



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 21 – 03/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	18
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	24
	ANEXO II - Laudo meteorológico	196

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;**
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 13 de março a 16 de março de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 21 – 03/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 13 de março a 16 de março de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 839.281 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 13/03 a 16/03/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	021 – 03/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.740
Código único do Relatório:	ISE 21 – 03/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-021/ENEL CE
Número/Código do Laudo	021/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	06h00min 13/03 - 23h00min 16/03
Centro sul	09h00min 13/03 - 21h00min 16/03
Leste	08h00min 14/03 - 22h00min 16/03
Centro norte	05h00min 13/03 - 19h00min 16/03
Fortaleza	03h00min 14/03 - 13h00min 16/03
Metropolitana	06h00min 13/03 - 18h00min 16/03
Atlântico	07h00min 13/03 - 19h00min 16/03
Norte	03h00min 13/03 - 22h00min 16/03

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 13 de março a 16 de março de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
13/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARARAS I / ARAPIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUCÁS / LAVRAS DA MANGABEIRA / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MILAGRES / MOMBACA / MONSENHOR TABOSA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PEDRA BRANCA / PINDORETAMA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VIÇOSA DO CEARÁ	385	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7, 8 e 9 item 6.2
14/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARAPIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TABULEIRO DE RUSSAS I / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	424	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 10 e 11 item 6.2
15/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARAPIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JAGUARUANA III / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TABULEIRO DE RUSSAS I / TAJÁ / TAJAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VIÇOSA DO CEARÁ	470	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 12 e 13 item 6.2
16/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / ARACATI / ARARAS I / ARAPIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / EUSÉBIO / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JAGUARUANA III / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PARACURU / PARAMBU / PARANGABA / PEDRA BRANCA / PINDORETAMA / PORTEIRA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TABULEIRO DE RUSSAS I / TAJÁ / TAJAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	461	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 14 e 15 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 021 – 03/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.



Além do mapa geolétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

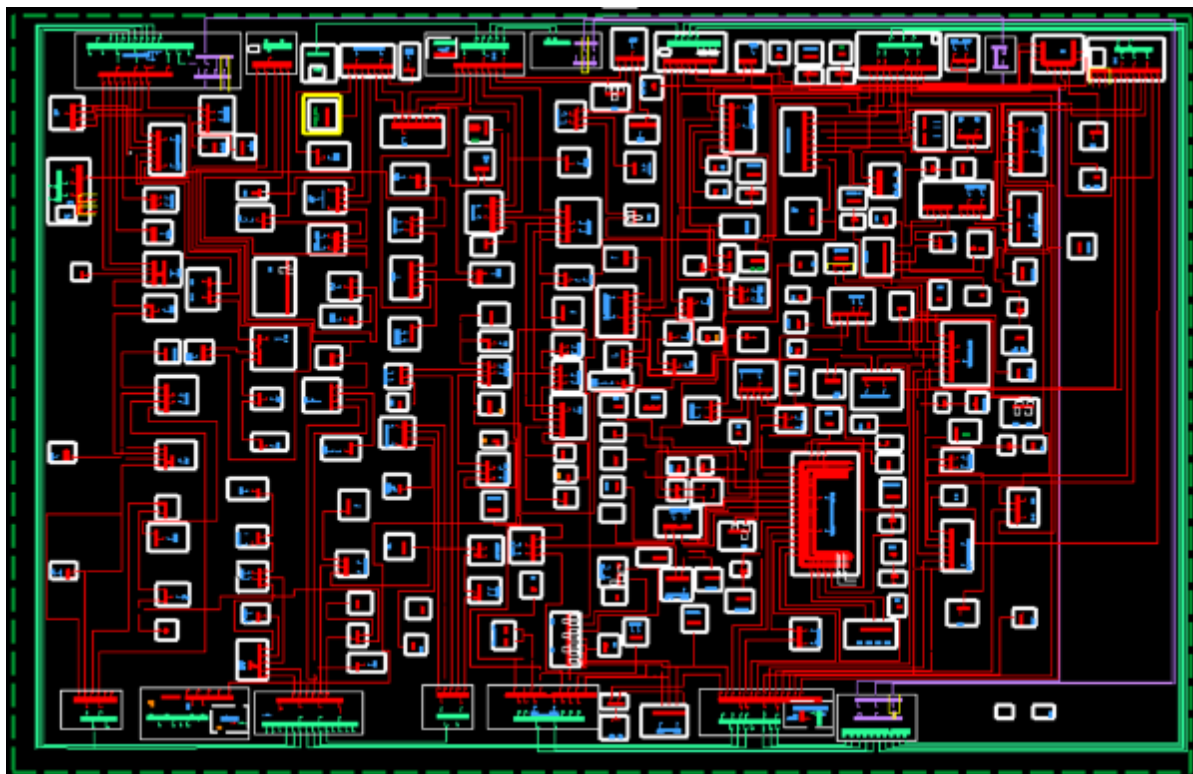


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 123 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	44	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	87	MCP	MUCURIPE
2	ACA	ACARAÚ	45	ESB	EUSÉBIO	88	NVO	NOVA OLINDA
3	ACR	ACOIPIARA	46	GRJ	GRANJA	89	NVR	NOVA RUSSAS
4	AGF	ÁGUA FRIA	47	GBA	GUAIUBA	90	ORS	OROS
5	AMT	AMONTADA	48	GRM	GUARAMIRANGA	91	PCJ	PACAJUS
6	ANN	ANTONINA DO NORTE	49	HRZ	HORIZONTE	92	PAP	PAPICU
7	APR	APUIARÉS	50	IBP	IBIAPINA	93	PCU	PARACURU
8	AQZ	AQUIRAZ	51	ICP	ICAPUÍ	94	PAR	PARAIPABA
9	ART	ARACATI	52	ICH	ICÓ	95	PBU	PARAMBU
10	ARU	ARARAS I	53	IGT	IGUATU	96	PGB	PARANGABA
11	ARR	ARARENDA	54	IDP	INDEPENDÊNCIA	97	PCM	PECÉM
12	ARP	ARARIPE	55	INH	INHUÇU	98	PEB	PEDRA BRANCA
13	BXD	BAIXO ACARAU II	56	INP	INHUPORANGA	99	PCI	PICI
14	BLN	BALANÇO	57	IPU	IPU	100	PDM	PINDORETAMA
15	BLA	BALEIA	58	ITC	ITAIÇABA	101	PTR	PORTEIRA
16	BNB	BANABUIU	59	ITE	ITAPAJÉ	102	PRB	PRAIA BELA
17	BBL	BARBALHA	60	ITP	ITAPERI	103	QXD	QUIXADÁ
18	BCR	BARRA DO CEARÁ	61	ITK	ITAPIPOCA	104	QXB	QUIXERAMOBIM
19	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	62	ITR	ITAREMA	105	RSU	RUSSAS I
20	BRT	BATURITÉ	63	JAB	JABUTI	106	SQT	SANTA QUITÉRIA
21	BBR	BEBERIBE	64	JGB	JAGUARIBE	107	SLC	SÃO LUIS DO CURU
22	BVG	BOA VIAGEM	65	JGA	JAGUARUANA	108	SNP	SENADOR POMPEU
23	BJD	BOM JARDIM	66	JGT	JAGUARUANA III	109	SBU	SOBRAL I

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
24	BMS	BONSUCESSO	67	JTM	JUATAMA	110	SBQ	SOBRAL IV
25	BRJ	BREJO SANTO	68	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	111	SBC	SOBRAL V
26	CMM	CAMOCIM	69	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	112	SLP	OLONÓPOLE
27	CPS	CAMPOS SALES	70	JCS	JUCÁS	113	TBU	TABULEIRO DE RUSSAS I
28	CND	CANINDÉ	71	JMA	JUREMA	114	TAA	TAUÁ
29	CRC	CARACARÁ	72	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	115	TAP	TAUAPE
30	CRE	CARIRÉ	73	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	116	TNG	TIANGUÁ
31	CSL	CASCAVEL	74	MCA	MACAOCA	117	TME	TOMÉ
32	CCA	CAUCAIA	75	MGY	MAGUARY	118	TRR	TRAIRI
33	CDO	CEDRO	76	MRG	MARANGUAPE	119	UMB	UMARITUBA
34	CTO	CENTRO	77	MRC	MARCO	120	UMR	UMIRIM
35	CLN	COLUNA	78	MSP	MASSAPÊ	121	VJG	VALE DO JAGUARIBE
36	CRU	COREAÚ	79	MTI	MAURITI	122	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
37	CAT	CRATEÚS	80	MSJ	MESSEJANA	123	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
38	CRT	CRATO	81	MLG	MILAGRES			
39	CRZ	CRUZ	82	MBG	MOMBAÇA			
40	CMB	CUMBUCO	83	MDM	MONDUBIM			
41	DMC	DIAS MACEDO	84	MTB	MONSENHOR TABOSA			
42	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	85	MNV	MORADA NOVA			
43	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	86	MCB	MUCAMBO			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 92 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CEDRO	49	JUAZEIRO DO NORTE	73	PORTEIRA
2	ACARAÚ	26	COREAÚ	50	JUCÁS	74	QUIXADÁ
3	ACOIARA	27	CRATEÚS	51	LAVRAS DA MANGABEIRA	75	QUIXERAMOBIM
4	AMONTADA	28	CRATO	52	LIMOEIRO DO NORTE	76	QUIXERÉ
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRUZ	53	MADALENA	77	RUSSAS
6	APIARÉS	30	EUSÉBIO	54	MARACANAÚ	78	SANTA QUITÉRIA
7	AQUIRAZ	31	FORTALEZA	55	MARANGUAPE	79	SÃO BENEDITO
8	ARACATI	32	GRANJA	56	MARCO	80	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
9	ARARENDÁ	33	GUAIUBA	57	MASSAPÊ	81	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
10	ARARIPE	34	GUARAMIRANGA	58	MAURITI	82	SÃO LUÍS DO CURU
11	BANABUIU	35	HORIZONTE	59	MILAGRES	83	SENADOR POMPEU
12	BARBALHA	36	IBIAPINA	60	MOMBAÇA	84	SOBRAL
13	BARRO	37	ICAPUÍ	61	MONSENHOR TABOSA	85	OLONÓPOLES
14	BATURITÉ	38	ICÓ	62	MORADA NOVA	86	TAUÁ
15	BEBERIBE	39	IGUATU	63	MUCAMBO	87	TIANGUÁ
16	BOA VIAGEM	40	INDEPENDÊNCIA	64	NOVA OLINDA	88	TRAIRI
17	BREJO SANTO	41	IPU	65	NOVA RUSSAS	89	UMIRIM
18	CAMOCIM	42	IRACEMA	66	ORÓS	90	VARJOTA
19	CAMPOS SALES	43	ITAIÇABA	67	PACAJUS	91	VÁRZEA ALEGRE
20	CANINDÉ	44	ITAPAJÉ	68	PARACURU	92	VIÇOSA DO CEARÁ
21	CARIDADE	45	ITAPIOCA	69	PARAIPABA		
22	CARIRÉ	46	ITAREMA	70	PARAMBU		
23	CASCAVEL	47	JAGUARIBE	71	PEDRA BRANCA		
24	CAUCAIA	48	JAGUARUANA	72	PINDORETAMA		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02085894	16/03/2025 18:30:08	17/03/2025 06:25:12	Sul	MLG	10.724	14.911,22	Chuva com ventos e descargas atmosféricas. Às 06h25min foi fechada a chave SOR0123, normalizando os 205 clientes restantes.
37945007	15/03/2025 19:21:10	16/03/2025 03:05:00	Fortaleza	BJD	3.119	13.042,68	9897 - Recuperado condutor de Média Tensão partido na fase 'A' devido a descargas atmosféricas.
37959449	16/03/2025 19:06:07	17/03/2025 22:30:52	Sul	BRJ	369	10.115,21	2186 - Na chave de ramal FOZ8290 reposto elo de 10K na fase 'C'. Atuada devido a descargas atmosféricas que atingiram a rede de Média Tensão.
37957219	16/03/2025 18:48:35	17/03/2025 17:35:00	Sul	MLG	425	9.678,78	1204 - Recuperado condutor de Média Tensão partido na fase 'A' devido descarga atmosférica. Na chave religadora reposto elo de 15K na fase 'A'.
BA02086052	16/03/2025 19:47:41	16/03/2025 21:23:29	Sul	BBL	6.134	9.367,46	4306 – No momento da ocorrência chuva com ventos e descarga atmosféricas. Às 21h23min foi fechamento a chave SCL1639, normalizando 3919 clientes.
BA02085714	16/03/2025 14:28:10	17/03/2025 01:18:54	Leste	VJG	1.830	9.362,35	No momento da ocorrência chovia com descargas atmosféricas. Às 01h18min foi fechada a chave SLD4286, normalizando os 39 clientes restantes.
37964243	16/03/2025 20:38:58	17/03/2025 16:21:00	Sul	BBL	425	8.360,59	7105 - Na chave de ramal FCL2369, reposto elo de 10K na fase 'A'. Na chave de ramal FCQ0133 reposto elo de 6K na fase 'B'. Causa: Descarga Atmosférica.
37958209	16/03/2025 20:18:53	17/03/2025 09:58:00	Sul	BBL	585	7.986,39	7105 - Reposto dois elos de 20K nas fases 'B' e 'C' na chave de ramal FCL1794. Causa: Descargas Atmosféricas.
37958223	16/03/2025 18:24:43	17/03/2025 12:35:00	Sul	BLN	388	7.050,50	7105 - Normalizada chave de derivação FBT2123 nas fases 'A' e 'B', reposto dois elos de 8K. Causa: Descargas Atmosféricas.
37959047	16/03/2025 22:48:38	17/03/2025 16:41:00	Sul	BBL	386	6.898,89	4306 - Normalizada a chave de ramal FMJ0347, reposto dois elos de 20K nas fases 'A' e 'B'. Causa: Descarga Atmosféricas.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	1
DISMANCD	43
DISMANEST	9
DISMANLS	839
Tramo de MT	52
Total Geral	944

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 13 de março a 16 de março de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

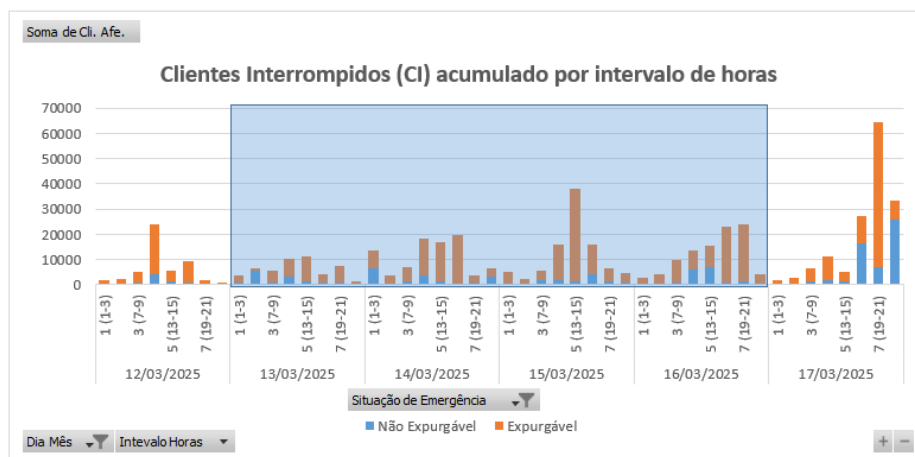


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 6.431 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 10.374 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 38.173 clientes desligados no período de 13h às 15h do dia 15/03/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 19.037 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 13 de março a 16 de março de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 839.281 CHI.

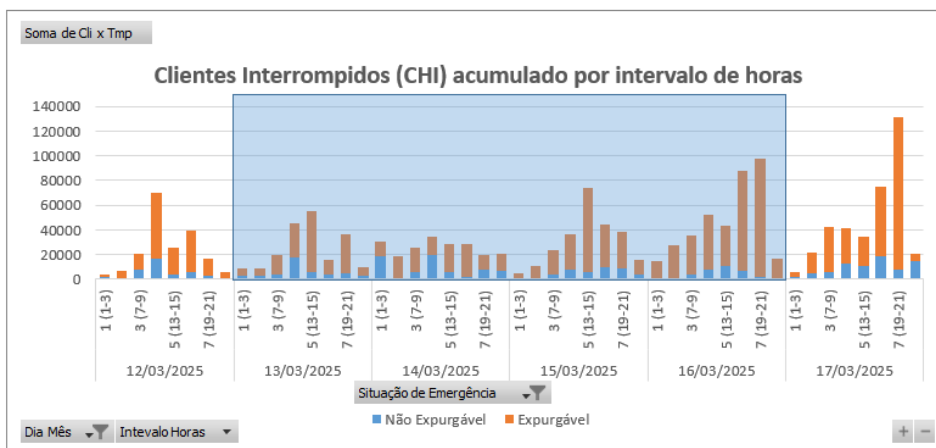


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 21 – 03/2025 – CE	Evento:	021 – 03/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 13/03/2025 03:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 16/03/2025 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	492	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	39	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	72	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	92	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	123	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	839.281	hora			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	272.546	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	13/03/2025 03:51:09	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	19/03/2025 15:50:00	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	9,89	hora			
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	70,16	hora			

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 6.781 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 13 de março a 16 de março de 2025.

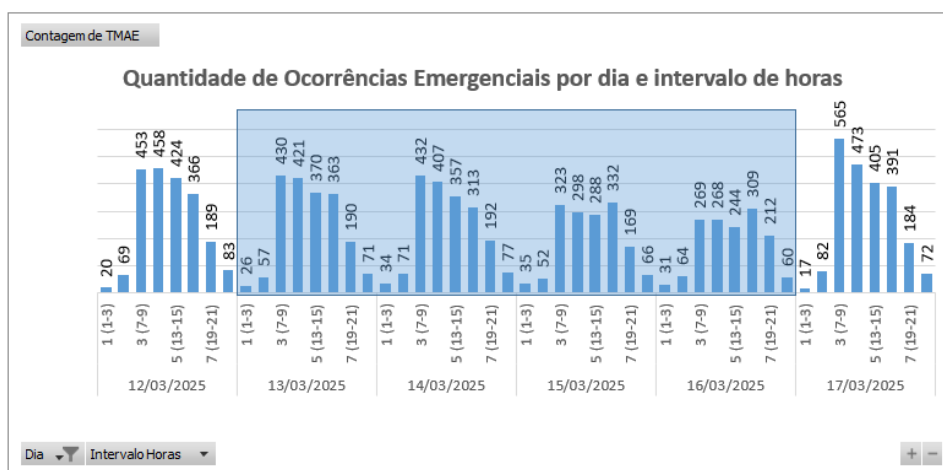


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

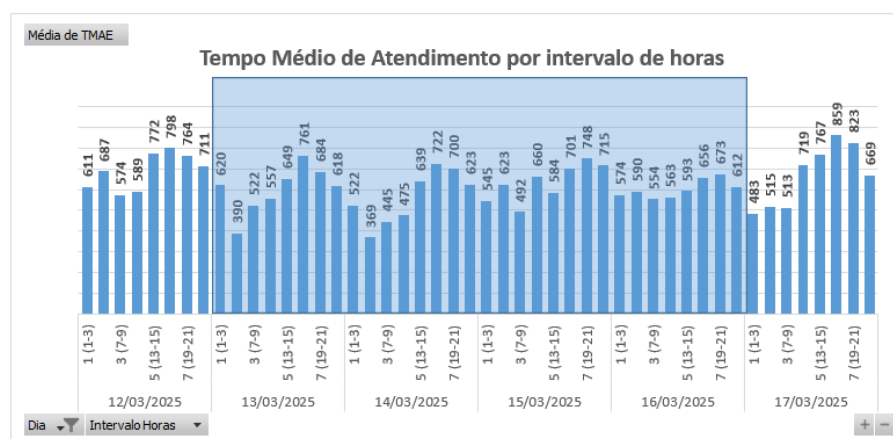


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante os intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 13 de março a 16 de março de 2025.

Alagamentos em vários pontos de Fortaleza são registrados após fortes chuvas; vídeo

As chuvas devem seguir neste domingo, conforme previsão do tempo da Funceme.

Por Redação g1 CE

15/03/2025 12h57 - Atualizado há 2 meses



Ver resumo



Vários locais de Fortaleza ficam alagados após fortes chuvas.

As fortes chuvas que caem em **Fortaleza** desde a noite desta sexta-feira (14), em Fortaleza, causaram alagamentos em vários pontos da cidade. No vídeo acima, alguns locais da cidade foram filmados por moradores e trabalhadores.

Em um dos pontos, um feirante mostrou como ficou a rua próximo à Lagoa do São Cristóvão, no bairro Jangurussu. Aos sábados, o local recebe diversos feirantes.



Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2025/03/15/alagamentos-em-varios-pontos-de-fortaleza-sao-registados-apos-fortes-chuvas-video.ghtml>


Mais de 150 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos até domingo (16); veja lista

CEARA

Dois avisos meteorológicos foram emitidos pelo Inmet, um dos quais indica "perigo" para 47 cidades cearenses

Escrito por Redação producao@diario@svm.com.br

15 de Março de 2025 - 12:08 (Atualizado às 12:27)

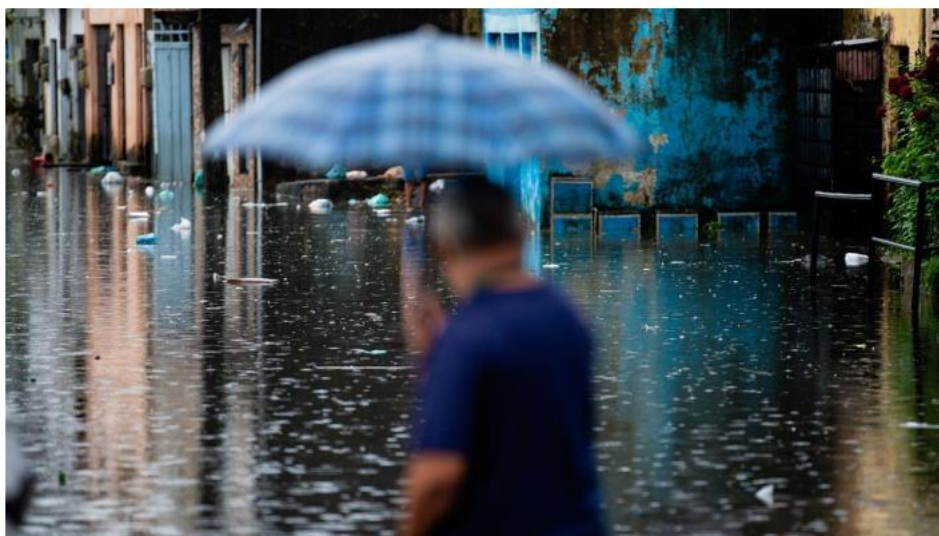

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/mais-de-150-cidades-do-ce-estao-sob-aviso-de-chuvas-e-ventos-intensos-ate-domingo-16-veja-lista-1.3630214>

Fortaleza registra maior chuva do Ceará; 86 municípios tiveram precipitações

Segundo maior acumulado ocorreu em Granja

Compartilhe:     | 16 de março de 2025 | Portal GCMAIS

A- A+

Fortaleza teve o maior volume de chuva do Ceará entre a manhã de sábado (15) e a manhã deste domingo (16), segundo boletim da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). No período, a precipitação mais intensa foi registrada no posto Maraponga, com 87,4 milímetros (mm).



Foto: Reprodução

O segundo maior acumulado ocorreu em Granja, a 328 quilômetros da capital, onde o posto Parazinho registrou 67,3 mm. Fortaleza aparece novamente na terceira posição, com 65,7 mm no posto Messejana.



>>>Clique aqui para seguir o canal do GCMAIS no WhatsApp<<<

Outros municípios que tiveram acumulados expressivos foram Aquiraz (60 mm) e Pires Ferreira (55,5 mm). No total, 86 cidades cearenses registraram chuvas no período analisado.

Fortaleza registra maior chuva do Ceará

Diante do cenário de instabilidade atmosférica, um novo aviso meteorológico foi emitido, alertando para chuvas intensas até o meio-dia deste domingo (16). A Funceme destaca que as precipitações mais significativas no centro-sul do estado tendem a ocorrer entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, enquanto no centro-norte o maior volume de chuvas deve se concentrar entre a madrugada e o início da tarde.

Fonte: GC MAIS

Link: <https://gcmais.com.br/noticias/2025/03/16/fortaleza-registra-maior-chuva-do-ceara-86-municipios-tiveram-precipitacoes/>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 13/03/25 às 08:05 na localidade Fortaleza.



Figura 8. Foto registrada no dia 13/03/25 às 09:55 na localidade Umirim.



Figura 9: Foto registrada no dia 13/03/25 às 10:59 na localidade Amontada.



Figura 10. Foto registrada no dia 14/03/25 às 01:36 na localidade Fortaleza.



Figura 11. Foto registrada no dia 14/03/25 na localidade Milagres.



Figura 12. Foto registrada no dia 15/03/25 às 08:20 na localidade Fortaleza.



Figura 13. Foto registrada no dia 15/03/25 às 13:59 na localidade Jaguaribara.



Figura 14. Foto registrada no dia 16/03/25 às 08:01 na localidade Aquiraz.



Figura 15. Foto registrada no dia 16/03/25 às 10:27 na localidade Caucaia.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 21 – 03/2025 – CE	Evento: 021 – 03/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 13/03/2025 03:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 16/03/2025 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.740	839.281	272.546	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	3	2025	13375	SLC01S7	SLC	37916815	1	3	13/03/2025 07:34	13/03/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22665	8,44
2	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	37917279	1	3	13/03/2025 08:00	13/03/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	75965	16,10
3	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	37918435	1	3	13/03/2025 12:00	13/03/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	68482	16,73
4	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37919833	1	3	13/03/2025 09:15	13/03/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	27227	4,35
5	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37923317	1	3	13/03/2025 10:29	13/03/2025 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	21718	16,43
6	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	37924081	1	3	13/03/2025 05:14	13/03/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	146	30217	808,80
7	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	37924085	1	3	13/03/2025 05:25	13/03/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	18914	407,91
8	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37924101	1	3	13/03/2025 05:47	13/03/2025 06:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25940	1,18
9	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	37924125	1	3	13/03/2025 05:58	13/03/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	44868	24,60
10	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37924141	1	3	13/03/2025 06:08	13/03/2025 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	33639	743,50
11	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	37924165	1	3	13/03/2025 06:19	13/03/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17597	5,21
12	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37924179	1	3	13/03/2025 06:25	13/03/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	264	26065	2095,57
13	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37924179	1	3	13/03/2025 06:25	13/03/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	54	26065	454,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
14	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37924185	1	3	13/03/2025 06:27	14/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	36552	438,52
15	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37924185	1	3	13/03/2025 21:45	14/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	36552	59,52
16	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37924185	1	3	13/03/2025 22:07	14/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	84	36552	218,73
17	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37924223	1	3	13/03/2025 06:39	13/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	7,60
18	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37924237	1	3	13/03/2025 06:40	13/03/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	10,31
19	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37924249	1	3	13/03/2025 06:43	13/03/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30951	8,77
20	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37924293	1	3	13/03/2025 11:11	13/03/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	18914	241,60
21	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37924329	1	3	13/03/2025 07:02	13/03/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	42347	5,87
22	39	3	2025	16567	MRG01CA	MRG	37924341	1	3	13/03/2025 07:05	13/03/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	48110	40,10
23	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37924375	1	3	13/03/2025 07:11	14/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24161	79,57
24	39	3	2025	16946	CLN01F6	CLN	37924385	1	3	13/03/2025 07:13	13/03/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	32502	28,78
25	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37924403	1	3	13/03/2025 07:14	13/03/2025 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	26065	44,31
26	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37924409	1	3	13/03/2025 07:15	13/03/2025 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	180	15521	1093,60
27	39	3	2025	16568	ACP01C2	ACP	37924427	1	3	13/03/2025 07:18	13/03/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31020	5,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
28	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37924447	1	3	13/03/2025 07:25	13/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	52030	52,03
29	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37924465	1	3	13/03/2025 07:30	13/03/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	64880	20,74
30	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37924477	1	3	13/03/2025 07:33	13/03/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	23872	963,16
31	39	3	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37924507	1	3	13/03/2025 07:37	14/03/2025 08:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32502	24,43
32	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	37924527	1	3	13/03/2025 07:40	13/03/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	52030	199,06
33	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37924577	1	3	13/03/2025 07:46	13/03/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	20282	196,13
34	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	37924665	1	3	13/03/2025 07:56	13/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21131	28,72
35	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	37924673	1	3	13/03/2025 07:57	13/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30951	17,14
36	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	37924673	1	3	13/03/2025 07:57	13/03/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30951	5,73
37	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	37924679	1	3	13/03/2025 07:58	13/03/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	49767	21,00
38	39	3	2025	13387	TNG01S5	TNG	37924739	1	3	13/03/2025 08:04	13/03/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	39388	1,60
39	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	37924765	1	3	13/03/2025 08:07	13/03/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12666	19,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
40	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37924783	1	3	13/03/2025 08:09	13/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23872	40,75
41	39	3	2025	16943	PDM01M1	PDM	37924801	1	3	13/03/2025 08:10	14/03/2025 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	13830	115,00
42	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	37924859	1	3	13/03/2025 08:14	13/03/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27624	29,60
43	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	37924885	1	3	13/03/2025 08:17	13/03/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40540	4,86
44	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	37924899	1	3	13/03/2025 08:19	13/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26216	1,61
45	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37924927	1	3	13/03/2025 08:21	13/03/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22187	7,10
46	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	37924939	1	3	13/03/2025 08:22	13/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	49767	121,28
47	39	3	2025	15855	CND01C4	CND	37924979	1	3	14/03/2025 05:04	14/03/2025 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34099	16,36
48	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37924993	1	3	13/03/2025 08:26	13/03/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20282	3,51
49	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37925015	1	3	13/03/2025 08:28	13/03/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	27624	470,91
50	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	37925019	1	3	13/03/2025 08:28	14/03/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	40540	23,71
51	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37925047	1	3	13/03/2025 08:31	13/03/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	10,55
52	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37925065	1	3	13/03/2025 08:33	13/03/2025 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36309	4,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
53	39	3	2025	13308	ITK01I5	ITK	37925091	1	3	13/03/2025 08:35	13/03/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	3,06
54	39	3	2025	13328	MRC01M1	MRC	37925103	1	3	13/03/2025 08:37	14/03/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	27,00
55	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37925125	1	3	13/03/2025 08:38	14/03/2025 06:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	22665	66,87
56	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37925133	1	3	13/03/2025 08:39	13/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	12,84
57	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37925133	1	3	13/03/2025 08:39	13/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	27594	92,24
58	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37925151	1	3	13/03/2025 08:41	13/03/2025 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	48183	36,63
59	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37925203	1	3	13/03/2025 08:45	13/03/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23872	25,33
60	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37925253	1	3	13/03/2025 08:49	13/03/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	15521	88,86
61	39	3	2025	13280	DIF01I9	DIF	37925333	1	3	13/03/2025 08:57	14/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	53139	205,48
62	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	37925393	1	3	13/03/2025 17:23	14/03/2025 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48183	14,23
63	39	3	2025	15849	IGT01M5	IGT	37925437	1	3	13/03/2025 09:16	13/03/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1317	57043	229,74
64	39	3	2025	15849	IGT01M5	IGT	37925437	1	3	13/03/2025 09:16	13/03/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	296	57043	113,96
65	39	3	2025	15849	IGT01M5	IGT	37925437	1	3	13/03/2025 09:16	13/03/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	223	57043	2259,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
66	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37925503	1	3	13/03/2025 09:10	13/03/2025 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	26773	41,10
67	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37925599	1	3	13/03/2025 09:18	13/03/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	125	21718	293,78
68	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37925617	1	3	13/03/2025 09:20	13/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	25462	3,67
69	39	3	2025	16944	ACA01C2	ACA	37925631	1	3	13/03/2025 09:21	14/03/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	17,17
70	39	3	2025	13238	BLA01L1	BLA	37925657	1	3	13/03/2025 09:24	13/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21718	1,99
71	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37925697	1	3	13/03/2025 09:29	13/03/2025 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24161	13,29
72	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37925713	1	3	13/03/2025 09:30	13/03/2025 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27227	14,23
73	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37925725	1	3	13/03/2025 09:31	13/03/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	22665	106,16
74	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37925733	1	3	13/03/2025 09:31	14/03/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	23584	262,19
75	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	37925735	1	3	13/03/2025 09:32	13/03/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13104	6,96
76	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37925757	1	3	13/03/2025 09:34	13/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	64880	6,44
77	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37925781	1	3	13/03/2025 09:37	13/03/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27594	2,20
78	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37925793	1	3	13/03/2025 09:37	13/03/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	27594	112,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
79	39	3	2025	13263	CCA01C8	CCA	37925831	1	3	13/03/2025 09:41	13/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	5,89
80	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37925837	1	3	13/03/2025 09:42	14/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27227	61,15
81	39	3	2025	13330	MSP01P1	MSP	37925895	1	3	13/03/2025 09:45	13/03/2025 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32961	12,18
82	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37925915	1	3	13/03/2025 09:47	14/03/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	64880	27,84
83	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37925921	1	3	13/03/2025 09:47	13/03/2025 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30951	8,55
84	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37925939	1	3	13/03/2025 09:48	13/03/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	11700	857,24
85	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37925949	1	3	13/03/2025 09:49	14/03/2025 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	30,08
86	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37925977	1	3	13/03/2025 09:54	13/03/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	11,54
87	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	37926005	1	3	13/03/2025 09:53	13/03/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	23652	184,32
88	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	37926005	1	3	13/03/2025 14:57	13/03/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	23652	8,19
89	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	37926005	1	3	13/03/2025 15:13	13/03/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	475	23652	42,22
90	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37926007	1	3	13/03/2025 09:53	13/03/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	6,20
91	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	37926125	1	3	13/03/2025 17:18	13/03/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17597	28,56
92	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	37926163	1	3	13/03/2025 10:06	13/03/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	13104	91,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
93	39	3	2025	16944	ACA01C2	ACA	37926179	1	3	13/03/2025 10:08	14/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	26,02
94	39	3	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37926195	1	3	13/03/2025 10:10	13/03/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	9,32
95	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37926205	1	3	13/03/2025 10:11	14/03/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28217	14,35
96	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	37926227	1	3	13/03/2025 10:13	13/03/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	17899	526,25
97	39	3	2025	13282	DID01F2	DID	37926231	1	3	13/03/2025 10:13	14/03/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58200	23,20
98	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37926259	1	3	13/03/2025 10:15	13/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27594	38,21
99	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37926277	1	3	13/03/2025 10:17	13/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	22665	167,68
100	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	37926323	1	3	13/03/2025 10:21	13/03/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	40540	49,99
101	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37926353	1	3	13/03/2025 10:22	13/03/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28217	7,74
102	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37926389	1	3	13/03/2025 11:53	13/03/2025 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	29673	92,94
103	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37926437	1	3	13/03/2025 10:31	13/03/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	112	15521	664,07
104	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	37926459	1	3	13/03/2025 10:33	13/03/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	48183	1222,94
105	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37926465	1	3	13/03/2025 10:34	13/03/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	39388	57,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
106	39	3	2025	13258	CPS01L2	CPS	37926485	1	3	13/03/2025 10:35	13/03/2025 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21131	10,27
107	39	3	2025	16948	PCU01L2	PCU	37926487	1	3	13/03/2025 10:36	13/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17774	6,79
108	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37926541	1	3	13/03/2025 10:41	14/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10812	29,07
109	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37926545	1	3	13/03/2025 10:41	14/03/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	68482	44,21
110	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37926547	1	3	13/03/2025 10:41	13/03/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	36309	66,77
111	39	3	2025	13332	MTI01P4	MTI	37926569	1	3	13/03/2025 10:43	13/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15822	4,60
112	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37926629	1	3	13/03/2025 10:48	13/03/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	334	36309	2247,63
113	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	37926657	1	3	13/03/2025 10:50	13/03/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	7,36
114	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37926717	1	3	13/03/2025 10:56	13/03/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36309	5,50
115	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	37926719	1	3	13/03/2025 10:57	14/03/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12503	20,88
116	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37926739	1	3	13/03/2025 19:31	14/03/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	26065	64,94
117	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37926757	1	3	13/03/2025 11:00	13/03/2025 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	24161	58,20
118	39	3	2025	16557	IPU01L2	IPU	37926759	1	3	13/03/2025 11:00	13/03/2025 23:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	85	23872	1023,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
119	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37926771	1	3	13/03/2025 11:01	14/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23572	146,44
120	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37926797	1	3	13/03/2025 11:03	14/03/2025 06:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27227	19,62
121	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37926817	1	3	13/03/2025 11:05	13/03/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20282	12,53
122	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	37926831	1	3	13/03/2025 11:06	14/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26065	30,06
123	39	3	2025	13394	UMR01M3	UMR	37926859	1	3	13/03/2025 11:08	13/03/2025 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	243	19561	1879,47
124	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37926863	1	3	13/03/2025 11:08	13/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52030	5,12
125	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	37926879	1	3	13/03/2025 11:09	14/03/2025 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	64880	137,01
126	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37926899	1	3	13/03/2025 11:10	14/03/2025 04:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	16,98
127	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37926937	1	3	13/03/2025 11:15	14/03/2025 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	23,95
128	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37926955	1	3	13/03/2025 11:16	13/03/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	182	41365	2230,97
129	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37926959	1	3	13/03/2025 15:07	14/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	19873	804,87
130	39	3	2025	15852	MBC01P2	MBC	37926993	1	3	13/03/2025 11:19	13/03/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	91	22329	367,34
131	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37926999	1	3	13/03/2025 11:19	13/03/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	52030	124,37
132	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	37927031	1	3	13/03/2025 11:22	14/03/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	30217	137,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
133	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37927047	1	3	13/03/2025 11:23	14/03/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	23,24
134	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37927059	1	3	13/03/2025 11:24	13/03/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	48183	26,70
135	39	3	2025	16568	ACP01C2	ACP	37927065	1	3	13/03/2025 11:24	13/03/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	132	31020	693,33
136	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37927067	1	3	13/03/2025 11:24	13/03/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21718	9,84
137	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37927173	1	3	13/03/2025 11:37	13/03/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	41365	10,61
138	39	3	2025	13280	DIF01I2	DIF	37927177	1	3	13/03/2025 11:37	14/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53139	23,64
139	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37927253	1	3	13/03/2025 11:44	13/03/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	25462	11,20
140	39	3	2025	13252	BBR01I3	BBR	37927279	1	3	13/03/2025 11:47	13/03/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26185	3,34
141	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37927361	1	3	13/03/2025 11:56	14/03/2025 02:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	22665	254,74
142	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37927383	1	3	13/03/2025 11:59	13/03/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48183	5,66
143	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	37927399	1	3	13/03/2025 12:00	14/03/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	19561	343,07
144	39	3	2025	13308	ITK01I2	ITK	37927453	1	3	13/03/2025 12:06	13/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	8,83
145	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37927463	1	3	13/03/2025 12:09	13/03/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21718	6,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
146	39	3	2025	13260	CRC01C1	CRC	37927489	1	3	13/03/2025 12:12	14/03/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	16810	1286,96
147	39	3	2025	13260	CRC01C1	CRC	37927581	1	3	13/03/2025 12:23	13/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16810	5,62
148	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37927585	1	3	13/03/2025 12:23	14/03/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	64880	20,29
149	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	37927601	1	3	13/03/2025 12:24	13/03/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	9,00
150	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37927627	1	3	13/03/2025 12:26	13/03/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21718	50,71
151	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37927631	1	3	13/03/2025 12:26	13/03/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	23872	913,10
152	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37927669	1	3	13/03/2025 12:30	14/03/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24161	55,43
153	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37927683	1	3	13/03/2025 13:12	14/03/2025 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	27748	1816,37
154	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	37927743	1	3	13/03/2025 12:38	13/03/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	52030	10,26
155	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37927817	1	3	13/03/2025 12:47	13/03/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	15521	731,07
156	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	37927833	1	3	13/03/2025 12:50	13/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27527	6,87
157	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	37927835	1	3	13/03/2025 12:50	13/03/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	48183	17,37
158	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37927837	1	3	13/03/2025 12:50	13/03/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	2,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
159	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37927883	1	3	13/03/2025 12:56	13/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	26773	791,88
160	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37927883	1	3	13/03/2025 12:56	13/03/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	26773	156,96
161	39	3	2025	16568	ACP01C1	ACP	37927889	1	3	13/03/2025 12:56	13/03/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	31020	36,44
162	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37927891	1	3	13/03/2025 12:56	14/03/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	32961	1223,04
163	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37927891	1	3	13/03/2025 12:56	14/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	32961	380,02
164	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37927891	1	3	13/03/2025 12:56	14/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	32961	613,88
165	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37927891	1	3	14/03/2025 18:03	14/03/2025 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	32961	12,33
166	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37927891	1	3	14/03/2025 18:03	14/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	32961	1,39
167	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37928025	1	3	13/03/2025 13:15	13/03/2025 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	20054	390,95
168	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37928045	1	3	13/03/2025 13:17	13/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48110	15,22
169	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37928071	1	3	13/03/2025 13:21	13/03/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21718	10,07
170	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37928081	1	3	13/03/2025 13:21	13/03/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	4,27
171	39	3	2025	16947	ITR01I4	ITR	37928107	1	3	13/03/2025 13:24	14/03/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	26,85
172	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37928117	1	3	13/03/2025 13:25	13/03/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	23222	293,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
173	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37928117	1	3	13/03/2025 13:25	13/03/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23222	42,75
174	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37928133	1	3	13/03/2025 13:21	13/03/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	191	48272	295,68
175	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37928133	1	3	13/03/2025 13:21	13/03/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	48272	588,72
176	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37928133	1	3	13/03/2025 13:21	13/03/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	48272	681,08
177	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37928133	1	3	13/03/2025 15:04	13/03/2025 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	48272	9,45
178	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37928147	1	3	13/03/2025 13:25	13/03/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21718	3,82
179	39	3	2025	13348	NVO01M4	NVO	37928149	1	3	13/03/2025 13:29	13/03/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	24	26065	170,26
180	39	3	2025	13348	NVO01M4	NVO	37928149	1	3	13/03/2025 19:50	13/03/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	219	26065	164,25
181	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37928267	1	3	13/03/2025 13:39	13/03/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	192	25940	528,37
182	39	3	2025	15854	JAB01FA	JAB	37928279	1	3	13/03/2025 13:40	14/03/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	11,66
183	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37928303	1	3	13/03/2025 13:44	13/03/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	22187	459,73
184	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37928341	1	3	13/03/2025 13:47	13/03/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	181	48272	775,89
185	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37928341	1	3	13/03/2025 13:47	13/03/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	48272	251,44
186	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37928407	1	3	13/03/2025 13:53	13/03/2025 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	17899	139,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
187	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37928413	1	3	13/03/2025 13:54	14/03/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	415	15521	4593,82
188	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37928421	1	3	13/03/2025 16:29	13/03/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	44868	203,51
189	39	3	2025	13263	CCA01C8	CCA	37928485	1	3	13/03/2025 14:02	13/03/2025 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	2,08
190	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	37928489	1	3	13/03/2025 14:03	13/03/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	30217	131,98
191	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	37928499	1	3	13/03/2025 14:03	13/03/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	41365	8,18
192	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37928501	1	3	13/03/2025 14:03	13/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	534	48272	2377,93
193	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37928517	1	3	13/03/2025 14:07	14/03/2025 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	11,50
194	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37928523	1	3	13/03/2025 14:05	13/03/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48272	5,55
195	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	37928529	1	3	13/03/2025 14:06	13/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	26065	290,52
196	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	37928587	1	3	13/03/2025 14:10	13/03/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	29673	17,09
197	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	37928587	1	3	13/03/2025 14:10	13/03/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	170	29673	726,28
198	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37928607	1	3	13/03/2025 14:12	14/03/2025 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	19873	21,49
199	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37928669	1	3	14/03/2025 02:56	14/03/2025 03:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	22187	10,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
200	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37928669	1	3	14/03/2025 02:56	14/03/2025 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	22187	65,02
201	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37928669	1	3	14/03/2025 10:42	14/03/2025 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	22187	43,03
202	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37928675	1	3	13/03/2025 14:18	14/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17899	40,75
203	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37928707	1	3	13/03/2025 14:22	13/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	19873	40,04
204	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37928709	1	3	13/03/2025 14:22	13/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	19873	83,27
205	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	37928735	1	3	13/03/2025 14:23	13/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	518	21131	1222,91
206	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	37928735	1	3	13/03/2025 14:23	13/03/2025 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21131	7,94
207	39	3	2025	16566	SBU01S8	SBU	37928743	1	3	13/03/2025 15:16	14/03/2025 06:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48272	73,73
208	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	37928757	1	3	13/03/2025 14:25	14/03/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	188	31020	1860,36
209	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	37928785	1	3	13/03/2025 14:28	13/03/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	2,53
210	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37928813	1	3	13/03/2025 14:31	13/03/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	64880	104,43
211	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37928827	1	3	13/03/2025 14:31	13/03/2025 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25940	2,02
212	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37928865	1	3	13/03/2025 14:28	14/03/2025 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	146	48272	1730,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
213	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37928867	1	3	13/03/2025 14:34	13/03/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33639	5,10
214	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37928887	1	3	13/03/2025 14:36	13/03/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	33639	189,29
215	39	3	2025	13308	ITK01I5	ITK	37928971	1	3	13/03/2025 14:44	13/03/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48183	14,48
216	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37928999	1	3	13/03/2025 14:46	13/03/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	19873	172,69
217	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	37929003	1	3	13/03/2025 14:46	14/03/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	13830	93,95
218	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37929007	1	3	13/03/2025 14:47	13/03/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	32961	185,71
219	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37929027	1	3	13/03/2025 14:48	13/03/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	20559	92,82
220	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37929027	1	3	13/03/2025 14:48	13/03/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20559	7,03
221	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37929041	1	3	13/03/2025 14:49	13/03/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	48272	134,70
222	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37929091	1	3	13/03/2025 14:54	14/03/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	47	19873	1262,39
223	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37929103	1	3	13/03/2025 14:55	13/03/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20559	4,03
224	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	37929121	1	3	13/03/2025 14:56	13/03/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13104	5,69
225	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	37929151	1	3	13/03/2025 14:59	15/03/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	20912	744,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
226	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	37929157	1	3	13/03/2025 14:59	13/03/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	23584	85,94
227	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37929169	1	3	13/03/2025 15:00	13/03/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	20559	274,84
228	39	3	2025	13270	CAT01C1	CAT	37929183	1	3	13/03/2025 15:00	13/03/2025 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52030	3,84
229	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	37929193	1	3	13/03/2025 15:01	14/03/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	53139	146,40
230	39	3	2025	13273	CRT01M6	CRT	37929197	1	3	13/03/2025 15:02	14/03/2025 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	12,80
231	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37929209	1	3	13/03/2025 15:02	13/03/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	20559	181,84
232	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37929223	1	3	13/03/2025 15:03	13/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	15349	993,43
233	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37929223	1	3	13/03/2025 15:03	13/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	242	15349	1621,94
234	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929225	1	3	13/03/2025 15:03	13/03/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	33639	110,52
235	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929225	1	3	13/03/2025 15:03	13/03/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	33639	130,47
236	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929233	1	3	13/03/2025 15:04	13/03/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	33639	410,70
237	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929233	1	3	13/03/2025 15:04	13/03/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	33639	78,70
238	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929233	1	3	13/03/2025 15:04	13/03/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	33639	796,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
239	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37929253	1	3	13/03/2025 15:04	14/03/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	21718	341,30
240	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37929253	1	3	14/03/2025 15:22	14/03/2025 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	274	21718	20,55
241	39	3	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37929277	1	3	13/03/2025 15:06	14/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32502	18,08
242	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37929357	1	3	13/03/2025 15:13	14/03/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	8,85
243	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37929387	1	3	13/03/2025 15:15	13/03/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	487	20559	1947,86
244	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37929397	1	3	13/03/2025 15:16	13/03/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	158	19873	822,21
245	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37929409	1	3	13/03/2025 16:44	13/03/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	569	23222	858,56
246	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929421	1	3	13/03/2025 15:17	13/03/2025 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	33639	237,42
247	39	3	2025	13260	CRC01C4	CRC	37929423	1	3	13/03/2025 15:17	14/03/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	16810	92,82
248	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929441	1	3	13/03/2025 15:19	13/03/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	33639	174,07
249	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37929441	1	3	13/03/2025 18:59	13/03/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	33639	4,51
250	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37929481	1	3	13/03/2025 19:43	13/03/2025 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	39388	8,04
251	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37929481	1	3	13/03/2025 19:43	14/03/2025 03:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	39388	49,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
252	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37929481	1	3	14/03/2025 01:04	14/03/2025 03:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	39388	25,77
253	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37929489	1	3	13/03/2025 15:24	13/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20559	8,46
254	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37929513	1	3	13/03/2025 15:26	14/03/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10875	19,71
255	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37929537	1	3	13/03/2025 15:28	13/03/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	315	27227	2181,02
256	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37929557	1	3	13/03/2025 15:29	13/03/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	18914	876,09
257	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37929605	1	3	13/03/2025 15:33	13/03/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	26773	336,82
258	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37929661	1	3	13/03/2025 15:38	13/03/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	147	44506	1023,20
259	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37929679	1	3	13/03/2025 15:40	13/03/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	19873	67,95
260	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	37929685	1	3	13/03/2025 15:40	14/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	30217	38,57
261	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	37929691	1	3	13/03/2025 15:40	15/03/2025 03:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	35,63
262	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37929741	1	3	13/03/2025 15:45	13/03/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	12666	374,15
263	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37929775	1	3	13/03/2025 15:48	13/03/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	554	44506	1924,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
264	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37929827	1	3	13/03/2025 15:52	14/03/2025 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	22187	70,90
265	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37929841	1	3	13/03/2025 15:53	14/03/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27624	21,99
266	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37929861	1	3	13/03/2025 15:54	14/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	11700	405,19
267	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37929903	1	3	13/03/2025 10:59	13/03/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	238	32961	1992,59
268	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	37929935	1	3	13/03/2025 16:00	14/03/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	9,66
269	39	3	2025	16949	PAR01C2	PAR	37929937	1	3	13/03/2025 16:00	15/03/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	16621	47,15
270	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37929955	1	3	13/03/2025 16:02	14/03/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	16,98
271	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	37930021	1	3	13/03/2025 16:08	14/03/2025 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	8,26
272	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37930041	1	3	13/03/2025 16:09	13/03/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	32961	22,29
273	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37930061	1	3	13/03/2025 16:11	14/03/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	36309	51,06
274	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37930119	1	3	13/03/2025 16:15	14/03/2025 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17899	44,83
275	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	37930137	1	3	13/03/2025 16:16	13/03/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50766	2,10
276	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	37930161	1	3	13/03/2025 16:18	13/03/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	13104	248,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
277	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37930171	1	3	13/03/2025 16:19	13/03/2025 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	12666	347,15
278	39	3	2025	13282	DID01F8	DID	37930199	1	3	13/03/2025 15:47	14/03/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	70	58200	1257,47
279	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	37930245	1	3	13/03/2025 16:22	14/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	13830	365,72
280	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	37930245	1	3	14/03/2025 11:30	14/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	13830	22,44
281	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37930285	1	3	13/03/2025 16:26	13/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	27594	142,08
282	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	37930331	1	3	13/03/2025 16:29	14/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	12503	185,52
283	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37930341	1	3	13/03/2025 16:31	14/03/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	41365	39,77
284	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37930349	1	3	14/03/2025 09:07	14/03/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	32961	872,79
285	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37930371	1	3	13/03/2025 19:48	15/03/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	27748	96,10
286	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37930371	1	3	15/03/2025 15:30	15/03/2025 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	27748	52,33
287	39	3	2025	13390	TRR01P3	TRR	37930387	1	3	13/03/2025 16:34	13/03/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23652	3,10
288	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37930425	1	3	13/03/2025 16:37	13/03/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	12696	257,08
289	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37930429	1	3	13/03/2025 19:34	13/03/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	44868	83,88
290	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	37930517	1	3	13/03/2025 16:43	13/03/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24161	1,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
291	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37930571	1	3	13/03/2025 16:49	14/03/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	32852	195,60
292	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	37930593	1	3	13/03/2025 16:51	14/03/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23584	38,86
293	39	3	2025	13369	QXD01P5	QXD	37930605	1	3	13/03/2025 18:04	13/03/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	106	44868	384,63
294	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37930609	1	3	13/03/2025 16:52	13/03/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	27594	67,48
295	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37930609	1	3	13/03/2025 16:52	14/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	7,80
296	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37930609	1	3	13/03/2025 16:52	14/03/2025 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27594	186,23
297	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37930609	1	3	13/03/2025 16:52	14/03/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	20,65
298	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37930609	1	3	14/03/2025 09:56	14/03/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27594	67,91
299	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	37930645	1	3	13/03/2025 13:22	14/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	64880	124,21
300	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37930757	1	3	13/03/2025 14:33	14/03/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	32961	1675,72
301	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37930863	1	3	13/03/2025 17:16	13/03/2025 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33639	1,87
302	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37930899	1	3	13/03/2025 08:39	13/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25462	26,70
303	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37930943	1	3	13/03/2025 17:25	14/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	27624	184,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
304	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37930969	1	3	13/03/2025 17:28	13/03/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	27227	48,93
305	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37930997	1	3	13/03/2025 17:32	14/03/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	22,77
306	39	3	2025	13387	TNG01S3	TNG	37931001	1	3	13/03/2025 17:33	13/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	39388	9,79
307	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37931017	1	3	13/03/2025 17:35	14/03/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	16,49
308	39	3	2025	13305	ITE01I3	ITE	37931055	1	3	13/03/2025 17:38	14/03/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	36309	103,65
309	39	3	2025	15858	ESB01S6	ESB	37931099	1	3	13/03/2025 17:44	13/03/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20912	43,44
310	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37931123	1	3	13/03/2025 17:46	13/03/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	42347	65,86
311	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	37931139	1	3	13/03/2025 17:47	14/03/2025 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	32961	585,99
312	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37931143	1	3	13/03/2025 17:33	13/03/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	27227	431,58
313	39	3	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37931175	1	3	13/03/2025 17:51	14/03/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	42347	98,07
314	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37931185	1	3	13/03/2025 17:51	14/03/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	45	44506	773,40
315	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37931237	1	3	13/03/2025 17:58	13/03/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48183	4,69
316	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37931279	1	3	13/03/2025 18:03	14/03/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	8,76
317	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37931291	1	3	13/03/2025 18:04	14/03/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20054	16,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
318	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37931301	1	3	13/03/2025 18:04	13/03/2025 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	49	22187	177,16
319	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37931355	1	3	13/03/2025 18:14	13/03/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	166	26065	587,69
320	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	37931369	1	3	13/03/2025 18:14	14/03/2025 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	18582	61,11
321	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37931375	1	3	13/03/2025 18:15	14/03/2025 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	29673	24,15
322	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37931393	1	3	13/03/2025 18:17	14/03/2025 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	39388	58,57
323	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	37931423	1	3	14/03/2025 09:42	14/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	13830	118,07
324	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	37931423	1	3	14/03/2025 10:09	14/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	13830	250,85
325	39	3	2025	13257	CMM01C3	CMM	37931431	1	3	13/03/2025 18:22	13/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	82	30951	256,16
326	39	3	2025	13257	CMM01C3	CMM	37931431	1	3	13/03/2025 18:40	13/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	30951	90,67
327	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	37931433	1	3	13/03/2025 18:22	14/03/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	15,75
328	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37931449	1	3	13/03/2025 18:24	14/03/2025 05:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	11,55
329	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	37931471	1	3	13/03/2025 18:27	14/03/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26185	79,07
330	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37931475	1	3	13/03/2025 18:28	14/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	23872	94,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
331	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	37931491	1	3	13/03/2025 18:30	13/03/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	57	50766	230,30
332	39	3	2025	16944	ACA01C4	ACA	37931495	1	3	13/03/2025 18:30	14/03/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	19,32
333	39	3	2025	13252	BBR01I2	BBR	37931503	1	3	14/03/2025 14:24	15/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	19,92
334	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37931521	1	3	13/03/2025 18:32	14/03/2025 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36309	7,02
335	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37931525	1	3	13/03/2025 18:33	14/03/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	21,16
336	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	37931579	1	3	14/03/2025 09:02	14/03/2025 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17899	50,69
337	39	3	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37931607	1	3	13/03/2025 18:41	13/03/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	32502	91,42
338	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37931617	1	3	13/03/2025 18:42	14/03/2025 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	34099	87,36
339	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37931631	1	3	13/03/2025 18:43	14/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48272	24,42
340	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37931631	1	3	14/03/2025 15:53	14/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	191	48272	621,39
341	39	3	2025	15850	SNP01N5	SNP	37931647	1	3	13/03/2025 18:46	14/03/2025 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	26773	291,42
342	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37931685	1	3	13/03/2025 18:51	14/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	17,26
343	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37931711	1	3	13/03/2025 18:54	13/03/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	49767	164,73
344	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37931747	1	3	13/03/2025 18:58	13/03/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	25940	5,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
345	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	37931781	1	3	13/03/2025 19:02	14/03/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	81	11279	2131,96
346	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37931785	1	3	13/03/2025 19:03	14/03/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	34099	125,71
347	39	3	2025	16945	CSL01C8	CSL	37931793	1	3	13/03/2025 19:05	14/03/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	85	32852	1627,61
348	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37931843	1	3	14/03/2025 14:34	15/03/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	42347	47,99
349	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37931843	1	3	14/03/2025 21:10	15/03/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	110	42347	329,17
350	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37931859	1	3	13/03/2025 19:13	14/03/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	33639	385,07
351	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37931861	1	3	13/03/2025 19:13	13/03/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	42347	16,46
352	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	37931867	1	3	13/03/2025 19:14	14/03/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75965	10,12
353	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37931883	1	3	13/03/2025 19:16	14/03/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22187	19,17
354	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37931885	1	3	13/03/2025 19:16	14/03/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	32961	769,32
355	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37931885	1	3	13/03/2025 19:16	14/03/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32961	48,38
356	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37931931	1	3	13/03/2025 19:23	14/03/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	19561	72,34
357	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37931937	1	3	13/03/2025 19:24	14/03/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	4,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
358	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37931941	1	3	14/03/2025 06:54	14/03/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	27594	80,25
359	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37931953	1	3	13/03/2025 19:24	13/03/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17899	2,83
360	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37931955	1	3	13/03/2025 16:33	13/03/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	42347	605,05
361	39	3	2025	13308	ITK01I2	ITK	37931999	1	3	13/03/2025 19:30	13/03/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	1,67
362	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37932033	1	3	13/03/2025 19:32	14/03/2025 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	29673	62,02
363	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37932035	1	3	13/03/2025 06:54	13/03/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	32852	88,54
364	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37932063	1	3	13/03/2025 19:43	14/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	16,25
365	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37932081	1	3	13/03/2025 19:39	14/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	12666	232,86
366	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932121	1	3	13/03/2025 19:45	14/03/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	34099	291,25
367	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37932127	1	3	13/03/2025 19:46	13/03/2025 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20559	10,02
368	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37932149	1	3	13/03/2025 19:50	14/03/2025 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	133	28217	1218,98
369	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37932149	1	3	13/03/2025 19:50	14/03/2025 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	10812	760,72
370	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37932149	1	3	14/03/2025 04:46	14/03/2025 04:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	502	10812	39,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
371	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37932149	1	3	14/03/2025 04:56	14/03/2025 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	502	10812	34,58
372	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37932197	1	3	13/03/2025 19:59	14/03/2025 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	22187	153,00
373	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37932207	1	3	13/03/2025 20:00	14/03/2025 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	444	22187	4602,18
374	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37932207	1	3	13/03/2025 20:00	14/03/2025 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	520	22187	6168,93
375	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37932209	1	3	13/03/2025 20:00	13/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	22187	105,31
376	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37932211	1	3	13/03/2025 20:00	14/03/2025 04:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	39388	511,84
377	39	3	2025	15855	CND01C6	CND	37932249	1	3	13/03/2025 19:55	13/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	30	34099	32,26
378	39	3	2025	15503	CRU01C4	CRU	37932251	1	3	13/03/2025 20:07	14/03/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22187	27,30
379	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	37932275	1	3	13/03/2025 16:52	14/03/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24161	89,33
380	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	37932283	1	3	13/03/2025 20:13	14/03/2025 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	57043	31,35
381	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	37932283	1	3	13/03/2025 20:13	14/03/2025 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	57043	201,33
382	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	37932285	1	3	13/03/2025 20:13	14/03/2025 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30951	5,50
383	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	37932313	1	3	13/03/2025 20:17	13/03/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	12666	51,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
384	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37932337	1	3	13/03/2025 20:22	13/03/2025 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	12666	31,40
385	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37932345	1	3	13/03/2025 14:37	13/03/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	44868	195,49
386	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37932359	1	3	13/03/2025 20:27	14/03/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26065	77,27
387	39	3	2025	16561	SBC01L3	SBC	37932367	1	3	13/03/2025 20:28	14/03/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30217	15,10
388	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	37932381	1	3	13/03/2025 20:30	14/03/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	23584	209,08
389	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37932389	1	3	13/03/2025 20:32	14/03/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27227	3,91
390	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37932405	1	3	13/03/2025 18:46	13/03/2025 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	39388	213,06
391	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37932409	1	3	13/03/2025 19:13	13/03/2025 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	39388	37,32
392	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37932417	1	3	13/03/2025 20:34	13/03/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	21257	53,94
393	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	37932421	1	3	13/03/2025 20:14	14/03/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	18582	202,29
394	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37932423	1	3	13/03/2025 18:14	14/03/2025 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	39388	263,49
395	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37932433	1	3	13/03/2025 20:37	14/03/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48272	18,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
396	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932493	1	3	14/03/2025 07:34	14/03/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	34099	712,64
397	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932493	1	3	14/03/2025 07:34	15/03/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34099	33,02
398	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932493	1	3	15/03/2025 11:50	15/03/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	34099	120,44
399	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932493	1	3	15/03/2025 16:52	15/03/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	34099	33,82
400	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932493	1	3	15/03/2025 16:52	16/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34099	21,54
401	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37932493	1	3	16/03/2025 10:50	16/03/2025 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	34099	17,26
402	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37932497	1	3	13/03/2025 20:47	14/03/2025 04:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39388	15,23
403	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37932507	1	3	13/03/2025 20:29	13/03/2025 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	12666	97,26
404	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37932507	1	3	13/03/2025 20:29	13/03/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	12666	94,49
405	39	3	2025	13282	DMU01M9	DMU	37932587	1	3	13/03/2025 21:05	14/03/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	58200	561,45
406	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	37932629	1	3	13/03/2025 21:12	13/03/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	15740	9,69
407	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	37932665	1	3	14/03/2025 06:38	14/03/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	521	21131	3417,33
408	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	37932675	1	3	13/03/2025 21:18	14/03/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	114	22665	2404,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
409	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	37932683	1	3	13/03/2025 21:20	13/03/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13830	2,63
410	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	37932833	1	3	13/03/2025 21:42	14/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12666	12,25
411	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	37932853	1	3	13/03/2025 21:47	14/03/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18582	18,90
412	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37932867	1	3	13/03/2025 10:22	14/03/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27227	27,57
413	39	3	2025	16944	ACA01C2	ACA	37932891	1	3	13/03/2025 21:57	14/03/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	17,21
414	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37932913	1	3	13/03/2025 21:27	14/03/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	102	22665	270,58
415	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	37932963	1	3	13/03/2025 22:18	14/03/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23652	14,92
416	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37932973	1	3	13/03/2025 22:20	14/03/2025 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	76	32852	1564,63
417	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	37932975	1	3	13/03/2025 08:15	14/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17774	27,85
418	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37932985	1	3	13/03/2025 22:22	14/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	10812	26,67
419	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37932999	1	3	14/03/2025 07:16	14/03/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	49767	67,63
420	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37933009	1	3	14/03/2025 05:53	14/03/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	10812	556,57
421	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37933009	1	3	14/03/2025 05:53	14/03/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	10812	67,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
422	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37933009	1	3	14/03/2025 10:04	14/03/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10812	0,33
423	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37933029	1	3	13/03/2025 22:33	14/03/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23872	23,03
424	39	3	2025	13280	DIF01I1	DIF	37933035	1	3	13/03/2025 22:36	14/03/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	53139	39,34
425	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37933057	1	3	14/03/2025 06:19	14/03/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	226	22187	710,46
426	39	3	2025	13369	QXD01P5	QXD	37933061	1	3	13/03/2025 22:42	14/03/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	189	44868	2916,01
427	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37933089	1	3	14/03/2025 04:41	14/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	142	48272	731,85
428	39	3	2025	13308	ITK01I5	ITK	37933097	1	3	13/03/2025 22:58	14/03/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	48183	45,29
429	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37933109	1	3	13/03/2025 23:02	14/03/2025 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	36309	10,03
430	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	37933183	1	3	13/03/2025 21:32	13/03/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	26216	144,03
431	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37933227	1	3	13/03/2025 23:50	14/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	10,59
432	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37933329	1	3	14/03/2025 00:46	14/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	27227	595,00
433	39	3	2025	13263	CCA01C3	CCA	37933385	1	3	14/03/2025 01:15	14/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	55	68482	488,52
434	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37933489	1	3	14/03/2025 15:46	14/03/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	48110	485,04
435	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37933489	1	3	14/03/2025 19:46	14/03/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	48110	546,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
436	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37933495	1	3	14/03/2025 02:17	14/03/2025 03:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	48272	107,98
437	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37933503	1	3	14/03/2025 02:20	14/03/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	33639	1099,58
438	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37933563	1	3	14/03/2025 06:42	14/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	49767	59,24
439	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37933573	1	3	14/03/2025 03:27	14/03/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	5,98
440	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37933593	1	3	14/03/2025 06:59	14/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	49767	517,91
441	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37933595	1	3	14/03/2025 04:09	14/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	30951	9,14
442	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37933595	1	3	14/03/2025 06:07	14/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	242	30951	629,33
443	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37933611	1	3	14/03/2025 04:38	14/03/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	11700	54,30
444	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	37933617	1	3	14/03/2025 04:44	14/03/2025 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	13104	296,44
445	39	3	2025	13249	BCR01C6	BCR	37933623	1	3	14/03/2025 04:49	14/03/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	102650	898,94
446	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	37933653	1	3	14/03/2025 05:19	14/03/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	58266	54,08
447	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37933659	1	3	14/03/2025 05:25	14/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	44868	14,10
448	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37933669	1	3	14/03/2025 05:46	14/03/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	39388	229,80
449	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37933673	1	3	14/03/2025 05:47	14/03/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12696	12,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
450	39	3	2025	13346	MCP01M5	MCP	37933689	1	3	14/03/2025 05:55	14/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	20699	1359,07
451	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37933697	1	3	14/03/2025 05:57	14/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	12666	126,01
452	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37933713	1	3	14/03/2025 06:04	14/03/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	33639	17,42
453	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37933735	1	3	14/03/2025 06:08	14/03/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	23872	68,35
454	39	3	2025	13355	PCJ01P3	PCJ	37933747	1	3	14/03/2025 02:39	14/03/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	44506	62,24
455	39	3	2025	13355	PCJ01P3	PCJ	37933747	1	3	14/03/2025 19:59	14/03/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	149	44506	508,63
456	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37933759	1	3	14/03/2025 06:14	14/03/2025 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39388	2,55
457	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	37933763	1	3	14/03/2025 06:15	14/03/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69016	4,90
458	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37933765	1	3	14/03/2025 06:15	14/03/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42347	6,25
459	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37933787	1	3	14/03/2025 06:20	14/03/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	39388	189,02
460	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	37933789	1	3	14/03/2025 06:21	14/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	15740	75,67
461	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37933793	1	3	14/03/2025 06:23	14/03/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31020	2,91
462	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	37933813	1	3	14/03/2025 06:27	14/03/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	63	30951	378,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
463	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	37933813	1	3	14/03/2025 06:27	14/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	30951	174,66
464	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37933819	1	3	14/03/2025 06:28	14/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	22665	270,79
465	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37933819	1	3	14/03/2025 06:28	14/03/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22665	5,66
466	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37933843	1	3	14/03/2025 17:19	14/03/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	34099	705,71
467	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37933849	1	3	14/03/2025 09:00	15/03/2025 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	15521	53,25
468	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37933861	1	3	14/03/2025 06:35	14/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	22665	388,81
469	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	37933861	1	3	14/03/2025 06:35	14/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	22665	88,59
470	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37933885	1	3	14/03/2025 06:38	14/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	33639	434,76
471	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	37933913	1	3	14/03/2025 06:44	14/03/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	29673	38,78
472	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	37933913	1	3	14/03/2025 12:59	14/03/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	170	29673	584,52
473	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37933917	1	3	14/03/2025 06:44	14/03/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	254	34099	1512,50
474	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37933929	1	3	14/03/2025 06:47	14/03/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	12666	568,75
475	39	3	2025	16944	ACA01C3	ACA	37933947	1	3	14/03/2025 06:49	14/03/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	24161	66,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
476	39	3	2025	16566	SBU01S9	SBU	37933953	1	3	14/03/2025 06:49	14/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	48272	729,70
477	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37933963	1	3	14/03/2025 06:53	14/03/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12666	10,98
478	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37933973	1	3	14/03/2025 06:56	14/03/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	273	22665	2058,19
479	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37933973	1	3	14/03/2025 11:21	14/03/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	112	22665	349,75
480	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37933983	1	3	14/03/2025 06:57	14/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33639	52,20
481	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37934013	1	3	14/03/2025 07:00	14/03/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	12666	684,54
482	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37934013	1	3	14/03/2025 07:00	14/03/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12666	39,44
483	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	37934017	1	3	14/03/2025 07:00	14/03/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17597	2,41
484	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37934023	1	3	14/03/2025 07:02	14/03/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	44868	56,14
485	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37934033	1	3	14/03/2025 07:05	14/03/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20559	19,65
486	39	3	2025	13387	TNG01S6	TNG	37934037	1	3	14/03/2025 07:05	14/03/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39388	6,80
487	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37934039	1	3	14/03/2025 07:05	14/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	26773	76,03
488	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37934051	1	3	14/03/2025 07:06	14/03/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	10812	85,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
489	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37934063	1	3	14/03/2025 07:08	14/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	21257	10,63
490	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37934073	1	3	14/03/2025 07:10	14/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21257	8,65
491	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	37934079	1	3	14/03/2025 07:11	14/03/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	16810	11,50
492	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	37934095	1	3	14/03/2025 07:14	14/03/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26216	2,01
493	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37934101	1	3	14/03/2025 07:14	14/03/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	33639	722,60
494	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37934105	1	3	14/03/2025 07:14	14/03/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	20559	307,97
495	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37934141	1	3	14/03/2025 07:20	14/03/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	32961	30,30
496	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37934199	1	3	13/03/2025 14:49	14/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	19873	833,05
497	39	3	2025	16557	IPU01L2	IPU	37934209	1	3	14/03/2025 07:30	14/03/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23872	3,44
498	39	3	2025	13363	PCM01M7	PCM	37934213	1	3	14/03/2025 07:30	14/03/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	11279	565,72
499	39	3	2025	13363	PCM01M7	PCM	37934213	1	3	14/03/2025 07:30	14/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	11279	55,33
500	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37934221	1	3	14/03/2025 07:32	14/03/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20559	1,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
501	39	3	2025	16567	MRG01C2	MRG	37934223	1	3	14/03/2025 07:32	14/03/2025 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	48110	765,59
502	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37934225	1	3	13/03/2025 14:03	14/03/2025 06:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	48272	1021,49
503	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37934229	1	3	14/03/2025 07:33	14/03/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	48272	1218,07
504	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37934291	1	3	14/03/2025 07:40	14/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33639	4,80
505	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	37934295	1	3	14/03/2025 07:41	14/03/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	39388	83,57
506	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37934333	1	3	14/03/2025 07:45	14/03/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	7,31
507	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37934333	1	3	14/03/2025 15:03	15/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	36552	94,43
508	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37934377	1	3	14/03/2025 07:48	14/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	68482	7,38
509	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37934443	1	3	14/03/2025 07:56	14/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20559	17,41
510	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	37934499	1	3	14/03/2025 08:03	14/03/2025 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	36309	44,23
511	39	3	2025	16949	PAR01C7	PAR	37934515	1	3	14/03/2025 08:04	14/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16621	4,08
512	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37934541	1	3	14/03/2025 16:00	15/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48110	28,43
513	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37934541	1	3	15/03/2025 18:14	15/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48110	2,19
514	39	3	2025	13317	JMA01M5	JMA	37934547	1	3	14/03/2025 08:09	14/03/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	97839	25,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
515	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37934555	1	3	14/03/2025 08:09	14/03/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21257	14,26
516	39	3	2025	13282	DID01F2	DID	37934573	1	3	14/03/2025 08:11	14/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	58200	13,06
517	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37934577	1	3	14/03/2025 08:11	14/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	27527	11,63
518	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37934577	1	3	14/03/2025 14:45	14/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	27527	13,12
519	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37934577	1	3	14/03/2025 14:45	15/03/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	27527	46,10
520	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37934577	1	3	14/03/2025 15:35	15/03/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	27527	44,46
521	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37934589	1	3	14/03/2025 08:13	14/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	12696	90,45
522	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37934589	1	3	14/03/2025 19:19	14/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	12696	178,94
523	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	37934621	1	3	14/03/2025 08:16	14/03/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	6,54
524	39	3	2025	13356	PAP01F6	PAP	37934633	1	3	14/03/2025 08:16	14/03/2025 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52585	5,04
525	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37934665	1	3	14/03/2025 08:20	14/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	44868	41,07
526	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37934665	1	3	14/03/2025 08:20	14/03/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	44868	9,93
527	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	37934721	1	3	14/03/2025 08:26	14/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	17774	279,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
528	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37934737	1	3	14/03/2025 08:27	14/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	19873	263,88
529	39	3	2025	15858	ESB01S2	ESB	37934743	1	3	14/03/2025 08:29	14/03/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	20912	157,56
530	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	37934747	1	3	14/03/2025 08:29	14/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27527	42,87
531	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37934809	1	3	14/03/2025 08:36	14/03/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	9,17
532	39	3	2025	13280	DIF01I3	DIF	37934855	1	3	14/03/2025 08:39	14/03/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	53139	15,98
533	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37934857	1	3	14/03/2025 08:39	14/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	19873	85,45
534	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37934861	1	3	14/03/2025 08:39	14/03/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	33639	8,29
535	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37934895	1	3	14/03/2025 08:42	14/03/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	126	27527	595,59
536	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37934895	1	3	14/03/2025 11:50	14/03/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	27527	44,47
537	39	3	2025	15854	JAB01FA	JAB	37934911	1	3	14/03/2025 08:43	15/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	41365	635,51
538	39	3	2025	15854	JAB01F8	JAB	37934917	1	3	14/03/2025 08:44	14/03/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	41365	3,83
539	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37934927	1	3	14/03/2025 08:44	14/03/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	64880	224,02
540	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	37934957	1	3	14/03/2025 08:47	14/03/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	20054	55,27
541	39	3	2025	13348	NVO01M4	NVO	37934963	1	3	14/03/2025 08:48	14/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	26065	84,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
542	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37935005	1	3	14/03/2025 08:52	14/03/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	33639	438,25
543	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37935043	1	3	14/03/2025 08:54	14/03/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28217	7,91
544	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37935079	1	3	14/03/2025 08:58	14/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28217	54,21
545	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37935081	1	3	14/03/2025 08:58	14/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12666	10,02
546	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37935149	1	3	14/03/2025 09:05	14/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20054	28,65
547	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37935161	1	3	14/03/2025 09:06	14/03/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20559	19,29
548	39	3	2025	16943	PDM01M1	PDM	37935239	1	3	14/03/2025 09:12	14/03/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	13830	47,42
549	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	37935273	1	3	14/03/2025 09:15	14/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	53139	45,41
550	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	37935319	1	3	14/03/2025 09:18	15/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57043	50,05
551	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	37935319	1	3	15/03/2025 08:27	15/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	57043	22,67
552	39	3	2025	13260	CRC01C2	CRC	37935353	1	3	14/03/2025 09:21	15/03/2025 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16810	52,82
553	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37935361	1	3	14/03/2025 09:21	14/03/2025 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	39388	39,21
554	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37935367	1	3	14/03/2025 09:21	14/03/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	36552	224,93
555	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37935369	1	3	14/03/2025 09:21	14/03/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	2,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
556	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37935377	1	3	14/03/2025 09:22	14/03/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	7,54
557	39	3	2025	15853	PRB01P1	PRB	37935409	1	3	14/03/2025 15:26	16/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36552	50,89
558	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	37935415	1	3	14/03/2025 09:25	14/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17899	11,41
559	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37935437	1	3	14/03/2025 09:26	14/03/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	12666	222,30
560	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	37935493	1	3	14/03/2025 09:30	14/03/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	27527	4,94
561	39	3	2025	13390	TRR01P3	TRR	37935497	1	3	14/03/2025 09:30	14/03/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23652	7,14
562	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	37935501	1	3	14/03/2025 09:31	14/03/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	79	27594	372,24
563	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	37935507	1	3	14/03/2025 09:31	15/03/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	23,56
564	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	37935511	1	3	14/03/2025 09:31	14/03/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	30217	62,92
565	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	37935535	1	3	14/03/2025 09:34	14/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	1,86
566	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	37935581	1	3	14/03/2025 09:38	14/03/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	53139	95,85
567	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37935677	1	3	13/03/2025 13:30	14/03/2025 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48272	23,90
568	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37935681	1	3	14/03/2025 09:46	14/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	19873	63,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
569	39	3	2025	15500	IBP01I1	IBP	37935699	1	3	14/03/2025 09:47	14/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25940	7,92
570	39	3	2025	13260	CRC01C1	CRC	37935703	1	3	14/03/2025 09:48	14/03/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	16810	35,02
571	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	37935717	1	3	14/03/2025 09:49	15/03/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36250	85,25
572	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37935731	1	3	14/03/2025 09:51	14/03/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48272	2,46
573	39	3	2025	16570	NVR01N2	NVR	37935745	1	3	14/03/2025 09:52	14/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	0,78
574	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	37935763	1	3	14/03/2025 09:54	14/03/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21131	4,64
575	39	3	2025	16568	ACP01C2	ACP	37935767	1	3	14/03/2025 15:34	14/03/2025 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	31020	1,91
576	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	37935783	1	3	14/03/2025 09:56	14/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	50766	28,78
577	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37935799	1	3	14/03/2025 09:58	14/03/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10812	50,68
578	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	37935805	1	3	14/03/2025 09:58	14/03/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	26773	98,00
579	39	3	2025	13365	PCI01C6	PCI	37935811	1	3	14/03/2025 09:58	14/03/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	70151	243,10
580	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37935817	1	3	14/03/2025 09:58	14/03/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48272	3,64
581	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37935821	1	3	14/03/2025 09:59	14/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	64880	40,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
582	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	37935833	1	3	14/03/2025 09:59	14/03/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11279	12,86
583	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37935835	1	3	14/03/2025 10:00	14/03/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	52030	17,23
584	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37935889	1	3	14/03/2025 09:06	14/03/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	4,76
585	39	3	2025	13254	BJD01L1	BJD	37936015	1	3	14/03/2025 10:16	14/03/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69016	14,36
586	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37936061	1	3	14/03/2025 10:19	14/03/2025 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	2,97
587	39	3	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37936099	1	3	14/03/2025 15:30	14/03/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	25462	10,50
588	39	3	2025	13353	ORS01M1	ORS	37936113	1	3	14/03/2025 10:23	15/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	10140	103,06
589	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37936115	1	3	14/03/2025 10:23	14/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33639	9,70
590	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37936123	1	3	14/03/2025 10:24	15/03/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	49767	27,29
591	39	3	2025	13332	MTI01P4	MTI	37936131	1	3	14/03/2025 10:25	15/03/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	15822	219,96
592	39	3	2025	13322	LMN01N4	LMN	37936145	1	3	14/03/2025 10:27	14/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45056	5,13
593	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37936151	1	3	14/03/2025 10:28	14/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	22187	17,08
594	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	37936183	1	3	14/03/2025 10:30	15/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	12666	67,95
595	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	37936219	1	3	14/03/2025 10:33	14/03/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57043	12,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
596	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37936235	1	3	14/03/2025 10:34	14/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	3,82
597	39	3	2025	16945	CSL01C2	CSL	37936243	1	3	14/03/2025 10:34	14/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	32852	272,26
598	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	37936251	1	3	14/03/2025 10:36	14/03/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	4,23
599	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37936259	1	3	14/03/2025 10:36	15/03/2025 03:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	36552	168,48
600	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37936259	1	3	15/03/2025 01:55	15/03/2025 03:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	36552	243,36
601	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37936261	1	3	14/03/2025 10:36	14/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	0,98
602	39	3	2025	15850	SNP01N1	SNP	37936275	1	3	14/03/2025 10:37	14/03/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26773	3,27
603	39	3	2025	16944	ACA01C2	ACA	37936285	1	3	14/03/2025 10:38	14/03/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24161	24,83
604	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37936307	1	3	14/03/2025 10:41	14/03/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	68482	68,10
605	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37936309	1	3	14/03/2025 12:13	14/03/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	21718	38,90
606	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37936309	1	3	14/03/2025 13:19	14/03/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	462	21718	689,66
607	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	37936327	1	3	14/03/2025 10:43	14/03/2025 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15521	2,34
608	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37936349	1	3	14/03/2025 10:45	14/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	242	15349	318,57
609	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37936443	1	3	14/03/2025 10:53	15/03/2025 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	12696	110,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
610	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	37936455	1	3	14/03/2025 10:54	14/03/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	3,43
611	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37936463	1	3	14/03/2025 10:51	14/03/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	36552	5,58
612	39	3	2025	13355	PCI01P6	PCJ	37936477	1	3	14/03/2025 10:56	14/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	436	44506	2423,55
613	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	37936493	1	3	14/03/2025 10:57	14/03/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	24161	22,21
614	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37936519	1	3	14/03/2025 11:00	14/03/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	23872	657,39
615	39	3	2025	13263	CCA01C3	CCA	37936573	1	3	14/03/2025 11:04	14/03/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	10,66
616	39	3	2025	13280	DIF01I5	DIF	37936591	1	3	14/03/2025 11:07	14/03/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	53139	24,64
617	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37936623	1	3	14/03/2025 11:10	14/03/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	3,73
618	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	37936635	1	3	14/03/2025 15:32	15/03/2025 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	29,99
619	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37936691	1	3	14/03/2025 11:15	14/03/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	19873	19,34
620	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37936701	1	3	13/03/2025 14:55	14/03/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	22187	49,34
621	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37936703	1	3	14/03/2025 13:01	14/03/2025 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26065	21,39
622	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37936703	1	3	14/03/2025 13:01	15/03/2025 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26065	45,79
623	39	3	2025	13255	BMS01S1	BMS	37936707	1	3	14/03/2025 09:40	14/03/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	67	107330	351,82
624	39	3	2025	16949	PAR01C4	PAR	37936819	1	3	14/03/2025 11:26	14/03/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	16621	113,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
625	39	3	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37936877	1	3	14/03/2025 11:32	15/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	26,46
626	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37936889	1	3	14/03/2025 11:33	14/03/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	39388	431,24
627	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37936897	1	3	14/03/2025 11:34	14/03/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	189	48110	1925,75
628	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37936899	1	3	14/03/2025 11:35	15/03/2025 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75965	41,83
629	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37936901	1	3	14/03/2025 11:35	14/03/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	21718	22,65
630	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37936911	1	3	14/03/2025 11:36	14/03/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	31020	37,69
631	39	3	2025	13339	MDM01M7	MDM	37936957	1	3	14/03/2025 11:40	15/03/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	93557	81,80
632	39	3	2025	13356	PAP01F7	PAP	37936987	1	3	14/03/2025 11:42	14/03/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52585	50,52
633	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	37936989	1	3	14/03/2025 11:42	14/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27527	8,96
634	39	3	2025	13382	SLP01P1	SLP	37937023	1	3	14/03/2025 11:46	15/03/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	18582	129,32
635	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37937037	1	3	14/03/2025 11:46	14/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	44506	47,71
636	39	3	2025	16557	IPU01L2	IPU	37937073	1	3	14/03/2025 11:50	15/03/2025 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	23872	107,28
637	39	3	2025	16563	GBA01L4	GBA	37937115	1	3	14/03/2025 11:55	15/03/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	8748	53,38
638	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	37937117	1	3	14/03/2025 11:55	14/03/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	16810	36,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
639	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	37937123	1	3	14/03/2025 11:56	14/03/2025 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	97839	12,67
640	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37937175	1	3	14/03/2025 12:01	14/03/2025 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	8,93
641	39	3	2025	13317	JMA01M5	JMA	37937199	1	3	14/03/2025 12:05	14/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	434	97839	1594,35
642	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	37937215	1	3	14/03/2025 12:06	14/03/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38661	3,25
643	39	3	2025	13339	MDM01M7	MDM	37937235	1	3	14/03/2025 12:08	14/03/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93557	2,00
644	39	3	2025	16944	ACA01C3	ACA	37937267	1	3	14/03/2025 12:11	14/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	2,07
645	39	3	2025	13339	MDM01M1	MDM	37937321	1	3	14/03/2025 12:17	14/03/2025 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	93557	4,37
646	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	37937345	1	3	14/03/2025 12:20	15/03/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	39388	19,83
647	39	3	2025	16570	NVR01N2	NVR	37937545	1	3	14/03/2025 10:10	14/03/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	27594	110,36
648	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37937559	1	3	14/03/2025 08:06	14/03/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	16914	385,69
649	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	37937587	1	3	15/03/2025 11:21	15/03/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	17899	8,84
650	39	3	2025	13356	PAP01F2	PAP	37937615	1	3	14/03/2025 12:52	15/03/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52585	19,65
651	39	3	2025	13308	ITK01I3	ITK	37937691	1	3	14/03/2025 13:02	14/03/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	1,30
652	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37937727	1	3	14/03/2025 13:07	14/03/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	33639	37,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
653	39	3	2025	13260	CRC01C1	CRC	37937731	1	3	14/03/2025 13:08	14/03/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	16810	25,60
654	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	37937733	1	3	14/03/2025 13:08	14/03/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	351	15521	1491,07
655	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37937751	1	3	14/03/2025 13:09	14/03/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	56	27624	226,05
656	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37937821	1	3	14/03/2025 13:18	14/03/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	48272	14,51
657	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	37937837	1	3	14/03/2025 15:02	14/03/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	275	23584	828,51
658	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37937873	1	3	14/03/2025 13:23	15/03/2025 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23872	34,40
659	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	37937897	1	3	14/03/2025 13:25	15/03/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	25,25
660	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37937917	1	3	14/03/2025 13:27	15/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	32852	89,38
661	39	3	2025	13392	UMB01I3	UMB	37937921	1	3	14/03/2025 13:28	15/03/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	11700	243,21
662	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	37937923	1	3	14/03/2025 13:28	14/03/2025 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	17774	221,60
663	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37937953	1	3	14/03/2025 13:31	14/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	33639	657,51
664	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37937967	1	3	14/03/2025 13:34	14/03/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	36309	51,16
665	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37937973	1	3	14/03/2025 13:34	15/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	32852	162,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
666	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	37937991	1	3	14/03/2025 13:37	15/03/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23222	19,21
667	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	37938009	1	3	14/03/2025 13:39	14/03/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	52030	317,23
668	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	37938037	1	3	14/03/2025 13:42	14/03/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	20054	1218,11
669	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37938057	1	3	14/03/2025 13:44	14/03/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	44506	4,84
670	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37938059	1	3	14/03/2025 13:44	14/03/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21718	2,75
671	39	3	2025	13340	MTB01S3	MTB	37938063	1	3	14/03/2025 13:45	14/03/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17899	28,83
672	39	3	2025	16563	GBA01L3	GBA	37938071	1	3	14/03/2025 13:45	14/03/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	8748	473,75
673	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37938127	1	3	14/03/2025 13:50	14/03/2025 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33639	4,24
674	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37938127	1	3	14/03/2025 13:50	14/03/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33639	8,92
675	39	3	2025	16567	MRG01CA	MRG	37938133	1	3	14/03/2025 13:50	14/03/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48110	21,75
676	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37938145	1	3	14/03/2025 13:51	14/03/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	44868	102,01
677	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37938169	1	3	14/03/2025 13:54	14/03/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	22187	143,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
678	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37938189	1	3	14/03/2025 13:56	14/03/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	33639	4,55
679	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37938203	1	3	14/03/2025 13:57	14/03/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	15521	95,37
680	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37938235	1	3	14/03/2025 14:01	15/03/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	27748	154,27
681	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37938245	1	3	14/03/2025 14:01	14/03/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	21718	44,35
682	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37938279	1	3	14/03/2025 14:06	15/03/2025 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	34099	797,37
683	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37938279	1	3	14/03/2025 14:06	15/03/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	34099	165,61
684	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37938319	1	3	14/03/2025 14:10	14/03/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	39388	55,37
685	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37938321	1	3	14/03/2025 14:10	14/03/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30951	3,65
686	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	37938327	1	3	14/03/2025 14:11	14/03/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	5,34
687	39	3	2025	16565	JZN01M9	JZN	37938339	1	3	14/03/2025 14:13	14/03/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75965	40,53
688	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37938353	1	3	14/03/2025 14:15	14/03/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20559	8,28
689	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37938353	1	3	14/03/2025 16:56	14/03/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	20559	78,46
690	39	3	2025	13304	ITC01I4	ITC	37938387	1	3	14/03/2025 14:19	15/03/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10302	19,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
691	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	37938393	1	3	14/03/2025 14:21	14/03/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26065	28,27
692	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	37938455	1	3	14/03/2025 14:31	14/03/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	197	27527	720,03
693	39	3	2025	16557	IPU01L4	IPU	37938461	1	3	14/03/2025 14:29	14/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	23872	390,58
694	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37938479	1	3	14/03/2025 14:32	15/03/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12666	127,23
695	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37938479	1	3	14/03/2025 14:32	15/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12666	21,52
696	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37938495	1	3	14/03/2025 14:34	14/03/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	48	33639	235,19
697	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37938505	1	3	14/03/2025 14:36	14/03/2025 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	3,03
698	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37938531	1	3	14/03/2025 14:38	14/03/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	20282	269,11
699	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37938571	1	3	14/03/2025 14:42	15/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12666	59,56
700	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37938591	1	3	14/03/2025 14:45	14/03/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	29673	13,86
701	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	37938599	1	3	14/03/2025 14:46	14/03/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	14199	22,51
702	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37938621	1	3	14/03/2025 14:48	14/03/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	32607	37,80
703	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37938635	1	3	14/03/2025 14:49	14/03/2025 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29673	4,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
704	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	37938657	1	3	14/03/2025 14:52	14/03/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	57141	409,38
705	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	37938661	1	3	14/03/2025 14:52	14/03/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	21203	83,93
706	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	37938695	1	3	14/03/2025 14:57	14/03/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57141	25,87
707	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	37938701	1	3	14/03/2025 14:58	15/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44868	20,53
708	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37938775	1	3	14/03/2025 15:06	14/03/2025 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	236	15349	1428,00
709	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37938775	1	3	14/03/2025 15:06	14/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15349	6,24
710	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37938775	1	3	14/03/2025 15:06	14/03/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	15349	31,85
711	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37938775	1	3	14/03/2025 21:09	14/03/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15349	0,32
712	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	37938779	1	3	14/03/2025 15:06	15/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20054	40,04
713	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37938787	1	3	14/03/2025 15:06	14/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10875	7,40
714	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37938787	1	3	14/03/2025 15:06	14/03/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10875	7,70
715	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37938821	1	3	14/03/2025 12:20	15/03/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	23872	1083,19
716	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37938839	1	3	14/03/2025 15:11	14/03/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48110	8,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
717	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37938847	1	3	14/03/2025 10:31	14/03/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75965	11,58
718	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37938881	1	3	14/03/2025 15:15	14/03/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	27227	29,18
719	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37938907	1	3	14/03/2025 15:18	14/03/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	28217	130,71
720	39	3	2025	13249	BCR01C4	BCR	37938921	1	3	14/03/2025 15:20	14/03/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	74	102650	329,07
721	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37938923	1	3	14/03/2025 15:20	14/03/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	12666	85,24
722	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37938935	1	3	14/03/2025 15:21	14/03/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22187	2,27
723	39	3	2025	13389	TME01P7	TME	37938957	1	3	14/03/2025 15:22	16/03/2025 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12562	34,74
724	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37938985	1	3	14/03/2025 15:26	14/03/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	30951	17,16
725	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	37938995	1	3	14/03/2025 15:27	14/03/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57043	22,73
726	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37938999	1	3	14/03/2025 15:27	14/03/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	2,68
727	39	3	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	37939001	1	3	14/03/2025 15:27	15/03/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42347	19,51
728	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37939009	1	3	14/03/2025 15:24	14/03/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	16914	600,77
729	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37939009	1	3	14/03/2025 15:24	14/03/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	16914	188,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
730	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37939009	1	3	14/03/2025 15:24	14/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	16914	65,25
731	39	3	2025	13339	MDM01M8	MDM	37939041	1	3	14/03/2025 15:31	15/03/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	93557	20,85
732	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	37939071	1	3	14/03/2025 14:49	14/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	4,31
733	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37939085	1	3	14/03/2025 07:41	14/03/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	27594	312,89
734	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37939085	1	3	14/03/2025 07:41	14/03/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27594	224,34
735	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37939129	1	3	14/03/2025 15:38	14/03/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	27227	541,50
736	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37939129	1	3	14/03/2025 15:38	14/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	27227	22,76
737	39	3	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37939131	1	3	14/03/2025 15:38	15/03/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36552	30,27
738	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37939137	1	3	14/03/2025 15:39	14/03/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48183	1,45
739	39	3	2025	16948	PCU01L4	PCU	37939213	1	3	14/03/2025 15:47	15/03/2025 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17774	9,53
740	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	37939303	1	3	14/03/2025 15:54	14/03/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	42347	40,27
741	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37939305	1	3	14/03/2025 15:54	15/03/2025 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	16914	217,76
742	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37939305	1	3	14/03/2025 15:54	15/03/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16914	20,51
743	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	37939309	1	3	14/03/2025 15:04	14/03/2025 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16621	6,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
744	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37939363	1	3	14/03/2025 16:00	15/03/2025 05:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	13,84
745	39	3	2025	13317	JMA01M4	JMA	37939387	1	3	14/03/2025 16:02	14/03/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	97839	301,98
746	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37939419	1	3	14/03/2025 16:07	14/03/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14199	4,89
747	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37939421	1	3	14/03/2025 16:07	15/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48110	83,01
748	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37939435	1	3	14/03/2025 09:43	15/03/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	20559	79,94
749	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37939435	1	3	14/03/2025 23:51	15/03/2025 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	285	20559	524,32
750	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37939459	1	3	14/03/2025 16:10	14/03/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	174	22665	626,30
751	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	37939505	1	3	14/03/2025 16:17	14/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30951	4,10
752	39	3	2025	16949	PAR01C5	PAR	37939533	1	3	14/03/2025 16:20	14/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	448	16621	1642,04
753	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37939563	1	3	14/03/2025 16:18	15/03/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	29673	931,08
754	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37939599	1	3	14/03/2025 16:26	15/03/2025 02:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	148	32607	1554,45
755	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37939645	1	3	14/03/2025 16:29	15/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27227	69,69
756	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37939645	1	3	15/03/2025 07:40	15/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	139	27227	312,75
757	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37939705	1	3	14/03/2025 16:38	14/03/2025 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	49767	446,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
758	39	3	2025	13238	AMT01P3	AMT	37939749	1	3	14/03/2025 16:45	14/03/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21718	3,02
759	39	3	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37939809	1	3	14/03/2025 16:49	14/03/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	44506	4,42
760	39	3	2025	15852	MBC01P2	MBC	37939857	1	3	14/03/2025 16:52	15/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	22329	111,79
761	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	37939891	1	3	14/03/2025 16:54	15/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26065	7,93
762	39	3	2025	13375	SLC01S7	SLC	37939897	1	3	14/03/2025 16:53	14/03/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	263	22665	613,59
763	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37939911	1	3	14/03/2025 16:55	14/03/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	33639	5,45
764	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37939949	1	3	14/03/2025 16:57	14/03/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	33639	151,41
765	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37940013	1	3	14/03/2025 17:52	15/03/2025 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	18914	3046,12
766	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	37940029	1	3	15/03/2025 08:43	15/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	32852	121,41
767	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	37940029	1	3	15/03/2025 08:43	15/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	32852	55,01
768	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37940097	1	3	14/03/2025 17:14	15/03/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	8,31
769	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37940157	1	3	14/03/2025 17:20	15/03/2025 02:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	26773	56,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
770	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37940163	1	3	14/03/2025 17:21	15/03/2025 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23872	15,11
771	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37940169	1	3	14/03/2025 17:21	14/03/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	4,31
772	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	37940229	1	3	14/03/2025 17:29	15/03/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	16914	393,30
773	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	37940229	1	3	14/03/2025 17:29	15/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	16914	17,34
774	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	37940229	1	3	15/03/2025 12:58	16/03/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	16914	49,88
775	39	3	2025	15847	CTO01P4	CTO	37940233	1	3	14/03/2025 17:29	15/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	17500	382,52
776	39	3	2025	13308	ITK01I3	ITK	37940259	1	3	14/03/2025 17:32	14/03/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	48183	15,34
777	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37940275	1	3	15/03/2025 08:55	16/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	20305	927,53
778	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	37940343	1	3	14/03/2025 17:41	14/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	10875	33,24
779	39	3	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	37940347	1	3	14/03/2025 17:42	15/03/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	14,72
780	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37940373	1	3	14/03/2025 17:44	14/03/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	29673	107,83
781	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	37940383	1	3	14/03/2025 17:45	14/03/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30217	11,75
782	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37940395	1	3	14/03/2025 17:47	14/03/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36309	3,58
783	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37940425	1	3	14/03/2025 17:51	14/03/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	217	22329	626,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
784	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	37940479	1	3	14/03/2025 21:05	15/03/2025 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	207	32852	924,08
785	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37940545	1	3	14/03/2025 18:03	14/03/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	185	19561	467,43
786	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37940545	1	3	14/03/2025 18:03	15/03/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	19561	184,25
787	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37940545	1	3	14/03/2025 23:53	15/03/2025 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	185	19561	543,49
788	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37940547	1	3	14/03/2025 18:03	15/03/2025 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	25462	51,03
789	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	37940599	1	3	14/03/2025 18:10	15/03/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	32607	221,24
790	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	37940609	1	3	14/03/2025 18:11	14/03/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26216	13,21
791	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	37940633	1	3	14/03/2025 18:14	14/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	38661	48,38
792	39	3	2025	13369	QXD01P4	QXD	37940647	1	3	14/03/2025 18:15	14/03/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	44868	134,44
793	39	3	2025	16558	JND01L3	JND	37940659	1	3	14/03/2025 18:16	15/03/2025 00:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	5,95
794	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37940709	1	3	14/03/2025 18:23	14/03/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	57141	15,24
795	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37940737	1	3	14/03/2025 18:24	15/03/2025 04:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39388	19,54
796	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	37940779	1	3	14/03/2025 18:28	15/03/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45056	6,44
797	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37940795	1	3	15/03/2025 06:12	15/03/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	44868	230,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
798	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37940795	1	3	15/03/2025 06:12	15/03/2025 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	8,31
799	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	37940835	1	3	14/03/2025 18:34	15/03/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69016	19,54
800	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37940837	1	3	14/03/2025 18:35	15/03/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	27748	47,40
801	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37940867	1	3	14/03/2025 18:39	14/03/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	75965	56,40
802	39	3	2025	13254	BJD01L6	BJD	37940937	1	3	14/03/2025 18:47	14/03/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	69016	117,35
803	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37940971	1	3	15/03/2025 15:50	15/03/2025 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27594	44,16
804	39	3	2025	13387	TNG01S6	TNG	37940989	1	3	14/03/2025 18:53	14/03/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	39388	79,77
805	39	3	2025	13387	TNG01S6	TNG	37940989	1	3	14/03/2025 20:35	14/03/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	39388	46,47
806	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37941013	1	3	14/03/2025 18:55	14/03/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	30951	22,88
807	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	37941051	1	3	14/03/2025 18:58	15/03/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32607	15,02
808	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37941057	1	3	14/03/2025 18:58	14/03/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	44868	30,46
809	39	3	2025	13346	MCP01M5	MCP	37941103	1	3	14/03/2025 19:04	15/03/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20699	33,08
810	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	37941131	1	3	14/03/2025 19:07	15/03/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48272	6,45
811	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	37941157	1	3	14/03/2025 19:12	14/03/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57141	8,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
812	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	37941161	1	3	14/03/2025 19:12	15/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	44868	208,29
813	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37941171	1	3	14/03/2025 18:50	15/03/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12666	136,29
814	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37941171	1	3	14/03/2025 18:50	15/03/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12666	17,68
815	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37941193	1	3	14/03/2025 19:15	15/03/2025 04:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	21718	27,63
816	39	3	2025	13322	TBU01S4	TBU	37941207	1	3	14/03/2025 19:17	15/03/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	45056	56,97
817	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37941257	1	3	13/03/2025 18:31	14/03/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	19873	491,84
818	39	3	2025	13273	CRT01M2	CRT	37941273	1	3	14/03/2025 19:25	14/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	64880	7,08
819	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	37941317	1	3	14/03/2025 19:32	14/03/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	29673	271,49
820	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37941337	1	3	14/03/2025 19:36	15/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	20305	276,39
821	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37941337	1	3	14/03/2025 19:36	15/03/2025 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20305	44,29
822	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37941357	1	3	14/03/2025 19:40	15/03/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	19,50
823	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	37941373	1	3	14/03/2025 19:42	15/03/2025 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26216	17,73
824	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37941387	1	3	14/03/2025 19:44	15/03/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	14199	1284,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
825	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37941407	1	3	14/03/2025 19:47	14/03/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	234	36552	981,89
826	39	3	2025	16945	CSL01C9	CSL	37941415	1	3	14/03/2025 19:48	15/03/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	32852	263,57
827	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	37941453	1	3	14/03/2025 19:57	15/03/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16810	4,49
828	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	37941515	1	3	14/03/2025 21:15	15/03/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	12503	378,99
829	39	3	2025	13261	CRE01C4	CRE	37941531	1	3	14/03/2025 20:14	15/03/2025 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	10812	106,51
830	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37941573	1	3	14/03/2025 20:22	15/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	36309	141,95
831	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	37941591	1	3	14/03/2025 20:24	15/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20305	169,53
832	39	3	2025	13317	JMA01M5	JMA	37941607	1	3	14/03/2025 20:27	15/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	97839	13,88
833	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37941611	1	3	14/03/2025 20:28	15/03/2025 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23584	11,83
834	39	3	2025	13255	BMS01S4	BMS	37941635	1	3	14/03/2025 20:32	15/03/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	99	107330	579,67
835	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	37941653	1	3	14/03/2025 20:35	15/03/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20305	180,77
836	39	3	2025	13356	PAP01F2	PAP	37941669	1	3	14/03/2025 20:39	15/03/2025 04:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	52585	121,11
837	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37941695	1	3	14/03/2025 20:44	15/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	14199	62,16
838	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37941703	1	3	14/03/2025 20:46	14/03/2025 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	2,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
839	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37941721	1	3	14/03/2025 20:50	15/03/2025 08:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	49767	22,60
840	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37941735	1	3	14/03/2025 20:52	15/03/2025 04:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36552	47,14
841	39	3	2025	13263	CCA01C6	CCA	37941739	1	3	14/03/2025 19:35	15/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	68482	30,49
842	39	3	2025	13282	DMU01M7	DMU	37941765	1	3	14/03/2025 20:58	15/03/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	44	58200	193,28
843	39	3	2025	15846	MGY01F6	MGY	37941773	1	3	14/03/2025 20:59	15/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36457	19,52
844	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37941777	1	3	14/03/2025 21:00	16/03/2025 03:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27624	60,47
845	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37941777	1	3	15/03/2025 22:44	16/03/2025 03:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27624	85,81
846	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	37941791	1	3	14/03/2025 21:03	15/03/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	14199	278,00
847	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	37941791	1	3	15/03/2025 12:39	16/03/2025 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	14199	45,19
848	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	37941791	1	3	16/03/2025 01:30	16/03/2025 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	14199	22,17
849	39	3	2025	13276	ITP01L2	ITP	37941803	1	3	14/03/2025 21:06	15/03/2025 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	60701	53,54
850	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37941825	1	3	14/03/2025 21:11	15/03/2025 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	219	49767	679,93
851	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	37941911	1	3	14/03/2025 21:32	15/03/2025 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44868	15,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
852	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	37941917	1	3	14/03/2025 21:33	15/03/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	73	29673	908,02
853	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37941931	1	3	14/03/2025 21:35	15/03/2025 07:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	52030	75,98
854	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37941941	1	3	14/03/2025 21:36	15/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	27227	184,25
855	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37942015	1	3	14/03/2025 21:52	15/03/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	24161	10,65
856	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37942025	1	3	14/03/2025 21:54	15/03/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	29673	46,32
857	39	3	2025	13254	BJD01L6	BJD	37942033	1	3	14/03/2025 21:56	15/03/2025 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	559	69016	1821,72
858	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	37942053	1	3	14/03/2025 22:01	15/03/2025 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17597	31,47
859	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37942057	1	3	15/03/2025 06:51	15/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	13,13
860	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37942057	1	3	15/03/2025 06:51	16/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41365	35,93
861	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37942057	1	3	15/03/2025 20:00	16/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	41365	106,33
862	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	37942087	1	3	14/03/2025 22:14	15/03/2025 02:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	38661	16,95
863	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	37942089	1	3	14/03/2025 22:15	15/03/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	97839	62,17
864	39	3	2025	13249	BCR01C4	BCR	37942111	1	3	14/03/2025 22:20	14/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	102650	3,68
865	39	3	2025	13249	BCR01C4	BCR	37942111	1	3	14/03/2025 22:20	15/03/2025 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102650	13,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
866	39	3	2025	13249	BCR01C4	BCR	37942111	1	3	14/03/2025 23:05	15/03/2025 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	102650	120,18
867	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	37942123	1	3	14/03/2025 22:23	15/03/2025 05:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	11279	20,24
868	39	3	2025	15858	ESB01S3	ESB	37942125	1	3	14/03/2025 22:54	14/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	20912	58,36
869	39	3	2025	16568	ACP01C1	ACP	37942175	1	3	15/03/2025 05:23	15/03/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	31020	285,04
870	39	3	2025	13334	MSJ01M8	MSJ	37942177	1	3	14/03/2025 22:40	15/03/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75594	17,95
871	39	3	2025	13236	AGF01I3	AGF	37942263	1	3	14/03/2025 23:12	15/03/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	58266	455,56
872	39	3	2025	13328	MRC01M1	MRC	37942305	1	3	14/03/2025 23:23	15/03/2025 01:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	461	20054	1138,54
873	39	3	2025	13339	MDM01M2	MDM	37942327	1	3	14/03/2025 23:40	15/03/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	93557	194,70
874	39	3	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37942353	1	3	14/03/2025 23:54	15/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	11,10
875	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37942353	1	3	14/03/2025 23:54	15/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	11,10
876	39	3	2025	15853	PRB01P5	PRB	37942353	1	3	14/03/2025 23:54	15/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	11,10
877	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37942353	1	3	14/03/2025 23:54	15/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36552	66,58
878	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37942357	1	3	14/03/2025 23:55	15/03/2025 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	49767	18,93
879	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	37942411	1	3	15/03/2025 00:26	15/03/2025 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	154	57141	560,77
880	39	3	2025	16558	JND01L3	JND	37942423	1	3	15/03/2025 00:38	15/03/2025 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	3,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
881	39	3	2025	16558	JND01L3	JND	37942423	1	3	15/03/2025 02:00	15/03/2025 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	57141	28,42
882	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37942435	1	3	15/03/2025 00:47	15/03/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44868	9,82
883	39	3	2025	13356	PAP01F2	PAP	37942445	1	3	15/03/2025 00:53	15/03/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52585	11,48
884	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37942449	1	3	15/03/2025 09:57	15/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	27	15349	138,73
885	39	3	2025	13360	PGB01P4	PGB	37942471	1	3	15/03/2025 01:09	15/03/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	67941	178,28
886	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	37942479	1	3	15/03/2025 01:15	15/03/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	20912	270,91
887	39	3	2025	13242	ART01N4	ART	37942485	1	3	15/03/2025 01:20	15/03/2025 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	38661	10,50
888	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37942505	1	3	15/03/2025 01:29	15/03/2025 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27748	2,28
889	39	3	2025	13282	DID01F2	DID	37942509	1	3	15/03/2025 13:11	15/03/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	58200	98,70
890	39	3	2025	13282	DID01F9	DID	37942511	1	3	15/03/2025 01:34	15/03/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	58200	177,69
891	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	37942519	1	3	15/03/2025 01:38	15/03/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	23584	795,13
892	39	3	2025	13276	DMC01C2	DMC	37942531	1	3	15/03/2025 01:47	15/03/2025 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	60701	1,98
893	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37942543	1	3	15/03/2025 02:00	15/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	31020	785,65
894	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	37942557	1	3	15/03/2025 02:14	15/03/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	40540	655,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
895	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37942577	1	3	15/03/2025 02:59	15/03/2025 05:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	2,60
896	39	3	2025	13360	PGB01P2	PGB	37942581	1	3	15/03/2025 03:08	15/03/2025 05:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	67941	2,28
897	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	37942587	1	3	15/03/2025 03:24	15/03/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	14199	117,69
898	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37942603	1	3	15/03/2025 03:48	16/03/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21257	22,19
899	39	3	2025	13315	JGA01N2	JGA	37942629	1	3	15/03/2025 04:23	15/03/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	14250	472,34
900	39	3	2025	13315	JGA01N2	JGA	37942629	1	3	15/03/2025 13:44	15/03/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	14250	280,19
901	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37942643	1	3	15/03/2025 04:37	15/03/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	21257	33,11
902	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37942643	1	3	15/03/2025 08:34	15/03/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	219	21257	346,75
903	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37942659	1	3	15/03/2025 10:36	16/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29673	23,22
904	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37942691	1	3	15/03/2025 05:37	15/03/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	23572	204,64
905	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37942691	1	3	15/03/2025 05:37	15/03/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23572	29,90
906	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37942699	1	3	15/03/2025 05:46	15/03/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	25462	598,79
907	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37942699	1	3	15/03/2025 10:49	15/03/2025 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	395	25462	78,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
908	39	3	2025	13242	ART01N4	ART	37942711	1	3	15/03/2025 04:52	15/03/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	38661	25,27
909	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	37942721	1	3	15/03/2025 05:56	15/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	4,02
910	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37942727	1	3	15/03/2025 05:59	15/03/2025 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12666	40,82
911	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37942729	1	3	15/03/2025 06:00	15/03/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	321	21718	1206,07
912	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37942731	1	3	15/03/2025 21:03	16/03/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	32961	118,75
913	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37942741	1	3	15/03/2025 11:47	15/03/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	11,18
914	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37942741	1	3	15/03/2025 11:47	15/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	44868	49,66
915	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	37942751	1	3	15/03/2025 06:14	15/03/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	186	20054	1132,89
916	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	37942753	1	3	15/03/2025 07:34	15/03/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	29673	312,83
917	39	3	2025	13389	TME01P4	TME	37942759	1	3	15/03/2025 06:12	15/03/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	12562	27,53
918	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37942767	1	3	15/03/2025 06:21	16/03/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	21257	362,55
919	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37942781	1	3	15/03/2025 06:24	15/03/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	57141	20,08
920	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37942785	1	3	15/03/2025 06:28	15/03/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27594	9,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
921	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37942797	1	3	15/03/2025 06:31	15/03/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	25462	733,28
922	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37942813	1	3	15/03/2025 06:36	15/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	29673	750,91
923	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37942819	1	3	15/03/2025 06:37	16/03/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	25462	235,64
924	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37942819	1	3	15/03/2025 06:37	16/03/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	25462	238,66
925	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37942819	1	3	16/03/2025 02:15	16/03/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	25462	0,25
926	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37942825	1	3	15/03/2025 06:38	15/03/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	31020	41,03
927	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	37942859	1	3	15/03/2025 06:46	15/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44868	2,39
928	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	37942859	1	3	15/03/2025 06:46	15/03/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	44868	54,35
929	39	3	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37942861	1	3	15/03/2025 06:46	15/03/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	29714	233,46
930	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	37942867	1	3	15/03/2025 06:47	15/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	7,93
931	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37942887	1	3	15/03/2025 06:50	15/03/2025 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	22329	154,33
932	39	3	2025	13282	DID01F2	DID	37942889	1	3	15/03/2025 06:51	15/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58200	3,98
933	39	3	2025	13355	PCJ01P7	PCJ	37942919	1	3	15/03/2025 07:01	15/03/2025 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	1,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
934	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37942929	1	3	15/03/2025 07:02	15/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	32607	89,59
935	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37942941	1	3	15/03/2025 07:05	15/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	42	25462	115,72
936	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37942951	1	3	16/03/2025 06:02	16/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	201	27624	580,89
937	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37942951	1	3	16/03/2025 06:02	16/03/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27624	8,93
938	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37942961	1	3	15/03/2025 07:10	15/03/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19873	3,32
939	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37942975	1	3	15/03/2025 07:11	15/03/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	10812	8,23
940	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37943001	1	3	14/03/2025 19:49	15/03/2025 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	28217	509,21
941	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37943001	1	3	14/03/2025 19:49	15/03/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28217	44,76
942	39	3	2025	13249	BCR01C9	BCR	37943005	1	3	15/03/2025 07:17	15/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102650	10,12
943	39	3	2025	13249	BCR01C9	BCR	37943005	1	3	15/03/2025 14:49	15/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	184	102650	477,48
944	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37943009	1	3	15/03/2025 07:20	15/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48110	5,60
945	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37943055	1	3	15/03/2025 07:26	15/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	32961	11,69
946	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37943057	1	3	15/03/2025 07:27	15/03/2025 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	2,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
947	39	3	2025	13322	TBU01S1	TBU	37943067	1	3	15/03/2025 07:29	15/03/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45056	4,74
948	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	37943071	1	3	15/03/2025 07:30	15/03/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21131	53,75
949	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	37943083	1	3	15/03/2025 07:31	15/03/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	57043	2,18
950	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	37943099	1	3	15/03/2025 07:33	15/03/2025 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30217	4,46
951	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	37943101	1	3	15/03/2025 07:35	15/03/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	57043	12,21
952	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37943121	1	3	15/03/2025 07:36	15/03/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	49767	454,26
953	39	3	2025	13249	BCR01C4	BCR	37943131	1	3	15/03/2025 07:37	15/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102650	15,15
954	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37943145	1	3	15/03/2025 07:39	15/03/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27594	23,70
955	39	3	2025	16943	PDM01M1	PDM	37943147	1	3	15/03/2025 07:39	15/03/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	13830	11,84
956	39	3	2025	16943	PDM01M1	PDM	37943147	1	3	15/03/2025 16:50	15/03/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	13830	437,20
957	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	37943149	1	3	15/03/2025 07:39	15/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	10302	830,67
958	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	37943163	1	3	15/03/2025 07:41	15/03/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26773	14,24
959	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37943167	1	3	15/03/2025 06:34	15/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	25462	627,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
960	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37943173	1	3	15/03/2025 07:43	15/03/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23222	25,45
961	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37943173	1	3	15/03/2025 07:43	15/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23222	11,03
962	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37943185	1	3	15/03/2025 07:45	15/03/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	37	25462	286,15
963	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37943185	1	3	15/03/2025 14:00	15/03/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	25462	16,50
964	39	3	2025	13375	SLC01S6	SLC	37943229	1	3	15/03/2025 07:53	15/03/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22665	2,87
965	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	37943245	1	3	15/03/2025 07:54	15/03/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	1,67
966	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	37943247	1	3	15/03/2025 07:57	15/03/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20912	5,95
967	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37943261	1	3	15/03/2025 07:58	15/03/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20305	53,77
968	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37943273	1	3	15/03/2025 07:59	15/03/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	6340	41,60
969	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37943273	1	3	15/03/2025 07:59	15/03/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	6340	4,66
970	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	37943279	1	3	15/03/2025 08:00	15/03/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	53139	884,85
971	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37943281	1	3	15/03/2025 08:00	15/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15400	2,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
972	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	37943285	1	3	15/03/2025 12:10	15/03/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	68482	16,44
973	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	37943285	1	3	15/03/2025 14:49	15/03/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	505	68482	38,58
974	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	37943287	1	3	15/03/2025 08:01	15/03/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	2,39
975	39	3	2025	13282	DMU01M5	DMU	37943313	1	3	15/03/2025 13:04	16/03/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	58200	168,84
976	39	3	2025	16570	NVR01N2	NVR	37943323	1	3	15/03/2025 08:06	15/03/2025 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	27594	19,70
977	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37943327	1	3	15/03/2025 08:06	15/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	21718	25,21
978	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37943353	1	3	15/03/2025 08:10	16/03/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	12696	57,53
979	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37943353	1	3	16/03/2025 09:55	16/03/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	12696	69,58
980	39	3	2025	13353	ORS01M1	ORS	37943357	1	3	15/03/2025 12:30	15/03/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	10140	101,14
981	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	37943371	1	3	15/03/2025 08:15	15/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	40540	54,56
982	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37943393	1	3	15/03/2025 08:19	15/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24161	7,95
983	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37943419	1	3	15/03/2025 08:24	15/03/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	12666	50,30
984	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	37943425	1	3	15/03/2025 08:25	15/03/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	49767	81,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
985	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37943431	1	3	15/03/2025 08:25	15/03/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	48110	47,56
986	39	3	2025	13322	LMN01N7	LMN	37943439	1	3	15/03/2025 08:26	15/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	45056	166,16
987	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37943475	1	3	15/03/2025 08:29	15/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	25462	104,00
988	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	37943483	1	3	15/03/2025 08:31	15/03/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58266	2,79
989	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37943501	1	3	15/03/2025 08:32	15/03/2025 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	18914	87,67
990	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37943501	1	3	15/03/2025 08:32	15/03/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	18914	10,70
991	39	3	2025	13328	MRC01M1	MRC	37943555	1	3	15/03/2025 08:40	15/03/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20054	6,76
992	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37943569	1	3	15/03/2025 08:40	15/03/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	2,93
993	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37943575	1	3	15/03/2025 07:11	15/03/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	44868	255,72
994	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37943629	1	3	15/03/2025 08:46	15/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	11700	36,65
995	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37943635	1	3	15/03/2025 08:47	15/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	4,78
996	39	3	2025	13280	DIF01I2	DIF	37943653	1	3	15/03/2025 08:49	15/03/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	89	53139	971,51
997	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	37943659	1	3	15/03/2025 11:24	16/03/2025 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	44868	325,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
998	39	3	2025	13389	TME01P8	TME	37943667	1	3	15/03/2025 08:50	15/03/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	12562	7,85
999	39	3	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37943683	1	3	15/03/2025 08:53	15/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	1,12
1000	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	37943695	1	3	15/03/2025 17:09	16/03/2025 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	44868	226,68
1001	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	37943697	1	3	15/03/2025 08:54	16/03/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23572	47,52
1002	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	37943707	1	3	15/03/2025 08:55	15/03/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	12503	840,03
1003	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	37943713	1	3	15/03/2025 08:56	15/03/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26065	3,94
1004	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37943717	1	3	15/03/2025 08:57	15/03/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	44868	45,82
1005	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37943721	1	3	15/03/2025 15:51	16/03/2025 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23872	64,08
1006	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37943721	1	3	15/03/2025 15:51	16/03/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23872	16,47
1007	39	3	2025	16567	MRG01C7	MRG	37943771	1	3	15/03/2025 09:02	16/03/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48110	25,17
1008	39	3	2025	13280	DIF01I5	DIF	37943771	1	3	15/03/2025 09:02	16/03/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53139	50,34
1009	39	3	2025	13315	JGA01N5	JGA	37943783	1	3	15/03/2025 09:02	15/03/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	14250	3,53
1010	39	3	2025	15848	JCS01P4	JCS	37943791	1	3	15/03/2025 08:59	15/03/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15740	12,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1011	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37943871	1	3	15/03/2025 09:12	15/03/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12666	25,02
1012	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37943873	1	3	15/03/2025 09:12	15/03/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	19873	184,07
1013	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37943881	1	3	15/03/2025 09:13	15/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36309	1,65
1014	39	3	2025	15858	ESB01S3	ESB	37943893	1	3	15/03/2025 09:16	17/03/2025 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	20912	400,16
1015	39	3	2025	15858	ESB01S3	ESB	37943893	1	3	15/03/2025 09:16	17/03/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	20912	591,26
1016	39	3	2025	15858	ESB01S3	ESB	37943893	1	3	17/03/2025 01:17	17/03/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	63	20912	139,65
1017	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	37943895	1	3	15/03/2025 09:16	15/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69016	39,51
1018	39	3	2025	16944	ACA01C2	ACA	37943899	1	3	15/03/2025 09:16	16/03/2025 04:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	19,39
1019	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37943903	1	3	15/03/2025 10:27	15/03/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	96	23572	570,77
1020	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	37943943	1	3	15/03/2025 09:22	15/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	243	27227	1498,16
1021	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	37943995	1	3	15/03/2025 09:28	15/03/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	34870	35,69
1022	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	37944001	1	3	15/03/2025 09:29	15/03/2025 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	10812	3,93
1023	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	37944039	1	3	15/03/2025 09:34	16/03/2025 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13830	17,85
1024	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	37944049	1	3	15/03/2025 09:35	15/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31020	10,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1025	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37944055	1	3	15/03/2025 09:35	15/03/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	21718	53,11
1026	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	37944075	1	3	15/03/2025 09:39	15/03/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40540	10,12
1027	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	37944075	1	3	15/03/2025 18:15	15/03/2025 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	40540	18,40
1028	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	37944077	1	3	15/03/2025 09:39	15/03/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	32961	92,74
1029	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37944083	1	3	15/03/2025 09:40	16/03/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	160	11700	2521,16
1030	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	37944107	1	3	15/03/2025 09:46	16/03/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	53139	198,98
1031	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37944117	1	3	15/03/2025 06:55	15/03/2025 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44868	4,71
1032	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37944123	1	3	15/03/2025 09:48	15/03/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	60	16914	521,23
1033	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37944131	1	3	15/03/2025 09:47	15/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	22665	98,73
1034	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944175	1	3	15/03/2025 06:22	15/03/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	20305	370,44
1035	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	37944181	1	3	15/03/2025 09:55	15/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	1,90
1036	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944201	1	3	15/03/2025 06:15	16/03/2025 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20305	150,75
1037	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944217	1	3	14/03/2025 17:34	15/03/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	20305	667,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1038	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944229	1	3	14/03/2025 18:37	15/03/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20305	27,25
1039	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37944253	1	3	15/03/2025 10:05	15/03/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17899	1,34
1040	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944265	1	3	15/03/2025 10:06	15/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20305	11,90
1041	39	3	2025	13263	CCA01C7	CCA	37944279	1	3	15/03/2025 10:09	15/03/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	68482	783,72
1042	39	3	2025	13263	CCA01C7	CCA	37944279	1	3	15/03/2025 10:09	15/03/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	68482	716,83
1043	39	3	2025	13263	CCA01C7	CCA	37944279	1	3	15/03/2025 21:07	15/03/2025 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	68482	15,49
1044	39	3	2025	16946	CLN01F4	CLN	37944303	1	3	15/03/2025 10:13	15/03/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32502	11,45
1045	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944305	1	3	15/03/2025 05:52	15/03/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	20305	527,93
1046	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37944305	1	3	16/03/2025 17:57	16/03/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	20305	197,29
1047	39	3	2025	13275	CRZ01P2	CRZ	37944329	1	3	15/03/2025 10:15	15/03/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27227	18,52
1048	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37944351	1	3	15/03/2025 10:18	15/03/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	5,17
1049	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	37944359	1	3	15/03/2025 10:20	15/03/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	13,53
1050	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	37944389	1	3	15/03/2025 10:23	15/03/2025 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	36552	405,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1051	39	3	2025	13276	DMC01C2	DMC	37944413	1	3	15/03/2025 10:27	16/03/2025 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	60701	27,68
1052	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37944415	1	3	15/03/2025 10:27	15/03/2025 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	17899	13,28
1053	39	3	2025	15854	JAB01F8	JAB	37944419	1	3	15/03/2025 10:28	15/03/2025 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	230	41365	2351,43
1054	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	37944423	1	3	15/03/2025 10:28	15/03/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44506	4,36
1055	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37944465	1	3	15/03/2025 10:34	15/03/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	57	36552	297,87
1056	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	37944493	1	3	15/03/2025 10:38	16/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	68482	1635,37
1057	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	37944547	1	3	15/03/2025 10:42	16/03/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	28,07
1058	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	37944589	1	3	15/03/2025 10:48	15/03/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23652	26,36
1059	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	37944639	1	3	15/03/2025 10:54	15/03/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	770	41365	1190,08
1060	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	37944639	1	3	15/03/2025 10:54	15/03/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	559	41365	863,97
1061	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37944657	1	3	15/03/2025 10:55	15/03/2025 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11700	10,96
1062	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	37944693	1	3	15/03/2025 11:21	16/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	48110	139,35
1063	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37944703	1	3	15/03/2025 10:59	16/03/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	29673	207,25
1064	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37944705	1	3	15/03/2025 10:59	16/03/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	36552	83,47
1065	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37944745	1	3	15/03/2025 11:04	15/03/2025 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	25462	30,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1066	39	3	2025	13334	MSJ01M5	MSJ	37944767	1	3	15/03/2025 16:12	15/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	261	75594	13,77
1067	39	3	2025	13334	MSJ01M5	MSJ	37944767	1	3	15/03/2025 16:12	15/03/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	75594	0,95
1068	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	37944805	1	3	15/03/2025 11:09	15/03/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	58266	2,84
1069	39	3	2025	16568	ACP01C1	ACP	37944819	1	3	15/03/2025 11:10	15/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	31020	21,14
1070	39	3	2025	16945	CSL01C8	CSL	37944827	1	3	15/03/2025 11:12	16/03/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	13,34
1071	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37944843	1	3	15/03/2025 11:14	15/03/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	50766	134,26
1072	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37944843	1	3	15/03/2025 11:14	15/03/2025 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	50766	137,24
1073	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37944843	1	3	15/03/2025 16:41	15/03/2025 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	50766	128,28
1074	39	3	2025	16565	JZN01M2	JZN	37944875	1	3	15/03/2025 11:19	15/03/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	2,12
1075	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37944877	1	3	15/03/2025 08:40	16/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	31020	1232,72
1076	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37944877	1	3	15/03/2025 08:40	16/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	31020	583,92
1077	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37944879	1	3	15/03/2025 11:20	15/03/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	3,87
1078	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37944903	1	3	15/03/2025 11:22	16/03/2025 06:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	21718	116,15
1079	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37944903	1	3	16/03/2025 04:05	16/03/2025 06:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	300	21718	792,42
1080	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37944999	1	3	15/03/2025 09:07	15/03/2025 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18914	5,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1081	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	37945007	1	3	15/03/2025 19:21	16/03/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1892	69016	9088,43
1082	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	37945007	1	3	15/03/2025 19:21	16/03/2025 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	69016	742,13
1083	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	37945007	1	3	15/03/2025 23:04	16/03/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	451	69016	487,21
1084	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	37945007	1	3	15/03/2025 23:04	16/03/2025 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	680	69016	2724,91
1085	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37945033	1	3	15/03/2025 11:39	15/03/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	15400	228,62
1086	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37945033	1	3	15/03/2025 11:39	16/03/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15400	30,70
1087	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37945033	1	3	15/03/2025 22:41	16/03/2025 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	15400	24,91
1088	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37945033	1	3	15/03/2025 22:41	16/03/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	15400	185,56
1089	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37945039	1	3	15/03/2025 11:40	15/03/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	33639	5,54
1090	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	37945045	1	3	15/03/2025 11:40	15/03/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	69016	1341,25
1091	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37945051	1	3	15/03/2025 10:29	15/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	25462	234,67
1092	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	37945079	1	3	15/03/2025 11:43	15/03/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16621	4,07
1093	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	37945097	1	3	15/03/2025 11:45	16/03/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	19873	50,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1094	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	37945161	1	3	15/03/2025 11:51	15/03/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50766	3,43
1095	39	3	2025	16567	MRG01C2	MRG	37945165	1	3	15/03/2025 11:51	16/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	48110	1341,56
1096	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	37945179	1	3	15/03/2025 11:53	15/03/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	97839	8,40
1097	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	37945179	1	3	15/03/2025 11:53	15/03/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	97839	36,39
1098	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	37945179	1	3	15/03/2025 16:05	15/03/2025 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	97839	93,10
1099	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37945195	1	3	15/03/2025 13:57	15/03/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	142	48183	46,66
1100	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	37945307	1	3	15/03/2025 12:05	15/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	45056	6,33
1101	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	37945309	1	3	15/03/2025 12:05	16/03/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	84	58200	1955,73
1102	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37945349	1	3	15/03/2025 12:09	15/03/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	3,33
1103	39	3	2025	13390	TRR01P1	TRR	37945373	1	3	15/03/2025 19:29	15/03/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	23652	6,54
1104	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	37945385	1	3	15/03/2025 12:12	15/03/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19561	2,72
1105	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37945403	1	3	15/03/2025 12:14	15/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	22665	868,02
1106	39	3	2025	13390	TRR01P1	TRR	37945427	1	3	15/03/2025 12:17	15/03/2025 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	23652	57,52
1107	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37945435	1	3	15/03/2025 12:17	15/03/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	14199	23,05
1108	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	37945457	1	3	15/03/2025 12:21	15/03/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	212	69016	837,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1109	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37945507	1	3	15/03/2025 12:25	15/03/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21718	6,14
1110	39	3	2025	13238	AMT01PA	AMT	37945529	1	3	15/03/2025 12:27	16/03/2025 08:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	21718	79,73
1111	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37945531	1	3	15/03/2025 12:27	16/03/2025 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	10875	759,30
1112	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	37945547	1	3	15/03/2025 12:29	15/03/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	29673	168,49
1113	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37945581	1	3	15/03/2025 12:31	15/03/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	15400	54,14
1114	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37945581	1	3	15/03/2025 12:31	15/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15400	6,49
1115	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37945589	1	3	15/03/2025 12:36	15/03/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	44868	133,72
1116	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37945601	1	3	15/03/2025 12:37	15/03/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	3,80
1117	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	37945617	1	3	15/03/2025 12:24	15/03/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	184	10302	1292,09
1118	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	37945623	1	3	15/03/2025 12:40	15/03/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69016	8,80
1119	39	3	2025	16943	PDM01M8	PDM	37945689	1	3	15/03/2025 12:54	17/03/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13830	103,83
1120	39	3	2025	16943	PDM01M8	PDM	37945689	1	3	17/03/2025 14:23	17/03/2025 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	13830	36,52
1121	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	37945723	1	3	15/03/2025 12:57	15/03/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	36309	65,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1122	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37945769	1	3	15/03/2025 13:02	16/03/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	48183	1255,65
1123	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37945811	1	3	15/03/2025 13:06	15/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36309	4,06
1124	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37945827	1	3	15/03/2025 13:09	15/03/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	21718	48,29
1125	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	37945847	1	3	15/03/2025 13:11	15/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	162	27527	965,12
1126	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37945853	1	3	15/03/2025 13:12	15/03/2025 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	52030	936,58
1127	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37945863	1	3	15/03/2025 13:13	15/03/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	7,60
1128	39	3	2025	13264	CDO01M4	CDO	37945875	1	3	15/03/2025 13:14	15/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10875	1,17
1129	39	3	2025	13360	PGB01P7	PGB	37945887	1	3	15/03/2025 13:15	15/03/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	67941	44,93
1130	39	3	2025	13360	PGB01P7	PGB	37945887	1	3	15/03/2025 14:56	15/03/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	97	67941	564,54
1131	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37945905	1	3	15/03/2025 13:17	15/03/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	23572	174,27
1132	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37945905	1	3	15/03/2025 13:17	15/03/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23572	11,19
1133	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37945919	1	3	15/03/2025 13:18	15/03/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	280	20054	552,84
1134	39	3	2025	13360	PGB01P1	PGB	37945939	1	3	15/03/2025 13:21	15/03/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	67941	14,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1135	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	37945941	1	3	15/03/2025 13:21	15/03/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	246	64880	363,19
1136	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	37945957	1	3	15/03/2025 13:22	16/03/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	20,16
1137	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	37945961	1	3	15/03/2025 13:23	16/03/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	36552	79,99
1138	39	3	2025	13390	TRR01P1	TRR	37945983	1	3	15/03/2025 13:24	15/03/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	176	23652	526,24
1139	39	3	2025	13356	PAP01F2	PAP	37945987	1	3	15/03/2025 13:05	15/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52585	6,91
1140	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37945999	1	3	15/03/2025 13:03	15/03/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	48183	466,16
1141	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37945999	1	3	15/03/2025 13:03	15/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	48183	196,36
1142	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37945999	1	3	15/03/2025 13:03	15/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	48183	88,97
1143	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37945999	1	3	15/03/2025 13:03	15/03/2025 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	48183	118,72
1144	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37946013	1	3	15/03/2025 13:28	15/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	74	34870	174,43
1145	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37946075	1	3	15/03/2025 12:15	17/03/2025 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	25462	439,88
1146	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37946075	1	3	16/03/2025 15:46	17/03/2025 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	158	25462	1972,02
1147	39	3	2025	13282	DMU01M8	DMU	37946079	1	3	14/03/2025 15:08	16/03/2025 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	58200	247,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1148	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37946111	1	3	15/03/2025 13:39	15/03/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	52030	108,38
1149	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37946127	1	3	15/03/2025 13:44	15/03/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	22187	36,24
1150	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37946129	1	3	15/03/2025 13:44	15/03/2025 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	44506	49,03
1151	39	3	2025	13334	MSJ01MA	MSJ	37946135	1	3	15/03/2025 13:45	15/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	75594	3,76
1152	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	37946139	1	3	15/03/2025 13:45	16/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20305	141,48
1153	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	37946145	1	3	15/03/2025 13:45	15/03/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	26216	62,89
1154	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37946149	1	3	15/03/2025 13:46	15/03/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	20305	330,68
1155	39	3	2025	16567	MRG01C6	MRG	37946191	1	3	15/03/2025 13:52	16/03/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48110	45,53
1156	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	37946195	1	3	15/03/2025 13:52	15/03/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	5,16
1157	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37946279	1	3	15/03/2025 14:01	15/03/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	20054	47,02
1158	39	3	2025	13242	ART01N8	ART	37946285	1	3	15/03/2025 14:01	15/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	38661	132,86
1159	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37946293	1	3	15/03/2025 14:02	15/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20305	53,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1160	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37946297	1	3	15/03/2025 14:02	15/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	18914	887,74
1161	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37946297	1	3	15/03/2025 14:02	15/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	18914	42,33
1162	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37946301	1	3	15/03/2025 14:02	15/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42347	7,47
1163	39	3	2025	13248	BBL01M5	BBL	37946307	1	3	15/03/2025 14:03	15/03/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40540	3,52
1164	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	37946321	1	3	15/03/2025 14:05	15/03/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32502	13,21
1165	39	3	2025	15504	INH01I7	INH	37946339	1	3	15/03/2025 14:06	15/03/2025 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50766	0,88
1166	39	3	2025	15852	MBC01P2	MBC	37946341	1	3	15/03/2025 14:06	15/03/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	22329	127,45
1167	39	3	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	37946355	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	4,96
1168	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37946371	1	3	15/03/2025 23:39	16/03/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	20282	563,34
1169	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37946371	1	3	16/03/2025 09:22	16/03/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	741	20282	66,48
1170	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37946371	1	3	16/03/2025 09:42	16/03/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	533	20282	28,43
1171	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37946371	1	3	16/03/2025 09:42	16/03/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	208	20282	698,82
1172	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37946385	1	3	15/03/2025 14:13	15/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34870	12,87
1173	39	3	2025	15857	MCA01L1	MCA	37946407	1	3	15/03/2025 14:15	15/03/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	216	17597	885,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1174	39	3	2025	15855	CND01C4	CND	37946427	1	3	15/03/2025 14:16	15/03/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	34099	109,41
1175	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37946459	1	3	15/03/2025 14:11	15/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	250	20282	2024,44
1176	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37946459	1	3	15/03/2025 18:36	15/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	20282	191,32
1177	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37946483	1	3	15/03/2025 14:22	15/03/2025 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34099	43,23
1178	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37946483	1	3	15/03/2025 14:22	15/03/2025 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	34099	26,37
1179	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	37946497	1	3	15/03/2025 12:58	15/03/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	34099	34,64
1180	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	37946509	1	3	15/03/2025 14:27	15/03/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	36309	3,15
1181	39	3	2025	13282	DMU01M5	DMU	37946525	1	3	15/03/2025 14:29	16/03/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	58200	21,40
1182	39	3	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	37946549	1	3	15/03/2025 19:11	15/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	32502	32,68
1183	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37946567	1	3	15/03/2025 14:34	15/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	37	21257	315,05
1184	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	37946619	1	3	15/03/2025 14:40	15/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	38661	189,71
1185	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37946625	1	3	15/03/2025 14:41	16/03/2025 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	22665	73,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1186	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37946629	1	3	15/03/2025 14:42	15/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27594	7,19
1187	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37946681	1	3	15/03/2025 14:47	15/03/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	5,54
1188	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37946719	1	3	15/03/2025 14:51	16/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	20,09
1189	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	37946761	1	3	15/03/2025 14:57	15/03/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	36309	26,48
1190	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37946779	1	3	15/03/2025 14:59	16/03/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	32607	172,41
1191	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37946801	1	3	15/03/2025 15:01	15/03/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	1,05
1192	39	3	2025	13304	ITC01I3	ITC	37946835	1	3	15/03/2025 15:05	16/03/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	10302	1144,18
1193	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37946861	1	3	15/03/2025 15:08	16/03/2025 05:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	16914	128,30
1194	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	37946861	1	3	15/03/2025 15:08	16/03/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	16914	485,06
1195	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37946897	1	3	15/03/2025 15:10	15/03/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	29714	25,68
1196	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	37946899	1	3	15/03/2025 15:08	16/03/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	68482	28,69
1197	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37946903	1	3	15/03/2025 15:12	15/03/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	32607	42,24
1198	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37946915	1	3	15/03/2025 15:13	15/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	28217	174,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1199	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	37946915	1	3	15/03/2025 15:13	15/03/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28217	32,36
1200	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37946945	1	3	15/03/2025 15:16	15/03/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	30951	444,93
1201	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	37946985	1	3	15/03/2025 15:20	15/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	6,83
1202	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	37946989	1	3	15/03/2025 15:21	15/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	45056	59,43
1203	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37946991	1	3	15/03/2025 15:21	16/03/2025 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	44868	32,51
1204	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37947003	1	3	15/03/2025 15:22	15/03/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	23872	148,08
1205	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37947003	1	3	15/03/2025 19:01	15/03/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	23872	108,33
1206	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37947021	1	3	15/03/2025 15:25	16/03/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28217	34,56
1207	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37947031	1	3	15/03/2025 15:27	15/03/2025 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20559	11,23
1208	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37947031	1	3	15/03/2025 19:15	15/03/2025 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	20559	49,05
1209	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37947051	1	3	15/03/2025 15:28	16/03/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	32607	241,50
1210	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37947053	1	3	15/03/2025 15:28	16/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	36309	184,83
1211	39	3	2025	13394	UMR01M3	UMR	37947057	1	3	15/03/2025 15:28	15/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	19561	4,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1212	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37947099	1	3	15/03/2025 15:31	15/03/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	321	28217	473,12
1213	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	37947119	1	3	15/03/2025 15:33	15/03/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	70151	7,31
1214	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37947131	1	3	15/03/2025 15:35	16/03/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	52030	385,17
1215	39	3	2025	13282	DMU01M9	DMU	37947195	1	3	15/03/2025 15:41	16/03/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	58200	207,10
1216	39	3	2025	13315	JGA01N2	JGA	37947215	1	3	15/03/2025 15:43	15/03/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	14250	39,14
1217	39	3	2025	13385	TAP01F6	TAP	37947279	1	3	15/03/2025 15:47	16/03/2025 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42671	11,08
1218	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	37947283	1	3	15/03/2025 15:47	15/03/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	21131	445,32
1219	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37947285	1	3	15/03/2025 15:47	15/03/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	12666	375,79
1220	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37947297	1	3	15/03/2025 15:48	15/03/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50766	0,34
1221	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37947303	1	3	15/03/2025 10:12	16/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	25462	243,04
1222	39	3	2025	13317	JMA01M3	JMA	37947397	1	3	15/03/2025 15:54	16/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	97839	174,71
1223	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37947415	1	3	15/03/2025 15:54	16/03/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	29673	72,71
1224	39	3	2025	13256	PTR01I5	PTR	37947433	1	3	15/03/2025 15:55	16/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	42347	48,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1225	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37947469	1	3	15/03/2025 15:57	15/03/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	28217	121,34
1226	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37947499	1	3	15/03/2025 15:59	16/03/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	44868	163,41
1227	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37947499	1	3	15/03/2025 15:59	16/03/2025 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	44868	76,20
1228	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37947505	1	3	15/03/2025 16:00	16/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20305	239,36
1229	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37947505	1	3	15/03/2025 16:00	16/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20305	56,99
1230	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37947551	1	3	15/03/2025 16:05	15/03/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	28217	88,33
1231	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37947557	1	3	15/03/2025 14:55	15/03/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	25462	28,77
1232	39	3	2025	15850	SNP01N3	SNP	37947617	1	3	15/03/2025 16:09	15/03/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	26773	54,84
1233	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	37947619	1	3	15/03/2025 16:10	15/03/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15521	2,08
1234	39	3	2025	13263	CCA01C4	CCA	37947721	1	3	15/03/2025 16:19	16/03/2025 01:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	75	68482	721,69
1235	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37947759	1	3	15/03/2025 16:23	16/03/2025 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15521	10,29
1236	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37947765	1	3	16/03/2025 08:38	16/03/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	29673	10,72
1237	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37947765	1	3	16/03/2025 10:00	16/03/2025 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	29673	31,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1238	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37947783	1	3	15/03/2025 16:27	15/03/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	227	28217	1128,82
1239	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37947803	1	3	15/03/2025 16:29	15/03/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	95	33639	353,16
1240	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37947803	1	3	15/03/2025 16:29	15/03/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	33639	328,95
1241	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37947803	1	3	15/03/2025 16:29	16/03/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	33639	767,24
1242	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37947803	1	3	15/03/2025 16:29	16/03/2025 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33639	20,55
1243	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37947803	1	3	15/03/2025 16:29	16/03/2025 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33639	20,56
1244	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	37947829	1	3	15/03/2025 15:54	15/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	26773	323,35
1245	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	37947829	1	3	15/03/2025 15:54	16/03/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	26773	88,53
1246	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	37947829	1	3	15/03/2025 15:54	16/03/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26773	47,19
1247	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37947831	1	3	15/03/2025 16:32	16/03/2025 07:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12666	14,69
1248	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37947833	1	3	15/03/2025 16:32	16/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28217	49,18
1249	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	37947833	1	3	15/03/2025 16:32	16/03/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28217	16,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1250	39	3	2025	16567	MRG01C3	MRG	37947847	1	3	15/03/2025 16:33	15/03/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	107	48110	758,60
1251	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37947871	1	3	15/03/2025 16:36	16/03/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	7,40
1252	39	3	2025	13315	JGT01L1	JGT	37947879	1	3	15/03/2025 16:36	16/03/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	14250	16,50
1253	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	37947883	1	3	15/03/2025 16:37	15/03/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	20559	67,25
1254	39	3	2025	13291	ICH01I5	ICH	37947929	1	3	15/03/2025 16:40	16/03/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27748	17,39
1255	39	3	2025	16567	MRG01C3	MRG	37947935	1	3	15/03/2025 14:31	15/03/2025 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	662	48110	2401,77
1256	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37947939	1	3	15/03/2025 16:41	16/03/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	23572	296,88
1257	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	37947957	1	3	15/03/2025 16:44	16/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20912	46,02
1258	39	3	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	37947957	1	3	15/03/2025 16:44	16/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	23,01
1259	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37947959	1	3	15/03/2025 16:44	15/03/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42347	5,98
1260	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	37947967	1	3	15/03/2025 16:45	15/03/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	36250	60,10
1261	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	37947967	1	3	15/03/2025 16:45	15/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	36250	74,54
1262	39	3	2025	13382	SLP01P2	SLP	37947973	1	3	15/03/2025 16:45	16/03/2025 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	251	18582	1913,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1263	39	3	2025	16563	GBA01L4	GBA	37947979	1	3	15/03/2025 15:02	16/03/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	8748	150,53
1264	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37947981	1	3	15/03/2025 16:46	16/03/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52030	36,62
1265	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37947981	1	3	15/03/2025 16:46	16/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	52030	92,60
1266	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	37947983	1	3	15/03/2025 16:46	15/03/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	45056	62,67
1267	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	37948009	1	3	15/03/2025 16:48	16/03/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32852	19,46
1268	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37948013	1	3	15/03/2025 16:48	15/03/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	20305	463,62
1269	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	37948031	1	3	15/03/2025 16:51	15/03/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	342	29673	733,59
1270	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	37948031	1	3	15/03/2025 16:51	15/03/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	29673	12,87
1271	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37948041	1	3	15/03/2025 16:52	16/03/2025 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28217	58,65
1272	39	3	2025	13297	IDP01I4	IDP	37948043	1	3	15/03/2025 16:52	15/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	12696	35,12
1273	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37948121	1	3	15/03/2025 16:23	16/03/2025 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	18914	136,95
1274	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	37948125	1	3	15/03/2025 16:59	15/03/2025 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26216	47,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1275	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37948127	1	3	15/03/2025 16:59	16/03/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20282	42,95
1276	39	3	2025	13348	NVO01M4	NVO	37948161	1	3	15/03/2025 17:02	15/03/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	26065	51,21
1277	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37948163	1	3	15/03/2025 17:03	16/03/2025 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	35	21257	499,78
1278	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37948187	1	3	15/03/2025 17:05	16/03/2025 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	25940	534,01
1279	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	37948189	1	3	15/03/2025 17:05	15/03/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	50766	11,80
1280	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	37948191	1	3	15/03/2025 17:06	16/03/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	26185	248,45
1281	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	37948193	1	3	15/03/2025 17:06	15/03/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	36250	10,19
1282	39	3	2025	13317	JMA01M2	JMA	37948229	1	3	15/03/2025 16:56	15/03/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	97839	258,62
1283	39	3	2025	13317	JMA01M2	JMA	37948229	1	3	15/03/2025 16:56	15/03/2025 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	741	97839	2634,25
1284	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37948233	1	3	15/03/2025 17:08	15/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	96	26065	612,51
1285	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37948233	1	3	15/03/2025 17:08	16/03/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	26065	58,22
1286	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	37948235	1	3	15/03/2025 17:08	15/03/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	127	29673	496,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1287	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37948239	1	3	16/03/2025 07:30	16/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	52030	57,03
1288	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	37948271	1	3	15/03/2025 17:12	15/03/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	23584	30,39
1289	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37948307	1	3	15/03/2025 17:15	16/03/2025 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20282	9,91
1290	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37948317	1	3	15/03/2025 17:16	15/03/2025 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	14199	12,05
1291	39	3	2025	13389	TME01P6	TME	37948323	1	3	15/03/2025 17:16	15/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12562	5,23
1292	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37948325	1	3	15/03/2025 17:17	15/03/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	23222	161,58
1293	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37948379	1	3	15/03/2025 17:22	16/03/2025 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	49767	45,85
1294	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37948409	1	3	15/03/2025 17:27	16/03/2025 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	44868	546,54
1295	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37948415	1	3	15/03/2025 17:28	16/03/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	46	25462	354,11
1296	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	37948415	1	3	15/03/2025 17:28	16/03/2025 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	25462	41,13
1297	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	37948423	1	3	15/03/2025 17:28	15/03/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	23222	62,03
1298	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37948449	1	3	15/03/2025 17:31	16/03/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	28217	374,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1299	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	37948459	1	3	15/03/2025 17:32	15/03/2025 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	38661	35,22
1300	39	3	2025	13339	MDM01M2	MDM	37948475	1	3	15/03/2025 17:32	15/03/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	345	93557	1028,48
1301	39	3	2025	13339	MDM01M2	MDM	37948475	1	3	15/03/2025 20:46	15/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	345	93557	336,47
1302	39	3	2025	13339	MDM01M2	MDM	37948475	1	3	15/03/2025 21:40	15/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2427	93557	191,46
1303	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	37948477	1	3	15/03/2025 17:32	15/03/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	50766	19,27
1304	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37948495	1	3	15/03/2025 17:34	16/03/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	113	34099	2047,15
1305	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37948535	1	3	15/03/2025 17:36	15/03/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	4,30
1306	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	37948539	1	3	15/03/2025 17:33	16/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	32852	46,35
1307	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	37948539	1	3	16/03/2025 16:25	16/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1134	32852	334,85
1308	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37948545	1	3	15/03/2025 17:37	15/03/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20305	10,65
1309	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37948559	1	3	15/03/2025 17:38	16/03/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	12666	213,11
1310	39	3	2025	15853	PRB01P5	PRB	37948565	1	3	15/03/2025 17:39	16/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	36552	135,90
1311	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37948567	1	3	15/03/2025 17:39	15/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	302	33639	710,46
1312	39	3	2025	15855	CND01C5	CND	37948571	1	3	15/03/2025 17:40	16/03/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34099	34,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1313	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37948585	1	3	15/03/2025 17:40	15/03/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	295	48272	804,86
1314	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948599	1	3	15/03/2025 17:42	16/03/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	36250	51,72
1315	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948599	1	3	15/03/2025 17:42	16/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	36250	20,91
1316	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948599	1	3	15/03/2025 17:42	16/03/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	36250	78,91
1317	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948599	1	3	15/03/2025 17:42	16/03/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	36250	40,72
1318	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948599	1	3	15/03/2025 17:42	16/03/2025 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	36250	77,83
1319	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948601	1	3	15/03/2025 17:42	15/03/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	36250	208,92
1320	39	3	2025	13312	JGB01M6	JGB	37948605	1	3	15/03/2025 16:27	17/03/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	36250	324,43
1321	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37948615	1	3	15/03/2025 17:44	15/03/2025 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	33639	9,06
1322	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	37948643	1	3	15/03/2025 17:47	15/03/2025 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	3,73
1323	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37948649	1	3	15/03/2025 17:47	16/03/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	23872	117,57
1324	39	3	2025	13263	CCA01C4	CCA	37948653	1	3	15/03/2025 17:47	16/03/2025 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	68482	71,71
1325	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	37948675	1	3	16/03/2025 08:23	16/03/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	29673	35,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1326	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948685	1	3	15/03/2025 17:50	16/03/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	36250	1356,94
1327	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37948685	1	3	15/03/2025 17:50	16/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	36250	79,00
1328	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37948701	1	3	15/03/2025 17:52	16/03/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	29673	150,79
1329	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37948705	1	3	15/03/2025 17:48	16/03/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	26065	187,00
1330	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	37948711	1	3	15/03/2025 17:50	16/03/2025 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12696	24,55
1331	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	37948743	1	3	15/03/2025 17:53	16/03/2025 02:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26773	33,07
1332	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37948767	1	3	15/03/2025 17:56	16/03/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	29673	98,71
1333	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37948799	1	3	15/03/2025 17:58	15/03/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	52030	746,19
1334	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37948799	1	3	15/03/2025 17:58	16/03/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	52030	78,69
1335	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37948827	1	3	15/03/2025 18:01	16/03/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	33639	128,54
1336	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37948843	1	3	15/03/2025 18:03	16/03/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27227	6,28
1337	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37948859	1	3	15/03/2025 18:04	16/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	36552	1176,38
1338	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	37948859	1	3	16/03/2025 20:05	16/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	36552	21,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1339	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37948899	1	3	15/03/2025 18:06	16/03/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33639	218,58
1340	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	37948923	1	3	15/03/2025 18:10	15/03/2025 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	4,30
1341	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37948937	1	3	15/03/2025 18:11	15/03/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	109	49767	421,89
1342	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	37948979	1	3	15/03/2025 18:16	16/03/2025 08:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27594	28,56
1343	39	3	2025	13258	CPS01L2	CPS	37949005	1	3	15/03/2025 18:19	16/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	21131	156,74
1344	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37949069	1	3	15/03/2025 18:24	16/03/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	33639	487,46
1345	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37949073	1	3	15/03/2025 18:25	16/03/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52030	30,63
1346	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37949129	1	3	15/03/2025 18:31	17/03/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	44868	933,98
1347	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37949129	1	3	15/03/2025 18:31	17/03/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44868	42,45
1348	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37949133	1	3	15/03/2025 18:32	16/03/2025 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	48183	399,41
1349	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37949139	1	3	15/03/2025 18:32	16/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27594	97,77
1350	39	3	2025	13382	SLP01P2	SLP	37949167	1	3	15/03/2025 18:34	16/03/2025 08:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	18582	53,95
1351	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	37949231	1	3	15/03/2025 15:23	15/03/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26773	168,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1352	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	37949247	1	3	15/03/2025 18:42	16/03/2025 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	7,96
1353	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37949255	1	3	15/03/2025 18:43	15/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	27748	339,44
1354	39	3	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	37949275	1	3	15/03/2025 18:45	15/03/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	36552	25,85
1355	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37949293	1	3	15/03/2025 18:46	15/03/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	33639	107,49
1356	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	37949317	1	3	15/03/2025 18:48	16/03/2025 07:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45056	12,83
1357	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37949331	1	3	15/03/2025 18:25	15/03/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	295	17899	695,63
1358	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37949341	1	3	15/03/2025 18:51	16/03/2025 04:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	9,46
1359	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37949363	1	3	15/03/2025 18:53	15/03/2025 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	31020	35,90
1360	39	3	2025	13385	TAP01F3	TAP	37949367	1	3	15/03/2025 18:53	15/03/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	63	42671	269,53
1361	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	37949377	1	3	15/03/2025 18:54	16/03/2025 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	36250	22,61
1362	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37949391	1	3	16/03/2025 09:04	16/03/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12666	3,96
1363	39	3	2025	13254	BJD01L1	BJD	37949427	1	3	15/03/2025 19:00	16/03/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	69016	13,88
1364	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	37949443	1	3	15/03/2025 19:03	15/03/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	19561	234,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1365	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	37949443	1	3	15/03/2025 19:03	15/03/2025 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	256	19561	737,00
1366	39	3	2025	13258	CPS01L2	CPS	37949459	1	3	15/03/2025 19:04	16/03/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	21131	197,80
1367	39	3	2025	13263	CCA01C3	CCA	37949521	1	3	15/03/2025 19:11	16/03/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	68482	132,00
1368	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37949581	1	3	15/03/2025 19:19	16/03/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	32961	220,01
1369	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37949581	1	3	16/03/2025 11:37	16/03/2025 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	32961	104,18
1370	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	37949627	1	3	15/03/2025 08:57	15/03/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	44868	56,33
1371	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37949633	1	3	15/03/2025 19:26	16/03/2025 06:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	10,90
1372	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37949653	1	3	15/03/2025 19:28	16/03/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23872	15,24
1373	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37949653	1	3	15/03/2025 19:28	16/03/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23872	31,42
1374	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	37949717	1	3	15/03/2025 19:36	16/03/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69016	43,50
1375	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37949721	1	3	15/03/2025 19:38	16/03/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	8,03
1376	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	37949781	1	3	15/03/2025 19:45	16/03/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	23572	690,18
1377	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	37949781	1	3	15/03/2025 19:45	16/03/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	112	23572	2537,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1378	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	37949819	1	3	15/03/2025 19:51	16/03/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	23222	739,10
1379	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37949839	1	3	15/03/2025 19:56	15/03/2025 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	39388	179,64
1380	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37949847	1	3	15/03/2025 19:57	16/03/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	319	68482	1490,44
1381	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	37949881	1	3	15/03/2025 20:04	16/03/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	57043	269,83
1382	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37949921	1	3	15/03/2025 18:09	15/03/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	23222	39,22
1383	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	37949923	1	3	15/03/2025 20:11	16/03/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	30951	47,96
1384	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37949929	1	3	15/03/2025 20:12	16/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	12696	1090,33
1385	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37949929	1	3	15/03/2025 20:12	16/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12696	33,10
1386	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	37949929	1	3	16/03/2025 12:00	16/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12696	0,34
1387	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	37949943	1	3	15/03/2025 20:16	16/03/2025 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34870	50,99
1388	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	37949949	1	3	15/03/2025 20:16	15/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	30217	39,86
1389	39	3	2025	13340	MTB01S3	MTB	37949963	1	3	15/03/2025 20:19	16/03/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	17899	197,61
1390	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	37949975	1	3	15/03/2025 20:20	16/03/2025 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23584	12,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1391	39	3	2025	13256	PTR01I5	PTR	37950061	1	3	15/03/2025 20:33	16/03/2025 03:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	42347	40,96
1392	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	37950077	1	3	15/03/2025 20:36	16/03/2025 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36552	36,19
1393	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	37950099	1	3	15/03/2025 20:39	16/03/2025 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	234	97839	1258,40
1394	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37950103	1	3	15/03/2025 20:40	16/03/2025 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22187	6,29
1395	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37950103	1	3	15/03/2025 20:40	16/03/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22187	17,13
1396	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	37950163	1	3	15/03/2025 20:52	16/03/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32961	27,76
1397	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	37950225	1	3	15/03/2025 21:05	16/03/2025 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	4,38
1398	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	37950291	1	3	15/03/2025 21:28	16/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	117	53139	1465,78
1399	39	3	2025	13282	DMU01M9	DMU	37950299	1	3	15/03/2025 21:29	16/03/2025 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58200	17,02
1400	39	3	2025	16567	MRG01C7	MRG	37950299	1	3	15/03/2025 21:29	16/03/2025 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48110	17,02
1401	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37950313	1	3	15/03/2025 21:33	16/03/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	28217	190,30
1402	39	3	2025	15847	CTO01P3	CTO	37950363	1	3	15/03/2025 21:44	16/03/2025 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	17500	10,86
1403	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37950427	1	3	15/03/2025 10:13	16/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	34099	189,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1404	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37950427	1	3	15/03/2025 10:13	16/03/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	34099	192,27
1405	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	37950553	1	3	15/03/2025 22:14	16/03/2025 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	50766	261,30
1406	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	37950649	1	3	15/03/2025 22:29	16/03/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	26185	149,98
1407	39	3	2025	13255	BMS01S3	BMS	37950655	1	3	15/03/2025 22:31	16/03/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	107330	115,12
1408	39	3	2025	13339	MDM01M4	MDM	37950711	1	3	15/03/2025 22:44	16/03/2025 06:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	99	93557	799,48
1409	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37950769	1	3	16/03/2025 05:53	16/03/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	67	75965	895,90
1410	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	37950813	1	3	15/03/2025 23:05	16/03/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	113	41365	2101,11
1411	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	37950815	1	3	15/03/2025 23:05	16/03/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	41365	20,68
1412	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37950927	1	3	15/03/2025 23:51	16/03/2025 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	18914	84,84
1413	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	37950945	1	3	16/03/2025 00:02	16/03/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	62	64880	131,68
1414	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	37950977	1	3	16/03/2025 00:27	16/03/2025 04:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23572	75,39
1415	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	37951005	1	3	16/03/2025 00:40	16/03/2025 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	75965	31,38
1416	39	3	2025	13317	JMA01M3	JMA	37951007	1	3	16/03/2025 00:41	16/03/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97839	11,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1417	39	3	2025	13317	JMA01M3	JMA	37951007	1	3	16/03/2025 11:00	16/03/2025 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	97839	91,24
1418	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	37951013	1	3	16/03/2025 00:42	17/03/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21131	32,84
1419	39	3	2025	13263	CCA01C7	CCA	37951055	1	3	16/03/2025 01:24	16/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	68482	982,26
1420	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37951065	1	3	16/03/2025 01:33	16/03/2025 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	7,58
1421	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37951073	1	3	16/03/2025 01:39	16/03/2025 06:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1308	22665	6174,85
1422	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37951073	1	3	16/03/2025 07:38	16/03/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	22665	3,59
1423	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37951073	1	3	16/03/2025 07:43	16/03/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	22665	170,62
1424	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37951075	1	3	16/03/2025 01:50	16/03/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	28217	240,13
1425	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	37951077	1	3	16/03/2025 01:56	16/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	97839	165,03
1426	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37951079	1	3	16/03/2025 02:00	16/03/2025 07:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23584	5,97
1427	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37951081	1	3	15/03/2025 22:43	16/03/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14199	10,51
1428	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37951087	1	3	16/03/2025 02:08	16/03/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22665	18,37
1429	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	37951099	1	3	16/03/2025 02:38	16/03/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	69016	32,32
1430	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37951101	1	3	16/03/2025 02:41	16/03/2025 07:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	248	44868	1309,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1431	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37951101	1	3	16/03/2025 02:41	16/03/2025 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	44868	60,60
1432	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37951115	1	3	16/03/2025 02:54	16/03/2025 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	33639	146,93
1433	39	3	2025	15849	IGT01M8	IGT	37951139	1	3	16/03/2025 03:34	16/03/2025 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	57043	35,71
1434	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37951143	1	3	16/03/2025 03:40	16/03/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34870	9,97
1435	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37951147	1	3	16/03/2025 03:54	16/03/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	75	64880	536,27
1436	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37951185	1	3	16/03/2025 04:38	16/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	10875	399,29
1437	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37951185	1	3	16/03/2025 04:38	16/03/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	10875	23,95
1438	39	3	2025	15858	ESB01S1	ESB	37951195	1	3	16/03/2025 04:44	16/03/2025 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	49	20912	810,38
1439	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37951199	1	3	16/03/2025 04:57	16/03/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	64880	27,49
1440	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37951199	1	3	16/03/2025 04:57	19/03/2025 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	64880	68,33
1441	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37951207	1	3	16/03/2025 05:06	16/03/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	10875	17,35
1442	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	37951209	1	3	16/03/2025 06:36	16/03/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	202	40540	864,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1443	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37951219	1	3	16/03/2025 05:17	16/03/2025 06:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	48183	47,11
1444	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37951221	1	3	16/03/2025 05:18	16/03/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	622	27624	2446,36
1445	39	3	2025	15854	JAB01F8	JAB	37951225	1	3	16/03/2025 05:19	16/03/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	41365	240,96
1446	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	37951247	1	3	16/03/2025 13:07	16/03/2025 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	23222	140,58
1447	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37951263	1	3	16/03/2025 05:54	16/03/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	49767	2,09
1448	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	37951301	1	3	16/03/2025 06:05	16/03/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	87	12503	1513,03
1449	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37951317	1	3	16/03/2025 06:17	16/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	5,22
1450	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37951333	1	3	16/03/2025 06:22	17/03/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	21257	1433,90
1451	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	37951335	1	3	16/03/2025 06:22	16/03/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	116	30951	278,75
1452	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37951341	1	3	16/03/2025 06:25	16/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	57141	56,00
1453	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	37951345	1	3	16/03/2025 06:25	16/03/2025 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16810	7,55
1454	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	37951347	1	3	16/03/2025 06:25	17/03/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	23584	257,79
1455	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	37951357	1	3	16/03/2025 06:28	16/03/2025 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	53139	289,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1456	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	37951357	1	3	16/03/2025 19:09	17/03/2025 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	53139	227,67
1457	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37951367	1	3	16/03/2025 06:29	16/03/2025 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	117	64880	260,71
1458	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	37951379	1	3	16/03/2025 06:34	16/03/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	10302	144,85
1459	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37951391	1	3	16/03/2025 06:37	16/03/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	33639	7,33
1460	39	3	2025	13249	BCR01C3	BCR	37951393	1	3	16/03/2025 06:37	16/03/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	102650	22,11
1461	39	3	2025	15852	MBC01P3	MBC	37951451	1	3	16/03/2025 06:50	16/03/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	22329	20,26
1462	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	37951475	1	3	16/03/2025 06:57	16/03/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27227	7,01
1463	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37951499	1	3	16/03/2025 06:59	16/03/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	22329	102,55
1464	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37951499	1	3	16/03/2025 06:59	16/03/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22329	16,20
1465	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37951551	1	3	16/03/2025 07:10	16/03/2025 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	22665	33,47
1466	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37951585	1	3	16/03/2025 07:15	16/03/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	27624	124,26
1467	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	37951615	1	3	15/03/2025 10:39	16/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	25462	251,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1468	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37951617	1	3	16/03/2025 07:18	16/03/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	10875	98,65
1469	39	3	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37951639	1	3	16/03/2025 07:20	16/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	25462	4,32
1470	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37951641	1	3	16/03/2025 07:21	16/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	125	30951	555,42
1471	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37951655	1	3	16/03/2025 07:23	16/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	27624	47,01
1472	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	37951659	1	3	16/03/2025 07:23	16/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27527	27,12
1473	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37951691	1	3	16/03/2025 07:28	16/03/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28217	109,70
1474	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37951709	1	3	16/03/2025 07:30	16/03/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	29714	83,53
1475	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	37951711	1	3	16/03/2025 07:31	16/03/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	128	32852	973,26
1476	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37951715	1	3	16/03/2025 07:32	17/03/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	32607	166,13
1477	39	3	2025	16945	CSL01C2	CSL	37951719	1	3	16/03/2025 07:33	16/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	32852	38,48
1478	39	3	2025	16945	CSL01C8	CSL	37951719	1	3	16/03/2025 07:33	16/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32852	7,70
1479	39	3	2025	16945	CSL01C9	CSL	37951719	1	3	16/03/2025 07:33	16/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	32852	23,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1480	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	37951783	1	3	16/03/2025 07:44	16/03/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27624	212,36
1481	39	3	2025	15502	TAA01Y2	TAA	37951787	1	3	16/03/2025 18:39	17/03/2025 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	29714	337,73
1482	39	3	2025	13297	IDP01I4	IDP	37951793	1	3	16/03/2025 07:45	16/03/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	12696	270,69
1483	39	3	2025	13297	IDP01I4	IDP	37951793	1	3	16/03/2025 07:45	16/03/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	12696	747,68
1484	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37951799	1	3	16/03/2025 07:46	16/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	10875	336,37
1485	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37951809	1	3	16/03/2025 07:48	16/03/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14199	3,66
1486	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	37951811	1	3	16/03/2025 07:48	16/03/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13104	3,36
1487	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37951847	1	3	16/03/2025 07:52	16/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	33639	496,33
1488	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37951855	1	3	16/03/2025 07:52	17/03/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	36250	99,14
1489	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	37951861	1	3	16/03/2025 07:53	17/03/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	23572	252,40
1490	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	37951863	1	3	16/03/2025 07:53	16/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26065	41,83
1491	39	3	2025	13394	UMR01M3	UMR	37951865	1	3	16/03/2025 07:53	16/03/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	3,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1492	39	3	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37951869	1	3	16/03/2025 07:54	16/03/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29714	19,28
1493	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37951889	1	3	16/03/2025 07:56	16/03/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	21257	795,49
1494	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37951893	1	3	16/03/2025 07:56	16/03/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	15349	101,68
1495	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	37951897	1	3	16/03/2025 07:57	16/03/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	39	12503	216,09
1496	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37951899	1	3	16/03/2025 07:58	16/03/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20305	14,12
1497	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37951905	1	3	16/03/2025 07:58	16/03/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	20054	526,20
1498	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37951905	1	3	16/03/2025 12:52	16/03/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	175	20054	20,47
1499	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37951907	1	3	16/03/2025 07:59	16/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	22329	5,93
1500	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	37951909	1	3	16/03/2025 07:59	17/03/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	56	57141	1395,97
1501	39	3	2025	13305	ITE01I3	ITE	37951911	1	3	16/03/2025 07:59	16/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	36309	12,68
1502	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37951915	1	3	16/03/2025 08:00	16/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26773	13,47
1503	39	3	2025	13252	BBR01I5	BBR	37951923	1	3	16/03/2025 08:00	17/03/2025 03:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	19,73
1504	39	3	2025	15858	ESB01S1	ESB	37951955	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	66	20912	407,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1505	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37951963	1	3	16/03/2025 07:17	16/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23584	58,59
1506	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37951967	1	3	16/03/2025 08:05	16/03/2025 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23584	30,03
1507	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37951967	1	3	16/03/2025 08:05	16/03/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23584	11,46
1508	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37951967	1	3	16/03/2025 08:05	16/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	23584	35,76
1509	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	37951969	1	3	16/03/2025 08:06	16/03/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	32961	688,36
1510	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37951989	1	3	16/03/2025 08:08	16/03/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	10875	422,93
1511	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	37951995	1	3	16/03/2025 08:09	17/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36250	165,22
1512	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37951997	1	3	16/03/2025 08:09	16/03/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	25462	254,71
1513	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	37952029	1	3	16/03/2025 09:43	19/03/2025 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	64880	70,16
1514	39	3	2025	15503	CRU01C4	CRU	37952039	1	3	16/03/2025 08:15	16/03/2025 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	22187	4,74
1515	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	37952043	1	3	16/03/2025 08:15	16/03/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15521	3,20
1516	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37952045	1	3	16/03/2025 08:16	16/03/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	49767	68,56
1517	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37952045	1	3	16/03/2025 08:16	16/03/2025 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	49767	198,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1518	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	37952045	1	3	16/03/2025 14:13	16/03/2025 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	49767	69,50
1519	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37952063	1	3	16/03/2025 08:19	16/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22329	22,32
1520	39	3	2025	16946	CLN01F6	CLN	37952101	1	3	16/03/2025 08:25	16/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	32502	125,15
1521	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	37952113	1	3	16/03/2025 08:26	16/03/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	45056	4,22
1522	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37952123	1	3	16/03/2025 08:27	16/03/2025 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10875	4,85
1523	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	37952135	1	3	16/03/2025 08:29	16/03/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	27527	99,15
1524	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	37952151	1	3	16/03/2025 08:30	16/03/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	45056	17,94
1525	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37952167	1	3	16/03/2025 08:32	16/03/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	10875	33,16
1526	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	37952171	1	3	16/03/2025 08:32	16/03/2025 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	52030	66,35
1527	39	3	2025	13288	ICP01N3	ICP	37952181	1	3	16/03/2025 08:32	16/03/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14199	11,25
1528	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37952187	1	3	16/03/2025 08:25	16/03/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	33639	13,47
1529	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37952195	1	3	16/03/2025 08:34	17/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	20305	2700,68
1530	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37952201	1	3	16/03/2025 08:34	16/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15400	1,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1531	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	37952215	1	3	16/03/2025 08:37	16/03/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	31020	1,55
1532	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37952235	1	3	16/03/2025 08:39	16/03/2025 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	27748	180,33
1533	39	3	2025	13339	MDM01M6	MDM	37952251	1	3	16/03/2025 00:39	16/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	93557	68,75
1534	39	3	2025	13339	MDM01M6	MDM	37952251	1	3	16/03/2025 12:30	16/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	630	93557	1199,97
1535	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	37952253	1	3	16/03/2025 08:42	17/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	32607	1895,28
1536	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	37952253	1	3	16/03/2025 08:42	17/03/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32607	32,22
1537	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	37952257	1	3	16/03/2025 08:43	16/03/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	23872	111,22
1538	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	37952307	1	3	16/03/2025 08:50	16/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15740	1,74
1539	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	37952323	1	3	16/03/2025 08:54	16/03/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	34870	206,75
1540	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37952327	1	3	16/03/2025 08:54	16/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	22329	40,55
1541	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	37952353	1	3	16/03/2025 08:57	18/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	20282	54,38
1542	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	37952353	1	3	18/03/2025 10:20	18/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	36	20282	179,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1543	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	37952359	1	3	16/03/2025 08:57	16/03/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	674	36309	1187,18
1544	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37952389	1	3	16/03/2025 09:02	16/03/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	33639	16,69
1545	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	37952401	1	3	15/03/2025 20:42	16/03/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	291	53139	4250,38
1546	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	37952439	1	3	16/03/2025 09:09	16/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12666	75,56
1547	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	37952443	1	3	16/03/2025 09:10	16/03/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	23584	142,23
1548	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	37952443	1	3	16/03/2025 09:10	16/03/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	23584	250,70
1549	39	3	2025	15852	MBC01P2	MBC	37952453	1	3	16/03/2025 09:10	16/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	22329	21,06
1550	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	37952463	1	3	16/03/2025 08:29	17/03/2025 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27624	147,07
1551	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	37952463	1	3	16/03/2025 08:29	17/03/2025 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	27624	271,30
1552	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37952493	1	3	16/03/2025 09:16	16/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50766	1,71
1553	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	37952497	1	3	16/03/2025 09:17	17/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	68482	931,40
1554	39	3	2025	16944	ACA01C3	ACA	37952505	1	3	16/03/2025 11:17	16/03/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24161	1,52
1555	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37952521	1	3	16/03/2025 09:20	16/03/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26773	8,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1556	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	37952533	1	3	16/03/2025 09:22	16/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	64880	98,27
1557	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	37952565	1	3	16/03/2025 09:25	16/03/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50766	2,04
1558	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37952567	1	3	16/03/2025 09:25	16/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	33639	339,73
1559	39	3	2025	15857	MCA01L1	MCA	37952575	1	3	16/03/2025 09:26	16/03/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	17597	59,45
1560	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37952607	1	3	16/03/2025 09:29	17/03/2025 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23584	82,70
1561	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	37952615	1	3	16/03/2025 09:29	16/03/2025 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	10875	182,06
1562	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37952655	1	3	16/03/2025 09:36	16/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28217	12,00
1563	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37952655	1	3	16/03/2025 09:36	16/03/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28217	10,78
1564	39	3	2025	15855	CND01C4	CND	37952657	1	3	16/03/2025 09:36	16/03/2025 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	34099	391,30
1565	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	37952661	1	3	16/03/2025 10:40	16/03/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	69016	2,31
1566	39	3	2025	13288	ICP01N2	ICP	37952665	1	3	16/03/2025 09:37	16/03/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	14199	78,88
1567	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	37952667	1	3	16/03/2025 09:37	16/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	36309	25,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1568	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	37952669	1	3	16/03/2025 07:19	16/03/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	14199	31,96
1569	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	37952715	1	3	16/03/2025 09:43	16/03/2025 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	1,49
1570	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37952737	1	3	16/03/2025 09:45	16/03/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	32607	30,57
1571	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37952771	1	3	16/03/2025 09:48	16/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20282	53,26
1572	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	37952779	1	3	16/03/2025 09:49	17/03/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	25,49
1573	39	3	2025	13260	CRC01C4	CRC	37952785	1	3	16/03/2025 09:50	16/03/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	16810	91,20
1574	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	37952819	1	3	16/03/2025 09:54	16/03/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48183	4,69
1575	39	3	2025	13263	CCA01C6	CCA	37952861	1	3	16/03/2025 09:57	16/03/2025 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	68482	124,33
1576	39	3	2025	13238	AMT01P1	AMT	37952891	1	3	16/03/2025 10:00	16/03/2025 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	21718	30,93
1577	39	3	2025	13252	BBR01I3	BBR	37952911	1	3	16/03/2025 10:02	17/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	24,62
1578	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37952929	1	3	16/03/2025 10:05	16/03/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	5,83
1579	39	3	2025	13255	BMS01S8	BMS	37952939	1	3	16/03/2025 10:06	17/03/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107330	29,93
1580	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	37952945	1	3	16/03/2025 10:06	16/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	18914	426,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1581	39	3	2025	13291	ICH01I5	ICH	37952985	1	3	16/03/2025 10:11	16/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	47	27748	255,95
1582	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	37952987	1	3	16/03/2025 10:11	16/03/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22187	1,69
1583	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37953001	1	3	16/03/2025 10:12	16/03/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	147	21257	1257,46
1584	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	37953011	1	3	16/03/2025 10:13	17/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18914	24,61
1585	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37953021	1	3	16/03/2025 10:14	16/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	272	27624	611,40
1586	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	37953031	1	3	16/03/2025 12:33	16/03/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	31020	26,26
1587	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	37953063	1	3	16/03/2025 10:18	16/03/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20282	5,88
1588	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	37953067	1	3	16/03/2025 10:19	18/03/2025 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20282	60,28
1589	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37953075	1	3	16/03/2025 10:20	16/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	22665	28,92
1590	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37953101	1	3	16/03/2025 10:22	16/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	10875	134,75
1591	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37953101	1	3	16/03/2025 10:22	16/03/2025 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	10875	30,88
1592	39	3	2025	16561	SBC01L2	SBC	37953123	1	3	16/03/2025 10:24	16/03/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30217	22,95
1593	39	3	2025	13315	JGT01L1	JGT	37953131	1	3	16/03/2025 10:26	17/03/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	14250	338,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1594	39	3	2025	13315	JGT01L1	JGT	37953131	1	3	16/03/2025 22:18	17/03/2025 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	118	14250	334,20
1595	39	3	2025	13375	SLC01S6	SLC	37953137	1	3	16/03/2025 10:27	16/03/2025 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	22665	251,44
1596	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	37953167	1	3	16/03/2025 10:31	17/03/2025 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	21131	174,64
1597	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	37953187	1	3	16/03/2025 10:33	16/03/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	4,59
1598	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	37953251	1	3	16/03/2025 10:41	16/03/2025 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	18582	9,53
1599	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37953257	1	3	16/03/2025 10:42	16/03/2025 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	33639	355,75
1600	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37953257	1	3	16/03/2025 10:42	16/03/2025 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33639	28,47
1601	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	37953301	1	3	16/03/2025 10:47	17/03/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	24161	31,52
1602	39	3	2025	15500	IBP01I1	IBP	37953311	1	3	16/03/2025 10:48	16/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	25940	7,27
1603	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	37953313	1	3	16/03/2025 10:48	17/03/2025 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	17597	583,50
1604	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37953317	1	3	16/03/2025 10:48	18/03/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	64880	1008,99
1605	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37953337	1	3	16/03/2025 10:49	16/03/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	33639	25,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1606	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37953351	1	3	16/03/2025 10:50	16/03/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	28217	135,51
1607	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	37953353	1	3	16/03/2025 10:50	16/03/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	15740	559,83
1608	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	37953363	1	3	16/03/2025 10:51	17/03/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45056	22,53
1609	39	3	2025	13252	BBR01I5	BBR	37953367	1	3	16/03/2025 10:52	16/03/2025 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	26185	86,44
1610	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	37953371	1	3	16/03/2025 10:21	16/03/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	194	20282	513,45
1611	39	3	2025	13339	MDM01M7	MDM	37953377	1	3	16/03/2025 10:52	16/03/2025 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	93557	28,83
1612	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	37953393	1	3	16/03/2025 09:49	16/03/2025 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48183	10,33
1613	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	37953403	1	3	16/03/2025 10:55	16/03/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	12503	317,81
1614	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	37953403	1	3	16/03/2025 10:55	16/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	12503	435,57
1615	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	37953403	1	3	16/03/2025 10:55	16/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	12503	218,26
1616	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	37953443	1	3	16/03/2025 10:59	16/03/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15521	3,47
1617	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	37953479	1	3	16/03/2025 11:03	17/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34870	58,40
1618	39	3	2025	13255	BMS01S1	BMS	37953483	1	3	16/03/2025 11:03	17/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	292	107330	8863,09
1619	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37953489	1	3	16/03/2025 11:03	16/03/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	15400	7,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1620	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37953511	1	3	16/03/2025 11:05	16/03/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	9,43
1621	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	37953523	1	3	16/03/2025 11:06	16/03/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41365	17,10
1622	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	37953545	1	3	16/03/2025 11:08	17/03/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21718	27,52
1623	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	37953551	1	3	16/03/2025 11:27	17/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20305	237,73
1624	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	37953553	1	3	16/03/2025 11:09	16/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	966	41365	626,83
1625	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	37953553	1	3	16/03/2025 11:09	16/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1821	41365	1181,63
1626	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	37953553	1	3	16/03/2025 11:42	16/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	441	41365	40,55
1627	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	37953567	1	3	16/03/2025 11:10	17/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32607	23,70
1628	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37953599	1	3	16/03/2025 11:13	17/03/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21257	22,45
1629	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37953601	1	3	16/03/2025 11:14	16/03/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	25940	238,39
1630	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	37953641	1	3	16/03/2025 11:18	16/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32961	14,07
1631	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37953655	1	3	16/03/2025 11:19	17/03/2025 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	44868	94,39
1632	39	3	2025	13315	JGA01N5	JGA	37953725	1	3	16/03/2025 11:25	16/03/2025 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	14250	61,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1633	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37953799	1	3	16/03/2025 11:31	16/03/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	15349	106,81
1634	39	3	2025	16568	ACP01C6	ACP	37953801	1	3	16/03/2025 11:31	16/03/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	31020	396,80
1635	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	37953807	1	3	16/03/2025 11:32	16/03/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	28217	47,45
1636	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37953809	1	3	16/03/2025 11:32	16/03/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	72	17899	806,52
1637	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	37953817	1	3	16/03/2025 11:33	17/03/2025 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	18914	988,64
1638	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	37953933	1	3	16/03/2025 11:45	17/03/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34870	65,95
1639	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37954007	1	3	16/03/2025 11:52	16/03/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	152	48183	632,24
1640	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37954007	1	3	16/03/2025 11:52	16/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	48183	120,88
1641	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37954007	1	3	16/03/2025 16:01	16/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	48183	105,69
1642	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	37954007	1	3	16/03/2025 16:37	16/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	48183	253,08
1643	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	37954043	1	3	16/03/2025 11:57	16/03/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	23872	59,88
1644	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37954061	1	3	16/03/2025 11:59	16/03/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	75965	165,54
1645	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	37954067	1	3	16/03/2025 12:00	16/03/2025 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	38661	232,37
1646	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	37954069	1	3	16/03/2025 12:00	17/03/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	214	33639	4569,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1647	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37954069	1	3	16/03/2025 12:00	17/03/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	20559	122,29
1648	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	37954091	1	3	16/03/2025 12:03	16/03/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	27624	46,29
1649	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37954097	1	3	16/03/2025 12:04	16/03/2025 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26065	4,32
1650	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37954111	1	3	16/03/2025 12:05	17/03/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	49767	62,35
1651	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	37954113	1	3	16/03/2025 12:05	16/03/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	9,39
1652	39	3	2025	15852	MBC01P2	MBC	37954163	1	3	16/03/2025 12:10	17/03/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	22329	81,93
1653	39	3	2025	13322	LMN01N4	LMN	37954173	1	3	16/03/2025 12:12	16/03/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	45056	90,11
1654	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37954177	1	3	16/03/2025 12:12	16/03/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	34870	90,17
1655	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37954283	1	3	16/03/2025 12:28	16/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	34870	279,96
1656	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	37954315	1	3	16/03/2025 12:29	16/03/2025 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	49767	120,85
1657	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	37954327	1	3	16/03/2025 12:31	16/03/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57043	5,69
1658	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37954361	1	3	16/03/2025 12:36	16/03/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20559	1,73
1659	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37954377	1	3	15/03/2025 00:23	16/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20305	77,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1660	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	37954383	1	3	16/03/2025 07:00	16/03/2025 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36309	8,03
1661	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37954395	1	3	16/03/2025 12:18	16/03/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28217	2,64
1662	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37954415	1	3	16/03/2025 03:08	16/03/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	258	17899	3655,93
1663	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	37954415	1	3	16/03/2025 03:08	16/03/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	17899	311,78
1664	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	37954471	1	3	16/03/2025 13:00	16/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	1,40
1665	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37954481	1	3	16/03/2025 13:01	16/03/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	30951	9,20
1666	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	37954485	1	3	16/03/2025 13:02	17/03/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34099	11,06
1667	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	37954499	1	3	16/03/2025 13:04	16/03/2025 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	12666	211,57
1668	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37954519	1	3	16/03/2025 13:11	16/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	33639	22,61
1669	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37954565	1	3	16/03/2025 13:20	17/03/2025 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	70	64880	1450,05
1670	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	37954587	1	3	16/03/2025 13:22	16/03/2025 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	15521	22,44
1671	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37954589	1	3	16/03/2025 13:22	16/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	42347	194,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1672	39	3	2025	13322	LMN01N4	LMN	37954591	1	3	16/03/2025 13:22	16/03/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	145	45056	985,64
1673	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37954617	1	3	16/03/2025 13:26	16/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22665	10,29
1674	39	3	2025	13280	DIF01I3	DIF	37954641	1	3	16/03/2025 13:29	16/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	53139	978,77
1675	39	3	2025	13280	DIF01I3	DIF	37954641	1	3	16/03/2025 22:13	16/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	782	53139	60,39
1676	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37954645	1	3	16/03/2025 13:29	16/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	21718	214,24
1677	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	37954675	1	3	16/03/2025 15:25	16/03/2025 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	313	15400	316,30
1678	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	37954677	1	3	16/03/2025 13:35	16/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	19561	70,20
1679	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37954679	1	3	16/03/2025 13:35	16/03/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	39388	37,48
1680	39	3	2025	13252	BBR01I5	BBR	37954715	1	3	16/03/2025 13:40	17/03/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26185	12,73
1681	39	3	2025	13252	BBR01I5	BBR	37954715	1	3	17/03/2025 00:22	17/03/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	173	26185	352,39
1682	39	3	2025	13280	DIF01I3	DIF	37954767	1	3	16/03/2025 13:48	16/03/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	53139	58,90
1683	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37954769	1	3	16/03/2025 13:47	17/03/2025 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36250	29,27
1684	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	37954785	1	3	16/03/2025 13:52	16/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	68482	146,16
1685	39	3	2025	13340	MTB01S3	MTB	37954791	1	3	16/03/2025 15:18	17/03/2025 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	17899	27,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1686	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	37954793	1	3	16/03/2025 13:53	16/03/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	45056	12,45
1687	39	3	2025	13263	CCA01C8	CCA	37954795	1	3	16/03/2025 13:53	16/03/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	68482	6,13
1688	39	3	2025	16568	ACP01C2	ACP	37954873	1	3	16/03/2025 14:05	17/03/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	31020	202,41
1689	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37954883	1	3	16/03/2025 11:33	17/03/2025 07:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12666	39,92
1690	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37954961	1	3	16/03/2025 14:24	17/03/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	52030	77,89
1691	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37954973	1	3	16/03/2025 14:25	16/03/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	39388	76,95
1692	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	37955001	1	3	16/03/2025 14:30	17/03/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23222	36,10
1693	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	37955057	1	3	16/03/2025 14:40	16/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44506	2,74
1694	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	16/03/2025 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	204	33639	491,53
1695	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	16/03/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	33639	247,80
1696	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	16/03/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	33639	112,04
1697	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	16/03/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	33639	297,91
1698	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	17/03/2025 03:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	33639	74,88
1699	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	17/03/2025 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	33639	25,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1700	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	17/03/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	33639	12,83
1701	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	17/03/2025 03:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	33639	92,19
1702	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955063	1	3	16/03/2025 14:41	17/03/2025 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	33639	14,83
1703	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	37955081	1	3	16/03/2025 14:43	16/03/2025 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	73	31020	463,63
1704	39	3	2025	15858	ESB01S1	ESB	37955085	1	3	16/03/2025 14:44	17/03/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20912	18,10
1705	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37955129	1	3	16/03/2025 14:50	17/03/2025 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	52030	54,22
1706	39	3	2025	15855	CND01C4	CND	37955143	1	3	16/03/2025 13:28	16/03/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	34099	15,29
1707	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	37955189	1	3	16/03/2025 14:57	16/03/2025 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15400	8,04
1708	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37955225	1	3	16/03/2025 15:00	16/03/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20559	31,87
1709	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	37955355	1	3	16/03/2025 15:14	16/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53139	13,02
1710	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37955421	1	3	16/03/2025 15:25	17/03/2025 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	16,50
1711	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37955431	1	3	16/03/2025 15:26	17/03/2025 08:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	26773	134,61
1712	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37955437	1	3	16/03/2025 15:27	18/03/2025 05:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	11700	2298,45
1713	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37955437	1	3	18/03/2025 02:34	18/03/2025 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	11700	4,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1714	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37955437	1	3	18/03/2025 02:34	18/03/2025 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	11700	31,01
1715	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	37955437	1	3	18/03/2025 02:34	18/03/2025 05:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	11700	12,83
1716	39	3	2025	15502	TAA01Y1	TAA	37955445	1	3	16/03/2025 15:28	17/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	29714	40,40
1717	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	37955451	1	3	16/03/2025 15:29	16/03/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	207	44868	870,55
1718	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	37955485	1	3	16/03/2025 15:33	17/03/2025 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	52030	9,15
1719	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37955525	1	3	16/03/2025 15:39	16/03/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	48272	37,03
1720	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37955525	1	3	16/03/2025 15:39	17/03/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	48272	104,69
1721	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	37955525	1	3	17/03/2025 13:00	17/03/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	48272	53,09
1722	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37955541	1	3	16/03/2025 15:41	16/03/2025 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	183	44868	975,64
1723	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37955541	1	3	16/03/2025 15:41	16/03/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	44868	604,47
1724	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	37955541	1	3	16/03/2025 23:45	17/03/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	259	44868	290,30
1725	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	37955567	1	3	16/03/2025 07:16	17/03/2025 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	24,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1726	39	3	2025	15500	IBP01I2	IBP	37955589	1	3	16/03/2025 15:46	16/03/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	25940	241,93
1727	39	3	2025	16948	PCU01I5	PCU	37955593	1	3	16/03/2025 15:46	16/03/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17774	4,39
1728	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	37955601	1	3	16/03/2025 15:57	17/03/2025 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	27594	471,83
1729	39	3	2025	13382	SLP01P2	SLP	37955617	1	3	16/03/2025 15:49	16/03/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	251	18582	1783,08
1730	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	37955625	1	3	16/03/2025 15:51	17/03/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	13830	111,16
1731	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	37955635	1	3	16/03/2025 15:52	17/03/2025 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	28217	952,63
1732	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37955659	1	3	16/03/2025 15:57	16/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	33639	3,05
1733	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	37955661	1	3	16/03/2025 15:57	17/03/2025 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	27748	57,76
1734	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	37955697	1	3	16/03/2025 16:02	16/03/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	39388	97,80
1735	39	3	2025	15504	INH01I3	INH	37955703	1	3	16/03/2025 16:04	16/03/2025 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	50766	17,98
1736	39	3	2025	13369	QXD01P4	QXD	37955711	1	3	16/03/2025 16:54	16/03/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	98	44868	131,24
1737	39	3	2025	13315	JGA01N2	JGA	37955725	1	3	16/03/2025 16:06	17/03/2025 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	14250	1436,22
1738	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	37955753	1	3	16/03/2025 15:30	16/03/2025 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	44868	162,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1739	39	3	2025	15854	JAB01FA	JAB	37955777	1	3	16/03/2025 16:11	16/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	41365	6,89
1740	39	3	2025	13282	DMU01M9	DMU	37955777	1	3	16/03/2025 16:11	16/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	58200	13,78
1741	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	37955777	1	3	16/03/2025 16:11	16/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	58200	6,89
1742	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	37955779	1	3	16/03/2025 16:11	17/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	27624	141,38
1743	39	3	2025	16946	HRZ01L7	HRZ	37955797	1	3	16/03/2025 16:11	17/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	32502	178,18
1744	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37955819	1	3	16/03/2025 16:18	16/03/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20559	1,63
1745	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37955829	1	3	16/03/2025 16:20	17/03/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12666	42,43
1746	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	37955843	1	3	16/03/2025 16:22	16/03/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26773	63,04
1747	39	3	2025	13253	BVG01P2	BVG	37955849	1	3	16/03/2025 16:23	16/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23222	5,98
1748	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37955861	1	3	16/03/2025 16:22	17/03/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	34870	54,79
1749	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	37955889	1	3	16/03/2025 09:57	17/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	64880	1202,59
1750	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	37955893	1	3	16/03/2025 16:29	17/03/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	57043	1390,94
1751	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	37955893	1	3	17/03/2025 13:15	17/03/2025 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1150	57043	3701,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1752	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37955913	1	3	16/03/2025 16:30	17/03/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	11700	313,05
1753	39	3	2025	13322	TBU01S4	TBU	37955927	1	3	16/03/2025 16:32	17/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	45056	77,90
1754	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	37955953	1	3	16/03/2025 16:35	16/03/2025 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	31020	581,93
1755	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	37955967	1	3	16/03/2025 16:36	16/03/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	26773	42,37
1756	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37955977	1	3	16/03/2025 16:37	16/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	22187	10,40
1757	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37955991	1	3	16/03/2025 15:45	16/03/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	27527	75,62
1758	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37955997	1	3	16/03/2025 16:40	17/03/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	29673	993,97
1759	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37955997	1	3	16/03/2025 16:40	17/03/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	29673	154,63
1760	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	37956009	1	3	16/03/2025 16:43	17/03/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	10302	407,40
1761	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	37956031	1	3	16/03/2025 16:46	17/03/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	45056	245,11
1762	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	37956035	1	3	16/03/2025 16:46	16/03/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	310	49767	1049,69
1763	39	3	2025	16945	CSL01C2	CSL	37956049	1	3	16/03/2025 16:49	17/03/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	32852	296,08
1764	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	37956051	1	3	16/03/2025 16:49	16/03/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	27594	61,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1765	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	37956051	1	3	16/03/2025 16:49	16/03/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	27594	240,63
1766	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37956065	1	3	16/03/2025 16:49	16/03/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	6340	11,45
1767	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956067	1	3	16/03/2025 16:49	16/03/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	52030	6,10
1768	39	3	2025	13291	ICH01I5	ICH	37956079	1	3	16/03/2025 16:51	17/03/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	27748	83,50
1769	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	37956107	1	3	16/03/2025 16:53	17/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32607	19,87
1770	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37956129	1	3	16/03/2025 16:55	16/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	22665	13,17
1771	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	37956133	1	3	16/03/2025 16:56	17/03/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33639	18,39
1772	39	3	2025	13297	IDP01I4	IDP	37956139	1	3	16/03/2025 16:57	17/03/2025 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12696	31,72
1773	39	3	2025	15852	MBC01P3	MBC	37956145	1	3	16/03/2025 16:57	17/03/2025 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	167	22329	1300,42
1774	39	3	2025	16567	MRG01C6	MRG	37956207	1	3	16/03/2025 17:04	17/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	48110	269,57
1775	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	37956209	1	3	16/03/2025 17:04	17/03/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	27594	407,22
1776	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	37956221	1	3	16/03/2025 17:05	17/03/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	57043	270,06
1777	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37956225	1	3	16/03/2025 17:06	17/03/2025 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27624	21,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1778	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	37956227	1	3	16/03/2025 17:06	16/03/2025 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	0,98
1779	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	37956237	1	3	16/03/2025 17:07	17/03/2025 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	57043	77,89
1780	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	37956241	1	3	16/03/2025 17:08	17/03/2025 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20305	7,64
1781	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	37956253	1	3	16/03/2025 07:00	16/03/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58266	12,43
1782	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	37956267	1	3	16/03/2025 17:10	16/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	27594	400,32
1783	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	37956289	1	3	16/03/2025 17:12	16/03/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	10875	7,67
1784	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956309	1	3	16/03/2025 17:16	16/03/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	199	52030	662,12
1785	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	37956333	1	3	16/03/2025 17:19	17/03/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	26065	1483,70
1786	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	37956333	1	3	16/03/2025 17:19	17/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	26065	433,77
1787	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	37956351	1	3	16/03/2025 17:20	16/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	25940	14,19
1788	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37956359	1	3	16/03/2025 17:21	16/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	52030	15,04
1789	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	37956363	1	3	16/03/2025 17:21	16/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26216	22,88
1790	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	37956369	1	3	16/03/2025 17:22	17/03/2025 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	27527	122,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1791	39	3	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	37956389	1	3	16/03/2025 17:25	16/03/2025 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	44506	41,01
1792	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37956413	1	3	16/03/2025 17:27	16/03/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	6340	8,16
1793	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956421	1	3	16/03/2025 17:28	17/03/2025 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	52030	1126,57
1794	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	37956435	1	3	16/03/2025 17:29	16/03/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	27594	459,63
1795	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	37956453	1	3	16/03/2025 17:30	17/03/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32607	26,85
1796	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	37956465	1	3	16/03/2025 17:32	16/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	22187	114,82
1797	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	37956473	1	3	16/03/2025 17:34	17/03/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	23584	75,31
1798	39	3	2025	13390	TRR01P1	TRR	37956497	1	3	16/03/2025 17:37	16/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23652	2,61
1799	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37956507	1	3	16/03/2025 17:39	16/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	15349	327,21
1800	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37956507	1	3	16/03/2025 17:39	16/03/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15349	5,48
1801	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	37956515	1	3	16/03/2025 17:39	17/03/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	29673	57,85
1802	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956519	1	3	16/03/2025 17:40	17/03/2025 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52030	15,14
1803	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956519	1	3	17/03/2025 08:49	17/03/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	52030	11,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1804	39	3	2025	13353	ORS01M1	ORS	37956531	1	3	16/03/2025 17:41	16/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	10140	839,83
1805	39	3	2025	13353	ORS01M1	ORS	37956531	1	3	16/03/2025 17:41	16/03/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	10140	133,35
1806	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	37956543	1	3	16/03/2025 17:43	17/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	17,25
1807	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	37956547	1	3	16/03/2025 17:43	16/03/2025 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20559	4,06
1808	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37956555	1	3	16/03/2025 17:44	16/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	52030	104,46
1809	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37956555	1	3	16/03/2025 17:44	16/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	52030	40,21
1810	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	37956555	1	3	16/03/2025 17:44	16/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	52030	12,06
1811	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37956561	1	3	16/03/2025 17:44	16/03/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	27527	72,84
1812	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	37956575	1	3	16/03/2025 17:46	16/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	44868	141,76
1813	39	3	2025	15850	SNP01N1	SNP	37956579	1	3	16/03/2025 17:46	17/03/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26773	22,08
1814	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	37956587	1	3	16/03/2025 17:47	16/03/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	50766	84,39
1815	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	37956613	1	3	16/03/2025 17:51	17/03/2025 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12666	30,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1816	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	37956633	1	3	16/03/2025 17:54	17/03/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	48110	252,84
1817	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37956641	1	3	16/03/2025 17:55	16/03/2025 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	78	22329	297,79
1818	39	3	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	37956655	1	3	16/03/2025 17:56	16/03/2025 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	32502	26,46
1819	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	37956661	1	3	16/03/2025 17:57	17/03/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23222	6,15
1820	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	37956677	1	3	16/03/2025 17:59	17/03/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	22329	187,45
1821	39	3	2025	15857	MCA01L1	MCA	37956759	1	3	16/03/2025 18:08	16/03/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	210	17597	258,59
1822	39	3	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	37956799	1	3	16/03/2025 18:11	17/03/2025 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	21203	782,48
1823	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37956863	1	3	16/03/2025 18:18	17/03/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	359	21257	5806,92
1824	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	37956875	1	3	16/03/2025 18:20	17/03/2025 02:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	30951	100,73
1825	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	37956891	1	3	16/03/2025 18:21	17/03/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	7,56
1826	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	37956893	1	3	16/03/2025 18:21	16/03/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22665	3,09
1827	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	37956927	1	3	16/03/2025 18:23	19/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	64880	138,90
1828	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956939	1	3	16/03/2025 18:24	16/03/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	52030	122,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1829	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956939	1	3	16/03/2025 18:24	16/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	52030	50,17
1830	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37956939	1	3	16/03/2025 18:24	17/03/2025 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	52030	663,40
1831	39	3	2025	15500	IBP01I2	IBP	37956985	1	3	16/03/2025 17:44	16/03/2025 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	415	25940	1806,06
1832	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	37957019	1	3	16/03/2025 18:29	16/03/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	29714	9,16
1833	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	37957033	1	3	16/03/2025 18:30	17/03/2025 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	7,37
1834	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	37957039	1	3	16/03/2025 18:31	16/03/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15349	5,14
1835	39	3	2025	13238	AMT01P3	AMT	37957047	1	3	16/03/2025 18:31	16/03/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	21718	20,90
1836	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	37957075	1	3	16/03/2025 18:21	16/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	272	22665	629,45
1837	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37957087	1	3	16/03/2025 18:35	17/03/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	85	52030	1601,64
1838	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	37957087	1	3	17/03/2025 12:53	17/03/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	52030	8,62
1839	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	37957219	1	3	16/03/2025 18:48	17/03/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	425	25462	9678,78
1840	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	37957243	1	3	16/03/2025 18:51	17/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	27527	867,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1841	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	37957249	1	3	16/03/2025 18:51	17/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	128	57141	1916,27
1842	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37957261	1	3	16/03/2025 18:52	16/03/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32961	3,26
1843	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	37957293	1	3	16/03/2025 18:58	17/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12696	30,74
1844	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37957379	1	3	16/03/2025 19:08	17/03/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	42347	155,61
1845	39	3	2025	15851	PEB01L2	PEB	37957433	1	3	16/03/2025 19:11	16/03/2025 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	249	15349	666,28
1846	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	37957461	1	3	16/03/2025 19:13	17/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	45	57141	710,15
1847	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	37957461	1	3	16/03/2025 19:13	17/03/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	181	57141	2986,10
1848	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	37957487	1	3	16/03/2025 19:14	17/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	64880	398,70
1849	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	37957549	1	3	16/03/2025 19:17	18/03/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	40540	826,24
1850	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	37957549	1	3	16/03/2025 19:17	18/03/2025 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	40540	609,52
1851	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	37957555	1	3	16/03/2025 19:17	17/03/2025 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	64880	16,39
1852	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	37957567	1	3	16/03/2025 19:19	17/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	75965	1844,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1853	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	37957567	1	3	16/03/2025 19:19	17/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	75965	201,89
1854	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	37957567	1	3	16/03/2025 19:19	17/03/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	75965	147,51
1855	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	37957607	1	3	16/03/2025 19:23	17/03/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	12503	412,08
1856	39	3	2025	13273	CRT01M6	CRT	37957637	1	3	16/03/2025 19:25	17/03/2025 07:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	36	64880	450,71
1857	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37957661	1	3	16/03/2025 19:26	17/03/2025 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	26065	212,02
1858	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37957675	1	3	16/03/2025 19:27	16/03/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	50766	4,38
1859	39	3	2025	15504	INH01I5	INH	37957683	1	3	16/03/2025 19:28	17/03/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	50766	321,77
1860	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37957695	1	3	16/03/2025 19:29	17/03/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	86	42347	2035,72
1861	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	37957711	1	3	16/03/2025 19:31	17/03/2025 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	42347	1669,48
1862	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	37957777	1	3	16/03/2025 15:26	17/03/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	21257	415,64
1863	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	37957785	1	3	16/03/2025 19:35	17/03/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	10875	81,14
1864	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	37957811	1	3	16/03/2025 16:35	16/03/2025 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	26773	44,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1865	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	37957851	1	3	16/03/2025 19:40	17/03/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42347	16,71
1866	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	37957857	1	3	16/03/2025 15:34	16/03/2025 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	6340	130,04
1867	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	37957923	1	3	16/03/2025 19:47	17/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	75965	1248,58
1868	39	3	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37957953	1	3	16/03/2025 19:50	17/03/2025 03:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	42347	1266,39
1869	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	37957985	1	3	16/03/2025 19:53	17/03/2025 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27624	424,89
1870	39	3	2025	13248	BBL01M4	BBL	37957993	1	3	16/03/2025 19:53	16/03/2025 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1048	40540	2975,16
1871	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	37958015	1	3	16/03/2025 19:55	17/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34870	20,83
1872	39	3	2025	13288	ICP01N2	ICP	37958017	1	3	16/03/2025 19:56	17/03/2025 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14199	43,80
1873	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	37958041	1	3	16/03/2025 19:59	17/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	36250	719,75
1874	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	37958061	1	3	16/03/2025 20:00	17/03/2025 04:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26773	8,03
1875	39	3	2025	13256	BRJ01S3	BRJ	37958091	1	3	16/03/2025 20:03	17/03/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	42347	806,71
1876	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	37958113	1	3	16/03/2025 20:08	17/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	57141	329,55
1877	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	37958121	1	3	16/03/2025 20:09	17/03/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26065	23,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1878	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	37958159	1	3	16/03/2025 20:14	17/03/2025 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	32961	1239,48
1879	39	3	2025	13315	JGA01N4	JGA	37958205	1	3	16/03/2025 20:18	17/03/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	14250	84,05
1880	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	37958209	1	3	16/03/2025 20:18	17/03/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	585	40540	7986,39
1881	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	37958213	1	3	16/03/2025 20:19	17/03/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	23572	314,26
1882	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37958223	1	3	16/03/2025 18:24	17/03/2025 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	388	21257	7050,50
1883	39	3	2025	13336	MLG01Y4	MLG	37958231	1	3	16/03/2025 20:21	17/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	25462	76,17
1884	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	37958241	1	3	16/03/2025 20:22	17/03/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	57043	563,53
1885	39	3	2025	13291	ICH01I5	ICH	37958243	1	3	16/03/2025 20:22	17/03/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	53	27748	675,04
1886	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	37958329	1	3	16/03/2025 20:29	17/03/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	20559	22,34
1887	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	37958393	1	3	16/03/2025 20:39	18/03/2025 03:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	38661	1092,19
1888	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	37958393	1	3	17/03/2025 23:12	18/03/2025 03:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	38661	18,63
1889	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	37958443	1	3	16/03/2025 20:45	16/03/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	33639	2,51
1890	39	3	2025	13285	GRJ01N1	GRJ	37958585	1	3	16/03/2025 21:05	16/03/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33639	2,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1891	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	37958595	1	3	16/03/2025 21:02	17/03/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21257	18,67
1892	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	37958675	1	3	16/03/2025 21:16	16/03/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39388	1,66
1893	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	37958757	1	3	16/03/2025 21:26	18/03/2025 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	36250	608,67
1894	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	37958823	1	3	16/03/2025 06:06	17/03/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	45056	854,41
1895	39	3	2025	13389	TME01P4	TME	37958823	1	3	16/03/2025 06:06	17/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	312	12562	10287,94
1896	39	3	2025	13389	TME01P4	TME	37958823	1	3	17/03/2025 14:58	17/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	185	12562	20,76
1897	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	37958867	1	3	16/03/2025 22:33	17/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	138	57141	3367,51
1898	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	37958875	1	3	16/03/2025 21:51	17/03/2025 03:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	50766	267,17
1899	39	3	2025	16565	JZN01M1	JZN	37958943	1	3	16/03/2025 22:11	17/03/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	75965	364,56
1900	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	37958965	1	3	16/03/2025 17:43	17/03/2025 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	38661	394,66
1901	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	37959047	1	3	16/03/2025 22:48	17/03/2025 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	386	40540	6898,89
1902	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	37959129	1	3	16/03/2025 21:13	17/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	117	64880	1535,17
1903	39	3	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	37959359	1	3	16/03/2025 19:57	17/03/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	42347	654,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1904	39	3	2025	13248	BBL01M4	BBL	37959387	1	3	16/03/2025 19:32	17/03/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	106	40540	2830,76
1905	39	3	2025	13248	BBL01M4	BBL	37959387	1	3	17/03/2025 09:10	17/03/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	212	40540	2768,66
1906	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	37959439	1	3	16/03/2025 19:37	17/03/2025 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	40540	333,58
1907	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	37959449	1	3	16/03/2025 19:06	17/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	369	42347	10115,21
1908	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	37959723	1	3	16/03/2025 19:24	17/03/2025 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	40540	2065,81
1909	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	37960361	1	3	16/03/2025 17:32	17/03/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	23584	519,61
1910	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37960743	1	3	16/03/2025 19:11	17/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26065	22,31
1911	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	37960743	1	3	17/03/2025 12:05	17/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26065	21,69
1912	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	37963613	1	3	16/03/2025 17:11	17/03/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	21,14
1913	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	37964243	1	3	16/03/2025 20:38	17/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	40540	3900,71
1914	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	37964243	1	3	16/03/2025 20:38	17/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	40540	2608,06
1915	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	37964243	1	3	16/03/2025 20:38	17/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	40540	1851,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1916	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	37965577	1	3	16/03/2025 19:54	17/03/2025 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	40540	1261,88
1917	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	37969089	1	3	16/03/2025 19:16	17/03/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	10302	77,95
1918	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	BA02082246	1	3	13/03/2025 09:46	13/03/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	57043	4,03
1919	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02082930	1	3	13/03/2025 03:51	13/03/2025 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	33639	6,99
1920	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02082930	1	3	13/03/2025 03:51	13/03/2025 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1851	33639	3253,13
1921	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02082930	1	3	13/03/2025 03:51	13/03/2025 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1153	33639	2111,91
1922	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02083038	1	3	13/03/2025 08:52	13/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1083	42347	72,50
1923	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02083052	1	3	13/03/2025 07:40	13/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	27227	303,79
1924	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02083052	1	3	13/03/2025 07:40	13/03/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	27227	732,37
1925	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	BA02083102	1	3	13/03/2025 09:18	13/03/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	72	15400	87,74
1926	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	BA02083102	1	3	13/03/2025 09:18	13/03/2025 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	15400	6,75
1927	39	3	2025	16947	ITR01I5	ITR	BA02083102	1	3	13/03/2025 09:18	13/03/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	462	15400	4752,95
1928	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02083122	1	3	13/03/2025 09:53	13/03/2025 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	32502	43,86
1929	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02083122	1	3	13/03/2025 09:53	14/03/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	32502	32,39
1930	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02083122	1	3	14/03/2025 17:31	14/03/2025 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	32502	26,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1931	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	BA02083138	1	3	13/03/2025 10:14	13/03/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30217	8,00
1932	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	BA02083142	1	3	13/03/2025 10:17	13/03/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1670	19561	1086,43
1933	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	BA02083142	1	3	13/03/2025 10:17	13/03/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1199	19561	1129,72
1934	39	3	2025	13390	TRR01P3	TRR	BA02083148	1	3	13/03/2025 10:30	13/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	23652	42,26
1935	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02083196	1	3	13/03/2025 13:23	13/03/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	923	26216	232,03
1936	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083206	1	3	13/03/2025 11:16	13/03/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	22329	70,64
1937	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083206	1	3	13/03/2025 11:16	13/03/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	22329	858,44
1938	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083206	1	3	13/03/2025 11:16	13/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	145	22329	1051,45
1939	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083206	1	3	13/03/2025 16:59	13/03/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	22329	2,45
1940	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02083292	1	3	13/03/2025 12:43	13/03/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	701	19561	532,76
1941	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02083292	1	3	13/03/2025 12:43	13/03/2025 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	19561	7,25
1942	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02083292	1	3	13/03/2025 12:43	13/03/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	19561	334,68
1943	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02083292	1	3	13/03/2025 12:43	13/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	19561	288,17
1944	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02083334	1	3	13/03/2025 14:28	13/03/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	64880	239,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1945	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	BA02083334	1	3	13/03/2025 19:00	13/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	64880	39,81
1946	39	3	2025	15503	CRU01C4	CRU	BA02083386	1	3	13/03/2025 13:58	13/03/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	93	22187	191,92
1947	39	3	2025	15503	CRU01C4	CRU	BA02083386	1	3	13/03/2025 13:58	13/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	123	22187	559,75
1948	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02083478	1	3	13/03/2025 15:23	13/03/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	255	28217	380,52
1949	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02083478	1	3	13/03/2025 15:23	13/03/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	990	28217	2561,63
1950	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02083478	1	3	13/03/2025 15:23	13/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	28217	154,61
1951	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02083478	1	3	13/03/2025 15:23	13/03/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	28217	137,41
1952	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02083514	1	3	13/03/2025 16:12	13/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	879	39388	455,13
1953	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02083514	1	3	13/03/2025 16:12	13/03/2025 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	148	39388	84,24
1954	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02083514	1	3	13/03/2025 16:12	13/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	111	39388	99,31
1955	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	BA02083532	1	3	13/03/2025 16:59	14/03/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19561	21,23
1956	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	BA02083690	1	3	13/03/2025 20:28	13/03/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1481	10812	2178,72
1957	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	BA02083690	1	3	13/03/2025 20:28	13/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	423	10812	1052,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1958	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	13/03/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	257	10812	152,77
1959	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	13/03/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	30217	42,63
1960	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	14/03/2025 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	439	30217	1462,60
1961	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	14/03/2025 01:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	33	30217	137,28
1962	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	14/03/2025 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	213	30217	967,20
1963	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	14/03/2025 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	181	30217	984,64
1964	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	BA02083704	1	3	13/03/2025 21:22	14/03/2025 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	30217	1024,84
1965	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083718	1	3	13/03/2025 22:56	14/03/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	179	22329	444,62
1966	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083718	1	3	13/03/2025 22:56	14/03/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	136	22329	484,24
1967	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083718	1	3	13/03/2025 22:56	14/03/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	22329	146,42
1968	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	BA02083718	1	3	14/03/2025 09:44	14/03/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	136	22329	743,39
1969	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	BA02083768	1	3	14/03/2025 01:44	14/03/2025 03:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21718	4,50
1970	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	BA02083768	1	3	14/03/2025 01:44	14/03/2025 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	512	21718	3267,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1971	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	BA02083768	1	3	14/03/2025 01:44	14/03/2025 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	21718	1888,81
1972	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02083786	1	3	14/03/2025 01:53	14/03/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	351	16914	45,44
1973	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02083786	1	3	14/03/2025 01:53	14/03/2025 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1164	16914	1506,41
1974	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02083786	1	3	14/03/2025 01:53	14/03/2025 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1264	16914	2089,46
1975	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02083786	1	3	14/03/2025 01:53	14/03/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	16914	41,17
1976	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02083786	1	3	14/03/2025 01:54	14/03/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	647	16914	73,87
1977	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	BA02083786	1	3	14/03/2025 01:54	14/03/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	555	16914	63,36
1978	39	3	2025	13317	JMA01M3	JMA	BA02083796	1	3	14/03/2025 03:12	14/03/2025 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1882	97839	417,18
1979	39	3	2025	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02083810	1	3	14/03/2025 04:00	14/03/2025 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	251	75594	129,68
1980	39	3	2025	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02083810	1	3	14/03/2025 04:00	14/03/2025 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	75594	595,47
1981	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	BA02083926	1	3	14/03/2025 08:01	14/03/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1061	38661	798,70
1982	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	BA02083926	1	3	14/03/2025 08:01	14/03/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1536	38661	2175,57
1983	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	BA02083926	1	3	14/03/2025 08:01	14/03/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	38661	960,35
1984	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02083936	1	3	14/03/2025 08:16	14/03/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	190	48110	161,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1985	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	BA02083936	1	3	14/03/2025 08:16	14/03/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	291	48110	315,01
1986	39	3	2025	13356	PAP01F4	PAP	BA02083952	1	3	14/03/2025 09:57	14/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	52585	0,37
1987	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	BA02083972	1	3	14/03/2025 11:45	14/03/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	131	27624	431,61
1988	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	BA02083990	1	3	14/03/2025 10:20	14/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	27594	1,05
1989	39	3	2025	16560	ARR01L1	ARR	BA02083990	1	3	14/03/2025 10:20	14/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2659	16914	215,67
1990	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	BA02083996	1	3	14/03/2025 12:34	14/03/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	283	39388	94,02
1991	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	BA02083996	1	3	14/03/2025 12:36	14/03/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	323	39388	84,07
1992	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	BA02084036	1	3	14/03/2025 19:00	14/03/2025 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	58266	143,61
1993	39	3	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02084038	1	3	14/03/2025 11:04	14/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	373	25940	336,32
1994	39	3	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02084038	1	3	14/03/2025 11:04	14/03/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	145	25940	165,34
1995	39	3	2025	15500	IBP01I3	IBP	BA02084038	1	3	14/03/2025 11:04	14/03/2025 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	254	25940	751,28
1996	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02084100	1	3	14/03/2025 11:54	14/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7982	48272	458,96
1997	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02084106	1	3	14/03/2025 08:27	14/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	19873	54,78
1998	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	BA02084124	1	3	14/03/2025 12:38	14/03/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	27624	48,98
1999	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02084128	1	3	14/03/2025 14:24	14/03/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8809	52030	584,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2000	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02084160	1	3	14/03/2025 13:42	14/03/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	317	20054	283,19
2001	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02084160	1	3	14/03/2025 13:42	14/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	424	20054	1968,54
2002	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 15:48	14/03/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	20305	87,35
2003	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 15:48	14/03/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20305	63,99
2004	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 15:48	14/03/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	20305	345,54
2005	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 15:48	15/03/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20305	21,06
2006	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02084272	1	3	14/03/2025 21:09	14/03/2025 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	380	36250	32,83
2007	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 21:09	14/03/2025 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	20305	18,57
2008	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 22:16	14/03/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	20305	11,35
2009	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02084272	1	3	14/03/2025 22:16	14/03/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	380	36250	20,06
2010	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02084272	1	3	14/03/2025 22:16	15/03/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	20305	933,90
2011	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	BA02084274	1	3	14/03/2025 16:14	14/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11279	0,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2012	39	3	2025	13363	PCM01M7	PCM	BA02084274	1	3	14/03/2025 16:14	14/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11279	0,60
2013	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02084280	1	3	14/03/2025 15:56	14/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1449	14199	807,42
2014	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02084280	1	3	14/03/2025 15:56	14/03/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	14199	123,56
2015	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02084280	1	3	14/03/2025 15:56	14/03/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	689	14199	711,39
2016	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02084280	1	3	14/03/2025 15:56	14/03/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	14199	342,80
2017	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:39	14/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1394	44868	87,12
2018	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:39	14/03/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1199	44868	3013,15
2019	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	694	44868	149,02
2020	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	44868	104,59
2021	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	44868	9,12
2022	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	700	44868	1661,72
2023	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	44868	189,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2024	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	44868	30,76
2025	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 17:50	14/03/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	122	44868	685,54
2026	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02084366	1	3	14/03/2025 21:34	14/03/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	44868	3,34
2027	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02084396	1	3	14/03/2025 18:02	14/03/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1128	36250	882,03
2028	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02084396	1	3	14/03/2025 18:02	14/03/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	81	36250	117,34
2029	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02084396	1	3	14/03/2025 18:02	14/03/2025 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	224	36250	855,62
2030	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02084396	1	3	14/03/2025 18:02	15/03/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	36250	188,53
2031	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02084482	1	3	14/03/2025 18:49	14/03/2025 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	271	26185	15,13
2032	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	BA02084482	1	3	14/03/2025 18:49	14/03/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	519	26185	33,74
2033	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02084566	1	3	14/03/2025 18:16	14/03/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4154	20054	286,16
2034	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02084566	1	3	14/03/2025 18:16	14/03/2025 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2257	32961	179,31
2035	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02084566	1	3	14/03/2025 18:16	14/03/2025 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1598	32961	840,28
2036	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02084566	1	3	14/03/2025 18:16	14/03/2025 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	365	32961	947,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2037	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	BA02084566	1	3	14/03/2025 20:44	14/03/2025 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1696	32961	237,91
2038	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02084672	1	3	14/03/2025 23:11	15/03/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	305	25462	1166,96
2039	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02084672	1	3	14/03/2025 23:11	15/03/2025 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	25462	513,17
2040	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	BA02084686	1	3	14/03/2025 23:22	15/03/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	66	25462	117,19
2041	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	BA02084686	1	3	14/03/2025 23:22	15/03/2025 04:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	898	25462	4261,01
2042	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	BA02084686	1	3	14/03/2025 23:22	15/03/2025 04:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	564	25462	2676,18
2043	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	BA02084696	1	3	14/03/2025 23:42	15/03/2025 01:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	18914	14,54
2044	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	BA02084696	1	3	14/03/2025 23:42	15/03/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	713	18914	2839,52
2045	39	3	2025	13248	BBL01M4	BBL	BA02084698	1	3	15/03/2025 01:37	15/03/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1164	40540	95,06
2046	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02084698	1	3	15/03/2025 01:37	15/03/2025 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2277	40540	194,81
2047	39	3	2025	13256	PTR01I1	PTR	BA02084724	1	3	15/03/2025 00:16	15/03/2025 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	463	42347	2334,93
2048	39	3	2025	13256	PTR01I1	PTR	BA02084724	1	3	15/03/2025 00:16	15/03/2025 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	298	42347	1517,07
2049	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02084732	1	3	15/03/2025 00:58	15/03/2025 01:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	27227	12,86
2050	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02084738	1	3	15/03/2025 01:50	15/03/2025 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	864	20305	159,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2051	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02084738	1	3	15/03/2025 01:50	15/03/2025 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	174	20305	240,70
2052	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02084738	1	3	15/03/2025 01:50	15/03/2025 03:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	181	20305	342,09
2053	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02084738	1	3	15/03/2025 01:50	15/03/2025 04:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	59	20305	136,72
2054	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02084738	1	3	15/03/2025 01:50	15/03/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	82	20305	616,18
2055	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02084742	1	3	15/03/2025 03:10	15/03/2025 06:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	68482	3,31
2056	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02084742	1	3	15/03/2025 04:07	15/03/2025 06:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	68482	30,86
2057	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02084788	1	3	15/03/2025 08:27	15/03/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	33639	5,67
2058	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02084788	1	3	15/03/2025 10:51	15/03/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	33639	137,27
2059	39	3	2025	13389	TME01P5	TME	BA02084792	1	3	15/03/2025 08:31	15/03/2025 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	12562	7,23
2060	39	3	2025	13389	TME01P5	TME	BA02084792	1	3	15/03/2025 08:31	15/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	181	12562	495,94
2061	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	BA02084800	1	3	15/03/2025 09:01	15/03/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	272	29673	544,15
2062	39	3	2025	16568	ACP01C1	ACP	BA02084802	1	3	15/03/2025 09:55	15/03/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	139	31020	421,83
2063	39	3	2025	16949	PAR01C5	PAR	BA02084814	1	3	15/03/2025 09:10	15/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	400	16621	310,67
2064	39	3	2025	16949	PAR01C5	PAR	BA02084814	1	3	15/03/2025 09:10	15/03/2025 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	16621	14,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2065	39	3	2025	16949	PAR01C5	PAR	BA02084814	1	3	15/03/2025 09:10	15/03/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	16621	144,42
2066	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02084826	1	3	15/03/2025 12:08	15/03/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4557	26185	1482,29
2067	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	BA02084826	1	3	15/03/2025 12:08	15/03/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1120	26185	368,98
2068	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	BA02084838	1	3	15/03/2025 09:53	15/03/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	550	11279	193,26
2069	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02084882	1	3	15/03/2025 10:54	15/03/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	33639	26,82
2070	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	BA02084888	1	3	15/03/2025 12:21	15/03/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	464	29673	1051,35
2071	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02084916	1	3	15/03/2025 12:19	15/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1821	41365	309,57
2072	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	BA02084916	1	3	15/03/2025 12:19	15/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	966	41365	164,22
2073	39	3	2025	16567	MRG01C2	MRG	BA02084926	1	3	15/03/2025 12:54	15/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1095	48110	726,35
2074	39	3	2025	16567	MRG01C2	MRG	BA02084926	1	3	15/03/2025 12:54	15/03/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	26	48110	192,28
2075	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	BA02084946	1	3	15/03/2025 13:13	15/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1744	22187	599,74
2076	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	BA02084950	1	3	15/03/2025 13:20	15/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	582	22665	1019,47
2077	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	BA02084950	1	3	15/03/2025 13:20	15/03/2025 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	22665	285,15
2078	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	BA02084950	1	3	15/03/2025 13:20	15/03/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	22665	194,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2079	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02084954	1	3	15/03/2025 13:28	15/03/2025 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	36250	27,41
2080	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02084954	1	3	15/03/2025 13:28	15/03/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2103	36250	3795,92
2081	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02084954	1	3	15/03/2025 13:28	15/03/2025 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	761	36250	1595,77
2082	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02084954	1	3	15/03/2025 13:28	15/03/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36250	6,65
2083	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02084994	1	3	15/03/2025 14:21	15/03/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	153	36250	472,34
2084	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02084994	1	3	15/03/2025 14:21	15/03/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	36250	276,39
2085	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02085006	1	3	15/03/2025 14:28	15/03/2025 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2458	33639	9810,83
2086	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02085006	1	3	15/03/2025 14:32	15/03/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	648	33639	56,52
2087	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02085006	1	3	15/03/2025 14:32	15/03/2025 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	465	33639	1829,00
2088	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02085006	1	3	15/03/2025 16:20	15/03/2025 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	171	33639	357,20
2089	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02085018	1	3	15/03/2025 14:33	15/03/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	33639	146,98
2090	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02085018	1	3	15/03/2025 14:33	15/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	268	33639	582,75
2091	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02085018	1	3	15/03/2025 14:33	15/03/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	33639	216,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2092	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02085018	1	3	15/03/2025 14:33	15/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	375	33639	1124,90
2093	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9139	69016	10139,21
2094	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	69016	122,49
2095	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	375	69016	456,04
2096	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1179	69016	2052,77
2097	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	69016	241,94
2098	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1202	69016	5987,96
2099	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 14:09	15/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	339	69016	1854,24
2100	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 16:32	15/03/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1617	69016	95,67
2101	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 16:32	15/03/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2057	69016	183,99
2102	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	BA02085022	1	3	15/03/2025 16:32	15/03/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3532	69016	429,73
2103	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	BA02085048	1	3	15/03/2025 15:29	15/03/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	857	70151	49,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2104	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	BA02085086	1	3	15/03/2025 15:37	15/03/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	544	36552	525,56
2105	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	BA02085086	1	3	15/03/2025 15:37	15/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	612	36552	672,69
2106	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02085108	1	3	15/03/2025 16:00	15/03/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20054	1,70
2107	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02085108	1	3	15/03/2025 17:10	15/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20054	3,25
2108	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	BA02085110	1	3	15/03/2025 16:22	15/03/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	487	70151	25,16
2109	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	BA02085110	1	3	15/03/2025 16:22	15/03/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	370	70151	518,72
2110	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02085190	1	3	15/03/2025 18:24	15/03/2025 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	311	32852	502,61
2111	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	BA02085190	1	3	15/03/2025 18:24	15/03/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	32852	20,13
2112	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02085246	1	3	15/03/2025 18:48	15/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	885	27227	1122,47
2113	39	3	2025	13355	PCJ01P1	PCJ	BA02085264	1	3	15/03/2025 18:06	15/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	233	44506	675,12
2114	39	3	2025	13355	PCJ01P1	PCJ	BA02085264	1	3	15/03/2025 18:06	16/03/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44506	14,76
2115	39	3	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02085386	1	3	15/03/2025 23:57	16/03/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	470	45056	762,57
2116	39	3	2025	13322	LMN01N7	LMN	BA02085386	1	3	15/03/2025 23:57	16/03/2025 05:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	169	45056	894,86
2117	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	BA02085394	1	3	16/03/2025 00:54	16/03/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	831	23584	69,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2118	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02085394	1	3	16/03/2025 00:54	16/03/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	828	21257	73,60
2119	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	BA02085394	1	3	16/03/2025 00:54	16/03/2025 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	290	23584	788,48
2120	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	BA02085394	1	3	16/03/2025 00:54	16/03/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	950	23584	2630,44
2121	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	BA02085440	1	3	16/03/2025 02:32	16/03/2025 03:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	743	22665	482,74
2122	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	BA02085440	1	3	16/03/2025 02:32	16/03/2025 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	22665	64,52
2123	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	BA02085496	1	3	16/03/2025 06:17	16/03/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	567	12696	1479,71
2124	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	BA02085496	1	3	16/03/2025 06:17	16/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	641	12696	1702,39
2125	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	BA02085496	1	3	16/03/2025 06:17	16/03/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	411	12696	1638,06
2126	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	BA02085496	1	3	16/03/2025 06:17	16/03/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	12696	472,01
2127	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	BA02085496	1	3	16/03/2025 06:17	16/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	12696	222,61
2128	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	684	69016	56,81
2129	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	69016	232,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2130	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	69016	8,79
2131	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	69016	8,79
2132	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	69016	432,34
2133	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	192	69016	1695,09
2134	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	BA02085540	1	3	16/03/2025 08:04	16/03/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	381	68482	3368,36
2135	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02085552	1	3	16/03/2025 08:40	16/03/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	6340	123,25
2136	39	3	2025	16946	CLN01F5	CLN	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	32502	0,76
2137	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	955	41365	60,75
2138	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1696	41365	1360,10
2139	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	117	41365	93,83
2140	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	125	41365	123,78
2141	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	966	41365	999,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2142	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	162	41365	207,85
2143	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	BA02085576	1	3	16/03/2025 09:52	16/03/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	162	41365	207,85
2144	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	BA02085598	1	3	16/03/2025 11:25	16/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	38661	5,88
2145	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	BA02085598	1	3	16/03/2025 11:25	16/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	38661	55,11
2146	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	BA02085598	1	3	16/03/2025 11:25	17/03/2025 04:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	818	38661	13946,45
2147	39	3	2025	13360	PGB01PA	PGB	BA02085612	1	3	16/03/2025 12:29	16/03/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	67941	260,65
2148	39	3	2025	13360	PGB01PA	PGB	BA02085612	1	3	16/03/2025 12:29	16/03/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	67941	345,33
2149	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02085628	1	3	16/03/2025 12:38	16/03/2025 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	20305	19,31
2150	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02085628	1	3	16/03/2025 12:38	16/03/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	20305	766,51
2151	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02085628	1	3	16/03/2025 12:38	16/03/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	20305	106,93
2152	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02085628	1	3	16/03/2025 12:38	17/03/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	20305	240,57
2153	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	BA02085666	1	3	16/03/2025 13:22	16/03/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	586	53139	555,89
2154	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	BA02085666	1	3	16/03/2025 13:22	16/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	53139	221,47
2155	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	BA02085666	1	3	16/03/2025 14:08	16/03/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	314	53139	16,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2156	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	36250	193,25
2157	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	36250	387,81
2158	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	36250	233,37
2159	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	193	36250	594,98
2160	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	36250	174,56
2161	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	36250	454,77
2162	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	16/03/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	223	36250	1106,14
2163	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 14:28	17/03/2025 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	571	36250	6192,81
2164	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 17:59	16/03/2025 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	193	36250	9,97
2165	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02085714	1	3	16/03/2025 18:26	16/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	193	36250	14,69
2166	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02085724	1	3	16/03/2025 14:36	16/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	351	36250	1091,22
2167	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02085724	1	3	16/03/2025 14:36	16/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	36250	212,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2168	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02085724	1	3	16/03/2025 14:36	16/03/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	36250	112,29
2169	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	BA02085724	1	3	16/03/2025 14:36	16/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	36250	839,39
2170	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02085730	1	3	16/03/2025 14:49	16/03/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	45056	13,48
2171	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02085730	1	3	16/03/2025 14:49	16/03/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	277	45056	255,38
2172	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02085730	1	3	16/03/2025 14:49	16/03/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	45056	8,98
2173	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02085730	1	3	16/03/2025 14:49	16/03/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	45056	413,27
2174	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02085776	1	3	16/03/2025 15:51	16/03/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	225	36250	761,31
2175	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02085776	1	3	16/03/2025 15:51	16/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	36250	313,52
2176	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02085776	1	3	16/03/2025 15:51	16/03/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	36250	303,32
2177	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02085818	1	3	16/03/2025 16:45	16/03/2025 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	133	15521	136,66
2178	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02085818	1	3	16/03/2025 16:45	16/03/2025 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1715	15521	2370,03
2179	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	BA02085818	1	3	16/03/2025 16:45	16/03/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	156	15521	306,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2180	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	BA02085820	1	3	16/03/2025 17:20	16/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	53139	1,80
2181	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	BA02085820	1	3	16/03/2025 18:10	16/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	53139	75,93
2182	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02085852	1	3	16/03/2025 17:21	16/03/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	272	57043	21,23
2183	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02085852	1	3	16/03/2025 17:21	16/03/2025 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	341	57043	26,62
2184	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	BA02085852	1	3	16/03/2025 17:21	16/03/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	252	57043	369,32
2185	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	BA02085860	1	3	16/03/2025 17:39	16/03/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	209	23584	292,19
2186	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	BA02085860	1	3	16/03/2025 17:39	16/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	125	23584	396,88
2187	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02085894	1	3	16/03/2025 18:30	16/03/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1286	25462	101,09
2188	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02085894	1	3	16/03/2025 18:30	16/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	509	25462	48,36
2189	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02085894	1	3	16/03/2025 18:30	16/03/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	779	15822	1542,64
2190	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02085894	1	3	16/03/2025 18:30	17/03/2025 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	237	15822	1568,22
2191	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02085894	1	3	16/03/2025 18:30	17/03/2025 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	15822	1233,80
2192	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02085894	1	3	16/03/2025 18:30	17/03/2025 03:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1044	15822	9503,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2193	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02085894	1	3	17/03/2025 03:39	17/03/2025 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4736	15822	263,11
2194	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02085894	1	3	17/03/2025 03:39	17/03/2025 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1795	25462	99,72
2195	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	BA02085894	1	3	17/03/2025 03:39	17/03/2025 06:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	200	15822	551,28
2196	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02085900	1	3	16/03/2025 18:39	16/03/2025 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	25462	78,28
2197	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	BA02085900	1	3	16/03/2025 18:39	16/03/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	523	25462	1966,04
2198	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	BA02085908	1	3	16/03/2025 18:43	16/03/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	456	15822	1318,85
2199	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	BA02085908	1	3	16/03/2025 21:36	16/03/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	47	15822	61,52
2200	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02085922	1	3	16/03/2025 18:58	16/03/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	413	21257	1064,28
2201	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02085922	1	3	16/03/2025 18:58	16/03/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	289	21257	893,65
2202	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02085922	1	3	16/03/2025 18:58	16/03/2025 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	21257	339,34
2203	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	BA02085944	1	3	16/03/2025 16:50	16/03/2025 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	21718	215,10
2204	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	BA02085944	1	3	16/03/2025 16:50	17/03/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	21718	461,72
2205	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	BA02085944	1	3	17/03/2025 15:51	17/03/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	21718	121,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2206	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	BA02085988	1	3	16/03/2025 19:10	16/03/2025 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	163	57141	107,53
2207	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	BA02085988	1	3	16/03/2025 19:10	16/03/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1324	57141	6189,70
2208	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	BA02086000	1	3	16/03/2025 19:18	16/03/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	984	40540	94,30
2209	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	BA02086000	1	3	16/03/2025 19:18	16/03/2025 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1845	40540	3725,87
2210	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	BA02086000	1	3	16/03/2025 19:18	16/03/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	88	40540	395,22
2211	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	BA02086000	1	3	16/03/2025 19:18	17/03/2025 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	40540	98,50
2212	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	BA02086000	1	3	16/03/2025 22:13	16/03/2025 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1845	40540	251,13
2213	39	3	2025	13389	TME01P2	TME	BA02086036	1	3	16/03/2025 19:40	16/03/2025 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	12562	23,05
2214	39	3	2025	13389	TME01P7	TME	BA02086036	1	3	16/03/2025 19:40	16/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	12562	60,13
2215	39	3	2025	13389	TME01P2	TME	BA02086036	1	3	16/03/2025 19:40	16/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	431	12562	719,89
2216	39	3	2025	13389	TME01P2	TME	BA02086036	1	3	16/03/2025 19:40	16/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	12562	36,22
2217	39	3	2025	13389	TME01P2	TME	BA02086036	1	3	16/03/2025 19:40	16/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12562	3,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2218	39	3	2025	13389	TME01P2	TME	BA02086036	1	3	16/03/2025 19:40	16/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	12562	94,16
2219	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02086046	1	3	16/03/2025 19:43	16/03/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1532	40540	92,35
2220	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02086046	1	3	16/03/2025 19:43	16/03/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	141	40540	482,06
2221	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02086046	1	3	16/03/2025 19:43	16/03/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	559	40540	2381,50
2222	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02086046	1	3	16/03/2025 19:43	17/03/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	40540	356,42
2223	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	BA02086046	1	3	16/03/2025 19:43	17/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	40540	285,19
2224	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02086052	1	3	16/03/2025 19:47	16/03/2025 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2206	40540	3095,75
2225	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	BA02086052	1	3	16/03/2025 19:47	16/03/2025 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3928	40540	6271,71
2226	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02086074	1	3	16/03/2025 20:46	16/03/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	490	42347	952,51
2227	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02086074	1	3	16/03/2025 20:46	16/03/2025 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1427	42347	2773,93
2228	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02086074	1	3	16/03/2025 20:46	16/03/2025 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	782	42347	1802,29
2229	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	BA02086302	1	3	16/03/2025 09:21	17/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	20559	131,18



ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 13/03/2025 a 16/03/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 13 a 16/03/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

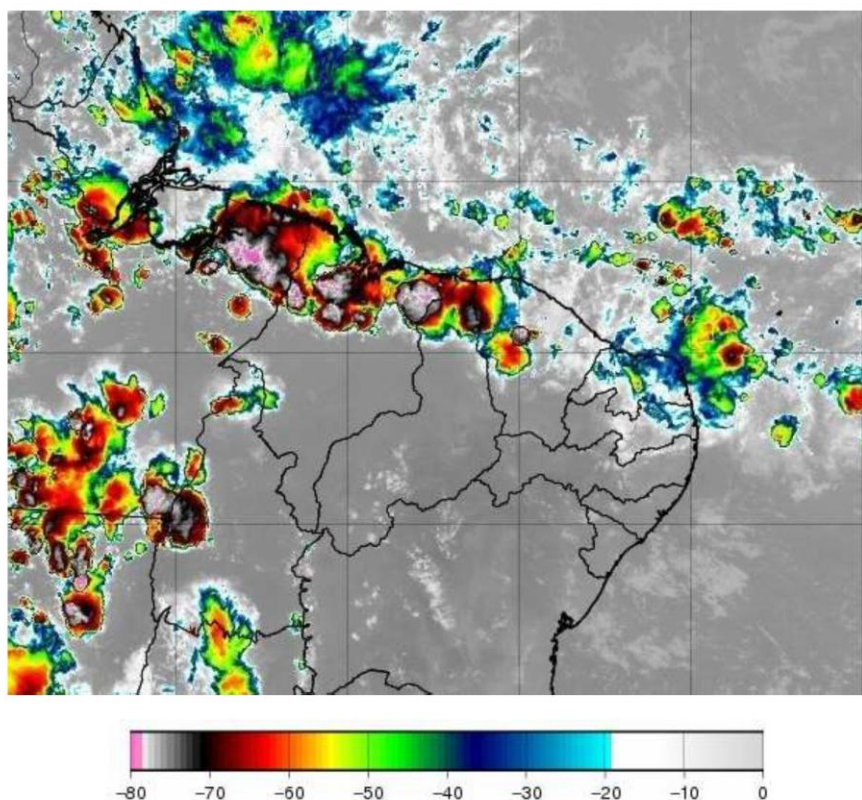



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 13/03. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

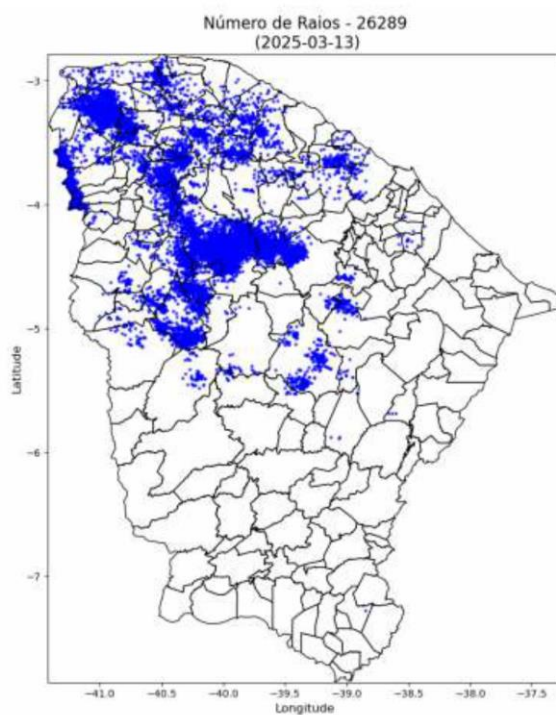

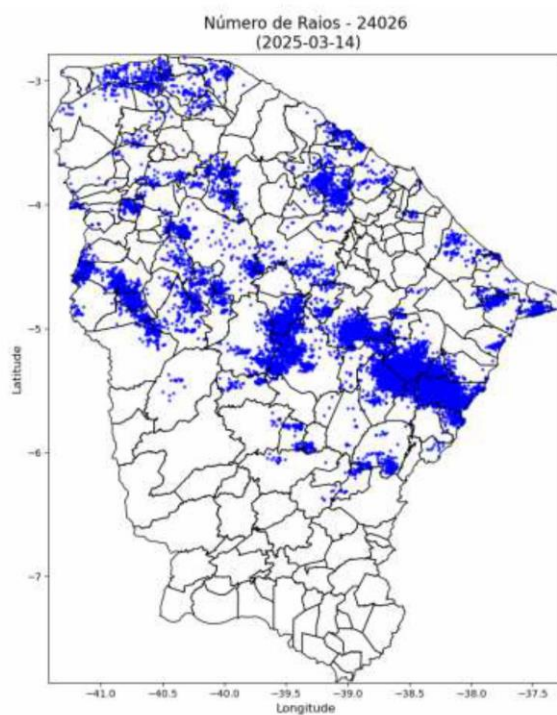

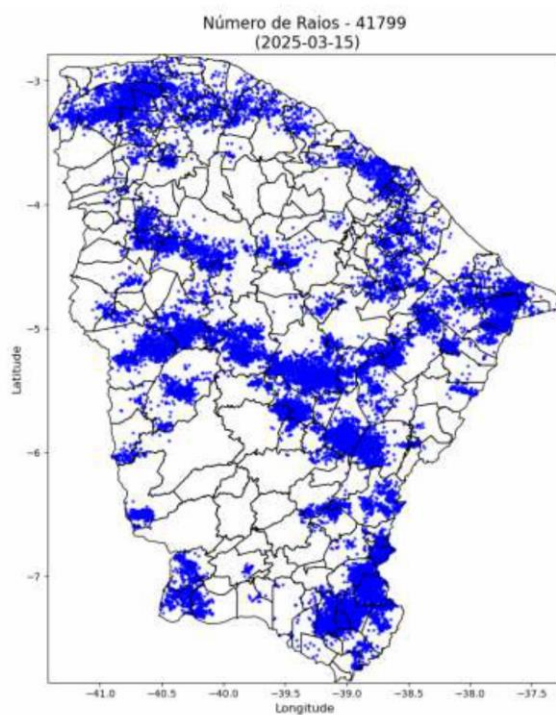

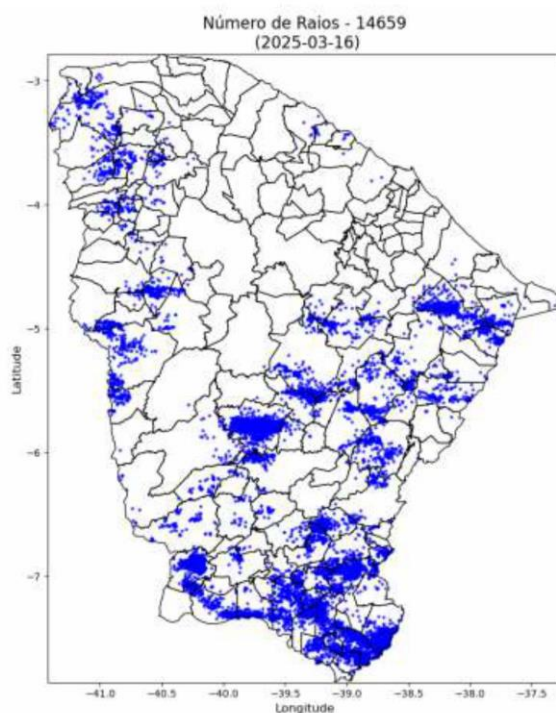
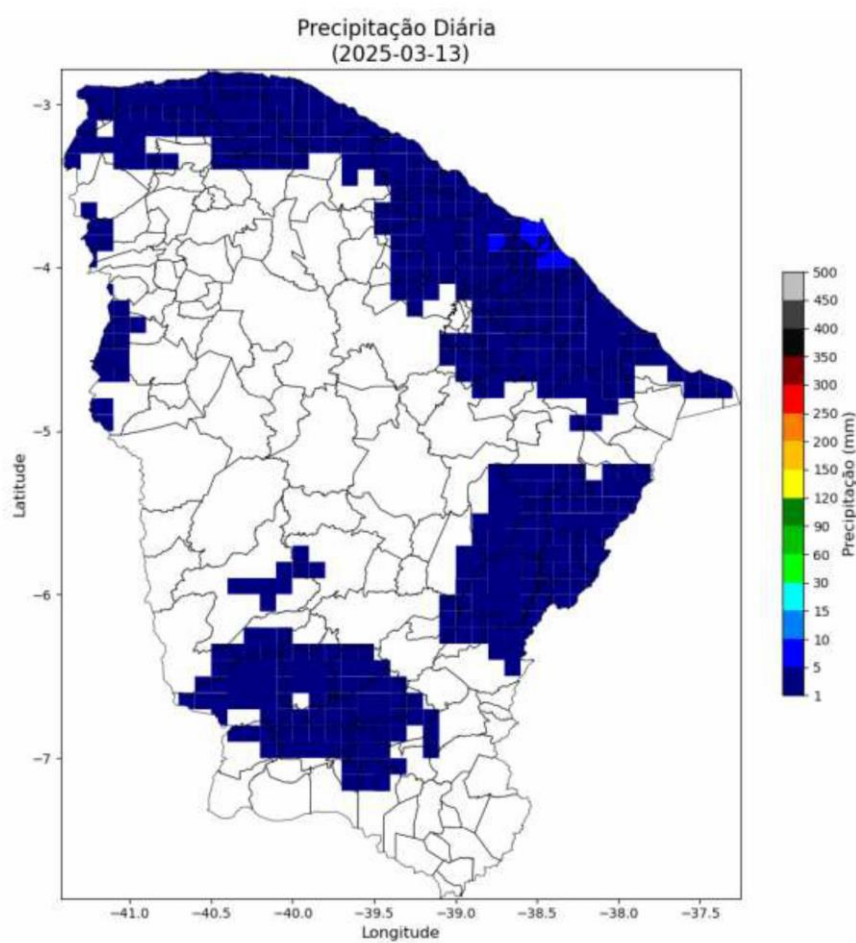
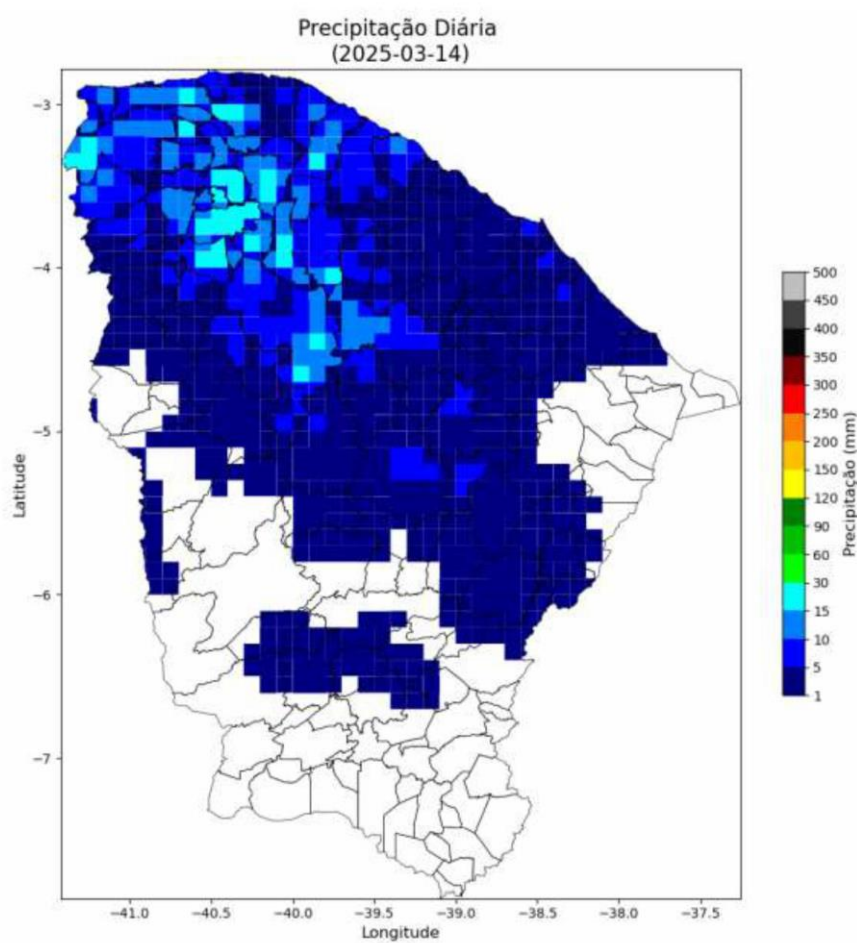
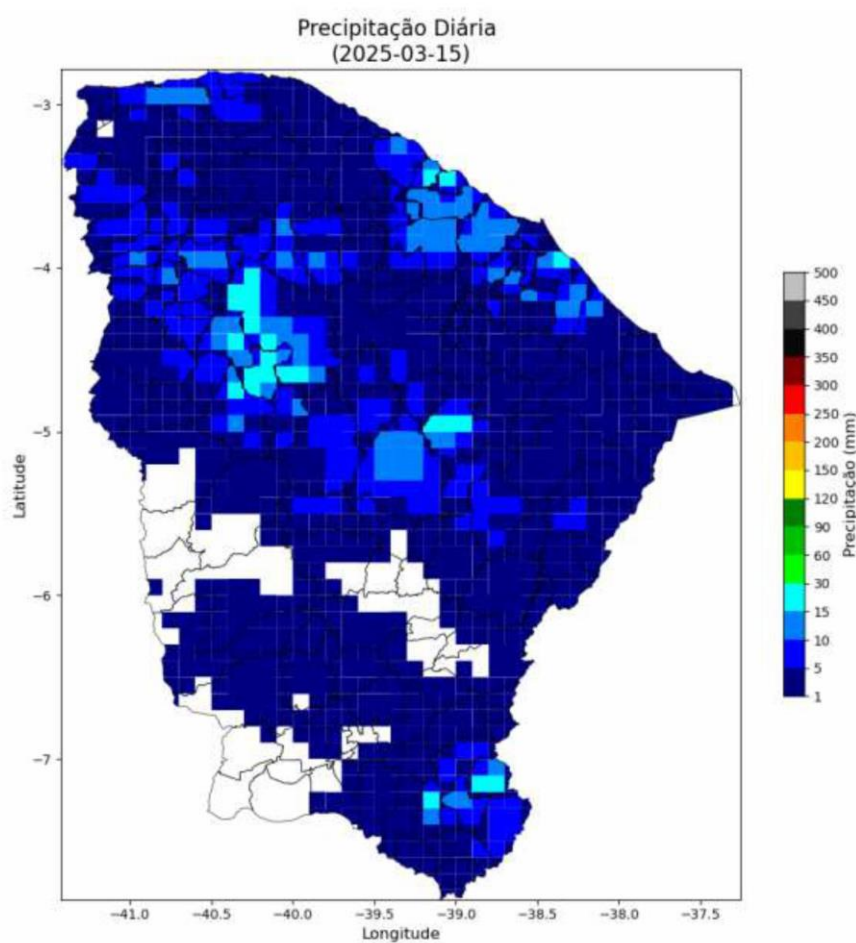


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 13 a 16/03.







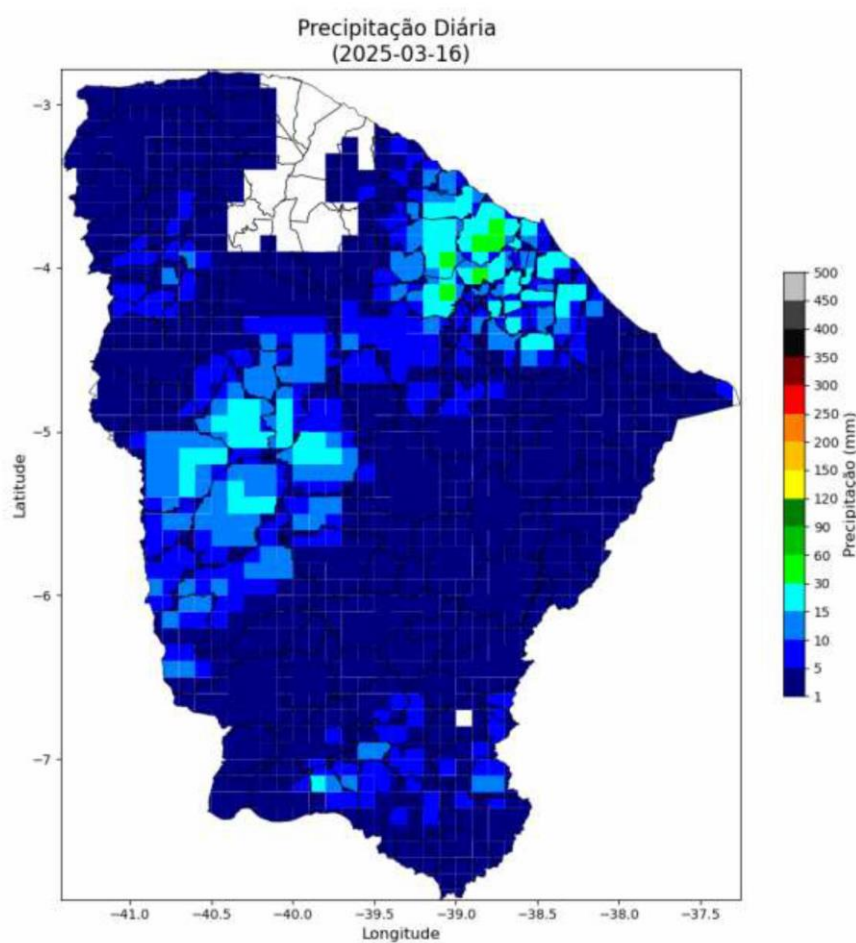
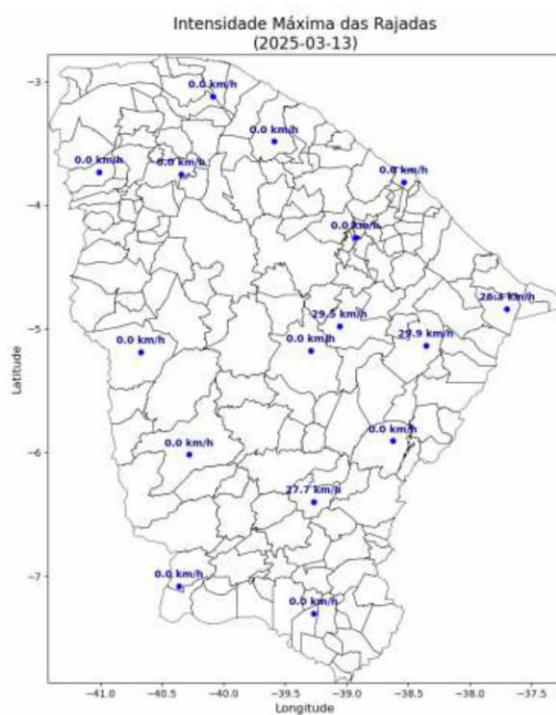
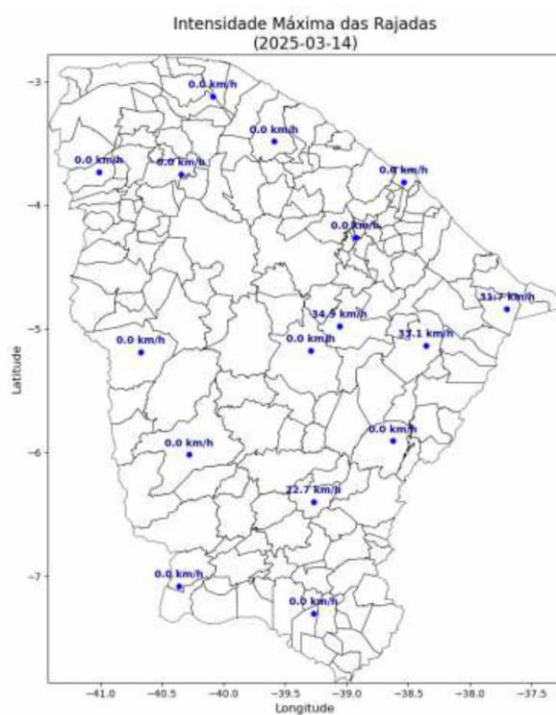
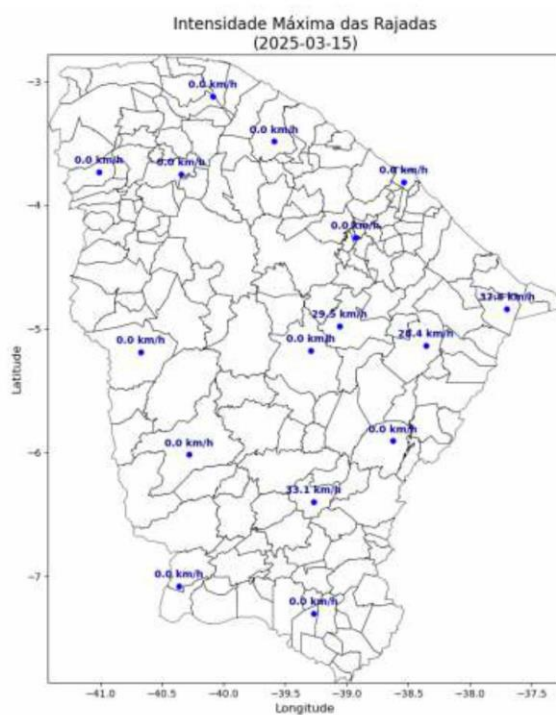


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 13 a 16/03.







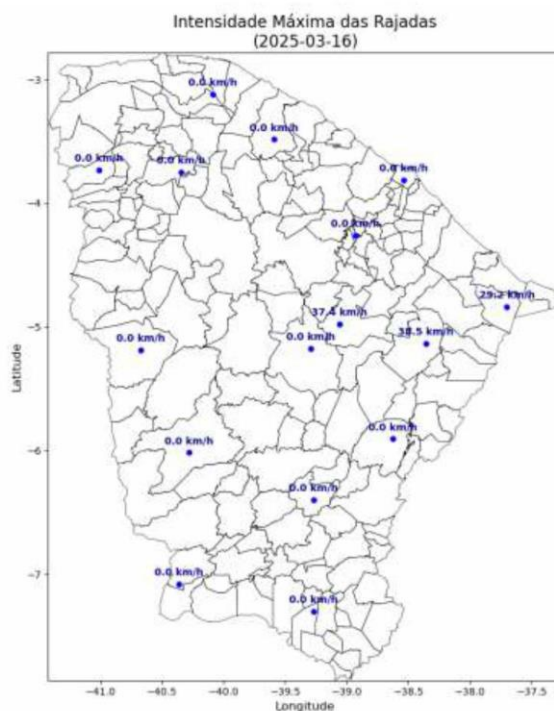


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 13 a 16/03.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 39 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 106.773 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade muito forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 13/03/2025 a 16/03/2025.

Número/Código Evento	2025-021/ENEL CE
Número/Código do Laudo	021/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	06h00min 13/03 - 23h00min 16/03
Centro sul	09h00min 13/03 - 21h00min 16/03
Leste	08h00min 14/03 - 22h00min 16/03
Centro norte	05h00min 13/03 - 19h00min 16/03
Fortaleza	03h00min 14/03 - 13h00min 16/03
Metropolitana	06h00min 13/03 - 18h00min 16/03
Atlântico	07h00min 13/03 - 19h00min 16/03
Norte	03h00min 13/03 - 22h00min 16/03

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] O Otimista em: <https://www.ooptimista.com.br/noticias/fortaleza-tem-chuva-intensa-na-manha-deste-domingo-16-e-registra-maior-precipitacao-do-estado?category=panorama>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869

