



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 23 – 03/2025 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	18
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	23
	ANEXO II - Laudo meteorológico	191

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;**
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 26 de março a 30 de março de 2025. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2024 foram faturadas 3.778.497 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.778.497^{0,35}$$

$$523.642 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 23 – 03/2025 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 26 de março a 30 de março de 2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 718.452 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 523.642.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 26/03 a 30/03/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	023 – 03/2025 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.753
Código único do Relatório:	ISE 23 – 03/2025 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2025-023/ENEL CE
Número/Código do Laudo	023/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 26/03 - 18h00min 29/03
Centro sul	07h00min 26/03 - 20h00min 29/03
Leste	18h00min 26/03 - 17h00min 29/03
Centro norte	06h00min 26/03 - 23h00min 29/03
Fortaleza	17h00min 26/03 - 23h00min 29/03
Metropolitana	01h00min 26/03 - 00h00min 30/03
Atlântico	10h00min 26/03 - 00h00min 30/03
Norte	07h00min 26/03 - 23h00min 29/03

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 26 de março a 30 de março de 2025.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
26/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCABEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / MACAOCÁ / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PEDRA BRANCA / PORTEIRA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VICOSA DO CEARÁ	313	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7 e 8 item 6.2
27/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCABEL / CAUCAIA / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / TAUÁ / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VICOSA DO CEARÁ	485	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 9 e 10 item 6.2
28/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCABEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIBUA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / TAUÁ / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VICOSA DO CEARÁ	518	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 11, 12 e 13 item 6.2
29/03/25	Atlântico / Centro-Norte / Centro-Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Norte / Sul	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCABEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUAU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VICOSA DO CEARÁ	437	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 14 e 15 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 023 – 03/2025 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.

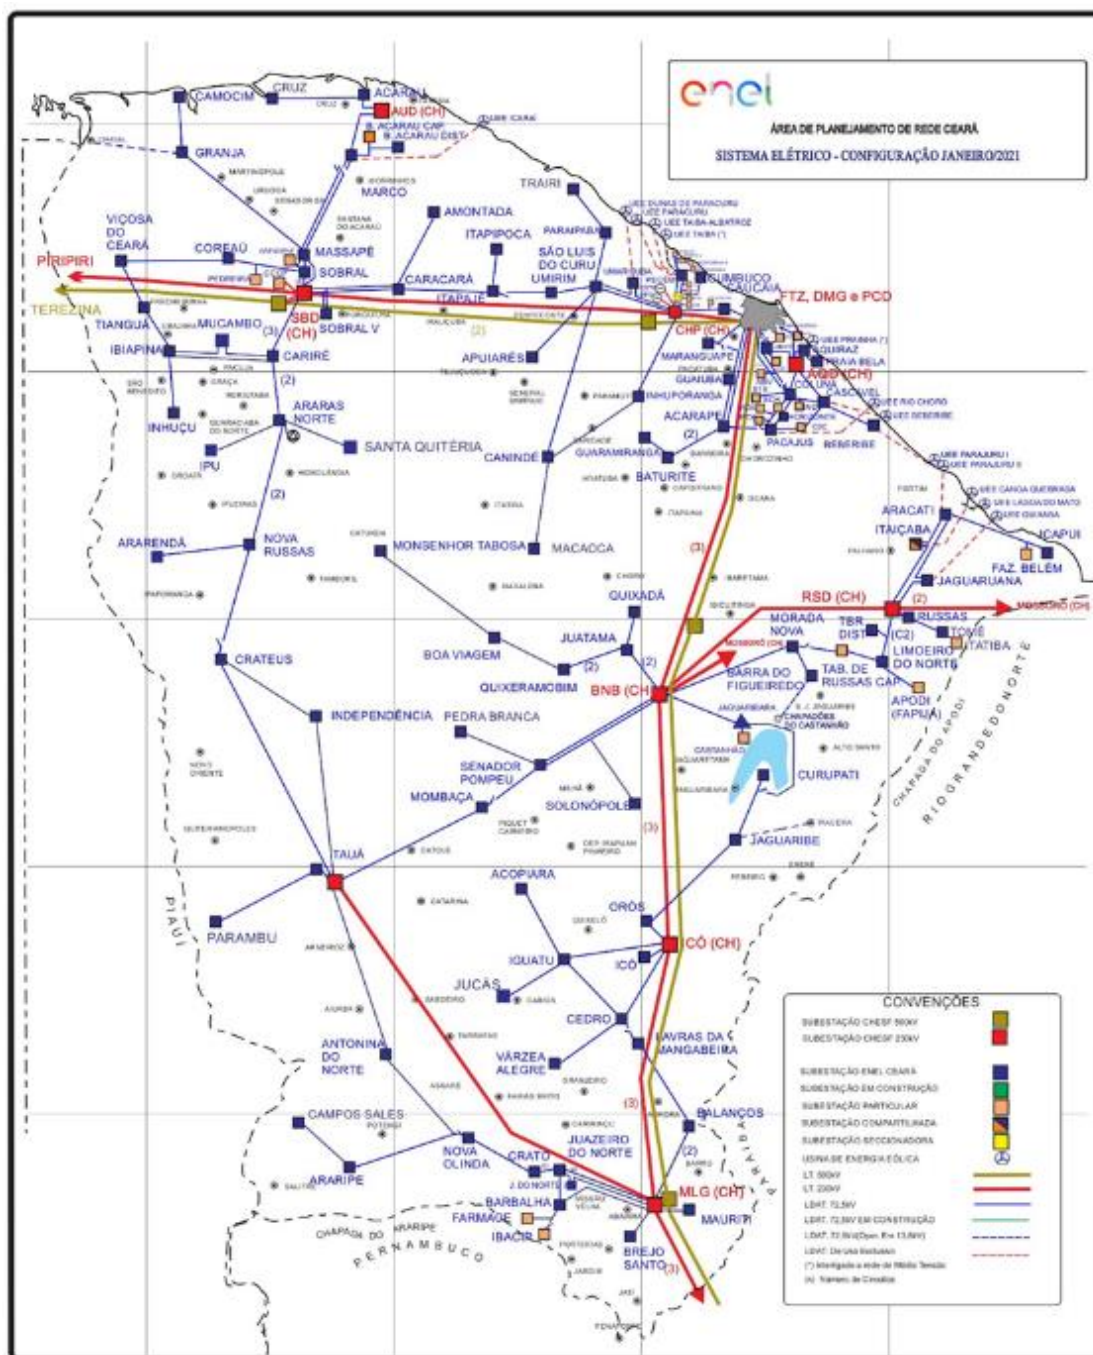


Figura 1 – Mapa geoeletrico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

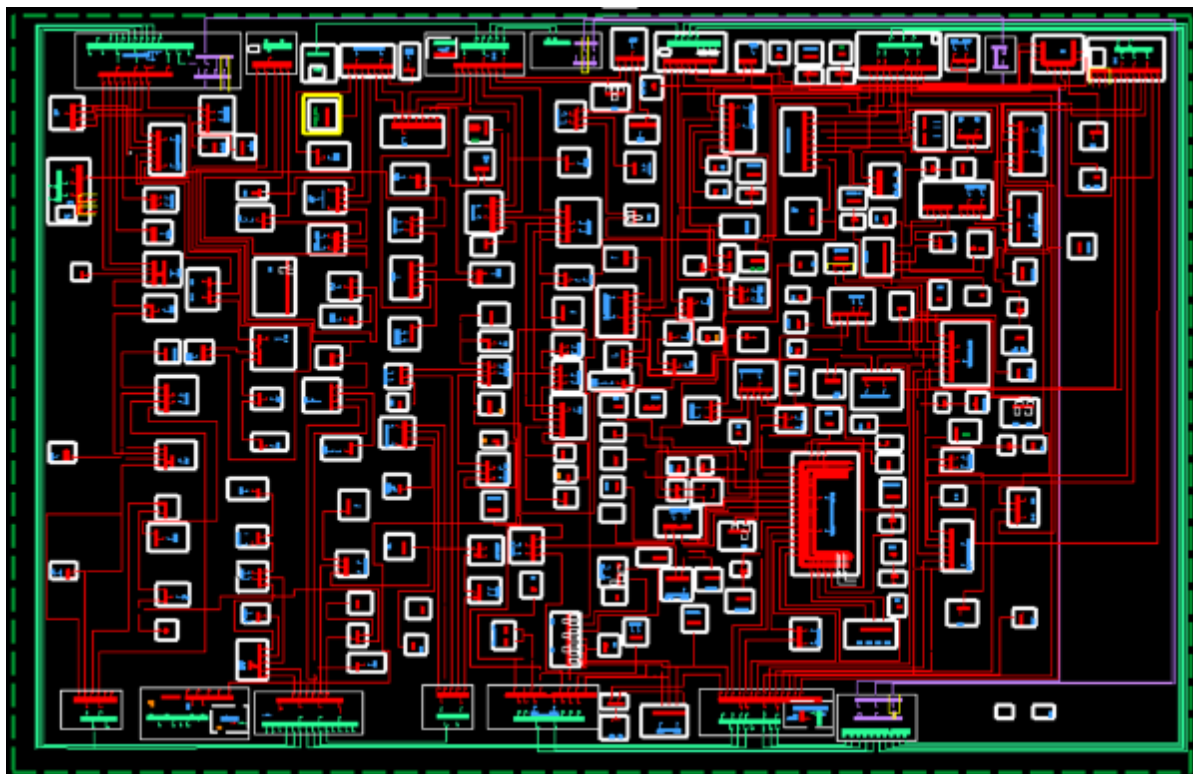


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 125 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	44	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	87	MCB	MUCAMBO
2	ACA	ACARAÚ	45	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	88	MCP	MUCURIPE
3	ACR	ACOPIARA	46	ESB	EUSÉBIO	89	NVO	NOVA OLINDA
4	AGF	AGUA FRIA	47	GRJ	GRANJA	90	NVR	NOVA RUSSAS
5	ADT	ALDEOTA	48	GBA	GUAIUBA	91	ORS	OROS
6	AMT	AMONTADA	49	GCN	GUARACIABA DO NORTE	92	PCJ	PACAJUS
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	50	GRM	GUARAMIRANGA	93	PAP	PAPICU
8	APR	APUIARÉS	51	HRZ	HORIZONTE	94	PCU	PARACURU
9	AQZ	AQUIRAZ	52	IBP	IBIAPINA	95	PAR	PARAIPABA
10	ART	ARACATI	53	ICP	ICAPUÍ	96	PBU	PARAMBU
11	ARU	ARARAS I	54	ICH	ICÓ	97	PGB	PARANGABA
12	ARR	ARARENDA	55	IGT	IGUATU	98	PCM	PECÉM
13	ARP	ARARIPE	56	IDP	INDEPENDÊNCIA	99	PEB	PEDRA BRANCA
14	BXD	BAIXO ACARAU II	57	INH	INHUÇU	100	PCI	PICI
15	BLN	BALANÇO	58	INP	INHUPORANGA	101	PDM	PINDORETAMA
16	BLA	BALEIA	59	IPU	IPU	102	PTR	PORTEIRA
17	BNB	BANABUIU	60	ITC	ITAIÇABA	103	PRB	PRAIA BELA
18	BBL	BARBALHA	61	ITE	ITAPAJÉ	104	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
19	BCR	BARRA DO CEARÁ	62	ITP	ITAPERI	105	QXD	QUIXADÁ
20	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	63	ITK	ITAPIOCA	106	QXB	QUIXERAMOBIM
21	BRT	BATURITÉ	64	ITR	ITAREMA	107	RSU	RUSSAS I
22	BBR	BEBERIBE	65	JAB	JABUTI	108	SQT	SANTA QUITÉRIA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
23	BVG	BOA VIAGEM	66	JGB	JAGUARIBE	109	SLC	SÃO LUIS DO CURU
24	BJD	BOM JARDIM	67	JGA	JAGUARUANA	110	SNP	SENADOR POMPEU
25	BMS	BONSUCESSO	68	JTM	JUATAMA	111	SBU	SOBRAL I
26	BRJ	BREJO SANTO	69	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	112	SBQ	SOBRAL IV
27	CMM	CAMOCIM	70	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	113	SBC	SOBRAL V
28	CPS	CAMPOS SALES	71	JCS	JUCÁS	114	SLP	OLONÓPOLE
29	CND	CANINDÉ	72	JMA	JUREMA	115	TAA	TAUÁ
30	CRC	CARACARÁ	73	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	116	TAP	TAUAPE
31	CRE	CARIRÉ	74	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	117	TNG	TIANGUÁ
32	CSL	CASCAVEL	75	MCA	MACAOCA	118	TME	TOMÉ
33	CCA	CAUCAIA	76	MGY	MAGUARY	119	TRR	TRAIRI
34	CDO	CEDRO	77	MRG	MARANGUAPE	120	UMB	UMARITUBA
35	CTO	CENTRO	78	MRC	MARCO	121	UMR	UMIRIM
36	CLN	COLUNA	79	MSP	MASSAPÊ	122	VJG	VALE DO JAGUARIBE
37	CRU	COREAÚ	80	MTI	MAURITI	123	VRJ	VARJOTA
38	CAT	CRATEÚS	81	MSJ	MESSEJANA	124	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
39	CRT	CRATO	82	MLG	MILAGRES	125	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
40	CRZ	CRUZ	83	MBG	MOMBAÇA			
41	CMB	CUMBUCO	84	MDM	MONDUBIM			
42	DMC	DIAS MACEDO	85	MTB	MONSENHOR TABOSA			
43	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	86	MNV	MORADA NOVA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 93 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CEDRO	49	JAGUARUANA	73	PINDORETAMA
2	ACARAÚ	26	COREAÚ	50	JUAZEIRO DO NORTE	74	PORTEIRA
3	ACOIARA	27	CRATEÚS	51	JUCÁS	75	QUIXADÁ
4	AMONTADA	28	CRATO	52	LAVRAS DA MANGABEIRA	76	QUIXERAMOBIM
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRUZ	53	LIMOEIRO DO NORTE	77	QUIXERÉ
6	APIARÉS	30	EUSÉBIO	54	MADALENA	78	RUSSAS
7	AQUIRAZ	31	FORTALEZA	55	MARACANAU	79	SANTA QUITÉRIA
8	ARACATI	32	GRANJA	56	MARANGUAPE	80	SÃO BENEDITO
9	ARARENDÁ	33	GUAIUBA	57	MARCO	81	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
10	ARARIPE	34	GUARACIABA DO NORTE	58	MASSAPÊ	82	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
11	BANABUIU	35	GUARAMIRANGA	59	MAURITI	83	SÃO LUIS DO CURU
12	BARBALHA	36	HORIZONTE	60	MILAGRES	84	SENADOR POMPEU
13	BARRO	37	IBIAPINA	61	MOMBAÇA	85	SOBRAL
14	BATURITÉ	38	ICAPUÍ	62	MONSENHOR TABOSA	86	OLONÓPOLES
15	BEBERIBE	39	ICÓ	63	MORADA NOVA	87	TAUÁ
16	BOA VIAGEM	40	IGUATU	64	MUCAMBO	88	TIANGUÁ
17	BREJO SANTO	41	INDEPENDÊNCIA	65	NOVA OLINDA	89	TRAIRI
18	CAMOCIM	42	IPU	66	NOVA RUSSAS	90	UMIRIM
19	CAMPOS SALES	43	IRACEMA	67	ORÓS	91	VARJOTA
20	CANINDÉ	44	ITAIÇABA	68	PACAJUS	92	VÁRZEA ALEGRE
21	CARIDADE	45	ITAPAJÉ	69	PARACURU	93	VIÇOSA DO CEARÁ
22	CARIRÉ	46	ITAPIPOCA	70	PARAIPABA		
23	CASCAVEL	47	ITAREMA	71	PARAMBU		
24	CAUCAIA	48	JAGUARIBE	72	PEDRA BRANCA		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02094728	27/03/2025 01:56:00	27/03/2025 10:59:40	Centro-Norte	QXD	11.952	23.856,24	Localizado jump de MT partido fase B da chave SLM8922 devido descarga atmosférica. Às 10h59min foi fechado o religador de linha RLS8803, normalizando os 29 clientes restantes.
BA02095678	28/03/2025 07:00:39	28/03/2025 12:53:21	Sul	JZN	18.502	21.118,35	Localizado isolador de pino avariado nas fases B e C próximo da estrutura SMQ0561 devido descargas atmosféricas. Às 12h53min foi fechada a chave de encontro SMQ0561, normalizando os 186 clientes restantes.
BA02096564	29/03/2025 01:09:09	29/03/2025 13:38:02	Centro-Norte	QXD	3.354	14.781,28	Chovendo forte com descargas atmosféricas. Às 13h38min foi fechada a chave do transformador, normalizando os 2 clientes restantes.
BA02096908	29/03/2025 13:17:28	29/03/2025 14:18:35	Centro-Norte	CAT	16.130	13.580,04	Chovendo forte com descargas atmosféricas. Às 14h18min foi fechado o religador de linha RHN0748, normalizando os 5.452 clientes restantes.
38053631	28/03/2025 13:26:49	29/03/2025 10:00:39	Leste	VJG	436	8.965,86	1204 - Na chave de ramal LI3279 reposto elo de 15K na fase 'B' devido a descarga atmosférica que atingiu a rede de Média Tensão.
BA02094734	27/03/2025 02:22:44	27/03/2025 09:29:01	Atlântico	ITR	6.973	5.920,31	61029312 - Localizado isolador danificado na fase 'A' próximo a estrutura TSOB5185, devido a descargas atmosféricas. Às 02h24m16s o Centro de Operação efetuou fechamento do religador ITR2112, normalizando 377 clientes.
BA02096672	29/03/2025 03:53:35	29/03/2025 16:15:57	Centro-Sul	ACR	756	5.832,65	Chovia forte no momento da ocorrência. Às 09h26min fechou a chave seccionadora SJW3662 energizando 261 clientes
BA02094308	26/03/2025 14:39:34	26/03/2025 19:24:55	Norte	GRJ	1.622	3.945,13	6101618 - Localizado condutor partido na fase 'A', próximo a chave SIU3153 devido descarga atmosférica. Às 16h20min foi fechado a chave SIU3156, normalizando 737 clientes.
BA02095170	27/03/2025 14:54:47	27/03/2025 15:32:37	Norte	SBC	6.145	3.855,67	61016183 - Descarga atmosféricas. Proteção:50-51BC. Nota: O religador RFM0811(IN30149), atuou e ficou offline em seguida, somente às 15h31min retornou à comunicação e fechado com sucesso. Às 15h32min fechada a chave UP STA9212 de encontro, normalizando 66 clientes. Às 15h31min fechada o religador RFM0811, normalizando 178 clientes.
38047481	28/03/2025 00:24:43	28/03/2025 03:57:53	Metropolitana	UMB	2.150	3.802,11	541/4304-Localizado jump de MT partido fase A na estrutura TGB0246-3, ocasionado por descarga atmosférica.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	1
DISMANCD	23
DISMANEST	19
DISMANLS	852
FUSIBLELS	2
Tramo de MT	48
Total Geral	945

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 26 de março a 30 de março de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

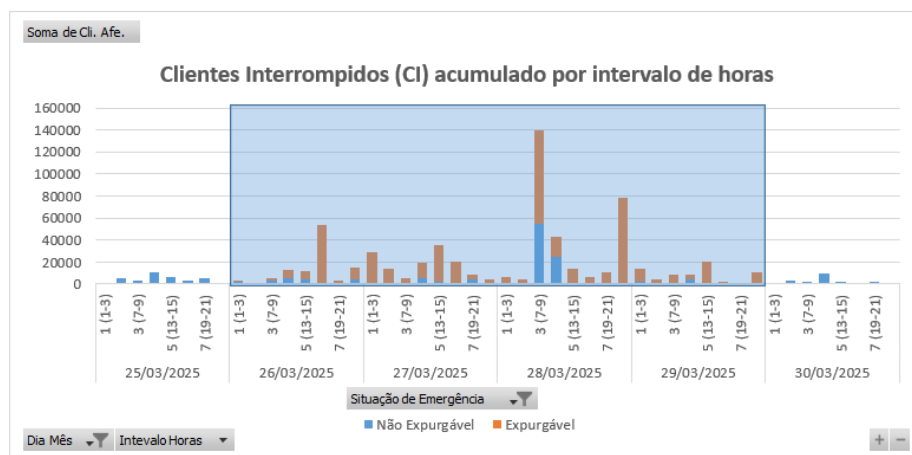


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 4.469 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 19.137 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 139.188 clientes desligados no período de 07h às 09h do dia 28/03/2025.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 2.556 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 26 de março a 30 de março de 2025. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 718.452 CHI.

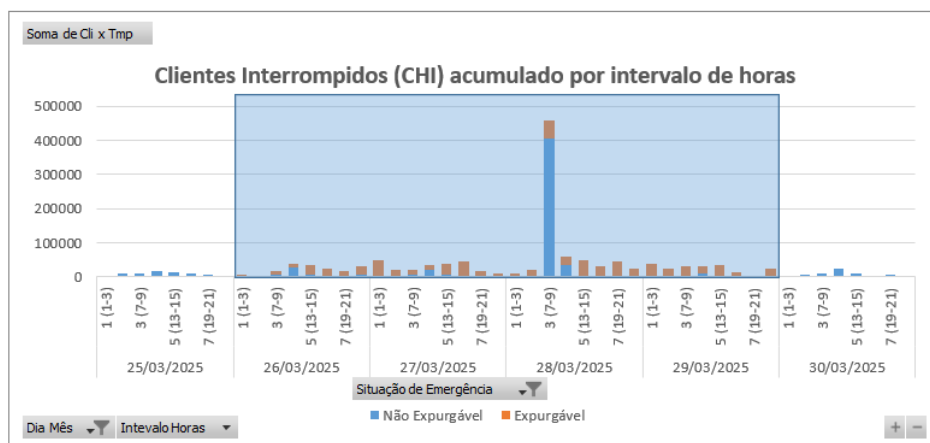


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 23 – 03/2025 – CE	Evento:	023 – 03/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 26/03/2025 01:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 30/03/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	398	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	38	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	63	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	93	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	125	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	718.452	hora			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	484.361	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	26/03/2025 01:22:08	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	31/03/2025 15:00:11	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	8,48	hora			
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	54,73	hora			

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 7.167 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 26 de março a 30 de março de 2025.

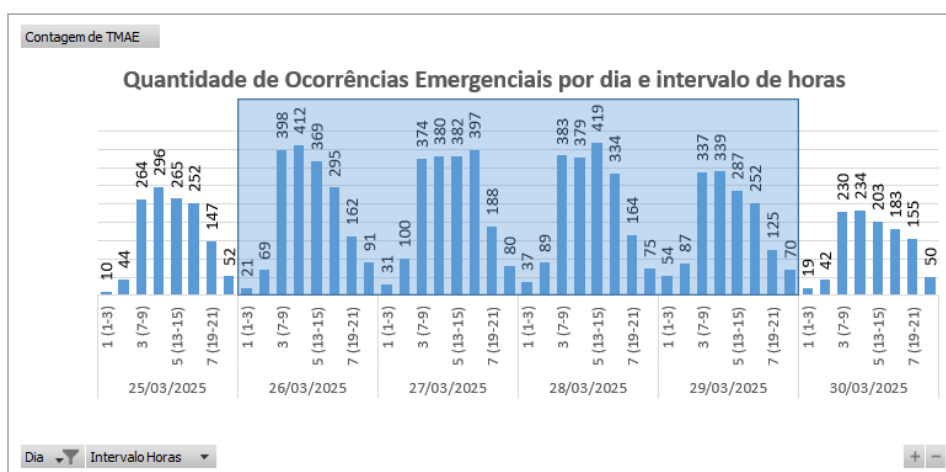


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

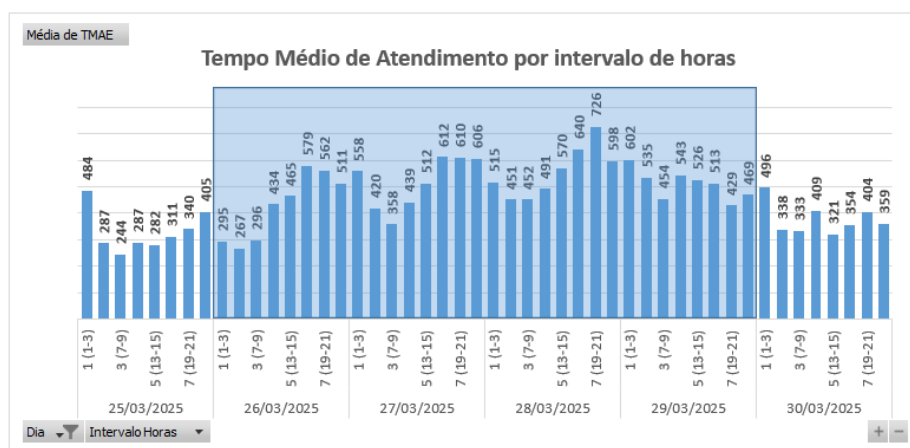


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante os intervalos no período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 26 de março a 30 de março de 2025.

Sul do Ceará deve concentrar principais chuvas do estado até o fim de semana

28 DE MARÇO DE 2025 - 11:17 | #Cariri #Ceará #Chuva #Fim De Semana



As chuvas previstas estão associadas à formação de áreas de instabilidade, influenciadas por um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), além de fatores locais (FOTO: Marciel Bezerra)

A previsão para os próximos dias indica chuva em todas as macrorregiões do Ceará, com maior intensidade no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), tais áreas devem registrar os maiores acumulados, especialmente entre a noite de sexta-feira (28) e a madrugada de sábado (29).

Nas demais regiões do estado, a chuva deve ocorrer de forma isolada, com intensidade variando de fraca a moderada. Já no domingo (30), a tendência é de redução das precipitações.

As chuvas previstas estão associadas à formação de áreas de instabilidade, influenciadas por um Vórtice Ciclônico em Altos Níveis (VCAN), além de fatores locais como a atuação do sistema de brisa, temperatura e umidade elevadas e a interação dos ventos com o relevo.

Fonte: FUNCEME

Link: <http://www.funceme.br/?p=13789>

Ceará volta a ter aviso de chuvas intensas para Fortaleza e mais 46 cidades; veja locais

CEARÁ

Previsão do tempo indica aumento de nebulosidade e chuvas para o Estado nos próximos dias

Escrito por **Redação** producao@diariodn.com.br

26 de Março de 2025 - 10:46



Legenda: Região Norte do Ceará deve ser uma das favorecidas pelas chuvas
Foto: Nicolas Paulino



Após alguns dias sem avisos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Ceará voltou a receber um informe para **chuvas intensas** em várias cidades. O [nível é amarelo](#) e é válido até o fim da noite da próxima quinta-feira (27).

Chuvas intensas de até **50 milímetros** podem afetar **47 municípios**. Além disso, as localidades podem ser atingidas por ventos intensos entre **40 km/h** e **60 km/h**.

NEWSLETTER

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

8 Minutos

As principais notícias do dia direto no seu e-mail

Diário de Sala

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/ceara-volta-a-ter-aviso-de-chuvas-intensas-para-fortaleza-e-mais-46-cidades-veja-locais-1.3634094>

Ceará tem novo alerta de chuvas intensas para Fortaleza e outras 46 cidades; veja lista

O aviso, de nível amarelo, indica a possibilidade de precipitações de até 50 milímetros e ventos fortes entre 40 km/h e 60 km/h em 47 municípios do estado

Compartilhe: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [WhatsApp](#) 26 de março de 2025 Portal GCMAS

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas no Ceará, válido até a noite desta quinta-feira (27). O aviso, de nível amarelo, indica a possibilidade de precipitações de até 50 milímetros e ventos fortes entre 40 km/h e 60 km/h em 47 municípios do estado.



Foto: Divulgação / Governo do Ceará

>>>Clique aqui para seguir o canal do GCMAS no WhatsApp<<<



As regiões afetadas incluem o Noroeste Cearense, Norte Cearense, Região Metropolitana de Fortaleza e Jaguaribe. Segundo o Inmet, o aviso é classificado como "perigo potencial", o primeiro dos três níveis de alerta. Apesar da intensidade das chuvas, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é considerado baixo.

Fonte: GC MAIS

Link: <https://gcmais.com.br/noticias/2025/03/26/ceara-tem-novo-alerta-de-chuvas-intensas-para-fortaleza-e-outras-46-cidades-veja-lista/>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 26/03/25 às 15:00 na localidade Itapipoca.



Figura 8. Foto registrada no dia 26/03/25 às 14:11 na localidade Bela Cruz.



Figura 9: Foto registrada no dia 27/03/25 às 10:30 na localidade Redenção.



Figura 10. Foto registrada no dia 27/03/25 na localidade Morada Nova.



Figura 11. Foto registrada no dia 28/03/25 às 09:27 na localidade Baturité.



Figura 12. Foto registrada no dia 28/03/25 na localidade Iguatu.



Figura 13. Foto registrada no dia 28/03/25 às 21:59 na localidade Jaguaruana.



Figura 14. Foto registrada no dia 29/03/25 às 09:39 na localidade Itapipoca.



Figura 15. Foto registrada no dia 29/03/25 às 09:53 na localidade Paracuru.

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 23 – 03/2025 – CE	Evento: 023 – 03/2025 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 26/03/2025 01:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 30/03/2025 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.753	718.452	484.361	523.642

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	38026767	1	3	26/03/2025 10:28	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17597	8,13
2	39	3	2025	15858	ESB01S3	ESB	38028761	1	3	26/03/2025 01:22	26/03/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	20912	483,93
3	39	3	2025	15858	ESB01S3	ESB	38028761	1	3	26/03/2025 03:28	26/03/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	20912	34,93
4	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	38028939	1	3	26/03/2025 08:04	26/03/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27527	10,33
5	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	38028939	1	3	26/03/2025 15:21	26/03/2025 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	27527	171,13
6	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	38029725	1	3	26/03/2025 03:48	26/03/2025 05:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	78	64880	153,46
7	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	38029725	1	3	26/03/2025 03:48	26/03/2025 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	64880	195,67
8	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38029731	1	3	26/03/2025 03:29	26/03/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20282	37,00
9	39	3	2025	13263	CCA01C6	CCA	38029737	1	3	26/03/2025 03:45	26/03/2025 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	68482	144,12
10	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	38029761	1	3	26/03/2025 04:38	26/03/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	44506	123,15
11	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38029781	1	3	26/03/2025 05:23	26/03/2025 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	20282	123,01
12	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	38029811	1	3	26/03/2025 05:58	26/03/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	64880	292,34
13	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38029823	1	3	26/03/2025 06:05	26/03/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	4,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
14	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	38029827	1	3	26/03/2025 06:06	26/03/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	45	49767	239,54
15	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38029831	1	3	26/03/2025 06:08	26/03/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	333	18914	2137,49
16	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38029831	1	3	26/03/2025 12:03	26/03/2025 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	18914	47,79
17	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	38029835	1	3	26/03/2025 06:09	26/03/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	34099	23,91
18	39	3	2025	16568	ACP01C6	ACP	38029855	1	3	26/03/2025 06:16	26/03/2025 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	2,54
19	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38029901	1	3	26/03/2025 06:31	26/03/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27594	39,05
20	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38029911	1	3	26/03/2025 06:35	26/03/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17899	6,50
21	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38029911	1	3	26/03/2025 06:35	26/03/2025 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17899	14,00
22	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38029913	1	3	26/03/2025 06:36	26/03/2025 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27594	1,77
23	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38029933	1	3	26/03/2025 06:42	26/03/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	75965	14,24
24	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38029947	1	3	26/03/2025 06:52	26/03/2025 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	18914	42,63
25	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	38030015	1	3	26/03/2025 07:17	26/03/2025 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	26773	19,15
26	39	3	2025	16570	NVR01N2	NVR	38030033	1	3	26/03/2025 07:20	26/03/2025 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	27594	21,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
27	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	38030039	1	3	26/03/2025 07:21	26/03/2025 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	23584	84,84
28	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38030071	1	3	26/03/2025 07:29	26/03/2025 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26216	2,15
29	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38030077	1	3	26/03/2025 07:32	26/03/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44868	6,08
30	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38030091	1	3	26/03/2025 07:33	26/03/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	199	75965	1472,05
31	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38030091	1	3	26/03/2025 09:42	26/03/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	203	75965	1065,24
32	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38030101	1	3	26/03/2025 07:35	27/03/2025 01:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	17899	381,75
33	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38030103	1	3	26/03/2025 07:36	26/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	68482	7,07
34	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38030109	1	3	26/03/2025 07:36	26/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	1,32
35	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38030137	1	3	26/03/2025 07:40	26/03/2025 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25940	3,27
36	39	3	2025	16946	CLN01F6	CLN	38030139	1	3	26/03/2025 07:41	26/03/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	32502	46,49
37	39	3	2025	13264	CDO01M4	CDO	38030159	1	3	26/03/2025 07:56	26/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	10875	321,42
38	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	38030171	1	3	26/03/2025 07:49	27/03/2025 07:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	57043	47,62
39	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	38030173	1	3	26/03/2025 07:49	26/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	42347	28,42
40	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38030207	1	3	26/03/2025 07:55	26/03/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	21257	675,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
41	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38030297	1	3	26/03/2025 08:06	26/03/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	52030	80,79
42	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38030315	1	3	26/03/2025 08:10	26/03/2025 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	23872	228,93
43	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38030315	1	3	26/03/2025 08:10	26/03/2025 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23872	6,48
44	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38030329	1	3	26/03/2025 08:11	26/03/2025 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27624	6,72
45	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	38030337	1	3	26/03/2025 08:11	26/03/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	6,40
46	39	3	2025	13363	PCM01M7	PCM	38030351	1	3	26/03/2025 08:13	26/03/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11279	2,25
47	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	38030387	1	3	26/03/2025 08:19	26/03/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30951	1,66
48	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	38030389	1	3	26/03/2025 08:19	26/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15822	2,32
49	39	3	2025	16945	CSL01C9	CSL	38030437	1	3	26/03/2025 08:25	26/03/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	5,99
50	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	38030473	1	3	26/03/2025 08:31	26/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	43	23572	288,82
51	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38030475	1	3	26/03/2025 08:31	26/03/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28217	19,89
52	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	38030497	1	3	26/03/2025 08:35	26/03/2025 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	21131	113,77
53	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38030523	1	3	26/03/2025 08:38	26/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	28217	6,58
54	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38030525	1	3	26/03/2025 08:38	26/03/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	1,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
55	39	3	2025	15854	JAB01FA	JAB	38030533	1	3	26/03/2025 08:39	26/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	41365	54,71
56	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38030565	1	3	26/03/2025 08:43	26/03/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	2,63
57	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	38030593	1	3	26/03/2025 08:47	26/03/2025 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	12666	39,89
58	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38030643	1	3	26/03/2025 08:52	26/03/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33639	10,12
59	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	38030657	1	3	26/03/2025 08:53	26/03/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	64880	87,98
60	39	3	2025	13248	BBL01M2	BBL	38030659	1	3	26/03/2025 08:53	26/03/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40540	8,75
61	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	38030663	1	3	26/03/2025 08:53	26/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	1,44
62	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38030725	1	3	26/03/2025 08:58	26/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	39388	34,36
63	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38030729	1	3	26/03/2025 08:58	26/03/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	415	52030	1871,07
64	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38030741	1	3	26/03/2025 15:08	26/03/2025 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	30217	32,86
65	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	38030847	1	3	26/03/2025 09:11	27/03/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	57043	25,90
66	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	38030853	1	3	26/03/2025 09:08	26/03/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26065	5,78
67	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	38030857	1	3	26/03/2025 09:12	27/03/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12696	23,55
68	39	3	2025	13263	CCA01C2	CCA	38031025	1	3	26/03/2025 09:30	26/03/2025 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	1,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
69	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38031071	1	3	26/03/2025 09:35	26/03/2025 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26216	4,98
70	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	38031085	1	3	26/03/2025 09:37	26/03/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21257	12,25
71	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38031115	1	3	26/03/2025 09:08	26/03/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	33639	8,95
72	39	3	2025	15854	JAB01FA	JAB	38031157	1	3	26/03/2025 09:43	26/03/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	3,44
73	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38031267	1	3	26/03/2025 09:55	27/03/2025 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	75965	22,20
74	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	38031303	1	3	26/03/2025 09:58	26/03/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	6,61
75	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	38031307	1	3	26/03/2025 09:58	26/03/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	32502	76,38
76	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	38031337	1	3	26/03/2025 10:02	26/03/2025 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	11279	141,34
77	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	38031339	1	3	26/03/2025 10:02	27/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21257	23,86
78	39	3	2025	16947	ITR01I4	ITR	38031345	1	3	26/03/2025 10:03	26/03/2025 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15400	17,26
79	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	38031385	1	3	26/03/2025 10:07	26/03/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52030	7,93
80	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	38031385	1	3	26/03/2025 10:07	26/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52030	16,43
81	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38031389	1	3	26/03/2025 10:07	26/03/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	11700	25,10
82	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	38031395	1	3	26/03/2025 10:07	26/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	29673	27,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
83	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	38031411	1	3	26/03/2025 08:50	26/03/2025 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	366	36552	1557,02
84	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38031425	1	3	26/03/2025 07:38	26/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30217	21,79
85	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38031425	1	3	26/03/2025 15:15	26/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	370	30217	1213,60
86	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38031505	1	3	26/03/2025 10:19	26/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20282	17,38
87	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38031525	1	3	26/03/2025 10:23	27/03/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27748	29,28
88	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	38031545	1	3	26/03/2025 10:25	26/03/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	5,44
89	39	3	2025	16945	CSL01C8	CSL	38031547	1	3	26/03/2025 10:26	26/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	8,57
90	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	38031555	1	3	26/03/2025 10:27	26/03/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53139	4,50
91	39	3	2025	13308	ITK01I2	ITK	38031583	1	3	26/03/2025 10:29	26/03/2025 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	6,07
92	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	38031599	1	3	26/03/2025 10:31	26/03/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48272	6,63
93	39	3	2025	13375	SLC01S7	SLC	38031637	1	3	26/03/2025 10:34	27/03/2025 04:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	22665	18,32
94	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	38031645	1	3	26/03/2025 10:35	26/03/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	241	24161	837,88
95	39	3	2025	13256	BRJ01S2	BRJ	38031695	1	3	26/03/2025 10:41	26/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42347	6,73
96	39	3	2025	13273	CRT01M6	CRT	38031725	1	3	26/03/2025 10:44	26/03/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	64880	16,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
97	39	3	2025	13256	PTR01I1	PTR	38031771	1	3	26/03/2025 10:48	26/03/2025 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	231	42347	1465,95
98	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	38031785	1	3	26/03/2025 10:49	26/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27594	2,90
99	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38031789	1	3	26/03/2025 10:50	26/03/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	27748	176,92
100	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38031827	1	3	26/03/2025 10:54	26/03/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	33639	8,54
101	39	3	2025	13258	CPS01L2	CPS	38031873	1	3	26/03/2025 10:58	26/03/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21131	6,99
102	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	38031935	1	3	26/03/2025 10:02	26/03/2025 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	22665	864,99
103	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	38032029	1	3	27/03/2025 09:27	27/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	10302	5,51
104	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38032069	1	3	26/03/2025 11:24	26/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	2,60
105	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38032095	1	3	26/03/2025 11:28	27/03/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21257	24,32
106	39	3	2025	13263	CCA01C2	CCA	38032099	1	3	26/03/2025 11:48	26/03/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	68482	84,06
107	39	3	2025	13356	PAP01F6	PAP	38032265	1	3	26/03/2025 23:14	27/03/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	52585	92,25
108	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38032273	1	3	26/03/2025 11:44	26/03/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	6,01
109	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	38032339	1	3	26/03/2025 12:57	26/03/2025 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	36552	21,98
110	39	3	2025	13382	SLP01P2	SLP	38032363	1	3	26/03/2025 11:54	26/03/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18582	3,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
111	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	38032371	1	3	26/03/2025 11:55	26/03/2025 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	12696	8,57
112	39	3	2025	15850	SNP01N5	SNP	38032383	1	3	26/03/2025 11:57	27/03/2025 03:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26773	93,15
113	39	3	2025	13238	AMT01PA	AMT	38032449	1	3	26/03/2025 12:04	26/03/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	21718	126,22
114	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38032457	1	3	26/03/2025 12:05	26/03/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	10812	977,10
115	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38032457	1	3	26/03/2025 17:10	26/03/2025 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	10812	84,57
116	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	38032475	1	3	26/03/2025 12:07	27/03/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23584	64,60
117	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38032543	1	3	26/03/2025 12:14	26/03/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	42347	288,97
118	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38032567	1	3	26/03/2025 12:17	26/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	3,06
119	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38032625	1	3	26/03/2025 12:23	26/03/2025 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44506	14,41
120	39	3	2025	15853	PRB01P1	PRB	38032659	1	3	26/03/2025 07:52	26/03/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36552	12,94
121	39	3	2025	13248	BBL01M4	BBL	38032665	1	3	26/03/2025 12:28	26/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40540	9,69
122	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	38032675	1	3	26/03/2025 12:29	26/03/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	16621	3,45
123	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	38032675	1	3	26/03/2025 15:39	26/03/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	16621	6,31
124	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38032685	1	3	26/03/2025 12:30	26/03/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	27527	247,51
125	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	38032717	1	3	26/03/2025 12:33	26/03/2025 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	36	21131	156,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
126	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38032733	1	3	26/03/2025 12:36	26/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	26065	243,70
127	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38032747	1	3	26/03/2025 12:37	26/03/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	49767	42,44
128	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38032839	1	3	27/03/2025 10:11	27/03/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	5,47
129	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38032891	1	3	26/03/2025 15:56	27/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	42347	72,05
130	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	38032913	1	3	26/03/2025 12:59	26/03/2025 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	10,98
131	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	38032921	1	3	26/03/2025 13:01	26/03/2025 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44506	1,72
132	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38032931	1	3	26/03/2025 13:03	26/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	353	23872	1566,73
133	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	38032969	1	3	26/03/2025 13:08	26/03/2025 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23652	3,79
134	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	38032999	1	3	26/03/2025 13:12	26/03/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	22665	14,66
135	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	38033019	1	3	26/03/2025 13:14	26/03/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	86	16914	540,08
136	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	38033073	1	3	26/03/2025 13:23	26/03/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	48183	69,02
137	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38033095	1	3	26/03/2025 09:39	26/03/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	33639	225,24
138	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38033125	1	3	26/03/2025 13:29	26/03/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	27594	61,27
139	39	3	2025	16946	HRZ01L1	HRZ	38033229	1	3	26/03/2025 13:40	26/03/2025 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32502	4,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
140	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	38033351	1	3	26/03/2025 13:51	26/03/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	263	41365	1417,50
141	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38033473	1	3	26/03/2025 14:00	27/03/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	33639	357,99
142	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38033513	1	3	26/03/2025 14:02	27/03/2025 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	33639	849,67
143	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38033513	1	3	26/03/2025 14:02	27/03/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	33639	967,33
144	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38033527	1	3	26/03/2025 14:06	27/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	57043	159,26
145	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38033557	1	3	26/03/2025 14:09	26/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32961	8,35
146	39	3	2025	13260	CRC01C4	CRC	38033565	1	3	26/03/2025 14:11	26/03/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	16810	37,69
147	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38033627	1	3	26/03/2025 14:16	26/03/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39388	2,73
148	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38033697	1	3	26/03/2025 14:22	27/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27594	38,91
149	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38033697	1	3	26/03/2025 14:22	27/03/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	19,71
150	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38033739	1	3	26/03/2025 14:27	26/03/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23872	12,39
151	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38033741	1	3	26/03/2025 14:27	26/03/2025 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27594	21,28
152	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38033767	1	3	26/03/2025 14:30	26/03/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27227	8,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
153	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	38033787	1	3	26/03/2025 14:33	26/03/2025 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	41365	154,90
154	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	38033791	1	3	26/03/2025 14:32	26/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	765	64880	2429,94
155	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	38033791	1	3	26/03/2025 14:32	26/03/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	342	64880	1683,78
156	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	38033791	1	3	26/03/2025 17:43	26/03/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	85	64880	148,49
157	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38033793	1	3	26/03/2025 14:33	27/03/2025 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	39388	295,90
158	39	3	2025	13273	CRT01M5	CRT	38033857	1	3	26/03/2025 14:41	27/03/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	18,79
159	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38033887	1	3	26/03/2025 14:42	27/03/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	44868	83,05
160	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38033897	1	3	26/03/2025 14:43	26/03/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28217	13,82
161	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38033901	1	3	26/03/2025 14:43	26/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	33639	120,54
162	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	38033915	1	3	26/03/2025 14:45	26/03/2025 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	16810	609,02
163	39	3	2025	13355	PCJ01P3	PCJ	38033937	1	3	26/03/2025 14:47	26/03/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	44506	103,24
164	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38034149	1	3	26/03/2025 15:07	26/03/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	30951	133,67
165	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38034199	1	3	26/03/2025 15:12	27/03/2025 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27594	35,34
166	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38034219	1	3	26/03/2025 15:13	26/03/2025 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	2,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
167	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	38034221	1	3	26/03/2025 15:14	26/03/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12666	3,33
168	39	3	2025	13263	CCA01C6	CCA	38034335	1	3	26/03/2025 15:25	26/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	2,58
169	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38034353	1	3	26/03/2025 15:26	26/03/2025 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	33639	84,83
170	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	38034371	1	3	26/03/2025 15:29	27/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23584	19,69
171	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	38034403	1	3	26/03/2025 15:44	26/03/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	154	15349	485,36
172	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38034429	1	3	26/03/2025 15:33	26/03/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	4,50
173	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	38034439	1	3	26/03/2025 15:34	26/03/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	2,40
174	39	3	2025	15502	TAA01Y1	TAA	38034553	1	3	26/03/2025 15:43	26/03/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	29714	109,60
175	39	3	2025	15502	TAA01Y1	TAA	38034553	1	3	26/03/2025 15:43	26/03/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	29714	105,00
176	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	38034583	1	3	26/03/2025 15:46	27/03/2025 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	10,73
177	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38034631	1	3	26/03/2025 15:52	26/03/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	33639	1003,01
178	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38034663	1	3	26/03/2025 15:55	27/03/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	33639	314,76
179	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38034679	1	3	26/03/2025 15:57	26/03/2025 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	27594	112,86
180	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38034679	1	3	26/03/2025 15:57	26/03/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	27594	34,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
181	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38034719	1	3	26/03/2025 16:00	27/03/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	33639	320,62
182	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38034741	1	3	26/03/2025 16:03	26/03/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	23872	84,78
183	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38034837	1	3	26/03/2025 16:12	26/03/2025 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	20559	456,47
184	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	38034875	1	3	26/03/2025 16:15	26/03/2025 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	85	22329	641,92
185	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	38034905	1	3	26/03/2025 16:17	26/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25462	5,87
186	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38034913	1	3	27/03/2025 07:11	27/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	33639	562,85
187	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	38034947	1	3	26/03/2025 16:20	27/03/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	36309	1438,29
188	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38034961	1	3	26/03/2025 16:21	27/03/2025 06:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	33639	145,47
189	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38034999	1	3	26/03/2025 16:26	27/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27748	25,00
190	39	3	2025	13257	CMM01C2	CMM	38035035	1	3	26/03/2025 16:29	26/03/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	30951	317,74
191	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38035047	1	3	26/03/2025 16:29	26/03/2025 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20559	5,39
192	39	3	2025	13389	TME01P3	TME	38035049	1	3	27/03/2025 15:31	27/03/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	12562	254,14
193	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38035051	1	3	26/03/2025 16:29	26/03/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	32961	731,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
194	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	38035053	1	3	26/03/2025 16:30	26/03/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	27624	14,36
195	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	38035089	1	3	26/03/2025 16:35	26/03/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	23652	45,34
196	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38035109	1	3	26/03/2025 16:36	26/03/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	33639	65,00
197	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38035109	1	3	26/03/2025 16:36	27/03/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	33639	386,92
198	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38035109	1	3	26/03/2025 16:36	27/03/2025 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	33639	25,85
199	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38035125	1	3	26/03/2025 16:38	27/03/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	32852	1258,45
200	39	3	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	38035253	1	3	26/03/2025 16:51	26/03/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	21203	56,78
201	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	38035309	1	3	26/03/2025 16:56	26/03/2025 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12666	6,76
202	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38035311	1	3	26/03/2025 17:01	26/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29673	4,48
203	39	3	2025	13263	CCA01C3	CCA	38035387	1	3	26/03/2025 17:05	26/03/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	68482	76,35
204	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	38035405	1	3	26/03/2025 17:07	27/03/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26065	76,06
205	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	38035431	1	3	27/03/2025 14:34	27/03/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	303	69016	854,04
206	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38035449	1	3	26/03/2025 17:11	27/03/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	30951	528,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
207	39	3	2025	13238	AMT01P1	AMT	38035461	1	3	26/03/2025 17:14	26/03/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	3,00
208	39	3	2025	15858	ESB01S2	ESB	38035481	1	3	27/03/2025 06:59	27/03/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	20912	229,69
209	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	38035483	1	3	26/03/2025 17:17	27/03/2025 04:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57141	45,70
210	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38035501	1	3	26/03/2025 17:19	26/03/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	32961	120,69
211	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38035501	1	3	26/03/2025 17:19	26/03/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	32961	203,12
212	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	38035541	1	3	26/03/2025 17:21	26/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30951	18,43
213	39	3	2025	15846	MGY01Y1	MGY	38035591	1	3	26/03/2025 17:24	27/03/2025 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	36457	14,19
214	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	38035639	1	3	26/03/2025 17:30	26/03/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	400	23572	1241,67
215	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38035663	1	3	26/03/2025 17:31	27/03/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	18,10
216	39	3	2025	16561	SBC01L2	SBC	38035665	1	3	26/03/2025 17:32	27/03/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	30217	20,95
217	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38035727	1	3	26/03/2025 17:40	26/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	26216	76,66
218	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38035731	1	3	26/03/2025 17:40	26/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	2,98
219	39	3	2025	13392	UMB01I3	UMB	38035805	1	3	26/03/2025 17:48	27/03/2025 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	14,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
220	39	3	2025	13249	BCR01C8	BCR	38035909	1	3	26/03/2025 18:00	26/03/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102650	2,72
221	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	38035915	1	3	26/03/2025 18:00	27/03/2025 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12666	14,35
222	39	3	2025	13389	TME01P1	TME	38035933	1	3	26/03/2025 18:03	27/03/2025 04:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	12562	50,29
223	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38035973	1	3	27/03/2025 16:30	27/03/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21257	0,20
224	39	3	2025	13264	CDO01M4	CDO	38035991	1	3	26/03/2025 18:10	27/03/2025 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	10875	282,08
225	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	38035993	1	3	26/03/2025 18:11	27/03/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	49767	29,49
226	39	3	2025	13346	MCP01M5	MCP	38036009	1	3	26/03/2025 18:13	27/03/2025 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20699	50,03
227	39	3	2025	13285	GRJ01N1	GRJ	38036013	1	3	26/03/2025 18:13	27/03/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	33639	457,01
228	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38036039	1	3	26/03/2025 18:15	26/03/2025 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	33639	4,80
229	39	3	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	38036041	1	3	26/03/2025 18:16	26/03/2025 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	204	75594	381,71
230	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38036043	1	3	26/03/2025 18:16	26/03/2025 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	23222	83,37
231	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38036053	1	3	26/03/2025 17:56	26/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	111	30951	252,59
232	39	3	2025	13291	ICH01I5	ICH	38036097	1	3	26/03/2025 18:22	27/03/2025 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	27748	62,42
233	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38036113	1	3	26/03/2025 18:24	27/03/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39388	18,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
234	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38036237	1	3	26/03/2025 18:41	27/03/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	17899	654,90
235	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	38036259	1	3	26/03/2025 18:44	27/03/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	48110	122,25
236	39	3	2025	13387	TNG01S3	TNG	38036273	1	3	26/03/2025 18:47	26/03/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39388	5,14
237	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38036283	1	3	26/03/2025 18:48	26/03/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	31	31020	92,88
238	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38036285	1	3	26/03/2025 18:48	26/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	2,03
239	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38036329	1	3	26/03/2025 18:52	27/03/2025 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	29673	31,82
240	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38036355	1	3	26/03/2025 18:56	27/03/2025 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	49767	23,34
241	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	38036361	1	3	26/03/2025 18:57	26/03/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	32852	28,68
242	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38036373	1	3	26/03/2025 18:58	26/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	49767	23,15
243	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	38036389	1	3	26/03/2025 19:00	27/03/2025 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	68482	53,16
244	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38036425	1	3	26/03/2025 19:07	27/03/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	32961	19,83
245	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38036437	1	3	26/03/2025 19:10	27/03/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	6340	146,88
246	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38036441	1	3	26/03/2025 19:10	27/03/2025 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32607	6,22
247	39	3	2025	13389	TME01P3	TME	38036481	1	3	26/03/2025 19:16	27/03/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	12562	95,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
248	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38036489	1	3	26/03/2025 19:18	27/03/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	14,90
249	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38036521	1	3	26/03/2025 19:24	27/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48272	10,02
250	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	38036523	1	3	26/03/2025 19:24	27/03/2025 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	37	22665	187,63
251	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38036527	1	3	26/03/2025 19:03	26/03/2025 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	6340	50,87
252	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38036527	1	3	26/03/2025 19:03	27/03/2025 06:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	6340	1388,56
253	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38036617	1	3	26/03/2025 19:42	26/03/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	15822	96,33
254	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	38036643	1	3	26/03/2025 19:44	27/03/2025 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	10302	34,55
255	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	38036645	1	3	27/03/2025 00:29	27/03/2025 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	22665	98,40
256	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38036695	1	3	27/03/2025 05:51	27/03/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	177	33639	1108,51
257	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38036705	1	3	26/03/2025 19:58	26/03/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	33639	194,39
258	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38036723	1	3	26/03/2025 22:24	27/03/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	33639	177,70
259	39	3	2025	13249	BCR01C2	BCR	38036727	1	3	26/03/2025 19:52	26/03/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	102650	51,12
260	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	38036741	1	3	26/03/2025 20:07	28/03/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	153	23584	4279,03
261	39	3	2025	15845	ADT01C6	ADT	38036761	1	3	26/03/2025 20:08	27/03/2025 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	40517	215,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
262	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38036771	1	3	26/03/2025 20:08	27/03/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	224	13104	1546,47
263	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	38036791	1	3	26/03/2025 19:25	27/03/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	14199	145,57
264	39	3	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	38036797	1	3	26/03/2025 20:13	27/03/2025 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	72	36552	476,60
265	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38036805	1	3	26/03/2025 18:43	27/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	13104	679,12
266	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38036811	1	3	26/03/2025 20:17	26/03/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26216	3,20
267	39	3	2025	13339	MDM01M3	MDM	38036835	1	3	26/03/2025 20:24	27/03/2025 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	93557	55,87
268	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	38036843	1	3	26/03/2025 20:25	27/03/2025 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	41365	86,70
269	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	38036849	1	3	26/03/2025 20:26	26/03/2025 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	115	58200	214,92
270	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	38036859	1	3	26/03/2025 20:28	26/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	73	58200	204,83
271	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38036861	1	3	26/03/2025 20:29	26/03/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30217	2,94
272	39	3	2025	13343	MNV01M3	MNV	38036871	1	3	26/03/2025 20:32	26/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	32607	38,83
273	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38036895	1	3	26/03/2025 18:50	27/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	68482	178,96
274	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38036895	1	3	27/03/2025 12:15	27/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	68482	134,95
275	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38036901	1	3	26/03/2025 15:49	27/03/2025 01:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	32961	70,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
276	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38036907	1	3	26/03/2025 19:25	26/03/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	384	38661	862,93
277	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38036907	1	3	26/03/2025 19:25	27/03/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	226	38661	1053,79
278	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38036907	1	3	26/03/2025 20:28	26/03/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	303	38661	216,14
279	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38036907	1	3	26/03/2025 20:28	26/03/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	38661	223,72
280	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38036907	1	3	26/03/2025 20:28	27/03/2025 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	324	38661	1170,27
281	39	3	2025	15854	JAB01F6	JAB	38036937	1	3	26/03/2025 20:39	27/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	41365	12,07
282	39	3	2025	13255	BMS01S7	BMS	38036969	1	3	26/03/2025 20:46	27/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107330	4,06
283	39	3	2025	13255	BMS01S7	BMS	38036969	1	3	26/03/2025 23:38	27/03/2025 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	397	107330	476,40
284	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	38036977	1	3	26/03/2025 20:47	27/03/2025 02:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21718	11,31
285	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38037003	1	3	26/03/2025 20:51	26/03/2025 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	30951	121,64
286	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	38037091	1	3	26/03/2025 21:03	27/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	64880	244,45
287	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	38037137	1	3	26/03/2025 21:13	27/03/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	36309	46,75
288	39	3	2025	16567	MRG01C2	MRG	38037165	1	3	26/03/2025 21:14	27/03/2025 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	48110	56,95
289	39	3	2025	15849	IGT01M6	IGT	38037223	1	3	26/03/2025 21:22	26/03/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	57043	11,66
290	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38037237	1	3	26/03/2025 21:25	27/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57043	21,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
291	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38037237	1	3	27/03/2025 13:15	27/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	64	57043	357,33
292	39	3	2025	13273	CRT01M7	CRT	38037253	1	3	26/03/2025 21:55	27/03/2025 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	64880	67,89
293	39	3	2025	16948	PCU01L2	PCU	38037267	1	3	26/03/2025 21:30	26/03/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	251	17774	447,13
294	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38037283	1	3	26/03/2025 21:35	27/03/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	3,06
295	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38037299	1	3	26/03/2025 21:41	27/03/2025 04:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	64880	12,86
296	39	3	2025	13317	JMA01M5	JMA	38037333	1	3	26/03/2025 21:50	27/03/2025 00:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	97839	19,14
297	39	3	2025	13273	CRT01M2	CRT	38037347	1	3	26/03/2025 21:28	26/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	26	64880	52,65
298	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	38037379	1	3	26/03/2025 22:00	27/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	68482	549,81
299	39	3	2025	13282	DID01F2	DID	38037385	1	3	26/03/2025 22:02	27/03/2025 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	58200	160,31
300	39	3	2025	13336	MLG01Y2	MLG	38037387	1	3	26/03/2025 12:55	27/03/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25462	45,68
301	39	3	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	38037395	1	3	26/03/2025 22:05	27/03/2025 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	96	75594	403,81
302	39	3	2025	13263	CCA01C3	CCA	38037419	1	3	26/03/2025 22:11	27/03/2025 04:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	68482	251,20
303	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	38037435	1	3	26/03/2025 22:18	27/03/2025 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	38661	6,84
304	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	38037487	1	3	26/03/2025 22:32	27/03/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11279	11,32
305	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38037491	1	3	26/03/2025 22:33	27/03/2025 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	474	32961	1663,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
306	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38037515	1	3	26/03/2025 22:40	26/03/2025 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	54	52030	56,82
307	39	3	2025	13280	DIF01IA	DIF	38037539	1	3	26/03/2025 22:50	27/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	53139	236,62
308	39	3	2025	13280	DIF01IA	DIF	38037539	1	3	27/03/2025 09:34	27/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	53139	3,18
309	39	3	2025	16945	CSL01C2	CSL	38037559	1	3	26/03/2025 22:54	27/03/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	48	32852	606,11
310	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38037593	1	3	26/03/2025 23:05	27/03/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	235	41365	3362,52
311	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38037593	1	3	27/03/2025 08:56	27/03/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	41365	124,58
312	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38037593	1	3	27/03/2025 09:59	27/03/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	41365	247,92
313	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	38037607	1	3	26/03/2025 23:05	27/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	188	26185	379,55
314	39	3	2025	13339	MDM01M3	MDM	38037611	1	3	26/03/2025 23:07	27/03/2025 04:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	220	93557	1179,57
315	39	3	2025	13249	BCR01C9	BCR	38037621	1	3	26/03/2025 22:36	27/03/2025 04:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	116	102650	705,18
316	39	3	2025	15853	PRB01P1	PRB	38037633	1	3	26/03/2025 23:12	27/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	36552	512,51
317	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	38037635	1	3	26/03/2025 23:13	27/03/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	11,41
318	39	3	2025	13242	ART01N8	ART	38037643	1	3	26/03/2025 23:15	27/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	38661	393,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
319	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	38037657	1	3	26/03/2025 23:19	27/03/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	30	36552	366,50
320	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38037661	1	3	26/03/2025 23:19	27/03/2025 05:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	13104	86,39
321	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38037661	1	3	26/03/2025 23:19	27/03/2025 05:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	13104	84,20
322	39	3	2025	13252	BBR01I5	BBR	38037671	1	3	26/03/2025 23:27	27/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	26185	513,54
323	39	3	2025	13252	BBR01I5	BBR	38037671	1	3	26/03/2025 23:27	27/03/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	79	26185	1005,93
324	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38037709	1	3	26/03/2025 23:43	27/03/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	219	49767	425,23
325	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38037713	1	3	26/03/2025 23:44	27/03/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	20305	480,59
326	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38037719	1	3	26/03/2025 23:45	27/03/2025 02:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	39388	147,68
327	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	38037723	1	3	26/03/2025 23:42	27/03/2025 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34870	4,87
328	39	3	2025	13249	BCR01C9	BCR	38037745	1	3	26/03/2025 23:51	27/03/2025 04:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	430	102650	1876,83
329	39	3	2025	13263	CCA01C9	CCA	38037771	1	3	26/03/2025 23:58	27/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	68482	164,23
330	39	3	2025	13356	PAP01FA	PAP	38037777	1	3	26/03/2025 23:59	27/03/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	222	52585	2548,13
331	39	3	2025	16946	CLN01F1	CLN	38037817	1	3	27/03/2025 00:09	27/03/2025 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	45	32502	400,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
332	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38037867	1	3	27/03/2025 00:22	27/03/2025 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	8,09
333	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	38037893	1	3	27/03/2025 00:30	27/03/2025 03:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	69016	23,83
334	39	3	2025	13365	PCI01C6	PCI	38037901	1	3	27/03/2025 00:04	27/03/2025 04:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	126	70151	571,97
335	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	38037915	1	3	27/03/2025 00:41	27/03/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	69016	916,88
336	39	3	2025	13263	CCA01C4	CCA	38037947	1	3	27/03/2025 00:53	27/03/2025 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	68482	603,06
337	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38037949	1	3	27/03/2025 00:53	27/03/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	22187	107,11
338	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	38037987	1	3	27/03/2025 01:16	27/03/2025 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	17597	267,11
339	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	38037989	1	3	27/03/2025 01:17	27/03/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20305	10,20
340	39	3	2025	13255	BMS01S7	BMS	38037993	1	3	27/03/2025 01:20	27/03/2025 06:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	157	107330	805,02
341	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38038021	1	3	27/03/2025 01:10	27/03/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	158	29673	396,27
342	39	3	2025	15845	ADT01C5	ADT	38038023	1	3	27/03/2025 01:37	27/03/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	40517	52,83
343	39	3	2025	13263	CCA01C8	CCA	38038027	1	3	27/03/2025 01:40	27/03/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	68482	87,15
344	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	38038105	1	3	27/03/2025 02:56	27/03/2025 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	36309	41,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
345	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38038107	1	3	27/03/2025 02:57	27/03/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	49767	204,56
346	39	3	2025	13375	SLC01S3	SLC	38038129	1	3	27/03/2025 03:13	27/03/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	390	22665	2473,57
347	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	38038131	1	3	27/03/2025 03:13	27/03/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20305	77,24
348	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	38038149	1	3	27/03/2025 03:41	27/03/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	48183	205,60
349	39	3	2025	13242	ART01N2	ART	38038155	1	3	27/03/2025 03:48	27/03/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	38661	24,21
350	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	38038171	1	3	27/03/2025 03:51	27/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	69016	61,84
351	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	38038171	1	3	27/03/2025 10:36	27/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	141	69016	138,65
352	39	3	2025	13360	PGB01P5	PGB	38038187	1	3	27/03/2025 04:43	27/03/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	67941	774,18
353	39	3	2025	13360	PGB01P5	PGB	38038189	1	3	27/03/2025 04:48	27/03/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	67941	8,63
354	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38038193	1	3	27/03/2025 04:48	27/03/2025 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18914	8,79
355	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	38038197	1	3	27/03/2025 04:53	27/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21257	21,63
356	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	38038199	1	3	27/03/2025 04:53	27/03/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	68482	85,14
357	39	3	2025	16949	PAR01C7	PAR	38038213	1	3	27/03/2025 05:13	27/03/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	16621	85,56
358	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38038221	1	3	27/03/2025 05:19	27/03/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	88	19873	667,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
359	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38038233	1	3	27/03/2025 05:28	27/03/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	36250	295,95
360	39	3	2025	13365	PCI01C3	PCI	38038235	1	3	27/03/2025 05:29	27/03/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	318	70151	3545,88
361	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038241	1	3	27/03/2025 05:30	27/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	20305	139,81
362	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	38038285	1	3	27/03/2025 05:48	27/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	161	21131	743,86
363	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038293	1	3	27/03/2025 05:51	28/03/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20305	332,95
364	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038293	1	3	27/03/2025 05:51	28/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	20305	879,27
365	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038293	1	3	27/03/2025 05:51	28/03/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20305	30,40
366	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	38038309	1	3	27/03/2025 05:54	27/03/2025 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	49767	703,29
367	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38038315	1	3	27/03/2025 05:55	27/03/2025 07:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	263	39388	526,15
368	39	3	2025	16943	PDM01M1	PDM	38038321	1	3	27/03/2025 05:56	27/03/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13830	4,46
369	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38038323	1	3	27/03/2025 05:57	27/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	33639	459,83
370	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38038323	1	3	27/03/2025 05:57	27/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33639	20,91
371	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	38038325	1	3	27/03/2025 05:57	27/03/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	22665	123,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
372	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	38038343	1	3	27/03/2025 06:01	27/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	20282	14,92
373	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38038363	1	3	27/03/2025 06:07	27/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	117	6340	705,96
374	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38038363	1	3	27/03/2025 06:07	27/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	6340	63,70
375	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38038363	1	3	27/03/2025 06:07	27/03/2025 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6340	19,87
376	39	3	2025	13288	ICP01N3	ICP	38038395	1	3	27/03/2025 06:18	27/03/2025 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	14199	422,37
377	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038417	1	3	27/03/2025 06:21	27/03/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20305	49,00
378	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38038433	1	3	27/03/2025 09:48	27/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	20305	455,48
379	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38038433	1	3	27/03/2025 09:48	27/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20305	38,77
380	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38038433	1	3	27/03/2025 09:50	27/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	20305	91,06
381	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38038437	1	3	27/03/2025 06:25	27/03/2025 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	4,94
382	39	3	2025	15848	JCS01P4	JCS	38038445	1	3	27/03/2025 06:28	27/03/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	15740	42,89
383	39	3	2025	13263	CCA01C1	CCA	38038449	1	3	27/03/2025 06:28	27/03/2025 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	3,41
384	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038451	1	3	27/03/2025 06:28	28/03/2025 01:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	20305	545,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
385	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38038453	1	3	27/03/2025 06:28	27/03/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13104	51,05
386	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38038453	1	3	27/03/2025 06:28	27/03/2025 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	13104	366,03
387	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38038453	1	3	27/03/2025 06:28	27/03/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13104	31,86
388	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	38038467	1	3	27/03/2025 06:30	27/03/2025 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44506	2,63
389	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	38038467	1	3	27/03/2025 06:30	27/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	140	44506	405,30
390	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	38038475	1	3	27/03/2025 05:57	27/03/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22665	109,26
391	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38038485	1	3	27/03/2025 06:32	27/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	28217	164,25
392	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38038485	1	3	27/03/2025 06:32	27/03/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28217	29,44
393	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38038485	1	3	27/03/2025 06:32	27/03/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28217	30,31
394	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	38038491	1	3	27/03/2025 06:34	27/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	47	32502	201,97
395	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	38038499	1	3	27/03/2025 08:07	27/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	234	32607	137,67
396	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	38038499	1	3	27/03/2025 08:08	27/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	32607	41,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
397	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	38038499	1	3	27/03/2025 08:08	27/03/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	32607	309,12
398	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	38038517	1	3	27/03/2025 06:40	27/03/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	23584	164,57
399	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38038521	1	3	27/03/2025 06:41	27/03/2025 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	6,71
400	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38038525	1	3	27/03/2025 06:41	27/03/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	36250	323,72
401	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38038525	1	3	27/03/2025 06:41	28/03/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36250	31,86
402	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38038525	1	3	28/03/2025 11:05	28/03/2025 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	36250	76,21
403	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38038533	1	3	27/03/2025 06:42	27/03/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	25940	60,20
404	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38038533	1	3	27/03/2025 06:42	27/03/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	25940	191,36
405	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38038539	1	3	27/03/2025 06:46	27/03/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	67	33639	480,04
406	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38038547	1	3	27/03/2025 06:47	27/03/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33639	10,11
407	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38038561	1	3	27/03/2025 06:49	27/03/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	39388	25,51
408	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38038561	1	3	27/03/2025 09:27	27/03/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	39388	29,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
409	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	38038565	1	3	27/03/2025 06:49	27/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	58200	367,64
410	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	38038575	1	3	27/03/2025 06:50	27/03/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	20054	20,47
411	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38038577	1	3	27/03/2025 06:50	27/03/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	13104	326,15
412	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38038583	1	3	27/03/2025 06:52	27/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48272	15,13
413	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	38038589	1	3	27/03/2025 06:54	27/03/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12666	40,25
414	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	38038589	1	3	27/03/2025 06:54	27/03/2025 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	12666	129,69
415	39	3	2025	13263	CCA01C2	CCA	38038621	1	3	27/03/2025 07:00	27/03/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	68482	27,21
416	39	3	2025	13312	JGB01M3	JGB	38038629	1	3	27/03/2025 07:01	27/03/2025 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	36250	24,38
417	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38038639	1	3	27/03/2025 07:04	27/03/2025 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	28217	20,15
418	39	3	2025	16944	ACA01C2	ACA	38038653	1	3	27/03/2025 07:05	27/03/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	24161	18,60
419	39	3	2025	13356	PAP01F6	PAP	38038657	1	3	27/03/2025 07:06	27/03/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	52585	31,86
420	39	3	2025	16944	ACA01C3	ACA	38038675	1	3	27/03/2025 07:09	27/03/2025 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	59	24161	214,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
421	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	38038693	1	3	27/03/2025 12:20	27/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	261	20054	324,58
422	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38038707	1	3	27/03/2025 07:13	27/03/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	20305	159,81
423	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38038765	1	3	27/03/2025 07:21	27/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	49767	4,63
424	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38038777	1	3	27/03/2025 07:23	27/03/2025 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	33639	671,35
425	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38038779	1	3	27/03/2025 07:23	28/03/2025 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	33639	155,81
426	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38038825	1	3	27/03/2025 07:28	27/03/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17899	2,91
427	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38038827	1	3	27/03/2025 07:29	28/03/2025 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	18914	566,01
428	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38038835	1	3	27/03/2025 07:30	27/03/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	44	25940	168,63
429	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38038853	1	3	27/03/2025 07:34	27/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	42347	26,10
430	39	3	2025	15502	TAA01Y3	TAA	38038855	1	3	27/03/2025 07:34	27/03/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	29714	129,08
431	39	3	2025	13369	QXD01P4	QXD	38038861	1	3	27/03/2025 07:35	27/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44868	2,31
432	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	38038863	1	3	27/03/2025 07:35	27/03/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	26773	25,07
433	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	38038865	1	3	27/03/2025 05:42	27/03/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	36250	58,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
434	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38038893	1	3	27/03/2025 10:46	28/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	21257	215,19
435	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38038893	1	3	28/03/2025 14:15	28/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	102	21257	332,58
436	39	3	2025	13328	MRC01M3	MRC	38038967	1	3	27/03/2025 07:45	27/03/2025 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20054	8,77
437	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38039007	1	3	27/03/2025 07:45	27/03/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	19873	6,62
438	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38039019	1	3	27/03/2025 07:50	27/03/2025 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	52030	28,16
439	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	38039073	1	3	27/03/2025 07:58	27/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27527	79,44
440	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38039129	1	3	27/03/2025 08:07	27/03/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	2,58
441	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	38039145	1	3	27/03/2025 08:08	27/03/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	48183	262,11
442	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38039181	1	3	27/03/2025 08:10	27/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	39388	72,28
443	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	38039193	1	3	27/03/2025 08:11	27/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	29714	31,29
444	39	3	2025	13273	CRT01M3	CRT	38039195	1	3	27/03/2025 08:11	27/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	2,31
445	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38039209	1	3	27/03/2025 08:12	27/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	44868	235,89
446	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38039209	1	3	27/03/2025 08:12	27/03/2025 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	44868	61,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
447	39	3	2025	13360	PGB01P9	PGB	38039239	1	3	27/03/2025 08:15	27/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	67941	42,43
448	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38039245	1	3	27/03/2025 08:16	27/03/2025 12:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	32961	34,00
449	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38039297	1	3	27/03/2025 08:22	27/03/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20305	28,21
450	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	38039343	1	3	27/03/2025 08:28	28/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	42347	106,03
451	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38039353	1	3	27/03/2025 08:30	27/03/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	7,47
452	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38039387	1	3	27/03/2025 08:34	27/03/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42347	8,64
453	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38039411	1	3	27/03/2025 08:37	27/03/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	20559	74,63
454	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	38039417	1	3	27/03/2025 08:37	27/03/2025 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	28217	19,24
455	39	3	2025	13360	PGB01P5	PGB	38039429	1	3	27/03/2025 12:27	27/03/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	173	67941	55,41
456	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	38039431	1	3	27/03/2025 08:38	27/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	21718	90,80
457	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	38039431	1	3	27/03/2025 08:38	27/03/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	21718	249,49
458	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	38039431	1	3	27/03/2025 12:25	27/03/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	113	21718	185,48
459	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38039433	1	3	27/03/2025 08:38	27/03/2025 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	32852	16,10
460	39	3	2025	13256	PTR01I5	PTR	38039441	1	3	27/03/2025 08:39	27/03/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42347	7,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
461	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	38039475	1	3	27/03/2025 08:42	27/03/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	49767	65,03
462	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38039503	1	3	27/03/2025 08:46	27/03/2025 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	37	32852	456,24
463	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38039565	1	3	27/03/2025 08:52	27/03/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21718	7,10
464	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	38039577	1	3	27/03/2025 08:53	27/03/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	23572	142,92
465	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38039587	1	3	26/03/2025 22:02	27/03/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	27227	30,28
466	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38039589	1	3	28/03/2025 13:20	28/03/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	6340	1,44
467	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38039595	1	3	27/03/2025 08:54	27/03/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	1,83
468	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	38039685	1	3	27/03/2025 09:03	27/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	50766	1,45
469	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	38039715	1	3	27/03/2025 09:05	27/03/2025 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	17774	40,52
470	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38039725	1	3	27/03/2025 09:06	27/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	239	30217	735,46
471	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38039725	1	3	27/03/2025 09:06	28/03/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	30217	611,14
472	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38039725	1	3	28/03/2025 00:20	28/03/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	229	30217	508,83
473	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38039751	1	3	27/03/2025 09:08	27/03/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	196	36250	1725,62
474	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38039751	1	3	27/03/2025 09:08	27/03/2025 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	150	36250	1323,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
475	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38039755	1	3	27/03/2025 09:08	27/03/2025 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42347	12,52
476	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38039781	1	3	27/03/2025 09:11	27/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20559	7,98
477	39	3	2025	13322	LMN01N4	LMN	38039863	1	3	27/03/2025 09:16	27/03/2025 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	45056	259,50
478	39	3	2025	13343	MNV01M2	MNV	38039865	1	3	27/03/2025 09:16	27/03/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	32607	243,53
479	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	38039881	1	3	27/03/2025 09:18	27/03/2025 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	4,41
480	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	38039887	1	3	27/03/2025 09:20	27/03/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26216	2,46
481	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38039891	1	3	27/03/2025 09:15	27/03/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	38661	22,75
482	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38039891	1	3	27/03/2025 18:43	27/03/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	153	38661	291,55
483	39	3	2025	13385	TAP01F2	TAP	38039903	1	3	27/03/2025 09:21	27/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	42671	13,20
484	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	38040005	1	3	27/03/2025 09:31	27/03/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13830	6,49
485	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38040033	1	3	27/03/2025 09:34	28/03/2025 08:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52030	22,82
486	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38040085	1	3	27/03/2025 09:38	28/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21257	51,31
487	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38040229	1	3	27/03/2025 09:50	27/03/2025 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	32607	941,97
488	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38040229	1	3	27/03/2025 09:50	27/03/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	32607	660,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
489	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	38040267	1	3	27/03/2025 09:52	27/03/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	64	34099	375,52
490	39	3	2025	13297	IDP01I4	IDP	38040269	1	3	27/03/2025 09:52	27/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	12696	39,45
491	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38040283	1	3	27/03/2025 09:54	27/03/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	33639	16,52
492	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38040283	1	3	27/03/2025 09:54	27/03/2025 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33639	11,54
493	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	38040353	1	3	27/03/2025 19:30	28/03/2025 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	52030	821,33
494	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	38040353	1	3	28/03/2025 15:36	28/03/2025 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	52030	56,78
495	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38040391	1	3	27/03/2025 10:04	27/03/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	4,58
496	39	3	2025	13374	RSU01N4	RSU	38040393	1	3	27/03/2025 10:05	27/03/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	78	34870	512,55
497	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	38040455	1	3	27/03/2025 10:10	27/03/2025 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	20305	273,55
498	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38040459	1	3	27/03/2025 13:15	27/03/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	62	20559	116,47
499	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	38040477	1	3	27/03/2025 10:12	27/03/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23652	5,90
500	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	38040497	1	3	27/03/2025 10:04	27/03/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	230	17597	1262,76
501	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38040509	1	3	27/03/2025 10:15	27/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	4,83
502	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38040549	1	3	27/03/2025 10:17	28/03/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27594	15,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
503	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38040573	1	3	27/03/2025 10:14	27/03/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	36250	69,62
504	39	3	2025	13387	TNG01S3	TNG	38040591	1	3	27/03/2025 10:22	27/03/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	131	39388	1002,37
505	39	3	2025	13387	TNG01S3	TNG	38040591	1	3	27/03/2025 10:22	27/03/2025 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	39388	591,20
506	39	3	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	38040613	1	3	27/03/2025 10:24	27/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	4,59
507	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38040617	1	3	27/03/2025 10:24	27/03/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17899	33,01
508	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	38040627	1	3	27/03/2025 10:25	27/03/2025 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	45056	204,84
509	39	3	2025	16565	JZN01M8	JZN	38040693	1	3	27/03/2025 10:29	27/03/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	75965	5,02
510	39	3	2025	16565	JZN01M8	JZN	38040693	1	3	27/03/2025 15:23	27/03/2025 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	946	75965	105,90
511	39	3	2025	13365	PCI01C3	PCI	38040741	1	3	27/03/2025 10:34	27/03/2025 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70151	2,08
512	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	38040853	1	3	27/03/2025 10:41	27/03/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	24161	142,40
513	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	38040853	1	3	27/03/2025 14:46	27/03/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	24161	16,18
514	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	38040869	1	3	27/03/2025 10:46	27/03/2025 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28217	24,27
515	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38040887	1	3	27/03/2025 10:49	27/03/2025 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	33639	41,54
516	39	3	2025	13276	DMC01C8	DMC	38040907	1	3	27/03/2025 10:51	27/03/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	60701	59,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
517	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	38040921	1	3	27/03/2025 10:52	27/03/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	27527	55,45
518	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38040941	1	3	27/03/2025 10:54	27/03/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48183	4,95
519	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38040995	1	3	27/03/2025 10:58	27/03/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	39388	106,37
520	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38041003	1	3	28/03/2025 10:31	28/03/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6340	9,98
521	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38041065	1	3	27/03/2025 11:04	27/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27594	20,06
522	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38041077	1	3	27/03/2025 11:05	27/03/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33639	12,11
523	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38041109	1	3	27/03/2025 11:08	27/03/2025 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	4,26
524	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	38041117	1	3	27/03/2025 11:09	27/03/2025 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	204	15400	1109,82
525	39	3	2025	13305	ITE01I3	ITE	38041119	1	3	27/03/2025 11:09	27/03/2025 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	36309	27,80
526	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	38041139	1	3	27/03/2025 11:11	27/03/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27527	3,59
527	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	38041167	1	3	27/03/2025 11:14	28/03/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27527	43,44
528	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	38041167	1	3	28/03/2025 08:25	28/03/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27527	1,10
529	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38041215	1	3	27/03/2025 11:20	27/03/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	33639	23,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
530	39	3	2025	16566	SBU01S2	SBU	38041267	1	3	27/03/2025 11:25	27/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48272	4,75
531	39	3	2025	15504	INH01I6	INH	38041273	1	3	27/03/2025 11:25	27/03/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	26	50766	170,49
532	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38041287	1	3	27/03/2025 11:27	27/03/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	52030	25,11
533	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38041297	1	3	27/03/2025 11:27	27/03/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	353	23872	1025,27
534	39	3	2025	13353	ORS01M1	ORS	38041381	1	3	27/03/2025 11:36	28/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	10140	13,11
535	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38041393	1	3	27/03/2025 11:44	27/03/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	33639	47,64
536	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	38041413	1	3	27/03/2025 11:38	27/03/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26185	50,42
537	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38041417	1	3	27/03/2025 11:38	27/03/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	6340	8,87
538	39	3	2025	13374	RSU01N1	RSU	38041437	1	3	27/03/2025 11:40	28/03/2025 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34870	21,19
539	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38041507	1	3	27/03/2025 11:47	27/03/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17899	15,50
540	39	3	2025	13308	ITK01I4	ITK	38041643	1	3	27/03/2025 12:01	27/03/2025 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	4,02
541	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	38041657	1	3	27/03/2025 12:01	28/03/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	17774	468,25
542	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	38041657	1	3	28/03/2025 02:01	28/03/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	17774	120,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
543	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38041685	1	3	27/03/2025 12:04	27/03/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	448	41365	652,96
544	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	38041685	1	3	27/03/2025 12:04	27/03/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	775	41365	1158,84
545	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38041685	1	3	27/03/2025 12:04	27/03/2025 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1002	41365	1498,27
546	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	38041685	1	3	27/03/2025 12:04	27/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	335	41365	540,37
547	39	3	2025	13260	CRC01C4	CRC	38041699	1	3	27/03/2025 12:05	27/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16810	3,44
548	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38041759	1	3	27/03/2025 12:10	27/03/2025 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	32852	126,79
549	39	3	2025	13389	TME01P3	TME	38041771	1	3	27/03/2025 12:11	27/03/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	12562	37,15
550	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	38041785	1	3	27/03/2025 11:15	27/03/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	11279	95,06
551	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38041787	1	3	27/03/2025 12:12	28/03/2025 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	11700	232,08
552	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38041801	1	3	27/03/2025 12:13	27/03/2025 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	26065	97,85
553	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38041811	1	3	27/03/2025 12:14	27/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	3,10
554	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38041863	1	3	27/03/2025 12:19	27/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18914	5,17
555	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	38041867	1	3	27/03/2025 12:20	27/03/2025 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	50766	6,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
556	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38041887	1	3	27/03/2025 12:22	27/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	23872	67,56
557	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38041915	1	3	27/03/2025 12:26	27/03/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13104	2,50
558	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38041919	1	3	27/03/2025 12:27	28/03/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22187	23,69
559	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	38041949	1	3	27/03/2025 12:30	27/03/2025 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	6,78
560	39	3	2025	13308	ITK01I2	ITK	38041951	1	3	27/03/2025 12:30	27/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	2,22
561	39	3	2025	13270	CAT01C2	CAT	38041965	1	3	27/03/2025 12:31	27/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	52030	9,17
562	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38041995	1	3	27/03/2025 12:35	28/03/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	32961	226,79
563	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	38041997	1	3	27/03/2025 12:36	27/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28217	32,31
564	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38042025	1	3	27/03/2025 12:40	27/03/2025 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	33639	67,05
565	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38042089	1	3	27/03/2025 12:04	27/03/2025 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	39388	58,07
566	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	38042129	1	3	27/03/2025 12:56	27/03/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	7,55
567	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38042135	1	3	27/03/2025 12:56	27/03/2025 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33639	75,77
568	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	38042137	1	3	27/03/2025 12:57	28/03/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29714	21,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
569	39	3	2025	13236	AGF01I2	AGF	38042149	1	3	27/03/2025 12:58	27/03/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58266	1,52
570	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	38042229	1	3	27/03/2025 13:05	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32607	60,91
571	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38042243	1	3	27/03/2025 07:07	27/03/2025 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	33639	134,85
572	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38042253	1	3	27/03/2025 06:32	27/03/2025 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	33639	92,98
573	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38042287	1	3	27/03/2025 13:10	27/03/2025 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	33639	95,01
574	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38042289	1	3	27/03/2025 15:23	27/03/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	44868	5,00
575	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38042289	1	3	27/03/2025 15:23	28/03/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	44868	132,80
576	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38042289	1	3	27/03/2025 15:23	28/03/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	44868	1180,50
577	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38042289	1	3	27/03/2025 15:23	28/03/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	44868	90,47
578	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38042297	1	3	27/03/2025 13:09	27/03/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	243	39388	1163,09
579	39	3	2025	15853	AQZ01I2	AQZ	38042311	1	3	27/03/2025 15:56	28/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	36552	252,91
580	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	38042327	1	3	27/03/2025 13:14	28/03/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	28,14
581	39	3	2025	13238	AMT01P1	AMT	38042333	1	3	27/03/2025 13:15	27/03/2025 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	6,31
582	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	38042351	1	3	27/03/2025 13:17	27/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28217	73,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
583	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38042361	1	3	27/03/2025 13:18	27/03/2025 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	49767	47,85
584	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38042373	1	3	27/03/2025 13:20	27/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	42347	119,89
585	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38042373	1	3	27/03/2025 13:20	27/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	42347	33,64
586	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38042373	1	3	27/03/2025 13:20	27/03/2025 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	42347	76,51
587	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38042377	1	3	27/03/2025 13:21	28/03/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27594	69,13
588	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38042389	1	3	27/03/2025 13:23	28/03/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19873	24,11
589	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38042389	1	3	28/03/2025 13:30	28/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19873	3,68
590	39	3	2025	16565	JZN01M2	JZN	38042475	1	3	27/03/2025 13:31	27/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	6,18
591	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38042483	1	3	28/03/2025 08:50	28/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	32852	26,00
592	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38042483	1	3	28/03/2025 09:40	28/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	32852	78,37
593	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38042515	1	3	27/03/2025 13:34	27/03/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20305	36,42
594	39	3	2025	13276	DMC01C6	DMC	38042535	1	3	27/03/2025 13:35	28/03/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	60701	98,74
595	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	38042557	1	3	27/03/2025 13:38	27/03/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21718	5,98
596	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38042603	1	3	27/03/2025 13:43	28/03/2025 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	100	49767	1130,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
597	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38042617	1	3	27/03/2025 13:32	27/03/2025 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	30951	29,48
598	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38042643	1	3	27/03/2025 13:40	27/03/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	41365	57,32
599	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38042643	1	3	27/03/2025 14:15	27/03/2025 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	175	41365	12,06
600	39	3	2025	13240	APR01P4	APR	38042649	1	3	27/03/2025 13:48	28/03/2025 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13104	33,30
601	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	38042661	1	3	27/03/2025 13:50	27/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	6,58
602	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38042663	1	3	27/03/2025 13:50	28/03/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	48272	339,56
603	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	38042673	1	3	27/03/2025 13:51	27/03/2025 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	49767	40,71
604	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	38042703	1	3	27/03/2025 18:35	28/03/2025 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	69016	15,94
605	39	3	2025	13394	UMR01M3	UMR	38042735	1	3	27/03/2025 14:00	27/03/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19561	1,15
606	39	3	2025	13346	MCP01M5	MCP	38042739	1	3	27/03/2025 14:00	27/03/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	20699	23,26
607	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38042751	1	3	27/03/2025 14:01	27/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	13104	62,79
608	39	3	2025	13356	PAP01F3	PAP	38042781	1	3	27/03/2025 14:03	27/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52585	4,94
609	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38042793	1	3	27/03/2025 14:04	27/03/2025 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	49767	4,94
610	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	38042803	1	3	27/03/2025 14:05	27/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	17597	31,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
611	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38042869	1	3	27/03/2025 14:15	27/03/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	18914	348,38
612	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38042869	1	3	27/03/2025 14:15	27/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	18914	67,45
613	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38042873	1	3	27/03/2025 14:16	27/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	41365	92,32
614	39	3	2025	15854	JAB01F6	JAB	38042889	1	3	27/03/2025 14:17	27/03/2025 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41365	14,81
615	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38042907	1	3	27/03/2025 14:20	27/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18914	4,83
616	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38042909	1	3	27/03/2025 14:20	28/03/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	19,33
617	39	3	2025	16948	PCU01L4	PCU	38042947	1	3	27/03/2025 14:23	27/03/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17774	15,31
618	39	3	2025	15853	PRB01P1	PRB	38042953	1	3	27/03/2025 14:23	27/03/2025 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	6,77
619	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	38042979	1	3	27/03/2025 14:25	27/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	98	49767	612,55
620	39	3	2025	16948	PCU01L2	PCU	38042985	1	3	27/03/2025 14:26	27/03/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17774	69,18
621	39	3	2025	13263	CCA01C6	CCA	38042993	1	3	27/03/2025 14:26	28/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	68482	20,39
622	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	38043007	1	3	27/03/2025 14:28	28/03/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21131	23,39
623	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	38043015	1	3	27/03/2025 14:29	27/03/2025 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	23	15521	71,12
624	39	3	2025	13365	PCI01C1	PCI	38043027	1	3	27/03/2025 14:30	27/03/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70151	3,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
625	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	38043057	1	3	27/03/2025 14:35	27/03/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	45056	7,69
626	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	38043065	1	3	27/03/2025 14:36	27/03/2025 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28217	30,30
627	39	3	2025	16566	SBU01S9	SBU	38043069	1	3	27/03/2025 14:36	27/03/2025 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	48272	506,92
628	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	38043093	1	3	27/03/2025 14:38	27/03/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20054	1,43
629	39	3	2025	13258	CPS01L2	CPS	38043137	1	3	27/03/2025 14:42	27/03/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	21131	234,10
630	39	3	2025	13334	MSJ01M1	MSJ	38043255	1	3	27/03/2025 14:55	27/03/2025 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75594	9,29
631	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	38043273	1	3	27/03/2025 14:56	28/03/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	40540	254,08
632	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	38043273	1	3	28/03/2025 15:30	28/03/2025 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	40540	139,04
633	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	38043305	1	3	27/03/2025 14:59	28/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	16914	1034,04
634	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	38043305	1	3	27/03/2025 14:59	28/03/2025 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	16914	1025,50
635	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38043313	1	3	27/03/2025 14:59	28/03/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44868	19,30
636	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	38043321	1	3	27/03/2025 15:01	27/03/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	131	15349	526,73
637	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38043337	1	3	28/03/2025 14:12	28/03/2025 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	23222	4,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
638	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38043393	1	3	27/03/2025 15:07	27/03/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	18914	270,52
639	39	3	2025	16565	JZN01M4	JZN	38043401	1	3	27/03/2025 15:07	27/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75965	9,15
640	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	38043441	1	3	27/03/2025 15:11	27/03/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27624	15,65
641	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38043443	1	3	27/03/2025 15:11	28/03/2025 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	68482	46,74
642	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38043443	1	3	28/03/2025 04:14	28/03/2025 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	68482	154,16
643	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38043473	1	3	27/03/2025 15:12	28/03/2025 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	13104	779,97
644	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38043497	1	3	27/03/2025 14:23	27/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	17899	19,78
645	39	3	2025	16566	SBU01S3	SBU	38043509	1	3	27/03/2025 15:14	27/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	128	48272	375,43
646	39	3	2025	15850	SNP01N5	SNP	38043561	1	3	27/03/2025 15:19	27/03/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26773	4,23
647	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38043569	1	3	27/03/2025 15:19	28/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	13104	98,12
648	39	3	2025	13369	QXD01P5	QXD	38043615	1	3	27/03/2025 15:23	27/03/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	44868	31,90
649	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38043621	1	3	27/03/2025 14:11	27/03/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	40	20282	346,96
650	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38043625	1	3	27/03/2025 16:20	28/03/2025 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	30217	66,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
651	39	3	2025	15502	TAA01Y2	TAA	38043663	1	3	27/03/2025 15:29	27/03/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	29714	7,24
652	39	3	2025	13346	MCP01M5	MCP	38043673	1	3	27/03/2025 15:29	27/03/2025 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20699	8,51
653	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	38043695	1	3	27/03/2025 15:31	28/03/2025 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	26216	681,92
654	39	3	2025	16567	MRG01C6	MRG	38043745	1	3	27/03/2025 13:10	27/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48110	9,10
655	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	38043785	1	3	27/03/2025 15:38	28/03/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	23572	314,18
656	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38043791	1	3	27/03/2025 15:38	28/03/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	31020	97,74
657	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38043799	1	3	27/03/2025 15:39	28/03/2025 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	10812	249,11
658	39	3	2025	13328	MRC01M1	MRC	38043837	1	3	27/03/2025 15:42	28/03/2025 06:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20054	14,95
659	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38043861	1	3	27/03/2025 15:44	27/03/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	22187	57,03
660	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38043871	1	3	27/03/2025 15:45	27/03/2025 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	55	20282	307,69
661	39	3	2025	13308	ITK01I2	ITK	38043875	1	3	27/03/2025 15:45	27/03/2025 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	1,71
662	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38043927	1	3	27/03/2025 15:49	27/03/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	20305	198,64
663	39	3	2025	13365	PCI01C5	PCI	38043931	1	3	27/03/2025 06:38	27/03/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	70151	220,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
664	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38043941	1	3	27/03/2025 15:51	28/03/2025 02:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27527	32,60
665	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38043955	1	3	27/03/2025 15:52	27/03/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	30217	111,54
666	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38043963	1	3	27/03/2025 15:53	27/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	200	26216	1296,56
667	39	3	2025	15504	INH01I5	INH	38043987	1	3	27/03/2025 15:55	27/03/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	526	50766	1848,31
668	39	3	2025	16561	SBC01L3	SBC	38044051	1	3	27/03/2025 16:00	28/03/2025 03:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	30217	58,91
669	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38044055	1	3	27/03/2025 16:00	28/03/2025 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	38661	1050,10
670	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38044055	1	3	28/03/2025 02:00	28/03/2025 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	38661	8,50
671	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38044071	1	3	27/03/2025 16:02	28/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	15822	274,35
672	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38044089	1	3	27/03/2025 16:03	27/03/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	30217	428,94
673	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38044099	1	3	27/03/2025 16:04	27/03/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	48272	106,04
674	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38044137	1	3	27/03/2025 16:08	28/03/2025 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	15822	79,49
675	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38044137	1	3	27/03/2025 16:08	28/03/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	15822	650,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
676	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38044137	1	3	27/03/2025 16:08	28/03/2025 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	15822	90,91
677	39	3	2025	16566	SBU01S3	SBU	38044239	1	3	27/03/2025 16:16	27/03/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	122	48272	287,41
678	39	3	2025	15845	ADT01C4	ADT	38044249	1	3	27/03/2025 16:17	27/03/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40517	1,46
679	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38044259	1	3	27/03/2025 16:17	27/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	706	20559	2348,23
680	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38044277	1	3	27/03/2025 16:19	27/03/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	25940	13,90
681	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38044277	1	3	27/03/2025 16:19	27/03/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	25940	10,95
682	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38044281	1	3	27/03/2025 16:19	27/03/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	22187	195,92
683	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38044285	1	3	27/03/2025 16:19	28/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	19873	672,09
684	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	38044293	1	3	27/03/2025 16:20	27/03/2025 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	26773	48,05
685	39	3	2025	15845	ADT01C3	ADT	38044321	1	3	27/03/2025 16:22	27/03/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	40517	49,01
686	39	3	2025	16561	SBC01I4	SBC	38044331	1	3	27/03/2025 16:23	28/03/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	30217	313,39
687	39	3	2025	16561	SBC01I4	SBC	38044331	1	3	27/03/2025 16:23	28/03/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30217	7,98
688	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38044373	1	3	27/03/2025 16:25	27/03/2025 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	49767	5,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
689	39	3	2025	13355	PCJ01P4	PCJ	38044381	1	3	27/03/2025 16:26	27/03/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	44506	182,89
690	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	38044385	1	3	27/03/2025 16:26	28/03/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15822	18,16
691	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38044411	1	3	27/03/2025 16:28	27/03/2025 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33639	9,56
692	39	3	2025	13382	SLP01P2	SLP	38044503	1	3	28/03/2025 08:07	28/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	18582	13,50
693	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	38044547	1	3	27/03/2025 16:32	27/03/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	38	58266	223,62
694	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38044553	1	3	27/03/2025 16:38	27/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	48183	61,50
695	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38044559	1	3	27/03/2025 16:38	28/03/2025 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23872	39,10
696	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38044567	1	3	27/03/2025 16:39	28/03/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	16,44
697	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	38044595	1	3	27/03/2025 16:42	27/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	36309	17,01
698	39	3	2025	13389	TME01P1	TME	38044601	1	3	27/03/2025 16:42	28/03/2025 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	12562	572,37
699	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38044627	1	3	27/03/2025 16:44	27/03/2025 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	55	25940	96,75
700	39	3	2025	16566	SBU01S1	SBU	38044661	1	3	27/03/2025 16:46	27/03/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	85	48272	559,30
701	39	3	2025	13385	TAP01F7	TAP	38044715	1	3	27/03/2025 16:49	28/03/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42671	20,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
702	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	38044747	1	3	27/03/2025 16:52	27/03/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	16914	279,85
703	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	38044783	1	3	27/03/2025 16:55	28/03/2025 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	27,32
704	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38044813	1	3	27/03/2025 16:58	27/03/2025 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	20305	98,65
705	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	38044853	1	3	27/03/2025 17:03	27/03/2025 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	1,47
706	39	3	2025	15504	INH01I3	INH	38044891	1	3	27/03/2025 17:07	28/03/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	50766	6,93
707	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	38044901	1	3	27/03/2025 17:07	28/03/2025 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	15400	242,61
708	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	38044903	1	3	27/03/2025 17:08	28/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97839	18,05
709	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38044911	1	3	27/03/2025 17:08	28/03/2025 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	38661	27,53
710	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38044921	1	3	27/03/2025 17:08	28/03/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	20559	359,48
711	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38044925	1	3	27/03/2025 17:09	28/03/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	10812	16,43
712	39	3	2025	13389	TME01P6	TME	38044937	1	3	27/03/2025 17:09	28/03/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	12562	246,25
713	39	3	2025	13389	TME01P6	TME	38044937	1	3	27/03/2025 17:09	28/03/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12562	36,29
714	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	38044951	1	3	27/03/2025 17:10	28/03/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45056	15,50
715	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38045033	1	3	27/03/2025 17:16	27/03/2025 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	55	39388	85,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
716	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38045035	1	3	27/03/2025 17:16	27/03/2025 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	19873	602,52
717	39	3	2025	13394	UMR01M3	UMR	38045055	1	3	27/03/2025 17:18	28/03/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	19561	47,01
718	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38045091	1	3	27/03/2025 17:22	28/03/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	32	20559	339,93
719	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38045121	1	3	27/03/2025 22:40	28/03/2025 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	20559	92,56
720	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38045121	1	3	27/03/2025 22:41	28/03/2025 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	20559	22,87
721	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	38045131	1	3	27/03/2025 13:32	28/03/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	36250	117,50
722	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	38045151	1	3	27/03/2025 17:26	28/03/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	97839	43,23
723	39	3	2025	13328	MRC01M1	MRC	38045173	1	3	27/03/2025 17:28	27/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20054	9,65
724	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38045191	1	3	27/03/2025 17:29	27/03/2025 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	57043	36,50
725	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38045197	1	3	27/03/2025 17:30	28/03/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	17,24
726	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38045205	1	3	27/03/2025 16:04	28/03/2025 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	48272	887,19
727	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38045215	1	3	27/03/2025 17:32	27/03/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	180	20305	1070,55
728	39	3	2025	16566	SBU01S2	SBU	38045321	1	3	28/03/2025 10:51	28/03/2025 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	48272	16,19
729	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38045339	1	3	27/03/2025 17:42	28/03/2025 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36250	22,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
730	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38045343	1	3	27/03/2025 17:42	28/03/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	15822	1323,56
731	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38045343	1	3	27/03/2025 17:42	28/03/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	15822	84,15
732	39	3	2025	13322	LMN01N4	LMN	38045361	1	3	27/03/2025 17:43	27/03/2025 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	45056	19,74
733	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	38045371	1	3	27/03/2025 17:45	27/03/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69016	19,63
734	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	38045375	1	3	27/03/2025 16:52	27/03/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	14199	501,81
735	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	38045401	1	3	27/03/2025 17:48	28/03/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	12503	1834,08
736	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	38045401	1	3	28/03/2025 09:24	28/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	12503	87,32
737	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	38045425	1	3	27/03/2025 17:49	28/03/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	97839	17,78
738	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	38045437	1	3	27/03/2025 17:51	28/03/2025 05:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	45056	69,19
739	39	3	2025	15504	GCN01N1	GCN	38045463	1	3	27/03/2025 17:54	28/03/2025 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	50766	7,52
740	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38045493	1	3	27/03/2025 17:57	28/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	22187	212,96
741	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	38045529	1	3	27/03/2025 18:00	27/03/2025 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	5,95
742	39	3	2025	13343	MNV01M2	MNV	38045605	1	3	27/03/2025 18:07	28/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	32607	13,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
743	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	38045621	1	3	27/03/2025 18:06	28/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11279	25,97
744	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	38045631	1	3	27/03/2025 18:08	28/03/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	58200	232,52
745	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38045649	1	3	27/03/2025 18:11	28/03/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20305	41,97
746	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38045649	1	3	27/03/2025 18:11	28/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20305	42,14
747	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	38045689	1	3	27/03/2025 18:14	27/03/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27594	4,71
748	39	3	2025	16570	NVR01N3	NVR	38045689	1	3	27/03/2025 18:14	27/03/2025 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	27594	63,56
749	39	3	2025	15858	ESB01S2	ESB	38045695	1	3	27/03/2025 18:15	27/03/2025 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	20912	62,61
750	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38045699	1	3	27/03/2025 18:15	27/03/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	31020	811,69
751	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	38045777	1	3	28/03/2025 12:37	28/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	134	23584	432,08
752	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38045809	1	3	27/03/2025 18:25	28/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26065	20,90
753	39	3	2025	13317	JMA01M2	JMA	38045825	1	3	27/03/2025 18:26	28/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	97839	132,32
754	39	3	2025	13339	MDM01M2	MDM	38045837	1	3	27/03/2025 18:27	27/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	93557	7,45
755	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	38045847	1	3	27/03/2025 18:29	27/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	50766	18,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
756	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38045849	1	3	27/03/2025 18:29	28/03/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48272	44,96
757	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38045853	1	3	27/03/2025 18:29	28/03/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36250	10,26
758	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38045865	1	3	27/03/2025 18:30	27/03/2025 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	27594	81,95
759	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38045865	1	3	27/03/2025 18:30	28/03/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	27594	176,84
760	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	38045895	1	3	27/03/2025 18:33	28/03/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34870	41,60
761	39	3	2025	13263	CCA01C4	CCA	38045899	1	3	27/03/2025 18:33	28/03/2025 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	68482	105,33
762	39	3	2025	16557	IPU01L4	IPU	38045929	1	3	27/03/2025 18:36	27/03/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	71	23872	242,98
763	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38045975	1	3	27/03/2025 18:40	28/03/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	42347	50,12
764	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	38045983	1	3	27/03/2025 18:41	28/03/2025 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	7,48
765	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	38045997	1	3	27/03/2025 18:41	28/03/2025 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15521	8,36
766	39	3	2025	15857	MCA01L1	MCA	38046017	1	3	27/03/2025 18:44	28/03/2025 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17597	5,52
767	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38046043	1	3	27/03/2025 18:47	28/03/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23872	61,27
768	39	3	2025	13249	BCR01C3	BCR	38046057	1	3	27/03/2025 18:49	28/03/2025 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102650	71,13
769	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	38046061	1	3	27/03/2025 18:50	27/03/2025 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	24161	177,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
770	39	3	2025	13317	JMA01M7	JMA	38046115	1	3	27/03/2025 18:54	27/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97839	2,09
771	39	3	2025	13317	JMA01M7	JMA	38046115	1	3	27/03/2025 18:54	28/03/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97839	7,64
772	39	3	2025	13317	JMA01M7	JMA	38046115	1	3	27/03/2025 21:00	28/03/2025 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	97839	249,74
773	39	3	2025	13336	MLG01Y5	MLG	38046189	1	3	27/03/2025 19:03	27/03/2025 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	25462	56,91
774	39	3	2025	13305	ITE01I5	ITE	38046223	1	3	27/03/2025 19:07	28/03/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36309	21,54
775	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38046229	1	3	27/03/2025 19:06	28/03/2025 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20559	12,93
776	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38046257	1	3	27/03/2025 19:11	28/03/2025 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48272	6,70
777	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38046273	1	3	28/03/2025 15:32	28/03/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	36250	9,60
778	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38046291	1	3	28/03/2025 09:16	28/03/2025 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	23872	208,46
779	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38046293	1	3	27/03/2025 19:16	28/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	150	48272	2295,83
780	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38046299	1	3	27/03/2025 19:17	27/03/2025 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25940	2,50
781	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	38046309	1	3	27/03/2025 19:18	28/03/2025 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	20305	2083,10
782	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	38046319	1	3	27/03/2025 19:19	28/03/2025 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	70151	155,38
783	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	38046319	1	3	27/03/2025 23:10	28/03/2025 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	265	70151	1726,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
784	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	38046361	1	3	27/03/2025 19:26	28/03/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	45056	29,84
785	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38046379	1	3	27/03/2025 19:29	28/03/2025 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23872	37,54
786	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38046407	1	3	27/03/2025 19:31	28/03/2025 07:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20559	23,93
787	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38046461	1	3	27/03/2025 19:37	28/03/2025 06:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	167	19561	1867,76
788	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	38046465	1	3	27/03/2025 19:21	27/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	20054	273,00
789	39	3	2025	16566	SBU01S2	SBU	38046503	1	3	27/03/2025 18:52	28/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48272	18,66
790	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38046525	1	3	27/03/2025 19:47	27/03/2025 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	48183	92,72
791	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38046559	1	3	27/03/2025 19:53	28/03/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42347	5,03
792	39	3	2025	13394	UMR01M3	UMR	38046641	1	3	27/03/2025 15:01	27/03/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	19561	118,06
793	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38046645	1	3	27/03/2025 20:06	28/03/2025 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	13,54
794	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38046645	1	3	27/03/2025 20:06	28/03/2025 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	44868	557,81
795	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38046645	1	3	27/03/2025 20:06	28/03/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	44868	42,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
796	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38046645	1	3	27/03/2025 20:06	28/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	30,13
797	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38046663	1	3	27/03/2025 20:09	28/03/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	36250	48,61
798	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	38046675	1	3	27/03/2025 19:56	27/03/2025 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	13830	135,19
799	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	38046693	1	3	28/03/2025 08:23	28/03/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	190	18582	109,25
800	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	38046711	1	3	28/03/2025 08:18	28/03/2025 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	23222	37,38
801	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	38046755	1	3	27/03/2025 20:31	27/03/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12666	1,76
802	39	3	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	38046761	1	3	27/03/2025 20:32	27/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	44506	22,88
803	39	3	2025	13375	SLC01S6	SLC	38046775	1	3	27/03/2025 20:34	27/03/2025 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	22665	379,83
804	39	3	2025	15858	ESB01S6	ESB	38046797	1	3	27/03/2025 20:37	27/03/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	124	20912	402,83
805	39	3	2025	15854	JAB01F9	JAB	38046805	1	3	27/03/2025 20:38	28/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	13,78
806	39	3	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	38046807	1	3	27/03/2025 23:08	28/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	36552	166,13
807	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	38046827	1	3	27/03/2025 20:39	28/03/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	26773	139,56
808	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	38046831	1	3	27/03/2025 20:41	27/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	2,08
809	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	38046867	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	44868	24,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
810	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38046877	1	3	27/03/2025 20:46	28/03/2025 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	26216	158,24
811	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38046909	1	3	27/03/2025 20:53	28/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	30,53
812	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38046915	1	3	27/03/2025 20:54	28/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	21257	283,97
813	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	38046917	1	3	27/03/2025 20:54	27/03/2025 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	137	57141	126,00
814	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	38046917	1	3	27/03/2025 20:54	28/03/2025 12:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	57141	227,05
815	39	3	2025	13260	CRC01C4	CRC	38046941	1	3	27/03/2025 21:01	28/03/2025 05:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	16810	303,94
816	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38046969	1	3	27/03/2025 21:09	28/03/2025 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	3,13
817	39	3	2025	15858	ESB01S1	ESB	38046977	1	3	27/03/2025 21:10	28/03/2025 05:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20912	47,43
818	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38046989	1	3	27/03/2025 17:14	28/03/2025 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	41365	91,81
819	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38047013	1	3	27/03/2025 21:18	28/03/2025 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	27594	28,36
820	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38047027	1	3	27/03/2025 21:22	28/03/2025 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20559	129,26
821	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38047043	1	3	27/03/2025 21:51	28/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	22187	184,56
822	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	38047087	1	3	27/03/2025 21:43	28/03/2025 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	58200	201,30
823	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	38047105	1	3	27/03/2025 21:47	28/03/2025 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	60	36552	652,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
824	39	3	2025	13387	TNG01S5	TNG	38047145	1	3	27/03/2025 21:56	28/03/2025 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	39388	30,98
825	39	3	2025	13249	BCR01C5	BCR	38047175	1	3	27/03/2025 13:17	28/03/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102650	19,34
826	39	3	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	38047221	1	3	27/03/2025 22:22	28/03/2025 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	132	75594	868,71
827	39	3	2025	13280	DIF01I5	DIF	38047225	1	3	27/03/2025 22:23	28/03/2025 02:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	392	53139	1475,44
828	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38047229	1	3	28/03/2025 06:23	28/03/2025 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23222	51,75
829	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38047235	1	3	27/03/2025 22:31	28/03/2025 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23872	101,21
830	39	3	2025	15858	ESB01S2	ESB	38047261	1	3	27/03/2025 22:39	28/03/2025 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	20912	54,07
831	39	3	2025	16567	MRG01CA	MRG	38047263	1	3	27/03/2025 22:39	28/03/2025 05:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	34	48110	243,56
832	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	38047291	1	3	27/03/2025 22:49	28/03/2025 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	2,17
833	39	3	2025	13254	BJD01L1	BJD	38047299	1	3	27/03/2025 17:53	28/03/2025 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69016	28,88
834	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	38047311	1	3	27/03/2025 22:54	28/03/2025 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	48272	18,88
835	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38047319	1	3	27/03/2025 22:57	28/03/2025 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27594	17,09
836	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38047319	1	3	27/03/2025 22:57	28/03/2025 07:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27594	17,46
837	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	38047337	1	3	27/03/2025 21:35	28/03/2025 03:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21718	11,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
838	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	38047349	1	3	27/03/2025 23:06	28/03/2025 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	69016	134,58
839	39	3	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	38047373	1	3	27/03/2025 23:24	28/03/2025 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	75594	23,62
840	39	3	2025	13334	MSJ01M7	MSJ	38047373	1	3	28/03/2025 01:00	28/03/2025 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	210	75594	287,00
841	39	3	2025	13367	PSK01F1	PSK	38047375	1	3	27/03/2025 23:25	28/03/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	282	65620	874,83
842	39	3	2025	13367	PSK01F1	PSK	38047375	1	3	28/03/2025 02:27	28/03/2025 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1246	65620	98,30
843	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38047385	1	3	27/03/2025 23:33	28/03/2025 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21257	21,07
844	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	38047409	1	3	27/03/2025 23:46	28/03/2025 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	36552	675,03
845	39	3	2025	13255	BMS01S9	BMS	38047421	1	3	27/03/2025 23:51	28/03/2025 06:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	107330	232,23
846	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38047427	1	3	27/03/2025 23:55	28/03/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	29673	26,25
847	39	3	2025	16947	ITR01I3	ITR	38047465	1	3	28/03/2025 00:08	28/03/2025 06:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	93	15400	630,80
848	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38047467	1	3	28/03/2025 00:11	28/03/2025 06:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	6,59
849	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38047481	1	3	28/03/2025 00:24	28/03/2025 03:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	618	11700	1899,32
850	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38047481	1	3	28/03/2025 00:24	28/03/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	258	11700	847,60
851	39	3	2025	13363	PCM01M8	PCM	38047481	1	3	28/03/2025 00:24	28/03/2025 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	11279	10,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
852	39	3	2025	13363	PCM01M1	PCM	38047481	1	3	28/03/2025 00:24	28/03/2025 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	11279	99,48
853	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38047481	1	3	28/03/2025 00:24	28/03/2025 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	227	11700	806,48
854	39	3	2025	13392	UMB01I1	UMB	38047481	1	3	28/03/2025 03:49	28/03/2025 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1016	11700	138,57
855	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38047505	1	3	27/03/2025 17:37	28/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	30217	61,08
856	39	3	2025	16947	ITR01I4	ITR	38047507	1	3	28/03/2025 00:33	28/03/2025 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	128	15400	826,31
857	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38047541	1	3	28/03/2025 00:59	28/03/2025 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	33639	372,74
858	39	3	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	38047555	1	3	27/03/2025 20:38	28/03/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	53	36552	693,92
859	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	38047575	1	3	28/03/2025 01:26	28/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45056	8,56
860	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38047577	1	3	28/03/2025 01:27	28/03/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	23872	299,77
861	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	38047585	1	3	28/03/2025 01:42	29/03/2025 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	22665	159,96
862	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38047607	1	3	28/03/2025 02:22	28/03/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	48183	226,75
863	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38047613	1	3	28/03/2025 02:40	28/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	19561	181,69
864	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38047617	1	3	28/03/2025 02:47	28/03/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	64880	1096,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
865	39	3	2025	13252	BBR01I3	BBR	38047625	1	3	28/03/2025 02:56	28/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	7,03
866	39	3	2025	13249	BCR01C9	BCR	38047633	1	3	28/03/2025 03:08	28/03/2025 06:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102650	21,14
867	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38047645	1	3	28/03/2025 03:23	28/03/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	26216	214,85
868	39	3	2025	13334	MSJ01M5	MSJ	38047671	1	3	28/03/2025 03:43	28/03/2025 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	75594	32,49
869	39	3	2025	13369	QXD01P5	QXD	38047697	1	3	28/03/2025 04:06	28/03/2025 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	44868	49,54
870	39	3	2025	15856	QXB01N3	QXB	38047711	1	3	28/03/2025 04:32	28/03/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	29673	217,49
871	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38047713	1	3	28/03/2025 04:36	28/03/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	48272	155,16
872	39	3	2025	16948	PCU01L4	PCU	38047715	1	3	28/03/2025 04:37	28/03/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	17774	90,91
873	39	3	2025	16561	SBC01L3	SBC	38047721	1	3	28/03/2025 04:41	28/03/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30217	11,96
874	39	3	2025	16565	JZN01M1	JZN	38047723	1	3	28/03/2025 04:55	28/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	75965	39,50
875	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38047747	1	3	28/03/2025 05:22	28/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26216	30,63
876	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	38047749	1	3	28/03/2025 05:23	28/03/2025 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	309	57141	2761,94
877	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38047759	1	3	28/03/2025 05:27	28/03/2025 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27227	2,74
878	39	3	2025	13399	VRZ01P5	VRZ	38047769	1	3	28/03/2025 05:31	28/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	21203	200,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
879	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	38047771	1	3	28/03/2025 05:32	28/03/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	45056	37,55
880	39	3	2025	16565	JZN01M2	JZN	38047793	1	3	28/03/2025 05:39	28/03/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	6,63
881	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	38047795	1	3	28/03/2025 05:40	28/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	202	40540	1241,18
882	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	38047799	1	3	28/03/2025 05:41	28/03/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	36552	27,70
883	39	3	2025	15502	TAA01Y1	TAA	38047807	1	3	28/03/2025 05:45	28/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	29714	18,29
884	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38047811	1	3	28/03/2025 05:49	28/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	21203	883,85
885	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38047843	1	3	28/03/2025 06:01	28/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	33639	381,56
886	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	38047845	1	3	28/03/2025 06:03	28/03/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	36309	158,15
887	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38047851	1	3	28/03/2025 06:04	29/03/2025 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	42347	323,35
888	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38047889	1	3	28/03/2025 06:15	28/03/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	36	44868	86,24
889	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38047891	1	3	28/03/2025 06:15	28/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	44868	61,53
890	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	38047899	1	3	28/03/2025 06:18	28/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	107	64880	556,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
891	39	3	2025	13273	CRT01M9	CRT	38047899	1	3	28/03/2025 06:18	28/03/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	36	64880	196,02
892	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38047915	1	3	28/03/2025 06:21	28/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	334	21203	1444,74
893	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38047915	1	3	28/03/2025 06:21	28/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	21203	167,53
894	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38047915	1	3	28/03/2025 06:21	28/03/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	21203	58,75
895	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38047915	1	3	28/03/2025 10:40	28/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	21203	3,03
896	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38047915	1	3	28/03/2025 10:40	28/03/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21203	2,85
897	39	3	2025	16558	JND01L1	JND	38047921	1	3	28/03/2025 06:23	28/03/2025 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	249	57141	1363,21
898	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	38047937	1	3	27/03/2025 22:53	28/03/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48272	18,36
899	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38047949	1	3	28/03/2025 06:28	28/03/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39388	2,79
900	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	38047955	1	3	28/03/2025 06:29	28/03/2025 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	40540	353,09
901	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	38047973	1	3	28/03/2025 06:32	28/03/2025 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40540	8,94
902	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38047983	1	3	28/03/2025 06:33	28/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	44868	86,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
903	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38047983	1	3	28/03/2025 06:33	28/03/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	44868	23,62
904	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	38047991	1	3	28/03/2025 06:33	28/03/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	52030	10,59
905	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	38047991	1	3	28/03/2025 08:28	28/03/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	52030	37,39
906	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	38048001	1	3	28/03/2025 06:35	29/03/2025 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	10875	1460,51
907	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	38048031	1	3	28/03/2025 14:36	30/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27527	130,21
908	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38048035	1	3	28/03/2025 06:42	28/03/2025 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	27594	238,24
909	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38048035	1	3	28/03/2025 06:42	28/03/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	27594	42,42
910	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	38048039	1	3	28/03/2025 06:42	28/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	180	29673	828,30
911	39	3	2025	15844	SQT01F4	SQT	38048041	1	3	28/03/2025 06:42	28/03/2025 07:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12666	1,48
912	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38048071	1	3	28/03/2025 06:50	28/03/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44868	42,13
913	39	3	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	38048079	1	3	28/03/2025 06:51	28/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	21203	139,85
914	39	3	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	38048079	1	3	28/03/2025 06:51	28/03/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	21203	675,29
915	39	3	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	38048079	1	3	28/03/2025 06:51	28/03/2025 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21203	14,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
916	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38048083	1	3	28/03/2025 06:52	28/03/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39388	3,60
917	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38048087	1	3	28/03/2025 06:52	28/03/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23872	76,15
918	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38048147	1	3	28/03/2025 07:04	28/03/2025 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	30217	126,63
919	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	38048151	1	3	28/03/2025 07:05	28/03/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	28217	83,29
920	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38048173	1	3	28/03/2025 07:08	28/03/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20559	9,89
921	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38048181	1	3	28/03/2025 07:10	28/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	22187	45,20
922	39	3	2025	16565	JZN01M7	JZN	38048225	1	3	28/03/2025 07:17	28/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	75965	898,14
923	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38048229	1	3	28/03/2025 07:17	28/03/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20282	2,07
924	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	38048237	1	3	28/03/2025 05:46	28/03/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	83	57141	315,52
925	39	3	2025	16565	JZN01M2	JZN	38048257	1	3	28/03/2025 07:23	28/03/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75965	29,74
926	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38048263	1	3	28/03/2025 07:23	28/03/2025 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	31020	9,45
927	39	3	2025	13356	PAP01F3	PAP	38048291	1	3	28/03/2025 09:37	28/03/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52585	1,82
928	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38048307	1	3	28/03/2025 07:29	28/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20305	17,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
929	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38048311	1	3	28/03/2025 07:29	28/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	33639	12,63
930	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	38048321	1	3	28/03/2025 07:31	28/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	57141	106,49
931	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38048323	1	3	28/03/2025 07:31	28/03/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18914	6,03
932	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	38048331	1	3	28/03/2025 07:33	28/03/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	27624	228,63
933	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	38048343	1	3	28/03/2025 07:32	28/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	44506	5,59
934	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	38048347	1	3	28/03/2025 07:38	29/03/2025 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23584	61,58
935	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38048353	1	3	28/03/2025 07:39	29/03/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	42347	79,66
936	39	3	2025	13242	ART01N8	ART	38048357	1	3	28/03/2025 07:39	28/03/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	228	38661	1375,16
937	39	3	2025	13242	ART01N8	ART	38048357	1	3	28/03/2025 11:26	28/03/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	38661	275,55
938	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	38048387	1	3	28/03/2025 07:41	28/03/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	64880	363,63
939	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38048411	1	3	28/03/2025 07:46	28/03/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	22187	142,54
940	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	38048445	1	3	28/03/2025 07:49	28/03/2025 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	22665	31,20
941	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38048447	1	3	28/03/2025 07:49	29/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26065	28,23
942	39	3	2025	15858	ESB01S1	ESB	38048467	1	3	28/03/2025 07:52	28/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20912	4,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
943	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	38048509	1	3	28/03/2025 07:55	28/03/2025 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	20282	341,64
944	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38048517	1	3	28/03/2025 07:56	28/03/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	63	26065	483,23
945	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	38048537	1	3	27/03/2025 22:38	28/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	14199	13,33
946	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	38048537	1	3	29/03/2025 20:20	29/03/2025 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	14199	2,51
947	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38048559	1	3	28/03/2025 08:00	28/03/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	22187	57,08
948	39	3	2025	13360	PGB01P5	PGB	38048567	1	3	28/03/2025 11:57	28/03/2025 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	266	67941	253,44
949	39	3	2025	13319	LVM01M2	LVM	38048577	1	3	28/03/2025 08:02	28/03/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23584	12,19
950	39	3	2025	15848	JCS01P4	JCS	38048607	1	3	28/03/2025 08:05	28/03/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	15740	75,93
951	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38048609	1	3	28/03/2025 08:05	28/03/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	68482	186,13
952	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38048615	1	3	28/03/2025 08:05	28/03/2025 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	19561	265,61
953	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38048693	1	3	28/03/2025 18:13	29/03/2025 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26065	318,19
954	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38048705	1	3	28/03/2025 08:14	28/03/2025 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	26216	117,10
955	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	38048711	1	3	28/03/2025 08:14	29/03/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20305	29,64
956	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	38048711	1	3	29/03/2025 10:08	29/03/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	20305	97,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
957	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38048731	1	3	28/03/2025 08:16	28/03/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15740	6,94
958	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	38048733	1	3	28/03/2025 08:17	28/03/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	45056	120,10
959	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	38048747	1	3	28/03/2025 08:18	28/03/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20282	6,66
960	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	38048749	1	3	28/03/2025 08:18	28/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	232	57141	512,01
961	39	3	2025	16558	JND01L6	JND	38048749	1	3	28/03/2025 08:18	28/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	355	57141	943,61
962	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	38048757	1	3	28/03/2025 08:18	28/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	26065	27,37
963	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38048779	1	3	28/03/2025 08:20	28/03/2025 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	26216	363,67
964	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	38048795	1	3	28/03/2025 08:21	29/03/2025 04:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16810	20,45
965	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	38048829	1	3	28/03/2025 08:23	28/03/2025 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	40540	96,00
966	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	38048859	1	3	28/03/2025 08:25	28/03/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	21257	1149,62
967	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38048863	1	3	28/03/2025 08:25	28/03/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	26065	98,57
968	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	38048881	1	3	28/03/2025 08:21	28/03/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	69016	8,21
969	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38048887	1	3	28/03/2025 08:27	29/03/2025 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42347	24,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
970	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38048891	1	3	28/03/2025 08:27	28/03/2025 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	4,41
971	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38048909	1	3	28/03/2025 06:49	28/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20559	16,51
972	39	3	2025	13236	AGF01I3	AGF	38048935	1	3	28/03/2025 08:29	28/03/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	58266	8,72
973	39	3	2025	13365	PCI01C3	PCI	38048943	1	3	28/03/2025 08:30	28/03/2025 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	70151	6,03
974	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	38048967	1	3	28/03/2025 08:32	28/03/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11700	10,35
975	39	3	2025	15857	MCA01L2	MCA	38048973	1	3	28/03/2025 08:33	28/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	17597	70,44
976	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38049001	1	3	28/03/2025 08:35	28/03/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	30217	183,95
977	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38049039	1	3	28/03/2025 08:37	28/03/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	49767	3,15
978	39	3	2025	13399	VRZ01P3	VRZ	38049057	1	3	28/03/2025 08:38	28/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	224	21203	2032,99
979	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38049079	1	3	28/03/2025 08:39	28/03/2025 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	22187	131,53
980	39	3	2025	13317	JMA01M5	JMA	38049089	1	3	28/03/2025 08:40	28/03/2025 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	97839	6,88
981	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38049121	1	3	28/03/2025 09:57	28/03/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	33639	2,14
982	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38049121	1	3	28/03/2025 09:57	28/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	33639	10,49
983	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38049121	1	3	28/03/2025 09:57	28/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	33639	24,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
984	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38049121	1	3	28/03/2025 10:31	28/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	33639	99,34
985	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38049121	1	3	28/03/2025 10:31	28/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	33639	64,72
986	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38049121	1	3	28/03/2025 14:16	28/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	33639	77,75
987	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	38049123	1	3	28/03/2025 08:42	28/03/2025 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	23572	42,14
988	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	38049139	1	3	28/03/2025 08:43	29/03/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	42347	348,40
989	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38049151	1	3	28/03/2025 08:45	28/03/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27624	10,65
990	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38049151	1	3	28/03/2025 09:24	28/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27624	60,39
991	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38049153	1	3	28/03/2025 08:45	29/03/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20305	74,56
992	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	38049157	1	3	28/03/2025 15:21	29/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	15740	134,00
993	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	38049177	1	3	28/03/2025 08:47	28/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	45056	5,92
994	39	3	2025	13322	LMN01N3	LMN	38049177	1	3	28/03/2025 08:47	28/03/2025 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	45056	11,98
995	39	3	2025	13248	BBL01M6	BBL	38049213	1	3	28/03/2025 08:50	29/03/2025 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40540	15,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
996	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38049217	1	3	28/03/2025 08:50	28/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20559	4,76
997	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38049227	1	3	28/03/2025 08:50	29/03/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	20305	527,69
998	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38049227	1	3	29/03/2025 09:48	29/03/2025 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20305	30,86
999	39	3	2025	13273	CRT01M6	CRT	38049259	1	3	28/03/2025 08:53	28/03/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	10,15
1000	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38049271	1	3	28/03/2025 08:54	28/03/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	15740	103,35
1001	39	3	2025	13369	QXD01P4	QXD	38049275	1	3	28/03/2025 08:54	28/03/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	44868	222,96
1002	39	3	2025	13369	QXD01P4	QXD	38049275	1	3	28/03/2025 15:29	28/03/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	96	44868	132,80
1003	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38049279	1	3	28/03/2025 08:54	28/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	49767	2,11
1004	39	3	2025	15853	AQZ01I4	AQZ	38049289	1	3	28/03/2025 08:55	28/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	4,66
1005	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	38049369	1	3	28/03/2025 09:01	29/03/2025 01:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	36552	660,18
1006	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	38049369	1	3	28/03/2025 22:47	29/03/2025 01:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	36552	277,69
1007	39	3	2025	13263	CCA01C8	CCA	38049433	1	3	28/03/2025 09:04	29/03/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	111	68482	2708,43
1008	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38049463	1	3	28/03/2025 09:06	28/03/2025 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	32961	19,91
1009	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38049511	1	3	28/03/2025 09:10	28/03/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	20559	29,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1010	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	38049587	1	3	28/03/2025 09:14	28/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	15521	385,76
1011	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38049727	1	3	28/03/2025 09:25	28/03/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	33639	12,39
1012	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	38049737	1	3	28/03/2025 09:25	28/03/2025 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	15521	24,33
1013	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	38049741	1	3	28/03/2025 09:25	28/03/2025 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	27527	447,86
1014	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	38049753	1	3	28/03/2025 09:26	28/03/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	15740	476,49
1015	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	38049753	1	3	28/03/2025 09:26	28/03/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	15740	515,71
1016	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38049829	1	3	28/03/2025 09:30	28/03/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32961	7,78
1017	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38049829	1	3	28/03/2025 16:13	28/03/2025 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32961	1,05
1018	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38049899	1	3	28/03/2025 09:33	28/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	197	15740	423,82
1019	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38049915	1	3	27/03/2025 15:35	28/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	30217	41,05
1020	39	3	2025	13360	PGB01P4	PGB	38049941	1	3	28/03/2025 09:37	28/03/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	384	67941	1233,92
1021	39	3	2025	15858	ESB01S6	ESB	38049995	1	3	27/03/2025 19:33	28/03/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20912	20,69
1022	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38050015	1	3	28/03/2025 06:59	28/03/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	39388	257,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1023	39	3	2025	15850	SNP01N5	SNP	38050037	1	3	28/03/2025 09:44	28/03/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26773	9,49
1024	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38050059	1	3	28/03/2025 09:46	28/03/2025 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20282	10,47
1025	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	38050111	1	3	28/03/2025 09:50	28/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	27227	5,79
1026	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	38050145	1	3	28/03/2025 09:53	28/03/2025 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	13830	415,71
1027	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38050267	1	3	28/03/2025 07:15	28/03/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	234	26065	2234,96
1028	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38050269	1	3	28/03/2025 10:05	29/03/2025 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	48272	720,61
1029	39	3	2025	16565	JZN01M5	JZN	38050321	1	3	28/03/2025 10:09	28/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75965	13,89
1030	39	3	2025	16561	SBC01L2	SBC	38050323	1	3	28/03/2025 10:55	29/03/2025 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30217	46,87
1031	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	38050401	1	3	28/03/2025 10:14	28/03/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	428	97839	4041,87
1032	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38050405	1	3	28/03/2025 10:15	28/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	5,91
1033	39	3	2025	15857	MCA01L1	MCA	38050409	1	3	28/03/2025 10:16	28/03/2025 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	17597	48,38
1034	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38050411	1	3	28/03/2025 10:16	28/03/2025 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	39388	48,52
1035	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	38050509	1	3	28/03/2025 10:22	28/03/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	32607	17,03
1036	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	38050511	1	3	28/03/2025 10:22	28/03/2025 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	49767	8,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1037	39	3	2025	16558	JND01L7	JND	38050555	1	3	28/03/2025 10:25	28/03/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	57141	615,13
1038	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	38050585	1	3	28/03/2025 10:27	28/03/2025 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	876	16621	2113,84
1039	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	38050585	1	3	28/03/2025 10:27	28/03/2025 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	325	23652	784,24
1040	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	38050585	1	3	28/03/2025 10:27	28/03/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	16621	51,87
1041	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	38050585	1	3	28/03/2025 14:30	28/03/2025 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2319	16621	268,62
1042	39	3	2025	15848	JCS01P4	JCS	38050601	1	3	28/03/2025 10:27	30/03/2025 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15740	48,22
1043	39	3	2025	15848	JCS01P4	JCS	38050601	1	3	28/03/2025 10:27	30/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	15740	98,70
1044	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38050665	1	3	28/03/2025 10:30	28/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	13104	28,79
1045	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	38050689	1	3	28/03/2025 10:32	28/03/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	57043	45,23
1046	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38050781	1	3	28/03/2025 10:37	29/03/2025 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	13104	110,51
1047	39	3	2025	13297	IDP01I1	IDP	38050813	1	3	28/03/2025 10:40	28/03/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12696	8,11
1048	39	3	2025	13263	CCA01C4	CCA	38050853	1	3	28/03/2025 10:43	29/03/2025 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	14,45
1049	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38050871	1	3	28/03/2025 10:44	28/03/2025 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	27527	52,74
1050	39	3	2025	13263	CMB01L5	CMB	38050875	1	3	28/03/2025 10:44	28/03/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	11,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1051	39	3	2025	13390	TRR01P3	TRR	38050929	1	3	28/03/2025 10:48	28/03/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23652	12,68
1052	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38050949	1	3	28/03/2025 10:49	28/03/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	5,41
1053	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38050953	1	3	28/03/2025 15:24	30/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	20282	399,73
1054	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38050953	1	3	29/03/2025 21:20	30/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	20282	33,76
1055	39	3	2025	16948	PCU01L2	PCU	38050975	1	3	28/03/2025 10:50	28/03/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17774	77,96
1056	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38051011	1	3	28/03/2025 10:54	28/03/2025 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26216	19,62
1057	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38051069	1	3	28/03/2025 10:59	28/03/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	45	32852	345,60
1058	39	3	2025	13389	TME01P9	TME	38051107	1	3	28/03/2025 11:01	28/03/2025 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	12562	142,10
1059	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38051159	1	3	28/03/2025 11:06	28/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	5,07
1060	39	3	2025	16567	MRG01CA	MRG	38051171	1	3	28/03/2025 11:07	28/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48110	9,38
1061	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38051201	1	3	28/03/2025 11:09	28/03/2025 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	31020	1,08
1062	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	38051207	1	3	28/03/2025 11:10	28/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	64	57141	139,34
1063	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38051211	1	3	28/03/2025 11:10	28/03/2025 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48272	8,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1064	39	3	2025	13397	VRJ01P7	VRJ	38051217	1	3	28/03/2025 11:11	28/03/2025 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	19762	39,05
1065	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38051221	1	3	28/03/2025 11:11	28/03/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	20305	266,92
1066	39	3	2025	13322	LMN01N2	LMN	38051243	1	3	28/03/2025 11:12	28/03/2025 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	45056	85,32
1067	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38051247	1	3	28/03/2025 11:13	28/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	38661	728,97
1068	39	3	2025	13276	DMC01C6	DMC	38051255	1	3	28/03/2025 11:14	28/03/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	86	60701	602,10
1069	39	3	2025	13317	JMA01M5	JMA	38051303	1	3	28/03/2025 11:18	28/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	97839	29,61
1070	39	3	2025	16946	HRZ01L8	HRZ	38051353	1	3	28/03/2025 11:22	28/03/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	82	32502	371,96
1071	39	3	2025	13273	CRT01M6	CRT	38051395	1	3	28/03/2025 11:25	28/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	64880	62,50
1072	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38051461	1	3	28/03/2025 11:29	28/03/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	15740	32,84
1073	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	38051465	1	3	28/03/2025 11:30	28/03/2025 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	60	16914	745,63
1074	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38051471	1	3	28/03/2025 11:30	28/03/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	4,37
1075	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38051489	1	3	28/03/2025 11:33	28/03/2025 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	44506	41,17
1076	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	38051507	1	3	28/03/2025 11:34	28/03/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	1,90
1077	39	3	2025	13255	BMS01S6	BMS	38051527	1	3	28/03/2025 11:05	28/03/2025 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	107330	50,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1078	39	3	2025	13369	QXD01P6	QXD	38051529	1	3	28/03/2025 18:04	29/03/2025 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	44868	100,93
1079	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	38051589	1	3	28/03/2025 11:43	28/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	44506	42,49
1080	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	38051589	1	3	28/03/2025 11:43	28/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	44506	68,03
1081	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	38051667	1	3	28/03/2025 11:51	28/03/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	50766	28,35
1082	39	3	2025	15853	AQZ01I5	AQZ	38051719	1	3	28/03/2025 11:58	28/03/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	3,44
1083	39	3	2025	13280	DIF01I5	DIF	38051731	1	3	28/03/2025 12:00	28/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53139	6,65
1084	39	3	2025	15854	JAB01F2	JAB	38051759	1	3	28/03/2025 12:04	28/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	153	41365	574,09
1085	39	3	2025	16565	JZN01M1	JZN	38051797	1	3	28/03/2025 12:08	28/03/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75965	8,23
1086	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	38051799	1	3	28/03/2025 12:08	28/03/2025 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	64880	162,45
1087	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38051821	1	3	28/03/2025 12:11	28/03/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	27594	240,20
1088	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38051831	1	3	28/03/2025 12:12	28/03/2025 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	10812	90,58
1089	39	3	2025	13374	RSU01N1	RSU	38051893	1	3	28/03/2025 12:18	28/03/2025 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	34870	495,30
1090	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38051927	1	3	28/03/2025 12:27	28/03/2025 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	32607	133,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1091	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	38051941	1	3	28/03/2025 12:29	28/03/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	52030	367,89
1092	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38051955	1	3	28/03/2025 12:29	28/03/2025 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	23222	48,60
1093	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	38051971	1	3	28/03/2025 12:31	28/03/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27624	3,67
1094	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	38051971	1	3	28/03/2025 12:31	28/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27624	3,74
1095	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38051985	1	3	28/03/2025 12:34	28/03/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44868	10,07
1096	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	38051991	1	3	28/03/2025 12:34	28/03/2025 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	9,39
1097	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	38051997	1	3	28/03/2025 12:35	28/03/2025 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23584	23,49
1098	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38052027	1	3	28/03/2025 12:37	28/03/2025 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	17899	69,51
1099	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38052033	1	3	28/03/2025 12:38	29/03/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	20305	186,12
1100	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38052033	1	3	28/03/2025 12:38	29/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	20305	319,44
1101	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	38052081	1	3	28/03/2025 12:44	28/03/2025 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24161	13,41
1102	39	3	2025	15854	JAB01FA	JAB	38052111	1	3	28/03/2025 12:47	29/03/2025 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	21,38
1103	39	3	2025	13334	MSJ01M2	MSJ	38052173	1	3	28/03/2025 12:50	28/03/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	75594	24,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1104	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	38052217	1	3	28/03/2025 12:02	28/03/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	58200	90,08
1105	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38052231	1	3	28/03/2025 12:58	28/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	109	21257	284,07
1106	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	38052243	1	3	28/03/2025 13:00	28/03/2025 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	45056	138,47
1107	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	38052259	1	3	28/03/2025 13:02	29/03/2025 08:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	19,91
1108	39	3	2025	15502	TAA01Y2	TAA	38052285	1	3	28/03/2025 13:05	29/03/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	29714	85,77
1109	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38052295	1	3	28/03/2025 13:06	28/03/2025 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	48272	184,62
1110	39	3	2025	13253	BVG01P2	BVG	38052301	1	3	28/03/2025 13:07	28/03/2025 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	23222	44,46
1111	39	3	2025	15501	PBU01P4	PBU	38052309	1	3	28/03/2025 13:08	28/03/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23572	3,54
1112	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38052315	1	3	28/03/2025 13:09	28/03/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	33639	5,11
1113	39	3	2025	16567	MRG01C2	MRG	38052317	1	3	28/03/2025 13:09	28/03/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	48110	12,99
1114	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	38052319	1	3	28/03/2025 13:10	28/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	34099	27,40
1115	39	3	2025	15855	CND01C2	CND	38052319	1	3	28/03/2025 13:10	29/03/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	34099	234,50
1116	39	3	2025	13245	BXD01L1	BXD	38052333	1	3	28/03/2025 13:10	28/03/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	80	15521	215,80
1117	39	3	2025	15852	MBC01P2	MBC	38052347	1	3	28/03/2025 13:12	28/03/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	22329	20,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1118	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38052357	1	3	28/03/2025 13:14	28/03/2025 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	30951	262,63
1119	39	3	2025	13317	JMA01M6	JMA	38052381	1	3	28/03/2025 13:17	28/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	97839	24,51
1120	39	3	2025	16558	JND01L4	JND	38052397	1	3	28/03/2025 13:19	28/03/2025 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57141	16,07
1121	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	38052439	1	3	28/03/2025 13:25	28/03/2025 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	50766	5,44
1122	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38052487	1	3	28/03/2025 13:29	28/03/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	13104	260,19
1123	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38052495	1	3	28/03/2025 13:30	28/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	6340	7,00
1124	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	38052581	1	3	28/03/2025 13:41	28/03/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	36309	878,17
1125	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38052591	1	3	28/03/2025 14:44	29/03/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	44506	337,52
1126	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	38052597	1	3	28/03/2025 13:43	29/03/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	57043	991,71
1127	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38052605	1	3	28/03/2025 22:37	30/03/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	38,16
1128	39	3	2025	16558	JND01L3	JND	38052663	1	3	28/03/2025 13:49	28/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	57141	53,55
1129	39	3	2025	13317	JMA01M2	JMA	38052669	1	3	28/03/2025 13:49	28/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	97839	26,06
1130	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38052697	1	3	28/03/2025 13:53	29/03/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23872	40,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1131	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	38052699	1	3	27/03/2025 18:37	28/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	20912	210,58
1132	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	38052699	1	3	28/03/2025 09:28	28/03/2025 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	20912	2,70
1133	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38052709	1	3	28/03/2025 13:55	28/03/2025 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	49767	14,93
1134	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38052717	1	3	28/03/2025 13:55	29/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	52030	587,17
1135	39	3	2025	13276	DMC01C1	DMC	38052735	1	3	28/03/2025 13:57	29/03/2025 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60701	10,34
1136	39	3	2025	13305	ITE01I1	ITE	38052739	1	3	28/03/2025 13:58	28/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	36309	112,44
1137	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38052775	1	3	28/03/2025 14:01	28/03/2025 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	27227	27,43
1138	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38052795	1	3	28/03/2025 14:03	28/03/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	57	57043	439,88
1139	39	3	2025	15855	CND01C5	CND	38052797	1	3	28/03/2025 14:03	28/03/2025 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	34099	120,26
1140	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38052817	1	3	28/03/2025 14:04	28/03/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	17899	58,50
1141	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	38052823	1	3	28/03/2025 14:02	29/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26065	194,62
1142	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38052843	1	3	28/03/2025 14:06	28/03/2025 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	27594	32,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1143	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38052861	1	3	28/03/2025 14:10	28/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	20559	40,86
1144	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38052863	1	3	28/03/2025 14:10	29/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17899	25,16
1145	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38052871	1	3	28/03/2025 14:11	29/03/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	449	27748	9896,83
1146	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38052883	1	3	28/03/2025 14:12	29/03/2025 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	52030	88,38
1147	39	3	2025	15855	CND01C5	CND	38052909	1	3	28/03/2025 14:15	28/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	34099	110,97
1148	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38052919	1	3	28/03/2025 14:15	29/03/2025 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	12,32
1149	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	38052927	1	3	28/03/2025 14:17	28/03/2025 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	29673	83,40
1150	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38052937	1	3	28/03/2025 14:18	28/03/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	18914	80,73
1151	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	38052941	1	3	28/03/2025 14:18	28/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	14199	19,13
1152	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	38052951	1	3	28/03/2025 14:19	28/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	40540	156,04
1153	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38052975	1	3	28/03/2025 14:21	28/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	52030	58,11
1154	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38052975	1	3	28/03/2025 14:21	28/03/2025 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	52030	21,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1155	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38053013	1	3	28/03/2025 14:26	29/03/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	27227	66,25
1156	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38053013	1	3	29/03/2025 08:40	29/03/2025 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	27227	19,25
1157	39	3	2025	13260	CRC01C2	CRC	38053023	1	3	28/03/2025 14:27	29/03/2025 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	16810	122,10
1158	39	3	2025	13270	CAT01C5	CAT	38053025	1	3	28/03/2025 14:27	29/03/2025 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	52030	80,92
1159	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	38053035	1	3	28/03/2025 14:28	28/03/2025 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	16810	380,36
1160	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	38053035	1	3	28/03/2025 14:28	28/03/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	16810	412,13
1161	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38053073	1	3	28/03/2025 14:31	28/03/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	27624	284,39
1162	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38053125	1	3	28/03/2025 14:35	29/03/2025 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32961	17,03
1163	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38053157	1	3	28/03/2025 14:37	28/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48183	12,66
1164	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38053163	1	3	27/03/2025 21:30	28/03/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22187	17,61
1165	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	38053167	1	3	28/03/2025 14:38	28/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26216	10,88
1166	39	3	2025	13254	BJD01L1	BJD	38053197	1	3	28/03/2025 18:25	28/03/2025 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	69016	173,58
1167	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38053203	1	3	28/03/2025 14:41	28/03/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	13104	149,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1168	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	38053209	1	3	28/03/2025 14:41	28/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	21257	605,00
1169	39	3	2025	15858	ESB01S2	ESB	38053215	1	3	28/03/2025 14:42	28/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	20912	365,21
1170	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38053297	1	3	28/03/2025 14:48	28/03/2025 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23872	34,52
1171	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	38053335	1	3	28/03/2025 14:50	28/03/2025 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	48110	140,61
1172	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	38053335	1	3	28/03/2025 14:50	29/03/2025 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	48110	714,95
1173	39	3	2025	13260	CRC01C4	CRC	38053337	1	3	28/03/2025 14:50	29/03/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	16810	736,54
1174	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38053353	1	3	28/03/2025 14:51	28/03/2025 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	31	31020	134,18
1175	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38053363	1	3	28/03/2025 14:52	28/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33639	7,93
1176	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38053363	1	3	28/03/2025 16:37	28/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33639	4,44
1177	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38053435	1	3	28/03/2025 14:56	29/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	13104	77,71
1178	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38053435	1	3	28/03/2025 22:30	29/03/2025 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	13104	241,32
1179	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	38053435	1	3	29/03/2025 14:12	29/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	13104	123,41
1180	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38053445	1	3	28/03/2025 14:57	28/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	20559	41,49
1181	39	3	2025	16948	PCU01L4	PCU	38053451	1	3	28/03/2025 16:42	28/03/2025 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17774	4,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1182	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38053481	1	3	28/03/2025 15:00	28/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	4,12
1183	39	3	2025	16563	GBA01L2	GBA	38053499	1	3	28/03/2025 15:01	28/03/2025 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	8748	13,87
1184	39	3	2025	15855	CND01C5	CND	38053519	1	3	28/03/2025 15:03	28/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	34099	82,58
1185	39	3	2025	13238	BLA01L1	BLA	38053547	1	3	28/03/2025 15:05	28/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	21718	4,26
1186	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	38053587	1	3	28/03/2025 15:07	29/03/2025 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	10,43
1187	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	38053593	1	3	28/03/2025 15:08	29/03/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27624	53,51
1188	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38053629	1	3	28/03/2025 15:14	28/03/2025 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	44868	62,78
1189	39	3	2025	13312	VJG01F3	VJG	38053631	1	3	28/03/2025 13:26	29/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	436	36250	8965,86
1190	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38053635	1	3	28/03/2025 15:15	28/03/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	44868	286,65
1191	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	38053639	1	3	28/03/2025 15:15	28/03/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23652	5,53
1192	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	38053645	1	3	28/03/2025 15:11	29/03/2025 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48272	17,40
1193	39	3	2025	13257	CMM01C4	CMM	38053665	1	3	28/03/2025 15:18	28/03/2025 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	1,38
1194	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38053671	1	3	28/03/2025 15:18	29/03/2025 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	75965	51,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1195	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	38053673	1	3	28/03/2025 15:18	28/03/2025 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21718	9,68
1196	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38053747	1	3	28/03/2025 15:25	28/03/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	52030	25,11
1197	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38053747	1	3	28/03/2025 15:25	28/03/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	52030	5,02
1198	39	3	2025	13240	APR01P4	APR	38053761	1	3	28/03/2025 15:26	28/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	13104	190,07
1199	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38053809	1	3	28/03/2025 15:31	28/03/2025 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	49767	109,16
1200	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38053833	1	3	28/03/2025 15:32	28/03/2025 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	28217	36,33
1201	39	3	2025	15854	JAB01F1	JAB	38053855	1	3	28/03/2025 15:36	28/03/2025 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	5,23
1202	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38053861	1	3	28/03/2025 15:36	29/03/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	20282	247,05
1203	39	3	2025	15852	MBC01P3	MBC	38053937	1	3	28/03/2025 15:43	28/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	22329	953,67
1204	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	38053963	1	3	28/03/2025 15:46	29/03/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27624	17,90
1205	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38053965	1	3	28/03/2025 15:46	28/03/2025 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	48183	22,46
1206	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38053979	1	3	28/03/2025 15:47	29/03/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	27594	201,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1207	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38053989	1	3	28/03/2025 15:49	28/03/2025 18:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	184	22187	520,06
1208	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38053997	1	3	28/03/2025 15:50	29/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	17899	308,71
1209	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38053999	1	3	28/03/2025 15:50	28/03/2025 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	88	52030	259,48
1210	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38054005	1	3	29/03/2025 09:11	29/03/2025 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20559	13,32
1211	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38054011	1	3	28/03/2025 15:51	29/03/2025 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	38661	42,98
1212	39	3	2025	13242	ART01N4	ART	38054029	1	3	28/03/2025 15:52	28/03/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	38661	220,60
1213	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38054079	1	3	28/03/2025 15:54	28/03/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	7,42
1214	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38054099	1	3	28/03/2025 15:56	28/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	105	41365	426,80
1215	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38054105	1	3	28/03/2025 04:28	29/03/2025 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	20305	110,51
1216	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	38054133	1	3	28/03/2025 15:58	29/03/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15400	8,08
1217	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	38054149	1	3	28/03/2025 15:39	29/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	23572	1468,83
1218	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	38054219	1	3	28/03/2025 16:03	29/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	20054	387,81
1219	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	38054223	1	3	28/03/2025 16:03	30/03/2025 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	26065	64,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1220	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	38054261	1	3	28/03/2025 16:05	28/03/2025 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	1,66
1221	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38054299	1	3	28/03/2025 16:09	28/03/2025 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	64880	1,50
1222	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38054319	1	3	28/03/2025 16:12	28/03/2025 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	23222	18,32
1223	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	38054343	1	3	28/03/2025 16:14	28/03/2025 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	26065	526,79
1224	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38054355	1	3	28/03/2025 16:15	29/03/2025 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	36250	8,96
1225	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38054357	1	3	28/03/2025 16:15	29/03/2025 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	62	44506	1021,57
1226	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38054401	1	3	28/03/2025 17:01	29/03/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	22187	475,72
1227	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	38054417	1	3	28/03/2025 16:21	28/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	21131	133,76
1228	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	38054431	1	3	28/03/2025 16:23	28/03/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	64880	34,79
1229	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	38054477	1	3	28/03/2025 16:26	28/03/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52030	4,03
1230	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38054485	1	3	28/03/2025 16:26	29/03/2025 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17899	316,53
1231	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	38054519	1	3	28/03/2025 18:46	28/03/2025 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	58200	107,80
1232	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38054549	1	3	28/03/2025 16:33	29/03/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	32961	697,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1233	39	3	2025	15851	PEB01L1	PEB	38054557	1	3	28/03/2025 16:34	28/03/2025 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	15349	329,71
1234	39	3	2025	15851	PEB01L1	PEB	38054557	1	3	28/03/2025 16:34	28/03/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	15349	7,63
1235	39	3	2025	13297	IDP01I2	IDP	38054581	1	3	29/03/2025 12:25	31/03/2025 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12696	117,00
1236	39	3	2025	16566	SBU01S9	SBU	38054607	1	3	28/03/2025 16:39	29/03/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48272	17,96
1237	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38054623	1	3	28/03/2025 16:40	28/03/2025 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	15740	65,89
1238	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38054685	1	3	28/03/2025 15:31	29/03/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	196	48272	4196,90
1239	39	3	2025	13254	BJD01L2	BJD	38054713	1	3	28/03/2025 16:27	28/03/2025 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	69016	25,90
1240	39	3	2025	13257	CMM01C3	CMM	38054743	1	3	28/03/2025 16:53	28/03/2025 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30951	2,83
1241	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38054787	1	3	28/03/2025 16:58	29/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22187	25,87
1242	39	3	2025	15504	INH01I5	INH	38054789	1	3	28/03/2025 16:58	28/03/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	50766	7,91
1243	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38054819	1	3	28/03/2025 17:01	28/03/2025 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	113	32961	367,16
1244	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38054833	1	3	28/03/2025 17:02	29/03/2025 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20559	10,46
1245	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	38054851	1	3	28/03/2025 17:04	28/03/2025 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	12666	245,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1246	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38054905	1	3	28/03/2025 17:08	28/03/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	182	19873	403,84
1247	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38054965	1	3	28/03/2025 17:14	28/03/2025 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	20559	343,72
1248	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	38054979	1	3	28/03/2025 17:17	29/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	40540	118,90
1249	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38055003	1	3	28/03/2025 17:19	29/03/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	22187	783,98
1250	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38055011	1	3	28/03/2025 17:20	29/03/2025 04:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20559	101,17
1251	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	38055013	1	3	28/03/2025 17:20	28/03/2025 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	52030	78,45
1252	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38055031	1	3	28/03/2025 10:29	29/03/2025 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	32	20559	712,39
1253	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38055041	1	3	28/03/2025 17:22	29/03/2025 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	10812	37,92
1254	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	38055043	1	3	28/03/2025 17:22	29/03/2025 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	32607	233,57
1255	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	38055061	1	3	28/03/2025 17:24	28/03/2025 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	11700	16,83
1256	39	3	2025	13242	ART01N5	ART	38055093	1	3	28/03/2025 17:27	29/03/2025 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	38661	23,44
1257	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38055097	1	3	28/03/2025 17:27	28/03/2025 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	31020	5,81
1258	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38055119	1	3	28/03/2025 17:28	29/03/2025 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	9,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1259	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38055133	1	3	28/03/2025 17:26	28/03/2025 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	20559	190,26
1260	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	38055139	1	3	28/03/2025 17:30	28/03/2025 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	29673	521,85
1261	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38055155	1	3	28/03/2025 17:32	29/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21257	43,96
1262	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38055169	1	3	28/03/2025 17:33	29/03/2025 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	10812	235,22
1263	39	3	2025	13288	ICP01N3	ICP	38055185	1	3	28/03/2025 06:23	28/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14199	15,91
1264	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	38055189	1	3	28/03/2025 17:35	29/03/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	20054	16,11
1265	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38055197	1	3	28/03/2025 17:36	29/03/2025 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26216	10,86
1266	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38055197	1	3	29/03/2025 03:34	29/03/2025 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	26216	27,42
1267	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	38055205	1	3	28/03/2025 17:37	29/03/2025 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12666	30,63
1268	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	38055215	1	3	28/03/2025 10:37	29/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27227	24,38
1269	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38055237	1	3	28/03/2025 17:39	29/03/2025 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	22187	66,15
1270	39	3	2025	15504	INH01I7	INH	38055249	1	3	28/03/2025 17:41	28/03/2025 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	50766	32,08
1271	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	38055255	1	3	28/03/2025 17:41	28/03/2025 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	152	57141	566,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1272	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	38055255	1	3	28/03/2025 17:41	29/03/2025 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	57141	314,38
1273	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	38055255	1	3	28/03/2025 21:25	29/03/2025 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57141	6,42
1274	39	3	2025	13275	CRZ01P4	CRZ	38055311	1	3	28/03/2025 17:46	28/03/2025 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	27227	35,68
1275	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38055343	1	3	28/03/2025 17:50	29/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	20559	284,39
1276	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	38055359	1	3	28/03/2025 17:53	28/03/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15521	5,01
1277	39	3	2025	15847	CTO01P7	CTO	38055365	1	3	28/03/2025 17:53	29/03/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	17500	187,51
1278	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	38055423	1	3	28/03/2025 18:02	30/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	40540	30,35
1279	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	38055423	1	3	29/03/2025 23:50	30/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	81	40540	45,90
1280	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38055425	1	3	28/03/2025 18:03	28/03/2025 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20559	27,19
1281	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38055433	1	3	28/03/2025 18:03	29/03/2025 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	6,03
1282	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38055441	1	3	28/03/2025 18:05	29/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	10812	49,68
1283	39	3	2025	13249	BCR01C3	BCR	38055463	1	3	28/03/2025 05:55	28/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102650	12,67
1284	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	38055489	1	3	28/03/2025 18:11	28/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	50766	9,98
1285	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38055499	1	3	28/03/2025 18:13	28/03/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	43	30951	159,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1286	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38055513	1	3	28/03/2025 18:14	29/03/2025 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20305	14,57
1287	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38055533	1	3	28/03/2025 18:16	28/03/2025 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	57043	40,41
1288	39	3	2025	13365	PCI01C4	PCI	38055567	1	3	28/03/2025 18:20	28/03/2025 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	70151	8,14
1289	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	38055571	1	3	29/03/2025 15:34	29/03/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27527	5,17
1290	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	38055581	1	3	28/03/2025 18:22	29/03/2025 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	33639	243,70
1291	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38055583	1	3	28/03/2025 18:22	28/03/2025 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	52030	69,20
1292	39	3	2025	13248	BBL01M5	BBL	38055597	1	3	28/03/2025 18:24	29/03/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	242	40540	6826,42
1293	39	3	2025	13248	BBL01M5	BBL	38055597	1	3	29/03/2025 02:49	29/03/2025 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	40540	87,86
1294	39	3	2025	13248	BBL01M5	BBL	38055597	1	3	29/03/2025 18:40	29/03/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	40540	651,80
1295	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	38055615	1	3	28/03/2025 18:25	29/03/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48183	6,66
1296	39	3	2025	13236	AGF01I8	AGF	38055625	1	3	28/03/2025 18:26	29/03/2025 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	58266	23,54
1297	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38055635	1	3	28/03/2025 18:27	29/03/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30217	20,13
1298	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38055701	1	3	28/03/2025 16:58	29/03/2025 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	49	32961	454,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1299	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38055747	1	3	28/03/2025 18:42	29/03/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	33639	27,59
1300	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	38055777	1	3	28/03/2025 18:44	29/03/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	15521	107,88
1301	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	38055785	1	3	28/03/2025 18:45	29/03/2025 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23222	29,61
1302	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38055791	1	3	28/03/2025 18:45	29/03/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10812	22,56
1303	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38055823	1	3	28/03/2025 18:50	29/03/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22187	21,37
1304	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	38055863	1	3	28/03/2025 18:54	29/03/2025 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	26773	60,83
1305	39	3	2025	13355	PCJ01P2	PCJ	38055877	1	3	28/03/2025 18:58	28/03/2025 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	266	44506	1052,77
1306	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	38055885	1	3	28/03/2025 18:59	28/03/2025 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44506	2,73
1307	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38055895	1	3	28/03/2025 19:00	29/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	48272	358,76
1308	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38055901	1	3	28/03/2025 19:00	28/03/2025 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	22187	37,66
1309	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38055909	1	3	28/03/2025 19:02	29/03/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26065	126,51
1310	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38055919	1	3	28/03/2025 19:04	29/03/2025 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27594	13,28
1311	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	38055951	1	3	28/03/2025 08:44	28/03/2025 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	45056	39,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1312	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38055953	1	3	28/03/2025 19:09	29/03/2025 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	19873	408,43
1313	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	38055969	1	3	28/03/2025 19:11	29/03/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	29714	153,91
1314	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	38056059	1	3	28/03/2025 19:24	30/03/2025 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	27527	404,56
1315	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38056063	1	3	28/03/2025 19:24	29/03/2025 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	33639	29,94
1316	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38056073	1	3	28/03/2025 19:26	29/03/2025 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	32961	327,91
1317	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38056077	1	3	29/03/2025 07:20	29/03/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27527	82,15
1318	39	3	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	38056101	1	3	28/03/2025 19:27	29/03/2025 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	75594	760,49
1319	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056141	1	3	28/03/2025 19:32	28/03/2025 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	39388	190,29
1320	39	3	2025	13252	BBR01I3	BBR	38056179	1	3	28/03/2025 19:36	28/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	26185	36,02
1321	39	3	2025	13308	ITK01I3	ITK	38056187	1	3	28/03/2025 19:37	28/03/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	48183	12,92
1322	39	3	2025	13308	ITK01I3	ITK	38056187	1	3	28/03/2025 19:37	29/03/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	48183	20,02
1323	39	3	2025	13308	ITK01I3	ITK	38056187	1	3	29/03/2025 10:48	29/03/2025 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	48183	14,52
1324	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	38056201	1	3	28/03/2025 19:39	29/03/2025 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	247	26773	1421,62
1325	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	38056235	1	3	28/03/2025 19:42	29/03/2025 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	58266	41,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1326	39	3	2025	13339	MDM01M8	MDM	38056257	1	3	28/03/2025 19:44	29/03/2025 06:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	93557	87,49
1327	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	28/03/2025 19:46	29/03/2025 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	39388	451,42
1328	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	28/03/2025 19:46	29/03/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	283	39388	2886,05
1329	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	29/03/2025 00:39	29/03/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	621	39388	3309,41
1330	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	29/03/2025 00:39	29/03/2025 05:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	588	39388	3140,90
1331	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	29/03/2025 01:41	29/03/2025 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	39388	3,62
1332	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	29/03/2025 01:41	29/03/2025 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	39388	798,46
1333	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38056275	1	3	29/03/2025 01:41	29/03/2025 05:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	39388	210,96
1334	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38056287	1	3	28/03/2025 19:47	28/03/2025 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	28217	92,18
1335	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38056295	1	3	28/03/2025 19:48	29/03/2025 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	20559	304,70
1336	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38056365	1	3	28/03/2025 19:56	30/03/2025 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	60	27527	2293,27
1337	39	3	2025	13385	TAP01F6	TAP	38056395	1	3	28/03/2025 21:16	29/03/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	42671	108,97
1338	39	3	2025	13385	TAP01F6	TAP	38056395	1	3	29/03/2025 02:00	29/03/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	118	42671	27,37
1339	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	38056405	1	3	28/03/2025 19:54	28/03/2025 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	115	58200	288,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1340	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38056435	1	3	28/03/2025 20:02	29/03/2025 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	21257	637,08
1341	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	38056455	1	3	28/03/2025 20:04	29/03/2025 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	13830	37,03
1342	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38056475	1	3	28/03/2025 20:07	29/03/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10812	15,14
1343	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	38056507	1	3	28/03/2025 20:12	29/03/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34870	35,43
1344	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38056543	1	3	28/03/2025 20:09	29/03/2025 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20282	8,46
1345	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	38056561	1	3	28/03/2025 20:19	28/03/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	16621	2,25
1346	39	3	2025	13315	JGA01N3	JGA	38056567	1	3	28/03/2025 20:20	29/03/2025 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	14250	696,05
1347	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38056639	1	3	28/03/2025 12:38	28/03/2025 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27527	24,95
1348	39	3	2025	15850	SNP01N3	SNP	38056679	1	3	28/03/2025 20:37	29/03/2025 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26773	13,13
1349	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38056689	1	3	28/03/2025 10:50	29/03/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	27527	429,85
1350	39	3	2025	13374	RSU01N1	RSU	38056705	1	3	28/03/2025 20:40	29/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	186	34870	821,96
1351	39	3	2025	13355	PCJ01P9	PCJ	38056775	1	3	28/03/2025 20:52	29/03/2025 03:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	305	44506	2150,42
1352	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38056817	1	3	28/03/2025 20:58	29/03/2025 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	48183	46,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1353	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	38056877	1	3	28/03/2025 21:12	29/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	36309	57,16
1354	39	3	2025	13356	PAP01F2	PAP	38056881	1	3	28/03/2025 20:16	29/03/2025 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	52585	28,31
1355	39	3	2025	13248	BBL01M3	BBL	38056889	1	3	28/03/2025 12:15	29/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40540	46,81
1356	39	3	2025	13348	NVO01M5	NVO	38056915	1	3	28/03/2025 21:21	29/03/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	26065	245,10
1357	39	3	2025	15854	JAB01F8	JAB	38056935	1	3	28/03/2025 21:28	29/03/2025 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	13,52
1358	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	38056941	1	3	28/03/2025 21:30	29/03/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	32607	837,16
1359	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	38056941	1	3	28/03/2025 21:30	29/03/2025 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	32607	51,66
1360	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	38056941	1	3	28/03/2025 21:30	29/03/2025 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	32607	13,05
1361	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	38056945	1	3	28/03/2025 21:32	29/03/2025 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22665	112,57
1362	39	3	2025	13255	BMS01S3	BMS	38056955	1	3	28/03/2025 21:33	29/03/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	107330	9,97
1363	39	3	2025	13255	BMS01S3	BMS	38056955	1	3	28/03/2025 23:22	29/03/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	367	107330	250,78
1364	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	38056963	1	3	28/03/2025 21:36	29/03/2025 06:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	36309	61,52
1365	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38056969	1	3	28/03/2025 21:39	29/03/2025 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22187	24,16
1366	39	3	2025	16945	CSL01C2	CSL	38056973	1	3	28/03/2025 21:39	29/03/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	3,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1367	39	3	2025	15854	JAB01F8	JAB	38057003	1	3	29/03/2025 06:53	29/03/2025 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	625	41365	4796,53
1368	39	3	2025	13256	BRJ01S4	BRJ	38057009	1	3	28/03/2025 21:51	29/03/2025 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	42347	90,75
1369	39	3	2025	13355	PCJ01P3	PCJ	38057023	1	3	28/03/2025 21:59	29/03/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	334	44506	1229,77
1370	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	38057035	1	3	28/03/2025 22:03	29/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27624	52,60
1371	39	3	2025	13389	TME01P9	TME	38057047	1	3	28/03/2025 17:52	29/03/2025 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	12562	988,21
1372	39	3	2025	13339	MDM01M7	MDM	38057049	1	3	28/03/2025 22:09	29/03/2025 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	93557	48,73
1373	39	3	2025	13367	PSK01F1	PSK	38057071	1	3	28/03/2025 22:16	29/03/2025 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	182	65620	398,33
1374	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38057107	1	3	28/03/2025 17:49	29/03/2025 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20559	23,59
1375	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38057131	1	3	29/03/2025 06:24	29/03/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	30217	72,14
1376	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	38057131	1	3	29/03/2025 10:31	29/03/2025 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	30217	51,28
1377	39	3	2025	13317	JMA01M3	JMA	38057135	1	3	28/03/2025 22:32	29/03/2025 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	97839	94,51
1378	39	3	2025	16559	SBQ01F4	SBQ	38057151	1	3	28/03/2025 18:28	29/03/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	19873	276,57
1379	39	3	2025	13255	BMS01S1	BMS	38057153	1	3	28/03/2025 22:37	29/03/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	107330	31,59
1380	39	3	2025	13255	BMS01S1	BMS	38057153	1	3	29/03/2025 02:05	29/03/2025 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	556	107330	268,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1381	39	3	2025	13389	TME01P1	TME	38057159	1	3	28/03/2025 22:39	29/03/2025 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12562	63,56
1382	39	3	2025	13374	RSU01N4	RSU	38057165	1	3	28/03/2025 22:41	29/03/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	77	34870	966,37
1383	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	38057183	1	3	28/03/2025 22:48	29/03/2025 03:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	27227	671,32
1384	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	38057183	1	3	29/03/2025 02:50	29/03/2025 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4019	27227	438,74
1385	39	3	2025	13275	CRZ01P1	CRZ	38057183	1	3	29/03/2025 02:50	29/03/2025 03:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	228	27227	93,73
1386	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	38057187	1	3	28/03/2025 22:49	29/03/2025 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	39388	151,33
1387	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38057325	1	3	28/03/2025 23:35	29/03/2025 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26216	2,61
1388	39	3	2025	13389	TME01P1	TME	38057331	1	3	28/03/2025 23:35	29/03/2025 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	12562	34,37
1389	39	3	2025	13339	MDM01M9	MDM	38057335	1	3	28/03/2025 23:38	29/03/2025 06:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	93557	302,42
1390	39	3	2025	13336	MLG01Y4	MLG	38057349	1	3	28/03/2025 23:42	29/03/2025 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	25462	704,67
1391	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38057365	1	3	29/03/2025 06:12	29/03/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	27748	343,82
1392	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38057365	1	3	29/03/2025 06:12	29/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	27748	14,50
1393	39	3	2025	13385	TAP01F7	TAP	38057383	1	3	29/03/2025 00:00	29/03/2025 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42671	2,30
1394	39	3	2025	16945	CSL01C7	CSL	38057385	1	3	29/03/2025 00:00	29/03/2025 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	2,98
1395	39	3	2025	13235	VCS01C3	VCS	38057389	1	3	29/03/2025 00:05	29/03/2025 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20559	20,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1396	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	38057399	1	3	29/03/2025 09:47	29/03/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	141	48110	60,94
1397	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	38057399	1	3	29/03/2025 09:47	29/03/2025 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	48110	6,59
1398	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38057407	1	3	29/03/2025 00:17	29/03/2025 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	26216	62,61
1399	39	3	2025	13291	ICH01I5	ICH	38057429	1	3	29/03/2025 00:29	29/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	27748	414,78
1400	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	38057437	1	3	29/03/2025 00:33	29/03/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	45056	119,47
1401	39	3	2025	13255	BMS01S4	BMS	38057439	1	3	29/03/2025 01:08	29/03/2025 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	107330	8,02
1402	39	3	2025	13385	TAP01F6	TAP	38057445	1	3	28/03/2025 16:36	29/03/2025 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	171	42671	2966,04
1403	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	38057513	1	3	29/03/2025 01:22	29/03/2025 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	18582	957,13
1404	39	3	2025	16567	MRG01CA	MRG	38057523	1	3	29/03/2025 01:32	29/03/2025 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	69	48110	547,30
1405	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	38057529	1	3	29/03/2025 01:35	29/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	114	27527	1034,39
1406	39	3	2025	16561	SBC01L5	SBC	38057539	1	3	29/03/2025 01:36	29/03/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	30217	317,95
1407	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	38057583	1	3	29/03/2025 01:45	29/03/2025 04:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21718	3,05
1408	39	3	2025	15853	AQZ01I3	AQZ	38057615	1	3	29/03/2025 02:44	29/03/2025 03:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	36552	45,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1409	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	38057637	1	3	29/03/2025 06:57	29/03/2025 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	29673	578,45
1410	39	3	2025	15856	QXB01N5	QXB	38057637	1	3	29/03/2025 06:57	29/03/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	29673	37,13
1411	39	3	2025	13263	CCA01C9	CCA	38057653	1	3	29/03/2025 02:10	29/03/2025 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	68482	17,96
1412	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38057709	1	3	29/03/2025 02:31	29/03/2025 04:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	377	49767	854,74
1413	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38057709	1	3	29/03/2025 02:31	29/03/2025 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	173	49767	2224,11
1414	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	38057735	1	3	29/03/2025 02:42	29/03/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	23584	211,98
1415	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38057737	1	3	29/03/2025 02:44	29/03/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	49767	184,06
1416	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38057737	1	3	29/03/2025 11:34	29/03/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	49767	3,56
1417	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38057737	1	3	29/03/2025 12:22	29/03/2025 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	49767	309,86
1418	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38057739	1	3	29/03/2025 02:45	29/03/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	49767	569,60
1419	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38057739	1	3	29/03/2025 02:45	29/03/2025 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	49767	132,25
1420	39	3	2025	15849	IGT01M8	IGT	38057775	1	3	29/03/2025 03:05	29/03/2025 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	57043	96,48
1421	39	3	2025	15503	CRU01C4	CRU	38057797	1	3	29/03/2025 03:18	29/03/2025 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	22187	101,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1422	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38057805	1	3	29/03/2025 03:21	29/03/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	57043	1507,94
1423	39	3	2025	15850	SNP01N6	SNP	38057815	1	3	29/03/2025 03:33	29/03/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	247	26773	2449,00
1424	39	3	2025	13394	UMR01M2	UMR	38057847	1	3	29/03/2025 03:53	29/03/2025 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	19561	481,99
1425	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38057865	1	3	29/03/2025 04:03	29/03/2025 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	44868	37,86
1426	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38057873	1	3	29/03/2025 04:08	29/03/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	209	19561	1321,05
1427	39	3	2025	13254	BJD01L4	BJD	38057895	1	3	29/03/2025 04:30	29/03/2025 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69016	21,34
1428	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38057899	1	3	29/03/2025 04:31	29/03/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	36250	41,12
1429	39	3	2025	13360	PGB01P1	PGB	38057921	1	3	29/03/2025 08:53	29/03/2025 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	541	67941	89,42
1430	39	3	2025	13360	PGB01P1	PGB	38057921	1	3	29/03/2025 08:53	29/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	199	67941	100,50
1431	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38057949	1	3	29/03/2025 05:07	29/03/2025 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	137	57043	458,30
1432	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38057949	1	3	29/03/2025 05:07	29/03/2025 08:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	57043	205,82
1433	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	38057967	1	3	29/03/2025 05:18	29/03/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	52030	106,51
1434	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	38057967	1	3	29/03/2025 05:18	30/03/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	52030	275,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1435	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	38057967	1	3	30/03/2025 09:03	30/03/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	52030	42,32
1436	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	38057977	1	3	29/03/2025 05:19	29/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	75965	144,44
1437	39	3	2025	13360	PG801P1	PGB	38057981	1	3	29/03/2025 05:22	29/03/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	67941	119,74
1438	39	3	2025	15849	IGT01M8	IGT	38057995	1	3	29/03/2025 05:28	29/03/2025 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	463	57043	2970,53
1439	39	3	2025	15844	SQT01F2	SQT	38058013	1	3	29/03/2025 05:37	29/03/2025 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12666	5,20
1440	39	3	2025	15849	IGT01M5	IGT	38058017	1	3	29/03/2025 05:40	29/03/2025 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	588	57043	1382,94
1441	39	3	2025	13252	BBR01I1	BBR	38058025	1	3	29/03/2025 05:45	29/03/2025 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	99	26185	403,40
1442	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	38058029	1	3	29/03/2025 05:46	30/03/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34870	213,54
1443	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	38058029	1	3	30/03/2025 11:00	30/03/2025 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	34870	276,57
1444	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38058039	1	3	29/03/2025 05:53	29/03/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	7,99
1445	39	3	2025	13399	VRZ01P4	VRZ	38058043	1	3	29/03/2025 05:55	29/03/2025 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21203	20,48
1446	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058051	1	3	29/03/2025 05:57	29/03/2025 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	42347	63,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1447	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	38058065	1	3	29/03/2025 06:00	29/03/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	57043	468,30
1448	39	3	2025	13251	BRT01C1	BRT	38058085	1	3	29/03/2025 06:05	29/03/2025 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	1,92
1449	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38058127	1	3	29/03/2025 06:16	30/03/2025 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41365	31,40
1450	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38058131	1	3	29/03/2025 06:16	30/03/2025 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27527	641,17
1451	39	3	2025	13252	BBR01I4	BBR	38058133	1	3	29/03/2025 06:17	29/03/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	26185	293,52
1452	39	3	2025	15849	IGT01M6	IGT	38058137	1	3	29/03/2025 06:18	30/03/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	57043	534,31
1453	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	38058149	1	3	29/03/2025 06:22	29/03/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	45056	50,71
1454	39	3	2025	16567	MRG01C4	MRG	38058155	1	3	29/03/2025 06:25	29/03/2025 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48110	14,96
1455	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	38058173	1	3	29/03/2025 06:29	29/03/2025 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	10875	16,31
1456	39	3	2025	16948	PCU01L2	PCU	38058187	1	3	29/03/2025 06:33	29/03/2025 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17774	3,12
1457	39	3	2025	15849	IGT01M7	IGT	38058203	1	3	29/03/2025 06:36	29/03/2025 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	295	57043	2131,37
1458	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38058225	1	3	29/03/2025 06:39	29/03/2025 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19561	2,12
1459	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	38058231	1	3	29/03/2025 06:40	29/03/2025 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	191	42347	723,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1460	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38058255	1	3	29/03/2025 06:32	29/03/2025 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	15740	871,85
1461	39	3	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	38058259	1	3	29/03/2025 06:44	29/03/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	4,35
1462	39	3	2025	13255	BMS01S3	BMS	38058267	1	3	29/03/2025 09:00	29/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	359	107330	855,62
1463	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38058285	1	3	29/03/2025 06:46	29/03/2025 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	64880	28,64
1464	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	38058287	1	3	29/03/2025 06:47	29/03/2025 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	30217	23,08
1465	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38058293	1	3	29/03/2025 15:11	30/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20305	124,87
1466	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38058301	1	3	29/03/2025 10:58	30/03/2025 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	44868	247,34
1467	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38058311	1	3	28/03/2025 22:20	29/03/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	44868	469,49
1468	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38058317	1	3	28/03/2025 10:46	29/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6340	73,58
1469	39	3	2025	15849	IGT01M8	IGT	38058341	1	3	29/03/2025 06:55	29/03/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	57043	46,61
1470	39	3	2025	13389	TME01P3	TME	38058359	1	3	29/03/2025 06:57	29/03/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	12562	104,83
1471	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38058361	1	3	29/03/2025 06:58	29/03/2025 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	25940	22,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1472	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38058415	1	3	29/03/2025 07:05	29/03/2025 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20559	2,99
1473	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38058429	1	3	29/03/2025 07:06	29/03/2025 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	19873	277,22
1474	39	3	2025	13275	CRZ01P3	CRZ	38058455	1	3	29/03/2025 07:09	29/03/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27227	20,86
1475	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058475	1	3	29/03/2025 07:12	29/03/2025 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42347	14,83
1476	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058475	1	3	29/03/2025 07:12	29/03/2025 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	42347	61,53
1477	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058475	1	3	29/03/2025 07:12	29/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	42347	65,25
1478	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058477	1	3	29/03/2025 07:12	29/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	42347	83,68
1479	39	3	2025	15858	ESB01S1	ESB	38058483	1	3	29/03/2025 07:12	29/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20912	11,39
1480	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38058493	1	3	29/03/2025 07:14	29/03/2025 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	7,54
1481	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	38058503	1	3	29/03/2025 07:15	29/03/2025 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	36250	220,59
1482	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38058507	1	3	29/03/2025 07:15	29/03/2025 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20559	8,31
1483	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	38058509	1	3	29/03/2025 10:48	29/03/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	36552	322,93
1484	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	38058509	1	3	29/03/2025 11:23	29/03/2025 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	53	36552	84,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1485	39	3	2025	15853	AQZ01I8	AQZ	38058509	1	3	29/03/2025 11:23	29/03/2025 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	36552	3,68
1486	39	3	2025	13251	BRT01C5	BRT	38058517	1	3	29/03/2025 07:16	29/03/2025 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	49767	2,72
1487	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38058527	1	3	29/03/2025 07:19	29/03/2025 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32852	6,19
1488	39	3	2025	13385	TAP01F9	TAP	38058531	1	3	29/03/2025 07:19	29/03/2025 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	42671	15,21
1489	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	38058553	1	3	29/03/2025 07:21	29/03/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69016	15,16
1490	39	3	2025	13286	GRM01M4	GRM	38058557	1	3	29/03/2025 07:21	29/03/2025 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	20282	4,04
1491	39	3	2025	13251	BRT01C2	BRT	38058585	1	3	29/03/2025 07:25	30/03/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	49767	185,12
1492	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	38058599	1	3	29/03/2025 07:26	29/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	25462	711,68
1493	39	3	2025	13328	MRC01M3	MRC	38058615	1	3	29/03/2025 07:28	29/03/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20054	7,38
1494	39	3	2025	15500	IBP01I5	IBP	38058623	1	3	29/03/2025 07:29	29/03/2025 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	25940	49,37
1495	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38058653	1	3	29/03/2025 07:32	29/03/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	20559	167,96
1496	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38058677	1	3	29/03/2025 07:33	29/03/2025 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20559	4,07
1497	39	3	2025	15856	QXB01N6	QXB	38058689	1	3	29/03/2025 07:36	29/03/2025 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	29673	3,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1498	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38058691	1	3	29/03/2025 07:36	29/03/2025 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	26065	1244,26
1499	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38058691	1	3	29/03/2025 07:36	29/03/2025 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	26065	748,15
1500	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	38058713	1	3	29/03/2025 07:39	29/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34870	3,32
1501	39	3	2025	13332	MTI01P2	MTI	38058727	1	3	29/03/2025 07:38	30/03/2025 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	15822	103,46
1502	39	3	2025	15846	MGY01Y3	MGY	38058737	1	3	29/03/2025 07:42	29/03/2025 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	36457	40,59
1503	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38058741	1	3	29/03/2025 07:42	29/03/2025 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	21257	217,31
1504	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058785	1	3	29/03/2025 07:46	29/03/2025 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	42347	80,57
1505	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38058791	1	3	29/03/2025 07:47	29/03/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	57043	243,96
1506	39	3	2025	13334	MSJ01MA	MSJ	38058793	1	3	29/03/2025 07:47	29/03/2025 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	334	75594	876,47
1507	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	38058807	1	3	29/03/2025 07:49	29/03/2025 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	29714	125,39
1508	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	38058811	1	3	29/03/2025 07:50	30/03/2025 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	18582	189,73
1509	39	3	2025	13256	PTR01I5	PTR	38058815	1	3	29/03/2025 07:50	29/03/2025 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42347	11,83
1510	39	3	2025	13256	PTR01I5	PTR	38058815	1	3	29/03/2025 07:50	29/03/2025 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	42347	23,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1511	39	3	2025	13255	BMS01S7	BMS	38058819	1	3	29/03/2025 07:50	29/03/2025 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	107330	12,57
1512	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058823	1	3	29/03/2025 07:50	29/03/2025 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	42347	239,95
1513	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	38058833	1	3	29/03/2025 07:52	29/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	15740	229,58
1514	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	38058867	1	3	29/03/2025 07:57	29/03/2025 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	11279	32,39
1515	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38058875	1	3	29/03/2025 07:57	29/03/2025 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	32607	209,26
1516	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38058875	1	3	29/03/2025 07:57	29/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	32607	60,46
1517	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	38058879	1	3	29/03/2025 07:57	29/03/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	49767	454,09
1518	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	38058901	1	3	29/03/2025 07:59	29/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	58200	23,79
1519	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38058919	1	3	29/03/2025 08:01	30/03/2025 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42347	29,78
1520	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	38058941	1	3	29/03/2025 08:03	29/03/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20054	47,95
1521	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	38058941	1	3	29/03/2025 17:47	29/03/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	20054	51,80
1522	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38058953	1	3	29/03/2025 08:04	29/03/2025 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	18914	147,39
1523	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38058963	1	3	29/03/2025 08:05	30/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	32852	99,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1524	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	38058965	1	3	29/03/2025 08:05	29/03/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	41	32852	128,68
1525	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38059009	1	3	29/03/2025 08:10	29/03/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23222	3,60
1526	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38059009	1	3	29/03/2025 10:45	29/03/2025 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	23222	10,33
1527	39	3	2025	16949	PAR01C4	PAR	38059013	1	3	29/03/2025 08:10	29/03/2025 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16621	14,60
1528	39	3	2025	13346	MCP01M1	MCP	38059021	1	3	29/03/2025 07:36	29/03/2025 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20699	22,08
1529	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38059025	1	3	29/03/2025 08:11	29/03/2025 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	32961	21,32
1530	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	38059027	1	3	29/03/2025 08:53	29/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	22329	70,80
1531	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	38059027	1	3	29/03/2025 14:19	29/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	149	22329	363,52
1532	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	38059027	1	3	29/03/2025 14:19	30/03/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	22329	96,44
1533	39	3	2025	15852	MBC01P1	MBC	38059027	1	3	30/03/2025 11:12	30/03/2025 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	158	22329	509,11
1534	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	38059063	1	3	29/03/2025 08:15	29/03/2025 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	15521	317,10
1535	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38059067	1	3	29/03/2025 08:15	29/03/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	39388	179,50
1536	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38059067	1	3	29/03/2025 10:39	29/03/2025 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	39388	236,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1537	39	3	2025	13360	PGB01P1	PGB	38059091	1	3	29/03/2025 08:18	29/03/2025 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	67941	74,92
1538	39	3	2025	15850	SNP01N4	SNP	38059093	1	3	29/03/2025 08:18	29/03/2025 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	26773	18,66
1539	39	3	2025	13374	RSU01N5	RSU	38059097	1	3	29/03/2025 08:19	29/03/2025 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	34870	57,20
1540	39	3	2025	16564	ARU01Y4	ARU	38059113	1	3	29/03/2025 08:20	29/03/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28217	35,44
1541	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38059119	1	3	29/03/2025 08:20	29/03/2025 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	22187	4,59
1542	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38059153	1	3	29/03/2025 08:24	29/03/2025 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	23872	30,52
1543	39	3	2025	13374	RSU01N4	RSU	38059175	1	3	29/03/2025 08:26	29/03/2025 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34870	12,49
1544	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38059187	1	3	29/03/2025 08:27	29/03/2025 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	64880	20,62
1545	39	3	2025	15853	AQZ01I6	AQZ	38059207	1	3	29/03/2025 08:29	29/03/2025 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36552	8,00
1546	39	3	2025	13319	LVM01M4	LVM	38059229	1	3	29/03/2025 08:31	29/03/2025 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	23584	254,75
1547	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38059233	1	3	29/03/2025 08:32	30/03/2025 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44868	16,05
1548	39	3	2025	13334	MSJ01MA	MSJ	38059245	1	3	29/03/2025 08:32	29/03/2025 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75594	2,10
1549	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38059255	1	3	29/03/2025 08:33	29/03/2025 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	13104	2,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1550	39	3	2025	13260	CRC01C3	CRC	38059295	1	3	29/03/2025 08:38	29/03/2025 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	16810	88,28
1551	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	38059299	1	3	29/03/2025 08:38	29/03/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28217	5,47
1552	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	38059301	1	3	29/03/2025 08:38	29/03/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21257	14,44
1553	39	3	2025	13363	PCM01M5	PCM	38059371	1	3	29/03/2025 08:45	29/03/2025 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	11279	722,36
1554	39	3	2025	16567	MRG01C7	MRG	38059407	1	3	29/03/2025 08:47	29/03/2025 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	48110	2083,77
1555	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38059445	1	3	29/03/2025 08:51	29/03/2025 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	42347	5,20
1556	39	3	2025	13322	LMN01N7	LMN	38059477	1	3	29/03/2025 08:53	29/03/2025 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	45056	22,04
1557	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	38059513	1	3	29/03/2025 08:57	29/03/2025 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	16914	155,80
1558	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38059515	1	3	29/03/2025 08:57	29/03/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	21718	113,20
1559	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38059515	1	3	29/03/2025 08:57	30/03/2025 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21718	20,73
1560	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38059525	1	3	29/03/2025 08:58	29/03/2025 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33639	1,87
1561	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38059531	1	3	29/03/2025 08:59	29/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	2,32
1562	39	3	2025	15855	CND01C4	CND	38059541	1	3	29/03/2025 08:59	29/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	34099	758,96
1563	39	3	2025	13252	BBR01I2	BBR	38059569	1	3	29/03/2025 09:02	29/03/2025 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	26185	11,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1564	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38059571	1	3	29/03/2025 09:02	29/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	18914	88,68
1565	39	3	2025	13302	INP01N4	INP	38059571	1	3	29/03/2025 09:02	29/03/2025 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	18914	72,70
1566	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38059577	1	3	29/03/2025 09:03	29/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27594	4,42
1567	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38059581	1	3	29/03/2025 09:03	30/03/2025 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	38661	17,17
1568	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	38059585	1	3	29/03/2025 09:04	29/03/2025 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27624	34,05
1569	39	3	2025	13343	MNV01M3	MNV	38059603	1	3	29/03/2025 09:06	29/03/2025 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32607	11,12
1570	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38059657	1	3	29/03/2025 08:02	31/03/2025 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	27527	930,49
1571	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	38059675	1	3	29/03/2025 09:16	29/03/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	48110	30,73
1572	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	38059675	1	3	29/03/2025 13:40	29/03/2025 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	48110	36,22
1573	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	38059687	1	3	29/03/2025 09:18	29/03/2025 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34870	48,38
1574	39	3	2025	13256	PTR01I2	PTR	38059697	1	3	29/03/2025 09:18	29/03/2025 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	42347	23,50
1575	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38059723	1	3	29/03/2025 09:21	30/03/2025 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	27527	1459,84
1576	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38059761	1	3	29/03/2025 09:23	30/03/2025 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27527	72,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1577	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38059761	1	3	29/03/2025 09:23	30/03/2025 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27527	48,39
1578	39	3	2025	16558	JND01L2	JND	38059763	1	3	29/03/2025 09:23	30/03/2025 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	57141	58,07
1579	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	38059783	1	3	29/03/2025 09:25	29/03/2025 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	28217	39,45
1580	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38059789	1	3	29/03/2025 09:26	30/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	31020	660,67
1581	39	3	2025	13356	PAP01F3	PAP	38059805	1	3	29/03/2025 09:28	29/03/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	52585	4,20
1582	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	38059843	1	3	29/03/2025 09:31	29/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16914	62,38
1583	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	38059843	1	3	29/03/2025 09:31	29/03/2025 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16914	12,70
1584	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	38059849	1	3	29/03/2025 09:32	29/03/2025 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	256	28217	1056,64
1585	39	3	2025	16567	MRG01C5	MRG	38059851	1	3	29/03/2025 09:32	29/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	48110	229,38
1586	39	3	2025	13261	CRE01C4	CRE	38059853	1	3	29/03/2025 09:32	29/03/2025 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	43	10812	79,08
1587	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	38059855	1	3	29/03/2025 09:32	29/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34870	33,14
1588	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38059857	1	3	29/03/2025 09:32	30/03/2025 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	64880	291,83
1589	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38059897	1	3	29/03/2025 09:40	29/03/2025 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	38661	867,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1590	39	3	2025	13340	MTB01S3	MTB	38059927	1	3	29/03/2025 09:43	29/03/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	17899	94,70
1591	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	38059933	1	3	29/03/2025 09:44	29/03/2025 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23222	9,73
1592	39	3	2025	13355	PCI01P5	PCJ	38059971	1	3	29/03/2025 09:47	29/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	44506	4,46
1593	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	38060003	1	3	29/03/2025 09:50	30/03/2025 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	64880	98,73
1594	39	3	2025	13273	CRT01M1	CRT	38060017	1	3	29/03/2025 09:51	29/03/2025 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	64880	55,50
1595	39	3	2025	13348	NVO01M3	NVO	38060029	1	3	29/03/2025 09:53	30/03/2025 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26065	26,06
1596	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	38060083	1	3	29/03/2025 09:58	29/03/2025 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	494	15740	968,51
1597	39	3	2025	16566	SBU01S7	SBU	38060113	1	3	29/03/2025 08:13	29/03/2025 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48272	2,16
1598	39	3	2025	13328	MRC01M3	MRC	38060147	1	3	29/03/2025 10:03	29/03/2025 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20054	18,55
1599	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	38060187	1	3	29/03/2025 10:08	29/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48183	7,76
1600	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	38060201	1	3	29/03/2025 10:09	29/03/2025 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	36309	3,60
1601	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38060237	1	3	29/03/2025 10:12	29/03/2025 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	33639	71,01
1602	39	3	2025	15504	INH01I5	INH	38060263	1	3	29/03/2025 10:13	29/03/2025 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	50766	7,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1603	39	3	2025	13276	DMC01C1	DMC	38060273	1	3	29/03/2025 10:14	29/03/2025 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	60701	6,97
1604	39	3	2025	13308	ITK01I5	ITK	38060307	1	3	29/03/2025 10:18	29/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	48183	14,88
1605	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38060335	1	3	29/03/2025 10:20	29/03/2025 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	19873	2,46
1606	39	3	2025	15849	IGT01M4	IGT	38060345	1	3	29/03/2025 10:21	29/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	57043	235,15
1607	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38060361	1	3	29/03/2025 10:23	29/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	2,94
1608	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38060431	1	3	29/03/2025 10:30	29/03/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20559	3,10
1609	39	3	2025	13242	ART01N6	ART	38060453	1	3	29/03/2025 10:31	30/03/2025 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	38661	25,71
1610	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	38060471	1	3	29/03/2025 16:54	30/03/2025 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	42,18
1611	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38060525	1	3	29/03/2025 10:37	29/03/2025 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	13104	25,52
1612	39	3	2025	13367	PSK01F3	PSK	38060575	1	3	29/03/2025 10:44	29/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	31	65620	134,99
1613	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	38060591	1	3	29/03/2025 10:47	29/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17774	47,54
1614	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	38060663	1	3	29/03/2025 10:56	30/03/2025 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	32607	68,25
1615	39	3	2025	13319	LVM01M1	LVM	38060669	1	3	29/03/2025 10:56	29/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	23584	68,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1616	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38060681	1	3	29/03/2025 10:58	29/03/2025 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23222	12,43
1617	39	3	2025	13332	MTI01P3	MTI	38060721	1	3	29/03/2025 10:59	29/03/2025 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	15822	97,47
1618	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38060763	1	3	29/03/2025 11:10	30/03/2025 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	19873	44,51
1619	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38060765	1	3	29/03/2025 11:10	29/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23222	10,57
1620	39	3	2025	13343	MNV01M3	MNV	38060803	1	3	29/03/2025 11:13	30/03/2025 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	32607	40,96
1621	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	38060813	1	3	29/03/2025 11:14	29/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	155	25462	1201,81
1622	39	3	2025	13355	PCJ01P5	PCJ	38060895	1	3	29/03/2025 11:23	29/03/2025 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44506	7,20
1623	39	3	2025	13246	BLN01M2	BLN	38060905	1	3	29/03/2025 11:24	29/03/2025 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	21257	115,26
1624	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38060937	1	3	29/03/2025 14:07	29/03/2025 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	60	29673	159,48
1625	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38060939	1	3	29/03/2025 11:29	29/03/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	20559	72,25
1626	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38060939	1	3	29/03/2025 15:18	29/03/2025 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	20559	37,50
1627	39	3	2025	13252	BBR01I3	BBR	38060971	1	3	29/03/2025 11:32	29/03/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	9,27
1628	39	3	2025	15501	PBU01P3	PBU	38060987	1	3	29/03/2025 11:33	29/03/2025 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	23572	133,38
1629	39	3	2025	15503	CRU01C3	CRU	38060993	1	3	29/03/2025 11:34	29/03/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	22187	154,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1630	39	3	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	38061025	1	3	29/03/2025 11:39	29/03/2025 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	75594	97,89
1631	39	3	2025	13312	JGB01M2	JGB	38061027	1	3	29/03/2025 11:39	29/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	36250	89,61
1632	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	38061067	1	3	29/03/2025 11:43	30/03/2025 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27624	20,92
1633	39	3	2025	13339	MDM01M4	MDM	38061075	1	3	29/03/2025 11:44	29/03/2025 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	68	93557	219,49
1634	39	3	2025	13339	MDM01M4	MDM	38061075	1	3	29/03/2025 11:44	29/03/2025 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1679	93557	5425,97
1635	39	3	2025	13339	MDM01M4	MDM	38061075	1	3	29/03/2025 11:44	29/03/2025 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	269	93557	1673,33
1636	39	3	2025	16946	HRZ01L2	HRZ	38061093	1	3	29/03/2025 11:45	29/03/2025 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	32502	28,63
1637	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	38061135	1	3	29/03/2025 11:49	29/03/2025 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	15521	19,48
1638	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	38061143	1	3	29/03/2025 11:50	29/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48272	8,69
1639	39	3	2025	13308	ITK01I3	ITK	38061151	1	3	29/03/2025 11:50	29/03/2025 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	48183	7,84
1640	39	3	2025	16561	SBC01L2	SBC	38061181	1	3	29/03/2025 11:53	29/03/2025 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30217	12,71
1641	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	38061249	1	3	29/03/2025 12:00	29/03/2025 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	17774	98,51
1642	39	3	2025	13253	BVG01P4	BVG	38061269	1	3	29/03/2025 12:02	29/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	23222	51,36
1643	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38061317	1	3	29/03/2025 12:06	29/03/2025 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	18914	386,95
1644	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38061327	1	3	29/03/2025 12:08	29/03/2025 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	29673	192,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1645	39	3	2025	16568	ACP01C5	ACP	38061331	1	3	29/03/2025 12:08	29/03/2025 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31020	3,73
1646	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	38061353	1	3	29/03/2025 12:10	29/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21131	2,08
1647	39	3	2025	13322	LMN01N6	LMN	38061365	1	3	29/03/2025 12:12	29/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	45056	3,96
1648	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38061371	1	3	29/03/2025 12:12	29/03/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10812	8,13
1649	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38061455	1	3	29/03/2025 12:24	30/03/2025 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27594	63,67
1650	39	3	2025	15500	IBP01I4	IBP	38061457	1	3	29/03/2025 12:24	29/03/2025 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	51	25940	131,54
1651	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38061473	1	3	29/03/2025 22:07	30/03/2025 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	201	52030	2264,54
1652	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38061477	1	3	29/03/2025 12:26	29/03/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	42	23872	116,54
1653	39	3	2025	15849	IGT01M8	IGT	38061495	1	3	29/03/2025 12:27	30/03/2025 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	57043	424,16
1654	39	3	2025	13240	APR01P5	APR	38061499	1	3	29/03/2025 12:28	29/03/2025 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	13104	7,94
1655	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38061507	1	3	29/03/2025 12:30	29/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32961	6,51
1656	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	38061507	1	3	29/03/2025 12:30	29/03/2025 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32961	7,25
1657	39	3	2025	13263	CCA01C3	CCA	38061511	1	3	29/03/2025 12:30	29/03/2025 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	68482	2,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1658	39	3	2025	13340	MTB01S2	MTB	38061561	1	3	29/03/2025 12:38	30/03/2025 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17899	181,93
1659	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38061563	1	3	29/03/2025 12:38	30/03/2025 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27748	80,24
1660	39	3	2025	16944	ACA01C1	ACA	38061567	1	3	29/03/2025 12:38	29/03/2025 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24161	3,85
1661	39	3	2025	13330	MSP01P1	MSP	38061623	1	3	29/03/2025 12:44	29/03/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32961	3,11
1662	39	3	2025	15504	INH01I4	INH	38061631	1	3	29/03/2025 12:46	29/03/2025 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	374	50766	932,09
1663	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38061659	1	3	29/03/2025 12:53	29/03/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26216	51,58
1664	39	3	2025	15537	MCB01M3	MCB	38061659	1	3	30/03/2025 09:53	30/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26216	40,14
1665	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38061669	1	3	29/03/2025 12:54	30/03/2025 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	57043	396,51
1666	39	3	2025	13276	DMC01C2	DMC	38061691	1	3	29/03/2025 12:57	29/03/2025 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	60701	9,15
1667	39	3	2025	13375	SLC01S5	SLC	38061699	1	3	29/03/2025 12:57	29/03/2025 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22665	92,18
1668	39	3	2025	13238	BLA01L5	BLA	38061805	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	21718	31,50
1669	39	3	2025	16558	JND01L5	JND	38061821	1	3	29/03/2025 13:19	29/03/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	57141	6,03
1670	39	3	2025	15849	IGT01M5	IGT	38061837	1	3	29/03/2025 13:22	29/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	61	57043	133,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1671	39	3	2025	13312	JGB01M6	JGB	38061849	1	3	29/03/2025 13:23	29/03/2025 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	36250	28,83
1672	39	3	2025	16564	ARU01Y7	ARU	38061859	1	3	29/03/2025 13:24	29/03/2025 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	28217	198,14
1673	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	38061867	1	3	29/03/2025 13:24	29/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	32607	62,08
1674	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	38061891	1	3	29/03/2025 13:27	29/03/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	15521	71,00
1675	39	3	2025	13256	BRJ01S1	BRJ	38061907	1	3	29/03/2025 13:30	30/03/2025 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	42347	19,47
1676	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38061909	1	3	29/03/2025 13:30	30/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	38661	380,89
1677	39	3	2025	13242	ART01N3	ART	38061909	1	3	30/03/2025 15:05	30/03/2025 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	175	38661	285,83
1678	39	3	2025	13248	BBL01M7	BBL	38061935	1	3	29/03/2025 13:33	30/03/2025 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	40540	108,18
1679	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38061937	1	3	29/03/2025 13:34	29/03/2025 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	39388	8,57
1680	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	38061949	1	3	29/03/2025 13:36	29/03/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10302	8,05
1681	39	3	2025	13322	LMN01N4	LMN	38061967	1	3	29/03/2025 13:38	29/03/2025 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	45056	27,13
1682	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	38061973	1	3	29/03/2025 13:38	29/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	10875	476,57
1683	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38061993	1	3	29/03/2025 13:41	29/03/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	20559	42,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1684	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	38061999	1	3	29/03/2025 13:41	30/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	32852	1022,86
1685	39	3	2025	16945	CSL01C3	CSL	38061999	1	3	30/03/2025 11:25	30/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	32852	99,82
1686	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38062001	1	3	29/03/2025 06:51	30/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	27527	328,90
1687	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38062001	1	3	29/03/2025 06:51	30/03/2025 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27527	121,27
1688	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38062001	1	3	29/03/2025 06:51	30/03/2025 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27527	583,98
1689	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	38062001	1	3	29/03/2025 06:51	30/03/2025 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	27527	432,42
1690	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38062007	1	3	29/03/2025 13:43	30/03/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	39388	48,73
1691	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38062007	1	3	30/03/2025 10:50	30/03/2025 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	39388	29,22
1692	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38062037	1	3	29/03/2025 13:22	29/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	20559	264,68
1693	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38062049	1	3	29/03/2025 13:50	29/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	57043	147,25
1694	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38062055	1	3	29/03/2025 13:51	30/03/2025 03:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	26,36
1695	39	3	2025	16560	ARR01L3	ARR	38062091	1	3	29/03/2025 13:54	29/03/2025 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	16914	110,44
1696	39	3	2025	15851	PEB01L3	PEB	38062099	1	3	29/03/2025 13:58	29/03/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15349	5,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1697	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	38062119	1	3	29/03/2025 14:02	30/03/2025 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	32607	115,94
1698	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38062127	1	3	29/03/2025 14:03	29/03/2025 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33639	11,16
1699	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38062135	1	3	29/03/2025 09:58	30/03/2025 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	52030	157,76
1700	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38062139	1	3	29/03/2025 14:04	29/03/2025 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	33639	65,70
1701	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	38062159	1	3	29/03/2025 14:07	30/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	64880	10,98
1702	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38062167	1	3	29/03/2025 14:09	29/03/2025 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	33639	58,28
1703	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38062177	1	3	29/03/2025 12:11	29/03/2025 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	39388	261,98
1704	39	3	2025	15849	IGT01M5	IGT	38062229	1	3	29/03/2025 14:18	29/03/2025 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	57043	27,82
1705	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38062257	1	3	29/03/2025 14:21	29/03/2025 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	27748	87,00
1706	39	3	2025	16557	IPU01L3	IPU	38062275	1	3	29/03/2025 14:24	29/03/2025 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23872	5,64
1707	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	38062277	1	3	29/03/2025 14:26	30/03/2025 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	15740	115,58
1708	39	3	2025	15502	TAA01Y2	TAA	38062279	1	3	29/03/2025 14:26	30/03/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	29714	1766,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1709	39	3	2025	15502	TAA01Y2	TAA	38062279	1	3	29/03/2025 14:26	30/03/2025 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	29714	22,28
1710	39	3	2025	13308	ITK01I6	ITK	38062287	1	3	29/03/2025 14:27	29/03/2025 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	48183	95,64
1711	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38062303	1	3	29/03/2025 14:30	29/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	10812	69,56
1712	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38062315	1	3	29/03/2025 12:38	29/03/2025 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	150	44868	1613,33
1713	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38062345	1	3	29/03/2025 14:17	29/03/2025 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27594	26,29
1714	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	38062377	1	3	29/03/2025 14:38	29/03/2025 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20305	101,92
1715	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38062389	1	3	29/03/2025 14:40	29/03/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	20559	1223,79
1716	39	3	2025	13304	ITC01I3	ITC	38062401	1	3	29/03/2025 14:41	29/03/2025 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	10302	247,51
1717	39	3	2025	13255	BMS01S9	BMS	38062413	1	3	29/03/2025 14:43	29/03/2025 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	107330	17,42
1718	39	3	2025	16564	ARU01Y5	ARU	38062423	1	3	29/03/2025 14:44	29/03/2025 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28217	18,50
1719	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	38062429	1	3	29/03/2025 14:45	30/03/2025 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16914	21,63
1720	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	38062433	1	3	29/03/2025 14:46	29/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44506	4,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1721	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38062477	1	3	29/03/2025 14:50	29/03/2025 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	27594	50,70
1722	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38062507	1	3	29/03/2025 14:54	29/03/2025 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	52030	109,71
1723	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38062507	1	3	29/03/2025 14:54	29/03/2025 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	52030	13,94
1724	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	38062515	1	3	29/03/2025 14:55	29/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	23872	211,70
1725	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	38062521	1	3	29/03/2025 14:57	31/03/2025 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	14199	353,09
1726	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38062547	1	3	29/03/2025 14:59	29/03/2025 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	34	57043	271,74
1727	39	3	2025	13263	CCA01C5	CCA	38062549	1	3	29/03/2025 15:00	30/03/2025 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	68482	58,33
1728	39	3	2025	15504	INH01I2	INH	38062591	1	3	29/03/2025 15:04	29/03/2025 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	50766	10,79
1729	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	38062599	1	3	29/03/2025 14:47	29/03/2025 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	20559	5,81
1730	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38062669	1	3	29/03/2025 15:14	30/03/2025 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33639	11,13
1731	39	3	2025	13297	IDP01I4	IDP	38062677	1	3	29/03/2025 15:16	30/03/2025 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	12696	1534,85
1732	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38062701	1	3	29/03/2025 15:18	29/03/2025 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	18914	980,23
1733	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38062713	1	3	29/03/2025 15:18	29/03/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	20305	152,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1734	39	3	2025	13389	TME01P1	TME	38062717	1	3	29/03/2025 15:19	30/03/2025 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12562	38,10
1735	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	38062731	1	3	29/03/2025 15:21	29/03/2025 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	20305	73,76
1736	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38062737	1	3	29/03/2025 15:21	29/03/2025 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	33639	47,72
1737	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	38062749	1	3	29/03/2025 15:23	29/03/2025 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	33639	342,71
1738	39	3	2025	15853	AQZ01I7	AQZ	38062777	1	3	29/03/2025 15:27	30/03/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	36552	17,30
1739	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	38062821	1	3	29/03/2025 15:33	29/03/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	10875	29,09
1740	39	3	2025	13365	PCI01C6	PCI	38062827	1	3	29/03/2025 15:33	29/03/2025 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	70151	206,62
1741	39	3	2025	16570	NVR01N5	NVR	38062829	1	3	29/03/2025 14:16	29/03/2025 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	27594	980,11
1742	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38062839	1	3	29/03/2025 06:16	30/03/2025 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20305	28,69
1743	39	3	2025	13305	ITE01I2	ITE	38062849	1	3	29/03/2025 15:35	29/03/2025 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	36309	4,24
1744	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	38062871	1	3	29/03/2025 15:39	29/03/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27624	1,88
1745	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38062909	1	3	29/03/2025 15:46	29/03/2025 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	17899	106,43
1746	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38062925	1	3	29/03/2025 15:48	29/03/2025 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27594	14,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1747	39	3	2025	16570	NVR01N1	NVR	38062925	1	3	29/03/2025 15:48	29/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27594	9,73
1748	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38062931	1	3	29/03/2025 15:49	29/03/2025 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22187	3,07
1749	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	38062985	1	3	29/03/2025 16:04	30/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	15740	55,26
1750	39	3	2025	13302	INP01N5	INP	38062991	1	3	29/03/2025 16:05	29/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18914	9,16
1751	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	38063047	1	3	29/03/2025 16:13	29/03/2025 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	15521	14,22
1752	39	3	2025	13330	MSP01P1	MSP	38063057	1	3	29/03/2025 16:15	29/03/2025 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	32961	123,59
1753	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38063071	1	3	29/03/2025 16:17	30/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	39388	666,37
1754	39	3	2025	13312	JGB01M5	JGB	38063077	1	3	29/03/2025 16:17	29/03/2025 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	122	36250	623,72
1755	39	3	2025	13330	MSP01P3	MSP	38063107	1	3	29/03/2025 16:22	29/03/2025 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	32961	12,57
1756	39	3	2025	13363	PCM01M7	PCM	38063119	1	3	29/03/2025 16:25	29/03/2025 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	11279	5,14
1757	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	38063121	1	3	29/03/2025 16:24	30/03/2025 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	16914	105,10
1758	39	3	2025	15537	MCB01M2	MCB	38063125	1	3	29/03/2025 16:25	30/03/2025 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26216	16,03
1759	39	3	2025	13348	NVO01M2	NVO	38063143	1	3	29/03/2025 16:27	29/03/2025 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	26065	25,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1760	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38063147	1	3	29/03/2025 13:31	29/03/2025 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44868	6,65
1761	39	3	2025	13334	MSJ01M8	MSJ	38063157	1	3	29/03/2025 16:30	29/03/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	75594	6,93
1762	39	3	2025	15849	IGT01M3	IGT	38063181	1	3	29/03/2025 16:32	30/03/2025 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	57043	95,98
1763	39	3	2025	15850	SNP01N2	SNP	38063193	1	3	29/03/2025 16:34	29/03/2025 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	347	26773	893,72
1764	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38063209	1	3	29/03/2025 16:35	30/03/2025 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17899	18,92
1765	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38063209	1	3	29/03/2025 16:35	30/03/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17899	76,52
1766	39	3	2025	13339	MDM01M2	MDM	38063219	1	3	29/03/2025 16:36	29/03/2025 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	93557	9,96
1767	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38063231	1	3	29/03/2025 16:38	29/03/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	41365	218,03
1768	39	3	2025	15854	JAB01F3	JAB	38063231	1	3	29/03/2025 16:38	29/03/2025 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	41365	34,02
1769	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38063249	1	3	29/03/2025 16:39	30/03/2025 04:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	19873	200,17
1770	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38063249	1	3	30/03/2025 01:00	30/03/2025 04:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	19873	68,66
1771	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	38063257	1	3	29/03/2025 16:41	29/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	52030	23,04
1772	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38063277	1	3	28/03/2025 17:37	29/03/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	22187	184,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1773	39	3	2025	13315	JGA01N3	JGA	38063283	1	3	29/03/2025 16:45	30/03/2025 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14250	55,41
1774	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38063319	1	3	29/03/2025 16:50	30/03/2025 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	19873	29,95
1775	39	3	2025	16566	SBU01S1	SBU	38063331	1	3	29/03/2025 16:45	29/03/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	48272	229,07
1776	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38063353	1	3	29/03/2025 16:55	29/03/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39388	4,88
1777	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38063353	1	3	29/03/2025 16:55	29/03/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39388	4,88
1778	39	3	2025	13261	CRE01C2	CRE	38063389	1	3	29/03/2025 17:05	30/03/2025 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	10812	41,79
1779	39	3	2025	15849	IGT01M1	IGT	38063413	1	3	29/03/2025 17:08	30/03/2025 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	57043	225,75
1780	39	3	2025	13253	BVG01P1	BVG	38063445	1	3	29/03/2025 17:12	30/03/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23222	61,43
1781	39	3	2025	13336	MLG01Y3	MLG	38063447	1	3	29/03/2025 17:12	30/03/2025 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	25462	563,23
1782	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38063449	1	3	29/03/2025 17:13	29/03/2025 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	31020	49,71
1783	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	38063455	1	3	29/03/2025 17:14	30/03/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	44868	87,46
1784	39	3	2025	13254	BJD01L3	BJD	38063483	1	3	29/03/2025 17:21	29/03/2025 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	69016	19,39
1785	39	3	2025	13252	BBR01I2	BBR	38063485	1	3	29/03/2025 17:21	30/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	101	26185	2042,58
1786	39	3	2025	13252	BBR01I2	BBR	38063485	1	3	30/03/2025 11:19	30/03/2025 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	190	26185	427,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1787	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	38063505	1	3	29/03/2025 17:24	29/03/2025 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	22187	45,32
1788	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38063519	1	3	29/03/2025 17:25	30/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17899	261,76
1789	39	3	2025	13340	MTB01S4	MTB	38063519	1	3	29/03/2025 17:25	30/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17899	17,45
1790	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38063535	1	3	29/03/2025 17:27	30/03/2025 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	44868	8,59
1791	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	38063541	1	3	29/03/2025 17:28	29/03/2025 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23652	4,24
1792	39	3	2025	13291	ICH01I3	ICH	38063585	1	3	29/03/2025 17:36	30/03/2025 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	27748	1181,01
1793	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	38063603	1	3	29/03/2025 17:40	29/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	62	49767	298,99
1794	39	3	2025	15502	TAA01Y4	TAA	38063605	1	3	29/03/2025 17:40	30/03/2025 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	29714	154,60
1795	39	3	2025	13270	CAT01C6	CAT	38063633	1	3	29/03/2025 17:43	29/03/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	52030	46,84
1796	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	38063647	1	3	29/03/2025 17:47	30/03/2025 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	49767	7,55
1797	39	3	2025	16944	ACA01CA	ACA	38063651	1	3	29/03/2025 17:48	29/03/2025 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	1,81
1798	39	3	2025	15850	SNP01N1	SNP	38063653	1	3	29/03/2025 17:48	29/03/2025 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	26773	272,02
1799	39	3	2025	13304	ITC01I4	ITC	38063697	1	3	29/03/2025 16:35	30/03/2025 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	10302	299,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1800	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38063735	1	3	29/03/2025 17:32	30/03/2025 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	20559	201,04
1801	39	3	2025	13382	SLP01P3	SLP	38063743	1	3	29/03/2025 17:59	30/03/2025 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18582	40,70
1802	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	38063761	1	3	29/03/2025 18:02	29/03/2025 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	30951	33,90
1803	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	38063793	1	3	29/03/2025 14:29	30/03/2025 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	44868	203,16
1804	39	3	2025	13280	DIF01I7	DIF	38063795	1	3	29/03/2025 18:08	29/03/2025 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	53139	10,19
1805	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	38063797	1	3	29/03/2025 18:09	30/03/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	26216	138,89
1806	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38063809	1	3	29/03/2025 17:55	29/03/2025 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20559	1,76
1807	39	3	2025	13286	GRM01M2	GRM	38063881	1	3	29/03/2025 18:24	29/03/2025 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20282	4,94
1808	39	3	2025	16944	ACA01C3	ACA	38063897	1	3	29/03/2025 18:25	29/03/2025 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24161	3,75
1809	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	38063965	1	3	29/03/2025 18:38	29/03/2025 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	40	6340	209,10
1810	39	3	2025	16943	PDM01MA	PDM	38063975	1	3	29/03/2025 18:40	29/03/2025 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	31	13830	51,55
1811	39	3	2025	13330	MSP01P2	MSP	38063979	1	3	29/03/2025 18:41	29/03/2025 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	125	32961	571,18
1812	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38064003	1	3	29/03/2025 18:44	29/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48183	1,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1813	39	3	2025	15856	QXB01N2	QXB	38064023	1	3	29/03/2025 18:47	30/03/2025 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	29673	16,05
1814	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38064025	1	3	29/03/2025 18:48	30/03/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31020	6,05
1815	39	3	2025	13305	ITE01I3	ITE	38064029	1	3	29/03/2025 18:49	30/03/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	36309	15,62
1816	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38064123	1	3	29/03/2025 19:05	29/03/2025 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20559	5,66
1817	39	3	2025	13360	PGB01P1	PGB	38064125	1	3	29/03/2025 19:05	29/03/2025 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	67941	5,30
1818	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38064147	1	3	29/03/2025 19:11	29/03/2025 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	19561	16,66
1819	39	3	2025	13252	BBR01I2	BBR	38064175	1	3	29/03/2025 19:17	30/03/2025 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26185	6,10
1820	39	3	2025	13353	ORS01M4	ORS	38064177	1	3	29/03/2025 19:17	30/03/2025 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	10140	949,21
1821	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	38064217	1	3	29/03/2025 19:27	29/03/2025 22:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	124	58200	404,96
1822	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38064251	1	3	29/03/2025 19:34	30/03/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	44868	36,63
1823	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38064251	1	3	29/03/2025 19:34	31/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44868	43,43
1824	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38064251	1	3	30/03/2025 09:22	30/03/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	44868	5,23
1825	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38064251	1	3	30/03/2025 10:04	30/03/2025 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	44868	335,50
1826	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38064251	1	3	31/03/2025 13:00	31/03/2025 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	44868	3,98
1827	39	3	2025	15856	QXB01N4	QXB	38064265	1	3	29/03/2025 19:30	29/03/2025 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	250	29673	624,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1828	39	3	2025	16568	ACP01C4	ACP	38064289	1	3	29/03/2025 19:41	29/03/2025 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31020	1,62
1829	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	38064347	1	3	29/03/2025 19:53	29/03/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	33639	2,46
1830	39	3	2025	16943	PDM01M3	PDM	38064365	1	3	29/03/2025 19:56	29/03/2025 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13830	1,67
1831	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	38064435	1	3	29/03/2025 20:17	29/03/2025 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31020	3,21
1832	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	38064439	1	3	29/03/2025 20:17	29/03/2025 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	267	23652	673,80
1833	39	3	2025	13367	PSK01M2	PSK	38064453	1	3	29/03/2025 19:29	29/03/2025 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	65620	1,96
1834	39	3	2025	13276	DMC01C6	DMC	38064455	1	3	29/03/2025 20:21	29/03/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	60701	3,29
1835	39	3	2025	13282	DMU01M8	DMU	38064491	1	3	29/03/2025 20:27	29/03/2025 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	58200	62,44
1836	39	3	2025	16560	ARR01L2	ARR	38064509	1	3	29/03/2025 20:33	30/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16914	8,24
1837	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	38064521	1	3	29/03/2025 20:35	30/03/2025 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	20559	333,01
1838	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	38064625	1	3	29/03/2025 21:10	30/03/2025 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	39388	39,88
1839	39	3	2025	15855	CND01C1	CND	38064649	1	3	29/03/2025 17:50	29/03/2025 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	34099	391,70
1840	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38064651	1	3	29/03/2025 17:14	29/03/2025 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	19873	251,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1841	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	38064651	1	3	29/03/2025 22:40	29/03/2025 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	19873	8,82
1842	39	3	2025	13367	PSK01M1	PSK	38064689	1	3	29/03/2025 21:35	29/03/2025 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	65620	13,69
1843	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	38064713	1	3	29/03/2025 14:39	29/03/2025 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48183	7,11
1844	39	3	2025	16557	IPU01L4	IPU	38064753	1	3	29/03/2025 21:57	29/03/2025 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	23872	102,65
1845	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	38064763	1	3	29/03/2025 22:01	30/03/2025 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	20559	892,17
1846	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	38064781	1	3	29/03/2025 22:13	30/03/2025 00:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	19561	10,03
1847	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	38064803	1	3	29/03/2025 22:26	30/03/2025 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	97839	252,40
1848	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	38064803	1	3	29/03/2025 22:26	30/03/2025 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	97839	609,98
1849	39	3	2025	13317	JMA01M8	JMA	38064803	1	3	30/03/2025 06:17	30/03/2025 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	97839	223,16
1850	39	3	2025	13334	MSJ01M4	MSJ	38064823	1	3	29/03/2025 22:34	30/03/2025 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	157	75594	397,08
1851	39	3	2025	13236	AGF01S4	AGF	38064879	1	3	29/03/2025 22:47	30/03/2025 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	58266	4,12
1852	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	38064903	1	3	29/03/2025 22:56	30/03/2025 08:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	150	58200	1379,33
1853	39	3	2025	13280	DIF01I2	DIF	38064931	1	3	29/03/2025 23:12	30/03/2025 05:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	40	53139	254,58
1854	39	3	2025	16945	CSL01C4	CSL	38064941	1	3	29/03/2025 23:16	30/03/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	32852	9,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1855	39	3	2025	16946	CLN01F5	CLN	38064943	1	3	29/03/2025 23:18	30/03/2025 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	32502	27,50
1856	39	3	2025	13263	CCA01C8	CCA	38064977	1	3	29/03/2025 22:43	30/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	56	68482	111,83
1857	39	3	2025	13315	JGA01N6	JGA	38065189	1	3	29/03/2025 15:26	30/03/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	14250	22,91
1858	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	38065369	1	3	29/03/2025 12:33	30/03/2025 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	44868	62,86
1859	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	38066377	1	3	29/03/2025 15:10	30/03/2025 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	20305	256,11
1860	39	3	2025	13263	CCA01C2	CCA	BA02094018	1	3	26/03/2025 11:40	26/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3496	68482	468,08
1861	39	3	2025	13263	CCA01C2	CCA	BA02094018	1	3	26/03/2025 11:43	26/03/2025 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	868	68482	68,96
1862	39	3	2025	16944	ACA01C4	ACA	BA02094098	1	3	26/03/2025 10:11	26/03/2025 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1724	24161	108,71
1863	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02094102	1	3	26/03/2025 10:27	26/03/2025 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	33639	4,88
1864	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02094108	1	3	26/03/2025 11:55	26/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	20559	117,88
1865	39	3	2025	13251	BRT01C6	BRT	BA02094112	1	3	26/03/2025 10:43	26/03/2025 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	355	49767	55,32
1866	39	3	2025	15500	IBP01I2	IBP	BA02094116	1	3	26/03/2025 10:38	26/03/2025 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	25940	2,93
1867	39	3	2025	15500	IBP01I2	IBP	BA02094116	1	3	26/03/2025 10:38	26/03/2025 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	25940	22,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1868	39	3	2025	15500	IBP01I2	IBP	BA02094116	1	3	26/03/2025 10:38	26/03/2025 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	25940	3,61
1869	39	3	2025	13245	BXD01L2	BXD	BA02094136	1	3	26/03/2025 14:15	26/03/2025 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	528	15521	2420,15
1870	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02094170	1	3	26/03/2025 13:17	26/03/2025 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	44868	79,81
1871	39	3	2025	13238	AMT01P4	AMT	BA02094198	1	3	26/03/2025 13:16	26/03/2025 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	21718	19,09
1872	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	BA02094210	1	3	26/03/2025 13:21	26/03/2025 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	327	15521	243,80
1873	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	BA02094210	1	3	26/03/2025 13:21	26/03/2025 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	15521	11,66
1874	39	3	2025	13257	CMM01C1	CMM	BA02094226	1	3	26/03/2025 14:00	26/03/2025 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	30951	376,55
1875	39	3	2025	13251	BRT01C3	BRT	BA02094244	1	3	26/03/2025 14:15	26/03/2025 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	638	49767	920,14
1876	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	BA02094250	1	3	26/03/2025 13:52	26/03/2025 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1040	20054	2609,24
1877	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	BA02094250	1	3	26/03/2025 13:52	26/03/2025 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	20054	285,72
1878	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	BA02094250	1	3	26/03/2025 13:52	26/03/2025 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20054	15,47
1879	39	3	2025	13328	MRC01M2	MRC	BA02094250	1	3	26/03/2025 13:52	26/03/2025 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	20054	410,80
1880	39	3	2025	13263	CCA01C7	CCA	BA02094264	1	3	26/03/2025 15:13	26/03/2025 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	68482	219,72
1881	39	3	2025	13249	BCR01C4	BCR	BA02094282	1	3	26/03/2025 17:14	26/03/2025 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	215	102650	1263,66
1882	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02094308	1	3	26/03/2025 14:39	26/03/2025 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	336	33639	145,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1883	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02094308	1	3	26/03/2025 14:39	26/03/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	33639	18,46
1884	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02094308	1	3	26/03/2025 14:39	26/03/2025 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	740	33639	1241,97
1885	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02094308	1	3	26/03/2025 14:39	26/03/2025 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	33639	436,84
1886	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02094308	1	3	26/03/2025 14:39	26/03/2025 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	442	33639	2102,08
1887	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02094382	1	3	26/03/2025 16:31	26/03/2025 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	466	33639	883,59
1888	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02094382	1	3	26/03/2025 16:31	26/03/2025 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	282	33639	669,98
1889	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02094382	1	3	26/03/2025 16:31	26/03/2025 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	33639	566,83
1890	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02094382	1	3	26/03/2025 16:31	26/03/2025 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	33639	996,55
1891	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	6032	32607	340,14
1892	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	2990	20305	168,60
1893	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4319	20305	243,54
1894	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5064	20305	285,55
1895	39	3	2025	13343	MNV01M6	MNV	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5747	32607	324,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1896	39	3	2025	13343	MNV01M5	MNV	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	893	32607	50,36
1897	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	3026	20305	170,63
1898	39	3	2025	13343	MNV01M1	MNV	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	3612	32607	203,68
1899	39	3	2025	13343	MNV01M2	MNV	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	8410	32607	474,23
1900	39	3	2025	13343	MNV01M3	MNV	BA02094424	1	3	26/03/2025 18:33	26/03/2025 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	7708	32607	434,65
1901	39	3	2025	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02094494	1	3	26/03/2025 18:54	26/03/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	177	33639	295,93
1902	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094596	1	3	26/03/2025 22:10	26/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1672	15400	190,89
1903	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094596	1	3	26/03/2025 22:10	26/03/2025 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1807	15400	235,91
1904	39	3	2025	16947	ITR01I3	ITR	BA02094612	1	3	26/03/2025 22:30	27/03/2025 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	15400	109,55
1905	39	3	2025	13276	ITP01L2	ITP	BA02094630	1	3	27/03/2025 01:21	27/03/2025 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1045	60701	76,92
1906	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02094636	1	3	26/03/2025 23:24	27/03/2025 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	350	23652	397,64
1907	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02094636	1	3	26/03/2025 23:24	27/03/2025 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	467	23652	622,54
1908	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02094636	1	3	26/03/2025 23:24	27/03/2025 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	160	23652	382,31
1909	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02094636	1	3	26/03/2025 23:24	27/03/2025 02:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	266	23652	868,71
1910	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02094636	1	3	26/03/2025 23:24	27/03/2025 04:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	23652	633,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1911	39	3	2025	13312	VJG01F1	VJG	BA02094648	1	3	26/03/2025 22:13	26/03/2025 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1824	36250	131,23
1912	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094648	1	3	26/03/2025 22:13	26/03/2025 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	113	20305	137,61
1913	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094648	1	3	26/03/2025 22:13	27/03/2025 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	20305	180,84
1914	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094648	1	3	26/03/2025 22:13	27/03/2025 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	20305	157,47
1915	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094648	1	3	26/03/2025 22:13	27/03/2025 02:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20305	34,11
1916	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094648	1	3	26/03/2025 22:13	27/03/2025 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20305	116,35
1917	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02094648	1	3	27/03/2025 00:10	27/03/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	20305	16,69
1918	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	BA02094670	1	3	26/03/2025 23:51	27/03/2025 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	241	58200	187,31
1919	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	BA02094670	1	3	26/03/2025 23:51	27/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	58200	164,39
1920	39	3	2025	13246	BLN01M4	BLN	BA02094676	1	3	27/03/2025 00:10	27/03/2025 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	307	21257	169,53
1921	39	3	2025	13356	PAP01F4	PAP	BA02094688	1	3	27/03/2025 01:32	27/03/2025 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	254	52585	18,63
1922	39	3	2025	13356	PAP01F4	PAP	BA02094688	1	3	27/03/2025 02:04	27/03/2025 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	704	52585	109,71
1923	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02094704	1	3	27/03/2025 01:12	27/03/2025 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	748	33639	1243,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1924	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02094704	1	3	27/03/2025 01:12	27/03/2025 03:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	321	33639	858,41
1925	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02094724	1	3	27/03/2025 01:50	27/03/2025 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4554	32607	5307,94
1926	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02094724	1	3	27/03/2025 01:50	27/03/2025 03:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	686	32607	813,48
1927	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02094724	1	3	27/03/2025 01:50	27/03/2025 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	754	32607	1097,07
1928	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02094724	1	3	27/03/2025 01:50	27/03/2025 04:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	32607	90,02
1929	39	3	2025	13343	MNV01M4	MNV	BA02094724	1	3	27/03/2025 01:50	27/03/2025 06:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	32607	20,30
1930	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 01:56	27/03/2025 02:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	227	44868	209,53
1931	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 01:56	27/03/2025 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	661	44868	931,28
1932	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 01:56	27/03/2025 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	414	44868	609,62
1933	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 01:56	27/03/2025 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3787	44868	5580,57
1934	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 01:56	27/03/2025 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	44868	457,31
1935	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 01:56	27/03/2025 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1610	44868	10017,33
1936	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 03:45	27/03/2025 04:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	44868	269,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1937	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 05:02	27/03/2025 06:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	44868	287,94
1938	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 07:37	27/03/2025 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	245	44868	130,12
1939	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 07:37	27/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	44868	87,63
1940	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 09:43	27/03/2025 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4079	44868	5162,20
1941	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02094728	1	3	27/03/2025 09:43	27/03/2025 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	44868	113,15
1942	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 02:22	27/03/2025 02:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	485	15400	57,53
1943	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 02:22	27/03/2025 02:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	499	15400	242,85
1944	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 02:51	27/03/2025 03:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	309	15400	226,43
1945	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 02:51	27/03/2025 05:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	176	15400	425,58
1946	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 04:34	27/03/2025 05:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5027	15400	3559,40
1947	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 04:34	27/03/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	124	15400	608,60
1948	39	3	2025	16947	ITR01I2	ITR	BA02094734	1	3	27/03/2025 06:48	27/03/2025 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	353	15400	799,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1949	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02094760	1	3	27/03/2025 05:01	27/03/2025 05:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	547	28217	29,93
1950	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02094760	1	3	27/03/2025 05:01	27/03/2025 05:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4195	28217	318,12
1951	39	3	2025	16564	ARU01Y2	ARU	BA02094760	1	3	27/03/2025 05:01	27/03/2025 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4006	28217	383,91
1952	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02094772	1	3	27/03/2025 05:26	27/03/2025 06:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	26216	291,50
1953	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02094772	1	3	27/03/2025 05:26	27/03/2025 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	507	26216	1108,50
1954	39	3	2025	15537	MCB01M4	MCB	BA02094772	1	3	27/03/2025 05:26	27/03/2025 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	26216	278,94
1955	39	3	2025	13261	CRE01C4	CRE	BA02094786	1	3	27/03/2025 06:07	27/03/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	248	10812	967,68
1956	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02094798	1	3	27/03/2025 06:59	27/03/2025 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	104	20559	60,15
1957	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02094798	1	3	27/03/2025 06:59	27/03/2025 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1130	20559	660,74
1958	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02094798	1	3	27/03/2025 06:59	27/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	194	20559	942,46
1959	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02094806	1	3	27/03/2025 07:18	27/03/2025 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	269	49767	228,80
1960	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02094806	1	3	27/03/2025 07:18	27/03/2025 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	255	49767	260,10
1961	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02094806	1	3	27/03/2025 07:18	27/03/2025 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	89	49767	166,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1962	39	3	2025	16948	PCU01L2	PCU	BA02094862	1	3	27/03/2025 09:44	27/03/2025 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	254	17774	385,66
1963	39	3	2025	13363	PCM01M4	PCM	BA02094898	1	3	27/03/2025 13:39	27/03/2025 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	113	11279	235,67
1964	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02094926	1	3	27/03/2025 11:41	27/03/2025 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7481	19873	594,32
1965	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	BA02094960	1	3	27/03/2025 12:30	27/03/2025 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	616	28217	1000,14
1966	39	3	2025	16564	ARU01Y1	ARU	BA02094960	1	3	27/03/2025 12:30	27/03/2025 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	28217	128,47
1967	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02094994	1	3	27/03/2025 13:47	27/03/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	709	34870	41,16
1968	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02094994	1	3	27/03/2025 13:47	27/03/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	796	34870	119,62
1969	39	3	2025	13322	LMN01N1	LMN	BA02094994	1	3	27/03/2025 13:47	27/03/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	493	45056	74,09
1970	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02094994	1	3	27/03/2025 13:55	27/03/2025 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	709	34870	38,01
1971	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02094994	1	3	27/03/2025 13:55	27/03/2025 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	34870	99,49
1972	39	3	2025	13374	RSU01N2	RSU	BA02094994	1	3	27/03/2025 13:55	27/03/2025 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	34870	571,95
1973	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	BA02095002	1	3	27/03/2025 13:48	27/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	664	31020	599,44
1974	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	BA02095002	1	3	27/03/2025 13:48	27/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	359	31020	324,10
1975	39	3	2025	16568	ACP01C3	ACP	BA02095002	1	3	27/03/2025 13:48	27/03/2025 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	414	31020	886,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1976	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02095080	1	3	27/03/2025 13:59	27/03/2025 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	634	20282	547,18
1977	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02095080	1	3	27/03/2025 13:59	27/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	242	20282	302,84
1978	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02095080	1	3	27/03/2025 13:59	27/03/2025 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	231	20282	372,94
1979	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02095080	1	3	27/03/2025 13:59	27/03/2025 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20282	16,56
1980	39	3	2025	13387	TNG01S7	TNG	BA02095082	1	3	27/03/2025 14:05	27/03/2025 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2426	39388	322,12
1981	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02095098	1	3	27/03/2025 13:32	27/03/2025 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	49767	525,15
1982	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02095100	1	3	27/03/2025 14:01	27/03/2025 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	408	20282	2000,67
1983	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	BA02095170	1	3	27/03/2025 14:54	27/03/2025 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	30217	20,37
1984	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	BA02095170	1	3	27/03/2025 14:54	27/03/2025 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	30217	73,40
1985	39	3	2025	16561	SBC01L4	SBC	BA02095170	1	3	27/03/2025 14:54	27/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5966	30217	3761,89
1986	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02095196	1	3	27/03/2025 15:23	27/03/2025 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	210	39388	295,63
1987	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02095196	1	3	27/03/2025 15:23	27/03/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	206	39388	398,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1988	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02095196	1	3	27/03/2025 15:23	27/03/2025 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	571	39388	1115,99
1989	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02095220	1	3	27/03/2025 15:37	27/03/2025 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	377	22665	134,04
1990	39	3	2025	13375	SLC01S2	SLC	BA02095220	1	3	27/03/2025 15:37	28/03/2025 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	22665	48,18
1991	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02095224	1	3	27/03/2025 15:20	27/03/2025 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	577	30217	221,98
1992	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02095224	1	3	27/03/2025 15:20	27/03/2025 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1081	30217	445,01
1993	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02095224	1	3	27/03/2025 15:20	27/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	30217	28,80
1994	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02095224	1	3	27/03/2025 15:43	27/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30217	5,49
1995	39	3	2025	16561	SBC01L1	SBC	BA02095224	1	3	27/03/2025 17:26	27/03/2025 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1596	30217	184,87
1996	39	3	2025	13330	MSP01P4	MSP	BA02095250	1	3	27/03/2025 16:06	27/03/2025 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1607	32961	882,06
1997	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	BA02095252	1	3	27/03/2025 16:00	27/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5210	20559	4359,03
1998	39	3	2025	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02095252	1	3	27/03/2025 16:00	27/03/2025 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	278	33639	232,59
1999	39	3	2025	13235	VCS01C5	VCS	BA02095252	1	3	27/03/2025 16:00	27/03/2025 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1790	20559	1505,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2000	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02095254	1	3	27/03/2025 15:10	27/03/2025 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	10575	22187	587,50
2001	39	3	2025	13235	VCS01C2	VCS	BA02095256	1	3	27/03/2025 16:16	27/03/2025 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1428	20559	1576,75
2002	39	3	2025	13353	ORS01M1	ORS	BA02095264	1	3	27/03/2025 16:41	27/03/2025 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	10140	0,92
2003	39	3	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02095270	1	3	27/03/2025 16:40	27/03/2025 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	446	23872	290,52
2004	39	3	2025	16557	IPU01L4	IPU	BA02095270	1	3	27/03/2025 16:40	27/03/2025 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	23872	302,20
2005	39	3	2025	13286	GRM01M5	GRM	BA02095304	1	3	27/03/2025 17:38	29/03/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	20282	94,87
2006	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02095318	1	3	27/03/2025 18:02	27/03/2025 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	568	20305	549,07
2007	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02095318	1	3	27/03/2025 18:02	27/03/2025 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	231	20305	610,61
2008	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02095346	1	3	27/03/2025 18:34	27/03/2025 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	392	14199	320,35
2009	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02095346	1	3	27/03/2025 18:34	27/03/2025 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	221	14199	337,27
2010	39	3	2025	13288	ICP01N4	ICP	BA02095346	1	3	27/03/2025 18:34	27/03/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	637	14199	1381,41
2011	39	3	2025	13288	ICP01N1	ICP	BA02095346	1	3	27/03/2025 18:34	27/03/2025 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1563	14199	3389,54
2012	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02095378	1	3	27/03/2025 18:38	27/03/2025 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	44868	108,73
2013	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02095378	1	3	27/03/2025 18:38	27/03/2025 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	830	44868	1623,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2014	39	3	2025	13369	QXD01P1	QXD	BA02095378	1	3	27/03/2025 18:38	27/03/2025 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	700	44868	1375,11
2015	39	3	2025	13369	QXD01P2	QXD	BA02095414	1	3	27/03/2025 19:26	27/03/2025 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2040	44868	105,40
2016	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02095510	1	3	28/03/2025 01:14	28/03/2025 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	10875	1245,39
2017	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02095510	1	3	28/03/2025 01:14	28/03/2025 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10875	90,71
2018	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02095510	1	3	28/03/2025 01:14	28/03/2025 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	10875	26,93
2019	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02095510	1	3	28/03/2025 01:14	28/03/2025 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	10875	44,25
2020	39	3	2025	15500	IBP01I1	IBP	BA02095518	1	3	28/03/2025 02:02	28/03/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	530	25940	533,53
2021	39	3	2025	15500	IBP01I1	IBP	BA02095518	1	3	28/03/2025 02:02	28/03/2025 03:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	255	25940	425,85
2022	39	3	2025	15500	IBP01I1	IBP	BA02095518	1	3	28/03/2025 02:02	28/03/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	25940	10,17
2023	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02095540	1	3	28/03/2025 03:23	28/03/2025 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	248	48272	12,68
2024	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02095540	1	3	28/03/2025 03:23	28/03/2025 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1206	48272	752,74
2025	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02095540	1	3	28/03/2025 03:23	28/03/2025 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3154	48272	2189,40
2026	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02095548	1	3	28/03/2025 04:19	28/03/2025 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	131	10875	220,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2027	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02095548	1	3	28/03/2025 04:19	28/03/2025 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	327	10875	550,09
2028	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02095548	1	3	28/03/2025 04:19	28/03/2025 06:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	10875	81,55
2029	39	3	2025	13264	CDO01M1	CDO	BA02095548	1	3	28/03/2025 04:19	28/03/2025 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	117	10875	1496,75
2030	39	3	2025	13305	ITE01I4	ITE	BA02095574	1	3	27/03/2025 18:01	28/03/2025 05:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	36309	523,83
2031	39	3	2025	13312	JGB01M6	JGB	BA02095662	1	3	28/03/2025 10:36	28/03/2025 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	36250	5,90
2032	39	3	2025	13282	DID01F4	DID	BA02095674	1	3	28/03/2025 09:19	28/03/2025 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	58200	7,40
2033	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 07:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1564	75965	199,41
2034	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	599	75965	297,84
2035	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	976	75965	581,26
2036	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1073	75965	664,66
2037	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	856	75965	1315,86
2038	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	700	75965	1089,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2039	39	3	2025	16565	JZN01M1	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	149	75965	379,29
2040	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4081	75965	12306,48
2041	39	3	2025	16565	JZN01M1	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 07:00	28/03/2025 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	185	75965	1087,49
2042	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 08:38	28/03/2025 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2049	75965	906,11
2043	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 08:38	28/03/2025 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	599	75965	278,87
2044	39	3	2025	13273	CRT01MA	CRT	BA02095678	1	3	28/03/2025 09:33	28/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	274	64880	96,51
2045	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 09:33	28/03/2025 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4944	75965	1741,39
2046	39	3	2025	16565	JZN01M6	JZN	BA02095678	1	3	28/03/2025 09:33	28/03/2025 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	453	75965	173,90
2047	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	BA02095684	1	3	27/03/2025 18:37	28/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	20912	315,56
2048	39	3	2025	15858	ESB01S5	ESB	BA02095684	1	3	28/03/2025 09:17	28/03/2025 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	20912	14,30
2049	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02095688	1	3	28/03/2025 08:04	28/03/2025 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	577	23652	814,05
2050	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02095688	1	3	28/03/2025 08:04	28/03/2025 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	688	23652	1507,10
2051	39	3	2025	13390	TRR01P4	TRR	BA02095688	1	3	28/03/2025 08:04	28/03/2025 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	23652	269,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2052	39	3	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02095724	1	3	28/03/2025 08:52	28/03/2025 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	523	34870	498,30
2053	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02095742	1	3	28/03/2025 11:13	28/03/2025 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	52030	20,43
2054	39	3	2025	13244	ARP01M3	ARP	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	850	12503	52,18
2055	39	3	2025	13239	ANN01P2	ANN	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5165	27624	317,07
2056	39	3	2025	13258	CPS01L3	CPS	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	11769	21131	722,49
2057	39	3	2025	13258	CPS01L4	CPS	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	6687	21131	410,51
2058	39	3	2025	13239	ANN01P4	ANN	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	9967	27624	611,86
2059	39	3	2025	13258	CPS01L2	CPS	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	2603	21131	159,80
2060	39	3	2025	13244	ARP01M2	ARP	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5928	12503	363,91
2061	39	3	2025	13244	ARP01M1	ARP	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4891	12503	300,25
2062	39	3	2025	13239	ANN01P3	ANN	BA02095760	1	3	28/03/2025 09:20	28/03/2025 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	12380	27624	759,99
2063	39	3	2025	13374	RSU01N4	RSU	BA02095800	1	3	28/03/2025 10:22	28/03/2025 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2431	34870	1725,33
2064	39	3	2025	13390	TRR01P2	TRR	BA02095814	1	3	28/03/2025 10:23	28/03/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	350	23652	19,44
2065	39	3	2025	16949	PAR01C6	PAR	BA02095814	1	3	28/03/2025 10:23	28/03/2025 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1048	16621	58,22
2066	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02095844	1	3	28/03/2025 10:49	28/03/2025 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	255	34870	396,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2067	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02095844	1	3	28/03/2025 10:49	28/03/2025 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	34870	55,69
2068	39	3	2025	13374	RSU01N7	RSU	BA02095844	1	3	28/03/2025 10:49	28/03/2025 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	34870	55,64
2069	39	3	2025	13304	ITC01I2	ITC	BA02095850	1	3	28/03/2025 12:18	28/03/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	179	10302	267,51
2070	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	BA02095862	1	3	28/03/2025 11:14	28/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	587	27527	37,99
2071	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	BA02095862	1	3	28/03/2025 11:14	28/03/2025 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	468	27527	35,75
2072	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	BA02095862	1	3	28/03/2025 11:14	28/03/2025 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	192	27527	469,76
2073	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	BA02095862	1	3	28/03/2025 11:14	28/03/2025 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	659	27527	1684,48
2074	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02095866	1	3	28/03/2025 11:13	28/03/2025 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	460	27527	2268,06
2075	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02095866	1	3	28/03/2025 11:13	28/03/2025 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	27527	1497,68
2076	39	3	2025	15854	JAB01F4	JAB	BA02095898	1	3	28/03/2025 11:53	28/03/2025 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	800	41365	52,89
2077	39	3	2025	13238	BLA01L4	BLA	BA02095904	1	3	28/03/2025 12:14	28/03/2025 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	21718	33,23
2078	39	3	2025	13308	ITK01I8	ITK	BA02095908	1	3	28/03/2025 12:23	28/03/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4043	48183	206,64
2079	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02095960	1	3	28/03/2025 13:13	28/03/2025 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	23872	16,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2080	39	3	2025	16557	IPU01L5	IPU	BA02095960	1	3	28/03/2025 13:13	28/03/2025 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	23872	496,86
2081	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	BA02095982	1	3	28/03/2025 15:04	28/03/2025 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4750	11700	263,89
2082	39	3	2025	13392	UMB01I2	UMB	BA02095982	1	3	28/03/2025 15:04	28/03/2025 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	11700	172,74
2083	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02096022	1	3	28/03/2025 13:58	28/03/2025 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	36250	64,01
2084	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02096022	1	3	28/03/2025 13:58	28/03/2025 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	166	36250	351,09
2085	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02096022	1	3	28/03/2025 13:58	28/03/2025 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	36250	234,70
2086	39	3	2025	13312	JGB01M1	JGB	BA02096022	1	3	28/03/2025 13:58	28/03/2025 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	36250	228,28
2087	39	3	2025	13254	BJD01L1	BJD	BA02096062	1	3	28/03/2025 14:27	28/03/2025 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	261	69016	978,82
2088	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096082	1	3	28/03/2025 14:37	28/03/2025 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	14250	105,33
2089	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096082	1	3	28/03/2025 14:37	29/03/2025 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	14250	28,72
2090	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096082	1	3	28/03/2025 14:37	29/03/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	14250	752,33
2091	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096082	1	3	28/03/2025 22:53	29/03/2025 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	14250	62,52
2092	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096086	1	3	28/03/2025 15:01	28/03/2025 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	370	27527	299,39
2093	39	3	2025	13328	MRC01M4	MRC	BA02096108	1	3	28/03/2025 15:50	28/03/2025 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	282	20054	25,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2094	39	3	2025	15853	PRB01P5	PRB	BA02096120	1	3	28/03/2025 15:18	28/03/2025 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	36552	15,60
2095	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02096158	1	3	28/03/2025 15:45	28/03/2025 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	358	49767	320,31
2096	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02096158	1	3	28/03/2025 15:45	28/03/2025 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	255	49767	244,87
2097	39	3	2025	13251	BRT01C4	BRT	BA02096158	1	3	28/03/2025 15:45	28/03/2025 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2133	49767	901,19
2098	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02096184	1	3	28/03/2025 16:00	28/03/2025 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	210	39388	223,59
2099	39	3	2025	13387	TNG01S1	TNG	BA02096184	1	3	28/03/2025 16:00	28/03/2025 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	777	39388	1301,26
2100	39	3	2025	15849	IGT01M8	IGT	BA02096244	1	3	28/03/2025 16:30	28/03/2025 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	57043	0,65
2101	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02096284	1	3	28/03/2025 17:44	28/03/2025 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	809	44868	53,03
2102	39	3	2025	13247	BNB01Y2	BNB	BA02096284	1	3	28/03/2025 17:44	28/03/2025 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	462	6340	58,65
2103	39	3	2025	13369	JTM01N2	JTM	BA02096284	1	3	28/03/2025 17:44	28/03/2025 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	369	44868	46,84
2104	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02096310	1	3	28/03/2025 18:28	28/03/2025 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	48272	106,79
2105	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02096310	1	3	28/03/2025 18:28	28/03/2025 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	111	48272	232,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2106	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02096310	1	3	28/03/2025 18:28	28/03/2025 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	48272	158,11
2107	39	3	2025	16566	SBU01S4	SBU	BA02096310	1	3	28/03/2025 18:28	29/03/2025 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	48272	24,20
2108	39	3	2025	13336	MLG01Y4	MLG	BA02096348	1	3	28/03/2025 22:39	28/03/2025 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	135	25462	172,24
2109	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02096352	1	3	28/03/2025 19:29	28/03/2025 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	20305	95,90
2110	39	3	2025	13250	BFG01N6	BFG	BA02096352	1	3	28/03/2025 19:29	28/03/2025 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	261	20305	878,19
2111	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	BA02096360	1	3	28/03/2025 19:34	28/03/2025 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	52030	21,78
2112	39	3	2025	13254	BJD01L1	BJD	BA02096434	1	3	28/03/2025 20:23	28/03/2025 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	261	69016	326,03
2113	39	3	2025	13315	JGA01N4	JGA	BA02096458	1	3	28/03/2025 21:46	29/03/2025 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	14250	203,27
2114	39	3	2025	13315	JGA01N4	JGA	BA02096458	1	3	28/03/2025 21:46	29/03/2025 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	14250	38,58
2115	39	3	2025	13315	JGA01N4	JGA	BA02096458	1	3	28/03/2025 21:46	29/03/2025 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	14250	1506,61
2116	39	3	2025	13315	JGA01N4	JGA	BA02096458	1	3	28/03/2025 21:46	29/03/2025 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	14250	2144,37
2117	39	3	2025	13315	JGA01N4	JGA	BA02096458	1	3	29/03/2025 03:42	29/03/2025 03:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	14250	2,29
2118	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	4850	27527	282,92
2119	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	11698	27527	682,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
2120	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3797	27527	221,49
2121	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	6930	27527	404,25
2122	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	1258	15740	225,04
2123	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	415	15740	83,12
2124	39	3	2025	15848	JCS01P3	JCS	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	4174	15740	846,39
2125	39	3	2025	15848	JCS01P2	JCS	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	1	15740	0,20
2126	39	3	2025	15848	JCS01P1	JCS	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	4673	15740	947,58
2127	39	3	2025	15848	JCS01P4	JCS	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:24	28/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	5145	15740	1043,29
2128	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:36	28/03/2025 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3138	27527	157,77
2129	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:36	28/03/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3792	27527	692,04
2130	39	3	2025	13234	ACR01P1	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:36	28/03/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3966	27527	723,79
2131	39	3	2025	13234	ACR01P4	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:36	28/03/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3797	27527	692,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2132	39	3	2025	13234	ACR01P2	ACR	BA02096490	1	3	28/03/2025 23:36	28/03/2025 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	10854	27527	1980,85
2133	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02096512	1	3	28/03/2025 23:49	29/03/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	44506	203,81
2134	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02096512	1	3	28/03/2025 23:49	29/03/2025 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	725	44506	1331,18
2135	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02096512	1	3	28/03/2025 23:49	29/03/2025 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	149	44506	385,99
2136	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02096512	1	3	28/03/2025 23:49	29/03/2025 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	690	44506	1787,48
2137	39	3	2025	13355	PCJ01P6	PCJ	BA02096512	1	3	28/03/2025 23:49	29/03/2025 03:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	44506	65,62
2138	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02096514	1	3	28/03/2025 23:50	29/03/2025 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	10875	1007,11
2139	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02096514	1	3	28/03/2025 23:50	29/03/2025 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	10875	27,52
2140	39	3	2025	13264	CDO01M2	CDO	BA02096514	1	3	28/03/2025 23:50	29/03/2025 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10875	73,54
2141	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	44868	195,03
2142	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	325	44868	2641,08
2143	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	710	44868	5769,74
2144	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	44868	1242,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2145	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	44868	1453,16
2146	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	44868	86,76
2147	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	258	44868	2854,20
2148	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:09	29/03/2025 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44868	24,96
2149	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 01:30	29/03/2025 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	44868	187,52
2150	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 03:24	29/03/2025 03:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	271	44868	103,66
2151	39	3	2025	13369	QXD01P3	QXD	BA02096564	1	3	29/03/2025 10:11	29/03/2025 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1204	44868	222,41
2152	39	3	2025	13356	PAP01F4	PAP	BA02096588	1	3	29/03/2025 01:53	29/03/2025 04:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	486	52585	1358,91
2153	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	BA02096602	1	3	29/03/2025 02:10	29/03/2025 02:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	507	53139	377,43
2154	39	3	2025	13280	DIF01I4	DIF	BA02096602	1	3	29/03/2025 02:10	29/03/2025 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	663	53139	811,99
2155	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	28/03/2025 20:59	29/03/2025 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	113	20305	415,06
2156	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	28/03/2025 20:59	29/03/2025 01:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	514	20305	2506,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2157	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	28/03/2025 20:59	29/03/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	20305	833,61
2158	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	28/03/2025 20:59	29/03/2025 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	643	20305	3480,59
2159	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	28/03/2025 20:59	29/03/2025 03:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20305	55,30
2160	39	3	2025	13250	BFG01N5	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 02:56	29/03/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3608	20305	348,77
2161	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 02:56	29/03/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1593	20305	153,99
2162	39	3	2025	13250	BFG01N4	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 02:56	29/03/2025 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	223	20305	21,56
2163	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 02:56	29/03/2025 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	627	20305	110,07
2164	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 02:56	29/03/2025 04:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	95	20305	123,24
2165	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 02:56	29/03/2025 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	702	20305	3360,63
2166	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 04:17	29/03/2025 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	627	20305	48,24
2167	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 04:17	29/03/2025 07:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20305	15,79
2168	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 04:17	29/03/2025 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20305	16,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2169	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 04:17	29/03/2025 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	20305	67,09
2170	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 04:17	29/03/2025 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	20305	179,14
2171	39	3	2025	13250	BFG01N3	BFG	BA02096648	1	3	29/03/2025 04:17	29/03/2025 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	20305	243,32
2172	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096672	1	3	29/03/2025 03:53	29/03/2025 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	209	27527	1084,83
2173	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096672	1	3	29/03/2025 03:53	29/03/2025 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	27527	1643,21
2174	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096672	1	3	29/03/2025 03:53	29/03/2025 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	27527	580,57
2175	39	3	2025	13234	ACR01P3	ACR	BA02096672	1	3	29/03/2025 03:53	29/03/2025 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	27527	2524,05
2176	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02096734	1	3	29/03/2025 07:33	29/03/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	140	19873	561,94
2177	39	3	2025	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02096734	1	3	29/03/2025 07:33	29/03/2025 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	876	19873	3516,17
2178	39	3	2025	16567	MRG01C8	MRG	BA02096742	1	3	29/03/2025 07:37	29/03/2025 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	676	48110	2317,74
2179	39	3	2025	13282	DID01F3	DID	BA02096744	1	3	29/03/2025 07:44	29/03/2025 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	58200	12,82
2180	39	3	2025	13282	DID01F5	DID	BA02096772	1	3	29/03/2025 08:36	29/03/2025 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1771	58200	102,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2181	39	3	2025	15844	SQT01F3	SQT	BA02096800	1	3	29/03/2025 10:11	29/03/2025 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	12666	20,60
2182	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096826	1	3	29/03/2025 11:23	29/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	68	14250	282,11
2183	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096826	1	3	29/03/2025 11:30	29/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	14250	12,14
2184	39	3	2025	13315	JGA01N7	JGA	BA02096828	1	3	29/03/2025 10:32	29/03/2025 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	14250	30,00
2185	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02096838	1	3	29/03/2025 10:35	29/03/2025 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	322	20559	368,78
2186	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02096838	1	3	29/03/2025 10:35	29/03/2025 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	463	33639	641,00
2187	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02096838	1	3	29/03/2025 10:35	29/03/2025 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	458	20559	850,10
2188	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02096838	1	3	29/03/2025 10:35	29/03/2025 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	258	20559	555,56
2189	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	996	52030	53,67
2190	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1808	52030	105,47
2191	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	52030	27,49
2192	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	52030	25,33
2193	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	52030	2,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2194	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7814	52030	7842,22
2195	39	3	2025	13270	CAT01C4	CAT	BA02096908	1	3	29/03/2025 13:17	29/03/2025 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5422	52030	5522,91
2196	39	3	2025	16948	PCU01L5	PCU	BA02096926	1	3	29/03/2025 13:55	29/03/2025 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1238	17774	1716,69
2197	39	3	2025	13235	VCS01C4	VCS	BA02096934	1	3	29/03/2025 14:03	29/03/2025 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	155	20559	219,88
2198	39	3	2025	13397	VRJ01P3	VRJ	BA02096948	1	3	29/03/2025 14:57	29/03/2025 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	19762	19,06
2199	39	3	2025	13240	APR01P3	APR	BA02096968	1	3	29/03/2025 16:34	29/03/2025 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	13104	66,41
2200	39	3	2025	13270	CAT01C3	CAT	BA02096994	1	3	29/03/2025 17:58	29/03/2025 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52030	2,60
2201	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	BA02097128	1	3	29/03/2025 22:49	30/03/2025 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	15521	17,19
2202	39	3	2025	13245	BXD01L3	BXD	BA02097128	1	3	29/03/2025 23:04	29/03/2025 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	286	15521	224,11
2203	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	29/03/2025 22:31	29/03/2025 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1858	48183	1408,98
2204	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	29/03/2025 22:31	29/03/2025 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	357	48183	362,45
2205	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	29/03/2025 22:31	29/03/2025 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	388	48183	419,79
2206	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	29/03/2025 22:31	30/03/2025 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1529	48183	2435,78
2207	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	29/03/2025 22:31	30/03/2025 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	601	48183	966,11
2208	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	30/03/2025 00:05	30/03/2025 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	419	48183	403,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2209	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	30/03/2025 00:05	30/03/2025 04:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	48183	865,34
2210	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	30/03/2025 01:03	30/03/2025 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1529	48183	1628,81
2211	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	30/03/2025 01:03	30/03/2025 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	48183	544,96
2212	39	3	2025	13308	ITK01I7	ITK	BA02097140	1	3	30/03/2025 01:03	30/03/2025 06:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	473	48183	2755,22
2213	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02097148	1	3	29/03/2025 15:23	30/03/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	33639	619,10
2214	39	3	2025	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02097148	1	3	30/03/2025 07:58	30/03/2025 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	33639	734,18
2215	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02097150	1	3	28/03/2025 17:01	30/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	22187	138,67
2216	39	3	2025	15503	CRU01C2	CRU	BA02097150	1	3	30/03/2025 10:42	30/03/2025 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	22187	4,54
2217	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02097156	1	3	29/03/2025 23:05	30/03/2025 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	19561	174,52
2218	39	3	2025	13394	UMR01M1	UMR	BA02097156	1	3	29/03/2025 23:05	30/03/2025 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	19561	192,80
2219	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	BA02097168	1	3	29/03/2025 23:57	30/03/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1193	68482	1242,38
2220	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	BA02097168	1	3	29/03/2025 23:57	30/03/2025 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	272	68482	284,09
2221	39	3	2025	13263	CMB01L4	CMB	BA02097168	1	3	29/03/2025 23:57	30/03/2025 03:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	231	68482	728,04

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 26/03/2025 a 30/03/2025 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 26 a 30/03/2025 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

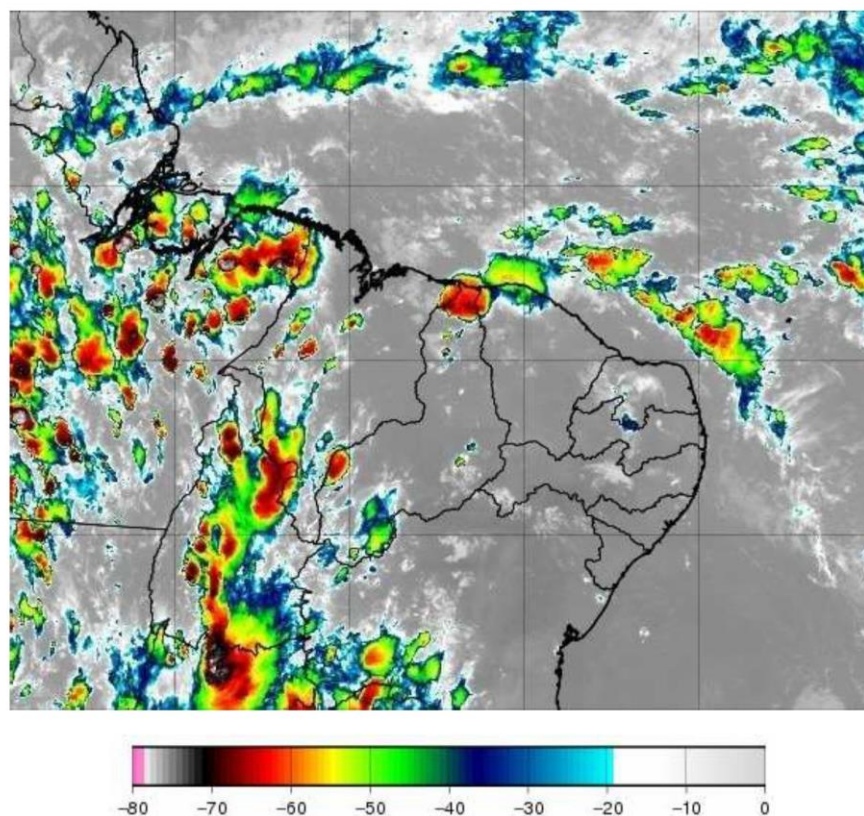



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 22:10 UT do dia 26/03. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

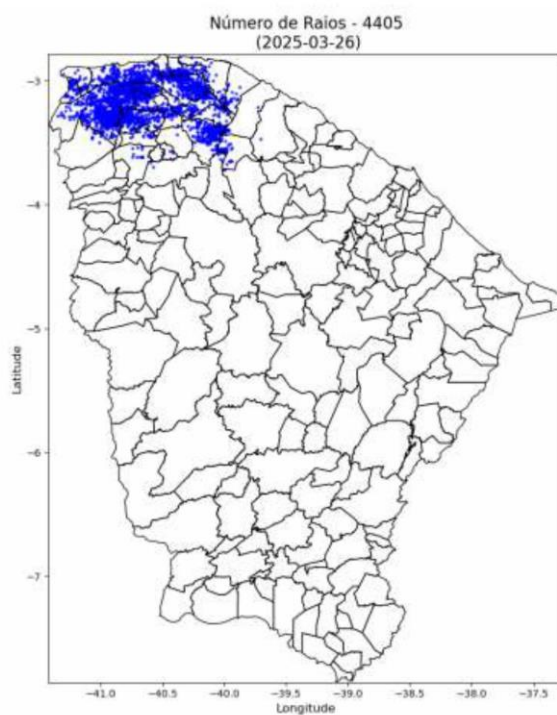

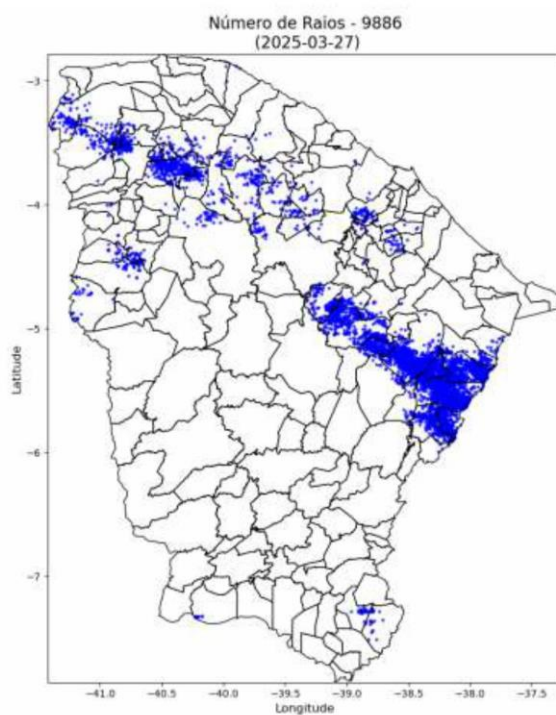

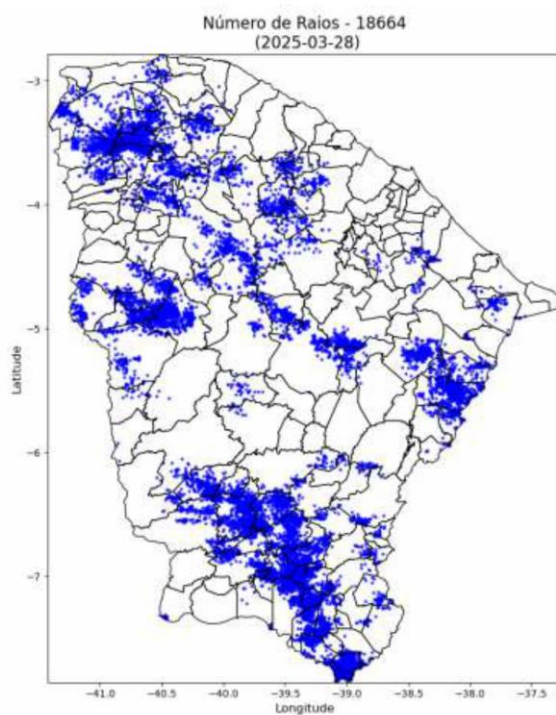

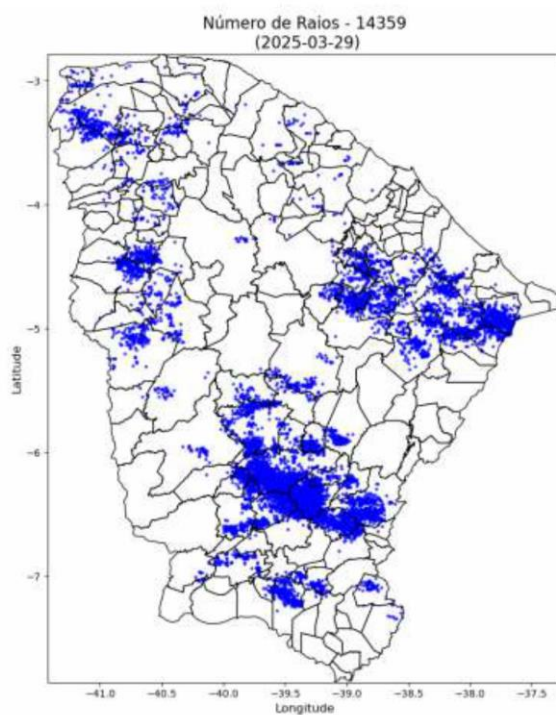

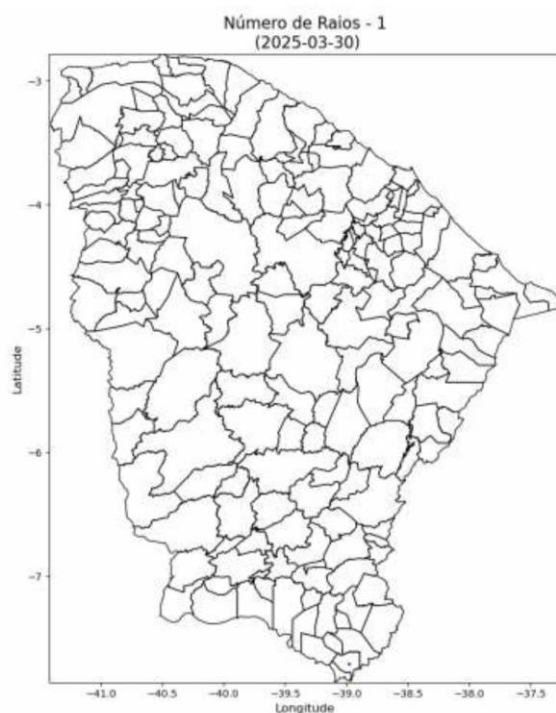
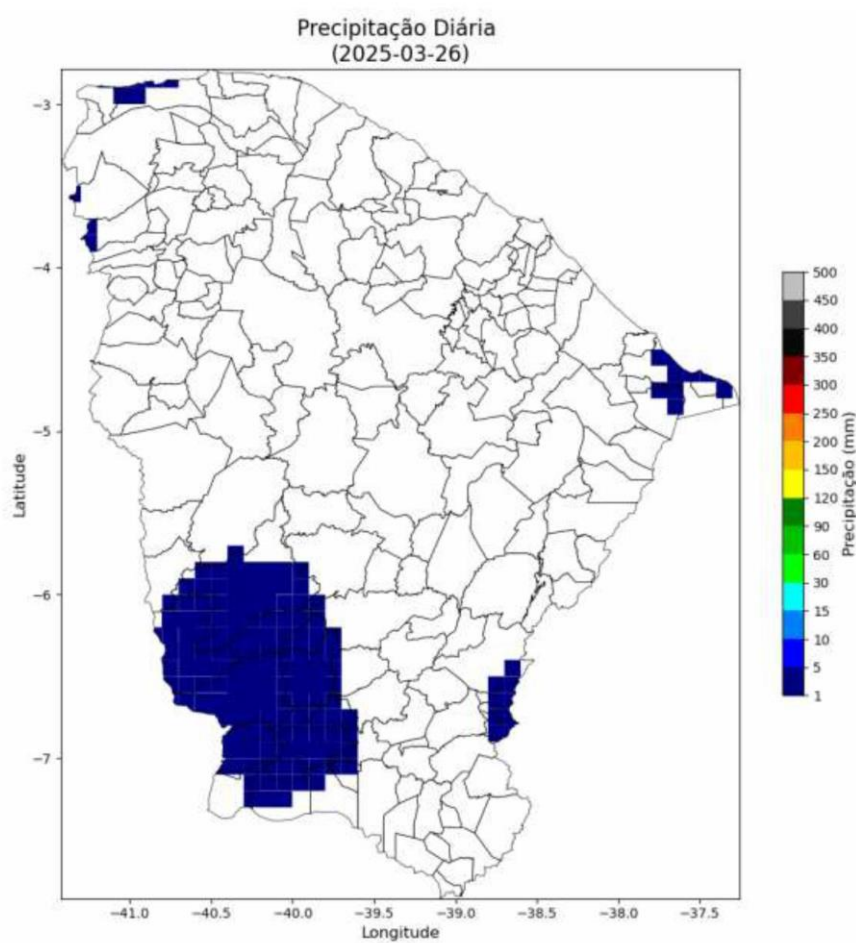
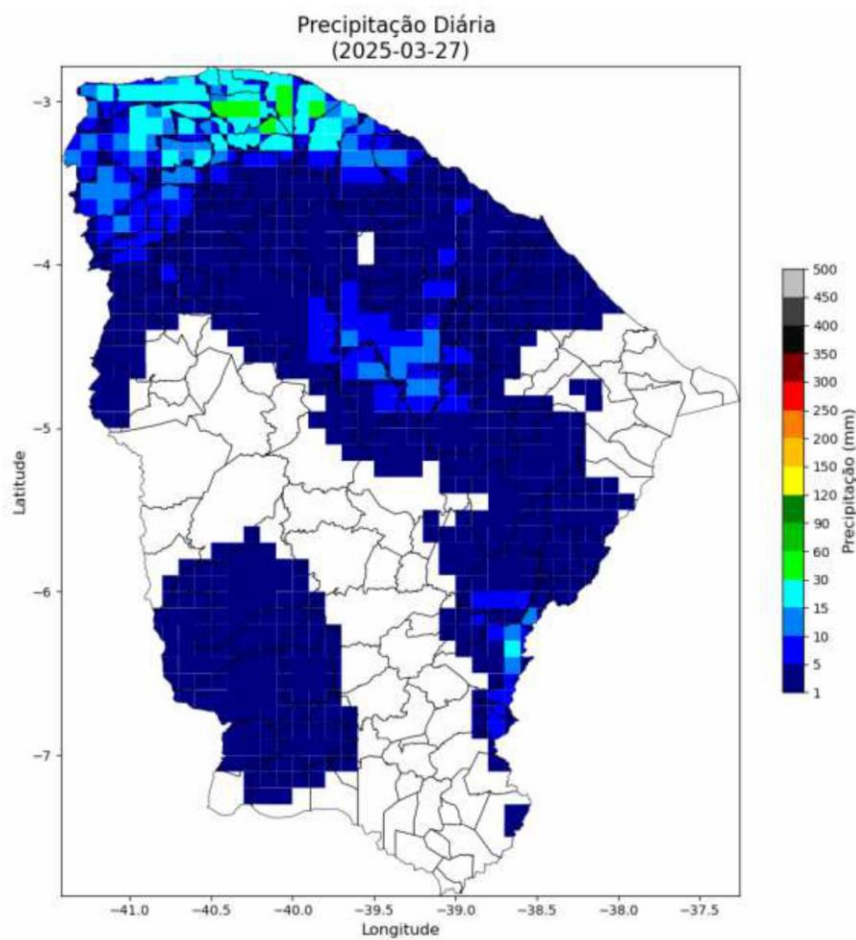
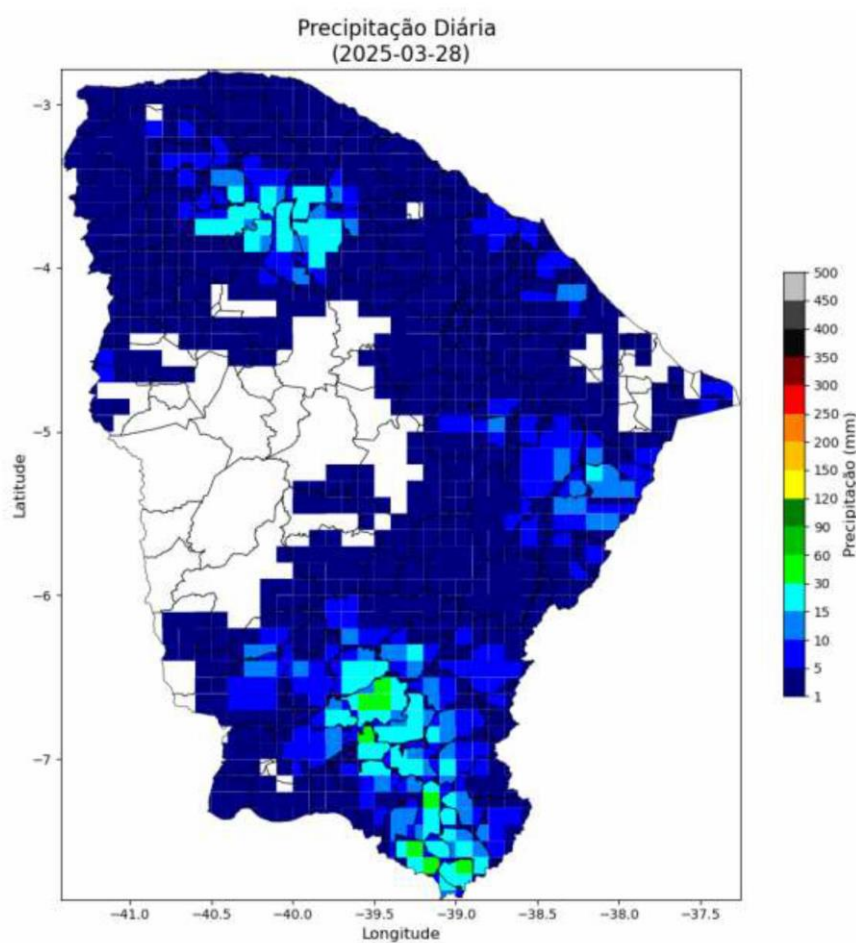
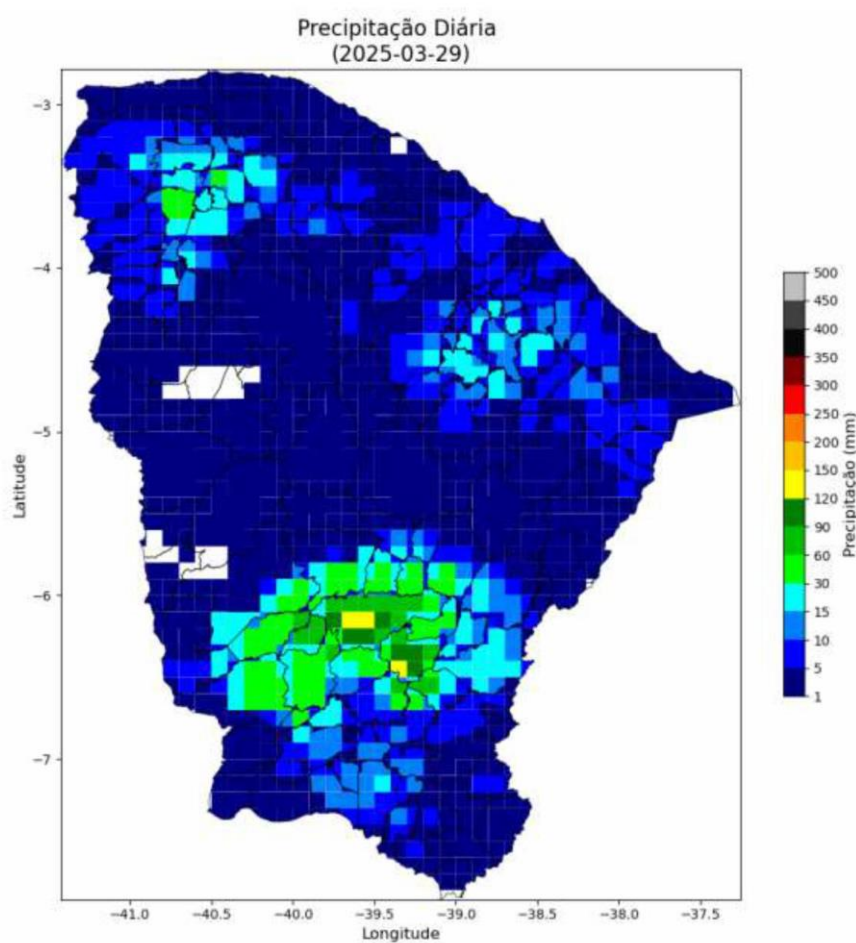


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 26 a 30/03.









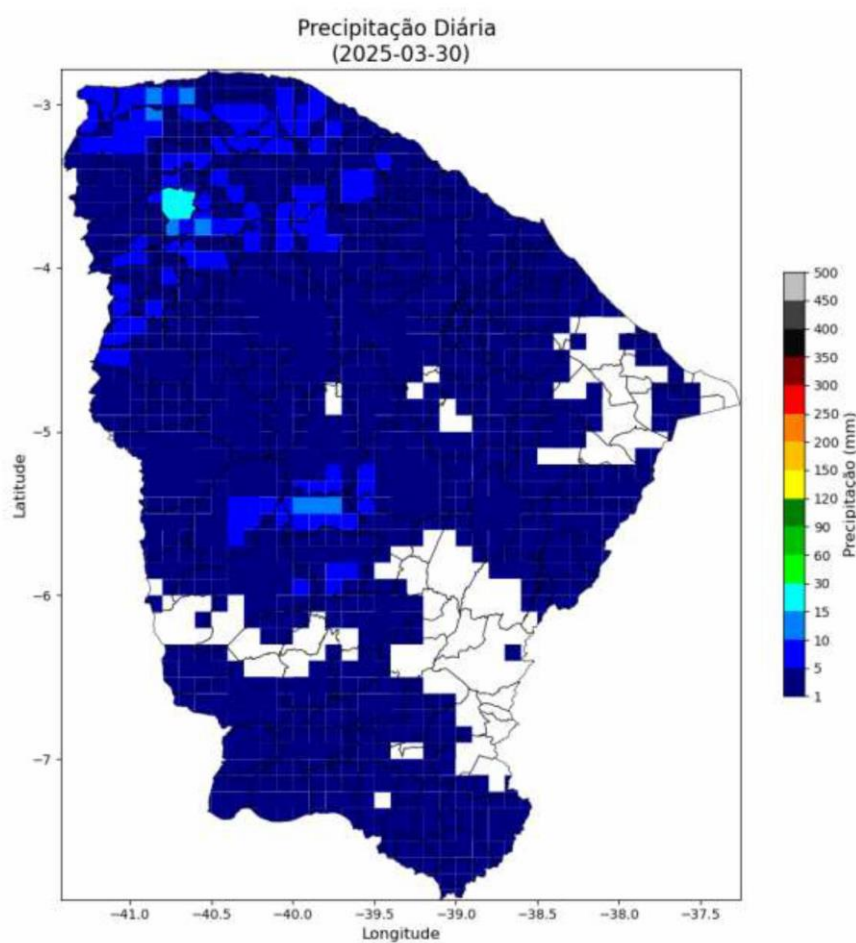
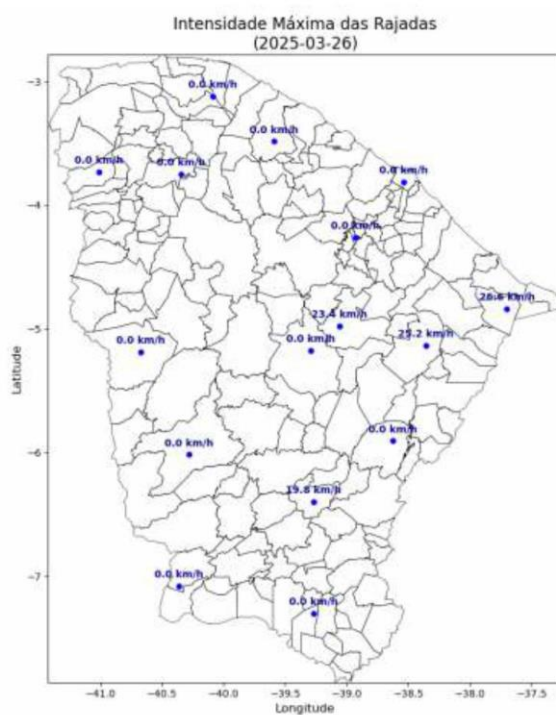
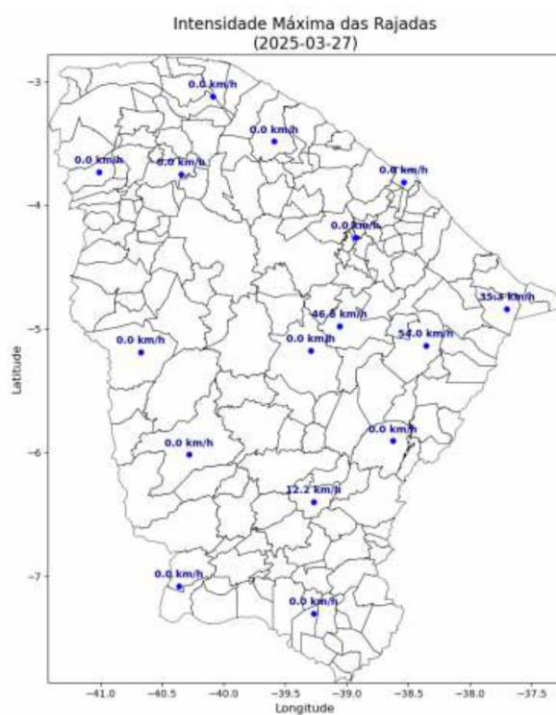
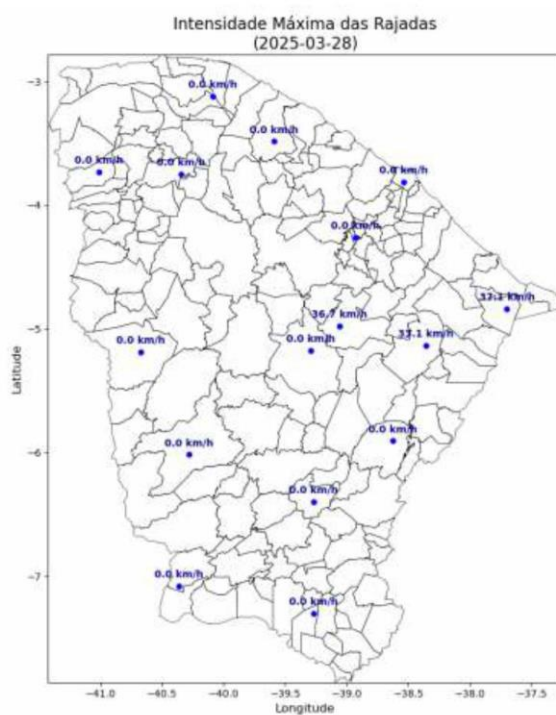
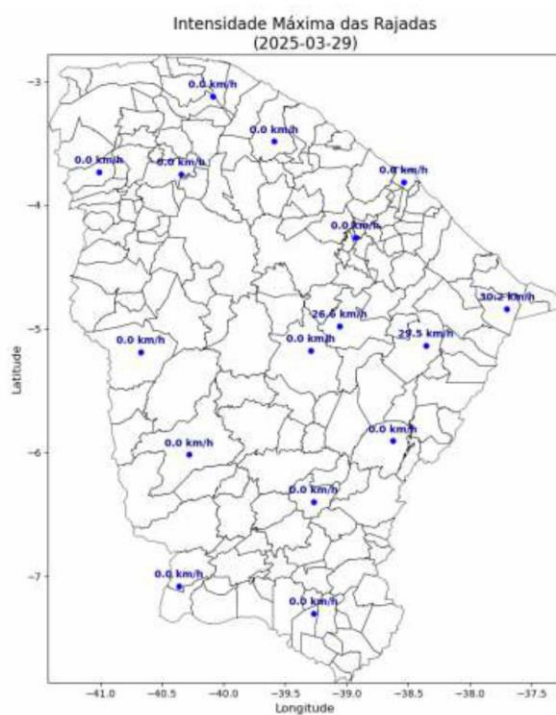


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 26 a 30/03.









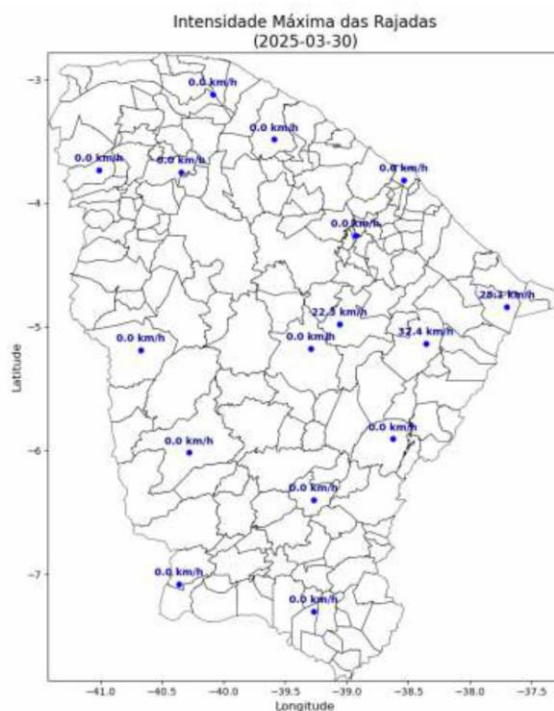


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 26 a 30/03.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 54 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento forte, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas muito fortes até 150 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 47.315 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade muito forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 26/03/2025 a 30/03/2025.

Número/Código Evento	2025-023/ENEL CE
Número/Código do Laudo	023/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 26/03 - 18h00min 29/03
Centro sul	07h00min 26/03 - 20h00min 29/03
Leste	18h00min 26/03 - 17h00min 29/03
Centro norte	06h00min 26/03 - 23h00min 29/03
Fortaleza	17h00min 26/03 - 23h00min 29/03
Metropolitana	01h00min 26/03 - 00h00min 30/03
Atlântico	10h00min 26/03 - 00h00min 30/03
Norte	07h00min 26/03 - 23h00min 29/03

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.

- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] O Povo em: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2025/03/29/ceara-registra-chuvas-em-109-municipios-maiores-acumulados-foram-no-sertao-central.html>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869