



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 16 – 04/2026 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geolétrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	7
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	17
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	21
	ANEXO II - Laudo meteorológico	191

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 06 a 09 de abril de 2026. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2025 foram faturadas 3.884.207 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.884.207^{0,35}$$

$$528.724 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 16 – 04/2026 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 06 a 09 de abril de 2026. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 634.704 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 528.724.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 06 a 09/04/2026 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	019 – 04/2026 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.885
Código único do Relatório:	ISE 16 – 04/2026 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2026-019/ENEL CE
Número/Código do Laudo	019/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	06h00min 06/04 - 00h00min 09/04
Centro sul (DC)	00h00min 06/04 - 23h00min 09/04
Leste (DL)	04h00min 06/04 - 21h00min 09/04
Centro norte (DO)	02h00min 06/04 - 23h00min 08/04
Fortaleza (DF)	02h00min 06/04 - 03h00min 09/04
Metropolitana (DM)	01h00min 06/04 - 23h00min 09/04
Atlântico (AO)	00h00min 06/04 - 23h00min 09/04
Norte (DN)	01h00min 06/04 - 20h00min 09/04

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 06 a 09 de abril de 2026.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
06/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Centro Norte / Atlântico / Sul / Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BARROQUINHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	549	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7 e 8 item 6.2
07/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Centro Norte / Atlântico / Sul / Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BARROQUINHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	514	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 9 e 10 item 6.2
08/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Centro Norte / Atlântico / Sul / Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BARROQUINHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	531	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 11 e 12 item 6.2
09/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Centro Norte / Atlântico / Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSEBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAICABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MAGUARY / MALHA D'ÁGUA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PICI / PINDORETAMA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TABULEIRO DE RUSSAS I / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	291	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 13 e 14 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 019 – 04/2026 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.

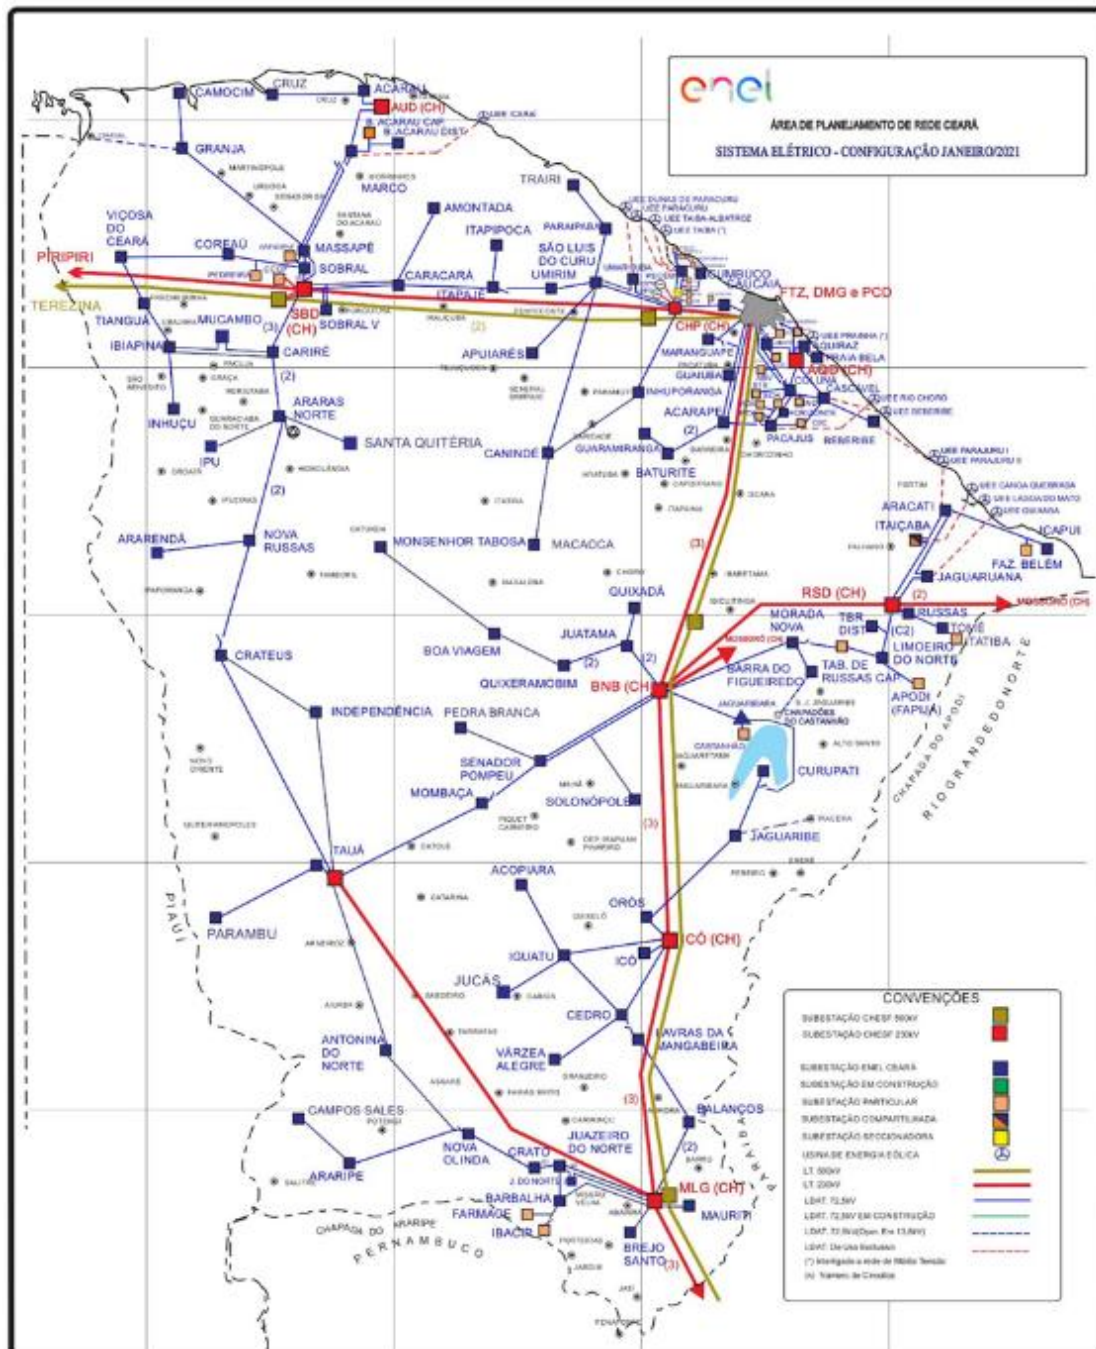


Figura 1 – Mapa geológico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geolétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

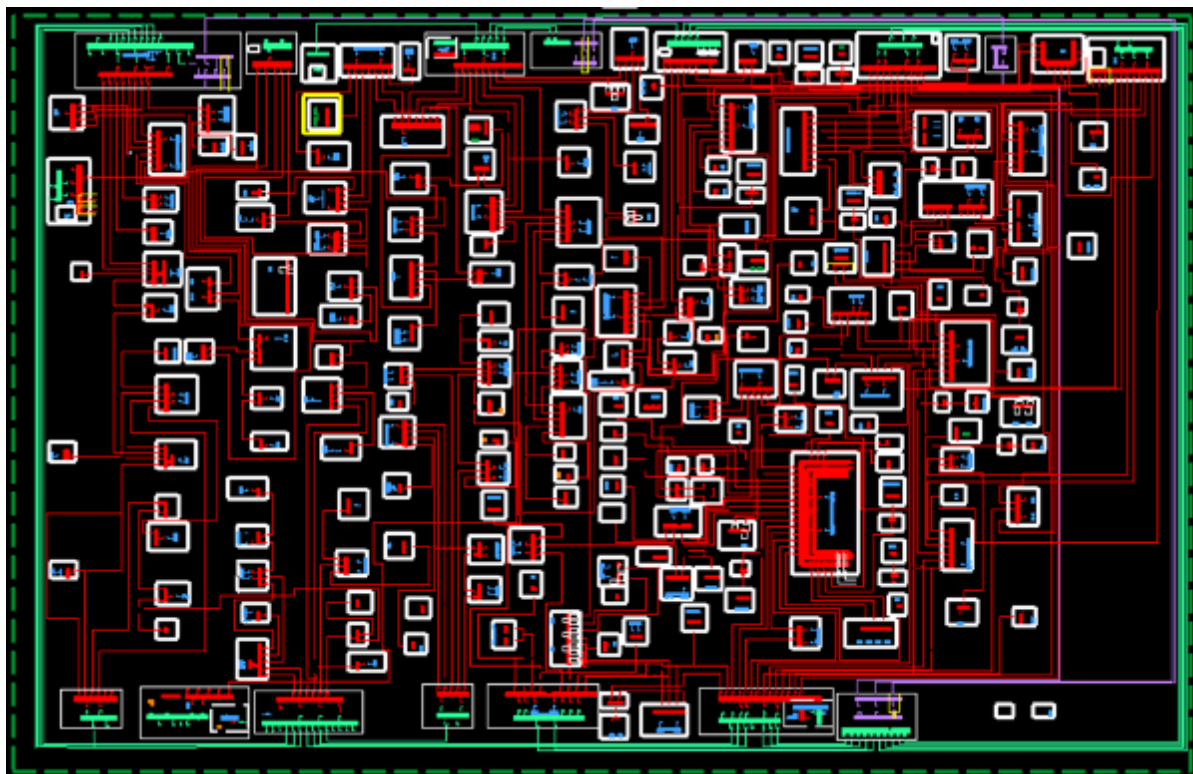


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, conseqüentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 127 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	44	ESB	EUSÉBIO	87	MNV	MORADA NOVA
2	ACA	ACARAÚ	45	GRJ	GRANJA	88	MCB	MUCAMBO
3	ACR	ACOPIARA	46	GBA	GUAIUBA	89	MCP	MUCURIPE
4	AGF	ÁGUA FRIA	47	GCN	GUARACIABA DO NORTE	90	NVO	NOVA OLINDA
5	AMT	AMONTADA	48	GRM	GUARAMIRANGA	91	NVR	NOVA RUSSAS
6	ANN	ANTONINA DO NORTE	49	HRZ	HORIZONTE	92	ORS	OROS
7	APR	APUIARÉS	50	IBP	IBIAPINA	93	PCJ	PACAJUS
8	AQZ	AQUIRAZ	51	ICP	ICAPUI	94	PAP	PAPICU
9	ART	ARACATI	52	ICH	ICÓ	95	PCU	PARACURU
10	ARU	ARARAS I	53	IGT	IGUATU	96	PAR	PARAIPABA
11	ARR	ARARENDA	54	IDP	INDEPENDÊNCIA	97	PBU	PARAMBU
12	ARP	ARARIPE	55	INH	INHUÇU	98	PGB	PARANGABA
13	BXD	BAIXO ACARAU II	56	INP	INHUPORANGA	99	PCM	PECÉM
14	BLN	BALANÇO	57	IPU	IPU	100	PEB	PEDRA BRANCA
15	BLA	BALEIA	58	ITC	ITAÇABA	101	PCI	PICI
16	BNB	BANABUIU	59	ITE	ITAPAJÉ	102	PDM	PINDORETAMA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
17	BBL	BARBALHA	60	ITP	ITAPERI	103	PTR	PORTEIRA
18	BCR	BARRA DO CEARÁ	61	ITK	ITAPIPOCA	104	PRB	PRAIA BELA
19	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	62	ITR	ITAREMA	105	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
20	BRQ	BARROQUINHA	63	JAB	JABUTI	106	QXD	QUIXADÁ
21	BRT	BATURITÉ	64	JGR	JAGUARIBARA	107	QXB	QUIXERAMOBIM
22	BBR	BEBERIBE	65	JGB	JAGUARIBE	108	RSU	RUSSAS I
23	BVG	BOA VIAGEM	66	JGA	JAGUARUANA	109	SQT	SANTA QUITÉRIA
24	BJD	BOM JARDIM	67	JGT	JAGUARUANA III	110	SLC	SÃO LUIS DO CURU
25	BMS	BONSUCESSO	68	JTM	JUATAMA	111	SNP	SENADOR POMPEU
26	BRJ	BREJO SANTO	69	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	112	SBU	SOBRAL I
27	CMM	CAMOCIM	70	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	113	SBQ	SOBRAL IV
28	CPS	CAMPOS SALES	71	JCS	JUCÁS	114	SBC	SOBRAL V
29	CND	CANINDÉ	72	JMA	JUREMA	115	SLP	OLONÓPOLE
30	CRC	CARACARÁ	73	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	116	TBU	TABULEIRO DE RUSSAS I
31	CRE	CARIRÉ	74	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	117	TAA	TAUÁ
32	CSL	CASCAVEL	75	MCA	MACAOCA	118	TAP	TAUAPE
33	CCA	CAUCAIA	76	MGY	MAGUARY	119	TNG	TIANGUÁ
34	CDO	CEDRO	77	MDA	MALHA D'ÁGUA	120	TME	TOMÉ
35	CLN	COLONA	78	MRG	MARANGUAPE	121	TRR	TRAIRI
36	CRU	COREAÚ	79	MRC	MARCO	122	UMB	UMARITUBA
37	CAT	CRATEÚS	80	MSP	MASSAPÊ	123	UMR	UMIRIM
38	CRT	CRATO	81	MTI	MAURITI	124	VIG	VALE DO JAGUARIBE
39	CRZ	CRUZ	82	MSJ	MESSEJANA	125	VRJ	VARJOTA
40	CMB	CUMBUCO	83	MLG	MILAGRES	126	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
41	DMC	DIAS MACEDO	84	MBG	MOMBAÇA	127	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
42	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	85	MDM	MONDUBIM			
43	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	86	MTB	MONSENHOR TABOSA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 96 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CAUCAIA	49	JAGUARETAMA	73	PARAIPABA
2	ACARAÚ	26	CEDRO	50	JAGUARIBARA	74	PARAMBU
3	ACOPIARA	27	COREAÚ	51	JAGUARIBE	75	PEDRA BRANCA
4	AMONTADA	28	CRATEÚS	52	JAGUARUANA	76	PINDORETAMA
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRATO	53	JUAZEIRO DO NORTE	77	PORTEIRA
6	APUIARÉS	30	CRUZ	54	JUCÁS	78	QUIXADÁ
7	AQUIRAZ	31	EUSÉBIO	55	LAVRAS DA MANGABEIRA	79	QUIXERAMOBIM
8	ARACATI	32	FORTALEZA	56	LIMOEIRO DO NORTE	80	QUIXERÉ
9	ARARENDÁ	33	GRANJA	57	MADALENA	81	RUSSAS
10	ARARIPE	34	GUAIUBA	58	MARACANAU	82	SANTA QUITÉRIA
11	BANABUIU	35	GUARACIABA DO NORTE	59	MARANGUAPE	83	SÃO BENEDITO
12	BARBALHA	36	GUARAMIRANGA	60	MARCO	84	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
13	BARRO	37	HORIZONTE	61	MASSAPÊ	85	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
14	BARROQUINHA	38	IBIAPINA	62	MAURITI	86	SÃO LUÍS DO CURU
15	BATURITÉ	39	ICAPUÍ	63	MILAGRES	87	SENADOR POMPEU
16	BEBERIBE	40	ICÓ	64	MOMBAÇA	88	SOBRAL
17	BOA VIAGEM	41	IGUATU	65	MONSENHOR TABOSA	89	OLONÓPOLES
18	BREJO SANTO	42	INDEPENDÊNCIA	66	MORADA NOVA	90	TAUÁ
19	CAMOCIM	43	IPU	67	MUCAMBO	91	TIANGUÁ
20	CAMPOS SALES	44	IRACEMA	68	NOVA OLINDA	92	TRAIRI
21	CANINDÉ	45	ITAÇABA	69	NOVA RUSSAS	93	UMIRIM
22	CARIDADE	46	ITAPAJÉ	70	ORÓS	94	VARJOTA
23	CARIRÉ	47	ITAPIPOCA	71	PACAJUS	95	VÁRZEA ALEGRE
24	CASCAVEL	48	ITAREMA	72	PARACURU	96	VIÇOSA DO CEARÁ

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02360296	07/04/2026 20:56:39	07/04/2026 23:54:35	Leste	VJG	8.355	10.274,98	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 23h54min foi fechado o religador de linha RLK0274, normalizando os 683 clientes restantes.
BA02358634	06/04/2026 10:22:18	06/04/2026 23:58:59	Atlântico	CRZ	2.446	7.870,06	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 23h58min foi fechada a chave de encontro SOH5624, transferindo parte das cargas para o alimentador CRZ01P3, normalizando os 168 clientes restantes.
40805143	08/04/2026 17:21:41	10/04/2026 17:47:14	Sul	CPS	2.691	5.016,41	2186 - Localizado condutor de média tensão partido na fase 'B' próximo do transformador TPB4468. Causa: Descargas atmosféricas.
BA02361664	08/04/2026 22:01:39	09/04/2026 05:38:55	Centro-Norte	QXB	2.049	4.556,82	Localizado condutor partido próximo a SRC0651 ocasionado por descarga atmosférica. Às 05h09min foi fechada a chave SRC0651 normalizando 29 clientes. Às 05h38min foi fechada a chave UP SRJ1332, normalizando os 541 clientes restantes.
40779345	06/04/2026 09:23:38	06/04/2026 16:08:07	Metropolitana	CCA	1.823	4.504,11	0505 - Recuperado condutor de média tensão próximo a estrutura SGA4668 na fase 'C'. Causa: Chuva.
40788473	07/04/2026 08:06:01	07/04/2026 16:51:40	Metropolitana	PRB	472	4.135,11	7082 - Na chave de ramal FGU4942, reposto elo de 15K/15K na fase A. Chovia forte no momento da ocorrência.
BA02359918	07/04/2026 14:52:11	07/04/2026 17:07:40	Atlântico	MRC	2.374	3.662,38	Às 16h20min identificado jump de média tensão partido na fase 'C' devido descargas atmosféricas. Às 17h32min foi fechado o religador de linha RNY5694, normalizando os 645 clientes restantes.
40794299	07/04/2026 17:24:44	08/04/2026 10:26:44	Norte	GRJ	210	3.577,00	0373 - Realizada inspeção e identificado chave FIU1819 atuada fase 'C', foi substituído elo de 6K. Causa: Descarga Atmosférica.
40793685	07/04/2026 15:42:50	07/04/2026 19:44:15	Norte	MSP	866	3.484,45	0517 - Realizada inspeção e identificado chave FTB4845 atuada as fases 'B' e 'C', foi substituído elo 15K. Causa: Descarga Atmosférica.
40804895	08/04/2026 22:05:43	09/04/2026 01:45:36	Centro-Norte	QXD	789	2.891,47	0373 - Realizada inspeção e identificado chave FLM7837 atuada as fases 'B', foi substituído elo 12K. Causa: Descarga Atmosférica.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	1
DISMANCD	52
DISMANEST	13
DISMANLS	734
Tramo de MT	71
Total Geral	851

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 06 a 09 de abril de 2026, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

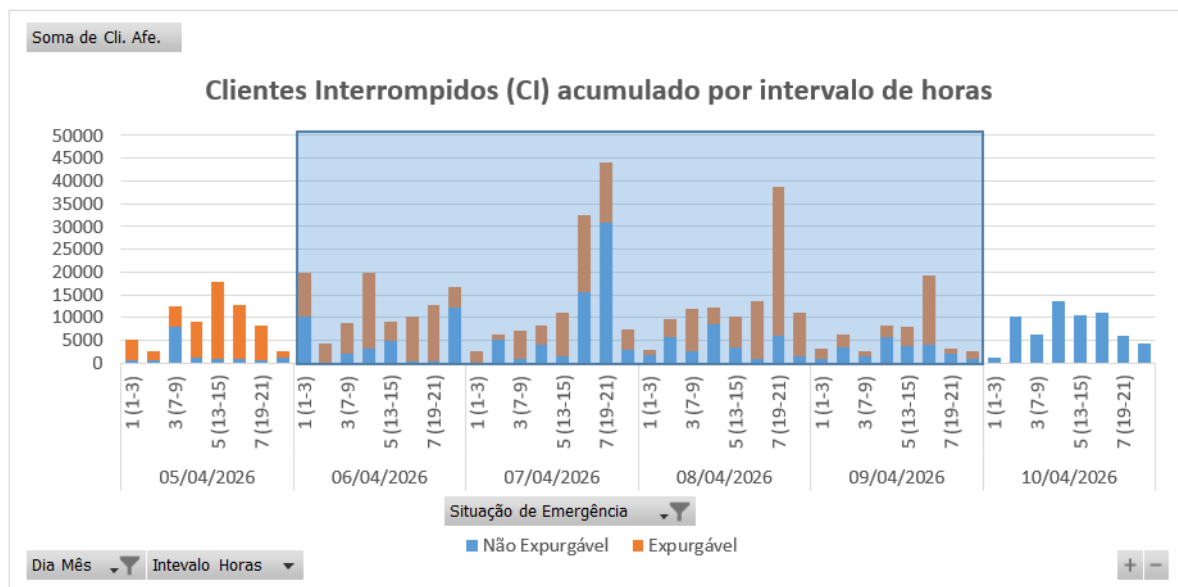


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 8.821 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 12.013 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 44.188 clientes desligados no período de 19h às 21h do dia 07/04/2026.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 7.889 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 06 a 09 de abril de 2026. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 634.704 CHI.

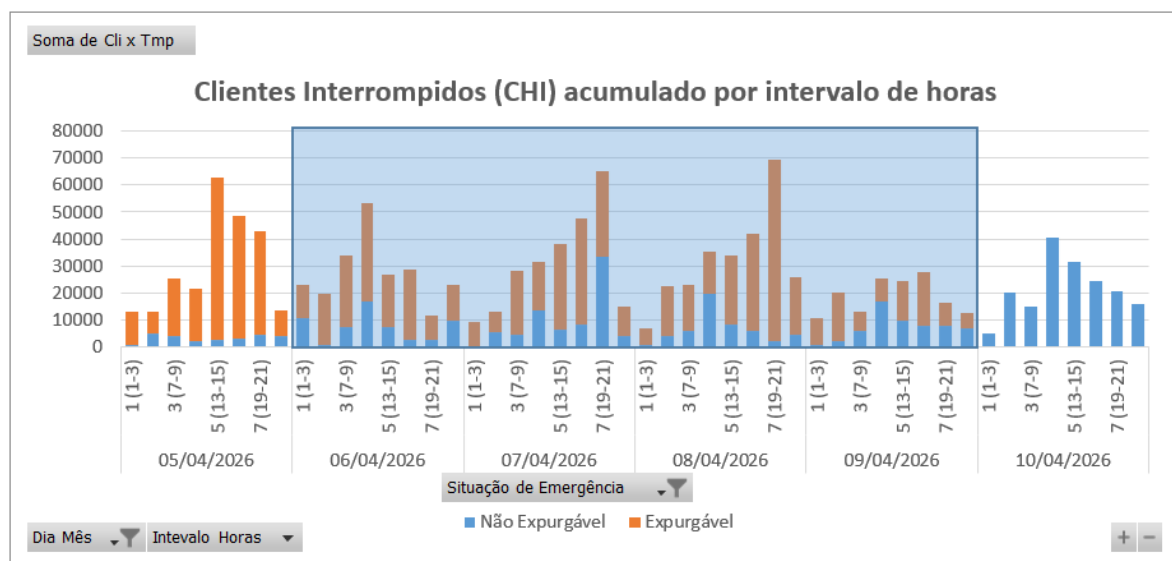


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 16 – 04/2026 – CE	Evento:	019 – 04/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 06/04/2026 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 09/04/2026 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	386	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	38	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	67	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	96	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	127	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	634.704	-			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	238.003	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	06/04/2026 00:10:19	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	11/04/2026 13:47:56	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	8,59	hora			
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	56,19	hora			

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 8.650 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 06 a 09 de abril de 2026.

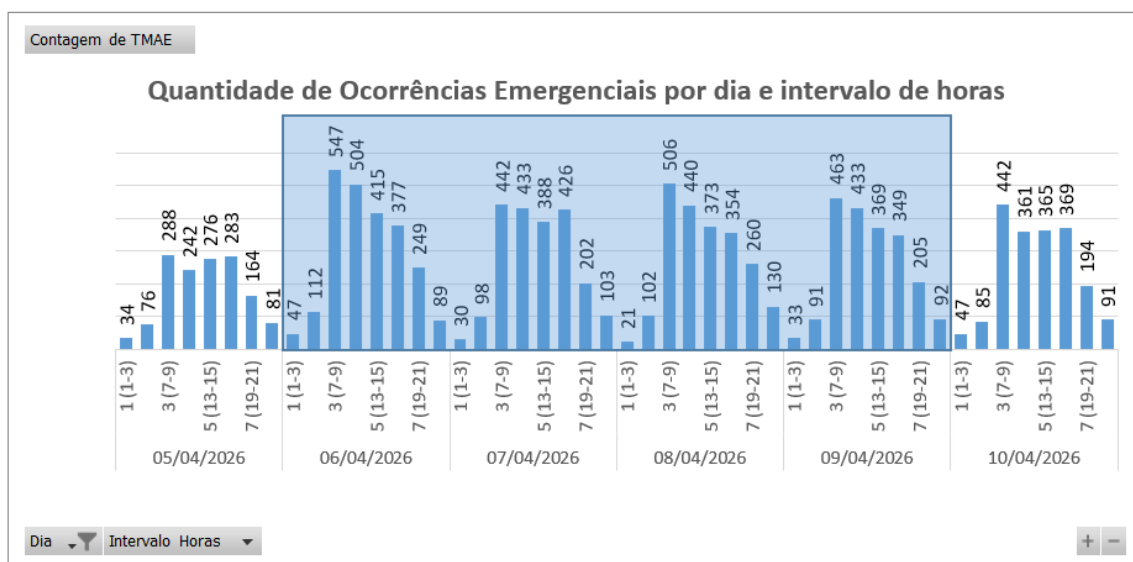


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

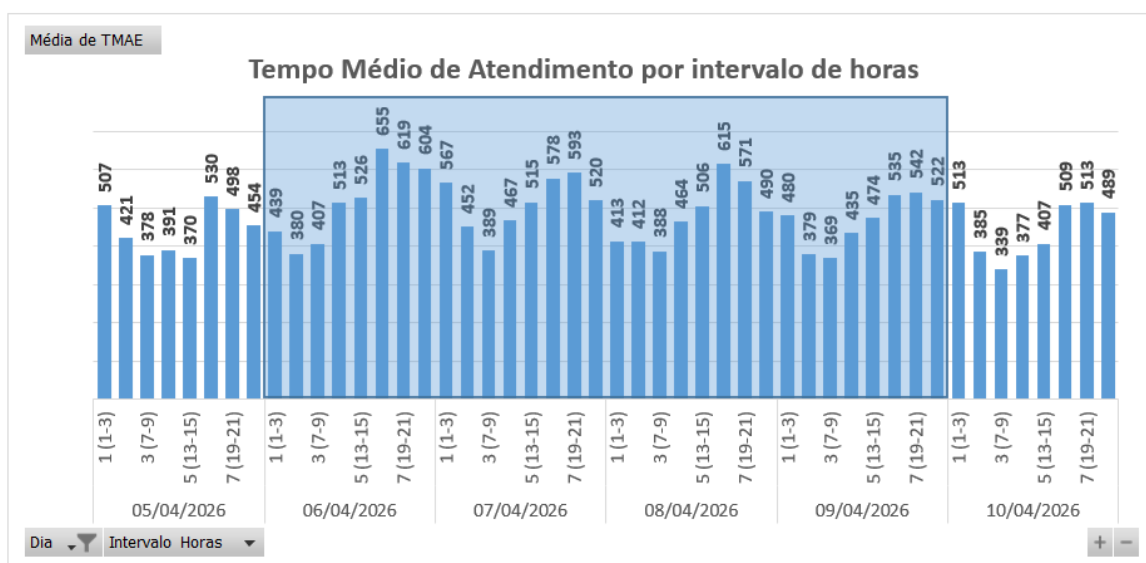


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante o período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 06 a 09 de abril de 2026.

ENTRAR
ASSINE

HOME
ÚLTIMA HORA
CERÁ
PONTOPÓDER
SEGURANÇA
JOGADA
NEGÓCIOS
ZOEIRA
COLUNISTAS

Chuvas no CE podem ficar 75 milímetros acima da média histórica em abril

Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, divulgou previsão para o mês.

Escrito por [Nicolas Paulino](#) nicolas.paulino@svm.com.br

07 de Abril de 2026 - 06:00 (Atualizado às 08:11)

Legenda: Chuva deve ganhar intensidade em relação às últimas semanas, diz Inmet.
Foto: Davi Rocha.

O mês de abril pode ter chuvas acima da média no Ceará, segundo previsão climática divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O novo cenário analisado pelo órgão indica um **período mais úmido em boa parte do Nordeste**, com possibilidade de volumes maiores especialmente no norte do Estado.

De acordo com o boletim, praticamente todos os estados do Nordeste devem registrar chuva acima da média histórica ao longo do mês. O destaque fica para áreas do norte do Maranhão, norte do Piauí e também do Ceará, onde os **acumulados podem ficar até 75 milímetros acima do esperado para o mês**.

NEWSLETTER
Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado.

8 Minutos
As principais notícias do dia direto no seu e-mail.

Diário de Sala
Conversa com quem acredita que a educação transforma. Publicado mensalmente.

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/chuvas-no-ce-podem-ficar-75-milimetros-acima-da-media-historica-em-abril-1.3755353>

Quadra chuvosa: Acaraú registra 163 mm; veja previsão

Ceará tem chuvas em 125 municípios, das 7 horas de domingo, 5, às 7 horas desta segunda-feira, 6, confira principais volumes

09:16 | 06/04/2026 Atualizado às 09:21 | 06/04/2026 Autor **Kaio Pimentel** Tipo **Notícia**



ouça este conteúdo



Imagem ilustrativa. Veja onde mais choveu no Ceará, das 7 horas de domingo, 5, às 7 horas desta segunda-feira, 6 / Crédito: AURELIO ALVES

Resumo

O **Ceará** registrou **chuvas em 125 municípios**, das 7 horas de domingo, 5, às 7 horas desta segunda-feira, 6. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). **Acaraú** apresentou o **maior índice pluviométrico**, com 163,3 milímetros (mm).

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2026/04/06/quadra-chuvosa-acarau-registra-163-mm-veja-previsao.html>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 06/04/26 às 01:08 na localidade Afonso Fontes



Figura 8. Foto registrada no dia 06/04/26 às 04:43 na localidade Fortaleza



Figura 9. Foto registrada no dia 07/04/26 às 11:17 na localidade Itaitinga

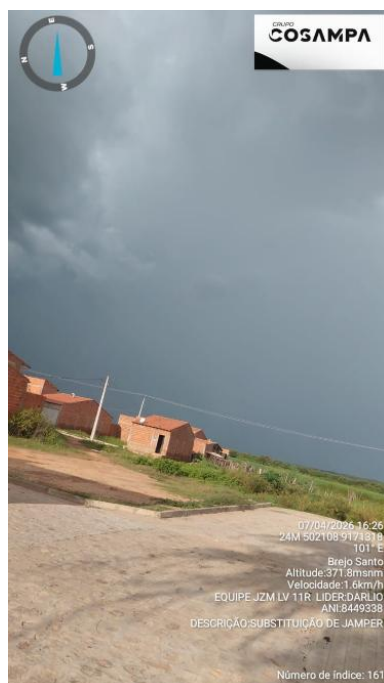


Figura 10. Foto registrada no dia 07/04/26 às 16:26 na localidade Brejo Santo



Figura 11. Foto registrada no dia 08/04/26 às 14:43 na localidade Milagres



Figura 12. Foto registrada no dia 08/04/26 às 14:26 na localidade Mauriti



Figura 13. Foto registrada no dia 09/04/26 às 13:09 na localidade Maracanaú



Figura 14. Foto registrada no dia 09/04/26 às 13:48 na localidade Maranguape

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 16 – 04/2026 – CE	Evento: 019 – 04/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 06/04/2026 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 09/04/2026 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.885	634.704	238.003	528.724

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas.

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	4	2026	15849	IGT01M5	IGT	BA02358342	1	4	06/04/2026 00:12	06/04/2026 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	417	57915	256,22
2	39	4	2026	15849	IGT01M5	IGT	BA02358342	1	4	06/04/2026 00:12	06/04/2026 01:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	57915	63,00
3	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	BA02358364	1	4	06/04/2026 01:01	06/04/2026 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2094	47224	153,56
4	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	BA02358364	1	4	06/04/2026 01:01	06/04/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1267	47224	465,97
5	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	BA02358364	1	4	06/04/2026 01:01	06/04/2026 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1998	47224	811,41
6	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02358382	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	695	37232	119,31
7	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02358382	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	37232	200,34
8	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02358382	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	780	37232	2652,43
9	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02358382	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	37232	70,76
10	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02358382	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	132	37232	778,32
11	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02358382	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	37232	472,66
12	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02358390	1	4	06/04/2026 01:56	06/04/2026 06:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	85	40820	395,16
13	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02358390	1	4	06/04/2026 01:56	06/04/2026 07:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	40820	440,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
14	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358418	1	4	06/04/2026 02:21	06/04/2026 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1641	62350	1384,82
15	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358418	1	4	06/04/2026 02:21	06/04/2026 03:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	749	62350	851,36
16	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358418	1	4	06/04/2026 02:21	06/04/2026 04:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	163	62350	333,65
17	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02358546	1	4	06/04/2026 08:23	06/04/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	833	46105	927,64
18	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02358546	1	4	06/04/2026 08:23	06/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	93	46105	182,41
19	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02358546	1	4	06/04/2026 08:23	06/04/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	46105	11,37
20	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02358634	1	4	06/04/2026 10:22	06/04/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	860	28105	1611,07
21	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	BA02358634	1	4	06/04/2026 10:22	06/04/2026 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	405	25045	1089,34
22	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	BA02358634	1	4	06/04/2026 10:22	06/04/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	25045	455,39
23	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02358634	1	4	06/04/2026 10:22	06/04/2026 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	202	28105	677,99
24	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02358634	1	4	06/04/2026 10:22	06/04/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	228	28105	866,34
25	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02358634	1	4	06/04/2026 10:22	06/04/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	28105	1154,77
26	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02358634	1	4	06/04/2026 16:23	06/04/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	202	28105	283,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
27	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02358634	1	4	06/04/2026 16:23	06/04/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	228	28105	1731,47
28	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02358646	1	4	06/04/2026 10:36	06/04/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3651	20309	1181,50
29	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	BA02358654	1	4	06/04/2026 10:54	06/04/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	140	50893	609,86
30	39	4	2026	16559	SBQ01F4	SBQ	BA02358696	1	4	06/04/2026 11:28	06/04/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4172	20309	1740,65
31	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02358696	1	4	06/04/2026 11:28	06/04/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	651	20309	344,31
32	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02358714	1	4	06/04/2026 12:01	06/04/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	30911	121,67
33	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02358714	1	4	06/04/2026 12:01	06/04/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	30911	22,91
34	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02358714	1	4	06/04/2026 12:01	06/04/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	30911	938,91
35	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	BA02358728	1	4	06/04/2026 12:23	06/04/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	11730	11,17
36	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	BA02358728	1	4	06/04/2026 12:58	06/04/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	11730	224,49
37	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	BA02358728	1	4	06/04/2026 15:29	06/04/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	11730	47,38
38	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	BA02358768	1	4	06/04/2026 13:41	06/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	188	20071	367,96
39	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	BA02358768	1	4	06/04/2026 13:41	06/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	89	20071	174,19
40	39	4	2026	13328	MRC01M1	MRC	BA02358804	1	4	06/04/2026 14:01	06/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	303	20757	463,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
41	39	4	2026	13328	MRC01M1	MRC	BA02358804	1	4	06/04/2026 14:01	06/04/2026 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	73	20757	115,48
42	39	4	2026	13328	MRC01M1	MRC	BA02358804	1	4	06/04/2026 14:01	06/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	250	20757	1324,17
43	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 16:14	06/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	245	62350	182,93
44	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 16:14	06/04/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	323	62350	315,55
45	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 16:14	06/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	474	62350	478,08
46	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 16:14	06/04/2026 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	599	62350	957,40
47	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 17:13	06/04/2026 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	229	62350	1216,94
48	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 17:13	06/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	271	62350	332,05
49	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02358926	1	4	06/04/2026 18:40	06/04/2026 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2746	62350	182,30
50	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02358938	1	4	06/04/2026 16:56	06/04/2026 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	318	28105	1012,39
51	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02358938	1	4	06/04/2026 18:05	06/04/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	28105	24,22
52	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	BA02359028	1	4	06/04/2026 19:14	06/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4872	102549	312,62
53	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	BA02359028	1	4	06/04/2026 19:14	06/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2284	102549	171,30
54	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	BA02359028	1	4	06/04/2026 19:14	06/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	499	102549	51,01
55	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02359082	1	4	06/04/2026 21:13	06/04/2026 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1470	62350	1468,37
56	39	4	2026	13360	PGB01P1	PGB	BA02359082	1	4	06/04/2026 21:13	06/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1296	62350	1650,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
57	39	4	2026	13360	PGB01P1	PGB	BA02359082	1	4	06/04/2026 21:13	06/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	473	62350	621,47
58	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	BA02359136	1	4	06/04/2026 23:39	07/04/2026 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	465	43619	1046,12
59	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	BA02359136	1	4	06/04/2026 23:39	07/04/2026 02:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	43619	19,54
60	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	BA02359136	1	4	06/04/2026 23:39	07/04/2026 02:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	601	43619	1697,66
61	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	BA02359182	1	4	07/04/2026 03:28	07/04/2026 04:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	507	20757	598,12
62	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	BA02359182	1	4	07/04/2026 03:28	07/04/2026 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	20757	111,04
63	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	BA02359182	1	4	07/04/2026 03:28	07/04/2026 05:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	402	20757	696,91
64	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	BA02359182	1	4	07/04/2026 03:28	07/04/2026 05:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	215	20757	420,74
65	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	BA02359182	1	4	07/04/2026 03:28	07/04/2026 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	82	20757	291,65
66	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	50893	115,11
67	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	794	50893	1384,87
68	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1395	20719	2433,11
69	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	596	20719	1154,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
70	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	294	20719	784,98
71	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	455	20719	1515,02
72	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	20719	581,37
73	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359426	1	4	07/04/2026 07:17	07/04/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	20719	164,57
74	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02359646	1	4	07/04/2026 10:12	07/04/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	490	30624	415,68
75	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02359646	1	4	07/04/2026 10:12	07/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	472	30624	2327,88
76	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02359658	1	4	07/04/2026 10:23	07/04/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	205	26709	607,94
77	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02359730	1	4	07/04/2026 11:45	07/04/2026 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	20719	46,74
78	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	BA02359758	1	4	07/04/2026 12:10	07/04/2026 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	479	59056	541,67
79	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	BA02359758	1	4	07/04/2026 12:10	07/04/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	478	59056	2177,56
80	39	4	2026	13356	PAP01F4	PAP	BA02359786	1	4	07/04/2026 13:13	07/04/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	54	52979	192,07
81	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02359832	1	4	07/04/2026 13:56	07/04/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	819	34539	520,75
82	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02359832	1	4	07/04/2026 13:56	07/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	34539	56,77
83	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02359832	1	4	07/04/2026 13:56	07/04/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	331	34539	449,79
84	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02359832	1	4	07/04/2026 13:56	07/04/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	34539	409,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
85	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02359832	1	4	07/04/2026 15:23	07/04/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	34539	311,71
86	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	BA02359918	1	4	07/04/2026 14:52	07/04/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	787	20757	1235,15
87	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	BA02359918	1	4	07/04/2026 14:52	07/04/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	471	20757	923,95
88	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	BA02359918	1	4	07/04/2026 14:52	07/04/2026 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	645	20757	1456,45
89	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	BA02359918	1	4	07/04/2026 17:00	07/04/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	471	20757	46,84
90	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	BA02359932	1	4	07/04/2026 15:01	07/04/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	802	56421	41,21
91	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	BA02359932	1	4	07/04/2026 15:01	07/04/2026 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	56421	153,76
92	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	BA02359932	1	4	07/04/2026 15:01	07/04/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	333	56421	469,44
93	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	BA02359932	1	4	07/04/2026 15:01	07/04/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	302	56421	555,76
94	39	4	2026	13346	MCP01M5	MCP	BA02360034	1	4	07/04/2026 17:19	07/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1425	21100	215,33
95	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2442	31740	992,40
96	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	883	31740	441,50
97	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	494	31740	286,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
98	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	434	31740	265,46
99	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1033	31740	645,05
100	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	31740	31,40
101	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	31740	1523,72
102	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02360056	1	4	07/04/2026 16:26	07/04/2026 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	222	31740	889,54
103	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	BA02360070	1	4	07/04/2026 16:29	07/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	421	18049	1022,80
104	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	BA02360070	1	4	07/04/2026 16:29	08/04/2026 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	18049	153,00
105	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	BA02360110	1	4	07/04/2026 17:09	07/04/2026 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	248	6624	269,08
106	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	BA02360110	1	4	07/04/2026 17:09	07/04/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	512	6624	1921,28
107	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	BA02360162	1	4	07/04/2026 18:48	07/04/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4439	18613	4228,15
108	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02360292	1	4	07/04/2026 20:51	07/04/2026 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	34539	43,35
109	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02360292	1	4	07/04/2026 21:41	07/04/2026 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	34539	53,01
110	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2244	40004	178,27
111	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	358	40004	55,69
112	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1245	40004	3232,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
113	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	668	40004	1922,36
114	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	556	40004	1646,84
115	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	682	40004	2022,51
116	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	BA02360296	1	4	07/04/2026 21:27	07/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2602	40004	1217,16
117	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	08/04/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	280	40004	811,92
118	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	08/04/2026 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	626	40004	2178,48
119	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	08/04/2026 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	40004	631,65
120	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	08/04/2026 03:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	40004	290,49
121	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	09/04/2026 04:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	40004	123,80
122	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	09/04/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	37,52
123	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	07/04/2026 21:27	09/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	40004	394,52
124	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	BA02360346	1	4	08/04/2026 16:46	08/04/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1131	40004	94,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
125	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02360362	1	4	07/04/2026 22:42	07/04/2026 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1083	26883	76,41
126	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02360362	1	4	07/04/2026 22:42	07/04/2026 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1202	26883	92,15
127	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02360362	1	4	07/04/2026 22:42	07/04/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	26883	44,56
128	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02360362	1	4	07/04/2026 22:42	07/04/2026 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	422	26883	404,77
129	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02360362	1	4	07/04/2026 22:42	08/04/2026 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	26883	84,53
130	39	4	2026	13250	JGR01L3	JGR	BA02360432	1	4	08/04/2026 01:35	08/04/2026 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	326	17633	902,84
131	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	BA02360432	1	4	08/04/2026 01:35	08/04/2026 06:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	17633	431,65
132	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	BA02360432	1	4	08/04/2026 01:35	08/04/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	110	17633	775,10
133	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	BA02360432	1	4	08/04/2026 01:35	08/04/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	17633	416,19
134	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	BA02360454	1	4	08/04/2026 01:55	08/04/2026 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	27428	122,71
135	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	BA02360454	1	4	08/04/2026 01:55	08/04/2026 04:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	27428	111,08
136	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	BA02360512	1	4	08/04/2026 03:40	08/04/2026 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	53465	223,81
137	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	BA02360552	1	4	08/04/2026 05:15	08/04/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	503	6624	2216,55
138	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02360606	1	4	08/04/2026 07:32	08/04/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	976	66543	2360,84
139	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	BA02360626	1	4	08/04/2026 08:10	08/04/2026 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	53465	44,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
140	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	BA02360626	1	4	08/04/2026 08:10	08/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	53465	3,65
141	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	BA02360626	1	4	08/04/2026 08:10	08/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	659	53465	601,15
142	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02360708	1	4	08/04/2026 09:33	08/04/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	947	57915	70,76
143	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	BA02360708	1	4	08/04/2026 09:33	08/04/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1207	11102	108,29
144	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	BA02360708	1	4	08/04/2026 09:33	08/04/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	606	11102	337,17
145	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	BA02360708	1	4	08/04/2026 09:33	08/04/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	879	21606	489,07
146	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02360716	1	4	08/04/2026 09:39	08/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	482	21377	570,90
147	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02360716	1	4	08/04/2026 09:39	08/04/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	289	21377	387,58
148	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02360716	1	4	08/04/2026 09:39	08/04/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	406	21377	553,29
149	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02360768	1	4	08/04/2026 10:16	08/04/2026 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	17557	170,70
150	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02360848	1	4	08/04/2026 11:59	08/04/2026 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	490	30624	885,95
151	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02360848	1	4	08/04/2026 11:59	08/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	30624	84,62
152	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02360848	1	4	08/04/2026 11:59	08/04/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	30624	556,53
153	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02360848	1	4	08/04/2026 11:59	08/04/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	248	30624	861,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
154	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	BA02360860	1	4	08/04/2026 11:55	08/04/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	206	53465	333,78
155	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	BA02360860	1	4	08/04/2026 11:55	08/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	294	53465	532,79
156	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02360868	1	4	08/04/2026 12:11	08/04/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	44841	295,73
157	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02360972	1	4	08/04/2026 12:28	08/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	46105	5,19
158	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02360972	1	4	08/04/2026 12:28	08/04/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	46105	100,91
159	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02360972	1	4	08/04/2026 12:28	08/04/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	107	46105	247,14
160	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02360972	1	4	08/04/2026 12:28	08/04/2026 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	599	46105	1667,05
161	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02360972	1	4	08/04/2026 12:28	08/04/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	46105	591,15
162	39	4	2026	13304	ITC01I2	ITC	BA02361046	1	4	08/04/2026 13:42	08/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	290	10444	21,59
163	39	4	2026	13304	ITC01I2	ITC	BA02361046	1	4	08/04/2026 13:42	08/04/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	10444	12,85
164	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	BA02361056	1	4	08/04/2026 13:53	08/04/2026 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	815	31987	663,55
165	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	BA02361056	1	4	08/04/2026 13:53	08/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	31987	187,10
166	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	BA02361096	1	4	08/04/2026 15:11	08/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	62350	93,21
167	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	BA02361164	1	4	08/04/2026 15:55	08/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	436	30624	394,46
168	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02361166	1	4	08/04/2026 13:43	08/04/2026 14:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	680	21377	259,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
169	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02361166	1	4	08/04/2026 13:43	08/04/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	169	21377	131,07
170	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02361166	1	4	08/04/2026 13:43	08/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	675	21377	1405,31
171	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02361166	1	4	08/04/2026 13:43	08/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	169	21377	351,85
172	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02361166	1	4	08/04/2026 13:43	08/04/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21377	4,45
173	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	BA02361172	1	4	08/04/2026 16:22	08/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	69689	10,69
174	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	BA02361172	1	4	08/04/2026 16:22	08/04/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	68	69689	254,74
175	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	BA02361242	1	4	08/04/2026 15:20	08/04/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1464	35422	1879,61
176	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	BA02361242	1	4	08/04/2026 15:20	08/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	237	35422	376,57
177	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	BA02361296	1	4	08/04/2026 16:18	08/04/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2129	66543	526,93
178	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	BA02361296	1	4	08/04/2026 16:18	08/04/2026 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	343	66543	103,57
179	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02361482	1	4	08/04/2026 17:52	08/04/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	416	24100	1313,06
180	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02361482	1	4	08/04/2026 17:52	09/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	428	24100	2896,13
181	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	BA02361492	1	4	08/04/2026 17:58	08/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	500	53465	647,22
182	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	BA02361492	1	4	08/04/2026 19:04	08/04/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	823	53465	984,86
183	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	BA02361522	1	4	08/04/2026 18:14	09/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	153	40004	950,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
184	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02361544	1	4	08/04/2026 18:54	08/04/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	242	15872	316,01
185	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02361544	1	4	08/04/2026 18:54	08/04/2026 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	530	15872	896,29
186	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02361550	1	4	08/04/2026 18:58	08/04/2026 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	57915	119,59
187	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02361550	1	4	08/04/2026 18:58	08/04/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	57915	292,69
188	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02361550	1	4	08/04/2026 18:58	08/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	197	57915	489,98
189	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	BA02361560	1	4	08/04/2026 19:16	08/04/2026 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	327	66543	829,40
190	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	BA02361560	1	4	08/04/2026 19:16	08/04/2026 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	66543	646,94
191	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	BA02361560	1	4	08/04/2026 19:16	09/04/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	66543	14,77
192	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	BA02361562	1	4	08/04/2026 19:16	08/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2692	59056	158,53
193	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	BA02361562	1	4	08/04/2026 19:16	08/04/2026 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1726	59056	1939,83
194	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	BA02361562	1	4	08/04/2026 19:16	08/04/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2687	59056	3072,88
195	39	4	2026	15848	JCS01P1	JCS	BA02361566	1	4	08/04/2026 19:24	08/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4316	16033	11586,06
196	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	BA02361566	1	4	08/04/2026 19:24	08/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5781	16033	15518,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
197	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	BA02361566	1	4	08/04/2026 19:24	08/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5151	16033	13827,57
198	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02361566	1	4	08/04/2026 19:24	08/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1472	26717	3951,50
199	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02361614	1	4	08/04/2026 21:10	08/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	33521	65,94
200	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02361614	1	4	08/04/2026 21:10	08/04/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	195	33521	550,82
201	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02361614	1	4	08/04/2026 21:10	09/04/2026 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	33521	169,46
202	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02361614	1	4	08/04/2026 21:10	09/04/2026 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33521	9,30
203	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02361614	1	4	08/04/2026 21:10	09/04/2026 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	33521	28,87
204	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02361614	1	4	08/04/2026 21:10	09/04/2026 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	33521	239,68
205	39	4	2026	13369	QXD01P5	QXD	BA02361630	1	4	08/04/2026 21:09	08/04/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4531	46493	943,96
206	39	4	2026	13369	QXD01P5	QXD	BA02361630	1	4	08/04/2026 21:09	08/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	875	46493	662,33
207	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02361664	1	4	08/04/2026 22:01	08/04/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1315	30692	72,32
208	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02361664	1	4	08/04/2026 22:01	08/04/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30692	0,22
209	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02361664	1	4	08/04/2026 22:01	08/04/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	30692	205,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
210	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02361664	1	4	08/04/2026 22:01	09/04/2026 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	30692	206,76
211	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02361664	1	4	08/04/2026 22:01	09/04/2026 05:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	534	30692	4069,67
212	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02361664	1	4	09/04/2026 05:09	09/04/2026 05:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30692	1,97
213	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02361692	1	4	08/04/2026 17:14	09/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	34702	247,14
214	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02361692	1	4	08/04/2026 22:50	09/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	34702	40,25
215	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02361692	1	4	09/04/2026 00:30	09/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	34702	192,40
216	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	BA02361692	1	4	09/04/2026 10:09	09/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	34702	406,86
217	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02361710	1	4	08/04/2026 23:25	08/04/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1971	22693	101,29
218	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02361710	1	4	08/04/2026 23:25	08/04/2026 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	660	22693	39,23
219	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02361710	1	4	08/04/2026 23:25	08/04/2026 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	22693	0,07
220	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02361710	1	4	08/04/2026 23:25	09/04/2026 00:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	22693	108,27
221	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02361710	1	4	08/04/2026 23:25	09/04/2026 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	783	22693	992,45
222	39	4	2026	15858	ESB01S4	ESB	BA02361710	1	4	08/04/2026 23:25	09/04/2026 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	663	22693	1086,40
223	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	BA02361768	1	4	09/04/2026 02:49	09/04/2026 03:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	10444	14,98
224	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	BA02361768	1	4	09/04/2026 02:49	09/04/2026 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	10444	30,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
225	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	BA02361768	1	4	09/04/2026 02:49	09/04/2026 04:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	10444	35,01
226	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	BA02361768	1	4	09/04/2026 02:49	09/04/2026 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	234	10444	3635,97
227	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02361834	1	4	09/04/2026 06:05	09/04/2026 08:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	194	10444	396,57
228	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02361834	1	4	09/04/2026 06:05	09/04/2026 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1212	10444	3432,99
229	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02361834	1	4	09/04/2026 06:05	09/04/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	10444	401,62
230	39	4	2026	13387	TNG0157	TNG	BA02361992	1	4	09/04/2026 10:26	09/04/2026 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	40820	224,76
231	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02362028	1	4	09/04/2026 11:34	09/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1400	26883	71,56
232	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02362028	1	4	09/04/2026 12:22	09/04/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	26883	1,10
233	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02362028	1	4	09/04/2026 12:22	09/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	26883	115,87
234	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02362028	1	4	09/04/2026 12:22	09/04/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	26883	6,67
235	39	4	2026	13315	JGA01N6	JGA	BA02362152	1	4	09/04/2026 15:37	09/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	407	15122	799,75
236	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	BA02362152	1	4	09/04/2026 15:37	09/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	10444	35,37
237	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362182	1	4	09/04/2026 13:44	09/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	137	34119	108,88
238	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362182	1	4	09/04/2026 13:44	09/04/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	39	34119	163,63
239	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362182	1	4	09/04/2026 15:15	09/04/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	137	34119	28,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
240	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362182	1	4	09/04/2026 17:21	09/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	137	34119	16,67
241	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362182	1	4	09/04/2026 17:59	09/04/2026 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	137	34119	22,19
242	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362182	1	4	09/04/2026 17:59	09/04/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	39	34119	28,13
243	39	4	2026	16946	CLN01F6	CLN	BA02362210	1	4	09/04/2026 14:22	09/04/2026 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	168	34306	732,06
244	39	4	2026	16946	CLN01F6	CLN	BA02362210	1	4	09/04/2026 15:52	09/04/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	34306	48,02
245	39	4	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	BA02362236	1	4	09/04/2026 15:32	09/04/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	161	37131	365,87
246	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02362428	1	4	09/04/2026 18:31	09/04/2026 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1471	21377	92,35
247	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02362428	1	4	09/04/2026 18:31	09/04/2026 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1100	21377	96,86
248	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02362428	1	4	09/04/2026 18:31	09/04/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	304	21377	31,16
249	39	4	2026	13235	VCS01C3	VCS	BA02362428	1	4	09/04/2026 18:31	09/04/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	21377	1,61
250	39	4	2026	13235	VCS01C3	VCS	BA02362428	1	4	09/04/2026 18:31	09/04/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	628	21377	1013,70
251	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362450	1	4	09/04/2026 18:47	09/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1672	34119	886,62
252	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362450	1	4	09/04/2026 18:47	09/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5485	34119	3042,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
253	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362450	1	4	09/04/2026 18:47	09/04/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	176	34119	101,59
254	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02362498	1	4	09/04/2026 19:38	09/04/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	176	34119	398,10
255	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40770845	1	4	06/04/2026 08:22	07/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33521	105,72
256	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40772659	1	4	06/04/2026 09:39	06/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20071	4,14
257	39	4	2026	13392	UMB0111	UMB	40773823	1	4	06/04/2026 01:12	06/04/2026 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	11730	78,61
258	39	4	2026	13392	UMB0111	UMB	40773823	1	4	06/04/2026 01:12	06/04/2026 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	11730	202,84
259	39	4	2026	13392	UMB0111	UMB	40773823	1	4	06/04/2026 01:54	06/04/2026 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	11730	1,51
260	39	4	2026	13392	UMB0111	UMB	40773823	1	4	06/04/2026 01:54	06/04/2026 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	11730	93,70
261	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40773983	1	4	06/04/2026 03:40	06/04/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	28340	1314,78
262	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40773983	1	4	06/04/2026 03:40	06/04/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	28340	268,19
263	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40773983	1	4	06/04/2026 10:24	06/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	28340	349,41
264	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40773983	1	4	06/04/2026 15:29	06/04/2026 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	28340	466,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
265	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40774489	1	4	06/04/2026 09:13	06/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	47224	510,59
266	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40774799	1	4	06/04/2026 16:09	08/04/2026 04:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20757	108,47
267	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40774903	1	4	06/04/2026 09:17	06/04/2026 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37232	4,93
268	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40775621	1	4	06/04/2026 06:37	06/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	20071	32,35
269	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40775645	1	4	06/04/2026 07:12	06/04/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	46493	140,11
270	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40775645	1	4	06/04/2026 11:49	06/04/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	46493	52,13
271	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40775669	1	4	06/04/2026 07:17	06/04/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20255	26,63
272	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40776027	1	4	06/04/2026 07:59	07/04/2026 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	20757	275,97
273	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40776663	1	4	06/04/2026 12:09	06/04/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20071	20,08
274	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40776695	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	27428	392,77
275	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40776695	1	4	06/04/2026 00:10	06/04/2026 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27428	7,59
276	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40776845	1	4	06/04/2026 01:21	06/04/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	28105	260,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
277	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40776897	1	4	06/04/2026 01:36	06/04/2026 06:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	28105	161,62
278	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40776905	1	4	06/04/2026 01:46	06/04/2026 04:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23382	2,69
279	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40776909	1	4	06/04/2026 01:47	06/04/2026 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	116	16041	748,81
280	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40776929	1	4	06/04/2026 02:03	06/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24711	37,84
281	39	4	2026	15854	JAB01F7	JAB	40776931	1	4	06/04/2026 02:01	06/04/2026 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	44158	546,47
282	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40776951	1	4	06/04/2026 02:14	06/04/2026 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	126	23382	643,96
283	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40776959	1	4	06/04/2026 02:19	06/04/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	22960	214,75
284	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40776961	1	4	06/04/2026 02:21	06/04/2026 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	56421	86,60
285	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40776963	1	4	06/04/2026 02:22	06/04/2026 05:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	94254	22,60
286	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	40777029	1	4	06/04/2026 02:40	06/04/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	125	47224	1151,49
287	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	40777095	1	4	06/04/2026 03:43	06/04/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	62350	4,90
288	39	4	2026	13255	BMS01S7	BMS	40777099	1	4	06/04/2026 03:51	06/04/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	95	102549	602,06
289	39	4	2026	13346	MCP01M5	MCP	40777105	1	4	06/04/2026 03:54	06/04/2026 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21100	8,15
290	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40777131	1	4	06/04/2026 04:20	06/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	12989	527,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
291	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40777143	1	4	06/04/2026 05:42	06/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	832	24711	2500,39
292	39	4	2026	16949	PAR01C3	PAR	40777155	1	4	06/04/2026 00:45	06/04/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	17066	204,24
293	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40777157	1	4	06/04/2026 04:41	06/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	14374	599,05
294	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40777157	1	4	06/04/2026 04:42	06/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	143	14374	1315,52
295	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40777157	1	4	06/04/2026 04:43	06/04/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	14374	71,63
296	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40777157	1	4	06/04/2026 10:09	06/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	14374	221,61
297	39	4	2026	15854	JAB01F4	JAB	40777163	1	4	06/04/2026 04:45	06/04/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	44158	58,39
298	39	4	2026	13276	ITP01L8	ITP	40777187	1	4	06/04/2026 04:55	06/04/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	74807	162,24
299	39	4	2026	13339	MDM01M1	MDM	40777193	1	4	06/04/2026 04:56	06/04/2026 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94254	2,91
300	39	4	2026	13236	AGF01I8	AGF	40777195	1	4	06/04/2026 04:57	06/04/2026 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	59075	62,40
301	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40777225	1	4	06/04/2026 05:09	06/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	139	23382	511,91
302	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40777235	1	4	06/04/2026 05:13	06/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	47224	67,02
303	39	4	2026	13365	PCI01C1	PCI	40777261	1	4	06/04/2026 05:30	07/04/2026 02:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	70522	417,62
304	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40777273	1	4	06/04/2026 05:35	07/04/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	40004	223,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
305	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40777287	1	4	06/04/2026 05:42	06/04/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	53465	175,52
306	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40777289	1	4	06/04/2026 05:42	06/04/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18613	4,80
307	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40777309	1	4	06/04/2026 06:35	06/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	54	34702	508,64
308	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40777315	1	4	06/04/2026 05:53	06/04/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	22960	25,17
309	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40777329	1	4	06/04/2026 05:59	06/04/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	158	13164	576,96
310	39	4	2026	13244	ARP01M2	ARP	40777339	1	4	06/04/2026 06:02	06/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	12833	65,92
311	39	4	2026	13317	JMA01M3	JMA	40777341	1	4	06/04/2026 06:02	06/04/2026 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	10,52
312	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40777349	1	4	06/04/2026 06:04	06/04/2026 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	40004	1099,98
313	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40777359	1	4	06/04/2026 10:13	06/04/2026 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	24100	83,29
314	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40777365	1	4	06/04/2026 06:07	06/04/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	20719	185,98
315	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40777379	1	4	06/04/2026 06:09	06/04/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	40004	100,61
316	39	4	2026	13392	UMB01I1	UMB	40777385	1	4	06/04/2026 06:10	06/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	11730	46,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
317	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40777387	1	4	06/04/2026 06:10	06/04/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	26168	31,95
318	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40777387	1	4	06/04/2026 06:10	06/04/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26168	8,72
319	39	4	2026	13254	BJD01L3	BJD	40777389	1	4	06/04/2026 06:11	06/04/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	69846	98,13
320	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40777395	1	4	06/04/2026 06:11	06/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21532	11,47
321	39	4	2026	16949	PAR01C3	PAR	40777403	1	4	06/04/2026 06:12	06/04/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	17066	139,72
322	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40777409	1	4	06/04/2026 06:13	06/04/2026 07:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	19352	28,79
323	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40777411	1	4	06/04/2026 06:13	06/04/2026 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	425	21377	690,86
324	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40777419	1	4	06/04/2026 06:15	06/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28761	24,86
325	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40777419	1	4	06/04/2026 06:15	06/04/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28761	14,35
326	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40777435	1	4	06/04/2026 06:19	06/04/2026 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	20719	187,44
327	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40777439	1	4	06/04/2026 06:19	06/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	56421	577,41
328	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40777445	1	4	06/04/2026 06:21	06/04/2026 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	13164	77,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
329	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40777453	1	4	06/04/2026 06:22	06/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	46493	13,49
330	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40777455	1	4	06/04/2026 06:22	06/04/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23166	11,17
331	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40777457	1	4	06/04/2026 06:22	06/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	26556	113,91
332	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	40777471	1	4	06/04/2026 06:25	06/04/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59182	2,38
333	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40777487	1	4	06/04/2026 06:27	06/04/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	53465	49,34
334	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40777509	1	4	06/04/2026 06:32	07/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57915	35,52
335	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40777509	1	4	07/04/2026 15:00	07/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	57915	21,35
336	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40777511	1	4	06/04/2026 06:33	07/04/2026 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	26168	128,68
337	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40777511	1	4	06/04/2026 23:45	07/04/2026 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	26168	103,30
338	39	4	2026	15504	INH01I2	INH	40777535	1	4	06/04/2026 06:37	06/04/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	387	56421	2580,97
339	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40777555	1	4	06/04/2026 06:42	06/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	13553	49,30
340	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40777575	1	4	06/04/2026 11:07	06/04/2026 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	24100	41,04
341	39	4	2026	15855	CND01C2	CND	40777577	1	4	06/04/2026 06:48	06/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	35316	7,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
342	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40777583	1	4	06/04/2026 06:50	06/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	17633	70,37
343	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40777599	1	4	06/04/2026 06:52	06/04/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	25045	8,18
344	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40777631	1	4	06/04/2026 06:56	06/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23166	51,77
345	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40777631	1	4	06/04/2026 06:56	06/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23166	44,37
346	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40777631	1	4	06/04/2026 11:45	06/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23166	7,72
347	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40777631	1	4	06/04/2026 11:45	06/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23166	2,57
348	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	40777633	1	4	06/04/2026 06:57	06/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	53465	16,02
349	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40777643	1	4	06/04/2026 06:59	07/04/2026 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	40004	96,22
350	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40777645	1	4	06/04/2026 06:59	06/04/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	30624	179,20
351	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40777659	1	4	06/04/2026 07:01	06/04/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	25779	261,04
352	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40777681	1	4	06/04/2026 07:05	06/04/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20757	44,55
353	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40777693	1	4	06/04/2026 07:08	06/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	46493	126,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
354	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40777693	1	4	06/04/2026 07:08	06/04/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	46493	24,61
355	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40777723	1	4	06/04/2026 07:13	06/04/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	148	56421	547,11
356	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40777729	1	4	06/04/2026 07:15	08/04/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	14374	561,86
357	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40777729	1	4	07/04/2026 07:15	08/04/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	14374	386,23
358	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40777777	1	4	06/04/2026 07:20	06/04/2026 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	31987	9,49
359	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40777827	1	4	06/04/2026 07:25	06/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28781	8,88
360	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40777847	1	4	06/04/2026 07:29	06/04/2026 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	1,74
361	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40777853	1	4	06/04/2026 07:30	06/04/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	50893	499,83
362	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40777859	1	4	06/04/2026 07:31	06/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	3,90
363	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40777889	1	4	06/04/2026 07:34	06/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25045	7,69
364	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40777903	1	4	06/04/2026 07:35	06/04/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	549	44841	864,37
365	39	4	2026	13360	PGB01P5	PGB	40777917	1	4	06/04/2026 07:32	06/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	62350	7,47
366	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40777959	1	4	06/04/2026 07:41	06/04/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17633	30,98
367	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40777979	1	4	06/04/2026 07:42	06/04/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	40004	24,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
368	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40777981	1	4	06/04/2026 07:42	06/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	25779	121,10
369	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40777993	1	4	06/04/2026 07:43	06/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	30692	18,83
370	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40777995	1	4	06/04/2026 07:09	07/04/2026 02:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	33521	211,57
371	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40778033	1	4	06/04/2026 07:48	06/04/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	56421	76,43
372	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40778041	1	4	06/04/2026 07:49	06/04/2026 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	57915	18,39
373	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40778079	1	4	06/04/2026 07:50	06/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	13553	521,20
374	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40778081	1	4	06/04/2026 07:50	06/04/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24711	9,95
375	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40778117	1	4	06/04/2026 07:53	07/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16041	134,76
376	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40778117	1	4	07/04/2026 09:49	07/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	16041	3,05
377	39	4	2026	16563	GBA01L2	GBA	40778119	1	4	06/04/2026 07:53	06/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	8957	17,32
378	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40778145	1	4	06/04/2026 07:55	06/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	28450	318,81
379	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40778163	1	4	06/04/2026 07:56	06/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	2,93
380	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40778167	1	4	06/04/2026 07:57	07/04/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	16041	77,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
381	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40778171	1	4	06/04/2026 07:57	06/04/2026 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23921	0,94
382	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40778173	1	4	06/04/2026 07:57	06/04/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	21377	21,85
383	39	4	2026	13234	ACR01P1	ACR	40778179	1	4	06/04/2026 07:58	06/04/2026 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27915	6,51
384	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40778187	1	4	06/04/2026 16:13	06/04/2026 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	17557	33,94
385	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40778189	1	4	06/04/2026 07:58	06/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	437	34119	1291,34
386	39	4	2026	13330	MSP01P1	MSP	40778197	1	4	06/04/2026 07:59	06/04/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34119	4,24
387	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40778219	1	4	06/04/2026 08:01	06/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	47224	112,96
388	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40778223	1	4	06/04/2026 08:01	06/04/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	21377	20,37
389	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40778225	1	4	06/04/2026 08:01	06/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	54	24711	440,10
390	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40778227	1	4	06/04/2026 08:01	06/04/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	27428	16,07
391	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40778241	1	4	06/04/2026 08:03	06/04/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	37232	63,63
392	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40778243	1	4	06/04/2026 08:03	07/04/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	26168	50,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
393	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40778249	1	4	06/04/2026 08:03	06/04/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	25045	122,93
394	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40778265	1	4	06/04/2026 08:05	06/04/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	8,43
395	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40778267	1	4	06/04/2026 08:05	06/04/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	85	43619	223,53
396	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40778327	1	4	06/04/2026 08:07	06/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30911	1,89
397	39	4	2026	13369	QXD01P4	QXD	40778333	1	4	06/04/2026 08:12	06/04/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	46493	25,97
398	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40778341	1	4	06/04/2026 08:12	06/04/2026 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75137	65,41
399	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40778349	1	4	06/04/2026 08:13	06/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	5,67
400	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40778351	1	4	06/04/2026 06:00	06/04/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	17557	1570,19
401	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40778353	1	4	06/04/2026 08:14	06/04/2026 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25045	18,63
402	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40778389	1	4	06/04/2026 08:16	06/04/2026 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	40820	275,28
403	39	4	2026	16949	PAR01C3	PAR	40778395	1	4	06/04/2026 08:17	06/04/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	11,09
404	39	4	2026	13236	AGF01S1	AGF	40778417	1	4	06/04/2026 08:19	06/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	3,90
405	39	4	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	40778433	1	4	06/04/2026 08:20	06/04/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	6,13
406	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40778437	1	4	06/04/2026 08:20	06/04/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	31987	70,71
407	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40778459	1	4	06/04/2026 08:21	06/04/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24711	16,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
408	39	4	2026	13319	LVM01M4	LVM	40778497	1	4	06/04/2026 08:24	06/04/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	24100	34,47
409	39	4	2026	16945	CSL01C9	CSL	40778501	1	4	07/04/2026 07:24	07/04/2026 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	53	34539	82,75
410	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40778519	1	4	06/04/2026 08:26	06/04/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26556	10,72
411	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40778519	1	4	06/04/2026 14:06	06/04/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26556	90,93
412	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40778525	1	4	06/04/2026 08:22	06/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13553	7,07
413	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40778529	1	4	06/04/2026 08:28	06/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	41926	30,27
414	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40778555	1	4	06/04/2026 08:29	06/04/2026 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30692	5,01
415	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40778561	1	4	06/04/2026 08:29	06/04/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	17066	21,38
416	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40778563	1	4	06/04/2026 08:30	06/04/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20719	39,40
417	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40778585	1	4	06/04/2026 08:31	06/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	6624	21,48
418	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	40778617	1	4	06/04/2026 08:33	06/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11102	6,95
419	39	4	2026	13312	JGB01M6	JGB	40778627	1	4	06/04/2026 08:36	07/04/2026 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	40004	640,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
420	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40778653	1	4	06/04/2026 08:35	06/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28761	9,44
421	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40778683	1	4	07/04/2026 08:35	07/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	30692	9,94
422	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40778695	1	4	06/04/2026 08:38	06/04/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23921	2,23
423	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40778699	1	4	06/04/2026 08:39	06/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20071	14,77
424	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40778699	1	4	06/04/2026 11:56	06/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	20071	385,97
425	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40778725	1	4	06/04/2026 08:41	06/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21377	4,53
426	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40778759	1	4	06/04/2026 08:41	06/04/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24711	3,47
427	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40778785	1	4	06/04/2026 10:09	06/04/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	376	16041	4598,90
428	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40778795	1	4	06/04/2026 08:43	06/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21377	11,85
429	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40778809	1	4	06/04/2026 08:44	06/04/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23166	11,45
430	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40778815	1	4	06/04/2026 08:45	06/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	9,71
431	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40778825	1	4	06/04/2026 22:07	07/04/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	50893	31,54
432	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40778889	1	4	06/04/2026 08:49	06/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	37131	60,73
433	39	4	2026	13263	CCA01C4	CCA	40778925	1	4	06/04/2026 08:52	06/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	69689	28,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
434	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40778951	1	4	06/04/2026 08:54	06/04/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	34119	31,26
435	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40778965	1	4	06/04/2026 08:55	06/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18384	5,97
436	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40778979	1	4	06/04/2026 08:57	06/04/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	50893	418,56
437	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40779027	1	4	06/04/2026 09:00	06/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	50	56421	509,00
438	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40779047	1	4	06/04/2026 09:01	06/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28450	6,05
439	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40779057	1	4	06/04/2026 09:01	06/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	174	26709	492,66
440	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40779059	1	4	06/04/2026 09:01	06/04/2026 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26717	38,26
441	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40779079	1	4	06/04/2026 09:03	06/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19352	7,78
442	39	4	2026	13322	LMN01N4	LMN	40779091	1	4	06/04/2026 09:04	06/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	46105	191,24
443	39	4	2026	13322	LMN01N4	LMN	40779091	1	4	06/04/2026 09:05	06/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	46105	377,03
444	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40779115	1	4	06/04/2026 09:06	08/04/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	46493	54,78
445	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40779115	1	4	08/04/2026 09:36	08/04/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	46493	796,22
446	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40779117	1	4	06/04/2026 08:00	06/04/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	40820	3,21
447	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40779119	1	4	06/04/2026 09:06	07/04/2026 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	25779	354,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
448	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40779133	1	4	06/04/2026 16:57	07/04/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	28105	97,74
449	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40779135	1	4	06/04/2026 09:07	06/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	155	18049	136,18
450	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40779141	1	4	06/04/2026 17:19	07/04/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	16,84
451	39	4	2026	15852	MBC01P3	MBC	40779171	1	4	06/04/2026 09:09	06/04/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	22960	76,89
452	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40779185	1	4	06/04/2026 09:10	06/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	51	21606	272,95
453	39	4	2026	16947	ITR01I3	ITR	40779247	1	4	06/04/2026 09:15	06/04/2026 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	11,27
454	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40779261	1	4	06/04/2026 09:16	06/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	69689	12,05
455	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40779279	1	4	06/04/2026 09:18	06/04/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	2,67
456	39	4	2026	13363	PCM01M5	PCM	40779281	1	4	06/04/2026 09:18	06/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	11566	59,00
457	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40779307	1	4	06/04/2026 09:21	06/04/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	10,91
458	39	4	2026	15501	PBU01P4	PBU	40779311	1	4	06/04/2026 09:21	06/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	24200	22,68
459	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40779313	1	4	06/04/2026 09:21	06/04/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26556	23,25
460	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40779321	1	4	06/04/2026 09:22	06/04/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20719	8,29
461	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40779331	1	4	06/04/2026 09:22	06/04/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26168	72,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
462	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40779345	1	4	06/04/2026 09:23	06/04/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	742	69689	1716,49
463	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40779345	1	4	06/04/2026 09:23	06/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1018	69689	2505,69
464	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40779345	1	4	06/04/2026 11:39	06/04/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	69689	281,92
465	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40779351	1	4	06/04/2026 09:24	08/04/2026 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26883	53,07
466	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40779351	1	4	07/04/2026 15:37	07/04/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	212	26883	703,84
467	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40779367	1	4	06/04/2026 05:51	06/04/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	34702	145,53
468	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40779415	1	4	06/04/2026 09:27	06/04/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20071	28,08
469	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40779441	1	4	06/04/2026 09:29	06/04/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	23921	15,93
470	39	4	2026	13244	ARP01M1	ARP	40779465	1	4	06/04/2026 09:30	06/04/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12833	3,00
471	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40779495	1	4	06/04/2026 09:32	06/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	53465	6,12
472	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40779545	1	4	06/04/2026 09:32	06/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	423	44841	798,88
473	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40779581	1	4	06/04/2026 14:30	06/04/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	57915	2,82
474	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40779585	1	4	06/04/2026 10:24	06/04/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	35422	51,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
475	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40779599	1	4	06/04/2026 09:38	06/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	34702	160,58
476	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40779609	1	4	06/04/2026 15:48	06/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	94	28781	441,02
477	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40779641	1	4	06/04/2026 09:41	07/04/2026 01:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17557	126,66
478	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40779651	1	4	06/04/2026 09:41	06/04/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69689	17,44
479	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40779665	1	4	06/04/2026 09:42	06/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	53465	14,54
480	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40779713	1	4	06/04/2026 09:45	06/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	44841	95,90
481	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40779737	1	4	06/04/2026 09:47	06/04/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	48836	9,82
482	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40779755	1	4	06/04/2026 09:48	06/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	5,04
483	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40779781	1	4	06/04/2026 09:50	06/04/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20255	38,71
484	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40779819	1	4	06/04/2026 09:48	07/04/2026 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26168	15,41
485	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40779823	1	4	06/04/2026 09:53	06/04/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	5,59
486	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40779855	1	4	06/04/2026 09:54	07/04/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	39	10444	1389,97
487	39	4	2026	13336	MLG01Y3	MLG	40779861	1	4	06/04/2026 09:55	07/04/2026 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	26168	1214,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
488	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40779867	1	4	06/04/2026 12:00	06/04/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	234	69846	1060,02
489	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40779877	1	4	06/04/2026 09:55	06/04/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	43619	44,44
490	39	4	2026	13276	DMC01C5	DMC	40779889	1	4	06/04/2026 09:56	06/04/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74807	5,15
491	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40779893	1	4	06/04/2026 09:56	07/04/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	23,46
492	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40779897	1	4	06/04/2026 05:40	06/04/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	255	21606	1157,20
493	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	40779903	1	4	06/04/2026 09:57	06/04/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	1,41
494	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40779919	1	4	06/04/2026 09:54	06/04/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12989	12,00
495	39	4	2026	13363	PCM01M4	PCM	40779979	1	4	06/04/2026 10:01	06/04/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	11566	53,47
496	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40780015	1	4	06/04/2026 10:04	06/04/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17557	13,30
497	39	4	2026	13332	MTI01P3	MTI	40780029	1	4	06/04/2026 10:04	06/04/2026 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	16316	42,23
498	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40780033	1	4	06/04/2026 10:05	06/04/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	37131	25,37
499	39	4	2026	13356	PAP01F4	PAP	40780041	1	4	06/04/2026 10:05	06/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	52979	266,39
500	39	4	2026	13257	CMM01C2	CMM	40780075	1	4	06/04/2026 10:07	06/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	31987	8,43
501	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40780079	1	4	06/04/2026 10:07	06/04/2026 18:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	8,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
502	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40780095	1	4	06/04/2026 10:08	06/04/2026 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20757	24,59
503	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40780105	1	4	06/04/2026 10:09	06/04/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26556	6,45
504	39	4	2026	13260	CRC01C4	CRC	40780119	1	4	06/04/2026 10:10	06/04/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17470	11,40
505	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40780135	1	4	06/04/2026 10:11	07/04/2026 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13164	58,73
506	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40780141	1	4	06/04/2026 10:11	06/04/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	0,18
507	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40780141	1	4	06/04/2026 13:17	07/04/2026 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	17,73
508	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40780161	1	4	06/04/2026 10:12	06/04/2026 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	56421	364,81
509	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40780187	1	4	06/04/2026 10:14	07/04/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13164	60,86
510	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40780225	1	4	06/04/2026 10:15	06/04/2026 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	4,26
511	39	4	2026	16567	MRG01C3	MRG	40780229	1	4	06/04/2026 08:17	06/04/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	48978	192,54
512	39	4	2026	15854	JAB01F2	JAB	40780241	1	4	06/04/2026 10:16	06/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44158	5,92
513	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40780281	1	4	06/04/2026 10:18	07/04/2026 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39619	15,82
514	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40780299	1	4	06/04/2026 10:19	06/04/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	19352	202,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
515	39	4	2026	13236	AGF01I8	AGF	40780303	1	4	06/04/2026 10:19	06/04/2026 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	5,86
516	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40780371	1	4	06/04/2026 10:24	06/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	23382	439,49
517	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40780415	1	4	06/04/2026 10:27	06/04/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	18523	328,21
518	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40780455	1	4	06/04/2026 10:30	06/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23382	12,93
519	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40780485	1	4	06/04/2026 10:32	06/04/2026 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23166	4,01
520	39	4	2026	13305	ITE01I3	ITE	40780493	1	4	06/04/2026 10:32	06/04/2026 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	162	37232	1077,25
521	39	4	2026	16558	JND01L2	JND	40780501	1	4	06/04/2026 10:34	06/04/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	81	59182	163,10
522	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40780523	1	4	06/04/2026 10:36	06/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17557	25,12
523	39	4	2026	13334	MSJ01MA	MSJ	40780529	1	4	06/04/2026 10:36	06/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	362	75137	1248,60
524	39	4	2026	13334	MSJ01MA	MSJ	40780529	1	4	06/04/2026 11:31	06/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	174	75137	441,14
525	39	4	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	40780529	1	4	06/04/2026 14:03	06/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	735	75137	257,86
526	39	4	2026	13334	MSJ01MA	MSJ	40780529	1	4	06/04/2026 14:03	06/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2289	75137	803,06
527	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40780543	1	4	06/04/2026 10:37	07/04/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	25045	174,06
528	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40780611	1	4	06/04/2026 10:41	06/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	69689	19,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
529	39	4	2026	13280	DIF01I8	DIF	40780629	1	4	06/04/2026 10:42	06/04/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	53422	171,55
530	39	4	2026	13385	TAP01F9	TAP	40780653	1	4	06/04/2026 10:44	06/04/2026 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	43055	34,23
531	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40780655	1	4	06/04/2026 10:44	06/04/2026 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	56421	220,98
532	39	4	2026	13291	ICH01I4	ICH	40780667	1	4	06/04/2026 10:45	06/04/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28450	8,20
533	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40780713	1	4	06/04/2026 10:49	07/04/2026 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28761	22,61
534	39	4	2026	13249	BCR01C6	BCR	40780771	1	4	06/04/2026 10:50	06/04/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	102607	3,74
535	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40780823	1	4	06/04/2026 10:57	06/04/2026 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28340	83,36
536	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40780825	1	4	06/04/2026 10:57	06/04/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	34539	167,58
537	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40780849	1	4	06/04/2026 14:33	06/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	13164	1161,45
538	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40780867	1	4	06/04/2026 11:01	06/04/2026 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	35316	3,04
539	39	4	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	40780881	1	4	06/04/2026 11:03	06/04/2026 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	5,70
540	39	4	2026	16557	IPU01L2	IPU	40780899	1	4	06/04/2026 11:05	06/04/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	20255	702,12
541	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40780939	1	4	06/04/2026 11:10	06/04/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28450	12,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
542	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40780959	1	4	06/04/2026 11:11	06/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	24711	13,34
543	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40781045	1	4	07/04/2026 02:34	07/04/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	40	37131	286,48
544	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40781063	1	4	06/04/2026 11:19	07/04/2026 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	46493	17,79
545	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40781063	1	4	07/04/2026 02:22	07/04/2026 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	46493	85,18
546	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	40781069	1	4	06/04/2026 11:19	06/04/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	40820	89,51
547	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40781079	1	4	06/04/2026 11:21	06/04/2026 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37232	22,00
548	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40781123	1	4	06/04/2026 11:25	07/04/2026 03:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	16,29
549	39	4	2026	13261	CRE01C2	CRE	40781143	1	4	06/04/2026 11:27	06/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10947	4,51
550	39	4	2026	15501	PBU01P3	PBU	40781203	1	4	06/04/2026 11:32	06/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24200	2,52
551	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40781217	1	4	06/04/2026 11:33	07/04/2026 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50893	24,71
552	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40781239	1	4	06/04/2026 11:35	06/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	17633	155,80
553	39	4	2026	13273	CRT01M6	CRT	40781241	1	4	06/04/2026 11:36	06/04/2026 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66543	10,22
554	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40781281	1	4	06/04/2026 11:35	06/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	25045	7,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
555	39	4	2026	16568	ACP01C1	ACP	40781291	1	4	06/04/2026 11:39	07/04/2026 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	31740	70,28
556	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40781299	1	4	06/04/2026 11:53	07/04/2026 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	17,04
557	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40781323	1	4	06/04/2026 11:42	06/04/2026 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	141	31740	244,36
558	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40781363	1	4	06/04/2026 11:44	06/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23382	6,22
559	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40781373	1	4	06/04/2026 11:45	06/04/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	3,87
560	39	4	2026	13273	CRT01M9	CRT	40781389	1	4	06/04/2026 11:47	07/04/2026 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	62	66543	863,26
561	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40781439	1	4	06/04/2026 13:40	06/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21606	3,49
562	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40781439	1	4	06/04/2026 14:55	06/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	168	21606	84,00
563	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40781469	1	4	06/04/2026 11:54	06/04/2026 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28761	6,77
564	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40781469	1	4	06/04/2026 11:55	06/04/2026 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28761	31,27
565	39	4	2026	13258	CPS01L3	CPS	40781479	1	4	06/04/2026 11:55	07/04/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	21792	22,66
566	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40781513	1	4	06/04/2026 11:57	07/04/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	43619	2289,68
567	39	4	2026	13257	CMM01C2	CMM	40781621	1	4	06/04/2026 12:07	06/04/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	31987	72,76
568	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40781631	1	4	06/04/2026 12:08	06/04/2026 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	6,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
569	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40781645	1	4	06/04/2026 12:09	06/04/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	25779	6,24
570	39	4	2026	13317	JMA01M6	JMA	40781657	1	4	06/04/2026 12:10	06/04/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	2,44
571	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40781659	1	4	06/04/2026 12:10	06/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	7,08
572	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40781731	1	4	06/04/2026 12:19	06/04/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	5,73
573	39	4	2026	13254	BJD01L3	BJD	40781739	1	4	06/04/2026 12:20	06/04/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	86	69846	673,38
574	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40781741	1	4	06/04/2026 12:20	06/04/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	37232	112,48
575	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40781761	1	4	06/04/2026 12:22	06/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	25779	62,49
576	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40781761	1	4	06/04/2026 12:22	06/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	25779	13,89
577	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40781761	1	4	06/04/2026 12:22	06/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	25779	34,73
578	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40781761	1	4	06/04/2026 12:22	06/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	25779	27,80
579	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40781761	1	4	07/04/2026 00:33	07/04/2026 02:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	25779	44,73
580	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40781767	1	4	06/04/2026 12:22	06/04/2026 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	47224	18,40
581	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40781775	1	4	06/04/2026 12:25	07/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	12,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
582	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40781787	1	4	06/04/2026 12:26	06/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	50	53465	80,40
583	39	4	2026	13389	TME01P1	TME	40781795	1	4	06/04/2026 12:27	07/04/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	12306	26,75
584	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40781811	1	4	06/04/2026 12:31	06/04/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	34702	195,05
585	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40781811	1	4	06/04/2026 18:52	06/04/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	34702	34,27
586	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40781811	1	4	07/04/2026 08:46	07/04/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	34702	93,73
587	39	4	2026	15854	JAB01F1	JAB	40781829	1	4	06/04/2026 12:31	06/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44158	22,68
588	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40781865	1	4	06/04/2026 12:36	06/04/2026 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17470	19,18
589	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40781867	1	4	06/04/2026 14:26	07/04/2026 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	37131	29,58
590	39	4	2026	13334	MSJ01M2	MSJ	40781879	1	4	06/04/2026 12:38	06/04/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75137	8,46
591	39	4	2026	16948	PCU01I4	PCU	40781915	1	4	06/04/2026 12:42	06/04/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	2,68
592	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40781921	1	4	06/04/2026 12:44	06/04/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23921	8,26
593	39	4	2026	13389	TME01P2	TME	40781927	1	4	06/04/2026 12:44	07/04/2026 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12306	31,87
594	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40781987	1	4	06/04/2026 12:50	06/04/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	18523	96,20
595	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40782007	1	4	06/04/2026 12:53	06/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17066	17,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
596	39	4	2026	13253	BVG01P3	BVG	40782023	1	4	06/04/2026 12:54	06/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23921	19,04
597	39	4	2026	16557	IPU01L4	IPU	40782025	1	4	06/04/2026 12:54	06/04/2026 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	20255	72,40
598	39	4	2026	13308	ITK01I8	ITK	40782031	1	4	06/04/2026 12:54	07/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	47224	52,19
599	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40782035	1	4	06/04/2026 12:55	06/04/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	4,25
600	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40782055	1	4	06/04/2026 12:57	06/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	2,60
601	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40782063	1	4	06/04/2026 12:58	06/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20071	3,21
602	39	4	2026	15846	MGY01F7	MGY	40782079	1	4	06/04/2026 13:00	07/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	35934	175,52
603	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40782083	1	4	06/04/2026 13:00	06/04/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	1,94
604	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40782091	1	4	06/04/2026 13:01	07/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26168	51,61
605	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40782099	1	4	06/04/2026 12:54	06/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	20255	52,57
606	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40782115	1	4	06/04/2026 13:04	06/04/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12989	21,35
607	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40782125	1	4	06/04/2026 13:06	06/04/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16041	14,92
608	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40782203	1	4	06/04/2026 13:14	06/04/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	40820	91,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
609	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40782215	1	4	06/04/2026 13:16	06/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34702	3,26
610	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40782235	1	4	06/04/2026 19:00	07/04/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28340	34,47
611	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40782239	1	4	06/04/2026 13:17	07/04/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	18523	43,79
612	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40782253	1	4	06/04/2026 13:19	06/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	48836	163,58
613	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40782253	1	4	06/04/2026 13:19	07/04/2026 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	48836	64,81
614	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40782253	1	4	07/04/2026 00:44	07/04/2026 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	48836	124,40
615	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40782281	1	4	06/04/2026 13:21	06/04/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	17557	83,85
616	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40782325	1	4	06/04/2026 06:06	06/04/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28340	34,93
617	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40782335	1	4	06/04/2026 13:27	06/04/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	31740	276,45
618	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40782363	1	4	06/04/2026 13:30	06/04/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	1,35
619	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40782377	1	4	06/04/2026 13:31	06/04/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20071	41,43
620	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40782381	1	4	06/04/2026 12:40	06/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	30692	3,66
621	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40782385	1	4	06/04/2026 13:31	06/04/2026 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	5,08
622	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40782397	1	4	06/04/2026 09:11	06/04/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28781	5,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
623	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40782425	1	4	06/04/2026 13:36	06/04/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	25779	97,40
624	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40782439	1	4	06/04/2026 13:38	06/04/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	46105	20,44
625	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40782457	1	4	06/04/2026 13:40	06/04/2026 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	17633	48,15
626	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40782543	1	4	06/04/2026 13:47	06/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	56421	166,00
627	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40782543	1	4	06/04/2026 16:40	06/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	56421	83,83
628	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40782557	1	4	06/04/2026 13:48	06/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25779	7,68
629	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40782569	1	4	06/04/2026 13:50	06/04/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13553	4,97
630	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	40782585	1	4	06/04/2026 13:52	07/04/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	22693	579,52
631	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	40782585	1	4	07/04/2026 13:30	07/04/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	22693	54,68
632	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40782599	1	4	06/04/2026 13:54	07/04/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10444	156,96
633	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40782611	1	4	06/04/2026 13:54	07/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	263	23166	2773,70
634	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40782611	1	4	06/04/2026 19:12	07/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	337	23166	1766,35
635	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40782645	1	4	06/04/2026 13:57	06/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	26709	49,93
636	39	4	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	40782671	1	4	06/04/2026 14:00	06/04/2026 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	3,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
637	39	4	2026	15504	INH01I5	INH	40782687	1	4	06/04/2026 14:03	06/04/2026 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	56421	114,26
638	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40782693	1	4	06/04/2026 14:03	07/04/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34539	25,00
639	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40782713	1	4	06/04/2026 14:05	06/04/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26709	17,56
640	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40782713	1	4	06/04/2026 14:05	06/04/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	26709	690,86
641	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40782713	1	4	06/04/2026 22:44	07/04/2026 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	26709	437,47
642	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40782723	1	4	06/04/2026 14:06	06/04/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	41926	52,10
643	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40782727	1	4	06/04/2026 14:07	06/04/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	21606	155,52
644	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40782773	1	4	06/04/2026 14:11	06/04/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	21377	9,11
645	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40782867	1	4	06/04/2026 14:20	06/04/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	43619	11,10
646	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40782877	1	4	06/04/2026 14:21	06/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	33	13553	50,82
647	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40782905	1	4	06/04/2026 14:23	06/04/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18049	35,64
648	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40782955	1	4	06/04/2026 14:28	06/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	17633	8,03
649	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40782955	1	4	06/04/2026 14:28	06/04/2026 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	17633	57,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
650	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40782977	1	4	06/04/2026 14:29	06/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26709	8,71
651	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40782989	1	4	06/04/2026 14:30	06/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	56421	253,14
652	39	4	2026	13244	ARP01M2	ARP	40783011	1	4	06/04/2026 14:05	07/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	12833	711,19
653	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40783015	1	4	06/04/2026 14:32	06/04/2026 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	6624	25,24
654	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40783025	1	4	06/04/2026 06:04	06/04/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	100	16041	968,86
655	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40783083	1	4	06/04/2026 14:38	07/04/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	19,91
656	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40783089	1	4	06/04/2026 14:39	06/04/2026 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	30692	20,65
657	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40783131	1	4	06/04/2026 13:26	06/04/2026 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	22693	280,52
658	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40783191	1	4	06/04/2026 14:48	06/04/2026 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	25045	115,92
659	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	40783193	1	4	06/04/2026 14:48	06/04/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	62350	4,25
660	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40783211	1	4	06/04/2026 14:50	06/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	0,91
661	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40783215	1	4	06/04/2026 14:50	06/04/2026 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	46	20719	339,95
662	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40783225	1	4	06/04/2026 14:51	06/04/2026 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	3,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
663	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40783383	1	4	06/04/2026 15:03	07/04/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	30,58
664	39	4	2026	13255	BMS01S1	BMS	40783425	1	4	06/04/2026 15:07	06/04/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	102549	193,69
665	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40783443	1	4	06/04/2026 15:10	06/04/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	34702	377,23
666	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40783503	1	4	06/04/2026 15:16	06/04/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	2,09
667	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40783533	1	4	06/04/2026 15:18	07/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20071	9,28
668	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40783539	1	4	06/04/2026 15:19	06/04/2026 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	48836	31,39
669	39	4	2026	16947	ITR01I3	ITR	40783561	1	4	06/04/2026 15:22	06/04/2026 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	1,79
670	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40783571	1	4	06/04/2026 15:22	06/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	33521	213,76
671	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40783609	1	4	06/04/2026 15:03	06/04/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21532	19,69
672	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40783685	1	4	06/04/2026 15:32	06/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	56421	43,95
673	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40783699	1	4	06/04/2026 15:33	07/04/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23921	70,41
674	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40783707	1	4	06/04/2026 15:34	07/04/2026 03:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	53465	12,18
675	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40783707	1	4	06/04/2026 23:06	07/04/2026 03:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	53465	18,57
676	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40783731	1	4	06/04/2026 15:37	07/04/2026 04:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	13,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
677	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40783743	1	4	06/04/2026 15:38	06/04/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	47224	43,41
678	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40783751	1	4	06/04/2026 15:38	06/04/2026 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	20255	47,42
679	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40783753	1	4	06/04/2026 15:38	07/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	41	26883	828,28
680	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40783779	1	4	06/04/2026 15:42	06/04/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44841	1,79
681	39	4	2026	13319	LVM01M4	LVM	40783805	1	4	06/04/2026 15:44	06/04/2026 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	104	24100	232,61
682	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40783839	1	4	06/04/2026 15:49	07/04/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	40004	93,26
683	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40783847	1	4	06/04/2026 19:40	07/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	37232	18,72
684	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40783861	1	4	06/04/2026 15:52	06/04/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	47224	10,13
685	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40783861	1	4	06/04/2026 16:20	06/04/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	47224	18,41
686	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40783873	1	4	06/04/2026 15:53	07/04/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	20071	495,08
687	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40783881	1	4	06/04/2026 15:53	06/04/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48978	7,91
688	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40783927	1	4	06/04/2026 15:56	06/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30692	5,76
689	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40783937	1	4	06/04/2026 15:57	07/04/2026 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	40004	27,41
690	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40783957	1	4	06/04/2026 15:58	06/04/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28340	28,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
691	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40783957	1	4	06/04/2026 15:58	06/04/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28340	8,56
692	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40783977	1	4	06/04/2026 15:59	07/04/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	37131	238,63
693	39	4	2026	13312	JGB01M2	JGB	40783985	1	4	06/04/2026 16:00	06/04/2026 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	40004	433,92
694	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40783991	1	4	06/04/2026 16:02	07/04/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	25779	224,48
695	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40784029	1	4	06/04/2026 17:10	06/04/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	28450	11,19
696	39	4	2026	16566	SBU01S9	SBU	40784063	1	4	06/04/2026 16:06	06/04/2026 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	48836	50,77
697	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40784125	1	4	06/04/2026 16:11	07/04/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	22693	337,12
698	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40784145	1	4	06/04/2026 16:13	07/04/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	8,81
699	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40784149	1	4	06/04/2026 16:14	06/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18613	27,09
700	39	4	2026	15854	JAB01F4	JAB	40784249	1	4	06/04/2026 16:23	06/04/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	44158	98,84
701	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40784281	1	4	06/04/2026 16:25	06/04/2026 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	26168	116,47
702	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40784295	1	4	06/04/2026 16:26	06/04/2026 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	130	69689	542,14
703	39	4	2026	13343	MNV01M2	MNV	40784297	1	4	06/04/2026 16:26	06/04/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	33521	51,86
704	39	4	2026	13360	PGB01P6	PGB	40784299	1	4	06/04/2026 16:26	06/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	62350	148,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
705	39	4	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	40784307	1	4	06/04/2026 18:25	06/04/2026 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	34306	99,57
706	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	40784307	1	4	06/04/2026 18:25	06/04/2026 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	167	34306	665,12
707	39	4	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	40784307	1	4	06/04/2026 22:19	06/04/2026 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1403	34306	111,46
708	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40784321	1	4	06/04/2026 16:28	06/04/2026 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	6,97
709	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40784325	1	4	06/04/2026 16:28	06/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	62	17066	171,60
710	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40784375	1	4	06/04/2026 16:34	07/04/2026 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23921	37,04
711	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40784375	1	4	06/04/2026 16:34	07/04/2026 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23921	87,79
712	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40784437	1	4	06/04/2026 15:56	06/04/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	52	34702	171,05
713	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40784487	1	4	06/04/2026 16:47	06/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40820	8,79
714	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40784523	1	4	06/04/2026 16:51	07/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	31987	18,66
715	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40784543	1	4	06/04/2026 16:54	07/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17633	74,03
716	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40784581	1	4	06/04/2026 16:58	07/04/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28761	17,64
717	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40784583	1	4	06/04/2026 16:58	06/04/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	25779	545,30
718	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40784591	1	4	06/04/2026 16:59	07/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	26168	311,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
719	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40784603	1	4	06/04/2026 17:00	06/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	2,54
720	39	4	2026	16558	JND01L3	JND	40784617	1	4	06/04/2026 17:03	07/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59182	17,40
721	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40784625	1	4	06/04/2026 17:04	07/04/2026 06:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23166	26,93
722	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40784649	1	4	06/04/2026 17:06	07/04/2026 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	9,18
723	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40784711	1	4	06/04/2026 17:12	07/04/2026 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	47224	6,82
724	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40784747	1	4	06/04/2026 17:16	06/04/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18049	18,34
725	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40784795	1	4	06/04/2026 17:20	06/04/2026 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23382	11,82
726	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40784823	1	4	06/04/2026 17:24	06/04/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	2,05
727	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40784827	1	4	08/04/2026 03:30	08/04/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	40004	228,25
728	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40784837	1	4	06/04/2026 17:26	06/04/2026 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	143	25779	774,98
729	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40784881	1	4	06/04/2026 17:31	07/04/2026 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15872	84,50
730	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40784913	1	4	06/04/2026 17:34	06/04/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	3,81
731	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	40784941	1	4	06/04/2026 12:42	07/04/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	76	70522	1606,07
732	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40784951	1	4	06/04/2026 17:35	07/04/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	17470	148,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
733	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40785007	1	4	06/04/2026 10:41	06/04/2026 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	40004	443,19
734	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40785031	1	4	06/04/2026 17:45	07/04/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	94254	46,17
735	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40785033	1	4	06/04/2026 17:46	07/04/2026 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	14,10
736	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40785051	1	4	06/04/2026 17:48	07/04/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23382	17,23
737	39	4	2026	13254	BJD01L6	BJD	40785107	1	4	06/04/2026 16:39	06/04/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	168	69846	1119,16
738	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40785113	1	4	06/04/2026 17:53	07/04/2026 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21532	51,68
739	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40785179	1	4	06/04/2026 17:58	06/04/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	37232	4,14
740	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40785187	1	4	06/04/2026 17:59	07/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	26883	265,08
741	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40785203	1	4	06/04/2026 18:00	06/04/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26556	1,95
742	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40785207	1	4	06/04/2026 18:01	07/04/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10444	16,02
743	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40785215	1	4	06/04/2026 18:01	07/04/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	16,05
744	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40785249	1	4	06/04/2026 18:06	06/04/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13553	5,71
745	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40785251	1	4	06/04/2026 18:06	06/04/2026 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	18613	144,69
746	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40785275	1	4	07/04/2026 01:01	08/04/2026 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	35422	122,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
747	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40785277	1	4	06/04/2026 18:08	07/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26717	61,18
748	39	4	2026	13280	DIF01I2	DIF	40785283	1	4	07/04/2026 12:03	07/04/2026 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	63	53422	501,39
749	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40785289	1	4	06/04/2026 18:09	07/04/2026 05:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28450	44,53
750	39	4	2026	13343	MNV01M2	MNV	40785297	1	4	06/04/2026 18:10	06/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	33521	256,77
751	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40785305	1	4	06/04/2026 10:12	06/04/2026 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	11,11
752	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40785379	1	4	06/04/2026 18:20	07/04/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	69689	16,31
753	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40785379	1	4	07/04/2026 03:54	07/04/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	28	69689	188,59
754	39	4	2026	13255	BMS01S7	BMS	40785431	1	4	06/04/2026 18:27	06/04/2026 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	167	102549	801,37
755	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40785459	1	4	06/04/2026 18:30	06/04/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18613	5,30
756	39	4	2026	16944	ACA01C4	ACA	40785469	1	4	06/04/2026 18:33	06/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	3,96
757	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40785473	1	4	06/04/2026 17:01	07/04/2026 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	162	13553	1178,73
758	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40785483	1	4	06/04/2026 18:34	07/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66543	16,16
759	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40785527	1	4	06/04/2026 18:39	07/04/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20719	20,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
760	39	4	2026	13369	QXD01P4	QXD	40785531	1	4	06/04/2026 18:39	06/04/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	81	46493	301,48
761	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40785533	1	4	06/04/2026 18:39	06/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	56421	9,78
762	39	4	2026	16944	ACA01C4	ACA	40785537	1	4	06/04/2026 18:40	06/04/2026 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	1,36
763	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	40785569	1	4	06/04/2026 22:32	07/04/2026 06:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	62350	15,02
764	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40785627	1	4	06/04/2026 18:47	06/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	35316	67,25
765	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40785631	1	4	06/04/2026 18:47	07/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	259	66543	5712,75
766	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40785631	1	4	07/04/2026 10:50	07/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	66543	481,07
767	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40785637	1	4	06/04/2026 18:48	07/04/2026 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	46493	300,87
768	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40785679	1	4	06/04/2026 18:53	06/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	56421	16,87
769	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40785685	1	4	06/04/2026 18:54	07/04/2026 05:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28761	10,47
770	39	4	2026	13315	JGA01N4	JGA	40785689	1	4	06/04/2026 18:54	06/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	15122	13,97
771	39	4	2026	15504	GCN01N1	GCN	40785691	1	4	06/04/2026 18:54	06/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56421	5,01
772	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40785699	1	4	06/04/2026 18:55	07/04/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	429	75137	2255,35
773	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40785713	1	4	06/04/2026 18:58	07/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34119	15,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
774	39	4	2026	15854	JAB01FA	JAB	40785717	1	4	06/04/2026 18:58	06/04/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	44158	121,03
775	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40785727	1	4	06/04/2026 18:59	06/04/2026 23:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	46105	56,78
776	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40785729	1	4	06/04/2026 18:08	07/04/2026 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	66	28761	587,47
777	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40785739	1	4	06/04/2026 19:00	07/04/2026 04:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20071	28,37
778	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40785751	1	4	07/04/2026 07:19	07/04/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	20255	97,26
779	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40785771	1	4	06/04/2026 19:06	06/04/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	4,20
780	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40785787	1	4	06/04/2026 19:07	07/04/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	13553	105,04
781	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40785803	1	4	06/04/2026 19:09	06/04/2026 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	24100	163,85
782	39	4	2026	16558	JND01L2	JND	40785805	1	4	06/04/2026 19:10	07/04/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59182	13,94
783	39	4	2026	13339	MDM01M6	MDM	40785821	1	4	06/04/2026 19:10	07/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	94254	15,56
784	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40785827	1	4	06/04/2026 19:13	06/04/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	19352	9,98
785	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40785835	1	4	06/04/2026 19:14	07/04/2026 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	59056	14,50
786	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	40785853	1	4	06/04/2026 19:21	06/04/2026 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	559	102549	152,95
787	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40785883	1	4	06/04/2026 19:18	06/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21377	3,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
788	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40785885	1	4	06/04/2026 13:36	06/04/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	31987	6,96
789	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40785889	1	4	06/04/2026 19:19	07/04/2026 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	47224	145,26
790	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40785915	1	4	06/04/2026 19:22	07/04/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15872	63,04
791	39	4	2026	13249	BCR01C9	BCR	40785993	1	4	06/04/2026 19:33	07/04/2026 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	34	102607	341,32
792	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40786081	1	4	06/04/2026 19:44	07/04/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11730	7,26
793	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40786091	1	4	06/04/2026 19:45	07/04/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	25045	112,40
794	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40786127	1	4	06/04/2026 19:50	06/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	21377	241,40
795	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40786147	1	4	06/04/2026 19:54	07/04/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	94254	22,82
796	39	4	2026	13305	ITE01I3	ITE	40786159	1	4	06/04/2026 19:55	06/04/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	3,37
797	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	40786203	1	4	06/04/2026 20:00	07/04/2026 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	5,12
798	39	4	2026	13280	DIF01I2	DIF	40786209	1	4	06/04/2026 20:01	07/04/2026 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	8,98
799	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40786237	1	4	06/04/2026 20:04	07/04/2026 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	34539	142,31
800	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40786281	1	4	06/04/2026 20:09	07/04/2026 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46105	43,44
801	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40786295	1	4	06/04/2026 20:13	06/04/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	35316	3,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
802	39	4	2026	13270	CAT01C2	CAT	40786309	1	4	06/04/2026 20:15	06/04/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	106	53465	134,53
803	39	4	2026	13334	MSJ01M3	MSJ	40786323	1	4	06/04/2026 20:18	07/04/2026 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75137	9,92
804	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40786357	1	4	06/04/2026 20:24	06/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	43619	57,32
805	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40786365	1	4	06/04/2026 20:25	07/04/2026 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	50893	329,33
806	39	4	2026	15848	JCS01P1	JCS	40786367	1	4	06/04/2026 20:25	07/04/2026 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	16033	351,02
807	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40786385	1	4	06/04/2026 20:28	07/04/2026 05:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25779	9,18
808	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40786407	1	4	06/04/2026 20:33	07/04/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	37131	74,66
809	39	4	2026	13236	AGF01S4	AGF	40786427	1	4	06/04/2026 20:37	07/04/2026 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	4,96
810	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40786437	1	4	06/04/2026 20:38	06/04/2026 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	66	30692	117,11
811	39	4	2026	13367	PSK01F1	PSK	40786469	1	4	06/04/2026 20:44	07/04/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	65723	79,17
812	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40786491	1	4	06/04/2026 20:52	07/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	47224	202,34
813	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40786531	1	4	06/04/2026 20:59	07/04/2026 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	20757	119,56
814	39	4	2026	13304	ITC01I2	ITC	40786537	1	4	06/04/2026 21:00	07/04/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	10444	73,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
815	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40786561	1	4	06/04/2026 21:04	07/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	25045	335,84
816	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40786571	1	4	06/04/2026 21:07	07/04/2026 02:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	41926	4,96
817	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40786619	1	4	06/04/2026 21:14	07/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	25779	220,99
818	39	4	2026	13389	TME01P3	TME	40786669	1	4	06/04/2026 21:20	06/04/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	165	12306	435,00
819	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	40786679	1	4	06/04/2026 21:21	07/04/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	14,35
820	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40786751	1	4	06/04/2026 13:54	07/04/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28340	22,62
821	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40786751	1	4	07/04/2026 11:35	07/04/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28340	4,67
822	39	4	2026	16565	JZN01M1	JZN	40786781	1	4	06/04/2026 21:38	07/04/2026 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	77602	67,51
823	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40786819	1	4	06/04/2026 08:34	07/04/2026 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	26717	1683,20
824	39	4	2026	15500	IBP01I2	IBP	40786835	1	4	06/04/2026 21:47	06/04/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26709	3,13
825	39	4	2026	13365	PCI01C3	PCI	40786843	1	4	06/04/2026 17:19	07/04/2026 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	202	70522	1534,25
826	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40786857	1	4	06/04/2026 21:50	07/04/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	31987	49,33
827	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40786913	1	4	06/04/2026 21:53	07/04/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	44158	188,37
828	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40786915	1	4	06/04/2026 22:02	07/04/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	25779	102,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
829	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40786933	1	4	06/04/2026 23:19	06/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	44841	10,75
830	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40786951	1	4	06/04/2026 22:10	07/04/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	24100	30,78
831	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40786953	1	4	06/04/2026 22:12	07/04/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17066	11,32
832	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40786989	1	4	06/04/2026 22:18	07/04/2026 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20757	35,70
833	39	4	2026	13255	BMS01S8	BMS	40787001	1	4	06/04/2026 22:21	07/04/2026 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	102549	115,72
834	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40787025	1	4	07/04/2026 07:26	07/04/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	25779	170,70
835	39	4	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	40787029	1	4	06/04/2026 22:44	07/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	37131	144,84
836	39	4	2026	13360	PGB01PA	PGB	40787041	1	4	06/04/2026 22:31	07/04/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	62350	16,77
837	39	4	2026	15858	ESB01S4	ESB	40787055	1	4	06/04/2026 22:37	07/04/2026 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	22693	150,20
838	39	4	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	40787083	1	4	06/04/2026 22:53	07/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	37131	104,51
839	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40787099	1	4	06/04/2026 23:00	07/04/2026 04:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	178	34539	906,51
840	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40787121	1	4	06/04/2026 23:15	07/04/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27915	2,35
841	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40787121	1	4	07/04/2026 01:20	07/04/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	417	27915	116,53
842	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40787139	1	4	06/04/2026 19:08	07/04/2026 04:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	25045	36,21
843	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40787141	1	4	06/04/2026 15:53	07/04/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	147	69846	1536,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
844	39	4	2026	16947	ITR01I3	ITR	40787179	1	4	06/04/2026 23:34	07/04/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	122	15872	1611,65
845	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40787191	1	4	06/04/2026 23:38	07/04/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	16041	62,16
846	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40787203	1	4	06/04/2026 23:42	07/04/2026 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	262	30911	1379,14
847	39	4	2026	13264	CDO01M4	CDO	40787261	1	4	07/04/2026 00:10	07/04/2026 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	133	11102	252,55
848	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40787277	1	4	07/04/2026 00:22	07/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16041	42,45
849	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40787321	1	4	07/04/2026 00:56	07/04/2026 05:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34702	4,69
850	39	4	2026	15854	JAB01F2	JAB	40787329	1	4	07/04/2026 01:03	07/04/2026 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	139	44158	620,56
851	39	4	2026	13363	PCM01M5	PCM	40787343	1	4	07/04/2026 01:08	07/04/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	11566	233,71
852	39	4	2026	13363	PCM01M5	PCM	40787343	1	4	07/04/2026 15:58	07/04/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	11566	25,64
853	39	4	2026	13249	BCR01C3	BCR	40787345	1	4	07/04/2026 01:08	07/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102607	67,84
854	39	4	2026	13356	PAP01F6	PAP	40787385	1	4	07/04/2026 01:37	07/04/2026 02:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	52979	94,65
855	39	4	2026	13322	LMN01N4	LMN	40787431	1	4	07/04/2026 07:01	07/04/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	46105	618,87
856	39	4	2026	13322	LMN01N4	LMN	40787431	1	4	07/04/2026 13:52	07/04/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	46105	358,38
857	39	4	2026	13322	LMN01N1	LMN	40787435	1	4	06/04/2026 10:31	07/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	46105	113,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
858	39	4	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	40787443	1	4	07/04/2026 02:25	07/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	296	34306	2490,35
859	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40787473	1	4	07/04/2026 02:49	07/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	31	26883	371,78
860	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40787499	1	4	07/04/2026 03:19	07/04/2026 07:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	561	34702	2431,94
861	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40787499	1	4	07/04/2026 06:30	07/04/2026 07:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	34702	51,99
862	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40787511	1	4	06/04/2026 10:46	07/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	26717	1995,30
863	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40787527	1	4	06/04/2026 15:11	07/04/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	77602	210,80
864	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40787551	1	4	07/04/2026 04:01	07/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	34539	634,87
865	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40787565	1	4	07/04/2026 04:03	07/04/2026 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	23921	104,58
866	39	4	2026	13255	BMS01S6	BMS	40787567	1	4	07/04/2026 04:07	07/04/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102549	7,87
867	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40787595	1	4	07/04/2026 04:29	07/04/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52979	19,93
868	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40787649	1	4	07/04/2026 05:13	07/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	46493	68,69
869	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40787651	1	4	07/04/2026 05:13	07/04/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	26556	66,64
870	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40787663	1	4	07/04/2026 05:23	07/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	7,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
871	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40787667	1	4	07/04/2026 05:24	07/04/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	17557	371,59
872	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40787667	1	4	07/04/2026 05:24	07/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	17557	128,53
873	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	40787681	1	4	07/04/2026 11:36	07/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	6624	36,66
874	39	4	2026	13288	ICP01N3	ICP	40787689	1	4	07/04/2026 05:36	07/04/2026 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14374	6,28
875	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40787695	1	4	07/04/2026 05:37	07/04/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	37131	134,27
876	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40787725	1	4	07/04/2026 05:49	07/04/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	25	25045	312,98
877	39	4	2026	13392	UMB01I2	UMB	40787741	1	4	07/04/2026 05:55	07/04/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	11730	549,93
878	39	4	2026	13392	UMB01I2	UMB	40787741	1	4	07/04/2026 12:55	07/04/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11730	1,34
879	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40787767	1	4	07/04/2026 06:02	07/04/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	53422	124,66
880	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40787769	1	4	07/04/2026 06:03	07/04/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	12989	17,18
881	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40787777	1	4	07/04/2026 06:07	07/04/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	25045	122,16
882	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40787777	1	4	07/04/2026 13:23	07/04/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	25045	36,36
883	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40787781	1	4	07/04/2026 06:10	07/04/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	47224	527,97
884	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40787781	1	4	07/04/2026 06:10	08/04/2026 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	47224	109,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
885	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40787795	1	4	07/04/2026 06:16	07/04/2026 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	37131	40,60
886	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40787811	1	4	07/04/2026 06:22	07/04/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	22693	59,43
887	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40787815	1	4	07/04/2026 06:23	07/04/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28105	87,37
888	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40787815	1	4	07/04/2026 21:26	07/04/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	28105	48,73
889	39	4	2026	13356	PAP01F4	PAP	40787833	1	4	07/04/2026 06:25	07/04/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	52979	52,77
890	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40787845	1	4	07/04/2026 06:29	07/04/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	27915	219,38
891	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40787849	1	4	07/04/2026 06:31	07/04/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	53465	355,02
892	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40787863	1	4	07/04/2026 06:35	07/04/2026 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	35316	9,99
893	39	4	2026	13332	MTI01P2	MTI	40787877	1	4	07/04/2026 08:30	07/04/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	16316	29,43
894	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40787879	1	4	07/04/2026 06:38	07/04/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	28781	17,75
895	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40787883	1	4	07/04/2026 06:40	07/04/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	50893	32,09
896	39	4	2026	13249	BCR01C9	BCR	40787887	1	4	07/04/2026 06:41	07/04/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102607	17,52
897	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40787889	1	4	07/04/2026 06:41	07/04/2026 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	26709	128,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
898	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40787891	1	4	07/04/2026 06:42	08/04/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28761	74,80
899	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40787917	1	4	07/04/2026 06:46	07/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	149	28105	1522,41
900	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40787917	1	4	07/04/2026 06:46	08/04/2026 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	28105	59,95
901	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40787917	1	4	07/04/2026 06:46	08/04/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	28105	180,90
902	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40787917	1	4	07/04/2026 16:59	08/04/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	28105	29,65
903	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40787917	1	4	08/04/2026 00:19	08/04/2026 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	28105	75,26
904	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40787917	1	4	08/04/2026 00:19	08/04/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	167	28105	425,11
905	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40787921	1	4	07/04/2026 06:48	07/04/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13164	10,83
906	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40787939	1	4	07/04/2026 06:52	07/04/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	46493	7,31
907	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40787945	1	4	07/04/2026 06:54	07/04/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15872	51,23
908	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40787957	1	4	07/04/2026 06:56	08/04/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	12989	31,51
909	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40787959	1	4	07/04/2026 06:57	07/04/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	46493	359,81
910	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40787961	1	4	07/04/2026 06:57	07/04/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	53465	258,98
911	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40787969	1	4	07/04/2026 06:59	07/04/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	31740	40,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
912	39	4	2026	15846	MGY01F7	MGY	40787977	1	4	07/04/2026 07:01	07/04/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	35934	14,31
913	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40787983	1	4	07/04/2026 07:01	07/04/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	21606	12,41
914	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40787983	1	4	07/04/2026 10:08	07/04/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	21606	22,50
915	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40787991	1	4	07/04/2026 03:36	07/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	69689	6,10
916	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40787999	1	4	07/04/2026 07:02	07/04/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44158	32,49
917	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40788031	1	4	07/04/2026 07:09	07/04/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	57915	13,50
918	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40788053	1	4	07/04/2026 07:15	07/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24711	13,95
919	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40788057	1	4	07/04/2026 07:15	07/04/2026 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25779	27,24
920	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40788063	1	4	07/04/2026 07:18	07/04/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	55	48978	433,20
921	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40788065	1	4	07/04/2026 07:18	07/04/2026 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18523	25,13
922	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40788071	1	4	07/04/2026 07:19	07/04/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37232	7,62
923	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40788085	1	4	07/04/2026 07:20	07/04/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	28781	77,36
924	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40788087	1	4	06/04/2026 12:18	07/04/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	25045	116,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
925	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40788087	1	4	06/04/2026 12:18	07/04/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	25045	94,04
926	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40788087	1	4	07/04/2026 11:40	07/04/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25045	0,13
927	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40788099	1	4	07/04/2026 07:21	07/04/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28781	39,58
928	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40788111	1	4	07/04/2026 07:22	08/04/2026 03:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	108	43619	2162,67
929	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40788111	1	4	07/04/2026 07:23	08/04/2026 04:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	43619	82,71
930	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40788121	1	4	07/04/2026 12:20	07/04/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21377	9,58
931	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40788121	1	4	07/04/2026 12:20	07/04/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21377	9,57
932	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40788127	1	4	07/04/2026 07:23	07/04/2026 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	6,22
933	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40788133	1	4	07/04/2026 07:25	07/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20309	10,06
934	39	4	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	40788149	1	4	07/04/2026 07:26	07/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	37131	111,95
935	39	4	2026	13261	CRE01C2	CRE	40788179	1	4	07/04/2026 07:30	07/04/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	10947	43,87
936	39	4	2026	13276	DMC01C2	DMC	40788201	1	4	07/04/2026 07:31	07/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	74807	5,15
937	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40788223	1	4	07/04/2026 07:36	08/04/2026 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	25,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
938	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40788227	1	4	07/04/2026 07:36	07/04/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20309	2,68
939	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40788297	1	4	07/04/2026 07:45	07/04/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	16033	95,11
940	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40788301	1	4	07/04/2026 07:46	07/04/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	35316	1,23
941	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40788301	1	4	07/04/2026 07:46	07/04/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	35316	4,19
942	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40788337	1	4	07/04/2026 07:51	07/04/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	17066	18,46
943	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40788337	1	4	07/04/2026 12:27	07/04/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	17066	28,04
944	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40788339	1	4	07/04/2026 07:51	07/04/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48836	18,13
945	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40788369	1	4	07/04/2026 07:53	07/04/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	34539	81,53
946	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40788385	1	4	07/04/2026 07:55	07/04/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17470	25,33
947	39	4	2026	13360	PGB01P9	PGB	40788391	1	4	07/04/2026 07:56	07/04/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	62350	5,77
948	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40788393	1	4	07/04/2026 07:56	07/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	10301	50,12
949	39	4	2026	13297	IDP01I3	IDP	40788425	1	4	07/04/2026 08:01	07/04/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	50	12989	141,57
950	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40788443	1	4	07/04/2026 08:02	07/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	50893	4,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
951	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40788473	1	4	07/04/2026 08:06	07/04/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	472	37131	4135,11
952	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40788501	1	4	07/04/2026 08:08	07/04/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28781	5,39
953	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40788539	1	4	07/04/2026 08:11	07/04/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15872	20,18
954	39	4	2026	16949	PAR01C2	PAR	40788593	1	4	07/04/2026 08:16	07/04/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17066	2,16
955	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40788597	1	4	07/04/2026 08:16	07/04/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	2,27
956	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40788603	1	4	07/04/2026 08:16	07/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	41926	167,29
957	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40788607	1	4	07/04/2026 08:17	07/04/2026 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34702	7,29
958	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40788645	1	4	07/04/2026 08:18	07/04/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19352	0,69
959	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40788673	1	4	07/04/2026 08:21	07/04/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23382	16,75
960	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40788677	1	4	07/04/2026 12:04	07/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25045	3,49
961	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	40788679	1	4	07/04/2026 08:13	08/04/2026 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	34306	905,85
962	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40788691	1	4	07/04/2026 08:25	07/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	6624	13,98
963	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40788729	1	4	07/04/2026 08:24	07/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	14374	5,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
964	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40788735	1	4	07/04/2026 08:25	07/04/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	53465	12,27
965	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40788757	1	4	07/04/2026 08:27	08/04/2026 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16041	86,34
966	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40788769	1	4	07/04/2026 08:29	07/04/2026 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34119	6,87
967	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40788783	1	4	07/04/2026 08:30	07/04/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	28340	59,29
968	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40788783	1	4	07/04/2026 08:30	07/04/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	1,68
969	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40788783	1	4	07/04/2026 08:30	07/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	1,93
970	39	4	2026	13317	JMA01M1	JMA	40788797	1	4	07/04/2026 08:31	07/04/2026 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	4,37
971	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40788805	1	4	07/04/2026 10:46	07/04/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	187	19352	642,92
972	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40788807	1	4	07/04/2026 08:32	07/04/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	46105	166,39
973	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40788815	1	4	07/04/2026 08:32	07/04/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16033	24,31
974	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40788821	1	4	07/04/2026 16:36	08/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20757	24,35
975	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40788877	1	4	07/04/2026 08:39	07/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	2,69
976	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40788899	1	4	07/04/2026 08:40	07/04/2026 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28105	37,00
977	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40788909	1	4	07/04/2026 08:41	07/04/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	160	66543	396,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
978	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40788953	1	4	07/04/2026 08:46	07/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	5,74
979	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40788965	1	4	07/04/2026 10:52	07/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	20309	299,31
980	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40789011	1	4	07/04/2026 08:51	07/04/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	6,23
981	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40789019	1	4	07/04/2026 08:51	07/04/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	77602	3,38
982	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40789055	1	4	07/04/2026 08:54	08/04/2026 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	16041	291,34
983	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40789057	1	4	07/04/2026 08:54	07/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	30692	82,98
984	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40789073	1	4	07/04/2026 08:56	07/04/2026 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	31987	18,98
985	39	4	2026	16568	ACP01C2	ACP	40789169	1	4	07/04/2026 09:05	07/04/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	1,98
986	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40789199	1	4	07/04/2026 08:41	08/04/2026 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	20719	263,46
987	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40789201	1	4	07/04/2026 09:06	08/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	20255	107,69
988	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40789227	1	4	07/04/2026 09:08	07/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	8,45
989	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40789237	1	4	07/04/2026 09:08	07/04/2026 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	69689	24,82
990	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40789239	1	4	07/04/2026 09:09	07/04/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	30692	409,36
991	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40789239	1	4	07/04/2026 12:45	07/04/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	30692	248,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
992	39	4	2026	16568	ACP01C6	ACP	40789273	1	4	07/04/2026 09:12	07/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	6,60
993	39	4	2026	13244	ARP01M2	ARP	40789297	1	4	07/04/2026 09:14	07/04/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12833	2,75
994	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40789305	1	4	07/04/2026 09:15	07/04/2026 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	22960	14,13
995	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40789347	1	4	07/04/2026 09:17	07/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	43619	2,62
996	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40789365	1	4	07/04/2026 09:18	07/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	7,62
997	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40789369	1	4	07/04/2026 09:19	07/04/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	5,89
998	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40789457	1	4	07/04/2026 09:28	07/04/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	5,82
999	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40789479	1	4	07/04/2026 09:30	07/04/2026 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	43619	54,04
1000	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40789489	1	4	07/04/2026 09:30	07/04/2026 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	170	26709	628,06
1001	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40789489	1	4	07/04/2026 09:30	07/04/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26709	197,48
1002	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40789489	1	4	07/04/2026 17:25	07/04/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	26709	159,12
1003	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40789491	1	4	07/04/2026 09:30	07/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20309	3,17
1004	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40789521	1	4	07/04/2026 09:32	07/04/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	43619	253,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1005	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40789521	1	4	07/04/2026 09:32	07/04/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	43619	45,83
1006	39	4	2026	15854	JAB01F1	JAB	40789535	1	4	07/04/2026 09:34	07/04/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	44158	514,13
1007	39	4	2026	16558	JND01L3	JND	40789583	1	4	07/04/2026 09:37	07/04/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	59182	50,94
1008	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40789585	1	4	07/04/2026 09:07	07/04/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	31740	8,72
1009	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40789591	1	4	07/04/2026 09:38	07/04/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	57915	150,68
1010	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40789611	1	4	07/04/2026 09:39	07/04/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	53465	89,26
1011	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40789611	1	4	07/04/2026 09:39	07/04/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	53465	20,17
1012	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40789623	1	4	07/04/2026 09:40	07/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	26709	164,02
1013	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40789623	1	4	07/04/2026 20:40	07/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	26709	21,40
1014	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40789651	1	4	07/04/2026 09:42	07/04/2026 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	8,06
1015	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40789691	1	4	07/04/2026 09:46	07/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	30624	84,65
1016	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40789715	1	4	07/04/2026 07:12	07/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27915	29,38
1017	39	4	2026	13339	MDM01M6	MDM	40789729	1	4	07/04/2026 09:49	07/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94254	2,21
1018	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40789737	1	4	07/04/2026 09:51	07/04/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	30911	25,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1019	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40789757	1	4	07/04/2026 09:52	08/04/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	15872	24,82
1020	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40789805	1	4	07/04/2026 09:56	07/04/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	10,02
1021	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40789835	1	4	07/04/2026 09:59	07/04/2026 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	13164	100,40
1022	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40789859	1	4	07/04/2026 10:00	07/04/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	50893	99,75
1023	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40789871	1	4	07/04/2026 11:17	09/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	21606	154,60
1024	39	4	2026	13236	AGF01I3	AGF	40789911	1	4	07/04/2026 10:00	07/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	59075	1,81
1025	39	4	2026	15854	JAB01FA	JAB	40789927	1	4	07/04/2026 10:05	07/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	44158	186,90
1026	39	4	2026	13236	AGF01S2	AGF	40789947	1	4	07/04/2026 10:06	07/04/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	59075	205,28
1027	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40790001	1	4	07/04/2026 10:11	07/04/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	18049	9,48
1028	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40790021	1	4	07/04/2026 10:14	07/04/2026 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	41926	31,45
1029	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40790023	1	4	07/04/2026 11:12	07/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	8,01
1030	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40790031	1	4	07/04/2026 10:15	08/04/2026 03:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	50	28105	864,74
1031	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40790057	1	4	07/04/2026 10:18	07/04/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40820	8,01
1032	39	4	2026	13249	BCR01C2	BCR	40790059	1	4	07/04/2026 10:18	08/04/2026 07:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102607	21,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1033	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40790069	1	4	07/04/2026 10:18	07/04/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	77602	111,67
1034	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40790073	1	4	07/04/2026 10:18	07/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23382	8,98
1035	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40790169	1	4	07/04/2026 10:25	07/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46105	8,84
1036	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40790185	1	4	07/04/2026 10:27	08/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	57915	105,17
1037	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40790185	1	4	08/04/2026 10:28	08/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	57915	9,13
1038	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40790203	1	4	07/04/2026 10:27	07/04/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	46493	208,75
1039	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40790265	1	4	07/04/2026 10:36	07/04/2026 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	0,95
1040	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40790267	1	4	07/04/2026 10:37	07/04/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	16316	39,92
1041	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40790267	1	4	07/04/2026 10:38	07/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	16316	247,41
1042	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40790293	1	4	07/04/2026 10:41	07/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	62	56421	128,46
1043	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40790333	1	4	07/04/2026 10:44	07/04/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	71	13589	340,94
1044	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40790391	1	4	07/04/2026 10:50	08/04/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	26883	257,95
1045	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40790395	1	4	07/04/2026 10:51	08/04/2026 08:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	37131	86,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1046	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40790415	1	4	07/04/2026 10:54	07/04/2026 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	20719	623,40
1047	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40790423	1	4	07/04/2026 10:54	07/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23382	4,75
1048	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40790565	1	4	07/04/2026 11:04	07/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	23382	444,69
1049	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40790589	1	4	07/04/2026 11:06	07/04/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21606	17,56
1050	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40790619	1	4	07/04/2026 11:10	07/04/2026 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	56421	22,94
1051	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40790619	1	4	07/04/2026 11:10	07/04/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	56421	46,29
1052	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40790619	1	4	07/04/2026 11:10	07/04/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	56421	58,80
1053	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40790637	1	4	07/04/2026 11:11	07/04/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	27428	67,99
1054	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40790639	1	4	07/04/2026 11:11	07/04/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	154	20757	717,94
1055	39	4	2026	15501	PBU01P2	PBU	40790641	1	4	07/04/2026 13:30	07/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24200	10,49
1056	39	4	2026	13258	CPS01L3	CPS	40790669	1	4	07/04/2026 11:15	07/04/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21792	9,15
1057	39	4	2026	13336	MLG01Y5	MLG	40790673	1	4	07/04/2026 11:16	07/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26168	10,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1058	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40790689	1	4	07/04/2026 11:18	07/04/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	4,94
1059	39	4	2026	16561	SBC01L2	SBC	40790721	1	4	07/04/2026 11:20	07/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30911	19,58
1060	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40790753	1	4	07/04/2026 11:23	07/04/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	44841	74,25
1061	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40790761	1	4	07/04/2026 11:20	07/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	69689	13,96
1062	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40790773	1	4	07/04/2026 11:25	07/04/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	41926	51,36
1063	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40790819	1	4	07/04/2026 11:29	07/04/2026 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	53465	7,73
1064	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40790833	1	4	07/04/2026 11:30	07/04/2026 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41926	13,85
1065	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40790833	1	4	07/04/2026 18:26	07/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	41926	17,25
1066	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40790875	1	4	07/04/2026 11:34	07/04/2026 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	43619	72,51
1067	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40790875	1	4	07/04/2026 11:34	07/04/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	43619	46,66
1068	39	4	2026	13389	TME01P4	TME	40790893	1	4	07/04/2026 11:36	08/04/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	12306	275,03
1069	39	4	2026	13236	AGF01I9	AGF	40790989	1	4	07/04/2026 11:48	08/04/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	12,53
1070	39	4	2026	13322	TBU01S1	TBU	40790993	1	4	07/04/2026 11:48	07/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	46105	34,60
1071	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40791065	1	4	07/04/2026 11:57	07/04/2026 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26717	50,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1072	39	4	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	40791081	1	4	07/04/2026 11:59	07/04/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	2,95
1073	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40791097	1	4	07/04/2026 12:01	08/04/2026 06:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20757	72,00
1074	39	4	2026	15849	IGT01M5	IGT	40791119	1	4	07/04/2026 12:05	07/04/2026 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57915	21,38
1075	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40791155	1	4	07/04/2026 12:10	08/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	21606	58,37
1076	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40791155	1	4	08/04/2026 14:15	08/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	21606	21,72
1077	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40791165	1	4	07/04/2026 12:10	07/04/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	6,79
1078	39	4	2026	16565	JZN01M4	JZN	40791203	1	4	07/04/2026 12:15	07/04/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	77602	8,78
1079	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40791223	1	4	07/04/2026 12:17	07/04/2026 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	202	21792	713,68
1080	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40791271	1	4	07/04/2026 12:22	07/04/2026 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	46493	148,95
1081	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40791271	1	4	07/04/2026 12:22	07/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46493	20,62
1082	39	4	2026	13252	BBR01I5	BBR	40791313	1	4	07/04/2026 12:25	07/04/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	26883	563,66
1083	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40791315	1	4	07/04/2026 12:25	08/04/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	77602	247,19
1084	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40791321	1	4	07/04/2026 12:25	07/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	16033	11,35
1085	39	4	2026	13252	BBR01I5	BBR	40791361	1	4	07/04/2026 12:30	08/04/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	26883	207,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1086	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40791369	1	4	07/04/2026 12:32	08/04/2026 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	66543	282,82
1087	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40791457	1	4	07/04/2026 15:15	07/04/2026 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	40004	631,97
1088	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40791469	1	4	07/04/2026 12:45	07/04/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	30624	63,23
1089	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40791497	1	4	07/04/2026 12:48	07/04/2026 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	20719	549,32
1090	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40791501	1	4	07/04/2026 12:49	07/04/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69846	26,98
1091	39	4	2026	16567	MRG01C8	MRG	40791537	1	4	07/04/2026 12:53	07/04/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	48978	386,02
1092	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40791555	1	4	07/04/2026 12:55	08/04/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	53422	23,99
1093	39	4	2026	13322	LMN01N1	LMN	40791565	1	4	07/04/2026 12:57	08/04/2026 07:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	46105	330,16
1094	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40791567	1	4	07/04/2026 11:39	07/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	31740	914,18
1095	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40791581	1	4	07/04/2026 12:58	07/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	28450	8,56
1096	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40791587	1	4	07/04/2026 12:59	07/04/2026 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17066	11,13
1097	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40791619	1	4	07/04/2026 13:02	07/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	10,31
1098	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	40791657	1	4	07/04/2026 13:05	07/04/2026 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	40820	25,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1099	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40791659	1	4	07/04/2026 13:05	07/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30911	12,22
1100	39	4	2026	13258	CPS01L4	CPS	40791661	1	4	07/04/2026 07:42	08/04/2026 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21792	34,30
1101	39	4	2026	13258	CPS01L4	CPS	40791661	1	4	07/04/2026 19:43	08/04/2026 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	21792	128,33
1102	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40791667	1	4	07/04/2026 13:06	08/04/2026 02:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	28761	147,07
1103	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40791709	1	4	07/04/2026 13:12	07/04/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10444	6,99
1104	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40791715	1	4	07/04/2026 13:13	07/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	13164	31,77
1105	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40791719	1	4	07/04/2026 13:14	07/04/2026 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57915	15,57
1106	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40791727	1	4	07/04/2026 13:15	07/04/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	200	17557	302,50
1107	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40791747	1	4	07/04/2026 13:18	07/04/2026 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	20071	239,09
1108	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40791845	1	4	07/04/2026 13:34	08/04/2026 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	94	31740	1732,26
1109	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40791895	1	4	07/04/2026 13:38	08/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	33521	1173,69
1110	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40791927	1	4	07/04/2026 13:40	07/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	5,57
1111	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40791935	1	4	07/04/2026 13:42	07/04/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17633	5,79
1112	39	4	2026	13236	AGF01S4	AGF	40791939	1	4	07/04/2026 13:43	08/04/2026 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	59075	69,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1113	39	4	2026	13367	PSK01F2	PSK	40791955	1	4	07/04/2026 13:45	07/04/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	65723	8,93
1114	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40791961	1	4	07/04/2026 13:45	08/04/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	20071	250,28
1115	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40791961	1	4	08/04/2026 10:40	08/04/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	20071	36,97
1116	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40791961	1	4	08/04/2026 10:53	08/04/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	20071	97,23
1117	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	40791963	1	4	07/04/2026 13:45	07/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	59075	14,86
1118	39	4	2026	16949	PAR01C3	PAR	40791973	1	4	07/04/2026 13:47	07/04/2026 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	17066	201,75
1119	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	40791975	1	4	07/04/2026 13:47	07/04/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	70522	16,63
1120	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40791987	1	4	07/04/2026 13:48	08/04/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18523	10,46
1121	39	4	2026	13252	BBR01I5	BBR	40792001	1	4	07/04/2026 13:49	08/04/2026 06:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	26883	97,88
1122	39	4	2026	13258	CPS01L3	CPS	40792025	1	4	07/04/2026 13:51	08/04/2026 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21792	12,12
1123	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40792033	1	4	07/04/2026 13:52	08/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33521	25,43
1124	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40792033	1	4	07/04/2026 13:53	08/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	33521	406,62
1125	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40792035	1	4	07/04/2026 13:52	07/04/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	1,76
1126	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40792039	1	4	07/04/2026 17:10	08/04/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50893	33,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1127	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40792047	1	4	07/04/2026 13:53	08/04/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	44841	30,68
1128	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	40792073	1	4	07/04/2026 13:57	08/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	99020	56,59
1129	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40792101	1	4	07/04/2026 19:04	08/04/2026 03:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	37232	142,99
1130	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40792111	1	4	07/04/2026 14:03	07/04/2026 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	1,97
1131	39	4	2026	13280	DIF01I8	DIF	40792121	1	4	07/04/2026 14:04	08/04/2026 05:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	53422	77,15
1132	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40792129	1	4	07/04/2026 13:16	07/04/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	16033	63,19
1133	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40792153	1	4	07/04/2026 14:08	07/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	23166	146,38
1134	39	4	2026	13374	RSU01N6	RSU	40792157	1	4	07/04/2026 15:03	07/04/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	35422	34,46
1135	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	40792169	1	4	07/04/2026 14:09	08/04/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	48978	336,52
1136	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40792183	1	4	07/04/2026 14:10	07/04/2026 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	20255	50,70
1137	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40792207	1	4	07/04/2026 14:13	08/04/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	28450	95,05
1138	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40792207	1	4	08/04/2026 11:30	08/04/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	101	28450	249,47
1139	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40792217	1	4	07/04/2026 14:13	07/04/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17470	5,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1140	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40792231	1	4	07/04/2026 14:14	07/04/2026 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	33521	740,43
1141	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40792245	1	4	07/04/2026 14:17	07/04/2026 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	25779	15,35
1142	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40792291	1	4	07/04/2026 14:22	08/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	47224	78,76
1143	39	4	2026	15855	CND01C3	CND	40792307	1	4	07/04/2026 14:23	07/04/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	35316	162,11
1144	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40792331	1	4	07/04/2026 14:27	07/04/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	4,17
1145	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40792375	1	4	07/04/2026 14:33	08/04/2026 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	48978	142,37
1146	39	4	2026	13355	PCJ01P3	PCJ	40792403	1	4	07/04/2026 14:37	07/04/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	44841	471,73
1147	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40792409	1	4	07/04/2026 14:38	07/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	0,68
1148	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40792421	1	4	07/04/2026 14:38	07/04/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27915	6,58
1149	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40792483	1	4	07/04/2026 14:46	08/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	46493	98,18
1150	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40792491	1	4	07/04/2026 14:48	07/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	37232	13,95
1151	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40792553	1	4	07/04/2026 16:04	07/04/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	20719	349,46
1152	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40792553	1	4	07/04/2026 20:56	07/04/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20719	1,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1153	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40792571	1	4	07/04/2026 14:55	07/04/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17066	37,11
1154	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40792591	1	4	07/04/2026 14:57	07/04/2026 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	37232	14,92
1155	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40792607	1	4	07/04/2026 14:57	07/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	24100	17,24
1156	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40792629	1	4	07/04/2026 15:00	07/04/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	2,24
1157	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40792655	1	4	07/04/2026 15:01	07/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20255	28,22
1158	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40792665	1	4	07/04/2026 15:02	08/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	19352	607,73
1159	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40792665	1	4	07/04/2026 15:02	08/04/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	19352	119,71
1160	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40792665	1	4	07/04/2026 21:45	08/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	19352	73,68
1161	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40792665	1	4	07/04/2026 21:45	08/04/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19352	13,24
1162	39	4	2026	13322	TBU01S4	TBU	40792693	1	4	07/04/2026 15:05	07/04/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	46105	12,96
1163	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40792697	1	4	07/04/2026 15:05	07/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	100	20255	409,17
1164	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40792711	1	4	07/04/2026 15:06	07/04/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	46493	42,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1165	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40792719	1	4	07/04/2026 15:07	07/04/2026 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	243	57915	1980,52
1166	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40792721	1	4	07/04/2026 15:07	07/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	2,47
1167	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40792723	1	4	07/04/2026 15:07	07/04/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	19352	47,62
1168	39	4	2026	15504	INH01I5	INH	40792771	1	4	07/04/2026 15:11	07/04/2026 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	56421	405,70
1169	39	4	2026	15504	INH01I5	INH	40792771	1	4	07/04/2026 15:11	07/04/2026 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	56421	146,71
1170	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40792783	1	4	07/04/2026 15:12	07/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	40820	6,42
1171	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40792787	1	4	07/04/2026 15:13	07/04/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	37232	99,07
1172	39	4	2026	15500	IBP01I5	IBP	40792813	1	4	07/04/2026 15:15	07/04/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	26709	19,00
1173	39	4	2026	13397	VRJ01P1	VRJ	40792849	1	4	07/04/2026 15:19	07/04/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	100	19927	133,61
1174	39	4	2026	13397	VRJ01P1	VRJ	40792849	1	4	07/04/2026 15:19	07/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	83	19927	182,39
1175	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40792879	1	4	07/04/2026 15:21	07/04/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	5,62
1176	39	4	2026	13288	ICP01N2	ICP	40792921	1	4	07/04/2026 15:25	07/04/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14374	1,96
1177	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40792941	1	4	07/04/2026 15:27	07/04/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	50893	161,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1178	39	4	2026	13261	CRE01C4	CRE	40792991	1	4	07/04/2026 15:32	07/04/2026 20:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	10947	20,00
1179	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40793025	1	4	07/04/2026 15:35	07/04/2026 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	26556	36,11
1180	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40793089	1	4	07/04/2026 15:40	07/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26556	8,02
1181	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40793097	1	4	07/04/2026 15:41	07/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	13164	628,94
1182	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40793097	1	4	07/04/2026 15:41	07/04/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	13164	39,62
1183	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40793113	1	4	07/04/2026 16:21	07/04/2026 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	28450	32,76
1184	39	4	2026	13282	DID01F1	DID	40793129	1	4	07/04/2026 13:18	07/04/2026 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	113	59056	823,80
1185	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40793139	1	4	07/04/2026 15:44	08/04/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	23382	89,30
1186	39	4	2026	13248	BBL01M6	BBL	40793151	1	4	07/04/2026 15:46	07/04/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	41926	45,11
1187	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40793159	1	4	07/04/2026 15:47	07/04/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	186	26709	1065,62
1188	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40793183	1	4	07/04/2026 23:20	08/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	261	37232	169,72
1189	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40793189	1	4	08/04/2026 03:50	08/04/2026 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	25779	110,94
1190	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40793189	1	4	08/04/2026 03:50	08/04/2026 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	25779	53,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1191	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40793189	1	4	08/04/2026 06:06	08/04/2026 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	25779	5,57
1192	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40793189	1	4	08/04/2026 17:02	08/04/2026 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	25779	114,84
1193	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40793211	1	4	07/04/2026 15:52	07/04/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	85	20309	232,92
1194	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40793239	1	4	07/04/2026 15:55	08/04/2026 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	33521	135,57
1195	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40793241	1	4	07/04/2026 15:55	07/04/2026 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	26709	268,34
1196	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40793269	1	4	07/04/2026 15:57	07/04/2026 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	33521	1102,81
1197	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40793283	1	4	07/04/2026 15:59	08/04/2026 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	39619	183,24
1198	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40793295	1	4	07/04/2026 15:59	07/04/2026 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	37232	15,09
1199	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40793311	1	4	07/04/2026 16:02	08/04/2026 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	18049	93,87
1200	39	4	2026	13392	UMB01I1	UMB	40793345	1	4	07/04/2026 16:05	07/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11730	3,16
1201	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40793351	1	4	07/04/2026 16:05	08/04/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	35422	68,47
1202	39	4	2026	13258	CPS01L3	CPS	40793353	1	4	07/04/2026 16:05	07/04/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	94	21792	507,23
1203	39	4	2026	13315	JGA01N5	JGA	40793363	1	4	07/04/2026 16:06	07/04/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15122	4,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1204	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40793377	1	4	07/04/2026 16:06	08/04/2026 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	57915	51,00
1205	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40793383	1	4	07/04/2026 16:07	07/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	48836	74,29
1206	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40793385	1	4	07/04/2026 16:07	08/04/2026 07:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	48836	1462,54
1207	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40793415	1	4	07/04/2026 16:10	07/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	2,28
1208	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40793423	1	4	07/04/2026 16:10	07/04/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	46493	7,39
1209	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40793443	1	4	07/04/2026 16:11	07/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	23382	88,37
1210	39	4	2026	16946	CLN01F1	CLN	40793449	1	4	07/04/2026 16:12	07/04/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	6,45
1211	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40793471	1	4	07/04/2026 16:14	07/04/2026 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	1,79
1212	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40793515	1	4	07/04/2026 16:18	07/04/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	26709	63,74
1213	39	4	2026	16943	PDM01M8	PDM	40793527	1	4	07/04/2026 10:00	08/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	13589	119,93
1214	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40793543	1	4	07/04/2026 16:20	07/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	69689	15,35
1215	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40793543	1	4	07/04/2026 20:20	07/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	69689	7,91
1216	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40793547	1	4	07/04/2026 16:21	07/04/2026 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30911	7,26
1217	39	4	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	40793579	1	4	07/04/2026 16:22	07/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75137	3,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1218	39	4	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	40793579	1	4	07/04/2026 17:32	07/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	128	75137	70,26
1219	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40793583	1	4	07/04/2026 16:23	08/04/2026 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	26709	20,76
1220	39	4	2026	16566	SBU01S5	SBU	40793587	1	4	07/04/2026 16:24	07/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	48836	44,07
1221	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40793593	1	4	07/04/2026 16:24	08/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26168	89,62
1222	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40793603	1	4	07/04/2026 16:25	08/04/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	23382	801,66
1223	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40793603	1	4	07/04/2026 16:25	08/04/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	23382	137,78
1224	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40793609	1	4	07/04/2026 16:26	08/04/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20757	58,78
1225	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40793655	1	4	07/04/2026 16:28	07/04/2026 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	56421	38,32
1226	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40793685	1	4	07/04/2026 15:42	07/04/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	866	34119	3484,45
1227	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40793693	1	4	07/04/2026 16:33	07/04/2026 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	193	34119	500,35
1228	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40793693	1	4	07/04/2026 16:33	07/04/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	34119	66,97
1229	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40793699	1	4	07/04/2026 16:33	08/04/2026 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	34119	22,81
1230	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40793719	1	4	07/04/2026 16:35	07/04/2026 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	48836	442,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1231	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40793733	1	4	07/04/2026 16:36	08/04/2026 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	27428	424,88
1232	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40793757	1	4	07/04/2026 15:42	08/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	248	25779	2185,50
1233	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40793765	1	4	07/04/2026 16:38	07/04/2026 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	168	48836	709,01
1234	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40793775	1	4	07/04/2026 16:39	07/04/2026 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	34702	395,89
1235	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40793781	1	4	07/04/2026 16:39	07/04/2026 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27915	16,35
1236	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40793781	1	4	07/04/2026 22:50	08/04/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27915	34,38
1237	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40793783	1	4	07/04/2026 16:40	07/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	56421	145,90
1238	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40793791	1	4	07/04/2026 16:40	08/04/2026 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	48836	852,75
1239	39	4	2026	13317	JMA01M4	JMA	40793793	1	4	07/04/2026 16:41	07/04/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	5,69
1240	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40793805	1	4	07/04/2026 16:41	07/04/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	66543	279,50
1241	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40793805	1	4	07/04/2026 20:40	07/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	66543	107,26
1242	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40793827	1	4	07/04/2026 16:43	07/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26556	14,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1243	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40793853	1	4	07/04/2026 19:14	07/04/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	23382	3,30
1244	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40793857	1	4	07/04/2026 16:45	08/04/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	33521	310,65
1245	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40793857	1	4	07/04/2026 16:45	08/04/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	33521	254,35
1246	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	40793861	1	4	07/04/2026 16:45	07/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	2,56
1247	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40793869	1	4	07/04/2026 15:54	07/04/2026 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	155	23382	755,67
1248	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40793881	1	4	07/04/2026 16:47	07/04/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17470	3,55
1249	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40793891	1	4	07/04/2026 20:25	07/04/2026 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48836	4,72
1250	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40793935	1	4	07/04/2026 16:51	08/04/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20309	15,80
1251	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40793935	1	4	07/04/2026 16:51	08/04/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	20309	351,24
1252	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40793941	1	4	07/04/2026 16:51	08/04/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	35422	256,25
1253	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40793961	1	4	07/04/2026 16:22	07/04/2026 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26709	3,36
1254	39	4	2026	13276	ITP01L9	ITP	40793973	1	4	07/04/2026 16:55	07/04/2026 19:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	74807	8,24
1255	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40794057	1	4	07/04/2026 15:45	07/04/2026 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	23382	148,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1256	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40794075	1	4	07/04/2026 17:04	07/04/2026 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	81	46105	461,65
1257	39	4	2026	13363	PCM01M5	PCM	40794155	1	4	07/04/2026 17:10	07/04/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11566	3,63
1258	39	4	2026	13249	BCR01C8	BCR	40794165	1	4	07/04/2026 17:12	08/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102607	132,58
1259	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40794169	1	4	07/04/2026 17:12	08/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	30911	342,71
1260	39	4	2026	13273	CRT01M9	CRT	40794171	1	4	07/04/2026 20:41	08/04/2026 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	66543	98,80
1261	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40794185	1	4	07/04/2026 18:14	08/04/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50893	41,21
1262	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40794205	1	4	08/04/2026 07:15	08/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	34119	204,35
1263	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40794205	1	4	08/04/2026 12:15	08/04/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	305	34119	71,17
1264	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40794247	1	4	08/04/2026 07:49	08/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	43619	18,99
1265	39	4	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	40794293	1	4	07/04/2026 17:24	07/04/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	34702	39,88
1266	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40794297	1	4	07/04/2026 17:24	08/04/2026 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	26168	277,90
1267	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40794299	1	4	07/04/2026 17:24	08/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	210	34702	3577,00
1268	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40794325	1	4	07/04/2026 17:26	08/04/2026 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	40004	133,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1269	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40794329	1	4	07/04/2026 17:27	07/04/2026 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	16033	13,83
1270	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40794331	1	4	07/04/2026 16:51	07/04/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	30692	137,20
1271	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40794331	1	4	07/04/2026 16:51	08/04/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30692	15,00
1272	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40794331	1	4	07/04/2026 20:40	08/04/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30692	11,06
1273	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40794363	1	4	07/04/2026 17:31	07/04/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17470	10,49
1274	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40794371	1	4	07/04/2026 17:31	07/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	34702	70,30
1275	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40794373	1	4	07/04/2026 17:31	08/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	40004	62,87
1276	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40794377	1	4	07/04/2026 17:31	07/04/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	23382	78,79
1277	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40794389	1	4	07/04/2026 17:32	07/04/2026 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	20719	229,27
1278	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40794389	1	4	07/04/2026 17:32	07/04/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20719	66,69
1279	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40794419	1	4	06/04/2026 19:33	07/04/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	28105	265,94
1280	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40794455	1	4	07/04/2026 17:38	08/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	34702	280,18
1281	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40794485	1	4	07/04/2026 17:41	08/04/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26717	20,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1282	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40794489	1	4	07/04/2026 17:42	08/04/2026 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	40004	1308,89
1283	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40794505	1	4	07/04/2026 17:43	07/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21377	9,38
1284	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40794513	1	4	07/04/2026 17:43	08/04/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20071	8,02
1285	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40794535	1	4	07/04/2026 17:47	08/04/2026 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25779	33,69
1286	39	4	2026	13255	BMS01S1	BMS	40794537	1	4	07/04/2026 17:47	07/04/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102549	3,21
1287	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40794545	1	4	07/04/2026 17:47	07/04/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	18523	64,05
1288	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40794583	1	4	07/04/2026 17:51	07/04/2026 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	43619	151,32
1289	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	40794587	1	4	07/04/2026 17:51	07/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	221	18613	305,78
1290	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40794597	1	4	07/04/2026 17:52	08/04/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	50893	42,69
1291	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40794623	1	4	07/04/2026 17:55	08/04/2026 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	48836	94,50
1292	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40794643	1	4	07/04/2026 17:55	07/04/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	26709	86,72
1293	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	40794655	1	4	07/04/2026 17:56	08/04/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	43619	106,59
1294	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40794661	1	4	07/04/2026 17:57	07/04/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	214	26709	466,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1295	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40794669	1	4	07/04/2026 17:27	07/04/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	34119	41,10
1296	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40794677	1	4	07/04/2026 17:58	07/04/2026 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34702	31,29
1297	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40794691	1	4	07/04/2026 17:59	07/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	21377	225,47
1298	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40794695	1	4	07/04/2026 17:59	07/04/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	20255	288,76
1299	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40794721	1	4	07/04/2026 18:02	08/04/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	17066	58,66
1300	39	4	2026	13346	MCP01M5	MCP	40794761	1	4	07/04/2026 18:05	07/04/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21100	6,21
1301	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40794781	1	4	07/04/2026 18:06	07/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	34702	33,56
1302	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40794789	1	4	07/04/2026 18:06	08/04/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	6,23
1303	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40794821	1	4	07/04/2026 18:08	08/04/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	34702	28,99
1304	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40794835	1	4	07/04/2026 18:09	08/04/2026 03:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	31740	216,85
1305	39	4	2026	13238	AMT01PA	AMT	40794849	1	4	07/04/2026 18:10	07/04/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	25779	51,80
1306	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40794855	1	4	07/04/2026 18:10	07/04/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	40820	71,45
1307	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40794859	1	4	07/04/2026 18:11	07/04/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	13164	17,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1308	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40794927	1	4	07/04/2026 18:15	07/04/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	34702	322,22
1309	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40795023	1	4	07/04/2026 18:24	07/04/2026 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	34119	46,23
1310	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40795053	1	4	07/04/2026 18:27	07/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	37232	31,46
1311	39	4	2026	13389	TME01P2	TME	40795069	1	4	07/04/2026 18:28	08/04/2026 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	37	12306	663,24
1312	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40795079	1	4	07/04/2026 18:29	08/04/2026 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	95	75137	586,12
1313	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40795087	1	4	07/04/2026 18:30	08/04/2026 06:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56421	23,66
1314	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40795097	1	4	07/04/2026 18:31	08/04/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	20719	206,73
1315	39	4	2026	13255	BMS01S7	BMS	40795115	1	4	07/04/2026 18:31	07/04/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	105	102549	529,05
1316	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40795119	1	4	08/04/2026 06:13	08/04/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	20757	425,75
1317	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40795123	1	4	07/04/2026 18:32	08/04/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	16,79
1318	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40795131	1	4	07/04/2026 18:33	08/04/2026 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	16,07
1319	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40795191	1	4	07/04/2026 18:38	08/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	16316	305,20
1320	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40795195	1	4	07/04/2026 18:38	08/04/2026 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	20309	262,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1321	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40795199	1	4	07/04/2026 18:39	07/04/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94254	2,34
1322	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40795201	1	4	07/04/2026 18:39	08/04/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	17633	536,69
1323	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40795211	1	4	07/04/2026 18:07	07/04/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	31987	53,94
1324	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40795241	1	4	07/04/2026 18:43	08/04/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	6,88
1325	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40795255	1	4	07/04/2026 18:44	08/04/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	57915	155,07
1326	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40795295	1	4	08/04/2026 05:04	08/04/2026 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	2,84
1327	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	40795313	1	4	07/04/2026 18:49	08/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	99020	72,18
1328	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40795321	1	4	07/04/2026 18:49	08/04/2026 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26717	107,36
1329	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40795365	1	4	07/04/2026 18:53	08/04/2026 05:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	33521	1583,35
1330	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40795367	1	4	07/04/2026 18:53	08/04/2026 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	40820	17,80
1331	39	4	2026	13346	MCP01M5	MCP	40795371	1	4	07/04/2026 18:53	08/04/2026 06:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21100	22,70
1332	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40795389	1	4	08/04/2026 05:51	08/04/2026 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	651	43619	2070,00
1333	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40795399	1	4	07/04/2026 18:56	07/04/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34702	3,72
1334	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40795423	1	4	07/04/2026 18:58	08/04/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	77602	62,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1335	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40795451	1	4	07/04/2026 19:00	07/04/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40820	5,23
1336	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40795455	1	4	07/04/2026 19:01	07/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	21377	55,53
1337	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40795521	1	4	07/04/2026 19:07	08/04/2026 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	21377	137,74
1338	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	40795551	1	4	07/04/2026 19:10	08/04/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	48978	116,68
1339	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40795615	1	4	07/04/2026 19:17	07/04/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	47224	5,10
1340	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	40795629	1	4	07/04/2026 12:21	08/04/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	59056	71,51
1341	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40795657	1	4	07/04/2026 19:02	08/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26717	169,24
1342	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	40795751	1	4	07/04/2026 19:29	08/04/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	18,69
1343	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40795773	1	4	07/04/2026 19:29	07/04/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	61	30692	235,95
1344	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40795793	1	4	07/04/2026 19:31	08/04/2026 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	20719	136,71
1345	39	4	2026	15856	QXB01N6	QXB	40796039	1	4	07/04/2026 19:44	07/04/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	30692	46,59
1346	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40796057	1	4	07/04/2026 19:46	07/04/2026 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	75137	27,28
1347	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40796065	1	4	07/04/2026 19:49	08/04/2026 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	59182	199,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1348	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40796081	1	4	07/04/2026 19:51	08/04/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	20255	37,79
1349	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40796093	1	4	07/04/2026 19:51	08/04/2026 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	13553	21,36
1350	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40796235	1	4	07/04/2026 17:25	08/04/2026 07:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	41926	201,32
1351	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40796239	1	4	07/04/2026 20:06	08/04/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75137	62,86
1352	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40796251	1	4	07/04/2026 20:07	08/04/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23921	30,36
1353	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40796285	1	4	07/04/2026 20:09	08/04/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28105	46,52
1354	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40796365	1	4	07/04/2026 20:16	08/04/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	21532	677,28
1355	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40796391	1	4	07/04/2026 20:19	08/04/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	267	43619	5488,70
1356	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40796401	1	4	07/04/2026 20:19	08/04/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	430	66543	1687,99
1357	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40796413	1	4	07/04/2026 20:21	08/04/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	26556	233,02
1358	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40796413	1	4	07/04/2026 23:31	08/04/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	26556	11,18
1359	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40796447	1	4	07/04/2026 18:15	08/04/2026 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34539	44,35
1360	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	40796491	1	4	07/04/2026 20:29	08/04/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	59182	198,58
1361	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40796531	1	4	07/04/2026 20:37	08/04/2026 04:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	44841	713,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1362	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40796547	1	4	07/04/2026 20:38	07/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	35316	36,05
1363	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40796603	1	4	07/04/2026 20:49	08/04/2026 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26709	3,98
1364	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40796629	1	4	07/04/2026 20:55	08/04/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23382	14,08
1365	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40796643	1	4	08/04/2026 09:38	08/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	46493	18,77
1366	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40796671	1	4	07/04/2026 21:01	08/04/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	66543	411,48
1367	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40796719	1	4	07/04/2026 21:09	08/04/2026 03:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	48978	99,51
1368	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40796721	1	4	07/04/2026 21:09	08/04/2026 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23382	17,69
1369	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40796729	1	4	07/04/2026 21:10	08/04/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	25779	69,64
1370	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40796771	1	4	07/04/2026 21:11	07/04/2026 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34119	1,14
1371	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40796773	1	4	07/04/2026 21:17	08/04/2026 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	14,37
1372	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40796783	1	4	07/04/2026 21:19	08/04/2026 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	69846	199,43
1373	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40796799	1	4	07/04/2026 21:21	08/04/2026 05:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34702	8,11
1374	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40796867	1	4	08/04/2026 06:28	08/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	37232	193,46
1375	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40796879	1	4	07/04/2026 21:34	08/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	21792	1114,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1376	39	4	2026	13367	PSK01F1	PSK	40796921	1	4	07/04/2026 21:40	08/04/2026 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	65723	16,67
1377	39	4	2026	13249	BCR01C8	BCR	40796927	1	4	07/04/2026 21:41	08/04/2026 02:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	468	102607	2233,27
1378	39	4	2026	13322	LMN01N1	LMN	40796931	1	4	07/04/2026 21:42	07/04/2026 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	763	46105	1468,56
1379	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40796945	1	4	07/04/2026 21:43	08/04/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	57915	23,49
1380	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	40796997	1	4	07/04/2026 21:51	08/04/2026 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48836	19,67
1381	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40797027	1	4	07/04/2026 21:56	08/04/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	66543	18,73
1382	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40797053	1	4	07/04/2026 21:59	08/04/2026 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	27915	146,56
1383	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40797075	1	4	07/04/2026 22:02	08/04/2026 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26556	60,01
1384	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40797077	1	4	07/04/2026 22:02	08/04/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	99	46105	268,10
1385	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40797093	1	4	08/04/2026 09:49	08/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	21532	8,40
1386	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40797133	1	4	07/04/2026 22:11	08/04/2026 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	50893	123,50
1387	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40797135	1	4	07/04/2026 22:11	08/04/2026 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	18613	444,59
1388	39	4	2026	13234	ACR01P1	ACR	40797139	1	4	07/04/2026 22:12	08/04/2026 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	230	27915	864,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1389	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40797141	1	4	07/04/2026 22:13	08/04/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	27428	167,08
1390	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40797169	1	4	07/04/2026 22:17	08/04/2026 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17557	175,31
1391	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40797205	1	4	07/04/2026 17:07	08/04/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48836	7,39
1392	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40797239	1	4	07/04/2026 22:29	09/04/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	21532	884,80
1393	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40797239	1	4	08/04/2026 14:36	09/04/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	21532	207,97
1394	39	4	2026	15854	JAB01F1	JAB	40797261	1	4	07/04/2026 22:34	08/04/2026 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	44158	27,59
1395	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40797383	1	4	07/04/2026 16:47	08/04/2026 03:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	48836	731,54
1396	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40797397	1	4	07/04/2026 22:53	08/04/2026 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	53422	13,82
1397	39	4	2026	13339	MDM01M4	MDM	40797445	1	4	07/04/2026 23:06	08/04/2026 03:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	94254	68,60
1398	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40797451	1	4	07/04/2026 23:08	08/04/2026 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34539	21,24
1399	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40797485	1	4	07/04/2026 23:13	08/04/2026 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	130	27428	1127,06
1400	39	4	2026	13234	ACR01P1	ACR	40797507	1	4	07/04/2026 23:20	08/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	27915	423,79
1401	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40797509	1	4	07/04/2026 23:20	08/04/2026 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	8,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1402	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40797527	1	4	07/04/2026 14:19	07/04/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	23166	115,53
1403	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40797553	1	4	07/04/2026 23:32	08/04/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	332	26556	2478,29
1404	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40797573	1	4	08/04/2026 00:02	08/04/2026 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	22960	454,49
1405	39	4	2026	13254	BJD01L6	BJD	40797585	1	4	07/04/2026 23:46	08/04/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	69846	189,96
1406	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40797587	1	4	07/04/2026 23:47	08/04/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	149	59056	1854,43
1407	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40797587	1	4	08/04/2026 09:03	08/04/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	59056	500,86
1408	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40797647	1	4	07/04/2026 16:41	08/04/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	48836	97,90
1409	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40797651	1	4	07/04/2026 16:41	08/04/2026 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	48836	296,72
1410	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40797653	1	4	08/04/2026 00:16	08/04/2026 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	236	24711	439,35
1411	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40797653	1	4	08/04/2026 00:16	08/04/2026 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	234	24711	819,91
1412	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40797685	1	4	08/04/2026 00:27	08/04/2026 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	37232	17,42
1413	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	40797701	1	4	08/04/2026 00:40	08/04/2026 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	373	6624	829,51
1414	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40797805	1	4	08/04/2026 06:11	08/04/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	482	46493	1262,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1415	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40797809	1	4	07/04/2026 21:47	08/04/2026 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	48836	211,99
1416	39	4	2026	13253	BVG01P2	BVG	40797857	1	4	08/04/2026 02:23	08/04/2026 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	23921	97,84
1417	39	4	2026	13346	MCP01M1	MCP	40797939	1	4	08/04/2026 03:43	08/04/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	21100	248,24
1418	39	4	2026	13291	ICH01I4	ICH	40797965	1	4	08/04/2026 07:19	08/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	28450	128,68
1419	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40797999	1	4	08/04/2026 04:37	08/04/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34539	6,63
1420	39	4	2026	13234	ACR01P1	ACR	40798007	1	4	08/04/2026 04:45	08/04/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	27915	141,93
1421	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40798025	1	4	08/04/2026 05:02	08/04/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	27428	99,77
1422	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40798025	1	4	08/04/2026 05:02	08/04/2026 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27428	58,35
1423	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40798025	1	4	08/04/2026 12:10	08/04/2026 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27428	0,50
1424	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40798037	1	4	08/04/2026 05:20	08/04/2026 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	27428	351,30
1425	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40798041	1	4	08/04/2026 05:23	08/04/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	66543	93,02
1426	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40798057	1	4	08/04/2026 05:34	08/04/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	30692	88,75
1427	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40798057	1	4	08/04/2026 15:49	08/04/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	30692	4,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1428	39	4	2026	15850	SNP01N5	SNP	40798065	1	4	08/04/2026 05:41	08/04/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	7,84
1429	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40798069	1	4	09/04/2026 05:05	09/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	40004	159,06
1430	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40798075	1	4	08/04/2026 05:46	08/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	675	34119	2351,44
1431	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40798077	1	4	08/04/2026 13:30	08/04/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	27915	40,65
1432	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40798081	1	4	08/04/2026 05:47	08/04/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	27428	313,80
1433	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40798091	1	4	08/04/2026 05:49	08/04/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	37131	7,57
1434	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40798103	1	4	08/04/2026 05:53	08/04/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	27428	139,85
1435	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40798127	1	4	08/04/2026 06:00	08/04/2026 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28340	6,83
1436	39	4	2026	13348	NVO01M5	NVO	40798159	1	4	08/04/2026 06:06	09/04/2026 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28761	55,69
1437	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40798177	1	4	08/04/2026 06:09	08/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	27915	692,32
1438	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40798183	1	4	08/04/2026 06:09	08/04/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	48836	353,56
1439	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40798187	1	4	08/04/2026 09:06	08/04/2026 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	46493	4,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1440	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40798193	1	4	08/04/2026 06:11	08/04/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	10,57
1441	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40798215	1	4	08/04/2026 06:18	09/04/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	26717	875,64
1442	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40798231	1	4	08/04/2026 06:23	08/04/2026 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	27428	253,02
1443	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40798231	1	4	08/04/2026 06:23	08/04/2026 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	27428	87,83
1444	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40798239	1	4	08/04/2026 06:24	08/04/2026 07:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	28781	10,81
1445	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40798247	1	4	08/04/2026 06:26	08/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	26	33521	111,58
1446	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40798257	1	4	08/04/2026 06:27	08/04/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	22960	57,41
1447	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40798265	1	4	08/04/2026 06:28	08/04/2026 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18613	28,43
1448	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40798277	1	4	08/04/2026 06:29	08/04/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	26709	128,00
1449	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40798279	1	4	08/04/2026 06:30	08/04/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	30692	155,98
1450	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40798287	1	4	08/04/2026 06:32	08/04/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	18613	120,62
1451	39	4	2026	13322	TBU01S1	TBU	40798293	1	4	08/04/2026 07:22	09/04/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	46105	108,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1452	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40798309	1	4	08/04/2026 06:34	08/04/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	18523	197,94
1453	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40798309	1	4	08/04/2026 06:34	08/04/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18523	6,99
1454	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40798327	1	4	08/04/2026 06:38	08/04/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	48836	171,29
1455	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40798327	1	4	08/04/2026 06:38	08/04/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	48836	182,80
1456	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40798329	1	4	08/04/2026 06:38	08/04/2026 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	2,24
1457	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40798335	1	4	08/04/2026 06:38	08/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	229	25045	1698,16
1458	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40798367	1	4	08/04/2026 06:46	08/04/2026 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	28105	67,15
1459	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40798377	1	4	08/04/2026 06:48	08/04/2026 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27915	20,82
1460	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40798387	1	4	08/04/2026 06:49	08/04/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	28105	354,77
1461	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40798389	1	4	08/04/2026 06:49	08/04/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26556	2,84
1462	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40798399	1	4	08/04/2026 06:51	08/04/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18523	9,00
1463	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40798421	1	4	08/04/2026 06:52	09/04/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	40004	1568,23
1464	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40798427	1	4	08/04/2026 06:53	08/04/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	18613	101,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1465	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40798443	1	4	08/04/2026 06:55	08/04/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	68	40004	1026,95
1466	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40798459	1	4	08/04/2026 06:57	08/04/2026 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	13164	7,64
1467	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40798459	1	4	08/04/2026 08:29	08/04/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	13164	1,61
1468	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40798471	1	4	08/04/2026 06:58	10/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46105	50,29
1469	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40798481	1	4	08/04/2026 06:59	08/04/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	26709	34,36
1470	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40798485	1	4	08/04/2026 07:00	08/04/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	53465	89,56
1471	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40798493	1	4	08/04/2026 07:00	08/04/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	30692	18,96
1472	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40798501	1	4	08/04/2026 07:02	08/04/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	66543	164,95
1473	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40798521	1	4	08/04/2026 07:31	08/04/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	53465	2,01
1474	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40798537	1	4	07/04/2026 18:49	08/04/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	13553	202,25
1475	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40798541	1	4	08/04/2026 07:06	08/04/2026 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	43619	239,54
1476	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40798555	1	4	08/04/2026 07:07	08/04/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	27915	83,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1477	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40798563	1	4	08/04/2026 07:08	08/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	49	53422	161,29
1478	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40798585	1	4	08/04/2026 07:11	08/04/2026 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13589	10,84
1479	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	40798595	1	4	08/04/2026 07:12	08/04/2026 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18613	12,53
1480	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40798597	1	4	08/04/2026 07:12	08/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	18613	140,57
1481	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40798613	1	4	08/04/2026 07:14	08/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	48836	24,46
1482	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40798641	1	4	08/04/2026 07:17	08/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	3,14
1483	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40798657	1	4	08/04/2026 05:07	08/04/2026 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	22960	43,44
1484	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40798667	1	4	08/04/2026 07:20	08/04/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	16041	46,12
1485	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40798683	1	4	08/04/2026 07:21	08/04/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	69689	17,75
1486	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40798699	1	4	08/04/2026 13:22	09/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	22960	217,94
1487	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40798699	1	4	09/04/2026 18:00	09/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22960	7,53
1488	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40798717	1	4	08/04/2026 07:26	09/04/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22960	31,96
1489	39	4	2026	13315	JGA01N6	JGA	40798737	1	4	08/04/2026 07:28	08/04/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	15122	35,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1490	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40798749	1	4	08/04/2026 07:30	08/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	22960	156,76
1491	39	4	2026	16563	GBA01L2	GBA	40798765	1	4	08/04/2026 07:32	08/04/2026 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	8957	1,74
1492	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40798773	1	4	08/04/2026 07:33	08/04/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	7,21
1493	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40798793	1	4	08/04/2026 07:34	08/04/2026 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	27428	147,96
1494	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40798805	1	4	08/04/2026 12:02	08/04/2026 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	37131	485,54
1495	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40798805	1	4	08/04/2026 16:25	08/04/2026 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	37131	132,68
1496	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40798807	1	4	08/04/2026 07:36	08/04/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28340	34,53
1497	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40798807	1	4	08/04/2026 07:36	08/04/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28340	3,76
1498	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40798853	1	4	08/04/2026 07:41	08/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	22960	27,74
1499	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40798869	1	4	08/04/2026 07:43	08/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	25779	9,08
1500	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40798879	1	4	08/04/2026 07:45	08/04/2026 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	19352	59,35
1501	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40798891	1	4	08/04/2026 07:46	08/04/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	44841	69,54
1502	39	4	2026	13254	BJD01L3	BJD	40798935	1	4	08/04/2026 07:51	08/04/2026 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69846	20,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1503	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40798945	1	4	08/04/2026 07:51	08/04/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	18613	207,21
1504	39	4	2026	13334	MSJ01M5	MSJ	40798947	1	4	08/04/2026 07:52	08/04/2026 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	6,17
1505	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40798949	1	4	08/04/2026 07:52	08/04/2026 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34119	5,24
1506	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40798963	1	4	08/04/2026 07:53	08/04/2026 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	27428	287,51
1507	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40798971	1	4	08/04/2026 07:54	08/04/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	31740	62,48
1508	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40798995	1	4	08/04/2026 07:56	08/04/2026 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	22960	362,11
1509	39	4	2026	13330	MSP01P1	MSP	40798999	1	4	08/04/2026 07:57	08/04/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34119	1,84
1510	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40799001	1	4	08/04/2026 07:57	08/04/2026 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	19352	97,65
1511	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40799003	1	4	08/04/2026 07:57	08/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	37131	474,74
1512	39	4	2026	15501	PBU01P4	PBU	40799039	1	4	08/04/2026 08:00	08/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	24200	72,32
1513	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40799043	1	4	08/04/2026 08:00	08/04/2026 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	34702	45,95
1514	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40799045	1	4	08/04/2026 08:01	08/04/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	30692	55,79
1515	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40799069	1	4	08/04/2026 08:02	08/04/2026 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	26709	40,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1516	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40799071	1	4	08/04/2026 08:02	08/04/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	53465	121,71
1517	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40799083	1	4	07/04/2026 22:24	08/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	11,93
1518	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40799089	1	4	08/04/2026 08:04	10/04/2026 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	46105	123,61
1519	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40799097	1	4	08/04/2026 08:04	08/04/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	27428	165,32
1520	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40799101	1	4	08/04/2026 01:04	08/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	240	41926	2323,47
1521	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40799213	1	4	08/04/2026 08:13	08/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34702	3,28
1522	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40799235	1	4	08/04/2026 08:15	08/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26556	3,25
1523	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40799239	1	4	08/04/2026 08:15	08/04/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	18,24
1524	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40799249	1	4	08/04/2026 08:16	08/04/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	30911	80,62
1525	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40799283	1	4	08/04/2026 08:18	08/04/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27428	8,06
1526	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	40799299	1	4	08/04/2026 08:20	08/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18613	17,84
1527	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40799303	1	4	08/04/2026 08:20	08/04/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34539	3,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1528	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40799327	1	4	08/04/2026 08:22	08/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	27428	43,74
1529	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40799329	1	4	08/04/2026 08:22	08/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	22960	30,42
1530	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40799345	1	4	08/04/2026 08:24	08/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18613	17,35
1531	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40799355	1	4	08/04/2026 10:04	08/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	18523	24,49
1532	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40799467	1	4	08/04/2026 08:31	08/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18613	12,68
1533	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40799503	1	4	08/04/2026 08:36	08/04/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	34702	111,30
1534	39	4	2026	13260	CRC01C1	CRC	40799553	1	4	08/04/2026 08:41	08/04/2026 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17470	3,19
1535	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40799569	1	4	08/04/2026 08:41	08/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	66543	33,01
1536	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40799577	1	4	07/04/2026 22:46	08/04/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	75137	46,60
1537	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40799585	1	4	08/04/2026 08:43	08/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	17066	1,52
1538	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40799587	1	4	08/04/2026 08:43	08/04/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23166	2,19
1539	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40799597	1	4	08/04/2026 08:43	09/04/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28761	95,02
1540	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40799603	1	4	08/04/2026 08:44	08/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	50893	12,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1541	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40799627	1	4	08/04/2026 08:45	08/04/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30692	6,55
1542	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40799661	1	4	08/04/2026 08:48	08/04/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28761	14,18
1543	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40799687	1	4	08/04/2026 08:50	08/04/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	56421	31,74
1544	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40799697	1	4	08/04/2026 08:51	08/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	25779	58,47
1545	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40799707	1	4	08/04/2026 08:52	08/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	94254	2,36
1546	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40799803	1	4	08/04/2026 09:00	08/04/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20719	1,89
1547	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40799807	1	4	08/04/2026 09:01	08/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23382	33,48
1548	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40799845	1	4	08/04/2026 09:04	08/04/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26709	13,03
1549	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40799847	1	4	08/04/2026 09:04	08/04/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13164	22,25
1550	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40799851	1	4	08/04/2026 09:00	08/04/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27915	10,70
1551	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40799857	1	4	08/04/2026 09:03	08/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	30692	152,99
1552	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40799895	1	4	08/04/2026 09:07	08/04/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	31987	4,05
1553	39	4	2026	13369	QXD01P6	QXD	40799901	1	4	08/04/2026 09:07	08/04/2026 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	46493	14,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1554	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40799921	1	4	08/04/2026 09:09	08/04/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	35316	96,49
1555	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40799959	1	4	08/04/2026 09:13	08/04/2026 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	17557	49,02
1556	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40799973	1	4	08/04/2026 09:14	08/04/2026 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	53465	8,00
1557	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40800003	1	4	08/04/2026 09:16	08/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	5,74
1558	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40800023	1	4	08/04/2026 09:18	08/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	47224	40,13
1559	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40800023	1	4	08/04/2026 16:25	08/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	47224	233,40
1560	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40800037	1	4	08/04/2026 09:19	08/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	13164	6,34
1561	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40800059	1	4	08/04/2026 09:20	08/04/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	22960	63,97
1562	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40800079	1	4	08/04/2026 09:21	09/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	33521	243,14
1563	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40800135	1	4	08/04/2026 09:25	08/04/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	77602	28,97
1564	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40800139	1	4	08/04/2026 09:25	08/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	2,50
1565	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40800149	1	4	08/04/2026 09:25	08/04/2026 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	41926	287,28
1566	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40800179	1	4	08/04/2026 09:28	08/04/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20757	26,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1567	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40800189	1	4	08/04/2026 12:08	08/04/2026 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30692	5,38
1568	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40800205	1	4	08/04/2026 17:15	09/04/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	26717	2803,66
1569	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40800239	1	4	08/04/2026 09:32	08/04/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28781	1,29
1570	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40800255	1	4	08/04/2026 09:33	09/04/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	23,82
1571	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40800291	1	4	08/04/2026 09:35	10/04/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	33521	48,04
1572	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40800293	1	4	07/04/2026 15:32	08/04/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	19352	387,73
1573	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40800293	1	4	08/04/2026 09:50	08/04/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	19352	71,41
1574	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40800329	1	4	08/04/2026 10:58	09/04/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	27915	978,02
1575	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40800333	1	4	08/04/2026 09:39	08/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	22960	854,71
1576	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40800353	1	4	08/04/2026 09:40	08/04/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	34702	4,70
1577	39	4	2026	13339	MDM01M4	MDM	40800421	1	4	08/04/2026 09:45	08/04/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	94254	26,33
1578	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40800423	1	4	08/04/2026 09:46	08/04/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28340	6,78
1579	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40800467	1	4	08/04/2026 09:49	08/04/2026 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	25779	9,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1580	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40800487	1	4	08/04/2026 09:50	08/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	22693	80,04
1581	39	4	2026	13305	ITE01I3	ITE	40800517	1	4	08/04/2026 09:51	08/04/2026 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	37232	7,16
1582	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	40800553	1	4	08/04/2026 09:51	08/04/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	485	59182	1250,09
1583	39	4	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	40800557	1	4	08/04/2026 09:53	08/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	31987	187,43
1584	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40800565	1	4	08/04/2026 17:53	09/04/2026 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	28761	62,68
1585	39	4	2026	13254	BJD01L3	BJD	40800581	1	4	08/04/2026 09:50	08/04/2026 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	69846	244,41
1586	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40800593	1	4	08/04/2026 12:15	08/04/2026 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40820	16,72
1587	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40800595	1	4	08/04/2026 09:56	09/04/2026 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27915	38,83
1588	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40800619	1	4	08/04/2026 09:59	08/04/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27428	17,74
1589	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	40800677	1	4	08/04/2026 10:03	08/04/2026 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	59075	36,63
1590	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40800693	1	4	08/04/2026 10:04	08/04/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	113	57915	1200,15
1591	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40800735	1	4	08/04/2026 10:07	08/04/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	43619	13,69
1592	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40800763	1	4	08/04/2026 10:09	08/04/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	46	18049	82,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1593	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40800791	1	4	08/04/2026 10:12	08/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23382	14,30
1594	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	40800829	1	4	08/04/2026 10:15	08/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	102549	18,13
1595	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40800935	1	4	08/04/2026 10:22	08/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	66	56421	364,19
1596	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40800957	1	4	08/04/2026 10:24	08/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	27428	72,02
1597	39	4	2026	13365	PCI01C1	PCI	40801011	1	4	08/04/2026 10:03	08/04/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	70522	37,82
1598	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40801027	1	4	08/04/2026 16:20	09/04/2026 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27915	30,66
1599	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40801063	1	4	08/04/2026 13:05	08/04/2026 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19352	0,50
1600	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40801123	1	4	08/04/2026 10:38	08/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50893	6,33
1601	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40801123	1	4	08/04/2026 10:38	08/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50893	6,65
1602	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40801127	1	4	08/04/2026 10:38	08/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	43619	54,55
1603	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40801127	1	4	08/04/2026 10:38	08/04/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	43619	61,34
1604	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40801127	1	4	08/04/2026 14:32	08/04/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	43619	0,48
1605	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40801151	1	4	08/04/2026 10:39	09/04/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28761	62,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1606	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40801157	1	4	08/04/2026 10:40	09/04/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46105	25,81
1607	39	4	2026	16946	CLN01F6	CLN	40801187	1	4	08/04/2026 10:43	08/04/2026 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	1,56
1608	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40801279	1	4	08/04/2026 10:49	08/04/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	0,80
1609	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40801281	1	4	08/04/2026 10:49	08/04/2026 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20719	9,97
1610	39	4	2026	13273	CRT01M4	CRT	40801299	1	4	07/04/2026 18:15	08/04/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66543	17,91
1611	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40801307	1	4	08/04/2026 10:52	08/04/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	26556	63,30
1612	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40801319	1	4	08/04/2026 10:52	08/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18384	9,38
1613	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40801355	1	4	08/04/2026 10:56	08/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	41926	58,71
1614	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40801377	1	4	08/04/2026 13:25	09/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14374	42,05
1615	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40801425	1	4	08/04/2026 11:02	08/04/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	17557	96,19
1616	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40801457	1	4	08/04/2026 11:06	09/04/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	28761	428,66
1617	39	4	2026	13249	BCR01C4	BCR	40801485	1	4	08/04/2026 11:03	08/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	102607	11,54
1618	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40801489	1	4	08/04/2026 11:09	08/04/2026 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	19352	52,10
1619	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40801513	1	4	08/04/2026 11:11	08/04/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	69846	106,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1620	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40801563	1	4	08/04/2026 08:44	08/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	19352	214,04
1621	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40801589	1	4	08/04/2026 11:17	08/04/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26717	10,44
1622	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40801609	1	4	08/04/2026 11:19	08/04/2026 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	46493	36,47
1623	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40801615	1	4	08/04/2026 11:19	08/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	30692	56,70
1624	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40801617	1	4	08/04/2026 11:20	08/04/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41926	5,28
1625	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	40801641	1	4	08/04/2026 11:22	08/04/2026 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	99020	46,36
1626	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40801661	1	4	08/04/2026 11:24	08/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	8,16
1627	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40801679	1	4	08/04/2026 11:26	08/04/2026 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18523	1,78
1628	39	4	2026	16947	ITR01I3	ITR	40801721	1	4	08/04/2026 11:29	08/04/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	3,68
1629	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40801767	1	4	08/04/2026 11:34	09/04/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13589	24,16
1630	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40801831	1	4	08/04/2026 11:41	08/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	53465	123,36
1631	39	4	2026	13234	ACR01P1	ACR	40801877	1	4	08/04/2026 11:40	09/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	27915	434,69
1632	39	4	2026	13382	SLP01P4	SLP	40801885	1	4	08/04/2026 11:45	08/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	18613	60,32
1633	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40801923	1	4	08/04/2026 11:50	08/04/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	16041	35,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1634	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40801923	1	4	08/04/2026 15:52	08/04/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	16041	54,34
1635	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40801925	1	4	08/04/2026 11:50	08/04/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	53465	78,18
1636	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40801927	1	4	08/04/2026 11:50	08/04/2026 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	21532	779,60
1637	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40801927	1	4	08/04/2026 11:50	10/04/2026 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	21532	770,18
1638	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40801927	1	4	10/04/2026 15:31	10/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	21532	115,13
1639	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40801931	1	4	08/04/2026 11:50	08/04/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	26556	167,21
1640	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40801937	1	4	08/04/2026 11:52	08/04/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	5,45
1641	39	4	2026	15852	MBC01P3	MBC	40801953	1	4	08/04/2026 11:55	08/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	22960	31,82
1642	39	4	2026	16949	PAR01C2	PAR	40801973	1	4	08/04/2026 11:57	08/04/2026 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	2,65
1643	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40802045	1	4	08/04/2026 12:05	09/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	37131	23,41
1644	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40802051	1	4	08/04/2026 12:05	08/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	25045	316,96
1645	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40802091	1	4	08/04/2026 12:10	08/04/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	57915	1,36
1646	39	4	2026	15500	IBP01I5	IBP	40802109	1	4	08/04/2026 12:12	08/04/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	26709	34,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1647	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40802111	1	4	08/04/2026 12:12	08/04/2026 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20757	7,81
1648	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40802151	1	4	08/04/2026 12:19	08/04/2026 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23382	3,62
1649	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40802157	1	4	08/04/2026 12:20	08/04/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	41926	345,74
1650	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40802287	1	4	08/04/2026 12:35	08/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21377	2,25
1651	39	4	2026	15504	GCN01N5	GCN	40802289	1	4	08/04/2026 12:35	08/04/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	56421	125,33
1652	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40802291	1	4	08/04/2026 12:35	08/04/2026 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	3,38
1653	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40802317	1	4	08/04/2026 12:38	08/04/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	22960	870,15
1654	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40802319	1	4	08/04/2026 12:38	08/04/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	50893	22,30
1655	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40802333	1	4	08/04/2026 12:40	08/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	38	20719	88,48
1656	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40802359	1	4	08/04/2026 12:43	08/04/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	2,44
1657	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40802391	1	4	08/04/2026 12:46	08/04/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	43619	16,04
1658	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40802457	1	4	08/04/2026 12:51	09/04/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	57915	23,05
1659	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40802459	1	4	08/04/2026 12:53	08/04/2026 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48836	3,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1660	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40802461	1	4	08/04/2026 12:53	08/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	37131	54,25
1661	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40802477	1	4	09/04/2026 07:30	10/04/2026 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	40004	90,50
1662	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40802527	1	4	08/04/2026 12:59	08/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	34702	6,14
1663	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40802545	1	4	08/04/2026 18:38	09/04/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	53465	212,50
1664	39	4	2026	13276	DMC01C2	DMC	40802625	1	4	08/04/2026 13:10	08/04/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74807	3,45
1665	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40802635	1	4	08/04/2026 13:13	09/04/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26883	25,26
1666	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40802647	1	4	08/04/2026 13:15	09/04/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	30692	203,69
1667	39	4	2026	13315	JGT01L1	JGT	40802649	1	4	08/04/2026 13:15	08/04/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15122	6,76
1668	39	4	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	40802731	1	4	08/04/2026 13:24	08/04/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	37131	21,71
1669	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40802747	1	4	08/04/2026 13:25	08/04/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	0,86
1670	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40802749	1	4	08/04/2026 13:25	08/04/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	28340	84,21
1671	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40802811	1	4	08/04/2026 13:30	08/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17557	91,86
1672	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40802829	1	4	08/04/2026 13:32	08/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	13553	116,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1673	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40802855	1	4	08/04/2026 13:36	08/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18613	7,20
1674	39	4	2026	13397	VRJ01P8	VRJ	40802867	1	4	08/04/2026 13:37	08/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	19927	18,06
1675	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40802879	1	4	08/04/2026 13:39	08/04/2026 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	37131	35,15
1676	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40802919	1	4	08/04/2026 13:45	08/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	26168	44,55
1677	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40802919	1	4	08/04/2026 13:45	08/04/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	26168	9,00
1678	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40802937	1	4	08/04/2026 13:46	08/04/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	57915	4,54
1679	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40802987	1	4	08/04/2026 13:52	08/04/2026 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	34119	15,58
1680	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40802991	1	4	08/04/2026 13:52	08/04/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	6,22
1681	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40803001	1	4	08/04/2026 13:54	08/04/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	25779	79,64
1682	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40803003	1	4	08/04/2026 13:54	08/04/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	21377	50,02
1683	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40803009	1	4	08/04/2026 13:55	08/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	21532	17,33
1684	39	4	2026	15504	GCN01N5	GCN	40803091	1	4	08/04/2026 14:01	08/04/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	56421	24,02
1685	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40803109	1	4	08/04/2026 18:53	09/04/2026 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	40820	251,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1686	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40803123	1	4	08/04/2026 14:03	08/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	2,39
1687	39	4	2026	16561	SBC01L2	SBC	40803127	1	4	08/04/2026 14:04	08/04/2026 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30911	3,85
1688	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40803143	1	4	08/04/2026 14:05	08/04/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	38	28105	144,38
1689	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40803151	1	4	08/04/2026 14:06	09/04/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	25	41926	530,53
1690	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40803157	1	4	08/04/2026 14:07	08/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	26883	159,48
1691	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40803165	1	4	08/04/2026 14:08	08/04/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	22693	15,36
1692	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40803169	1	4	08/04/2026 14:08	08/04/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	27428	56,62
1693	39	4	2026	16948	PCU01I4	PCU	40803191	1	4	08/04/2026 14:10	08/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	5,11
1694	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40803207	1	4	08/04/2026 14:12	09/04/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27915	51,33
1695	39	4	2026	13389	TME01P2	TME	40803243	1	4	08/04/2026 14:16	08/04/2026 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12306	6,26
1696	39	4	2026	13397	VRJ01P8	VRJ	40803249	1	4	08/04/2026 14:16	08/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19927	2,23
1697	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40803261	1	4	08/04/2026 14:18	09/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	30692	80,82
1698	39	4	2026	16558	JND01L6	JND	40803283	1	4	08/04/2026 15:35	08/04/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	62	59182	160,20
1699	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40803285	1	4	08/04/2026 14:20	09/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	21532	379,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1700	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40803291	1	4	08/04/2026 14:21	10/04/2026 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40004	34,30
1701	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40803303	1	4	08/04/2026 14:22	08/04/2026 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	34702	18,16
1702	39	4	2026	13244	ARP01M2	ARP	40803325	1	4	08/04/2026 14:24	08/04/2026 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	12833	162,14
1703	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40803329	1	4	08/04/2026 14:25	09/04/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	76	31740	1512,25
1704	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40803333	1	4	08/04/2026 14:25	08/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	41926	68,80
1705	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40803441	1	4	08/04/2026 14:33	08/04/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	40820	394,11
1706	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40803465	1	4	08/04/2026 07:53	09/04/2026 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	18613	110,49
1707	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40803465	1	4	09/04/2026 00:11	09/04/2026 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	18613	42,07
1708	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40803469	1	4	08/04/2026 14:36	08/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30911	5,83
1709	39	4	2026	15501	PBU01P3	PBU	40803479	1	4	08/04/2026 14:37	08/04/2026 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	50	24200	183,93
1710	39	4	2026	13248	BBL01M6	BBL	40803489	1	4	08/04/2026 14:38	09/04/2026 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	41926	75,26
1711	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40803491	1	4	08/04/2026 14:38	08/04/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30692	3,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1712	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	40803493	1	4	08/04/2026 14:38	08/04/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	70522	76,23
1713	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40803503	1	4	08/04/2026 14:38	10/04/2026 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	34539	259,35
1714	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40803513	1	4	08/04/2026 14:39	08/04/2026 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	140	37131	867,22
1715	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40803567	1	4	08/04/2026 14:46	09/04/2026 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	26717	119,76
1716	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40803609	1	4	08/04/2026 14:49	09/04/2026 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	9,79
1717	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40803615	1	4	08/04/2026 14:50	08/04/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27428	3,05
1718	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40803629	1	4	08/04/2026 14:52	09/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26717	84,15
1719	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40803629	1	4	08/04/2026 14:52	09/04/2026 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26717	29,44
1720	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40803629	1	4	08/04/2026 14:52	10/04/2026 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26717	47,10
1721	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40803629	1	4	10/04/2026 11:20	10/04/2026 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26717	10,55
1722	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40803651	1	4	08/04/2026 14:55	08/04/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	23921	67,34
1723	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40803679	1	4	08/04/2026 14:58	09/04/2026 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57915	52,38
1724	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40803731	1	4	08/04/2026 15:05	09/04/2026 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	28761	271,46
1725	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40803759	1	4	08/04/2026 15:07	09/04/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	77	22960	1388,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1726	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40803787	1	4	08/04/2026 15:09	08/04/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13553	7,95
1727	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	40803805	1	4	08/04/2026 13:41	08/04/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	502	59182	4826,45
1728	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40803823	1	4	08/04/2026 15:13	08/04/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28781	39,33
1729	39	4	2026	13244	ARP01M1	ARP	40803835	1	4	08/04/2026 15:14	08/04/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12833	7,15
1730	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40803839	1	4	08/04/2026 15:14	09/04/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17633	39,51
1731	39	4	2026	15855	CND01C5	CND	40803843	1	4	08/04/2026 15:15	08/04/2026 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	35316	14,66
1732	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40803845	1	4	08/04/2026 15:15	08/04/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	57915	12,78
1733	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40803853	1	4	08/04/2026 15:16	08/04/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	13553	127,79
1734	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40803869	1	4	08/04/2026 15:18	09/04/2026 05:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	34119	565,82
1735	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40803897	1	4	08/04/2026 15:21	09/04/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	34539	74,61
1736	39	4	2026	16949	PAR01C2	PAR	40803923	1	4	08/04/2026 12:47	08/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	17066	54,69
1737	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40803939	1	4	08/04/2026 15:23	09/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26168	139,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1738	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40803987	1	4	08/04/2026 15:26	09/04/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	26717	1529,63
1739	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40804003	1	4	08/04/2026 15:28	08/04/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20309	5,11
1740	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40804059	1	4	08/04/2026 15:32	08/04/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	41926	9,01
1741	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40804103	1	4	08/04/2026 15:37	09/04/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18613	68,18
1742	39	4	2026	15501	PBU01P3	PBU	40804159	1	4	08/04/2026 15:41	08/04/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	24200	79,69
1743	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40804161	1	4	08/04/2026 15:41	09/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	22693	159,99
1744	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40804161	1	4	09/04/2026 09:20	09/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	35	22693	82,35
1745	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40804209	1	4	08/04/2026 15:45	10/04/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27915	94,19
1746	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40804209	1	4	10/04/2026 13:00	10/04/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	27915	62,57
1747	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40804241	1	4	08/04/2026 15:47	08/04/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35316	2,16
1748	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40804253	1	4	08/04/2026 15:48	09/04/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	10301	41,33
1749	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40804263	1	4	08/04/2026 15:49	08/04/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28450	6,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1750	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40804287	1	4	08/04/2026 15:50	08/04/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20719	1,50
1751	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40804327	1	4	08/04/2026 15:54	08/04/2026 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	2,59
1752	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40804351	1	4	09/04/2026 05:43	09/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	93	33521	955,16
1753	39	4	2026	13322	LMN01N4	LMN	40804369	1	4	08/04/2026 15:58	09/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46105	18,48
1754	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40804405	1	4	08/04/2026 20:35	09/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	21606	118,83
1755	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	40804411	1	4	08/04/2026 16:03	08/04/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	53465	7,23
1756	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40804475	1	4	08/04/2026 16:09	08/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	3,13
1757	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40804481	1	4	08/04/2026 16:10	08/04/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	20719	10,70
1758	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40804491	1	4	08/04/2026 16:11	09/04/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27915	26,00
1759	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40804499	1	4	08/04/2026 16:11	08/04/2026 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	13164	35,48
1760	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	40804507	1	4	08/04/2026 16:13	08/04/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	55	40004	30,77
1761	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	40804507	1	4	08/04/2026 16:51	08/04/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	55	40004	145,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1762	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40804515	1	4	08/04/2026 16:13	08/04/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	25779	83,03
1763	39	4	2026	13336	MLG01Y3	MLG	40804565	1	4	08/04/2026 17:28	09/04/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	26168	1149,08
1764	39	4	2026	13336	MLG01Y3	MLG	40804565	1	4	08/04/2026 17:28	09/04/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	25	26168	495,31
1765	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40804585	1	4	08/04/2026 16:20	08/04/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	31987	11,43
1766	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40804623	1	4	08/04/2026 16:25	08/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	48836	37,13
1767	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40804701	1	4	08/04/2026 16:32	08/04/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25779	3,43
1768	39	4	2026	13353	ORS01M4	ORS	40804709	1	4	08/04/2026 16:33	08/04/2026 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	10301	4,09
1769	39	4	2026	13353	ORS01M4	ORS	40804709	1	4	08/04/2026 17:20	08/04/2026 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	161	10301	203,58
1770	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40804791	1	4	08/04/2026 16:43	08/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	4,46
1771	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40804799	1	4	08/04/2026 16:43	08/04/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	21532	28,22
1772	39	4	2026	13276	DMC01C2	DMC	40804821	1	4	08/04/2026 16:43	08/04/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	74807	668,85
1773	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40804847	1	4	08/04/2026 16:50	08/04/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	16316	114,81
1774	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40804859	1	4	08/04/2026 16:51	10/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	16316	758,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1775	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40804891	1	4	08/04/2026 16:54	09/04/2026 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34119	19,38
1776	39	4	2026	13369	QXD01P4	QXD	40804895	1	4	08/04/2026 22:05	09/04/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	789	46493	2891,47
1777	39	4	2026	13374	RSU01N6	RSU	40804899	1	4	08/04/2026 16:55	08/04/2026 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	35422	174,83
1778	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40804901	1	4	08/04/2026 16:55	09/04/2026 03:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	50893	95,77
1779	39	4	2026	13249	BCR01C9	BCR	40804925	1	4	08/04/2026 16:57	08/04/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102607	2,45
1780	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40804931	1	4	08/04/2026 18:00	09/04/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	13553	302,75
1781	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40804955	1	4	08/04/2026 17:00	08/04/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	48836	14,51
1782	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40804959	1	4	08/04/2026 17:00	09/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	34702	56,70
1783	39	4	2026	13315	JGA01N3	JGA	40805007	1	4	08/04/2026 17:06	08/04/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15122	4,28
1784	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40805037	1	4	08/04/2026 17:11	09/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	57915	56,47
1785	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40805095	1	4	08/04/2026 17:14	08/04/2026 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	150	34702	598,50
1786	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40805101	1	4	08/04/2026 17:15	08/04/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16041	16,43
1787	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40805115	1	4	08/04/2026 17:16	09/04/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26883	24,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1788	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40805115	1	4	09/04/2026 17:52	09/04/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	529	26883	42,17
1789	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40805139	1	4	08/04/2026 17:20	08/04/2026 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	4,43
1790	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40805143	1	4	08/04/2026 17:21	10/04/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	21792	2421,29
1791	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40805143	1	4	08/04/2026 20:42	08/04/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2606	21792	1017,06
1792	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40805143	1	4	08/04/2026 20:42	10/04/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	21792	1578,05
1793	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40805167	1	4	08/04/2026 17:24	08/04/2026 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	140	59182	319,04
1794	39	4	2026	13392	UMB01I1	UMB	40805195	1	4	08/04/2026 17:28	09/04/2026 04:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	11730	110,63
1795	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40805209	1	4	08/04/2026 17:28	08/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	28761	18,78
1796	39	4	2026	13270	CAT01C7	CAT	40805233	1	4	08/04/2026 17:31	08/04/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	53465	20,54
1797	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40805259	1	4	08/04/2026 17:34	09/04/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	43619	37,24
1798	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40805259	1	4	08/04/2026 17:34	09/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	43619	54,85
1799	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40805269	1	4	08/04/2026 17:34	09/04/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	35422	202,48
1800	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40805333	1	4	08/04/2026 17:39	09/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	66543	268,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1801	39	4	2026	15502	TAA01Y1	TAA	40805351	1	4	08/04/2026 17:43	08/04/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	23	30624	119,79
1802	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40805359	1	4	08/04/2026 17:05	08/04/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	35422	548,90
1803	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40805359	1	4	08/04/2026 19:31	08/04/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	276	35422	60,80
1804	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40805437	1	4	08/04/2026 17:53	08/04/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	40820	368,56
1805	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40805489	1	4	08/04/2026 17:55	08/04/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	49	28450	154,02
1806	39	4	2026	13255	BMS01S7	BMS	40805493	1	4	08/04/2026 21:39	08/04/2026 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102549	9,75
1807	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40805501	1	4	08/04/2026 18:01	09/04/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	57915	469,71
1808	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40805509	1	4	08/04/2026 18:01	08/04/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	167	44158	396,67
1809	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40805531	1	4	08/04/2026 18:04	08/04/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	5,03
1810	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40805537	1	4	08/04/2026 16:39	09/04/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	16316	68,72
1811	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40805537	1	4	08/04/2026 16:39	09/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	158	16316	2778,12
1812	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40805537	1	4	09/04/2026 09:50	09/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	16316	17,33
1813	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40805565	1	4	08/04/2026 18:08	09/04/2026 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	52	21606	727,06
1814	39	4	2026	13273	CRT01M9	CRT	40805601	1	4	08/04/2026 18:12	08/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	44	66543	247,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1815	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40805611	1	4	08/04/2026 18:13	09/04/2026 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	35422	95,71
1816	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	40805615	1	4	08/04/2026 18:13	09/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22693	21,78
1817	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40805633	1	4	08/04/2026 18:17	08/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	41926	181,74
1818	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40805641	1	4	08/04/2026 18:17	09/04/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28761	28,74
1819	39	4	2026	13365	PCI01C5	PCI	40805683	1	4	08/04/2026 18:22	08/04/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	70522	28,44
1820	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40805741	1	4	09/04/2026 10:36	09/04/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	136	28450	211,06
1821	39	4	2026	13249	BCR01C4	BCR	40805743	1	4	08/04/2026 18:27	09/04/2026 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	102607	61,65
1822	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40805777	1	4	08/04/2026 18:30	09/04/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	24100	271,04
1823	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40805791	1	4	08/04/2026 18:32	09/04/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	41926	25,05
1824	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40805803	1	4	08/04/2026 18:33	09/04/2026 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	23382	1194,85
1825	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40805811	1	4	08/04/2026 18:34	08/04/2026 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	25779	8,71
1826	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40805819	1	4	08/04/2026 18:34	08/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	3,93
1827	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40805835	1	4	08/04/2026 18:35	09/04/2026 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53465	13,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1828	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40805837	1	4	08/04/2026 19:23	09/04/2026 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28761	69,42
1829	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40805839	1	4	08/04/2026 18:35	09/04/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40004	29,33
1830	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40805887	1	4	08/04/2026 18:39	09/04/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	40004	67,75
1831	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40805905	1	4	08/04/2026 18:42	09/04/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	34539	136,52
1832	39	4	2026	13356	PAP01F3	PAP	40805919	1	4	08/04/2026 18:43	08/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	52979	15,15
1833	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40805923	1	4	08/04/2026 18:44	09/04/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21532	20,65
1834	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40805949	1	4	08/04/2026 18:46	08/04/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	4,06
1835	39	4	2026	13291	ICH01I4	ICH	40805959	1	4	08/04/2026 18:46	08/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	28450	122,34
1836	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40805963	1	4	08/04/2026 18:47	09/04/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26717	21,95
1837	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40805987	1	4	08/04/2026 18:51	09/04/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	43619	16,37
1838	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40806019	1	4	08/04/2026 18:54	08/04/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	40820	224,40
1839	39	4	2026	13276	DMC01C2	DMC	40806031	1	4	08/04/2026 18:57	09/04/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74807	23,87
1840	39	4	2026	15858	ESB01S6	ESB	40806047	1	4	08/04/2026 18:59	09/04/2026 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	118	22693	859,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1841	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40806133	1	4	08/04/2026 19:09	09/04/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	120	66543	793,30
1842	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40806153	1	4	08/04/2026 19:13	08/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	2,79
1843	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40806165	1	4	08/04/2026 22:30	09/04/2026 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	25045	126,30
1844	39	4	2026	16558	JND01L6	JND	40806169	1	4	08/04/2026 19:14	09/04/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	59182	28,84
1845	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40806197	1	4	08/04/2026 19:18	09/04/2026 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	22960	521,41
1846	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40806263	1	4	08/04/2026 19:27	08/04/2026 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	28450	419,29
1847	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40806323	1	4	08/04/2026 19:34	09/04/2026 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	26717	681,64
1848	39	4	2026	13254	BJD01L2	BJD	40806327	1	4	08/04/2026 19:34	08/04/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69846	4,01
1849	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40806349	1	4	08/04/2026 19:36	08/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21377	10,21
1850	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40806363	1	4	08/04/2026 19:37	09/04/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	26556	71,54
1851	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40806395	1	4	08/04/2026 19:40	08/04/2026 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	24711	96,28
1852	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40806399	1	4	08/04/2026 19:41	09/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	66543	163,60
1853	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40806401	1	4	08/04/2026 19:41	09/04/2026 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24100	68,81
1854	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40806405	1	4	08/04/2026 08:12	08/04/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	40004	1686,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1855	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	40806421	1	4	08/04/2026 19:42	09/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	59056	29,25
1856	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40806425	1	4	08/04/2026 19:42	09/04/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	57915	275,77
1857	39	4	2026	13244	ARP01M3	ARP	40806443	1	4	08/04/2026 19:45	09/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	12833	94,09
1858	39	4	2026	13356	PAP01F4	PAP	40806451	1	4	08/04/2026 19:45	08/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	52979	127,27
1859	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	40806453	1	4	08/04/2026 19:46	08/04/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	92	99020	328,82
1860	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40806499	1	4	08/04/2026 19:50	09/04/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	50893	103,45
1861	39	4	2026	13236	AGF01S1	AGF	40806537	1	4	08/04/2026 19:54	09/04/2026 00:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	59075	208,12
1862	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40806557	1	4	08/04/2026 19:56	08/04/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	26556	8,94
1863	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40806585	1	4	08/04/2026 23:50	09/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	35422	156,69
1864	39	4	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	40806593	1	4	08/04/2026 20:00	08/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	75137	14,95
1865	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40806599	1	4	08/04/2026 20:01	10/04/2026 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	45	26717	1326,86
1866	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40806631	1	4	08/04/2026 20:05	08/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	152	75137	365,43
1867	39	4	2026	15855	CND01C6	CND	40806637	1	4	08/04/2026 19:06	08/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	35316	48,38
1868	39	4	2026	13315	JGT01L1	JGT	40806639	1	4	08/04/2026 20:08	09/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15122	3,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1869	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40806649	1	4	08/04/2026 19:37	09/04/2026 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	18,75
1870	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40806649	1	4	08/04/2026 19:37	09/04/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	40004	75,29
1871	39	4	2026	13312	JGB01M2	JGB	40806663	1	4	08/04/2026 19:00	08/04/2026 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	520	40004	796,18
1872	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40806689	1	4	08/04/2026 20:13	08/04/2026 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44841	7,00
1873	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40806699	1	4	08/04/2026 20:15	09/04/2026 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	23382	540,61
1874	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40806699	1	4	08/04/2026 20:15	09/04/2026 04:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	23382	285,80
1875	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40806699	1	4	08/04/2026 20:15	09/04/2026 04:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23382	34,45
1876	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40806721	1	4	08/04/2026 20:18	09/04/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69846	20,43
1877	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40806727	1	4	09/04/2026 07:50	09/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	57915	187,78
1878	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40806761	1	4	08/04/2026 20:24	10/04/2026 02:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	26717	1547,01
1879	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40806775	1	4	08/04/2026 20:25	09/04/2026 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	48978	119,30
1880	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40806815	1	4	09/04/2026 06:12	09/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	138	27915	532,33
1881	39	4	2026	15850	SNP01N5	SNP	40806837	1	4	08/04/2026 20:35	09/04/2026 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	17,38
1882	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40806865	1	4	08/04/2026 20:38	09/04/2026 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30911	4,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1883	39	4	2026	13389	TME01P2	TME	40806893	1	4	08/04/2026 21:52	09/04/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	12306	102,85
1884	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40806907	1	4	08/04/2026 20:44	09/04/2026 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28781	13,33
1885	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40806929	1	4	08/04/2026 20:46	09/04/2026 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	25779	87,39
1886	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40806955	1	4	08/04/2026 20:56	09/04/2026 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	59182	69,01
1887	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40806979	1	4	08/04/2026 21:01	09/04/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	26168	174,55
1888	39	4	2026	13257	CMM01C1	CMM	40807071	1	4	08/04/2026 21:16	09/04/2026 06:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	31987	27,67
1889	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	40807085	1	4	08/04/2026 21:17	09/04/2026 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	53465	27,17
1890	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40807089	1	4	09/04/2026 06:41	09/04/2026 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	50	57915	292,64
1891	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40807095	1	4	08/04/2026 21:19	09/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46493	12,69
1892	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40807123	1	4	08/04/2026 21:24	09/04/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	53465	84,45
1893	39	4	2026	13255	BMS01S5	BMS	40807135	1	4	08/04/2026 21:25	09/04/2026 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	102549	114,47
1894	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40807141	1	4	08/04/2026 21:26	08/04/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	67	18523	105,86
1895	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40807145	1	4	08/04/2026 21:27	09/04/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	17633	269,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1896	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40807145	1	4	08/04/2026 21:27	09/04/2026 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	17633	659,80
1897	39	4	2026	13276	DMC01C2	DMC	40807193	1	4	08/04/2026 21:35	09/04/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	168	74807	484,54
1898	39	4	2026	13249	BCR01C8	BCR	40807235	1	4	08/04/2026 21:42	09/04/2026 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	102607	49,39
1899	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	40807239	1	4	08/04/2026 21:43	09/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	48836	13,70
1900	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40807265	1	4	08/04/2026 21:47	09/04/2026 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	57915	47,83
1901	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40807267	1	4	08/04/2026 21:48	09/04/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	75137	88,63
1902	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40807291	1	4	08/04/2026 21:53	09/04/2026 05:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	48978	151,94
1903	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40807297	1	4	08/04/2026 21:55	09/04/2026 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20071	5,79
1904	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40807301	1	4	08/04/2026 21:56	09/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	46105	92,71
1905	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40807309	1	4	08/04/2026 21:58	09/04/2026 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	44841	100,21
1906	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40807333	1	4	08/04/2026 22:00	09/04/2026 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	34	41926	141,72
1907	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	40807347	1	4	08/04/2026 22:03	09/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	70522	2,16
1908	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40807357	1	4	08/04/2026 22:04	09/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	140	18523	339,66
1909	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40807365	1	4	08/04/2026 22:06	09/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	31987	24,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1910	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40807373	1	4	09/04/2026 10:22	10/04/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	27915	251,04
1911	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40807379	1	4	08/04/2026 22:09	08/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	1,54
1912	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40807391	1	4	08/04/2026 22:11	09/04/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	17633	616,39
1913	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40807403	1	4	08/04/2026 22:12	09/04/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17633	50,85
1914	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	40807405	1	4	08/04/2026 22:06	09/04/2026 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	152	70522	748,64
1915	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40807421	1	4	08/04/2026 22:38	09/04/2026 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	106	27915	268,53
1916	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40807437	1	4	08/04/2026 22:18	09/04/2026 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	69689	61,75
1917	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40807447	1	4	08/04/2026 19:27	09/04/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	41926	29,51
1918	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40807449	1	4	08/04/2026 20:17	08/04/2026 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	226	40820	673,04
1919	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40807453	1	4	08/04/2026 22:21	09/04/2026 04:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	6,48
1920	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40807497	1	4	08/04/2026 22:27	09/04/2026 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	28450	149,81
1921	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40807499	1	4	08/04/2026 22:27	09/04/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	31740	117,86
1922	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40807515	1	4	08/04/2026 22:29	09/04/2026 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	57915	257,95
1923	39	4	2026	13263	CCA01C6	CCA	40807541	1	4	08/04/2026 22:34	09/04/2026 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	10,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1924	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40807571	1	4	08/04/2026 22:38	09/04/2026 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	35422	113,15
1925	39	4	2026	13356	PAP01F6	PAP	40807583	1	4	08/04/2026 22:42	09/04/2026 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	52979	193,67
1926	39	4	2026	15858	ESB01S6	ESB	40807621	1	4	08/04/2026 22:48	09/04/2026 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	22693	30,75
1927	39	4	2026	13280	DIF01I2	DIF	40807639	1	4	08/04/2026 22:50	09/04/2026 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	8,54
1928	39	4	2026	13280	DIF01I2	DIF	40807639	1	4	09/04/2026 07:00	09/04/2026 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	185	53422	70,04
1929	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40807659	1	4	08/04/2026 22:53	09/04/2026 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	141	57915	837,19
1930	39	4	2026	13367	PSK01M3	PSK	40807661	1	4	08/04/2026 22:53	09/04/2026 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	274	65723	1080,78
1931	39	4	2026	13255	BMS01S9	BMS	40807673	1	4	08/04/2026 22:56	09/04/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102549	8,44
1932	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40807679	1	4	08/04/2026 08:08	09/04/2026 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	16041	69,54
1933	39	4	2026	16567	MRG01C3	MRG	40807713	1	4	08/04/2026 23:02	09/04/2026 02:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48978	3,42
1934	39	4	2026	13367	PSK01M3	PSK	40807715	1	4	08/04/2026 22:58	09/04/2026 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	65723	742,65
1935	39	4	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	40807735	1	4	08/04/2026 23:09	09/04/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	34702	16,77
1936	39	4	2026	16567	MRG01C7	MRG	40807745	1	4	08/04/2026 23:11	09/04/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	48978	796,06
1937	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40807749	1	4	08/04/2026 23:11	09/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	26717	1567,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1938	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40807755	1	4	08/04/2026 23:12	09/04/2026 03:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	85	46105	378,46
1939	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	40807769	1	4	08/04/2026 23:13	09/04/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	59075	38,26
1940	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40807781	1	4	08/04/2026 23:15	09/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	94254	56,63
1941	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40807811	1	4	08/04/2026 23:20	09/04/2026 02:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	26556	38,55
1942	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40807831	1	4	08/04/2026 17:23	09/04/2026 03:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	56421	603,12
1943	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40807831	1	4	09/04/2026 09:42	09/04/2026 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	56421	185,17
1944	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40808015	1	4	08/04/2026 10:18	09/04/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	15,15
1945	39	4	2026	15851	PEB01L2	PEB	40808099	1	4	09/04/2026 00:32	09/04/2026 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	15702	102,62
1946	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	40808111	1	4	09/04/2026 00:40	09/04/2026 05:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	4,97
1947	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	40808137	1	4	09/04/2026 01:11	09/04/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	404	99020	4324,26
1948	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40808171	1	4	08/04/2026 13:15	09/04/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	21606	1070,13
1949	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40808193	1	4	09/04/2026 02:01	09/04/2026 04:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	107	44158	301,71
1950	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40808217	1	4	09/04/2026 02:09	09/04/2026 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	27428	147,53
1951	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40808245	1	4	09/04/2026 02:22	09/04/2026 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1245	52979	1822,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1952	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40808245	1	4	09/04/2026 02:22	09/04/2026 04:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52979	2,62
1953	39	4	2026	13305	ITE01I3	ITE	40808307	1	4	09/04/2026 03:19	09/04/2026 06:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	37232	12,43
1954	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40808341	1	4	09/04/2026 03:58	09/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33521	14,06
1955	39	4	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	40808377	1	4	09/04/2026 04:30	09/04/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	31987	20,08
1956	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40808415	1	4	09/04/2026 05:11	09/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	27428	678,18
1957	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40808423	1	4	09/04/2026 05:17	09/04/2026 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	21,28
1958	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40808427	1	4	09/04/2026 05:18	09/04/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	57915	387,38
1959	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40808441	1	4	09/04/2026 05:27	09/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	24100	460,37
1960	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40808473	1	4	09/04/2026 05:35	09/04/2026 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	27428	52,43
1961	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40808565	1	4	09/04/2026 06:04	09/04/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	10301	110,30
1962	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40808575	1	4	09/04/2026 06:08	09/04/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	68	28450	473,51
1963	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40808581	1	4	09/04/2026 06:08	09/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28105	24,64
1964	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	40808595	1	4	09/04/2026 06:17	09/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48836	11,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1965	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40808601	1	4	09/04/2026 06:18	09/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16033	17,64
1966	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40808601	1	4	09/04/2026 06:18	09/04/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	16033	54,83
1967	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40808613	1	4	08/04/2026 23:10	09/04/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69689	15,65
1968	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40808625	1	4	09/04/2026 06:22	09/04/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	30624	24,43
1969	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40808635	1	4	08/04/2026 16:25	09/04/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	34539	176,71
1970	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40808659	1	4	08/04/2026 20:16	10/04/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	30,60
1971	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40808659	1	4	09/04/2026 23:21	10/04/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	40004	17,63
1972	39	4	2026	15501	PBU01P2	PBU	40808677	1	4	09/04/2026 06:35	09/04/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	176	24200	542,81
1973	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40808697	1	4	09/04/2026 05:44	09/04/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	481	53422	8153,08
1974	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40808699	1	4	09/04/2026 04:47	09/04/2026 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	48836	17,88
1975	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40808705	1	4	09/04/2026 06:40	09/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	33521	276,37
1976	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40808715	1	4	09/04/2026 06:42	09/04/2026 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	13553	9,67
1977	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40808745	1	4	09/04/2026 06:51	10/04/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	17,40
1978	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40808759	1	4	09/04/2026 06:51	09/04/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	17066	103,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1979	39	4	2026	13374	RSU01N3	RSU	40808763	1	4	09/04/2026 08:13	09/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	35422	226,50
1980	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40808787	1	4	09/04/2026 06:55	09/04/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	57915	439,66
1981	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40808795	1	4	09/04/2026 06:56	09/04/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	21606	56,61
1982	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40808809	1	4	09/04/2026 06:58	09/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25779	7,50
1983	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40808823	1	4	09/04/2026 07:01	09/04/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	46105	64,22
1984	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40808829	1	4	09/04/2026 07:02	09/04/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21377	11,80
1985	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40808867	1	4	09/04/2026 07:08	09/04/2026 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20071	2,39
1986	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40808879	1	4	09/04/2026 07:09	09/04/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26556	4,79
1987	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40808915	1	4	09/04/2026 07:15	09/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	34702	64,75
1988	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40808935	1	4	09/04/2026 07:19	09/04/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	2,81
1989	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40808939	1	4	09/04/2026 07:19	10/04/2026 02:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	40004	57,94
1990	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40808981	1	4	09/04/2026 07:25	09/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	2,02
1991	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	40808995	1	4	09/04/2026 07:26	09/04/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	69689	4,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1992	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40809083	1	4	09/04/2026 07:36	09/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	9,99
1993	39	4	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	40809097	1	4	09/04/2026 07:38	09/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	3,17
1994	39	4	2026	13312	JGB01M6	JGB	40809133	1	4	09/04/2026 07:43	09/04/2026 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	3,87
1995	39	4	2026	13315	JGA01N6	JGA	40809137	1	4	09/04/2026 07:43	09/04/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15122	2,43
1996	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40809141	1	4	09/04/2026 07:44	09/04/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	7,71
1997	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40809161	1	4	09/04/2026 07:46	09/04/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	57915	165,97
1998	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40809169	1	4	09/04/2026 07:47	09/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	34702	18,17
1999	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40809273	1	4	09/04/2026 19:05	09/04/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	40004	187,92
2000	39	4	2026	15848	JCS01P1	JCS	40809283	1	4	09/04/2026 07:59	10/04/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	16033	109,33
2001	39	4	2026	15848	JCS01P1	JCS	40809283	1	4	09/04/2026 08:00	10/04/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16033	136,57
2002	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40809319	1	4	09/04/2026 08:03	09/04/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	4,47
2003	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	40809323	1	4	09/04/2026 08:03	10/04/2026 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48978	99,07
2004	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40809327	1	4	09/04/2026 08:04	09/04/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20309	38,79
2005	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40809347	1	4	09/04/2026 08:06	09/04/2026 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	2,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2006	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40809349	1	4	09/04/2026 08:06	10/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33521	54,79
2007	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40809363	1	4	09/04/2026 08:08	09/04/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	11102	34,71
2008	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40809415	1	4	09/04/2026 08:13	09/04/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48836	4,70
2009	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40809431	1	4	09/04/2026 08:14	10/04/2026 07:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	28450	23,46
2010	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40809469	1	4	09/04/2026 08:18	09/04/2026 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56421	7,58
2011	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40809483	1	4	09/04/2026 08:19	09/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13553	1,13
2012	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40809553	1	4	09/04/2026 08:24	09/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10444	3,79
2013	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40809593	1	4	09/04/2026 08:27	09/04/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27428	17,81
2014	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40809647	1	4	09/04/2026 08:32	09/04/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	23166	115,54
2015	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40809667	1	4	09/04/2026 08:35	09/04/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	4,14
2016	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40809709	1	4	09/04/2026 08:39	09/04/2026 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	27428	7,17
2017	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40809729	1	4	09/04/2026 08:40	09/04/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	196	35422	656,76
2018	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40809825	1	4	08/04/2026 15:32	09/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	97	37131	2216,88
2019	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40809857	1	4	09/04/2026 08:49	11/04/2026 06:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17633	45,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2020	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40809857	1	4	10/04/2026 10:36	11/04/2026 06:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17633	19,43
2021	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40809985	1	4	09/04/2026 09:00	09/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26883	36,81
2022	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40809991	1	4	09/04/2026 09:00	09/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	40004	283,34
2023	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40809991	1	4	09/04/2026 09:00	09/04/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	40004	171,82
2024	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40809991	1	4	09/04/2026 09:00	09/04/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	40004	218,26
2025	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40810015	1	4	09/04/2026 09:02	09/04/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21377	5,34
2026	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40810053	1	4	09/04/2026 09:05	09/04/2026 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21377	5,13
2027	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40810059	1	4	09/04/2026 09:06	10/04/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17633	90,84
2028	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40810075	1	4	09/04/2026 09:08	09/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69689	18,64
2029	39	4	2026	13291	ICH01I4	ICH	40810111	1	4	09/04/2026 08:57	09/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	28450	50,77
2030	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40810179	1	4	09/04/2026 09:16	09/04/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	57915	6,91
2031	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40810241	1	4	09/04/2026 09:21	09/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34119	2,34
2032	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40810289	1	4	09/04/2026 09:23	09/04/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	28450	41,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2033	39	4	2026	13280	DIF01I8	DIF	40810333	1	4	09/04/2026 09:26	09/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	53422	306,29
2034	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40810345	1	4	09/04/2026 09:27	09/04/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	1,84
2035	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40810465	1	4	09/04/2026 09:36	09/04/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	64	18384	346,01
2036	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40810481	1	4	09/04/2026 09:37	09/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	34	18613	217,74
2037	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40810491	1	4	09/04/2026 09:38	09/04/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	47224	8,65
2038	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40810493	1	4	09/04/2026 09:38	09/04/2026 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18613	3,62
2039	39	4	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	40810503	1	4	09/04/2026 09:40	10/04/2026 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34306	45,97
2040	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40810543	1	4	09/04/2026 09:43	10/04/2026 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11102	31,68
2041	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40810555	1	4	09/04/2026 09:44	09/04/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	11102	177,64
2042	39	4	2026	13238	AMT01PA	AMT	40810569	1	4	09/04/2026 09:44	09/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	25779	4,03
2043	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40810609	1	4	09/04/2026 09:47	09/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30624	9,51
2044	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40810615	1	4	09/04/2026 09:47	09/04/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	45	34702	197,46
2045	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40810617	1	4	09/04/2026 09:48	09/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27428	18,95
2046	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40810701	1	4	09/04/2026 09:55	09/04/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21606	6,95

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2047	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40810703	1	4	09/04/2026 09:55	09/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	50	16033	379,62
2048	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40810703	1	4	09/04/2026 14:32	09/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	16033	35,80
2049	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40810717	1	4	09/04/2026 09:57	09/04/2026 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	2,43
2050	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40810735	1	4	08/04/2026 21:11	09/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20757	27,13
2051	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40810827	1	4	09/04/2026 10:03	10/04/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	57915	24,15
2052	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40810833	1	4	09/04/2026 10:06	09/04/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26709	16,38
2053	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40810863	1	4	08/04/2026 18:17	09/04/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21606	132,42
2054	39	4	2026	13330	MSP01P1	MSP	40810889	1	4	09/04/2026 10:11	09/04/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34119	10,63
2055	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40810917	1	4	09/04/2026 10:12	09/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	4,92
2056	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40810929	1	4	09/04/2026 10:13	10/04/2026 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57915	26,76
2057	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40810929	1	4	10/04/2026 12:49	10/04/2026 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	115	57915	19,17
2058	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40810943	1	4	09/04/2026 10:14	09/04/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	8,17
2059	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40810955	1	4	09/04/2026 10:15	09/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24100	8,95
2060	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40810971	1	4	09/04/2026 10:18	09/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	27428	29,60
2061	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40810981	1	4	09/04/2026 10:19	09/04/2026 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34539	15,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2062	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40810991	1	4	09/04/2026 10:20	10/04/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27915	64,45
2063	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40811003	1	4	09/04/2026 10:21	09/04/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28105	7,98
2064	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40811015	1	4	09/04/2026 10:22	09/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	37131	41,14
2065	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40811015	1	4	09/04/2026 12:20	09/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	37131	188,18
2066	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40811061	1	4	09/04/2026 10:28	09/04/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13553	4,27
2067	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40811137	1	4	09/04/2026 10:36	09/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23166	6,18
2068	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	40811171	1	4	09/04/2026 10:40	09/04/2026 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39619	20,15
2069	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40811179	1	4	09/04/2026 10:41	09/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23166	25,29
2070	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40811183	1	4	09/04/2026 10:41	09/04/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20757	6,41
2071	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40811183	1	4	09/04/2026 12:36	09/04/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20757	8,97
2072	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40811303	1	4	09/04/2026 10:51	09/04/2026 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34119	7,92
2073	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40811391	1	4	09/04/2026 11:00	09/04/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	4,19
2074	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40811403	1	4	09/04/2026 11:01	09/04/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	69689	35,03
2075	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40811429	1	4	09/04/2026 11:04	10/04/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	33521	395,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2076	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	40811475	1	4	09/04/2026 11:08	09/04/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20757	34,51
2077	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40811489	1	4	09/04/2026 11:09	09/04/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	9,92
2078	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40811521	1	4	09/04/2026 11:13	11/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	34539	2276,05
2079	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40811541	1	4	09/04/2026 11:14	09/04/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	23382	21,79
2080	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40811553	1	4	09/04/2026 11:15	10/04/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	35422	44,84
2081	39	4	2026	16944	ACA01C4	ACA	40811579	1	4	09/04/2026 11:17	10/04/2026 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25045	27,52
2082	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	40811609	1	4	09/04/2026 11:20	09/04/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	4,45
2083	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40811611	1	4	09/04/2026 11:20	09/04/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	31987	158,85
2084	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40811651	1	4	09/04/2026 11:23	09/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	24711	19,78
2085	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40811687	1	4	09/04/2026 11:28	09/04/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	34	17633	395,63
2086	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40811709	1	4	09/04/2026 11:31	09/04/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	33	40004	326,11
2087	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40811797	1	4	09/04/2026 11:39	09/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23166	18,85
2088	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40811813	1	4	09/04/2026 11:41	09/04/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	5,96
2089	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40811851	1	4	09/04/2026 11:46	09/04/2026 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	24711	13,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2090	39	4	2026	13251	BRT01C1	BRT	40811885	1	4	09/04/2026 11:49	09/04/2026 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	2,11
2091	39	4	2026	13251	BRT01C1	BRT	40811885	1	4	09/04/2026 13:56	09/04/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	50893	44,80
2092	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40811923	1	4	09/04/2026 11:52	10/04/2026 00:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40820	24,91
2093	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40811959	1	4	09/04/2026 11:57	09/04/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40820	11,39
2094	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	40811971	1	4	09/04/2026 11:59	09/04/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	3,30
2095	39	4	2026	13389	TME01P4	TME	40812011	1	4	09/04/2026 12:02	10/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12306	111,44
2096	39	4	2026	13389	TME01P4	TME	40812011	1	4	09/04/2026 12:02	10/04/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12306	44,75
2097	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40812019	1	4	09/04/2026 12:03	09/04/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27428	5,19
2098	39	4	2026	16945	CSL01C2	CSL	40812031	1	4	09/04/2026 12:05	10/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34539	27,61
2099	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40812115	1	4	09/04/2026 12:14	09/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	24100	39,26
2100	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40812175	1	4	09/04/2026 12:22	09/04/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40820	8,07
2101	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40812285	1	4	09/04/2026 11:59	09/04/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48978	3,87
2102	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40812299	1	4	09/04/2026 12:35	09/04/2026 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	22693	102,03
2103	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40812329	1	4	09/04/2026 12:40	10/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	17633	107,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2104	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40812353	1	4	09/04/2026 12:44	10/04/2026 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	49,89
2105	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40812355	1	4	09/04/2026 12:44	09/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	53422	31,93
2106	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40812373	1	4	09/04/2026 19:18	10/04/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33521	22,04
2107	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40812373	1	4	09/04/2026 19:18	10/04/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33521	44,42
2108	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40812381	1	4	09/04/2026 12:48	09/04/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	33521	519,86
2109	39	4	2026	16947	ITR01I3	ITR	40812395	1	4	09/04/2026 12:49	09/04/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	6,86
2110	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40812459	1	4	09/04/2026 12:56	09/04/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	238	10444	1007,40
2111	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40812495	1	4	09/04/2026 13:03	09/04/2026 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	5,48
2112	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40812569	1	4	09/04/2026 13:13	09/04/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16041	8,02
2113	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	40812627	1	4	09/04/2026 13:22	10/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40004	41,31
2114	39	4	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	40812631	1	4	09/04/2026 13:22	09/04/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	1,54
2115	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40812651	1	4	09/04/2026 13:24	09/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	22960	12,35
2116	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40812657	1	4	09/04/2026 13:24	09/04/2026 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34119	3,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2117	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40812669	1	4	09/04/2026 13:26	09/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	17470	39,16
2118	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40812699	1	4	09/04/2026 13:31	09/04/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	302	20757	1706,13
2119	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40812699	1	4	09/04/2026 16:47	09/04/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	414	20757	977,73
2120	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40812709	1	4	09/04/2026 13:33	09/04/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	5,41
2121	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40812713	1	4	09/04/2026 22:52	10/04/2026 06:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	306	24711	2308,77
2122	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40812713	1	4	10/04/2026 00:15	10/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	530	24711	176,96
2123	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40812713	1	4	10/04/2026 00:15	10/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	362	24711	136,15
2124	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40812713	1	4	10/04/2026 00:15	10/04/2026 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	24711	79,12
2125	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40812713	1	4	10/04/2026 00:15	10/04/2026 04:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	24711	25,76
2126	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40812713	1	4	10/04/2026 00:15	10/04/2026 06:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	170	24711	1045,17
2127	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40812801	1	4	09/04/2026 13:45	09/04/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	245	44158	778,28
2128	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40812847	1	4	09/04/2026 13:50	09/04/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	3,27
2129	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40812871	1	4	09/04/2026 13:53	10/04/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	25045	35,89
2130	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40812871	1	4	10/04/2026 00:07	10/04/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	25045	26,15
2131	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40812893	1	4	09/04/2026 12:25	10/04/2026 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	13589	1220,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2132	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40812959	1	4	09/04/2026 14:05	09/04/2026 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	25045	22,45
2133	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	40812965	1	4	09/04/2026 14:06	09/04/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	47224	7,71
2134	39	4	2026	15858	ESB01S5	ESB	40813005	1	4	09/04/2026 14:09	09/04/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	304	22693	1272,07
2135	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40813033	1	4	09/04/2026 14:12	09/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24711	3,05
2136	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40813059	1	4	09/04/2026 14:15	09/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	520	15872	4026,68
2137	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40813059	1	4	09/04/2026 21:59	10/04/2026 02:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	15872	20,85
2138	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40813059	1	4	10/04/2026 00:30	10/04/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15872	0,77
2139	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40813059	1	4	10/04/2026 01:37	10/04/2026 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	520	15872	33,94
2140	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40813069	1	4	09/04/2026 14:16	10/04/2026 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17633	140,00
2141	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40813109	1	4	09/04/2026 14:20	09/04/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	59056	4,31
2142	39	4	2026	15849	IGT01M5	IGT	40813165	1	4	09/04/2026 14:25	10/04/2026 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57915	29,42
2143	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40813177	1	4	09/04/2026 14:27	10/04/2026 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	21,20
2144	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40813197	1	4	09/04/2026 14:29	09/04/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17066	7,30
2145	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40813215	1	4	09/04/2026 14:32	09/04/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	3,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2146	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40813291	1	4	09/04/2026 14:39	09/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	17470	205,63
2147	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40813295	1	4	09/04/2026 14:40	09/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	44158	309,15
2148	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40813323	1	4	09/04/2026 14:43	10/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20757	41,22
2149	39	4	2026	16568	ACP01C1	ACP	40813335	1	4	09/04/2026 14:44	09/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	2,33
2150	39	4	2026	13374	RSU01N3	RSU	40813397	1	4	09/04/2026 11:46	09/04/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	35422	147,59
2151	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	40813399	1	4	09/04/2026 14:50	10/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	18613	217,51
2152	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	40813399	1	4	10/04/2026 11:25	10/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	160	18613	573,42
2153	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40813505	1	4	09/04/2026 15:00	09/04/2026 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	57915	15,57
2154	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40813515	1	4	09/04/2026 15:01	09/04/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	47224	302,81
2155	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40813519	1	4	09/04/2026 15:01	09/04/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34539	4,35
2156	39	4	2026	13238	AMT01P2	AMT	40813525	1	4	09/04/2026 15:02	09/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25779	1,95
2157	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40813537	1	4	09/04/2026 15:03	09/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	25045	124,80
2158	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40813541	1	4	09/04/2026 15:03	09/04/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	6,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2159	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40813613	1	4	09/04/2026 15:13	09/04/2026 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20071	7,35
2160	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40813655	1	4	09/04/2026 15:16	09/04/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	22960	109,03
2161	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40813693	1	4	09/04/2026 15:21	10/04/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44841	18,90
2162	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40813743	1	4	09/04/2026 15:24	11/04/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	35422	32,78
2163	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40813743	1	4	10/04/2026 23:08	11/04/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	35422	11,63
2164	39	4	2026	15854	JAB01F2	JAB	40813759	1	4	09/04/2026 15:25	09/04/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	44158	43,90
2165	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40813791	1	4	09/04/2026 15:29	09/04/2026 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	34539	226,22
2166	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40813837	1	4	09/04/2026 15:33	09/04/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	69689	16,77
2167	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40813915	1	4	09/04/2026 15:43	10/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21606	38,09
2168	39	4	2026	13257	CMM01C2	CMM	40813927	1	4	09/04/2026 15:44	09/04/2026 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	4,06
2169	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40813941	1	4	09/04/2026 17:44	09/04/2026 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	422	34119	2156,07
2170	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40813941	1	4	09/04/2026 22:54	09/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	34119	15,52
2171	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40813941	1	4	09/04/2026 22:54	10/04/2026 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	34119	396,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2172	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40813941	1	4	09/04/2026 22:54	10/04/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	292	34119	1162,73
2173	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40813941	1	4	10/04/2026 00:38	10/04/2026 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	466	34119	328,40
2174	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40813951	1	4	09/04/2026 15:46	09/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23382	17,26
2175	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40813953	1	4	09/04/2026 15:46	09/04/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25779	8,94
2176	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40814019	1	4	09/04/2026 15:55	09/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34702	3,14
2177	39	4	2026	13322	TBU01S1	TBU	40814037	1	4	09/04/2026 15:56	10/04/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	46105	338,16
2178	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40814117	1	4	09/04/2026 16:05	10/04/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20719	15,96
2179	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40814211	1	4	09/04/2026 16:12	10/04/2026 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	18613	76,77
2180	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40814297	1	4	09/04/2026 14:53	09/04/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	37131	8,37
2181	39	4	2026	13322	LMN01N2	LMN	40814353	1	4	09/04/2026 16:27	09/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	46105	45,33
2182	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40814403	1	4	09/04/2026 16:34	09/04/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	2,24
2183	39	4	2026	13238	BLA01I4	BLA	40814407	1	4	09/04/2026 16:34	09/04/2026 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	25779	46,32
2184	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40814497	1	4	09/04/2026 16:44	09/04/2026 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	5,13
2185	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40814519	1	4	09/04/2026 16:46	09/04/2026 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20309	5,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2186	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40814565	1	4	09/04/2026 16:52	10/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	22,82
2187	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40814623	1	4	09/04/2026 17:00	09/04/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	4,86
2188	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40814625	1	4	09/04/2026 17:00	10/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	22960	77,19
2189	39	4	2026	13282	DID01F9	DID	40814639	1	4	09/04/2026 16:44	10/04/2026 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	59056	43,68
2190	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40814651	1	4	09/04/2026 17:02	10/04/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	25779	98,46
2191	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40814659	1	4	09/04/2026 17:02	09/04/2026 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	21377	17,77
2192	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40814687	1	4	09/04/2026 09:41	09/04/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	202	35422	1759,98
2193	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40814723	1	4	09/04/2026 17:10	09/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	2,40
2194	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40814801	1	4	09/04/2026 17:20	10/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	20757	123,72
2195	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40814811	1	4	09/04/2026 17:21	09/04/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23166	8,37
2196	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40814831	1	4	09/04/2026 17:24	09/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	3,10
2197	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40814859	1	4	09/04/2026 17:29	09/04/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	283	34702	682,89
2198	39	4	2026	16945	CSL01C2	CSL	40814893	1	4	09/04/2026 17:32	09/04/2026 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	187	34539	1041,90
2199	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40814897	1	4	09/04/2026 17:33	10/04/2026 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	28450	62,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2200	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40814899	1	4	09/04/2026 17:33	10/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	6,94
2201	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40814983	1	4	09/04/2026 17:42	09/04/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30624	6,01
2202	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40814999	1	4	09/04/2026 17:43	09/04/2026 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25779	10,31
2203	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40815009	1	4	09/04/2026 17:44	09/04/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	31740	25,43
2204	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40815055	1	4	09/04/2026 17:50	09/04/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	20071	63,53
2205	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40815075	1	4	09/04/2026 17:51	10/04/2026 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	53422	117,33
2206	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40815077	1	4	09/04/2026 17:51	10/04/2026 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	16041	18,54
2207	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40815079	1	4	09/04/2026 17:52	09/04/2026 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23166	1,26
2208	39	4	2026	13312	VJG01F5	VJG	40815091	1	4	09/04/2026 17:52	09/04/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	68	40004	373,60
2209	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40815093	1	4	09/04/2026 17:52	10/04/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37131	17,83
2210	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40815095	1	4	09/04/2026 17:52	10/04/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	33521	43,15
2211	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40815131	1	4	09/04/2026 17:58	10/04/2026 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	33521	308,28
2212	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40815161	1	4	09/04/2026 18:02	09/04/2026 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27428	12,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2213	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40815165	1	4	09/04/2026 18:02	10/04/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	34539	348,53
2214	39	4	2026	13353	ORS01M4	ORS	40815201	1	4	09/04/2026 18:06	10/04/2026 04:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	10301	53,12
2215	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40815233	1	4	09/04/2026 18:09	10/04/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22960	21,39
2216	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40815279	1	4	09/04/2026 19:49	09/04/2026 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	3,72
2217	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40815373	1	4	09/04/2026 18:22	10/04/2026 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20757	23,11
2218	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40815381	1	4	09/04/2026 18:23	10/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	14,32
2219	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40815391	1	4	09/04/2026 18:23	10/04/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	22960	33,39
2220	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40815491	1	4	09/04/2026 18:34	10/04/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	22693	33,72
2221	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40815495	1	4	09/04/2026 18:34	09/04/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	20757	42,11
2222	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40815509	1	4	09/04/2026 18:35	10/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	24711	394,66
2223	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40815511	1	4	09/04/2026 18:35	09/04/2026 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17470	10,12
2224	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40815539	1	4	09/04/2026 18:38	09/04/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	25779	89,26
2225	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40815541	1	4	09/04/2026 18:39	10/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33521	17,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2226	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40815613	1	4	09/04/2026 18:49	09/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	142	37232	286,21
2227	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40815631	1	4	09/04/2026 18:11	09/04/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	27428	17,63
2228	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40815739	1	4	09/04/2026 19:02	10/04/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17066	26,99
2229	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40815947	1	4	09/04/2026 19:32	10/04/2026 06:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	235	69689	2499,81
2230	39	4	2026	15850	SNP01N5	SNP	40815961	1	4	09/04/2026 19:33	10/04/2026 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	27428	448,96
2231	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40816041	1	4	09/04/2026 19:44	10/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	34702	1817,45
2232	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40816135	1	4	09/04/2026 19:59	09/04/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	48836	19,27
2233	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	40816171	1	4	09/04/2026 20:05	10/04/2026 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44158	9,43
2234	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40816175	1	4	09/04/2026 20:05	10/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	57915	18,92
2235	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40816175	1	4	10/04/2026 11:14	10/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	136	57915	512,72
2236	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40816207	1	4	09/04/2026 19:32	09/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	190	31987	658,51
2237	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40816267	1	4	09/04/2026 20:21	10/04/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40004	52,91
2238	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40816271	1	4	09/04/2026 20:21	10/04/2026 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	69689	86,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2239	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40816347	1	4	09/04/2026 20:34	10/04/2026 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	33521	1046,46
2240	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 18:10	10/04/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	44158	1586,95
2241	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 20:52	09/04/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	362	44158	413,79
2242	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 20:52	09/04/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	791	44158	1343,60
2243	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 20:52	10/04/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	380	44158	1675,59
2244	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 21:54	09/04/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	77	44158	7,81
2245	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 21:54	09/04/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	123	44158	80,80
2246	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40816385	1	4	09/04/2026 21:54	10/04/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	101	44158	340,15
2247	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40816459	1	4	09/04/2026 20:47	10/04/2026 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	24711	19,95
2248	39	4	2026	15854	JAB01F4	JAB	40816473	1	4	09/04/2026 20:33	10/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	44158	157,44
2249	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	40816493	1	4	09/04/2026 20:54	10/04/2026 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	4,03
2250	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40816509	1	4	09/04/2026 14:18	10/04/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	28105	633,27
2251	39	4	2026	16568	ACP01C1	ACP	40816519	1	4	09/04/2026 21:00	10/04/2026 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	3,57
2252	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40816615	1	4	09/04/2026 21:22	10/04/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	13553	34,42
2253	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40816677	1	4	09/04/2026 18:47	10/04/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	11102	31,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2254	39	4	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	40816753	1	4	09/04/2026 21:47	09/04/2026 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	85	34306	147,36
2255	39	4	2026	15850	SNP01N3	SNP	40816907	1	4	09/04/2026 22:29	10/04/2026 03:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	172	27428	925,36
2256	39	4	2026	13355	PCJ01P4	PCJ	40816941	1	4	09/04/2026 22:36	10/04/2026 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	124	44841	341,55
2257	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40817007	1	4	09/04/2026 22:53	10/04/2026 09:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	74	53422	750,38
2258	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40817065	1	4	09/04/2026 17:28	10/04/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27428	45,27
2259	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40817953	1	4	09/04/2026 20:05	10/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	16041	174,93
2260	39	4	2026	16946	CLN01F4	CLN	40820511	1	4	09/04/2026 20:28	10/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	34306	136,72
2261	39	4	2026	16946	CLN01F4	CLN	40820511	1	4	10/04/2026 16:55	10/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	34306	30,39

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 06/04/2026 a 09/04/2026 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 06 a 09/04/2026 foi causado por uma banda convectiva no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

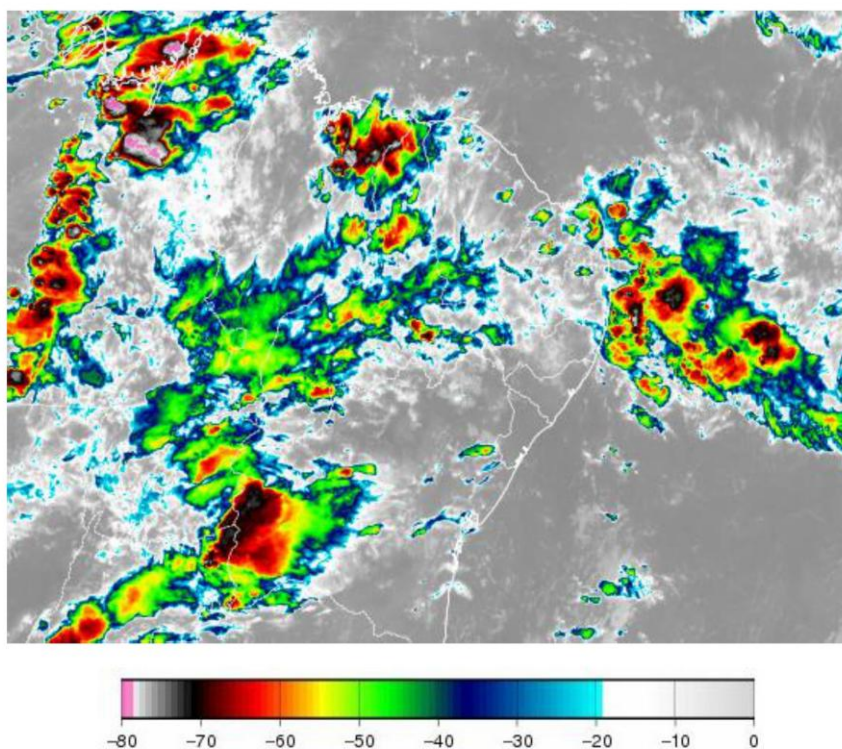



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 06/04. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

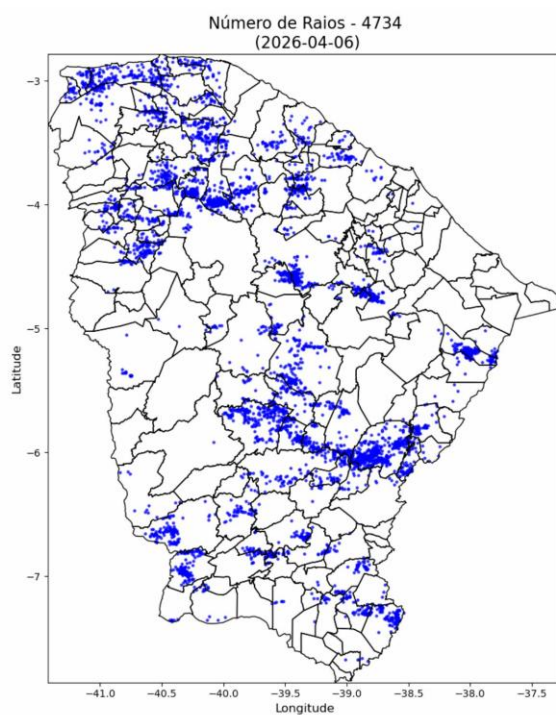

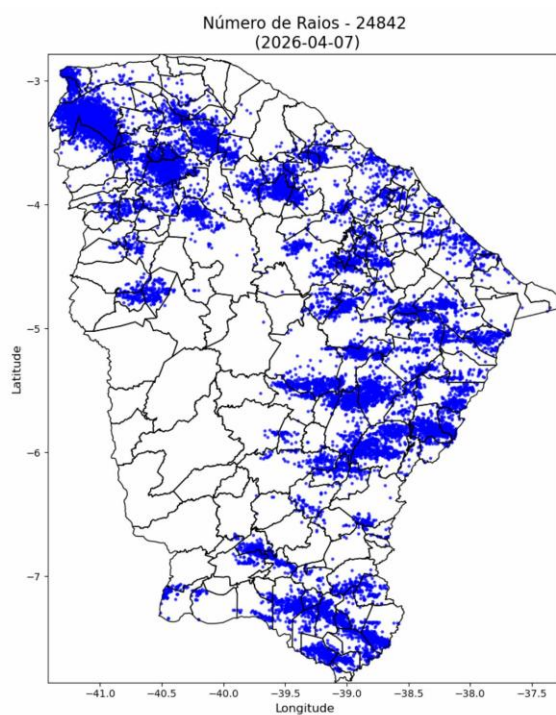

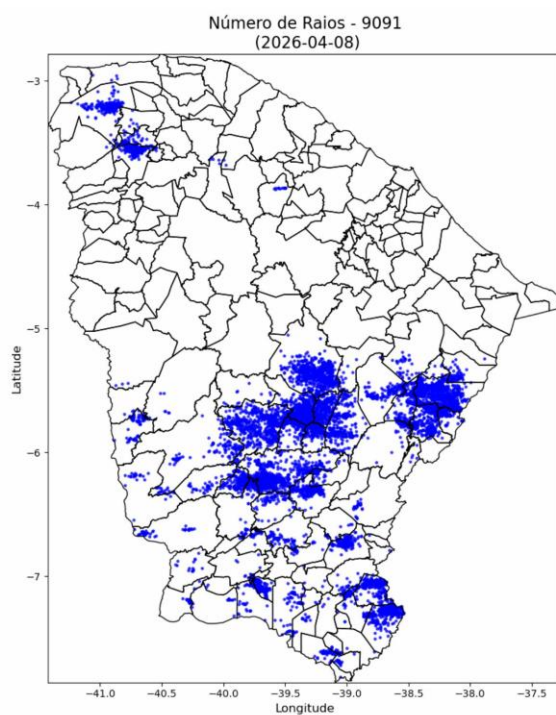

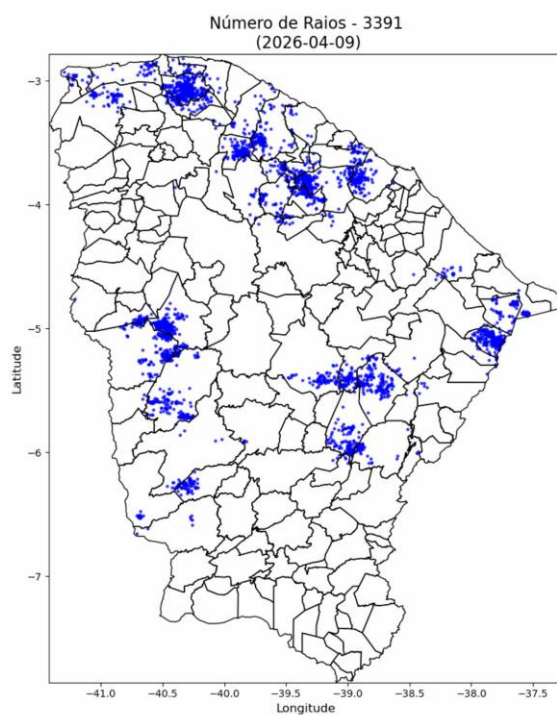
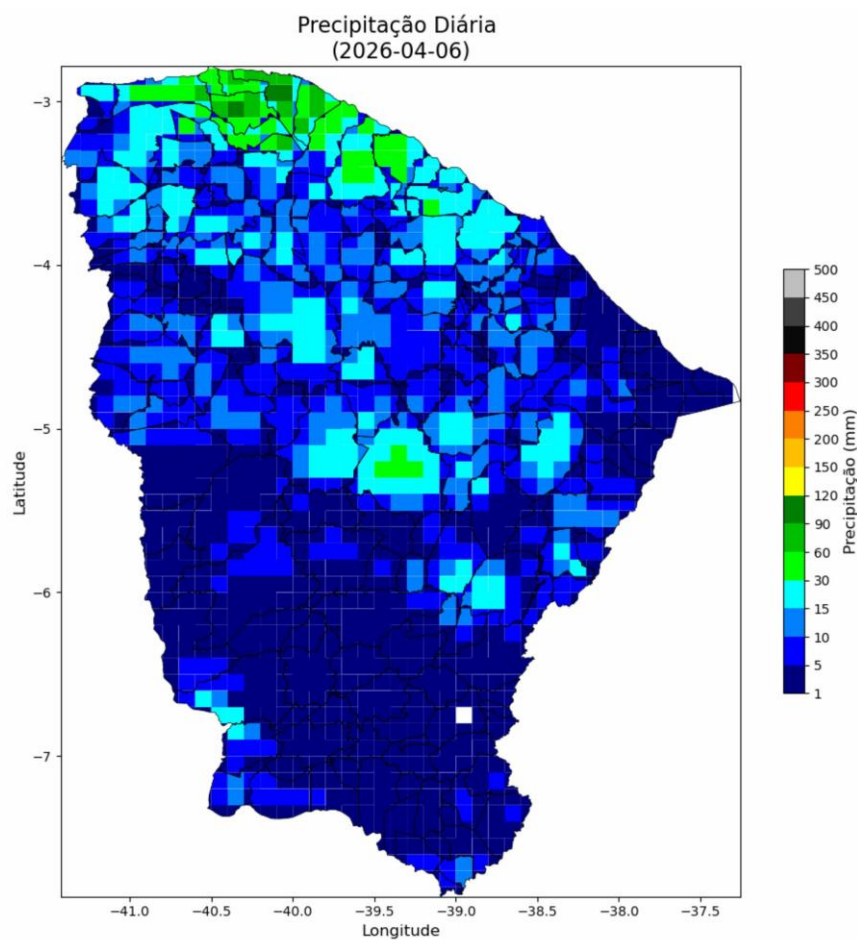
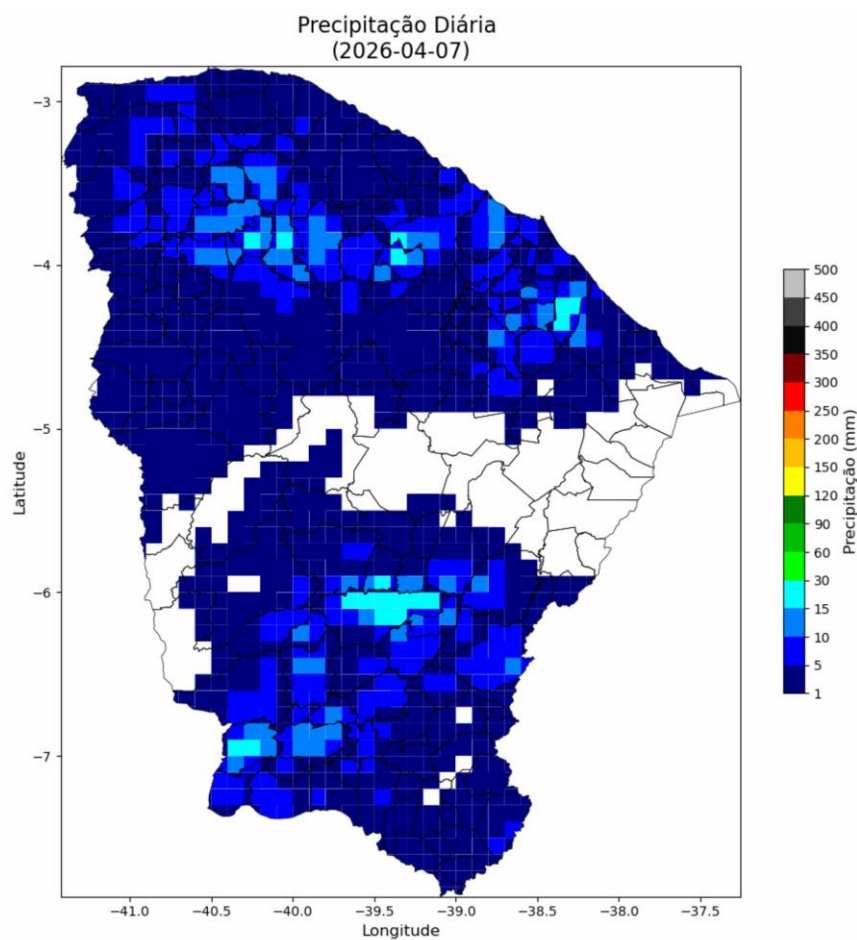
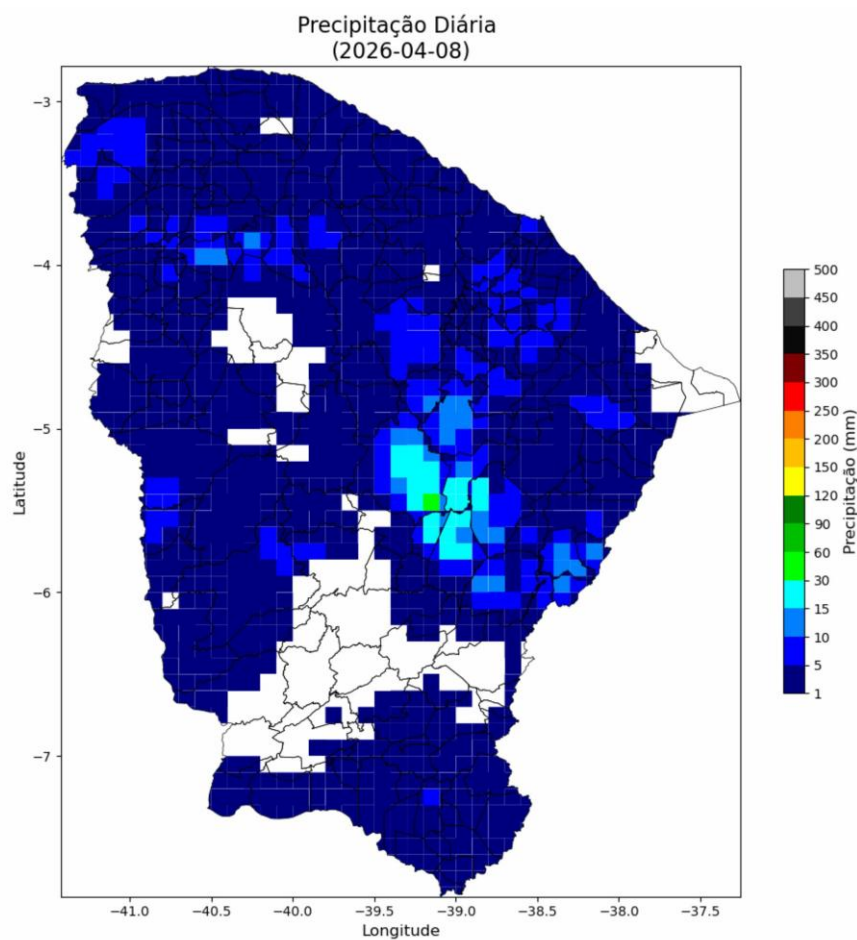


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 06 a 09/04.







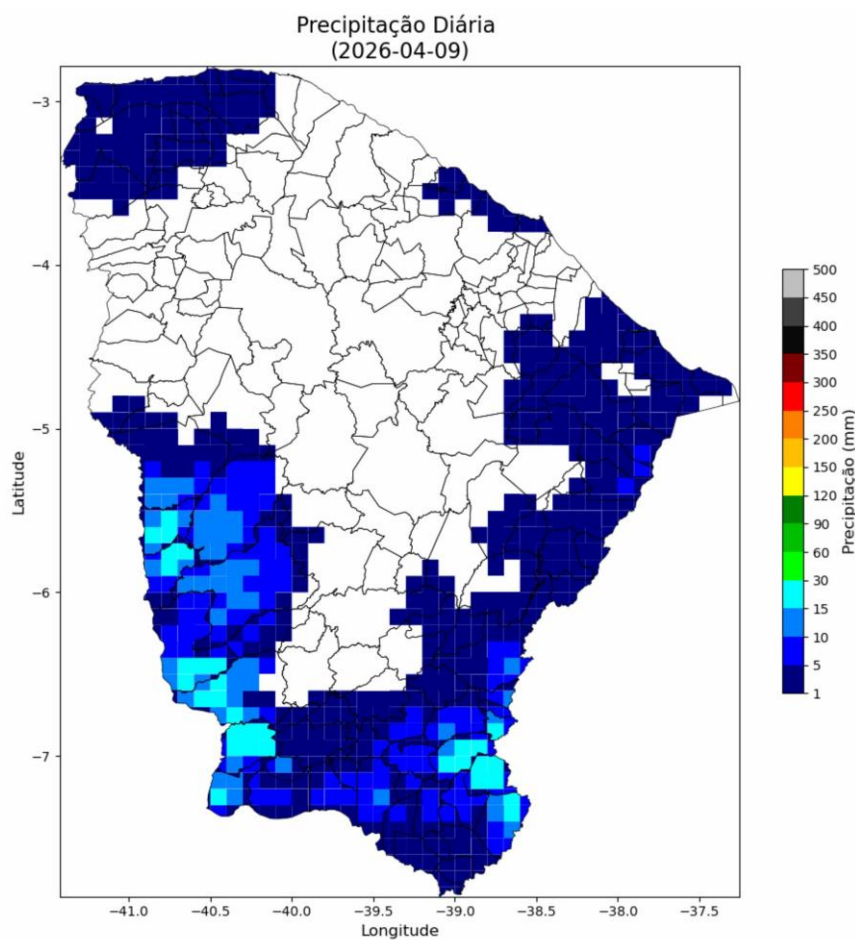
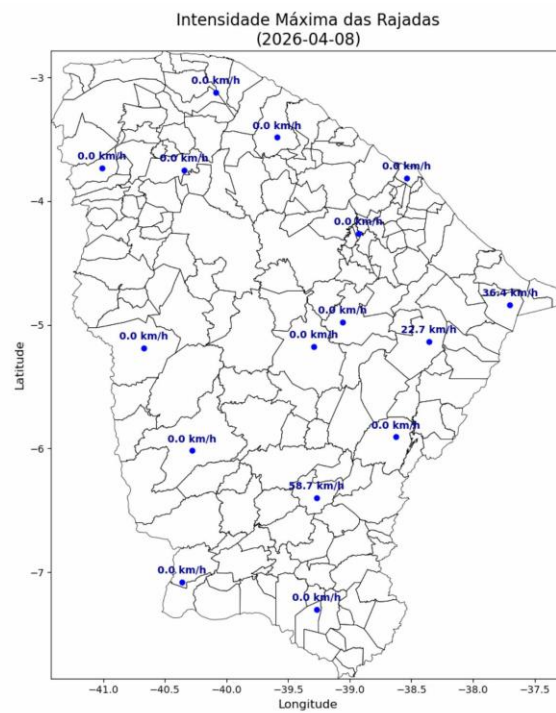


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 06 a 09/04.







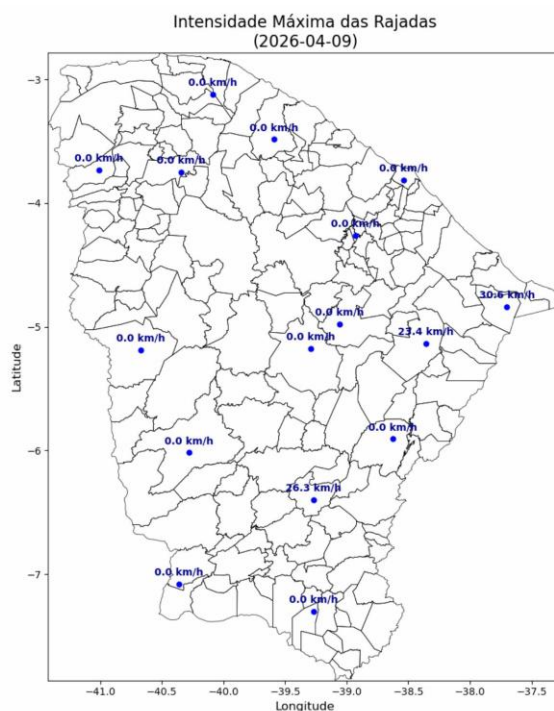


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 06 a 09/04.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 59 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento forte, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas muito fortes até 120 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta com 42.058 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 06/04/2026 a 09/04/2026.

Número/Código Evento	2026-019/ENEL CE
Número/Código do Laudo	019/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	06h00min 06/04 - 00h00min 09/04
Centro sul (DC)	00h00min 06/04 - 23h00min 09/04
Leste (DL)	04h00min 06/04 - 21h00min 09/04
Centro norte (DO)	02h00min 06/04 - 23h00min 08/04
Fortaleza (DF)	02h00min 06/04 - 03h00min 09/04
Metropolitana (DM)	01h00min 06/04 - 23h00min 09/04
Atlântico (AO)	00h00min 06/04 - 23h00min 09/04
Norte (DN)	01h00min 06/04 - 20h00min 09/04

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1: <https://g1.globo.com/ce/ceara/cetv-1-edicao-juazeiro-do-norte/video/chuvas-intensas-provocam-estracos-em-ponte-na-br-226-14505943.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869