



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 19 – 04/2026 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geolétrico da ENEL CE.....	6
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	7
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	18
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	21
	ANEXO II - Laudo meteorológico	218

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 25 de abril a 01 de maio de 2026. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2025 foram faturadas 3.884.207 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.884.207^{0,35}$$

$$528.724 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 19 – 04/2026 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 25 de abril a 01 de maio de 2026. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 753.957 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 528.724.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 25/04 a 01/05/2026 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	022 – 04/2026 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	2.091
Código único do Relatório:	ISE 19 – 04/2026 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2026-022/ENEL CE
Número/Código do Laudo	022/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	11h00min 25/04 - 14h00min 30/04
Centro sul (DC)	05h00min 25/04 - 14h00min 29/04
Leste (DL)	16h00min 26/04 - 21h00min 30/04
Centro norte (DO)	11h00min 25/04 - 15h00min 30/04
Fortaleza (DF)	06h00min 27/04 - 00h00min 01/05
Metropolitana (DM)	05h00min 25/04 - 23h00min 30/04
Atlântico (AO)	05h00min 25/04 - 20h00min 30/04
Norte (DN)	03h00min 25/04 - 21h00min 29/04

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 25 de abril a 01 de maio de 2026.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
25/04/26	Centro Sul / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARROQUINHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / GRANJA / GUAIUBA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / LAVRAS DA MANGABEIRA / MACAOCA / MALHA D'ÁGUA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MILAGRES / MOMBACA / MONSINHOR TABOSA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PARACURU / PARAMBU / PECÉM / PINDORETAMA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	311	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 7 item 6.2
26/04/26	Centro Sul / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARROQUINHA / BATURITÉ / BOA VIAGEM / BREJO SANTO / CAMOCIM / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / GRANJA / GUARAMIRANGA / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MILAGRES / MOMBACA / MONSINHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PINDORETAMA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	268	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 8 item 6.2
27/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MALHA D'ÁGUA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONSINHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIPE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SOBRAL I / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TABULEIRO DE RUSSAS I / TAUÁ / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	369	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 9 item 6.2
28/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CANINDÉ / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPIÚ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MOMBACA / MONDUBIM / MONSINHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	414	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 10 item 6.2
29/04/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BARROQUINHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CANINDÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / IBIAPINA / ICAPIÚ / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSINHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PORTEIRA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	438	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 11 item 6.2
30/04/26	Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CANINDÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COLUNA / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / ICAPIÚ / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUREMA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MARANGUAPE / MARCO / MAURITI / MILAGRES / MONDUBIM / MONSINHOR TABOSA / MORADA NOVA / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PARAIPABA / PARANGABA / PECÉM / PICI / PINDORETAMA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM	291	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

Figura 1 – Mapa geoeletrico da região afetada.

3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

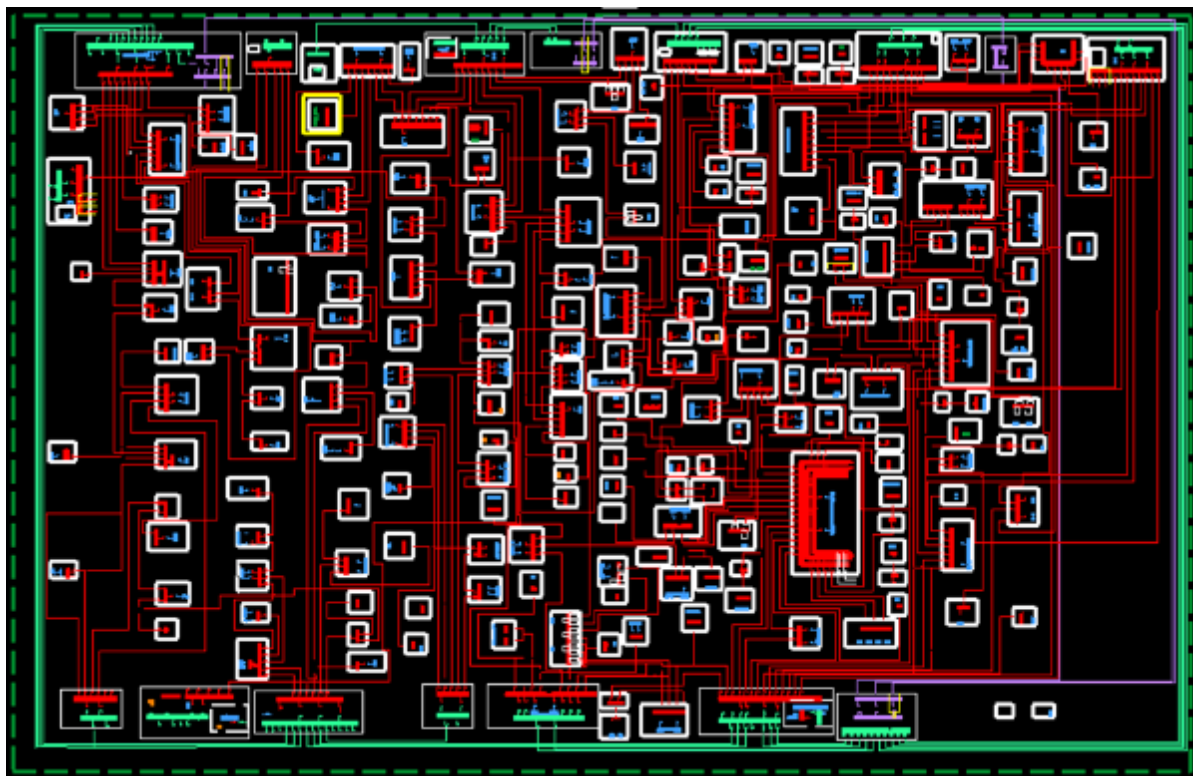


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 128 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	44	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	87	MTB	MONSENHOR TABOSA
2	ACA	ACARAÚ	45	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	88	MNV	MORADA NOVA
3	ACR	ACOPIARA	46	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	89	MCB	MUCAMBO
4	AGF	ÁGUA FRIA	47	ESB	EUSÉBIO	90	MCP	MUCURIPE
5	ADT	ALDEOTA	48	GRJ	GRANJA	91	NVO	NOVA OLINDA
6	AMT	AMONTADA	49	GBA	GUAIUBA	92	NVR	NOVA RUSSAS
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	50	GCN	GUARACIABA DO NORTE	93	ORS	OROS
8	APR	APUIARÉS	51	GRM	GUARAMIRANGA	94	PCJ	PACAJUS
9	AQZ	AQUIRAZ	52	HRZ	HORIZONTE	95	PAP	PAPICU
10	ART	ARACATI	53	IBP	IBIAPINA	96	PCU	PARACURU
11	ARU	ARARAS I	54	ICP	ICAPUÍ	97	PAR	PARAIPABA
12	ARR	ARARENDA	55	ICH	ICÓ	98	PBU	PARAMBU
13	ARP	ARARIPE	56	IGT	IGUATU	99	PGB	PARANGABA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
14	BXD	BAIXO ACARAU II	57	IDP	INDEPENDÊNCIA	100	PCM	PECÉM
15	BLN	BALANÇO	58	INH	INHUÇU	101	PEB	PEDRA BRANCA
16	BLA	BALEIA	59	INP	INHUPORANGA	102	PCI	PICI
17	BNB	BANABUIU	60	IPU	IPU	103	PDM	PINDORETAMA
18	BBL	BARBALHA	61	ITC	ITAIÇABA	104	PTR	PORTEIRA
19	BCR	BARRA DO CEARÁ	62	ITE	ITAPAJÉ	105	PRB	PRAIA BELA
20	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	63	ITP	ITAPERI	106	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
21	BRQ	BARROQUINHA	64	ITK	ITAPIPOCA	107	QXD	QUIXADÁ
22	BRT	BATURITÉ	65	ITR	ITAREMA	108	QXB	QUIXERAMOBIM
23	BBR	BEBERIBE	66	JAB	JABUTI	109	RSU	RUSSAS I
24	BVG	BOA VIAGEM	67	JGR	JAGUARIBARA	110	SQT	SANTA QUITÉRIA
25	BJD	BOM JARDIM	68	JGB	JAGUARIBE	111	SLC	SÃO LUIS DO CURU
26	BMS	BONSUCESSO	69	JGA	JAGUARUANA	112	SNP	SENADOR POMPEU
27	BRJ	BREJO SANTO	70	JTM	JUATAMA	113	SBU	SOBRAL I
28	CMM	CAMOCIM	71	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	114	SBQ	SOBRAL IV
29	CPS	CAMPOS SALES	72	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	115	SBC	SOBRAL V
30	CND	CANINDÉ	73	JCS	JUCÁS	116	SLP	OLONÓPOLE
31	CRC	CARACARÁ	74	JMA	JUREMA	117	TBU	TABULEIRO DE RUSSAS I
32	CRE	CARIRÉ	75	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	118	TAA	TAUÁ
33	CSL	CASCABEL	76	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	119	TAP	TAUAPE
34	CCA	CAUCAIA	77	MCA	MACAOCA	120	TNG	TIANGUÁ
35	CDO	CEDRO	78	MDA	MALHA D'ÁGUA	121	TME	TOMÉ
36	CTO	CENTRO	79	MRG	MARANGUAPE	122	TRR	TRAIRI
37	CLN	COLUNA	80	MRC	MARCO	123	UMB	UMARITUBA
38	CRU	COREAÚ	81	MSP	MASSAPÊ	124	UMR	UMIRIM
39	CAT	CRATEÚS	82	MTI	MAURITI	125	VIG	VALE DO JAGUARIBE
40	CRT	CRATO	83	MSJ	MESSEJANA	126	VRJ	VARJOTA
41	CRZ	CRUZ	84	MLG	MILAGRES	127	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
42	CMB	CUMBUCO	85	MBC	MOMBAÇA	128	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
43	DMC	DIAS MACEDO	86	MDM	MONDUBIM			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 96 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CAUCAIA	49	JAGUARETAMA	73	PARAIPABA
2	ACARAÚ	26	CEDRO	50	JAGUARIBARA	74	PARAMBU
3	ACOIARA	27	COREAÚ	51	JAGUARIBE	75	PEDRA BRANCA
4	AMONTADA	28	CRATEÚS	52	JAGUARUANA	76	PINDORETAMA
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRATO	53	JUAZEIRO DO NORTE	77	PORTEIRA
6	APIARÉS	30	CRUZ	54	JUCÁS	78	QUIXADÁ
7	AQUIRAZ	31	EUSÉBIO	55	LAVRAS DA MANGABEIRA	79	QUIXERAMOBIM
8	ARACATI	32	FORTALEZA	56	LIMOEIRO DO NORTE	80	QUIXERÉ
9	ARARENDÁ	33	GRANJA	57	MADALENA	81	RUSSAS
10	ARARIPE	34	GUAIUBA	58	MARACANAU	82	SANTA QUITÉRIA
11	BANABUIU	35	GUARACIABA DO NORTE	59	MARANGUAPE	83	SÃO BENEDITO
12	BARBALHA	36	GUARAMIRANGA	60	MARCO	84	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
13	BARRO	37	HORIZONTE	61	MASSAPÊ	85	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
14	BARROQUINHA	38	IBIAPINA	62	MAURITI	86	SÃO LUÍS DO CURU
15	BATURITÉ	39	ICAPUÍ	63	MILAGRES	87	SENADOR POMPEU
16	BEBERIBE	40	ICÓ	64	MOMBAÇA	88	SOBRAL
17	BOA VIAGEM	41	IGUATU	65	MONSENHOR TABOSA	89	SOLONÓPOLES
18	BREJO SANTO	42	INDEPENDÊNCIA	66	MORADA NOVA	90	TAUÁ
19	CAMOCIM	43	IPU	67	MUCAMBO	91	TIANGUÁ
20	CAMPOS SALES	44	IRACEMA	68	NOVA OLINDA	92	TRAIRI
21	CANINDÉ	45	ITAIÇABA	69	NOVA RUSSAS	93	UMIRIM
22	CARIDADE	46	ITAPAJÉ	70	ORÓS	94	VARJOTA
23	CARIRÉ	47	ITAPIPOCA	71	PACAJUS	95	VÁRZEA ALEGRE
24	CASCABEL	48	ITAREMA	72	PARACURU	96	VIÇOSA DO CEARÁ

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02377756	26/04/2026 21:57:09	26/04/2026 23:54:11	Norte	MSP	7.157	11.564,93	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 23h54min foi fechado o religador de linha RFS5707, normalizando os 1.299 clientes restantes.
BA02378914	28/04/2026 11:09:04	28/04/2026 17:22:48	Atlântico	TRR	10.188	10.299,09	Às 15h30min localizado chave do trafoTQ00233 avariada fase A devido a descargas atmosféricas. Às 17h22min foi fechada a chave TQ00233, normalizando os 13 clientes restantes.
41002233	30/04/2026 19:51:14	01/05/2026 09:37:25	Atlântico	ITE	559	7.697,27	0373 - Realizada inspeção e identificado chave FKIS369 atuada fase 'C', foi substituído elo de 8K. Causa: Chuva.
BA02380066	29/04/2026 20:47:05	30/04/2026 00:15:19	Metropolitana	DID	3.890	6.358,82	0711- Às 00h13min localizado galhos sobre a rede, necessário redensmatamento próximo a estrutura FII1821, devido às fortes chuvas.
40994021	29/04/2026 22:59:44	30/04/2026 07:02:59	Fortaleza	BJD	754	6.072,84	0519 - Na chave de ramal FX35S0002 reposto elo de 10K na fase 'B'. Chovia forte no momento da ocorrência.
BA02377308	26/04/2026 01:41:20	26/04/2026 13:04:58	Centro-Sul	ICH	749	4.622,42	3701 - Às 07h30min localizado isolador danificado jusante a chave SQA5188 devido descargas atmosféricas.
40964815	26/04/2026 20:26:30	27/04/2026 02:57:59	Norte	IBP	634	4.136,67	0385 - Localizado jump partido fase 'C' da estrutura RJL0391. Causa: Descarga atmosféricas.
BA02376916	25/04/2026 13:18:50	25/04/2026 14:12:32	Norte	SBC	5.269	4.086,79	Às 13h20min, foi fechado o religador de linha RFR1110, normalizando 569 clientes. Causa: descargas atmosféricas.
40984597	29/04/2026 04:48:47	29/04/2026 11:31:43	Sul	NVO	589	3.955,46	0810 - Normalizada a chave religadora FPD1818 na fase 'C', utilizando um elo de 15K. Causa: Descarga atmosférica.
BA02379410	28/04/2026 22:35:15	29/04/2026 01:53:24	Sul	JND	2.237	3.353,55	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 01h53min foi fechada a chave SMJ0094, normalizando os 986 clientes restantes.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	4
DISMANCD	40
DISMANEST	16
DISMANLS	759
Tramo de MT	73
Total Geral	850

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 25 de abril a 01 de maio de 2026, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

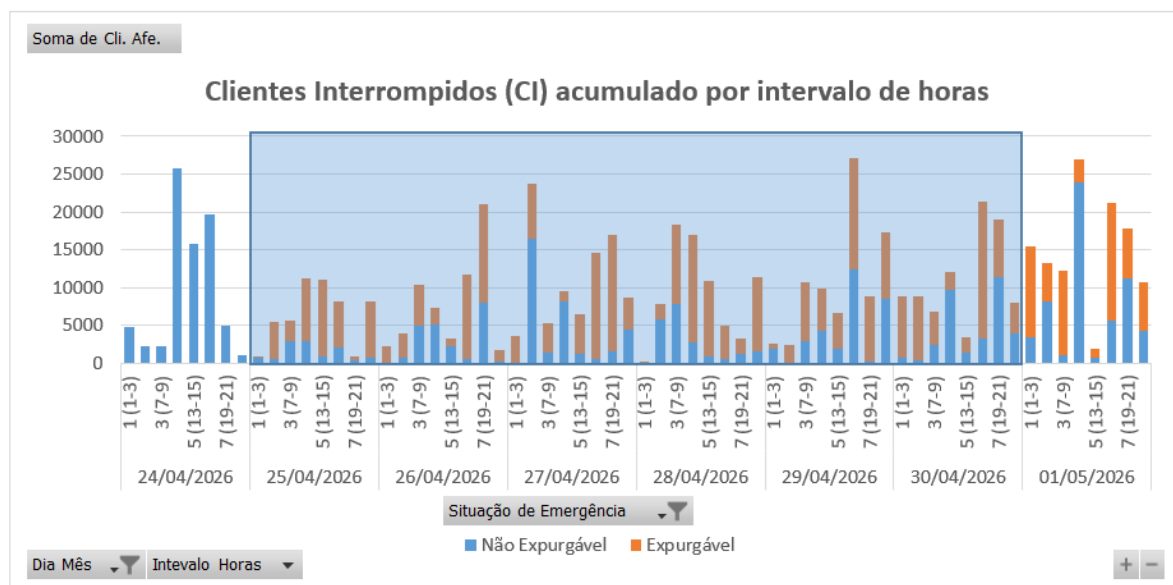


Figura 3 – Cientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 9.515 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 9.370 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 27.053 clientes desligados no período de 16h às 18h do dia 29/04/2026.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 14.952 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 25 de abril a 01 de maio de 2026. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 753.957 CHI.

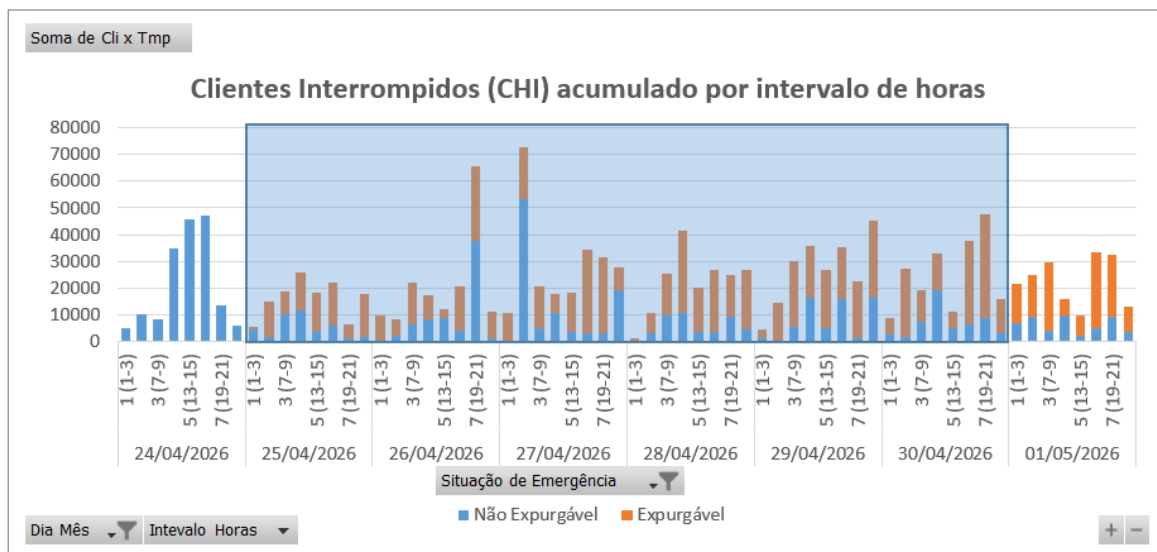


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 19 – 04/2026 – CE	Evento:	022 – 04/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 25/04/2026 03:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 01/05/2026 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	322	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	38	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	65	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	96	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	128	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	753.957	-			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	296.288	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	25/04/2026 03:02:00	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	02/05/2026 12:35:00	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	7,05	hora			
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	56,47	hora			

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 10.848 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 25 de abril a 01 de maio de 2026.

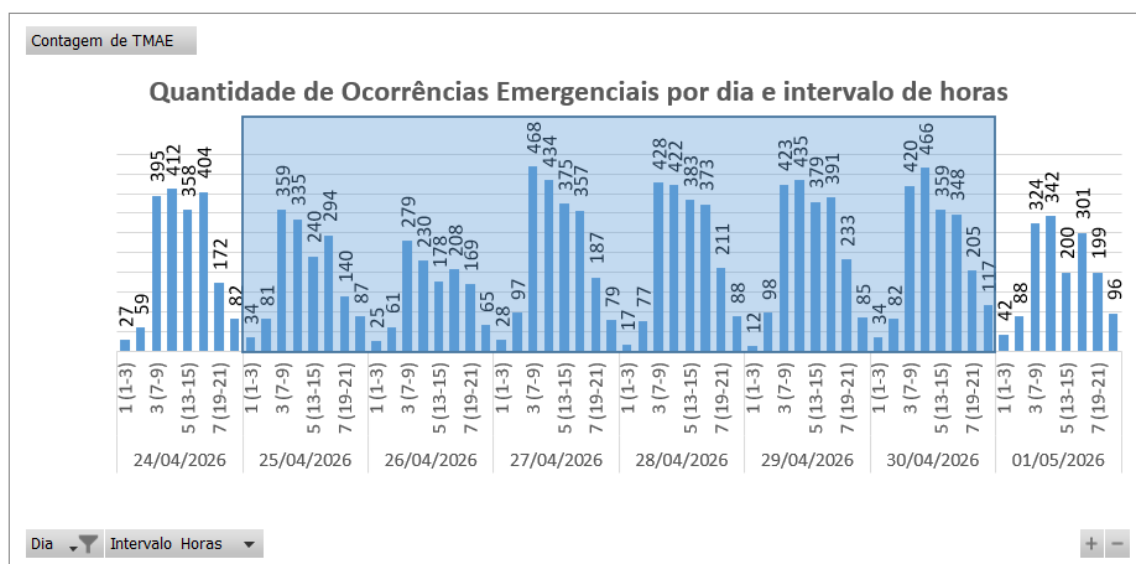


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

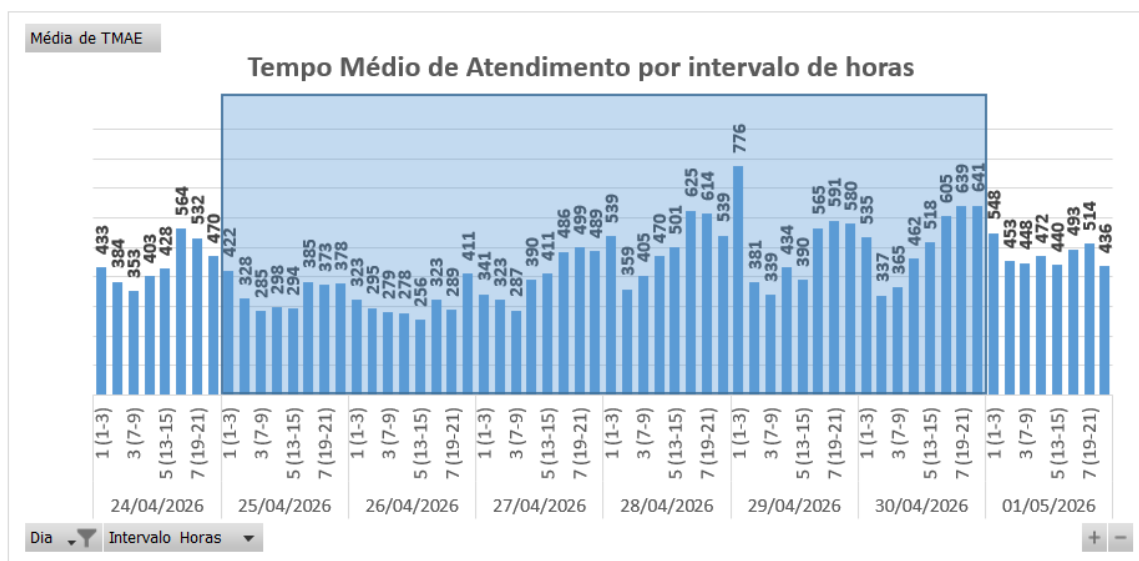


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante o período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 25 de abril a 01 de maio de 2026.



Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2026/04/27/ceara-registra-forte-chuva-nesta-segunda-feira-e-cidades-estao-sob-alerta-de-perigo.ghtml>

Menu: **CNN Nacional** | Ao vivo | Política | Money | WW | Agro | Infra | Esportes | Viagem

Chuvas na região do norte do Ceará acumulam 146 mm e geram alagamento

Moradores enfrentam ruas inundadas e cachoeira da Serra da Meruoca exibe intensidade após temporais

Lauryn Amaral, da CNN Brasil*, Thomaz Coelho, da CNN Brasil, em São Paulo

26/04/26 às 18:08 | Atualizado 26/04/26 às 23:22

Chuvas na região do norte do Ceará acumulam 146 mm e geram alagamento | AGORA CNN



CHUVAS NO CEARÁ CAUSAM ALAGAMENTOS EM JERICOACOARA

Após fortes chuvas na região norte do Ceará, entre sexta-feira (24) e sábado (25), moradores enfrentam alagamentos e notam a força da água de uma cachoeira na Serra da Meruoca. Alguns lugares registraram mais de 140 milímetros de precipitação.

Em um vídeo enviado à CNN Brasil, é possível ver pessoas com água cobrindo os pés de moradores e carros aterrados. Veja o vídeo:

Fonte: CNN NACIONAL

Link: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/ce/chuvas-na-regiao-do-norte-do-ceara-acumulam-146-mm-e-geram-alagamento/>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 25/04/26 às 14:46 na localidade Pacajus



Figura 8. Foto registrada no dia 26/04/26 às 15:56 na localidade Jaguaribara



Figura 9. Foto registrada no dia 27/04/26 na localidade Trairi



Figura 10. Foto registrada no dia 28/04/26 às 06:12 na localidade Limoeiro do Norte



Figura 11. Foto registrada no dia 29/04/26 na localidade Tauá

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 19 – 04/2026 – CE	Evento: 022 – 04/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 25/04/2026 03:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 01/05/2026 00:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
2.091	753.957	296.288	528.724

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	BA02376686	1	4	25/04/2026 04:02	25/04/2026 06:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2421	20309	5136,56
2	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	BA02376694	1	4	25/04/2026 05:27	25/04/2026 06:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	688	25779	991,48
3	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02376792	1	4	25/04/2026 10:41	25/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	353	21377	400,36
4	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	BA02376866	1	4	25/04/2026 11:33	25/04/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	342	25779	1197,09
5	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	BA02376868	1	4	25/04/2026 11:43	25/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	812	40820	472,09
6	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	BA02376908	1	4	25/04/2026 13:20	25/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	453	34539	322,64
7	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	BA02376908	1	4	25/04/2026 13:20	25/04/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	527	34539	674,71
8	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	BA02376908	1	4	25/04/2026 13:20	25/04/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34539	2,21
9	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	BA02376916	1	4	25/04/2026 13:18	25/04/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	772	30911	61,97
10	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	BA02376916	1	4	25/04/2026 13:18	25/04/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4497	30911	4024,82
11	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	BA02376922	1	4	25/04/2026 13:49	25/04/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	162	48836	255,11
12	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	BA02376922	1	4	25/04/2026 13:49	25/04/2026 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	48836	151,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
13	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	BA02376922	1	4	25/04/2026 15:44	25/04/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	103	48836	95,36
14	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	BA02376922	1	4	25/04/2026 15:44	25/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	48836	7,84
15	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	BA02376922	1	4	25/04/2026 15:44	25/04/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	55	48836	275,50
16	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02376930	1	4	25/04/2026 13:58	25/04/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	319	44841	533,79
17	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02376930	1	4	25/04/2026 13:58	25/04/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44841	4,88
18	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02376930	1	4	25/04/2026 13:58	25/04/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	44841	49,96
19	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	BA02377078	1	4	25/04/2026 15:44	25/04/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	201	31740	209,99
20	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	BA02377078	1	4	25/04/2026 15:44	25/04/2026 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	292	31740	567,62
21	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	BA02377078	1	4	25/04/2026 15:44	25/04/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	31740	215,84
22	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	BA02377152	1	4	25/04/2026 17:19	25/04/2026 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1120	40820	588,62
23	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377152	1	4	25/04/2026 17:19	25/04/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	625	40820	587,15
24	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377152	1	4	25/04/2026 17:19	25/04/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	92	40820	106,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
25	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377152	1	4	25/04/2026 17:19	26/04/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	217	40820	1820,51
26	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:13	26/04/2026 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	28105	38,32
27	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:13	26/04/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1710	28105	4334,37
28	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:13	26/04/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	471	28105	1193,85
29	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	25/04/2026 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1800	28105	969,00
30	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	25/04/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	302	28105	167,02
31	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	25/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	929	28105	522,56
32	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	25/04/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	607	28105	380,05
33	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	26/04/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	474	28105	718,37
34	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	26/04/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	28105	4,14
35	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02377266	1	4	25/04/2026 23:15	26/04/2026 03:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	678	28105	2802,40
36	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	BA02377308	1	4	26/04/2026 01:41	26/04/2026 07:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	693	28450	3984,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
37	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	BA02377308	1	4	26/04/2026 01:41	26/04/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	28450	638,06
38	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	BA02377312	1	4	26/04/2026 01:50	26/04/2026 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	230	23166	518,46
39	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377328	1	4	26/04/2026 03:38	26/04/2026 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	682	28105	1050,28
40	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377346	1	4	26/04/2026 03:38	26/04/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	28105	180,03
41	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377346	1	4	26/04/2026 03:38	26/04/2026 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	165	28105	1664,35
42	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377346	1	4	26/04/2026 06:52	26/04/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	28105	20,29
43	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377346	1	4	26/04/2026 06:52	26/04/2026 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	44	28105	301,35
44	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02377346	1	4	26/04/2026 09:43	26/04/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	80	28105	313,13
45	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02377364	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	820	26709	438,02
46	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02377364	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	411	26709	430,41
47	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02377364	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	176	26709	400,01
48	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02377364	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	227	26709	796,52
49	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02377364	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	26709	35,68
50	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02377364	1	4	26/04/2026 07:31	26/04/2026 07:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	820	26709	153,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
51	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	BA02377452	1	4	26/04/2026 10:33	26/04/2026 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	926	31987	3623,75
52	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 07:22	26/04/2026 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	18613	105,26
53	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 07:22	26/04/2026 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	18613	51,61
54	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 08:53	26/04/2026 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1318	18613	873,54
55	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 08:53	26/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	244	18613	330,35
56	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 08:53	26/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	458	18613	620,08
57	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 08:53	26/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	18613	248,21
58	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02377464	1	4	26/04/2026 08:53	26/04/2026 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	18613	429,27
59	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02377486	1	4	26/04/2026 12:57	26/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	34539	43,59
60	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 16:57	26/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1602	20719	84,55
61	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 16:57	26/04/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1437	20719	141,70
62	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 16:57	26/04/2026 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	132	20719	120,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
63	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 16:57	26/04/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	20719	84,45
64	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 16:57	26/04/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	558	20719	1193,04
65	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 16:57	27/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	20719	52,78
66	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 17:45	26/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	875	20719	1133,37
67	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 17:45	26/04/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	562	20719	734,66
68	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 19:02	26/04/2026 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	902	20719	76,67
69	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 19:03	26/04/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	630	20719	1549,62
70	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02377550	1	4	26/04/2026 19:20	26/04/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	902	20719	532,93
71	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377580	1	4	26/04/2026 18:23	26/04/2026 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	496	53465	298,29
72	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377580	1	4	26/04/2026 18:23	26/04/2026 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	454	53465	636,48
73	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377580	1	4	26/04/2026 18:23	26/04/2026 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	87	53465	365,64
74	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377668	1	4	26/04/2026 19:33	26/04/2026 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	734	53465	600,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
75	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377668	1	4	26/04/2026 19:33	26/04/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	362	53465	313,93
76	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377668	1	4	26/04/2026 19:33	26/04/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	53465	666,23
77	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	BA02377668	1	4	26/04/2026 21:15	26/04/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1096	53465	1008,02
78	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	26/04/2026 20:51	26/04/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	678	26709	1272,38
79	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	26/04/2026 20:51	27/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	26709	611,63
80	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377718	1	4	26/04/2026 22:44	26/04/2026 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	40820	55,77
81	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377718	1	4	26/04/2026 22:44	27/04/2026 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	40820	332,00
82	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377718	1	4	26/04/2026 22:44	27/04/2026 02:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	40820	4,12
83	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377718	1	4	26/04/2026 22:44	27/04/2026 03:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	40820	199,42
84	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	26/04/2026 23:17	26/04/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	298	26709	123,67
85	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	26/04/2026 23:17	27/04/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	26709	49,00
86	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	26/04/2026 23:17	27/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	73	26709	94,39
87	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	26/04/2026 23:17	27/04/2026 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	262	26709	1078,93
88	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	27/04/2026 00:27	27/04/2026 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	298	26709	34,77
89	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	27/04/2026 00:27	27/04/2026 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	26709	2,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
90	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	BA02377718	1	4	27/04/2026 00:27	27/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	26709	153,33
91	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	BA02377718	1	4	27/04/2026 03:02	27/04/2026 03:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	40820	0,95
92	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02377756	1	4	26/04/2026 21:57	26/04/2026 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1771	34119	1124,09
93	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02377756	1	4	26/04/2026 21:57	26/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	34119	31,00
94	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02377756	1	4	26/04/2026 21:57	26/04/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	34119	71,26
95	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02377756	1	4	26/04/2026 21:57	26/04/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1613	34119	3114,43
96	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02377756	1	4	26/04/2026 21:57	26/04/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2426	34119	4711,83
97	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02377756	1	4	26/04/2026 21:57	26/04/2026 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1288	34119	2512,32
98	39	4	2026	13288	ICP01N3	ICP	BA02377764	1	4	26/04/2026 22:23	27/04/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	155	14374	334,89
99	39	4	2026	13288	ICP01N3	ICP	BA02377764	1	4	26/04/2026 22:23	27/04/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	14374	87,85
100	39	4	2026	13288	ICP01N3	ICP	BA02377764	1	4	26/04/2026 22:23	27/04/2026 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	14374	35,82
101	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02377788	1	4	26/04/2026 22:57	26/04/2026 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	124	28105	60,17
102	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02377788	1	4	26/04/2026 22:57	27/04/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	135	28105	411,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
103	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	BA02377788	1	4	26/04/2026 22:57	27/04/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	28105	216,21
104	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02377826	1	4	27/04/2026 01:39	27/04/2026 02:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	799	10444	868,02
105	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02377826	1	4	27/04/2026 01:39	27/04/2026 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	413	10444	591,05
106	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02377826	1	4	27/04/2026 01:39	27/04/2026 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	10444	169,72
107	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02377826	1	4	27/04/2026 01:39	27/04/2026 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	10444	288,54
108	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02377826	1	4	27/04/2026 01:39	27/04/2026 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	10444	488,48
109	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02377834	1	4	27/04/2026 03:21	27/04/2026 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1101	34539	1959,47
110	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02377898	1	4	27/04/2026 05:20	27/04/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	315	33521	1750,87
111	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02377898	1	4	27/04/2026 05:20	27/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	166	33521	1445,77
112	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02377898	1	4	27/04/2026 11:18	27/04/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	315	33521	48,65
113	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02377932	1	4	27/04/2026 06:36	27/04/2026 06:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1336	33521	153,27
114	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02377932	1	4	27/04/2026 06:36	27/04/2026 07:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	33521	102,68
115	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02377932	1	4	27/04/2026 06:36	27/04/2026 07:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	306	33521	265,37
116	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	BA02377932	1	4	27/04/2026 06:36	27/04/2026 07:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1896	33521	1659,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
117	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02377968	1	4	27/04/2026 11:04	27/04/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	33521	36,16
118	39	4	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02378042	1	4	27/04/2026 11:47	27/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	30911	2,07
119	39	4	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02378042	1	4	27/04/2026 11:47	27/04/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	30911	32,77
120	39	4	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02378042	1	4	27/04/2026 11:47	27/04/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	30911	157,92
121	39	4	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02378042	1	4	27/04/2026 11:47	27/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	30911	35,65
122	39	4	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02378042	1	4	27/04/2026 11:47	27/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30911	3,96
123	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02378096	1	4	27/04/2026 13:23	27/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	142	48978	321,71
124	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02378096	1	4	27/04/2026 15:33	27/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	208	48978	22,07
125	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	BA02378366	1	4	27/04/2026 16:32	27/04/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	69689	15,50
126	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378404	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3374	66543	299,91
127	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378404	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	284	66543	55,54
128	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378404	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3256	66543	4563,83
129	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378404	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	182	66543	458,49
130	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378404	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	235	66543	592,00
131	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378404	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3134	66543	8696,85
132	39	4	2026	13389	TME01P6	TME	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	12306	8,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
133	39	4	2026	13389	TME01P4	TME	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	12306	120,47
134	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	93	46105	235,24
135	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	46105	12,94
136	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	241	46105	899,67
137	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	46105	596,24
138	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02378418	1	4	27/04/2026 16:49	27/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	46105	76,00
139	39	4	2026	16565	JZN01M8	JZN	BA02378422	1	4	27/04/2026 17:19	27/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	356	77602	665,42
140	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02378514	1	4	27/04/2026 09:32	27/04/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	40820	133,68
141	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02378514	1	4	27/04/2026 18:15	27/04/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	350	40820	850,69
142	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02378608	1	4	28/04/2026 06:03	28/04/2026 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	265	34539	349,51
143	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02378608	1	4	28/04/2026 06:06	28/04/2026 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	173	34539	219,33
144	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378618	1	4	27/04/2026 22:40	27/04/2026 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	257	66543	45,47
145	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378618	1	4	27/04/2026 22:40	27/04/2026 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	66543	26,83
146	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378618	1	4	27/04/2026 23:27	28/04/2026 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	66543	626,61
147	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02378634	1	4	27/04/2026 23:45	28/04/2026 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	443	26883	622,54
148	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	BA02378634	1	4	27/04/2026 23:45	28/04/2026 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	908	39619	1314,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
149	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02378634	1	4	27/04/2026 23:45	28/04/2026 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	674	26883	975,61
150	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02378634	1	4	27/04/2026 23:45	28/04/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1268	26883	1938,28
151	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378656	1	4	27/04/2026 19:53	27/04/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	417	66543	378,66
152	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378656	1	4	27/04/2026 19:53	27/04/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	284	66543	429,31
153	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378656	1	4	27/04/2026 19:53	27/04/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3256	66543	6583,45
154	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378656	1	4	27/04/2026 19:53	27/04/2026 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2356	66543	5680,58
155	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378656	1	4	27/04/2026 19:53	27/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	900	66543	2347,00
156	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378656	1	4	27/04/2026 22:14	27/04/2026 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	407	66543	20,58
157	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02378658	1	4	27/04/2026 19:41	27/04/2026 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4578	33521	2792,58
158	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02378658	1	4	27/04/2026 19:41	27/04/2026 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	670	33521	426,19
159	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02378658	1	4	27/04/2026 19:41	27/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	799	33521	2260,50
160	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02378658	1	4	27/04/2026 22:25	27/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	33521	0,10
161	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	BA02378732	1	4	28/04/2026 07:19	28/04/2026 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	17633	275,58
162	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	BA02378732	1	4	28/04/2026 07:19	28/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	190	17633	765,86
163	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02378772	1	4	28/04/2026 08:23	28/04/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1233	50893	680,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
164	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02378772	1	4	28/04/2026 08:23	28/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	508	50893	439,56
165	39	4	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	BA02378810	1	4	28/04/2026 09:44	28/04/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	75137	1,30
166	39	4	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	BA02378810	1	4	28/04/2026 09:44	28/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	487	75137	507,97
167	39	4	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	BA02378810	1	4	28/04/2026 09:44	28/04/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	330	75137	522,87
168	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	BA02378904	1	4	28/04/2026 12:40	28/04/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	77602	308,99
169	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	254	24711	149,65
170	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	24711	54,52
171	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1144	24711	1213,91
172	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2052	24711	4005,96
173	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	444	24711	935,73
174	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1144	24711	3075,77
175	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	24711	190,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
176	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 11:09	28/04/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	24711	80,98
177	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 14:23	28/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	444	24711	52,05
178	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02378914	1	4	28/04/2026 14:23	28/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4609	24711	540,28
179	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	BA02378928	1	4	28/04/2026 13:55	28/04/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	43619	284,95
180	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	BA02378980	1	4	28/04/2026 13:33	28/04/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	122	66543	392,47
181	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	BA02378988	1	4	28/04/2026 11:58	28/04/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	365	17066	301,94
182	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	BA02378988	1	4	28/04/2026 11:58	28/04/2026 13:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	220	17066	293,46
183	39	4	2026	13315	JGA01N1	JGA	BA02378996	1	4	28/04/2026 12:09	28/04/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	15122	41,32
184	39	4	2026	13315	JGA01N1	JGA	BA02378996	1	4	28/04/2026 12:09	28/04/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	15122	125,91
185	39	4	2026	13315	JGA01N1	JGA	BA02378996	1	4	28/04/2026 12:09	29/04/2026 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	15122	121,53
186	39	4	2026	13263	CMB01L4	CMB	BA02379036	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	69689	3,84
187	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	BA02379036	1	4	28/04/2026 15:48	28/04/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	162	69689	1064,02
188	39	4	2026	13263	CMB01L4	CMB	BA02379036	1	4	28/04/2026 15:48	28/04/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	69689	52,54
189	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	BA02379098	1	4	28/04/2026 14:14	28/04/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	25045	0,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
190	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	BA02379098	1	4	28/04/2026 14:14	29/04/2026 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	25045	11,68
191	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	BA02379156	1	4	28/04/2026 14:13	28/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1981	25045	221,76
192	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	BA02379156	1	4	28/04/2026 14:13	28/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1457	25045	181,72
193	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	BA02379156	1	4	28/04/2026 14:13	28/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	560	25045	1171,33
194	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	BA02379156	1	4	28/04/2026 14:13	28/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	468	25045	1230,84
195	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	BA02379156	1	4	28/04/2026 16:45	28/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	560	25045	52,73
196	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	BA02379162	1	4	28/04/2026 14:37	28/04/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	561	25045	643,59
197	39	4	2026	13254	BJD01L1	BJD	BA02379166	1	4	28/04/2026 15:01	28/04/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69846	6,07
198	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02379204	1	4	28/04/2026 15:10	28/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	134	34119	183,06
199	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02379204	1	4	28/04/2026 15:10	28/04/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	37	34119	86,23
200	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02379204	1	4	28/04/2026 17:30	28/04/2026 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	34119	5,39
201	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02379204	1	4	28/04/2026 19:46	28/04/2026 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	171	34119	99,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
202	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02379208	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	208	18049	329,45
203	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02379208	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	226	18049	407,80
204	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02379208	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	18049	179,53
205	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02379208	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	18049	117,80
206	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02379212	1	4	28/04/2026 15:29	28/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	28105	507,64
207	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02379212	1	4	28/04/2026 15:29	29/04/2026 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	28105	83,20
208	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02379212	1	4	28/04/2026 18:55	29/04/2026 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	28105	52,19
209	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02379212	1	4	29/04/2026 02:14	29/04/2026 05:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	263	28105	821,00
210	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	BA02379296	1	4	28/04/2026 17:42	28/04/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	717	28340	155,15
211	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	BA02379344	1	4	28/04/2026 16:57	29/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	16041	45,41
212	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	BA02379388	1	4	28/04/2026 22:17	28/04/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2323	59075	1041,48
213	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	BA02379402	1	4	28/04/2026 22:28	28/04/2026 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2323	59075	334,25
214	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	BA02379410	1	4	28/04/2026 22:35	28/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	249	59182	192,63
215	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	BA02379410	1	4	28/04/2026 22:35	29/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	994	59182	1618,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
216	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	BA02379410	1	4	29/04/2026 00:20	29/04/2026 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	994	59182	1542,63
217	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	BA02379430	1	4	28/04/2026 23:08	29/04/2026 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	266	77602	423,38
218	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	BA02379430	1	4	28/04/2026 23:08	29/04/2026 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	77602	208,19
219	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	BA02379430	1	4	28/04/2026 23:08	29/04/2026 04:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	77602	890,35
220	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	BA02379430	1	4	28/04/2026 23:08	29/04/2026 04:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	157	77602	860,84
221	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	BA02379614	1	4	29/04/2026 12:47	29/04/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	11102	6,88
222	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	BA02379614	1	4	29/04/2026 12:47	29/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	198	11102	462,55
223	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	BA02379614	1	4	29/04/2026 12:49	29/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	11102	46,21
224	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02379642	1	4	29/04/2026 08:56	29/04/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	30911	113,54
225	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02379642	1	4	29/04/2026 08:56	29/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	30911	171,92
226	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02379642	1	4	29/04/2026 08:56	29/04/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	161	30911	603,35
227	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	BA02379642	1	4	29/04/2026 08:56	29/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	30911	150,38
228	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02379690	1	4	29/04/2026 09:39	29/04/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	294	20719	423,52
229	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02379690	1	4	29/04/2026 09:39	29/04/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	619	20719	1081,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
230	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379706	1	4	29/04/2026 09:57	29/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	223	69689	183,85
231	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379706	1	4	29/04/2026 09:57	29/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1569	69689	1312,29
232	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	BA02379708	1	4	29/04/2026 10:03	29/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	49	28761	87,89
233	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02379788	1	4	29/04/2026 13:54	29/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	20719	217,85
234	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379836	1	4	29/04/2026 15:53	29/04/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	69689	161,04
235	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379836	1	4	29/04/2026 16:08	29/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	69689	189,67
236	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:01	29/04/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	711	23166	619,16
237	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:01	29/04/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23166	4,24
238	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:01	29/04/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	23166	364,69
239	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:03	29/04/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	390	23166	239,42
240	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:03	29/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	217	23166	702,30
241	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:03	29/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	23166	10,57
242	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 16:07	29/04/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	933	23166	729,81
243	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 17:28	29/04/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	388	23166	33,52
244	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	BA02379882	1	4	29/04/2026 17:28	29/04/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	23166	6,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
245	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	BA02379940	1	4	29/04/2026 17:25	29/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	43619	86,36
246	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	BA02379940	1	4	29/04/2026 17:25	29/04/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	112	43619	297,45
247	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	BA02379940	1	4	29/04/2026 17:25	29/04/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	325	43619	863,15
248	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	BA02379940	1	4	29/04/2026 17:25	29/04/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	43619	83,53
249	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02379946	1	4	29/04/2026 17:30	29/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	317	44841	548,32
250	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02379946	1	4	29/04/2026 17:30	29/04/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	44841	59,50
251	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379996	1	4	29/04/2026 18:10	29/04/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2867	69689	284,31
252	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	BA02379996	1	4	29/04/2026 18:10	29/04/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2238	69689	1768,02
253	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	BA02379996	1	4	29/04/2026 18:10	29/04/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1373	69689	1230,36
254	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379996	1	4	29/04/2026 18:10	29/04/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1657	69689	1647,79
255	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02379996	1	4	29/04/2026 18:10	29/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1523	69689	1538,23
256	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	BA02380066	1	4	29/04/2026 20:47	29/04/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1018	59056	793,47
257	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	BA02380066	1	4	29/04/2026 20:47	29/04/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	59056	277,05
258	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	BA02380066	1	4	29/04/2026 20:47	29/04/2026 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	643	59056	1275,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
259	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380066	1	4	29/04/2026 20:47	29/04/2026 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2002	44158	3971,19
260	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	BA02380066	1	4	29/04/2026 20:47	30/04/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	59056	41,65
261	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	BA02380128	1	4	29/04/2026 23:01	30/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1257	26883	2302,40
262	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	BA02380128	1	4	29/04/2026 23:01	30/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	198	26883	362,67
263	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	BA02380128	1	4	29/04/2026 23:01	30/04/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	940	26883	1843,97
264	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	BA02380128	1	4	29/04/2026 23:01	30/04/2026 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	705	26883	3478,59
265	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	BA02380128	1	4	29/04/2026 23:01	30/04/2026 04:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	556	26883	2858,46
266	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	BA02380128	1	4	29/04/2026 23:01	30/04/2026 04:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	622	26883	3205,72
267	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	BA02380128	1	4	30/04/2026 04:05	30/04/2026 04:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	940	26883	53,27
268	39	4	2026	13254	BJD01L2	BJD	BA02380156	1	4	29/04/2026 23:51	30/04/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1450	69846	1697,71
269	39	4	2026	13254	BJD01L2	BJD	BA02380156	1	4	29/04/2026 23:51	30/04/2026 02:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	239	69846	681,35
270	39	4	2026	13254	BJD01L2	BJD	BA02380156	1	4	30/04/2026 01:34	30/04/2026 02:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	158	69846	179,20
271	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	BA02380160	1	4	30/04/2026 00:07	30/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	328	69689	234,79
272	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	BA02380160	1	4	30/04/2026 00:07	30/04/2026 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	288	69689	628,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
273	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:12	30/04/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	763	15872	44,08
274	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:12	30/04/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	260	15872	33,66
275	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:12	30/04/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	738	15872	293,97
276	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:12	30/04/2026 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	972	15872	406,62
277	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:12	30/04/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1702	15872	738,01
278	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:24	30/04/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1111	15872	262,63
279	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:24	30/04/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	15872	128,08
280	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:24	30/04/2026 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	324	15872	543,15
281	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:24	30/04/2026 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15872	5,89
282	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 01:28	30/04/2026 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	763	15872	42,39
283	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02380186	1	4	30/04/2026 03:10	30/04/2026 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	324	15872	384,03
284	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	BA02380204	1	4	30/04/2026 03:58	30/04/2026 05:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	392	26168	452,76
285	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	BA02380204	1	4	30/04/2026 03:58	30/04/2026 07:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	601	26168	1971,28
286	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 04:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	407	17557	44,09
287	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 04:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	485	17557	69,92
288	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	148	17557	24,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
289	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 06:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	230	17557	615,89
290	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 06:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	695	17557	1867,62
291	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 06:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	577	17557	1553,73
292	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:12	30/04/2026 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2298	17557	11679,58
293	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:28	30/04/2026 06:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	77	17557	184,82
294	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	BA02380228	1	4	30/04/2026 04:28	30/04/2026 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	17557	335,79
295	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02380274	1	4	30/04/2026 06:46	30/04/2026 06:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1492	20719	89,52
296	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02380274	1	4	30/04/2026 06:46	30/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	43	20719	83,71
297	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02380274	1	4	30/04/2026 06:46	30/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	398	20719	915,29
298	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	BA02380280	1	4	30/04/2026 07:45	30/04/2026 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	552	15872	131,87
299	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	BA02380280	1	4	30/04/2026 08:22	30/04/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	552	15872	54,74
300	39	4	2026	13273	CRT01M6	CRT	BA02380346	1	4	30/04/2026 09:55	30/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1748	66543	1806,75
301	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02380384	1	4	30/04/2026 11:32	30/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20719	8,43
302	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	BA02380424	1	4	30/04/2026 11:58	30/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	940	26883	3791,33
303	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	BA02380760	1	4	30/04/2026 19:27	30/04/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1389	39619	3050,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
304	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02380760	1	4	30/04/2026 19:27	30/04/2026 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	26883	82,49
305	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	BA02380760	1	4	30/04/2026 19:27	30/04/2026 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1223	39619	3254,54
306	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02380790	1	4	30/04/2026 20:15	01/05/2026 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	812	26883	5025,60
307	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02380790	1	4	30/04/2026 20:15	30/04/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	606	26883	749,25
308	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02380790	1	4	30/04/2026 22:31	01/05/2026 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	444	26883	1683,01
309	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02380790	1	4	30/04/2026 22:31	01/05/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	161	26883	617,43
310	39	4	2026	13339	MDM01M8	MDM	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:51	30/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1440	94254	84,00
311	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:51	30/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1956	44158	114,10
312	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:51	30/04/2026 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	44158	14,02
313	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:51	30/04/2026 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	377	44158	49,85
314	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:51	30/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	274	44158	361,07
315	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:51	30/04/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1010	44158	2199,28
316	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	284	44158	32,19
317	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	863	44158	105,48
318	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	193	44158	51,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
319	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	44158	3,99
320	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	275	44158	78,07
321	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	704	44158	206,31
322	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	116	44158	34,48
323	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1197	44158	364,75
324	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	976	44158	308,25
325	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	860	44158	1265,63
326	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1372	44158	2822,51
327	39	4	2026	13339	MDM01M8	MDM	BA02380792	1	4	30/04/2026 18:58	30/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1036	94254	2265,67
328	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	44158	10,22
329	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	44158	0,61
330	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	44158	12,11
331	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	273	44158	49,06
332	39	4	2026	15854	JAB01F6	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	54	44158	9,93
333	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	433	44158	82,87
334	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	422	44158	85,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
335	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	44158	114,92
336	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	352	44158	478,13
337	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	961	44158	1868,08
338	39	4	2026	13339	MDM01M8	MDM	BA02380792	1	4	30/04/2026 19:05	30/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	404	94254	837,74
339	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02380804	1	4	30/04/2026 20:49	01/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	44841	189,97
340	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02380804	1	4	30/04/2026 20:49	01/05/2026 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	44841	194,97
341	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02380804	1	4	30/04/2026 20:49	30/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	317	44841	909,44
342	39	4	2026	16946	CLN01F5	CLN	BA02380824	1	4	30/04/2026 21:06	30/04/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	139	34306	128,15
343	39	4	2026	16946	CLN01F5	CLN	BA02380824	1	4	30/04/2026 21:06	30/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	225	34306	316,31
344	39	4	2026	16946	CLN01F5	CLN	BA02380824	1	4	30/04/2026 21:06	30/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	34306	273,46
345	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	BA02380860	1	4	30/04/2026 23:20	01/05/2026 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1755	99020	1411,80
346	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	BA02380860	1	4	30/04/2026 23:20	01/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	234	99020	241,41
347	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	BA02380860	1	4	30/04/2026 23:20	01/05/2026 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	943	99020	4348,02
348	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	BA02381164	1	4	29/04/2026 20:39	01/05/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	20719	487,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
349	39	4	2026	16558	JND01L2	JND	DT40963205	1	4	26/04/2026 16:20	26/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	59182	17,55
350	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40948307	1	4	25/04/2026 08:15	25/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21606	26,00
351	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40948307	1	4	25/04/2026 15:40	25/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	21606	8,81
352	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40952117	1	4	25/04/2026 07:46	25/04/2026 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	1,13
353	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40952385	1	4	25/04/2026 07:52	25/04/2026 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27915	24,02
354	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40952541	1	4	25/04/2026 08:08	25/04/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	28450	36,95
355	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40952541	1	4	25/04/2026 08:08	25/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28450	2,53
356	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40952599	1	4	25/04/2026 05:56	25/04/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28450	44,27
357	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40952903	1	4	25/04/2026 07:05	25/04/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	256	25779	752,71
358	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40953031	1	4	25/04/2026 03:02	25/04/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	89	23382	584,41
359	39	4	2026	13260	CRC01C1	CRC	40953035	1	4	25/04/2026 03:03	25/04/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	17470	266,33
360	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40953091	1	4	25/04/2026 04:18	25/04/2026 07:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	26556	124,94
361	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40953137	1	4	25/04/2026 05:28	25/04/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	102	57915	377,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
362	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40953137	1	4	25/04/2026 05:28	25/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	57915	558,41
363	39	4	2026	15849	IGT01M6	IGT	40953137	1	4	25/04/2026 09:41	25/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	337	57915	353,19
364	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40953147	1	4	25/04/2026 08:32	25/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	21606	39,85
365	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40953151	1	4	25/04/2026 05:40	25/04/2026 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	28450	219,08
366	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40953151	1	4	25/04/2026 17:20	25/04/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	28450	62,83
367	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40953159	1	4	25/04/2026 05:45	25/04/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	30624	163,35
368	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40953171	1	4	25/04/2026 05:50	25/04/2026 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30624	3,90
369	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40953173	1	4	25/04/2026 05:50	25/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	25779	25,20
370	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40953175	1	4	25/04/2026 05:51	25/04/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	57915	43,97
371	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40953193	1	4	25/04/2026 05:59	25/04/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	5,80
372	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40953205	1	4	25/04/2026 06:02	25/04/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	246	50893	1186,20
373	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40953221	1	4	25/04/2026 07:18	26/04/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	57915	348,65
374	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40953223	1	4	25/04/2026 06:07	25/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	22960	46,61

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
375	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40953233	1	4	25/04/2026 06:09	25/04/2026 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	15872	660,55
376	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40953243	1	4	25/04/2026 06:11	25/04/2026 07:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21377	1,92
377	39	4	2026	15500	IBP01I2	IBP	40953277	1	4	25/04/2026 06:22	25/04/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26709	3,49
378	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40953291	1	4	25/04/2026 06:25	25/04/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	24100	276,90
379	39	4	2026	13308	ITK01I8	ITK	40953303	1	4	25/04/2026 06:27	25/04/2026 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	2,43
380	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40953313	1	4	25/04/2026 06:29	25/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26556	17,87
381	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40953323	1	4	25/04/2026 06:31	25/04/2026 08:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	56421	13,09
382	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40953341	1	4	25/04/2026 06:35	25/04/2026 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	40820	10,02
383	39	4	2026	13330	MSP01P1	MSP	40953361	1	4	25/04/2026 06:38	25/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	224	34119	489,56
384	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40953391	1	4	25/04/2026 06:44	25/04/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23382	4,75
385	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40953405	1	4	25/04/2026 05:03	25/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	287	13589	2034,27
386	39	4	2026	15502	TAA01Y3	TAA	40953417	1	4	25/04/2026 06:47	25/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30624	15,44
387	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40953425	1	4	25/04/2026 06:48	25/04/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26556	24,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
388	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40953471	1	4	25/04/2026 06:22	25/04/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	44	40820	414,64
389	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40953477	1	4	25/04/2026 06:56	25/04/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24711	12,25
390	39	4	2026	16558	JND01L1	JND	40953489	1	4	25/04/2026 11:31	25/04/2026 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	538	59182	774,87
391	39	4	2026	16558	JND01L1	JND	40953489	1	4	25/04/2026 13:03	25/04/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4062	59182	707,46
392	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40953497	1	4	25/04/2026 06:59	25/04/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	13589	73,77
393	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40953515	1	4	25/04/2026 07:03	25/04/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	21377	261,63
394	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40953517	1	4	25/04/2026 07:03	25/04/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	420	21377	877,57
395	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40953531	1	4	25/04/2026 07:05	25/04/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	50893	67,94
396	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40953559	1	4	25/04/2026 07:10	25/04/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	30911	60,17
397	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40953563	1	4	25/04/2026 07:11	25/04/2026 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	40820	7,18
398	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40953571	1	4	25/04/2026 07:11	25/04/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	95	18613	530,23
399	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40953599	1	4	25/04/2026 07:16	25/04/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	15872	459,40
400	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40953619	1	4	25/04/2026 07:20	25/04/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	10301	259,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
401	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40953649	1	4	25/04/2026 07:25	25/04/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	23382	365,37
402	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40953667	1	4	25/04/2026 07:27	25/04/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	15872	186,27
403	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40953667	1	4	25/04/2026 10:08	25/04/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	15872	16,64
404	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40953707	1	4	25/04/2026 07:33	25/04/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	25779	38,83
405	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40953717	1	4	25/04/2026 07:34	25/04/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	27915	172,91
406	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40953737	1	4	25/04/2026 10:22	25/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	23382	27,54
407	39	4	2026	15857	MCA01L3	MCA	40953757	1	4	26/04/2026 19:54	27/04/2026 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18049	63,84
408	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40953769	1	4	25/04/2026 07:42	26/04/2026 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	18613	477,37
409	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40953797	1	4	25/04/2026 06:34	25/04/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	30624	11,15
410	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40953799	1	4	25/04/2026 07:46	25/04/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	1,72
411	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40953803	1	4	25/04/2026 07:47	25/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	23382	182,02
412	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40953841	1	4	25/04/2026 13:39	25/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	30624	39,84
413	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40953913	1	4	25/04/2026 07:58	25/04/2026 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	21606	139,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
414	39	4	2026	15853	PRB01P5	PRB	40953937	1	4	25/04/2026 08:02	25/04/2026 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	37131	27,89
415	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40953947	1	4	25/04/2026 08:03	25/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20071	15,31
416	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40953959	1	4	25/04/2026 08:04	25/04/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23382	8,92
417	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40953967	1	4	25/04/2026 08:05	25/04/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	30624	101,64
418	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40953977	1	4	25/04/2026 08:06	25/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	2,85
419	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40954009	1	4	25/04/2026 08:09	25/04/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23166	6,21
420	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	40954091	1	4	25/04/2026 08:22	25/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	4,38
421	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40954125	1	4	25/04/2026 08:26	25/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28450	11,07
422	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40954133	1	4	25/04/2026 08:27	25/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	25045	5,03
423	39	4	2026	15501	PBU01P4	PBU	40954153	1	4	25/04/2026 08:28	25/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	24200	8,57
424	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40954159	1	4	25/04/2026 08:29	25/04/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	13553	12,78
425	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40954161	1	4	25/04/2026 08:29	25/04/2026 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	22960	176,44
426	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40954163	1	4	25/04/2026 08:20	25/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	31740	10,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
427	39	4	2026	15504	GCN01N5	GCN	40954167	1	4	25/04/2026 08:30	26/04/2026 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	56421	124,88
428	39	4	2026	15504	GCN01N5	GCN	40954167	1	4	26/04/2026 01:40	26/04/2026 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	56421	200,99
429	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40954255	1	4	25/04/2026 08:39	25/04/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34702	5,16
430	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	40954301	1	4	25/04/2026 08:44	25/04/2026 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	1,14
431	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40954329	1	4	25/04/2026 11:22	25/04/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	57915	70,20
432	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40954355	1	4	25/04/2026 08:48	25/04/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	53422	138,67
433	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40954399	1	4	25/04/2026 08:55	25/04/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	34702	375,06
434	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40954405	1	4	25/04/2026 08:00	25/04/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	250	40820	649,79
435	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40954425	1	4	25/04/2026 08:58	25/04/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21377	0,82
436	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40954467	1	4	25/04/2026 09:03	25/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	20309	8,59
437	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40954467	1	4	25/04/2026 12:26	25/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	20309	150,89
438	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40954499	1	4	25/04/2026 09:06	25/04/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	26709	137,42
439	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40954523	1	4	25/04/2026 09:08	25/04/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30911	4,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
440	39	4	2026	15848	JCS01P1	JCS	40954539	1	4	25/04/2026 09:09	25/04/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	16033	18,96
441	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40954595	1	4	25/04/2026 09:15	25/04/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	31740	48,67
442	39	4	2026	13261	CRE01C2	CRE	40954615	1	4	25/04/2026 09:17	25/04/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	34	10947	70,40
443	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40954641	1	4	25/04/2026 09:19	25/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	26883	170,28
444	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40954641	1	4	25/04/2026 13:59	25/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	630	26883	213,85
445	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40954649	1	4	25/04/2026 09:19	25/04/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34702	1,25
446	39	4	2026	15852	MBC01P3	MBC	40954659	1	4	25/04/2026 09:20	25/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	22960	11,87
447	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40954741	1	4	25/04/2026 14:18	25/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	53465	49,82
448	39	4	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	40954775	1	4	25/04/2026 09:30	25/04/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	2,25
449	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40954863	1	4	25/04/2026 09:42	25/04/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	1,77
450	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40954913	1	4	25/04/2026 09:46	25/04/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	25779	194,22
451	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40954927	1	4	25/04/2026 09:49	25/04/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34702	7,99
452	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40954933	1	4	25/04/2026 09:49	25/04/2026 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	31987	38,79
453	39	4	2026	16566	SBU01S4	SBU	40954963	1	4	25/04/2026 09:54	25/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48836	3,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
454	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40954975	1	4	25/04/2026 09:55	25/04/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21606	26,34
455	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40954979	1	4	25/04/2026 09:56	25/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	25045	20,18
456	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40955003	1	4	25/04/2026 09:58	25/04/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34702	4,24
457	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40955009	1	4	25/04/2026 09:59	25/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	27428	45,43
458	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40955031	1	4	25/04/2026 10:01	25/04/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	11730	29,23
459	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40955031	1	4	25/04/2026 12:18	25/04/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	11730	16,97
460	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40955063	1	4	25/04/2026 10:05	25/04/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34702	3,46
461	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	40955147	1	4	25/04/2026 10:12	25/04/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	1,69
462	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955165	1	4	25/04/2026 10:13	25/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	22960	225,78
463	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955165	1	4	25/04/2026 10:13	25/04/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	22960	258,61
464	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955165	1	4	25/04/2026 10:13	25/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	22960	70,78
465	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955165	1	4	25/04/2026 10:13	25/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	22960	35,61
466	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955165	1	4	25/04/2026 10:13	25/04/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	22960	29,70
467	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955165	1	4	25/04/2026 10:13	25/04/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	22960	41,41
468	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40955195	1	4	25/04/2026 10:16	25/04/2026 13:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	2,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
469	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40955219	1	4	25/04/2026 10:18	25/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	48	20309	317,48
470	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40955225	1	4	25/04/2026 10:19	25/04/2026 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25779	6,88
471	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40955277	1	4	25/04/2026 10:23	25/04/2026 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	22960	1412,30
472	39	4	2026	13308	ITK01I2	ITK	40955309	1	4	25/04/2026 10:26	25/04/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	2,08
473	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40955379	1	4	25/04/2026 10:35	25/04/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	57	26556	323,24
474	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40955399	1	4	25/04/2026 10:38	25/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	69689	43,72
475	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	40955415	1	4	25/04/2026 11:58	25/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	40820	5,94
476	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40955417	1	4	25/04/2026 10:41	25/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	37232	38,45
477	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40955441	1	4	25/04/2026 10:44	25/04/2026 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	252	40820	952,00
478	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40955461	1	4	25/04/2026 10:49	25/04/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	56421	115,04
479	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40955463	1	4	25/04/2026 10:50	25/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	63	31740	82,37
480	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40955471	1	4	25/04/2026 10:51	25/04/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27428	14,14
481	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40955477	1	4	25/04/2026 10:51	26/04/2026 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	81	34539	1325,34
482	39	4	2026	13369	QXD01P5	QXD	40955493	1	4	25/04/2026 12:12	25/04/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46493	2,44

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
483	39	4	2026	16948	PCU01L3	PCU	40955495	1	4	25/04/2026 10:55	25/04/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	4,86
484	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40955531	1	4	25/04/2026 11:01	25/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	47224	51,49
485	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40955539	1	4	25/04/2026 11:04	25/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	512	16041	2696,11
486	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40955543	1	4	25/04/2026 17:44	26/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	26168	151,37
487	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40955543	1	4	25/04/2026 17:44	27/04/2026 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	26168	194,55
488	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40955543	1	4	27/04/2026 15:31	27/04/2026 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	26168	11,47
489	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40955573	1	4	25/04/2026 11:09	25/04/2026 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16033	7,32
490	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40955575	1	4	25/04/2026 11:09	26/04/2026 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	14,00
491	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40955595	1	4	25/04/2026 11:12	25/04/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23921	16,52
492	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40955603	1	4	25/04/2026 11:13	25/04/2026 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	37	77602	178,29
493	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40955613	1	4	25/04/2026 11:14	25/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	2,65
494	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40955627	1	4	25/04/2026 11:15	25/04/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	28340	49,74
495	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40955645	1	4	25/04/2026 11:18	25/04/2026 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	21377	267,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
496	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40955749	1	4	25/04/2026 11:28	25/04/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50893	11,95
497	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40955759	1	4	25/04/2026 11:29	25/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	30624	49,65
498	39	4	2026	13270	CAT01C5	CAT	40955767	1	4	25/04/2026 11:31	25/04/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	53465	53,17
499	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40955769	1	4	25/04/2026 10:23	25/04/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	226	23382	441,26
500	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40955789	1	4	25/04/2026 11:34	25/04/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	25045	4,29
501	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40955837	1	4	25/04/2026 11:42	25/04/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	1,85
502	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40955839	1	4	25/04/2026 11:42	25/04/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	37232	49,19
503	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40955839	1	4	25/04/2026 16:43	25/04/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	37232	4,83
504	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40955839	1	4	25/04/2026 16:43	25/04/2026 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	34	37232	165,12
505	39	4	2026	16568	ACP01C1	ACP	40955847	1	4	25/04/2026 11:42	25/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	31740	17,09
506	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40955867	1	4	25/04/2026 11:46	25/04/2026 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	28105	39,40
507	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40955909	1	4	25/04/2026 11:51	25/04/2026 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	28450	63,09
508	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40955921	1	4	25/04/2026 11:52	25/04/2026 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26717	65,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
509	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40955965	1	4	25/04/2026 11:57	26/04/2026 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	35316	57,91
510	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40955979	1	4	25/04/2026 11:59	26/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	28450	214,15
511	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40955979	1	4	26/04/2026 21:58	26/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	28450	32,69
512	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40956009	1	4	25/04/2026 12:03	25/04/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	18384	103,76
513	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40956013	1	4	25/04/2026 12:04	25/04/2026 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	59182	84,21
514	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40956123	1	4	25/04/2026 12:20	25/04/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57915	3,28
515	39	4	2026	13260	CRC01C1	CRC	40956141	1	4	25/04/2026 12:22	25/04/2026 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17470	2,26
516	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40956201	1	4	25/04/2026 12:31	25/04/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	66543	10,02
517	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40956255	1	4	25/04/2026 12:38	25/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21606	13,28
518	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40956261	1	4	25/04/2026 12:39	26/04/2026 04:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28761	16,17
519	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40956285	1	4	25/04/2026 12:42	25/04/2026 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21377	14,33
520	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40956297	1	4	25/04/2026 12:43	26/04/2026 04:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28450	31,86
521	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40956311	1	4	25/04/2026 12:44	25/04/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	50893	256,57
522	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40956431	1	4	25/04/2026 13:02	26/04/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	21532	131,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
523	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40956501	1	4	25/04/2026 13:14	25/04/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	30692	24,50
524	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40956533	1	4	25/04/2026 13:19	25/04/2026 23:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	19352	321,07
525	39	4	2026	15849	IGT01M5	IGT	40956569	1	4	25/04/2026 13:22	25/04/2026 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	57915	16,26
526	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40956577	1	4	25/04/2026 13:23	25/04/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	6624	20,01
527	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40956705	1	4	25/04/2026 13:36	25/04/2026 18:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26709	46,69
528	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40956713	1	4	25/04/2026 13:38	25/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	175	40820	441,97
529	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40956721	1	4	25/04/2026 13:38	25/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	7,87
530	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40956779	1	4	25/04/2026 13:46	25/04/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	1,67
531	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40956793	1	4	25/04/2026 13:48	25/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	20719	45,16
532	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40956795	1	4	25/04/2026 13:49	25/04/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	20757	219,55
533	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40956799	1	4	25/04/2026 13:50	25/04/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13553	2,43
534	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40956819	1	4	25/04/2026 13:52	25/04/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	17557	93,69
535	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40956821	1	4	25/04/2026 13:52	25/04/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	26556	72,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
536	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40956835	1	4	25/04/2026 13:54	25/04/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	25779	372,88
537	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40956835	1	4	25/04/2026 20:31	25/04/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	25779	286,55
538	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40956841	1	4	25/04/2026 13:55	25/04/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	34702	56,63
539	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40956881	1	4	25/04/2026 14:03	25/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	25779	108,75
540	39	4	2026	15857	MCA01L3	MCA	40956901	1	4	25/04/2026 14:06	25/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	18049	0,86
541	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40956917	1	4	25/04/2026 14:08	25/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	94	31740	177,42
542	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40956957	1	4	25/04/2026 14:14	25/04/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	28340	81,58
543	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40956967	1	4	25/04/2026 14:14	25/04/2026 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	16041	26,57
544	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40957029	1	4	25/04/2026 14:25	25/04/2026 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	207	27915	656,25
545	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40957081	1	4	25/04/2026 14:35	25/04/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	441	50893	1261,75
546	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40957081	1	4	25/04/2026 16:59	25/04/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	50893	81,98
547	39	4	2026	16566	SBU01S8	SBU	40957097	1	4	25/04/2026 14:38	25/04/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	130	48836	461,28
548	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40957111	1	4	25/04/2026 14:40	25/04/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	223	34702	460,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
549	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40957129	1	4	25/04/2026 14:40	25/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	28340	176,12
550	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40957135	1	4	25/04/2026 14:42	25/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	34702	59,55
551	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40957147	1	4	25/04/2026 14:44	25/04/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	30911	8,25
552	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40957175	1	4	25/04/2026 14:48	26/04/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13164	10,19
553	39	4	2026	15500	IBP01I5	IBP	40957181	1	4	25/04/2026 14:49	25/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	26709	25,93
554	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40957227	1	4	25/04/2026 14:55	25/04/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17470	3,51
555	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40957239	1	4	25/04/2026 14:59	25/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	21532	45,79
556	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40957257	1	4	25/04/2026 15:02	25/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	34702	457,08
557	39	4	2026	16568	ACP01C6	ACP	40957287	1	4	25/04/2026 15:07	26/04/2026 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	31740	41,99
558	39	4	2026	13291	ICH01I4	ICH	40957315	1	4	25/04/2026 15:11	25/04/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	28450	91,24
559	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40957481	1	4	25/04/2026 12:10	25/04/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	13589	230,30
560	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40957489	1	4	25/04/2026 15:35	26/04/2026 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	9,08
561	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40957539	1	4	25/04/2026 15:42	25/04/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34119	13,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
562	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	40957587	1	4	25/04/2026 15:49	25/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	59056	8,78
563	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40957603	1	4	25/04/2026 15:53	26/04/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26556	73,78
564	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40957617	1	4	25/04/2026 15:55	25/04/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	21606	16,68
565	39	4	2026	13375	SLC01S7	SLC	40957625	1	4	25/04/2026 15:57	25/04/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	2,39
566	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40957633	1	4	25/04/2026 15:57	25/04/2026 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	53465	14,93
567	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40957641	1	4	25/04/2026 21:13	26/04/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	21532	1537,56
568	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40957643	1	4	25/04/2026 16:00	25/04/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20255	3,84
569	39	4	2026	13263	CCA01C6	CCA	40957667	1	4	25/04/2026 16:03	25/04/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	69689	14,64
570	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40957687	1	4	25/04/2026 16:07	26/04/2026 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26717	89,03
571	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40957711	1	4	25/04/2026 16:10	26/04/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	26709	779,78
572	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40957711	1	4	25/04/2026 16:10	26/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	26709	460,18
573	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40957711	1	4	25/04/2026 16:10	26/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26709	12,12
574	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40957711	1	4	25/04/2026 16:10	26/04/2026 04:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26709	12,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
575	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40957711	1	4	25/04/2026 21:13	26/04/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26709	104,31
576	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40957711	1	4	25/04/2026 21:13	26/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	26709	70,74
577	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40957715	1	4	25/04/2026 16:11	25/04/2026 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34119	3,90
578	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40957725	1	4	25/04/2026 16:12	25/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17557	1,50
579	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40957737	1	4	25/04/2026 16:14	25/04/2026 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	21606	121,32
580	39	4	2026	16568	ACP01C2	ACP	40957781	1	4	25/04/2026 16:22	25/04/2026 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	31740	29,68
581	39	4	2026	16568	ACP01C2	ACP	40957781	1	4	26/04/2026 09:30	26/04/2026 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	31740	42,88
582	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40957801	1	4	25/04/2026 16:27	26/04/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	17,15
583	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40957841	1	4	25/04/2026 16:33	25/04/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30692	3,44
584	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40957843	1	4	25/04/2026 16:33	25/04/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	53465	101,83
585	39	4	2026	13258	CPS01L3	CPS	40957853	1	4	25/04/2026 16:34	25/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	21792	137,82
586	39	4	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	40957869	1	4	25/04/2026 16:36	25/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	4,81
587	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40957873	1	4	25/04/2026 16:37	25/04/2026 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	18523	156,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
588	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40957893	1	4	25/04/2026 16:39	25/04/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	3,25
589	39	4	2026	15849	IGT01M3	IGT	40957899	1	4	25/04/2026 16:41	25/04/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57915	5,00
590	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40957903	1	4	25/04/2026 16:41	25/04/2026 20:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	3,95
591	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40957959	1	4	25/04/2026 16:48	25/04/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	4,69
592	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40957963	1	4	25/04/2026 16:48	25/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	18384	9,22
593	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40957963	1	4	25/04/2026 21:25	25/04/2026 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	18384	3,88
594	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40957965	1	4	25/04/2026 16:48	25/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	20071	193,93
595	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40957989	1	4	25/04/2026 16:51	25/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	37232	58,42
596	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40958005	1	4	25/04/2026 16:46	25/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	224	53422	626,45
597	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40958025	1	4	25/04/2026 16:56	26/04/2026 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	16041	42,42
598	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40958055	1	4	25/04/2026 16:59	25/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	28340	491,88
599	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40958055	1	4	25/04/2026 16:59	25/04/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	28340	311,61
600	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40958085	1	4	25/04/2026 17:05	25/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20071	19,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
601	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40958089	1	4	25/04/2026 17:05	26/04/2026 03:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	13553	10,43
602	39	4	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	40958103	1	4	25/04/2026 17:07	26/04/2026 07:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	37131	490,00
603	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40958113	1	4	26/04/2026 01:42	26/04/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	40820	59,17
604	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40958123	1	4	25/04/2026 17:10	26/04/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	35316	318,36
605	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40958123	1	4	25/04/2026 17:10	26/04/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	35316	72,10
606	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40958123	1	4	26/04/2026 15:34	26/04/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	35316	75,66
607	39	4	2026	16567	MRG01C8	MRG	40958125	1	4	25/04/2026 17:11	26/04/2026 03:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	48978	231,09
608	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40958169	1	4	25/04/2026 17:17	25/04/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	4,36
609	39	4	2026	13297	IDP01I1	IDP	40958175	1	4	25/04/2026 17:15	26/04/2026 07:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	12989	276,50
610	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40958187	1	4	25/04/2026 17:19	26/04/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15872	30,32
611	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40958247	1	4	25/04/2026 17:28	25/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	57915	109,39
612	39	4	2026	15852	MBC01P3	MBC	40958263	1	4	25/04/2026 17:30	25/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	173	22960	518,52
613	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40958269	1	4	25/04/2026 17:30	25/04/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	30911	127,23
614	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40958277	1	4	25/04/2026 17:32	25/04/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	34702	20,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
615	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40958291	1	4	25/04/2026 17:34	26/04/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	44158	599,26
616	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40958297	1	4	25/04/2026 15:48	26/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	24711	159,67
617	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40958297	1	4	25/04/2026 22:46	25/04/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	208	24711	12,65
618	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40958297	1	4	25/04/2026 22:46	26/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	298	24711	430,69
619	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40958353	1	4	25/04/2026 17:44	25/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	13553	48,74
620	39	4	2026	13297	IDP01I1	IDP	40958403	1	4	25/04/2026 17:49	26/04/2026 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	12989	20,64
621	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40958411	1	4	25/04/2026 17:50	25/04/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	26556	93,57
622	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40958413	1	4	25/04/2026 17:50	26/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	28450	247,88
623	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40958413	1	4	26/04/2026 11:52	26/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	28450	204,79
624	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40958451	1	4	25/04/2026 17:56	25/04/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	37	47224	91,31
625	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40958459	1	4	25/04/2026 17:57	25/04/2026 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	68	44841	281,52
626	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40958477	1	4	25/04/2026 18:00	26/04/2026 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	11102	21,19
627	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40958495	1	4	25/04/2026 14:32	26/04/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34539	40,12
628	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40958497	1	4	25/04/2026 18:03	25/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	53422	89,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
629	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	40958513	1	4	25/04/2026 18:04	25/04/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	20757	22,84
630	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	40958577	1	4	25/04/2026 18:14	26/04/2026 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	6624	6,18
631	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40958579	1	4	25/04/2026 18:14	26/04/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	40820	807,76
632	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40958593	1	4	25/04/2026 18:17	25/04/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27915	2,20
633	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40958595	1	4	25/04/2026 18:17	25/04/2026 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	53465	147,03
634	39	4	2026	15501	PBU01P4	PBU	40958601	1	4	25/04/2026 18:18	25/04/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24200	5,49
635	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40958609	1	4	25/04/2026 18:24	25/04/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	15872	239,09
636	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40958623	1	4	25/04/2026 18:21	25/04/2026 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	13164	63,92
637	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40958639	1	4	25/04/2026 18:24	25/04/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	27915	30,96
638	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40958649	1	4	25/04/2026 18:25	25/04/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	2,52
639	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40958655	1	4	25/04/2026 18:26	25/04/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28781	2,46
640	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40958657	1	4	25/04/2026 18:26	26/04/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	14,75
641	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40958681	1	4	25/04/2026 18:29	26/04/2026 06:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13553	11,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
642	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40958683	1	4	25/04/2026 18:29	25/04/2026 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20255	6,56
643	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40958721	1	4	25/04/2026 18:35	26/04/2026 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13164	13,85
644	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40958733	1	4	25/04/2026 18:38	25/04/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	28781	63,75
645	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40958735	1	4	25/04/2026 18:38	26/04/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	21792	283,55
646	39	4	2026	13258	CPS01L2	CPS	40958735	1	4	26/04/2026 12:47	26/04/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1949	21792	1485,03
647	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40958819	1	4	25/04/2026 18:52	26/04/2026 01:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13553	6,89
648	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40958835	1	4	25/04/2026 18:53	25/04/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	69689	38,79
649	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40958857	1	4	25/04/2026 18:58	25/04/2026 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	6624	41,36
650	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40958867	1	4	25/04/2026 18:59	26/04/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	20071	123,06
651	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40958879	1	4	25/04/2026 19:01	25/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23166	13,85
652	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40958889	1	4	25/04/2026 19:03	26/04/2026 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	5,39
653	39	4	2026	13263	CCA01C4	CCA	40958891	1	4	25/04/2026 23:45	26/04/2026 00:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69689	0,54
654	39	4	2026	15504	GCN01N1	GCN	40959003	1	4	25/04/2026 19:25	25/04/2026 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	53	56421	108,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
655	39	4	2026	13332	MTI01P3	MTI	40959117	1	4	25/04/2026 19:52	26/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16316	14,62
656	39	4	2026	13332	MTI01P3	MTI	40959117	1	4	26/04/2026 09:11	26/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	16316	67,36
657	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40959187	1	4	25/04/2026 20:09	26/04/2026 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	37131	82,06
658	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40959217	1	4	25/04/2026 20:17	26/04/2026 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	66543	32,96
659	39	4	2026	16564	ARU01Y1	ARU	40959247	1	4	25/04/2026 20:23	25/04/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28781	1,84
660	39	4	2026	16558	JND01L1	JND	40959253	1	4	25/04/2026 20:24	25/04/2026 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	59182	151,85
661	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40959261	1	4	25/04/2026 20:26	26/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	16316	53,70
662	39	4	2026	13273	CRT01M2	CRT	40959267	1	4	26/04/2026 14:15	26/04/2026 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	301	66543	715,46
663	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40959285	1	4	26/04/2026 08:19	26/04/2026 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	18523	143,34
664	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40959285	1	4	26/04/2026 08:19	27/04/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	18523	66,68
665	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40959285	1	4	27/04/2026 12:18	27/04/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	18523	165,92
666	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40959339	1	4	25/04/2026 20:43	26/04/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	26168	1184,02
667	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40959339	1	4	25/04/2026 20:43	26/04/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26168	54,64
668	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40959339	1	4	25/04/2026 20:43	26/04/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26168	13,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
669	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40959339	1	4	25/04/2026 20:43	26/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26168	42,14
670	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40959355	1	4	25/04/2026 20:49	26/04/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	26168	108,83
671	39	4	2026	16944	ACA01C4	ACA	40959413	1	4	25/04/2026 21:02	25/04/2026 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	25045	6,09
672	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40959417	1	4	26/04/2026 07:25	26/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	21532	65,42
673	39	4	2026	15854	JAB01F3	JAB	40959441	1	4	25/04/2026 21:09	26/04/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	12,47
674	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40959443	1	4	25/04/2026 21:09	25/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20719	2,48
675	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40959449	1	4	25/04/2026 21:12	26/04/2026 06:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	19352	48,83
676	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40959455	1	4	25/04/2026 21:13	26/04/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	75	31740	928,56
677	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40959465	1	4	25/04/2026 21:16	25/04/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	44841	54,40
678	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40959497	1	4	25/04/2026 21:28	25/04/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	56421	24,54
679	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40959501	1	4	25/04/2026 21:29	26/04/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	12,45
680	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40959505	1	4	25/04/2026 21:30	26/04/2026 05:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	16041	188,49
681	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40959541	1	4	25/04/2026 21:40	26/04/2026 04:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	7,15
682	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40959553	1	4	25/04/2026 21:41	26/04/2026 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	3,22
683	39	4	2026	15854	JAB01F3	JAB	40959585	1	4	25/04/2026 21:50	26/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	44158	102,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
684	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40959593	1	4	25/04/2026 15:52	26/04/2026 01:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	20309	70,00
685	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40959617	1	4	25/04/2026 22:12	26/04/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	21532	98,62
686	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40959617	1	4	25/04/2026 22:12	26/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	21532	124,48
687	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40959631	1	4	25/04/2026 22:17	26/04/2026 02:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21377	8,62
688	39	4	2026	13328	MRC01M3	MRC	40959637	1	4	25/04/2026 22:19	26/04/2026 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	107	20757	1475,38
689	39	4	2026	15856	QXB01N7	QXB	40959649	1	4	25/04/2026 22:25	26/04/2026 04:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	156	30692	929,59
690	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40959665	1	4	25/04/2026 22:33	26/04/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66543	16,40
691	39	4	2026	13363	PCM01M4	PCM	40959683	1	4	25/04/2026 22:42	26/04/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11566	2,99
692	39	4	2026	16563	GBA01L4	GBA	40959697	1	4	25/04/2026 22:47	26/04/2026 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	8957	103,80
693	39	4	2026	16558	JND01L6	JND	40959713	1	4	25/04/2026 22:51	26/04/2026 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	59182	23,74
694	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40959723	1	4	25/04/2026 23:00	26/04/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	26556	2183,59
695	39	4	2026	16563	GBA01L4	GBA	40959747	1	4	25/04/2026 23:09	26/04/2026 04:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	8957	10,03
696	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40959861	1	4	25/04/2026 23:51	26/04/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23166	61,87
697	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40959865	1	4	25/04/2026 16:52	26/04/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	35	28105	792,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
698	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40959865	1	4	26/04/2026 10:54	26/04/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	93	28105	428,63
699	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40959893	1	4	26/04/2026 00:10	26/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23166	48,31
700	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40959913	1	4	26/04/2026 00:33	26/04/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	28781	206,43
701	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40959913	1	4	26/04/2026 00:33	26/04/2026 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28781	6,72
702	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40960013	1	4	26/04/2026 02:51	26/04/2026 06:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	213	50893	705,44
703	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40960017	1	4	26/04/2026 02:48	26/04/2026 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	25045	42,74
704	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40960113	1	4	26/04/2026 05:10	26/04/2026 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	20309	298,93
705	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40960147	1	4	26/04/2026 05:22	26/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	4,62
706	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40960171	1	4	26/04/2026 05:39	26/04/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	34	40820	85,53
707	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40960177	1	4	26/04/2026 05:44	26/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	46493	6,08
708	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40960189	1	4	26/04/2026 05:52	26/04/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19352	3,14
709	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40960191	1	4	26/04/2026 05:53	26/04/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	34702	30,88
710	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40960197	1	4	26/04/2026 05:59	26/04/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	11730	212,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
711	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40960209	1	4	26/04/2026 06:07	26/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30692	5,71
712	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40960233	1	4	26/04/2026 06:12	26/04/2026 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	26556	44,25
713	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40960233	1	4	26/04/2026 06:12	26/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	26556	244,16
714	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40960235	1	4	26/04/2026 06:16	26/04/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	9,71
715	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40960239	1	4	26/04/2026 06:19	26/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	10,93
716	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40960241	1	4	26/04/2026 06:22	26/04/2026 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	6,59
717	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40960249	1	4	26/04/2026 06:25	26/04/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18049	9,28
718	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40960263	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	28340	29,48
719	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40960263	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	2,62
720	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40960265	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	11102	64,56
721	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40960265	1	4	26/04/2026 11:01	26/04/2026 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	11102	208,25
722	39	4	2026	15501	PBU01P3	PBU	40960269	1	4	26/04/2026 06:29	26/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	24200	7,75
723	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40960275	1	4	26/04/2026 06:31	26/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16033	4,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
724	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40960279	1	4	26/04/2026 06:33	26/04/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	56421	7,26
725	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40960283	1	4	26/04/2026 06:34	26/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	53465	8,27
726	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40960311	1	4	26/04/2026 06:42	26/04/2026 08:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20309	1,71
727	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40960317	1	4	26/04/2026 06:43	26/04/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	23921	64,26
728	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40960327	1	4	26/04/2026 06:46	26/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	196	26709	1818,23
729	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40960331	1	4	26/04/2026 06:46	26/04/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	77602	13,66
730	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40960343	1	4	26/04/2026 06:49	26/04/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	2,90
731	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40960349	1	4	26/04/2026 06:50	26/04/2026 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23166	7,23
732	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40960351	1	4	26/04/2026 06:50	26/04/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27428	2,65
733	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40960371	1	4	26/04/2026 06:53	26/04/2026 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21532	16,74
734	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40960393	1	4	26/04/2026 07:00	26/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	84	25779	252,89
735	39	4	2026	13261	CRE01C4	CRE	40960403	1	4	26/04/2026 07:02	26/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	10947	23,54
736	39	4	2026	13261	CRE01C4	CRE	40960403	1	4	26/04/2026 07:02	26/04/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	10947	69,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
737	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40960433	1	4	26/04/2026 07:09	26/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	18613	11,58
738	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40960445	1	4	26/04/2026 07:10	26/04/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	349	30911	954,90
739	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40960451	1	4	26/04/2026 07:11	26/04/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	37232	34,22
740	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40960453	1	4	26/04/2026 07:11	26/04/2026 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12989	32,50
741	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40960455	1	4	26/04/2026 07:11	26/04/2026 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	17557	56,52
742	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40960455	1	4	26/04/2026 07:11	26/04/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	17557	9,30
743	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40960467	1	4	26/04/2026 07:13	26/04/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23921	4,20
744	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40960467	1	4	26/04/2026 07:13	26/04/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	23921	26,03
745	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40960477	1	4	26/04/2026 07:17	26/04/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	23921	46,91
746	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40960489	1	4	26/04/2026 08:05	26/04/2026 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	15872	81,36
747	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40960491	1	4	26/04/2026 07:20	26/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30624	3,49
748	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40960493	1	4	26/04/2026 07:20	26/04/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	58	34539	600,28
749	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40960497	1	4	26/04/2026 07:21	26/04/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	30692	13,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
750	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40960501	1	4	26/04/2026 07:23	26/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23166	9,05
751	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40960515	1	4	26/04/2026 07:25	26/04/2026 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	6,72
752	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40960553	1	4	26/04/2026 07:30	26/04/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	3,96
753	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40960573	1	4	26/04/2026 07:33	26/04/2026 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	6,10
754	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	26/04/2026 07:40	27/04/2026 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	28761	345,60
755	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	26/04/2026 07:40	28/04/2026 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	28761	659,09
756	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	26/04/2026 07:40	28/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	28761	950,53
757	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	26/04/2026 07:40	28/04/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	28761	372,09
758	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	26/04/2026 07:40	28/04/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	28761	959,97
759	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	27/04/2026 15:02	27/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	28761	84,61
760	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40960611	1	4	28/04/2026 16:02	28/04/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	28761	0,77
761	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40960623	1	4	26/04/2026 07:43	26/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	28340	52,94
762	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40960633	1	4	26/04/2026 07:45	26/04/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	13589	208,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
763	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40960639	1	4	26/04/2026 07:47	26/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	19352	14,45
764	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40960653	1	4	26/04/2026 07:49	26/04/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	28450	120,84
765	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40960659	1	4	26/04/2026 07:50	26/04/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20071	3,93
766	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40960665	1	4	26/04/2026 07:52	26/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	24711	25,74
767	39	4	2026	16564	ARU01Y1	ARU	40960669	1	4	26/04/2026 07:52	26/04/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	28781	5,10
768	39	4	2026	16564	ARU01Y1	ARU	40960669	1	4	26/04/2026 07:52	26/04/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28781	3,74
769	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40960675	1	4	26/04/2026 07:52	26/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28340	9,36
770	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40960685	1	4	26/04/2026 07:54	26/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	50893	242,34
771	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40960717	1	4	26/04/2026 08:00	26/04/2026 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26709	65,30
772	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40960723	1	4	26/04/2026 08:01	26/04/2026 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34702	3,51
773	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40960737	1	4	26/04/2026 08:02	26/04/2026 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34702	9,91
774	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40960781	1	4	26/04/2026 06:59	26/04/2026 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	213	50893	774,67
775	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40960829	1	4	26/04/2026 08:11	26/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	28105	3,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
776	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40960829	1	4	26/04/2026 11:49	26/04/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	28105	9,41
777	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40960835	1	4	26/04/2026 12:58	26/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	114	26168	526,68
778	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40960853	1	4	26/04/2026 08:15	26/04/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57915	2,89
779	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40960869	1	4	26/04/2026 08:18	26/04/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	150	37232	202,63
780	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40960891	1	4	26/04/2026 08:21	26/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	21377	381,05
781	39	4	2026	13348	NVO01M5	NVO	40960897	1	4	26/04/2026 17:52	27/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28761	42,23
782	39	4	2026	13348	NVO01M5	NVO	40960897	1	4	27/04/2026 12:49	27/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	28761	10,87
783	39	4	2026	15500	IBP01I5	IBP	40960903	1	4	26/04/2026 08:23	26/04/2026 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	26709	428,85
784	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40960913	1	4	26/04/2026 08:26	26/04/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28761	93,37
785	39	4	2026	13369	QXD01P6	QXD	40960947	1	4	26/04/2026 08:29	26/04/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	381	46493	713,53
786	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40960957	1	4	26/04/2026 08:31	26/04/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23166	2,70
787	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40960991	1	4	26/04/2026 08:38	26/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	3,56
788	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40961009	1	4	26/04/2026 08:41	26/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	35316	18,56
789	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40961011	1	4	26/04/2026 08:41	26/04/2026 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53465	19,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
790	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40961023	1	4	26/04/2026 08:43	26/04/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	18613	66,12
791	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40961039	1	4	26/04/2026 08:47	26/04/2026 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	40820	52,61
792	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40961051	1	4	26/04/2026 08:48	26/04/2026 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	5,21
793	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40961051	1	4	26/04/2026 11:42	26/04/2026 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	69689	27,80
794	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40961061	1	4	26/04/2026 08:50	26/04/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	15872	22,08
795	39	4	2026	13257	CMM01C1	CMM	40961093	1	4	26/04/2026 08:54	26/04/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	31987	4,24
796	39	4	2026	16566	SBU01S9	SBU	40961103	1	4	26/04/2026 08:57	26/04/2026 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48836	3,41
797	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40961109	1	4	26/04/2026 08:58	26/04/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	3,22
798	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40961133	1	4	26/04/2026 09:02	26/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25045	11,79
799	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40961147	1	4	26/04/2026 09:04	26/04/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46493	7,03
800	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40961153	1	4	26/04/2026 09:05	26/04/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26556	77,63
801	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40961159	1	4	26/04/2026 09:07	26/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	40820	2,74
802	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40961161	1	4	26/04/2026 09:07	26/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21377	2,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
803	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40961165	1	4	26/04/2026 09:07	26/04/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	1,46
804	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40961175	1	4	26/04/2026 09:08	26/04/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	21377	13,12
805	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40961215	1	4	26/04/2026 09:16	26/04/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17066	4,81
806	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40961235	1	4	26/04/2026 09:18	26/04/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18523	10,77
807	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40961247	1	4	26/04/2026 09:21	26/04/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	43619	43,92
808	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40961249	1	4	26/04/2026 09:22	26/04/2026 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	18613	122,40
809	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40961255	1	4	26/04/2026 09:22	26/04/2026 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	18613	106,62
810	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40961259	1	4	26/04/2026 09:22	26/04/2026 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	16033	68,07
811	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40961259	1	4	26/04/2026 09:22	27/04/2026 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	16033	45,20
812	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40961259	1	4	26/04/2026 20:43	26/04/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	179	16033	64,74
813	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40961259	1	4	26/04/2026 22:03	27/04/2026 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	768	16033	1830,40
814	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40961271	1	4	26/04/2026 09:24	26/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	57915	91,31
815	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40961277	1	4	26/04/2026 09:25	26/04/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34702	3,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
816	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40961309	1	4	26/04/2026 09:31	26/04/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13164	2,32
817	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40961317	1	4	26/04/2026 09:33	26/04/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	5,62
818	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40961317	1	4	26/04/2026 09:33	26/04/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	5,63
819	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40961317	1	4	26/04/2026 09:33	26/04/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	7,53
820	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40961325	1	4	26/04/2026 09:34	26/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13164	7,06
821	39	4	2026	15849	IGT01M8	IGT	40961335	1	4	26/04/2026 09:36	26/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	101	57915	777,59
822	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40961339	1	4	26/04/2026 09:37	26/04/2026 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	17557	89,19
823	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40961339	1	4	26/04/2026 09:37	26/04/2026 13:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	17557	34,57
824	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40961391	1	4	26/04/2026 09:46	26/04/2026 13:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	157	37232	623,16
825	39	4	2026	16948	PCU01L4	PCU	40961403	1	4	26/04/2026 09:49	26/04/2026 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18384	13,25
826	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40961415	1	4	26/04/2026 09:50	26/04/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	53422	40,85
827	39	4	2026	16564	ARU01Y4	ARU	40961475	1	4	26/04/2026 09:59	26/04/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28781	0,54
828	39	4	2026	16564	ARU01Y4	ARU	40961475	1	4	26/04/2026 09:59	26/04/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28781	0,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
829	39	4	2026	13355	PCJ01P3	PCJ	40961511	1	4	26/04/2026 10:05	26/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	44841	43,72
830	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40961513	1	4	26/04/2026 10:05	26/04/2026 12:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18049	5,88
831	39	4	2026	15502	TAA01Y1	TAA	40961535	1	4	26/04/2026 10:07	26/04/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	30624	51,97
832	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40961589	1	4	26/04/2026 10:16	26/04/2026 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	23382	260,55
833	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40961591	1	4	26/04/2026 10:16	26/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	46493	32,67
834	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40961609	1	4	26/04/2026 10:18	26/04/2026 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	2,36
835	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40961653	1	4	26/04/2026 10:26	26/04/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	22960	21,06
836	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40961657	1	4	26/04/2026 10:26	26/04/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	6624	9,27
837	39	4	2026	13235	VCS01C3	VCS	40961697	1	4	26/04/2026 10:32	26/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	113	21377	368,76
838	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40961705	1	4	26/04/2026 10:32	27/04/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27428	44,10
839	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40961739	1	4	26/04/2026 10:36	26/04/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	22960	16,13
840	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40961793	1	4	26/04/2026 10:46	26/04/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28781	8,30
841	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40961811	1	4	26/04/2026 10:48	26/04/2026 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23166	12,04
842	39	4	2026	13328	MRC01M1	MRC	40961865	1	4	26/04/2026 10:57	26/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	20757	418,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
843	39	4	2026	13328	MRC01M1	MRC	40961865	1	4	26/04/2026 14:44	26/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20757	4,59
844	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40961877	1	4	26/04/2026 10:59	26/04/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	6,76
845	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40961993	1	4	26/04/2026 11:16	26/04/2026 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	48978	37,01
846	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40962007	1	4	26/04/2026 11:22	26/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	77602	30,23
847	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40962031	1	4	26/04/2026 11:27	26/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	629	47224	2038,13
848	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40962189	1	4	27/04/2026 10:20	27/04/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	27915	49,36
849	39	4	2026	13251	BRT01C1	BRT	40962219	1	4	26/04/2026 12:02	26/04/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	50893	14,32
850	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40962223	1	4	26/04/2026 12:03	26/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	2,94
851	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40962223	1	4	26/04/2026 14:07	26/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46493	2,65
852	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40962233	1	4	26/04/2026 12:06	26/04/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17470	5,53
853	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40962237	1	4	26/04/2026 12:06	26/04/2026 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30624	5,80
854	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40962239	1	4	26/04/2026 12:07	26/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	5,73
855	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40962249	1	4	26/04/2026 12:11	26/04/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	44841	1055,48
856	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40962249	1	4	26/04/2026 19:29	26/04/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	44841	2,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
857	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40962273	1	4	26/04/2026 12:16	26/04/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26556	37,02
858	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40962327	1	4	26/04/2026 12:32	26/04/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	18613	56,89
859	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40962345	1	4	26/04/2026 12:36	26/04/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	66543	22,76
860	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40962355	1	4	26/04/2026 12:38	26/04/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	69689	8,72
861	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40962355	1	4	26/04/2026 12:38	26/04/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	69689	3,23
862	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40962433	1	4	26/04/2026 12:55	26/04/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53465	6,12
863	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40962463	1	4	26/04/2026 12:59	26/04/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	4,15
864	39	4	2026	13319	LVM01M4	LVM	40962483	1	4	26/04/2026 13:01	26/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	24100	214,99
865	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40962491	1	4	26/04/2026 13:03	26/04/2026 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15872	14,44
866	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40962491	1	4	26/04/2026 16:08	26/04/2026 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	15872	6,90
867	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40962691	1	4	26/04/2026 13:37	26/04/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	20309	85,74
868	39	4	2026	15502	TAA01Y3	TAA	40962717	1	4	26/04/2026 13:40	26/04/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	87	30624	239,78
869	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40962757	1	4	26/04/2026 13:47	26/04/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	121	41926	885,55
870	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40962817	1	4	26/04/2026 14:02	26/04/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23166	0,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
871	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40962817	1	4	26/04/2026 14:02	26/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	23166	2,93
872	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40962817	1	4	27/04/2026 11:49	27/04/2026 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	23166	8,34
873	39	4	2026	13260	CRC01C1	CRC	40962825	1	4	26/04/2026 14:02	26/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17470	2,26
874	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40962843	1	4	26/04/2026 14:06	26/04/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21606	13,19
875	39	4	2026	13355	PCJ01P3	PCJ	40962845	1	4	26/04/2026 14:06	26/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44841	2,05
876	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40962969	1	4	26/04/2026 14:25	26/04/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	172	30911	338,65
877	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40963063	1	4	26/04/2026 14:41	26/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	31987	42,45
878	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40963063	1	4	26/04/2026 17:35	26/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	31987	18,83
879	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40963077	1	4	26/04/2026 14:44	26/04/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	17470	66,31
880	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40963081	1	4	26/04/2026 14:44	26/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	40820	92,01
881	39	4	2026	15501	PBU01P2	PBU	40963093	1	4	26/04/2026 14:46	26/04/2026 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	24200	17,40
882	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40963131	1	4	26/04/2026 14:54	26/04/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	30624	9,69
883	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40963189	1	4	26/04/2026 15:07	26/04/2026 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26717	24,85
884	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40963237	1	4	26/04/2026 15:17	26/04/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20309	5,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
885	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40963297	1	4	26/04/2026 15:26	26/04/2026 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	19352	26,59
886	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40963319	1	4	26/04/2026 15:29	26/04/2026 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	69689	108,03
887	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40963439	1	4	26/04/2026 15:57	26/04/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	2,10
888	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40963451	1	4	26/04/2026 16:00	26/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28781	41,57
889	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40963459	1	4	26/04/2026 16:01	27/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	13164	418,75
890	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40963477	1	4	26/04/2026 16:04	26/04/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	13589	196,15
891	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40963507	1	4	26/04/2026 16:10	26/04/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	599	35422	518,47
892	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40963507	1	4	26/04/2026 16:10	26/04/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	176	35422	356,84
893	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40963507	1	4	26/04/2026 17:02	26/04/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	35422	104,58
894	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40963511	1	4	26/04/2026 14:46	26/04/2026 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26709	11,06
895	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40963543	1	4	26/04/2026 16:14	26/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	18049	36,87
896	39	4	2026	13382	SLP01P4	SLP	40963575	1	4	26/04/2026 16:19	27/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	18613	840,61
897	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40963615	1	4	26/04/2026 12:28	26/04/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	20071	6,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
898	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40963635	1	4	26/04/2026 16:29	26/04/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	33521	50,88
899	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40963641	1	4	26/04/2026 16:30	27/04/2026 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	13164	111,53
900	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40963649	1	4	26/04/2026 18:01	27/04/2026 00:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	13164	143,69
901	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40963711	1	4	26/04/2026 16:40	26/04/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	366	28340	815,57
902	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40963749	1	4	26/04/2026 16:46	26/04/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23166	2,99
903	39	4	2026	13297	IDP01I1	IDP	40963765	1	4	26/04/2026 16:48	26/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	12989	19,14
904	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40963793	1	4	26/04/2026 16:52	26/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	28781	95,89
905	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40963795	1	4	26/04/2026 16:52	26/04/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	28105	96,87
906	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40963825	1	4	26/04/2026 16:58	26/04/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20255	2,85
907	39	4	2026	13319	LVM01M2	LVM	40963885	1	4	26/04/2026 17:10	26/04/2026 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	126	24100	367,36
908	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40963887	1	4	26/04/2026 17:10	26/04/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	22960	80,58
909	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40963895	1	4	26/04/2026 17:12	26/04/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	35316	65,05
910	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40963929	1	4	26/04/2026 17:21	26/04/2026 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	40004	32,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
911	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40963929	1	4	26/04/2026 17:21	26/04/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40004	9,65
912	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40963973	1	4	26/04/2026 17:28	26/04/2026 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	180	16041	891,05
913	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40963995	1	4	26/04/2026 17:33	27/04/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21532	54,16
914	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40964015	1	4	26/04/2026 17:37	27/04/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	31740	94,38
915	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40964027	1	4	26/04/2026 17:38	27/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23921	294,86
916	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40964033	1	4	26/04/2026 17:40	26/04/2026 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	30911	22,32
917	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40964085	1	4	26/04/2026 17:37	26/04/2026 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	35316	18,57
918	39	4	2026	15855	CND01C5	CND	40964107	1	4	26/04/2026 17:37	26/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	35316	102,27
919	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40964119	1	4	26/04/2026 17:56	27/04/2026 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20719	181,32
920	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40964135	1	4	27/04/2026 08:23	27/04/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13164	13,62
921	39	4	2026	13256	BRJ01S3	BRJ	40964137	1	4	26/04/2026 17:58	27/04/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	43619	30,93
922	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40964143	1	4	26/04/2026 17:59	26/04/2026 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	56421	23,97
923	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40964153	1	4	26/04/2026 18:00	27/04/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	23921	213,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
924	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40964215	1	4	26/04/2026 18:14	27/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	33521	51,94
925	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40964233	1	4	26/04/2026 18:16	27/04/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	21377	255,71
926	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40964251	1	4	26/04/2026 18:18	27/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	13164	44,84
927	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40964253	1	4	26/04/2026 18:18	26/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	66543	302,33
928	39	4	2026	16948	PCU01L4	PCU	40964257	1	4	26/04/2026 18:19	26/04/2026 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	1,67
929	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	40964267	1	4	26/04/2026 18:19	26/04/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	40820	65,39
930	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40964281	1	4	26/04/2026 18:21	26/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	66543	35,78
931	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40964287	1	4	26/04/2026 18:22	26/04/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	30692	44,01
932	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40964287	1	4	26/04/2026 18:22	26/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30692	3,64
933	39	4	2026	13374	RSU01N4	RSU	40964327	1	4	26/04/2026 18:29	26/04/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	35422	103,83
934	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40964343	1	4	26/04/2026 18:33	26/04/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	6624	207,94
935	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40964353	1	4	26/04/2026 18:35	26/04/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23921	15,40
936	39	4	2026	13363	PCM01M4	PCM	40964359	1	4	26/04/2026 18:36	27/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	11566	11,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
937	39	4	2026	13291	ICH01I4	ICH	40964417	1	4	26/04/2026 18:52	26/04/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	28450	118,02
938	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	40964431	1	4	26/04/2026 18:55	27/04/2026 03:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	69689	97,06
939	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40964491	1	4	26/04/2026 19:06	26/04/2026 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	1,44
940	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	40964507	1	4	26/04/2026 19:09	27/04/2026 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	69689	1214,63
941	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40964513	1	4	26/04/2026 16:15	26/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	10444	91,50
942	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40964513	1	4	26/04/2026 16:15	26/04/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	199	10444	1491,56
943	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40964513	1	4	26/04/2026 16:15	27/04/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	10444	129,72
944	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40964513	1	4	26/04/2026 19:51	26/04/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	10444	167,69
945	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40964513	1	4	26/04/2026 19:51	27/04/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	10444	9,02
946	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40964547	1	4	27/04/2026 00:50	27/04/2026 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	69689	309,46
947	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40964553	1	4	26/04/2026 19:48	27/04/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	56421	918,03
948	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40964561	1	4	26/04/2026 19:28	27/04/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	110	56421	1448,79
949	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40964587	1	4	26/04/2026 19:34	26/04/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21377	4,00
950	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40964599	1	4	26/04/2026 19:38	26/04/2026 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50893	6,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
951	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40964705	1	4	26/04/2026 18:27	26/04/2026 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	30911	26,52
952	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40964711	1	4	26/04/2026 20:02	27/04/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	30624	19,99
953	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40964717	1	4	26/04/2026 20:05	27/04/2026 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	14374	124,14
954	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40964729	1	4	26/04/2026 20:08	26/04/2026 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	48	17557	104,99
955	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40964731	1	4	26/04/2026 20:08	26/04/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	26556	139,67
956	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40964739	1	4	26/04/2026 20:10	26/04/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	46105	22,91
957	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40964757	1	4	26/04/2026 20:13	26/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	17470	244,62
958	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40964771	1	4	26/04/2026 20:15	27/04/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	48978	115,66
959	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40964789	1	4	26/04/2026 20:21	26/04/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34539	3,53
960	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40964815	1	4	26/04/2026 20:26	27/04/2026 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	634	26709	4136,67
961	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40964845	1	4	26/04/2026 20:35	27/04/2026 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	34119	100,71
962	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40964883	1	4	26/04/2026 20:45	26/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27915	3,08
963	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40964891	1	4	26/04/2026 20:13	27/04/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	30911	8,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
964	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40964933	1	4	26/04/2026 20:58	27/04/2026 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	6624	5,44
965	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40964935	1	4	26/04/2026 20:58	27/04/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	26556	349,27
966	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40964959	1	4	26/04/2026 21:05	26/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	18523	10,89
967	39	4	2026	15855	CND01C5	CND	40964965	1	4	26/04/2026 21:06	27/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	35316	6,20
968	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40964971	1	4	26/04/2026 21:07	26/04/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	28340	121,64
969	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40964995	1	4	26/04/2026 21:10	27/04/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	26709	247,38
970	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40965085	1	4	26/04/2026 21:30	27/04/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46105	11,72
971	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40965095	1	4	26/04/2026 21:32	26/04/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	31740	3,33
972	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40965107	1	4	26/04/2026 21:34	27/04/2026 03:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	72	20719	462,02
973	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40965165	1	4	26/04/2026 21:51	27/04/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18523	13,26
974	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40965189	1	4	26/04/2026 21:59	27/04/2026 07:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21377	46,97
975	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40965235	1	4	26/04/2026 22:14	27/04/2026 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	81	20719	1720,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
976	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40965273	1	4	26/04/2026 22:24	27/04/2026 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	52	69689	689,09
977	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40965319	1	4	26/04/2026 22:33	27/04/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	13589	990,53
978	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40965339	1	4	26/04/2026 22:37	27/04/2026 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	20309	172,07
979	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40965347	1	4	26/04/2026 22:41	27/04/2026 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	40820	29,43
980	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	40965395	1	4	26/04/2026 22:58	27/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53465	3,32
981	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40965419	1	4	26/04/2026 23:07	27/04/2026 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	276	40820	2531,00
982	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40965429	1	4	26/04/2026 23:11	27/04/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21606	19,08
983	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40965431	1	4	26/04/2026 23:11	27/04/2026 05:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	13589	242,97
984	39	4	2026	15854	JAB01F1	JAB	40965439	1	4	26/04/2026 23:15	27/04/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	8,93
985	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40965445	1	4	26/04/2026 23:19	27/04/2026 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	46105	80,03
986	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40965451	1	4	26/04/2026 23:24	27/04/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	34119	24,68
987	39	4	2026	13251	BRT01C1	BRT	40965465	1	4	26/04/2026 23:33	27/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	50893	989,48
988	39	4	2026	13251	BRT01C1	BRT	40965465	1	4	27/04/2026 11:25	27/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	50893	115,67
989	39	4	2026	13251	BRT01C1	BRT	40965471	1	4	26/04/2026 23:39	27/04/2026 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	50893	5,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
990	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40965525	1	4	27/04/2026 00:11	27/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	26168	82,01
991	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40965539	1	4	27/04/2026 00:24	27/04/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28340	36,26
992	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40965541	1	4	27/04/2026 00:27	27/04/2026 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	23382	32,45
993	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40965541	1	4	27/04/2026 00:27	27/04/2026 03:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23382	5,47
994	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40965567	1	4	27/04/2026 00:48	27/04/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17557	56,85
995	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40965611	1	4	27/04/2026 01:40	27/04/2026 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	21377	1209,71
996	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40965611	1	4	27/04/2026 08:42	27/04/2026 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	21377	153,53
997	39	4	2026	16567	MRG01C6	MRG	40965645	1	4	27/04/2026 02:28	27/04/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	48978	678,86
998	39	4	2026	13258	CPS01L4	CPS	40965687	1	4	27/04/2026 02:51	27/04/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	21792	115,39
999	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965697	1	4	27/04/2026 05:26	27/04/2026 06:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	118	34539	151,99
1000	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965697	1	4	27/04/2026 05:26	27/04/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	34539	119,54
1001	39	4	2026	16945	CSL01CA	CSL	40965751	1	4	27/04/2026 03:40	27/04/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	281	34539	1267,54
1002	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40965759	1	4	27/04/2026 04:10	27/04/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	456	22693	2110,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1003	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40965791	1	4	27/04/2026 04:34	27/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	35316	30,20
1004	39	4	2026	13356	PAP01F6	PAP	40965795	1	4	27/04/2026 06:40	27/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	182	52979	1315,66
1005	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40965801	1	4	27/04/2026 04:44	27/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	48978	248,46
1006	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40965807	1	4	27/04/2026 04:46	27/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	37131	124,73
1007	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40965813	1	4	27/04/2026 04:49	27/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	347	66543	1385,78
1008	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40965855	1	4	27/04/2026 05:08	27/04/2026 06:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23382	3,60
1009	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40965915	1	4	27/04/2026 05:30	27/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	6,32
1010	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 05:39	27/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	34539	117,20
1011	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 05:39	27/04/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	34539	896,03
1012	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 05:39	27/04/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34539	39,92
1013	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 05:39	28/04/2026 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	34539	152,41
1014	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 05:39	28/04/2026 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	34539	160,65
1015	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 15:38	27/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	34539	310,83
1016	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 16:53	27/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	34539	180,61
1017	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	27/04/2026 16:53	28/04/2026 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34539	46,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1018	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	28/04/2026 01:14	28/04/2026 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	34539	41,56
1019	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40965923	1	4	28/04/2026 01:14	28/04/2026 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	34539	319,73
1020	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40965927	1	4	27/04/2026 05:41	27/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	4,03
1021	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40965945	1	4	27/04/2026 05:46	27/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	48978	141,37
1022	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40965947	1	4	27/04/2026 05:46	27/04/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	6624	217,20
1023	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40965999	1	4	27/04/2026 09:32	27/04/2026 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	18049	187,70
1024	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40966033	1	4	27/04/2026 06:14	27/04/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	30911	17,92
1025	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40966045	1	4	27/04/2026 06:15	27/04/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46493	10,41
1026	39	4	2026	13288	ICP01N4	ICP	40966051	1	4	27/04/2026 06:16	27/04/2026 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	14374	8,53
1027	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40966063	1	4	27/04/2026 06:20	27/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	27915	9,32
1028	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40966063	1	4	27/04/2026 06:20	27/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	245	27915	2282,65
1029	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40966073	1	4	27/04/2026 06:21	27/04/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	2,27
1030	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40966081	1	4	27/04/2026 06:26	27/04/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	186	26709	513,00
1031	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40966087	1	4	27/04/2026 06:27	27/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20255	14,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1032	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40966087	1	4	27/04/2026 06:27	27/04/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20255	5,90
1033	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40966087	1	4	27/04/2026 09:15	27/04/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20255	0,45
1034	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40966091	1	4	27/04/2026 06:27	27/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30911	12,96
1035	39	4	2026	16945	CSL01C2	CSL	40966093	1	4	27/04/2026 06:24	27/04/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34539	3,75
1036	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40966101	1	4	27/04/2026 06:29	27/04/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	26709	226,60
1037	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40966115	1	4	27/04/2026 06:32	27/04/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	40820	12,86
1038	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40966119	1	4	27/04/2026 06:33	27/04/2026 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	40004	79,78
1039	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	40966173	1	4	27/04/2026 06:01	27/04/2026 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	59075	98,76
1040	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40966217	1	4	27/04/2026 06:56	27/04/2026 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21606	18,14
1041	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40966219	1	4	27/04/2026 06:56	27/04/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	25045	33,52
1042	39	4	2026	16566	SBU01S5	SBU	40966225	1	4	27/04/2026 06:57	27/04/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	94	48836	158,55
1043	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40966231	1	4	27/04/2026 07:01	27/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	31	26883	113,11
1044	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40966233	1	4	27/04/2026 07:01	27/04/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	21377	446,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1045	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40966235	1	4	27/04/2026 02:31	27/04/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	386	40820	2870,02
1046	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40966291	1	4	27/04/2026 07:11	27/04/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26717	16,93
1047	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40966317	1	4	27/04/2026 07:11	27/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	13553	28,03
1048	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40966319	1	4	27/04/2026 07:14	27/04/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	26168	164,63
1049	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	40966321	1	4	27/04/2026 07:14	27/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	715	99020	3047,29
1050	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40966325	1	4	27/04/2026 07:14	27/04/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27915	2,02
1051	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40966359	1	4	27/04/2026 11:35	27/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	20719	30,26
1052	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40966359	1	4	27/04/2026 11:36	27/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20719	18,10
1053	39	4	2026	13353	ORS01M4	ORS	40966367	1	4	27/04/2026 07:18	27/04/2026 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	176	10301	294,95
1054	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40966403	1	4	27/04/2026 07:23	27/04/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26709	8,46
1055	39	4	2026	13261	CRE01C4	CRE	40966405	1	4	27/04/2026 07:24	27/04/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	10947	3,84
1056	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40966415	1	4	27/04/2026 08:06	27/04/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	3,56
1057	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40966437	1	4	27/04/2026 07:28	27/04/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50893	26,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1058	39	4	2026	16558	JND01L6	JND	40966445	1	4	27/04/2026 07:50	27/04/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	157	59182	1732,97
1059	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40966507	1	4	27/04/2026 07:35	27/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	69689	9,33
1060	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40966515	1	4	27/04/2026 07:36	27/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26709	3,72
1061	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40966525	1	4	27/04/2026 05:23	27/04/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	178	21377	1014,70
1062	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40966525	1	4	27/04/2026 05:23	27/04/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	21377	468,24
1063	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40966543	1	4	27/04/2026 07:38	27/04/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26709	4,33
1064	39	4	2026	13257	CMM01C2	CMM	40966571	1	4	27/04/2026 07:43	27/04/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	2,40
1065	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40966589	1	4	27/04/2026 07:45	27/04/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	2,73
1066	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40966627	1	4	27/04/2026 07:48	27/04/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	186	26883	502,25
1067	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40966659	1	4	27/04/2026 07:51	27/04/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	52979	455,48
1068	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40966659	1	4	27/04/2026 07:51	27/04/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	52979	236,80
1069	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40966665	1	4	27/04/2026 06:28	27/04/2026 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	124	21377	514,26
1070	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40966667	1	4	27/04/2026 07:51	27/04/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21377	24,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1071	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40966685	1	4	27/04/2026 07:52	27/04/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	21377	131,79
1072	39	4	2026	13280	DIF01I2	DIF	40966745	1	4	27/04/2026 07:55	27/04/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	53422	1,67
1073	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40966763	1	4	27/04/2026 08:00	27/04/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	39619	23,88
1074	39	4	2026	13356	PAP01F3	PAP	40966765	1	4	27/04/2026 08:00	27/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52979	40,82
1075	39	4	2026	16946	CLN01F4	CLN	40966767	1	4	27/04/2026 08:00	27/04/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	34306	14,64
1076	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40966783	1	4	27/04/2026 08:01	27/04/2026 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	23166	20,04
1077	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40966813	1	4	27/04/2026 08:04	27/04/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	4,40
1078	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40966841	1	4	27/04/2026 08:07	27/04/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	69689	49,59
1079	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40966853	1	4	27/04/2026 08:08	27/04/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	21377	102,90
1080	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40966857	1	4	27/04/2026 08:09	27/04/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	18523	80,91
1081	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40966859	1	4	27/04/2026 08:10	27/04/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22960	4,01
1082	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40966871	1	4	27/04/2026 08:12	27/04/2026 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20719	75,97
1083	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40966883	1	4	27/04/2026 08:13	27/04/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10301	1,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1084	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40966897	1	4	27/04/2026 08:10	27/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23382	3,08
1085	39	4	2026	13317	JMA01M2	JMA	40966911	1	4	27/04/2026 08:14	27/04/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	99020	7,88
1086	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40966917	1	4	27/04/2026 08:14	27/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	37232	5,53
1087	39	4	2026	16558	JND01L3	JND	40966925	1	4	27/04/2026 08:17	27/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	540	59182	1674,60
1088	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40966957	1	4	27/04/2026 08:17	27/04/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26709	37,00
1089	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40966991	1	4	27/04/2026 08:20	28/04/2026 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	31740	165,50
1090	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40967053	1	4	27/04/2026 08:24	27/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28450	7,09
1091	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40967071	1	4	27/04/2026 08:28	27/04/2026 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	12989	11,30
1092	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40967093	1	4	27/04/2026 09:46	27/04/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	21377	156,57
1093	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40967125	1	4	27/04/2026 15:49	27/04/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	276	40820	42,63
1094	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40967131	1	4	27/04/2026 08:33	27/04/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	53465	21,31
1095	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40967163	1	4	27/04/2026 08:35	27/04/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	6,42
1096	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40967183	1	4	27/04/2026 08:37	27/04/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	6,55
1097	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40967219	1	4	27/04/2026 10:59	27/04/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	20071	149,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1098	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40967247	1	4	27/04/2026 08:43	27/04/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20757	7,90
1099	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40967257	1	4	27/04/2026 08:44	27/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46105	3,49
1100	39	4	2026	13291	ICH01I3	ICH	40967309	1	4	27/04/2026 08:48	27/04/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28450	9,76
1101	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40967343	1	4	27/04/2026 17:19	28/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13164	54,04
1102	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	40967353	1	4	27/04/2026 08:52	27/04/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59182	3,96
1103	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40967417	1	4	27/04/2026 08:57	27/04/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39619	23,46
1104	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40967435	1	4	27/04/2026 08:59	27/04/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	48978	189,01
1105	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40967449	1	4	27/04/2026 09:00	27/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30911	10,18
1106	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40967503	1	4	27/04/2026 09:05	27/04/2026 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	16041	17,46
1107	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40967563	1	4	27/04/2026 08:35	27/04/2026 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	26709	341,88
1108	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40967563	1	4	27/04/2026 08:35	27/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	26709	160,26
1109	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40967563	1	4	27/04/2026 08:35	27/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26709	57,22
1110	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40967563	1	4	27/04/2026 13:02	27/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	26709	6,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1111	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40967563	1	4	27/04/2026 13:02	27/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	26709	5,34
1112	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40967563	1	4	27/04/2026 13:47	27/04/2026 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26709	3,11
1113	39	4	2026	15855	CND01C5	CND	40967613	1	4	27/04/2026 09:15	27/04/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	35316	108,11
1114	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40967639	1	4	27/04/2026 09:18	27/04/2026 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	28340	52,18
1115	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40967655	1	4	27/04/2026 09:19	27/04/2026 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	4,81
1116	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40967663	1	4	27/04/2026 09:19	27/04/2026 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	31987	1,79
1117	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40967667	1	4	27/04/2026 09:23	28/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	34539	50,81
1118	39	4	2026	13258	CPS01L3	CPS	40967709	1	4	27/04/2026 09:22	27/04/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21792	48,01
1119	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40967721	1	4	27/04/2026 09:23	27/04/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	6624	5,73
1120	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40967741	1	4	27/04/2026 06:57	27/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	37131	296,09
1121	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40967761	1	4	27/04/2026 09:25	27/04/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	26168	32,25
1122	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40967855	1	4	27/04/2026 09:32	27/04/2026 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	3,90
1123	39	4	2026	13397	VRJ01P7	VRJ	40967893	1	4	27/04/2026 09:35	27/04/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19927	1,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1124	39	4	2026	13270	CAT01C7	CAT	40967903	1	4	27/04/2026 13:34	27/04/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	53465	7,30
1125	39	4	2026	13270	CAT01C7	CAT	40967903	1	4	27/04/2026 13:50	27/04/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	519	53465	406,55
1126	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40967943	1	4	27/04/2026 09:40	27/04/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	40820	144,00
1127	39	4	2026	13308	ITK01I3	ITK	40968035	1	4	27/04/2026 09:49	27/04/2026 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	5,53
1128	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40968075	1	4	27/04/2026 18:39	27/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	33521	34,91
1129	39	4	2026	13369	QXD01P4	QXD	40968109	1	4	27/04/2026 09:57	27/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	5,62
1130	39	4	2026	13369	QXD01P4	QXD	40968109	1	4	27/04/2026 11:44	27/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	46493	57,75
1131	39	4	2026	13249	BCR01C7	BCR	40968133	1	4	27/04/2026 09:58	27/04/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	102607	4,77
1132	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40968193	1	4	27/04/2026 10:05	28/04/2026 01:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26717	15,87
1133	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40968209	1	4	27/04/2026 07:16	27/04/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	265	34539	1035,71
1134	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40968209	1	4	27/04/2026 07:16	27/04/2026 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	34539	224,25
1135	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40968209	1	4	27/04/2026 07:16	27/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	34539	1782,83
1136	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40968209	1	4	27/04/2026 11:35	27/04/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	179	34539	223,65
1137	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40968225	1	4	27/04/2026 10:08	27/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	3,21
1138	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40968245	1	4	27/04/2026 10:09	27/04/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28761	13,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1139	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40968315	1	4	27/04/2026 10:14	27/04/2026 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	3,14
1140	39	4	2026	13346	MCP01M5	MCP	40968361	1	4	27/04/2026 10:18	27/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21100	9,39
1141	39	4	2026	13236	AGF01I7	AGF	40968375	1	4	27/04/2026 10:19	27/04/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	2,50
1142	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40968403	1	4	27/04/2026 10:21	27/04/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	24	37232	67,95
1143	39	4	2026	13236	AGF01I7	AGF	40968407	1	4	27/04/2026 10:21	27/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	2,30
1144	39	4	2026	13236	AGF01I7	AGF	40968407	1	4	27/04/2026 11:15	27/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	59075	17,00
1145	39	4	2026	15858	ESB01S2	ESB	40968409	1	4	27/04/2026 10:21	27/04/2026 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	22693	472,38
1146	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40968513	1	4	27/04/2026 10:29	27/04/2026 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	5,43
1147	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40968515	1	4	27/04/2026 10:29	27/04/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27915	17,61
1148	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40968555	1	4	27/04/2026 10:32	27/04/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	21606	50,80
1149	39	4	2026	15858	ESB01S6	ESB	40968561	1	4	27/04/2026 10:34	27/04/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	22693	36,08
1150	39	4	2026	15858	ESB01S6	ESB	40968561	1	4	27/04/2026 10:34	27/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	22693	14,79
1151	39	4	2026	15858	ESB01S6	ESB	40968561	1	4	27/04/2026 14:35	27/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	22693	3,68
1152	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40968575	1	4	28/04/2026 13:24	28/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	23	20719	162,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1153	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40968607	1	4	27/04/2026 10:38	27/04/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	43619	26,30
1154	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40968623	1	4	27/04/2026 11:36	27/04/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	34539	46,85
1155	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40968683	1	4	27/04/2026 10:45	27/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	18613	25,68
1156	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40968735	1	4	27/04/2026 16:15	28/04/2026 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33521	21,35
1157	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40968735	1	4	28/04/2026 11:12	28/04/2026 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	33521	59,92
1158	39	4	2026	13308	ITK01I8	ITK	40968739	1	4	27/04/2026 10:49	27/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	47224	103,15
1159	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40968809	1	4	27/04/2026 10:54	27/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	18523	74,88
1160	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40968861	1	4	27/04/2026 10:58	27/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	3,37
1161	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40968937	1	4	27/04/2026 11:04	27/04/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	13164	1171,32
1162	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40968959	1	4	27/04/2026 11:05	27/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	69689	20,42
1163	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40968977	1	4	27/04/2026 11:07	27/04/2026 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21532	6,51
1164	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40968981	1	4	27/04/2026 11:07	27/04/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25045	4,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1165	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40968981	1	4	27/04/2026 11:07	27/04/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25045	7,83
1166	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40968981	1	4	27/04/2026 11:07	27/04/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	25045	16,68
1167	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40968981	1	4	27/04/2026 11:07	27/04/2026 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25045	9,20
1168	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40968981	1	4	27/04/2026 11:07	27/04/2026 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25045	11,01
1169	39	4	2026	13249	BCR01C6	BCR	40968995	1	4	27/04/2026 11:10	27/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	102607	39,11
1170	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40969023	1	4	27/04/2026 11:12	28/04/2026 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23921	82,73
1171	39	4	2026	13328	MRC01M1	MRC	40969069	1	4	27/04/2026 11:18	27/04/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20757	37,90
1172	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40969089	1	4	27/04/2026 11:19	27/04/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34702	6,61
1173	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40969109	1	4	27/04/2026 11:20	28/04/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	21,81
1174	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40969111	1	4	27/04/2026 11:21	27/04/2026 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	25779	98,09
1175	39	4	2026	13356	PAP01F6	PAP	40969119	1	4	27/04/2026 11:22	27/04/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	52979	333,73
1176	39	4	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	40969149	1	4	27/04/2026 11:24	27/04/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	34702	24,76
1177	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40969173	1	4	27/04/2026 18:01	27/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	20255	334,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1178	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40969173	1	4	27/04/2026 18:01	27/04/2026 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	20255	101,33
1179	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40969177	1	4	27/04/2026 11:27	27/04/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	28340	280,59
1180	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40969199	1	4	27/04/2026 11:29	27/04/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	46493	182,28
1181	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40969211	1	4	27/04/2026 11:31	27/04/2026 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	7,59
1182	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40969267	1	4	27/04/2026 11:38	27/04/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23921	6,08
1183	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40969275	1	4	27/04/2026 11:39	28/04/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21377	14,70
1184	39	4	2026	13247	MDA01M2	MDA	40969283	1	4	27/04/2026 11:41	27/04/2026 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	6624	10,77
1185	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40969301	1	4	27/04/2026 11:43	27/04/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	18523	143,03
1186	39	4	2026	13382	SLP01P3	SLP	40969399	1	4	27/04/2026 11:53	28/04/2026 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18613	13,29
1187	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40969431	1	4	27/04/2026 11:57	27/04/2026 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	2,67
1188	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40969451	1	4	27/04/2026 12:00	28/04/2026 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27915	14,08
1189	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40969467	1	4	27/04/2026 12:01	27/04/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	34539	110,59
1190	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40969481	1	4	27/04/2026 12:03	27/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	26717	870,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1191	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40969539	1	4	27/04/2026 12:10	27/04/2026 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	26709	78,69
1192	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40969553	1	4	27/04/2026 12:11	28/04/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	18384	366,03
1193	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40969553	1	4	27/04/2026 12:11	28/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	18384	124,50
1194	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40969553	1	4	27/04/2026 12:11	28/04/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18384	39,58
1195	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40969591	1	4	27/04/2026 12:16	27/04/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26556	3,94
1196	39	4	2026	13356	PAP01F3	PAP	40969639	1	4	27/04/2026 12:20	27/04/2026 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	52979	121,81
1197	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40969659	1	4	27/04/2026 13:46	27/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	66	57915	89,16
1198	39	4	2026	13392	UMB01I2	UMB	40969715	1	4	27/04/2026 12:29	27/04/2026 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11730	2,40
1199	39	4	2026	13280	DIF01I5	DIF	40969723	1	4	27/04/2026 12:29	27/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	53422	23,86
1200	39	4	2026	15854	JAB01FA	JAB	40969733	1	4	27/04/2026 12:30	27/04/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	44158	39,13
1201	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40969761	1	4	27/04/2026 12:33	27/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	46105	3,62
1202	39	4	2026	13280	DIF01I7	DIF	40969789	1	4	27/04/2026 12:36	27/04/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	6,76
1203	39	4	2026	13257	CMM01C2	CMM	40969799	1	4	27/04/2026 12:37	27/04/2026 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	31987	94,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1204	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40969813	1	4	27/04/2026 12:39	27/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28105	3,66
1205	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40969885	1	4	28/04/2026 07:22	28/04/2026 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	39619	13,78
1206	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40969901	1	4	27/04/2026 12:50	27/04/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	46105	50,91
1207	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40969927	1	4	27/04/2026 12:28	27/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	35316	345,26
1208	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40969939	1	4	27/04/2026 12:57	28/04/2026 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	34539	184,05
1209	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40969939	1	4	28/04/2026 17:31	28/04/2026 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	164	34539	345,63
1210	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40969967	1	4	27/04/2026 13:00	27/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17633	18,55
1211	39	4	2026	13317	JMA01M1	JMA	40969971	1	4	27/04/2026 13:01	27/04/2026 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	99020	2,91
1212	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40970027	1	4	27/04/2026 09:03	27/04/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21606	15,68
1213	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40970061	1	4	27/04/2026 23:46	28/04/2026 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34539	9,66
1214	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40970077	1	4	27/04/2026 13:17	27/04/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	46493	7,69
1215	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40970077	1	4	27/04/2026 14:15	27/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	103	46493	60,08
1216	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40970091	1	4	27/04/2026 13:19	27/04/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21532	21,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1217	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40970093	1	4	27/04/2026 13:19	27/04/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23166	4,61
1218	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40970153	1	4	27/04/2026 13:26	28/04/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	34539	103,50
1219	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40970161	1	4	27/04/2026 13:28	27/04/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	30911	621,19
1220	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40970203	1	4	27/04/2026 13:32	28/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17557	21,89
1221	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40970221	1	4	27/04/2026 13:35	28/04/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48978	37,50
1222	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40970229	1	4	27/04/2026 13:36	28/04/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	16316	66,01
1223	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40970251	1	4	28/04/2026 02:22	28/04/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39619	26,94
1224	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40970293	1	4	27/04/2026 13:44	28/04/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	17557	474,80
1225	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40970305	1	4	27/04/2026 13:46	27/04/2026 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41926	7,04
1226	39	4	2026	15857	MCA01L3	MCA	40970309	1	4	27/04/2026 13:47	27/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	18049	38,25
1227	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40970375	1	4	27/04/2026 13:54	27/04/2026 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	5,12
1228	39	4	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	40970547	1	4	27/04/2026 14:12	27/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	28105	34,94
1229	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40970553	1	4	27/04/2026 14:13	28/04/2026 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	21377	19,62
1230	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40970559	1	4	27/04/2026 14:13	28/04/2026 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	34119	942,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	substacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1231	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40970583	1	4	27/04/2026 13:07	28/04/2026 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26168	12,12
1232	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	40970607	1	4	27/04/2026 14:19	27/04/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	26168	265,70
1233	39	4	2026	15854	JAB01F3	JAB	40970609	1	4	27/04/2026 14:20	27/04/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	124	44158	340,66
1234	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40970617	1	4	27/04/2026 14:20	27/04/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	43619	43,40
1235	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40970669	1	4	27/04/2026 14:25	27/04/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44841	1,31
1236	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40970713	1	4	27/04/2026 14:29	28/04/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28781	20,57
1237	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40970713	1	4	27/04/2026 22:30	28/04/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	28781	104,20
1238	39	4	2026	13250	JGR01L3	JGR	40970753	1	4	27/04/2026 14:31	27/04/2026 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17633	15,51
1239	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 14:32	27/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1200	53422	2957,33
1240	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 14:32	27/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	715	53422	1981,94
1241	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 14:56	27/04/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	53422	3,69
1242	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 14:56	27/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	380	53422	784,28
1243	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 14:56	27/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	220	53422	521,71
1244	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	53422	3,69
1245	39	4	2026	13280	DIF01I1	DIF	40970769	1	4	27/04/2026 16:48	27/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	53422	8,34
1246	39	4	2026	13322	TBU01S1	TBU	40970807	1	4	27/04/2026 14:35	27/04/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	46105	20,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1247	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40970833	1	4	27/04/2026 14:37	27/04/2026 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	50893	1,46
1248	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40970843	1	4	27/04/2026 14:37	27/04/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	18523	254,77
1249	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40970957	1	4	27/04/2026 14:48	27/04/2026 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	2,60
1250	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40970987	1	4	27/04/2026 14:51	27/04/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	34539	23,11
1251	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40971025	1	4	27/04/2026 14:54	27/04/2026 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	37232	109,99
1252	39	4	2026	15856	QXB01N4	QXB	40971047	1	4	27/04/2026 14:56	27/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30692	2,01
1253	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40971063	1	4	27/04/2026 14:58	27/04/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30692	8,04
1254	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40971085	1	4	27/04/2026 15:01	27/04/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	20071	20,83
1255	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40971133	1	4	27/04/2026 15:06	27/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	181	20757	1546,14
1256	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40971189	1	4	27/04/2026 15:11	28/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18523	21,11
1257	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40971201	1	4	27/04/2026 15:12	28/04/2026 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	46493	59,69
1258	39	4	2026	16557	IPU01L3	IPU	40971233	1	4	27/04/2026 15:15	27/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	20255	15,16
1259	39	4	2026	15851	PEB01L3	PEB	40971235	1	4	27/04/2026 15:16	27/04/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15702	4,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1260	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40971259	1	4	27/04/2026 15:18	27/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	1,69
1261	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40971325	1	4	27/04/2026 15:23	27/04/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	146	53465	218,84
1262	39	4	2026	13297	IDP01I1	IDP	40971367	1	4	27/04/2026 15:28	27/04/2026 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	12989	23,08
1263	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40971369	1	4	27/04/2026 15:29	27/04/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	26709	332,84
1264	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40971389	1	4	27/04/2026 15:30	28/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14374	35,50
1265	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40971443	1	4	27/04/2026 15:35	28/04/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	27915	10,41
1266	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40971467	1	4	27/04/2026 15:37	27/04/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	13589	332,03
1267	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40971467	1	4	27/04/2026 15:37	27/04/2026 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	13589	153,91
1268	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40971467	1	4	27/04/2026 15:37	28/04/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	13589	19,35
1269	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40971467	1	4	27/04/2026 15:37	28/04/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	13589	273,86
1270	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40971473	1	4	27/04/2026 15:34	27/04/2026 17:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26709	8,20
1271	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40971489	1	4	27/04/2026 15:40	27/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13164	7,95
1272	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40971491	1	4	27/04/2026 15:40	28/04/2026 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	20757	303,08
1273	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40971521	1	4	27/04/2026 15:43	27/04/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	25045	52,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1274	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40971533	1	4	27/04/2026 15:44	27/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	107	37131	377,29
1275	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40971565	1	4	27/04/2026 15:47	27/04/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	23921	102,20
1276	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40971583	1	4	27/04/2026 15:49	27/04/2026 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30624	3,87
1277	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40971659	1	4	27/04/2026 17:21	28/04/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	39619	1291,40
1278	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40971673	1	4	27/04/2026 16:14	27/04/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	366	17066	1167,74
1279	39	4	2026	16949	PAR01C5	PAR	40971673	1	4	27/04/2026 19:10	27/04/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	310	17066	65,87
1280	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40971673	1	4	27/04/2026 19:10	27/04/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	237	17066	60,57
1281	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40971721	1	4	27/04/2026 16:02	28/04/2026 01:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35316	9,91
1282	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	40971751	1	4	27/04/2026 16:06	27/04/2026 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	39	59056	51,15
1283	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40971773	1	4	27/04/2026 16:08	27/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48836	13,89
1284	39	4	2026	16949	PAR01C5	PAR	40971775	1	4	27/04/2026 16:08	27/04/2026 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	2,91
1285	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40971791	1	4	27/04/2026 16:10	27/04/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	16033	37,56
1286	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40971837	1	4	27/04/2026 16:14	27/04/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	46493	19,56
1287	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40971851	1	4	27/04/2026 16:15	28/04/2026 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	14374	11,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1288	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40971859	1	4	27/04/2026 16:16	27/04/2026 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16041	7,71
1289	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40971899	1	4	27/04/2026 16:25	27/04/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	35316	31,43
1290	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40971947	1	4	27/04/2026 16:24	27/04/2026 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	3,42
1291	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40971985	1	4	27/04/2026 16:27	27/04/2026 18:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	2,15
1292	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40972009	1	4	27/04/2026 16:29	27/04/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19352	3,71
1293	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40972121	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	13164	193,33
1294	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40972121	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	5,24
1295	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40972121	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13164	16,28
1296	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40972129	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	12989	34,95
1297	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40972131	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	147	46493	891,35
1298	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40972131	1	4	27/04/2026 16:35	27/04/2026 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46493	6,35
1299	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40972165	1	4	27/04/2026 16:37	27/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	170	26883	499,42
1300	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40972175	1	4	27/04/2026 16:39	27/04/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28781	4,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1301	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40972185	1	4	27/04/2026 16:40	27/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13164	19,03
1302	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40972185	1	4	27/04/2026 16:40	27/04/2026 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	6,51
1303	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40972249	1	4	27/04/2026 16:45	27/04/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	1,19
1304	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40972303	1	4	27/04/2026 16:51	27/04/2026 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	5,02
1305	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40972325	1	4	27/04/2026 16:55	27/04/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	34702	31,41
1306	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40972349	1	4	27/04/2026 16:58	27/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	23921	40,43
1307	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40972353	1	4	27/04/2026 16:58	27/04/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	18523	75,30
1308	39	4	2026	13251	BRT01C6	BRT	40972357	1	4	27/04/2026 17:00	27/04/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	50893	13,95
1309	39	4	2026	13257	CMM01C1	CMM	40972369	1	4	27/04/2026 17:00	27/04/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	31987	4,33
1310	39	4	2026	16558	JND01L3	JND	40972389	1	4	27/04/2026 17:03	27/04/2026 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59182	6,86
1311	39	4	2026	13319	LVM01M4	LVM	40972405	1	4	27/04/2026 17:04	28/04/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	24100	470,81
1312	39	4	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	40972451	1	4	27/04/2026 17:09	28/04/2026 00:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	37131	69,94
1313	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	40972453	1	4	27/04/2026 17:09	28/04/2026 03:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	11102	40,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1314	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40972465	1	4	27/04/2026 17:10	27/04/2026 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	13164	166,60
1315	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40972473	1	4	27/04/2026 17:10	28/04/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	43619	24,26
1316	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40972473	1	4	27/04/2026 17:10	28/04/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	43619	8,24
1317	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40972553	1	4	27/04/2026 17:17	28/04/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	20757	94,09
1318	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40972585	1	4	27/04/2026 17:20	27/04/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50893	1,37
1319	39	4	2026	13255	BMS01S1	BMS	40972595	1	4	27/04/2026 17:22	27/04/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	102549	21,71
1320	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40972625	1	4	27/04/2026 17:25	27/04/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26709	7,77
1321	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40972759	1	4	27/04/2026 17:39	27/04/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	5,56
1322	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40972777	1	4	27/04/2026 17:40	28/04/2026 06:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	13,19
1323	39	4	2026	13260	CRC01C4	CRC	40972811	1	4	27/04/2026 17:43	27/04/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17470	51,72
1324	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40972861	1	4	27/04/2026 15:46	27/04/2026 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26709	9,23
1325	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40972907	1	4	27/04/2026 17:52	27/04/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	69689	12,12
1326	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40972925	1	4	27/04/2026 17:53	28/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	11102	471,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1327	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40972925	1	4	27/04/2026 17:53	28/04/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	11102	73,72
1328	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40972925	1	4	27/04/2026 17:53	28/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11102	19,44
1329	39	4	2026	16558	JND01L3	JND	40972993	1	4	27/04/2026 17:58	27/04/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	59182	44,27
1330	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40973021	1	4	27/04/2026 17:59	28/04/2026 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	31987	7,16
1331	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40973033	1	4	27/04/2026 18:01	28/04/2026 02:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	8,91
1332	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	40973091	1	4	27/04/2026 18:06	28/04/2026 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	59056	453,56
1333	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40973113	1	4	27/04/2026 18:08	28/04/2026 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	28105	188,62
1334	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40973113	1	4	28/04/2026 00:49	28/04/2026 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	65	28105	149,36
1335	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40973131	1	4	27/04/2026 18:09	28/04/2026 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	311	17557	2146,50
1336	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40973161	1	4	27/04/2026 18:10	27/04/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	275	17557	882,60
1337	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40973177	1	4	27/04/2026 18:12	28/04/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39619	7,18
1338	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40973181	1	4	27/04/2026 18:12	27/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	10301	32,57
1339	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40973221	1	4	27/04/2026 18:16	27/04/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30692	6,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1340	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40973237	1	4	27/04/2026 18:28	28/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	23921	90,35
1341	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40973249	1	4	28/04/2026 08:10	28/04/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	18523	124,92
1342	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40973249	1	4	28/04/2026 08:10	28/04/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	18523	22,01
1343	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40973273	1	4	27/04/2026 18:21	27/04/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20255	10,50
1344	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40973275	1	4	27/04/2026 18:21	27/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	28450	12,51
1345	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40973291	1	4	27/04/2026 18:23	28/04/2026 06:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28105	12,35
1346	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40973345	1	4	27/04/2026 18:29	28/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	15,22
1347	39	4	2026	15855	CND01C2	CND	40973365	1	4	27/04/2026 18:32	28/04/2026 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35316	6,53
1348	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	40973367	1	4	27/04/2026 18:32	27/04/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	40004	54,13
1349	39	4	2026	13312	VJG01F1	VJG	40973367	1	4	27/04/2026 18:32	27/04/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	5,30
1350	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40973433	1	4	27/04/2026 18:42	28/04/2026 04:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15872	9,89
1351	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40973467	1	4	27/04/2026 18:46	28/04/2026 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	17557	521,21
1352	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40973467	1	4	27/04/2026 18:46	28/04/2026 03:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	17557	700,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1353	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40973537	1	4	27/04/2026 18:54	27/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	47224	5,10
1354	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40973543	1	4	27/04/2026 18:55	28/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17470	10,55
1355	39	4	2026	13346	MCP01M5	MCP	40973547	1	4	27/04/2026 18:56	28/04/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21100	21,94
1356	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40973553	1	4	27/04/2026 18:57	27/04/2026 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28105	8,98
1357	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40973571	1	4	27/04/2026 19:00	27/04/2026 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	22960	215,63
1358	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40973619	1	4	27/04/2026 19:05	28/04/2026 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	34	28105	276,45
1359	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40973683	1	4	27/04/2026 19:16	28/04/2026 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	26556	186,15
1360	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40973689	1	4	27/04/2026 19:17	28/04/2026 06:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21377	10,92
1361	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40973705	1	4	28/04/2026 10:30	28/04/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26709	8,52
1362	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40973705	1	4	28/04/2026 15:31	28/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	26709	88,35
1363	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40973705	1	4	28/04/2026 15:31	28/04/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	401	26709	1404,61
1364	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40973705	1	4	28/04/2026 18:40	28/04/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	26709	26,56
1365	39	4	2026	13389	TME01P2	TME	40973719	1	4	27/04/2026 19:21	27/04/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	12306	14,95
1366	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40973739	1	4	27/04/2026 19:24	28/04/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26883	81,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1367	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40973751	1	4	27/04/2026 16:07	27/04/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	21377	1348,40
1368	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40973751	1	4	27/04/2026 16:07	28/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	21377	300,15
1369	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40973751	1	4	27/04/2026 16:07	28/04/2026 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	21377	92,14
1370	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40973751	1	4	27/04/2026 16:07	28/04/2026 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	21377	115,20
1371	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40973759	1	4	27/04/2026 19:26	27/04/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17066	1,14
1372	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40973817	1	4	27/04/2026 19:36	27/04/2026 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17066	50,15
1373	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	40973875	1	4	27/04/2026 19:45	27/04/2026 23:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	102549	201,35
1374	39	4	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	40973895	1	4	27/04/2026 19:47	28/04/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	16,66
1375	39	4	2026	13270	CAT01C5	CAT	40973911	1	4	28/04/2026 07:56	28/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	53465	4,23
1376	39	4	2026	13276	DMC01C3	DMC	40974003	1	4	27/04/2026 19:57	27/04/2026 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74807	1,84
1377	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40974005	1	4	27/04/2026 19:57	28/04/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	17557	285,93
1378	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40974005	1	4	27/04/2026 19:57	28/04/2026 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17557	53,71
1379	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	40974059	1	4	27/04/2026 20:01	27/04/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	11102	17,35
1380	39	4	2026	16561	SBC01L2	SBC	40974075	1	4	27/04/2026 20:01	27/04/2026 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30911	3,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1381	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40974091	1	4	27/04/2026 20:03	28/04/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	5,21
1382	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40974143	1	4	27/04/2026 20:08	28/04/2026 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	17066	22,62
1383	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40974151	1	4	27/04/2026 20:08	28/04/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	114	40820	500,55
1384	39	4	2026	13332	MTI01P2	MTI	40974173	1	4	27/04/2026 20:13	28/04/2026 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16316	3,95
1385	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40974187	1	4	27/04/2026 16:50	28/04/2026 05:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	13,16
1386	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40974201	1	4	27/04/2026 20:19	28/04/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	56421	15,25
1387	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40974227	1	4	27/04/2026 20:23	28/04/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	56421	33,46
1388	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40974249	1	4	27/04/2026 20:26	27/04/2026 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	50893	8,13
1389	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40974261	1	4	27/04/2026 20:27	28/04/2026 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	47224	22,84
1390	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40974391	1	4	27/04/2026 20:51	27/04/2026 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	117	30692	183,89
1391	39	4	2026	16949	PAR01C5	PAR	40974401	1	4	27/04/2026 19:23	28/04/2026 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	17066	555,98
1392	39	4	2026	13280	DIF01I5	DIF	40974415	1	4	27/04/2026 20:55	28/04/2026 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	53422	34,17
1393	39	4	2026	16568	ACP01C2	ACP	40974473	1	4	27/04/2026 21:04	27/04/2026 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	1,27
1394	39	4	2026	15504	INH01I5	INH	40974609	1	4	27/04/2026 21:18	28/04/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	56421	1357,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1395	39	4	2026	15504	INH01I5	INH	40974609	1	4	28/04/2026 09:17	28/04/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	56421	553,53
1396	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40974619	1	4	27/04/2026 21:19	28/04/2026 05:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	83	20757	706,68
1397	39	4	2026	13255	BMS01S6	BMS	40974701	1	4	27/04/2026 21:31	28/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102549	12,47
1398	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40974713	1	4	27/04/2026 21:09	27/04/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	56421	162,52
1399	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40974713	1	4	27/04/2026 21:09	27/04/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	56421	15,51
1400	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40974745	1	4	27/04/2026 21:44	28/04/2026 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23921	56,75
1401	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40974745	1	4	27/04/2026 21:44	28/04/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23921	80,63
1402	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40974745	1	4	27/04/2026 21:44	28/04/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23921	23,29
1403	39	4	2026	13356	PAP01F6	PAP	40974751	1	4	27/04/2026 21:11	28/04/2026 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	163	52979	806,35
1404	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40974769	1	4	27/04/2026 21:49	27/04/2026 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	69689	65,70
1405	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40974773	1	4	27/04/2026 21:49	27/04/2026 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	102	46493	182,89
1406	39	4	2026	13245	BXD01I3	BXD	40974779	1	4	27/04/2026 21:50	28/04/2026 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	16041	36,24
1407	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40974783	1	4	27/04/2026 21:51	28/04/2026 00:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	26709	231,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1408	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40974783	1	4	27/04/2026 21:51	28/04/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26709	34,70
1409	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40974783	1	4	27/04/2026 21:51	28/04/2026 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	26709	216,18
1410	39	4	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	40974795	1	4	27/04/2026 21:52	28/04/2026 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	5,47
1411	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40974827	1	4	27/04/2026 21:56	28/04/2026 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	69689	168,79
1412	39	4	2026	13276	ITP01L9	ITP	40974857	1	4	27/04/2026 22:00	28/04/2026 04:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	149	74807	989,61
1413	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40974969	1	4	27/04/2026 22:22	28/04/2026 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	69689	32,57
1414	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	40974975	1	4	27/04/2026 22:24	28/04/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102549	10,86
1415	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40975069	1	4	27/04/2026 22:47	28/04/2026 02:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	35422	70,14
1416	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40975077	1	4	28/04/2026 13:19	28/04/2026 18:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	17066	39,20
1417	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	40975155	1	4	27/04/2026 23:10	28/04/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	59056	649,91
1418	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40975189	1	4	28/04/2026 06:45	28/04/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	255	15872	1692,28
1419	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40975189	1	4	28/04/2026 09:01	28/04/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	15872	188,04
1420	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40975203	1	4	27/04/2026 23:35	28/04/2026 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	1,64
1421	39	4	2026	15500	IBP01I5	IBP	40975223	1	4	27/04/2026 16:10	28/04/2026 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	17,41
1422	39	4	2026	13385	TAP01F6	TAP	40975245	1	4	27/04/2026 23:43	28/04/2026 07:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	43055	467,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1423	39	4	2026	13365	PCI01C5	PCI	40975273	1	4	27/04/2026 23:58	28/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	70522	176,47
1424	39	4	2026	13365	PCI01C3	PCI	40975283	1	4	28/04/2026 00:02	28/04/2026 02:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	70522	11,61
1425	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40975299	1	4	28/04/2026 00:12	28/04/2026 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	53422	84,61
1426	39	4	2026	13254	BJD01L5	BJD	40975319	1	4	28/04/2026 00:28	28/04/2026 05:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69846	5,15
1427	39	4	2026	13254	BJD01L5	BJD	40975319	1	4	28/04/2026 00:28	28/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	69846	2567,90
1428	39	4	2026	13254	BJD01L5	BJD	40975319	1	4	28/04/2026 11:35	28/04/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69846	0,06
1429	39	4	2026	13254	BJD01L5	BJD	40975319	1	4	28/04/2026 13:39	28/04/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69846	2,38
1430	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40975335	1	4	28/04/2026 00:46	28/04/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	43619	296,66
1431	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40975353	1	4	27/04/2026 22:03	28/04/2026 03:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26709	5,44
1432	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40975367	1	4	28/04/2026 01:14	28/04/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	81	28105	753,39
1433	39	4	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	40975445	1	4	28/04/2026 02:53	28/04/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	75137	179,15
1434	39	4	2026	13280	DIF01I5	DIF	40975465	1	4	28/04/2026 03:30	28/04/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	53422	180,10
1435	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40975469	1	4	28/04/2026 03:50	28/04/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	35316	134,99
1436	39	4	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	40975509	1	4	28/04/2026 04:21	28/04/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	75137	7,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1437	39	4	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	40975565	1	4	28/04/2026 05:12	28/04/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37131	4,83
1438	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40975587	1	4	28/04/2026 05:36	28/04/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18523	39,77
1439	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40975589	1	4	28/04/2026 05:38	28/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	34539	181,40
1440	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40975599	1	4	28/04/2026 05:40	28/04/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	34539	58,83
1441	39	4	2026	13282	DID01FA	DID	40975611	1	4	28/04/2026 06:05	28/04/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	6,50
1442	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40975635	1	4	28/04/2026 05:54	28/04/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30911	4,44
1443	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40975653	1	4	28/04/2026 06:04	28/04/2026 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	475	40820	1067,69
1444	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40975657	1	4	28/04/2026 06:06	28/04/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17066	82,03
1445	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40975657	1	4	29/04/2026 11:14	29/04/2026 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	17066	43,96
1446	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40975661	1	4	28/04/2026 06:06	28/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	18613	20,71
1447	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40975663	1	4	28/04/2026 06:07	28/04/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	18523	573,99
1448	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40975667	1	4	27/04/2026 22:09	28/04/2026 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35316	9,84
1449	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40975669	1	4	28/04/2026 06:09	28/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	20757	475,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1450	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40975683	1	4	28/04/2026 06:14	28/04/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	35422	12,57
1451	39	4	2026	13270	CAT01C5	CAT	40975709	1	4	28/04/2026 06:24	28/04/2026 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	53465	51,21
1452	39	4	2026	13365	PCI01C1	PCI	40975711	1	4	28/04/2026 06:24	28/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	70522	61,55
1453	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40975713	1	4	28/04/2026 06:24	28/04/2026 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	2,92
1454	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40975737	1	4	28/04/2026 06:30	28/04/2026 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	21377	2,10
1455	39	4	2026	16561	SBC01L1	SBC	40975747	1	4	28/04/2026 06:34	28/04/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30911	5,90
1456	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40975749	1	4	28/04/2026 11:41	28/04/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	20757	15,51
1457	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40975749	1	4	28/04/2026 12:25	28/04/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20757	2,02
1458	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40975753	1	4	28/04/2026 09:15	28/04/2026 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	33521	88,05
1459	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40975757	1	4	28/04/2026 06:36	28/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34702	5,61
1460	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40975759	1	4	28/04/2026 11:01	28/04/2026 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	332	26709	168,67
1461	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40975759	1	4	28/04/2026 11:01	28/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	26709	8,66
1462	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40975759	1	4	28/04/2026 11:31	28/04/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	26709	4,76
1463	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40975761	1	4	28/04/2026 06:37	28/04/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18613	2,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1464	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40975763	1	4	28/04/2026 06:38	28/04/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	34702	258,60
1465	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40975787	1	4	28/04/2026 06:45	28/04/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	236	34702	1071,96
1466	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40975793	1	4	28/04/2026 06:46	28/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	53422	449,23
1467	39	4	2026	16558	JND01L5	JND	40975867	1	4	28/04/2026 06:59	28/04/2026 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	59182	88,58
1468	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40975885	1	4	28/04/2026 07:12	28/04/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	73	27915	313,29
1469	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40975903	1	4	28/04/2026 07:05	28/04/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34119	24,55
1470	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40975909	1	4	28/04/2026 13:36	29/04/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13164	21,74
1471	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40975917	1	4	28/04/2026 07:07	28/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	27428	26,22
1472	39	4	2026	13276	DMC01C1	DMC	40975929	1	4	28/04/2026 07:08	28/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	74807	25,34
1473	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40975935	1	4	28/04/2026 07:09	28/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	56421	3,85
1474	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40975939	1	4	28/04/2026 07:09	28/04/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20719	30,25
1475	39	4	2026	13297	IDP01I1	IDP	40975979	1	4	28/04/2026 07:17	28/04/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	12989	139,30
1476	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40975983	1	4	28/04/2026 07:14	29/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	10444	28,90
1477	39	4	2026	13261	CRE01C4	CRE	40976029	1	4	28/04/2026 07:24	28/04/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	604	10947	1570,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1478	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40976035	1	4	28/04/2026 07:24	28/04/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	2,89
1479	39	4	2026	16557	IPU01L2	IPU	40976049	1	4	28/04/2026 07:25	28/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	20255	60,28
1480	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40976095	1	4	28/04/2026 07:31	28/04/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	3,91
1481	39	4	2026	13260	CRC01C4	CRC	40976097	1	4	28/04/2026 07:32	28/04/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17470	30,17
1482	39	4	2026	15500	IBP01I2	IBP	40976139	1	4	28/04/2026 07:38	28/04/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	26709	101,65
1483	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40976165	1	4	28/04/2026 07:43	28/04/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40820	2,76
1484	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40976185	1	4	28/04/2026 07:44	28/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	4,39
1485	39	4	2026	13242	ART01N4	ART	40976267	1	4	28/04/2026 07:53	28/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	39619	20,66
1486	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40976295	1	4	28/04/2026 07:56	28/04/2026 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	16041	138,26
1487	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40976337	1	4	28/04/2026 08:01	28/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	62	47224	358,07
1488	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40976375	1	4	28/04/2026 08:04	28/04/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	34539	57,71
1489	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40976379	1	4	28/04/2026 08:05	28/04/2026 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	16041	26,87
1490	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40976407	1	4	28/04/2026 08:08	28/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	26556	76,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1491	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40976419	1	4	28/04/2026 08:09	28/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33521	15,48
1492	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40976441	1	4	28/04/2026 08:12	28/04/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	10,36
1493	39	4	2026	13356	PAP01F3	PAP	40976445	1	4	28/04/2026 08:12	28/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	52979	100,90
1494	39	4	2026	13356	PAP01F3	PAP	40976445	1	4	28/04/2026 11:31	28/04/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4877	52979	1459,04
1495	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40976447	1	4	28/04/2026 08:12	28/04/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33521	8,68
1496	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	40976455	1	4	28/04/2026 08:13	29/04/2026 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	24,27
1497	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40976471	1	4	28/04/2026 08:15	28/04/2026 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	75	56421	151,69
1498	39	4	2026	15502	TAA01Y4	TAA	40976475	1	4	28/04/2026 08:15	28/04/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30624	2,79
1499	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40976491	1	4	28/04/2026 08:17	28/04/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17557	12,76
1500	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40976515	1	4	28/04/2026 08:19	28/04/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27428	4,20
1501	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40976519	1	4	28/04/2026 08:19	28/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	25779	12,47
1502	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40976591	1	4	28/04/2026 08:26	29/04/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	13589	287,17
1503	39	4	2026	16943	PDM01M3	PDM	40976591	1	4	29/04/2026 11:10	29/04/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	181	13589	360,04
1504	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40976597	1	4	28/04/2026 08:26	28/04/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23921	1,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1505	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40976699	1	4	28/04/2026 08:36	29/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	28781	138,74
1506	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40976699	1	4	29/04/2026 14:32	29/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	28781	266,03
1507	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40976711	1	4	28/04/2026 08:37	28/04/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	31740	4,03
1508	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40976733	1	4	28/04/2026 08:39	28/04/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28340	1,47
1509	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40976749	1	4	28/04/2026 08:40	28/04/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20757	13,41
1510	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40976759	1	4	28/04/2026 08:41	30/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34539	87,21
1511	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40976759	1	4	30/04/2026 02:24	30/04/2026 04:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	204	34539	385,16
1512	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40976777	1	4	28/04/2026 08:43	28/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	26709	64,04
1513	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40976777	1	4	28/04/2026 08:43	28/04/2026 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	53	26709	668,18
1514	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40976777	1	4	28/04/2026 16:46	28/04/2026 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	26709	50,07
1515	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40976783	1	4	28/04/2026 08:43	28/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	2,02
1516	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	40976803	1	4	28/04/2026 08:46	28/04/2026 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	241	34306	462,72
1517	39	4	2026	13360	PGB01P8	PGB	40976843	1	4	28/04/2026 08:52	28/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	62350	216,93
1518	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40976867	1	4	28/04/2026 08:00	28/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	39619	3,69
1519	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40976895	1	4	28/04/2026 08:58	29/04/2026 06:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34539	21,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1520	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40976915	1	4	28/04/2026 09:00	28/04/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	46493	18,07
1521	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40976919	1	4	28/04/2026 09:00	28/04/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	46493	60,36
1522	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40976937	1	4	28/04/2026 09:02	28/04/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	37131	245,17
1523	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40976953	1	4	28/04/2026 07:53	28/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	40820	37,88
1524	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40976955	1	4	28/04/2026 09:05	28/04/2026 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	53465	3,32
1525	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40977033	1	4	28/04/2026 09:11	29/04/2026 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17470	40,24
1526	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40977033	1	4	29/04/2026 02:32	29/04/2026 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17470	5,54
1527	39	4	2026	15853	PRB01P5	PRB	40977091	1	4	28/04/2026 09:15	29/04/2026 06:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	37131	1560,58
1528	39	4	2026	15853	PRB01P5	PRB	40977091	1	4	29/04/2026 04:00	29/04/2026 06:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	37131	102,87
1529	39	4	2026	13355	PCJ01P4	PCJ	40977119	1	4	28/04/2026 09:18	28/04/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44841	8,19
1530	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40977131	1	4	28/04/2026 09:19	28/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	5,82
1531	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40977143	1	4	28/04/2026 09:22	28/04/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	6,49
1532	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	40977151	1	4	28/04/2026 09:23	28/04/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48978	5,16
1533	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	40977151	1	4	28/04/2026 11:20	28/04/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	167	48978	105,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1534	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40977187	1	4	28/04/2026 09:26	28/04/2026 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17557	9,08
1535	39	4	2026	16949	PAR01C3	PAR	40977229	1	4	28/04/2026 09:32	28/04/2026 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	66	17066	667,35
1536	39	4	2026	13260	CRC01C1	CRC	40977253	1	4	28/04/2026 09:34	28/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17470	4,31
1537	39	4	2026	13255	BMS01S9	BMS	40977255	1	4	28/04/2026 09:34	28/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102549	37,30
1538	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40977303	1	4	28/04/2026 09:40	28/04/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	48978	29,54
1539	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	40977315	1	4	28/04/2026 09:41	28/04/2026 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	48978	65,54
1540	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40977317	1	4	28/04/2026 10:56	29/04/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	13589	445,81
1541	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40977317	1	4	28/04/2026 10:56	29/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	13589	481,42
1542	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40977317	1	4	29/04/2026 08:10	29/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13589	2,62
1543	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40977337	1	4	28/04/2026 09:42	28/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21377	5,95
1544	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40977359	1	4	28/04/2026 09:45	28/04/2026 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	7,44
1545	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	40977389	1	4	28/04/2026 09:47	28/04/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	69689	208,32
1546	39	4	2026	15855	CND01C5	CND	40977403	1	4	28/04/2026 09:47	28/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	35316	715,12
1547	39	4	2026	15855	CND01C5	CND	40977403	1	4	28/04/2026 12:10	28/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	35316	43,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1548	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40977413	1	4	28/04/2026 09:49	28/04/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	5,97
1549	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40977415	1	4	28/04/2026 09:49	28/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	5,76
1550	39	4	2026	13363	PCM01M7	PCM	40977429	1	4	28/04/2026 09:50	28/04/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11566	1,90
1551	39	4	2026	15854	JAB01F1	JAB	40977443	1	4	28/04/2026 09:51	28/04/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	10,65
1552	39	4	2026	15851	PEB01L2	PEB	40977453	1	4	28/04/2026 09:52	28/04/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15702	3,41
1553	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40977473	1	4	28/04/2026 09:54	28/04/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	30624	72,79
1554	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40977483	1	4	28/04/2026 09:55	28/04/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	1,31
1555	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40977487	1	4	28/04/2026 11:22	28/04/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	46105	419,26
1556	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40977515	1	4	28/04/2026 09:58	28/04/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	28105	19,73
1557	39	4	2026	15847	CTO01P6	CTO	40977521	1	4	28/04/2026 09:58	28/04/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	18387	15,47
1558	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40977527	1	4	28/04/2026 10:00	28/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30911	5,56
1559	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40977529	1	4	28/04/2026 10:00	28/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14374	2,10
1560	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40977541	1	4	28/04/2026 13:07	28/04/2026 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	325	30692	180,10
1561	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40977553	1	4	28/04/2026 10:02	28/04/2026 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	77602	36,04
1562	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	40977561	1	4	28/04/2026 14:55	28/04/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	11102	10,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1563	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40977579	1	4	28/04/2026 10:04	28/04/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	30692	32,45
1564	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40977593	1	4	28/04/2026 10:05	28/04/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	28340	15,82
1565	39	4	2026	13297	IDP01I2	IDP	40977595	1	4	28/04/2026 10:05	28/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	12989	30,22
1566	39	4	2026	13360	PGB01P6	PGB	40977635	1	4	28/04/2026 10:09	28/04/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	62350	13,07
1567	39	4	2026	13308	ITK01I2	ITK	40977657	1	4	28/04/2026 10:11	28/04/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	85	47224	123,72
1568	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40977673	1	4	28/04/2026 10:12	28/04/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	13589	331,59
1569	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40977673	1	4	28/04/2026 10:12	29/04/2026 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	13589	478,47
1570	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40977673	1	4	29/04/2026 15:19	29/04/2026 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	13589	439,08
1571	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40977735	1	4	28/04/2026 14:23	28/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34539	10,43
1572	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40977735	1	4	28/04/2026 15:19	28/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	34539	21,43
1573	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40977735	1	4	28/04/2026 16:10	28/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	34539	106,24
1574	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	40977745	1	4	28/04/2026 09:09	28/04/2026 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	44158	78,28
1575	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40977751	1	4	28/04/2026 10:19	29/04/2026 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	17066	130,14
1576	39	4	2026	16948	PCU01I4	PCU	40977771	1	4	28/04/2026 10:21	28/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18384	12,53
1577	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40977775	1	4	28/04/2026 10:21	28/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	1,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1578	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40977793	1	4	28/04/2026 10:23	28/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18384	5,23
1579	39	4	2026	16949	PAR01C3	PAR	40977807	1	4	28/04/2026 10:24	28/04/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	17066	599,06
1580	39	4	2026	13312	VJG01F3	VJG	40977829	1	4	28/04/2026 10:26	28/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40004	5,52
1581	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40977831	1	4	28/04/2026 10:26	28/04/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	43619	7,07
1582	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40977861	1	4	28/04/2026 10:30	28/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	28105	19,45
1583	39	4	2026	13255	BMS01S8	BMS	40977919	1	4	28/04/2026 10:35	28/04/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102549	12,73
1584	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40977991	1	4	28/04/2026 10:42	28/04/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25779	3,19
1585	39	4	2026	13374	RSU01N2	RSU	40978015	1	4	28/04/2026 10:45	28/04/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35422	4,16
1586	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40978059	1	4	28/04/2026 10:47	28/04/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	17066	64,53
1587	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40978171	1	4	28/04/2026 10:57	29/04/2026 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	23921	292,17
1588	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40978283	1	4	28/04/2026 11:06	28/04/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	18613	20,84
1589	39	4	2026	13339	MDM01M7	MDM	40978313	1	4	28/04/2026 11:08	28/04/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	94254	25,39
1590	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40978345	1	4	28/04/2026 11:12	28/04/2026 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26709	24,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1591	39	4	2026	13339	MDM01M7	MDM	40978365	1	4	28/04/2026 11:13	28/04/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94254	6,46
1592	39	4	2026	15504	GCN01N1	GCN	40978377	1	4	28/04/2026 11:14	28/04/2026 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	296	56421	1311,69
1593	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40978405	1	4	28/04/2026 11:16	28/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	28761	295,58
1594	39	4	2026	15849	IGT01M1	IGT	40978431	1	4	28/04/2026 11:18	30/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	57915	3228,60
1595	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40978435	1	4	28/04/2026 11:19	28/04/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	34702	15,68
1596	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40978435	1	4	28/04/2026 15:08	28/04/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	82	34702	7,90
1597	39	4	2026	13280	DIF01I5	DIF	40978519	1	4	28/04/2026 11:27	28/04/2026 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	53422	17,83
1598	39	4	2026	13260	CRC01C2	CRC	40978603	1	4	28/04/2026 11:34	28/04/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	17470	3,62
1599	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40978633	1	4	28/04/2026 11:39	28/04/2026 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17470	34,70
1600	39	4	2026	13315	JGA01N3	JGA	40978651	1	4	28/04/2026 11:40	28/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	15122	29,86
1601	39	4	2026	16944	ACA01C4	ACA	40978685	1	4	28/04/2026 11:42	28/04/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	84	25045	311,22
1602	39	4	2026	13264	CDO01M1	CDO	40978701	1	4	28/04/2026 11:43	28/04/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11102	8,93
1603	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	40978749	1	4	28/04/2026 11:48	28/04/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48978	4,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1604	39	4	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	40978751	1	4	28/04/2026 11:48	28/04/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	34306	132,29
1605	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40978779	1	4	28/04/2026 11:52	28/04/2026 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	31987	4,84
1606	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40978795	1	4	28/04/2026 11:56	28/04/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	5,10
1607	39	4	2026	15856	QXB01N6	QXB	40978799	1	4	28/04/2026 12:08	28/04/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	51	30692	512,56
1608	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40978819	1	4	28/04/2026 11:58	28/04/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	5,97
1609	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40978861	1	4	28/04/2026 12:02	28/04/2026 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	223	57915	1289,93
1610	39	4	2026	13360	PGB01P8	PGB	40978865	1	4	28/04/2026 09:11	28/04/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	62350	7,68
1611	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	40978877	1	4	28/04/2026 12:04	28/04/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	59056	27,19
1612	39	4	2026	13363	PCM01M7	PCM	40978883	1	4	28/04/2026 10:42	28/04/2026 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	11566	6,91
1613	39	4	2026	16563	GBA01L4	GBA	40978885	1	4	28/04/2026 12:04	29/04/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	133	8957	3779,42
1614	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40978901	1	4	28/04/2026 12:06	29/04/2026 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17633	35,82
1615	39	4	2026	13255	BMS01S4	BMS	40978913	1	4	28/04/2026 11:49	28/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102549	3,08
1616	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40978923	1	4	28/04/2026 12:08	28/04/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	30911	5,99
1617	39	4	2026	16557	IPU01L4	IPU	40978951	1	4	28/04/2026 13:49	28/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20255	0,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1618	39	4	2026	16557	IPU01L4	IPU	40978951	1	4	28/04/2026 14:15	28/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	193	20255	80,42
1619	39	4	2026	16557	IPU01L4	IPU	40978951	1	4	28/04/2026 14:15	28/04/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	20255	28,42
1620	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40978993	1	4	28/04/2026 16:40	28/04/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21532	0,45
1621	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40978995	1	4	28/04/2026 12:16	29/04/2026 05:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	23382	321,96
1622	39	4	2026	16943	PDM01M8	PDM	40979085	1	4	28/04/2026 15:33	28/04/2026 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	166	13589	243,24
1623	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40979117	1	4	28/04/2026 12:35	28/04/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	66543	23,80
1624	39	4	2026	13374	RSU01N5	RSU	40979123	1	4	28/04/2026 12:35	29/04/2026 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	35422	259,95
1625	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40979185	1	4	28/04/2026 12:45	28/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	17557	11,22
1626	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40979255	1	4	28/04/2026 12:55	29/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	18384	1442,25
1627	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40979255	1	4	28/04/2026 22:21	29/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	18384	39,70
1628	39	4	2026	15537	MCB01M2	MCB	40979281	1	4	28/04/2026 13:00	28/04/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	26556	24,68
1629	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40979303	1	4	28/04/2026 13:02	28/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	323	16041	582,57
1630	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40979311	1	4	28/04/2026 13:03	28/04/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	52979	526,38
1631	39	4	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	40979345	1	4	28/04/2026 16:34	28/04/2026 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	34702	17,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1632	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40979357	1	4	29/04/2026 07:53	29/04/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28340	45,06
1633	39	4	2026	13252	BBR01I5	BBR	40979369	1	4	28/04/2026 13:11	29/04/2026 05:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	26883	177,49
1634	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	40979471	1	4	28/04/2026 13:26	28/04/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	40820	44,63
1635	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40979481	1	4	28/04/2026 13:27	28/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	4,24
1636	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40979489	1	4	28/04/2026 13:29	28/04/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	22693	16,53
1637	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40979511	1	4	28/04/2026 13:32	28/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	37131	24,69
1638	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40979535	1	4	28/04/2026 13:34	29/04/2026 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13164	38,19
1639	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40979575	1	4	28/04/2026 13:41	29/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	16316	70,69
1640	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40979597	1	4	28/04/2026 13:43	28/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	16041	18,58
1641	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40979599	1	4	28/04/2026 05:25	28/04/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	26883	699,54
1642	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40979601	1	4	28/04/2026 13:44	28/04/2026 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	2,39
1643	39	4	2026	13260	CRC01C4	CRC	40979647	1	4	28/04/2026 13:50	28/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	231	17470	929,13
1644	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40979651	1	4	28/04/2026 13:02	30/04/2026 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	37131	129,14
1645	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40979651	1	4	30/04/2026 06:26	30/04/2026 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	37131	8,22
1646	39	4	2026	13365	PCI01C4	PCI	40979685	1	4	28/04/2026 13:55	28/04/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	70522	15,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1647	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40979743	1	4	28/04/2026 14:02	28/04/2026 14:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22693	0,78
1648	39	4	2026	13339	MDM01M7	MDM	40979745	1	4	28/04/2026 13:55	28/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	94254	6,14
1649	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40979787	1	4	28/04/2026 16:10	29/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23382	33,80
1650	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40979791	1	4	28/04/2026 14:06	28/04/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	4,06
1651	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40979833	1	4	28/04/2026 12:24	28/04/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21606	17,41
1652	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40979837	1	4	28/04/2026 14:12	28/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	30911	16,31
1653	39	4	2026	15855	CND01C2	CND	40979841	1	4	28/04/2026 14:12	28/04/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	35316	9,28
1654	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40979907	1	4	28/04/2026 14:15	28/04/2026 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23382	2,31
1655	39	4	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	40979939	1	4	28/04/2026 14:23	29/04/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	37131	268,72
1656	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40979953	1	4	28/04/2026 14:24	28/04/2026 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	59182	34,08
1657	39	4	2026	15504	INH01I5	INH	40979955	1	4	28/04/2026 14:24	28/04/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	56421	153,37
1658	39	4	2026	15504	INH01I2	INH	40979987	1	4	28/04/2026 14:28	28/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	2,46
1659	39	4	2026	13353	ORS01M1	ORS	40980005	1	4	28/04/2026 14:29	28/04/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	10301	82,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1660	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40980029	1	4	28/04/2026 14:31	28/04/2026 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	34119	54,45
1661	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40980085	1	4	28/04/2026 14:38	28/04/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	69	34702	134,11
1662	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40980109	1	4	28/04/2026 14:40	28/04/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20071	21,00
1663	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40980125	1	4	28/04/2026 14:42	28/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	40820	100,21
1664	39	4	2026	16561	SBC01L4	SBC	40980177	1	4	28/04/2026 14:48	28/04/2026 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	30911	3,51
1665	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40980195	1	4	28/04/2026 14:44	28/04/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	46105	84,86
1666	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40980205	1	4	28/04/2026 14:50	28/04/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	37232	9,98
1667	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40980209	1	4	28/04/2026 14:50	28/04/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	40004	157,23
1668	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40980213	1	4	28/04/2026 14:47	28/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	16041	26,66
1669	39	4	2026	16946	CLN01F4	CLN	40980227	1	4	28/04/2026 14:51	28/04/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34306	6,32
1670	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40980295	1	4	28/04/2026 14:59	29/04/2026 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	46493	218,30
1671	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40980315	1	4	28/04/2026 15:01	29/04/2026 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	28105	400,45
1672	39	4	2026	16945	CSL01CA	CSL	40980317	1	4	28/04/2026 15:42	29/04/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	34539	316,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1673	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40980347	1	4	28/04/2026 15:03	28/04/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	440	16041	834,41
1674	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40980373	1	4	28/04/2026 15:02	28/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25045	7,64
1675	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40980373	1	4	28/04/2026 21:35	28/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	25045	86,07
1676	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40980381	1	4	28/04/2026 15:06	28/04/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	30692	33,90
1677	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40980417	1	4	29/04/2026 06:16	29/04/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	15872	543,22
1678	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40980425	1	4	28/04/2026 15:08	28/04/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	1,76
1679	39	4	2026	13332	MTI01P2	MTI	40980441	1	4	28/04/2026 15:10	28/04/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	16316	94,65
1680	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40980467	1	4	28/04/2026 15:12	28/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39619	4,35
1681	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40980501	1	4	28/04/2026 16:15	28/04/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	26709	37,87
1682	39	4	2026	15854	JAB01F9	JAB	40980513	1	4	28/04/2026 15:16	28/04/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	3,88
1683	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40980537	1	4	28/04/2026 15:19	28/04/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46493	5,78
1684	39	4	2026	16947	ITR01I4	ITR	40980607	1	4	28/04/2026 15:25	28/04/2026 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	15872	122,10
1685	39	4	2026	13369	QXD01P6	QXD	40980611	1	4	28/04/2026 15:25	28/04/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	381	46493	724,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1686	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40980625	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	44841	224,39
1687	39	4	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	40980625	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	44841	94,34
1688	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40980633	1	4	28/04/2026 15:27	28/04/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28761	30,48
1689	39	4	2026	13367	PSK01M8	PSK	40980665	1	4	28/04/2026 15:30	28/04/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	65723	48,94
1690	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40980769	1	4	28/04/2026 15:40	29/04/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34539	25,00
1691	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40980807	1	4	28/04/2026 15:45	28/04/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	4,69
1692	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40980863	1	4	28/04/2026 15:51	28/04/2026 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	159	50893	207,45
1693	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40980877	1	4	28/04/2026 15:53	28/04/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	18523	476,39
1694	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40980899	1	4	28/04/2026 15:55	29/04/2026 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24711	28,66
1695	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40980903	1	4	28/04/2026 15:55	29/04/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	34702	216,31
1696	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40980965	1	4	28/04/2026 16:01	28/04/2026 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	13164	143,85
1697	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40980965	1	4	28/04/2026 16:01	28/04/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	13164	325,03
1698	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40980965	1	4	28/04/2026 16:01	28/04/2026 21:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	13164	274,15
1699	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	40980973	1	4	28/04/2026 16:02	29/04/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	48978	587,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1700	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	40980973	1	4	29/04/2026 11:44	29/04/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	48978	115,21
1701	39	4	2026	13365	PCI01C3	PCI	40981145	1	4	28/04/2026 16:16	29/04/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70522	17,55
1702	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40981167	1	4	28/04/2026 16:20	28/04/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	47224	1,73
1703	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40981211	1	4	28/04/2026 16:24	28/04/2026 21:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33521	61,92
1704	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40981231	1	4	28/04/2026 16:26	28/04/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	33521	20,20
1705	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40981297	1	4	28/04/2026 16:32	28/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	34119	10,42
1706	39	4	2026	16566	SBU01S7	SBU	40981303	1	4	28/04/2026 16:33	29/04/2026 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48836	65,47
1707	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40981313	1	4	28/04/2026 19:49	29/04/2026 07:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	11,24
1708	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40981347	1	4	28/04/2026 16:36	29/04/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	28105	1231,56
1709	39	4	2026	15504	INH01I2	INH	40981349	1	4	28/04/2026 16:36	28/04/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	53	56421	78,79
1710	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40981359	1	4	28/04/2026 16:38	29/04/2026 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18049	14,87
1711	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40981365	1	4	28/04/2026 16:38	28/04/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	7,01
1712	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40981371	1	4	28/04/2026 16:39	28/04/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	337	57915	2246,95
1713	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40981371	1	4	28/04/2026 21:01	28/04/2026 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	57915	8,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1714	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40981371	1	4	28/04/2026 21:01	28/04/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	146	57915	334,42
1715	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40981375	1	4	28/04/2026 16:39	28/04/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	46493	118,84
1716	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40981405	1	4	29/04/2026 15:16	29/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	41926	19,95
1717	39	4	2026	13263	CCA01C7	CCA	40981415	1	4	28/04/2026 16:42	28/04/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	6,86
1718	39	4	2026	13328	MRC01M2	MRC	40981453	1	4	28/04/2026 16:46	29/04/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	20757	1310,13
1719	39	4	2026	13242	ART01N4	ART	40981461	1	4	28/04/2026 16:46	28/04/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	39619	34,87
1720	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40981495	1	4	28/04/2026 16:40	28/04/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	66543	80,35
1721	39	4	2026	13374	RSU01N3	RSU	40981525	1	4	28/04/2026 16:51	28/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	35422	13,53
1722	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40981585	1	4	28/04/2026 16:57	29/04/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	16,89
1723	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40981595	1	4	28/04/2026 16:58	28/04/2026 21:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	25045	189,66
1724	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40981645	1	4	28/04/2026 17:05	28/04/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	151	28781	688,39
1725	39	4	2026	13387	TNG01S5	TNG	40981647	1	4	28/04/2026 17:05	29/04/2026 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40820	15,03
1726	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40981661	1	4	28/04/2026 17:06	29/04/2026 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	47224	16,18
1727	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40981669	1	4	28/04/2026 17:07	28/04/2026 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	30692	76,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1728	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40981679	1	4	28/04/2026 17:08	29/04/2026 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	40820	804,86
1729	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40981679	1	4	29/04/2026 08:00	29/04/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	40820	103,62
1730	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40981679	1	4	29/04/2026 08:50	29/04/2026 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	309	40820	1370,07
1731	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40981683	1	4	28/04/2026 17:08	28/04/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28761	33,21
1732	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40981693	1	4	28/04/2026 17:09	28/04/2026 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	50893	215,37
1733	39	4	2026	15848	JCS01P4	JCS	40981745	1	4	28/04/2026 17:14	28/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	285	16033	517,04
1734	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40981759	1	4	28/04/2026 17:16	28/04/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	25045	402,78
1735	39	4	2026	15851	PEB01L3	PEB	40981789	1	4	28/04/2026 17:19	28/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15702	2,22
1736	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40981793	1	4	28/04/2026 17:20	29/04/2026 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22960	10,43
1737	39	4	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	40981795	1	4	28/04/2026 17:20	29/04/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	44841	35,17
1738	39	4	2026	13308	ITK01I2	ITK	40981819	1	4	28/04/2026 17:24	29/04/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	35	47224	247,01
1739	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40981831	1	4	28/04/2026 17:26	29/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	18,19
1740	39	4	2026	15857	MCA01L1	MCA	40981839	1	4	28/04/2026 17:27	28/04/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	46	18049	102,35
1741	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40981863	1	4	28/04/2026 17:30	28/04/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	2,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1742	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40981885	1	4	28/04/2026 17:32	28/04/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	13164	102,09
1743	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40981921	1	4	28/04/2026 17:36	28/04/2026 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30692	4,80
1744	39	4	2026	13238	AMT01P3	AMT	40981931	1	4	28/04/2026 17:38	28/04/2026 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	5,64
1745	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40981937	1	4	28/04/2026 17:38	28/04/2026 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	2,17
1746	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40981953	1	4	28/04/2026 17:40	29/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28340	34,17
1747	39	4	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	40981955	1	4	28/04/2026 17:41	29/04/2026 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37131	15,28
1748	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	40981959	1	4	28/04/2026 17:25	28/04/2026 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	65	39619	201,95
1749	39	4	2026	13280	DIF01I9	DIF	40981961	1	4	28/04/2026 18:24	28/04/2026 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	4,21
1750	39	4	2026	13254	BJD01L5	BJD	40982021	1	4	28/04/2026 17:47	28/04/2026 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	69846	24,93
1751	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40982065	1	4	28/04/2026 17:52	29/04/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	25045	441,60
1752	39	4	2026	16948	PCU01L2	PCU	40982077	1	4	28/04/2026 17:53	29/04/2026 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	18384	82,89
1753	39	4	2026	13260	CRC01C4	CRC	40982115	1	4	28/04/2026 17:57	29/04/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	17470	97,40
1754	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40982119	1	4	28/04/2026 17:57	29/04/2026 03:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10444	9,43
1755	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40982121	1	4	28/04/2026 17:57	29/04/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	13553	14,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1756	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40982157	1	4	28/04/2026 18:02	28/04/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	28340	196,44
1757	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40982157	1	4	28/04/2026 20:01	28/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	28340	2,69
1758	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40982163	1	4	28/04/2026 18:03	28/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26717	29,73
1759	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40982169	1	4	28/04/2026 18:01	28/04/2026 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	75137	103,37
1760	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40982173	1	4	28/04/2026 18:03	28/04/2026 23:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	19352	241,05
1761	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40982179	1	4	28/04/2026 18:04	28/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	28340	177,00
1762	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40982209	1	4	28/04/2026 18:05	28/04/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	128	17557	209,39
1763	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40982245	1	4	28/04/2026 18:09	28/04/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	40004	20,04
1764	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40982249	1	4	28/04/2026 18:09	28/04/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	3,70
1765	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40982279	1	4	28/04/2026 18:14	28/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	28340	344,88
1766	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40982335	1	4	28/04/2026 18:21	28/04/2026 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	3,55
1767	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40982379	1	4	28/04/2026 18:27	28/04/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	18523	97,55
1768	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40982381	1	4	28/04/2026 18:27	28/04/2026 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	46105	49,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1769	39	4	2026	13238	BLA01L1	BLA	40982395	1	4	28/04/2026 18:30	28/04/2026 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	5,02
1770	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40982411	1	4	28/04/2026 18:32	29/04/2026 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	23166	14,56
1771	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40982413	1	4	29/04/2026 07:46	29/04/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34119	9,81
1772	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40982413	1	4	29/04/2026 07:46	29/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	34119	51,53
1773	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40982413	1	4	29/04/2026 11:01	29/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34119	1,70
1774	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40982423	1	4	28/04/2026 18:34	28/04/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	37232	19,00
1775	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	40982455	1	4	28/04/2026 18:38	29/04/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69689	104,98
1776	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40982475	1	4	28/04/2026 18:42	29/04/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	33521	31,47
1777	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40982479	1	4	28/04/2026 18:42	29/04/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	40004	57,62
1778	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40982495	1	4	28/04/2026 18:45	28/04/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	28105	26,15
1779	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40982527	1	4	28/04/2026 18:49	29/04/2026 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	11730	265,53
1780	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40982535	1	4	28/04/2026 18:50	29/04/2026 07:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	47224	150,67
1781	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40982547	1	4	28/04/2026 18:51	29/04/2026 10:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	69689	541,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1782	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40982567	1	4	28/04/2026 18:54	29/04/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	50893	173,32
1783	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40982589	1	4	28/04/2026 18:57	28/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	18523	46,77
1784	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40982633	1	4	28/04/2026 19:02	29/04/2026 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17066	10,19
1785	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	40982659	1	4	28/04/2026 19:06	28/04/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	99020	54,74
1786	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40982669	1	4	28/04/2026 19:07	29/04/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28340	129,08
1787	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40982691	1	4	28/04/2026 19:10	29/04/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	21,33
1788	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40982723	1	4	28/04/2026 19:15	29/04/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13164	14,23
1789	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40982735	1	4	28/04/2026 19:16	29/04/2026 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	35316	5,62
1790	39	4	2026	13282	DMU01M8	DMU	40982753	1	4	28/04/2026 19:19	28/04/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	59056	9,57
1791	39	4	2026	13256	PTR01I2	PTR	40982767	1	4	28/04/2026 19:21	28/04/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	43619	15,04
1792	39	4	2026	15500	IBP01I2	IBP	40982771	1	4	28/04/2026 19:21	28/04/2026 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	26709	735,36
1793	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40982779	1	4	28/04/2026 19:22	28/04/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23166	13,29
1794	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	40982827	1	4	28/04/2026 19:30	29/04/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	99020	137,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1795	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40982837	1	4	28/04/2026 19:31	28/04/2026 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	35316	6,37
1796	39	4	2026	13297	IDP01I1	IDP	40982885	1	4	28/04/2026 19:36	29/04/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12989	16,13
1797	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40982907	1	4	28/04/2026 19:39	29/04/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	408	26883	7959,17
1798	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40982907	1	4	29/04/2026 13:18	29/04/2026 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	26883	21,23
1799	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40982907	1	4	29/04/2026 13:18	29/04/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	136	26883	251,37
1800	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40982919	1	4	28/04/2026 19:40	29/04/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	34539	107,20
1801	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40982945	1	4	28/04/2026 19:44	28/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	20071	32,62
1802	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40982947	1	4	28/04/2026 19:44	29/04/2026 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34702	6,18
1803	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40982977	1	4	28/04/2026 19:51	29/04/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	37131	63,72
1804	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40983003	1	4	28/04/2026 19:55	30/04/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	28761	1028,15
1805	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40983045	1	4	28/04/2026 20:03	29/04/2026 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23166	51,43
1806	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40983095	1	4	28/04/2026 20:13	28/04/2026 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	28781	249,64
1807	39	4	2026	15500	IBP01I3	IBP	40983115	1	4	28/04/2026 20:17	28/04/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	3,18
1808	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40983135	1	4	28/04/2026 20:21	29/04/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	16041	98,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1809	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40983193	1	4	28/04/2026 20:29	29/04/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	24711	57,26
1810	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	40983197	1	4	28/04/2026 20:30	28/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	99020	12,58
1811	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40983199	1	4	28/04/2026 20:30	29/04/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	46105	47,99
1812	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40983201	1	4	29/04/2026 11:41	29/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18523	72,27
1813	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40983201	1	4	29/04/2026 11:41	29/04/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	18523	170,83
1814	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40983211	1	4	28/04/2026 20:31	28/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	28781	154,07
1815	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40983213	1	4	28/04/2026 20:31	28/04/2026 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	142	40820	166,06
1816	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40983223	1	4	28/04/2026 20:32	29/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	18523	207,57
1817	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40983223	1	4	28/04/2026 20:32	29/04/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	18523	452,58
1818	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40983265	1	4	28/04/2026 20:40	29/04/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	13164	447,15
1819	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40983275	1	4	28/04/2026 18:00	29/04/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	194	16041	2340,93
1820	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40983275	1	4	28/04/2026 18:00	29/04/2026 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	140	16041	2177,04
1821	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40983275	1	4	29/04/2026 04:59	29/04/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	54	16041	58,50
1822	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40983275	1	4	29/04/2026 04:59	29/04/2026 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	16041	228,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1823	39	4	2026	13365	PCI01C3	PCI	40983297	1	4	28/04/2026 20:49	29/04/2026 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	70522	41,33
1824	39	4	2026	13367	PSK01F3	PSK	40983299	1	4	28/04/2026 20:50	29/04/2026 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	247	65723	820,73
1825	39	4	2026	13245	BXD01L1	BXD	40983323	1	4	28/04/2026 20:53	29/04/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16041	14,75
1826	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40983353	1	4	28/04/2026 21:02	29/04/2026 02:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	5,47
1827	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40983357	1	4	28/04/2026 21:02	29/04/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28781	25,81
1828	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40983381	1	4	28/04/2026 19:17	28/04/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	69846	55,56
1829	39	4	2026	13242	ART01N4	ART	40983397	1	4	28/04/2026 21:08	29/04/2026 04:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	39619	198,64
1830	39	4	2026	13356	PAP01F4	PAP	40983417	1	4	29/04/2026 04:47	29/04/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	52979	317,57
1831	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40983465	1	4	28/04/2026 18:07	29/04/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	25045	2140,88
1832	39	4	2026	13263	CCA01C4	CCA	40983477	1	4	28/04/2026 21:19	29/04/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	14,58
1833	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40983491	1	4	28/04/2026 21:21	29/04/2026 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	28781	711,07
1834	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40983499	1	4	28/04/2026 21:23	29/04/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28781	51,89
1835	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40983537	1	4	28/04/2026 20:49	29/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69846	14,53
1836	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40983547	1	4	29/04/2026 07:06	29/04/2026 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	18523	93,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1837	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40983573	1	4	28/04/2026 20:05	29/04/2026 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	56421	138,84
1838	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40983595	1	4	28/04/2026 21:41	29/04/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	6624	274,12
1839	39	4	2026	16557	IPU01L4	IPU	40983599	1	4	28/04/2026 21:41	29/04/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	20255	82,62
1840	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40983621	1	4	28/04/2026 21:45	29/04/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	24100	251,37
1841	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40983635	1	4	28/04/2026 21:49	28/04/2026 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28340	4,50
1842	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40983653	1	4	28/04/2026 21:53	29/04/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23921	47,71
1843	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40983667	1	4	28/04/2026 21:43	29/04/2026 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20071	7,45
1844	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40983709	1	4	28/04/2026 22:05	29/04/2026 02:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	50893	4,29
1845	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40983717	1	4	28/04/2026 22:06	29/04/2026 03:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	55	41926	272,11
1846	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40983755	1	4	28/04/2026 22:11	29/04/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37131	31,46
1847	39	4	2026	16558	JND01L6	JND	40983769	1	4	28/04/2026 22:13	29/04/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	333	59182	870,79
1848	39	4	2026	13273	CRT01M9	CRT	40983813	1	4	28/04/2026 22:05	29/04/2026 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	464	66543	4989,55
1849	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40983839	1	4	28/04/2026 22:20	29/04/2026 04:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	25045	146,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1850	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40983907	1	4	28/04/2026 22:31	29/04/2026 02:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	48978	46,78
1851	39	4	2026	13263	CCA01C3	CCA	40983971	1	4	28/04/2026 22:41	29/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	69689	86,13
1852	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40984001	1	4	28/04/2026 22:46	29/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	42	77602	507,98
1853	39	4	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	40984023	1	4	28/04/2026 22:51	29/04/2026 04:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	75137	76,49
1854	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40984081	1	4	28/04/2026 23:04	29/04/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	33521	13,54
1855	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	40984109	1	4	28/04/2026 23:13	29/04/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	666	59056	2515,81
1856	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40984153	1	4	28/04/2026 23:28	29/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	46493	103,85
1857	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40984167	1	4	28/04/2026 23:34	29/04/2026 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	153	59056	1187,75
1858	39	4	2026	13260	CRC01C3	CRC	40984175	1	4	28/04/2026 17:56	29/04/2026 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17470	26,65
1859	39	4	2026	16558	JND01L1	JND	40984215	1	4	28/04/2026 23:51	29/04/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	55	59182	571,34
1860	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40984251	1	4	28/04/2026 23:55	29/04/2026 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	55	25045	873,78
1861	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40984287	1	4	28/04/2026 18:43	29/04/2026 03:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34702	18,18
1862	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40984309	1	4	29/04/2026 00:27	29/04/2026 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	40820	98,03
1863	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40984319	1	4	29/04/2026 00:19	29/04/2026 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	157	57915	428,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1864	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40984325	1	4	29/04/2026 08:19	29/04/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	132	21606	686,80
1865	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40984325	1	4	29/04/2026 12:35	29/04/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	90	21606	84,55
1866	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40984331	1	4	29/04/2026 00:29	29/04/2026 05:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	20071	260,31
1867	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40984333	1	4	29/04/2026 00:34	29/04/2026 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	18613	350,76
1868	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40984337	1	4	29/04/2026 05:38	29/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	21606	259,69
1869	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40984465	1	4	29/04/2026 02:09	29/04/2026 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	39619	117,95
1870	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40984465	1	4	29/04/2026 13:14	29/04/2026 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	292	39619	588,54
1871	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40984467	1	4	29/04/2026 06:47	29/04/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	53	21606	214,49
1872	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40984473	1	4	29/04/2026 02:25	29/04/2026 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	39	59182	357,94
1873	39	4	2026	13236	AGF01I2	AGF	40984481	1	4	29/04/2026 02:43	29/04/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	59075	550,88
1874	39	4	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	40984485	1	4	29/04/2026 07:32	29/04/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21606	7,01
1875	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40984493	1	4	29/04/2026 07:55	29/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	16033	13,91
1876	39	4	2026	15848	JCS01P3	JCS	40984493	1	4	29/04/2026 11:10	29/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	271	16033	63,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1877	39	4	2026	16558	JND01L7	JND	40984511	1	4	29/04/2026 03:25	29/04/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	59182	772,19
1878	39	4	2026	13236	AGF01S2	AGF	40984515	1	4	29/04/2026 03:30	29/04/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	59075	26,61
1879	39	4	2026	15858	ESB01S6	ESB	40984523	1	4	29/04/2026 03:43	29/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	22693	488,11
1880	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40984597	1	4	29/04/2026 04:48	29/04/2026 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	589	28761	3955,46
1881	39	4	2026	16944	ACA01C1	ACA	40984599	1	4	29/04/2026 04:48	29/04/2026 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	14,60
1882	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40984605	1	4	29/04/2026 04:52	29/04/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	46105	125,89
1883	39	4	2026	15850	SNP01N4	SNP	40984615	1	4	29/04/2026 05:03	29/04/2026 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	27428	25,57
1884	39	4	2026	15849	IGT01M7	IGT	40984651	1	4	29/04/2026 05:27	29/04/2026 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	57915	78,31
1885	39	4	2026	13291	ICH01I5	ICH	40984655	1	4	29/04/2026 05:28	29/04/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28450	3,14
1886	39	4	2026	13319	LVM01M1	LVM	40984657	1	4	29/04/2026 05:29	29/04/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	24100	23,02
1887	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40984659	1	4	29/04/2026 05:30	29/04/2026 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	41926	176,17
1888	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40984661	1	4	29/04/2026 05:30	29/04/2026 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23921	11,10
1889	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40984669	1	4	29/04/2026 05:33	29/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	21532	120,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1890	39	4	2026	15852	MBC01P1	MBC	40984683	1	4	29/04/2026 05:44	29/04/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	105	22960	413,29
1891	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40984687	1	4	29/04/2026 05:45	30/04/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	77602	149,90
1892	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40984687	1	4	29/04/2026 15:26	01/05/2026 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	77602	136,60
1893	39	4	2026	15855	CND01C2	CND	40984707	1	4	29/04/2026 05:51	29/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	35316	98,88
1894	39	4	2026	13240	APR01P5	APR	40984711	1	4	29/04/2026 05:52	29/04/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13553	7,71
1895	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40984721	1	4	29/04/2026 05:54	29/04/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	25045	301,25
1896	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40984721	1	4	29/04/2026 05:54	30/04/2026 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	25045	82,58
1897	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40984741	1	4	29/04/2026 06:00	29/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	84	20719	705,32
1898	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40984751	1	4	29/04/2026 06:02	29/04/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	77602	919,72
1899	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40984755	1	4	29/04/2026 06:03	29/04/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	77602	7,36
1900	39	4	2026	16558	JND01L7	JND	40984761	1	4	29/04/2026 06:03	29/04/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	59182	671,87
1901	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40984765	1	4	29/04/2026 06:04	29/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	66543	805,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1902	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40984769	1	4	29/04/2026 06:04	29/04/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	18384	25,23
1903	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40984771	1	4	29/04/2026 06:05	29/04/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	145	28340	558,01
1904	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40984779	1	4	29/04/2026 06:07	29/04/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	41926	443,37
1905	39	4	2026	15848	JCS01P1	JCS	40984789	1	4	29/04/2026 07:13	29/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	16033	145,89
1906	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40984799	1	4	29/04/2026 06:09	29/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	57915	14,16
1907	39	4	2026	13273	CRT01M2	CRT	40984809	1	4	29/04/2026 06:11	29/04/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	66543	362,43
1908	39	4	2026	13389	TME01P5	TME	40984815	1	4	29/04/2026 06:12	29/04/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12306	24,95
1909	39	4	2026	13392	UMB01I2	UMB	40984825	1	4	29/04/2026 06:16	29/04/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	11730	193,49
1910	39	4	2026	13336	MLG01Y3	MLG	40984829	1	4	29/04/2026 06:16	29/04/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26168	19,74
1911	39	4	2026	15850	SNP01N1	SNP	40984855	1	4	29/04/2026 06:27	29/04/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	27428	211,36
1912	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40984863	1	4	29/04/2026 06:28	29/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	149	21606	1344,85
1913	39	4	2026	15855	CND01C2	CND	40984869	1	4	29/04/2026 06:29	29/04/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	35316	204,82
1914	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40984873	1	4	29/04/2026 06:29	29/04/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	10444	64,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1915	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40984873	1	4	29/04/2026 06:29	29/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	10444	32,92
1916	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	40984873	1	4	29/04/2026 14:35	29/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	10444	17,30
1917	39	4	2026	13254	BJD01L2	BJD	40984893	1	4	29/04/2026 06:33	29/04/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69846	14,37
1918	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40984895	1	4	29/04/2026 06:33	29/04/2026 07:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	34539	37,92
1919	39	4	2026	13330	MSP01P2	MSP	40984909	1	4	29/04/2026 06:36	29/04/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34119	18,34
1920	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40984915	1	4	29/04/2026 06:37	29/04/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33521	2,02
1921	39	4	2026	13263	CCA01C4	CCA	40984919	1	4	29/04/2026 06:38	29/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	69689	33,99
1922	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40984933	1	4	29/04/2026 06:42	29/04/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	30692	204,25
1923	39	4	2026	13234	ACR01P3	ACR	40984937	1	4	29/04/2026 06:43	29/04/2026 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27915	11,37
1924	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40984943	1	4	29/04/2026 07:59	29/04/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21532	43,64
1925	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40984947	1	4	29/04/2026 06:45	29/04/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	28340	24,96
1926	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40984953	1	4	29/04/2026 06:47	29/04/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	34702	51,48
1927	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40984953	1	4	29/04/2026 06:47	29/04/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	34702	60,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1928	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40984953	1	4	29/04/2026 06:47	29/04/2026 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	34702	279,08
1929	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40984953	1	4	29/04/2026 06:47	29/04/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	34702	62,79
1930	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40984963	1	4	29/04/2026 06:48	29/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23166	4,13
1931	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40985015	1	4	29/04/2026 06:59	29/04/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	2,87
1932	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40985017	1	4	29/04/2026 07:00	29/04/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	50893	72,35
1933	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40985031	1	4	29/04/2026 07:02	29/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17633	11,50
1934	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	40985069	1	4	29/04/2026 07:09	29/04/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48978	8,40
1935	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40985087	1	4	29/04/2026 11:54	29/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	21606	163,33
1936	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40985113	1	4	29/04/2026 07:16	29/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	23921	277,76
1937	39	4	2026	15850	SNP01N2	SNP	40985129	1	4	29/04/2026 07:18	29/04/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	27428	190,90
1938	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40985131	1	4	29/04/2026 07:19	29/04/2026 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	25045	10,63
1939	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40985149	1	4	29/04/2026 07:21	29/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17557	3,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1940	39	4	2026	13302	INP01N5	INP	40985155	1	4	29/04/2026 07:22	29/04/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	19352	5,23
1941	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40985165	1	4	29/04/2026 07:24	29/04/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	53422	20,54
1942	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40985171	1	4	29/04/2026 07:24	29/04/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28781	16,97
1943	39	4	2026	15537	MCB01M4	MCB	40985181	1	4	29/04/2026 07:25	29/04/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26556	47,77
1944	39	4	2026	13330	MSP01P4	MSP	40985213	1	4	29/04/2026 07:29	29/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	34119	138,41
1945	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40985227	1	4	29/04/2026 07:31	29/04/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	23921	56,58
1946	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40985237	1	4	29/04/2026 07:32	29/04/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	75	17066	165,06
1947	39	4	2026	13387	TNG01S7	TNG	40985243	1	4	29/04/2026 07:33	29/04/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	2,86
1948	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40985263	1	4	29/04/2026 07:36	29/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	13164	122,51
1949	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40985263	1	4	29/04/2026 07:36	29/04/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	13164	24,92
1950	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40985263	1	4	29/04/2026 07:36	29/04/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13164	11,24
1951	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40985263	1	4	29/04/2026 07:36	29/04/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	13164	19,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1952	39	4	2026	13382	SLP01P1	SLP	40985265	1	4	29/04/2026 07:37	29/04/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	18613	40,91
1953	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40985285	1	4	29/04/2026 13:31	29/04/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	28781	105,08
1954	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40985311	1	4	29/04/2026 07:41	29/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	79	66543	1275,63
1955	39	4	2026	15500	IBP01I1	IBP	40985325	1	4	29/04/2026 07:42	29/04/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26709	1,06
1956	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40985329	1	4	29/04/2026 07:44	29/04/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	5,79
1957	39	4	2026	13239	ANN01P3	ANN	40985333	1	4	29/04/2026 07:44	29/04/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	52	26717	306,53
1958	39	4	2026	13244	ARP01M2	ARP	40985335	1	4	29/04/2026 07:45	29/04/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	85	12833	267,35
1959	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40985345	1	4	29/04/2026 07:46	29/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23382	36,06
1960	39	4	2026	13270	CAT01C3	CAT	40985363	1	4	29/04/2026 08:12	29/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	53465	50,38
1961	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40985381	1	4	29/04/2026 07:51	29/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	28340	46,90
1962	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40985407	1	4	29/04/2026 07:53	29/04/2026 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28340	2,79
1963	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40985419	1	4	29/04/2026 08:08	29/04/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	30911	49,99
1964	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40985425	1	4	29/04/2026 16:42	29/04/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	39619	53,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1965	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40985447	1	4	29/04/2026 07:59	29/04/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39619	13,91
1966	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40985467	1	4	29/04/2026 08:00	29/04/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28340	10,41
1967	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40985475	1	4	29/04/2026 08:01	29/04/2026 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	66543	228,55
1968	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40985477	1	4	29/04/2026 08:01	29/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	6,68
1969	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40985529	1	4	29/04/2026 08:06	29/04/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28781	5,52
1970	39	4	2026	16565	JZN01M2	JZN	40985545	1	4	29/04/2026 08:07	29/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	77602	3,33
1971	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40985559	1	4	29/04/2026 08:08	30/04/2026 04:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	77602	343,26
1972	39	4	2026	13387	TNG01S3	TNG	40985561	1	4	29/04/2026 08:08	29/04/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	3,82
1973	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40985575	1	4	29/04/2026 08:10	29/04/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	35316	2,36
1974	39	4	2026	13375	SLC01S3	SLC	40985577	1	4	29/04/2026 08:10	29/04/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	23166	266,97
1975	39	4	2026	13235	VCS01C5	VCS	40985589	1	4	29/04/2026 08:11	29/04/2026 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21377	6,33
1976	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40985591	1	4	29/04/2026 08:11	29/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39619	6,79
1977	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40985649	1	4	29/04/2026 08:18	29/04/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	28781	117,55
1978	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40985649	1	4	29/04/2026 08:18	29/04/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28781	6,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1979	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40985649	1	4	29/04/2026 08:18	29/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28781	14,44
1980	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40985649	1	4	29/04/2026 08:18	29/04/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28781	34,77
1981	39	4	2026	15850	SNP01N6	SNP	40985661	1	4	29/04/2026 08:19	29/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	27428	5,09
1982	39	4	2026	15504	INH01I6	INH	40985719	1	4	29/04/2026 08:24	29/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	2,36
1983	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40985763	1	4	29/04/2026 08:28	29/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	69689	8,59
1984	39	4	2026	15851	PEB01L2	PEB	40985941	1	4	29/04/2026 08:42	29/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15702	14,92
1985	39	4	2026	15851	PEB01L2	PEB	40985941	1	4	29/04/2026 15:19	29/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	65	15702	55,25
1986	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40985947	1	4	29/04/2026 08:42	29/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18049	6,79
1987	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40985955	1	4	29/04/2026 08:43	29/04/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	10,60
1988	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40985963	1	4	29/04/2026 08:44	29/04/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28340	3,00
1989	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40985977	1	4	29/04/2026 08:44	30/04/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66543	23,82
1990	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40985989	1	4	29/04/2026 08:45	29/04/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	35422	14,37
1991	39	4	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	40986013	1	4	29/04/2026 08:47	29/04/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	345	37131	2370,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1992	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40986033	1	4	29/04/2026 08:48	29/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25045	15,84
1993	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40986041	1	4	29/04/2026 08:48	29/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28340	1,95
1994	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40986057	1	4	29/04/2026 08:49	29/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	5,86
1995	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40986109	1	4	29/04/2026 08:55	29/04/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	28340	175,41
1996	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40986109	1	4	29/04/2026 12:39	29/04/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	28340	30,20
1997	39	4	2026	15500	IBP01I4	IBP	40986173	1	4	29/04/2026 09:00	29/04/2026 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26709	5,37
1998	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40986195	1	4	29/04/2026 09:02	29/04/2026 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21606	5,53
1999	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40986199	1	4	29/04/2026 09:02	29/04/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	2,24
2000	39	4	2026	13304	ITC01I2	ITC	40986215	1	4	29/04/2026 09:03	29/04/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	10444	51,13
2001	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40986241	1	4	29/04/2026 09:05	29/04/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	66543	102,72
2002	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40986243	1	4	29/04/2026 09:05	29/04/2026 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	246	52979	1075,36
2003	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40986247	1	4	29/04/2026 09:05	29/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	26168	11,54
2004	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40986249	1	4	29/04/2026 09:06	29/04/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40004	2,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2005	39	4	2026	15852	MBC01P2	MBC	40986267	1	4	29/04/2026 09:07	29/04/2026 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	22960	218,14
2006	39	4	2026	13315	JGA01N2	JGA	40986339	1	4	29/04/2026 09:12	29/04/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	15122	31,60
2007	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40986343	1	4	29/04/2026 09:12	29/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	2,25
2008	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40986377	1	4	29/04/2026 09:15	29/04/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	34539	314,49
2009	39	4	2026	15849	IGT01M4	IGT	40986379	1	4	29/04/2026 09:15	29/04/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	57915	145,95
2010	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40986381	1	4	29/04/2026 09:15	29/04/2026 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	11730	114,45
2011	39	4	2026	13288	ICP01N1	ICP	40986387	1	4	29/04/2026 09:16	29/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14374	2,95
2012	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40986393	1	4	29/04/2026 09:16	30/04/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	17557	513,69
2013	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40986421	1	4	29/04/2026 09:18	30/04/2026 02:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	34702	512,78
2014	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40986441	1	4	29/04/2026 09:19	30/04/2026 07:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	34539	2275,58
2015	39	4	2026	13249	BCR01C9	BCR	40986475	1	4	29/04/2026 09:22	29/04/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102607	3,10
2016	39	4	2026	13305	ITE01I5	ITE	40986515	1	4	29/04/2026 09:24	29/04/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	37232	3,57
2017	39	4	2026	13369	QXD01P3	QXD	40986523	1	4	29/04/2026 09:25	29/04/2026 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46493	40,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2018	39	4	2026	13339	MDM01M4	MDM	40986549	1	4	29/04/2026 16:42	29/04/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	94254	3,85
2019	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40986567	1	4	29/04/2026 09:29	30/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	10444	305,50
2020	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40986567	1	4	30/04/2026 10:50	30/04/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	10444	53,29
2021	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40986633	1	4	29/04/2026 09:37	29/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	20719	299,32
2022	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40986643	1	4	29/04/2026 09:38	29/04/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	50893	517,17
2023	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40986643	1	4	29/04/2026 19:38	30/04/2026 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	50893	896,96
2024	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40986645	1	4	29/04/2026 09:38	29/04/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	5,88
2025	39	4	2026	15503	CRU01C4	CRU	40986677	1	4	29/04/2026 09:39	29/04/2026 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	23382	4,31
2026	39	4	2026	15502	TAA01Y2	TAA	40986683	1	4	29/04/2026 09:41	29/04/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	30624	114,76
2027	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40986693	1	4	29/04/2026 09:42	29/04/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20719	3,02
2028	39	4	2026	13339	MDM01M4	MDM	40986697	1	4	29/04/2026 09:42	29/04/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1422	94254	858,34
2029	39	4	2026	13339	MDM01M4	MDM	40986697	1	4	29/04/2026 09:42	29/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	94254	3,90
2030	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40986703	1	4	29/04/2026 09:42	30/04/2026 05:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	34539	379,74
2031	39	4	2026	16944	ACA01C4	ACA	40986713	1	4	29/04/2026 09:43	29/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	4,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2032	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	40986719	1	4	29/04/2026 09:43	29/04/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	39619	68,86
2033	39	4	2026	13348	NVO01M2	NVO	40986739	1	4	29/04/2026 09:45	29/04/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	166	28761	1021,59
2034	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40986749	1	4	29/04/2026 09:46	29/04/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18523	10,92
2035	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40986771	1	4	29/04/2026 09:47	29/04/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	80	28340	128,38
2036	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40986855	1	4	29/04/2026 09:56	29/04/2026 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	70	34702	567,43
2037	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	40986863	1	4	29/04/2026 09:57	29/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	25779	1,51
2038	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40986883	1	4	29/04/2026 09:59	29/04/2026 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	4,17
2039	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40986939	1	4	29/04/2026 10:03	29/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17557	22,80
2040	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40987003	1	4	29/04/2026 10:07	29/04/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	84	59056	396,62
2041	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40987007	1	4	29/04/2026 10:07	29/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	56421	7,01
2042	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40987049	1	4	29/04/2026 10:11	29/04/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34702	22,41
2043	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40987089	1	4	29/04/2026 08:54	29/04/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	28340	249,11
2044	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40987117	1	4	29/04/2026 10:17	29/04/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33521	2,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2045	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40987121	1	4	29/04/2026 10:17	29/04/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	21606	13,89
2046	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40987131	1	4	29/04/2026 13:04	29/04/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15872	5,85
2047	39	4	2026	13282	DID01F2	DID	40987185	1	4	29/04/2026 10:24	29/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59056	2,43
2048	39	4	2026	13273	CRT01M4	CRT	40987229	1	4	29/04/2026 10:27	29/04/2026 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	66543	32,53
2049	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40987293	1	4	29/04/2026 10:32	29/04/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34702	5,23
2050	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40987305	1	4	29/04/2026 10:33	29/04/2026 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	34119	19,41
2051	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	40987343	1	4	29/04/2026 10:36	29/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	5,85
2052	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40987395	1	4	29/04/2026 10:40	29/04/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28781	11,03
2053	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40987395	1	4	29/04/2026 10:40	29/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28781	8,00
2054	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40987395	1	4	29/04/2026 10:40	29/04/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28781	8,33
2055	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40987411	1	4	29/04/2026 10:41	29/04/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	42	15872	183,15
2056	39	4	2026	15858	ESB01S3	ESB	40987471	1	4	29/04/2026 10:35	29/04/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1626	22693	2339,18
2057	39	4	2026	13234	ACR01P2	ACR	40987489	1	4	29/04/2026 09:41	29/04/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	27915	302,92

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2058	39	4	2026	15502	TAA01Y3	TAA	40987501	1	4	29/04/2026 10:50	29/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30624	3,65
2059	39	4	2026	15502	TAA01Y3	TAA	40987501	1	4	29/04/2026 14:30	29/04/2026 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	75	30624	88,54
2060	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40987509	1	4	29/04/2026 10:52	30/04/2026 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	28761	203,99
2061	39	4	2026	13315	JGA01N6	JGA	40987515	1	4	29/04/2026 11:00	29/04/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15122	11,06
2062	39	4	2026	13363	PCM01M5	PCM	40987533	1	4	29/04/2026 10:54	29/04/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	11566	20,36
2063	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40987535	1	4	29/04/2026 10:54	29/04/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	34702	464,62
2064	39	4	2026	15501	PBU01P2	PBU	40987547	1	4	29/04/2026 10:55	29/04/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	24200	22,06
2065	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40987585	1	4	29/04/2026 10:58	29/04/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	94254	20,49
2066	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40987609	1	4	29/04/2026 11:00	29/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	50893	54,56
2067	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40987697	1	4	29/04/2026 11:07	30/04/2026 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	28761	634,31
2068	39	4	2026	13250	BFG01N6	BFG	40987703	1	4	29/04/2026 11:08	29/04/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17633	4,55
2069	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40987743	1	4	29/04/2026 11:11	29/04/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	41926	6,67
2070	39	4	2026	13240	APR01P3	APR	40987773	1	4	29/04/2026 11:13	29/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13553	3,09
2071	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40987797	1	4	29/04/2026 11:16	30/04/2026 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	43619	64,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2072	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40987809	1	4	29/04/2026 11:17	30/04/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	41926	65,35
2073	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40987871	1	4	29/04/2026 11:22	29/04/2026 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	34702	130,85
2074	39	4	2026	16570	NVR01N3	NVR	40987921	1	4	29/04/2026 11:27	29/04/2026 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	97	28340	1044,64
2075	39	4	2026	13317	JMA01M6	JMA	40987939	1	4	29/04/2026 11:29	29/04/2026 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	99020	129,94
2076	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40987941	1	4	29/04/2026 11:29	29/04/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	58	20719	232,27
2077	39	4	2026	13332	MTI01P2	MTI	40987967	1	4	29/04/2026 11:31	30/04/2026 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	16316	349,99
2078	39	4	2026	13332	MTI01P2	MTI	40987967	1	4	30/04/2026 11:26	30/04/2026 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	16316	21,06
2079	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40987979	1	4	29/04/2026 11:32	29/04/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21606	6,29
2080	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40987981	1	4	29/04/2026 11:32	29/04/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	17066	7,70
2081	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40987991	1	4	29/04/2026 11:30	29/04/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	37131	63,98
2082	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40988041	1	4	29/04/2026 11:38	29/04/2026 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	50893	55,14
2083	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40988071	1	4	29/04/2026 11:40	29/04/2026 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28105	79,86
2084	39	4	2026	15856	QXB01N5	QXB	40988185	1	4	29/04/2026 11:49	29/04/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	30692	80,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2085	39	4	2026	13297	IDP01I4	IDP	40988209	1	4	29/04/2026 11:50	29/04/2026 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12989	12,22
2086	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40988261	1	4	29/04/2026 11:54	29/04/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	10444	52,48
2087	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40988283	1	4	29/04/2026 11:54	30/04/2026 04:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41926	16,32
2088	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40988289	1	4	29/04/2026 11:55	29/04/2026 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	25045	197,25
2089	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40988289	1	4	29/04/2026 16:01	29/04/2026 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	25045	401,93
2090	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40988299	1	4	29/04/2026 11:56	29/04/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	430	59056	1549,31
2091	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40988309	1	4	29/04/2026 11:58	29/04/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	2,65
2092	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	40988319	1	4	29/04/2026 11:59	29/04/2026 14:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	2,25
2093	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40988343	1	4	29/04/2026 12:02	29/04/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	17633	12,71
2094	39	4	2026	13339	MDM01M3	MDM	40988363	1	4	29/04/2026 12:04	29/04/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94254	2,85
2095	39	4	2026	13264	CDO01M2	CDO	40988411	1	4	29/04/2026 12:07	29/04/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	11102	28,49
2096	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40988433	1	4	29/04/2026 12:10	29/04/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20757	3,25
2097	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40988449	1	4	29/04/2026 12:13	29/04/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	74	13164	657,68
2098	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40988461	1	4	29/04/2026 12:15	29/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	292	28340	709,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2099	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40988513	1	4	29/04/2026 12:19	30/04/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	37131	1265,94
2100	39	4	2026	13255	BMS01S3	BMS	40988553	1	4	29/04/2026 12:25	29/04/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	273	102549	618,72
2101	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40988577	1	4	29/04/2026 12:27	30/04/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	39619	151,66
2102	39	4	2026	15504	GCN01N2	GCN	40988593	1	4	29/04/2026 12:28	29/04/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	56421	4,27
2103	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	40988609	1	4	29/04/2026 12:29	29/04/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	44841	17,03
2104	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40988613	1	4	29/04/2026 12:29	29/04/2026 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	21606	128,52
2105	39	4	2026	13235	VCS01C4	VCS	40988631	1	4	29/04/2026 12:32	29/04/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	21377	20,57
2106	39	4	2026	13234	ACR01P4	ACR	40988639	1	4	29/04/2026 12:33	29/04/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	27915	22,51
2107	39	4	2026	13273	CRT01M9	CRT	40988673	1	4	29/04/2026 12:17	29/04/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	38	66543	170,44
2108	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40988713	1	4	29/04/2026 12:40	29/04/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	2,09
2109	39	4	2026	15857	MCA01L3	MCA	40988715	1	4	29/04/2026 12:40	29/04/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	18049	16,66
2110	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40988721	1	4	29/04/2026 18:59	29/04/2026 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	53465	244,47
2111	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40988727	1	4	29/04/2026 12:37	29/04/2026 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23166	9,73
2112	39	4	2026	13339	MDM01M4	MDM	40988733	1	4	29/04/2026 12:42	29/04/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1206	94254	4800,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2113	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40988757	1	4	29/04/2026 12:44	29/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24711	6,75
2114	39	4	2026	15854	JAB01F4	JAB	40988759	1	4	29/04/2026 12:44	29/04/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44158	32,23
2115	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40988851	1	4	29/04/2026 12:53	29/04/2026 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	59	37131	590,20
2116	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40988851	1	4	30/04/2026 10:19	30/04/2026 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	59	37131	99,32
2117	39	4	2026	15845	ADT01L1	ADT	40988859	1	4	29/04/2026 17:52	29/04/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	41047	2,68
2118	39	4	2026	15845	ADT01L1	ADT	40988859	1	4	29/04/2026 18:40	29/04/2026 20:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	41047	96,49
2119	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40988961	1	4	29/04/2026 13:09	30/04/2026 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	77602	35,37
2120	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40988969	1	4	29/04/2026 13:10	29/04/2026 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34702	9,00
2121	39	4	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	40988971	1	4	29/04/2026 13:10	29/04/2026 22:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	21606	146,66
2122	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40989009	1	4	29/04/2026 15:48	29/04/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	25045	331,41
2123	39	4	2026	15852	MBC01P3	MBC	40989015	1	4	29/04/2026 13:15	29/04/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	22960	337,85
2124	39	4	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	40989083	1	4	29/04/2026 08:27	29/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	21606	148,91
2125	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40989137	1	4	29/04/2026 13:31	29/04/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	30692	93,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2126	39	4	2026	13317	JMA01MA	JMA	40989145	1	4	29/04/2026 13:24	29/04/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	162	99020	517,77
2127	39	4	2026	16948	PCU01L5	PCU	40989155	1	4	29/04/2026 13:41	30/04/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18384	40,32
2128	39	4	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	40989189	1	4	29/04/2026 08:09	29/04/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	34702	641,30
2129	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40989201	1	4	29/04/2026 13:39	30/04/2026 03:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	43619	13,86
2130	39	4	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	40989201	1	4	29/04/2026 13:39	30/04/2026 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	43619	42,08
2131	39	4	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	40989217	1	4	29/04/2026 13:40	29/04/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	1,60
2132	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40989235	1	4	29/04/2026 13:42	29/04/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	34539	9,77
2133	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40989243	1	4	29/04/2026 13:42	29/04/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	16041	8,95
2134	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	40989261	1	4	29/04/2026 12:47	29/04/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17066	3,58
2135	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40989263	1	4	29/04/2026 13:44	29/04/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	19352	25,23
2136	39	4	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	40989293	1	4	29/04/2026 13:46	29/04/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	75137	11,95
2137	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40989299	1	4	29/04/2026 13:47	30/04/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26717	10,26
2138	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40989305	1	4	29/04/2026 13:48	29/04/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20071	2,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2139	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40989317	1	4	29/04/2026 13:49	29/04/2026 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	35316	11,25
2140	39	4	2026	15504	INH01I4	INH	40989319	1	4	29/04/2026 13:50	29/04/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	56421	35,31
2141	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40989333	1	4	29/04/2026 13:52	29/04/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	28340	57,43
2142	39	4	2026	13257	CMM01C4	CMM	40989373	1	4	29/04/2026 13:57	29/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31987	1,63
2143	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40989399	1	4	29/04/2026 13:59	30/04/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	98	50893	1014,79
2144	39	4	2026	16948	PCU01I4	PCU	40989439	1	4	29/04/2026 14:04	29/04/2026 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	5,06
2145	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40989457	1	4	29/04/2026 14:06	29/04/2026 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	53465	4,67
2146	39	4	2026	13252	BBR01I4	BBR	40989459	1	4	29/04/2026 14:06	29/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	124	26883	1204,90
2147	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40989477	1	4	29/04/2026 14:07	30/04/2026 05:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15872	15,07
2148	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40989477	1	4	29/04/2026 21:32	30/04/2026 05:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15872	7,64
2149	39	4	2026	15854	JAB01F3	JAB	40989491	1	4	29/04/2026 14:10	29/04/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44158	6,34
2150	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40989525	1	4	29/04/2026 14:14	29/04/2026 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	20309	100,10
2151	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40989535	1	4	29/04/2026 14:15	30/04/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23921	10,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2152	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40989549	1	4	29/04/2026 14:16	29/04/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16041	1,98
2153	39	4	2026	13322	LMN01N1	LMN	40989559	1	4	29/04/2026 14:18	29/04/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	46105	60,72
2154	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40989585	1	4	29/04/2026 14:21	29/04/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	3,77
2155	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40989587	1	4	29/04/2026 14:22	29/04/2026 22:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	8,04
2156	39	4	2026	13382	SLP01P2	SLP	40989617	1	4	29/04/2026 09:55	29/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	18613	30,10
2157	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40989639	1	4	29/04/2026 14:23	29/04/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20309	2,48
2158	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40989653	1	4	29/04/2026 14:29	29/04/2026 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17557	39,63
2159	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40989687	1	4	29/04/2026 14:31	29/04/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	18523	88,88
2160	39	4	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	40989691	1	4	29/04/2026 14:31	29/04/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75137	1,02
2161	39	4	2026	13254	BJD01L1	BJD	40989701	1	4	29/04/2026 14:32	29/04/2026 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	436	69846	3772,37
2162	39	4	2026	13254	BJD01L1	BJD	40989701	1	4	29/04/2026 14:32	29/04/2026 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	816	69846	7287,56
2163	39	4	2026	13254	BJD01L1	BJD	40989701	1	4	29/04/2026 23:11	29/04/2026 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1200	69846	334,33
2164	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40989725	1	4	29/04/2026 14:35	30/04/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23382	17,60
2165	39	4	2026	13252	BBR01I7	BBR	40989733	1	4	29/04/2026 14:36	29/04/2026 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26883	15,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2166	39	4	2026	13360	PGB01P6	PGB	40989737	1	4	29/04/2026 14:36	29/04/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	62350	14,20
2167	39	4	2026	13387	TNG01S1	TNG	40989757	1	4	29/04/2026 14:37	29/04/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	40820	23,53
2168	39	4	2026	13270	CAT01C4	CAT	40989763	1	4	29/04/2026 14:38	29/04/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	53465	141,74
2169	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40989795	1	4	29/04/2026 14:42	29/04/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	9,25
2170	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40989811	1	4	29/04/2026 14:44	29/04/2026 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20071	2,43
2171	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40989865	1	4	29/04/2026 14:49	29/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	13164	71,38
2172	39	4	2026	15537	MCB01M3	MCB	40989867	1	4	29/04/2026 17:20	29/04/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26556	3,37
2173	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40989891	1	4	29/04/2026 14:51	30/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34539	90,41
2174	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40989891	1	4	30/04/2026 12:25	30/04/2026 13:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	448	34539	458,95
2175	39	4	2026	13235	VCS01C2	VCS	40989893	1	4	29/04/2026 14:51	29/04/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21377	4,30
2176	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40990075	1	4	29/04/2026 12:56	29/04/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	3,99
2177	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40990117	1	4	29/04/2026 15:14	30/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	99	11730	2294,44
2178	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	40990117	1	4	30/04/2026 09:15	30/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	11730	216,42
2179	39	4	2026	13363	PCM01M2	PCM	40990117	1	4	30/04/2026 11:02	30/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	11566	34,70
2180	39	4	2026	13363	PCM01M2	PCM	40990117	1	4	30/04/2026 12:11	30/04/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	11566	11,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2181	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	40990153	1	4	29/04/2026 15:18	29/04/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	2,33
2182	39	4	2026	13256	PTR01I1	PTR	40990163	1	4	29/04/2026 15:19	30/04/2026 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	43619	122,19
2183	39	4	2026	13248	BBL01M5	BBL	40990179	1	4	29/04/2026 15:20	29/04/2026 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	191	41926	1137,94
2184	39	4	2026	13257	BRQ01F1	BRQ	40990183	1	4	29/04/2026 15:20	29/04/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	31987	26,43
2185	39	4	2026	13242	ART01N5	ART	40990187	1	4	29/04/2026 15:20	30/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39619	19,32
2186	39	4	2026	13248	BBL01M4	BBL	40990229	1	4	29/04/2026 15:23	29/04/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	41926	58,66
2187	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	40990235	1	4	29/04/2026 15:24	29/04/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	48978	1,89
2188	39	4	2026	13332	MTI01P4	MTI	40990237	1	4	29/04/2026 15:25	30/04/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16316	55,02
2189	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40990247	1	4	29/04/2026 15:26	29/04/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	37131	10,27
2190	39	4	2026	16561	SBC01L3	SBC	40990315	1	4	29/04/2026 15:34	29/04/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	30911	7,34
2191	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40990351	1	4	29/04/2026 15:36	29/04/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52979	3,21
2192	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40990377	1	4	29/04/2026 15:41	29/04/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	3,65
2193	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40990385	1	4	29/04/2026 15:41	29/04/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	20071	54,15
2194	39	4	2026	13369	QXD01P6	QXD	40990387	1	4	29/04/2026 14:25	29/04/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	46493	66,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2195	39	4	2026	15504	INH01I3	INH	40990417	1	4	29/04/2026 15:18	29/04/2026 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56421	4,43
2196	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	40990435	1	4	29/04/2026 15:45	29/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	70	69689	67,51
2197	39	4	2026	15504	INH01I7	INH	40990513	1	4	29/04/2026 17:35	29/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	56421	31,77
2198	39	4	2026	16560	ARR01L1	ARR	40990597	1	4	29/04/2026 16:06	29/04/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	17557	40,62
2199	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40990637	1	4	29/04/2026 16:10	29/04/2026 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17066	5,52
2200	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40990679	1	4	29/04/2026 16:15	30/04/2026 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20071	9,54
2201	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40990697	1	4	29/04/2026 16:18	30/04/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	66543	56,19
2202	39	4	2026	13343	MNV01M1	MNV	40990701	1	4	29/04/2026 15:55	29/04/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	33521	276,48
2203	39	4	2026	13236	AGF01I8	AGF	40990709	1	4	29/04/2026 16:21	30/04/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	18,62
2204	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40990713	1	4	29/04/2026 16:22	29/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	41926	111,65
2205	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40990745	1	4	29/04/2026 16:27	29/04/2026 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	74	28340	444,72
2206	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40990775	1	4	29/04/2026 16:30	30/04/2026 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20071	35,84
2207	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	40990831	1	4	29/04/2026 16:35	29/04/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	31740	90,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2208	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40990845	1	4	29/04/2026 16:36	30/04/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	20071	104,75
2209	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40990873	1	4	29/04/2026 16:38	29/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	28340	115,92
2210	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40990885	1	4	29/04/2026 19:41	30/04/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	25779	16,30
2211	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	40990885	1	4	29/04/2026 23:05	30/04/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	25779	68,76
2212	39	4	2026	13360	PGB01P7	PGB	40990887	1	4	29/04/2026 16:39	29/04/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	62350	13,38
2213	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40990915	1	4	29/04/2026 16:41	29/04/2026 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	21532	244,74
2214	39	4	2026	13312	JGB01M6	JGB	40990957	1	4	29/04/2026 16:45	29/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	40004	17,27
2215	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40990975	1	4	29/04/2026 16:43	29/04/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52979	5,84
2216	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40990977	1	4	29/04/2026 16:48	29/04/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	37232	172,30
2217	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40991011	1	4	29/04/2026 16:52	29/04/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	39	28781	130,41
2218	39	4	2026	16948	PCU01L2	PCU	40991039	1	4	29/04/2026 16:55	29/04/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	2,93
2219	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	40991051	1	4	29/04/2026 16:57	30/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34539	78,91
2220	39	4	2026	13348	NVO01M4	NVO	40991061	1	4	29/04/2026 16:57	30/04/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	28761	70,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2221	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40991071	1	4	29/04/2026 16:58	29/04/2026 21:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	48978	90,41
2222	39	4	2026	13375	SLC01S6	SLC	40991163	1	4	29/04/2026 17:06	29/04/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	1,15
2223	39	4	2026	13356	PAP01F7	PAP	40991201	1	4	29/04/2026 22:24	29/04/2026 23:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	52979	1,45
2224	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40991345	1	4	29/04/2026 17:23	30/04/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39619	62,66
2225	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	40991345	1	4	30/04/2026 11:00	30/04/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	39619	141,18
2226	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40991351	1	4	30/04/2026 00:02	30/04/2026 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	46105	112,89
2227	39	4	2026	13389	TME01P1	TME	40991361	1	4	29/04/2026 17:25	30/04/2026 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	12306	49,93
2228	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40991369	1	4	29/04/2026 20:21	29/04/2026 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	214	20719	501,83
2229	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40991369	1	4	29/04/2026 22:30	29/04/2026 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1315	20719	265,19
2230	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40991409	1	4	29/04/2026 17:31	30/04/2026 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	197	66543	1831,17
2231	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40991421	1	4	29/04/2026 17:32	29/04/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	37232	154,10
2232	39	4	2026	13356	PAP01F1	PAP	40991477	1	4	29/04/2026 17:37	29/04/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	52979	271,41
2233	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40991487	1	4	29/04/2026 17:34	30/04/2026 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	66543	28,89
2234	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40991521	1	4	29/04/2026 17:42	29/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19352	5,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2235	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	40991525	1	4	29/04/2026 22:43	30/04/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	20719	251,46
2236	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40991547	1	4	29/04/2026 17:45	30/04/2026 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23166	100,05
2237	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40991567	1	4	29/04/2026 17:46	29/04/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23382	6,69
2238	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40991619	1	4	29/04/2026 17:50	30/04/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	59056	171,97
2239	39	4	2026	13387	TNG01S6	TNG	40991667	1	4	29/04/2026 17:56	29/04/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40820	1,34
2240	39	4	2026	13280	DIF01I3	DIF	40991757	1	4	29/04/2026 18:04	30/04/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53422	19,25
2241	39	4	2026	13308	ITK01I7	ITK	40991773	1	4	29/04/2026 18:05	30/04/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	17,69
2242	39	4	2026	13363	PCM01M7	PCM	40991787	1	4	29/04/2026 18:06	30/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	11566	67,40
2243	39	4	2026	13363	PCM01M7	PCM	40991787	1	4	30/04/2026 09:25	30/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	11566	55,71
2244	39	4	2026	13322	LMN01N6	LMN	40991837	1	4	29/04/2026 18:10	29/04/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46105	2,66
2245	39	4	2026	13251	BRT01C4	BRT	40991849	1	4	29/04/2026 18:11	30/04/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	17,99
2246	39	4	2026	13282	DID01F5	DID	40991853	1	4	29/04/2026 18:11	30/04/2026 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	19,18
2247	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40991879	1	4	29/04/2026 18:13	30/04/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	34702	157,69
2248	39	4	2026	13322	LMN01N3	LMN	40991885	1	4	29/04/2026 18:13	29/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	46105	24,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2249	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40991919	1	4	29/04/2026 18:15	30/04/2026 01:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	34702	1615,31
2250	39	4	2026	13308	ITK01I2	ITK	40992013	1	4	29/04/2026 18:21	30/04/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	6,61
2251	39	4	2026	13312	JGB01M3	JGB	40992147	1	4	29/04/2026 18:29	29/04/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	40004	4,47
2252	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40992151	1	4	29/04/2026 18:30	30/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	28761	51,38
2253	39	4	2026	13253	BVG01P1	BVG	40992211	1	4	29/04/2026 18:34	29/04/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23921	11,25
2254	39	4	2026	13257	CMM01C1	CMM	40992239	1	4	29/04/2026 18:37	30/04/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	31987	1196,80
2255	39	4	2026	13247	BNB01Y2	BNB	40992247	1	4	29/04/2026 18:38	29/04/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	6624	4,09
2256	39	4	2026	15854	JAB01F8	JAB	40992273	1	4	29/04/2026 18:40	30/04/2026 05:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	44158	42,13
2257	39	4	2026	15854	JAB01F2	JAB	40992291	1	4	29/04/2026 18:42	30/04/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44158	15,61
2258	39	4	2026	13330	MSP01P3	MSP	40992315	1	4	29/04/2026 18:46	30/04/2026 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34119	38,75
2259	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	40992317	1	4	29/04/2026 18:46	29/04/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	20071	32,61
2260	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40992343	1	4	29/04/2026 18:47	29/04/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13164	2,96
2261	39	4	2026	16567	MRG01C8	MRG	40992397	1	4	29/04/2026 18:52	29/04/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	48978	111,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2262	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	40992423	1	4	29/04/2026 18:54	29/04/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	4,70
2263	39	4	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	40992459	1	4	29/04/2026 18:58	30/04/2026 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	6,11
2264	39	4	2026	13254	BJD01L2	BJD	40992507	1	4	29/04/2026 19:04	29/04/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69846	4,76
2265	39	4	2026	15854	JAB01F3	JAB	40992513	1	4	29/04/2026 19:04	29/04/2026 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	44158	36,68
2266	39	4	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	40992523	1	4	29/04/2026 19:05	30/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	34702	189,26
2267	39	4	2026	13257	CMM01C3	CMM	40992529	1	4	29/04/2026 19:06	30/04/2026 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	31987	46,58
2268	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40992567	1	4	29/04/2026 19:10	30/04/2026 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	23382	111,85
2269	39	4	2026	15503	CRU01C2	CRU	40992567	1	4	29/04/2026 19:10	30/04/2026 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	23382	141,79
2270	39	4	2026	13248	BBL01M3	BBL	40992591	1	4	29/04/2026 19:12	30/04/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41926	40,40
2271	39	4	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	40992683	1	4	29/04/2026 19:20	30/04/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	34702	310,01
2272	39	4	2026	13322	LMN01N1	LMN	40992723	1	4	29/04/2026 19:23	30/04/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	46105	219,82
2273	39	4	2026	13263	CCA01C4	CCA	40992745	1	4	29/04/2026 19:26	30/04/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	69689	45,49
2274	39	4	2026	13255	BMS01S7	BMS	40992753	1	4	29/04/2026 19:28	29/04/2026 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	102549	27,73
2275	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40992775	1	4	29/04/2026 19:31	30/04/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	227	20719	1470,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2276	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40992775	1	4	29/04/2026 19:31	30/04/2026 02:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	20719	432,41
2277	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40992775	1	4	29/04/2026 19:31	30/04/2026 02:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	20719	100,92
2278	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40992775	1	4	30/04/2026 02:36	30/04/2026 02:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20719	0,12
2279	39	4	2026	13369	JTM01N2	JTM	40992839	1	4	29/04/2026 19:40	29/04/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	46493	87,72
2280	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40992841	1	4	29/04/2026 19:40	30/04/2026 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	20719	302,37
2281	39	4	2026	13339	MDM01M2	MDM	40992853	1	4	29/04/2026 19:40	30/04/2026 03:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94254	7,78
2282	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40992871	1	4	29/04/2026 19:44	30/04/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	20719	1730,27
2283	39	4	2026	13389	TME01P3	TME	40992895	1	4	29/04/2026 19:48	30/04/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	12306	43,50
2284	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40992939	1	4	29/04/2026 19:55	30/04/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	20309	283,95
2285	39	4	2026	13392	UMB01I2	UMB	40992965	1	4	29/04/2026 19:58	30/04/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	11730	386,92
2286	39	4	2026	13367	PSK01M2	PSK	40992985	1	4	29/04/2026 20:01	30/04/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	75	65723	345,81
2287	39	4	2026	13257	CMM01C2	CMM	40993023	1	4	29/04/2026 20:06	30/04/2026 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	31987	31,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2288	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40993031	1	4	29/04/2026 20:07	29/04/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	421	20309	1329,54
2289	39	4	2026	13245	BXD01L2	BXD	40993035	1	4	29/04/2026 20:08	29/04/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	16041	15,19
2290	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40993041	1	4	30/04/2026 01:04	30/04/2026 04:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	48978	258,82
2291	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40993041	1	4	30/04/2026 01:43	30/04/2026 04:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	48978	140,75
2292	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	40993053	1	4	29/04/2026 20:10	30/04/2026 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	53	10444	203,84
2293	39	4	2026	13270	CAT01C7	CAT	40993077	1	4	29/04/2026 20:14	29/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	72	53465	257,12
2294	39	4	2026	13270	CAT01C7	CAT	40993077	1	4	29/04/2026 21:28	29/04/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	81	53465	190,35
2295	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40993129	1	4	29/04/2026 20:22	30/04/2026 06:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	23382	262,87
2296	39	4	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	40993169	1	4	29/04/2026 20:29	30/04/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20309	13,57
2297	39	4	2026	13242	ART01N6	ART	40993183	1	4	29/04/2026 20:32	30/04/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	39619	45,24
2298	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40993199	1	4	29/04/2026 20:36	30/04/2026 05:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	23382	153,42
2299	39	4	2026	15503	CRU01C3	CRU	40993199	1	4	29/04/2026 20:36	30/04/2026 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23382	18,82
2300	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40993203	1	4	29/04/2026 20:37	30/04/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	448	20757	2133,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2301	39	4	2026	13365	PCI01C4	PCI	40993257	1	4	29/04/2026 20:47	30/04/2026 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	56	70522	225,68
2302	39	4	2026	16558	JND01L4	JND	40993427	1	4	29/04/2026 21:01	30/04/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59182	37,13
2303	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40993435	1	4	30/04/2026 12:21	30/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	69689	9,23
2304	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	40993459	1	4	29/04/2026 21:05	30/04/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	43619	317,45
2305	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	40993459	1	4	30/04/2026 10:30	30/04/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	633	43619	350,26
2306	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	40993459	1	4	30/04/2026 10:30	30/04/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	478	43619	272,46
2307	39	4	2026	13256	PTR01I5	PTR	40993459	1	4	30/04/2026 10:30	30/04/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	43619	57,86
2308	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	40993481	1	4	29/04/2026 21:09	30/04/2026 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	99020	63,98
2309	39	4	2026	16564	ARU01Y8	ARU	40993493	1	4	29/04/2026 21:11	29/04/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	28781	37,30
2310	39	4	2026	16557	IPU01L4	IPU	40993541	1	4	29/04/2026 21:19	30/04/2026 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	20255	107,43
2311	39	4	2026	13317	JMA01M2	JMA	40993569	1	4	29/04/2026 21:00	30/04/2026 05:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	99020	32,30
2312	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40993571	1	4	29/04/2026 21:22	30/04/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41926	11,65
2313	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40993579	1	4	29/04/2026 21:25	30/04/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	20719	430,24
2314	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40993583	1	4	29/04/2026 21:26	30/04/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35316	12,49
2315	39	4	2026	13254	BJD01L4	BJD	40993605	1	4	29/04/2026 21:29	30/04/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69846	13,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2316	39	4	2026	13390	TRR01P4	TRR	40993665	1	4	29/04/2026 21:43	29/04/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	24711	9,08
2317	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40993759	1	4	29/04/2026 22:02	30/04/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	43619	71,25
2318	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40993831	1	4	29/04/2026 22:16	30/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	17633	262,91
2319	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40993831	1	4	30/04/2026 13:38	30/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	17633	240,59
2320	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40993951	1	4	29/04/2026 22:47	30/04/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	10,58
2321	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40993951	1	4	30/04/2026 08:45	30/04/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	177	69689	108,36
2322	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	40994015	1	4	29/04/2026 22:59	30/04/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	25045	18,11
2323	39	4	2026	13254	BJD01L6	BJD	40994021	1	4	29/04/2026 22:59	30/04/2026 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	754	69846	6072,84
2324	39	4	2026	13255	BMS01S1	BMS	40994113	1	4	29/04/2026 23:11	30/04/2026 04:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102549	5,13
2325	39	4	2026	13255	BMS01S1	BMS	40994113	1	4	30/04/2026 04:20	30/04/2026 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	102549	22,75
2326	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40994157	1	4	29/04/2026 23:17	30/04/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	40	16041	431,46
2327	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40994191	1	4	30/04/2026 04:36	30/04/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	34539	551,81
2328	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40994253	1	4	29/04/2026 23:36	30/04/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	109	52979	1024,60
2329	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40994253	1	4	29/04/2026 23:36	30/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	52979	1032,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2330	39	4	2026	13356	PAP01F2	PAP	40994253	1	4	29/04/2026 23:36	30/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	52979	750,22
2331	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40994273	1	4	29/04/2026 23:40	30/04/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	16041	86,61
2332	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40994337	1	4	29/04/2026 23:55	30/04/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	25045	245,37
2333	39	4	2026	13273	CRT01MA	CRT	40994365	1	4	29/04/2026 19:38	30/04/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	66543	179,50
2334	39	4	2026	13317	JMA01M3	JMA	40994373	1	4	30/04/2026 00:10	30/04/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	99020	251,07
2335	39	4	2026	13236	AGF01S4	AGF	40994425	1	4	30/04/2026 00:32	30/04/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	59075	57,78
2336	39	4	2026	13336	MLG01Y5	MLG	40994479	1	4	29/04/2026 17:18	30/04/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	26168	45,63
2337	39	4	2026	13369	QXD01P1	QXD	40994521	1	4	30/04/2026 01:59	30/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46493	16,05
2338	39	4	2026	16563	GBA01L2	GBA	40994537	1	4	30/04/2026 02:20	30/04/2026 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	8957	78,64
2339	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40994621	1	4	30/04/2026 03:25	30/04/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	22693	52,92
2340	39	4	2026	15858	ESB01S7	ESB	40994621	1	4	30/04/2026 13:12	30/04/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	22693	41,35
2341	39	4	2026	13322	LMN01N7	LMN	40994651	1	4	30/04/2026 03:48	30/04/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46105	5,99
2342	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40994661	1	4	30/04/2026 03:56	30/04/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16041	8,74
2343	39	4	2026	13273	CRT01M1	CRT	40994687	1	4	29/04/2026 21:54	30/04/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	66543	338,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2344	39	4	2026	13263	CCA01C5	CCA	40994697	1	4	30/04/2026 04:29	30/04/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	69689	12,79
2345	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40994711	1	4	30/04/2026 04:47	30/04/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	28781	27,13
2346	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40994739	1	4	30/04/2026 05:15	30/04/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	69689	57,42
2347	39	4	2026	13263	CCA01C2	CCA	40994739	1	4	30/04/2026 05:15	30/04/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	69689	5,76
2348	39	4	2026	13248	BBL01M7	BBL	40994745	1	4	30/04/2026 05:22	30/04/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	41926	44,37
2349	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40994779	1	4	30/04/2026 05:41	30/04/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	20757	148,76
2350	39	4	2026	13360	PGB01P4	PGB	40994811	1	4	30/04/2026 05:53	30/04/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	62350	141,11
2351	39	4	2026	15855	CND01C1	CND	40994819	1	4	30/04/2026 05:55	30/04/2026 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35316	1,64
2352	39	4	2026	13394	UMR01M3	UMR	40994827	1	4	30/04/2026 05:56	30/04/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	20071	57,61
2353	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40994835	1	4	30/04/2026 05:58	01/05/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	34539	89,56
2354	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40994853	1	4	30/04/2026 06:04	30/04/2026 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31740	8,64
2355	39	4	2026	13343	MNV01M2	MNV	40994859	1	4	30/04/2026 06:06	30/04/2026 07:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	33521	6,31
2356	39	4	2026	16568	ACP01C3	ACP	40994873	1	4	30/04/2026 06:11	30/04/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	31740	260,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2357	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40994881	1	4	30/04/2026 06:15	30/04/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	37232	182,26
2358	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40994907	1	4	30/04/2026 06:22	30/04/2026 06:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	17066	1,27
2359	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40994907	1	4	30/04/2026 08:38	30/04/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	17066	0,32
2360	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40994909	1	4	30/04/2026 06:24	30/04/2026 08:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19352	1,66
2361	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40994913	1	4	30/04/2026 06:24	30/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	19352	6,92
2362	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40994913	1	4	30/04/2026 09:32	30/04/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	19352	64,60
2363	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40994915	1	4	30/04/2026 06:24	30/04/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	30692	5,54
2364	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	40994939	1	4	30/04/2026 06:09	30/04/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	448	20757	1643,41
2365	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40994959	1	4	30/04/2026 06:36	30/04/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	46	31740	190,94
2366	39	4	2026	13242	ART01N3	ART	40994965	1	4	30/04/2026 06:38	01/05/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	39619	628,08
2367	39	4	2026	13340	MTB01S4	MTB	40994967	1	4	30/04/2026 06:38	30/04/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18523	6,39
2368	39	4	2026	13242	ART01N2	ART	40994977	1	4	30/04/2026 06:40	30/04/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	39619	9,21
2369	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40994983	1	4	30/04/2026 06:41	30/04/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	17066	188,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2370	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40994987	1	4	30/04/2026 06:42	30/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	37131	128,46
2371	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	40994987	1	4	30/04/2026 16:00	30/04/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	83	37131	295,48
2372	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40994989	1	4	30/04/2026 06:43	30/04/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23166	2,72
2373	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	40994999	1	4	30/04/2026 00:29	30/04/2026 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	24711	699,77
2374	39	4	2026	13390	TRR01P3	TRR	40994999	1	4	30/04/2026 09:07	30/04/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	236	24711	160,87
2375	39	4	2026	13336	MLG01Y4	MLG	40995025	1	4	30/04/2026 11:15	30/04/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	26168	129,59
2376	39	4	2026	16565	JZN01M6	JZN	40995033	1	4	30/04/2026 06:50	30/04/2026 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	77602	34,25
2377	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40995039	1	4	30/04/2026 06:51	30/04/2026 16:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	66543	145,79
2378	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40995053	1	4	30/04/2026 06:49	30/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	247	37131	1744,03
2379	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	40995053	1	4	30/04/2026 11:44	30/04/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	256	37131	552,60
2380	39	4	2026	13367	PSK01M2	PSK	40995069	1	4	30/04/2026 06:55	30/04/2026 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	65723	46,82
2381	39	4	2026	16943	PDM01M1	PDM	40995087	1	4	30/04/2026 06:58	30/04/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	96	13589	953,87
2382	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40995109	1	4	30/04/2026 11:13	30/04/2026 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28761	50,15
2383	39	4	2026	13236	AGF01S4	AGF	40995127	1	4	30/04/2026 07:07	30/04/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	9,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
2384	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40995149	1	4	30/04/2026 07:12	30/04/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17066	11,66
2385	39	4	2026	13305	ITE01I2	ITE	40995167	1	4	30/04/2026 07:15	30/04/2026 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37232	10,31
2386	39	4	2026	13251	BRT01C2	BRT	40995169	1	4	30/04/2026 07:15	01/05/2026 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	50893	200,29
2387	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40995213	1	4	30/04/2026 07:21	30/04/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23921	28,83
2388	39	4	2026	13375	SLC01S5	SLC	40995235	1	4	30/04/2026 07:24	30/04/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	23166	42,41
2389	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40995247	1	4	30/04/2026 07:25	30/04/2026 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	20719	13,09
2390	39	4	2026	13263	CCA01C9	CCA	40995261	1	4	30/04/2026 07:24	30/04/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	69689	2,62
2391	39	4	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	40995293	1	4	30/04/2026 07:32	30/04/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34306	9,13
2392	39	4	2026	13332	MTI01P2	MTI	40995323	1	4	30/04/2026 07:35	30/04/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	138	16316	1155,29
2393	39	4	2026	13276	DMC01C6	DMC	40995325	1	4	30/04/2026 07:35	30/04/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74807	4,83
2394	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40995349	1	4	30/04/2026 11:34	30/04/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	11,63
2395	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40995351	1	4	30/04/2026 07:39	30/04/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	191	37131	1463,33
2396	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40995351	1	4	30/04/2026 14:27	30/04/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	37131	3,13
2397	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40995351	1	4	30/04/2026 14:27	30/04/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	93	37131	80,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2398	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40995365	1	4	30/04/2026 07:41	30/04/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25779	1,86
2399	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	40995367	1	4	30/04/2026 07:41	30/04/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	69689	9,75
2400	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40995395	1	4	30/04/2026 07:44	30/04/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	17557	44,32
2401	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40995395	1	4	30/04/2026 07:44	30/04/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17557	2,58
2402	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40995403	1	4	30/04/2026 07:45	30/04/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18523	24,54
2403	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40995403	1	4	30/04/2026 07:45	30/04/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	18523	58,77
2404	39	4	2026	13250	BFG01N4	BFG	40995411	1	4	30/04/2026 09:30	30/04/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17633	1,16
2405	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40995419	1	4	30/04/2026 07:46	30/04/2026 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	23166	22,51
2406	39	4	2026	16564	ARU01Y1	ARU	40995445	1	4	30/04/2026 07:49	30/04/2026 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	28781	91,89
2407	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40995475	1	4	30/04/2026 07:51	30/04/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	2,59
2408	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40995527	1	4	30/04/2026 07:59	30/04/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	22	37232	158,47
2409	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40995529	1	4	30/04/2026 08:00	30/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35422	8,99
2410	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40995529	1	4	30/04/2026 14:55	30/04/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	35422	16,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2411	39	4	2026	13276	DMC01CA	DMC	40995573	1	4	30/04/2026 08:03	30/04/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	74807	388,88
2412	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40995587	1	4	30/04/2026 08:05	30/04/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	37232	14,49
2413	39	4	2026	13369	QXD01P6	QXD	40995617	1	4	30/04/2026 08:08	30/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	46493	151,56
2414	39	4	2026	16945	CSL01C5	CSL	40995627	1	4	30/04/2026 08:08	01/05/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34539	53,19
2415	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40995633	1	4	30/04/2026 08:09	30/04/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	66543	4,67
2416	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40995641	1	4	30/04/2026 08:10	30/04/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	25779	93,02
2417	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40995641	1	4	30/04/2026 08:10	30/04/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	25779	12,87
2418	39	4	2026	13238	BLA01L4	BLA	40995641	1	4	30/04/2026 10:54	30/04/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	25779	5,30
2419	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40995723	1	4	30/04/2026 08:17	30/04/2026 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	16041	19,38
2420	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40995723	1	4	30/04/2026 10:55	30/04/2026 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	16041	57,73
2421	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40995757	1	4	30/04/2026 09:05	01/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66543	15,94
2422	39	4	2026	15854	JAB01F2	JAB	40995791	1	4	30/04/2026 08:22	30/04/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	44158	23,97
2423	39	4	2026	16947	ITR01I5	ITR	40995813	1	4	30/04/2026 08:03	30/04/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	15872	41,34
2424	39	4	2026	13263	CCA01C8	CCA	40995827	1	4	30/04/2026 06:15	30/04/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	4,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2425	39	4	2026	13343	MNV01M6	MNV	40995839	1	4	30/04/2026 08:28	30/04/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33521	3,53
2426	39	4	2026	13363	PCM01M7	PCM	40995885	1	4	30/04/2026 08:31	30/04/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11566	3,90
2427	39	4	2026	13308	ITK01I5	ITK	40995905	1	4	30/04/2026 08:33	30/04/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	44	47224	166,52
2428	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	40995951	1	4	30/04/2026 08:36	30/04/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	6,84
2429	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	40995969	1	4	30/04/2026 08:37	30/04/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	25045	10,47
2430	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	40995979	1	4	30/04/2026 08:38	30/04/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40004	12,06
2431	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40996023	1	4	30/04/2026 08:41	30/04/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	21532	24,26
2432	39	4	2026	16947	ITR01I2	ITR	40996033	1	4	30/04/2026 08:42	30/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15872	3,21
2433	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40996113	1	4	30/04/2026 08:51	30/04/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13164	1,92
2434	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40996139	1	4	30/04/2026 08:54	30/04/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	43619	65,45
2435	39	4	2026	16944	ACA01C2	ACA	40996193	1	4	30/04/2026 08:59	30/04/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	25045	175,76
2436	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	40996215	1	4	30/04/2026 08:59	30/04/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34539	2,00
2437	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40996217	1	4	30/04/2026 09:03	30/04/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28781	2,58
2438	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40996217	1	4	30/04/2026 09:03	30/04/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28781	4,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2439	39	4	2026	13288	ICP01N2	ICP	40996227	1	4	30/04/2026 09:03	30/04/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	14374	727,66
2440	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40996247	1	4	30/04/2026 09:05	30/04/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	21532	59,47
2441	39	4	2026	13250	JGR01L2	JGR	40996263	1	4	30/04/2026 09:06	30/04/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17633	11,85
2442	39	4	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	40996313	1	4	30/04/2026 09:13	30/04/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	43619	850,51
2443	39	4	2026	16564	ARU01Y5	ARU	40996375	1	4	30/04/2026 09:18	30/04/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	28781	34,06
2444	39	4	2026	16568	ACP01C6	ACP	40996399	1	4	30/04/2026 09:21	30/04/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	31740	8,23
2445	39	4	2026	13389	TME01P4	TME	40996429	1	4	30/04/2026 09:23	01/05/2026 07:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	12306	153,06
2446	39	4	2026	13389	TME01P4	TME	40996429	1	4	30/04/2026 09:23	01/05/2026 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12306	22,22
2447	39	4	2026	15857	MCA01L2	MCA	40996453	1	4	30/04/2026 09:25	30/04/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18049	2,79
2448	39	4	2026	16570	NVR01N2	NVR	40996585	1	4	30/04/2026 09:35	30/04/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28340	4,85
2449	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40996603	1	4	30/04/2026 09:36	30/04/2026 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	125	28761	1227,95
2450	39	4	2026	13302	INP01N4	INP	40996627	1	4	30/04/2026 09:39	30/04/2026 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	19352	46,49
2451	39	4	2026	13270	CAT01C6	CAT	40996635	1	4	30/04/2026 09:40	30/04/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	53465	33,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2452	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40996663	1	4	30/04/2026 09:43	30/04/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30692	2,43
2453	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	40996723	1	4	30/04/2026 11:34	30/04/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	28105	248,21
2454	39	4	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	40996761	1	4	30/04/2026 09:51	30/04/2026 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	44841	755,71
2455	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40996837	1	4	30/04/2026 09:57	30/04/2026 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	47224	3,40
2456	39	4	2026	13239	ANN01P2	ANN	40996851	1	4	30/04/2026 09:58	30/04/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	26717	41,86
2457	39	4	2026	13273	CRT01M7	CRT	40996871	1	4	30/04/2026 10:01	30/04/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	66543	18,10
2458	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	40996887	1	4	30/04/2026 07:40	01/05/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	13589	158,29
2459	39	4	2026	13245	BXD01L3	BXD	40996975	1	4	30/04/2026 10:04	30/04/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	16041	10,90
2460	39	4	2026	16570	NVR01N5	NVR	40996983	1	4	30/04/2026 10:09	30/04/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28340	3,13
2461	39	4	2026	13252	BBR01I2	BBR	40997057	1	4	30/04/2026 10:15	30/04/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	4,98
2462	39	4	2026	13248	BBL01M2	BBL	40997059	1	4	30/04/2026 10:15	30/04/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	41926	149,46
2463	39	4	2026	16557	IPU01L2	IPU	40997129	1	4	30/04/2026 10:21	30/04/2026 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20255	16,00
2464	39	4	2026	13389	TME01P5	TME	40997195	1	4	30/04/2026 10:30	30/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	12306	4,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2465	39	4	2026	13255	BMS01S2	BMS	40997273	1	4	30/04/2026 10:36	30/04/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102549	14,23
2466	39	4	2026	16946	CLN01F1	CLN	40997303	1	4	30/04/2026 10:39	01/05/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	34306	1419,49
2467	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40997311	1	4	30/04/2026 08:26	30/04/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	66543	7,34
2468	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40997409	1	4	30/04/2026 10:50	30/04/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17066	5,25
2469	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40997469	1	4	30/04/2026 10:55	30/04/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	30692	65,74
2470	39	4	2026	15844	SQT01F2	SQT	40997471	1	4	30/04/2026 10:55	01/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	13164	146,85
2471	39	4	2026	15856	QXB01N3	QXB	40997577	1	4	30/04/2026 11:02	30/04/2026 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	30692	174,90
2472	39	4	2026	13389	TME01P3	TME	40997613	1	4	30/04/2026 11:06	30/04/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	196	12306	663,51
2473	39	4	2026	13302	INP01N3	INP	40997625	1	4	30/04/2026 11:07	30/04/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19352	5,81
2474	39	4	2026	13240	APR01P4	APR	40997765	1	4	30/04/2026 11:18	30/04/2026 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	13553	12,18
2475	39	4	2026	13239	ANN01P4	ANN	40997785	1	4	30/04/2026 11:20	01/05/2026 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26717	29,88
2476	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	40997805	1	4	30/04/2026 11:21	01/05/2026 08:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	48978	353,16
2477	39	4	2026	13263	CMB01L4	CMB	40997855	1	4	30/04/2026 11:25	30/04/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69689	4,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2478	39	4	2026	13263	CMB01L4	CMB	40997855	1	4	30/04/2026 15:37	30/04/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	69689	21,30
2479	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40997885	1	4	30/04/2026 11:29	30/04/2026 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18523	1,44
2480	39	4	2026	13273	CRT01M6	CRT	40997927	1	4	30/04/2026 11:33	30/04/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	66543	345,44
2481	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40997939	1	4	30/04/2026 11:34	30/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	230	28761	975,84
2482	39	4	2026	13246	BLN01M4	BLN	40997957	1	4	30/04/2026 11:35	30/04/2026 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	84	21532	634,06
2483	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40997971	1	4	30/04/2026 11:36	30/04/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17066	5,68
2484	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40998007	1	4	30/04/2026 11:41	30/04/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28340	4,23
2485	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40998029	1	4	30/04/2026 11:43	30/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	17557	358,73
2486	39	4	2026	15857	MCA01L3	MCA	40998059	1	4	30/04/2026 11:44	30/04/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18049	9,56
2487	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	40998079	1	4	30/04/2026 11:47	30/04/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	3,34
2488	39	4	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	40998117	1	4	30/04/2026 11:51	30/04/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	37131	68,70
2489	39	4	2026	16949	PAR01C7	PAR	40998125	1	4	30/04/2026 11:52	30/04/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	17066	274,33
2490	39	4	2026	16564	ARU01Y7	ARU	40998175	1	4	30/04/2026 11:59	30/04/2026 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28781	28,24
2491	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40998185	1	4	30/04/2026 15:27	30/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	44841	300,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2492	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40998185	1	4	30/04/2026 16:03	30/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	44841	260,73
2493	39	4	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	40998185	1	4	30/04/2026 17:01	30/04/2026 19:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	44841	134,60
2494	39	4	2026	16949	PAR01C5	PAR	40998199	1	4	30/04/2026 12:02	30/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	39	17066	147,15
2495	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40998227	1	4	30/04/2026 12:04	01/05/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	20255	181,09
2496	39	4	2026	13374	RSU01N7	RSU	40998239	1	4	30/04/2026 12:47	30/04/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	35422	72,74
2497	39	4	2026	16558	JND01L6	JND	40998261	1	4	30/04/2026 12:08	30/04/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	67	59182	359,79
2498	39	4	2026	13253	BVG01P4	BVG	40998265	1	4	30/04/2026 12:08	30/04/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	23921	5,04
2499	39	4	2026	13249	BCR01C6	BCR	40998311	1	4	30/04/2026 12:13	30/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102607	17,99
2500	39	4	2026	13389	TME01P8	TME	40998343	1	4	30/04/2026 12:15	30/04/2026 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12306	9,67
2501	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40998369	1	4	30/04/2026 12:19	30/04/2026 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	77602	112,91
2502	39	4	2026	16565	JZN01M7	JZN	40998369	1	4	30/04/2026 12:19	30/04/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	77602	329,18
2503	39	4	2026	13273	CRT01M3	CRT	40998401	1	4	30/04/2026 12:23	30/04/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	23	66543	172,73
2504	39	4	2026	13340	MTB01S3	MTB	40998433	1	4	30/04/2026 12:26	01/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18523	42,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2505	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40998455	1	4	30/04/2026 12:27	30/04/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	20719	122,83
2506	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	40998519	1	4	30/04/2026 12:33	30/04/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	251	20071	1157,11
2507	39	4	2026	16564	ARU01Y2	ARU	40998559	1	4	30/04/2026 12:38	30/04/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	28781	121,99
2508	39	4	2026	13236	AGF01S4	AGF	40998641	1	4	30/04/2026 12:48	30/04/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59075	9,38
2509	39	4	2026	15855	CND01C4	CND	40998723	1	4	30/04/2026 12:56	30/04/2026 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	35316	31,51
2510	39	4	2026	13340	MTB01S2	MTB	40998777	1	4	30/04/2026 13:05	30/04/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	18523	3,62
2511	39	4	2026	15844	SQT01F3	SQT	40998781	1	4	30/04/2026 13:06	01/05/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13164	88,19
2512	39	4	2026	13348	NVO01M3	NVO	40998807	1	4	30/04/2026 13:09	30/04/2026 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	28761	156,68
2513	39	4	2026	13369	QXD01P2	QXD	40998821	1	4	30/04/2026 12:33	30/04/2026 19:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	46493	40,13
2514	39	4	2026	13339	MDM01M1	MDM	40998849	1	4	30/04/2026 13:16	30/04/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	94254	52,95
2515	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	40998861	1	4	30/04/2026 13:18	30/04/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20719	1,59
2516	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40998881	1	4	30/04/2026 13:21	30/04/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	47224	3,69
2517	39	4	2026	16565	JZN01M8	JZN	40998943	1	4	30/04/2026 13:29	01/05/2026 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	77602	12,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2518	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40998953	1	4	30/04/2026 13:30	30/04/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	40004	6,91
2519	39	4	2026	13312	JGB01M1	JGB	40998953	1	4	30/04/2026 13:30	30/04/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40004	2,64
2520	39	4	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	40999039	1	4	30/04/2026 13:42	01/05/2026 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	43619	467,52
2521	39	4	2026	13375	SLC01S2	SLC	40999063	1	4	30/04/2026 13:46	30/04/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23166	3,94
2522	39	4	2026	16560	ARR01L2	ARR	40999069	1	4	30/04/2026 14:18	30/04/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	17557	457,31
2523	39	4	2026	13251	BRT01C5	BRT	40999079	1	4	30/04/2026 13:48	30/04/2026 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	50893	104,75
2524	39	4	2026	13336	MLG01Y5	MLG	40999095	1	4	30/04/2026 13:50	01/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26168	415,01
2525	39	4	2026	16568	ACP01C5	ACP	40999097	1	4	30/04/2026 13:50	30/04/2026 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	31740	44,11
2526	39	4	2026	15858	ESB01S1	ESB	40999101	1	4	30/04/2026 13:51	01/05/2026 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	22693	45,11
2527	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40999155	1	4	30/04/2026 13:55	30/04/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	34539	2,46
2528	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40999155	1	4	30/04/2026 13:55	30/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1016	34539	2458,72
2529	39	4	2026	16945	CSL01C8	CSL	40999155	1	4	30/04/2026 14:24	30/04/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	400	34539	771,44
2530	39	4	2026	13343	MNV01M4	MNV	40999157	1	4	30/04/2026 13:56	30/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	33521	63,72
2531	39	4	2026	16567	MRG01C5	MRG	40999169	1	4	30/04/2026 13:57	30/04/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48978	4,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2532	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40999193	1	4	30/04/2026 14:00	30/04/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	8,64
2533	39	4	2026	13251	BRT01C3	BRT	40999205	1	4	30/04/2026 14:02	30/04/2026 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50893	9,11
2534	39	4	2026	15855	CND01C2	CND	40999271	1	4	30/04/2026 14:10	30/04/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	35316	61,75
2535	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	40999289	1	4	30/04/2026 14:11	30/04/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	3,76
2536	39	4	2026	13270	CAT01C7	CAT	40999293	1	4	30/04/2026 14:12	30/04/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	53465	77,97
2537	39	4	2026	16949	PAR01C6	PAR	40999331	1	4	30/04/2026 14:17	01/05/2026 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	17066	61,25
2538	39	4	2026	13246	BLN01M2	BLN	40999483	1	4	30/04/2026 08:55	30/04/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	72	21532	587,48
2539	39	4	2026	16557	IPU01L5	IPU	40999571	1	4	30/04/2026 10:27	30/04/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	49	20255	68,22
2540	39	4	2026	16560	ARR01L3	ARR	40999641	1	4	30/04/2026 14:48	30/04/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17557	13,77
2541	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40999651	1	4	30/04/2026 11:43	30/04/2026 18:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	26883	341,23
2542	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40999651	1	4	30/04/2026 18:59	01/05/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26883	17,73
2543	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40999651	1	4	30/04/2026 18:59	30/04/2026 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	561	26883	71,06
2544	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	40999651	1	4	30/04/2026 19:07	01/05/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	60	26883	1055,97
2545	39	4	2026	13236	AGF01I3	AGF	40999683	1	4	30/04/2026 14:52	30/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	59075	18,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2546	39	4	2026	15844	SQT01F4	SQT	40999695	1	4	30/04/2026 14:53	30/04/2026 21:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	13164	21,12
2547	39	4	2026	16570	NVR01N1	NVR	40999761	1	4	30/04/2026 14:59	30/04/2026 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	28340	25,30
2548	39	4	2026	13242	ART01N4	ART	40999913	1	4	30/04/2026 14:42	01/05/2026 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39619	11,51
2549	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	40999917	1	4	30/04/2026 15:15	30/04/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	47224	17,80
2550	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	40999965	1	4	30/04/2026 15:23	30/04/2026 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20719	22,32
2551	39	4	2026	13343	MNV01M3	MNV	40999969	1	4	30/04/2026 15:24	30/04/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	33521	66,11
2552	39	4	2026	13276	DMC01C1	DMC	41000079	1	4	30/04/2026 15:37	01/05/2026 07:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	74807	15,69
2553	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	41000085	1	4	30/04/2026 15:38	30/04/2026 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37232	2,71
2554	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	41000089	1	4	30/04/2026 15:39	30/04/2026 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	1,10
2555	39	4	2026	13390	TRR01P2	TRR	41000111	1	4	30/04/2026 13:36	30/04/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	5,60
2556	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	41000185	1	4	30/04/2026 15:50	30/04/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	99020	16,05
2557	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41000213	1	4	30/04/2026 15:53	01/05/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28105	40,86
2558	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	41000323	1	4	30/04/2026 16:04	01/05/2026 01:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	20719	18,83
2559	39	4	2026	16568	ACP01C4	ACP	41000393	1	4	30/04/2026 16:09	01/05/2026 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	31740	59,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2560	39	4	2026	13392	UMB01I4	UMB	41000395	1	4	30/04/2026 16:09	01/05/2026 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	11730	20,75
2561	39	4	2026	13322	LMN01N1	LMN	41000403	1	4	30/04/2026 16:10	30/04/2026 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	46105	45,22
2562	39	4	2026	13336	MLG01Y2	MLG	41000433	1	4	30/04/2026 11:40	30/04/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	26168	169,00
2563	39	4	2026	13238	AMT01P4	AMT	41000447	1	4	30/04/2026 16:15	30/04/2026 19:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	25779	11,92
2564	39	4	2026	13305	ITE01I4	ITE	41000559	1	4	30/04/2026 16:29	01/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37232	7,64
2565	39	4	2026	13390	TRR01P1	TRR	41000565	1	4	30/04/2026 16:30	30/04/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24711	6,02
2566	39	4	2026	13252	BBR01I1	BBR	41000593	1	4	30/04/2026 16:32	01/05/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26883	52,60
2567	39	4	2026	13394	UMR01M2	UMR	41000635	1	4	30/04/2026 16:36	30/04/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	20071	36,07
2568	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	41000761	1	4	30/04/2026 16:50	30/04/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	99020	26,84
2569	39	4	2026	13308	ITK01I6	ITK	41000779	1	4	30/04/2026 16:52	30/04/2026 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	47224	5,47
2570	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	41000849	1	4	30/04/2026 12:12	01/05/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	37131	94,29
2571	39	4	2026	13394	UMR01M1	UMR	41000913	1	4	30/04/2026 17:11	30/04/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	20071	79,47
2572	39	4	2026	15853	PRB01P1	PRB	41000945	1	4	30/04/2026 17:15	01/05/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	37131	709,91
2573	39	4	2026	13315	JGA01N5	JGA	41000973	1	4	30/04/2026 17:15	01/05/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15122	17,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2574	39	4	2026	13317	JMA01M5	JMA	41001099	1	4	30/04/2026 17:39	30/04/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	3,53
2575	39	4	2026	13238	BLA01L5	BLA	41001123	1	4	30/04/2026 17:43	01/05/2026 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25779	8,17
2576	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	41001137	1	4	30/04/2026 17:45	30/04/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	3,71
2577	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	41001145	1	4	30/04/2026 17:46	01/05/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	59056	77,68
2578	39	4	2026	16567	MRG01CA	MRG	41001213	1	4	30/04/2026 17:55	01/05/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	359	48978	7686,29
2579	39	4	2026	16949	PAR01C4	PAR	41001221	1	4	30/04/2026 17:56	01/05/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	17066	21,94
2580	39	4	2026	13263	CCA01CA	CCA	41001223	1	4	30/04/2026 17:56	01/05/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	69689	165,46
2581	39	4	2026	13238	AMT01P1	AMT	41001283	1	4	30/04/2026 18:03	30/04/2026 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	25779	20,54
2582	39	4	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41001297	1	4	30/04/2026 18:06	02/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37131	77,28
2583	39	4	2026	13392	UMB01I3	UMB	41001321	1	4	30/04/2026 18:09	30/04/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11730	3,22
2584	39	4	2026	13328	MRC01M4	MRC	41001335	1	4	30/04/2026 18:13	30/04/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	61	20757	233,39
2585	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	41001377	1	4	29/04/2026 22:12	01/05/2026 04:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	53422	459,30
2586	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	41001381	1	4	30/04/2026 18:17	30/04/2026 21:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	40004	20,91
2587	39	4	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41001395	1	4	30/04/2026 18:19	01/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	43	44841	750,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2588	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41001407	1	4	30/04/2026 18:20	02/05/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	37131	295,69
2589	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	41001429	1	4	30/04/2026 18:24	01/05/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	382	70522	4815,22
2590	39	4	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41001501	1	4	30/04/2026 18:34	02/05/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37131	39,34
2591	39	4	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41001513	1	4	30/04/2026 18:35	01/05/2026 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	71	28105	564,00
2592	39	4	2026	16944	ACA01CA	ACA	41001669	1	4	30/04/2026 18:53	30/04/2026 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	96	25045	375,41
2593	39	4	2026	13286	GRM01M4	GRM	41001699	1	4	30/04/2026 18:56	01/05/2026 00:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20719	5,76
2594	39	4	2026	13286	GRM01M2	GRM	41001733	1	4	30/04/2026 19:01	30/04/2026 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	20719	11,37
2595	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	41001923	1	4	30/04/2026 19:18	01/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	5,46
2596	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41001951	1	4	30/04/2026 19:21	01/05/2026 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	5,79
2597	39	4	2026	16944	ACA01C3	ACA	41001953	1	4	30/04/2026 19:21	01/05/2026 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25045	15,74
2598	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	41002005	1	4	30/04/2026 19:27	01/05/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	40004	13,94
2599	39	4	2026	13286	GRM01M5	GRM	41002041	1	4	30/04/2026 19:29	01/05/2026 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20719	28,37
2600	39	4	2026	13304	ITC01I4	ITC	41002089	1	4	30/04/2026 19:25	30/04/2026 21:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	10444	15,06
2601	39	4	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41002125	1	4	30/04/2026 19:40	30/04/2026 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	37131	119,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2602	39	4	2026	13317	JMA01M8	JMA	41002191	1	4	30/04/2026 19:50	30/04/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	99020	3,28
2603	39	4	2026	13282	DID01F4	DID	41002213	1	4	30/04/2026 19:52	01/05/2026 07:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	83	59056	934,49
2604	39	4	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41002223	1	4	30/04/2026 19:55	01/05/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28105	15,90
2605	39	4	2026	13305	ITE01I1	ITE	41002233	1	4	30/04/2026 19:51	01/05/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	559	37232	7697,27
2606	39	4	2026	13365	PCI01C6	PCI	41002293	1	4	30/04/2026 20:06	01/05/2026 07:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	70522	70,74
2607	39	4	2026	13392	UMB01I2	UMB	41002391	1	4	30/04/2026 20:25	30/04/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	172	11730	571,37
2608	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	41002453	1	4	30/04/2026 20:35	01/05/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	205	34539	807,13
2609	39	4	2026	13242	ART01N8	ART	41002459	1	4	30/04/2026 20:37	01/05/2026 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	39619	23,58
2610	39	4	2026	16943	PDM01MA	PDM	41002509	1	4	30/04/2026 20:44	01/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	13589	1379,38
2611	39	4	2026	16943	PDM01M1	PDM	41002509	1	4	30/04/2026 20:44	01/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	183	13589	2121,22
2612	39	4	2026	13304	ITC01I3	ITC	41002539	1	4	30/04/2026 20:52	01/05/2026 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	62	10444	413,06
2613	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	41002587	1	4	30/04/2026 21:00	01/05/2026 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34539	10,73
2614	39	4	2026	13312	JGB01M5	JGB	41002589	1	4	30/04/2026 20:51	01/05/2026 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	40004	250,26
2615	39	4	2026	13276	ITP01L5	ITP	41002605	1	4	30/04/2026 21:03	01/05/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	74807	21,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2616	39	4	2026	15853	PRB01P5	PRB	41002653	1	4	30/04/2026 21:09	02/05/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	37131	113,90
2617	39	4	2026	13280	DIF01I4	DIF	41002687	1	4	30/04/2026 21:15	30/04/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	53422	15,13
2618	39	4	2026	16945	CSL01C3	CSL	41002733	1	4	30/04/2026 21:21	01/05/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	297	34539	4595,66
2619	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41002759	1	4	30/04/2026 22:27	01/05/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	81	34306	1494,18
2620	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41002759	1	4	30/04/2026 22:27	01/05/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	35	34306	657,47
2621	39	4	2026	13360	PGB01P2	PGB	41002805	1	4	30/04/2026 21:31	01/05/2026 06:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	97	62350	887,25
2622	39	4	2026	15854	JAB01FA	JAB	41002869	1	4	30/04/2026 21:39	01/05/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	44158	302,43
2623	39	4	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41002879	1	4	30/04/2026 21:40	01/05/2026 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	34306	225,06
2624	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	41002901	1	4	30/04/2026 22:20	01/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	48978	1382,15
2625	39	4	2026	16567	MRG01C4	MRG	41002901	1	4	30/04/2026 22:20	01/05/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48978	25,50
2626	39	4	2026	16945	CSL01C7	CSL	41002911	1	4	30/04/2026 21:45	01/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	34539	341,90
2627	39	4	2026	13282	DID01F8	DID	41002943	1	4	30/04/2026 21:50	01/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59056	16,34
2628	39	4	2026	13255	BMS01S8	BMS	41003039	1	4	30/04/2026 22:03	01/05/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	102549	166,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2629	39	4	2026	13263	CMB01L5	CMB	41003057	1	4	30/04/2026 22:05	01/05/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	69689	50,71
2630	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	41003073	1	4	30/04/2026 15:55	30/04/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	48978	13,51
2631	39	4	2026	13252	BBR01I5	BBR	41003083	1	4	30/04/2026 22:11	01/05/2026 22:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26883	24,75
2632	39	4	2026	13365	PCI01C2	PCI	41003137	1	4	30/04/2026 22:20	01/05/2026 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	70522	75,19
2633	39	4	2026	16567	MRG01C2	MRG	41003153	1	4	30/04/2026 22:23	01/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	37	48978	443,36
2634	39	4	2026	13249	BCR01C8	BCR	41003179	1	4	30/04/2026 22:28	01/05/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102607	24,01
2635	39	4	2026	13317	JMA01M4	JMA	41003345	1	4	30/04/2026 23:20	01/05/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	99020	103,50
2636	39	4	2026	13317	JMA01M7	JMA	41003971	1	4	30/04/2026 20:40	01/05/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	99020	160,51
2637	39	4	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	41004103	1	4	30/04/2026 20:01	01/05/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	37131	85,02
2638	39	4	2026	16946	CLN01F2	CLN	41004895	1	4	30/04/2026 21:31	01/05/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	34306	863,74
2639	39	4	2026	16946	CLN01F2	CLN	41004895	1	4	30/04/2026 21:31	01/05/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	34306	211,21
2640	39	4	2026	16946	CLN01F2	CLN	41004895	1	4	30/04/2026 21:31	01/05/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	34306	134,50
2641	39	4	2026	16946	CLN01F2	CLN	41004895	1	4	30/04/2026 21:31	01/05/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34306	34,71

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudos das Condições Atmosféricas para o Evento
de 25/04/2026 a 01/05/2026 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 25/04 a 01/05/2026 foi causado por uma banda convectiva no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

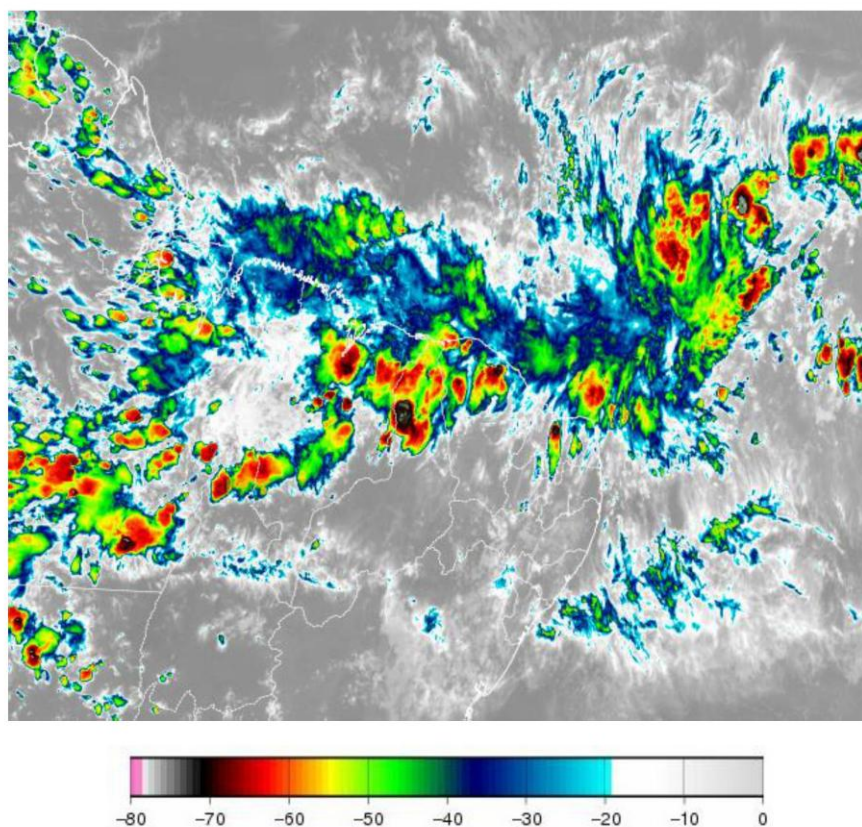



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 25/04. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.


2. ABRANGÊNCIA


A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

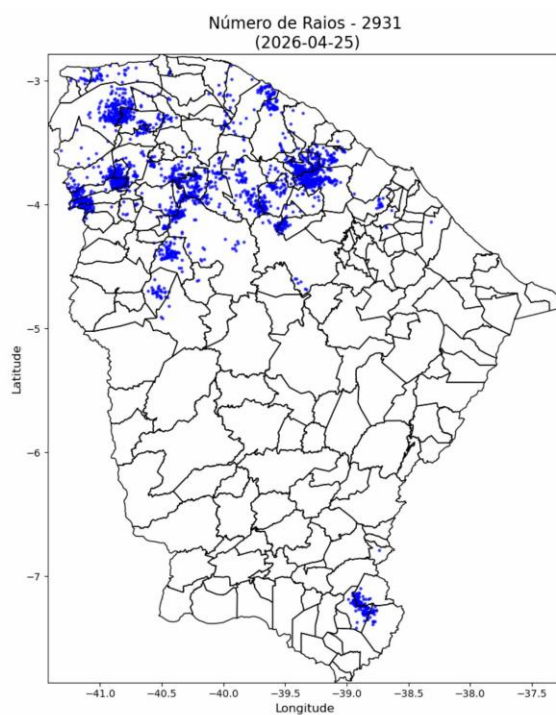


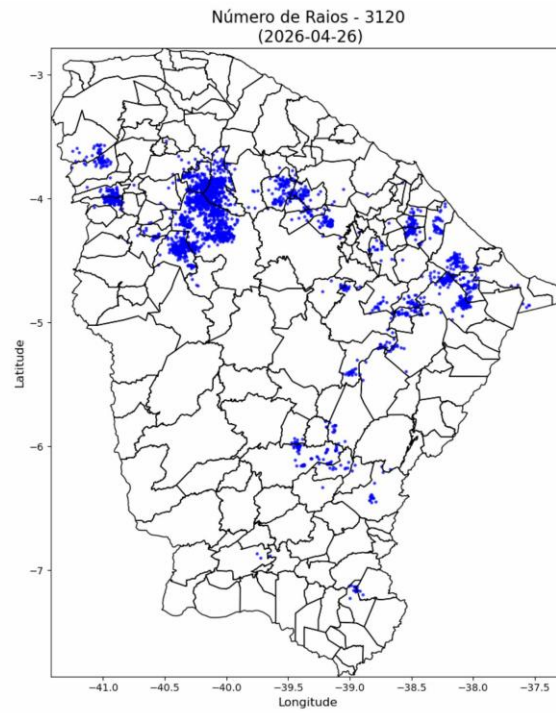

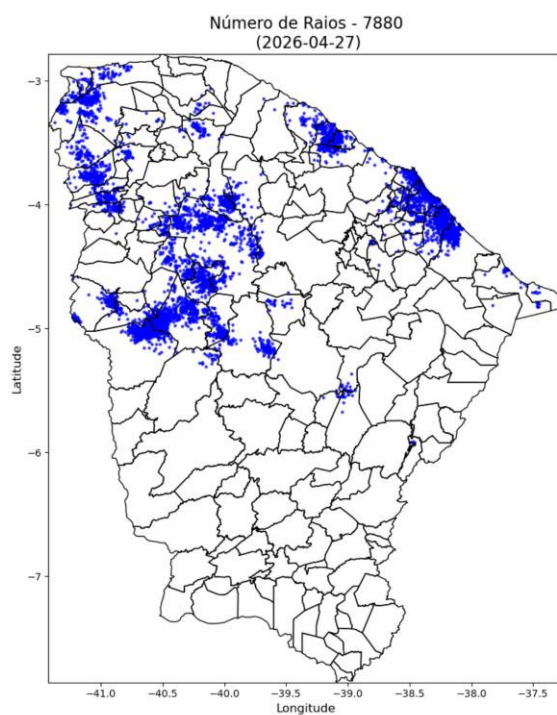

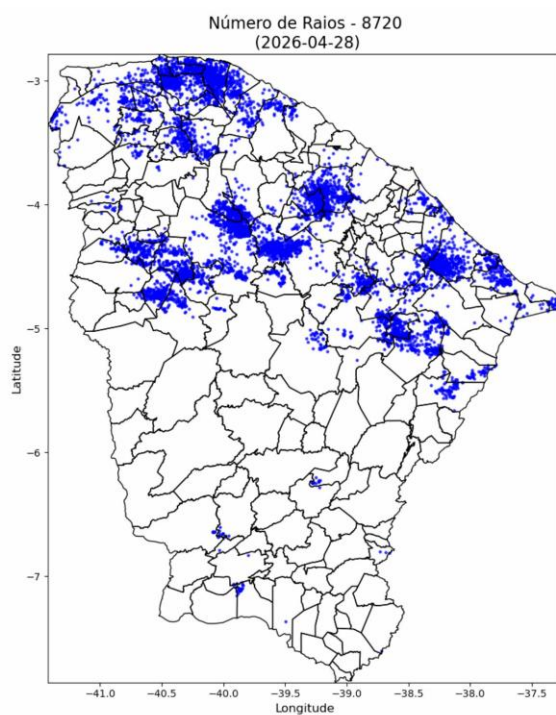

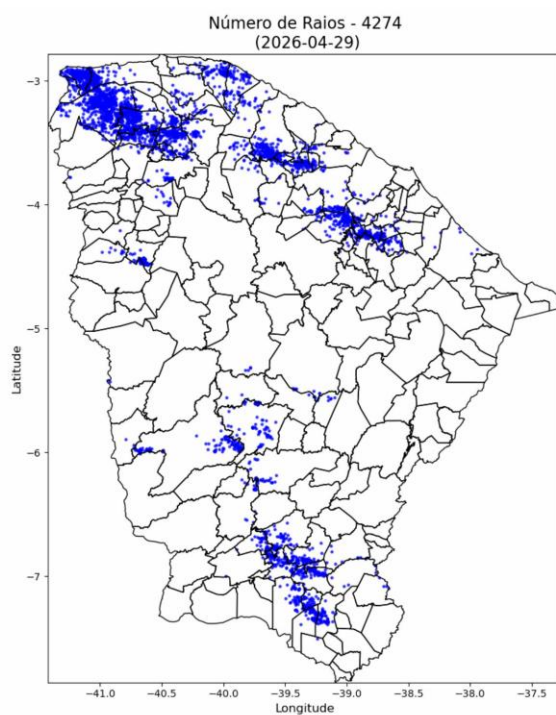

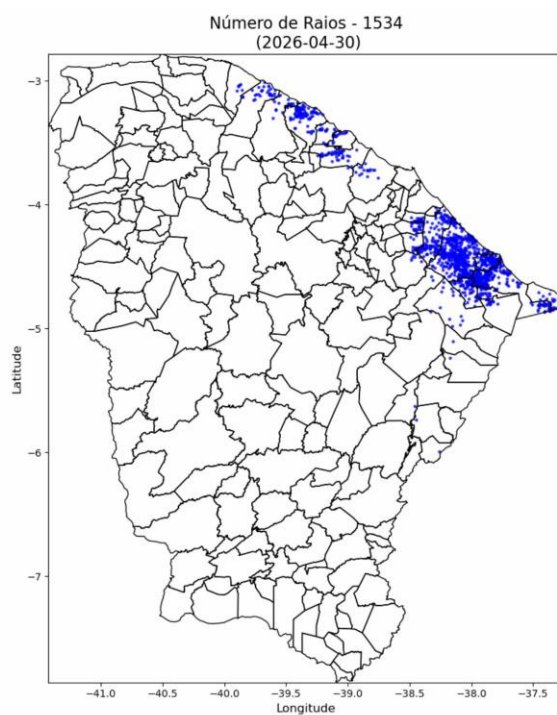





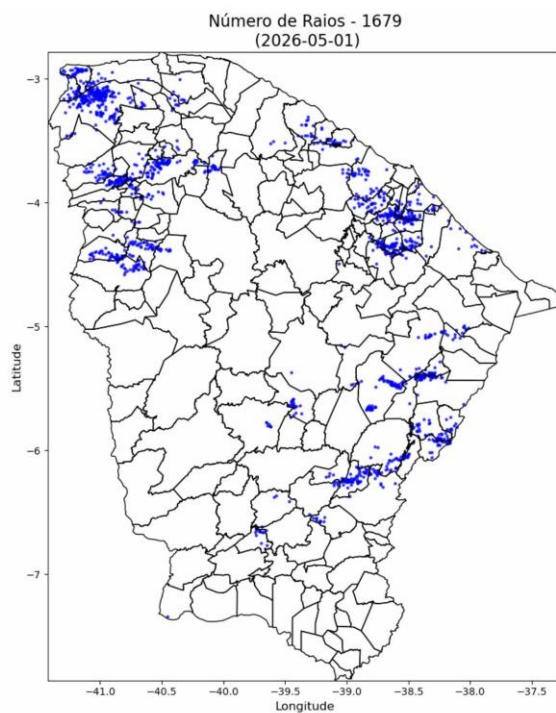



Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 25/04 a 01/05.

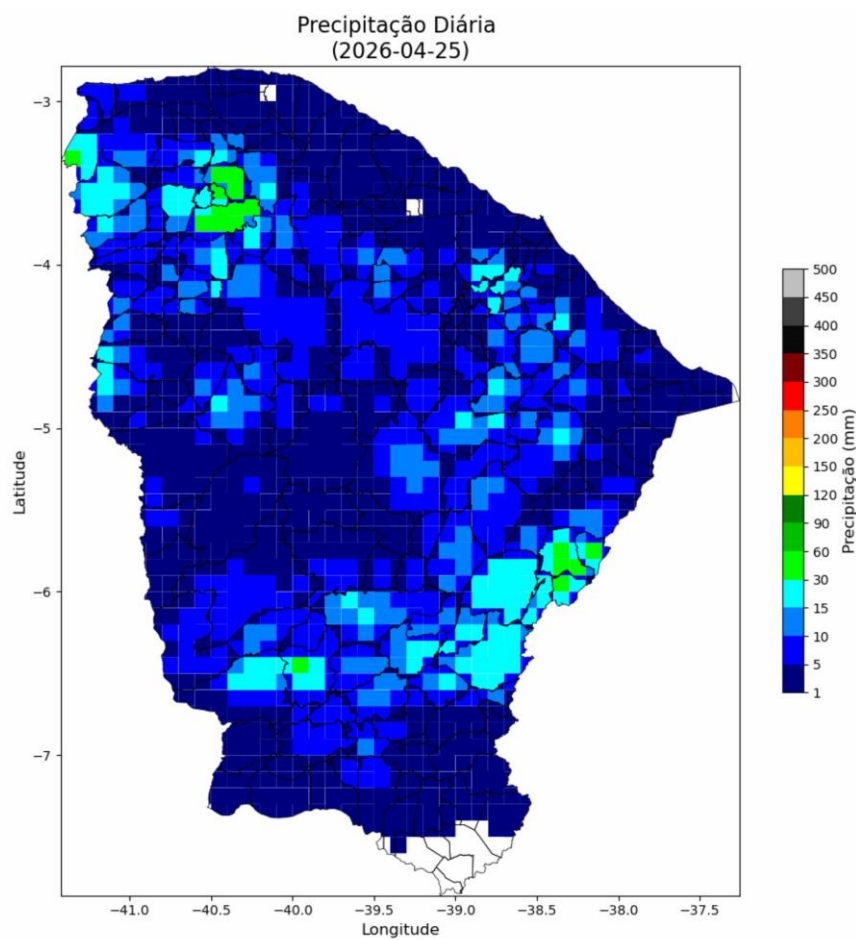


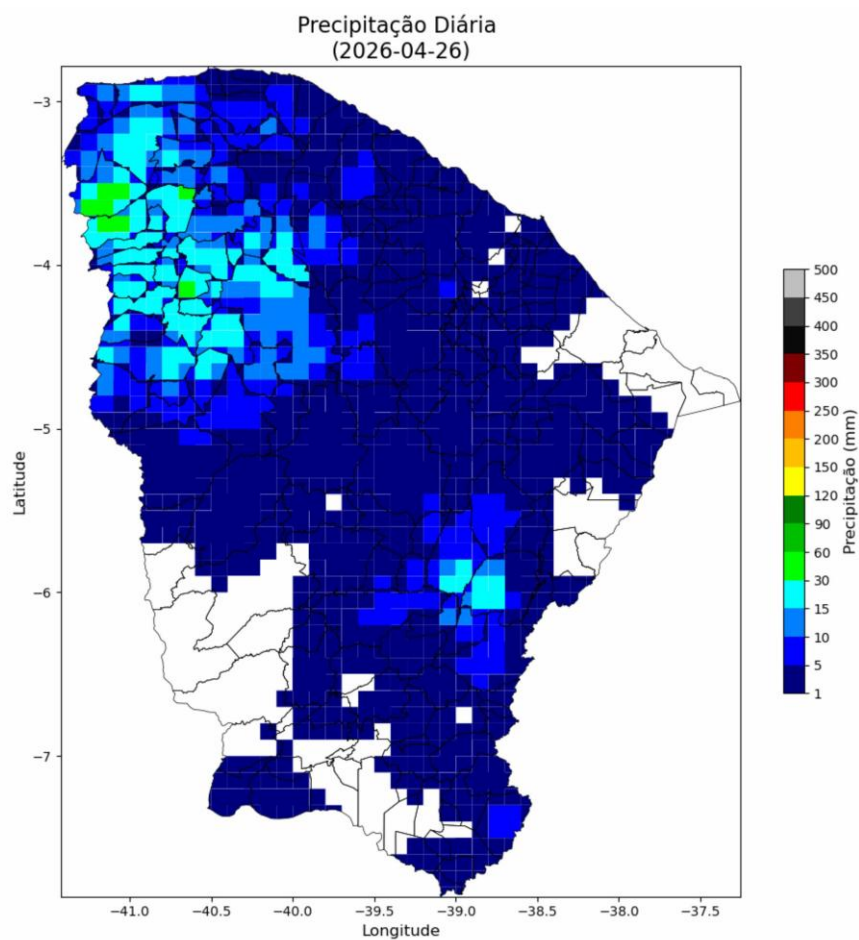

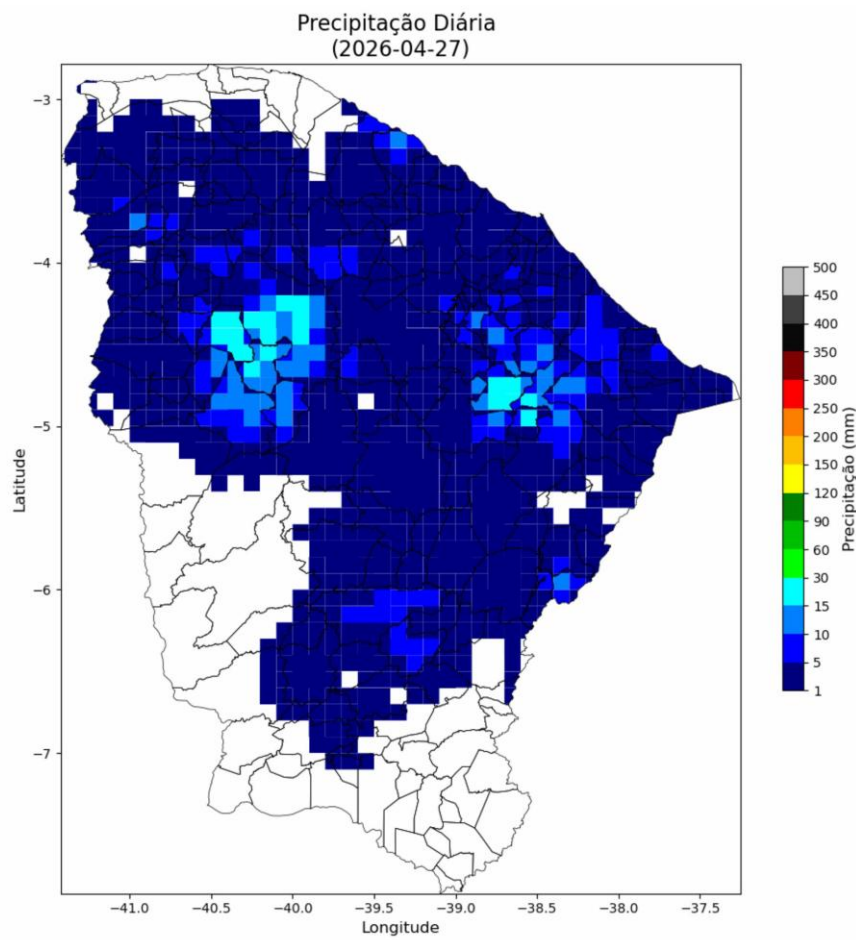

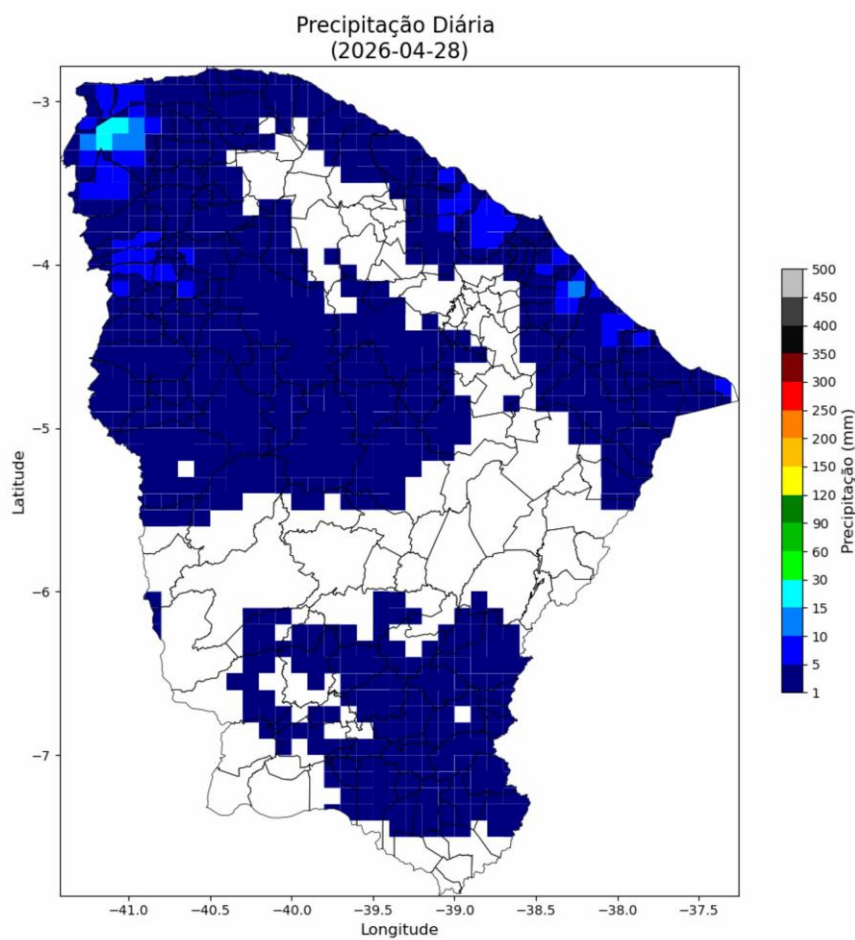

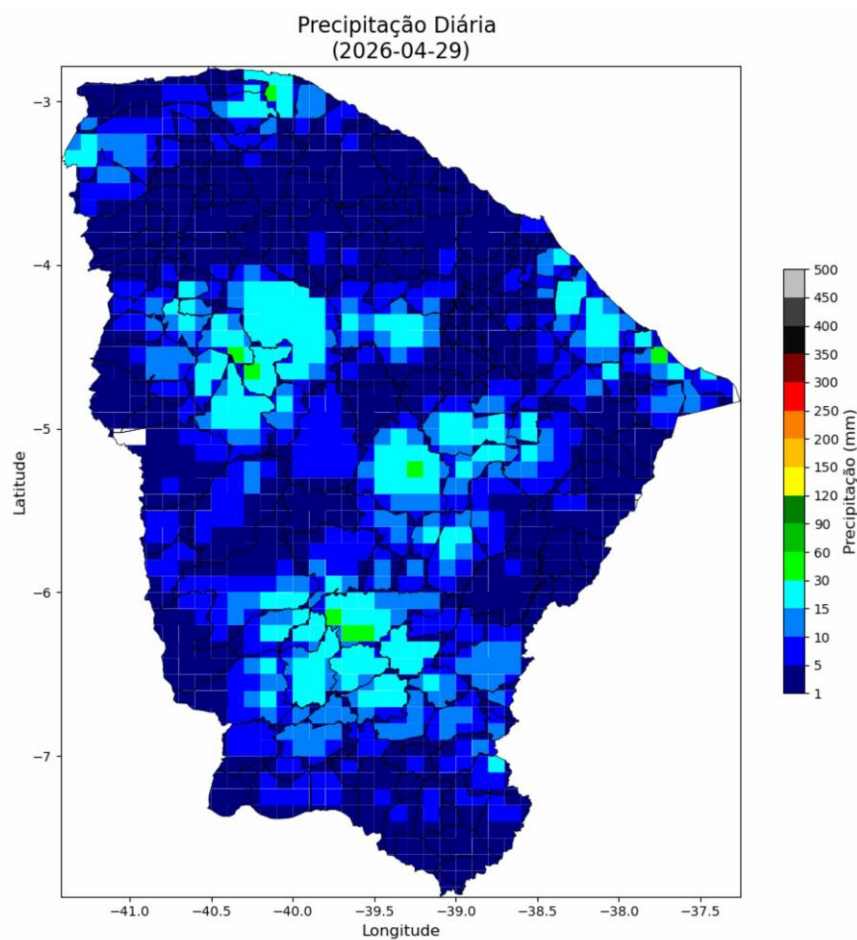

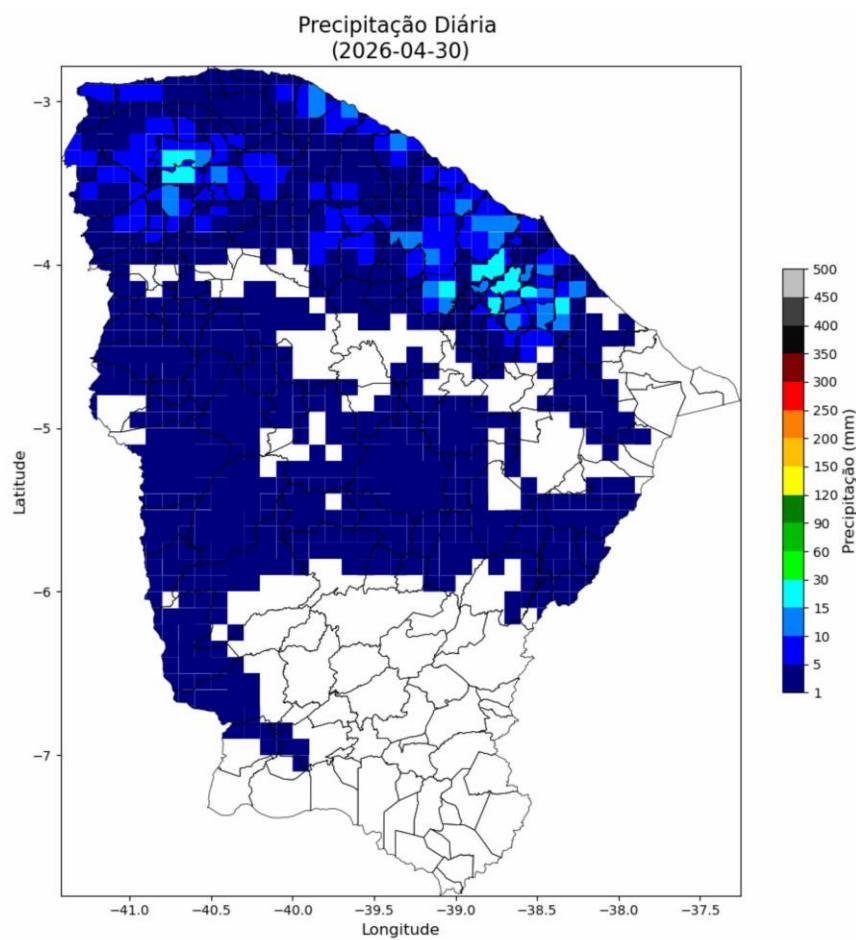





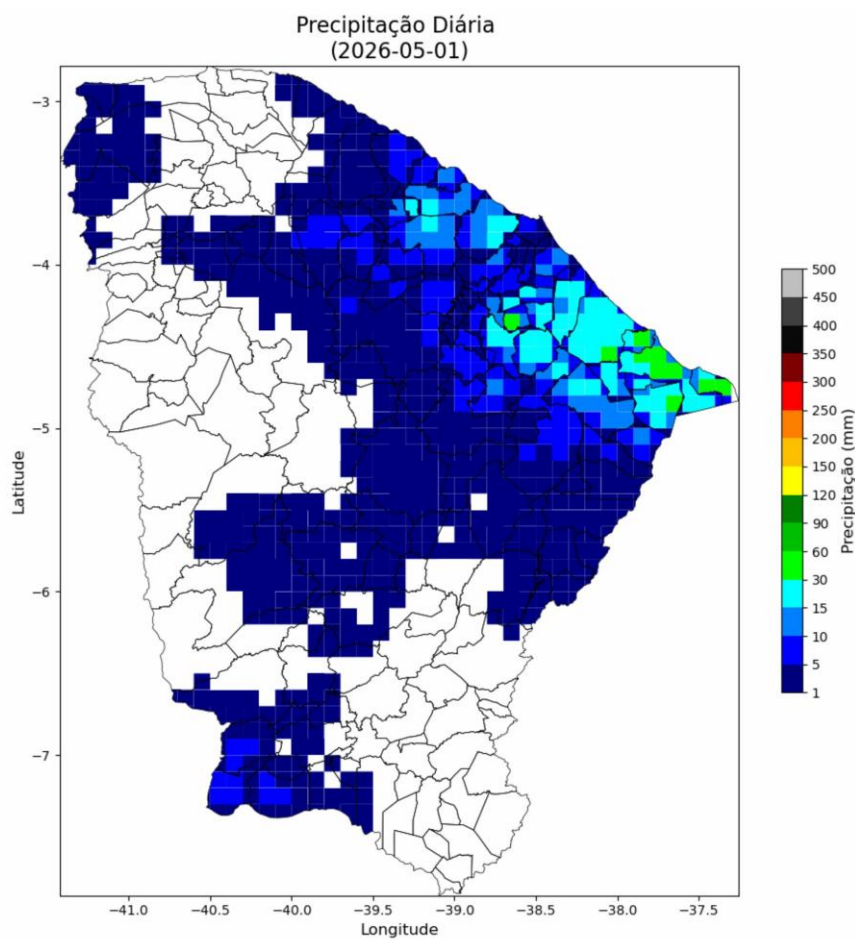


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 25/04 a 01/05.

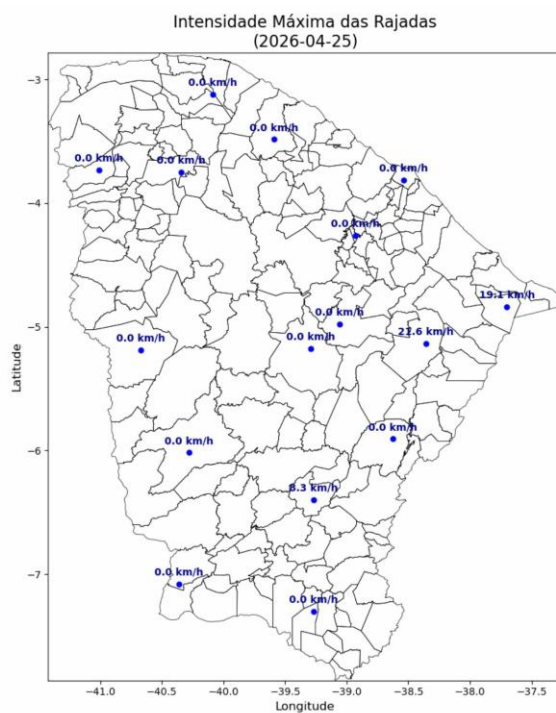


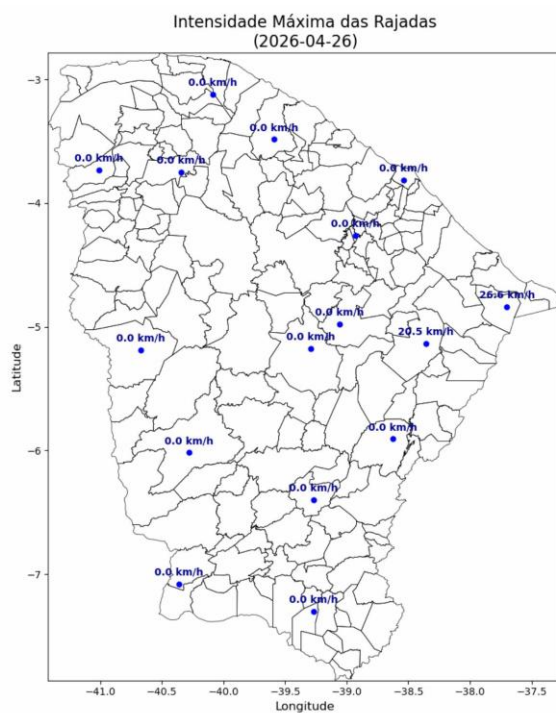

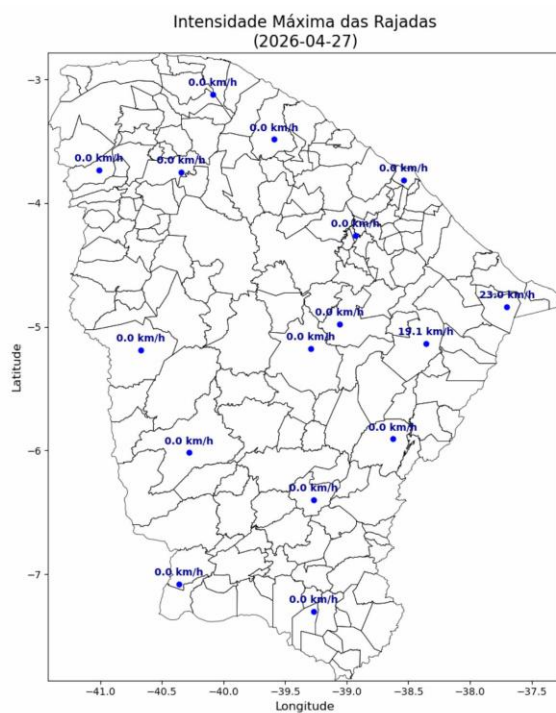

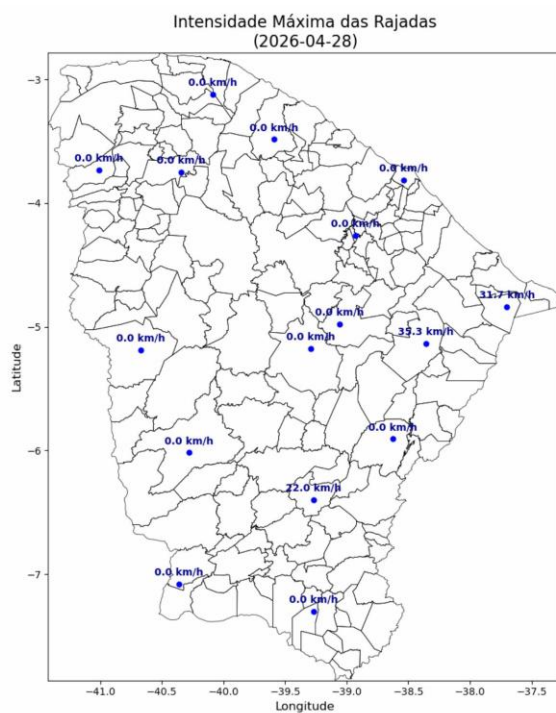



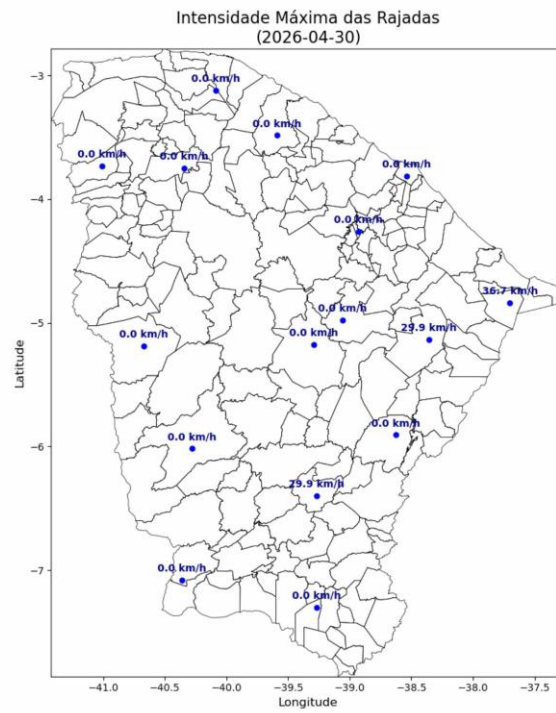

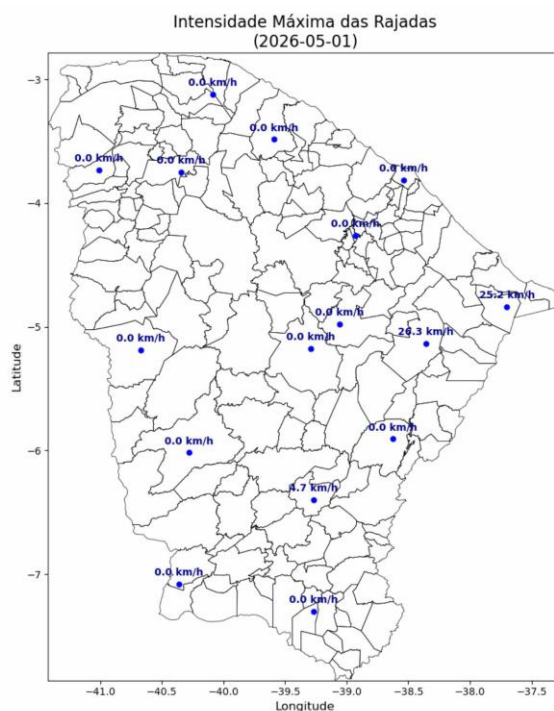


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 25/04 a 01/05.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 56 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento forte, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta com 30.138 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 25/04/2026 a 01/05/2026.

Número/Código Evento	2026-022/ENEL CE
Número/Código do Laudo	022/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	11h00min 25/04 - 14h00min 30/04
Centro sul (DC)	05h00min 25/04 - 14h00min 29/04
Leste (DL)	16h00min 26/04 - 21h00min 30/04
Centro norte (DO)	11h00min 25/04 - 15h00min 30/04
Fortaleza (DF)	06h00min 27/04 - 00h00min 01/05
Metropolitana (DM)	05h00min 25/04 - 23h00min 30/04
Atlântico (AO)	05h00min 25/04 - 20h00min 30/04
Norte (DN)	03h00min 25/04 - 21h00min 29/04

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] CNN Brasil: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/ce/chuvas-na-regiao-do-norte-do-ceara-acumulam-146-mm-e-geram-alagamento/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869