



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 20 – 05/2026 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL CE.....	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	6
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	8
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	18
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	20
	ANEXO II - Laudo meteorológico	167

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 01 a 05 de maio de 2026. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2025 foram faturadas 3.884.207 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.884.207^{0,35}$$

$$528.724 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 20 – 05/2026 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 01 a 05 de maio de 2026. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 768.822 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 528.724.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 01 a 05/05/2026 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	023 – 05/2026 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.500
Código único do Relatório:	ISE 20 – 05/2026 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2026-023/ENEL CE
Número/Código do Laudo	023/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	08h00min 02/05 - 00h00min 03/05
Centro sul (DC)	09h00min 01/05 - 10h00min 05/05
Leste (DL)	03h00min 01/05 - 21h00min 04/05
Centro norte (DO)	06h00min 01/05 - 23h00min 05/05
Fortaleza (DF)	02h00min 01/05 - 23h00min 04/05
Metropolitana (DM)	03h00min 01/05 - 22h00min 05/05
Atlântico (AO)	04h00min 01/05 - 17h00min 04/05
Norte (DN)	08h00min 01/05 - 21h00min 04/05

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 01 a 05 de maio de 2026.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
01/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALEIA / BARRA DO FIGUEIREDO / BARROQUIHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / CANINDÉ / CARACARA / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / CRUZ / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / GRANJA / GUAIUBA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / IGUATU / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JAGUARUANA III / JUATAMA / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCURIBE / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARANGABA / PECÉM / PICI / PINDORETAMA / PRAIA BELA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	291	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 7 item 6.2
02/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CAMPOS SALES / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COREAU / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / ICAPUI / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MALHA D'ÁGUA / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PORTEIRA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	328	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 8 item 6.2
03/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALEIA / BARRA DO CEARÁ / BARROQUIHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / CAMOCIM / CANINDÉ / CARACARA / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRUZ / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PICI / PINDORETAMA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	359	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 9 item 6.2
04/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALEIA / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / CAMOCIM / CANINDÉ / CARACARA / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / CENTRO / COLUNA / COREAU / CRATEÚS / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUAIUBA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / MUCURIBE / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	382	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 10 item 6.2
05/05/26	Centro Sul / Metropolitana / Centro Norte	ACARAPE / ACOPIARA / AQUIRAZ / ARARAS I / ARARENDA / BANABUIU / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / CANINDÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COLUNA / CRATEÚS / CUMBUCO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / EUSÉBIO / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / IPU / JABUTI / JUCÁS / LAVRAS DA MANGABEIRA / MACAOCA / MALHA D'ÁGUA / MARANGUAPE / MOMBACA / MONSENHOR TABOSA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PARAMBU / PEDRA BRANCA / PINDORETAMA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / SANTA QUITÉRIA / SENADOR POMPEU / UMARITUBA / VÁRZEA ALEGRE	140	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

3.1 Mapa geoeletrico da ENEL CE

Conforme destacado anteriormente, o evento 023 – 05/2026 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geoeletrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.



Além do mapa geolétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

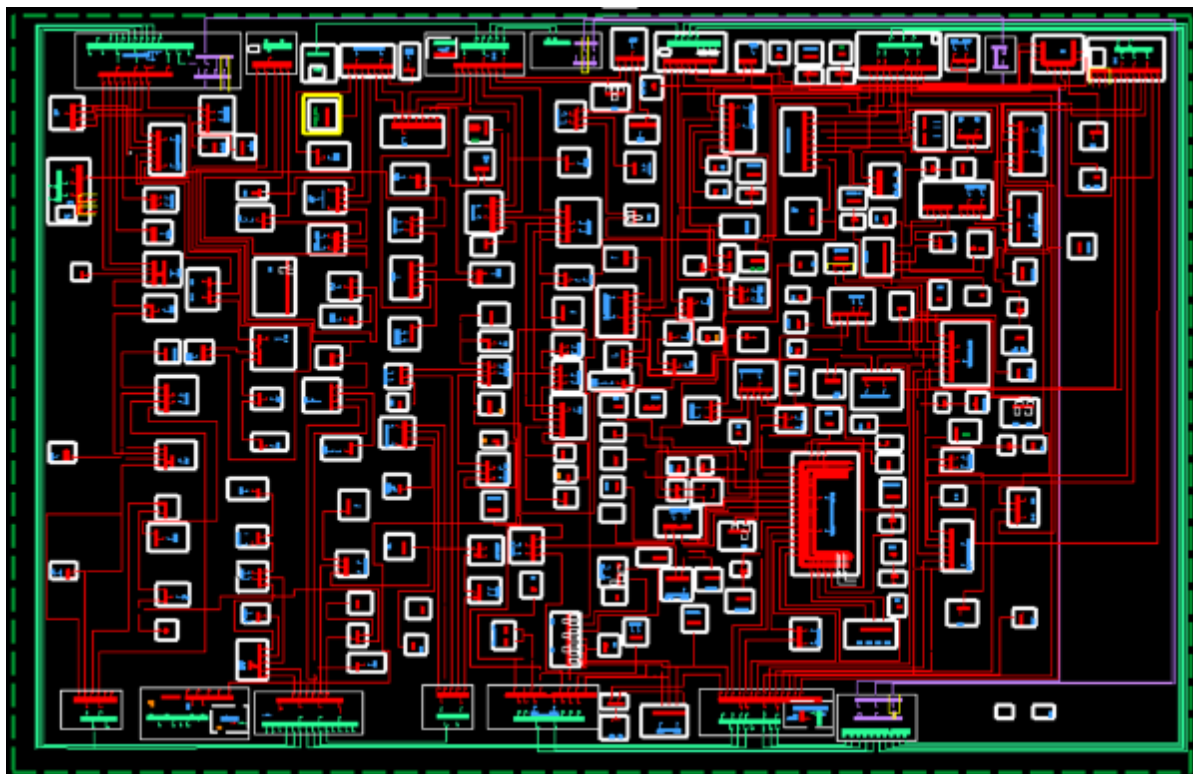


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 128 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	44	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	87	MDM	MONDUBIM
2	ACA	ACARAÚ	45	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	88	MTB	MONSENHOR TABOSA
3	ACR	ACOPIARA	46	ESB	EUSÉBIO	89	MNV	MORADA NOVA
4	AGF	AGUA FRIA	47	GRJ	GRANJA	90	MCB	MUCAMBO
5	ADT	ALDEOTA	48	GBA	GUAIUBA	91	MCP	MUCURIPE
6	AMT	AMONTADA	49	GCN	GUARACIABA DO NORTE	92	NVO	NOVA OLINDA
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	50	GRM	GUARAMIRANGA	93	NVR	NOVA RUSSAS
8	APR	APUIARÉS	51	HRZ	HORIZONTE	94	ORS	OROS
9	AQZ	AQUIRAZ	52	IBP	IBIAPINA	95	PCJ	PACAJUS
10	ART	ARACATI	53	ICP	ICAPUÍ	96	PAP	PAPICU
11	ARU	ARARAS I	54	ICH	ICÓ	97	PCU	PARACURU
12	ARR	ARARENDA	55	IGT	IGUATU	98	PAR	PARAIPABA
13	BXD	BAIXO ACARAU II	56	IDP	INDEPENDÊNCIA	99	PBU	PARAMBU
14	BLN	BALANÇO	57	INH	INHUÇU	100	PGB	PARANGABA
15	BLA	BALEIA	58	INP	INHUPORANGA	101	PCM	PECÉM
16	BNB	BANABUIU	59	IPU	IPU	102	PEB	PEDRA BRANCA
17	BBL	BARBALHA	60	ITC	ITAIÇABA	103	PCI	PICI
18	BCR	BARRA DO CEARÁ	61	ITE	ITAPAJÉ	104	PDM	PINDORETAMA
19	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	62	ITP	ITAPERI	105	PTR	PORTEIRA
20	BRQ	BARROQUIHA	63	ITK	ITAPIPOCA	106	PRB	PRAIA BELA
21	BRT	BATURITÉ	64	ITR	ITAREMA	107	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
22	BBR	BEBERIBE	65	JAB	JABUTI	108	QXD	QUIXADÁ

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
23	BVG	BOA VIAGEM	66	JGR	JAGUARIBARA	109	QXB	QUIXERAMOBIM
24	BJD	BOM JARDIM	67	JGB	JAGUARIBE	110	RSU	RUSSAS I
25	BMS	BONSUCESSO	68	JGA	JAGUARUANA	111	SQT	SANTA QUITÉRIA
26	BRJ	BREJO SANTO	69	JGT	JAGUARUANA III	112	SLC	SÃO LUIS DO CURU
27	CMM	CAMOCIM	70	JTM	JUATAMA	113	SNP	SENADOR POMPEU
28	CPS	CAMPOS SALES	71	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	114	SBU	SOBRAL I
29	CND	CANINDÉ	72	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	115	SBQ	SOBRAL IV
30	CRC	CARACARÁ	73	JCS	JUCÁS	116	SBC	SOBRAL V
31	CRE	CARIRÉ	74	JMA	JUREMA	117	SLP	OLONÓPOLE
32	CSL	CASCADEL	75	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	118	TAA	TAUÁ
33	CCA	CAUCAIA	76	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	119	TAP	TAUAPE
34	CDO	CEDRO	77	MCA	MACAOCA	120	TNG	TIANGUÁ
35	CTO	CENTRO	78	MGY	MAGUARY	121	TME	TOMÉ
36	CLN	COLUNA	79	MDA	MALHA D'ÁGUA	122	TRR	TRAIRI
37	CRU	COREAÚ	80	MRG	MARANGUAPE	123	UMB	UMARITUBA
38	CAT	CRATEÚS	81	MRC	MARCO	124	UMR	UMIRIM
39	CRT	CRATO	82	MSP	MASSAPÊ	125	VJG	VALE DO JAGUARIBE
40	CRZ	CRUZ	83	MTI	MAURITI	126	VRJ	VARJOTA
41	CMB	CUMBUCO	84	MSJ	MESSEJANA	127	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
42	DMC	DIAS MACEDO	85	MLG	MILAGRES	128	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
43	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	86	MBC	MOMBAÇA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 95 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	SOBRAL	49	ITAIÇABA	73	ORÓS
2	ACARAÚ	26	CARIRÉ	50	ITAPAJÉ	74	PACAJUS
3	ACOIARA	27	CASCADEL	51	ITAREMA	75	PARACURU
4	FORTALEZA	28	CAUCAIA	52	JAGUARIBARA	76	PARAIPABA
5	AMONTADA	29	CEDRO	53	JAGUARIBE	77	PARAMBU
6	ANTONINA DO NORTE	30	HORIZONTE	54	JAGUARUANA	78	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
7	APIARÉS	31	COREAÚ	55	QUIXADÁ	79	PEDRA BRANCA
8	AQUIRAZ	32	CRATEÚS	56	JUAZEIRO DO NORTE	80	PINDORETAMA
9	ARACATI	33	CRATO	57	JUCÁS	81	PORTEIRA
10	VARJOTA	34	CRUZ	58	LAVRAS DA MANGABEIRA	82	QUIXERAMOBIM
11	ARARENDÁ	35	MARACANAU	59	LIMOEIRO DO NORTE	83	RUSSAS
12	BARRO	36	EUSÉBIO	60	MADALENA	84	SANTA QUITÉRIA
13	ITAPIPOCA	37	GRANJA	61	JAGUARETAMA	85	SÃO LUÍS DO CURU
14	BANABUIU	38	GUAIUBA	62	MARANGUAPE	86	SENADOR POMPEU
15	BARBALHA	39	GUARACIABA DO NORTE	63	MARCO	87	OLONÓPOLES
16	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE	40	GUARAMIRANGA	64	MASSAPÊ	88	TAUÁ
17	BARROQUINHA	41	IBIAPINA	65	MAURITI	89	TIANGUÁ
18	BATURITÉ	42	ICAPUÍ	66	MILAGRES	90	QUIXERÉ
19	BEBERIBE	43	ICÓ	67	MOMBAÇA	91	TRAIRI
20	BOA VIAGEM	44	IGUATU	68	MONSENHOR TABOSA	92	UMIRIM
21	BREJO SANTO	45	INDEPENDÊNCIA	69	MORADA NOVA	93	IRACEMA
22	CAMOCIM	46	SÃO BENEDITO	70	MUCAMBO	94	VÁRZEA ALEGRE
23	CAMPOS SALES	47	CARIDADE	71	NOVA OLINDA	95	VIÇOSA DO CEARÁ
24	CANINDÉ	48	IPU	72	NOVA RUSSAS		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02383262	05/05/2026 00:09:49	05/05/2026 02:02:50	Metropolit ana	PCJ	17.209	21.987,72	As 00h09min49seg, ocorreu a saída automática do religador de cabeceira 21P2/PCJ, muita chuva no local. As 02h02min foi fechado o religador PCJ21P2, normalizando os 1.949 clientes restantes.
BA02381682	02/05/2026 18:03:07	02/05/2026 21:17:12	Leste	MNV	6.249	10.077,33	As 21h00min foi localizado um jump de média partido e um isolador de pino avariado na estrutura FUY5138 devido a descarga atmosférica. As 21h17min foi fechada a chave SVD4173, normalizando os 41 clientes restantes.
BA02381896	02/05/2026 22:37:09	03/05/2026 01:07:39	Sul	CRT	6.214	8.564,35	As 00h12min localizador de suspensão danificado devido descargas atmosféricas. As 01h07min foi fechada a chave SHS0004, normalizando os 1.247 clientes restantes.
BA02383174	04/05/2026 20:25:25	05/05/2026 00:09:32	Leste	JGA	3.289	6.459,33	Muita chuva no trecho da ocorrência. As 00h09min foi fechado o religador JGA21N6, normalizando os 1.698 clientes restantes.
BA02381908	02/05/2026 22:40:32	02/05/2026 23:56:37	Fortaleza	JMA	9.901	6.414,18	Chuva forte no momento da ocorrência. As 23h57min foi fechado o religador de linha RR22W0032, normalizando os 2.404 clientes restantes.
41010343	01/05/2026 21:00:17	02/05/2026 08:49:14	Metropolit ana	CCA	476	5.624,34	0505 - Na chave de ramal FFZ0668 reposto elo de 8K nas fases 'A' e 'B'. Causa: Descargas Atmosféricas.
BA02381978	03/05/2026 02:15:50	03/05/2026 15:27:02	Atlântico	CRZ	3.173	5.252,68	As 03h15min foi localizado poste de média com topo avariado devido isolador estourado na estrutura por descarga atmosférica. As 15h27min foi fechada a chave Jump de média tensão, normalizando os 20 clientes restantes.
BA02381000	01/05/2026 06:42:04	01/05/2026 12:54:35	Centro- Norte	QXD	3.013	4.836,48	Chuva forte no momento da ocorrência. As 12h54min foi fechada a chave SLM9678, normalizando os 35 clientes restantes.
41025525	04/05/2026 05:57:24	04/05/2026 13:08:25	Fortaleza	PCI	614	4.410,74	0519 - Na chave de ramal FC93W1335 reposto elo de 15K na fase 'A'. Causa: Chuva.
41004717	01/05/2026 08:04:21	02/05/2026 03:25:30	Metropolit ana	JAB	194	3.754,38	4304 - Na chave de ramal FKV0002, reposto elo de 6K na fase 'A' devido a descarga atmosférica que atingiu a rede de média tensão.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	3
DISMANCD	40
DISMANEST	35
DISMANLS	627
Tramo de MT	42
Total Geral	703

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 01 a 05 de maio de 2026, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

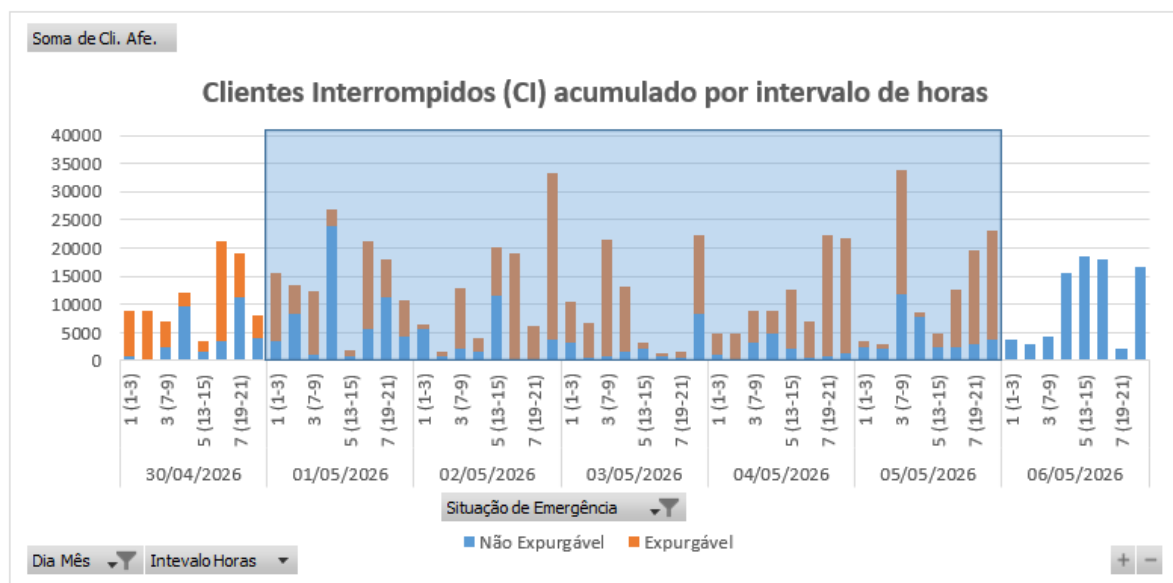


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 11.061 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 12.601 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 33.963 clientes desligados no período de 07h às 09h do dia 05/05/2026.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 10.248 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 01 a 05 de maio de 2026. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 768.822 CHI.

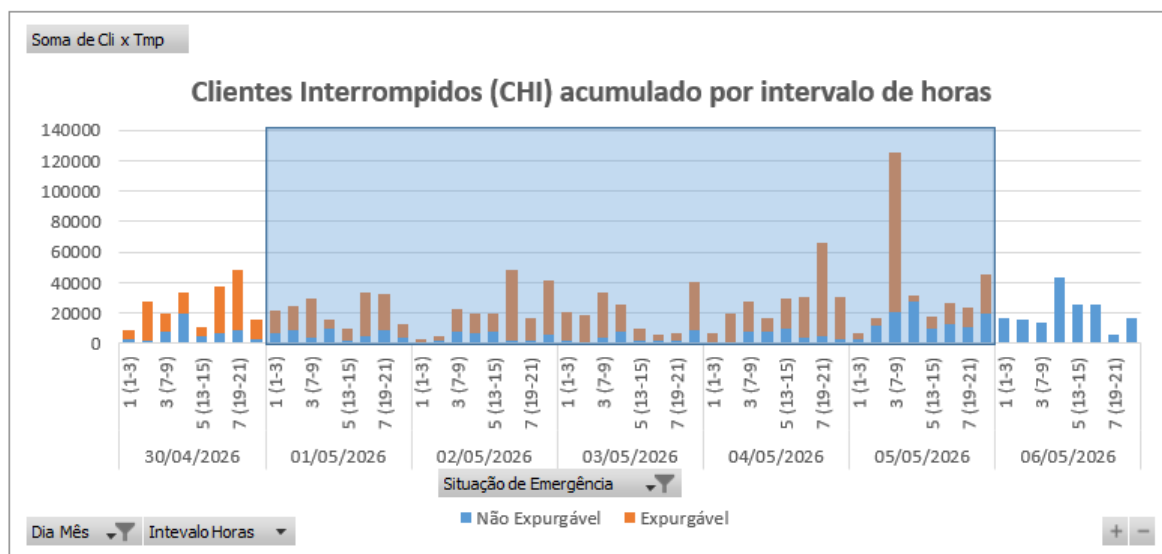


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 20 – 05/2026 – CE	Evento:	023 – 05/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 01/05/2026 02:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 05/05/2026 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	374	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	38	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	65	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	95	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	128	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	768.822	-			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	352.209	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	01/05/2026 02:10:38	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	06/05/2026 20:40:43	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	7,14	hora			

11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	53,43	hora
----	--	-------	------

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 9.145 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 01 a 05 de maio de 2026.

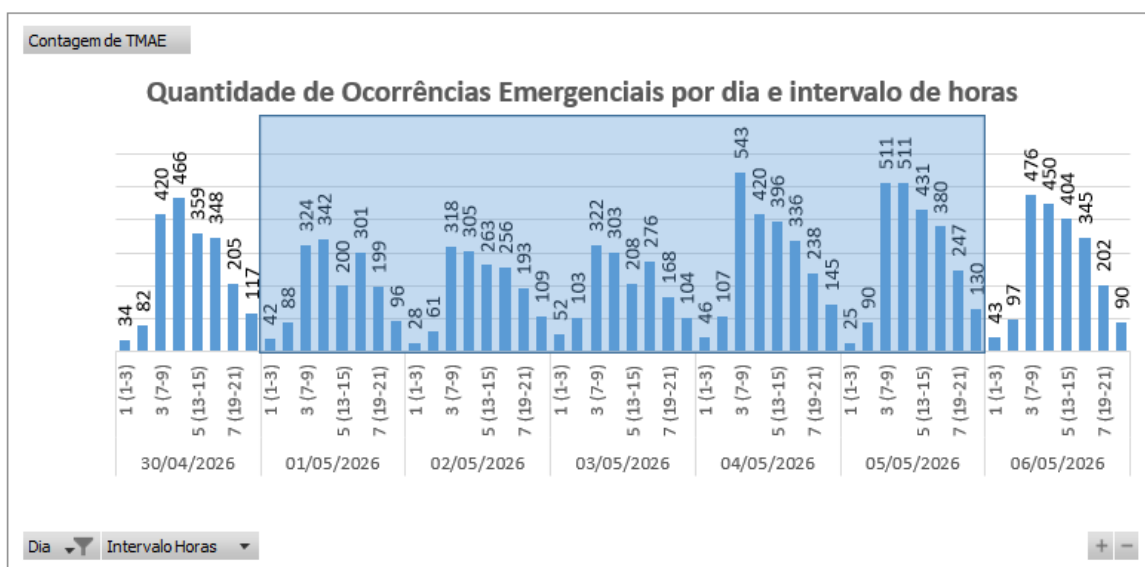


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

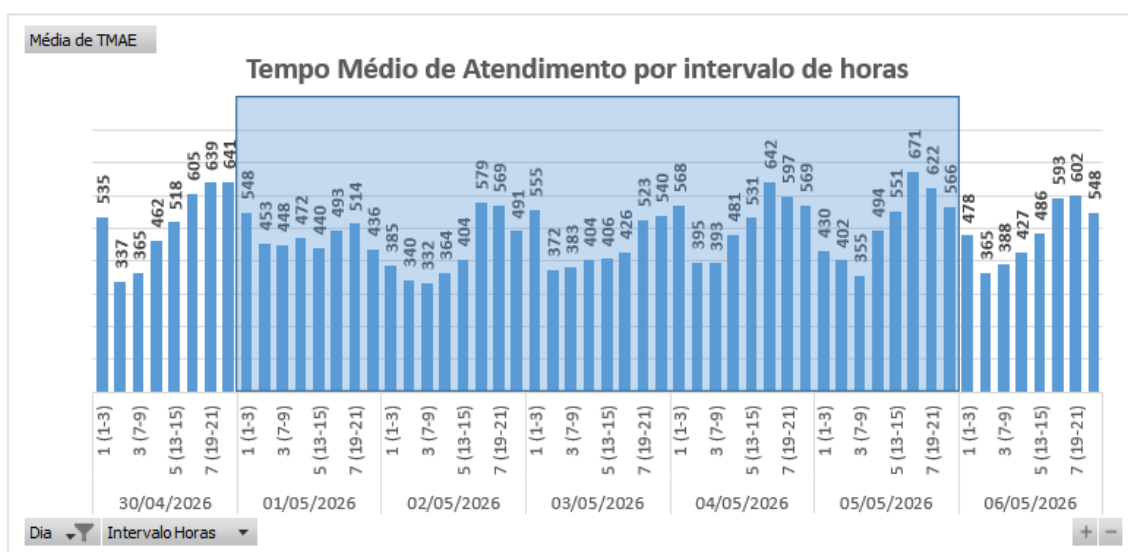


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante o período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 01 a 05 de maio de 2026.

Forte chuva alaga ruas de Fortaleza; vídeo

Volume de 120 mm em poucas horas causa transtornos na capital e atinge mais de 120 municípios do Ceará, segundo a Funceme.

Por Redação g1 CE

03/05/2026 09h12 · Atualizado há 2 meses



Ver resumo



Forte chuva alaga diversas ruas de Fortaleza

Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2026/05/03/forte-chuva-alaga-ruas-de-fortaleza-video.ghtml>

Chuva deste domingo foi a 3ª maior de 2026 em Fortaleza; veja previsão para os próximos dias

A chuva de 121 milímetros deste domingo em Fortaleza também foi a maior do dia no estado do Ceará. Capital registrou diversas vias alagadas.

Por Redação g1 CE

03/05/2026 19h29 · Atualizado há 2 meses



Ver resumo



Chuva deste domingo (3) foi a 3ª maior de 2026 em Fortaleza (CE)

Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2026/05/03/chuva-domingo-maiores-do-ano-fortaleza-previsao-proximos-dias.ghtml>

Todo o estado do Ceará está em alerta para chuvas intensas nos próximos dias, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há aviso de perigo principalmente para litoral do estado.

Link: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/nordeste/ce/ceara-tem-alerta-para-chuvas-intensas-nesta-semana-veja-regioes-afetadas/>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 01/05/26 na localidade Morada Nova



Figura 8. Foto registrada no dia 02/05/26 na localidade Iguatu



Figura 9. Foto registrada no dia 03/05/26 na localidade Juazeiro do Norte



Figura 10. Foto registrada no dia 04/05/26 na localidade Fortaleza

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 20 – 05/2026 – CE	Evento: 023 – 05/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 01/05/2026 02:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 05/05/2026 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.500	768.822	352.209	528.724

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	5	2026	13339	MDM01M1	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 02:10	01/05/2026 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1111	94018	61,72
2	39	5	2026	13339	MDM01M1	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 02:10	01/05/2026 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4171	94018	410,15
3	39	5	2026	13339	MDM01M1	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 02:10	01/05/2026 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	470	94018	901,09
4	39	5	2026	13339	MDM01M4	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 02:10	01/05/2026 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1801	94018	3452,92
5	39	5	2026	13339	MDM01M4	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 02:10	01/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	124	94018	944,81
6	39	5	2026	13339	MDM01M1	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 09:24	01/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	470	94018	179,78
7	39	5	2026	13339	MDM01M4	MDM	BA02380930	1	4	01/05/2026 09:24	01/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1801	94018	688,88
8	39	5	2026	13315	JGT01L1	JGT	BA02380946	1	4	01/05/2026 03:06	01/05/2026 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	191	15068	552,26
9	39	5	2026	13315	JGT01L1	JGT	BA02380946	1	4	01/05/2026 03:06	01/05/2026 06:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	296	15068	951,56
10	39	5	2026	13315	JGT01L1	JGT	BA02380946	1	4	01/05/2026 06:19	01/05/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	15068	608,84
11	39	5	2026	13315	JGT01L1	JGT	BA02380946	1	4	01/05/2026 06:19	01/05/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	120	15068	1029,03
12	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02380954	1	4	01/05/2026 03:33	01/05/2026 06:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	814	26851	2757,20
13	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	BA02380954	1	4	01/05/2026 04:15	01/05/2026 06:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	624	26851	1651,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
14	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02380960	1	4	01/05/2026 04:29	01/05/2026 05:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	11257	100,82
15	39	5	2026	13363	PCM01M6	PCM	BA02380960	1	4	01/05/2026 04:29	01/05/2026 05:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	0,76
16	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02380960	1	4	01/05/2026 04:29	01/05/2026 06:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	11257	34,07
17	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02380960	1	4	01/05/2026 04:29	01/05/2026 07:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	212	11257	637,59
18	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02380966	1	4	01/05/2026 05:08	01/05/2026 06:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	48768	74,44
19	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02380966	1	4	01/05/2026 05:08	01/05/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	48768	24,13
20	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02380966	1	4	01/05/2026 05:08	01/05/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	48768	717,97
21	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02380976	1	4	01/05/2026 16:36	01/05/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	505	34469	3070,54
22	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02380976	1	4	01/05/2026 22:18	01/05/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	274	34469	103,51
23	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 06:42	01/05/2026 07:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	281	46247	183,66
24	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 06:42	01/05/2026 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	920	46247	1420,38
25	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 06:42	01/05/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	611	46247	1955,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
26	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 08:23	01/05/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	281	46247	64,94
27	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 08:23	01/05/2026 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	593	46247	538,97
28	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 08:23	01/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	293	46247	519,67
29	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02381000	1	4	01/05/2026 08:23	01/05/2026 12:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	46247	153,82
30	39	5	2026	13242	ART01N4	ART	BA02381076	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	566	39557	222,94
31	39	5	2026	13242	ART01N4	ART	BA02381076	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1439	39557	1289,90
32	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02381082	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2894	26624	1238,79
33	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02381082	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	26624	121,55
34	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02381082	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	227	26624	312,06
35	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02381082	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	26624	110,14
36	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	BA02381082	1	4	01/05/2026 08:59	01/05/2026 11:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	462	26624	1186,83
37	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	BA02381088	1	4	01/05/2026 09:21	01/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	147	12322	85,75
38	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	BA02381088	1	4	01/05/2026 09:21	01/05/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	66	12322	91,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
39	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	BA02381088	1	4	01/05/2026 09:21	01/05/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	53	12322	168,10
40	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	BA02381088	1	4	01/05/2026 09:21	01/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	90	12322	469,48
41	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	BA02381106	1	4	01/05/2026 10:45	01/05/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	21272	61,46
42	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02381154	1	4	01/05/2026 11:43	01/05/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	48768	139,44
43	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02381154	1	4	01/05/2026 11:43	01/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	48768	21,00
44	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	BA02381154	1	4	01/05/2026 13:06	01/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	48768	10,56
45	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381168	1	4	01/05/2026 09:45	01/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1038	18711	2234,87
46	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381168	1	4	01/05/2026 09:45	01/05/2026 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	18711	346,68
47	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381168	1	4	01/05/2026 10:41	01/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1315	18711	314,14
48	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381168	1	4	01/05/2026 10:41	01/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	227	18711	275,68
49	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381168	1	4	01/05/2026 10:41	01/05/2026 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	18711	44,35
50	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381168	1	4	01/05/2026 10:41	01/05/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	18711	210,19
51	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381214	1	4	02/05/2026 18:58	03/05/2026 01:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	104	18711	725,34
52	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	BA02381214	1	4	02/05/2026 23:07	03/05/2026 01:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	139	18711	393,10
53	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02381226	1	4	01/05/2026 17:22	01/05/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	123	57999	154,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
54	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02381226	1	4	01/05/2026 17:22	01/05/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	57999	888,34
55	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02381226	1	4	01/05/2026 17:22	01/05/2026 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	174	57999	1019,88
56	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02381226	1	4	01/05/2026 17:22	01/05/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	57999	143,49
57	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	BA02381226	1	4	01/05/2026 17:22	01/05/2026 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	57999	30,76
58	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 18:20	01/05/2026 18:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	20685	6,57
59	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 18:20	01/05/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1604	20685	1891,83
60	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 18:20	01/05/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1833	20685	5008,67
61	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 18:20	01/05/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	192	20685	575,95
62	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 19:30	01/05/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	936	20685	1485,64
63	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 20:22	01/05/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1604	20685	1129,04
64	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	BA02381290	1	4	01/05/2026 20:54	01/05/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	20685	2,09
65	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381292	1	4	01/05/2026 19:41	01/05/2026 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1692	33963	3011,76
66	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	BA02381294	1	4	01/05/2026 22:00	01/05/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	438	24495	567,70
67	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02381294	1	4	01/05/2026 22:00	01/05/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	522	24495	676,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
68	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	01/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1123	46247	355,62
69	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	02/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1418	46247	1928,87
70	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	02/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1993	46247	2711,03
71	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	02/05/2026 03:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	46247	34,77
72	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	02/05/2026 03:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	650	46247	2824,97
73	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	02/05/2026 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	46247	57,67
74	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	BA02381368	1	4	01/05/2026 22:46	02/05/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	46247	161,28
75	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02381376	1	4	02/05/2026 00:21	02/05/2026 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8418	31687	713,19
76	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02381448	1	4	02/05/2026 07:10	02/05/2026 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2951	70448	1481,24
77	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02381448	1	4	02/05/2026 07:10	02/05/2026 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3345	70448	2271,81
78	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	BA02381454	1	4	02/05/2026 07:23	02/05/2026 07:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	258	46247	13,33
79	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	BA02381454	1	4	02/05/2026 07:23	02/05/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	491	46247	582,52
80	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	BA02381454	1	4	02/05/2026 07:23	02/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	277	46247	374,95
81	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	BA02381454	1	4	02/05/2026 07:23	02/05/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	46247	158,46

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
82	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	BA02381454	1	4	02/05/2026 07:23	02/05/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	46247	4,58
83	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	BA02381454	1	4	02/05/2026 07:23	02/05/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	46247	123,57
84	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	BA02381468	1	4	02/05/2026 08:41	02/05/2026 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	475	33963	500,60
85	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	BA02381468	1	4	02/05/2026 08:41	02/05/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	33963	137,32
86	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	BA02381468	1	4	02/05/2026 08:41	02/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	197	33963	607,47
87	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	BA02381468	1	4	02/05/2026 08:41	02/05/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	33963	236,13
88	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	BA02381468	1	4	02/05/2026 08:41	02/05/2026 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	33963	58,79
89	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	BA02381520	1	4	02/05/2026 10:09	02/05/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	510	28001	1285,48
90	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	BA02381520	1	4	02/05/2026 10:09	02/05/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	28001	195,76
91	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02381604	1	4	02/05/2026 13:44	02/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	393	28066	548,34
92	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02381604	1	4	02/05/2026 13:44	02/05/2026 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	797	28066	2059,36
93	39	5	2026	13270	CAT01C7	CAT	BA02381612	1	4	02/05/2026 14:10	02/05/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	524	53456	1080,17
94	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	BA02381650	1	4	02/05/2026 16:05	02/05/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	960	39557	476,27
95	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	BA02381650	1	4	02/05/2026 16:05	02/05/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1577	39557	2370,32
96	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02381650	1	4	02/05/2026 16:05	02/05/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1436	39557	2158,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
97	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	BA02381650	1	4	02/05/2026 16:05	02/05/2026 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	970	39557	4639,83
98	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02381666	1	4	02/05/2026 16:51	02/05/2026 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	20725	115,81
99	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02381682	1	4	02/05/2026 18:03	02/05/2026 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4688	33430	7352,35
100	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02381682	1	4	02/05/2026 18:03	02/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	696	33430	1130,61
101	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02381682	1	4	02/05/2026 18:03	02/05/2026 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	826	33430	1468,22
102	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02381682	1	4	02/05/2026 18:03	02/05/2026 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	33430	126,15
103	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381696	1	4	02/05/2026 18:30	02/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	33963	204,96
104	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381696	1	4	02/05/2026 18:30	02/05/2026 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	33963	67,64
105	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381696	1	4	02/05/2026 18:30	02/05/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	33963	5,80
106	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02381772	1	4	02/05/2026 18:45	02/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	186	24949	201,86
107	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02381772	1	4	02/05/2026 18:45	02/05/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	24949	47,28
108	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02381772	1	4	02/05/2026 18:45	02/05/2026 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	24949	156,45
109	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381774	1	4	02/05/2026 18:57	02/05/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	11257	23,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
110	39	5	2026	13363	PCM01M6	PCM	BA02381774	1	4	02/05/2026 18:57	02/05/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	0,55
111	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381774	1	4	02/05/2026 18:57	02/05/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	317	11257	187,82
112	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	02/05/2026 18:58	02/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	464	50783	798,08
113	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	02/05/2026 18:58	02/05/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	284	50783	583,78
114	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	02/05/2026 18:58	03/05/2026 02:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	217	50783	1700,98
115	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	02/05/2026 18:58	03/05/2026 03:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	50783	319,36
116	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	02/05/2026 18:58	03/05/2026 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	50783	227,61
117	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	02/05/2026 18:58	03/05/2026 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	50783	401,61
118	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	BA02381776	1	4	03/05/2026 11:12	03/05/2026 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	255	50783	681,70
119	39	5	2026	13254	BJD01L5	BJD	BA02381804	1	4	02/05/2026 20:11	02/05/2026 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1690	69564	1313,51
120	39	5	2026	13254	BJD01L5	BJD	BA02381804	1	4	02/05/2026 20:11	02/05/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	137	69564	168,09
121	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 20:42	02/05/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	520	11257	185,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
122	39	5	2026	13363	PCM01M6	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 20:42	02/05/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	0,74
123	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 20:42	02/05/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	11257	31,86
124	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 20:42	02/05/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	317	11257	474,18
125	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 21:36	03/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	11257	143,49
126	39	5	2026	13363	PCM01M6	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 21:36	03/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	3,42
127	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381814	1	4	02/05/2026 21:36	03/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	3,42
128	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	BA02381814	1	4	03/05/2026 00:56	03/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	317	11257	27,47
129	39	5	2026	15847	CTO01P5	CTO	BA02381886	1	4	02/05/2026 22:08	02/05/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	822	18382	511,69
130	39	5	2026	15847	CTO01P5	CTO	BA02381886	1	4	02/05/2026 22:08	03/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	179	18382	378,58
131	39	5	2026	15847	CTO01P5	CTO	BA02381886	1	4	02/05/2026 22:08	03/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	239	18382	505,48
132	39	5	2026	15847	CTO01P5	CTO	BA02381886	1	4	02/05/2026 22:08	03/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	18382	67,46
133	39	5	2026	15847	CTO01P5	CTO	BA02381886	1	4	02/05/2026 22:08	03/05/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	18382	595,20
134	39	5	2026	15847	CTO01P5	CTO	BA02381886	1	4	03/05/2026 10:33	03/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	151	18382	670,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
135	39	5	2026	13339	MDM01M1	MDM	BA02381888	1	4	02/05/2026 22:10	02/05/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	367	94018	558,15
136	39	5	2026	13273	CRT01M9	CRT	BA02381896	1	4	02/05/2026 22:37	02/05/2026 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2569	66519	2175,09
137	39	5	2026	13273	CRT01M9	CRT	BA02381896	1	4	02/05/2026 22:37	02/05/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2171	66519	2907,33
138	39	5	2026	13273	CRT01M9	CRT	BA02381896	1	4	02/05/2026 22:37	03/05/2026 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	66519	13,15
139	39	5	2026	13273	CRT01M9	CRT	BA02381896	1	4	02/05/2026 22:37	03/05/2026 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	216	66519	335,88
140	39	5	2026	13273	CRT01M9	CRT	BA02381896	1	4	02/05/2026 22:37	03/05/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1249	66519	3132,91
141	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	02/05/2026 22:44	03/05/2026 00:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	30662	72,28
142	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	02/05/2026 22:44	03/05/2026 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	30662	36,67
143	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	02/05/2026 22:44	03/05/2026 02:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	30662	342,88
144	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	02/05/2026 22:44	03/05/2026 04:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	122	30662	683,37
145	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	02/05/2026 22:44	03/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	30662	107,62
146	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	02/05/2026 22:44	03/05/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30662	12,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
147	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	03/05/2026 02:27	03/05/2026 02:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	30662	9,13
148	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02381906	1	4	03/05/2026 09:45	03/05/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30662	1,61
149	39	5	2026	13317	JMA01MA	JMA	BA02381908	1	4	02/05/2026 22:40	02/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3273	98868	1162,82
150	39	5	2026	13317	JMA01MA	JMA	BA02381908	1	4	02/05/2026 22:40	02/05/2026 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	332	98868	131,05
151	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02381908	1	4	02/05/2026 22:40	02/05/2026 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2951	70448	1164,83
152	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02381908	1	4	02/05/2026 22:40	02/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	953	70448	922,29
153	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02381908	1	4	02/05/2026 22:40	02/05/2026 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2392	70448	3033,19
154	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 01:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	241	26630	589,91
155	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 02:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	289	26630	914,52
156	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 04:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	26630	807,20
157	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 05:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	26630	527,70
158	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	77	26630	701,56
159	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	82	26630	747,11
160	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	BA02381920	1	4	03/05/2026 02:56	03/05/2026 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	530	26630	64,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
161	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 00:15	03/05/2026 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1125	20008	2163,12
162	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 00:15	03/05/2026 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	690	20008	1329,21
163	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 00:15	03/05/2026 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	920	20008	4288,99
164	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 00:15	03/05/2026 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	320	20008	1491,82
165	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 02:20	03/05/2026 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3401	20008	8794,42
166	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 02:20	03/05/2026 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20008	6,96
167	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 04:53	03/05/2026 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20008	4,41
168	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	BA02381938	1	4	03/05/2026 09:14	03/05/2026 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2755	20008	169,89
169	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381962	1	4	03/05/2026 01:31	03/05/2026 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	33963	120,75
170	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381962	1	4	03/05/2026 01:31	03/05/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	146	33963	1027,64
171	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381962	1	4	03/05/2026 05:24	03/05/2026 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	33963	62,90
172	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381962	1	4	03/05/2026 05:24	03/05/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	33963	4,75
173	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381962	1	4	03/05/2026 05:24	03/05/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	33963	52,21
174	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02381962	1	4	03/05/2026 09:57	03/05/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	166	33963	31,22
175	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02381972	1	4	03/05/2026 02:04	03/05/2026 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	892	28066	1185,62
176	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02381972	1	4	03/05/2026 02:04	03/05/2026 04:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	506	28066	1065,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
177	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02381972	1	4	03/05/2026 02:04	03/05/2026 05:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	28066	175,47
178	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	BA02381972	1	4	03/05/2026 02:04	03/05/2026 06:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	264	28066	1093,40
179	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02381978	1	4	03/05/2026 02:15	03/05/2026 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1983	28066	100,80
180	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02381978	1	4	03/05/2026 02:15	03/05/2026 06:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	797	28066	3053,40
181	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02381978	1	4	03/05/2026 02:15	03/05/2026 07:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	373	28066	1834,75
182	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	BA02381978	1	4	03/05/2026 02:15	03/05/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28066	263,73
183	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382010	1	4	03/05/2026 03:20	03/05/2026 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	416	20725	492,27
184	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02382020	1	4	03/05/2026 04:12	03/05/2026 04:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	779	34469	261,40
185	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02382020	1	4	03/05/2026 04:12	03/05/2026 04:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	417	34469	142,82
186	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	BA02382052	1	4	03/05/2026 06:07	03/05/2026 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	274	46970	472,65
187	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	BA02382052	1	4	03/05/2026 06:07	03/05/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	115	46970	381,38
188	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	BA02382052	1	4	03/05/2026 06:07	03/05/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	201	46970	722,26
189	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	BA02382052	1	4	03/05/2026 06:07	03/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	46970	98,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
190	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	BA02382072	1	4	03/05/2026 07:05	03/05/2026 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	220	39852	542,18
191	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	BA02382072	1	4	03/05/2026 07:05	03/05/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	69	39852	202,04
192	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	BA02382072	1	4	03/05/2026 07:05	03/05/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	66	39852	241,82
193	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	BA02382088	1	4	03/05/2026 07:33	03/05/2026 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	595	53352	484,26
194	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	BA02382088	1	4	03/05/2026 07:33	03/05/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	631	53352	910,04
195	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	BA02382088	1	4	03/05/2026 07:33	03/05/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	430	53352	840,77
196	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02382096	1	4	03/05/2026 06:46	03/05/2026 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	462	22771	447,24
197	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02382096	1	4	03/05/2026 06:46	03/05/2026 08:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	536	22771	805,04
198	39	5	2026	13249	BCR01C2	BCR	BA02382114	1	4	03/05/2026 07:59	03/05/2026 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7989	102494	481,56
199	39	5	2026	13249	BCR01C2	BCR	BA02382114	1	4	03/05/2026 07:59	03/05/2026 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	460	102494	42,42
200	39	5	2026	13249	BCR01I1	BCR	BA02382114	1	4	03/05/2026 07:59	03/05/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1041	102494	213,98
201	39	5	2026	13249	BCR01I1	BCR	BA02382114	1	4	03/05/2026 07:59	03/05/2026 08:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1042	102494	298,71
202	39	5	2026	13249	BCR01I1	BCR	BA02382114	1	4	03/05/2026 07:59	03/05/2026 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1375	102494	1468,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
203	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02382122	1	4	03/05/2026 08:08	03/05/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	33963	323,19
204	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02382122	1	4	03/05/2026 08:08	03/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	33963	50,54
205	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	BA02382122	1	4	03/05/2026 08:08	03/05/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33963	3,61
206	39	5	2026	15501	PBU01P2	PBU	BA02382136	1	4	03/05/2026 09:00	03/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	526	24135	630,18
207	39	5	2026	15501	PBU01P2	PBU	BA02382136	1	4	03/05/2026 09:00	03/05/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1272	24135	6430,67
208	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	BA02382162	1	4	03/05/2026 09:51	03/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1413	14391	2667,43
209	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	BA02382162	1	4	03/05/2026 09:51	04/05/2026 06:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	14391	309,10
210	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02382182	1	4	03/05/2026 10:31	03/05/2026 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	490	21272	1286,79
211	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02382188	1	4	03/05/2026 10:37	03/05/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4688	33430	6117,84
212	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02382188	1	4	03/05/2026 10:37	03/05/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	696	33430	932,25
213	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02382188	1	4	03/05/2026 10:37	03/05/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	33430	67,88
214	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02382188	1	4	03/05/2026 10:37	03/05/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	783	33430	1362,86
215	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	BA02382188	1	4	03/05/2026 10:37	03/05/2026 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	33430	114,25
216	39	5	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	BA02382202	1	4	03/05/2026 10:57	03/05/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1628	32020	784,15
217	39	5	2026	13257	BRQ01F3	BRQ	BA02382202	1	4	03/05/2026 10:57	03/05/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1323	32020	637,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
218	39	5	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	BA02382202	1	4	03/05/2026 10:57	03/05/2026 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	71	32020	240,59
219	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	BA02382606	1	4	03/05/2026 23:47	04/05/2026 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	346	69717	525,25
220	39	5	2026	13264	CDO01M2	CDO	BA02382608	1	4	03/05/2026 23:53	04/05/2026 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1958	11043	810,39
221	39	5	2026	15847	CTO01P4	CTO	BA02382626	1	4	04/05/2026 00:04	04/05/2026 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	619	18382	1215,13
222	39	5	2026	15847	CTO01P4	CTO	BA02382626	1	4	04/05/2026 00:04	04/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	18382	13,21
223	39	5	2026	15845	ADT01C6	ADT	BA02382634	1	4	04/05/2026 00:02	04/05/2026 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	941	41139	590,48
224	39	5	2026	15845	ADT01C6	ADT	BA02382634	1	4	04/05/2026 00:02	04/05/2026 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	651	41139	862,39
225	39	5	2026	15845	ADT01C6	ADT	BA02382634	1	4	04/05/2026 00:02	04/05/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	394	41139	613,87
226	39	5	2026	15845	ADT01C6	ADT	BA02382634	1	4	04/05/2026 00:02	04/05/2026 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	389	41139	3081,10
227	39	5	2026	15845	ADT01C6	ADT	BA02382634	1	4	04/05/2026 06:37	04/05/2026 07:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	41139	214,56
228	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	BA02382640	1	4	04/05/2026 00:25	04/05/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1197	98868	106,40
229	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	BA02382640	1	4	04/05/2026 00:25	04/05/2026 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1930	98868	251,44
230	39	5	2026	13264	CDO01M2	CDO	BA02382642	1	4	04/05/2026 00:22	04/05/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	656	11043	841,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
231	39	5	2026	13264	CDO01M2	CDO	BA02382642	1	4	04/05/2026 00:23	04/05/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	190	11043	238,08
232	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02382690	1	4	04/05/2026 01:42	04/05/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1588	22771	82,49
233	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02382690	1	4	04/05/2026 01:42	04/05/2026 01:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	22771	0,07
234	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02382690	1	4	04/05/2026 01:42	04/05/2026 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	94	22771	127,14
235	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	BA02382690	1	4	04/05/2026 01:42	04/05/2026 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	93	59040	157,40
236	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02382690	1	4	04/05/2026 01:42	04/05/2026 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	877	22771	1484,32
237	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02382702	1	4	04/05/2026 02:07	04/05/2026 05:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	47	40801	168,47
238	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02382702	1	4	04/05/2026 02:07	04/05/2026 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	100	40801	1403,31
239	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02382702	1	4	04/05/2026 06:02	04/05/2026 06:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	47	40801	6,21
240	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02382702	1	4	04/05/2026 15:01	04/05/2026 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	47	40801	53,25
241	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382718	1	4	04/05/2026 03:05	04/05/2026 04:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	129	20725	209,95
242	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382718	1	4	04/05/2026 03:05	04/05/2026 05:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	262	20725	545,76
243	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382718	1	4	04/05/2026 03:05	04/05/2026 05:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	20725	68,22

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
244	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382736	1	4	04/05/2026 05:41	04/05/2026 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	476	20725	32,13
245	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382736	1	4	04/05/2026 05:41	04/05/2026 07:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	870	20725	1180,78
246	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382736	1	4	04/05/2026 05:41	04/05/2026 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	216	20725	507,78
247	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382736	1	4	04/05/2026 05:41	04/05/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	39	20725	525,83
248	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382736	1	4	04/05/2026 17:12	04/05/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	216	20725	432,24
249	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	BA02382742	1	4	04/05/2026 08:22	04/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	28421	53,35
250	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	BA02382742	1	4	04/05/2026 08:45	04/05/2026 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	327	28421	36,70
251	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	BA02382742	1	4	04/05/2026 08:51	04/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28421	1,65
252	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	BA02382742	1	4	04/05/2026 10:45	04/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	327	28421	27,61
253	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02382806	1	4	04/05/2026 09:25	04/05/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	962	20725	1975,04
254	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	BA02382854	1	4	04/05/2026 11:09	04/05/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1531	46247	1754,70
255	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	BA02382866	1	4	04/05/2026 17:12	04/05/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1413	14391	5907,52
256	39	5	2026	16947	ITR01I5	ITR	BA02382882	1	4	04/05/2026 11:54	04/05/2026 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	604	15866	684,53
257	39	5	2026	16947	ITR01I5	ITR	BA02382882	1	4	04/05/2026 11:54	04/05/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	15866	22,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
258	39	5	2026	15504	INH01I3	INH	BA02382930	1	4	04/05/2026 14:05	04/05/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	619	56305	53,13
259	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02382994	1	4	04/05/2026 15:38	04/05/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	30970	35,56
260	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02382994	1	4	04/05/2026 15:38	04/05/2026 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	30970	128,86
261	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02382994	1	4	04/05/2026 15:38	04/05/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	30970	29,85
262	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02382994	1	4	04/05/2026 15:38	05/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	30970	20,20
263	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02383010	1	4	04/05/2026 16:01	04/05/2026 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	34638	622,73
264	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	BA02383022	1	4	04/05/2026 16:35	05/05/2026 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	72	10370	893,18
265	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02383024	1	4	04/05/2026 14:58	04/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	944	15866	90,99
266	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02383024	1	4	04/05/2026 14:58	04/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1962	15866	207,65
267	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02383024	1	4	04/05/2026 15:07	04/05/2026 16:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1115	15866	1191,19
268	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02383024	1	4	04/05/2026 15:07	04/05/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3545	15866	3877,84
269	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02383058	1	4	04/05/2026 17:36	04/05/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	384	10900	548,80
270	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02383058	1	4	04/05/2026 17:36	04/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	286	10900	1569,74
271	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02383058	1	4	04/05/2026 17:36	04/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	10900	38,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
272	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02383058	1	4	04/05/2026 19:25	04/05/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	384	10900	54,61
273	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	BA02383126	1	4	04/05/2026 19:45	04/05/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1087	23788	1997,06
274	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	BA02383126	1	4	04/05/2026 19:45	04/05/2026 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2023	23788	7043,97
275	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	BA02383126	1	4	04/05/2026 19:51	04/05/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1498	23788	723,62
276	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	BA02383126	1	4	04/05/2026 21:51	04/05/2026 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1087	23788	1509,12
277	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:45	04/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1080	20167	2425,20
278	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:45	05/05/2026 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1483	20167	7325,20
279	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:45	05/05/2026 01:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	665	20167	3405,54
280	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:55	04/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	301	28718	624,91
281	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:55	04/05/2026 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	724	28718	1601,45
282	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:55	05/05/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	826	28718	2947,67
283	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:55	05/05/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	524	28718	1887,56
284	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	BA02383142	1	4	04/05/2026 20:57	04/05/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1893	20167	1143,69
285	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 21:28	04/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	141	28718	216,40
286	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 21:28	05/05/2026 01:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	815	28718	2917,25
287	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 21:28	05/05/2026 01:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	2003	28718	7251,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
288	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 21:28	05/05/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	547	28718	2260,48
289	39	5	2026	16564	ARU01Y8	ARU	BA02383142	1	4	04/05/2026 23:00	05/05/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	439	28718	655,21
290	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02383166	1	4	04/05/2026 22:16	04/05/2026 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	618	75073	712,07
291	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02383166	1	4	04/05/2026 22:16	04/05/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	75073	45,38
292	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02383166	1	4	04/05/2026 22:16	04/05/2026 23:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	396	22771	550,33
293	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02383166	1	4	04/05/2026 22:16	04/05/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	496	22771	709,28
294	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	BA02383166	1	4	04/05/2026 22:16	05/05/2026 00:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	464	75073	1174,56
295	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	BA02383174	1	4	04/05/2026 20:25	05/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	360	15068	1344,70
296	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	BA02383174	1	4	04/05/2026 20:25	05/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1315	15068	4911,89
297	39	5	2026	13315	JGA01N7	JGA	BA02383174	1	4	04/05/2026 20:25	05/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	15068	11,21
298	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	BA02383174	1	4	05/05/2026 00:02	05/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1611	15068	191,53
299	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	BA02383178	1	4	04/05/2026 22:33	04/05/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4372	13469	937,55
300	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	BA02383178	1	4	04/05/2026 22:33	04/05/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	13469	34,95
301	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02383228	1	4	04/05/2026 23:33	04/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1249	31687	102,00
302	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02383228	1	4	04/05/2026 23:33	05/05/2026 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	220	31687	244,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	substacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
303	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02383228	1	4	04/05/2026 23:33	05/05/2026 01:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	31687	82,74
304	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	BA02383240	1	4	04/05/2026 23:46	04/05/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	761	13469	70,60
305	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	BA02383240	1	4	04/05/2026 23:46	04/05/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	163	13469	16,30
306	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	BA02383240	1	4	04/05/2026 23:46	04/05/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1842	13469	184,20
307	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	BA02383252	1	4	05/05/2026 00:00	05/05/2026 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	583	48768	1010,70
308	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	BA02383252	1	4	05/05/2026 01:22	05/05/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	173	48768	65,84
309	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	944	44751	463,08
310	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4465	31687	4775,07
311	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1482	31687	1596,86
312	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1620	31687	1754,10
313	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	437	44751	478,15
314	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4661	44751	6754,57
315	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	311	34469	464,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
316	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	849	34469	1285,06
317	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	501	34469	763,75
318	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02383262	1	4	05/05/2026 00:09	05/05/2026 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1939	44751	3652,32
319	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	BA02383286	1	4	05/05/2026 00:38	05/05/2026 01:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	178	28718	138,74
320	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	04/05/2026 16:01	04/05/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	34469	123,84
321	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	04/05/2026 16:01	05/05/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	492	34469	4155,90
322	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:15	05/05/2026 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	328	44751	435,24
323	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:15	05/05/2026 03:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	201	34469	707,13
324	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:31	05/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	34469	47,99
325	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:31	05/05/2026 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	34469	24,50
326	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:31	05/05/2026 04:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	288	34469	1018,32
327	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:31	05/05/2026 04:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	167	34469	590,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
328	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 00:31	05/05/2026 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	34469	96,14
329	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383288	1	4	05/05/2026 01:28	05/05/2026 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	94	34469	141,55
330	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 01:52	05/05/2026 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	216	20725	201,12
331	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 01:52	05/05/2026 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	420	20725	391,07
332	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 01:52	05/05/2026 03:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	134	20725	192,25
333	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 01:52	05/05/2026 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	150	20725	265,08
334	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 01:52	05/05/2026 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	107	20725	308,70
335	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 01:52	05/05/2026 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	98	20725	1615,58
336	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02383384	1	4	05/05/2026 05:39	05/05/2026 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	70	20725	888,44
337	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02383490	1	4	05/05/2026 07:53	05/05/2026 09:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	212	24949	322,24
338	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02383490	1	4	05/05/2026 07:53	05/05/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	24949	106,94
339	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02383490	1	4	05/05/2026 07:53	05/05/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	24949	112,31
340	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02383490	1	4	05/05/2026 07:53	05/05/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	24949	46,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
341	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	BA02383490	1	4	05/05/2026 07:53	05/05/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24949	6,97
342	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	986	22771	512,45
343	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	496	22771	271,97
344	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	998	22771	576,90
345	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	786	22771	639,93
346	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	22771	1,45
347	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	971	22771	1406,06
348	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	234	22771	411,58
349	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	969	22771	1921,04
350	39	5	2026	15858	ESB01S4	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	659	22771	1306,47
351	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	BA02383512	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	22771	429,82
352	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02383690	1	4	05/05/2026 11:34	05/05/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	34469	3,42
353	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	62	15980	3,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
354	39	5	2026	15848	JCS01P1	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1708	15980	2358,46
355	39	5	2026	15848	JCS01P1	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1214	15980	1759,29
356	39	5	2026	15848	JCS01P4	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	5107	15980	39416,11
357	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	4117	15980	31775,23
358	39	5	2026	15848	JCS01P1	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1403	15980	10828,43
359	39	5	2026	15848	JCS01P2	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 09:27	05/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	1	15980	7,72
360	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	BA02383706	1	4	05/05/2026 10:54	05/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	92	15980	576,74
361	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	BA02383872	1	4	05/05/2026 11:40	05/05/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	20725	264,48
362	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	BA02383872	1	4	05/05/2026 11:40	05/05/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	20725	1462,90
363	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	BA02383872	1	4	05/05/2026 14:20	05/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	20725	33,91
364	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	BA02383872	1	4	05/05/2026 14:20	05/05/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	20725	372,35
365	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02383960	1	4	05/05/2026 16:59	05/05/2026 17:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	508	34469	64,63
366	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	BA02384020	1	4	05/05/2026 16:41	05/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	550	50783	799,94
367	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	BA02384020	1	4	05/05/2026 16:41	05/05/2026 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	231	50783	427,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
368	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	BA02384020	1	4	05/05/2026 16:41	05/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	50783	181,92
369	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	BA02384182	1	4	05/05/2026 18:02	05/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6600	44751	6116,00
370	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02384182	1	4	05/05/2026 18:02	05/05/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1661	34469	1551,65
371	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02384274	1	4	05/05/2026 21:24	05/05/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	6254	34469	482,95
372	39	5	2026	16946	CLN01F2	CLN	BA02384274	1	4	05/05/2026 21:24	05/05/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	268	34469	21,14
373	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	BA02384274	1	4	05/05/2026 21:24	05/05/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	7303	34469	576,13
374	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	BA02384274	1	4	05/05/2026 21:24	05/05/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	508	34469	40,08
375	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	BA02384274	1	4	05/05/2026 21:24	05/05/2026 21:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	69000	56	34469	4,42
376	39	5	2026	16565	JZN01M2	JZN	DT41012535	1	4	02/05/2026 09:59	02/05/2026 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	77502	53,10
377	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41002433	1	4	01/05/2026 06:24	01/05/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	303	26851	2717,74
378	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41002999	1	4	01/05/2026 10:49	03/05/2026 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	37089	798,89
379	39	5	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	41002999	1	4	02/05/2026 18:26	02/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1344	37089	152,69
380	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41002999	1	4	02/05/2026 18:26	02/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	212	37089	24,09
381	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41002999	1	4	02/05/2026 18:26	02/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1771	37089	201,21
382	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41002999	1	4	02/05/2026 18:26	03/05/2026 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	37089	12,85
383	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41002999	1	4	02/05/2026 20:37	02/05/2026 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	325	37089	592,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
384	39	5	2026	13304	ITC01I2	ITC	41003415	1	4	01/05/2026 07:25	01/05/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	174	10370	1066,76
385	39	5	2026	13317	JMA01M7	JMA	41003749	1	4	01/05/2026 03:16	01/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	98868	22,09
386	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41003775	1	4	01/05/2026 03:39	01/05/2026 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	37089	417,74
387	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41003803	1	4	01/05/2026 03:55	01/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59040	13,00
388	39	5	2026	16567	MRG01C3	MRG	41003819	1	4	01/05/2026 04:21	01/05/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	78	48768	361,55
389	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41003841	1	4	01/05/2026 04:40	01/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	277	20685	1838,66
390	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41003841	1	4	01/05/2026 04:40	01/05/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	20685	40,89
391	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41003843	1	4	01/05/2026 04:49	01/05/2026 07:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	50783	181,76
392	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41003957	1	4	01/05/2026 08:02	01/05/2026 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19193	1,27
393	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41003957	1	4	01/05/2026 08:02	01/05/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	341	19193	479,67
394	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41004007	1	4	01/05/2026 05:49	01/05/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	20725	619,15
395	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	41004027	1	4	01/05/2026 05:55	01/05/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	31687	137,90
396	39	5	2026	13365	PCI01C4	PCI	41004037	1	4	01/05/2026 05:58	01/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	274	70448	1635,78
397	39	5	2026	16563	GBA01L4	GBA	41004073	1	4	01/05/2026 06:06	01/05/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	8930	156,74

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
398	39	5	2026	13367	PSK01F1	PSK	41004105	1	4	01/05/2026 07:41	01/05/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	99	65668	446,24
399	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41004157	1	4	01/05/2026 06:24	01/05/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30662	3,11
400	39	5	2026	15853	PRB01P5	PRB	41004163	1	4	01/05/2026 06:24	02/05/2026 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	37089	172,66
401	39	5	2026	15853	PRB01P5	PRB	41004163	1	4	01/05/2026 20:40	02/05/2026 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	152	37089	748,77
402	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41004169	1	4	01/05/2026 06:27	01/05/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18125	3,69
403	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41004173	1	4	01/05/2026 06:30	01/05/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28278	18,54
404	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41004181	1	4	01/05/2026 06:31	01/05/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	59040	2,67
405	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41004185	1	4	01/05/2026 06:32	02/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34469	52,85
406	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41004191	1	4	01/05/2026 06:32	01/05/2026 07:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28718	8,82
407	39	5	2026	13317	JMA01M2	JMA	41004221	1	4	01/05/2026 06:38	01/05/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	98868	8,55
408	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41004227	1	4	01/05/2026 06:39	01/05/2026 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	20167	107,53
409	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41004229	1	4	01/05/2026 06:39	01/05/2026 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	37175	4,05
410	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41004257	1	4	01/05/2026 06:44	01/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	23116	126,06

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
411	39	5	2026	16563	GBA01L2	GBA	41004273	1	4	01/05/2026 06:47	01/05/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	8930	389,14
412	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41004285	1	4	01/05/2026 06:51	01/05/2026 08:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	23788	13,87
413	39	5	2026	13360	PGB01P9	PGB	41004291	1	4	01/05/2026 07:22	01/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	62230	17,09
414	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	41004295	1	4	01/05/2026 06:53	01/05/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39557	6,67
415	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	41004295	1	4	01/05/2026 13:10	01/05/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39557	0,38
416	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	41004303	1	4	01/05/2026 06:54	01/05/2026 09:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	46247	9,18
417	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41004393	1	4	01/05/2026 07:15	01/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	28278	74,96
418	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41004393	1	4	01/05/2026 07:15	01/05/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	3,66
419	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41004399	1	4	01/05/2026 07:16	01/05/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	25620	28,76
420	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41004445	1	4	01/05/2026 07:25	01/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	20725	323,08
421	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41004453	1	4	01/05/2026 07:27	01/05/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	15953	58,55
422	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41004455	1	4	01/05/2026 07:28	01/05/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23788	1,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
423	39	5	2026	13242	ART01N1	ART	41004467	1	4	01/05/2026 07:31	01/05/2026 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39557	8,42
424	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41004489	1	4	01/05/2026 07:33	01/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20008	10,67
425	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41004505	1	4	01/05/2026 10:13	01/05/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	103	34638	493,43
426	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41004565	1	4	01/05/2026 07:45	01/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37089	5,84
427	39	5	2026	13263	CMB01L5	CMB	41004585	1	4	01/05/2026 07:47	01/05/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	3,71
428	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41004603	1	4	02/05/2026 15:29	02/05/2026 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	34469	8,63
429	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41004609	1	4	01/05/2026 07:50	02/05/2026 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	28278	367,64
430	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41004613	1	4	01/05/2026 07:51	01/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	2,73
431	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	41004653	1	4	01/05/2026 07:56	01/05/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	11257	44,87
432	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41004665	1	4	01/05/2026 07:57	01/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	3,46
433	39	5	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	41004667	1	4	01/05/2026 07:58	02/05/2026 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	50	37089	935,01
434	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41004669	1	4	01/05/2026 07:58	01/05/2026 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	26851	330,70
435	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41004709	1	4	01/05/2026 08:03	01/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	73	50783	258,89
436	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41004709	1	4	01/05/2026 08:03	01/05/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	87	50783	475,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
437	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41004711	1	4	01/05/2026 08:03	01/05/2026 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	24495	5,32
438	39	5	2026	15854	JAB01F1	JAB	41004717	1	4	01/05/2026 08:04	02/05/2026 03:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	194	44304	3754,38
439	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41004739	1	4	01/05/2026 08:05	01/05/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	6,67
440	39	5	2026	13374	RSU01N1	RSU	41004749	1	4	01/05/2026 08:05	01/05/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	35320	14,15
441	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	41004755	1	4	01/05/2026 08:06	01/05/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	31687	379,41
442	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41004797	1	4	01/05/2026 08:09	01/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	41	15866	242,99
443	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41004797	1	4	01/05/2026 11:01	01/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	91	15866	278,92
444	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41004827	1	4	01/05/2026 08:12	01/05/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	20008	243,51
445	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41004853	1	4	01/05/2026 08:15	01/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	50783	118,11
446	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41004855	1	4	01/05/2026 08:15	01/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25620	2,24
447	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41004865	1	4	01/05/2026 08:16	01/05/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20685	8,10
448	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41004903	1	4	01/05/2026 08:20	02/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37089	54,31
449	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41004913	1	4	01/05/2026 08:21	01/05/2026 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	198	20725	2725,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
450	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41004927	1	4	01/05/2026 08:23	01/05/2026 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30662	7,23
451	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41004961	1	4	01/05/2026 08:27	01/05/2026 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	69717	218,70
452	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41005013	1	4	01/05/2026 08:33	01/05/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28718	2,11
453	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41005029	1	4	01/05/2026 08:35	01/05/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23788	4,14
454	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41005037	1	4	01/05/2026 08:36	01/05/2026 23:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	14,81
455	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41005039	1	4	01/05/2026 08:36	01/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34638	1,61
456	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41005191	1	4	01/05/2026 08:55	01/05/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	59040	866,69
457	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41005191	1	4	01/05/2026 15:57	01/05/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	59040	10,82
458	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41005201	1	4	01/05/2026 08:55	01/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	2,97
459	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41005227	1	4	01/05/2026 16:58	01/05/2026 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	25620	9,86
460	39	5	2026	13317	JMA01M4	JMA	41005233	1	4	01/05/2026 08:43	01/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	98868	12,23
461	39	5	2026	13315	JGA01N5	JGA	41005247	1	4	01/05/2026 09:02	01/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15068	3,57
462	39	5	2026	13288	ICP01N4	ICP	41005263	1	4	01/05/2026 09:05	02/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	14391	83,08
463	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41005277	1	4	01/05/2026 09:06	01/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	48768	111,86
464	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41005277	1	4	01/05/2026 17:19	01/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	48768	92,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
465	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41005279	1	4	01/05/2026 09:06	01/05/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	2,10
466	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41005323	1	4	01/05/2026 09:11	01/05/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11043	7,40
467	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41005327	1	4	01/05/2026 09:12	01/05/2026 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	10370	729,52
468	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41005381	1	4	01/05/2026 09:17	01/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	18452	344,23
469	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41005381	1	4	01/05/2026 09:17	02/05/2026 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	18452	159,29
470	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41005385	1	4	01/05/2026 09:18	01/05/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	33430	42,15
471	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41005425	1	4	01/05/2026 09:24	02/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	20725	248,26
472	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41005439	1	4	01/05/2026 11:01	01/05/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48768	38,20
473	39	5	2026	15504	INH01I4	INH	41005455	1	4	01/05/2026 09:28	01/05/2026 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	56305	9,68
474	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41005467	1	4	01/05/2026 09:29	01/05/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17583	1,97
475	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41005501	1	4	01/05/2026 09:33	02/05/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	22,91
476	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41005581	1	4	01/05/2026 09:42	01/05/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	6,62
477	39	5	2026	13387	TNG01S3	TNG	41005633	1	4	01/05/2026 09:46	01/05/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	1,03
478	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41005645	1	4	01/05/2026 08:47	01/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	19193	12,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
479	39	5	2026	15857	MCA01L3	MCA	41005701	1	4	01/05/2026 09:54	01/05/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	18125	10,11
480	39	5	2026	16944	ACA01C4	ACA	41005723	1	4	01/05/2026 09:56	01/05/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	6,41
481	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41005819	1	4	01/05/2026 10:07	02/05/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	29,76
482	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	41005825	1	4	02/05/2026 09:39	02/05/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	13469	25,58
483	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41005829	1	4	01/05/2026 10:08	01/05/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	28718	230,72
484	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41005829	1	4	01/05/2026 10:08	01/05/2026 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	28718	118,38
485	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	41005833	1	4	01/05/2026 10:08	01/05/2026 14:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	4,29
486	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41005857	1	4	01/05/2026 10:11	01/05/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	13485	23,02
487	39	5	2026	13260	CRC01C3	CRC	41005913	1	4	01/05/2026 10:18	01/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	17315	15,98
488	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41005927	1	4	01/05/2026 10:19	01/05/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33963	19,16
489	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41005951	1	4	01/05/2026 10:17	01/05/2026 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	39	26851	396,14
490	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41005951	1	4	01/05/2026 10:17	01/05/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26851	10,17
491	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41005953	1	4	01/05/2026 10:20	01/05/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44751	15,30
492	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41005955	1	4	01/05/2026 10:21	01/05/2026 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23116	1,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
493	39	5	2026	13367	PSK01M2	PSK	41005969	1	4	01/05/2026 10:22	01/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	65668	18,68
494	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41006047	1	4	01/05/2026 10:30	01/05/2026 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	6,13
495	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41006051	1	4	01/05/2026 10:31	02/05/2026 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23788	21,59
496	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41006099	1	4	01/05/2026 10:35	01/05/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	5,11
497	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41006155	1	4	01/05/2026 10:43	01/05/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	20725	111,29
498	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41006189	1	4	01/05/2026 10:46	01/05/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	6,97
499	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41006193	1	4	01/05/2026 10:47	01/05/2026 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13025	6,99
500	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41006201	1	4	01/05/2026 13:56	02/05/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	10,07
501	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41006207	1	4	01/05/2026 10:47	01/05/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	4,57
502	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41006227	1	4	01/05/2026 10:50	01/05/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	69717	115,66
503	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41006267	1	4	01/05/2026 10:55	01/05/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	1,46
504	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41006283	1	4	01/05/2026 10:57	02/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	34429	716,64
505	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41006289	1	4	01/05/2026 10:58	01/05/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	39852	17,09
506	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	41006299	1	4	01/05/2026 11:01	02/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14391	23,62
507	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41006309	1	4	01/05/2026 11:03	01/05/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	28066	141,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
508	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41006313	1	4	01/05/2026 11:03	01/05/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	20725	253,17
509	39	5	2026	13339	MDM01M4	MDM	41006315	1	4	01/05/2026 11:03	01/05/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	94018	9,20
510	39	5	2026	13339	MDM01M4	MDM	41006315	1	4	01/05/2026 11:03	01/05/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	94018	230,12
511	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41006353	1	4	01/05/2026 11:08	01/05/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	28278	8,28
512	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41006371	1	4	01/05/2026 11:10	02/05/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	22,15
513	39	5	2026	13389	TME01P4	TME	41006399	1	4	01/05/2026 11:13	01/05/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	12322	25,35
514	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41006477	1	4	01/05/2026 11:22	01/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	33963	61,38
515	39	5	2026	13260	CRC01C3	CRC	41006523	1	4	01/05/2026 11:25	02/05/2026 03:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	17315	63,55
516	39	5	2026	13260	CRC01C3	CRC	41006523	1	4	02/05/2026 00:55	02/05/2026 03:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	17315	4,80
517	39	5	2026	16949	PAR01C5	PAR	41006533	1	4	01/05/2026 11:26	01/05/2026 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	4,97
518	39	5	2026	13356	PAP01F4	PAP	41006547	1	4	01/05/2026 11:29	01/05/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	52916	16,50
519	39	5	2026	16947	ITR01I3	ITR	41006569	1	4	01/05/2026 11:31	01/05/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15866	8,10
520	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41006579	1	4	01/05/2026 11:32	01/05/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34469	5,35
521	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41006587	1	4	01/05/2026 06:52	01/05/2026 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	23116	126,44
522	39	5	2026	16944	ACA01C2	ACA	41006631	1	4	01/05/2026 11:37	01/05/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24955	5,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
523	39	5	2026	15855	CND01C5	CND	41006643	1	4	01/05/2026 11:39	02/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	35167	21,13
524	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41006663	1	4	01/05/2026 11:41	01/05/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28278	7,86
525	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41006753	1	4	01/05/2026 11:51	02/05/2026 11:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20725	118,48
526	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	41006789	1	4	01/05/2026 11:56	01/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	17315	249,73
527	39	5	2026	15855	CND01C1	CND	41006829	1	4	01/05/2026 12:00	01/05/2026 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	35167	42,49
528	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41006831	1	4	01/05/2026 12:00	01/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	25620	9,21
529	39	5	2026	15504	INH01I6	INH	41006841	1	4	01/05/2026 12:01	01/05/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	56305	8,71
530	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41006901	1	4	01/05/2026 12:09	01/05/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	31687	3,14
531	39	5	2026	13367	PSK01F1	PSK	41006967	1	4	01/05/2026 12:38	01/05/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	65668	1,06
532	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41006971	1	4	01/05/2026 12:21	01/05/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15866	11,44
533	39	5	2026	13367	PSK01F1	PSK	41006973	1	4	01/05/2026 05:37	01/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	65668	14,00
534	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41006995	1	4	01/05/2026 12:24	01/05/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	37175	2,98
535	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41006999	1	4	01/05/2026 12:25	01/05/2026 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18125	9,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
536	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41007051	1	4	01/05/2026 12:35	02/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	13469	183,87
537	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41007063	1	4	01/05/2026 12:37	02/05/2026 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34429	24,50
538	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41007121	1	4	01/05/2026 12:49	01/05/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	35320	25,00
539	39	5	2026	16946	CLN01F1	CLN	41007127	1	4	01/05/2026 12:50	01/05/2026 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	34469	5,75
540	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41007159	1	4	01/05/2026 12:55	02/05/2026 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20725	12,62
541	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41007167	1	4	01/05/2026 12:56	01/05/2026 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18452	18,69
542	39	5	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	41007189	1	4	01/05/2026 13:04	02/05/2026 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	32020	142,17
543	39	5	2026	15846	MGY01F5	MGY	41007227	1	4	01/05/2026 14:37	01/05/2026 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	35835	0,21
544	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41007259	1	4	01/05/2026 13:18	01/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	17412	71,24
545	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41007299	1	4	01/05/2026 13:28	01/05/2026 14:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	2,24
546	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41007311	1	4	01/05/2026 13:33	01/05/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	3,69
547	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41007361	1	4	01/05/2026 13:41	01/05/2026 15:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	15953	33,83
548	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41007365	1	4	01/05/2026 13:42	01/05/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	28718	34,24
549	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41007365	1	4	01/05/2026 18:13	01/05/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	28718	154,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
550	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41007387	1	4	01/05/2026 13:45	01/05/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	0,67
551	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41007437	1	4	01/05/2026 13:53	01/05/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27379	0,98
552	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41007453	1	4	01/05/2026 13:56	02/05/2026 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	20685	46,96
553	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41007503	1	4	01/05/2026 14:05	01/05/2026 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	40801	7,77
554	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41007567	1	4	01/05/2026 13:37	01/05/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	257	46247	787,78
555	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41007611	1	4	01/05/2026 14:25	02/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	28718	139,75
556	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41007631	1	4	01/05/2026 14:27	01/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	33430	8,49
557	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41007635	1	4	01/05/2026 14:27	01/05/2026 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	27379	113,39
558	39	5	2026	13389	TME01P4	TME	41007653	1	4	01/05/2026 14:31	01/05/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	12322	70,57
559	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41007669	1	4	01/05/2026 14:34	01/05/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	2,71
560	39	5	2026	15849	IGT01M8	IGT	41007721	1	4	01/05/2026 14:47	02/05/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	57999	59,03
561	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41007727	1	4	01/05/2026 14:49	01/05/2026 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	12322	38,38
562	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41007765	1	4	01/05/2026 14:58	01/05/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	90	21546	171,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
563	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41007787	1	4	01/05/2026 15:02	01/05/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	18125	137,47
564	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41007787	1	4	01/05/2026 15:02	01/05/2026 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	18125	5,88
565	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41007787	1	4	01/05/2026 19:44	01/05/2026 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	18125	40,42
566	39	5	2026	13346	MCP01M5	MCP	41007803	1	4	01/05/2026 15:05	01/05/2026 17:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21045	2,29
567	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	41007811	1	4	01/05/2026 14:26	02/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	164	44751	3464,91
568	39	5	2026	16563	GBA01L2	GBA	41007863	1	4	01/05/2026 15:15	01/05/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	8930	12,75
569	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41007921	1	4	02/05/2026 14:44	02/05/2026 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	26851	47,22
570	39	5	2026	13385	TAP01F3	TAP	41007937	1	4	01/05/2026 15:30	01/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	61	43007	457,18
571	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41007951	1	4	01/05/2026 15:31	01/05/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	34469	11,64
572	39	5	2026	13236	AGF01S2	AGF	41008019	1	4	01/05/2026 15:46	02/05/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	17,37
573	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41008071	1	4	01/05/2026 15:56	01/05/2026 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	1,75
574	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41008079	1	4	01/05/2026 15:58	02/05/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20725	41,44
575	39	5	2026	13367	PSK01F1	PSK	41008125	1	4	01/05/2026 17:22	01/05/2026 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	65668	9,72
576	39	5	2026	13374	RSU01N7	RSU	41008147	1	4	01/05/2026 16:10	01/05/2026 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	35320	13,35
577	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41008163	1	4	01/05/2026 16:14	01/05/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	82	69717	102,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
578	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41008177	1	4	01/05/2026 16:16	02/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	20,52
579	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41008179	1	4	01/05/2026 14:25	01/05/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	313	69717	1501,27
580	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41008203	1	4	01/05/2026 16:24	02/05/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	28066	129,93
581	39	5	2026	13319	LVM01M3	LVM	41008229	1	4	01/05/2026 16:30	01/05/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	106	24949	102,53
582	39	5	2026	13322	LMN01N4	LMN	41008245	1	4	01/05/2026 16:33	01/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	46043	524,25
583	39	5	2026	13322	LMN01N4	LMN	41008245	1	4	01/05/2026 16:33	01/05/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	46043	43,91
584	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41008269	1	4	01/05/2026 16:37	01/05/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17583	17,90
585	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41008275	1	4	01/05/2026 16:38	01/05/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	19193	37,27
586	39	5	2026	13240	APR01P3	APR	41008345	1	4	01/05/2026 16:54	01/05/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	13485	6,34
587	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41008377	1	4	01/05/2026 16:49	02/05/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	34429	241,61
588	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41008383	1	4	01/05/2026 16:59	01/05/2026 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	46247	179,98
589	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41008399	1	4	01/05/2026 17:01	01/05/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20008	2,87
590	39	5	2026	13317	JMA01MA	JMA	41008413	1	4	01/05/2026 17:03	02/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	98868	18,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
591	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41008443	1	4	01/05/2026 09:21	01/05/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	44751	336,26
592	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41008443	1	4	01/05/2026 20:29	02/05/2026 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	44751	846,42
593	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41008495	1	4	02/05/2026 06:15	02/05/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	27379	25,15
594	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41008503	1	4	01/05/2026 17:17	01/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	2,55
595	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41008513	1	4	01/05/2026 17:19	01/05/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	30970	31,21
596	39	5	2026	13315	JGA01N5	JGA	41008553	1	4	01/05/2026 17:23	02/05/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	15068	97,90
597	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41008629	1	4	01/05/2026 17:40	01/05/2026 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	57	27379	254,14
598	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41008687	1	4	01/05/2026 17:46	01/05/2026 23:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	40801	11,36
599	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41008701	1	4	01/05/2026 17:49	01/05/2026 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	50783	5,94
600	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41008717	1	4	01/05/2026 17:51	02/05/2026 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	20008	72,89
601	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41008717	1	4	02/05/2026 00:58	02/05/2026 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20008	7,95
602	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41008719	1	4	01/05/2026 17:52	01/05/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	24955	24,70
603	39	5	2026	13315	JGT01L1	JGT	41008721	1	4	01/05/2026 17:53	01/05/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	15068	559,23
604	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41008755	1	4	01/05/2026 17:58	01/05/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18125	9,18
605	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41008777	1	4	01/05/2026 18:00	02/05/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	37175	18,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
606	39	5	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	41008785	1	4	01/05/2026 18:00	02/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	37089	175,01
607	39	5	2026	13234	ACR01P3	ACR	41008799	1	4	01/05/2026 18:02	02/05/2026 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	28001	532,09
608	39	5	2026	13234	ACR01P3	ACR	41008799	1	4	02/05/2026 13:10	02/05/2026 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	28001	693,26
609	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41008803	1	4	01/05/2026 18:03	02/05/2026 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34638	23,60
610	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41008841	1	4	01/05/2026 18:08	02/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	15,31
611	39	5	2026	13234	ACR01P3	ACR	41008853	1	4	01/05/2026 18:02	01/05/2026 21:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	28001	55,69
612	39	5	2026	16567	MRG01C7	MRG	41008859	1	4	01/05/2026 18:20	02/05/2026 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48768	14,58
613	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41008863	1	4	01/05/2026 18:12	01/05/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17412	5,55
614	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41008877	1	4	01/05/2026 18:13	01/05/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	37175	76,94
615	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41008921	1	4	01/05/2026 21:23	01/05/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	37175	4,12
616	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41008927	1	4	01/05/2026 17:42	02/05/2026 06:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	27379	227,82
617	39	5	2026	13389	TME01P4	TME	41009023	1	4	01/05/2026 18:32	02/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	12322	6,50
618	39	5	2026	16948	PCU01L4	PCU	41009033	1	4	01/05/2026 18:33	01/05/2026 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	18384	8,19
619	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41009043	1	4	01/05/2026 18:34	02/05/2026 01:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30662	6,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
620	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41009049	1	4	01/05/2026 18:35	02/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	34638	649,63
621	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41009061	1	4	01/05/2026 18:01	01/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	39557	327,18
622	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41009101	1	4	01/05/2026 18:42	01/05/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4402	44751	3669,56
623	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41009101	1	4	01/05/2026 18:42	01/05/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1661	34469	1384,63
624	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41009101	1	4	01/05/2026 18:42	01/05/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	437	44751	368,29
625	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41009101	1	4	01/05/2026 18:42	01/05/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	259	44751	460,66
626	39	5	2026	16948	PCU01L3	PCU	41009123	1	4	01/05/2026 18:43	01/05/2026 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	3,15
627	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41009125	1	4	01/05/2026 18:43	01/05/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	48850	84,50
628	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41009163	1	4	01/05/2026 18:46	01/05/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20250	12,12
629	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41009173	1	4	01/05/2026 18:46	02/05/2026 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	23116	37,52
630	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41009205	1	4	01/05/2026 18:49	02/05/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	11257	217,40
631	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41009215	1	4	01/05/2026 18:49	02/05/2026 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	10338	68,01
632	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41009229	1	4	01/05/2026 18:50	02/05/2026 03:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	69717	253,93
633	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41009231	1	4	01/05/2026 18:51	01/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	13025	6,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
634	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41009241	1	4	01/05/2026 18:52	02/05/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	19,05
635	39	5	2026	13254	BJD01L3	BJD	41009305	1	4	01/05/2026 18:55	02/05/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	69564	42,43
636	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41009387	1	4	01/05/2026 18:56	01/05/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	189	28718	753,58
637	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41009457	1	4	01/05/2026 19:06	01/05/2026 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	34638	200,26
638	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41009479	1	4	01/05/2026 17:11	01/05/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	35320	11,36
639	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41009585	1	4	01/05/2026 19:18	02/05/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	39852	93,07
640	39	5	2026	15857	MCA01L3	MCA	41009717	1	4	01/05/2026 19:30	02/05/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	18125	68,72
641	39	5	2026	16564	ARU01Y6	ARU	41009719	1	4	01/05/2026 19:30	02/05/2026 09:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	28718	400,11
642	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41009737	1	4	01/05/2026 19:32	02/05/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69717	29,54
643	39	5	2026	15854	JAB01FA	JAB	41009791	1	4	01/05/2026 19:39	02/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	113	44304	1564,30
644	39	5	2026	15854	JAB01FA	JAB	41009805	1	4	01/05/2026 19:28	01/05/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	591	44304	2065,05
645	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41009805	1	4	01/05/2026 19:28	01/05/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1512	44304	5299,56
646	39	5	2026	15854	JAB01FA	JAB	41009805	1	4	01/05/2026 22:49	01/05/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	227	44304	31,72
647	39	5	2026	13339	MDM01M4	MDM	41009897	1	4	01/05/2026 19:51	02/05/2026 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	94018	18,84

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
648	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41009917	1	4	01/05/2026 19:53	02/05/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	19193	117,17
649	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41009929	1	4	01/05/2026 19:54	01/05/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	18711	31,03
650	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41009933	1	4	01/05/2026 19:54	01/05/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	24495	43,90
651	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41009955	1	4	01/05/2026 20:00	01/05/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	40801	33,26
652	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41010019	1	4	01/05/2026 20:07	02/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	50783	838,80
653	39	5	2026	15854	JAB01F6	JAB	41010067	1	4	01/05/2026 20:15	02/05/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	44304	429,08
654	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41010081	1	4	01/05/2026 20:19	02/05/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	10338	21,11
655	39	5	2026	13254	BJD01L2	BJD	41010083	1	4	01/05/2026 20:19	02/05/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69564	5,13
656	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41010169	1	4	01/05/2026 20:30	02/05/2026 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	28001	68,53
657	39	5	2026	13356	PAP01F6	PAP	41010187	1	4	01/05/2026 20:32	01/05/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	52916	41,16
658	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41010201	1	4	01/05/2026 20:35	01/05/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17412	4,55
659	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41010201	1	4	01/05/2026 20:35	01/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	17412	19,90
660	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41010219	1	4	01/05/2026 20:38	02/05/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	28066	482,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
661	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41010219	1	4	02/05/2026 12:08	02/05/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	166	28066	284,51
662	39	5	2026	13365	PCI01C9	PCI	41010223	1	4	01/05/2026 20:38	02/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	70448	35,08
663	39	5	2026	15504	GCN01N2	GCN	41010227	1	4	01/05/2026 20:38	02/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	56305	246,39
664	39	5	2026	13312	VJG01F1	VJG	41010283	1	4	01/05/2026 20:49	02/05/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	39852	176,93
665	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41010309	1	4	01/05/2026 20:54	01/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	24495	11,98
666	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41010317	1	4	01/05/2026 20:57	02/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	13,44
667	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41010343	1	4	01/05/2026 21:00	02/05/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	476	69717	5624,34
668	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41010345	1	4	01/05/2026 21:00	01/05/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	30662	4,46
669	39	5	2026	13363	PCM01M2	PCM	41010361	1	4	01/05/2026 19:43	02/05/2026 00:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	11257	22,98
670	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41010409	1	4	01/05/2026 21:15	01/05/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20008	2,21
671	39	5	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	41010473	1	4	01/05/2026 21:25	02/05/2026 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	28066	31,54
672	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41010479	1	4	01/05/2026 21:26	02/05/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	53352	101,47
673	39	5	2026	13360	PGB01P4	PGB	41010509	1	4	01/05/2026 21:16	02/05/2026 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	170	62230	837,16
674	39	5	2026	13360	PGB01P4	PGB	41010509	1	4	02/05/2026 00:17	02/05/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	62230	90,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
675	39	5	2026	13360	PGB01P4	PGB	41010509	1	4	02/05/2026 02:01	02/05/2026 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1147	62230	192,76
676	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41010597	1	4	01/05/2026 21:53	02/05/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	51	48850	191,28
677	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41010603	1	4	01/05/2026 21:55	02/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	3,12
678	39	5	2026	13322	LMN01N2	LMN	41010605	1	4	01/05/2026 21:55	02/05/2026 00:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	49	46043	127,22
679	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41010659	1	4	01/05/2026 22:08	02/05/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	87	33430	169,65
680	39	5	2026	13346	MCP01M5	MCP	41010723	1	4	01/05/2026 22:27	02/05/2026 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21045	3,62
681	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41010835	1	4	01/05/2026 22:51	02/05/2026 05:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	6,92
682	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41010837	1	4	01/05/2026 20:49	02/05/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	48768	468,78
683	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41010903	1	4	01/05/2026 23:29	02/05/2026 00:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	22776	20,11
684	39	5	2026	13317	JMA01M7	JMA	41010937	1	4	01/05/2026 23:47	02/05/2026 02:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	98868	27,74
685	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41010953	1	4	01/05/2026 23:54	02/05/2026 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	3,16
686	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41011009	1	4	02/05/2026 00:48	02/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	102	26851	805,04
687	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41011029	1	4	02/05/2026 01:03	02/05/2026 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	75073	7,30
688	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41011047	1	4	01/05/2026 08:43	02/05/2026 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	17,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
689	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41011071	1	4	02/05/2026 01:27	02/05/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	15866	504,30
690	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41011075	1	4	02/05/2026 01:28	02/05/2026 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	28718	51,29
691	39	5	2026	13282	DMU01M8	DMU	41011091	1	4	02/05/2026 01:34	02/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	59003	47,52
692	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41011111	1	4	02/05/2026 01:53	02/05/2026 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	75073	33,59
693	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41011115	1	4	02/05/2026 01:56	02/05/2026 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	52916	225,02
694	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41011115	1	4	02/05/2026 01:56	02/05/2026 05:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	130	52916	430,26
695	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41011115	1	4	02/05/2026 01:56	02/05/2026 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	52916	195,35
696	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41011115	1	4	02/05/2026 05:14	02/05/2026 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	52916	11,62
697	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41011153	1	4	02/05/2026 02:14	02/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75073	23,04
698	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41011199	1	4	02/05/2026 03:35	02/05/2026 04:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	270	11257	314,33
699	39	5	2026	13363	PCM01M2	PCM	41011199	1	4	02/05/2026 03:35	02/05/2026 04:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	268	11257	314,90
700	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41011199	1	4	02/05/2026 03:35	02/05/2026 05:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	11257	82,43
701	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	41011199	1	4	02/05/2026 05:07	02/05/2026 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	2,62
702	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41011199	1	4	02/05/2026 07:40	02/05/2026 07:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	11257	2,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
703	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41011241	1	4	02/05/2026 04:25	02/05/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34469	11,86
704	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41011279	1	4	02/05/2026 05:03	02/05/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	34638	52,58
705	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41011307	1	4	01/05/2026 11:56	02/05/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	48768	49,28
706	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41011307	1	4	02/05/2026 10:26	02/05/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	48768	38,70
707	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41011345	1	4	02/05/2026 05:42	02/05/2026 07:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	27379	8,69
708	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41011373	1	4	02/05/2026 05:56	02/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	3,80
709	39	5	2026	13250	JGR01L2	JGR	41011379	1	4	02/05/2026 06:00	02/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	17583	72,53
710	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41011383	1	4	02/05/2026 06:00	02/05/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	28278	133,38
711	39	5	2026	15850	SNP01N5	SNP	41011393	1	4	02/05/2026 06:06	02/05/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	201	27379	662,13
712	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41011397	1	4	02/05/2026 06:07	02/05/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	57999	52,60
713	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	41011407	1	4	02/05/2026 06:13	02/05/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23116	2,71
714	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	41011407	1	4	02/05/2026 08:56	02/05/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23116	12,15
715	39	5	2026	13389	TME01P9	TME	41011433	1	4	02/05/2026 06:15	02/05/2026 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	12322	6,54

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
716	39	5	2026	13389	TME01P9	TME	41011433	1	4	02/05/2026 10:20	02/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	12322	6,82
717	39	5	2026	13389	TME01P9	TME	41011433	1	4	02/05/2026 10:20	02/05/2026 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	12322	2,47
718	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41011449	1	4	02/05/2026 06:25	02/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	13485	11,32
719	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41011465	1	4	02/05/2026 06:34	02/05/2026 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	28278	133,58
720	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41011473	1	4	02/05/2026 06:35	02/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	23788	66,02
721	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41011473	1	4	02/05/2026 06:35	02/05/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	23788	8,39
722	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41011473	1	4	02/05/2026 06:35	02/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23788	14,47
723	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41011477	1	4	02/05/2026 06:36	02/05/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	48768	101,08
724	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41011501	1	4	02/05/2026 06:48	02/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	20250	7,72
725	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41011511	1	4	02/05/2026 06:53	02/05/2026 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	102	26851	1211,34
726	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41011513	1	4	02/05/2026 06:53	02/05/2026 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34469	9,13
727	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41011517	1	4	02/05/2026 06:55	02/05/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	15953	11,99
728	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41011517	1	4	02/05/2026 11:10	02/05/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	171	15953	298,49
729	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41011553	1	4	01/05/2026 10:47	02/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44304	49,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
730	39	5	2026	15846	MGY01F7	MGY	41011567	1	4	02/05/2026 07:06	02/05/2026 12:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35835	5,50
731	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41011611	1	4	02/05/2026 07:15	02/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	57999	15,63
732	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41011633	1	4	02/05/2026 07:17	02/05/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23788	1,29
733	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41011653	1	4	02/05/2026 07:22	03/05/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	25,98
734	39	5	2026	13236	AGF01S2	AGF	41011673	1	4	02/05/2026 07:25	02/05/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	1,51
735	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41011675	1	4	02/05/2026 09:14	02/05/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	44751	20,54
736	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41011677	1	4	02/05/2026 07:26	02/05/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	53456	56,65
737	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41011741	1	4	02/05/2026 07:37	02/05/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	18125	166,09
738	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41011751	1	4	02/05/2026 07:37	02/05/2026 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18452	12,65
739	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41011769	1	4	02/05/2026 07:40	02/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	53456	5,55
740	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	41011787	1	4	02/05/2026 07:42	02/05/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15068	21,10
741	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41011833	1	4	02/05/2026 07:49	02/05/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	46043	44,60
742	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41011839	1	4	02/05/2026 07:49	02/05/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	68	40801	164,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
743	39	5	2026	15850	SNP01N6	SNP	41011843	1	4	02/05/2026 07:49	02/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	27379	728,86
744	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41011845	1	4	02/05/2026 07:50	02/05/2026 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	134	34469	708,64
745	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41011851	1	4	02/05/2026 07:51	02/05/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	48850	11,25
746	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	41011881	1	4	02/05/2026 07:54	02/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	2,77
747	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41011893	1	4	02/05/2026 07:58	02/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	30970	14,07
748	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41011925	1	4	02/05/2026 08:02	02/05/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34638	16,52
749	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	41011931	1	4	02/05/2026 08:04	02/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	24495	16,59
750	39	5	2026	15504	INH01I4	INH	41011957	1	4	02/05/2026 08:07	02/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	56305	3,34
751	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	41011969	1	4	02/05/2026 08:08	03/05/2026 13:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22771	29,22
752	39	5	2026	13247	MDA01M2	MDA	41011979	1	4	02/05/2026 08:09	02/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	6500	68,37
753	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41011991	1	4	02/05/2026 10:19	02/05/2026 23:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46247	12,92
754	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41012001	1	4	02/05/2026 08:13	02/05/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	167	66519	2053,03
755	39	5	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	41012011	1	4	02/05/2026 08:15	03/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	43541	16,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
756	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41012033	1	4	02/05/2026 08:17	03/05/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	30,13
757	39	5	2026	16949	PAR01C4	PAR	41012059	1	4	02/05/2026 08:20	02/05/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	16994	5,01
758	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41012069	1	4	02/05/2026 08:22	02/05/2026 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	21272	75,92
759	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41012071	1	4	02/05/2026 08:22	02/05/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	28278	22,02
760	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41012105	1	4	02/05/2026 08:25	02/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46970	1,52
761	39	5	2026	13273	CRT01M7	CRT	41012119	1	4	02/05/2026 08:27	02/05/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	66519	46,96
762	39	5	2026	15850	SNP01N3	SNP	41012131	1	4	02/05/2026 08:29	02/05/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	27379	56,71
763	39	5	2026	15847	CTO01P6	CTO	41012181	1	4	02/05/2026 08:06	02/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18382	6,62
764	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41012199	1	4	02/05/2026 08:37	02/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	44751	31,38
765	39	5	2026	13385	TAP01F3	TAP	41012207	1	4	02/05/2026 08:39	02/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	50	43007	154,89
766	39	5	2026	16948	PCU01L4	PCU	41012225	1	4	02/05/2026 08:42	02/05/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	3,47
767	39	5	2026	13339	MDM01M2	MDM	41012243	1	4	02/05/2026 08:45	02/05/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94018	4,65
768	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41012249	1	4	02/05/2026 08:45	02/05/2026 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24495	7,24
769	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41012255	1	4	02/05/2026 07:22	02/05/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	28278	78,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
770	39	5	2026	13242	ART01N2	ART	41012289	1	4	02/05/2026 08:53	02/05/2026 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39557	13,84
771	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41012293	1	4	02/05/2026 08:54	02/05/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	15692	9,28
772	39	5	2026	13365	PCI01C4	PCI	41012309	1	4	02/05/2026 08:55	02/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	70448	34,87
773	39	5	2026	13365	PCI01C4	PCI	41012309	1	4	02/05/2026 13:49	02/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	79	70448	164,93
774	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41012327	1	4	02/05/2026 10:24	02/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	0,73
775	39	5	2026	16949	PAR01C6	PAR	41012335	1	4	02/05/2026 08:58	03/05/2026 07:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	16994	44,57
776	39	5	2026	16949	PAR01C6	PAR	41012335	1	4	03/05/2026 01:31	03/05/2026 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1027	16994	340,05
777	39	5	2026	16949	PAR01C6	PAR	41012335	1	4	03/05/2026 04:51	03/05/2026 07:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	16994	28,83
778	39	5	2026	13348	NVO01M2	NVO	41012337	1	4	02/05/2026 09:18	02/05/2026 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28684	25,01
779	39	5	2026	13348	NVO01M2	NVO	41012337	1	4	02/05/2026 09:18	02/05/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	28684	358,07
780	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41012339	1	4	02/05/2026 08:59	02/05/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	68	21546	191,23
781	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41012345	1	4	02/05/2026 08:54	02/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23255	2,65
782	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41012351	1	4	02/05/2026 08:59	02/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15866	7,07
783	39	5	2026	13248	BBL01M6	BBL	41012355	1	4	02/05/2026 09:00	02/05/2026 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	41975	9,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
784	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41012393	1	4	02/05/2026 09:06	03/05/2026 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	26851	2115,58
785	39	5	2026	13248	BBL01M2	BBL	41012433	1	4	02/05/2026 09:11	02/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	72	41975	190,58
786	39	5	2026	16949	PAR01C5	PAR	41012443	1	4	02/05/2026 09:13	02/05/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	16994	3,51
787	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41012501	1	4	02/05/2026 09:18	02/05/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	21272	34,01
788	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41012627	1	4	02/05/2026 09:33	02/05/2026 19:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	9,98
789	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41012635	1	4	02/05/2026 09:33	02/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	37175	18,71
790	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41012643	1	4	02/05/2026 09:35	02/05/2026 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	18125	4,72
791	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41012703	1	4	02/05/2026 09:46	02/05/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	32	25620	51,44
792	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	41012715	1	4	02/05/2026 09:48	02/05/2026 22:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	26177	64,80
793	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41012791	1	4	02/05/2026 09:57	02/05/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	23788	275,60
794	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41012813	1	4	02/05/2026 10:00	02/05/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	15866	130,03
795	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41012819	1	4	02/05/2026 10:01	02/05/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28718	10,73
796	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41012825	1	4	02/05/2026 10:01	02/05/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17412	0,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
797	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41012825	1	4	02/05/2026 10:01	02/05/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	17412	13,03
798	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41012837	1	4	02/05/2026 10:03	02/05/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	46247	187,88
799	39	5	2026	16565	JZN01M6	JZN	41012839	1	4	02/05/2026 10:03	02/05/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	77502	13,26
800	39	5	2026	13273	CRT01M2	CRT	41012849	1	4	02/05/2026 10:04	02/05/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	67	66519	138,21
801	39	5	2026	13273	CRT01M2	CRT	41012849	1	4	02/05/2026 12:08	02/05/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	120	66519	66,00
802	39	5	2026	13258	CPS01L2	CPS	41012851	1	4	02/05/2026 10:04	02/05/2026 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	196	21729	905,47
803	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41012877	1	4	02/05/2026 10:08	02/05/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13025	5,02
804	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41012885	1	4	02/05/2026 10:02	02/05/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23255	77,12
805	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	41012893	1	4	02/05/2026 10:11	02/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	31687	2,80
806	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41012929	1	4	02/05/2026 10:14	02/05/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30662	8,94
807	39	5	2026	13336	MLG01Y5	MLG	41012957	1	4	02/05/2026 10:17	02/05/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	26177	47,65
808	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41012975	1	4	02/05/2026 10:18	02/05/2026 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26501	7,66
809	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41012985	1	4	02/05/2026 10:19	02/05/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	3,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
810	39	5	2026	13375	SLC01S5	SLC	41013001	1	4	02/05/2026 10:23	02/05/2026 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23116	2,36
811	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41013033	1	4	02/05/2026 10:27	02/05/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	18452	22,98
812	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41013045	1	4	02/05/2026 10:28	02/05/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20250	11,38
813	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41013051	1	4	02/05/2026 10:29	02/05/2026 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	100	31687	184,58
814	39	5	2026	13282	DID01F1	DID	41013053	1	4	02/05/2026 10:28	02/05/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	59003	115,71
815	39	5	2026	13282	DID01F1	DID	41013053	1	4	02/05/2026 13:00	02/05/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	144	59003	1152,00
816	39	5	2026	13389	TME01P8	TME	41013065	1	4	02/05/2026 10:15	02/05/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	12322	21,50
817	39	5	2026	16948	PCU01L2	PCU	41013107	1	4	02/05/2026 10:33	02/05/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18384	12,66
818	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41013109	1	4	02/05/2026 10:34	02/05/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	4,98
819	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41013135	1	4	02/05/2026 10:38	03/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	37089	144,23
820	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41013149	1	4	02/05/2026 10:41	02/05/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	6,14
821	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	41013171	1	4	02/05/2026 10:44	02/05/2026 15:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	5,14
822	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41013179	1	4	02/05/2026 10:46	02/05/2026 12:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	10338	2,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
823	39	5	2026	13346	MCP01M5	MCP	41013181	1	4	02/05/2026 11:22	02/05/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	231	21045	190,51
824	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41013205	1	4	02/05/2026 10:49	02/05/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	11043	22,38
825	39	5	2026	13302	INP01N5	INP	41013207	1	4	02/05/2026 10:48	03/05/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19193	30,95
826	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41013221	1	4	02/05/2026 10:52	02/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	44751	40,07
827	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41013245	1	4	02/05/2026 12:15	02/05/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	69717	0,79
828	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41013255	1	4	02/05/2026 10:56	02/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	33	18384	237,35
829	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41013269	1	4	02/05/2026 10:58	03/05/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34429	140,63
830	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41013273	1	4	02/05/2026 10:59	02/05/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	1,32
831	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41013297	1	4	02/05/2026 11:01	02/05/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	50783	18,19
832	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41013301	1	4	02/05/2026 11:01	02/05/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	4,35
833	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41013315	1	4	02/05/2026 11:03	03/05/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	46043	263,43
834	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41013319	1	4	02/05/2026 11:05	02/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	33430	21,50
835	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41013409	1	4	02/05/2026 11:19	02/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	30970	11,70
836	39	5	2026	13263	CMB01L4	CMB	41013429	1	4	02/05/2026 11:20	02/05/2026 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	69717	27,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
837	39	5	2026	13374	RSU01N2	RSU	41013433	1	4	02/05/2026 12:51	02/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	35320	142,72
838	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41013449	1	4	02/05/2026 11:23	02/05/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	33963	27,62
839	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41013469	1	4	02/05/2026 11:26	02/05/2026 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	24495	69,28
840	39	5	2026	15850	SNP01N5	SNP	41013515	1	4	02/05/2026 20:49	03/05/2026 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	27379	403,17
841	39	5	2026	13346	MCP01M5	MCP	41013519	1	4	02/05/2026 11:31	02/05/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	21045	10,22
842	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41013535	1	4	02/05/2026 11:35	02/05/2026 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18452	7,13
843	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41013547	1	4	02/05/2026 08:24	02/05/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	30970	27,73
844	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41013567	1	4	03/05/2026 08:35	04/05/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	13469	811,39
845	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41013567	1	4	03/05/2026 19:06	03/05/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	394	13469	154,86
846	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41013567	1	4	03/05/2026 19:06	04/05/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	13469	233,76
847	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41013607	1	4	02/05/2026 11:47	02/05/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18384	17,80
848	39	5	2026	15850	SNP01N6	SNP	41013657	1	4	02/05/2026 11:56	02/05/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	27379	24,70
849	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41013717	1	4	02/05/2026 12:35	02/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18452	16,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
850	39	5	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	41013743	1	4	02/05/2026 12:09	02/05/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	8,41
851	39	5	2026	13248	BBL01M7	BBL	41013749	1	4	02/05/2026 12:10	02/05/2026 13:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	41975	8,54
852	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41013757	1	4	02/05/2026 12:13	03/05/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	21	20720	440,90
853	39	5	2026	13363	PCM01M4	PCM	41013773	1	4	02/05/2026 15:30	02/05/2026 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	2,53
854	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 12:28	02/05/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	23788	88,95
855	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 12:28	02/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	23788	259,50
856	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 12:28	02/05/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	23788	365,24
857	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 12:28	02/05/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	23788	250,95
858	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 12:28	02/05/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	23788	152,88
859	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 12:28	03/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	23788	4709,25
860	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 18:24	02/05/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	23788	30,30
861	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 21:46	02/05/2026 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	23788	43,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
862	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 21:46	03/05/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23788	56,49
863	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41013839	1	4	02/05/2026 21:46	03/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	23788	237,03
864	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41013851	1	4	02/05/2026 12:30	02/05/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	31687	51,17
865	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41013863	1	4	02/05/2026 12:31	02/05/2026 18:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	46247	130,39
866	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41014015	1	4	02/05/2026 13:01	03/05/2026 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	66519	225,86
867	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41014043	1	4	02/05/2026 13:04	03/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13469	21,61
868	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41014047	1	4	02/05/2026 13:04	02/05/2026 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	40801	5,73
869	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41014051	1	4	02/05/2026 13:05	02/05/2026 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	19193	20,35
870	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	41014099	1	4	02/05/2026 13:12	03/05/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44751	21,09
871	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	41014099	1	4	03/05/2026 09:00	03/05/2026 10:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	44751	6,47
872	39	5	2026	13356	PAP01F7	PAP	41014141	1	4	02/05/2026 13:22	02/05/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	110	52916	489,65
873	39	5	2026	13356	PAP01F7	PAP	41014141	1	4	02/05/2026 17:46	02/05/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5327	52916	300,38
874	39	5	2026	16567	MRG01C8	MRG	41014165	1	4	02/05/2026 13:27	02/05/2026 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	48768	19,84
875	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41014183	1	4	02/05/2026 13:32	02/05/2026 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	30970	247,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
876	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41014189	1	4	02/05/2026 13:34	02/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	20008	71,49
877	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41014201	1	4	02/05/2026 13:35	02/05/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28718	75,79
878	39	5	2026	15504	GCN01N2	GCN	41014215	1	4	02/05/2026 13:40	02/05/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	56305	18,36
879	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	41014219	1	4	02/05/2026 13:40	02/05/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	28684	16,31
880	39	5	2026	13255	BMS01S3	BMS	41014227	1	4	02/05/2026 13:42	02/05/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	102499	37,80
881	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41014237	1	4	02/05/2026 13:43	02/05/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	37175	6,85
882	39	5	2026	16565	JZN01M6	JZN	41014251	1	4	02/05/2026 13:45	03/05/2026 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	77502	259,09
883	39	5	2026	16565	JZN01M6	JZN	41014251	1	4	02/05/2026 13:45	03/05/2026 08:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	77502	55,72
884	39	5	2026	13250	JGR01L1	JGR	41014261	1	4	02/05/2026 13:43	02/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17583	8,12
885	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41014309	1	4	02/05/2026 13:53	02/05/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	39852	53,85
886	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41014309	1	4	02/05/2026 13:53	02/05/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	39852	4,99
887	39	5	2026	13248	BBL01M6	BBL	41014311	1	4	02/05/2026 13:54	02/05/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41975	2,31
888	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41014335	1	4	02/05/2026 13:57	02/05/2026 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18125	3,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
889	39	5	2026	16947	ITR01I5	ITR	41014347	1	4	02/05/2026 13:58	02/05/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15866	1,78
890	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41014365	1	4	02/05/2026 14:01	02/05/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	48768	58,62
891	39	5	2026	15501	PBU01P2	PBU	41014385	1	4	02/05/2026 14:03	02/05/2026 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	24135	320,09
892	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	41014409	1	4	02/05/2026 14:07	03/05/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	34429	61,84
893	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41014433	1	4	02/05/2026 14:13	02/05/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	17583	28,40
894	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41014453	1	4	02/05/2026 13:11	02/05/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	22776	294,20
895	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41014459	1	4	02/05/2026 14:16	03/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23255	21,46
896	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41014485	1	4	02/05/2026 14:21	02/05/2026 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	48850	52,93
897	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41014491	1	4	02/05/2026 14:21	02/05/2026 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30662	11,53
898	39	5	2026	13236	AGF01S5	AGF	41014501	1	4	02/05/2026 16:42	02/05/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	0,32
899	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41014517	1	4	02/05/2026 14:24	02/05/2026 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	28718	3,82
900	39	5	2026	16558	JND01L7	JND	41014535	1	4	02/05/2026 14:26	02/05/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59229	4,01
901	39	5	2026	13346	MCP01M5	MCP	41014537	1	4	02/05/2026 14:27	02/05/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21045	4,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
902	39	5	2026	13263	CCA01CA	CCA	41014561	1	4	02/05/2026 14:31	02/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	69717	159,11
903	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41014605	1	4	02/05/2026 14:38	02/05/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	2,09
904	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41014641	1	4	02/05/2026 14:47	02/05/2026 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	53456	8,45
905	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	41014669	1	4	02/05/2026 14:53	02/05/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	34638	43,88
906	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41014709	1	4	02/05/2026 15:05	02/05/2026 19:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	46247	89,28
907	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41014743	1	4	02/05/2026 15:13	02/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	17412	260,23
908	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41014751	1	4	02/05/2026 15:15	02/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	4,65
909	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41014751	1	4	02/05/2026 15:15	02/05/2026 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	4,85
910	39	5	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	41014753	1	4	02/05/2026 15:16	03/05/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	43541	255,41
911	39	5	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	41014753	1	4	02/05/2026 16:16	03/05/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	43541	382,13
912	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41014763	1	4	03/05/2026 14:37	03/05/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	34429	112,92
913	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41014785	1	4	02/05/2026 15:20	02/05/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	187	23255	696,32
914	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41014819	1	4	02/05/2026 15:26	02/05/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37175	1,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
915	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41014831	1	4	02/05/2026 15:30	03/05/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17412	80,63
916	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41014833	1	4	02/05/2026 13:51	02/05/2026 17:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18452	3,88
917	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41014873	1	4	02/05/2026 15:34	02/05/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	142	15953	761,12
918	39	5	2026	16565	JZN01M7	JZN	41014891	1	4	02/05/2026 15:37	02/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	77502	9,99
919	39	5	2026	13256	PTR01I5	PTR	41014897	1	4	02/05/2026 15:38	03/05/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	43541	232,39
920	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41014905	1	4	02/05/2026 15:39	04/05/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	41,52
921	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41014913	1	4	02/05/2026 15:40	02/05/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	119	48768	333,46
922	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41014913	1	4	02/05/2026 15:40	02/05/2026 19:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	48768	69,69
923	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41014913	1	4	02/05/2026 15:40	02/05/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	48768	120,72
924	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41014933	1	4	02/05/2026 15:44	02/05/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	28001	70,28
925	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	41014937	1	4	02/05/2026 15:44	02/05/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	80	26630	286,00
926	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41014965	1	4	02/05/2026 15:50	02/05/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	46247	38,96
927	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41014965	1	4	02/05/2026 15:50	02/05/2026 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	46247	38,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
928	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41014965	1	4	02/05/2026 23:47	03/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	46247	4,08
929	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41014965	1	4	02/05/2026 23:47	03/05/2026 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	46247	65,48
930	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41014991	1	4	02/05/2026 15:54	03/05/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	19,53
931	39	5	2026	13242	ART01N4	ART	41015029	1	4	02/05/2026 16:01	03/05/2026 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39557	9,55
932	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41015043	1	4	02/05/2026 16:03	02/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	28066	20,39
933	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41015089	1	4	02/05/2026 16:10	02/05/2026 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	40801	87,35
934	39	5	2026	13328	MRC01M1	MRC	41015101	1	4	02/05/2026 16:12	02/05/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	4,85
935	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41015109	1	4	02/05/2026 16:13	02/05/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	39852	222,55
936	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41015111	1	4	02/05/2026 16:13	02/05/2026 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69564	24,95
937	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41015129	1	4	02/05/2026 18:13	03/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	44751	18,42
938	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41015137	1	4	02/05/2026 16:19	02/05/2026 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17583	4,00
939	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41015205	1	4	02/05/2026 16:39	02/05/2026 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	28066	66,85
940	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41015213	1	4	02/05/2026 16:39	04/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	46043	668,50
941	39	5	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	41015217	1	4	02/05/2026 16:39	02/05/2026 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	398	43541	1541,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
942	39	5	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	41015217	1	4	02/05/2026 16:39	02/05/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	43541	55,58
943	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41015225	1	4	02/05/2026 16:41	02/05/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	37175	10,84
944	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41015235	1	4	02/05/2026 16:42	03/05/2026 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	34429	68,22
945	39	5	2026	16565	JZN01M6	JZN	41015247	1	4	02/05/2026 16:45	03/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	77502	22,31
946	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41015263	1	4	02/05/2026 16:49	03/05/2026 04:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50783	34,79
947	39	5	2026	13332	MTI01P4	MTI	41015265	1	4	02/05/2026 16:50	03/05/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	16353	2633,40
948	39	5	2026	13332	MTI01P4	MTI	41015265	1	4	02/05/2026 16:50	03/05/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16353	91,67
949	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41015285	1	4	02/05/2026 16:54	03/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	33430	65,01
950	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41015301	1	4	02/05/2026 16:57	02/05/2026 18:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	25620	11,18
951	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41015327	1	4	02/05/2026 17:02	02/05/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48850	4,96
952	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41015335	1	4	02/05/2026 17:06	02/05/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	14391	74,82
953	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41015341	1	4	02/05/2026 23:54	03/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	31687	107,57
954	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41015341	1	4	03/05/2026 12:10	03/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	31687	43,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
955	39	5	2026	16565	JZN01M1	JZN	41015429	1	4	02/05/2026 17:26	02/05/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	62	77502	193,73
956	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41015433	1	4	02/05/2026 17:26	03/05/2026 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	27379	102,57
957	39	5	2026	15504	INH01I4	INH	41015447	1	4	02/05/2026 17:27	02/05/2026 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	3,70
958	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41015469	1	4	02/05/2026 17:30	02/05/2026 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	27379	88,15
959	39	5	2026	13334	MSJ01MA	MSJ	41015499	1	4	02/05/2026 17:35	03/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	18,34
960	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41015523	1	4	02/05/2026 17:39	02/05/2026 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	506	28718	1577,88
961	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41015549	1	4	02/05/2026 17:44	02/05/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44304	20,26
962	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41015553	1	4	03/05/2026 07:36	03/05/2026 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	12322	112,32
963	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41015553	1	4	03/05/2026 07:36	03/05/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12322	6,32
964	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41015553	1	4	03/05/2026 07:36	03/05/2026 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12322	16,13
965	39	5	2026	15504	INH01I3	INH	41015603	1	4	02/05/2026 17:51	02/05/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	56305	14,02
966	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41015641	1	4	02/05/2026 17:55	03/05/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	20720	420,87
967	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41015671	1	4	02/05/2026 17:59	03/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	10338	403,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
968	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41015689	1	4	02/05/2026 18:01	03/05/2026 03:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	50783	199,58
969	39	5	2026	13273	CRT01M4	CRT	41015737	1	4	02/05/2026 18:06	03/05/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66519	23,00
970	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41015787	1	4	02/05/2026 18:12	03/05/2026 00:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	46043	73,10
971	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41015789	1	4	02/05/2026 13:11	02/05/2026 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	13025	361,98
972	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41015829	1	4	02/05/2026 18:17	03/05/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18125	12,32
973	39	5	2026	13240	APR01P4	APR	41015837	1	4	02/05/2026 18:05	03/05/2026 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	49	13485	304,33
974	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41015841	1	4	02/05/2026 18:18	02/05/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	17412	29,96
975	39	5	2026	13282	DMU01M9	DMU	41015843	1	4	02/05/2026 18:18	03/05/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	15,42
976	39	5	2026	16565	JZN01M8	JZN	41015845	1	4	02/05/2026 18:18	03/05/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	77502	289,19
977	39	5	2026	13263	CCA01CA	CCA	41015883	1	4	02/05/2026 18:23	03/05/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	233	69717	3657,32
978	39	5	2026	13397	VRJ01P6	VRJ	41016043	1	4	02/05/2026 18:34	03/05/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	19955	203,94
979	39	5	2026	13397	VRJ01P6	VRJ	41016043	1	4	03/05/2026 10:10	03/05/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	882	19955	70,81
980	39	5	2026	15845	ADT01C4	ADT	41016043	1	4	03/05/2026 10:10	03/05/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	865	41139	69,44
981	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41016075	1	4	02/05/2026 18:46	02/05/2026 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28718	71,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
982	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41016111	1	4	02/05/2026 18:52	02/05/2026 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	233	30662	1021,51
983	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41016135	1	4	02/05/2026 18:56	02/05/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	48850	456,16
984	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41016137	1	4	02/05/2026 18:57	03/05/2026 02:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	7,69
985	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41016185	1	4	02/05/2026 19:05	02/05/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	18384	112,18
986	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41016197	1	4	02/05/2026 19:08	03/05/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	21546	87,58
987	39	5	2026	13236	AGF01I6	AGF	41016205	1	4	02/05/2026 19:10	03/05/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59040	28,97
988	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	41016213	1	4	02/05/2026 19:12	02/05/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102499	4,60
989	39	5	2026	16943	PDM01M8	PDM	41016247	1	4	03/05/2026 06:18	03/05/2026 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	43	13469	259,27
990	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41016265	1	4	02/05/2026 19:26	03/05/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26851	7,43
991	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41016265	1	4	03/05/2026 01:11	03/05/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	292	26851	489,26
992	39	5	2026	16948	PCU01L4	PCU	41016275	1	4	02/05/2026 18:23	03/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	17,46
993	39	5	2026	16557	IPU01L4	IPU	41016287	1	4	02/05/2026 19:31	03/05/2026 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	20167	7,54
994	39	5	2026	16557	IPU01L4	IPU	41016287	1	4	02/05/2026 19:31	03/05/2026 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	243	20167	1869,95
995	39	5	2026	15854	JAB01F1	JAB	41016289	1	4	02/05/2026 19:31	03/05/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	44304	508,33
996	39	5	2026	13236	AGF01I6	AGF	41016303	1	4	02/05/2026 19:30	03/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	59040	19,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
997	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41016313	1	4	02/05/2026 19:36	03/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48768	19,43
998	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41016321	1	4	02/05/2026 19:39	02/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	46043	88,64
999	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41016361	1	4	02/05/2026 19:46	02/05/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	248	22771	873,37
1000	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41016377	1	4	02/05/2026 19:48	02/05/2026 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	46970	29,95
1001	39	5	2026	15854	JAB01F1	JAB	41016393	1	4	02/05/2026 19:50	03/05/2026 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	121	44304	2069,67
1002	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41016409	1	4	02/05/2026 19:51	02/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	39852	80,66
1003	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41016435	1	4	02/05/2026 20:12	03/05/2026 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	11043	65,92
1004	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41016497	1	4	02/05/2026 20:03	03/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	4,97
1005	39	5	2026	13254	BJD01L3	BJD	41016585	1	4	02/05/2026 20:12	03/05/2026 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	163	69564	1033,47
1006	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41016623	1	4	03/05/2026 07:38	03/05/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	37089	138,83
1007	39	5	2026	13297	IDP01I2	IDP	41016693	1	4	02/05/2026 20:28	02/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	12893	7,60
1008	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41016731	1	4	02/05/2026 20:34	03/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	11043	112,92
1009	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41016755	1	4	03/05/2026 05:39	03/05/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	11043	46,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1010	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41016775	1	4	02/05/2026 20:40	03/05/2026 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	28066	78,31
1011	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41016775	1	4	03/05/2026 02:18	03/05/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	28066	113,94
1012	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41016815	1	4	02/05/2026 20:46	02/05/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	53456	38,44
1013	39	5	2026	16568	ACP01C5	ACP	41016865	1	4	02/05/2026 20:51	03/05/2026 04:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	31687	24,37
1014	39	5	2026	13315	JGA01N2	JGA	41016867	1	4	03/05/2026 06:38	03/05/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	15068	13,81
1015	39	5	2026	15850	SNP01N5	SNP	41016893	1	4	02/05/2026 20:58	03/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	27379	47,92
1016	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41016915	1	4	03/05/2026 07:12	03/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	25	50783	213,12
1017	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41016941	1	4	02/05/2026 21:07	03/05/2026 04:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	46970	148,48
1018	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41016969	1	4	02/05/2026 21:12	03/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	59040	39,54
1019	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41016975	1	4	02/05/2026 21:12	02/05/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20250	2,56
1020	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41017035	1	4	02/05/2026 21:26	03/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34469	13,24
1021	39	5	2026	15852	MBC01P3	MBC	41017045	1	4	02/05/2026 21:27	03/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22776	11,91
1022	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41017051	1	4	02/05/2026 21:28	03/05/2026 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	40801	47,03
1023	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41017053	1	4	02/05/2026 18:50	03/05/2026 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	184	13469	2487,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1024	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41017053	1	4	03/05/2026 05:41	03/05/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	13469	319,13
1025	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41017077	1	4	02/05/2026 21:33	03/05/2026 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	48768	569,68
1026	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	41017093	1	4	02/05/2026 21:38	03/05/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	24	66519	340,46
1027	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41017097	1	4	02/05/2026 21:39	02/05/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17412	1,52
1028	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41017097	1	4	02/05/2026 21:39	02/05/2026 23:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17412	1,75
1029	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41017141	1	4	02/05/2026 21:52	03/05/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	18384	204,21
1030	39	5	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	41017149	1	4	02/05/2026 21:53	03/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	222	75073	2868,98
1031	39	5	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	41017149	1	4	03/05/2026 10:45	03/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	123	75073	6,94
1032	39	5	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	41017149	1	4	03/05/2026 10:45	03/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1168	75073	218,35
1033	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41017155	1	4	02/05/2026 21:56	03/05/2026 11:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27379	27,43
1034	39	5	2026	13336	MLG01Y5	MLG	41017175	1	4	02/05/2026 22:01	03/05/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	26177	472,79
1035	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41017179	1	4	02/05/2026 22:01	03/05/2026 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	24495	22,63
1036	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41017213	1	4	02/05/2026 22:09	03/05/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	25620	12,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1037	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41017241	1	4	02/05/2026 22:15	03/05/2026 07:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	44751	172,24
1038	39	5	2026	13263	CMB01L5	CMB	41017255	1	4	02/05/2026 22:19	03/05/2026 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	69717	46,03
1039	39	5	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	41017283	1	4	02/05/2026 22:25	03/05/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37089	38,92
1040	39	5	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	41017283	1	4	03/05/2026 14:14	03/05/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37089	7,28
1041	39	5	2026	16558	JND01L7	JND	41017293	1	4	02/05/2026 22:28	03/05/2026 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	41	59229	162,88
1042	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41017663	1	4	02/05/2026 23:09	03/05/2026 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44751	1,24
1043	39	5	2026	13238	AMT01PA	AMT	41017691	1	4	02/05/2026 23:17	03/05/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	25620	31,01
1044	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	41017719	1	4	02/05/2026 23:21	03/05/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	70448	45,81
1045	39	5	2026	13339	MDM01M8	MDM	41017751	1	4	02/05/2026 23:27	03/05/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	94018	33,91
1046	39	5	2026	13385	TAP01F9	TAP	41017759	1	4	02/05/2026 23:33	03/05/2026 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	191	43007	1224,26
1047	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	41017777	1	4	02/05/2026 23:40	03/05/2026 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	487	66519	4318,88
1048	39	5	2026	13273	CRT01MA	CRT	41017791	1	4	02/05/2026 23:48	03/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	237	66519	2568,55
1049	39	5	2026	13315	JGA01N5	JGA	41017793	1	4	02/05/2026 23:48	03/05/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	273	15068	285,36
1050	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41017807	1	4	02/05/2026 23:53	03/05/2026 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	35320	40,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1051	39	5	2026	13353	ORS01M4	ORS	41017817	1	4	02/05/2026 23:54	03/05/2026 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	164	10338	215,07
1052	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41017845	1	4	03/05/2026 09:36	03/05/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	445	20685	1437,72
1053	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	41017875	1	4	03/05/2026 00:17	03/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	75073	37,93
1054	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41017897	1	4	03/05/2026 00:24	03/05/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	75073	283,76
1055	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41017897	1	4	03/05/2026 11:59	03/05/2026 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	281	75073	496,75
1056	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41017897	1	4	03/05/2026 14:37	03/05/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	281	75073	203,10
1057	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41017913	1	4	03/05/2026 00:30	03/05/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	65	46970	422,39
1058	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41017929	1	4	03/05/2026 00:35	03/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	18384	278,49
1059	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41017977	1	4	03/05/2026 00:48	03/05/2026 03:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	106	34638	295,65
1060	39	5	2026	13375	SLC01S5	SLC	41018039	1	4	03/05/2026 01:11	03/05/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	23116	192,34
1061	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41018047	1	4	02/05/2026 18:37	03/05/2026 03:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	145	20725	1337,71
1062	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41018095	1	4	03/05/2026 06:26	03/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	300	37089	2056,42
1063	39	5	2026	13276	DMC01C4	DMC	41018129	1	4	03/05/2026 01:42	03/05/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	74786	15,12
1064	39	5	2026	13276	DMC01C4	DMC	41018129	1	4	03/05/2026 01:42	03/05/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74786	8,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1065	39	5	2026	13276	DMC01C4	DMC	41018129	1	4	03/05/2026 09:16	03/05/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	140	74786	100,41
1066	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41018233	1	4	03/05/2026 02:14	03/05/2026 07:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	48850	658,44
1067	39	5	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	41018263	1	4	03/05/2026 02:29	03/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	21546	309,77
1068	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	41018281	1	4	03/05/2026 06:57	03/05/2026 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	276	24949	578,14
1069	39	5	2026	13374	RSU01N1	RSU	41018285	1	4	03/05/2026 02:44	04/05/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	35320	36,75
1070	39	5	2026	13374	RSU01N1	RSU	41018285	1	4	04/05/2026 13:07	04/05/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	35320	177,44
1071	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41018331	1	4	03/05/2026 03:22	03/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	33963	172,30
1072	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41018337	1	4	03/05/2026 03:27	03/05/2026 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	269	26624	506,39
1073	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41018337	1	4	03/05/2026 05:24	03/05/2026 06:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	269	26624	278,71
1074	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41018343	1	4	03/05/2026 03:32	03/05/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	212	50783	1641,29
1075	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	41018363	1	4	03/05/2026 04:52	03/05/2026 14:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	34469	517,09
1076	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41018367	1	4	03/05/2026 03:47	03/05/2026 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50783	20,50
1077	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41018373	1	4	03/05/2026 03:49	03/05/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	39852	103,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1078	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41018387	1	4	03/05/2026 03:57	03/05/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	48768	262,70
1079	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41018413	1	4	03/05/2026 04:18	03/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	6,19
1080	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41018413	1	4	03/05/2026 10:30	03/05/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	69717	7,03
1081	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41018457	1	4	03/05/2026 04:52	03/05/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	193	23255	640,12
1082	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41018461	1	4	03/05/2026 04:55	03/05/2026 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	15953	38,57
1083	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41018467	1	4	03/05/2026 05:01	03/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	154	11043	844,18
1084	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41018469	1	4	03/05/2026 08:36	03/05/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	33430	26,27
1085	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41018473	1	4	03/05/2026 05:03	03/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	170	33963	933,06
1086	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	41018489	1	4	03/05/2026 05:10	03/05/2026 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	20167	72,95
1087	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41018495	1	4	03/05/2026 05:15	03/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	50783	133,03
1088	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41018495	1	4	03/05/2026 05:15	03/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50783	6,38
1089	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41018521	1	4	03/05/2026 05:37	03/05/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20685	48,97
1090	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41018553	1	4	03/05/2026 05:54	04/05/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	37089	299,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1091	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41018559	1	4	03/05/2026 05:58	03/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	27379	13,22
1092	39	5	2026	15850	SNP01N5	SNP	41018561	1	4	03/05/2026 05:59	03/05/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	27379	23,56
1093	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41018563	1	4	03/05/2026 05:00	03/05/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	54	20725	287,10
1094	39	5	2026	15500	IBP01I2	IBP	41018567	1	4	03/05/2026 06:00	03/05/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26624	13,07
1095	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41018583	1	4	03/05/2026 06:10	03/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28278	15,06
1096	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41018599	1	4	03/05/2026 06:12	03/05/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20685	42,47
1097	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41018601	1	4	03/05/2026 06:13	03/05/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	28066	722,15
1098	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41018603	1	4	03/05/2026 06:13	03/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	23116	34,88
1099	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41018611	1	4	03/05/2026 06:16	03/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	46970	27,77
1100	39	5	2026	13254	BJD01L5	BJD	41018623	1	4	03/05/2026 06:18	03/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	69564	16,46
1101	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41018641	1	4	03/05/2026 06:23	03/05/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	17412	121,15
1102	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41018661	1	4	03/05/2026 06:31	03/05/2026 07:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	53456	6,15
1103	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41018665	1	4	03/05/2026 06:32	03/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	677	48850	2604,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1104	39	5	2026	13322	LMN01N4	LMN	41018669	1	4	03/05/2026 06:34	03/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	277	46043	614,86
1105	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	41018671	1	4	03/05/2026 06:34	03/05/2026 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	20167	65,83
1106	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41018675	1	4	03/05/2026 06:35	03/05/2026 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	26501	124,33
1107	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41018677	1	4	03/05/2026 06:35	03/05/2026 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	16994	43,73
1108	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	41018689	1	4	03/05/2026 06:34	03/05/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	24955	68,78
1109	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41018707	1	4	03/05/2026 06:44	03/05/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	243	31687	794,07
1110	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41018709	1	4	03/05/2026 06:45	03/05/2026 12:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	57999	188,66
1111	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41018717	1	4	03/05/2026 06:46	03/05/2026 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	574	21272	1015,50
1112	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41018739	1	4	03/05/2026 06:50	03/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	25620	117,02
1113	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41018751	1	4	03/05/2026 06:52	03/05/2026 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	21272	61,16
1114	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	41018753	1	4	02/05/2026 20:28	03/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	74786	70,49
1115	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41018765	1	4	03/05/2026 06:56	03/05/2026 08:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	28278	56,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1116	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	41018771	1	4	03/05/2026 06:57	03/05/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	20167	81,42
1117	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41018825	1	4	03/05/2026 07:04	03/05/2026 12:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	25620	95,32
1118	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41018841	1	4	03/05/2026 07:09	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	10370	31,66
1119	39	5	2026	13319	LVM01M3	LVM	41018853	1	4	03/05/2026 07:11	03/05/2026 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	24949	105,77
1120	39	5	2026	13319	LVM01M3	LVM	41018853	1	4	03/05/2026 07:11	03/05/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	24949	34,23
1121	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41018863	1	4	03/05/2026 07:13	03/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	4,26
1122	39	5	2026	13367	PSK01F1	PSK	41018869	1	4	03/05/2026 07:13	03/05/2026 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	65668	76,28
1123	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41018871	1	4	03/05/2026 07:13	03/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	262	21272	582,66
1124	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41018871	1	4	03/05/2026 07:13	03/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	21272	360,89
1125	39	5	2026	13302	INP01N5	INP	41018891	1	4	03/05/2026 07:17	03/05/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	19193	7,82
1126	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41018893	1	4	03/05/2026 07:17	03/05/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	79	34469	316,53
1127	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41018901	1	4	03/05/2026 07:19	03/05/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	77	16994	184,56
1128	39	5	2026	13317	JMA01M3	JMA	41018923	1	4	03/05/2026 01:14	03/05/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	98868	165,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1129	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41018929	1	4	03/05/2026 07:25	03/05/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	39852	72,10
1130	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41018935	1	4	03/05/2026 07:27	03/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	37089	707,91
1131	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41018935	1	4	03/05/2026 12:57	03/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	37089	172,94
1132	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41018965	1	4	03/05/2026 13:17	04/05/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	19193	550,72
1133	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41018965	1	4	04/05/2026 10:53	04/05/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	19193	49,08
1134	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41019001	1	4	03/05/2026 07:37	03/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37175	6,57
1135	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41019007	1	4	03/05/2026 07:37	03/05/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	59040	101,85
1136	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41019027	1	4	03/05/2026 07:38	03/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28278	12,35
1137	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	41019033	1	4	03/05/2026 07:39	03/05/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	29	39557	366,21
1138	39	5	2026	15502	TAA01Y1	TAA	41019059	1	4	03/05/2026 07:41	03/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30597	3,12
1139	39	5	2026	16946	CLN01F6	CLN	41019125	1	4	03/05/2026 07:50	03/05/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	34469	188,44
1140	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41019141	1	4	03/05/2026 07:53	03/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	93	28278	191,92
1141	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41019143	1	4	03/05/2026 07:53	03/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34638	1,62
1142	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41019153	1	4	03/05/2026 07:56	03/05/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	46970	284,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1143	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41019163	1	4	03/05/2026 07:57	03/05/2026 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26851	14,81
1144	39	5	2026	13236	AGF01S2	AGF	41019193	1	4	03/05/2026 07:58	03/05/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	7,66
1145	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41019201	1	4	03/05/2026 07:59	03/05/2026 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	20725	172,37
1146	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41019203	1	4	03/05/2026 07:56	03/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	35167	3,47
1147	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41019217	1	4	03/05/2026 08:00	03/05/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	21546	95,05
1148	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41019243	1	4	03/05/2026 08:03	03/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69564	4,64
1149	39	5	2026	15504	INH01I5	INH	41019255	1	4	03/05/2026 08:04	03/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	56305	26,08
1150	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41019259	1	4	03/05/2026 08:04	03/05/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	50783	126,22
1151	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41019263	1	4	03/05/2026 08:05	03/05/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	18452	14,33
1152	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 08:07	03/05/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26624	5,67
1153	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 08:07	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	26624	86,36
1154	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 08:07	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	26624	191,98
1155	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 08:07	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	26624	124,83
1156	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 08:07	03/05/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	26624	20,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1157	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 12:27	03/05/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	26624	2,68
1158	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 12:27	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	26624	26,34
1159	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 12:27	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26624	5,27
1160	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 12:27	03/05/2026 17:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26624	5,27
1161	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41019277	1	4	03/05/2026 12:27	03/05/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	26624	23,23
1162	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41019283	1	4	03/05/2026 08:08	03/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	53456	9,18
1163	39	5	2026	13260	CRC01C3	CRC	41019293	1	4	03/05/2026 08:08	03/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	17315	20,12
1164	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41019301	1	4	03/05/2026 08:09	03/05/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	60	40801	141,72
1165	39	5	2026	13236	AGF01S2	AGF	41019329	1	4	03/05/2026 08:12	03/05/2026 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	59040	52,35
1166	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41019351	1	4	03/05/2026 08:14	03/05/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	37175	78,13
1167	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41019365	1	4	03/05/2026 08:40	03/05/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	16	20725	177,39
1168	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41019369	1	4	03/05/2026 08:15	03/05/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	40801	283,88
1169	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41019391	1	4	03/05/2026 01:48	03/05/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	404	15953	3630,39
1170	39	5	2026	15850	SNP01N6	SNP	41019411	1	4	03/05/2026 08:20	03/05/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27379	8,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1171	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41019453	1	4	03/05/2026 08:25	03/05/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20008	3,43
1172	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41019461	1	4	03/05/2026 08:27	03/05/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	2,51
1173	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41019473	1	4	03/05/2026 08:28	03/05/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13025	14,88
1174	39	5	2026	13322	LMN01N1	LMN	41019475	1	4	03/05/2026 08:28	03/05/2026 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	46043	508,22
1175	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41019483	1	4	03/05/2026 08:29	03/05/2026 12:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	25620	26,75
1176	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41019517	1	4	03/05/2026 08:31	04/05/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	26851	289,40
1177	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41019517	1	4	04/05/2026 04:20	04/05/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	26851	159,47
1178	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	41019521	1	4	03/05/2026 08:32	03/05/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	28421	6,00
1179	39	5	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	41019539	1	4	03/05/2026 08:34	03/05/2026 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	56	28066	330,51
1180	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41019561	1	4	03/05/2026 08:37	03/05/2026 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	20725	263,04
1181	39	5	2026	15852	MBC01P3	MBC	41019569	1	4	03/05/2026 08:38	03/05/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	22776	60,76
1182	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41019601	1	4	03/05/2026 08:40	03/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	21272	58,20
1183	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41019603	1	4	03/05/2026 08:41	03/05/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	6,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1184	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41019641	1	4	03/05/2026 08:45	03/05/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	18711	6,61
1185	39	5	2026	15849	IGT01M7	IGT	41019647	1	4	03/05/2026 08:45	03/05/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	57999	25,91
1186	39	5	2026	13276	DMC01C1	DMC	41019657	1	4	03/05/2026 08:47	03/05/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	74786	6,70
1187	39	5	2026	13250	JGR01L2	JGR	41019701	1	4	03/05/2026 05:50	03/05/2026 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	17583	73,89
1188	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41019735	1	4	03/05/2026 08:54	04/05/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20725	93,91
1189	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41019747	1	4	03/05/2026 08:56	03/05/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	28066	32,13
1190	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41019749	1	4	03/05/2026 08:56	04/05/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	15,54
1191	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	41019757	1	4	04/05/2026 09:57	04/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	13469	18,76
1192	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41019763	1	4	04/05/2026 18:14	04/05/2026 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23788	6,47
1193	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41019763	1	4	04/05/2026 20:20	05/05/2026 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23788	48,49
1194	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	41019767	1	4	03/05/2026 08:57	03/05/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	31687	64,65
1195	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41019781	1	4	03/05/2026 08:14	03/05/2026 11:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	181	40801	605,80
1196	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41019809	1	4	03/05/2026 09:01	03/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	6,05

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1197	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41019829	1	4	03/05/2026 09:02	03/05/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	183	53352	110,71
1198	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41019829	1	4	03/05/2026 09:02	03/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	53352	156,82
1199	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41019829	1	4	03/05/2026 09:25	03/05/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	129	53352	30,28
1200	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41019829	1	4	03/05/2026 09:25	03/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	53352	46,72
1201	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41019921	1	4	03/05/2026 09:13	03/05/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	23255	19,66
1202	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41019921	1	4	03/05/2026 15:42	03/05/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23255	3,36
1203	39	5	2026	13387	TNG01S3	TNG	41019947	1	4	03/05/2026 09:15	03/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	1,68
1204	39	5	2026	13387	TNG01S3	TNG	41020035	1	4	03/05/2026 09:25	03/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	40801	19,34
1205	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41020041	1	4	03/05/2026 09:26	03/05/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	13485	9,13
1206	39	5	2026	13367	PSK01M6	PSK	41020115	1	4	03/05/2026 09:33	03/05/2026 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	65668	4,15
1207	39	5	2026	16559	SBQ01F3	SBQ	41020147	1	4	03/05/2026 09:36	03/05/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20250	2,09
1208	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	41020181	1	4	03/05/2026 09:39	03/05/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34469	8,51
1209	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41020211	1	4	03/05/2026 09:42	03/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	6,02
1210	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41020253	1	4	03/05/2026 09:45	03/05/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	21272	71,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1211	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41020323	1	4	03/05/2026 09:55	04/05/2026 06:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	68	26851	1412,70
1212	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41020323	1	4	04/05/2026 03:37	04/05/2026 06:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	26851	371,54
1213	39	5	2026	13276	DMC01C1	DMC	41020329	1	4	03/05/2026 09:55	03/05/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74786	6,73
1214	39	5	2026	13249	BCR01C6	BCR	41020343	1	4	03/05/2026 09:57	04/05/2026 06:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	102494	226,14
1215	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41020399	1	4	03/05/2026 10:06	03/05/2026 14:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	33963	22,13
1216	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41020407	1	4	03/05/2026 10:06	03/05/2026 21:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	26851	346,39
1217	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41020481	1	4	03/05/2026 10:15	03/05/2026 21:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	17412	370,35
1218	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41020499	1	4	03/05/2026 10:16	03/05/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	25620	19,96
1219	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41020525	1	4	03/05/2026 10:19	03/05/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	1,03
1220	39	5	2026	16948	PCU01L2	PCU	41020529	1	4	03/05/2026 10:20	03/05/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	18384	6,62
1221	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41020531	1	4	03/05/2026 10:20	03/05/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18125	10,62
1222	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41020555	1	4	03/05/2026 09:58	03/05/2026 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	20008	81,13
1223	39	5	2026	13254	BJD01L1	BJD	41020557	1	4	03/05/2026 10:23	03/05/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	69564	72,65
1224	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41020583	1	4	03/05/2026 10:27	03/05/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	15953	14,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1225	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41020593	1	4	03/05/2026 10:28	03/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21546	16,61
1226	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41020597	1	4	03/05/2026 10:28	03/05/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	6,63
1227	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41020619	1	4	03/05/2026 10:30	03/05/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	18711	78,73
1228	39	5	2026	13255	BMS01S4	BMS	41020657	1	4	03/05/2026 10:35	03/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102499	1,05
1229	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41020699	1	4	03/05/2026 10:39	03/05/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	45	20167	384,92
1230	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41020699	1	4	03/05/2026 10:39	03/05/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	20167	560,32
1231	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41020721	1	4	03/05/2026 10:42	03/05/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	46247	734,72
1232	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41020773	1	4	03/05/2026 10:47	03/05/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	3,27
1233	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41020811	1	4	03/05/2026 10:52	03/05/2026 13:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23116	2,39
1234	39	5	2026	13249	BCR01C2	BCR	41020837	1	4	03/05/2026 10:51	03/05/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	102494	9,23
1235	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41020867	1	4	03/05/2026 11:03	03/05/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	30597	19,48
1236	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41020887	1	4	03/05/2026 11:05	03/05/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	33	40801	154,95
1237	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	41020905	1	4	03/05/2026 11:08	03/05/2026 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	28421	228,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1238	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41020937	1	4	03/05/2026 17:38	04/05/2026 03:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	9,79
1239	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41020949	1	4	03/05/2026 11:14	04/05/2026 13:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	46043	155,57
1240	39	5	2026	13387	TNG01S3	TNG	41021005	1	4	03/05/2026 11:22	03/05/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	1,41
1241	39	5	2026	15504	INH01I6	INH	41021033	1	4	03/05/2026 11:25	03/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	56305	15,72
1242	39	5	2026	16567	MRG01C8	MRG	41021055	1	4	03/05/2026 11:30	03/05/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48768	14,27
1243	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41021063	1	4	03/05/2026 11:32	03/05/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	28421	193,78
1244	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41021101	1	4	04/05/2026 06:23	04/05/2026 08:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	10370	25,62
1245	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41021111	1	4	03/05/2026 11:40	04/05/2026 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	20725	412,37
1246	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41021127	1	4	03/05/2026 11:42	03/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	30662	203,65
1247	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41021133	1	4	04/05/2026 04:32	04/05/2026 06:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	15953	81,11
1248	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41021135	1	4	03/05/2026 11:43	04/05/2026 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	23788	121,46
1249	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41021139	1	4	03/05/2026 11:43	03/05/2026 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30970	2,23
1250	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41021153	1	4	03/05/2026 11:45	03/05/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	42	40801	168,11
1251	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41021159	1	4	03/05/2026 11:46	03/05/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	15953	76,13
1252	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41021169	1	4	03/05/2026 11:47	03/05/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	26624	125,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1253	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41021169	1	4	03/05/2026 11:47	04/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	26624	194,94
1254	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41021169	1	4	04/05/2026 06:59	04/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	19	26624	46,68
1255	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41021173	1	4	03/05/2026 11:47	03/05/2026 15:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26624	3,52
1256	39	5	2026	13249	BCR01C3	BCR	41021219	1	4	03/05/2026 10:11	03/05/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102494	18,75
1257	39	5	2026	13355	PCJ01P3	PCJ	41021233	1	4	03/05/2026 11:58	03/05/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	44751	68,31
1258	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41021271	1	4	03/05/2026 12:04	03/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28001	86,57
1259	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41021279	1	4	03/05/2026 12:06	03/05/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21272	3,01
1260	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41021295	1	4	03/05/2026 12:07	03/05/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20685	22,03
1261	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41021313	1	4	03/05/2026 12:10	03/05/2026 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20250	11,72
1262	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41021323	1	4	03/05/2026 12:12	04/05/2026 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	20,29
1263	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41021325	1	4	03/05/2026 12:12	03/05/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	33963	128,22
1264	39	5	2026	16944	ACA01C1	ACA	41021337	1	4	03/05/2026 12:14	03/05/2026 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24955	5,03
1265	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41021347	1	4	03/05/2026 12:18	03/05/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	15866	15,24
1266	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41021349	1	4	03/05/2026 12:18	03/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	3,70
1267	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41021353	1	4	03/05/2026 12:19	03/05/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	26851	43,42

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1268	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41021387	1	4	03/05/2026 12:24	03/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20725	10,80
1269	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	41021417	1	4	03/05/2026 12:28	03/05/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	30597	21,01
1270	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41021459	1	4	03/05/2026 12:33	03/05/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	48768	10,40
1271	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41021463	1	4	03/05/2026 12:33	04/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	33430	221,55
1272	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41021545	1	4	03/05/2026 12:43	03/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	132	69717	335,90
1273	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41021557	1	4	03/05/2026 12:44	03/05/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	2,55
1274	39	5	2026	15852	MBC01P2	MBC	41021559	1	4	03/05/2026 12:45	03/05/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	22776	8,71
1275	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41021565	1	4	03/05/2026 12:46	03/05/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	55	20167	55,89
1276	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41021587	1	4	03/05/2026 12:49	03/05/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17412	13,37
1277	39	5	2026	13365	PCI01C1	PCI	41021595	1	4	03/05/2026 12:50	03/05/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	70448	120,05
1278	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41021637	1	4	03/05/2026 12:58	03/05/2026 21:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	46043	155,69
1279	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41021661	1	4	03/05/2026 13:02	04/05/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	37089	77,44
1280	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41021685	1	4	03/05/2026 13:08	03/05/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	25620	14,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1281	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41021697	1	4	03/05/2026 13:09	03/05/2026 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	30597	539,05
1282	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41021773	1	4	03/05/2026 13:24	03/05/2026 17:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	4,27
1283	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41021793	1	4	03/05/2026 13:29	03/05/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	50783	468,88
1284	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41021817	1	4	03/05/2026 13:29	03/05/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30662	9,23
1285	39	5	2026	16566	SBU01S3	SBU	41021821	1	4	03/05/2026 13:32	03/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48850	2,01
1286	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41021831	1	4	03/05/2026 13:35	04/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26624	10,53
1287	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41021843	1	4	03/05/2026 13:37	03/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	48768	4,54
1288	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41021887	1	4	03/05/2026 13:46	03/05/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	100	52916	356,56
1289	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41021887	1	4	03/05/2026 13:46	03/05/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	52916	295,01
1290	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41021905	1	4	03/05/2026 13:48	03/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	1,62
1291	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41021937	1	4	03/05/2026 13:53	03/05/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26624	7,53
1292	39	5	2026	13282	DID01F5	DID	41021939	1	4	03/05/2026 13:54	03/05/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	3,76
1293	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	41021951	1	4	03/05/2026 13:57	04/05/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39557	26,21
1294	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41021963	1	4	03/05/2026 14:02	03/05/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24949	3,60
1295	39	5	2026	13322	LMN01N1	LMN	41021981	1	4	03/05/2026 14:07	04/05/2026 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	29,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1296	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41022003	1	4	03/05/2026 14:10	04/05/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	46247	303,15
1297	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41022017	1	4	03/05/2026 14:14	04/05/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	65	13469	1166,23
1298	39	5	2026	15504	GCN01N1	GCN	41022037	1	4	03/05/2026 14:19	03/05/2026 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	56305	12,99
1299	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41022053	1	4	03/05/2026 14:22	03/05/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27379	10,68
1300	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41022105	1	4	03/05/2026 14:33	03/05/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	37175	12,66
1301	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41022117	1	4	03/05/2026 14:34	03/05/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	69717	16,37
1302	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41022121	1	4	03/05/2026 14:35	03/05/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	10338	2,90
1303	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41022131	1	4	03/05/2026 08:41	03/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	19193	12,01
1304	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41022131	1	4	03/05/2026 20:00	03/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	12	19193	8,40
1305	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41022153	1	4	03/05/2026 14:43	03/05/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	18452	21,17
1306	39	5	2026	15854	JAB01F6	JAB	41022169	1	4	03/05/2026 14:44	03/05/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	3,42
1307	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41022205	1	4	03/05/2026 10:39	03/05/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	7,16
1308	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41022211	1	4	03/05/2026 14:50	03/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20250	6,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1309	39	5	2026	13322	LMN01N4	LMN	41022227	1	4	03/05/2026 14:53	03/05/2026 19:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	46043	56,10
1310	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41022245	1	4	03/05/2026 14:55	03/05/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	39852	139,31
1311	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41022285	1	4	03/05/2026 15:03	03/05/2026 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	28066	20,61
1312	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41022293	1	4	03/05/2026 15:05	03/05/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	27	53456	89,49
1313	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41022309	1	4	03/05/2026 15:08	03/05/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	30970	191,65
1314	39	5	2026	15854	JAB01F1	JAB	41022365	1	4	03/05/2026 15:18	03/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	187	44304	413,01
1315	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41022379	1	4	03/05/2026 15:20	04/05/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	24,27
1316	39	5	2026	13389	TME01P9	TME	41022399	1	4	03/05/2026 15:26	04/05/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	12322	757,79
1317	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41022443	1	4	03/05/2026 15:33	03/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	23788	423,99
1318	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41022469	1	4	03/05/2026 15:40	03/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	25620	939,48
1319	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41022469	1	4	03/05/2026 19:25	03/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	25620	25,17
1320	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41022487	1	4	03/05/2026 14:27	03/05/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	55	20167	156,49
1321	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41022497	1	4	03/05/2026 15:45	03/05/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	20725	50,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1322	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41022515	1	4	03/05/2026 15:53	03/05/2026 17:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	21546	5,81
1323	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41022529	1	4	03/05/2026 15:54	03/05/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	4,17
1324	39	5	2026	13355	PCI01P6	PCJ	41022585	1	4	03/05/2026 16:03	03/05/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44751	3,68
1325	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41022599	1	4	03/05/2026 16:06	03/05/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	2,95
1326	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41022615	1	4	03/05/2026 22:13	04/05/2026 03:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28066	5,27
1327	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41022615	1	4	03/05/2026 22:13	04/05/2026 03:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28066	10,51
1328	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	41022627	1	4	03/05/2026 16:12	03/05/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20167	3,70
1329	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41022639	1	4	03/05/2026 17:03	03/05/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	12893	20,07
1330	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41022639	1	4	03/05/2026 17:03	03/05/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12893	1,28
1331	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41022707	1	4	03/05/2026 17:50	03/05/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	28066	317,45
1332	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41022725	1	4	03/05/2026 16:25	03/05/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	18711	14,76
1333	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41022731	1	4	03/05/2026 16:26	03/05/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20008	6,34
1334	39	5	2026	13249	BCR01C6	BCR	41022761	1	4	03/05/2026 18:16	04/05/2026 07:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102494	54,84
1335	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41022765	1	4	03/05/2026 16:31	03/05/2026 21:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28278	105,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1336	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41022805	1	4	03/05/2026 16:38	03/05/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	39557	77,26
1337	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41022841	1	4	03/05/2026 18:01	03/05/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	13025	168,83
1338	39	5	2026	16567	MRG01C3	MRG	41022875	1	4	03/05/2026 16:56	03/05/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	48768	53,19
1339	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41022901	1	4	03/05/2026 17:01	03/05/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	46043	143,19
1340	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41022907	1	4	03/05/2026 17:03	04/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	50783	1075,58
1341	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41022935	1	4	03/05/2026 17:06	03/05/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	13025	394,20
1342	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41022957	1	4	03/05/2026 17:08	03/05/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	30662	23,20
1343	39	5	2026	13255	BMS01S2	BMS	41022975	1	4	03/05/2026 17:11	03/05/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102499	2,04
1344	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	41022987	1	4	03/05/2026 17:13	03/05/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20167	3,36
1345	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	41022999	1	4	03/05/2026 17:15	03/05/2026 20:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	15068	95,90
1346	39	5	2026	15852	MBC01P3	MBC	41023005	1	4	03/05/2026 17:17	03/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	22776	13,17
1347	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41023009	1	4	03/05/2026 17:17	04/05/2026 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33430	26,79
1348	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41023015	1	4	03/05/2026 17:18	03/05/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	57999	70,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1349	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41023021	1	4	03/05/2026 17:18	03/05/2026 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	53456	2,56
1350	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41023033	1	4	03/05/2026 17:20	04/05/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18125	69,23
1351	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41023045	1	4	03/05/2026 17:25	03/05/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28718	12,11
1352	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41023051	1	4	03/05/2026 17:25	03/05/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	37175	2,65
1353	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41023061	1	4	03/05/2026 17:25	03/05/2026 20:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	26624	64,27
1354	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41023067	1	4	03/05/2026 17:26	04/05/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	19,38
1355	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41023069	1	4	03/05/2026 17:26	04/05/2026 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	23788	331,13
1356	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41023089	1	4	03/05/2026 17:29	04/05/2026 02:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	8,93
1357	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41023115	1	4	03/05/2026 17:35	04/05/2026 16:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	20250	135,46
1358	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41023123	1	4	03/05/2026 17:35	04/05/2026 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	10,04
1359	39	5	2026	13254	BJD01L2	BJD	41023165	1	4	03/05/2026 17:42	03/05/2026 20:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69564	6,13
1360	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41023175	1	4	03/05/2026 17:43	03/05/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	53456	3,12
1361	39	5	2026	13374	RSU01N7	RSU	41023255	1	4	03/05/2026 17:55	04/05/2026 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	35320	89,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1362	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41023291	1	4	03/05/2026 19:55	03/05/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	28066	3,71
1363	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41023309	1	4	03/05/2026 18:04	03/05/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	27379	44,98
1364	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41023335	1	4	03/05/2026 18:10	03/05/2026 20:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39852	4,75
1365	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41023357	1	4	03/05/2026 18:12	04/05/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	6,54
1366	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41023361	1	4	03/05/2026 18:13	03/05/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	50783	15,72
1367	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41023363	1	4	03/05/2026 18:13	03/05/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	50783	136,60
1368	39	5	2026	16563	GBA01L3	GBA	41023389	1	4	03/05/2026 18:17	04/05/2026 00:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	8930	5,89
1369	39	5	2026	13363	PCM01M4	PCM	41023401	1	4	03/05/2026 18:19	04/05/2026 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	9,67
1370	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	41023405	1	4	03/05/2026 15:11	03/05/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74786	5,48
1371	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41023437	1	4	03/05/2026 18:25	03/05/2026 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	4,57
1372	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41023459	1	4	03/05/2026 18:29	03/05/2026 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24495	11,63
1373	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41023473	1	4	03/05/2026 18:32	03/05/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	41	37089	92,85
1374	39	5	2026	15504	GCN01N2	GCN	41023559	1	4	03/05/2026 18:49	04/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	6,21
1375	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41023613	1	4	03/05/2026 18:54	03/05/2026 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	17412	137,50
1376	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41023623	1	4	03/05/2026 18:56	04/05/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22771	5,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1377	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41023641	1	4	03/05/2026 18:59	03/05/2026 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	46043	7,09
1378	39	5	2026	13250	JGR01L2	JGR	41023713	1	4	03/05/2026 19:14	05/05/2026 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17583	61,64
1379	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41023721	1	4	03/05/2026 19:17	03/05/2026 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	15953	45,53
1380	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41023729	1	4	03/05/2026 19:18	04/05/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20725	39,07
1381	39	5	2026	13254	BJD01L1	BJD	41023753	1	4	03/05/2026 19:36	03/05/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69564	3,02
1382	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41023781	1	4	03/05/2026 19:28	04/05/2026 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28066	12,15
1383	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41023783	1	4	03/05/2026 19:28	04/05/2026 03:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	46970	117,52
1384	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41023821	1	4	03/05/2026 19:37	04/05/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	33430	161,49
1385	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41023843	1	4	03/05/2026 19:43	04/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37089	29,71
1386	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41023845	1	4	03/05/2026 19:44	03/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	48850	3,36
1387	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41023879	1	4	03/05/2026 19:50	03/05/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	11043	37,18
1388	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	41023885	1	4	03/05/2026 19:51	04/05/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	24949	711,58
1389	39	5	2026	15846	MGY01Y6	MGY	41023979	1	4	03/05/2026 20:12	04/05/2026 03:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	35835	21,48
1390	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41023985	1	4	03/05/2026 20:14	04/05/2026 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	17,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1391	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41024081	1	4	03/05/2026 20:37	03/05/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	12893	24,66
1392	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41024081	1	4	03/05/2026 20:37	03/05/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12893	1,13
1393	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41024111	1	4	03/05/2026 18:14	04/05/2026 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28066	16,21
1394	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41024137	1	4	03/05/2026 20:02	04/05/2026 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	129	48850	605,37
1395	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41024149	1	4	03/05/2026 20:52	04/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	46970	12,98
1396	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41024151	1	4	03/05/2026 20:53	04/05/2026 02:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	114	11812	660,50
1397	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41024175	1	4	03/05/2026 20:58	04/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23788	13,69
1398	39	5	2026	13389	TME01P4	TME	41024181	1	4	03/05/2026 21:00	04/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	12322	82,91
1399	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41024217	1	4	03/05/2026 21:08	04/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	11043	9,69
1400	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41024245	1	4	03/05/2026 21:19	04/05/2026 01:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	26624	29,72
1401	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41024265	1	4	03/05/2026 21:24	03/05/2026 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	33430	5,03
1402	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41024289	1	4	03/05/2026 21:29	04/05/2026 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	25620	9,38
1403	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41024303	1	4	03/05/2026 23:33	04/05/2026 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	65	74786	583,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1404	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41024303	1	4	03/05/2026 23:33	04/05/2026 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	74786	69,67
1405	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41024303	1	4	04/05/2026 08:32	04/05/2026 22:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	74786	242,25
1406	39	5	2026	13339	MDM01M7	MDM	41024309	1	4	03/05/2026 21:33	04/05/2026 03:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	330	94018	1995,49
1407	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41024337	1	4	03/05/2026 21:42	04/05/2026 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	69564	71,13
1408	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41024345	1	4	03/05/2026 21:45	04/05/2026 00:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	33	26501	83,22
1409	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41024379	1	4	03/05/2026 21:49	03/05/2026 23:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	48850	159,71
1410	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41024417	1	4	03/05/2026 20:42	03/05/2026 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	19193	24,54
1411	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41024439	1	4	03/05/2026 22:03	03/05/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	1,66
1412	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41024467	1	4	03/05/2026 22:09	04/05/2026 02:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	53352	24,93
1413	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41024481	1	4	03/05/2026 22:10	04/05/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24955	3,51
1414	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41024491	1	4	03/05/2026 22:14	04/05/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	506	53352	2414,74
1415	39	5	2026	13238	AMT01P1	AMT	41024493	1	4	03/05/2026 22:15	04/05/2026 02:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	25620	8,76
1416	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41024503	1	4	03/05/2026 22:18	05/05/2026 03:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	10370	375,24
1417	39	5	2026	13317	JMA01M5	JMA	41024521	1	4	03/05/2026 22:23	04/05/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	98868	138,40
1418	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41024527	1	4	03/05/2026 22:25	04/05/2026 01:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	34638	8,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1419	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41024533	1	4	04/05/2026 07:12	04/05/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	53456	292,91
1420	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41024533	1	4	04/05/2026 07:12	04/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	53456	212,64
1421	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41024533	1	4	04/05/2026 07:12	04/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	53456	66,95
1422	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41024533	1	4	04/05/2026 07:47	04/05/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	53456	16,93
1423	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41024533	1	4	04/05/2026 07:47	04/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	53456	14,08
1424	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41024533	1	4	04/05/2026 07:47	04/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	53456	10,02
1425	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41024585	1	4	03/05/2026 20:26	04/05/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	32	40801	154,76
1426	39	5	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	41024599	1	4	03/05/2026 22:52	04/05/2026 11:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	12,44
1427	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	41024659	1	4	03/05/2026 23:14	04/05/2026 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	102499	14,56
1428	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41024709	1	4	03/05/2026 23:39	04/05/2026 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	37	75073	341,84
1429	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41024717	1	4	03/05/2026 23:43	04/05/2026 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	48	15866	156,31
1430	39	5	2026	13365	PCI01C4	PCI	41024725	1	4	03/05/2026 23:45	04/05/2026 04:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	282	70448	1355,79
1431	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41024731	1	4	03/05/2026 23:48	04/05/2026 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	178	50783	2083,09
1432	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41024731	1	4	03/05/2026 23:48	04/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	50783	12,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1433	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41024735	1	4	03/05/2026 23:50	04/05/2026 06:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	20008	432,84
1434	39	5	2026	15854	JAB01F1	JAB	41024739	1	4	03/05/2026 23:51	04/05/2026 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	187	44304	1513,19
1435	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41024761	1	4	03/05/2026 23:54	04/05/2026 06:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	26501	698,72
1436	39	5	2026	13322	LMN01N6	LMN	41024867	1	4	04/05/2026 00:17	04/05/2026 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	85	46043	626,97
1437	39	5	2026	13249	BCR01C2	BCR	41024887	1	4	04/05/2026 00:23	04/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	102494	49,78
1438	39	5	2026	13254	BJD01L5	BJD	41024911	1	4	04/05/2026 00:27	04/05/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	75	69564	676,19
1439	39	5	2026	13317	JMA01M2	JMA	41024953	1	4	04/05/2026 00:33	04/05/2026 08:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	98868	40,42
1440	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41024959	1	4	04/05/2026 00:33	04/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20008	8,15
1441	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41024971	1	4	04/05/2026 00:36	04/05/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	37089	517,74
1442	39	5	2026	13249	BCR01C4	BCR	41024975	1	4	04/05/2026 00:37	04/05/2026 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102494	42,78
1443	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41024983	1	4	04/05/2026 00:39	04/05/2026 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	57	37175	417,95
1444	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41024987	1	4	04/05/2026 00:41	04/05/2026 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46247	7,57
1445	39	5	2026	15846	MGY01Y4	MGY	41024995	1	4	04/05/2026 00:37	04/05/2026 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	35835	503,17
1446	39	5	2026	13317	JMA01M2	JMA	41025039	1	4	04/05/2026 01:33	04/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	79	98868	706,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1447	39	5	2026	13317	JMA01M2	JMA	41025039	1	4	04/05/2026 09:11	04/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	98868	1,32
1448	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41025073	1	4	04/05/2026 00:56	04/05/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	287	52916	1892,61
1449	39	5	2026	13249	BCR01CA	BCR	41025091	1	4	04/05/2026 01:01	04/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102494	25,30
1450	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41025111	1	4	04/05/2026 01:07	04/05/2026 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	15953	31,50
1451	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41025113	1	4	04/05/2026 01:07	04/05/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	69717	78,30
1452	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41025113	1	4	04/05/2026 10:12	04/05/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	280	69717	200,67
1453	39	5	2026	13263	CCA01C7	CCA	41025191	1	4	04/05/2026 01:45	04/05/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69717	18,00
1454	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41025221	1	4	04/05/2026 01:53	04/05/2026 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	20008	159,63
1455	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41025221	1	4	04/05/2026 09:11	04/05/2026 09:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20008	2,68
1456	39	5	2026	13242	ART01N2	ART	41025223	1	4	04/05/2026 08:59	04/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	39557	166,35
1457	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41025257	1	4	04/05/2026 02:28	04/05/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	69717	59,14
1458	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	41025265	1	4	04/05/2026 05:11	04/05/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	261	98868	3427,58
1459	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41025285	1	4	04/05/2026 03:13	04/05/2026 06:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	141	34469	392,21
1460	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41025293	1	4	04/05/2026 09:51	04/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	148	19193	383,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1461	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41025295	1	4	04/05/2026 14:05	04/05/2026 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	20725	2,30
1462	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41025311	1	4	04/05/2026 05:12	04/05/2026 07:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	145	35167	381,43
1463	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41025315	1	4	04/05/2026 03:40	04/05/2026 05:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	37175	14,71
1464	39	5	2026	13254	BJD01L4	BJD	41025401	1	4	04/05/2026 05:01	04/05/2026 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	69564	118,70
1465	39	5	2026	15847	CTO01P1	CTO	41025405	1	4	04/05/2026 05:04	04/05/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	18382	5,33
1466	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41025427	1	4	04/05/2026 05:16	04/05/2026 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	46247	91,69
1467	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41025461	1	4	04/05/2026 05:28	04/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	50783	262,22
1468	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41025461	1	4	04/05/2026 05:28	04/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	50783	61,12
1469	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41025517	1	4	04/05/2026 05:56	04/05/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	23116	96,14
1470	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41025519	1	4	04/05/2026 05:56	04/05/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	37089	114,77
1471	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41025519	1	4	04/05/2026 05:56	04/05/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	37089	69,11
1472	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41025519	1	4	04/05/2026 05:56	04/05/2026 15:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	37089	20,00
1473	39	5	2026	13365	PCI01C3	PCI	41025525	1	4	04/05/2026 05:57	04/05/2026 13:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	614	70448	4410,74
1474	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41025543	1	4	04/05/2026 09:39	04/05/2026 13:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	44751	25,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1475	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41025547	1	4	04/05/2026 06:05	04/05/2026 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	28066	25,51
1476	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41025599	1	4	04/05/2026 06:17	04/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	10900	241,62
1477	39	5	2026	16946	CLN01F6	CLN	41025601	1	4	04/05/2026 06:17	04/05/2026 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	34469	38,83
1478	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41025609	1	4	04/05/2026 06:19	04/05/2026 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	35167	122,75
1479	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41025611	1	4	04/05/2026 06:19	04/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	62	37089	224,35
1480	39	5	2026	13242	ART01N4	ART	41025631	1	4	04/05/2026 06:23	04/05/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	39557	27,07
1481	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41025635	1	4	04/05/2026 06:23	04/05/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	24495	26,11
1482	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41025637	1	4	04/05/2026 06:24	04/05/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	24495	169,56
1483	39	5	2026	15501	PBU01P4	PBU	41025645	1	4	04/05/2026 06:25	04/05/2026 09:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	24135	40,08
1484	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	41025647	1	4	04/05/2026 06:26	04/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39557	18,09
1485	39	5	2026	16948	PCU01L4	PCU	41025659	1	4	04/05/2026 06:27	04/05/2026 08:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	18384	2,02
1486	39	5	2026	13374	RSU01N7	RSU	41025663	1	4	04/05/2026 06:29	04/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	35320	44,47
1487	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41025679	1	4	04/05/2026 06:33	04/05/2026 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	1,38
1488	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41025689	1	4	04/05/2026 06:34	04/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33430	9,69

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1489	39	5	2026	13346	MCP01M5	MCP	41025691	1	4	04/05/2026 06:34	04/05/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21045	2,87
1490	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41025711	1	4	04/05/2026 06:38	04/05/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	196	50783	1200,34
1491	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41025731	1	4	04/05/2026 06:42	04/05/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	15953	37,51
1492	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41025731	1	4	04/05/2026 11:10	04/05/2026 14:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	15953	312,72
1493	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41025737	1	4	04/05/2026 07:16	04/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	12893	29,59
1494	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41025737	1	4	04/05/2026 07:16	04/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12893	7,65
1495	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	41025773	1	4	04/05/2026 06:48	04/05/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	39557	25,01
1496	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41025775	1	4	04/05/2026 06:49	04/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13025	3,68
1497	39	5	2026	15504	INH01I4	INH	41025777	1	4	04/05/2026 06:49	04/05/2026 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	56305	21,79
1498	39	5	2026	15504	INH01I4	INH	41025777	1	4	04/05/2026 06:49	04/05/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	442	56305	2428,54
1499	39	5	2026	13315	JGA01N2	JGA	41025785	1	4	04/05/2026 06:50	04/05/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15068	5,33
1500	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41025823	1	4	04/05/2026 06:57	04/05/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	13025	13,69
1501	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41025851	1	4	04/05/2026 07:02	04/05/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	6,28
1502	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41025851	1	4	04/05/2026 07:02	04/05/2026 13:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	13025	40,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1503	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41025901	1	4	04/05/2026 07:08	04/05/2026 07:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	269	16994	192,26
1504	39	5	2026	13322	LMN01N4	LMN	41025935	1	4	04/05/2026 07:11	04/05/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	46043	4,22
1505	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41025957	1	4	04/05/2026 07:13	04/05/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28718	7,51
1506	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41025961	1	4	04/05/2026 07:14	05/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	24949	62,69
1507	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41025961	1	4	05/05/2026 10:43	05/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	24949	54,08
1508	39	5	2026	13249	BCR01C8	BCR	41025969	1	4	04/05/2026 07:15	04/05/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	102494	96,61
1509	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41026011	1	4	04/05/2026 07:20	04/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	13485	7,58
1510	39	5	2026	15849	IGT01M1	IGT	41026033	1	4	04/05/2026 07:24	04/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	57999	40,71
1511	39	5	2026	16561	SBC01L1	SBC	41026039	1	4	04/05/2026 07:24	04/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	30970	30,89
1512	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41026047	1	4	04/05/2026 07:25	04/05/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	84	35167	743,70
1513	39	5	2026	16567	MRG01C7	MRG	41026067	1	4	04/05/2026 07:27	04/05/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48768	35,62
1514	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41026073	1	4	04/05/2026 07:28	04/05/2026 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	39852	368,20
1515	39	5	2026	13317	JMA01MA	JMA	41026077	1	4	04/05/2026 07:28	04/05/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	98868	61,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1516	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41026083	1	4	04/05/2026 07:29	04/05/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20725	46,26
1517	39	5	2026	15849	IGT01M5	IGT	41026095	1	4	04/05/2026 07:29	04/05/2026 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	57999	504,57
1518	39	5	2026	13249	BCR01C4	BCR	41026115	1	4	04/05/2026 07:32	04/05/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102494	19,10
1519	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41026127	1	4	04/05/2026 07:33	04/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	46247	176,99
1520	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41026127	1	4	04/05/2026 07:33	04/05/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46247	3,41
1521	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41026147	1	4	04/05/2026 07:36	04/05/2026 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	27379	17,74
1522	39	5	2026	13343	MNV01M2	MNV	41026153	1	4	04/05/2026 06:32	04/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	383	33430	1673,28
1523	39	5	2026	13356	PAP01F6	PAP	41026157	1	4	04/05/2026 07:36	04/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52916	6,13
1524	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41026195	1	4	04/05/2026 07:42	04/05/2026 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	2,18
1525	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41026235	1	4	04/05/2026 07:45	05/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	24,93
1526	39	5	2026	13363	PCM01M4	PCM	41026245	1	4	04/05/2026 07:45	04/05/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	2,49
1527	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41026253	1	4	04/05/2026 07:46	04/05/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	8,78
1528	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41026257	1	4	04/05/2026 07:47	04/05/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	37089	188,99
1529	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41026265	1	4	04/05/2026 07:48	04/05/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	15866	128,88

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1530	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41026267	1	4	04/05/2026 07:48	04/05/2026 08:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	21272	14,16
1531	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41026281	1	4	04/05/2026 07:46	04/05/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	24955	10,88
1532	39	5	2026	13317	JMA01M5	JMA	41026289	1	4	04/05/2026 07:50	04/05/2026 15:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	98868	45,94
1533	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41026293	1	4	04/05/2026 10:23	04/05/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	35167	165,10
1534	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41026311	1	4	04/05/2026 07:52	04/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	23255	56,96
1535	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41026339	1	4	04/05/2026 07:55	04/05/2026 12:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	4,18
1536	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41026383	1	4	04/05/2026 08:00	04/05/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	17412	28,92
1537	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41026423	1	4	04/05/2026 08:05	05/05/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18452	17,23
1538	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41026437	1	4	04/05/2026 08:05	04/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	46970	6,60
1539	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41026441	1	4	04/05/2026 08:06	04/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	20008	268,29
1540	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41026447	1	4	04/05/2026 08:06	04/05/2026 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28001	4,53
1541	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41026449	1	4	04/05/2026 08:06	04/05/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23116	2,74
1542	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41026457	1	4	04/05/2026 08:08	04/05/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20167	28,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1543	39	5	2026	15500	IBP01I2	IBP	41026481	1	4	04/05/2026 07:21	04/05/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	26624	30,27
1544	39	5	2026	13261	CRE01C4	CRE	41026487	1	4	04/05/2026 08:11	04/05/2026 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	10900	37,04
1545	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41026505	1	4	04/05/2026 08:12	04/05/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	84	46970	210,56
1546	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41026595	1	4	04/05/2026 08:20	04/05/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	46043	15,81
1547	39	5	2026	15847	CTO01P2	CTO	41026599	1	4	04/05/2026 08:20	05/05/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	18382	28,68
1548	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41026621	1	4	04/05/2026 08:23	04/05/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	15692	5,17
1549	39	5	2026	13250	JGR01L2	JGR	41026643	1	4	04/05/2026 08:25	04/05/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17583	7,27
1550	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41026663	1	4	04/05/2026 08:26	04/05/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	46247	13,27
1551	39	5	2026	13270	CAT01C5	CAT	41026677	1	4	04/05/2026 08:29	04/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	53456	40,46
1552	39	5	2026	13251	BRT01C1	BRT	41026681	1	4	04/05/2026 08:29	05/05/2026 03:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50783	18,82
1553	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41026683	1	4	04/05/2026 08:29	04/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	35167	305,94
1554	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41026685	1	4	04/05/2026 08:29	04/05/2026 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17412	58,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1555	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41026689	1	4	04/05/2026 08:30	04/05/2026 13:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	25620	65,56
1556	39	5	2026	15846	MGY01Y7	MGY	41026691	1	4	04/05/2026 08:26	04/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	35835	13,44
1557	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41026697	1	4	04/05/2026 11:57	04/05/2026 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	28066	143,36
1558	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41026717	1	4	04/05/2026 08:31	04/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	2,78
1559	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41026723	1	4	04/05/2026 08:32	04/05/2026 10:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28278	2,37
1560	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41026749	1	4	04/05/2026 08:33	04/05/2026 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	46970	34,61
1561	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41026763	1	4	04/05/2026 08:35	04/05/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	40801	13,56
1562	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41026765	1	4	04/05/2026 08:35	05/05/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39852	30,57
1563	39	5	2026	13389	TME01P9	TME	41026837	1	4	04/05/2026 08:40	04/05/2026 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	12322	462,12
1564	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41026839	1	4	04/05/2026 08:40	04/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11257	5,53
1565	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41026873	1	4	04/05/2026 08:41	04/05/2026 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53352	7,63
1566	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41026893	1	4	04/05/2026 08:43	04/05/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	0,67
1567	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41026893	1	4	04/05/2026 08:43	04/05/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	0,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1568	39	5	2026	13255	BMS01S5	BMS	41026915	1	4	04/05/2026 08:44	04/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	149	102499	308,22
1569	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41026937	1	4	04/05/2026 08:45	04/05/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	48768	24,05
1570	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41026969	1	4	04/05/2026 08:47	04/05/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1160	26851	5488,09
1571	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41026969	1	4	04/05/2026 08:47	04/05/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	26851	16,38
1572	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41026969	1	4	04/05/2026 12:56	04/05/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	442	26851	256,36
1573	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41026969	1	4	04/05/2026 14:18	04/05/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	26851	32,09
1574	39	5	2026	13382	SLP01P3	SLP	41027069	1	4	04/05/2026 08:56	04/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18711	1,70
1575	39	5	2026	13240	APR01P3	APR	41027071	1	4	04/05/2026 08:56	04/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13485	7,92
1576	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	41027089	1	4	04/05/2026 08:58	04/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	11257	34,10
1577	39	5	2026	13270	CAT01C2	CAT	41027135	1	4	04/05/2026 09:00	04/05/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	53456	24,00
1578	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41027207	1	4	04/05/2026 09:07	04/05/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50783	5,30
1579	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41027215	1	4	04/05/2026 09:08	04/05/2026 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	24955	17,58
1580	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41027267	1	4	04/05/2026 09:13	04/05/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	53456	3,50
1581	39	5	2026	15858	ESB01S4	ESB	41027309	1	4	04/05/2026 08:43	04/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	397	22771	2360,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1582	39	5	2026	15858	ESB01S4	ESB	41027309	1	4	04/05/2026 11:22	04/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	262	22771	866,78
1583	39	5	2026	15847	CTO01P3	CTO	41027379	1	4	04/05/2026 09:17	04/05/2026 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	18382	42,80
1584	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	41027383	1	4	04/05/2026 09:20	04/05/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28421	3,80
1585	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41027385	1	4	04/05/2026 11:02	04/05/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	315	23788	649,51
1586	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41027415	1	4	04/05/2026 09:24	04/05/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	28421	9,41
1587	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41027429	1	4	04/05/2026 09:25	04/05/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	22776	2,05
1588	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41027471	1	4	04/05/2026 09:28	04/05/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	27379	14,97
1589	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41027483	1	4	04/05/2026 09:29	04/05/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	4,93
1590	39	5	2026	15502	TAA01Y4	TAA	41027485	1	4	04/05/2026 09:29	04/05/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	111	30597	491,91
1591	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41027497	1	4	04/05/2026 09:30	04/05/2026 11:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	28278	40,75
1592	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41027497	1	4	04/05/2026 09:30	04/05/2026 11:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28278	10,35
1593	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41027535	1	4	04/05/2026 21:43	05/05/2026 04:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	18452	41,70
1594	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41027589	1	4	04/05/2026 09:37	04/05/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	39557	3,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1595	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41027649	1	4	04/05/2026 09:42	04/05/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	37175	15,02
1596	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41027739	1	4	04/05/2026 09:54	04/05/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	28718	433,72
1597	39	5	2026	13255	BMS01S2	BMS	41027771	1	4	04/05/2026 09:50	04/05/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	102499	116,90
1598	39	5	2026	13397	VRJ01P6	VRJ	41027775	1	4	02/05/2026 18:16	03/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	19955	663,72
1599	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41027791	1	4	04/05/2026 14:05	04/05/2026 17:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	32020	30,51
1600	39	5	2026	15504	INH01I3	INH	41027819	1	4	04/05/2026 09:56	04/05/2026 13:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	3,51
1601	39	5	2026	16944	ACA01C2	ACA	41027847	1	4	04/05/2026 09:58	04/05/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	12,39
1602	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41027867	1	4	04/05/2026 09:00	05/05/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23116	75,11
1603	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41027877	1	4	04/05/2026 10:01	04/05/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	4,39
1604	39	5	2026	15504	INH01I2	INH	41027983	1	4	04/05/2026 10:09	04/05/2026 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56305	21,75
1605	39	5	2026	16566	SBU01S9	SBU	41027999	1	4	04/05/2026 10:08	04/05/2026 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	48850	222,45
1606	39	5	2026	13389	TME01P4	TME	41028049	1	4	04/05/2026 10:13	04/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	12322	5,51
1607	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41028061	1	4	04/05/2026 10:17	04/05/2026 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20167	67,77
1608	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41028121	1	4	04/05/2026 10:23	04/05/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	37089	20,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1609	39	5	2026	16563	GBA01L3	GBA	41028287	1	4	04/05/2026 10:42	05/05/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	8930	225,62
1610	39	5	2026	13255	BMS01S4	BMS	41028339	1	4	04/05/2026 10:48	04/05/2026 13:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102499	8,61
1611	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41028369	1	4	04/05/2026 10:49	04/05/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	26851	14,49
1612	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41028379	1	4	04/05/2026 10:50	04/05/2026 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37175	2,74
1613	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41028393	1	4	04/05/2026 10:52	04/05/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21546	8,11
1614	39	5	2026	13263	CCA01C7	CCA	41028401	1	4	04/05/2026 10:53	04/05/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	69717	5,10
1615	39	5	2026	13369	QXD01P5	QXD	41028409	1	4	04/05/2026 10:53	04/05/2026 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	34	46247	86,15
1616	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41028417	1	4	04/05/2026 10:55	04/05/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	99	37089	522,80
1617	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41028567	1	4	04/05/2026 11:07	04/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	15866	3,79
1618	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41028575	1	4	04/05/2026 11:08	04/05/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21272	2,38
1619	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	41028697	1	4	04/05/2026 10:00	04/05/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	149	13469	289,97
1620	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41028697	1	4	04/05/2026 10:00	04/05/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	13469	208,23
1621	39	5	2026	13242	ART01N5	ART	41028707	1	4	04/05/2026 11:21	05/05/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	39557	159,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1622	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41028775	1	4	04/05/2026 11:27	04/05/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28718	4,38
1623	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41028825	1	4	04/05/2026 11:22	04/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	10900	435,73
1624	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41028901	1	4	04/05/2026 11:36	04/05/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	27379	30,54
1625	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41028911	1	4	04/05/2026 11:37	04/05/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	23255	99,53
1626	39	5	2026	13254	BJD01L3	BJD	41028931	1	4	04/05/2026 11:38	04/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	69564	83,73
1627	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41028933	1	4	04/05/2026 11:39	04/05/2026 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	13469	48,56
1628	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41028995	1	4	04/05/2026 14:40	04/05/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	20725	6,75
1629	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41029021	1	4	04/05/2026 11:48	04/05/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	50783	22,60
1630	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	41029031	1	4	04/05/2026 11:49	04/05/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	4,52
1631	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41029037	1	4	04/05/2026 17:43	04/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27379	0,84
1632	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41029053	1	4	04/05/2026 11:52	05/05/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18125	20,78
1633	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	41029081	1	4	04/05/2026 12:09	04/05/2026 16:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	113	74786	443,62
1634	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41029135	1	4	04/05/2026 12:00	04/05/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15953	21,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1635	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41029157	1	4	04/05/2026 12:02	04/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	108	48768	263,79
1636	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41029207	1	4	04/05/2026 12:08	04/05/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17412	2,80
1637	39	5	2026	13365	PCI01C1	PCI	41029211	1	4	04/05/2026 12:09	04/05/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	70448	51,72
1638	39	5	2026	13263	CMB01L4	CMB	41029243	1	4	04/05/2026 16:20	04/05/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	69717	104,01
1639	39	5	2026	15855	CND01C1	CND	41029245	1	4	04/05/2026 12:13	04/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	35167	16,42
1640	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41029315	1	4	04/05/2026 12:22	05/05/2026 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	25620	149,30
1641	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41029315	1	4	05/05/2026 01:28	05/05/2026 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	25620	476,34
1642	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41029383	1	4	04/05/2026 12:31	05/05/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	26851	561,68
1643	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41029383	1	4	04/05/2026 12:31	05/05/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	26851	66,21
1644	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41029383	1	4	05/05/2026 09:20	05/05/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	26851	8,87
1645	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41029449	1	4	04/05/2026 12:40	04/05/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	50783	10,76
1646	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41029461	1	4	04/05/2026 12:41	04/05/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28278	6,52
1647	39	5	2026	13255	BMS01S5	BMS	41029543	1	4	04/05/2026 12:53	04/05/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	102499	21,86
1648	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41029599	1	4	04/05/2026 12:59	04/05/2026 18:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	37175	16,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1649	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41029633	1	4	04/05/2026 13:04	04/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	28718	63,70
1650	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41029691	1	4	04/05/2026 13:13	05/05/2026 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34429	48,95
1651	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	41029699	1	4	04/05/2026 13:14	05/05/2026 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	14391	21,04
1652	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41029701	1	4	04/05/2026 13:14	04/05/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	75	19193	347,27
1653	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41029711	1	4	04/05/2026 15:59	04/05/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	46970	42,85
1654	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41029751	1	4	04/05/2026 13:21	04/05/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	20008	7,34
1655	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41029793	1	4	04/05/2026 13:24	04/05/2026 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12322	14,63
1656	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41029807	1	4	04/05/2026 13:27	04/05/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20008	2,28
1657	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41029815	1	4	04/05/2026 13:28	04/05/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	8,29
1658	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41029823	1	4	04/05/2026 13:29	04/05/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	50783	39,69
1659	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41029843	1	4	04/05/2026 13:30	04/05/2026 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28718	22,35
1660	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41029843	1	4	04/05/2026 13:30	04/05/2026 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28718	18,02
1661	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41029861	1	4	04/05/2026 13:33	04/05/2026 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	26501	32,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1662	39	5	2026	13291	ICH01I5	ICH	41029873	1	4	04/05/2026 13:22	04/05/2026 14:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28421	1,60
1663	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41029901	1	4	04/05/2026 13:37	05/05/2026 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	50783	268,01
1664	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41029909	1	4	04/05/2026 13:39	04/05/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	83	28278	604,24
1665	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41029911	1	4	04/05/2026 09:08	05/05/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34429	91,55
1666	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41029927	1	4	04/05/2026 08:15	05/05/2026 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	13469	48,37
1667	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41029927	1	4	04/05/2026 19:13	05/05/2026 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	13469	13,23
1668	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41029937	1	4	04/05/2026 12:10	05/05/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	34429	535,93
1669	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41029983	1	4	04/05/2026 13:45	04/05/2026 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	28278	116,85
1670	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41030021	1	4	04/05/2026 13:49	04/05/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	28718	253,81
1671	39	5	2026	13334	MSJ01M3	MSJ	41030057	1	4	04/05/2026 13:54	04/05/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	8,28
1672	39	5	2026	13270	CAT01C7	CAT	41030133	1	4	04/05/2026 14:04	04/05/2026 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	53456	50,57
1673	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030151	1	4	04/05/2026 14:06	04/05/2026 19:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23788	5,75
1674	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030151	1	4	04/05/2026 20:20	05/05/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	23788	13,57
1675	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030155	1	4	04/05/2026 15:28	04/05/2026 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	75	23788	295,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1676	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030155	1	4	04/05/2026 15:28	05/05/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	23788	31,67
1677	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030155	1	4	04/05/2026 15:28	05/05/2026 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	23788	1167,54
1678	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030155	1	4	04/05/2026 19:24	05/05/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23788	6,62
1679	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41030155	1	4	04/05/2026 19:24	05/05/2026 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	23788	567,51
1680	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41030227	1	4	04/05/2026 14:15	04/05/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	17	19193	158,37
1681	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41030373	1	4	04/05/2026 14:31	04/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23255	5,28
1682	39	5	2026	13339	MDM01M8	MDM	41030407	1	4	04/05/2026 14:36	05/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	94018	144,69
1683	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41030449	1	4	04/05/2026 14:41	04/05/2026 19:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	240	46970	1267,00
1684	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41030449	1	4	04/05/2026 14:41	04/05/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	118	46970	672,93
1685	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41030449	1	4	04/05/2026 14:41	05/05/2026 00:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	46970	1291,70
1686	39	5	2026	13360	PGB01P6	PGB	41030479	1	4	04/05/2026 08:42	04/05/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	62230	8,50
1687	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41030489	1	4	04/05/2026 14:47	04/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	23255	22,52
1688	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41030523	1	4	04/05/2026 14:51	04/05/2026 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	211	20725	1539,95
1689	39	5	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	41030539	1	4	04/05/2026 14:52	05/05/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	19,93
1690	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41030549	1	4	04/05/2026 14:53	05/05/2026 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	11,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1691	39	5	2026	13356	PAP01F4	PAP	41030555	1	4	04/05/2026 14:53	05/05/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	52916	43,42
1692	39	5	2026	13356	PAP01F4	PAP	41030555	1	4	05/05/2026 01:05	05/05/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	52916	0,67
1693	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41030569	1	4	04/05/2026 14:28	05/05/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	10900	63,49
1694	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41030577	1	4	04/05/2026 14:53	04/05/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	220	20008	437,31
1695	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41030637	1	4	04/05/2026 15:00	04/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	1,85
1696	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41030667	1	4	04/05/2026 15:03	04/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26624	6,09
1697	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41030675	1	4	04/05/2026 15:04	05/05/2026 01:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	30662	484,02
1698	39	5	2026	13322	LMN01N1	LMN	41030685	1	4	04/05/2026 15:05	05/05/2026 13:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	46043	132,12
1699	39	5	2026	13339	MDM01M2	MDM	41030693	1	4	04/05/2026 15:05	04/05/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	94018	310,98
1700	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41030697	1	4	04/05/2026 15:06	04/05/2026 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13485	3,64
1701	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41030819	1	4	04/05/2026 15:16	04/05/2026 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	48850	15,37
1702	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	41030863	1	4	04/05/2026 15:02	04/05/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	102	22771	184,45
1703	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41030869	1	4	04/05/2026 15:22	04/05/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	40801	46,45
1704	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41030871	1	4	04/05/2026 15:22	04/05/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	26624	15,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1705	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	41030911	1	4	04/05/2026 15:24	04/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	14391	8,02
1706	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41030923	1	4	04/05/2026 15:25	04/05/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	0,79
1707	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	41030933	1	4	04/05/2026 00:09	04/05/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	273	22771	424,51
1708	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41030989	1	4	04/05/2026 15:11	05/05/2026 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13469	51,24
1709	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41031037	1	4	04/05/2026 15:37	04/05/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	53456	6,24
1710	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41031043	1	4	04/05/2026 15:38	04/05/2026 20:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	21272	497,73
1711	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41031139	1	4	04/05/2026 15:46	04/05/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	23255	3,11
1712	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41031173	1	4	04/05/2026 15:49	04/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	20167	57,40
1713	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41031187	1	4	04/05/2026 15:49	05/05/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	35167	20,85
1714	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41031223	1	4	04/05/2026 15:54	04/05/2026 18:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	33963	100,37
1715	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41031245	1	4	04/05/2026 15:55	04/05/2026 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	11043	4,45
1716	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41031257	1	4	05/05/2026 08:40	05/05/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	61	26851	296,88
1717	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41031257	1	4	05/05/2026 11:17	05/05/2026 13:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	256	26851	572,37

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1718	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41031261	1	4	04/05/2026 15:56	05/05/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	17,89
1719	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41031261	1	4	04/05/2026 15:56	05/05/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28718	109,52
1720	39	5	2026	13382	SLP01P3	SLP	41031379	1	4	04/05/2026 16:08	04/05/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	18711	47,18
1721	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41031381	1	4	04/05/2026 16:08	05/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	10900	82,99
1722	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41031403	1	4	04/05/2026 16:11	04/05/2026 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	15953	11,69
1723	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41031433	1	4	04/05/2026 16:14	04/05/2026 17:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	26501	39,64
1724	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41031439	1	4	04/05/2026 16:15	04/05/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	121	17412	376,75
1725	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	41031471	1	4	04/05/2026 16:18	04/05/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	24949	48,48
1726	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41031521	1	4	04/05/2026 16:22	04/05/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	21272	52,26
1727	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41031541	1	4	04/05/2026 16:23	04/05/2026 22:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20008	6,10
1728	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41031571	1	4	04/05/2026 16:28	05/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	20685	264,12
1729	39	5	2026	13308	ITK01I2	ITK	41031575	1	4	04/05/2026 13:12	05/05/2026 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	11,54
1730	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41031581	1	4	04/05/2026 16:28	04/05/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23255	5,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1731	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41031649	1	4	04/05/2026 16:35	04/05/2026 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33963	17,10
1732	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41031655	1	4	04/05/2026 16:36	04/05/2026 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	44304	12,49
1733	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41031697	1	4	04/05/2026 16:39	04/05/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	272	34638	1279,08
1734	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41031711	1	4	04/05/2026 16:41	05/05/2026 02:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13025	20,18
1735	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41031727	1	4	04/05/2026 16:43	04/05/2026 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	57999	4,82
1736	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41031751	1	4	04/05/2026 16:45	04/05/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	28066	692,45
1737	39	5	2026	13363	PCM01M4	PCM	41031763	1	4	04/05/2026 16:47	04/05/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	3,70
1738	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41031769	1	4	04/05/2026 16:48	04/05/2026 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	139	28278	743,88
1739	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41031807	1	4	04/05/2026 16:48	04/05/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	24955	58,43
1740	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41031933	1	4	05/05/2026 08:19	05/05/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	28718	125,31
1741	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41031935	1	4	04/05/2026 17:08	04/05/2026 17:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	158	40801	129,74
1742	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41031983	1	4	04/05/2026 17:11	04/05/2026 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28001	2,45
1743	39	5	2026	13236	AGF01I3	AGF	41031985	1	4	04/05/2026 17:12	05/05/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	59040	77,26
1744	39	5	2026	15858	ESB01S6	ESB	41031997	1	4	04/05/2026 17:14	05/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	22771	55,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1745	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41032033	1	4	04/05/2026 09:47	04/05/2026 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	25	15866	342,37
1746	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41032041	1	4	04/05/2026 10:06	04/05/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	15866	157,29
1747	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41032043	1	4	04/05/2026 09:46	04/05/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15866	26,39
1748	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41032049	1	4	04/05/2026 15:27	04/05/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	15866	647,48
1749	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41032049	1	4	05/05/2026 13:59	05/05/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	92	15866	195,27
1750	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41032057	1	4	04/05/2026 17:20	05/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	33430	116,61
1751	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41032057	1	4	05/05/2026 13:00	05/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	33430	95,33
1752	39	5	2026	16568	ACP01C2	ACP	41032079	1	4	04/05/2026 17:21	04/05/2026 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	6,36
1753	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41032087	1	4	04/05/2026 17:22	06/05/2026 01:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	50783	191,09
1754	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	41032109	1	4	04/05/2026 17:23	04/05/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24949	3,80
1755	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41032141	1	4	05/05/2026 07:43	05/05/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	30662	33,48
1756	39	5	2026	13282	DID01F4	DID	41032173	1	4	04/05/2026 17:28	05/05/2026 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	8,11
1757	39	5	2026	13374	RSU01N4	RSU	41032255	1	4	04/05/2026 17:36	05/05/2026 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	35320	130,28
1758	39	5	2026	15851	PEB01L2	PEB	41032295	1	4	04/05/2026 17:40	04/05/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	191	15692	365,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1759	39	5	2026	13334	MSJ01MA	MSJ	41032307	1	4	04/05/2026 17:41	04/05/2026 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	4,55
1760	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41032321	1	4	04/05/2026 17:42	04/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28718	9,85
1761	39	5	2026	15847	CTO01P2	CTO	41032399	1	4	04/05/2026 17:49	05/05/2026 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	18382	344,28
1762	39	5	2026	15847	CTO01P2	CTO	41032399	1	4	04/05/2026 22:15	05/05/2026 03:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	149	18382	807,08
1763	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41032449	1	4	04/05/2026 17:55	04/05/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	222	48850	1199,48
1764	39	5	2026	15504	GCN01N1	GCN	41032467	1	4	04/05/2026 17:57	04/05/2026 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	56305	23,08
1765	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	41032525	1	4	04/05/2026 18:04	04/05/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39557	3,52
1766	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41032701	1	4	04/05/2026 18:25	05/05/2026 05:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	34429	958,68
1767	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41032707	1	4	04/05/2026 18:26	04/05/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	17412	88,01
1768	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41032709	1	4	04/05/2026 18:26	05/05/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	30662	92,07
1769	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41032735	1	4	04/05/2026 18:29	05/05/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69717	31,52
1770	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41032751	1	4	04/05/2026 18:31	04/05/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	30662	33,61
1771	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41032785	1	4	04/05/2026 15:57	05/05/2026 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	11,10
1772	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41032807	1	4	04/05/2026 18:39	04/05/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	44751	22,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1773	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41032813	1	4	04/05/2026 18:39	05/05/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	23255	28,20
1774	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41032843	1	4	04/05/2026 18:44	05/05/2026 02:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	44751	45,97
1775	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41032849	1	4	04/05/2026 18:46	05/05/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23255	15,98
1776	39	5	2026	13249	BCR01C6	BCR	41032905	1	4	04/05/2026 18:55	04/05/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102494	5,94
1777	39	5	2026	13249	BCR01C6	BCR	41032905	1	4	04/05/2026 18:55	04/05/2026 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	102494	36,34
1778	39	5	2026	13249	BCR01C6	BCR	41032905	1	4	04/05/2026 21:54	04/05/2026 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	332	102494	110,67
1779	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41032925	1	4	04/05/2026 15:42	05/05/2026 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	71	48850	747,39
1780	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41032929	1	4	04/05/2026 18:58	05/05/2026 00:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	130	69717	714,86
1781	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41032951	1	4	04/05/2026 19:00	04/05/2026 21:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	2,75
1782	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41032997	1	4	04/05/2026 19:04	05/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	46043	206,94
1783	39	5	2026	13255	BMS01S4	BMS	41033027	1	4	04/05/2026 19:09	04/05/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	102499	18,13
1784	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41033061	1	4	04/05/2026 19:16	05/05/2026 04:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	46043	28,26
1785	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41033107	1	4	04/05/2026 19:25	05/05/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	25	20725	483,51
1786	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41033129	1	4	04/05/2026 19:32	05/05/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	52916	698,25
1787	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41033129	1	4	05/05/2026 00:11	05/05/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	235	52916	503,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1788	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41033135	1	4	04/05/2026 19:31	05/05/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	14,17
1789	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41033205	1	4	04/05/2026 19:41	04/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	21272	59,61
1790	39	5	2026	13254	BJD01L2	BJD	41033231	1	4	04/05/2026 19:45	05/05/2026 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69564	13,11
1791	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41033273	1	4	04/05/2026 19:50	05/05/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	53352	430,12
1792	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41033285	1	4	04/05/2026 19:52	05/05/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50783	14,98
1793	39	5	2026	13322	LMN01N2	LMN	41033293	1	4	04/05/2026 19:54	04/05/2026 22:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	46043	102,09
1794	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41033355	1	4	04/05/2026 20:03	04/05/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	53456	18,33
1795	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41033357	1	4	04/05/2026 20:03	05/05/2026 16:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	17583	655,05
1796	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41033379	1	4	04/05/2026 20:07	05/05/2026 10:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	221	44304	3110,51
1797	39	5	2026	15504	GCN01N1	GCN	41033403	1	4	04/05/2026 20:14	04/05/2026 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	2,64
1798	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41033415	1	4	04/05/2026 20:17	04/05/2026 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46247	5,02
1799	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41033417	1	4	04/05/2026 20:18	04/05/2026 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	61	30597	179,85
1800	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	41033425	1	4	04/05/2026 20:19	05/05/2026 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70448	5,15
1801	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	41033425	1	4	04/05/2026 23:30	05/05/2026 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	187	70448	368,86
1802	39	5	2026	15851	PEB01L2	PEB	41033437	1	4	04/05/2026 20:22	04/05/2026 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15692	1,91

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1803	39	5	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	41033465	1	4	04/05/2026 20:26	05/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	75073	106,42
1804	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41033473	1	4	04/05/2026 20:28	05/05/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27379	96,84
1805	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41033523	1	4	04/05/2026 20:36	04/05/2026 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	46247	68,20
1806	39	5	2026	13317	JMA01MA	JMA	41033547	1	4	04/05/2026 20:41	05/05/2026 00:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	98868	61,89
1807	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41033567	1	4	04/05/2026 20:45	05/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	28278	51,00
1808	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41033569	1	4	04/05/2026 20:45	05/05/2026 03:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	26624	344,58
1809	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41033599	1	4	04/05/2026 20:50	05/05/2026 02:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	69717	29,07
1810	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	41033617	1	4	04/05/2026 20:52	05/05/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	31687	249,87
1811	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41033703	1	4	04/05/2026 21:01	05/05/2026 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	13025	31,43
1812	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41033703	1	4	04/05/2026 21:01	05/05/2026 07:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	13025	42,38
1813	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41033767	1	4	04/05/2026 21:14	04/05/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	28001	194,54
1814	39	5	2026	13249	BCR01C7	BCR	41033783	1	4	04/05/2026 21:19	05/05/2026 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	20	102494	65,56
1815	39	5	2026	13253	BVG01P2	BVG	41033795	1	4	04/05/2026 21:20	05/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	65	23788	238,75
1816	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41033839	1	4	04/05/2026 21:26	05/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30662	11,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1817	39	5	2026	13263	CMB01L4	CMB	41033861	1	4	04/05/2026 22:04	05/05/2026 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69717	21,81
1818	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	41033913	1	4	04/05/2026 21:38	05/05/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	70448	180,05
1819	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41033915	1	4	04/05/2026 21:39	05/05/2026 01:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	57999	3,54
1820	39	5	2026	13236	AGF01I3	AGF	41033927	1	4	04/05/2026 21:41	05/05/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	59040	84,19
1821	39	5	2026	13365	PCI01C4	PCI	41033937	1	4	04/05/2026 21:43	05/05/2026 01:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	70448	47,35
1822	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41033999	1	4	04/05/2026 21:52	05/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	53352	139,80
1823	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41034071	1	4	04/05/2026 22:09	05/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	28278	93,08
1824	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41034077	1	4	04/05/2026 22:10	05/05/2026 01:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	46247	191,19
1825	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41034119	1	4	04/05/2026 22:18	05/05/2026 03:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	452	75073	2325,41
1826	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41034137	1	4	04/05/2026 18:56	05/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	44751	73,05
1827	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41034295	1	4	04/05/2026 22:36	05/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26851	98,71
1828	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41034405	1	4	04/05/2026 22:51	05/05/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	74786	263,99
1829	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41034443	1	4	04/05/2026 22:59	05/05/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	53352	272,69
1830	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41034451	1	4	04/05/2026 23:00	05/05/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	470	37089	5967,17
1831	39	5	2026	13355	PCJ01P4	PCJ	41034605	1	4	05/05/2026 06:09	05/05/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44751	10,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1832	39	5	2026	13282	DMU01M7	DMU	41034675	1	4	05/05/2026 00:07	05/05/2026 06:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	80	59003	539,13
1833	39	5	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	41035003	1	4	05/05/2026 03:07	05/05/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	37089	71,10
1834	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41035041	1	4	05/05/2026 04:16	05/05/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	139	57999	704,50
1835	39	5	2026	13247	BNB01Y2	BNB	41035113	1	4	05/05/2026 06:59	05/05/2026 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	161	6500	2113,39
1836	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41035137	1	4	05/05/2026 05:51	05/05/2026 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	28278	54,25
1837	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41035137	1	4	05/05/2026 05:51	05/05/2026 07:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28278	8,04
1838	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41035207	1	4	05/05/2026 06:12	05/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20167	18,04
1839	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41035211	1	4	05/05/2026 06:13	05/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	18452	4,88
1840	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41035231	1	4	05/05/2026 06:57	05/05/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46247	1,85
1841	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41035281	1	4	05/05/2026 06:35	05/05/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	5,84
1842	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41035297	1	4	05/05/2026 06:37	05/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	11	22776	36,52
1843	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41035301	1	4	05/05/2026 06:37	05/05/2026 16:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20725	29,52
1844	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41035319	1	4	05/05/2026 06:41	05/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	31687	37,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1845	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41035323	1	4	05/05/2026 06:42	05/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20725	7,95
1846	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41035345	1	4	05/05/2026 06:47	05/05/2026 09:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	18452	51,63
1847	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41035345	1	4	05/05/2026 06:47	05/05/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	18452	25,97
1848	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41035345	1	4	05/05/2026 06:47	05/05/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18452	3,27
1849	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41035353	1	4	05/05/2026 06:49	05/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	17412	247,83
1850	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41035371	1	4	05/05/2026 06:51	05/05/2026 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	184	11812	536,16
1851	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41035371	1	4	05/05/2026 06:51	05/05/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	11812	25,86
1852	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41035371	1	4	05/05/2026 06:51	05/05/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	11812	31,68
1853	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41035371	1	4	05/05/2026 11:22	05/05/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	11812	486,68
1854	39	5	2026	15501	PBU01P3	PBU	41035423	1	4	05/05/2026 07:04	05/05/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	24135	298,80
1855	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41035427	1	4	05/05/2026 07:04	05/05/2026 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	11,56
1856	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41035441	1	4	05/05/2026 07:07	05/05/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	21546	230,17
1857	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41035441	1	4	05/05/2026 18:15	05/05/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	88	21546	210,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1858	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41035445	1	4	05/05/2026 07:08	05/05/2026 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	27379	6,32
1859	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41035467	1	4	05/05/2026 07:13	05/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	23	28001	85,37
1860	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41035497	1	4	05/05/2026 07:18	05/05/2026 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	34429	788,83
1861	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41035499	1	4	05/05/2026 07:18	05/05/2026 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18452	10,25
1862	39	5	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	41035555	1	4	05/05/2026 07:26	06/05/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	48	37089	864,79
1863	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41035587	1	4	05/05/2026 07:31	05/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28718	25,71
1864	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41035587	1	4	05/05/2026 07:31	05/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28718	41,88
1865	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41035787	1	4	05/05/2026 07:51	05/05/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13025	13,19
1866	39	5	2026	15855	CND01C5	CND	41035801	1	4	05/05/2026 07:52	05/05/2026 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	35167	5,69
1867	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41035861	1	4	05/05/2026 08:00	05/05/2026 21:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13469	13,24
1868	39	5	2026	13263	CCA01C6	CCA	41035899	1	4	05/05/2026 07:51	05/05/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	69717	107,98
1869	39	5	2026	13263	CCA01C6	CCA	41035899	1	4	05/05/2026 10:43	05/05/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	121	69717	137,94
1870	39	5	2026	13263	CMB01L5	CMB	41035901	1	4	05/05/2026 08:04	05/05/2026 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	69717	5,51
1871	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41035959	1	4	05/05/2026 08:10	05/05/2026 11:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	3,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1872	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41035985	1	4	05/05/2026 08:11	05/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28278	10,36
1873	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41035985	1	4	05/05/2026 08:11	05/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	2,24
1874	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41036007	1	4	05/05/2026 08:12	05/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20725	17,70
1875	39	5	2026	13280	DIF01I7	DIF	41036125	1	4	05/05/2026 08:20	05/05/2026 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	53352	76,32
1876	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	41036137	1	4	05/05/2026 08:21	05/05/2026 20:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	20167	112,00
1877	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41036163	1	4	05/05/2026 08:22	05/05/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	20725	1129,80
1878	39	5	2026	13270	CAT01C1	CAT	41036299	1	4	05/05/2026 12:32	05/05/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	139	53456	210,55
1879	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41036355	1	4	05/05/2026 08:37	05/05/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	173	48768	1152,61
1880	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41036373	1	4	05/05/2026 08:38	05/05/2026 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20725	14,52
1881	39	5	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	41036469	1	4	04/05/2026 14:22	05/05/2026 09:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	37089	56,35
1882	39	5	2026	13291	ICH01I5	ICH	41036563	1	4	05/05/2026 08:50	05/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	103	28421	213,32
1883	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41036717	1	4	05/05/2026 09:01	05/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	44751	51,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1884	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41036859	1	4	05/05/2026 09:10	05/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	330	23788	801,81
1885	39	5	2026	16557	IPU01L4	IPU	41036861	1	4	05/05/2026 08:58	05/05/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	89	20167	262,28
1886	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41037005	1	4	05/05/2026 09:20	05/05/2026 10:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30662	1,43
1887	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41037185	1	4	05/05/2026 09:34	05/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	20725	52,31
1888	39	5	2026	13263	CCA01C7	CCA	41037321	1	4	05/05/2026 09:43	05/05/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	54	69717	196,63
1889	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41037329	1	4	05/05/2026 09:43	05/05/2026 14:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	15692	22,19
1890	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41037489	1	4	05/05/2026 09:53	05/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69717	6,81
1891	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41037543	1	4	05/05/2026 09:57	05/05/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	198	20725	1788,82
1892	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41037731	1	4	05/05/2026 10:08	06/05/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20725	25,60
1893	39	5	2026	16946	CLN01F1	CLN	41037759	1	4	05/05/2026 10:11	05/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	34469	32,38
1894	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41037767	1	4	05/05/2026 10:12	05/05/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	20725	70,73
1895	39	5	2026	15854	JAB01F6	JAB	41038019	1	4	05/05/2026 10:27	06/05/2026 11:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	44304	24,80
1896	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41038195	1	4	05/05/2026 10:45	06/05/2026 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	20725	83,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1897	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41038291	1	4	05/05/2026 10:54	05/05/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	46247	13,78
1898	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41038495	1	4	05/05/2026 11:10	05/05/2026 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	13025	531,97
1899	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41038629	1	4	05/05/2026 11:19	05/05/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	88	17412	263,27
1900	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41038771	1	4	05/05/2026 21:29	06/05/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	11812	37,83
1901	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41039013	1	4	05/05/2026 21:22	06/05/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	34	53352	515,19
1902	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41039309	1	4	05/05/2026 12:12	05/05/2026 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18125	1,38
1903	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41039353	1	4	05/05/2026 12:17	06/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	13469	30,14
1904	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41039357	1	4	05/05/2026 12:17	05/05/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	18452	17,29
1905	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41039483	1	4	05/05/2026 12:30	05/05/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	25	18452	82,68
1906	39	5	2026	15854	JAB01F4	JAB	41039535	1	4	05/05/2026 12:35	05/05/2026 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	44304	262,02
1907	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41039579	1	4	05/05/2026 14:01	05/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	11812	6,35
1908	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41039579	1	4	05/05/2026 14:01	05/05/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	184	11812	169,43
1909	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41039579	1	4	05/05/2026 14:01	05/05/2026 15:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	11812	9,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1910	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41039579	1	4	05/05/2026 14:01	05/05/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	11812	82,67
1911	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41039579	1	4	05/05/2026 14:36	05/05/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	11812	9,10
1912	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41039605	1	4	05/05/2026 12:42	05/05/2026 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	31687	45,34
1913	39	5	2026	15854	JAB01F4	JAB	41039639	1	4	05/05/2026 12:46	05/05/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	5,15
1914	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41039743	1	4	05/05/2026 09:20	05/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	38	37089	253,26
1915	39	5	2026	13247	MDA01M2	MDA	41039827	1	4	05/05/2026 13:07	05/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	6500	8,16
1916	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41039885	1	4	05/05/2026 13:13	06/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	81	20725	955,19
1917	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41039899	1	4	05/05/2026 13:14	06/05/2026 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	20725	143,87
1918	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41039901	1	4	05/05/2026 13:14	05/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48768	2,19
1919	39	5	2026	13297	IDP01I4	IDP	41040101	1	4	05/05/2026 13:32	05/05/2026 21:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	12893	100,66
1920	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41040225	1	4	05/05/2026 13:49	05/05/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	37089	534,77
1921	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41040233	1	4	05/05/2026 13:45	06/05/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28278	61,47
1922	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41040297	1	4	05/05/2026 14:34	05/05/2026 15:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	23788	101,28
1923	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41040297	1	4	05/05/2026 14:34	05/05/2026 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	188	23788	506,56

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1924	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41040297	1	4	05/05/2026 15:45	05/05/2026 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	127	23788	192,05
1925	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41040331	1	4	05/05/2026 13:57	05/05/2026 20:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	35167	12,98
1926	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41040477	1	4	05/05/2026 14:12	05/05/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	53456	16,04
1927	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41040761	1	4	05/05/2026 14:43	06/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	13469	27,42
1928	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41040763	1	4	05/05/2026 14:43	06/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	18452	98,54
1929	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41040777	1	4	05/05/2026 14:45	05/05/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	69717	77,51
1930	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41040777	1	4	05/05/2026 17:00	05/05/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	69717	34,57
1931	39	5	2026	13263	CCA01C6	CCA	41040911	1	4	05/05/2026 14:42	05/05/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	979	69717	1999,34
1932	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41041131	1	4	05/05/2026 15:13	05/05/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	28718	96,56
1933	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41041147	1	4	05/05/2026 15:13	06/05/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	20725	824,56
1934	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41041193	1	4	05/05/2026 15:17	06/05/2026 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46247	33,87
1935	39	5	2026	15854	JAB01FA	JAB	41041287	1	4	05/05/2026 21:11	06/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	44304	219,37
1936	39	5	2026	13282	DMU01M7	DMU	41041377	1	4	05/05/2026 15:31	05/05/2026 18:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	2,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1937	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41041507	1	4	05/05/2026 15:44	05/05/2026 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	44751	22,93
1938	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41041539	1	4	05/05/2026 15:48	05/05/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44751	16,84
1939	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41041539	1	4	06/05/2026 12:47	06/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	165	44751	214,50
1940	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41041615	1	4	05/05/2026 15:55	05/05/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	248	37089	1899,54
1941	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41041715	1	4	05/05/2026 16:03	05/05/2026 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	28278	96,21
1942	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41041749	1	4	05/05/2026 13:13	05/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	46247	66,16
1943	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41041751	1	4	05/05/2026 16:06	06/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28718	20,36
1944	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41041803	1	4	05/05/2026 16:10	05/05/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18452	8,48
1945	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41041883	1	4	05/05/2026 16:20	05/05/2026 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	48768	112,66
1946	39	5	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	41042077	1	4	05/05/2026 16:33	06/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	37089	35,71
1947	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41042511	1	4	05/05/2026 17:14	05/05/2026 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46247	9,00
1948	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41042639	1	4	05/05/2026 17:27	06/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	50783	34,34
1949	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41042815	1	4	05/05/2026 17:42	05/05/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23788	7,51

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1950	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41042825	1	4	05/05/2026 17:43	06/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	20725	2444,58
1951	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41043427	1	4	05/05/2026 18:24	05/05/2026 20:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	18125	51,20
1952	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41043441	1	4	05/05/2026 18:26	05/05/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	28	17412	71,86
1953	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41043561	1	4	05/05/2026 18:36	06/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69717	17,34
1954	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41043603	1	4	05/05/2026 18:41	05/05/2026 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	18125	5,18
1955	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41043725	1	4	05/05/2026 18:58	05/05/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	46247	104,12
1956	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41043725	1	4	05/05/2026 18:58	06/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	46247	31,70
1957	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41043727	1	4	05/05/2026 18:55	05/05/2026 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	46247	231,31
1958	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41043727	1	4	05/05/2026 18:55	06/05/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	46247	776,38
1959	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41043727	1	4	06/05/2026 10:54	06/05/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	101	46247	253,29
1960	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41043795	1	4	05/05/2026 19:04	05/05/2026 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	53456	6,77
1961	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41043815	1	4	05/05/2026 19:08	05/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	17412	44,93
1962	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41043987	1	4	05/05/2026 19:39	06/05/2026 19:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34429	23,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1963	39	5	2026	15854	JAB01F4	JAB	41044031	1	4	05/05/2026 19:46	05/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44304	7,13
1964	39	5	2026	13263	CMB01L4	CMB	41044125	1	4	05/05/2026 20:03	06/05/2026 12:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	69717	387,47
1965	39	5	2026	13280	DIF01I5	DIF	41044207	1	4	05/05/2026 20:15	06/05/2026 01:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	27	53352	139,55
1966	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41044243	1	4	05/05/2026 20:21	05/05/2026 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	116	30662	166,98
1967	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41044325	1	4	05/05/2026 20:33	06/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28718	10,70
1968	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41044389	1	4	05/05/2026 20:41	06/05/2026 02:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	17412	23,19
1969	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41044437	1	4	05/05/2026 20:48	06/05/2026 06:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	78	13025	763,77
1970	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41044795	1	4	05/05/2026 21:28	06/05/2026 01:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	44	13025	169,85
1971	39	5	2026	13253	BVG01P2	BVG	41045001	1	4	05/05/2026 21:32	05/05/2026 22:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	23788	21,33
1972	39	5	2026	13369	QXD01P4	QXD	41045019	1	4	05/05/2026 21:43	05/05/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	121	46247	190,54
1973	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41045097	1	4	05/05/2026 21:53	06/05/2026 06:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	536	46247	4625,08
1974	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41045097	1	4	06/05/2026 02:57	06/05/2026 06:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1014	46247	3612,66
1975	39	5	2026	13270	CAT01C2	CAT	41045099	1	4	05/05/2026 21:53	05/05/2026 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	53456	191,75
1976	39	5	2026	13253	BVG01P2	BVG	41045405	1	4	05/05/2026 22:35	06/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	657	23788	1103,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoralnicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1977	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41045467	1	4	05/05/2026 22:40	06/05/2026 07:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	17412	162,55

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudos das Condições Atmosféricas para o Evento
de 01/05/2026 a 05/05/2026 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 01 a 05/05/2026 foi causado por uma banda convectiva no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

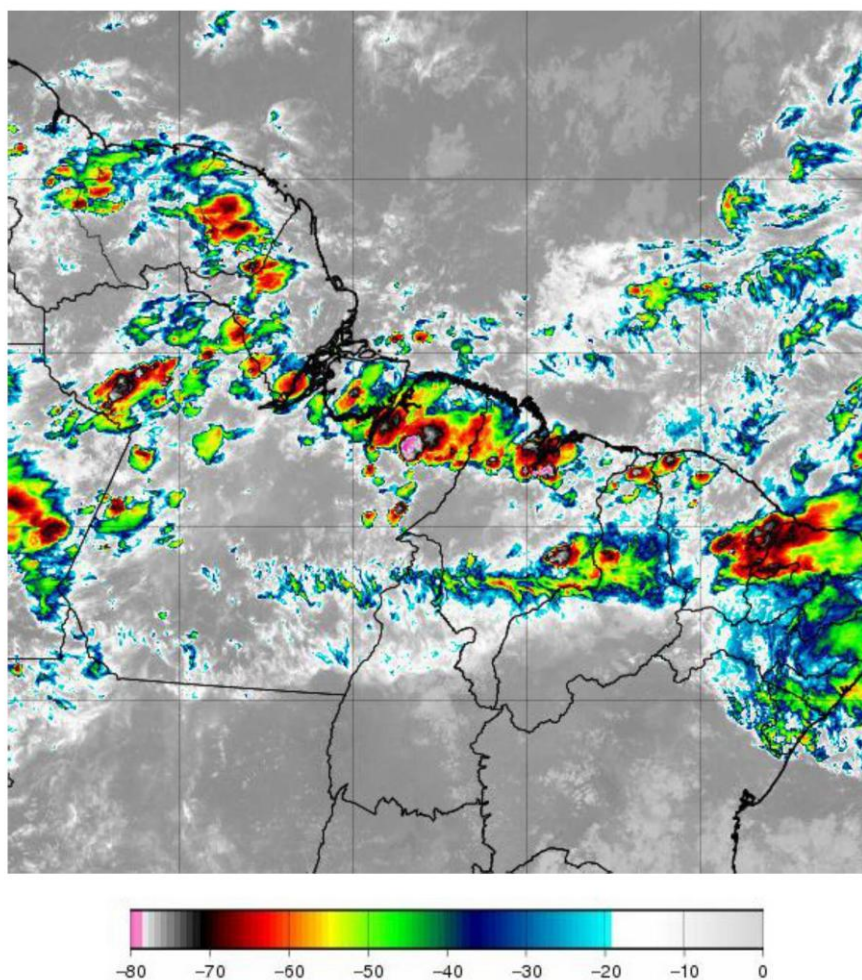



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 01/05. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

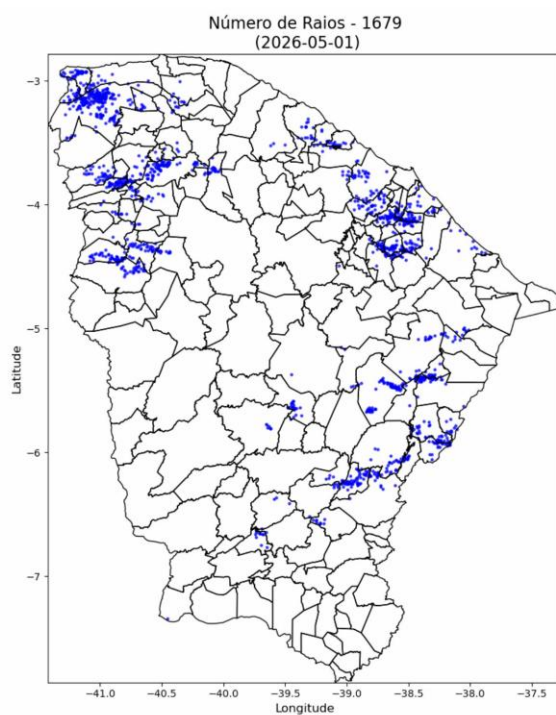

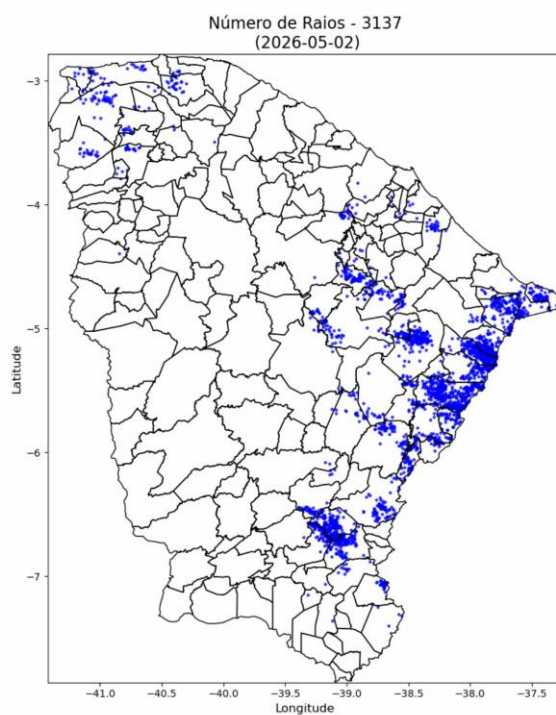

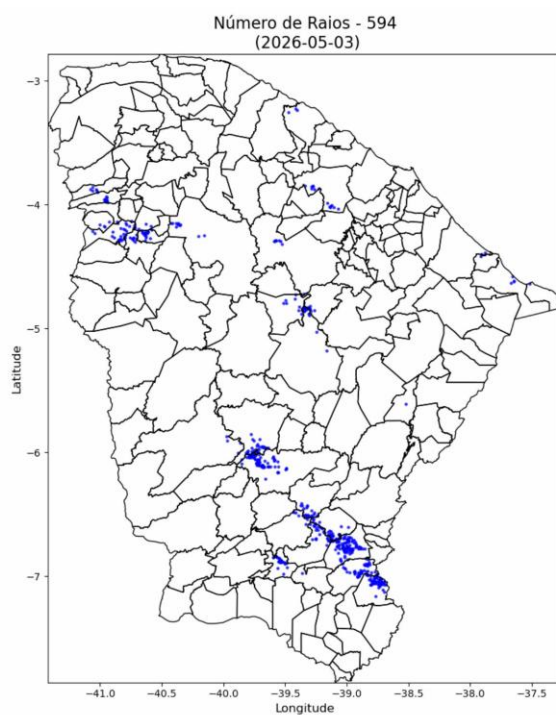

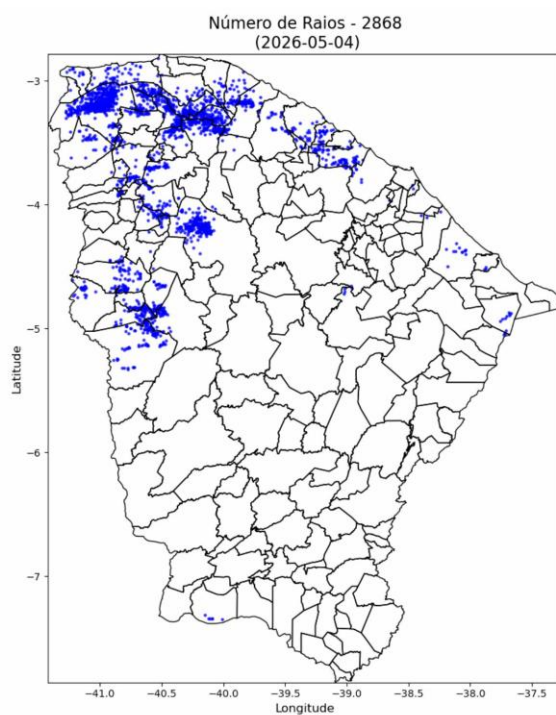

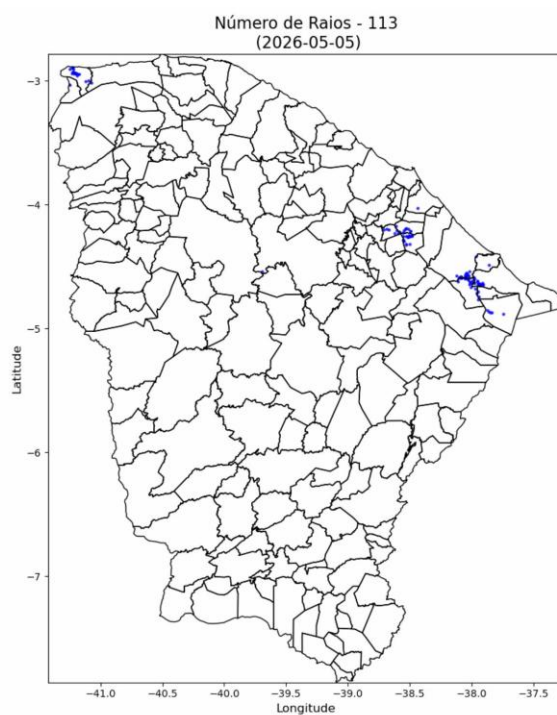
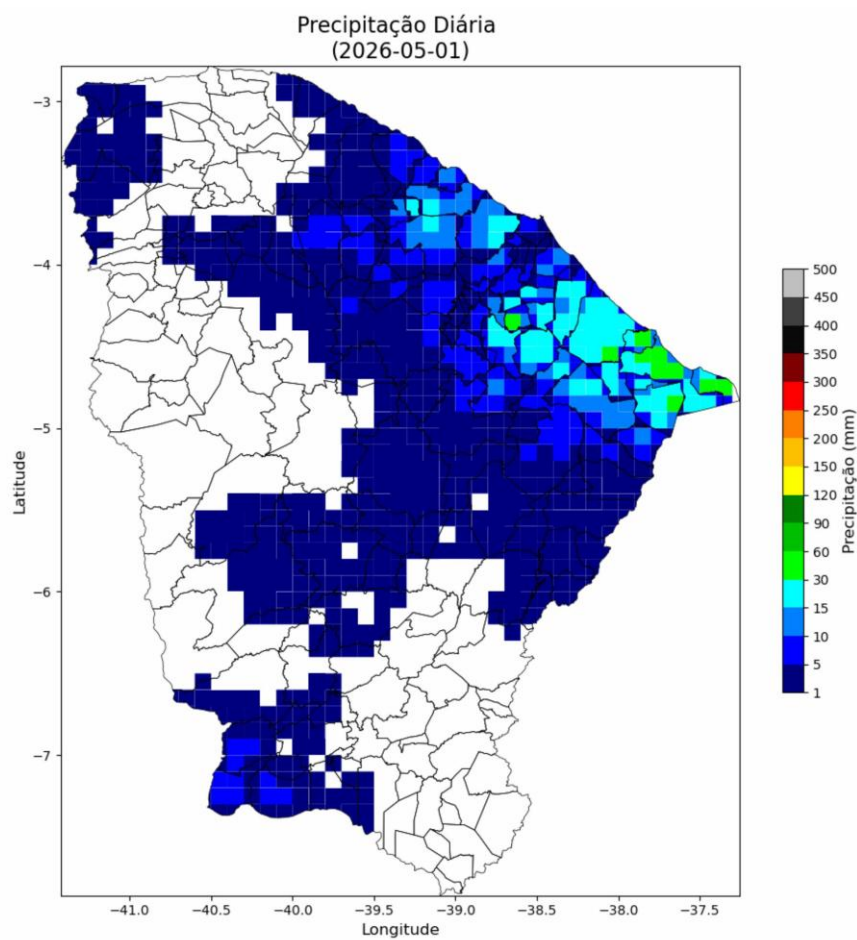
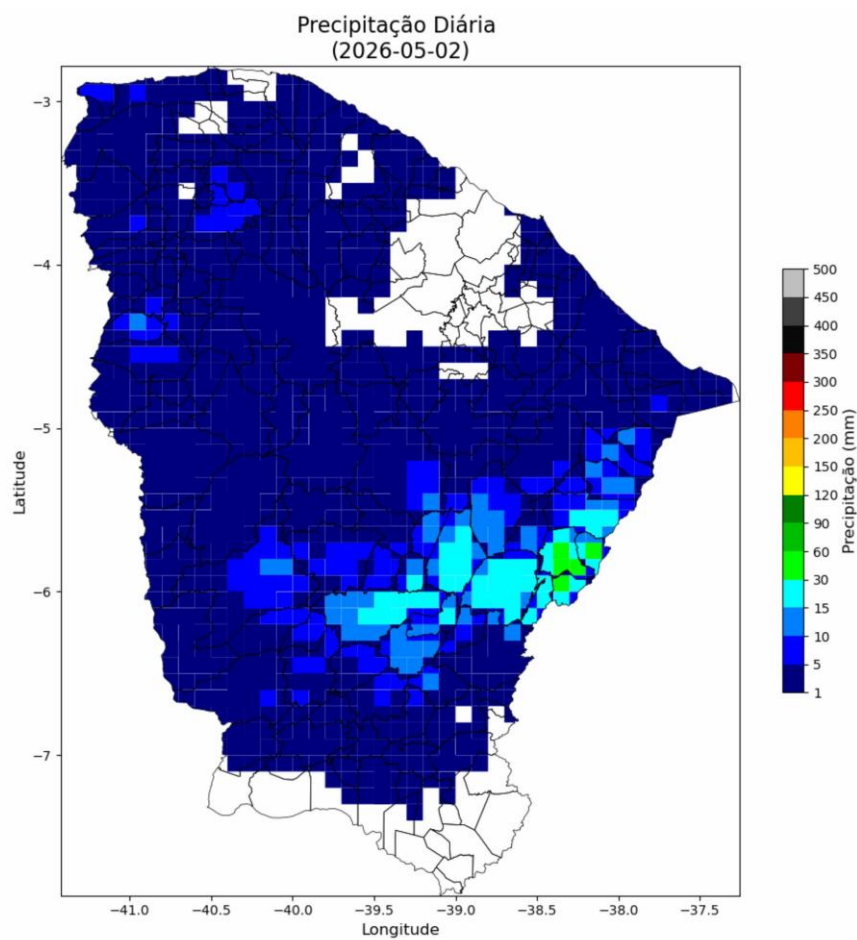
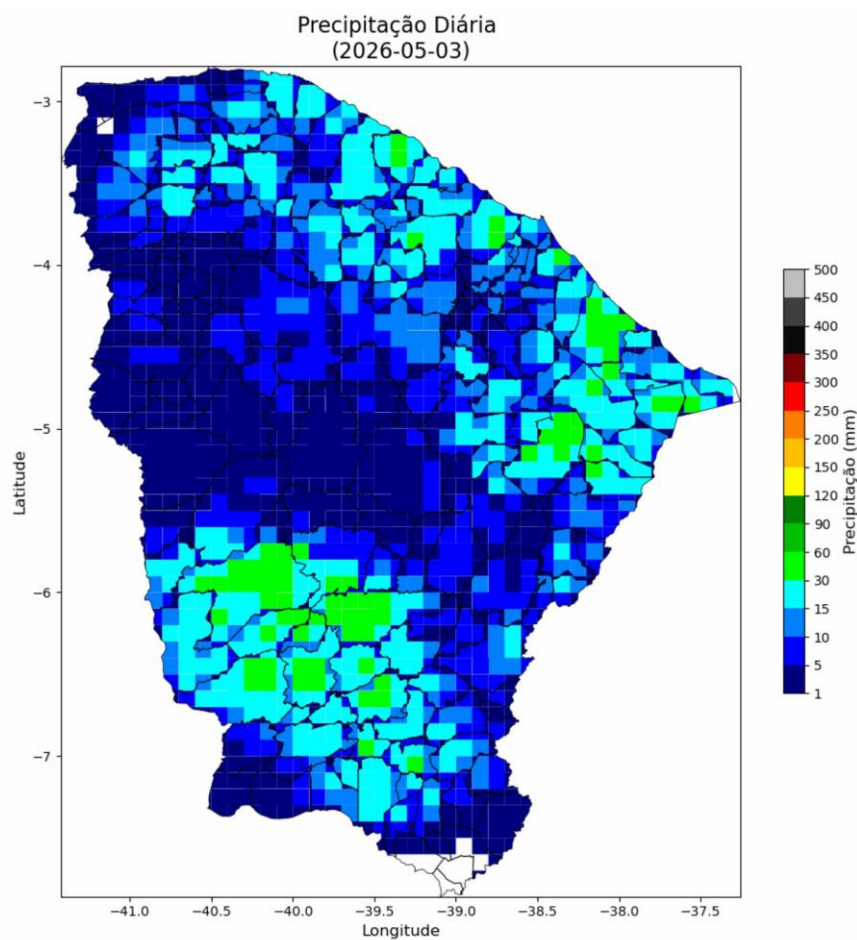
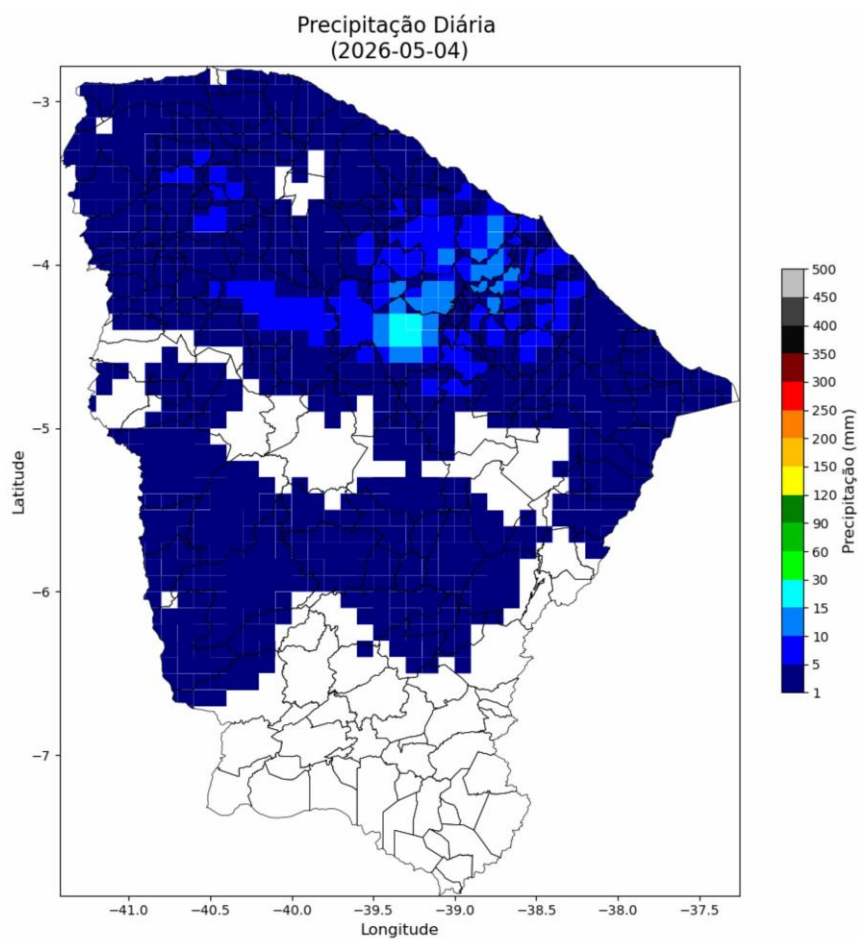


Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 01 a 05/05.









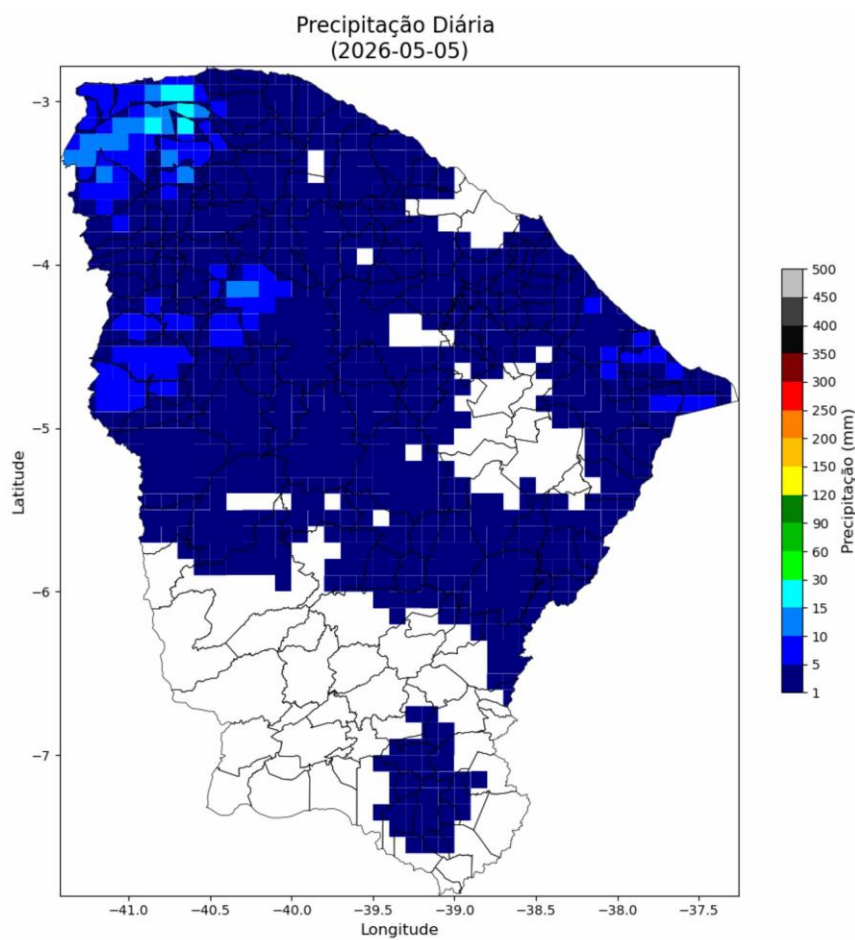
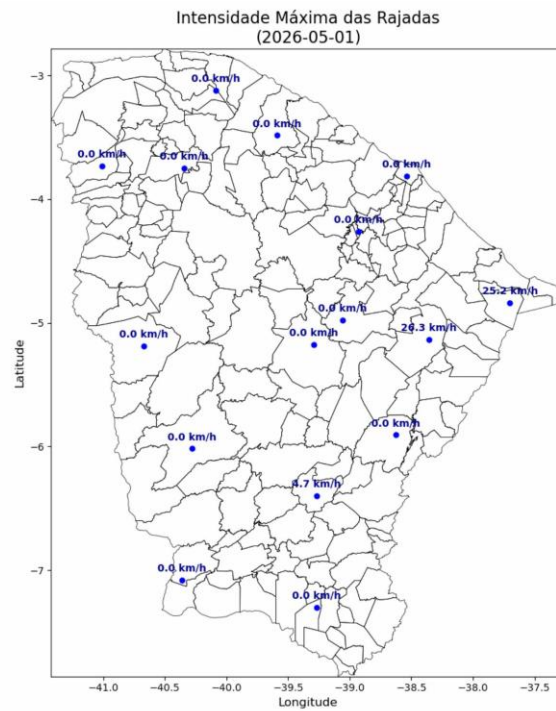
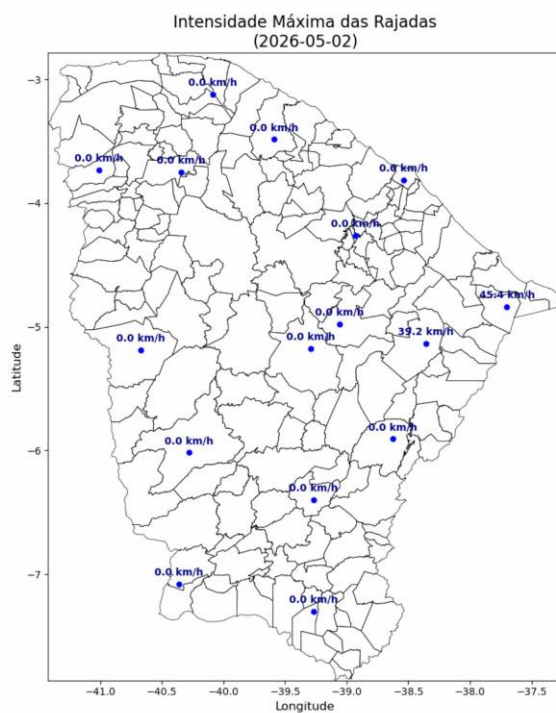
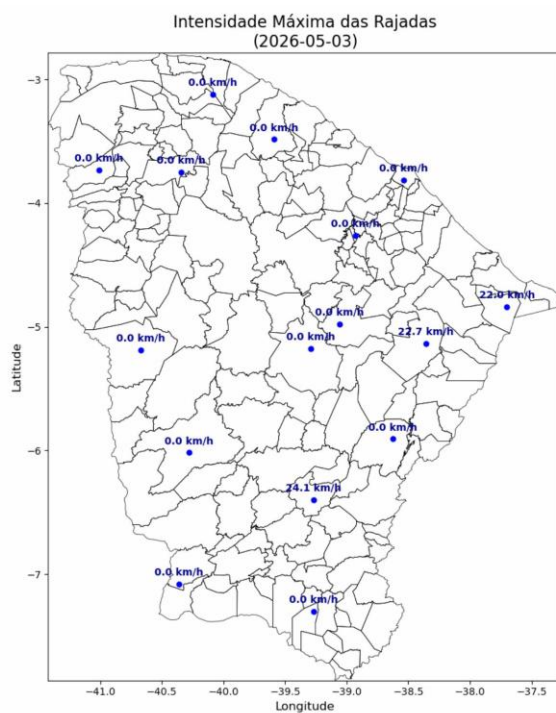


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 01 a 05/05.









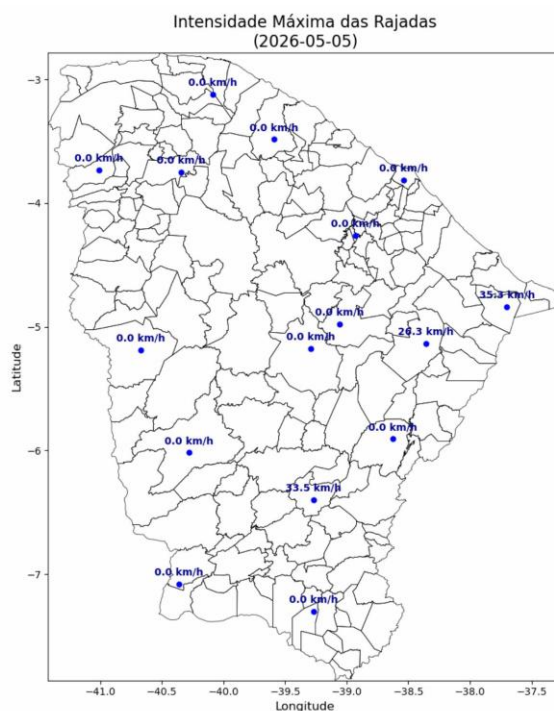


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 01 a 05/05.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 46 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta com 8.931 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 4 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 01/05/2026 a 05/05/2026.

Número/Código Evento	2026-023/ENEL CE
Número/Código do Laudo	023/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	08h00min 02/05 - 00h00min 03/05
Centro sul (DC)	09h00min 01/05 - 10h00min 05/05
Leste (DL)	03h00min 01/05 - 21h00min 04/05
Centro norte (DO)	06h00min 01/05 - 23h00min 05/05
Fortaleza (DF)	02h00min 01/05 - 23h00min 04/05
Metropolitana (DM)	03h00min 01/05 - 22h00min 05/05
Atlântico (AO)	04h00min 01/05 - 17h00min 04/05
Norte (DN)	08h00min 01/05 - 21h00min 04/05

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2026/05/03/chuva-domingo-maiores-do-ano-fortaleza-previsao-proximos-dias.ghtml>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869