



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 21 – 05/2026 – CE

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL CE.....	6
3.2	Diagrama unifilar da ENEL CE	7
3.3	Subestações afetadas	7
3.4	Municípios afetados.....	8
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	9
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	9
4.2	Clientes afetados e impactos globais	10
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	12
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	13
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	13
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento	13
5.2	Tempos médios de atendimento	14
6	Evidências do evento	15
6.1	Matérias jornalísticas	15
6.2	Evidências Fotográficas	20
	ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis	24
	ANEXO II - Laudo meteorológico	194

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a. falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b. interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c. Interrupção em Situação de Emergência - ISE;***
- d. suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e. suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f. interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g. interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h. interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS; e*
- i. interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL CE, no período de 08 a 13 de maio de 2026. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 8 do PRODIST. Esses módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br).

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021.

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição e resultante de evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora, desde que não tenha sido provocada ou agravada por esta, sendo elegíveis apenas as:

- Decorrentes de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- Decorrentes de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao calculado conforme equação a seguir:

$$2612 \times N^{0,35}$$

onde:

N – Número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel CE.

CÁLCULO CHI PARA ENEL CE

- Quantidade Unidades consumidoras faturadas (*N*) em outubro de 2025 foram faturadas 3.884.207 unidades consumidoras.
- Valor limite CHI para Enel CE

$$2.612 \times 3.884.207^{0,35}$$

$$528.724 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 21 – 05/2026 – CE refere-se à Sistemas de Grande Escala/Escala regional - 1.3.1.2.0 (código COBRADE), que afetou a área de concessão da Enel CE, no período de 08 a 13 de maio de 2026. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante o impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 713.495 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 528.724.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo 8.C do Módulo 8 do PRODIST, tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente e situações consequentes.

De acordo com o laudo emitido pelo Grupo STORM, o evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 08 a 13/05/2026 foi causado por uma banda convectiva atuando no estado do Ceará. Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.

Diante o exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros, conforme tabela 1:

Código único do evento:	024 – 05/2026 – CE
Código COBRADE:	1.3.1.2.0 – (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Quantidade de interrupções associadas:	1.769
Código único do Relatório:	ISE 21 – 05/2026 – CE

Tabela 1 – Atribuições de Registros dos Evento pela Distribuidora.

Este cenário foi atestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), empresa especializada em meteorologia, conforme ANEXO II, no qual se apresenta na íntegra, o Laudo Meteorológico, enquanto na Tabela 2 a seguir, um estrato que aborda a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Número/Código Evento	2026-024/ENEL CE
Número/Código do Laudo	024/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	19h00min 08/05 - 08h00min 11/05
Centro sul (DC)	22h00min 08/05 - 18h00min 13/05
Leste (DL)	00h00min 10/05 - 16h00min 13/05
Centro norte (DO)	16h00min 09/05 - 17h00min 13/05
Fortaleza (DF)	14h00min 08/05 - 15h00min 12/05
Metropolitana (DM)	00h00min 08/05 - 23h00min 13/05
Atlântico (AO)	06h00min 08/05 - 15h00min 13/05
Norte (DN)	17h00min 08/05 - 22h00min 12/05

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido no período de 08 a 13 de maio de 2026.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS / IMPEDIMENTOS	EVIDÊNCIAS (AMOSTRAL)
08/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte	ACARAPE / ACARAU / AGUA FRIA / ALDEOTA / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BATURITÉ / BEBERIBE / BOM JARDIM / BONSUCESSO / CAMOCIM / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / COLUNA / COREAÚ / CRATO / CRUZ / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICÓ / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MESSEJANA / MONDUBIM / MUCAMBO / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARANGABA / PICI / PRAIA BELA / SÃO LUIS DO CURU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VÁRZEA ALEGRE	182	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 7 e 8 item 6.2
09/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BALANÇO / BALEIA / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CANINDE / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAÚ / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / GRANJA / GUAIUBA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICÓ / IGUATU / INHUÇU / IPU / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JUATAMA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PARANGABA / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	277	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 9 item 6.2
10/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / ANTONINA DO NORTE / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / ARARIPE / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CANINDE / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COREAÚ / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / JABUTI / JAGUARIBARA / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUAZEIRO DO NORTE / JUAZEIRO DO NORTE II / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PECÉM / PINDORETAMA / PORTEIRA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	342	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figuras 10 e 11 item 6.2
11/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Sul / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AGUA FRIA / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALANÇO / BALEIA / BANABUIU / BARBALHA / BARRA DO CEARÁ / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / BREJO SANTO / CAMOCIM / CANINDE / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / COREAÚ / CRATEÚS / CRATO / CRUZ / CURUPATI / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL II / GRANJA / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MAGUARY / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MAURITI / MESSEJANA / MILAGRES / MOMBACA / MONDUBIM / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA OLINDA / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PARAMBU / PEDRA BRANCA / PICI / PINDORETAMA / PRESIDENTE KENNEDY / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TAUAPE / TIANGUÁ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	342	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 12 item 6.2
12/05/26	Centro Sul / Fortaleza / Leste / Metropolitana / Atlântico / Norte / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / ACOPIARA / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARACATI / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BALEIA / BANABUIU / BARRA DO CEARÁ / BARRA DO FIGUEIREDO / BARROQUIHA / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / BOM JARDIM / BONSUCESSO / CAMOCIM / CANINDE / CARACARÁ / CARIRÉ / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COREAÚ / CRATEÚS / CRUZ / CUMBUCO / DIAS MACEDO / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / EUSÉBIO / GRANJA / GUARACIABA DO NORTE / GUARAMIRANGA / HORIZONTE / IBIAPINA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUÇU / INHUPORANGA / IPU / ITAÇABA / ITAPAJÉ / ITAPERI / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JAGUARUANA / JUCÁS / JUREMA / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MARANGUAPE / MARCO / MASSAPÉ / MESSEJANA / MOMBACA / MONDUBIM / MORADA NOVA / MUCAMBO / NOVA RUSSAS / OROS / PACAJUS / PAPICU / PARACURU / PARAIPABA / PARANGABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOBRAL I / SOBRAL IV / SOBRAL V / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TIANGUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VARJOTA / VÁRZEA ALEGRE / VIÇOSA DO CEARÁ	373	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 13 item 6.2
13/05/26	Centro Sul / Leste / Metropolitana / Atlântico / Centro Norte	ACARAPE / ACARAU / AMONTADA / APUIARÉS / AQUIRAZ / ARARAS I / ARARENDA / BAIXO ACARAU II / BANABUIU / BARRA DO FIGUEIREDO / BATURITÉ / BEBERIBE / BOA VIAGEM / CANINDE / CASCAVEL / CAUCAIA / CEDRO / COLUNA / CRATEÚS / CRUZ / DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I / DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ / DISTRITO INDUSTRIAL II / GUAIUBA / GUARAMIRANGA / ICAPUI / ICÓ / IGUATU / INDEPENDÊNCIA / INHUPORANGA / IPU / ITAPAJÉ / ITAPIPOCA / ITAREMA / JABUTI / JAGUARIBE / JUCÁS / LAVRAS DA MANGABEIRA / LIMOEIRO DO NORTE / MACAOCÁ / MARANGUAPE / MARCO / MONSENHOR TABOSA / MORADA NOVA / NOVA RUSSAS / PACAJUS / PARACURU / PARAIPABA / PECÉM / PEDRA BRANCA / PINDORETAMA / PRAIA BELA / QUIXADÁ / QUIXERAMOBIM / RUSSAS I / SANTA QUITÉRIA / SÃO LUIS DO CURU / SENADOR POMPEU / SOLONÓPOLE / TAUÁ / TOMÉ / TRAIRI / UMARITUBA / UMIRIM / VALE DO JAGUARIBE / VÁRZEA ALEGRE	253	Chuva Intensa / Alagamento	Vide figura 14 item 6.2

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora.

Conforme destacado anteriormente, o evento 024 – 05/2026 – CE causou impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel CE, apresenta-se abaixo o mapa geométrico da concessão, enquanto nos itens 3.3 e 3.4 poderão ser consultados os municípios e subestações.



3.2 Diagrama unifilar da ENEL CE

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar a Enel CE onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

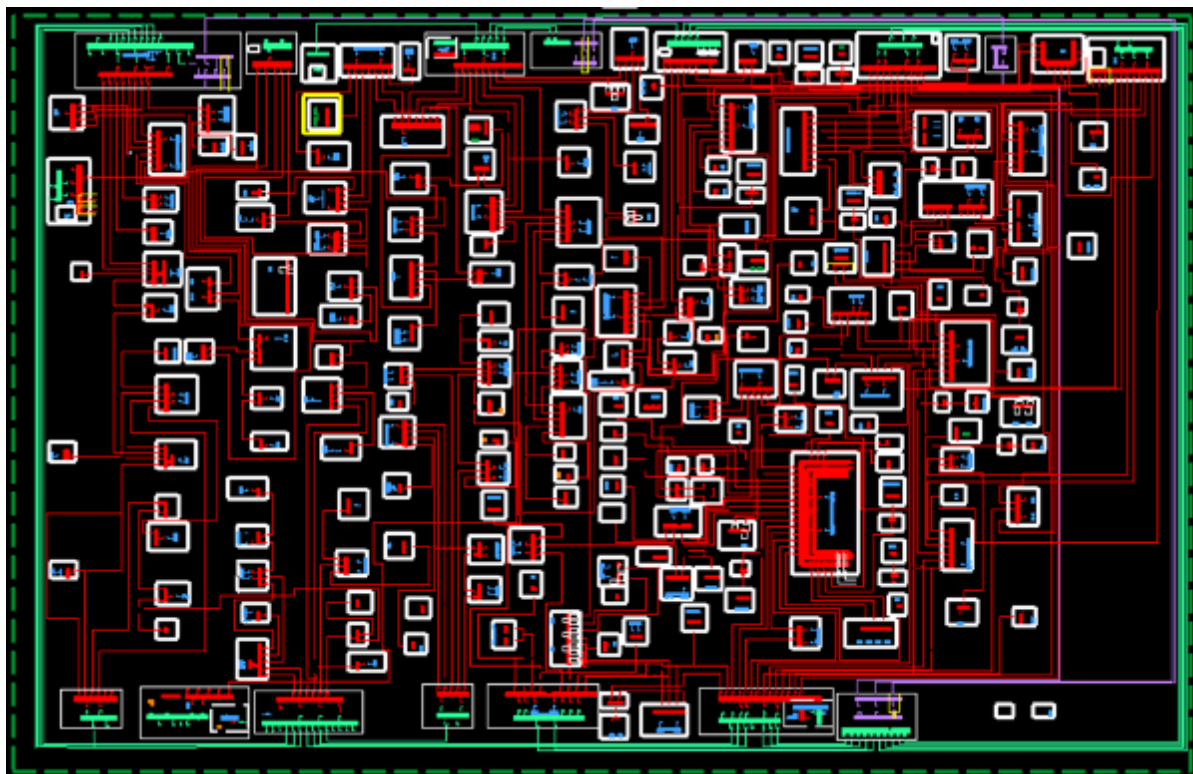


Figura 2 – Diagrama unifilar da região afetada

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel CE e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações afetadas, pode ser consultada nas tabelas 3 e 4.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela impactou parcialmente a área de concessão da ENEL CE, todavia, foram observadas o envolvimento do evento nas linhas em 125 subestações, conforme tabela 4.

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACP	ACARAPE	44	DMU	DISTRITO INDUSTRIAL DE MARACANAÚ	87	MNV	MORADA NOVA
2	ACA	ACARAÚ	45	DID	DISTRITO INDUSTRIAL II	88	MCB	MUCAMBO
3	ACR	ACOPIARA	46	ESB	EUSÉBIO	89	NVO	NOVA OLINDA
4	AGF	ÁGUA FRIA	47	GRJ	GRANJA	90	NVR	NOVA RUSSAS
5	ADT	ALDEOTA	48	GBA	GUAIUBA	91	ORS	OROS
6	AMT	AMONTADA	49	GCN	GUARACIABA DO NORTE	92	PCJ	PACAJUS
7	ANN	ANTONINA DO NORTE	50	GRM	GUARAMIRANGA	93	PAP	PAPICU
8	APR	APUIARÉS	51	HRZ	HORIZONTE	94	PCU	PARACURU
9	AQZ	AQUIRAZ	52	IBP	IBIAPINA	95	PAR	PARAIPABA
10	ART	ARACATI	53	ICP	ICAPUÍ	96	PBU	PARAMBU
11	ARU	ARARAS I	54	ICH	ICÓ	97	PGB	PARANGABA
12	ARR	ARARENDA	55	IGT	IGUATU	98	PCM	PECÉM
13	ARP	ARARIPE	56	IDP	INDEPENDÊNCIA	99	PEB	PEDRA BRANCA
14	BXD	BAIXO ACARAU II	57	INH	INHUÇU	100	PCI	PICI
15	BLN	BALANÇO	58	INP	INHUPORANGA	101	PDM	PINDORETAMA
16	BLA	BALEIA	59	IPU	IPU	102	PTR	PORTEIRA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
17	BNB	BANABUIU	60	ITC	ITAÇABA	103	PRB	PRAIA BELA
18	BBL	BARBALHA	61	ITE	ITAPAJÉ	104	PSK	PRESIDENTE KENNEDY
19	BCR	BARRA DO CEARÁ	62	ITP	ITAPERI	105	QXD	QUIXADÁ
20	BFG	BARRA DO FIGUEIREDO	63	ITK	ITAPIOCA	106	QXB	QUIXERAMOBIM
21	BRQ	BARROQUIHA	64	ITR	ITAREMA	107	RSU	RUSSAS I
22	BRT	BATURITÉ	65	JAB	JABUTI	108	SQT	SANTA QUITÉRIA
23	BBR	BEBERIBE	66	JGR	JAGUARIBARA	109	SLC	SÃO LUIS DO CURU
24	BVG	BOA VIAGEM	67	JGB	JAGUARIBE	110	SNP	SENADOR POMPEU
25	BJD	BOM JARDIM	68	JGA	JAGUARUANA	111	SBU	SOBRAL I
26	BMS	BONSUCESSO	69	JTM	JUATAMA	112	SBQ	SOBRAL IV
27	BRJ	BREJO SANTO	70	JZN	JUAZEIRO DO NORTE	113	SBC	SOBRAL V
28	CMM	CAMOCIM	71	JND	JUAZEIRO DO NORTE II	114	SLP	OLONÓPOLE
29	CND	CANINDÉ	72	JCS	JUCÁS	115	TAA	TAUÁ
30	CRC	CARACARÁ	73	JMA	JUREMA	116	TAP	TAUAPE
31	CRE	CARIRÉ	74	LVM	LAVRAS DA MANGABEIRA	117	TNG	TIANGUÁ
32	CSL	CASCAVEL	75	LMN	LIMOEIRO DO NORTE	118	TME	TOMÉ
33	CCA	CAUCAIA	76	MCA	MACAOCA	119	TRR	TRAIRI
34	CDO	CEDRO	77	MGY	MAGUARY	120	UMB	UMARITUBA
35	CLN	COLUNA	78	MRG	MARANGUAPE	121	UMR	UMIRIM
36	CRU	COREAÚ	79	MRC	MARCO	122	VJG	VALE DO JAGUARIBE
37	CAT	CRATEÚS	80	MSP	MASSAPÊ	123	VRJ	VARJOTA
38	CRT	CRATO	81	MTI	MAURITI	124	VRZ	VÁRZEA ALEGRE
39	CRZ	CRUZ	82	MSJ	MESSEJANA	125	VCS	VIÇOSA DO CEARÁ
40	CMB	CUMBUCO	83	MLG	MILAGRES			
41	CRP	CURUPATI	84	MBG	MOMBAÇA			
42	DMC	DIAS MACEDO	85	MDM	MONDUBIM			
43	DIF	DISTRITO INDUSTRIAL DE FORTALEZA I	86	MTB	MONSENHOR TABOSA			

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento.

3.4 Municípios afetados

Além disso, dentro da área de concessão da ENEL CE, como reflexo do evento, foram observadas consequências em 95 municípios da área de concessão, conforme demonstrado na tabela 5.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ACARAPE	25	CEDRO	49	JAGUARIBARA	73	PARAMBU
2	ACARAÚ	26	COREAÚ	50	JAGUARIBE	74	PEDRA BRANCA
3	ACOPIARA	27	CRATEÚS	51	JAGUARUANA	75	PINDORETAMA
4	AMONTADA	28	CRATO	52	JUAZEIRO DO NORTE	76	PORTEIRA
5	ANTONINA DO NORTE	29	CRUZ	53	JUCÁS	77	QUIXADÁ
6	APUIARÉS	30	CURUPATI	54	LAVRAS DA MANGABEIRA	78	QUIXERAMOBIM
7	AQUIRAZ	31	EUSÉBIO	55	LIMOEIRO DO NORTE	79	QUIXERÉ
8	ARACATI	32	FORTALEZA	56	MADALENA	80	RUSSAS
9	ARARENDÁ	33	GRANJA	57	MARACANAU	81	SANTA QUITÉRIA
10	ARARIPE	34	GUAIUBA	58	MARANGUAPE	82	SÃO BENEDITO
11	BANABUIU	35	GUARACIABA DO NORTE	59	MARCO	83	SÃO GONÇALO DO AMARANTE
12	BARBALHA	36	GUARAMIRANGA	60	MASSAPÊ	84	SÃO JOÃO DO JAGUARIBE
13	BARRO	37	HORIZONTE	61	MAURITI	85	SÃO LUIS DO CURU
14	BARROQUINHA	38	IBIAPINA	62	MILAGRES	86	SENADOR POMPEU
15	BATURITÉ	39	ICAPUÍ	63	MOMBAÇA	87	SOBRAL
16	BEBERIBE	40	ICÓ	64	MONSENHOR TABOSA	88	OLONÓPOLES
17	BOA VIAGEM	41	IGUATU	65	MORADA NOVA	89	TAUÁ
18	BREJO SANTO	42	INDEPENDÊNCIA	66	MUCAMBO	90	TIANGUÁ
19	CAMOCIM	43	IPU	67	NOVA OLINDA	91	TRAIRI
20	CANINDÉ	44	IRACEMA	68	NOVA RUSSAS	92	UMIRIM
21	CARIDADE	45	ITAÇABA	69	ORÓS	93	VARJOTA
22	CARIRÉ	46	ITAPAJÉ	70	PACAJUS	94	VÁRZEA ALEGRE
23	CASCAVEL	47	ITAPIOCA	71	PARACURU	95	VIÇOSA DO CEARÁ
24	CAUCAIA	48	ITAREMA	72	PARAIPABA		

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

A alta intensidade do evento em um curto espaço de tempo foi responsável pela atuação de equipamentos de proteção ao longo das linhas da Enel CE por diversos motivos associados a descargas atmosféricas, vendaval e chuvas.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela abaixo alguns casos concretos de incidências que contribuíram para a formação do CHI.

INCIDENCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA02386372	08/05/2026 22:28:04	10/05/2026 11:07:32	Centro-Sul	ICH	1.633	17.442,29	Às 11h03min localizado condutor de média tensão partido fase 'A'; três postes danificados próximo a chave SQC2758 devido descarga atmosférica. Às 08h46min foi fechada a chave SQC2596, normalizando 55 clientes.
BA02389308	13/05/2026 00:26:38	13/05/2026 11:13:58	Centro-Sul	PEB	1.340	14.457,11	Às 06h05min, localizado condutor partido na fase 'B' na estrutura FSP0399 devido descarga atmosférica. Às 11h13min foi fechado o religador de linha RSP2823, normalizando os 1.336 clientes restantes.
BA02387082	10/05/2026 03:08:23	10/05/2026 11:59:34	Sul	NVO	3.823	12.685,34	Às 08h08min localizado condutor de média tensão partido e isolador danificado devido descarga atmosférica. Às 11h59min foi fechada a chave SPD1253, normalizando os 211 clientes restantes.
BA02389850	13/05/2026 14:52:41	13/05/2026 17:14:57	Atlântico	TRR	5.111	9.776,94	Às 16h15min localizado para-raios estourado fase 'A' devido a descargas atmosféricas. Às 17h14min foi fechada a chave UP SQO2820, normalizando os 444 clientes restantes.
BA02386554	09/05/2026 07:26:55	09/05/2026 23:02:04	Sul	CRT	1.850	7.988,83	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 23h02min foi fechada a chave SHX0882, normalizando os 313 clientes restantes.
BA02389020	12/05/2026 16:25:55	12/05/2026 16:56:58	Norte	CMM	23.738	7.896,21	Abertura do disjuntor CMM12N1 devido descarga atmosférica em estrutura de Telecom na SED CMM, não houve sinalização no nível III pois a SED CMM ficou off-line no momento da ocorrência. Posteriormente identificado danos na IHM, relé associado ao disjuntor 12N1 e no religador 21C2. Nota: SED CMM permanece sem supervisão e comando, disjuntor 12N1 by-passada e religador 21C2 desligado e seccionado.
BA02389382	13/05/2026 02:26:30	13/05/2026 04:35:53	Metropolit ana	PRB	4.374	6.552,09	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 04h35min foi fechado o religador de linha RKX1197, normalizando os 1.514 clientes restantes.
BA02387448	10/05/2026 15:55:30	10/05/2026 16:06:27	Sul	BRJ	30.674	4.924,13	Abertura automática do disjuntor MLG12C1 com atuação da proteção 21(zona 1AN). Abertura automática dos disjuntores BRJ11T1 e BRJ11T2 devido atuação indevida da proteção 81(subfrequência). O BRJ02T1 sinalizou proteção 87ABC.OBS: AXIA informou que não teve indicação de distância no disjuntor MLG 12C1. Nota: havia carga transferida previamente de PTR0111 para BRJ0154. Posteriormente foi constatado que a ocorrência se deu devido a descargas atmosféricas na linha 02C1-MLG/BRJ.
BA02387630	10/05/2026 20:35:21	11/05/2026 03:04:53	Sul	BBL	2.383	4.230,69	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 03h04min foi fechada a SCP0163, normalizando os 295 clientes restantes.
BA02387496	10/05/2026 16:43:37	10/05/2026 19:27:11	Sul	BBL	2.383	4.042,39	Chuva forte no momento da ocorrência. Às 19h27min foi fechada a chave SCO3329, normalizando os 568 clientes restantes.

Tabela 6 – Estrato de incidências com detalhamento dos problemas, causas e soluções.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL CE durante período do Evento, apresenta-se na tabela 5 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	SA	Seccionalizador Automático

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora
5	CT	Câmara Transformadora
5	CN	Câmara Network
5	PM	Pad Mounted

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Dispositivo	Quantidade
CONSMT	4
DISMANCD	40
DISMANEST	19
DISMANLS	752
Tramo de MT	64
Total Geral	848

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento.

Cabe destacar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intensão de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel CE possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 12 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Nota: Para as Áreas BR que possuem o sistema self healing instalado, citar a existência e a definição como sendo um o sistema que consiste em detectar uma falta em determinada seção da rede de distribuição e retornar planos de manobras contendo configurações admissíveis de operação para o isolamento do trecho do circuito afetado, e reconfigurar automaticamente a rede de forma a restabelecer o fornecimento de energia para uma parte das cargas afetadas, considerando restrições de operação e carregamento dos componentes da rede a fim de garantir a integridade do sistema, qualidade da energia e avaliar a nova coordenação da proteção do sistema após transferência de carga.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos (CI) na área de concessão da ENEL CE, a figura 3 apresenta a atipicidade vivenciada no período de 08 a 13 de maio de 2026, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

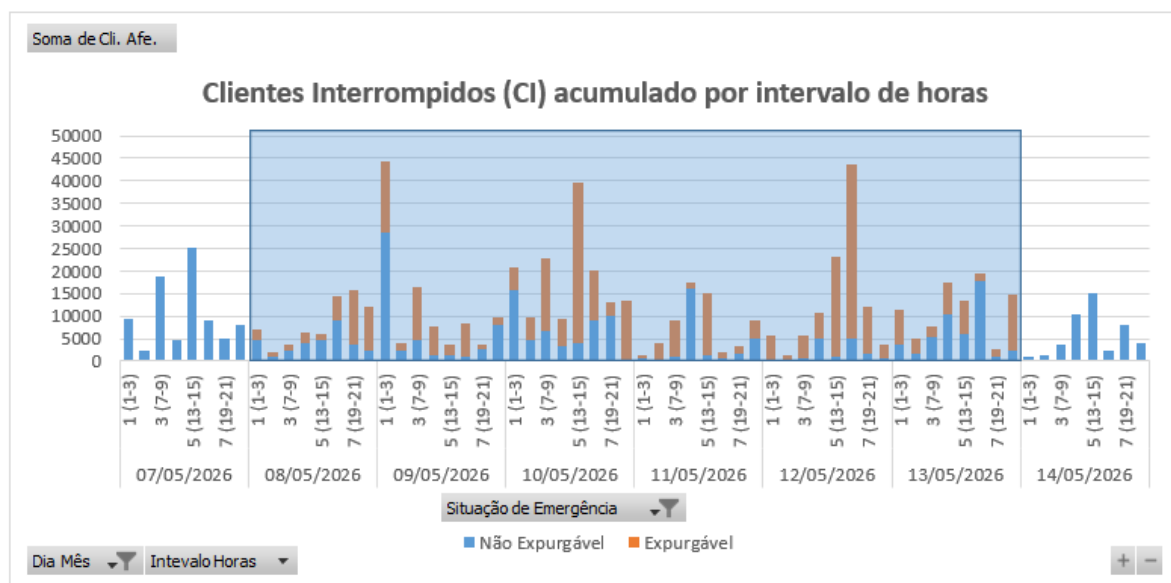


Figura 3 – Clientes Interrompidos (CI) acumulado por intervalo de horas

Na figura acima, as barras em azul representam a quantidade de clientes interrompidos simultaneamente em condições normais de operação, e as barras laranja os clientes interrompidos simultaneamente no período do evento. Destacou-se em laranja o intervalo do evento, para elencar as seguintes situações:

- Nas 12 horas anteriores ao início do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 10.321 clientes estavam desligados por diversas causas associadas à operação normal.
- Durante o período do evento, em média, a cada 3 horas, aproximadamente 11.936 clientes estavam desligados. Registrou-se um pico máximo de 44.243 clientes desligados no período de 01h às 03h do dia 09/05/2026.
- Após 12 horas do fim do evento em média, a cada 3 horas, aproximadamente 5.718 clientes estavam desligados.

É importante destacar, para efeito comparativo e avaliativo, que as médias calculadas anteriormente consideram as causas associadas à operação normal e as relacionadas ao evento, já que todo o volume de ocorrências impacta no período de contingência das equipes inclusive entre os eventos associados pelo laudo climático.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido (CHI), a Figura abaixo apresenta seu comportamento ao longo dos dias 08 a 13 de maio de 2026. Observa-se que, o CHI acumulado expurgável, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, resultou em um montante de 713.495 CHI.

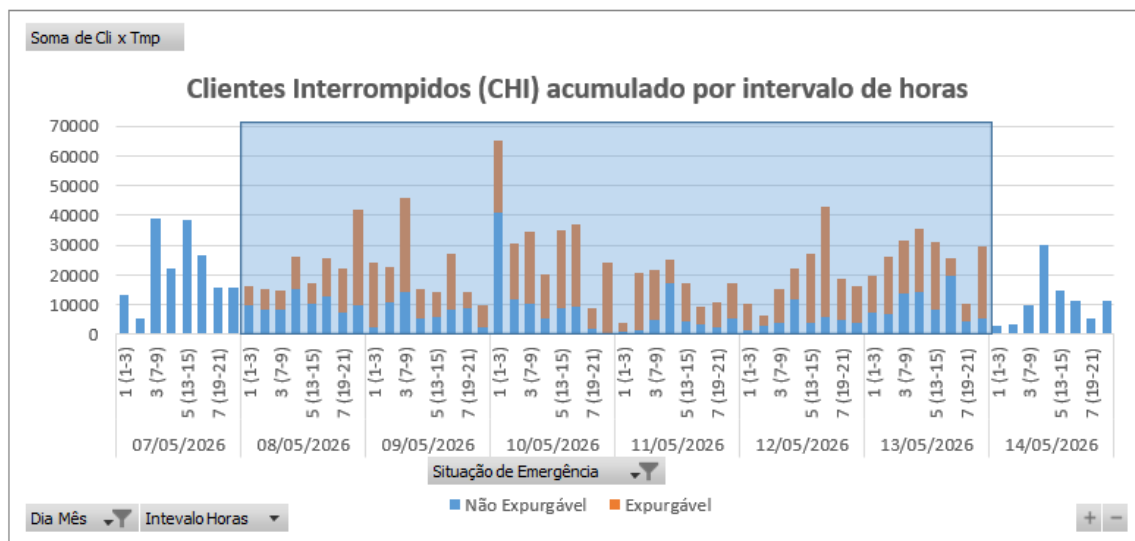


Figura 4 – Clientes Interrompidos (CHI) acumulado por intervalo de horas

Na figura 4, os valores estão acumulados de acordo com o início da interrupção, o que permite avaliar o horário de maior impacto em termos de abrangência e duração das interrupções.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste.

Relatório:	ISE 21 – 05/2026 – CE	Evento:	024 – 05/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 08/05/2026 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 13/05/2026 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE			
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante o período do evento	330	min			
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante o período do evento	39	min			
3	Tempo Médio de Execução das equipes durante o período do evento	63	min			
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	95	-			
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	125	-			
6	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	713.495	-			
7	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	347.325	-			
8	Data e hora início da primeira interrupção com causas expurgáveis	08/05/2026 00:21:38	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
9	Data e hora término da última interrupção com causas expurgáveis	15/05/2026 11:05:39	dd/mm/aaaa hh:mm:ss			
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis	6,95	hora			

11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	46,58	hora
----	--	-------	------

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento.

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL CEARÁ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Houve Mobilização do operador da subestação e das equipes de eletricitas, de manutenção leve e pesada, e reforço com equipes de empresas terceirizadas. As equipes do emergencial junto com a equipe de manutenção trabalharam para recuperar o sistema elétrico com substituição dos equipamentos avariados.

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços e tempos de atendimento

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, as equipes trabalharam no atendimento de 10.873 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. A figuras 5 ilustra a quantidade de ocorrências emergenciais por dia e intervalo de horas no evento entre os dias 08 a 13 de maio de 2026.

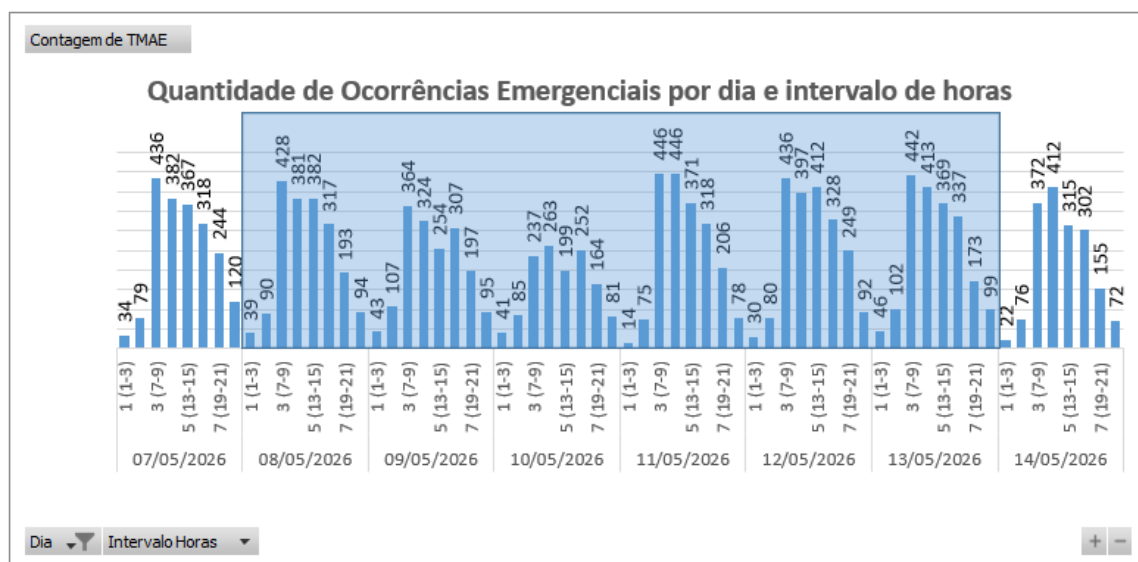


Figura 5 – Ocorrências emergenciais no período do evento.

*Valores acumulados no horário de início da ocorrência emergencial

Cabe ressaltar que, a Enel CE possui contrato com empresa parceira, com a finalidade de manter disponível 417 equipes em condições normais de atendimento e, aumentado para 1096 equipes em situações de contingência, tais como eventos em Situação de Emergência. Essas equipes foram assim distribuídas:

Regional	Regime Normal (Sem ISE)	Regime de Contingência (Com ISE)
Sul	46	122
Centro-Sul	36	95
Leste	28	74
Centro-Norte	40	105
Fortaleza	121	319
Metropolitana	67	175
Atlântico	35	91
Norte	44	115

Tabela 10 – Distribuição de equipes por regional.

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na Figura 6 informações a respeito do tempo médio de atendimento das equipes de campo durante a vivência do evento em tela, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

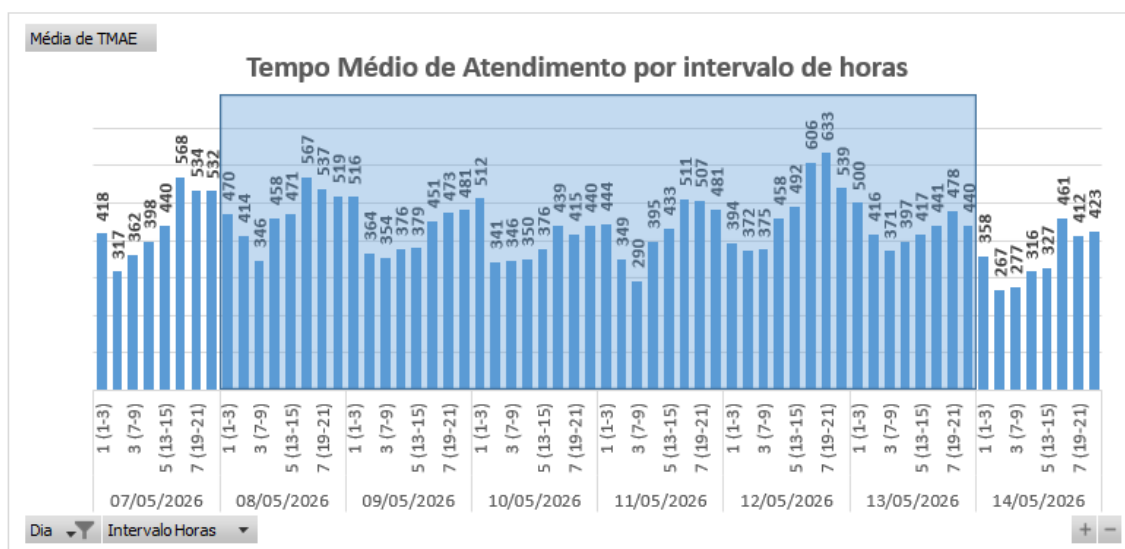


Figura 6 – O Tempo Médio de atendimento por intervalo de horas envolvido no evento.

Dessa forma, houve o aumento do tempo médio de atendimento das ocorrências durante o período do evento, comparado ao intervalo de tempo anteriores ao período do evento.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Apresenta-se abaixo diversas reportagens a respeito do evento ocorrido no período de 08 a 13 de maio de 2026.

CEARÁ

BUSCAR

Entrar

Ceará tem 150 cidades com alerta de chuvas intensas até terça-feira (12); veja lista

O alerta começou na manhã desta segunda-feira (11) e é válido até o fim desta terça-feira (12). Há possibilidade de chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos.

Por Redação g1 CE
11/05/2026 12h46 - Atualizado há 2 meses

Ver resumo

Chuvas acima da média em abril no Ceará

O Ceará tem 150 municípios sob alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo de perigo mostra que chuvas intensas podem atingir Fortaleza e outras 149 cidades da porção mais ao Norte do estado até terça-feira (12).

Booking.com

King hotel

Chalé linda vista 5 min. do centro

Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2026/05/11/ceara-tem-150-cidades-com-alerta-de-chuvas-intensas-ate-terca-feira-12-veja-lista.ghtml>

Todo o CE está sob avisos de chuvas; veja intensidade em cada cidade

CEARÁ

Avisos variam entre "perigo" e "perigo potencial" para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Escrito por [Redação](#) producao@diariodn.com.br

10 de Maio de 2026 - 13:09 (Atualizado às 14:02)



Legenda: As áreas afetadas no Ceará incluem regiões do Norte Cearense, Noroeste Cearense, Jaguaribe, Sertão Cearense e a Região Metropolitana de Fortaleza.

Foto: Davi Rocha/SVM



O Ceará está com avisos de "perigo potencial" e "perigo" para chuvas intensas, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válidos para este domingo (10).

O aviso de "perigo potencial" é mais brando, com previsão de chuvas de 20 a 30 mm por hora ou de 50 mm por dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h e há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

NEWSLETTER

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado.

8 Minutos

As principais notícias do dia direto no seu e-mail

Diário de Sala

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/todo-o-ce-esta-sob-avisos-de-chuvas-veja-intensidade-em-cada-cidade-1.3763063>


OPOVO

Assine

Entre

INÍCIO > NOTÍCIAS > CEARÁ > CEARÁ REGISTRA CHUVA EM...

Ceará registra chuva em 102 cidades; veja onde mais choveu nas últimas 24 horas

Municípios do interior e do litoral cearense tiveram precipitações entre a manhã de sexta-feira, 8, e a manhã deste sábado, 9

11:09 | 09/05/2026 Autor **Ana Beatriz Casseb** Tipo **Notícia**


ouça este conteúdo



Icó registrou o maior volume de chuva do Ceará entre sexta-feira, 8, e sábado, 9 / Crédito: Samuel Setubal

Resumo

O **Ceará** registrou chuvas em **102 municípios**, entre a manhã desta sexta-feira, 8, e a manhã deste sábado, 9, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Em **Iguatu**, na região do Sertão Central e Inhamuns, foi registrado o maior índice pluviométrico, com 85 milímetros (mm).

Fonte: O POVO

Link: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2026/05/09/ceara-registra-chuva-em-102-cidades-veja-onde-mais-choveu-nas-ultimas-24-horas.html>

CEARÁ

Q

BUSCAR

E

Todo o Ceará tem alerta de chuvas intensas para este sábado (9)

89 municípios cearenses ainda estão incluídos em um alerta laranja, mais grave, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Por Redação G1 CE
08/05/2026 16h34 · Atualizado há 2 meses

Ver resumo

Ceará tem 89 cidades com alerta laranja de chuvas intensas neste sábado, 9 de maio — Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de chuvas intensas para o Ceará neste sábado (9): um alerta amarelo, considerado mais leve, **para todos os municípios cearenses**; e um laranja, considerado mais preocupante, para dezenas de municípios litorâneos ou regiões até 100 quilômetros do litoral.

quem ama,
#FAZ um
plano petlove

O maior plano de saúde pet do Brasil.

plano de saúde petlove

Fonte: G1

Link: <https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2026/05/08/todo-o-ceara-tem-alerta-de-chuvas-intensas-para-este-sabado-9.ghtml>

Ceará tem 'perigo potencial' de chuvas intensas em 150 cidades; veja lista

CEARÁ

Aviso do Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h até terça-feira (12).

Escrito por **Redação** producao@diariodn.com.br

11 de Maio de 2020 - 13:55 (Atualizado às 14:44)



Legenda: O aviso segue válido até as 23h59 de terça-feira (12).
Foto: Fabiano de Paula



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (11), um aviso de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo potencial" para 150 municípios do Ceará.

O aviso começou às 9h05 desta segunda-feira (11) e segue válido até as 23h59 de terça-feira (12). Segundo o órgão, a previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora, podendo chegar a 50 mm por dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.

NEWSLETTER

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

8 Minutos

As principais notícias do dia direto no seu e-mail

Inscreva-se

Fonte: DIÁRIO DO NORDESTE

Link: <https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ceara/ceara-tem-perigo-potencial-de-chuvas-intensas-em-150-cidades-veja-lista-1.3763243>

6.2 Evidências Fotográficas



Figura 7. Foto registrada no dia 08/05/26 às 13:17 na localidade Horizonte



Figura 8. Foto registrada no dia 08/05/26 às 01:04 na localidade Itaitinga



Figura 9. Foto registrada no dia 09/05/26 às 05:16 na localidade Itaitinga



Figura 10. Foto registrada no dia 10/05/26 na localidade Mombaca



Figura 11. Foto registrada no dia 10/05/26 às 12:06 na localidade Pacajus

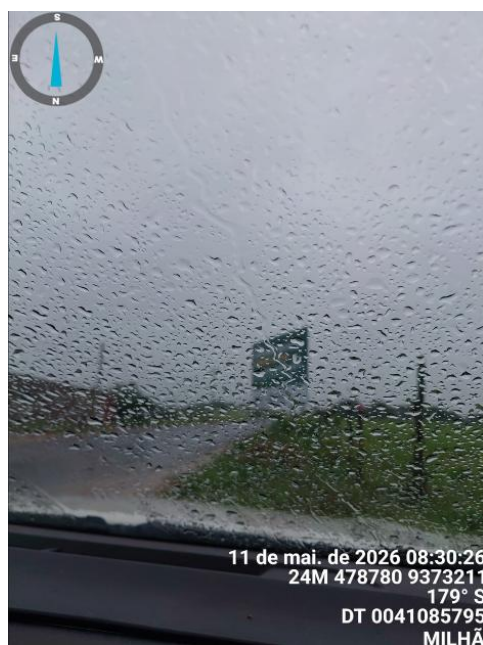


Figura 12. Foto registrada no dia 11/05/26 às 08:30 na localidade Milhã



Figura 13. Foto registrada no dia 12/05/26 às 16:34 na localidade Canidezinho



Figura 14. Foto registrada no dia 13/05/26 às 05:04 na localidade Pedra Branca

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Relatório: ISE 21 – 05/2026 – CE	Evento: 024 – 05/2026 – CE	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 08/05/2026 00:00:00	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 13/05/2026 23:00:00
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Atlântico, Centro-Norte, Centro-Sul, Fortaleza, Leste, Metropolitana, Norte e Sul				

Tabela 11 – Tabela Resumo do evento.

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.769	713.495	347.325	528.724

Tabela 12 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 13 – Lista de Interrupções Expurgadas

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02385706	1	4	08/05/2026 00:21	08/05/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	44751	385,37
2	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02385706	1	4	08/05/2026 00:21	08/05/2026 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	44751	43,47
3	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02385706	1	4	08/05/2026 00:21	08/05/2026 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44751	5,85
4	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02385720	1	4	08/05/2026 00:48	08/05/2026 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	444	34469	250,86
5	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02385720	1	4	08/05/2026 00:48	08/05/2026 01:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1612	34469	915,26
6	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	BA02385720	1	4	08/05/2026 00:48	08/05/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3818	34469	2269,59
7	39	5	2026	13392	UMB01I1	UMB	BA02385734	1	4	08/05/2026 01:05	08/05/2026 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	977	11812	708,60
8	39	5	2026	13392	UMB01I1	UMB	BA02385734	1	4	08/05/2026 01:05	08/05/2026 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	11812	122,79
9	39	5	2026	13392	UMB01I1	UMB	BA02385734	1	4	08/05/2026 01:05	08/05/2026 05:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	11812	215,67
10	39	5	2026	13263	CCA01C7	CCA	BA02385796	1	4	08/05/2026 08:05	08/05/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	69717	29,01
11	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	BA02385842	1	4	08/05/2026 08:18	08/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	13485	112,20
12	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	BA02385842	1	4	08/05/2026 08:18	08/05/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	720	13485	2653,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
13	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	BA02385842	1	4	08/05/2026 08:18	08/05/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	13485	31,57
14	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02385862	1	4	08/05/2026 11:24	08/05/2026 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	85	22771	137,27
15	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	BA02385862	1	4	08/05/2026 11:43	08/05/2026 13:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	22771	86,47
16	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	BA02386050	1	4	08/05/2026 12:30	08/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	134	24495	104,52
17	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	BA02386050	1	4	08/05/2026 12:30	08/05/2026 13:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	403	24495	402,78
18	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	BA02386050	1	4	08/05/2026 12:30	08/05/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	486	24495	1441,40
19	39	5	2026	16563	GBA01L3	GBA	BA02386080	1	4	08/05/2026 14:30	08/05/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	8930	307,79
20	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02386196	1	4	08/05/2026 17:01	08/05/2026 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	23255	44,74
21	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02386196	1	4	08/05/2026 17:01	08/05/2026 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	214	23255	319,16
22	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02386196	1	4	08/05/2026 17:01	08/05/2026 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23255	21,24
23	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02386206	1	4	08/05/2026 17:04	08/05/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1681	10900	692,01
24	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02386206	1	4	08/05/2026 17:04	08/05/2026 18:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	233	10900	257,53
25	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02386206	1	4	08/05/2026 17:04	08/05/2026 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	904	30970	3316,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
26	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02386206	1	4	08/05/2026 17:04	08/05/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	10900	127,20
27	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02386206	1	4	08/05/2026 17:04	08/05/2026 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	63	30970	361,73
28	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	BA02386252	1	4	08/05/2026 17:57	08/05/2026 19:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	16994	38,00
29	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	BA02386252	1	4	08/05/2026 17:57	08/05/2026 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	16994	83,61
30	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	BA02386252	1	4	08/05/2026 17:57	09/05/2026 01:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	182	16994	1383,76
31	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02386260	1	4	08/05/2026 18:02	08/05/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	633	20725	910,64
32	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02386260	1	4	08/05/2026 18:02	08/05/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	279	20725	514,13
33	39	5	2026	13273	CRT01M4	CRT	BA02386278	1	4	08/05/2026 19:00	09/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	176	66519	1057,22
34	39	5	2026	13273	CRT01M4	CRT	BA02386278	1	4	08/05/2026 21:23	08/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	162	66519	313,92
35	39	5	2026	13273	CRT01M4	CRT	BA02386278	1	4	08/05/2026 21:23	09/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	321	66519	1159,88
36	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	BA02386324	1	4	08/05/2026 20:47	08/05/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5747	98868	309,70
37	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02386324	1	4	08/05/2026 20:47	08/05/2026 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1349	70448	92,93
38	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02386324	1	4	08/05/2026 20:47	08/05/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2928	70448	2449,76
39	39	5	2026	13365	PCI01C6	PCI	BA02386324	1	4	08/05/2026 20:47	09/05/2026 02:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	457	70448	2775,01
40	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02386366	1	4	08/05/2026 22:24	08/05/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	449	24949	655,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
41	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02386366	1	4	08/05/2026 22:24	09/05/2026 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	422	24949	2391,45
42	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02386366	1	4	08/05/2026 22:24	09/05/2026 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	24949	68,00
43	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02386366	1	4	08/05/2026 22:24	09/05/2026 04:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24949	5,67
44	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	BA02386366	1	4	09/05/2026 02:58	09/05/2026 04:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	24949	41,46
45	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	09/05/2026 00:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	808	28421	1727,77
46	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	09/05/2026 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	28421	584,62
47	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	09/05/2026 05:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	28421	648,05
48	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	09/05/2026 06:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	28421	564,25
49	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	09/05/2026 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	28421	546,61
50	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	10/05/2026 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	28421	2536,95
51	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	10/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	28421	1250,07
52	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	08/05/2026 22:28	10/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	268	28421	9571,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
53	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	BA02386372	1	4	10/05/2026 11:00	10/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	97	28421	11,96
54	39	5	2026	13236	AGF01I8	AGF	BA02386438	1	4	09/05/2026 01:28	09/05/2026 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4230	59040	2432,25
55	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	BA02386438	1	4	09/05/2026 01:28	09/05/2026 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2359	74786	1356,42
56	39	5	2026	13236	AGF01I8	AGF	BA02386438	1	4	09/05/2026 01:28	09/05/2026 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	711	59040	413,76
57	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	BA02386438	1	4	09/05/2026 01:28	09/05/2026 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4686	74786	3608,22
58	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	BA02386438	1	4	09/05/2026 01:28	09/05/2026 02:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1095	74786	852,88
59	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	BA02386438	1	4	09/05/2026 01:28	09/05/2026 02:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	74786	2,68
60	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02386480	1	4	09/05/2026 03:12	09/05/2026 06:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	652	27379	1953,10
61	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02386480	1	4	09/05/2026 03:19	09/05/2026 05:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	139	27379	313,29
62	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02386480	1	4	09/05/2026 03:19	09/05/2026 06:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	27379	83,53
63	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02386550	1	4	09/05/2026 07:15	09/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	665	25620	951,50
64	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02386550	1	4	09/05/2026 07:15	09/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	204	25620	911,48
65	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02386550	1	4	09/05/2026 07:28	09/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	25620	173,35
66	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	BA02386554	1	4	09/05/2026 07:26	09/05/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	212	66519	288,79

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
67	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	BA02386554	1	4	09/05/2026 07:26	09/05/2026 08:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	368	66519	508,96
68	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	BA02386554	1	4	09/05/2026 07:26	09/05/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	960	66519	2359,47
69	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	BA02386554	1	4	09/05/2026 07:26	09/05/2026 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	310	66519	4831,61
70	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02386560	1	4	09/05/2026 07:49	09/05/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	652	27379	1530,21
71	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02386560	1	4	09/05/2026 08:19	09/05/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	139	27379	182,36
72	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02386560	1	4	09/05/2026 08:19	09/05/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	27379	53,67
73	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02386572	1	4	09/05/2026 08:06	09/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2297	34638	3742,20
74	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02386572	1	4	09/05/2026 08:06	09/05/2026 10:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1187	34638	2697,79
75	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02386572	1	4	09/05/2026 10:22	09/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1492	34638	78,33
76	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	BA02386572	1	4	09/05/2026 10:22	09/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	805	34638	527,72
77	39	5	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	BA02386646	1	4	09/05/2026 10:17	09/05/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2558	37089	1682,60
78	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	BA02386646	1	4	09/05/2026 10:17	09/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	617	37089	449,38
79	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	BA02386710	1	4	09/05/2026 12:56	09/05/2026 13:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	771	24955	94,88
80	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	BA02386710	1	4	09/05/2026 12:56	09/05/2026 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	802	24955	251,29
81	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	BA02386722	1	4	09/05/2026 13:24	09/05/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	31687	108,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
82	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02386816	1	4	09/05/2026 17:54	09/05/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	878	59003	1215,79
83	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02386816	1	4	09/05/2026 17:54	09/05/2026 20:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	59003	229,58
84	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02386816	1	4	09/05/2026 17:54	09/05/2026 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	410	59003	1158,59
85	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02386816	1	4	09/05/2026 17:54	10/05/2026 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	212	59003	1319,58
86	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 18:20	09/05/2026 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2037	17412	1637,52
87	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	BA02386920	1	4	09/05/2026 18:20	09/05/2026 19:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	28278	25,72
88	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 18:20	09/05/2026 20:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	17412	85,55
89	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 18:20	09/05/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	52	17412	94,65
90	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 18:20	09/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	437	17412	1038,97
91	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 18:20	09/05/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	17412	94,73
92	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 19:58	09/05/2026 20:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	388	17412	36,64
93	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 20:09	09/05/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	388	17412	199,07
94	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	BA02386920	1	4	09/05/2026 20:09	09/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	17412	27,30

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
95	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	09/05/2026 21:15	09/05/2026 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	17315	34,16
96	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	09/05/2026 21:15	10/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	17315	595,65
97	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	09/05/2026 21:15	10/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	122	17315	380,47
98	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	09/05/2026 21:15	10/05/2026 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	17315	98,26
99	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	09/05/2026 21:15	10/05/2026 03:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17315	30,71
100	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	09/05/2026 21:15	10/05/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17315	47,57
101	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	BA02386964	1	4	10/05/2026 16:27	10/05/2026 21:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	17315	96,34
102	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	BA02386992	1	4	09/05/2026 22:40	10/05/2026 00:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	204	21272	275,00
103	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	BA02386992	1	4	09/05/2026 22:40	10/05/2026 01:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	510	21272	1319,62
104	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02387016	1	4	09/05/2026 23:57	10/05/2026 01:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	30662	69,67
105	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02387016	1	4	09/05/2026 23:57	10/05/2026 02:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	30662	39,10
106	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02387016	1	4	09/05/2026 23:57	10/05/2026 04:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	30662	358,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
107	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02387016	1	4	09/05/2026 23:57	10/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30662	10,47
108	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	BA02387016	1	4	09/05/2026 23:57	10/05/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	132	30662	1410,90
109	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02387028	1	4	10/05/2026 00:22	10/05/2026 00:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1391	59003	833,05
110	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02387028	1	4	10/05/2026 00:22	10/05/2026 02:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	59003	82,52
111	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02387028	1	4	10/05/2026 00:22	10/05/2026 05:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	59003	112,70
112	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	BA02387028	1	4	10/05/2026 00:22	10/05/2026 05:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	156	59003	867,06
113	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	BA02387032	1	4	10/05/2026 00:38	10/05/2026 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3706	26177	286,19
114	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	BA02387032	1	4	10/05/2026 00:38	10/05/2026 00:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	386	26177	43,42
115	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	BA02387032	1	4	10/05/2026 00:38	10/05/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	206	26177	66,66
116	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	BA02387032	1	4	10/05/2026 00:38	10/05/2026 02:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	587	26177	1057,58
117	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	BA02387032	1	4	10/05/2026 00:38	10/05/2026 02:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	200	26177	430,33
118	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	BA02387032	1	4	10/05/2026 00:38	10/05/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	78	26177	839,93
119	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	BA02387034	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	15	24495	29,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
120	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387036	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 02:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1918	39557	2882,86
121	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02387036	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 04:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	26851	126,03
122	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387036	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39557	9,61
123	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387036	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	39557	1216,02
124	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387036	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 05:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	403	39557	1936,97
125	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387036	1	4	10/05/2026 00:52	10/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	39557	201,04
126	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387036	1	4	10/05/2026 03:12	10/05/2026 03:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1918	39557	103,36
127	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	BA02387070	1	4	10/05/2026 02:30	11/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	200	15980	7404,89
128	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 03:08	10/05/2026 05:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1027	28684	2000,65
129	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 03:08	10/05/2026 05:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	779	28684	1517,54
130	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 03:08	10/05/2026 06:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	211	28684	657,26
131	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 05:15	10/05/2026 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	28684	55,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
132	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 05:15	10/05/2026 08:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	749	28684	2070,15
133	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 05:15	10/05/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28684	3,56
134	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	BA02387082	1	4	10/05/2026 05:15	10/05/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	947	28684	6380,68
135	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 05:38	10/05/2026 07:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	192	37175	267,68
136	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 05:38	10/05/2026 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	37175	29,73
137	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 05:38	10/05/2026 08:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	143	37175	416,41
138	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 05:38	10/05/2026 13:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	46	37175	368,95
139	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 08:36	10/05/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	206	37175	32,67
140	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 08:36	10/05/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	138	37175	536,55
141	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387124	1	4	10/05/2026 08:36	10/05/2026 12:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	37175	20,57
142	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	BA02387244	1	4	10/05/2026 09:54	10/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	802	24955	226,34
143	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	10/05/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	44751	30,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
144	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	10/05/2026 12:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	90	44751	198,52
145	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	10/05/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	179	44751	425,13
146	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	10/05/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	44751	16,92
147	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	10/05/2026 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	44751	153,46
148	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	11/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	44751	464,80
149	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 10:07	11/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	44751	24,46
150	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 20:24	10/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	272	44751	18,44
151	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 20:24	11/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	13	44751	184,36
152	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02387252	1	4	10/05/2026 20:24	11/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	44751	28,36
153	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 10:40	10/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1704	23116	302,46
154	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 10:40	10/05/2026 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	696	23116	935,73
155	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 10:40	10/05/2026 12:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	285	23116	587,34
156	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 10:40	10/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	271	23116	1058,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
157	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 10:40	10/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	81	23116	920,41
158	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 16:55	10/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	23116	20,43
159	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	BA02387264	1	4	10/05/2026 16:55	10/05/2026 22:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	267	23116	1368,30
160	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	BA02387270	1	4	10/05/2026 09:45	10/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7323	30597	5480,04
161	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	BA02387270	1	4	10/05/2026 09:45	10/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3460	30597	3944,40
162	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	BA02387270	1	4	10/05/2026 09:45	10/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2067	30597	3876,20
163	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	BA02387270	1	4	10/05/2026 09:45	10/05/2026 12:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	713	30597	2295,27
164	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	BA02387270	1	4	10/05/2026 09:45	10/05/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	30597	25,46
165	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	BA02387272	1	4	10/05/2026 11:05	10/05/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	197	11812	332,16
166	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	BA02387272	1	4	10/05/2026 11:05	10/05/2026 13:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	252	11812	521,08
167	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	BA02387272	1	4	10/05/2026 11:05	10/05/2026 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11812	6,34
168	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	BA02387286	1	4	10/05/2026 11:51	10/05/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	802	24955	137,45
169	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	BA02387350	1	4	10/05/2026 14:32	10/05/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	387	16994	275,42
170	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	BA02387350	1	4	10/05/2026 14:33	10/05/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	16994	1,94
171	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	10/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	31	23255	20,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
172	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	10/05/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	123	23255	535,49
173	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	10/05/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	23255	326,73
174	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	10/05/2026 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	61	23255	393,89
175	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	10/05/2026 23:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	18	23255	176,95
176	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	11/05/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	12	23255	311,41
177	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	11/05/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	9	23255	236,24
178	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	10/05/2026 13:31	11/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	23255	737,40
179	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	11/05/2026 11:28	11/05/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	307	23255	228,29
180	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	BA02387362	1	4	11/05/2026 15:45	11/05/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	23255	5,26
181	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	BA02387384	1	4	10/05/2026 14:39	10/05/2026 16:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	229	24955	379,82
182	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387410	1	4	10/05/2026 15:06	10/05/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	206	37175	347,51
183	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387410	1	4	10/05/2026 15:06	10/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	189	37175	1142,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
184	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387410	1	4	10/05/2026 18:42	10/05/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	206	37175	34,73
185	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	BA02387428	1	4	10/05/2026 15:44	10/05/2026 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	660	28718	1122,37
186	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	BA02387428	1	4	10/05/2026 15:44	10/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	28718	369,58
187	39	5	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	172	43541	10,08
188	39	5	2026	13256	PTR01I1	PTR	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	1313	43541	76,96
189	39	5	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	1127	43541	123,66
190	39	5	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	7908	43541	1285,05
191	39	5	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	758	43541	123,17
192	39	5	2026	13256	BRJ01S3	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	5638	43541	933,40
193	39	5	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3901	43541	656,67
194	39	5	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	6701	43541	1139,17
195	39	5	2026	13256	BRJ01S2	BRJ	BA02387448	1	4	10/05/2026 15:55	10/05/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	3156	43541	575,97

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
196	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	BA02387486	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	329	102499	52,55
197	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387496	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1238	41975	1464,62
198	39	5	2026	13248	BBL01M7	BBL	BA02387496	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 17:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	41975	11,83
199	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387496	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 18:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	264	41975	417,71
200	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387496	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	294	41975	575,26
201	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387496	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	340	41975	926,88
202	39	5	2026	16558	JND01L5	JND	BA02387496	1	4	10/05/2026 16:43	10/05/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	237	59229	646,09
203	39	5	2026	15855	CND01C1	CND	BA02387576	1	4	10/05/2026 18:03	10/05/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1754	35167	97,93
204	39	5	2026	15855	CND01C1	CND	BA02387576	1	4	10/05/2026 18:03	10/05/2026 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2194	35167	1530,92
205	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387630	1	4	10/05/2026 20:35	10/05/2026 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1502	41975	1656,37
206	39	5	2026	13248	BBL01M7	BBL	BA02387630	1	4	10/05/2026 20:35	10/05/2026 21:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	41975	11,03
207	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387630	1	4	10/05/2026 20:35	10/05/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	340	41975	385,71
208	39	5	2026	16558	JND01L5	JND	BA02387630	1	4	10/05/2026 20:35	10/05/2026 21:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	237	59229	268,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
209	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	BA02387630	1	4	10/05/2026 20:35	11/05/2026 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	294	41975	1908,71
210	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387690	1	4	10/05/2026 23:11	11/05/2026 02:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	37175	69,00
211	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387690	1	4	10/05/2026 23:11	11/05/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	37175	227,40
212	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387690	1	4	10/05/2026 23:11	11/05/2026 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	37175	1034,19
213	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	BA02387690	1	4	10/05/2026 23:11	11/05/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	37175	1146,34
214	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	BA02387716	1	4	11/05/2026 00:45	11/05/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	26851	49,40
215	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387716	1	4	11/05/2026 00:45	11/05/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1918	39557	3056,55
216	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387716	1	4	11/05/2026 00:45	11/05/2026 02:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	337	39557	686,36
217	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387716	1	4	11/05/2026 00:45	11/05/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	220	39557	2503,23
218	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	BA02387716	1	4	11/05/2026 00:45	11/05/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	183	39557	2082,23
219	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02387764	1	4	11/05/2026 03:22	11/05/2026 04:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	369	20725	418,40
220	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	BA02387764	1	4	11/05/2026 03:22	11/05/2026 05:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	38	20725	77,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
221	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02387786	1	4	11/05/2026 04:56	11/05/2026 05:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	477	21272	488,26
222	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02387786	1	4	11/05/2026 04:56	11/05/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	21272	14,44
223	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02387786	1	4	11/05/2026 04:56	11/05/2026 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	709	21272	3367,75
224	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	BA02387786	1	4	11/05/2026 05:02	11/05/2026 09:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	476	34638	2012,16
225	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02387786	1	4	11/05/2026 05:02	11/05/2026 09:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1020	21272	4869,93
226	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	BA02387786	1	4	11/05/2026 05:02	11/05/2026 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	264	21272	2103,71
227	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02387838	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1710	20725	98,32
228	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02387838	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1439	20725	139,10
229	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02387838	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	155	20725	91,92
230	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02387838	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	413	20725	655,64
231	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02387838	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 10:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	162	20725	267,75
232	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02387838	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	20725	352,20
233	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02387868	1	4	11/05/2026 07:36	11/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	313	21272	341,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
234	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02387868	1	4	11/05/2026 07:36	11/05/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	526	21272	1072,31
235	39	5	2026	13302	INP01N5	INP	BA02387868	1	4	11/05/2026 07:36	11/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	19193	2,92
236	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02387868	1	4	11/05/2026 07:36	11/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	502	21272	1467,37
237	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02387868	1	4	11/05/2026 07:36	11/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	158	21272	461,84
238	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	BA02387868	1	4	11/05/2026 08:59	11/05/2026 09:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	313	21272	41,21
239	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	BA02388068	1	4	11/05/2026 12:16	11/05/2026 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	82	46970	315,90
240	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02388274	1	4	11/05/2026 15:17	11/05/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2342	34429	504,18
241	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02388274	1	4	11/05/2026 15:17	11/05/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2837	34429	3011,95
242	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	BA02388274	1	4	11/05/2026 15:17	11/05/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1845	13469	1958,78
243	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	BA02388274	1	4	11/05/2026 15:17	11/05/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	171	13469	181,55
244	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02388274	1	4	11/05/2026 15:17	11/05/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	451	34429	547,46
245	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	BA02388274	1	4	11/05/2026 15:17	11/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	591	34429	814,10
246	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	BA02388322	1	4	11/05/2026 16:11	11/05/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	199	40801	442,77
247	39	5	2026	13315	JGA01N4	JGA	BA02388490	1	4	11/05/2026 22:10	11/05/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	196	15068	16,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
248	39	5	2026	13315	JGA01N4	JGA	BA02388490	1	4	11/05/2026 22:10	12/05/2026 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	479	15068	1591,61
249	39	5	2026	13315	JGA01N4	JGA	BA02388490	1	4	11/05/2026 23:46	12/05/2026 02:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	186	15068	449,45
250	39	5	2026	13315	JGA01N4	JGA	BA02388490	1	4	12/05/2026 00:22	12/05/2026 02:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	15068	22,98
251	39	5	2026	13315	JGA01N4	JGA	BA02388490	1	4	12/05/2026 00:53	12/05/2026 01:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	210	15068	206,44
252	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02388536	1	4	12/05/2026 00:36	12/05/2026 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	785	10900	1552,12
253	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02388536	1	4	12/05/2026 00:36	12/05/2026 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	31	30970	77,19
254	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02388536	1	4	12/05/2026 00:36	12/05/2026 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	433	30970	1302,73
255	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02388536	1	4	12/05/2026 00:36	12/05/2026 04:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	257	30970	1054,06
256	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02388536	1	4	12/05/2026 00:36	12/05/2026 08:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	63	30970	526,73
257	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02388536	1	4	12/05/2026 00:36	12/05/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	183	30970	2281,96
258	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	BA02388536	1	4	12/05/2026 06:58	12/05/2026 07:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	721	30970	158,82
259	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	BA02388542	1	4	12/05/2026 01:02	12/05/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	156	24495	288,69
260	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	BA02388542	1	4	12/05/2026 01:03	12/05/2026 02:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	24495	147,80
261	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	BA02388552	1	4	12/05/2026 01:09	12/05/2026 02:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4344	10900	6222,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
262	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	BA02388640	1	4	12/05/2026 04:01	12/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	8	30970	67,44
263	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	BA02388640	1	4	12/05/2026 09:01	12/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	30970	161,55
264	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	BA02388694	1	4	12/05/2026 09:56	12/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	33963	373,32
265	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02388788	1	4	12/05/2026 13:52	12/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	439	33430	812,27
266	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02388898	1	4	12/05/2026 14:14	12/05/2026 14:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	503	34429	43,73
267	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	BA02388898	1	4	12/05/2026 14:14	12/05/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1145	44751	163,16
268	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	BA02388898	1	4	12/05/2026 14:14	12/05/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1990	34429	1760,04
269	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 14:31	12/05/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	190	15953	230,85
270	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 14:31	12/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	62	15953	94,10
271	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 14:31	12/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	159	15953	344,81
272	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 14:31	12/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	72	15953	214,18
273	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 14:31	12/05/2026 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	65	15953	343,96
274	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 16:37	12/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	252	15953	21,56
275	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 17:21	12/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	58	15953	143,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
276	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	BA02388910	1	4	12/05/2026 17:22	12/05/2026 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	15953	9,78
277	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	BA02388916	1	4	12/05/2026 14:35	12/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1095	74786	499,14
278	39	5	2026	13276	DMC01C1	DMC	BA02388916	1	4	12/05/2026 14:35	12/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1358	74786	619,02
279	39	5	2026	13276	DMC01C8	DMC	BA02388916	1	4	12/05/2026 14:35	12/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4686	74786	2136,04
280	39	5	2026	13276	DMC01C1	DMC	BA02388916	1	4	12/05/2026 14:35	12/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1765	74786	804,55
281	39	5	2026	13276	DMC01C1	DMC	BA02388916	1	4	12/05/2026 14:35	12/05/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1398	74786	725,41
282	39	5	2026	13276	DMC01C1	DMC	BA02388916	1	4	12/05/2026 14:35	12/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	361	74786	1055,02
283	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	BA02388958	1	4	12/05/2026 16:08	12/05/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	373	69717	305,65
284	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02388972	1	4	12/05/2026 15:28	12/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	224	33430	14,00
285	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02388972	1	4	12/05/2026 15:28	12/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	537	33430	38,04
286	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	BA02388972	1	4	12/05/2026 15:28	12/05/2026 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3729	33430	4963,71
287	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	BA02389020	1	4	12/05/2026 16:25	12/05/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	1001	32020	65,07
288	39	5	2026	13257	CMM01C2	CMM	BA02389020	1	4	12/05/2026 16:25	12/05/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	919	32020	59,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
289	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	BA02389020	1	4	12/05/2026 16:25	12/05/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	1454	32020	323,51
290	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	BA02389020	1	4	12/05/2026 16:25	12/05/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	12154	32020	4409,20
291	39	5	2026	13257	CMM01C3	CMM	BA02389020	1	4	12/05/2026 16:25	12/05/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	7822	32020	2837,65
292	39	5	2026	13257	CMM01C2	CMM	BA02389020	1	4	12/05/2026 16:25	12/05/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	69000	388	32020	200,79
293	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02389052	1	4	12/05/2026 17:00	12/05/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1374	21546	90,46
294	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02389052	1	4	12/05/2026 17:00	12/05/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2130	21546	696,98
295	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02389052	1	4	12/05/2026 17:00	12/05/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1154	21546	600,08
296	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	BA02389052	1	4	12/05/2026 17:00	12/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	408	21546	1087,43
297	39	5	2026	13343	MNV01M2	MNV	BA02389104	1	4	12/05/2026 17:47	12/05/2026 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1800	33430	136,00
298	39	5	2026	13343	MNV01M2	MNV	BA02389104	1	4	12/05/2026 17:47	12/05/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1240	33430	2969,11
299	39	5	2026	13343	MNV01M2	MNV	BA02389104	1	4	12/05/2026 17:47	12/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	723	33430	2248,93
300	39	5	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	BA02389174	1	4	12/05/2026 19:57	12/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	486	28066	254,47
301	39	5	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02389216	1	4	12/05/2026 21:18	12/05/2026 22:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	244	46043	207,13
302	39	5	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02389216	1	4	12/05/2026 21:18	12/05/2026 23:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	122	46043	211,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
303	39	5	2026	13322	LMN01N6	LMN	BA02389216	1	4	12/05/2026 21:18	13/05/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	46043	191,44
304	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02389230	1	4	12/05/2026 21:52	13/05/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	25620	21,09
305	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02389230	1	4	12/05/2026 21:52	13/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	28	25620	81,40
306	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02389230	1	4	12/05/2026 21:52	13/05/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	25620	330,96
307	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02389230	1	4	12/05/2026 21:52	13/05/2026 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	25620	363,28
308	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02389230	1	4	12/05/2026 21:52	13/05/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	25620	61,33
309	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	BA02389230	1	4	13/05/2026 15:19	13/05/2026 18:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	173	25620	518,23
310	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02389288	1	4	13/05/2026 00:02	13/05/2026 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	300	27379	258,58
311	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02389288	1	4	13/05/2026 00:02	13/05/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	27379	91,28
312	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02389288	1	4	13/05/2026 00:02	13/05/2026 04:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	321	27379	1403,04
313	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02389288	1	4	13/05/2026 00:02	13/05/2026 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	27379	82,87
314	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02389288	1	4	13/05/2026 00:02	13/05/2026 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	27379	698,49
315	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	BA02389288	1	4	13/05/2026 00:02	13/05/2026 11:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	225	27379	2663,75
316	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	BA02389308	1	4	13/05/2026 00:26	13/05/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1340	15692	14457,11
317	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02389318	1	4	13/05/2026 00:12	13/05/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	191	44751	24,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
318	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02389318	1	4	13/05/2026 00:12	13/05/2026 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	521	44751	514,92
319	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02389318	1	4	13/05/2026 00:12	13/05/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	305	44751	436,57
320	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02389318	1	4	13/05/2026 00:12	13/05/2026 03:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	44751	394,24
321	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02389318	1	4	13/05/2026 00:12	13/05/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	44751	347,00
322	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	BA02389322	1	4	13/05/2026 00:29	13/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30662	11,50
323	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	BA02389322	1	4	13/05/2026 00:29	13/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	30662	129,40
324	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	BA02389322	1	4	13/05/2026 00:29	13/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	329	30662	946,06
325	39	5	2026	13280	DIF01I3	DIF	BA02389344	1	4	13/05/2026 01:25	13/05/2026 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	53352	4,38
326	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	BA02389344	1	4	13/05/2026 01:25	13/05/2026 02:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	53352	13,13
327	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	BA02389344	1	4	13/05/2026 01:25	13/05/2026 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	30	53352	64,65
328	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	BA02389344	1	4	13/05/2026 01:25	13/05/2026 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	53352	4,83
329	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	BA02389344	1	4	13/05/2026 01:25	13/05/2026 07:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	53352	23,84
330	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 02:26	13/05/2026 03:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1341	37089	1009,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
331	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 02:26	13/05/2026 03:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	302	37089	363,16
332	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 02:26	13/05/2026 03:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	897	37089	1322,08
333	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 02:26	13/05/2026 04:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	309	37089	575,00
334	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 02:26	13/05/2026 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	931	37089	2007,60
335	39	5	2026	15853	PRB01P5	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 02:26	13/05/2026 04:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	590	37089	1272,27
336	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	BA02389382	1	4	13/05/2026 03:11	13/05/2026 03:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	37089	2,89
337	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	BA02389402	1	4	13/05/2026 03:17	13/05/2026 06:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	161	39852	499,82
338	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	BA02389402	1	4	13/05/2026 03:17	13/05/2026 06:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	143	39852	517,54
339	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	BA02389402	1	4	13/05/2026 03:17	13/05/2026 07:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	156	39852	634,96
340	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	BA02389402	1	4	13/05/2026 03:17	13/05/2026 08:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	39852	271,26
341	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02389412	1	4	13/05/2026 03:58	13/05/2026 04:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1439	20725	76,75
342	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02389412	1	4	13/05/2026 03:58	13/05/2026 05:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	616	20725	1156,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
343	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	BA02389412	1	4	13/05/2026 03:58	13/05/2026 06:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	155	20725	360,25
344	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02389426	1	4	13/05/2026 04:58	13/05/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Inundação	13800	286	50783	733,27
345	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02389426	1	4	13/05/2026 04:58	13/05/2026 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Inundação	13800	7	50783	22,74
346	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02389426	1	4	13/05/2026 04:58	13/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Inundação	13800	440	50783	2594,66
347	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02389426	1	4	13/05/2026 04:58	13/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Inundação	13800	144	50783	979,12
348	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	BA02389426	1	4	13/05/2026 04:58	13/05/2026 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Inundação	13800	182	50783	1468,34
349	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	BA02389492	1	4	13/05/2026 12:15	13/05/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	21546	11,05
350	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	BA02389492	1	4	13/05/2026 13:05	13/05/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	358	21546	692,13
351	39	5	2026	13389	TME01P2	TME	BA02389568	1	4	13/05/2026 06:41	13/05/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	629	12322	1516,06
352	39	5	2026	13389	TME01P8	TME	BA02389568	1	4	13/05/2026 06:41	13/05/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	188	12322	469,79
353	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	721	15866	650,10
354	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	370	15866	581,41
355	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 11:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	944	15866	1503,32
356	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 11:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15866	1,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
357	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	252	15866	594,09
358	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	339	15866	1223,70
359	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	360	15866	1533,60
360	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 10:07	13/05/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1432	15866	6119,02
361	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	BA02389618	1	4	13/05/2026 13:25	13/05/2026 13:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	252	15866	76,44
362	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	BA02389694	1	4	13/05/2026 11:39	13/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	128	44751	323,56
363	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02389850	1	4	13/05/2026 14:52	13/05/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	307	24495	407,20
364	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02389850	1	4	13/05/2026 14:52	13/05/2026 16:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1183	24495	1677,23
365	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02389850	1	4	13/05/2026 14:52	13/05/2026 16:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1169	24495	2050,30
366	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	BA02389850	1	4	13/05/2026 14:52	13/05/2026 17:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2014	24495	4603,67
367	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	BA02389850	1	4	13/05/2026 14:52	13/05/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	438	24495	1038,55
368	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02389874	1	4	13/05/2026 15:40	13/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	215	18125	221,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
369	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02389874	1	4	13/05/2026 15:40	13/05/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	220	18125	625,17
370	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02389874	1	4	13/05/2026 15:40	13/05/2026 18:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	54	18125	157,41
371	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	BA02389874	1	4	13/05/2026 15:40	13/05/2026 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	18125	278,52
372	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	BA02389918	1	4	13/05/2026 17:14	13/05/2026 19:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	348	37089	657,33
373	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	BA02389972	1	4	13/05/2026 19:32	13/05/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	265	37089	243,06
374	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	BA02389972	1	4	13/05/2026 19:32	13/05/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	37089	147,42
375	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	BA02389972	1	4	13/05/2026 20:30	13/05/2026 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	265	37089	169,67
376	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	BA02389972	1	4	13/05/2026 20:38	13/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	37089	75,04
377	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	BA02389972	1	4	13/05/2026 20:38	13/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	82	34469	41,02
378	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	BA02390008	1	4	13/05/2026 22:54	13/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2233	69717	222,06
379	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	BA02390008	1	4	13/05/2026 22:54	13/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4598	69717	468,74
380	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	BA02390008	1	4	13/05/2026 22:54	13/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1359	69717	141,19
381	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41058463	1	4	08/05/2026 07:09	09/05/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	37089	62,72
382	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41058463	1	4	09/05/2026 11:18	09/05/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	37089	3,21
383	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41062233	1	4	08/05/2026 12:01	08/05/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	9,32

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
384	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41063585	1	4	08/05/2026 10:40	08/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	99	26851	90,97
385	39	5	2026	16946	CLN01F1	CLN	41063605	1	4	08/05/2026 01:59	08/05/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	87	34469	681,11
386	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41063695	1	4	08/05/2026 01:22	08/05/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	44751	368,46
387	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41063773	1	4	08/05/2026 02:17	08/05/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	371	44751	2726,13
388	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41063773	1	4	08/05/2026 08:08	08/05/2026 09:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	495	44751	741,13
389	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41063849	1	4	08/05/2026 03:23	08/05/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	130	34469	780,47
390	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41063849	1	4	08/05/2026 07:06	08/05/2026 09:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	110	34469	250,89
391	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41063849	1	4	08/05/2026 10:50	08/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	34469	13,70
392	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41063849	1	4	08/05/2026 11:21	08/05/2026 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	189	34469	274,73
393	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41063849	1	4	08/05/2026 11:21	08/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	81	34469	236,07
394	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41064003	1	4	08/05/2026 05:29	08/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	243	31687	1135,62
395	39	5	2026	13238	AMT01P1	AMT	41064135	1	4	08/05/2026 06:12	08/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	206	25620	2327,51
396	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41064157	1	4	08/05/2026 06:11	08/05/2026 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	50783	98,62
397	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41064157	1	4	08/05/2026 06:11	09/05/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	100	50783	1831,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
398	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41064221	1	4	08/05/2026 06:31	08/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	112	25620	454,22
399	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41064221	1	4	08/05/2026 10:38	08/05/2026 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	155	25620	342,64
400	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41064261	1	4	08/05/2026 06:40	08/05/2026 09:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	108	37175	251,73
401	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41064261	1	4	08/05/2026 06:40	08/05/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	37175	4,31
402	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41064291	1	4	08/05/2026 06:46	08/05/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	5,58
403	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41064293	1	4	08/05/2026 06:47	08/05/2026 16:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	13485	98,49
404	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41064305	1	4	08/05/2026 06:49	08/05/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	48768	462,55
405	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	41064339	1	4	08/05/2026 06:34	08/05/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	6,79
406	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41064447	1	4	08/05/2026 07:17	08/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	37	31687	290,83
407	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41064459	1	4	08/05/2026 07:21	09/05/2026 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50783	18,47
408	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	41064493	1	4	08/05/2026 07:25	08/05/2026 09:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	16994	7,24
409	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41064567	1	4	08/05/2026 17:31	09/05/2026 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	26851	125,75
410	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41064567	1	4	09/05/2026 04:40	09/05/2026 07:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	26851	85,00

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
411	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41064609	1	4	08/05/2026 07:43	08/05/2026 14:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	50783	26,33
412	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41064621	1	4	08/05/2026 12:21	08/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26851	11,48
413	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41064645	1	4	08/05/2026 07:45	08/05/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	26851	21,46
414	39	5	2026	15858	ESB01S2	ESB	41064663	1	4	08/05/2026 07:49	08/05/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	322	22771	1726,55
415	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41064745	1	4	08/05/2026 08:00	08/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	20725	173,56
416	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41064831	1	4	08/05/2026 08:07	08/05/2026 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	46970	17,26
417	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41064849	1	4	08/05/2026 08:09	08/05/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	6,39
418	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41064919	1	4	08/05/2026 13:10	08/05/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	15866	12,89
419	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41065281	1	4	08/05/2026 08:49	09/05/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	15,23
420	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	41065541	1	4	08/05/2026 09:11	08/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	53352	34,37
421	39	5	2026	13280	DIF01I3	DIF	41065541	1	4	08/05/2026 14:04	08/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	53352	5,99
422	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	41065541	1	4	08/05/2026 14:04	08/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	53352	9,41
423	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41065553	1	4	08/05/2026 09:12	08/05/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44304	74,77
424	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41065573	1	4	08/05/2026 09:13	08/05/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	53352	1,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
425	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41065625	1	4	08/05/2026 09:19	08/05/2026 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	20725	4,70
426	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41065699	1	4	08/05/2026 09:25	08/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44751	3,86
427	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41065711	1	4	08/05/2026 09:25	08/05/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	12,11
428	39	5	2026	13305	ITE01I5	ITE	41065767	1	4	08/05/2026 09:29	08/05/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37175	1,98
429	39	5	2026	13280	DIF01I5	DIF	41065821	1	4	08/05/2026 09:34	08/05/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	173	53352	836,26
430	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41065879	1	4	08/05/2026 09:40	08/05/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	13,07
431	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41065893	1	4	08/05/2026 09:41	08/05/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	46970	5,22
432	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41065993	1	4	08/05/2026 09:52	08/05/2026 11:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	1,47
433	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41066025	1	4	08/05/2026 09:55	08/05/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15953	1,53
434	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41066111	1	4	08/05/2026 10:04	08/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69717	2,72
435	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41066145	1	4	08/05/2026 10:08	08/05/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15953	3,12
436	39	5	2026	16568	ACP01C5	ACP	41066201	1	4	08/05/2026 10:12	08/05/2026 13:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	31687	5,73
437	39	5	2026	13248	BBL01M2	BBL	41066207	1	4	08/05/2026 23:59	09/05/2026 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	41975	2,37
438	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41066335	1	4	08/05/2026 10:23	08/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15953	4,10
439	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41066437	1	4	08/05/2026 10:34	08/05/2026 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	69717	13,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
440	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41066657	1	4	08/05/2026 10:59	09/05/2026 08:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	22771	127,45
441	39	5	2026	13305	ITE01I3	ITE	41066671	1	4	08/05/2026 19:06	08/05/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	37175	20,30
442	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41066713	1	4	08/05/2026 11:07	08/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	46970	4,41
443	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41066741	1	4	08/05/2026 11:09	08/05/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20725	17,45
444	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	41066955	1	4	08/05/2026 11:28	08/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	2,63
445	39	5	2026	16944	ACA01C1	ACA	41067087	1	4	08/05/2026 11:42	08/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	4,39
446	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41067091	1	4	08/05/2026 11:42	08/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	48768	8,65
447	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41067127	1	4	08/05/2026 12:45	08/05/2026 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	23116	18,35
448	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41067195	1	4	08/05/2026 11:57	08/05/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20725	22,53
449	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41067359	1	4	08/05/2026 12:23	08/05/2026 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50783	1,48
450	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41067449	1	4	08/05/2026 12:34	09/05/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	23,11
451	39	5	2026	16568	ACP01C2	ACP	41067451	1	4	08/05/2026 12:35	09/05/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	31687	110,20
452	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41067479	1	4	08/05/2026 12:38	08/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15866	11,26
453	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41067479	1	4	08/05/2026 21:49	08/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	15866	68,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
454	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	41067493	1	4	08/05/2026 12:40	09/05/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50783	24,69
455	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	41067583	1	4	08/05/2026 12:52	08/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	34469	7,93
456	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41067627	1	4	08/05/2026 12:59	08/05/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	28066	387,80
457	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41067765	1	4	08/05/2026 13:26	09/05/2026 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48768	26,57
458	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41067989	1	4	08/05/2026 13:41	08/05/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20008	4,10
459	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41068065	1	4	08/05/2026 13:49	08/05/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	57	37175	39,25
460	39	5	2026	16568	ACP01C6	ACP	41068081	1	4	08/05/2026 13:51	08/05/2026 17:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	3,41
461	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41068093	1	4	08/05/2026 13:53	08/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	69717	13,32
462	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41068161	1	4	08/05/2026 13:59	09/05/2026 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	50783	24,72
463	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41068209	1	4	08/05/2026 14:04	09/05/2026 00:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	10,61
464	39	5	2026	13255	BMS01S7	BMS	41068245	1	4	08/05/2026 14:08	08/05/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	396	102499	2858,79
465	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41068327	1	4	08/05/2026 14:19	08/05/2026 19:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	4,87
466	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41068365	1	4	09/05/2026 10:41	09/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	20725	74,42
467	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41068423	1	4	08/05/2026 14:26	09/05/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	24,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
468	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41068441	1	4	08/05/2026 14:28	09/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22771	22,00
469	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41068529	1	4	08/05/2026 14:37	08/05/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	18384	64,21
470	39	5	2026	13255	BMS01S4	BMS	41068559	1	4	08/05/2026 14:41	08/05/2026 19:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	102499	69,11
471	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41068601	1	4	08/05/2026 14:43	08/05/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	470	37089	1035,04
472	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41068607	1	4	08/05/2026 14:44	09/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	23	31687	567,90
473	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41068607	1	4	09/05/2026 13:10	09/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	123	31687	277,23
474	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41068727	1	4	08/05/2026 14:56	08/05/2026 23:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	29	46970	249,98
475	39	5	2026	13339	MDM01M2	MDM	41068737	1	4	08/05/2026 14:58	09/05/2026 08:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	94018	85,33
476	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41068797	1	4	08/05/2026 15:05	09/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	17	26851	459,88
477	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	41068861	1	4	08/05/2026 15:13	08/05/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	34469	15,68
478	39	5	2026	13280	DIF01I5	DIF	41069013	1	4	08/05/2026 15:32	09/05/2026 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	53352	80,37
479	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41069059	1	4	08/05/2026 15:37	08/05/2026 18:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	3,20
480	39	5	2026	16567	MKG01C5	MKG	41069237	1	4	08/05/2026 15:56	08/05/2026 22:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48768	6,46
481	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41069373	1	4	08/05/2026 16:11	08/05/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	25620	17,04
482	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41069373	1	4	08/05/2026 16:11	09/05/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	25620	19,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
483	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41069373	1	4	09/05/2026 00:04	09/05/2026 02:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	25620	25,32
484	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41069451	1	4	08/05/2026 16:20	08/05/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	20008	64,07
485	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41069487	1	4	08/05/2026 16:26	09/05/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28066	236,78
486	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41069501	1	4	08/05/2026 16:27	08/05/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	11	24495	21,62
487	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41069501	1	4	08/05/2026 16:27	08/05/2026 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	24495	9,15
488	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41069701	1	4	08/05/2026 16:48	08/05/2026 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	69717	44,77
489	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41069799	1	4	08/05/2026 16:59	08/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	24495	58,87
490	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41069817	1	4	08/05/2026 17:02	08/05/2026 19:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	50783	83,55
491	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41069845	1	4	08/05/2026 17:08	09/05/2026 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50783	28,90
492	39	5	2026	13360	PGB01P1	PGB	41069855	1	4	08/05/2026 21:50	09/05/2026 12:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	53	62230	771,47
493	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41069887	1	4	08/05/2026 17:10	08/05/2026 21:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15866	4,28
494	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41069911	1	4	08/05/2026 14:43	08/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	20008	505,80
495	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41069911	1	4	08/05/2026 14:43	08/05/2026 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20008	6,10
496	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41069937	1	4	08/05/2026 17:20	09/05/2026 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	50783	275,93

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
497	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41069941	1	4	08/05/2026 17:20	09/05/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53352	44,72
498	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41069955	1	4	08/05/2026 17:22	08/05/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46970	11,88
499	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41069989	1	4	08/05/2026 17:26	09/05/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	23,52
500	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41069989	1	4	09/05/2026 19:57	09/05/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	1,39
501	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41070059	1	4	08/05/2026 17:34	08/05/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20008	10,16
502	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41070091	1	4	08/05/2026 11:08	09/05/2026 08:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	300	37089	6519,58
503	39	5	2026	13282	DID01F5	DID	41070163	1	4	08/05/2026 17:45	09/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	15,61
504	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41070305	1	4	08/05/2026 18:01	09/05/2026 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	19	15953	172,93
505	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41070349	1	4	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	48850	5,94
506	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41070349	1	4	08/05/2026 18:06	08/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	48850	6,20
507	39	5	2026	16566	SBU01S7	SBU	41070349	1	4	08/05/2026 19:36	08/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	48850	1,27
508	39	5	2026	13255	BMS01S7	BMS	41070381	1	4	08/05/2026 18:09	08/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	102499	58,59
509	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41070397	1	4	08/05/2026 18:11	09/05/2026 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	7,94
510	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41070463	1	4	08/05/2026 18:19	09/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	20685	376,28
511	39	5	2026	15537	MCB01M4	MCB	41070473	1	4	08/05/2026 18:19	09/05/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26501	35,21

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
512	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41070483	1	4	08/05/2026 18:21	08/05/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	34429	9,92
513	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41070527	1	4	08/05/2026 18:26	10/05/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	26851	483,44
514	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41070529	1	4	08/05/2026 18:26	09/05/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	20725	81,98
515	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41070537	1	4	08/05/2026 18:28	09/05/2026 02:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25620	15,18
516	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41070547	1	4	08/05/2026 18:29	08/05/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	95	26624	286,27
517	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41070547	1	4	08/05/2026 18:29	08/05/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	247	26624	831,36
518	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41070547	1	4	08/05/2026 21:30	08/05/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	26624	30,67
519	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41070609	1	4	08/05/2026 18:38	09/05/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	129	37175	738,13
520	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41070657	1	4	08/05/2026 18:44	09/05/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	44751	41,91
521	39	5	2026	13273	CRT01M2	CRT	41070797	1	4	08/05/2026 19:06	09/05/2026 07:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	36	66519	455,63
522	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41070827	1	4	08/05/2026 19:10	08/05/2026 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	192	13485	323,84
523	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41070841	1	4	08/05/2026 19:15	08/05/2026 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	43	23255	116,70
524	39	5	2026	13273	CRT01M9	CRT	41070873	1	4	08/05/2026 19:18	09/05/2026 06:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	38	66519	427,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
525	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41070875	1	4	08/05/2026 19:19	08/05/2026 21:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	2,31
526	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41070877	1	4	08/05/2026 19:20	09/05/2026 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	15,86
527	39	5	2026	13273	CRT01MA	CRT	41070947	1	4	08/05/2026 19:34	09/05/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	66519	594,44
528	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	41070949	1	4	08/05/2026 19:35	09/05/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	41975	26,32
529	39	5	2026	13328	MRC01M1	MRC	41070993	1	4	08/05/2026 19:51	08/05/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	20685	48,65
530	39	5	2026	13365	PCI01C3	PCI	41071001	1	4	08/05/2026 19:53	08/05/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	70448	37,69
531	39	5	2026	13276	DMC01C5	DMC	41071019	1	4	08/05/2026 19:56	09/05/2026 03:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	74786	54,61
532	39	5	2026	13276	DMC01C5	DMC	41071019	1	4	09/05/2026 03:45	09/05/2026 04:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	74786	17,21
533	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41071033	1	4	08/05/2026 19:58	09/05/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	4,07
534	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41071101	1	4	08/05/2026 20:11	09/05/2026 09:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	75073	51,57
535	39	5	2026	13254	BJD01L3	BJD	41071125	1	4	08/05/2026 20:16	09/05/2026 03:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69564	7,69
536	39	5	2026	13273	CRT01M7	CRT	41071127	1	4	08/05/2026 20:17	09/05/2026 01:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	66519	32,14
537	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41071173	1	4	08/05/2026 20:27	09/05/2026 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	32020	10,13
538	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41071175	1	4	08/05/2026 20:27	09/05/2026 05:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	15953	207,65
539	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41071211	1	4	08/05/2026 20:37	09/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	61	20720	1017,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
540	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41071265	1	4	08/05/2026 20:51	09/05/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	20720	52,19
541	39	5	2026	13236	AGF01I3	AGF	41071323	1	4	08/05/2026 21:03	09/05/2026 02:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	59040	30,87
542	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41071367	1	4	08/05/2026 21:09	09/05/2026 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	69564	49,09
543	39	5	2026	13249	BCR01C4	BCR	41071379	1	4	08/05/2026 21:09	08/05/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	46	102494	20,85
544	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41071389	1	4	08/05/2026 21:13	09/05/2026 12:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	20720	264,04
545	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41071395	1	4	08/05/2026 21:12	09/05/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20250	3,16
546	39	5	2026	13254	BJD01L2	BJD	41071591	1	4	08/05/2026 21:33	09/05/2026 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	69564	50,11
547	39	5	2026	13263	CCA01C7	CCA	41071595	1	4	08/05/2026 18:48	08/05/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	74	69717	367,53
548	39	5	2026	13261	CRE01C4	CRE	41071601	1	4	08/05/2026 21:34	09/05/2026 04:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	10900	137,69
549	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41071621	1	4	08/05/2026 21:37	09/05/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	26501	416,69
550	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41071621	1	4	09/05/2026 05:47	09/05/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	113	26501	197,72
551	39	5	2026	13249	BCR01C4	BCR	41071627	1	4	08/05/2026 21:37	08/05/2026 23:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	102494	140,96
552	39	5	2026	16561	SBC01L1	SBC	41071693	1	4	08/05/2026 21:46	08/05/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30970	2,05
553	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41071705	1	4	08/05/2026 21:48	08/05/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	2,19
554	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41071757	1	4	08/05/2026 19:37	09/05/2026 01:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	146	66519	905,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
555	39	5	2026	13257	CMM01C2	CMM	41071773	1	4	08/05/2026 22:03	08/05/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	32020	87,68
556	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41071795	1	4	08/05/2026 22:08	09/05/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	21546	54,17
557	39	5	2026	13257	CMM01C2	CMM	41071827	1	4	08/05/2026 22:18	09/05/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	32020	96,39
558	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41071829	1	4	08/05/2026 22:19	08/05/2026 23:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	40801	51,12
559	39	5	2026	13276	DMC01C6	DMC	41071837	1	4	08/05/2026 22:22	09/05/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	74786	91,25
560	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41071863	1	4	08/05/2026 22:32	09/05/2026 01:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	211	44751	624,21
561	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41071899	1	4	08/05/2026 22:44	09/05/2026 06:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	20685	24,54
562	39	5	2026	13280	DIF01I3	DIF	41071917	1	4	08/05/2026 22:50	09/05/2026 06:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	77	53352	558,81
563	39	5	2026	15846	MGY01F6	MGY	41071989	1	4	08/05/2026 23:10	09/05/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	35835	104,09
564	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41072023	1	4	08/05/2026 22:01	09/05/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	312	21546	3538,17
565	39	5	2026	13334	MSJ01M7	MSJ	41072035	1	4	08/05/2026 23:22	09/05/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	45	75073	422,24
566	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41072041	1	4	08/05/2026 23:23	09/05/2026 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	206	53352	1519,02
567	39	5	2026	16567	MRG01C3	MRG	41072097	1	4	08/05/2026 23:49	09/05/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	48768	200,33
568	39	5	2026	13319	LVM01M2	LVM	41072113	1	4	08/05/2026 23:57	09/05/2026 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	24949	285,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
569	39	5	2026	15849	IGT01M7	IGT	41072137	1	4	09/05/2026 00:12	09/05/2026 01:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	57999	33,05
570	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41072141	1	4	09/05/2026 00:14	09/05/2026 02:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20008	10,52
571	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41072157	1	4	09/05/2026 00:02	09/05/2026 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	57999	94,91
572	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41072157	1	4	09/05/2026 00:02	09/05/2026 03:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	57999	7,87
573	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41072157	1	4	09/05/2026 00:02	09/05/2026 04:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	57999	12,68
574	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41072177	1	4	09/05/2026 00:36	09/05/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	24949	68,04
575	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41072177	1	4	09/05/2026 05:12	09/05/2026 11:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	24949	13,50
576	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41072201	1	4	09/05/2026 00:45	09/05/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26501	7,06
577	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41072213	1	4	09/05/2026 00:49	09/05/2026 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	74786	107,29
578	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41072217	1	4	09/05/2026 00:59	09/05/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	59040	34,39
579	39	5	2026	16944	ACA01C2	ACA	41072245	1	4	08/05/2026 23:29	09/05/2026 05:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	24955	18,95
580	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41072251	1	4	08/05/2026 23:21	09/05/2026 05:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	37175	19,38
581	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41072267	1	4	09/05/2026 01:31	09/05/2026 03:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	37175	3,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
582	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41072377	1	4	09/05/2026 02:17	09/05/2026 05:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	908	23255	2472,53
583	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41072381	1	4	09/05/2026 02:18	09/05/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	114	66519	1642,58
584	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41072381	1	4	09/05/2026 02:18	09/05/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	682	66519	5494,08
585	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41072381	1	4	09/05/2026 02:18	09/05/2026 16:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	66519	100,86
586	39	5	2026	13238	AMT01PA	AMT	41072437	1	4	09/05/2026 02:46	09/05/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25620	4,23
587	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41072445	1	4	09/05/2026 02:49	09/05/2026 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	30	21272	168,92
588	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41072493	1	4	09/05/2026 02:31	10/05/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	28001	365,16
589	39	5	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	41072517	1	4	09/05/2026 03:45	09/05/2026 08:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	43541	23,43
590	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41072525	1	4	09/05/2026 04:04	09/05/2026 15:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	75073	101,51
591	39	5	2026	13236	AGF01S2	AGF	41072529	1	4	09/05/2026 04:07	09/05/2026 05:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	1,44
592	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	41072531	1	4	09/05/2026 04:07	09/05/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	98868	25,77
593	39	5	2026	13276	DMC01C5	DMC	41072561	1	4	09/05/2026 04:46	09/05/2026 09:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	74786	37,49
594	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	41072565	1	4	09/05/2026 04:49	09/05/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	36	34469	206,12
595	39	5	2026	16946	CLN01F4	CLN	41072565	1	4	09/05/2026 09:19	09/05/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	34469	2,45
596	39	5	2026	13263	CMB01L5	CMB	41072573	1	4	09/05/2026 04:59	09/05/2026 09:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	113	69717	515,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
597	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41072603	1	4	09/05/2026 05:18	09/05/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	23255	1224,91
598	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41072613	1	4	09/05/2026 05:24	09/05/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	11043	214,29
599	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	41072627	1	4	09/05/2026 05:28	09/05/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	26630	220,85
600	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41072629	1	4	08/05/2026 16:16	09/05/2026 06:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15953	14,62
601	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41072637	1	4	09/05/2026 05:31	09/05/2026 08:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	13485	13,73
602	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41072689	1	4	09/05/2026 05:51	09/05/2026 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	23255	49,44
603	39	5	2026	13332	MTI01P2	MTI	41072699	1	4	09/05/2026 05:52	09/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16353	4,55
604	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41072715	1	4	09/05/2026 05:56	09/05/2026 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	48768	103,20
605	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41072745	1	4	09/05/2026 06:06	09/05/2026 15:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	10338	98,79
606	39	5	2026	16948	PCU01L2	PCU	41072749	1	4	09/05/2026 06:06	09/05/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	4,84
607	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41072751	1	4	09/05/2026 06:06	09/05/2026 13:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	20725	467,41
608	39	5	2026	15846	MGY01F7	MGY	41072753	1	4	09/05/2026 06:08	09/05/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	35835	22,85
609	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41072757	1	4	09/05/2026 06:10	09/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	48768	338,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
610	39	5	2026	13255	BMS01S9	BMS	41072761	1	4	09/05/2026 06:11	09/05/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	102499	50,60
611	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41072779	1	4	09/05/2026 06:15	09/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	222	48768	1161,00
612	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41072803	1	4	09/05/2026 06:22	09/05/2026 09:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	20685	10,25
613	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	41072819	1	4	09/05/2026 06:27	09/05/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	306	24495	827,98
614	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	41072819	1	4	09/05/2026 06:27	09/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	24495	244,70
615	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41072827	1	4	09/05/2026 06:30	09/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	21272	20,55
616	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41072829	1	4	09/05/2026 06:30	09/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	5,40
617	39	5	2026	13332	MTI01P4	MTI	41072835	1	4	09/05/2026 06:30	09/05/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16353	29,94
618	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41072839	1	4	09/05/2026 06:31	09/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	31687	461,57
619	39	5	2026	13263	CMB01L5	CMB	41072863	1	4	09/05/2026 06:38	09/05/2026 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	69717	4,70
620	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41072873	1	4	09/05/2026 06:39	09/05/2026 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	2,91
621	39	5	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	41072875	1	4	09/05/2026 06:40	09/05/2026 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	21546	43,45
622	39	5	2026	15845	ADT01C5	ADT	41072891	1	4	08/05/2026 19:29	09/05/2026 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	41139	246,04

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
623	39	5	2026	16947	ITR01I5	ITR	41072899	1	4	09/05/2026 06:43	09/05/2026 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15866	6,10
624	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41072907	1	4	09/05/2026 06:30	09/05/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	138	48768	1189,67
625	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41072911	1	4	09/05/2026 06:45	09/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24949	8,29
626	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	41072931	1	4	09/05/2026 06:49	09/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26630	3,81
627	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41072941	1	4	09/05/2026 06:51	09/05/2026 08:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	21272	2,54
628	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41072965	1	4	09/05/2026 06:54	09/05/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	136	20720	748,94
629	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41073013	1	4	09/05/2026 07:04	09/05/2026 08:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	30970	42,05
630	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41073031	1	4	09/05/2026 11:01	09/05/2026 11:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	57999	0,20
631	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41073035	1	4	09/05/2026 07:09	09/05/2026 15:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	20725	1004,72
632	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41073149	1	4	09/05/2026 07:28	09/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	30	23116	114,77
633	39	5	2026	13248	BBL01M7	BBL	41073163	1	4	09/05/2026 07:30	09/05/2026 14:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	41975	196,04
634	39	5	2026	13239	ANN01P4	ANN	41073173	1	4	09/05/2026 07:31	09/05/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	26630	15,38
635	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41073187	1	4	09/05/2026 07:33	09/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	44751	7,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
636	39	5	2026	13263	CCA01C7	CCA	41073205	1	4	09/05/2026 07:35	09/05/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	3,20
637	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	41073219	1	4	09/05/2026 07:37	09/05/2026 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	7,27
638	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	41073221	1	4	09/05/2026 07:37	09/05/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	28001	142,18
639	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41073259	1	4	09/05/2026 13:05	09/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27379	2,34
640	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41073259	1	4	09/05/2026 13:05	09/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	27379	42,02
641	39	5	2026	16949	PAR01C6	PAR	41073307	1	4	09/05/2026 07:52	09/05/2026 11:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	16994	47,30
642	39	5	2026	15849	IGT01M5	IGT	41073315	1	4	09/05/2026 07:53	09/05/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	57999	97,28
643	39	5	2026	15500	IBP01I2	IBP	41073323	1	4	09/05/2026 07:54	09/05/2026 08:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26624	3,74
644	39	5	2026	13348	NVO01M4	NVO	41073339	1	4	09/05/2026 07:59	09/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	28684	6,94
645	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41073417	1	4	09/05/2026 08:05	09/05/2026 10:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	2,19
646	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41073427	1	4	09/05/2026 08:07	09/05/2026 23:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	21546	138,87
647	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41073435	1	4	09/05/2026 08:09	09/05/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	46970	110,22
648	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41073437	1	4	09/05/2026 08:10	09/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	23255	33,92
649	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41073459	1	4	09/05/2026 08:12	09/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	34638	24,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
650	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41073503	1	4	09/05/2026 08:16	09/05/2026 13:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30597	5,45
651	39	5	2026	13270	CAT01C7	CAT	41073591	1	4	09/05/2026 20:45	10/05/2026 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	53456	285,71
652	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41073601	1	4	09/05/2026 08:27	09/05/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	2,80
653	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41073623	1	4	09/05/2026 08:29	09/05/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	20008	197,53
654	39	5	2026	13336	MLG01Y5	MLG	41073631	1	4	09/05/2026 08:29	10/05/2026 07:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	26177	209,62
655	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41073635	1	4	09/05/2026 08:30	09/05/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	22776	25,78
656	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41073735	1	4	09/05/2026 08:42	09/05/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	20720	245,95
657	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41073737	1	4	09/05/2026 08:43	09/05/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	28001	17,72
658	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41073759	1	4	09/05/2026 08:47	09/05/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	57999	10,57
659	39	5	2026	13387	TNG01S3	TNG	41073779	1	4	09/05/2026 08:49	09/05/2026 12:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	40801	32,28
660	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41073815	1	4	09/05/2026 08:53	09/05/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	6,76
661	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41073861	1	4	09/05/2026 08:59	09/05/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	40801	64,35
662	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41073883	1	4	09/05/2026 09:02	09/05/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	33963	9,36

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
663	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41073883	1	4	09/05/2026 11:40	09/05/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	347	33963	171,86
664	39	5	2026	13360	PGB01P4	PGB	41073905	1	4	09/05/2026 09:05	09/05/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	62230	191,82
665	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	41073951	1	4	09/05/2026 09:11	09/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28001	9,75
666	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41073977	1	4	09/05/2026 09:12	09/05/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46970	5,58
667	39	5	2026	15501	PBU01P3	PBU	41073981	1	4	09/05/2026 09:13	09/05/2026 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	49	24135	182,36
668	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	41073999	1	4	09/05/2026 07:20	09/05/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	32	16994	249,10
669	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41074019	1	4	09/05/2026 09:17	09/05/2026 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	12,61
670	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41074035	1	4	09/05/2026 09:18	09/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	46970	58,72
671	39	5	2026	13261	CRE01C4	CRE	41074055	1	4	09/05/2026 09:22	09/05/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	10900	2,60
672	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41074073	1	4	09/05/2026 09:25	09/05/2026 19:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20720	10,09
673	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41074087	1	4	09/05/2026 09:26	09/05/2026 16:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18711	7,48
674	39	5	2026	15852	MBC01P3	MBC	41074099	1	4	09/05/2026 09:27	09/05/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	22776	30,04
675	39	5	2026	15852	MBC01P3	MBC	41074099	1	4	09/05/2026 17:37	09/05/2026 19:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	138	22776	254,49
676	39	5	2026	13356	PAP01F3	PAP	41074117	1	4	09/05/2026 11:14	09/05/2026 11:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	52916	1,62
677	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41074129	1	4	09/05/2026 09:30	09/05/2026 12:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	562	28001	1679,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
678	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41074163	1	4	09/05/2026 09:32	09/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	22776	5,99
679	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41074181	1	4	09/05/2026 09:34	09/05/2026 18:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	539	28001	4993,69
680	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	41074183	1	4	09/05/2026 09:34	09/05/2026 15:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	26177	563,92
681	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41074187	1	4	09/05/2026 09:35	09/05/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	21546	53,55
682	39	5	2026	13249	BCR01C9	BCR	41074205	1	4	09/05/2026 09:20	09/05/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	102494	8,76
683	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41074237	1	4	09/05/2026 09:42	09/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	36	20725	318,75
684	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41074345	1	4	09/05/2026 09:56	09/05/2026 13:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	24495	18,13
685	39	5	2026	13236	AGF01I3	AGF	41074357	1	4	09/05/2026 10:03	09/05/2026 12:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59040	5,42
686	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41074397	1	4	09/05/2026 10:03	09/05/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	50783	245,41
687	39	5	2026	13273	CRT01M6	CRT	41074455	1	4	09/05/2026 10:10	09/05/2026 19:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	66519	145,92
688	39	5	2026	13328	MRC01M1	MRC	41074705	1	4	09/05/2026 10:34	09/05/2026 11:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	1,24
689	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41074763	1	4	09/05/2026 10:39	09/05/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	2,54
690	39	5	2026	13264	CDO01M2	CDO	41074783	1	4	09/05/2026 10:40	09/05/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	11043	115,09

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
691	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41074791	1	4	09/05/2026 10:40	09/05/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	50783	49,69
692	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41074815	1	4	10/05/2026 11:58	10/05/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	13469	11,92
693	39	5	2026	15849	IGT01M1	IGT	41074825	1	4	09/05/2026 10:45	10/05/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	57999	92,77
694	39	5	2026	13273	CRT01M2	CRT	41074855	1	4	09/05/2026 10:47	10/05/2026 02:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	66519	30,87
695	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41074961	1	4	09/05/2026 10:57	09/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	285	48768	1356,68
696	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41074967	1	4	09/05/2026 10:57	09/05/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	74	20725	498,82
697	39	5	2026	13255	BMS01S4	BMS	41074971	1	4	09/05/2026 10:57	09/05/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102499	31,30
698	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41075065	1	4	09/05/2026 11:10	09/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	26851	94,85
699	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41075135	1	4	09/05/2026 11:21	09/05/2026 14:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	23255	134,42
700	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41075163	1	4	09/05/2026 11:25	09/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28066	9,75
701	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41075173	1	4	09/05/2026 11:26	09/05/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	25620	33,85
702	39	5	2026	13394	UMR01M1	UMR	41075283	1	4	09/05/2026 11:41	09/05/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	20008	29,06
703	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41075303	1	4	09/05/2026 11:44	09/05/2026 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	37089	1229,21
704	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41075303	1	4	09/05/2026 17:28	09/05/2026 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	58	37089	142,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
705	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41075303	1	4	09/05/2026 17:30	09/05/2026 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	79	37089	192,45
706	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41075303	1	4	09/05/2026 19:39	09/05/2026 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	52	37089	14,57
707	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41075305	1	4	09/05/2026 11:44	09/05/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	127	25620	429,01
708	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41075343	1	4	09/05/2026 11:54	09/05/2026 14:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	24495	67,69
709	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41075389	1	4	09/05/2026 14:55	09/05/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	108	34429	559,92
710	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41075389	1	4	09/05/2026 19:02	09/05/2026 20:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	35	34429	37,52
711	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	41075393	1	4	09/05/2026 17:29	09/05/2026 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	318	13469	1610,76
712	39	5	2026	16943	PDM01M1	PDM	41075393	1	4	09/05/2026 17:51	09/05/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	13469	187,47
713	39	5	2026	13248	BBL01M2	BBL	41075401	1	4	09/05/2026 19:07	09/05/2026 22:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	41975	3,40
714	39	5	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	41075413	1	4	09/05/2026 12:05	09/05/2026 19:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	21546	30,06
715	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41075433	1	4	09/05/2026 12:06	09/05/2026 17:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	11812	5,01
716	39	5	2026	13260	CRC01C2	CRC	41075461	1	4	09/05/2026 12:13	09/05/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	17315	12,12
717	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41075479	1	4	09/05/2026 12:17	09/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16994	4,77
718	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	41075487	1	4	09/05/2026 10:30	09/05/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	28421	138,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
719	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41075511	1	4	09/05/2026 12:21	09/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	18384	50,99
720	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41075567	1	4	09/05/2026 12:31	09/05/2026 15:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	20008	120,20
721	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41075581	1	4	09/05/2026 12:33	09/05/2026 14:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	23116	9,36
722	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41075611	1	4	09/05/2026 12:38	09/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	21	53352	231,02
723	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41075657	1	4	09/05/2026 12:45	09/05/2026 17:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20008	26,91
724	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41075693	1	4	09/05/2026 12:52	09/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	26624	69,80
725	39	5	2026	13249	BCR01C3	BCR	41075747	1	4	09/05/2026 13:00	09/05/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102494	3,53
726	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41075775	1	4	09/05/2026 13:03	09/05/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59040	12,72
727	39	5	2026	15854	JAB01F7	JAB	41075835	1	4	09/05/2026 13:12	09/05/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	6,49
728	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41075857	1	4	09/05/2026 13:18	09/05/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	27379	33,31
729	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41075859	1	4	09/05/2026 13:18	09/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44304	7,25
730	39	5	2026	15849	IGT01M2	IGT	41075873	1	4	09/05/2026 13:20	09/05/2026 17:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	57999	41,20
731	39	5	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	41075897	1	4	09/05/2026 13:24	10/05/2026 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	86	34638	1059,95
732	39	5	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	41075897	1	4	09/05/2026 23:44	10/05/2026 01:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	131	34638	261,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
733	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41075901	1	4	09/05/2026 13:26	09/05/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	69717	758,44
734	39	5	2026	13263	CCA01C2	CCA	41075901	1	4	09/05/2026 17:08	09/05/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	96	69717	127,17
735	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41075913	1	4	09/05/2026 13:28	09/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	1,47
736	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41075923	1	4	09/05/2026 13:29	09/05/2026 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	368	26851	1794,61
737	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41075923	1	4	09/05/2026 13:29	09/05/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	26851	1414,92
738	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41075923	1	4	09/05/2026 17:58	09/05/2026 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	745	26851	293,03
739	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41075923	1	4	09/05/2026 17:58	09/05/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	26851	102,30
740	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41075923	1	4	09/05/2026 19:18	09/05/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	48	26851	132,41
741	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41075965	1	4	09/05/2026 13:36	10/05/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	34	44751	416,20
742	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41076065	1	4	09/05/2026 13:51	09/05/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	57999	8,51
743	39	5	2026	13263	CMB01I4	CMB	41076081	1	4	09/05/2026 17:11	10/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	69717	31,03
744	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41076101	1	4	09/05/2026 13:56	09/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	30970	2,42
745	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41076121	1	4	09/05/2026 13:57	09/05/2026 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20720	8,48
746	39	5	2026	16561	SBC01L5	SBC	41076133	1	4	09/05/2026 13:59	09/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30970	2,67

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
747	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41076159	1	4	09/05/2026 14:03	09/05/2026 20:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	79	11043	492,37
748	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	41076179	1	4	09/05/2026 14:05	09/05/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24955	8,26
749	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41076181	1	4	09/05/2026 14:05	09/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21272	16,20
750	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41076187	1	4	09/05/2026 14:05	09/05/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37175	6,39
751	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41076255	1	4	09/05/2026 14:19	10/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	24,90
752	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41076291	1	4	09/05/2026 14:26	09/05/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	13485	32,36
753	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41076347	1	4	09/05/2026 14:33	09/05/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	1,21
754	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41076411	1	4	09/05/2026 14:43	09/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	29	40801	57,94
755	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41076415	1	4	09/05/2026 14:43	10/05/2026 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	15692	52,13
756	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41076443	1	4	09/05/2026 14:47	09/05/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	46970	4,08
757	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41076493	1	4	09/05/2026 14:56	09/05/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	11043	20,86
758	39	5	2026	13264	CDO01M2	CDO	41076585	1	4	09/05/2026 15:12	09/05/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	11043	6,91
759	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41076613	1	4	09/05/2026 15:18	09/05/2026 17:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	37175	186,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
760	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41076647	1	4	09/05/2026 15:22	09/05/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	27379	177,22
761	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41076663	1	4	09/05/2026 15:24	09/05/2026 23:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50783	25,24
762	39	5	2026	13263	CMB01L5	CMB	41076813	1	4	09/05/2026 15:52	09/05/2026 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	7,39
763	39	5	2026	13248	BBL01M2	BBL	41076849	1	4	09/05/2026 15:57	10/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41975	16,38
764	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41076857	1	4	09/05/2026 16:00	09/05/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18711	7,31
765	39	5	2026	13385	TAP01F5	TAP	41076913	1	4	09/05/2026 16:06	09/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	145	43007	694,43
766	39	5	2026	13385	TAP01F5	TAP	41076913	1	4	09/05/2026 18:11	09/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	150	43007	407,29
767	39	5	2026	13308	ITK01I2	ITK	41076951	1	4	09/05/2026 16:13	09/05/2026 19:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	3,27
768	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41076963	1	4	09/05/2026 16:16	09/05/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	62	30662	162,87
769	39	5	2026	13282	DID01F4	DID	41076971	1	4	09/05/2026 16:17	10/05/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	23,47
770	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41076999	1	4	09/05/2026 16:25	09/05/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	3,01
771	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	41077041	1	4	09/05/2026 16:30	09/05/2026 17:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17315	1,49
772	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41077071	1	4	09/05/2026 16:34	09/05/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20685	8,03
773	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	41077077	1	4	09/05/2026 16:34	09/05/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	17315	77,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
774	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41077097	1	4	09/05/2026 16:37	09/05/2026 18:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	37175	1,82
775	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	41077115	1	4	09/05/2026 17:46	09/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	46247	247,15
776	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41077127	1	4	09/05/2026 16:43	09/05/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	37175	70,22
777	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41077199	1	4	09/05/2026 16:54	10/05/2026 23:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	89	48768	2685,08
778	39	5	2026	13244	ARP01M2	ARP	41077227	1	4	09/05/2026 16:59	09/05/2026 19:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12852	2,77
779	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41077229	1	4	09/05/2026 16:59	09/05/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	25620	6,34
780	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41077247	1	4	09/05/2026 17:01	09/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	256	18452	1052,52
781	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41077267	1	4	09/05/2026 17:04	09/05/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28001	9,55
782	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41077357	1	4	09/05/2026 17:23	09/05/2026 18:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	33963	2,12
783	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41077363	1	4	09/05/2026 17:24	09/05/2026 20:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	2,61
784	39	5	2026	15504	INH01I3	INH	41077367	1	4	09/05/2026 17:24	09/05/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	56305	31,91
785	39	5	2026	13387	TNG01S5	TNG	41077399	1	4	09/05/2026 17:20	09/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	117	40801	736,09
786	39	5	2026	13387	TNG01S5	TNG	41077399	1	4	09/05/2026 21:30	09/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	56	40801	119,47
787	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41077405	1	4	09/05/2026 17:30	09/05/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23255	1,87

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
788	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41077419	1	4	09/05/2026 17:31	09/05/2026 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	20	66519	68,76
789	39	5	2026	13360	PGB01P1	PGB	41077483	1	4	09/05/2026 17:39	10/05/2026 06:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	62230	12,41
790	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41077507	1	4	09/05/2026 17:41	10/05/2026 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	40801	96,46
791	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 17:48	09/05/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	81	46247	316,82
792	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 17:48	09/05/2026 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	46247	497,29
793	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 19:52	09/05/2026 21:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	46247	20,22
794	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 19:52	09/05/2026 22:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	46247	109,17
795	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 23:35	10/05/2026 00:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	46247	111,66
796	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 23:35	10/05/2026 01:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	46247	34,74
797	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 23:35	10/05/2026 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	46247	17,04
798	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41077559	1	4	09/05/2026 23:35	10/05/2026 03:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	105	46247	397,22
799	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41077563	1	4	09/05/2026 17:48	10/05/2026 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	28066	50,82
800	39	5	2026	13339	MDM01M8	MDM	41077573	1	4	09/05/2026 17:49	09/05/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94018	5,64

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
801	39	5	2026	15853	PRB01P5	PRB	41077613	1	4	09/05/2026 17:54	10/05/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	37089	1093,84
802	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41077653	1	4	09/05/2026 17:58	09/05/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	33963	3,22
803	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41077661	1	4	09/05/2026 17:59	09/05/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34469	2,18
804	39	5	2026	16945	CSL01C8	CSL	41077681	1	4	09/05/2026 18:01	09/05/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	34429	58,88
805	39	5	2026	16564	ARU01Y8	ARU	41077687	1	4	09/05/2026 18:02	09/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	28718	20,05
806	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41077699	1	4	09/05/2026 18:03	09/05/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28066	10,45
807	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41077699	1	4	09/05/2026 18:03	10/05/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28066	19,93
808	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41077699	1	4	10/05/2026 09:00	10/05/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28066	9,97
809	39	5	2026	13263	CCA01C6	CCA	41077731	1	4	09/05/2026 18:07	10/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	69717	106,66
810	39	5	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	41077757	1	4	09/05/2026 18:12	09/05/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34638	4,10
811	39	5	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	41077757	1	4	09/05/2026 20:15	09/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	34638	53,83
812	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41077759	1	4	09/05/2026 18:12	09/05/2026 21:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20167	6,28
813	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41077779	1	4	09/05/2026 18:15	09/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	27379	10,98
814	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41077787	1	4	09/05/2026 18:15	09/05/2026 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	2,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
815	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41077787	1	4	09/05/2026 18:15	09/05/2026 20:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	2,14
816	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41077809	1	4	09/05/2026 18:19	09/05/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	69717	3,76
817	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	41077811	1	4	09/05/2026 18:19	10/05/2026 00:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	50783	70,01
818	39	5	2026	13339	MDM01M7	MDM	41077863	1	4	09/05/2026 18:29	09/05/2026 20:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	94018	22,27
819	39	5	2026	16563	GBA01L3	GBA	41077923	1	4	09/05/2026 18:35	10/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	8930	8,77
820	39	5	2026	16561	SBC01L1	SBC	41077941	1	4	09/05/2026 18:37	10/05/2026 10:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	8	30970	126,12
821	39	5	2026	13385	TAP01F2	TAP	41077945	1	4	10/05/2026 02:40	10/05/2026 05:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	462	43007	1454,79
822	39	5	2026	13280	DIF01I3	DIF	41077951	1	4	09/05/2026 18:38	10/05/2026 06:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53352	12,07
823	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41077953	1	4	09/05/2026 18:38	10/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	37175	254,02
824	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41078009	1	4	09/05/2026 18:47	10/05/2026 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	20685	317,37
825	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41078009	1	4	09/05/2026 23:34	10/05/2026 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	124	20685	343,31
826	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41078077	1	4	09/05/2026 18:57	09/05/2026 22:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	17412	10,45
827	39	5	2026	16565	JZN01M8	JZN	41078079	1	4	09/05/2026 18:58	09/05/2026 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	276	77502	806,99
828	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41078115	1	4	09/05/2026 19:03	09/05/2026 22:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	21272	13,45

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
829	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41078121	1	4	09/05/2026 19:04	09/05/2026 23:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	47	28718	199,25
830	39	5	2026	16558	JND01L4	JND	41078123	1	4	09/05/2026 19:04	09/05/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	59229	5,84
831	39	5	2026	13257	CMM01C2	CMM	41078131	1	4	09/05/2026 19:05	09/05/2026 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	32020	26,71
832	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41078155	1	4	09/05/2026 19:07	09/05/2026 22:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	57999	21,29
833	39	5	2026	15850	SNP01N6	SNP	41078213	1	4	09/05/2026 19:29	09/05/2026 22:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	27379	30,90
834	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41078217	1	4	09/05/2026 19:20	10/05/2026 04:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	53352	356,43
835	39	5	2026	13334	MSJ01M8	MSJ	41078229	1	4	09/05/2026 19:22	10/05/2026 00:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75073	13,87
836	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41078287	1	4	09/05/2026 18:07	10/05/2026 03:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	69717	82,85
837	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41078313	1	4	09/05/2026 19:36	10/05/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	4,72
838	39	5	2026	13356	PAP01F4	PAP	41078327	1	4	09/05/2026 19:40	10/05/2026 01:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52916	11,43
839	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41078417	1	4	09/05/2026 19:54	10/05/2026 02:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	37089	37,05
840	39	5	2026	13339	MDM01M7	MDM	41078455	1	4	09/05/2026 20:02	10/05/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94018	15,65
841	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41078505	1	4	09/05/2026 20:16	10/05/2026 01:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	35167	227,89
842	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41078525	1	4	09/05/2026 20:05	10/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	23788	74,23

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
843	39	5	2026	13260	CRC01C4	CRC	41078561	1	4	09/05/2026 20:31	10/05/2026 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17315	96,50
844	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41078575	1	4	09/05/2026 20:34	09/05/2026 22:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20008	14,43
845	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41078621	1	4	09/05/2026 20:42	10/05/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23255	17,15
846	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41078635	1	4	09/05/2026 19:52	10/05/2026 00:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	168	26501	805,09
847	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41078651	1	4	09/05/2026 07:31	10/05/2026 00:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	81	37089	1381,70
848	39	5	2026	16568	ACP01C5	ACP	41078671	1	4	09/05/2026 21:00	09/05/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	2,97
849	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41078685	1	4	09/05/2026 21:02	10/05/2026 15:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	26851	167,74
850	39	5	2026	15504	GCN01N2	GCN	41078687	1	4	09/05/2026 21:02	09/05/2026 23:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	2,22
851	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41078723	1	4	10/05/2026 00:08	10/05/2026 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	46247	34,80
852	39	5	2026	13365	PCI01C3	PCI	41078739	1	4	09/05/2026 21:12	10/05/2026 05:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	25	70448	195,42
853	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41078747	1	4	09/05/2026 21:13	10/05/2026 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	59040	315,40
854	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41078747	1	4	10/05/2026 10:02	10/05/2026 13:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	59040	120,99
855	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41078751	1	4	09/05/2026 21:14	10/05/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	26851	90,89
856	39	5	2026	13360	PGB01P7	PGB	41078799	1	4	09/05/2026 21:26	09/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	62230	88,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
857	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41078827	1	4	09/05/2026 21:29	10/05/2026 02:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	21272	570,36
858	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41078871	1	4	09/05/2026 21:41	10/05/2026 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11043	12,00
859	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41078871	1	4	10/05/2026 09:11	10/05/2026 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	11043	2,06
860	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41078883	1	4	09/05/2026 21:44	10/05/2026 05:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	20685	97,00
861	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41078889	1	4	09/05/2026 21:44	10/05/2026 00:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	28278	54,61
862	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41078889	1	4	09/05/2026 21:44	10/05/2026 00:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	76	28278	220,65
863	39	5	2026	15504	INH01I6	INH	41078925	1	4	09/05/2026 21:55	10/05/2026 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	3,25
864	39	5	2026	13260	CRC01C4	CRC	41079027	1	4	09/05/2026 22:27	10/05/2026 06:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17315	8,19
865	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	41079037	1	4	09/05/2026 22:25	10/05/2026 00:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	24955	30,83
866	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41079039	1	4	09/05/2026 22:30	09/05/2026 23:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	1,39
867	39	5	2026	16565	JZN01M6	JZN	41079041	1	4	09/05/2026 22:31	10/05/2026 02:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	77502	76,22
868	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41079069	1	4	09/05/2026 22:46	10/05/2026 14:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	104	34429	1630,32
869	39	5	2026	13339	MDM01M6	MDM	41079079	1	4	09/05/2026 22:49	10/05/2026 01:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	145	94018	444,83
870	39	5	2026	13236	AGF01I6	AGF	41079097	1	4	09/05/2026 22:54	10/05/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	59040	4,89
871	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41079109	1	4	09/05/2026 22:58	10/05/2026 21:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	37089	470,63

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
872	39	5	2026	15851	PEB01L2	PEB	41079171	1	4	09/05/2026 23:29	10/05/2026 02:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	195	15692	580,56
873	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41079185	1	4	10/05/2026 05:03	10/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	18711	10,89
874	39	5	2026	13249	BCR01C9	BCR	41079197	1	4	09/05/2026 23:32	10/05/2026 11:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	102494	70,57
875	39	5	2026	13249	BCR01C2	BCR	41079213	1	4	09/05/2026 23:56	10/05/2026 06:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	102494	188,07
876	39	5	2026	13334	MSJ01M6	MSJ	41079227	1	4	10/05/2026 00:05	10/05/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	15,56
877	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41079245	1	4	10/05/2026 00:16	10/05/2026 07:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	120	53352	894,00
878	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41079287	1	4	10/05/2026 00:35	10/05/2026 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	152	26501	183,24
879	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41079289	1	4	10/05/2026 00:35	10/05/2026 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	87	24495	205,97
880	39	5	2026	13317	JMA01M6	JMA	41079301	1	4	10/05/2026 00:44	10/05/2026 05:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	98868	59,76
881	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41079321	1	4	10/05/2026 00:57	10/05/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	150	53352	1361,42
882	39	5	2026	13260	CRC01C4	CRC	41079331	1	4	10/05/2026 01:02	10/05/2026 05:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	17315	72,03
883	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41079365	1	4	10/05/2026 01:26	10/05/2026 05:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	44751	21,28
884	39	5	2026	13244	ARP01M2	ARP	41079383	1	4	10/05/2026 00:55	10/05/2026 07:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	120	12852	792,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
885	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41079387	1	4	10/05/2026 01:41	10/05/2026 06:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	33430	36,00
886	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41079409	1	4	10/05/2026 01:50	10/05/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	15980	499,17
887	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41079433	1	4	09/05/2026 06:47	10/05/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	108	26851	2702,94
888	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41079433	1	4	10/05/2026 02:08	10/05/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	105	26851	596,23
889	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41079439	1	4	10/05/2026 02:11	10/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	20720	313,09
890	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41079453	1	4	10/05/2026 06:06	10/05/2026 06:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	241	46970	161,20
891	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41079505	1	4	10/05/2026 02:58	10/05/2026 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34638	6,36
892	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41079507	1	4	10/05/2026 02:58	10/05/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	46970	82,99
893	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41079507	1	4	10/05/2026 08:59	10/05/2026 12:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	138	46970	442,48
894	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41079511	1	4	10/05/2026 03:08	10/05/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	19193	7,59
895	39	5	2026	13317	JMA01MA	JMA	41079519	1	4	10/05/2026 03:16	10/05/2026 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	98868	70,83
896	39	5	2026	13317	JMA01M3	JMA	41079521	1	4	10/05/2026 03:18	10/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	98868	43,19
897	39	5	2026	13353	ORS01M4	ORS	41079525	1	4	10/05/2026 03:24	10/05/2026 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	164	10338	485,80
898	39	5	2026	13276	ITP01LA	ITP	41079535	1	4	10/05/2026 03:35	10/05/2026 12:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	74786	166,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
899	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41079537	1	4	10/05/2026 03:35	10/05/2026 08:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46970	15,12
900	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41079591	1	4	10/05/2026 04:20	10/05/2026 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	33963	103,58
901	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41079593	1	4	10/05/2026 04:21	10/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	33963	5,01
902	39	5	2026	15850	SNP01N5	SNP	41079611	1	4	10/05/2026 04:36	10/05/2026 06:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	109	27379	254,94
903	39	5	2026	13239	ANN01P3	ANN	41079647	1	4	10/05/2026 05:08	10/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	265	26630	2842,79
904	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41079649	1	4	10/05/2026 05:09	10/05/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	30662	142,09
905	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41079655	1	4	10/05/2026 05:10	10/05/2026 08:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	238	22776	705,87
906	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41079655	1	4	10/05/2026 05:10	10/05/2026 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	171	22776	1612,72
907	39	5	2026	13276	ITP01L5	ITP	41079665	1	4	10/05/2026 05:03	10/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	128	74786	1387,98
908	39	5	2026	13276	ITP01L5	ITP	41079665	1	4	10/05/2026 13:56	10/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	958	74786	1275,74
909	39	5	2026	13334	MSJ01M5	MSJ	41079705	1	4	10/05/2026 05:37	10/05/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75073	20,14
910	39	5	2026	13276	DMC01C2	DMC	41079707	1	4	10/05/2026 05:39	10/05/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	433	74786	2857,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
911	39	5	2026	13248	BBL01M6	BBL	41079709	1	4	10/05/2026 05:44	10/05/2026 08:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	41975	61,63
912	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41079715	1	4	10/05/2026 05:49	10/05/2026 14:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	34429	72,93
913	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41079725	1	4	10/05/2026 05:52	10/05/2026 07:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	234	46247	358,35
914	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41079725	1	4	10/05/2026 05:52	10/05/2026 07:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	290	46247	550,44
915	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41079733	1	4	10/05/2026 05:54	10/05/2026 11:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	57999	51,29
916	39	5	2026	13249	BCR01C9	BCR	41079743	1	4	10/05/2026 06:00	10/05/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	358	102494	2296,47
917	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41079761	1	4	10/05/2026 06:06	10/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17412	6,70
918	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41079761	1	4	10/05/2026 06:06	10/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17412	5,27
919	39	5	2026	13280	DIF01I5	DIF	41079769	1	4	10/05/2026 06:07	10/05/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	75	53352	426,10
920	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41079777	1	4	10/05/2026 06:09	10/05/2026 07:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	41	20008	54,78
921	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41079813	1	4	10/05/2026 06:17	10/05/2026 09:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	46247	19,96
922	39	5	2026	15537	MCB01M4	MCB	41079815	1	4	10/05/2026 06:18	10/05/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26501	3,77
923	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41079829	1	4	10/05/2026 06:24	10/05/2026 09:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20167	3,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
924	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41079853	1	4	10/05/2026 06:32	10/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	26501	10,80
925	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	41079867	1	4	10/05/2026 06:35	10/05/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20167	5,33
926	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41079871	1	4	10/05/2026 06:36	10/05/2026 16:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28066	48,73
927	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41079877	1	4	10/05/2026 06:37	10/05/2026 08:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	3,45
928	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41079879	1	4	10/05/2026 06:37	10/05/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	46970	3,90
929	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41079883	1	4	10/05/2026 06:38	10/05/2026 08:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	14391	6,25
930	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41079885	1	4	10/05/2026 06:39	10/05/2026 09:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18711	6,05
931	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41079887	1	4	10/05/2026 06:39	10/05/2026 09:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	15953	203,34
932	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41079911	1	4	10/05/2026 06:49	10/05/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21546	9,41
933	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41079915	1	4	10/05/2026 06:51	10/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	4,98
934	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41079951	1	4	10/05/2026 07:01	10/05/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28066	4,71
935	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41079967	1	4	10/05/2026 06:56	10/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	467	21546	1627,62
936	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41079981	1	4	10/05/2026 07:09	10/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	11257	56,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
937	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	41079987	1	4	10/05/2026 07:10	10/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33430	3,70
938	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41080037	1	4	10/05/2026 07:19	10/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	47	34429	385,77
939	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41080041	1	4	10/05/2026 07:20	10/05/2026 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	8	28001	54,24
940	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41080087	1	4	10/05/2026 07:30	10/05/2026 15:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	37089	7,71
941	39	5	2026	13273	CRT01MA	CRT	41080103	1	4	10/05/2026 07:32	10/05/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	66519	21,88
942	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41080115	1	4	10/05/2026 07:33	10/05/2026 08:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	44751	10,80
943	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41080145	1	4	10/05/2026 07:38	10/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	20008	6,46
944	39	5	2026	16565	JZN01M6	JZN	41080159	1	4	10/05/2026 07:40	10/05/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	77502	11,05
945	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	41080163	1	4	10/05/2026 07:25	10/05/2026 15:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	119	66519	952,93
946	39	5	2026	13234	ACR01P3	ACR	41080187	1	4	10/05/2026 07:46	10/05/2026 16:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	21	28001	177,36
947	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41080197	1	4	10/05/2026 07:48	10/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	33430	52,27
948	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	41080209	1	4	10/05/2026 07:49	10/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28001	20,04
949	39	5	2026	13256	PTR01I1	PTR	41080211	1	4	10/05/2026 07:49	10/05/2026 17:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	43541	103,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
950	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41080223	1	4	10/05/2026 07:52	10/05/2026 09:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	20725	133,03
951	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41080227	1	4	10/05/2026 07:52	10/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	16994	169,82
952	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41080309	1	4	10/05/2026 08:06	10/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	69717	7,67
953	39	5	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	41080321	1	4	10/05/2026 08:09	10/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	32020	65,19
954	39	5	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	41080321	1	4	10/05/2026 11:26	10/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	126	32020	43,12
955	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41080351	1	4	10/05/2026 08:15	10/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	53456	60,66
956	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41080371	1	4	10/05/2026 08:18	10/05/2026 09:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28278	1,03
957	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41080371	1	4	10/05/2026 08:18	10/05/2026 09:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28278	2,79
958	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41080381	1	4	10/05/2026 08:20	10/05/2026 15:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	69717	26,67
959	39	5	2026	15853	AQZ01I3	AQZ	41080387	1	4	10/05/2026 08:21	10/05/2026 13:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	5,52
960	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41080399	1	4	10/05/2026 08:22	10/05/2026 11:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	18452	168,92
961	39	5	2026	13340	MTB01S3	MTB	41080399	1	4	10/05/2026 08:22	10/05/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	18452	19,08
962	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41080417	1	4	10/05/2026 08:25	10/05/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	2,83
963	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41080443	1	4	10/05/2026 08:28	10/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	15953	33,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
964	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41080453	1	4	10/05/2026 08:29	10/05/2026 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	52916	8,12
965	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41080485	1	4	10/05/2026 08:34	10/05/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	46970	3,04
966	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41080491	1	4	10/05/2026 08:36	10/05/2026 17:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	8,62
967	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41080505	1	4	10/05/2026 08:39	10/05/2026 13:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	66	25620	310,09
968	39	5	2026	15848	JCS01P1	JCS	41080507	1	4	10/05/2026 08:41	10/05/2026 13:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	15980	217,27
969	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41080521	1	4	10/05/2026 08:44	10/05/2026 13:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34469	26,13
970	39	5	2026	13332	MTI01P2	MTI	41080525	1	4	10/05/2026 08:45	10/05/2026 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16353	9,99
971	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41080541	1	4	10/05/2026 08:48	10/05/2026 15:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17583	6,31
972	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41080561	1	4	10/05/2026 08:50	10/05/2026 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	33430	111,35
973	39	5	2026	15501	PBU01P3	PBU	41080587	1	4	10/05/2026 08:53	10/05/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	303	24135	2546,46
974	39	5	2026	13363	PCM01M7	PCM	41080599	1	4	10/05/2026 08:33	10/05/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	11257	7,15
975	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41080623	1	4	10/05/2026 15:57	10/05/2026 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	25620	37,44
976	39	5	2026	13260	CRC01C3	CRC	41080633	1	4	10/05/2026 08:59	10/05/2026 16:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	17315	63,52

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
977	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41080659	1	4	10/05/2026 09:04	10/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	19193	21,73
978	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41080693	1	4	10/05/2026 09:08	10/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	28718	50,51
979	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41080717	1	4	10/05/2026 09:11	10/05/2026 22:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	19193	39,32
980	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41080723	1	4	10/05/2026 09:11	10/05/2026 13:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	10900	36,58
981	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41080743	1	4	10/05/2026 09:15	10/05/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	39852	54,53
982	39	5	2026	13239	ANN01P4	ANN	41080779	1	4	10/05/2026 09:23	10/05/2026 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	26630	368,77
983	39	5	2026	16943	PDM01M3	PDM	41080797	1	4	10/05/2026 09:27	10/05/2026 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13469	7,16
984	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41080801	1	4	10/05/2026 09:28	10/05/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	35320	29,72
985	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41080807	1	4	10/05/2026 09:29	10/05/2026 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	35167	102,03
986	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41080807	1	4	10/05/2026 09:29	10/05/2026 12:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	35167	48,34
987	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41080821	1	4	10/05/2026 09:30	10/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	17412	37,72
988	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41080821	1	4	10/05/2026 17:54	10/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	96	17412	99,49

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
989	39	5	2026	15501	PBU01P4	PBU	41080825	1	4	10/05/2026 09:31	10/05/2026 10:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24135	1,10
990	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41080851	1	4	10/05/2026 09:24	10/05/2026 17:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17583	32,03
991	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41080957	1	4	10/05/2026 09:51	10/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16994	5,40
992	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41080971	1	4	10/05/2026 09:52	10/05/2026 16:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	12322	38,91
993	39	5	2026	13247	BNB01Y2	BNB	41080987	1	4	10/05/2026 09:53	10/05/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	6500	27,89
994	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41081027	1	4	10/05/2026 09:57	10/05/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	6,97
995	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41081089	1	4	10/05/2026 10:04	10/05/2026 10:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	0,82
996	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41081105	1	4	10/05/2026 10:05	10/05/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	0,77
997	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41081109	1	4	10/05/2026 10:06	10/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	6,96
998	39	5	2026	15857	MCA01L3	MCA	41081111	1	4	10/05/2026 10:06	10/05/2026 11:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	18125	21,84
999	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41081113	1	4	10/05/2026 09:51	10/05/2026 15:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	190	48768	1044,31
1000	39	5	2026	13260	CRC01C3	CRC	41081123	1	4	10/05/2026 10:09	10/05/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	17315	37,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1001	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41081131	1	4	10/05/2026 10:36	10/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	24949	87,36
1002	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41081191	1	4	10/05/2026 10:18	10/05/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44304	15,25
1003	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41081223	1	4	10/05/2026 10:22	10/05/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	39852	134,07
1004	39	5	2026	13336	MLG01Y4	MLG	41081229	1	4	10/05/2026 10:24	11/05/2026 01:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26177	15,52
1005	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41081257	1	4	10/05/2026 10:28	10/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	25620	12,42
1006	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41081275	1	4	10/05/2026 10:32	10/05/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	20167	59,10
1007	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41081277	1	4	10/05/2026 10:33	10/05/2026 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	2,45
1008	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41081281	1	4	10/05/2026 10:34	10/05/2026 21:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	85	59040	912,14
1009	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41081291	1	4	10/05/2026 10:35	10/05/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	25620	9,63
1010	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41081313	1	4	10/05/2026 10:38	10/05/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	47	53456	193,07
1011	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41081315	1	4	10/05/2026 10:38	10/05/2026 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	24495	31,55
1012	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41081315	1	4	10/05/2026 10:38	10/05/2026 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24495	11,16
1013	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41081315	1	4	10/05/2026 18:31	10/05/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24495	0,19
1014	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41081315	1	4	10/05/2026 18:42	10/05/2026 21:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	24495	12,34

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1015	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41081331	1	4	10/05/2026 10:40	10/05/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	24495	2,00
1016	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41081373	1	4	10/05/2026 10:47	10/05/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	51	20725	311,04
1017	39	5	2026	13317	JMA01M5	JMA	41081383	1	4	10/05/2026 10:48	10/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	98868	5,14
1018	39	5	2026	13317	JMA01M5	JMA	41081383	1	4	10/05/2026 10:48	10/05/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	98868	36,98
1019	39	5	2026	13317	JMA01M5	JMA	41081383	1	4	10/05/2026 11:50	10/05/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	98868	9,33
1020	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41081395	1	4	10/05/2026 10:48	10/05/2026 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	26851	76,56
1021	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41081425	1	4	10/05/2026 10:52	10/05/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	35167	52,27
1022	39	5	2026	13399	VRZ01P3	VRZ	41081437	1	4	10/05/2026 10:54	10/05/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21546	3,11
1023	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41081445	1	4	10/05/2026 10:22	10/05/2026 11:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	1,06
1024	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41081447	1	4	10/05/2026 10:55	10/05/2026 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	3	40801	9,29
1025	39	5	2026	13282	DMU01M7	DMU	41081487	1	4	10/05/2026 11:01	11/05/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	59003	73,63
1026	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	41081491	1	4	10/05/2026 11:03	10/05/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	4,58
1027	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41081515	1	4	10/05/2026 11:07	10/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	59	75073	590,92
1028	39	5	2026	13297	IDP01I2	IDP	41081531	1	4	10/05/2026 11:22	10/05/2026 15:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	12893	7,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1029	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41081541	1	4	10/05/2026 11:11	10/05/2026 20:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	20008	8,89
1030	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	41081583	1	4	10/05/2026 10:14	10/05/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	20167	288,92
1031	39	5	2026	13317	JMA01M6	JMA	41081593	1	4	10/05/2026 11:20	10/05/2026 14:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	98868	3,36
1032	39	5	2026	13334	MSJ01M5	MSJ	41081597	1	4	10/05/2026 11:21	11/05/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	15,66
1033	39	5	2026	15502	TAA01Y4	TAA	41081615	1	4	10/05/2026 11:23	10/05/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30597	6,16
1034	39	5	2026	13250	JGR01L2	JGR	41081617	1	4	10/05/2026 11:23	10/05/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	17583	22,89
1035	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41081633	1	4	10/05/2026 11:28	10/05/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20725	4,10
1036	39	5	2026	13280	DIF01I7	DIF	41081645	1	4	10/05/2026 11:31	10/05/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	53352	1164,67
1037	39	5	2026	13280	DIF01I7	DIF	41081645	1	4	10/05/2026 23:50	11/05/2026 00:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	53352	117,32
1038	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41081691	1	4	10/05/2026 11:37	10/05/2026 13:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	32020	43,25
1039	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41081703	1	4	10/05/2026 11:40	10/05/2026 14:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	15980	36,32
1040	39	5	2026	13256	BRJ01S4	BRJ	41081713	1	4	10/05/2026 11:42	10/05/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	43541	29,07
1041	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41081721	1	4	10/05/2026 11:43	10/05/2026 16:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	21546	179,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1042	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41081767	1	4	10/05/2026 11:49	10/05/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23116	7,46
1043	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41081781	1	4	10/05/2026 11:51	10/05/2026 18:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	20008	37,49
1044	39	5	2026	16945	CSL01C8	CSL	41081791	1	4	10/05/2026 11:53	10/05/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	34429	15,15
1045	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41081797	1	4	10/05/2026 11:55	10/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	14391	2,34
1046	39	5	2026	13334	MSJ01M5	MSJ	41081837	1	4	10/05/2026 12:00	10/05/2026 16:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	4,45
1047	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41081889	1	4	10/05/2026 12:08	10/05/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	19	31687	64,03
1048	39	5	2026	13348	NVO01M5	NVO	41081899	1	4	10/05/2026 12:11	10/05/2026 23:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28684	10,91
1049	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41081901	1	4	10/05/2026 12:11	10/05/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	15953	26,99
1050	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41081907	1	4	10/05/2026 12:13	10/05/2026 16:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	249	22771	1138,41
1051	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41081923	1	4	10/05/2026 12:16	10/05/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	26501	1,99
1052	39	5	2026	13249	BCR01C2	BCR	41081929	1	4	10/05/2026 10:48	10/05/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102494	8,13
1053	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41081939	1	4	10/05/2026 12:18	10/05/2026 14:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	2,48
1054	39	5	2026	16557	IPU01L4	IPU	41081955	1	4	10/05/2026 12:19	10/05/2026 20:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	77	20167	620,21
1055	39	5	2026	13374	RSU01N4	RSU	41082023	1	4	10/05/2026 12:29	10/05/2026 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	17	35320	94,11

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1056	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41082051	1	4	11/05/2026 01:55	11/05/2026 03:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	16994	5,74
1057	39	5	2026	15850	SNP01N6	SNP	41082059	1	4	10/05/2026 12:31	10/05/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	131	27379	145,56
1058	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	41082063	1	4	10/05/2026 12:32	10/05/2026 20:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	33430	24,58
1059	39	5	2026	16566	SBU01S5	SBU	41082087	1	4	10/05/2026 12:38	10/05/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	48850	34,87
1060	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41082121	1	4	10/05/2026 12:46	10/05/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	26501	120,78
1061	39	5	2026	13239	ANN01P2	ANN	41082145	1	4	10/05/2026 12:53	10/05/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	26630	49,69
1062	39	5	2026	13334	MSJ01M2	MSJ	41082163	1	4	10/05/2026 12:55	11/05/2026 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	75073	46,27
1063	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41082193	1	4	10/05/2026 13:01	10/05/2026 14:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	11	20685	17,48
1064	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41082201	1	4	10/05/2026 13:02	10/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	28718	164,88
1065	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41082201	1	4	10/05/2026 13:02	10/05/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	10,64
1066	39	5	2026	13254	BJD01L4	BJD	41082203	1	4	10/05/2026 13:02	10/05/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69564	18,48
1067	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41082211	1	4	10/05/2026 13:05	11/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21546	90,98
1068	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41082233	1	4	10/05/2026 13:08	10/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	39852	8,38

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1069	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41082235	1	4	10/05/2026 13:08	10/05/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	85	31687	284,94
1070	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	41082239	1	4	10/05/2026 13:10	10/05/2026 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	118	28684	403,85
1071	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41082249	1	4	10/05/2026 14:54	10/05/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	21546	156,44
1072	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41082257	1	4	10/05/2026 13:16	11/05/2026 08:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	33	17412	623,89
1073	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41082257	1	4	10/05/2026 13:16	11/05/2026 08:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	17412	57,23
1074	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41082335	1	4	10/05/2026 15:43	10/05/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	562	34638	2157,46
1075	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41082335	1	4	10/05/2026 19:07	10/05/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	59	34638	26,06
1076	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41082351	1	4	10/05/2026 10:18	10/05/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	11043	47,90
1077	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41082367	1	4	10/05/2026 13:39	10/05/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	2,61
1078	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41082389	1	4	10/05/2026 13:44	10/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	48768	4,61
1079	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41082393	1	4	10/05/2026 13:45	10/05/2026 15:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26624	4,01
1080	39	5	2026	13254	BJD01L3	BJD	41082409	1	4	10/05/2026 14:06	11/05/2026 07:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	144	69564	2492,12
1081	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41082445	1	4	10/05/2026 13:55	11/05/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	26	20720	823,02
1082	39	5	2026	13246	BLN01M4	BLN	41082445	1	4	11/05/2026 15:27	11/05/2026 21:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	63	20720	386,12

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1083	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41082543	1	4	10/05/2026 14:11	11/05/2026 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	39852	721,65
1084	39	5	2026	15504	INH01I2	INH	41082631	1	4	10/05/2026 14:33	10/05/2026 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	3,30
1085	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41082643	1	4	10/05/2026 14:36	10/05/2026 17:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	185	26624	498,37
1086	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41082649	1	4	10/05/2026 09:32	10/05/2026 19:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	23788	436,10
1087	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41082653	1	4	10/05/2026 14:37	10/05/2026 17:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21272	5,07
1088	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41082661	1	4	10/05/2026 14:40	10/05/2026 19:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	4,71
1089	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41082673	1	4	10/05/2026 14:42	11/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24949	29,22
1090	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41082673	1	4	11/05/2026 09:32	11/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	24949	20,77
1091	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41082701	1	4	10/05/2026 14:51	11/05/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	37175	578,62
1092	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41082719	1	4	10/05/2026 14:55	10/05/2026 21:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	18	21546	111,90
1093	39	5	2026	13260	CRC01C2	CRC	41082725	1	4	10/05/2026 14:55	10/05/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17315	11,66
1094	39	5	2026	13249	BCR01I1	BCR	41082727	1	4	10/05/2026 14:25	10/05/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	102494	11,95
1095	39	5	2026	13308	ITK01I2	ITK	41082745	1	4	10/05/2026 14:58	10/05/2026 23:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	46970	51,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1096	39	5	2026	13240	APR01P3	APR	41082757	1	4	10/05/2026 15:00	11/05/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	13485	463,10
1097	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	41082765	1	4	10/05/2026 15:01	11/05/2026 12:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	22	28684	480,68
1098	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41082771	1	4	10/05/2026 15:01	10/05/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	35167	176,42
1099	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41082813	1	4	10/05/2026 15:06	10/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	151	17412	1193,99
1100	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41082813	1	4	10/05/2026 15:06	10/05/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	17412	88,83
1101	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41082813	1	4	10/05/2026 15:06	10/05/2026 23:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	19	17412	158,83
1102	39	5	2026	15504	GCN01N2	GCN	41082833	1	4	10/05/2026 15:09	10/05/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	56305	104,23
1103	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41082855	1	4	10/05/2026 15:11	10/05/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	1,89
1104	39	5	2026	13273	CRT01MA	CRT	41082865	1	4	10/05/2026 15:13	11/05/2026 01:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	66519	149,38
1105	39	5	2026	13247	BNB01Y2	BNB	41082891	1	4	10/05/2026 15:16	10/05/2026 20:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	6500	29,62
1106	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41082941	1	4	10/05/2026 15:23	10/05/2026 22:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17412	27,14
1107	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41082957	1	4	10/05/2026 16:09	10/05/2026 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	15953	211,59
1108	39	5	2026	16565	JZN01M2	JZN	41082959	1	4	10/05/2026 15:28	10/05/2026 18:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	77502	313,55

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1109	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41082963	1	4	10/05/2026 15:30	10/05/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	23788	60,42
1110	39	5	2026	13297	IDP01I4	IDP	41082981	1	4	10/05/2026 15:31	10/05/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	12893	185,56
1111	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41083003	1	4	10/05/2026 15:34	10/05/2026 16:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	21272	14,05
1112	39	5	2026	13242	ART01N2	ART	41083015	1	4	10/05/2026 15:14	10/05/2026 18:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	39557	14,58
1113	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41083069	1	4	10/05/2026 15:43	10/05/2026 22:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	7,13
1114	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41083083	1	4	10/05/2026 15:45	10/05/2026 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	246	17412	1194,74
1115	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41083109	1	4	10/05/2026 15:48	11/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28278	165,04
1116	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41083173	1	4	10/05/2026 15:59	11/05/2026 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	46970	30,88
1117	39	5	2026	13336	MLG01Y5	MLG	41083181	1	4	10/05/2026 16:00	11/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26177	36,36
1118	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41083189	1	4	10/05/2026 16:02	11/05/2026 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	29	33963	233,14
1119	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41083201	1	4	10/05/2026 16:03	10/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	44	35167	159,11
1120	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41083207	1	4	10/05/2026 16:04	10/05/2026 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	9,02
1121	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	41083215	1	4	10/05/2026 16:07	10/05/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	102499	86,82

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1122	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41083233	1	4	10/05/2026 16:11	11/05/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20008	19,73
1123	39	5	2026	13336	MLG01Y4	MLG	41083235	1	4	10/05/2026 16:12	10/05/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	153	26177	1152,17
1124	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41083237	1	4	10/05/2026 16:12	10/05/2026 19:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	34	13025	125,03
1125	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	41083243	1	4	10/05/2026 16:12	10/05/2026 19:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	119	66519	404,83
1126	39	5	2026	13234	ACR01P3	ACR	41083245	1	4	10/05/2026 16:13	11/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	28001	114,22
1127	39	5	2026	13234	ACR01P3	ACR	41083245	1	4	10/05/2026 16:13	11/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	28001	205,59
1128	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41083253	1	4	10/05/2026 16:14	11/05/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	23255	17,43
1129	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41083257	1	4	10/05/2026 16:15	11/05/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	74786	55,00
1130	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41083261	1	4	10/05/2026 16:16	11/05/2026 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	19193	9,03
1131	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41083267	1	4	10/05/2026 16:17	11/05/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	26851	74,68
1132	39	5	2026	13332	MTI01P2	MTI	41083281	1	4	10/05/2026 16:20	10/05/2026 20:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	16353	189,16
1133	39	5	2026	13332	MTI01P2	MTI	41083281	1	4	10/05/2026 16:20	10/05/2026 21:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	16353	80,57
1134	39	5	2026	13308	ITK01I2	ITK	41083289	1	4	10/05/2026 16:21	11/05/2026 05:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	61	46970	775,48

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1135	39	5	2026	13273	CRT01M7	CRT	41083293	1	4	10/05/2026 16:22	10/05/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	109	66519	450,78
1136	39	5	2026	15855	CND01C1	CND	41083309	1	4	10/05/2026 16:26	10/05/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	35167	1,61
1137	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41083325	1	4	10/05/2026 16:27	10/05/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	7,35
1138	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41083347	1	4	10/05/2026 16:39	10/05/2026 17:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	0,70
1139	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41083393	1	4	10/05/2026 16:39	10/05/2026 18:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39852	2,06
1140	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41083401	1	4	10/05/2026 16:41	10/05/2026 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	31687	8,87
1141	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41083421	1	4	10/05/2026 16:45	11/05/2026 08:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	28718	170,36
1142	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41083421	1	4	10/05/2026 16:45	11/05/2026 08:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28718	78,41
1143	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41083463	1	4	10/05/2026 16:52	10/05/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	1,83
1144	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41083485	1	4	10/05/2026 16:56	11/05/2026 16:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21546	139,35
1145	39	5	2026	13242	ART01N2	ART	41083493	1	4	10/05/2026 16:32	10/05/2026 20:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	39557	7,41
1146	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41083501	1	4	10/05/2026 18:13	11/05/2026 00:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	107	28718	621,91
1147	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41083513	1	4	10/05/2026 16:59	10/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	58	18384	215,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1148	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41083523	1	4	10/05/2026 17:00	10/05/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	21272	20,78
1149	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41083523	1	4	10/05/2026 19:39	10/05/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21272	2,21
1150	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41083523	1	4	10/05/2026 19:39	10/05/2026 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	21272	7,44
1151	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41083525	1	4	10/05/2026 17:01	10/05/2026 21:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	13025	137,98
1152	39	5	2026	13239	ANN01P4	ANN	41083535	1	4	10/05/2026 17:03	11/05/2026 07:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26630	44,68
1153	39	5	2026	16558	JND01L3	JND	41083541	1	4	10/05/2026 17:03	10/05/2026 23:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	433	59229	2905,79
1154	39	5	2026	13336	MLG01Y3	MLG	41083563	1	4	10/05/2026 17:08	11/05/2026 04:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	26177	142,33
1155	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41083573	1	4	10/05/2026 17:10	11/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	21546	70,54
1156	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41083605	1	4	10/05/2026 17:17	10/05/2026 21:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	49	66519	182,55
1157	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41083605	1	4	10/05/2026 17:17	11/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	17	66519	376,18
1158	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41083605	1	4	11/05/2026 09:35	11/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	49	66519	285,52
1159	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41083607	1	4	10/05/2026 17:53	10/05/2026 20:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	475	34638	1450,33

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1160	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41083607	1	4	10/05/2026 17:53	10/05/2026 20:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1282	34638	3944,64
1161	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41083643	1	4	10/05/2026 17:23	10/05/2026 22:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	39852	10,49
1162	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41083661	1	4	10/05/2026 17:25	11/05/2026 06:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	23116	116,34
1163	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41083669	1	4	10/05/2026 17:27	11/05/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	35167	82,47
1164	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41083779	1	4	10/05/2026 17:38	10/05/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	41	19193	135,87
1165	39	5	2026	13253	BVG01P2	BVG	41083917	1	4	10/05/2026 17:52	10/05/2026 22:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	21	23788	105,62
1166	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	41083961	1	4	10/05/2026 18:31	10/05/2026 22:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	369	34638	1615,60
1167	39	5	2026	13255	BMS01S2	BMS	41083981	1	4	10/05/2026 18:00	10/05/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	102499	16,82
1168	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41084011	1	4	10/05/2026 18:04	11/05/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	345	20250	2636,28
1169	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41084011	1	4	11/05/2026 00:11	11/05/2026 01:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	64	20250	97,58
1170	39	5	2026	13238	AMT01P2	AMT	41084017	1	4	10/05/2026 18:04	10/05/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	5,85
1171	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41084143	1	4	10/05/2026 18:16	10/05/2026 22:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	17412	506,30
1172	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41084165	1	4	10/05/2026 18:18	10/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	46043	14,11
1173	39	5	2026	15504	INH01I6	INH	41084227	1	4	10/05/2026 18:26	11/05/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	56305	50,99

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1174	39	5	2026	13348	NVO01M5	NVO	41084285	1	4	10/05/2026 18:34	10/05/2026 21:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	28684	75,74
1175	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41084347	1	4	10/05/2026 18:39	10/05/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	2,35
1176	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41084353	1	4	10/05/2026 18:39	11/05/2026 08:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	18452	67,09
1177	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41084397	1	4	10/05/2026 18:45	10/05/2026 20:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	40801	2,88
1178	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41084425	1	4	10/05/2026 18:52	11/05/2026 01:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28066	6,88
1179	39	5	2026	15850	SNP01N1	SNP	41084427	1	4	10/05/2026 18:52	10/05/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	17	27379	61,77
1180	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41084457	1	4	10/05/2026 18:57	11/05/2026 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	66519	6,58
1181	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	41084469	1	4	10/05/2026 18:59	11/05/2026 09:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	28684	1068,50
1182	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41084503	1	4	10/05/2026 19:05	11/05/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	39557	65,65
1183	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41084541	1	4	10/05/2026 19:14	10/05/2026 21:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	26624	16,02
1184	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41084559	1	4	10/05/2026 19:16	10/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	2,56
1185	39	5	2026	13254	BJD01L4	BJD	41084593	1	4	10/05/2026 19:25	10/05/2026 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	69564	11,47
1186	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41084677	1	4	10/05/2026 19:43	11/05/2026 00:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	5,11
1187	39	5	2026	13336	MLG01Y5	MLG	41084679	1	4	10/05/2026 19:16	11/05/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	26177	161,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1188	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41084699	1	4	10/05/2026 19:50	11/05/2026 07:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	10900	587,09
1189	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41084701	1	4	10/05/2026 19:50	10/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	191	24495	383,27
1190	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41084741	1	4	10/05/2026 20:01	10/05/2026 22:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	2,36
1191	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41084789	1	4	10/05/2026 20:10	11/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	59	39852	271,14
1192	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41084843	1	4	10/05/2026 20:14	11/05/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	33430	93,00
1193	39	5	2026	13334	MSJ01M2	MSJ	41084913	1	4	10/05/2026 20:23	11/05/2026 01:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	75073	37,28
1194	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	41084993	1	4	10/05/2026 20:39	11/05/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	6	66519	32,09
1195	39	5	2026	13249	BCR01C4	BCR	41085029	1	4	10/05/2026 20:47	11/05/2026 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	102494	55,24
1196	39	5	2026	13332	MTI01P3	MTI	41085071	1	4	10/05/2026 21:01	11/05/2026 00:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	16353	179,46
1197	39	5	2026	13276	DMC01C5	DMC	41085077	1	4	10/05/2026 21:03	10/05/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	74786	11,48
1198	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41085089	1	4	11/05/2026 15:08	11/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	27379	3,82
1199	39	5	2026	13315	JGA01N5	JGA	41085107	1	4	10/05/2026 21:08	11/05/2026 00:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	39	15068	123,66
1200	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41085121	1	4	10/05/2026 21:15	11/05/2026 01:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	34638	152,55
1201	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41085145	1	4	10/05/2026 21:19	10/05/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	53352	22,83

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1202	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41085171	1	4	10/05/2026 17:00	11/05/2026 00:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	46247	120,05
1203	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41085173	1	4	10/05/2026 21:25	10/05/2026 23:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23255	2,28
1204	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41085173	1	4	10/05/2026 21:25	11/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23255	3,59
1205	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41085173	1	4	10/05/2026 23:42	11/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	115	23255	151,38
1206	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41085191	1	4	10/05/2026 21:30	11/05/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	5,50
1207	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41085217	1	4	10/05/2026 21:42	11/05/2026 10:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	37175	296,74
1208	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	41085219	1	4	10/05/2026 21:42	11/05/2026 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	11257	48,10
1209	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41085233	1	4	10/05/2026 19:57	11/05/2026 03:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	7,67
1210	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41085241	1	4	10/05/2026 21:48	11/05/2026 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	64	40801	176,37
1211	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41085321	1	4	10/05/2026 22:12	11/05/2026 01:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26501	6,05
1212	39	5	2026	13240	APR01P3	APR	41085323	1	4	10/05/2026 22:12	11/05/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	147	13485	314,74
1213	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41085331	1	4	10/05/2026 22:13	10/05/2026 23:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	32	46247	54,03
1214	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41085359	1	4	10/05/2026 22:24	11/05/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	49	69717	592,07
1215	39	5	2026	13254	BJD01L1	BJD	41085399	1	4	10/05/2026 22:33	11/05/2026 05:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	69564	111,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1216	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41085401	1	4	10/05/2026 22:34	11/05/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	46970	18,01
1217	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	41085409	1	4	10/05/2026 22:39	11/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	266	23116	3076,36
1218	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	41085409	1	4	11/05/2026 01:25	11/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	23116	8,81
1219	39	5	2026	13375	SLC01S3	SLC	41085409	1	4	11/05/2026 02:27	11/05/2026 06:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	23116	16,65
1220	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41085425	1	4	10/05/2026 22:46	11/05/2026 05:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	44	34429	293,03
1221	39	5	2026	15855	CND01C5	CND	41085429	1	4	10/05/2026 22:48	11/05/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	131	35167	168,37
1222	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41085465	1	4	10/05/2026 23:01	11/05/2026 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	10338	20,18
1223	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41085471	1	4	10/05/2026 22:38	10/05/2026 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	21272	4,72
1224	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41085507	1	4	11/05/2026 00:45	11/05/2026 07:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	69564	60,44
1225	39	5	2026	13255	BMS01S1	BMS	41085513	1	4	10/05/2026 23:26	11/05/2026 08:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	128	102499	1120,60
1226	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41085537	1	4	10/05/2026 23:35	11/05/2026 06:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	33963	40,63
1227	39	5	2026	15504	INH01I6	INH	41085545	1	4	10/05/2026 23:39	11/05/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	253	56305	370,57
1228	39	5	2026	15504	INH01I6	INH	41085545	1	4	10/05/2026 23:39	11/05/2026 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	56305	53,06
1229	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41085557	1	4	11/05/2026 07:11	11/05/2026 08:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	80	28718	133,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1230	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	41085559	1	4	10/05/2026 23:43	11/05/2026 02:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	98868	15,52
1231	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41085603	1	4	11/05/2026 00:15	11/05/2026 09:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	69564	26,89
1232	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41085679	1	4	11/05/2026 01:17	11/05/2026 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	251	66519	1443,67
1233	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41085695	1	4	11/05/2026 01:32	11/05/2026 04:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	71	26501	196,75
1234	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41085709	1	4	11/05/2026 02:19	11/05/2026 08:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	39852	340,23
1235	39	5	2026	13273	CRT01M3	CRT	41085715	1	4	11/05/2026 02:28	11/05/2026 10:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	66519	120,67
1236	39	5	2026	13317	JMA01M7	JMA	41085797	1	4	11/05/2026 04:50	11/05/2026 08:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	98868	9,80
1237	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41085809	1	4	11/05/2026 05:03	11/05/2026 12:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	21546	159,24
1238	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41085821	1	4	11/05/2026 05:18	11/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	12893	17,46
1239	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41085839	1	4	11/05/2026 05:31	11/05/2026 13:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	26851	149,48
1240	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	41085845	1	4	11/05/2026 05:34	11/05/2026 06:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	102499	4,95
1241	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41085879	1	4	11/05/2026 05:49	11/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	18711	294,68
1242	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41085903	1	4	11/05/2026 05:58	11/05/2026 07:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	28718	107,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1243	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41085907	1	4	10/05/2026 23:07	11/05/2026 08:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	23788	163,36
1244	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41085907	1	4	10/05/2026 23:07	11/05/2026 09:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23788	39,97
1245	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41085923	1	4	10/05/2026 17:55	11/05/2026 08:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	46247	87,40
1246	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41085947	1	4	11/05/2026 06:08	11/05/2026 07:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	26624	50,14
1247	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	41085961	1	4	11/05/2026 06:11	11/05/2026 10:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	102499	32,33
1248	39	5	2026	13336	MLG01Y5	MLG	41085975	1	4	11/05/2026 06:17	11/05/2026 12:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	64	26177	403,61
1249	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41085981	1	4	11/05/2026 06:19	11/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	3,41
1250	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	41086003	1	4	11/05/2026 06:26	11/05/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	13	16994	27,91
1251	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41086027	1	4	11/05/2026 06:34	11/05/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34429	10,51
1252	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41086053	1	4	11/05/2026 06:21	11/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	514	20250	2763,61
1253	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41086059	1	4	11/05/2026 06:41	11/05/2026 10:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	4,26
1254	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	41086079	1	4	11/05/2026 06:44	11/05/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17315	4,77
1255	39	5	2026	13365	PCI01C3	PCI	41086085	1	4	11/05/2026 06:45	11/05/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	70448	26,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1256	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41086089	1	4	11/05/2026 06:47	11/05/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	86	15980	938,64
1257	39	5	2026	13248	BBL01M4	BBL	41086109	1	4	11/05/2026 06:50	11/05/2026 09:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	7	41975	18,77
1258	39	5	2026	13348	NVO01M3	NVO	41086115	1	4	11/05/2026 06:50	11/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28684	26,57
1259	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41086135	1	4	11/05/2026 06:54	11/05/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30970	2,90
1260	39	5	2026	13305	ITE01I3	ITE	41086141	1	4	11/05/2026 06:54	12/05/2026 13:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	37175	1316,66
1261	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41086187	1	4	11/05/2026 07:07	11/05/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	77	28001	333,30
1262	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41086189	1	4	11/05/2026 07:08	11/05/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	13025	262,02
1263	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41086189	1	4	11/05/2026 07:08	11/05/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	13025	35,29
1264	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41086189	1	4	11/05/2026 12:50	11/05/2026 13:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	13025	4,08
1265	39	5	2026	13319	LVM01M2	LVM	41086193	1	4	11/05/2026 07:09	12/05/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	24949	51,85
1266	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41086195	1	4	11/05/2026 07:10	11/05/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	4,05
1267	39	5	2026	13332	MTI01P2	MTI	41086203	1	4	11/05/2026 07:12	11/05/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	136	16353	1025,63
1268	39	5	2026	13248	BBL01M3	BBL	41086205	1	4	11/05/2026 07:12	11/05/2026 12:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	41975	5,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1269	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41086207	1	4	11/05/2026 07:12	11/05/2026 07:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	28718	20,53
1270	39	5	2026	13256	BRJ01S1	BRJ	41086219	1	4	11/05/2026 07:15	11/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	43541	21,06
1271	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41086241	1	4	11/05/2026 07:18	11/05/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66519	2,79
1272	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41086241	1	4	11/05/2026 08:59	11/05/2026 10:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	66519	1,12
1273	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41086245	1	4	11/05/2026 07:20	11/05/2026 10:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	34429	2,71
1274	39	5	2026	13273	CRT01M1	CRT	41086247	1	4	11/05/2026 07:20	11/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	66519	16,61
1275	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41086265	1	4	11/05/2026 12:13	11/05/2026 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	18711	8,88
1276	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41086293	1	4	11/05/2026 07:30	11/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	37175	303,03
1277	39	5	2026	13276	ITP01L2	ITP	41086295	1	4	11/05/2026 07:30	11/05/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	74786	4,31
1278	39	5	2026	13291	ICH01I4	ICH	41086313	1	4	11/05/2026 07:34	12/05/2026 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28421	17,16
1279	39	5	2026	13291	ICH01I5	ICH	41086325	1	4	11/05/2026 07:35	11/05/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28421	82,30
1280	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41086351	1	4	11/05/2026 07:37	11/05/2026 16:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	28718	151,20
1281	39	5	2026	13369	JTM01N2	JTM	41086379	1	4	11/05/2026 07:40	11/05/2026 09:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46247	2,71
1282	39	5	2026	13242	ART01N7	ART	41086381	1	4	11/05/2026 07:40	11/05/2026 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	39557	54,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1283	39	5	2026	15855	CND01C5	CND	41086429	1	4	11/05/2026 07:46	11/05/2026 09:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	74	35167	156,80
1284	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41086441	1	4	11/05/2026 07:47	11/05/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	34429	129,49
1285	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41086451	1	4	11/05/2026 07:48	11/05/2026 10:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	27379	11,73
1286	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41086455	1	4	11/05/2026 07:48	11/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	37175	34,13
1287	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41086465	1	4	11/05/2026 07:49	11/05/2026 15:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48768	7,92
1288	39	5	2026	13280	DIF01I3	DIF	41086467	1	4	11/05/2026 07:49	11/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	53352	52,07
1289	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41086469	1	4	11/05/2026 07:50	11/05/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	53456	1,35
1290	39	5	2026	13348	NVO01M5	NVO	41086481	1	4	11/05/2026 07:50	11/05/2026 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	28684	107,36
1291	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41086517	1	4	11/05/2026 07:55	11/05/2026 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	118	34638	490,39
1292	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41086519	1	4	11/05/2026 07:56	11/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	139	20725	411,86
1293	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41086535	1	4	11/05/2026 07:58	11/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	26851	54,96
1294	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41086553	1	4	11/05/2026 07:59	11/05/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	35167	6,03
1295	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41086559	1	4	11/05/2026 08:00	11/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	46247	41,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1296	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41086571	1	4	11/05/2026 08:02	11/05/2026 12:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	18125	55,22
1297	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	41086577	1	4	11/05/2026 08:03	11/05/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	20167	46,01
1298	39	5	2026	13240	APR01P4	APR	41086617	1	4	11/05/2026 08:08	11/05/2026 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13485	10,21
1299	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41086637	1	4	11/05/2026 08:10	11/05/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	15	37175	147,57
1300	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41086639	1	4	11/05/2026 08:10	11/05/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46247	13,34
1301	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41086639	1	4	11/05/2026 08:10	11/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	46247	20,66
1302	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41086645	1	4	11/05/2026 08:10	11/05/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	94	20725	527,84
1303	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41086653	1	4	11/05/2026 08:11	11/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28278	32,21
1304	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41086657	1	4	11/05/2026 08:12	11/05/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20725	17,45
1305	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41086663	1	4	11/05/2026 08:13	11/05/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	26	17412	102,80
1306	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41086667	1	4	11/05/2026 08:14	11/05/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	28	25620	181,92
1307	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41086685	1	4	11/05/2026 08:16	11/05/2026 11:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28278	3,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1308	39	5	2026	15504	INH01I5	INH	41086697	1	4	11/05/2026 08:17	11/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	56305	2,58
1309	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41086705	1	4	11/05/2026 08:19	11/05/2026 12:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	3,81
1310	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41086705	1	4	11/05/2026 12:08	11/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	46043	1,39
1311	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41086709	1	4	11/05/2026 08:19	11/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	33963	30,74
1312	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41086743	1	4	11/05/2026 08:22	11/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50783	6,79
1313	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41086769	1	4	11/05/2026 08:23	11/05/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	53456	60,30
1314	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41086811	1	4	11/05/2026 08:27	11/05/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37175	7,72
1315	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41086813	1	4	11/05/2026 08:27	11/05/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	53456	2,70
1316	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41086819	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 10:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	46247	1,78
1317	39	5	2026	13249	BCR01C3	BCR	41086821	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	102494	2,11
1318	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41086825	1	4	11/05/2026 08:28	11/05/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46247	8,14
1319	39	5	2026	13339	MDM01M9	MDM	41086833	1	4	11/05/2026 08:29	11/05/2026 13:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	650	94018	3241,69
1320	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41086841	1	4	11/05/2026 08:30	11/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26501	5,77

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1321	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41086867	1	4	11/05/2026 08:32	11/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	39852	6,44
1322	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41086881	1	4	11/05/2026 08:34	11/05/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	28278	69,46
1323	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41086921	1	4	11/05/2026 08:38	11/05/2026 12:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	40801	11,94
1324	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41086951	1	4	11/05/2026 08:41	11/05/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	8,35
1325	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41086989	1	4	11/05/2026 08:44	12/05/2026 02:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	39557	89,91
1326	39	5	2026	13339	MDM01M1	MDM	41087001	1	4	11/05/2026 08:45	11/05/2026 16:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	94018	47,93
1327	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41087007	1	4	11/05/2026 08:47	11/05/2026 13:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	17412	4,84
1328	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	41087083	1	4	11/05/2026 08:53	11/05/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	32020	8,72
1329	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41087105	1	4	11/05/2026 08:57	11/05/2026 16:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50783	7,78
1330	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41087131	1	4	11/05/2026 09:02	11/05/2026 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	33430	28,34
1331	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41087165	1	4	11/05/2026 09:04	11/05/2026 13:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	37089	58,03
1332	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41087171	1	4	11/05/2026 09:04	11/05/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	39852	1,99
1333	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41087175	1	4	11/05/2026 09:05	11/05/2026 10:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20167	6,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1334	39	5	2026	13236	AGF01I2	AGF	41087177	1	4	11/05/2026 09:05	12/05/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	17,23
1335	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41087185	1	4	11/05/2026 09:06	11/05/2026 14:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	26624	78,98
1336	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41087193	1	4	11/05/2026 14:24	11/05/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	22	46970	69,00
1337	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41087199	1	4	11/05/2026 09:08	11/05/2026 16:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	34469	49,84
1338	39	5	2026	15848	JCS01P1	JCS	41087221	1	4	11/05/2026 09:10	11/05/2026 15:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	15980	60,64
1339	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41087225	1	4	11/05/2026 09:11	11/05/2026 11:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	46247	19,64
1340	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41087243	1	4	11/05/2026 09:14	11/05/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23116	5,85
1341	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41087251	1	4	11/05/2026 09:14	11/05/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	24495	6,00
1342	39	5	2026	13374	RSU01N7	RSU	41087273	1	4	11/05/2026 09:17	11/05/2026 15:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	35320	18,27
1343	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41087317	1	4	11/05/2026 09:22	11/05/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	15692	80,37
1344	39	5	2026	13319	LVM01M2	LVM	41087347	1	4	11/05/2026 09:24	11/05/2026 18:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	24949	45,69
1345	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41087373	1	4	11/05/2026 09:26	11/05/2026 09:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	19193	2,44
1346	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41087383	1	4	11/05/2026 09:28	12/05/2026 00:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28278	15,50

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1347	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41087431	1	4	11/05/2026 09:32	11/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	14391	8,54
1348	39	5	2026	15503	CRU01C3	CRU	41087441	1	4	11/05/2026 09:35	11/05/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	23255	143,81
1349	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41087467	1	4	11/05/2026 09:37	11/05/2026 18:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11812	8,92
1350	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41087501	1	4	11/05/2026 09:41	11/05/2026 11:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	28718	4,50
1351	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41087517	1	4	11/05/2026 09:43	11/05/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	118	25620	283,66
1352	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41087591	1	4	11/05/2026 09:50	11/05/2026 11:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	39852	3,09
1353	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41087639	1	4	11/05/2026 09:55	11/05/2026 17:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33430	15,35
1354	39	5	2026	16949	PAR01C4	PAR	41087707	1	4	11/05/2026 10:01	11/05/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	16994	3,49
1355	39	5	2026	13374	RSU01N3	RSU	41087735	1	4	11/05/2026 10:03	11/05/2026 12:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	35320	2,40
1356	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	41087737	1	4	11/05/2026 10:04	11/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	5,84
1357	39	5	2026	13260	CRC01C1	CRC	41087743	1	4	11/05/2026 10:04	11/05/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	17315	5,24
1358	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41087787	1	4	11/05/2026 10:08	11/05/2026 18:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	53352	70,91
1359	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41087793	1	4	11/05/2026 11:15	12/05/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28421	13,14
1360	39	5	2026	15503	CRU01C4	CRU	41087809	1	4	11/05/2026 10:11	11/05/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	23255	46,90

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1361	39	5	2026	13312	CRP01C1	CRP	41087863	1	4	11/05/2026 10:17	11/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39852	9,54
1362	39	5	2026	13276	DMC01C2	DMC	41087941	1	4	11/05/2026 10:24	11/05/2026 20:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	74786	10,01
1363	39	5	2026	13285	GRJ01N1	GRJ	41087969	1	4	11/05/2026 10:27	11/05/2026 12:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34638	2,33
1364	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41087973	1	4	11/05/2026 10:28	11/05/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	39852	201,48
1365	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41087973	1	4	11/05/2026 14:50	11/05/2026 15:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39852	0,75
1366	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41087993	1	4	11/05/2026 10:29	11/05/2026 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	46247	14,67
1367	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41087999	1	4	11/05/2026 10:30	11/05/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	33963	72,06
1368	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41088097	1	4	11/05/2026 10:39	11/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	41	19193	160,47
1369	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41088097	1	4	11/05/2026 12:50	11/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	36	19193	62,40
1370	39	5	2026	16561	SBC01L2	SBC	41088145	1	4	11/05/2026 10:45	11/05/2026 20:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30970	9,95
1371	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41088183	1	4	11/05/2026 10:49	11/05/2026 12:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26624	2,11
1372	39	5	2026	13238	BLA01L1	BLA	41088187	1	4	11/05/2026 13:09	11/05/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	5,53
1373	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41088201	1	4	11/05/2026 10:49	11/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	12,17

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1374	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41088201	1	4	11/05/2026 10:49	11/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	12,50
1375	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41088251	1	4	11/05/2026 10:55	11/05/2026 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	50783	11,66
1376	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41088253	1	4	11/05/2026 10:50	12/05/2026 03:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	91	28278	1522,03
1377	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41088295	1	4	11/05/2026 10:57	11/05/2026 14:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30597	6,93
1378	39	5	2026	16949	PAR01C5	PAR	41088305	1	4	11/05/2026 10:58	11/05/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	16994	5,58
1379	39	5	2026	16945	CSL01C2	CSL	41088309	1	4	11/05/2026 10:59	11/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	11,05
1380	39	5	2026	13367	PSK01M7	PSK	41088317	1	4	11/05/2026 10:59	11/05/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	65668	30,61
1381	39	5	2026	15501	PBU01P3	PBU	41088331	1	4	11/05/2026 11:01	11/05/2026 14:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	24135	99,85
1382	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41088387	1	4	11/05/2026 11:06	11/05/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	28278	24,28
1383	39	5	2026	13270	CAT01C5	CAT	41088399	1	4	11/05/2026 11:08	11/05/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	53456	12,85
1384	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41088417	1	4	11/05/2026 11:10	11/05/2026 15:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	4,30
1385	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41088491	1	4	11/05/2026 11:19	11/05/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	12	37175	62,02
1386	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41088543	1	4	11/05/2026 11:24	11/05/2026 15:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44751	12,47

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1387	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41088575	1	4	11/05/2026 11:26	11/05/2026 14:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	95	30662	294,34
1388	39	5	2026	13252	BBR01I5	BBR	41088611	1	4	11/05/2026 11:31	11/05/2026 15:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	100	26851	389,72
1389	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41088677	1	4	11/05/2026 11:39	11/05/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	21272	66,27
1390	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41088747	1	4	11/05/2026 11:46	11/05/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	3,53
1391	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41088779	1	4	11/05/2026 11:50	11/05/2026 15:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	19193	3,81
1392	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41088811	1	4	11/05/2026 11:54	11/05/2026 15:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24495	7,64
1393	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	41088827	1	4	11/05/2026 11:55	11/05/2026 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	28001	28,70
1394	39	5	2026	13236	AGF01S2	AGF	41088831	1	4	11/05/2026 11:55	11/05/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	59040	6,14
1395	39	5	2026	15856	QXB01N4	QXB	41088841	1	4	11/05/2026 11:57	11/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30662	6,14
1396	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41088851	1	4	11/05/2026 11:59	11/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	35320	11,80
1397	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41088857	1	4	11/05/2026 07:14	11/05/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	94	20720	1261,40
1398	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41088857	1	4	11/05/2026 07:14	11/05/2026 20:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	29	20720	389,30
1399	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41088857	1	4	12/05/2026 12:12	12/05/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	20	20720	108,84
1400	39	5	2026	13246	BLN01M2	BLN	41088857	1	4	12/05/2026 12:14	12/05/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	20720	556,80

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1401	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41088867	1	4	11/05/2026 12:02	11/05/2026 18:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	10338	558,35
1402	39	5	2026	13280	DIF01I4	DIF	41088883	1	4	11/05/2026 12:05	11/05/2026 15:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	172	53352	540,51
1403	39	5	2026	13247	BNB01Y2	BNB	41088887	1	4	11/05/2026 12:05	11/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	6500	12,75
1404	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41088905	1	4	11/05/2026 12:08	12/05/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	23788	586,43
1405	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41088905	1	4	11/05/2026 22:40	12/05/2026 01:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	70	23788	194,79
1406	39	5	2026	13236	AGF01S4	AGF	41088933	1	4	11/05/2026 12:10	12/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59040	12,60
1407	39	5	2026	15853	AQZ01I1	AQZ	41088955	1	4	11/05/2026 12:13	11/05/2026 16:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	4,55
1408	39	5	2026	16949	PAR01C3	PAR	41088961	1	4	11/05/2026 12:13	11/05/2026 14:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	16994	9,12
1409	39	5	2026	13382	SLP01P3	SLP	41088963	1	4	11/05/2026 12:14	11/05/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18711	4,64
1410	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41088969	1	4	11/05/2026 12:15	11/05/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27379	15,37
1411	39	5	2026	13317	JMA01M8	JMA	41088981	1	4	11/05/2026 12:17	11/05/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	98868	13,20
1412	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41088983	1	4	11/05/2026 12:17	11/05/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28421	22,90
1413	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41088985	1	4	11/05/2026 12:18	11/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	2,96
1414	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41088993	1	4	11/05/2026 12:19	11/05/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18711	8,89

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1415	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41088993	1	4	11/05/2026 17:32	11/05/2026 21:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	18711	7,37
1416	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41089031	1	4	11/05/2026 12:24	12/05/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	46247	26,26
1417	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41089031	1	4	11/05/2026 21:42	11/05/2026 22:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	46247	6,01
1418	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41089031	1	4	12/05/2026 09:49	12/05/2026 14:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	6	46247	29,04
1419	39	5	2026	16568	ACP01C5	ACP	41089091	1	4	11/05/2026 12:32	11/05/2026 16:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	31687	12,46
1420	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41089103	1	4	11/05/2026 12:34	11/05/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26624	1,82
1421	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41089129	1	4	11/05/2026 12:38	12/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	39852	313,40
1422	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41089133	1	4	11/05/2026 12:38	11/05/2026 18:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	49	20167	275,53
1423	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41089141	1	4	11/05/2026 12:40	11/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	46247	5,45
1424	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41089141	1	4	11/05/2026 12:40	11/05/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	46247	8,40
1425	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41089221	1	4	11/05/2026 12:52	11/05/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	36	20725	91,71
1426	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41089307	1	4	11/05/2026 13:03	11/05/2026 18:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28278	31,70

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1427	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41089307	1	4	11/05/2026 13:03	11/05/2026 18:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	11,30
1428	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41089323	1	4	11/05/2026 13:05	11/05/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	4,61
1429	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41089339	1	4	11/05/2026 13:06	11/05/2026 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	28066	23,66
1430	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41089399	1	4	11/05/2026 13:14	11/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	32	34429	64,72
1431	39	5	2026	16943	PDM01M8	PDM	41089403	1	4	11/05/2026 13:15	11/05/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	43	13469	201,41
1432	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41089411	1	4	11/05/2026 13:14	11/05/2026 17:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	48768	9,42
1433	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41089431	1	4	11/05/2026 13:18	11/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30970	4,20
1434	39	5	2026	13385	TAP01F2	TAP	41089443	1	4	11/05/2026 13:20	11/05/2026 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	43007	10,42
1435	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41089471	1	4	11/05/2026 13:27	12/05/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	19193	886,96
1436	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41089471	1	4	11/05/2026 22:22	12/05/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	73	19193	158,05
1437	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41089501	1	4	11/05/2026 13:31	11/05/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	52	48768	222,60
1438	39	5	2026	13355	PCJ01P4	PCJ	41089513	1	4	11/05/2026 10:23	11/05/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	44751	34,71
1439	39	5	2026	13263	CCA01C8	CCA	41089577	1	4	11/05/2026 13:40	11/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	28	69717	124,79
1440	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41089645	1	4	11/05/2026 13:48	11/05/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	3,01

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1441	39	5	2026	15504	INH01I5	INH	41089647	1	4	11/05/2026 13:48	11/05/2026 19:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	4	56305	23,45
1442	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41089677	1	4	11/05/2026 17:48	11/05/2026 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	24495	8,14
1443	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41089677	1	4	11/05/2026 17:48	11/05/2026 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	24495	13,96
1444	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41089677	1	4	11/05/2026 17:48	11/05/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	24495	9,90
1445	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41089677	1	4	11/05/2026 17:48	11/05/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	24495	6,16
1446	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41089677	1	4	11/05/2026 17:48	11/05/2026 23:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	24495	80,12
1447	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41089835	1	4	11/05/2026 13:58	11/05/2026 16:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	25620	2,47
1448	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41089903	1	4	11/05/2026 14:04	12/05/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	31	37089	768,22
1449	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41089903	1	4	12/05/2026 11:55	12/05/2026 14:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	37089	14,63
1450	39	5	2026	15846	MGY01F4	MGY	41089917	1	4	11/05/2026 14:05	11/05/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	144	35835	880,28
1451	39	5	2026	15846	MGY01F4	MGY	41089917	1	4	11/05/2026 19:30	11/05/2026 19:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2251	35835	135,06
1452	39	5	2026	15846	MGY01F4	MGY	41089917	1	4	11/05/2026 19:30	11/05/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	35835	35,40
1453	39	5	2026	15846	MGY01F4	MGY	41089917	1	4	11/05/2026 20:02	11/05/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2251	35835	373,92
1454	39	5	2026	16943	PDM01M8	PDM	41089959	1	4	11/05/2026 14:10	11/05/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13469	6,57
1455	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41089973	1	4	11/05/2026 14:12	11/05/2026 16:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	48768	2,29

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1456	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	41089987	1	4	11/05/2026 14:14	11/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	34429	13,04
1457	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41090021	1	4	11/05/2026 14:17	11/05/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	3,17
1458	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41090089	1	4	11/05/2026 14:25	11/05/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	2,23
1459	39	5	2026	13280	DIF01I5	DIF	41090091	1	4	11/05/2026 14:26	11/05/2026 17:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53352	6,25
1460	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41090111	1	4	11/05/2026 14:26	11/05/2026 16:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	72	26624	155,48
1461	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41090141	1	4	11/05/2026 14:31	12/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	22776	26,54
1462	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41090165	1	4	11/05/2026 14:33	11/05/2026 15:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	20685	30,10
1463	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41090189	1	4	11/05/2026 14:35	11/05/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	16	21272	17,39
1464	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41090249	1	4	11/05/2026 14:43	11/05/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	21272	22,52
1465	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41090249	1	4	11/05/2026 17:20	11/05/2026 18:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	21272	3,03
1466	39	5	2026	16949	PAR01C6	PAR	41090273	1	4	11/05/2026 14:42	11/05/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	4,34
1467	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41090317	1	4	11/05/2026 14:51	11/05/2026 19:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	9,88
1468	39	5	2026	16948	PCU01L4	PCU	41090335	1	4	11/05/2026 14:53	11/05/2026 18:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	3,53
1469	39	5	2026	13264	CDO01M2	CDO	41090383	1	4	11/05/2026 15:00	12/05/2026 07:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	11043	32,59

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1470	39	5	2026	13365	PCI01C3	PCI	41090405	1	4	11/05/2026 12:08	11/05/2026 17:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	70448	5,65
1471	39	5	2026	13387	TNG01S7	TNG	41090475	1	4	11/05/2026 15:06	11/05/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	139	40801	402,56
1472	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41090479	1	4	11/05/2026 15:07	11/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	1,92
1473	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41090491	1	4	11/05/2026 15:09	11/05/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17412	40,07
1474	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41090491	1	4	11/05/2026 15:09	11/05/2026 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	17412	90,54
1475	39	5	2026	16949	PAR01C5	PAR	41090581	1	4	11/05/2026 15:18	11/05/2026 18:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	16994	11,94
1476	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	41090605	1	4	11/05/2026 11:41	12/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	12,43
1477	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41090649	1	4	11/05/2026 15:26	11/05/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	24955	5,13
1478	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41090663	1	4	11/05/2026 15:27	12/05/2026 19:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	14391	138,11
1479	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41090719	1	4	11/05/2026 14:17	11/05/2026 16:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	30970	9,47
1480	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41090751	1	4	11/05/2026 15:39	11/05/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	20008	14,07
1481	39	5	2026	13339	MDM01M6	MDM	41090781	1	4	11/05/2026 15:43	11/05/2026 18:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	94018	3,16
1482	39	5	2026	13291	ICH01I5	ICH	41090783	1	4	11/05/2026 15:43	12/05/2026 11:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28421	19,42
1483	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41090789	1	4	11/05/2026 15:44	11/05/2026 19:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	21546	25,19

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1484	39	5	2026	13270	CAT01C5	CAT	41090841	1	4	11/05/2026 15:48	11/05/2026 22:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	53456	442,96
1485	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41090851	1	4	11/05/2026 15:49	11/05/2026 20:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	39852	125,57
1486	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41090905	1	4	11/05/2026 12:25	11/05/2026 18:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	261	21546	1552,88
1487	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41090943	1	4	11/05/2026 15:58	11/05/2026 20:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	46970	33,26
1488	39	5	2026	15537	MCB01M4	MCB	41091063	1	4	11/05/2026 16:11	11/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26501	9,43
1489	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41091077	1	4	11/05/2026 16:13	11/05/2026 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	4,14
1490	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41091135	1	4	11/05/2026 16:21	11/05/2026 18:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	1,85
1491	39	5	2026	13374	RSU01N7	RSU	41091145	1	4	11/05/2026 16:23	11/05/2026 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	35320	53,59
1492	39	5	2026	13374	RSU01N4	RSU	41091197	1	4	11/05/2026 16:31	11/05/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	35320	71,39
1493	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41091217	1	4	11/05/2026 16:33	12/05/2026 02:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	50783	19,52
1494	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41091239	1	4	11/05/2026 16:37	11/05/2026 18:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	2,03
1495	39	5	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	41091299	1	4	11/05/2026 16:45	11/05/2026 19:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	75073	50,19
1496	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41091351	1	4	11/05/2026 16:51	12/05/2026 07:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	14,88
1497	39	5	2026	13315	JGA01N1	JGA	41091425	1	4	11/05/2026 17:00	11/05/2026 19:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	15068	2,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1498	39	5	2026	13308	ITK01I2	ITK	41091465	1	4	11/05/2026 17:06	11/05/2026 18:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	1,57
1499	39	5	2026	13315	JGA01N3	JGA	41091509	1	4	11/05/2026 17:13	11/05/2026 21:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	18	15068	83,36
1500	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41091513	1	4	11/05/2026 16:13	11/05/2026 22:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	39852	371,31
1501	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41091541	1	4	11/05/2026 17:18	11/05/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21272	3,39
1502	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41091553	1	4	11/05/2026 17:19	11/05/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	160	28718	318,62
1503	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41091553	1	4	11/05/2026 17:19	11/05/2026 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	2,31
1504	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41091569	1	4	11/05/2026 17:22	12/05/2026 00:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	15953	49,01
1505	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41091571	1	4	11/05/2026 17:23	11/05/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	28718	64,12
1506	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41091663	1	4	11/05/2026 17:32	11/05/2026 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	67	46247	186,86
1507	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41091669	1	4	11/05/2026 17:32	12/05/2026 00:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	46	25620	306,73
1508	39	5	2026	15853	AQZ01I7	AQZ	41091705	1	4	11/05/2026 17:35	11/05/2026 23:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	5,78
1509	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41091713	1	4	11/05/2026 17:35	11/05/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	30662	96,71
1510	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41091763	1	4	11/05/2026 17:42	12/05/2026 04:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	11,24

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1511	39	5	2026	13261	CRE01C4	CRE	41091811	1	4	11/05/2026 17:47	12/05/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	10900	88,28
1512	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41091823	1	4	11/05/2026 23:38	12/05/2026 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	26851	1,67
1513	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41091823	1	4	11/05/2026 23:38	12/05/2026 01:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	51	26851	84,91
1514	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41091857	1	4	11/05/2026 17:54	12/05/2026 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	7,37
1515	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41091869	1	4	11/05/2026 17:56	11/05/2026 19:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	207	21272	267,09
1516	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41091879	1	4	11/05/2026 17:57	11/05/2026 23:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	21272	31,64
1517	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41091943	1	4	11/05/2026 18:01	11/05/2026 21:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34638	3,13
1518	39	5	2026	13254	BJD01L6	BJD	41091973	1	4	11/05/2026 18:06	12/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	69564	19,97
1519	39	5	2026	13254	BJD01L4	BJD	41091977	1	4	11/05/2026 18:07	11/05/2026 20:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	69564	8,58
1520	39	5	2026	15504	INH01I4	INH	41091999	1	4	11/05/2026 18:09	11/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	56305	19,41
1521	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41092015	1	4	11/05/2026 18:11	12/05/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	26851	23,81
1522	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41092031	1	4	11/05/2026 18:13	11/05/2026 21:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	23255	42,64
1523	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41092033	1	4	11/05/2026 18:13	12/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	28066	155,06
1524	39	5	2026	13322	LMN01N2	LMN	41092035	1	4	11/05/2026 18:13	11/05/2026 21:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	3,66

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1525	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41092069	1	4	11/05/2026 18:19	12/05/2026 03:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	20167	87,54
1526	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41092105	1	4	11/05/2026 18:25	11/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	21272	32,64
1527	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41092129	1	4	11/05/2026 17:38	11/05/2026 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	28718	97,95
1528	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41092129	1	4	11/05/2026 17:38	11/05/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	28718	27,58
1529	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41092147	1	4	11/05/2026 18:29	12/05/2026 00:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	18452	18,85
1530	39	5	2026	13275	CRZ01P2	CRZ	41092173	1	4	11/05/2026 18:31	11/05/2026 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28066	4,63
1531	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41092177	1	4	11/05/2026 18:34	11/05/2026 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37175	3,72
1532	39	5	2026	15857	MCA01L3	MCA	41092181	1	4	11/05/2026 18:34	11/05/2026 19:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	38	18125	31,73
1533	39	5	2026	16946	CLN01F6	CLN	41092189	1	4	11/05/2026 18:35	12/05/2026 00:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	34469	11,26
1534	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41092207	1	4	11/05/2026 18:37	12/05/2026 03:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	37175	92,17
1535	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41092255	1	4	11/05/2026 18:44	12/05/2026 07:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	28278	1202,68
1536	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41092255	1	4	11/05/2026 18:44	12/05/2026 07:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28278	38,63
1537	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41092273	1	4	11/05/2026 18:47	11/05/2026 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28718	8,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1538	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41092287	1	4	11/05/2026 18:51	12/05/2026 08:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39852	14,07
1539	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41092291	1	4	11/05/2026 18:52	11/05/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	16	17412	27,06
1540	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41092307	1	4	11/05/2026 18:55	12/05/2026 02:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27379	15,63
1541	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	41092349	1	4	11/05/2026 19:05	11/05/2026 22:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34638	3,47
1542	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41092353	1	4	11/05/2026 19:05	12/05/2026 04:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	37089	53,45
1543	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41092367	1	4	11/05/2026 19:08	11/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	46970	5,79
1544	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41092371	1	4	11/05/2026 19:09	11/05/2026 23:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33430	3,86
1545	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41092405	1	4	11/05/2026 19:14	12/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	10370	38,49
1546	39	5	2026	13355	PCJ01P5	PCJ	41092419	1	4	11/05/2026 19:18	12/05/2026 02:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	44751	29,93
1547	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41092429	1	4	11/05/2026 19:20	12/05/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	25620	685,46
1548	39	5	2026	13238	BLA01L4	BLA	41092429	1	4	12/05/2026 12:13	12/05/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	25620	37,13
1549	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41092433	1	4	11/05/2026 19:21	11/05/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	40801	75,76
1550	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41092443	1	4	11/05/2026 19:23	12/05/2026 01:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	33963	24,52
1551	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41092449	1	4	11/05/2026 19:23	12/05/2026 00:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28001	4,96

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1552	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41092449	1	4	11/05/2026 19:23	12/05/2026 00:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28001	5,51
1553	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41092489	1	4	11/05/2026 19:30	12/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	33963	39,30
1554	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41092489	1	4	12/05/2026 10:55	12/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	98	33963	414,70
1555	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41092493	1	4	11/05/2026 19:31	12/05/2026 05:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	135	33963	1332,30
1556	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41092507	1	4	11/05/2026 19:33	12/05/2026 01:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	37	21272	230,81
1557	39	5	2026	13330	MSP01P1	MSP	41092563	1	4	11/05/2026 19:43	12/05/2026 00:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	33963	9,43
1558	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41092569	1	4	11/05/2026 19:44	12/05/2026 02:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	34638	248,53
1559	39	5	2026	15853	AQZ01I5	AQZ	41092573	1	4	11/05/2026 19:44	12/05/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	16,70
1560	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41092599	1	4	11/05/2026 19:50	11/05/2026 22:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	44304	8,77
1561	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41092601	1	4	11/05/2026 19:50	12/05/2026 10:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	12893	42,99
1562	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41092623	1	4	11/05/2026 19:53	12/05/2026 08:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28718	36,59
1563	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41092633	1	4	11/05/2026 19:51	12/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	50783	4,39
1564	39	5	2026	13387	TNG01S6	TNG	41092645	1	4	11/05/2026 19:57	11/05/2026 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	219	40801	581,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1565	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41092667	1	4	11/05/2026 20:01	11/05/2026 22:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	54	18384	113,70
1566	39	5	2026	16564	ARU01Y8	ARU	41092689	1	4	11/05/2026 20:05	11/05/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	48	28718	87,69
1567	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41092701	1	4	11/05/2026 20:09	12/05/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	36	34638	185,94
1568	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	41092723	1	4	11/05/2026 20:13	11/05/2026 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	50783	45,06
1569	39	5	2026	13375	SLC01S5	SLC	41092741	1	4	11/05/2026 20:18	11/05/2026 23:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	23116	76,96
1570	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41092759	1	4	11/05/2026 20:21	12/05/2026 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	43	50783	500,53
1571	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41092815	1	4	11/05/2026 20:30	12/05/2026 02:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15866	6,24
1572	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41092841	1	4	11/05/2026 20:34	12/05/2026 02:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	5,64
1573	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41092849	1	4	11/05/2026 20:36	11/05/2026 23:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	16	75073	47,80
1574	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	41092861	1	4	11/05/2026 20:39	11/05/2026 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	44751	5,49
1575	39	5	2026	13282	DID01F2	DID	41092903	1	4	11/05/2026 14:38	12/05/2026 09:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	59003	93,78
1576	39	5	2026	15501	PBU01P3	PBU	41092923	1	4	11/05/2026 20:52	12/05/2026 10:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	92	24135	1280,26
1577	39	5	2026	13240	APR01P3	APR	41092935	1	4	11/05/2026 20:55	12/05/2026 04:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13485	7,62

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1578	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41092961	1	4	11/05/2026 20:59	12/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	13	15692	52,15
1579	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41092973	1	4	11/05/2026 21:03	11/05/2026 22:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	253	44751	368,40
1580	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41092973	1	4	11/05/2026 21:03	11/05/2026 22:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	147	44751	257,05
1581	39	5	2026	13317	JMA01M6	JMA	41092977	1	4	11/05/2026 21:03	12/05/2026 06:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	98868	9,02
1582	39	5	2026	13317	JMA01M6	JMA	41092977	1	4	11/05/2026 21:03	12/05/2026 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	98868	49,84
1583	39	5	2026	13317	JMA01M6	JMA	41092977	1	4	12/05/2026 06:05	12/05/2026 07:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	98868	0,95
1584	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41092989	1	4	12/05/2026 05:50	12/05/2026 11:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28718	15,68
1585	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41092989	1	4	12/05/2026 05:50	12/05/2026 11:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28718	33,76
1586	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41092995	1	4	11/05/2026 21:06	12/05/2026 01:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	15866	23,73
1587	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41093001	1	4	11/05/2026 21:07	12/05/2026 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	167	20725	571,70
1588	39	5	2026	13317	JMA01M3	JMA	41093009	1	4	11/05/2026 21:08	12/05/2026 03:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	98868	43,54
1589	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41093015	1	4	11/05/2026 21:12	12/05/2026 11:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	16994	168,22
1590	39	5	2026	13255	BMS01S5	BMS	41093129	1	4	11/05/2026 21:46	12/05/2026 02:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	75	102499	317,37
1591	39	5	2026	13249	BCR01CA	BCR	41093153	1	4	11/05/2026 21:58	12/05/2026 00:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	102494	12,58
1592	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41093169	1	4	11/05/2026 22:07	11/05/2026 23:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	58	46247	75,72

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1593	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41093215	1	4	11/05/2026 22:19	12/05/2026 00:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	53352	31,16
1594	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41093219	1	4	11/05/2026 22:19	12/05/2026 08:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	50	39852	513,43
1595	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41093227	1	4	11/05/2026 22:21	12/05/2026 11:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	12,77
1596	39	5	2026	13234	ACR01P1	ACR	41093233	1	4	11/05/2026 22:23	12/05/2026 02:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28001	23,82
1597	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41093253	1	4	11/05/2026 22:32	12/05/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	22776	127,01
1598	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41093273	1	4	11/05/2026 22:37	12/05/2026 04:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	44304	44,29
1599	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41093295	1	4	12/05/2026 07:09	12/05/2026 10:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17412	18,31
1600	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41093295	1	4	12/05/2026 07:09	12/05/2026 10:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17412	15,32
1601	39	5	2026	13254	BJD01L4	BJD	41093393	1	4	11/05/2026 23:00	12/05/2026 02:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	69564	26,35
1602	39	5	2026	13334	MSJ01M4	MSJ	41093405	1	4	11/05/2026 23:01	12/05/2026 05:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	75073	6,77
1603	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41093493	1	4	11/05/2026 23:21	12/05/2026 02:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	33963	28,76
1604	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41093573	1	4	12/05/2026 00:44	12/05/2026 13:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34469	12,44
1605	39	5	2026	13253	BVG01P2	BVG	41093585	1	4	12/05/2026 07:18	12/05/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	23788	2,28
1606	39	5	2026	13253	BVG01P2	BVG	41093585	1	4	12/05/2026 07:50	12/05/2026 09:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	51	23788	89,25

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1607	39	5	2026	13280	DIF01I1	DIF	41093611	1	4	12/05/2026 01:11	12/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	53352	443,82
1608	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41093627	1	4	12/05/2026 01:24	12/05/2026 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	26501	65,33
1609	39	5	2026	13305	ITE01I3	ITE	41093679	1	4	12/05/2026 01:51	12/05/2026 06:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	37175	18,21
1610	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	41093721	1	4	12/05/2026 02:23	12/05/2026 11:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	15068	295,61
1611	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41093757	1	4	12/05/2026 03:05	12/05/2026 08:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	83	30597	465,22
1612	39	5	2026	16559	SBQ01F4	SBQ	41093761	1	4	12/05/2026 03:08	12/05/2026 06:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20250	19,74
1613	39	5	2026	13312	VJG01F3	VJG	41093777	1	4	12/05/2026 08:16	12/05/2026 12:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	39852	221,62
1614	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41093779	1	4	12/05/2026 03:49	12/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	28066	64,71
1615	39	5	2026	13276	ITP01LA	ITP	41093783	1	4	12/05/2026 03:50	12/05/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	74786	32,71
1616	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41093791	1	4	12/05/2026 03:56	12/05/2026 06:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	407	21272	1116,54
1617	39	5	2026	15852	MBC01P2	MBC	41093799	1	4	12/05/2026 04:01	12/05/2026 13:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	22776	263,95
1618	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41093807	1	4	12/05/2026 04:16	12/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	129	37175	946,50
1619	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41093823	1	4	12/05/2026 04:37	12/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	33430	114,19
1620	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41093837	1	4	12/05/2026 04:54	12/05/2026 08:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	35	28718	108,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1621	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41093837	1	4	12/05/2026 04:54	12/05/2026 08:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	95	28718	341,21
1622	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41093913	1	4	12/05/2026 05:47	12/05/2026 17:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28278	107,19
1623	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41093913	1	4	12/05/2026 05:47	12/05/2026 17:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	28278	144,93
1624	39	5	2026	13257	CMM01C2	CMM	41093923	1	4	12/05/2026 05:55	12/05/2026 07:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	32020	80,78
1625	39	5	2026	13392	UMB01I3	UMB	41093931	1	4	12/05/2026 05:54	12/05/2026 10:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	11812	4,75
1626	39	5	2026	15849	IGT01M1	IGT	41093933	1	4	12/05/2026 06:00	12/05/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	57999	13,61
1627	39	5	2026	15849	IGT01M1	IGT	41093933	1	4	12/05/2026 09:00	12/05/2026 12:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	57999	45,80
1628	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41093935	1	4	12/05/2026 06:00	12/05/2026 12:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	15980	6,76
1629	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41093937	1	4	12/05/2026 06:01	12/05/2026 10:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	19193	16,48
1630	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41093945	1	4	12/05/2026 06:03	12/05/2026 09:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	25620	15,55
1631	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41093961	1	4	12/05/2026 06:08	12/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	69717	30,21
1632	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41093969	1	4	12/05/2026 06:14	12/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	30970	78,42
1633	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41094001	1	4	12/05/2026 06:23	12/05/2026 17:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39852	21,41

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1634	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41094001	1	4	12/05/2026 06:23	12/05/2026 17:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39852	10,80
1635	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41094003	1	4	12/05/2026 06:23	12/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39852	5,97
1636	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41094005	1	4	12/05/2026 12:19	12/05/2026 15:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	35320	104,22
1637	39	5	2026	13257	BRQ01F2	BRQ	41094007	1	4	12/05/2026 06:24	12/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	32020	19,10
1638	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41094013	1	4	12/05/2026 06:26	12/05/2026 15:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	34429	26,44
1639	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41094067	1	4	12/05/2026 06:38	12/05/2026 14:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17583	32,65
1640	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41094075	1	4	12/05/2026 06:41	12/05/2026 11:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	67	34638	299,68
1641	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41094089	1	4	12/05/2026 06:44	12/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20725	48,83
1642	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41094113	1	4	12/05/2026 06:50	12/05/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20725	35,27
1643	39	5	2026	16557	IPU01L3	IPU	41094117	1	4	12/05/2026 06:50	12/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20167	11,71
1644	39	5	2026	13242	ART01N4	ART	41094119	1	4	12/05/2026 06:52	12/05/2026 08:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39557	1,88
1645	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41094141	1	4	12/05/2026 06:56	12/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21546	29,20
1646	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41094153	1	4	12/05/2026 06:58	12/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	18711	4,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1647	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41094153	1	4	12/05/2026 06:58	12/05/2026 15:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	18711	8,85
1648	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41094153	1	4	12/05/2026 16:56	13/05/2026 17:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	18711	24,42
1649	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41094175	1	4	12/05/2026 07:03	12/05/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	28718	19,48
1650	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41094175	1	4	12/05/2026 09:50	12/05/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	0,17
1651	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41094177	1	4	12/05/2026 07:04	12/05/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	15953	43,43
1652	39	5	2026	13322	LMN01N2	LMN	41094179	1	4	12/05/2026 07:04	12/05/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	5,60
1653	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41094187	1	4	12/05/2026 19:31	13/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	22776	26,32
1654	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41094187	1	4	12/05/2026 19:31	12/05/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	22776	5,76
1655	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41094187	1	4	13/05/2026 17:15	13/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	22776	27,50
1656	39	5	2026	16564	ARU01Y7	ARU	41094199	1	4	12/05/2026 07:08	12/05/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	28718	32,54
1657	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41094213	1	4	12/05/2026 07:10	12/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	17412	167,92
1658	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41094217	1	4	12/05/2026 07:12	12/05/2026 07:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	21272	2,74
1659	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41094221	1	4	12/05/2026 07:12	12/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	16994	2,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1660	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41094249	1	4	12/05/2026 07:18	12/05/2026 08:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	17412	15,95
1661	39	5	2026	13319	LVM01M2	LVM	41094251	1	4	12/05/2026 07:19	12/05/2026 23:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	24949	550,20
1662	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41094285	1	4	12/05/2026 07:26	12/05/2026 10:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	35167	21,52
1663	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41094299	1	4	12/05/2026 10:16	12/05/2026 12:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	407	52916	873,24
1664	39	5	2026	13356	PAP01F2	PAP	41094299	1	4	12/05/2026 12:15	12/05/2026 12:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3211	52916	188,20
1665	39	5	2026	13375	SLC01S5	SLC	41094309	1	4	12/05/2026 07:30	12/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	23116	667,57
1666	39	5	2026	13275	CRZ01P1	CRZ	41094351	1	4	12/05/2026 07:37	12/05/2026 13:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	28066	27,32
1667	39	5	2026	13255	BMS01S6	BMS	41094353	1	4	12/05/2026 07:37	12/05/2026 16:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102499	9,32
1668	39	5	2026	13263	CCA01C5	CCA	41094355	1	4	12/05/2026 07:37	12/05/2026 09:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	69717	10,12
1669	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41094359	1	4	12/05/2026 06:17	12/05/2026 08:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28278	2,50
1670	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41094359	1	4	12/05/2026 06:17	12/05/2026 09:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	73	28278	202,27
1671	39	5	2026	13322	LMN01N6	LMN	41094363	1	4	12/05/2026 12:59	12/05/2026 13:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	0,58
1672	39	5	2026	15850	SNP01N6	SNP	41094373	1	4	12/05/2026 07:40	12/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	27379	5,74
1673	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41094383	1	4	12/05/2026 07:41	12/05/2026 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	34	44751	218,39

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1674	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41094401	1	4	12/05/2026 07:43	12/05/2026 10:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	171	15980	499,75
1675	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41094403	1	4	12/05/2026 07:43	12/05/2026 12:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28718	17,35
1676	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41094405	1	4	12/05/2026 07:43	12/05/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20167	32,48
1677	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	41094439	1	4	12/05/2026 07:47	12/05/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	3,93
1678	39	5	2026	13360	PGB01P1	PGB	41094447	1	4	12/05/2026 07:47	12/05/2026 11:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	62230	14,75
1679	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	41094453	1	4	12/05/2026 07:48	12/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	90	44751	235,82
1680	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41094469	1	4	12/05/2026 07:51	12/05/2026 11:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	33	23255	116,78
1681	39	5	2026	13242	ART01N8	ART	41094473	1	4	12/05/2026 07:51	12/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	39557	3,08
1682	39	5	2026	13312	VJG01F1	VJG	41094483	1	4	12/05/2026 08:12	12/05/2026 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	39852	184,40
1683	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41094503	1	4	12/05/2026 07:57	12/05/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	18125	25,57
1684	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41094507	1	4	12/05/2026 07:57	12/05/2026 10:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17412	4,25
1685	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41094519	1	4	12/05/2026 07:58	12/05/2026 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	28718	9,40
1686	39	5	2026	13339	MDM01M3	MDM	41094533	1	4	12/05/2026 09:55	12/05/2026 21:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	94018	22,57

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1687	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41094539	1	4	12/05/2026 07:59	12/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	28278	76,72
1688	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41094567	1	4	12/05/2026 08:01	12/05/2026 10:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	26624	2,45
1689	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41094585	1	4	12/05/2026 08:03	12/05/2026 10:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	90	17412	207,70
1690	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41094625	1	4	12/05/2026 08:07	12/05/2026 10:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	15953	20,71
1691	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41094655	1	4	12/05/2026 08:13	12/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	15953	19,70
1692	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41094655	1	4	12/05/2026 10:03	12/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15953	1,26
1693	39	5	2026	16561	SBC01L3	SBC	41094729	1	4	12/05/2026 08:20	12/05/2026 17:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30970	18,01
1694	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41094741	1	4	12/05/2026 08:22	12/05/2026 13:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	5,42
1695	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41094777	1	4	12/05/2026 08:25	12/05/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	120	23788	352,80
1696	39	5	2026	13328	MRC01M2	MRC	41094801	1	4	12/05/2026 08:29	12/05/2026 16:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	7,57
1697	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	41094811	1	4	12/05/2026 11:59	12/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	33430	6,58
1698	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41094829	1	4	12/05/2026 08:31	12/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	20167	24,32
1699	39	5	2026	13339	MDM01M9	MDM	41094841	1	4	12/05/2026 08:33	12/05/2026 16:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	94018	15,91
1700	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41094863	1	4	12/05/2026 08:37	12/05/2026 11:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	53	10900	152,86

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1701	39	5	2026	13282	DID01F9	DID	41094885	1	4	12/05/2026 08:40	12/05/2026 15:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	59003	35,80
1702	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41094923	1	4	12/05/2026 08:45	12/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	21546	22,94
1703	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41094943	1	4	12/05/2026 08:47	12/05/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	22	25620	37,50
1704	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41094993	1	4	12/05/2026 08:51	12/05/2026 11:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	188	17412	460,29
1705	39	5	2026	13238	AMT01PA	AMT	41094995	1	4	12/05/2026 13:24	12/05/2026 15:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	25620	1,77
1706	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41095077	1	4	12/05/2026 09:00	12/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	17412	15,53
1707	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41095125	1	4	12/05/2026 12:34	12/05/2026 18:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	5,50
1708	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41095159	1	4	12/05/2026 09:09	12/05/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	8,74
1709	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41095169	1	4	12/05/2026 09:10	12/05/2026 11:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	22	20167	45,97
1710	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41095169	1	4	12/05/2026 09:10	12/05/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	20167	28,70
1711	39	5	2026	16557	IPU01L5	IPU	41095169	1	4	12/05/2026 11:15	12/05/2026 11:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	20167	0,12
1712	39	5	2026	13317	JMA01M7	JMA	41095175	1	4	12/05/2026 09:10	12/05/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	98868	6,72
1713	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41095177	1	4	12/05/2026 09:11	12/05/2026 23:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	20725	398,51
1714	39	5	2026	16567	MRG01C6	MRG	41095201	1	4	12/05/2026 09:12	12/05/2026 23:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	48768	43,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1715	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41095215	1	4	12/05/2026 09:14	12/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	22771	15,19
1716	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41095233	1	4	12/05/2026 09:16	13/05/2026 16:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	24949	63,19
1717	39	5	2026	15858	ESB01S7	ESB	41095241	1	4	12/05/2026 09:17	13/05/2026 08:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	22771	91,79
1718	39	5	2026	15854	JAB01F4	JAB	41095247	1	4	12/05/2026 09:17	13/05/2026 05:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	44304	40,64
1719	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41095261	1	4	12/05/2026 13:21	12/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	169	12893	701,35
1720	39	5	2026	13297	IDP01I1	IDP	41095261	1	4	12/05/2026 13:21	12/05/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	12893	36,24
1721	39	5	2026	16949	PAR01C6	PAR	41095285	1	4	12/05/2026 09:20	12/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	16994	13,41
1722	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41095373	1	4	12/05/2026 09:29	12/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	10	20008	51,89
1723	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41095383	1	4	12/05/2026 09:25	12/05/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	57999	179,22
1724	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41095405	1	4	12/05/2026 09:32	12/05/2026 17:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	20008	15,96
1725	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	41095407	1	4	12/05/2026 09:32	13/05/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	24949	313,83
1726	39	5	2026	13254	BJD01L3	BJD	41095429	1	4	12/05/2026 09:36	12/05/2026 17:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	69564	7,89
1727	39	5	2026	13330	MSP01P4	MSP	41095445	1	4	12/05/2026 18:42	12/05/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	33963	7,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1728	39	5	2026	13249	BCR01C3	BCR	41095455	1	4	12/05/2026 09:37	12/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102494	5,42
1729	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41095467	1	4	12/05/2026 09:38	12/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	14391	118,67
1730	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41095467	1	4	12/05/2026 09:38	12/05/2026 12:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	14391	322,00
1731	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41095499	1	4	12/05/2026 09:40	12/05/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	2,08
1732	39	5	2026	13263	CCA01C9	CCA	41095513	1	4	12/05/2026 09:41	12/05/2026 12:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	69717	11,52
1733	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41095519	1	4	12/05/2026 09:42	12/05/2026 19:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	17583	20,08
1734	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41095539	1	4	12/05/2026 09:43	12/05/2026 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	16994	1473,52
1735	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41095539	1	4	12/05/2026 18:50	12/05/2026 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	55	16994	179,85
1736	39	5	2026	13334	MSJ01M1	MSJ	41095545	1	4	12/05/2026 09:44	12/05/2026 15:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	75073	18,71
1737	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41095611	1	4	12/05/2026 09:50	12/05/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	24949	12,71
1738	39	5	2026	13397	VRJ01P6	VRJ	41095621	1	4	12/05/2026 09:50	12/05/2026 14:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	19955	9,83
1739	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41095653	1	4	12/05/2026 09:52	13/05/2026 08:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	39852	67,63
1740	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41095677	1	4	12/05/2026 09:53	12/05/2026 11:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	28278	9,53
1741	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41095687	1	4	12/05/2026 09:54	12/05/2026 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37175	15,29
1742	39	5	2026	13282	DMU01M7	DMU	41095697	1	4	12/05/2026 09:54	12/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	749	59003	1445,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1743	39	5	2026	13282	DMU01M7	DMU	41095697	1	4	12/05/2026 11:46	12/05/2026 11:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2153	59003	142,94
1744	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41095711	1	4	12/05/2026 09:55	12/05/2026 14:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	48768	54,90
1745	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41095729	1	4	12/05/2026 09:56	12/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	10	57999	59,64
1746	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41095837	1	4	12/05/2026 10:13	12/05/2026 21:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	17412	44,01
1747	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41095837	1	4	12/05/2026 10:13	12/05/2026 21:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	17412	278,92
1748	39	5	2026	13234	ACR01P4	ACR	41095937	1	4	12/05/2026 10:18	12/05/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	74	28001	572,60
1749	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41095939	1	4	12/05/2026 10:18	12/05/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20725	3,87
1750	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41095953	1	4	12/05/2026 10:20	12/05/2026 19:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	15	46247	141,53
1751	39	5	2026	15851	PEB01L2	PEB	41095965	1	4	12/05/2026 10:21	12/05/2026 16:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	15692	11,83
1752	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41096017	1	4	12/05/2026 08:38	13/05/2026 06:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	34429	64,14
1753	39	5	2026	13339	MDM01M6	MDM	41096049	1	4	12/05/2026 10:27	12/05/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1161	94018	3954,17
1754	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41096083	1	4	12/05/2026 10:28	12/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	5,39
1755	39	5	2026	15852	MBC01P1	MBC	41096153	1	4	12/05/2026 10:33	12/05/2026 19:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	22776	25,63
1756	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41096171	1	4	12/05/2026 10:34	12/05/2026 11:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	34638	5,31

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1757	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41096179	1	4	12/05/2026 10:34	12/05/2026 19:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30662	35,39
1758	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41096179	1	4	12/05/2026 19:29	12/05/2026 20:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30662	5,71
1759	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41096189	1	4	12/05/2026 10:35	12/05/2026 14:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	3,97
1760	39	5	2026	13394	UMR01M2	UMR	41096207	1	4	12/05/2026 10:38	12/05/2026 18:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20008	7,86
1761	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41096261	1	4	12/05/2026 10:41	12/05/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46970	4,63
1762	39	5	2026	15537	MCB01M4	MCB	41096323	1	4	12/05/2026 10:47	12/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	26501	91,02
1763	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41096325	1	4	12/05/2026 10:47	12/05/2026 11:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	21272	0,88
1764	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41096347	1	4	12/05/2026 10:51	13/05/2026 05:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	20008	110,50
1765	39	5	2026	15500	IBP01I5	IBP	41096401	1	4	12/05/2026 10:56	12/05/2026 13:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26624	2,19
1766	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41096405	1	4	12/05/2026 10:56	12/05/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28718	7,55
1767	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41096427	1	4	12/05/2026 07:13	12/05/2026 15:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20685	15,66
1768	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41096433	1	4	12/05/2026 10:58	12/05/2026 16:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15866	5,41
1769	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41096465	1	4	12/05/2026 11:03	12/05/2026 15:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	21546	46,04
1770	39	5	2026	16947	ITR01I4	ITR	41096493	1	4	12/05/2026 11:03	12/05/2026 14:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	15866	9,40

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1771	39	5	2026	13390	TRR01P2	TRR	41096499	1	4	12/05/2026 11:06	12/05/2026 15:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	4,74
1772	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41096601	1	4	12/05/2026 11:16	12/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	23255	33,43
1773	39	5	2026	13249	BCR01C7	BCR	41096653	1	4	12/05/2026 11:19	12/05/2026 20:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	102494	64,16
1774	39	5	2026	13247	BNB01Y2	BNB	41096693	1	4	12/05/2026 11:23	13/05/2026 09:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	6500	287,98
1775	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41096705	1	4	12/05/2026 11:24	13/05/2026 11:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	10	20725	244,00
1776	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41096727	1	4	12/05/2026 11:27	12/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	44751	38,07
1777	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41096763	1	4	12/05/2026 11:31	12/05/2026 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	13485	1,91
1778	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41096777	1	4	12/05/2026 11:32	12/05/2026 15:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	33963	26,16
1779	39	5	2026	13369	QXD01P5	QXD	41096789	1	4	11/05/2026 17:32	12/05/2026 13:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	70	46247	1396,13
1780	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41096849	1	4	12/05/2026 11:39	12/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	18125	21,00
1781	39	5	2026	13254	BJD01L2	BJD	41096867	1	4	12/05/2026 11:40	12/05/2026 17:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	69564	65,73
1782	39	5	2026	13255	BMS01S1	BMS	41096873	1	4	12/05/2026 11:40	13/05/2026 10:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	102499	22,64
1783	39	5	2026	16566	SBU01S4	SBU	41096891	1	4	12/05/2026 11:43	12/05/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	58	48850	155,28

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1784	39	5	2026	16566	SBU01S4	SBU	41096891	1	4	12/05/2026 11:43	12/05/2026 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	48850	169,06
1785	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41096903	1	4	12/05/2026 11:45	12/05/2026 23:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	28718	434,13
1786	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41096907	1	4	12/05/2026 06:04	12/05/2026 12:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28718	38,51
1787	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41096907	1	4	12/05/2026 06:04	12/05/2026 12:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	28718	6,45
1788	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41096923	1	4	12/05/2026 11:49	12/05/2026 16:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37175	9,18
1789	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41096971	1	4	12/05/2026 11:54	13/05/2026 11:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	24949	23,83
1790	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41096977	1	4	12/05/2026 11:55	13/05/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	159	44304	1938,08
1791	39	5	2026	16567	MRG01C3	MRG	41097001	1	4	12/05/2026 11:57	12/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	88	48768	239,14
1792	39	5	2026	16559	SBQ01F4	SBQ	41097007	1	4	12/05/2026 11:57	12/05/2026 13:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	8	20250	10,06
1793	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41097061	1	4	12/05/2026 12:03	12/05/2026 17:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	5,59
1794	39	5	2026	15504	INH01I5	INH	41097075	1	4	12/05/2026 12:05	12/05/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	56305	20,95
1795	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41097191	1	4	12/05/2026 12:19	13/05/2026 10:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	26851	135,07
1796	39	5	2026	13315	JGA01N6	JGA	41097211	1	4	12/05/2026 07:08	12/05/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	15068	7,73

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1797	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41097243	1	4	12/05/2026 16:36	12/05/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	57999	3,28
1798	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41097249	1	4	12/05/2026 12:26	12/05/2026 15:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	3,01
1799	39	5	2026	13308	ITK01I8	ITK	41097265	1	4	12/05/2026 12:30	12/05/2026 15:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	46970	9,35
1800	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41097271	1	4	12/05/2026 12:31	12/05/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	17583	40,77
1801	39	5	2026	13249	BCR01C6	BCR	41097281	1	4	12/05/2026 12:32	12/05/2026 17:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	102494	9,55
1802	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41097467	1	4	12/05/2026 12:56	12/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	28421	30,63
1803	39	5	2026	15854	JAB01FA	JAB	41097541	1	4	12/05/2026 13:05	13/05/2026 16:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	44304	80,96
1804	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41097581	1	4	12/05/2026 13:11	12/05/2026 17:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	21546	4,28
1805	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	41097583	1	4	12/05/2026 13:10	13/05/2026 13:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	69	22771	1685,27
1806	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41097589	1	4	12/05/2026 13:12	12/05/2026 18:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21272	5,77
1807	39	5	2026	13343	MNV01M4	MNV	41097597	1	4	12/05/2026 13:14	12/05/2026 15:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33430	2,08
1808	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41097635	1	4	12/05/2026 13:19	12/05/2026 20:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28278	13,42
1809	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41097635	1	4	12/05/2026 13:19	12/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	28278	50,04
1810	39	5	2026	13315	JGA01N1	JGA	41097639	1	4	12/05/2026 13:19	12/05/2026 19:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	15068	5,85

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1811	39	5	2026	15853	PRB01P1	PRB	41097667	1	4	12/05/2026 13:23	13/05/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	24,01
1812	39	5	2026	13355	PCJ01P7	PCJ	41097693	1	4	12/05/2026 13:25	12/05/2026 15:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	303	44751	639,92
1813	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41097751	1	4	12/05/2026 13:31	12/05/2026 23:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	40801	10,35
1814	39	5	2026	16944	ACA01C4	ACA	41097785	1	4	12/05/2026 13:35	12/05/2026 14:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24955	1,32
1815	39	5	2026	13312	VJG01F3	VJG	41097855	1	4	12/05/2026 13:43	13/05/2026 09:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	39852	361,03
1816	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41097927	1	4	12/05/2026 13:53	12/05/2026 17:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46247	3,11
1817	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41097963	1	4	12/05/2026 13:56	12/05/2026 21:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28718	15,79
1818	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41097963	1	4	12/05/2026 23:49	13/05/2026 07:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28718	15,53
1819	39	5	2026	16561	SBC01L4	SBC	41097967	1	4	12/05/2026 13:56	12/05/2026 17:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	30970	6,93
1820	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41097983	1	4	12/05/2026 13:57	12/05/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	20725	3,27
1821	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	41098101	1	4	12/05/2026 14:10	12/05/2026 16:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	11	32020	24,73
1822	39	5	2026	13291	ICH01I5	ICH	41098181	1	4	12/05/2026 14:18	12/05/2026 18:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28421	7,49
1823	39	5	2026	13240	APR01P4	APR	41098187	1	4	12/05/2026 14:18	12/05/2026 16:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	13485	17,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1824	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41098285	1	4	12/05/2026 14:31	12/05/2026 18:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28278	3,60
1825	39	5	2026	13353	ORS01M1	ORS	41098309	1	4	12/05/2026 14:33	12/05/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	10338	7,25
1826	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41098315	1	4	12/05/2026 14:33	12/05/2026 18:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44751	20,63
1827	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41098319	1	4	12/05/2026 14:34	12/05/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	4	27379	36,77
1828	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41098321	1	4	12/05/2026 14:34	13/05/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	37089	40,47
1829	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41098343	1	4	12/05/2026 14:36	13/05/2026 01:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	21546	252,77
1830	39	5	2026	13390	TRR01P3	TRR	41098345	1	4	12/05/2026 14:37	12/05/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	6,48
1831	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41098449	1	4	12/05/2026 09:07	12/05/2026 16:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	7,70
1832	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41098459	1	4	12/05/2026 14:44	12/05/2026 18:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28718	6,62
1833	39	5	2026	15504	INH01I3	INH	41098501	1	4	12/05/2026 14:49	12/05/2026 20:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	56305	11,52
1834	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41098513	1	4	12/05/2026 14:50	12/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	118	25620	485,83
1835	39	5	2026	13238	BLA01L5	BLA	41098513	1	4	13/05/2026 00:38	13/05/2026 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	118	25620	274,35
1836	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41098515	1	4	12/05/2026 14:50	12/05/2026 22:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20685	8,08
1837	39	5	2026	13242	ART01N1	ART	41098547	1	4	12/05/2026 20:03	12/05/2026 22:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	9	39557	20,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1838	39	5	2026	16949	PAR01C5	PAR	41098573	1	4	12/05/2026 14:55	12/05/2026 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	16994	8,07
1839	39	5	2026	16949	PAR01C5	PAR	41098573	1	4	12/05/2026 20:02	12/05/2026 22:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	16994	414,07
1840	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41098573	1	4	12/05/2026 20:55	12/05/2026 22:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	18384	3,47
1841	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41098579	1	4	12/05/2026 14:55	13/05/2026 01:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	39852	51,24
1842	39	5	2026	13319	LVM01M4	LVM	41098601	1	4	12/05/2026 14:57	13/05/2026 00:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	24949	97,74
1843	39	5	2026	13334	MSJ01M9	MSJ	41098603	1	4	12/05/2026 14:52	13/05/2026 09:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	75073	19,06
1844	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41098627	1	4	12/05/2026 14:59	13/05/2026 08:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	26851	85,34
1845	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41098669	1	4	12/05/2026 15:03	12/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20008	10,85
1846	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41098689	1	4	12/05/2026 15:05	12/05/2026 16:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	10370	1,71
1847	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41098703	1	4	12/05/2026 15:06	13/05/2026 00:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28066	9,20
1848	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41098715	1	4	12/05/2026 15:07	12/05/2026 17:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	25	20250	53,06
1849	39	5	2026	16948	PCU01L4	PCU	41098765	1	4	12/05/2026 15:12	13/05/2026 05:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	14,49
1850	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41098803	1	4	12/05/2026 15:16	13/05/2026 00:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	33	23788	300,48
1851	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41098829	1	4	12/05/2026 15:18	13/05/2026 02:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	11,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1852	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41098839	1	4	12/05/2026 15:18	12/05/2026 20:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	25	25620	126,02
1853	39	5	2026	13261	CRE01C4	CRE	41098865	1	4	12/05/2026 15:21	12/05/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	20	10900	83,33
1854	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41098873	1	4	12/05/2026 15:18	12/05/2026 17:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	46970	15,75
1855	39	5	2026	15537	MCB01M4	MCB	41098877	1	4	12/05/2026 15:23	13/05/2026 00:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	26501	17,42
1856	39	5	2026	13282	DMU01M8	DMU	41098899	1	4	12/05/2026 15:24	12/05/2026 16:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	59003	1,50
1857	39	5	2026	13319	LVM01M2	LVM	41098949	1	4	12/05/2026 07:35	12/05/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	40	24949	408,11
1858	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41098969	1	4	12/05/2026 15:32	12/05/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	6,73
1859	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41098987	1	4	12/05/2026 15:34	13/05/2026 09:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	6	28278	108,24
1860	39	5	2026	15856	QXB01N6	QXB	41099027	1	4	12/05/2026 15:36	12/05/2026 16:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	445	30662	568,12
1861	39	5	2026	13369	QXD01P6	QXD	41099081	1	4	12/05/2026 15:41	12/05/2026 21:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	46247	11,45
1862	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41099105	1	4	12/05/2026 15:42	12/05/2026 20:49	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	98	13025	501,22
1863	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41099133	1	4	12/05/2026 15:45	12/05/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	48768	114,12
1864	39	5	2026	15500	IBP01I1	IBP	41099213	1	4	12/05/2026 15:14	12/05/2026 17:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	222	26624	589,96
1865	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41099227	1	4	12/05/2026 15:54	12/05/2026 17:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	15953	8,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1866	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41099253	1	4	12/05/2026 15:58	12/05/2026 21:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	23788	99,74
1867	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41099255	1	4	12/05/2026 15:58	13/05/2026 00:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	18384	33,95
1868	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41099265	1	4	12/05/2026 15:59	12/05/2026 19:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	19	20250	75,41
1869	39	5	2026	13363	PCM01M4	PCM	41099343	1	4	12/05/2026 16:07	12/05/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	11257	3,47
1870	39	5	2026	16564	ARU01Y1	ARU	41099415	1	4	12/05/2026 16:14	12/05/2026 19:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	28718	136,77
1871	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41099423	1	4	12/05/2026 16:14	12/05/2026 18:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	2,22
1872	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41099457	1	4	12/05/2026 16:43	12/05/2026 18:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26501	6,55
1873	39	5	2026	13315	JGA01N2	JGA	41099477	1	4	12/05/2026 16:18	12/05/2026 23:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	15068	63,67
1874	39	5	2026	16944	ACA01C2	ACA	41099541	1	4	12/05/2026 16:24	12/05/2026 19:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	14	24955	45,10
1875	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41099573	1	4	12/05/2026 16:28	12/05/2026 21:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	10900	9,97
1876	39	5	2026	13308	ITK01I3	ITK	41099577	1	4	12/05/2026 16:29	12/05/2026 18:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46970	2,02
1877	39	5	2026	13261	CRE01C2	CRE	41099587	1	4	12/05/2026 16:29	12/05/2026 20:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	50	10900	185,28
1878	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	41099593	1	4	12/05/2026 16:29	12/05/2026 20:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	27	14391	111,16

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1879	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41099631	1	4	12/05/2026 16:33	13/05/2026 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	63	37175	927,67
1880	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41099631	1	4	12/05/2026 16:33	13/05/2026 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	66	37175	971,85
1881	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41099631	1	4	12/05/2026 22:16	13/05/2026 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	37175	45,06
1882	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41099631	1	4	12/05/2026 22:16	13/05/2026 07:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	37175	54,08
1883	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41099631	1	4	13/05/2026 12:03	13/05/2026 12:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	37175	15,22
1884	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41099669	1	4	12/05/2026 16:35	12/05/2026 20:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	46970	175,52
1885	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41099703	1	4	12/05/2026 16:37	12/05/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	12322	86,52
1886	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41099703	1	4	12/05/2026 16:38	12/05/2026 20:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	12322	7,74
1887	39	5	2026	13389	TME01P1	TME	41099703	1	4	12/05/2026 16:38	12/05/2026 20:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	12322	4,32
1888	39	5	2026	15537	MCB01M2	MCB	41099773	1	4	12/05/2026 16:42	12/05/2026 18:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	26501	6,13
1889	39	5	2026	16946	HRZ01L2	HRZ	41099841	1	4	12/05/2026 16:52	12/05/2026 18:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	13	34469	22,19
1890	39	5	2026	15537	MCB01M3	MCB	41099861	1	4	12/05/2026 16:53	12/05/2026 19:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	26501	42,53

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1891	39	5	2026	13285	GRJ01N4	GRJ	41099867	1	4	12/05/2026 16:54	12/05/2026 21:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	250	34638	1263,89
1892	39	5	2026	13250	BFG01N6	BFG	41099933	1	4	12/05/2026 17:03	13/05/2026 01:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	60	17583	518,53
1893	39	5	2026	15504	GCM01N5	GCM	41099987	1	4	12/05/2026 17:08	12/05/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	56305	36,91
1894	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41099989	1	4	12/05/2026 17:09	12/05/2026 20:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	313	34638	1110,11
1895	39	5	2026	15850	SNP01N2	SNP	41100001	1	4	12/05/2026 17:11	13/05/2026 10:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	27379	70,87
1896	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41100003	1	4	12/05/2026 17:01	12/05/2026 22:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	10,63
1897	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41100003	1	4	12/05/2026 17:11	12/05/2026 22:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	9,69
1898	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41100003	1	4	12/05/2026 17:11	12/05/2026 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	10,06
1899	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41100003	1	4	12/05/2026 17:11	12/05/2026 22:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	10,80
1900	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41100111	1	4	12/05/2026 17:25	13/05/2026 08:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28278	30,87
1901	39	5	2026	13343	MNV01M5	MNV	41100127	1	4	12/05/2026 16:47	12/05/2026 18:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	568	33430	890,97
1902	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41100191	1	4	12/05/2026 17:34	12/05/2026 21:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	23116	36,23
1903	39	5	2026	13253	BVG01P3	BVG	41100205	1	4	12/05/2026 17:35	12/05/2026 19:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	23788	23,26

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1904	39	5	2026	13251	BRT01C3	BRT	41100263	1	4	12/05/2026 17:41	13/05/2026 05:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	133	50783	1610,15
1905	39	5	2026	13285	GRJ01N2	GRJ	41100273	1	4	12/05/2026 17:42	13/05/2026 13:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	34638	19,54
1906	39	5	2026	15854	JAB01F9	JAB	41100305	1	4	12/05/2026 14:53	12/05/2026 23:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	8,95
1907	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41100307	1	4	12/05/2026 17:46	12/05/2026 20:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	18125	15,12
1908	39	5	2026	16559	SBQ01F4	SBQ	41100323	1	4	12/05/2026 17:46	12/05/2026 22:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20250	4,67
1909	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41100325	1	4	12/05/2026 17:46	12/05/2026 20:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	31	17412	69,21
1910	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41100325	1	4	12/05/2026 17:46	12/05/2026 20:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	17412	78,00
1911	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41100375	1	4	12/05/2026 17:51	13/05/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	28066	64,98
1912	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41100407	1	4	12/05/2026 17:36	13/05/2026 07:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	21	26851	290,97
1913	39	5	2026	13252	BBR01I4	BBR	41100407	1	4	13/05/2026 02:48	13/05/2026 07:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	371	26851	1727,42
1914	39	5	2026	16947	ITR01I3	ITR	41100413	1	4	12/05/2026 17:53	13/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	14	15866	364,28
1915	39	5	2026	16947	ITR01I3	ITR	41100413	1	4	13/05/2026 17:33	13/05/2026 19:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	27	15866	63,64
1916	39	5	2026	15856	QXB01N6	QXB	41100429	1	4	12/05/2026 17:55	12/05/2026 23:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	65	30662	386,93
1917	39	5	2026	13257	CMM01C3	CMM	41100447	1	4	12/05/2026 17:57	12/05/2026 18:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	26	32020	25,71

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1918	39	5	2026	13312	VJG01F3	VJG	41100463	1	4	12/05/2026 17:59	12/05/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	39852	113,86
1919	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41100495	1	4	12/05/2026 18:02	12/05/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1985	26624	6006,28
1920	39	5	2026	15500	IBP01I4	IBP	41100495	1	4	12/05/2026 20:51	12/05/2026 21:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	577	26624	119,25
1921	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41100503	1	4	12/05/2026 18:03	12/05/2026 23:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	55	34638	287,15
1922	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41100511	1	4	12/05/2026 18:03	13/05/2026 10:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	34638	264,29
1923	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	41100527	1	4	12/05/2026 18:04	12/05/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	29	32020	35,32
1924	39	5	2026	16946	HRZ01L7	HRZ	41100535	1	4	12/05/2026 18:04	12/05/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	14	34469	21,08
1925	39	5	2026	13257	CMM01C3	CMM	41100537	1	4	12/05/2026 18:04	12/05/2026 23:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	5,21
1926	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41100601	1	4	12/05/2026 18:13	12/05/2026 23:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	48768	20,49
1927	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41100643	1	4	12/05/2026 18:17	13/05/2026 03:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20725	9,66
1928	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41100647	1	4	12/05/2026 18:17	12/05/2026 22:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	28718	17,36
1929	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41100707	1	4	12/05/2026 18:22	13/05/2026 11:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39557	17,56
1930	39	5	2026	13304	ITC01I3	ITC	41100721	1	4	12/05/2026 18:24	13/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	10370	36,10
1931	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41100739	1	4	12/05/2026 18:27	13/05/2026 14:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	23788	79,58

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1932	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41100739	1	4	12/05/2026 18:27	13/05/2026 14:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23788	160,37
1933	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41100751	1	4	12/05/2026 18:28	13/05/2026 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18384	16,23
1934	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41100757	1	4	12/05/2026 18:28	12/05/2026 22:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	18711	8,78
1935	39	5	2026	13375	SLC01S7	SLC	41100777	1	4	12/05/2026 18:30	13/05/2026 11:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	23116	51,33
1936	39	5	2026	13264	CDO01M4	CDO	41100787	1	4	12/05/2026 18:32	12/05/2026 23:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	11043	55,27
1937	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41100823	1	4	12/05/2026 18:38	12/05/2026 21:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	152	19193	371,68
1938	39	5	2026	13257	CMM01C1	CMM	41100829	1	4	12/05/2026 18:38	12/05/2026 22:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	111	32020	381,07
1939	39	5	2026	16944	ACA01C2	ACA	41100885	1	4	12/05/2026 18:43	12/05/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	91	24955	408,13
1940	39	5	2026	16559	SBQ01F2	SBQ	41100957	1	4	12/05/2026 18:51	12/05/2026 21:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	20250	196,73
1941	39	5	2026	13270	CAT01C5	CAT	41100961	1	4	12/05/2026 18:51	12/05/2026 23:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	53456	30,36
1942	39	5	2026	13242	ART01N3	ART	41100983	1	4	12/05/2026 18:54	13/05/2026 00:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39557	16,10
1943	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41100993	1	4	12/05/2026 18:55	13/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	46247	44,45
1944	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41100995	1	4	12/05/2026 18:55	12/05/2026 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	30597	4,60

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1945	39	5	2026	15854	JAB01FA	JAB	41101053	1	4	12/05/2026 19:01	13/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	5	44304	100,21
1946	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41101055	1	4	12/05/2026 19:01	13/05/2026 09:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28066	28,31
1947	39	5	2026	15853	AQZ01I4	AQZ	41101069	1	4	12/05/2026 19:03	13/05/2026 15:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	37089	184,22
1948	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41101121	1	4	12/05/2026 19:09	12/05/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17412	12,57
1949	39	5	2026	16560	ARR01L3	ARR	41101171	1	4	12/05/2026 19:18	12/05/2026 22:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	17412	5,83
1950	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41101183	1	4	12/05/2026 19:18	12/05/2026 21:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	40	18125	92,53
1951	39	5	2026	15503	CRU01C2	CRU	41101193	1	4	12/05/2026 19:19	12/05/2026 23:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	13	23255	56,41
1952	39	5	2026	15849	IGT01M3	IGT	41101213	1	4	12/05/2026 19:21	12/05/2026 23:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	57999	18,41
1953	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41101245	1	4	12/05/2026 19:26	12/05/2026 22:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	40801	7,79
1954	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41101249	1	4	12/05/2026 19:27	13/05/2026 01:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	28278	5,80
1955	39	5	2026	13330	MSP01P2	MSP	41101293	1	4	12/05/2026 19:34	12/05/2026 23:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33963	4,19
1956	39	5	2026	13242	ART01N6	ART	41101307	1	4	12/05/2026 19:38	13/05/2026 01:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	39557	16,54
1957	39	5	2026	13387	TNG01S1	TNG	41101319	1	4	12/05/2026 19:40	12/05/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	34	40801	33,94
1958	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41101369	1	4	12/05/2026 19:50	12/05/2026 22:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	317	14391	784,13

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensão	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1959	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41101385	1	4	12/05/2026 19:53	13/05/2026 11:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	21546	15,74
1960	39	5	2026	13330	MSP01P3	MSP	41101401	1	4	12/05/2026 19:56	13/05/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	33963	134,21
1961	39	5	2026	16945	CSL01C5	CSL	41101431	1	4	12/05/2026 20:00	13/05/2026 08:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	52	34429	671,35
1962	39	5	2026	13235	VCS01C4	VCS	41101451	1	4	12/05/2026 20:02	12/05/2026 21:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	21272	78,63
1963	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	41101479	1	4	12/05/2026 20:05	13/05/2026 09:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	72	34429	942,62
1964	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 20:08	12/05/2026 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	106	24955	209,62
1965	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 20:08	13/05/2026 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	97	24955	414,27
1966	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 21:14	12/05/2026 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	50	24955	43,83
1967	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 21:14	13/05/2026 00:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	24955	117,29
1968	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 21:14	12/05/2026 22:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2229	24955	1932,42
1969	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 21:14	12/05/2026 22:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	575	24955	501,21
1970	39	5	2026	16944	ACA01CA	ACA	41101507	1	4	12/05/2026 21:14	12/05/2026 22:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	103	24955	106,15
1971	39	5	2026	13382	SLP01P3	SLP	41101547	1	4	12/05/2026 20:12	13/05/2026 09:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	18711	78,93
1972	39	5	2026	15858	ESB01S6	ESB	41101553	1	4	12/05/2026 20:13	12/05/2026 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	22771	42,92
1973	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41101565	1	4	12/05/2026 20:15	13/05/2026 00:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	11	53352	50,35

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientes Afetados	numConsumidores Conjunto	CHI
1974	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41101643	1	4	12/05/2026 20:25	14/05/2026 01:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	5	31687	143,47
1975	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41101693	1	4	12/05/2026 20:34	12/05/2026 22:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	28718	7,10
1976	39	5	2026	16946	HRZ01L8	HRZ	41101709	1	4	12/05/2026 20:36	12/05/2026 21:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	34469	4,81
1977	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41101773	1	4	12/05/2026 20:46	12/05/2026 23:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	53456	6,03
1978	39	5	2026	13270	CAT01C6	CAT	41101773	1	4	12/05/2026 20:46	13/05/2026 00:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	53456	52,52
1979	39	5	2026	13234	ACR01P2	ACR	41101777	1	4	12/05/2026 20:47	13/05/2026 03:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	28001	75,44
1980	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41101845	1	4	12/05/2026 21:02	13/05/2026 05:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	21272	319,71
1981	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41101845	1	4	13/05/2026 01:44	13/05/2026 02:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2143	21272	883,99
1982	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41101845	1	4	13/05/2026 01:50	13/05/2026 02:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1811	21272	460,80
1983	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41101845	1	4	13/05/2026 01:50	13/05/2026 02:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	714	21272	205,27
1984	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41101845	1	4	13/05/2026 02:49	13/05/2026 07:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	21272	12,67
1985	39	5	2026	13235	VCS01C5	VCS	41101845	1	4	13/05/2026 03:11	13/05/2026 05:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	21272	102,01
1986	39	5	2026	13280	DIF01I1	DIF	41101853	1	4	12/05/2026 21:04	13/05/2026 02:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	53352	10,52
1987	39	5	2026	13280	DIF01I1	DIF	41101853	1	4	13/05/2026 02:20	13/05/2026 03:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	35	53352	30,92
1988	39	5	2026	13263	CCA01C3	CCA	41101903	1	4	12/05/2026 21:12	13/05/2026 02:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	32	69717	182,20

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
1989	39	5	2026	15854	JAB01F2	JAB	41101907	1	4	12/05/2026 21:12	13/05/2026 02:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	44304	31,51
1990	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41101915	1	4	12/05/2026 21:13	12/05/2026 23:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	46043	57,76
1991	39	5	2026	13260	CRC01C2	CRC	41101917	1	4	12/05/2026 21:13	13/05/2026 00:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	17315	13,29
1992	39	5	2026	13257	CMM01C4	CMM	41102023	1	4	12/05/2026 21:33	13/05/2026 01:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	3,66
1993	39	5	2026	13291	ICH01I5	ICH	41102033	1	4	12/05/2026 21:35	13/05/2026 06:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	27	28421	230,02
1994	39	5	2026	13285	GRJ01N3	GRJ	41102067	1	4	12/05/2026 21:43	13/05/2026 11:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	34638	13,47
1995	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41102069	1	4	13/05/2026 02:15	13/05/2026 14:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	122	46043	1549,71
1996	39	5	2026	13235	VCS01C2	VCS	41102085	1	4	12/05/2026 21:46	13/05/2026 02:39	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	21272	53,79
1997	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41102095	1	4	12/05/2026 21:48	13/05/2026 07:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	13025	48,63
1998	39	5	2026	13257	CMM01C3	CMM	41102099	1	4	12/05/2026 21:49	13/05/2026 07:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	32020	9,40
1999	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41102103	1	4	12/05/2026 21:50	12/05/2026 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	28718	15,08
2000	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41102103	1	4	12/05/2026 21:50	12/05/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	28718	27,67
2001	39	5	2026	13280	DIF01I1	DIF	41102125	1	4	12/05/2026 11:10	12/05/2026 23:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	53352	62,07

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2002	39	5	2026	13263	CMB01L4	CMB	41102163	1	4	12/05/2026 22:01	13/05/2026 08:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	47	69717	495,12
2003	39	5	2026	16570	NVR01N2	NVR	41102191	1	4	13/05/2026 08:28	13/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28278	5,80
2004	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41102211	1	4	12/05/2026 22:10	13/05/2026 12:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	137	53352	1924,89
2005	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41102287	1	4	12/05/2026 22:27	13/05/2026 01:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	165	15953	580,62
2006	39	5	2026	13280	DIF01I9	DIF	41102293	1	4	12/05/2026 22:28	13/05/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	77	53352	919,19
2007	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41102307	1	4	12/05/2026 22:29	13/05/2026 09:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	33430	22,46
2008	39	5	2026	13322	LMN01N4	LMN	41102331	1	4	12/05/2026 22:36	13/05/2026 00:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	46043	13,49
2009	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41102401	1	4	12/05/2026 23:01	13/05/2026 01:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	18711	75,10
2010	39	5	2026	13382	SLP01P1	SLP	41102415	1	4	12/05/2026 23:08	13/05/2026 04:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	18711	79,52
2011	39	5	2026	13312	VJG01F3	VJG	41102421	1	4	12/05/2026 19:03	13/05/2026 06:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	30	39852	331,90
2012	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41102463	1	4	12/05/2026 23:27	13/05/2026 15:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	5	15980	78,49
2013	39	5	2026	15858	ESB01S1	ESB	41102479	1	4	12/05/2026 23:33	13/05/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	39	22771	360,52
2014	39	5	2026	16945	CSL01C7	CSL	41102505	1	4	12/05/2026 23:44	13/05/2026 10:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	34429	32,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2015	39	5	2026	15852	MBC01P3	MBC	41102521	1	4	12/05/2026 23:54	13/05/2026 08:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	22776	502,62
2016	39	5	2026	13355	PCJ01P9	PCJ	41102539	1	4	13/05/2026 09:05	13/05/2026 16:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	115	44751	808,83
2017	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41102541	1	4	13/05/2026 00:07	13/05/2026 08:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	32	46970	261,65
2018	39	5	2026	15854	JAB01F8	JAB	41102577	1	4	12/05/2026 21:10	13/05/2026 01:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	44304	39,32
2019	39	5	2026	15854	JAB01F3	JAB	41102645	1	4	13/05/2026 00:50	13/05/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	36	44304	554,15
2020	39	5	2026	16567	MRG01CA	MRG	41102685	1	4	13/05/2026 01:12	13/05/2026 13:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	22	48768	268,13
2021	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41102697	1	4	13/05/2026 01:10	13/05/2026 11:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	27379	10,59
2022	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41102705	1	4	13/05/2026 01:12	13/05/2026 08:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	33	48768	233,48
2023	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41102797	1	4	13/05/2026 02:06	13/05/2026 16:22	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	38	20725	542,00
2024	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41102821	1	4	13/05/2026 06:53	13/05/2026 10:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	23788	32,74
2025	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41102827	1	4	13/05/2026 02:21	13/05/2026 05:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	15953	11,81
2026	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41102887	1	4	13/05/2026 03:03	13/05/2026 05:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	41	25620	111,36
2027	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41102891	1	4	13/05/2026 03:09	13/05/2026 09:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	12	46043	76,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2028	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41102903	1	4	13/05/2026 03:25	13/05/2026 05:57	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	38	28066	96,15
2029	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41102925	1	4	13/05/2026 03:41	13/05/2026 09:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	75	46970	472,98
2030	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41102925	1	4	13/05/2026 03:41	13/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	88	46970	606,98
2031	39	5	2026	13308	ITK01I6	ITK	41102937	1	4	13/05/2026 04:04	13/05/2026 10:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	20	46970	119,94
2032	39	5	2026	15854	JAB01F9	JAB	41102951	1	4	13/05/2026 04:19	13/05/2026 12:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	145	44304	1194,36
2033	39	5	2026	13369	QXD01P4	QXD	41102965	1	4	13/05/2026 07:08	13/05/2026 13:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	24	46247	160,87
2034	39	5	2026	13305	ITE01I3	ITE	41102969	1	4	13/05/2026 04:33	13/05/2026 10:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	37175	61,25
2035	39	5	2026	16567	MRG01C7	MRG	41102991	1	4	13/05/2026 04:41	13/05/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	7	48768	69,44
2036	39	5	2026	16567	MRG01C6	MRG	41102995	1	4	13/05/2026 04:44	13/05/2026 09:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	31	48768	146,52
2037	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41103021	1	4	13/05/2026 05:59	13/05/2026 14:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	27379	24,77
2038	39	5	2026	13305	ITE01I2	ITE	41103025	1	4	13/05/2026 05:08	13/05/2026 12:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	37	37175	273,41
2039	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41103029	1	4	13/05/2026 05:12	14/05/2026 01:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	36	20725	723,99
2040	39	5	2026	13312	JGB01M6	JGB	41103045	1	4	13/05/2026 05:27	13/05/2026 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	39852	399,18

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2041	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41103063	1	4	13/05/2026 10:59	13/05/2026 11:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	38	30662	4,35
2042	39	5	2026	13392	UMB01I1	UMB	41103069	1	4	13/05/2026 05:38	13/05/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	11812	807,72
2043	39	5	2026	13392	UMB01I1	UMB	41103069	1	4	13/05/2026 10:56	13/05/2026 13:38	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	87	11812	235,24
2044	39	5	2026	13389	TME01P5	TME	41103073	1	4	13/05/2026 05:38	13/05/2026 12:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	12322	28,82
2045	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41103079	1	4	13/05/2026 05:43	13/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	116	20725	1175,53
2046	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41103107	1	4	13/05/2026 05:54	13/05/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28718	14,69
2047	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41103107	1	4	13/05/2026 05:54	13/05/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28718	22,04
2048	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41103107	1	4	13/05/2026 05:54	13/05/2026 13:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	28718	22,05
2049	39	5	2026	13308	ITK01I7	ITK	41103113	1	4	13/05/2026 05:56	13/05/2026 12:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	141	46970	872,40
2050	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41103121	1	4	13/05/2026 06:01	13/05/2026 10:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	46	39852	226,05
2051	39	5	2026	15855	CND01C5	CND	41103135	1	4	13/05/2026 07:46	13/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	35167	169,53
2052	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41103189	1	4	13/05/2026 06:22	13/05/2026 13:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39852	6,68
2053	39	5	2026	16560	ARR01L2	ARR	41103215	1	4	13/05/2026 06:27	13/05/2026 14:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	216	17412	1646,76

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2054	39	5	2026	13297	IDP01I4	IDP	41103219	1	4	13/05/2026 06:29	13/05/2026 15:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	12893	61,47
2055	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41103223	1	4	13/05/2026 06:30	13/05/2026 10:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	45	46247	176,76
2056	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41103249	1	4	13/05/2026 06:35	13/05/2026 17:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	76	31687	797,16
2057	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41103271	1	4	13/05/2026 06:40	13/05/2026 10:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	95	48768	344,85
2058	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41103275	1	4	13/05/2026 06:41	13/05/2026 10:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	28278	104,90
2059	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41103289	1	4	13/05/2026 06:43	13/05/2026 19:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	77	31687	946,69
2060	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41103297	1	4	13/05/2026 06:45	13/05/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	50783	171,63
2061	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41103297	1	4	13/05/2026 15:57	13/05/2026 16:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	24	50783	18,00
2062	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41103301	1	4	13/05/2026 06:46	13/05/2026 14:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	18125	75,12
2063	39	5	2026	13297	IDP01I4	IDP	41103311	1	4	13/05/2026 06:48	13/05/2026 12:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	12893	135,97
2064	39	5	2026	13305	ITE01I1	ITE	41103339	1	4	13/05/2026 06:53	13/05/2026 10:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	37	37175	147,20
2065	39	5	2026	13270	CAT01C3	CAT	41103345	1	4	13/05/2026 06:54	13/05/2026 15:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	53456	25,81

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2066	39	5	2026	13302	INP01N5	INP	41103347	1	4	13/05/2026 06:52	13/05/2026 10:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19193	3,29
2067	39	5	2026	13302	INP01N6	INP	41103347	1	4	13/05/2026 10:44	13/05/2026 14:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19193	3,82
2068	39	5	2026	13302	INP01N5	INP	41103347	1	4	13/05/2026 11:28	13/05/2026 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	19193	2,89
2069	39	5	2026	13302	INP01N5	INP	41103347	1	4	13/05/2026 12:44	13/05/2026 14:16	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1012	19193	1538,24
2070	39	5	2026	13245	BXD01L1	BXD	41103363	1	4	13/05/2026 06:56	13/05/2026 10:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	102	15953	386,44
2071	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	41103383	1	4	13/05/2026 07:01	13/05/2026 09:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	14391	5,45
2072	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41103397	1	4	13/05/2026 07:02	13/05/2026 12:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39852	9,96
2073	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41103411	1	4	13/05/2026 07:05	13/05/2026 14:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	21546	14,52
2074	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41103433	1	4	13/05/2026 07:10	13/05/2026 19:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	28278	25,40
2075	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41103437	1	4	13/05/2026 07:10	13/05/2026 15:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20008	8,53
2076	39	5	2026	16570	NVR01N1	NVR	41103439	1	4	13/05/2026 07:10	13/05/2026 13:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	28278	37,45
2077	39	5	2026	15855	CND01C5	CND	41103447	1	4	13/05/2026 07:11	13/05/2026 11:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	108	35167	495,36
2078	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41103459	1	4	13/05/2026 07:13	13/05/2026 10:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	53456	77,19
2079	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41103493	1	4	13/05/2026 07:18	13/05/2026 17:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18711	9,98

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2080	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41103505	1	4	13/05/2026 07:20	13/05/2026 11:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28278	7,70
2081	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41103523	1	4	13/05/2026 07:22	13/05/2026 09:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	19193	7,59
2082	39	5	2026	13270	CAT01C4	CAT	41103527	1	4	13/05/2026 07:23	13/05/2026 17:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	119	53456	1200,64
2083	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41103533	1	4	13/05/2026 07:24	13/05/2026 14:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	63	17583	422,71
2084	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41103549	1	4	13/05/2026 07:27	13/05/2026 10:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	3,08
2085	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41103565	1	4	13/05/2026 07:29	13/05/2026 10:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	18	17583	55,09
2086	39	5	2026	13322	LMN01N1	LMN	41103571	1	4	13/05/2026 07:30	14/05/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46043	18,16
2087	39	5	2026	13322	LMN01N1	LMN	41103571	1	4	13/05/2026 22:30	14/05/2026 01:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	46043	57,00
2088	39	5	2026	16567	MRG01C5	MRG	41103575	1	4	13/05/2026 07:30	13/05/2026 13:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	48768	29,08
2089	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41103587	1	4	13/05/2026 07:31	13/05/2026 20:27	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	27379	77,57
2090	39	5	2026	13240	APR01P5	APR	41103589	1	4	13/05/2026 07:32	13/05/2026 18:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	13485	125,32
2091	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41103611	1	4	13/05/2026 07:34	13/05/2026 19:03	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	42	31687	481,98
2092	39	5	2026	13399	VRZ01P4	VRZ	41103629	1	4	13/05/2026 07:36	13/05/2026 16:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	7	21546	59,41
2093	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41103631	1	4	13/05/2026 06:21	13/05/2026 07:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	28718	3,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2094	39	5	2026	13264	CDO01M4	CDO	41103667	1	4	13/05/2026 07:41	13/05/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	4	11043	34,44
2095	39	5	2026	13280	DIF01IA	DIF	41103725	1	4	13/05/2026 07:45	13/05/2026 11:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	6	53352	24,59
2096	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41103739	1	4	13/05/2026 07:51	13/05/2026 10:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	39852	10,98
2097	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41103749	1	4	13/05/2026 07:51	13/05/2026 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	18711	12,62
2098	39	5	2026	13390	TRR01P4	TRR	41103779	1	4	13/05/2026 07:54	13/05/2026 12:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	24495	4,16
2099	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41103793	1	4	13/05/2026 07:56	13/05/2026 12:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	187	35167	789,45
2100	39	5	2026	15857	MCA01L2	MCA	41103825	1	4	13/05/2026 08:01	13/05/2026 19:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	30	18125	350,23
2101	39	5	2026	16564	ARU01Y2	ARU	41103843	1	4	13/05/2026 08:03	13/05/2026 10:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	1	28718	2,16
2102	39	5	2026	13369	QXD01P1	QXD	41103861	1	4	13/05/2026 08:05	13/05/2026 10:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	101	46247	274,22
2103	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41103863	1	4	13/05/2026 08:05	13/05/2026 17:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	39852	19,39
2104	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41103881	1	4	13/05/2026 08:06	14/05/2026 08:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	14	50783	345,75
2105	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41103891	1	4	13/05/2026 08:08	13/05/2026 15:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	23788	116,02
2106	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41103903	1	4	13/05/2026 08:08	13/05/2026 09:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	1,10

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2107	39	5	2026	15844	SQT01F4	SQT	41103903	1	4	13/05/2026 08:08	13/05/2026 09:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	13025	1,20
2108	39	5	2026	16948	PCU01L5	PCU	41103907	1	4	13/05/2026 08:09	13/05/2026 14:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	18384	46,37
2109	39	5	2026	13275	CRZ01P4	CRZ	41103937	1	4	13/05/2026 08:11	13/05/2026 20:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	18	28066	215,25
2110	39	5	2026	16567	MRG01C6	MRG	41104011	1	4	13/05/2026 08:17	13/05/2026 14:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	48768	13,42
2111	39	5	2026	13251	BRT01C6	BRT	41104023	1	4	13/05/2026 08:18	13/05/2026 16:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	23	50783	188,64
2112	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41104031	1	4	13/05/2026 08:19	13/05/2026 12:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	172	50783	633,77
2113	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41104031	1	4	13/05/2026 08:19	13/05/2026 12:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	57	50783	231,93
2114	39	5	2026	13305	ITE01I4	ITE	41104045	1	4	13/05/2026 08:20	13/05/2026 12:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	46	37175	205,82
2115	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41104049	1	4	13/05/2026 08:21	13/05/2026 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	11812	19,75
2116	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41104049	1	4	13/05/2026 17:14	13/05/2026 18:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	11812	1,98
2117	39	5	2026	15856	QXB01N5	QXB	41104071	1	4	13/05/2026 08:22	13/05/2026 14:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	9	30662	52,16
2118	39	5	2026	13245	BXD01L3	BXD	41104111	1	4	13/05/2026 08:25	13/05/2026 14:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	15953	12,84
2119	39	5	2026	15848	JCS01P3	JCS	41104145	1	4	13/05/2026 08:29	13/05/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	2	15980	16,15

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2120	39	5	2026	13286	GRM01M5	GRM	41104151	1	4	13/05/2026 08:14	13/05/2026 22:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	15	20725	213,57
2121	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41104161	1	4	13/05/2026 08:30	14/05/2026 00:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	39852	46,82
2122	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41104193	1	4	13/05/2026 08:32	13/05/2026 11:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	15	35167	38,07
2123	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41104199	1	4	13/05/2026 08:32	13/05/2026 10:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	28718	1,97
2124	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41104203	1	4	13/05/2026 11:37	13/05/2026 21:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	133	20725	1321,02
2125	39	5	2026	13374	RSU01N5	RSU	41104277	1	4	13/05/2026 08:39	13/05/2026 13:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	95	35320	484,08
2126	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41104279	1	4	13/05/2026 08:39	13/05/2026 15:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	20725	7,11
2127	39	5	2026	13319	LVM01M1	LVM	41104363	1	4	13/05/2026 08:47	13/05/2026 15:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	56	24949	351,45
2128	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41104383	1	4	13/05/2026 08:30	13/05/2026 10:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	18125	4,15
2129	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41104405	1	4	13/05/2026 08:49	13/05/2026 23:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	31	15953	443,72
2130	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41104421	1	4	13/05/2026 08:52	13/05/2026 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	16994	4,01
2131	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41104465	1	4	13/05/2026 08:56	13/05/2026 10:29	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50783	4,65

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2132	39	5	2026	13253	BVG01P1	BVG	41104567	1	4	13/05/2026 09:04	13/05/2026 14:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23788	5,30
2133	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41104575	1	4	13/05/2026 09:06	14/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	216	20725	5526,18
2134	39	5	2026	13252	BBR01I2	BBR	41104593	1	4	13/05/2026 09:07	13/05/2026 09:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	23	26851	15,68
2135	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41104609	1	4	13/05/2026 13:49	13/05/2026 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39852	7,30
2136	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41104665	1	4	13/05/2026 09:13	13/05/2026 15:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	34429	5,86
2137	39	5	2026	13288	ICP01N1	ICP	41104711	1	4	13/05/2026 09:18	13/05/2026 20:28	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	14391	100,55
2138	39	5	2026	15844	SQT01F3	SQT	41104729	1	4	13/05/2026 09:20	13/05/2026 10:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	13025	1,35
2139	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41104745	1	4	13/05/2026 09:20	13/05/2026 18:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	14	20725	129,97
2140	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41104777	1	4	13/05/2026 09:23	13/05/2026 12:20	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	71	17412	209,92
2141	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41104777	1	4	13/05/2026 09:23	13/05/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	17412	20,69
2142	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41104777	1	4	13/05/2026 12:20	13/05/2026 12:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	17412	6,87
2143	39	5	2026	16563	GBA01L4	GBA	41104845	1	4	13/05/2026 09:31	13/05/2026 12:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	16	8930	43,75

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2144	39	5	2026	15855	CND01C2	CND	41104887	1	4	13/05/2026 09:35	14/05/2026 00:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	9	35167	132,06
2145	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41104939	1	4	13/05/2026 09:39	13/05/2026 11:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	63	28278	98,98
2146	39	5	2026	16946	CLN01F2	CLN	41104951	1	4	13/05/2026 09:40	13/05/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	3	34469	26,27
2147	39	5	2026	16946	CLN01F2	CLN	41104951	1	4	13/05/2026 16:27	13/05/2026 18:25	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	80	34469	157,24
2148	39	5	2026	13369	QXD01P2	QXD	41104987	1	4	13/05/2026 13:30	13/05/2026 13:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	141	46247	58,75
2149	39	5	2026	13355	PCJ01P6	PCJ	41105011	1	4	13/05/2026 09:48	14/05/2026 02:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	44751	137,36
2150	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41105037	1	4	13/05/2026 09:51	14/05/2026 01:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	3	31687	46,63
2151	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41105051	1	4	13/05/2026 09:52	13/05/2026 16:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	6,44
2152	39	5	2026	13394	UMR01M3	UMR	41105063	1	4	13/05/2026 09:53	13/05/2026 14:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	20008	4,98
2153	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41105073	1	4	13/05/2026 09:54	13/05/2026 23:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	23788	42,23
2154	39	5	2026	15851	PEB01L2	PEB	41105129	1	4	13/05/2026 09:35	13/05/2026 14:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	15692	13,25
2155	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41105165	1	4	13/05/2026 10:01	13/05/2026 18:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	23116	8,68
2156	39	5	2026	13363	PCM01M5	PCM	41105167	1	4	13/05/2026 10:01	13/05/2026 15:47	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11257	5,78

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2157	39	5	2026	16567	MRG01C7	MRG	41105219	1	4	13/05/2026 10:06	13/05/2026 14:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	110	48768	472,76
2158	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41105231	1	4	13/05/2026 10:08	13/05/2026 12:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	5	20725	12,73
2159	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41105289	1	4	13/05/2026 10:12	13/05/2026 12:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	46247	2,69
2160	39	5	2026	15851	PEB01L1	PEB	41105313	1	4	13/05/2026 11:03	13/05/2026 14:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	20	15692	73,67
2161	39	5	2026	13312	JGB01M5	JGB	41105343	1	4	13/05/2026 15:31	13/05/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	39852	5,14
2162	39	5	2026	13238	AMT01P3	AMT	41105361	1	4	13/05/2026 10:17	14/05/2026 00:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	42	25620	581,56
2163	39	5	2026	13251	BRT01C2	BRT	41105377	1	4	13/05/2026 10:17	13/05/2026 16:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	50783	5,85
2164	39	5	2026	13245	BXD01L2	BXD	41105433	1	4	13/05/2026 10:24	13/05/2026 16:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	16	15953	93,43
2165	39	5	2026	15502	TAA01Y3	TAA	41105463	1	4	13/05/2026 10:26	13/05/2026 12:10	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	150	30597	257,54
2166	39	5	2026	16949	PAR01C7	PAR	41105469	1	4	13/05/2026 10:27	13/05/2026 15:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	16994	24,11
2167	39	5	2026	13399	VRZ01P5	VRZ	41105607	1	4	13/05/2026 10:41	13/05/2026 17:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	112	21546	756,62
2168	39	5	2026	13280	DIF01I8	DIF	41105627	1	4	13/05/2026 10:43	13/05/2026 17:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53352	6,97
2169	39	5	2026	15850	SNP01N5	SNP	41105697	1	4	13/05/2026 10:50	13/05/2026 17:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	15	27379	105,02

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2170	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41105813	1	4	13/05/2026 11:01	13/05/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	19193	58,07
2171	39	5	2026	13302	INP01N4	INP	41105813	1	4	13/05/2026 17:55	13/05/2026 19:19	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	19193	9,70
2172	39	5	2026	16944	ACA01C1	ACA	41105901	1	4	13/05/2026 11:10	13/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	24955	6,96
2173	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41105919	1	4	13/05/2026 11:12	13/05/2026 16:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	2	35167	10,70
2174	39	5	2026	15854	JAB01F6	JAB	41105959	1	4	13/05/2026 11:15	14/05/2026 09:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44304	22,42
2175	39	5	2026	13328	MRC01M4	MRC	41105965	1	4	13/05/2026 11:15	13/05/2026 18:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	20685	15,01
2176	39	5	2026	16567	MRG01C2	MRG	41105975	1	4	13/05/2026 08:19	13/05/2026 15:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	24	48768	174,51
2177	39	5	2026	16568	ACP01C4	ACP	41106007	1	4	13/05/2026 11:18	13/05/2026 19:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	8,21
2178	39	5	2026	13305	ITE01I3	ITE	41106169	1	4	13/05/2026 11:34	13/05/2026 15:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	2	37175	7,67
2179	39	5	2026	13322	LMN01N7	LMN	41106177	1	4	13/05/2026 11:35	13/05/2026 17:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	46043	62,71
2180	39	5	2026	15854	JAB01F1	JAB	41106247	1	4	13/05/2026 10:15	13/05/2026 14:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	28	44304	130,36
2181	39	5	2026	15857	MCA01L1	MCA	41106311	1	4	13/05/2026 11:49	13/05/2026 14:37	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	64	18125	179,34
2182	39	5	2026	13308	ITK01I5	ITK	41106327	1	4	13/05/2026 11:51	13/05/2026 14:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	21	46970	59,55
2183	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41106417	1	4	13/05/2026 11:57	14/05/2026 17:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	5	20725	148,03

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	Nível Tensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2184	39	5	2026	15849	IGT01M8	IGT	41106419	1	4	13/05/2026 11:57	13/05/2026 17:46	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	57999	11,61
2185	39	5	2026	13312	VJG01F5	VJG	41106433	1	4	13/05/2026 10:56	13/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39852	2,34
2186	39	5	2026	16560	ARR01L1	ARR	41106453	1	4	13/05/2026 10:50	13/05/2026 14:13	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	17412	16,88
2187	39	5	2026	16570	NVR01N3	NVR	41106463	1	4	13/05/2026 12:02	13/05/2026 18:08	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	28278	12,19
2188	39	5	2026	13275	CRZ01P3	CRZ	41106555	1	4	13/05/2026 12:11	13/05/2026 15:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	28066	2,86
2189	39	5	2026	13392	UMB01I1	UMB	41106639	1	4	13/05/2026 11:48	13/05/2026 16:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	11812	4,20
2190	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41106647	1	4	13/05/2026 12:21	13/05/2026 23:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	25	28421	268,73
2191	39	5	2026	13312	JGB01M1	JGB	41106701	1	4	13/05/2026 12:29	14/05/2026 11:43	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39852	23,22
2192	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41106709	1	4	13/05/2026 12:30	15/05/2026 11:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	20725	186,31
2193	39	5	2026	13238	AMT01P4	AMT	41106725	1	4	13/05/2026 12:33	13/05/2026 22:05	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	8	25620	76,36
2194	39	5	2026	13288	ICP01N4	ICP	41106779	1	4	13/05/2026 12:38	13/05/2026 23:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	10	14391	110,53
2195	39	5	2026	16564	ARU01Y5	ARU	41106875	1	4	13/05/2026 12:53	13/05/2026 21:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28718	17,56
2196	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	41106895	1	4	13/05/2026 12:55	14/05/2026 10:24	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	14	50783	300,68

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2197	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41106901	1	4	13/05/2026 12:55	13/05/2026 17:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	33430	8,23
2198	39	5	2026	13253	BVG01P4	BVG	41106907	1	4	13/05/2026 12:56	13/05/2026 20:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	3	23788	22,91
2199	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41106949	1	4	13/05/2026 13:02	14/05/2026 05:23	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	53352	16,34
2200	39	5	2026	16567	MRG01C6	MRG	41106961	1	4	13/05/2026 13:05	13/05/2026 16:58	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	48768	3,87
2201	39	5	2026	13390	TRR01P1	TRR	41107027	1	4	13/05/2026 13:17	13/05/2026 21:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	59	24495	487,21
2202	39	5	2026	13343	MNV01M6	MNV	41107031	1	4	13/05/2026 13:17	13/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	33430	1,39
2203	39	5	2026	13282	DID01F4	DID	41107055	1	4	13/05/2026 13:20	13/05/2026 17:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	9	59003	39,60
2204	39	5	2026	13340	MTB01S4	MTB	41107111	1	4	13/05/2026 13:27	14/05/2026 00:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	18452	11,41
2205	39	5	2026	15502	TAA01Y2	TAA	41107197	1	4	13/05/2026 13:40	13/05/2026 16:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	4	30597	12,03
2206	39	5	2026	16943	PDM01MA	PDM	41107207	1	4	13/05/2026 13:42	14/05/2026 10:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	84	13469	1778,86
2207	39	5	2026	16944	ACA01C3	ACA	41107235	1	4	13/05/2026 13:44	13/05/2026 15:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	24	24955	47,12
2208	39	5	2026	13375	SLC01S5	SLC	41107241	1	4	13/05/2026 13:45	13/05/2026 20:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	18	23116	124,59
2209	39	5	2026	13282	DMU01M8	DMU	41107303	1	4	13/05/2026 13:54	14/05/2026 01:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	59003	11,65
2210	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41107569	1	4	13/05/2026 14:23	13/05/2026 18:09	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	3	23116	11,27

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2211	39	5	2026	13288	ICP01N2	ICP	41107583	1	4	13/05/2026 14:25	14/05/2026 08:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	26	14391	475,51
2212	39	5	2026	13375	SLC01S2	SLC	41107657	1	4	13/05/2026 14:33	14/05/2026 03:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	8	23116	102,42
2213	39	5	2026	13247	BNB01Y2	BNB	41107677	1	4	13/05/2026 14:34	13/05/2026 20:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	6500	6,17
2214	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41107683	1	4	13/05/2026 14:35	13/05/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	5	46043	23,81
2215	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41107683	1	4	13/05/2026 14:36	13/05/2026 19:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	11	46043	48,42
2216	39	5	2026	13322	LMN01N3	LMN	41107683	1	4	13/05/2026 19:00	13/05/2026 19:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	46043	0,70
2217	39	5	2026	13263	CCA01C4	CCA	41107697	1	4	13/05/2026 14:36	13/05/2026 19:33	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	1	69717	4,96
2218	39	5	2026	16570	NVR01N5	NVR	41107699	1	4	13/05/2026 14:36	13/05/2026 16:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	19	28278	37,73
2219	39	5	2026	13374	RSU01N7	RSU	41107747	1	4	13/05/2026 14:41	13/05/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	7	35320	56,00
2220	39	5	2026	13343	MNV01M3	MNV	41107747	1	4	13/05/2026 14:41	13/05/2026 22:41	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	6	33430	48,00
2221	39	5	2026	13382	SLP01P2	SLP	41107801	1	4	13/05/2026 14:47	13/05/2026 19:35	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	7	18711	33,59
2222	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41107815	1	4	13/05/2026 14:46	13/05/2026 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	515	46247	4031,88
2223	39	5	2026	13369	QXD01P3	QXD	41107815	1	4	13/05/2026 22:20	13/05/2026 22:36	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	73	46247	19,14

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2224	39	5	2026	13343	MNV01M1	MNV	41107927	1	4	13/05/2026 14:59	14/05/2026 09:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	17	33430	313,78
2225	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41108037	1	4	13/05/2026 15:13	14/05/2026 02:59	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	10	48768	117,65
2226	39	5	2026	15851	PEB01L3	PEB	41108101	1	4	13/05/2026 16:58	13/05/2026 23:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	9	15692	57,06
2227	39	5	2026	13280	DIF01I2	DIF	41108129	1	4	13/05/2026 15:21	13/05/2026 17:32	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	24	53352	52,35
2228	39	5	2026	13264	CDO01M1	CDO	41108143	1	4	13/05/2026 15:22	14/05/2026 01:56	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	11043	10,56
2229	39	5	2026	13250	BFG01N4	BFG	41108181	1	4	13/05/2026 15:25	13/05/2026 21:06	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	17583	5,69
2230	39	5	2026	15502	TAA01Y4	TAA	41108201	1	4	13/05/2026 15:28	13/05/2026 20:14	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	10	30597	47,62
2231	39	5	2026	15853	AQZ01I6	AQZ	41108239	1	4	13/05/2026 15:32	14/05/2026 09:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	90	37089	1655,05
2232	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41108255	1	4	13/05/2026 15:33	13/05/2026 19:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	39852	3,88
2233	39	5	2026	16557	IPU01L2	IPU	41108261	1	4	13/05/2026 15:34	13/05/2026 17:55	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	326	20167	764,83
2234	39	5	2026	13252	BBR01I1	BBR	41108383	1	4	13/05/2026 15:47	14/05/2026 14:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	26851	22,88
2235	39	5	2026	13288	ICP01N3	ICP	41108395	1	4	13/05/2026 15:46	14/05/2026 16:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	7	14391	170,95
2236	39	5	2026	15844	SQT01F2	SQT	41108439	1	4	13/05/2026 15:51	14/05/2026 08:34	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	13025	33,43

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2237	39	5	2026	13312	VJG01F3	VJG	41108489	1	4	13/05/2026 15:56	14/05/2026 13:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	48	39852	1024,77
2238	39	5	2026	13291	ICH01I3	ICH	41108497	1	4	13/05/2026 15:57	14/05/2026 08:40	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	2	28421	33,46
2239	39	5	2026	13252	BBR01I7	BBR	41108569	1	4	13/05/2026 16:03	13/05/2026 23:48	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	87	26851	673,72
2240	39	5	2026	15850	SNP01N4	SNP	41108585	1	4	13/05/2026 16:05	14/05/2026 00:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	2	27379	17,58
2241	39	5	2026	15856	QXB01N2	QXB	41108691	1	4	13/05/2026 16:17	13/05/2026 22:15	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	74	30662	440,42
2242	39	5	2026	15855	CND01C4	CND	41108693	1	4	13/05/2026 16:18	13/05/2026 21:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	187	35167	1041,49
2243	39	5	2026	15502	TAA01Y4	TAA	41108713	1	4	13/05/2026 16:19	13/05/2026 21:00	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	1	30597	4,68
2244	39	5	2026	15856	QXB01N3	QXB	41108799	1	4	13/05/2026 16:29	13/05/2026 20:52	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	4	30662	17,47
2245	39	5	2026	13340	MTB01S2	MTB	41108887	1	4	13/05/2026 16:43	13/05/2026 20:53	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	18452	4,15
2246	39	5	2026	15855	CND01C1	CND	41108993	1	4	13/05/2026 16:53	13/05/2026 23:51	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	13800	61	35167	424,78
2247	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	41109027	1	4	13/05/2026 16:59	14/05/2026 19:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Árvore ou Vegetação	220	1	50783	26,29
2248	39	5	2026	15502	TAA01Y4	TAA	41109113	1	4	13/05/2026 17:09	13/05/2026 22:12	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	1	30597	5,04
2249	39	5	2026	13251	BRT01C4	BRT	41109291	1	4	13/05/2026 17:29	14/05/2026 00:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	61	50783	441,94

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2250	39	5	2026	15849	IGT01M7	IGT	41109309	1	4	13/05/2026 17:32	14/05/2026 00:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	57999	20,88
2251	39	5	2026	15848	JCS01P4	JCS	41109387	1	4	13/05/2026 17:36	13/05/2026 23:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	12	15980	65,00
2252	39	5	2026	15849	IGT01M4	IGT	41109509	1	4	13/05/2026 17:48	13/05/2026 20:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	706	57999	1754,02
2253	39	5	2026	13355	PCJ01P2	PCJ	41109585	1	4	13/05/2026 17:54	14/05/2026 12:26	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	44751	18,52
2254	39	5	2026	15853	AQZ01I8	AQZ	41109625	1	4	13/05/2026 17:58	14/05/2026 09:45	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	37089	15,78
2255	39	5	2026	16568	ACP01C3	ACP	41109787	1	4	13/05/2026 18:16	14/05/2026 03:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	31687	8,86
2256	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41109811	1	4	13/05/2026 19:16	13/05/2026 23:30	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	177	34429	748,71
2257	39	5	2026	13263	CCA01CA	CCA	41109885	1	4	13/05/2026 18:26	13/05/2026 21:07	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	2,69
2258	39	5	2026	13286	GRM01M4	GRM	41109897	1	4	13/05/2026 18:27	14/05/2026 19:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	20725	24,62
2259	39	5	2026	16947	ITR01I2	ITR	41109999	1	4	13/05/2026 11:19	13/05/2026 20:54	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	42	15866	402,29
2260	39	5	2026	13286	GRM01M2	GRM	41110195	1	4	13/05/2026 19:24	13/05/2026 22:44	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	6	20725	20,06
2261	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41110217	1	4	13/05/2026 19:28	14/05/2026 06:21	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	2	37089	21,76
2262	39	5	2026	15853	AQZ01I2	AQZ	41110217	1	4	14/05/2026 01:59	14/05/2026 06:18	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	246	37089	1063,34
2263	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41110391	1	4	13/05/2026 21:41	14/05/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	42	11812	151,12
2264	39	5	2026	13392	UMB01I4	UMB	41110391	1	4	13/05/2026 23:03	14/05/2026 01:17	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	13	11812	29,08

item	agente	mes_competencia	ano_competencia	codigoConjunto	alimentador	subestacao	numeroOrdemInterrupcao	codTipoInterrupcao	codMotivoExpurgo	dataHoraInicioInterrupcao	dataHoraRestabilizacao	fatoGerador	NívelTensao	qtdClientesAfetados	numConsumidoresConjunto	CHI
2265	39	5	2026	13263	CCA01C6	CCA	41110719	1	4	13/05/2026 21:19	14/05/2026 09:50	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	1	69717	12,52
2266	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41110729	1	4	13/05/2026 21:22	14/05/2026 10:42	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	165	48768	2198,58
2267	39	5	2026	16567	MRG01C4	MRG	41110791	1	4	13/05/2026 21:42	14/05/2026 14:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	23	48768	375,46
2268	39	5	2026	13251	BRT01C5	BRT	41110883	1	4	13/05/2026 22:10	14/05/2026 11:01	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	220	3	50783	38,56
2269	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41110921	1	4	13/05/2026 09:08	14/05/2026 08:31	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	45	39852	1051,58
2270	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41110921	1	4	13/05/2026 09:08	14/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	4	39852	123,54
2271	39	5	2026	13312	JGB01M3	JGB	41110921	1	4	14/05/2026 14:58	14/05/2026 16:02	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	13800	44	39852	46,42
2272	39	5	2026	16945	CSL01C3	CSL	41111333	1	4	13/05/2026 19:59	14/05/2026 03:11	Interna;Não programada;Meio ambiente;Descarga Atmosférica	13800	69	34429	496,19
2273	39	5	2026	13302	INP01N3	INP	41111497	1	4	13/05/2026 08:26	14/05/2026 09:04	Interna;Não programada;Meio ambiente;Vento	220	12	19193	295,68

ANEXO II - Laudo meteorológico

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 08/05/2026 a 13/05/2026 na Área de Atuação
da ENEL-CE**



SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO
2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO
3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE
4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA
5. CONCLUSÃO
6. REFERÊNCIAS
7. RESPONSABILIDADES

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/CE no período de 08 a 13/05/2026 foi causado por uma banda convectiva no estado do Ceará. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

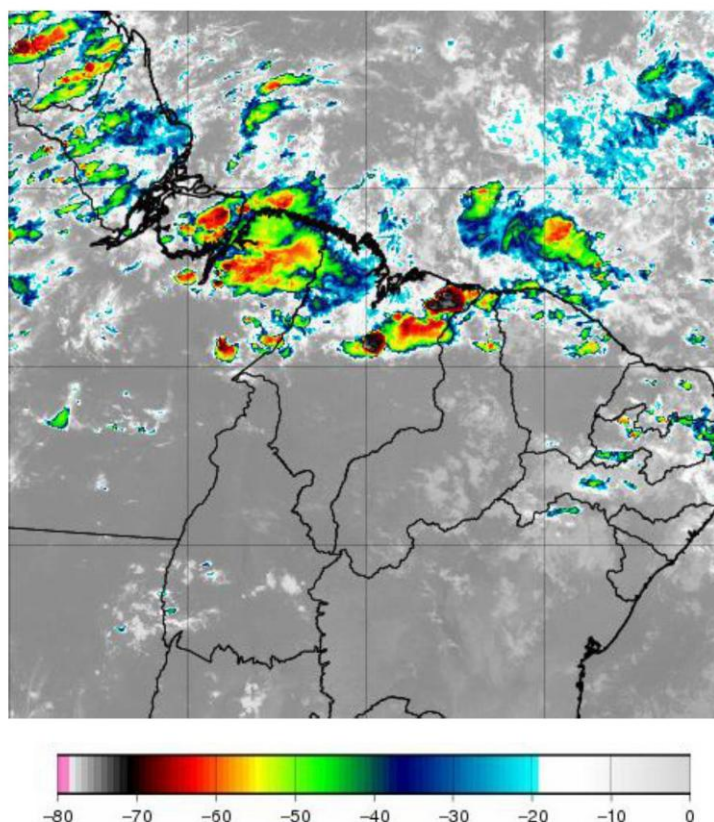



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 08/05. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -40°C equivalente à altura de 10 km.


2. ABRANGÊNCIA


A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas (Figura 2), chuvas (Figura 3) e rajadas de vento (Figura 4).

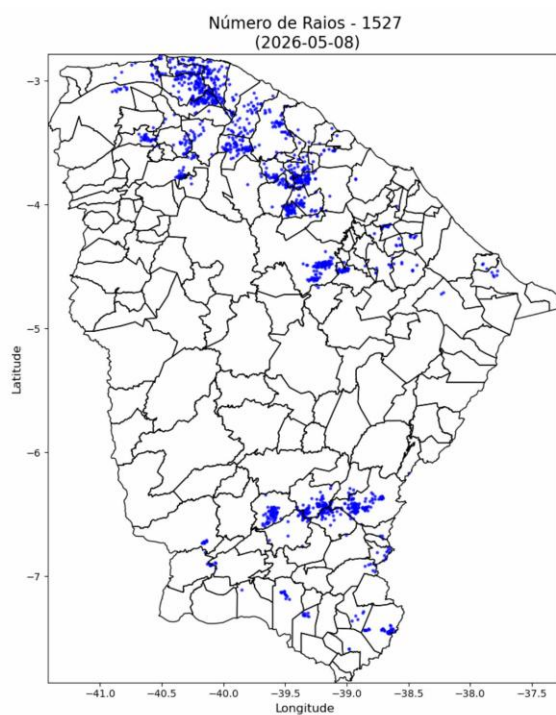

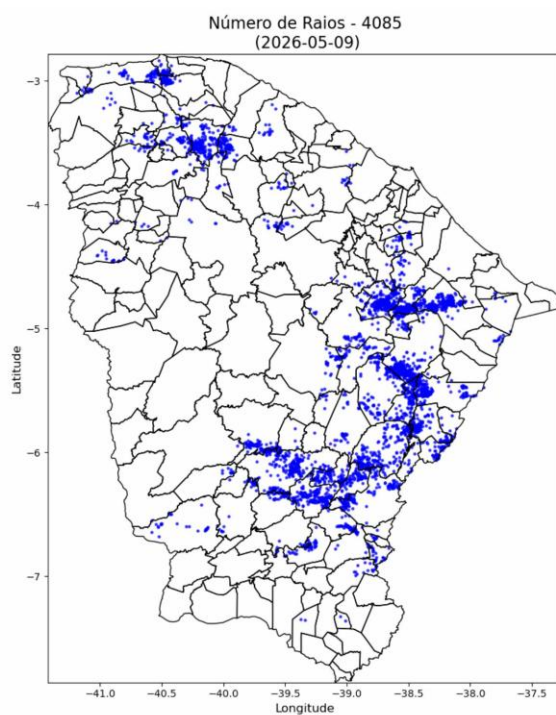

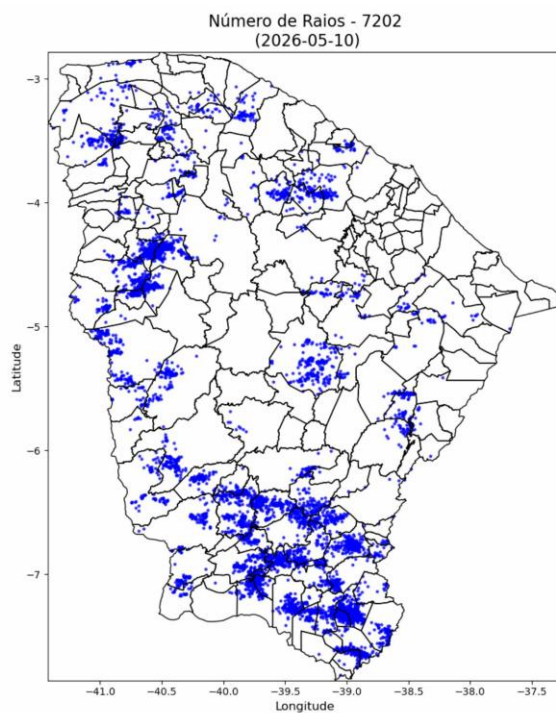

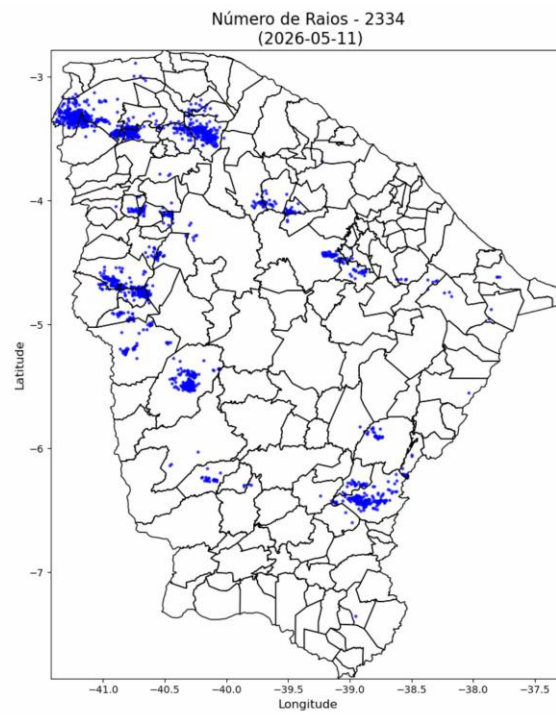

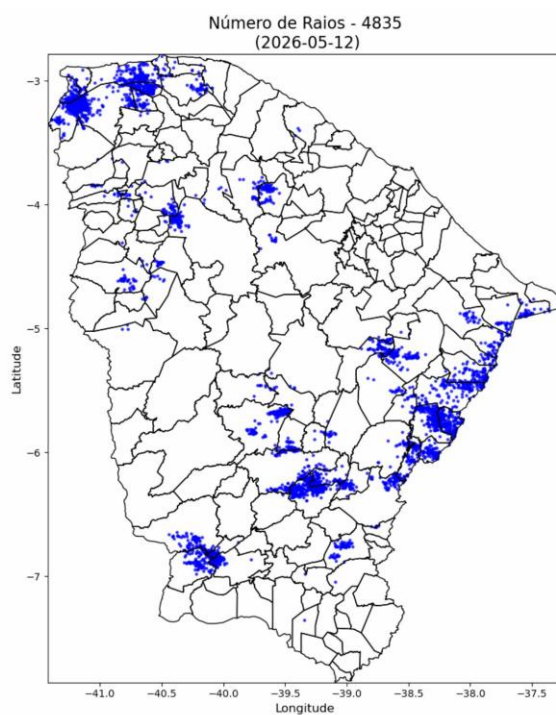

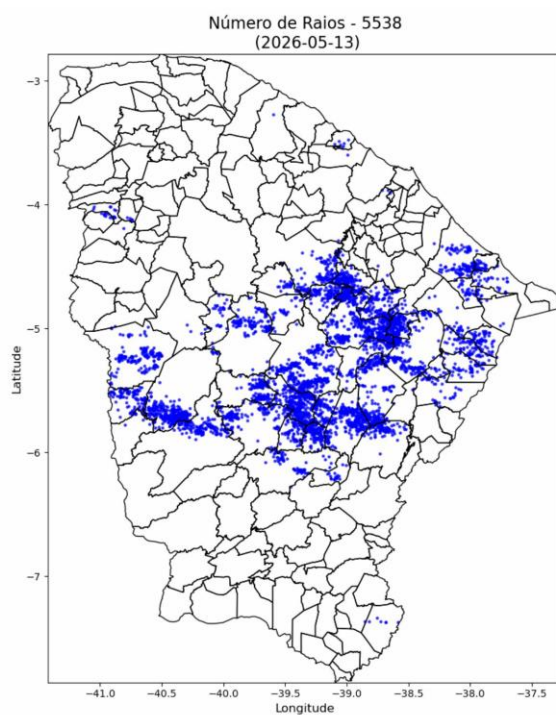
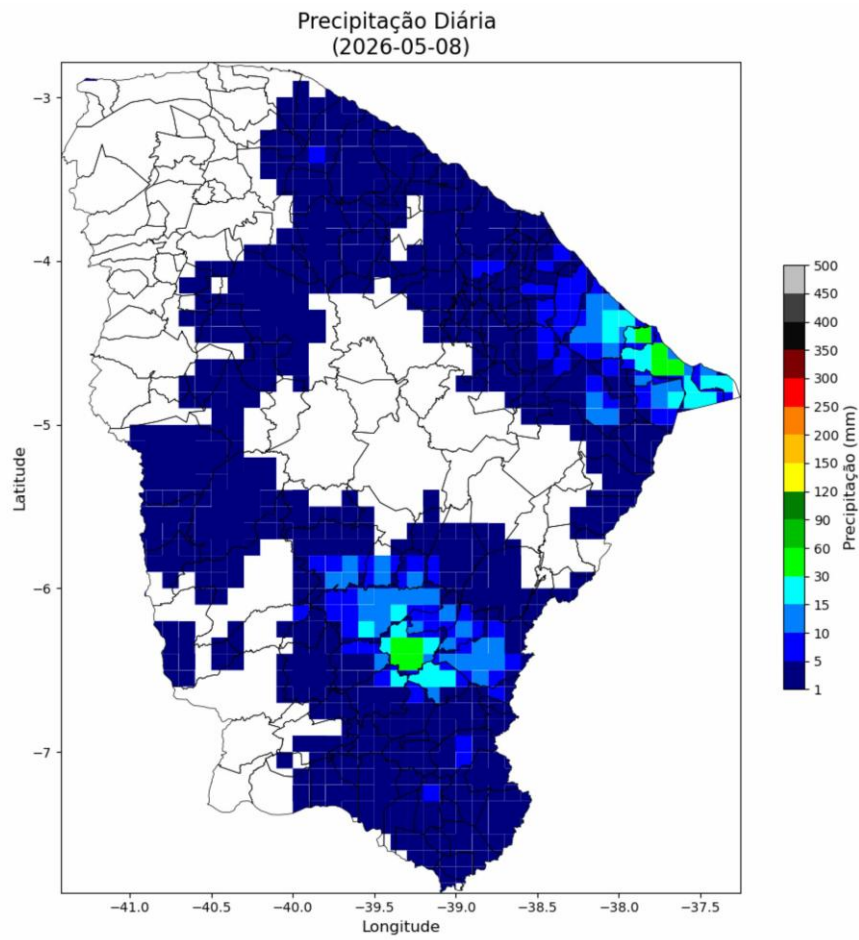
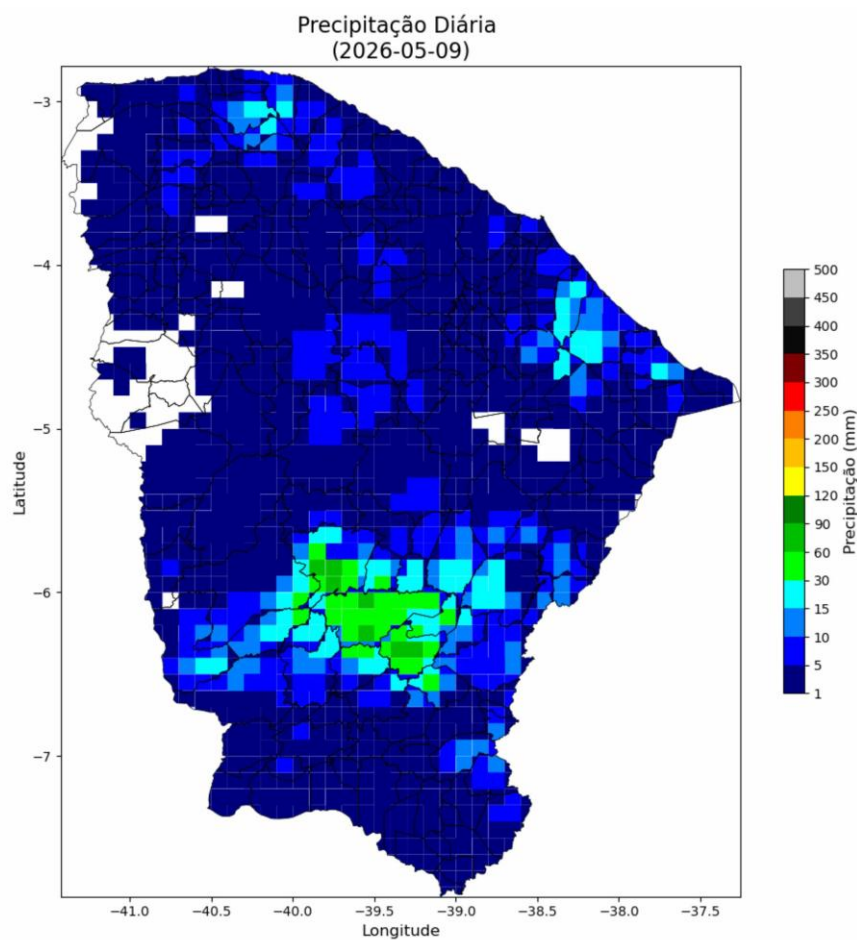
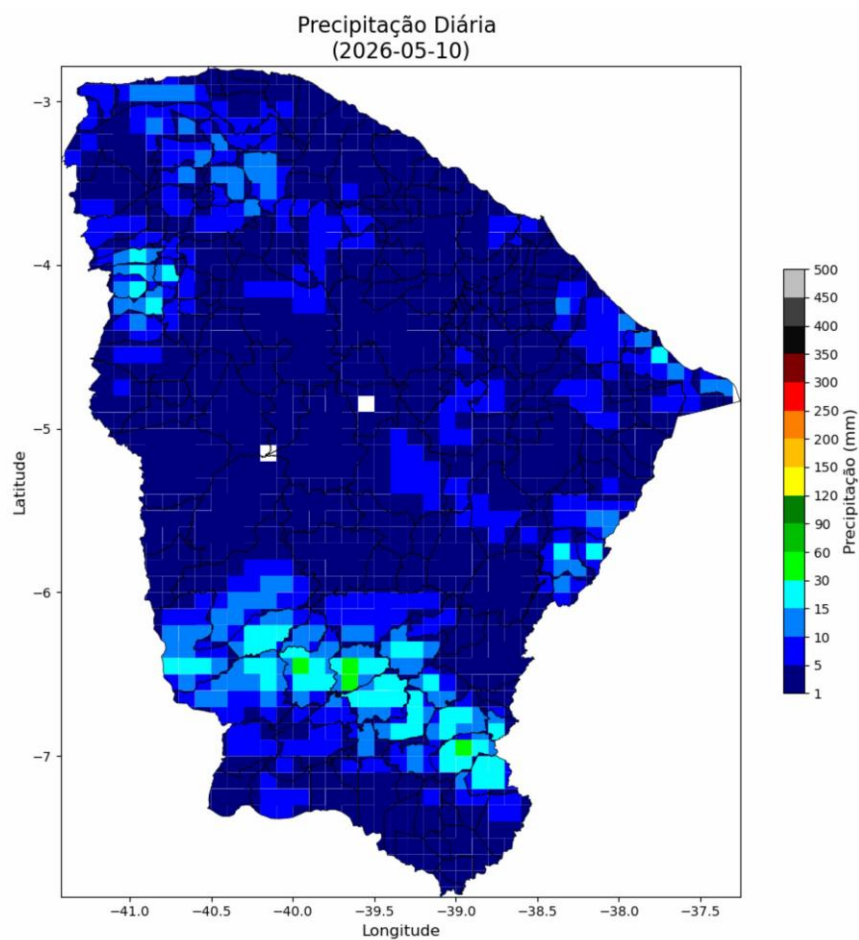
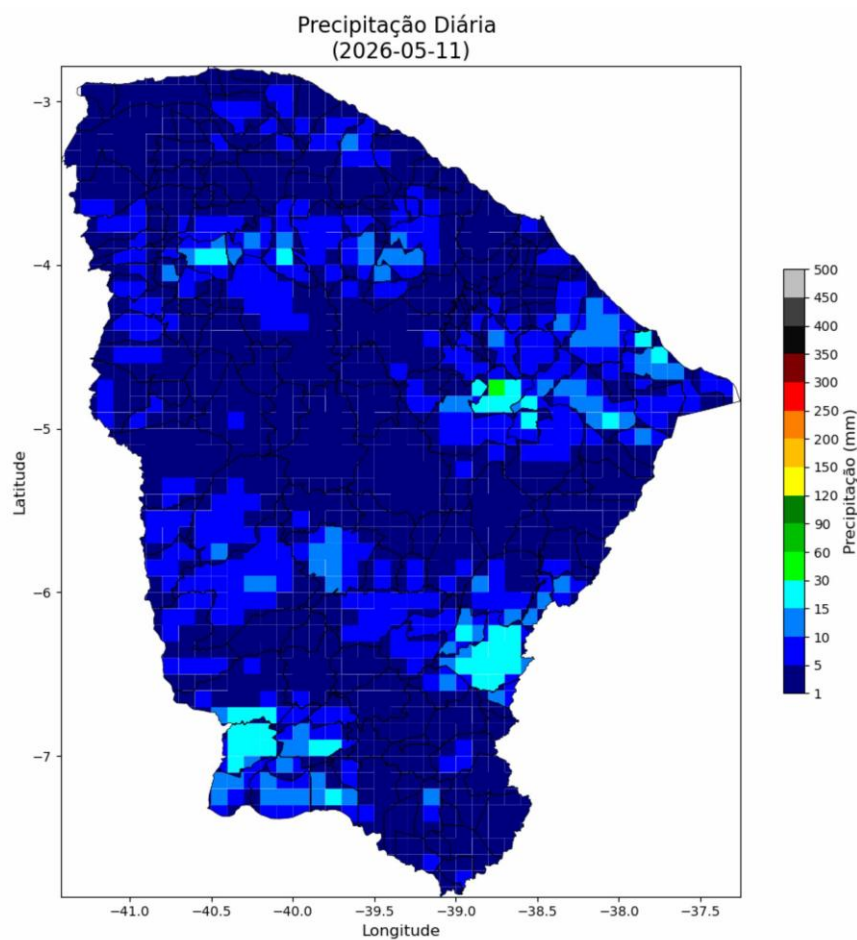



Figura 2 – Mapa de descargas atmosféricas para os dias 08 a 13/05.









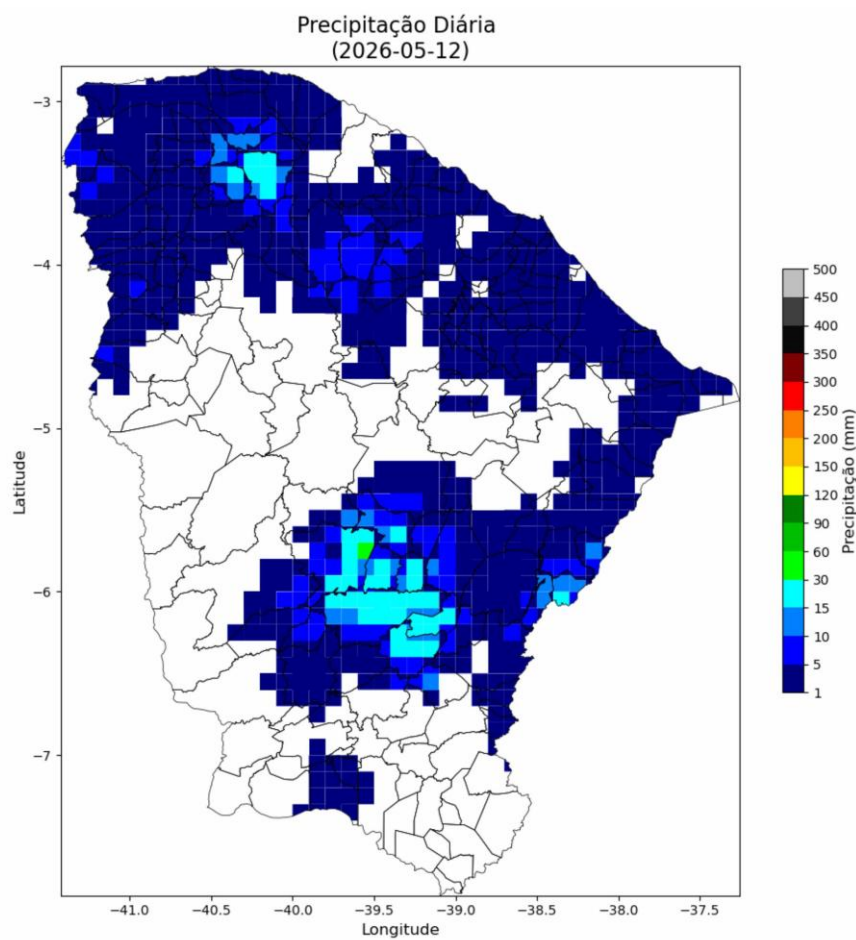

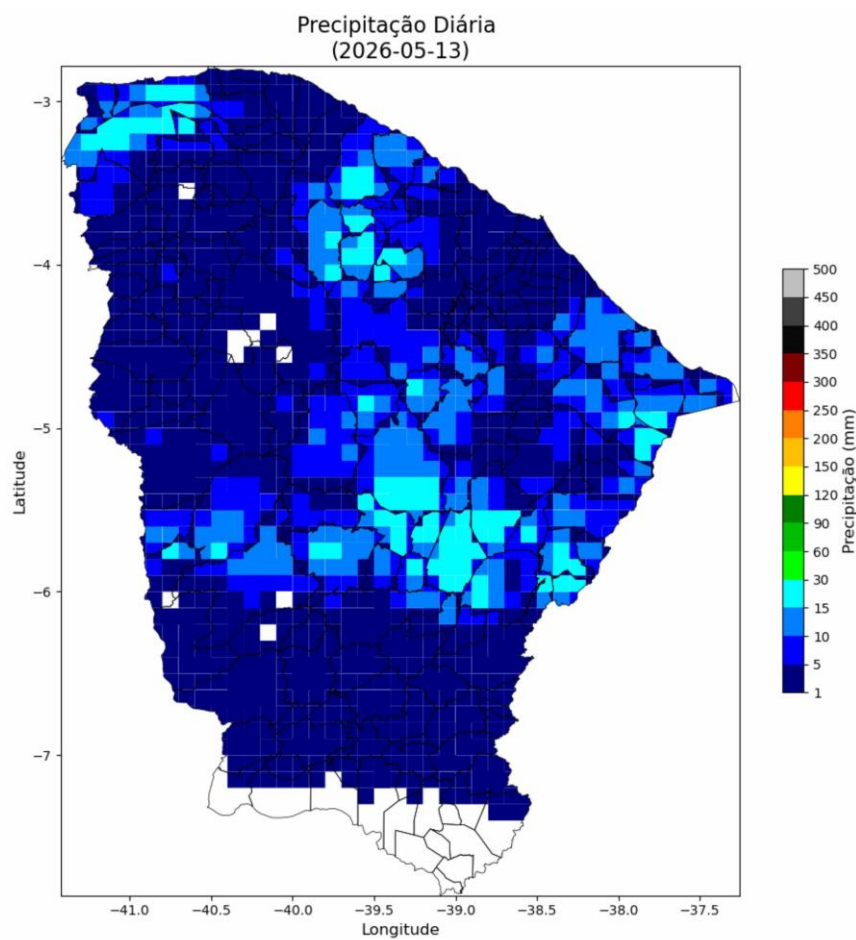
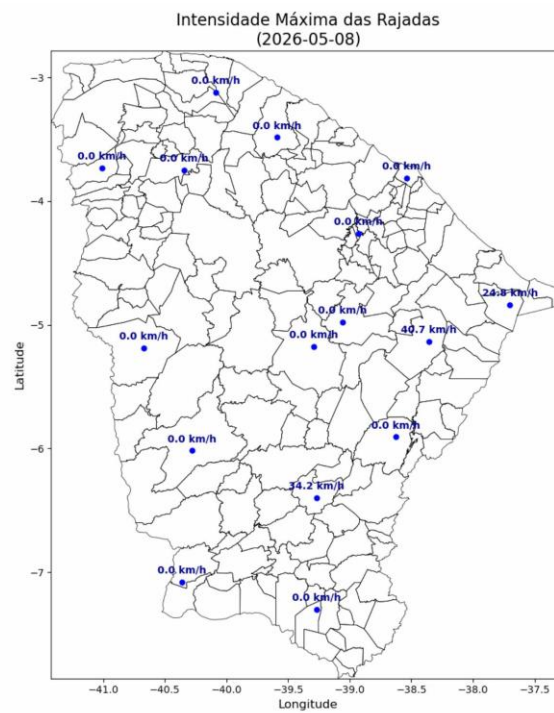
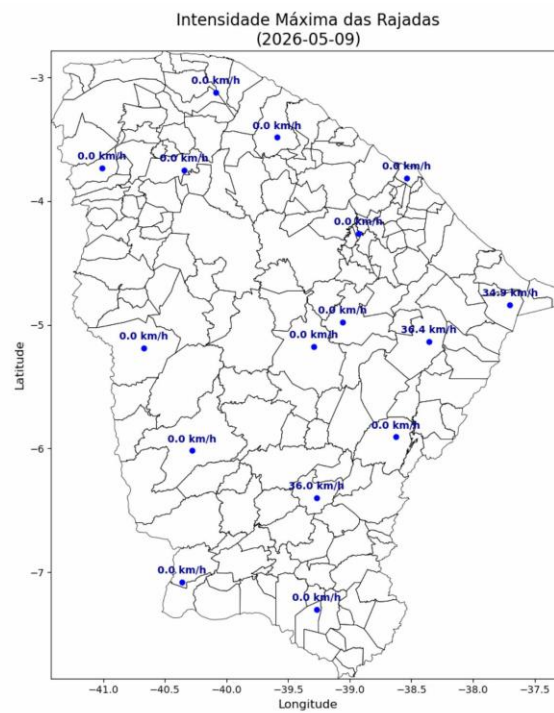
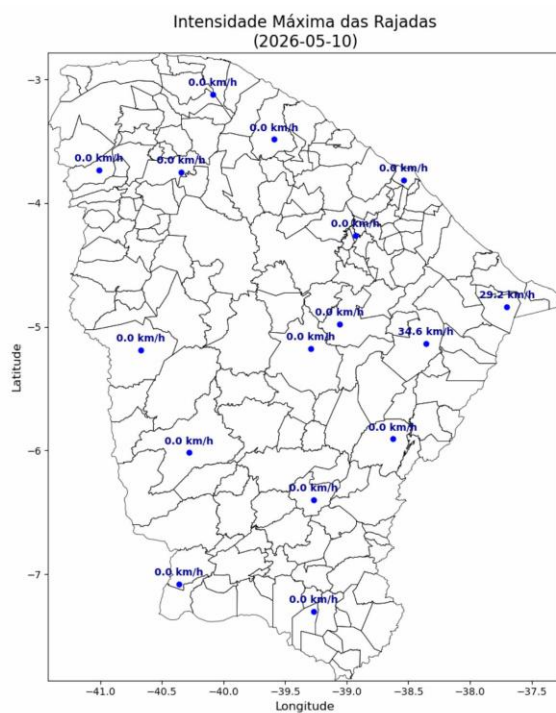
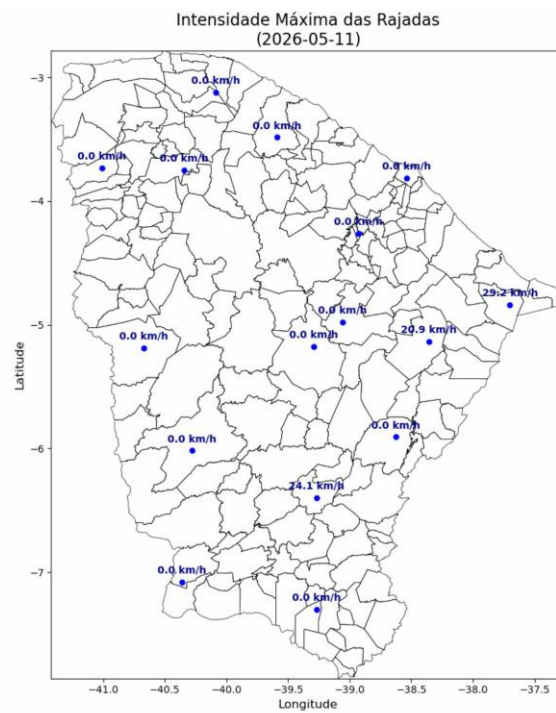



Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 08 a 13/05.









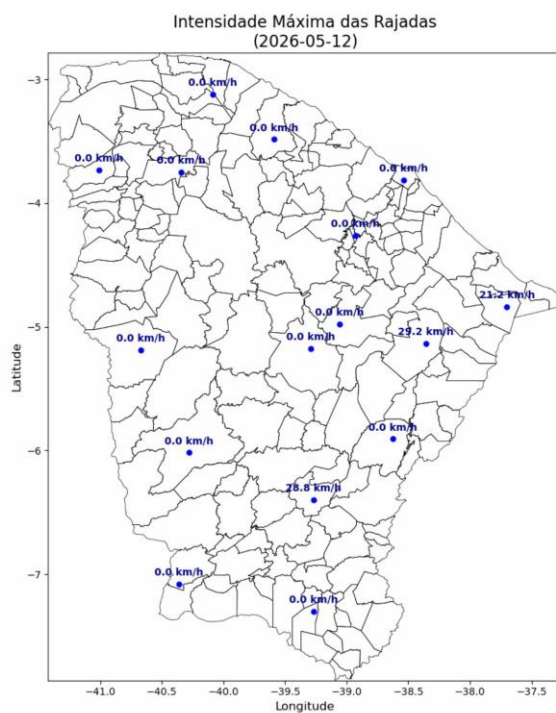

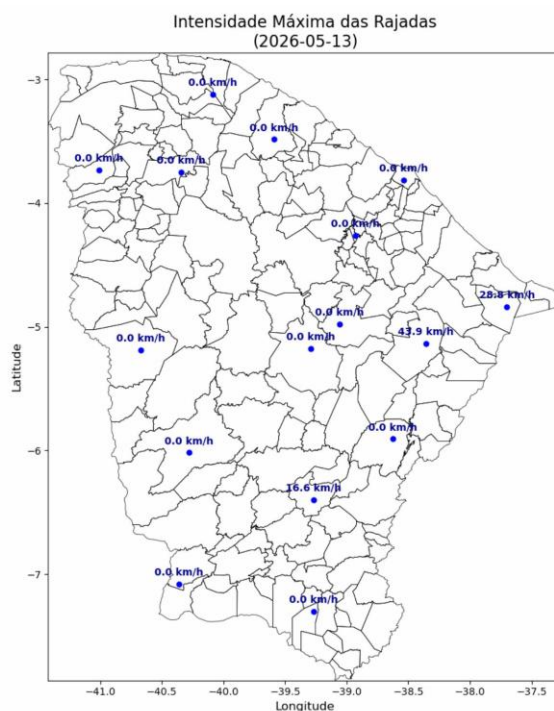


Figura 4 – Mapa de rajadas para os dias 08 a 13/05.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o

Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Ceará. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registradas rajadas de vento muito forte de até 44 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento fresco, capaz de derrubar galhos de árvores sobre a rede elétrica.
3. Foram registradas chuvas fortes até 90 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta com 25.521 descargas registradas na área de atuação da Enel/CE.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Ceará no período, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Ceará [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas e chuvas moderadas durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.



Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 08/05/2026 a 13/05/2026.

Número/Código Evento	2026-024/ENEL CE
Número/Código do Laudo	024/ENEL CE
Descrição	Banda de Nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2.0 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul (DS)	19h00min 08/05 - 08h00min 11/05
Centro sul (DC)	22h00min 08/05 - 18h00min 13/05
Leste (DL)	00h00min 10/05 - 16h00min 13/05
Centro norte (DO)	16h00min 09/05 - 17h00min 13/05
Fortaleza (DF)	14h00min 08/05 - 15h00min 12/05
Metropolitana (DM)	00h00min 08/05 - 23h00min 13/05
Atlântico (AO)	06h00min 08/05 - 15h00min 13/05
Norte (DN)	17h00min 08/05 - 22h00min 12/05

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] O Povo: <https://www.opovo.com.br/noticias/ceara/2026/05/10/chuva-no-ceara-aomenos-66-cidades-tem-registro-neste-domingo-10.html>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico
CREA 5061488869