Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 03 - 01/2025 – RJ

Sumário

1 Introdução 2
2 Definições 3
3 Descrição do evento 4
3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ 6
3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ 8
3.3 Subestações afetadas 11
3.4 Municípios afetados 12
4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 13
4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema 14
4.2 Clientes afetados e impactos globais 16
4.3 Síntese das informações técnicas do evento 17
4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis 18
5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento 18
5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços 18
5.2 Tempos médios de atendimento 19
6 Evidências do evento 20
6.1 Matérias jornalísticas 20
7 ANEXOS 31
ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis
ANEXO II Laudo meteorológico

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

> *187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:*
>
> *a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
>
> *b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
>
> ***c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;***
>
> *d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
>
> *e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
>
> *f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
>
> *g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
>
> *h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
>
> *i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ , entre os dias *26 e 31 de Janeiro de 2025*. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala Regional (1.3.1.2) acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou

b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 – Cálculo do CHI_{limite} para avaliação ISE

onde:
N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2024 ($\boldsymbol{N}$)

  Em outubro de 2024 foram faturadas 2.639.884 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.639.884^{0,35}$$

$$461.878{,}63\ CHI$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 03 - 01/2025 – RJ refere-se aos Sistemas de Grande Escala/Escala Regional (1.3.1.2) acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 1.216.533,52CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 461.878,63.

Entre os dias 26 e 31 de Janeiro de 2025, um sistema frontal atuou sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

Código único do evento:	ISE 03 - 01/2025 – RJ
COBRADE:	1.3.1.2 – TIPO
Quantidade de interrupções associadas:	3.765
Código único do Relatório:	ISE 03 - 01/2025 – RJ

Este cenário foi atestado pelo Grupo Storm, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 26 a 31 de Janeiro de 2025

Número/Código Evento	2025-003/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	003/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 26/01 - 23h00min 31/01
Niterói	03h00min 26/01 - 23h00min 31/01
São Gonçalo	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Magé	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Serrana	05h00min 26/01 - 23h00min 31/01
Lagos	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Macaé	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Campos	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
26/01/2025	CAMPOS/MACAÉ/SERRANA/SUL	ABD/AÇU/ANG/ARL/BAR/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BXG/CAB/ CAE/CAM/CAR/CAS/CMB/CQT/CRM/DIC/FAG/FAR/GOI/GUA/ IBS/ITA/ITC/ITI/ITL/ITP/ITR/JAC/MAC/MAM/MBU/MIR/MOB/ MUR/NAT/NSA/OUT/PAL/PNV/POT/PTI/PTM/RDC/RDO/ROL/ RSD/SAF/SAP/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SRO/QUI/TAP/TAT/TER/ TRB/TRM/URU/VAS/VIV/VPA	615	Queda de galhos e árvores/tombamento de postes/rompimento de cabos
27/01/2025	CAMPOS/MACAÉ/ NITERÓI/ SERRANA/SUL	ABD/AÇU/ALP/ANG/ARL/BAR/BCL/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/ BXG/CAB/CAE/CAM/CAR/CAS/CMB/CQT/CRM/DIC/FAG/FAR/ FRL/GOI/GUA/IBS/ICA/ING/INO/ITA/ITC/ITI/ITL/ITO/ITP/ITR/ JAC/MAC/MAM/MBU/MAR/MIR/MOB/MUR/NAT/NSA/OUT/ PAL/PIN/PIR/PNV/POT/PRL/PTI/PTM/RDC/RDO/ROL/RSD/ SAB/SAF/SAP/SAR/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SPT/SRO/QUI/TAP/ TER/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/ZSL	780	Queda de galhos e árvores/tombamento de postes/rompimento de cabos
28/01/2025	CAMPOS/MACAÉ/ NITERÓI/ SERRANA/SUL	AÇU/ALP/ANG/ARL/BAR/BCL/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BXG/ CAB/CAE/CAM/CAR/CAS/CMB/CQT/CRM/CRZ/DIC/FAR/FRL/ GOI/GUA/IBS/ICA/ING/INO/ITA/ITC/ITI/ITL/ITO/ITP/ITR/JAC/ LIB/MAC/MAM/MBU/MAR/MIR/MOB/MPA/MUR/NAT/NSA/ NVS/OUT/PAL/PIN/PIR/PNV/POT/PRL/PTI/PTM/RDC/RDO/ RSD/SAF/SAP/SAR/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SLR/SPT/SRO/QUI/ TAP/TAT/TOC/TER/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/ZSL	698	Queda de galhos e árvores/tombamento de postes/rompimento de cabos
29/01/2025	MACAÉ/NITERÓI/SERRANA/SUL	ANG/ARL/BAR/BGN/BJD/BRL/CAB/CAM/CAR/CAS/CMB/CQT/ FAG/IBS/ICA/ING/INO/ITA/ITC/ITI/ITO/ITP/JAC/LIB/MAC/ MAM/MBU/MAR/MIR/MPA/MUR/NSA/NVS/PAL/PIN/PNV/ PTI/PTM/RDC/RDO/ROL/RSD/SAF/SAP/SEC/SJA/SPT/SRO/ QUI/TAP/TAT/TER/TRB/TRM/VIV/VPA/ZSL	476	Queda de galhos e árvores/tombamento de postes/rompimento de cabos
30/01/2025	MACAÉ/NITERÓI/SERRANA/SUL	ANG/ARL/BAR/BGN/BJD/BRL/CAB/CAM/CAR/CAS/CMB/CQT/ FAG/IBS/ICA/ING/INO/ITA/ITC/ITI/ITP/JAC/LIB/MAC/MAM/ MBU/MAR/MIR/MPA/MUR/NSA/NVS/PAL/PIN/PNV/PTI/PTM/ RDC/RDO/ROL/RSD/SAF/SAP/SEC/SEV/SJA/SPT/QUI/TER/ TRB/TRM/VIV/VPA/ZSL	595	Queda de galhos e árvores/tombamento de postes/rompimento de cabos
31/01/2025	MACAÉ/NITERÓI/SERRANA/SUL	ANG/ARL/BAR/BGN/BJD/BRL/CAB/CAM/CAR/CAS/CMB/CQT/ FAG/IBS/ICA/INO/ITA/ITC/ITI/ITO/ITP/JAC/LIB/MAC/MAM/ MBU/MAR/MIR/MPA/MUR/NSA/NVS/PAL/PIN/PNV/PRL/PTI/ PTM/RDC/RDO/ROL/RSD/SAF/SAP/SEC/SJA/SLR/SPT/SRO/ QUI/TER/TRB/TRM/VIV/VPA/ZSL	601	Queda de galhos e árvores/tombamento de postes/rompimento de cabos

Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1.

A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo,

alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.

3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ

Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 03 - 01/2025 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geoelétricos das regionais afetadas.

Figura 1 – Mapas geoelétricos das regionais afetadas

Mapa Geolétrico Macaé

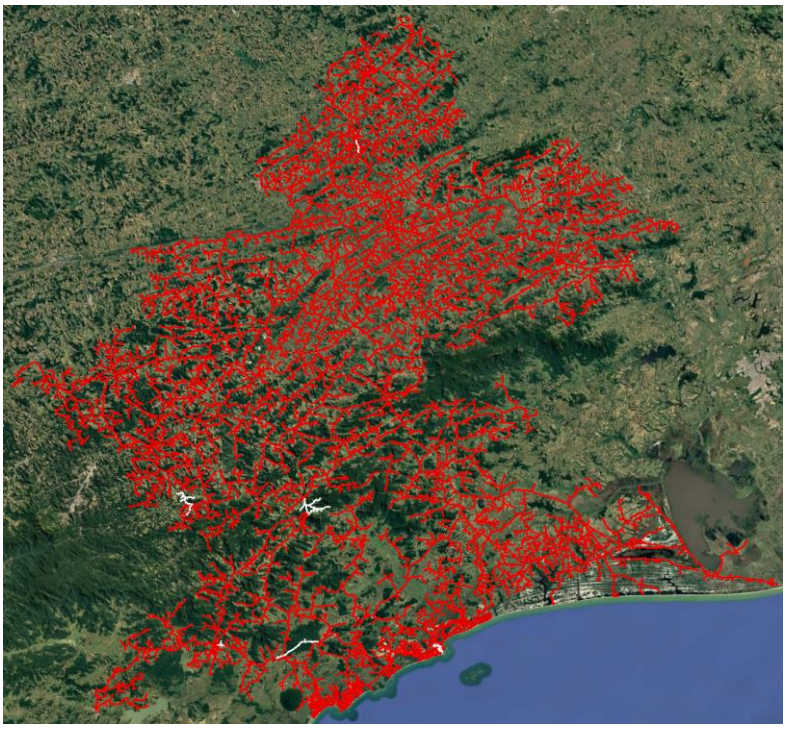

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Niterói

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Campos

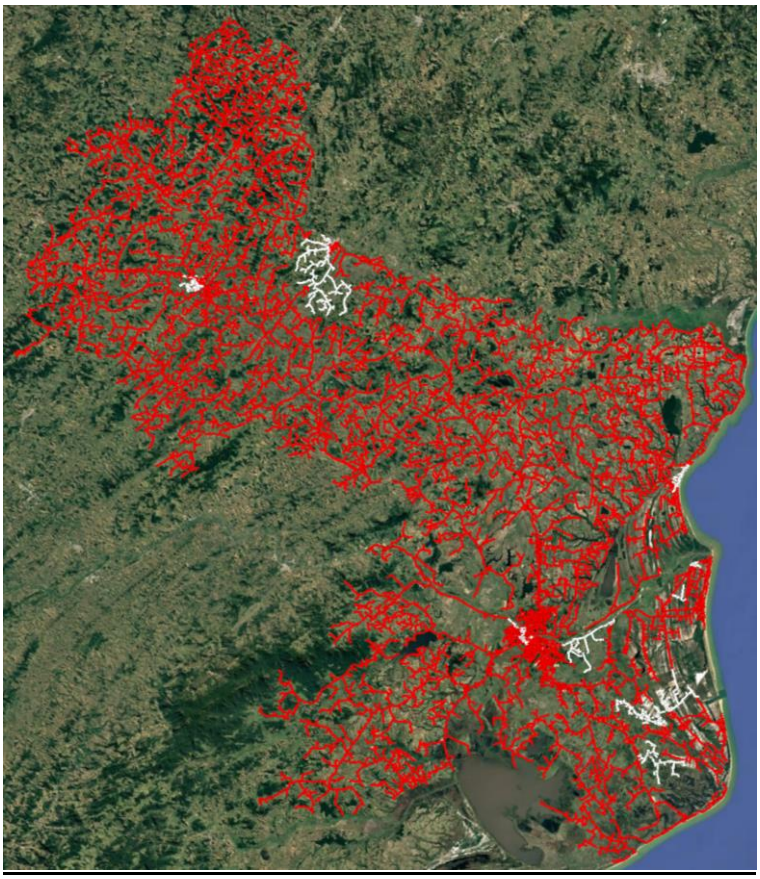

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Serrana

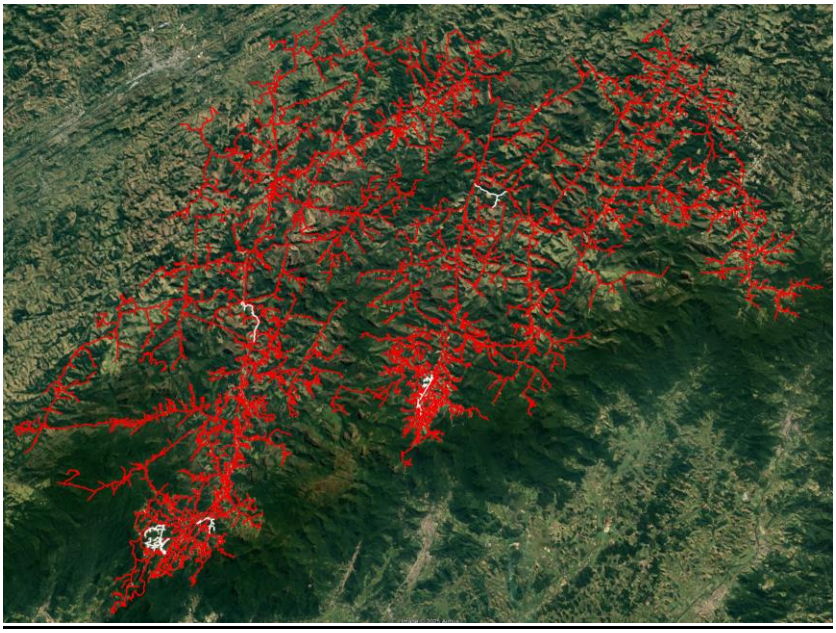

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Sul

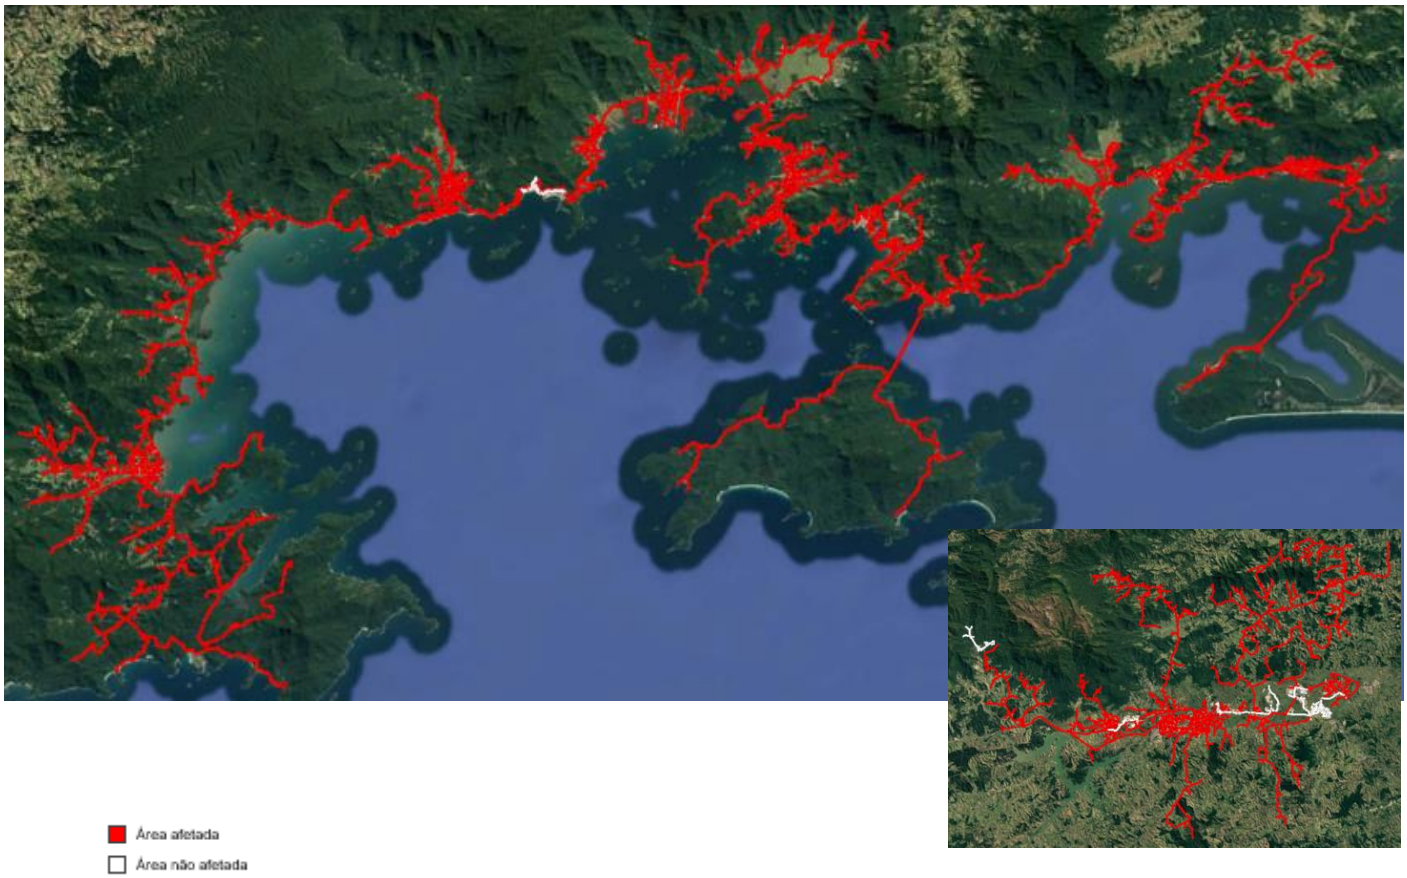

3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ

Além do mapa geoelétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas

Diagrama Unifilar Campos

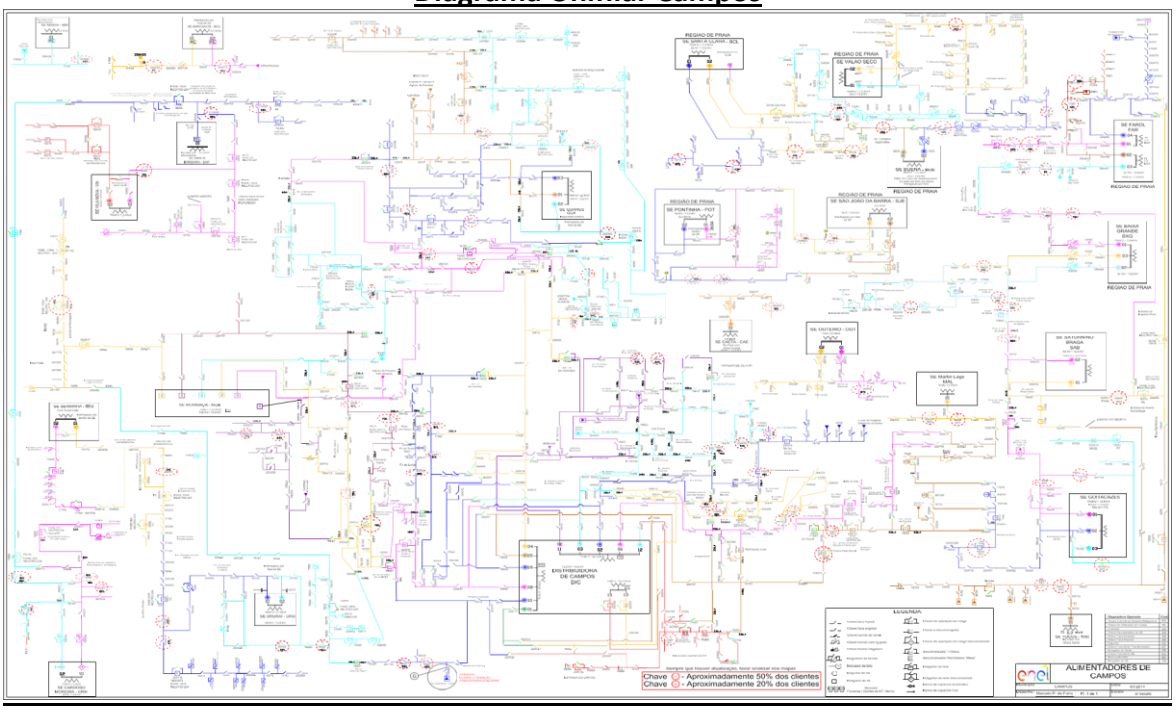

Diagrama Unifilar Macaé

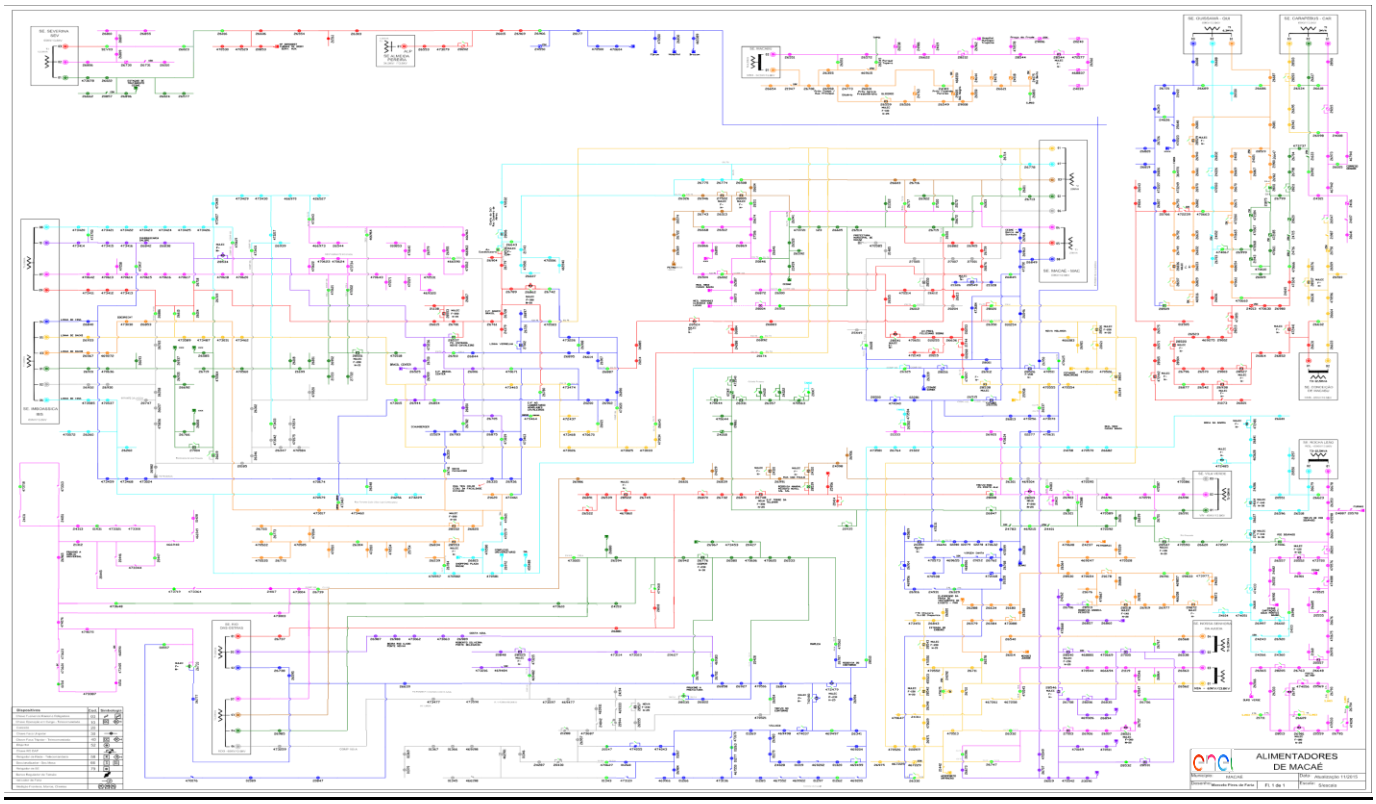

Diagrama Unifilar Niterói

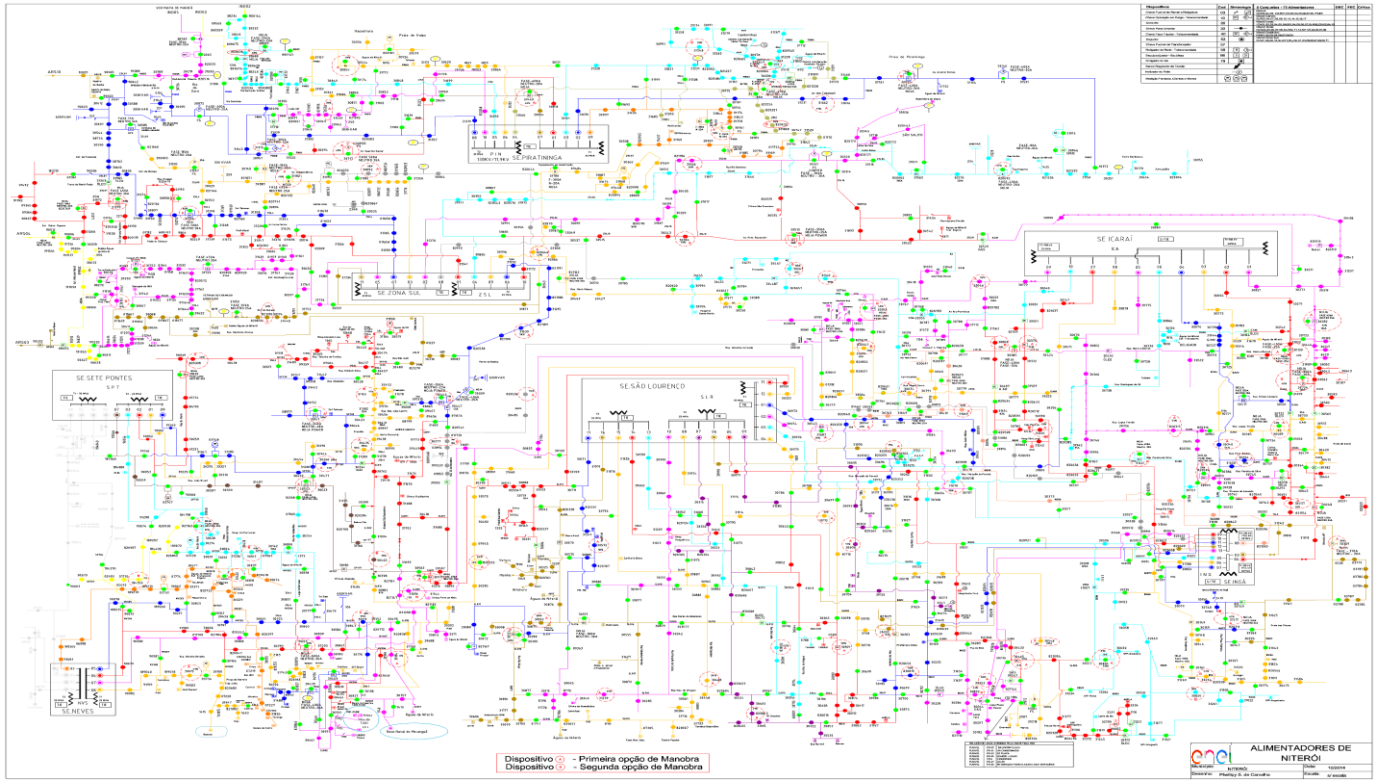

Diagrama Unifilar Serrana

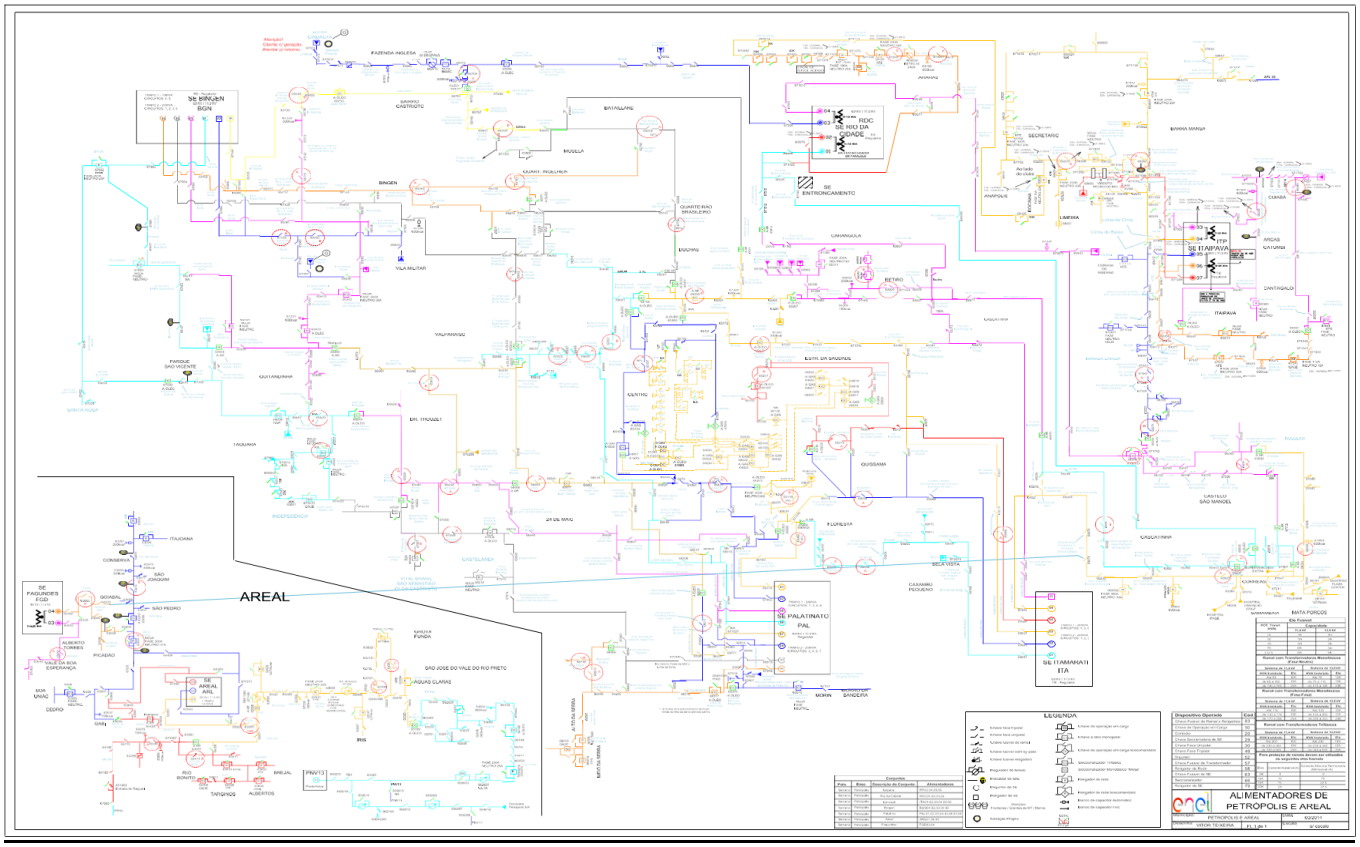

Diagrama Unifilar Angra dos Reis

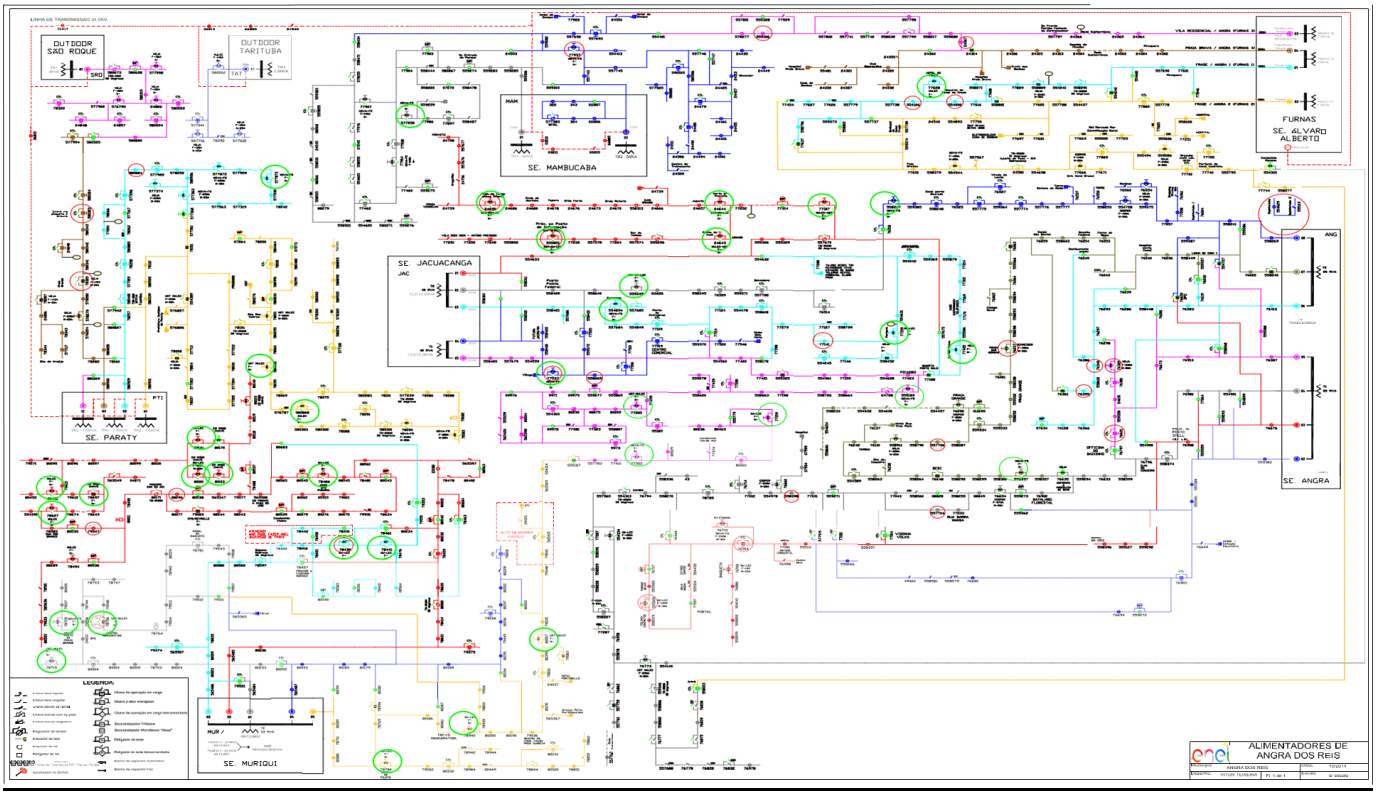

Diagrama Unifilar Resende

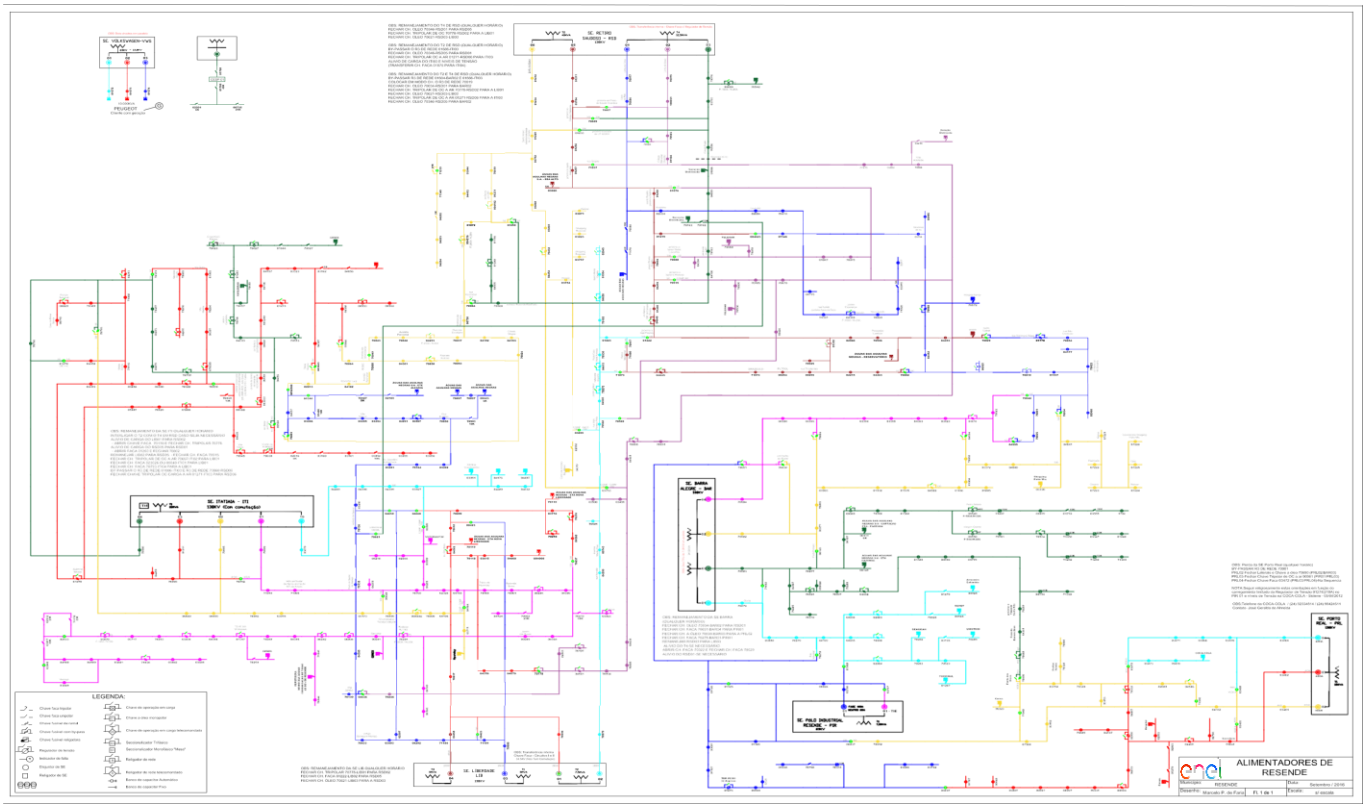

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas consequências em 90 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ABD	ABADIA	46	MIR	MIRACEMA
2	AÇU	AÇU	47	MOB	MOMBAÇA
3	ALP	ALMEIDA PEREIRA	48	MPA	MARIA PAULA
4	ANG	ANGRA DOS REIS	49	MUR	MURIQUI
5	ARL	AREAL	50	NAT	NATIVIDADE
6	BAR	BARRA	51	NSA	NOSSA SENHORA DA AJUDA
7	BCL	BARCELOS	52	NVS	NEVES
8	BGN	BINGEN	53	OUT	OUTEIRO
9	BJD	BOM JARDIM	54	PAL	PALATINATO
10	BOJ	BOM JESUS	55	PIN	PIRATININGA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
11	BRL	BARRA ALEGRE	56	PIR	POLO INDUSTRIAL RESENDE
12	BUE	BUENA	57	PNV	PONTE NOVA
13	BXG	BAIXA GRANDE	58	POT	PONTINHA
14	CAB	CABIÚNAS	59	PRL	PORTO REAL
15	CAE	CAETÁ	60	PTI	PARATI
16	CAM	CAMBUCI	61	PTM	PATRIMÔNIO
17	CAR	CARAPEBUS	62	RDC	RIO DA CIDADE
18	CAS	CASIMIRO DE ABREU	63	RDO	RIO DAS OSTRAS
19	CMB	CONCEIÇÃO DE MACABU	64	ROL	ROCHA LEÃO
20	CQT	CONQUISTA	65	RSD	RETIRO SAUDOSO
21	CRM	CARDOSO MOREIRA	66	SAB	SATURNINO BRAGA
22	CRZ	CRUZAMENTO	67	SAF	SÃO FIDÉLIS
23	DIC	DISTRIBUIDORA DE CAMPOS	68	SAP	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
24	FAG	FAGUNDES	69	SAR	SANTA BÁRBARA
25	FAR	FAROL	70	SCL	SANTA CLARA
26	FRL	FRANCO AMARAL	71	SEC	SECRETÁRIO
27	GOI	GOITACAZES	72	SER	SERRINHA
28	GUA	GUARUS	73	SEV	SEVERINA
29	IBS	IMBOASSICA	74	SJA	SILVA JARDIM
30	ICA	ICARAÍ	75	SLR	SÃO LOURENÇO
31	ING	INGÁ	76	SPT	SETE PONTES
32	INO	INOÃ	77	SRO	SÃO ROQUE
33	ITA	ITAMARATI	78	QUI	QUISSAMÃ
34	ITC	ITAOCARA	79	TAP	TAPERA
35	ITI	ITATIAIA	80	TAT	TARITUBA
36	ITL	ITALVA	81	TER	TERESÓPOLIS
37	ITO	ITAORNA	82	TOC	TOCOS
38	ITP	ITAIPAVA	83	TRB	TROMBETAS
39	ITR	ITAPERUNA	84	TRM	TRAJANO DE MORAES
40	JAC	JACUACANGA	85	URU	URURAÍ
41	LIB	LIBERDADE	86	VAS	VALÃO SECO
42	MAC	MACAÉ	87	VIN	VILA NOVA
43	MAM	MAMBUCABA	88	VIV	VILA VERDE
44	MAR	MARICÁ	89	VPA	VAL DE PALMAS
45	MBU	MACABU	90	ZSL	ZONA SUL

3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 46 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ANGRA DOS REIS	24	MIRACEMA
2	APERIBÉ	25	NATIVIDADE
3	AREAL	26	NITERÓI
4	BOM JARDIM	27	NOVA FRIBURGO
5	BOM JESUS DO ITABAPOANA	28	PARAÍBA DO SUL
6	CAMBUCÍ	29	PARATY
7	CAMPOS DOS GOYTACAZES	30	PETRÓPOLIS
8	CANTAGALO	31	PORCIÚNCULA
9	CARAPEBUS	32	PORTO REAL
10	CARDOSO MOREIRA	33	QUISSAMÃ
11	CASIMIRO ABREU	34	RESENDE
12	CONCEIÇÃO DE MACABU	35	RIO DAS OSTRAS
13	CORDEIRO	36	SANTA MARIA MADALENA
14	DUAS BARRAS	37	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
15	ITALVA	38	SÃO FIDÉLIS
16	ITAOCARA	39	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
17	ITAPERUNA	40	SÃO JOÃO DA BARRA
18	ITATIAIA	41	SÃO JOSÉ DE UBÁ
19	LAJE DO MURIAÉ	42	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
20	MACAÉ	43	TERESÓPOLIS
21	MACUCO	44	TRAJANO DE MORAIS
22	MANGARATIBA	45	TRÊS RIOS
23	MARICÁ	46	VARRE-SAI

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como Sistemas de Grande Escala/Escala Regional (COBRADE - 1.3.1.2) acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.
Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03156306	26/01/2025 19:05:44	28/01/2025 13:14:09	CAMPOS	OUT	8.363	12.605,94	Localizado galho a jusante da CF 17410. Fechados o alimentador OUT02, a CTL CP368627, a CF 17405, a CF 17408, a CF 17410 e a CF 17609. Causa original: GALHO/FOLHA
BA03158078	29/01/2025 00:13:36	29/01/2025 00:53:06	SERRANA	ARL/SEC	7.833	794,87	Localizado galho sobre a rede a jusante da PE871655. Proteção: Fase. Fechados o alimentador ARL03, a PE872227 de encontro, a PE872386, a PE872370 e a PE871655. Causa original: GALHO/FOLHA
BA03158540	29/01/2025 17:00:48	29/01/2025 17:06:13	SUL	MUR	7.580	542,82	Proteção: Fases. Fechados o alimentador MUR03, a CTL AN80246 e a CTL AN80794. Causa original: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
BA03159374	30/01/2025 17:42:00	30/01/2025 21:39:43	SERRANA	CQT/TER	7.002	4.202,57	Localizada vegetação sobre o condutor de MT próximo ao TF O959499 . Proteção: 51N. Fechados a CTL TE963658, o alimentador TER04, a CTL TE60218, o RD TE963634 e a CTL TE954236. Causa original: GALHO/FOLHA
BA03157052	27/01/2025 19:46:52	27/01/2025 21:16:37	MACAÉ	TRM	4.963	2.671,76	Localizado bambu sobre a MT a montante da CTL CG534105. Proteção: NEUTRO. Fechados o alimentador TRM02, a CTL CG540635 de encontro, a CTL CG28000 e a CTL 540635. Causa original: VEGETAÇÃO
BA03156712	27/01/2025 13:59:51	27/01/2025 18:45:35	SUL	JAC	4.907	2.499,15	Localizados galho à jusante da CTL AN559766 e CF AN011635 com elos operados. Proteção: Fases Inst B. Fechados o RD AN77422 e a CTL AN558618. Causa original: GALHO/FOLHA
BA03159246	30/01/2025 15:47:19	30/01/2025 16:49:32	SERRANA	ARL	4.271	2.478,47	Localizada folha de palmeira a jusante do RD PE64309. Proteção: 51F. Fechados a CTL PE965047, a CTL PE963727, a CTL PE872363 e o RD PE64309. Causa original: GALHO/FOLHA
BA03158712	29/01/2025 20:54:31	30/01/2025 00:45:00	SERRANA	ARL	4.271	4.755,20	Localizados galho sobre a rede, próximo ao trafo PE63236 e condutor de "BT" partido, no trafo PE63236. Fechados a CTL TE965047, a CTL PE963727 de encontro, o alimentador ARL01, o RD PE64309 e o trafo PE63236. Causa original: GALHO/FOLHA
BA03155822	26/01/2025 15:07:02	26/01/2025 16:16:31	SERRANA	ARL	3.522	2.627,01	Proteção: FASES. Fechados o alimentador ARL02, a CTL PE874232 de encontro e a CTL PE873234. Causa original: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
BA03155744	26/01/2025 14:17:10	26/01/2025 15:48:46	MACAÉ	SJA	1.319	1.084,05	Houve desarme do terminal 6DGT1 por atuação da proteção 51. Foi ligado o terminal 6DGT1, vindo a desarmar novamente por 51. Fechados o alimentador SJA01 e o alimentador SJA02. Obs1: Após o segundo desarme do 6DGT1, foi aberto o 3DGT1 para teste a vazio, tivemos sucesso. Após isso, os alimentadores foram abertos para teste do barramento de 15kV, novamente obtivemos sucesso. A distribuição iniciou o remanejamento, e durante o remanejamento do SJA03, houve desarme do CAS04. Obs2: Chuva e descarga. Causa original: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	as	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento

Dispositivo	Quantidade
Disjuntor	4
Disjuntor Média	128
Chave Unipolar	93
Jumper	21
Religadora Automática	560
Base Fusível	1.286
Estação Transformadora	1.464
Total Geral	**3.556**

Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 26 e 31 de Janeiro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

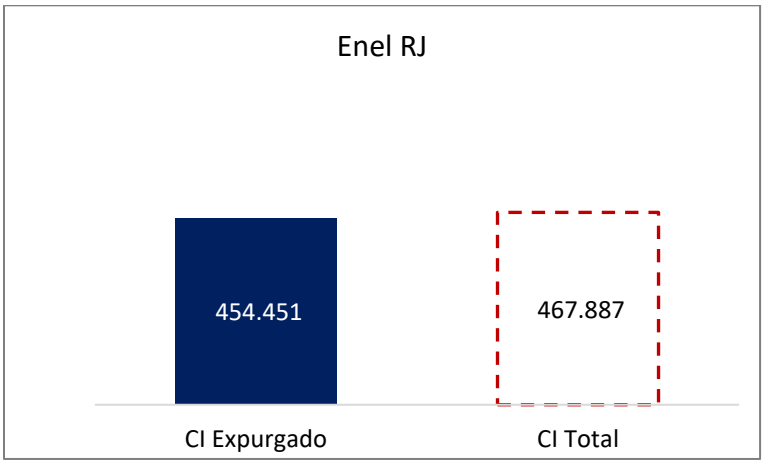

Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 454.451 (97% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentado uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.

Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

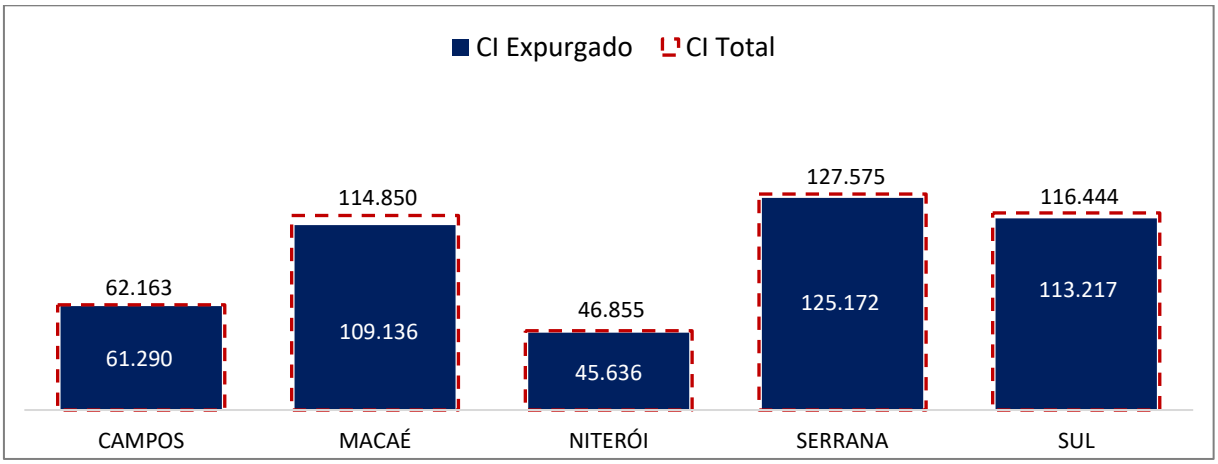

As Regionais Macaé, Serrana e Sul foram as mais afetadas, representando 76% (347.525 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 1.216.533,52CHI (96% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

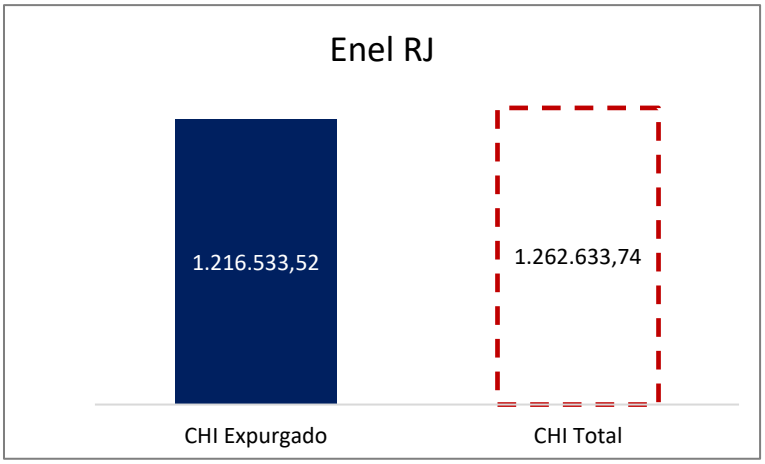

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

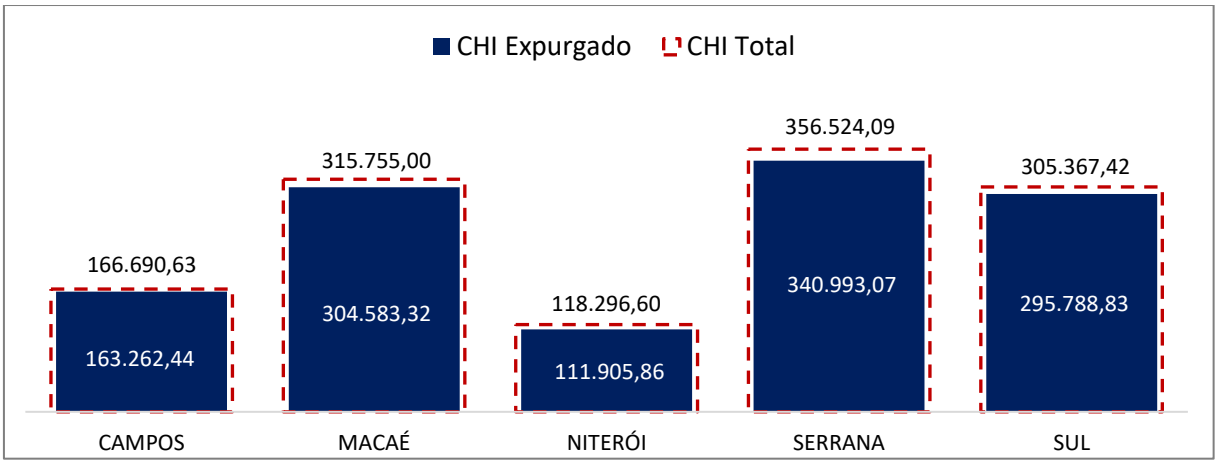

As Regionais Macaé, Serrana e Sul foram as que sofreram os maiores impactos, representando 77% (941.365,22CHI) da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

Relatório: ISE 03 - 01/2025 – RJ	Evento:	ISE 03 - 01/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
				26/01/2025 09:00:00	31/01/2025 22:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
Regionais Campos, Macaé, Niterói, Serrana e Sul					
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR	UNIDADE
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento			449	min
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento			30	min
3	Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.			113	min
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento			46	-
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento			90	-
6	Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis			26/01/2025 09:05	dd/mm/aaaa hh:mm
7	Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis			02/02/2025 21:12	dd/mm/aaaa hh:mm
8	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis			1.216.533,52	hora
9	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis			454.451	-
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)			8,60	hora
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis			94,36	hora

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 3.765 atendimentos realizados por 1.685 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 1.685 equipes trabalharam no atendimento de 2.890 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária

a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	26/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
CAMPOS	USUAL	55	55	55			
CAMPOS	ADICIONAL	19	46	36			
CAMPOS	TOTAL	74	101	91			
MACAÉ	USUAL	47	47	47	47	47	47
MACAÉ	ADICIONAL	28	42	45	54	57	62
MACAÉ	TOTAL	75	89	92	101	104	109
NITERÓI	USUAL		36	36	36	36	36
NITERÓI	ADICIONAL		0	0	3	5	9
NITERÓI	TOTAL		36	36	39	41	45
SERRANA	USUAL	43	43	43	43	43	43
SERRANA	ADICIONAL	16	20	26	21	31	44
SERRANA	TOTAL	59	63	69	64	74	87
SUL	USUAL	20	20	24	24	24	21
SUL	ADICIONAL	9	11	20	27	28	8
SUL	TOTAL	29	31	44	51	52	29

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	26/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31/01/2025
CAMPOS	Tempo de Preparação (Min.)	589	274	305			
CAMPOS	Tempo de Deslocamento (Min.)	25	29	28			
CAMPOS	Tempo de Execução (Min.)	100	116	116			
MACAÉ	Tempo de Preparação (Min.)	781	469	515	613	557	278
MACAÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)	30	26	29	28	26	29
MACAÉ	Tempo de Execução (Min.)	235	173	157	148	132	104
NITERÓI	Tempo de Preparação (Min.)		225	455	354	451	501
NITERÓI	Tempo de Deslocamento (Min.)		17	23	28	30	27
NITERÓI	Tempo de Execução (Min.)		70	110	77	105	94
SERRANA	Tempo de Preparação (Min.)	375	342	345	235	410	526
SERRANA	Tempo de Deslocamento (Min.)	37	38	36	33	36	34
SERRANA	Tempo de Execução (Min.)	122	91	68	94	109	153
SUL	Tempo de Preparação (Min.)	773	670	531	496	424	517
SUL	Tempo de Deslocamento (Min.)	30	30	29	30	29	27
SUL	Tempo de Execução (Min.)	192	92	94	87	69	60

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

https://www.instagram.com/reel/DFTWwXFPDIa/?igsh=MXJndjFmcmw4NHRkdA%3D%3D

https://www.instagram.com/p/DFYKEKPJWgE/?igsh=emM1ZWg0YXdqbG05

Possibilidade de pancadas de chuvas isoladas de moderadas a fortes

26/01/2025 17:01:00 - Jornalista: Janira Braga

Em caso de urgência os telefones são Defesa Civil 199 e Corpo de Bombeiros 193. Para mais informações, entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone

https://macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/possibilidade-de-pancadas-de-chuvas-isoladas-de-moderadas-a-fortes

Alerta para chuvas Intensas nesta terça feira

28/01/2025 12:33:00 - Jornalista: Liliane Barboza

Há previsão de chuvas e ventos intensos

https://macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/alerta-para-chuvas-intensas-nesta-terca-feira

REGISTRO POLO MACAÉ

Boa esperança- 31/01/25
25011145

Estrada do Emburo– 26/01/25
BA03155882

Centro de Macaé - 27/01/25
DT24969053

Reserva união - 28/01/2025
BA03155842²

Córrego da Luz - 29/01/25
24995493

Estrada Cambucas -30/01/25
25000901

REGISTRO POLO CAMPOS

GOI03 – 26/01/2025

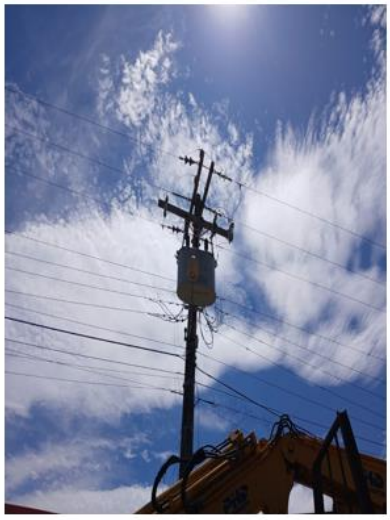

SER02 – 27/01/2025

VAS022 – 28/01/2025

30/01/25

Há riscos de alagamentos, enxurradas e deslizamentos de encostas em toda a região.

Vários órgãos de meteorologia fizeram um alerta sobre um **grande volume de chuva** que pode atingir o Sul do Rio e Costa Verde entre quinta-feira (29) e domingo (2). Durante este período, são esperados entre **200 e 300 milímetros**.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), há riscos de enxurrada, alagamento e deslizamentos de encostas em cidades da região. Em Volta Redonda, entre quinta e domingo, pode chover 220 mm.

Segundo a ClimaTempo, em Angra dos Reis, a previsão é de 230 mm. Já em Três Rios, pode chover 190 mm.

As tempestades vão ser provocadas por um corredor de umidade, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O fenômeno acontece quando o ar quente e úmido da Amazônia é canalizado para as regiões Centro-Oeste e Sudeste.

https://www.seropedicaonline.com/meio-ambiente/regiao-sul-do-rio-e-costa-verde-pode-ter-chuva-de-200-a-300-mm-entre-quinta-feira-e-domingo/

REGISTRO POLO SUL

Angra dos Reis – 26/01/2025
0024962351

Angra dos Reis – 26/01/2025
0024962351

Angra dos Reis – 26/01/2025
0024962351

Angra dos Reis – 26/01/2025
0024962351

Mangaratiba – 26/01/2025
0024945553

Mangaratiba – 26/01/2025
0024945553

Mangaratiba – 26/01/2025
0024954945

Mangaratiba– 26/01/2025
0024954945

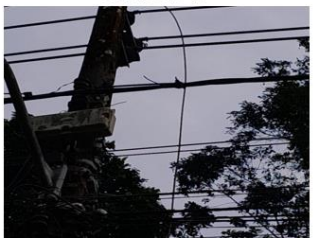

REGISTRO POLO SUL

Paraty – 27/01/2025
0024967561

Paraty – 27/01/2025
0024967561

Mangaratiba – 27/01/2025
BA03156382

Mangaratiba – 27/01/2025
BA03156382

Mangaratiba – 27/01/2025
BA03156382

Mangaratiba – 27/01/2025
0024954945

Mangaratiba – 27/01/2025
0024954945

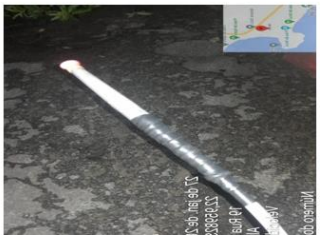

Mangaratiba– 27/01/2025
0024954945

Angra dos Reis – 28/01/2025
0024973073

Angra dos Reis – 28/01/2025
0024973073

Mangaratiba – 28/01/2025
0024975177

Mangaratiba – 28/01/2025
0024975177

Angra dos Reis – 28/01/2025
0024982529

Angra dos Reis – 28/01/2025
0024982529

Mangaratiba – 28/01/2025
0024986191

Mangaratiba– 28/01/2025
0024986191

REGISTRO POLO SUL

Mangaratiba – 29/01/2025
0024989469

Mangaratiba – 29/01/2025
0024989469

Mangaratiba – 29/01/2025
0024989469

Angra dos Reis – 29/01/2025
0024987831

Angra dos Reis – 29/01/2025
0024987831

Angra dos Reis – 29/01/2025
0024987831

Mangaratiba – 29/01/2025
BA03158002

Mangaratiba– 29/01/2025
BA03158002

Paraty – 30/01/2025
0025002013

Paraty – 30/01/2025
0025002013

Angra dos Reis – 30/01/2025
0025004389

Angra dos Reis – 30/01/2025
0025004389

Angra dos Reis – 30/01/2025
0025004389

Mangaratiba– 30/01/2025
0025001661

Mangaratiba– 30/01/2025
0025001661

Mangaratiba– 30/01/2025
0025001661

REGISTRO POLO SUL

Angra dos Reis – 31/01/2025
0025009415

Paraty – 31/01/2025
0025002013

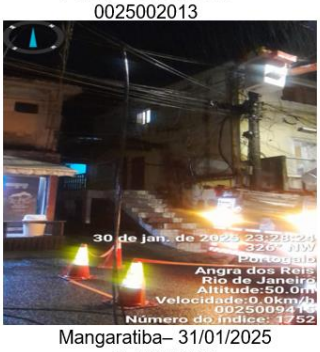

Paraty – 31/01/2025
BA03159554

Paraty – 31/01/2025
BA03159554

Mangaratiba– 31/01/2025
Ba03159654

Mangaratiba– 31/01/2025
Ba03159654

Angra dos Reis – 31/01/2025
0025004477

Angra dos Reis – 31/01/2025
0025004477

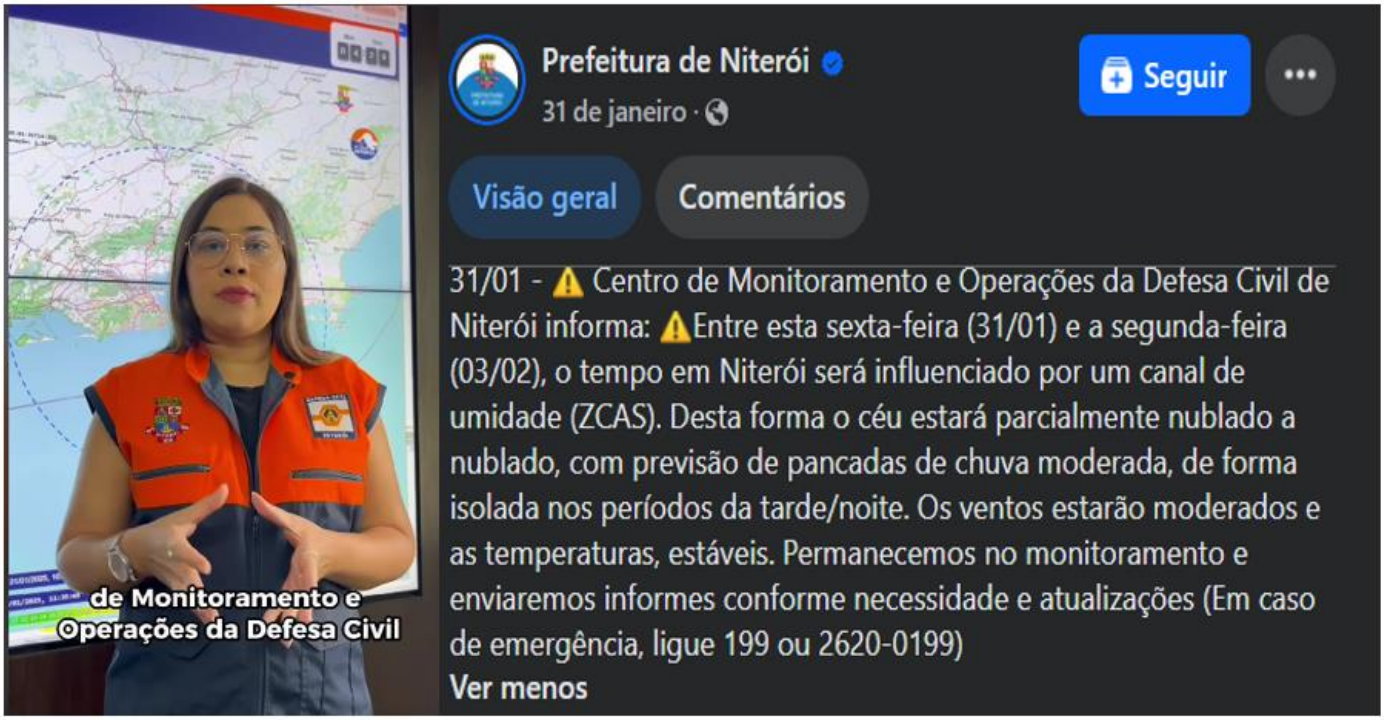

https://www.facebook.com/watch/?v=916452760294660&rdid=3BE6A9o1awkbAiW1

REGISTRO POLO NITERÓI

Período: 27 a 31/01/25

Período: 27 a 31/01/25

REGISTRO POLO SERRANA

Petrópolis –Secretario 26/01/25

Petropolis – Cambote 27/01/25

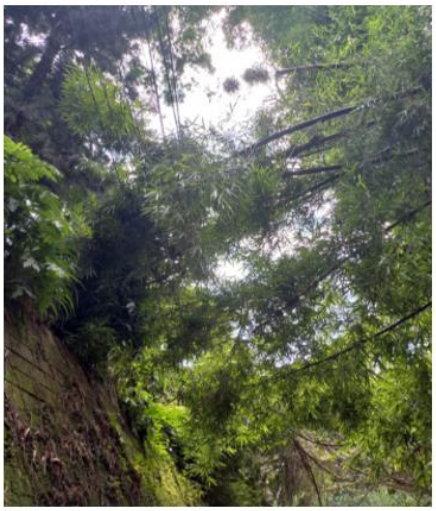

REGISTRO POLO SERRANA

Teresópolis – Vale Alpino 28/01/25

Petrópolis – Jurua 29/01/25

Petrópolis – Castelanea 30/01/25

REGISTRO POLO SERRANA

Petrópolis – Itaipava 31/01/25

7 ANEXOS

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

Relatório: ISE 03 - 01/2025 – RJ	Evento: ISE 03 - 01/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
			26/01/2025 09:00:00	31/01/2025 22:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Regionais Campos, Macaé, Niterói, Serrana e Sul				

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	**TOTAL CHI**	**TOTAL CI**	**LIMITE CHI**
3.765	1.216.533,52	454.451	461.878,63

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024516537	1	3	14/12/2024 07:08:00	14/12/2024 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	1,28	Jumper	UF00463
2	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024516529	1	3	14/12/2024 07:09:46	14/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40598	73,36	Estação Transformadora	O959127
3	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024516535	1	3	14/12/2024 07:12:15	14/12/2024 11:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	40598	220,88	Base Fusível	TE61807
4	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024516623	1	3	14/12/2024 07:35:55	14/12/2024 11:29:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	3,89	Estação Transformadora	O959040
5	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024516665	1	3	14/12/2024 07:44:46	14/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	96	40007	312,37	Estação Transformadora	PE67074
6	383	12	2024	13091	TRB08	TRB	0024516669	1	3	14/12/2024 07:45:45	14/12/2024 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	1,94	Estação Transformadora	TE60445
7	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024516687	1	3	14/12/2024 07:48:58	14/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	29312	192,04	Estação Transformadora	PE65566
8	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024517823	1	3	14/12/2024 07:52:17	14/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	39716	215,40	Estação Transformadora	PB69229
9	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024516709	1	3	14/12/2024 08:01:25	14/12/2024 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	451	39716	1176,98	Base Fusível	PE65034
10	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024516779	1	3	14/12/2024 08:04:34	14/12/2024 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	40007	481,18	Estação Transformadora	PE67605
11	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024516785	1	3	14/12/2024 08:05:27	14/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22439	2,41	Estação Transformadora	PE63549
12	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024516791	1	3	14/12/2024 08:07:35	14/12/2024 09:46:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29312	3,31	Estação Transformadora	PE65751
13	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024516807	1	3	14/12/2024 08:09:46	14/12/2024 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	40598	212,21	Base Fusível	TE959185
14	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024516845	1	3	14/12/2024 08:15:37	14/12/2024 12:41:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	4,43	Estação Transformadora	PE69461
15	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024516875	1	3	14/12/2024 08:20:00	14/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	81	29312	270,00	Base Fusível	PE65743
16	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024516905	1	3	14/12/2024 08:24:48	14/12/2024 10:52:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	29312	81,11	Estação Transformadora	PE67145
17	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024517105	1	3	14/12/2024 08:53:18	14/12/2024 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	554	40007	3016,53	Base Fusível	PE67103
18	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	0024517123	1	3	14/12/2024 08:57:58	16/12/2024 14:55:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	40007	1726,77	Estação Transformadora	PE65932
19	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024517167	1	3	14/12/2024 09:02:34	14/12/2024 14:16:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6675	5,22	Estação Transformadora	T962572
20	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024517185	1	3	14/12/2024 09:05:22	14/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23115	56,78	Base Fusível	PE68792
21	383	12	2024	13064	PAL06	PAL	0024517285	1	3	14/12/2024 09:21:05	14/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	6,15	Estação Transformadora	PE69711
22	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024516709	1	3	14/12/2024 09:30:00	14/12/2024 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	39716	17,00		
23	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024517419	1	3	14/12/2024 09:38:03	14/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57026	16,80	Estação Transformadora	TE60771
24	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024517431	1	3	14/12/2024 09:40:12	14/12/2024 13:42:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	4,04	Estação Transformadora	PE65754
25	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024517451	1	3	14/12/2024 09:42:50	16/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22439	1903,75	Base Fusível	PE63078
26	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024517493	1	3	14/12/2024 09:51:06	14/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22439	83,15	Base Fusível	PE63690
27	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024516807	1	3	14/12/2024 09:53:00	14/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	40598	52,92		
28	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024517557	1	3	14/12/2024 09:57:32	14/12/2024 15:08:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29312	10,37	Estação Transformadora	PE65730
29	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	0024517579	1	3	14/12/2024 10:01:29	15/12/2024 11:43:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	27	40007	693,85	Estação Transformadora	PE65681
30	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024517583	1	3	14/12/2024 10:02:40	14/12/2024 15:31:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	39716	104,13	Estação Transformadora	PE65002
31	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024517639	1	3	14/12/2024 10:08:59	15/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22439	62,20	Base Fusível	PE64039
32	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024517859	1	3	14/12/2024 10:33:10	14/12/2024 18:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	21233	1051,94	Base Fusível	PE869351
33	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024517865	1	3	14/12/2024 10:35:35	14/12/2024 14:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	21233	395,63	Base Fusível	PE869839
34	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024517873	1	3	14/12/2024 10:36:34	14/12/2024 20:08:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	29312	95,38	Estação Transformadora	PE69671
35	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024517897	1	3	14/12/2024 10:39:15	14/12/2024 15:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	57026	375,92	Base Fusível	TE60067
36	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024517955	1	3	14/12/2024 10:48:04	14/12/2024 17:21:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	6,56	Estação Transformadora	PE67095
37	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024518013	1	3	14/12/2024 10:58:04	14/12/2024 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	29312	109,97	Base Fusível	PE67667
38	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024518053	1	3	14/12/2024 11:02:11	14/12/2024 16:20:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	5,30	Estação Transformadora	TE61451
39	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024518101	1	3	14/12/2024 11:10:57	14/12/2024 12:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	349	40007	500,52	Base Fusível	PE870098
40	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024518119	1	3	14/12/2024 11:14:53	14/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	29312	146,51	Base Fusível	PE65779
41	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024518177	1	3	14/12/2024 11:24:42	14/12/2024 22:31:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	29	40007	322,36	Estação Transformadora	PE67016
42	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024518239	1	3	14/12/2024 11:32:33	14/12/2024 15:40:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	4,14	Estação Transformadora	PE67470
43	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024518285	1	3	14/12/2024 11:42:27	14/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	23115	963,64	Base Fusível	PE66637
44	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024518599	1	3	14/12/2024 12:48:30	14/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	23115	280,48	Base Fusível	PE67559
45	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024517865	1	3	14/12/2024 12:50:00	14/12/2024 14:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	21233	57,60		
46	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024518625	1	3	14/12/2024 12:55:08	14/12/2024 15:48:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	2,89	Estação Transformadora	O961378
47	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	DT24518709	1	3	14/12/2024 13:17:00	14/12/2024 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	40007	223,50	Estação Transformadora	PE67024
48	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024518783	1	3	14/12/2024 13:40:02	14/12/2024 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39716	9,40	Estação Transformadora	PE65701
49	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024520191	1	3	14/12/2024 13:48:01	14/12/2024 22:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	22439	533,73	Base Fusível	63435
50	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024520191	1	3	14/12/2024 13:48:01	15/12/2024 20:19:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	22439	1251,58	Base Fusível	63435
51	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024520191	1	3	14/12/2024 13:48:01	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	52,20	Base Fusível	PE63957
52	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024518843	1	3	14/12/2024 13:53:59	14/12/2024 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	40598	432,97	Base Fusível	TE60708
53	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024518915	1	3	14/12/2024 14:12:06	16/12/2024 01:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	29312	1595,54	Estação Transformadora	PE67145
54	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107496	1	3	14/12/2024 14:32:08	14/12/2024 15:24:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	339	23115	297,28	Religadora Automática	PE66608
55	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107496	1	3	14/12/2024 14:32:08	14/12/2024 15:42:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	724	23115	843,86	Religadora Automática	PE871831
56	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03107496	1	3	14/12/2024 14:32:08	14/12/2024 15:42:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	441	23115	514,01	Religadora Automática	PE871831
57	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024518285	1	3	14/12/2024 14:55:58	14/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	23115	429,39		
58	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024519261	1	3	14/12/2024 15:25:41	14/12/2024 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	217	22439	362,81	Base Fusível	PE63018
59	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519271	1	3	14/12/2024 15:27:52	15/12/2024 02:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	232	23115	2509,98	Base Fusível	PE869327
60	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519305	1	3	14/12/2024 15:34:31	15/12/2024 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	23115	345,82	Base Fusível	PE68617
61	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03107550	1	3	14/12/2024 15:34:52	14/12/2024 17:30:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	434	22439	836,54	Religadora Automática	PE873813
62	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03107550	1	3	14/12/2024 15:34:52	14/12/2024 17:31:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	410	22439	795,29	Religadora Automática	PE872382
63	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03107550	1	3	14/12/2024 15:34:52	14/12/2024 23:05:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	197	22439	1480,73	Chave Unipolar	63506
64	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03107560	1	3	14/12/2024 15:41:46	14/12/2024 19:27:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	40598	390,52	Disjuntor Média	PNV04
65	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03107560	1	3	14/12/2024 15:41:46	14/12/2024 22:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	40598	102,27	Religadora Automática	TE63580
66	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03107560	1	3	14/12/2024 15:41:46	15/12/2024 03:13:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	40598	783,98	Disjuntor Média	PNV04
67	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024521243	1	3	14/12/2024 15:43:38	14/12/2024 22:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	49	22439	314,72	Estação Transformadora	PE63360
68	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024519373	1	3	14/12/2024 15:43:42	14/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	21233	161,17	Base Fusível	PE69556
69	383	12	2024	16395	FAG03	FAG	BA03107570	1	3	14/12/2024 15:44:53	14/12/2024 19:30:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	22439	459,70	Religadora Automática	PE63667
70	383	12	2024	16395	FAG03	FAG	BA03107570	1	3	14/12/2024 15:44:53	14/12/2024 22:17:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	486	22439	3176,28	Religadora Automática	PE63667
71	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024519401	1	3	14/12/2024 15:47:20	14/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	22439	149,11	Base Fusível	PE64815
72	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107620	1	3	14/12/2024 15:49:25	14/12/2024 15:52:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3350	23115	171,22	Disjuntor Média	5DITA2
73	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03107620	1	3	14/12/2024 15:49:25	14/12/2024 15:52:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	21233	1,43	Disjuntor Média	5DITA2
74	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024519433	1	3	14/12/2024 15:50:05	16/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	23115	882,64	Estação Transformadora	PE66514
75	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024519441	1	3	14/12/2024 15:51:34	14/12/2024 20:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	23115	228,31	Base Fusível	PE67175
76	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519459	1	3	14/12/2024 15:53:41	14/12/2024 20:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	921	23115	3788,12	Jumper	PE66582
77	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519459	1	3	14/12/2024 15:53:41	14/12/2024 20:47:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	23115	78,35	Religadora Automática	PE874080
78	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519459	1	3	14/12/2024 15:53:41	15/12/2024 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23115	12,44	Religadora Automática	PE874080
79	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03107592	1	3	14/12/2024 15:56:59	14/12/2024 18:55:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	407	40598	1213,43	Religadora Automática	TE60099
80	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03107592	1	3	14/12/2024 15:56:59	14/12/2024 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	40598	1182,59	Religadora Automática	TE963629
81	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03107592	1	3	14/12/2024 15:56:59	15/12/2024 01:38:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	40598	145,45	Base Fusível	TE962903
82	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024519485	1	3	14/12/2024 15:57:51	15/12/2024 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	57026	1081,01	Base Fusível	TE62464
83	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03107594	1	3	14/12/2024 15:59:03	14/12/2024 16:02:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1516	40598	90,54	Religadora Automática	TE60180
84	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03107594	1	3	14/12/2024 15:59:03	14/12/2024 16:02:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	414	40598	24,72	Religadora Automática	TE60180
85	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024519503	1	3	14/12/2024 16:01:48	15/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	57026	288,91	Base Fusível	TE61051
86	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024519513	1	3	14/12/2024 16:03:26	14/12/2024 18:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	23115	181,20	Base Fusível	PE67591
87	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107496	1	3	14/12/2024 16:06:16	14/12/2024 16:17:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	246	23115	45,78	Chave Unipolar	871130
88	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107496	1	3	14/12/2024 16:06:16	14/12/2024 16:53:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	478	23115	372,84	Religadora Automática	PE871130
89	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03107496	1	3	14/12/2024 16:06:16	14/12/2024 16:53:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	441	23115	343,98	Religadora Automática	PE871130
90	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024519561	1	3	14/12/2024 16:12:15	15/12/2024 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	23115	1005,70	Base Fusível	PE66351
91	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024519561	1	3	14/12/2024 16:12:15	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	23115	300,48	Base Fusível	PE66351
92	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107616	1	3	14/12/2024 16:13:13	14/12/2024 17:22:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	479	40598	550,98	Religadora Automática	CT60197
93	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107616	1	3	14/12/2024 16:13:13	14/12/2024 17:56:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	40598	98,37	Religadora Automática	TE963758
94	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024519589	1	3	14/12/2024 16:13:55	15/12/2024 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	39716	400,35	Base Fusível	PE869950
95	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024519573	1	3	14/12/2024 16:14:21	15/12/2024 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	22439	713,67	Base Fusível	PE63123
96	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024519579	1	3	14/12/2024 16:14:27	15/12/2024 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	57026	894,92	Base Fusível	TE61233
97	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024519657	1	3	14/12/2024 16:22:58	15/12/2024 02:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	22439	1576,84	Base Fusível	PE63091
98	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024519689	1	3	14/12/2024 16:27:00	16/12/2024 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	57026	928,35	Base Fusível	TE70654
99	383	12	2024	13047	ITP07	ITP	0024519699	1	3	14/12/2024 16:28:07	15/12/2024 07:58:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	15,50	Estação Transformadora	PE69103
100	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024519701	1	3	14/12/2024 16:28:34	14/12/2024 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	57026	622,92	Base Fusível	TE962167
101	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107624	1	3	14/12/2024 16:29:27	14/12/2024 19:17:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	118	23115	329,84	Chave Unipolar	PE69295
102	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03107624	1	3	14/12/2024 16:29:27	14/12/2024 16:53:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	385	23115	151,54	Disjuntor Média	ITP04
103	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03107624	1	3	14/12/2024 16:29:27	14/12/2024 17:15:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2155	23115	1663,54	Chave Unipolar	PE873631
104	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03107624	1	3	14/12/2024 16:29:27	14/12/2024 18:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	469	23115	911,03	Disjuntor Média	ITP04
105	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024519703	1	3	14/12/2024 16:29:36	15/12/2024 17:04:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	23115	1105,99	Base Fusível	PE66707

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
106	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024519703	1	3	14/12/2024 16:29:36	16/12/2024 13:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23115	1026,34	Base Fusível	PE66707
107	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024519767	1	3	14/12/2024 16:37:38	14/12/2024 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	22439	221,71	Base Fusível	PE63123
108	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024519783	1	3	14/12/2024 16:40:40	15/12/2024 04:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	22439	955,27	Base Fusível	PE63468
109	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024519955	1	3	14/12/2024 16:41:44	14/12/2024 21:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	40598	698,80	Base Fusível	TE963604
110	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024519955	1	3	14/12/2024 16:41:44	15/12/2024 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	40598	1431,67	Base Fusível	TE963604
111	383	12	2024	16395	FAG03	FAG	0024519847	1	3	14/12/2024 16:43:48	15/12/2024 18:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	25,79	Base Fusível	PE64690
112	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024519829	1	3	14/12/2024 16:45:08	14/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	40598	188,37	Base Fusível	TE61807
113	383	12	2024	13090	TER01	TER	0024519931	1	3	14/12/2024 16:55:16	15/12/2024 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	40598	273,95	Estação Transformadora	TE60847
114	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024519943	1	3	14/12/2024 16:56:26	16/12/2024 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	21233	404,71	Estação Transformadora	PE67810
115	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024519999	1	3	14/12/2024 17:04:21	15/12/2024 04:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22439	251,77	Base Fusível	PE871627
116	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024520009	1	3	14/12/2024 17:06:18	14/12/2024 19:02:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26986	3,86	Estação Transformadora	C358127
117	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024520055	1	3	14/12/2024 17:11:30	14/12/2024 18:50:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	330	23115	541,84	Base Fusível	PE67577
118	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024520115	1	3	14/12/2024 17:17:00	15/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	40598	600,88	Base Fusível	TE61179
119	383	12	2024	13034	DIC07	DIC	0024520119	1	3	14/12/2024 17:17:36	14/12/2024 23:07:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	11,68	Estação Transformadora	C356867
120	383	12	2024	17186	MOB03	MOB	0024520225	1	3	14/12/2024 17:22:00	14/12/2024 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	273	40746	627,90	Base Fusível	CP354514
121	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024520149	1	3	14/12/2024 17:22:12	14/12/2024 18:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	29312	52,23	Estação Transformadora	PE69672
122	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024520167	1	3	14/12/2024 17:24:05	14/12/2024 22:52:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	5,48	Estação Transformadora	C363863
123	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024520235	1	3	14/12/2024 17:33:17	15/12/2024 13:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	22439	652,12	Base Fusível	PE870164
124	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024519401	1	3	14/12/2024 17:35:00	14/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22439	0,92		
125	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024520253	1	3	14/12/2024 17:35:37	15/12/2024 10:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	57026	294,21	Base Fusível	TE60175
126	383	12	2024	13094	VAS02	VAS	0024520261	1	3	14/12/2024 17:36:25	15/12/2024 01:09:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	29243	294,21	Estação Transformadora	CE50380
127	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024520279	1	3	14/12/2024 17:38:12	15/12/2024 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	22439	903,24	Base Fusível	PE871520
128	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03107550	1	3	14/12/2024 17:41:06	14/12/2024 17:55:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	229	22439	55,98	Religadora Automática	PE63506
129	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024520307	1	3	14/12/2024 17:41:17	15/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	258	22439	1843,48	Base Fusível	PE871519
130	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	BA03107698	1	3	14/12/2024 17:41:39	15/12/2024 07:04:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	178	22439	2382,38	Religadora Automática	PE63620
131	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024520361	1	3	14/12/2024 17:45:41	15/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	40598	1375,02	Base Fusível	TE959112
132	383	12	2024	17186	MOB01	MOB	0024520381	1	3	14/12/2024 17:49:56	14/12/2024 18:58:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	40746	167,17	Base Fusível	CP366982
133	383	12	2024	13084	BXG01	BXG	0024520399	1	3	14/12/2024 17:51:19	14/12/2024 20:25:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20109	7,71	Estação Transformadora	C353820
134	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024520415	1	3	14/12/2024 17:54:12	14/12/2024 20:56:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	234	23115	712,34	Religadora Automática	PE67491
135	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024520449	1	3	14/12/2024 17:56:24	14/12/2024 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	21233	250,20	Base Fusível	PE869377
136	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024520453	1	3	14/12/2024 17:56:37	15/12/2024 04:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	40598	1437,94	Base Fusível	TE60708
137	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024520485	1	3	14/12/2024 17:59:26	14/12/2024 19:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	173	40598	321,68	Base Fusível	TE70264
138	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024520497	1	3	14/12/2024 18:00:07	15/12/2024 02:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	160	40598	1429,02	Base Fusível	TE60200
139	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107616	1	3	14/12/2024 18:00:29	14/12/2024 18:04:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	946	40598	58,86	Religadora Automática	TE963758
140	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024520513	1	3	14/12/2024 18:01:58	16/12/2024 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	58	39716	1767,10	Estação Transformadora	PE65347
141	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024520545	1	3	14/12/2024 18:03:57	14/12/2024 21:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,35	Estação Transformadora	C358832
142	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107772	1	3	14/12/2024 18:04:23	14/12/2024 18:46:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	587	40598	416,77	Religadora Automática	TE963758
143	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107772	1	3	14/12/2024 18:04:23	14/12/2024 19:32:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	40598	117,78	Religadora Automática	TE963758
144	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107772	1	3	14/12/2024 18:04:23	14/12/2024 20:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	40598	454,84	Religadora Automática	TE963758
145	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107772	1	3	14/12/2024 18:04:23	14/12/2024 21:04:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	40598	128,94	Chave Unipolar	TE61091
146	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107772	1	3	14/12/2024 18:04:23	15/12/2024 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	40598	1053,53	Base Fusível	TE70249
147	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024520569	1	3	14/12/2024 18:05:06	15/12/2024 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	57026	1364,39	Base Fusível	TE963016
148	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	BA03107782	1	3	14/12/2024 18:09:56	14/12/2024 20:07:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	11703	126,88	Religadora Automática	MC474042
149	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	BA03107782	1	3	14/12/2024 18:09:56	14/12/2024 20:36:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	11703	51,36	Religadora Automática	MC475835
150	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	BA03107782	1	3	14/12/2024 18:09:56	15/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	11703	306,68	Religadora Automática	MC474042
151	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	BA03107782	1	3	14/12/2024 18:09:56	15/12/2024 13:37:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	11703	389,22	Base Fusível	MC24044
152	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	BA03107782	1	3	14/12/2024 18:09:56	15/12/2024 13:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	11703	1109,73	Base Fusível	MC469726
153	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107496	1	3	14/12/2024 18:10:25	14/12/2024 18:14:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	303	23115	21,46	Religadora Automática	SEC024
154	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03107790	1	3	14/12/2024 18:10:25	14/12/2024 22:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	303	23115	1416,86	Religadora Automática	SEC024
155	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03107496	1	3	14/12/2024 18:10:25	14/12/2024 18:14:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	21233	1,98	Religadora Automática	SEC024
156	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03107790	1	3	14/12/2024 18:10:25	14/12/2024 22:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	21233	130,93	Religadora Automática	SEC024
157	383	12	2024	13069	POT05	POT	0024520631	1	3	14/12/2024 18:10:45	14/12/2024 21:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	25693	28,38	Base Fusível	CP359151
158	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520751	1	3	14/12/2024 18:11:13	15/12/2024 04:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	102	23115	1055,33	Base Fusível	PE870044
159	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024520729	1	3	14/12/2024 18:18:29	15/12/2024 00:26:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	6,14	Estação Transformadora	CP31411
160	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024520731	1	3	14/12/2024 18:18:29	16/12/2024 04:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	40598	449,91	Base Fusível	TE962673
161	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024520741	1	3	14/12/2024 18:19:41	14/12/2024 23:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	22439	487,19	Base Fusível	PE63439
162	383	12	2024	13084	AÇU113	ACU	0024520761	1	3	14/12/2024 18:22:19	14/12/2024 22:33:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	4,19		
163	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024520783	1	3	14/12/2024 18:24:30	14/12/2024 22:24:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	4,01	Estação Transformadora	C359617
164	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024520791	1	3	14/12/2024 18:24:59	14/12/2024 20:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	329	16661	800,66	Base Fusível	MC467443
165	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024520793	1	3	14/12/2024 18:25:07	14/12/2024 19:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	175	26986	259,24	Base Fusível	CP368330
166	383	12	2024	13038	GOI02	GOI	0024520797	1	3	14/12/2024 18:25:27	15/12/2024 00:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	24181	404,31	Estação Transformadora	CP31102
167	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520807	1	3	14/12/2024 18:25:58	15/12/2024 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	23115	185,04	Base Fusível	PE68211
168	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520807	1	3	14/12/2024 18:25:58	15/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23115	524,42	Base Fusível	PE68057
169	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520807	1	3	14/12/2024 18:25:58	15/12/2024 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	23115	329,65	Base Fusível	PE869003
170	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520807	1	3	14/12/2024 18:25:58	16/12/2024 23:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	23115	640,69	Base Fusível	PE68211
171	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024520871	1	3	14/12/2024 18:30:10	15/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	247	57026	5062,81	Base Fusível	TE60119
172	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024520941	1	3	14/12/2024 18:35:39	15/12/2024 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	40598	239,09	Base Fusível	TE60188
173	383	12	2024	13069	BCL01	BCL	0024520969	1	3	14/12/2024 18:37:47	14/12/2024 22:08:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	3,52	Estação Transformadora	CP13887
174	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520971	1	3	14/12/2024 18:37:50	14/12/2024 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	23115	37,30	Base Fusível	PE869860
175	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024521009	1	3	14/12/2024 18:42:40	14/12/2024 22:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	22429	596,56	Base Fusível	CG54853
176	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024521017	1	3	14/12/2024 18:43:26	15/12/2024 18:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	23115	599,40	Base Fusível	PE66655
177	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024521027	1	3	14/12/2024 18:44:10	16/12/2024 02:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	40598	1175,88	Base Fusível	TE962597
178	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024522117	1	3	14/12/2024 18:48:10	15/12/2024 05:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	22439	209,26	Base Fusível	PE64815
179	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024521065	1	3	14/12/2024 18:48:34	15/12/2024 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	22439	430,81	Base Fusível	PE64112
180	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024521069	1	3	14/12/2024 18:49:12	14/12/2024 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	2,10	Estação Transformadora	MC23196
181	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024521073	1	3	14/12/2024 18:49:15	15/12/2024 16:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	21,44	Estação Transformadora	O961383
182	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024521075	1	3	14/12/2024 18:49:24	15/12/2024 02:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	22429	465,23	Base Fusível	CG54226
183	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024521083	1	3	14/12/2024 18:49:59	15/12/2024 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	23115	178,67	Base Fusível	PE869575
184	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024521091	1	3	14/12/2024 18:50:21	15/12/2024 12:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11703	18,03	Estação Transformadora	M478301
185	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024521097	1	3	14/12/2024 18:50:40	14/12/2024 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	10634	118,40	Base Fusível	CP353163
186	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024521109	1	3	14/12/2024 18:51:24	15/12/2024 13:00:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	16959	635,54	Base Fusível	CG24685
187	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024521115	1	3	14/12/2024 18:53:21	14/12/2024 23:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	22429	168,96	Base Fusível	CG534497
188	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024521149	1	3	14/12/2024 18:56:44	15/12/2024 02:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	40007	626,66	Base Fusível	69469
189	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024521207	1	3	14/12/2024 18:57:43	15/12/2024 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23115	10,54	Religadora Automática	PE66481
190	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024521175	1	3	14/12/2024 18:59:25	15/12/2024 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	14,34	Estação Transformadora	C353169
191	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024521453	1	3	14/12/2024 18:59:26	15/12/2024 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	23115	495,15	Base Fusível	PE67577
192	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024521453	1	3	14/12/2024 18:59:26	15/12/2024 18:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	23115	5313,94	Base Fusível	PE67577
193	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024521453	1	3	14/12/2024 18:59:26	16/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	23115	944,23	Base Fusível	PE66504
194	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024521453	1	3	14/12/2024 18:59:26	16/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	23115	410,09	Base Fusível	PE66506
195	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024521215	1	3	14/12/2024 19:02:46	14/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	160	53846	365,96	Estação Transformadora	IT40333
196	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024521275	1	3	14/12/2024 19:09:38	15/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	40598	625,18	Base Fusível	TE962272
197	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024521283	1	3	14/12/2024 19:11:06	15/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	327	23115	5062,50	Base Fusível	PE66631
198	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024521283	1	3	14/12/2024 19:11:06	15/12/2024 13:58:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23115	18,79	Base Fusível	PE66631
199	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024521283	1	3	14/12/2024 19:11:06	15/12/2024 13:58:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23115	281,83	Base Fusível	PE69151
200	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024521287	1	3	14/12/2024 19:11:24	15/12/2024 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	22429	151,02	Base Fusível	CG54897
201	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024521317	1	3	14/12/2024 19:14:05	15/12/2024 05:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	22429	1334,63	Base Fusível	CG54546
202	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024521317	1	3	14/12/2024 19:14:05	15/12/2024 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	22429	988,28	Base Fusível	CG54546
203	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024521339	1	3	14/12/2024 19:15:52	14/12/2024 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	22429	29,71	Base Fusível	CG98260
204	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	14/12/2024 19:24:01	14/12/2024 21:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	290	21233	727,50	Religadora Automática	PE66755
205	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	14/12/2024 19:24:01	15/12/2024 01:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	21233	788,86	Religadora Automática	PE66755
206	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	14/12/2024 19:24:01	15/12/2024 11:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	21233	787,87	Religadora Automática	PE66755
207	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024521431	1	3	14/12/2024 19:25:10	15/12/2024 11:05:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	15,67	Estação Transformadora	C368539
208	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024521441	1	3	14/12/2024 19:25:33	15/12/2024 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	22439	1468,52	Base Fusível	PE63138
209	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024521447	1	3	14/12/2024 19:26:01	15/12/2024 04:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	22429	81,00	Base Fusível	CG534650
210	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024521477	1	3	14/12/2024 19:30:06	15/12/2024 05:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	22429	182,68	Base Fusível	CG54693

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
211	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	BA03107862	1	3	14/12/2024 19:30:47	14/12/2024 19:33:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	485	31513	25,33	Religadora Automática	MC474051
212	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024521485	1	3	14/12/2024 19:32:08	15/12/2024 00:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	53846	9,63	Base Fusível	IT437628
213	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024521531	1	3	14/12/2024 19:38:08	15/12/2024 11:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	22439	742,03	Base Fusível	PE63588
214	383	12	2024	13056	QUI02	QUI	0024521609	1	3	14/12/2024 19:45:50	14/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	1,57	Estação Transformadora	M468541
215	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024521639	1	3	14/12/2024 19:49:21	15/12/2024 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22439	64,32	Base Fusível	PE64474
216	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024521651	1	3	14/12/2024 19:50:35	14/12/2024 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	515	40007	1883,33	Base Fusível	PE67103
217	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024521693	1	3	14/12/2024 19:53:58	15/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	24116	122,41	Base Fusível	PD59805
218	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024521725	1	3	14/12/2024 19:56:44	15/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11703	18,55	Estação Transformadora	MC23428
219	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107890	1	3	14/12/2024 19:57:39	14/12/2024 21:49:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	40598	249,39	Chave Unipolar	964594
220	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107890	1	3	14/12/2024 19:57:39	14/12/2024 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	40598	188,39	Chave Unipolar	60197
221	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024521741	1	3	14/12/2024 19:58:31	15/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	29312	357,87	Estação Transformadora	P870410
222	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519459	1	3	14/12/2024 20:00:28	14/12/2024 20:47:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23115	0,78		
223	383	12	2024	13084	AÇU112	ACU	0024521843	1	3	14/12/2024 20:08:37	14/12/2024 22:22:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	2,24		
224	383	12	2024	13056	QUI02	QUI	0024521849	1	3	14/12/2024 20:08:46	14/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	2,52	Estação Transformadora	MC23172
225	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024522679	1	3	14/12/2024 20:16:19	15/12/2024 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	317	23115	1393,13	Base Fusível	PE66637
226	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024521937	1	3	14/12/2024 20:17:40	15/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22439	222,06	Base Fusível	PE63690
227	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024522033	1	3	14/12/2024 20:28:46	15/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	157	40598	1023,73	Base Fusível	TE70264
228	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024522123	1	3	14/12/2024 20:29:29	15/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	23115	364,48	Base Fusível	PEB69361
229	383	12	2024	13033	BOJ03	BOJ	0024522065	1	3	14/12/2024 20:32:11	15/12/2024 01:02:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18322	4,51	Estação Transformadora	IT47436
230	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	0024522079	1	3	14/12/2024 20:33:37	15/12/2024 01:45:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	5,20	Estação Transformadora	C351879
231	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024522081	1	3	14/12/2024 20:34:01	15/12/2024 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	27582	328,66	Base Fusível	CG54208
232	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024522095	1	3	14/12/2024 20:35:02	15/12/2024 01:35:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10634	10,01	Estação Transformadora	CP34540
233	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	0024521365	1	3	14/12/2024 20:40:00	14/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	39	10634	22,75		
234	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024522167	1	3	14/12/2024 20:48:01	14/12/2024 22:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,85	Estação Transformadora	CP13312
235	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024522177	1	3	14/12/2024 20:48:55	15/12/2024 08:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	27582	292,10	Base Fusível	CG54092
236	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024522191	1	3	14/12/2024 20:51:21	15/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	167	22741	2111,58	Base Fusível	IT439319
237	383	12	2024	13080	MIR02	MIR	0024522213	1	3	14/12/2024 20:54:57	14/12/2024 23:48:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	2,90	Estação Transformadora	PD53209
238	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024522219	1	3	14/12/2024 20:55:52	16/12/2024 06:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	57026	1015,57	Base Fusível	TE61157
239	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024522231	1	3	14/12/2024 20:56:30	16/12/2024 06:24:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	23115	234,30	Estação Transformadora	P869658
240	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024522255	1	3	14/12/2024 20:59:30	15/12/2024 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	55561	523,60	Base Fusível	PD56721
241	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	BA03107782	1	3	14/12/2024 21:01:01	14/12/2024 21:50:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	11703	139,19	Religadora Automática	MC474042
242	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024522263	1	3	14/12/2024 21:02:02	14/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	298	58058	486,57	Base Fusível	MC473316
243	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024522277	1	3	14/12/2024 21:03:28	15/12/2024 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	2,94	Estação Transformadora	CP32348
244	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024522533	1	3	14/12/2024 21:11:00	15/12/2024 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	11703	567,00	Base Fusível	MC24409
245	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024522323	1	3	14/12/2024 21:11:00	14/12/2024 22:51:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,67	Estação Transformadora	C364081
246	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107890	1	3	14/12/2024 21:11:08	14/12/2024 21:49:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	40598	36,91	Chave Unipolar	964594
247	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024522333	1	3	14/12/2024 21:11:52	15/12/2024 10:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22741	26,08	Estação Transformadora	I442270
248	383	12	2024	17186	MOB04	MOB	BA03107962	1	3	14/12/2024 21:13:37	14/12/2024 21:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	499	40746	64,18	Religadora Automática	CP369627
249	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03107962	1	3	14/12/2024 21:13:37	14/12/2024 21:20:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	555	40746	61,20	Religadora Automática	CP16551
250	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03107962	1	3	14/12/2024 21:13:37	14/12/2024 21:20:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	40746	9,49	Religadora Automática	CP369636
251	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03107962	1	3	14/12/2024 21:13:37	14/12/2024 21:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	450	40746	57,88	Religadora Automática	CP369627
252	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03107962	1	3	14/12/2024 21:13:37	14/12/2024 23:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	40746	105,46	Religadora Automática	CP16551
253	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03107962	1	3	14/12/2024 21:13:37	15/12/2024 17:06:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40746	337,98	Religadora Automática	CP17162
254	383	12	2024	16393	BJD01	BJD	0024522349	1	3	14/12/2024 21:16:12	15/12/2024 19:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22429	66,34	Estação Transformadora	CG99027
255	383	12	2024	16388	CAB01	CAB	0024522361	1	3	14/12/2024 21:16:58	15/12/2024 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	16661	108,92	Base Fusível	MC465693
256	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024522373	1	3	14/12/2024 21:18:47	15/12/2024 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	23115	277,57	Base Fusível	PE67579
257	383	12	2024	13069	POT05	POT	0024522457	1	3	14/12/2024 21:30:53	15/12/2024 04:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	6,51	Estação Transformadora	CP32107
258	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107890	1	3	14/12/2024 21:35:59	14/12/2024 21:49:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	849	40598	188,90	Religadora Automática	TE963585
259	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107986	1	3	14/12/2024 21:37:12	14/12/2024 21:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	660	40598	33,73	Religadora Automática	TE963634
260	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03107986	1	3	14/12/2024 21:37:12	14/12/2024 21:41:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	898	40598	57,37	Religadora Automática	TE963634
261	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024522567	1	3	14/12/2024 21:47:16	15/12/2024 04:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	23115	540,99	Base Fusível	PE871677
262	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	0024522577	1	3	14/12/2024 21:49:04	15/12/2024 02:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	4,65	Estação Transformadora	M469971
263	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024522585	1	3	14/12/2024 21:51:23	15/12/2024 09:25:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	11,56	Estação Transformadora	D521536
264	383	12	2024	13069	SJB02	SJB	0024522589	1	3	14/12/2024 21:51:51	15/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	5,14	Estação Transformadora	CP13970
265	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024522263	1	3	14/12/2024 21:58:49	14/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	58058	0,69		
266	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024522627	1	3	14/12/2024 22:00:25	15/12/2024 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	54590	101,14	Base Fusível	MC474191
267	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024522645	1	3	14/12/2024 22:06:37	15/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	22439	568,08	Base Fusível	PE920096
268	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024532061	1	3	14/12/2024 22:10:18	16/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29312	273,55	Base Fusível	PE870740
269	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024531673	1	3	14/12/2024 22:13:34	15/12/2024 22:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	40598	267,75	Base Fusível	TE62268
270	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03107592	1	3	14/12/2024 22:19:56	15/12/2024 02:07:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40598	72,19	Base Fusível	TE62264
271	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024522699	1	3	14/12/2024 22:21:48	15/12/2024 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	40598	1264,64	Base Fusível	TE959064
272	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	0024522747	1	3	14/12/2024 22:34:00	15/12/2024 00:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	2,05	Estação Transformadora	M467329
273	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024522763	1	3	14/12/2024 22:37:32	15/12/2024 17:45:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	39716	325,26	Estação Transformadora	PE67683
274	383	12	2024	13056	MAC04	MAC	BA03107872	1	3	14/12/2024 22:38:51	15/12/2024 00:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	268	54590	467,66	Religadora Automática	MC474156
275	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024522793	1	3	14/12/2024 22:48:19	15/12/2024 00:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	24116	12,78	Estação Transformadora	PD59372
276	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024522843	1	3	14/12/2024 23:00:28	15/12/2024 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	124	9962	216,04	Base Fusível	IT14459
277	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024522847	1	3	14/12/2024 23:01:03	15/12/2024 06:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	24116	314,30	Base Fusível	PD59707
278	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	14/12/2024 23:04:52	14/12/2024 23:27:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	290	21233	108,59	Religadora Automática	PE66755
279	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519459	1	3	14/12/2024 23:12:03	15/12/2024 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	23115	395,20	Religadora Automática	PE874080
280	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024522887	1	3	14/12/2024 23:14:06	15/12/2024 01:51:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	2,62	Estação Transformadora	C365106
281	383	12	2024	13084	BXG01	BXG	0024524283	1	3	14/12/2024 23:20:51	15/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	21,65	Estação Transformadora	C353820
282	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024522897	1	3	14/12/2024 23:21:21	15/12/2024 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	9962	37,10	Base Fusível	IT444069
283	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024522903	1	3	14/12/2024 23:23:00	15/12/2024 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	58058	27,40	Estação Transformadora	M455402
284	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	0024522917	1	3	14/12/2024 23:28:30	15/12/2024 07:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	30173	77,75	Estação Transformadora	M469820
285	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024522949	1	3	14/12/2024 23:42:10	15/12/2024 01:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	53846	10,78	Base Fusível	IT11326
286	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108096	1	3	14/12/2024 23:42:40	14/12/2024 23:49:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	370	40598	43,68	Religadora Automática	CT60197
287	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108096	1	3	14/12/2024 23:42:40	14/12/2024 23:50:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	479	40598	60,14	Religadora Automática	CT60197
288	383	12	2024	13094	VIN02	VIN	BA03108100	1	3	14/12/2024 23:45:02	15/12/2024 05:15:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	507	29243	2793,57	Disjuntor Média	VIN02
289	383	12	2024	13094	VIN02	VIN	BA03108100	1	3	14/12/2024 23:45:02	15/12/2024 05:15:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	841	29243	4633,91	Disjuntor Média	VIN02
290	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024522977	1	3	14/12/2024 23:52:35	15/12/2024 12:50:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	40746	635,09	Base Fusível	CP17405
291	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024523027	1	3	15/12/2024 00:03:52	15/12/2024 01:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	55561	43,78	Base Fusível	PD51471
292	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024523025	1	3	15/12/2024 00:09:26	15/12/2024 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	1,18	Estação Transformadora	PD50747
293	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024523097	1	3	15/12/2024 00:15:18	15/12/2024 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	1,24	Estação Transformadora	M473127
294	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108096	1	3	15/12/2024 00:22:03	15/12/2024 01:37:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	40598	142,22	Chave Unipolar	964804
295	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108096	1	3	15/12/2024 00:22:03	15/12/2024 02:37:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	40598	193,62	Religadora Automática	TE964804
296	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108096	1	3	15/12/2024 00:22:03	15/12/2024 13:58:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	280	40598	3811,03	Religadora Automática	TE964803
297	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024523075	1	3	15/12/2024 00:27:10	15/12/2024 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	55561	307,61	Base Fusível	PD56923
298	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	BA03108162	1	3	15/12/2024 00:28:00	15/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	22439	130,80	Base Fusível	PE64481
299	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024524273	1	3	15/12/2024 00:31:00	15/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	167	29243	1667,22	Base Fusível	CP17465
300	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108132	1	3	15/12/2024 00:33:45	15/12/2024 01:38:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	420	22741	456,05	Religadora Automática	IT442292
301	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 01:05:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	578	22741	206,96	Disjuntor Média	NAT03
302	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 01:06:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1247	22741	464,16	Religadora Automática	IT442132
303	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 01:40:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1122	22741	1049,38	Religadora Automática	IT12594
304	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 01:44:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	22741	312,87	Religadora Automática	IT442020
305	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 03:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	22741	416,50	Chave Unipolar	12602
306	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 03:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	22741	550,06	Chave Unipolar	12602
307	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 03:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	783	22741	1777,63	Religadora Automática	IT46505
308	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108142	1	3	15/12/2024 00:44:15	15/12/2024 12:59:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	462	22741	5662,19	Religadora Automática	IT45205
309	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024523113	1	3	15/12/2024 00:45:00	15/12/2024 19:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	20109	73,07	Base Fusível	CP17694
310	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 00:58:09	15/12/2024 01:01:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	787	18322	42,19	Religadora Automática	IT449793
311	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 00:58:09	15/12/2024 03:37:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	307	18322	817,56	Religadora Automática	IT449793
312	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 00:58:09	15/12/2024 14:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	264	18322	3646,94	Base Fusível	IT47317
313	383	12	2024	13038	GOI02	GOI	0024523153	1	3	15/12/2024 01:02:19	15/12/2024 17:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	16,82	Estação Transformadora	CP31812
314	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024519271	1	3	15/12/2024 01:14:00	15/12/2024 02:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23115	1,05		
315	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024523197	1	3	15/12/2024 01:31:16	15/12/2024 15:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	23115	109,70	Base Fusível	PE66376

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
316	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024523203	1	3	15/12/2024 01:33:28	15/12/2024 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	459	9962	1197,48	Religadora Automática	IT14003
317	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03107560	1	3	15/12/2024 01:35:59	15/12/2024 02:29:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	40598	112,40	Disjuntor Média	PNV04
318	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03107560	1	3	15/12/2024 01:35:59	15/12/2024 15:11:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	40598	203,89	Religadora Automática	TE964951
319	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03108176	1	3	15/12/2024 01:51:36	15/12/2024 04:28:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	202	11703	529,30	Religadora Automática	MC478352
320	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108182	1	3	15/12/2024 01:54:37	15/12/2024 03:04:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	22741	364,41	Religadora Automática	IT12602
321	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108182	1	3	15/12/2024 01:54:37	15/12/2024 03:04:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1122	22741	1312,12	Religadora Automática	IT46504
322	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108182	1	3	15/12/2024 01:54:37	15/12/2024 04:45:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	318	22741	907,89	Religadora Automática	IT441943
323	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108182	1	3	15/12/2024 01:54:37	15/12/2024 08:16:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	22741	483,93	Religadora Automática	IT12602
324	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03108182	1	3	15/12/2024 01:54:37	15/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	22741	353,33	Religadora Automática	IT438844
325	383	12	2024	16388	CAB01	CAB	BA03108180	1	3	15/12/2024 01:55:33	15/12/2024 02:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	16661	56,62	Disjuntor Média	CAB01
326	383	12	2024	16388	CAB01	CAB	BA03108180	1	3	15/12/2024 01:55:33	15/12/2024 04:05:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	199	16661	431,94	Disjuntor Média	CAB01
327	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024523235	1	3	15/12/2024 01:57:09	15/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	16661	100,93	Base Fusível	MC24706
328	383	12	2024	17186	SER01	SER	BA03108216	1	3	15/12/2024 02:08:57	15/12/2024 04:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	40746	50,36	Religadora Automática	CP17156
329	383	12	2024	17186	SER01	SER	BA03108216	1	3	15/12/2024 02:08:57	15/12/2024 06:26:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	40746	609,46	Religadora Automática	CP17156
330	383	12	2024	17186	SER01	SER	BA03108216	1	3	15/12/2024 02:08:57	15/12/2024 12:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	40746	252,52	Religadora Automática	CP18585
331	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	15/12/2024 02:11:18	15/12/2024 02:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	428	21233	195,93	Religadora Automática	PE66755
332	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024523271	1	3	15/12/2024 02:12:20	15/12/2024 12:27:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26986	10,26	Base Fusível	CP356969
333	383	12	2024	13092	URU02	URU	BA03108220	1	3	15/12/2024 02:19:22	15/12/2024 05:05:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	429	9995	1187,14	Religadora Automática	CP369146
334	383	12	2024	13092	URU02	URU	BA03108220	1	3	15/12/2024 02:19:22	15/12/2024 05:05:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1577	9995	4363,91	Religadora Automática	CP369146
335	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024523291	1	3	15/12/2024 02:21:00	16/12/2024 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	26,90	Base Fusível	TE959707
336	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024523293	1	3	15/12/2024 02:25:52	15/12/2024 09:37:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	20109	7,19	Base Fusível	CP15102
337	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03108236	1	3	15/12/2024 02:25:59	15/12/2024 03:26:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	74	25693	74,72	Disjuntor Média	MAL01
338	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03108236	1	3	15/12/2024 02:25:59	15/12/2024 04:16:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	25693	12,84	Religadora Automática	CP369514
339	383	12	2024	17186	MOB01	MOB	0024523299	1	3	15/12/2024 02:31:52	15/12/2024 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	546	40746	1348,01	Base Fusível	CP18377
340	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024523303	1	3	15/12/2024 02:33:20	15/12/2024 08:27:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	26986	442,83	Base Fusível	CP358244
341	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024523309	1	3	15/12/2024 02:35:28	15/12/2024 11:57:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	53846	346,89	Base Fusível	IT10626
342	383	12	2024	13084	BXG03	BXG	0024523311	1	3	15/12/2024 02:35:32	15/12/2024 10:50:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	20109	305,21	Base Fusível	CP18180
343	383	12	2024	13040	GUA04	GUA	0024523315	1	3	15/12/2024 02:37:48	15/12/2024 07:29:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	26986	636,51	Base Fusível	CP367359
344	383	12	2024	13040	GUA04	GUA	0024523315	1	3	15/12/2024 02:37:48	15/12/2024 07:55:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	26986	1058,89	Base Fusível	CP17378
345	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024523337	1	3	15/12/2024 02:42:04	15/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	40598	148,18	Base Fusível	TE960847
346	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024523359	1	3	15/12/2024 02:49:59	15/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	20109	1457,03	Base Fusível	CP13849
347	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03108176	1	3	15/12/2024 02:51:57	15/12/2024 04:28:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	11703	366,97	Religadora Automática	MC478352
348	383	12	2024	13033	BOJ03	BOJ	0024523371	1	3	15/12/2024 03:00:58	15/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	18322	98,07	Base Fusível	IT12044
349	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024523373	1	3	15/12/2024 03:03:45	15/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	40598	131,44	Base Fusível	TE960643
350	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024523377	1	3	15/12/2024 03:08:29	16/12/2024 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	57026	32,41	Base Fusível	TE60110
351	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03108326	1	3	15/12/2024 03:10:00	15/12/2024 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	365	23115	243,33	Base Fusível	PE66631
352	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024523383	1	3	15/12/2024 03:12:03	15/12/2024 19:23:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	9962	32,37	Estação Transformadora	U444331
353	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	DT24523413	1	3	15/12/2024 03:22:00	15/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	22741	481,67		
354	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024523403	1	3	15/12/2024 03:24:09	15/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22741	13,85	Jumper	IT46040
355	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	BA03108280	1	3	15/12/2024 03:35:06	15/12/2024 05:35:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	261	29243	522,15	Religadora Automática	BUE022
356	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	BA03108280	1	3	15/12/2024 03:35:06	15/12/2024 05:48:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	29243	337,57	Religadora Automática	BUE022
357	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	BA03108280	1	3	15/12/2024 03:35:06	15/12/2024 05:49:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	29243	234,56	Chave Unipolar	352301
358	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	BA03108280	1	3	15/12/2024 03:35:06	15/12/2024 07:47:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	29243	445,79	Religadora Automática	BUE022
359	383	12	2024	13094	VAS02	VAS	BA03108280	1	3	15/12/2024 03:35:06	15/12/2024 05:49:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	286	29243	638,89	Chave Unipolar	352301
360	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	BA03108212	1	3	15/12/2024 03:42:18	15/12/2024 03:46:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10984	89387	704,81	Religadora Automática	CP371723
361	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	BA03108212	1	3	15/12/2024 03:42:18	15/12/2024 07:17:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	89387	157,50	Religadora Automática	CP371723
362	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024523435	1	3	15/12/2024 03:43:33	15/12/2024 08:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	26986	130,32	Base Fusível	CP358016
363	383	12	2024	16388	CAB01	CAB	BA03108180	1	3	15/12/2024 03:45:21	15/12/2024 03:48:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	16661	3,17	Disjuntor Média	CAB01
364	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024523447	1	3	15/12/2024 03:47:47	15/12/2024 08:39:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	40746	515,19	Base Fusível	CP356277
365	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024523453	1	3	15/12/2024 03:55:30	15/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	21233	117,08	Base Fusível	PE66239
366	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03108290	1	3	15/12/2024 03:55:39	15/12/2024 03:59:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	367	40598	23,04	Religadora Automática	TE60180
367	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03108290	1	3	15/12/2024 03:55:39	15/12/2024 03:59:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	302	40598	20,89	Religadora Automática	TE964189
368	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03108290	1	3	15/12/2024 03:55:39	15/12/2024 04:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	627	40598	47,55	Religadora Automática	TE964489
369	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108290	1	3	15/12/2024 03:55:39	15/12/2024 04:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	414	40598	31,40	Religadora Automática	TE964489
370	383	12	2024	13038	GOI03	GOI	0024523467	1	3	15/12/2024 04:05:19	15/12/2024 22:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	18,23	Estação Transformadora	CP16299
371	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024523475	1	3	15/12/2024 04:10:48	15/12/2024 06:53:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	464	26986	1256,67	Base Fusível	CP363996
372	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024523483	1	3	15/12/2024 04:16:36	15/12/2024 08:29:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	352	16661	1483,97	Religadora Automática	MC469216
373	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024523483	1	3	15/12/2024 04:16:36	15/12/2024 08:29:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	16661	772,51	Religadora Automática	MC469216
374	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 04:24:29	15/12/2024 04:46:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	18322	1,81	Religadora Automática	IT449714
375	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 04:24:29	15/12/2024 05:43:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	18322	60,92	Religadora Automática	IT12235
376	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 04:24:29	15/12/2024 06:57:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	18322	40,91	Religadora Automática	IT449793
377	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 04:24:29	15/12/2024 07:55:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	18322	221,59	Religadora Automática	IT449793
378	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 04:24:29	15/12/2024 13:51:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	18322	840,85	Religadora Automática	IT449265
379	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 04:24:29	15/12/2024 14:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	18322	404,64	Religadora Automática	IT449793
380	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024531593	1	3	15/12/2024 04:44:20	16/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	29312	470,84	Base Fusível	PE69301
381	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	0024523499	1	3	15/12/2024 04:46:44	15/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	10,39	Estação Transformadora	CP15830
382	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024523501	1	3	15/12/2024 04:47:48	15/12/2024 09:02:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	20109	93,57	Base Fusível	CP17786
383	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024523521	1	3	15/12/2024 05:06:40	15/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	24116	261,11		
384	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024523521	1	3	15/12/2024 05:06:40	15/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	24116	508,67	Base Fusível	PD59773
385	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	15/12/2024 05:11:46	15/12/2024 07:45:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	290	21233	742,16	Religadora Automática	PE66755
386	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	15/12/2024 05:11:46	15/12/2024 11:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	21233	835,65	Religadora Automática	PE66755
387	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	15/12/2024 05:11:46	16/12/2024 13:32:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21233	161,74	Base Fusível	PE66767
388	383	12	2024	13069	POT02	POT	0024523525	1	3	15/12/2024 05:17:43	15/12/2024 09:14:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	3,95	Estação Transformadora	CP14259
389	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024523519	1	3	15/12/2024 05:20:19	15/12/2024 07:24:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	24116	649,11	Religadora Automática	PD57720
390	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024523519	1	3	15/12/2024 05:20:19	15/12/2024 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	24116	209,89	Religadora Automática	PD57720
391	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024527163	1	3	15/12/2024 05:21:02	15/12/2024 22:35:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	576	40598	9930,24	Religadora Automática	TE963603
392	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024523539	1	3	15/12/2024 05:23:12	15/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	53846	138,32	Base Fusível	IT10593
393	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024523549	1	3	15/12/2024 05:31:25	15/12/2024 15:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	27582	648,54	Base Fusível	CG54667
394	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024523551	1	3	15/12/2024 05:33:56	16/12/2024 00:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	18,72	Estação Transformadora	C350284
395	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	BA03108364	1	3	15/12/2024 05:33:57	15/12/2024 05:37:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	841	24116	55,13	Disjuntor Média	SAF01
396	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03108364	1	3	15/12/2024 05:33:57	15/12/2024 05:37:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	40746	5,11	Disjuntor Média	SAF01
397	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	0024523571	1	3	15/12/2024 05:45:20	15/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	69	22741	425,12	Base Fusível	IT45520
398	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024523573	1	3	15/12/2024 05:45:21	15/12/2024 12:57:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	9962	14,40	Estação Transformadora	IT49164
399	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024523577	1	3	15/12/2024 05:46:44	15/12/2024 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	11703	18,28	Base Fusível	MC21078
400	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024523581	1	3	15/12/2024 05:47:44	15/12/2024 17:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	6675	384,60	Base Fusível	TE62607
401	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024523595	1	3	15/12/2024 05:50:48	15/12/2024 11:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	24116	506,58	Base Fusível	PD57727
402	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	0024523599	1	3	15/12/2024 05:50:57	15/12/2024 11:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	22741	91,53	Base Fusível	IT437432
403	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024521773	1	3	15/12/2024 05:52:25	15/12/2024 10:38:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	23115	924,19	Base Fusível	PE874933
404	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024521773	1	3	15/12/2024 05:52:25	15/12/2024 10:38:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	248	22439	1181,44	Base Fusível	PE874933
405	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024521773	1	3	15/12/2024 05:52:25	15/12/2024 16:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	247	22439	2611,41	Chave Unipolar	PE874157
406	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024523641	1	3	15/12/2024 05:57:23	15/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22429	19,17	Base Fusível	CG534208
407	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024523649	1	3	15/12/2024 05:58:57	15/12/2024 08:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	112	23115	302,49	Base Fusível	PE69272
408	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024523663	1	3	15/12/2024 06:01:48	15/12/2024 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	27582	74,47	Base Fusível	CG54755
409	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024524391	1	3	15/12/2024 06:04:36	15/12/2024 09:17:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	42565	41,73	Base Fusível	AN76809
410	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024523685	1	3	15/12/2024 06:07:35	15/12/2024 08:45:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	9995	73,51	Base Fusível	CP372175
411	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024523529	1	3	15/12/2024 06:08:15	15/12/2024 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	40598	59,29	Base Fusível	TE963382
412	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024523699	1	3	15/12/2024 06:12:21	15/12/2024 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	22429	293,29	Base Fusível	CG98056
413	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024523701	1	3	15/12/2024 06:12:38	15/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	18322	101,96	Base Fusível	IT12163
414	383	12	2024	13033	CRZ02	CRZ	0024523705	1	3	15/12/2024 06:13:26	15/12/2024 09:22:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18322	3,15	Estação Transformadora	I436388
415	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024523707	1	3	15/12/2024 06:13:59	15/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	54590	85,81	Base Fusível	MC467995
416	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024523707	1	3	15/12/2024 06:13:59	15/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	54590	19,73	Base Fusível	MC467995
417	383	12	2024	13092	URU02	URU	BA03108400	1	3	15/12/2024 06:16:00	15/12/2024 06:28:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	274	9995	55,64	Religadora Automática	CP353060
418	383	12	2024	13092	URU02	URU	BA03108400	1	3	15/12/2024 06:16:00	15/12/2024 06:28:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	9995	45,33	Religadora Automática	CP369636
419	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	BA03108400	1	3	15/12/2024 06:16:00	15/12/2024 06:26:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	555	40746	101,29	Religadora Automática	CP359426
420	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024523717	1	3	15/12/2024 06:16:02	15/12/2024 10:30:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	4,24	Estação Transformadora	C367025

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
421	383	12	2024	17186	OUT01	OUT	0024523723	1	3	15/12/2024 06:17:07	15/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	40746	122,80	Base Fusível	CP17402
422	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024523729	1	3	15/12/2024 06:17:16	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	16959	988,77	Base Fusível	MC466875
423	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024523727	1	3	15/12/2024 06:17:16	15/12/2024 09:41:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	29243	10,22	Estação Transformadora	CP15353
424	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	0024523765	1	3	15/12/2024 06:23:06	15/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	20109	148,76	Base Fusível	CP358744
425	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03108154	1	3	15/12/2024 06:23:43	15/12/2024 06:56:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	204	18322	110,95	Religadora Automática	IT449793
426	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024523771	1	3	15/12/2024 06:24:03	15/12/2024 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	9995	253,27	Base Fusível	CP17634
427	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024523773	1	3	15/12/2024 06:24:09	15/12/2024 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	5,18	Estação Transformadora	C354943
428	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024523781	1	3	15/12/2024 06:26:39	16/12/2024 08:14:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	57026	2888,42	Religadora Automática	TE959407
429	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024523781	1	3	15/12/2024 06:26:39	16/12/2024 21:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	57026	3296,09	Religadora Automática	TE959407
430	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024523785	1	3	15/12/2024 06:27:57	15/12/2024 14:10:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	53846	38,54	Estação Transformadora	IT40069
431	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024523787	1	3	15/12/2024 06:28:27	15/12/2024 11:12:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	35352	127,92	Base Fusível	AN78923
432	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108404	1	3	15/12/2024 06:28:56	15/12/2024 06:32:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	16959	4,44	Disjuntor Média	TRM02
433	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03108404	1	3	15/12/2024 06:28:56	15/12/2024 06:32:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3575	16959	240,32	Disjuntor Média	TRM02
434	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03108404	1	3	15/12/2024 06:28:56	15/12/2024 08:32:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1010	16959	2079,76	Chave Unipolar	28466
435	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03108404	1	3	15/12/2024 06:28:56	15/12/2024 09:16:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	16959	876,67	Disjuntor Média	TRM02
436	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7613	38732	429,29	Disjuntor Média	4D265
437	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	38732	0,12	Disjuntor Média	4DMAM1
438	383	12	2024	13057	PTI02	PTI	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3518	38732	198,38	Disjuntor Média	4D265
439	383	12	2024	13057	PTI03	PTI	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2369	38732	133,59	Disjuntor Média	4D265
440	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4078	38732	229,95	Disjuntor Média	4D265
441	383	12	2024	13057	PTM01	PTM	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1288	38732	78,71	Disjuntor Média	4DMAM1
442	383	12	2024	13057	PTM02	PTM	BA03108408	1	3	15/12/2024 06:31:23	15/12/2024 06:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1432	38732	87,51	Disjuntor Média	4DMAM1
443	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024523799	1	3	15/12/2024 06:31:44	16/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	40598	368,48	Base Fusível	TE61296
444	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	BA03108280	1	3	15/12/2024 06:35:02	15/12/2024 07:27:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	29243	91,85	Religadora Automática	BUE022
445	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	BA03108280	1	3	15/12/2024 06:35:02	15/12/2024 07:27:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	413	29243	361,26	Religadora Automática	BUE022
446	383	12	2024	13094	VAS02	VAS	BA03108280	1	3	15/12/2024 06:35:02	15/12/2024 07:27:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	286	29243	250,17	Religadora Automática	BUE022
447	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024523863	1	3	15/12/2024 06:38:19	15/12/2024 09:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	40746	3,25	Base Fusível	CP17609
448	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024523845	1	3	15/12/2024 06:38:54	15/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	21233	304,35	Base Fusível	PE67220
449	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024526433	1	3	15/12/2024 06:39:21	15/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	23115	291,39	Base Fusível	PE871336
450	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024523867	1	3	15/12/2024 06:41:17	15/12/2024 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	22439	136,47	Base Fusível	PE63194
451	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03108410	1	3	15/12/2024 06:43:42	15/12/2024 09:47:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	232	40598	711,40	Religadora Automática	TE60180
452	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024523895	1	3	15/12/2024 06:44:18	16/12/2024 00:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	22439	179,95	Estação Transformadora	PE63093
453	383	12	2024	13038	GOI03	GOI	0024523903	1	3	15/12/2024 06:45:12	15/12/2024 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	24181	2,35	Base Fusível	CP19509
454	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024523901	1	3	15/12/2024 06:45:23	15/12/2024 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	16959	683,74	Base Fusível	CG534321
455	383	12	2024	13040	GUA04	GUA	0024523315	1	3	15/12/2024 06:45:51	15/12/2024 07:29:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	26986	1,45		
456	383	12	2024	13040	GUA04	GUA	0024523315	1	3	15/12/2024 06:45:51	15/12/2024 07:55:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	26986	3,48		
457	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03108416	1	3	15/12/2024 06:50:01	15/12/2024 10:23:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	21233	567,01	Religadora Automática	PE872381
458	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03108416	1	3	15/12/2024 06:50:01	15/12/2024 11:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	488	21233	2210,64	Religadora Automática	PE66159
459	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03108416	1	3	15/12/2024 06:50:01	15/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	21233	636,47	Chave Unipolar	PE874003
460	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024523929	1	3	15/12/2024 06:50:35	15/12/2024 08:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	16959	20,63	Base Fusível	MC477875
461	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024523929	1	3	15/12/2024 06:50:35	15/12/2024 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16959	3,15	Base Fusível	MC477875
462	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024524337	1	3	15/12/2024 06:51:04	15/12/2024 10:06:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	9962	26,08	Base Fusível	IT14774
463	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024552993	1	3	15/12/2024 06:52:55	17/12/2024 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	23115	290,16	Estação Transformadora	PE68211
464	383	12	2024	13040	ABD01	ABD	0024523981	1	3	15/12/2024 06:55:18	15/12/2024 11:13:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	26986	51,69	Base Fusível	CP350615
465	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024524071	1	3	15/12/2024 07:08:06	15/12/2024 11:46:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	220	23115	1021,23	Religadora Automática	PE67491
466	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024524071	1	3	15/12/2024 07:08:06	15/12/2024 13:06:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	23115	83,55	Religadora Automática	PE67491
467	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024524077	1	3	15/12/2024 07:08:48	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	21233	339,04	Base Fusível	PE67897
468	383	12	2024	13057	SRO01	SRO	0024524081	1	3	15/12/2024 07:09:03	15/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	2,35	Estação Transformadora	AN24823
469	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024524141	1	3	15/12/2024 07:14:55	16/12/2024 04:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	40007	762,05	Estação Transformadora	PE69029
470	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024524171	1	3	15/12/2024 07:17:25	15/12/2024 17:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	21233	253,99	Base Fusível	PE870670
471	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024524187	1	3	15/12/2024 07:19:27	15/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	40598	1121,10	Base Fusível	TE62326
472	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024524211	1	3	15/12/2024 07:21:16	15/12/2024 09:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	22439	133,12	Base Fusível	PE64485
473	383	12	2024	13040	GUA04	GUA	0024524219	1	3	15/12/2024 07:21:46	15/12/2024 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	7,77	Estação Transformadora	C355797
474	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024524231	1	3	15/12/2024 07:22:27	15/12/2024 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	53846	48,13	Base Fusível	IT11619
475	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03108452	1	3	15/12/2024 07:25:52	15/12/2024 14:28:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	23115	633,55	Religadora Automática	PE69374
476	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03108452	1	3	15/12/2024 07:25:52	15/12/2024 16:50:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	23115	169,43	Religadora Automática	PE69374
477	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03108452	1	3	15/12/2024 07:25:52	15/12/2024 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	23115	284,57	Religadora Automática	PE872365
478	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03108452	1	3	15/12/2024 07:25:52	15/12/2024 17:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	23115	177,94	Base Fusível	PE871254
479	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03108452	1	3	15/12/2024 07:25:52	15/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23115	20,14	Base Fusível	PE871473
480	383	12	2024	13080	ITC04	ITC	0024524281	1	3	15/12/2024 07:26:22	15/12/2024 10:54:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,47	Estação Transformadora	DS40181
481	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03108462	1	3	15/12/2024 07:29:16	15/12/2024 07:33:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	23115	8,92	Disjuntor Média	ITP04
482	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03108462	1	3	15/12/2024 07:29:16	15/12/2024 11:51:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1039	23115	4539,56	Religadora Automática	PE874080
483	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03108462	1	3	15/12/2024 07:29:16	15/12/2024 07:33:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2624	23115	198,26	Disjuntor Média	ITP04
484	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024524331	1	3	15/12/2024 07:29:54	15/12/2024 15:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	24116	343,77	Base Fusível	PD57711
485	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	BA03108480	1	3	15/12/2024 07:34:00	15/12/2024 07:56:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1848	22429	689,92	Jumper	CG540726
486	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	BA03108480	1	3	15/12/2024 07:34:00	15/12/2024 07:57:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1602	22429	637,24	Religadora Automática	CG54462
487	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	BA03108480	1	3	15/12/2024 07:34:00	15/12/2024 11:13:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	22429	452,77	Jumper	CG540726
488	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108464	1	3	15/12/2024 07:34:14	15/12/2024 09:22:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	16959	38,00	Religadora Automática	CG24133
489	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108464	1	3	15/12/2024 07:34:14	15/12/2024 10:12:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	16959	285,36	Religadora Automática	CG28466
490	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108464	1	3	15/12/2024 07:34:14	15/12/2024 13:03:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	16959	324,02	Religadora Automática	CG540264
491	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024524401	1	3	15/12/2024 07:36:55	15/12/2024 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	29243	337,20	Base Fusível	CP16685
492	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024524405	1	3	15/12/2024 07:37:25	16/12/2024 08:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	57026	1530,97	Base Fusível	TE62568
493	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024524415	1	3	15/12/2024 07:38:28	15/12/2024 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	212	57026	326,95	Base Fusível	TE962733
494	383	12	2024	16394	CESP01	CESP	0024524425	1	3	15/12/2024 07:38:53	15/12/2024 21:13:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	62741	94,98	Base Fusível	04117
495	383	12	2024	16394	CESP01	CESP	0024524425	1	3	15/12/2024 07:38:53	15/12/2024 21:14:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	62741	13,59	Base Fusível	04117
496	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024524445	1	3	15/12/2024 07:39:57	15/12/2024 15:20:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	55561	798,92	Base Fusível	PD56721
497	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024524445	1	3	15/12/2024 07:39:57	15/12/2024 20:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	55561	104,54	Base Fusível	PD56721
498	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024524463	1	3	15/12/2024 07:40:55	15/12/2024 11:25:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	3,74	Estação Transformadora	CP13840
499	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024524469	1	3	15/12/2024 07:41:32	15/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	22439	167,12	Estação Transformadora	PE63560
500	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	0024524489	1	3	15/12/2024 07:43:32	15/12/2024 14:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	150	54590	993,67	Base Fusível	MC20863
501	383	12	2024	13016	ANG08	ANG	0024524517	1	3	15/12/2024 07:43:55	15/12/2024 09:18:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	42565	1,57	Religadora Automática	AN76542
502	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024524507	1	3	15/12/2024 07:45:16	15/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	150	22429	599,33	Base Fusível	CG540136
503	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024524507	1	3	15/12/2024 07:45:16	15/12/2024 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22429	57,41	Base Fusível	CG540136
504	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024531413	1	3	15/12/2024 07:45:28	16/12/2024 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	23115	371,51	Base Fusível	PE66433
505	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024524513	1	3	15/12/2024 07:46:12	15/12/2024 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	29312	991,12	Base Fusível	PE869648
506	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024524513	1	3	15/12/2024 07:46:12	16/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	29312	694,14	Base Fusível	PE869648
507	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024524533	1	3	15/12/2024 07:47:49	15/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	21233	233,98	Base Fusível	PE67219
508	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024527217	1	3	15/12/2024 07:47:51	16/12/2024 02:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	40598	342,94	Base Fusível	TE962903
509	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024524543	1	3	15/12/2024 07:48:28	15/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	53846	38,92	Base Fusível	IT10438
510	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108478	1	3	15/12/2024 07:49:37	15/12/2024 07:53:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	247	40598	15,44	Religadora Automática	TE964511
511	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108478	1	3	15/12/2024 07:49:37	15/12/2024 09:43:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	199	40598	376,17	Chave Unipolar	964650
512	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108478	1	3	15/12/2024 07:49:37	15/12/2024 09:55:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	40598	54,45	Religadora Automática	TE964650
513	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108478	1	3	15/12/2024 07:49:37	15/12/2024 09:58:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	40598	111,97	Jumper	
514	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	BA03108478	1	3	15/12/2024 07:49:37	15/12/2024 07:53:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	714	57026	44,63	Religadora Automática	TE964511
515	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	BA03108478	1	3	15/12/2024 07:49:37	15/12/2024 09:58:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1376	57026	2962,99	Jumper	
516	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024524685	1	3	15/12/2024 07:52:25	15/12/2024 10:23:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	52	53846	131,21	Base Fusível	IT40101
517	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024524591	1	3	15/12/2024 07:54:05	15/12/2024 11:47:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	11703	15,59	Estação Transformadora	M535932
518	383	12	2024	13076	RDO05	RDO	0024524597	1	3	15/12/2024 07:54:18	15/12/2024 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	1,63	Estação Transformadora	MC26247
519	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024524601	1	3	15/12/2024 07:54:31	15/12/2024 11:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	55561	55,62	Base Fusível	PD50275
520	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	0024524607	1	3	15/12/2024 07:55:24	15/12/2024 15:15:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22741	22,02	Estação Transformadora	IT45113
521	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	BA03108480	1	3	15/12/2024 07:57:52	15/12/2024 11:13:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	22429	302,59	Jumper	CG540726
522	383	12	2024	13047	ITP07	ITP	BA03108488	1	3	15/12/2024 07:58:21	15/12/2024 09:19:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	213	23115	288,08	Disjuntor Média	ITP07
523	383	12	2024	13047	ITP07	ITP	BA03108488	1	3	15/12/2024 07:58:21	15/12/2024 09:59:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	23115	729,40	Chave Unipolar	872417
524	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024524631	1	3	15/12/2024 07:58:38	15/12/2024 17:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	31513	125,10	Base Fusível	MC24162
525	383	12	2024	13052	ITR05	ITR	0024524643	1	3	15/12/2024 07:59:38	15/12/2024 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	53846	210,05	Base Fusível	IT47258

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
526	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024524655	1	3	15/12/2024 08:00:17	15/12/2024 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	11703	64,63	Base Fusível	MC470052
527	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024524655	1	3	15/12/2024 08:00:17	15/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	11703	43,31	Base Fusível	MC470052
528	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024524655	1	3	15/12/2024 08:00:17	16/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	11703	75,99	Base Fusível	MC475004
529	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024524659	1	3	15/12/2024 08:00:23	15/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	1,99	Estação Transformadora	C364720
530	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024524673	1	3	15/12/2024 08:01:33	15/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	39716	306,55	Base Fusível	PE67981
531	383	12	2024	13038	GOI02	GOI	0024524709	1	3	15/12/2024 08:04:48	15/12/2024 18:27:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24181	20,75	Estação Transformadora	CP31964
532	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 08:05:28	15/12/2024 09:24:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	667	29312	883,03	Disjuntor Média	BGN01
533	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024524733	1	3	15/12/2024 08:07:06	15/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	22439	175,85	Base Fusível	PE63943
534	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	BA03108528	1	3	15/12/2024 08:09:24	15/12/2024 08:12:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	22439	3,87	Religadora Automática	PE874830
535	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	0024524765	1	3	15/12/2024 08:09:34	15/12/2024 14:34:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	18322	423,13	Base Fusível	IT12446
536	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024524769	1	3	15/12/2024 08:09:45	15/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	35352	158,22	Jumper	AN78942
537	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024524775	1	3	15/12/2024 08:11:06	15/12/2024 10:36:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	62741	2,42	Base Fusível	04048
538	383	12	2024	13069	BCL01	BCL	0024524795	1	3	15/12/2024 08:12:32	15/12/2024 22:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	14,31	Estação Transformadora	C368185
539	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024524995	1	3	15/12/2024 08:16:45	15/12/2024 12:13:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	15280	426,99	Base Fusível	MG83198
540	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024524995	1	3	15/12/2024 08:16:45	15/12/2024 17:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	15280	853,38	Base Fusível	MG83198
541	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024524861	1	3	15/12/2024 08:17:43	15/12/2024 12:37:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	22429	216,36	Base Fusível	CG534151
542	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024524861	1	3	15/12/2024 08:17:43	15/12/2024 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	22429	980,74	Base Fusível	CG534151
543	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024524871	1	3	15/12/2024 08:18:47	15/12/2024 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	51	23115	81,78	Base Fusível	PE869523
544	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024524873	1	3	15/12/2024 08:18:55	15/12/2024 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	15280	376,88	Base Fusível	MG83273
545	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024524875	1	3	15/12/2024 08:19:02	15/12/2024 10:47:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	35352	193,03	Base Fusível	AN78983
546	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024524875	1	3	15/12/2024 08:19:02	15/12/2024 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	35352	12,53	Base Fusível	AN78983
547	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	BA03108538	1	3	15/12/2024 08:20:26	15/12/2024 09:11:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	199	30173	167,77	Religadora Automática	MC472168
548	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	BA03108538	1	3	15/12/2024 08:20:26	15/12/2024 10:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	30173	435,99	Religadora Automática	MC472168
549	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	BA03108538	1	3	15/12/2024 08:20:26	15/12/2024 13:57:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	173	30173	971,01	Religadora Automática	MC472168
550	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	BA03108540	1	3	15/12/2024 08:20:34	16/12/2024 15:09:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	57026	30,81	Religadora Automática	TE60181
551	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	BA03108540	1	3	15/12/2024 08:20:34	16/12/2024 15:09:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	57026	61,63	Religadora Automática	TE60181
552	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	BA03108540	1	3	15/12/2024 08:20:34	16/12/2024 15:09:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	57026	2403,44	Religadora Automática	TE60181
553	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024524911	1	3	15/12/2024 08:22:08	15/12/2024 15:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45844	22,74	Estação Transformadora	G103453
554	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024524921	1	3	15/12/2024 08:22:37	15/12/2024 13:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	11703	41,38	Base Fusível	MC475900
555	383	12	2024	13084	SAB02	SAB	0024524959	1	3	15/12/2024 08:25:45	15/12/2024 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	20109	12,61	Base Fusível	CP17230
556	383	12	2024	13084	SAB02	SAB	0024524959	1	3	15/12/2024 08:25:45	16/12/2024 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	20109	99,52	Base Fusível	CP17230
557	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024523863	1	3	15/12/2024 08:26:00	15/12/2024 09:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	46	40746	66,92	Base Fusível	CP17609
558	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024524981	1	3	15/12/2024 08:28:48	15/12/2024 15:33:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11703	7,08	Estação Transformadora	M468461
559	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024528453	1	3	15/12/2024 08:29:17	15/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	179	57026	1463,97	Base Fusível	TE61092
560	383	12	2024	13084	FAR04	FAR	0024525009	1	3	15/12/2024 08:31:32	15/12/2024 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	20109	13,89	Base Fusível	CP28728
561	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	0024525019	1	3	15/12/2024 08:34:02	15/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	22741	88,97	Base Fusível	IT45267
562	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03108462	1	3	15/12/2024 08:35:19	15/12/2024 11:52:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	23115	387,92	Religadora Automática	PE874080
563	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03108462	1	3	15/12/2024 08:35:19	15/12/2024 10:37:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2155	23115	4396,80	Religadora Automática	PE872417
564	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03108462	1	3	15/12/2024 08:35:19	15/12/2024 12:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	469	23115	1790,02	Religadora Automática	PE872345
565	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024525037	1	3	15/12/2024 08:35:40	15/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	121	57026	633,91	Base Fusível	TE62521
566	383	12	2024	13091	TRB02	TRB	0024525045	1	3	15/12/2024 08:35:55	15/12/2024 10:58:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	161	57026	383,45	Base Fusível	TE60131
567	383	12	2024	13091	TRB02	TRB	0024525045	1	3	15/12/2024 08:35:55	15/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	57026	72,54	Base Fusível	TE60131
568	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 08:36:21	15/12/2024 09:27:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1350	29312	1161,00	Disjuntor Média	BGN01
569	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 08:36:21	15/12/2024 09:29:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	125	29312	110,52	Disjuntor Média	BGN01
570	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 08:36:21	15/12/2024 11:06:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	260	29312	649,86	Religadora Automática	PE872224
571	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024524211	1	3	15/12/2024 08:37:00	15/12/2024 09:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22439	0,93		
572	383	12	2024	13033	BOI02	BOI	0024525063	1	3	15/12/2024 08:37:28	15/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	18322	18,75	Estação Transformadora	IT47161
573	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024523685	1	3	15/12/2024 08:38:02	15/12/2024 08:45:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	9995	5,89		
574	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024525071	1	3	15/12/2024 08:38:34	15/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	29243	208,62	Base Fusível	CP17447
575	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024525081	1	3	15/12/2024 08:39:04	15/12/2024 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	9962	335,35	Base Fusível	IT011171
576	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024525101	1	3	15/12/2024 08:40:44	15/12/2024 10:44:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	2,06	Estação Transformadora	C368212
577	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024528347	1	3	15/12/2024 08:41:03	15/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23115	425,37	Base Fusível	PE68439
578	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108404	1	3	15/12/2024 08:41:32	15/12/2024 08:48:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2097	16959	249,89	Disjuntor Média	TRM02
579	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03108404	1	3	15/12/2024 08:41:32	15/12/2024 08:48:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1339	16959	159,56	Disjuntor Média	TRM02
580	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024525115	1	3	15/12/2024 08:41:52	15/12/2024 19:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	179	31513	1927,63	Base Fusível	MC26660
581	383	12	2024	13044	IBS10	IBS	0024525117	1	3	15/12/2024 08:42:00	15/12/2024 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	12,83	Estação Transformadora	MC22453
582	383	12	2024	13064	PAL05	PAL	0024525183	1	3	15/12/2024 08:45:45	15/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	40007	118,44	Base Fusível	PE67817
583	383	12	2024	13064	PAL05	PAL	0024525183	1	3	15/12/2024 08:45:45	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	40007	53,95	Base Fusível	PE67817
584	383	12	2024	13034	DIC03	DIC	0024525225	1	3	15/12/2024 08:49:18	15/12/2024 21:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	89387	156,74	Estação Transformadora	CP30466
585	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108774	1	3	15/12/2024 08:50:00	15/12/2024 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	40598	69,68	Base Fusível	TE963868
586	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024525277	1	3	15/12/2024 08:53:07	15/12/2024 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	351	29312	1104,97	Base Fusível	PE65500
587	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	BA03108802	1	3	15/12/2024 08:54:00	15/12/2024 11:38:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29243	5,47	Base Fusível	CP350189
588	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024525295	1	3	15/12/2024 08:54:11	16/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40598	27,01	Base Fusível	TE959066
589	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024525285	1	3	15/12/2024 08:54:27	15/12/2024 12:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	40007	457,85	Base Fusível	PE67084
590	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024525299	1	3	15/12/2024 08:55:03	15/12/2024 13:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	62741	64,56	Base Fusível	02241
591	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024525299	1	3	15/12/2024 08:55:04	15/12/2024 13:21:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	62741	101,96	Base Fusível	02241
592	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024525313	1	3	15/12/2024 08:56:30	15/12/2024 12:28:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	274	39716	969,66	Base Fusível	PE65034
593	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024525313	1	3	15/12/2024 08:56:30	15/12/2024 12:28:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	97	39716	343,30	Base Fusível	PE65034
594	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024525313	1	3	15/12/2024 08:56:30	15/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	95	39716	908,04	Base Fusível	PE65036
595	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024525339	1	3	15/12/2024 08:57:19	15/12/2024 11:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	22429	32,21	Base Fusível	CG54165
596	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024525341	1	3	15/12/2024 08:57:28	15/12/2024 13:14:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	9995	543,74	Base Fusível	CP17433
597	383	12	2024	13094	VIN03	VIN	0024525343	1	3	15/12/2024 08:57:34	15/12/2024 11:37:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29243	15,96	Base Fusível	CP17753
598	383	12	2024	13091	TRB08	TRB	0024525365	1	3	15/12/2024 08:59:13	15/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	534	57026	629,97	Base Fusível	TE62538
599	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024525377	1	3	15/12/2024 09:01:16	15/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	4,31	Estação Transformadora	M470323
600	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024525381	1	3	15/12/2024 09:01:42	15/12/2024 13:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	15280	247,77	Base Fusível	MG83199
601	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024525463	1	3	15/12/2024 09:04:07	15/12/2024 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22439	2,80	Base Fusível	PE64610
602	383	12	2024	13091	TRB02	TRB	0024525419	1	3	15/12/2024 09:04:40	16/12/2024 03:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	57026	980,79	Base Fusível	TE70753
603	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024525423	1	3	15/12/2024 09:04:57	15/12/2024 13:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	24116	4,77	Estação Transformadora	PD57072
604	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024523729	1	3	15/12/2024 09:05:00	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	214	16959	980,83		
605	383	12	2024	13098	VPA03	VPA	0024525429	1	3	15/12/2024 09:05:25	15/12/2024 20:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	27582	23,55	Base Fusível	CG98462
606	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03108610	1	3	15/12/2024 09:05:32	15/12/2024 09:09:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	395	16959	25,68	Religadora Automática	MC26559
607	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03108610	1	3	15/12/2024 09:05:32	15/12/2024 10:47:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	16959	235,25	Religadora Automática	MC24773
608	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03108610	1	3	15/12/2024 09:05:32	15/12/2024 12:33:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	16959	302,25	Religadora Automática	MC26559
609	383	12	2024	13060	MUR04	MUR	0024525459	1	3	15/12/2024 09:06:40	15/12/2024 18:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	35352	682,89	Base Fusível	AN07625
610	383	12	2024	17186	SER01	SER	0024525481	1	3	15/12/2024 09:08:00	15/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	40746	12,20	Base Fusível	CP9996
611	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024538467	1	3	15/12/2024 09:08:04	16/12/2024 16:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	31,13	Estação Transformadora	PE68569
612	383	12	2024	13084	BXG01	BXG	0024525501	1	3	15/12/2024 09:09:28	15/12/2024 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	10,02	Estação Transformadora	CP16287
613	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024525503	1	3	15/12/2024 09:09:36	15/12/2024 11:44:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22232	2,58	Estação Transformadora	AN77165
614	383	12	2024	13091	TRB02	TRB	0024525539	1	3	15/12/2024 09:12:55	15/12/2024 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	57026	1635,27	Base Fusível	TE70743
615	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024525557	1	3	15/12/2024 09:13:55	15/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	9995	3,60	Base Fusível	CP02434
616	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024525559	1	3	15/12/2024 09:14:13	16/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	6675	1743,53	Base Fusível	CT961739
617	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024525739	1	3	15/12/2024 09:15:35	15/12/2024 19:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	16959	753,02	Base Fusível	CG26647
618	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024525669	1	3	15/12/2024 09:17:07	15/12/2024 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	21233	117,57	Base Fusível	PE68745
619	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024525599	1	3	15/12/2024 09:17:08	15/12/2024 12:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	212	35352	621,40	Base Fusível	AN78438
620	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	0024525609	1	3	15/12/2024 09:17:36	15/12/2024 13:52:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	18322	27,53	Base Fusível	IT47112
621	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024525631	1	3	15/12/2024 09:18:32	15/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	33362	38,12	Base Fusível	MC455335
622	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024525631	1	3	15/12/2024 09:18:32	15/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	33362	18,73	Base Fusível	MC472259
623	383	12	2024	13084	FAR02	FAR	0024525639	1	3	15/12/2024 09:18:55	16/12/2024 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	19,18	Estação Transformadora	CP30900
624	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	BA03108624	1	3	15/12/2024 09:19:16	15/12/2024 09:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1528	68790	93,38	Religadora Automática	MG88357
625	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	BA03108624	1	3	15/12/2024 09:19:16	15/12/2024 10:22:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	825	68790	871,98	Religadora Automática	MG88357
626	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	BA03108624	1	3	15/12/2024 09:19:16	15/12/2024 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	68790	482,43	Religadora Automática	MG141622
627	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024525655	1	3	15/12/2024 09:20:09	15/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15280	7,99	Estação Transformadora	MG80983
628	383	12	2024	13047	ITP07	ITP	BA03108462	1	3	15/12/2024 09:21:10	15/12/2024 09:58:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	213	23115	134,25	Chave Unipolar	872417
629	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024525663	1	3	15/12/2024 09:21:21	15/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	5,98	Estação Transformadora	MC22132
630	383	12	2024	13079	SCS04	SCS	0024525683	1	3	15/12/2024 09:22:56	15/12/2024 22:27:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34558	26,16	Estação Transformadora	G102404

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
631	383	12	2024	13066	PAR02	PAR	0024525689	1	3	15/12/2024 09:23:01	15/12/2024 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	68790	159,58	Base Fusível	MG142240
632	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024525693	1	3	15/12/2024 09:23:05	15/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	36975	164,61	Base Fusível	MG83462
633	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024525699	1	3	15/12/2024 09:23:28	15/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	29312	112,40	Base Fusível	PE66741
634	383	12	2024	13021	AVI05	AVI	0024525709	1	3	15/12/2024 09:24:33	15/12/2024 14:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	36975	91,64	Base Fusível	MG160238
635	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	DT24525725	1	3	15/12/2024 09:25:00	15/12/2024 09:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	23115	2,42	Estação Transformadora	PE69465
636	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	0024525763	1	3	15/12/2024 09:27:44	15/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40746	24,11	Base Fusível	CP18367
637	383	12	2024	16394	RSD01	RSD	0024525767	1	3	15/12/2024 09:28:18	15/12/2024 23:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	62741	28,59	Estação Transformadora	01277
638	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024525771	1	3	15/12/2024 09:28:44	15/12/2024 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	22439	281,61	Base Fusível	PE63091
639	383	12	2024	13069	BCL01	BCL	0024531391	1	3	15/12/2024 09:28:51	15/12/2024 22:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	12,54	Estação Transformadora	CP13885
640	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024522627	1	3	15/12/2024 09:30:00	15/12/2024 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	54590	2,30		
641	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024525787	1	3	15/12/2024 09:30:00	15/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	40007	1852,50	Base Fusível	PE67068
642	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024525787	1	3	15/12/2024 09:30:00	15/12/2024 16:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	40007	641,60	Base Fusível	PE67068
643	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024525799	1	3	15/12/2024 09:30:57	15/12/2024 18:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	515	40007	4377,93	Base Fusível	PEB69925
644	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024525803	1	3	15/12/2024 09:31:15	15/12/2024 11:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	170	55561	296,79	Base Fusível	PD50261
645	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024525841	1	3	15/12/2024 09:33:56	15/12/2024 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	57026	47,84	Base Fusível	TE60170
646	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024525871	1	3	15/12/2024 09:36:07	15/12/2024 11:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	15571	29,97	Base Fusível	MG99337
647	383	12	2024	13038	TOC01	TOC	0024525889	1	3	15/12/2024 09:37:28	15/12/2024 16:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	24181	116,41	Base Fusível	CP18153
648	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024525907	1	3	15/12/2024 09:38:55	15/12/2024 11:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	1,93	Estação Transformadora	M466469
649	383	12	2024	16389	NSA02	NSA	0024525915	1	3	15/12/2024 09:39:18	15/12/2024 17:53:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	8	30173	65,85	Estação Transformadora	MC20169
650	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024525949	1	3	15/12/2024 09:41:50	15/12/2024 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	24116	62,57	Base Fusível	PD50583
651	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024525969	1	3	15/12/2024 09:43:24	15/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	12,78	Estação Transformadora	CP16495
652	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024525993	1	3	15/12/2024 09:44:45	15/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53846	25,02	Estação Transformadora	UF00703
653	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024523577	1	3	15/12/2024 09:45:00	15/12/2024 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	11703	0,60		
654	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024526023	1	3	15/12/2024 09:48:09	15/12/2024 12:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	35352	125,31	Base Fusível	AN78705
655	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024526023	1	3	15/12/2024 09:49:00	15/12/2024 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	35352	256,83	Base Fusível	AN78705
656	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024526041	1	3	15/12/2024 09:49:55	15/12/2024 13:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	24116	129,11	Base Fusível	PD57740
657	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	0024526043	1	3	15/12/2024 09:50:09	15/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	380	55561	2595,72	Base Fusível	PD525669
658	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108636	1	3	15/12/2024 09:53:00	15/12/2024 12:10:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	16959	126,16	Religadora Automática	CG21235
659	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03108636	1	3	15/12/2024 09:53:00	15/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	16959	126,80	Religadora Automática	SG90945
660	383	12	2024	13034	DIC02	DIC	0024526095	1	3	15/12/2024 09:54:14	15/12/2024 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	89387	19,46	Estação Transformadora	C442513
661	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024526101	1	3	15/12/2024 09:54:25	15/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	2,59	Estação Transformadora	G101226
662	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03108804	1	3	15/12/2024 09:55:00	15/12/2024 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21233	30,00	Base Fusível	PE69129
663	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03108638	1	3	15/12/2024 09:56:31	15/12/2024 15:40:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	16959	195,05	Religadora Automática	CG20845
664	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03108638	1	3	15/12/2024 09:56:31	15/12/2024 15:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	16959	302,16	Religadora Automática	CG20845
665	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03108638	1	3	15/12/2024 09:56:31	15/12/2024 16:47:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	383	16959	2624,08	Chave Unipolar	CG26557
666	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03108638	1	3	15/12/2024 09:56:31	16/12/2024 05:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	16959	295,12	Base Fusível	CG534099
667	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03108638	1	3	15/12/2024 09:56:31	16/12/2024 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	16959	440,00	Base Fusível	CG534076
668	383	12	2024	17186	SER01	SER	0024526127	1	3	15/12/2024 09:56:54	15/12/2024 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	40746	116,46	Base Fusível	CP18363
669	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	DT24526137	1	3	15/12/2024 09:57:00	15/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	55561	69,70	Estação Transformadora	D520182
670	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024526131	1	3	15/12/2024 09:57:08	16/12/2024 00:11:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	22439	782,99	Base Fusível	PE63989
671	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024526131	1	3	15/12/2024 09:57:08	16/12/2024 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22439	33,55	Base Fusível	PEB71827
672	383	12	2024	13066	PAR09	PAR	0024526153	1	3	15/12/2024 09:59:01	16/12/2024 03:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	17,93	Estação Transformadora	G102304
673	383	12	2024	13047	ITP07	ITP	0024519699	1	3	15/12/2024 09:59:56	15/12/2024 16:17:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	6,29	Estação Transformadora	PE69103
674	383	12	2024	13069	POT01	POT	0024526169	1	3	15/12/2024 10:00:11	15/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	3,58	Estação Transformadora	CP31722
675	383	12	2024	13066	PAR02	PAR	0024526193	1	3	15/12/2024 10:00:56	15/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	213	68790	209,69	Base Fusível	MG88171
676	383	12	2024	13066	PAR02	PAR	0024526193	1	3	15/12/2024 10:00:56	15/12/2024 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	68790	59,25	Base Fusível	MG88171
677	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024526205	1	3	15/12/2024 10:02:31	15/12/2024 22:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	6675	591,47	Base Fusível	TE62230
678	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108478	1	3	15/12/2024 10:04:04	15/12/2024 11:35:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	40598	79,65	Base Fusível	TE960630
679	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024526233	1	3	15/12/2024 10:05:15	16/12/2024 17:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	6675	62,41	Estação Transformadora	TE61887
680	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024526247	1	3	15/12/2024 10:06:38	15/12/2024 11:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	1,20	Estação Transformadora	AN77059
681	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024520807	1	3	15/12/2024 10:08:24	16/12/2024 23:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	23115	640,63	Base Fusível	PE68211
682	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024526267	1	3	15/12/2024 10:08:40	15/12/2024 23:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11703	12,89	Estação Transformadora	MC20682
683	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024526295	1	3	15/12/2024 10:10:55	15/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	237	39716	865,38	Base Fusível	PE65400
684	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	BA03108684	1	3	15/12/2024 10:12:40	15/12/2024 11:12:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	20109	214,70	Religadora Automática	CP355445
685	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	BA03108684	1	3	15/12/2024 10:12:40	16/12/2024 01:02:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	20109	948,96	Religadora Automática	CP369148
686	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024526313	1	3	15/12/2024 10:12:45	15/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	40007	672,37	Base Fusível	PEB70098
687	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024526323	1	3	15/12/2024 10:14:25	16/12/2024 03:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	49	29312	861,24	Estação Transformadora	PE65832
688	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024526339	1	3	15/12/2024 10:14:55	16/12/2024 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	34558	72,09	Estação Transformadora	MG85798
689	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024526365	1	3	15/12/2024 10:16:29	15/12/2024 20:38:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	10,36	Estação Transformadora	DS15203
690	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024526375	1	3	15/12/2024 10:18:01	15/12/2024 12:49:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	208	57026	523,47	Base Fusível	TE61092
691	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024519865	1	3	15/12/2024 10:19:00	17/12/2024 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	40598	390,37	Estação Transformadora	TE60597
692	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024526385	1	3	15/12/2024 10:19:34	16/12/2024 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	14,59	Estação Transformadora	CP30847
693	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024526403	1	3	15/12/2024 10:20:30	15/12/2024 11:34:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	1,23	Estação Transformadora	AN78774
694	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024526413	1	3	15/12/2024 10:21:05	15/12/2024 18:23:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	8,03	Estação Transformadora	T16300
695	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024526415	1	3	15/12/2024 10:21:20	16/12/2024 17:51:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	75	29312	2363,25	Estação Transformadora	PB69012
696	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024526421	1	3	15/12/2024 10:21:54	15/12/2024 19:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	16959	87,02	Estação Transformadora	CG21880
697	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024526443	1	3	15/12/2024 10:24:04	15/12/2024 13:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	82	22429	221,31	Base Fusível	CG98479
698	383	12	2024	13048	ITL02	ITL	0024526445	1	3	15/12/2024 10:24:11	15/12/2024 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	9962	5,56	Base Fusível	IT14989
699	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024526455	1	3	15/12/2024 10:24:54	15/12/2024 12:41:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	2,27	Estação Transformadora	A554710
700	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024526509	1	3	15/12/2024 10:30:12	15/12/2024 21:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	25693	434,53	Base Fusível	CP353178
701	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024526515	1	3	15/12/2024 10:31:11	15/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	15280	29,76	Base Fusível	MG83601
702	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024526515	1	3	15/12/2024 10:31:11	15/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	15280	26,47	Base Fusível	MG83601
703	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024526519	1	3	15/12/2024 10:31:31	16/12/2024 00:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	29312	466,64	Base Fusível	PE871259
704	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024526519	1	3	15/12/2024 10:31:31	16/12/2024 19:46:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	29312	398,94	Base Fusível	PE871259
705	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	0024526521	1	3	15/12/2024 10:31:50	15/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	182	22741	874,11	Base Fusível	IT440310
706	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024526535	1	3	15/12/2024 10:32:48	15/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	134	15571	954,08	Estação Transformadora	MG99211
707	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024526541	1	3	15/12/2024 10:33:23	15/12/2024 17:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	13,32	Estação Transformadora	CP13855
708	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03108932	1	3	15/12/2024 10:34:00	15/12/2024 13:30:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	22439	23,51	Base Fusível	PE64851
709	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03108932	1	3	15/12/2024 10:34:00	17/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	22439	605,20	Jumper	
710	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024526559	1	3	15/12/2024 10:35:38	16/12/2024 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40007	44,48	Estação Transformadora	PE67896
711	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024532137	1	3	15/12/2024 10:36:36	16/12/2024 07:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40598	363,35	Base Fusível	TE70963
712	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024526587	1	3	15/12/2024 10:37:19	15/12/2024 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,71	Estação Transformadora	C367016
713	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024526589	1	3	15/12/2024 10:37:30	15/12/2024 19:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	29312	613,08	Estação Transformadora	PE65765
714	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024529603	1	3	15/12/2024 10:41:35	15/12/2024 19:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	24116	139,31	Base Fusível	PD59705
715	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024526653	1	3	15/12/2024 10:43:50	15/12/2024 12:12:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	1,48	Estação Transformadora	M471494
716	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108714	1	3	15/12/2024 10:46:15	15/12/2024 10:49:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	703	40598	42,57	Religadora Automática	TE61512
717	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108714	1	3	15/12/2024 10:46:15	15/12/2024 10:57:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	393	40598	76,74	Religadora Automática	TE963669
718	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108714	1	3	15/12/2024 10:46:15	15/12/2024 12:09:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	222	40598	309,01	Religadora Automática	TE964638
719	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03108714	1	3	15/12/2024 10:46:15	15/12/2024 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	40598	186,04	Religadora Automática	TE963640
720	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	DT24526693	1	3	15/12/2024 10:48:00	15/12/2024 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29243	16,42	Estação Transformadora	CE50190
721	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024526695	1	3	15/12/2024 10:48:07	15/12/2024 17:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	15571	127,96	Base Fusível	MG99444
722	383	12	2024	13031	CEL08	CEL	0024526699	1	3	15/12/2024 10:48:53	15/12/2024 15:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45844	14,41	Estação Transformadora	MG85696
723	383	12	2024	13040	ABD01	ABD	0024523981	1	3	15/12/2024 10:49:41	15/12/2024 11:13:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	26986	7,21		
724	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03108718	1	3	15/12/2024 10:50:14	15/12/2024 13:22:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	40598	121,72	Religadora Automática	TE962686
725	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03108718	1	3	15/12/2024 10:50:14	15/12/2024 13:23:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	40598	173,38	Religadora Automática	TE960845
726	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	BA03108718	1	3	15/12/2024 10:50:14	15/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	40598	440,79	Religadora Automática	TE964951
727	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024523787	1	3	15/12/2024 10:51:34	15/12/2024 11:12:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35352	0,35		
728	383	12	2024	13016	ANG06	ANG	0024526731	1	3	15/12/2024 10:53:00	15/12/2024 12:14:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	1,35	Estação Transformadora	AN76374
729	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024526739	1	3	15/12/2024 10:53:28	15/12/2024 20:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	38732	88,13	Estação Transformadora	AN77407
730	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024526749	1	3	15/12/2024 10:54:17	15/12/2024 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	1,18	Estação Transformadora	MC27565
731	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024526755	1	3	15/12/2024 10:54:31	15/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	15571	391,74	Base Fusível	MG99070
732	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024526761	1	3	15/12/2024 10:54:52	15/12/2024 13:40:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40746	5,52	Estação Transformadora	C365056
733	383	12	2024	16394	LIB01	LIB	0024526769	1	3	15/12/2024 10:55:45	15/12/2024 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	62741	21,31	Estação Transformadora	02158
734	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024538967	1	3	15/12/2024 10:56:04	16/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	21233	533,78	Estação Transformadora	PE65934
735	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024526779	1	3	15/12/2024 10:57:10	15/12/2024 16:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	39716	107,04	Base Fusível	PEB75053

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
736	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03108610	1	3	15/12/2024 10:57:27	15/12/2024 11:17:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	16959	46,54	Religadora Automática	MC26559
737	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024525803	1	3	15/12/2024 10:58:15	15/12/2024 11:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	55561	19,82		
738	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	BA03108538	1	3	15/12/2024 10:58:28	15/12/2024 11:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	425	30173	53,13	Religadora Automática	MC472168
739	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024526793	1	3	15/12/2024 10:59:01	15/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22741	5,27	Estação Transformadora	I442163
740	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	0024526799	1	3	15/12/2024 10:59:25	15/12/2024 19:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	8,99	Estação Transformadora	D526056
741	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	BA03108766	1	3	15/12/2024 11:05:44	15/12/2024 14:40:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	245	31513	875,67	Chave Unipolar	21790
742	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024527229	1	3	15/12/2024 11:05:48	15/12/2024 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	228	68790	452,96	Base Fusível	MG142019
743	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024527229	1	3	15/12/2024 11:05:48	15/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	68790	25,84	Base Fusível	MG142019
744	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024527229	1	3	15/12/2024 11:05:48	15/12/2024 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	68790	31,96	Base Fusível	MG142019
745	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024527229	1	3	15/12/2024 11:05:48	15/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	68790	10,74	Base Fusível	MG88774
746	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024527229	1	3	15/12/2024 11:05:48	15/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	68790	10,90	Base Fusível	G101264
747	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024526861	1	3	15/12/2024 11:08:17	15/12/2024 12:30:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	1,37	Estação Transformadora	T30570
748	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024526887	1	3	15/12/2024 11:09:28	16/12/2024 18:27:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40007	93,91	Estação Transformadora	PE66965
749	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024526933	1	3	15/12/2024 11:13:58	15/12/2024 13:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	40598	111,87	Base Fusível	TE960847
750	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024526979	1	3	15/12/2024 11:18:00	16/12/2024 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	29312	287,10	Base Fusível	PE870591
751	383	12	2024	16390	JAC01	JAC	0024526995	1	3	15/12/2024 11:20:14	15/12/2024 17:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	2576	11,96	Estação Transformadora	A560323
752	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	BA03108766	1	3	15/12/2024 11:21:07	15/12/2024 14:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	387	31513	1301,61	Religadora Automática	MC21790
753	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024527005	1	3	15/12/2024 11:21:20	15/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	21233	420,64	Base Fusível	PE869431
754	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024527007	1	3	15/12/2024 11:21:26	15/12/2024 15:22:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	4,02	Estação Transformadora	C368267
755	383	12	2024	13080	SAP01	SAP	0024527017	1	3	15/12/2024 11:22:50	15/12/2024 21:56:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55561	31,67	Estação Transformadora	PD50339
756	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024526313	1	3	15/12/2024 11:27:00	15/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40007	15,20		
757	383	12	2024	13090	TER05	TER	BA03108786	1	3	15/12/2024 11:27:00	16/12/2024 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	40598	71,80	Base Fusível	TE61063
758	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024527061	1	3	15/12/2024 11:28:53	16/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	6675	375,28	Base Fusível	TE963563
759	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024527121	1	3	15/12/2024 11:32:41	15/12/2024 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	16959	201,93	Base Fusível	CG534682
760	383	12	2024	13031	CEL03	CEL	0024527129	1	3	15/12/2024 11:33:07	16/12/2024 08:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	21,25	Estação Transformadora	G101080
761	383	12	2024	13066	PAR01	PAR	0024527127	1	3	15/12/2024 11:33:07	15/12/2024 17:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	68790	316,29	Jumper	MG141155
762	383	12	2024	13066	PAR02	PAR	0024527133	1	3	15/12/2024 11:33:18	15/12/2024 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	68790	74,40	Base Fusível	MG88985
763	383	12	2024	13021	AVI05	AVI	0024527141	1	3	15/12/2024 11:33:51	16/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	32,44	Estação Transformadora	G130098
764	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024527193	1	3	15/12/2024 11:38:43	15/12/2024 16:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	22429	354,30	Base Fusível	CG54935
765	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024527205	1	3	15/12/2024 11:38:49	15/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	68790	157,65	Base Fusível	MG88707
766	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	BA03108936	1	3	15/12/2024 11:40:00	15/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	62741	81,67	Base Fusível	02225
767	383	12	2024	13016	ANG04	ANG	BA03108798	1	3	15/12/2024 11:42:12	15/12/2024 12:44:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	285	42565	295,05	Religadora Automática	AN76725
768	383	12	2024	13066	PAR02	PAR	0024527133	1	3	15/12/2024 11:44:00	15/12/2024 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	68790	2,70		
769	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024527253	1	3	15/12/2024 11:44:12	16/12/2024 01:58:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22439	99,66	Estação Transformadora	PE63373
770	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024527271	1	3	15/12/2024 11:45:32	15/12/2024 16:54:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25693	10,31	Estação Transformadora	CP13937
771	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024527279	1	3	15/12/2024 11:45:50	15/12/2024 21:14:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	20109	37,88	Estação Transformadora	CP13843
772	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024523271	1	3	15/12/2024 11:49:48	15/12/2024 12:27:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	26986	1,27		
773	383	12	2024	13080	ITC04	ITC	0024527335	1	3	15/12/2024 11:52:10	15/12/2024 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	55561	197,82	Base Fusível	PD56760
774	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024527341	1	3	15/12/2024 11:52:27	16/12/2024 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	40007	479,94	Estação Transformadora	PE68563
775	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024527343	1	3	15/12/2024 11:52:39	15/12/2024 21:30:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	9,64	Estação Transformadora	PD5476
776	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024527359	1	3	15/12/2024 11:53:09	16/12/2024 09:32:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39716	64,96	Estação Transformadora	PE65012
777	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024525285	1	3	15/12/2024 11:55:00	15/12/2024 12:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	40007	2,17		
778	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024527379	1	3	15/12/2024 11:55:49	15/12/2024 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	241	58058	743,82	Base Fusível	MC20431
779	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024527381	1	3	15/12/2024 11:55:50	15/12/2024 21:36:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	9,68	Estação Transformadora	AN77955
780	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024527389	1	3	15/12/2024 11:56:36	15/12/2024 18:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	6,36	Estação Transformadora	M465196
781	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024527393	1	3	15/12/2024 11:56:42	15/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22741	8,61	Estação Transformadora	IT7637
782	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03108610	1	3	15/12/2024 11:57:41	15/12/2024 12:33:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	16959	83,49	Religadora Automática	MC24773
783	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024526755	1	3	15/12/2024 12:00:00	15/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	264	15571	836,00		
784	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	BA03108936	1	3	15/12/2024 12:00:00	15/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	62741	38,00		
785	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024527483	1	3	15/12/2024 12:06:13	15/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34558	17,79	Estação Transformadora	MG85089
786	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024527525	1	3	15/12/2024 12:11:34	15/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	57026	394,89	Base Fusível	TE962367
787	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024527553	1	3	15/12/2024 12:15:23	15/12/2024 15:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	21233	109,24	Base Fusível	PE879000
788	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024527565	1	3	15/12/2024 12:16:42	15/12/2024 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	23115	156,96	Base Fusível	PE869297
789	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024527575	1	3	15/12/2024 12:18:34	16/12/2024 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	20,54	Estação Transformadora	AN79249
790	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024527603	1	3	15/12/2024 12:21:14	15/12/2024 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	36975	158,43	Base Fusível	MG83285
791	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024527621	1	3	15/12/2024 12:22:10	15/12/2024 15:45:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	3,39	Estação Transformadora	IT40229
792	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024527657	1	3	15/12/2024 12:26:17	15/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	244	15571	1479,11	Base Fusível	MG99086
793	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024527727	1	3	15/12/2024 12:26:34	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	384	35352	469,97	Base Fusível	AN80401
794	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024527727	1	3	15/12/2024 12:26:34	15/12/2024 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	35352	167,37	Base Fusível	AN78478
795	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024527665	1	3	15/12/2024 12:27:00	15/12/2024 16:18:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	3,86	Estação Transformadora	C354386
796	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024521773	1	3	15/12/2024 12:28:09	15/12/2024 16:30:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	22439	8,09	Religadora Automática	PE874823
797	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024531041	1	3	15/12/2024 12:29:56	15/12/2024 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	55561	205,45	Base Fusível	PD53705
798	383	12	2024	13031	CEL11	CEL	0024527721	1	3	15/12/2024 12:31:16	15/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	45844	32,39	Estação Transformadora	MG86875
799	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024527729	1	3	15/12/2024 12:32:41	15/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	5,46	Estação Transformadora	M471053
800	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024527739	1	3	15/12/2024 12:34:16	16/12/2024 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	15,43	Estação Transformadora	MG80308
801	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024527749	1	3	15/12/2024 12:34:42	15/12/2024 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	54590	164,64	Base Fusível	MC24979
802	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 12:35:00	15/12/2024 13:04:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	29312	44,38	Religadora Automática	PE872224
803	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 12:35:00	15/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	29312	84,17	Religadora Automática	PE872151
804	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	BA03108522	1	3	15/12/2024 12:35:12	15/12/2024 21:20:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	29312	218,84	Base Fusível	PE69614
805	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024527775	1	3	15/12/2024 12:37:24	15/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	22439	403,25	Base Fusível	PE63123
806	383	12	2024	13053	ITI01	ITI	BA03108778	1	3	15/12/2024 12:38:00	15/12/2024 14:59:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	168	22202	397,41	Disjuntor Média	LI803
807	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024527811	1	3	15/12/2024 12:42:21	15/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	68790	148,71	Estação Transformadora	G101848
808	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024527815	1	3	15/12/2024 12:42:46	15/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	40598	105,83	Base Fusível	TE62658
809	383	12	2024	17184	CAM03	CAM	0024527829	1	3	15/12/2024 12:45:07	16/12/2024 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	12,00	Estação Transformadora	PD59253
810	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024527835	1	3	15/12/2024 12:45:46	16/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22429	44,47	Estação Transformadora	L541145
811	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024527859	1	3	15/12/2024 12:50:15	16/12/2024 12:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	40598	47,42	Estação Transformadora	O959705
812	383	12	2024	13080	SAP01	SAP	0024527873	1	3	15/12/2024 12:52:16	15/12/2024 22:11:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55561	18,65	Estação Transformadora	PD52480
813	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024527895	1	3	15/12/2024 12:54:34	15/12/2024 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21233	77,81	Base Fusível	PE69129
814	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024527897	1	3	15/12/2024 12:54:55	16/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29312	76,75	Estação Transformadora	PE65737
815	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024527903	1	3	15/12/2024 12:55:24	15/12/2024 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	5,69	Estação Transformadora	A555603
816	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024527905	1	3	15/12/2024 12:55:29	16/12/2024 08:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	29312	138,68	Estação Transformadora	PE69702
817	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024527907	1	3	15/12/2024 12:55:37	15/12/2024 20:05:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	16959	14,34	Estação Transformadora	T28716
818	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024527909	1	3	15/12/2024 12:55:38	15/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	22439	2554,02	Base Fusível	PE64613
819	383	12	2024	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNAS	BA03108918	1	3	15/12/2024 13:02:55	15/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	12771	2,90	Base Fusível	AN555297
820	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024527943	1	3	15/12/2024 13:04:14	15/12/2024 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	22439	217,87	Base Fusível	PE64485
821	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024529065	1	3	15/12/2024 13:05:13	16/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	108	40007	2258,61	Estação Transformadora	PE67024
822	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024527961	1	3	15/12/2024 13:06:33	15/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	6,72	Estação Transformadora	MG81673
823	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024527973	1	3	15/12/2024 13:07:47	16/12/2024 00:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	40598	239,31	Base Fusível	TE959611
824	383	12	2024	17186	SER01	SER	0024527977	1	3	15/12/2024 13:08:11	15/12/2024 18:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	40746	31,78	Base Fusível	CP9996
825	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024527997	1	3	15/12/2024 13:09:54	15/12/2024 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	23115	198,45	Base Fusível	PE67861
826	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03109082	1	3	15/12/2024 13:10:00	15/12/2024 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	23115	45,75	Base Fusível	PE69675
827	383	12	2024	13066	PAR02	PAR	0024528007	1	3	15/12/2024 13:10:45	16/12/2024 09:04:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	19,90	Estação Transformadora	G105126
828	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024528037	1	3	15/12/2024 13:14:39	15/12/2024 23:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	31513	117,47	Base Fusível	MC467159
829	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024528049	1	3	15/12/2024 13:16:26	15/12/2024 17:03:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	89387	15,13	Estação Transformadora	CP13284
830	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024525381	1	3	15/12/2024 13:17:00	15/12/2024 13:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	15280	9,67	Base Fusível	MG83199
831	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024528065	1	3	15/12/2024 13:17:55	15/12/2024 23:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	40598	724,29	Base Fusível	TE61899
832	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	0024523499	1	3	15/12/2024 13:20:00	15/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	20109	49,50		
833	383	12	2024	13031	CEL16	CEL	0024528093	1	3	15/12/2024 13:21:45	16/12/2024 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	24,04	Estação Transformadora	G103989
834	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024528101	1	3	15/12/2024 13:22:55	15/12/2024 14:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	21233	90,13	Base Fusível	PE66765
835	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024528117	1	3	15/12/2024 13:24:23	16/12/2024 13:02:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29312	94,53	Estação Transformadora	P872927
836	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024525423	1	3	15/12/2024 13:25:00	15/12/2024 13:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	24116	4,83		
837	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024528123	1	3	15/12/2024 13:25:17	15/12/2024 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11703	18,66	Estação Transformadora	M466792
838	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024528125	1	3	15/12/2024 13:25:22	15/12/2024 17:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	4,08	Estação Transformadora	CP31062
839	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024528127	1	3	15/12/2024 13:25:43	15/12/2024 13:58:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	42565	27,64	Base Fusível	AN558450
840	383	12	2024	13056	MAC02	MAC	0024528137	1	3	15/12/2024 13:26:16	15/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54590	5,96	Estação Transformadora	MC21644

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
841	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03108942	1	3	15/12/2024 13:27:00	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22439	0,87	Base Fusível	PE64750
842	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024528151	1	3	15/12/2024 13:29:28	15/12/2024 21:47:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	15571	49,77	Estação Transformadora	MG99523
843	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024528155	1	3	15/12/2024 13:29:46	15/12/2024 20:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	7,05	Estação Transformadora	MG80244
844	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024528177	1	3	15/12/2024 13:31:09	15/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40598	152,67	Base Fusível	TE960700
845	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024528181	1	3	15/12/2024 13:31:35	16/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	34	57026	701,77	Estação Transformadora	TE62786
846	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024528187	1	3	15/12/2024 13:32:05	15/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	2,97	Estação Transformadora	IT11360
847	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024528199	1	3	15/12/2024 13:33:51	15/12/2024 19:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	89387	5,64	Base Fusível	CP17119
848	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024528207	1	3	15/12/2024 13:34:33	15/12/2024 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	68790	157,38	Base Fusível	MG88801
849	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03108942	1	3	15/12/2024 13:37:00	15/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	0,05		
850	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03108890	1	3	15/12/2024 13:37:29	15/12/2024 15:15:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	55561	321,66	Religadora Automática	PD525979
851	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03108890	1	3	15/12/2024 13:37:29	15/12/2024 15:32:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	226	55561	433,54	Religadora Automática	PD50280
852	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03108890	1	3	15/12/2024 13:37:29	15/12/2024 15:55:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	55561	214,57	Religadora Automática	PD51560
853	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03108890	1	3	15/12/2024 13:37:29	15/12/2024 15:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	501	55561	1158,42	Religadora Automática	PD51531
854	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03108890	1	3	15/12/2024 13:37:29	15/12/2024 15:57:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	55561	193,41	Religadora Automática	PD51530
855	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024528221	1	3	15/12/2024 13:37:31	15/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	16959	228,61	Base Fusível	CG24161
856	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024528239	1	3	15/12/2024 13:39:45	15/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	40598	463,93	Base Fusível	TE60708
857	383	12	2024	13016	ANG02	ANG	0024528561	1	3	15/12/2024 13:40:27	15/12/2024 17:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	42565	227,69	Base Fusível	AN557728
858	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03108894	1	3	15/12/2024 13:40:51	15/12/2024 13:44:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	630	6675	40,42	Religadora Automática	TE964024
859	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03108894	1	3	15/12/2024 13:40:51	15/12/2024 13:44:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	6675	2,88	Religadora Automática	TE960813
860	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03108894	1	3	15/12/2024 13:40:51	15/12/2024 16:19:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1513	6675	4000,62	Religadora Automática	TE963635
861	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03108894	1	3	15/12/2024 13:40:51	15/12/2024 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	316	6675	1849,39	Religadora Automática	TE963633
862	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024528497	1	3	15/12/2024 13:45:15	16/12/2024 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	236	40598	2536,02	Base Fusível	TE62500
863	383	12	2024	13057	PTM02	PTM	0024528279	1	3	15/12/2024 13:46:39	15/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	38732	1,39	Base Fusível	AN577313
864	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024527951	1	3	15/12/2024 13:46:48	15/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	40007	1640,10	Base Fusível	PE870098
865	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03107496	1	3	15/12/2024 13:46:48	15/12/2024 13:53:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	318	21233	34,18	Religadora Automática	PE69395
866	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024528291	1	3	15/12/2024 13:47:34	15/12/2024 15:48:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	2,02	Estação Transformadora	AN76901
867	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024528295	1	3	15/12/2024 13:47:58	15/12/2024 14:53:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	40746	194,31	Base Fusível	CP364853
868	383	12	2024	13034	DIC10	DIC	0024528313	1	3	15/12/2024 13:49:53	15/12/2024 14:50:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	332	89387	334,31	Base Fusível	CP371321
869	383	12	2024	13057	SRO01	SRO	0024528321	1	3	15/12/2024 13:50:25	15/12/2024 16:22:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	2,53	Estação Transformadora	AN24823
870	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	DT24528327	1	3	15/12/2024 13:51:00	15/12/2024 16:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	38732	80,17	Estação Transformadora	A558513
871	383	12	2024	13080	ITC04	ITC	0024527335	1	3	15/12/2024 13:55:11	15/12/2024 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	55561	37,88		
872	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024528355	1	3	15/12/2024 13:55:42	15/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	7,74	Estação Transformadora	MG80299
873	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024527943	1	3	15/12/2024 13:56:00	15/12/2024 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22439	3,93		
874	383	12	2024	13057	PTI03	PTI	0024528359	1	3	15/12/2024 13:56:04	15/12/2024 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	1,15	Estação Transformadora	A576687
875	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024528367	1	3	15/12/2024 13:56:39	15/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	197	23115	405,00	Base Fusível	PE869327
876	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024528395	1	3	15/12/2024 14:00:42	15/12/2024 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	16959	109,93	Base Fusível	CG24415
877	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024528413	1	3	15/12/2024 14:01:53	15/12/2024 19:49:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	5,79	Estação Transformadora	CP13840
878	383	12	2024	13044	IBS07	IBS	0024528429	1	3	15/12/2024 14:02:38	15/12/2024 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	3,06	Estação Transformadora	M469107
879	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024528437	1	3	15/12/2024 14:04:27	15/12/2024 17:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22439	18,30	Base Fusível	PE64808
880	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024528459	1	3	15/12/2024 14:06:47	15/12/2024 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	307	16959	2472,46	Religadora Automática	CG540510
881	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	0024528463	1	3	15/12/2024 14:06:57	16/12/2024 10:33:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	40007	552,10	Estação Transformadora	PE65681
882	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024528483	1	3	15/12/2024 14:09:45	15/12/2024 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	21233	151,42	Base Fusível	PE870530
883	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024528483	1	3	15/12/2024 14:09:45	16/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	21233	162,78	Base Fusível	PE870530
884	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024528513	1	3	15/12/2024 14:12:45	15/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	4,62	Estação Transformadora	M465598
885	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024528525	1	3	15/12/2024 14:13:00	15/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	23115	12,25	Base Fusível	PE67497
886	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024528515	1	3	15/12/2024 14:13:00	15/12/2024 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	21233	486,00	Base Fusível	PE66206
887	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024528519	1	3	15/12/2024 14:13:25	15/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	23115	63,55	Base Fusível	PE869835
888	383	12	2024	13066	PAR09	PAR	BA03108896	1	3	15/12/2024 14:14:04	15/12/2024 16:24:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	68790	54,29	Base Fusível	MG89941
889	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024528531	1	3	15/12/2024 14:14:38	15/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	9995	148,46	Base Fusível	CP357973
890	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024528543	1	3	15/12/2024 14:16:00	16/12/2024 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	57026	664,40	Base Fusível	TE60190
891	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024528549	1	3	15/12/2024 14:17:30	15/12/2024 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	54590	28,42	Base Fusível	MC474191
892	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024528563	1	3	15/12/2024 14:19:22	16/12/2024 21:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	31,16	Estação Transformadora	MG81687
893	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024528567	1	3	15/12/2024 14:19:57	16/12/2024 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	23,40	Estação Transformadora	P870284
894	383	12	2024	13025	BGN02	BGN	0024528571	1	3	15/12/2024 14:20:06	16/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29312	30,66	Estação Transformadora	PE65598
895	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024528619	1	3	15/12/2024 14:24:33	15/12/2024 19:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	11703	70,36	Base Fusível	MC24238
896	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024528623	1	3	15/12/2024 14:24:58	16/12/2024 11:23:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	20,98	Estação Transformadora	PE67976
897	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024528629	1	3	15/12/2024 14:25:38	15/12/2024 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,77	Estação Transformadora	C366996
898	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024528645	1	3	15/12/2024 14:27:53	16/12/2024 01:46:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	11,31	Estação Transformadora	CP30315
899	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024528675	1	3	15/12/2024 14:31:31	15/12/2024 17:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	2,59	Estação Transformadora	AN80357
900	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024528691	1	3	15/12/2024 14:33:00	15/12/2024 22:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16959	7,47	Estação Transformadora	T23145
901	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024529169	1	3	15/12/2024 14:38:20	15/12/2024 20:10:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	16959	288,28	Base Fusível	MC24180
902	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024529169	1	3	15/12/2024 14:38:20	15/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	16959	138,64	Base Fusível	MC24180
903	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024528729	1	3	15/12/2024 14:40:17	15/12/2024 16:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	21233	69,54	Base Fusível	PE872625
904	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024528729	1	3	15/12/2024 14:40:17	16/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21233	25,58	Base Fusível	PE69556
905	383	12	2024	13060	MUR06	MUR	0024528751	1	3	15/12/2024 14:43:12	16/12/2024 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	19,06	Estação Transformadora	AN79289
906	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024523549	1	3	15/12/2024 14:45:04	15/12/2024 15:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	27582	9,58		
907	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024528769	1	3	15/12/2024 14:45:29	15/12/2024 18:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	4,19	Estação Transformadora	C364533
908	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024528775	1	3	15/12/2024 14:46:27	16/12/2024 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	24,98	Estação Transformadora	MG87260
909	383	12	2024	13076	RDO01	RDO	0024528781	1	3	15/12/2024 14:46:54	16/12/2024 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	11,05	Estação Transformadora	M455278
910	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024528799	1	3	15/12/2024 14:49:52	15/12/2024 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	23115	318,38	Base Fusível	PE67791
911	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024528799	1	3	15/12/2024 14:49:52	15/12/2024 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23115	132,30	Base Fusível	PE67791
912	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024528295	1	3	15/12/2024 14:49:57	15/12/2024 14:53:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	40746	3,78		
913	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024528801	1	3	15/12/2024 14:51:37	15/12/2024 20:56:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15571	6,08	Estação Transformadora	MG99019
914	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024528809	1	3	15/12/2024 14:52:54	16/12/2024 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	21,14	Estação Transformadora	L533504
915	383	12	2024	13094	VIN03	VIN	0024528813	1	3	15/12/2024 14:54:12	15/12/2024 16:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	1,58	Estação Transformadora	LI19385
916	383	12	2024	13034	DIC03	DIC	0024528817	1	3	15/12/2024 14:54:26	16/12/2024 00:50:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	89387	109,32	Estação Transformadora	CP30824
917	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024528831	1	3	15/12/2024 14:56:16	15/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	1,40	Estação Transformadora	M467607
918	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03108944	1	3	15/12/2024 14:56:36	15/12/2024 15:24:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1101	21233	507,07	Religadora Automática	PE66690
919	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03108944	1	3	15/12/2024 14:56:36	15/12/2024 16:27:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	21233	223,07	Religadora Automática	PE68137
920	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03108944	1	3	15/12/2024 14:56:36	16/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	21233	1504,25	Religadora Automática	PE872241
921	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	BA03109266	1	3	15/12/2024 15:08:18	16/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	15571	854,47	Base Fusível	MG99318
922	383	12	2024	16392	CDM01	CDM	0024528903	1	3	15/12/2024 15:08:28	15/12/2024 22:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	15571	7,51	Estação Transformadora	MG99418
923	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024528919	1	3	15/12/2024 15:13:14	15/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55561	6,23	Estação Transformadora	PD51727
924	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024527951	1	3	15/12/2024 15:15:26	15/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40007	66,36		
925	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024528965	1	3	15/12/2024 15:19:23	16/12/2024 13:49:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54590	44,99	Estação Transformadora	M355099
926	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024528367	1	3	15/12/2024 15:20:01	15/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	23115	23,99		
927	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024528995	1	3	15/12/2024 15:23:19	15/12/2024 16:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22429	31,74	Chave Unipolar	CG98442
928	383	12	2024	16389	NSA03	NSA	0024528997	1	3	15/12/2024 15:23:33	15/12/2024 17:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	30173	3,23	Estação Transformadora	M469807
929	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024529005	1	3	15/12/2024 15:24:32	15/12/2024 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	96	57026	160,75	Estação Transformadora	TE60754
930	383	12	2024	13069	POT02	POT	BA03108970	1	3	15/12/2024 15:25:30	15/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	126	25693	114,45	Base Fusível	CP17353
931	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03108972	1	3	15/12/2024 15:27:00	15/12/2024 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	27582	0,58	Base Fusível	CG54872
932	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024529027	1	3	15/12/2024 15:28:40	15/12/2024 18:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	209	62741	708,28	Religadora Automática	01549
933	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024529033	1	3	15/12/2024 15:28:57	16/12/2024 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	24116	330,63	Base Fusível	PD57729
934	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024529045	1	3	15/12/2024 15:31:25	17/12/2024 13:29:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	45,97	Estação Transformadora	P870893
935	383	12	2024	17184	CAM03	CAM	0024529057	1	3	15/12/2024 15:33:10	16/12/2024 04:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	12,65	Estação Transformadora	PD95052
936	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024529081	1	3	15/12/2024 15:35:25	15/12/2024 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	24116	76,53	Base Fusível	PD515652
937	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024529103	1	3	15/12/2024 15:37:08	15/12/2024 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	36975	81,60	Base Fusível	MG83505
938	383	12	2024	13066	PAR13	PAR	0024529121	1	3	15/12/2024 15:40:01	16/12/2024 12:09:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	20,50	Estação Transformadora	MG86084
939	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024529125	1	3	15/12/2024 15:40:29	15/12/2024 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	21233	12,38	Base Fusível	PE66165
940	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024529137	1	3	15/12/2024 15:42:04	15/12/2024 19:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	36975	92,74	Base Fusível	MG83285
941	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	0024529147	1	3	15/12/2024 15:43:04	15/12/2024 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	8,08	Estação Transformadora	MC27980
942	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024529161	1	3	15/12/2024 15:44:39	15/12/2024 18:58:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53846	12,93	Estação Transformadora	T10698
943	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	BA03109042	1	3	15/12/2024 15:50:00	15/12/2024 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	23115	27,00	Base Fusível	PE870859
944	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024529201	1	3	15/12/2024 15:50:41	15/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	16959	299,43	Base Fusível	MC24500
945	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024529233	1	3	15/12/2024 15:54:36	17/12/2024 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23115	1104,15	Base Fusível	PE69559

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
946	383	12	2024	13076	RDO05	RDO	0024529235	1	3	15/12/2024 15:54:42	15/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58058	5,84	Estação Transformadora	M470378
947	383	12	2024	13056	SEV02	SEV	0024529297	1	3	15/12/2024 15:59:42	15/12/2024 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54590	2,20	Base Fusível	MC465050
948	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03109102	1	3	15/12/2024 16:00:00	15/12/2024 16:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22439	0,57	Base Fusível	PE872073
949	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024529271	1	3	15/12/2024 16:01:31	15/12/2024 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	23115	64,07	Base Fusível	PE68484
950	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109000	1	3	15/12/2024 16:01:42	15/12/2024 17:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	16959	37,34	Base Fusível	MC469115
951	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024529281	1	3	15/12/2024 16:02:27	15/12/2024 18:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	151	12771	305,90	Religadora Automática	AN08453
952	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024530203	1	3	15/12/2024 16:02:42	16/12/2024 05:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	13,74	Estação Transformadora	PD5955
953	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024529285	1	3	15/12/2024 16:02:46	15/12/2024 19:08:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	3,10	Estação Transformadora	CP31248
954	383	12	2024	16394	RSD03	RSD	0024529929	1	3	15/12/2024 16:03:00	16/12/2024 00:01:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	9	62741	71,82	Estação Transformadora	00246
955	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03108890	1	3	15/12/2024 16:03:10	15/12/2024 16:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	55561	37,07	Religadora Automática	PD51525
956	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109000	1	3	15/12/2024 16:04:42	15/12/2024 17:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	16959	6,02	Base Fusível	MC469115
957	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024529311	1	3	15/12/2024 16:06:35	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	16890	155,34	Base Fusível	MC467733
958	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024529331	1	3	15/12/2024 16:10:05	16/12/2024 10:16:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	397	57026	7191,21	Religadora Automática	TE963741
959	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024529337	1	3	15/12/2024 16:10:29	16/12/2024 08:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	27582	64,50	Base Fusível	CG54371
960	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	BA03109006	1	3	15/12/2024 16:11:50	15/12/2024 17:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	397	15280	706,44	Religadora Automática	MG160299
961	383	12	2024	13031	CEL10	CEL	0024529347	1	3	15/12/2024 16:11:52	15/12/2024 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	45844	159,67	Base Fusível	MG89035
962	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024529355	1	3	15/12/2024 16:13:22	15/12/2024 21:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	5,49	Estação Transformadora	CP14394
963	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024529363	1	3	15/12/2024 16:13:33	15/12/2024 19:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	22439	340,11	Base Fusível	PE63171
964	383	12	2024	13057	PTM01	PTM	BA03109054	1	3	15/12/2024 16:15:00	15/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	38732	1,25	Base Fusível	AN577147
965	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024529389	1	3	15/12/2024 16:16:57	16/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	39716	417,92	Base Fusível	PE67473
966	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024529399	1	3	15/12/2024 16:18:48	16/12/2024 12:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	21233	224,62	Estação Transformadora	PE66184
967	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024529419	1	3	15/12/2024 16:24:17	15/12/2024 18:32:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	26986	127,77	Base Fusível	CP355214
968	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024529427	1	3	15/12/2024 16:25:16	15/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	9995	68,77	Base Fusível	CP17597
969	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03109022	1	3	15/12/2024 16:28:37	15/12/2024 19:46:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	23115	399,40	Religadora Automática	PE872573
970	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03109022	1	3	15/12/2024 16:28:37	16/12/2024 05:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	23115	719,45	Religadora Automática	PE872573
971	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03109022	1	3	15/12/2024 16:28:37	16/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	23115	779,40	Chave Unipolar	PE871110
972	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024527229	1	3	15/12/2024 16:30:00	15/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	240	68790	240,00	Base Fusível	MG142019
973	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024529477	1	3	15/12/2024 16:31:29	15/12/2024 20:34:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	21233	85,16	Base Fusível	PE67897
974	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024529477	1	3	15/12/2024 16:31:29	15/12/2024 20:35:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	21233	93,41	Base Fusível	PE67897
975	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024529477	1	3	15/12/2024 16:31:29	15/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	21233	33,14	Base Fusível	PE870011
976	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024529479	1	3	15/12/2024 16:31:43	16/12/2024 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	15,28	Estação Transformadora	C364022
977	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024529483	1	3	15/12/2024 16:32:27	15/12/2024 19:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22439	37,68	Base Fusível	PE64465
978	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024529491	1	3	15/12/2024 16:33:46	15/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	82	27582	500,52	Base Fusível	CG54667
979	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024529501	1	3	15/12/2024 16:34:24	15/12/2024 20:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	40598	128,76	Base Fusível	TE62534
980	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024529509	1	3	15/12/2024 16:35:43	15/12/2024 18:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	22429	8,86	Base Fusível	CG98058
981	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024529521	1	3	15/12/2024 16:37:08	15/12/2024 18:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16959	4,70	Estação Transformadora	MC22397
982	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024529587	1	3	15/12/2024 16:45:58	15/12/2024 20:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	16959	34,20	Base Fusível	MC29122
983	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024529597	1	3	15/12/2024 16:47:40	16/12/2024 12:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35352	39,11	Estação Transformadora	AN78604
984	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024529787	1	3	15/12/2024 16:48:49	15/12/2024 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	22232	55,79	Base Fusível	AN77161
985	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024529787	1	3	15/12/2024 16:48:49	15/12/2024 19:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22232	33,40	Base Fusível	AN77161
986	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024531717	1	3	15/12/2024 16:50:06	16/12/2024 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	22429	245,21	Base Fusível	CG54403
987	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024538433	1	3	15/12/2024 16:53:32	16/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	23,61	Estação Transformadora	PE65975
988	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024529655	1	3	15/12/2024 16:55:08	16/12/2024 10:23:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29312	87,38	Estação Transformadora	P011094
989	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024529679	1	3	15/12/2024 16:57:42	15/12/2024 20:25:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	89387	10,40	Estação Transformadora	CP13288
990	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024529683	1	3	15/12/2024 16:58:08	15/12/2024 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	4,53	Estação Transformadora	M469515
991	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024529693	1	3	15/12/2024 17:00:27	15/12/2024 21:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	23115	70,81	Base Fusível	PE869575
992	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024529709	1	3	15/12/2024 17:02:12	15/12/2024 20:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	53846	3,76	Estação Transformadora	T40051
993	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024529713	1	3	15/12/2024 17:02:30	16/12/2024 12:36:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	19,56		
994	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024529721	1	3	15/12/2024 17:04:25	15/12/2024 19:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	2,88	Estação Transformadora	CE50207
995	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024529753	1	3	15/12/2024 17:09:36	15/12/2024 23:23:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	6,23	Estação Transformadora	D514784
996	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024524401	1	3	15/12/2024 17:10:00	15/12/2024 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29243	2,67		
997	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024529757	1	3	15/12/2024 17:10:39	17/12/2024 05:43:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	39716	876,99	Estação Transformadora	PE65401
998	383	12	2024	13031	CEL10	CEL	0024529765	1	3	15/12/2024 17:11:20	15/12/2024 22:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	5,19	Estação Transformadora	MG85071
999	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024528459	1	3	15/12/2024 17:15:21	15/12/2024 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	16959	19,64		
1000	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024529799	1	3	15/12/2024 17:15:36	15/12/2024 20:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	55561	6,61	Base Fusível	PD96828
1001	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024529821	1	3	15/12/2024 17:18:44	15/12/2024 22:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	35352	30,53	Estação Transformadora	AN79362
1002	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024529825	1	3	15/12/2024 17:19:39	16/12/2024 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	22439	190,09	Base Fusível	PE63592
1003	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	15/12/2024 17:25:33	16/12/2024 12:23:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21233	94,81	Chave Unipolar	PE871617
1004	383	12	2024	13079	SCS09	SCS	0024529889	1	3	15/12/2024 17:27:02	16/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	16,05	Estação Transformadora	G102566
1005	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024539219	1	3	15/12/2024 17:28:06	16/12/2024 20:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	40598	378,68	Estação Transformadora	O961265
1006	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	BA03109164	1	3	15/12/2024 17:30:32	15/12/2024 20:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	68790	2,74	Base Fusível	MG8229
1007	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024529937	1	3	15/12/2024 17:32:37	15/12/2024 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,37	Estação Transformadora	C353014
1008	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024560121	1	3	15/12/2024 17:33:30	17/12/2024 18:24:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21233	97,70	Estação Transformadora	PE68782
1009	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024530007	1	3	15/12/2024 17:40:04	15/12/2024 19:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	1,68	Estação Transformadora	MC26044
1010	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024552579	1	3	15/12/2024 17:45:24	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	40598	633,65	Estação Transformadora	TE60894
1011	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024530047	1	3	15/12/2024 17:46:55	15/12/2024 23:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	22429	138,37	Base Fusível	CG54156
1012	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024530067	1	3	15/12/2024 17:49:53	16/12/2024 17:35:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54590	23,76	Base Fusível	MC21943
1013	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024530089	1	3	15/12/2024 17:53:31	16/12/2024 13:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	21233	350,20	Estação Transformadora	PE66254
1014	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024539279	1	3	15/12/2024 17:53:38	16/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29312	46,88	Estação Transformadora	PE68831
1015	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024530095	1	3	15/12/2024 17:54:34	15/12/2024 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29243	15,87	Base Fusível	CP17474
1016	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024530097	1	3	15/12/2024 17:54:48	15/12/2024 20:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	21233	76,33	Base Fusível	PE870670
1017	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024527163	1	3	15/12/2024 17:56:15	15/12/2024 22:35:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	40598	409,47	Religadora Automática	TE963603
1018	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024527163	1	3	15/12/2024 17:56:15	15/12/2024 17:59:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	669	57026	35,87	Religadora Automática	TE963669
1019	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024530121	1	3	15/12/2024 17:59:48	16/12/2024 09:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	15,77	Estação Transformadora	MG81771
1020	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024530127	1	3	15/12/2024 18:00:36	16/12/2024 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	16959	185,76	Base Fusível	MC469114
1021	383	12	2024	13084	AÇU112	ACU	0024530135	1	3	15/12/2024 18:02:21	16/12/2024 17:14:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	20109	2506,53		
1022	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024530159	1	3	15/12/2024 18:03:01	15/12/2024 21:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	21233	3,22	Jumper	UF00375
1023	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024530147	1	3	15/12/2024 18:03:53	15/12/2024 19:07:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29243	3,18	Estação Transformadora	C351488
1024	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024530161	1	3	15/12/2024 18:05:19	16/12/2024 12:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	18,56	Estação Transformadora	L533437
1025	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024525115	1	3	15/12/2024 18:06:00	15/12/2024 19:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	31513	72,43		
1026	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024530189	1	3	15/12/2024 18:08:52	15/12/2024 19:24:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	1,26	Estação Transformadora	C359946
1027	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024530191	1	3	15/12/2024 18:08:53	15/12/2024 21:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	55561	7,27	Base Fusível	PD525488
1028	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024528619	1	3	15/12/2024 18:10:00	15/12/2024 19:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	11703	3,73		
1029	383	12	2024	16389	NSA01	NSA	0024530219	1	3	15/12/2024 18:12:43	15/12/2024 20:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	16	30173	37,14	Estação Transformadora	T22624
1030	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024530235	1	3	15/12/2024 18:15:06	15/12/2024 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	213	21233	496,65	Base Fusível	PE869923
1031	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024523113	1	3	15/12/2024 18:20:00	15/12/2024 19:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	20109	0,68		
1032	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024530275	1	3	15/12/2024 18:21:32	15/12/2024 20:55:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	89387	5,13	Base Fusível	CP360547
1033	383	12	2024	13016	ANG04	ANG	0024530295	1	3	15/12/2024 18:23:28	16/12/2024 00:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	42565	65,76	Estação Transformadora	AN76702
1034	383	12	2024	13034	DIC13	DIC	0024530359	1	3	15/12/2024 18:31:25	15/12/2024 20:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	4,65	Estação Transformadora	CP15743
1035	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024530363	1	3	15/12/2024 18:31:44	15/12/2024 19:09:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	89387	17,73	Estação Transformadora	C360467
1036	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024530383	1	3	15/12/2024 18:33:32	16/12/2024 15:03:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40007	102,47	Estação Transformadora	PE67141
1037	383	12	2024	13069	POT02	POT	0024530389	1	3	15/12/2024 18:34:25	16/12/2024 00:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	6,14	Estação Transformadora	CP32193
1038	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024530395	1	3	15/12/2024 18:35:31	16/12/2024 03:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	27582	370,86	Base Fusível	CG54254
1039	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024530419	1	3	15/12/2024 18:39:05	15/12/2024 21:28:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	12771	28,16	Estação Transformadora	A554394
1040	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024530429	1	3	15/12/2024 18:39:56	16/12/2024 06:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	45844	60,42	Estação Transformadora	G103453
1041	383	12	2024	16395	FAG03	FAG	BA03109128	1	3	15/12/2024 18:40:00	15/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	22439	5,33	Base Fusível	PE63570
1042	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	0024530447	1	3	15/12/2024 18:42:15	15/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	38732	14,66	Base Fusível	AN580293
1043	383	12	2024	17184	CAM03	CAM	0024530451	1	3	15/12/2024 18:43:20	15/12/2024 22:41:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	24116	134,78	Estação Transformadora	PD59317
1044	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024530467	1	3	15/12/2024 18:44:45	16/12/2024 02:52:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55561	16,26	Estação Transformadora	PD50271
1045	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024530513	1	3	15/12/2024 18:51:21	15/12/2024 23:36:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	29243	128,31	Estação Transformadora	CP15351
1046	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024530533	1	3	15/12/2024 18:53:29	16/12/2024 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	71	27582	362,71	Base Fusível	CG54669
1047	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024529501	1	3	15/12/2024 18:57:00	15/12/2024 20:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	40598	1,20		
1048	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024529721	1	3	15/12/2024 18:57:00	15/12/2024 19:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29243	3,00		
1049	383	12	2024	13034	DIC03	DIC	0024530613	1	3	15/12/2024 19:02:37	16/12/2024 07:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	24,68	Estação Transformadora	CP14602
1050	383	12	2024	17186	OUT01	OUT	0024530611	1	3	15/12/2024 19:02:37	16/12/2024 03:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40746	8,77	Base Fusível	CP359203

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1051	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024530651	1	3	15/12/2024 19:09:30	16/12/2024 13:27:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	18,30	Estação Transformadora	P870314
1052	383	12	2024	13034	DIC15	DIC	0024530653	1	3	15/12/2024 19:10:05	15/12/2024 22:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,77	Estação Transformadora	CP14662
1053	383	12	2024	13057	PTM02	PTM	0024530695	1	3	15/12/2024 19:18:15	15/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	3,20	Estação Transformadora	AN78094
1054	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	0024530447	1	3	15/12/2024 19:20:00	15/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	38732	3,00		
1055	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024530737	1	3	15/12/2024 19:26:14	16/12/2024 00:40:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	15280	419,67	Base Fusível	MG83202
1056	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024530737	1	3	15/12/2024 19:26:14	16/12/2024 12:06:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	15280	133,30	Base Fusível	MG83198
1057	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024530739	1	3	15/12/2024 19:27:07	15/12/2024 23:20:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	3,89	Estação Transformadora	A554044
1058	383	12	2024	13079	SCS06	SCS	0024530741	1	3	15/12/2024 19:27:09	15/12/2024 20:36:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	1,15	Estação Transformadora	G100945
1059	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024530773	1	3	15/12/2024 19:31:36	15/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	22439	58,94	Base Fusível	PE63801
1060	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024530419	1	3	15/12/2024 19:32:00	15/12/2024 21:28:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	102	12771	197,29		
1061	383	12	2024	13069	BCL01	BCL	0024525773	1	3	15/12/2024 19:33:00	15/12/2024 21:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	1,82	Estação Transformadora	CP13885
1062	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024530819	1	3	15/12/2024 19:38:06	15/12/2024 23:46:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26986	12,44	Estação Transformadora	C359623
1063	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024530825	1	3	15/12/2024 19:38:54	15/12/2024 21:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	101	39716	207,22	Base Fusível	PE65048
1064	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03109168	1	3	15/12/2024 19:40:00	15/12/2024 20:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	21233	27,50	Base Fusível	PE870085
1065	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024530885	1	3	15/12/2024 19:47:08	16/12/2024 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	22439	158,06	Estação Transformadora	PE63399
1066	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024530887	1	3	15/12/2024 19:47:13	15/12/2024 21:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	40598	19,56	Base Fusível	TE962562
1067	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	0024526799	1	3	15/12/2024 19:52:00	15/12/2024 19:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55561	0,35		
1068	383	12	2024	13057	PTM02	PTM	0024530919	1	3	15/12/2024 19:56:56	16/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	38732	112,34	Base Fusível	AN580961
1069	383	12	2024	13090	TER01	TER	0024530927	1	3	15/12/2024 19:57:55	16/12/2024 13:24:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40598	34,89	Estação Transformadora	TE60860
1070	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024530945	1	3	15/12/2024 20:00:49	15/12/2024 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	3,32	Estação Transformadora	D515328
1071	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024530951	1	3	15/12/2024 20:02:19	16/12/2024 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35352	55,78	Estação Transformadora	AN78566
1072	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024528531	1	3	15/12/2024 20:05:00	15/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	9995	12,67		
1073	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024529169	1	3	15/12/2024 20:10:58	15/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	16959	7,74		
1074	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024532603	1	3	15/12/2024 20:12:04	16/12/2024 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	40598	1933,65	Base Fusível	TE60708
1075	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024531005	1	3	15/12/2024 20:14:38	15/12/2024 23:16:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,03	Estação Transformadora	PD51601
1076	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024530095	1	3	15/12/2024 20:20:00	15/12/2024 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	29243	7,50		
1077	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024531073	1	3	15/12/2024 20:26:36	16/12/2024 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	4,97	Estação Transformadora	M478766
1078	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024531095	1	3	15/12/2024 20:29:27	16/12/2024 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	34558	623,84	Estação Transformadora	MG87209
1079	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024527483	1	3	15/12/2024 20:30:00	15/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	34558	14,50		
1080	383	12	2024	13069	POT03	POT	BA03109170	1	3	15/12/2024 20:33:00	15/12/2024 21:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	25693	6,75	Base Fusível	CP355254
1081	383	12	2024	13049	ITA02	ITA	0024531127	1	3	15/12/2024 20:37:48	15/12/2024 23:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	39716	112,65	Base Fusível	PE65098
1082	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024531137	1	3	15/12/2024 20:40:09	16/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	11703	6,33	Estação Transformadora	MC22059
1083	383	12	2024	13051	ITO03	ITO	0024531149	1	3	15/12/2024 20:44:38	16/12/2024 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	12771	94,48	Base Fusível	AN578277
1084	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	0024531183	1	3	15/12/2024 20:54:54	15/12/2024 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	68790	138,92	Base Fusível	MG88940
1085	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024531189	1	3	15/12/2024 20:56:43	16/12/2024 13:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	16,57	Estação Transformadora	AN78663
1086	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	BA03109198	1	3	15/12/2024 20:59:28	15/12/2024 23:04:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	62741	66,85	Religadora Automática	05773
1087	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	BA03109198	1	3	15/12/2024 20:59:28	15/12/2024 23:47:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	62741	371,66	Religadora Automática	05773
1088	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	BA03109198	1	3	15/12/2024 20:59:28	16/12/2024 01:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	62741	327,93	Base Fusível	71356
1089	383	12	2024	13016	ANG04	ANG	0024530295	1	3	15/12/2024 21:00:00	16/12/2024 00:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	93	42565	368,90		
1090	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531219	1	3	15/12/2024 21:04:06	15/12/2024 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	414	35352	730,71	Base Fusível	AN78438
1091	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024531235	1	3	15/12/2024 21:10:08	16/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	23115	257,80	Base Fusível	PE869816
1092	383	12	2024	13079	SCS04	SCS	0024531245	1	3	15/12/2024 21:11:08	17/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	37,15	Estação Transformadora	G102841
1093	383	12	2024	16394	BAR04	BAR	0024531257	1	3	15/12/2024 21:13:35	16/12/2024 01:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	62741	31,26	Estação Transformadora	70050
1094	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024531269	1	3	15/12/2024 21:15:38	16/12/2024 20:09:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21233	45,81	Estação Transformadora	PE68611
1095	383	12	2024	16393	BJD01	BJD	0024531281	1	3	15/12/2024 21:19:14	16/12/2024 12:57:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22429	15,63	Estação Transformadora	L539199
1096	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024531297	1	3	15/12/2024 21:21:24	16/12/2024 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	23115	91,63	Estação Transformadora	P869272
1097	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024531341	1	3	15/12/2024 21:32:38	16/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	36975	458,24	Base Fusível	MG83462
1098	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024531369	1	3	15/12/2024 21:36:23	16/12/2024 01:42:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	4,10	Estação Transformadora	PD59381
1099	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024531421	1	3	15/12/2024 21:40:45	16/12/2024 00:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	62741	177,52	Base Fusível	02225
1100	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024531411	1	3	15/12/2024 21:46:39	16/12/2024 02:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	4,26	Estação Transformadora	CP16366
1101	383	12	2024	16394	LIB01	LIB	0024531431	1	3	15/12/2024 21:50:51	16/12/2024 01:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	4,02	Estação Transformadora	02207
1102	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024532529	1	3	15/12/2024 21:53:43	16/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40598	100,63	Estação Transformadora	O959468
1103	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531501	1	3	15/12/2024 22:03:47	16/12/2024 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	35352	12,87	Estação Transformadora	AN78553
1104	383	12	2024	13080	MIR02	MIR	0024531521	1	3	15/12/2024 22:05:07	16/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	55561	123,66	Base Fusível	PD51086
1105	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024531529	1	3	15/12/2024 22:06:54	16/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	22439	264,93	Base Fusível	PE63765
1106	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531535	1	3	15/12/2024 22:08:25	15/12/2024 23:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	418	35352	575,33	Base Fusível	AN78464
1107	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	BA03109248	1	3	15/12/2024 22:09:25	16/12/2024 02:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	36975	53,70	Religadora Automática	MG83244
1108	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024531547	1	3	15/12/2024 22:12:06	16/12/2024 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	4,22	Estação Transformadora	CP30584
1109	383	12	2024	17184	CAM03	CAM	0024531565	1	3	15/12/2024 22:16:21	16/12/2024 01:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	24116	94,08	Base Fusível	PD59730
1110	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024531579	1	3	15/12/2024 22:19:17	16/12/2024 08:57:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	35352	542,67	Base Fusível	AN80028
1111	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531597	1	3	15/12/2024 22:24:15	16/12/2024 07:01:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	35352	60,36	Estação Transformadora	AN78535
1112	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024531609	1	3	15/12/2024 22:28:57	16/12/2024 05:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	6,87	Estação Transformadora	G101848
1113	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024531617	1	3	15/12/2024 22:29:33	16/12/2024 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	3,35	Estação Transformadora	IT41160
1114	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024531627	1	3	15/12/2024 22:31:28	16/12/2024 01:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	144	35352	433,28	Base Fusível	AN24064
1115	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024531653	1	3	15/12/2024 22:35:18	16/12/2024 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	16959	365,82	Base Fusível	MC24372
1116	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024531657	1	3	15/12/2024 22:36:49	16/12/2024 11:11:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	35352	176,10	Base Fusível	AN78676
1117	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024528543	1	3	15/12/2024 22:40:00	16/12/2024 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	57026	57,85		
1118	383	12	2024	13040	GUA02	GUA	0024531671	1	3	15/12/2024 22:40:56	16/12/2024 02:03:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26986	6,76	Estação Transformadora	C365031
1119	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024531695	1	3	15/12/2024 22:50:08	16/12/2024 16:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	22429	1249,04	Base Fusível	CG24358
1120	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024532219	1	3	15/12/2024 22:53:46	17/12/2024 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	244	68790	6816,68	Base Fusível	MG142019
1121	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024532219	1	3	15/12/2024 22:53:46	17/12/2024 03:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	68790	28,24	Base Fusível	MG142019
1122	383	12	2024	13044	IBS10	IBS	0024531745	1	3	15/12/2024 23:01:40	16/12/2024 01:13:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	33362	8,80	Estação Transformadora	MC20136
1123	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531753	1	3	15/12/2024 23:02:22	16/12/2024 05:49:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	35352	20,37	Estação Transformadora	AN78412
1124	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024531759	1	3	15/12/2024 23:04:16	16/12/2024 10:30:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	11,44	Estação Transformadora	A565622
1125	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024531761	1	3	15/12/2024 23:04:21	16/12/2024 00:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	21233	110,81	Base Fusível	PE66141
1126	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024527657	1	3	15/12/2024 23:18:25	16/12/2024 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15571	3,36	Base Fusível	MG99398
1127	383	12	2024	16394	PIR01	PIR	0024531825	1	3	15/12/2024 23:21:26	16/12/2024 04:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	5,26	Estação Transformadora	02169
1128	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024531617	1	3	15/12/2024 23:30:00	16/12/2024 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	53846	31,33		
1129	383	12	2024	13057	PTM02	PTM	0024530919	1	3	15/12/2024 23:30:00	16/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	38732	28,00		
1130	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531851	1	3	15/12/2024 23:31:06	16/12/2024 03:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	414	35352	1503,51	Base Fusível	AN78438
1131	383	12	2024	13016	ANG08	ANG	DT24531865	1	3	15/12/2024 23:34:00	16/12/2024 00:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	42565	10,00	Estação Transformadora	AN76536
1132	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024531895	1	3	15/12/2024 23:44:02	16/12/2024 01:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,58	Estação Transformadora	CP31971
1133	383	12	2024	17187	VIV04	VIV	0024531907	1	3	15/12/2024 23:48:07	17/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	31513	136,34	Base Fusível	MC24324
1134	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531909	1	3	15/12/2024 23:48:09	16/12/2024 02:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	418	35352	1050,92	Base Fusível	AN78464
1135	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024531925	1	3	15/12/2024 23:55:52	16/12/2024 08:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	16959	145,84	Base Fusível	CG24062
1136	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024531939	1	3	16/12/2024 00:01:53	16/12/2024 04:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29243	14,31	Estação Transformadora	C371584
1137	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024530067	1	3	16/12/2024 00:12:00	16/12/2024 17:35:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	54590	782,49	Base Fusível	MC21943
1138	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024526339	1	3	16/12/2024 00:15:00	16/12/2024 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	34558	22,92		
1139	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	BA03109248	1	3	16/12/2024 00:15:54	16/12/2024 02:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	193	36975	456,82	Religadora Automática	MG83244
1140	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024532149	1	3	16/12/2024 00:21:01	16/12/2024 08:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	15280	783,67	Base Fusível	MG83295
1141	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03109468	1	3	16/12/2024 00:47:39	16/12/2024 03:14:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	149	16890	364,72	Religadora Automática	MC24234
1142	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03109468	1	3	16/12/2024 00:47:39	16/12/2024 03:35:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	395	16890	1103,15	Religadora Automática	MC28545
1143	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03109468	1	3	16/12/2024 00:47:39	16/12/2024 07:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	16890	385,79	Chave Unipolar	479301
1144	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024530111	1	3	16/12/2024 00:59:00	16/12/2024 02:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	680	35352	929,33	Base Fusível	AN78802
1145	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	0024532039	1	3	16/12/2024 00:59:28	16/12/2024 03:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	68790	192,17	Base Fusível	MG89002
1146	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109480	1	3	16/12/2024 01:04:16	16/12/2024 09:56:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	16959	763,44	Religadora Automática	MC26559
1147	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109480	1	3	16/12/2024 01:04:16	16/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	16959	43,05	Base Fusível	MC08633
1148	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024532065	1	3	16/12/2024 01:14:26	16/12/2024 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	6,68	Estação Transformadora	M470044
1149	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024532091	1	3	16/12/2024 01:32:43	16/12/2024 11:53:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	21233	217,37	Base Fusível	PE67897
1150	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024532091	1	3	16/12/2024 01:32:43	16/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	21233	321,51	Base Fusível	PE67897
1151	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024532093	1	3	16/12/2024 01:34:31	16/12/2024 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	40598	1006,97	Base Fusível	TE61175
1152	383	12	2024	13079	SCS01	SCS	0024532095	1	3	16/12/2024 01:35:02	16/12/2024 13:14:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	11,66	Estação Transformadora	G103323
1153	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	BA03109892	1	3	16/12/2024 01:38:23	16/12/2024 16:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	15571	301,21	Base Fusível	MG99444
1154	383	12	2024	13040	GUA02	GUA	0024532119	1	3	16/12/2024 01:42:10	16/12/2024 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	26986	188,49	Base Fusível	CP358741
1155	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024530467	1	3	16/12/2024 01:45:00	16/12/2024 02:52:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	143	55561	160,80		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1156	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110068	1	3	16/12/2024 01:49:48	16/12/2024 12:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	16890	85,49	Base Fusível	MC24065
1157	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024532145	1	3	16/12/2024 01:56:59	16/12/2024 07:11:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	36975	83,93	Base Fusível	MG161527
1158	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024532145	1	3	16/12/2024 01:56:59	16/12/2024 12:24:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	36975	366,03	Base Fusível	MG83285
1159	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024532145	1	3	16/12/2024 01:56:59	16/12/2024 12:24:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	36975	62,76	Base Fusível	MG83285
1160	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024532151	1	3	16/12/2024 02:00:54	16/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35352	39,27	Estação Transformadora	AN78568
1161	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	0024532155	1	3	16/12/2024 02:02:02	16/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	20109	6,97		
1162	383	12	2024	13060	MUR06	MUR	0024532157	1	3	16/12/2024 02:05:37	16/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	35352	48,34	Base Fusível	AN78694
1163	383	12	2024	13084	FAR04	FAR	0024532159	1	3	16/12/2024 02:06:31	16/12/2024 11:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	9,15	Estação Transformadora	T28728
1164	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024532161	1	3	16/12/2024 02:08:07	16/12/2024 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	35352	77,03	Base Fusível	AN24064
1165	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024530111	1	3	16/12/2024 02:10:00	16/12/2024 02:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	35352	6,78		
1166	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03109528	1	3	16/12/2024 02:17:38	16/12/2024 05:04:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	188	16959	523,84	Religadora Automática	CG21235
1167	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03109528	1	3	16/12/2024 02:17:38	16/12/2024 13:31:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	16959	1392,69	Religadora Automática	CG21235
1168	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024532169	1	3	16/12/2024 02:21:06	16/12/2024 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	55561	92,97	Base Fusível	PD56112
1169	383	12	2024	16392	CDM01	CDM	0024532181	1	3	16/12/2024 02:32:25	16/12/2024 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15571	16,35	Estação Transformadora	MG99037
1170	383	12	2024	13060	MUR04	MUR	0024532185	1	3	16/12/2024 02:38:12	16/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	35352	3,03	Base Fusível	AN24093
1171	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024538427	1	3	16/12/2024 03:21:19	18/12/2024 21:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	95	39716	6271,08	Estação Transformadora	PE65036
1172	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024523781	1	3	16/12/2024 03:32:34	16/12/2024 04:25:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	524	57026	458,50	Religadora Automática	TE959407
1173	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024532301	1	3	16/12/2024 03:34:48	16/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24116	24,76	Estação Transformadora	PD59382
1174	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03109640	1	3	16/12/2024 03:40:39	16/12/2024 10:32:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	389	11703	2667,68	Chave Unipolar	MC21462
1175	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03109640	1	3	16/12/2024 03:40:39	16/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	11703	545,58	Religadora Automática	MC20750
1176	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531501	1	3	16/12/2024 04:01:00	16/12/2024 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	26	35352	12,57		
1177	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	0024532353	1	3	16/12/2024 04:06:19	16/12/2024 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	68790	225,10	Base Fusível	MG89002
1178	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024532357	1	3	16/12/2024 04:08:01	16/12/2024 13:57:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	40598	569,93	Base Fusível	TE61807
1179	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024532363	1	3	16/12/2024 04:09:45	16/12/2024 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	16959	249,41	Base Fusível	CG24415
1180	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024532369	1	3	16/12/2024 04:15:41	16/12/2024 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	21233	151,42	Base Fusível	PE879000
1181	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024532367	1	3	16/12/2024 04:15:41	16/12/2024 09:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	57026	208,78	Base Fusível	TE60113
1182	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	BA03109680	1	3	16/12/2024 04:28:32	16/12/2024 04:44:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	636	57026	171,54	Religadora Automática	TE959407
1183	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024532397	1	3	16/12/2024 04:40:15	16/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21233	150,34	Base Fusível	PE66292
1184	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024532403	1	3	16/12/2024 04:43:42	16/12/2024 09:01:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	393	57026	1689,03	Base Fusível	TE61795
1185	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024532161	1	3	16/12/2024 04:45:00	16/12/2024 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	35352	243,42		
1186	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	BA03109684	1	3	16/12/2024 04:51:41	16/12/2024 05:11:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	636	57026	207,23	Religadora Automática	TE959407
1187	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024531609	1	3	16/12/2024 04:55:00	16/12/2024 05:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	68790	13,43		
1188	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531753	1	3	16/12/2024 05:00:00	16/12/2024 05:49:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	123	35352	102,09		
1189	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03109640	1	3	16/12/2024 05:06:47	16/12/2024 06:43:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	11703	19,35	Religadora Automática	MC478352
1190	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03109640	1	3	16/12/2024 05:06:47	16/12/2024 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	11703	678,08	Religadora Automática	MC478352
1191	383	12	2024	13076	RDO05	RDO	0024532455	1	3	16/12/2024 05:07:50	16/12/2024 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	643	58058	1791,47	Jumper	MC21922
1192	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024532463	1	3	16/12/2024 05:09:32	16/12/2024 09:42:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	4,54	Estação Transformadora	T40051
1193	383	12	2024	13060	MUR04	MUR	0024532185	1	3	16/12/2024 05:10:00	16/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	35352	1,00		
1194	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024532487	1	3	16/12/2024 05:18:18	16/12/2024 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	45844	104,90	Base Fusível	MG90211
1195	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024532515	1	3	16/12/2024 05:27:39	16/12/2024 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	10,62	Base Fusível	TE959620
1196	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024532535	1	3	16/12/2024 05:37:39	16/12/2024 15:17:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	9,67	Estação Transformadora	PE64812
1197	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024532541	1	3	16/12/2024 05:39:19	16/12/2024 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	40598	134,41	Base Fusível	TE963382
1198	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024532557	1	3	16/12/2024 05:47:04	16/12/2024 09:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	4,03	Estação Transformadora	G142917
1199	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024532563	1	3	16/12/2024 05:50:23	16/12/2024 10:32:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	4,70	Estação Transformadora	AN24044
1200	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	0024532565	1	3	16/12/2024 05:50:29	16/12/2024 11:01:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22741	5,19	Estação Transformadora	I440199
1201	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024532569	1	3	16/12/2024 05:51:08	16/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	27582	23,24	Base Fusível	CG540295
1202	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024532579	1	3	16/12/2024 05:53:30	16/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	24116	9,55	Base Fusível	PD57920
1203	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	0024532601	1	3	16/12/2024 05:55:58	16/12/2024 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	317	40007	1025,14	Base Fusível	PE68523
1204	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024532487	1	3	16/12/2024 06:00:00	16/12/2024 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	45844	1,00		
1205	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109760	1	3	16/12/2024 06:01:40	16/12/2024 06:05:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	430	16959	27,11	Disjuntor Média	MBU01
1206	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109760	1	3	16/12/2024 06:01:40	16/12/2024 08:01:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	387	16959	773,46	Disjuntor Média	MBU01
1207	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109760	1	3	16/12/2024 06:01:40	17/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	16959	835,33	Religadora Automática	MC477535
1208	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024532611	1	3	16/12/2024 06:02:41	16/12/2024 17:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	11,29	Estação Transformadora	MC26455
1209	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024532615	1	3	16/12/2024 06:04:22	17/12/2024 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	55561	756,72	Base Fusível	PD51421
1210	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024532625	1	3	16/12/2024 06:06:32	17/12/2024 12:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	16890	240,33	Base Fusível	MC21204
1211	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024532629	1	3	16/12/2024 06:07:07	16/12/2024 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	62741	53,33	Base Fusível	07073
1212	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024532633	1	3	16/12/2024 06:07:19	16/12/2024 15:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	12	21233	114,52	Estação Transformadora	PE67810
1213	383	12	2024	13056	ALP01	ALP	0024532783	1	3	16/12/2024 06:08:23	16/12/2024 08:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	54590	58,89	Base Fusível	MC21057
1214	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	BA03109768	1	3	16/12/2024 06:08:44	16/12/2024 06:22:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	467	57026	109,49	Religadora Automática	TE962765
1215	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	BA03109774	1	3	16/12/2024 06:09:29	16/12/2024 06:34:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	275	33362	113,90	Religadora Automática	MC474796
1216	383	12	2024	13057	MAM02	MAM	0024532655	1	3	16/12/2024 06:14:09	16/12/2024 09:16:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	3,04	Estação Transformadora	AN24434
1217	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109468	1	3	16/12/2024 06:18:48	16/12/2024 06:24:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	804	16959	75,71	Religadora Automática	MC477535
1218	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109468	1	3	16/12/2024 06:18:48	16/12/2024 06:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	395	16959	225,37	Religadora Automática	MC24234
1219	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109468	1	3	16/12/2024 06:18:48	16/12/2024 06:53:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	655	16959	375,72	Chave Unipolar	474970
1220	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024532685	1	3	16/12/2024 06:21:10	16/12/2024 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	16959	209,53	Base Fusível	MC25979
1221	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109780	1	3	16/12/2024 06:21:39	16/12/2024 08:03:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	655	16959	1108,77	Chave Unipolar	474970
1222	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024532701	1	3	16/12/2024 06:24:37	16/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29243	3,59	Base Fusível	CP354111
1223	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	BA03109786	1	3	16/12/2024 06:24:50	16/12/2024 08:12:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	23115	70,30	Religadora Automática	PE872362
1224	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	BA03109786	1	3	16/12/2024 06:24:50	16/12/2024 12:10:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	23115	586,92	Religadora Automática	PE69269
1225	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	BA03109786	1	3	16/12/2024 06:24:50	16/12/2024 14:27:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23115	289,63	Religadora Automática	PE872230
1226	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024532169	1	3	16/12/2024 06:28:00	16/12/2024 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	55561	8,00		
1227	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024532733	1	3	16/12/2024 06:29:52	16/12/2024 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	23115	195,08	Base Fusível	PE67861
1228	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024532747	1	3	16/12/2024 06:31:35	17/12/2024 11:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	31513	145,65	Estação Transformadora	M465067
1229	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024532827	1	3	16/12/2024 06:32:28	16/12/2024 13:47:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40598	14,51	Base Fusível	TE959182
1230	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024532753	1	3	16/12/2024 06:34:30	16/12/2024 09:12:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	2,63	Estação Transformadora	CP32653
1231	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024532765	1	3	16/12/2024 06:36:22	16/12/2024 16:14:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	9,64	Estação Transformadora	P873536
1232	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024558819	1	3	16/12/2024 06:36:22	17/12/2024 11:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	29,13	Estação Transformadora	P872741
1233	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024532775	1	3	16/12/2024 06:38:08	16/12/2024 11:39:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	5,02	Estação Transformadora	PE65489
1234	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024532787	1	3	16/12/2024 06:41:39	16/12/2024 18:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	65	16959	795,55	Estação Transformadora	CG26269
1235	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024532795	1	3	16/12/2024 06:42:10	16/12/2024 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	16959	395,59	Base Fusível	CG534917
1236	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024532799	1	3	16/12/2024 06:42:18	16/12/2024 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	5,38	Estação Transformadora	CG55080
1237	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024532825	1	3	16/12/2024 06:45:00	16/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	57026	172,00	Estação Transformadora	TE60946
1238	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	BA03109774	1	3	16/12/2024 06:47:43	16/12/2024 06:51:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	275	33362	15,13	Religadora Automática	MC474796
1239	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	BA03109774	1	3	16/12/2024 06:47:43	16/12/2024 07:18:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	476	33362	246,73	Religadora Automática	MC474701
1240	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	BA03109774	1	3	16/12/2024 06:47:43	16/12/2024 10:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	33362	3,65	Religadora Automática	M478337
1241	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024532837	1	3	16/12/2024 06:48:18	16/12/2024 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	16890	178,56	Base Fusível	MC24067
1242	383	12	2024	13084	BXG03	BXG	0024532839	1	3	16/12/2024 06:48:55	16/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	20109	10,37	Base Fusível	CP351874
1243	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024532843	1	3	16/12/2024 06:49:17	16/12/2024 12:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35352	11,05	Estação Transformadora	AN78723
1244	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024532851	1	3	16/12/2024 06:51:11	16/12/2024 10:31:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	40007	261,16	Base Fusível	PE869022
1245	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109780	1	3	16/12/2024 06:53:49	16/12/2024 09:36:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	16959	557,06	Religadora Automática	MC477242
1246	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109780	1	3	16/12/2024 06:53:49	16/12/2024 10:48:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	155	16959	606,52	Religadora Automática	MC479301
1247	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109780	1	3	16/12/2024 06:53:49	16/12/2024 11:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	16959	146,87	Religadora Automática	MC474970
1248	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024531597	1	3	16/12/2024 06:58:00	16/12/2024 07:01:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	95	35352	5,70		
1249	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	0024532891	1	3	16/12/2024 06:58:59	16/12/2024 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	68790	72,79	Estação Transformadora	G100247
1250	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024532895	1	3	16/12/2024 06:59:06	16/12/2024 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	22429	16,99	Chave Unipolar	CG54898
1251	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024532947	1	3	16/12/2024 07:06:11	16/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	40007	233,58	Estação Transformadora	PE68563
1252	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024532957	1	3	16/12/2024 07:07:32	16/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	29312	266,23	Estação Transformadora	PE65612
1253	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024532969	1	3	16/12/2024 07:08:53	16/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	45844	334,97	Estação Transformadora	G103453
1254	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024532981	1	3	16/12/2024 07:10:31	16/12/2024 11:30:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18322	4,34	Estação Transformadora	IT47148
1255	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024532137	1	3	16/12/2024 07:12:00	16/12/2024 07:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	0,78		
1256	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024532993	1	3	16/12/2024 07:12:32	16/12/2024 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	7,48	Estação Transformadora	AR47786
1257	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024531925	1	3	16/12/2024 07:15:00	16/12/2024 08:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	16959	9,40		
1258	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024533017	1	3	16/12/2024 07:15:31	16/12/2024 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	6,66	Estação Transformadora	G103802
1259	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	0024533019	1	3	16/12/2024 07:15:44	16/12/2024 10:06:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	5,69	Estação Transformadora	CP15835
1260	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024533027	1	3	16/12/2024 07:16:58	16/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21233	21,77	Estação Transformadora	PE68783

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1261	383	12	2024	13033	BOJI02	BOJ	0024533037	1	3	16/12/2024 07:18:02	16/12/2024 10:15:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18322	2,96	Estação Transformadora	I449639
1262	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024533039	1	3	16/12/2024 07:18:14	16/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	252	21233	868,42	Base Fusível	PE869492
1263	383	12	2024	16395	FAG03	FAG	0024533041	1	3	16/12/2024 07:18:21	16/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	22439	123,11	Base Fusível	PE63570
1264	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024533061	1	3	16/12/2024 07:20:17	16/12/2024 12:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11703	5,34	Estação Transformadora	M465268
1265	383	12	2024	13079	SCS09	SCS	0024533085	1	3	16/12/2024 07:23:02	16/12/2024 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34558	12,60	Estação Transformadora	G100342
1266	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024533099	1	3	16/12/2024 07:23:21	16/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	23115	26,22	Base Fusível	PE69400
1267	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	0024533087	1	3	16/12/2024 07:23:24	16/12/2024 09:08:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	38732	22,68	Base Fusível	AN78002
1268	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024533095	1	3	16/12/2024 07:24:23	16/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	346	16959	1099,22	Base Fusível	TZ5102
1269	383	12	2024	13044	IBS04	IBS	0024533105	1	3	16/12/2024 07:26:37	16/12/2024 18:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33362	31,97	Estação Transformadora	MC25873
1270	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024533111	1	3	16/12/2024 07:27:38	16/12/2024 09:29:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	2,02	Estação Transformadora	AR62349
1271	383	12	2024	13033	BOJI02	BOJ	0024533125	1	3	16/12/2024 07:28:46	16/12/2024 09:44:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18322	2,26	Estação Transformadora	IT47346
1272	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024533131	1	3	16/12/2024 07:30:14	16/12/2024 13:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	40598	64,67	Base Fusível	TE61183
1273	383	12	2024	13056	SEV02	SEV	0024533143	1	3	16/12/2024 07:31:11	16/12/2024 10:04:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	2,56	Estação Transformadora	MC21118
1274	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024533145	1	3	16/12/2024 07:31:56	17/12/2024 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	22439	414,61	Base Fusível	PE63098
1275	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024533163	1	3	16/12/2024 07:33:54	16/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	115	28414	1295,86	Estação Transformadora	AR40070
1276	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024533165	1	3	16/12/2024 07:33:57	16/12/2024 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	27582	278,26	Base Fusível	CG54667
1277	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024533191	1	3	16/12/2024 07:37:18	16/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35352	28,51	Estação Transformadora	AN78446
1278	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024533233	1	3	16/12/2024 07:42:27	16/12/2024 20:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	12,64	Estação Transformadora	L539313
1279	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024523781	1	3	16/12/2024 07:42:59	16/12/2024 08:14:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	524	57026	271,02	Religadora Automática	TE959407
1280	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024533259	1	3	16/12/2024 07:45:24	16/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	24116	601,14	Base Fusível	PD59705
1281	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024532559	1	3	16/12/2024 07:46:00	16/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	27	57026	168,30	Estação Transformadora	TE60843
1282	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	0024533283	1	3	16/12/2024 07:49:02	16/12/2024 10:36:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	2,79	Estação Transformadora	C350477
1283	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024532369	1	3	16/12/2024 07:50:00	16/12/2024 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	21233	52,87		
1284	383	12	2024	13066	PAR01	PAR	0024533293	1	3	16/12/2024 07:50:34	16/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	68790	116,49	Base Fusível	MG89619
1285	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024533307	1	3	16/12/2024 07:53:28	16/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22439	21,09	Base Fusível	PE920106
1286	383	12	2024	13033	BOJI01	BOJ	0024549065	1	3	16/12/2024 07:55:22	16/12/2024 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18322	13,66	Estação Transformadora	IT12025
1287	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024558593	1	3	16/12/2024 07:56:09	17/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	32,61	Estação Transformadora	TE09944
1288	383	12	2024	13034	DIC15	DIC	0024533347	1	3	16/12/2024 07:58:09	16/12/2024 09:34:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	3,23	Estação Transformadora	CP32674
1289	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024533397	1	3	16/12/2024 08:04:04	16/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	5,70	Estação Transformadora	CF45684
1290	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024533401	1	3	16/12/2024 08:04:21	16/12/2024 09:31:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	1,45	Estação Transformadora	T353178
1291	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024533405	1	3	16/12/2024 08:04:44	16/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	20109	17,51	Base Fusível	CP359816
1292	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024533409	1	3	16/12/2024 08:05:14	16/12/2024 15:02:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	361	23115	2509,85	Base Fusível	PE66631
1293	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024533409	1	3	16/12/2024 08:05:14	17/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	23115	733,01	Base Fusível	PE66631
1294	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024533413	1	3	16/12/2024 08:05:34	16/12/2024 13:17:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55561	10,41	Estação Transformadora	PD52336
1295	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024533431	1	3	16/12/2024 08:06:19	16/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15571	1,73	Estação Transformadora	MG99071
1296	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024533435	1	3	16/12/2024 08:06:33	16/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	16959	87,82	Base Fusível	MC24019
1297	383	12	2024	13076	RDO04	RDO	0024533439	1	3	16/12/2024 08:06:46	16/12/2024 09:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58058	4,61	Estação Transformadora	MC29619
1298	383	12	2024	13034	DIC11	DIC	0024533443	1	3	16/12/2024 08:06:59	16/12/2024 09:24:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	89387	34,75	Estação Transformadora	CP14637
1299	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024533453	1	3	16/12/2024 08:08:03	16/12/2024 10:08:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	4,01	Estação Transformadora	AR40198
1300	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024533463	1	3	16/12/2024 08:08:39	16/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	40598	25,13	Base Fusível	TE959115
1301	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024533481	1	3	16/12/2024 08:09:42	16/12/2024 10:08:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	3,95	Estação Transformadora	T11604
1302	383	12	2024	13033	BOJI03	BOJ	0024533491	1	3	16/12/2024 08:10:12	16/12/2024 14:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	18322	37,68	Base Fusível	IT12290
1303	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024533503	1	3	16/12/2024 08:11:37	16/12/2024 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	23115	131,11	Base Fusível	PE68484
1304	383	12	2024	13021	AVI05	AVI	0024533525	1	3	16/12/2024 08:14:17	16/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	36975	102,00	Base Fusível	MG89281
1305	383	12	2024	13056	ALP01	ALP	0024532783	1	3	16/12/2024 08:15:00	16/12/2024 08:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54590	0,45		
1306	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024533547	1	3	16/12/2024 08:16:15	16/12/2024 10:17:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22232	2,03	Estação Transformadora	AN77165
1307	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03109884	1	3	16/12/2024 08:16:26	16/12/2024 09:32:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	176	55561	223,03	Religadora Automática	PD51560
1308	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03109884	1	3	16/12/2024 08:16:26	16/12/2024 09:33:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	501	55561	643,23	Religadora Automática	PD51531
1309	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03109884	1	3	16/12/2024 08:16:26	16/12/2024 10:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	172	55561	305,49	Religadora Automática	PD51560
1310	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03109884	1	3	16/12/2024 08:16:26	16/12/2024 10:21:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	60	55561	125,03	Chave Unipolar	PD51526
1311	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03109884	1	3	16/12/2024 08:16:26	16/12/2024 18:23:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	55561	232,53	Religadora Automática	PD51560
1312	383	12	2024	16394	LIB01	LIB	0024534337	1	3	16/12/2024 08:16:40	16/12/2024 10:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	62741	104,31	Base Fusível	02340
1313	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024533573	1	3	16/12/2024 08:17:45	16/12/2024 13:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	4,92	Estação Transformadora	F632497
1314	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024533589	1	3	16/12/2024 08:20:46	16/12/2024 19:44:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35352	34,18	Estação Transformadora	AN78642
1315	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024533595	1	3	16/12/2024 08:20:56	16/12/2024 14:49:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	6,47	Estação Transformadora	F631033
1316	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024533601	1	3	16/12/2024 08:21:42	16/12/2024 13:00:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	4,64	Estação Transformadora	SG40892
1317	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024533611	1	3	16/12/2024 08:22:49	16/12/2024 10:33:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	2,18	Estação Transformadora	AR61585
1318	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024534229	1	3	16/12/2024 08:23:02	17/12/2024 02:51:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22429	55,42	Estação Transformadora	L536247
1319	383	12	2024	13034	DIC15	DIC	0024533639	1	3	16/12/2024 08:25:16	16/12/2024 10:14:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,83	Estação Transformadora	CP14407
1320	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024533651	1	3	16/12/2024 08:25:50	16/12/2024 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	16890	82,48	Base Fusível	MC20577
1321	383	12	2024	13080	ITC02	ITC	0024533655	1	3	16/12/2024 08:26:11	16/12/2024 12:20:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	55561	19,54	Estação Transformadora	PD96360
1322	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024533669	1	3	16/12/2024 08:27:51	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68790	47,68	Estação Transformadora	MG85617
1323	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024533691	1	3	16/12/2024 08:29:30	16/12/2024 17:27:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	8,97	Estação Transformadora	D515148
1324	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024533697	1	3	16/12/2024 08:30:16	16/12/2024 13:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	5,21	Estação Transformadora	F632326
1325	383	12	2024	13069	POT02	POT	0024533725	1	3	16/12/2024 08:31:41	16/12/2024 11:26:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	2,91	Estação Transformadora	CP13902
1326	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024533749	1	3	16/12/2024 08:34:19	16/12/2024 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	14,52	Estação Transformadora	CP13288
1327	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024533757	1	3	16/12/2024 08:35:00	16/12/2024 10:43:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	2,14	Estação Transformadora	C358375
1328	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024533765	1	3	16/12/2024 08:35:36	16/12/2024 11:50:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	53846	103,78	Estação Transformadora	IT10393
1329	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024533773	1	3	16/12/2024 08:36:25	16/12/2024 11:37:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	3,02	Estação Transformadora	PE69296
1330	383	12	2024	13066	NPA02	NPA	0024533787	1	3	16/12/2024 08:37:10	17/12/2024 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	30,46	Estação Transformadora	MG87404
1331	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024533797	1	3	16/12/2024 08:37:46	16/12/2024 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	1,52	Estação Transformadora	CF45821
1332	383	12	2024	13079	SCS05	SCS	0024533799	1	3	16/12/2024 08:37:52	17/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	27,12	Estação Transformadora	G102450
1333	383	12	2024	13079	SCS05	SCS	0024533805	1	3	16/12/2024 08:38:09	16/12/2024 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	34558	150,17	Base Fusível	MG88427
1334	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024533811	1	3	16/12/2024 08:38:33	17/12/2024 11:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	26,51	Estação Transformadora	MG87817
1335	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024533349	1	3	16/12/2024 08:38:57	16/12/2024 09:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	40598	7,82	Base Fusível	TE61058
1336	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024533819	1	3	16/12/2024 08:39:28	16/12/2024 15:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	6,58	Estação Transformadora	AR63258
1337	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024533831	1	3	16/12/2024 08:40:04	16/12/2024 11:14:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	2,58	Estação Transformadora	AR71833
1338	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024533837	1	3	16/12/2024 08:40:18	16/12/2024 21:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	24116	229,71	Base Fusível	PD56727
1339	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024533845	1	3	16/12/2024 08:40:47	16/12/2024 14:52:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	6,19	Estação Transformadora	F635612
1340	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024533851	1	3	16/12/2024 08:40:51	16/12/2024 16:43:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27582	24,14	Estação Transformadora	CG55076
1341	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024533869	1	3	16/12/2024 08:42:08	16/12/2024 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22439	47,74	Base Fusível	PE63105
1342	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024533905	1	3	16/12/2024 08:45:12	16/12/2024 17:36:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	8,86	Estação Transformadora	D520334
1343	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024533909	1	3	16/12/2024 08:45:25	16/12/2024 13:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	5,01	Estação Transformadora	CP14312
1344	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024533923	1	3	16/12/2024 08:46:26	16/12/2024 11:39:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	28414	25,99	Estação Transformadora	AR61198
1345	383	12	2024	16394	CESP01	CESP	0024524425	1	3	16/12/2024 08:46:30	16/12/2024 13:50:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	62741	40,53	Base Fusível	04117
1346	383	12	2024	13057	PTI03	PTI	0024533933	1	3	16/12/2024 08:47:20	16/12/2024 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	5,34	Estação Transformadora	A588891
1347	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024533947	1	3	16/12/2024 08:48:50	16/12/2024 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	1,65	Estação Transformadora	MG81835
1348	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024533955	1	3	16/12/2024 08:49:26	16/12/2024 11:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	12	21233	33,71	Estação Transformadora	P869730
1349	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024533959	1	3	16/12/2024 08:49:27	16/12/2024 12:32:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22741	3,72	Estação Transformadora	IT45429
1350	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	0024532601	1	3	16/12/2024 08:50:00	16/12/2024 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	40007	1,67		
1351	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024533991	1	3	16/12/2024 08:51:13	16/12/2024 10:43:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	3,75	Estação Transformadora	CF46776
1352	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024531579	1	3	16/12/2024 08:51:26	16/12/2024 08:57:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	35352	0,63		
1353	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024534015	1	3	16/12/2024 08:53:00	16/12/2024 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	16959	6,20	Estação Transformadora	MC29265
1354	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03110018	1	3	16/12/2024 08:53:00	16/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	55561	0,23	Base Fusível	PD520570
1355	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024534021	1	3	16/12/2024 08:53:42	16/12/2024 16:41:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	7,80	Estação Transformadora	IT10267
1356	383	12	2024	13044	IBS06	IBS	0024534025	1	3	16/12/2024 08:53:48	16/12/2024 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	33362	32,48	Estação Transformadora	M455376
1357	383	12	2024	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNAS	0024534031	1	3	16/12/2024 08:53:58	16/12/2024 13:28:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	12771	59,57	Estação Transformadora	AN24337
1358	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024534041	1	3	16/12/2024 08:54:47	17/12/2024 01:40:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	40598	938,84	Base Fusível	TE62531
1359	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024534049	1	3	16/12/2024 08:55:09	16/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	16959	146,15	Base Fusível	CG24143
1360	383	12	2024	13056	ALP01	ALP	0024534053	1	3	16/12/2024 08:55:19	16/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	54590	14,23	Base Fusível	MC475138
1361	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024534075	1	3	16/12/2024 08:56:54	16/12/2024 19:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	10,82	Estação Transformadora	AR76586
1362	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024534087	1	3	16/12/2024 08:57:52	16/12/2024 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39716	13,41	Estação Transformadora	PE69808
1363	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024534103	1	3	16/12/2024 08:58:57	16/12/2024 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	5,85	Estação Transformadora	G103780
1364	383	12	2024	13078	SCL01	SCL	0024534109	1	3	16/12/2024 08:59:34	16/12/2024 11:09:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	2,16	Estação Transformadora	CP30955
1365	383	12	2024	16394	RSD01	RSD	0024534121	1	3	16/12/2024 09:00:34	16/12/2024 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	62741	7,12	Base Fusível	01518

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1366	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024534129	1	3	16/12/2024 09:01:06	16/12/2024 11:58:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	40746	20,72	Base Fusível	CP17610
1367	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024534157	1	3	16/12/2024 09:02:47	16/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	37868	325,83	Base Fusível	AR41270
1368	383	12	2024	13053	ITI01	ITI	0024534161	1	3	16/12/2024 09:03:02	16/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22202	3,45	Estação Transformadora	01941
1369	383	12	2024	13091	TRB08	TRB	0024534169	1	3	16/12/2024 09:03:56	16/12/2024 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	7,37	Estação Transformadora	TE60514
1370	383	12	2024	13055	TAP02	TAP	0024534185	1	3	16/12/2024 09:05:19	16/12/2024 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	16959	298,99	Base Fusível	CG534465
1371	383	12	2024	13079	SCS10	SCS	0024534197	1	3	16/12/2024 09:06:10	16/12/2024 15:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	6,16	Estação Transformadora	G104777
1372	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024534201	1	3	16/12/2024 09:06:46	16/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	3,64	Estação Transformadora	CF49116
1373	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024534209	1	3	16/12/2024 09:07:30	16/12/2024 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29243	13,02	Estação Transformadora	CP32273
1374	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024534219	1	3	16/12/2024 09:08:30	16/12/2024 17:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29312	17,18	Estação Transformadora	P870410
1375	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024534225	1	3	16/12/2024 09:08:52	16/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	2,77	Estação Transformadora	AR76490
1376	383	12	2024	13088	TAM04	TAM	0024534233	1	3	16/12/2024 09:10:24	19/12/2024 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	46336	1933,84	Estação Transformadora	F633487
1377	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024534237	1	3	16/12/2024 09:10:38	16/12/2024 12:37:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	3,46	Estação Transformadora	M475549
1378	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024534273	1	3	16/12/2024 09:12:23	17/12/2024 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	60,69	Estação Transformadora	CF44483
1379	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024534291	1	3	16/12/2024 09:13:16	16/12/2024 14:12:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11703	4,99	Estação Transformadora	MC25438
1380	383	12	2024	13038	TOC01	TOC	0024534309	1	3	16/12/2024 09:14:43	16/12/2024 17:42:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24181	16,94	Estação Transformadora	C365554
1381	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	0024534313	1	3	16/12/2024 09:14:58	16/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	31513	56,01	Base Fusível	MC20581
1382	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024534321	1	3	16/12/2024 09:16:00	16/12/2024 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	40598	198,33	Estação Transformadora	TE60459
1383	383	12	2024	13094	VIN02	VIN	0024534373	1	3	16/12/2024 09:19:01	16/12/2024 12:50:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	3,53	Estação Transformadora	CP30970
1384	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024534381	1	3	16/12/2024 09:19:35	16/12/2024 15:27:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	6,13	Estação Transformadora	AR61334
1385	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024534391	1	3	16/12/2024 09:19:59	16/12/2024 14:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22439	26,33	Base Fusível	PE63031
1386	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024534397	1	3	16/12/2024 09:20:53	16/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	15,80	Estação Transformadora	CF44527
1387	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024534403	1	3	16/12/2024 09:21:10	16/12/2024 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16959	6,95	Estação Transformadora	L535198
1388	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024534419	1	3	16/12/2024 09:22:28	16/12/2024 18:36:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22429	9,23	Estação Transformadora	CG58752
1389	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024532629	1	3	16/12/2024 09:22:32	16/12/2024 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	62741	6,36		
1390	383	12	2024	16394	LIB01	LIB	0024534337	1	3	16/12/2024 09:25:41	16/12/2024 10:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	62741	11,45		
1391	383	12	2024	17187	ROL03	ROL	0024534457	1	3	16/12/2024 09:25:41	16/12/2024 12:34:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	3,15	Estação Transformadora	MC23521
1392	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03109952	1	3	16/12/2024 09:26:00	16/12/2024 10:30:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	633	38732	683,11	Religadora Automática	AN78030
1393	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03109952	1	3	16/12/2024 09:26:00	16/12/2024 14:06:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	38732	247,72	Religadora Automática	AN577205
1394	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024534471	1	3	16/12/2024 09:26:15	18/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	57,40	Estação Transformadora	F639155
1395	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024534501	1	3	16/12/2024 09:27:41	16/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22439	56,93	Base Fusível	PE64943
1396	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024525295	1	3	16/12/2024 09:28:39	16/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	40598	65,86	Base Fusível	TE959066
1397	383	12	2024	13053	ITI03	ITI	0024534519	1	3	16/12/2024 09:28:49	16/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	22202	26,08	Base Fusível	04549
1398	383	12	2024	13066	PAR01	PAR	0024533293	1	3	16/12/2024 09:29:00	16/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	68790	1,03		
1399	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024534527	1	3	16/12/2024 09:29:05	16/12/2024 12:57:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28414	3,47	Estação Transformadora	AR60121
1400	383	12	2024	16394	RSD02	RSD	0024534547	1	3	16/12/2024 09:30:09	16/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	2,75	Estação Transformadora	70104
1401	383	12	2024	13079	SCS01	SCS	0024534553	1	3	16/12/2024 09:30:30	17/12/2024 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	30,59	Estação Transformadora	G103300
1402	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024533663	1	3	16/12/2024 09:32:00	16/12/2024 14:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	9995	10,57	Estação Transformadora	CP13377
1403	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024534585	1	3	16/12/2024 09:32:21	16/12/2024 17:01:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	7,48	Estação Transformadora	PE65505
1404	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024534597	1	3	16/12/2024 09:33:08	16/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	7,45	Estação Transformadora	G130043
1405	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024534613	1	3	16/12/2024 09:34:18	16/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40598	6,19	Estação Transformadora	O959402
1406	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024533431	1	3	16/12/2024 09:35:00	16/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	15571	5,75		
1407	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024534629	1	3	16/12/2024 09:35:19	16/12/2024 15:51:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	6,27	Estação Transformadora	PD50673
1408	383	12	2024	16389	NSA02	NSA	0024534653	1	3	16/12/2024 09:36:16	16/12/2024 15:43:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30173	6,11	Estação Transformadora	MC21821
1409	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024534683	1	3	16/12/2024 09:38:24	16/12/2024 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	40598	83,76	Base Fusível	TE62534
1410	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024534701	1	3	16/12/2024 09:39:16	17/12/2024 11:46:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	26,12	Estação Transformadora	PE65413
1411	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024534703	1	3	16/12/2024 09:39:22	16/12/2024 12:34:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	2,92	Estação Transformadora	AN78606
1412	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024534713	1	3	16/12/2024 09:40:26	16/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23115	13,99	Base Fusível	PE66673
1413	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024534749	1	3	16/12/2024 09:41:00	16/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	3,32	Estação Transformadora	F677250
1414	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024534725	1	3	16/12/2024 09:41:09	16/12/2024 13:11:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	3,51	Estação Transformadora	IT10703
1415	383	12	2024	13056	CAR03	CAR	0024534777	1	3	16/12/2024 09:43:10	16/12/2024 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	4,03	Estação Transformadora	M474140
1416	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024534781	1	3	16/12/2024 09:43:13	16/12/2024 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	36975	8,74	Estação Transformadora	MG80614
1417	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024534791	1	3	16/12/2024 09:43:45	16/12/2024 12:21:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	2,63	Estação Transformadora	PE66395
1418	383	12	2024	13079	SCS05	SCS	0024534821	1	3	16/12/2024 09:45:48	17/12/2024 10:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	34558	98,41	Estação Transformadora	G104268
1419	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024534823	1	3	16/12/2024 09:46:03	16/12/2024 14:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	53846	4,92	Base Fusível	IT438736
1420	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024534833	1	3	16/12/2024 09:46:40	18/12/2024 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	40598	2651,89	Base Fusível	TE61060
1421	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024534835	1	3	16/12/2024 09:46:41	16/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	133	55561	273,35	Estação Transformadora	D520086
1422	383	12	2024	13079	SCS05	SCS	0024533805	1	3	16/12/2024 09:48:00	16/12/2024 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	34558	0,43		
1423	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024534861	1	3	16/12/2024 09:48:26	16/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68790	7,72	Estação Transformadora	MG86713
1424	383	12	2024	16387	JAC04	JAC	0024534885	1	3	16/12/2024 09:49:47	16/12/2024 12:04:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22232	2,25	Estação Transformadora	AN77534
1425	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024532895	1	3	16/12/2024 09:50:00	16/12/2024 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22429	0,55		
1426	383	12	2024	13057	PTI02	PTI	0024538539	1	3	16/12/2024 09:53:23	17/12/2024 00:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	38732	222,15	Estação Transformadora	A578052
1427	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024534929	1	3	16/12/2024 09:53:45	16/12/2024 17:17:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	57026	88,81	Base Fusível	TE963495
1428	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024535759	1	3	16/12/2024 09:53:54	16/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	16959	129,86	Base Fusível	CG24148
1429	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024534949	1	3	16/12/2024 09:55:07	16/12/2024 14:51:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	4,94	Estação Transformadora	AN78443
1430	383	12	2024	13079	SCS09	SCS	0024534961	1	3	16/12/2024 09:55:33	16/12/2024 14:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34558	9,95	Estação Transformadora	G102516
1431	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024534979	1	3	16/12/2024 09:56:41	16/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	53846	97,08	Base Fusível	IT10146
1432	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024534753	1	3	16/12/2024 09:57:42	19/12/2024 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	54815	1309,10	Estação Transformadora	AR42243
1433	383	12	2024	16394	RSD03	RSD	0024535005	1	3	16/12/2024 09:58:00	16/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	2,28	Estação Transformadora	03001
1434	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03109952	1	3	16/12/2024 09:58:25	16/12/2024 10:30:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	38732	16,71		
1435	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03109952	1	3	16/12/2024 09:58:25	16/12/2024 14:06:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	38732	49,60	Religadora Automática	AN577205
1436	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024532851	1	3	16/12/2024 10:00:11	16/12/2024 10:31:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40007	1,59		
1437	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024535015	1	3	16/12/2024 10:00:19	16/12/2024 15:05:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	5,08	Estação Transformadora	D530106
1438	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024535029	1	3	16/12/2024 10:01:36	16/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	1,47	Estação Transformadora	MG81512
1439	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024535031	1	3	16/12/2024 10:01:41	16/12/2024 14:28:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35352	8,89	Estação Transformadora	AN78470
1440	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109964	1	3	16/12/2024 10:02:00	16/12/2024 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	16959	17,50	Base Fusível	MC24500
1441	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024535039	1	3	16/12/2024 10:02:30	16/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	55561	9,25	Base Fusível	PD514847
1442	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024535047	1	3	16/12/2024 10:02:54	16/12/2024 14:24:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	4,36	Estação Transformadora	C352566
1443	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024535063	1	3	16/12/2024 10:03:10	16/12/2024 13:31:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	3,48	Estação Transformadora	AR40132
1444	383	12	2024	13056	MAC05	MAC	0024535073	1	3	16/12/2024 10:03:55	17/12/2024 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	54590	220,51	Estação Transformadora	M455313
1445	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024535081	1	3	16/12/2024 10:04:24	17/12/2024 10:57:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	24,89	Estação Transformadora	G103094
1446	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024535101	1	3	16/12/2024 10:05:38	16/12/2024 14:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	4,69	Estação Transformadora	CG55074
1447	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024535113	1	3	16/12/2024 10:06:40	16/12/2024 14:46:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	9,33	Estação Transformadora	IT10412
1448	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024535115	1	3	16/12/2024 10:06:46	16/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	16959	246,62	Base Fusível	CG24147
1449	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	0024535133	1	3	16/12/2024 10:08:07	16/12/2024 11:07:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	1,00	Estação Transformadora	CP15581
1450	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024520191	1	3	16/12/2024 10:09:22	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	22439	321,60	Base Fusível	PE63957
1451	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	0024535155	1	3	16/12/2024 10:09:25	16/12/2024 19:17:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	9,14		
1452	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024535169	1	3	16/12/2024 10:10:15	16/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	6,50	Estação Transformadora	CG55931
1453	383	12	2024	13034	DIC11	DIC	0024535173	1	3	16/12/2024 10:10:31	16/12/2024 13:24:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,23	Estação Transformadora	CP14638
1454	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024535177	1	3	16/12/2024 10:10:33	16/12/2024 12:36:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	4,86	Estação Transformadora	CP13274
1455	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03109962	1	3	16/12/2024 10:11:13	16/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	21233	79,70	Base Fusível	PE66766
1456	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024535195	1	3	16/12/2024 10:12:06	16/12/2024 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	22232	327,07	Base Fusível	AN77389
1457	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024535205	1	3	16/12/2024 10:12:40	16/12/2024 18:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39716	24,80	Estação Transformadora	PE65987
1458	383	12	2024	13079	SCS09	SCS	0024535207	1	3	16/12/2024 10:12:57	17/12/2024 16:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	30,38	Estação Transformadora	G102500
1459	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	BA03109938	1	3	16/12/2024 10:13:00	16/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	15280	138,23	Base Fusível	MG160227
1460	383	12	2024	17188	ARS01	ARS	0024535213	1	3	16/12/2024 10:13:05	16/12/2024 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34671	0,73	Estação Transformadora	SG92687
1461	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024529331	1	3	16/12/2024 10:13:37	16/12/2024 10:16:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	519	57026	28,54	Religadora Automática	TE963741
1462	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024535219	1	3	16/12/2024 10:13:41	16/12/2024 21:45:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	11,54	Estação Transformadora	PD59022
1463	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024535239	1	3	16/12/2024 10:15:00	16/12/2024 19:42:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	55561	9,46	Estação Transformadora	D540015
1464	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024535243	1	3	16/12/2024 10:16:03	16/12/2024 14:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	68513	135,57	Base Fusível	CF634244
1465	383	12	2024	13066	NPA01	NPA	0024535257	1	3	16/12/2024 10:17:05	17/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	29,72	Estação Transformadora	G103407
1466	383	12	2024	13069	POT02	POT	0024535259	1	3	16/12/2024 10:17:29	16/12/2024 11:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25693	3,12	Estação Transformadora	CP14259
1467	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024535267	1	3	16/12/2024 10:18:00	16/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54815	11,42		
1468	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024535267	1	3	16/12/2024 10:18:00	16/12/2024 13:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54815	18,33	Estação Transformadora	AR47088
1469	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024535269	1	3	16/12/2024 10:18:28	16/12/2024 12:23:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	9962	178,78	Base Fusível	IT444333
1470	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024535283	1	3	16/12/2024 10:20:04	16/12/2024 14:31:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	4,19	Estação Transformadora	AR70533

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1471	383	12	2024	13041	GXD06	GXD	BA03109976	1	3	16/12/2024 10:20:58	16/12/2024 10:25:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2185	53722	180,26	Religadora Automática	SG277391
1472	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03109976	1	3	16/12/2024 10:20:58	16/12/2024 10:24:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	692	49919	43,83	Religadora Automática	SG277391
1473	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03109976	1	3	16/12/2024 10:20:58	16/12/2024 10:26:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1021	49919	92,46	Religadora Automática	SG37224
1474	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03109976	1	3	16/12/2024 10:20:58	16/12/2024 10:27:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	257	49919	29,13	Religadora Automática	SG37472
1475	383	12	2024	13084	BXG03	BXG	0024535295	1	3	16/12/2024 10:21:07	16/12/2024 12:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	4,49	Estação Transformadora	CP13799
1476	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024535311	1	3	16/12/2024 10:22:18	16/12/2024 14:25:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	29312	48,68	Estação Transformadora	PE65344
1477	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024538821	1	3	16/12/2024 10:23:01	18/12/2024 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	68513	1215,66	Estação Transformadora	CF44093
1478	383	12	2024	13056	CAR01	CAR	0024535335	1	3	16/12/2024 10:23:21	16/12/2024 17:22:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54590	13,98	Estação Transformadora	MC25053
1479	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024535339	1	3	16/12/2024 10:23:33	16/12/2024 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	8,67	Estação Transformadora	CF44146
1480	383	12	2024	13064	PAL08	PAL	0024535345	1	3	16/12/2024 10:24:05	17/12/2024 11:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40007	50,94	Estação Transformadora	PE65529
1481	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024535347	1	3	16/12/2024 10:24:16	16/12/2024 12:03:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	3,32	Estação Transformadora	IT10004
1482	383	12	2024	16394	PRL02	PRL	0024535369	1	3	16/12/2024 10:25:39	16/12/2024 16:48:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	6,37	Estação Transformadora	03346
1483	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024535393	1	3	16/12/2024 10:27:26	16/12/2024 12:23:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	1,93	Estação Transformadora	CP31487
1484	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024535399	1	3	16/12/2024 10:27:51	16/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	55561	20,61	Base Fusível	PD5386
1485	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03109976	1	3	16/12/2024 10:28:40	16/12/2024 11:28:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	210	49919	209,07	Chave Unipolar	35609
1486	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03109976	1	3	16/12/2024 10:28:40	16/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	482	49919	573,04	Religadora Automática	SG35609
1487	383	12	2024	13090	TER01	TER	0024535415	1	3	16/12/2024 10:28:49	16/12/2024 17:05:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40598	19,84	Estação Transformadora	TE60554
1488	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	0024535435	1	3	16/12/2024 10:29:00	17/12/2024 18:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	38732	1785,47	Estação Transformadora	AN78250
1489	383	12	2024	13086	SPT06	SPT	0024535421	1	3	16/12/2024 10:29:00	16/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	48044	16,73	Estação Transformadora	S241116
1490	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024535427	1	3	16/12/2024 10:29:22	16/12/2024 18:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	7,87	Estação Transformadora	AR42166
1491	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024535453	1	3	16/12/2024 10:30:35	16/12/2024 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	6,57	Estação Transformadora	CF49443
1492	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024535455	1	3	16/12/2024 10:30:38	16/12/2024 18:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	57026	110,15	Estação Transformadora	TE60250
1493	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024535473	1	3	16/12/2024 10:31:26	16/12/2024 14:22:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	3,85	Estação Transformadora	CP30340
1494	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024535477	1	3	16/12/2024 10:31:34	16/12/2024 12:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	1,99	Estação Transformadora	C368712
1495	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024535489	1	3	16/12/2024 10:33:19	16/12/2024 18:04:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	29312	97,85	Estação Transformadora	PE65813
1496	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024535495	1	3	16/12/2024 10:34:02	16/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	3,93	Estação Transformadora	AN24099
1497	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024532993	1	3	16/12/2024 10:35:00	16/12/2024 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	54815	9,90		
1498	383	12	2024	17188	ARS01	ARS	0024535213	1	3	16/12/2024 10:35:00	16/12/2024 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	34671	5,50		
1499	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024533259	1	3	16/12/2024 10:36:00	16/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	24116	90,83		
1500	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024535527	1	3	16/12/2024 10:36:16	16/12/2024 20:47:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	10,19	Estação Transformadora	AN78632
1501	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024535537	1	3	16/12/2024 10:37:10	16/12/2024 14:10:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22741	7,13	Estação Transformadora	I441210
1502	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024535547	1	3	16/12/2024 10:37:44	16/12/2024 11:32:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	0,91	Estação Transformadora	CP13594
1503	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	0024535553	1	3	16/12/2024 10:37:59	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	24,53	Estação Transformadora	AN78059
1504	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024533435	1	3	16/12/2024 10:40:00	16/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	16959	18,33		
1505	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024535591	1	3	16/12/2024 10:42:02	16/12/2024 12:33:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	53846	107,28	Base Fusível	IT11063
1506	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024535599	1	3	16/12/2024 10:42:44	16/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	28414	105,08	Estação Transformadora	AR60404
1507	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024535615	1	3	16/12/2024 10:43:31	16/12/2024 16:53:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54815	30,84	Estação Transformadora	AR47252
1508	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024535623	1	3	16/12/2024 10:44:25	16/12/2024 11:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15571	0,29	Estação Transformadora	MG99020
1509	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	BA03109992	1	3	16/12/2024 10:45:00	16/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	16959	9,00	Base Fusível	MC24128
1510	383	12	2024	13057	SRO01	SRO	0024535651	1	3	16/12/2024 10:46:14	16/12/2024 14:14:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	3,46	Estação Transformadora	AS76738
1511	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	0024535659	1	3	16/12/2024 10:46:49	16/12/2024 15:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	22741	17,48	Base Fusível	IT12923
1512	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024535673	1	3	16/12/2024 10:48:07	16/12/2024 13:02:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	108	37868	241,35	Estação Transformadora	CF44479
1513	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024535691	1	3	16/12/2024 10:49:10	16/12/2024 19:56:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	16959	127,73	Estação Transformadora	MC20813
1514	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024535697	1	3	16/12/2024 10:49:15	16/12/2024 18:24:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	7,59	Estação Transformadora	PD57165
1515	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024535713	1	3	16/12/2024 10:50:39	16/12/2024 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	2,62	Estação Transformadora	MG80490
1516	383	12	2024	13044	IBS07	IBS	0024535721	1	3	16/12/2024 10:51:32	17/12/2024 17:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33362	92,57	Estação Transformadora	M469095
1517	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024535767	1	3	16/12/2024 10:53:29	16/12/2024 12:14:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	68790	59,08	Base Fusível	MG140869
1518	383	12	2024	13084	BXG03	BXG	0024535781	1	3	16/12/2024 10:54:26	16/12/2024 13:27:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	20109	76,51	Base Fusível	CP18180
1519	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024535805	1	3	16/12/2024 10:55:57	16/12/2024 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53722	11,94	Estação Transformadora	S231468
1520	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024535849	1	3	16/12/2024 10:58:58	18/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	37868	3308,59	Estação Transformadora	CF44513
1521	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024532843	1	3	16/12/2024 10:59:00	16/12/2024 12:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	35352	53,12		
1522	383	12	2024	13084	AÇU113	ACU	0024535871	1	3	16/12/2024 11:00:13	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	7,00		
1523	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024535883	1	3	16/12/2024 11:01:06	16/12/2024 16:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	16959	46,04	Base Fusível	MC478097
1524	383	12	2024	13086	SPT06	SPT	0024535891	1	3	16/12/2024 11:02:05	16/12/2024 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48044	4,52	Estação Transformadora	S240914
1525	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024535905	1	3	16/12/2024 11:02:56	17/12/2024 10:52:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	23,83	Estação Transformadora	C356239
1526	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024535965	1	3	16/12/2024 11:07:28	16/12/2024 12:54:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	9962	10,74	Estação Transformadora	I444366
1527	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024530737	1	3	16/12/2024 11:13:00	16/12/2024 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	188	15280	166,07	Base Fusível	MG83198
1528	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024536789	1	3	16/12/2024 11:13:00	16/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	15280	692,53	Base Fusível	MG83198
1529	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024575483	1	3	16/12/2024 11:14:46	18/12/2024 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	48,17	Estação Transformadora	PE66209
1530	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024536143	1	3	16/12/2024 11:20:50	16/12/2024 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15571	1,74	Estação Transformadora	MG99019
1531	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024536149	1	3	16/12/2024 11:21:03	16/12/2024 16:29:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	5,14	Estação Transformadora	PE67470
1532	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024536155	1	3	16/12/2024 11:21:16	16/12/2024 13:02:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	1,68	Estação Transformadora	I436970
1533	383	12	2024	13021	AVI05	AVI	0024536159	1	3	16/12/2024 11:21:31	16/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	36975	55,47	Base Fusível	MG83895
1534	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024536161	1	3	16/12/2024 11:21:32	16/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68790	21,42	Estação Transformadora	G102080
1535	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024536167	1	3	16/12/2024 11:21:37	16/12/2024 18:01:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	6,67	Estação Transformadora	T62550
1536	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024536187	1	3	16/12/2024 11:22:15	16/12/2024 16:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	57026	131,29	Estação Transformadora	TE60745
1537	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	0024536205	1	3	16/12/2024 11:23:22	16/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	40746	4,44	Base Fusível	CP18121
1538	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024536215	1	3	16/12/2024 11:24:06	16/12/2024 13:32:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26586	4,28	Estação Transformadora	AR40619
1539	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110012	1	3	16/12/2024 11:25:17	16/12/2024 11:29:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2300	22439	180,17	Religadora Automática	PE64309
1540	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110012	1	3	16/12/2024 11:25:17	16/12/2024 11:40:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1214	22439	301,14	Religadora Automática	PE963727
1541	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110012	1	3	16/12/2024 11:25:17	16/12/2024 11:57:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	601	22439	318,03	Religadora Automática	PE64309
1542	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110012	1	3	16/12/2024 11:25:17	16/12/2024 11:59:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	22439	72,99	Religadora Automática	PE872363
1543	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024536237	1	3	16/12/2024 11:26:29	16/12/2024 16:28:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29312	15,09	Estação Transformadora	PE69333
1544	383	12	2024	13076	RDO05	RDO	0024536243	1	3	16/12/2024 11:27:01	17/12/2024 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58058	62,15	Estação Transformadora	MC29180
1545	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024536255	1	3	16/12/2024 11:28:08	16/12/2024 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	3,95	Estação Transformadora	CF44569
1546	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	0024536205	1	3	16/12/2024 11:30:00	16/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40746	0,67		
1547	383	12	2024	13056	MAC05	MAC	0024536271	1	3	16/12/2024 11:30:11	16/12/2024 18:19:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	6,82	Estação Transformadora	MC25863
1548	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	BA03110064	1	3	16/12/2024 11:30:16	16/12/2024 11:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2770	40598	180,82	Disjuntor Média	PNV01
1549	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	BA03110064	1	3	16/12/2024 11:30:16	16/12/2024 11:47:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1516	40598	446,80	Religadora Automática	TE964656
1550	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110064	1	3	16/12/2024 11:30:16	16/12/2024 11:47:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1472	22439	433,83	Religadora Automática	TE964656
1551	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024536279	1	3	16/12/2024 11:30:56	16/12/2024 14:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	2,78	Estação Transformadora	CF44447
1552	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024536291	1	3	16/12/2024 11:31:56	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	24,97	Estação Transformadora	CF49126
1553	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	0024536295	1	3	16/12/2024 11:32:11	16/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	5,46	Estação Transformadora	A576848
1554	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024539917	1	3	16/12/2024 11:32:20	16/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	32	21233	294,76	Estação Transformadora	PE66034
1555	383	12	2024	13035	EAR06	EAR	0024536311	1	3	16/12/2024 11:32:49	16/12/2024 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	4,80	Estação Transformadora	AR40513
1556	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024536327	1	3	16/12/2024 11:33:58	16/12/2024 14:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53492	14,35	Estação Transformadora	CF44222
1557	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024536363	1	3	16/12/2024 11:37:00	16/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	631	21233	609,97	Base Fusível	PE66052
1558	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024536403	1	3	16/12/2024 11:39:48	16/12/2024 15:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	40598	7,87	Base Fusível	TE959638
1559	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024536405	1	3	16/12/2024 11:39:53	16/12/2024 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	2,77	Estação Transformadora	M466812
1560	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024533651	1	3	16/12/2024 11:40:00	16/12/2024 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16890	0,70		
1561	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024536437	1	3	16/12/2024 11:41:59	18/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	68513	2310,41	Estação Transformadora	F632315
1562	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	DT24536333	1	3	16/12/2024 11:43:00	16/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	55561	21,42		
1563	383	12	2024	13021	AVI01	AVI	0024536495	1	3	16/12/2024 11:43:10	16/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	36975	1,70	Base Fusível	MG03290
1564	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024536511	1	3	16/12/2024 11:49:42	16/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	5,84	Estação Transformadora	L533756
1565	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024536533	1	3	16/12/2024 11:51:28	16/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	497	29312	2472,85	Base Fusível	PE65752
1566	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024535269	1	3	16/12/2024 11:52:28	16/12/2024 12:23:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	9962	0,51		
1567	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024536561	1	3	16/12/2024 11:53:35	17/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	49919	2271,60	Base Fusível	SG97576
1568	383	12	2024	13086	SPT05	SPT	0024536573	1	3	16/12/2024 11:54:47	16/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48044	4,34	Estação Transformadora	S241309
1569	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110012	1	3	16/12/2024 11:56:21	16/12/2024 13:19:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	302	22439	417,01	Religadora Automática	PE874882
1570	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	BA03110012	1	3	16/12/2024 11:56:21	16/12/2024 13:39:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1127	22439	1930,93	Chave Unipolar	872374
1571	383	12	2024	16390	JAC01	JAC	0024536607	1	3	16/12/2024 11:57:45	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	2576	277,73	Estação Transformadora	AN77500
1572	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024536629	1	3	16/12/2024 11:59:42	16/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53722	4,50	Estação Transformadora	SG93186
1573	383	12	2024	13022	BAX05	BAX	BA03110040	1	3	16/12/2024 12:01:48	16/12/2024 12:05:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	153	54815	10,11	Disjuntor Média	BAX09
1574	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	BA03110040	1	3	16/12/2024 12:01:48	16/12/2024 12:05:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	801	54815	52,95	Disjuntor Média	BAX09
1575	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024534781	1	3	16/12/2024 12:02:00	16/12/2024 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	24	36975	14,40		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1576	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024536661	1	3	16/12/2024 12:02:04	16/12/2024 17:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	5,94	Estação Transformadora	IT06449
1577	383	12	2024	13091	TRB02	TRB	0024536663	1	3	16/12/2024 12:02:06	16/12/2024 19:43:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	7,68	Estação Transformadora	UF00501
1578	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024536677	1	3	16/12/2024 12:03:43	16/12/2024 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35352	9,56	Estação Transformadora	AN78564
1579	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024536679	1	3	16/12/2024 12:03:44	16/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12771	6,94	Estação Transformadora	A558925
1580	383	12	2024	13031	CEL21	CEL	0024536709	1	3	16/12/2024 12:07:24	16/12/2024 20:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	45844	347,31	Base Fusível	MG89154
1581	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024536721	1	3	16/12/2024 12:08:05	16/12/2024 17:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	53	29312	258,52	Estação Transformadora	PE65714
1582	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	0024534313	1	3	16/12/2024 12:08:21	16/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	31513	1,83		
1583	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024536749	1	3	16/12/2024 12:10:45	17/12/2024 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	21,40	Estação Transformadora	A555858
1584	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024536767	1	3	16/12/2024 12:11:59	16/12/2024 14:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	16959	2,33	Estação Transformadora	CG29290
1585	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024536775	1	3	16/12/2024 12:13:26	16/12/2024 19:26:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	7,22	Estação Transformadora	CP19222
1586	383	12	2024	13034	DIC07	DIC	0024536777	1	3	16/12/2024 12:13:29	16/12/2024 13:21:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,13	Estação Transformadora	CP31387
1587	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024536783	1	3	16/12/2024 12:14:00	17/12/2024 00:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	68790	1801,20	Base Fusível	MG89162
1588	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	0024536847	1	3	16/12/2024 12:21:45	17/12/2024 10:17:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	21,93		
1589	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	0024536849	1	3	16/12/2024 12:22:14	16/12/2024 16:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	4,45	Estação Transformadora	G100255
1590	383	12	2024	13094	BUE01	BUE	0024536857	1	3	16/12/2024 12:23:01	16/12/2024 15:06:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	2,73	Estação Transformadora	CP13023
1591	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024536877	1	3	16/12/2024 12:25:10	16/12/2024 16:17:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	3,87	Estação Transformadora	PE65320
1592	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024536897	1	3	16/12/2024 12:28:22	17/12/2024 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	54,45	Estação Transformadora	CF46258
1593	383	12	2024	13031	CEL04	CEL	0024536905	1	3	16/12/2024 12:29:13	17/12/2024 15:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	26,55	Estação Transformadora	MG85049
1594	383	12	2024	13076	RDO06	RDO	0024536913	1	3	16/12/2024 12:29:28	16/12/2024 15:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	2,98	Estação Transformadora	M468164
1595	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024536937	1	3	16/12/2024 12:31:35	18/12/2024 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	16959	796,03	Base Fusível	MC468808
1596	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024536941	1	3	16/12/2024 12:31:45	17/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21233	65,91	Estação Transformadora	PE69316
1597	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024536943	1	3	16/12/2024 12:31:47	16/12/2024 19:16:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	7	40598	47,19	Estação Transformadora	TE08154
1598	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024536949	1	3	16/12/2024 12:32:12	17/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	68513	2202,43	Base Fusível	CF636071
1599	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024536965	1	3	16/12/2024 12:34:01	16/12/2024 16:22:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68790	7,63	Estação Transformadora	G101883
1600	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024535267	1	3	16/12/2024 12:35:00	16/12/2024 13:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	54815	17,98		
1601	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024536983	1	3	16/12/2024 12:35:18	17/12/2024 17:54:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	29,33	Estação Transformadora	G103795
1602	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024529713	1	3	16/12/2024 12:36:19	16/12/2024 13:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	0,43		
1603	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	0024537009	1	3	16/12/2024 12:37:24	16/12/2024 14:18:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	1,69	Estação Transformadora	CP31417
1604	383	12	2024	16394	PRL03	PRL	0024537023	1	3	16/12/2024 12:39:28	16/12/2024 17:57:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	5,30	Estação Transformadora	00567
1605	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	0024537025	1	3	16/12/2024 12:40:04	16/12/2024 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	35352	16,76	Estação Transformadora	AN78963
1606	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024537027	1	3	16/12/2024 12:40:48	16/12/2024 19:56:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26586	14,51	Estação Transformadora	AR40948
1607	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024537037	1	3	16/12/2024 12:41:48	16/12/2024 16:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	22741	101,11	Base Fusível	IT442159
1608	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03110066	1	3	16/12/2024 12:42:00	16/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	6675	0,63	Base Fusível	CT961537
1609	383	12	2024	17184	SAF03	SAF	0024537061	1	3	16/12/2024 12:43:25	16/12/2024 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	24116	14,72	Estação Transformadora	PD50440
1610	383	12	2024	13084	BXG03	BXG	0024537075	1	3	16/12/2024 12:45:45	17/12/2024 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	19,65	Estação Transformadora	CP13781
1611	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024537077	1	3	16/12/2024 12:45:57	19/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	70,32	Estação Transformadora	F634262
1612	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024537083	1	3	16/12/2024 12:46:41	16/12/2024 15:53:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	3,11	Estação Transformadora	MC25378
1613	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	BA03110074	1	3	16/12/2024 12:47:25	16/12/2024 13:57:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	273	49919	318,96	Disjuntor Média	VDP11
1614	383	12	2024	13093	VDP11	VDP	BA03110074	1	3	16/12/2024 12:47:25	16/12/2024 12:52:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	861	49919	78,45	Disjuntor Média	VDP11
1615	383	12	2024	13093	VDP11	VDP	BA03110074	1	3	16/12/2024 12:47:25	16/12/2024 12:54:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	542	49919	61,58	Disjuntor Média	VDP11
1616	383	12	2024	13093	VDP11	VDP	BA03110074	1	3	16/12/2024 12:47:25	17/12/2024 14:43:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	49919	77,81	Chave Unipolar	SG38720
1617	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024537103	1	3	16/12/2024 12:48:48	16/12/2024 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	36975	278,28	Estação Transformadora	MG81439
1618	383	12	2024	13079	SCS01	SCS	0024532095	1	3	16/12/2024 12:50:00	16/12/2024 13:14:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	34558	13,99		
1619	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024537123	1	3	16/12/2024 12:50:05	17/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	61,00	Estação Transformadora	CF45951
1620	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024537125	1	3	16/12/2024 12:50:15	16/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	22439	154,74	Base Fusível	PE63123
1621	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024537127	1	3	16/12/2024 12:50:45	16/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	32161	84,01	Base Fusível	CF45013
1622	383	12	2024	13069	SIB01	SIB	0024537135	1	3	16/12/2024 12:51:17	16/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	1,15	Estação Transformadora	CP13963
1623	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024537175	1	3	16/12/2024 12:54:28	19/12/2024 07:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16890	133,78	Estação Transformadora	S340007
1624	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024537251	1	3	16/12/2024 13:00:49	16/12/2024 17:01:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	22439	164,44	Base Fusível	PE63194
1625	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024537255	1	3	16/12/2024 13:01:20	16/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	66	54815	130,53	Estação Transformadora	AR47056
1626	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024537263	1	3	16/12/2024 13:02:05	16/12/2024 17:56:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	4,90	Estação Transformadora	O959636
1627	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024537265	1	3	16/12/2024 13:02:07	17/12/2024 10:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39716	87,45	Estação Transformadora	P869992
1628	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024544293	1	3	16/12/2024 13:02:56	17/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	68513	3917,32	Base Fusível	CF633912
1629	383	12	2024	13052	ITR10	ITR	0024537277	1	3	16/12/2024 13:04:03	16/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	3,27	Estação Transformadora	IT40892
1630	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024537291	1	3	16/12/2024 13:05:17	16/12/2024 15:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	22439	113,03	Base Fusível	PE63704
1631	383	12	2024	13094	BUE01	BUE	0024537297	1	3	16/12/2024 13:05:25	17/12/2024 02:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	29243	184,94	Estação Transformadora	T365454
1632	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024537335	1	3	16/12/2024 13:07:07	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	39	53492	853,37	Estação Transformadora	CF44167
1633	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024537353	1	3	16/12/2024 13:08:34	17/12/2024 12:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	23,71	Estação Transformadora	CP16124
1634	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024537355	1	3	16/12/2024 13:08:40	16/12/2024 14:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	54815	152,75	Base Fusível	AR42690
1635	383	12	2024	13098	VPA03	VPA	0024537365	1	3	16/12/2024 13:09:54	16/12/2024 19:39:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	27582	6,50	Estação Transformadora	CG55427
1636	383	12	2024	13084	BXG03	BXG	0024535781	1	3	16/12/2024 13:10:00	16/12/2024 13:27:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	20109	2,04		
1637	383	12	2024	13031	CEL08	CEL	0024537369	1	3	16/12/2024 13:10:05	17/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45844	23,83	Estação Transformadora	MG86822
1638	383	12	2024	13084	FAR02	FAR	0024537371	1	3	16/12/2024 13:10:13	16/12/2024 19:21:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	6,18	Estação Transformadora	CP13838
1639	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024537377	1	3	16/12/2024 13:10:46	19/12/2024 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53492	408,42	Estação Transformadora	CF44397
1640	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024537391	1	3	16/12/2024 13:12:26	17/12/2024 11:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15280	45,19	Estação Transformadora	MG82626
1641	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024537397	1	3	16/12/2024 13:13:06	16/12/2024 17:08:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	3,93	Estação Transformadora	CF46191
1642	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024537417	1	3	16/12/2024 13:15:48	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	21,74	Estação Transformadora	MG81508
1643	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024537463	1	3	16/12/2024 13:19:30	16/12/2024 14:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	40598	38,68	Base Fusível	TE61184
1644	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024537481	1	3	16/12/2024 13:20:43	17/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58058	61,31	Estação Transformadora	MC26091
1645	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024537489	1	3	16/12/2024 13:21:28	16/12/2024 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	40746	81,69	Base Fusível	CP366885
1646	383	12	2024	16392	PAP01	PAP	0024537495	1	3	16/12/2024 13:21:49	17/12/2024 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15571	59,46	Estação Transformadora	MG99209
1647	383	12	2024	13056	MAC05	MAC	0024537511	1	3	16/12/2024 13:22:14	16/12/2024 19:14:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	5,87	Estação Transformadora	M471521
1648	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024537513	1	3	16/12/2024 13:22:26	16/12/2024 20:51:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	32	16959	239,56	Estação Transformadora	T466030
1649	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024537521	1	3	16/12/2024 13:24:05	17/12/2024 16:04:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	53,33	Estação Transformadora	F636102
1650	383	12	2024	13044	IBS04	IBS	0024537525	1	3	16/12/2024 13:24:41	17/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33362	73,27	Estação Transformadora	MC25327
1651	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024537527	1	3	16/12/2024 13:24:55	19/12/2024 03:01:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	61,62	Estação Transformadora	AR42121
1652	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024535805	1	3	16/12/2024 13:25:00	16/12/2024 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	53722	18,50		
1653	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024537537	1	3	16/12/2024 13:26:08	16/12/2024 18:43:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11703	5,28	Estação Transformadora	MC23428
1654	383	12	2024	16393	BJD02	BJD	0024537539	1	3	16/12/2024 13:26:15	17/12/2024 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22429	32,12	Estação Transformadora	CG99608
1655	383	12	2024	13067	PRM03	PRM	0024537545	1	3	16/12/2024 13:26:40	16/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15280	6,78	Estação Transformadora	MG81515
1656	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024535759	1	3	16/12/2024 13:28:00	16/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	16959	8,43		
1657	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03110148	1	3	16/12/2024 13:30:00	16/12/2024 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	21233	8,67	Base Fusível	PE67220
1658	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03110148	1	3	16/12/2024 13:30:00	16/12/2024 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	21233	37,00	Base Fusível	PE67220
1659	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024536071	1	3	16/12/2024 13:30:17	18/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21233	1039,91	Base Fusível	PE69129
1660	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024537603	1	3	16/12/2024 13:32:00	16/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	4,13	Estação Transformadora	AS54532
1661	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	BA03107852	1	3	16/12/2024 13:32:38	16/12/2024 16:50:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	21233	6,61	Religadora Automática	PE869954
1662	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024537659	1	3	16/12/2024 13:37:24	17/12/2024 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68513	98,11	Estação Transformadora	F638531
1663	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024537677	1	3	16/12/2024 13:39:12	17/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	16959	346,58	Base Fusível	MC24073
1664	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03110144	1	3	16/12/2024 13:40:55	16/12/2024 13:49:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	111	38732	16,59	Religadora Automática	AN589003
1665	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03110144	1	3	16/12/2024 13:40:55	16/12/2024 14:26:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	50	38732	38,07	Religadora Automática	AN577205
1666	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03110144	1	3	16/12/2024 13:40:55	16/12/2024 16:09:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	503	38732	1243,53	Religadora Automática	AN581406
1667	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024537697	1	3	16/12/2024 13:41:32	16/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	5,31	Estação Transformadora	TE62733
1668	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024537733	1	3	16/12/2024 13:43:57	16/12/2024 19:07:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	55561	5,40	Estação Transformadora	D520586
1669	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024533435	1	3	16/12/2024 13:44:00	16/12/2024 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16959	28,70	Base Fusível	MC22105
1670	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024537755	1	3	16/12/2024 13:46:48	16/12/2024 15:16:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	1,50	Estação Transformadora	T55091
1671	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024537831	1	3	16/12/2024 13:52:00	19/12/2024 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	32161	885,95	Estação Transformadora	CF44371
1672	383	12	2024	16388	CAB01	CAB	0024537861	1	3	16/12/2024 13:55:29	16/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	4,24	Estação Transformadora	M468553
1673	383	12	2024	13088	TAM12	TAM	0024537869	1	3	16/12/2024 13:55:56	16/12/2024 18:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	5,02	Estação Transformadora	CF49022
1674	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024537873	1	3	16/12/2024 13:56:11	16/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	45844	279,77	Base Fusível	MG88797
1675	383	12	2024	13057	PTM01	PTM	0024538217	1	3	16/12/2024 13:56:50	16/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	237	38732	723,51	Base Fusível	AN576787
1676	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024537899	1	3	16/12/2024 13:57:31	16/12/2024 15:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	1,52	Estação Transformadora	CP30585
1677	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024537909	1	3	16/12/2024 13:58:54	16/12/2024 23:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	16959	738,53	Base Fusível	MC24180
1678	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024537911	1	3	16/12/2024 13:59:14	17/12/2024 11:33:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	21,58	Estação Transformadora	G104349
1679	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024537917	1	3	16/12/2024 13:59:52	16/12/2024 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	5,67	Estação Transformadora	M466954
1680	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024537923	1	3	16/12/2024 14:00:32	16/12/2024 23:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35352	37,52	Estação Transformadora	AN78566

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	Chi	Dispositivo	Elemento Resp.
1681	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024537953	1	3	16/12/2024 14:02:55	16/12/2024 17:48:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	3,76	Estação Transformadora	PE63482
1682	383	12	2024	13057	PTI02	PTI	0024537961	1	3	16/12/2024 14:03:42	17/12/2024 04:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38732	28,62	Estação Transformadora	AN78353
1683	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024537965	1	3	16/12/2024 14:03:48	16/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22439	18,41	Estação Transformadora	PE63619
1684	383	12	2024	16394	BAR04	BAR	0024537983	1	3	16/12/2024 14:04:36	16/12/2024 21:07:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	62741	7,04	Estação Transformadora	70038
1685	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024537989	1	3	16/12/2024 14:05:31	16/12/2024 18:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	9,46	Estação Transformadora	IT41164
1686	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024537991	1	3	16/12/2024 14:05:37	16/12/2024 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	2,01	Estação Transformadora	MG80684
1687	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024537999	1	3	16/12/2024 14:06:29	16/12/2024 15:09:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23115	2,09	Estação Transformadora	PE66415
1688	383	12	2024	13056	MAC01	MAC	0024538003	1	3	16/12/2024 14:06:37	17/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54590	54,95	Estação Transformadora	MC20002
1689	383	12	2024	13015	ALC07	ALC	0024538023	1	3	16/12/2024 14:07:51	16/12/2024 20:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60249	6,15	Estação Transformadora	S202707
1690	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024538041	1	3	16/12/2024 14:09:55	16/12/2024 17:54:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	35352	22,45	Estação Transformadora	AN79187
1691	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	0024538049	1	3	16/12/2024 14:10:47	19/12/2024 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	33	37868	2423,97	Estação Transformadora	CF44305
1692	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024535195	1	3	16/12/2024 14:11:00	16/12/2024 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	22232	14,40		
1693	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024555917	1	3	16/12/2024 14:11:21	17/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	36975	191,18	Base Fusível	MG83399
1694	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	BA03110176	1	3	16/12/2024 14:13:43	16/12/2024 14:16:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4968	16890	252,54	Disjuntor Média	CAS04
1695	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	BA03110176	1	3	16/12/2024 14:13:43	16/12/2024 14:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	622	16890	72,57	Religadora Automática	MC474489
1696	383	12	2024	13079	SCS02	SCS	0024538083	1	3	16/12/2024 14:15:15	16/12/2024 17:05:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	34558	105,04	Base Fusível	MG88039
1697	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024538085	1	3	16/12/2024 14:15:51	16/12/2024 16:56:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	2,68	Estação Transformadora	PE64670
1698	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024538113	1	3	16/12/2024 14:18:18	16/12/2024 16:30:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35352	2,21	Estação Transformadora	AN79126
1699	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024538121	1	3	16/12/2024 14:19:14	16/12/2024 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18322	1,33	Base Fusível	IT47998
1700	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024538125	1	3	16/12/2024 14:19:50	16/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	3,00	Estação Transformadora	MG82799
1701	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024538133	1	3	16/12/2024 14:20:00	18/12/2024 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	128	68513	6333,87	Estação Transformadora	CF49300
1702	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	DT24538167	1	3	16/12/2024 14:20:00	16/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	20109	85,00		
1703	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024537489	1	3	16/12/2024 14:20:15	16/12/2024 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40746	2,99		
1704	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024538135	1	3	16/12/2024 14:20:34	17/12/2024 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	6675	1069,46	Base Fusível	TE61992
1705	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024538137	1	3	16/12/2024 14:20:34	19/12/2024 08:07:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	37	38345	2433,92	Estação Transformadora	AR40697
1706	383	12	2024	17187	CAS03	CAS	0024538261	1	3	16/12/2024 14:20:59	17/12/2024 03:10:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	31513	590,17	Base Fusível	MC24368
1707	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024537127	1	3	16/12/2024 14:21:00	16/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	32161	1,30		
1708	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024538159	1	3	16/12/2024 14:22:28	17/12/2024 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	9	53492	164,33	Estação Transformadora	F633649
1709	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110220	1	3	16/12/2024 14:26:00	16/12/2024 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	27582	0,95	Base Fusível	CG54872
1710	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	BA03110178	1	3	16/12/2024 14:26:56	16/12/2024 15:45:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	53846	1,31	Base Fusível	IT06264
1711	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	BA03110180	1	3	16/12/2024 14:28:00	16/12/2024 14:31:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1023	31513	54,84	Disjuntor Média	CAS01
1712	383	12	2024	16392	CDM01	CDM	0024538243	1	3	16/12/2024 14:28:52	16/12/2024 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	15571	182,83	Estação Transformadora	MG99050
1713	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024538259	1	3	16/12/2024 14:30:37	16/12/2024 15:20:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	57026	98,96	Base Fusível	TE960952
1714	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024538259	1	3	16/12/2024 14:30:37	16/12/2024 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	57026	2,56	Base Fusível	TE960952
1715	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024538281	1	3	16/12/2024 14:32:44	16/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	4,45	Estação Transformadora	C368349
1716	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024538283	1	3	16/12/2024 14:32:46	16/12/2024 18:33:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	4,01	Estação Transformadora	PE65335
1717	383	12	2024	13060	MUR04	MUR	BA03110186	1	3	16/12/2024 14:33:17	16/12/2024 15:29:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	286	35352	268,52	Religadora Automática	AN80027
1718	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	BA03110186	1	3	16/12/2024 14:33:17	16/12/2024 15:29:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	35352	94,83	Religadora Automática	AN80027
1719	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	BA03110186	1	3	16/12/2024 14:33:17	16/12/2024 16:42:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	35352	19,35	Religadora Automática	AN80027
1720	383	12	2024	13060	MUR05	MUR	BA03110186	1	3	16/12/2024 14:33:17	16/12/2024 17:28:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	35352	11,66	Chave Unipolar	AN78820
1721	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024538285	1	3	16/12/2024 14:33:58	16/12/2024 17:39:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	42565	197,39	Base Fusível	AN76895
1722	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024538285	1	3	16/12/2024 14:33:58	17/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	42565	24,77	Base Fusível	AN76832
1723	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024538291	1	3	16/12/2024 14:34:35	19/12/2024 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	194,77	Estação Transformadora	F636110
1724	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024538295	1	3	16/12/2024 14:34:41	17/12/2024 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	16959	114,64	Base Fusível	CG354114
1725	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024537125	1	3	16/12/2024 14:35:32	16/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	22439	9,63		
1726	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024538315	1	3	16/12/2024 14:36:13	16/12/2024 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	2,15	Estação Transformadora	IT10992
1727	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024538317	1	3	16/12/2024 14:36:14	16/12/2024 18:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22429	12,79	Estação Transformadora	CG58360
1728	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024538323	1	3	16/12/2024 14:36:34	16/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	7,39	Estação Transformadora	MG82092
1729	383	12	2024	13034	DIC13	DIC	0024538327	1	3	16/12/2024 14:38:01	16/12/2024 19:09:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	4,53	Estação Transformadora	CP13017
1730	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024538351	1	3	16/12/2024 14:39:37	17/12/2024 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	482	54815	7634,75	Base Fusível	AR64236
1731	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	DT24538357	1	3	16/12/2024 14:40:00	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	54815	116,67		
1732	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024538375	1	3	16/12/2024 14:41:51	16/12/2024 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	58058	165,60	Base Fusível	MC469885
1733	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024538401	1	3	16/12/2024 14:43:46	17/12/2024 08:58:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	18,24	Estação Transformadora	CP30938
1734	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	0024538409	1	3	16/12/2024 14:44:23	16/12/2024 17:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	38732	87,55	Base Fusível	AN78189
1735	383	12	2024	13016	ANG09	ANG	0024538411	1	3	16/12/2024 14:44:26	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	3,26	Estação Transformadora	AN76160
1736	383	12	2024	16387	JAC05	JAC	0024538421	1	3	16/12/2024 14:45:29	16/12/2024 16:48:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	293	22232	600,57	Base Fusível	AN77112
1737	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024538425	1	3	16/12/2024 14:45:39	16/12/2024 18:29:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	316	53722	1179,29	Base Fusível	SG186532
1738	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	BA03110206	1	3	16/12/2024 14:46:06	16/12/2024 15:16:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	194	22429	98,78	Religadora Automática	CG54528
1739	383	12	2024	17188	ARS03	ARS	0024538495	1	3	16/12/2024 14:47:15	16/12/2024 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	34671	1,66	Base Fusível	SG6244
1740	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024538435	1	3	16/12/2024 14:47:19	17/12/2024 10:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	68	58058	1330,42	Estação Transformadora	MC21689
1741	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024538441	1	3	16/12/2024 14:47:37	16/12/2024 16:54:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	2,11	Estação Transformadora	PE65021
1742	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024538469	1	3	16/12/2024 14:49:17	16/12/2024 23:30:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	8,69	Estação Transformadora	D531360
1743	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024538501	1	3	16/12/2024 14:51:51	17/12/2024 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	23115	1469,76	Religadora Automática	PE869735
1744	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0003110606	1	3	16/12/2024 14:52:30	16/12/2024 16:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	16959	184,60	Base Fusível	MC24134
1745	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024538529	1	3	16/12/2024 14:53:55	17/12/2024 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	16890	114,41	Base Fusível	MC467297
1746	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024538531	1	3	16/12/2024 14:53:56	16/12/2024 16:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18322	1,86	Estação Transformadora	I449639
1747	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024538547	1	3	16/12/2024 14:54:41	16/12/2024 17:34:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	2,67	Estação Transformadora	PD96523
1748	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	BA03110230	1	3	16/12/2024 14:57:53	16/12/2024 15:06:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	273	49919	39,43	Religadora Automática	SG38989
1749	383	12	2024	13093	VDP11	VDP	BA03110230	1	3	16/12/2024 14:57:53	16/12/2024 15:06:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1403	49919	202,66	Religadora Automática	SG38989
1750	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024536255	1	3	16/12/2024 15:00:00	16/12/2024 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	26586	15,83		
1751	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024534693	1	3	16/12/2024 15:00:26	16/12/2024 23:54:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1593	23115	14189,65	Base Fusível	PE68065
1752	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024538651	1	3	16/12/2024 15:01:15	16/12/2024 18:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	16959	294,82	Base Fusível	CG24685
1753	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024538715	1	3	16/12/2024 15:03:54	17/12/2024 13:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	286	54815	6397,34	Base Fusível	AR64275
1754	383	12	2024	13080	ITC02	ITC	0024538719	1	3	16/12/2024 15:04:05	16/12/2024 18:33:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,48	Estação Transformadora	PD96350
1755	383	12	2024	13016	ANG03	ANG	0024538735	1	3	16/12/2024 15:05:37	16/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	261	42565	649,82	Base Fusível	ANS90013
1756	383	12	2024	13016	ANG03	ANG	0024538735	1	3	16/12/2024 15:05:37	16/12/2024 17:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	42565	41,70	Base Fusível	ANS90013
1757	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	16/12/2024 15:07:09	16/12/2024 20:46:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	241	27582	1364,33	Religadora Automática	CG98600
1758	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	16/12/2024 15:07:09	16/12/2024 20:53:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	791	27582	4568,90	Religadora Automática	CG98600
1759	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	16/12/2024 15:07:09	16/12/2024 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	450	27582	2608,88	Religadora Automática	CG54624
1760	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	16/12/2024 15:07:09	17/12/2024 18:52:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	27582	2608,37	Chave Unipolar	CG98035
1761	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024538757	1	3	16/12/2024 15:07:36	16/12/2024 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	31513	95,88	Base Fusível	MC475399
1762	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024538769	1	3	16/12/2024 15:07:52	16/12/2024 18:57:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24181	7,64	Estação Transformadora	C368311
1763	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024548485	1	3	16/12/2024 15:08:16	16/12/2024 18:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	23115	181,73	Base Fusível	PE67175
1764	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024528775	1	3	16/12/2024 15:09:00	16/12/2024 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	45844	9,60		
1765	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024538259	1	3	16/12/2024 15:10:00	16/12/2024 15:20:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	57026	0,55		
1766	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024538803	1	3	16/12/2024 15:10:35	16/12/2024 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	35352	115,39	Base Fusível	AN78923
1767	383	12	2024	13057	SRO01	SRO	0024538829	1	3	16/12/2024 15:11:49	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	19,80	Estação Transformadora	A588950
1768	383	12	2024	16394	RSD05	RSD	0024538847	1	3	16/12/2024 15:13:09	17/12/2024 02:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	62741	108,47	Estação Transformadora	70092
1769	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024538869	1	3	16/12/2024 15:14:45	19/12/2024 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	39	37868	2606,66	Estação Transformadora	F635369
1770	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024538879	1	3	16/12/2024 15:15:05	16/12/2024 18:54:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	3,66	Estação Transformadora	AR60992
1771	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110248	1	3	16/12/2024 15:16:34	16/12/2024 15:54:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	623	27582	391,28	Disjuntor Média	VPA01
1772	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110248	1	3	16/12/2024 15:16:34	16/12/2024 17:38:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	315	27582	747,08	Disjuntor Média	VPA01
1773	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110248	1	3	16/12/2024 15:16:34	16/12/2024 18:09:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	27582	303,42	Religadora Automática	CG54096
1774	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110248	1	3	16/12/2024 15:16:34	16/12/2024 19:35:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	27582	116,64	Disjuntor Média	VPA01
1775	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110248	1	3	16/12/2024 15:16:34	16/12/2024 21:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	27582	460,83	Chave Unipolar	CG54658
1776	383	12	2024	17187	VIV04	VIV	0024538927	1	3	16/12/2024 15:19:08	17/12/2024 11:15:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31513	39,90	Estação Transformadora	M455054
1777	383	12	2024	13038	GOI02	GOI	0024538929	1	3	16/12/2024 15:19:20	16/12/2024 17:36:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	2,28	Estação Transformadora	C352861
1778	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024538935	1	3	16/12/2024 15:20:26	17/12/2024 14:46:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	23,43	Estação Transformadora	A558500
1779	383	12	2024	13040	GUA02	GUA	0024538941	1	3	16/12/2024 15:21:10	16/12/2024 17:15:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	1,90	Estação Transformadora	C351042
1780	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024538963	1	3	16/12/2024 15:23:26	17/12/2024 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	48,62	Estação Transformadora	AR71791
1781	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024539001	1	3	16/12/2024 15:26:05	17/12/2024 09:02:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	17,61	Estação Transformadora	PE68830
1782	383	12	2024	13033	BOJ01	BOJ	0024539031	1	3	16/12/2024 15:28:40	16/12/2024 19:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18322	7,65	Estação Transformadora	IT47366
1783	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03110262	1	3	16/12/2024 15:28:58	16/12/2024 15:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	16959	13,37	Religadora Automática	CG54246
1784	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03110262	1	3	16/12/2024 15:28:58	16/12/2024 15:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3575	16959	723,94	Religadora Automática	CG54246
1785	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110262	1	3	16/12/2024 15:28:58	16/12/2024 15:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	65	27582	13,16	Religadora Automática	CG54246

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1786	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110262	1	3	16/12/2024 15:28:58	16/12/2024 15:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	210	27582	42,53	Religadora Automática	CG54246
1787	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110262	1	3	16/12/2024 15:28:58	16/12/2024 20:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	27582	222,54	Religadora Automática	CG54246
1788	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	BA03110262	1	3	16/12/2024 15:28:58	16/12/2024 15:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2695	27582	545,74	Religadora Automática	CG54246
1789	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024539045	1	3	16/12/2024 15:29:57	16/12/2024 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	22429	33,62	Base Fusível	CG98095
1790	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024539049	1	3	16/12/2024 15:30:40	16/12/2024 23:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	9962	46,53	Jumper	I444105
1791	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024534979	1	3	16/12/2024 15:31:41	16/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	53846	11,55		
1792	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024539061	1	3	16/12/2024 15:32:22	17/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15571	18,29	Estação Transformadora	MG99211
1793	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024539075	1	3	16/12/2024 15:33:09	16/12/2024 16:44:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	1,19	Estação Transformadora	PE68733
1794	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024539081	1	3	16/12/2024 15:33:17	17/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	16890	67,34	Base Fusível	MC24070
1795	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	BA03110180	1	3	16/12/2024 15:34:12	16/12/2024 16:29:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	119	31513	109,68	Disjuntor Média	CAS01
1796	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	BA03110180	1	3	16/12/2024 15:34:12	16/12/2024 19:04:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	904	31513	3162,74	Disjuntor Média	CAS01
1797	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024539109	1	3	16/12/2024 15:35:22	17/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	300	31513	8898,17	Chave Unipolar	MC26920
1798	383	12	2024	13084	FAR04	FAR	0024539125	1	3	16/12/2024 15:36:59	16/12/2024 18:04:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	4,93	Estação Transformadora	T355792
1799	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024539151	1	3	16/12/2024 15:38:47	16/12/2024 20:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	16959	9,41	Estação Transformadora	CG28073
1800	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024539161	1	3	16/12/2024 15:39:45	17/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	54590	190,54	Estação Transformadora	MC28616
1801	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024539183	1	3	16/12/2024 15:42:59	18/12/2024 21:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	16890	1398,92	Base Fusível	SG59410
1802	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	BA03110528	1	3	16/12/2024 15:43:00	16/12/2024 17:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	952	10634	1622,90	Disjuntor Média	SCL02
1803	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	BA03110528	1	3	16/12/2024 15:43:00	16/12/2024 17:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1694	29243	2887,80	Disjuntor Média	SCL02
1804	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024539185	1	3	16/12/2024 15:43:05	17/12/2024 11:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22429	19,50	Estação Transformadora	CG58073
1805	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	BA03110270	1	3	16/12/2024 15:43:56	16/12/2024 17:08:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	269	49919	377,42	Religadora Automática	SG97558
1806	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	BA03110270	1	3	16/12/2024 15:43:56	16/12/2024 21:06:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	672	49919	3610,32	Religadora Automática	SG97558
1807	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024539203	1	3	16/12/2024 15:44:07	16/12/2024 20:28:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	4,74	Estação Transformadora	PE66193
1808	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024539211	1	3	16/12/2024 15:44:20	16/12/2024 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	22439	89,11	Base Fusível	PE63645
1809	383	12	2024	13076	RDO03	RDO	0024539215	1	3	16/12/2024 15:44:36	17/12/2024 14:03:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58058	44,63	Estação Transformadora	M465228
1810	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024539221	1	3	16/12/2024 15:44:50	17/12/2024 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	22439	1167,44	Base Fusível	PE64485
1811	383	12	2024	13076	RDO04	RDO	0024539223	1	3	16/12/2024 15:44:54	17/12/2024 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	29,80	Estação Transformadora	M473611
1812	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024539285	1	3	16/12/2024 15:49:05	17/12/2024 17:16:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	25,46	Estação Transformadora	G103802
1813	383	12	2024	13086	SPT05	SPT	0024536573	1	3	16/12/2024 15:50:00	16/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	81	48044	33,75		
1814	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024539317	1	3	16/12/2024 15:51:00	17/12/2024 11:06:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	16890	77,02	Estação Transformadora	MC20528
1815	383	12	2024	13076	RDO01	RDO	0024539301	1	3	16/12/2024 15:51:09	17/12/2024 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	58058	244,17	Estação Transformadora	MC20316
1816	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024539321	1	3	16/12/2024 15:52:03	16/12/2024 18:38:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	2,77	Estação Transformadora	C354995
1817	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024539387	1	3	16/12/2024 15:56:22	19/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	14978	136,12	Estação Transformadora	CF48350
1818	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024539399	1	3	16/12/2024 15:56:59	16/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	46336	179,87	Base Fusível	CF011042
1819	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024539399	1	3	16/12/2024 15:56:59	16/12/2024 17:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	46336	150,52	Base Fusível	CF011042
1820	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024539403	1	3	16/12/2024 15:58:07	16/12/2024 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	46336	195,96	Base Fusível	CF49711
1821	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024539425	1	3	16/12/2024 15:59:21	17/12/2024 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26586	47,42	Estação Transformadora	AR40611
1822	383	12	2024	13057	PTM01	PTM	0024539435	1	3	16/12/2024 16:00:24	16/12/2024 22:15:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	38732	68,75	Base Fusível	AN578270
1823	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024539477	1	3	16/12/2024 16:00:55	16/12/2024 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	27582	1,92	Base Fusível	CG2466
1824	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024539451	1	3	16/12/2024 16:01:26	19/12/2024 08:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	191,98	Estação Transformadora	F633532
1825	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024539457	1	3	16/12/2024 16:02:12	18/12/2024 17:17:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	109	46336	5368,28	Base Fusível	CF49707
1826	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024539459	1	3	16/12/2024 16:02:36	16/12/2024 18:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	22429	35,09	Base Fusível	CG54870
1827	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024546641	1	3	16/12/2024 16:02:36	16/12/2024 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	3,21	Estação Transformadora	CG55447
1828	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024539493	1	3	16/12/2024 16:04:27	17/12/2024 13:29:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	59222	21,42	Estação Transformadora	NI17534
1829	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024539511	1	3	16/12/2024 16:05:39	16/12/2024 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	272	44551	735,99	Base Fusível	NI30942
1830	383	12	2024	16394	RSD06	RSD	0024539519	1	3	16/12/2024 16:06:01	16/12/2024 19:40:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	62741	128,62	Base Fusível	71219
1831	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024539527	1	3	16/12/2024 16:06:20	19/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	114	14978	8233,97	Estação Transformadora	F631093
1832	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024539533	1	3	16/12/2024 16:06:29	19/12/2024 11:13:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	88	28414	5905,58	Estação Transformadora	AR40070
1833	383	12	2024	13060	MUR02	MUR	0024539545	1	3	16/12/2024 16:07:26	16/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	35352	269,55	Religadora Automática	AN80451
1834	383	12	2024	13053	ITI04	ITI	0024539551	1	3	16/12/2024 16:07:36	16/12/2024 18:55:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22202	2,79	Estação Transformadora	01158
1835	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024539555	1	3	16/12/2024 16:07:44	18/12/2024 12:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	44,17	Estação Transformadora	AR76660
1836	383	12	2024	13089	TAG02	TAG	0024539569	1	3	16/12/2024 16:08:35	16/12/2024 17:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	205	12232	264,51	Base Fusível	SG97627
1837	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024539585	1	3	16/12/2024 16:09:22	17/12/2024 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	8	21233	216,08	Estação Transformadora	PE66177
1838	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	BA03110336	1	3	16/12/2024 16:09:32	16/12/2024 18:41:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2490	44551	6294,17	Disjuntor Média	PIN06
1839	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	BA03110336	1	3	16/12/2024 16:09:32	16/12/2024 20:32:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	44551	241,04	Religadora Automática	NI30854
1840	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	BA03110336	1	3	16/12/2024 16:09:32	16/12/2024 20:52:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	44551	916,22	Disjuntor Média	PIN06
1841	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:09:33	16/12/2024 16:13:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	738	44551	48,18	Disjuntor Média	PIN01
1842	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:09:33	16/12/2024 16:15:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1425	44551	136,56	Disjuntor Média	PIN01
1843	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:09:33	16/12/2024 16:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3129	44551	318,12	Religadora Automática	NI822815
1844	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:09:33	16/12/2024 17:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	405	44551	537,41	Religadora Automática	NI30094
1845	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03110654	1	3	16/12/2024 16:10:00	16/12/2024 17:06:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2820	44551	2650,80	Religadora Automática	NI30060
1846	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024539601	1	3	16/12/2024 16:10:16	16/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	342	44551	1081,48	Base Fusível	NI821972
1847	383	12	2024	13068	PIN02	PIN	0024539615	1	3	16/12/2024 16:10:53	17/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	44551	1817,32	Base Fusível	NI30196
1848	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	DT24539571	1	3	16/12/2024 16:11:00	16/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	10634	62,30		
1849	383	12	2024	13068	PIN07	PIN	0024539643	1	3	16/12/2024 16:12:21	16/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	44551	870,90	Base Fusível	NI820908
1850	383	12	2024	13082	SLR16	SLR	0024539645	1	3	16/12/2024 16:12:22	17/12/2024 11:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	28449	2810,22	Base Fusível	NI31627
1851	383	12	2024	13066	PAR03	PAR	0024539651	1	3	16/12/2024 16:12:28	17/12/2024 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	22,71	Estação Transformadora	MG85578
1852	383	12	2024	13088	TAM04	TAM	0024539657	1	3	16/12/2024 16:12:47	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	46336	1420,09	Base Fusível	CF639361
1853	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024539673	1	3	16/12/2024 16:13:35	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	15280	276,83	Estação Transformadora	MG81254
1854	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:13:36	16/12/2024 20:04:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	441	53188	1698,22	Chave Unipolar	801868
1855	383	12	2024	13046	INO07	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:13:36	16/12/2024 17:23:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1505	53188	1753,32	Religadora Automática	NI802064
1856	383	12	2024	13046	INO07	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:13:36	16/12/2024 20:04:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2275	53188	8760,65	Chave Unipolar	801868
1857	383	12	2024	13016	ANG03	ANG	0024538735	1	3	16/12/2024 16:14:00	16/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	154	42565	207,90		
1858	383	12	2024	13016	ANG03	ANG	0024538735	1	3	16/12/2024 16:14:00	16/12/2024 17:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	30	42565	44,00		
1859	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	BA03110366	1	3	16/12/2024 16:14:21	16/12/2024 16:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1724	27533	89,07	Religadora Automática	NI30585
1860	383	12	2024	13068	PIN07	PIN	0024539895	1	3	16/12/2024 16:14:25	17/12/2024 10:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	248	44551	4454,01	Base Fusível	NI30938
1861	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 16:15:04	16/12/2024 16:24:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5584	53188	859,32	Religadora Automática	NI801228
1862	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024539721	1	3	16/12/2024 16:15:34	17/12/2024 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	45844	1378,91	Base Fusível	MG90211
1863	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024539733	1	3	16/12/2024 16:15:50	16/12/2024 22:32:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	44551	1438,12	Religadora Automática	NI821092
1864	383	12	2024	13070	PDR06	PDR	BA03110384	1	3	16/12/2024 16:16:24	16/12/2024 18:21:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	283	34842	588,88	Religadora Automática	SG91906
1865	383	12	2024	13070	PDR06	PDR	BA03110384	1	3	16/12/2024 16:16:24	16/12/2024 18:34:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	68	34842	156,59	Religadora Automática	SG37259
1866	383	12	2024	13070	PDR06	PDR	BA03110384	1	3	16/12/2024 16:16:24	16/12/2024 19:20:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	359	34842	1099,74	Religadora Automática	SG37476
1867	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110376	1	3	16/12/2024 16:16:27	17/12/2024 02:53:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	949	53188	10076,27	Chave Unipolar	801868
1868	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110376	1	3	16/12/2024 16:16:27	17/12/2024 03:57:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	297	53188	3471,52	Religadora Automática	NI801868
1869	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110386	1	3	16/12/2024 16:16:31	16/12/2024 16:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1014	53188	64,78	Disjuntor Média	INO03
1870	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110386	1	3	16/12/2024 16:16:31	16/12/2024 17:52:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	319	53188	509,69	Religadora Automática	NI822714
1871	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110386	1	3	16/12/2024 16:16:31	17/12/2024 02:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	156	53188	1587,26	Disjuntor Média	INO03
1872	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110386	1	3	16/12/2024 16:16:31	17/12/2024 13:53:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	53188	583,63	Disjuntor Média	INO03
1873	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024539763	1	3	16/12/2024 16:17:25	16/12/2024 18:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	191	45844	495,27	Base Fusível	MG141077
1874	383	12	2024	17189	ZSL11	ZSL	0024539765	1	3	16/12/2024 16:17:25	17/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	31200	1548,88	Base Fusível	NI31787
1875	383	12	2024	13066	PAR09	PAR	0024539771	1	3	16/12/2024 16:17:31	16/12/2024 20:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	68790	193,69	Base Fusível	MG140519
1876	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110386	1	3	16/12/2024 16:17:40	16/12/2024 16:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4204	53188	1410,68	Religadora Automática	NI801234
1877	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110386	1	3	16/12/2024 16:17:40	16/12/2024 16:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	887	53188	297,64	Religadora Automática	NI801234
1878	383	12	2024	13068	PIN07	PIN	0024539785	1	3	16/12/2024 16:18:01	17/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	44551	3418,62	Base Fusível	NI30028
1879	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024539797	1	3	16/12/2024 16:18:30	17/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	154	53188	3571,52	Base Fusível	NI30904
1880	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:18:44	16/12/2024 16:32:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1624	44551	375,32	Religadora Automática	NI30717
1881	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:18:44	16/12/2024 17:27:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	865	44551	986,82	Religadora Automática	NI31305
1882	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 16:18:44	16/12/2024 17:28:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	640	44551	743,64	Religadora Automática	NI823022
1883	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024539819	1	3	16/12/2024 16:18:56	17/12/2024 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	53188	697,28	Base Fusível	SG90026
1884	383	12	2024	13046	INO05	INO	BA03110402	1	3	16/12/2024 16:19:19	16/12/2024 16:22:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2186	53188	117,80	Disjuntor Média	INO05
1885	383	12	2024	13046	INO05	INO	BA03110402	1	3	16/12/2024 16:19:19	16/12/2024 16:23:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	995	53188	73,52	Religadora Automática	NI38032
1886	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024539831	1	3	16/12/2024 16:19:21	17/12/2024 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	203	53188	2336,70	Base Fusível	NI30125
1887	383	12	2024	17189	ZSL06	ZSL	0024539833	1	3	16/12/2024 16:19:23	16/12/2024 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	328	31200	495,37	Base Fusível	NI30167
1888	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024539835	1	3	16/12/2024 16:19:24	17/12/2024 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	16890	581,19	Base Fusível	MC469012
1889	383	12	2024	13037	GAB03	GAB	0024539837	1	3	16/12/2024 16:19:26	16/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	181	64307	363,71	Base Fusível	SG188256
1890	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024539841	1	3	16/12/2024 16:19:28	17/12/2024 12:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	185	46336	3652,31	Base Fusível	CF632932

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	Chi	Dispositivo	Elemento Resp.
1891	383	12	2024	13088	TAM04	TAM	0024539859	1	3	16/12/2024 16:19:43	18/12/2024 15:01:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	46336	420,26	Base Fusível	CF632447
1892	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024539859	1	3	16/12/2024 16:19:43	18/12/2024 15:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	73	46336	3408,55	Base Fusível	CF632447
1893	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024535599	1	3	16/12/2024 16:20:00	16/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	28414	10,40		
1894	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024539871	1	3	16/12/2024 16:20:06	17/12/2024 14:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	140	53188	3142,77	Base Fusível	NI800215
1895	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024539875	1	3	16/12/2024 16:20:07	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	18,66	Estação Transformadora	PE66203
1896	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024539909	1	3	16/12/2024 16:20:50	16/12/2024 19:01:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40007	8,05	Estação Transformadora	PE67114
1897	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024540925	1	3	16/12/2024 16:20:51	16/12/2024 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	333	46336	1271,78	Base Fusível	CF633522
1898	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024540925	1	3	16/12/2024 16:20:51	16/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	46336	370,68	Base Fusível	CF633522
1899	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024539953	1	3	16/12/2024 16:21:43	16/12/2024 20:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	27533	716,26	Base Fusível	SG191005
1900	383	12	2024	13037	GAB14	GAB	BA03110424	1	3	16/12/2024 16:22:01	16/12/2024 17:07:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	800	64307	610,67	Religadora Automática	SG35861
1901	383	12	2024	13037	GAB15	GAB	BA03110424	1	3	16/12/2024 16:22:01	16/12/2024 18:14:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	315	64307	590,54	Religadora Automática	SG37723
1902	383	12	2024	13037	GAB15	GAB	BA03110424	1	3	16/12/2024 16:22:01	16/12/2024 18:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	416	64307	792,25	Religadora Automática	SG35861
1903	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024539961	1	3	16/12/2024 16:22:02	16/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	46336	464,29	Base Fusível	CF633021
1904	383	12	2024	13068	PIN09	PIN	0024539977	1	3	16/12/2024 16:22:26	17/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	44551	4227,21	Base Fusível	NI31142
1905	383	12	2024	13068	PIN05	PIN	0024539989	1	3	16/12/2024 16:22:38	17/12/2024 22:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	44551	868,24	Jumper	N701427
1906	383	12	2024	13070	PDR05	PDR	0024539997	1	3	16/12/2024 16:22:50	16/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	34842	408,63	Base Fusível	SG90280
1907	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024540033	1	3	16/12/2024 16:23:36	17/12/2024 01:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	10	35352	94,42	Estação Transformadora	AN78474
1908	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024540045	1	3	16/12/2024 16:23:52	16/12/2024 19:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	32161	170,58	Base Fusível	CF48764
1909	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024540063	1	3	16/12/2024 16:24:15	16/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	44551	412,56	Base Fusível	NI30290
1910	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540077	1	3	16/12/2024 16:24:39	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	36975	20,66	Base Fusível	MG83774
1911	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540077	1	3	16/12/2024 16:24:39	16/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	36975	60,59	Base Fusível	MG83774
1912	383	12	2024	17188	ARS10	ARS	0024540109	1	3	16/12/2024 16:25:06	17/12/2024 03:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	34671	1738,13	Base Fusível	SG90534
1913	383	12	2024	13053	ITI03	ITI	0024540119	1	3	16/12/2024 16:25:12	17/12/2024 08:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	81	22202	1274,13	Base Fusível	70353
1914	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024540123	1	3	16/12/2024 16:25:14	16/12/2024 22:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	46336	809,70	Base Fusível	CF632837
1915	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024540123	1	3	16/12/2024 16:25:14	17/12/2024 23:28:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	46336	589,99	Base Fusível	CF632837
1916	383	12	2024	17209	MPA16	MPA	0024540583	1	3	16/12/2024 16:25:19	16/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	27533	271,93	Base Fusível	SG191027
1917	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024540147	1	3	16/12/2024 16:25:48	17/12/2024 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	38732	88,56	Base Fusível	AN557901
1918	383	12	2024	13057	MAM01	MAM	0024540147	1	3	16/12/2024 16:25:48	17/12/2024 03:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	38732	11,30	Base Fusível	AN557901
1919	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024540153	1	3	16/12/2024 16:25:51	17/12/2024 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	12,40	Estação Transformadora	M477714
1920	383	12	2024	17188	ARS06	ARS	0024540183	1	3	16/12/2024 16:26:23	17/12/2024 08:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	34671	1445,68	Base Fusível	SG191028
1921	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024540209	1	3	16/12/2024 16:26:41	17/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	202	46336	4354,17	Base Fusível	CF632444
1922	383	12	2024	17209	MPA02	MPA	0024540213	1	3	16/12/2024 16:26:53	17/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	27533	1920,77	Base Fusível	SG191137
1923	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024540257	1	3	16/12/2024 16:27:00	17/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	7	16959	138,60	Estação Transformadora	CG05230
1924	383	12	2024	13041	GXD06	GXD	0024540231	1	3	16/12/2024 16:27:08	17/12/2024 13:33:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	53722	443,39	Base Fusível	SG91245
1925	383	12	2024	13021	AVI02	AVI	0024540235	1	3	16/12/2024 16:27:11	17/12/2024 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	36975	1233,11	Base Fusível	MG160263
1926	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	BA03110466	1	3	16/12/2024 16:27:18	16/12/2024 18:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1168	68790	2526,77	Religadora Automática	MG88624
1927	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	BA03110466	1	3	16/12/2024 16:27:18	16/12/2024 19:05:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	163	68790	428,96	Religadora Automática	MG88624
1928	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	BA03110466	1	3	16/12/2024 16:27:18	16/12/2024 23:05:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	68790	729,82	Religadora Automática	MG261158
1929	383	12	2024	13046	INO10	INO	0024550107	1	3	16/12/2024 16:27:19	17/12/2024 05:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	53188	947,40	Base Fusível	NI801174
1930	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024540323	1	3	16/12/2024 16:28:21	17/12/2024 00:55:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35352	16,90	Estação Transformadora	AN78449
1931	383	12	2024	13015	ALC06	ALC	0024540327	1	3	16/12/2024 16:28:32	16/12/2024 18:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	60249	211,20	Base Fusível	SG185781
1932	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:28:53	16/12/2024 16:33:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5646	59222	418,75	Disjuntor Média	MAR06
1933	383	12	2024	13046	INO01	INO	0024540357	1	3	16/12/2024 16:29:07	16/12/2024 23:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	436	53188	3232,82	Base Fusível	NI38303
1934	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024540359	1	3	16/12/2024 16:29:08	16/12/2024 19:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	59222	378,60	Base Fusível	NI800088
1935	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024540371	1	3	16/12/2024 16:29:12	17/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	53188	1068,65	Base Fusível	NI38588
1936	383	12	2024	17188	ARS02	ARS	BA03110486	1	3	16/12/2024 16:29:31	16/12/2024 16:35:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2723	34671	266,25	Disjuntor Média	ARS02
1937	383	12	2024	13064	PAL05	PAL	0024540387	1	3	16/12/2024 16:29:56	16/12/2024 18:54:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	2,40	Estação Transformadora	PE68887
1938	383	12	2024	16391	NVS01	NVS	0024540391	1	3	16/12/2024 16:30:00	17/12/2024 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25159	21,13	Estação Transformadora	S240802
1939	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540405	1	3	16/12/2024 16:30:10	16/12/2024 21:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	36975	281,64	Base Fusível	MG83493
1940	383	12	2024	13058	MAR04	MAR	BA03110510	1	3	16/12/2024 16:30:21	16/12/2024 17:18:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	437	59222	350,69	Religadora Automática	NI802065
1941	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	BA03110510	1	3	16/12/2024 16:30:21	16/12/2024 17:18:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1783	59222	1430,86	Religadora Automática	NI802065
1942	383	12	2024	13050	ITB04	ITB	0024540411	1	3	16/12/2024 16:30:37	16/12/2024 18:41:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	181	21135	395,28	Base Fusível	SG97565
1943	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024540601	1	3	16/12/2024 16:30:49	16/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	62741	123,58	Base Fusível	00114
1944	383	12	2024	13021	AVI01	AVI	0024542337	1	3	16/12/2024 16:31:04	16/12/2024 18:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	266	36975	562,74	Base Fusível	MG83817
1945	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024540437	1	3	16/12/2024 16:31:19	17/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	53188	534,91	Base Fusível	NI38019
1946	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024540467	1	3	16/12/2024 16:31:42	18/12/2024 08:57:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37868	161,74	Estação Transformadora	CF49578
1947	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024540473	1	3	16/12/2024 16:31:46	17/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	53722	1599,88	Base Fusível	SG186356
1948	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024540517	1	3	16/12/2024 16:32:59	17/12/2024 01:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	427	44551	3921,40	Base Fusível	NI30949
1949	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024540519	1	3	16/12/2024 16:33:00	17/12/2024 10:24:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	17,85	Estação Transformadora	MG80237
1950	383	12	2024	13021	AVI01	AVI	0024540535	1	3	16/12/2024 16:33:16	17/12/2024 08:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	36975	612,78	Base Fusível	MG161446
1951	383	12	2024	17209	MPA16	MPA	0024540541	1	3	16/12/2024 16:33:18	16/12/2024 21:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	60	27533	294,70	Base Fusível	SG191692
1952	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024540571	1	3	16/12/2024 16:33:53	17/12/2024 03:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16959	73,16	Base Fusível	CG20253
1953	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024540585	1	3	16/12/2024 16:33:58	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	53188	2008,86	Base Fusível	NI38023
1954	383	12	2024	13037	GAB10	GAB	0024540613	1	3	16/12/2024 16:34:28	16/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	64307	200,26	Base Fusível	SG90412
1955	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024540661	1	3	16/12/2024 16:35:02	17/12/2024 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	59222	701,22	Base Fusível	NI800601
1956	383	12	2024	13031	CEL12	CEL	0024540691	1	3	16/12/2024 16:35:16	16/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	45844	121,26	Base Fusível	MG89738
1957	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	0024540693	1	3	16/12/2024 16:35:17	17/12/2024 14:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	44551	173,66	Estação Transformadora	NI33759
1958	383	12	2024	13046	INO05	INO	0024540713	1	3	16/12/2024 16:35:36	18/12/2024 04:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	53188	1426,93	Estação Transformadora	NI39126
1959	383	12	2024	13046	INO09	INO	0024540723	1	3	16/12/2024 16:35:45	17/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	196	53188	3884,88	Base Fusível	NI38587
1960	383	12	2024	13050	ITB04	ITB	0024540733	1	3	16/12/2024 16:35:55	16/12/2024 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	21135	264,22	Base Fusível	SG97070
1961	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024540743	1	3	16/12/2024 16:36:05	17/12/2024 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	36975	346,96	Base Fusível	MG83857
1962	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024540743	1	3	16/12/2024 16:36:05	17/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	36975	39,96	Base Fusível	MG83857
1963	383	12	2024	13088	TAM02	TAM	0024540755	1	3	16/12/2024 16:36:23	18/12/2024 11:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	90	46336	3844,45	Estação Transformadora	F631757
1964	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024535575	1	3	16/12/2024 16:36:39	16/12/2024 18:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	59222	273,64	Base Fusível	NI801470
1965	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024540767	1	3	16/12/2024 16:36:41	17/12/2024 00:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	58058	495,44	Base Fusível	MC468707
1966	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024540771	1	3	16/12/2024 16:36:43	17/12/2024 01:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	59222	2016,23	Base Fusível	NI800112
1967	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540775	1	3	16/12/2024 16:36:46	17/12/2024 03:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	948	36975	10716,09	Base Fusível	MG83047
1968	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540775	1	3	16/12/2024 16:36:46	17/12/2024 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	36975	430,58	Base Fusível	MG83047
1969	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024540779	1	3	16/12/2024 16:36:52	16/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	45844	230,22	Base Fusível	MG142038
1970	383	12	2024	13086	SPT08	SPT	0024540785	1	3	16/12/2024 16:37:02	16/12/2024 21:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	48044	340,63	Base Fusível	SG184079
1971	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024540797	1	3	16/12/2024 16:37:08	16/12/2024 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	59222	363,09	Base Fusível	NI800583
1972	383	12	2024	13031	CEL12	CEL	0024540799	1	3	16/12/2024 16:37:09	17/12/2024 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	45844	1015,14	Base Fusível	MG140863
1973	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024540809	1	3	16/12/2024 16:37:23	17/12/2024 00:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	40598	348,46	Base Fusível	TE61184
1974	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024540813	1	3	16/12/2024 16:37:26	16/12/2024 19:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	27582	20,83	Base Fusível	CG54471
1975	383	12	2024	13041	GXD05	GXD	0024540823	1	3	16/12/2024 16:37:40	17/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	53722	221,22	Base Fusível	SG36191
1976	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024540833	1	3	16/12/2024 16:37:48	16/12/2024 18:24:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	59	36975	104,69	Base Fusível	MG160431
1977	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024540845	1	3	16/12/2024 16:38:09	17/12/2024 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	53188	626,54	Base Fusível	NI800689
1978	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024540859	1	3	16/12/2024 16:38:28	17/12/2024 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	53188	2293,05	Base Fusível	NI38449
1979	383	12	2024	17189	ZSL01	ZSL	0024540863	1	3	16/12/2024 16:38:30	17/12/2024 14:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	31200	2049,98	Base Fusível	NI820149
1980	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024540873	1	3	16/12/2024 16:38:41	17/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	36975	1313,88	Estação Transformadora	MG80001
1981	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:38:48	16/12/2024 17:08:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3173	53188	1581,21	Religadora Automática	NI801868
1982	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:38:48	16/12/2024 22:29:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	319	53188	1865,80	Religadora Automática	NI830120
1983	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:38:48	16/12/2024 17:08:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	887	53188	442,02	Religadora Automática	NI801868
1984	383	12	2024	13046	INO01	INO	0024540903	1	3	16/12/2024 16:39:19	17/12/2024 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	53188	1417,44	Base Fusível	NI801032
1985	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540911	1	3	16/12/2024 16:39:28	17/12/2024 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	36975	1082,62	Base Fusível	MG83050
1986	383	12	2024	17188	ARS08	ARS	0024540927	1	3	16/12/2024 16:39:40	17/12/2024 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	54	34671	868,80	Base Fusível	SG191103
1987	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	BA03110526	1	3	16/12/2024 16:39:53	16/12/2024 23:30:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	418	59222	2863,18	Religadora Automática	SG97429
1988	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03110526	1	3	16/12/2024 16:39:53	16/12/2024 16:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	279	49919	52,93	Disjuntor Média	VDP12
1989	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03110526	1	3	16/12/2024 16:39:53	16/12/2024 17:55:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	638	49919	802,46	Disjuntor Média	VDP12
1990	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03110526	1	3	16/12/2024 16:39:53	16/12/2024 17:55:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	851	49919	1070,37	Disjuntor Média	VDP12
1991	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03110526	1	3	16/12/2024 16:39:53	17/12/2024 10:38:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	49919	539,16	Chave Unipolar	NI38917
1992	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 16:46:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1262	59222	145,48	Disjuntor Média	MAR06
1993	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 16:47:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1737	59222	221,47	Disjuntor Média	MAR06
1994	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 16:57:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	305	59222	87,94	Religadora Automática	NI801243
1995	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 17:26:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	630	59222	491,75	Religadora Automática	NI801249

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1996	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 19:40:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	167	59222	500,95	Religadora Automática	NI801250
1997	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 20:33:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	526	59222	2049,79	Religadora Automática	NI801484
1998	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 20:34:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	349	59222	1365,95	Chave Unipolar	NI802189
1999	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	BA03110478	1	3	16/12/2024 16:40:04	16/12/2024 20:35:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	670	59222	2625,10	Religadora Automática	NI802035
2000	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024540943	1	3	16/12/2024 16:40:08	16/12/2024 19:25:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	36975	120,95	Base Fusível	MG83760
2001	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024540981	1	3	16/12/2024 16:40:43	16/12/2024 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	2,90	Estação Transformadora	CP13292
2002	383	12	2024	13093	VDP01	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 20:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	49919	41,46	Religadora Automática	SG97393
2003	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 16:45:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2686	49919	207,42	Disjuntor Média	VDP06
2004	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 18:18:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	780	49919	1275,30	Religadora Automática	SG35386
2005	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 18:33:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	382	49919	715,72	Religadora Automática	SG35339
2006	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 19:20:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	49919	5,34	Disjuntor Média	VDP06
2007	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 19:25:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	474	49919	1300,87	Chave Unipolar	SG277275
2008	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 20:02:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	555	49919	1869,89	Chave Unipolar	SG275151
2009	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 20:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	49919	186,56	Religadora Automática	SG97393
2010	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 16:45:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	49919	11,51	Disjuntor Média	VDP06
2011	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	BA03110532	1	3	16/12/2024 16:40:46	16/12/2024 18:18:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	300	49919	490,50	Religadora Automática	SG35386
2012	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024540993	1	3	16/12/2024 16:41:02	17/12/2024 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	36975	971,57	Estação Transformadora	MG80315
2013	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024541003	1	3	16/12/2024 16:41:17	18/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	43,90	Estação Transformadora	AR40619
2014	383	12	2024	13051	ITO03	ITO	BA03110536	1	3	16/12/2024 16:41:33	16/12/2024 17:00:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12771	0,32	Disjuntor Média	ITO03
2015	383	12	2024	13051	ITO03	ITO	BA03110536	1	3	16/12/2024 16:41:33	16/12/2024 17:00:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	314	12771	101,70	Disjuntor Média	ITO03
2016	383	12	2024	13051	ITO03	ITO	BA03110536	1	3	16/12/2024 16:41:33	16/12/2024 17:02:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	475	12771	168,76	Religadora Automática	AN557693
2017	383	12	2024	13051	ITO03	ITO	BA03110536	1	3	16/12/2024 16:41:33	16/12/2024 19:15:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	12771	368,80	Religadora Automática	AN559048
2018	383	12	2024	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNAS	BA03110536	1	3	16/12/2024 16:41:33	16/12/2024 17:00:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	562	12771	178,28	Disjuntor Média	ITO03
2019	383	12	2024	13021	AVI01	AVI	0024541019	1	3	16/12/2024 16:41:45	16/12/2024 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	36975	570,79	Base Fusível	MG80000
2020	383	12	2024	13046	INO09	INO	0024541063	1	3	16/12/2024 16:42:33	17/12/2024 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	53188	1314,19	Base Fusível	NI801483
2021	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024541073	1	3	16/12/2024 16:42:44	18/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	120	46336	5334,53	Base Fusível	CF632448
2022	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 16:42:45	16/12/2024 16:49:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3548	53722	417,88	Religadora Automática	SG90729
2023	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 16:42:45	16/12/2024 16:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1469	53722	204,84	Religadora Automática	SG186603
2024	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 16:42:45	17/12/2024 03:32:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	53722	1461,94	Religadora Automática	SG37221
2025	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024541075	1	3	16/12/2024 16:42:45	16/12/2024 21:24:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	20109	18,79	Base Fusível	CP17694
2026	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024541137	1	3	16/12/2024 16:43:15	17/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	59222	1204,66	Base Fusível	NI38485
2027	383	12	2024	13046	INO09	INO	0024541165	1	3	16/12/2024 16:43:35	18/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	60	53188	2476,42	Estação Transformadora	NI17935
2028	383	12	2024	17188	ARS11	ARS	0024541177	1	3	16/12/2024 16:43:48	17/12/2024 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	34671	670,93	Base Fusível	SG191719
2029	383	12	2024	13082	SLR02	SLR	0024541189	1	3	16/12/2024 16:43:57	17/12/2024 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	28449	44,67	Base Fusível	NI31144
2030	383	12	2024	13082	SLR02	SLR	0024541189	1	3	16/12/2024 16:43:57	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	28449	1019,24	Base Fusível	NI31144
2031	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024541195	1	3	16/12/2024 16:43:59	16/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	185	45844	1020,63	Base Fusível	MG90234
2032	383	12	2024	13038	GOI02	GOI	0024541225	1	3	16/12/2024 16:44:20	16/12/2024 19:29:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	2,75	Estação Transformadora	CP31099
2033	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	0024541229	1	3	16/12/2024 16:44:28	17/12/2024 11:13:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	44551	2069,45	Base Fusível	NI30826
2034	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024541231	1	3	16/12/2024 16:44:29	16/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	36975	35,64	Base Fusível	MG161227
2035	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024541247	1	3	16/12/2024 16:44:41	16/12/2024 22:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	68790	257,12	Base Fusível	MG88623
2036	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	BA03110542	1	3	16/12/2024 16:44:45	16/12/2024 18:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	98	59222	201,69	Religadora Automática	NI38125
2037	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	BA03110542	1	3	16/12/2024 16:44:45	16/12/2024 18:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3163	59222	6509,63	Religadora Automática	NI38125
2038	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:45:23	16/12/2024 19:18:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	971	53188	2476,86	Religadora Automática	NI802064
2039	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110352	1	3	16/12/2024 16:45:23	16/12/2024 22:33:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	275	53188	1593,55	Religadora Automática	NI801753
2040	383	12	2024	13058	MAR04	MAR	0024541287	1	3	16/12/2024 16:45:33	18/12/2024 02:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	171	59222	5735,48	Base Fusível	NI38451
2041	383	12	2024	17188	ARS08	ARS	0024541293	1	3	16/12/2024 16:45:42	17/12/2024 00:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	34671	868,03	Base Fusível	SG91434
2042	383	12	2024	13058	MAR04	MAR	0024541299	1	3	16/12/2024 16:45:45	17/12/2024 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	263	59222	2714,38	Base Fusível	NI38616
2043	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024541303	1	3	16/12/2024 16:45:51	16/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	15280	160,00	Base Fusível	MG83225
2044	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024541371	1	3	16/12/2024 16:47:08	16/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	36975	545,16	Base Fusível	MG83490
2045	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024541379	1	3	16/12/2024 16:47:13	17/12/2024 09:40:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29312	33,79	Estação Transformadora	PE65811
2046	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024541385	1	3	16/12/2024 16:47:25	17/12/2024 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	302	36975	6420,44	Base Fusível	MG83447
2047	383	12	2024	17188	ARS03	ARS	0024541425	1	3	16/12/2024 16:48:12	17/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	34671	175,30	Base Fusível	SG191091
2048	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024541427	1	3	16/12/2024 16:48:14	17/12/2024 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	36975	1139,26	Base Fusível	MG83337
2049	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024571659	1	3	16/12/2024 16:48:14	18/12/2024 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	57026	2715,42	Base Fusível	TE963016
2050	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024541457	1	3	16/12/2024 16:49:04	16/12/2024 21:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	313	59222	1366,42	Base Fusível	NI38708
2051	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03110564	1	3	16/12/2024 16:49:26	17/12/2024 11:09:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	21233	1577,03	Chave Unipolar	66237
2052	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03110564	1	3	16/12/2024 16:49:26	17/12/2024 11:19:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	263	21233	4865,06	Religadora Automática	PE68079
2053	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024541491	1	3	16/12/2024 16:49:33	16/12/2024 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	59222	170,91	Base Fusível	NI38079
2054	383	12	2024	13093	VDP10	VDP	BA03110566	1	3	16/12/2024 16:49:40	16/12/2024 16:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1061	49919	112,58	Religadora Automática	SG97476
2055	383	12	2024	13086	SPT06	SPT	0024541523	1	3	16/12/2024 16:50:17	16/12/2024 19:09:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	48044	423,29	Base Fusível	SG91852
2056	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024541541	1	3	16/12/2024 16:50:29	16/12/2024 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	49919	170,71	Base Fusível	SG275120
2057	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	BA03110578	1	3	16/12/2024 16:51:18	16/12/2024 22:48:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	15280	202,58	Religadora Automática	MG83287
2058	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	BA03110578	1	3	16/12/2024 16:51:18	16/12/2024 22:48:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	101	15280	601,79	Religadora Automática	MG83287
2059	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	BA03110578	1	3	16/12/2024 16:51:18	16/12/2024 22:48:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	15280	822,25	Religadora Automática	MG83287
2060	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	BA03110578	1	3	16/12/2024 16:51:18	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	15280	54,94	Religadora Automática	MG83287
2061	383	12	2024	16389	NSA03	NSA	0024541581	1	3	16/12/2024 16:51:25	17/12/2024 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30173	8,14	Estação Transformadora	MC21795
2062	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024541601	1	3	16/12/2024 16:51:51	17/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	19,80	Estação Transformadora	MG80459
2063	383	12	2024	13068	PIN05	PIN	0024532919	1	3	16/12/2024 16:52:00	17/12/2024 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	44551	1679,10	Base Fusível	NI38005
2064	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024541629	1	3	16/12/2024 16:52:19	17/12/2024 00:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	16959	280,37	Base Fusível	MC24072
2065	383	12	2024	13015	ALC09	ALC	0024541633	1	3	16/12/2024 16:52:23	17/12/2024 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	60249	850,32	Base Fusível	SG185839
2066	383	12	2024	13074	RBN05	RBN	BA03110640	1	3	16/12/2024 16:53:12	16/12/2024 17:02:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5975	19375	972,60	Disjuntor Média	RBN05
2067	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024541681	1	3	16/12/2024 16:53:13	17/12/2024 14:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	102	46336	2209,63	Base Fusível	CF632446
2068	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024541689	1	3	16/12/2024 16:53:17	17/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	15280	311,12	Base Fusível	MG83235
2069	383	12	2024	17209	MPA13	MPA	0024541695	1	3	16/12/2024 16:53:24	17/12/2024 04:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	27533	1704,79	Base Fusível	SG183125
2070	383	12	2024	13058	MAR04	MAR	0024541697	1	3	16/12/2024 16:53:28	17/12/2024 10:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	59222	1356,87	Base Fusível	NI38103
2071	383	12	2024	17188	ARS08	ARS	0024541783	1	3	16/12/2024 16:54:28	16/12/2024 19:56:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	34671	121,40	Base Fusível	SG192358
2072	383	12	2024	17188	ARS08	ARS	0024541783	1	3	16/12/2024 16:54:28	17/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	34671	726,56	Base Fusível	SG192358
2073	383	12	2024	13086	SPT06	SPT	0024541741	1	3	16/12/2024 16:54:34	16/12/2024 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	283	48044	1817,96	Base Fusível	SG90088
2074	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024541759	1	3	16/12/2024 16:54:49	17/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	36975	412,15	Base Fusível	MG83505
2075	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024541763	1	3	16/12/2024 16:54:52	18/12/2024 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	42,94	Estação Transformadora	TE61290
2076	383	12	2024	13070	PDR04	PDR	0024540465	1	3	16/12/2024 16:55:12	17/12/2024 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	34842	684,41	Base Fusível	SG187086
2077	383	12	2024	13056	ALP01	ALP	0024541813	1	3	16/12/2024 16:55:44	17/12/2024 20:19:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54590	82,20	Estação Transformadora	M465983
2078	383	12	2024	17187	ROL03	ROL	0024541831	1	3	16/12/2024 16:56:02	18/12/2024 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	43,10	Estação Transformadora	T465041
2079	383	12	2024	13084	FAR02	FAR	0024541847	1	3	16/12/2024 16:56:15	16/12/2024 20:19:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	3,39	Estação Transformadora	CP30649
2080	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024542803	1	3	16/12/2024 16:56:25	17/12/2024 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	36975	221,65	Base Fusível	MG83391
2081	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024541863	1	3	16/12/2024 16:56:30	17/12/2024 10:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	17,66	Estação Transformadora	PE65264
2082	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024539399	1	3	16/12/2024 16:57:00	16/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	46336	0,38		
2083	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024539399	1	3	16/12/2024 16:57:00	16/12/2024 17:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	46336	1,50		
2084	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024541897	1	3	16/12/2024 16:57:23	17/12/2024 10:32:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	21135	931,61	Base Fusível	SG97904
2085	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024541905	1	3	16/12/2024 16:57:26	17/12/2024 04:53:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	148	27533	1766,96	Base Fusível	SG90024
2086	383	12	2024	13064	PAL05	PAL	0024541913	1	3	16/12/2024 16:57:38	16/12/2024 18:16:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	1,31	Estação Transformadora	PE68960
2087	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	BA03110600	1	3	16/12/2024 16:57:41	17/12/2024 01:35:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	49919	534,63	Religadora Automática	SG275159
2088	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	BA03110600	1	3	16/12/2024 16:57:41	17/12/2024 01:35:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	171	49919	1474,54	Religadora Automática	SG275159
2089	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	BA03110600	1	3	16/12/2024 16:57:41	17/12/2024 03:48:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	49919	325,57	Religadora Automática	SG275159
2090	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	BA03110600	1	3	16/12/2024 16:57:41	17/12/2024 10:38:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	49919	477,34	Base Fusível	SG97241
2091	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	BA03110602	1	3	16/12/2024 16:57:44	16/12/2024 17:03:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	425	19375	37,66	Religadora Automática	SG59309
2092	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	BA03110602	1	3	16/12/2024 16:57:44	16/12/2024 17:03:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1589	19375	147,87	Religadora Automática	SG35353
2093	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024541927	1	3	16/12/2024 16:57:57	17/12/2024 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	15280	245,51	Base Fusível	MG160249
2094	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	BA03110598	1	3	16/12/2024 16:58:26	16/12/2024 17:12:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1483	59222	343,15	Religadora Automática	NI802182
2095	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03110598	1	3	16/12/2024 16:58:26	16/12/2024 17:05:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	307	59222	35,90	Religadora Automática	NI38476
2096	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03110598	1	3	16/12/2024 16:58:26	16/12/2024 17:05:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	964	59222	119,43	Religadora Automática	NI38476
2097	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03110598	1	3	16/12/2024 16:58:26	16/12/2024 17:12:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4205	59222	972,99	Religadora Automática	NI802182
2098	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03110598	1	3	16/12/2024 16:58:26	16/12/2024 20:10:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	477	59222	1530,24	Religadora Automática	NI800166
2099	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03110598	1	3	16/12/2024 16:58:26	17/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	59222	77,44	Religadora Automática	NI802428
2100	383	12	2024	13050	ITB01	ITB	0024541977	1	3	16/12/2024 16:58:36	17/12/2024 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	21135	54,14	Base Fusível	SG282321

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2101	383	12	2024	13066	PAR01	PAR	0024541991	1	3	16/12/2024 16:59:06	16/12/2024 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	2,68	Estação Transformadora	G101803
2102	383	12	2024	13022	BAX06	BAX	BA03110642	1	3	16/12/2024 17:00:08	16/12/2024 18:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	678	54815	873,68	Religadora Automática	AR77493
2103	383	12	2024	13064	PAL01	PAL	0024542043	1	3	16/12/2024 17:00:12	16/12/2024 18:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	1,98	Estação Transformadora	PE66790
2104	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024542061	1	3	16/12/2024 17:00:28	16/12/2024 23:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	335	59222	2331,23	Base Fusível	NI38242
2105	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:01:24	16/12/2024 17:05:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	747	53188	48,76	Religadora Automática	NI801228
2106	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:01:24	16/12/2024 17:15:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	998	53188	241,74	Religadora Automática	NI801228
2107	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:01:24	16/12/2024 17:37:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	938	53188	563,58	Religadora Automática	NI38961
2108	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:01:24	16/12/2024 17:38:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1967	53188	1206,97	Religadora Automática	NI801160
2109	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:01:24	16/12/2024 17:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	934	53188	581,67	Religadora Automática	NI801184
2110	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03110646	1	3	16/12/2024 17:01:41	17/12/2024 06:41:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	23115	1243,36	Religadora Automática	PE68412
2111	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03110646	1	3	16/12/2024 17:01:41	17/12/2024 06:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	212	23115	2899,87	Religadora Automática	PE66608
2112	383	12	2024	13021	AVI05	AVI	0024542095	1	3	16/12/2024 17:01:44	16/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	36975	148,56	Base Fusível	MG83313
2113	383	12	2024	13021	AVI05	AVI	0024542095	1	3	16/12/2024 17:01:44	17/12/2024 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	36975	165,49	Base Fusível	MG83313
2114	383	12	2024	13057	MAM02	MAM	0024542117	1	3	16/12/2024 17:02:27	16/12/2024 23:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	38732	26,37	Base Fusível	AN580804
2115	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024542133	1	3	16/12/2024 17:02:57	17/12/2024 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	59222	215,21	Base Fusível	NI00081
2116	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024542171	1	3	16/12/2024 17:03:25	17/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	59222	3209,36	Base Fusível	NI800164
2117	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024542173	1	3	16/12/2024 17:03:25	17/12/2024 03:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	16661	31,73	Estação Transformadora	M471230
2118	383	12	2024	13016	ANG08	ANG	0024542183	1	3	16/12/2024 17:03:42	17/12/2024 05:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	42565	827,20	Base Fusível	AN558447
2119	383	12	2024	13082	SLR02	SLR	0024542185	1	3	16/12/2024 17:03:46	17/12/2024 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	28449	676,80	Base Fusível	NI30983
2120	383	12	2024	13021	AVI07	AVI	0024561215	1	3	16/12/2024 17:03:54	17/12/2024 15:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36975	22,78	Estação Transformadora	MG81682
2121	383	12	2024	16392	PAP01	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	16/12/2024 17:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1249	15571	130,80	Disjuntor Média	PAP01
2122	383	12	2024	16392	PAP01	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	16/12/2024 18:14:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1110	15571	1302,71	Religadora Automática	MG99830
2123	383	12	2024	16392	PAP01	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	16/12/2024 18:59:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1671	15571	3210,64	Religadora Automática	MG99833
2124	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	16/12/2024 18:08:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	15571	246,23	Religadora Automática	MG261189
2125	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	16/12/2024 18:10:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	669	15571	746,68	Religadora Automática	MG99139
2126	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	16/12/2024 18:32:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	160	15571	235,91	Religadora Automática	MG261193
2127	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	17/12/2024 01:11:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	608	15571	4943,21	Chave Unipolar	MG99163
2128	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	17/12/2024 01:26:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	656	15571	5495,64	Chave Unipolar	MG99163
2129	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	BA03110656	1	3	16/12/2024 17:03:54	17/12/2024 01:55:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	481	15571	4263,53	Religadora Automática	MG261206
2130	383	12	2024	13074	RBN05	RBN	0024542197	1	3	16/12/2024 17:04:09	17/12/2024 16:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	19375	596,23	Base Fusível	SG37525
2131	383	12	2024	13074	RBN05	RBN	0024542197	1	3	16/12/2024 17:04:09	17/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	19375	402,70	Base Fusível	SG37525
2132	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024542199	1	3	16/12/2024 17:04:09	18/12/2024 18:53:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	49,82	Estação Transformadora	AR70465
2133	383	12	2024	13022	BAX05	BAX	0024542205	1	3	16/12/2024 17:04:22	17/12/2024 11:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	120	54815	2183,27	Base Fusível	AR64472
2134	383	12	2024	13093	VDP03	VDP	0024542245	1	3	16/12/2024 17:04:45	17/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	49919	977,02	Base Fusível	SG97158
2135	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03110646	1	3	16/12/2024 17:04:57	17/12/2024 01:00:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	23115	657,22	Religadora Automática	PE68412
2136	383	12	2024	13058	MAR03	MAR	0024542277	1	3	16/12/2024 17:05:12	18/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	59222	1343,23	Base Fusível	NI800300
2137	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	BA03110722	1	3	16/12/2024 17:05:33	16/12/2024 17:14:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3265	19375	511,52	Disjuntor Média	RBN01
2138	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	0024542321	1	3	16/12/2024 17:06:14	17/12/2024 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	38732	1567,54	Base Fusível	AN78006
2139	383	12	2024	13016	ANG07	ANG	0024542333	1	3	16/12/2024 17:06:35	16/12/2024 19:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	42565	247,10	Base Fusível	AN76139
2140	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	0024542369	1	3	16/12/2024 17:07:24	17/12/2024 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	59222	2846,63	Base Fusível	NI800517
2141	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024542373	1	3	16/12/2024 17:07:31	16/12/2024 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	21233	125,60	Base Fusível	PE67219
2142	383	12	2024	13074	RBN04	RBN	BA03110674	1	3	16/12/2024 17:07:45	16/12/2024 17:14:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	174	19375	19,28	Religadora Automática	SG59072
2143	383	12	2024	13068	PIN05	PIN	0024542387	1	3	16/12/2024 17:07:50	17/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	44551	1071,16	Base Fusível	NI38833
2144	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024542395	1	3	16/12/2024 17:07:54	17/12/2024 14:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	28414	1852,55	Base Fusível	AR41161
2145	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024542395	1	3	16/12/2024 17:07:54	17/12/2024 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	28414	1237,43	Base Fusível	AR41161
2146	383	12	2024	13057	MAM02	MAM	0024542415	1	3	16/12/2024 17:08:15	16/12/2024 21:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	38732	949,38	Base Fusível	AN77923
2147	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024542425	1	3	16/12/2024 17:08:22	16/12/2024 22:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	62741	222,71	Base Fusível	02225
2148	383	12	2024	16394	BAR03	BAR	0024542425	1	3	16/12/2024 17:08:22	16/12/2024 23:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	62741	102,66	Base Fusível	02225
2149	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03110646	1	3	16/12/2024 17:08:34	16/12/2024 18:59:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	23115	472,68	Religadora Automática	PE66608
2150	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03110646	1	3	16/12/2024 17:08:34	16/12/2024 19:00:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	23115	236,50	Religadora Automática	SEC021
2151	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111038	1	3	16/12/2024 17:08:34	16/12/2024 18:59:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	256	23115	472,68	Religadora Automática	SEC021
2152	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111038	1	3	16/12/2024 17:08:34	16/12/2024 23:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	23115	848,50	Religadora Automática	SEC021
2153	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:08:47	16/12/2024 17:15:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3173	53188	378,12	Religadora Automática	NI801228
2154	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:08:47	16/12/2024 17:15:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	887	53188	105,70	Religadora Automática	NI801228
2155	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 17:08:47	16/12/2024 18:27:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	747	53188	977,74	Religadora Automática	NI801230
2156	383	12	2024	13052	ITR05	ITR	0024542453	1	3	16/12/2024 17:08:57	16/12/2024 22:56:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	5,79	Estação Transformadora	IT40569
2157	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024542455	1	3	16/12/2024 17:08:58	17/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	29312	994,66	Base Fusível	PE65508
2158	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	BA03110686	1	3	16/12/2024 17:09:06	16/12/2024 19:11:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	417	38345	849,64	Religadora Automática	AR41196
2159	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	BA03110686	1	3	16/12/2024 17:09:06	16/12/2024 20:07:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	38345	59,47	Religadora Automática	AR73353
2160	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	BA03110686	1	3	16/12/2024 17:09:06	16/12/2024 20:32:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	473	38345	1606,36	Religadora Automática	AR71460
2161	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	BA03110686	1	3	16/12/2024 17:09:06	17/12/2024 00:28:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1065	38345	7799,05	Jumper	
2162	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	BA03110678	1	3	16/12/2024 17:09:08	16/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3571	59222	349,16	Disjuntor Média	MAR07
2163	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	BA03110682	1	3	16/12/2024 17:09:29	16/12/2024 17:14:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	556	28414	47,57	Disjuntor Média	ARA01
2164	383	12	2024	13022	BAX06	BAX	0024542493	1	3	16/12/2024 17:09:47	16/12/2024 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	406	54815	2268,30	Base Fusível	AR42671
2165	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024542501	1	3	16/12/2024 17:09:50	17/12/2024 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	59222	2536,37	Base Fusível	NI38955
2166	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	16/12/2024 17:10:00	16/12/2024 22:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1301	28414	6737,37	Jumper	U70555
2167	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	16/12/2024 17:10:00	16/12/2024 22:22:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	28414	1071,54	Chave Unipolar	UF05637
2168	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	16/12/2024 17:10:00	17/12/2024 21:47:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	28414	3921,97	Base Fusível	AR41193
2169	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024542535	1	3	16/12/2024 17:10:39	17/12/2024 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	117	44551	2656,58	Base Fusível	NI30252
2170	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024544129	1	3	16/12/2024 17:10:56	17/12/2024 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	28414	2703,12	Base Fusível	AR71363
2171	383	12	2024	13050	ITB02	ITB	0024542567	1	3	16/12/2024 17:11:07	17/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	21135	463,81	Base Fusível	SG97040
2172	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024542583	1	3	16/12/2024 17:11:22	16/12/2024 21:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	21233	46,13	Base Fusível	PE66165
2173	383	12	2024	13093	VDP07	VDP	BA03110698	1	3	16/12/2024 17:11:40	16/12/2024 17:24:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	895	49919	191,43	Religadora Automática	SG97151
2174	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	BA03110698	1	3	16/12/2024 17:11:40	16/12/2024 21:04:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	269	49919	1045,59	Religadora Automática	SG97151
2175	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	BA03110704	1	3	16/12/2024 17:12:00	16/12/2024 17:23:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1033	38345	191,10	Disjuntor Média	EAR01
2176	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	BA03110704	1	3	16/12/2024 17:12:00	16/12/2024 17:25:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1742	38345	395,82	Disjuntor Média	EAR01
2177	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	BA03110704	1	3	16/12/2024 17:12:00	16/12/2024 19:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3737	38345	6773,31	Religadora Automática	AR41705
2178	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	BA03110704	1	3	16/12/2024 17:12:00	16/12/2024 19:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	675	38345	1223,44	Religadora Automática	AR41705
2179	383	12	2024	13084	SAB02	SAB	0024542607	1	3	16/12/2024 17:12:08	16/12/2024 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	91	20109	216,68	Base Fusível	CP18250
2180	383	12	2024	13089	TAG01	TAG	0024542609	1	3	16/12/2024 17:12:18	17/12/2024 05:23:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	12232	1656,93	Base Fusível	SG97304
2181	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	0024542625	1	3	16/12/2024 17:12:41	16/12/2024 20:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	123	38732	451,65	Base Fusível	AN577926
2182	383	12	2024	13086	SPT04	SPT	0024542633	1	3	16/12/2024 17:12:56	17/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	48044	534,47	Base Fusível	SG90084
2183	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024542643	1	3	16/12/2024 17:13:15	19/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32161	323,90	Estação Transformadora	CF44635
2184	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024581119	1	3	16/12/2024 17:13:20	19/12/2024 06:21:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	54815	3912,73	Estação Transformadora	AR42308
2185	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 17:30:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	218	28414	61,77	Religadora Automática	AR77313
2186	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 17:31:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	463	28414	139,93	Religadora Automática	AR41040
2187	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 17:32:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	808	28414	252,72	Religadora Automática	AR41040
2188	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 20:12:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	93	28414	277,40	Religadora Automática	AR71518
2189	383	12	2024	13017	ARA02	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 17:27:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1502	28414	358,81	Disjuntor Média	ARA02
2190	383	12	2024	13017	ARA02	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 17:28:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	366	28414	91,09	Religadora Automática	AR41000
2191	383	12	2024	13017	ARA02	ARA	BA03110716	1	3	16/12/2024 17:13:26	16/12/2024 17:28:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1861	28414	480,76	Religadora Automática	AR71498
2192	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	BA03110724	1	3	16/12/2024 17:14:03	16/12/2024 18:20:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1738	28414	1913,73	Religadora Automática	AR41020
2193	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	BA03110724	1	3	16/12/2024 17:14:03	16/12/2024 18:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	341	28414	376,99	Religadora Automática	AR41020
2194	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024542733	1	3	16/12/2024 17:14:28	17/12/2024 14:15:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	36975	42,05		
2195	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024542733	1	3	16/12/2024 17:14:28	17/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	36975	204,83	Base Fusível	MG81422
2196	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024542699	1	3	16/12/2024 17:14:31	17/12/2024 09:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	49919	2032,93	Base Fusível	SG277372
2197	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024542699	1	3	16/12/2024 17:14:31	17/12/2024 19:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	49919	133,12	Base Fusível	SG277372
2198	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024542703	1	3	16/12/2024 17:14:38	17/12/2024 13:12:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	19,97	Estação Transformadora	P871892
2199	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024542741	1	3	16/12/2024 17:15:09	17/12/2024 14:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	54815	1186,41	Base Fusível	AR64118
2200	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024542747	1	3	16/12/2024 17:15:11	17/12/2024 09:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	134	38345	2174,86	Base Fusível	AR41774
2201	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024542761	1	3	16/12/2024 17:15:28	17/12/2024 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	16890	84,64	Base Fusível	MC24221
2202	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024542769	1	3	16/12/2024 17:15:47	17/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	155	53188	3330,48	Base Fusível	NI38620
2203	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024543001	1	3	16/12/2024 17:16:01	16/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	49919	404,13	Base Fusível	SG277364
2204	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03110728	1	3	16/12/2024 17:16:19	16/12/2024 20:13:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	16890	133,11	Religadora Automática	SG59123
2205	383	12	2024	13074	RBN02	RBN	0024542805	1	3	16/12/2024 17:17:00	16/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	268	19375	1442,73	Base Fusível	SG59043

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2206	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	DT24542815	1	3	16/12/2024 17:17:00	16/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	21233	12,18	Estação Transformadora	PE66762
2207	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024542825	1	3	16/12/2024 17:17:13	16/12/2024 19:57:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	21233	13,33	Estação Transformadora	PE65710
2208	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024542837	1	3	16/12/2024 17:17:23	17/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	44551	106,81	Estação Transformadora	NI33136
2209	383	12	2024	13078	SCL01	SCL	BA03110528	1	3	16/12/2024 17:18:36	16/12/2024 17:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	10634	2,38	Disjuntor Média	SCL02
2210	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	BA03110528	1	3	16/12/2024 17:18:36	16/12/2024 17:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1593	10634	151,78	Disjuntor Média	SCL02
2211	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	BA03110528	1	3	16/12/2024 17:18:36	16/12/2024 17:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	10634	25,95		
2212	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	BA03110528	1	3	16/12/2024 17:18:36	16/12/2024 17:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	629	10634	59,93	Disjuntor Média	SCL02
2213	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	BA03110528	1	3	16/12/2024 17:18:36	16/12/2024 17:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	29243	5,79		
2214	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024542919	1	3	16/12/2024 17:18:37	17/12/2024 04:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	59222	2922,33	Base Fusível	NI38068
2215	383	12	2024	13031	CEL15	CEL	0024542921	1	3	16/12/2024 17:18:38	17/12/2024 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	45844	646,04	Base Fusível	MG88667
2216	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024542951	1	3	16/12/2024 17:19:01	17/12/2024 17:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	202	28414	4790,71	Base Fusível	AR41176
2217	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024542969	1	3	16/12/2024 17:19:27	18/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	43,68	Estação Transformadora	AR60967
2218	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024542977	1	3	16/12/2024 17:19:38	17/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	49919	394,15	Base Fusível	NI38261
2219	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024542983	1	3	16/12/2024 17:19:42	17/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	23115	468,12	Base Fusível	PE869500
2220	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024553669	1	3	16/12/2024 17:19:47	16/12/2024 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	258	23115	925,43	Base Fusível	PE66504
2221	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024542989	1	3	16/12/2024 17:19:48	17/12/2024 21:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	79	54815	2243,86	Base Fusível	AR42722
2222	383	12	2024	13016	ANG03	ANG	0024542995	1	3	16/12/2024 17:19:57	16/12/2024 19:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	42565	348,53	Base Fusível	ANS59093
2223	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024543013	1	3	16/12/2024 17:20:19	17/12/2024 10:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	15	15280	254,17	Estação Transformadora	MG81353
2224	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024543017	1	3	16/12/2024 17:20:25	19/12/2024 08:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16890	126,25	Estação Transformadora	S345029
2225	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024543023	1	3	16/12/2024 17:21:02	17/12/2024 19:40:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	273	29312	7185,66	Base Fusível	PE874665
2226	383	12	2024	13046	INO05	INO	0024543033	1	3	16/12/2024 17:21:10	17/12/2024 18:56:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	53188	7369,44	Religadora Automática	NI822874
2227	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024543035	1	3	16/12/2024 17:21:10	18/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	23115	881,59	Estação Transformadora	PE66518
2228	383	12	2024	13093	VDP10	VDP	0024543045	1	3	16/12/2024 17:21:35	17/12/2024 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	49919	497,55	Base Fusível	SG97834
2229	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03110740	1	3	16/12/2024 17:21:42	16/12/2024 17:33:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	673	38732	129,74	Religadora Automática	AN78030
2230	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	BA03110740	1	3	16/12/2024 17:21:42	16/12/2024 23:50:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	38732	362,60	Religadora Automática	ANS77205
2231	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024543051	1	3	16/12/2024 17:21:48	17/12/2024 05:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	36975	630,02	Base Fusível	MG83521
2232	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024543055	1	3	16/12/2024 17:21:57	18/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	46,13	Estação Transformadora	AR40616
2233	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024543075	1	3	16/12/2024 17:22:24	18/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	304	26586	12806,51	Base Fusível	AR41959
2234	383	12	2024	13049	ITA02	ITA	0024543089	1	3	16/12/2024 17:22:47	17/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	39716	2918,74	Base Fusível	PE65090
2235	383	12	2024	13049	ITA02	ITA	0024543089	1	3	16/12/2024 17:22:47	17/12/2024 18:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	39716	1341,09	Base Fusível	PE65089
2236	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024543095	1	3	16/12/2024 17:22:50	17/12/2024 18:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40007	50,77	Base Fusível	PE66977
2237	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	0024543103	1	3	16/12/2024 17:22:57	16/12/2024 18:55:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	1,54	Estação Transformadora	CP15563
2238	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024543109	1	3	16/12/2024 17:23:04	17/12/2024 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	60	53188	1286,93	Base Fusível	NI800109
2239	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 17:23:09	16/12/2024 20:24:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	37868	347,01	Religadora Automática	AR41372
2240	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024543113	1	3	16/12/2024 17:23:19	17/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	15280	116,28	Estação Transformadora	MG80962
2241	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024543121	1	3	16/12/2024 17:23:29	19/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	54815	2118,26	Estação Transformadora	AR42257
2242	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024543123	1	3	16/12/2024 17:23:29	17/12/2024 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	59222	2237,90	Base Fusível	NI38074
2243	383	12	2024	13088	TAM06	TAM	0024543133	1	3	16/12/2024 17:23:43	18/12/2024 15:03:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	136,98	Estação Transformadora	CF49137
2244	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024544361	1	3	16/12/2024 17:23:45	17/12/2024 02:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	408	28414	3660,10	Base Fusível	AR41185
2245	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024543137	1	3	16/12/2024 17:23:45	17/12/2024 05:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	36975	49,22	Base Fusível	MG83935
2246	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024543147	1	3	16/12/2024 17:23:52	17/12/2024 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	36975	1086,97	Base Fusível	MG160558
2247	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03110728	1	3	16/12/2024 17:24:10	16/12/2024 19:06:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	16890	97,60	Religadora Automática	SG59421
2248	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03110728	1	3	16/12/2024 17:24:10	16/12/2024 19:10:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	16890	67,20	Religadora Automática	SG59421
2249	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03110728	1	3	16/12/2024 17:24:10	16/12/2024 19:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1105	16890	1978,87	Religadora Automática	SG59162
2250	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03110728	1	3	16/12/2024 17:24:10	16/12/2024 20:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	417	16890	1153,82	Religadora Automática	AR79314
2251	383	12	2024	13042	ICA10	ICA	0024543155	1	3	16/12/2024 17:24:13	16/12/2024 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	148	45289	946,67	Base Fusível	NI31364
2252	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024543165	1	3	16/12/2024 17:24:19	17/12/2024 23:51:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	39716	2132,14	Base Fusível	PE65419
2253	383	12	2024	16391	NVS04	NVS	0024543167	1	3	16/12/2024 17:24:21	17/12/2024 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	25159	381,32	Base Fusível	SG91459
2254	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024550139	1	3	16/12/2024 17:24:22	17/12/2024 00:22:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	53846	27,84	Estação Transformadora	IT10695
2255	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024543187	1	3	16/12/2024 17:24:47	17/12/2024 00:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	22429	46,34	Base Fusível	CG534122
2256	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024558769	1	3	16/12/2024 17:24:48	17/12/2024 16:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29312	68,43	Estação Transformadora	PE66730
2257	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024543465	1	3	16/12/2024 17:25:16	16/12/2024 19:20:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	22232	74,99	Base Fusível	AN77161
2258	383	12	2024	16387	JAC03	JAC	0024543465	1	3	16/12/2024 17:25:16	16/12/2024 19:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	22232	64,75	Base Fusível	AN77161
2259	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024575859	1	3	16/12/2024 17:26:00	18/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	42,48	Estação Transformadora	PE66114
2260	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024543289	1	3	16/12/2024 17:26:23	17/12/2024 14:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21233	41,45	Estação Transformadora	P869754
2261	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024543303	1	3	16/12/2024 17:26:42	17/12/2024 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	23115	351,31	Base Fusível	PE68342
2262	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024543343	1	3	16/12/2024 17:27:00	18/12/2024 12:41:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	39716	648,67	Estação Transformadora	PE68657
2263	383	12	2024	13021	AVI04	AVI	0024543347	1	3	16/12/2024 17:27:42	17/12/2024 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	36975	535,38	Base Fusível	MG161239
2264	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024543355	1	3	16/12/2024 17:27:52	16/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	16959	7,11	Base Fusível	CG24840
2265	383	12	2024	13022	BAX01	BAX	0024549655	1	3	16/12/2024 17:28:02	17/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	54815	116,80	Base Fusível	AR42732
2266	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110788	1	3	16/12/2024 17:28:51	16/12/2024 17:33:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1624	44551	118,19	Religadora Automática	NI822409
2267	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	BA03110788	1	3	16/12/2024 17:28:51	16/12/2024 18:01:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	884	44551	483,50	Religadora Automática	NI821176
2268	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	BA03110788	1	3	16/12/2024 17:28:51	16/12/2024 18:02:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	239	44551	133,18	Religadora Automática	NI822409
2269	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024543417	1	3	16/12/2024 17:29:12	17/12/2024 09:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	57026	1017,24	Base Fusível	TE962335
2270	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024552329	1	3	16/12/2024 17:29:13	16/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23115	126,80	Base Fusível	PE872204
2271	383	12	2024	13045	ING10	ING	0024543423	1	3	16/12/2024 17:29:17	17/12/2024 12:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38041	18,78	Estação Transformadora	NI34869
2272	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024543427	1	3	16/12/2024 17:29:20	19/12/2024 09:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	38345	828,46	Estação Transformadora	AR60019
2273	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110790	1	3	16/12/2024 17:29:22	17/12/2024 00:40:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	330	26586	2371,97	Religadora Automática	CF638061
2274	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110790	1	3	16/12/2024 17:29:22	16/12/2024 18:37:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1134	37868	1289,29	Religadora Automática	CF636905
2275	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110790	1	3	16/12/2024 17:29:22	16/12/2024 18:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1203	37868	1392,14	Religadora Automática	CF636905
2276	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110790	1	3	16/12/2024 17:29:22	17/12/2024 00:40:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	137	37868	984,73	Religadora Automática	CF638061
2277	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024543433	1	3	16/12/2024 17:29:35	17/12/2024 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	39716	373,72	Base Fusível	PE67981
2278	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024543441	1	3	16/12/2024 17:29:46	17/12/2024 11:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	15280	73,55	Estação Transformadora	MG80983
2279	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024543445	1	3	16/12/2024 17:29:49	17/12/2024 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	170	53188	3542,19	Base Fusível	NI38000
2280	383	12	2024	13089	TAG02	TAG	0024543493	1	3	16/12/2024 17:30:49	17/12/2024 09:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	12232	900,33	Base Fusível	SG97644
2281	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543505	1	3	16/12/2024 17:31:10	16/12/2024 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	28414	57,45		
2282	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024543517	1	3	16/12/2024 17:31:28	16/12/2024 21:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	36975	11,78	Base Fusível	MG83344
2283	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	0024543517	1	3	16/12/2024 17:31:40	16/12/2024 21:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	36975	400,98	Base Fusível	MG160051
2284	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024543529	1	3	16/12/2024 17:31:44	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40598	151,77	Estação Transformadora	O959127
2285	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110802	1	3	16/12/2024 17:32:37	16/12/2024 18:54:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	14978	42,15	Religadora Automática	CF638027
2286	383	12	2024	13046	INO10	INO	0024543581	1	3	16/12/2024 17:33:01	17/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	119	53188	1957,52	Base Fusível	NI38044
2287	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	BA03110338	1	3	16/12/2024 17:33:15	16/12/2024 19:05:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	834	44551	1280,65	Religadora Automática	NI821176
2288	383	12	2024	13028	CAF07	CAF	BA03110804	1	3	16/12/2024 17:33:16	16/12/2024 17:42:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	53492	22,56	Disjuntor Média	CAF10
2289	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	BA03110804	1	3	16/12/2024 17:33:16	16/12/2024 17:39:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	304	53492	29,47	Disjuntor Média	CAF10
2290	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	BA03110804	1	3	16/12/2024 17:33:16	16/12/2024 17:42:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3345	53492	524,05	Disjuntor Média	CAF10
2291	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	BA03110804	1	3	16/12/2024 17:33:16	16/12/2024 21:03:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	775	53492	2709,27	Disjuntor Média	CAF10
2292	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	BA03110804	1	3	16/12/2024 17:33:16	16/12/2024 21:03:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1147	53492	4020,55	Religadora Automática	CF638812
2293	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	BA03110806	1	3	16/12/2024 17:33:29	16/12/2024 19:37:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	212	53492	436,72	Religadora Automática	CF44812
2294	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	BA03110806	1	3	16/12/2024 17:33:29	16/12/2024 19:59:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	635	53492	1548,52	Religadora Automática	CF639398
2295	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	BA03110806	1	3	16/12/2024 17:33:29	16/12/2024 20:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	475	53492	1160,72	Religadora Automática	CF44812
2296	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	BA03110806	1	3	16/12/2024 17:33:29	16/12/2024 20:32:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	779	53492	2322,93	Religadora Automática	CF637799
2297	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024559863	1	3	16/12/2024 17:34:28	17/12/2024 16:20:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	21233	387,12	Estação Transformadora	P869024
2298	383	12	2024	13031	CEL12	CEL	BA03111044	1	3	16/12/2024 17:35:00	16/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	45844	4,58	Base Fusível	MG89768
2299	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024543699	1	3	16/12/2024 17:35:12	16/12/2024 21:30:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	40598	106,03	Base Fusível	TE963382
2300	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024543701	1	3	16/12/2024 17:35:13	17/12/2024 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	32161	1499,78	Base Fusível	CF44965
2301	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03111004	1	3	16/12/2024 17:35:14	17/12/2024 01:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	21233	888,01	Chave Unipolar	66237
2302	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03111004	1	3	16/12/2024 17:35:14	17/12/2024 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	202	21233	3594,81	Religadora Automática	PE66237
2303	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	17/12/2024 01:24:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2013	37868	15720,41	Religadora Automática	CF638739
2304	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	17/12/2024 01:25:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2727	37868	21353,17	Religadora Automática	CF636062
2305	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	17/12/2024 04:06:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	571	37868	6002,16	Religadora Automática	CF640197
2306	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	220	37868	3405,91	Chave Unipolar	638739
2307	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 18:47:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2824	37868	3402,14	Disjuntor Média	SPA05
2308	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 19:42:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1882	37868	3970,50	Religadora Automática	CF635124
2309	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 20:53:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	537	37868	1770,91	Religadora Automática	CF44929
2310	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 21:08:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	720	37868	2558,60	Religadora Automática	CF44901

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2311	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 23:36:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	520	37868	3128,52	Religadora Automática	CF44929
2312	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 23:47:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	474	37868	2935,77	Religadora Automática	CF44929
2313	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	16/12/2024 23:48:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	801	37868	4974,88	Religadora Automática	CF637858
2314	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	37868	15,48	Chave Unipolar	638739
2315	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:35:39	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	37868	30,96	Chave Unipolar	638739
2316	383	12	2024	13068	PIN05	PIN	0024543979	1	3	16/12/2024 17:35:54	17/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	44551	176,11	Base Fusível	NI800771
2317	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03110818	1	3	16/12/2024 17:36:10	16/12/2024 22:53:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	407	40598	2154,05	Religadora Automática	TE60099
2318	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03110818	1	3	16/12/2024 17:36:10	17/12/2024 00:33:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	91	40598	632,85	Religadora Automática	TE963629
2319	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03110818	1	3	16/12/2024 17:36:10	17/12/2024 01:40:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	198	40598	1598,91	Religadora Automática	TE965038
2320	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03110818	1	3	16/12/2024 17:36:10	17/12/2024 15:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	40598	2569,88	Religadora Automática	TE963629
2321	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03110818	1	3	16/12/2024 17:36:10	17/12/2024 17:05:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	236	40598	5544,62	Religadora Automática	TE60099
2322	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03110818	1	3	16/12/2024 17:36:10	17/12/2024 18:39:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	40598	1277,49	Chave Unipolar	TE959581
2323	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:36:21	17/12/2024 02:56:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	143	37868	1335,02	Religadora Automática	CF636905
2324	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:36:21	17/12/2024 06:41:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	214	37868	2801,38	Religadora Automática	CF634731
2325	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:36:21	17/12/2024 08:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	94	37868	1423,13	Chave Unipolar	74358
2326	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024543735	1	3	16/12/2024 17:36:22	17/12/2024 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	53188	2685,08	Base Fusível	NI800315
2327	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024543741	1	3	16/12/2024 17:36:44	17/12/2024 09:56:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	21233	65,30	Estação Transformadora	P870023
2328	383	12	2024	13070	PDR04	PDR	0024543753	1	3	16/12/2024 17:37:04	16/12/2024 21:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	362	34842	1224,77	Base Fusível	SG91040
2329	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024543755	1	3	16/12/2024 17:37:05	18/12/2024 11:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	53188	2797,16	Base Fusível	NI800631
2330	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024543759	1	3	16/12/2024 17:37:08	18/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	26586	3719,06	Estação Transformadora	AR60475
2331	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	0024543765	1	3	16/12/2024 17:37:10	17/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	15	59222	420,71	Estação Transformadora	NI17631
2332	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024543767	1	3	16/12/2024 17:37:13	17/12/2024 03:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	209	44551	2155,43	Base Fusível	NI820910
2333	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024543773	1	3	16/12/2024 17:37:19	16/12/2024 19:40:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	22741	82,01	Estação Transformadora	IT12601
2334	383	12	2024	13070	PDR04	PDR	0024545493	1	3	16/12/2024 17:37:28	17/12/2024 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	34842	1302,98	Base Fusível	SG90229
2335	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024543793	1	3	16/12/2024 17:37:36	17/12/2024 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	42	36975	621,18	Base Fusível	MG83114
2336	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	BA03110810	1	3	16/12/2024 17:37:38	16/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	55561	22,92	Base Fusível	PD516061
2337	383	12	2024	13093	VDP10	VDP	0024543797	1	3	16/12/2024 17:37:42	16/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	249	49919	715,04	Base Fusível	SG97827
2338	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110802	1	3	16/12/2024 17:37:52	17/12/2024 11:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	432	14978	7885,20	Chave Unipolar	CF45301
2339	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110802	1	3	16/12/2024 17:37:52	17/12/2024 13:28:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	14978	4128,63	Religadora Automática	CF638027
2340	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110802	1	3	16/12/2024 17:37:52	17/12/2024 17:54:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	14978	1601,82	Jumper	
2341	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 17:38:05	16/12/2024 18:52:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3035	14978	3784,48	Religadora Automática	CF635090
2342	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 17:38:05	17/12/2024 08:17:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2866	14978	42017,95	Religadora Automática	CF638094
2343	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 17:38:08	16/12/2024 17:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	329	14978	71,19	Disjuntor Média	ARC02
2344	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 17:38:08	16/12/2024 17:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7770	14978	1681,34	Disjuntor Média	ARC02
2345	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024560473	1	3	16/12/2024 17:38:40	17/12/2024 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	23115	298,56	Estação Transformadora	PE68410
2346	383	12	2024	13046	INO01	INO	BA03110864	1	3	16/12/2024 17:38:50	16/12/2024 17:45:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1530	53188	178,07	Religadora Automática	NI802001
2347	383	12	2024	13046	INO01	INO	BA03110864	1	3	16/12/2024 17:38:50	16/12/2024 17:46:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	893	53188	111,87	Religadora Automática	NI802001
2348	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110864	1	3	16/12/2024 17:38:50	16/12/2024 19:24:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	934	53188	1651,10	Religadora Automática	NI801230
2349	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024543843	1	3	16/12/2024 17:38:53	16/12/2024 20:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	57026	425,95	Base Fusível	TE61800
2350	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024543843	1	3	16/12/2024 17:38:53	17/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	57026	395,37	Base Fusível	TE61800
2351	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024543843	1	3	16/12/2024 17:38:53	17/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	57026	612,83	Base Fusível	TE61800
2352	383	12	2024	13064	PAL06	PAL	0024543859	1	3	16/12/2024 17:39:04	17/12/2024 10:32:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	40007	675,43	Estação Transformadora	U67522
2353	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024543867	1	3	16/12/2024 17:39:11	17/12/2024 10:35:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	52	21233	880,88	Estação Transformadora	PE67916
2354	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110834	1	3	16/12/2024 17:39:53	16/12/2024 17:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	383	68513	43,73	Disjuntor Média	POC04
2355	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110834	1	3	16/12/2024 17:39:53	16/12/2024 19:46:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4661	68513	9836,00	Disjuntor Média	POC04
2356	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110834	1	3	16/12/2024 17:39:53	16/12/2024 22:41:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1870	68513	9412,33	Religadora Automática	CF45202
2357	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110834	1	3	16/12/2024 17:39:53	17/12/2024 00:06:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	336	68513	2165,80	Religadora Automática	CF638548
2358	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110834	1	3	16/12/2024 17:39:53	17/12/2024 00:38:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	68513	669,92	Religadora Automática	CF639601
2359	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110834	1	3	16/12/2024 17:39:53	16/12/2024 19:46:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	68513	14,77	Disjuntor Média	POC04
2360	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:40:11	16/12/2024 18:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	710	46336	645,51	Disjuntor Média	SPA05
2361	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:40:11	16/12/2024 18:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1025	37868	931,90	Disjuntor Média	SPA05
2362	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:40:11	16/12/2024 22:26:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1406	37868	6715,21	Religadora Automática	CF44929
2363	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:40:11	16/12/2024 23:55:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1117	37868	6992,42	Disjuntor Média	SPA05
2364	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:40:11	16/12/2024 23:56:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	698	37868	4381,70	Disjuntor Média	SPA05
2365	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:40:11	16/12/2024 23:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1710	37868	10809,10	Religadora Automática	CF640033
2366	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	0024543927	1	3	16/12/2024 17:40:31	19/12/2024 10:09:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	43	38345	2773,09	Estação Transformadora	AR40510
2367	383	12	2024	13071	POC09	POC	BA03110842	1	3	16/12/2024 17:40:57	16/12/2024 18:19:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2134	68513	1383,54	Disjuntor Média	POC09
2368	383	12	2024	13071	POC09	POC	BA03110842	1	3	16/12/2024 17:40:57	16/12/2024 18:35:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1255	68513	1142,75	Disjuntor Média	POC09
2369	383	12	2024	13071	POC09	POC	BA03110842	1	3	16/12/2024 17:40:57	16/12/2024 18:36:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	497	68513	462,76	Religadora Automática	CF638045
2370	383	12	2024	13071	POC09	POC	BA03110842	1	3	16/12/2024 17:40:57	16/12/2024 18:37:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	175	68513	165,62	Religadora Automática	CF639593
2371	383	12	2024	13071	POC09	POC	BA03110842	1	3	16/12/2024 17:40:57	16/12/2024 18:38:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	553	68513	529,04	Religadora Automática	CF44811
2372	383	12	2024	13071	POC09	POC	BA03110842	1	3	16/12/2024 17:40:57	16/12/2024 18:38:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	428	68513	413,73	Religadora Automática	CF639591
2373	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 17:41:31	16/12/2024 19:19:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	378	37868	618,24	Jumper	
2374	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 17:41:31	17/12/2024 17:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	37868	47,93	Religadora Automática	AR41269
2375	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03110846	1	3	16/12/2024 17:41:37	17/12/2024 01:45:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	858	53492	6918,58	Religadora Automática	CF634368
2376	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024544035	1	3	16/12/2024 17:41:54	18/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	54	59222	2356,29	Estação Transformadora	N701920
2377	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	0024544055	1	3	16/12/2024 17:42:00	17/12/2024 01:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	59222	88,60	Estação Transformadora	NI39833
2378	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024544043	1	3	16/12/2024 17:42:01	17/12/2024 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	112	44551	1778,90	Base Fusível	NI31786
2379	383	12	2024	17209	MPA15	MPA	0024544233	1	3	16/12/2024 17:42:01	17/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	27533	34,43	Base Fusível	NI820919
2380	383	12	2024	13071	POC08	POC	BA03110850	1	3	16/12/2024 17:42:14	16/12/2024 17:48:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1047	68513	111,10	Disjuntor Média	POC08
2381	383	12	2024	13071	POC08	POC	BA03110850	1	3	16/12/2024 17:42:14	16/12/2024 17:50:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6235	68513	834,80	Disjuntor Média	POC08
2382	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	BA03110704	1	3	16/12/2024 17:42:15	16/12/2024 19:00:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1742	38345	2268,95	Religadora Automática	AR41705
2383	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:42:18	16/12/2024 20:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	683	26586	1766,12	Religadora Automática	AR75446
2384	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:42:18	16/12/2024 20:17:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	77	26586	199,54	Religadora Automática	AR41353
2385	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:42:18	16/12/2024 20:18:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	451	26586	1173,98	Religadora Automática	AR75391
2386	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:42:23	16/12/2024 17:54:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7838	37868	1595,90	Disjuntor Média	5DPOC1
2387	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:42:29	16/12/2024 17:54:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1667	37868	336,64	Disjuntor Média	5DPOC1
2388	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 17:42:29	16/12/2024 17:54:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2184	37868	441,05	Disjuntor Média	5DPOC1
2389	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110854	1	3	16/12/2024 17:42:31	16/12/2024 18:06:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3797	68513	1519,85	Religadora Automática	CF46593
2390	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	BA03110854	1	3	16/12/2024 17:42:31	16/12/2024 18:06:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	305	46336	122,08	Religadora Automática	CF46593
2391	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024544063	1	3	16/12/2024 17:42:40	16/12/2024 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	44551	324,68	Base Fusível	NI31156
2392	383	12	2024	13016	ANG02	ANG	0024544067	1	3	16/12/2024 17:42:47	17/12/2024 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	16,84	Estação Transformadora	AS65597
2393	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024544073	1	3	16/12/2024 17:43:01	17/12/2024 11:08:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	59222	2248,61	Base Fusível	NI38979
2394	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	16/12/2024 20:21:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1267	26586	3344,18	Religadora Automática	AR75390
2395	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	16/12/2024 21:06:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1849	26586	6282,49	Religadora Automática	AR41353
2396	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	16/12/2024 21:09:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	435	26586	1496,40	Religadora Automática	AR77738
2397	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	16/12/2024 21:10:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	542	26586	1871,25	Religadora Automática	AR75399
2398	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	16/12/2024 23:13:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	484	26586	2662,81	Religadora Automática	AR71669
2399	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	17/12/2024 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	155	26586	1567,95	Base Fusível	AR41485
2400	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 17:43:03	17/12/2024 04:57:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	73	26586	820,09	Jumper	
2401	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	BA03110848	1	3	16/12/2024 17:43:18	16/12/2024 17:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1075	59222	127,51	Religadora Automática	NI801481
2402	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	BA03110848	1	3	16/12/2024 17:43:18	16/12/2024 21:19:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	674	59222	2428,08	Chave Unipolar	801481
2403	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	BA03110856	1	3	16/12/2024 17:43:22	16/12/2024 18:30:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4165	53492	3262,58	Disjuntor Média	CAF03
2404	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	BA03110856	1	3	16/12/2024 17:43:22	16/12/2024 18:30:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	293	53492	229,52	Disjuntor Média	CAF03
2405	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	BA03110858	1	3	16/12/2024 17:43:28	16/12/2024 18:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2044	53492	751,74	Disjuntor Média	CAF05
2406	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	BA03110858	1	3	16/12/2024 17:43:28	16/12/2024 20:08:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2945	53492	7108,08	Jumper	
2407	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	BA03110858	1	3	16/12/2024 17:43:28	16/12/2024 20:08:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1696	53492	4110,92	Religadora Automática	CF637791
2408	383	12	2024	13071	POC02	POC	BA03110862	1	3	16/12/2024 17:43:32	16/12/2024 18:07:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5992	68513	2395,14	Disjuntor Média	POC02
2409	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024544123	1	3	16/12/2024 17:43:55	16/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	21233	189,76	Base Fusível	PE869344
2410	383	12	2024	13074	RBN04	RBN	0024544147	1	3	16/12/2024 17:44:26	17/12/2024 14:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	19375	2034,53	Base Fusível	SG59079
2411	383	12	2024	13074	RBN04	RBN	0024544147	1	3	16/12/2024 17:44:26	17/12/2024 15:04:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	19375	639,82	Base Fusível	SG59079
2412	383	12	2024	13074	RBN04	RBN	0024544147	1	3	16/12/2024 17:44:26	17/12/2024 15:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	19375	21,76	Base Fusível	SG59081
2413	383	12	2024	13074	RBN04	RBN	0024544147	1	3	16/12/2024 17:44:26	17/12/2024 16:32:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	19375	91,22	Base Fusível	SG59082
2414	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024544185	1	3	16/12/2024 17:45:17	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	216	68513	4048,98	Base Fusível	CF46965
2415	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024544199	1	3	16/12/2024 17:45:36	17/12/2024 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	18322	30,72	Base Fusível	IT47180

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2416	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024544201	1	3	16/12/2024 17:45:39	17/12/2024 08:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	23115	2764,70	Base Fusível	PE66416
2417	383	12	2024	13028	CAF07	CAF	BA03110882	1	3	16/12/2024 17:45:46	16/12/2024 23:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3013	53492	17507,20	Disjuntor Média	CAF07
2418	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	16/12/2024 18:02:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1209	68513	337,18	Disjuntor Média	POC07
2419	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	16/12/2024 18:05:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2246	68513	731,20	Disjuntor Média	POC07
2420	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	16/12/2024 18:26:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	487	68513	325,88	Disjuntor Média	POC07
2421	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	16/12/2024 23:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	396	68513	2207,70	Chave Unipolar	639420
2422	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 02:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1772	68513	15770,80	Disjuntor Média	POC07
2423	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 02:59:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	192	68513	1771,73	Religadora Automática	CF637601
2424	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 05:42:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	68513	1122,99	Base Fusível	CF63467
2425	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 08:08:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	68513	676,04	Religadora Automática	CF637314
2426	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 20:40:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	685	68513	18438,87	Religadora Automática	CF639396
2427	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 21:20:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	755	68513	20817,66	Religadora Automática	CF639418
2428	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 22:08:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	268	68513	7606,96	Religadora Automática	CF637853
2429	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 22:14:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	201	68513	5723,75	Chave Unipolar	638193
2430	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	18/12/2024 01:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	361	68513	11594,92	Base Fusível	CF637476
2431	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	18/12/2024 07:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	68513	1370,41		
2432	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	16/12/2024 17:45:54	18/12/2024 07:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	68513	8945,73		
2433	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024544229	1	3	16/12/2024 17:45:54	17/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	19375	696,28	Base Fusível	SG290022
2434	383	12	2024	13071	POC03	POC	BA03110888	1	3	16/12/2024 17:45:55	16/12/2024 18:16:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2197	68513	1133,29	Disjuntor Média	POC03
2435	383	12	2024	13071	POC03	POC	BA03110888	1	3	16/12/2024 17:45:55	16/12/2024 19:02:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1387	68513	1776,13	Chave Unipolar	637827
2436	383	12	2024	16394	RSD01	RSD	0024544245	1	3	16/12/2024 17:46:23	17/12/2024 03:58:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	62741	20,41	Estação Transformadora	01277
2437	383	12	2024	13017	ARA02	ARA	0024544247	1	3	16/12/2024 17:46:26	17/12/2024 19:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	28414	429,69	Base Fusível	AR147
2438	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024544253	1	3	16/12/2024 17:46:30	18/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	26586	1317,63	Estação Transformadora	AR40289
2439	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024544297	1	3	16/12/2024 17:46:58	17/12/2024 13:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	19375	868,29	Base Fusível	SG59026
2440	383	12	2024	13021	AVI06	AVI	0024544309	1	3	16/12/2024 17:47:10	17/12/2024 03:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	36975	175,15	Base Fusível	MG83158
2441	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	BA03110902	1	3	16/12/2024 17:47:14	16/12/2024 17:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1585	16890	152,34	Disjuntor Média	CAS04
2442	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	BA03110902	1	3	16/12/2024 17:47:14	16/12/2024 17:53:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5919	16890	656,02	Disjuntor Média	CAS04
2443	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024544313	1	3	16/12/2024 17:47:15	17/12/2024 10:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	575	38345	9802,95	Base Fusível	AR41496
2444	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	16/12/2024 17:53:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4558	68513	436,81	Disjuntor Média	POC01
2445	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	16/12/2024 18:27:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	985	68513	657,21	Religadora Automática	CF640359
2446	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	16/12/2024 18:28:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1001	68513	681,24	Religadora Automática	CF634844
2447	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	16/12/2024 18:28:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2651	68513	1804,15	Religadora Automática	CF634844
2448	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	16/12/2024 18:29:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1033	68513	713,34	Religadora Automática	CF638754
2449	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	16/12/2024 18:31:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	775	68513	558,00	Religadora Automática	CF48684
2450	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	17/12/2024 04:10:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	660	68513	6844,75	Religadora Automática	CF46593
2451	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	17/12/2024 04:10:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	574	68513	5959,87	Religadora Automática	CF48684
2452	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	17/12/2024 04:11:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	68513	1955,30	Religadora Automática	CF639584
2453	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	17/12/2024 12:00:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	371	68513	6756,32	Religadora Automática	CF638719
2454	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	18/12/2024 03:35:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	209	68513	7062,17	Chave Unipolar	639590
2455	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	18/12/2024 19:08:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	68513	6909,16	Base Fusível	CF49337
2456	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 17:47:53	18/12/2024 19:43:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	68513	4793,28	Base Fusível	CF634729
2457	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024561101	1	3	16/12/2024 17:47:56	18/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	40598	1225,96	Base Fusível	TE959066
2458	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024544337	1	3	16/12/2024 17:48:05	18/12/2024 12:34:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	85,54	Estação Transformadora	CF49770
2459	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	BA03110848	1	3	16/12/2024 17:48:09	16/12/2024 21:19:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	474	59222	1669,27	Chave Unipolar	801481
2460	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024544345	1	3	16/12/2024 17:48:25	17/12/2024 06:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	40598	500,39	Base Fusível	TE61061
2461	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 17:48:31	16/12/2024 18:48:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2068	68513	2054,79	Disjuntor Média	POC06
2462	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 17:48:31	16/12/2024 18:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2583	68513	2619,59	Chave Unipolar	638049
2463	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 17:48:31	17/12/2024 06:11:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	68513	804,59	Religadora Automática	CF639270
2464	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	16/12/2024 18:01:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2183	32161	465,10	Disjuntor Média	BUZ08
2465	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	16/12/2024 20:53:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	428	32161	1315,98	Disjuntor Média	BUZ08
2466	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	16/12/2024 20:53:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	244	32161	752,27	Religadora Automática	CF637591
2467	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	17/12/2024 00:16:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	567	32161	3669,75	Religadora Automática	CF636930
2468	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	17/12/2024 00:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3424	32161	22320,68	Religadora Automática	CF638980
2469	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	17/12/2024 00:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1546	32161	10120,72	Religadora Automática	CF639588
2470	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	17/12/2024 02:20:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	32161	912,53	Disjuntor Média	BUZ08
2471	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 17:48:37	18/12/2024 13:20:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	32161	6008,25	Chave Unipolar	UF06817
2472	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024544379	1	3	16/12/2024 17:49:11	17/12/2024 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21233	52,29	Estação Transformadora	PE68845
2473	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024544389	1	3	16/12/2024 17:49:37	17/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	17,84	Estação Transformadora	PE63179
2474	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110916	1	3	16/12/2024 17:49:40	16/12/2024 18:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2648	68513	2634,76	Religadora Automática	CF639120
2475	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	16/12/2024 18:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	527	32161	245,49	Jumper	
2476	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	16/12/2024 19:56:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2897	32161	6133,59	Religadora Automática	CF637863
2477	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	17/12/2024 01:07:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	32161	72,89	Religadora Automática	CF635696
2478	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	17/12/2024 12:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	435	32161	7933,80	Religadora Automática	CF638722
2479	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	17/12/2024 12:22:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	32161	37,09	Religadora Automática	CF637875
2480	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	17/12/2024 18:28:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	656	32161	16166,03	Religadora Automática	CF637680
2481	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 17:49:41	17/12/2024 20:17:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	32161	1693,32	Chave Unipolar	CF07280
2482	383	12	2024	13058	MAR03	MAR	0024545521	1	3	16/12/2024 17:49:41	17/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	59222	2990,14	Base Fusível	NI800001
2483	383	12	2024	13071	POC03	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 17:49:56	16/12/2024 18:11:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1480	68513	541,84	Disjuntor Média	POC06
2484	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 17:49:56	16/12/2024 18:11:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6173	68513	2260,00	Disjuntor Média	POC06
2485	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 17:49:56	16/12/2024 21:19:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	442	68513	1545,53	Disjuntor Média	POC06
2486	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 17:49:56	16/12/2024 21:19:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	877	68513	3066,58	Disjuntor Média	POC06
2487	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 17:49:56	17/12/2024 05:22:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	618	68513	7133,78	Chave Unipolar	634708
2488	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 17:49:56	17/12/2024 05:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	68513	1512,94	Disjuntor Média	POC06
2489	383	12	2024	13037	GAB10	GAB	0024540613	1	3	16/12/2024 17:50:00	16/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	64307	1,33		
2490	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	BA03110926	1	3	16/12/2024 17:50:27	16/12/2024 23:13:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	422	32161	2274,46	Religadora Automática	CF636576
2491	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	BA03110926	1	3	16/12/2024 17:50:27	17/12/2024 00:17:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2183	32161	14091,87	Religadora Automática	CF640024
2492	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	BA03110926	1	3	16/12/2024 17:50:27	17/12/2024 18:14:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	130	32161	3173,12	Religadora Automática	CF44853
2493	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110926	1	3	16/12/2024 17:50:27	17/12/2024 00:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1989	32161	12928,50	Religadora Automática	CF639491
2494	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110926	1	3	16/12/2024 17:50:27	17/12/2024 01:46:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	32161	142,93	Religadora Automática	CF48738
2495	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024562671	1	3	16/12/2024 17:50:27	17/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	21233	749,70	Base Fusível	PE66157
2496	383	12	2024	13069	POT01	POT	0024544477	1	3	16/12/2024 17:51:33	16/12/2024 23:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	6,12	Estação Transformadora	C353488
2497	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024544513	1	3	16/12/2024 17:52:24	17/12/2024 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	80	38345	2070,13	Base Fusível	AR41680
2498	383	12	2024	16394	PRL02	PRL	0024554973	1	3	16/12/2024 17:53:13	17/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	20	62741	453,26	Estação Transformadora	71103
2499	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024544545	1	3	16/12/2024 17:53:21	17/12/2024 14:10:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	19375	304,18	Base Fusível	SG59020
2500	383	12	2024	13051	ITO03	ITO	0024544553	1	3	16/12/2024 17:53:33	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	12771	199,18	Base Fusível	AN578277
2501	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024544575	1	3	16/12/2024 17:53:51	17/12/2024 13:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	40598	2019,85	Base Fusível	TE61175
2502	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024571791	1	3	16/12/2024 17:54:02	18/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	38345	206,33	Estação Transformadora	AR61969
2503	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	0024559511	1	3	16/12/2024 17:54:17	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	40007	1085,48	Estação Transformadora	PE67999
2504	383	12	2024	13027	BUZ04	BUZ	BA03110930	1	3	16/12/2024 17:54:21	17/12/2024 05:46:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	510	32161	6049,45	Disjuntor Média	BUZ04
2505	383	12	2024	13027	BUZ04	BUZ	BA03110930	1	3	16/12/2024 17:54:21	17/12/2024 14:52:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	615	32161	12892,62	Religadora Automática	CF639223
2506	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024544671	1	3	16/12/2024 17:55:00	16/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	53492	89,42	Estação Transformadora	CF44099
2507	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024544663	1	3	16/12/2024 17:55:19	17/12/2024 15:00:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	141	46336	2972,08	Base Fusível	CF632459
2508	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024544673	1	3	16/12/2024 17:55:28	17/12/2024 10:20:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26586	65,66	Estação Transformadora	AR40585
2509	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024544701	1	3	16/12/2024 17:55:49	17/12/2024 01:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23115	7,94	Base Fusível	PE66456
2510	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024544691	1	3	16/12/2024 17:55:55	19/12/2024 00:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	54,75	Estação Transformadora	AR47232
2511	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024544697	1	3	16/12/2024 17:56:03	17/12/2024 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	16959	73,50	Estação Transformadora	CG21464
2512	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024544711	1	3	16/12/2024 17:56:14	17/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	246	26586	6616,44	Religadora Automática	AR75101
2513	383	12	2024	13017	ARA02	ARA	0024544713	1	3	16/12/2024 17:56:17	17/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	280	28414	4637,34	Base Fusível	AR41005
2514	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024544719	1	3	16/12/2024 17:56:22	17/12/2024 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	57026	360,09	Base Fusível	TE60224
2515	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024544737	1	3	16/12/2024 17:56:59	17/12/2024 18:09:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	46336	3026,15	Base Fusível	CF632931
2516	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024544765	1	3	16/12/2024 17:57:30	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	28414	691,25	Estação Transformadora	AR40456
2517	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024544789	1	3	16/12/2024 17:57:59	17/12/2024 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	21233	102,84	Base Fusível	PE67285
2518	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024544793	1	3	16/12/2024 17:58:02	17/12/2024 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	15280	455,28	Estação Transformadora	MG82880
2519	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024544823	1	3	16/12/2024 17:58:48	17/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	53188	4977,28	Base Fusível	NI38738
2520	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024544839	1	3	16/12/2024 17:58:54	18/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	28414	1320,34	Base Fusível	AR71115

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2521	383	12	2024	13071	POC08	POC	DT24831897	1	3	16/12/2024 17:59:00	16/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	68513	57,32	Estação Transformadora	CF48298
2522	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024544869	1	3	16/12/2024 17:59:37	19/12/2024 10:38:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	38345	1034,43	Estação Transformadora	AR60498
2523	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	BA03111152	1	3	16/12/2024 18:00:00	17/12/2024 00:43:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	44551	1056,09	Religadora Automática	NI30539
2524	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	BA03111152	1	3	16/12/2024 18:00:00	17/12/2024 03:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	887	44551	8339,52	Religadora Automática	NI30539
2525	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 18:01:19	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	432	37868	6503,16	Chave Unipolar	638739
2526	383	12	2024	13015	ALC15	ALC	0024544947	1	3	16/12/2024 18:01:34	17/12/2024 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	60249	732,03	Base Fusível	SG185154
2527	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024571787	1	3	16/12/2024 18:01:43	18/12/2024 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	38345	350,55	Estação Transformadora	AR40234
2528	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	16/12/2024 18:07:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2785	31513	259,16	Disjuntor Média	VIV01
2529	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	16/12/2024 18:08:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	318	31513	34,45	Disjuntor Média	VIV01
2530	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	16/12/2024 19:27:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	532	31513	758,69	Disjuntor Média	VIV01
2531	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	16/12/2024 22:27:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	31513	26,62	Religadora Automática	MC474468
2532	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	16/12/2024 23:47:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	31513	236,56	Religadora Automática	MC476713
2533	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	17/12/2024 00:08:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	176	31513	1074,82	Chave Unipolar	MC24401
2534	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	17/12/2024 01:47:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	31513	100,98	Chave Unipolar	MC474679
2535	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03110960	1	3	16/12/2024 18:01:48	17/12/2024 02:01:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	31513	407,79	Religadora Automática	MC469215
2536	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024544987	1	3	16/12/2024 18:02:09	18/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	46,96	Estação Transformadora	AR40343
2537	383	12	2024	13098	VPA03	VPA	0024544993	1	3	16/12/2024 18:02:10	16/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27582	2,46	Estação Transformadora	CG55784
2538	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	0024544999	1	3	16/12/2024 18:02:14	17/12/2024 10:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	37868	777,03	Base Fusível	CF634036
2539	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	0024544999	1	3	16/12/2024 18:02:14	18/12/2024 17:33:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	37868	855,38	Base Fusível	CF634036
2540	383	12	2024	13053	ITI01	ITI	0024545013	1	3	16/12/2024 18:02:27	17/12/2024 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	22202	113,22	Estação Transformadora	71196
2541	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024546655	1	3	16/12/2024 18:02:33	17/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	16890	242,11	Base Fusível	SG59140
2542	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024546655	1	3	16/12/2024 18:02:33	17/12/2024 13:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	16890	1015,35	Base Fusível	SG59140
2543	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024546655	1	3	16/12/2024 18:02:33	17/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	16890	176,62	Base Fusível	SG59141
2544	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024547455	1	3	16/12/2024 18:02:55	17/12/2024 08:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	16890	935,63	Base Fusível	SG59222
2545	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024547455	1	3	16/12/2024 18:02:55	17/12/2024 09:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	16890	152,86	Base Fusível	SG59222
2546	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024547455	1	3	16/12/2024 18:02:55	17/12/2024 10:25:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	16890	785,75	Base Fusível	SG295001
2547	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024545027	1	3	16/12/2024 18:03:00	17/12/2024 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	57026	397,58	Base Fusível	TE60054
2548	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024545027	1	3	16/12/2024 18:03:00	17/12/2024 02:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	57026	68,13	Base Fusível	TE60054
2549	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024545027	1	3	16/12/2024 18:03:00	17/12/2024 04:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	57026	503,07	Base Fusível	TE62719
2550	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024545039	1	3	16/12/2024 18:03:39	17/12/2024 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	151	32161	3224,73	Base Fusível	CF631817
2551	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024545045	1	3	16/12/2024 18:03:45	17/12/2024 00:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40598	126,11	Base Fusível	TE61179
2552	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024545149	1	3	16/12/2024 18:04:05	17/12/2024 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	31513	117,65	Base Fusível	MC21131
2553	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024545071	1	3	16/12/2024 18:04:10	18/12/2024 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	54815	4771,64	Estação Transformadora	AR42260
2554	383	12	2024	13015	ALC07	ALC	0024556227	1	3	16/12/2024 18:04:35	17/12/2024 13:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	60249	1313,78	Estação Transformadora	S202749
2555	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024545089	1	3	16/12/2024 18:04:37	17/12/2024 11:52:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	19375	925,64	Base Fusível	SG59323
2556	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024545117	1	3	16/12/2024 18:05:00	19/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16890	139,83	Estação Transformadora	SG40714
2557	383	12	2024	13050	ITB04	ITB	0024545107	1	3	16/12/2024 18:05:08	17/12/2024 10:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	21135	879,94	Base Fusível	SG277064
2558	383	12	2024	13070	PDR08	PDR	0024545133	1	3	16/12/2024 18:05:54	17/12/2024 01:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	113	34842	819,44	Base Fusível	SG187311
2559	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024545143	1	3	16/12/2024 18:06:03	19/12/2024 10:59:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	27	26586	1752,22	Estação Transformadora	AR40285
2560	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024545163	1	3	16/12/2024 18:06:26	18/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	54815	742,07	Estação Transformadora	AR47358
2561	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024545175	1	3	16/12/2024 18:06:33	16/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	23115	176,94	Base Fusível	PE66374
2562	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:06:33	16/12/2024 18:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	567	68513	143,32	Religadora Automática	CF46593
2563	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:06:33	16/12/2024 18:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	305	46336	77,10	Religadora Automática	CF46593
2564	383	12	2024	13079	SCS07	SCS	0024545189	1	3	16/12/2024 18:06:47	16/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	34558	312,83	Base Fusível	MG141060
2565	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024545193	1	3	16/12/2024 18:06:49	18/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	40598	166,21	Base Fusível	CT961105
2566	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024545207	1	3	16/12/2024 18:07:06	17/12/2024 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	40598	604,08	Base Fusível	TE70493
2567	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024546263	1	3	16/12/2024 18:07:19	17/12/2024 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	32161	2628,46	Base Fusível	CF48675
2568	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024545233	1	3	16/12/2024 18:07:45	16/12/2024 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	102	23115	114,33	Base Fusível	PE66359
2569	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024545237	1	3	16/12/2024 18:07:46	17/12/2024 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	53188	3076,13	Base Fusível	NI38731
2570	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024545245	1	3	16/12/2024 18:07:56	17/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40598	318,90	Base Fusível	TE959965
2571	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024545249	1	3	16/12/2024 18:08:09	17/12/2024 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	15280	96,69	Base Fusível	MG83656
2572	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024545285	1	3	16/12/2024 18:08:36	16/12/2024 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	23115	446,34	Base Fusível	PE67788
2573	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024545327	1	3	16/12/2024 18:09:05	18/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	14978	48,85	Estação Transformadora	F633552
2574	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024545331	1	3	16/12/2024 18:09:10	16/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	140	21233	445,28	Base Fusível	PE66115
2575	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024540115	1	3	16/12/2024 18:09:28	17/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	74	57026	2084,99	Estação Transformadora	TE60594
2576	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024545359	1	3	16/12/2024 18:10:05	17/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	53188	2590,51	Base Fusível	NI38010
2577	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024545363	1	3	16/12/2024 18:10:09	17/12/2024 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	15280	147,13	Estação Transformadora	MG80853
2578	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	BA03110976	1	3	16/12/2024 18:10:32	16/12/2024 18:19:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3933	58058	580,12	Religadora Automática	MC472480
2579	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	BA03110976	1	3	16/12/2024 18:10:32	16/12/2024 18:22:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	369	58058	71,96	Religadora Automática	MC472479
2580	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	BA03110976	1	3	16/12/2024 18:10:32	16/12/2024 19:52:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	221	58058	377,30	Religadora Automática	MC479353
2581	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:10:38	16/12/2024 18:18:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2891	68513	380,65	Religadora Automática	CF46593
2582	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:10:38	17/12/2024 03:03:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	339	68513	3013,43	Religadora Automática	CF634844
2583	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024545407	1	3	16/12/2024 18:10:46	18/12/2024 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	75	53188	2536,54	Estação Transformadora	NI39745
2584	383	12	2024	13076	RDO04	RDO	0024545413	1	3	16/12/2024 18:10:58	16/12/2024 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	273	58058	1087,60	Base Fusível	MC24105
2585	383	12	2024	13058	MAR06	MAR	0024545447	1	3	16/12/2024 18:11:57	18/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	59222	4028,17	Estação Transformadora	NI39320
2586	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024545459	1	3	16/12/2024 18:12:24	17/12/2024 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	57026	49,68	Estação Transformadora	TE60423
2587	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024545477	1	3	16/12/2024 18:12:45	17/12/2024 09:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	16890	682,18	Base Fusível	MC24214
2588	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	16/12/2024 18:12:49	16/12/2024 18:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	452	68513	275,34	Religadora Automática	CF634708
2589	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	16/12/2024 18:12:49	16/12/2024 18:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	580	68513	353,32	Religadora Automática	CF634708
2590	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024545481	1	3	16/12/2024 18:12:50	16/12/2024 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	9962	92,01	Base Fusível	IT14943
2591	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024545487	1	3	16/12/2024 18:12:57	17/12/2024 11:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	23115	193,81	Estação Transformadora	P870827
2592	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	16/12/2024 18:13:22	16/12/2024 21:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	308	32161	1009,13	Religadora Automática	CF44853
2593	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024545501	1	3	16/12/2024 18:13:33	17/12/2024 16:38:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	399	14978	8942,70	Base Fusível	CF44822
2594	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024545505	1	3	16/12/2024 18:13:37	17/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	15280	99,14	Base Fusível	MG83560
2595	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024545539	1	3	16/12/2024 18:14:18	16/12/2024 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	26586	41,41	Base Fusível	AR75452
2596	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024545539	1	3	16/12/2024 18:14:18	16/12/2024 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	166	26586	195,60	Base Fusível	AR75453
2597	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024545557	1	3	16/12/2024 18:14:45	17/12/2024 06:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53492	74,62	Estação Transformadora	F632589
2598	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024533071	1	3	16/12/2024 18:15:03	19/12/2024 14:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	29	68513	1965,21	Estação Transformadora	F639848
2599	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024545573	1	3	16/12/2024 18:15:09	17/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	28414	1755,66	Base Fusível	AR41778
2600	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024545575	1	3	16/12/2024 18:15:09	17/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	28414	1074,22	Base Fusível	AR71638
2601	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024545583	1	3	16/12/2024 18:15:18	17/12/2024 00:03:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	5,81	Estação Transformadora	C352257
2602	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024545599	1	3	16/12/2024 18:15:39	17/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	31513	188,87	Estação Transformadora	T27757
2603	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024545623	1	3	16/12/2024 18:15:52	17/12/2024 17:07:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	53492	594,25	Disjuntor Média	CAF05
2604	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024545623	1	3	16/12/2024 18:15:52	17/12/2024 19:01:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	53492	1758,55	Base Fusível	CF45964
2605	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024545625	1	3	16/12/2024 18:15:53	17/12/2024 17:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	59222	757,41	Base Fusível	NI800155
2606	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024565107	1	3	16/12/2024 18:16:10	17/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	38345	886,17	Base Fusível	AR41465
2607	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024545657	1	3	16/12/2024 18:16:11	16/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	39716	285,23	Base Fusível	PE65241
2608	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024545657	1	3	16/12/2024 18:16:11	16/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	39716	17,82	Base Fusível	PE65241
2609	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024545677	1	3	16/12/2024 18:16:17	18/12/2024 02:01:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	38345	476,41	Base Fusível	AR65147
2610	383	12	2024	13057	PTM01	PTM	0024545707	1	3	16/12/2024 18:16:51	17/12/2024 01:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	38732	142,86	Base Fusível	AN78210
2611	383	12	2024	13037	GAB15	GAB	BA03110984	1	3	16/12/2024 18:17:04	16/12/2024 18:25:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	416	64307	58,47	Religadora Automática	SG91202
2612	383	12	2024	13070	PDR03	PDR	BA03110984	1	3	16/12/2024 18:17:04	16/12/2024 18:25:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	610	34842	85,74	Religadora Automática	SG91202
2613	383	12	2024	13076	RDO06	RDO	0024545711	1	3	16/12/2024 18:17:07	16/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	407	58058	1104,89	Base Fusível	MC21315
2614	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024559693	1	3	16/12/2024 18:17:17	17/12/2024 17:40:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	23,39	Estação Transformadora	O960747
2615	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024545719	1	3	16/12/2024 18:17:22	18/12/2024 03:54:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	53492	4001,47	Base Fusível	CF635197
2616	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024545719	1	3	16/12/2024 18:17:22	18/12/2024 08:44:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	53492	4961,23	Base Fusível	CF638179
2617	383	12	2024	13074	RBN05	RBN	0024545721	1	3	16/12/2024 18:17:22	17/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	19375	161,64	Base Fusível	SG290002
2618	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 18:17:30	16/12/2024 21:24:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	452	68513	1409,24	Religadora Automática	CF637921
2619	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 18:17:30	16/12/2024 21:26:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	580	68513	1822,33	Chave Unipolar	634708
2620	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 18:17:30	17/12/2024 06:11:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1866	68513	22196,59	Disjuntor Média	POC06
2621	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	16/12/2024 18:17:30	17/12/2024 06:55:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	717	68513	9056,90	Chave Unipolar	CF06693
2622	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024545767	1	3	16/12/2024 18:18:19	18/12/2024 06:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	68513	2249,24	Base Fusível	CF634697
2623	383	12	2024	13046	INO01	INO	0024545773	1	3	16/12/2024 18:18:25	18/12/2024 05:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53188	140,64	Estação Transformadora	N700395
2624	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024545791	1	3	16/12/2024 18:18:41	18/12/2024 23:17:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54815	211,90	Estação Transformadora	AR42258
2625	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024583545	1	3	16/12/2024 18:19:13	19/12/2024 11:04:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	16890	517,97	Estação Transformadora	SG40701

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2626	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	BA03110990	1	3	16/12/2024 18:19:19	16/12/2024 18:23:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1274	54590	95,20	Religadora Automática	MC28549
2627	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	BA03110990	1	3	16/12/2024 18:19:19	16/12/2024 20:01:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	651	54590	1106,52	Religadora Automática	MC28549
2628	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024545813	1	3	16/12/2024 18:19:20	17/12/2024 08:49:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	31513	826,88	Estação Transformadora	MC09554
2629	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024545831	1	3	16/12/2024 18:19:36	18/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	53492	2438,35	Base Fusível	CF636209
2630	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024545869	1	3	16/12/2024 18:20:19	17/12/2024 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	29312	758,02	Estação Transformadora	PE65861
2631	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024545879	1	3	16/12/2024 18:20:32	17/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	148	68513	3452,02	Base Fusível	CF46581
2632	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024545915	1	3	16/12/2024 18:21:00	18/12/2024 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	14978	3088,63	Estação Transformadora	CF44256
2633	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	16/12/2024 18:28:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	278	16890	31,35	Religadora Automática	MC472458
2634	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	16/12/2024 18:28:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	664	16890	80,05	Religadora Automática	MC472458
2635	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	16/12/2024 20:44:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16890	4,79	Religadora Automática	MC476743
2636	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	16/12/2024 20:44:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	16890	234,63	Religadora Automática	MC476743
2637	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	16/12/2024 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	16890	212,62	Religadora Automática	MC24234
2638	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	16/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	16890	310,87	Base Fusível	MC24066
2639	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	17/12/2024 02:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	16890	8,42	Chave Unipolar	MC26613
2640	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	17/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16890	43,62	Religadora Automática	MC24234
2641	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03110992	1	3	16/12/2024 18:21:18	17/12/2024 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	16890	904,47	Base Fusível	MC476358
2642	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024545907	1	3	16/12/2024 18:21:18	17/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	282	37868	4576,39	Base Fusível	CF44919
2643	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024545923	1	3	16/12/2024 18:21:39	17/12/2024 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	33362	119,56	Base Fusível	MC24874
2644	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024545951	1	3	16/12/2024 18:22:13	17/12/2024 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	23115	1490,01	Base Fusível	PE67484
2645	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024545965	1	3	16/12/2024 18:22:38	16/12/2024 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	33362	211,60	Base Fusível	MC473294
2646	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024545991	1	3	16/12/2024 18:22:56	17/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	53492	1038,76	Base Fusível	CF634047
2647	383	12	2024	13041	GXD03	GXD	0024545995	1	3	16/12/2024 18:22:58	17/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	53722	697,95	Base Fusível	SG186723
2648	383	12	2024	13037	GAB07	GAB	0024545947	1	3	16/12/2024 18:23:00	16/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	124	64307	365,80	Estação Transformadora	S221789
2649	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024546003	1	3	16/12/2024 18:23:03	17/12/2024 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	28,50	Estação Transformadora	F639715
2650	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024546065	1	3	16/12/2024 18:23:46	17/12/2024 15:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	53492	1480,69	Estação Transformadora	F635440
2651	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546075	1	3	16/12/2024 18:24:09	17/12/2024 13:35:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	53492	4143,42	Base Fusível	CF634317
2652	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546075	1	3	16/12/2024 18:24:09	18/12/2024 03:00:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	53492	195,63	Base Fusível	F633788
2653	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	0024546077	1	3	16/12/2024 18:24:10	17/12/2024 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	38345	64,44	Estação Transformadora	AR71934
2654	383	12	2024	13037	GAB05	GAB	0024546085	1	3	16/12/2024 18:24:31	17/12/2024 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	64307	155,57	Estação Transformadora	S221358
2655	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03110996	1	3	16/12/2024 18:24:42	16/12/2024 18:28:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1113	32161	73,27	Disjuntor Média	BUZ03
2656	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03110996	1	3	16/12/2024 18:24:42	16/12/2024 19:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1444	32161	1299,20	Disjuntor Média	BUZ03
2657	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03110996	1	3	16/12/2024 18:24:42	17/12/2024 03:24:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	32161	89,97	Religadora Automática	CF45772
2658	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	BA03110996	1	3	16/12/2024 18:24:42	16/12/2024 19:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	709	32161	637,90	Disjuntor Média	BUZ03
2659	383	12	2024	13021	AVI03	AVI	0024546093	1	3	16/12/2024 18:24:51	17/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	36975	466,75	Base Fusível	MG160252
2660	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110248	1	3	16/12/2024 18:24:55	16/12/2024 18:42:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	27582	30,27	Disjuntor Média	VPA01
2661	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024546095	1	3	16/12/2024 18:24:57	18/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	53492	87,17	Jumper	UF00793
2662	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024546097	1	3	16/12/2024 18:25:01	18/12/2024 20:38:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54815	150,66	Estação Transformadora	AR42567
2663	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024546103	1	3	16/12/2024 18:25:11	18/12/2024 06:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	40598	937,65	Base Fusível	TE60092
2664	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024546103	1	3	16/12/2024 18:25:11	18/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	43,41	Base Fusível	O959865
2665	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024546105	1	3	16/12/2024 18:25:16	19/12/2024 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	68	68513	4321,10	Estação Transformadora	CF44024
2666	383	12	2024	16394	LIB02	LIB	0024546111	1	3	16/12/2024 18:25:33	17/12/2024 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	62741	173,96	Estação Transformadora	04880
2667	383	12	2024	13037	GAB15	GAB	BA03110424	1	3	16/12/2024 18:25:49	16/12/2024 21:21:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	416	64307	1215,64	Religadora Automática	SG91202
2668	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024567817	1	3	16/12/2024 18:25:49	17/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	59222	4040,02	Base Fusível	NI38211
2669	383	12	2024	13070	PDR03	PDR	BA03110424	1	3	16/12/2024 18:25:49	16/12/2024 19:16:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	610	34842	512,23	Chave Unipolar	91202
2670	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024546131	1	3	16/12/2024 18:25:56	17/12/2024 11:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	19375	869,32	Base Fusível	SG59014
2671	383	12	2024	13028	CAF09	CAF	0024546133	1	3	16/12/2024 18:25:57	18/12/2024 10:44:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	53492	7214,99	Base Fusível	CF44718
2672	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024546135	1	3	16/12/2024 18:26:03	17/12/2024 21:35:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	26586	3504,07	Base Fusível	AR41247
2673	383	12	2024	13037	GAB10	GAB	0024546137	1	3	16/12/2024 18:26:05	17/12/2024 08:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	64307	459,20	Base Fusível	SG188668
2674	383	12	2024	13037	GAB10	GAB	0024546137	1	3	16/12/2024 18:26:05	17/12/2024 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	64307	14,75	Base Fusível	SG188668
2675	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024546135	1	3	16/12/2024 18:26:10	17/12/2024 21:35:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	201	26586	5459,05	Base Fusível	AR41247
2676	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024546157	1	3	16/12/2024 18:26:33	18/12/2024 09:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	679	53492	26636,23	Base Fusível	CF635424
2677	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024546183	1	3	16/12/2024 18:26:46	17/12/2024 12:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	18,17	Estação Transformadora	MG86523
2678	383	12	2024	13046	INO03	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 18:27:20	16/12/2024 19:33:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	300	53188	329,42	Religadora Automática	NI800663
2679	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 18:27:20	16/12/2024 19:33:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	934	53188	1025,58	Religadora Automática	NI800663
2680	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024546215	1	3	16/12/2024 18:27:23	17/12/2024 10:14:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22741	15,79	Estação Transformadora	IT46483
2681	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024546217	1	3	16/12/2024 18:27:25	18/12/2024 03:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	374	53492	12532,64	Base Fusível	CF44740
2682	383	12	2024	13028	CAF09	CAF	0024546221	1	3	16/12/2024 18:27:32	17/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	53492	877,60	Base Fusível	CF44707
2683	383	12	2024	13028	CAF04	CAF	0024546231	1	3	16/12/2024 18:27:45	18/12/2024 05:24:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	53492	1083,28	Base Fusível	CF635382
2684	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024546235	1	3	16/12/2024 18:27:47	17/12/2024 02:43:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	8,26	Estação Transformadora	IT10489
2685	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024546239	1	3	16/12/2024 18:27:53	17/12/2024 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	40598	2674,23	Base Fusível	TE62544
2686	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024546239	1	3	16/12/2024 18:27:53	17/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40598	44,74	Base Fusível	TE62544
2687	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024546241	1	3	16/12/2024 18:27:54	19/12/2024 12:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	66,40	Estação Transformadora	S340036
2688	383	12	2024	13021	AVI01	AVI	0024542337	1	3	16/12/2024 18:28:00	16/12/2024 18:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	36975	0,83		
2689	383	12	2024	17188	ARS06	ARS	0024546267	1	3	16/12/2024 18:28:37	17/12/2024 06:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	34671	1584,08	Base Fusível	SG90040
2690	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024546269	1	3	16/12/2024 18:28:38	17/12/2024 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	59222	840,03	Base Fusível	NI800603
2691	383	12	2024	13071	POC08	POC	DT24831939	1	3	16/12/2024 18:30:00	16/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	68513	118,00	Estação Transformadora	F639848
2692	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024546349	1	3	16/12/2024 18:30:07	17/12/2024 07:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	53492	775,74	Estação Transformadora	CF48241
2693	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024546367	1	3	16/12/2024 18:30:19	17/12/2024 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	53492	1454,50	Base Fusível	CF010828
2694	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 18:30:27	16/12/2024 19:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	339	32161	266,49	Religadora Automática	CF44885
2695	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 18:30:27	16/12/2024 18:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1385	32161	205,83	Disjuntor Média	BUZ05
2696	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 18:30:27	16/12/2024 19:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	636	32161	499,97	Religadora Automática	CF44885
2697	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 18:30:27	16/12/2024 19:27:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1572	32161	1496,89	Chave Unipolar	45772
2698	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546411	1	3	16/12/2024 18:31:32	17/12/2024 14:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	53492	1648,84	Base Fusível	F632911
2699	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546411	1	3	16/12/2024 18:31:32	18/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	53492	1029,49	Base Fusível	CF633362
2700	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024546409	1	3	16/12/2024 18:31:32	17/12/2024 07:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53492	62,87	Estação Transformadora	F639545
2701	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024546419	1	3	16/12/2024 18:31:36	17/12/2024 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	32	23115	455,15	Base Fusível	PE869297
2702	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024543259	1	3	16/12/2024 18:31:50	17/12/2024 01:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	415	44551	3015,21	Religadora Automática	NI823179
2703	383	12	2024	13037	GAB10	GAB	0024542655	1	3	16/12/2024 18:31:51	17/12/2024 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	64307	455,62	Base Fusível	SG91039
2704	383	12	2024	13022	BAX05	BAX	0024546437	1	3	16/12/2024 18:31:54	17/12/2024 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	54815	222,68	Base Fusível	AR77450
2705	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024546471	1	3	16/12/2024 18:32:53	16/12/2024 22:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,46	Estação Transformadora	CP31163
2706	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024546513	1	3	16/12/2024 18:34:17	17/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	120	32161	2121,43	Base Fusível	CF48707
2707	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024546515	1	3	16/12/2024 18:34:18	17/12/2024 08:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	99	53492	1334,35	Estação Transformadora	CF45963
2708	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024546521	1	3	16/12/2024 18:34:24	16/12/2024 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	59222	156,06	Base Fusível	NI38714
2709	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024546523	1	3	16/12/2024 18:34:26	18/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	26586	2587,27	Base Fusível	AR41336
2710	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024546537	1	3	16/12/2024 18:34:48	17/12/2024 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	53492	302,08	Estação Transformadora	CF49892
2711	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024546547	1	3	16/12/2024 18:35:02	17/12/2024 09:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	185	38345	2679,31	Base Fusível	AR41458
2712	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024547435	1	3	16/12/2024 18:35:28	17/12/2024 18:23:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	312	68513	7425,25	Base Fusível	CF45281
2713	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024546573	1	3	16/12/2024 18:35:32	17/12/2024 07:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	53492	560,77	Estação Transformadora	U45441
2714	383	12	2024	16389	NSA01	NSA	0024546579	1	3	16/12/2024 18:35:33	17/12/2024 08:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	30173	233,31	Base Fusível	MC24138
2715	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024546627	1	3	16/12/2024 18:36:00	17/12/2024 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	88	16661	592,53	Estação Transformadora	MC21508
2716	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024546631	1	3	16/12/2024 18:36:05	18/12/2024 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53492	221,33	Estação Transformadora	CF44187
2717	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024569081	1	3	16/12/2024 18:36:05	17/12/2024 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	21233	1876,18	Estação Transformadora	PE69655
2718	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024546661	1	3	16/12/2024 18:36:37	17/12/2024 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	37868	268,88	Base Fusível	AR41716
2719	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024546689	1	3	16/12/2024 18:37:00	18/12/2024 15:43:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	68513	1985,05	Base Fusível	CF635415
2720	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024546701	1	3	16/12/2024 18:37:16	17/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	49919	358,70	Base Fusível	SG97412
2721	383	12	2024	13043	IGB02	IGB	0024546723	1	3	16/12/2024 18:37:37	18/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	50,12	Estação Transformadora	AR60329
2722	383	12	2024	13041	GXD04	GXD	0024546725	1	3	16/12/2024 18:37:40	17/12/2024 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	53722	1359,52	Base Fusível	SG34644
2723	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024546725	1	3	16/12/2024 18:37:40	17/12/2024 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	53722	526,94	Base Fusível	SG34644
2724	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024546729	1	3	16/12/2024 18:37:44	17/12/2024 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	139	37868	4013,08	Base Fusível	CF635813
2725	383	12	2024	16394	CESP01	CESP	0024546743	1	3	16/12/2024 18:38:02	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	62741	98,20	Base Fusível	02962
2726	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024546755	1	3	16/12/2024 18:38:26	16/12/2024 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	49919	394,97	Base Fusível	SG277466
2727	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024546755	1	3	16/12/2024 18:38:26	16/12/2024 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	300	49919	1117,83	Base Fusível	SG277466
2728	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024546757	1	3	16/12/2024 18:38:32	18/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	26586	542,94	Estação Transformadora	AR40889
2729	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024546793	1	3	16/12/2024 18:38:41	16/12/2024 21:33:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	352	16661	1025,20	Religadora Automática	MC469216
2730	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024546793	1	3	16/12/2024 18:38:41	17/12/2024 00:40:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	16661	1104,51	Religadora Automática	MC469216

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2731	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546773	1	3	16/12/2024 18:38:45	17/12/2024 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	53492	1891,90	Base Fusível	CF633276
2732	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:38:45	17/12/2024 03:34:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	733	68513	6546,30	Religadora Automática	CF639452
2733	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:38:45	17/12/2024 04:38:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	68513	2428,65	Religadora Automática	CF638719
2734	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	16/12/2024 18:38:45	17/12/2024 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	68513	578,44	Chave Unipolar	45235
2735	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 18:38:49	17/12/2024 00:39:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	487	37868	2927,55	Religadora Automática	CF46604
2736	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 18:38:49	17/12/2024 00:40:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	653	37868	3931,24	Religadora Automática	CF638061
2737	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 18:38:49	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	37868	909,00	Chave Unipolar	638739
2738	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024545539	1	3	16/12/2024 18:39:00	16/12/2024 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	26586	2,30		
2739	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024548991	1	3	16/12/2024 18:39:22	18/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	53492	6889,52	Base Fusível	CF45378
2740	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024546807	1	3	16/12/2024 18:39:28	18/12/2024 15:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	68513	360,05	Base Fusível	CF634249
2741	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546817	1	3	16/12/2024 18:39:41	17/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	53492	1672,97	Base Fusível	CF632652
2742	383	12	2024	13060	MUR01	MUR	0024538803	1	3	16/12/2024 18:40:00	16/12/2024 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	35352	0,78		
2743	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024546843	1	3	16/12/2024 18:40:04	18/12/2024 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	14978	2479,93	Estação Transformadora	CF44281
2744	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546845	1	3	16/12/2024 18:40:05	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	53492	1575,87	Base Fusível	CF633564
2745	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024546851	1	3	16/12/2024 18:40:08	17/12/2024 16:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53492	110,32	Estação Transformadora	CF44051
2746	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024547117	1	3	16/12/2024 18:41:24	17/12/2024 12:47:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	68513	1158,33	Base Fusível	CF640670
2747	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024547117	1	3	16/12/2024 18:41:24	17/12/2024 14:16:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	68513	1665,13	Base Fusível	CF636680
2748	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024547117	1	3	16/12/2024 18:41:24	17/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	68513	1570,92	Base Fusível	CF636691
2749	383	12	2024	13067	PRM03	PRM	0024546953	1	3	16/12/2024 18:41:49	17/12/2024 07:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	15280	1258,06	Base Fusível	MG7952
2750	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546959	1	3	16/12/2024 18:42:05	17/12/2024 13:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	247	53492	4532,11	Base Fusível	CF635422
2751	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024547017	1	3	16/12/2024 18:43:07	17/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	32161	2796,29	Base Fusível	CF633628
2752	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024547031	1	3	16/12/2024 18:43:21	17/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	31513	1606,15	Base Fusível	MC26659
2753	383	12	2024	13088	TAM02	TAM	0024547037	1	3	16/12/2024 18:43:27	17/12/2024 10:07:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	306	46336	4711,29	Base Fusível	MC635189
2754	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024547049	1	3	16/12/2024 18:43:43	18/12/2024 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	53492	1863,22	Base Fusível	CF638115
2755	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024547053	1	3	16/12/2024 18:43:47	17/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40598	268,09	Base Fusível	TE962872
2756	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024547077	1	3	16/12/2024 18:44:25	18/12/2024 18:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	47,79	Estação Transformadora	AR40555
2757	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024558953	1	3	16/12/2024 18:45:06	17/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23115	86,33	Estação Transformadora	PE69405
2758	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024547109	1	3	16/12/2024 18:45:23	17/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	95	68513	1828,14	Estação Transformadora	CF44287
2759	383	12	2024	13028	CAF07	CAF	0024547125	1	3	16/12/2024 18:45:43	17/12/2024 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	199	53492	3048,96	Base Fusível	CF45052
2760	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024547127	1	3	16/12/2024 18:45:48	17/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	131	68513	2869,34	Estação Transformadora	U48510
2761	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 18:46:15	18/12/2024 14:15:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	181	37868	7870,38	Base Fusível	AR41360
2762	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024547181	1	3	16/12/2024 18:46:28	18/12/2024 05:42:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	53492	1257,45	Base Fusível	CF632347
2763	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024546881	1	3	16/12/2024 18:47:05	17/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	68513	1052,72	Estação Transformadora	CF44646
2764	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024547249	1	3	16/12/2024 18:47:15	18/12/2024 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	383	26586	11762,89	Base Fusível	AR41463
2765	383	12	2024	13057	MAM02	MAM	0024547255	1	3	16/12/2024 18:47:16	17/12/2024 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	16,76	Estação Transformadora	AN24399
2766	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024547465	1	3	16/12/2024 18:47:54	18/12/2024 13:29:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	68513	5720,09	Base Fusível	CF636602
2767	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024547293	1	3	16/12/2024 18:48:13	19/12/2024 09:53:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	63,09	Estação Transformadora	AR47670
2768	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024547301	1	3	16/12/2024 18:48:26	19/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	46336	1007,89	Estação Transformadora	CF49121
2769	383	12	2024	13015	ALC16	ALC	0024556369	1	3	16/12/2024 18:48:33	17/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	60249	412,29	Base Fusível	SG91841
2770	383	12	2024	13015	ALC16	ALC	0024556369	1	3	16/12/2024 18:48:33	17/12/2024 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	60249	545,39	Base Fusível	SG91841
2771	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024547323	1	3	16/12/2024 18:48:55	17/12/2024 23:55:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	351	53492	10214,78	Base Fusível	CF637036
2772	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024547323	1	3	16/12/2024 18:48:55	18/12/2024 06:23:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	53492	1316,57	Base Fusível	CF635606
2773	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024547327	1	3	16/12/2024 18:48:58	17/12/2024 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	235	53492	3419,38	Base Fusível	CF48799
2774	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024579121	1	3	16/12/2024 18:49:00	19/12/2024 10:09:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	37	68513	2343,89	Estação Transformadora	F636479
2775	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024548775	1	3	16/12/2024 18:49:20	16/12/2024 22:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	103	31513	395,18	Religadora Automática	MC472481
2776	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024548775	1	3	16/12/2024 18:49:20	16/12/2024 22:55:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	303	31513	1244,07	Religadora Automática	MC472481
2777	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024548775	1	3	16/12/2024 18:49:20	16/12/2024 22:55:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	112	31513	460,32	Religadora Automática	MC474486
2778	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024548775	1	3	16/12/2024 18:49:20	16/12/2024 22:57:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	184	31513	761,30	Religadora Automática	MC476889
2779	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024547361	1	3	16/12/2024 18:49:41	19/12/2024 10:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	68513	4604,78	Estação Transformadora	CF46791
2780	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024547371	1	3	16/12/2024 18:49:48	19/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	53492	3518,84	Estação Transformadora	F632905
2781	383	12	2024	13058	MAR03	MAR	0024548653	1	3	16/12/2024 18:50:05	17/12/2024 19:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	59222	2272,17	Base Fusível	NI800024
2782	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024547391	1	3	16/12/2024 18:50:12	17/12/2024 15:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	53492	146,28	Estação Transformadora	CF46851
2783	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024547407	1	3	16/12/2024 18:50:32	17/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	175	53492	3731,78	Base Fusível	CF05579
2784	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024547409	1	3	16/12/2024 18:50:33	19/12/2024 16:10:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68513	346,64	Estação Transformadora	CF48152
2785	383	12	2024	13028	CAF09	CAF	0024547419	1	3	16/12/2024 18:50:38	17/12/2024 07:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	26,08	Estação Transformadora	CF44011
2786	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024545233	1	3	16/12/2024 18:51:00	16/12/2024 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	23115	0,80		
2787	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024558123	1	3	16/12/2024 18:51:11	17/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	68	53492	1063,99	Base Fusível	CF631616
2788	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	0024547467	1	3	16/12/2024 18:51:47	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	197	44551	3375,98	Base Fusível	NI30673
2789	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024547471	1	3	16/12/2024 18:51:47	17/12/2024 15:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	41,81	Estação Transformadora	F631137
2790	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024547531	1	3	16/12/2024 18:53:27	18/12/2024 12:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	90	53492	3787,38	Base Fusível	CF633360
2791	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024547541	1	3	16/12/2024 18:53:41	17/12/2024 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	38,38	Estação Transformadora	F639224
2792	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024547609	1	3	16/12/2024 18:54:20	17/12/2024 14:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	54815	632,89	Base Fusível	42648
2793	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	BA03111014	1	3	16/12/2024 18:55:02	16/12/2024 18:58:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3294	46336	189,40	Religadora Automática	CF634829
2794	383	12	2024	13088	TAM11	TAM	BA03111014	1	3	16/12/2024 18:55:02	16/12/2024 18:58:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	151	46336	8,68	Religadora Automática	CF634829
2795	383	12	2024	13088	TAM11	TAM	BA03111014	1	3	16/12/2024 18:55:02	16/12/2024 18:59:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	293	46336	23,28	Religadora Automática	CF638972
2796	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024547665	1	3	16/12/2024 18:55:10	16/12/2024 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	57026	130,43	Base Fusível	TE60190
2797	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024547669	1	3	16/12/2024 18:55:12	17/12/2024 19:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	14978	4696,24	Base Fusível	CF634924
2798	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024547693	1	3	16/12/2024 18:55:44	17/12/2024 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	98	16661	799,14	Estação Transformadora	M465924
2799	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 18:56:03	17/12/2024 08:18:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	14978	414,44	Religadora Automática	CF639650
2800	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 18:56:18	17/12/2024 08:14:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1226	14978	16306,14	Chave Unipolar	637827
2801	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03110820	1	3	16/12/2024 18:56:18	17/12/2024 08:16:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1809	14978	24136,08	Disjuntor Média	ARC02
2802	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	BA03111016	1	3	16/12/2024 18:56:28	16/12/2024 20:04:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	53492	353,60	Religadora Automática	CF640307
2803	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024547777	1	3	16/12/2024 18:57:17	17/12/2024 07:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	103	53492	1309,33	Estação Transformadora	F634583
2804	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024547791	1	3	16/12/2024 18:57:43	17/12/2024 11:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15571	16,69	Estação Transformadora	MG99089
2805	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024547803	1	3	16/12/2024 18:58:00	17/12/2024 15:41:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	20,73	Estação Transformadora	M473350
2806	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024547807	1	3	16/12/2024 18:58:08	18/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	30	53492	1500,93	Estação Transformadora	CF44103
2807	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024547815	1	3	16/12/2024 18:58:21	17/12/2024 12:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26586	52,23	Estação Transformadora	AR40325
2808	383	12	2024	13089	TAG03	TAG	0024547821	1	3	16/12/2024 18:58:28	17/12/2024 10:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12232	15,63	Base Fusível	SG97322
2809	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024547823	1	3	16/12/2024 18:58:30	17/12/2024 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	53492	132,27	Estação Transformadora	CF45692
2810	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024547833	1	3	16/12/2024 18:58:39	16/12/2024 23:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	56	40598	244,86	Base Fusível	TE959028
2811	383	12	2024	13022	BAX05	BAX	0024547855	1	3	16/12/2024 18:59:08	19/12/2024 14:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	67,03	Estação Transformadora	AR47326
2812	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024547871	1	3	16/12/2024 18:59:37	17/12/2024 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	53492	615,25	Base Fusível	CF638121
2813	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024549601	1	3	16/12/2024 19:00:00	18/12/2024 02:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	38345	1545,95	Base Fusível	AR41319
2814	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024550095	1	3	16/12/2024 19:00:00	18/12/2024 01:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	38345	2721,00	Base Fusível	AR41062
2815	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024566975	1	3	16/12/2024 19:01:02	19/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	38345	1119,72	Estação Transformadora	AR60076
2816	383	12	2024	16389	NSA02	NSA	0024547931	1	3	16/12/2024 19:01:11	16/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	30173	163,19	Base Fusível	MC468329
2817	383	12	2024	13093	VDP10	VDP	0024548007	1	3	16/12/2024 19:01:53	17/12/2024 09:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	49919	479,47	Base Fusível	SG277093
2818	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024548009	1	3	16/12/2024 19:01:55	17/12/2024 01:42:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24116	20,04	Estação Transformadora	PD50507
2819	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024560283	1	3	16/12/2024 19:02:10	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53492	79,82	Estação Transformadora	CF48248
2820	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024556949	1	3	16/12/2024 19:03:29	18/12/2024 13:13:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	68513	5396,69	Jumper	U45054
2821	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024556949	1	3	16/12/2024 19:03:29	18/12/2024 13:27:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	68513	4537,69	Base Fusível	CF44916
2822	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024548061	1	3	16/12/2024 19:03:31	18/12/2024 12:26:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	68513	206,93	Base Fusível	CF635947
2823	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024548061	1	3	16/12/2024 19:03:31	18/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	68513	141,32	Base Fusível	CF44845
2824	383	12	2024	13016	ANG07	ANG	0024542333	1	3	16/12/2024 19:03:33	16/12/2024 19:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	42565	2,67		
2825	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024548097	1	3	16/12/2024 19:04:24	18/12/2024 17:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	95	68513	4401,03	Base Fusível	CF636731
2826	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024548105	1	3	16/12/2024 19:04:34	17/12/2024 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	318	27533	4162,80	Chave Unipolar	NI30588
2827	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024548113	1	3	16/12/2024 19:04:37	17/12/2024 15:07:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	28414	2004,28	Base Fusível	AR41025
2828	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024546751	1	3	16/12/2024 19:04:44	18/12/2024 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	68513	342,17	Estação Transformadora	F634455
2829	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024579395	1	3	16/12/2024 19:05:18	19/12/2024 11:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	68513	511,43	Estação Transformadora	F634100
2830	383	12	2024	13021	AVI08	AVI	BA03111052	1	3	16/12/2024 19:06:00	16/12/2024 19:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	156	36975	104,00	Base Fusível	MG83449
2831	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024548209	1	3	16/12/2024 19:06:03	17/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	16890	18,73	Base Fusível	MC21368
2832	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024548179	1	3	16/12/2024 19:06:11	19/12/2024 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	45	53492	3074,11	Estação Transformadora	CF44564
2833	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024548247	1	3	16/12/2024 19:07:35	17/12/2024 08:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	40598	344,68	Base Fusível	TE963423
2834	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024548335	1	3	16/12/2024 19:08:39	16/12/2024 21:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	2,10	Estação Transformadora	CP31476
2835	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	0024548359	1	3	16/12/2024 19:09:26	17/12/2024 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	44551	70,74	Estação Transformadora	NI34911

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2836	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024548365	1	3	16/12/2024 19:09:31	19/12/2024 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	108,85	Estação Transformadora	AR47291
2837	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024577457	1	3	16/12/2024 19:10:14	18/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	40007	1910,84	Estação Transformadora	PE68918
2838	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024548407	1	3	16/12/2024 19:10:23	17/12/2024 07:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53492	71,86		
2839	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024548419	1	3	16/12/2024 19:10:36	17/12/2024 16:19:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	187	28414	3953,96	Base Fusível	AR71410
2840	383	12	2024	13071	POC09	POC	0024548433	1	3	16/12/2024 19:10:49	17/12/2024 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	68513	437,13	Base Fusível	CF45049
2841	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024548435	1	3	16/12/2024 19:10:50	18/12/2024 06:54:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	343	68513	12253,39	Base Fusível	CF637379
2842	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024548435	1	3	16/12/2024 19:10:50	18/12/2024 12:55:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	68513	125,22	Base Fusível	CF637379
2843	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024548447	1	3	16/12/2024 19:11:03	17/12/2024 06:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	41	53492	466,00	Estação Transformadora	CF48240
2844	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024548449	1	3	16/12/2024 19:11:10	17/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	21	68513	521,09	Estação Transformadora	F633775
2845	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024548479	1	3	16/12/2024 19:12:00	18/12/2024 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	14978	1836,08	Base Fusível	CF04534
2846	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024548495	1	3	16/12/2024 19:12:19	17/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	48,88	Estação Transformadora	CF44152
2847	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024548501	1	3	16/12/2024 19:12:33	19/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	203,87	Estação Transformadora	CF45612
2848	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	0024548511	1	3	16/12/2024 19:12:56	16/12/2024 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	31513	4,20	Estação Transformadora	MC20477
2849	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024548531	1	3	16/12/2024 19:13:33	19/12/2024 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	68513	747,72	Estação Transformadora	F631171
2850	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024548617	1	3	16/12/2024 19:14:45	17/12/2024 06:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	22,58	Estação Transformadora	CF45827
2851	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024548615	1	3	16/12/2024 19:14:45	18/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	59222	288,78	Estação Transformadora	NI39960
2852	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024548629	1	3	16/12/2024 19:15:18	18/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	53492	47,41	Base Fusível	CF637412
2853	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024548637	1	3	16/12/2024 19:15:26	17/12/2024 00:30:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	10,50	Estação Transformadora	I437979
2854	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024548657	1	3	16/12/2024 19:16:04	18/12/2024 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	132,30	Estação Transformadora	F639032
2855	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024548659	1	3	16/12/2024 19:16:06	17/12/2024 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	45	68513	927,68	Base Fusível	CF638997
2856	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024552379	1	3	16/12/2024 19:16:14	17/12/2024 00:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	53	58058	257,73	Base Fusível	474975A
2857	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024548705	1	3	16/12/2024 19:17:00	16/12/2024 20:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	1,70	Estação Transformadora	CP16098
2858	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024548729	1	3	16/12/2024 19:18:16	17/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	59222	478,81	Religadora Automática	NI38125
2859	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024557581	1	3	16/12/2024 19:18:38	19/12/2024 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	68513	801,87	Estação Transformadora	CF45476
2860	383	12	2024	13056	ALP01	ALP	0024548745	1	3	16/12/2024 19:18:51	17/12/2024 01:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	54590	140,65	Base Fusível	MC21057
2861	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024548751	1	3	16/12/2024 19:19:04	17/12/2024 21:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	59	38345	1519,18	Base Fusível	AR65004
2862	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024548765	1	3	16/12/2024 19:19:23	17/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	37868	948,32	Base Fusível	CF44911
2863	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024548791	1	3	16/12/2024 19:20:04	18/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	103,00	Estação Transformadora	F639671
2864	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 19:21:04	17/12/2024 03:20:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	326	32161	2606,73	Religadora Automática	CF637754
2865	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 19:21:04	17/12/2024 06:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	694	32161	7391,10	Chave Unipolar	636883
2866	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 19:21:04	17/12/2024 06:05:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	147	32161	1579,19	Religadora Automática	CF637753
2867	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 19:21:04	17/12/2024 07:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	277	32161	3293,91	Religadora Automática	CF636883
2868	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 19:21:04	17/12/2024 03:08:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	408	32161	3181,27	Religadora Automática	CF45772
2869	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	BA03111000	1	3	16/12/2024 19:21:04	17/12/2024 03:20:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	301	32161	2406,83	Religadora Automática	CF637754
2870	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024548849	1	3	16/12/2024 19:21:36	18/12/2024 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	135,82	Estação Transformadora	F633571
2871	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	BA03111066	1	3	16/12/2024 19:22:27	17/12/2024 03:47:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	26586	1263,71	Religadora Automática	AR41137
2872	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	BA03111066	1	3	16/12/2024 19:22:27	17/12/2024 05:26:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	499	26586	5025,07	Religadora Automática	AR41137
2873	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024548911	1	3	16/12/2024 19:22:59	19/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	38345	724,54	Estação Transformadora	AR40155
2874	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	0024548919	1	3	16/12/2024 19:23:12	18/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	53492	523,75	Estação Transformadora	CF44268
2875	383	12	2024	16392	CDM03	CDM	0024548931	1	3	16/12/2024 19:23:33	17/12/2024 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	15571	1312,90	Base Fusível	MG99321
2876	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024548937	1	3	16/12/2024 19:23:39	16/12/2024 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	273	16890	483,89	Base Fusível	SG59112
2877	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024548955	1	3	16/12/2024 19:24:34	18/12/2024 03:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	14978	617,64	Base Fusível	CF04528
2878	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	0024548957	1	3	16/12/2024 19:24:37	17/12/2024 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	44551	42,95	Estação Transformadora	NI34171
2879	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024548961	1	3	16/12/2024 19:24:45	17/12/2024 07:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	35,01	Estação Transformadora	CF49480
2880	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024549041	1	3	16/12/2024 19:24:46	17/12/2024 10:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	53722	15,52	Base Fusível	SG6164
2881	383	12	2024	13071	POC08	POC	DT24804843	1	3	16/12/2024 19:26:00	17/12/2024 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	95	68513	1306,25	Estação Transformadora	CF46875
2882	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024549007	1	3	16/12/2024 19:26:19	19/12/2024 02:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	110,16	Estação Transformadora	AR42244
2883	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	0024549011	1	3	16/12/2024 19:26:31	17/12/2024 18:25:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	22,99	Estação Transformadora	M477029
2884	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 19:42:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	497	31513	122,46	Disjuntor Média	VIV03
2885	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 23:42:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2783	31513	11815,38	Disjuntor Média	VIV03
2886	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 19:37:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3673	31513	634,61	Disjuntor Média	VIV03
2887	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 19:41:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1377	31513	327,80	Disjuntor Média	VIV03
2888	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 19:42:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2155	31513	530,97	Disjuntor Média	VIV03
2889	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 21:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1123	31513	1923,45	Religadora Automática	MC477394
2890	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 19:27:25	16/12/2024 23:37:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	650	31513	2706,71	Disjuntor Média	VIV03
2891	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024549071	1	3	16/12/2024 19:27:31	18/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32161	242,71	Estação Transformadora	CF44530
2892	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024549105	1	3	16/12/2024 19:28:06	18/12/2024 14:33:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	68513	2585,77	Estação Transformadora	CF45590
2893	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024549121	1	3	16/12/2024 19:28:30	18/12/2024 12:01:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	53492	283,81	Estação Transformadora	F632903
2894	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024549145	1	3	16/12/2024 19:29:11	16/12/2024 23:14:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	3,75	Estação Transformadora	C356011
2895	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:29:21	16/12/2024 19:40:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	369	32161	65,70	Disjuntor Média	BUZ08
2896	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:29:21	16/12/2024 19:40:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2183	32161	388,70	Disjuntor Média	BUZ08
2897	383	12	2024	13056	CAR01	CAR	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:45:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2797	54590	56706,84	Religadora Automática	MC477133
2898	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:45:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2245	54590	45515,50	Religadora Automática	MC477133
2899	383	12	2024	13056	CAR03	CAR	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:45:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1431	54590	29012,33	Religadora Automática	MC477133
2900	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	16/12/2024 19:49:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	708	54590	239,74	Disjuntor Média	4DQUI1
2901	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	16/12/2024 19:50:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	54590	9,84	Religadora Automática	MC24002
2902	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	16/12/2024 19:52:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1055	54590	415,26	Religadora Automática	MC26811
2903	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	16/12/2024 19:54:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	54590	14,90	Religadora Automática	MC28529
2904	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:46:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	54590	304,31	Disjuntor Média	4DQUI1
2905	383	12	2024	13056	QUI02	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:46:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1427	54590	28949,87	Disjuntor Média	4DQUI1
2906	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	16/12/2024 19:58:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1762	54590	858,00	Religadora Automática	MC477127
2907	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:46:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3522	54590	71451,60	Disjuntor Média	4DQUI1
2908	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	BA03111076	1	3	16/12/2024 19:29:22	17/12/2024 15:49:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1053	54590	21407,78	Disjuntor Média	4DQUI1
2909	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024549153	1	3	16/12/2024 19:29:43	16/12/2024 21:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	1,85	Estação Transformadora	PE68748
2910	383	12	2024	13037	GAB13	GAB	0024549177	1	3	16/12/2024 19:30:31	17/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	64307	195,67	Estação Transformadora	S220781
2911	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	0024549235	1	3	16/12/2024 19:32:13	17/12/2024 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15280	15,60	Estação Transformadora	G131062
2912	383	12	2024	13037	GAB02	GAB	0024549461	1	3	16/12/2024 19:33:58	17/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	64307	14,18	Religadora Automática	SG6284
2913	383	12	2024	17209	MPA03	MPA	0024549345	1	3	16/12/2024 19:34:36	18/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27533	39,09	Estação Transformadora	NI34166
2914	383	12	2024	13057	PTI04	PTI	0024549365	1	3	16/12/2024 19:35:06	17/12/2024 06:53:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	43	38732	486,10	Estação Transformadora	A577573
2915	383	12	2024	13015	ALC12	ALC	0024549391	1	3	16/12/2024 19:35:37	17/12/2024 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	60249	673,25	Base Fusível	SG185753
2916	383	12	2024	13049	ITA01	ITA	0024583561	1	3	16/12/2024 19:37:15	19/12/2024 03:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39716	166,94	Estação Transformadora	PE65033
2917	383	12	2024	13079	SCS02	SCS	0024549453	1	3	16/12/2024 19:37:22	16/12/2024 21:31:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	34558	127,60	Base Fusível	MG88039
2918	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024549467	1	3	16/12/2024 19:37:27	19/12/2024 10:41:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	68	54815	4288,97	Estação Transformadora	AR42596
2919	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	0024549471	1	3	16/12/2024 19:37:31	17/12/2024 09:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54590	27,28	Estação Transformadora	T25107
2920	383	12	2024	13046	INO08	INO	BA03110368	1	3	16/12/2024 19:37:37	17/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	53188	997,97	Religadora Automática	NI801228
2921	383	12	2024	13017	ARA05	ARA	0024549485	1	3	16/12/2024 19:37:46	18/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	124	28414	5873,95	Estação Transformadora	AR61244
2922	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024549511	1	3	16/12/2024 19:38:22	17/12/2024 09:55:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	103	28414	1471,41	Base Fusível	AR41021
2923	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03113548	1	3	16/12/2024 19:38:42	18/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	68513	4263,81	Base Fusível	CF635416
2924	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024549511	1	3	16/12/2024 19:39:00	17/12/2024 09:55:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	361	28414	5153,28	Base Fusível	AR41021
2925	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024549547	1	3	16/12/2024 19:39:47	16/12/2024 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	179	49919	731,56	Base Fusível	SG97463
2926	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024557609	1	3	16/12/2024 19:39:57	17/12/2024 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	41,25	Estação Transformadora	F633901
2927	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024549579	1	3	16/12/2024 19:40:44	17/12/2024 06:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	53492	143,27	Estação Transformadora	F631758
2928	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024549591	1	3	16/12/2024 19:40:57	17/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	16959	44,45	Estação Transformadora	T27607
2929	383	12	2024	13067	PRM02	PRM	0024541303	1	3	16/12/2024 19:41:00	16/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	15280	3,93		
2930	383	12	2024	13086	SPT08	SPT	0024549629	1	3	16/12/2024 19:41:49	17/12/2024 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	48044	852,22	Base Fusível	SG90378
2931	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024549669	1	3	16/12/2024 19:42:57	18/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28414	45,78	Estação Transformadora	AR70417
2932	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03110654	1	3	16/12/2024 19:46:27	17/12/2024 06:58:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	44551	324,97	Jumper	PIN04
2933	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03110654	1	3	16/12/2024 19:46:27	17/12/2024 17:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	44551	86,97	Base Fusível	NI1580
2934	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110812	1	3	16/12/2024 19:46:44	16/12/2024 22:02:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4661	68513	10545,51	Disjuntor Média	SPA05
2935	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110812	1	3	16/12/2024 19:46:44	16/12/2024 22:02:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	68513	15,84	Disjuntor Média	SPA05
2936	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 19:46:44	16/12/2024 20:51:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	873	37868	936,05	Religadora Automática	CF44948
2937	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 19:46:44	16/12/2024 20:51:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1009	37868	1093,08	Religadora Automática	CF44948
2938	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	17/12/2024 09:37:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	16890	525,57	Religadora Automática	SG59150
2939	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	17/12/2024 11:58:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	16890	404,66	Religadora Automática	SG59150
2940	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	17/12/2024 14:58:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	16890	76,72	Religadora Automática	SG59150

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2941	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	17/12/2024 19:31:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	16890	166,10	Chave Automática	AR79374
2942	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	17/12/2024 22:46:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	16890	296,75	Religadora Automática	SG59155
2943	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 18:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	16890	937,31	Base Fusível	SG59217
2944	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 18:39:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	16890	46,87	Religadora Automática	AR79318
2945	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 18:39:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	16890	234,36	Base Fusível	SG9809
2946	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 18:40:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	16890	93,75	Base Fusível	SG295082
2947	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 18:40:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	16890	656,28	Base Fusível	SG59443
2948	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 19:25:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	16890	381,10	Religadora Automática	AR79372
2949	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 19:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	16890	95,28	Base Fusível	SG59440
2950	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	18/12/2024 19:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	16890	476,41	Base Fusível	SG59440
2951	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	19/12/2024 01:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	16890	2160,11	Base Fusível	SG295249
2952	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	19/12/2024 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	16890	825,60	Base Fusível	SG59152
2953	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	16/12/2024 19:47:36	19/12/2024 04:18:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	16890	56,51	Religadora Automática	SG59150
2954	383	12	2024	13031	CEL08	CEL	0024549947	1	3	16/12/2024 19:47:45	17/12/2024 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45844	8,20	Base Fusível	MG8063
2955	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024549809	1	3	16/12/2024 19:48:28	16/12/2024 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	400	12771	510,22	Base Fusível	AN77658
2956	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024549809	1	3	16/12/2024 19:48:28	16/12/2024 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	12771	45,38	Base Fusível	AN77658
2957	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024549851	1	3	16/12/2024 19:49:09	17/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	169	68513	2959,89	Base Fusível	CF636591
2958	383	12	2024	13088	TAM04	TAM	0024549875	1	3	16/12/2024 19:50:02	18/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	46336	1254,98	Estação Transformadora	F633501
2959	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024553667	1	3	16/12/2024 19:50:09	17/12/2024 08:01:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	11703	36,57	Estação Transformadora	MC23457
2960	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024581059	1	3	16/12/2024 19:50:20	19/12/2024 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	8	38345	531,29	Estação Transformadora	AR60647
2961	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	16/12/2024 19:50:24	16/12/2024 20:49:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	392	28414	384,05	Religadora Automática	AR71505
2962	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	16/12/2024 19:50:24	17/12/2024 21:47:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	28414	1998,47	Base Fusível	AR41193
2963	383	12	2024	13068	PIN01	PIN	0024549921	1	3	16/12/2024 19:51:30	17/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	258	44551	3584,05	Base Fusível	NI31349
2964	383	12	2024	13015	ALC06	ALC	0024549945	1	3	16/12/2024 19:52:27	16/12/2024 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	289	60249	1023,78	Base Fusível	SG90691
2965	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024550009	1	3	16/12/2024 19:54:39	19/12/2024 11:11:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	63,27	Estação Transformadora	F634438
2966	383	12	2024	13076	RDO06	RDO	0024550017	1	3	16/12/2024 19:54:58	17/12/2024 21:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58058	50,73	Estação Transformadora	T470147
2967	383	12	2024	13079	SCS03	SCS	0024550025	1	3	16/12/2024 19:55:14	17/12/2024 11:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	15,73	Estação Transformadora	G104249
2968	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024550067	1	3	16/12/2024 19:56:21	17/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	23115	185,05	Base Fusível	PE869943
2969	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024550073	1	3	16/12/2024 19:56:26	17/12/2024 19:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	37868	1585,18	Base Fusível	AR41257
2970	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:56:43	16/12/2024 21:30:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	832	32161	1296,76	Religadora Automática	CF634352
2971	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:56:43	17/12/2024 00:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	383	32161	1689,56	Religadora Automática	CF639588
2972	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:56:43	17/12/2024 00:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	456	32161	2011,59	Religadora Automática	CF639588
2973	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:56:43	17/12/2024 00:37:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	32161	509,73	Religadora Automática	CF45853
2974	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:56:43	17/12/2024 00:37:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1117	32161	5223,53	Religadora Automática	CF45853
2975	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024579327	1	3	16/12/2024 19:56:45	19/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	183,16	Estação Transformadora	F634526
2976	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024550079	1	3	16/12/2024 19:56:52	17/12/2024 14:40:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	18,73	Estação Transformadora	CP31008
2977	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024550087	1	3	16/12/2024 19:57:00	17/12/2024 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21135	11,38	Estação Transformadora	S315411
2978	383	12	2024	13079	SCS09	SCS	0024550083	1	3	16/12/2024 19:57:05	17/12/2024 11:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	15,37	Estação Transformadora	G104671
2979	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	17/12/2024 00:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	289	32161	1270,24	Religadora Automática	CF639588
2980	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	17/12/2024 00:37:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	32161	372,82	Religadora Automática	CF45853
2981	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	17/12/2024 00:37:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	32161	135,15	Religadora Automática	CF45853
2982	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	17/12/2024 04:43:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	407	32161	3568,26	Religadora Automática	CF48743
2983	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	17/12/2024 12:04:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1390	32161	22407,57	Religadora Automática	CF637837
2984	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	17/12/2024 22:28:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	32161	26,51	Religadora Automática	CF44853
2985	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	16/12/2024 19:57:41	18/12/2024 05:33:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	32161	6148,65	Chave Unipolar	UF03423
2986	383	12	2024	13070	PDR03	PDR	0024550121	1	3	16/12/2024 19:58:15	17/12/2024 00:00:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	34842	181,91	Base Fusível	SG91995
2987	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03111096	1	3	16/12/2024 19:58:44	17/12/2024 01:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	528	14978	3076,77	Base Fusível	CF632249
2988	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	0024548511	1	3	16/12/2024 20:00:00	16/12/2024 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	38	31513	129,83		
2989	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024550175	1	3	16/12/2024 20:00:04	18/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	53188	690,65	Estação Transformadora	NI39046
2990	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024550203	1	3	16/12/2024 20:00:51	18/12/2024 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	34	53492	1047,85	Base Fusível	CF638116
2991	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024549455	1	3	16/12/2024 20:03:11	19/12/2024 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	72	37868	4533,38	Estação Transformadora	F636397
2992	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024550287	1	3	16/12/2024 20:03:38	17/12/2024 22:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	31513	78,52	Estação Transformadora	M466668
2993	383	12	2024	13031	CEL04	CEL	0024550371	1	3	16/12/2024 20:04:03	17/12/2024 04:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45844	8,63	Base Fusível	MG8739
2994	383	12	2024	13070	PDR06	PDR	BA03111124	1	3	16/12/2024 20:04:04	16/12/2024 21:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	198	34842	263,78	Base Fusível	S251025
2995	383	12	2024	13041	GXD10	GXD	0024550427	1	3	16/12/2024 20:05:10	17/12/2024 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	53722	1621,12	Base Fusível	SG186347
2996	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	BA03110858	1	3	16/12/2024 20:05:16	16/12/2024 20:11:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	386	53492	39,99	Religadora Automática	CF637877
2997	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	BA03110858	1	3	16/12/2024 20:05:16	16/12/2024 20:49:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	53492	193,63	Disjuntor Média	CAF05
2998	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	0024550329	1	3	16/12/2024 20:05:43	17/12/2024 07:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53492	67,23	Estação Transformadora	CF48943
2999	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024548729	1	3	16/12/2024 20:07:31	17/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	59222	73,12		
3000	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	BA03112386	1	3	16/12/2024 20:08:11	18/12/2024 17:22:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	37868	3121,20	Base Fusível	CF45216
3001	383	12	2024	13066	PAR11	PAR	0024550509	1	3	16/12/2024 20:08:47	16/12/2024 22:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	68790	7,46	Base Fusível	MG88847
3002	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024550391	1	3	16/12/2024 20:09:06	19/12/2024 07:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	16890	177,09	Estação Transformadora	SG40697
3003	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024545175	1	3	16/12/2024 20:10:00	16/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23115	0,58		
3004	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024543001	1	3	16/12/2024 20:10:00	16/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	49919	20,00		
3005	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024550461	1	3	16/12/2024 20:11:26	17/12/2024 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	40598	665,12	Base Fusível	TE62517
3006	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024550513	1	3	16/12/2024 20:11:49	18/12/2024 18:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	53492	45,94	Base Fusível	CF636494
3007	383	12	2024	13090	TER01	TER	0024550481	1	3	16/12/2024 20:12:09	17/12/2024 10:25:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	40598	355,72	Estação Transformadora	TE61674
3008	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	BA03111132	1	3	16/12/2024 20:13:49	16/12/2024 21:30:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	214	28414	273,21	Chave Unipolar	65355
3009	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	BA03111130	1	3	16/12/2024 20:13:58	16/12/2024 22:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	21135	174,85	Chave Unipolar	35685
3010	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024550531	1	3	16/12/2024 20:14:48	17/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	15,59	Estação Transformadora	N700466
3011	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024550563	1	3	16/12/2024 20:15:16	19/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	65,08	Estação Transformadora	CF44584
3012	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024550579	1	3	16/12/2024 20:16:08	19/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	68513	1108,93	Estação Transformadora	F636446
3013	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	0024550581	1	3	16/12/2024 20:16:12	19/12/2024 09:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	183,49	Estação Transformadora	CF45887
3014	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024550607	1	3	16/12/2024 20:17:54	19/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	10	68513	650,35	Estação Transformadora	F637388
3015	383	12	2024	13044	IBS07	IBS	0024550617	1	3	16/12/2024 20:18:32	17/12/2024 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	14,54	Estação Transformadora	M470359
3016	383	12	2024	13071	POC08	POC	DT24804953	1	3	16/12/2024 20:19:00	17/12/2024 06:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	68513	489,13	Estação Transformadora	CF48122
3017	383	12	2024	13079	SCS07	SCS	0024545189	1	3	16/12/2024 20:19:00	16/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	34558	0,52		
3018	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111138	1	3	16/12/2024 20:19:55	16/12/2024 20:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	23115	55,35	Religadora Automática	PE872344
3019	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111138	1	3	16/12/2024 20:19:55	17/12/2024 12:14:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	23115	190,84	Chave Unipolar	PE67793
3020	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111138	1	3	16/12/2024 20:19:55	17/12/2024 17:50:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	23115	1269,30	Religadora Automática	SEC023
3021	383	12	2024	13079	SCS08	SCS	0024550655	1	3	16/12/2024 20:20:49	17/12/2024 10:39:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34558	14,30	Estação Transformadora	G102859
3022	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 20:21:00	16/12/2024 21:30:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1045	53722	1202,04	Religadora Automática	SG90729
3023	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 20:21:00	17/12/2024 02:41:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	53722	266,20	Religadora Automática	SG39995
3024	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 20:21:00	17/12/2024 02:41:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	255	53722	1616,20	Religadora Automática	SG39995
3025	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	BA03110538	1	3	16/12/2024 20:21:00	17/12/2024 03:08:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	53722	861,94	Religadora Automática	SG90729
3026	383	12	2024	13066	NPA01	NPA	0024550705	1	3	16/12/2024 20:21:10	17/12/2024 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	68790	8,90	Base Fusível	MG8224
3027	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024550743	1	3	16/12/2024 20:25:04	17/12/2024 11:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	302	53492	4585,03	Base Fusível	CF634227
3028	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024580753	1	3	16/12/2024 20:25:29	19/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	38345	2830,89	Estação Transformadora	AR60231
3029	383	12	2024	16392	PAP02	PAP	0024550751	1	3	16/12/2024 20:25:48	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	15571	454,25	Base Fusível	MG99293
3030	383	12	2024	13016	ANG05	ANG	0024550755	1	3	16/12/2024 20:26:07	17/12/2024 10:33:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	14,12	Estação Transformadora	AN76324
3031	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	0024550757	1	3	16/12/2024 20:26:09	16/12/2024 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	29	22741	93,69	Estação Transformadora	IT46094
3032	383	12	2024	13044	IBS07	IBS	0024550781	1	3	16/12/2024 20:27:28	17/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33362	55,63	Estação Transformadora	M468434
3033	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024550795	1	3	16/12/2024 20:28:25	19/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32161	260,77	Estação Transformadora	CF48475
3034	383	12	2024	13033	BOJ01	BOJ	0024549065	1	3	16/12/2024 20:30:00	16/12/2024 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	43	18322	46,58		
3035	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 20:31:09	17/12/2024 21:30:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	37868	1174,65	Base Fusível	AR61480
3036	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 20:31:09	18/12/2024 13:54:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	37868	2525,08	Religadora Automática	AR637926
3037	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03110764	1	3	16/12/2024 20:31:09	18/12/2024 14:00:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	37868	290,46	Religadora Automática	AR41269
3038	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024550857	1	3	16/12/2024 20:31:19	16/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	16890	142,42	Base Fusível	SG71127
3039	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024550869	1	3	16/12/2024 20:31:39	19/12/2024 05:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	57,26	Estação Transformadora	F632005
3040	383	12	2024	16389	NSA02	NSA	0024550881	1	3	16/12/2024 20:32:30	17/12/2024 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30173	4,79	Estação Transformadora	MC25962
3041	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024550907	1	3	16/12/2024 20:33:54	18/12/2024 05:50:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	26586	465,96	Base Fusível	AR65071
3042	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024550915	1	3	16/12/2024 20:34:03	18/12/2024 13:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	81,62	Estação Transformadora	CF45593
3043	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024550925	1	3	16/12/2024 20:34:30	19/12/2024 11:45:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	126,38	Estação Transformadora	CF44025
3044	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024550943	1	3	16/12/2024 20:35:35	17/12/2024 11:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	15,39	Base Fusível	TE959363
3045	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024550999	1	3	16/12/2024 20:38:06	19/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	17	53492	1043,20	Estação Transformadora	F632018

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3046	383	12	2024	13056	QUI03	QUI	0024551017	1	3	16/12/2024 20:38:33	17/12/2024 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	54590	1041,29	Base Fusível	MC20864
3047	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024555627	1	3	16/12/2024 20:38:50	17/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	32161	1722,31	Base Fusível	CF633914
3048	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024551033	1	3	16/12/2024 20:39:45	19/12/2024 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	60,00	Estação Transformadora	SG40615
3049	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024551049	1	3	16/12/2024 20:41:06	18/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	53492	629,72	Estação Transformadora	CF49503
3050	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024563019	1	3	16/12/2024 20:41:53	18/12/2024 10:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	37,90	Estação Transformadora	TE62871
3051	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 20:42:08	16/12/2024 21:13:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	760	26586	399,63	Religadora Automática	AR41353
3052	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 20:42:08	16/12/2024 21:59:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	271	26586	351,32	Religadora Automática	AR75446
3053	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 20:42:08	16/12/2024 23:13:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	146	26586	368,37	Base Fusível	AR41724
3054	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 20:42:08	17/12/2024 06:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	26586	229,55	Jumper	
3055	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 20:42:08	17/12/2024 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	26586	228,81	Religadora Automática	CF640089
3056	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	16/12/2024 20:42:08	19/12/2024 09:41:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	26586	60,99	Base Fusível	41339
3057	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024551099	1	3	16/12/2024 20:43:32	17/12/2024 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	4,44	Estação Transformadora	MC26493
3058	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024551117	1	3	16/12/2024 20:44:20	17/12/2024 00:29:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,75	Estação Transformadora	D520669
3059	383	12	2024	13066	PAR12	PAR	0024551129	1	3	16/12/2024 20:45:29	17/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	14,91	Estação Transformadora	G101445
3060	383	12	2024	13016	ANG03	ANG	0024551139	1	3	16/12/2024 20:46:26	17/12/2024 16:58:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	42565	40,39	Estação Transformadora	AN06364
3061	383	12	2024	13088	TAM06	TAM	0024551175	1	3	16/12/2024 20:48:00	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	40,40	Estação Transformadora	F634683
3062	383	12	2024	16393	BJO03	BJO	0024551163	1	3	16/12/2024 20:48:23	17/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22429	50,08	Estação Transformadora	L537734
3063	383	12	2024	13057	PTI03	PTI	0024551189	1	3	16/12/2024 20:49:41	17/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38732	13,92	Estação Transformadora	AN24959
3064	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	BA03111158	1	3	16/12/2024 20:50:20	16/12/2024 20:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2457	49919	150,15	Disjuntor Média	GXD06
3065	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	BA03111158	1	3	16/12/2024 20:50:20	16/12/2024 20:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	149	49919	9,11	Disjuntor Média	GXD06
3066	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024551249	1	3	16/12/2024 20:53:26	18/12/2024 14:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	126,18	Estação Transformadora	CF49868
3067	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024551257	1	3	16/12/2024 20:53:39	16/12/2024 22:09:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	1,26	Estação Transformadora	T11064
3068	383	12	2024	13045	ING08	ING	0024568243	1	3	16/12/2024 20:54:47	17/12/2024 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	38041	1728,23	Estação Transformadora	NI34731
3069	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024533837	1	3	16/12/2024 20:55:00	16/12/2024 21:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24116	1,55		
3070	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03111160	1	3	16/12/2024 20:55:44	17/12/2024 00:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	49919	341,15	Religadora Automática	SG38287
3071	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03111160	1	3	16/12/2024 20:55:44	17/12/2024 01:55:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	49919	439,88	Religadora Automática	SG37651
3072	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03111160	1	3	16/12/2024 20:55:44	17/12/2024 01:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	345	49919	1728,07	Chave Unipolar	SG277709
3073	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	BA03111160	1	3	16/12/2024 20:55:44	17/12/2024 18:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	49919	2288,28	Religadora Automática	SG35454
3074	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024551339	1	3	16/12/2024 20:58:08	19/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	16890	300,16	Estação Transformadora	SG40771
3075	383	12	2024	13084	SAB01	SAB	0024541075	1	3	16/12/2024 20:58:45	16/12/2024 21:24:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	20109	0,43		
3076	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024551351	1	3	16/12/2024 20:59:22	18/12/2024 18:19:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	45,33	Estação Transformadora	AR47325
3077	383	12	2024	13016	ANG04	ANG	0024551383	1	3	16/12/2024 21:01:44	17/12/2024 15:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	42565	130,32	Estação Transformadora	AN76991
3078	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024551403	1	3	16/12/2024 21:02:29	17/12/2024 11:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	53492	1180,92	Base Fusível	CF635155
3079	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024551405	1	3	16/12/2024 21:02:30	17/12/2024 22:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	53492	3489,56	Base Fusível	CF635157
3080	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	DT24551419	1	3	16/12/2024 21:03:00	16/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	23115	1,85	Estação Transformadora	PE66511
3081	383	12	2024	13016	ANG07	ANG	0024551421	1	3	16/12/2024 21:03:41	17/12/2024 12:26:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	42565	15,38	Estação Transformadora	AS55280
3082	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	BA03111198	1	3	16/12/2024 21:06:56	16/12/2024 22:18:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2057	38345	2442,12	Religadora Automática	AR71949
3083	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024551471	1	3	16/12/2024 21:07:22	18/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	53492	1359,44	Base Fusível	CF636211
3084	383	12	2024	13086	SPT02	SPT	0024569367	1	3	16/12/2024 21:11:05	18/12/2024 02:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	48044	1638,86	Estação Transformadora	S241152
3085	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 21:14:17	16/12/2024 22:44:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	31513	144,83	Disjuntor Média	VIV03
3086	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 21:14:17	16/12/2024 22:44:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	996	31513	1502,58	Disjuntor Média	VIV03
3087	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 21:14:17	17/12/2024 20:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	31513	729,39	Jumper	VIV03
3088	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024551573	1	3	16/12/2024 21:16:03	17/12/2024 12:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	16959	15,23	Estação Transformadora	L535909
3089	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	0024551581	1	3	16/12/2024 21:16:43	17/12/2024 09:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	397	44551	4822,23	Base Fusível	NI31218
3090	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024551625	1	3	16/12/2024 21:18:46	17/12/2024 16:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	19,33	Estação Transformadora	PE65701
3091	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024551691	1	3	16/12/2024 21:22:54	17/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	236	23115	3548,26	Base Fusível	PE66372
3092	383	12	2024	13058	MAR03	MAR	0024551693	1	3	16/12/2024 21:23:09	17/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	212	59222	3027,54	Base Fusível	NI38749
3093	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	16/12/2024 21:24:03	17/12/2024 14:38:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	341	28414	5878,08	Religadora Automática	AR73548
3094	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 21:24:38	16/12/2024 22:25:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	452	68513	461,92	Chave Unipolar	634708
3095	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111210	1	3	16/12/2024 21:25:02	17/12/2024 07:19:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	27582	465,93	Religadora Automática	PD56033
3096	383	12	2024	13037	GAB05	GAB	0024551751	1	3	16/12/2024 21:25:42	17/12/2024 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	64307	781,11	Base Fusível	SG6322
3097	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 21:26:05	17/12/2024 00:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	580	68513	1667,82	Religadora Automática	CF634708
3098	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024551715	1	3	16/12/2024 21:26:23	18/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	421	26586	19110,71	Base Fusível	AR65500
3099	383	12	2024	13028	CAF10	CAF	BA03110804	1	3	16/12/2024 21:27:28	16/12/2024 21:49:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	304	53492	110,12	Religadora Automática	CF638812
3100	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024551735	1	3	16/12/2024 21:27:45	16/12/2024 22:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	53846	18,04	Estação Transformadora	IT40333
3101	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024551769	1	3	16/12/2024 21:29:42	17/12/2024 01:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	18322	29,77	Base Fusível	IT449522
3102	383	12	2024	16389	NSA02	NSA	0024547931	1	3	16/12/2024 21:30:00	16/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	30173	0,33		
3103	383	12	2024	13016	ANG04	ANG	0024551849	1	3	16/12/2024 21:36:03	17/12/2024 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	42565	48,10	Estação Transformadora	AN76415
3104	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024551875	1	3	16/12/2024 21:38:23	19/12/2024 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	37868	4481,11	Base Fusível	AR71707
3105	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024551875	1	3	16/12/2024 21:38:23	19/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	37868	130,22	Base Fusível	AR71707
3106	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024551913	1	3	16/12/2024 21:40:12	19/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	48	53492	2919,84	Estação Transformadora	F639180
3107	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110888	1	3	16/12/2024 21:41:21	16/12/2024 21:45:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	877	68513	61,15	Disjuntor Média	POC03
3108	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110888	1	3	16/12/2024 21:41:21	17/12/2024 07:47:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	225	68513	2272,00	Religadora Automática	CF637584
3109	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110888	1	3	16/12/2024 21:41:21	17/12/2024 12:14:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	217	68513	3157,65	Religadora Automática	CF639426
3110	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	BA03111220	1	3	16/12/2024 21:41:50	16/12/2024 21:48:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1422	44551	147,73	Religadora Automática	NI820649
3111	383	12	2024	13057	PTI01	PTI	0024551951	1	3	16/12/2024 21:43:22	17/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38732	61,78	Estação Transformadora	A580468
3112	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024551955	1	3	16/12/2024 21:43:42	17/12/2024 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68790	16,44	Estação Transformadora	MG86639
3113	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024543259	1	3	16/12/2024 21:47:33	16/12/2024 22:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	386	44551	162,44	Chave Unipolar	NI31260
3114	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024543259	1	3	16/12/2024 21:47:33	17/12/2024 01:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	44551	4,00		
3115	383	12	2024	13034	DIC07	DIC	0024551993	1	3	16/12/2024 21:47:48	17/12/2024 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	10,79	Estação Transformadora	C356869
3116	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	BA03110686	1	3	16/12/2024 21:49:14	17/12/2024 00:28:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	38345	53,08	Jumper	
3117	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024552003	1	3	16/12/2024 21:49:16	18/12/2024 15:03:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	32161	865,84	Estação Transformadora	CF45822
3118	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024552011	1	3	16/12/2024 21:50:13	17/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	475	58058	8310,78	Base Fusível	MC20432
3119	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024552015	1	3	16/12/2024 21:50:32	18/12/2024 17:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	68513	1909,27	Base Fusível	CF635415
3120	383	12	2024	13046	INO05	INO	0024552057	1	3	16/12/2024 21:56:14	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	53188	1485,40	Base Fusível	NI801136
3121	383	12	2024	13056	SEV01	SEV	BA03111228	1	3	16/12/2024 21:56:26	16/12/2024 22:05:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	54590	2,64	Religadora Automática	MC26966
3122	383	12	2024	13056	SEV02	SEV	BA03111228	1	3	16/12/2024 21:56:26	16/12/2024 22:05:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	54590	6,06	Religadora Automática	MC26966
3123	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024552097	1	3	16/12/2024 21:58:30	17/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	26586	2402,28	Base Fusível	AR41343
3124	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111138	1	3	16/12/2024 22:00:00	17/12/2024 17:50:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	23115	1667,03	Religadora Automática	SEC023
3125	383	12	2024	13071	POC08	POC	DT24805059	1	3	16/12/2024 22:00:00	17/12/2024 09:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	34	68513	384,77	Estação Transformadora	CF48298
3126	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024538375	1	3	16/12/2024 22:00:00	16/12/2024 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	58058	3,50		
3127	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024552123	1	3	16/12/2024 22:01:45	17/12/2024 06:18:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	59222	1307,76	Base Fusível	NI38211
3128	383	12	2024	13079	SCS09	SCS	0024552131	1	3	16/12/2024 22:03:17	17/12/2024 09:33:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	34558	126,55	Estação Transformadora	G100353
3129	383	12	2024	13044	IBS06	IBS	0024552139	1	3	16/12/2024 22:03:36	17/12/2024 00:28:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	245	33362	593,65	Base Fusível	MC24550
3130	383	12	2024	13044	IBS06	IBS	0024552139	1	3	16/12/2024 22:03:36	17/12/2024 17:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	33362	78,63	Base Fusível	MC24550
3131	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024552153	1	3	16/12/2024 22:05:11	17/12/2024 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	68513	1705,46	Base Fusível	CF46582
3132	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024552177	1	3	16/12/2024 22:06:59	18/12/2024 10:26:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	72,64	Estação Transformadora	F634643
3133	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024551735	1	3	16/12/2024 22:13:00	16/12/2024 22:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	142	53846	35,18		
3134	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024552233	1	3	16/12/2024 22:13:51	17/12/2024 18:12:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57026	79,88	Estação Transformadora	TE62772
3135	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024552277	1	3	16/12/2024 22:19:08	17/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	59222	3220,63	Base Fusível	NI38666
3136	383	12	2024	13016	ANG02	ANG	BA03111282	1	3	16/12/2024 22:21:00	17/12/2024 02:35:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	570	42565	2420,76	Religadora Automática	AN76684
3137	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024552325	1	3	16/12/2024 22:22:00	19/12/2024 13:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	125,30	Estação Transformadora	CF45966
3138	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03110812	1	3	16/12/2024 22:24:57	16/12/2024 22:28:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1257	37868	82,40	Religadora Automática	CF44929
3139	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024552353	1	3	16/12/2024 22:25:35	17/12/2024 13:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	32161	1035,21	Base Fusível	CF632452
3140	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024552385	1	3	16/12/2024 22:28:34	18/12/2024 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	38345	258,94	Estação Transformadora	AR40761
3141	383	12	2024	13071	POC08	POC	DT24805109	1	3	16/12/2024 22:29:00	17/12/2024 08:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	68513	579,18	Estação Transformadora	F639848
3142	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 22:29:39	17/12/2024 00:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	68513	129,56	Religadora Automática	CF634708
3143	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 22:29:39	17/12/2024 10:23:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	169	68513	2011,85	Religadora Automática	CF639416
3144	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110914	1	3	16/12/2024 22:29:39	17/12/2024 22:44:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	68513	5116,63	Base Fusível	CF45045
3145	383	12	2024	13022	BAX05	BAX	0024552419	1	3	16/12/2024 22:32:45	17/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	54815	1373,96	Base Fusível	AR42615
3146	383	12	2024	13038	GOI02	GOI	0024552431	1	3	16/12/2024 22:33:29	17/12/2024 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	12,41	Estação Transformadora	CP31155
3147	383	12	2024	13037	GAB15	GAB	0024552493	1	3	16/12/2024 22:40:02	17/12/2024 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	64307	404,11	Base Fusível	SG91332
3148	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024552511	1	3	16/12/2024 22:43:11	17/12/2024 00:48:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	268	31513	560,34	Base Fusível	MC470635
3149	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024552519	1	3	16/12/2024 22:43:55	17/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	59222	429,39	Base Fusível	NI800149
3150	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024552533	1	3	16/12/2024 22:44:34	17/12/2024 20:38:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	37868	2934,94	Base Fusível	CF634233

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	Chi	Dispositivo	Elemento Resp.
3151	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024552539	1	3	16/12/2024 22:46:00	17/12/2024 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	26586	38,37	Base Fusível	AR65059
3152	383	12	2024	13016	ANG02	ANG	BA03111282	1	3	16/12/2024 22:49:00	16/12/2024 22:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	42565	5,40	Religadora Automática	AN76684
3153	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 22:50:35	16/12/2024 23:44:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	224	31513	199,61	Religadora Automática	MC474478
3154	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 22:50:35	17/12/2024 01:05:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	305	31513	687,01	Religadora Automática	MC474468
3155	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	BA03111072	1	3	16/12/2024 22:50:35	17/12/2024 16:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	31513	52,13	Disjuntor Média	VIV03
3156	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024552575	1	3	16/12/2024 22:50:41	17/12/2024 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	297	38345	3921,97	Base Fusível	AR41423
3157	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	BA03111262	1	3	16/12/2024 22:51:35	17/12/2024 00:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	358	23115	536,50	Religadora Automática	PE66333
3158	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024552615	1	3	16/12/2024 22:55:23	16/12/2024 23:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	37868	2,63	Estação Transformadora	CF46052
3159	383	12	2024	13060	MUR03	MUR	0024537923	1	3	16/12/2024 23:00:00	16/12/2024 23:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	35352	9,33		
3160	383	12	2024	13089	TAG01	TAG	0024552655	1	3	16/12/2024 23:00:52	17/12/2024 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	12232	185,74	Base Fusível	SG97348
3161	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024552659	1	3	16/12/2024 23:01:08	17/12/2024 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	37868	594,01	Base Fusível	CF635116
3162	383	12	2024	13066	PAR06	PAR	0024536783	1	3	16/12/2024 23:03:00	17/12/2024 00:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	68790	6,20		
3163	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024552677	1	3	16/12/2024 23:03:01	17/12/2024 03:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	49919	254,67	Base Fusível	SG97467
3164	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024552683	1	3	16/12/2024 23:03:45	17/12/2024 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	6675	156,45	Base Fusível	TE61710
3165	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024556625	1	3	16/12/2024 23:06:11	17/12/2024 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	24116	76,08	Base Fusível	PD516186
3166	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024552715	1	3	16/12/2024 23:08:18	19/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	34	53492	2080,63	Estação Transformadora	F633015
3167	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024552763	1	3	16/12/2024 23:15:11	17/12/2024 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	7,08	Estação Transformadora	M471347
3168	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024552791	1	3	16/12/2024 23:18:26	17/12/2024 14:42:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	15,41	Estação Transformadora	NI39940
3169	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024550139	1	3	16/12/2024 23:20:00	17/12/2024 00:22:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	129	53846	133,37		
3170	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024552817	1	3	16/12/2024 23:22:36	17/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	270	59222	5793,30	Base Fusível	NI38169
3171	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024552841	1	3	16/12/2024 23:26:21	17/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	340	37868	6197,35	Base Fusível	CF634805
3172	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024552853	1	3	16/12/2024 23:27:55	18/12/2024 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	38345	364,06	Base Fusível	AR41861
3173	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	BA03111152	1	3	16/12/2024 23:34:04	17/12/2024 00:43:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	44551	3,48		
3174	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	BA03111152	1	3	16/12/2024 23:34:04	17/12/2024 03:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	44551	134,20	Religadora Automática	NI30539
3175	383	12	2024	13086	SPT04	SPT	0024552909	1	3	16/12/2024 23:34:31	17/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48044	11,76	Estação Transformadora	S240777
3176	383	12	2024	13051	ITO02	ITO	0024552911	1	3	16/12/2024 23:34:47	17/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	12771	208,41	Estação Transformadora	A555669
3177	383	12	2024	13067	PRM01	PRM	BA03111284	1	3	16/12/2024 23:35:23	17/12/2024 08:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	15280	1820,22	Chave Unipolar	MG161545
3178	383	12	2024	13021	AVI02	AVI	DT24862193	1	3	16/12/2024 23:39:14	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	36975	603,77	Base Fusível	MG161176
3179	383	12	2024	13070	PDR03	PDR	0024550121	1	3	16/12/2024 23:43:00	17/12/2024 00:00:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	34842	30,56		
3180	383	12	2024	13016	ANG02	ANG	BA03111282	1	3	16/12/2024 23:48:42	17/12/2024 02:35:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	42565	300,81	Religadora Automática	AN76684
3181	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024552511	1	3	16/12/2024 23:52:11	17/12/2024 00:48:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	31513	2,82		
3182	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024552975	1	3	16/12/2024 23:52:14	17/12/2024 03:57:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	68790	224,58	Base Fusível	MG88709
3183	383	12	2024	13066	PAR04	PAR	0024552975	1	3	16/12/2024 23:52:14	17/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	68790	504,29	Base Fusível	MG88709
3184	383	12	2024	16387	JAC02	JAC	0024552977	1	3	16/12/2024 23:52:23	17/12/2024 13:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22232	53,97	Estação Transformadora	A557742
3185	383	12	2024	13016	ANG02	ANG	0024552987	1	3	16/12/2024 23:55:52	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	42565	22,14	Estação Transformadora	AN76146
3186	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024552999	1	3	17/12/2024 00:00:50	18/12/2024 09:18:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	66,59	Estação Transformadora	F632628
3187	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553005	1	3	17/12/2024 00:03:43	17/12/2024 13:36:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	37868	13,55	Estação Transformadora	CF48101
3188	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:46:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	329	14978	565,24	Religadora Automática	CF49840
3189	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:46:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2134	14978	3666,33	Religadora Automática	CF49840
3190	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2109	14978	3672,59	Religadora Automática	CF635090
3191	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:48:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	963	14978	1683,11	Religadora Automática	CF638076
3192	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	447	53492	730,60	Disjuntor Média	CAF06
3193	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3362	53492	5618,28	Religadora Automática	CF45096
3194	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:46:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	212	53492	364,23	Religadora Automática	CF49840
3195	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1086	53492	1775,01	Disjuntor Média	CAF06
3196	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:42:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	262	53492	431,86	Disjuntor Média	CAF06
3197	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:43:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1965	53492	3273,91	Religadora Automática	CF638761
3198	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	BA03111320	1	3	17/12/2024 00:03:53	17/12/2024 01:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	53492	406,08	Religadora Automática	CF45096
3199	383	12	2024	17189	ZSL11	ZSL	0024553019	1	3	17/12/2024 00:10:32	17/12/2024 13:19:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31200	13,15	Estação Transformadora	NI33666
3200	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024553023	1	3	17/12/2024 00:10:59	18/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	38345	491,15	Estação Transformadora	AR61544
3201	383	12	2024	13045	ING05	ING	0024553031	1	3	17/12/2024 00:12:04	18/12/2024 14:30:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38041	38,31	Estação Transformadora	NI33328
3202	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024537677	1	3	17/12/2024 00:12:12	17/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	16959	0,63		
3203	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024553053	1	3	17/12/2024 00:17:50	18/12/2024 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	68513	3258,97	Base Fusível	CF637390
3204	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024553057	1	3	17/12/2024 00:17:54	17/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	53188	951,10	Base Fusível	NI38252
3205	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	17/12/2024 00:18:42	17/12/2024 06:46:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	68513	1408,95	Religadora Automática	CF634708
3206	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	17/12/2024 00:18:42	18/12/2024 06:57:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	68513	1716,21	Religadora Automática	CF634708
3207	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	17/12/2024 00:18:42	18/12/2024 12:58:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	68513	10450,63	Base Fusível	CF635350
3208	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	17/12/2024 00:18:42	18/12/2024 20:28:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	68513	927,46	Religadora Automática	CF45246
3209	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024576625	1	3	17/12/2024 00:22:05	18/12/2024 14:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	57026	685,48	Estação Transformadora	TE60474
3210	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024553069	1	3	17/12/2024 00:22:32	18/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68513	193,96	Estação Transformadora	CF48123
3211	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024553071	1	3	17/12/2024 00:22:59	18/12/2024 14:18:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	68513	303,43	Estação Transformadora	CF44249
3212	383	12	2024	13092	URU02	URU	0024553077	1	3	17/12/2024 00:24:18	17/12/2024 04:59:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	9995	64,14	Base Fusível	CP16603
3213	383	12	2024	13028	CAF04	CAF	0024553087	1	3	17/12/2024 00:26:21	17/12/2024 17:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	34,16	Estação Transformadora	CF48207
3214	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553089	1	3	17/12/2024 00:27:05	18/12/2024 14:40:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	47	37868	1796,46	Estação Transformadora	F634503
3215	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024554933	1	3	17/12/2024 00:28:23	17/12/2024 13:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	303	53492	3992,61	Base Fusível	CF44784
3216	383	12	2024	13070	PDR08	PDR	0024545133	1	3	17/12/2024 00:30:00	17/12/2024 01:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	34842	2,55		
3217	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024540767	1	3	17/12/2024 00:30:41	17/12/2024 00:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	58058	8,66		
3218	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024553103	1	3	17/12/2024 00:30:59	19/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	54815	1734,51	Estação Transformadora	AR47199
3219	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024553113	1	3	17/12/2024 00:36:19	17/12/2024 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	31513	458,71	Base Fusível	MC475388
3220	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024553129	1	3	17/12/2024 00:39:11	19/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	37868	458,78	Estação Transformadora	F639153
3221	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024553133	1	3	17/12/2024 00:39:39	19/12/2024 10:41:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	37868	3598,00	Estação Transformadora	CF46125
3222	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024553159	1	3	17/12/2024 00:46:44	17/12/2024 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	32161	618,92	Base Fusível	CF631635
3223	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024553305	1	3	17/12/2024 00:47:44	17/12/2024 10:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	32161	3030,08	Base Fusível	CF45416
3224	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024553171	1	3	17/12/2024 00:48:32	18/12/2024 01:37:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	129	39716	3200,49	Estação Transformadora	PE66073
3225	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024553179	1	3	17/12/2024 00:51:01	18/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	37868	1007,59	Estação Transformadora	F631436
3226	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024553197	1	3	17/12/2024 00:53:02	19/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	64,78	Estação Transformadora	CF48486
3227	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553207	1	3	17/12/2024 00:54:12	19/12/2024 11:35:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	37868	4049,99	Estação Transformadora	CF46117
3228	383	12	2024	13034	DIC11	DIC	0024554843	1	3	17/12/2024 00:56:24	17/12/2024 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	89387	125,94	Estação Transformadora	CP14617
3229	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03111328	1	3	17/12/2024 00:57:03	17/12/2024 02:03:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	865	37868	959,67	Religadora Automática	CF637755
3230	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024543843	1	3	17/12/2024 00:57:39	17/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	57026	1606,80	Base Fusível	TE61800
3231	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024553233	1	3	17/12/2024 01:00:17	17/12/2024 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	53188	1179,28	Base Fusível	NI38387
3232	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024553241	1	3	17/12/2024 01:01:18	17/12/2024 07:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	53846	177,16	Base Fusível	IT436282
3233	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03111800	1	3	17/12/2024 01:02:33	17/12/2024 12:47:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1344	32161	15790,51	Chave Unipolar	UF06023
3234	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03111800	1	3	17/12/2024 01:02:33	17/12/2024 16:32:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	224	32161	3470,94	Religadora Automática	CF639663
3235	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03110834	1	3	17/12/2024 01:03:14	17/12/2024 13:22:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	317	68513	3905,62	Chave Unipolar	CF09844
3236	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110912	1	3	17/12/2024 01:04:17	18/12/2024 05:33:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	32161	826,19	Chave Unipolar	UF03423
3237	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	BA03111364	1	3	17/12/2024 01:18:07	17/12/2024 18:20:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	219	38345	3733,10	Base Fusível	AR41783
3238	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024553317	1	3	17/12/2024 01:24:03	19/12/2024 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	124,53	Estação Transformadora	F631537
3239	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03111692	1	3	17/12/2024 01:25:00	17/12/2024 10:05:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	432	37868	3745,08	Chave Unipolar	636229
3240	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03111692	1	3	17/12/2024 01:25:00	17/12/2024 21:01:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	220	37868	4314,75	Religadora Automática	CF636229
3241	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024553327	1	3	17/12/2024 01:27:34	17/12/2024 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32161	64,63	Estação Transformadora	CF44341
3242	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553349	1	3	17/12/2024 01:32:20	17/12/2024 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37868	15,38		
3243	383	12	2024	13092	URU02	URU	0024553357	1	3	17/12/2024 01:35:02	17/12/2024 08:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	7,24	Estação Transformadora	C366008
3244	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024553365	1	3	17/12/2024 01:39:10	18/12/2024 00:23:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	16661	113,69	Estação Transformadora	M471223
3245	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024553373	1	3	17/12/2024 01:41:32	19/12/2024 06:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	37868	1831,36	Estação Transformadora	CF44487
3246	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024553377	1	3	17/12/2024 01:42:00	17/12/2024 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	68513	538,97	Base Fusível	CF44789
3247	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	17/12/2024 01:48:21	17/12/2024 02:43:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	700	37868	639,72	Religadora Automática	CF636062
3248	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	17/12/2024 01:48:21	17/12/2024 02:43:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2727	37868	2517,17	Religadora Automática	CF636062
3249	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110812	1	3	17/12/2024 01:48:21	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1313	37868	9545,15	Chave Unipolar	638739
3250	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024553395	1	3	17/12/2024 01:48:57	17/12/2024 16:24:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	561	37868	8182,34	Base Fusível	CF637268
3251	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024555175	1	3	17/12/2024 01:59:59	17/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	32161	1507,54	Base Fusível	CF638034
3252	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024555175	1	3	17/12/2024 01:59:59	17/12/2024 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	32161	971,82	Base Fusível	CF632788
3253	383	12	2024	13071	POC04	POC	BA03111402	1	3	17/12/2024 02:00:00	17/12/2024 02:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	68513	7,70	Base Fusível	CF634393
3254	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	BA03111398	1	3	17/12/2024 02:08:18	17/12/2024 02:29:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	480	53492	167,47	Religadora Automática	CF639696
3255	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	BA03111398	1	3	17/12/2024 02:08:18	17/12/2024 02:29:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	293	53492	102,22	Religadora Automática	CF639696

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3256	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024553441	1	3	17/12/2024 02:08:25	19/12/2024 11:12:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	57,06	Estação Transformadora	CF48094
3257	383	12	2024	13037	GAB10	GAB	0024542655	1	3	17/12/2024 02:10:10	17/12/2024 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	64307	1,53	Base Fusível	SG188281
3258	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024553451	1	3	17/12/2024 02:13:40	17/12/2024 17:02:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	113	37868	1673,81	Estação Transformadora	CF46396
3259	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024553457	1	3	17/12/2024 02:15:08	18/12/2024 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	37868	620,23	Estação Transformadora	CF46159
3260	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111446	1	3	17/12/2024 02:19:00	17/12/2024 04:06:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	74	27582	132,40	Base Fusível	CG54667
3261	383	12	2024	13045	ING10	ING	0024553463	1	3	17/12/2024 02:21:55	18/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	38041	1022,89	Base Fusível	NI1470
3262	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03111692	1	3	17/12/2024 02:27:00	17/12/2024 17:44:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1098	37868	16797,26	Religadora Automática	CF637128
3263	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03111692	1	3	17/12/2024 02:27:00	18/12/2024 06:36:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	209	37868	5883,99	Religadora Automática	CF638064
3264	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03111692	1	3	17/12/2024 02:27:00	18/12/2024 08:31:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	37868	180,42	Religadora Automática	CF640031
3265	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024553477	1	3	17/12/2024 02:27:19	18/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	44551	385,49	Estação Transformadora	NI35618
3266	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024553517	1	3	17/12/2024 02:43:12	17/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54590	9,95	Base Fusível	MC467464
3267	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024553519	1	3	17/12/2024 02:46:02	18/12/2024 19:07:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	40,35	Estação Transformadora	N701117
3268	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110812	1	3	17/12/2024 02:48:32	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	330	26586	2068,00	Base Fusível	CF46513
3269	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110812	1	3	17/12/2024 02:48:32	17/12/2024 09:04:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	790	37868	4950,67	Base Fusível	CF46513
3270	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	0024553533	1	3	17/12/2024 02:52:58	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	44551	54,70	Base Fusível	NI820754
3271	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024553537	1	3	17/12/2024 02:54:15	17/12/2024 22:12:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	37868	443,93	Base Fusível	CF65742
3272	383	12	2024	16391	NVS04	NVS	0024543167	1	3	17/12/2024 02:56:00	17/12/2024 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	25159	33,75		
3273	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024552677	1	3	17/12/2024 02:58:00	17/12/2024 03:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	49919	45,60		
3274	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03110646	1	3	17/12/2024 03:07:12	17/12/2024 06:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	23115	236,72	Religadora Automática	PE66608
3275	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111038	1	3	17/12/2024 03:07:12	17/12/2024 15:44:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	23115	214,58	Base Fusível	PE68417
3276	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 03:10:16	17/12/2024 03:13:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5548	68513	282,02	Religadora Automática	CF637676
3277	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 03:10:16	17/12/2024 03:13:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	192	68513	11,36	Religadora Automática	CF637676
3278	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 03:10:16	17/12/2024 03:42:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	925	68513	495,13	Religadora Automática	CF637676
3279	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 03:10:16	17/12/2024 09:42:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	801	68513	5242,77	Religadora Automática	CF637676
3280	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 03:10:16	18/12/2024 07:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	68513	1318,40		
3281	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	BA03110886	1	3	17/12/2024 03:10:16	17/12/2024 03:13:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	305	46336	15,50	Religadora Automática	CF637676
3282	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024553561	1	3	17/12/2024 03:11:33	17/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	37868	532,04	Base Fusível	CF44903
3283	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	BA03111442	1	3	17/12/2024 03:14:34	17/12/2024 05:43:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	44551	106,75	Disjuntor Média	PIN03
3284	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	0024553575	1	3	17/12/2024 03:17:24	17/12/2024 22:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	44551	862,11	Estação Transformadora	NI34496
3285	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024553581	1	3	17/12/2024 03:22:05	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	160	37868	1381,11	Base Fusível	CF635128
3286	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024553603	1	3	17/12/2024 03:39:53	17/12/2024 11:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	427	44551	3181,98	Base Fusível	NI30949
3287	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024553611	1	3	17/12/2024 03:44:05	18/12/2024 10:53:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	32161	249,29	Estação Transformadora	CF48760
3288	383	12	2024	13044	IBS06	IBS	0024552139	1	3	17/12/2024 03:47:12	17/12/2024 06:10:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	245	33362	586,50	Base Fusível	MC24550
3289	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	17/12/2024 03:52:38	17/12/2024 05:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	26586	11,00	Base Fusível	AR41745
3290	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110904	1	3	17/12/2024 04:06:26	18/12/2024 07:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	569	37868	15739,33	Religadora Automática	CF639590
3291	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110904	1	3	17/12/2024 04:06:26	19/12/2024 17:42:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	37868	123,21	Chave Unipolar	UF01759
3292	383	12	2024	13046	INO10	INO	0024553651	1	3	17/12/2024 04:07:36	17/12/2024 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	53188	1257,58	Base Fusível	NI38904
3293	383	12	2024	17209	MPA16	MPA	0024553659	1	3	17/12/2024 04:11:05	17/12/2024 16:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	27533	1165,48	Base Fusível	SG90159
3294	383	12	2024	13052	ITR06	ITR	0024553675	1	3	17/12/2024 04:17:18	17/12/2024 08:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	4,52	Estação Transformadora	I437847
3295	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024553691	1	3	17/12/2024 04:28:44	17/12/2024 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	18322	159,40	Base Fusível	IT47835
3296	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03111486	1	3	17/12/2024 04:28:59	17/12/2024 04:33:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	16890	2,71	Religadora Automática	SG59421
3297	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03111486	1	3	17/12/2024 04:28:59	17/12/2024 07:13:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	16890	60,27	Religadora Automática	AR71994
3298	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03111486	1	3	17/12/2024 04:28:59	17/12/2024 07:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1567	16890	4404,14	Religadora Automática	SG59421
3299	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	BA03111486	1	3	17/12/2024 04:28:59	18/12/2024 18:04:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	16890	1428,40	Religadora Automática	SG59123
3300	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111038	1	3	17/12/2024 04:30:26	17/12/2024 13:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	23115	280,99	Base Fusível	68412
3301	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03111038	1	3	17/12/2024 04:30:26	17/12/2024 14:30:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	23115	330,23	Religadora Automática	PE68412
3302	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024553705	1	3	17/12/2024 04:36:56	17/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68513	38,17	Estação Transformadora	CF45457
3303	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024553719	1	3	17/12/2024 04:45:06	17/12/2024 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	193	44551	1865,35	Base Fusível	NI820910
3304	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024553733	1	3	17/12/2024 04:50:28	18/12/2024 22:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	37868	4078,10	Base Fusível	AR65299
3305	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03110996	1	3	17/12/2024 04:52:44	17/12/2024 07:21:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	32161	24,81	Disjuntor Média	BUZ03
3306	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 04:54:31	17/12/2024 06:30:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	27582	293,22	Religadora Automática	CG54246
3307	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 04:54:31	17/12/2024 08:07:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	27582	83,47	Religadora Automática	CG54246
3308	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 04:54:31	17/12/2024 11:54:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	27582	455,33	Chave Unipolar	CG54492
3309	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 04:54:31	17/12/2024 05:00:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	525	27582	51,19	Religadora Automática	CG54246
3310	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 04:54:31	17/12/2024 05:00:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	948	27582	92,43	Religadora Automática	CG54246
3311	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024553745	1	3	17/12/2024 04:54:44	17/12/2024 09:01:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	4,11	Estação Transformadora	CD10526
3312	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024553749	1	3	17/12/2024 04:55:40	17/12/2024 07:36:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	252	21233	673,82	Base Fusível	PE66166
3313	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024553755	1	3	17/12/2024 04:57:18	17/12/2024 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	91	10634	201,26	Base Fusível	CP18209
3314	383	12	2024	13094	VIN03	VIN	0024553771	1	3	17/12/2024 05:02:46	17/12/2024 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	29243	871,70	Base Fusível	CP17992
3315	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03111522	1	3	17/12/2024 05:02:54	17/12/2024 06:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	25693	143,37	Religadora Automática	CP369339
3316	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03111522	1	3	17/12/2024 05:02:54	17/12/2024 06:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	25693	188,08	Religadora Automática	CP369339
3317	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03111522	1	3	17/12/2024 05:02:54	17/12/2024 07:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	25693	160,46	Disjuntor Média	MAL01
3318	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03111522	1	3	17/12/2024 05:02:54	17/12/2024 08:26:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	25693	23,76	Religadora Automática	CP369514
3319	383	12	2024	13068	PIN10	PIN	0024553803	1	3	17/12/2024 05:09:36	17/12/2024 16:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	44551	362,39	Estação Transformadora	NI34514
3320	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553805	1	3	17/12/2024 05:09:50	17/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	37868	410,79	Base Fusível	CF634316
3321	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024553807	1	3	17/12/2024 05:10:17	17/12/2024 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	27582	275,04	Base Fusível	CG54092
3322	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024553843	1	3	17/12/2024 05:11:30	17/12/2024 09:33:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	59222	1133,60	Religadora Automática	NI802032
3323	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03110654	1	3	17/12/2024 05:13:30	17/12/2024 05:49:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	277	44551	167,20	Religadora Automática	NI30060
3324	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03110654	1	3	17/12/2024 05:14:35	17/12/2024 05:49:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	44551	1,17		
3325	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024548105	1	3	17/12/2024 05:16:02	17/12/2024 07:40:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	27533	441,80	Chave Unipolar	NI30588
3326	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024553841	1	3	17/12/2024 05:18:36	18/12/2024 11:21:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32161	90,16	Estação Transformadora	CF48483
3327	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024553845	1	3	17/12/2024 05:20:32	17/12/2024 14:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	40598	486,60	Base Fusível	TE60166
3328	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024553849	1	3	17/12/2024 05:20:59	17/12/2024 09:33:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	344	59222	1446,33	Base Fusível	NI38242
3329	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024557343	1	3	17/12/2024 05:21:35	17/12/2024 15:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	16959	361,33	Base Fusível	CG534093
3330	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024553859	1	3	17/12/2024 05:24:22	19/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	32161	216,38	Estação Transformadora	CF45833
3331	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024553861	1	3	17/12/2024 05:24:49	17/12/2024 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	347	40746	608,31	Base Fusível	CP17831
3332	383	12	2024	13074	RBN04	RBN	0024553863	1	3	17/12/2024 05:26:02	17/12/2024 21:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	19375	96,10	Religadora Automática	SG59096
3333	383	12	2024	13069	POT06	POT	0024553879	1	3	17/12/2024 05:28:19	17/12/2024 18:47:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	25693	93,28	Base Fusível	CP18380
3334	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024553891	1	3	17/12/2024 05:31:26	17/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	144	27533	692,56	Base Fusível	SG90024
3335	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024553913	1	3	17/12/2024 05:34:12	17/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29243	56,37	Base Fusível	CP353747
3336	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024553691	1	3	17/12/2024 05:35:00	17/12/2024 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	18322	110,00		
3337	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024553941	1	3	17/12/2024 05:37:06	18/12/2024 11:34:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32161	149,79	Estação Transformadora	CF44566
3338	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553943	1	3	17/12/2024 05:37:56	18/12/2024 10:54:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	37868	2839,65	Religadora Automática	CF638030
3339	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553943	1	3	17/12/2024 05:37:56	18/12/2024 11:12:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	151	37868	4465,03	Religadora Automática	CF638030
3340	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	BA03111442	1	3	17/12/2024 05:39:13	17/12/2024 05:43:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	333	44551	21,74	Disjuntor Média	PIN03
3341	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111442	1	3	17/12/2024 05:39:13	17/12/2024 05:43:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	258	44551	16,84	Disjuntor Média	PIN03
3342	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024554001	1	3	17/12/2024 05:46:34	17/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	40598	547,89	Base Fusível	TE61899
3343	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024554013	1	3	17/12/2024 05:47:29	17/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	239	40598	1045,69	Base Fusível	CT961112
3344	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024554017	1	3	17/12/2024 05:47:50	17/12/2024 10:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	26986	12,96	Base Fusível	CP356969
3345	383	12	2024	13093	VDP10	VDP	0024571763	1	3	17/12/2024 05:48:00	18/12/2024 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	49919	374,00	Base Fusível	SG277547
3346	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024554025	1	3	17/12/2024 05:48:15	18/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	68513	300,29	Estação Transformadora	CF45151
3347	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024554033	1	3	17/12/2024 05:49:07	17/12/2024 08:14:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10634	4,85	Estação Transformadora	C350273
3348	383	12	2024	17188	ARS10	ARS	0024554067	1	3	17/12/2024 05:54:00	17/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	34671	69,15	Base Fusível	SG191331
3349	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024581627	1	3	17/12/2024 05:55:07	18/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	32161	1188,92	Estação Transformadora	F631408
3350	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024554097	1	3	17/12/2024 05:57:46	17/12/2024 18:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	59222	159,52	Base Fusível	NI38901
3351	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024554113	1	3	17/12/2024 05:59:54	17/12/2024 10:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	53722	16,81	Base Fusível	SG186064
3352	383	12	2024	13090	TER05	TER	DT24555435	1	3	17/12/2024 06:00:00	17/12/2024 07:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	28	40598	44,33	Estação Transformadora	TE62892
3353	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024554121	1	3	17/12/2024 06:00:21	17/12/2024 13:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	37868	411,46	Base Fusível	CF46504
3354	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024554153	1	3	17/12/2024 06:04:22	17/12/2024 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	24,18	Estação Transformadora	CF45545
3355	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024554155	1	3	17/12/2024 06:04:49	17/12/2024 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	53722	301,53	Base Fusível	SG186999
3356	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 06:05:40	17/12/2024 07:00:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	68513	72,78	Disjuntor Média	POC07
3357	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	17/12/2024 06:05:40	18/12/2024 07:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	68513	360,32		
3358	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024554179	1	3	17/12/2024 06:07:14	17/12/2024 17:57:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	173	46336	2048,46	Chave Unipolar	633022
3359	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024554187	1	3	17/12/2024 06:08:39	18/12/2024 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	57026	1474,26	Base Fusível	TE60058
3360	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024554213	1	3	17/12/2024 06:10:32	19/12/2024 22:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	46336	127,78	Estação Transformadora	CF49123

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	Chi	Dispositivo	Elemento Resp.
3361	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024554225	1	3	17/12/2024 06:11:36	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	27533	229,83	Base Fusível	NI31799
3362	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024554225	1	3	17/12/2024 06:11:36	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	27533	84,55	Base Fusível	NI30611
3363	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03111704	1	3	17/12/2024 06:15:05	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	40598	229,94	Base Fusível	TE70498
3364	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03111704	1	3	17/12/2024 06:15:05	17/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	40598	200,98	Base Fusível	TE70498
3365	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024554261	1	3	17/12/2024 06:16:00	17/12/2024 09:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	29243	96,83	Base Fusível	CP358381
3366	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024554287	1	3	17/12/2024 06:17:12	17/12/2024 11:12:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	53188	4,91	Religadora Automática	NI2388
3367	383	12	2024	13046	INO09	INO	0024554271	1	3	17/12/2024 06:17:16	17/12/2024 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	235	53188	852,79	Base Fusível	NI38885
3368	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:18:33	17/12/2024 11:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	884	68513	4589,19	Religadora Automática	CF48684
3369	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:18:33	17/12/2024 11:52:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	68513	1046,22	Religadora Automática	CF48684
3370	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:18:33	17/12/2024 12:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	296	68513	1821,96	Religadora Automática	CF639455
3371	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:18:33	18/12/2024 17:03:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	68513	1876,65	Religadora Automática	CF639415
3372	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024554281	1	3	17/12/2024 06:18:58	18/12/2024 16:45:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	37868	4235,85	Base Fusível	CF633925
3373	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024554337	1	3	17/12/2024 06:23:04	17/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	115	28414	1422,04	Base Fusível	AR65109
3374	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024553755	1	3	17/12/2024 06:25:00	17/12/2024 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	10634	1,50		
3375	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024554379	1	3	17/12/2024 06:26:00	18/12/2024 12:42:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	57026	60,54	Estação Transformadora	TE60954
3376	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024554411	1	3	17/12/2024 06:29:53	18/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	40598	1530,78	Base Fusível	TE62531
3377	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024554427	1	3	17/12/2024 06:30:58	18/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	68513	2299,25	Estação Transformadora	CF48261
3378	383	12	2024	13037	GAB01	GAB	0024554431	1	3	17/12/2024 06:32:16	17/12/2024 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	64307	6,86	Estação Transformadora	S220861
3379	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024554447	1	3	17/12/2024 06:34:04	17/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	99	37868	612,04	Base Fusível	CF637067
3380	383	12	2024	13093	VDP02	VDP	0024554455	1	3	17/12/2024 06:34:48	17/12/2024 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	49919	385,25	Base Fusível	SG275073
3381	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024554517	1	3	17/12/2024 06:41:09	17/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	59222	643,09	Base Fusível	NI38958
3382	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024554523	1	3	17/12/2024 06:41:23	17/12/2024 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	29243	1099,05	Base Fusível	CP17468
3383	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024554533	1	3	17/12/2024 06:42:07	17/12/2024 21:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	27582	117,32	Base Fusível	CG54723
3384	383	12	2024	13070	PDR02	PDR	0024554545	1	3	17/12/2024 06:43:11	17/12/2024 10:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	34842	22,08	Base Fusível	SG91300
3385	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:43:53	17/12/2024 13:57:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	68513	194,95	Base Fusível	CF634727
3386	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:43:53	17/12/2024 13:57:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	312	68513	2252,81	Base Fusível	CF634727
3387	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:43:53	17/12/2024 14:00:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	270	68513	1962,67	Religadora Automática	CF45282
3388	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:43:53	17/12/2024 15:00:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	68513	2010,69	Religadora Automática	CF45282
3389	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:43:53	17/12/2024 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	68513	1370,44	Chave Unipolar	45235
3390	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 06:43:53	17/12/2024 07:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1931	68513	943,51	Religadora Automática	CF45282
3391	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024553861	1	3	17/12/2024 06:45:00	17/12/2024 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	40746	29,17		
3392	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024554589	1	3	17/12/2024 06:48:31	17/12/2024 16:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	32161	360,41	Estação Transformadora	F631874
3393	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024554593	1	3	17/12/2024 06:48:42	18/12/2024 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	47	37868	1652,29	Estação Transformadora	CF45462
3394	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024550087	1	3	17/12/2024 06:50:00	17/12/2024 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	21135	13,00		
3395	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024554627	1	3	17/12/2024 06:50:21	17/12/2024 15:43:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29243	17,78	Base Fusível	CP352687
3396	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024554627	1	3	17/12/2024 06:50:21	17/12/2024 15:54:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29243	36,30	Base Fusível	CP350788
3397	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024554639	1	3	17/12/2024 06:50:57	17/12/2024 14:50:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31513	15,99	Estação Transformadora	MC29464
3398	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024554667	1	3	17/12/2024 06:54:04	18/12/2024 07:59:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	25,09	Estação Transformadora	MC29963
3399	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024554671	1	3	17/12/2024 06:54:13	17/12/2024 10:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	49919	339,67	Base Fusível	SG97890
3400	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024554737	1	3	17/12/2024 06:58:13	17/12/2024 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23115	3,25	Base Fusível	PE67879
3401	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024554745	1	3	17/12/2024 07:00:42	17/12/2024 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	53188	102,86	Base Fusível	NI800055
3402	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024556513	1	3	17/12/2024 07:04:21	17/12/2024 11:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	4,41	Estação Transformadora	DS40336
3403	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024554815	1	3	17/12/2024 07:04:21	17/12/2024 20:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	49919	273,88	Estação Transformadora	S305603
3404	383	12	2024	13070	PDR01	PDR	0024554835	1	3	17/12/2024 07:05:22	17/12/2024 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	34842	1067,56	Base Fusível	SG90840
3405	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024555001	1	3	17/12/2024 07:11:07	18/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	53492	30,48	Religadora Automática	CF48840
3406	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024554961	1	3	17/12/2024 07:12:42	17/12/2024 11:05:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	3,88	Estação Transformadora	L536327
3407	383	12	2024	13093	VDP07	VDP	0024556323	1	3	17/12/2024 07:12:49	17/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	49919	109,81	Base Fusível	SG97148
3408	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110920	1	3	17/12/2024 07:13:17	17/12/2024 20:10:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1931	68513	25009,67	Chave Unipolar	CF48549
3409	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024554995	1	3	17/12/2024 07:14:24	18/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	18322	95,28	Base Fusível	IT47180
3410	383	12	2024	13093	VDP01	VDP	0024562723	1	3	17/12/2024 07:14:31	18/12/2024 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	49919	565,73	Estação Transformadora	S305117
3411	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	0024555027	1	3	17/12/2024 07:16:45	17/12/2024 13:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	32161	320,34	Base Fusível	CF635286
3412	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	0024555073	1	3	17/12/2024 07:18:43	17/12/2024 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	2,02	Estação Transformadora	CP13861
3413	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 07:19:50	17/12/2024 13:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	27582	113,76	Religadora Automática	CG54211
3414	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 07:19:50	17/12/2024 13:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	27582	119,44	Religadora Automática	CG54211
3415	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 07:19:50	17/12/2024 18:36:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	27582	67,63	Religadora Automática	CG540238
3416	383	12	2024	13086	SPT08	SPT	0024555083	1	3	17/12/2024 07:19:54	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	48044	125,69	Base Fusível	SG184329
3417	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024555087	1	3	17/12/2024 07:19:59	17/12/2024 10:30:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22439	28,52	Base Fusível	PE64465
3418	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024555107	1	3	17/12/2024 07:20:55	17/12/2024 11:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	27582	181,38	Base Fusível	CG54085
3419	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024555111	1	3	17/12/2024 07:21:00	17/12/2024 12:26:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22439	5,10	Estação Transformadora	P870275
3420	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024555121	1	3	17/12/2024 07:21:37	17/12/2024 15:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	18322	129,17	Base Fusível	IT12163
3421	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024555119	1	3	17/12/2024 07:21:37	17/12/2024 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	44551	411,69	Estação Transformadora	N760154
3422	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024555143	1	3	17/12/2024 07:23:21	17/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22429	10,89	Estação Transformadora	L537394
3423	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024555171	1	3	17/12/2024 07:24:49	18/12/2024 13:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	81	53188	2424,85	Estação Transformadora	NI39026
3424	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024555213	1	3	17/12/2024 07:27:52	19/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	37868	605,36	Estação Transformadora	CF44463
3425	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024555217	1	3	17/12/2024 07:27:58	17/12/2024 13:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	57026	105,69	Base Fusível	TE60175
3426	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024555227	1	3	17/12/2024 07:28:04	18/12/2024 02:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	49919	369,85	Estação Transformadora	SG57248
3427	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	0024555271	1	3	17/12/2024 07:31:23	17/12/2024 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	59222	141,29	Base Fusível	NI38511
3428	383	12	2024	13033	BOJ01	BOJ	0024555307	1	3	17/12/2024 07:34:07	17/12/2024 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	18322	356,62	Base Fusível	IT47538
3429	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024555323	1	3	17/12/2024 07:35:26	18/12/2024 00:03:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	27582	263,53	Base Fusível	CG98048
3430	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024555323	1	3	17/12/2024 07:35:26	18/12/2024 07:00:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	27582	889,66	Chave Unipolar	CG54468
3431	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024555323	1	3	17/12/2024 07:35:26	18/12/2024 07:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	170	27582	4041,37	Chave Unipolar	CG54468
3432	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024555323	1	3	17/12/2024 07:35:26	18/12/2024 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	34	27582	875,25	Base Fusível	CG54670
3433	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024555329	1	3	17/12/2024 07:35:50	19/12/2024 10:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	51,24	Estação Transformadora	F635439
3434	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024555349	1	3	17/12/2024 07:36:51	18/12/2024 07:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	23,77	Estação Transformadora	MC22604
3435	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024555355	1	3	17/12/2024 07:37:15	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	59	53722	209,20	Base Fusível	SG91371
3436	383	12	2024	13089	TAG03	TAG	0024555411	1	3	17/12/2024 07:39:59	17/12/2024 11:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	12232	6,87	Base Fusível	SG287036
3437	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024555413	1	3	17/12/2024 07:40:06	17/12/2024 11:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	40598	25,89	Base Fusível	TE964112
3438	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024555415	1	3	17/12/2024 07:40:09	18/12/2024 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	68513	536,87	Estação Transformadora	CF45956
3439	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	0024555439	1	3	17/12/2024 07:41:34	17/12/2024 17:15:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22741	9,56	Base Fusível	IT46549
3440	383	12	2024	13046	INO09	INO	0024555467	1	3	17/12/2024 07:43:22	18/12/2024 12:10:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53188	170,70	Estação Transformadora	NI17104
3441	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024555483	1	3	17/12/2024 07:43:59	17/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	49919	187,30	Base Fusível	SG277098
3442	383	12	2024	17188	ARS01	ARS	0024555485	1	3	17/12/2024 07:44:02	17/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	34671	416,77	Base Fusível	SG91227
3443	383	12	2024	13093	VDP07	VDP	0024555511	1	3	17/12/2024 07:45:44	17/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	49919	7,74	Estação Transformadora	S306388
3444	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024555521	1	3	17/12/2024 07:46:24	17/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	40598	94,08	Base Fusível	TE70963
3445	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024555553	1	3	17/12/2024 07:48:16	18/12/2024 19:38:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53188	107,51	Estação Transformadora	N701757
3446	383	12	2024	13015	ALC07	ALC	0024555575	1	3	17/12/2024 07:48:43	17/12/2024 11:12:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	60249	3,39	Base Fusível	SG9417
3447	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024555561	1	3	17/12/2024 07:48:49	17/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	53722	269,71	Base Fusível	SG186405
3448	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024555561	1	3	17/12/2024 07:48:49	17/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	53722	291,29	Base Fusível	SG186405
3449	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024555587	1	3	17/12/2024 07:50:35	17/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	49919	40,78	Estação Transformadora	SG58323
3450	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024555595	1	3	17/12/2024 07:50:58	17/12/2024 13:10:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	32161	951,98	Base Fusível	CF08925
3451	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024555613	1	3	17/12/2024 07:52:26	17/12/2024 22:13:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	28,71	Estação Transformadora	CP13241
3452	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024555619	1	3	17/12/2024 07:52:43	17/12/2024 13:07:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	286	53188	1498,56	Base Fusível	SG90026
3453	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024555621	1	3	17/12/2024 07:52:47	18/12/2024 15:18:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	44551	471,45	Estação Transformadora	NI34512
3454	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024555647	1	3	17/12/2024 07:54:37	17/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	9,67	Estação Transformadora	CP31248
3455	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024555681	1	3	17/12/2024 07:55:48	17/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	44551	316,47	Base Fusível	N760033
3456	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	BA03111608	1	3	17/12/2024 07:56:02	17/12/2024 09:36:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	26586	252,33	Religadora Automática	AR41137
3457	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	BA03111608	1	3	17/12/2024 07:56:02	17/12/2024 14:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	26586	2224,02	Religadora Automática	AR41137
3458	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024555689	1	3	17/12/2024 07:56:24	17/12/2024 18:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	49919	722,26	Jumper	S305579
3459	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024555691	1	3	17/12/2024 07:56:25	17/12/2024 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	40598	96,95	Base Fusível	TE62534
3460	383	12	2024	13015	ALC09	ALC	0024541633	1	3	17/12/2024 07:56:27	17/12/2024 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	60249	1,18		
3461	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024566249	1	3	17/12/2024 07:58:36	17/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11703	20,05	Estação Transformadora	MC21232
3462	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024539221	1	3	17/12/2024 07:58:50	17/12/2024 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22439	6,86		
3463	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03111698	1	3	17/12/2024 08:00:00	17/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68513	1,75	Base Fusível	CF1679
3464	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024555757	1	3	17/12/2024 08:00:32	17/12/2024 09:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10634	2,63	Estação Transformadora	CP15543
3465	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024555761	1	3	17/12/2024 08:00:56	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	76	29243	233,15	Base Fusível	CP358380

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3466	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024555761	1	3	17/12/2024 08:00:56	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	29243	75,63	Base Fusível	CP358986
3467	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024555773	1	3	17/12/2024 08:01:45	18/12/2024 13:44:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	29,72	Estação Transformadora	CF44369
3468	383	12	2024	13068	PIN06	PIN	0024555775	1	3	17/12/2024 08:01:55	17/12/2024 19:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	44551	46,47	Estação Transformadora	NI34978
3469	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024555777	1	3	17/12/2024 08:01:59	17/12/2024 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	161	68513	1805,93	Base Fusível	CF48823
3470	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024555793	1	3	17/12/2024 08:03:12	19/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	100,89	Estação Transformadora	F640728
3471	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024555813	1	3	17/12/2024 08:04:17	17/12/2024 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	28414	426,43	Base Fusível	AR41438
3472	383	12	2024	13038	GOI04	GOI	0024555821	1	3	17/12/2024 08:05:25	17/12/2024 12:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	4,26	Estação Transformadora	C370340
3473	383	12	2024	13082	SLR17	SLR	0024555903	1	3	17/12/2024 08:06:15	17/12/2024 12:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28449	4,73	Base Fusível	NI0851
3474	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024555839	1	3	17/12/2024 08:06:40	18/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	29,39	Estação Transformadora	O961388
3475	383	12	2024	17188	ARS01	ARS	0024555883	1	3	17/12/2024 08:09:00	17/12/2024 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	34671	224,90	Base Fusível	SG191791
3476	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03111658	1	3	17/12/2024 08:10:00	17/12/2024 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	23115	10,50	Base Fusível	PE66442
3477	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024555905	1	3	17/12/2024 08:10:04	18/12/2024 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58058	58,23	Estação Transformadora	M470337
3478	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024555911	1	3	17/12/2024 08:10:16	18/12/2024 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	38,00	Estação Transformadora	CF45544
3479	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024555941	1	3	17/12/2024 08:11:41	18/12/2024 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	49919	217,66	Estação Transformadora	S305223
3480	383	12	2024	13041	GXD01	GXD	0024555943	1	3	17/12/2024 08:11:42	17/12/2024 16:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53722	8,54	Estação Transformadora	S186299
3481	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024555961	1	3	17/12/2024 08:12:18	17/12/2024 11:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	3,47	Estação Transformadora	C352914
3482	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024555981	1	3	17/12/2024 08:13:15	17/12/2024 10:06:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	1,89	Estação Transformadora	IT40789
3483	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024555989	1	3	17/12/2024 08:13:39	18/12/2024 10:03:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	53492	1317,56	Base Fusível	CF636208
3484	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024555989	1	3	17/12/2024 08:13:39	18/12/2024 17:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	53492	131,56	Base Fusível	CF636208
3485	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024555989	1	3	17/12/2024 08:13:39	18/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	53492	204,64	Base Fusível	CF636208
3486	383	12	2024	13015	ALC15	ALC	0024555991	1	3	17/12/2024 08:13:41	18/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	60249	1131,82	Estação Transformadora	S202992
3487	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024556007	1	3	17/12/2024 08:14:00	18/12/2024 09:11:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	24,96	Estação Transformadora	TE61743
3488	383	12	2024	13046	INO01	INO	0024556009	1	3	17/12/2024 08:14:09	18/12/2024 06:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	22,00	Estação Transformadora	N700536
3489	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024556051	1	3	17/12/2024 08:16:08	17/12/2024 13:34:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	5,31	Estação Transformadora	P870365
3490	383	12	2024	17187	CAS01	CAS	0024556053	1	3	17/12/2024 08:16:14	17/12/2024 16:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	31513	39,40	Base Fusível	MC21687
3491	383	12	2024	13049	ITA02	ITA	0024556111	1	3	17/12/2024 08:18:35	17/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	9,69	Estação Transformadora	PE65111
3492	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024556117	1	3	17/12/2024 08:18:43	17/12/2024 11:29:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24116	6,35	Estação Transformadora	PD95009
3493	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024546547	1	3	17/12/2024 08:21:00	17/12/2024 09:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	38345	6,45		
3494	383	12	2024	13084	BXG02	BXG	0024556197	1	3	17/12/2024 08:21:50	18/12/2024 11:29:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	27,12	Estação Transformadora	CP15835
3495	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024570757	1	3	17/12/2024 08:22:04	17/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21233	42,90	Estação Transformadora	PE68286
3496	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024556209	1	3	17/12/2024 08:22:05	18/12/2024 10:58:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	26,60	Estação Transformadora	AR60306
3497	383	12	2024	13022	BAX10	BAX	0024556261	1	3	17/12/2024 08:23:31	19/12/2024 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54815	145,82	Estação Transformadora	AR47745
3498	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024556281	1	3	17/12/2024 08:24:04	20/12/2024 16:53:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	80,49	Estação Transformadora	AR47947
3499	383	12	2024	13038	GOI03	GOI	0024556293	1	3	17/12/2024 08:24:42	17/12/2024 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	1,74	Estação Transformadora	CP32617
3500	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	0024556315	1	3	17/12/2024 08:25:47	17/12/2024 13:51:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16959	5,44	Estação Transformadora	CG29499
3501	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024556415	1	3	17/12/2024 08:26:35	18/12/2024 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	35,72	Base Fusível	TE04702
3502	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024575551	1	3	17/12/2024 08:32:00	18/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	27,72	Estação Transformadora	PE68020
3503	383	12	2024	13034	DIC09	DIC	0024556483	1	3	17/12/2024 08:32:34	17/12/2024 18:26:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	89387	98,93	Estação Transformadora	CP31027
3504	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024556491	1	3	17/12/2024 08:32:45	18/12/2024 14:07:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37868	118,32	Estação Transformadora	F638023
3505	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024556499	1	3	17/12/2024 08:33:14	17/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	21233	59,67	Base Fusível	PE870671
3506	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024556535	1	3	17/12/2024 08:34:45	18/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	55,51	Estação Transformadora	CF45880
3507	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024556555	1	3	17/12/2024 08:35:21	17/12/2024 13:14:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	4,65	Estação Transformadora	PE69625
3508	383	12	2024	13076	RDO04	RDO	0024556697	1	3	17/12/2024 08:35:39	17/12/2024 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	58058	1,96	Base Fusível	MC465908
3509	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024545813	1	3	17/12/2024 08:38:00	17/12/2024 08:49:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	31513	0,59		
3510	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024556649	1	3	17/12/2024 08:38:30	18/12/2024 07:47:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	44551	46,28	Estação Transformadora	N760430
3511	383	12	2024	13088	TAM02	TAM	0024556657	1	3	17/12/2024 08:38:57	19/12/2024 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	53,20	Estação Transformadora	MC25167
3512	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024556673	1	3	17/12/2024 08:39:22	18/12/2024 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	36,06	Estação Transformadora	C350284
3513	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024556689	1	3	17/12/2024 08:40:05	17/12/2024 11:41:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,03	Estação Transformadora	PD5763
3514	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024556707	1	3	17/12/2024 08:40:28	19/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	26586	102,65	Jumper	R011624
3515	383	12	2024	13070	PDR02	PDR	0024556723	1	3	17/12/2024 08:41:01	17/12/2024 12:26:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	34842	146,88	Base Fusível	SG90214
3516	383	12	2024	13089	TAG01	TAG	0024556741	1	3	17/12/2024 08:41:51	17/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12232	6,47	Estação Transformadora	SG40098
3517	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024556749	1	3	17/12/2024 08:42:19	17/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	209	23115	549,26	Base Fusível	PE66338
3518	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024561891	1	3	17/12/2024 08:43:37	17/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	27582	14,70	Base Fusível	CG534172
3519	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024556793	1	3	17/12/2024 08:44:21	19/12/2024 00:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	40598	959,46	Base Fusível	TE963481
3520	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024556807	1	3	17/12/2024 08:44:44	17/12/2024 11:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	3,15	Estação Transformadora	IT10333
3521	383	12	2024	13069	CAE01	CAE	0024556811	1	3	17/12/2024 08:44:50	17/12/2024 10:59:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	2,24	Estação Transformadora	CP30930
3522	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024556813	1	3	17/12/2024 08:44:54	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	11703	12,09	Base Fusível	MC24595
3523	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024556833	1	3	17/12/2024 08:45:32	17/12/2024 16:03:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	7,31	Estação Transformadora	M467954
3524	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024556845	1	3	17/12/2024 08:45:46	19/12/2024 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	110,11	Estação Transformadora	IT11509
3525	383	12	2024	13041	GXD04	GXD	0024556891	1	3	17/12/2024 08:48:06	17/12/2024 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	53722	67,11	Base Fusível	SG186912
3526	383	12	2024	17188	ARS04	ARS	0024556905	1	3	17/12/2024 08:48:30	17/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	34671	46,08	Base Fusível	SG191547
3527	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024556911	1	3	17/12/2024 08:48:41	17/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	26586	112,07	Base Fusível	AR65241
3528	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024553745	1	3	17/12/2024 08:49:00	17/12/2024 09:01:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10634	0,61		
3529	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	17/12/2024 08:49:04	18/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	16890	833,72	Religadora Automática	SG59150
3530	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024556953	1	3	17/12/2024 08:50:02	18/12/2024 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	16890	24,83	Base Fusível	AR79010
3531	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03111662	1	3	17/12/2024 08:50:21	17/12/2024 11:18:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	59222	202,11	Disjuntor Média	MAR08
3532	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	BA03111662	1	3	17/12/2024 08:50:21	17/12/2024 16:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	59222	8,10	Religadora Automática	NI800020
3533	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024556977	1	3	17/12/2024 08:51:34	17/12/2024 12:41:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53846	19,19	Estação Transformadora	IT10339
3534	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024556979	1	3	17/12/2024 08:51:40	17/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	21135	11,92	Base Fusível	SG97820
3535	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024556997	1	3	17/12/2024 08:52:39	17/12/2024 09:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	1,03	Estação Transformadora	PD52033
3536	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024557061	1	3	17/12/2024 08:54:56	17/12/2024 10:38:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,73	Estação Transformadora	CP13290
3537	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024547327	1	3	17/12/2024 08:55:00	17/12/2024 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	168	53492	75,60		
3538	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	BA03111688	1	3	17/12/2024 08:55:00	17/12/2024 09:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	23115	1,13	Base Fusível	PE871031
3539	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 08:55:21	17/12/2024 10:08:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	389	11703	472,09	Religadora Automática	MC20750
3540	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 08:55:21	17/12/2024 21:07:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	11703	12,20	Religadora Automática	MC20750
3541	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 08:55:21	17/12/2024 21:07:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	11703	463,44	Religadora Automática	MC20750
3542	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024557117	1	3	17/12/2024 08:56:42	17/12/2024 12:43:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	3,77	Estação Transformadora	CE50066
3543	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024557125	1	3	17/12/2024 08:57:21	18/12/2024 15:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	30,19	Estação Transformadora	CP14312
3544	383	12	2024	13017	ARA05	ARA	0024557143	1	3	17/12/2024 08:58:17	18/12/2024 19:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28414	68,62	Estação Transformadora	AR40429
3545	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024557183	1	3	17/12/2024 08:59:55	17/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24116	11,34	Estação Transformadora	PD59465
3546	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024557195	1	3	17/12/2024 09:00:21	17/12/2024 11:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	620	14978	1754,08	Base Fusível	CF45037
3547	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024557219	1	3	17/12/2024 09:01:26	17/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	23115	133,07	Base Fusível	PE66390
3548	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024557229	1	3	17/12/2024 09:01:51	17/12/2024 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	55561	18,31	Base Fusível	PD516539
3549	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024557239	1	3	17/12/2024 09:02:13	17/12/2024 15:22:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	16959	6,33	Estação Transformadora	L538063
3550	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024538501	1	3	17/12/2024 09:03:45	17/12/2024 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	23115	8,14		
3551	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024557283	1	3	17/12/2024 09:04:15	18/12/2024 01:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	53722	593,70	Estação Transformadora	SG93473
3552	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03111684	1	3	17/12/2024 09:04:32	17/12/2024 12:03:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	330	26586	983,49	Chave Unipolar	CF01835
3553	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03111684	1	3	17/12/2024 09:04:32	17/12/2024 12:03:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	790	37868	2354,42	Chave Unipolar	CF01835
3554	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03111684	1	3	17/12/2024 09:04:32	17/12/2024 20:13:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	37868	658,28	Chave Unipolar	74358
3555	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03111684	1	3	17/12/2024 09:04:32	18/12/2024 20:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	37868	139,73	Chave Unipolar	UF05407
3556	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03111690	1	3	17/12/2024 09:04:32	17/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	37868	5,59	Chave Unipolar	CF637191
3557	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03111690	1	3	17/12/2024 09:04:32	17/12/2024 20:51:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	37868	23,56	Chave Unipolar	CF44927
3558	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024538501	1	3	17/12/2024 09:05:53	17/12/2024 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23115	4,04	Religadora Automática	PE869735
3559	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024557331	1	3	17/12/2024 09:06:47	18/12/2024 00:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	15,37	Estação Transformadora	CP14258
3560	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024557337	1	3	17/12/2024 09:06:52	17/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	1,72	Estação Transformadora	T465460
3561	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024557363	1	3	17/12/2024 09:08:28	18/12/2024 17:36:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6675	32,47	Estação Transformadora	T962572
3562	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024557367	1	3	17/12/2024 09:08:34	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	23115	60,00	Base Fusível	PE869260
3563	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024557407	1	3	17/12/2024 09:10:14	17/12/2024 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	18322	206,51	Estação Transformadora	IT47475
3564	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024557421	1	3	17/12/2024 09:10:42	18/12/2024 16:01:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	172	37868	5304,43	Base Fusível	CF44904
3565	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	0024544043	1	3	17/12/2024 09:11:00	17/12/2024 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	44551	0,80		
3566	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024557453	1	3	17/12/2024 09:11:00	20/12/2024 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	16890	271,27	Estação Transformadora	SG40547
3567	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024557461	1	3	17/12/2024 09:11:54	17/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	29243	11,91	Base Fusível	CP18259
3568	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024557471	1	3	17/12/2024 09:12:32	17/12/2024 13:09:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,95	Estação Transformadora	PD56421
3569	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024557475	1	3	17/12/2024 09:12:40	17/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	52	37868	136,36	Base Fusível	CF631112
3570	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024557513	1	3	17/12/2024 09:14:36	17/12/2024 10:56:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	1,69	Estação Transformadora	T356007

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3571	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024557521	1	3	17/12/2024 09:14:53	17/12/2024 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	49919	17,00	Estação Transformadora	S306464
3572	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024554113	1	3	17/12/2024 09:15:00	17/12/2024 10:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	53722	54,15		
3573	383	12	2024	17209	MPA15	MPA	0024558437	1	3	17/12/2024 09:15:50	17/12/2024 11:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	27533	179,62	Base Fusível	NI820806
3574	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024557567	1	3	17/12/2024 09:17:10	18/12/2024 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	26586	69,64	Base Fusível	AR41795
3575	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024557591	1	3	17/12/2024 09:17:48	17/12/2024 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	4,17	Estação Transformadora	AR47202
3576	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03111852	1	3	17/12/2024 09:18:00	17/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	55561	35,70	Base Fusível	PD56812
3577	383	12	2024	13037	GAB15	GAB	BA03111930	1	3	17/12/2024 09:18:12	17/12/2024 12:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	64307	163,62	Base Fusível	SG187082
3578	383	12	2024	13092	URU02	URU	0024557599	1	3	17/12/2024 09:18:27	17/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	9995	370,22	Estação Transformadora	CP32066
3579	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024557601	1	3	17/12/2024 09:18:28	17/12/2024 16:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	13,65	Estação Transformadora	AR63357
3580	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024560813	1	3	17/12/2024 09:19:00	18/12/2024 15:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	57026	364,40	Estação Transformadora	TE61697
3581	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024557613	1	3	17/12/2024 09:19:15	18/12/2024 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	74	59222	2356,59	Estação Transformadora	NI39231
3582	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024557661	1	3	17/12/2024 09:21:05	18/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	30,82	Estação Transformadora	P920084
3583	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024557663	1	3	17/12/2024 09:21:07	17/12/2024 14:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	53722	707,71	Base Fusível	SG90899
3584	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024557673	1	3	17/12/2024 09:21:27	19/12/2024 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	54815	2896,91	Estação Transformadora	AR47370
3585	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	DT24557713	1	3	17/12/2024 09:22:00	17/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	23115	59,33	Estação Transformadora	PE69699
3586	383	12	2024	17188	ARS01	ARS	0024557695	1	3	17/12/2024 09:22:03	17/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	34671	443,92	Estação Transformadora	S210747
3587	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024557745	1	3	17/12/2024 09:24:52	17/12/2024 15:01:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	5,62	Estação Transformadora	CP32503
3588	383	12	2024	13089	TAG03	TAG	0024557761	1	3	17/12/2024 09:25:21	17/12/2024 11:54:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	12232	12,39	Base Fusível	SG287111
3589	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024557797	1	3	17/12/2024 09:25:55	18/12/2024 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	53492	236,56	Estação Transformadora	F633649
3590	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	0024557811	1	3	17/12/2024 09:26:55	18/12/2024 18:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53492	130,41	Estação Transformadora	CF05767
3591	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024553843	1	3	17/12/2024 09:28:32	17/12/2024 09:33:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	684	59222	52,06	Religadora Automática	NI802032
3592	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024553113	1	3	17/12/2024 09:30:00	17/12/2024 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	31513	5,60		
3593	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024557869	1	3	17/12/2024 09:30:30	18/12/2024 11:42:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32161	130,97	Estação Transformadora	CF44370
3594	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024557893	1	3	17/12/2024 09:31:08	18/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	26,98	Estação Transformadora	NI39122
3595	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024557915	1	3	17/12/2024 09:32:10	17/12/2024 20:31:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	10,99	Estação Transformadora	M465462
3596	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024557929	1	3	17/12/2024 09:32:46	17/12/2024 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	16959	2,69	Estação Transformadora	T535549
3597	383	12	2024	13058	MAR01	MAR	0024553843	1	3	17/12/2024 09:33:39	17/12/2024 09:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1518	59222	110,06	Religadora Automática	NI801247
3598	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024557949	1	3	17/12/2024 09:33:59	17/12/2024 12:37:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	3,06	Estação Transformadora	M471347
3599	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	0024557965	1	3	17/12/2024 09:34:59	17/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	44551	139,76	Base Fusível	NI820735
3600	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024557967	1	3	17/12/2024 09:35:11	18/12/2024 14:50:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	29,26	Estação Transformadora	F638698
3601	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024557985	1	3	17/12/2024 09:35:57	19/12/2024 17:36:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	91	14978	5096,63	Estação Transformadora	CF44637
3602	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03111850	1	3	17/12/2024 09:36:00	17/12/2024 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	53846	1,90	Base Fusível	IT10241
3603	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024557991	1	3	17/12/2024 09:36:05	17/12/2024 12:59:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	3,39	Estação Transformadora	PD52506
3604	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024566029	1	3	17/12/2024 09:38:40	17/12/2024 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	53188	28,07	Estação Transformadora	N700361
3605	383	12	2024	13093	VDP02	VDP	0024558061	1	3	17/12/2024 09:39:25	17/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	49919	7,18	Estação Transformadora	S306662
3606	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024558069	1	3	17/12/2024 09:39:50	19/12/2024 02:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	37868	163,14	Base Fusível	CF631823
3607	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024551403	1	3	17/12/2024 09:40:00	17/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	53492	86,67	Base Fusível	CF635154
3608	383	12	2024	13090	TER06	TER	DT24559707	1	3	17/12/2024 09:40:00	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	40598	7,08	Estação Transformadora	O959552
3609	383	12	2024	13070	PDR06	PDR	0024558089	1	3	17/12/2024 09:40:11	17/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	34842	77,89	Jumper	U9316
3610	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024558087	1	3	17/12/2024 09:40:42	17/12/2024 12:40:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	29243	17,95	Estação Transformadora	CP14343
3611	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	BA03111788	1	3	17/12/2024 09:41:00	17/12/2024 16:57:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	26986	327,36	Base Fusível	CP17376
3612	383	12	2024	17187	VIV02	VIV	0024558145	1	3	17/12/2024 09:43:20	17/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	1,11	Estação Transformadora	M455034
3613	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024558163	1	3	17/12/2024 09:44:11	18/12/2024 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	49919	320,40	Estação Transformadora	S305253
3614	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024558213	1	3	17/12/2024 09:45:41	19/12/2024 08:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	94,08	Estação Transformadora	F637290
3615	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024558219	1	3	17/12/2024 09:45:46	17/12/2024 12:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	55561	13,10	Base Fusível	PD2025
3616	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024558273	1	3	17/12/2024 09:47:54	20/12/2024 09:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	144,08	Estação Transformadora	F633447
3617	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024558279	1	3	17/12/2024 09:48:13	18/12/2024 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	46336	24,45	Base Fusível	CF632262
3618	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024558361	1	3	17/12/2024 09:51:30	17/12/2024 20:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	68513	310,10	Base Fusível	CF46629
3619	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024558361	1	3	17/12/2024 09:51:30	17/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	68513	200,55	Base Fusível	CF46629
3620	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024558399	1	3	17/12/2024 09:53:07	17/12/2024 17:31:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	21233	45,82	Estação Transformadora	PE66228
3621	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024558405	1	3	17/12/2024 09:53:12	17/12/2024 18:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	21233	90,04	Estação Transformadora	PE66184
3622	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024558427	1	3	17/12/2024 09:54:12	17/12/2024 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	59222	2163,31	Base Fusível	NI38074
3623	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024558435	1	3	17/12/2024 09:54:42	18/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40598	74,01	Estação Transformadora	PE63276
3624	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	0024558445	1	3	17/12/2024 09:54:52	17/12/2024 13:08:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	6,46		
3625	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111718	1	3	17/12/2024 09:56:24	17/12/2024 10:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	832	44551	56,16	Disjuntor Média	PIN09
3626	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111718	1	3	17/12/2024 09:56:24	17/12/2024 10:01:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	619	44551	54,16	Religadora Automática	NI30682
3627	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111718	1	3	17/12/2024 09:56:24	17/12/2024 11:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	537	44551	578,32	Religadora Automática	NI822402
3628	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111718	1	3	17/12/2024 09:56:24	17/12/2024 11:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	318	44551	461,89	Religadora Automática	NI821730
3629	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111718	1	3	17/12/2024 09:56:24	17/12/2024 13:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	181	44551	615,55	Jumper	PIN09
3630	383	12	2024	13068	PIN04	PIN	BA03111718	1	3	17/12/2024 09:56:24	17/12/2024 13:23:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	44551	636,49	Jumper	PIN09
3631	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024558493	1	3	17/12/2024 09:57:35	17/12/2024 17:29:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	7,54	Estação Transformadora	IT40740
3632	383	12	2024	17209	MPA01	MPA	0024554225	1	3	17/12/2024 09:58:00	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	27533	1,12		
3633	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024558501	1	3	17/12/2024 09:58:15	17/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55561	3,28	Base Fusível	PD540797
3634	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024558527	1	3	17/12/2024 09:59:10	17/12/2024 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26986	2,15	Base Fusível	CP17387
3635	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024538435	1	3	17/12/2024 10:00:00	17/12/2024 10:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	43	58058	15,21		
3636	383	12	2024	13090	TER05	TER	DT24558725	1	3	17/12/2024 10:00:00	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	40598	22,50		
3637	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024545907	1	3	17/12/2024 10:01:00	17/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	37868	10,20		
3638	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024558587	1	3	17/12/2024 10:02:29	17/12/2024 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	16959	3,71	Estação Transformadora	CG2135
3639	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024555761	1	3	17/12/2024 10:05:00	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29243	1,00		
3640	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024555761	1	3	17/12/2024 10:05:00	17/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	29243	5,42		
3641	383	12	2024	13038	GOI04	GOI	0024558647	1	3	17/12/2024 10:05:13	18/12/2024 09:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	24181	400,57	Estação Transformadora	C370336
3642	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024558675	1	3	17/12/2024 10:06:24	17/12/2024 16:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	118	68513	734,81	Base Fusível	CF9997
3643	383	12	2024	13091	TRB07	TRB	0024558681	1	3	17/12/2024 10:06:38	18/12/2024 10:40:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57026	49,14	Estação Transformadora	TE60070
3644	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024558717	1	3	17/12/2024 10:08:14	17/12/2024 12:24:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	2,27	Estação Transformadora	C368311
3645	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024555691	1	3	17/12/2024 10:08:41	17/12/2024 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	0,49		
3646	383	12	2024	13071	POC09	POC	0024593189	1	3	17/12/2024 10:10:13	20/12/2024 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68513	356,65	Estação Transformadora	CF45618
3647	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024558799	1	3	17/12/2024 10:11:24	17/12/2024 16:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	6,51	Estação Transformadora	PE65552
3648	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024565553	1	3	17/12/2024 10:14:03	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	262	14978	1772,65	Base Fusível	CF635081
3649	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024558909	1	3	17/12/2024 10:15:20	17/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	37868	50,47	Base Fusível	CF46512
3650	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024558909	1	3	17/12/2024 10:15:20	17/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	37868	25,48	Base Fusível	CF46512
3651	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024558909	1	3	17/12/2024 10:15:20	17/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	37868	145,82	Base Fusível	CF637667
3652	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024565217	1	3	17/12/2024 10:16:00	18/12/2024 12:58:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	28414	1496,07	Base Fusível	AR41328
3653	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024553159	1	3	17/12/2024 10:16:00	17/12/2024 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	32161	11,83		
3654	383	12	2024	13093	VDP10	VDP	0024558931	1	3	17/12/2024 10:16:42	17/12/2024 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	49919	257,10	Base Fusível	SG97831
3655	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024558937	1	3	17/12/2024 10:17:11	17/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	2,71	Estação Transformadora	CP30699
3656	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024558941	1	3	17/12/2024 10:17:12	17/12/2024 13:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	3,68	Estação Transformadora	CP13850
3657	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024558969	1	3	17/12/2024 10:17:59	17/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	21135	99,50	Base Fusível	SG282289
3658	383	12	2024	16391	NVS02	NVS	0024559043	1	3	17/12/2024 10:18:27	17/12/2024 12:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25159	2,21	Base Fusível	SG9261
3659	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546845	1	3	17/12/2024 10:20:00	17/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	196	53492	147,00		
3660	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	BA03111784	1	3	17/12/2024 10:20:00	17/12/2024 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	16890	17,97	Base Fusível	MC478460
3661	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024554187	1	3	17/12/2024 10:20:52	18/12/2024 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	57026	380,93	Base Fusível	TE60058
3662	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024561201	1	3	17/12/2024 10:22:08	18/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	38345	28,30	Jumper	U09698
3663	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024559087	1	3	17/12/2024 10:22:51	18/12/2024 11:53:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	25,51	Estação Transformadora	CF46277
3664	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024559089	1	3	17/12/2024 10:22:52	17/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	21135	4,07	Base Fusível	SG282258
3665	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024559093	1	3	17/12/2024 10:22:57	19/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	38345	388,94	Estação Transformadora	AR60701
3666	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03111772	1	3	17/12/2024 10:24:01	17/12/2024 12:36:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	169	68513	372,32	Base Fusível	CF45045
3667	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024553305	1	3	17/12/2024 10:25:00	17/12/2024 10:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	32161	1,97		
3668	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024559141	1	3	17/12/2024 10:25:20	18/12/2024 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	38345	588,32	Base Fusível	AR41285
3669	383	12	2024	17209	MPA02	MPA	0024559147	1	3	17/12/2024 10:25:29	17/12/2024 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27533	1,78	Estação Transformadora	S210556
3670	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024559205	1	3	17/12/2024 10:27:20	18/12/2024 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	86	54815	2820,32	Estação Transformadora	AR42246
3671	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024559215	1	3	17/12/2024 10:27:35	20/12/2024 09:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	16890	213,52	Estação Transformadora	SG40614
3672	383	12	2024	13041	GXD04	GXD	0024556891	1	3	17/12/2024 10:28:56	17/12/2024 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	53722	12,60		
3673	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024593195	1	3	17/12/2024 10:32:02	20/12/2024 10:49:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37868	289,17	Estação Transformadora	CF46681
3674	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	BA03111782	1	3	17/12/2024 10:32:13	17/12/2024 16:25:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	23115	470,93	Base Fusível	PE67791
3675	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024559327	1	3	17/12/2024 10:32:23	17/12/2024 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	32161	55,89	Base Fusível	CF46725

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3676	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	0024544999	1	3	17/12/2024 10:34:11	18/12/2024 17:33:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	37868	960,64		
3677	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	17/12/2024 10:34:16	17/12/2024 10:41:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	28414	6,11	Religadora Automática	AR71505
3678	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	0024559379	1	3	17/12/2024 10:34:31	17/12/2024 11:21:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	0,79	Estação Transformadora	C369300
3679	383	12	2024	17186	SER02	SER	0024559455	1	3	17/12/2024 10:37:38	17/12/2024 14:06:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40746	6,96	Estação Transformadora	C351270
3680	383	12	2024	13069	POT01	POT	0024559469	1	3	17/12/2024 10:38:33	18/12/2024 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	15,52	Estação Transformadora	C353488
3681	383	12	2024	13070	PDR04	PDR	0024559485	1	3	17/12/2024 10:39:34	18/12/2024 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34842	17,17	Estação Transformadora	S250534
3682	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024559487	1	3	17/12/2024 10:39:38	18/12/2024 18:33:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	31,90	Estação Transformadora	TE62501
3683	383	12	2024	13038	TOC01	TOC	BA03111866	1	3	17/12/2024 10:40:00	17/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	24181	24,00	Base Fusível	CP18149
3684	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	0024559499	1	3	17/12/2024 10:40:27	17/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	20109	48,91		
3685	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	0024562851	1	3	17/12/2024 10:43:04	17/12/2024 13:44:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	54590	486,71	Base Fusível	MC24220
3686	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	0024562851	1	3	17/12/2024 10:43:04	17/12/2024 21:46:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	54590	287,33	Base Fusível	MC24220
3687	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110918	1	3	17/12/2024 10:43:05	17/12/2024 18:28:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	32161	77,53	Religadora Automática	CF637680
3688	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024563637	1	3	17/12/2024 10:44:12	17/12/2024 22:42:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	843	38345	10096,80	Religadora Automática	AR71523
3689	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024559591	1	3	17/12/2024 10:44:28	19/12/2024 11:43:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	48,99	Estação Transformadora	AR62255
3690	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024559613	1	3	17/12/2024 10:45:18	18/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	81	14978	2881,84	Estação Transformadora	CF44639
3691	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024559655	1	3	17/12/2024 10:46:28	17/12/2024 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	148	53188	1328,38	Base Fusível	NI38663
3692	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111794	1	3	17/12/2024 10:46:59	17/12/2024 14:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	11703	258,40	Religadora Automática	MC478252
3693	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111794	1	3	17/12/2024 10:46:59	17/12/2024 17:43:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	11703	541,73	Religadora Automática	MC478252
3694	383	12	2024	13032	CMB02	CMB	BA03111794	1	3	17/12/2024 10:46:59	17/12/2024 17:43:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	11703	69,45	Religadora Automática	MC478252
3695	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024559677	1	3	17/12/2024 10:47:08	17/12/2024 13:20:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	611	14978	1557,71	Base Fusível	CF632249
3696	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024569161	1	3	17/12/2024 10:47:47	18/12/2024 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22741	106,41	Base Fusível	IT46412
3697	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	BA03111798	1	3	17/12/2024 10:48:52	17/12/2024 11:21:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	585	55561	319,64	Religadora Automática	PD50270
3698	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	BA03111798	1	3	17/12/2024 10:48:52	17/12/2024 12:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	189	55561	265,02	Religadora Automática	PD521124
3699	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	BA03111798	1	3	17/12/2024 10:48:52	17/12/2024 12:49:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55561	2,01	Chave Unipolar	PD521401
3700	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024559743	1	3	17/12/2024 10:49:04	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	23115	11,78	Base Fusível	PE871859
3701	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024559745	1	3	17/12/2024 10:49:08	17/12/2024 21:16:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	16890	31,35	Estação Transformadora	MC20518
3702	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024559755	1	3	17/12/2024 10:49:30	18/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	59222	28,17	Estação Transformadora	N700780
3703	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	17/12/2024 10:49:42	17/12/2024 11:56:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	16890	42,49	Religadora Automática	SG59150
3704	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024557475	1	3	17/12/2024 10:50:00	17/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	37868	5,00		
3705	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024559825	1	3	17/12/2024 10:52:01	17/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	53722	193,79	Base Fusível	SG186366
3706	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024559827	1	3	17/12/2024 10:52:01	18/12/2024 11:43:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24116	49,73	Estação Transformadora	PD57398
3707	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024559877	1	3	17/12/2024 10:54:18	18/12/2024 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	59222	648,56	Base Fusível	NI06461
3708	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	0024559975	1	3	17/12/2024 10:57:01	17/12/2024 13:55:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	32161	89,04	Base Fusível	CF636042
3709	383	12	2024	13041	GXD10	GXD	0024560351	1	3	17/12/2024 10:57:12	17/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	135	53722	197,55	Base Fusível	SG186347
3710	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024560009	1	3	17/12/2024 10:57:47	17/12/2024 13:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	81	89387	181,19	Base Fusível	CP17127
3711	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024556513	1	3	17/12/2024 10:59:00	17/12/2024 11:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	55561	4,96		
3712	383	12	2024	13076	RDO03	RDO	0024539215	1	3	17/12/2024 11:00:00	17/12/2024 14:03:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	58058	155,98		
3713	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024560117	1	3	17/12/2024 11:01:45	17/12/2024 11:50:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	32	10634	25,76	Estação Transformadora	CP31405
3714	383	12	2024	13076	RDO07	RDO	0024560119	1	3	17/12/2024 11:01:47	18/12/2024 00:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	13,84	Estação Transformadora	MC20885
3715	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	0024560185	1	3	17/12/2024 11:03:57	17/12/2024 13:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22741	7,45	Estação Transformadora	I441465
3716	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03111840	1	3	17/12/2024 11:04:20	18/12/2024 12:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	68513	433,10	Religadora Automática	CF640359
3717	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024560201	1	3	17/12/2024 11:04:49	17/12/2024 14:51:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	40746	37,79	Base Fusível	CP350266
3718	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024560221	1	3	17/12/2024 11:05:29	18/12/2024 13:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	53,45	Estação Transformadora	CF45543
3719	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024560247	1	3	17/12/2024 11:06:33	17/12/2024 13:01:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	1,92	Estação Transformadora	PD53318
3720	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024560249	1	3	17/12/2024 11:06:38	17/12/2024 15:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	77	28414	335,42	Base Fusível	AR71362
3721	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024560307	1	3	17/12/2024 11:09:31	18/12/2024 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	28,96	Estação Transformadora	F634334
3722	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024560325	1	3	17/12/2024 11:10:06	17/12/2024 13:41:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	2,53	Estação Transformadora	IT41271
3723	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024560403	1	3	17/12/2024 11:12:51	20/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	13	68513	920,22	Estação Transformadora	F636531
3724	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	0024560413	1	3	17/12/2024 11:13:05	19/12/2024 16:04:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	105,70	Estação Transformadora	CF44301
3725	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	0024560415	1	3	17/12/2024 11:13:11	18/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	44551	60,56	Estação Transformadora	NI32802
3726	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024560449	1	3	17/12/2024 11:15:02	17/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	37868	234,97	Base Fusível	CF07835
3727	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024560509	1	3	17/12/2024 11:17:13	17/12/2024 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58058	13,29	Estação Transformadora	M473157
3728	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	BA03112024	1	3	17/12/2024 11:18:00	17/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	20109	19,60		
3729	383	12	2024	13015	ALC15	ALC	0024560557	1	3	17/12/2024 11:19:27	17/12/2024 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	60249	179,87	Estação Transformadora	SG92676
3730	383	12	2024	13090	TER04	TER	BA03111848	1	3	17/12/2024 11:20:00	17/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	40598	234,33	Base Fusível	CT961114
3731	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024560627	1	3	17/12/2024 11:22:00	17/12/2024 18:56:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	7,58	Estação Transformadora	TE60468
3732	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024560635	1	3	17/12/2024 11:22:50	17/12/2024 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	2,40	Estação Transformadora	C353654
3733	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024560673	1	3	17/12/2024 11:24:13	17/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	252	21233	1242,29	Base Fusível	PE66166
3734	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024555145	1	3	17/12/2024 11:25:00	19/12/2024 01:45:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	40598	230,05	Estação Transformadora	TE60938
3735	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024560689	1	3	17/12/2024 11:25:10	17/12/2024 13:00:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11703	1,58	Estação Transformadora	M477413
3736	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	0024560715	1	3	17/12/2024 11:26:09	18/12/2024 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30173	26,31	Estação Transformadora	MC07341
3737	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024560733	1	3	17/12/2024 11:26:36	17/12/2024 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	37868	5,98	Base Fusível	CF633928
3738	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024560735	1	3	17/12/2024 11:26:38	17/12/2024 13:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23115	3,26	Estação Transformadora	PE66406
3739	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024560747	1	3	17/12/2024 11:26:48	17/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	10,55	Estação Transformadora	C372442
3740	383	12	2024	17189	ZSL03	ZSL	0024560777	1	3	17/12/2024 11:28:04	18/12/2024 12:23:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31200	24,93	Estação Transformadora	NI34187
3741	383	12	2024	13074	RBN03	RBN	0024560855	1	3	17/12/2024 11:28:44	17/12/2024 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	19375	1,60	Base Fusível	SG9614
3742	383	12	2024	13037	GAB04	GAB	0024560805	1	3	17/12/2024 11:29:35	18/12/2024 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	131	64307	1944,08	Estação Transformadora	S221458
3743	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024560809	1	3	17/12/2024 11:29:53	17/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	89387	15,51	Estação Transformadora	C359591
3744	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024544185	1	3	17/12/2024 11:30:00	17/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	68513	4,00		
3745	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024560861	1	3	17/12/2024 11:31:55	19/12/2024 09:51:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	46,33	Estação Transformadora	P869633
3746	383	12	2024	16391	NVS03	NVS	0024560863	1	3	17/12/2024 11:31:58	18/12/2024 12:37:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25159	25,09	Estação Transformadora	NI35183
3747	383	12	2024	13050	ITB01	ITB	0024560879	1	3	17/12/2024 11:32:29	17/12/2024 14:56:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21135	3,40	Estação Transformadora	SG57610
3748	383	12	2024	13070	PDR03	PDR	0024560881	1	3	17/12/2024 11:32:36	17/12/2024 18:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	34842	78,17	Base Fusível	SG187692
3749	383	12	2024	13084	FAR04	FAR	0024560887	1	3	17/12/2024 11:33:19	17/12/2024 16:14:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	20109	18,75	Base Fusível	CP24493
3750	383	12	2024	13068	PIN02	PIN	0024560897	1	3	17/12/2024 11:33:35	17/12/2024 14:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	44551	260,38	Base Fusível	NI822357
3751	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024560933	1	3	17/12/2024 11:34:29	19/12/2024 17:34:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	37868	594,02	Estação Transformadora	F640297
3752	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024560953	1	3	17/12/2024 11:35:40	17/12/2024 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	175	19375	406,39	Base Fusível	SG292246
3753	383	12	2024	17188	ARS10	ARS	0024561013	1	3	17/12/2024 11:38:11	17/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	34671	37,58	Estação Transformadora	S210915
3754	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024561025	1	3	17/12/2024 11:38:35	17/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	55561	62,28	Base Fusível	PD51014
3755	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03111858	1	3	17/12/2024 11:39:17	17/12/2024 14:05:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	21233	58,53	Base Fusível	PE67785
3756	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	0024561033	1	3	17/12/2024 11:39:44	17/12/2024 14:52:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22741	6,44	Estação Transformadora	IT40044
3757	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024555561	1	3	17/12/2024 11:40:00	17/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	53722	0,17		
3758	383	12	2024	17209	MPA02	MPA	0024559147	1	3	17/12/2024 11:40:00	17/12/2024 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	27533	12,80		
3759	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	BA03111878	1	3	17/12/2024 11:40:04	17/12/2024 12:28:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	46336	99,20	Base Fusível	CF637472
3760	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	BA03111860	1	3	17/12/2024 11:40:23	17/12/2024 14:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	21233	133,21	Base Fusível	PE67250
3761	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024561059	1	3	17/12/2024 11:41:21	19/12/2024 08:03:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	44,37	Estação Transformadora	P869040
3762	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024561091	1	3	17/12/2024 11:42:34	18/12/2024 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	25693	45,87	Estação Transformadora	CP15964
3763	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024561093	1	3	17/12/2024 11:42:38	17/12/2024 16:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	23115	48,63	Estação Transformadora	PE66457
3764	383	12	2024	13037	GAB01	GAB	0024561133	1	3	17/12/2024 11:44:37	17/12/2024 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	64307	105,29	Base Fusível	SG345330
3765	383	12	2024	17189	ZSL11	ZSL	0024561141	1	3	17/12/2024 11:44:52	18/12/2024 01:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	31200	27,37	Base Fusível	NI31783
3766	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024561157	1	3	17/12/2024 11:45:27	17/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	49919	90,61	Base Fusível	SG97373
3767	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024561157	1	3	17/12/2024 11:45:27	17/12/2024 13:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	49919	35,26	Base Fusível	SG97373
3768	383	12	2024	13056	MAC04	MAC	BA03111918	1	3	17/12/2024 11:46:00	17/12/2024 11:49:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1300	54590	65,36	Religadora Automática	MC475917
3769	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024561183	1	3	17/12/2024 11:46:10	18/12/2024 00:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	49919	343,39	Base Fusível	SG277419
3770	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024561185	1	3	17/12/2024 11:46:13	17/12/2024 16:59:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	5,22	Estação Transformadora	IT40750
3771	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024561187	1	3	17/12/2024 11:46:17	18/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	59222	2880,12	Estação Transformadora	NI17804
3772	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024561209	1	3	17/12/2024 11:46:54	17/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	27582	20,52	Base Fusível	CG54058
3773	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024561227	1	3	17/12/2024 11:48:02	18/12/2024 10:26:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	45,29	Estação Transformadora	CF49882
3774	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024561235	1	3	17/12/2024 11:48:15	17/12/2024 15:29:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	284	16661	1046,93	Base Fusível	MC468478
3775	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024561243	1	3	17/12/2024 11:48:35	17/12/2024 16:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	13,22	Estação Transformadora	CF45589
3776	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024561253	1	3	17/12/2024 11:48:58	17/12/2024 17:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	5,57	Estação Transformadora	M471510
3777	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553805	1	3	17/12/2024 11:50:00	17/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	37868	16,00		
3778	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024561281	1	3	17/12/2024 11:50:13	19/12/2024 03:07:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22439	157,15	Estação Transformadora	PE63368
3779	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024561303	1	3	17/12/2024 11:50:55	17/12/2024 14:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	57026	69,11	Base Fusível	TE959294
3780	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024561399	1	3	17/12/2024 11:56:12	19/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	38345	208,65	Estação Transformadora	AR62287

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3781	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024561401	1	3	17/12/2024 11:56:13	17/12/2024 14:15:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	45	29312	104,10	Estação Transformadora	PE65486
3782	383	12	2024	13024	CQT03	CQT	0024561415	1	3	17/12/2024 11:56:52	18/12/2024 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	6675	480,37	Base Fusível	CT961772
3783	383	12	2024	13071	POC02	POC	BA03112018	1	3	17/12/2024 12:00:02	18/12/2024 20:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	68513	1735,17	Base Fusível	CF45363
3784	383	12	2024	13071	POC02	POC	BA03112018	1	3	17/12/2024 12:00:04	18/12/2024 20:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	68513	64,26		
3785	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024561475	1	3	17/12/2024 12:00:07	19/12/2024 15:39:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	51,66	Estação Transformadora	CF49332
3786	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024561511	1	3	17/12/2024 12:01:32	19/12/2024 12:13:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	48,20	Estação Transformadora	AR72499
3787	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03110852	1	3	17/12/2024 12:03:27	17/12/2024 13:57:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	330	26586	628,28	Religadora Automática	CF640157
3788	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110852	1	3	17/12/2024 12:03:27	17/12/2024 12:14:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	653	37868	122,80	Chave Unipolar	640089
3789	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110852	1	3	17/12/2024 12:03:27	17/12/2024 12:19:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	96	37868	26,21	Religadora Automática	CF633873
3790	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03110852	1	3	17/12/2024 12:03:27	17/12/2024 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	37868	308,56	Religadora Automática	CF640089
3791	383	12	2024	13050	ITB03	ITB	0024561379	1	3	17/12/2024 12:03:59	17/12/2024 15:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	21135	14,20	Base Fusível	SG282113
3792	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024560009	1	3	17/12/2024 12:04:00	17/12/2024 13:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	89387	85,00		
3793	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024561597	1	3	17/12/2024 12:06:09	20/12/2024 06:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	54815	1391,20	Estação Transformadora	AR47855
3794	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03111684	1	3	17/12/2024 12:07:17	17/12/2024 12:15:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	37868	0,14	Jumper	
3795	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024561611	1	3	17/12/2024 12:07:24	18/12/2024 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	53722	200,65	Estação Transformadora	S231471
3796	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024561621	1	3	17/12/2024 12:08:14	19/12/2024 18:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	68513	3353,34	Estação Transformadora	CF49302
3797	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024561635	1	3	17/12/2024 12:08:45	19/12/2024 14:55:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	101,55	Estação Transformadora	CF44453
3798	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024561683	1	3	17/12/2024 12:11:29	18/12/2024 12:15:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	24,06	Estação Transformadora	F636405
3799	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024561731	1	3	17/12/2024 12:13:32	18/12/2024 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	59222	3596,92	Base Fusível	NI800583
3800	383	12	2024	13058	MAR09	MAR	0024561737	1	3	17/12/2024 12:13:47	17/12/2024 15:55:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	59222	476,23	Base Fusível	NI38979
3801	383	12	2024	13074	RBN02	RBN	0024561763	1	3	17/12/2024 12:14:00	18/12/2024 03:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	19375	1318,68	Estação Transformadora	SG40316
3802	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024561751	1	3	17/12/2024 12:14:20	19/12/2024 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	89,19	Estação Transformadora	CF45533
3803	383	12	2024	13056	MAC04	MAC	BA03111918	1	3	17/12/2024 12:15:40	17/12/2024 17:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	692	54590	3433,86	Jumper	
3804	383	12	2024	13056	MAC04	MAC	BA03111918	1	3	17/12/2024 12:15:40	17/12/2024 17:16:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	608	54590	3048,95	Religadora Automática	MC475917
3805	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	0024561777	1	3	17/12/2024 12:15:41	19/12/2024 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	32161	57,24	Estação Transformadora	F631838
3806	383	12	2024	13015	ALC15	ALC	0024561791	1	3	17/12/2024 12:16:00	17/12/2024 16:56:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	60249	46,68	Base Fusível	SG185873
3807	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024561799	1	3	17/12/2024 12:16:08	18/12/2024 11:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	46,35	Estação Transformadora	CF46006
3808	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024561861	1	3	17/12/2024 12:18:06	19/12/2024 09:26:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	53492	361,10	Estação Transformadora	F635442
3809	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024561875	1	3	17/12/2024 12:18:42	17/12/2024 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	311	53722	1266,29	Base Fusível	SG186532
3810	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024561877	1	3	17/12/2024 12:18:42	17/12/2024 19:40:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	102	40598	750,27	Jumper	TE61176
3811	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024561885	1	3	17/12/2024 12:19:17	18/12/2024 02:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	14,35	Estação Transformadora	C353014
3812	383	12	2024	17186	OUT02	OUT	0024561889	1	3	17/12/2024 12:19:22	17/12/2024 16:17:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	40746	162,93	Base Fusível	CP17609
3813	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024561897	1	3	17/12/2024 12:19:34	17/12/2024 17:00:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	53188	360,60	Base Fusível	NI38438
3814	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024554121	1	3	17/12/2024 12:20:00	17/12/2024 13:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	37868	3,83		
3815	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024561943	1	3	17/12/2024 12:21:50	17/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	49919	131,73	Base Fusível	SG275211
3816	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024561943	1	3	17/12/2024 12:21:50	17/12/2024 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	49919	34,19	Base Fusível	SG275211
3817	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024561953	1	3	17/12/2024 12:22:47	17/12/2024 18:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	21233	700,92	Base Fusível	PE871839
3818	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024561999	1	3	17/12/2024 12:24:41	19/12/2024 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	53,16	Estação Transformadora	AR47236
3819	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024552353	1	3	17/12/2024 12:25:00	17/12/2024 13:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	32161	1,23		
3820	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	17/12/2024 12:26:51	17/12/2024 21:47:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	122	28414	1140,29	Base Fusível	AR41193
3821	383	12	2024	13015	ALC10	ALC	0024562061	1	3	17/12/2024 12:27:25	18/12/2024 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	60249	162,10	Estação Transformadora	S201440
3822	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024562065	1	3	17/12/2024 12:27:52	17/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	49919	56,25	Estação Transformadora	S305142
3823	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024562071	1	3	17/12/2024 12:27:57	17/12/2024 16:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	3,54	Estação Transformadora	PE66756
3824	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024562089	1	3	17/12/2024 12:29:22	17/12/2024 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	170	68513	355,96	Base Fusível	CF46585
3825	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553005	1	3	17/12/2024 12:30:00	17/12/2024 13:36:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	86	37868	95,79		
3826	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024562101	1	3	17/12/2024 12:30:20	17/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	49919	119,73	Base Fusível	SG275211
3827	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024562141	1	3	17/12/2024 12:32:56	18/12/2024 22:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	32161	1965,30	Base Fusível	CF45016
3828	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024547407	1	3	17/12/2024 12:35:35	17/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	53492	3,57		
3829	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024593173	1	3	17/12/2024 12:36:38	20/12/2024 11:09:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	141,08	Estação Transformadora	F632917
3830	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024562279	1	3	17/12/2024 12:39:44	19/12/2024 13:54:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	49,25	Estação Transformadora	AR61947
3831	383	12	2024	13055	MBU02	MBU	0024562369	1	3	17/12/2024 12:44:23	18/12/2024 12:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16959	23,53	Estação Transformadora	MC26124
3832	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024562385	1	3	17/12/2024 12:45:13	17/12/2024 18:29:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39716	22,95	Estação Transformadora	P872876
3833	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024547117	1	3	17/12/2024 12:47:20	17/12/2024 14:16:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	68513	44,72		
3834	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024547117	1	3	17/12/2024 12:47:20	17/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	68513	236,53		
3835	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03111800	1	3	17/12/2024 12:47:29	17/12/2024 16:32:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	32161	209,80		
3836	383	12	2024	13037	GAB01	GAB	0024554431	1	3	17/12/2024 12:50:00	17/12/2024 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	64307	0,57		
3837	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	BA03112058	1	3	17/12/2024 12:50:00	17/12/2024 14:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	49919	32,97	Base Fusível	SG275028
3838	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024562481	1	3	17/12/2024 12:50:35	17/12/2024 15:36:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	2,77	Estação Transformadora	PD53515
3839	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024538715	1	3	17/12/2024 12:54:00	17/12/2024 13:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	54815	2,13		
3840	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024562553	1	3	17/12/2024 12:54:07	17/12/2024 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	16959	19,39	Base Fusível	MC476124
3841	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	0024562559	1	3	17/12/2024 12:54:29	18/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22741	259,51	Base Fusível	IT12574
3842	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	0024562559	1	3	17/12/2024 12:54:29	18/12/2024 15:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22741	26,76	Base Fusível	IT12574
3843	383	12	2024	13041	GXD04	GXD	0024562565	1	3	17/12/2024 12:54:48	17/12/2024 16:11:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	53722	88,31	Base Fusível	SG186071
3844	383	12	2024	13064	PAL05	PAL	0024583307	1	3	17/12/2024 12:56:23	19/12/2024 02:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	40007	410,60	Estação Transformadora	PE68887
3845	383	12	2024	13024	CQT03	CQT	0024561415	1	3	17/12/2024 13:00:00	18/12/2024 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	6675	218,17		
3846	383	12	2024	13024	CQT03	CQT	BA03112678	1	3	17/12/2024 13:00:00	17/12/2024 14:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	6675	1,07	Base Fusível	CT961130
3847	383	12	2024	16391	NVS01	NVS	0024540391	1	3	17/12/2024 13:00:00	17/12/2024 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	25159	22,17		
3848	383	12	2024	13052	ITR10	ITR	0024562667	1	3	17/12/2024 13:01:02	17/12/2024 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	3,57	Estação Transformadora	I438698
3849	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111210	1	3	17/12/2024 13:01:19	17/12/2024 18:36:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	27582	44,64	Religadora Automática	PD56033
3850	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111210	1	3	17/12/2024 13:01:19	17/12/2024 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	27582	167,84	Chave Unipolar	CG98035
3851	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024562677	1	3	17/12/2024 13:01:28	18/12/2024 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	51	19375	632,00	Estação Transformadora	SG40426
3852	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024562681	1	3	17/12/2024 13:01:39	17/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	154	53846	457,76	Base Fusível	IT11173
3853	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024562751	1	3	17/12/2024 13:04:32	18/12/2024 08:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	49919	267,98	Estação Transformadora	S306089
3854	383	12	2024	17186	MOB03	MOB	0024562769	1	3	17/12/2024 13:05:50	17/12/2024 17:26:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40746	8,70	Estação Transformadora	CP14492
3855	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024562785	1	3	17/12/2024 13:06:10	17/12/2024 18:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	5,20	Estação Transformadora	C010814
3856	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024562789	1	3	17/12/2024 13:06:12	17/12/2024 17:28:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	4,36	Estação Transformadora	PE67970
3857	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03111998	1	3	17/12/2024 13:06:39	18/12/2024 13:23:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	37868	24,28	Base Fusível	CF637260
3858	383	12	2024	13091	TRB01	TRB	0024575925	1	3	17/12/2024 13:07:54	18/12/2024 14:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	25,44	Estação Transformadora	TE62882
3859	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024562819	1	3	17/12/2024 13:08:13	17/12/2024 22:48:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	141	53188	1363,82	Religadora Automática	NI801215
3860	383	12	2024	13094	VIN02	VIN	0024562827	1	3	17/12/2024 13:09:00	18/12/2024 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	21,77	Estação Transformadora	CP14965
3861	383	12	2024	13041	GXD10	GXD	BA03112030	1	3	17/12/2024 13:10:02	17/12/2024 13:50:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	53722	92,08	Base Fusível	SG186347
3862	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024562939	1	3	17/12/2024 13:14:39	19/12/2024 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	44,72	Estação Transformadora	CF44274
3863	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	BA03112186	1	3	17/12/2024 13:15:00	17/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	32161	61,25	Base Fusível	CF638763
3864	383	12	2024	13088	TAM02	TAM	0024562949	1	3	17/12/2024 13:15:02	18/12/2024 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	498	46336	11287,72	Base Fusível	MC635189
3865	383	12	2024	13056	MAC05	MAC	0024563025	1	3	17/12/2024 13:18:43	18/12/2024 11:22:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54590	66,17	Estação Transformadora	MC20167
3866	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024563069	1	3	17/12/2024 13:22:01	18/12/2024 23:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53492	205,60	Estação Transformadora	CF44132
3867	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024563071	1	3	17/12/2024 13:22:01	17/12/2024 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	21233	183,45	Base Fusível	PE870167
3868	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024564627	1	3	17/12/2024 13:22:06	18/12/2024 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	53	37868	1460,06	Estação Transformadora	CF46712
3869	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024563099	1	3	17/12/2024 13:23:07	17/12/2024 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	7,20	Estação Transformadora	C354900
3870	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024583675	1	3	17/12/2024 13:24:05	19/12/2024 11:55:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	14978	1023,48	Estação Transformadora	CF44256
3871	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024561875	1	3	17/12/2024 13:25:00	17/12/2024 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	53722	14,83		
3872	383	12	2024	13068	PIN05	PIN	0024563217	1	3	17/12/2024 13:29:30	17/12/2024 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	44551	242,50	Base Fusível	NI38005
3873	383	12	2024	13050	ITB04	ITB	0024563237	1	3	17/12/2024 13:30:04	17/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	21135	101,99	Estação Transformadora	S315206
3874	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024563269	1	3	17/12/2024 13:31:28	18/12/2024 15:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39716	104,84	Estação Transformadora	P869992
3875	383	12	2024	13050	ITB01	ITB	0024563267	1	3	17/12/2024 13:31:28	17/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21135	3,81	Estação Transformadora	SG57693
3876	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024563333	1	3	17/12/2024 13:35:42	20/12/2024 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	68513	410,53	Estação Transformadora	CF49419
3877	383	12	2024	13094	VIN02	VIN	0024563351	1	3	17/12/2024 13:36:27	18/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	22,23	Estação Transformadora	CP30357
3878	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024563379	1	3	17/12/2024 13:37:54	17/12/2024 15:47:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	2,15	Estação Transformadora	MC27994
3879	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024563381	1	3	17/12/2024 13:37:55	18/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	27582	520,22	Base Fusível	CG54654
3880	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024563381	1	3	17/12/2024 13:37:55	18/12/2024 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	27582	70,05	Base Fusível	CG54654
3881	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024563381	1	3	17/12/2024 13:37:55	18/12/2024 19:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	27582	148,76	Base Fusível	CG54650
3882	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024563401	1	3	17/12/2024 13:39:29	17/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	114	32161	171,98	Base Fusível	CF634110
3883	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024562089	1	3	17/12/2024 13:40:00	17/12/2024 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	68513	1,83		
3884	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024563455	1	3	17/12/2024 13:41:00	19/12/2024 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	93	22439	3361,95	Estação Transformadora	PE63249
3885	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024546075	1	3	17/12/2024 13:41:21	18/12/2024 03:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	53492	106,51	Base Fusível	F633788

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3886	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024563483	1	3	17/12/2024 13:43:47	17/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	11703	4,87	Base Fusível	MC24916
3887	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	0024562851	1	3	17/12/2024 13:44:27	17/12/2024 21:46:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	54590	401,40		
3888	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024563495	1	3	17/12/2024 13:44:40	17/12/2024 15:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	26986	94,84	Base Fusível	CP355212
3889	383	12	2024	13046	INO01	INO	0024540903	1	3	17/12/2024 13:45:00	17/12/2024 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	53188	16,87		
3890	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024563625	1	3	17/12/2024 13:51:36	20/12/2024 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	37868	1587,36	Estação Transformadora	CF46001
3891	383	12	2024	13088	TAM06	TAM	0024563677	1	3	17/12/2024 13:56:30	18/12/2024 10:16:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	20,33	Estação Transformadora	CF49142
3892	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024563719	1	3	17/12/2024 13:57:00	17/12/2024 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	3,18	Estação Transformadora	PE69341
3893	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024540123	1	3	17/12/2024 13:57:03	17/12/2024 23:28:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	46336	1209,25	Base Fusível	CF632837
3894	383	12	2024	13015	ALC15	ALC	0024563767	1	3	17/12/2024 14:01:17	18/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	60249	434,57	Estação Transformadora	SG96285
3895	383	12	2024	13041	GXD10	GXD	0024563787	1	3	17/12/2024 14:03:01	17/12/2024 21:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	53722	147,33	Estação Transformadora	S230854
3896	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024563807	1	3	17/12/2024 14:04:00	19/12/2024 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	51,10	Estação Transformadora	AR60924
3897	383	12	2024	13094	VAS02	VAS	0024563821	1	3	17/12/2024 14:05:02	17/12/2024 17:05:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	3,01	Estação Transformadora	CE50368
3898	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024563827	1	3	17/12/2024 14:05:23	17/12/2024 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	440	9962	635,19	Base Fusível	IT14024
3899	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024563855	1	3	17/12/2024 14:07:31	17/12/2024 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	23115	76,91	Base Fusível	PE68342
3900	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024563859	1	3	17/12/2024 14:07:34	17/12/2024 15:41:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	1,56	Estação Transformadora	P869604
3901	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024563881	1	3	17/12/2024 14:08:33	17/12/2024 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	7,22	Estação Transformadora	F633898
3902	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	BA03112050	1	3	17/12/2024 14:09:22	17/12/2024 21:34:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	22439	59,32	Religadora Automática	PE874829
3903	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024563895	1	3	17/12/2024 14:09:28	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	49919	8,53	Estação Transformadora	SG58361
3904	383	12	2024	13064	PAL08	PAL	0024563923	1	3	17/12/2024 14:11:22	18/12/2024 17:02:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	26,85	Estação Transformadora	PE65529
3905	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024554703	1	3	17/12/2024 14:11:48	20/12/2024 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	65,64	Estação Transformadora	CF49868
3906	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 14:13:21	17/12/2024 14:16:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	27582	10,43	Religadora Automática	CG540122
3907	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 14:13:21	17/12/2024 14:17:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	293	27582	21,57	Religadora Automática	CG54096
3908	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 14:13:21	17/12/2024 14:17:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1208	27582	88,92	Religadora Automática	CG54096
3909	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03112090	1	3	17/12/2024 14:13:21	17/12/2024 14:17:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1501	27582	104,65	Religadora Automática	CG54096
3910	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03112090	1	3	17/12/2024 14:13:21	17/12/2024 16:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	163	27582	396,04	Religadora Automática	CG54096
3911	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03112090	1	3	17/12/2024 14:13:21	17/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	27582	131,83	Religadora Automática	CG540238
3912	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024564035	1	3	17/12/2024 14:16:14	17/12/2024 15:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	1,54	Estação Transformadora	P871185
3913	383	12	2024	13037	GAB03	GAB	0024564045	1	3	17/12/2024 14:16:49	17/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	64307	203,14	Estação Transformadora	S221234
3914	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03112046	1	3	17/12/2024 14:17:00	17/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	53492	11,47	Base Fusível	CF635811
3915	383	12	2024	13046	INO09	INO	0024564051	1	3	17/12/2024 14:17:00	18/12/2024 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	53188	72,30	Estação Transformadora	NI39194
3916	383	12	2024	17186	MOB02	MOB	0024564053	1	3	17/12/2024 14:17:12	17/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40746	4,43	Estação Transformadora	CP30869
3917	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024564075	1	3	17/12/2024 14:19:00	18/12/2024 12:35:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	22,27	Estação Transformadora	CF48176
3918	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024548765	1	3	17/12/2024 14:20:00	17/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	37868	11,67		
3919	383	12	2024	13089	TAG01	TAG	BA03112060	1	3	17/12/2024 14:20:08	17/12/2024 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	363	12232	646,54	Religadora Automática	SG97338
3920	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03112064	1	3	17/12/2024 14:20:27	17/12/2024 15:55:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	16959	203,64	Religadora Automática	CG534539
3921	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 14:21:28	17/12/2024 15:39:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1107	22439	1444,02	Religadora Automática	PE873813
3922	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 14:21:28	17/12/2024 16:49:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	181	22439	445,71	Religadora Automática	PE873813
3923	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 14:21:28	17/12/2024 18:17:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	229	22439	899,97	Religadora Automática	PE873813
3924	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024564157	1	3	17/12/2024 14:24:22	17/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	426	46336	1034,00	Base Fusível	CF633522
3925	383	12	2024	13068	PIN11	PIN	0024564197	1	3	17/12/2024 14:25:22	18/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	44551	97,05	Estação Transformadora	N761764
3926	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024564203	1	3	17/12/2024 14:25:36	18/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	59222	25,07	Estação Transformadora	NI39953
3927	383	12	2024	13088	TAM03	TAM	0024564205	1	3	17/12/2024 14:25:45	18/12/2024 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	65,21	Estação Transformadora	CF49743
3928	383	12	2024	13069	SJB01	SJB	0024564227	1	3	17/12/2024 14:26:54	17/12/2024 17:05:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	2,65	Estação Transformadora	CP16421
3929	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024564247	1	3	17/12/2024 14:28:04	18/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	22439	139,19	Estação Transformadora	PE63743
3930	383	12	2024	13050	ITB02	ITB	0024564281	1	3	17/12/2024 14:30:31	18/12/2024 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	21135	139,93	Base Fusível	SG282029
3931	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024564313	1	3	17/12/2024 14:32:27	18/12/2024 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	13,63	Estação Transformadora	MC27997
3932	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	0024564359	1	3	17/12/2024 14:34:08	17/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	30173	94,62	Estação Transformadora	M467226
3933	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024564367	1	3	17/12/2024 14:34:58	17/12/2024 17:57:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	68513	77,79	Base Fusível	CF637296
3934	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024564367	1	3	17/12/2024 14:34:58	18/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	68513	495,01	Base Fusível	CF637296
3935	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024564393	1	3	17/12/2024 14:38:10	18/12/2024 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	38345	366,37	Base Fusível	AR65148
3936	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024564447	1	3	17/12/2024 14:41:13	18/12/2024 12:24:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32161	108,58	Estação Transformadora	CF45381
3937	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024564459	1	3	17/12/2024 14:41:57	18/12/2024 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29312	81,30	Estação Transformadora	PE69287
3938	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024564485	1	3	17/12/2024 14:43:12	18/12/2024 14:27:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	23,75	Estação Transformadora	CF49104
3939	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024564509	1	3	17/12/2024 14:44:33	17/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	1,92	Estação Transformadora	C370501
3940	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024564517	1	3	17/12/2024 14:45:27	17/12/2024 19:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23115	19,77	Base Fusível	PE871263
3941	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024564527	1	3	17/12/2024 14:45:57	19/12/2024 15:24:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26586	97,28	Estação Transformadora	AR72582
3942	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024564531	1	3	17/12/2024 14:46:04	18/12/2024 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	16959	1743,85	Base Fusível	MC24518
3943	383	12	2024	13046	INO02	INO	0024564535	1	3	17/12/2024 14:46:12	17/12/2024 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	286	53188	2549,21	Base Fusível	SG90026
3944	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024564541	1	3	17/12/2024 14:46:25	17/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	23115	205,11	Base Fusível	PE66351
3945	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	BA03111608	1	3	17/12/2024 14:47:12	17/12/2024 14:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	26586	24,46	Religadora Automática	AR41137
3946	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024564613	1	3	17/12/2024 14:50:35	18/12/2024 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	10,16		
3947	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024564613	1	3	17/12/2024 14:50:35	18/12/2024 02:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	37868	116,24	Estação Transformadora	CF46009
3948	383	12	2024	17188	ARS03	ARS	BA03112106	1	3	17/12/2024 14:50:44	17/12/2024 14:54:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	397	34671	27,68	Religadora Automática	SG35654
3949	383	12	2024	17188	ARS03	ARS	BA03112106	1	3	17/12/2024 14:50:44	17/12/2024 14:54:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	326	34671	22,91	Disjuntor Média	ARS03
3950	383	12	2024	17188	ARS03	ARS	BA03112106	1	3	17/12/2024 14:50:44	17/12/2024 17:44:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	34671	396,27	Disjuntor Média	ARS03
3951	383	12	2024	17188	ARS03	ARS	BA03112106	1	3	17/12/2024 14:50:44	18/12/2024 05:46:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	317	34671	4734,57	Religadora Automática	NI31212
3952	383	12	2024	16393	BRL01	BRL	0024564623	1	3	17/12/2024 14:51:03	17/12/2024 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	0,78	Estação Transformadora	CG4156
3953	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024562101	1	3	17/12/2024 14:55:00	17/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	49919	1,17		
3954	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024564703	1	3	17/12/2024 14:55:19	17/12/2024 19:44:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39716	19,27	Estação Transformadora	PE65226
3955	383	12	2024	17186	SER01	SER	0024564723	1	3	17/12/2024 14:55:42	18/12/2024 11:29:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40746	41,11	Estação Transformadora	CP16033
3956	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024564753	1	3	17/12/2024 14:57:30	18/12/2024 11:01:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29312	60,21	Estação Transformadora	PE65492
3957	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024564785	1	3	17/12/2024 14:58:37	17/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	21233	95,08	Base Fusível	PE67469
3958	383	12	2024	17187	ROL03	ROL	0024564791	1	3	17/12/2024 14:58:57	18/12/2024 00:42:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	31513	106,91	Base Fusível	MC20551
3959	383	12	2024	13093	VDP07	VDP	0024555511	1	3	17/12/2024 15:00:00	17/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	49919	19,50		
3960	383	12	2024	13056	MAC02	MAC	0024564807	1	3	17/12/2024 15:00:08	17/12/2024 18:22:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	355	54590	1196,45	Religadora Automática	MC474654
3961	383	12	2024	13089	TAG02	TAG	0024564815	1	3	17/12/2024 15:00:23	18/12/2024 05:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	12232	102,51	Estação Transformadora	S320030
3962	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024564877	1	3	17/12/2024 15:04:11	18/12/2024 01:57:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	10,89	Estação Transformadora	M468167
3963	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024564909	1	3	17/12/2024 15:05:38	17/12/2024 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	40598	27,30	Base Fusível	TE959582
3964	383	12	2024	13070	PDR04	PDR	0024564951	1	3	17/12/2024 15:07:43	17/12/2024 18:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	34842	389,63	Base Fusível	SG91977
3965	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024564971	1	3	17/12/2024 15:09:03	19/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	87,03	Estação Transformadora	F638626
3966	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024564989	1	3	17/12/2024 15:09:45	17/12/2024 20:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	16959	144,32	Base Fusível	MC29005
3967	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024565069	1	3	17/12/2024 15:16:07	19/12/2024 17:10:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	49,90	Estação Transformadora	AR40578
3968	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024565091	1	3	17/12/2024 15:17:00	18/12/2024 02:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	16959	22,80	Base Fusível	MC476674
3969	383	12	2024	13025	BGN05	BGN	0024565113	1	3	17/12/2024 15:18:40	17/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	2,86	Estação Transformadora	PE69464
3970	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024565129	1	3	17/12/2024 15:19:16	17/12/2024 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	37868	2,31	Base Fusível	CF635039
3971	383	12	2024	17186	MOB03	MOB	0024565139	1	3	17/12/2024 15:19:41	17/12/2024 22:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	7,50	Estação Transformadora	CP14689
3972	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024565149	1	3	17/12/2024 15:19:47	19/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	37868	2441,71	Estação Transformadora	F632072
3973	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	BA03112198	1	3	17/12/2024 15:20:00	19/12/2024 04:52:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	32161	337,93	Base Fusível	CF634344
3974	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024565163	1	3	17/12/2024 15:21:00	17/12/2024 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	0,95	Estação Transformadora	CP16101
3975	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	DT24565171	1	3	17/12/2024 15:21:00	17/12/2024 16:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	1,43	Estação Transformadora	PE63796
3976	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024565165	1	3	17/12/2024 15:21:02	19/12/2024 15:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	38345	48,13	Base Fusível	AR41323
3977	383	12	2024	16391	NVS05	NVS	0024565253	1	3	17/12/2024 15:26:36	18/12/2024 11:00:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25159	19,57	Estação Transformadora	NI35590
3978	383	12	2024	13034	DIC13	DIC	0024565267	1	3	17/12/2024 15:27:48	18/12/2024 01:24:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	107	89387	1063,73	Estação Transformadora	CP30715
3979	383	12	2024	13078	SCL04	SCL	0024565279	1	3	17/12/2024 15:28:38	17/12/2024 17:41:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	2,21	Estação Transformadora	CP30555
3980	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024565281	1	3	17/12/2024 15:28:40	20/12/2024 06:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	37868	1205,34	Estação Transformadora	AR40854
3981	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	BA03112238	1	3	17/12/2024 15:30:00	17/12/2024 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	32161	6,00	Base Fusível	CF44868
3982	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024555587	1	3	17/12/2024 15:30:00	17/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	49919	9,00		
3983	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024565311	1	3	17/12/2024 15:30:32	18/12/2024 13:35:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	22,09	Estação Transformadora	F631074
3984	383	12	2024	13038	GOI03	GOI	0024565333	1	3	17/12/2024 15:31:47	18/12/2024 11:29:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	19,96	Estação Transformadora	CP30463
3985	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024565339	1	3	17/12/2024 15:31:57	18/12/2024 15:32:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	24,00	Estação Transformadora	TE61948
3986	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024565345	1	3	17/12/2024 15:32:00	18/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26986	51,93	Estação Transformadora	C359628
3987	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024565365	1	3	17/12/2024 15:33:50	17/12/2024 17:51:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23115	4,60	Estação Transformadora	P869967
3988	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024562681	1	3	17/12/2024 15:35:39	17/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	53846	1,22		
3989	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024565397	1	3	17/12/2024 15:36:22	20/12/2024 11:59:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	136,77	Estação Transformadora	CF49140
3990	383	12	2024	13093	VDP09	VDP	0024565399	1	3	17/12/2024 15:36:41	17/12/2024 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	49919	2,59	Estação Transformadora	SG57511

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3991	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024565415	1	3	17/12/2024 15:38:17	18/12/2024 20:01:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	28,39	Estação Transformadora	CF44270
3992	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024565419	1	3	17/12/2024 15:38:35	18/12/2024 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	202	46336	2630,77	Base Fusível	CF638629
3993	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024565429	1	3	17/12/2024 15:39:26	17/12/2024 23:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	22439	540,27	Base Fusível	PE873003
3994	383	12	2024	13056	MAC04	MAC	BA03111918	1	3	17/12/2024 15:39:59	17/12/2024 17:15:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	722	54590	1145,17	Religadora Automática	MC474604
3995	383	12	2024	13074	RBN01	RBN	0024565445	1	3	17/12/2024 15:41:09	18/12/2024 02:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	109	19375	1147,86	Estação Transformadora	SG40119
3996	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024565529	1	3	17/12/2024 15:41:17	18/12/2024 11:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21233	19,51	Base Fusível	PE869742
3997	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024565451	1	3	17/12/2024 15:41:32	18/12/2024 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	20,44	Estação Transformadora	TE61564
3998	383	12	2024	13086	SPT02	SPT	0024565465	1	3	17/12/2024 15:42:07	17/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	48044	72,63	Base Fusível	SG184247
3999	383	12	2024	13044	IBS05	IBS	0024565469	1	3	17/12/2024 15:42:27	17/12/2024 16:55:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	33362	7,35	Estação Transformadora	MC26447
4000	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	BA03112096	1	3	17/12/2024 15:42:36	17/12/2024 18:26:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	44551	117,31	Religadora Automática	NI821729
4001	383	12	2024	13041	GXD10	GXD	0024565513	1	3	17/12/2024 15:45:00	17/12/2024 17:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	53722	177,00	Base Fusível	SG90937
4002	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024565515	1	3	17/12/2024 15:45:10	17/12/2024 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	49919	212,26	Base Fusível	SG277006
4003	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024565525	1	3	17/12/2024 15:45:30	18/12/2024 10:04:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	29243	128,17	Estação Transformadora	CP14908
4004	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024565527	1	3	17/12/2024 15:45:34	17/12/2024 17:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	24181	116,61	Base Fusível	CP358667
4005	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024565547	1	3	17/12/2024 15:46:28	18/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	26986	57,18	Base Fusível	CP16853
4006	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024565547	1	3	17/12/2024 15:46:28	18/12/2024 11:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	26986	19,29	Base Fusível	CP356694
4007	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024565551	1	3	17/12/2024 15:47:03	17/12/2024 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	16959	32,30	Base Fusível	MC467450
4008	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024565563	1	3	17/12/2024 15:47:45	19/12/2024 12:34:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	28414	134,36	Estação Transformadora	AR40080
4009	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024569931	1	3	17/12/2024 15:47:48	18/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	55561	199,76	Base Fusível	PD540824
4010	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110926	1	3	17/12/2024 15:49:09	17/12/2024 18:53:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	527	32161	1618,04	Religadora Automática	CF636930
4011	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03110926	1	3	17/12/2024 15:49:09	17/12/2024 18:53:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1390	32161	4267,69	Religadora Automática	CF636930
4012	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024565597	1	3	17/12/2024 15:49:57	18/12/2024 14:17:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	44,90	Estação Transformadora	IT40496
4013	383	12	2024	17188	ARS10	ARS	0024561013	1	3	17/12/2024 15:50:00	17/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	34671	10,50		
4014	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03112028	1	3	17/12/2024 15:50:19	17/12/2024 18:32:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	68513	46,06	Base Fusível	CF638147
4015	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024565621	1	3	17/12/2024 15:51:20	18/12/2024 10:53:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	19,03	Estação Transformadora	CF46713
4016	383	12	2024	13093	VDP01	VDP	0024565623	1	3	17/12/2024 15:51:24	17/12/2024 21:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	49919	331,47	Estação Transformadora	S305711
4017	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024565657	1	3	17/12/2024 15:53:37	17/12/2024 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	284	55561	773,35	Base Fusível	PD514930
4018	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024564473	1	3	17/12/2024 15:55:40	19/12/2024 12:37:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	134,10	Estação Transformadora	CF44244
4019	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03112458	1	3	17/12/2024 15:59:00	17/12/2024 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	53492	15,75	Base Fusível	CF634044
4020	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024565761	1	3	17/12/2024 16:00:45	17/12/2024 19:29:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	3,49	Estação Transformadora	CP30136
4021	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03112242	1	3	17/12/2024 16:01:55	17/12/2024 17:25:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	16959	145,46	Religadora Automática	CG20845
4022	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03112242	1	3	17/12/2024 16:01:55	17/12/2024 19:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	284	16959	1060,66	Religadora Automática	CG20845
4023	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03112242	1	3	17/12/2024 16:01:55	17/12/2024 20:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	16959	297,09	Chave Unipolar	CG20254
4024	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03112242	1	3	17/12/2024 16:01:55	17/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	16959	163,95	Chave Unipolar	CGS40630
4025	383	12	2024	13069	POT05	POT	0024565793	1	3	17/12/2024 16:02:15	17/12/2024 17:31:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	1,49	Estação Transformadora	CP32988
4026	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024565805	1	3	17/12/2024 16:02:45	19/12/2024 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	54815	783,68	Estação Transformadora	AR47218
4027	383	12	2024	13056	MAC05	MAC	0024565819	1	3	17/12/2024 16:03:37	18/12/2024 10:44:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	18,69	Estação Transformadora	MC25863
4028	383	12	2024	13041	GXD04	GXD	0024565821	1	3	17/12/2024 16:03:45	17/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	53722	140,94	Estação Transformadora	S231295
4029	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 16:04:16	17/12/2024 16:49:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	910	22439	681,74	Religadora Automática	PE873813
4030	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 16:04:16	17/12/2024 21:27:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	197	22439	1062,54	Chave Unipolar	PE873025
4031	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	BA03112246	1	3	17/12/2024 16:04:30	17/12/2024 18:07:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	27582	202,87	Religadora Automática	CG54033
4032	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	BA03112246	1	3	17/12/2024 16:04:30	18/12/2024 18:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	27582	346,99	Religadora Automática	CG54033
4033	383	12	2024	13037	GAB05	GAB	0024546085	1	3	17/12/2024 16:05:00	17/12/2024 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	64307	14,85		
4034	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	BA03112250	1	3	17/12/2024 16:05:00	17/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	23115	3,50	Base Fusível	PE872312
4035	383	12	2024	13082	SLR12	SLR	0024565867	1	3	17/12/2024 16:06:28	17/12/2024 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28449	5,48	Estação Transformadora	NI32078
4036	383	12	2024	13070	PDR09	PDR	0024565887	1	3	17/12/2024 16:08:04	18/12/2024 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	34842	336,89	Estação Transformadora	SG96115
4037	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024565901	1	3	17/12/2024 16:08:39	17/12/2024 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	22439	570,44	Base Fusível	PE63123
4038	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	18/12/2024 03:49:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29243	46,68	Chave Unipolar	369185
4039	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	18/12/2024 03:49:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	29243	186,70	Chave Unipolar	369185
4040	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	18/12/2024 03:49:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	29243	280,05	Chave Unipolar	369185
4041	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	18/12/2024 13:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	29243	849,76	Religadora Automática	CP369185
4042	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	18/12/2024 16:27:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	29243	1068,72	Religadora Automática	CP359189
4043	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	18/12/2024 19:20:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	29243	135,89	Base Fusível	CP17857
4044	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	19/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	29243	1358,16	Religadora Automática	CP369872
4045	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	19/12/2024 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29243	102,01	Base Fusível	CP354075
4046	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:09:40	19/12/2024 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	29243	1479,16	Base Fusível	CP354075
4047	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024565929	1	3	17/12/2024 16:10:35	17/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	79	27582	196,73	Base Fusível	CG98070
4048	383	12	2024	13058	MAR08	MAR	0024565949	1	3	17/12/2024 16:12:13	18/12/2024 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	59222	22,63	Estação Transformadora	NI39832
4049	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:06	17/12/2024 16:21:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	53846	6,29	Disjuntor Média	ITR02
4050	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:06	17/12/2024 16:31:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1126	53846	339,05	Religadora Automática	IT10316
4051	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:06	17/12/2024 16:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	373	53846	134,18	Disjuntor Média	ITR02
4052	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:06	17/12/2024 16:35:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	186	53846	68,98	Disjuntor Média	ITR02
4053	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:06	17/12/2024 18:18:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	247	53846	517,95	Disjuntor Média	ITR02
4054	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:06	17/12/2024 16:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	304	53846	109,36	Disjuntor Média	ITR02
4055	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 16:13:22	17/12/2024 16:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	348	53846	123,64	Disjuntor Média	ITR02
4056	383	12	2024	13033	BOJ01	BOJ	0024565969	1	3	17/12/2024 16:13:55	17/12/2024 18:35:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	68	18322	160,03	Estação Transformadora	IT47441
4057	383	12	2024	13041	GXD01	GXD	0024555943	1	3	17/12/2024 16:14:00	17/12/2024 16:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	53722	20,50		
4058	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024565983	1	3	17/12/2024 16:14:18	18/12/2024 09:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	17,04	Estação Transformadora	MC25991
4059	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024580267	1	3	17/12/2024 16:14:59	18/12/2024 16:49:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29243	73,73	Base Fusível	CP19394
4060	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 16:15:04	17/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1501	27582	623,75	Religadora Automática	CG54096
4061	383	12	2024	13068	PIN08	PIN	0024566005	1	3	17/12/2024 16:15:20	17/12/2024 22:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	232	44551	1541,51	Jumper	NI31074
4062	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024566033	1	3	17/12/2024 16:16:18	20/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	37868	3319,75	Estação Transformadora	CF44465
4063	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024566039	1	3	17/12/2024 16:16:52	18/12/2024 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	16959	546,70	Base Fusível	CGS34776
4064	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 16:17:44	17/12/2024 16:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	275	27582	17,26	Religadora Automática	CG54246
4065	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	BA03111500	1	3	17/12/2024 16:17:44	17/12/2024 16:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2695	27582	169,19	Religadora Automática	CG54246
4066	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024566075	1	3	17/12/2024 16:18:41	20/12/2024 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	201,72	Estação Transformadora	F631137
4067	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03112480	1	3	17/12/2024 16:21:00	17/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	53492	12,20	Base Fusível	CF636208
4068	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024566153	1	3	17/12/2024 16:23:00	18/12/2024 10:32:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	32161	254,28	Base Fusível	CF631636
4069	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:24:26	17/12/2024 16:46:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	29243	15,01	Religadora Automática	CP359189
4070	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:24:26	17/12/2024 18:31:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29243	2,12	Religadora Automática	CP359189
4071	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:24:26	17/12/2024 23:24:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	200	29243	1401,50	Religadora Automática	CP359189
4072	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:24:26	18/12/2024 15:25:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	91	29243	2093,96	Religadora Automática	CP359189
4073	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:24:26	18/12/2024 19:02:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	29243	159,77	Base Fusível	CP354075
4074	383	12	2024	13068	PIN07	PIN	0024566189	1	3	17/12/2024 16:25:07	18/12/2024 11:42:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	44551	38,58	Estação Transformadora	NI34737
4075	383	12	2024	13041	GXD10	GXD	0024566203	1	3	17/12/2024 16:25:51	17/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	87	53722	201,77	Base Fusível	SG90936
4076	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024566205	1	3	17/12/2024 16:26:14	18/12/2024 05:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16661	26,29	Estação Transformadora	M468479
4077	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024565291	1	3	17/12/2024 16:26:16	19/12/2024 13:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	160	37868	7257,96	Estação Transformadora	CF46043
4078	383	12	2024	13044	IBS09	IBS	0024566233	1	3	17/12/2024 16:27:40	18/12/2024 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	21,77	Estação Transformadora	MC21819
4079	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024566237	1	3	17/12/2024 16:27:42	17/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	37868	15,35	Base Fusível	CF46512
4080	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024566251	1	3	17/12/2024 16:28:39	17/12/2024 21:56:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	5,46	Estação Transformadora	C358654
4081	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	BA03112282	1	3	17/12/2024 16:29:24	17/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	317	22741	19,02	Disjuntor Média	NAT05
4082	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	BA03112282	1	3	17/12/2024 16:29:24	17/12/2024 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1914	22741	114,84	Disjuntor Média	NAT05
4083	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	BA03112282	1	3	17/12/2024 16:29:24	17/12/2024 22:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	355	22741	2093,12	Disjuntor Média	NAT05
4084	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	BA03112282	1	3	17/12/2024 16:30:00	17/12/2024 22:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	924	22741	5438,77	Disjuntor Média	NAT05
4085	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024561025	1	3	17/12/2024 16:30:00	17/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	55561	3,00		
4086	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024566299	1	3	17/12/2024 16:31:20	18/12/2024 02:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	49919	676,47	Base Fusível	SG97373
4087	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024593073	1	3	17/12/2024 16:32:09	20/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	32161	1519,04	Estação Transformadora	CF44343
4088	383	12	2024	17189	ZSL10	ZSL	0024566343	1	3	17/12/2024 16:33:08	18/12/2024 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31200	36,40	Estação Transformadora	NI33562
4089	383	12	2024	13022	BAX04	BAX	0024566353	1	3	17/12/2024 16:33:41	19/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	54815	2053,36	Estação Transformadora	AR42224
4090	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024566357	1	3	17/12/2024 16:34:02	20/12/2024 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	72,45	Estação Transformadora	F637336
4091	383	12	2024	13049	ITA02	ITA	0024566361	1	3	17/12/2024 16:34:10	18/12/2024 15:13:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	22,66	Estação Transformadora	PE65104
4092	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024566365	1	3	17/12/2024 16:34:30	17/12/2024 23:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	187	29243	1223,29	Base Fusível	CP18350
4093	383	12	2024	13093	VDP12	VDP	0024566371	1	3	17/12/2024 16:34:42	17/12/2024 20:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	97	49919	383,64	Base Fusível	SG97537
4094	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	BA03112294	1	3	17/12/2024 16:35:29	17/12/2024 16:41:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	257	29243	26,91	Religadora Automática	SAR011
4095	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	BA03112294	1	3	17/12/2024 16:35:29	18/12/2024 21:18:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	29243	1637,31	Religadora Automática	CP16697

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4096	383	12	2024	13046	INO05	INO	0024543033	1	3	17/12/2024 16:35:39	17/12/2024 18:56:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	53188	168,98	Religadora Automática	NI822874
4097	383	12	2024	13086	SPT09	SPT	0024566391	1	3	17/12/2024 16:35:42	19/12/2024 05:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	48044	2666,08	Estação Transformadora	N761368
4098	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024566395	1	3	17/12/2024 16:36:24	19/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	150,68	Estação Transformadora	CF44599
4099	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024566429	1	3	17/12/2024 16:38:01	17/12/2024 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	7,12	Estação Transformadora	C369914
4100	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	BA03112306	1	3	17/12/2024 16:39:10	17/12/2024 18:55:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	275	55561	626,31	Religadora Automática	PD526112
4101	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	BA03112306	1	3	17/12/2024 16:39:10	17/12/2024 18:55:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	567	55561	1291,34	Religadora Automática	PD526112
4102	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	BA03112306	1	3	17/12/2024 16:39:10	17/12/2024 20:41:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	55561	210,11	Religadora Automática	PD525956
4103	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	BA03112306	1	3	17/12/2024 16:39:10	18/12/2024 12:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	55561	136,92	Base Fusível	PD525981
4104	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 16:39:37	17/12/2024 16:56:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	27582	27,83	Religadora Automática	CG54096
4105	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 16:39:37	17/12/2024 19:53:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	27582	155,13	Religadora Automática	CG540238
4106	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 16:39:37	17/12/2024 22:48:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	27582	98,44	Chave Unipolar	CG54106
4107	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024566457	1	3	17/12/2024 16:39:46	17/12/2024 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	53492	121,09	Base Fusível	CF638117
4108	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03112494	1	3	17/12/2024 16:40:00	17/12/2024 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	53492	82,13	Base Fusível	CF05579
4109	383	12	2024	13037	GAB13	GAB	0024549177	1	3	17/12/2024 16:40:00	17/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	64307	6,42		
4110	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024543165	1	3	17/12/2024 16:40:00	17/12/2024 23:51:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39716	7,20		
4111	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024547031	1	3	17/12/2024 16:40:00	17/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	31513	78,67		
4112	383	12	2024	13090	TER01	TER	0024566467	1	3	17/12/2024 16:40:37	18/12/2024 16:11:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40598	70,53	Estação Transformadora	T959921
4113	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024566529	1	3	17/12/2024 16:43:08	18/12/2024 07:54:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	15,19	Estação Transformadora	PD52423
4114	383	12	2024	13069	POT03	POT	0024566537	1	3	17/12/2024 16:43:36	17/12/2024 20:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	3,62	Estação Transformadora	C353184
4115	383	12	2024	13098	VPA03	VPA	0024566553	1	3	17/12/2024 16:44:13	17/12/2024 18:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	27582	10,90	Base Fusível	CG54129
4116	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024566565	1	3	17/12/2024 16:44:44	17/12/2024 21:21:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	53846	50,81	Estação Transformadora	I436261
4117	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	0024566591	1	3	17/12/2024 16:45:13	17/12/2024 19:38:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	51	18322	147,33	Base Fusível	IT14276
4118	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024568181	1	3	17/12/2024 16:46:15	18/12/2024 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	23115	466,30	Base Fusível	PE68617
4119	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024566629	1	3	17/12/2024 16:48:11	18/12/2024 14:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	22741	352,46	Estação Transformadora	IT46174
4120	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024561877	1	3	17/12/2024 16:48:35	17/12/2024 19:40:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	40598	68,58		
4121	383	12	2024	13094	VAS02	VAS	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:49:06	18/12/2024 20:19:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29243	55,02	Base Fusível	CP17933
4122	383	12	2024	13094	VIN04	VIN	BA03112252	1	3	17/12/2024 16:49:06	17/12/2024 17:00:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	29243	5,03	Religadora Automática	CP18559
4123	383	12	2024	13050	ITB01	ITB	0024563267	1	3	17/12/2024 16:50:00	17/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	21135	3,50		
4124	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	BA03112332	1	3	17/12/2024 16:50:17	17/12/2024 17:22:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	400	22741	216,56	Religadora Automática	IT440454
4125	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	BA03112332	1	3	17/12/2024 16:50:17	17/12/2024 20:27:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	580	22741	2095,25	Religadora Automática	IT440454
4126	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	BA03112332	1	3	17/12/2024 16:50:17	17/12/2024 20:27:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	22741	419,98	Religadora Automática	IT441012
4127	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	BA03112332	1	3	17/12/2024 16:50:17	17/12/2024 22:03:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22741	26,09	Religadora Automática	IT441921
4128	383	12	2024	13098	VPA03	VPA	0024566665	1	3	17/12/2024 16:50:26	17/12/2024 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	27582	7,83	Base Fusível	CG54248
4129	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	17/12/2024 18:16:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	342	53846	480,13	Disjuntor Média	NAT02
4130	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	17/12/2024 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	22741	32,15	Disjuntor Média	NAT02
4131	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	17/12/2024 18:16:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2326	22741	3265,45	Disjuntor Média	NAT02
4132	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	17/12/2024 19:03:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	429	22741	936,89	Religadora Automática	IT441916
4133	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	17/12/2024 20:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22741	3,56	Religadora Automática	IT442021
4134	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	17/12/2024 23:30:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	22741	172,81	Chave Unipolar	IT441016
4135	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	BA03112334	1	3	17/12/2024 16:52:08	18/12/2024 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22741	131,99	Base Fusível	IT441383
4136	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024566745	1	3	17/12/2024 16:54:25	18/12/2024 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	21233	532,47	Base Fusível	PE869481
4137	383	12	2024	13092	URU01	URU	0024566801	1	3	17/12/2024 16:57:37	18/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	28,29	Estação Transformadora	CP32509
4138	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024566803	1	3	17/12/2024 16:57:43	18/12/2024 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	55561	316,88	Base Fusível	PD56768
4139	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024566817	1	3	17/12/2024 16:59:14	18/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29243	38,86	Base Fusível	CP351465
4140	383	12	2024	13094	VIN04	VIN	BA03112358	1	3	17/12/2024 17:00:50	18/12/2024 00:33:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	29243	113,18	Religadora Automática	CP18559
4141	383	12	2024	13094	VIN04	VIN	BA03112358	1	3	17/12/2024 17:00:50	18/12/2024 20:18:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29243	245,72	Religadora Automática	CP18559
4142	383	12	2024	13094	VIN04	VIN	BA03112358	1	3	17/12/2024 17:00:50	19/12/2024 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29243	62,31	Chave Unipolar	CP358004
4143	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024566867	1	3	17/12/2024 17:01:43	19/12/2024 08:36:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	39,57	Estação Transformadora	O961867
4144	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024566889	1	3	17/12/2024 17:01:51	17/12/2024 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	27582	5,77	Base Fusível	CG54450
4145	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024566907	1	3	17/12/2024 17:03:34	20/12/2024 08:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16890	126,65	Estação Transformadora	SG40749
4146	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	BA03112264	1	3	17/12/2024 17:03:36	17/12/2024 18:19:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	348	53846	440,80	Religadora Automática	IT439118
4147	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	17/12/2024 17:08:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1076	55561	80,70	Religadora Automática	PD52868
4148	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	17/12/2024 17:08:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2761	55561	207,08	Religadora Automática	PD52868
4149	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	17/12/2024 17:09:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	320	55561	27,56	Religadora Automática	PD52868
4150	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	17/12/2024 17:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	55561	0,60	Religadora Automática	PD50032
4151	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	18/12/2024 01:53:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	55561	88,17	Religadora Automática	PD52868
4152	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	18/12/2024 03:12:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55561	10,14	Religadora Automática	PD52708
4153	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	18/12/2024 03:12:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55561	10,14	Base Fusível	PD521323
4154	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	18/12/2024 03:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55561	10,16	Base Fusível	PD52892
4155	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03112364	1	3	17/12/2024 17:04:03	18/12/2024 03:13:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	55561	30,48	Base Fusível	PD51645
4156	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 17:04:24	17/12/2024 17:42:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	910	22439	581,39	Religadora Automática	PE873813
4157	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 17:04:24	17/12/2024 18:17:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	22439	132,37	Religadora Automática	PE873813
4158	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03112066	1	3	17/12/2024 17:04:24	17/12/2024 21:27:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	22439	315,36	Religadora Automática	PE873024
4159	383	12	2024	13041	GXD13	GXD	0024566931	1	3	17/12/2024 17:04:52	17/12/2024 19:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	53722	263,41	Base Fusível	SG186366
4160	383	12	2024	13022	BAX05	BAX	0024566935	1	3	17/12/2024 17:04:58	19/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	54815	622,92	Estação Transformadora	AR47379
4161	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024566945	1	3	17/12/2024 17:05:27	17/12/2024 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	53188	265,69	Base Fusível	NI800755
4162	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:06:37	17/12/2024 17:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	937	53846	135,34	Disjuntor Média	ITR04
4163	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:06:37	17/12/2024 17:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2071	53846	299,14	Disjuntor Média	ITR04
4164	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:06:37	17/12/2024 17:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2865	53846	413,83	Disjuntor Média	ITR04
4165	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:06:37	17/12/2024 17:16:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1215	53846	194,06	Disjuntor Média	ITR04
4166	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:06:37	17/12/2024 18:37:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	763	53846	1156,37	Religadora Automática	IT439050
4167	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:06:37	17/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	211	53846	1102,06	Religadora Automática	IT438504
4168	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024566979	1	3	17/12/2024 17:07:41	18/12/2024 14:44:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	27582	43,23	Base Fusível	CG54092
4169	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024566979	1	3	17/12/2024 17:07:41	19/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	27582	1000,93	Base Fusível	CG54092
4170	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024560629	1	3	17/12/2024 17:08:00	20/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	131,73	Estação Transformadora	AR60633
4171	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024566989	1	3	17/12/2024 17:08:00	18/12/2024 18:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	144	68513	3597,60	Base Fusível	CF634106
4172	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024569613	1	3	17/12/2024 17:08:06	20/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	68513	2261,52	Estação Transformadora	F634181
4173	383	12	2024	13055	TRM01	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 17:09:16	17/12/2024 17:37:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	16959	31,40	Disjuntor Média	TRM02
4174	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 17:09:16	17/12/2024 17:16:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	16959	29,64	Disjuntor Média	TRM02
4175	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 17:09:16	17/12/2024 17:37:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3342	16959	1590,23	Disjuntor Média	TRM02
4176	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024552539	1	3	17/12/2024 17:10:00	17/12/2024 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	26586	8,62		
4177	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024567015	1	3	17/12/2024 17:10:25	18/12/2024 09:53:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	33,44	Estação Transformadora	CP31242
4178	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024567025	1	3	17/12/2024 17:11:02	17/12/2024 18:53:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27582	1,71	Estação Transformadora	CG58929
4179	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024567031	1	3	17/12/2024 17:11:15	18/12/2024 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	145	23115	1314,06	Base Fusível	PE67277
4180	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024567049	1	3	17/12/2024 17:12:19	17/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	49919	222,92	Base Fusível	NI38261
4181	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024567053	1	3	17/12/2024 17:12:20	18/12/2024 21:10:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	27,98	Estação Transformadora	IT10415
4182	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024567087	1	3	17/12/2024 17:14:42	19/12/2024 13:24:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	44,17	Estação Transformadora	CF46115
4183	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024567093	1	3	17/12/2024 17:15:00	18/12/2024 06:06:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	14978	1106,13	Base Fusível	CF44805
4184	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024567093	1	3	17/12/2024 17:15:00	18/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	14978	831,25	Base Fusível	CF44805
4185	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	BA03112502	1	3	17/12/2024 17:15:00	17/12/2024 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	53492	21,25	Base Fusível	CF634047
4186	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024543459	1	3	17/12/2024 17:15:02	17/12/2024 21:53:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	239	28414	1109,49	Religadora Automática	AR71461
4187	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024565527	1	3	17/12/2024 17:15:07	17/12/2024 17:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	24181	0,84		
4188	383	12	2024	13035	EAR05	EAR	0024566793	1	3	17/12/2024 17:15:24	19/12/2024 14:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	38345	270,26	Estação Transformadora	AR62541
4189	383	12	2024	13056	MAC08	MAC	0024562851	1	3	17/12/2024 17:15:52	17/12/2024 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	54590	825,34	Base Fusível	MC24220
4190	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024567139	1	3	17/12/2024 17:18:10	18/12/2024 22:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	32161	1836,06	Base Fusível	CF637997
4191	383	12	2024	13090	TER05	TER	0024549427	1	3	17/12/2024 17:18:24	18/12/2024 13:50:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	40598	61,62	Base Fusível	TE963775
4192	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 17:18:56	17/12/2024 19:38:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	979	16959	2274,54	Religadora Automática	CG28000
4193	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 17:18:56	17/12/2024 20:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	16959	221,33	Religadora Automática	CG540635
4194	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 17:18:56	17/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	239	16959	940,33	Religadora Automática	CG24081
4195	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03112532	1	3	17/12/2024 17:20:00	17/12/2024 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	0,25	Base Fusível	TE962273
4196	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	BA03112402	1	3	17/12/2024 17:20:29	17/12/2024 17:24:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	24116	23,40	Religadora Automática	PD59741
4197	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	BA03112402	1	3	17/12/2024 17:20:29	17/12/2024 22:42:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	310	24116	1664,70	Religadora Automática	PD51302
4198	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	BA03112402	1	3	17/12/2024 17:20:29	17/12/2024 22:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	325	24116	1749,22	Religadora Automática	PD59741
4199	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	BA03112402	1	3	17/12/2024 17:20:29	18/12/2024 02:58:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	24116	866,55	Religadora Automática	PD51150
4200	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 17:32:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1045	55561	167,20	Religadora Automática	PD51458

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4201	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 19:09:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	55561	91,77	Chave Unipolar	525979
4202	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	55561	348,79	Religadora Automática	PD51525
4203	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 21:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	55561	85,44	Chave Unipolar	PD51391
4204	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 21:56:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	55561	41,02	Religadora Automática	PD525979
4205	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 17:32:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	806	55561	128,96	Religadora Automática	PD51458
4206	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	BA03112410	1	3	17/12/2024 17:23:09	17/12/2024 17:54:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	150	55561	79,38	Religadora Automática	PD50050
4207	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 17:23:43	17/12/2024 17:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	475	55561	198,84	Religadora Automática	PD56716
4208	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	0024567247	1	3	17/12/2024 17:25:22	17/12/2024 19:02:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	226	55561	364,11	Base Fusível	PD50922
4209	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024567251	1	3	17/12/2024 17:25:38	17/12/2024 23:32:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	11703	6,12	Estação Transformadora	MC22747
4210	383	12	2024	17188	ARS11	ARS	0024567265	1	3	17/12/2024 17:26:17	18/12/2024 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34671	14,98	Estação Transformadora	SG95972
4211	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024567275	1	3	17/12/2024 17:26:43	17/12/2024 20:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,24	Estação Transformadora	CP31832
4212	383	12	2024	13078	SCL03	SCL	0024567279	1	3	17/12/2024 17:27:01	17/12/2024 22:02:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10634	4,59	Estação Transformadora	C352508
4213	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024567281	1	3	17/12/2024 17:27:08	18/12/2024 18:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	21233	24,66	Base Fusível	PE872625
4214	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024567319	1	3	17/12/2024 17:29:00	17/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	22439	23,50	Estação Transformadora	PE64359
4215	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024567327	1	3	17/12/2024 17:30:13	17/12/2024 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	51	27582	219,12	Base Fusível	CG54200
4216	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 17:31:51	17/12/2024 17:42:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	233	55561	39,87	Religadora Automática	PD51125
4217	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 17:31:51	17/12/2024 17:46:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	55561	2,50	Religadora Automática	PD51294
4218	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 17:31:51	17/12/2024 17:47:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	459	55561	117,68	Religadora Automática	PD516445
4219	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 17:31:51	17/12/2024 17:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	55561	24,34	Religadora Automática	PD56716
4220	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	BA03112408	1	3	17/12/2024 17:31:51	17/12/2024 17:56:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	24116	149,30	Religadora Automática	PD516540
4221	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024576201	1	3	17/12/2024 17:32:26	18/12/2024 12:34:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	19,04	Estação Transformadora	P869013
4222	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 17:33:19	18/12/2024 00:19:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	9962	94,68	Disjuntor Média	ITL03
4223	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 17:33:19	18/12/2024 00:19:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2126	9962	14398,93	Religadora Automática	IT444826
4224	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 17:33:19	18/12/2024 01:16:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	9962	7,72	Base Fusível	IT14471
4225	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 17:33:19	18/12/2024 01:16:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	9962	84,93	Base Fusível	IT14471
4226	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 17:33:19	18/12/2024 01:16:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	9962	154,47	Base Fusível	IT01653
4227	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 17:33:19	18/12/2024 01:16:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	9962	46,36	Base Fusível	IT14471
4228	383	12	2024	13092	URU02	URU	0024567389	1	3	17/12/2024 17:34:14	17/12/2024 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9995	5,26	Estação Transformadora	C364049
4229	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024567393	1	3	17/12/2024 17:34:27	18/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	27582	119,65	Base Fusível	CG54471
4230	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024567401	1	3	17/12/2024 17:34:42	18/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	86	11703	1455,26	Base Fusível	MC20778
4231	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	0024567401	1	3	17/12/2024 17:34:42	18/12/2024 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	11703	221,71	Base Fusível	MC20778
4232	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024567403	1	3	17/12/2024 17:34:48	18/12/2024 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	22439	482,60	Base Fusível	PE63696
4233	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024567413	1	3	17/12/2024 17:35:06	18/12/2024 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	16959	60,43	Base Fusível	MC24200
4234	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	17/12/2024 17:44:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2093	53846	313,95	Disjuntor Média	ITR08
4235	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	17/12/2024 17:45:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1008	53846	176,96	Disjuntor Média	ITR08
4236	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	17/12/2024 17:46:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	509	53846	92,61	Disjuntor Média	ITR08
4237	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	17/12/2024 21:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	53846	581,27	Disjuntor Média	ITR08
4238	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	17/12/2024 21:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	495	53846	1844,43	Disjuntor Média	ITR08
4239	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	17/12/2024 22:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	764	53846	3943,73	Disjuntor Média	ITR08
4240	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 17:35:07	18/12/2024 13:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	53846	259,17	Base Fusível	IT437258
4241	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024567415	1	3	17/12/2024 17:35:11	17/12/2024 20:50:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	29243	544,10	Base Fusível	CP17465
4242	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024567451	1	3	17/12/2024 17:37:35	18/12/2024 11:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	24116	379,55	Base Fusível	PD515564
4243	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024567931	1	3	17/12/2024 17:37:48	18/12/2024 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	88	24116	707,23	Base Fusível	PD515437
4244	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024567457	1	3	17/12/2024 17:38:07	17/12/2024 23:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	55561	129,76	Base Fusível	PD52975
4245	383	12	2024	13080	ITC04	ITC	0024568085	1	3	17/12/2024 17:39:30	18/12/2024 00:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	106	55561	696,95	Base Fusível	PD56760
4246	383	12	2024	17209	MPA15	MPA	0024567491	1	3	17/12/2024 17:39:57	18/12/2024 04:18:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27533	21,28	Estação Transformadora	NI32534
4247	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03112442	1	3	17/12/2024 17:40:19	17/12/2024 17:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	256	23115	71,11	Religadora Automática	SEC021
4248	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03112442	1	3	17/12/2024 17:40:19	17/12/2024 18:46:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	23115	152,40	Religadora Automática	SEC021
4249	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03112442	1	3	17/12/2024 17:40:19	18/12/2024 01:33:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	23115	654,11	Chave Unipolar	PE869236
4250	383	12	2024	13080	MIR02	MIR	0024567517	1	3	17/12/2024 17:41:22	18/12/2024 01:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	55561	7,59	Base Fusível	PD51064
4251	383	12	2024	13046	INO10	INO	0024567523	1	3	17/12/2024 17:41:38	18/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	19,56	Estação Transformadora	NI17625
4252	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024567537	1	3	17/12/2024 17:42:26	18/12/2024 04:23:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	21,38	Estação Transformadora	CP31170
4253	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110862	1	3	17/12/2024 17:42:38	17/12/2024 18:56:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	846	68513	1037,05	Religadora Automática	CF634708
4254	383	12	2024	17185	CED04	CED	BA03112440	1	3	17/12/2024 17:43:44	19/12/2024 10:15:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	37868	283,69	Base Fusível	AR41772
4255	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024567573	1	3	17/12/2024 17:44:03	18/12/2024 11:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27582	17,78	Estação Transformadora	L536318
4256	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024567593	1	3	17/12/2024 17:45:04	19/12/2024 15:21:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28414	91,20	Estação Transformadora	AR61535
4257	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024567595	1	3	17/12/2024 17:45:09	18/12/2024 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	27582	330,87	Base Fusível	CG54064
4258	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024567603	1	3	17/12/2024 17:45:26	17/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	39716	129,71	Base Fusível	PE67687
4259	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024567647	1	3	17/12/2024 17:46:54	18/12/2024 17:03:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	169	68513	3933,76	Base Fusível	CF46585
4260	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024565615	1	3	17/12/2024 17:47:00	19/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	45,22	Estação Transformadora	CF45545
4261	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	BA03112384	1	3	17/12/2024 17:50:31	17/12/2024 18:37:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	781	53846	612,00	Religadora Automática	IT439050
4262	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024567729	1	3	17/12/2024 17:51:32	18/12/2024 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	29243	1148,39	Estação Transformadora	CP14282
4263	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024567733	1	3	17/12/2024 17:51:50	18/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	23115	129,87	Base Fusível	PE871859
4264	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024567743	1	3	17/12/2024 17:51:56	19/12/2024 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28414	77,97	Estação Transformadora	AR40367
4265	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024567749	1	3	17/12/2024 17:52:22	18/12/2024 01:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	55561	214,03	Base Fusível	PD515042
4266	383	12	2024	13017	ARA01	ARA	0024567757	1	3	17/12/2024 17:52:52	20/12/2024 15:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28414	69,99	Estação Transformadora	AR70451
4267	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024567759	1	3	17/12/2024 17:53:07	18/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	51,90	Estação Transformadora	F632107
4268	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024567767	1	3	17/12/2024 17:53:38	18/12/2024 10:02:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	23	32161	371,47	Estação Transformadora	CF48490
4269	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024569743	1	3	17/12/2024 17:54:00	19/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	129,30	Estação Transformadora	F633529
4270	383	12	2024	13090	TER06	TER	BA03112448	1	3	17/12/2024 17:54:22	19/12/2024 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	33,26	Base Fusível	TE70493
4271	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024567791	1	3	17/12/2024 17:54:39	18/12/2024 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	27582	81,61	Base Fusível	CG54678
4272	383	12	2024	13093	VDP08	VDP	0024567797	1	3	17/12/2024 17:54:49	18/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	49919	15,92	Estação Transformadora	S305619
4273	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	0024567801	1	3	17/12/2024 17:54:55	17/12/2024 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	18322	72,02	Base Fusível	IT11540
4274	383	12	2024	13071	POC08	POC	BA03112454	1	3	17/12/2024 17:57:00	18/12/2024 15:48:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	68513	3147,56	Base Fusível	CF44016
4275	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024567825	1	3	17/12/2024 17:57:04	17/12/2024 22:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	55561	69,73	Base Fusível	PD56826
4276	383	12	2024	17187	ROL03	ROL	0024567831	1	3	17/12/2024 17:57:13	17/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	16	31513	75,41	Estação Transformadora	MC20465
4277	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024567837	1	3	17/12/2024 17:57:49	18/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33362	16,62	Estação Transformadora	MC07449
4278	383	12	2024	17184	CAM03	CAM	0024567859	1	3	17/12/2024 17:59:14	18/12/2024 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	24116	48,29	Base Fusível	PD59729
4279	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024567885	1	3	17/12/2024 18:00:00	18/12/2024 18:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	54815	448,50		
4280	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024567885	1	3	17/12/2024 18:00:00	18/12/2024 19:10:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	50,34	Estação Transformadora	AR47286
4281	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	0024568223	1	3	17/12/2024 18:00:00	18/12/2024 07:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	55561	97,65	Base Fusível	PD525836
4282	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	BA03112608	1	3	17/12/2024 18:00:00	18/12/2024 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	153	37868	918,00	Religadora Automática	CF639740
4283	383	12	2024	13068	PIN08	PIN	0024567899	1	3	17/12/2024 18:01:41	18/12/2024 20:10:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	44551	26,15	Estação Transformadora	NI34416
4284	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024567909	1	3	17/12/2024 18:02:18	17/12/2024 20:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	27582	1,99	Estação Transformadora	T55543
4285	383	12	2024	16391	NVS06	NVS	0024567927	1	3	17/12/2024 18:03:01	18/12/2024 11:26:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25159	17,39	Estação Transformadora	N761093
4286	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	17/12/2024 18:46:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	24116	95,54	Religadora Automática	PD531415
4287	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	17/12/2024 18:49:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	24116	29,59	Religadora Automática	PD531415
4288	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	17/12/2024 18:49:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	706	24116	549,70	Religadora Automática	PD531415
4289	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	17/12/2024 23:37:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	24116	111,53	Religadora Automática	PD531415
4290	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	18/12/2024 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	24116	735,53	Religadora Automática	PD531256
4291	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	18/12/2024 05:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	24116	553,35	Religadora Automática	IT444833
4292	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	17/12/2024 18:03:03	18/12/2024 16:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	24116	420,83	Chave Unipolar	PD59718
4293	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03112488	1	3	17/12/2024 18:03:09	18/12/2024 01:21:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	6675	233,83	Religadora Automática	TE964648
4294	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03112488	1	3	17/12/2024 18:03:09	18/12/2024 02:05:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	228	6675	1833,69	Religadora Automática	TE964648
4295	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	BA03112488	1	3	17/12/2024 18:03:09	18/12/2024 10:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	6675	64,92	Religadora Automática	TE964648
4296	383	12	2024	13052	ITR07	ITR	0024567933	1	3	17/12/2024 18:03:14	19/12/2024 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	53846	703,92	Base Fusível	IT10593
4297	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024567935	1	3	17/12/2024 18:03:16	19/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	30	68513	1223,37	Estação Transformadora	CF44227
4298	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024567941	1	3	17/12/2024 18:03:34	19/12/2024 17:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	47,72	Estação Transformadora	F633001
4299	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024567947	1	3	17/12/2024 18:03:39	17/12/2024 20:03:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	55561	86,07	Base Fusível	PD50308
4300	383	12	2024	13094	BUE01	BUE	0024568157	1	3	17/12/2024 18:03:44	17/12/2024 20:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	112	29243	284,23	Base Fusível	CP370722
4301	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024567959	1	3	17/12/2024 18:03:50	18/12/2024 14:08:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	20,08	Estação Transformadora	CP31448
4302	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024567969	1	3	17/12/2024 18:04:02	18/12/2024 12:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	37868	74,81	Estação Transformadora	CF44944
4303	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	BA03112496	1	3	17/12/2024 18:04:11	17/12/2024 18:12:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	127	9962	16,79	Religadora Automática	IT49080
4304	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	BA03112496	1	3	17/12/2024 18:04:11	18/12/2024 06:43:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	9962	240,30	Religadora Automática	IT14078
4305	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	BA03112496	1	3	17/12/2024 18:04:11	18/12/2024 08:25:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	9962	201,01	Religadora Automática	IT14078

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4306	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024567981	1	3	17/12/2024 18:04:31	20/12/2024 16:22:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	140,59	Estação Transformadora	CF44475
4307	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024565657	1	3	17/12/2024 18:05:00	17/12/2024 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	55561	9,07		
4308	383	12	2024	13048	ITLD1	ITL	BA03112496	1	3	17/12/2024 18:05:27	17/12/2024 20:52:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	116	9962	323,03	Religadora Automática	IT49080
4309	383	12	2024	13069	BCL02	BCL	0024567997	1	3	17/12/2024 18:06:09	18/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	28,90	Estação Transformadora	CP13879
4310	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024576733	1	3	17/12/2024 18:06:30	18/12/2024 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	29	39716	605,86	Estação Transformadora	PE67694
4311	383	12	2024	13056	MAC01	MAC	0024568009	1	3	17/12/2024 18:06:46	18/12/2024 16:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	22,54	Estação Transformadora	M477671
4312	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024561953	1	3	17/12/2024 18:07:30	18/12/2024 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	21233	174,00	Base Fusível	PE66264
4313	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024568027	1	3	17/12/2024 18:07:42	17/12/2024 19:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	55561	9,03	Base Fusível	PD56928
4314	383	12	2024	13048	ITLD1	ITL	BA03112504	1	3	17/12/2024 18:07:43	17/12/2024 20:52:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	116	9962	318,65	Religadora Automática	IT14078
4315	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	0024568051	1	3	17/12/2024 18:09:55	18/12/2024 11:00:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22741	16,84	Estação Transformadora	IT46465
4316	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024568059	1	3	17/12/2024 18:10:30	17/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	21233	263,82	Base Fusível	PE870530
4317	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	BA03112508	1	3	17/12/2024 18:11:42	18/12/2024 03:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	18322	294,12	Religadora Automática	IT452087
4318	383	12	2024	13033	CRZ02	CRZ	0024568099	1	3	17/12/2024 18:12:35	18/12/2024 09:50:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	18322	109,40	Base Fusível	IT10551
4319	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024568115	1	3	17/12/2024 18:13:34	18/12/2024 08:12:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	24116	209,65	Base Fusível	PD57706
4320	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 18:13:59	17/12/2024 18:22:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	27582	14,27	Religadora Automática	CG54096
4321	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024568125	1	3	17/12/2024 18:14:56	18/12/2024 09:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	55561	14,77	Estação Transformadora	D520173
4322	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024561953	1	3	17/12/2024 18:15:03	17/12/2024 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	21233	29,16	Base Fusível	PE66264
4323	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024568133	1	3	17/12/2024 18:16:18	19/12/2024 22:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32161	207,71	Estação Transformadora	F633167
4324	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024568151	1	3	17/12/2024 18:17:05	18/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	23115	253,53	Base Fusível	PE871393
4325	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024568185	1	3	17/12/2024 18:19:00	19/12/2024 16:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	45,70	Estação Transformadora	F637231
4326	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024568195	1	3	17/12/2024 18:19:23	18/12/2024 19:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	22439	1662,78	Base Fusível	PE63880
4327	383	12	2024	13056	MAC02	MAC	0024564807	1	3	17/12/2024 18:21:09	17/12/2024 19:41:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	54590	207,96	Religadora Automática	MC474649
4328	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024568237	1	3	17/12/2024 18:22:51	20/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	76	68513	5101,06	Estação Transformadora	CF45632
4329	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024568273	1	3	17/12/2024 18:24:22	18/12/2024 15:37:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	21,21	Estação Transformadora	O963293
4330	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024568781	1	3	17/12/2024 18:25:31	18/12/2024 07:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	16959	969,98	Base Fusível	CG26647
4331	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024568315	1	3	17/12/2024 18:26:46	20/12/2024 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53492	320,44	Estação Transformadora	CF44053
4332	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024568321	1	3	17/12/2024 18:27:06	18/12/2024 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	16,50	Estação Transformadora	PE69296
4333	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:31:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2348	68513	168,93	Disjuntor Média	POC01
4334	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:32:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	68513	6,00	Disjuntor Média	POC01
4335	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:32:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	911	68513	77,44	Religadora Automática	CF638750
4336	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:32:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7844	68513	712,50	Religadora Automática	CF638721
4337	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:33:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	68513	22,13	Religadora Automática	CF638751
4338	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:31:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	831	68513	59,79	Disjuntor Média	POC01
4339	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:32:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5849	68513	531,28	Religadora Automática	CF638721
4340	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	BA03110904	1	3	17/12/2024 18:27:25	17/12/2024 18:32:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	305	46336	27,70	Religadora Automática	CF638721
4341	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024568345	1	3	17/12/2024 18:29:00	18/12/2024 13:18:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	18,82	Estação Transformadora	F632782
4342	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024568347	1	3	17/12/2024 18:29:01	18/12/2024 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22439	63,60	Base Fusível	PE64808
4343	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024568349	1	3	17/12/2024 18:29:07	18/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	40598	82,99	Base Fusível	PE64766
4344	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024568353	1	3	17/12/2024 18:29:37	19/12/2024 12:59:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	127,48	Estação Transformadora	CF44503
4345	383	12	2024	13017	ARA03	ARA	0024554337	1	3	17/12/2024 18:30:00	17/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28414	0,25		
4346	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	17/12/2024 18:30:00	18/12/2024 00:05:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	55561	106,21	Religadora Automática	PD51615
4347	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	17/12/2024 18:30:00	18/12/2024 12:08:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	55561	52,93	Religadora Automática	PD51607
4348	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	17/12/2024 18:30:00	18/12/2024 12:08:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	55561	423,43	Religadora Automática	PD51607
4349	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	17/12/2024 18:30:00	18/12/2024 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	55561	20,52	Religadora Automática	PD51607
4350	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	17/12/2024 18:30:00	18/12/2024 15:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	55561	123,20	Base Fusível	PD51625
4351	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	17/12/2024 18:30:00	18/12/2024 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	55561	20,77	Base Fusível	PD53924
4352	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024568439	1	3	17/12/2024 18:30:16	18/12/2024 08:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	27582	14,40	Base Fusível	CG54011
4353	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024568385	1	3	17/12/2024 18:31:20	18/12/2024 10:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	16,18	Estação Transformadora	SG40651
4354	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	0024568407	1	3	17/12/2024 18:31:57	18/12/2024 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	55561	51,91	Base Fusível	PD51552
4355	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03112424	1	3	17/12/2024 18:32:31	17/12/2024 21:00:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	344	68513	850,44	Chave Unipolar	CF01724
4356	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03112424	1	3	17/12/2024 18:32:31	17/12/2024 21:02:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	68513	117,13	Chave Unipolar	CF01724
4357	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024568417	1	3	17/12/2024 18:33:05	18/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29243	143,69	Estação Transformadora	IT14618
4358	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024568445	1	3	17/12/2024 18:34:34	18/12/2024 17:43:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	38345	69,43	Estação Transformadora	AR60483
4359	383	12	2024	16388	CAB03	CAB	0024568449	1	3	17/12/2024 18:34:49	18/12/2024 02:59:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16661	16,83	Estação Transformadora	MC27991
4360	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024568461	1	3	17/12/2024 18:35:29	19/12/2024 14:37:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32161	176,12	Estação Transformadora	F633247
4361	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024568485	1	3	17/12/2024 18:36:27	18/12/2024 05:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	23115	666,48	Base Fusível	PE69675
4362	383	12	2024	13041	GXD11	GXD	0024568501	1	3	17/12/2024 18:37:35	18/12/2024 00:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	316	53722	1878,01	Base Fusível	SG186532
4363	383	12	2024	13049	ITA04	ITA	0024568503	1	3	17/12/2024 18:37:38	17/12/2024 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	39716	190,49	Base Fusível	PE67689
4364	383	12	2024	17209	MPA15	MPA	0024568507	1	3	17/12/2024 18:37:50	18/12/2024 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27533	15,35	Estação Transformadora	NI35520
4365	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024568805	1	3	17/12/2024 18:38:53	18/12/2024 02:55:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	16890	90,99	Base Fusível	MC478460
4366	383	12	2024	13078	SCL02	SCL	0024568527	1	3	17/12/2024 18:38:54	17/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	16	10634	48,29	Estação Transformadora	CP15554
4367	383	12	2024	13098	VPA03	VPA	0024566665	1	3	17/12/2024 18:39:00	17/12/2024 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	27582	0,80		
4368	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024572385	1	3	17/12/2024 18:39:40	18/12/2024 07:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	55561	144,53	Base Fusível	PD50078
4369	383	12	2024	13093	VDP03	VDP	BA03112580	1	3	17/12/2024 18:40:04	17/12/2024 18:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	49919	1,86	Base Fusível	SG277199
4370	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03112554	1	3	17/12/2024 18:40:40	17/12/2024 21:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	37868	26,17	Chave Unipolar	CF46557
4371	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03112554	1	3	17/12/2024 18:40:40	17/12/2024 23:07:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	37868	599,92	Chave Unipolar	CF46557
4372	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024568571	1	3	17/12/2024 18:41:00	18/12/2024 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	31	53846	614,32	Estação Transformadora	IT11674
4373	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024568567	1	3	17/12/2024 18:41:19	17/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	24181	331,21	Base Fusível	CP354555
4374	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	0024568569	1	3	17/12/2024 18:41:32	17/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	55561	49,62	Base Fusível	PD51612
4375	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03112616	1	3	17/12/2024 18:45:00	17/12/2024 19:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	32161	1,20	Base Fusível	CF634524
4376	383	12	2024	16395	FAG03	FAG	0024568643	1	3	17/12/2024 18:45:08	18/12/2024 03:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	9,10	Estação Transformadora	P871863
4377	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03112562	1	3	17/12/2024 18:45:12	17/12/2024 20:14:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	25693	110,03	Disjuntor Média	MAL01
4378	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	BA03112562	1	3	17/12/2024 18:45:12	18/12/2024 13:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	25693	134,49	Religadora Automática	CP369514
4379	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 18:46:14	17/12/2024 20:20:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	313	55561	492,98	Religadora Automática	PD525752
4380	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	BA03112408	1	3	17/12/2024 18:46:14	17/12/2024 23:58:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	55561	843,98	Religadora Automática	PD525752
4381	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024568657	1	3	17/12/2024 18:46:18	17/12/2024 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	55561	89,66	Base Fusível	PD520989
4382	383	12	2024	13061	NAT02	NAT	0024568671	1	3	17/12/2024 18:47:15	18/12/2024 23:31:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22741	57,47	Estação Transformadora	IT11365
4383	383	12	2024	13087	SJA03	SJA	0024568697	1	3	17/12/2024 18:48:38	18/12/2024 12:11:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	16890	52,14	Estação Transformadora	SG78270
4384	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03110926	1	3	17/12/2024 18:48:58	17/12/2024 18:52:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4000	32161	206,67	Religadora Automática	CF636930
4385	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	DT24569773	1	3	17/12/2024 18:50:00	17/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	31513	59,42	Estação Transformadora	M469660
4386	383	12	2024	13093	VDP05	VDP	0024568733	1	3	17/12/2024 18:50:53	18/12/2024 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	137	49919	2123,77	Estação Transformadora	SG39145
4387	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024568753	1	3	17/12/2024 18:51:25	20/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	53492	2102,97	Estação Transformadora	CF46845
4388	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024571807	1	3	17/12/2024 18:51:25	18/12/2024 02:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	53846	153,13	Jumper	IT40101
4389	383	12	2024	13080	ITC04	ITC	0024568769	1	3	17/12/2024 18:51:57	18/12/2024 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	55561	712,09	Jumper	PD51339
4390	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	0024568785	1	3	17/12/2024 18:52:52	18/12/2024 09:06:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55561	28,45	Estação Transformadora	PD51599
4391	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03112574	1	3	17/12/2024 18:53:26	18/12/2024 01:34:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	527	32161	3520,36	Religadora Automática	CF637875
4392	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03112574	1	3	17/12/2024 18:53:26	18/12/2024 05:45:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	524	32161	5693,11	Religadora Automática	CF44853
4393	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03112574	1	3	17/12/2024 18:53:26	18/12/2024 05:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	407	32161	4502,44	Religadora Automática	CF638703
4394	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03112574	1	3	17/12/2024 18:53:26	18/12/2024 06:01:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	459	32161	5110,07	Chave Unipolar	638806
4395	383	12	2024	13091	TRB08	TRB	0024568811	1	3	17/12/2024 18:54:37	17/12/2024 21:46:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57026	8,59	Estação Transformadora	O959415
4396	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	BA03112598	1	3	17/12/2024 18:56:00	17/12/2024 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	32161	6,53	Base Fusível	CF633736
4397	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024568835	1	3	17/12/2024 18:56:37	19/12/2024 02:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	32161	3973,72	Base Fusível	CF631250
4398	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024568841	1	3	17/12/2024 18:57:00	19/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	53492	805,28	Estação Transformadora	F634322
4399	383	12	2024	13093	VDP06	VDP	0024568849	1	3	17/12/2024 18:57:26	18/12/2024 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	49919	359,43	Estação Transformadora	SG58034
4400	383	12	2024	13071	POC08	POC	BA03112612	1	3	17/12/2024 19:00:00	17/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	68513	29,17	Base Fusível	CF638392
4401	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024568879	1	3	17/12/2024 19:00:13	19/12/2024 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	29243	503,21	Base Fusível	CP18476
4402	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024568895	1	3	17/12/2024 19:00:38	17/12/2024 20:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	27582	4,67	Estação Transformadora	CG55303
4403	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024568925	1	3	17/12/2024 19:02:14	18/12/2024 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	53846	61,14	Base Fusível	IT11238
4404	383	12	2024	17184	CAM03	CAM	0024568941	1	3	17/12/2024 19:03:01	18/12/2024 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	24116	80,96	Base Fusível	PD59734
4405	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024568955	1	3	17/12/2024 19:03:44	19/12/2024 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	40,95	Estação Transformadora	CF45970
4406	383	12	2024	13071	POC02	POC	0024568961	1	3	17/12/2024 19:03:53	19/12/2024 11:24:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	40,34	Estação Transformadora	CF48145
4407	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024568959	1	3	17/12/2024 19:03:53	18/12/2024 11:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	27582	65,81	Base Fusível	CG54770
4408	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024545573	1	3	17/12/2024 19:05:04	17/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	28414	1,00		
4409	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024568985	1	3	17/12/2024 19:05:18	18/12/2024 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	68513	1326,91	Base Fusível	CF637047
4410	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024569035	1	3	17/12/2024 19:07:55	18/12/2024 17:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	55561	245,32	Base Fusível	PD56798

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4411	383	12	2024	13052	ITR10	ITR	0024569039	1	3	17/12/2024 19:08:22	18/12/2024 16:14:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	21,10	Estação Transformadora	IT41229
4412	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024569061	1	3	17/12/2024 19:10:19	19/12/2024 08:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	113,13	Estação Transformadora	F632050
4413	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024569067	1	3	17/12/2024 19:10:30	18/12/2024 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	21233	176,60	Base Fusível	PE05619
4414	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024569077	1	3	17/12/2024 19:11:32	17/12/2024 23:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	53	24116	240,68	Estação Transformadora	PD59556
4415	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024569085	1	3	17/12/2024 19:12:07	18/12/2024 12:16:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	22439	256,07	Estação Transformadora	PE63574
4416	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024569097	1	3	17/12/2024 19:12:58	20/12/2024 16:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	68,85	Estação Transformadora	CF48970
4417	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024569163	1	3	17/12/2024 19:13:15	18/12/2024 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	90	24116	610,13	Base Fusível	PD50573
4418	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024571629	1	3	17/12/2024 19:14:09	18/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	24116	656,04	Base Fusível	PD57902
4419	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024569151	1	3	17/12/2024 19:15:39	18/12/2024 13:48:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24116	18,55	Estação Transformadora	PD59636
4420	383	12	2024	13044	IBS06	IBS	0024569157	1	3	17/12/2024 19:16:07	17/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33362	4,80	Estação Transformadora	MC29383
4421	383	12	2024	13033	BOJ03	BOJ	0024569165	1	3	17/12/2024 19:16:27	18/12/2024 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18322	21,23	Estação Transformadora	T12292
4422	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024569189	1	3	17/12/2024 19:18:24	18/12/2024 17:08:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53188	43,66	Estação Transformadora	NI39713
4423	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024568567	1	3	17/12/2024 19:20:00	17/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	24181	519,17		
4424	383	12	2024	13080	MIR01	MIR	0024569219	1	3	17/12/2024 19:20:04	18/12/2024 04:48:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	9,47	Estação Transformadora	DS25670
4425	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024569223	1	3	17/12/2024 19:20:17	20/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32161	277,31	Estação Transformadora	CF45952
4426	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024569235	1	3	17/12/2024 19:20:48	18/12/2024 00:55:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	89387	16,72	Estação Transformadora	CP13246
4427	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	BA03112606	1	3	17/12/2024 19:22:31	17/12/2024 22:30:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	22741	200,66	Disjuntor Média	NAT04
4428	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024569259	1	3	17/12/2024 19:22:41	18/12/2024 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	27582	19,36	Estação Transformadora	L533053
4429	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024569269	1	3	17/12/2024 19:23:39	18/12/2024 10:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	53846	758,15	Base Fusível	IT436734
4430	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024569279	1	3	17/12/2024 19:24:30	19/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	37868	1657,42	Estação Transformadora	CF46055
4431	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024569285	1	3	17/12/2024 19:24:34	17/12/2024 21:46:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	89387	4,73	Estação Transformadora	C358262
4432	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	BA03112614	1	3	17/12/2024 19:25:31	18/12/2024 02:47:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	23115	1015,76	Religadora Automática	PE872230
4433	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024569683	1	3	17/12/2024 19:27:22	18/12/2024 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	290	32161	2091,06	Base Fusível	CF635267
4434	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024569343	1	3	17/12/2024 19:28:24	18/12/2024 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	29,99	Estação Transformadora	AR40872
4435	383	12	2024	13034	DIC15	DIC	BA03112620	1	3	17/12/2024 19:29:09	17/12/2024 19:58:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	742	89387	356,98	Religadora Automática	CP370677
4436	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	BA03112620	1	3	17/12/2024 19:29:09	17/12/2024 19:58:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1420	40746	689,09	Religadora Automática	CP368529
4437	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024569351	1	3	17/12/2024 19:29:13	18/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	68513	161,09	Estação Transformadora	CF44239
4438	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 19:29:51	17/12/2024 19:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1493	27582	84,19	Religadora Automática	CG54096
4439	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03110240	1	3	17/12/2024 19:29:51	17/12/2024 19:46:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	27582	27,91	Religadora Automática	CG54096
4440	383	12	2024	13033	BOJ03	BOJ	0024569395	1	3	17/12/2024 19:32:18	18/12/2024 15:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	18322	200,28	Base Fusível	IT449247
4441	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024547669	1	3	17/12/2024 19:34:00	17/12/2024 19:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	14978	2,00		
4442	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	BA03112608	1	3	17/12/2024 19:34:01	18/12/2024 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	37868	8,87		
4443	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	0024569433	1	3	17/12/2024 19:35:20	17/12/2024 23:51:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22741	8,53	Estação Transformadora	I440222
4444	383	12	2024	13056	MAC02	MAC	0024564807	1	3	17/12/2024 19:35:48	17/12/2024 19:41:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	427	54590	41,63	Religadora Automática	MC474649
4445	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024569463	1	3	17/12/2024 19:36:41	18/12/2024 01:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	55561	110,62	Base Fusível	PD50289
4446	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024569467	1	3	17/12/2024 19:36:45	18/12/2024 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	25,64	Estação Transformadora	DS20878
4447	383	12	2024	13069	MAL01	MAL	0024569473	1	3	17/12/2024 19:36:53	17/12/2024 21:05:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	1,48	Estação Transformadora	CP31306
4448	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024569481	1	3	17/12/2024 19:37:11	18/12/2024 07:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	27582	148,36	Base Fusível	CG534413
4449	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	17/12/2024 19:44:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	675	18322	69,56	Religadora Automática	IT449793
4450	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	17/12/2024 22:03:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	18322	62,82	Religadora Automática	IT449793
4451	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	17/12/2024 23:07:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	609	18322	2121,69	Religadora Automática	IT449793
4452	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	18/12/2024 14:44:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	18322	974,44	Religadora Automática	IT452097
4453	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	18/12/2024 16:05:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	18322	2065,93	Religadora Automática	IT452097
4454	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	17/12/2024 23:15:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	22741	415,41	Chave Unipolar	IT46049
4455	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	17/12/2024 23:14:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	22741	346,03	Religadora Automática	IT452097
4456	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	BA03112622	1	3	17/12/2024 19:38:19	17/12/2024 23:15:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2221	22741	8022,75	Chave Unipolar	IT46049
4457	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024569495	1	3	17/12/2024 19:38:26	18/12/2024 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	54590	651,13	Base Fusível	MC24969
4458	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024569505	1	3	17/12/2024 19:39:05	18/12/2024 13:51:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	54,62	Estação Transformadora	CF45690
4459	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024569511	1	3	17/12/2024 19:39:19	20/12/2024 13:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	65,38	Estação Transformadora	F632337
4460	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024555813	1	3	17/12/2024 19:40:00	17/12/2024 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	28414	1,75		
4461	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024569529	1	3	17/12/2024 19:40:50	18/12/2024 03:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	16890	29,31	Estação Transformadora	MC20503
4462	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	BA03112624	1	3	17/12/2024 19:41:29	17/12/2024 20:11:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	513	53846	253,22	Religadora Automática	IT10036
4463	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	BA03112624	1	3	17/12/2024 19:41:29	17/12/2024 21:57:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1565	53846	3546,46	Religadora Automática	IT439052
4464	383	12	2024	13046	INO07	INO	0024569543	1	3	17/12/2024 19:41:37	18/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53188	14,14	Estação Transformadora	NI17984
4465	383	12	2024	13058	MAR05	MAR	0024569545	1	3	17/12/2024 19:41:56	18/12/2024 10:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	173	59222	2635,56	Estação Transformadora	NI17470
4466	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	0024569547	1	3	17/12/2024 19:41:59	18/12/2024 11:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	18322	113,99	Base Fusível	IT14449
4467	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024569561	1	3	17/12/2024 19:43:00	18/12/2024 11:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	55561	194,80	Base Fusível	PD56825
4468	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024569571	1	3	17/12/2024 19:43:00	20/12/2024 11:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	37868	2120,80	Estação Transformadora	CF46701
4469	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 19:44:21	17/12/2024 19:51:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	177	11703	20,06	Religadora Automática	MC478352
4470	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 19:44:21	17/12/2024 19:51:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	11703	12,63	Religadora Automática	MC478352
4471	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 19:44:21	17/12/2024 19:51:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	11703	6,50	Religadora Automática	MC474054
4472	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024565551	1	3	17/12/2024 19:45:00	17/12/2024 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16959	2,83		
4473	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024569585	1	3	17/12/2024 19:45:11	20/12/2024 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	61,48	Estação Transformadora	AR60619
4474	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024569931	1	3	17/12/2024 19:47:00	18/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	55561	49,10		
4475	383	12	2024	13022	BAX04	BAX	0024569677	1	3	17/12/2024 19:49:57	19/12/2024 17:46:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	45,94	Estação Transformadora	AR47760
4476	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024569687	1	3	17/12/2024 19:50:31	18/12/2024 10:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	53846	1236,10	Base Fusível	IT10637
4477	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024569713	1	3	17/12/2024 19:51:44	18/12/2024 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	19,94	Estação Transformadora	F638476
4478	383	12	2024	13076	RDO01	RDO	0024569723	1	3	17/12/2024 19:52:29	18/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	15,63	Estação Transformadora	M469256
4479	383	12	2024	13061	NAT05	NAT	0024569749	1	3	17/12/2024 19:55:06	18/12/2024 15:51:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22741	19,93	Estação Transformadora	IT45815
4480	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03112574	1	3	17/12/2024 19:56:04	18/12/2024 01:32:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	972	32161	5457,51	Chave Unipolar	637875
4481	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024564989	1	3	17/12/2024 19:57:00	17/12/2024 20:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	16959	16,13		
4482	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	BA03112430	1	3	17/12/2024 19:57:17	17/12/2024 21:24:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	256	9962	371,06	Disjuntor Média	ITL03
4483	383	12	2024	13043	IGB02	IGB	0024569815	1	3	17/12/2024 19:58:42	19/12/2024 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26586	110,82	Estação Transformadora	AR40353
4484	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024563637	1	3	17/12/2024 19:58:49	17/12/2024 22:42:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	346	38345	945,83	Religadora Automática	AR71523
4485	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024569901	1	3	17/12/2024 20:04:06	18/12/2024 15:00:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	59	37868	1117,94	Estação Transformadora	F639807
4486	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 20:07:52	17/12/2024 20:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	389	11703	182,51	Religadora Automática	MC20750
4487	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024569957	1	3	17/12/2024 20:10:24	18/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	68513	108,45	Estação Transformadora	CF48268
4488	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024569991	1	3	17/12/2024 20:11:53	18/12/2024 18:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	22,52	Estação Transformadora	MC22872
4489	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024570015	1	3	17/12/2024 20:13:16	18/12/2024 14:11:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	17,98	Estação Transformadora	DS25779
4490	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03112642	1	3	17/12/2024 20:15:35	18/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	26586	149,16	Base Fusível	CF45079
4491	383	12	2024	13034	DIC10	DIC	0024570077	1	3	17/12/2024 20:18:02	17/12/2024 23:10:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	2,88	Estação Transformadora	CP31824
4492	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024570101	1	3	17/12/2024 20:19:42	19/12/2024 12:46:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	40,45	Estação Transformadora	AR40247
4493	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024552817	1	3	17/12/2024 20:20:53	17/12/2024 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	59222	4,85		
4494	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024570133	1	3	17/12/2024 20:21:00	20/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	62,32	Estação Transformadora	F636657
4495	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024570143	1	3	17/12/2024 20:21:50	19/12/2024 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	44,80	Estação Transformadora	AR42158
4496	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024570147	1	3	17/12/2024 20:22:09	18/12/2024 11:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	27582	30,20	Estação Transformadora	CG58024
4497	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024570149	1	3	17/12/2024 20:22:11	17/12/2024 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	23115	128,40	Base Fusível	69547
4498	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024570217	1	3	17/12/2024 20:27:40	18/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	53492	50,62	Estação Transformadora	U636258
4499	383	12	2024	13061	NAT03	NAT	0024570235	1	3	17/12/2024 20:29:50	19/12/2024 02:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22741	60,50	Estação Transformadora	IT7637
4500	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024563107	1	3	17/12/2024 20:32:27	19/12/2024 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	37868	1388,58	Estação Transformadora	F636795
4501	383	12	2024	13058	MAR02	MAR	0024570415	1	3	17/12/2024 20:37:10	17/12/2024 23:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	117	59222	364,33	Base Fusível	NI38223
4502	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024570371	1	3	17/12/2024 20:39:17	18/12/2024 17:31:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	161	68513	3358,86	Base Fusível	CF48823
4503	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024570373	1	3	17/12/2024 20:39:23	18/12/2024 00:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	40746	451,23	Base Fusível	CP17823
4504	383	12	2024	16393	BJD01	BJD	0024573571	1	3	17/12/2024 20:39:45	18/12/2024 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	22429	634,43	Base Fusível	CG54204
4505	383	12	2024	16393	BJD01	BJD	0024573571	1	3	17/12/2024 20:39:45	18/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	22429	934,76	Base Fusível	CG54204
4506	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024570401	1	3	17/12/2024 20:39:58	18/12/2024 01:04:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	55561	4,40	Jumper	US2012
4507	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024570421	1	3	17/12/2024 20:42:26	17/12/2024 22:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	29243	69,34	Estação Transformadora	CE50143
4508	383	12	2024	16388	CAB02	CAB	0024570427	1	3	17/12/2024 20:43:04	18/12/2024 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16661	9,78	Estação Transformadora	M476984
4509	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024576585	1	3	17/12/2024 20:43:14	18/12/2024 11:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	38345	43,89	Estação Transformadora	AR60231
4510	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024570467	1	3	17/12/2024 20:45:36	18/12/2024 08:37:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	11,87	Estação Transformadora	PD50271
4511	383	12	2024	13071	POC06	POC	BA03112682	1	3	17/12/2024 20:47:47	18/12/2024 02:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	345	68513	2071,25	Base Fusível	CF48791
4512	383	12	2024	13080	SAP03	SAP	0024570503	1	3	17/12/2024 20:47:54	18/12/2024 09:27:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	12,65	Estação Transformadora	DS20694
4513	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024570507	1	3	17/12/2024 20:48:08	20/12/2024 16:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	67,46	Estação Transformadora	CF46300
4514	383	12	2024	17209	MPA15	MPA	0024570515	1	3	17/12/2024 20:49:23	18/12/2024 16:11:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27533	19,36	Estação Transformadora	N762034
4515	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024567327	1	3	17/12/2024 20:50:00	17/12/2024 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	27582	9,67		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4516	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024570583	1	3	17/12/2024 20:51:59	17/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29243	1,38	Base Fusível	CP19496
4517	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024570549	1	3	17/12/2024 20:52:04	17/12/2024 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	53846	60,84	Base Fusível	IT10083
4518	383	12	2024	13046	INO03	INO	0024570555	1	3	17/12/2024 20:52:46	17/12/2024 23:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	256	53188	555,66	Base Fusível	NI38731
4519	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024570565	1	3	17/12/2024 20:54:23	17/12/2024 23:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	67	22439	169,31	Base Fusível	PE63896
4520	383	12	2024	17186	SER01	SER	0024570617	1	3	17/12/2024 20:59:12	18/12/2024 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	40746	41,44	Base Fusível	CP351326
4521	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024570655	1	3	17/12/2024 21:02:49	20/12/2024 09:41:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	68513	303,23	Estação Transformadora	F633769
4522	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024570661	1	3	17/12/2024 21:03:33	18/12/2024 13:37:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	33362	265,02	Estação Transformadora	M471053
4523	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024570669	1	3	17/12/2024 21:03:53	18/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	15,19	Estação Transformadora	C367342
4524	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	0024570671	1	3	17/12/2024 21:03:58	19/12/2024 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23115	81,57	Estação Transformadora	PE69506
4525	383	12	2024	13094	BUE02	BUE	0024570673	1	3	17/12/2024 21:04:10	17/12/2024 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	1,18	Estação Transformadora	CP30156
4526	383	12	2024	13078	SCL01	SCL	0024570675	1	3	17/12/2024 21:04:11	18/12/2024 19:14:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10634	243,93	Base Fusível	CP358084
4527	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024570699	1	3	17/12/2024 21:06:32	18/12/2024 10:31:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	13,42	Estação Transformadora	DS40163
4528	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024570727	1	3	17/12/2024 21:10:25	18/12/2024 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	37868	1637,55	Base Fusível	CF632085
4529	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	0024566565	1	3	17/12/2024 21:11:00	17/12/2024 21:21:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	53846	6,90		
4530	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024570745	1	3	17/12/2024 21:11:52	17/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	89387	5,41	Estação Transformadora	C357155
4531	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 21:12:45	18/12/2024 18:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	11703	835,41	Religadora Automática	MC20750
4532	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03112684	1	3	17/12/2024 21:12:56	17/12/2024 21:17:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	11703	4,25	Religadora Automática	MC478352
4533	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03112684	1	3	17/12/2024 21:12:56	18/12/2024 09:44:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	105	11703	1314,51	Religadora Automática	MC474053
4534	383	12	2024	17186	MOB06	MOB	0024655889	1	3	17/12/2024 21:19:26	17/12/2024 22:54:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40746	7,94		
4535	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024570795	1	3	17/12/2024 21:21:31	19/12/2024 04:03:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	9	23115	276,27	Estação Transformadora	PE66443
4536	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024570829	1	3	17/12/2024 21:25:45	18/12/2024 12:23:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	29312	14,97	Estação Transformadora	P869365
4537	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024570843	1	3	17/12/2024 21:27:46	20/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	62,04	Estação Transformadora	AR60034
4538	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	BA03112242	1	3	17/12/2024 21:29:11	18/12/2024 16:06:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16959	130,30	Base Fusível	CG20253
4539	383	12	2024	13046	INO04	INO	0024562819	1	3	17/12/2024 21:31:21	17/12/2024 22:48:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	53188	261,25	Religadora Automática	NI801215
4540	383	12	2024	13032	CMB01	CMB	BA03111670	1	3	17/12/2024 21:33:10	17/12/2024 21:58:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	389	11703	167,27	Religadora Automática	MC20750
4541	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024570871	1	3	17/12/2024 21:33:35	18/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	29312	48,07	Estação Transformadora	PE65453
4542	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	0024568569	1	3	17/12/2024 21:38:00	17/12/2024 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	55561	0,37		
4543	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024570917	1	3	17/12/2024 21:40:15	18/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	131	9962	1746,12	Base Fusível	IT14459
4544	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 21:41:01	17/12/2024 22:18:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3152	16959	1952,49	Disjuntor Média	TRM02
4545	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 21:41:01	17/12/2024 22:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	16959	80,17	Religadora Automática	CG540509
4546	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 21:41:01	18/12/2024 00:23:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	16959	59,56	Disjuntor Média	TRM02
4547	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 21:41:01	18/12/2024 01:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	16959	370,42	Religadora Automática	CG534105
4548	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 21:41:01	18/12/2024 02:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	16959	31,80	Disjuntor Média	TRM02
4549	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03112574	1	3	17/12/2024 21:43:40	18/12/2024 13:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	32161	1053,36	Religadora Automática	CF44853
4550	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024572583	1	3	17/12/2024 21:43:53	20/12/2024 16:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	79	68513	5266,82	Estação Transformadora	CF46799
4551	383	12	2024	13052	ITR01	ITR	BA03112624	1	3	17/12/2024 21:51:00	17/12/2024 21:54:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	513	53846	27,50	Religadora Automática	IT439052
4552	383	12	2024	13034	DIC07	DIC	0024571015	1	3	17/12/2024 21:53:32	18/12/2024 07:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	89387	30,05	Estação Transformadora	CP15911
4553	383	12	2024	13032	CMB02	CMB	0024571017	1	3	17/12/2024 21:54:33	18/12/2024 17:04:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11703	38,32	Estação Transformadora	MC28485
4554	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	BA03112554	1	3	17/12/2024 21:56:56	17/12/2024 23:07:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	37868	49,26		
4555	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	0024571061	1	3	17/12/2024 22:01:57	18/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	18,63	Estação Transformadora	CF46771
4556	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024571073	1	3	17/12/2024 22:03:48	18/12/2024 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29243	120,48	Base Fusível	CP359924
4557	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024571133	1	3	17/12/2024 22:14:36	18/12/2024 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	58058	693,28	Estação Transformadora	M470380
4558	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024571147	1	3	17/12/2024 22:17:00	18/12/2024 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24116	48,90	Base Fusível	PD515489
4559	383	12	2024	13056	CAR02	CAR	0024569495	1	3	17/12/2024 22:17:31	18/12/2024 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	54590	341,29		
4560	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024571153	1	3	17/12/2024 22:17:48	18/12/2024 12:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	14,28	Estação Transformadora	P869961
4561	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024571157	1	3	17/12/2024 22:18:02	18/12/2024 23:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	50,07	Estação Transformadora	CF44479
4562	383	12	2024	13080	ITC01	ITC	0024571163	1	3	17/12/2024 22:19:02	18/12/2024 07:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	55561	395,63	Base Fusível	PD516062
4563	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024571171	1	3	17/12/2024 22:21:11	18/12/2024 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	29243	262,09	Estação Transformadora	CE50862
4564	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024571177	1	3	17/12/2024 22:23:05	18/12/2024 07:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	55561	397,69	Base Fusível	PD50308
4565	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 22:23:35	17/12/2024 22:35:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2701	16959	549,95	Religadora Automática	CG540507
4566	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	BA03112380	1	3	17/12/2024 22:23:35	17/12/2024 22:37:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	16959	56,16	Religadora Automática	CG540507
4567	383	12	2024	13090	TER04	TER	0024571227	1	3	17/12/2024 22:34:27	18/12/2024 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	40598	177,48	Base Fusível	CT962922
4568	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024567457	1	3	17/12/2024 22:35:00	17/12/2024 23:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	55561	1,90		
4569	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024571229	1	3	17/12/2024 22:35:00	18/12/2024 04:44:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	6,15	Estação Transformadora	CE50136
4570	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	BA03112436	1	3	17/12/2024 22:35:56	17/12/2024 22:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4261	53846	632,05	Disjuntor Média	ITR08
4571	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024571257	1	3	17/12/2024 22:40:52	18/12/2024 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	14,64	Estação Transformadora	AR40235
4572	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024571263	1	3	17/12/2024 22:41:01	19/12/2024 11:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	74,17	Estação Transformadora	CF46258
4573	383	12	2024	13068	PIN03	PIN	0024571265	1	3	17/12/2024 22:42:34	18/12/2024 02:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	44551	247,51	Estação Transformadora	NI33266
4574	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	0024571273	1	3	17/12/2024 22:43:29	18/12/2024 09:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	55561	111,75	Base Fusível	PD51393
4575	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024571279	1	3	17/12/2024 22:45:29	18/12/2024 03:47:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	5,04	Estação Transformadora	PE64922
4576	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024571281	1	3	17/12/2024 22:46:06	18/12/2024 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	23115	50,41	Base Fusível	PE67497
4577	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	17/12/2024 22:46:48	18/12/2024 18:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	16890	815,03	Base Fusível	SG59217
4578	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024571311	1	3	17/12/2024 22:52:42	18/12/2024 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21233	35,11	Estação Transformadora	PE66088
4579	383	12	2024	13076	RDO05	RDO	0024571319	1	3	17/12/2024 22:55:01	18/12/2024 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	18,88	Estação Transformadora	M469704
4580	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024571345	1	3	17/12/2024 23:03:39	19/12/2024 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	40598	411,83	Estação Transformadora	TE60906
4581	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	0024567801	1	3	17/12/2024 23:10:00	17/12/2024 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	18322	1,50		
4582	383	12	2024	13034	DIC05	DIC	0024571413	1	3	17/12/2024 23:22:57	18/12/2024 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	20,03	Estação Transformadora	C358348
4583	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024571429	1	3	17/12/2024 23:25:44	18/12/2024 09:10:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	9,74	Estação Transformadora	CP31477
4584	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03112766	1	3	17/12/2024 23:27:23	18/12/2024 00:56:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	27582	2,98	Base Fusível	CG54381
4585	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	BA03112768	1	3	17/12/2024 23:27:46	18/12/2024 00:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	27582	20,06	Base Fusível	CG54105
4586	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03112804	1	3	17/12/2024 23:28:00	18/12/2024 00:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	68513	94,93	Base Fusível	CF46624
4587	383	12	2024	13058	MAR07	MAR	0024571465	1	3	17/12/2024 23:41:04	19/12/2024 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	59222	1930,64	Estação Transformadora	NI17609
4588	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024571483	1	3	17/12/2024 23:42:54	18/12/2024 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	40598	28,95	Base Fusível	TE62477
4589	383	12	2024	13046	INO08	INO	0024571485	1	3	17/12/2024 23:48:00	19/12/2024 00:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	53188	826,20	Estação Transformadora	NI17543
4590	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024571505	1	3	17/12/2024 23:53:32	18/12/2024 16:12:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	53846	489,33	Base Fusível	IT41518
4591	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024571529	1	3	18/12/2024 00:08:57	20/12/2024 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	48,18	Estação Transformadora	F640298
4592	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024571531	1	3	18/12/2024 00:09:04	18/12/2024 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27582	29,66	Estação Transformadora	CG55743
4593	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	BA03112760	1	3	18/12/2024 00:09:14	18/12/2024 12:08:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	55561	263,76	Religadora Automática	PD51607
4594	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024571543	1	3	18/12/2024 00:14:21	20/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	32161	1739,54	Estação Transformadora	F639809
4595	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024571549	1	3	18/12/2024 00:18:59	18/12/2024 10:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	24116	578,08	Base Fusível	PD51148
4596	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024571555	1	3	18/12/2024 00:20:05	19/12/2024 14:27:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	68513	1105,43	Estação Transformadora	CF45599
4597	383	12	2024	13080	MIR02	MIR	0024567517	1	3	18/12/2024 00:27:00	18/12/2024 01:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	55561	11,67	Base Fusível	PD51064
4598	383	12	2024	13088	TAM02	TAM	0024571569	1	3	18/12/2024 00:29:43	20/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	10	46336	585,05	Estação Transformadora	CF49371
4599	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024571577	1	3	18/12/2024 00:31:50	18/12/2024 15:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	53492	161,73	Estação Transformadora	U48517
4600	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024571593	1	3	18/12/2024 00:36:41	18/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	217	9962	2362,83	Base Fusível	IT14537
4601	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024567749	1	3	18/12/2024 01:20:00	18/12/2024 01:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	55561	0,47		
4602	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03112842	1	3	18/12/2024 01:21:15	18/12/2024 01:44:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	462	32161	177,61	Religadora Automática	CF639597
4603	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03112842	1	3	18/12/2024 01:21:15	18/12/2024 02:03:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	426	32161	302,82	Religadora Automática	CF639597
4604	383	12	2024	13027	BUZ04	BUZ	0024571685	1	3	18/12/2024 01:26:32	18/12/2024 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	14,31	Estação Transformadora	F636289
4605	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024571703	1	3	18/12/2024 01:36:14	18/12/2024 14:08:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22439	25,09	Estação Transformadora	PE64861
4606	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03112882	1	3	18/12/2024 01:48:00	18/12/2024 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23115	3,47	Chave Unipolar	PE874897
4607	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024569683	1	3	18/12/2024 01:50:00	18/12/2024 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	32161	33,33		
4608	383	12	2024	13091	TRB05	TRB	0024571711	1	3	18/12/2024 01:53:05	18/12/2024 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57026	78,99	Estação Transformadora	TE61574
4609	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024549601	1	3	18/12/2024 02:00:00	18/12/2024 02:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	38345	2,20		
4610	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	BA03112926	1	3	18/12/2024 02:10:00	18/12/2024 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	26586	10,00	Base Fusível	41339
4611	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024569529	1	3	18/12/2024 02:40:00	18/12/2024 03:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	142	16890	48,44		
4612	383	12	2024	13071	POC09	POC	0024571777	1	3	18/12/2024 02:48:12	19/12/2024 13:30:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	68513	1110,52	Estação Transformadora	CF46483
4613	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03112920	1	3	18/12/2024 03:02:15	18/12/2024 03:05:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	384	14978	22,29	Religadora Automática	CF638076
4614	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03112484	1	3	18/12/2024 03:06:13	18/12/2024 05:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24116	8,16	Religadora Automática	IT444833
4615	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024571803	1	3	18/12/2024 03:16:19	18/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	16959	253,66	Base Fusível	CG24415
4616	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 04:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	18322	13,56	Religadora Automática	IT449793
4617	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 04:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	18322	54,25	Religadora Automática	IT449793
4618	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 04:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	18322	163,28	Religadora Automática	IT449793
4619	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 04:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	609	18322	317,70	Religadora Automática	IT449793
4620	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 09:53:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	18322	299,60	Religadora Automática	IT449793

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4621	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	18322	127,09	Religadora Automática	IT12235
4622	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 14:03:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	18322	632,49	Religadora Automática	IT12235
4623	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	18322	837,33	Religadora Automática	IT452097
4624	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	18322	396,01	Base Fusível	IT47297
4625	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 04:01:24	18/12/2024 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	18322	561,34	Base Fusível	IT47302
4626	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	BA03112252	1	3	18/12/2024 04:01:46	18/12/2024 04:09:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	29243	5,38	Religadora Automática	CP359189
4627	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024565419	1	3	18/12/2024 04:15:00	18/12/2024 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	46336	1,67		
4628	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024570727	1	3	18/12/2024 04:15:00	18/12/2024 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	37868	18,67		
4629	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024571869	1	3	18/12/2024 04:29:56	18/12/2024 17:44:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	13,24	Estação Transformadora	F633893
4630	383	12	2024	17187	ROL03	ROL	0024571881	1	3	18/12/2024 04:35:28	18/12/2024 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	31513	233,79	Base Fusível	MC476672
4631	383	12	2024	13022	BAX10	BAX	0024571895	1	3	18/12/2024 04:48:00	20/12/2024 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	55,05	Estação Transformadora	AR42090
4632	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024571941	1	3	18/12/2024 05:03:14	18/12/2024 17:57:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	12,91	Estação Transformadora	CG55931
4633	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	0024571945	1	3	18/12/2024 05:07:39	18/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	22741	78,09	Base Fusível	IT441378
4634	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024548791	1	3	18/12/2024 05:20:00	18/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	53492	2,33		
4635	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	BA03112928	1	3	18/12/2024 05:20:10	18/12/2024 11:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	40007	6217,05	Religadora Automática	PE873103
4636	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	BA03112928	1	3	18/12/2024 05:20:42	18/12/2024 05:35:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	40007	43,11	Religadora Automática	PE69212
4637	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	BA03112928	1	3	18/12/2024 05:20:42	18/12/2024 11:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	679	40007	4414,25	Religadora Automática	PE873103
4638	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024571985	1	3	18/12/2024 05:24:21	18/12/2024 11:19:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	53846	218,79	Estação Transformadora	IT41424
4639	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	0024553943	1	3	18/12/2024 05:25:12	18/12/2024 10:54:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	538	37868	2951,98	Religadora Automática	CF638030
4640	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024571993	1	3	18/12/2024 05:26:58	18/12/2024 12:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	6675	195,01	Base Fusível	TE959823
4641	383	12	2024	13024	CQT04	CQT	0024571993	1	3	18/12/2024 05:26:58	18/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	6675	15,22	Base Fusível	TE959823
4642	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	0024572003	1	3	18/12/2024 05:33:12	18/12/2024 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	30173	98,34	Base Fusível	MC24386
4643	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024572363	1	3	18/12/2024 05:45:00	18/12/2024 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	16959	141,67	Base Fusível	MC467053
4644	383	12	2024	13094	CRM02	CRM	0024572027	1	3	18/12/2024 05:45:06	18/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	29243	131,63	Base Fusível	IT14614
4645	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024572035	1	3	18/12/2024 05:47:01	18/12/2024 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29243	48,20	Base Fusível	CP353428
4646	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024572041	1	3	18/12/2024 05:49:16	18/12/2024 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	22439	63,43	Base Fusível	PE870584
4647	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024572041	1	3	18/12/2024 05:49:16	18/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	8,18	Base Fusível	PE870584
4648	383	12	2024	13052	ITR02	ITR	0024572099	1	3	18/12/2024 06:05:49	18/12/2024 11:31:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	10,85	Estação Transformadora	T41239
4649	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024572117	1	3	18/12/2024 06:08:05	18/12/2024 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	37868	486,48	Estação Transformadora	F636227
4650	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024572137	1	3	18/12/2024 06:12:48	18/12/2024 09:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	23115	445,41	Base Fusível	PE67275
4651	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024572161	1	3	18/12/2024 06:17:31	18/12/2024 14:40:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	53846	108,91	Base Fusível	IT436945
4652	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024572197	1	3	18/12/2024 06:21:14	18/12/2024 12:06:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27582	5,76	Estação Transformadora	L533198
4653	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024572213	1	3	18/12/2024 06:24:00	20/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	60,93	Estação Transformadora	F631037
4654	383	12	2024	16393	BJD03	BJD	0024572207	1	3	18/12/2024 06:24:03	18/12/2024 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22429	9,68	Estação Transformadora	L539819
4655	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024572245	1	3	18/12/2024 06:27:51	18/12/2024 16:11:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	32161	1060,54	Base Fusível	CF633628
4656	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024599673	1	3	18/12/2024 06:29:56	21/12/2024 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	68513	3116,30	Estação Transformadora	CF49344
4657	383	12	2024	13033	BOJ02	BOJ	0024572273	1	3	18/12/2024 06:29:57	18/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	18322	47,68	Base Fusível	IT47478
4658	383	12	2024	13052	ITR03	ITR	0024572285	1	3	18/12/2024 06:31:37	18/12/2024 14:08:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	53846	7,61	Base Fusível	IT41721
4659	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024572313	1	3	18/12/2024 06:37:34	18/12/2024 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	24116	306,01	Base Fusível	PD59719
4660	383	12	2024	13094	BUE01	BUE	0024572327	1	3	18/12/2024 06:38:18	19/12/2024 00:06:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	29243	139,79	Estação Transformadora	T15595
4661	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024572353	1	3	18/12/2024 06:41:07	18/12/2024 09:44:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	12	55561	36,65	Estação Transformadora	PD96382
4662	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024572365	1	3	18/12/2024 06:44:00	18/12/2024 13:14:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	6,51	Estação Transformadora	C352262
4663	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024572373	1	3	18/12/2024 06:45:48	18/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	53846	73,12	Estação Transformadora	I442400
4664	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024582383	1	3	18/12/2024 06:47:58	18/12/2024 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	24116	27,30	Base Fusível	PD59453
4665	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024572417	1	3	18/12/2024 06:49:27	21/12/2024 02:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68513	271,84	Estação Transformadora	CF45589
4666	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024572427	1	3	18/12/2024 06:50:23	18/12/2024 12:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	24116	162,69	Base Fusível	PD56791
4667	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024572429	1	3	18/12/2024 06:50:35	18/12/2024 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	57026	543,20	Base Fusível	TE62122
4668	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024572433	1	3	18/12/2024 06:50:47	18/12/2024 09:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	57026	35,80	Base Fusível	TE963495
4669	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03111684	1	3	18/12/2024 06:54:57	18/12/2024 14:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	37868	320,96	Chave Unipolar	CF01835
4670	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024572477	1	3	18/12/2024 06:56:05	18/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	8,57	Estação Transformadora	AR60598
4671	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024572527	1	3	18/12/2024 07:04:07	19/12/2024 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	32161	1238,30	Base Fusível	CF45414
4672	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024572531	1	3	18/12/2024 07:05:41	19/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29243	29,57	Base Fusível	CP358381
4673	383	12	2024	13034	DIC06	DIC	0024572547	1	3	18/12/2024 07:07:30	18/12/2024 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	3,44	Estação Transformadora	CP31442
4674	383	12	2024	13022	BAX10	BAX	0024572567	1	3	18/12/2024 07:11:22	18/12/2024 12:00:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	54815	342,32	Base Fusível	AR42847
4675	383	12	2024	13052	ITR04	ITR	0024572601	1	3	18/12/2024 07:14:07	18/12/2024 10:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	3,75	Estação Transformadora	IT41423
4676	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	0024572611	1	3	18/12/2024 07:15:01	18/12/2024 11:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	18322	4,70	Base Fusível	IT14993
4677	383	12	2024	13033	CRZ01	CRZ	0024572643	1	3	18/12/2024 07:20:46	18/12/2024 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	18322	4,85	Base Fusível	IT49438
4678	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024572659	1	3	18/12/2024 07:22:28	18/12/2024 12:20:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	53846	14,92	Base Fusível	IT437362
4679	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024572669	1	3	18/12/2024 07:23:21	19/12/2024 12:13:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53846	28,83	Estação Transformadora	IT10403
4680	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03111840	1	3	18/12/2024 07:24:16	18/12/2024 08:03:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	550	68513	357,65	Religadora Automática	CF640359
4681	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	BA03111840	1	3	18/12/2024 07:24:16	18/12/2024 08:03:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	305	46336	198,33	Religadora Automática	CF640359
4682	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024572671	1	3	18/12/2024 07:24:23	18/12/2024 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	27582	71,30	Base Fusível	CG55070
4683	383	12	2024	13091	TRB04	TRB	0024572701	1	3	18/12/2024 07:27:06	18/12/2024 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	57026	97,05	Estação Transformadora	TE60451
4684	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024572717	1	3	18/12/2024 07:28:19	18/12/2024 08:50:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,37	Estação Transformadora	CP31050
4685	383	12	2024	13048	ITL02	ITL	0024572721	1	3	18/12/2024 07:28:27	18/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	9962	21,54	Base Fusível	IT14259
4686	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024572777	1	3	18/12/2024 07:33:41	18/12/2024 23:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	15,64	Estação Transformadora	TE60972
4687	383	12	2024	13088	TAM09	TAM	0024572801	1	3	18/12/2024 07:35:00	18/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	46336	21,67	Estação Transformadora	F633529
4688	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024572817	1	3	18/12/2024 07:36:41	19/12/2024 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	16890	858,57	Base Fusível	SG59129
4689	383	12	2024	17187	VIV01	VIV	0024572827	1	3	18/12/2024 07:37:55	18/12/2024 09:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	2,23	Estação Transformadora	M476845
4690	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024572845	1	3	18/12/2024 07:39:29	18/12/2024 20:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	40598	12,78	Estação Transformadora	O962891
4691	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024572871	1	3	18/12/2024 07:40:31	18/12/2024 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	53846	425,32	Base Fusível	IT436289
4692	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024572871	1	3	18/12/2024 07:40:31	18/12/2024 14:05:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	53846	77,07	Base Fusível	IT436289
4693	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024572871	1	3	18/12/2024 07:40:31	18/12/2024 16:45:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	53846	9,09	Base Fusível	IT41374
4694	383	12	2024	13025	BGN06	BGN	0024572899	1	3	18/12/2024 07:43:08	18/12/2024 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	8	29312	59,58	Estação Transformadora	PE66745
4695	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024572909	1	3	18/12/2024 07:43:41	19/12/2024 22:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	113	37868	4415,13	Estação Transformadora	CF46396
4696	383	12	2024	13088	TAM12	TAM	0024572913	1	3	18/12/2024 07:43:46	19/12/2024 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	46336	239,43	Estação Transformadora	CF49235
4697	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024572937	1	3	18/12/2024 07:46:15	18/12/2024 19:49:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	12,05	Estação Transformadora	C368585
4698	383	12	2024	13027	BUZ07	BUZ	0024572939	1	3	18/12/2024 07:47:05	19/12/2024 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	32161	562,18	Estação Transformadora	F633715
4699	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024572941	1	3	18/12/2024 07:47:05	18/12/2024 18:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	21233	92,39	Base Fusível	PE67760
4700	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 07:47:56	18/12/2024 07:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	992	68513	32,79		
4701	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110886	1	3	18/12/2024 07:47:56	18/12/2024 07:49:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	569	37868	18,81		
4702	383	12	2024	13098	VPA04	VPA	0024569481	1	3	18/12/2024 07:50:37	18/12/2024 07:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	27582	0,14		
4703	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024573053	1	3	18/12/2024 07:56:35	18/12/2024 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	325	21233	4731,01	Base Fusível	PE871839
4704	383	12	2024	13061	NAT01	NAT	0024573031	1	3	18/12/2024 07:57:09	18/12/2024 09:56:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22741	1,98	Estação Transformadora	IT46488
4705	383	12	2024	13055	TAP03	TAP	0024573037	1	3	18/12/2024 07:57:45	18/12/2024 16:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16959	60,00	Base Fusível	CG534093
4706	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024573047	1	3	18/12/2024 07:58:23	19/12/2024 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	31513	2281,86	Base Fusível	MC20549
4707	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024573091	1	3	18/12/2024 08:01:35	19/12/2024 01:14:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23115	68,86	Estação Transformadora	P870827
4708	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024573099	1	3	18/12/2024 08:02:11	20/12/2024 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	54815	1422,01	Estação Transformadora	AR42018
4709	383	12	2024	13044	IBS08	IBS	0024573101	1	3	18/12/2024 08:03:03	18/12/2024 14:27:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33362	12,82	Estação Transformadora	MC491
4710	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024573105	1	3	18/12/2024 08:03:07	19/12/2024 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	37	37868	1219,69	Estação Transformadora	F632001
4711	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	0024582693	1	3	18/12/2024 08:03:17	19/12/2024 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	9962	18,45	Estação Transformadora	IT15021
4712	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024573141	1	3	18/12/2024 08:06:39	19/12/2024 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	68513	233,34	Estação Transformadora	F631422
4713	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024573143	1	3	18/12/2024 08:06:40	19/12/2024 15:34:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37868	62,94	Estação Transformadora	CF46703
4714	383	12	2024	13084	BXG01	BXG	0024573147	1	3	18/12/2024 08:06:51	18/12/2024 09:19:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20109	2,43	Estação Transformadora	CP13805
4715	383	12	2024	13047	ITP06	ITP	0024573151	1	3	18/12/2024 08:07:08	18/12/2024 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	23115	281,36	Base Fusível	PE66442
4716	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024573169	1	3	18/12/2024 08:08:05	18/12/2024 13:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	55561	9,93	Base Fusível	PD56717
4717	383	12	2024	13027	BUZ04	BUZ	0024573187	1	3	18/12/2024 08:09:15	18/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	536	32161	2776,03	Base Fusível	CF635690
4718	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 08:09:59	18/12/2024 08:13:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	443	18322	26,95	Religadora Automática	IT449793
4719	383	12	2024	13033	FRL01	FRL	BA03112622	1	3	18/12/2024 08:09:59	18/12/2024 08:23:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	609	18322	138,04	Religadora Automática	IT449793
4720	383	12	2024	17186	MOB05	MOB	0024573197	1	3	18/12/2024 08:10:14	18/12/2024 13:02:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40746	4,87	Estação Transformadora	C351304
4721	383	12	2024	13076	RDO02	RDO	0024573201	1	3	18/12/2024 08:10:16	18/12/2024 12:40:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58058	4,50	Estação Transformadora	MC26078
4722	383	12	2024	13048	ITL01	ITL	BA03112496	1	3	18/12/2024 08:11:41	18/12/2024 08:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	116	9962	28,48	Chave Unipolar	IT438580
4723	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024573223	1	3	18/12/2024 08:11:44	18/12/2024 13:39:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	5,47	Estação Transformadora	C357065
4724	383	12	2024	13084	AÇU112	ACU	0024573229	1	3	18/12/2024 08:11:57	18/12/2024 11:07:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	2,93		
4725	383	12	2024	13028	CAF03	CAF	0024573235	1	3	18/12/2024 08:12:02	18/12/2024 17:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53492	36,11	Estação Transformadora	CF45858

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4726	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024573239	1	3	18/12/2024 08:12:16	18/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	89387	14,26	Base Fusível	CP360547
4727	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024573245	1	3	18/12/2024 08:12:26	18/12/2024 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	27582	102,23	Base Fusível	CG54470
4728	383	12	2024	13022	BAX02	BAX	0024573265	1	3	18/12/2024 08:14:01	20/12/2024 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	49,55	Estação Transformadora	AR47743
4729	383	12	2024	17187	ROL02	ROL	0024573279	1	3	18/12/2024 08:14:53	18/12/2024 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	31513	89,02	Base Fusível	MC469279
4730	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	0024573283	1	3	18/12/2024 08:15:13	18/12/2024 15:51:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	7,60	Estação Transformadora	PD50239
4731	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024573287	1	3	18/12/2024 08:15:18	19/12/2024 08:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57026	24,61	Estação Transformadora	TE60446
4732	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024573291	1	3	18/12/2024 08:15:24	18/12/2024 15:38:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	7,39	Estação Transformadora	DS30845
4733	383	12	2024	13025	BGN03	BGN	0024573337	1	3	18/12/2024 08:18:13	18/12/2024 15:06:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	6,80	Estação Transformadora	PE68831
4734	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024573345	1	3	18/12/2024 08:18:23	21/12/2024 10:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	73,98	Estação Transformadora	F633647
4735	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024573349	1	3	18/12/2024 08:18:32	20/12/2024 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26586	203,76	Estação Transformadora	AR60055
4736	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024573357	1	3	18/12/2024 08:19:10	18/12/2024 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	59	32161	536,74	Estação Transformadora	CF49858
4737	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024573375	1	3	18/12/2024 08:20:01	18/12/2024 13:50:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	32161	352,96	Base Fusível	CF635267
4738	383	12	2024	13033	BOJ01	BOJ	0024573389	1	3	18/12/2024 08:20:56	18/12/2024 15:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	18322	991,74	Base Fusível	IT47538
4739	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024573403	1	3	18/12/2024 08:21:23	20/12/2024 14:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	54,03	Estação Transformadora	CF45140
4740	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024573407	1	3	18/12/2024 08:21:37	18/12/2024 12:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	27582	19,62	Base Fusível	CG534595
4741	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	0024573443	1	3	18/12/2024 08:23:28	18/12/2024 11:36:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	3,22	Estação Transformadora	PD51648
4742	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	0024573481	1	3	18/12/2024 08:26:20	20/12/2024 10:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	50,54	Estação Transformadora	CF46434
4743	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024573495	1	3	18/12/2024 08:27:17	19/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	27,38	Estação Transformadora	F631739
4744	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024536937	1	3	18/12/2024 08:27:35	18/12/2024 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	16959	1,16		
4745	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024573501	1	3	18/12/2024 08:27:38	19/12/2024 11:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	53,52	Estação Transformadora	F637944
4746	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024573507	1	3	18/12/2024 08:27:52	18/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	53846	49,52	Base Fusível	IT10398
4747	383	12	2024	13061	NAT04	NAT	0024573541	1	3	18/12/2024 08:30:09	18/12/2024 12:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22741	4,41	Estação Transformadora	IT45817
4748	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024573567	1	3	18/12/2024 08:31:46	18/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31513	6,97	Estação Transformadora	MC25998
4749	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024573589	1	3	18/12/2024 08:34:01	18/12/2024 14:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	55561	54,75	Base Fusível	PD51311
4750	383	12	2024	13022	BAX04	BAX	0024573601	1	3	18/12/2024 08:34:37	20/12/2024 09:52:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	98,58	Estação Transformadora	AR42201
4751	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024573637	1	3	18/12/2024 08:36:28	18/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	7,62	Estação Transformadora	CF49125
4752	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024573669	1	3	18/12/2024 08:38:07	20/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	51,20	Estação Transformadora	F633054
4753	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024573689	1	3	18/12/2024 08:39:22	18/12/2024 10:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26986	2,33	Estação Transformadora	CP14074
4754	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024573693	1	3	18/12/2024 08:39:37	18/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	28414	126,92	Base Fusível	AR71111
4755	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	DT24573707	1	3	18/12/2024 08:41:00	18/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	37868	31,87		
4756	383	12	2024	13098	VPA02	VPA	0024573729	1	3	18/12/2024 08:42:09	18/12/2024 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	27582	19,52	Base Fusível	CG98305
4757	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024573765	1	3	18/12/2024 08:44:15	19/12/2024 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	32161	1433,96	Estação Transformadora	F638257
4758	383	12	2024	13038	GOI01	GOI	0024573795	1	3	18/12/2024 08:45:16	18/12/2024 12:27:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24181	3,70	Estação Transformadora	CP31872
4759	383	12	2024	13056	MAC05	MAC	0024573805	1	3	18/12/2024 08:45:54	18/12/2024 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	6,62	Estação Transformadora	M471525
4760	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024580719	1	3	18/12/2024 08:46:24	19/12/2024 09:59:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	29243	832,29	Estação Transformadora	CP14317
4761	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024573837	1	3	18/12/2024 08:47:00	19/12/2024 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	26,07	Estação Transformadora	AR47122
4762	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024573859	1	3	18/12/2024 08:48:20	18/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	334	14978	844,28	Base Fusível	CF45236
4763	383	12	2024	13087	CAS04	CAS	0024573907	1	3	18/12/2024 08:51:25	18/12/2024 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	7,39	Estação Transformadora	MC21319
4764	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024573937	1	3	18/12/2024 08:53:03	18/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	29243	87,00	Base Fusível	C354095
4765	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024573965	1	3	18/12/2024 08:55:05	18/12/2024 14:29:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	53846	94,73	Estação Transformadora	IT10363
4766	383	12	2024	13052	ITR05	ITR	0024573975	1	3	18/12/2024 08:55:59	18/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53846	18,80	Estação Transformadora	IT40885
4767	383	12	2024	13094	VAS01	VAS	0024573993	1	3	18/12/2024 08:56:31	18/12/2024 18:40:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	9,74	Estação Transformadora	CE50055
4768	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024574023	1	3	18/12/2024 08:57:52	18/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	4,54	Estação Transformadora	CF49270
4769	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024574031	1	3	18/12/2024 08:58:19	18/12/2024 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	55561	14,45	Base Fusível	PD516391
4770	383	12	2024	13035	EAR06	EAR	0024574035	1	3	18/12/2024 08:58:40	19/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	66,38	Estação Transformadora	AR60444
4771	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024566745	1	3	18/12/2024 09:00:00	18/12/2024 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	21233	4,33		
4772	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024574067	1	3	18/12/2024 09:01:00	20/12/2024 08:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68513	94,00	Estação Transformadora	CF44217
4773	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024574091	1	3	18/12/2024 09:01:50	18/12/2024 11:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	55561	2,75	Estação Transformadora	DS15371
4774	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 09:09:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	68513	19,42		
4775	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 13:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	68513	46,32		
4776	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 14:26:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	68513	270,88		
4777	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 16:12:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	68513	330,20		
4778	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 18:50:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	68513	127,45		
4779	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 19:53:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	68513	564,66		
4780	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	BA03110886	1	3	18/12/2024 09:01:56	18/12/2024 12:35:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	37868	24,89		
4781	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	DT24574145	1	3	18/12/2024 09:05:00	18/12/2024 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22439	14,50	Estação Transformadora	PE63796
4782	383	12	2024	17184	CAM01	CAM	0024574153	1	3	18/12/2024 09:05:58	18/12/2024 15:16:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	6,17	Estação Transformadora	DS31073
4783	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024574165	1	3	18/12/2024 09:06:00	20/12/2024 01:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26586	160,73	Estação Transformadora	AR71780
4784	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024574157	1	3	18/12/2024 09:06:11	20/12/2024 21:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	60,46	Estação Transformadora	CF46295
4785	383	12	2024	13080	MIR03	MIR	0024574195	1	3	18/12/2024 09:08:17	18/12/2024 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	5,28	Estação Transformadora	PD53537
4786	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024574219	1	3	18/12/2024 09:09:26	21/12/2024 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	38345	517,48	Estação Transformadora	AR60079
4787	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03113162	1	3	18/12/2024 09:09:45	18/12/2024 09:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	196	55561	118,31	Religadora Automática	PD51560
4788	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03113162	1	3	18/12/2024 09:09:45	18/12/2024 10:59:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	340	55561	623,52	Religadora Automática	PD51560
4789	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03113162	1	3	18/12/2024 09:09:45	18/12/2024 10:59:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	501	55561	918,78	Religadora Automática	PD51560
4790	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03113162	1	3	18/12/2024 09:09:45	18/12/2024 11:49:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	55561	159,58	Religadora Automática	PD51531
4791	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03113162	1	3	18/12/2024 09:09:45	18/12/2024 12:09:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	55561	515,28	Religadora Automática	PD51560
4792	383	12	2024	13080	MIR04	MIR	BA03113162	1	3	18/12/2024 09:09:45	18/12/2024 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	55561	95,16	Chave Unipolar	PD51512
4793	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024574227	1	3	18/12/2024 09:09:49	18/12/2024 11:55:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	2,75	Estação Transformadora	CP14308
4794	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024574285	1	3	18/12/2024 09:12:39	20/12/2024 04:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	26586	130,42	Base Fusível	AR75103
4795	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024574305	1	3	18/12/2024 09:13:44	19/12/2024 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	11703	28,77	Base Fusível	MC20770
4796	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024574317	1	3	18/12/2024 09:14:54	20/12/2024 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	55,42	Estação Transformadora	CF48183
4797	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024571483	1	3	18/12/2024 09:15:00	18/12/2024 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40598	0,12		
4798	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024575373	1	3	18/12/2024 09:19:29	18/12/2024 13:40:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	53846	95,53	Base Fusível	IT10438
4799	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024574393	1	3	18/12/2024 09:20:22	18/12/2024 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	374	53492	733,25	Base Fusível	CF44740
4800	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024574397	1	3	18/12/2024 09:20:37	18/12/2024 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22439	11,62	Base Fusível	PE63031
4801	383	12	2024	13094	VAS02	VAS	0024574405	1	3	18/12/2024 09:21:14	18/12/2024 20:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29243	11,01	Base Fusível	CP370812
4802	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024552853	1	3	18/12/2024 09:21:28	18/12/2024 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	38345	72,15		
4803	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024574495	1	3	18/12/2024 09:26:03	18/12/2024 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	27582	76,79	Base Fusível	CG54477
4804	383	12	2024	17187	VIV03	VIV	0024574513	1	3	18/12/2024 09:27:21	18/12/2024 12:13:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31513	5,54	Estação Transformadora	MC25991
4805	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024574559	1	3	18/12/2024 09:30:55	18/12/2024 10:20:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	808	37868	669,29	Base Fusível	CF46980
4806	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024574665	1	3	18/12/2024 09:32:06	19/12/2024 04:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	53492	19,18	Base Fusível	CF48751
4807	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024574599	1	3	18/12/2024 09:33:17	18/12/2024 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	40598	593,83	Base Fusível	TE61064
4808	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03113176	1	3	18/12/2024 09:34:28	18/12/2024 22:03:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22439	112,31	Religadora Automática	PE871953
4809	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03113176	1	3	18/12/2024 09:34:28	19/12/2024 01:15:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	22439	627,17	Religadora Automática	PE873377
4810	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03113176	1	3	18/12/2024 09:34:28	19/12/2024 13:43:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	22439	450,54	Religadora Automática	PE873716
4811	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024574629	1	3	18/12/2024 09:35:00	18/12/2024 13:24:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	11,50	Estação Transformadora	F636168
4812	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024574643	1	3	18/12/2024 09:35:45	18/12/2024 13:05:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	6,99	Estação Transformadora	F631210
4813	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024572353	1	3	18/12/2024 09:36:00	18/12/2024 09:44:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	48	55561	6,69		
4814	383	12	2024	13034	DIC02	DIC	0024574649	1	3	18/12/2024 09:36:11	18/12/2024 10:58:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	1,36	Estação Transformadora	C442513
4815	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024574681	1	3	18/12/2024 09:37:23	18/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29243	14,75	Estação Transformadora	T31935
4816	383	12	2024	13056	MAC06	MAC	0024574687	1	3	18/12/2024 09:37:26	18/12/2024 11:19:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54590	5,11	Estação Transformadora	MC20029
4817	383	12	2024	13034	DIC13	DIC	0024574697	1	3	18/12/2024 09:38:03	18/12/2024 18:07:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	8,49	Estação Transformadora	CP13012
4818	383	12	2024	13069	POT02	POT	0024574729	1	3	18/12/2024 09:39:41	18/12/2024 12:18:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25693	2,64	Estação Transformadora	T32228
4819	383	12	2024	13094	CRM01	CRM	0024574747	1	3	18/12/2024 09:40:15	18/12/2024 10:52:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	1,21	Estação Transformadora	C380961
4820	383	12	2024	16389	NSA04	NSA	0024574753	1	3	18/12/2024 09:40:54	18/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30173	3,32	Estação Transformadora	MC25381
4821	383	12	2024	13048	ITL03	ITL	0024574765	1	3	18/12/2024 09:41:54	18/12/2024 13:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	303	9962	1249,79	Jumper	IT14524
4822	383	12	2024	13087	SJA02	SJA	0024574789	1	3	18/12/2024 09:43:21	19/12/2024 17:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16890	31,43	Estação Transformadora	SG40823
4823	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024574817	1	3	18/12/2024 09:44:47	19/12/2024 09:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	46,54	Estação Transformadora	F638855
4824	383	12	2024	13080	ITC02	ITC	0024574835	1	3	18/12/2024 09:45:57	18/12/2024 17:12:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55561	14,88	Estação Transformadora	PD96360
4825	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	DT24574889	1	3	18/12/2024 09:48:00	18/12/2024 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	39716	68,80		
4826	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024574887	1	3	18/12/2024 09:48:26	19/12/2024 12:57:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	27,15	Estação Transformadora	F639772
4827	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024574919	1	3	18/12/2024 09:49:46	19/12/2024 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29243	64,67	Base Fusível	C354190
4828	383	12	2024	13094	VIN01	VIN	0024574919	1	3	18/12/2024 09:49:46	21/12/2024 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29243	74,50	Base Fusível	C354190
4829	383	12	2024	13040	GUA03	GUA	0024574951	1	3	18/12/2024 09:51:43	18/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26986	4,28	Estação Transformadora	CP14448
4830	383	12	2024	13035	EAR03	EAR	0024574961	1	3	18/12/2024 09:52:24	19/12/2024 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	65,85	Estação Transformadora	AR40956

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4831	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024574973	1	3	18/12/2024 09:53:08	18/12/2024 12:34:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	53492	166,57	Base Fusível	CF635156
4832	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024575005	1	3	18/12/2024 09:54:47	18/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	14978	192,78	Base Fusível	CF44805
4833	383	12	2024	13056	QUI01	QUI	0024575039	1	3	18/12/2024 09:56:33	18/12/2024 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54590	6,32	Base Fusível	MC476157
4834	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024567791	1	3	18/12/2024 09:56:39	18/12/2024 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	27582	0,87		
4835	383	12	2024	13071	POC03	POC	BA03110888	1	3	18/12/2024 09:57:18	18/12/2024 10:01:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1480	68513	92,09	Disjuntor Média	POC03
4836	383	12	2024	13071	POC03	POC	BA03110888	1	3	18/12/2024 09:57:18	18/12/2024 10:40:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	588	68513	420,58	Religadora Automática	CF637674
4837	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024575105	1	3	18/12/2024 10:00:33	20/12/2024 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	37868	283,44	Estação Transformadora	AR62373
4838	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024573859	1	3	18/12/2024 10:01:19	18/12/2024 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	14978	219,00		
4839	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024568347	1	3	18/12/2024 10:02:00	18/12/2024 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	0,35		
4840	383	12	2024	13094	BUE01	BUE	0024575161	1	3	18/12/2024 10:02:26	18/12/2024 16:12:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29243	6,16	Estação Transformadora	CP32347
4841	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	0024575181	1	3	18/12/2024 10:04:17	20/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	32161	59,76	Estação Transformadora	CF49845
4842	383	12	2024	13056	MAC03	MAC	0024575283	1	3	18/12/2024 10:07:49	18/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54590	3,54	Estação Transformadora	T20111
4843	383	12	2024	13028	CAF04	CAF	0024575309	1	3	18/12/2024 10:09:41	19/12/2024 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	27,51	Estação Transformadora	CF44038
4844	383	12	2024	13084	FAR01	FAR	0024575329	1	3	18/12/2024 10:10:21	18/12/2024 12:04:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20109	1,90	Estação Transformadora	CP13853
4845	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024575341	1	3	18/12/2024 10:10:47	18/12/2024 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16959	4,79	Estação Transformadora	CG23362
4846	383	12	2024	13080	ITC04	ITC	0024575371	1	3	18/12/2024 10:12:21	18/12/2024 11:51:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55561	1,65	Estação Transformadora	PD96485
4847	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024575389	1	3	18/12/2024 10:13:22	18/12/2024 12:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	225	23115	564,87	Base Fusível	PE66338
4848	383	12	2024	13080	SAP05	SAP	0024575401	1	3	18/12/2024 10:13:50	19/12/2024 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	55561	71,35	Base Fusível	PD52843
4849	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024575419	1	3	18/12/2024 10:14:38	18/12/2024 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	84	53492	335,11	Base Fusível	CF635154
4850	383	12	2024	13055	TRM02	TRM	0024575431	1	3	18/12/2024 10:14:56	18/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	16959	215,02	Base Fusível	CG1978
4851	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024575485	1	3	18/12/2024 10:16:58	19/12/2024 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	29,83	Estação Transformadora	PE66938
4852	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024575513	1	3	18/12/2024 10:18:13	20/12/2024 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	53492	449,57	Estação Transformadora	CF46913
4853	383	12	2024	13032	CMB03	CMB	0024575693	1	3	18/12/2024 10:18:21	18/12/2024 16:21:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	11703	417,26	Base Fusível	MC468873
4854	383	12	2024	17184	CAM02	CAM	BA03113206	1	3	18/12/2024 10:20:31	18/12/2024 11:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	24116	55,20	Religadora Automática	PD531256
4855	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024575583	1	3	18/12/2024 10:20:37	19/12/2024 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22439	22,89	Estação Transformadora	PB73823
4856	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024575605	1	3	18/12/2024 10:21:56	18/12/2024 21:36:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	11,25	Estação Transformadora	CF48357
4857	383	12	2024	13034	DIC14	DIC	0024575609	1	3	18/12/2024 10:22:08	19/12/2024 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	89387	14,41	Estação Transformadora	CP13264
4858	383	12	2024	16393	BJD04	BJD	0024575615	1	3	18/12/2024 10:22:20	18/12/2024 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	214	22429	1204,34	Base Fusível	CG54546
4859	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	BA03113210	1	3	18/12/2024 10:24:11	18/12/2024 14:09:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	329	14978	1233,20	Religadora Automática	CF637852
4860	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03113210	1	3	18/12/2024 10:24:11	18/12/2024 14:09:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	453	14978	1697,99	Religadora Automática	CF637852
4861	383	12	2024	13038	TOC01	TOC	0024575661	1	3	18/12/2024 10:24:31	19/12/2024 00:47:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	24181	661,91	Estação Transformadora	CP30913
4862	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024541763	1	3	18/12/2024 10:25:00	18/12/2024 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	40598	20,07		
4863	383	12	2024	13080	ITC03	ITC	0024566803	1	3	18/12/2024 10:27:12	18/12/2024 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	55561	0,57		
4864	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024574559	1	3	18/12/2024 10:27:42	18/12/2024 15:42:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	765	37868	4008,17	Base Fusível	CF46980
4865	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024574559	1	3	18/12/2024 10:27:42	19/12/2024 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	37868	610,82	Base Fusível	CF46980
4866	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024575713	1	3	18/12/2024 10:28:13	19/12/2024 16:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	32161	871,83	Estação Transformadora	CF44669
4867	383	12	2024	17184	SAF02	SAF	0024575731	1	3	18/12/2024 10:29:01	18/12/2024 19:37:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24116	18,29	Estação Transformadora	PD50490
4868	383	12	2024	13052	ITR08	ITR	0024575741	1	3	18/12/2024 10:29:26	18/12/2024 16:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	53846	153,15	Base Fusível	IT41155
4869	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024575799	1	3	18/12/2024 10:31:53	20/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	52,80	Estação Transformadora	F636439
4870	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024575801	1	3	18/12/2024 10:32:02	18/12/2024 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	37868	2283,27	Base Fusível	CF631591
4871	383	12	2024	13084	AÇU114	ACU	0024575807	1	3	18/12/2024 10:32:22	18/12/2024 23:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	20109	113,35		
4872	383	12	2024	13056	MAC02	MAC	BA03113182	1	3	18/12/2024 10:34:38	18/12/2024 10:40:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	582	54590	52,54	Religadora Automática	MC474654
4873	383	12	2024	13040	GUA01	GUA	0024565547	1	3	18/12/2024 10:35:43	18/12/2024 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	26986	0,29	Base Fusível	CP16853
4874	383	12	2024	17184	SAF01	SAF	0024575897	1	3	18/12/2024 10:36:42	18/12/2024 13:36:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24116	2,99	Estação Transformadora	PD57512
4875	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024575971	1	3	18/12/2024 10:40:05	19/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	50,66	Estação Transformadora	CF49828
4876	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024575975	1	3	18/12/2024 10:40:12	18/12/2024 17:31:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	20,54	Estação Transformadora	CF48248
4877	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024575995	1	3	18/12/2024 10:41:37	20/12/2024 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	32161	6277,44	Base Fusível	CF48668
4878	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024576013	1	3	18/12/2024 10:42:26	18/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	27582	6,13	Base Fusível	CG58589
4879	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	0024576111	1	3	18/12/2024 10:46:45	19/12/2024 11:57:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	25,18	Estação Transformadora	PB72741
4880	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024576113	1	3	18/12/2024 10:46:50	20/12/2024 10:46:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54815	144,00	Estação Transformadora	AR47110
4881	383	12	2024	13094	SAR01	SAR	0024576143	1	3	18/12/2024 10:48:17	19/12/2024 11:36:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	79	29243	1959,33	Estação Transformadora	CP16472
4882	383	12	2024	13080	SAP04	SAP	BA03113368	1	3	18/12/2024 10:49:00	18/12/2024 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	55561	1,73	Base Fusível	PD520570
4883	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024546157	1	3	18/12/2024 10:51:57	18/12/2024 12:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	53492	257,25	Base Fusível	CF635424
4884	383	12	2024	13055	MBU01	MBU	0024545851	1	3	18/12/2024 10:52:00	18/12/2024 11:02:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16959	0,17		
4885	383	12	2024	13098	VPA01	VPA	0024573245	1	3	18/12/2024 10:57:00	18/12/2024 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	27582	10,62		
4886	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024576275	1	3	18/12/2024 10:57:43	19/12/2024 05:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	21233	36,95	Estação Transformadora	PE66775
4887	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024576329	1	3	18/12/2024 11:01:41	19/12/2024 03:33:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40007	49,61	Estação Transformadora	PE67896
4888	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	0024576349	1	3	18/12/2024 11:02:53	18/12/2024 18:49:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	23115	38,85	Estação Transformadora	PE68494
4889	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	18/12/2024 11:04:52	18/12/2024 13:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	16890	145,23	Religadora Automática	SG59150
4890	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	18/12/2024 11:04:52	18/12/2024 15:05:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	16890	16,06	Religadora Automática	SG59150
4891	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	18/12/2024 11:04:52	18/12/2024 15:47:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	16890	32,96	Chave Automática	AR79374
4892	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	18/12/2024 11:04:52	18/12/2024 18:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	16890	83,36	Base Fusível	SG59217
4893	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024576535	1	3	18/12/2024 11:14:09	19/12/2024 15:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26586	57,12	Estação Transformadora	AR60872
4894	383	12	2024	13075	RDC02	RDC	0024587247	1	3	18/12/2024 11:14:35	19/12/2024 11:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	21233	48,38	Base Fusível	PE870581
4895	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024573693	1	3	18/12/2024 11:15:00	18/12/2024 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	28414	5,83		
4896	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024576599	1	3	18/12/2024 11:17:18	18/12/2024 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	119	68513	870,09	Base Fusível	CF9997
4897	383	12	2024	13071	POC08	POC	BA03112454	1	3	18/12/2024 11:17:57	18/12/2024 20:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	68513	375,08	Religadora Automática	CF637675
4898	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024576687	1	3	18/12/2024 11:19:16	18/12/2024 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	38345	4,01	Chave Unipolar	AR41591
4899	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024576667	1	3	18/12/2024 11:21:00	18/12/2024 13:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	22439	24,67	Estação Transformadora	PE64359
4900	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024576675	1	3	18/12/2024 11:21:41	19/12/2024 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	17,97	Estação Transformadora	AR76757
4901	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024576689	1	3	18/12/2024 11:22:40	18/12/2024 16:30:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	5,13	Estação Transformadora	PE67162
4902	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024576691	1	3	18/12/2024 11:22:44	18/12/2024 23:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	12,18	Estação Transformadora	CF44281
4903	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	BA03113296	1	3	18/12/2024 11:24:35	18/12/2024 13:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	186	40007	455,91	Religadora Automática	PE872565
4904	383	12	2024	13064	PAL07	PAL	BA03113296	1	3	18/12/2024 11:24:35	18/12/2024 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	193	40007	1336,26	Religadora Automática	PE872579
4905	383	12	2024	13022	BAX08	BAX	0024576833	1	3	18/12/2024 11:33:13	20/12/2024 02:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	54815	1929,61	Estação Transformadora	AR47211
4906	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	BA03112574	1	3	18/12/2024 11:38:10	18/12/2024 13:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	32161	30,78	Religadora Automática	CF44853
4907	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024577065	1	3	18/12/2024 11:47:34	18/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	731	40007	2100,81	Religadora Automática	PE66976
4908	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024577065	1	3	18/12/2024 11:47:34	18/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	163	40007	753,69	Chave Unipolar	PE874201
4909	383	12	2024	13022	BAX04	BAX	0024577061	1	3	18/12/2024 11:48:40	20/12/2024 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	47,19	Estação Transformadora	AR42199
4910	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024577081	1	3	18/12/2024 11:51:18	20/12/2024 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	46,14	Estação Transformadora	AR61752
4911	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024577083	1	3	18/12/2024 11:51:31	18/12/2024 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22439	145,21	Base Fusível	PE63078
4912	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024577089	1	3	18/12/2024 11:51:45	18/12/2024 17:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26586	21,97	Estação Transformadora	AR62369
4913	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024575005	1	3	18/12/2024 11:55:53	18/12/2024 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	14978	4,37		
4914	383	12	2024	17185	SPA02	SPA	BA03111684	1	3	18/12/2024 11:58:42	18/12/2024 20:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	37868	473,74	Chave Unipolar	UF05407
4915	383	12	2024	13049	ITA02	ITA	0024577189	1	3	18/12/2024 12:00:50	18/12/2024 18:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	6,92	Estação Transformadora	PE65108
4916	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	0024577197	1	3	18/12/2024 12:01:13	19/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	32,98	Estação Transformadora	CF45669
4917	383	12	2024	16395	FAG04	FAG	BA03113322	1	3	18/12/2024 12:02:54	18/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22439	0,70	Base Fusível	PE63023
4918	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024577233	1	3	18/12/2024 12:03:38	18/12/2024 17:52:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	5,82	Estação Transformadora	F632058
4919	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	BA03113542	1	3	18/12/2024 12:05:00	18/12/2024 13:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	22439	7,60	Base Fusível	PE64820
4920	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024567969	1	3	18/12/2024 12:05:00	18/12/2024 12:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	16	37868	10,96		
4921	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024577293	1	3	18/12/2024 12:09:46	19/12/2024 09:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	41,97	Estação Transformadora	CF44635
4922	383	12	2024	13088	TAM10	TAM	0024577327	1	3	18/12/2024 12:12:03	19/12/2024 11:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	23,74	Estação Transformadora	CF49617
4923	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024577329	1	3	18/12/2024 12:12:09	20/12/2024 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	54815	1322,03	Estação Transformadora	AR47357
4924	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024581661	1	3	18/12/2024 12:12:40	18/12/2024 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	117	21233	72,80	Base Fusível	PE67739
4925	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024577469	1	3	18/12/2024 12:24:35	18/12/2024 15:04:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	2,66	Estação Transformadora	CF48366
4926	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024577481	1	3	18/12/2024 12:25:14	18/12/2024 16:52:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	4,45	Estação Transformadora	CF48468
4927	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024573735	1	3	18/12/2024 12:28:00	19/12/2024 15:52:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	27,40	Estação Transformadora	CF45457
4928	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024577515	1	3	18/12/2024 12:28:04	19/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	63,06	Estação Transformadora	AR40170
4929	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024577517	1	3	18/12/2024 12:28:05	19/12/2024 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	23,03	Estação Transformadora	PE63144
4930	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024577535	1	3	18/12/2024 12:28:56	19/12/2024 11:06:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	22,63	Estação Transformadora	PB70109
4931	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024542969	1	3	18/12/2024 12:30:00	18/12/2024 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	26586	11,50		
4932	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	DT24577575	1	3	18/12/2024 12:31:00	18/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22439	8,97		
4933	383	12	2024	13047	ITP07	ITP	0024577569	1	3	18/12/2024 12:31:04	18/12/2024 18:08:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	5,63	Estação Transformadora	PB70995
4934	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024546751	1	3	18/12/2024 12:35:00	18/12/2024 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	68513	17,73		
4935	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024577609	1	3	18/12/2024 12:35:38	20/12/2024 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	48,17	Estação Transformadora	AR40285

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4936	383	12	2024	13027	BUZ04	BUZ	0024573187	1	3	18/12/2024 12:40:00	18/12/2024 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	32161	16,67		
4937	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024568445	1	3	18/12/2024 12:45:00	18/12/2024 17:43:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	86	38345	427,35		
4938	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024594033	1	3	18/12/2024 12:46:00	20/12/2024 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	53,85	Estação Transformadora	F632892
4939	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024577757	1	3	18/12/2024 12:46:43	19/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	46,44	Estação Transformadora	F637008
4940	383	12	2024	13049	ITA03	ITA	0024577763	1	3	18/12/2024 12:48:15	18/12/2024 21:47:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	39716	206,66	Estação Transformadora	PE65401
4941	383	12	2024	17185	SPA04	SPA	BA03113414	1	3	18/12/2024 12:50:00	18/12/2024 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	248	37868	165,33	Base Fusível	CF635812
4942	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024577065	1	3	18/12/2024 12:55:39	18/12/2024 13:54:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	437	40007	429,11	Religadora Automática	PE66976
4943	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024577065	1	3	18/12/2024 12:55:39	18/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	40007	116,52		
4944	383	12	2024	13064	PAL04	PAL	0024577065	1	3	18/12/2024 12:55:39	18/12/2024 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	40007	108,16	Chave Unipolar	PE874201
4945	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024577885	1	3	18/12/2024 12:58:26	19/12/2024 09:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	60,98	Estação Transformadora	F638998
4946	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	BA03113372	1	3	18/12/2024 13:00:00	18/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	32161	32,50	Base Fusível	CF45013
4947	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024577945	1	3	18/12/2024 13:05:47	19/12/2024 02:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	21233	94,53	Estação Transformadora	P872871
4948	383	12	2024	13035	EAR06	EAR	0024577977	1	3	18/12/2024 13:09:35	19/12/2024 21:17:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	64,26	Estação Transformadora	AR62211
4949	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:14:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	194	23115	14,07	Religadora Automática	PE63387
4950	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	764	23115	67,27	Religadora Automática	PE872572
4951	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1045	23115	95,21	Religadora Automática	PE872332
4952	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	339	23115	57,16	Religadora Automática	PE63387
4953	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:14:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	194	23115	14,07	Religadora Automática	PE63387
4954	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	764	23115	67,27	Religadora Automática	PE872572
4955	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1045	23115	95,21	Religadora Automática	PE872332
4956	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 16:11:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	23115	250,64	Religadora Automática	PE63387
4957	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 16:12:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	23115	772,87	Religadora Automática	PE871953
4958	383	12	2024	13047	CSSEC02	SEC	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	19/12/2024 10:40:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23115	43,02	Chave Unipolar	871791
4959	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	700	23115	59,11	Religadora Automática	PE63387
4960	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	441	23115	38,83	Religadora Automática	PE872572
4961	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	700	23115	59,11	Religadora Automática	PE874822
4962	383	12	2024	13047	ITP04	ITP	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	441	23115	38,83	Religadora Automática	PE872572
4963	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	401	22439	67,61	Religadora Automática	PE63387
4964	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03113176	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 13:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1351	22439	227,79	Religadora Automática	PE63387
4965	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	BA03113370	1	3	18/12/2024 13:10:06	18/12/2024 15:19:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1752	22439	3788,21	Religadora Automática	PE871130
4966	383	12	2024	13075	RDC03	RDC	0024578021	1	3	18/12/2024 13:14:02	19/12/2024 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	23,52	Estação Transformadora	PE67255
4967	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024556949	1	3	18/12/2024 13:15:12	18/12/2024 13:27:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68513	0,21	Base Fusível	CF44916
4968	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024578061	1	3	18/12/2024 13:16:41	19/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	61,44	Estação Transformadora	AR61027
4969	383	12	2024	13090	PNV01	PNV	0024578065	1	3	18/12/2024 13:17:20	18/12/2024 15:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	2,53	Estação Transformadora	O959150
4970	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	0024578069	1	3	18/12/2024 13:17:35	18/12/2024 17:29:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	4,20	Estação Transformadora	O959571
4971	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024578119	1	3	18/12/2024 13:22:49	21/12/2024 05:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	68513	4620,22	Estação Transformadora	CF45504
4972	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024578165	1	3	18/12/2024 13:26:00	20/12/2024 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	49,95	Estação Transformadora	F631412
4973	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	BA03113372	1	3	18/12/2024 13:26:48	18/12/2024 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	32161	0,77		
4974	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024573375	1	3	18/12/2024 13:40:00	18/12/2024 13:50:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	32161	1,64		
4975	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024578329	1	3	18/12/2024 13:43:15	20/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	37868	54,28	Estação Transformadora	CF46190
4976	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024578331	1	3	18/12/2024 13:43:35	18/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	262	53492	1818,35	Base Fusível	CF46160
4977	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024578331	1	3	18/12/2024 13:43:35	18/12/2024 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	53492	429,13	Base Fusível	CF44740
4978	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024578365	1	3	18/12/2024 13:45:45	19/12/2024 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53492	44,97	Estação Transformadora	F636746
4979	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024578407	1	3	18/12/2024 13:49:58	20/12/2024 11:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26586	92,20	Estação Transformadora	AR40287
4980	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	BA03113488	1	3	18/12/2024 13:50:00	18/12/2024 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22439	0,83	Base Fusível	PE873017
4981	383	12	2024	13028	CAF06	CAF	0024578413	1	3	18/12/2024 13:50:33	19/12/2024 18:55:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53492	87,25	Estação Transformadora	F631187
4982	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	18/12/2024 13:57:10	18/12/2024 14:01:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	16890	4,57	Religadora Automática	SG59150
4983	383	12	2024	17185	SPA03	SPA	0024578497	1	3	18/12/2024 13:58:51	18/12/2024 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	37868	3,35	Base Fusível	CF88
4984	383	12	2024	17185	CED04	CED	0024578501	1	3	18/12/2024 13:58:56	20/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	37868	316,11	Base Fusível	AR503
4985	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024578537	1	3	18/12/2024 14:03:21	18/12/2024 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	22439	591,46	Base Fusível	PE63584
4986	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024578539	1	3	18/12/2024 14:03:40	20/12/2024 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	49,92	Estação Transformadora	F632242
4987	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024574629	1	3	18/12/2024 14:08:01	19/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46336	65,60	Estação Transformadora	F636168
4988	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	BA03113410	1	3	18/12/2024 14:09:35	19/12/2024 06:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	32161	468,07	Base Fusível	CF638367
4989	383	12	2024	13027	BUZ03	BUZ	0024578665	1	3	18/12/2024 14:18:00	19/12/2024 12:01:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	21,73	Estação Transformadora	CF45991
4990	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024578807	1	3	18/12/2024 14:24:09	18/12/2024 15:32:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	1,15	Estação Transformadora	CF48366
4991	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024578799	1	3	18/12/2024 14:29:47	18/12/2024 17:57:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22439	10,39	Estação Transformadora	PE63396
4992	383	12	2024	16395	ARL05	ARL	0024578871	1	3	18/12/2024 14:35:31	19/12/2024 10:56:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22439	20,35	Estação Transformadora	P871478
4993	383	12	2024	13028	CAF02	CAF	DT24578905	1	3	18/12/2024 14:39:00	18/12/2024 15:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	0,95	Estação Transformadora	CF44391
4994	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	BA03113448	1	3	18/12/2024 14:40:00	18/12/2024 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	14978	8,00	Base Fusível	CF45242
4995	383	12	2024	13028	CAF05	CAF	0024578953	1	3	18/12/2024 14:42:21	18/12/2024 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	53492	638,26	Base Fusível	CF634227
4996	383	12	2024	13025	BGN01	BGN	0024578979	1	3	18/12/2024 14:45:14	19/12/2024 10:53:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	20,13	Estação Transformadora	P869301
4997	383	12	2024	13017	ARA05	ARA	0024579027	1	3	18/12/2024 14:50:20	20/12/2024 02:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28414	70,92	Estação Transformadora	AR40193
4998	383	12	2024	13088	TAM12	TAM	0024579077	1	3	18/12/2024 14:53:57	20/12/2024 13:20:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	46,44	Estação Transformadora	CF49022
4999	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024579083	1	3	18/12/2024 14:54:24	18/12/2024 17:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23115	2,46	Estação Transformadora	PE68077
5000	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024579127	1	3	18/12/2024 14:57:48	19/12/2024 04:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	68513	130,53	Estação Transformadora	F636697
5001	383	12	2024	13091	TRB03	TRB	0024572429	1	3	18/12/2024 14:58:00	18/12/2024 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	57026	0,23	Base Fusível	TE62122
5002	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024543055	1	3	18/12/2024 15:00:00	18/12/2024 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	26586	23,00		
5003	383	12	2024	13088	TAM04	TAM	BA03113280	1	3	18/12/2024 15:01:28	18/12/2024 15:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	46336	3,17	Religadora Automática	CF639533
5004	383	12	2024	13088	TAM04	TAM	BA03113280	1	3	18/12/2024 15:01:28	19/12/2024 15:06:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	46336	96,36	Religadora Automática	CF639533
5005	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03110886	1	3	18/12/2024 15:01:53	18/12/2024 15:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	68513	6,90	Disjuntor Média	POC07
5006	383	12	2024	13071	POC09	POC	0024579195	1	3	18/12/2024 15:03:05	19/12/2024 13:19:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68513	66,84	Estação Transformadora	CF44141
5007	383	12	2024	16395	ARL01	ARL	0024577083	1	3	18/12/2024 15:05:00	18/12/2024 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22439	6,30		
5008	383	12	2024	13071	POC07	POC	BA03113444	1	3	18/12/2024 15:05:08	18/12/2024 18:30:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	68513	444,42	Religadora Automática	CF637314
5009	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024579343	1	3	18/12/2024 15:15:59	18/12/2024 21:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	221	32161	1403,41	Base Fusível	CF632788
5010	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024544253	1	3	18/12/2024 15:22:00	18/12/2024 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	26586	68,93		
5011	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024579409	1	3	18/12/2024 15:23:37	20/12/2024 12:44:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	68513	5486,81	Base Fusível	CF636917
5012	383	12	2024	13025	BGN04	BGN	0024579517	1	3	18/12/2024 15:32:18	18/12/2024 16:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29312	1,40	Estação Transformadora	PE65714
5013	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024579523	1	3	18/12/2024 15:32:36	18/12/2024 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	32161	488,88	Base Fusível	CF635267
5014	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024579703	1	3	18/12/2024 15:47:10	19/12/2024 23:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	38345	1054,26	Estação Transformadora	AR61237
5015	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024579707	1	3	18/12/2024 15:47:42	18/12/2024 19:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	37868	491,26	Base Fusível	CF633597
5016	383	12	2024	16395	ARL03	ARL	0024579743	1	3	18/12/2024 15:49:23	18/12/2024 18:28:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	22439	21,17	Estação Transformadora	PE64861
5017	383	12	2024	13047	ITP03	ITP	0024579747	1	3	18/12/2024 15:49:33	18/12/2024 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	23115	82,91	Base Fusível	PE869297
5018	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024579793	1	3	18/12/2024 15:52:53	19/12/2024 09:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	35,10	Estação Transformadora	F631210
5019	383	12	2024	13027	BUZ01	BUZ	BA03113500	1	3	18/12/2024 15:55:06	18/12/2024 17:34:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	32161	72,59	Jumper	
5020	383	12	2024	13019	ARC02	ARC	0024579841	1	3	18/12/2024 15:57:44	20/12/2024 10:11:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	42,24	Estação Transformadora	CF45959
5021	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024579871	1	3	18/12/2024 16:00:31	20/12/2024 17:19:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	14978	295,89	Estação Transformadora	CF45655
5022	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024579877	1	3	18/12/2024 16:00:45	20/12/2024 01:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	54815	1434,23	Estação Transformadora	AR47280
5023	383	12	2024	13027	BUZ04	BUZ	0024579919	1	3	18/12/2024 16:03:44	19/12/2024 14:12:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	193	32161	4273,40	Estação Transformadora	CF45659
5024	383	12	2024	13049	ITA06	ITA	0024579927	1	3	18/12/2024 16:04:18	18/12/2024 18:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39716	2,40	Estação Transformadora	PE66004
5025	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024579931	1	3	18/12/2024 16:04:42	19/12/2024 13:56:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40007	21,86	Estação Transformadora	PE67024
5026	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024579949	1	3	18/12/2024 16:05:45	20/12/2024 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	54815	849,79	Estação Transformadora	AR63085
5027	383	12	2024	13071	POC04	POC	0024580169	1	3	18/12/2024 16:22:49	19/12/2024 14:30:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	22,13		
5028	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024585761	1	3	18/12/2024 16:29:20	19/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	32161	6438,67	Base Fusível	CF48694
5029	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024580261	1	3	18/12/2024 16:30:48	19/12/2024 11:44:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	19,23	Estação Transformadora	CF76405
5030	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024580273	1	3	18/12/2024 16:31:46	18/12/2024 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	21233	50,65	Estação Transformadora	PE65252
5031	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024580279	1	3	18/12/2024 16:32:43	20/12/2024 09:30:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37868	40,96	Estação Transformadora	F633340
5032	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024580291	1	3	18/12/2024 16:34:11	19/12/2024 11:32:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	18,97	Estação Transformadora	AR47032
5033	383	12	2024	13071	POC07	POC	0024580427	1	3	18/12/2024 16:49:48	19/12/2024 17:56:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	68513	25,12	Estação Transformadora	F635800
5034	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024580437	1	3	18/12/2024 16:50:48	20/12/2024 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32161	50,49	Estação Transformadora	CF48050
5035	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024580439	1	3	18/12/2024 16:50:49	18/12/2024 18:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21233	2,00	Estação Transformadora	PE67519
5036	383	12	2024	13022	BAX06	BAX	0024580511	1	3	18/12/2024 16:56:35	21/12/2024 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	68,36	Estação Transformadora	AR47959
5037	383	12	2024	13071	POC08	POC	0024580559	1	3	18/12/2024 17:01:16	20/12/2024 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	68513	3490,48	Estação Transformadora	F631541
5038	383	12	2024	13090	PNV02	PNV	BA03113562	1	3	18/12/2024 17:08:00	18/12/2024 17:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	40598	11,05	Base Fusível	TE962673
5039	383	12	2024	13075	RDC04	RDC	0024580643	1	3	18/12/2024 17:08:04	19/12/2024 01:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	21233	130,98	Estação Transformadora	PE66088
5040	383	12	2024	13022	BAX03	BAX	0024580731	1	3	18/12/2024 17:15:27	20/12/2024 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54815	84,99	Estação Transformadora	AR47986

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5041	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110904	1	3	18/12/2024 17:19:14	18/12/2024 19:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	68513	101,05	Base Fusível	CF49337
5042	383	12	2024	13047	ITP05	ITP	0024580765	1	3	18/12/2024 17:19:49	19/12/2024 02:35:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23115	18,52	Estação Transformadora	PE69443
5043	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024580813	1	3	18/12/2024 17:24:21	19/12/2024 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40598	15,83	Estação Transformadora	TE60713
5044	383	12	2024	13043	IGB03	IGB	0024580907	1	3	18/12/2024 17:34:11	19/12/2024 13:50:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	20,28	Estação Transformadora	AR60381
5045	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024580981	1	3	18/12/2024 17:42:05	20/12/2024 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	53492	1762,30	Estação Transformadora	U48517
5046	383	12	2024	13090	PNV04	PNV	0024573051	1	3	18/12/2024 17:49:00	19/12/2024 10:21:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40598	33,08	Estação Transformadora	O962705
5047	383	12	2024	13019	ARC01	ARC	0024581069	1	3	18/12/2024 17:49:05	19/12/2024 10:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14978	16,87		
5048	383	12	2024	13071	POC01	POC	0024581075	1	3	18/12/2024 17:49:23	19/12/2024 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68513	63,71	Estação Transformadora	F633889
5049	383	12	2024	13035	EAR02	EAR	0024581187	1	3	18/12/2024 17:57:50	20/12/2024 16:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	38345	46,24	Estação Transformadora	AR60192
5050	383	12	2024	13088	TAM06	TAM	0024581451	1	3	18/12/2024 18:23:01	19/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46336	32,23		
5051	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	BA03113620	1	3	18/12/2024 18:23:54	18/12/2024 18:44:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4501	37868	1581,60	Religadora Automática	CF639834
5052	383	12	2024	16395	ARL02	ARL	0024581457	1	3	18/12/2024 18:24:07	18/12/2024 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	356	22439	1221,57	Base Fusível	PE64186
5053	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	BA03111088	1	3	18/12/2024 18:27:24	18/12/2024 18:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	16890	1,57	Base Fusível	SG59151
5054	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024581507	1	3	18/12/2024 18:28:49	18/12/2024 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	38345	429,82	Base Fusível	AR41431
5055	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024581531	1	3	18/12/2024 18:31:51	19/12/2024 19:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	26586	223,37	Base Fusível	CF45079
5056	383	12	2024	13027	BUZ02	BUZ	0024581537	1	3	18/12/2024 18:31:57	19/12/2024 21:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32161	81,45	Estação Transformadora	CF48236
5057	383	12	2024	13027	BUZ05	BUZ	0024581553	1	3	18/12/2024 18:33:02	19/12/2024 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32161	112,25	Estação Transformadora	CF48049
5058	383	12	2024	13035	EAR01	EAR	0024581601	1	3	18/12/2024 18:36:56	20/12/2024 05:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38345	34,77	Estação Transformadora	AR60556
5059	383	12	2024	13064	PAL03	PAL	0024581623	1	3	18/12/2024 18:39:32	19/12/2024 16:09:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40007	64,51	Estação Transformadora	PE69760
5060	383	12	2024	17185	SPA01	SPA	BA03113620	1	3	18/12/2024 18:44:42	18/12/2024 21:29:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	335	37868	917,81	Religadora Automática	CF637912
5061	383	12	2024	13090	TER06	TER	0024581689	1	3	18/12/2024 18:44:45	19/12/2024 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	40598	187,25	Base Fusível	TE61059
5062	383	12	2024	13088	TAM05	TAM	0024581719	1	3	18/12/2024 18:46:52	20/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	46336	329,75	Estação Transformadora	CF49121
5063	383	12	2024	13035	EAR04	EAR	0024581769	1	3	18/12/2024 18:50:32	20/12/2024 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38345	79,32	Estação Transformadora	AR61379
5064	383	12	2024	13022	BAX07	BAX	0024567885	1	3	18/12/2024 18:55:00	18/12/2024 19:10:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	54815	2,04		
5065	383	12	2024	13075	RDC01	RDC	0024581841	1	3	18/12/2024 18:57:22	18/12/2024 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	21233	38,66	Base Fusível	PE66028
5066	383	12	2024	13027	BUZ06	BUZ	0024581895	1	3	18/12/2024 19:02:44	20/12/2024 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	19	32161	926,97	Estação Transformadora	F631439
5067	383	12	2024	13017	ARA06	ARA	0024582019	1	3	18/12/2024 19:22:27	19/12/2024 16:20:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28414	20,97	Estação Transformadora	AR61062
5068	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024582049	1	3	18/12/2024 19:25:32	19/12/2024 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22439	162,15	Base Fusível	PE64465
5069	383	12	2024	13087	SJA01	SJA	0024582109	1	3	18/12/2024 19:28:43	19/12/2024 06:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16890	74,00	Base Fusível	SG59217
5070	383	12	2024	16395	ARL04	ARL	0024582107	1	3	18/12/2024 19:28:43	18/12/2024 22:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	22439	13,69	Base Fusível	PE64808
5071	383	12	2024	13088	TAM08	TAM	0024582159	1	3	18/12/2024 19:34:05	20/12/2024 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46336	49,43	Estação Transformadora	CF49822
5072	383	12	2024	13043	IGB01	IGB	0024582189	1	3	18/12/2024 19:37:05	19/12/2024 10:31:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26586	14,92	Estação Transformadora	AR60843
5073	383	12	2024	13071	POC01	POC	BA03110862	1	3	18/12/2024 19:37:55	18/12/2024 19:58:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	860	68513	295,03	Religadora Automática	CF637584
5074	383	12	2024	13022	BAX09	BAX	0024582257	1	3	18/12/2024 19:44:15	20/12/2024 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54815	42,01	Estação Transformadora	AR47504
5075	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024582259	1	3	18/12/2024 19:44:15	19/12/2024 15:33:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	19,82	Estação Transformadora	F633566
5076	383	12	2024	13028	CAF08	CAF	0024578331	1	3	18/12/2024 20:00:00	18/12/2024 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	53492	42,67		
5077	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024548199	1	3	18/12/2024 20:00:00	18/12/2024 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	85	68513	177,08	Estação Transformadora	CF45629
5078	383	12	2024	13027	BUZ08	BUZ	0024582363	1	3	18/12/2024 20:00:31	20/12/2024 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32161	79,98	Estação Transformadora	F631389
5079	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024582403	1	3	18/12/2024 20:09:26	21/12/2024 09:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	68513	369,36	Estação Transformadora	F633754
5080	383	12	2024	13088	TAM02	TAM	0024582477	1	3	18/12/2024 20:22:14	19/12/2024 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	46336	53,85	Estação Transformadora	F633366
5081	383	12	2024	13043	IGB04	IGB	0024582491	1	3	18/12/2024 20:24:13	20/12/2024 13:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	105	26586	4336,12	Estação Transformadora	AR60003
5082	383	12	2024	17185	SPA05	SPA	0024582553	1	3	18/12/2024 20:34:44	19/12/2024 20:42:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	37868	144,73	Estação Transformadora	CF46186
5083	383	12	2024	13071	POC06	POC	0024582717	1	3	18/12/2024 21:05:01	20/12/2024 10:42:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68513	37,62	Estação Transformadora	CF44231
5084	383	12	2024	13028	CAF01	CAF	0024582719	1	3	18/12/2024 21:05:39	19/12/2024 17:35:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53492	20,50	Estação Transformadora	CF48179
5085	383	12	2024	13071	POC03	POC	0024582903	1	3	18/12/2024 21:46:42	20/12/2024 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68513	184,89	Estação Transformadora	CF46781

ANEXO II Laudo meteorológico

Laudo Meteorológico de Evento Climático - ENEL RJ – 26/01/2025 a 31/01/2025.

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento de 26/01/2025 a 31/01/2025 na Área de Atuação da ENEL-RJ

SUMÁRIO

1. **DESCRIÇÃO**
2. **ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
3. **CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
4. **EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
5. **CONCLUSÃO**
6. **REFERÊNCIAS**
7. **RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/RJ no período de 26 a 31/01/2025 foi causado por um sistema frontal atuando no estado do Rio de Janeiro. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

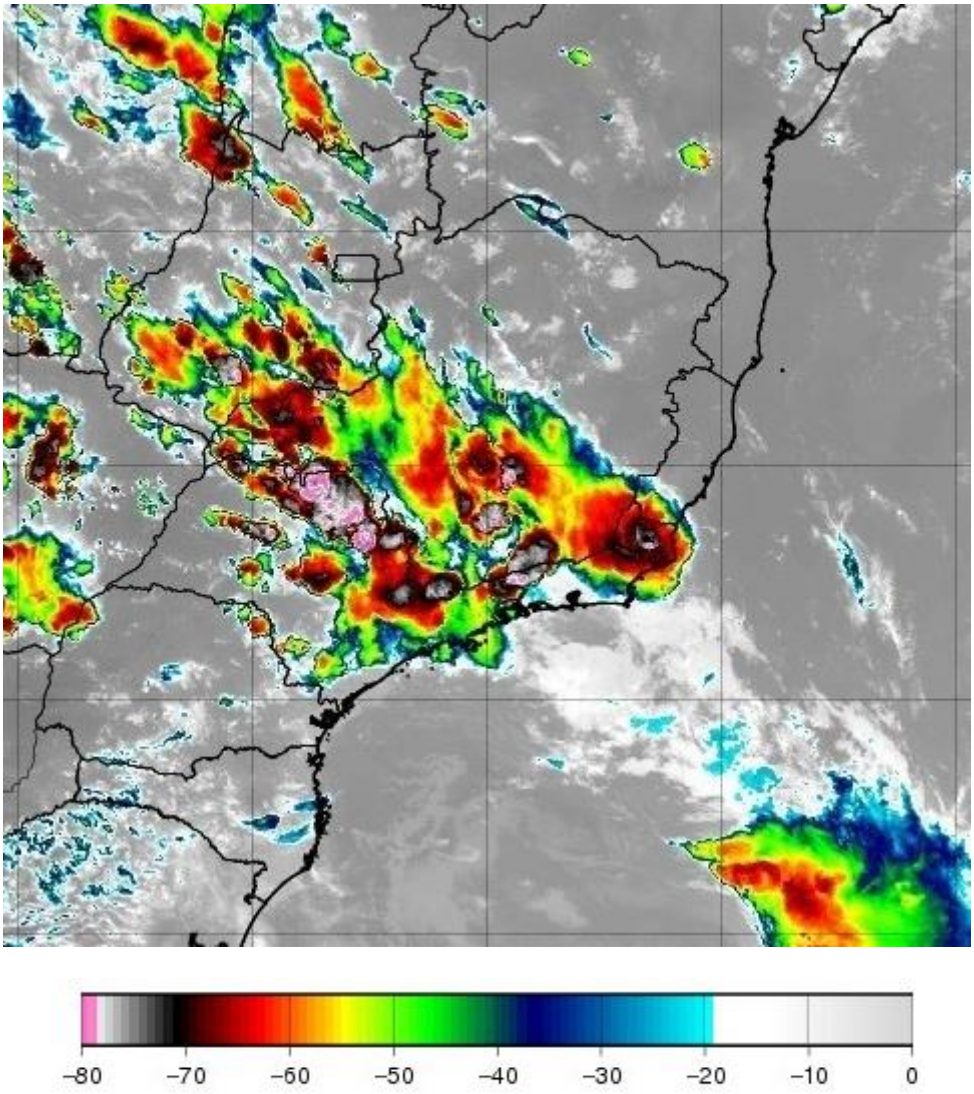

Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 21:00 UT do dia 26/01/2025. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -50°C equivalente à altura de 12 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e rajadas de vento (Figuras 2, 3 e 4).

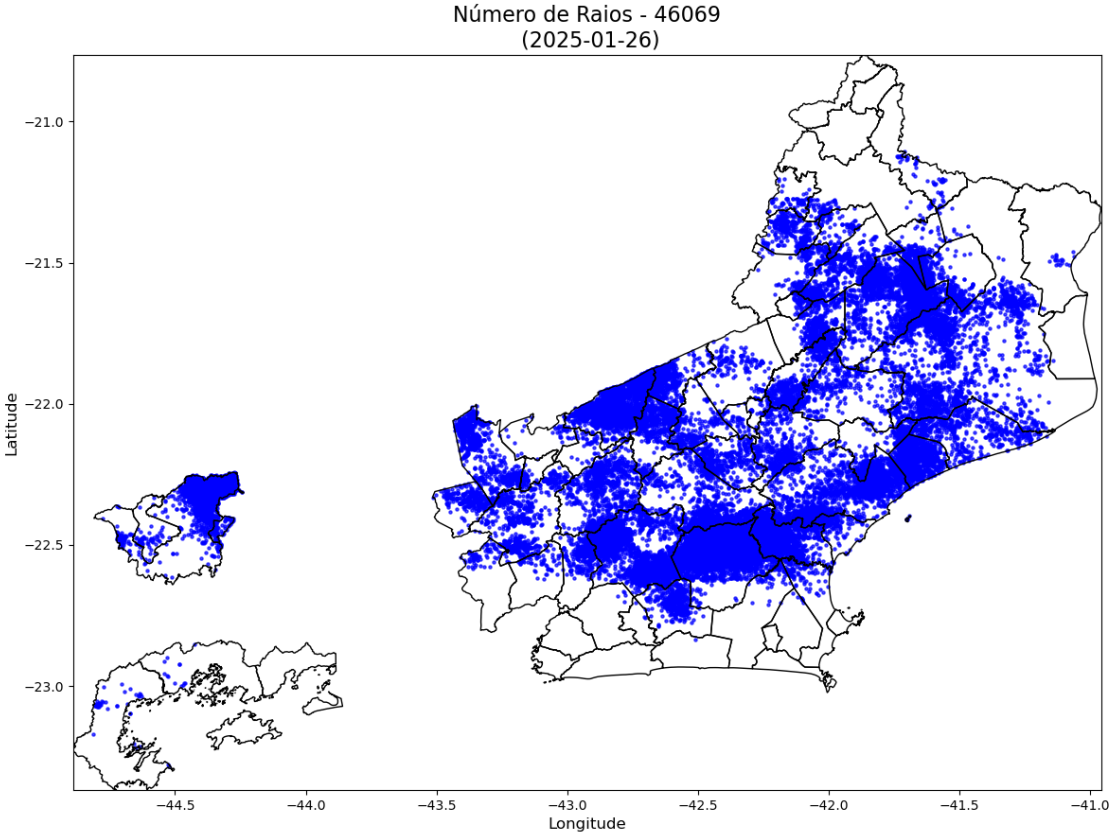
Número de Raios - 46069
(2025-01-26)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

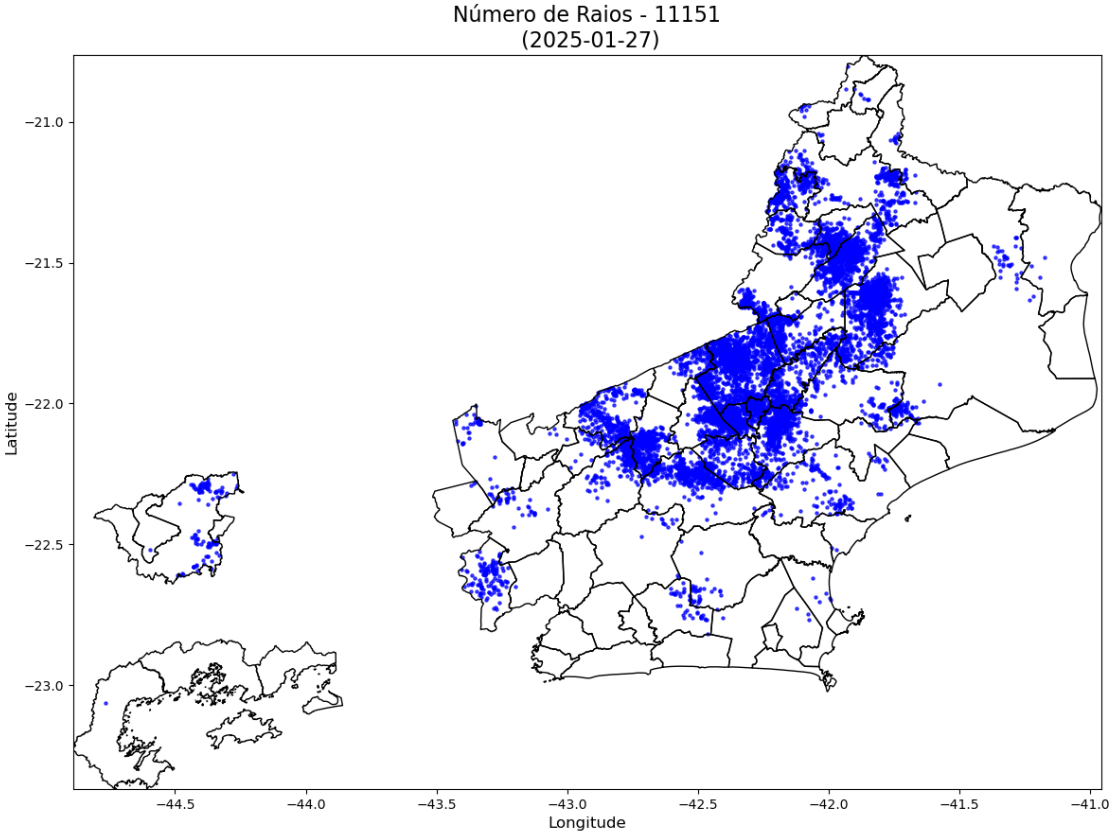
Número de Raios - 11151
(2025-01-27)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

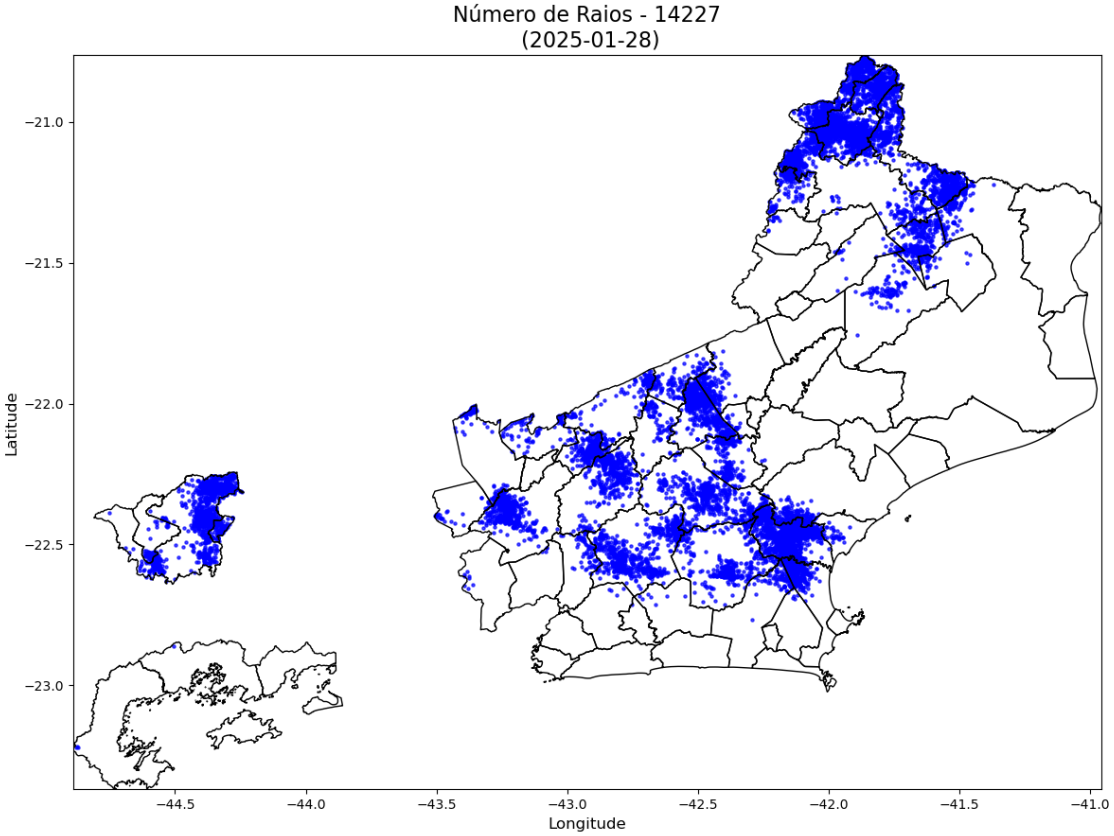
Número de Raios - 14227
(2025-01-28)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

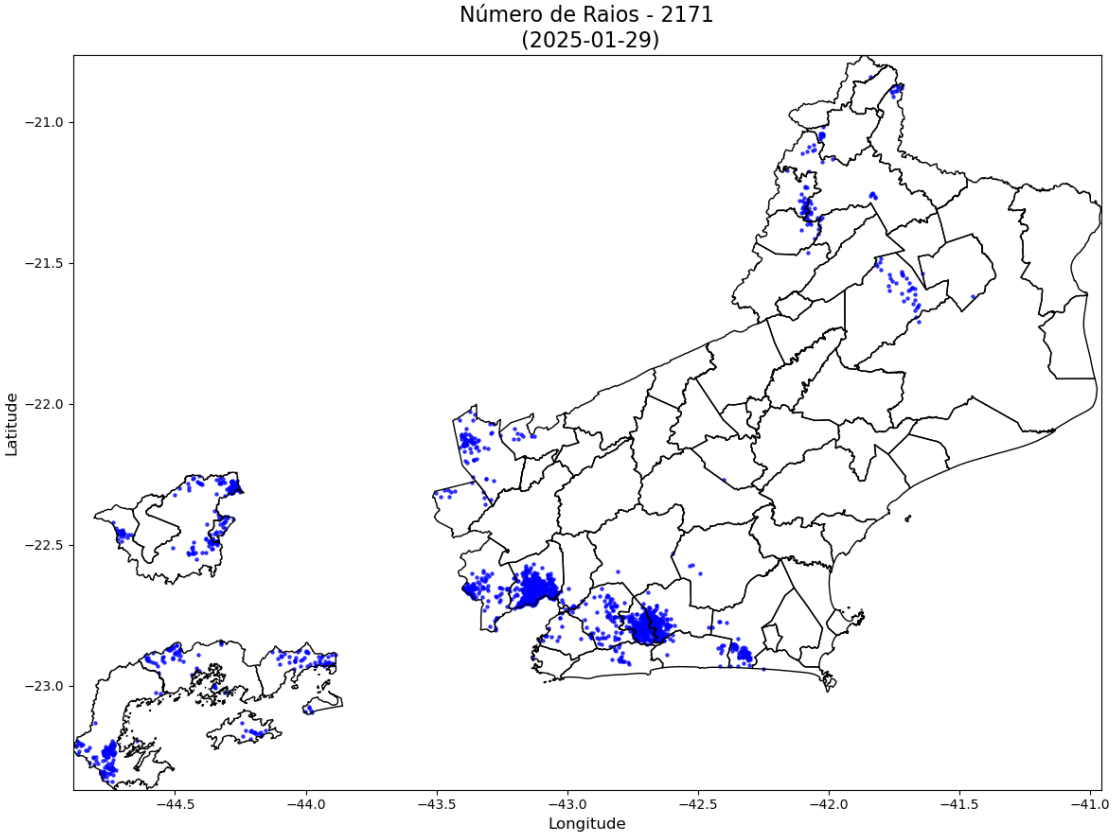
Número de Raios - 2171
(2025-01-29)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

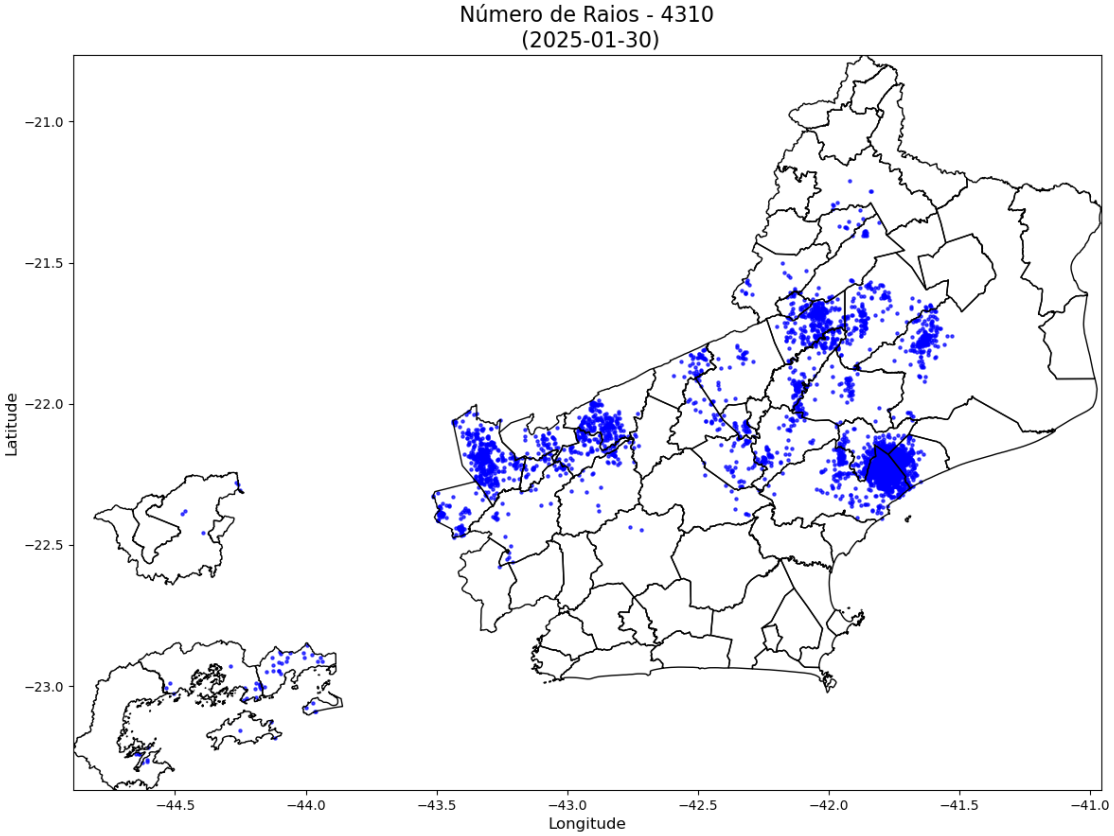
Número de Raios - 4310
(2025-01-30)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

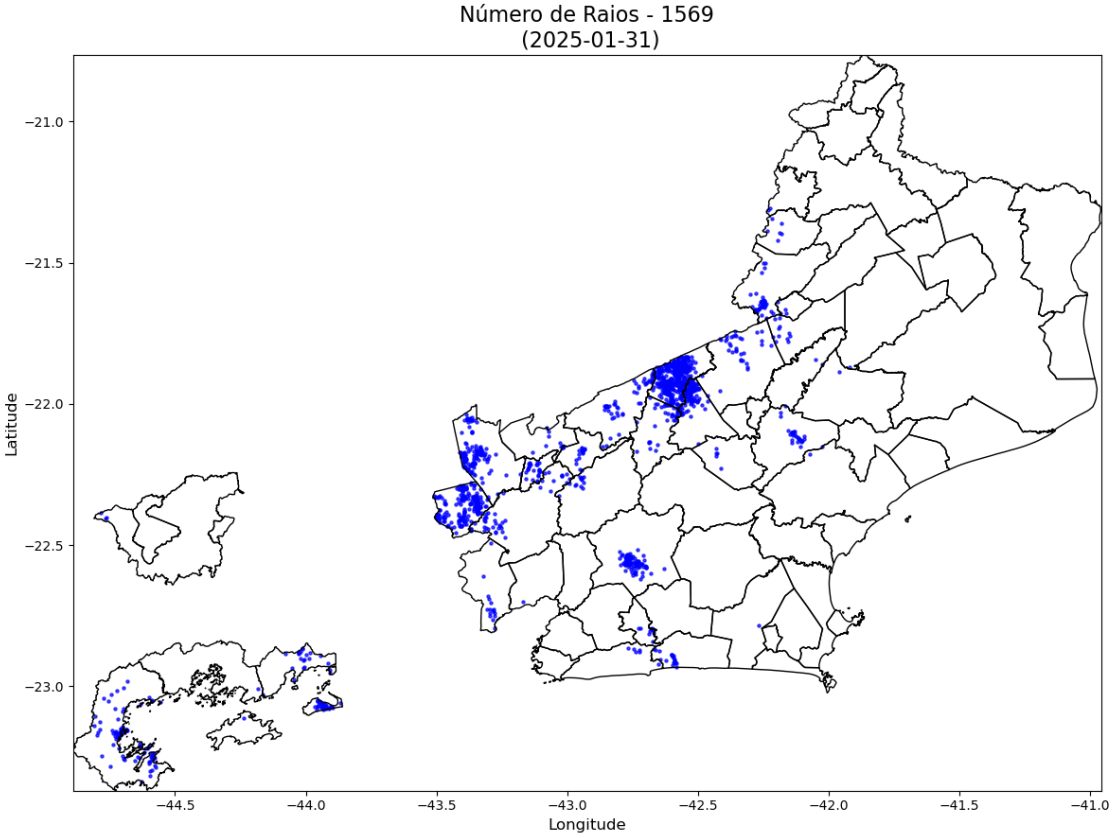

Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias 26 a 31/01.

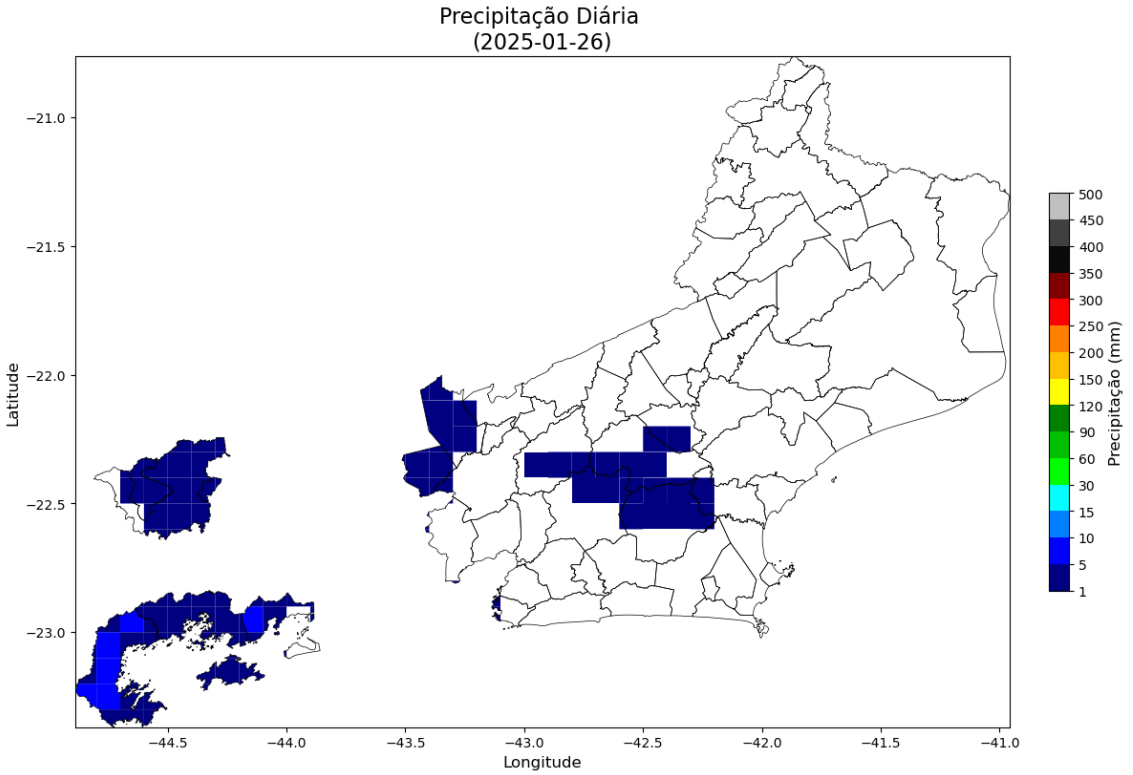
Precipitação Diária
(2025-01-26)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

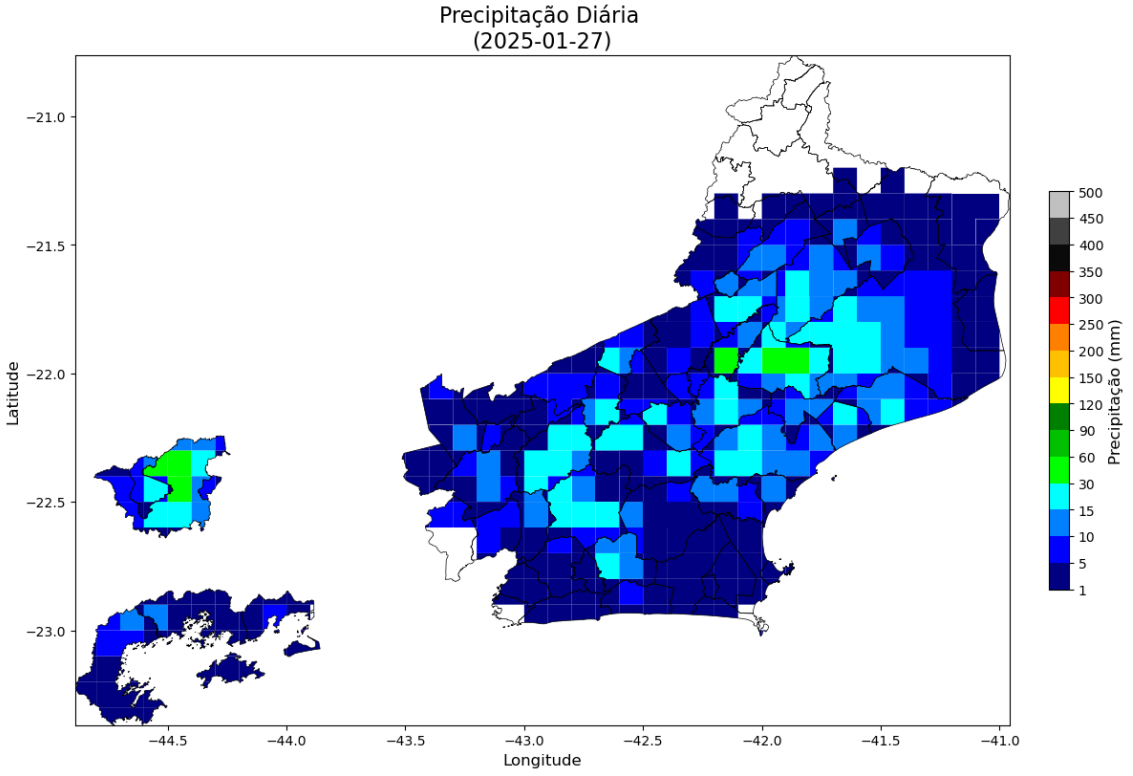
Precipitação Diária
(2025-01-27)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

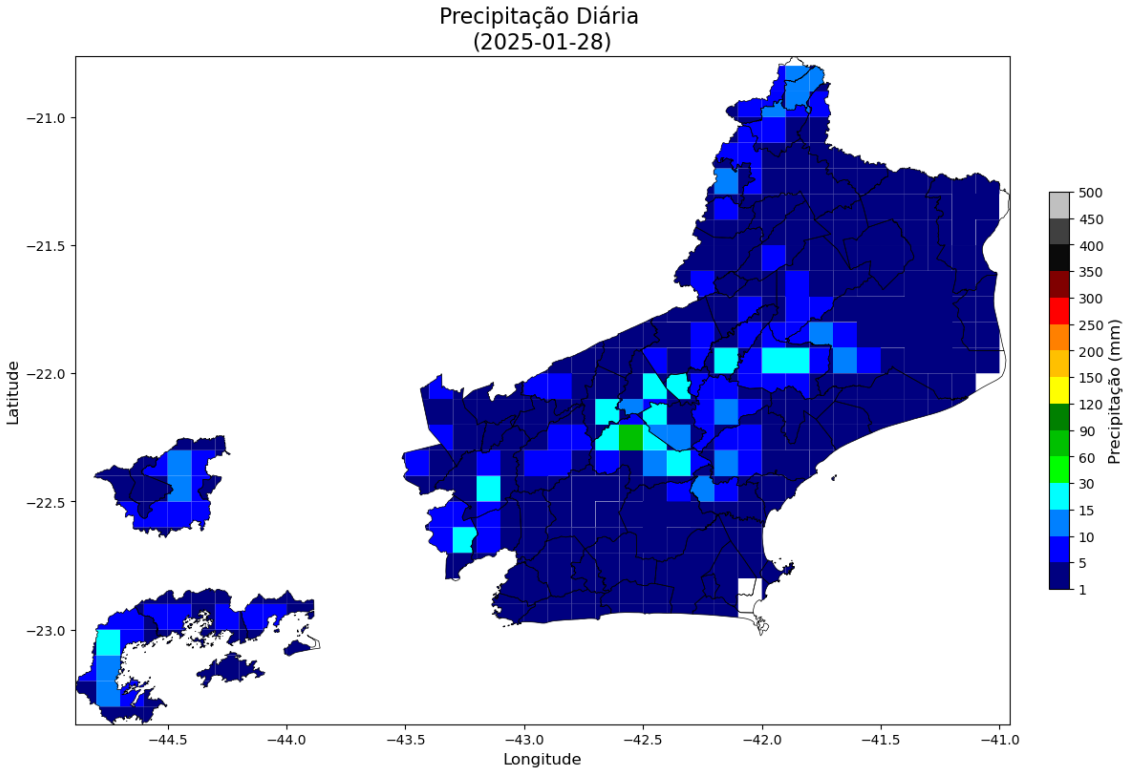
Precipitação Diária
(2025-01-28)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

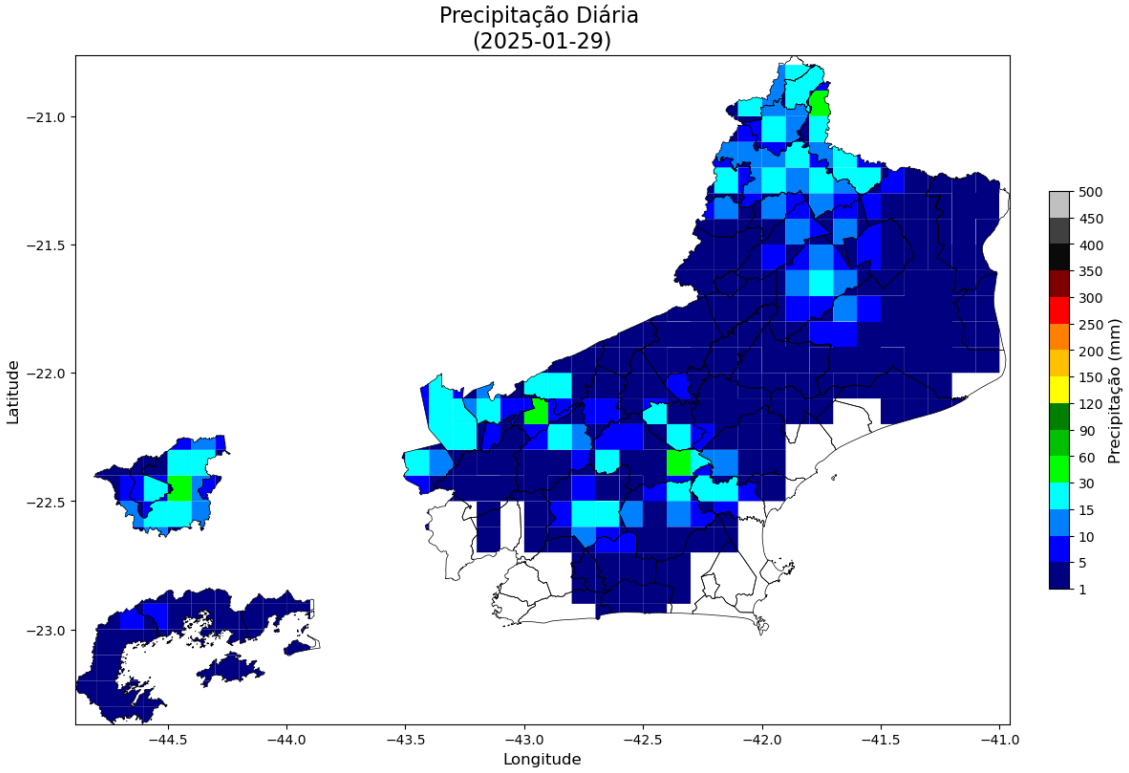
Precipitação Diária
(2025-01-29)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

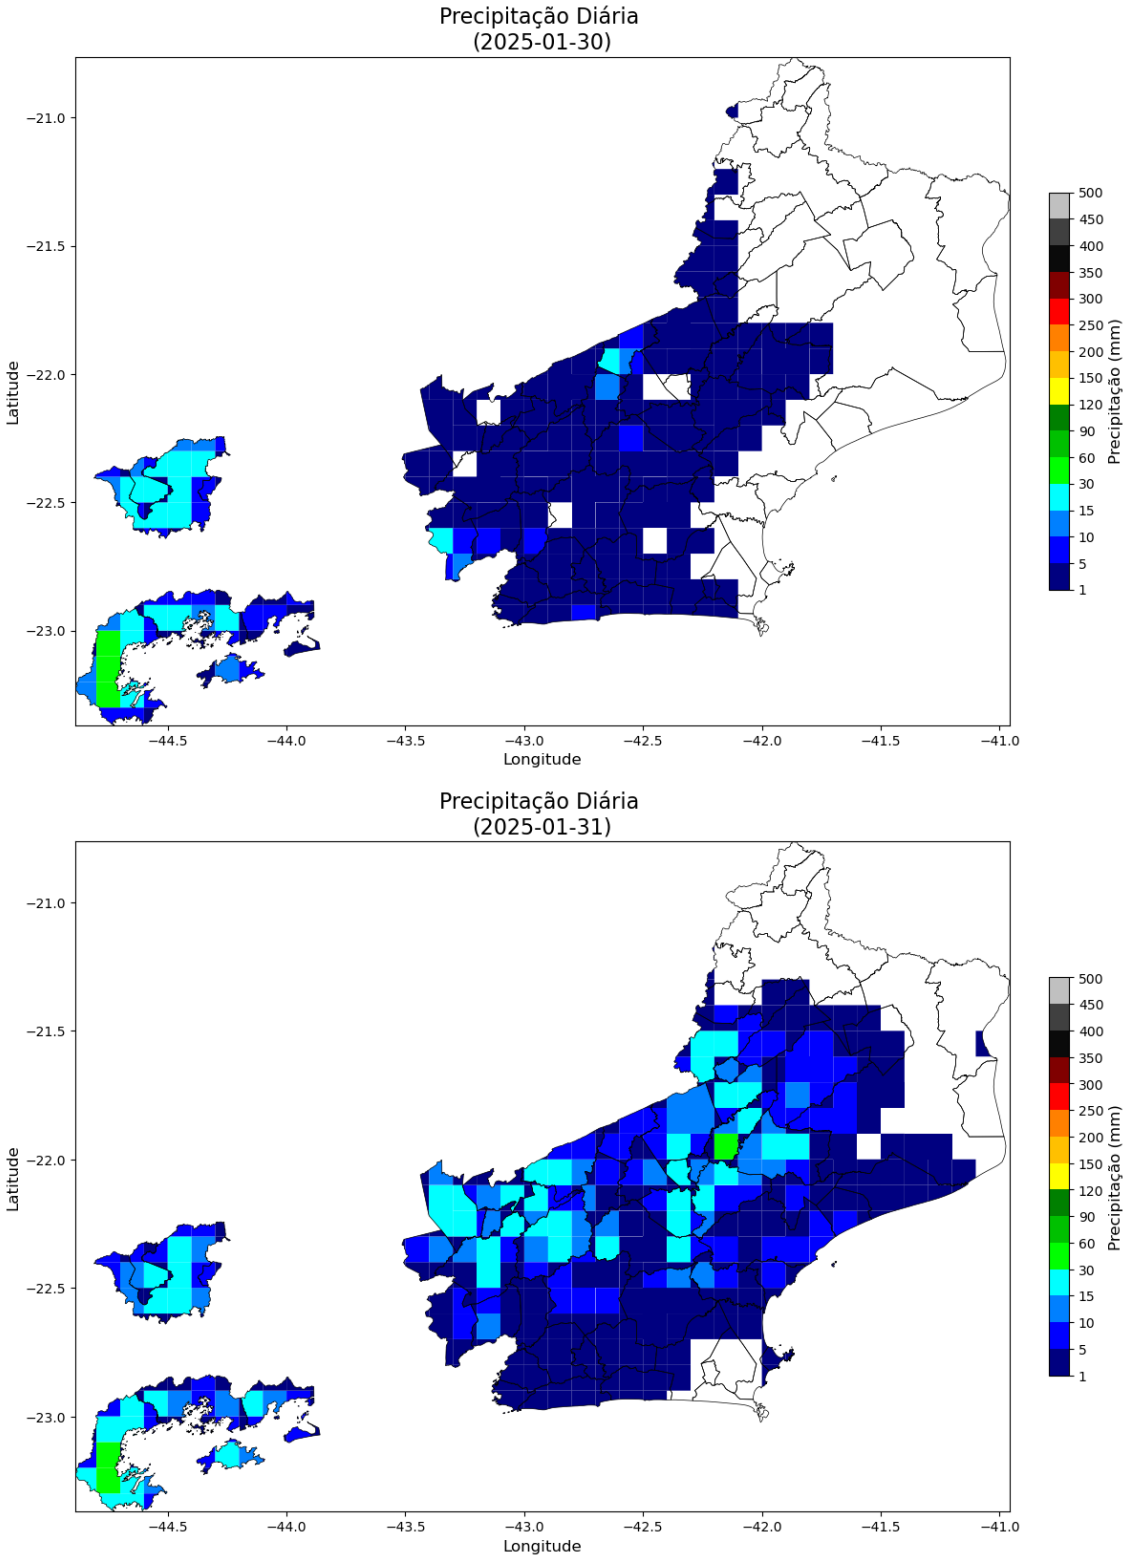

Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 26 a 31/01.

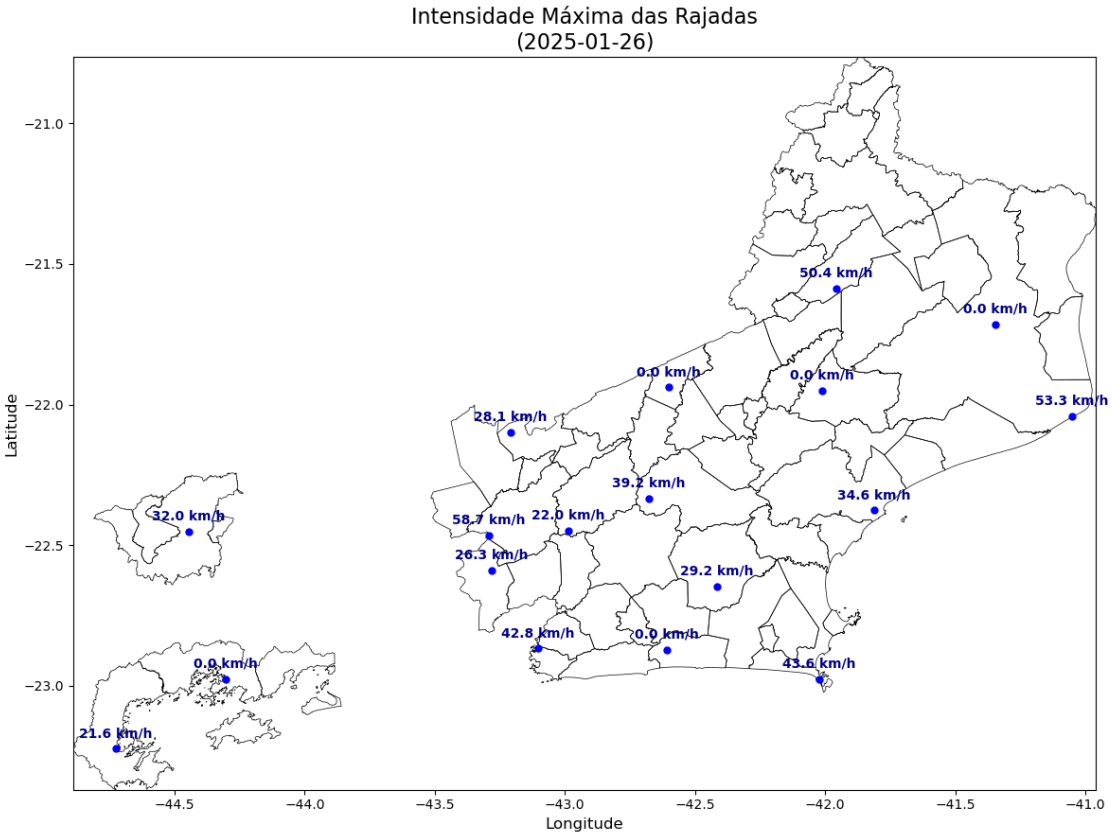
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-26)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
50.4 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
53.3 km/h
28.1 km/h
39.2 km/h
34.6 km/h
32.0 km/h
58.7 km/h
22.0 km/h
26.3 km/h
29.2 km/h
42.8 km/h
0.0 km/h
43.6 km/h
0.0 km/h
21.6 km/h

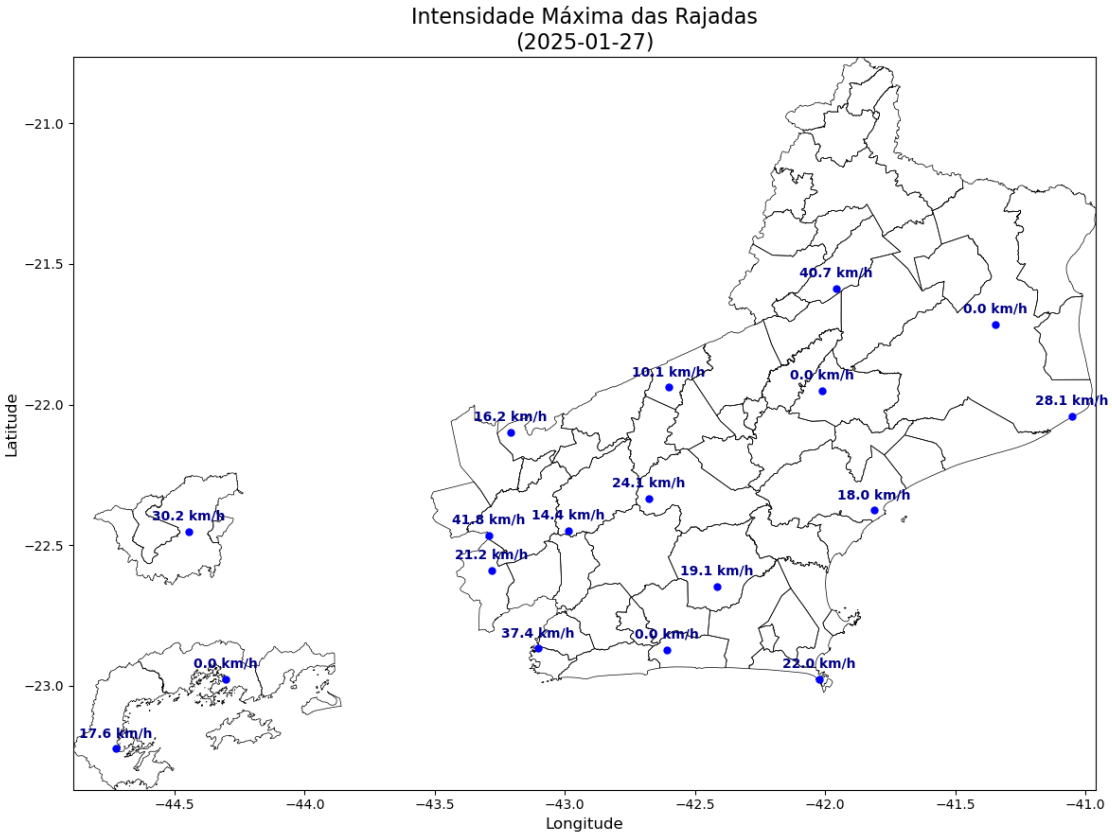
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-27)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
40.7 km/h
0.0 km/h
10.1 km/h
0.0 km/h
28.1 km/h
16.2 km/h
24.1 km/h
18.0 km/h
30.2 km/h
41.8 km/h
14.4 km/h
21.2 km/h
19.1 km/h
37.4 km/h
0.0 km/h
22.0 km/h
0.0 km/h
17.6 km/h

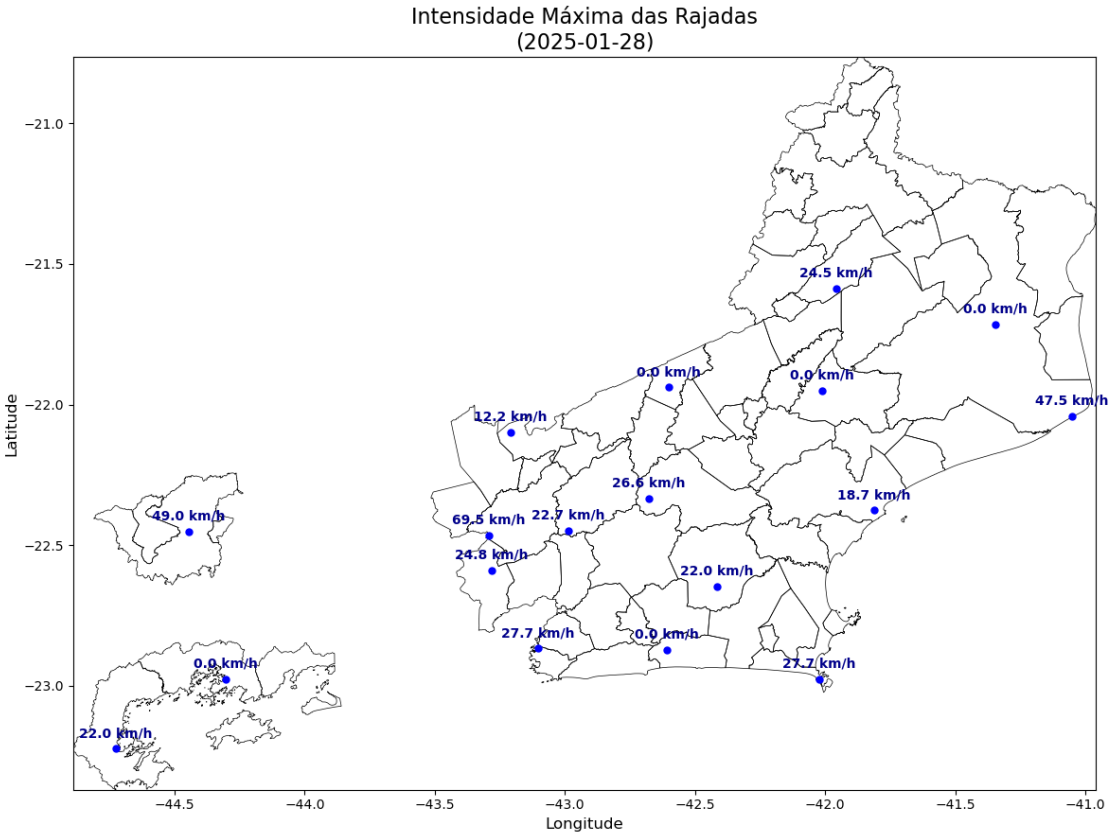
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-28)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
24.5 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
47.5 km/h
12.2 km/h
26.6 km/h
18.7 km/h
49.0 km/h
69.5 km/h
22.7 km/h
24.8 km/h
22.0 km/h
27.7 km/h
0.0 km/h
27.7 km/h
0.0 km/h
22.0 km/h

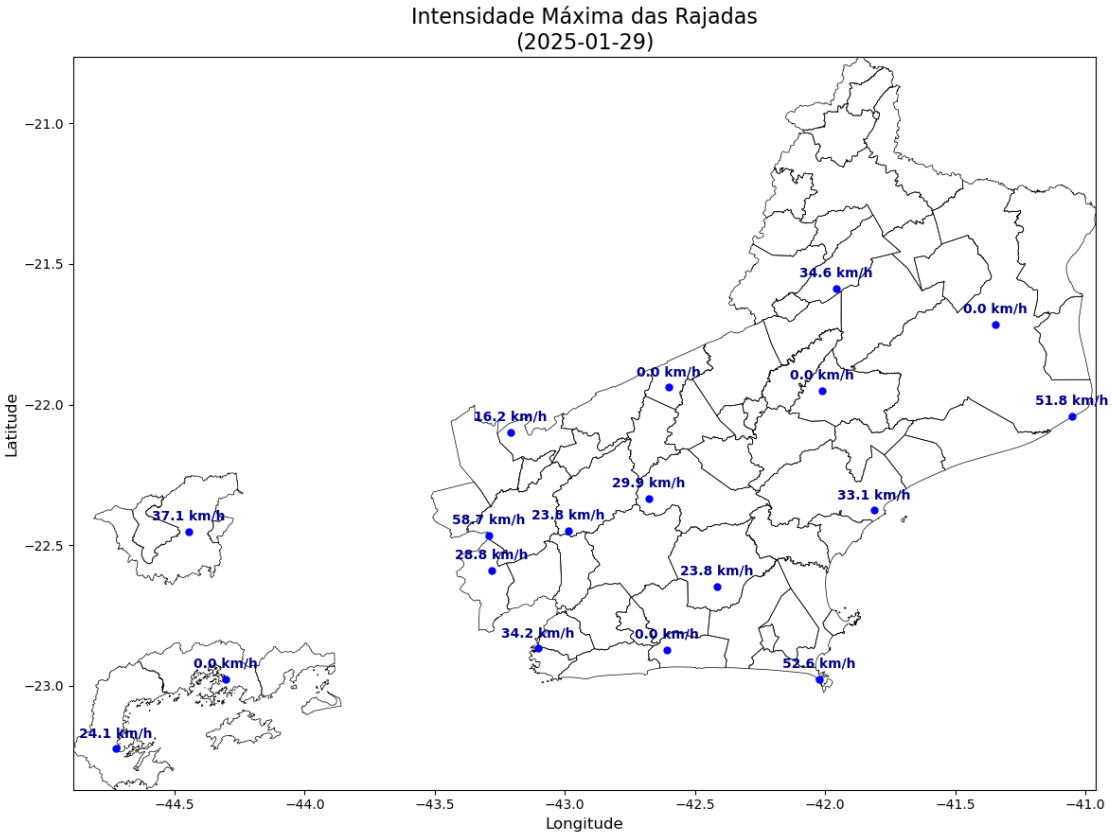
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-29)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
34.6 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
51.8 km/h
16.2 km/h
29.9 km/h
33.1 km/h
37.1 km/h
58.7 km/h
23.8 km/h
28.8 km/h
23.8 km/h
34.2 km/h
0.0 km/h
52.6 km/h
0.0 km/h
24.1 km/h

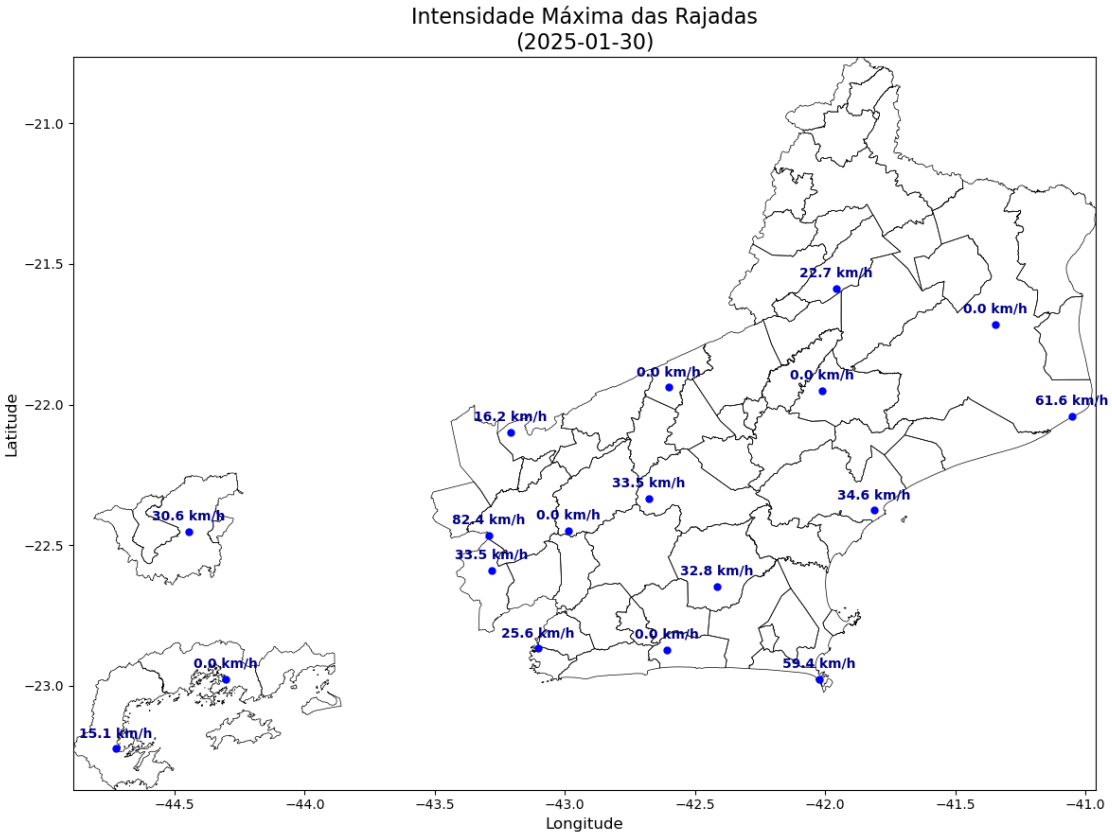
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-01-30)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
22.7 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
0.0 km/h
61.6 km/h
16.2 km/h
33.5 km/h
34.6 km/h
30.6 km/h
82.4 km/h
0.0 km/h
33.5 km/h
32.8 km/h
25.6 km/h
0.0 km/h
59.4 km/h
0.0 km/h
15.1 km/h

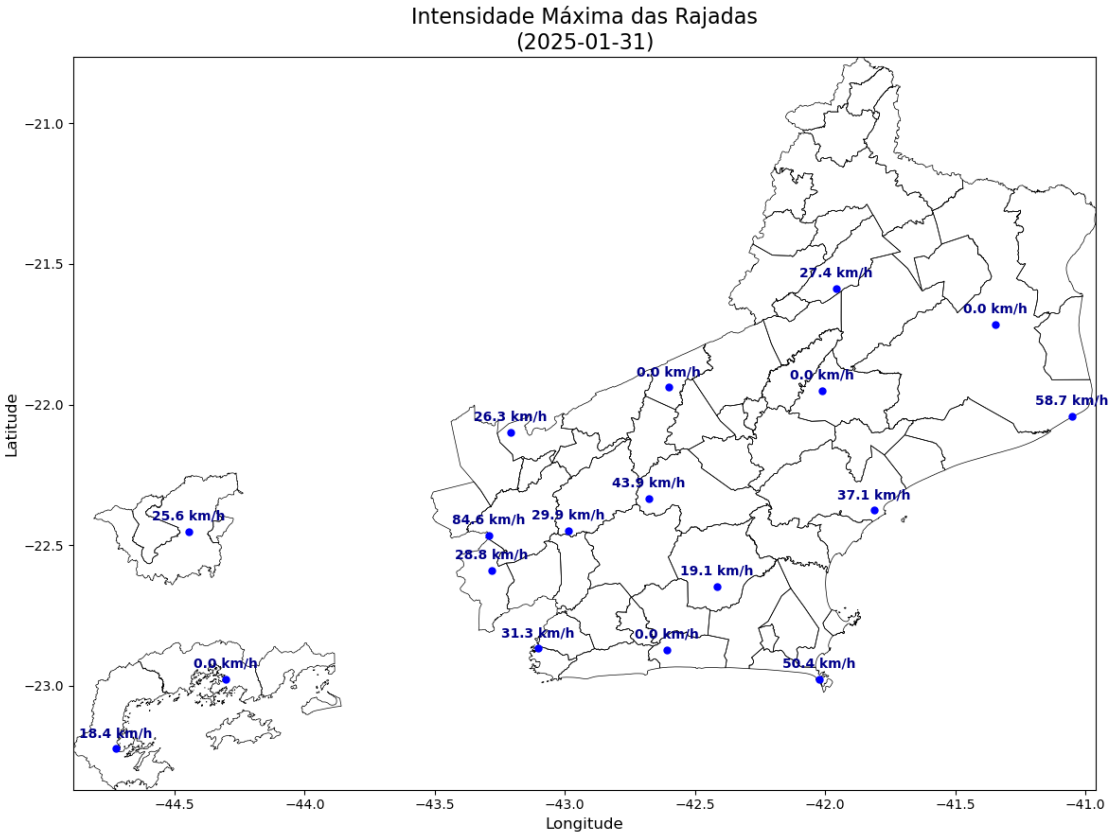

Figura 4 – Mapa de máximas rajadas registradas os dias 26 a 31/01.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National

Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 85 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania forte, capaz de arrancar árvores e derrubá-los sobre a rede elétrica.
3. Houve registro de chuvas fortes até 60 mm durante o período.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 79.497 descargas na área de concessão, valor considerado muito alto.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Rio de Janeiro no período, conforme mostrado na Figura 5.

Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Rio de Janeiro [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas alta e chuvas fortes durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.

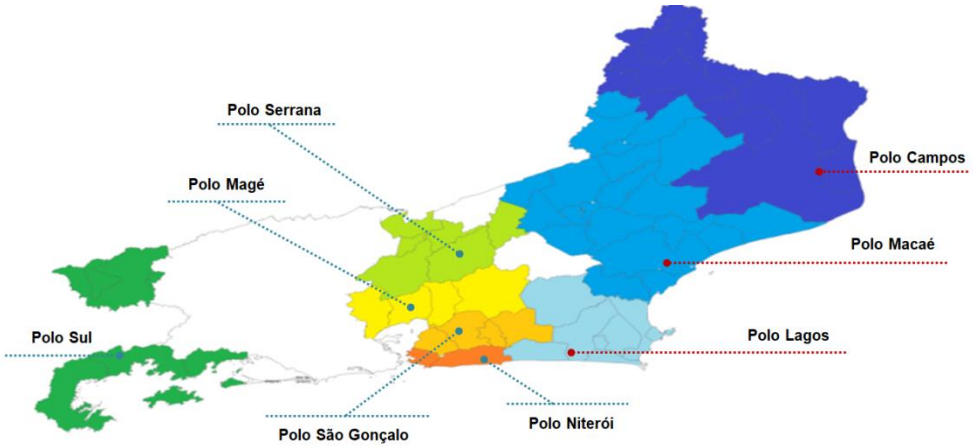

Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 26/01/2025 a 31/01/2025.

Número/Código Evento	2025-003/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	003/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	03h00min 26/01 - 23h00min 31/01
Niterói	03h00min 26/01 - 23h00min 31/01
São Gonçalo	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Magé	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Serrana	05h00min 26/01 - 23h00min 31/01
Lagos	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Macaé	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01
Campos	03h00min 26/01 - 22h00min 31/01

6. REFERÊNCIAS

[1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.weather.gov>. Acesso em: 08/05/2016.
[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
[4] O Globo em:
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/01/30/previsao-do-tempo-para-o-grande-rio-nesta-quinta-feira.ghtml

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

_____
Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico