



**Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE**

**ISE 07 - 04/2025 – RJ**

## Sumário

|                                                          |                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1                                                        | Introdução .....                                                           | 2  |
| 2                                                        | Definições.....                                                            | 3  |
| 3                                                        | Descrição do evento.....                                                   | 4  |
| 3.1                                                      | Mapa geoeletrico da ENEL RJ .....                                          | 5  |
| 3.2                                                      | Diagrama unifilar da ENEL RJ.....                                          | 8  |
| 3.3                                                      | Subestações afetadas .....                                                 | 10 |
| 3.4                                                      | Municípios afetados.....                                                   | 11 |
| 4                                                        | Descrição dos danos causados ao sistema elétrico .....                     | 11 |
| 4.1                                                      | Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema ..... | 12 |
| 4.2                                                      | Clientes afetados e impactos globais.....                                  | 14 |
| 4.3                                                      | Síntese das informações técnicas do evento .....                           | 15 |
| 4.4                                                      | Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis.....                       | 16 |
| 5                                                        | Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento .....   | 16 |
| 5.1                                                      | Contingente de técnicos utilizados nos serviços .....                      | 16 |
| 5.2                                                      | Tempos médios de atendimento .....                                         | 17 |
| 6                                                        | Evidências do evento .....                                                 | 18 |
| 6.1                                                      | Matérias jornalísticas .....                                               | 18 |
| 7                                                        | ANEXOS.....                                                                | 23 |
| ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis |                                                                            |    |
| ANEXO II Laudo meteorológico                             |                                                                            |    |

## 1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

*187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:*

- a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;**
- d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
- i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ, entre os dias *09 e 12 de Abril de 2025*. Trata-se de evento classificado como Sistemas de Grande Escala/Escala Regional (1.3.1.2) acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL ([www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

## 2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

### Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

### DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

### FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

### Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

### Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou

b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao  $CHI_{limite}$  da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

*Equação 1 – Cálculo do  $CHI_{limite}$  para avaliação ISE*

onde:

$N$  – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

### **CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ**

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2024 ( $N$ )

Em outubro de 2024 foram faturadas 2.639.884 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.639.884^{0,35}$$

461.878,63 CHI

### 3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 07 - 04/2025 – RJ refere-se aos Sistemas de Grande Escala/Escala Regional (1.3.1.2) acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 09/04/2025 a 12/04/2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 492.119,76CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 461.878,63.

Entre os dias 09 e 12 de Abril de 2025, um sistema frontal atuou sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Código único do evento:                | ISE 07 - 04/2025 – RJ |
| COBRADE:                               | 1.3.1.2 – TIPO        |
| Quantidade de interrupções associadas: | 1.425                 |
| Código único do Relatório:             | ISE 07 - 04/2025 – RJ |

Este cenário foi atestado pelo Grupo Storm, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 09 a 12 de Abril de 2025

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número/Código Evento   | 2025-007/ENEL RJ                                    |
| Número/Código do Laudo | 007/ENEL RJ                                         |
| Descrição              | Sistema frontal                                     |
| Código COBRADE         | 1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional) |
| Abrangência (Regional) | Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)      |
| Sul                    | 05h00min 09/04 - 20h00min 12/04                     |
| Niterói                | 03h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| São Gonçalo            | 05h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| Magé                   | 05h00min 09/04 - 22h00min 12/04                     |
| Serrana                | 03h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| Lagos                  | 05h00min 09/04 - 22h00min 12/04                     |
| Macaé                  | 04h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| Campos                 | 03h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora

| DIA        | REGIONAIS AFETADAS             | SUBESTAÇÕES AFETADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QTD<br>INCIDÊNCIAS | PRINCIPAIS DANOS/<br>IMPEDIMENTOS                                          |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 09/04/2025 | SERRANA                        | ARL/BGN/CQT/FAG/ITA/ITP/PAL/PNV/RDC/SEC/<br>TER/TRB                                                                                                                                                                                                                                                             | 90                 | Queda de galhos e árvores/<br>tombamento de postes/<br>rompimento de cabos |
| 10/04/2025 | CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/<br>SERRANA | ABD/AÇU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/<br>BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAR/CAS/<br>CED/CMB/CQT/DIC/EAR/FAG/FAR/GOI/GUA/<br>IBS/IGB/ITA/ITC/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/<br>NAT/NSA/OUT/PAL/PNV/POC/POT/QUI/RDC/<br>RDO/ROL/SAB/SAF/SAP/SAR/SCL/SEC/SER/SJA/<br>SPA/TAM/TAP/TER/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/<br>VIV/VPA | 788                | Queda de galhos e árvores/<br>tombamento de postes/<br>rompimento de cabos |
| 11/04/2025 | LAGOS/MACAÉ                    | ALP/ARA/ARC/BAX/BJD/BRL/BUZ/CAB/CAF/CAM/<br>CAR/CAS/CED/CMB/EAR/IBS/IGB/ITC/MAC/<br>MBU/NSA/POC/QUI/RDO/ROL/SAF/SJA/SPA/<br>TAM/TAP/TRM/VIV/VPA                                                                                                                                                                 | 365                | Queda de galhos e árvores/<br>tombamento de postes/<br>rompimento de cabos |
| 12/04/2025 | LAGOS/MACAÉ                    | ARA/ARC/BAX/BJD/BUZ/CAB/CAF/CAS/CED/<br>CMB/EAR/IBS/IGB/ITC/NSA/POC/QUI/SAP/SJA/<br>SPA/TAM/TRM/VIV/VPA                                                                                                                                                                                                         | 182                | Queda de galhos e árvores/<br>tombamento de postes/<br>rompimento de cabos |

Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1.


A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.

### 3.1 Mapa geoeletrico da ENEL RJ

Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 07 - 04/2025 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geoeletricos das regionais afetadas.

Figura 1 – Mapas geolétricos das regionais afetadas

**Mapa Geolétrico Campos**

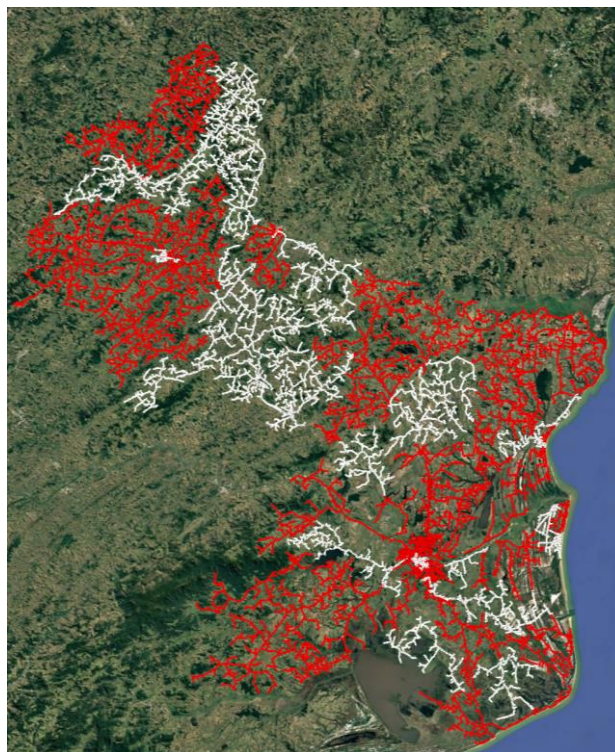


■ Área afetada  
□ Área não afetada

**Mapa Geolétrico Lagos**




■ Área afetada  
□ Área não afetada

### Mapa Geolétrico Macaé

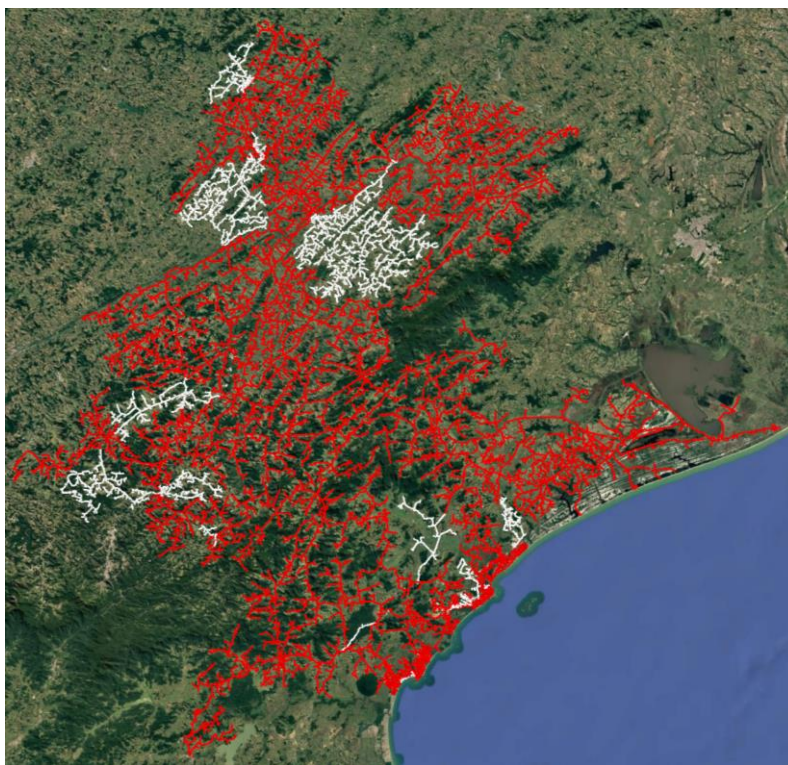

■ Área afetada  
□ Área não afetada

### Mapa Geolétrico Serrana

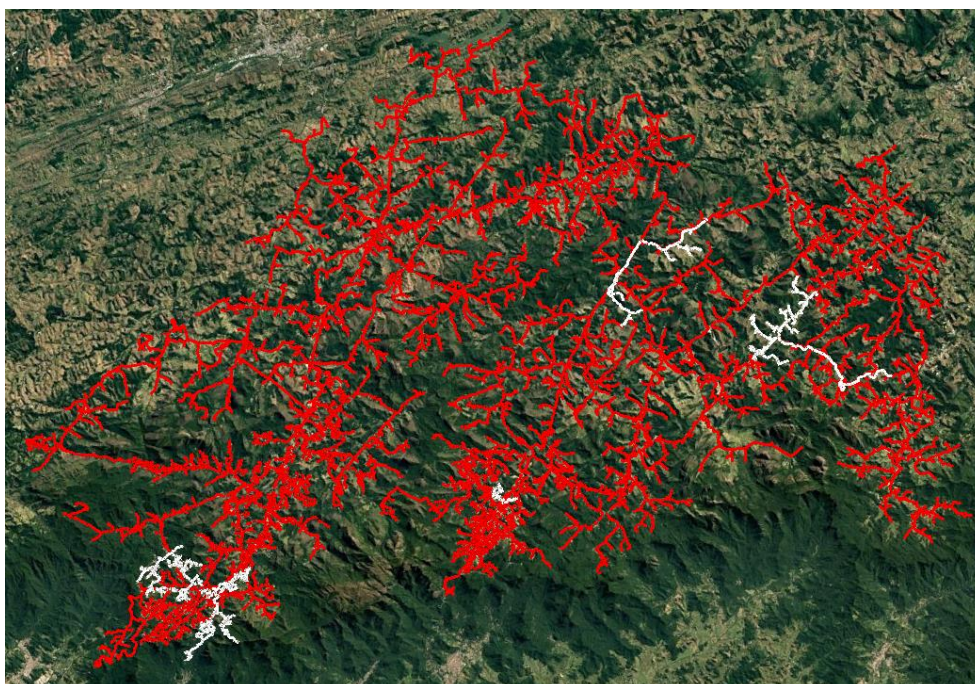


■ Área afetada  
□ Área não afetada

### 3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ


Além do mapa geolétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas


#### Diagrama Unifilar Campos

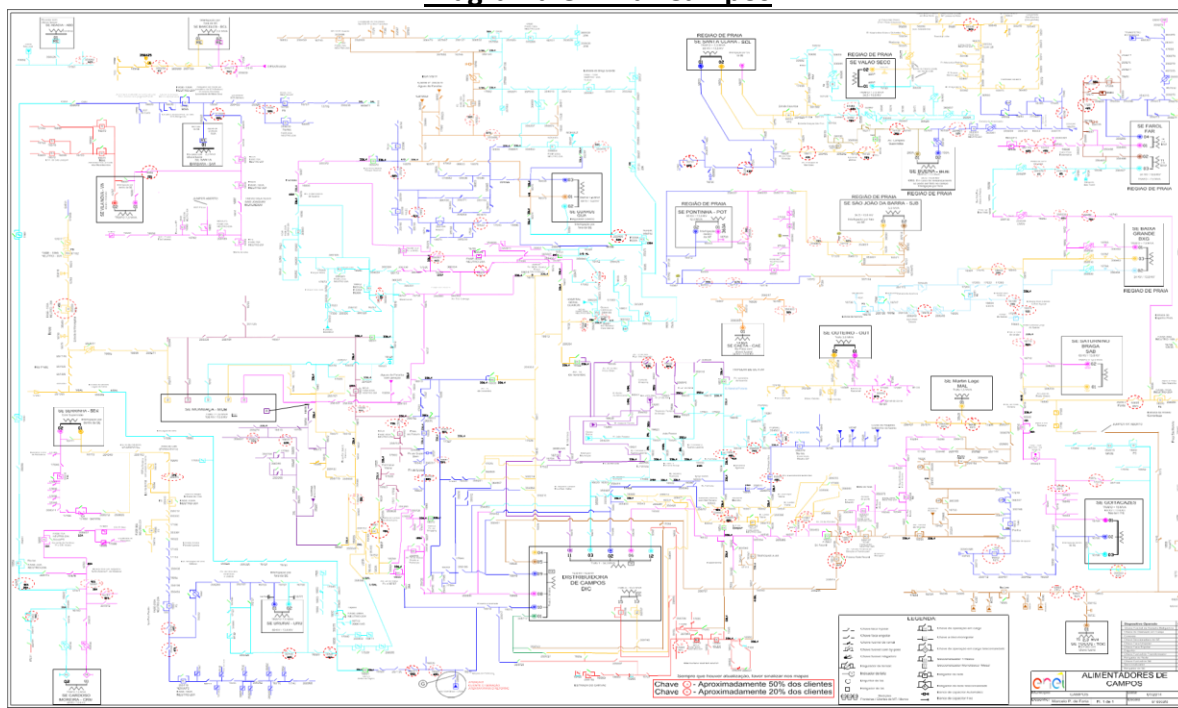


#### Diagrama Unifilar Lagos

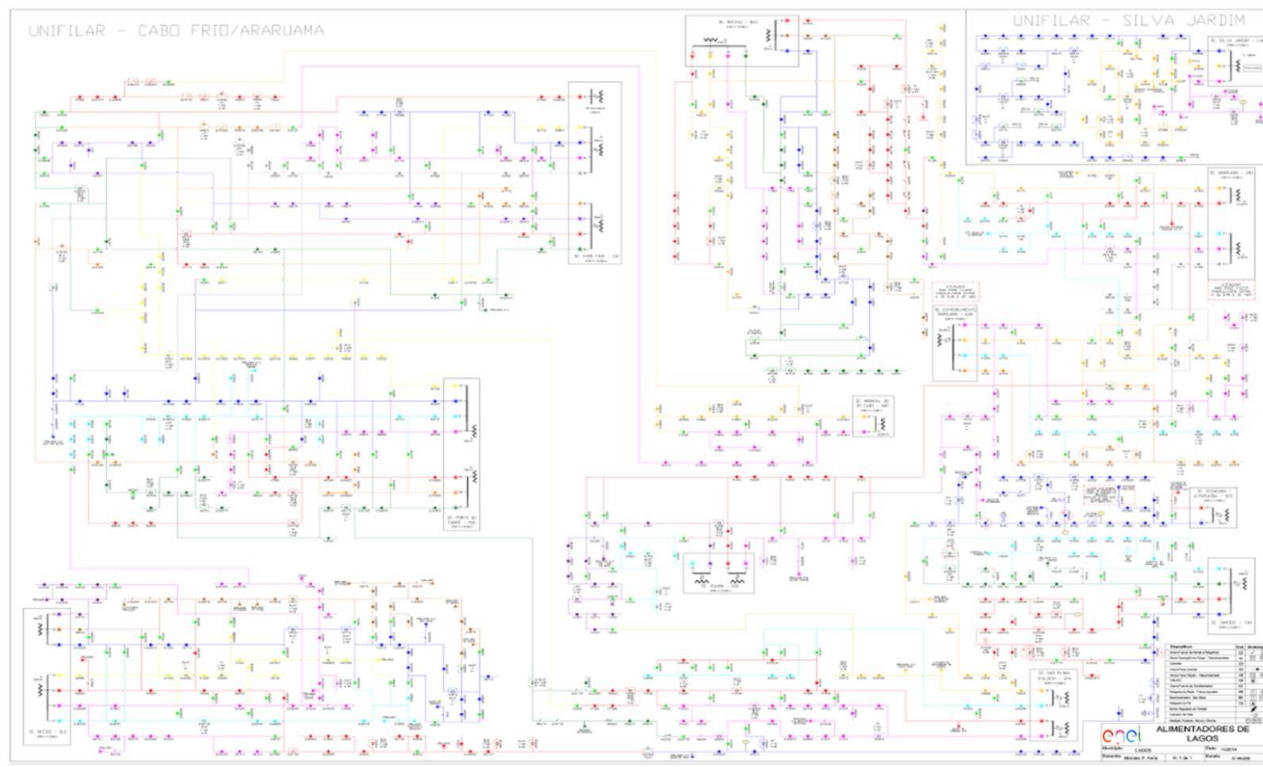

## Diagrama Unifilar Macaé

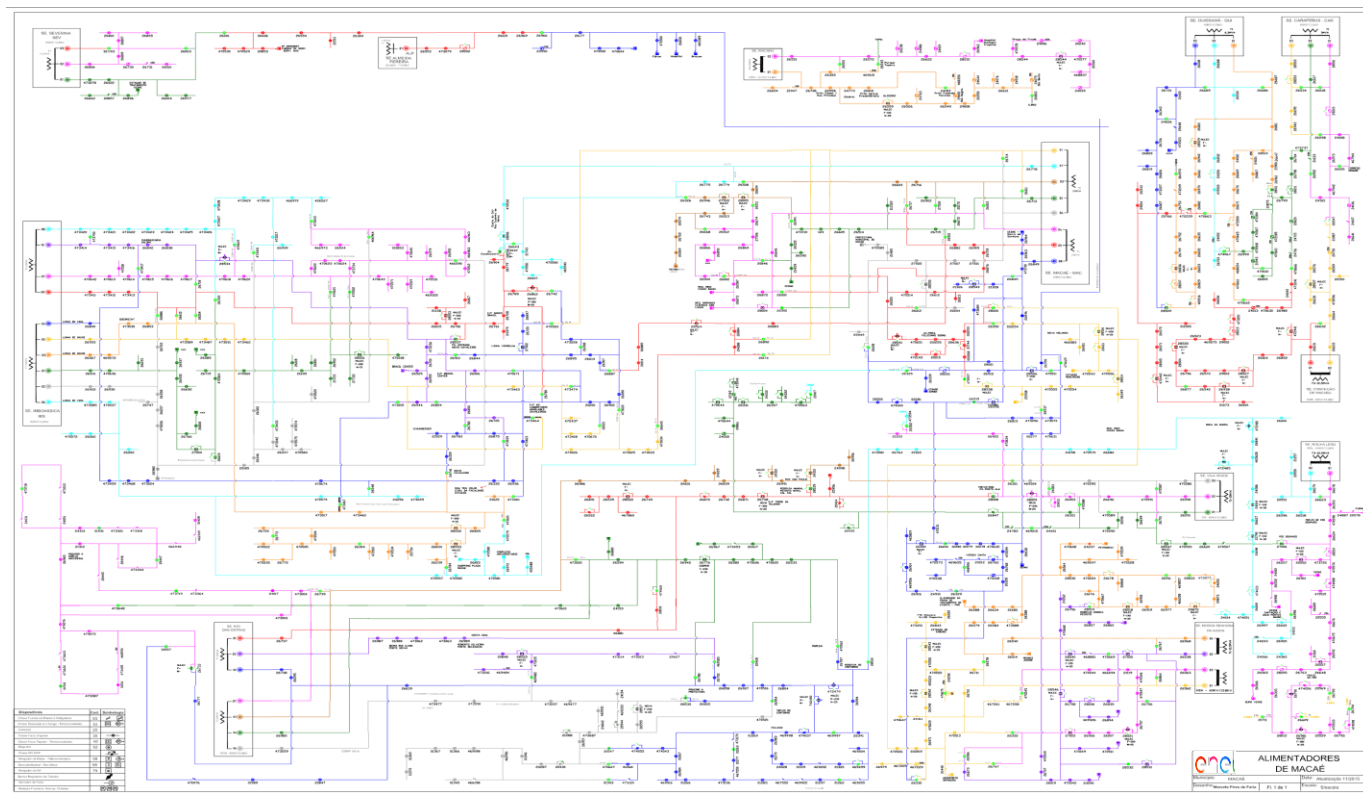

## Diagrama Unifilar Serrana

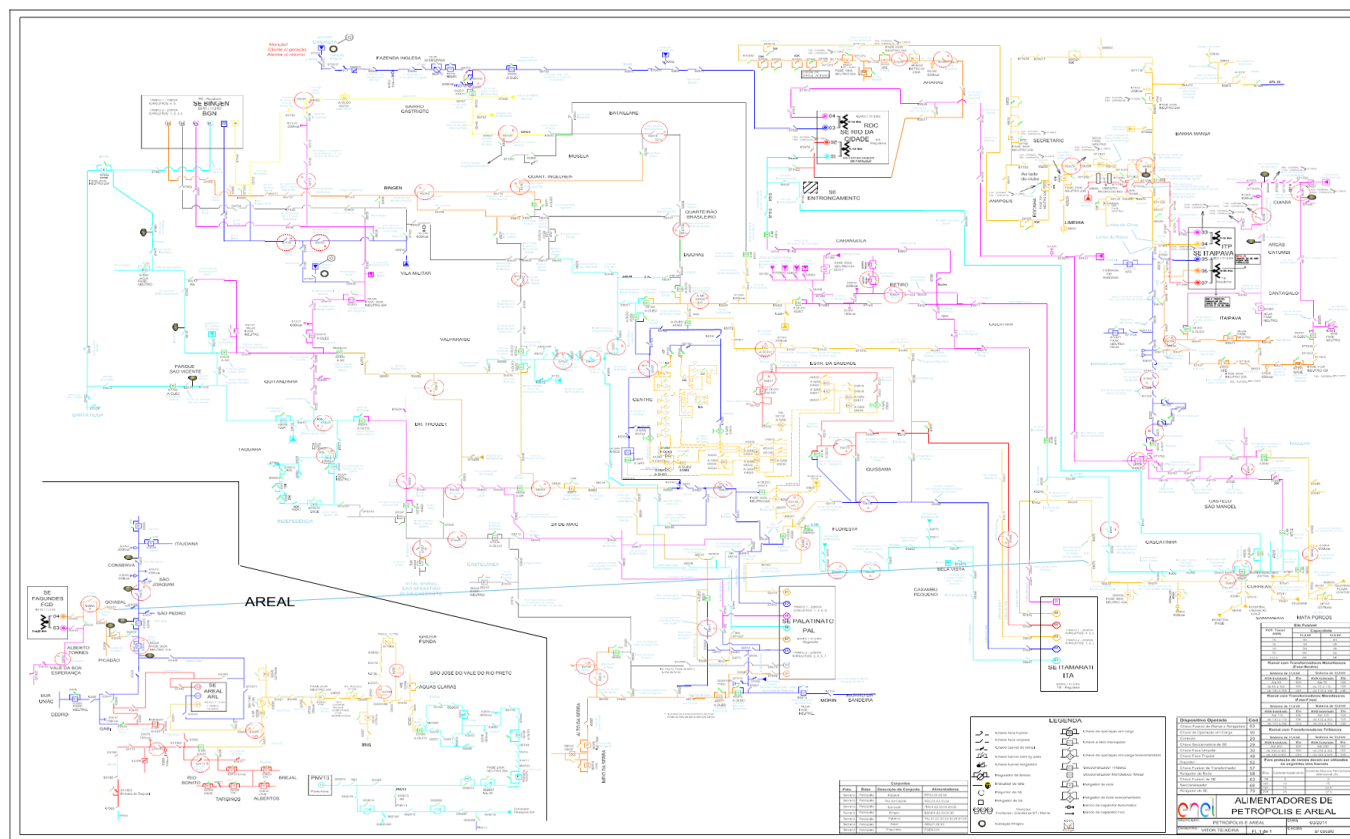

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, conseqüentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

### 3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas conseqüências em 70 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

| ID | SIGLA | SUBESTAÇÃO                | ID | SIGLA | SUBESTAÇÃO             |
|----|-------|---------------------------|----|-------|------------------------|
| 1  | ABD   | ABADIA                    | 36 | ITR   | ITAPERUNA              |
| 2  | AÇU   | AÇU                       | 37 | MAC   | MACAÉ                  |
| 3  | ALP   | ALMEIDA PEREIRA           | 38 | MBU   | MACABU                 |
| 4  | ARA   | ARARUAMA                  | 39 | MIR   | MIRACEMA               |
| 5  | ARC   | ARRAIAL DO CABO           | 40 | MOB   | MOMBAÇA                |
| 6  | ARL   | AREAL                     | 41 | NAT   | NATIVIDADE             |
| 7  | BAX   | BACAXÁ                    | 42 | NSA   | NOSSA SENHORA DA AJUDA |
| 8  | BCL   | BARCELOS                  | 43 | OUT   | OUTEIRO                |
| 9  | BGN   | BINGEN                    | 44 | PAL   | PALATINATO             |
| 10 | BJD   | BOM JARDIM                | 45 | PNV   | PONTE NOVA             |
| 11 | BOJ   | BOM JESUS                 | 46 | POC   | PORTO DO CARRO         |
| 12 | BRL   | BARRA ALEGRE              | 47 | POT   | PONTINHA               |
| 13 | BUE   | BUENA                     | 48 | QUI   | QUISSAMÃ               |
| 14 | BUZ   | BÚZIOS                    | 49 | RDC   | RIO DA CIDADE          |
| 15 | BXG   | BAIXA GRANDE              | 50 | RDO   | RIO DAS OSTRAS         |
| 16 | CAB   | CABIÚNAS                  | 51 | ROL   | ROCHA LEÃO             |
| 17 | CAE   | CAETÁ                     | 52 | SAB   | SATURNINO BRAGA        |
| 18 | CAF   | CABO FRIO                 | 53 | SAF   | SÃO FIDÉLIS            |
| 19 | CAM   | CAMBUCCI                  | 54 | SAP   | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA |
| 20 | CAR   | CARAPEBUS                 | 55 | SAR   | SANTA BÁRBARA          |
| 21 | CAS   | CASIMIRO DE ABREU         | 56 | SCL   | SANTA CLARA            |
| 22 | CED   | CEDAEMA                   | 57 | SEC   | SECRETÁRIO             |
| 23 | CMB   | CONCEIÇÃO DE MACABU       | 58 | SER   | SERRINHA               |
| 24 | CQT   | CONQUISTA                 | 59 | SJA   | SILVA JARDIM           |
| 25 | DIC   | DISTRIBUIDORA DE CAMPOS   | 60 | SPA   | SÃO PEDRO DA ALDEIA    |
| 26 | EAR   | ENTRONCAMENTO DE ARARUAMA | 61 | TAM   | TAMOIOS                |
| 27 | FAG   | FAGUNDES                  | 62 | TAP   | TAPERA                 |
| 28 | FAR   | FAROL                     | 63 | TER   | TERESÓPOLIS            |
| 29 | GOI   | GOITACAZES                | 64 | TRB   | TROMBETAS              |
| 30 | GUA   | GUARUS                    | 65 | TRM   | TRAJANO DE MORAES      |
| 31 | IBS   | IMBOASSICA                | 66 | URU   | URURAI                 |
| 32 | IGB   | IGUABA                    | 67 | VAS   | VALÃO SECO             |

| ID | SIGLA | SUBESTAÇÃO | ID | SIGLA | SUBESTAÇÃO    |
|----|-------|------------|----|-------|---------------|
| 33 | ITA   | ITAMARATI  | 68 | VIN   | VILA NOVA     |
| 34 | ITC   | ITAOCARA   | 69 | VIV   | VILA VERDE    |
| 35 | ITP   | ITAIPAVA   | 70 | VPA   | VAL DE PALMAS |

### 3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 43 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

| ID | MUNICÍPIO               | ID | MUNICÍPIO                     |
|----|-------------------------|----|-------------------------------|
| 1  | APERIBÉ                 | 23 | MACUCO                        |
| 2  | ARARUAMA                | 24 | MIRACEMA                      |
| 3  | AREAL                   | 25 | PARAÍBA DO SUL                |
| 4  | ARMAÇÃO DOS BÚZIOS      | 26 | PETRÓPOLIS                    |
| 5  | ARRAIAL DO CABO         | 27 | PORCIÚNCULA                   |
| 6  | BOM JARDIM              | 28 | QUISSAMÃ                      |
| 7  | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 29 | RIO DAS OSTRAS                |
| 8  | CABO FRIO               | 30 | SANTA MARIA MADALENA          |
| 9  | CAMBUCÍ                 | 31 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA        |
| 10 | CAMPOS DOS GOYTACAZES   | 32 | SÃO FIDÉLIS                   |
| 11 | CANTAGALO               | 33 | SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA   |
| 12 | CARAPEBUS               | 34 | SÃO JOÃO DA BARRA             |
| 13 | CARDOSO MOREIRA         | 35 | SÃO JOSÉ DE UBÁ               |
| 14 | CASIMIRO ABREU          | 36 | SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO |
| 15 | CONCEIÇÃO DE MACABU     | 37 | SÃO PEDRO DA ALDEIA           |
| 16 | CORDEIRO                | 38 | SAQUAREMA                     |
| 17 | DUAS BARRAS             | 39 | SILVA JARDIM                  |
| 18 | IGUABA GRANDE           | 40 | TERESÓPOLIS                   |
| 19 | ITAOCARA                | 41 | TRAJANO DE MORAIS             |
| 20 | ITAPERUNA               | 42 | TRÊS RIOS                     |
| 21 | LAJE DO MURIAÉ          | 43 | VARRE-SAI                     |
| 22 | MACAÉ                   |    |                               |

## 4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como Sistemas de Grande Escala/Escala Regional (COBRADE - 1.3.1.2) acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

| INCIDÊNCIA | INÍCIO                 | FIM                    | REGIONAL | SE      | CLIENTES | CHI       | DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|------------------------|------------------------|----------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA03206714 | 10/04/2025<br>14:51:32 | 10/04/2025<br>22:01:40 | LAGOS    | SPA/TAM | 13.299   | 15.476,35 | Localizados isolador solto na fase A (próximo ao ponto F632695) e árvore tombada sobre a rede à jusante da CU UF04333. Causa original: ÁRVORE TOMBADA                                                                                                                                                            |
| BA03206768 | 10/04/2025<br>15:03:24 | 11/04/2025<br>16:15:27 | LAGOS    | TAM     | 5.364    | 6.286,89  | Localizados isolador quebrado na fase B e GLV partido na derivação do trafo F632967. Gerado OSM - Árvore caída sobre a rede, MT partida na fase C, cabo 2 (necessário 50m de cabo) e poste de 11/400 B2TE quebrado. Causa original: ÁRVORE TOMBADA                                                               |
| BA03206536 | 10/04/2025<br>13:24:52 | 10/04/2025<br>18:22:38 | MACAÉ    | CMB     | 3.947    | 3.994,89  | Localizados cabo partido a jusante do RD MC47257, isolador danificado na chave faca MC479163, cabo partido e religador MC472578 desarmado. Causa original: VEGETAÇÃO                                                                                                                                             |
| 0025568153 | 10/04/2025<br>15:36:55 | 11/04/2025<br>04:15:00 | LAGOS    | TAM     | 314      | 3.967,30  | Na fusível CF632567, substituídos 2 elos de 10k nas fases AB . Obs.: Realizada poda à distância. Causa original: GALHO/FOLHA                                                                                                                                                                                     |
| BA03206800 | 10/04/2025<br>15:15:08 | 10/04/2025<br>16:19:58 | SERRANA  | RDC     | 3.896    | 3.916,16  | Proteção: FASE. Fechados o alimentador RDC02 e a CTL PE875065 de encontro. Causa original: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS                                                                                                                                                                                                |
| 0025568011 | 10/04/2025<br>15:06:33 | 11/04/2025<br>04:30:00 | LAGOS    | TAM     | 224      | 2.999,55  | Na fusível MC20443, substituídos 2 elos de 12k nas fases AB. Obs.: Realizada poda no circuito. Causa original: GALHO/FOLHA                                                                                                                                                                                       |
| 0025568077 | 10/04/2025<br>15:34:15 | 10/04/2025<br>23:55:00 | LAGOS    | POC     | 308      | 2.570,52  | Na fusível CF634243, substituídos 2 elos de 15k nas fases AB . Causa original: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS                                                                                                                                                                                                            |
| BA03208196 | 12/04/2025<br>00:42:51 | 13/04/2025<br>19:00:00 | MACAÉ    | CMB     | 472      | 2.369,21  | Localizado condutor de MT partido próximo ao ponto MC29545. Proteção: 50N. Fechados a CTL MC475834 e a CTL MC476635 .Obs.: Localizada vegetação sobre condutor de "MT" a jusante da chave fusível sem número a jusante do ponto MC29547. Necessário levar 50 metros de cabo 4caa. Causa original: ÁRVORE TOMBADA |
| 0025571345 | 10/04/2025<br>18:09:56 | 11/04/2025<br>17:16:36 | LAGOS    | TAM     | 99       | 2.288,00  | Realizada poda e retirada de ponta de aterramento antiga que estava causando risco e normalizados 3 elos de 10k. Causa original: VEGETAÇÃO                                                                                                                                                                       |
| BA03206530 | 10/04/2025<br>13:22:48 | 10/04/2025<br>20:45:00 | SERRANA  | ITP     | 726      | 2.044,80  | Localizada árvore tombada a jusante da fusível PE68113. Proteção: Neutro. Fechados a CTL PE872373 de encontro, a CTL PE872362 de encontro, o alimentador ITP03, a CU PE68113 de encontro e a CU PE67861. Causa original: ÁRVORE TOMBADA                                                                          |

## 4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

| Hierarquia | Sigla | Nome do Equipamento    |
|------------|-------|------------------------|
| 1          | DJ    | Disjuntor              |
| 1          | DM    | Disjuntor Média        |
| 1          | DI    | Disjuntor Interligação |

| Hierarquia | Sigla | Nome do Equipamento        |
|------------|-------|----------------------------|
| 2          | CF    | Chave Faca Unipolar        |
| 2          | CA    | Chave Automática           |
| 2          | CM    | Chave Faca Multipolar      |
| 2          | CH    | Chave Unipolar             |
| 3          | JP    | Jumper                     |
| 3          | RA    | Religadora Automática      |
| 3          | RM    | Religadora Monofásica      |
| 4          | FS    | Fuse Saver                 |
| 4          | as    | Seccionalizador Automático |
| 4          | BF    | Base Fusível               |
| 4          | FF    | Faca Fusível               |
| 4          | CR    | Chave Repetidora           |
| 5          | EP    | Entrada Primária           |
| 5          | ET    | Estação Transformadora     |

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento

| Dispositivo            | Quantidade   |
|------------------------|--------------|
| Disjuntor Média        | 49           |
| Chave Unipolar         | 41           |
| Jumper                 | 12           |
| Religadora Automática  | 236          |
| Base Fusível           | 396          |
| Estação Transformadora | 598          |
| <b>Total Geral</b>     | <b>1.332</b> |


Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

## 4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 09 e 12 de Abril de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

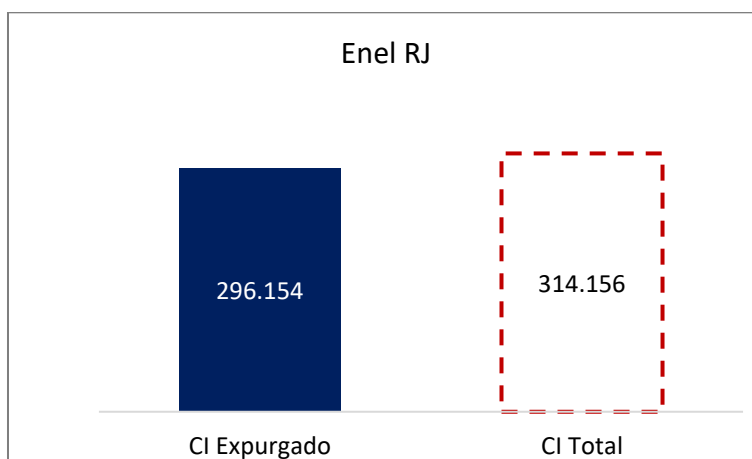


Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 296.154 (94% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentado uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.


Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

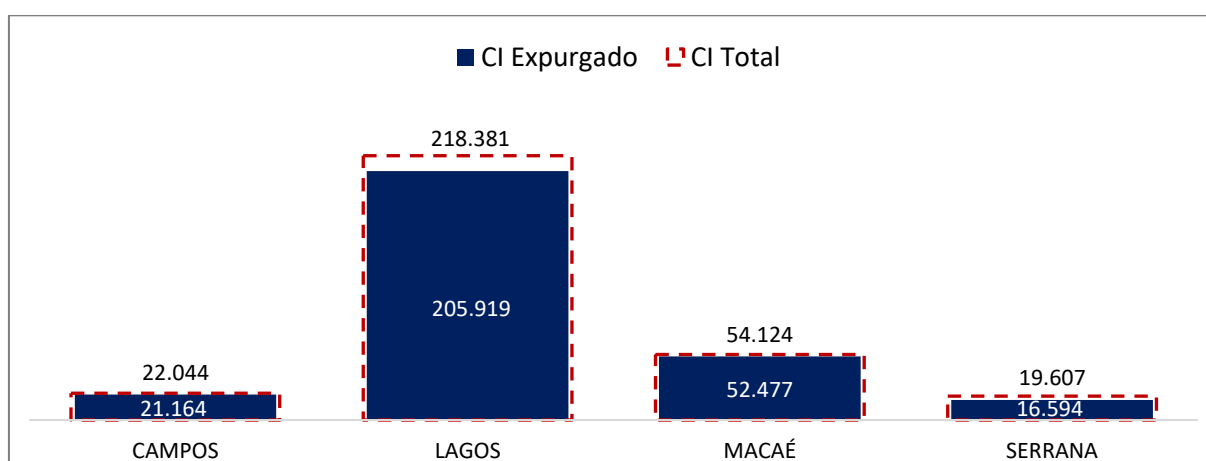

A Regional Lagos foi a mais afetada, representando 70% (205.919 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.


Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 492.119,76 CHI (94% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

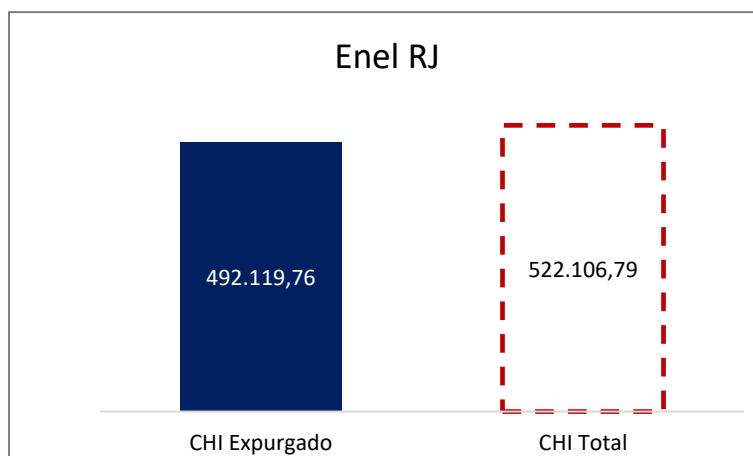

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

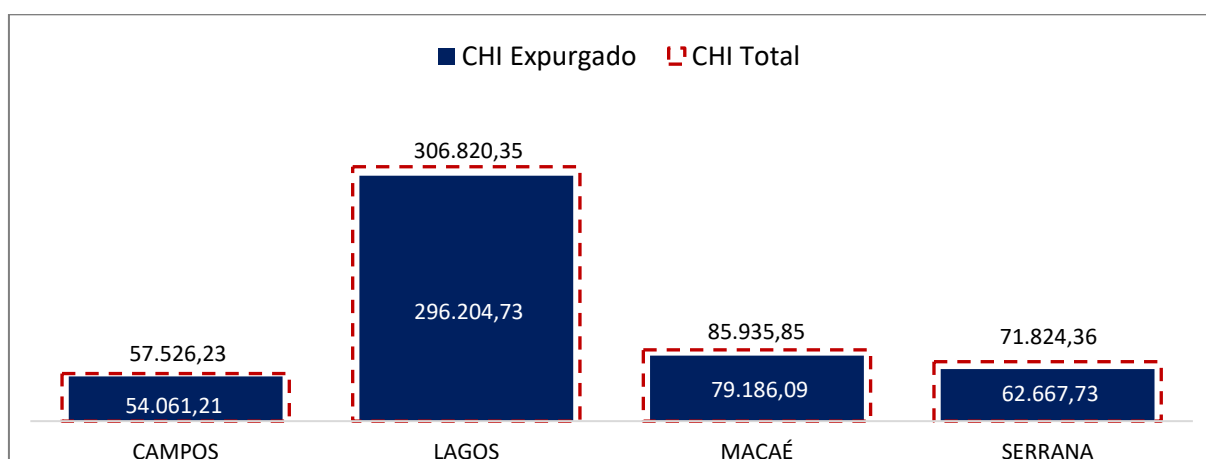

A Regional Lagos foi a que sofreu o maior impacto, representando 60% (296.204,73CHI) da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

### 4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

| Relatório:                                                                               | Evento:               | Período: | Início<br>(dd/mm/aaaa<br>hh:mm:ss) | Fim<br>(dd/mm/aaaa<br>hh:mm:ss) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| ISE 07 - 04/2025 – RJ                                                                    | ISE 07 - 04/2025 – RJ |          | 09/04/2025<br>08:00:00             | 12/04/2025<br>21:59:59          |
| ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA |                       |          |                                    |                                 |
| Regionais Campos, Lagos, Macaé e Serrana                                                 |                       |          |                                    |                                 |

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                               | VALOR               | UNIDADE             |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento         | 491                 | min                 |
| 2    | Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento       | 32                  | min                 |
| 3    | Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.            | 115                 | min                 |
| 4    | Quantidade de municípios afetados durante o período do evento           | 43                  | -                   |
| 5    | Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento          | 70                  | -                   |
| 6    | Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis    | 09/04/2025<br>08:09 | dd/mm/aaaa<br>hh:mm |
| 7    | Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis     | 13/04/2025<br>14:20 | dd/mm/aaaa<br>hh:mm |
| 8    | Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis | 492.119,76          | hora                |
| 9    | Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis   | 296.154             | -                   |
| 10   | Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)       | 8,47                | hora                |
| 11   | Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis                | 51,70               | hora                |

#### 4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

### 5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 1.052 atendimentos realizados por 1.173 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

#### 5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 1.173 equipes trabalharam no atendimento de 1.055 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

| DEPARTAMENTO | Atributo  | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 12/04/2025 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| CAMPOS       | USUAL     |            | 55         |            |            |
| CAMPOS       | ADICIONAL |            | 25         |            |            |
| CAMPOS       | TOTAL     |            | 80         |            |            |
| LAGOS        | USUAL     |            | 47         | 43         | 46         |
| LAGOS        | ADICIONAL |            | 13         | 7          | 7          |
| LAGOS        | TOTAL     |            | 60         | 50         | 53         |
| MACAÉ        | USUAL     |            | 51         | 51         | 51         |
| MACAÉ        | ADICIONAL |            | 52         | 52         | 17         |
| MACAÉ        | TOTAL     |            | 103        | 103        | 68         |
| SERRANA      | USUAL     | 33         | 33         |            |            |
| SERRANA      | ADICIONAL | 40         | 41         |            |            |
| SERRANA      | TOTAL     | 73         | 74         |            |            |

## 5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

| DEPARTAMENTO | Atributo                     | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 12/04/2025 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| CAMPOS       | Tempo de Preparação (Min.)   |            | 500        |            |            |
| CAMPOS       | Tempo de Deslocamento (Min.) |            | 31         |            |            |
| CAMPOS       | Tempo de Execução (Min.)     |            | 75         |            |            |
| LAGOS        | Tempo de Preparação (Min.)   |            | 693        | 579        | 428        |
| LAGOS        | Tempo de Deslocamento (Min.) |            | 34         | 30         | 31         |
| LAGOS        | Tempo de Execução (Min.)     |            | 136        | 146        | 108        |
| MACAÉ        | Tempo de Preparação (Min.)   |            | 431        | 307        | 501        |
| MACAÉ        | Tempo de Deslocamento (Min.) |            | 26         | 30         | 32         |
| MACAÉ        | Tempo de Execução (Min.)     |            | 95         | 125        | 203        |
| SERRANA      | Tempo de Preparação (Min.)   | 524        | 393        |            |            |
| SERRANA      | Tempo de Deslocamento (Min.) | 38         | 38         |            |            |
| SERRANA      | Tempo de Execução (Min.)     | 109        | 92         |            |            |

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

## 6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

### 6.1 Matérias jornalísticas

#### INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Cabo Frio e Região até quinta-feira (10)

INMET emite alerta de perigo potencial para Cabo Frio e região



Stormy sky and rain. apocalypse like

Por **O TEMPO SERVIÇOS**

Publicado em 09 de abril de 2025 | 10:31



<https://www.otempo.com.br/tempo/2025/4/9/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-cabo-frio-e-regiao-ate-quinta-feira-10>

#### REGISTRO POLO LAGOS



10/04/2025 POC01  
MT partida dentro da CTL 639352

**REGISTRO POLO LAGOS**


10/04/25 Cabo partido – SPA02  
Risco isolado

10/04/25 – Poste quebrado  
Tamoios – Cabo Frio




10/04/25 – Árvore tombada  
na rede



10/04/25 Poste quebrado  
Trafo F632808



10/04/25 MT partida  
CF636024



11/04/25 as 21:53 Cabo partido  
Próx. Pousada Caminho do Sol - Búzios



**REGISTRO POLO NOROESTE**

Faz Santa Marta – 11/04/25  
0025574915



Tocaia – 12/04/25  
BA03208276



Eldorado – 10/04/25  
0025562767



**REGISTRO POLO SUL**

Teresópolis – Cascata Encantada 09/04/25



Teresópolis – Estr. Imbuí 10/04/25



## REGISTRO POLO CAMPOS

0025541413 – 10/04/2025



## Defesa Civil alerta sobre pancada de chuvas - 10/04/2025

10/04/2025 15:41:00 - Jornalista: Liliane Barboza



**10/04/2025**

**ALERTA DEFESA CIVIL**

**PREVISÃO DE CHUVAS QUE VÃO ULTRAPASSAR 30 MM EM 1H REQUER ATENÇÃO DA POPULAÇÃO.**

**199** Emergências 24h  
WhatsApp: 22 99103.4275

Macaé  
PREFEITURA

Em situações de emergência, ligue 199

<https://macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/defesa-civil-alerta-sobre-pancada-de-chuvas-10042025>

**REGISTRO POLO MACAÉ**

Palmital - 10/04/25  
BA03206518



Novo Cavaleiros-11/04/25  
DT25582427



Prof Souza- 12/04/25  
25582971



## 7 ANEXOS

### ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

|                                          |                               |          |                                    |                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|
| Relatório: ISE 07 - 04/2025 – RJ         | Evento: ISE 07 - 04/2025 – RJ | Período: | Início<br>(dd/mm/aaaa<br>hh:mm:ss) | Fim<br>(dd/mm/aaaa<br>hh:mm:ss) |
|                                          |                               |          | 09/04/2025<br>08:00:00             | 12/04/2025<br>21:59:59          |
| ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO       |                               |          |                                    |                                 |
| Regionais Campos, Lagos, Macaé e Serrana |                               |          |                                    |                                 |

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

| RESUMO                   |            |          |            |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| TOTAL DE<br>INTERRUPÇÕES | TOTAL CHI  | TOTAL CI | LIMITE CHI |
| 1.425                    | 492.119,76 | 296.154  | 461.878,63 |

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

| Nº | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunta | Alimentador | Subestação | Numero_Ordem_Interrupção | Cód_Tipo_Interrupção | Cód_Motivo_Expurgo | Data_Hora_Início_Interrupção | Data_Hora_Fim_Abafização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Num_Consumidores_Conjunta | CH       | Disponível             | Licimento_Resp. |
|----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| 1  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC01       | RDC        | 0025554695               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:09:38           | 09/04/202514:31:32       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 21286                     | 6,36     | Estação Transformadora | PE66042         |
| 2  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP07       | ITP        | BA03205692               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:15:10           | 09/04/202522:06:14       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 93                         | 23236                     | 12.981,5 | Jumper                 |                 |
| 3  | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN04       | BGN        | 0025554733               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:15:44           | 09/04/202516:31:43       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 29413                     | 8,27     | Estação Transformadora | PE65609         |
| 4  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB03       | TRB        | 0725703081               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:24:23           | 09/04/202516:18:50       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 182                        | 51785                     | 14.391,6 | Religadora Automática  | TE61800         |
| 5  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025554827               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:29:09           | 09/04/202518:44:20       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 21286                     | 10,25    | Estação Transformadora | PE66221         |
| 6  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | 0025554845               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:31:09           | 10/04/202508:37:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 4                          | 40884                     | 96,39    | Base Fusível           | TE963594        |
| 7  | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL03       | PAL        | 0025554923               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:40:47           | 09/04/202518:16:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 42001                     | 9,59     | Estação Transformadora | PE69429         |
| 8  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB01       | TRB        | 0025554961               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:46:47           | 09/04/202513:08:31       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 57575                     | 13,09    | Estação Transformadora | TE60582         |
| 9  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB04       | TRB        | 0025554997               | 1                    | 3                  | 09/04/202508:49:00           | 10/04/202503:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 6                          | 57575                     | 111,10   | Estação Transformadora | TE61463         |
| 10 | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL02       | ARL        | 0025552755               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:24:00           | 10/04/202503:05:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                          | 22523                     | 70,73    | Estação Transformadora | PE64199         |
| 11 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV01       | PNV        | 0025555357               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:24:43           | 10/04/202506:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2                          | 40884                     | 41,18    | Base Fusível           | PE870663        |
| 12 | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL08       | PAL        | 0025555391               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:28:27           | 09/04/202520:03:27       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 42001                     | 21,17    | Estação Transformadora | PE66841         |
| 13 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSSEC02     | SEC        | 0025555407               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:29:04           | 09/04/202512:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 84                         | 23236                     | 239,31   | Base Fusível           | PE69547         |
| 14 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN04       | BGN        | 0025555441               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:31:04           | 09/04/202517:59:21       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 29413                     | 8,47     | Estação Transformadora | PE65781         |
| 15 | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC04       | RDC        | 0025555321               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:38:00           | 09/04/202515:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 41                         | 21286                     | 250,78   | Estação Transformadora | P010764         |
| 16 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER05       | TER        | 0025555565               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:44:53           | 09/04/202515:56:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40884                     | 6,19     | Estação Transformadora | TE62693         |
| 17 | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025555135               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:45:46           | 09/04/202513:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 18                         | 22523                     | 73,27    | Base Fusível           | PE65631         |
| 18 | 383    | 4               | 2025            | 13024           | CQT04       | CQT        | 0025555635               | 1                    | 3                  | 09/04/202509:51:31           | 09/04/202511:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 6731                      | 1,64     | Estação Transformadora | O963082         |
| 19 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN04       | BGN        | 0025555949               | 1                    | 3                  | 09/04/202510:14:31           | 10/04/202501:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 29413                     | 45,77    | Estação Transformadora | PE67514         |
| 20 | 383    | 4               | 2025            | 13024           | CQT04       | CQT        | 0025556003               | 1                    | 3                  | 09/04/202510:18:23           | 10/04/202513:18:56       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 19                         | 6731                      | 513,17   | Base Fusível           | TE62424         |
| 21 | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB01       | TRB        | 0025556135               | 1                    | 3                  | 09/04/202510:31:00           | 09/04/202517:17:43       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 57575                     | 6,78     | Estação Transformadora | O962213         |
| 22 | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025556165               | 1                    | 3                  | 09/04/202510:34:29           | 09/04/202521:18:20       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 22523                     | 10,73    | Estação Transformadora | PE87016         |
| 23 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | BA03205768               | 1                    | 3                  | 09/04/202510:59:35           | 09/04/202511:04:52       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1100                       | 23236                     | 96,86    | Religadora Automática  | PE66389         |
| 24 | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB07       | TRB        | 0025556441               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:04:00           | 10/04/202506:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 10                         | 57575                     | 197,67   | Estação Transformadora | TE60342         |
| 25 | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB01       | TRB        | 0025556439               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:04:20           | 09/04/202515:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 57575                     | 4,26     | Estação Transformadora | O963398         |
| 26 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN01       | BGN        | 0025556451               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:05:43           | 10/04/202502:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 20                         | 29413                     | 298,09   | Estação Transformadora | PE67669         |
| 27 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN01       | BGN        | 0025556519               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:11:03           | 10/04/202513:43:58       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 29413                     | 53,10    | Estação Transformadora | PE65458         |
| 28 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN04       | BGN        | 0025554733               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:38:00           | 09/04/202516:31:43       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 19                         | 29413                     | 93,01    |                        |                 |
| 29 | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC04       | RDC        | 0025556843               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:43:00           | 10/04/202509:34:09       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 21286                     | 43,71    | Estação Transformadora | PE67698         |
| 30 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER05       | TER        | 0025556911               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:48:42           | 09/04/202521:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 38                         | 40884                     | 364,99   | Base Fusível           | TE62534         |
| 31 | 383    | 4               | 2025            | 13049           | ITA04       | ITA        | 0025561271               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:56:02           | 10/04/202517:11:12       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 21                         | 39878                     | 614,31   | Estação Transformadora | PE66078         |
| 32 | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL02       | ARL        | 0025556991               | 1                    | 3                  | 09/04/202511:59:53           | 10/04/202511:27:32       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 22523                     | 23,46    | Estação Transformadora | PE64777         |
| 33 | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025557107               | 1                    | 3                  | 09/04/202512:12:36           | 09/04/202516:11:29       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 21286                     | 7,96     | Estação Transformadora | PE89247         |
| 34 | 383    | 4               | 2025            | 13024           | CQT04       | CQT        | 0025557315               | 1                    | 3                  | 09/04/202512:37:59           | 09/04/202517:07:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 6731                      | 4,48     | Estação Transformadora | TE61025         |
| 35 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN01       | BGN        | 0025557511               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:01:15           | 10/04/202509:09:33       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                          | 29413                     | 80,55    | Estação Transformadora | PE69333         |
| 36 | 383    | 4               | 2025            | 13024           | CQT04       | CQT        | 0025557533               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:04:47           | 09/04/202516:28:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2                          | 6731                      | 6,77     | Base Fusível           | CT96178         |
| 37 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN01       | BGN        | 0025557587               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:08:57           | 10/04/202508:21:49       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 29413                     | 19,21    | Estação Transformadora | PE65473         |
| 38 | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL02       | ARL        | 0025557597               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:09:53           | 09/04/202521:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 18                         | 22523                     | 153,04   | Base Fusível           | PE871627        |
| 39 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV01       | PNV        | 0025557665               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:16:32           | 09/04/202520:53:18       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40884                     | 7,61     | Estação Transformadora | O960941         |
| 40 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSSEC02     | SEC        | 0025557687               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:18:29           | 10/04/202510:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 23236                     | 20,69    | Estação Transformadora | PE71932         |
| 41 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025557695               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:18:41           | 09/04/202517:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 33                         | 23236                     | 129,97   | Base Fusível           | PE89297         |
| 42 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER04       | TER        | 0025557701               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:19:01           | 09/04/202518:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                          | 40884                     | 16,30    | Base Fusível           | CT962051        |
| 43 | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025555135               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:20:55           | 09/04/202513:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5                          | 22523                     | 2,42     |                        |                 |
| 44 | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025557879               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:36:29           | 10/04/202513:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 21286                     | 23,73    | Estação Transformadora | PE870021        |
| 45 | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL03       | PAL        | 0025557921               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:40:07           | 09/04/202522:50:42       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 42001                     | 9,18     | Estação Transformadora | PE67024         |
| 46 | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB08       | TRB        | 0025557987               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:47:52           | 09/04/202521:05:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 57575                     | 7,29     | Estação Transformadora | TE60747         |
| 47 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | BA03205878               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:53:02           | 09/04/202517:03:20       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 496                        | 40884                     | 1573,15  | Religadora Automática  | TE60099         |
| 48 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | BA03205878               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:53:02           | 09/04/202518:09:23       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 60                         | 40884                     | 256,35   | Religadora Automática  | TE963629        |
| 49 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | BA03205878               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:53:02           | 10/04/202504:34:29       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 192                        | 40884                     | 2820,64  | Religadora Automática  | TE60099         |
| 50 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP06       | ITP        | 0025558063               | 1                    | 3                  | 09/04/202513:55:06           | 09/04/202518:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 23236                     | 4,08     | Estação Transformadora | PE67481         |
| 51 | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB01       | TRB        | 0025558253               | 1                    | 3                  | 09/04/202514:18:36           | 09/04/202521:03:08       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 57575                     | 6,74     | Estação Transformadora | TE70130         |
| 52 | 383    | 4               | 2025            | 13049           | ITA03       | ITA        | 0025558379               | 1                    | 3                  | 09/04/202514:36:06           | 09/04/202518:55:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 39878                     | 8,63     | Estação Transformadora | PE68010         |
| 53 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | 0025558577               | 1                    | 3                  | 09/04/202515:01:39           | 09/04/202517:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 31                         | 40884                     | 79,23    | Base Fusível           | TE70971         |
| 54 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025558947               | 1                    | 3                  | 09/04/202515:11:13           | 09/04/202517:24:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 64                         | 23236                     | 98,97    | Base Fusível           | PE67861         |
| 55 | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP05       | ITP        | 0025558989               | 1                    | 3                  | 09/04/202515:57:48           | 10/04/202509:05:49       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 36                         | 23236                     | 616,81   | Estação Transformadora | PE66330         |
| 56 | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL07       | PAL        | 0025559021               | 1                    | 3                  | 09/04/202516:03:07           | 10/04/202501:14:24       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 42001                     | 27,56    | Estação Transformadora | PE65903         |
| 57 | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN03       | BGN        | 0025559119               | 1                    | 3                  | 09/04/202516:16:24           | 10/04/202509:15:53       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 29413                     | 16,99    | Estação Transformadora | PE67766         |
| 58 | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER04       | TER        | 0025559129               | 1                    | 3                  | 09/04/202516:17:23           | 09/04/202517:37:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 19                         | 40884                     | 25,21    | Base Fusível           | CT961514        |
| 59 | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB08       | TRB        | 0025559289               | 1                    | 3                  | 09/04/202516:43:50           | 09/04/202521:15:58       | Interna-Não programada-M                                  |              |                            |                           |          |                        |                 |

| Item | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Esguro | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | QH      | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 106  | 383    | 4               | 2025            | 13084           | FAR01       | FAR        | BA03206344               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:21:53           | 10/04/202507:22:25       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 141                        | 20166                     | 142,25  | Religadora Automática  | CP36206        |
| 107  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP07       | ITP        | 0025562107               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:27:10           | 10/04/202512:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 23236                     | 6,05    | Estação Transformadora | PE66565        |
| 108  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MOB01       | MOB        | 0025562121               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:30:54           | 10/04/202510:03:20       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40455                     | 3,54    | Estação Transformadora | CP14851        |
| 109  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL04       | ARL        | 0025562157               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:40:50           | 10/04/202512:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5                          | 22523                     | 26,60   | Base Fusivel           | PE64808        |
| 110  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB03       | TRB        | 0025562161               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:05:00           | 10/04/202509:05:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 123                        | 57575                     | 294,55  | Base Fusivel           | TE60068        |
| 111  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | FAG03       | FAG        | 0025562203               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:51:54           | 10/04/202508:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 114                        | 22523                     | 176,89  | Base Fusivel           | PE870195       |
| 112  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL04       | ARL        | 0025562109               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:53:50           | 10/04/202511:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 74                         | 22523                     | 346,77  | Base Fusivel           | PE873003       |
| 113  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | FAG04       | FAG        | 0025562221               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:56:40           | 10/04/202509:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 24                         | 22523                     | 67,33   | Base Fusivel           | PE920096       |
| 114  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | 0025562223               | 1                    | 3                 | 10/04/202506:57:20           | 10/04/202513:31:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 77                         | 40884                     | 505,21  | Estação Transformadora | TE60933        |
| 115  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025562281               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:06:40           | 10/04/202514:22:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 261                        | 21286                     | 1893,70 | Base Fusivel           | PE66178        |
| 116  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025562281               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:06:40           | 10/04/202518:02:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 34                         | 21286                     | 371,36  | Base Fusivel           | PE66178        |
| 117  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | PTT02       | PTT        | 0025562285               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:07:45           | 10/04/202509:32:26       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 25770                     | 2,41    | Estação Transformadora | CP13904        |
| 118  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB03       | TRB        | 0025562397               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:24:33           | 10/04/202510:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1                          | 57575                     | 3,17    | Base Fusivel           | TE959444       |
| 119  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | ABD01       | ABD        | BA03206368               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:25:00           | 10/04/202511:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 29                         | 26783                     | 116,00  | Base Fusivel           | CP350615       |
| 120  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC05        | DC         | 0025562373               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:26:00           | 10/04/202512:41:52       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 89248                     | 5,26    | Estação Transformadora | T31209         |
| 121  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSSEC02     | SEC        | 0025562447               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:30:17           | 10/04/202510:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 8                          | 23236                     | 19,96   | Base Fusivel           | PE68482        |
| 122  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSSEC02     | SEC        | 0025562447               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:30:17           | 10/04/202510:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5                          | 23236                     | 14,14   | Base Fusivel           | PE68360        |
| 123  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV02       | PNV        | 0025562429               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:33:30           | 10/04/202512:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 86                         | 40884                     | 424,98  | Base Fusivel           | TE963329       |
| 124  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025560199               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:42:00           | 10/04/202518:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 21286                     | 10,80   | Estação Transformadora | PE66212        |
| 125  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL02       | ARL        | 0025562531               | 1                    | 3                 | 10/04/202507:45:00           | 10/04/202515:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 6                          | 22523                     | 44,50   | Base Fusivel           | PE63141        |
| 126  | 383    | 4               | 2025            | 13084           | SAB01       | SAB        | 0025562645               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:00:08           | 10/04/202512:07:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 17                         | 20166                     | 69,95   |                        |                |
| 127  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MOB04       | MOB        | 0025562669               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:02:30           | 10/04/202510:48:44       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40455                     | 2,77    | Estação Transformadora | CP14815        |
| 128  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV04       | PNV        | 0025562677               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:07:22           | 10/04/202512:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 31                         | 40884                     | 133,11  | Base Fusivel           | TE61179        |
| 129  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | BUE02       | BUE        | 0025562709               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:11:20           | 10/04/202511:11:28       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 29336                     | 6,00    | Estação Transformadora | C35268         |
| 130  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC05       | MAC        | 0025562731               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:13:47           | 10/04/202510:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 8                          | 54702                     | 18,83   | Estação Transformadora | MC45133        |
| 131  | 383    | 4               | 2025            | 13078           | SLC03       | SLC        | 0025562741               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:15:16           | 10/04/202510:20:41       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 10835                     | 2,09    | Estação Transformadora | CP15546        |
| 132  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSSEC02     | SEC        | 0025562765               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:17:07           | 10/04/202514:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                          | 23236                     | 6,55    | Estação Transformadora | PE73680        |
| 133  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TRM02       | TRM        | 0025562767               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:17:43           | 10/04/202511:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 7                          | 17195                     | 22,43   | Base Fusivel           | CG24065        |
| 134  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER01       | TER        | 0025562771               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:18:24           | 10/04/202516:48:14       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40884                     | 8,50    | Estação Transformadora | TE62714        |
| 135  | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL08       | PAL        | 0025562813               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:22:55           | 10/04/202516:31:20       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 42021                     | 8,14    | Estação Transformadora | PE66841        |
| 136  | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA03       | NSA        | 0025562837               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:26:07           | 10/04/202509:35:42       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 30222                     | 1,16    | Estação Transformadora | M466807        |
| 137  | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BUD03       | BUD        | 0025562839               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:26:08           | 10/04/202511:09:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 26                         | 22577                     | 70,58   | Base Fusivel           | CG54156        |
| 138  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV01       | PNV        | 0025562851               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:27:41           | 10/04/202511:30:38       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 53                         | 40884                     | 161,61  | Base Fusivel           | TE60544        |
| 139  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV01       | PNV        | 0025562851               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:27:41           | 10/04/202512:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                          | 40884                     | 3,79    | Base Fusivel           | TE960544       |
| 140  | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA04       | NSA        | 0025562861               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:28:37           | 10/04/202509:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 30222                     | 1,19    | Estação Transformadora | MC21916        |
| 141  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VAS02       | VAS        | 0025562893               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:30:51           | 10/04/202518:57:33       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 29336                     | 10,45   | Estação Transformadora | CE50448        |
| 142  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER04       | TER        | 0025562929               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:34:44           | 11/04/202503:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 11                         | 40884                     | 209,97  | Base Fusivel           | TE963907       |
| 143  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | FAG03       | FAG        | 0025562887               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:41:19           | 10/04/202510:16:41       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 540                        | 22523                     | 858,30  | Disjuntor Média        | FAG03          |
| 144  | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR05       | ITR        | 0025563057               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:48:32           | 10/04/202512:20:38       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                          | 54028                     | 14,14   | Estação Transformadora | IT10818        |
| 145  | 383    | 4               | 2025            | 13080           | SAP03       | SAP        | 0725562653               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:52:00           | 10/04/202517:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 143                        | 55609                     | 1258,40 | Estação Transformadora |                |
| 146  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | CAR02       | CAR        | 0025563093               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:54:35           | 10/04/202514:09:54       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 34                         | 54702                     | 178,68  | Estação Transformadora | M477065        |
| 147  | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA01       | NSA        | 0025563117               | 1                    | 3                 | 10/04/202508:58:18           | 10/04/202513:59:36       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 30222                     | 5,02    | Estação Transformadora | M466088        |
| 148  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER04       | TER        | 0025562145               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:00:05           | 10/04/202510:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2                          | 40884                     | 3,50    |                        |                |
| 149  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC04       | RDC        | 0025563157               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:03:28           | 10/04/202513:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 19                         | 21286                     | 78,07   | Base Fusivel           | PE66292        |
| 150  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025561189               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:07:39           | 10/04/202512:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                          | 21286                     | 11,12   | Base Fusivel           | PE869552       |
| 151  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VIN01       | VIN        | BA03206502               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:08:00           | 10/04/202512:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 22                         | 29336                     | 72,23   | Base Fusivel           | CP17736        |
| 152  | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BRL01       | BRL        | 0025563213               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:09:00           | 10/04/202511:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                          | 22577                     | 2,68    | Estação Transformadora | L335504        |
| 153  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC15        | DC         | 0025563225               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:11:02           | 10/04/202515:44:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 89248                     | 6,55    | Estação Transformadora | C365044        |
| 154  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025560473               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:11:04           | 10/04/202518:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 7                          | 21286                     | 64,04   | Base Fusivel           | PE67787        |
| 155  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL05       | ARL        | 0025563257               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:14:21           | 10/04/202511:27:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 34                         | 22523                     | 75,17   | Base Fusivel           | PE64525        |
| 156  | 383    | 4               | 2025            | 13084           | FAR02       | FAR        | 0025563271               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:15:59           | 10/04/202515:11:21       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 6                          | 20166                     | 35,54   | Estação Transformadora | C351126        |
| 157  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC03       | RDC        | 0025563293               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:18:04           | 10/04/202514:01:46       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 21286                     | 4,73    | Estação Transformadora | PE66754        |
| 158  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC05        | DC         | 0025563295               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:18:06           | 10/04/202515:04:06       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 89248                     | 5,77    | Estação Transformadora | C369898        |
| 159  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC07        | DC         | 0025563299               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:18:19           | 10/04/202515:44:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 12                         | 89248                     | 77,14   | Estação Transformadora | C365039        |
| 160  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025563331               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:21:01           | 11/04/202500:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 6                          | 22523                     | 90,90   | Estação Transformadora | PE60444        |
| 161  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025571291               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:21:01           | 10/04/202521:36:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 75                         | 22523                     | 918,73  | Base Fusivel           | PE60465        |
| 162  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER06       | TER        | BA03206416               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:31:58           | 10/04/202516:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                          | 40884                     | 7,13    | Base Fusivel           | TE963917       |
| 163  | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN04       | BGN        | 0025563497               | 1                    | 3                 | 10/04/202509:38:42           | 10/04/202513:03:11       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 29413                     | 6,82    | Estação Transformadora | P871639        |
| 164  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC05       | MAC        | 0025563505               |                      |                   |                              |                          |                                                           |              |                            |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês Competência | Ano Competência | Código Conjunto | Alimentador | Subestação | Número Ordem Interrupção | Cód Tipo Interrupção | Cód Motivo Expurgo | Data Hora Início Interrupção | Data Hora Restaurabilização | Fato Gerador                                              | Nível Tensão | Qtz Consumidoras Afetadas | Núm Consumidores Conjunto | QH      | Dispositivo            | Elemento Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 211  | 383    | 4               | 2025            | 16388           | CAB02       | CAB        | 0025565225               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:25:17           | 11/04/202510:07:48          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 25                        | 16792                     | 542,72  | Estação Transformadora | M472128        |
| 212  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GLA02       | GLUA       | 0025564549               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:26:00           | 10/04/202513:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 19                        | 26783                     | 10,77   |                        |                |
| 213  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | RCL02       | RCL        | 0025565245               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:27:31           | 10/04/202515:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 37                        | 32458                     | 112,53  | Base Fusivel           | MC472205       |
| 214  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC03       | RDC        | 0025565375               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:43:22           | 10/04/202516:31:31          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                         | 21286                     | 15,21   | Estação Transformadora | PE68045        |
| 215  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU01       | MBU        | 0025565399               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:45:05           | 10/04/202518:47:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 31                        | 17195                     | 186,99  | Base Fusivel           | MC24200        |
| 216  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GLA01       | GLUA       | 0025565401               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:45:09           | 11/04/202509:56:46          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 26783                     | 42,39   | Estação Transformadora | C351691        |
| 217  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | WAS01       | WAS        | 0025565411               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:46:57           | 10/04/202514:28:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 6                         | 29336                     | 10,11   | Base Fusivel           | C502017        |
| 218  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GLA04       | GLUA       | 0725579195               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:47:00           | 11/04/202519:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 26783                     | 30,72   | Estação Transformadora | C351641        |
| 219  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL04       | ARL        | BA03206512               | 1                    | 3                  | 10/04/202512:55:37           | 10/04/202513:33:53          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1536                      | 22523                     | 979,63  | Religadora Automática  | PE873813       |
| 220  | 383    | 4               | 2025            | 13084           | SAB02       | SAB        | 0025565489               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:01:53           | 10/04/202522:05:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                         | 20166                     | 36,21   | Estação Transformadora | CP13446        |
| 221  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025565521               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:05:53           | 11/04/202507:52:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 68421                     | 18,77   | Estação Transformadora | CF45160        |
| 222  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV04       | PNV        | 0025565527               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:06:52           | 11/04/202514:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 11                        | 40884                     | 277,41  | Base Fusivel           | TE70008        |
| 223  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VIV01       | VIV        | BA03206518               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:09:38           | 10/04/202514:42:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1439                      | 32458                     | 2215,26 | Religadora Automática  | MC470896       |
| 224  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VIV01       | VW         | BA03206518               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:09:38           | 10/04/202519:24:05          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 56                        | 32458                     | 349,49  | Religadora Automática  | MC26331        |
| 225  | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA01       | SLA        | 0025568241               | 1                    | 3                  | 11/04/202511:10:07           | 11/04/202509:56:34          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 57                        | 16875                     | 1183,18 | Base Fusivel           | S659158        |
| 226  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER01       | TER        | 0025565559               | 1                    | 3                  | 10/04/202511:11:27           | 11/04/202503:51:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 40884                     | 14,66   | Estação Transformadora | TE60497        |
| 227  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX06       | BAX        | 0025565563               | 1                    | 3                  | 10/04/202511:11:42           | 10/04/202521:10:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1                         | 55183                     | 7,97    | Base Fusivel           | AR71451        |
| 228  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP05       | ITP        | 0025565601               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:17:54           | 10/04/202516:12:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 53                        | 23236                     | 153,79  | Base Fusivel           | PE68342        |
| 229  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV01       | PNV        | 0025565645               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:21:52           | 10/04/202518:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 9                         | 40884                     | 41,72   | Base Fusivel           | PE920142       |
| 230  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | BA03206530               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:22:48           | 10/04/202515:58:31          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 624                       | 23236                     | 1619,45 | Religadora Automática  | MC872362       |
| 231  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | BA03206530               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:22:48           | 10/04/202519:07:47          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 34                        | 23236                     | 195,49  | Religadora Automática  | PE66389        |
| 232  | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL01       | PAL        | 0025565675               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:24:56           | 10/04/202516:58:25          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 42001                     | 3,56    | Estação Transformadora | PE66790        |
| 233  | 383    | 4               | 2025            | 16388           | CAB03       | CAB        | 0025565691               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:26:28           | 11/04/202508:54:20          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                         | 16792                     | 77,86   | Estação Transformadora | MC27515        |
| 234  | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN01       | BGN        | 0025565729               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:28:40           | 10/04/202519:43:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 6                         | 29413                     | 13,43   | Base Fusivel           | PE870740       |
| 235  | 383    | 4               | 2025            | 13084           | BWG02       | BWG        | 0025565743               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:29:30           | 11/04/202504:03:11          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 21                        | 20166                     | 305,79  | Estação Transformadora | CP13728        |
| 236  | 383    | 4               | 2025            | 16388           | CAB02       | CAB        | 0025565755               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:32:29           | 11/04/202513:50:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 16792                     | 24,29   | Estação Transformadora | MC21753        |
| 237  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | BLCL01      | BLCL       | 0025565761               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:33:01           | 10/04/202517:07:37          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 25770                     | 3,58    | Estação Transformadora | CP13882        |
| 238  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA02       | ARA        | 0025565803               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:38:30           | 11/04/202513:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                         | 28623                     | 71,08   | Estação Transformadora | AR40011        |
| 239  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX04       | BAX        | BA03206546               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:39:50           | 10/04/202518:44:42          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 10                        | 55183                     | 50,81   | Religadora Automática  | AR07037        |
| 240  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | 0025565827               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:40:00           | 10/04/202520:37:49          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 194                       | 37633                     | 1350,94 | Estação Transformadora | CF46043        |
| 241  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER05       | TER        | 0025565829               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:40:11           | 10/04/202516:52:13          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 40884                     | 6,40    | Estação Transformadora | TE60540        |
| 242  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA02       | ARA        | 0025565835               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:41:10           | 11/04/202514:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 28623                     | 24,31   | Estação Transformadora | AR60770        |
| 243  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX04       | BAX        | BA03206546               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:45:21           | 10/04/202518:44:42          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 117                       | 55183                     | 583,73  | Religadora Automática  | AR07037        |
| 244  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX04       | BAX        | BA03206546               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:45:21           | 10/04/202518:46:06          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1163                      | 55183                     | 5829,54 | Religadora Automática  | AR07037        |
| 245  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX06       | BAX        | BA03206546               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:45:21           | 10/04/202515:11:44          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 262                       | 55183                     | 406,00  | Religadora Automática  | AR07037        |
| 246  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX06       | BAX        | BA03206546               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:45:21           | 10/04/202518:44:42          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 70                        | 55183                     | 349,24  | Religadora Automática  | AR07037        |
| 247  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAP02       | TAP        | BA03206558               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:45:28           | 10/04/202518:28:34          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 122                       | 17195                     | 575,64  | Religadora Automática  | CG23960        |
| 248  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL02       | ARL        | 0025562531               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:46:22           | 10/04/202515:10:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                         | 22523                     | 1,39    |                        |                |
| 249  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP06       | ITP        | 0025565907               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:47:53           | 10/04/202517:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 67                        | 23236                     | 236,86  | Base Fusivel           | PE66707        |
| 250  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLU28       | BLU        | 0025565931               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:10:00           | 11/04/202513:10:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 32280                     | 23,35   | Estação Transformadora | CF46583        |
| 251  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:52:43           | 10/04/202514:31:39          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1229                      | 17195                     | 797,48  | Disjuntor Média        | MBU02          |
| 252  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:52:43           | 10/04/202514:35:13          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 906                       | 17195                     | 641,75  | Disjuntor Média        | ALP01          |
| 253  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202513:52:43           | 10/04/202514:35:13          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2317                      | 17195                     | 1641,21 | Disjuntor Média        | ALP01          |
| 254  | 383    | 4               | 2025            | 13084           | FAR01       | FAR        | 0025566095               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:06:25           | 10/04/202518:51:59          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 20166                     | 9,52    | Estação Transformadora | C352001        |
| 255  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB02       | TRB        | 0025566123               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:08:05           | 10/04/202517:55:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 23                        | 57575                     | 86,98   | Base Fusivel           | TE961059       |
| 256  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | RCL02       | RCL        | 0025565245               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:10:31           | 10/04/202515:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 22                        | 32458                     | 29,14   |                        |                |
| 257  | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR01       | ITR        | 0025566169               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:14:25           | 10/04/202515:50:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 54028                     | 3,19    | Estação Transformadora | IT11862        |
| 258  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VAS02       | VAS        | 0025566175               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:14:44           | 11/04/202500:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 43                        | 29336                     | 433,77  | Base Fusivel           | C350433        |
| 259  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU01       | MBU        | 0025566213               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:17:59           | 11/04/202512:15:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 9                         | 17195                     | 197,55  | Base Fusivel           | MC47875        |
| 260  | 383    | 4               | 2025            | 16388           | CAB03       | CAB        | 0025566239               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:20:30           | 10/04/202512:03:29          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 16792                     | 21,72   | Estação Transformadora | M471252        |
| 261  | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BLR01       | BRL        | 0025566249               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:21:45           | 10/04/202518:37:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 124                       | 22577                     | 527,52  | Base Fusivel           | CG534151       |
| 262  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP04       | ITP        | 0025566279               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:23:11           | 10/04/202517:05:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5                         | 23236                     | 13,48   | Base Fusivel           | PE871969       |
| 263  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLU22       | BLU        | 0025566289               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:24:15           | 11/04/202517:40:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                         | 32280                     | 81,79   | Estação Transformadora | CF48043        |
| 264  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC05        | DC         | 0025566315               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:25:47           | 10/04/202519:56:51          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 36                        | 89248                     | 198,64  | Estação Transformadora | CP13743        |
| 265  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TRM01       | TRM        | 0025566327               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:26:12           | 10/04/202517:06:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1                         | 17195                     | 2,66    | Base Fusivel           | CG25374        |
| 266  | 383    | 4               | 2025            | 13080           | MRO3        | MIR        | BA03206500               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:26:21           | 10/04/202516:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 9                         | 55609                     | 14,05   | Religadora Automática  | P051598        |
| 267  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP05       | ITP        | 0025566331               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:27:19           | 11/04/202500:40:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 8                         | 23236                     | 81,69   | Chave Unipolar         | PE874840       |
| 268  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | 0025560473               | 1                    | 3                  | 10/04/202514:27:22           | 10/04/202517:47:47          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 6                         | 21286                     | 20,04   | Base Fusivel           | PE67787        |
| 269  | 383    | 4               | 2025            | 1307            |             |            |                          |                      |                    |                              |                             |                                                           |              |                           |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Espurgo | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 316  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR03       | SPA        | 0025566527               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:43:16          | 11/04/2025 01:20:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 132                        | 38496                     | 1400,81 | Base Fusivel           | AR41774        |
| 317  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO2       | CAF        | 0025566535               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:43:27          | 10/04/2025 18:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 470                        | 53737                     | 1774,64 | Base Fusivel           | CF45443        |
| 318  | 383    | 4               | 2025            | 13078           | SCL04       | SCL        | 0025566539               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:43:46          | 10/04/2025 16:37:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 10835                     | 1,89    | Estação Transformadora | CP15566        |
| 319  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO5       | SPA        | 0025566561               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:45:17          | 10/04/2025 18:25:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 303                        | 53737                     | 1109,57 | Base Fusivel           | CF634277       |
| 320  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VAS02       | VAS        | 0025566567               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:45:40          | 11/04/2025 03:38:44      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 12                         | 29336                     | 154,61  | Estação Transformadora | CC50256        |
| 321  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | FAG03       | FAG        | 0025566577               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:00          | 10/04/2025 19:10:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 12                         | 22523                     | 52,80   | Base Fusivel           | PE873829       |
| 322  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO1       | CAF        | 0025566579               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:09          | 10/04/2025 21:15:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 336                        | 53737                     | 2177,56 | Base Fusivel           | CF635600       |
| 323  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | 0025571241               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:13          | 11/04/2025 18:21:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 16                         | 37633                     | 441,28  | Estação Transformadora | F635816        |
| 324  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:50:42      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 364                        | 28623                     | 26,19   | Religadora Automática  | AR73369        |
| 325  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:50:28      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1964                       | 38496                     | 133,66  | Disjuntor Média        | EAR04          |
| 326  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:50:42      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 313                        | 38496                     | 22,52   | Religadora Automática  | AR73369        |
| 327  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:51:35      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2737                       | 38496                     | 237,21  | Religadora Automática  | AR73349        |
| 328  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:53:02      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 858                        | 38496                     | 95,09   | Religadora Automática  | AR41043        |
| 329  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:53:47      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 933                        | 38496                     | 115,07  | Religadora Automática  | AR73461        |
| 330  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | BA03206692               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:46:23          | 10/04/2025 14:54:02      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 841                        | 38496                     | 107,23  | Religadora Automática  | AR73464        |
| 331  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX05       | BAX        | 0025571409               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:47:00          | 11/04/2025 11:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 55183                     | 20,72   | Estação Transformadora | AR42591        |
| 332  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB01       | IGB        | 0025566615               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:47:12          | 11/04/2025 01:20:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 43                         | 27107                     | 453,51  | Base Fusivel           | AR41461        |
| 333  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB01       | CMB        | BA03206536               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:47:15          | 10/04/2025 17:28:28      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1026                       | 11737                     | 2756,81 |                        |                |
| 334  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | BA03206632               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:47:41          | 10/04/2025 14:54:26      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 5630                       | 37633                     | 633,37  | Religadora Automática  | CF636062       |
| 335  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER05       | TER        | 0025566635               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:48:01          | 10/04/2025 17:55:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 40884                     | 3,12    | Estação Transformadora | TE61413        |
| 336  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC08       | MAC        | 0025566641               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:48:14          | 10/04/2025 20:41:41      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 752                        | 54702                     | 4429,91 | Chave Unipolar         | MC20207        |
| 337  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAP03       | TAP        | 0025566665               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:49:12          | 10/04/2025 18:40:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 5                          | 17195                     | 19,23   | Base Fusivel           | CG20253        |
| 338  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025566673               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:49:32          | 11/04/2025 12:19:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 28623                     | 42,98   | Estação Transformadora | AR40438        |
| 339  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC08       | POC        | 0025566675               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:49:37          | 11/04/2025 11:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 68421                     | 63,02   | Estação Transformadora | F632808        |
| 340  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:50:03          | 10/04/2025 15:02:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 4615                       | 32280                     | 919,15  | Disjuntor Média        | BUZ06          |
| 341  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:50:03          | 10/04/2025 15:02:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1405                       | 32280                     | 279,83  | Disjuntor Média        | BUZ06          |
| 342  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO8       | CAF        | 0025566701               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:50:40          | 10/04/2025 23:29:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 308                        | 53737                     | 2660,78 | Base Fusivel           | CF44740        |
| 343  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:04          | 10/04/2025 14:59:25      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 69                         | 37633                     | 9,60    | Religadora Automática  | AR41252        |
| 344  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:04          | 10/04/2025 14:59:45      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 47                         | 37633                     | 6,80    | Religadora Automática  | AR41269        |
| 345  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:04          | 10/04/2025 19:27:32      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 189                        | 37633                     | 870,87  | Religadora Automática  | AR81305        |
| 346  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:08:21      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 591                        | 46903                     | 756,64  | Religadora Automática  | CF636989       |
| 347  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:08:21      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1530                       | 46903                     | 1958,82 | Religadora Automática  | CF636989       |
| 348  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:10:22      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2183                       | 46903                     | 2868,22 | Religadora Automática  | CF637593       |
| 349  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:10:48      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 450                        | 46903                     | 594,50  | Religadora Automática  | CF45567        |
| 350  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:16:09      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 279                        | 46903                     | 393,47  | Religadora Automática  | CF637857       |
| 351  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:36:12      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 578                        | 46903                     | 1008,29 | Religadora Automática  | CF638204       |
| 352  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 17:24:05      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 254                        | 46903                     | 645,79  | Religadora Automática  | CF637851       |
| 353  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 15:03:50      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2431                       | 46903                     | 498,35  | Religadora Automática  | CF636989       |
| 354  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 15:04:37      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1750                       | 46903                     | 381,60  | Religadora Automática  | CF632565       |
| 355  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:08:21      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1072                       | 46903                     | 1372,46 | Religadora Automática  | CF636989       |
| 356  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 16:13:57      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 400                        | 46903                     | 549,44  | Religadora Automática  | CF638112       |
| 357  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:51:32          | 10/04/2025 15:03:50      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 564                        | 37633                     | 115,62  | Religadora Automática  | CF636989       |
| 358  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS09       | IBS        | BA03206720               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:52:39          | 10/04/2025 16:41:17      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1224                       | 34806                     | 2216,12 | Religadora Automática  | MC474771       |
| 359  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS09       | IBS        | BA03206720               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:52:39          | 10/04/2025 16:41:33      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 801                        | 34806                     | 1453,81 | Religadora Automática  | MC474771       |
| 360  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS09       | IBS        | BA03206720               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:52:39          | 11/04/2025 01:14:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 98                         | 34806                     | 1014,87 | Religadora Automática  | MC478336       |
| 361  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ02       | BUZ        | 0025566769               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:52:51          | 10/04/2025 20:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 47                         | 32280                     | 264,10  | Estação Transformadora | CF49347        |
| 362  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025566779               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:32          | 10/04/2025 19:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 32                         | 55183                     | 158,12  | Base Fusivel           | AR42900        |
| 363  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO5       | CAF        | BA03206764               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:36          | 10/04/2025 17:19:22      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 751                        | 53737                     | 1824,51 | Religadora Automática  | CF44877        |
| 364  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO9       | CAF        | BA03206764               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:36          | 10/04/2025 17:00:10      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 805                        | 53737                     | 1698,10 | Religadora Automática  | CF44877        |
| 365  | 383    | 4               | 2025            | 13033           | BOI01       | BOI        | 0025566915               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:44          | 10/04/2025 15:52:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 18314                     | 0,97    | Religadora Automática  | IT12020        |
| 366  | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC01       | ARC        | 0025566789               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:46          | 11/04/2025 00:00:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 98                         | 15004                     | 892,18  | Base Fusivel           | CF44805        |
| 367  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO4       | CAF        | 0025566791               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:47          | 11/04/2025 10:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 5                          | 53737                     | 99,68   | Estação Transformadora | CF44055        |
| 368  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:49          | 10/04/2025 16:54:03      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 112                        | 37633                     | 224,44  | Religadora Automática  | AR41371        |
| 369  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:49          | 10/04/2025 16:55:08      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 200                        | 37633                     | 404,39  | Religadora Automática  | AR65056        |
| 370  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:49          | 10/04/2025 18:18:49      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 68                         | 37633                     | 232,33  | Religadora Automática  | AR41258        |
| 371  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:49          | 10/04/2025 18:45:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 266                        | 37633                     | 1024,91 | Chave Unipolar         | 81382          |
| 372  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CE004       | CE0        | BA03206712               | 1                    | 3                  | 10/04/2025 14:53:49          | 10/04/2025 19:44:02      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 150          |                            |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês Competência | Ano Competência | Código Conjunto | Alimentador | Subestação | Número Ordem Interrupção | Cód Tipo Interrupção | Cód Motivo Expurgo | Data Hora Início Interrupção | Data Hora Restauração | Fato Gerador                                              | Nível Tensão | Qtz Consumidoras Afetadas | Núm Consumidores Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 421  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:11          | 10/04/2025:15:15:31   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2119                      | 32280                     | 223,67  | Religadora Automática  | CF636930       |
| 422  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:11          | 10/04/2025:15:16:13   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1169                      | 32280                     | 137,03  | Religadora Automática  | CF637913       |
| 423  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:11          | 10/04/2025:15:15:31   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1405                      | 32280                     | 148,31  | Religadora Automática  | CF636930       |
| 424  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:12          | 10/04/2025:15:13:01   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 309                       | 32280                     | 19,66   | Disjuntor Média        | BUZ06          |
| 425  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025567327               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:20          | 11/04/202504:57:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 74                        | 46903                     | 1020,79 | Base Fusível           | CF631107       |
| 426  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03206788               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:44          | 10/04/2025:15:22:18   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 868                       | 37633                     | 181,80  | Religadora Automática  | CF452002       |
| 427  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03206788               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:09:44          | 10/04/202502:03:27    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 3                         | 37633                     | 14,69   | Chave Unipolar         | CF449227       |
| 428  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM08       | TAM        | 0025567359               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:10:35          | 10/04/2025:15:20:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 523                       | 46903                     | 3568,75 | Base Fusível           | CF636567       |
| 429  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB02       | IGB        | 0025567361               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:10:36          | 10/04/2025:18:25:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 177                       | 27107                     | 573,48  | Base Fusível           | AR41345        |
| 430  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB04       | IGB        | 0025567373               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:10:53          | 10/04/2025:18:07:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 543                       | 27107                     | 1593,86 | Base Fusível           | AR41236        |
| 431  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB01       | IGB        | 0025567377               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:11:06          | 11/04/202504:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 50                        | 27107                     | 649,08  | Estação Transformadora | AR60376        |
| 432  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO7       | CAF        | 0025567389               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:11:24          | 10/04/2025:23:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 11                        | 53737                     | 85,91   | Estação Transformadora | CF44645        |
| 433  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025567447               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:12:00          | 11/04/2025:18:10:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 38                        | 23236                     | 1024,73 | Base Fusível           | P667581        |
| 434  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO1       | CAF        | 0025567427               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:12:28          | 11/04/2025:14:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 17                        | 53737                     | 387,47  | Base Fusível           | CF638174       |
| 435  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA01       | SPA        | 0025567429               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:12:35          | 11/04/2025:18:10:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 9                         | 37633                     | 242,61  | Estação Transformadora | CF64601        |
| 436  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB03       | IGB        | 0025567521               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:13:43          | 10/04/2025:17:16:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 411                       | 27107                     | 837,64  | Base Fusível           | AR41135        |
| 437  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB03       | TRB        | 0025567495               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:13:49          | 11/04/202500:15:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 31                        | 57575                     | 279,61  | Base Fusível           | T661157        |
| 438  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM01       | TAM        | BA03206796               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:14:13          | 10/04/2025:15:25:23   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2450                      | 46903                     | 455,97  | Jumpers                | TAM01          |
| 439  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV01       | PNV        | 0025567511               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:14:23          | 11/04/202500:09:55    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                         | 40884                     | 8,93    | Estação Transformadora | T662024        |
| 440  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | BA03206800               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:15:08          | 10/04/2025:15:58:03   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 804                       | 21286                     | 575,08  | Disjuntor Média        | RDC02          |
| 441  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | BA03206800               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:15:08          | 10/04/2025:16:19:58   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 370                       | 21286                     | 399,81  | Disjuntor Média        | RDC02          |
| 442  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC02       | RDC        | BA03206800               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:15:08          | 10/04/2025:16:19:58   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2722                      | 21286                     | 2941,27 | Disjuntor Média        | RDC02          |
| 443  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB02       | CMB        | 0025567539               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:15:10          | 10/04/2025:19:35:13   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 65                        | 11737                     | 281,72  | Base Fusível           | MC476678       |
| 444  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025567589               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:17:24          | 10/04/2025:18:35:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 28                        | 11737                     | 92,21   | Base Fusível           | MC467466       |
| 445  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB04       | IGB        | 0025567961               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:17:37          | 10/04/2025:18:50:19   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 210                       | 27107                     | 744,45  | Base Fusível           | AR60500        |
| 446  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | BA03206782               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:17:52          | 10/04/2025:16:50:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 677                       | 32280                     | 1039,57 | Chave Unipolar         | 639494         |
| 447  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUAB3       | GUAB       | 0025567619               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:18:11          | 11/04/202509:15:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 26783                     | 17,95   | Estação Transformadora | C359631        |
| 448  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC06        | DC         | 0025567643               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:18:53          | 12/04/202500:40:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 89248                     | 33,35   | Estação Transformadora | CP16155        |
| 449  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSE02       | SEC        | 0025567645               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:18:56          | 10/04/2025:17:50:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 22                        | 23236                     | 55,39   | Base Fusível           | P668935        |
| 450  | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDC05       | RDC        | 0025567693               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:20:21          | 10/04/2025:20:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 138                       | 56460                     | 643,20  | Base Fusível           | MC42947        |
| 451  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC04       | RDC        | BA03206810               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:20:24          | 10/04/2025:17:42:20   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 207                       | 21286                     | 489,67  | Religadora Automática  | P666118        |
| 452  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO3       | CAF        | 0025567701               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:20:32          | 11/04/202500:33:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 176                       | 53737                     | 1620,57 | Base Fusível           | CF44700        |
| 453  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC09       | POC        | 0025567717               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:21:22          | 11/04/202503:13:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 23                        | 68421                     | 272,79  | Base Fusível           | CF45049        |
| 454  | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDC05       | RDC        | BA03206818               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:22:02          | 10/04/2025:15:26:38   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 4217                      | 56460                     | 323,30  | Disjuntor Média        | RDC05          |
| 455  | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDC05       | RDC        | BA03206818               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:22:02          | 10/04/2025:16:24:53   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1079                      | 56460                     | 1130,25 | Religadora Automática  | MC478326       |
| 456  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025567789               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:23:07          | 11/04/2025:11:09:21   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 46903                     | 19,77   | Estação Transformadora | MC22634        |
| 457  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS08       | IBS        | 0025567841               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:24:37          | 11/04/2025:17:15:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 12                        | 34806                     | 310,08  | Base Fusível           | MC465847       |
| 458  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC08       | POC        | 0025567883               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:26:15          | 11/04/202505:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 26                        | 68421                     | 365,63  | Base Fusível           | CF637003       |
| 459  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | 0025570665               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:27:14          | 11/04/2025:10:20:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 30                        | 32280                     | 566,38  | Base Fusível           | CF636042       |
| 460  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025567963               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:28:54          | 10/04/2025:22:30:38   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 28                        | 11737                     | 196,81  | Religadora Automática  | MC472442       |
| 461  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025567963               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:28:54          | 11/04/202509:23:30    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 212                       | 11737                     | 3796,92 | Base Fusível           | MC20771        |
| 462  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MCB03       | MCB        | 0025567999               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:30:31          | 10/04/2025:23:16:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 40455                     | 7,76    | Estação Transformadora | CP32806        |
| 463  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | 0025568019               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:31:13          | 10/04/2025:22:40:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 67                        | 17195                     | 478,81  | Base Fusível           | MC24004        |
| 464  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER05       | TER        | 0025568029               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:31:38          | 10/04/2025:19:28:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 40884                     | 3,94    | Estação Transformadora | T660669        |
| 465  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB04       | IGB        | 0025568035               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:31:57          | 11/04/202502:45:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 74                        | 27107                     | 830,10  | Base Fusível           | AR41480        |
| 466  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC09       | POC        | 0025568041               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:32:28          | 11/04/202504:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 20                        | 68421                     | 259,18  | Estação Transformadora | CF49896        |
| 467  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM08       | TAM        | 0025568067               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:33:38          | 11/04/2025:21:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 69                        | 46903                     | 2031,32 | Estação Transformadora | CF49797        |
| 468  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025568073               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:33:57          | 11/04/202504:25:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 56                        | 68421                     | 719,65  | Base Fusível           | CF632583       |
| 469  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC08       | POC        | 0025568077               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:34:15          | 10/04/2025:23:55:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 308                       | 68421                     | 2570,52 | Base Fusível           | CF634243       |
| 470  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC01       | RDC        | 0025568095               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:35:08          | 10/04/2025:21:52:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 37                        | 21286                     | 232,40  | Base Fusível           | P666019        |
| 471  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX05       | BAX        | 0025568103               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:35:21          | 11/04/2025:16:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 44                        | 55183                     | 1074,08 | Base Fusível           | AR42612        |
| 472  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX05       | BAX        | 0025568103               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:35:21          | 11/04/2025:16:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 168                       | 55183                     | 4101,02 | Base Fusível           | AR42612        |
| 473  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM12       | TAM        | 0025568153               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:36:55          | 11/04/202504:15:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 314                       | 46903                     | 3967,30 | Base Fusível           | CF632567       |
| 474  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | CSE02       | SEC        | 0025568167               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:37:27          | 11/04/2025:11:47:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 23236                     | 20,16   | Estação Transformadora | P668255        |
| 475  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | 0025568169               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:37:28          | 11/04/2025:17:15:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 14                        | 32280                     | 358,76  | Base Fusível           | CF639664       |
| 476  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO6       | CAF        | 0025568173               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:37:38          | 11/04/202505:02:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 84                        | 53737                     | 1126,11 | Base Fusível           | CF631514       |
| 477  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MCB01       | MCB        | 0025568185               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:15:38:19          | 11/04/2025:16:27:12   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 40455                     | 24,81   | Estação Transformadora | CP31978        |
| 478  | 383    | 4               | 20              |                 |             |            |                          |                      |                    |                              |                       |                                                           |              |                           |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês Competência | Ano Competência | Código Conjunto | Alimentador | Subestação | Número Ordem Interrupção | Cód Tipo Interrupção | Cód Motivo Expurgo | Data Hora Início Interrupção | Data Hora Restauração | Fato Gerador                                              | Nível Tensão | Qtz Consumidoras Afetadas | Núm Consumidores Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 526  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS08       | IBS        | 0025568849               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:19          | 10/04/2025:21:38:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 178                       | 34806                     | 983,99  | Base Favela            | MC472062       |
| 527  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:24:11   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 491                       | 26783                     | 635,44  | Disjuntor Média        | GU401          |
| 528  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:27:22   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 606                       | 26783                     | 816,42  | Religadora Automática  | CP372709       |
| 529  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:28:14   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 356                       | 26783                     | 484,75  | Religadora Automática  | CP372709       |
| 530  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:42:50   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 48                        | 26783                     | 77,04   | Religadora Automática  | CP372717       |
| 531  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:47:06   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 490                       | 26783                     | 821,29  | Religadora Automática  | CP381071       |
| 532  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:57:34   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5004                      | 26783                     | 9297,19 | Religadora Automática  | CP369110       |
| 533  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VAS01       | VAS        | BA03207004               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:32          | 10/04/2025:17:57:34   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 346                       | 29336                     | 640,29  | Religadora Automática  | CP369110       |
| 534  | 383    | 4               | 2025            | 13078           | SCLO3       | SC         | 0025568857               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:39          | 11/04/2025:10:30:27   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 10835                     | 18,40   | Estação Transformadora | CP32169        |
| 535  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | SER02       | SER        | 0025568865               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:06:45          | 11/04/2025:22:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 82                        | 40455                     | 2450,77 | Base Favela            | CP17459        |
| 536  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206906               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:07:37          | 10/04/2025:18:46:52   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 533                       | 26783                     | 1414,67 | Religadora Automática  | CP355289       |
| 537  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206906               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:07:37          | 10/04/2025:19:56:02   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 374                       | 26783                     | 1423,80 | Religadora Automática  | CP359081       |
| 538  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206906               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:07:37          | 10/04/2025:23:55:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 31                        | 26783                     | 241,48  | Religadora Automática  | CP370753       |
| 539  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206906               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:07:37          | 11/04/2025:01:25:07   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 117                       | 26783                     | 1087,13 | Religadora Automática  | CP382334       |
| 540  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER04       | TER        | 0025568915               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:08:59          | 10/04/2025:23:55:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 20                        | 40884                     | 155,34  | Base Favela            | TE959665       |
| 541  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAP03       | TAP        | 0025568917               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:09:03          | 11/04/2025:04:53:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 44                        | 17195                     | 560,23  | Base Favela            | CG54090        |
| 542  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MCB02       | MOB        | 0025568921               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:09:25          | 10/04/2025:17:46:28   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 112                       | 40455                     | 181,16  | Base Favela            | CP351833       |
| 543  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA02       | ARA        | BA03206870               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:09:41          | 10/04/2025:16:13:11   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1882                      | 28623                     | 109,78  | Religadora Automática  | AR77313        |
| 544  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA02       | ARA        | BA03206870               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:09:41          | 10/04/2025:17:00:04   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 60                        | 28623                     | 50,38   | Religadora Automática  | AR71497        |
| 545  | 383    | 4               | 2025            | 13092           | URU01       | URU        | 0025568933               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:10:22          | 10/04/2025:22:25:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 9                         | 9939                      | 56,20   | Base Favela            | CP17130        |
| 546  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MCB05       | MOB        | 0025568943               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:10:34          | 10/04/2025:21:30:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 19                        | 40455                     | 101,15  | Base Favela            | CP381179       |
| 547  | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO04       | RDO        | 0025568945               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:10:39          | 10/04/2025:18:50:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 285                       | 56460                     | 756,91  | Base Favela            | MC24854        |
| 548  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM05       | TAM        | 0025568949               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:10:43          | 11/04/2025:02:31:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 29                        | 46903                     | 299,80  | Base Favela            | CF37983        |
| 549  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC14        | DC         | 0025568961               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:11:21          | 10/04/2025:20:02:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 107                       | 89248                     | 411,33  | Estação Transformadora | CP13288        |
| 550  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC03       | POC        | 0025569017               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:12:43          | 10/04/2025:20:34:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 68                        | 68421                     | 296,12  | Base Favela            | CF631280       |
| 551  | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR08       | ITR        | BA03206888               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:13:00          | 11/04/2025:13:30:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 31                        | 54028                     | 659,78  | Base Favela            | IT11780        |
| 552  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB01       | TRB        | 0025569031               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:13:19          | 10/04/2025:19:18:07   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 57575                     | 6,16    | Estação Transformadora | TE60813        |
| 553  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VIN01       | VIN        | 0025569037               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:13:42          | 10/04/2025:21:30:15   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 29336                     | 10,55   | Estação Transformadora | CP31737        |
| 554  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB01       | CMB        | BA03206536               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:14:10          | 10/04/2025:17:28:28   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 778                       | 11737                     | 963,42  | Religadora Automática  | MC472578       |
| 555  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM05       | TAM        | 0025569081               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:15:43          | 11/04/2025:06:05:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 89                        | 46903                     | 1230,10 | Base Favela            | CF368170       |
| 556  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | 0025569097               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:16:30          | 11/04/2025:10:28:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 50                        | 32280                     | 909,58  | Base Favela            | CF363286       |
| 557  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025569099               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:16:47          | 11/04/2025:15:13:28   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 2                         | 27618                     | 45,89   | Estação Transformadora | CG99068        |
| 558  | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA01       | NSA        | 0025569107               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:17:06          | 11/04/2025:12:28:09   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 30222                     | 40,37   | Estação Transformadora | MC27628        |
| 559  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206926               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:19:05          | 10/04/2025:17:22:41   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 964                       | 26783                     | 1021,84 | Disjuntor Média        | GU404          |
| 560  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206926               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:19:05          | 10/04/2025:18:01:32   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1484                      | 26783                     | 2533,93 | Religadora Automática  | CP369673       |
| 561  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206926               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:19:05          | 10/04/2025:18:01:56   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 844                       | 26783                     | 1446,76 | Religadora Automática  | CP369661       |
| 562  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206926               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:19:05          | 10/04/2025:19:18:29   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 463                       | 26783                     | 1384,37 | Religadora Automática  | CP370801       |
| 563  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | BA03206926               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:19:05          | 10/04/2025:21:26:44   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 449                       | 26783                     | 2302,25 | Chave Unipolar         | CP353023       |
| 564  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC14        | DC         | 0025569173               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:19:29          | 10/04/2025:21:29:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 39                        | 89248                     | 201,19  | Base Favela            | CP365577       |
| 565  | 383    | 4               | 2025            | 13087           | CAS04       | CAS        | 0025571693               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:01          | 11/04/2025:17:02:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                         | 16875                     | 74,10   | Base Favela            | MC24135        |
| 566  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MCB06       | MOB        | BA03207108               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:07          | 10/04/2025:17:25:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1651                      | 40455                     | 1785,37 | Jumper                 |                |
| 567  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC04       | POC        | BA03206788               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:08          | 10/04/2025:16:30:16   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 295                       | 68421                     | 49,82   | Religadora Automática  | CF369602       |
| 568  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC04       | POC        | BA03206788               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:08          | 11/04/2025:10:59:58   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 49                        | 68421                     | 914,53  | Jumper                 |                |
| 569  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ02       | BUZ        | BA03206932               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:13          | 10/04/2025:16:24:46   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 375                       | 32280                     | 28,44   | Chave Unipolar         | CF360051       |
| 570  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ05       | BUZ        | BA03206932               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:13          | 10/04/2025:16:24:46   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1919                      | 32280                     | 145,52  | Chave Unipolar         | CF360051       |
| 571  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | BA03206932               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:13          | 10/04/2025:16:24:46   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 714                       | 32280                     | 54,15   | Chave Unipolar         | CF360051       |
| 572  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | BA03206932               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:13          | 10/04/2025:18:06:25   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 529                       | 32280                     | 936,33  | Religadora Automática  | CF37753        |
| 573  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX07       | BAX        | 0025569191               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:20          | 11/04/2025:00:40:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 234                       | 55183                     | 1948,70 | Base Favela            | AR64105        |
| 574  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM01       | TAM        | 0025569207               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:20:45          | 10/04/2025:23:06:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 164                       | 46903                     | 1107,68 | Base Favela            | CF363223       |
| 575  | 383    | 4               | 2025            | 13092           | URU01       | URU        | 0025569231               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:21:37          | 11/04/2025:10:15:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2                         | 9939                      | 35,78   | Base Favela            | CP17150        |
| 576  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF02       | CAF        | 0025569233               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:21:38          | 11/04/2025:14:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 53737                     | 21,64   | Estação Transformadora | CF44391        |
| 577  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP05       | ITP        | 0025569241               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:21:44          | 10/04/2025:20:19:46   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 23236                     | 7,93    | Estação Transformadora | P667259        |
| 578  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025569273               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:22:47          | 11/04/2025:11:45:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 12                        | 46903                     | 232,44  | Estação Transformadora | MC25907        |
| 579  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | 0025569321               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:24:29          | 11/04/2025:13:55:59   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 46903                     | 21,52   | Estação Transformadora | F632319        |
| 580  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | BA03206932               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:24:46          | 10/04/2025:18:06:25   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2                         | 32280                     | 3,39    |                        |                |
| 581  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | 0025569369               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:26:53          | 11/04/2025:13:00:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 38496                     | 41,10   | Estação Transformadora | AR61009        |
| 582  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF03       | CAF        | 0025569375               | 1                    | 3                  | 10/04/2025:16:27:05          | 11/04/2025:17:46:00   | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                         | 53737                     | 75,95   | Estação Transformadora | CF3            |

| Item | Agente | Mês Competência | Ano Competência | Código Conjunto | Alimentador | Subestação | Número Ordem Interrupção | Cód Tipo Interrupção | Cód Motivo Expurgo | Data Hora Início Interrupção | Data Hora Restaurabilização | Fato Gerador                                              | Nível Tensão | Qtz Consumidoras Afetadas | Núm Consumidores Conjunto | QH      | Dispositivo            | Elemento Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 631  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025570197               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:07:27           | 11/04/202503:33:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 281                       | 32280                     | 2929,66 | Base Fusível           | CF637121       |
| 632  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | POT02       | POT        | 0025570203               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:08:17           | 10/04/202521:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 59                        | 25770                     | 257,35  | Base Fusível           | CP365777       |
| 633  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS09       | IBS        | 0025570313               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:08:44           | 11/04/202501:57:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                         | 34806                     | 6,80    | Base Fusível           | MC27725        |
| 634  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | ABD01       | ABD        | 0025570229               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:09:33           | 11/04/202509:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 3                         | 26783                     | 47,52   | Base Fusível           | CP355837       |
| 635  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC15        | DC         | 0025570253               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:10:45           | 10/04/202519:55:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 44                        | 89248                     | 120,45  | Base Fusível           | CP365066       |
| 636  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF01       | CAF        | 0025571889               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:11:07           | 12/04/202506:10:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 14                        | 53737                     | 517,74  | Estação Transformadora | F632896        |
| 637  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | POT05       | POT        | 0025570281               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:11:52           | 11/04/202502:18:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 119                       | 25770                     | 1083,16 | Jumper                 | C364488        |
| 638  | 383    | 4               | 2025            | 13061           | NAT01       | NAT        | 0025575167               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:13:50           | 11/04/202511:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 16                        | 22675                     | 289,64  |                        |                |
| 639  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB01       | CMB        | 0025567779               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:14:10           | 10/04/202517:28:28          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 325                       | 11737                     | 77,46   | Religadora Automática  | MC28507        |
| 640  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB01       | CMB        | 0025567779               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:14:10           | 10/04/202518:23:49          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                         | 11737                     | 1,16    | Religadora Automática  | MC28507        |
| 641  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR05       | EAR        | 0025570343               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:14:58           | 10/04/202519:45:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 164                       | 38496                     | 410,09  | Base Fusível           | AR73124        |
| 642  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAPO3       | TAP        | 0025566665               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:15:12           | 10/04/202518:40:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1                         | 17195                     | 1,41    |                        |                |
| 643  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | BA03207000               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:15:23           | 10/04/202517:35:41          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 971                       | 27618                     | 328,52  | Religadora Automática  | CG54246        |
| 644  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | BA03207000               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:15:23           | 10/04/202521:22:50          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 35                        | 27618                     | 144,35  | Religadora Automática  | CG54262        |
| 645  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | BA03207000               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:15:23           | 10/04/202522:27:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 14                        | 27618                     | 72,71   | Religadora Automática  | CG54251        |
| 646  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC02       | MAC        | 0025572729               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:18:00           | 10/04/202523:52:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 60                        | 54702                     | 394,00  | Estação Transformadora | MC20005        |
| 647  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM09       | TAM        | BA03206768               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:20:41           | 10/04/202517:39:07          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 14                        | 46903                     | 4,30    | Disjuntor Média        | TAM009         |
| 648  | 383    | 4               | 2025            | 13078           | SCL01       | SCL        | 0025570441               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:20:50           | 10/04/202523:11:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 15                        | 10835                     | 87,54   | Base Fusível           | CP35516        |
| 649  | 383    | 4               | 2025            | 13038           | GOK02       | GOK        | 0025570443               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:20:54           | 10/04/202519:36:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 70                        | 24112                     | 157,62  | Base Fusível           | CP358352       |
| 650  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | 0025570521               | 1                    | 3                  | 11/04/202505:30:00           | 11/04/202505:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                         | 37633                     | 12,14   | Base Fusível           | CF44923        |
| 651  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | BA03206303               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:22:11           | 10/04/202520:45:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 68                        | 23236                     | 229,86  | Base Fusível           | PE68113        |
| 652  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAS01       | CAS        | 0025570517               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:22:25           | 11/04/202517:22:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 24                        | 32458                     | 575,43  | Base Fusível           | MC20555        |
| 653  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MOB06       | MOB        | BA03207108               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:25:01           | 11/04/202511:59:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 43                        | 40455                     | 798,35  | Base Fusível           | CP14429        |
| 654  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:25:31           | 10/04/202520:11:02          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 563                       | 46903                     | 1553,10 | Religadora Automática  | CF636989       |
| 655  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:25:31           | 10/04/202521:32:16          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 49                        | 46903                     | 201,51  | Religadora Automática  | CF638487       |
| 656  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:25:31           | 10/04/202522:01:03          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                         | 46903                     | 13,78   | Religadora Automática  | CF63760        |
| 657  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:25:31           | 10/04/202522:01:40          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 191                       | 46903                     | 879,08  | Chave Unipolar         | C010961        |
| 658  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | BA03206714               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:25:31           | 10/04/202521:31:36          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 411                       | 37633                     | 1685,67 | Religadora Automática  | CF49572        |
| 659  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025570569               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:26:19           | 10/04/202522:28:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 56                        | 27618                     | 281,57  | Base Fusível           | CG54200        |
| 660  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025570709               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:30:40           | 11/04/202502:40:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5                         | 23236                     | 45,78   | Base Fusível           | PE69400        |
| 661  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025570709               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:30:40           | 11/04/202509:28:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                         | 23236                     | 47,87   | Base Fusível           | PE69400        |
| 662  | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR02       | ITR        | 0025570687               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:32:41           | 10/04/202523:29:09          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 54028                     | 5,94    | Estação Transformadora | IT10033        |
| 663  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC03       | RDC        | 0025570693               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:33:10           | 11/04/202514:22:29          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 19                        | 21286                     | 395,62  | Estação Transformadora | PE66754        |
| 664  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | CAE01       | CAE        | 0025570703               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:33:36           | 11/04/202512:34:38          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 25770                     | 19,02   | Estação Transformadora | CP30931        |
| 665  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025570765               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:36:14           | 10/04/202502:38:24          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 2                         | 27618                     | 18,07   | Estação Transformadora | LS32724        |
| 666  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC10        | DC         | 0025570785               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:38:25           | 10/04/202523:03:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 14                        | 89248                     | 75,74   | Base Fusível           | CP367900       |
| 667  | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DC10        | DC         | 0025570785               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:38:25           | 10/04/202523:05:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 4                         | 89248                     | 21,77   | Base Fusível           | CP367900       |
| 668  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025570799               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:39:17           | 11/04/202505:15:19          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 22523                     | 11,00   | Estação Transformadora | P807016        |
| 669  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | BA03206632               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:40:05           | 10/04/202517:47:44          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 8502                      | 68421                     | 1084,01 | Religadora Automática  | CF636062       |
| 670  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | BA03206632               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:40:05           | 10/04/202517:55:40          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1594                      | 68421                     | 414,00  | Religadora Automática  | CF636064       |
| 671  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | BA03206632               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:40:05           | 10/04/202518:12:16          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 191                       | 68421                     | 102,45  | Religadora Automática  | CF636062       |
| 672  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | BA03206632               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:40:05           | 10/04/202517:44:03          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2349                      | 37633                     | 148,68  | Religadora Automática  | CF636062       |
| 673  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | BA03206632               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:40:05           | 10/04/202517:47:44          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 618                       | 37633                     | 78,80   | Religadora Automática  | CF636062       |
| 674  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP06       | ITP        | 0025570817               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:40:26           | 10/04/202520:50:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 104                       | 23236                     | 328,58  | Base Fusível           | PE66359        |
| 675  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC04       | RDC        | 0025570829               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:41:03           | 11/04/202511:26:59          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 21286                     | 17,77   | Estação Transformadora | PE67206        |
| 676  | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDC07       | RDC        | 0025570855               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:42:14           | 11/04/202509:57:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 56460                     | 32,49   | Estação Transformadora | MC22266        |
| 677  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:42:25           | 10/04/202517:48:43          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 431                       | 32280                     | 45,26   | Religadora Automática  | CF637875       |
| 678  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:42:25           | 10/04/202517:49:16          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 738                       | 32280                     | 84,25   | Religadora Automática  | CF637875       |
| 679  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | BA03206648               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:42:25           | 10/04/202517:49:16          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1041                      | 68421                     | 118,85  | Religadora Automática  | CF637875       |
| 680  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB03       | TRB        | 0025570869               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:42:56           | 11/04/202513:45:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 57575                     | 20,03   | Estação Transformadora | OR60439        |
| 681  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025570877               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:43:08           | 11/04/202511:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 28623                     | 17,61   | Estação Transformadora | AR62367        |
| 682  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | 0025570881               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:43:20           | 12/04/202511:42:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 12                        | 46903                     | 503,73  | Estação Transformadora | CF49138        |
| 683  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | BUJ01       | BUJ        | 0025570891               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:43:56           | 10/04/202522:50:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 113                       | 29336                     | 576,43  | Base Fusível           | CP370722       |
| 684  | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BRL01       | BRL        | 0025566249               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:45:45           | 10/04/202518:37:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                         | 22577                     | 0,85    |                        |                |
| 685  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:47:34           | 10/04/202518:25:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 802                       | 17195                     | 500,36  | Religadora Automática  | MC477280       |
| 686  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:47:34           | 10/04/202522:09:08          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 88                        | 17195                     | 383,63  | Religadora Automática  | MC477280       |
| 687  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:47:34           | 10/04/202522:09:21          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 144                       | 17195                     | 628,28  | Chave Unipolar         | MC478786       |
| 688  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                  | 10/04/202517:47:34           | 11/04/202512:36:59          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  |              |                           |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Esguro | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 736  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025568815               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:20:00           | 10/04/202519:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 17                         | 28623                     | 15,58   |                        |                |
| 737  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | BA03207014               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:20:36           | 10/04/202519:43:47       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1808                       | 68421                     | 2505,59 | Religadora Automática  | CF45246        |
| 738  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA04       | GUA        | 0025571577               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:23:36           | 10/04/202521:02:24       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 26783                     | 2,65    | Estação Transformadora | CP31809        |
| 739  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | 0025571585               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:24:19           | 10/04/202522:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 231                        | 37633                     | 830,38  | Base Fusivel           | CF634130       |
| 740  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025575033               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:25:17           | 11/04/202511:57:17       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                          | 11737                     | 17,53   | Estação Transformadora | MC21098        |
| 741  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025571619               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:26:28           | 11/04/202504:46:52       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 27618                     | 10,34   | Estação Transformadora | C055709        |
| 742  | 383    | 4               | 2025            | 13024           | COT04       | COT        | 0025571679               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:30:32           | 11/04/202513:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 15                         | 6731                      | 277,37  | Estação Transformadora | TE61025        |
| 743  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | 0025571747               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:34:30           | 11/04/202514:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 52                         | 26783                     | 1027,43 | Estação Transformadora | CP14068        |
| 744  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | POT05       | POT        | 0025571759               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:35:28           | 11/04/202523:10:09       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 25770                     | 57,16   | Estação Transformadora | CP31719        |
| 745  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MOB02       | MOB        | 0025571765               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:35:40           | 11/04/202518:56:19       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40455                     | 24,34   | Estação Transformadora | CP13082        |
| 746  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER03       | TER        | 0025571769               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:35:56           | 11/04/202513:34:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 8                          | 40884                     | 151,74  | Estação Transformadora | TE70074        |
| 747  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025571781               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:36:34           | 11/04/202502:46:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 225                        | 32280                     | 1835,37 | Base Fusivel           | CF632788       |
| 748  | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL03       | PAL        | 0025571847               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:40:40           | 11/04/202510:12:05       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40201                     | 15,52   | Estação Transformadora | PE68566        |
| 749  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX07       | BAX        | 0025569191               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:41:29           | 11/04/202500:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 14                         | 55183                     | 83,65   |                        |                |
| 750  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC02       | POC        | 0025571861               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:41:55           | 11/04/202504:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 11                         | 68421                     | 105,07  | Base Fusivel           | CF48546        |
| 751  | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025571925               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:47:06           | 11/04/202507:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 233                        | 23236                     | 2884,93 | Base Fusivel           | PE66372        |
| 752  | 383    | 4               | 2025            | 13091           | TRB08       | TRB        | 0025567023               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:49:00           | 11/04/202518:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 57575                     | 23,60   | Estação Transformadora | TE63481        |
| 753  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | SAR01       | SAR        | 0025571987               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:51:49           | 10/04/202521:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 224                        | 29336                     | 571,88  | Base Fusivel           | CP17777        |
| 754  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA01       | GUA        | 0025571993               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:52:11           | 11/04/202515:26:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 21                         | 26783                     | 431,84  | Base Fusivel           | CP18089        |
| 755  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | TER05       | TER        | 0025571997               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:52:17           | 11/04/202517:24:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40884                     | 22,53   | Estação Transformadora | TE61466        |
| 756  | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR04       | ITR        | 0025572019               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:54:04           | 10/04/202520:57:15       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 473                        | 54028                     | 971,10  | Base Fusivel           | IT43739        |
| 757  | 383    | 4               | 2025            | 13049           | ITA03       | ITA        | 0025572059               | 1                    | 3                 | 10/04/202518:56:35           | 11/04/202512:31:36       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 39878                     | 17,58   | Estação Transformadora | PE65432        |
| 758  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | 0025572123               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:00:36           | 11/04/202500:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 135                        | 37633                     | 786,15  | Base Fusivel           | CP635128       |
| 759  | 383    | 4               | 2025            | 13090           | PNV02       | PNV        | 0025572129               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:01:39           | 10/04/202521:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 59                         | 40884                     | 150,79  | Base Fusivel           | TE96329        |
| 760  | 383    | 4               | 2025            | 13080           | ITC03       | ITC        | 0025572143               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:02:27           | 10/04/202521:38:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 40                         | 55609                     | 103,70  | Base Fusivel           | PE05614        |
| 761  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | BA03206782               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:06:37           | 10/04/202519:10:54       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 73                         | 32280                     | 5,21    | Base Fusivel           | CF63990        |
| 762  | 383    | 4               | 2025            | 13064           | PAL08       | PAL        | 0025572223               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:08:11           | 11/04/202511:20:34       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 40201                     | 32,41   | Estação Transformadora | PE67033        |
| 763  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM03       | TAM        | BA03207254               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:09:44           | 11/04/202510:02:34       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 385                        | 46903                     | 5729,01 | Religadora Automática  | CF639526       |
| 764  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM03       | TAM        | BA03207254               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:09:44           | 11/04/202510:02:50       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 643                        | 46903                     | 9571,06 | Religadora Automática  | CF639526       |
| 765  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC01       | MAC        | 0025572745               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:11:32           | 10/04/202522:04:51       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 168                        | 54702                     | 485,29  | Estação Transformadora | MC20066        |
| 766  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA01       | ARA        | 0025572767               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:13:38           | 11/04/202514:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                          | 28623                     | 75,76   | Estação Transformadora | ARA0367        |
| 767  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025572315               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:14:06           | 10/04/202520:49:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 6                          | 27618                     | 9,49    | Base Fusivel           | C054293        |
| 768  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | QUJ03       | QUJ        | 0025572325               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:14:27           | 10/04/202522:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 103                        | 54702                     | 361,44  | Estação Transformadora | MC22427        |
| 769  | 383    | 4               | 2025            | 13033           | BOJ03       | BOJ        | 0025572381               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:16:00           | 11/04/202512:18:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 3                          | 18314                     | 51,10   | Base Fusivel           | IT12307        |
| 770  | 383    | 4               | 2025            | 13094           | VAS02       | VAS        | 0025572391               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:16:34           | 11/04/202512:10:57       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 29336                     | 16,91   | Estação Transformadora | CE50613        |
| 771  | 383    | 4               | 2025            | 13075           | RDC03       | RDC        | 0025575149               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:18:13           | 11/04/202510:36:18       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 21286                     | 15,30   | Estação Transformadora | PE67281        |
| 772  | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUA03       | GUA        | 0025572449               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:21:12           | 11/04/202511:32:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 26783                     | 32,36   | Estação Transformadora | CP30593        |
| 773  | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB02       | IGB        | 0025572973               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:21:50           | 10/04/202522:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 375                        | 27107                     | 1082,29 | Base Fusivel           | ARA1217        |
| 774  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM01       | TAM        | 0025572477               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:24:09           | 11/04/202503:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 177                        | 46903                     | 1448,01 | Base Fusivel           | CF636196       |
| 775  | 383    | 4               | 2025            | 13061           | NAT01       | NAT        | 0025572521               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:24:52           | 10/04/202522:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 18                         | 22675                     | 49,54   | Base Fusivel           | IT441392       |
| 776  | 383    | 4               | 2025            | 13092           | URU01       | URU        | 0025568933               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:30:00           | 10/04/202522:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 9939                      | 2,92    |                        |                |
| 777  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025572563               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:30:38           | 11/04/202517:51:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 68421                     | 44,68   | Estação Transformadora | CF45544        |
| 778  | 383    | 4               | 2025            | 13092           | URU01       | URU        | 0025572589               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:32:45           | 11/04/202508:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 11                         | 9939                      | 142,50  | Base Fusivel           | CP18405        |
| 779  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025572627               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:36:05           | 11/04/202507:27:19       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 27618                     | 11,85   | Estação Transformadora | C055856        |
| 780  | 383    | 4               | 2025            | 13033           | BOJ03       | BOJ        | 0025572643               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:37:21           | 10/04/202523:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 33                         | 18314                     | 127,96  | Base Fusivel           | IT12296        |
| 781  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | MOB03       | MOB        | 0025572647               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:37:23           | 11/04/202500:39:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 40455                     | 5,03    | Estação Transformadora | CP14505        |
| 782  | 383    | 4               | 2025            | 13033           | BOJ03       | BOJ        | 0025572643               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:37:30           | 10/04/202522:55:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 22                         | 18314                     | 72,42   | Base Fusivel           | IT12390        |
| 783  | 383    | 4               | 2025            | 13069           | POT05       | POT        | 0025572657               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:38:40           | 11/04/202509:15:31       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 25770                     | 13,61   | Estação Transformadora | CP13987        |
| 784  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025572661               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:38:50           | 11/04/202521:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 14                         | 55183                     | 358,44  | Estação Transformadora | ARA7201        |
| 785  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAP01       | TAP        | 0025572659               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:38:50           | 11/04/202511:33:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 29                         | 17195                     | 461,18  | Base Fusivel           | CG24111        |
| 786  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL04       | ARL        | 0025572715               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:43:30           | 11/04/202501:34:56       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 12                         | 22523                     | 70,29   | Estação Transformadora | PE08590        |
| 787  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CDX04       | CDX        | BA03207096               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:44:22           | 10/04/202522:02:09       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 4                          | 37633                     | 9,19    | Religadora Automática  | ARA1252        |
| 788  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CDX04       | CDX        | BA03207096               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:44:22           | 10/04/202523:23:24       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 122                        | 37633                     | 445,37  | Religadora Automática  | ARA81305       |
| 789  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025566779               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:45:00           | 10/04/202519:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 52                         | 55183                     | 4,33    |                        |                |
| 790  | 383    | 4               | 2025            | 13025           | BGN05       | BGN        | 0025574375               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:45:53           | 11/04/202508:57:05       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 29413                     | 26,37   | Estação Transformadora | TE62901        |
| 791  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF01       | CAF        | 0025572737               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:45:53           | 11/04/202520:33:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 53737                     | 13,57   | Estação Transformadora | PE32901        |
| 792  | 383    | 4               | 2025            | 17186           | SER01       | SER        | 0025572735               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:45:53           | 11/04/202511:41:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 2                          | 40455                     | 31,84   | Base Fusivel           | CP350703       |
| 793  | 383    | 4               | 2025            | 16395           | ARL03       | ARL        | 0025572793               | 1                    | 3                 | 10/04/202519:48:03           | 11/04/202500:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                          | 22523                     | 5,03    | Jumpers                | UF00436        |
| 794  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        |                          |                      |                   |                              |                          |                                                           |              |                            |                           |         |                        |                |

| Item  | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Esguro | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 841   | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUJ01       | GUJ        | 0025573691               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:42:27          | 11/04/2025:04:44:24      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 26783                     | 703     | Estação Transformadora | CP14078        |
| 842   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025573707               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:04:22:29          | 11/04/2025:04:20:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 29                         | 32280                     | 191,17  | Base Fusivel           | CF635985       |
| 843   | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAK05       | BAX        | 0025573713               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:44:45          | 11/04/2025:15:20:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 55183                     | 17,59   | Estação Transformadora | AR47326        |
| 844   | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR05       | ITR        | 0025573725               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:47:22          | 10/04/2025:23:22:17      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 54028                     | 3,16    | Estação Transformadora | HA42448        |
| 845   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | 0025573737               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:49:07          | 11/04/2025:07:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 66                         | 37633                     | 638,97  | Base Fusivel           | CF46504        |
| 846   | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUJ04       | GUJ        | BA03206926               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:49:15          | 11/04/2025:02:17:31      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 89                         | 26783                     | 397,93  | Chave Unipolar         | CP368992       |
| 847   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | 0025573743               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:49:58          | 11/04/2025:05:42:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 74                         | 32280                     | 582,17  | Base Fusivel           | CF635267       |
| 848   | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC04       | MAC        | 0025573761               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:53:03          | 11/04/2025:05:30:10      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 54702                     | 7,62    | Estação Transformadora | M470481        |
| 849   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM08       | TAM        | 0025573769               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:54:24          | 11/04/2025:06:43:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 99                         | 46903                     | 872,19  | Base Fusivel           | CF49678        |
| 850   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | 0025571585               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:55:00          | 10/04/2025:22:00:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                          | 37633                     | 0,08    |                        |                |
| 851   | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025575069               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:21:58:02          | 10/04/2025:22:28:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 18                         | 27618                     | 8,99    |                        |                |
| 852   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03206712               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:02:55          | 10/04/2025:23:08:33      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 3                          | 37633                     | 3,28    | Religadora Automática  | AR41252        |
| 853   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03206712               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:02:55          | 11/04/2025:13:05:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 37633                     | 15,03   | Base Fusivel           | AR41379        |
| 854   | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP06       | ITP        | 0025573817               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:04:09          | 11/04/2025:09:07:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 29                         | 23236                     | 320,38  | Base Fusivel           | PE871988       |
| 855   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | 0025581473               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:05:06          | 11/04/2025:18:43:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 20                         | 32280                     | 412,63  | Base Fusivel           | CF634933       |
| 856   | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DKC05       | DKC        | 0025573833               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:06:25          | 11/04/2025:12:25:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 89248                     | 14,31   | Estação Transformadora | CP31465        |
| 857   | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MNU02       | MNU        | 0025568019               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:10:13          | 10/04/2025:22:40:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 11                         | 17195                     | 5,46    |                        |                |
| 858   | 383    | 4               | 2025            | 13047           | ITP03       | ITP        | 0025573865               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:11:32          | 11/04/2025:05:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 33                         | 23236                     | 241,16  | Base Fusivel           | PE865297       |
| 859   | 383    | 4               | 2025            | 13061           | NAT03       | NAT        | 0025573929               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:23:07          | 11/04/2025:03:00:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 22675                     | 4,61    | Estação Transformadora | IT46638        |
| 860   | 383    | 4               | 2025            | 13040           | GUJ04       | GUJ        | 0025573933               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:24:00          | 11/04/2025:09:21:03      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 26783                     | 21,90   | Estação Transformadora | CP14080        |
| 861   | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS08       | IBS        | 0025573999               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:34:08          | 11/04/2025:02:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 38                         | 34806                     | 162,05  | Base Fusivel           | MC475532       |
| 862   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03207178               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:34:17          | 11/04/2025:00:24:16      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 191                        | 46903                     | 350,11  | Base Fusivel           | CF46551        |
| 863   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03207178               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:34:17          | 11/04/2025:02:34:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 209                        | 46903                     | 835,01  | Base Fusivel           | CF46551        |
| 864   | 383    | 4               | 2025            | 16388           | CAB02       | CAB        | 0025574041               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:36:27          | 11/04/2025:00:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 18                         | 16792                     | 40,06   | Base Fusivel           | MC467445       |
| 865   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM01       | TAM        | 0025569207               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:47:00          | 10/04/2025:23:06:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 46903                     | 0,02    |                        |                |
| 866   | 383    | 4               | 2025            | 13049           | ITA04       | ITA        | 0025574071               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:49:15          | 11/04/2025:17:54:10      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 39878                     | 19,08   | Estação Transformadora | PE69345        |
| 867   | 383    | 4               | 2025            | 13052           | ITR07       | ITR        | 0025574079               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:51:06          | 11/04/2025:11:17:30      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 18                         | 54028                     | 223,92  | Estação Transformadora | IT15125        |
| 868   | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SIJ03       | SIJ        | BA03206868               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:51:17          | 10/04/2025:23:13:37      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 77                         | 16875                     | 28,66   | Religadora Automática  | MC476743       |
| 869   | 383    | 4               | 2025            | 13034           | DKC14       | DKC        | 0025574091               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:53:13          | 11/04/2025:04:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 31                         | 89248                     | 174,00  | Estação Transformadora | CP13288        |
| 870   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | 0025572123               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:53:21          | 11/04/2025:00:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 21                         | 37633                     | 40,13   |                        |                |
| 871   | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025574099               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:57:09          | 11/04/2025:12:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 13,88   | Estação Transformadora | CF49343        |
| 872   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025574119               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:22:57:07          | 11/04/2025:14:52:36      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 115                        | 46903                     | 1825,59 | Estação Transformadora | CF49621        |
| 873   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | BA03207190               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:23:00:57          | 11/04/2025:00:21:17      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 103                        | 37633                     | 137,91  | Religadora Automática  | CF636062       |
| 874   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | BA03207190               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:23:00:57          | 11/04/2025:03:04:48      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 179                        | 37633                     | 727,49  | Religadora Automática  | CF45513        |
| 875   | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TRM02       | TRM        | 0025571263               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:23:19:11          | 10/04/2025:23:45:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 2                          | 17195                     | 0,86    |                        |                |
| 876   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025574203               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:23:20:24          | 12/04/2025:01:55:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 51                         | 46903                     | 1355,41 | Base Fusivel           | CF49697        |
| 877   | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC01       | ARC        | 0025566789               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:23:23:00          | 11/04/2025:00:00:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2                          | 15004                     | 1,23    |                        |                |
| 878   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025574287               | 1                    | 3                 | 10/04/2025:23:53:50          | 11/04/2025:11:03:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 32280                     | 11,15   | Estação Transformadora | F636031        |
| 879   | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SIJ03       | SIJ        | BA03206868               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:04:12          | 11/04/2025:00:10:44      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 77                         | 16875                     | 8,38    | Chave Unipolar         | 476743         |
| 880   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207234               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:33:25          | 11/04/2025:03:26:50      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 200                        | 37633                     | 578,06  | Religadora Automática  | AR41258        |
| 881   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207234               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:33:25          | 11/04/2025:05:15:02      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 144                        | 37633                     | 675,88  | Religadora Automática  | AR41258        |
| 882   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207234               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:33:25          | 11/04/2025:05:30:51      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 121                        | 37633                     | 599,82  | Religadora Automática  | AR81381        |
| 883   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207234               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:33:25          | 11/04/2025:06:29:48      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 37633                     | 5,94    | Religadora Automática  | AR81382        |
| 884   | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR01       | IGB        | 0025566951               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:44:12          | 11/04/2025:01:17:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 19                         | 27107                     | 10,39   | Base Fusivel           | AR60911        |
| 885   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM09       | TAM        | BA03206768               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:00:55:54          | 11/04/2025:02:23:37      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 84                         | 46903                     | 122,80  | Base Fusivel           | CF632933       |
| 886   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM12       | TAM        | 0025574389               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:01:21:25          | 12/04/2025:02:52:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 91                         | 46903                     | 2321,38 | Base Fusivel           | CF638217       |
| 887   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025574411               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:01:29:57          | 11/04/2025:11:07:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 33                         | 32280                     | 317,38  | Base Fusivel           | CF631636       |
| 888   | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025574475               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:02:29:39          | 11/04/2025:08:26:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 62                         | 68421                     | 368,23  | Base Fusivel           | CF636685       |
| 889   | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS09       | IBS        | 0025570383               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:03:18:39          | 11/04/2025:03:31:40      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 34806                     | 0,22    |                        |                |
| 890   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025574547               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:03:28:03          | 11/04/2025:16:12:14      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 12,74   | Estação Transformadora | CF49101        |
| 891   | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | 0025574553               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:03:30:35          | 11/04/2025:14:30:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 3                          | 37633                     | 32,97   | Base Fusivel           | CF633927       |
| 892   | 383    | 4               | 2025            | 13056           | CAR02       | CAR        | 0025574569               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:03:51:01          | 11/04/2025:14:21:02      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 54702                     | 10,50   | Estação Transformadora | T23301         |
| 893   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025574579               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:04:01:16          | 11/04/2025:09:45:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 48                         | 32280                     | 274,99  | Base Fusivel           | CF636924       |
| 894   | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM03       | TAM        | BA03207254               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:04:04:18          | 11/04/2025:07:13:41      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 139                        | 46903                     | 438,74  | Religadora Automática  | CF63926        |
| 895   | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025574601               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:04:10:53          | 11/04/2025:14:57:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 10,77   | Estação Transformadora | F634268        |
| 896   | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025568073               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:04:20:00          | 11/04/2025:04:25:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                          | 68421                     | 0,08    |                        |                |
| 897   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025574619               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:04:23:35          | 11/04/2025:09:50:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 68                         | 32280                     | 369,94  | Base Fusivel           | CF632452       |
| 898   | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025573305               | 1                    | 3                 | 11/04/2025:04:26:00          | 11/04/2025:05:39:00      | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 9                          | 32280                     | 10,95   |                        |                |
| 899</ |        |                 |                 |                 |             |            |                          |                      |                   |                              |                          |                                                           |              |                            |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Esguro | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | CH     | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|--------|------------------------|----------------|
| 946  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025575615               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:11:23           | 12/04/202503:32:10       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 30                         | 68421                     | 580,39 | Base Fusível           | CF46584        |
| 947  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | ROL02       | ROL        | 0025575619               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:40:00           |                          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 6                          | 32458                     | 56,77  | Base Fusível           | MC467739       |
| 948  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025575637               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:14:21           | 11/04/202516:47:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 28623                     | 8,54   | Estação Transformadora | AR60489        |
| 949  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | 0025575663               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:16:12           | 11/04/202513:01:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 95                         | 37633                     | 450,93 | Base Fusível           | AR41270        |
| 950  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC05       | MAC        | 0025575679               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:18:34           | 11/04/202511:15:59       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 54702                     | 5,91   | Estação Transformadora | AR47601        |
| 951  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025575681               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:18:41           | 11/04/202511:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                          | 27618                     | 3,02   | Estação Transformadora | TS36196        |
| 952  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR03       | EAR        | 0025575451               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:20:00           | 11/04/202517:27:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 35                         | 38496                     | 319,08 |                        |                |
| 953  | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA04       | NSA        | 0025575727               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:22:01           | 11/04/202510:48:47       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 30222                     | 2,45   | Estação Transformadora | MC25945        |
| 954  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | 0025575765               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:25:12           | 11/04/202522:37:44       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 63                         | 37633                     | 895,16 | Religadora Automática  | AR81310        |
| 955  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025575773               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:26:20           | 11/04/202510:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 44                         | 32280                     | 87,02  | Base Fusível           | CF63217        |
| 956  | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025575811               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:28:00           | 12/04/202505:48:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 15004                     | 42,67  | Estação Transformadora | CF45031        |
| 957  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB02       | CMB        | 0025575841               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:31:41           | 11/04/202512:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 10                         | 11737                     | 34,72  | Jumper                 | MC21160        |
| 958  | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA03       | SLA        | 0025575847               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:32:50           | 11/04/202517:29:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 70                         | 16875                     | 625,53 | Estação Transformadora | MC20495        |
| 959  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC09       | POC        | 0025575855               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:33:32           | 11/04/202512:22:57       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 68421                     | 11,47  | Estação Transformadora | CF44028        |
| 960  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025575867               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:34:43           | 12/04/202514:37:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 4                          | 11737                     | 120,15 | Base Fusível           | MC20767        |
| 961  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025575869               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:34:48           | 12/04/202513:01:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 15                         | 68421                     | 426,55 | Estação Transformadora | F631444        |
| 962  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025575889               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:35:46           | 11/04/202518:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 32                         | 68421                     | 319,59 | Base Fusível           | CF637498       |
| 963  | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC01       | ARC        | 0025575919               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:39:06           | 12/04/202512:31:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 15004                     | 27,86  | Estação Transformadora | CF48649        |
| 964  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025575987               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:44:35           | 11/04/202512:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 55183                     | 3,51   | Estação Transformadora | AR63211        |
| 965  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX07       | BAX        | 0025576017               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:46:55           | 11/04/202518:28:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 55183                     | 19,37  | Estação Transformadora | AR47893        |
| 966  | 383    | 4               | 2025            | 17184           | SAF01       | SAF        | 0025576021               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:47:03           | 11/04/202510:48:37       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 24156                     | 2,03   | Estação Transformadora | P057019        |
| 967  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS04       | IBS        | 0025576035               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:47:46           | 11/04/202516:07:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 5                          | 34806                     | 36,60  | Estação Transformadora | MA67465        |
| 968  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025576039               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:48:23           | 11/04/202514:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 6                          | 27618                     | 33,16  | Base Fusível           | C054883        |
| 969  | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAP03       | TAP        | 0025576061               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:50:00           | 11/04/202514:03:58       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 17195                     | 5,23   | Estação Transformadora | CG20799        |
| 970  | 383    | 4               | 2025            | 13087           | CAS04       | CAS        | BA03207714               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:50:00           | 12/04/202515:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 16875                     | 30,67  | Base Fusível           | MC21368        |
| 971  | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS07       | IBS        | 0025576065               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:50:46           | 11/04/202513:13:52       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 34806                     | 4,39   | Estação Transformadora | MA70357        |
| 972  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025576069               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:51:01           | 12/04/202520:42:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 35,85  | Estação Transformadora | MC20816        |
| 973  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207734               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:53:46           | 11/04/202516:01:03       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 32                         | 37633                     | 227,88 | Base Fusível           | R700016        |
| 974  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ06       | BLZ        | 0025574851               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:53:51           | 11/04/202509:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 31                         | 32280                     | 8,34   |                        |                |
| 975  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207734               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:53:59           | 11/04/202520:12:10       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 6                          | 37633                     | 67,82  | Base Fusível           | AR41379        |
| 976  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CED04       | CED        | BA03207734               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:54:11           | 11/04/202521:11:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 37633                     | 12,28  | Base Fusível           | AR71469        |
| 977  | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025576111               | 1                    | 3                 | 11/04/202508:54:47           | 11/04/202518:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                          | 27618                     | 9,09   | Estação Transformadora | C055999        |
| 978  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025576175               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:00:51           | 11/04/202511:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 55183                     | 2,24   | Estação Transformadora | AR47848        |
| 979  | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO6       | CAF        | 0025576221               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:01:39           | 11/04/202511:56:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 1                          | 53737                     | 2,91   | Base Fusível           | CF63694        |
| 980  | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025576209               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:03:43           | 11/04/202511:11:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 11737                     | 2,12   | Estação Transformadora | TA69425        |
| 981  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025576215               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:09:06           | 11/04/202514:47:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 5,63   | Estação Transformadora | CF44206        |
| 982  | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025576291               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:10:20           | 11/04/202514:14:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 13                         | 55183                     | 65,79  | Estação Transformadora | AR47931        |
| 983  | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025576305               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:11:18           | 12/04/202515:42:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 15004                     | 61,02  | Estação Transformadora | F631093        |
| 984  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025576349               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:15:39           | 11/04/202514:55:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 5,66   | Estação Transformadora | F466680        |
| 985  | 383    | 4               | 2025            | 13080           | ITC01       | ITC        | 0025576351               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:16:11           | 11/04/202511:37:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 2                          | 55609                     | 4,69   |                        |                |
| 986  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ07       | BLZ        | 0025576371               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:18:11           | 11/04/202521:38:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 32280                     | 24,66  | Estação Transformadora | F633715        |
| 987  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC04       | POC        | 0025576407               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:20:50           | 11/04/202513:13:41       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 3,88   | Estação Transformadora | CF46800        |
| 988  | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025574419               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:28:12           | 11/04/202509:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                          | 32280                     | 0,36   |                        |                |
| 989  | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAS01       | CAS        | 0025576491               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:28:54           | 12/04/202512:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 5                          | 32458                     | 132,59 | Base Fusível           | MC21687        |
| 990  | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025576543               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:32:52           | 11/04/202514:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 28623                     | 4,95   | Estação Transformadora | AR61548        |
| 991  | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | 0025576549               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:33:30           | 11/04/202511:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 7                          | 37633                     | 15,34  | Jumper                 | CF46221        |
| 992  | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025576555               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:34:13           | 11/04/202515:09:06       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 15004                     | 5,58   | Estação Transformadora | F637544        |
| 993  | 383    | 4               | 2025            | 17184           | SAF01       | SAF        | 0025576571               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:35:12           | 11/04/202513:20:03       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                          | 24156                     | 3,75   | Estação Transformadora | P057529        |
| 994  | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC02       | POC        | 0025576621               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:39:55           | 11/04/202513:53:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 11                         | 68421                     | 46,40  | Base Fusível           | CF48546        |
| 995  | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC08       | MAC        | 0025576669               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:43:39           | 11/04/202514:58:28       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 54702                     | 5,25   | Estação Transformadora | MC21518        |
| 996  | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO06       | RDO        | 0025576705               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:45:53           | 11/04/202512:19:32       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 56460                     | 2,56   | Estação Transformadora | MC22696        |
| 997  | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM05       | TAM        | 0025576725               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:47:09           | 11/04/202510:41:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 0,90   | Estação Transformadora | F635750        |
| 998  | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR02       | EAR        | 0025576773               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:52:09           | 11/04/202511:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                          | 38496                     | 5,89   | Base Fusível           | AR41465        |
| 999  | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA03       | SLA        | 0025576801               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:53:46           | 11/04/202511:47:44       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 16875                     | 1,90   | Estação Transformadora | MC25247        |
| 1000 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM03       | TAM        | 0025576807               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:54:39           | 11/04/202516:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 6,76   | Estação Transformadora | F635759        |
| 1001 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB04       | IGB        | 0025576821               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:55:34           | 12/04/202509:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 27107                     | 23,41  | Estação Transformadora | AR40576        |
| 1002 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB01       | CMB        | 0025576875               | 1                    | 3                 | 11/04/202509:59:52           | 11/04/202522:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 11737                     | 12,42  | Estação Transformadora | MA65268        |
| 1003 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025576889               | 1                    | 3                 | 11/04/202510:01:17           | 11/04/202514:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 55183                     | 9,29   | Estação Transformadora | AR47303        |
| 1004 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX07       | BAX        | 0025576903               | 1                    | 3                 | 11/04/202510:02:26           | 11/04/202514:19:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 170                        | 55183                     | 726,94 | Base Fusível           | AR47571        |
| 10   |        |                 |                 |                 |             |            |                          |                      |                   |                              |                          |                                                           |              |                            |                           |        |                        |                |

| Item | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Esguço | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                              | Nível_Tensão | Qtd_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | QH      | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 1051 | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | BA03206562               | 1                    | 3                 | 11/04/202511:59:50           | 11/04/202512:36:59       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2173                       | 17195                     | 1345,45 | Base Fusivel           | MC2186         |
| 1052 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025578381               | 1                    | 3                 | 11/04/202511:00:14           | 11/04/202515:58:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 3,96    | Estação Transformadora | F634848        |
| 1053 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM03       | TAM        | 0025578397               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:01:16           | 11/04/202516:53:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 4,86    | Estação Transformadora | F631347        |
| 1054 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | BA03208328               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:06:37           | 12/04/202510:48:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 3                          | 37633                     | 68,07   | Base Fusivel           | CF63930        |
| 1055 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO1       | CAF        | 0025578513               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:11:10           | 12/04/202510:13:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 12                         | 53737                     | 264,37  | Base Fusivel           | CF63654        |
| 1056 | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS07       | IBS        | 0025578519               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:12:04           | 11/04/202518:48:21       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 34806                     | 6,60    | Estação Transformadora | M468426        |
| 1057 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | 0025578525               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:12:27           | 12/04/202512:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 32280                     | 72,88   | Estação Transformadora | F631547        |
| 1058 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO05       | RDO        | 0025578527               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:12:42           | 11/04/202513:28:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 46                         | 56460                     | 57,73   | Estação Transformadora | MC27869        |
| 1059 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025578563               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:16:55           | 11/04/202516:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 32280                     | 13,65   | Estação Transformadora | CF45839        |
| 1060 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA02       | SPA        | 0025578591               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:21:17           | 11/04/202522:41:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 37633                     | 10,33   | Estação Transformadora | CF46491        |
| 1061 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | BA03207422               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:27:50           | 11/04/202513:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2                          | 11737                     | 1,07    |                        |                |
| 1062 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | BA03207422               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:27:50           | 11/04/202517:16:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 26                         | 11737                     | 124,87  | Base Fusivel           | MC468873       |
| 1063 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR01       | EAR        | 0025578637               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:28:04           | 11/04/202522:26:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 38496                     | 19,93   | Estação Transformadora | AR61852        |
| 1064 | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TAP03       | TAP        | 0025578645               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:28:25           | 11/04/202516:08:56       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 17195                     | 3,68    | Estação Transformadora | L535340        |
| 1065 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | ROL03       | ROL        | 0025578661               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:30:39           | 11/04/202516:32:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 27                         | 32458                     | 108,61  | Base Fusivel           | MC47662        |
| 1066 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO2       | CAF        | 0025578685               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:32:23           | 11/04/202520:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                          | 53737                     | 29,84   | Estação Transformadora | CF44222        |
| 1067 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO05       | RDO        | 0025578717               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:34:46           | 11/04/202516:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 168                        | 56460                     | 574,65  | Chave Unipolar         | MC476679       |
| 1068 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | 0025578739               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:40:04           | 12/04/202509:29:50       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 38496                     | 20,83   | Estação Transformadora | AR62244        |
| 1069 | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025578779               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:43:34           | 11/04/202522:18:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 5                          | 27618                     | 47,87   | Base Fusivel           | CG50465        |
| 1070 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM01       | TAM        | 0025578809               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:47:49           | 11/04/202518:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 5,20    | Estação Transformadora | CF49377        |
| 1071 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | 0025578821               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:48:39           | 11/04/202521:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 4                          | 37633                     | 132,09  | Estação Transformadora | CF48995        |
| 1072 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC03       | POC        | 0025578825               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:49:27           | 11/04/202514:28:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 68421                     | 3,28    | Estação Transformadora | CF46781        |
| 1073 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025578837               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:51:29           | 12/04/202509:37:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 32280                     | 20,76   | Estação Transformadora | CF44345        |
| 1074 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025578863               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:54:18           | 11/04/202517:48:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 10                         | 68421                     | 48,95   | Base Fusivel           | CF63432        |
| 1075 | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BU03        | BD         | 0025578893               | 1                    | 3                 | 11/04/202512:57:00           | 11/04/202514:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 220          | 1                          | 22577                     | 1,38    | Estação Transformadora | L539231        |
| 1076 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO1       | CAF        | 0025578909               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:00:12           | 12/04/202510:11:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 53737                     | 21,18   | Estação Transformadora | CF44588        |
| 1077 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VW02        | VW         | 0025578921               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:01:28           | 12/04/202513:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 32458                     | 24,14   | Estação Transformadora | MC20363        |
| 1078 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB04       | IGB        | 0025579003               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:04:21           | 11/04/202513:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 2                          | 27107                     | 0,86    |                        |                |
| 1079 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025579045               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:06:26           | 12/04/202511:04:42       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 28623                     | 21,97   | Estação Transformadora | AR40438        |
| 1080 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR02       | EAR        | 0025578993               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:12:54           | 12/04/202512:40:43       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 38496                     | 23,46   | Estação Transformadora | AR70064        |
| 1081 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025579021               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:16:29           | 11/04/202516:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 15004                     | 3,56    | Estação Transformadora | F631242        |
| 1082 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025579027               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:17:06           | 12/04/202511:41:51       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 68421                     | 67,24   | Estação Transformadora | CF45516        |
| 1083 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAS01       | CAS        | 0025579033               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:17:46           | 11/04/202515:29:44       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 32458                     | 2,20    | Estação Transformadora | MC07571        |
| 1084 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025579179               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:20:00           | 11/04/202513:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 7                          | 32280                     | 2,92    |                        |                |
| 1085 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025579063               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:20:53           | 12/04/202500:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 15                         | 55183                     | 168,53  | Estação Transformadora | AR47338        |
| 1086 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | CAR01       | CAR        | 0025579185               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:23:20           | 11/04/202517:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 17                         | 54702                     | 67,06   | Base Fusivel           | MC474045       |
| 1087 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025579137               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:30:50           | 12/04/202510:16:51       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 68421                     | 41,53   | Estação Transformadora | F637299        |
| 1088 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB04       | IGB        | 0025579159               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:31:57           | 11/04/202515:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 27107                     | 2,30    | Estação Transformadora | AR60283        |
| 1089 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAS03       | CAS        | 0025579173               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:33:38           | 11/04/202514:52:37       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 4                          | 32458                     | 5,27    | Base Fusivel           | MC476126       |
| 1090 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAS03       | CAS        | 0025579173               | 1                    | 3                 | 11/04/202514:55:30           | 11/04/202514:55:30       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1                          | 32458                     | 1,36    | Base Fusivel           | MC476126       |
| 1091 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAS03       | CAS        | 0025579173               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:33:38           | 11/04/202514:57:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 1                          | 32458                     | 1,39    | Base Fusivel           | MC20949        |
| 1092 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGB03       | IGB        | 0025579183               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:34:35           | 11/04/202519:42:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 2                          | 27107                     | 12,25   | Base Fusivel           | AR414          |
| 1093 | 383    | 4               | 2025            | 17184           | SAF03       | SAF        | 0025579189               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:35:09           | 11/04/202519:50:30       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 24156                     | 6,26    | Estação Transformadora | P057024        |
| 1094 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025579205               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:39:04           | 11/04/202515:47:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 134                        | 28623                     | 285,72  | Base Fusivel           | AR41186        |
| 1095 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC03       | MAC        | 0025579275               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:46:41           | 11/04/202516:26:36       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 54702                     | 2,67    | Estação Transformadora | M20102         |
| 1096 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VW02        | VW         | 0025579291               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:48:05           | 11/04/202514:54:27       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 32458                     | 1,11    | Estação Transformadora | M475476        |
| 1097 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025579323               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:51:19           | 12/04/202512:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 22,89   | Estação Transformadora | F636431        |
| 1098 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | AUP01       | AUP        | 0025579325               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:51:22           | 12/04/202510:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 54702                     | 41,79   | Estação Transformadora | MC21511        |
| 1099 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | 0025579333               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:52:09           | 12/04/202514:11:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                          | 46903                     | 48,63   | Estação Transformadora | CF49144        |
| 1100 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025579355               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:53:29           | 12/04/202519:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 68421                     | 29,44   | Estação Transformadora | CF49343        |
| 1101 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO04       | RDO        | 0025579361               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:53:59           | 11/04/202514:46:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                          | 56460                     | 2,60    | Estação Transformadora | MC23328        |
| 1102 | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BRU01       | BRL        | 0025579369               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:56:20           | 11/04/202518:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 10                         | 22577                     | 45,61   | Base Fusivel           | CG24782        |
| 1103 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAFO1       | CAF        | DT25579383               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:57:00           | 11/04/202518:10:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 34                         | 53737                     | 143,37  | Estação Transformadora |                |
| 1104 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025579401               | 1                    | 3                 | 11/04/202513:59:08           | 13/04/202508:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 15004                     | 42,85   | Estação Transformadora | F631840        |
| 1105 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR03       | EAR        | 0025579699               | 1                    | 3                 | 11/04/202514:06:36           | 11/04/202516:45:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 537                        | 38496                     | 1417,68 | Base Fusivel           | AR65420        |
| 1106 | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BU02        | BD         | 0025579457               | 1                    | 3                 | 11/04/202514:09:08           | 11/04/202516:31:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 2                          | 22577                     | 4,73    | Base Fusivel           | C098423        |
| 1107 | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU01       | MBU        | 0025579465               | 1                    | 3                 | 11/04/202514:11:01           | 12/04/202521:25:15       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 17195                     | 31,24   | Estação Transformadora | M011020        |
| 1108 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM03       | TAM        | 0025579483               | 1                    | 3                 | 11/04/202514:12:49           | 12/04/202511:41:55       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                          | 46903                     | 21,48   | Estação Transformadora | CF49753        |
| 1109 | 383    | 4               | 2025            | 17184           | SAF02       | SAF        | 0025579501               | 1                    | 3                 | 11/04/202514:14:36           | 11/04/202521:01:07       |                                                           |              |                            |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês_Competência | Ano_Competência | Código_Conjunto | Alimentador | Subestação | Número_Ordem_interrupção | Cód_Tipo_interrupção | Cód_Motivo_Esguço | Data_Hora_Início_interrupção | Data_Hora_Restabilização | Fato_Gerador                                             | Nível_Tensão | Qtz_Consumidoras_Atingidas | Núm_Consumidores_Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento_Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 1156 | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA03       | SIA        | 0025580657               | 1                    | 3                 | 11/04/202516:41:55           | 12/04/202511:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 2                          | 16875                     | 37,27   | Base Fusível           | MC468160       |
| 1157 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025580669               | 1                    | 3                 | 11/04/202516:43:16           | 11/04/202521:19:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 13                         | 55183                     | 59,74   | Estação Transformadora | AR47931        |
| 1158 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA01       | ARA        | 0025580671               | 1                    | 3                 | 11/04/202516:43:19           | 12/04/202512:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 28623                     | 19,53   | Estação Transformadora | AR61214        |
| 1159 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VIV02       | VW         | 0025580683               | 1                    | 3                 | 11/04/202516:45:18           | 12/04/202500:56:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 32458                     | 8,18    | Estação Transformadora | MC20279        |
| 1160 | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025580685               | 1                    | 3                 | 11/04/202516:45:22           | 11/04/202518:55:48       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 220          | 1                          | 27618                     | 2,17    | Estação Transformadora | LS36959        |
| 1161 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM09       | TAM        | 0025580765               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:01:12           | 12/04/202518:55:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 46903                     | 25,90   | Estação Transformadora | F633020        |
| 1162 | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU01       | MBU        | BA03207662               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:02:57           | 11/04/202517:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 116                        | 17195                     | 32,96   | Base Fusível           | MC21480        |
| 1163 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | QLI02       | QLI        | 0025580781               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:03:04           | 13/04/202513:53:21       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 2                          | 54702                     | 89,68   | Estação Transformadora | MC23194        |
| 1164 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | ROL03       | ROL        | 0025580793               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:05:37           | 11/04/202519:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 15000        | 16                         | 32458                     | 38,50   | Base Fusível           | MC476672       |
| 1165 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | ROL03       | ROL        | 0025580793               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:05:37           | 11/04/202519:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 15000        | 11                         | 32458                     | 28,30   | Base Fusível           | MC476672       |
| 1166 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX04       | BAX        | 0025580839               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:12:54           | 12/04/202514:31:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 55183                     | 21,30   | Estação Transformadora | AR42199        |
| 1167 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025580847               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:14:39           | 12/04/202512:41:56       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 220          | 4                          | 32280                     | 77,82   | Estação Transformadora | CF48029        |
| 1168 | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA03       | SIA        | BA03206868               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:14:43           | 11/04/202520:35:54       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 15000        | 1                          | 16875                     | 3,35    | Chave Unipolar         | MC477414       |
| 1169 | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA03       | SIA        | BA03206868               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:14:43           | 11/04/202521:19:54       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 15000        | 1                          | 16875                     | 4,09    | Religadora Automática  | MC24234        |
| 1170 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ07       | BLZ        | 0025580461               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:20:00           | 11/04/202518:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 12                         | 32280                     | 12,00   |                        |                |
| 1171 | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA03       | SIA        | 0025580877               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:21:12           | 12/04/202517:50:35       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 16875                     | 24,49   | Estação Transformadora | SG40275        |
| 1172 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | ALP01       | ALP        | 0025579977               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:22:00           | 11/04/202517:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 220          | 4                          | 54702                     | 1,20    |                        |                |
| 1173 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025580937               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:31:58           | 12/04/202517:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 32280                     | 23,88   | Estação Transformadora | F634737        |
| 1174 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ03       | BLZ        | 0025580949               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:32:41           | 12/04/202512:20:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 32280                     | 18,79   | Estação Transformadora | CF48439        |
| 1175 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | 0025580951               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:33:50           | 11/04/202523:46:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 38496                     | 6,20    | Estação Transformadora | AR60611        |
| 1176 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM08       | TAM        | 0025580985               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:37:57           | 12/04/202514:35:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 46903                     | 20,95   | Estação Transformadora | CF49599        |
| 1177 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ06       | BLZ        | 0025580991               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:38:49           | 12/04/202517:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 3                          | 32280                     | 71,31   | Estação Transformadora | F634413        |
| 1178 | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA02       | NSA        | 0025581041               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:46:45           | 11/04/202520:05:39       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 30222                     | 2,32    | Estação Transformadora | MC20910        |
| 1179 | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS09       | IBS        | 0025581057               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:48:23           | 11/04/202520:26:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 34806                     | 2,63    | Estação Transformadora | T466008        |
| 1180 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO03       | RDO        | 0025581061               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:49:04           | 12/04/202510:14:21       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 16                         | 56460                     | 262,74  | Estação Transformadora | MC29171        |
| 1181 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM05       | TAM        | 0025581105               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:54:05           | 12/04/202518:03:21       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 46903                     | 24,15   | Estação Transformadora | F634008        |
| 1182 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO07       | RDO        | 0025581129               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:56:56           | 12/04/202508:31:13       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 56460                     | 14,57   | Estação Transformadora | M471378        |
| 1183 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ01       | BLZ        | 0025581141               | 1                    | 3                 | 11/04/202517:58:31           | 12/04/202508:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 220          | 10                         | 32280                     | 146,91  | Estação Transformadora | CF44348        |
| 1184 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | BA03207592               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:03:19           | 11/04/202520:02:02       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 57                         | 11737                     | 112,78  | Chave Unipolar         | MC26664        |
| 1185 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025581183               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:03:59           | 12/04/202512:23:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 68421                     | 18,32   | Estação Transformadora | CF48783        |
| 1186 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025581193               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:04:47           | 11/04/202523:13:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 204                        | 68421                     | 1047,94 | Base Fusível           | CF631731       |
| 1187 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | 0025581235               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:09:45           | 12/04/202512:55:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 37                         | 46903                     | 693,90  | Estação Transformadora | CF49153        |
| 1188 | 383    | 4               | 2025            | 17184           | CAM01       | CAM        | 0025581321               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:22:00           | 12/04/202500:48:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 4                          | 24156                     | 25,73   | Estação Transformadora | P05971         |
| 1189 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC01       | POC        | 0025581327               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:22:18           | 12/04/202509:49:59       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 68421                     | 15,46   | Estação Transformadora | F637398        |
| 1190 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | MAC08       | MAC        | 0025581371               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:27:33           | 11/04/202521:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 2                          | 54702                     | 6,75    | Estação Transformadora | MC26110        |
| 1191 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO02       | RDO        | 0025581459               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:40:36           | 12/04/202513:48:04       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 4                          | 56460                     | 76,50   | Estação Transformadora | M466199        |
| 1192 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | 0025581461               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:40:37           | 11/04/202520:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 60                         | 37633                     | 109,38  | Base Fusível           | CF63962        |
| 1193 | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025581489               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:46:21           | 12/04/202500:08:50       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 27618                     | 5,37    | Estação Transformadora | CG55289        |
| 1194 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM04       | TAM        | 0025586523               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:50:00           | 11/04/202519:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 49                         | 46903                     | 40,83   |                        |                |
| 1195 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025581541               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:54:34           | 12/04/202501:59:30       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 131                        | 32280                     | 927,77  | Chave Unipolar         | UF05457        |
| 1196 | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA03       | NSA        | 0025581569               | 1                    | 3                 | 11/04/202518:59:14           | 12/04/202514:04:43       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 30222                     | 19,09   | Estação Transformadora | MC21795        |
| 1197 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025581583               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:00:45           | 12/04/202518:00:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 28623                     | 22,99   | Estação Transformadora | AR40960        |
| 1198 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025581635               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:07:01           | 12/04/202511:04:32       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 32280                     | 15,96   | Estação Transformadora | CF46853        |
| 1199 | 383    | 4               | 2025            | 13055           | MBU02       | MBU        | 0025581651               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:08:53           | 12/04/202513:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 15000        | 13                         | 17195                     | 238,58  | Base Fusível           | MC472049       |
| 1200 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025572661               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:18:00           | 11/04/202521:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 22                         | 55183                     | 42,90   |                        |                |
| 1201 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BLZ08       | BLZ        | 0025581727               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:23:35           | 12/04/202518:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 2                          | 32280                     | 46,55   | Estação Transformadora | CF49591        |
| 1202 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR06       | EAR        | BA03207878               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:25:00           | 11/04/202520:50:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 315                        | 38496                     | 446,25  | Base Fusível           | AR41095        |
| 1203 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025581745               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:25:48           | 12/04/202514:25:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 28623                     | 18,99   | Estação Transformadora | AR61267        |
| 1204 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VIV04       | VW         | 0025581769               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:34:05           | 12/04/202509:15:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 1                          | 32458                     | 13,68   | Base Fusível           | MC466501       |
| 1205 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA02       | ARA        | 0025577509               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:39:13           | 11/04/202519:54:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 13                         | 28623                     | 3,20    |                        |                |
| 1206 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA03       | SPA        | 0025575147               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:50:00           | 11/04/202520:01:20       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 11                         | 37633                     | 2,08    |                        |                |
| 1207 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF01       | CAF        | 0025581849               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:52:31           | 12/04/202506:40:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 68                         | 53737                     | 733,81  | Estação Transformadora | CF48307        |
| 1208 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | CEI04       | CEI        | 0025581855               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:53:23           | 12/04/202514:38:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 15000        | 22                         | 37633                     | 412,36  | Base Fusível           | AR41312        |
| 1209 | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SLA02       | SIA        | 0025581873               | 1                    | 3                 | 11/04/202519:57:15           | 12/04/202511:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 2                          | 16875                     | 31,09   | Estação Transformadora | S340009        |
| 1210 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | ROL02       | ROL        | 0025581909               | 1                    | 3                 | 11/04/202520:04:48           | 12/04/202515:14:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 2                          | 32458                     | 38,31   | Estação Transformadora | M465564        |
| 1211 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | 0025581913               | 1                    | 3                 | 11/04/202520:06:39           | 12/04/202501:19:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao | 220          | 32                         | 38496                     | 166,59  | Estação Transformadora | T60418         |
| 1212 | 383    | 4               | 2025            | 13076           | RDO05       | RDO        | 0025581925               | 1                    | 3                 | 11/04/202520:10:26           | 12/04/202500:30:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 15000        | 463                        | 56460                     | 2002,99 | Base Fusível           | MC469716       |
| 1213 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025581977               | 1                    | 3                 | 11/04/202520:20:55           | 12/04/202511:55:00       | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento               | 220          | 1                          | 68421                     | 15,57   | Estação Transformadora | CF45565        |
| 1214 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025582035               | 1                    | 3                 | 11/04/202520:33:50           | 12/04/20                 |                                                          |              |                            |                           |         |                        |                |

| Item | Agente | Mês Competência | Ano Competência | Código Conjunto | Alimentador | Subestação | Número Ordem Interrupção | Cód Tipo Interrupção | Cód Motivo Expurgo | Data Hora Início Interrupção | Data Hora Restaurabilização | Fato Gerador                                              | Nível Tensão | Qtz Consumidoras Afetadas | Núm Consumidores Conjunto | CH      | Dispositivo            | Elemento Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------|------------------------|----------------|
| 1261 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:46:58           | 12/04/202502:54:49          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 674                       | 37633                     | 88,18   | Religadora Automática  | CF44929        |
| 1262 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:46:58           | 12/04/202503:33:56          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 775                       | 37633                     | 606,65  | Chave Unipolar         | CF63912        |
| 1263 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:46:58           | 12/04/202503:49:48          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 455                       | 37633                     | 476,49  | Religadora Automática  | CF44929        |
| 1264 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:48:20           | 12/04/202502:54:49          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 41                        | 37633                     | 4,43    |                        |                |
| 1265 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC04       | POC        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:48:50           | 12/04/202503:32:49          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 7                         | 68421                     | 5,13    |                        |                |
| 1266 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:48:50           | 12/04/202503:33:56          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 21                        | 37633                     | 15,79   |                        |                |
| 1267 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:48:50           | 12/04/202503:49:48          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 14                        | 37633                     | 14,23   |                        |                |
| 1268 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX07       | BAX        | 0025582185               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:50:00           | 12/04/202503:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 56                        | 55183                     | 9,33    |                        |                |
| 1269 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:54:40           | 12/04/202503:23:48          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 537                       | 37633                     | 260,74  | Religadora Automática  | CF637059       |
| 1270 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:54:40           | 12/04/202504:01:09          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 354                       | 37633                     | 392,25  | Religadora Automática  | CF640010       |
| 1271 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:54:40           | 12/04/202504:10:59          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 1                         | 37633                     | 1,27    | Religadora Automática  | CF640074       |
| 1272 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | BA03208210               | 1                    | 3                  | 12/04/202502:54:40           | 12/04/202504:41:33          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 171                       | 37633                     | 304,62  | Chave Unipolar         | CF636893       |
| 1273 | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA04       | NSA        | 0025582765               | 1                    | 3                  | 12/04/202503:31:26           | 12/04/202509:40:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 50                        | 30222                     | 307,14  | Base Fusível           | MC467785       |
| 1274 | 383    | 4               | 2025            | 16389           | NSA04       | NSA        | 0025582765               | 1                    | 3                  | 12/04/202503:31:26           | 13/04/202511:37:02          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 8                         | 30222                     | 256,75  | Base Fusível           | MC24084        |
| 1275 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025582681               | 1                    | 3                  | 12/04/202503:38:11           | 12/04/202504:54:38          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 128                       | 46903                     | 163,09  | Religadora Automática  | CF46554        |
| 1276 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025582681               | 1                    | 3                  | 12/04/202503:38:11           | 12/04/202505:26:12          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 39                        | 46903                     | 70,21   | Religadora Automática  | CF46554        |
| 1277 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025582681               | 1                    | 3                  | 12/04/202503:38:11           | 12/04/202508:50:21          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 165                       | 46903                     | 858,46  | Religadora Automática  | CF634730       |
| 1278 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA01       | SPA        | 0025582809               | 1                    | 3                  | 12/04/202504:28:46           | 12/04/202514:44:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 37633                     | 10,25   | Estação Transformadora | CF46260        |
| 1279 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX05       | BAX        | 0025582813               | 1                    | 3                  | 12/04/202504:35:23           | 12/04/202520:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 55183                     | 15,41   |                        |                |
| 1280 | 383    | 4               | 2025            | 13055           | TRM02       | TRM        | 0025582815               | 1                    | 3                  | 12/04/202504:42:37           | 12/04/202511:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 22                        | 17195                     | 138,37  | Base Fusível           | CG534215       |
| 1281 | 383    | 4               | 2025            | 13080           | SAP05       | SAP        | 0025582855               | 1                    | 3                  | 12/04/202505:49:06           | 12/04/202511:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 87                        | 55609                     | 494,30  | Base Fusível           | PO50278        |
| 1282 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX07       | BAX        | 0025582907               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:18:26           | 13/04/202505:36:14          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 55183                     | 46,59   | Estação Transformadora | AR47122        |
| 1283 | 383    | 4               | 2025            | 13044           | IBS02       | IBS        | 0025582909               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:19:38           | 12/04/202515:14:54          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 34806                     | 8,92    | Estação Transformadora | MC27811        |
| 1284 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA02       | ARA        | 0025582933               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:30:36           | 13/04/202510:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 28623                     | 3,49    | Estação Transformadora | AR40002        |
| 1285 | 383    | 4               | 2025            | 13087           | SAI02       | SAI        | 0025582953               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:41:02           | 12/04/202514:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 16                        | 16875                     | 125,06  | Estação Transformadora | SG40795        |
| 1286 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA05       | SPA        | 0025582969               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:43:14           | 12/04/202512:34:43          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 37633                     | 5,86    | Estação Transformadora | CF46027        |
| 1287 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | CAI01       | CAI        | 0025582971               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:43:33           | 13/04/202510:40:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                         | 32458                     | 83,82   | Estação Transformadora | M467437        |
| 1288 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | 0025582983               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:48:40           | 12/04/202508:10:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 91                        | 38496                     | 123,36  | Base Fusível           | AR41677        |
| 1289 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025584195               | 1                    | 3                  | 12/04/202506:58:28           | 12/04/202517:41:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 56                        | 28623                     | 599,70  | Base Fusível           | AR65517        |
| 1290 | 383    | 4               | 2025            | 17187           | VIV02       | VIV        | 0025583025               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:01:00           | 12/04/202523:42:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 32458                     | 16,68   | Estação Transformadora | MC27646        |
| 1291 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | 0025583033               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:04:00           | 13/04/202508:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 3                         | 46903                     | 74,80   | Estação Transformadora | F632912        |
| 1292 | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA02       | VPA        | 0025583043               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:08:49           | 12/04/202511:32:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 4                         | 27618                     | 17,55   | Base Fusível           | CG98305        |
| 1293 | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BUD03       | BUD        | BA03208276               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:15:53           | 12/04/202508:23:08          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 255                       | 22577                     | 285,81  | Religadora Automática  | CG54528        |
| 1294 | 383    | 4               | 2025            | 16393           | BUD03       | BUD        | BA03208276               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:15:53           | 12/04/202520:07:12          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 11                        | 22577                     | 141,41  | Religadora Automática  | CG54408        |
| 1295 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAI01       | CAI        | 0025583091               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:20:48           | 13/04/202503:45:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 53737                     | 20,40   | Estação Transformadora | F632997        |
| 1296 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR01       | IGR        | 0025583099               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:24:57           | 12/04/202509:10:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 198                       | 27107                     | 346,66  | Base Fusível           | AR41368        |
| 1297 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025583121               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:30:39           | 12/04/202518:29:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 20                        | 28623                     | 219,45  | Estação Transformadora | AR40065        |
| 1298 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF10       | CAF        | 0025583153               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:37:31           | 12/04/202517:37:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 18                        | 53737                     | 179,85  | Estação Transformadora | CF44104        |
| 1299 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX05       | BAX        | 0025583161               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:38:58           | 12/04/202522:36:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 55183                     | 14,95   | Estação Transformadora | AR47326        |
| 1300 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB01       | CMB        | 0025583179               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:41:42           | 12/04/202518:22:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 11737                     | 10,67   | Estação Transformadora | MC21962        |
| 1301 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | QUI01       | QUI        | 0025583207               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:44:39           | 12/04/202523:05:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 3                         | 54702                     | 46,02   | Base Fusível           | MC476157       |
| 1302 | 383    | 4               | 2025            | 13056           | QUI01       | QUI        | 0025583211               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:45:06           | 13/04/202513:00:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 54702                     | 29,25   | Estação Transformadora | MC28451        |
| 1303 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025583251               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:55:32           | 12/04/202509:50:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 17                        | 55183                     | 32,43   |                        |                |
| 1304 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025583251               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:55:32           | 12/04/202512:17:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 6                         | 55183                     | 26,15   | Estação Transformadora | AR42283        |
| 1305 | 383    | 4               | 2025            | 13098           | VPA01       | VPA        | 0025583281               | 1                    | 3                  | 12/04/202507:59:31           | 12/04/202512:20:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica | 15000        | 35                        | 27618                     | 151,95  | Base Fusível           | CG540294       |
| 1306 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025583283               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:00:30           | 12/04/202521:23:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 220          | 1                         | 11737                     | 13,37   | Estação Transformadora | MC21099        |
| 1307 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC07       | POC        | 0025583285               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:00:31           | 12/04/202511:15:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 68421                     | 3,24    | Estação Transformadora | CF48464        |
| 1308 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025583295               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:03:15           | 12/04/202509:38:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao  | 15000        | 28                        | 11737                     | 44,22   | Base Fusível           | MC468873       |
| 1309 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025586221               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:03:51           | 12/04/202517:25:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 158                       | 15004                     | 1477,69 | Base Fusível           | CF44824        |
| 1310 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025583325               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:07:50           | 12/04/202521:28:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 55183                     | 13,34   | Estação Transformadora | AR63173        |
| 1311 | 383    | 4               | 2025            | 13080           | ITC01       | ITC        | BA03208286               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:14:59           | 12/04/202508:20:33          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 4500                      | 55609                     | 417,50  | Disjuntor Média        | SAP05          |
| 1312 | 383    | 4               | 2025            | 13080           | ITC01       | ITC        | BA03208286               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:14:59           | 12/04/202508:21:11          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 233                       | 55609                     | 24,08   | Religadora Automática  | PO56000        |
| 1313 | 383    | 4               | 2025            | 13080           | ITC01       | ITC        | BA03208286               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:14:59           | 12/04/202512:17:17          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 658                       | 55609                     | 2657,22 | Religadora Automática  | PO520714       |
| 1314 | 383    | 4               | 2025            | 13080           | SAP05       | SAP        | BA03208286               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:14:59           | 12/04/202508:43:29          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 15000        | 191                       | 55609                     | 90,73   | Religadora Automática  | PO516821       |
| 1315 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025583373               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:16:54           | 12/04/202520:57:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 2                         | 28623                     | 25,34   | Estação Transformadora | AR60646        |
| 1316 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA01       | SPA        | 0025583377               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:17:23           | 12/04/202513:25:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 37633                     | 5,13    | Estação Transformadora | F635818        |
| 1317 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025583387               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:19:13           | 12/04/202522:39:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 1                         | 15004                     | 14,33   | Estação Transformadora | CF45031        |
| 1318 | 383    | 4               | 2025            | 13032           | CMB03       | CMB        | 0025583397               | 1                    | 3                  | 12/04/202508:22:39           | 12/04/202511:30:00          | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento                | 220          | 10                        | 11737                     | 31,22   | Estação Transformadora | MC23640        |
| 1319 | 383    | 4               | 202             |                 |             |            |                          |                      |                    |                              |                             |                                                           |              |                           |                           |         |                        |                |



| Item | Agente | Mdi_Competência | Ano_Competência | Código Conjunto | Alimentador | Subestação | Número Ordem Interrupção | Cód Tipo Interrupção | Cód Motivo Expurgo | Data Hora Inicio Interrupção | Data Hora Restauração | Fato Gerador                                            | Nível Tensão | Qtz Consumidoras Afetadas | Núm Consumidores Conjunto | CH     | Dispositivo            | Elemento Resp. |
|------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------|----------------|
| 1366 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA04       | SPA        | 0025584853               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:08:31           | 12/04/202515:34:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 37633                     | 3,42   | Estação Transformadora | F631374        |
| 1367 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR04       | EAR        | 0025584867               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:10:38           | 13/04/202504:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 2                         | 38496                     | 31,98  | Estação Transformadora | AR62630        |
| 1368 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX10       | BAX        | 0025584877               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:12:18           | 13/04/202505:20:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 17,13  | Estação Transformadora | AR62136        |
| 1369 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025584881               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:13:05           | 13/04/202500:49:56    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 28623                     | 12,61  | Estação Transformadora | AR60582        |
| 1370 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025584933               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:22:26           | 12/04/202522:36:29    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 28623                     | 10,23  | Estação Transformadora | AR60991        |
| 1371 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025584975               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:29:06           | 12/04/202522:50:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 10,35  | Estação Transformadora | AR62120        |
| 1372 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025584987               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:30:16           | 13/04/202501:40:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 7                         | 15004                     | 92,14  | Estação Transformadora | F636801        |
| 1373 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA05       | ARA        | 0025585027               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:41:09           | 12/04/202522:22:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 28623                     | 9,68   | Estação Transformadora | AR62711        |
| 1374 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR01       | IGR        | BA03208442               | 1                    | 3                  | 12/04/202512:45:11           | 12/04/202516:00:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao | 15000        | 28                        | 27107                     | 90,91  | Base Fusivel           | AR65435        |
| 1375 | 383    | 4               | 2025            | 17185           | SPA01       | SPA        | 0025583377               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:00:00           | 12/04/202513:25:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 73                        | 37633                     | 30,42  |                        |                |
| 1376 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF06       | CAF        | 0025585113               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:00:59           | 13/04/202506:27:49    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 53737                     | 17,45  | Estação Transformadora | F633344        |
| 1377 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC03       | POC        | 0025585169               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:11:20           | 13/04/202503:47:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 68421                     | 14,59  | Estação Transformadora | CF49299        |
| 1378 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC03       | POC        | 0025585185               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:13:32           | 13/04/202505:03:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 68421                     | 15,82  | Estação Transformadora | F636485        |
| 1379 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025585259               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:28:19           | 13/04/202513:18:22    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 2                         | 46903                     | 47,67  | Estação Transformadora | CF49547        |
| 1380 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR02       | IGR        | 0025585287               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:32:12           | 12/04/202515:48:10    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao | 15000        | 371                       | 27107                     | 840,73 | Base Fusivel           | AR41217        |
| 1381 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR03       | EAR        | 0025585283               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:32:15           | 13/04/202510:31:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 38496                     | 20,98  | Estação Transformadora | AR60700        |
| 1382 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC01       | ARC        | 0025585321               | 1                    | 3                  | 12/04/202513:38:51           | 12/04/202518:20:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 106                       | 15004                     | 496,70 | Base Fusivel           | CF637017       |
| 1383 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | 0025585413               | 1                    | 3                  | 12/04/202514:02:00           | 13/04/202503:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 46903                     | 13,13  | Estação Transformadora | CF48305        |
| 1384 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025585447               | 1                    | 3                  | 12/04/202514:09:51           | 13/04/202509:44:49    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 2                         | 46903                     | 39,17  | Estação Transformadora | MC4653         |
| 1385 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA06       | ARA        | 0025585475               | 1                    | 3                  | 12/04/202514:15:24           | 13/04/202502:06:16    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 28623                     | 11,85  | Estação Transformadora | AR62166        |
| 1386 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025585667               | 1                    | 3                  | 12/04/202514:52:27           | 13/04/202501:50:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao | 220          | 1                         | 55183                     | 10,96  | Estação Transformadora | AR47293        |
| 1387 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM10       | TAM        | BA03208390               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:54:06           | 12/04/202515:45:15    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 30                        | 46903                     | 25,57  | Base Fusivel           | CF46968        |
| 1388 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ07       | BUZ        | 0025585719               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:01:31           | 12/04/202521:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 32280                     | 6,14   | Estação Transformadora | F635293        |
| 1389 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR02       | IGR        | 0025585287               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:05:03           | 12/04/202515:48:10    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao | 15000        | 4                         | 27107                     | 2,87   |                        |                |
| 1390 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025585775               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:15:20           | 12/04/202518:40:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 2                         | 46903                     | 6,82   | Estação Transformadora | F470409        |
| 1391 | 383    | 4               | 2025            | 13071           | POC06       | POC        | 0025585779               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:16:29           | 12/04/202520:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 68421                     | 4,89   | Estação Transformadora | CF48472        |
| 1392 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX02       | BAX        | 0025585835               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:26:11           | 12/04/202523:00:51    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 45                        | 55183                     | 341,00 | Estação Transformadora | AR47879        |
| 1393 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR03       | IGR        | 0025585863               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:30:49           | 13/04/202510:17:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 3                         | 27107                     | 56,31  | Estação Transformadora | CF62305        |
| 1394 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR03       | EAR        | 0025585865               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:30:55           | 13/04/202505:27:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 38496                     | 13,93  | Estação Transformadora | AR60263        |
| 1395 | 383    | 4               | 2025            | 13035           | EAR02       | EAR        | 0025585959               | 1                    | 3                  | 12/04/202515:49:00           | 13/04/202506:20:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 38496                     | 14,52  | Estação Transformadora | AR62710        |
| 1396 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025586095               | 1                    | 3                  | 12/04/202516:14:59           | 13/04/202511:55:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 9                         | 46903                     | 177,00 | Estação Transformadora | CF49029        |
| 1397 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ05       | BUZ        | 0025586139               | 1                    | 3                  | 12/04/202516:22:57           | 13/04/202503:08:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 8                         | 32280                     | 86,01  | Estação Transformadora | CF49642        |
| 1398 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ06       | BUZ        | 0025586149               | 1                    | 3                  | 12/04/202516:25:57           | 12/04/202523:56:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 32280                     | 7,50   | Estação Transformadora | F632162        |
| 1399 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX02       | BAX        | 0025586255               | 1                    | 3                  | 12/04/202516:53:50           | 13/04/202504:38:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 11,74  | Estação Transformadora | AR42577        |
| 1400 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025586311               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:03:07           | 13/04/202512:08:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 46903                     | 19,08  | Estação Transformadora | F455037        |
| 1401 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX09       | BAX        | 0025583985               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:05:00           | 12/04/202519:27:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 10                        | 55183                     | 23,67  |                        |                |
| 1402 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ08       | BUZ        | 0025586329               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:06:42           | 13/04/202508:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 32280                     | 15,39  | Estação Transformadora | CF48311        |
| 1403 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM05       | TAM        | BA03208434               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:22:14           | 12/04/202518:16:12    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 9                         | 46903                     | 8,10   | Jumper                 |                |
| 1404 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX02       | BAX        | 0025586443               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:27:40           | 13/04/202500:10:42    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 6,72   | Estação Transformadora | AR47409        |
| 1405 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | DT25586597               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:36:00           | 12/04/202519:00:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 72                        | 46903                     | 100,80 | Estação Transformadora | F632912        |
| 1406 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA03       | ARA        | 0025586617               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:53:56           | 13/04/202503:07:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 28623                     | 9,22   | Estação Transformadora | AR60499        |
| 1407 | 383    | 4               | 2025            | 13019           | ARC02       | ARC        | 0025586625               | 1                    | 3                  | 12/04/202517:55:29           | 13/04/202503:11:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 15004                     | 9,26   | Estação Transformadora | CF44545        |
| 1408 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025586689               | 1                    | 3                  | 12/04/202518:02:12           | 13/04/202503:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 2                         | 46903                     | 18,26  | Estação Transformadora | CF49095        |
| 1409 | 383    | 4               | 2025            | 13017           | ARA05       | ARA        | 0025586797               | 1                    | 3                  | 12/04/202518:18:50           | 12/04/202521:00:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 60                        | 28623                     | 161,17 | Estação Transformadora | AR40432        |
| 1410 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF06       | CAF        | 0025586803               | 1                    | 3                  | 12/04/202518:19:30           | 13/04/202501:35:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 2                         | 53737                     | 14,52  | Estação Transformadora | CF48166        |
| 1411 | 383    | 4               | 2025            | 13043           | IGR01       | IGR        | 0025587021               | 1                    | 3                  | 12/04/202518:58:17           | 13/04/202511:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 54                        | 27107                     | 892,54 | Base Fusivel           | AR41336        |
| 1412 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM06       | TAM        | 0025587059               | 1                    | 3                  | 12/04/202519:05:24           | 13/04/202511:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 46903                     | 16,41  | Estação Transformadora | CF49144        |
| 1413 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX03       | BAX        | 0025587083               | 1                    | 3                  | 12/04/202519:10:48           | 13/04/202502:57:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 7,77   | Estação Transformadora | AR47554        |
| 1414 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF02       | CAF        | 0025587129               | 1                    | 3                  | 12/04/202519:20:52           | 12/04/202521:25:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 53737                     | 2,07   | Estação Transformadora | CF48315        |
| 1415 | 383    | 4               | 2025            | 13028           | CAF06       | CAF        | 0025587219               | 1                    | 3                  | 12/04/202519:40:50           | 13/04/202510:00:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 53737                     | 14,32  | Estação Transformadora | F632917        |
| 1416 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX05       | BAX        | 0025582813               | 1                    | 3                  | 12/04/202520:00:00           | 12/04/202520:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 5                         | 55183                     | 2,50   |                        |                |
| 1417 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX08       | BAX        | 0025583325               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:00:00           | 12/04/202521:28:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 16                        | 55183                     | 7,47   |                        |                |
| 1418 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025587659               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:03:38           | 13/04/202500:30:03    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 258                       | 46903                     | 887,59 | Base Fusivel           | MC24150        |
| 1419 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025587659               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:03:38           | 13/04/202505:18:43    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 88                        | 46903                     | 726,12 | Base Fusivel           | MC24150        |
| 1420 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025587659               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:11:00           | 13/04/202500:30:03    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 3                         | 46903                     | 9,95   |                        |                |
| 1421 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025587659               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:11:00           | 13/04/202505:18:43    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 15000        | 1                         | 46903                     | 8,13   |                        |                |
| 1422 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX01       | BAX        | 0025587605               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:17:48           | 13/04/202504:30:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 7,20   | Estação Transformadora | AR76663        |
| 1423 | 383    | 4               | 2025            | 13022           | BAX03       | BAX        | 0025587637               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:30:12           | 13/04/202503:51:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 1                         | 55183                     | 6,35   | Estação Transformadora | AR47110        |
| 1424 | 383    | 4               | 2025            | 13088           | TAM02       | TAM        | 0025587661               | 1                    | 3                  | 12/04/202521:34:21           | 13/04/202509:10:00    | Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento              | 220          | 3                         | 46903                     | 34,78  | Estação Transformadora | MC25775        |
| 1425 | 383    | 4               | 2025            | 13027           | BUZ05       | BU         |                          |                      |                    |                              |                       |                                                         |              |                           |                           |        |                        |                |

**ANEXO II    Laudo meteorológico**

**Laudo Meteorológico de Evento  
Climático - ENEL RJ – 09/04/2025 a  
12/04/2025.**

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento  
de 09/04/2025 a 12/04/2025 na Área de Atuação  
da ENEL-RJ**



## **SUMÁRIO**

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

## 1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/RJ no período de 09 a 12/04/2025 foi causado por um sistema frontal atuando no estado do Rio de Janeiro. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.

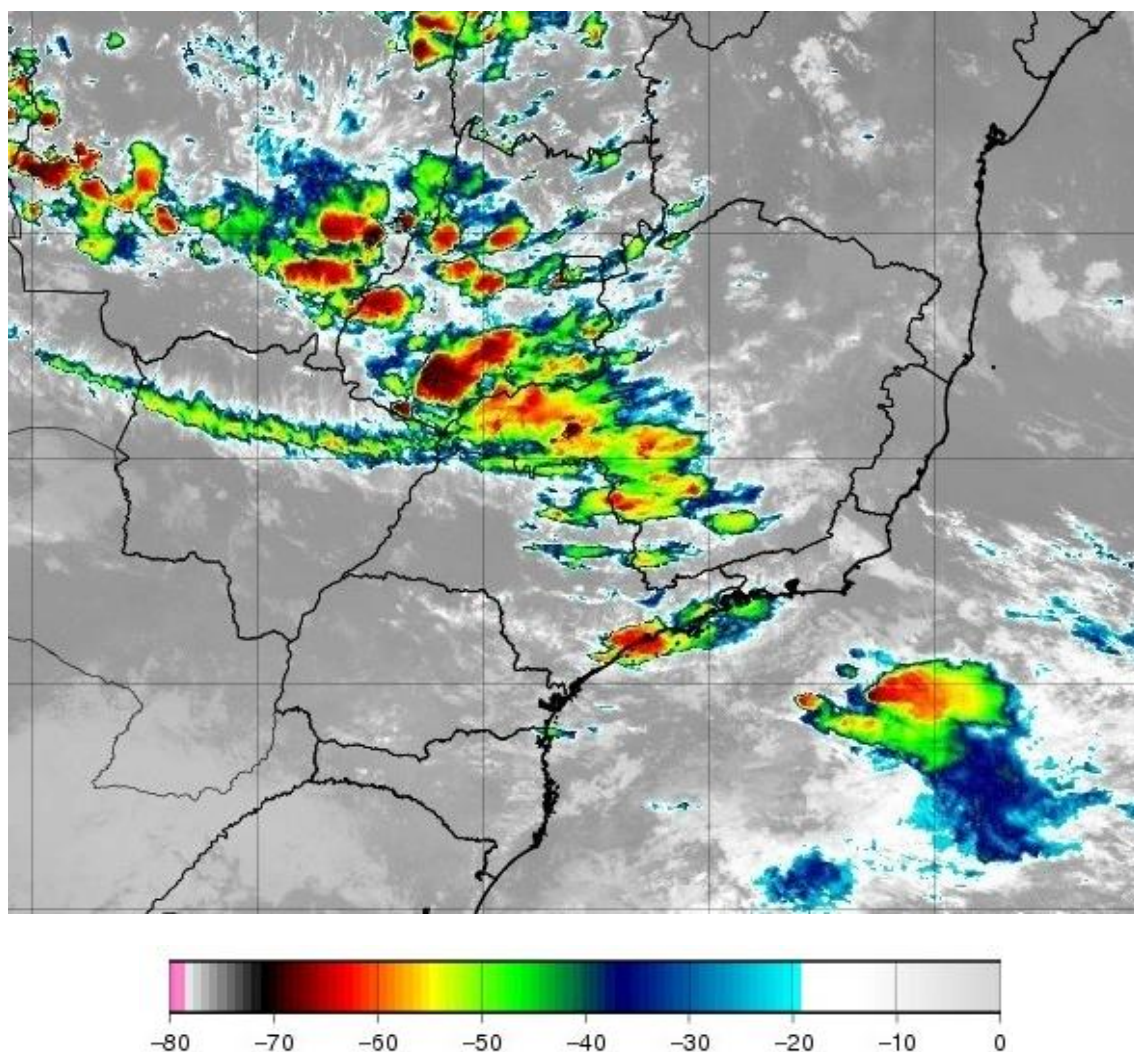


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 às 21:00 UT do dia 09/04/2025. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a  $-50^{\circ}\text{C}$  equivalente à altura de 12 km.


## **2. ABRANGÊNCIA**

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas, chuvas e rajadas de vento (Figuras 2, 3 e 4).


Número de Raios - 1297  
(2025-04-09)

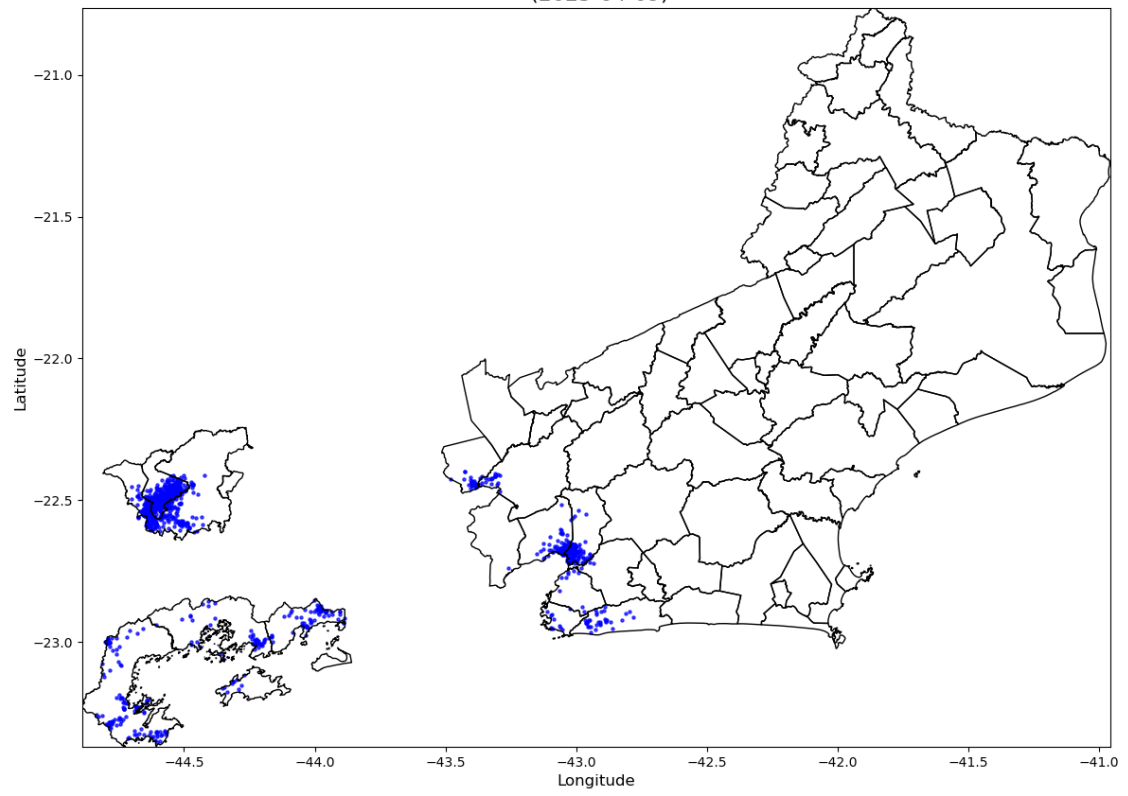

Número de Raios - 20256  
(2025-04-10)

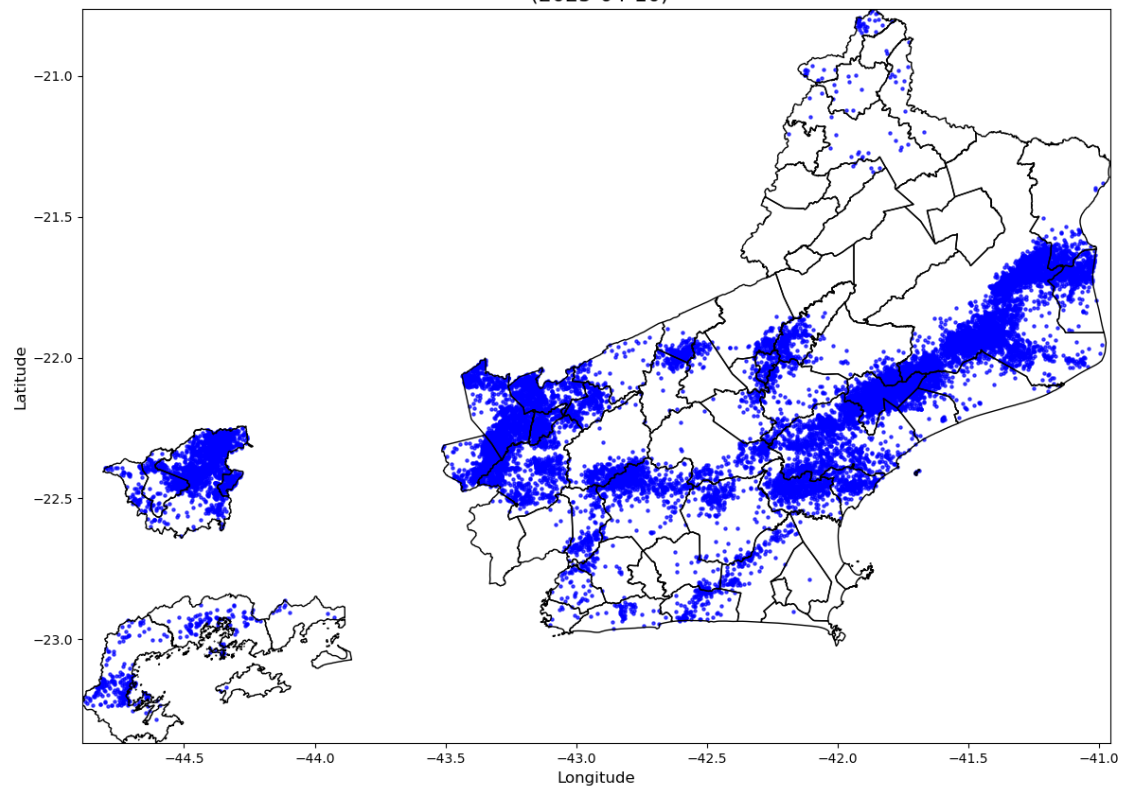

Número de Raios - 3  
(2025-04-11)

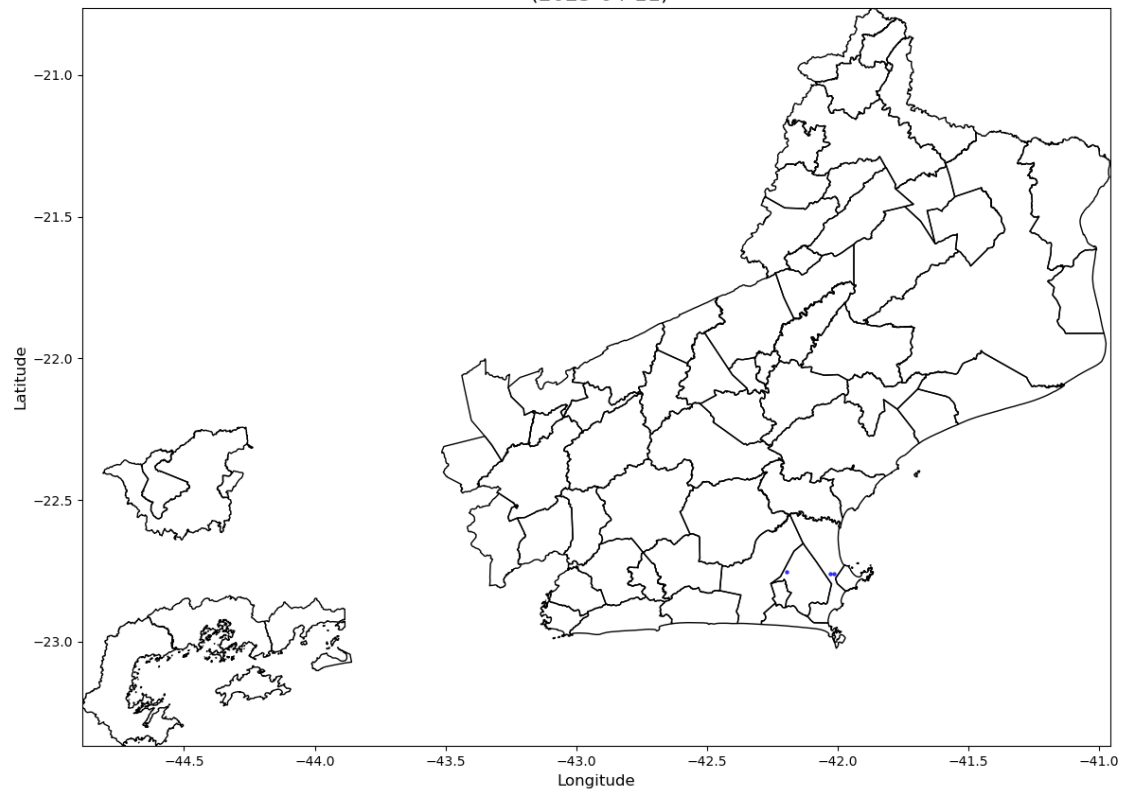

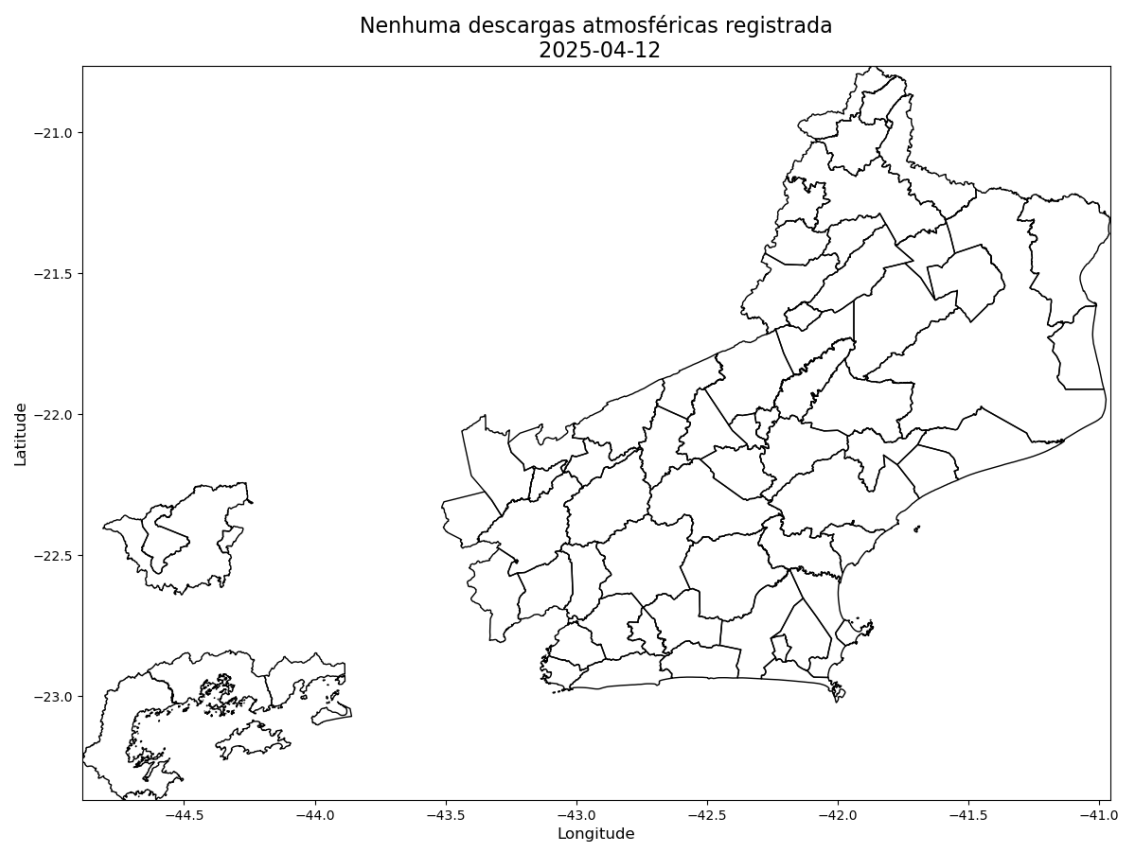
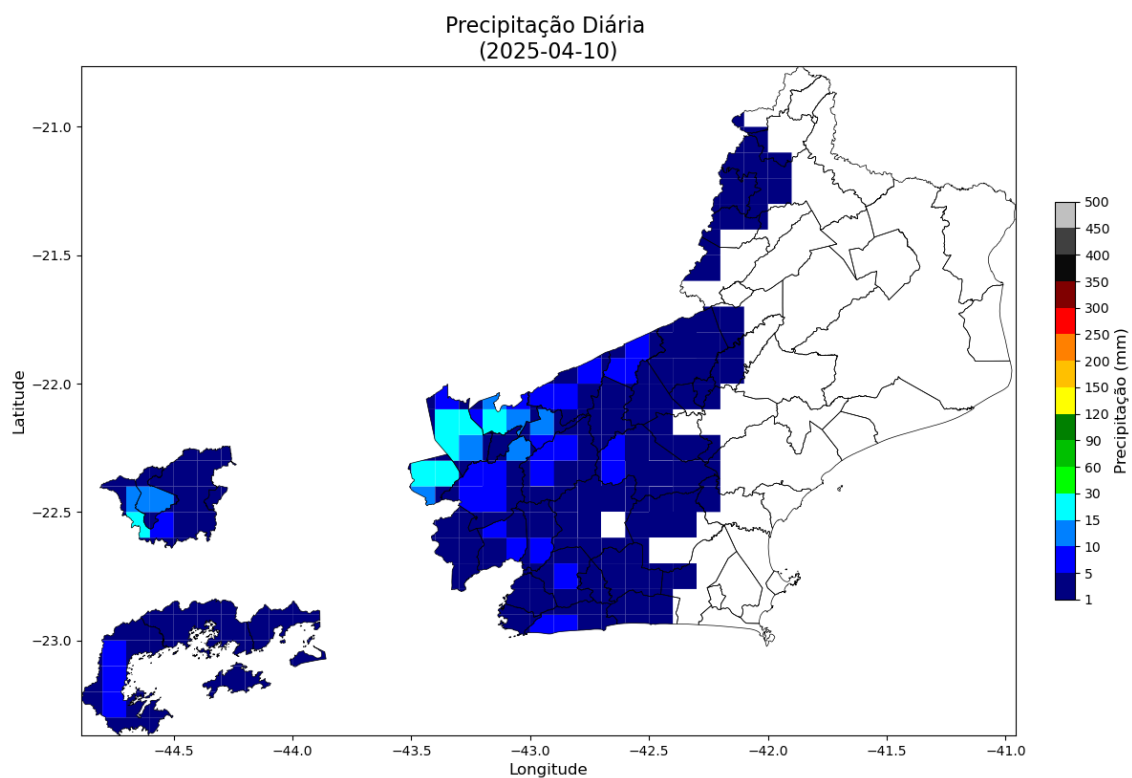
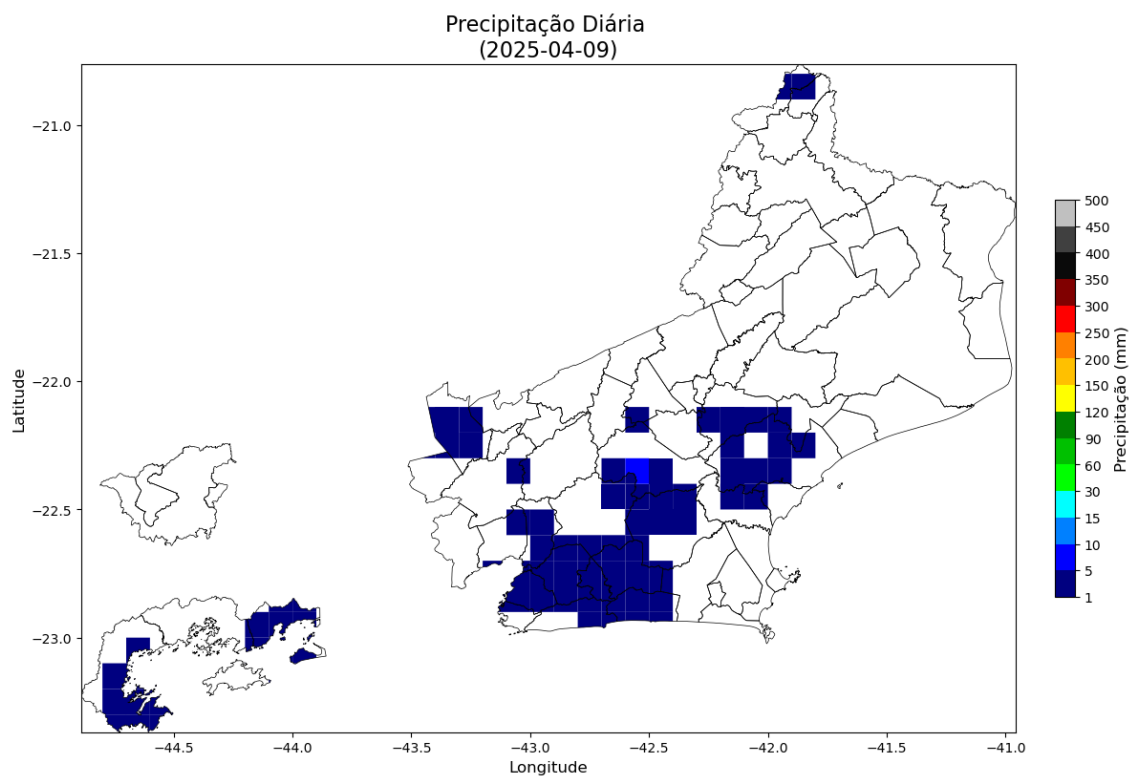


Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias 09 a 12/04.





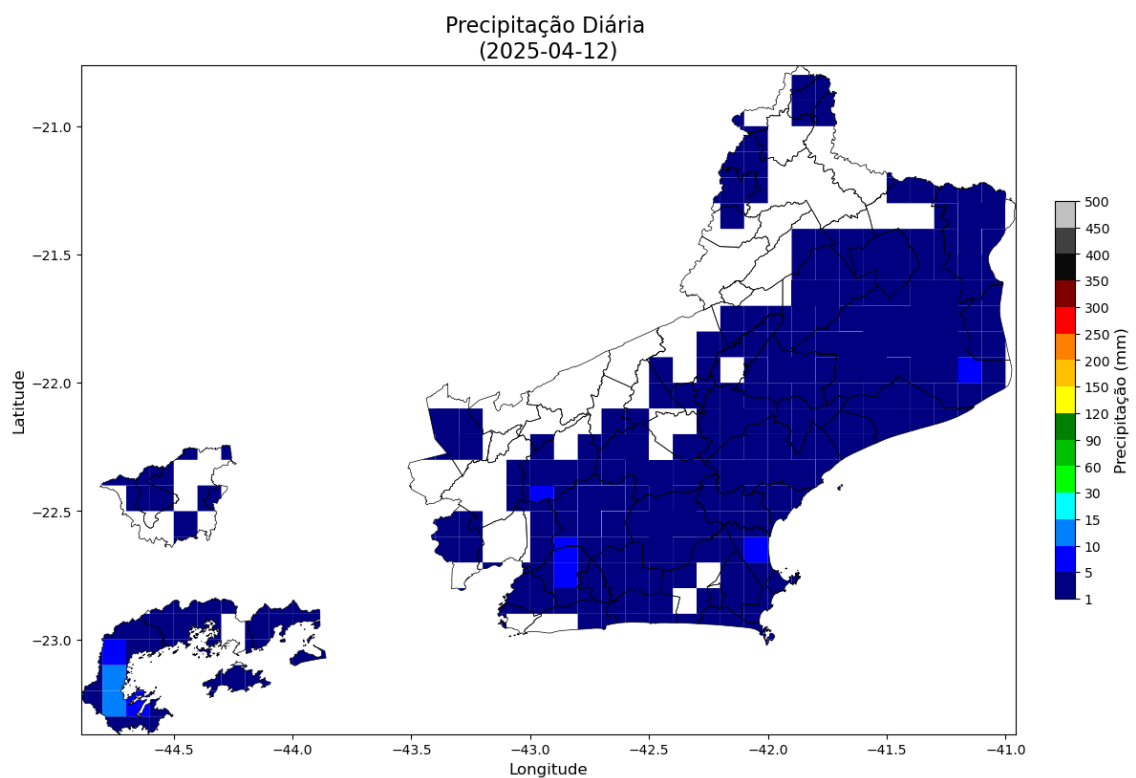


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 09 a 12/04.


Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-09)

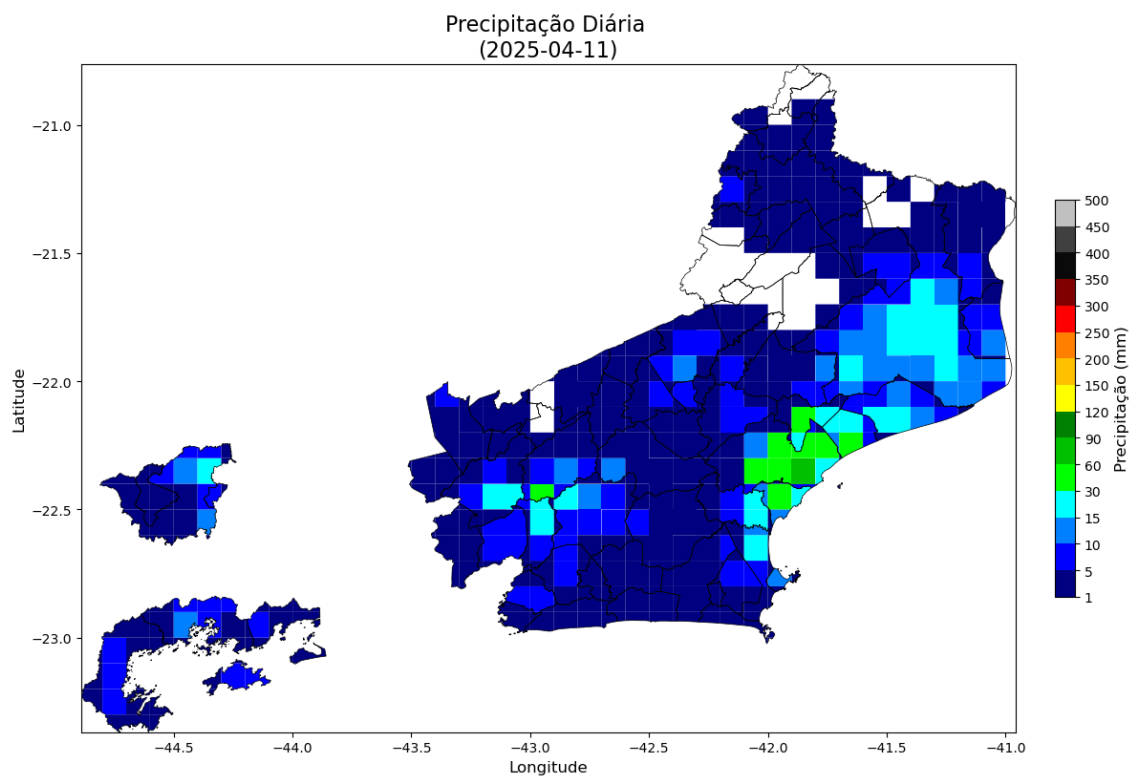

(2025-04-10)

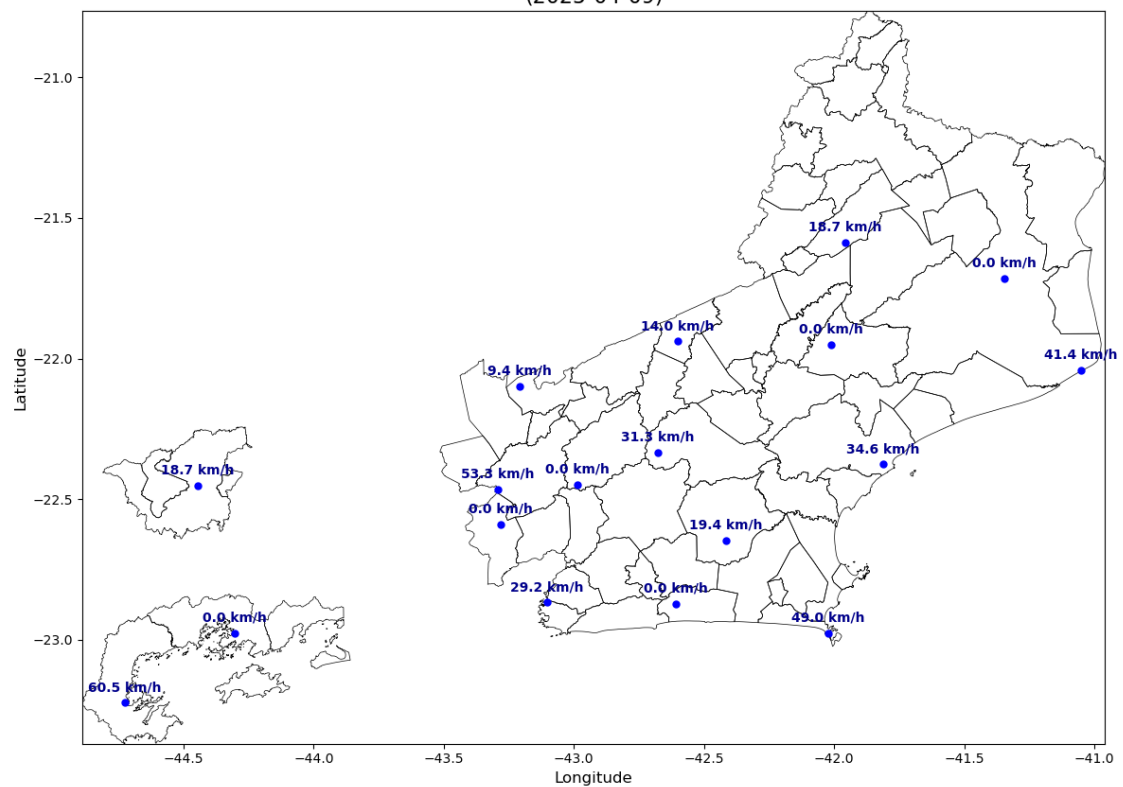

Intensidade Máxima das Rajadas  
(2025-04-11)

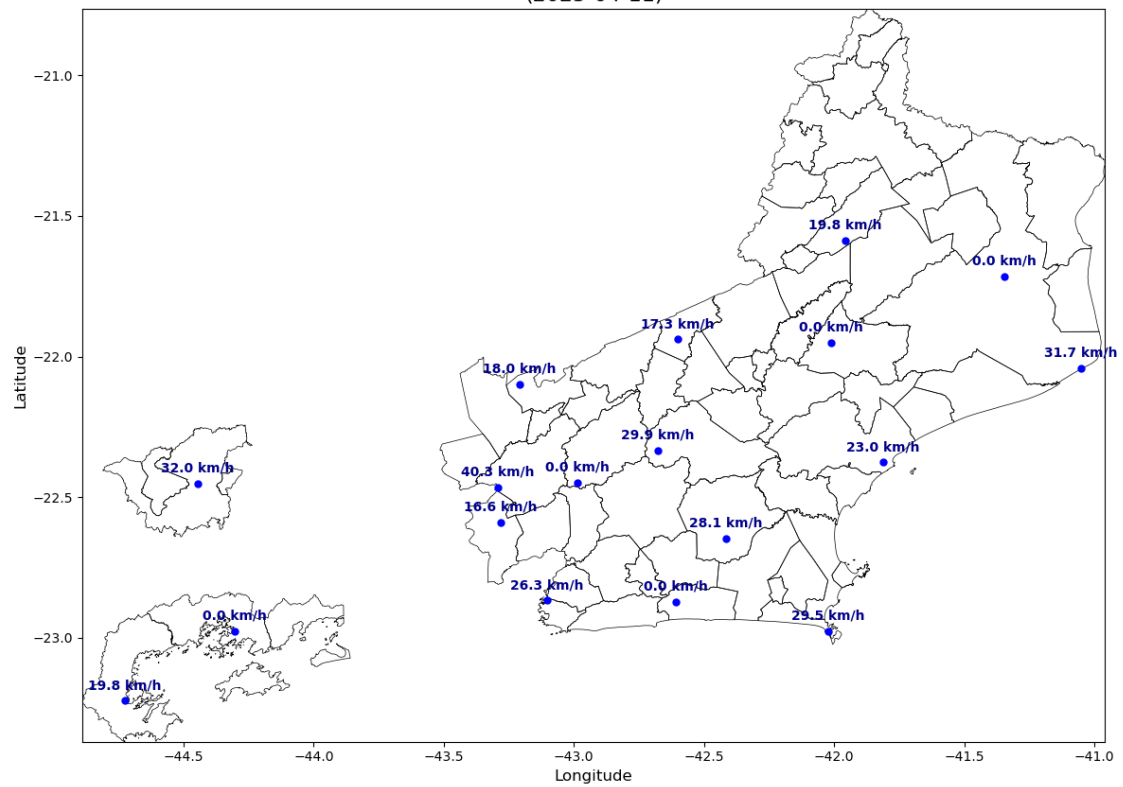

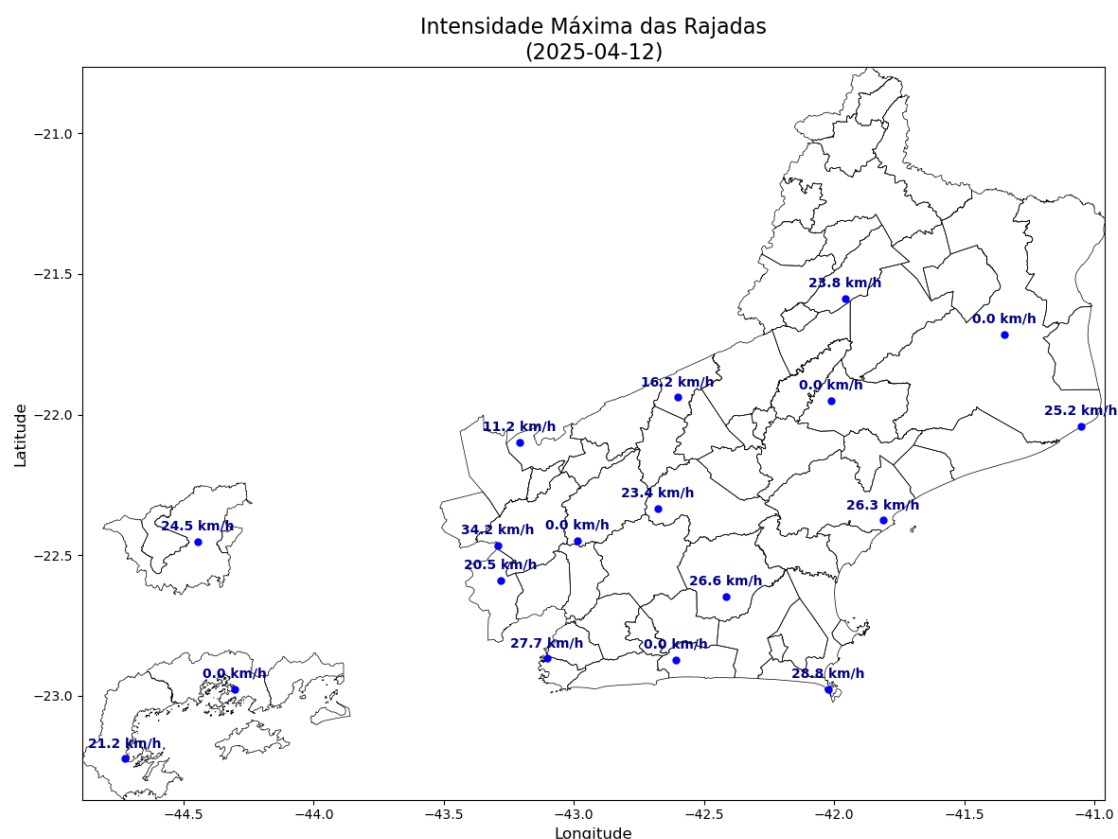


Figura 4 – Mapa de máximas rajadas registradas os dias 09 a 12/04.

### 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National

Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 77 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania forte, capaz de arrancar árvores e derrubá-los sobre a rede elétrica.
3. Houve registro de chuvas fortes até 90 mm durante o período.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 21.553 descargas na área de concessão, valor considerado alto.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 4 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade intensa.

#### **4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Rio de Janeiro no período, conforme mostrado na Figura 5.

Região Metropolitana do Rio tem

chuva forte e ventania

Na Região Serrana, moradores de Itaipava relataram a queda de granizo e falta de energia elétrica em alguns pontos da região.

Por g1 Rio  
10/04/2025 14h58 - Atualizado há uma semana

f

whatsapp

share



Figura 5 – Evidências de tempestade no período no estado do Rio de Janeiro [4].

### 5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas alta e chuvas fortes durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 6) são mostrados na Tabela 1.

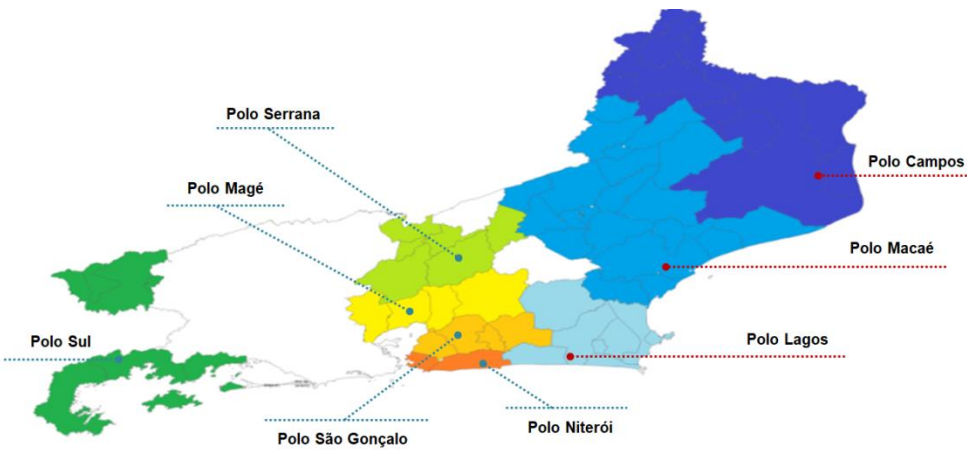


Figura 6 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 09/04/2025 a 12/04/2025.

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Número/Código Evento   | 2025-007/ENEL RJ                                    |
| Número/Código do Laudo | 007/ENEL RJ                                         |
| Descrição              | Sistema frontal                                     |
| Código COBRADE         | 1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional) |
| Abrangência (Regional) | Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)      |
| Sul                    | 05h00min 09/04 - 20h00min 12/04                     |
| Niterói                | 03h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| São Gonçalo            | 05h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| Magé                   | 05h00min 09/04 - 22h00min 12/04                     |
| Serrana                | 03h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| Lagos                  | 05h00min 09/04 - 22h00min 12/04                     |
| Macaé                  | 04h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |
| Campos                 | 03h00min 09/04 - 21h00min 12/04                     |

## 6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1 em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/04/10/rio-temporais-quinta-feira.ghtml>

## 7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).




---

Dr. Osmar Pinto Junior  
Consultor Técnico