



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 11 - 08/2025 – RJ

Sumário

1	Introdução	2
2	Definições.....	3
3	Descrição do evento.....	4
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL RJ	7
3.2	Diagrama unifilar da ENEL RJ.....	10
3.3	Subestações afetadas	13
3.4	Municípios afetados.....	14
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	15
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	16
4.2	Clientes afetados e impactos globais	17
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	20
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis.....	20
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	20
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços	21
5.2	Tempos médios de atendimento	22
6	Evidências do evento	23
6.1	Matérias jornalísticas	23
7	ANEXOS.....	33
ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis		
ANEXO II Laudo meteorológico		

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;**
- d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
- i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ, entre os dias *08 e 09 de Agosto de 2025*. Trata-se de evento classificado como frente fria (1.3.1.2.0), chuvas intensas (1.3.2.1.4), rajadas de vento e raios, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou

b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 – Cálculo do CHI_{limite} para avaliação ISE

onde:

N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2024 (*N*)

Em outubro de 2024 foram faturadas 2.639.884 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.639.884^{0,35}$$

461.878,63 *CHI*

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 11 - 08/2025 – RJ refere-se a evento classificado como frente fria (1.3.1.2.0), chuvas intensas (1.3.2.1.4), rajadas de vento e raios, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 08/08/2025 a 09/08/2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 627.910,66 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 461.878,63.

Entre os dias 08 e 09 de Agosto de 2025, a passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical atuaram sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

Código único do evento:	ISE 11 - 08/2025 – RJ
COBRADE:	1.3.1.2.0 – 1.3.2.1.4 TIPO
Quantidade de interrupções associadas:	1.136
Código único do Relatório:	ISE 11 - 08/2025 – RJ

Este cenário foi atestado pelo Grupo Climatedo, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 08 a 09 de Agosto de 2025

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, vendaval e tempestade de raios devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios
Hora de início	08/08/2025 - 07:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Todas as regionais sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 15:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Sul sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

6

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, rajadas de vento e tempestade de raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios
Hora de início	08/08/2025 - 17:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Serrana sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 18:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Niterói sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 18:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional São Gonçalo sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 17:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Magé sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, vendaval e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.5 - Vendaval
Hora de início	08/08/2025 - 07:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Lagos sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, rajadas de vento e tempestade de raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios
Hora de início	08/08/2025 - 20:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Macaé sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, vendaval e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.5 - Vendaval
Hora de início	08/08/2025 - 15:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Campos sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/IMPEDIMENTOS
08/08/2025	LAGOS/MACAÉ/MAGÉ/NITERÓI/SÃO GONÇALO/SERRANA/	ALC/ARA/ARL/ARS/AVI/BAX/BGN/BJD/BRL/BUZ/CAB/CAF/CDM/CED/CEL/	629	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		CMB/CQT/EAR/FAG/GAB/GXD/IBS/ICA/IGB/ING/INO/ITA/ITB/ITP/MAC/		
		MBU/MAR/MIR/MPA/NSA/NVS/PAL/PAR/PDR/PIN/PNV/POC/PRM/RBN/		
		RDC/SCS/SEC/SJA/SLR/SPA/SPT/TAG/TAM/TER/TRB/TRM/VDP/VIV/VPA/ZSL/PAP/		
09/08/2025	LAGOS/MACAÉ/ NITERÓI/SÃO GONÇALO/SERRANA/	ALC/ALP/ARA/ARC/ARL/ARS/BAX/BGN/BJD/BRL/BUZ/CAB/CAF/CAM/CAR/	507	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		CAS/CED/CQT/EAR/GAB/GXD/IBS/IGB/ING/INO/ITA/ITB/ITC/ITP/MAC/MBU/		
		MAR/MIR/MPA/NSA/NVS/PAL/PDR/PIN/PNV/POC/QUI/RBN/RDC/RDO/ROL/		
		SAF/SAP/SEC/SJA/SLR/SPA/SPT/TAG/TAM/TER/TRB/TRM/VDP/VIV/VPA/ZSL/		

Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1.

A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.

3.1 Mapa geolétrico da ENEL RJ


Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 11 - 08/2025 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geolétricos das regionais afetadas.

Mapa Geolétrico Magé




■ Área afetada
□ Área não afetada

Mapa Geolétrico Macaé

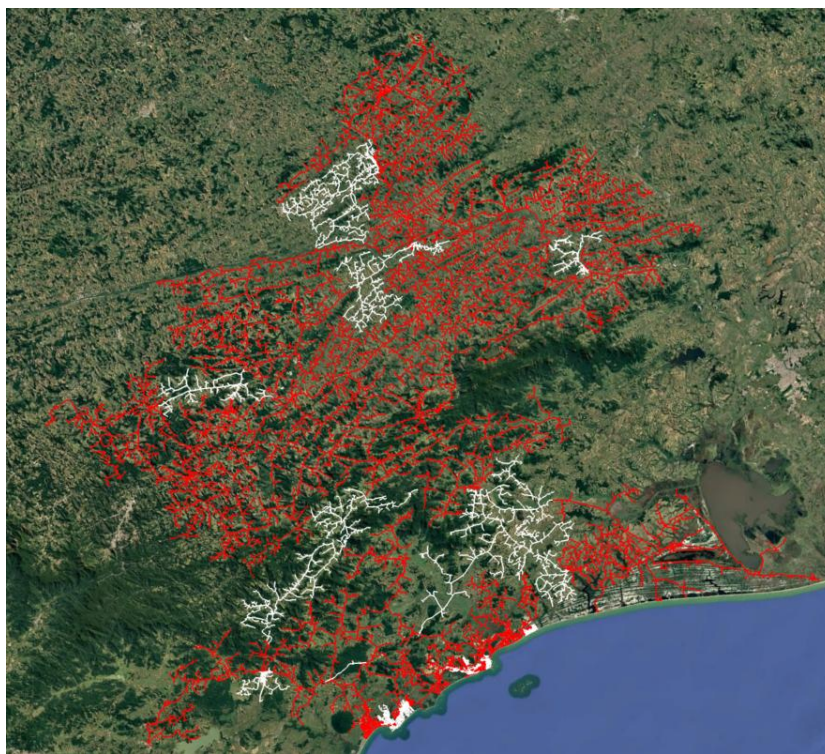

- Área afetada
- Área não afetada

Mapa Geolétrico Lagos

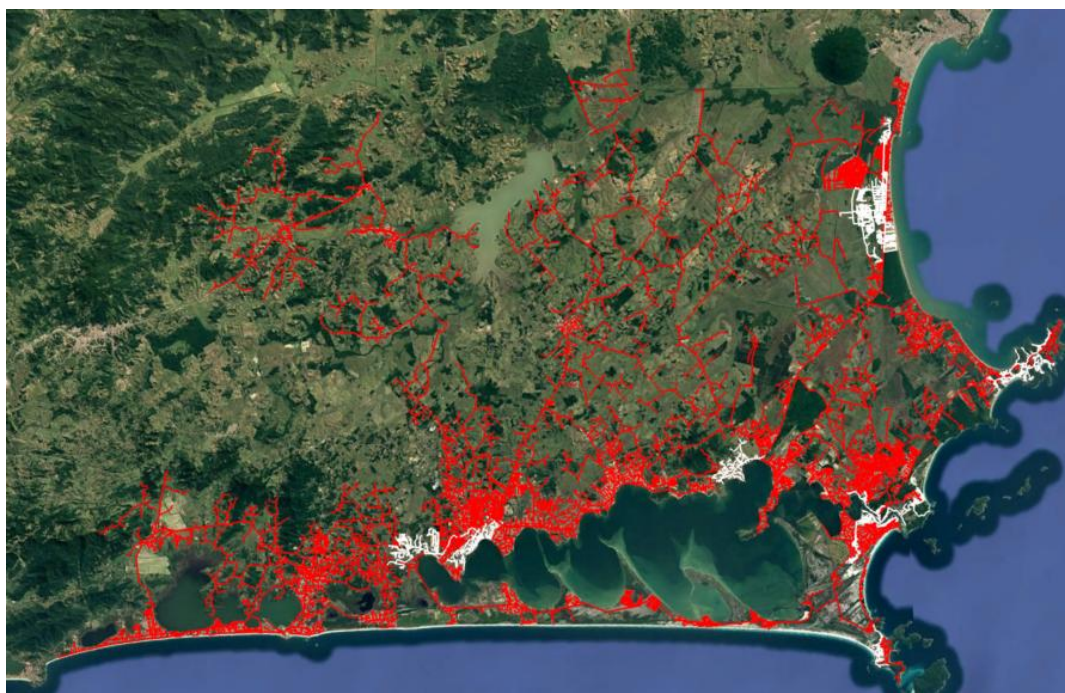

- Área afetada
- Área não afetada

Mapa Geolétrico Niterói




- Área afetada
- Área não afetada

Mapa Geolétrico Serrana



- Área afetada
- Área não afetada

Mapa Geolétrico São Gonçalo

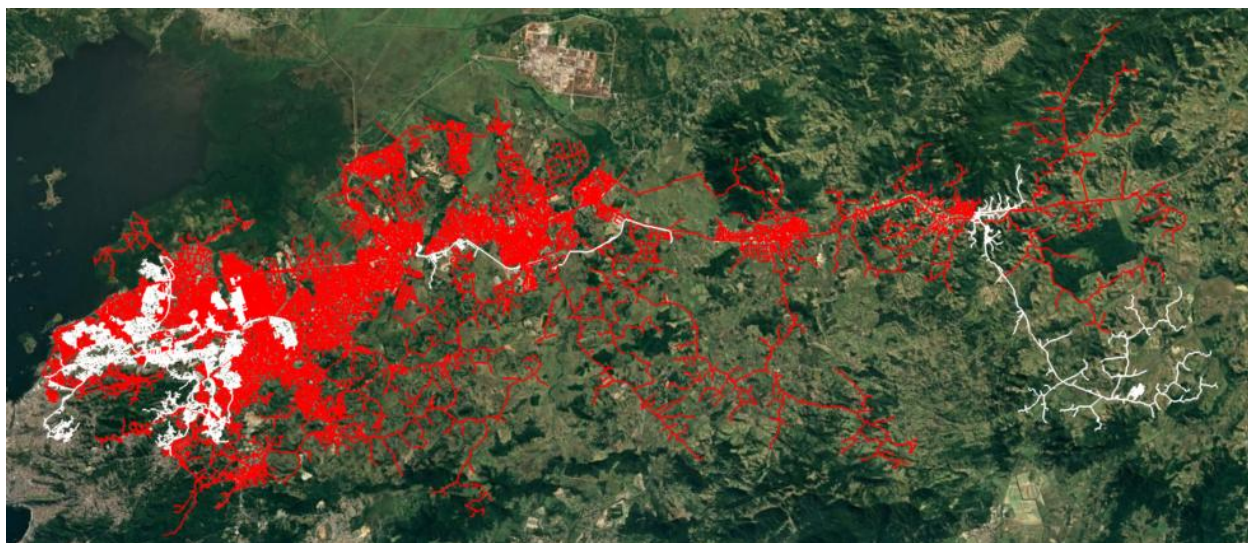

■ Área afetada
□ Área não afetada

3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ

Além do mapa geolétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas

Diagrama Unifilar Lagos

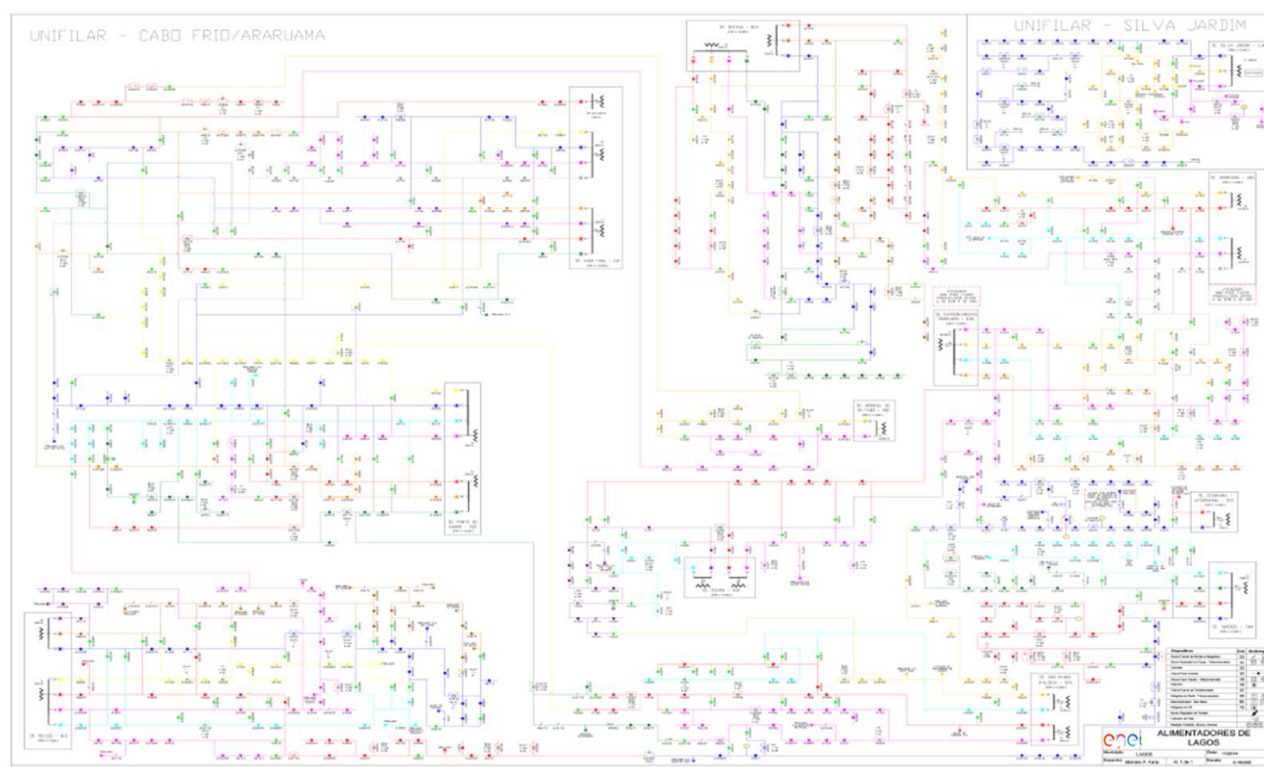


Diagrama Unifilar Macaé

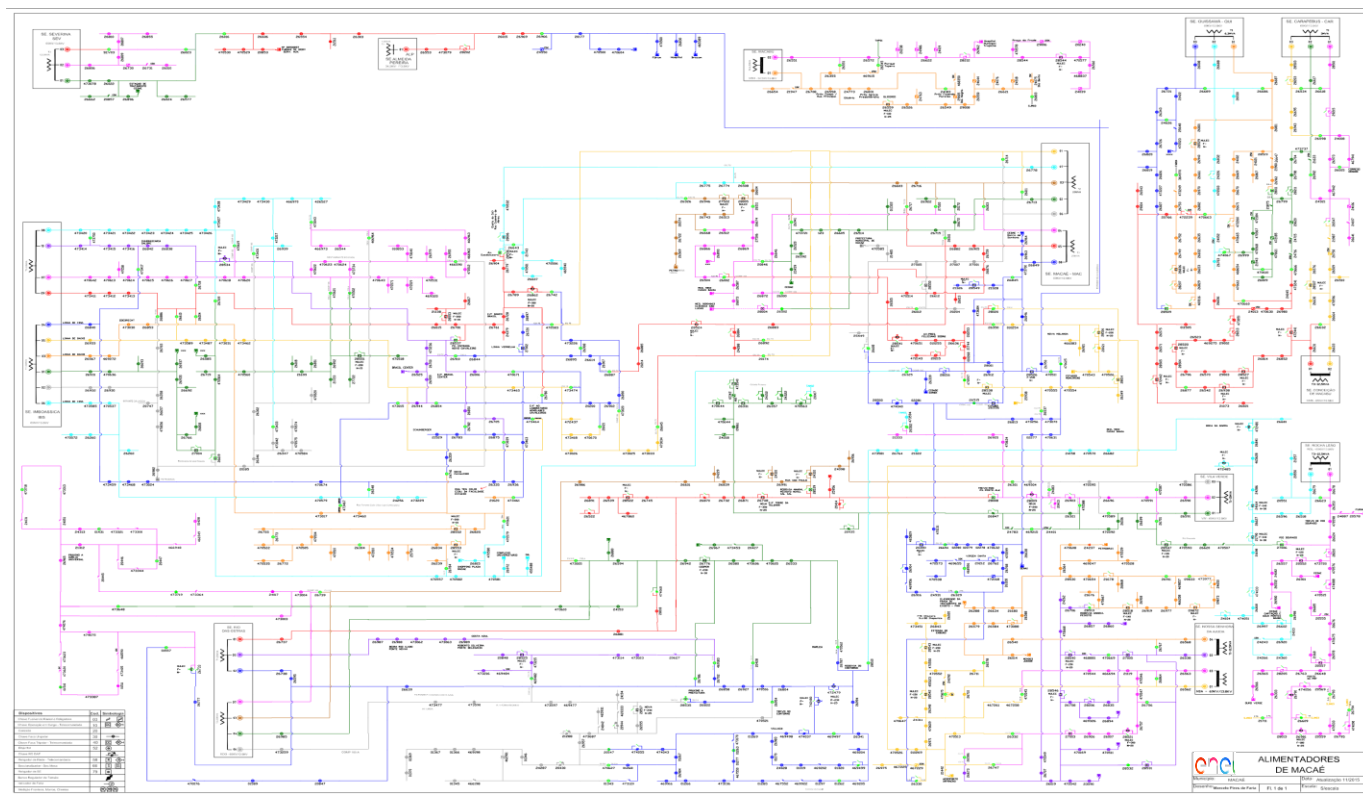


Diagrama Unifilar Magé

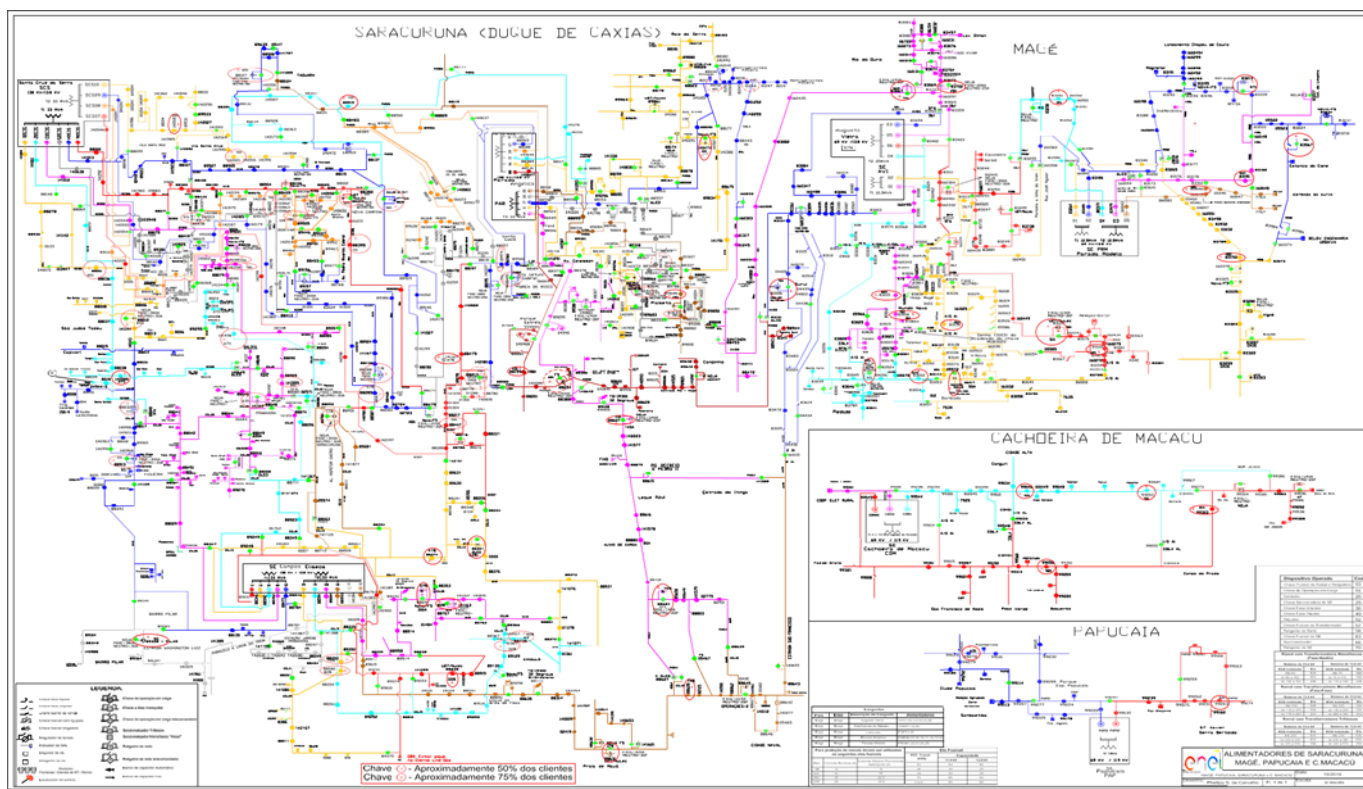


Diagrama Unifilar Niterói

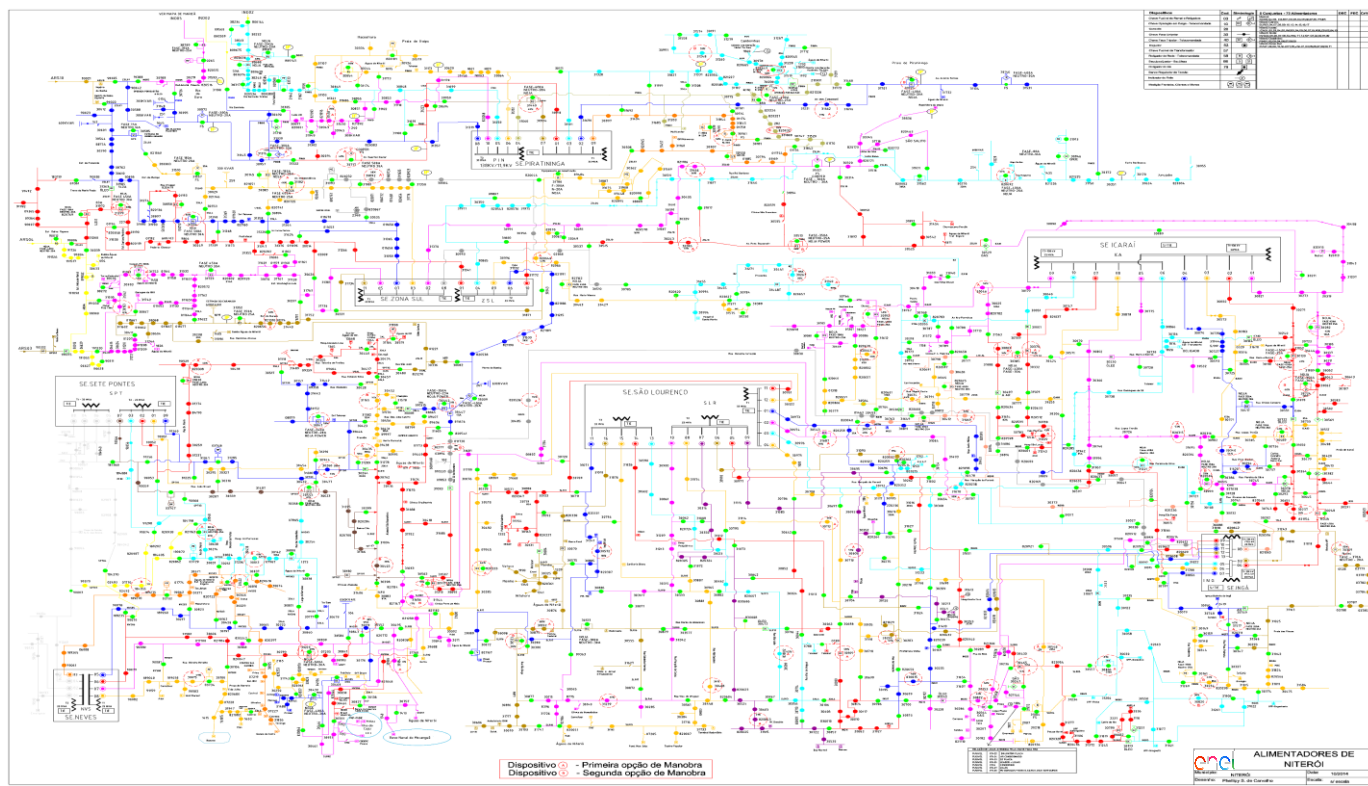


Diagrama Unifilar São Gonçalo


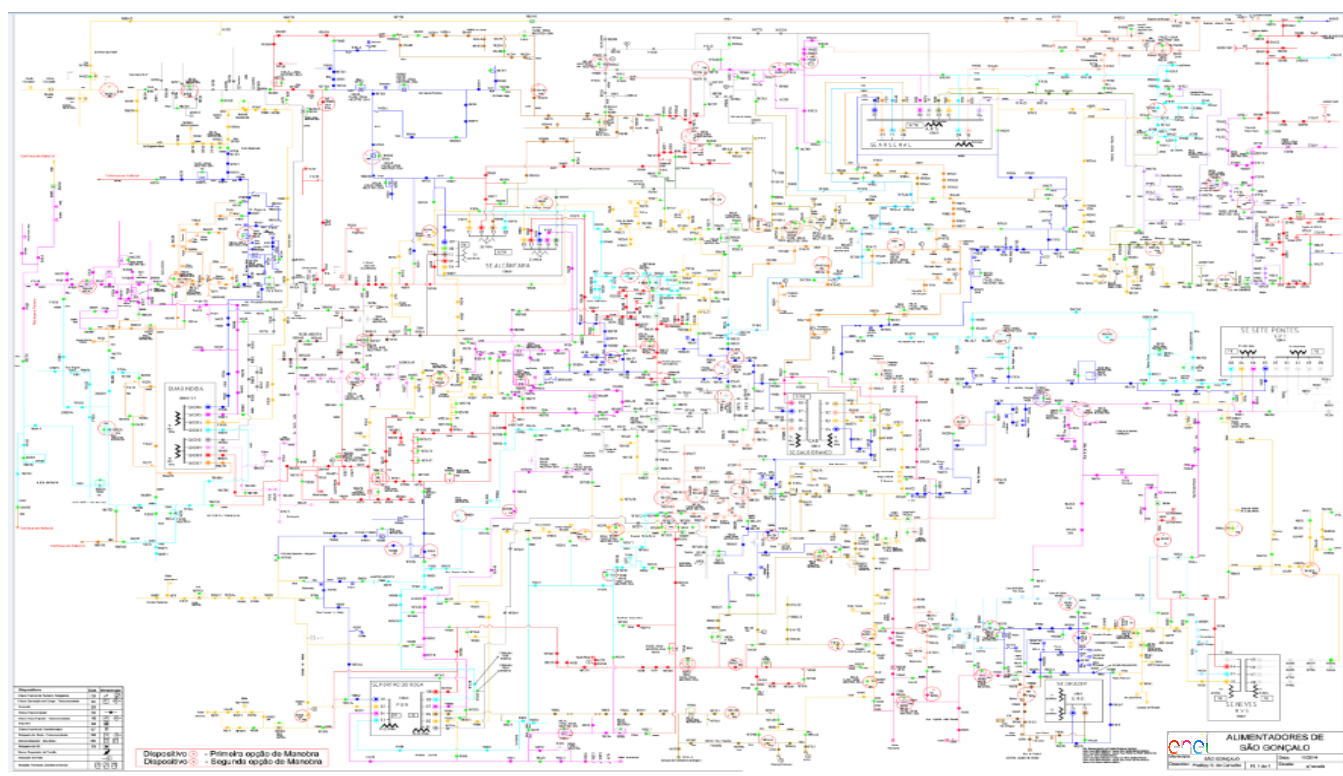


Diagrama Unifilar Serrana

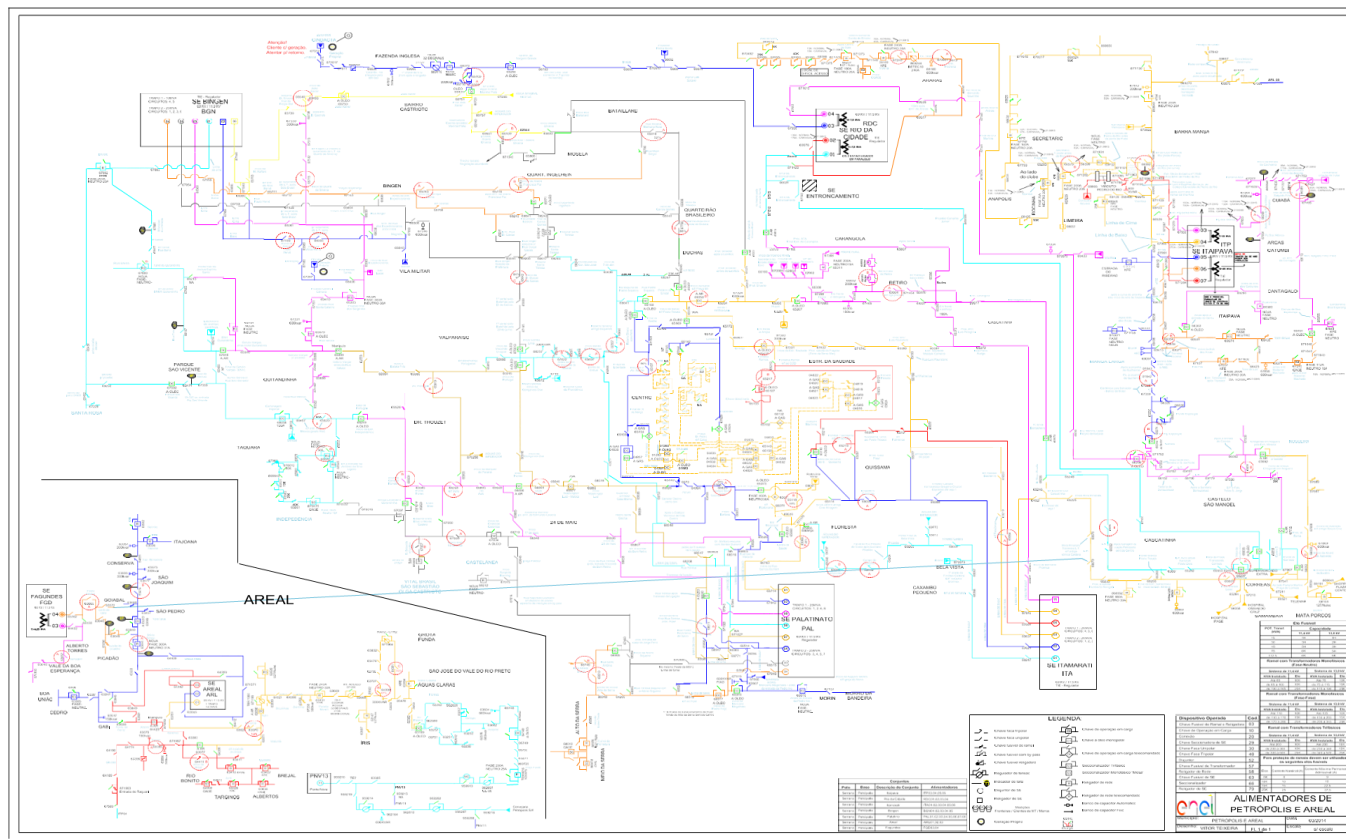

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, conseqüentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas conseqüências em 72 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ALC	ALCÂNTARA	37	MAR	MARICÁ
2	ALP	ALMEIDA PEREIRA	38	MBU	MACABU
3	ARA	ARARUAMA	39	MIR	MIRACEMA
4	ARC	ARRAIAL DO CABO	40	MPA	MARIA PAULA
5	ARL	AREAL	41	NSA	NOSSA SENHORA DA AJUDA
6	ARS	ARSENAL	42	NVS	NEVES
7	AVI	AUGUSTO VIEIRA	43	PAL	PALATINATO
8	BAX	BACAXÁ	44	PAP	PAPUCAIA
9	BGN	BINGEN	45	PAR	PARADA ANGÉLICA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
10	BJD	BOM JARDIM	46	PDR	PORTÃO DO ROSA
11	BRL	BARRA ALEGRE	47	PIN	PIRATININGA
12	BUZ	BÚZIOS	48	PNV	PONTE NOVA
13	CAB	CABIÚNAS	49	POC	PORTO DO CARRO
14	CAF	CABO FRIO	50	PRM	PARADA MODELO
15	CAM	CAMBUCI	51	QUI	QUISSAMÃ
16	CAR	CARAPEBUS	52	RBN	RIO BONITO
17	CAS	CASIMIRO DE ABREU	53	RDC	RIO DA CIDADE
18	CDM	CACHOEIRAS DE MACACU	54	RDO	RIO DAS OSTRAS
19	CED	CEDAEMA	55	ROL	ROCHA LEÃO
20	CEL	CAMPOS ELÍSEOS	56	SAF	SÃO FIDÉLIS
21	CMB	CONCEIÇÃO DE MACABU	57	SAP	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
22	CQT	CONQUISTA	58	SCS	SANTA CRUZ DA SERRA
23	EAR	ENTRONCAMENTO DE ARARUAMA	59	SEC	SECRETÁRIO
24	FAG	FAGUNDES	60	SJA	SILVA JARDIM
25	GAB	GALO BRANCO	61	SLR	SÃO LOURENÇO
26	GXD	GUAXINDIBA	62	SPA	SÃO PEDRO DA ALDEIA
27	IBS	IMBOASSICA	63	SPT	SETE PONTES
28	ICA	ICARAÍ	64	TAG	TANGUÁ
29	IGB	IGUABA	65	TAM	TAMOIOS
30	ING	INGÁ	66	TER	TERESÓPOLIS
31	INO	INOÃ	67	TRB	TROMBETAS
32	ITA	ITAMARATI	68	TRM	TRAJANO DE MORAES
33	ITB	ITAMBI	69	VDP	VENDA DAS PEDRAS
34	ITC	ITAOCARA	70	VIV	VILA VERDE
35	ITP	ITAIPAVA	71	VPA	VAL DE PALMAS
36	MAC	MACAÉ	72	ZSL	ZONA SUL

3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 44 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	APERIBÉ	23	MAGÉ
2	ARARUAMA	24	MARICÁ
3	AREAL	25	MIRACEMA
4	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	26	NITERÓI
5	ARRAIAL DO CABO	27	NOVA FRIBURGO

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
6	BOM JARDIM	28	PARAÍBA DO SUL
7	CABO FRIO	29	PETRÓPOLIS
8	CACHOEIRAS DE MACACU	30	QUISSAMÃ
9	CAMBUCÍ	31	RIO BONITO
10	CANTAGALO	32	RIO DAS OSTRAS
11	CARAPEBUS	33	SANTA MARIA MADALENA
12	CASIMIRO ABREU	34	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
13	CONCEIÇÃO DE MACABU	35	SÃO FIDÉLIS
14	CORDEIRO	36	SÃO GONÇALO
15	DUAS BARRAS	37	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
16	DUQUE DE CAXIAS	38	SÃO PEDRO DA ALDEIA
17	GUAPIMIRIM	39	SAQUAREMA
18	IGUABA GRANDE	40	SILVA JARDIM
19	ITABORAÍ	41	TANGUÁ
20	ITAOCARA	42	TERESÓPOLIS
21	MACAÉ	43	TRAJANO DE MORAIS
22	MACUCO	44	TRÊS RIOS

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como frente fria (COBRADE - 1.3.1.2.0), chuvas intensas (COBRADE - 1.3.2.1.4), rajadas de vento e raios.

Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03272164	08/08/2025 18:43:54	08/08/2025 21:01:30	SERRANA	ITA	7.463,00	11.436,06	Na fusível CF634045 substituído 1 elo de 10k na fase C. Causa Original: GALHO / FOLHA.
0026296001	08/08/2025 19:20:31	10/08/2025 22:08:00	SERRANA	ITP	242,00	9.803,68	Substituídos 03 elos de 15k, nas fases A/B/C. Causa Original: ÁRVORE TOMBADA.
BA03272076	08/08/2025 18:24:11	09/08/2025 13:20:40	MAGÉ	AVI	1.453,00	6.342,98	Renovados 2 elos de 3h. Causa Original: ÁRVORE TOMBADA
0026307487	09/08/2025 00:04:24	10/08/2025 00:30:00	SERRANA	RDC	167,00	4.079,25	Na SUSESAVER MG140660, na Fusível intermediária MG140657 substituídos 02 elos de 06k nas fases A/B. Causa Original: DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
0026298217	08/08/2025 21:49:45	09/08/2025 17:25:00	SERRANA	TRB	171,00	3.349,46	Na fusível MG83817 substituídos 2 elos de 10k nas fases A/B/C. Causa Original: VEGETAÇÃO.
0026296171	08/08/2025 19:36:46	09/08/2025 04:00:00	SÃO GONÇALO	VDP	319,00	2.620,88	Na fusível MG83399 substituídos 2 elos de 12k nas fases A/B. Na Fusível intermediária MG83399 substituídos 2 elos de 6k nas fases A/B. Causa Original: GALHO / FOLHA.
BA03272352	08/08/2025 20:12:21	10/08/2025 13:49:16	MACAÉ	BJD	469,00	2.620,86	Na fusível NI800055 substituídos 2 elos de 10k na fases A/B. Na Fusível intermediária, substituído elo de k naS faseS A/B/C. Causa Original: VEGETAÇÃO.
0026294487	08/08/2025 18:53:17	09/08/2025 07:28:00	SERRANA	RDC	204,00	2.566,04	Na fusível SG91312 substituídos 3 elos de 10k nas fases A/B/C. Causa Original: ÁRVORE TOMBADA.
BA03272436	08/08/2025 21:28:41	09/08/2025 01:17:11	NITERÓI	PIN	6.099,00	2.466,17	Realizada troca dos elos nas 2 chaves que estavam abertas e elo de 15k. Causa Original: VEGETAÇÃO.
0026293631	08/08/2025 18:16:02	09/08/2025 21:24:00	MAGÉ	CEL	64,00	1.736,50	Retirado 3 galhos e feito pod á distância. Na fusível MG83957 substituídos 2 elos de 12k nas fases B/C. Causa Original: GALHO / FOLHA.
0026296621	08/08/2025 19:58:16	08/08/2025 23:53:00	LAGOS	BAX	383,00	1.466,46	Na fusível SG977985 substituído 1 elo de 15k na fase A. Causa Original: VEGETAÇÃO.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	as	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento

Dispositivo	Quantidade
Base Fusível	416
Chave Unipolar	24
Disjuntor Média	53
Estação Transformadora	360
Jumper	9
Religadora Automática	226
Total Geral	1.088


Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 08 e 09 de Agosto de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípica.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

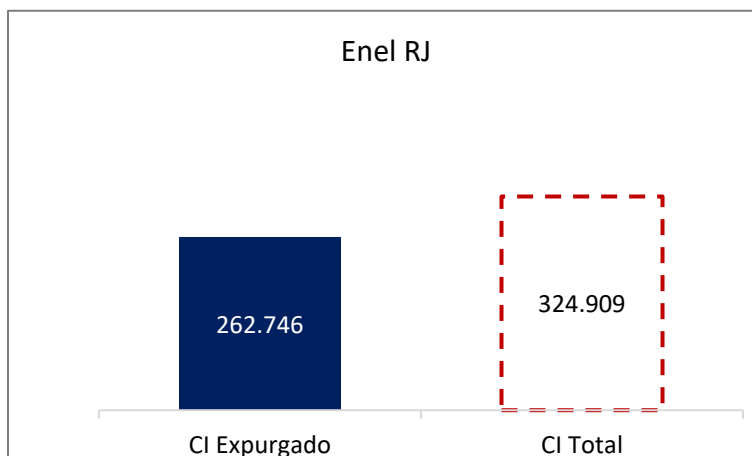


Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 262.746 (81% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentada uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.


Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

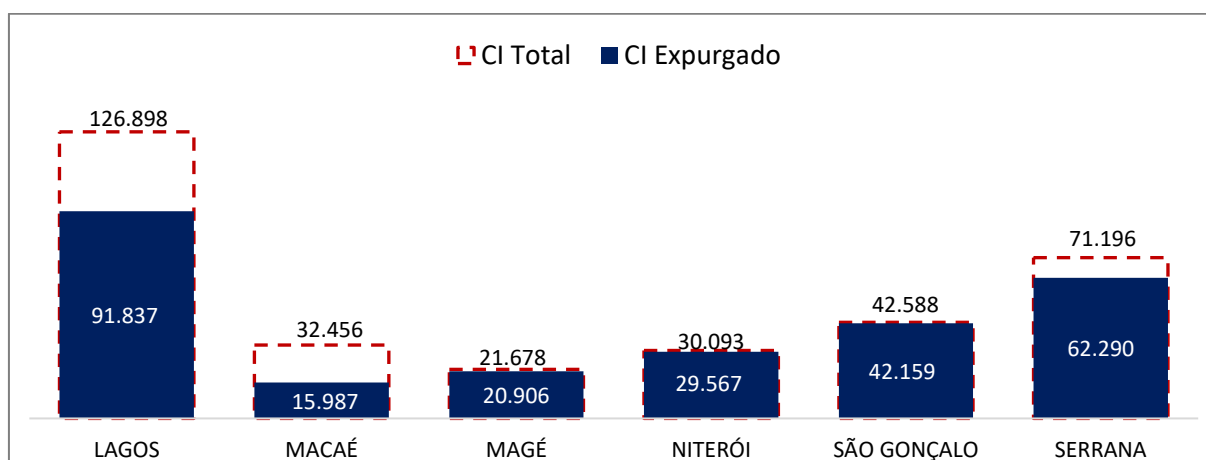

As Regionais Lagos, São Gonçalo e Serrana foram as mais afetadas, representando 75% (196.286 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.


Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 627.910,66 CHI (92% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

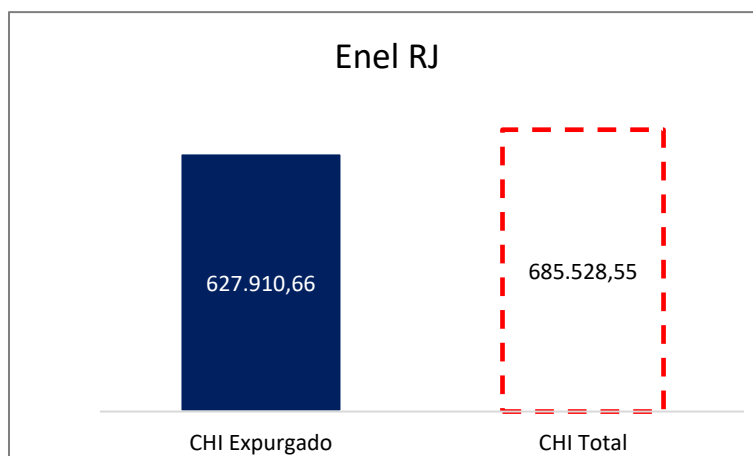

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

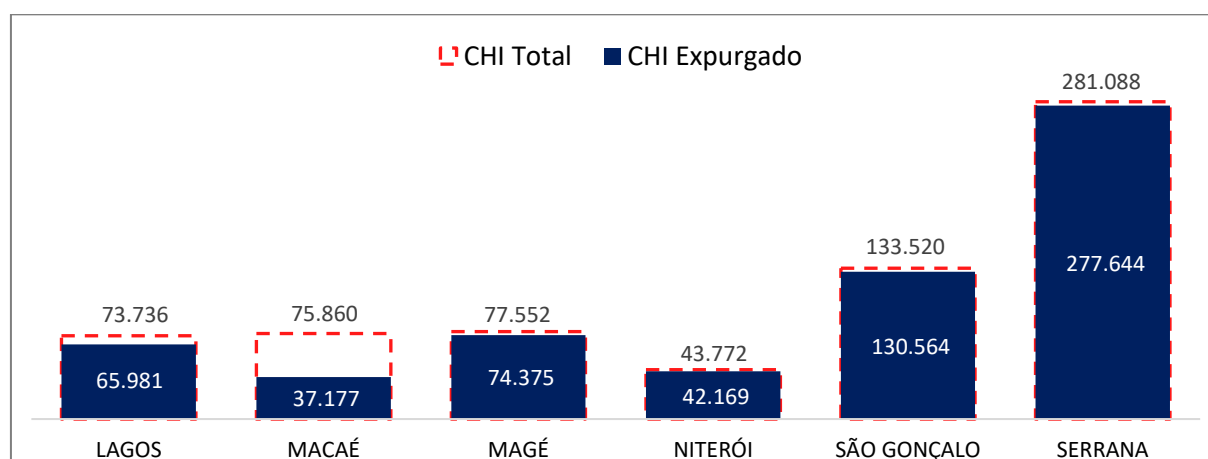

As Regionais São Gonçalo e Serrana foram as que sofreram os maiores impactos, representando 65% (408.208CHI) da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

Relatório: ISE 11 - 08/2025 – RJ	Evento: ISE 11 - 08/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 08/08/2025 17:00:00	Fim (dd/mm/aaa a hh:mm:ss) 09/08/2025 22:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA				
Regionais Lagos, Macaé, Magé, Niterói, São Gonçalo e Serrana				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE	
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento	611	min	
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento	30	min	
3	Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.	91	min	
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	44	-	
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	72	-	
6	Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis	08/08/2025 17:00	dd/mm/aaa a hh:mm	
7	Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis	11/08/2025 03:30	dd/mm/aaa a hh:mm	
8	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	627.910,66	hora	
9	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	262.746	-	
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)	9,70	hora	
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	87,96	hora	

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 824 atendimentos realizados por 689 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 689 equipes trabalharam no atendimento de 825 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	08/08/2025	09/08/2025
LAGOS	USUAL	52	66
LAGOS	ADICIONAL	58	41
LAGOS	TOTAL	110	107
MACAÉ	USUAL	30	30
MACAÉ	ADICIONAL	13	6
MACAÉ	TOTAL	43	36
MAGÉ	USUAL	34	
MAGÉ	ADICIONAL	7	
MAGÉ	TOTAL	41	
NITERÓI	USUAL	36	36
NITERÓI	ADICIONAL	24	24
NITERÓI	TOTAL	60	60
SERRANA	USUAL	33	33
SERRANA	ADICIONAL	25	24
SERRANA	TOTAL	58	57
SÃO GONÇALO	USUAL	32	27
SÃO GONÇALO	ADICIONAL	23	35
SÃO GONÇALO	TOTAL	55	62

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	08/08/2025	09/08/2025
LAGOS	Tempo de Preparação (Min.)	536	261
LAGOS	Tempo de Deslocamento (Min.)	25	28
LAGOS	Tempo de Execução (Min.)	48	52
MACAÉ	Tempo de Preparação (Min.)	428	135
MACAÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)	26	32
MACAÉ	Tempo de Execução (Min.)	35	56
MAGÉ	Tempo de Preparação (Min.)	784	
MAGÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)	24	
MAGÉ	Tempo de Execução (Min.)	91	
NITERÓI	Tempo de Preparação (Min.)	364	541
NITERÓI	Tempo de Deslocamento (Min.)	30	25
NITERÓI	Tempo de Execução (Min.)	73	58
SERRANA	Tempo de Preparação (Min.)	948	985
SERRANA	Tempo de Deslocamento (Min.)	35	33
SERRANA	Tempo de Execução (Min.)	186	116
SÃO GONÇALO	Tempo de Preparação (Min.)	677	576
SÃO GONÇALO	Tempo de Deslocamento (Min.)	29	34
SÃO GONÇALO	Tempo de Execução (Min.)	103	74

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Unidade Territorial São Gonçalo

08/2025 – Notícias

ALERTA AMARELO

INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Rio de Janeiro e Região até sábado (9)

INMET emite alerta de perigo potencial para Rio de Janeiro e região



O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo para **Rio de Janeiro** e cidades da região de Metropolitana do Rio de Janeiro. O aviso, válido entre 8 de agosto de 2025, às 03h e 9 de agosto de 2025, às 03h, destaca riscos à população.

O INMET divide os alertas em três níveis de severidade:

- Perigo potencial (amarelo)
- Perigo (laranja)
- Grande perigo (vermelho)

O instituto alerta para chuvas de até **30 mm por hora** e ventos de até **60 km/h**. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O TEMPO
Data: 08/08/2025

<https://www.otempo.com.br/tempo/2025/8/8/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-rio-de-janeiro-e-regiao-ate-sabado-9>

MENU

g1

RIO DE JANEIRO

Chegada de frente fria deixa tempo fechado e com rajadas de vento no fim de semana

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com ondas de até 2,5 metros para a região entre a cidade do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Por g1 Rio

08/08/2025 12h05 · Atualizado há 2 meses

A chegada de uma frente fria deixa o tempo instável no **Rio de Janeiro** na tarde desta sexta-feira (8), com potencial para pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas por raios. A cidade passará por uma nova onda de frio.



G1
Data: 08/08/2025

<https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/08/08/chegada-de-frente-fria-deixa-tempo-fechado-e-com-rajadas-de-vento-no-fim-de-semana.ghtml>

A TRIBUNA

Falta de energia atinge São Gonçalo após fortes chuvas

Por: Pedro Menezes Data da Publicação: 09 de agosto de 2025



Moradores de São Gonçalo enfrentaram falta de energia elétrica após as chuvas intensas que atingiram a cidade na noite do último sábado (8). Entre os bairros afetados, está o Boa Vista, onde o fornecimento foi interrompido em função dos ventos fortes e descargas atmosféricas que acompanharam o temporal.

Segundo a Enel Distribuição Rio, até o início da tarde deste domingo (9), 92% dos clientes impactados em toda a área de concessão já estavam com o serviço restabelecido. A concessionária afirmou ter mobilizado equipes desde os primeiros momentos e reforçado o contingente nas regiões mais atingidas. A Região Serrana foi a mais prejudicada, seguida por São Gonçalo, Niterói e Magé.

A TRIBUNA
Data: 09/08/2025

<https://atribunarij.com.br/materia/falta-de-energia-atinge-sao-goncalo-apos-fortes-chuvas>

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO



CHAVE ISOLADA SG91359 SUBSTITUIR 2 POSTE 1 DE 11/600 M E 1 DE 11/400 M + 1 TRAFÓ 2-10 KVA + 1 N2CC COMPLETA + 1 M2 + 100 METROS DE CABO 2AL + 100 METROS DE CABO BIPOLA BT)

OSM: 26291461
Data: 08/08/2025

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO


Osm: DT26303733 -Necessário Troca de Poste de 11 Metros e cruzeta

Data: 09/08/2025



Necessario linha viva para refazer pendente partido da fase A nível 1 px ao nível 2

Data: 09/08/2025 – OSM 26297529



Rádio 93.3FM - RJ
@93FmGospel

...

TEMPO | Frente fria começa a atuar em Niterói. Cidade registra chuva leve, ventania e relâmpagos. Defesa Civil recomenda atenção aos moradores nas próximas horas. [#TempoRJ](#)
Imagens: Juliano Medeiros



6:39 PM · 8 de ago de 2025 · 236 Visualizações

<https://x.com/93FmGospel/status/1953934239856308353>


LESTE FLUMINENSE

NITERÓI

Frente fria provoca chuva e queda de temperatura em Niterói nos próximos dias

Defesa Civil alerta para ventos úmidos do oceano que mantêm o clima chuvoso e orienta população em caso de emergência

8 de agosto de 2025 · 113 visualizações · 0

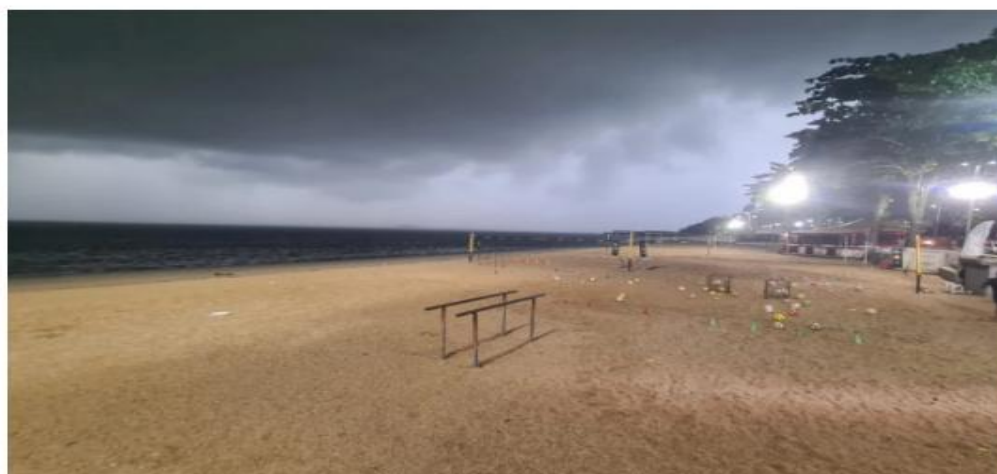

Frente fria provoca chuva e queda de temperatura em Niterói nos próximos dias | Reprodução/Redes Sociais

<https://folhadoleste.com.br/pt-br/frente-fria-chuva-queda-temperatura-niteroi/>

Previsão do Tempo

Frente fria muda o tempo em Niterói; veja a previsão completa

Frente fria chega a Niterói com chuva e queda de temperatura. Veja a previsão completa para o fim de semana e os próximos dias.

08/08/2025 19:13 Leitura: 2 Minutos



https://cidadedeniteroi.com/previsao-do-tempo/frente-fria-muda-o-tempo-em-niteroi-veja-a-previsao-completa/#google_vignette

REGISTRO POLO NITERÓI

08/08/25 – 09/08/25



Mar05
0026308151 – Incidência



Mar05
0026308151 – Incidência



Mar05
0026308151 – Incidência

REGISTRO POLO NITERÓI

08/08/25 – 09/08/25


MPA05
0026307579 – Incidência

MPA05
0026307579 – Incidência

MPA05
0026307579 – Incidência

9

Estado do Rio de Janeiro tem alerta para chuvas intensas e declínio de temperatura, segundo Inmet

Avisos de perigo potencial valem a partir desta sexta-feira, 8, e sábado, 9

Por Alice Wandrofski

08/08/25 - 15:53 Atualizada em 08/08/25 - 16:58



Segundo Cemaden-RJ, chuvas podem ocorrer devido a aproximação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão próximo à costa do estado | Foto: Jean Teixeira

<https://www.portalmultiplix.com/noticias/cotidiano/estado-do-rio-de-janeiro-tem-alerta-para-chuvas-intensas-e-declinio-de-temperatura-segundo-inmet>

REGISTRO POLO LAGOS



Rua José Paes de Abreu – Cabo Frio
08/08/2025



09/08/2025 Poste pegando fogo
– Est. Arrastão - Iguaba



8 de ago. de 2025 11:22:58



8 de ago. de 2025 11:29:20

08/08/2025 – Incidência 26287141
Chave 48471



09/08/2025 Cruzeta pegando
fogo – São Pedro da Aldeia

REGISTRO POLO LAGOS



09/08/2025 – Incidência 26302465
PE 44933 – Cabo telefonia energizado ao solo



09/08/2025 – Dificuldade correr
circuito dentro de mata



09/08/2025 circuito longo.
Dificuldade para correr circuito.



09/08/2025 – Rua 08 – Campo Redondo
São Pedro da Aldeia
Árvore tombada na rede

Alerta Defesa Civil 08/08/2025 - Possibilidade de chuvas e ventos na região

08/08/2025 16:38:00 - Jornalista: Equipe Secom



O alerta é válido até às 23h59 de sábado (09)

<https://www.macaee.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/alerta-defesa-civil-08082025-possibilidade-de-chuvas-e-ventos-na-regiao>

REGISTRO POLO MACAÉ

Favela da linha - 08/08/25
26293493



Cachoeiros de Macaé— 09/08/25
BA03272944



REGISTRO POLO SERRANA

Petrópolis – Itaipava 08/08/25



Petrópolis – Araras 09/08/25



7 ANEXOS

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

Relatório: ISE 11 - 08/2025 – RJ	Evento: ISE 11 - 08/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
			08/08/2025 17:00:00	09/08/2025 22:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Regionais Lagos, Macaé, Magé, Niterói, São Gonçalo e Serrana				

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
1.136	627.910,66	262.746	461.878,63

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

Item	Agente	Mês Competência	Ano Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Espurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Num Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026293147	1	3	08/08/2025 17:00:19	08/08/2025 19:26:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28708	243	Estação Transformadora	ARA0421
2	383	8	2025	13028	CAF08	CAF	0026293179	1	3	08/08/2025 17:08:33	09/08/2025 07:15:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53424	14,11	Estação Transformadora	CF4084
3	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026293247	1	3	08/08/2025 17:22:45	09/08/2025 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	42	53424	721,88	Base Fusível	F632988
4	383	8	2025	13035	EAR04	EAR	BA03271990	1	3	08/08/2025 17:26:55	08/08/2025 21:09:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	38516	100,05	Chave Unipolar	Chave Faca
5	383	8	2025	13021	AV07	AVI	0026293289	1	3	08/08/2025 17:30:28	09/08/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37394	65,98	Estação Transformadora	MG82712
6	383	8	2025	13066	PAR12	PAR	0026293305	1	3	08/08/2025 17:32:14	08/08/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	70262	100,93	Base Fusível	MG89978
7	383	8	2025	13090	TER01	TER	0026293397	1	3	08/08/2025 17:46:49	09/08/2025 22:47:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41155	29,01	Estação Transformadora	O59162
8	383	8	2025	13064	PAL08	PAL	0026293405	1	3	08/08/2025 17:47:53	09/08/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40234	2,40	Estação Transformadora	PE67033
9	383	8	2025	13022	BAV01	BAK	0026293437	1	3	08/08/2025 17:50:40	09/08/2025 13:04:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	55300	1672,89	Estação Transformadora	A076344
10	383	8	2025	13064	PAL03	PAL	0026293439	1	3	08/08/2025 17:51:00	09/08/2025 16:52:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	74	40234	1704,32	Estação Transformadora	PE68050
11	383	8	2025	13066	PAR04	PAR	0026293455	1	3	08/08/2025 17:54:43	09/08/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	76	70262	1754,69	Estação Transformadora	MG85750
12	383	8	2025	13086	SPD03	SPT	0026293309	1	3	08/08/2025 18:00:04	10/08/2025 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	47748	888,97	Estação Transformadora	S240736
13	383	8	2025	13024	COT04	COT	0026293509	1	3	08/08/2025 18:04:20	10/08/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	6765	2450,84	Base Fusível	TE963995
14	383	8	2025	13049	ITA01	ITA	0026293521	1	3	08/08/2025 18:05:18	09/08/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40051	30,82	Estação Transformadora	PE65006
15	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026293531	1	3	08/08/2025 18:07:27	09/08/2025 23:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	49624	2060,28	Estação Transformadora	SG68758
16	383	8	2025	16395	ARL03	ARL	0026293537	1	3	08/08/2025 18:07:57	09/08/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	14	22654	135,81	Base Fusível	PE64474
17	383	8	2025	13088	TAM08	TAM	BA03272032	1	3	08/08/2025 18:08:49	08/08/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	46768	226,23	Base Fusível	CF636222
18	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	BA03272042	1	3	08/08/2025 18:10:03	08/08/2025 18:13:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1293	34849	66,81	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
19	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	BA03272042	1	3	08/08/2025 18:10:03	08/08/2025 18:24:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	563	34849	137,00	Religadora Automática	Religador
20	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	BA03272042	1	3	08/08/2025 18:10:03	08/08/2025 19:50:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	891	34849	1490,69	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
21	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	BA03272042	1	3	08/08/2025 18:10:03	08/08/2025 22:37:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	34849	84,60	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
22	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	BA03272042	1	3	08/08/2025 18:10:03	08/08/2025 23:09:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	446	34849	2222,32	Chave Faca	Chave Faca
23	383	8	2025	13068	PNV06	PNV	0026293573	1	3	08/08/2025 18:11:19	08/08/2025 20:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	172	44888	348,83	Base Fusível	N031590
24	383	8	2025	13079	SCS10	SCS	0026293581	1	3	08/08/2025 18:11:58	09/08/2025 06:29:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	64	34849	787,22	Base Fusível	MG89537
25	383	8	2025	13079	SCS07	SCS	0026293587	1	3	08/08/2025 18:12:49	08/08/2025 22:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	103	34849	410,60	Base Fusível	MG141060
26	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026293589	1	3	08/08/2025 18:12:50	09/08/2025 06:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60126	25,07	Estação Transformadora	N700611
27	383	8	2025	13066	PAR06	PAR	0026293591	1	3	08/08/2025 18:13:07	09/08/2025 02:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	170	70262	1416,34	Base Fusível	MG88179
28	383	8	2025	13066	PAR06	PAR	0026293591	1	3	08/08/2025 18:13:07	09/08/2025 02:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	70262	33,66	Base Fusível	MG88179
29	383	8	2025	13066	PAR01	PAR	0026293617	1	3	08/08/2025 18:14:44	10/08/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	70262	1883,35	Estação Transformadora	G101362
30	383	8	2025	13031	CEL08	CEL	0026293631	1	3	08/08/2025 18:16:02	09/08/2025 21:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	64	46072	1736,50	Estação Transformadora	G103575
31	383	8	2025	13079	SCS10	SCS	0026293633	1	3	08/08/2025 18:16:02	09/08/2025 01:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	93	34849	712,95	Base Fusível	MG140660
32	383	8	2025	13079	SCS10	SCS	0026293633	1	3	08/08/2025 18:16:02	09/08/2025 02:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	23	34849	178,24	Base Fusível	MG140660
33	383	8	2025	13066	PAR12	PAR	0026293641	1	3	08/08/2025 18:16:17	08/08/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	88	70262	240,12	Base Fusível	MG88823
34	383	8	2025	13031	CEL18	CEL	0026293645	1	3	08/08/2025 18:16:22	09/08/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	46072	818,59	Estação Transformadora	MG87923
35	383	8	2025	13079	SCS07	SCS	0026293713	1	3	08/08/2025 18:17:44	08/08/2025 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	235	34849	568,96	Base Fusível	MG142438
36	383	8	2025	13031	CEL05	CEL	0026293667	1	3	08/08/2025 18:17:55	09/08/2025 18:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	46072	1198,93	Estação Transformadora	MG85114
37	383	8	2025	13066	PAR12	PAR	0026293695	1	3	08/08/2025 18:18:49	09/08/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	70262	1894,60	Estação Transformadora	G101375
38	383	8	2025	13079	SCS01	SCS	0026293717	1	3	08/08/2025 18:19:34	09/08/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	151	34849	2366,76	Base Fusível	MG88007
39	383	8	2025	13031	CEL10	CEL	0026293727	1	3	08/08/2025 18:20:08	08/08/2025 23:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	88	46072	443,59	Base Fusível	MG141124
40	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	BA03272068	1	3	08/08/2025 18:20:30	08/08/2025 23:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	203	21310	998,31	Religadora Automática	PE66159
41	383	8	2025	16395	ARL03	ARL	BA03272070	1	3	08/08/2025 18:20:32	08/08/2025 19:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	445	22654	396,54	Religadora Automática	UF87247
42	383	8	2025	16395	ARL03	ARL	BA03272070	1	3	08/08/2025 18:20:32	08/08/2025 21:32:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	72	22654	230,90	Religadora Automática	UF87247
43	383	8	2025	13031	CEL10	CEL	0026293747	1	3	08/08/2025 18:21:07	09/08/2025 11:42:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	103	46072	1787,08	Base Fusível	MG141094
44	383	8	2025	13045	ING13	ING	0026293825	1	3	08/08/2025 18:22:56	08/08/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	37925	2,37	Religadora Automática	U0824
45	383	8	2025	16392	CDM01	CDM	0026293783	1	3	08/08/2025 18:24:05	08/08/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	111	15567	454,95	Estação Transformadora	MG09256
46	383	8	2025	13021	AV07	AVI	BA03272076	1	3	08/08/2025 18:24:11	08/08/2025 21:01:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	239	37394	625,52	Chave Unipolar	Chave Faca
47	383	8	2025	13021	AV07	AVI	BA03272076	1	3	08/08/2025 18:24:11	08/08/2025 21:02:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	198	37394	521,73	Religadora Automática	Religador
48	383	8	2025	13021	AV07	AVI	BA03272076	1	3	08/08/2025 18:24:11	08/08/2025 21:28:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	85	37394	260,83	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
49	383	8	2025	13079	SCS04	SCS	0026293787	1	3	08/08/2025 18:24:16	09/08/2025 13:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	34849	416,07	Base Fusível	MG88103
50	383	8	2025	13021	AV01	AVI	0026293807	1	3	08/08/2025 18:25:37	08/08/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	273	37394	565,94	Base Fusível	MG83817
51	383	8	2025	13031	CEL08	CEL	0026293813	1	3	08/08/2025 18:26:20	09/08/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	142	46072	683,18	Base Fusível	MG86854
52	383	8	2025	13079	SCS07	SCS	0026293841	1	3	08/08/2025 18:27:00	09/08/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34849	56,15	Estação Transformadora	MG87771
53	383	8	2025	13066	PAR03	PAR	0026293845	1	3	08/08/2025 18:27:51	09/08/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	70262	145,18	Estação Transformadora	G102681
54	383	8	2025	16391	NV502	NVS	BA03272098	1	3	08/08/2025 18:29:19	08/08/2025 18:38:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	796	25067	122,05	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
55	383	8	2025	16391	NV502	NVS	BA03272098	1	3	08/08/2025 18:29:19	08/08/2025 20:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	303	25067	464,35	Religadora Automática	Religador
56	383	8	2025	16391	NV502	NVS	BA03272098	1	3	08/08/2025 18:29:19	08/08/2025 20:55:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	599	25067	1458,56	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
57	383	8	2025	16391	NV502	NVS	BA03272098	1	3	08/08/2025 18:29:19	09/08/2025 01:22:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	25067	709,76	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
58	383	8	2025	13079	SCS09	SCS	0026293863	1	3	08/08/2025 18:29:27	09/08/20							

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	QH	Dispositivo	Elemento Resp.
106	383	8	2025	13046	IN007	INO	0026294153	1	3	08/08/2025 18:44:00	08/08/2025 21:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	224	53254	716,80	Base Fusível	NB00748
107	383	8	2025	13021	AV08	AVI	0026294133	1	3	08/08/2025 18:44:04	09/08/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37394	710	Estação Transformadora	MG083113
108	383	8	2025	13037	GAB03	GAB	0026294141	1	3	08/08/2025 18:44:22	09/08/2025 03:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	186	64882	1719,36	Base Fusível	SG188256
109	383	8	2025	13093	VDP09	VDP	0026294143	1	3	08/08/2025 18:44:24	08/08/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	178	49624	580,28	Base Fusível	SG277364
110	383	8	2025	13047	ITP05	ITP	0026294157	1	3	08/08/2025 18:44:50	09/08/2025 06:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	219	23413	2493,56	Base Fusível	PE63338
111	383	8	2025	13050	ITB01	ITB	0026294155	1	3	08/08/2025 18:44:50	09/08/2025 00:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	239	20760	1337,94	Base Fusível	SG280023
112	383	8	2025	13031	CEL03	CEL	0026294163	1	3	08/08/2025 18:44:55	09/08/2025 17:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	46072	607,99	Estação Transformadora	MG087882
113	383	8	2025	16392	CDM01	CDM	0026294167	1	3	08/08/2025 18:44:57	09/08/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15567	10,25	Estação Transformadora	MG099078
114	383	8	2025	13046	IN006	INO	BA03272170	1	3	08/08/2025 18:45:14	08/08/2025 18:54:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1199	53254	191,84	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
115	383	8	2025	13082	SLR11	SLR	0026294181	1	3	08/08/2025 18:45:27	08/08/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	28949	483,77	Base Fusível	N31146
116	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026294199	1	3	08/08/2025 18:46:11	09/08/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	245	23413	3241,42	Base Fusível	PE66504
117	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026294199	1	3	08/08/2025 18:46:11	09/08/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	6	23413	84,38	Base Fusível	PE66504
118	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026294199	1	3	08/08/2025 18:46:11	09/08/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	10	23413	228,97	Base Fusível	PE66504
119	383	8	2025	13082	SLR16	SLR	0026294201	1	3	08/08/2025 18:46:12	09/08/2025 02:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	28949	130,84	Estação Transformadora	N32296
120	383	8	2025	13067	PRM01	PRM	0026294219	1	3	08/08/2025 18:46:42	09/08/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	92	15312	549,39	Base Fusível	MG083958
121	383	8	2025	13047	ITP05	ITP	0026294225	1	3	08/08/2025 18:46:53	09/08/2025 11:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	77	23413	1270,65	Base Fusível	PE66351
122	383	8	2025	13091	TRB02	TRB	0026294233	1	3	08/08/2025 18:47:20	10/08/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	57447	711,43	Estação Transformadora	TE02270
123	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026294237	1	3	08/08/2025 18:47:32	09/08/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	49624	884,01	Base Fusível	SG275104
124	383	8	2025	13066	PAR03	PAR	0026294245	1	3	08/08/2025 18:47:51	08/08/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	17	70262	64,36	Base Fusível	MG088382
125	383	8	2025	13046	IN007	INO	0026294251	1	3	08/08/2025 18:47:53	09/08/2025 00:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	58	53254	322,01	Base Fusível	NB00109
126	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 19:01:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1066	34465	236,59	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
127	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 21:45:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1285	34465	3802,89	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
128	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 22:24:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	151	34465	546,24	Chave Unipolar	Chave Faca
129	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 22:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	847	34465	3353,41	Chave Unipolar	Chave Faca
130	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 18:47:54	09/08/2025 11:46:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	34465	2426,67	Religadora Automática	Religador
131	383	8	2025	13070	POR09	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 18:52:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2501	34465	193,83	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
132	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	BA03272192	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 18:57:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1094	21310	179,29	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
133	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	BA03272192	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 20:40:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	371	21310	695,32	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
134	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	BA03272192	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 20:40:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1997	21310	3761,57	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
135	383	8	2025	13089	TAG03	TAG	BA03272190	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 19:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	248	12121	271,63	Religadora Automática	TAC03
136	383	8	2025	13089	TAG03	TAG	BA03272190	1	3	08/08/2025 18:47:54	08/08/2025 20:35:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	355	12121	634,96	Religadora Automática	TAC03
137	383	8	2025	13046	IN005	INO	0026294257	1	3	08/08/2025 18:48:02	08/08/2025 21:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	101	53254	311,36	Base Fusível	NB01136
138	383	8	2025	13079	SCS04	SCS	0026294259	1	3	08/08/2025 18:48:09	09/08/2025 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	103	34849	981,68	Base Fusível	MG08144
139	383	8	2025	17188	ARS03	ARS	0026294263	1	3	08/08/2025 18:48:19	09/08/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	33976	482,18	Base Fusível	SG191039
140	383	8	2025	13047	CSSEC02	SEC	0026294269	1	3	08/08/2025 18:48:25	09/08/2025 15:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	23413	427,90	Base Fusível	PE089835
141	383	8	2025	13050	ITB02	ITB	0026295245	1	3	08/08/2025 18:48:37	08/08/2025 22:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	176	20760	722,72	Base Fusível	SG07480
142	383	8	2025	13066	PAR09	PAR	0026294327	1	3	08/08/2025 18:49:00	09/08/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	70262	92,73	Estação Transformadora	MG086974
143	383	8	2025	13047	CSSEC02	SEC	0026294283	1	3	08/08/2025 18:49:01	09/08/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	61	23413	926,17	Base Fusível	PE67579
144	383	8	2025	13031	CEL05	CEL	0026294291	1	3	08/08/2025 18:49:07	09/08/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	46072	77,19	Estação Transformadora	MG087888
145	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	BA03272206	1	3	08/08/2025 18:49:38	09/08/2025 00:53:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	686	21310	4161,92	Religadora Automática	Religador
146	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	BA03272206	1	3	08/08/2025 18:49:38	09/08/2025 05:11:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1145	21310	11864,74	Religadora Automática	Religador
147	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	BA03272206	1	3	08/08/2025 18:49:38	09/08/2025 05:12:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	298	21310	3094,23	Religadora Automática	Religador
148	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	BA03272212	1	3	08/08/2025 18:49:53	08/08/2025 18:57:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1711	23413	205,80	Religadora Automática	PE68781
149	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	BA03272212	1	3	08/08/2025 18:49:53	08/08/2025 22:44:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	633	23413	2470,11	Religadora Automática	PE68781
150	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	BA03272212	1	3	08/08/2025 18:49:53	09/08/2025 10:22:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	32	23413	497,15	Disjuntor Média	PE68781
151	383	8	2025	16391	NV501	NVS	0026294381	1	3	08/08/2025 18:50:33	09/08/2025 01:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	159	25067	1079,74	Base Fusível	SG090196
152	383	8	2025	13093	VDP08	VDP	0026294397	1	3	08/08/2025 18:50:55	09/08/2025 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	49624	2031,12	Base Fusível	SG277477
153	383	8	2025	13041	GXD05	GXD	BA03272348	1	3	08/08/2025 18:51:00	08/08/2025 19:52:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	104	52777	106,31	Religadora Automática	SG186038
154	383	8	2025	13041	GXD11	GXD	BA03272348	1	3	08/08/2025 18:51:00	08/08/2025 19:52:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	571	52777	583,69	Religadora Automática	SG186038
155	383	8	2025	13041	GXD11	GXD	BA03272348	1	3	08/08/2025 18:51:00	08/08/2025 21:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	232	52777	723,32	Religadora Automática	SG186038
156	383	8	2025	13041	GXD11	GXD	BA03272348	1	3	08/08/2025 18:51:00	08/08/2025 21:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	331	52777	1031,98	Religadora Automática	SG186038
157	383	8	2025	13046	IN005	INO	BA03272214	1	3	08/08/2025 18:51:07	08/08/2025 18:55:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	195	53254	13,70	Religadora Automática	Religador
158	383	8	2025	13046	IN005	INO	BA03272214	1	3	08/08/2025 18:51:07	08/08/2025 18:56:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	434	53254	37,61	Religadora Automática	Religador
159	383	8	2025	13046	IN005	INO	BA03272214	1	3	08/08/2025 18:51:07	08/08/2025 20:58:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	630	53254	1338,05	Religadora Automática	Religador
160	383	8	2025	13068	PN05	PN	0026294405	1	3	08/08/2025 18:51:07	08/08/2025 22:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	100	44888	374,81	Base Fusível	N38005
161	383	8	2025	13046	IN003	INO	0026294425	1	3	08/08/2025 18:51:41	09/08/2025 04:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	287	53254	2871,51	Base Fusível	N38263
162	383	8	2025	13047	CSSEC02	SEC	0026296545	1	3	08/08/2025 18:51:52	09/08/2025 12:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	70	23413	1247,32	Base Fusível	PE68057

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
211	383	8	2025	13090	TER02	TER	BA03272282	1	3	08/08/2025 19:03:42	09/08/2025 01:28:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	213	41155	1365,03	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
212	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272282	1	3	08/08/2025 19:03:42	08/08/2025 20:54:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	192	57447	355,68	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
213	383	8	2025	13050	ITB03	ITB	0026294903	1	3	08/08/2025 19:03:43	09/08/2025 01:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	46	20760	276,98	Base Fusível	SG282289
214	383	8	2025	13025	BGN01	BGN	0026294927	1	3	08/08/2025 19:03:59	08/08/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	29476	506,38	Jumper	PE65547
215	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 19:04:18	08/08/2025 19:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	656	53300	58,13	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
216	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 19:04:18	08/08/2025 19:10:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4765	55300	456,65	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
217	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 19:04:18	08/08/2025 21:51:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	342	55300	955,22	Religadora Automática	Religador
218	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 19:04:18	08/08/2025 23:37:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	175	55300	797,85	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
219	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 19:04:18	09/08/2025 00:28:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	55300	351,13	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
220	383	8	2025	13022	BAV09	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 19:04:18	08/08/2025 19:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3323	55300	294,45	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
221	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026294979	1	3	08/08/2025 19:05:15	09/08/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	91	21310	1721,04	Base Fusível	PE68586
222	383	8	2025	13041	GXD03	GXD	0026294981	1	3	08/08/2025 19:05:20	09/08/2025 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	57	52777	848,98	Base Fusível	S231742
223	383	8	2025	13066	PAR09	PAR	0026294983	1	3	08/08/2025 19:05:21	09/08/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	70262	3517,45	Base Fusível	MG88769
224	383	8	2025	13074	RBN03	RBN	0026294989	1	3	08/08/2025 19:05:23	09/08/2025 01:00:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	274	19362	1619,49	Base Fusível	SG292164
225	383	8	2025	13093	VDP02	VDP	0026295017	1	3	08/08/2025 19:06:08	09/08/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	49624	701,07	Base Fusível	SG97985
226	383	8	2025	17209	MPA01	MPA	BA03272330	1	3	08/08/2025 19:06:40	08/08/2025 19:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4697	27489	714,99	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
227	383	8	2025	17209	MPA16	MPA	BA03272330	1	3	08/08/2025 19:06:40	08/08/2025 19:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4748	27489	722,75	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
228	383	8	2025	13041	GXD03	GXD	0026295047	1	3	08/08/2025 19:06:43	09/08/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	17	52777	294,18	Base Fusível	SG37935
229	383	8	2025	13041	GXD05	GXD	0026295049	1	3	08/08/2025 19:06:44	09/08/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	136	52777	1752,74	Base Fusível	SG193005
230	383	8	2025	13041	GXD05	GXD	0026295049	1	3	08/08/2025 19:06:44	09/08/2025 08:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	52777	345,05	Base Fusível	SG193005
231	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	0026295099	1	3	08/08/2025 19:07:57	09/08/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	220	15	34849	281,76	Estação Transformadora	MG85983
232	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026295105	1	3	08/08/2025 19:08:12	08/08/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	107	60126	145,88	Base Fusível	N138955
233	383	8	2025	13074	RBN03	RBN	0026295111	1	3	08/08/2025 19:08:16	09/08/2025 16:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	76	19362	1645,06	Estação Transformadora	SG40902
234	383	8	2025	13093	VDP05	VDP	0026295119	1	3	08/08/2025 19:08:31	09/08/2025 11:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	19	49624	301,94	Base Fusível	SG277218
235	383	8	2025	13079	SCS04	SCS	0026295147	1	3	08/08/2025 19:09:26	09/08/2025 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	55	34849	454,27	Base Fusível	MG89540
236	383	8	2025	13087	SIAD2	SIA	BA03272298	1	3	08/08/2025 19:09:45	09/08/2025 01:26:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	16857	307,67	Religadora Automática	SG99104
237	383	8	2025	13041	GXD05	GXD	0026295191	1	3	08/08/2025 19:10:57	09/08/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	35	52777	536,11	Base Fusível	SG186567
238	383	8	2025	16392	PAP01	PAP	0026295199	1	3	08/08/2025 19:11:07	08/08/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	220	95	15567	330,73	Estação Transformadora	MG99231
239	383	8	2025	16395	ARL04	ARL	0026295205	1	3	08/08/2025 19:11:21	09/08/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	26	22654	619,08	Estação Transformadora	PB70277
240	383	8	2025	13015	ALC03	ALC	0026295211	1	3	08/08/2025 19:11:29	08/08/2025 20:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	58376	196,01	Base Fusível	SG91054
241	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026295219	1	3	08/08/2025 19:11:44	09/08/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	23413	2951,20	Base Fusível	PE67275
242	383	8	2025	13093	VDP05	VDP	0026295303	1	3	08/08/2025 19:11:44	09/08/2025 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	81	49624	821,16	Base Fusível	SG97247
243	383	8	2025	13046	INC07	INO	0026295227	1	3	08/08/2025 19:11:49	08/08/2025 22:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	80	53254	278,91	Base Fusível	N138021
244	383	8	2025	13091	TRB08	TRB	0026295287	1	3	08/08/2025 19:12:00	08/08/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	432	57447	1569,60	Base Fusível	TS66073
245	383	8	2025	13058	MAR03	MAR	BA03272196	1	3	08/08/2025 19:12:03	08/08/2025 19:25:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2328	60126	518,63	Religadora Automática	N1800022
246	383	8	2025	13058	MAR03	MAR	BA03272196	1	3	08/08/2025 19:12:03	08/08/2025 19:26:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1150	60126	286,22	Religadora Automática	N1800022
247	383	8	2025	13058	MAR03	MAR	BA03272196	1	3	08/08/2025 19:12:03	08/08/2025 19:27:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	653	60126	167,24	Religadora Automática	N1800022
248	383	8	2025	13058	MAR03	MAR	BA03272196	1	3	08/08/2025 19:12:03	08/08/2025 19:27:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	691	60126	181,58	Religadora Automática	N1800022
249	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	08/08/2025 19:12:55	08/08/2025 19:16:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1523	57447	128,20	Disjuntor Média	TRB02
250	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	08/08/2025 19:12:55	08/08/2025 19:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2233	57447	331,23	Religadora Automática	TRB02
251	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	08/08/2025 19:12:55	08/08/2025 20:50:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1391	57447	2257,67	Religadora Automática	TRB02
252	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	08/08/2025 19:12:55	08/08/2025 20:52:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	57447	34,82	Religadora Automática	TRB02
253	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	08/08/2025 19:12:55	08/08/2025 22:41:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	57447	218,78	Religadora Automática	TRB02
254	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	08/08/2025 19:12:55	09/08/2025 21:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	57447	2322,53	Religadora Automática	TRB02
255	383	8	2025	13067	PRM01	PRM	0026295319	1	3	08/08/2025 19:13:43	09/08/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	15312	324,34	Estação Transformadora	MG81353
256	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	08/08/2025 19:13:53	08/08/2025 19:31:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	916	41155	269,71	Religadora Automática	TE959001
257	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	08/08/2025 19:13:53	08/08/2025 21:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	313	41155	634,78	Religadora Automática	TE959001
258	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	08/08/2025 19:13:53	08/08/2025 22:51:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	145	41155	525,71	Religadora Automática	TE959001
259	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	08/08/2025 19:13:53	08/08/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	180	41155	738,35	Religadora Automática	TE959001
260	383	8	2025	13021	AVD01	AVD	0026295327	1	3	08/08/2025 19:14:01	08/08/2025 21:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	146	37394	291,96	Base Fusível	MG83011
261	383	8	2025	16391	NVS05	NVS	0026295337	1	3	08/08/2025 19:14:15	09/08/2025 17:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	25067	1227,10	Estação Transformadora	N138288
262	383	8	2025	13031	CEL11	CEL	0026295341	1	3	08/08/2025 19:14:19	09/08/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	6	46072	94,57	Base Fusível	MG14261
263	383	8	2025	13046	INC02	INO	0026295347	1	3	08/08/2025 19:14:30	09/08/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	48	53254	252,40	Base Fusível	N1800593
264	383	8	2025	13067	PRM01	PRM	0026295349	1	3	08/08/2025 19:14:37	09/08/2025 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	29	15312	261,19	Base Fusível	MG83379
265	383	8	2025	13089	TAG01	TAG	0026295351	1	3	08/08/2025 19:14:41	09/08/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	73	12121	1561,37	Base Fusível	SG97651
266	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026295355	1	3	08/08/2025 19:14:47	09/08/2025 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	49624	506,78	Base Fusível	SG97833
267	383	8	2025	13068	PNM02	PNM	0026303471	1	3	08/08/2025 19:14:48	09/08/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	44888	18,42	Estação Transformadora	N132251

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
316	383	8	2025	13090	TER01	TER	0026295825	1	3	08/08/2025 19:27:05	10/08/2025 02:11:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	41155	737,91	Base Fusível	TE70930
317	383	8	2025	13090	TER01	TER	0026295825	1	3	08/08/2025 19:27:05	10/08/2025 11:05:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	41155	1307,91	Disjuntor Média	TE70930
318	383	8	2025	13068	PN02	PNV	0026295357	1	3	08/08/2025 19:27:18	09/08/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	44888	729,89	Estação Transformadora	N34694
319	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	0026296177	1	3	08/08/2025 19:27:29	10/08/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	183	57447	8501,93	Base Fusível	TE960637
320	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026295841	1	3	08/08/2025 19:27:37	09/08/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	29	23413	641,57	Base Fusível	PER71988
321	383	8	2025	13090	PNV02	PNV	0026295859	1	3	08/08/2025 19:28:12	09/08/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	121	41155	1909,38	Base Fusível	TE62544
322	383	8	2025	13058	MAR09	MAR	0026295975	1	3	08/08/2025 19:28:49	08/08/2025 22:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	101	60126	274,69	Base Fusível	N800590
323	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	0026295981	1	3	08/08/2025 19:29:15	09/08/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	34	55300	181,76	Base Fusível	42648
324	383	8	2025	13015	ALC12	ALC	0026295919	1	3	08/08/2025 19:30:18	10/08/2025 00:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58376	114,01	Estação Transformadora	S200508
325	383	8	2025	13090	PNV04	PNV	0026295929	1	3	08/08/2025 19:30:52	09/08/2025 10:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	167	41155	2435,79	Base Fusível	CT961114
326	383	8	2025	13022	BAV05	BAX	0026295943	1	3	08/08/2025 19:31:04	09/08/2025 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	55300	658,40	Base Fusível	ARA2615
327	383	8	2025	13024	CQT04	CQT	0026295949	1	3	08/08/2025 19:31:12	09/08/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	83	6765	1782,84	Base Fusível	CT961715
328	383	8	2025	13024	CQT04	CQT	0026295949	1	3	08/08/2025 19:31:12	09/08/2025 17:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	12	6765	260,16	Base Fusível	CT961715
329	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	08/08/2025 19:31:15	09/08/2025 01:20:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	47	41155	273,77	Religadora Automática	TE959001
330	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	08/08/2025 19:31:15	09/08/2025 20:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	233	41155	5866,55	Religadora Automática	TE959001
331	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	0026306397	1	3	08/08/2025 19:31:53	09/08/2025 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	5	46072	130,09	Base Fusível	MG141077
332	383	8	2025	13091	TRB05	TRB	0026295977	1	3	08/08/2025 19:32:09	09/08/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	108	57447	1904,13	Estação Transformadora	TE61745
333	383	8	2025	13049	ITA04	ITA	BA03272164	1	3	08/08/2025 19:34:40	08/08/2025 20:26:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	336	40051	289,05	Religadora Automática	IT404
334	383	8	2025	13090	PNV02	PNV	0026296089	1	3	08/08/2025 19:35:33	09/08/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	44	41155	853,93	Base Fusível	TE61184
335	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026296103	1	3	08/08/2025 19:36:07	09/08/2025 17:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23413	43,35	Estação Transformadora	PER68748
336	383	8	2025	13093	VDP01	VDP	0026296171	1	3	08/08/2025 19:36:46	09/08/2025 03:47:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	268	49624	2193,13	Base Fusível	SG97897
337	383	8	2025	13093	VDP01	VDP	0026296171	1	3	08/08/2025 19:36:46	09/08/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	51	49624	427,75	Base Fusível	SG97897
338	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	BA03272340	1	3	08/08/2025 19:37:12	08/08/2025 19:42:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	6874	60126	628,21	Religadora Automática	N800021
339	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	BA03272340	1	3	08/08/2025 19:37:12	08/08/2025 19:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	234	60126	30,68	Religadora Automática	N800021
340	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	BA03272340	1	3	08/08/2025 19:37:12	08/08/2025 21:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	490	60126	1127,41	Religadora Automática	N800021
341	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	BA03272340	1	3	08/08/2025 19:37:12	08/08/2025 23:53:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	73	60126	311,83	Religadora Automática	N800021
342	383	8	2025	13058	MAR09	MAR	BA03272340	1	3	08/08/2025 19:37:12	08/08/2025 21:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	3	60126	690	Religadora Automática	N800021
343	383	8	2025	13022	BAV03	BAX	0026296153	1	3	08/08/2025 19:37:51	08/08/2025 21:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	1	55300	227	Estação Transformadora	ARA63419
344	383	8	2025	13090	TER05	TER	0026296181	1	3	08/08/2025 19:38:47	09/08/2025 02:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	171	41155	1194,77	Base Fusível	TE70264
345	383	8	2025	13090	TER05	TER	0026296181	1	3	08/08/2025 19:38:47	09/08/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	41155	108,43	Base Fusível	TE70264
346	383	8	2025	13079	SC09	SCS	0026296223	1	3	08/08/2025 19:40:18	10/08/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34849	29,33	Estação Transformadora	G102582
347	383	8	2025	13035	EAR04	EAR	0026296229	1	3	08/08/2025 19:40:29	09/08/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	38516	782,56	Base Fusível	ART2120
348	383	8	2025	13068	PN11	PNV	0026296255	1	3	08/08/2025 19:40:43	09/08/2025 10:13:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	44888	14,55	Estação Transformadora	N761718
349	383	8	2025	13021	AV04	AVI	0026296267	1	3	08/08/2025 19:40:55	08/08/2025 20:02:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37394	1,06	Estação Transformadora	MG80077
350	383	8	2025	13090	TER01	TER	0026296275	1	3	08/08/2025 19:41:28	08/08/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	168	41155	709,89	Base Fusível	TE70465
351	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026296289	1	3	08/08/2025 19:41:59	09/08/2025 16:28:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23413	41,54	Estação Transformadora	PER67587
352	383	8	2025	13089	TAG02	TAG	0026296337	1	3	08/08/2025 19:44:08	09/08/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	12121	1061,41	Base Fusível	SG97644
353	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	BA03272346	1	3	08/08/2025 19:44:27	08/08/2025 21:45:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	506	28708	1024,93	Religadora Automática	Religador
354	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	BA03272346	1	3	08/08/2025 19:44:27	08/08/2025 21:46:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2301	28708	4269,12	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
355	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	BA03272346	1	3	08/08/2025 19:44:27	08/08/2025 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	28708	181,94	Religadora Automática	Religador
356	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	BA03272346	1	3	08/08/2025 19:44:27	09/08/2025 01:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	28708	600,18	Base Fusível	Ch. Fusível
357	383	8	2025	17188	AR508	ARS	0026296347	1	3	08/08/2025 19:44:37	09/08/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	33976	132,81	Base Fusível	SG191103
358	383	8	2025	13086	SPT03	SPT	0026307221	1	3	08/08/2025 19:45:26	10/08/2025 08:50:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47748	37,08	Estação Transformadora	SG36870
359	383	8	2025	13090	TER05	TER	0026296379	1	3	08/08/2025 19:45:42	09/08/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	41155	3529,17	Base Fusível	TE61004
360	383	8	2025	13017	ARA01	ARA	0026296383	1	3	08/08/2025 19:45:44	09/08/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	28708	1042,83	Base Fusível	ARA1756
361	383	8	2025	17188	AR506	ARS	0026296413	1	3	08/08/2025 19:46:30	09/08/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	224	33976	1618,40	Base Fusível	SG01247
362	383	8	2025	13041	GXD12	GXD	0026296423	1	3	08/08/2025 19:47:06	09/08/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	57373	57,53	Base Fusível	SG185854
363	383	8	2025	13041	GXD12	GXD	0026296423	1	3	08/08/2025 19:47:06	09/08/2025 10:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	57777	29,40	Base Fusível	SG185854
364	383	8	2025	13093	VDP08	VDP	0026296439	1	3	08/08/2025 19:47:55	09/08/2025 10:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	189	49624	2822,66	Base Fusível	SG09928
365	383	8	2025	13091	TRB05	TRB	0026296445	1	3	08/08/2025 19:48:47	09/08/2025 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	30	57447	708,61	Base Fusível	TE70338
366	383	8	2025	13090	TER04	TER	0026296511	1	3	08/08/2025 19:51:43	10/08/2025 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	21	41155	964,70	Base Fusível	TE70126
367	383	8	2025	13090	PNV04	PNV	0026296515	1	3	08/08/2025 19:51:48	09/08/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	32	41155	521,71	Base Fusível	TE61179
368	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026296523	1	3	08/08/2025 19:52:28	09/08/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	60	23413	967,53	Base Fusível	PER68730
369	383	8	2025	13037	GAB05	GAB	0026296525	1	3	08/08/2025 19:52:45	09/08/2025 18:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	64882	221,88	Estação Transformadora	S221380
370	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026296533	1	3	08/08/2025 19:53:10	09/08/2025 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	166	21310	2337,37	Base Fusível	PER66024
371	383	8	2025	13064	PAL03	PAL	0026296535	1	3	08/08/2025 19:53:11	09/08/2025 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40234	45,59	Estação Transformadora	PER67095
372	383	8	2025	13090	PNV04	PNV	0026296547	1	3	08/08/2025 19:53:38	10/08/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	10	41155	381,06	Estação Transformadora	TE61115
373	383	8	2025	13090	TER04</													

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
421	383	8	2025	13028	CAF10	CAF	BA03272368	1	3	08/08/2025 20:18:43	08/08/2025 20:22:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1884	53424	133,45	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
422	383	8	2025	13028	CAF10	CAF	BA03272368	1	3	08/08/2025 20:18:43	08/08/2025 20:23:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1141	53424	94,77	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
423	383	8	2025	13066	PAR03	PAR	0026296971	1	3	08/08/2025 20:19:19	10/08/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	70262	1130,34	Estação Transformadora	G105155
424	383	8	2025	16393	BIJ02	BIJ	0026296973	1	3	08/08/2025 20:19:24	08/08/2025 22:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	22728	54,83	Base Fusivel	CG54897
425	383	8	2025	16393	BIJ01	BIJ	0026297011	1	3	08/08/2025 20:21:11	09/08/2025 15:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	22728	37,93	Base Fusivel	CG84844
426	383	8	2025	13024	CQT04	CQT	0026297013	1	3	08/08/2025 20:21:12	09/08/2025 17:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	48	6765	1033,44	Base Fusivel	CT961548
427	383	8	2025	13070	POR02	POR	0026297037	1	3	08/08/2025 20:23:18	10/08/2025 06:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	50445	3477,26	Base Fusivel	SG09151
428	383	8	2025	13091	TRB08	TRB	0026297045	1	3	08/08/2025 20:23:45	10/08/2025 06:56:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	57447	172,73	Estação Transformadora	TE60817
429	383	8	2025	13047	ITP04	ITP	0026295217	1	3	08/08/2025 20:24:58	09/08/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	70	23413	1440,87	Estação Transformadora	PE66555
430	383	8	2025	16393	BIJ02	BIJ	0026297067	1	3	08/08/2025 20:25:42	09/08/2025 04:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	22728	180,28	Base Fusivel	CG540080
431	383	8	2025	13056	MAC01	MAC	0026297077	1	3	08/08/2025 20:26:38	09/08/2025 09:41:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54569	13,25	Estação Transformadora	MC21648
432	383	8	2025	13021	AVI08	AVI	0026297119	1	3	08/08/2025 20:28:56	09/08/2025 14:02:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37394	52,67	Estação Transformadora	MG81391
433	383	8	2025	13035	EAR04	EAR	0026293359	1	3	08/08/2025 20:30:00	08/08/2025 20:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	38516	10,73		
434	383	8	2025	13021	AVI08	AVI	0026297159	1	3	08/08/2025 20:32:35	09/08/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37394	33,08	Estação Transformadora	MG80629
435	383	8	2025	13022	BAI09	BAX	0026307001	1	3	08/08/2025 20:33:34	10/08/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55300	31,94	Estação Transformadora	ARA7935
436	383	8	2025	13027	BLZ06	BLZ	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1280	32595	175,96	Religadora Automática	Religador
437	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:38:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2836	68201	214,28	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
438	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	998	68201	92,31	Religadora Automática	Religador
439	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	622	68201	88,98	Religadora Automática	Religador
440	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:43:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2437	68201	377,06	Religadora Automática	Religador
441	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:44:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	423	68201	75,20	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
442	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272380	1	3	08/08/2025 20:33:49	08/08/2025 20:44:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1536	68201	282,45	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
443	383	8	2025	13090	TER03	TER	0026297197	1	3	08/08/2025 20:34:39	10/08/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41155	36,26	Estação Transformadora	TE70387
444	383	8	2025	17188	ARS06	ARS	0026297223	1	3	08/08/2025 20:36:57	09/08/2025 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	33976	829,97	Base Fusivel	SG191003
445	383	8	2025	13049	ITA04	ITA	0026299995	1	3	09/08/2025 07:57:59	09/08/2025 06:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40051	168,59	Base Fusivel	PE67695
446	383	8	2025	13047	CSSE02	SEC	0026297235	1	3	08/08/2025 20:38:21	09/08/2025 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	103	23413	1204,50	Base Fusivel	PE67795
447	383	8	2025	13031	CEL01	CEL	0026297243	1	3	08/08/2025 20:38:51	09/08/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	46072	20,35	Base Fusivel	G104152
448	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026297277	1	3	08/08/2025 20:40:24	09/08/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21310	436,87	Base Fusivel	PE66292
449	383	8	2025	16395	ARL04	ARL	0026297297	1	3	08/08/2025 20:41:26	09/08/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	22654	508,93	Base Fusivel	PE63588
450	383	8	2025	16393	BRJ01	BRL	0026297331	1	3	08/08/2025 20:45:00	09/08/2025 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	22728	246,00	Base Fusivel	CG54699
451	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026300049	1	3	08/08/2025 20:48:29	10/08/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	23413	244,95	Base Fusivel	PE67497
452	383	8	2025	16395	ARJ02	ARL	0026297385	1	3	08/08/2025 20:49:28	09/08/2025 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	22654	82,45	Base Fusivel	PE63098
453	383	8	2025	13035	EAR01	EAR	0026297423	1	3	08/08/2025 20:51:38	09/08/2025 17:14:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38516	20,38	Estação Transformadora	ARE1867
454	383	8	2025	13088	TAM02	TAM	0026297433	1	3	08/08/2025 20:52:33	08/08/2025 22:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46768	1,99	Estação Transformadora	MC23446
455	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 20:56:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	257	46072	17,42	Religadora Automática	Religador
456	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 20:59:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	46072	4,41	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
457	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 21:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	158	46072	19,35	Religadora Automática	Religador
458	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 21:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1053	46072	128,99	Religadora Automática	Religador
459	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 21:03:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1604	46072	279,36	Religadora Automática	Religador
460	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 21:13:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1265	46072	440,29	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
461	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:52:48	08/08/2025 23:02:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	46072	161,98	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
462	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:53:09	08/08/2025 20:59:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	46072	6,12	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
463	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:53:09	08/08/2025 21:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	46072	1,63	Religadora Automática	Religador
464	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	BA03272388	1	3	08/08/2025 20:53:09	08/08/2025 21:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	46072	6,30	Religadora Automática	Religador
465	383	8	2025	13090	TER05	TER	0026297449	1	3	08/08/2025 20:53:30	09/08/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	41155	1042,07	Base Fusivel	CT961103
466	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272394	1	3	08/08/2025 20:54:53	09/08/2025 11:41:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	496	57447	7327,85	Religadora Automática	TE60049
467	383	8	2025	13015	ALC14	AIC	0026297481	1	3	08/08/2025 20:56:15	09/08/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	58376	1637,44	Jumper	SG185046
468	383	8	2025	13068	PMI05	PMI	0026302961	1	3	08/08/2025 20:56:25	09/08/2025 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	44888	114,88	Estação Transformadora	N339965
469	383	8	2025	13055	MBU02	MBU	0026297503	1	3	08/08/2025 20:58:21	08/08/2025 23:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17341	2,14	Estação Transformadora	MC20221
470	383	8	2025	13090	TER03	TER	0026297509	1	3	08/08/2025 20:58:39	09/08/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	55	41155	1174,57	Estação Transformadora	U70772
471	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	0026297517	1	3	08/08/2025 20:59:17	09/08/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	121	46072	979,53	Base Fusivel	MG140025
472	383	8	2025	13046	INO07	INO	0026294153	1	3	08/08/2025 21:00:00	08/08/2025 21:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	53254	9,33		
473	383	8	2025	16395	ARL01	ARL	0026297523	1	3	08/08/2025 21:00:04	09/08/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	22654	187,45	Base Fusivel	PE871179
474	383	8	2025	17209	MPA01	MPA	0026297529	1	3	08/08/2025 21:00:41	09/08/2025 11:18:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	139	27489	1986,54	Base Fusivel	N311097
475	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026301461	1	3	08/08/2025 21:01:29	09/08/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	28708	173,89	Base Fusivel	ARE5270
476	383	8	2025	13067	PRM03	PRM	0026297563	1	3	08/08/2025 21:03:27	09/08/2025 11:12:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	15312	28,31	Estação Transformadora	MG80541
477	383	8	2025	13079	SC02	SCS	0026297669	1	3	08/08/2025 21:03:50	09/08/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	34849	4,27	Jumper	UF00849
478	383	8	2025	13093	VOP05	VOP	0026297671	1	3	08/08/2025 21:04:28	09/08/2025 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000					

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
526	383	8	2025	13068	PN06	PN	BA03272436	1	3	08/08/2025 21:37:41	08/08/2025 23:52:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	44888	58,48	Religadora Automática	Religador
527	383	8	2025	16393	BID03	BID	0026299685	1	3	08/08/2025 21:38:46	09/08/2025 11:32:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	36	22728	500,03	Estação Transformadora	US37392
528	383	8	2025	16389	NSA01	NSA	0026298235	1	3	08/08/2025 21:38:49	09/08/2025 04:11:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	30279	196,55	Estação Transformadora	M466115
529	383	8	2025	13068	PN06	PN	BA03272446	1	3	08/08/2025 21:39:58	08/08/2025 21:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	532	44888	59,85	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
530	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026298247	1	3	08/08/2025 21:40:07	09/08/2025 13:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	77	60126	1210,03	Estação Transformadora	N39862
531	383	8	2025	16393	BID03	BID	BA03272448	1	3	08/08/2025 21:40:12	09/08/2025 00:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22728	97,16	Religadora Automática	Religador
532	383	8	2025	16393	BID03	BID	BA03272448	1	3	08/08/2025 21:40:12	09/08/2025 00:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	125	22728	328,23	Religadora Automática	Religador
533	383	8	2025	16393	BID03	BID	BA03272448	1	3	08/08/2025 21:40:12	09/08/2025 00:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	22728	116,41	Religadora Automática	Religador
534	383	8	2025	13068	PN03	PN	0026298259	1	3	08/08/2025 21:40:35	09/08/2025 04:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	44888	412,70	Estação Transformadora	N334025
535	383	8	2025	13032	CMB01	CMB	0026298263	1	3	08/08/2025 21:40:59	09/08/2025 02:04:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11738	4,39	Estação Transformadora	M477053
536	383	8	2025	13068	PN10	PN	BA03272436	1	3	08/08/2025 21:42:00	08/08/2025 21:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	240	44888	15,87	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
537	383	8	2025	13068	PN10	PN	BA03272436	1	3	08/08/2025 21:42:00	09/08/2025 00:36:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	271	44888	788,23	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
538	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026298379	1	3	08/08/2025 21:43:58	10/08/2025 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	23413	348,54	Base Fusível	PE69400
539	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026298355	1	3	08/08/2025 21:46:32	09/08/2025 22:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	90	21310	2241,65	Estação Transformadora	PE66051
540	383	8	2025	13035	EAR02	EAR	0026298365	1	3	08/08/2025 21:46:46	09/08/2025 12:12:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38516	57,70	Estação Transformadora	ARE1389
541	383	8	2025	13071	POC01	POC	BA03272358	1	3	08/08/2025 21:47:17	08/08/2025 22:32:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	68201	164,71	Junper	CF638751
542	383	8	2025	13068	PN06	PN	BA03272436	1	3	08/08/2025 21:48:29	08/08/2025 23:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	532	44888	1097,69	Chave Unipolar	Chave Raca
543	383	8	2025	13041	GXD11	GXD	BA03272348	1	3	08/08/2025 21:48:41	09/08/2025 11:06:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	52777	1768,53	Religadora Automática	SG186038
544	383	8	2025	13058	MAR07	MAR	0026298383	1	3	08/08/2025 21:49:20	09/08/2025 04:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	34	60126	214,01	Religadora Automática	N39625
545	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	0026298217	1	3	08/08/2025 21:49:45	09/08/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	171	57447	3349,46	Estação Transformadora	TE02507
546	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 21:52:23	08/08/2025 22:57:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1036	34465	1130,97	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
547	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 21:52:23	09/08/2025 01:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	34465	430,66	Religadora Automática	Religador
548	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	08/08/2025 21:52:23	09/08/2025 01:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	34465	530,71	Religadora Automática	Religador
549	383	8	2025	16395	ARL03	ARL	0026298457	1	3	08/08/2025 21:53:02	09/08/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	177	22654	2115,05	Base Fusível	PE873619
550	383	8	2025	13087	SAU01	SIA	0026298453	1	3	08/08/2025 21:54:00	09/08/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16857	23,43	Estação Transformadora	SA0682
551	383	8	2025	13031	CEL15	CEL	0026298461	1	3	08/08/2025 21:56:34	09/08/2025 04:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	115	46072	708,08	Base Fusível	MG09211
552	383	8	2025	13079	SCS03	SCS	0026298465	1	3	08/08/2025 21:56:55	09/08/2025 16:01:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	34849	705,28	Base Fusível	G104277
553	383	8	2025	13090	TER02	TTR	0026298479	1	3	08/08/2025 21:57:47	09/08/2025 02:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	188	41155	840,41	Base Fusível	TE00048
554	383	8	2025	16392	PAP01	PAP	0026298579	1	3	08/08/2025 22:00:00	08/08/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	15567	14,00		
555	383	8	2025	13022	BAX08	BAX	0026298527	1	3	08/08/2025 22:01:36	09/08/2025 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	55300	901,91	Estação Transformadora	AR47758
556	383	8	2025	13022	BAX03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 22:06:03	08/08/2025 22:09:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	656	55300	39,36	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
557	383	8	2025	13022	BAX03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 22:06:03	08/08/2025 22:10:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2226	55300	149,64	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
558	383	8	2025	13022	BAX03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 22:06:03	08/08/2025 22:10:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2539	55300	183,37	Religadora Automática	Religador
559	383	8	2025	13022	BAX03	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 22:06:03	08/08/2025 23:00:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	342	55300	310,27	Religadora Automática	Religador
560	383	8	2025	13022	BAX07	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 22:06:03	08/08/2025 22:09:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1719	55300	91,68	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
561	383	8	2025	13022	BAX09	BAX	BA03272286	1	3	08/08/2025 22:06:03	08/08/2025 22:09:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3323	55300	199,38	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
562	383	8	2025	13066	PAR12	PXR	0026298559	1	3	08/08/2025 22:06:17	09/08/2025 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	70282	1047,73	Estação Transformadora	G103842
563	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	BA03272470	1	3	08/08/2025 22:08:45	08/08/2025 22:13:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	835	38516	64,25	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
564	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	BA03272470	1	3	08/08/2025 22:08:45	08/08/2025 23:10:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2035	38516	2092,09	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
565	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	BA03272470	1	3	08/08/2025 22:08:45	08/08/2025 23:47:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	38516	223,05	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
566	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	BA03272470	1	3	08/08/2025 22:08:45	09/08/2025 00:11:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1213	38516	2486,65	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
567	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	BA03272470	1	3	08/08/2025 22:08:45	09/08/2025 11:51:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	38516	342,84	Religadora Automática	DIS_MAN_L5
568	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	BA03272470	1	3	08/08/2025 22:08:45	09/08/2025 11:51:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	38516	438,90	Base Fusível	Ch. Fusível
569	383	8	2025	13035	EAR01	EAR	0026298583	1	3	08/08/2025 22:09:09	09/08/2025 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	38516	542,96	Base Fusível	ARE5319
570	383	8	2025	16395	FAG03	FAG	0026298605	1	3	08/08/2025 22:11:27	09/08/2025 17:43:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22654	19,53	Estação Transformadora	P920076
571	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026307985	1	3	08/08/2025 22:14:26	10/08/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21310	25,93	Estação Transformadora	RBT8444
572	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026300647	1	3	08/08/2025 22:14:48	09/08/2025 12:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	28708	98,96	Base Fusível	ARE5255
573	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	08/08/2025 22:15:12	08/08/2025 22:19:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1316	27676	100,16	Religadora Automática	CG54254
574	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	08/08/2025 22:15:12	08/08/2025 22:21:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1212	27676	122,21	Religadora Automática	CG54254
575	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	08/08/2025 22:15:12	08/08/2025 23:48:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	27676	90,54	Religadora Automática	CG54254
576	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	08/08/2025 22:15:12	09/08/2025 00:35:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	27676	100,46	Religadora Automática	CG54254
577	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	08/08/2025 22:15:12	09/08/2025 00:35:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	27676	107,47	Religadora Automática	CG54254
578	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	08/08/2025 22:15:12	09/08/2025 00:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	27676	38,48	Religadora Automática	CG54254
579	383	8	2025	13031	CEL21	CEL	0026298673	1	3	08/08/2025 22:18:16	09/08/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	46072	12,53	Base Fusível	MG28390
580	383	8	2025	13035	EAR06	EAR	0026298669	1	3	08/08/2025 22:18:56	09/08/2025 10:55:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38516	12,61	Estação Transformadora	ARA0217
581	383	8	2025	16389	NSA02	NSA	0026298677	1	3	08/08/2025 22:20:04	09/08/2025 06:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30279	8,08	Estação Transformadora	MC21871
582	383	8	2025	13043	IGB02	IGB	BA03272484	1	3	08/08/2025 22:20:27	08/08/2025 22:25:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	378	27115	28,77	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
583	383	8	2025	13043	IGB02	IGB	BA03272484	1	3	08/08/2025 22:20:27	08/08/2025 23:28:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	852				

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
631	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026299511	1	3	09/08/2025 00:05:56	09/08/2025 12:24:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	60	23413	738,23	Base Fusível	PE67861
632	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026299511	1	3	09/08/2025 00:05:56	09/08/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	8	23413	111,21	Base Fusível	PE67861
633	383	8	2025	13019	ARC02	ARC	0026299165	1	3	09/08/2025 00:09:29	09/08/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14836	10,26	Estação Transformadora	F631840
634	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	0026299183	1	3	09/08/2025 00:17:44	10/08/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	57447	3318,40	Base Fusível	TE62464
635	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	09/08/2025 00:27:13	09/08/2025 01:47:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	129	41155	172,47	Religadora Automática	TE959001
636	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	09/08/2025 00:29:15	09/08/2025 01:48:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	92	41155	120,93	Base Fusível	TE959001
637	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026299209	1	3	09/08/2025 00:33:38	09/08/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	95	23413	909,41	Base Fusível	PE670562
638	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026299727	1	3	09/08/2025 00:37:32	09/08/2025 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	103	28708	587,90	Base Fusível	ARE5255
639	383	8	2025	13098	VPA02	VPA	BA03272482	1	3	09/08/2025 00:40:10	09/08/2025 00:51:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	27676	16,34	Religadora Automática	CG54254
640	383	8	2025	13091	TRB02	TRB	0026299233	1	3	09/08/2025 00:42:12	09/08/2025 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	60	57447	464,80	Base Fusível	TE60131
641	383	8	2025	13068	PN10	PN	BA03272436	1	3	09/08/2025 00:40:29	09/08/2025 01:17:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	1	44888	0,61	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
642	383	8	2025	13091	TRB01	TRB	0026299237	1	3	09/08/2025 00:41:05	09/08/2025 10:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	42	57447	404,54	Base Fusível	TE60113
643	383	8	2025	13068	PN02	PN	0026299249	1	3	09/08/2025 00:50:39	09/08/2025 17:31:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	44888	266,82	Estação Transformadora	N760755
644	383	8	2025	16395	ARL03	ARL	BA03272070	1	3	09/08/2025 00:57:13	09/08/2025 12:38:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	16	22654	186,93	Religadora Automática	UF873247
645	383	8	2025	13043	IGB04	IGB	0026299275	1	3	09/08/2025 01:02:10	09/08/2025 06:04:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27115	5,03	Estação Transformadora	ARA0592
646	383	8	2025	13071	POC09	POC	0026299287	1	3	09/08/2025 01:04:09	09/08/2025 02:44:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68201	3,34	Estação Transformadora	C745664
647	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026299299	1	3	09/08/2025 01:11:52	09/08/2025 17:07:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	142	21310	2261,90	Estação Transformadora	PE66485
648	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026296287	1	3	09/08/2025 01:21:01	09/08/2025 02:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	101	28708	129,59	Base Fusível	ARA1763
649	383	8	2025	13022	BAX07	BAX	BA03272568	1	3	09/08/2025 01:28:22	09/08/2025 02:26:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	94	55300	91,23	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
650	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272312	1	3	09/08/2025 01:30:57	09/08/2025 01:44:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	47	41155	10,67	Religadora Automática	TE959001
651	383	8	2025	13090	TER02	TER	BA03272282	1	3	09/08/2025 01:34:51	09/08/2025 02:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	213	41155	161,88	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
652	383	8	2025	13090	TER02	TER	BA03272282	1	3	09/08/2025 01:35:30	09/08/2025 01:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	144	41155	10,44	Disjuntor Média	DIS_MAN_EST
653	383	8	2025	13090	TER02	TER	BA03272282	1	3	09/08/2025 01:35:30	09/08/2025 02:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	127	41155	95,14	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
654	383	8	2025	13044	IR507	IRS	0026299359	1	3	09/08/2025 01:44:21	09/08/2025 08:33:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35143	6,83	Estação Transformadora	M468436
655	383	8	2025	16393	BRL01	BRL	0026299373	1	3	09/08/2025 01:58:56	09/08/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	106	22728	885,22	Base Fusível	CG08521
656	383	8	2025	13070	POR07	PDR	BA03272194	1	3	09/08/2025 02:00:15	09/08/2025 02:35:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	34465	69,68	Religadora Automática	Religador
657	383	8	2025	13047	ITP05	ITP	0026299385	1	3	09/08/2025 02:02:48	09/08/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	22	23413	356,47	Base Fusível	PE66519
658	383	8	2025	13088	TAM09	TAM	0026299387	1	3	09/08/2025 02:04:30	09/08/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	365	46768	1432,63	Estação Transformadora	F633437
659	383	8	2025	16393	BIJ01	BIJ	BA03272594	1	3	09/08/2025 02:45:21	09/08/2025 03:57:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	22728	50,42	Religadora Automática	Religador
660	383	8	2025	16393	BIJ01	BIJ	BA03272594	1	3	09/08/2025 02:45:21	09/08/2025 09:51:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	153	22728	1086,39	Religadora Automática	DIS_MAN_LS
661	383	8	2025	16395	ARL02	ARL	0026299453	1	3	09/08/2025 02:48:33	09/08/2025 14:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	22	22654	261,60	Base Fusível	PE63597
662	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	BA03272206	1	3	09/08/2025 02:51:03	09/08/2025 05:07:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	676	21310	1541,47	Chave Unipolar	Chave Raca
663	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	BA03272206	1	3	09/08/2025 02:51:03	11/08/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	10	21310	623,16	Religadora Automática	Religador
664	383	8	2025	13056	QUJ02	QUJ	BA03272598	1	3	09/08/2025 02:52:26	09/08/2025 04:56:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	54569	134,91	Religadora Automática	MC474081
665	383	8	2025	13070	POR02	PDR	BA03272604	1	3	09/08/2025 03:08:53	09/08/2025 10:49:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	34465	8136,06	Jumper	TRAMO_MT
666	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026306321	1	3	09/08/2025 03:14:28	09/08/2025 06:54:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	21310	164,73	Base Fusível	P869397
667	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	0026299517	1	3	09/08/2025 03:22:16	09/08/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	46	21310	347,10	Base Fusível	PE67250
668	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026299523	1	3	09/08/2025 03:27:32	10/08/2025 10:57:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	37	41155	1165,34	Base Fusível	TE61410
669	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026299523	1	3	09/08/2025 03:27:32	10/08/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	11	41155	390,95	Base Fusível	TE61410
670	383	8	2025	13090	PNV02	PNV	0026299531	1	3	09/08/2025 03:32:28	10/08/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	4	41155	122,37	Base Fusível	TE61055
671	383	8	2025	13091	TRB05	TRB	0026299541	1	3	09/08/2025 03:38:56	09/08/2025 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	8	57447	52,54	Base Fusível	TE960952
672	383	8	2025	13035	EAR01	EAR	0026299853	1	3	09/08/2025 03:40:00	09/08/2025 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	284	38516	23,67		
673	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	0026299551	1	3	09/08/2025 03:43:08	09/08/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	24	21310	214,75	Base Fusível	PE67785
674	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	0026302131	1	3	09/08/2025 03:48:34	09/08/2025 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	60126	143,14	Estação Transformadora	N137307
675	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026299585	1	3	09/08/2025 03:54:15	09/08/2025 14:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	60126	429,83	Estação Transformadora	N17858
676	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026299593	1	3	09/08/2025 03:56:45	09/08/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	102	23413	685,52	Base Fusível	PE66359
677	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272626	1	3	09/08/2025 03:56:51	09/08/2025 05:32:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	166	41155	265,60	Religadora Automática	TE963585
678	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272626	1	3	09/08/2025 03:56:51	09/08/2025 13:12:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	41155	694,50	Religadora Automática	TE963585
679	383	8	2025	13074	RBN04	RBN	0026299603	1	3	09/08/2025 03:59:16	09/08/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	36	19362	426,44	Base Fusível	SG59071
680	383	8	2025	13035	EAR06	EAR	0026299613	1	3	09/08/2025 04:03:06	09/08/2025 05:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	63	38516	120,65	Base Fusível	ARE5324
681	383	8	2025	13090	TER05	TER	0026297871	1	3	09/08/2025 04:15:50	09/08/2025 04:56:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	41155	44,42	Religadora Automática	TE62326
682	383	8	2025	13058	MAR04	MAR	0026299647	1	3	09/08/2025 04:18:23	09/08/2025 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	326	60126	1606,18	Base Fusível	N38765
683	383	8	2025	13015	ALC16	ALC	0026299665	1	3	09/08/2025 04:31:58	09/08/2025 12:48:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	56	58376	463,62	Base Fusível	SG51841
684	383	8	2025	16391	NVS01	NVS	0026299667	1	3	09/08/2025 04:32:12	09/08/2025 06:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	155	25067	368,90	Base Fusível	SG00196
685	383	8	2025	13046	INO02	INO	0026308957	1	3	09/08/2025 04:43:26	10/08/2025 08:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	30	53254	828,78	Base Fusível	N760637
686	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	0026299691	1	3	09/08/2025 04:44:16	09/08/2025 09:35:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	220	38516	1066,57	Base Fusível	ARA1206
687	383	8	2025	16388	CAB03	CAB	0026299695	1	3	09/08/2025 04:45:21	09/08/2025 19:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	726	16853	10740,56	Base Fusível	MC472083
688	383	8	2025	13043	IGB01	IGB	0026298697	1										

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	QM	Dispositivo	Elemento Resp.
736	383	8	2025	13695	ARL03	ARL	0026300275	1	3	09/08/2025 07:03:13	09/08/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22654	628	Base Fusível	PE64593
737	383	8	2025	13056	MAC08	MAC	0026300283	1	3	09/08/2025 07:04:55	09/08/2025 11:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54569	393	Estação Transformadora	M470230
738	383	8	2025	13090	TER04	TER	0026300291	1	3	09/08/2025 07:05:20	10/08/2025 17:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	41155	172,81	Estação Transformadora	O961511
739	383	8	2025	13098	VPA01	VPA	0026300307	1	3	09/08/2025 07:08:17	09/08/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	3	27676	25,59	Base Fusível	CG54103
740	383	8	2025	13022	BAX07	BAX	0026300317	1	3	09/08/2025 07:09:02	09/08/2025 14:05:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55300	13,88	Estação Transformadora	ARA7983
741	383	8	2025	13056	QUI01	QUI	0026300329	1	3	09/08/2025 07:11:22	09/08/2025 10:56:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	54569	37,55	Estação Transformadora	MC28178
742	383	8	2025	13090	TER04	TER	0026300335	1	3	09/08/2025 07:11:37	09/08/2025 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	25	41155	173,49	Base Fusível	TS962872
743	383	8	2025	13027	BUZ05	BUZ	0026300349	1	3	09/08/2025 07:12:01	09/08/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32595	5,43	Estação Transformadora	F631433
744	383	8	2025	13693	BIJ02	BIJ	0026300351	1	3	09/08/2025 07:12:02	09/08/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	36	22728	184,78	Base Fusível	CG534497
745	383	8	2025	13090	TER05	TER	BA03272626	1	3	09/08/2025 07:13:54	09/08/2025 07:38:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	166	41155	67,28	Religadora Automática	TS963585
746	383	8	2025	13693	BRL02	BRL	0026300377	1	3	09/08/2025 07:14:31	09/08/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	22728	23,79	Base Fusível	CG540343
747	383	8	2025	13071	POC01	POC	0026300419	1	3	09/08/2025 07:18:02	09/08/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68201	6,37	Estação Transformadora	CF45558
748	383	8	2025	13056	QUI01	QUI	0026300441	1	3	09/08/2025 07:19:45	09/08/2025 09:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	45	54569	114,19	Base Fusível	MC24211
749	383	8	2025	13695	ARL04	ARL	0026297297	1	3	09/08/2025 07:20:00	09/08/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	22654	2,00		
750	383	8	2025	13047	CSSEC02	SEC	0026300451	1	3	09/08/2025 07:21:13	10/08/2025 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	33	23413	938,18	Base Fusível	PE68484
751	383	8	2025	13071	POC06	POC	0026300453	1	3	09/08/2025 07:21:30	09/08/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68201	4,64	Estação Transformadora	F633171
752	383	8	2025	13071	POC01	POC	0026300499	1	3	09/08/2025 07:24:52	09/08/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68201	2,17	Estação Transformadora	F633813
753	383	8	2025	13071	POC07	POC	0026300553	1	3	09/08/2025 07:30:11	09/08/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68201	8,49	Estação Transformadora	F636409
754	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026300555	1	3	09/08/2025 07:30:19	09/08/2025 11:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	44	21310	161,83	Base Fusível	PE689344
755	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026300565	1	3	09/08/2025 07:30:58	10/08/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	43	41155	1461,31	Estação Transformadora	TE60902
756	383	8	2025	13695	ARL01	ARL	0026300575	1	3	09/08/2025 07:31:38	09/08/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	45	22654	137,52	Base Fusível	PE63078
757	383	8	2025	13045	ING04	ING	0026300597	1	3	09/08/2025 07:35:01	09/08/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	37925	285,54	Base Fusível	N30297
758	383	8	2025	13028	CAF06	CAF	0026300639	1	3	09/08/2025 07:39:01	09/08/2025 20:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53424	25,94	Estação Transformadora	CF44424
759	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	0026299691	1	3	09/08/2025 07:40:16	09/08/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	38516	109,14		
760	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	0026300673	1	3	09/08/2025 07:41:47	09/08/2025 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	60126	625,39	Estação Transformadora	N339476
761	383	8	2025	13098	VPA03	VPA	0026301433	1	3	09/08/2025 07:44:39	09/08/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27676	4,12	Estação Transformadora	LS39118
762	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026300709	1	3	09/08/2025 07:44:17	09/08/2025 16:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	15	41155	135,68	Base Fusível	TE62264
763	383	8	2025	13058	MAR06	MAR	0026300729	1	3	09/08/2025 07:45:16	09/08/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	61	60126	238,65	Base Fusível	N3800527
764	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026300747	1	3	09/08/2025 07:46:04	09/08/2025 18:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	33	41155	362,42	Base Fusível	TE62532
765	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026300747	1	3	09/08/2025 07:46:04	09/08/2025 18:45:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	18	41155	197,78	Base Fusível	TE62532
766	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026300747	1	3	09/08/2025 07:46:04	10/08/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	11	41155	317,89	Base Fusível	TE62532
767	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026300747	1	3	09/08/2025 07:46:04	10/08/2025 12:40:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1	41155	28,91	Base Fusível	TE62532
768	383	8	2025	13046	INO07	INO	0026300749	1	3	09/08/2025 07:46:08	09/08/2025 15:38:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	53254	23,60	Estação Transformadora	N339764
769	383	8	2025	13058	MAR08	MAR	0026300781	1	3	09/08/2025 07:48:23	09/08/2025 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	60126	23,33	Estação Transformadora	N700964
770	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	0026300803	1	3	09/08/2025 07:49:00	10/08/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	20	21310	543,67	Estação Transformadora	PE67248
771	383	8	2025	13047	CSSEC02	SEC	0026297235	1	3	09/08/2025 07:50:36	09/08/2025 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	179	23413	87,71		
772	383	8	2025	16993	BIJ01	BIJ	BA03272594	1	3	09/08/2025 07:50:39	09/08/2025 09:15:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	185	22728	252,93	Religadora Automática	DIS_MAN_LN
773	383	8	2025	16993	BIJ01	BIJ	BA03272594	1	3	09/08/2025 07:50:39	09/08/2025 10:35:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	480	22728	1320,13	Base Fusível	FUSIBLE_L5
774	383	8	2025	13688	CAB03	CAB	0026300843	1	3	09/08/2025 07:52:00	09/08/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16853	8,80	Estação Transformadora	M471352
775	383	8	2025	13090	PNV04	PNV	0026300865	1	3	09/08/2025 07:54:15	10/08/2025 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	41155	154,10	Base Fusível	TE62928
776	383	8	2025	13090	PNV02	PNV	0026300891	1	3	09/08/2025 07:57:37	10/08/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	12	41155	352,48	Base Fusível	TS962673
777	383	8	2025	13044	BS06	BS	0026300925	1	3	09/08/2025 08:00:39	09/08/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	18	35143	44,81	Base Fusível	MC47421
778	383	8	2025	13022	BAX08	BAX	0026300933	1	3	09/08/2025 08:01:18	09/08/2025 15:35:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55300	7,57	Estação Transformadora	ARA7549
779	383	8	2025	13058	MAR04	MAR	0026300937	1	3	09/08/2025 08:01:32	09/08/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	304	60126	650,90	Base Fusível	N38881
780	383	8	2025	13044	BS08	BS	0026300979	1	3	09/08/2025 08:04:17	09/08/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	35143	5,86	Base Fusível	MC656640
781	383	8	2025	13088	TAM10	TAM	0026300983	1	3	09/08/2025 08:04:51	09/08/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	46768	2,92	Estação Transformadora	CF49131
782	383	8	2025	13090	TER05	TER	0026300989	1	3	09/08/2025 08:05:00	10/08/2025 15:05:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	41155	1426,08	Estação Transformadora	TE70354
783	383	8	2025	16993	BIJ03	BIJ	0026301019	1	3	09/08/2025 08:08:16	09/08/2025 13:52:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22728	5,75	Estação Transformadora	LS41023
784	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026301035	1	3	09/08/2025 08:09:32	09/08/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	204	21310	1290,19	Base Fusível	PE66270
785	383	8	2025	13027	BUZ05	BUZ	0026301049	1	3	09/08/2025 08:11:00	09/08/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	32595	26,00		
786	383	8	2025	13049	ITA04	ITA	0026301057	1	3	09/08/2025 08:11:42	10/08/2025 01:13:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	40051	596,12	Estação Transformadora	PE66082
787	383	8	2025	13090	TER01	TER	0026301095	1	3	09/08/2025 08:13:59	09/08/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	28	41155	208,14	Estação Transformadora	O959279
788	383	8	2025	13046	INO06	INO	0026301097	1	3	09/08/2025 08:14:05	09/08/2025 10:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	228	53254	603,88	Base Fusível	N38861
789	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	0026301127	1	3	09/08/2025 08:18:20	09/08/2025 16:30:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	57447	180,62	Base Fusível	TE71009
790	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026301135	1	3	09/08/2025 08:19:03	09/08/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60126	5,52	Estação Transformadora	N762057
791	383	8	2025	13093	VDP08	VDP	0026294397	1	3	09/08/2025 08:20:00	09/08/2025 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	49624	5,80		
792	383	8	2025	13046	INO07	INO	0026301179	1	3	09/08/2025 08:20:53	09/08/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	24	53254	311,65	Estação Transformadora	N701117
793	383	8	2025	17187	RCL02	RCL	0026301199	1	3	09/08/2025 08:23:14	09/08/2025 10:19:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32294	3,87	Estação Transformadora	MC22334
794	383	8																

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
841	383	8	2025	13086	SPT04	SPT	0026298169	1	3	09/08/2025 09:23:00	09/08/2025 10:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	47748	51,20		
842	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	0026302069	1	3	09/08/2025 09:29:38	10/08/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57447	28,17	Estação Transformadora	TE60467
843	383	8	2025	17188	AR508	ARS	00262956347	1	3	09/08/2025 09:30:00	09/08/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	33976	44,00		
844	383	8	2025	16393	BJD01	BJD	0026302071	1	3	09/08/2025 09:30:06	09/08/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	76	22728	253,21	Base Fusível	CG54204
845	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026302119	1	3	09/08/2025 09:33:40	09/08/2025 14:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21310	5,04	Estação Transformadora	PE67565
846	383	8	2025	13022	BAK07	BAX	0026302199	1	3	09/08/2025 09:39:56	10/08/2025 05:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	55300	710,05	Estação Transformadora	ARA7165
847	383	8	2025	13049	ITA04	ITA	0026302221	1	3	09/08/2025 09:41:23	09/08/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	21	40051	74,77	Base Fusível	PE875053
848	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026299733	1	3	09/08/2025 09:43:03	09/08/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	10	21310	19,49		
849	383	8	2025	13041	GXD10	GXD	0026302243	1	3	09/08/2025 09:43:45	10/08/2025 08:49:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52777	46,18	Estação Transformadora	S202452
850	383	8	2025	13070	POR08	PDR	0026294475	1	3	09/08/2025 09:45:07	09/08/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	34465	32,91		
851	383	8	2025	13041	GXD06	GXD	0026304737	1	3	09/08/2025 09:45:49	10/08/2025 12:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	52777	639,27	Base Fusível	SG91422
852	383	8	2025	13080	ITC01	ITC	0026302275	1	3	09/08/2025 09:46:09	09/08/2025 12:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	55683	10,72	Base Fusível	Ch.Fusível
853	383	8	2025	13086	SPT02	SPT	0026302309	1	3	09/08/2025 09:48:45	09/08/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47748	7,35	Base Fusível	NB820074
854	383	8	2025	13093	VDP01	VDP	0026300197	1	3	09/08/2025 09:50:00	09/08/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	43	49624	86,00		
855	383	8	2025	17189	ZSL09	ZSL	0026309821	1	3	09/08/2025 09:52:08	10/08/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	31180	1460,03	Estação Transformadora	N334203
856	383	8	2025	13047	ITP07	ITP	0026302369	1	3	09/08/2025 09:53:33	10/08/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23413	24,44	Estação Transformadora	PE66565
857	383	8	2025	13088	TAM09	TAM	0026302379	1	3	09/08/2025 09:54:04	09/08/2025 15:45:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	46768	11,73	Estação Transformadora	PE35995
858	383	8	2025	13071	POC04	POC	0026302465	1	3	09/08/2025 10:00:38	09/08/2025 11:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	391	68201	738,77	Base Fusível	CF44933
859	383	8	2025	17189	ZSL10	ZSL	0026302475	1	3	09/08/2025 10:01:29	09/08/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31180	6,64	Estação Transformadora	N33565
860	383	8	2025	13027	BUZ06	BUZ	0026302477	1	3	09/08/2025 10:01:45	09/08/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32595	1,89	Estação Transformadora	PE31211
861	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026302497	1	3	09/08/2025 10:02:49	10/08/2025 18:15:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	37	23413	1191,98	Estação Transformadora	PE67505
862	383	8	2025	16391	NVS01	NVS	0026301625	1	3	09/08/2025 10:04:00	09/08/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	25067	5,50		
863	383	8	2025	13027	BUZ08	BUZ	0026302563	1	3	09/08/2025 10:08:59	09/08/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32595	4,33	Estação Transformadora	PE35569
864	383	8	2025	13022	BAK08	BAX	0026302617	1	3	09/08/2025 10:13:16	09/08/2025 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55300	7,72	Estação Transformadora	ARA7640
865	383	8	2025	13043	IGB04	IGB	0026302629	1	3	09/08/2025 10:14:38	09/08/2025 12:31:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27115	4,58	Estação Transformadora	ARE1044
866	383	8	2025	13035	EAR03	EAR	0026302637	1	3	09/08/2025 10:15:22	09/08/2025 16:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38516	5,89	Estação Transformadora	ARE1111
867	383	8	2025	17185	SPA03	SPA	0026302645	1	3	09/08/2025 10:16:11	09/08/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37586	2,06	Estação Transformadora	CF44886
868	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026301303	1	3	09/08/2025 10:18:59	10/08/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	9	41155	282,90	Estação Transformadora	TE61405
869	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	0026302689	1	3	09/08/2025 10:20:45	09/08/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1	57447	1,49	Base Fusível	TE04683
870	383	8	2025	13035	EAR05	EAR	0026302715	1	3	09/08/2025 10:25:27	09/08/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38516	13,32	Estação Transformadora	ARE6700
871	383	8	2025	13056	MAC08	MAC	0026302717	1	3	09/08/2025 10:25:28	09/08/2025 13:18:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54569	2,89	Estação Transformadora	MC25060
872	383	8	2025	17185	SPA05	SPA	0026302739	1	3	09/08/2025 10:26:36	09/08/2025 12:39:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37586	2,22	Estação Transformadora	PE31326
873	383	8	2025	16395	ARL05	ARL	0026302765	1	3	09/08/2025 10:29:20	10/08/2025 05:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22654	56,34	Estação Transformadora	PE63345
874	383	8	2025	13017	ARA01	ARA	0026302769	1	3	09/08/2025 10:29:58	09/08/2025 12:07:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28708	1,63	Estação Transformadora	ARE6218
875	383	8	2025	13046	INC06	INO	0026301097	1	3	09/08/2025 10:30:00	09/08/2025 10:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	53254	2,30		
876	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026301491	1	3	09/08/2025 10:34:00	09/08/2025 11:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	53424	38,25		
877	383	8	2025	13025	BGN03	BGN	0026302821	1	3	09/08/2025 10:36:13	09/08/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29476	2,73	Estação Transformadora	PE89038
878	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026302841	1	3	09/08/2025 10:38:19	09/08/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	33	49624	86,18	Base Fusível	SG97827
879	383	8	2025	17188	AR506	ARS	0026302859	1	3	09/08/2025 10:40:56	10/08/2025 09:26:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33976	22,75	Estação Transformadora	S210004
880	383	8	2025	13087	SAI03	SIA	0026302909	1	3	09/08/2025 10:46:54	09/08/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	21	16857	86,84	Base Fusível	MC20572
881	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026302913	1	3	09/08/2025 10:47:21	09/08/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60126	5,21	Estação Transformadora	N070080
882	383	8	2025	13090	TER04	TER	0026302963	1	3	09/08/2025 10:51:07	09/08/2025 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	29	41155	146,39	Base Fusível	TE70995
883	383	8	2025	13022	BAK07	BAX	0026302959	1	3	09/08/2025 10:51:29	10/08/2025 02:29:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55300	15,63	Estação Transformadora	ARA2266
884	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026302989	1	3	09/08/2025 10:55:26	09/08/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60126	4,74	Estação Transformadora	N339505
885	383	8	2025	13058	MAR02	MAR	0026302991	1	3	09/08/2025 10:55:51	10/08/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60126	13,57	Estação Transformadora	N339763
886	383	8	2025	13035	EAR02	EAR	0026303009	1	3	09/08/2025 10:57:11	09/08/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38516	7,46	Estação Transformadora	ART0061
887	383	8	2025	17187	VWJ03	VWJ	0026303017	1	3	09/08/2025 10:58:37	09/08/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32294	6,38	Estação Transformadora	MC25992
888	383	8	2025	13056	CAR02	CAR	0026303021	1	3	09/08/2025 10:58:43	09/08/2025 12:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54569	1,57	Estação Transformadora	MC23811
889	383	8	2025	13022	BAK04	BAX	0026303031	1	3	09/08/2025 11:00:13	10/08/2025 08:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55300	21,81	Estação Transformadora	ARA7101
890	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026303055	1	3	09/08/2025 11:02:09	10/08/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	15	41155	381,96	Estação Transformadora	TE60896
891	383	8	2025	13087	SAI02	SIA	0026303071	1	3	09/08/2025 11:02:59	09/08/2025 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16857	1,18	Estação Transformadora	S340074
892	383	8	2025	13019	ARC02	ARC	0026303073	1	3	09/08/2025 11:03:22	09/08/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14836	2,94	Estação Transformadora	PE33134
893	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026303153	1	3	09/08/2025 11:07:54	10/08/2025 10:18:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	49624	23,18	Estação Transformadora	U9354
894	383	8	2025	13028	CAF04	CAF	0026303109	1	3	09/08/2025 11:07:55	09/08/2025 13:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53424	2,45	Estação Transformadora	CF49648
895	383	8	2025	13050	ITB01	ITB	0026303133	1	3	09/08/2025 11:10:19	09/08/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	20760	32,45	Base Fusível	SG57705
896	383	8	2025	13070	POR08	PDR	0026303147	1	3	09/08/2025 11:11:01	10/08/2025 00:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34465	13,07	Estação Transformadora	S251112
897	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026303231	1	3	09/08/2025 11:12:51	09/08/2025 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	53424	203,75	Base Fusível	CF632652
898	383	8	2025	16388	CAR02	CAB	0026303175	1	3	09/08/2025 11:15:36	09/08/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	16853	23,16	Estação Transformadora	M469154
899	383	8	2025	13049	ITA04	ITA	0026303187	1	3	09/08/2025 11:16:49	11/08/2025 03:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	86</				

Item	Agente	Mis_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.	
946	383	8	2025	13058	MAR03	MAR	0026314585	1	3	09/08/2025 12:33:00	11/08/2025 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	60126	618,60	Estação Transformadora	N39564	
947	383	8	2025	16389	NSA01	NSA	0026303829	1	3	09/08/2025 12:34:29	09/08/2025 15:17:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	30279	13,57	Estação Transformadora	M46056	
948	383	8	2025	16395	ARL04	ARL	0026302827	1	3	09/08/2025 12:34:30	09/08/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1	22654	2,43	Base Fusível	PE64022	
949	383	8	2025	13090	TER04	TER	0026303861	1	3	09/08/2025 12:36:27	09/08/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	41155	5,31	Base Fusível	TE60187	
950	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026303855	1	3	09/08/2025 12:37:09	09/08/2025 16:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53424	3,51	Estação Transformadora	F633001	
951	383	8	2025	13046	INO01	INO	0026303865	1	3	09/08/2025 12:38:35	10/08/2025 09:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53254	41,91	Estação Transformadora	N39215	
952	383	8	2025	13050	ITB03	ITB	BA03272758	1	3	09/08/2025 12:40:00	09/08/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	8	20760	34,67	Base Fusível	SG57971	
953	383	8	2025	17184	SAF01	SAF	0026303287	1	3	09/08/2025 12:40:00	09/08/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1	24268	2,33			
954	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026303893	1	3	09/08/2025 12:42:01	10/08/2025 11:37:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21310	45,86	Estação Transformadora	PE65260	
955	383	8	2025	13098	VPA01	VPA	0026303909	1	3	09/08/2025 12:43:50	09/08/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	27676	3,94	Estação Transformadora	CG53307	
956	383	8	2025	13058	MAR07	MAR	0026303911	1	3	09/08/2025 12:44:00	09/08/2025 22:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	34	60126	324,70	Base Fusível	N39625	
957	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026303927	1	3	09/08/2025 12:46:25	10/08/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	32	41155	725,64	Base Fusível	TE60968	
958	383	8	2025	13070	PDR07	PDR	BA03272788	1	3	09/08/2025 12:55:00	09/08/2025 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	45	34465	17,25	Base Fusível	SG90805	
959	383	8	2025	17184	CAM02	CAM	0026304007	1	3	09/08/2025 12:56:28	09/08/2025 16:27:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24268	3,51	Estação Transformadora	P059661	
960	383	8	2025	13089	TAG02	TAG	BA03272808	1	3	09/08/2025 13:00:00	09/08/2025 14:01:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	16	12121	16,44	Chave Unipolar	SG97308	
961	383	8	2025	13075	RDC02	RDC	BA03272810	1	3	09/08/2025 13:00:55	09/08/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	42	21310	13,36	Base Fusível	PER70167	
962	383	8	2025	17184	CAM03	CAM	0026304075	1	3	09/08/2025 13:04:30	09/08/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24268	3,67	Estação Transformadora	P051380	
963	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026304105	1	3	09/08/2025 13:08:37	09/08/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53424	1,44	Estação Transformadora	F633581	
964	383	8	2025	13090	PNV04	PNV	0026300865	1	3	09/08/2025 13:10:40	10/08/2025 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	41155	153,88			
965	383	8	2025	13022	BAV05	BAX	0026304147	1	3	09/08/2025 13:14:34	09/08/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	220	1	55300	1,77	Estação Transformadora	ARE3168	
966	383	8	2025	13071	POC07	POC	0026304155	1	3	09/08/2025 13:15:14	09/08/2025 17:02:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68201	3,78	Estação Transformadora	F632734	
967	383	8	2025	13028	CAF02	CAF	0026303385	1	3	09/08/2025 13:15:41	09/08/2025 13:47:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	53424	32,53			
968	383	8	2025	17187	VIV03	VIV	0026304161	1	3	09/08/2025 13:16:08	09/08/2025 16:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32294	2,95	Estação Transformadora	M469601	
969	383	8	2025	13070	POR02	PDR	0026304173	1	3	09/08/2025 13:19:53	10/08/2025 13:14:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34465	23,90	Estação Transformadora	SG95457	
970	383	8	2025	13047	ITP03	ITP	0026299125	1	3	09/08/2025 13:20:00	09/08/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	2	23413	0,60			
971	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026304197	1	3	09/08/2025 13:22:22	10/08/2025 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	21310	1337,97	Estação Transformadora	PE68996	
972	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026304227	1	3	09/08/2025 13:27:06	09/08/2025 15:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53424	2,50	Estação Transformadora	F632911	
973	383	8	2025	17187	VIV02	VIV	0026304239	1	3	09/08/2025 13:28:35	09/08/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32294	1,49	Estação Transformadora	M475755	
974	383	8	2025	13093	VDP05	VDP	0026303427	1	3	09/08/2025 13:30:00	09/08/2025 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	1	49624	1,23			
975	383	8	2025	13055	MBU02	MBU	0026304263	1	3	09/08/2025 13:31:36	09/08/2025 17:06:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17341	3,58	Estação Transformadora	M466761	
976	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026304289	1	3	09/08/2025 13:35:21	09/08/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	49624	28,13	Base Fusível	S306570	
977	383	8	2025	13041	GXD12	GXD	0026304297	1	3	09/08/2025 13:36:29	10/08/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	52777	230,59	Estação Transformadora	S200595	
978	383	8	2025	13050	ITB04	ITB	0026304323	1	3	09/08/2025 13:39:54	09/08/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	20760	20,01	Estação Transformadora	SG57923	
979	383	8	2025	13027	BLZ08	BLZ	0026302563	1	3	09/08/2025 13:42:00	09/08/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32595	3,13			
980	383	8	2025	13041	GXD03	GXD	0026303327	1	3	09/08/2025 13:45:00	09/08/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	2	52777	2	1,50		
981	383	8	2025	13071	POC06	POC	0026304383	1	3	09/08/2025 13:50:20	09/08/2025 20:05:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68201	6,25	Estação Transformadora	F633641	
982	383	8	2025	13047	ITP06	ITP	0026304393	1	3	09/08/2025 13:51:07	10/08/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	23413	145,89	Estação Transformadora	PE66419	
983	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026304395	1	3	09/08/2025 13:51:10	10/08/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	53424	76,26	Estação Transformadora	CF48172	
984	383	8	2025	13028	CAF08	CAF	0026304449	1	3	09/08/2025 14:00:32	09/08/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	53424	11,15	Estação Transformadora	CF44150	
985	383	8	2025	17187	VIV02	VIV	0026304447	1	3	09/08/2025 14:00:32	09/08/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32294	0,96	Estação Transformadora	M472401	
986	383	8	2025	13056	QUJ03	QUI	0026304465	1	3	09/08/2025 14:02:26	09/08/2025 17:00:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	54569	162,89	Estação Transformadora	MC20605	
987	383	8	2025	13093	VDP10	VDP	0026304289	1	3	09/08/2025 14:05:21	09/08/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	49624	0,33			
988	383	8	2025	13044	IBS09	IBS	0026304503	1	3	09/08/2025 14:09:01	09/08/2025 16:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35143	6,50	Estação Transformadora	MC20962	
989	383	8	2025	13028	CAF02	CAF	0026309963	1	3	09/08/2025 14:10:47	10/08/2025 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	53424	128,52	Estação Transformadora	F636009	
990	383	8	2025	13075	RDC01	RDC	0026304579	1	3	09/08/2025 14:22:50	10/08/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21310	23,62	Estação Transformadora	P889635	
991	383	8	2025	13022	BAV06	BAX	0026304581	1	3	09/08/2025 14:22:58	09/08/2025 16:35:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55300	2,20	Estação Transformadora	AR47435	
992	383	8	2025	13028	CAF01	CAF	0026303527	1	3	09/08/2025 14:30:00	09/08/2025 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	53424	21,47			
993	383	8	2025	16393	BIJ01	BIJ	0026304637	1	3	09/08/2025 14:30:22	09/08/2025 17:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	23	22728	62,34	Base Fusível	CG98061	
994	383	8	2025	16393	BIJ01	BIJ	0026304637	1	3	09/08/2025 14:30:22	09/08/2025 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	3	22728	11,28	Base Fusível	CG98061	
995	383	8	2025	16393	BIJ01	BIJ	0026304637	1	3	09/08/2025 14:30:22	09/08/2025 18:46:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	50	22728	213,50	Base Fusível	CG98061	
996	383	8	2025	13047	CSCE02	SEC	0026304653	1	3	09/08/2025 14:31:05	09/08/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	83	23413	275,17	Base Fusível	PE68057	
997	383	8	2025	13088	TAM04	TAM	0026304671	1	3	09/08/2025 14:35:02	10/08/2025 08:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	46768	192,13	Estação Transformadora	F633463	
998	383	8	2025	17187	ROL03	ROL	0026304701	1	3	09/08/2025 14:37:16	09/08/2025 19:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	32294	4,51	Base Fusível	MC24729	
999	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026304703	1	3	09/08/2025 14:37:20	10/08/2025 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28708	10,44	Estação Transformadora	ARA0871	
1000	383	8	2025	13041	GXD11	GXD	0026304707	1	3	09/08/2025 14:37:56	10/08/2025 14:40:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52777	24,05	Estação Transformadora	S231488	
1001	383	8	2025	13074	RBN05	RBN	0026304709	1	3	09/08/2025 14:38:08	10/08/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11932	18,36	Estação Transformadora	SA40034	
1002	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026304775	1	3	09/08/2025 14:48:13	09/08/2025 22:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Avore ou Vegetacao	15000	18	21310	133,73	Base Fusível	T869927	
1003	383	8	2025	13043	IGR01	IGR	0026304781	1	3	09/08/2025 14:48:54	09/08/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	27115	1308,44	Base Fusível	ARA1247	
1004	383	8	2025	13043	IGR01	IGR	0026304781	1	3	09/08/2025 14:48:54	10/08/2025 01:54:00	Interna-Não							



Item	Agente	Mds_Compentência	Ano_Compentência	Código_Conjuntio	Alimentador	Subestação	Numero_Ordem_Interrupção	Cód_Tipo_Interrupção	Cód_Motivo_Espurgo	Data_Hora_Início_Interrupção	Data_Hora_Restabilização	Fato_Gerador	Nível_Tensão	Qtd_Consumidoras_Atingidas	Núm_Consumidores_Conjuntio	CR	Dispositivo	Elemento_Resp.
1051	383	8	2025	13028	CAPO1	CAF	0026305239	1	3	09/08/2025 15:56:20	09/08/2025 18:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	53424	3,03	Estação Transformadora	F032898
1052	383	8	2025	13080	MIR01	MIR	0026305243	1	3	09/08/2025 15:57:28	09/08/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	55683	522,92	Estação Transformadora	P053380
1053	383	8	2025	13017	ARA01	ARA	0026305247	1	3	09/08/2025 15:57:53	10/08/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	28708	533,26	Estação Transformadora	AR60469
1054	383	8	2025	13098	VPA03	VPA	0026305253	1	3	09/08/2025 15:59:34	09/08/2025 20:03:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27676	4,06	Estação Transformadora	LS36602
1055	383	8	2025	13047	ITPO6	ITP	0026305273	1	3	09/08/2025 16:02:42	11/08/2025 07:54:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23413	39,87	Estação Transformadora	P66514
1056	383	8	2025	13080	MIR01	MIR	0026305279	1	3	09/08/2025 16:04:02	09/08/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	55683	57,46	Base Fusivel	P053878
1057	383	8	2025	13047	ITPO6	ITP	0026305281	1	3	09/08/2025 16:04:09	10/08/2025 15:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	23413	531,63	Base Fusivel	PE872204
1058	383	8	2025	13056	QU01	QU	0026305329	1	3	09/08/2025 16:13:22	09/08/2025 19:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	54569	64,27	Base Fusivel	Ch. Fusivel
1059	383	8	2025	13091	TRB03	TRB	BA03272310	1	3	09/08/2025 16:14:44	09/08/2025 20:47:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	57447	95,58	Religadora Automatica	TR802
1060	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026305371	1	3	09/08/2025 16:15:38	11/08/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41155	72,48	Estação Transformadora	TE62657
1061	383	8	2025	13080	MIR04	MIR	0026305387	1	3	09/08/2025 16:19:46	09/08/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	220	3	55683	7,26	Estação Transformadora	PD7376
1062	383	8	2025	13093	VDP12	VDP	0026305409	1	3	09/08/2025 16:22:52	10/08/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	49624	890,20	Estação Transformadora	SG98369
1063	383	8	2025	13087	SIA02	SIA	0026305425	1	3	09/08/2025 16:24:46	10/08/2025 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16857	8,17	Estação Transformadora	SG40619
1064	383	8	2025	13047	ITPO3	ITP	0026305431	1	3	09/08/2025 16:25:54	10/08/2025 18:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	10	23413	258,52	Base Fusivel	PE67495
1065	383	8	2025	13019	ARC02	ARC	0026305437	1	3	09/08/2025 16:27:00	09/08/2025 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	14836	4,13	Estação Transformadora	CT48367
1066	383	8	2025	13015	ALC12	ALC	0026305447	1	3	09/08/2025 16:27:47	10/08/2025 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58376	25,47	Estação Transformadora	SG00793
1067	383	8	2025	13043	KB03	KB	0026305455	1	3	09/08/2025 16:29:35	10/08/2025 00:52:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27115	8,38	Estação Transformadora	AR60894
1068	383	8	2025	13035	EAR01	EAR	0026297423	1	3	09/08/2025 16:30:00	09/08/2025 17:14:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	38516	25,83		
1069	383	8	2025	13044	BS09	BS	0026305469	1	3	09/08/2025 16:31:46	09/08/2025 22:04:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35143	5,54	Estação Transformadora	MC21410
1070	383	8	2025	13075	RDC04	RDC	0026305471	1	3	09/08/2025 16:32:15	09/08/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	21310	169,57	Base Fusivel	PE67715
1071	383	8	2025	13093	VDP03	VDP	BA03272874	1	3	09/08/2025 16:35:00	09/08/2025 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	12	49624	3,40	Estação Transformadora	SG275064
1072	383	8	2025	13056	ALP01	ALP	0026305493	1	3	09/08/2025 16:36:34	09/08/2025 19:51:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54569	9,75	Estação Transformadora	MA67101
1073	383	8	2025	13041	GXD04	GXD	0026305365	1	3	09/08/2025 16:40:44	10/08/2025 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	220	5	52777	118,44	Estação Transformadora	SG96780
1074	383	8	2025	13056	MAC05	MAC	0026305533	1	3	09/08/2025 16:42:30	09/08/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54569	1,46	Estação Transformadora	MC25863
1075	383	8	2025	13017	ARA01	ARA	0026305547	1	3	09/08/2025 16:44:47	09/08/2025 18:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	28708	231,35	Base Fusivel	AR65552
1076	383	8	2025	16393	BI004	BI	0026305063	1	3	09/08/2025 16:45:00	09/08/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22728	1,75		
1077	383	8	2025	13090	TER01	TER	0026305557	1	3	09/08/2025 16:46:00	09/08/2025 21:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	333	41155	1559,55	Base Fusivel	TE60001
1078	383	8	2025	13017	ARA06	ARA	0026305573	1	3	09/08/2025 16:47:07	10/08/2025 05:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	28708	199,22	Estação Transformadora	AR60919
1079	383	8	2025	17184	CAM03	CAM	0026305599	1	3	09/08/2025 16:49:41	09/08/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	9	24268	51,05	Base Fusivel	P059734
1080	383	8	2025	17185	CE004	CE	0026305607	1	3	09/08/2025 16:51:46	10/08/2025 01:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	37586	89,87	Estação Transformadora	AR40660
1081	383	8	2025	13017	ARA01	ARA	0026305619	1	3	09/08/2025 16:53:20	10/08/2025 09:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28708	16,93	Estação Transformadora	AR60223
1082	383	8	2025	17209	MPA01	MPA	0026305633	1	3	09/08/2025 16:54:35	10/08/2025 11:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27489	56,06	Estação Transformadora	NB2303
1083	383	8	2025	17184	CAM02	CAM	0026305637	1	3	09/08/2025 16:55:01	10/08/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	58	24268	942,48	Base Fusivel	P059719
1084	383	8	2025	17185	SPA05	SPA	0026305647	1	3	09/08/2025 16:56:00	09/08/2025 21:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37586	8,73	Estação Transformadora	F637266
1085	383	8	2025	13022	BAX03	BAX	0026305651	1	3	09/08/2025 16:57:00	09/08/2025 21:59:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	55300	600,62	Base Fusivel	AR64054
1086	383	8	2025	13027	BU208	BU	0026305653	1	3	09/08/2025 16:57:12	10/08/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32595	8,71	Estação Transformadora	CT45496
1087	383	8	2025	13022	BAX02	BAX	0026305661	1	3	09/08/2025 16:59:00	10/08/2025 00:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	55300	696,00	Estação Transformadora	AR42421
1088	383	8	2025	13037	GAB15	GAB	0026305663	1	3	09/08/2025 16:59:21	10/08/2025 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	84	64882	1860,11	Estação Transformadora	SG94307
1089	383	8	2025	13049	ITA04	ITA	0026305699	1	3	09/08/2025 17:04:15	11/08/2025 04:36:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	51	40051	1812,19	Estação Transformadora	PE69339
1090	383	8	2025	13080	ITC03	ITC	0026305737	1	3	09/08/2025 17:08:39	10/08/2025 01:06:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55683	7,96	Estação Transformadora	P056134
1091	383	8	2025	16393	BI001	BI	0026304637	1	3	09/08/2025 17:13:00	09/08/2025 18:46:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	14	22728	21,83		
1092	383	8	2025	13064	PAI08	PAL	0026305929	1	3	09/08/2025 17:23:37	10/08/2025 16:56:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40234	70,66	Estação Transformadora	PE66838
1093	383	8	2025	16393	BI002	BI	0026305945	1	3	09/08/2025 17:24:55	09/08/2025 18:21:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22728	5,62	Estação Transformadora	LS36958
1094	383	8	2025	13080	SAPO5	SAP	BA03272906	1	3	09/08/2025 17:28:00	09/08/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	55683	3,73	Base Fusivel	P0502704
1095	383	8	2025	13024	CQT04	CQT	0026293509	1	3	09/08/2025 17:38:20	10/08/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	6765	315,61	Base Fusivel	TE963995
1096	383	8	2025	13047	ITPO3	ITP	0026306085	1	3	09/08/2025 17:42:41	11/08/2025 08:24:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23413	38,70	Estação Transformadora	PE66381
1097	383	8	2025	13080	SAPO1	SAP	0026306291	1	3	09/08/2025 17:57:48	10/08/2025 09:31:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	55683	140,05	Estação Transformadora	P050338
1098	383	8	2025	16389	NSA01	NSA	0026306351	1	3	09/08/2025 18:02:21	09/08/2025 20:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	38	30279	105,54	Base Fusivel	MC466720
1099	383	8	2025	13080	SAPO5	SAP	0026306357	1	3	09/08/2025 18:02:35	09/08/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	55683	84,72	Base Fusivel	P0502708
1100	383	8	2025	13090	TER06	TER	0026306375	1	3	09/08/2025 18:03:35	10/08/2025 17:41:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41155	23,63	Estação Transformadora	O963293
1101	383	8	2025	17184	CAM01	CAM	0026306389	1	3	09/08/2025 18:05:13	09/08/2025 23:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	4	24268	22,79	Base Fusivel	P0531221
1102	383	8	2025	13056	MAC05	MAC	0026306407	1	3	09/08/2025 18:06:31	09/08/2025 19:36:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54569	1,49	Estação Transformadora	MC23772
1103	383	8	2025	13064	PAI04	PAL	0026306411	1	3	09/08/2025 18:06:47	10/08/2025 16:16:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40234	22,16	Estação Transformadora	PE66954
1104	383	8	2025	13090	TER04	TER	0026306425	1	3	09/08/2025 18:07:43	10/08/2025 15:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	41155	21,23	Estação Transformadora	TE70426
1105	383	8	2025	13064	PAI03	PAL	0026306523	1	3	09/08/2025 18:16:22	11/08/2025 01:00:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	68	40234	2090,04	Estação Transformadora	PE67036
1106	383	8	2025	17184	CAM02	CAM	0026306535	1	3	09/08/2025 18:17:08	09/08/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Anore ou Vegetacao	15000	42	24268	170,01	Base Fusivel	P059750
1107	383	8	2025	13080	MIR04	MIR	0026306583	1	3	09/08/2025 18:21:55	10/08/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55683	31,44	Estação Transformadora	P051494
1108	383	8	2025	13091	TRB01	TRB	0026306651	1	3	09/08/2025 18:27:01	10/08/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	57447			

ANEXO II Laudo meteorológico

**Laudo Meteorológico de Evento
Climático - ENEL RJ – 08/08/2025 a
09/08/2025.**



Climatempo Energia

LAUDO DE EVENTO METEOROLÓGICO 08 a 09 de Agosto de 2025

Produzido por:

CLIMATEMPO

Cliente:

ENEL-RJ

Setembro, 2025

Sumário


1	Análise de Evento Meteorológico	2
1.1	Região de Estudo	2
1.2	Descrição do Evento	2
1.3	Abrangência do Evento	3
1.3.1	Satélite	3
1.3.2	Descargas Atmosféricas	5
1.3.3	Chuva	9
1.3.4	Rajadas de Vento	15
2	Notícias	18
3	Classificação COBRADE	20
3.1	Resumo do Evento	20
4	Referências	26
5	Anexos	27

1 Análise de Evento Meteorológico

1.1 Região de Estudo

Na figura a seguir é apresentada a área de concessão da ENEL-RJ, dividida em regionais, a serem analisadas neste relatório.

Figura 1: Regionais do estado do Rio de Janeiro atendidas pela ENEL-RJ.

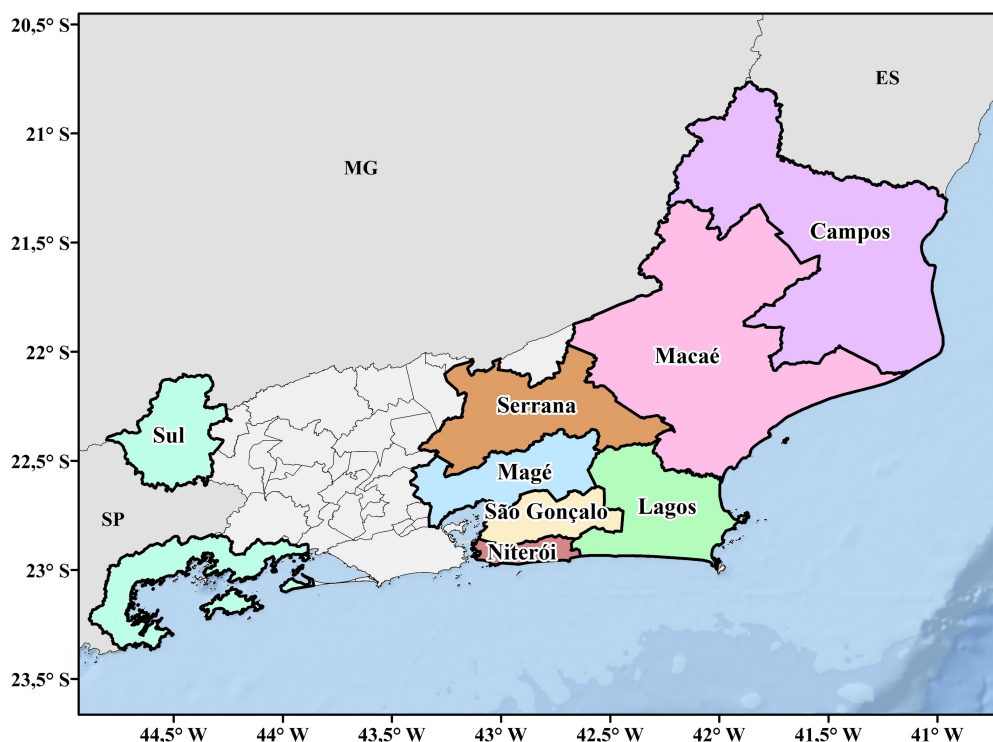

1.2 Descrição do Evento

Durante o período de 08 a 09 de Agosto de 2025, houve a passagem de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro associado a um ciclone extratropical no oceano. Esses sistemas foram responsáveis pela ocorrência de chuvas intensas, raios e fortes rajadas de vento, que causaram impactos no estado.

1.3 Abrangência do Evento

1.3.1 Satélite

A fim de identificar núcleos de chuva atuantes na atmosfera e visualizar o desenvolvimento e posição de sistemas meteorológicos são utilizadas imagens de satélite. A partir dessas análises, é possível inferir a abrangência do evento. Além disso, essas análises colaboram para determinar o horário de início e fim do evento.

As figuras a seguir apresentam as imagens do satélite GOES 16 (Canal 13) a cada 3 horas para o período do evento, 08 a 09 de Agosto de 2025. Os tons mais quentes (amarelo, vermelho e rosa) indicam a presença de nuvens de grande desenvolvimento vertical, geralmente associadas à ocorrência de tempo severo.

No dia 08 de Agosto (Figura 2), observa-se o aumento da nebulosidade ao longo do dia. Entre a tarde e a noite, nuvens de chuva se formaram sobre o estado do Rio de Janeiro.

No dia 09 de Agosto (Figura 3), nota-se o predomínio de nuvens médias, associadas à ocorrência de chuvas no estado.

Figura 2: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 08 de Agosto.


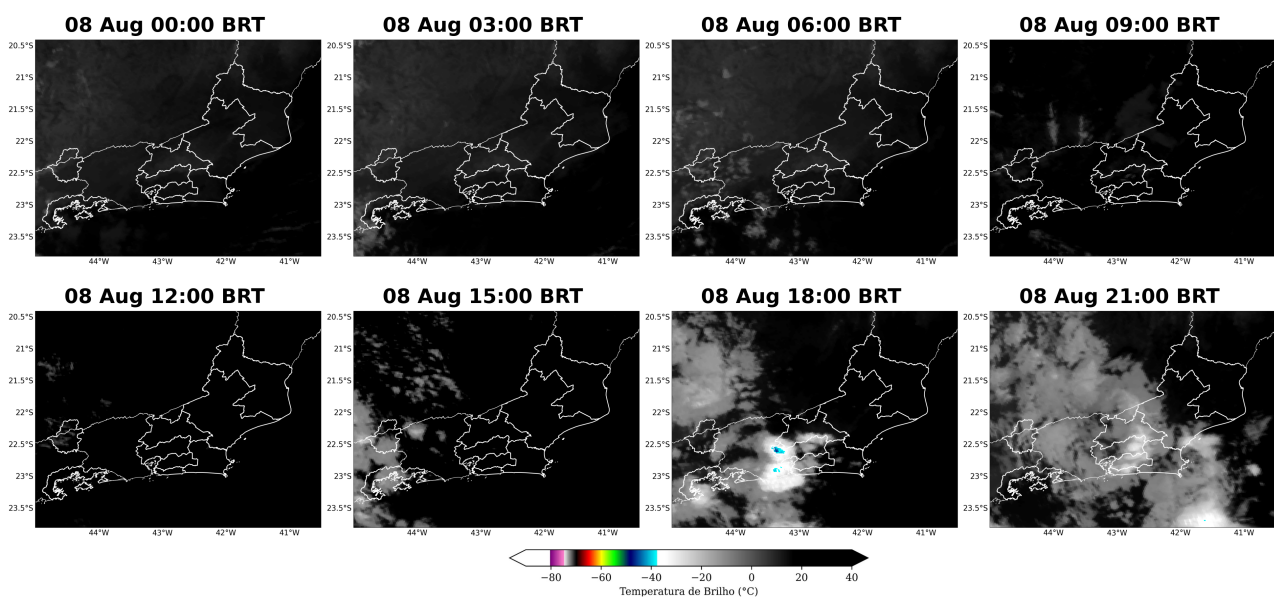


Figura 3: Imagens realçadas do satélite GOES-16 das 00 BRT até 21 BRT (a cada 3 horas) para o dia 09 de Agosto.

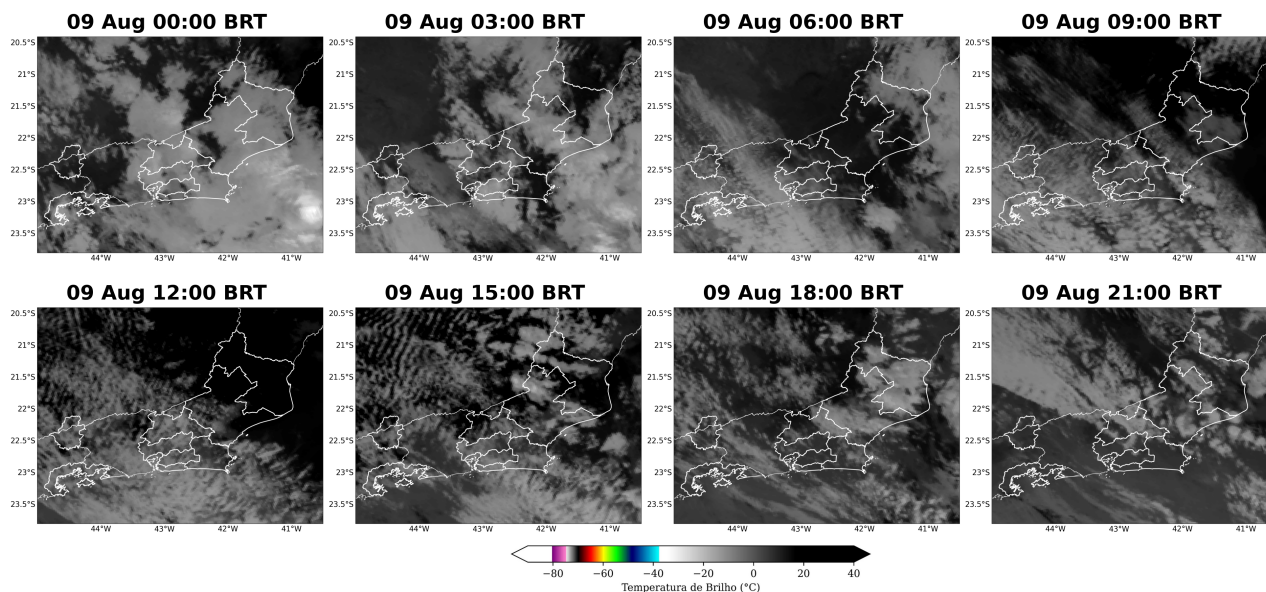

1.3.2 Descargas Atmosféricas

Para os dados de descargas atmosféricas, utiliza-se a base de dados da rede Earth Networks, sendo esta uma rede global que apresenta melhoria ano após ano em sua detecção de raios nuvem-solo e nuvem-nuvem. Para o propósito deste trabalho, utiliza-se apenas os raios nuvem-solo, os quais apresentam o maior impacto à infraestrutura e vida humana. Dessa maneira, de agora em diante sempre que mencionado a palavra raios, será referido à nuvem-solo.

No dia 08 de Agosto (Figura 4) houve registro de raios nas regionais Serrana, Sul, Macaé, Magé, Lagos, São Gonçalo e Niterói.

No dia 09 de Agosto (Figura 5) houve registro de raios nas regionais Macaé e Campos.

Figura 4: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 08 de Agosto sobre a área de concessão da ENEL-RJ.

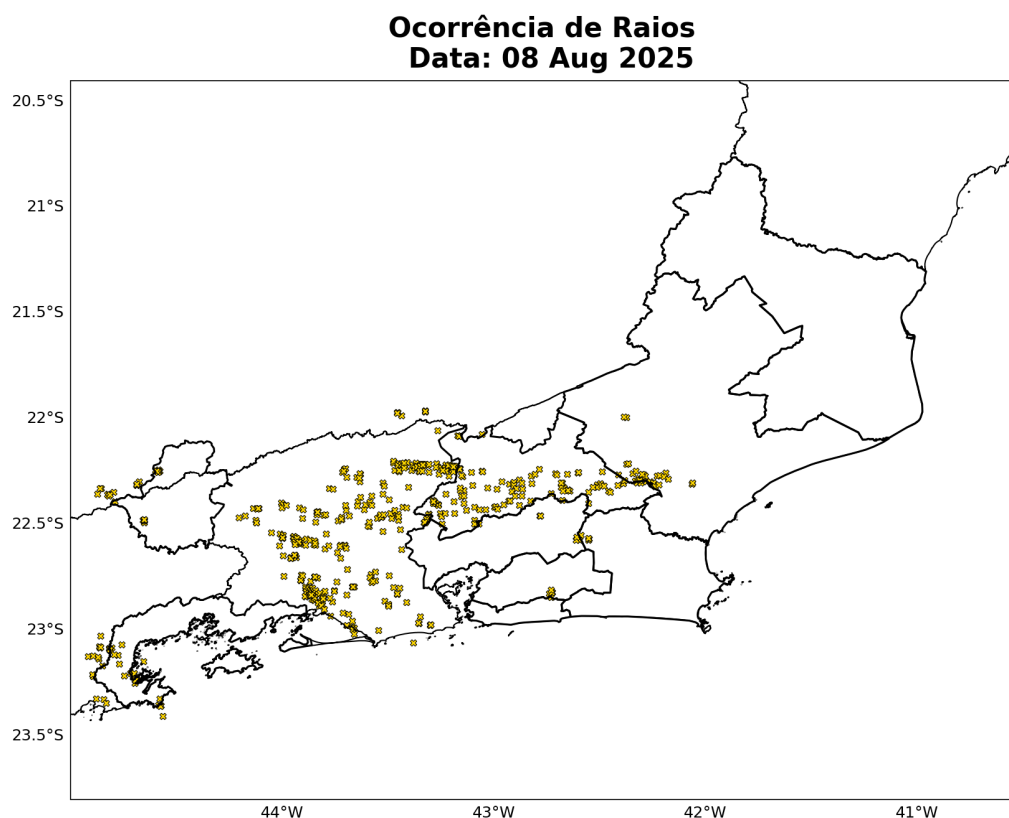


Figura 5: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o dia 09 de Agosto sobre a área de concessão da ENEL-RJ.


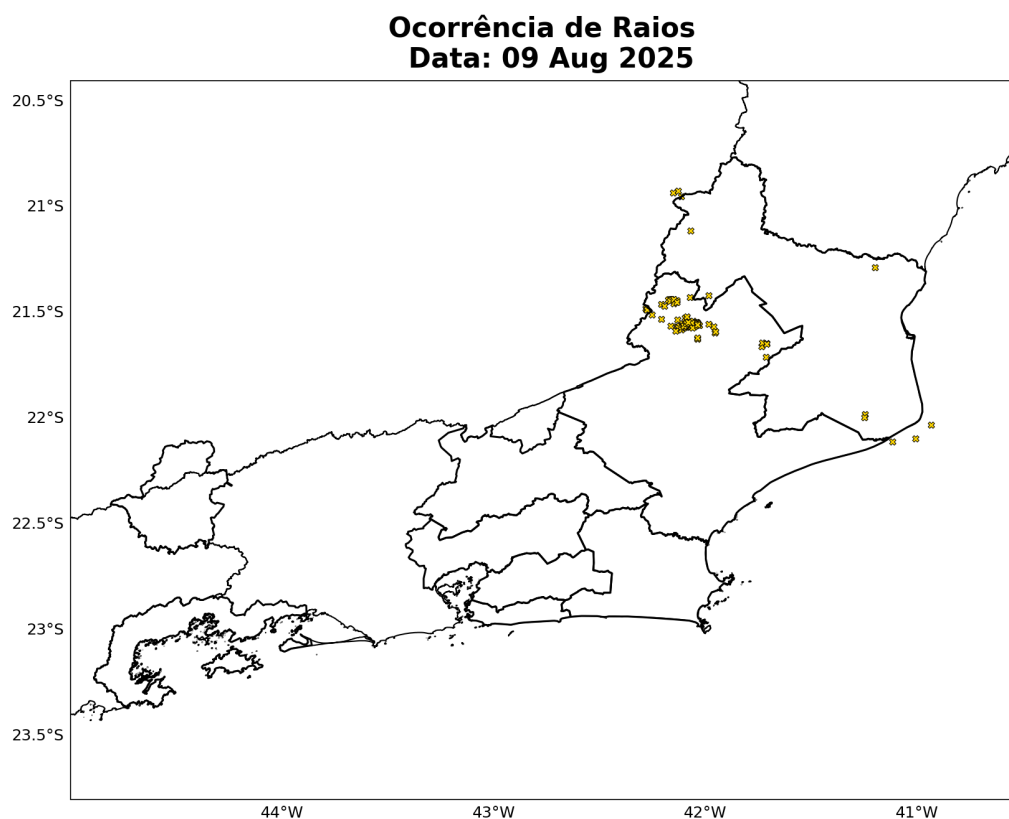


Figura 6: Ocorrências de descargas atmosféricas nuvem-solo detectadas pelo sistema Earth Networks para o período de 08 a 09 de Agosto de 2025 sobre a área de concessão da ENEL-RJ.

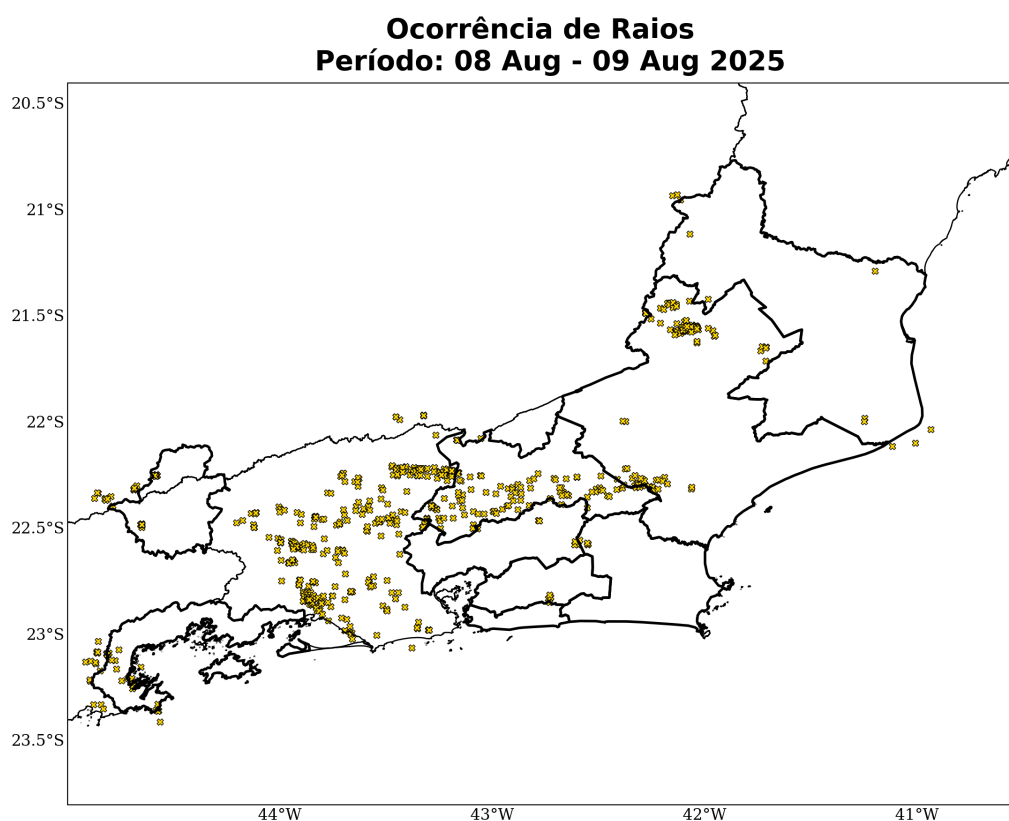

A Tabela 1 indica o total de raios para cada regional durante todo o evento. Destaca-se a regional Serrana com 104 incidências de raios. O total registrado em toda área de concessão da ENEL-RJ foi de 260 raios.

Tabela 1: Total de raios durante o período do evento para cada Regional da área de concessão da ENEL-RJ.

Regional	Total de Raios
Serrana	104
Macaé	100
Sul	35
Magé	7
Campos	5
Lagos	4
São Gonçalo	4
Niterói	1
Total	260

1.3.3 Chuva

Para facilitar a compreensão espacial dos volumes de chuva registrados em Rio de Janeiro, as figuras à seguir mostram o acumulado diário de chuva registrada pelas estações meteorológicas do INMET e do CEMADEN. Os tons mais frios (verde, azul e roxo) indicam chuvas mais intensas. A classificação da intensidade da chuva acumulada diária é apresentada na referência [4].

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de chuva na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de chuva forte, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

No dia 08 de Agosto (Figura 7), na regional Serrana choveu com forte intensidade. Na regional Sul choveu com intensidade moderada. Nas demais áreas, não houve registro de chuva significativa.

No dia 09 de Agosto (Figura 8), na regional Sul choveu com forte intensidade. Nas regionais Macaé, Magé e Serrana choveu com intensidade moderada. Nas demais áreas, não houve registro de chuva significativa.

Os maiores acumulados de chuva para o evento de 08 a 09 de Agosto de 2025 (Figura 9) ficaram concentrados na regional Sul, com volumes superiores a 30 mm.

Figura 7: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da ENEL-RJ para o dia 08 de Agosto, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

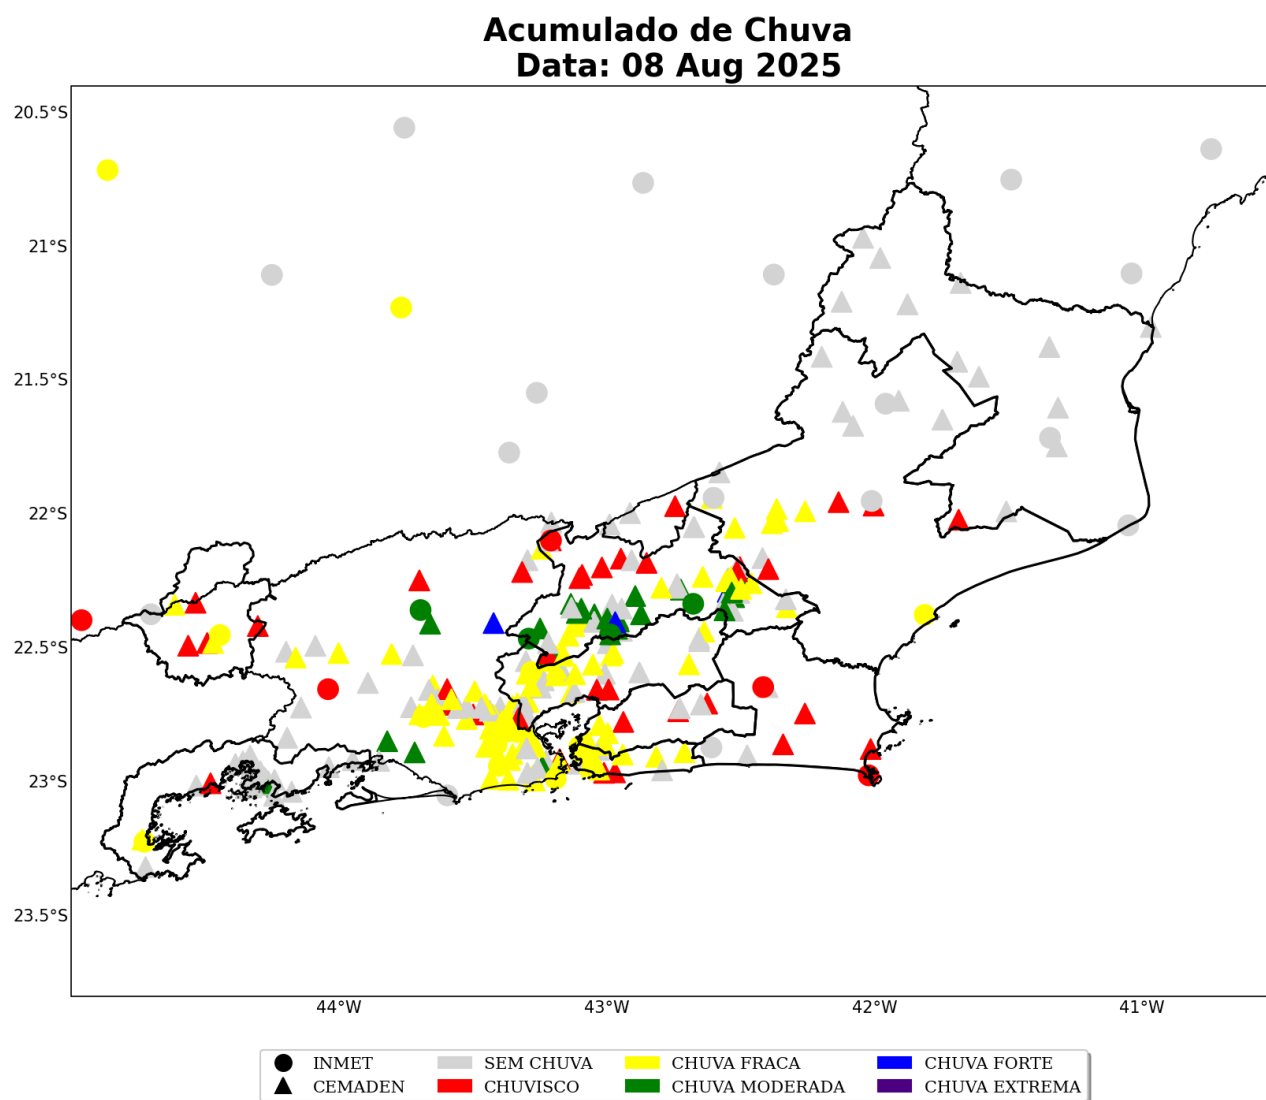


Figura 8: Acumulado diário de precipitação sobre a área de concessão da ENEL-RJ para o dia 09 de Agosto, baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.


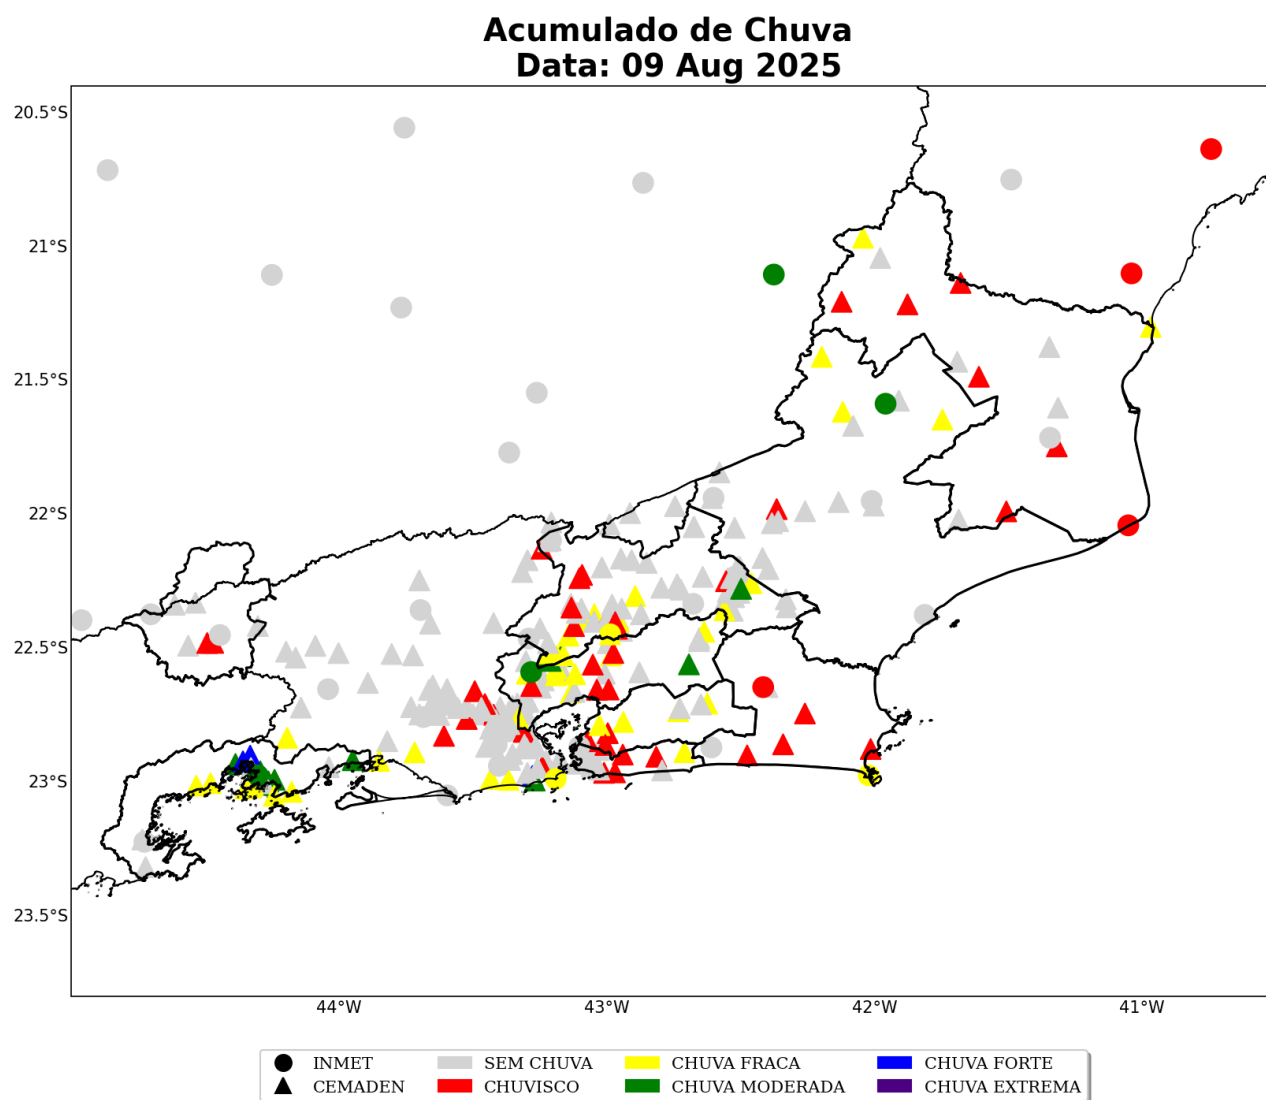


Figura 9: Acumulado de precipitação sobre o estado do Rio de Janeiro para o período do evento (dias 08 a 09 de Agosto de 2025), baseado nas estações meteorológicas do INMET e CEMADEN.

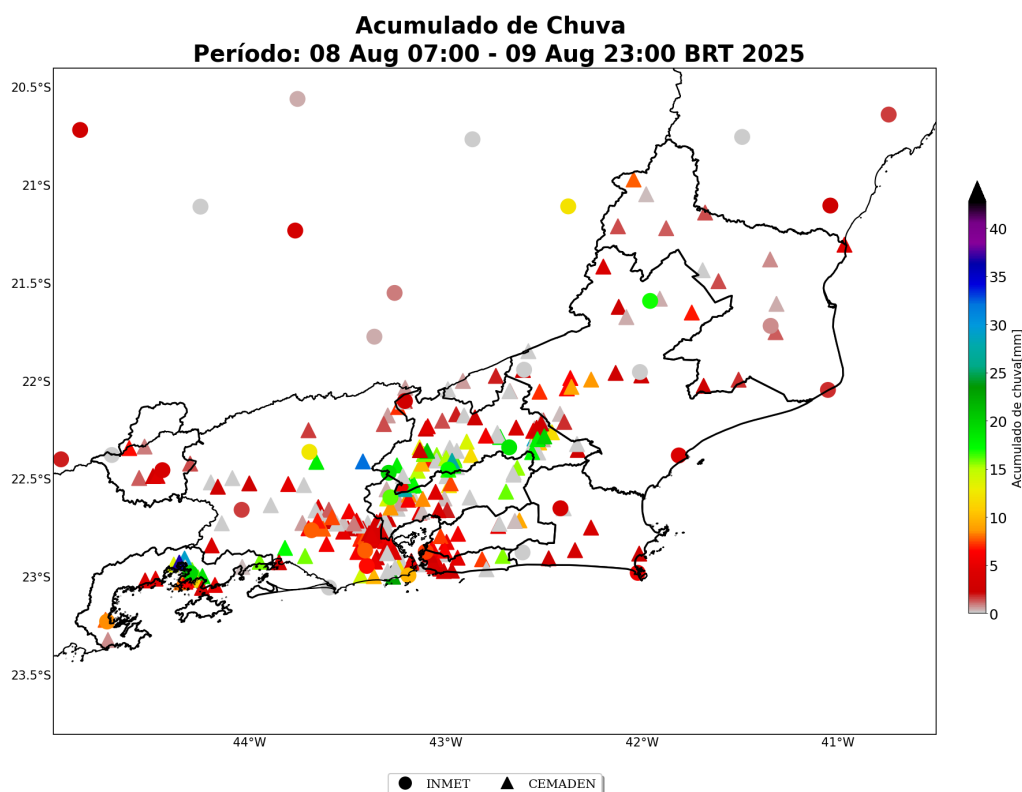

A Tabela 2 mostra a chuva acumulada no período de 08 a 09 de Agosto de 2025 nos municípios sob concessão da ENEL-RJ. Destaca-se a ocorrência de acumulados de chuva de 37 mm no município de Angra dos Reis, localizado na regional Sul.

Tabela 2: Chuva acumulada no período de 08 a 09 de Agosto de 2025 nos municípios sob concessão da ENEL-RJ.

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
Itanema	Angra dos reis	SUL	37	CEMADEN
LNCC - Geo	Petrópolis	SERRANA	29	CEMADEN
Vale dos Pinheiros	Nova friburgo	SERRANA	29	CEMADEN
Ariró	Angra dos reis	SUL	29	CEMADEN
Independência2	Petrópolis	SERRANA	28	CEMADEN
Volta do Pião	Teresópolis	SERRANA	27	CEMADEN
Centro - NF	Nova friburgo	SERRANA	23	CEMADEN
Estrada da Cachoeira	Petrópolis	SERRANA	21	CEMADEN
Areal	Angra dos reis	SUL	21	CEMADEN

Table 2 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
Alto da Serra	Petrópolis	SERRANA	20	CEMADEN
Quinta do Paraíso	Teresópolis	SERRANA	20	CEMADEN
Nova Suíça	Nova friburgo	SERRANA	20	CEMADEN
ANGRA DOS REIS	Angra dos reis	SUL	20	INMET
BNH	Angra dos reis	SUL	19	CEMADEN
Bingen - Geo	Petrópolis	SERRANA	19	CEMADEN
SALINAS	Nova friburgo	SERRANA	19	INMET
PICO DO COUTO	Petropolis	SERRANA	19	INMET
Vieira2	Teresópolis	SERRANA	18	CEMADEN
Araras	Petrópolis	SERRANA	18	CEMADEN
Morro dos Pinheiros	Teresópolis	SERRANA	18	CEMADEN
Perissê	Nova friburgo	SERRANA	18	CEMADEN
São Pedro	Teresópolis	SERRANA	18	CEMADEN
Caledônia2	Nova friburgo	SERRANA	18	CEMADEN
PARQUE NACIONAL	Teresopolis	SERRANA	17	INMET
Parada Folly - GEO	Nova friburgo	SERRANA	17	CEMADEN
Chácara Flora - Geo	Petrópolis	SERRANA	17	CEMADEN
Morin	Petrópolis	SERRANA	17	CEMADEN
Parnaso	Teresópolis	SERRANA	17	CEMADEN
CAMBUCCI	Cambuci	MACAÉ	17	INMET
Muriqui	Mangaratiba	SUL	16	CEMADEN
Parque do Belém	Angra dos reis	SUL	16	CEMADEN
Centro2	Cachoeiras de macacu	MAGÉ	16	CEMADEN
Camorim	Angra dos reis	SUL	16	CEMADEN
Fonte Santa	Teresópolis	SERRANA	16	CEMADEN
Espraiado	Maricá	NITEROI	16	CEMADEN
Itaipava2	Petrópolis	SERRANA	16	CEMADEN
XEREM	Duque de caxias	MAGÉ	16	INMET
CIEP Brizolão137	Petrópolis	SERRANA	15	CEMADEN
Valério	Cachoeiras de macacu	MAGÉ	15	CEMADEN
Estrada do Cantagalo	Petrópolis	SERRANA	15	CEMADEN
Tartaruga	Teresópolis	SERRANA	15	CEMADEN
Olaria	Nova friburgo	SERRANA	15	CEMADEN
Parque do Imbui	Teresópolis	SERRANA	15	CEMADEN
Campo Limpo	Teresópolis	SERRANA	14	CEMADEN
Xerem2	Duque de caxias	MAGÉ	14	CEMADEN
Bracuí	Angra dos reis	SUL	14	CEMADEN

Table 2 continued from previous page

Estação	Município	Regional	Chuva Total (mm)	Fonte
Pedro do Rio	Petrópolis	SERRANA	13	CEMADEN
Marinas (U)	Angra dos reis	SUL	12	CEMADEN
Vila Nova	Nova friburgo	SERRANA	12	CEMADEN
Praia da Chacara	Angra dos reis	SUL	12	CEMADEN
Centro	Guapimirim	MAGÉ	12	CEMADEN
Amparo	Nova friburgo	SERRANA	12	CEMADEN
Vargem Grande	Teresópolis	SERRANA	12	CEMADEN
Camorim Pequeno	Angra dos reis	SUL	11	CEMADEN
Nogueira	Petrópolis	SERRANA	10	CEMADEN
Ponte da Saudade	Nova friburgo	SERRANA	10	CEMADEN

1.3.4 Rajadas de Vento

As figuras a seguir mostram as estações meteorológicas do INMET presentes sobre a área de concessão da ENEL-RJ no período de 08 a 09 de Agosto de 2025. A intensidade do vento é avaliada de acordo com a Escala Beaufort (ver Tabela 3). A Escala Beaufort é uma escala de intensidade dos ventos associada aos efeitos resultantes das ventanias sobre o mar e a terra.

As estações meteorológicas realizam medições pontuais, porém, esses valores são representativos de toda a área em seu entorno. Além disso, essa análise pode ser combinada com as imagens de satélite a fim de se obter uma maior confiabilidade da ocorrência de rajadas de vento na região. Ressalta-se que a falta de dados de estações meteorológicas em algumas regiões não exime a possibilidade da ocorrência de fortes rajadas de vento, e por isso, necessita-se da análise combinada de todas as variáveis apresentadas neste documento para inferir o potencial risco climático associado a transtornos.

Tabela 3: Escala Beaufort que apresenta as características do vento associadas a impactos dependendo do seu grau de intensidade.

Escala Beaufort			
Grau	Designação	Intensidade do Vento (km/h)	Efeitos sobre o continente
0	Calmo	<1	Fumaça sobe na vertical.
1	Aragem	1 – 5	Fumaça indica direção do vento.
2	Brisa leve	6 – 11	Sente o vento no rosto; As folhas das árvores movem; os moinhos começam a trabalhar.
3	Brisa fraca	12 – 19	As folhas agitam-se e as bandeiras desfaldam ao vento.
4	Brisa moderada	20 – 28	Poeira e pequenos papéis levantados; movem-se os galhos das árvores.
5	Brisa forte	29 – 38	Movimentação de grandes galhos e árvores pequenas.
6	Vento fresco	39 – 49	Movem-se os ramos das árvores; dificuldade em manter um guarda chuva aberto; assobio em fios de postes.
7	Vento forte	50 – 61	Movem-se as árvores grandes; dificuldade em andar contra o vento.
8	Ventania	62 – 74	Quebram-se galhos de árvores; dificuldade em andar contra o vento; barcos permanecem nos portos.
9	Ventania forte	75 – 88	Danos em árvores e pequenas construções; impossível andar contra o vento.
10	Tempestade	89 – 102	Árvores arrancadas; danos estruturais em construções.
11	Tempestade violenta	103 – 117	Estragos generalizados em construções.
12	Furacão	>118	Estragos graves e generalizados em construções.

No dia 08 de Agosto (Figura 10) nas regionais Campos, Lagos e Niteroi foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Nas regionais Macaé, Magé, Serrana e Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte.

No dia 09 de Agosto (Figura 11) nas regionais Campos e Lagos foram registradas rajadas de vento com intensidade de vento fresco. Nas regionais Macaé, Niteroi e Sul foram registradas rajadas de vento com intensidade de brisa forte. Nas regionais Magé e Serrana foram registradas rajadas de vento com intensidade de até brisa moderada.

Figura 10: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da ENEL-RJ para o dia 08 de Agosto, baseado nas estações meteorológicas do INMET.


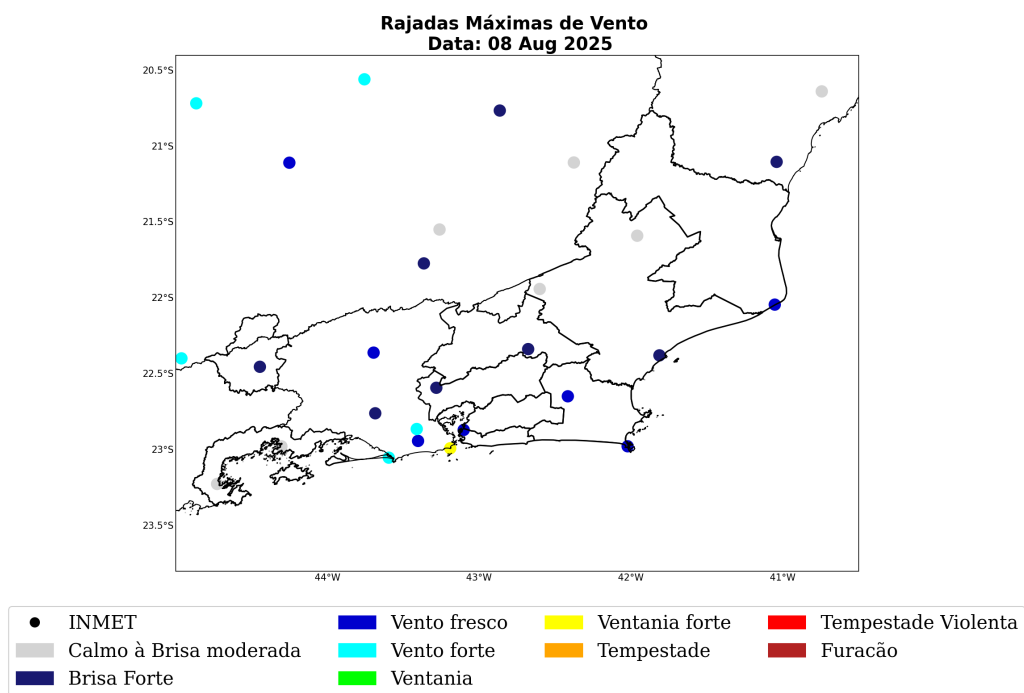


Figura 11: Máxima rajada de vento diária sobre a área de concessão da ENEL-RJ para o dia 09 de Agosto, baseado nas estações meteorológicas do INMET.

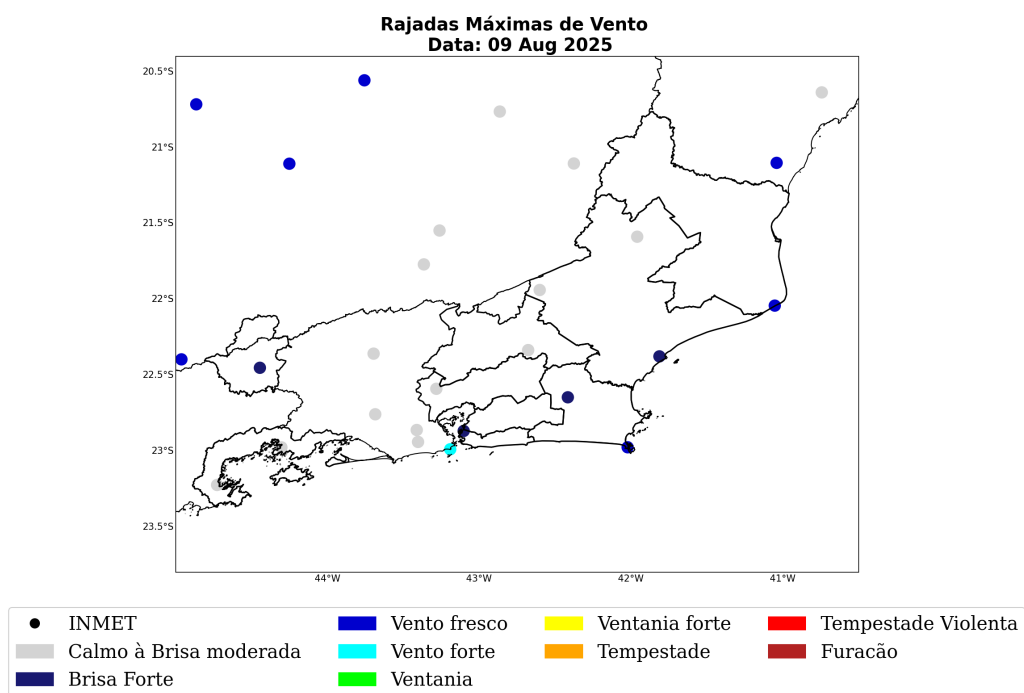

Na Tabela 4 são apresentados os registros das máximas rajadas de vento durante o período do evento e quais os municípios e suas respectivas regionais afetadas. Destaca-se a ocorrência da máxima rajada de vento de 49 km/h no município de Arraial do Cabo, localizado na regional Lagos.

Tabela 4: Rajada máxima de vento no período de 08 a 09 de Agosto de 2025 nos municípios sob concessão da ENEL-RJ.

Estação	Município	Regional	Rajada Máxima (km/h)	Data/Hora (BRT)
Arraial do Cabo	Arraial do Cabo	Lagos	49	08/08/2025 11
Sao Tome	Campos dos Goytacazes	Campos	46	09/08/2025 13
Silva Jardim	Silva Jardim	Lagos	40	08/08/2025 19
Niteroi	Niteroi	Niteroi	39	08/08/2025 18
Macaé	Macaé	Macaé	38	08/08/2025 22
Salinas	Nova Friburgo	Serrana	38	08/08/2025 19
Resende	Resende	Sul	37	09/08/2025 17
Xerem	Duque de Caxias	Magé	35	08/08/2025 10
Angra dos Reis	Angra dos Reis	Sul	28	09/08/2025 02
Cambuci	Cambuci	Macaé	28	09/08/2025 15
Paraty	Paraty	Sul	27	09/08/2025 21
Carmo	Carmo	Macaé	20	09/08/2025 12

2 Notícias

Foi realizado um compilado das principais notícias das condições climáticas severas que atingiram a área de concessão da ENEL-RJ durante o período do evento. Todas as notícias estão referenciadas no final do documento.

As notícias relatam a ocorrência da temporais ao longo dos dias do evento, que causaram impactos na área de concessão da ENEL-RJ.

Figura 12: Notícias dos impactos das condições climáticas severas sobre a área de concessão da ENEL-RJ durante os dias do evento.

Chegada de frente fria deixa tempo fechado e com rajadas de vento no fim de semana

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca com ondas de até 2,5 metros para a região entre a cidade do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Por **g1 Rio**

08/08/2025 12h05 · Atualizado há 3 semanas



Ver resumo



Rio tem previsão de chegada de frente fria nesta sexta-feira (8) — Foto: Reprodução/ TV Globo

3 Classificação COBRADE

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira às especificações utilizadas pela ONU na categorização de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gerenciamento de desastres do mundo.

Baseado nas análises dos dados apresentados, classifica-se o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL-RJ como frente fria (1.3.1.2.0), chuvas intensas (1.3.2.1.4), rajadas de vento e raios.

3.1 Resumo do Evento

Durante o período de 08 a 09 de Agosto de 2025, houve a passagem de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro associado a um ciclone extratropical no oceano. Esses sistemas foram responsáveis pela ocorrência de chuvas intensas, raios e fortes rajadas de vento, que causaram impactos no estado.

O maior acumulado de chuva do período atingiu 37 mm no município de Angra dos Reis, localizado na regional Sul. Este acumulado de chuva representa cerca de 100% da média climatológica de chuva do mês de Agosto.

As máximas rajadas de vento alcançaram o valor de 49 km/h no município de Arraial do Cabo, localizado na regional Lagos, classificado como vento fresco. Ventos com essa intensidade têm potencial para movimentar ramos de árvores, o que pode causar impactos às redes de distribuição de energia elétrica.

No período avaliado houve registro de grande densidade de descargas atmosféricas, caracterizando a ocorrência de uma tempestade de raios na área de concessão da ENEL-RJ. O total de raios registrados na área de concessão da ENEL-RJ foi de 260. Destaca-se a regional Serrana com maior quantidade de raios, totalizando 104 ocorrências.

A combinação de chuvas intensas, rajadas de vento e raios caracteriza a ocorrência de um evento severo no período de 08 a 09 de Agosto de 2025.

Tabela 5: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - ENEL-RJ.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, vendaval e tempestade de raios devido à passagem de uma frente fria pelo litoral do estado. 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.5 - Vendaval 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios
Código COBRADE	
Hora de início	08/08/2025 - 07:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Todas as regionais sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 6: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Sul.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado. 1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria
Código COBRADE	
Hora de início	08/08/2025 - 15:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Sul sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 7: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Serrana.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, rajadas de vento e tempestade de raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios
Hora de início	08/08/2025 - 17:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Serrana sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 8: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Niterói.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 18:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Niterói sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 9: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - São Gonçalo.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 18:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional São Gonçalo sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 10: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Magé.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, rajadas de vento e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria
Hora de início	08/08/2025 - 17:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Magé sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 11: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Lagos.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, vendaval e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.5 - Vendaval
Hora de início	08/08/2025 - 07:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Lagos sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 12: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Macaé.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas intensas, rajadas de vento e tempestade de raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.2.1.4 - Chuvas intensas 1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.2 - Tempestade de raios
Hora de início	08/08/2025 - 20:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Macaé sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

Tabela 13: Resumo do evento de acordo com a classificação COBRADE - Campos.

Resumo do Evento	
Número/Código do Evento	01/0427
Número/Código do Relatório	0427
Descrição	Chuvas, vendaval e raios devido a passagem de uma frente fria pelo litoral do estado.
Código COBRADE	1.3.1.2.1 - Frente Fria 1.3.2.1.5 - Vendaval
Hora de início	08/08/2025 - 15:00
Hora do término	09/08/2025 - 23:00
Abrangência espacial	Regional Campos sob concessão da ENEL-RJ no Rio de Janeiro.

4 Referências

1 - Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) - <http://www.inmet.gov.br>

2 - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) - <http://www2.cemaden.gov.br/>

3 - Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation - <https://www.posmet.ufv.br/wp-content/uploads/2016/09/MET-474-WMO-Guide.pdf>

4 - CALVETTI, L., BENETI, C., GONÇALVES, J. E., MOREIRA, I. A., DUQUIA, C., BREDAS, Â., & ALVES, T. A. (2006, August). Definição de classes de precipitação para utilização em previsões por categoria e hidrológica. In XIV Congresso Brasileiro de Meteorologia.

5 - <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/08/08/chegada-de-frente-fria-deixa-tempo-fechado-e-com-rajadas-de-vento-no-fim-de-semana.ghtml>

5 Anexos

Tabela 14: Escala de intensidade da chuva de acordo com Calvetti et al. (2006), referência [4].

Intensidade	Intervalo em mm/dia
Chuvisco	até 2,5 mm/dia
Chuva fraca	2,5 - 10 mm/dia
Chuva moderada	10 - 25 mm/dia
Chuva forte	25 - 50 mm/dia
Chuva extrema	maior que 50 mm/dia



Marcely Sonderrmann

Meteorologista

CREA 2020108081

Marcely Sonderrmann da Silva