Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 18 - 12/2025 – RJ

Sumário

1 Introdução 2
2 Definições 2
3 Descrição do evento 3
3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ 5
3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ 10
3.3 Subestações afetadas 14
3.4 Municípios afetados 16
4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 16
4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema 18
4.2 Clientes afetados e impactos globais 18
4.3 Síntese das informações técnicas do evento 20
4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis 20
5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento 21
5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços 21
5.2 Tempos médios de atendimento 22
6 Evidências do evento 23
6.1 Matérias jornalísticas 23
7 ANEXOS 40
ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis
ANEXO II Laudo meteorológico

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

> *187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:*
>
> *a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
>
> *b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
>
> ***c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;***
>
> *d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
>
> *e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
>
> *f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
>
> *g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
>
> *h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
>
> *i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ , entre os dias *08 e 14 de Dezembro de 2025*. Trata-se de evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou

b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 – Cálculo do CHI_{limite} para avaliação ISE

onde:
N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2024 ($\boldsymbol{N}$)

  Em outubro de 2024 foram faturadas 2.639.884 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.639.884^{0,35}$$

$$461.878{,}63\ CHI$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 18 - 12/2025 – RJ refere-se a evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 08/12/2025 a 14/12/2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 2.302.532,38 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 461.878,63.

Entre os dias 08 a 14 de Dezembro de 2025, um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuaram sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

Código único do evento:	ISE 18 - 12/2025 – RJ
COBRADE:	1.3.1.2 TIPO
Quantidade de interrupções associadas:	5.197
Código único do Relatório:	ISE 18 - 12/2025 – RJ

Este cenário foi atestado pelo Grupo Climatempo, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 08 a 14 de Dezembro de 2025

Número/Código Evento	2025-017/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	017/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	04h00min 08/12 - 20h00min 14/12
Niterói	00h00min 08/12 - 22h00min 14/12
São Gonçalo	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Magé	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Serrana	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Lagos	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Macaé	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Campos	02h00min 08/12 - 23h00min 14/12

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora

Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1.
A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.


DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
08/12/2025	CAMPOS/SERRANA/	ACU/ARL/BGN/BOJ/BUE/CAE/CRM/CRZ/DIC/FAR/FRL/GOI/GUA/ITL/ITP/ITR/MOB/NAT/	182	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		PAL/PNV/POT/RDC/SAR/SCL/SER/TER/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/		
09/12/2025	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SERRANA/	ACU/ARA/ARL/BAX/BCL/BGN/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAF/CED/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAR/FRL/GOI/	617	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		GUA/IGB/ITA/ITL/ITP/ITR/MOB/NAT/PAL/PNV/OUT/POC/POT/RDC/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/		
		SJA/SPA/TAM/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/PAR/AVI/CEL/PRM/SCS/CDM/NPA/		
10/12/2025	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/MAGÉ/NITERÓI/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAF/CAM/CAR/CAS/	1951	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		CED/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/		
		MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SEC/		
		SER/SEV/SJA/SJB/SPA/TAM/TAP/TER/TOC/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/PAR/AVI/CEL/		
		PRM/SCS/CDM/NPA/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/SLR/JAC/MUR/TAG/ING/PTM/		
		NVS/ZSL/INO/ITB/MAR/BAR/MAM/PRL/ICA/SPT/CESP/RSD/ANG/PTI/PIN/ITO/MAL/TAT/PAP/		
		SRO/LIB/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/SLR/JAC/MUR/TAG/ING/PTM/NVS/ZSL/INO/ITB/MAR/		
		BAR/MAM/PRL/ICA/SPT/RSD/ANG/PTI/PIN/ITO/TAT/SRO/LIB/		

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
11/12/2025	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/MAGÉ/NITERÓI/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/	1451	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		CED/CMB/CRM/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/		
		MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/		
		SJA/SPA/TAM/TAP/TER/TOC/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/PAR/AVI/CEL/PRM/SCS/		
		CDM/NPA/ITI/VDP/ARS/		
12/12/2025	CAMPOS/SÃO GONÇALO/SERRANA/	ACU/ARL/BGN/BOJ/BUE/BXG/CAE/CRM/CRZ/DIC/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/ITA/ITL/ITP/ITR/MOB/	462	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		NAT/PAL/PNV/OUT/POT/RDC/SAB/SAR/SCL/SEC/SJB/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/VDP/ARS/		
		ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/TAG/NVS/ITB/SPT		
13/12/2025	CAMPOS/SERRANA/	ACU/ARL/BCL/BGN/BOJ/BUE/BXG/CAE/CRM/CRZ/DIC/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/ITA/ITL/ITP/ITR/	344	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		MOB/NAT/PAL/PNV/OUT/POT/RDC/SAR/SCL/SEC/SER/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/VDP/		
		ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/TAG/NVS/ITB/SPT/		
14/12/2025	CAMPOS/	ABD/ACU/BCL/BOJ/BUE/BXG/CAE/CRM/CRZ/DIC/FAR/FRL/GOI/GUA/ITL/ITR/MOB/NAT/OUT/	190	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		POT/SAB/SAR/SCL/SER/URU/VAS/VIN/		

3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ

Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 18 - 12/2025 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geoelétricos das regionais afetadas.

Mapa Geolétrico Campos

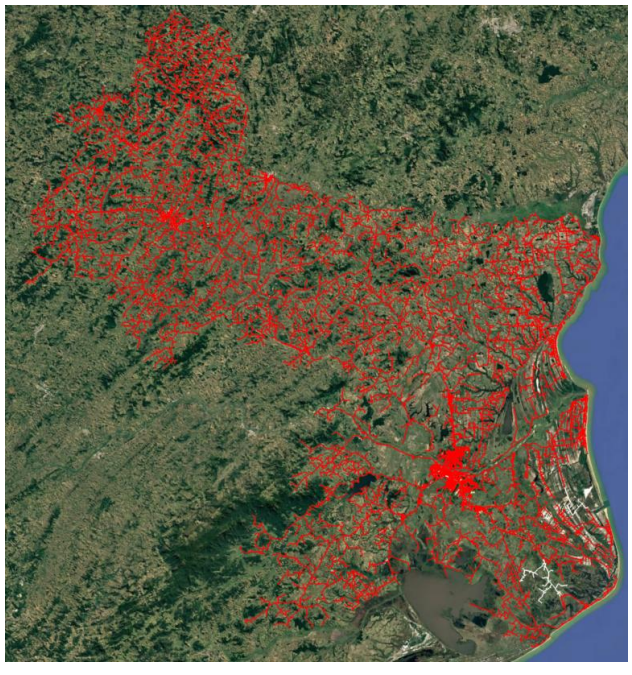


Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Lagos



Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Macaé

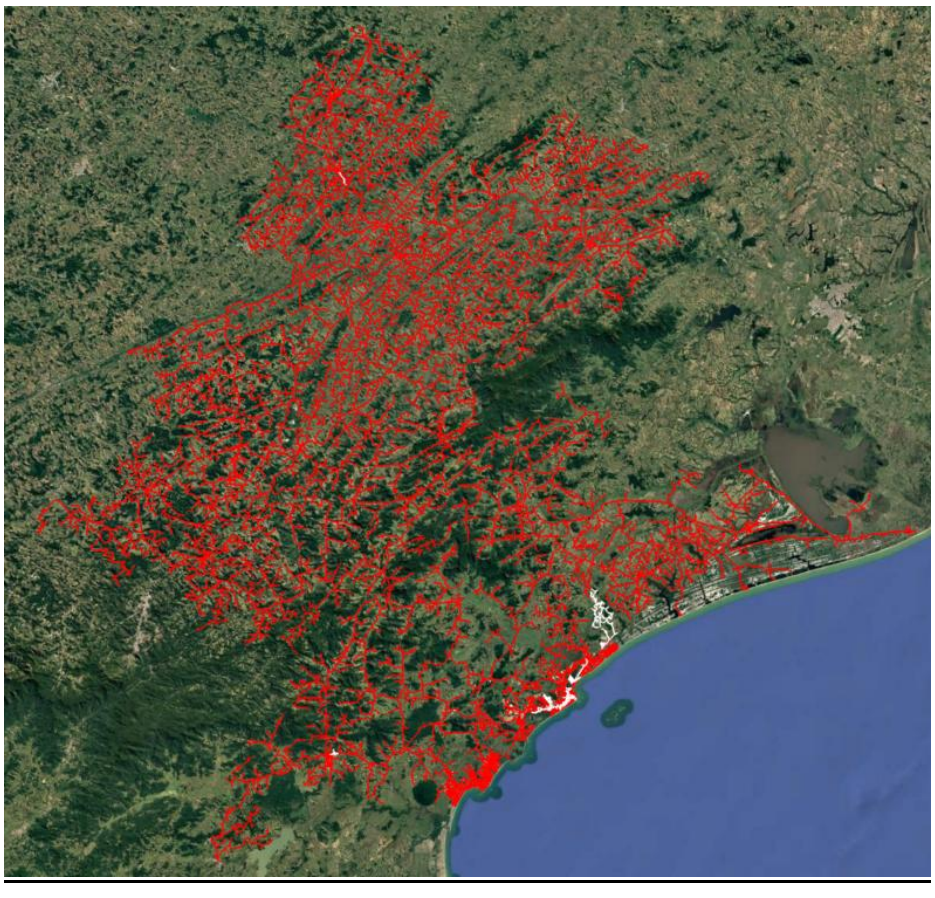

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Magé




Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Nitéroi



Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico São Gonçalo

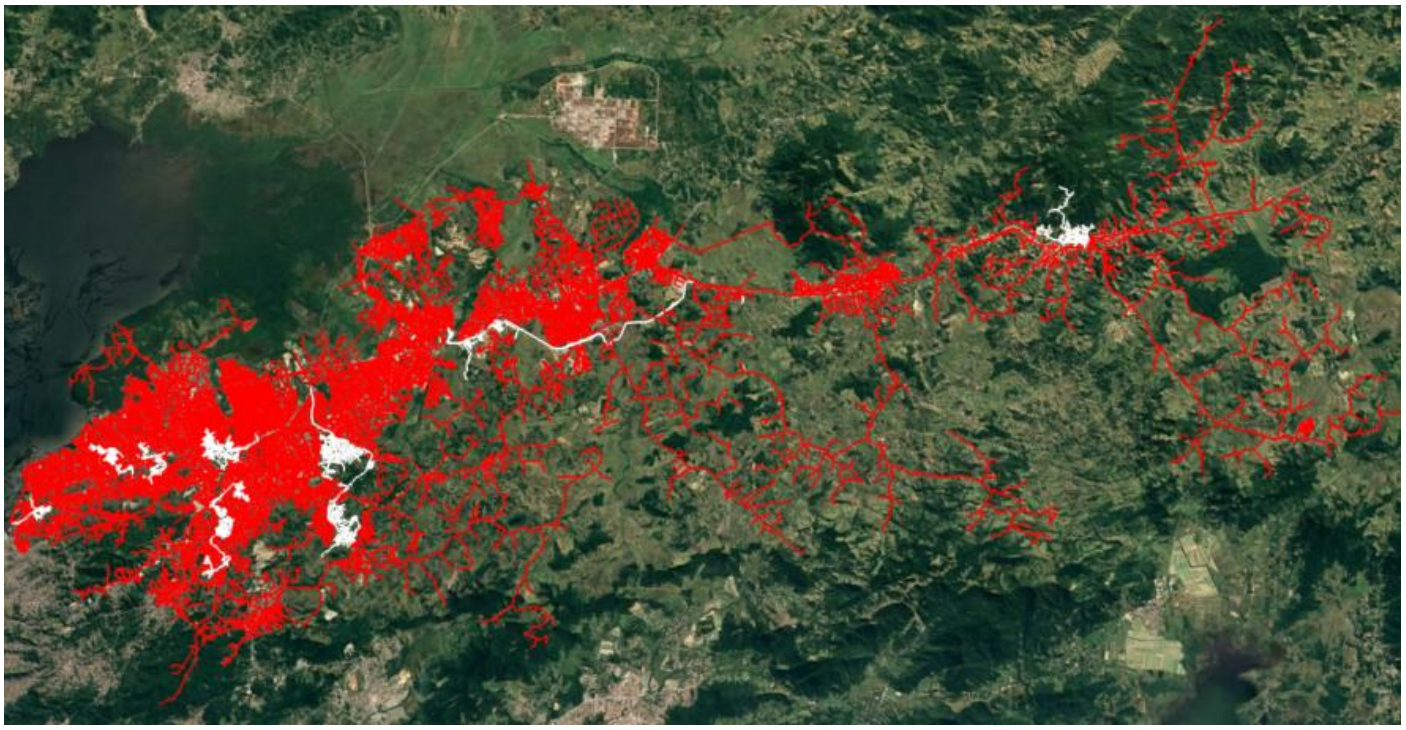

Área afetada
Área não afetada


Mapa Geolétrico Serrana



Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Sul



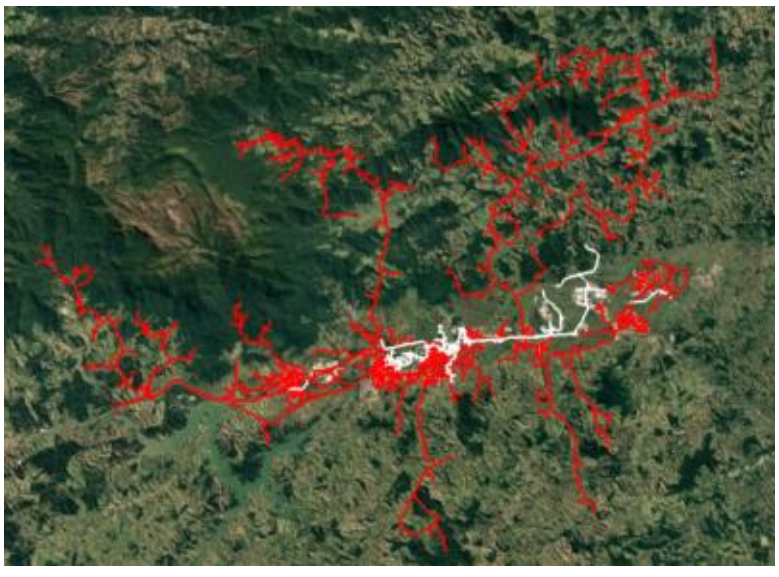

Área afetada

Área não afetada

3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ

Além do mapa geoelétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas

Diagrama Unifilar Campos

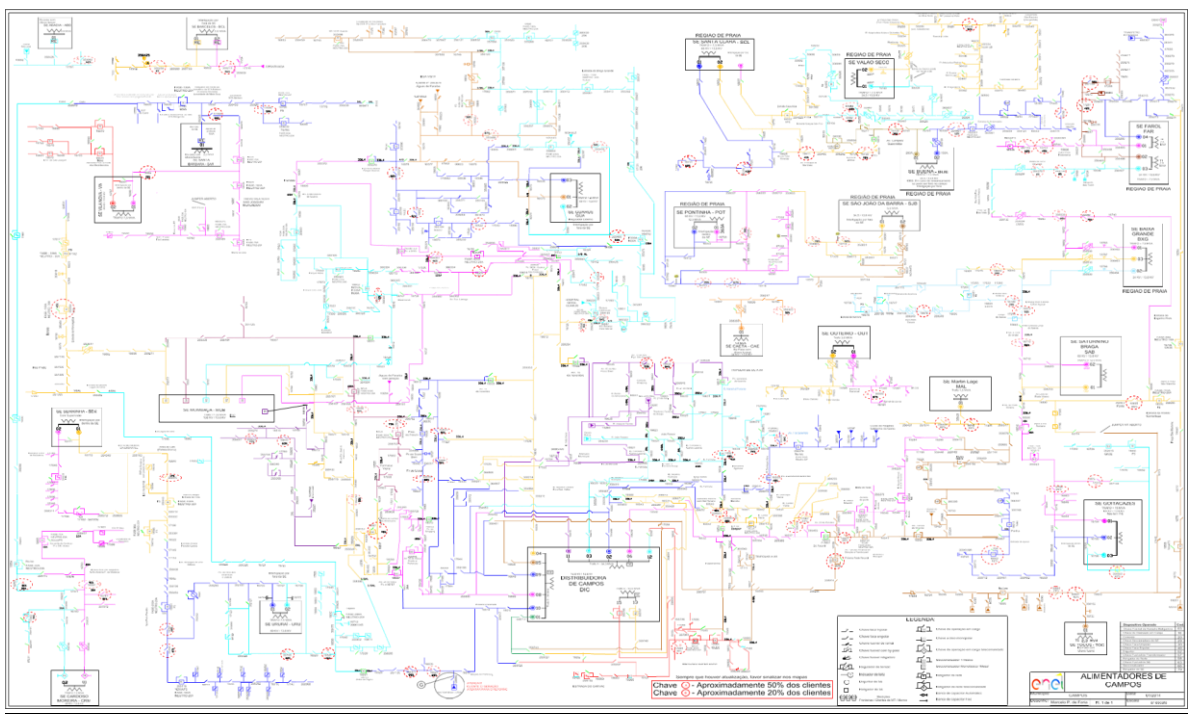


Diagrama Unifilar Lagos

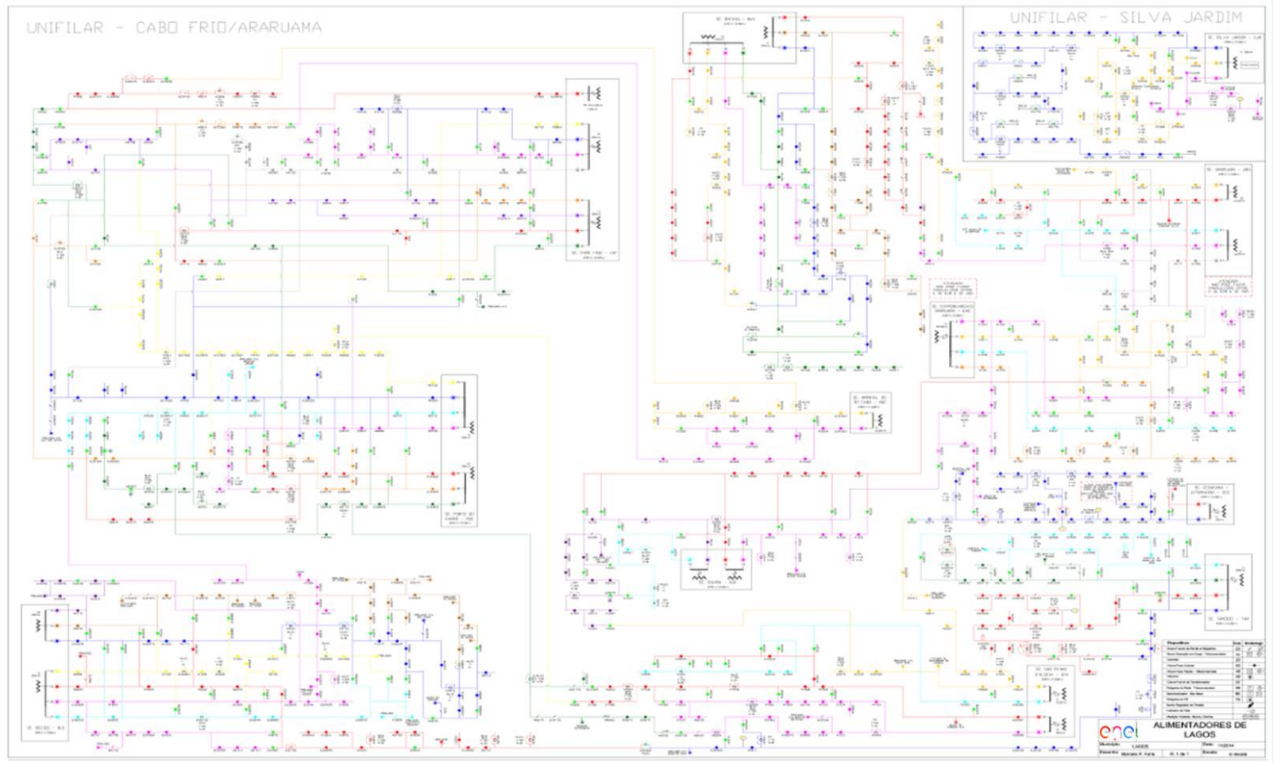


Diagrama Unifilar Macaé

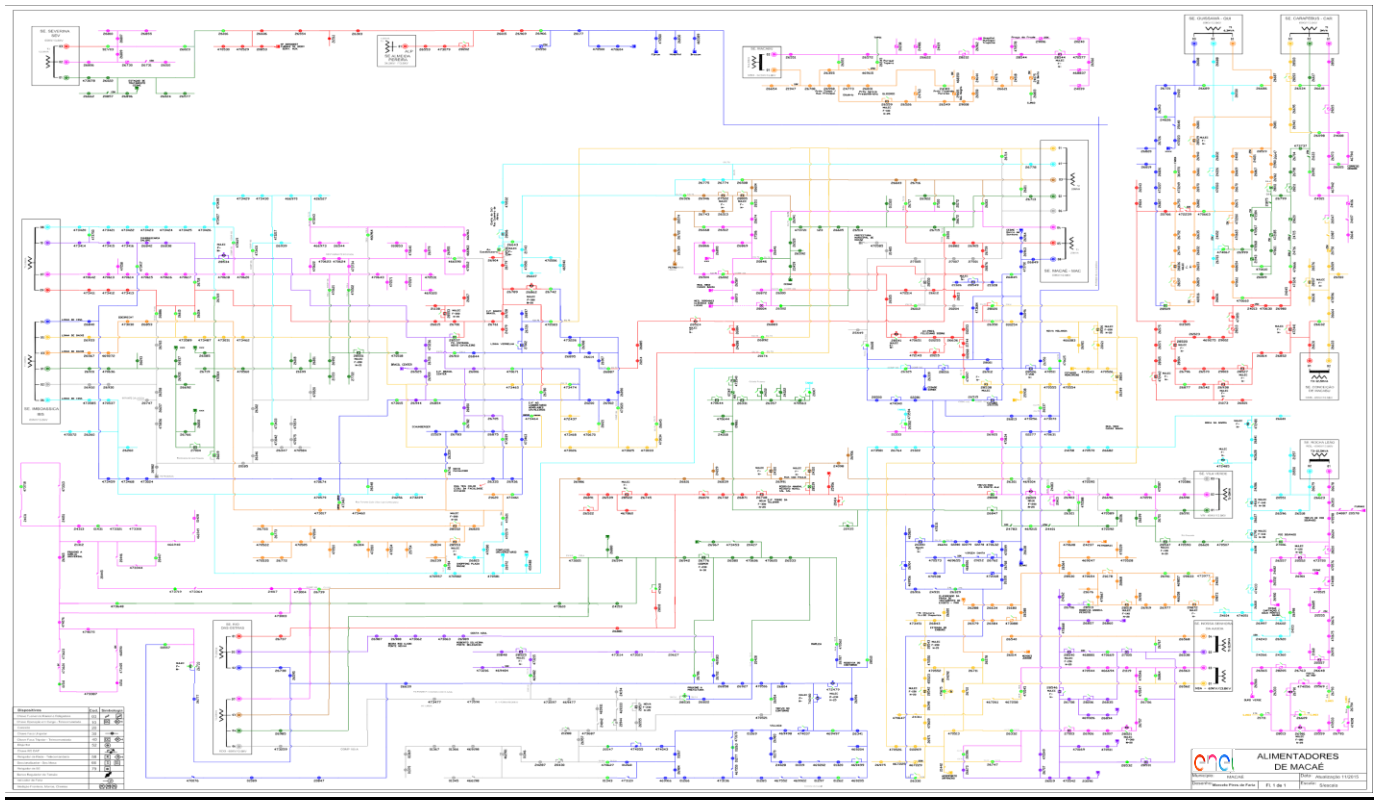


Diagrama Unifilar Magé

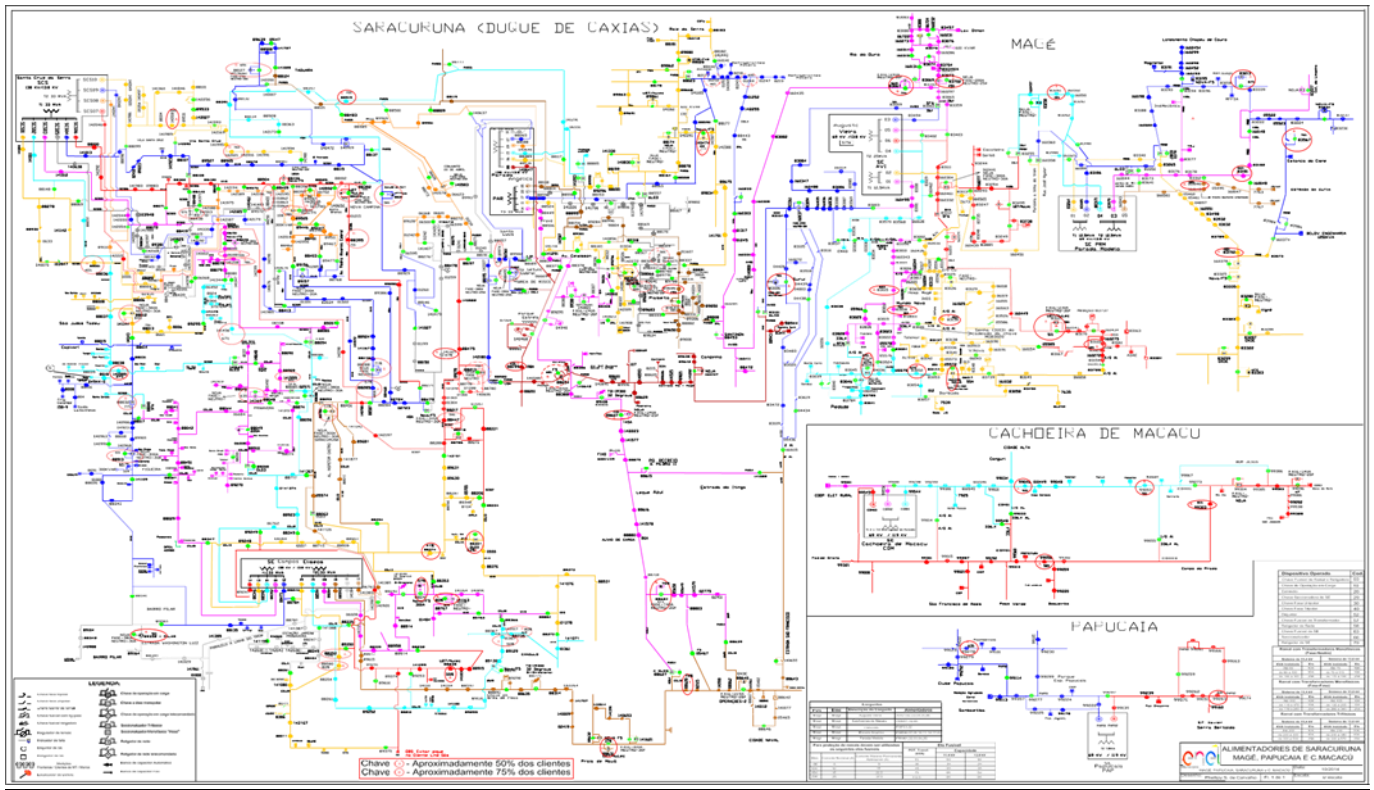


Diagrama Unifilar Niterói

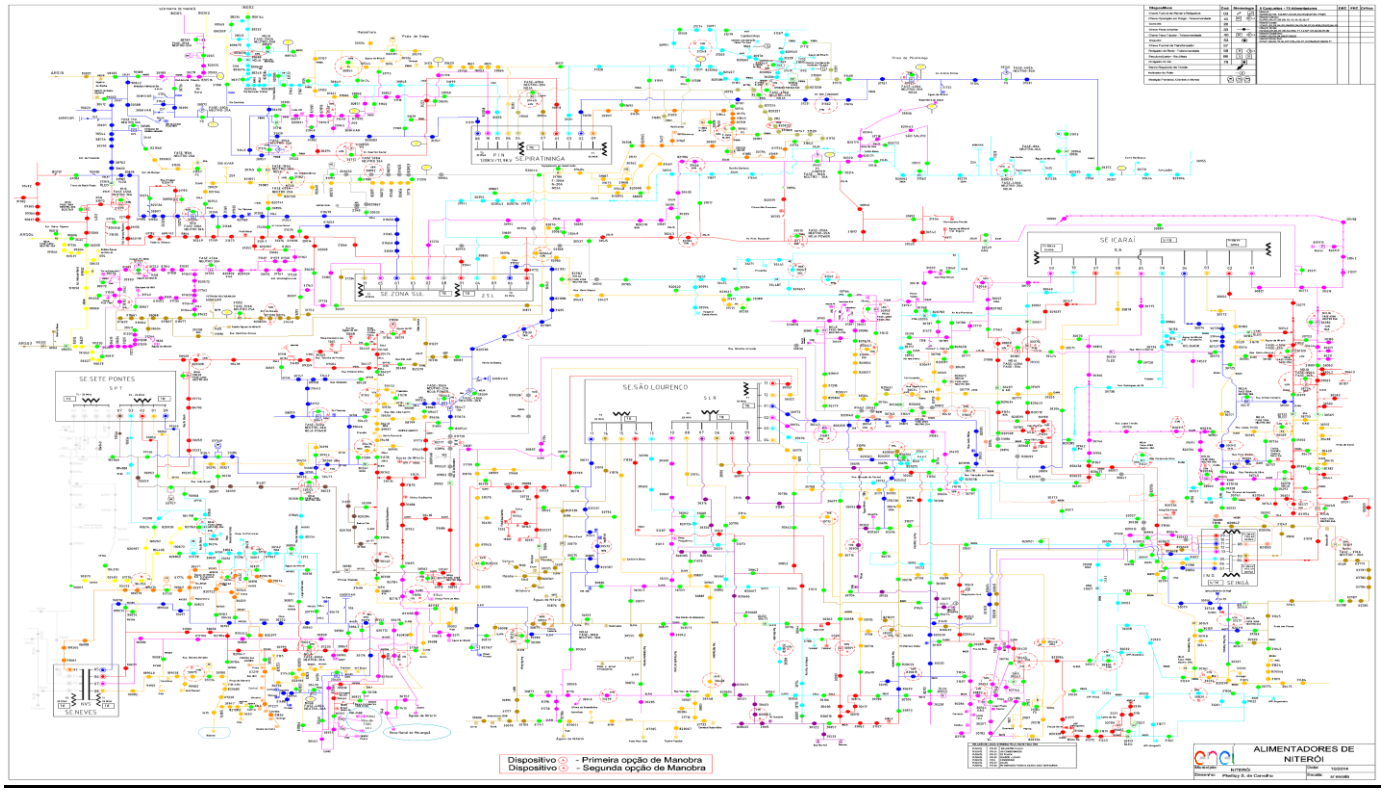


Diagrama Unifilar São Gonçalo

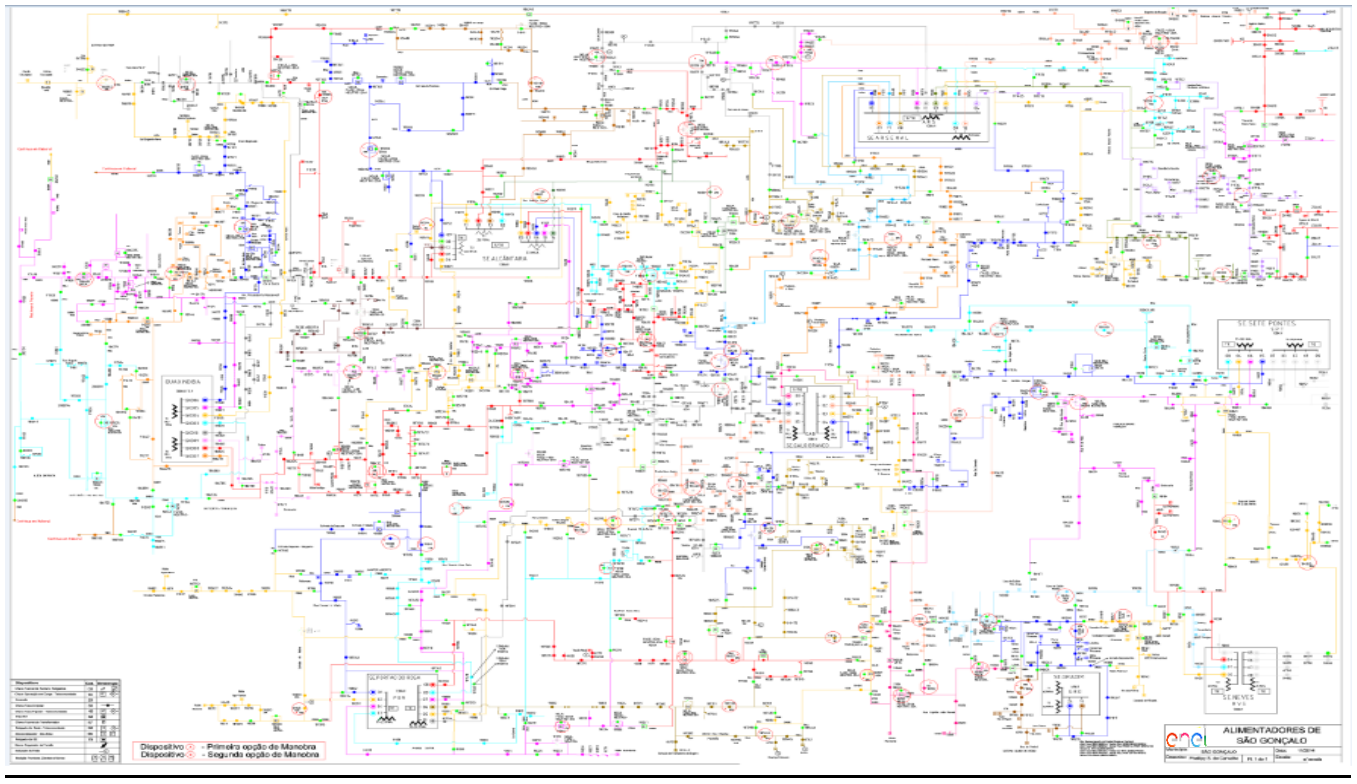


Diagrama Unifilar Serrana

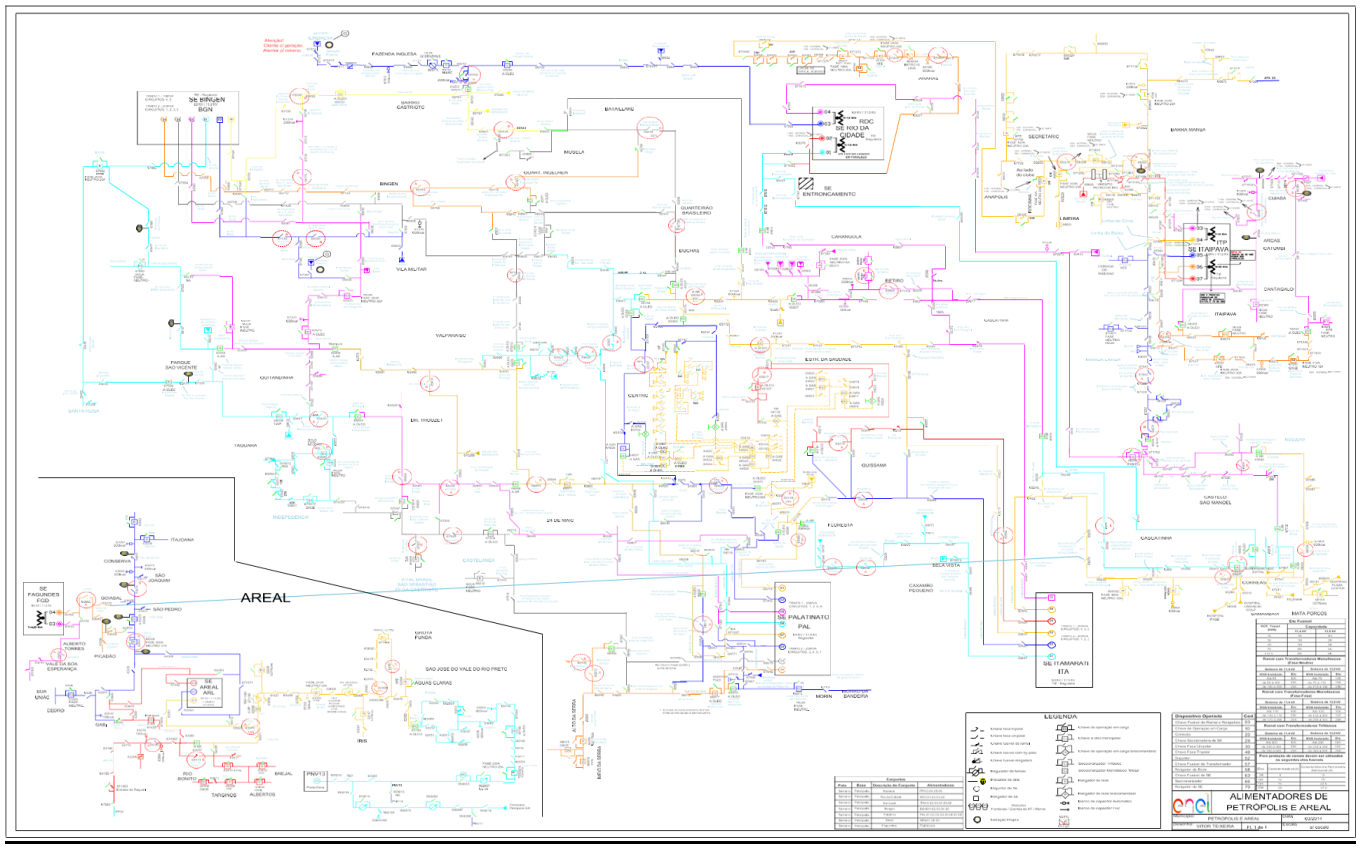


Diagrama Unifilar Angra dos Reis


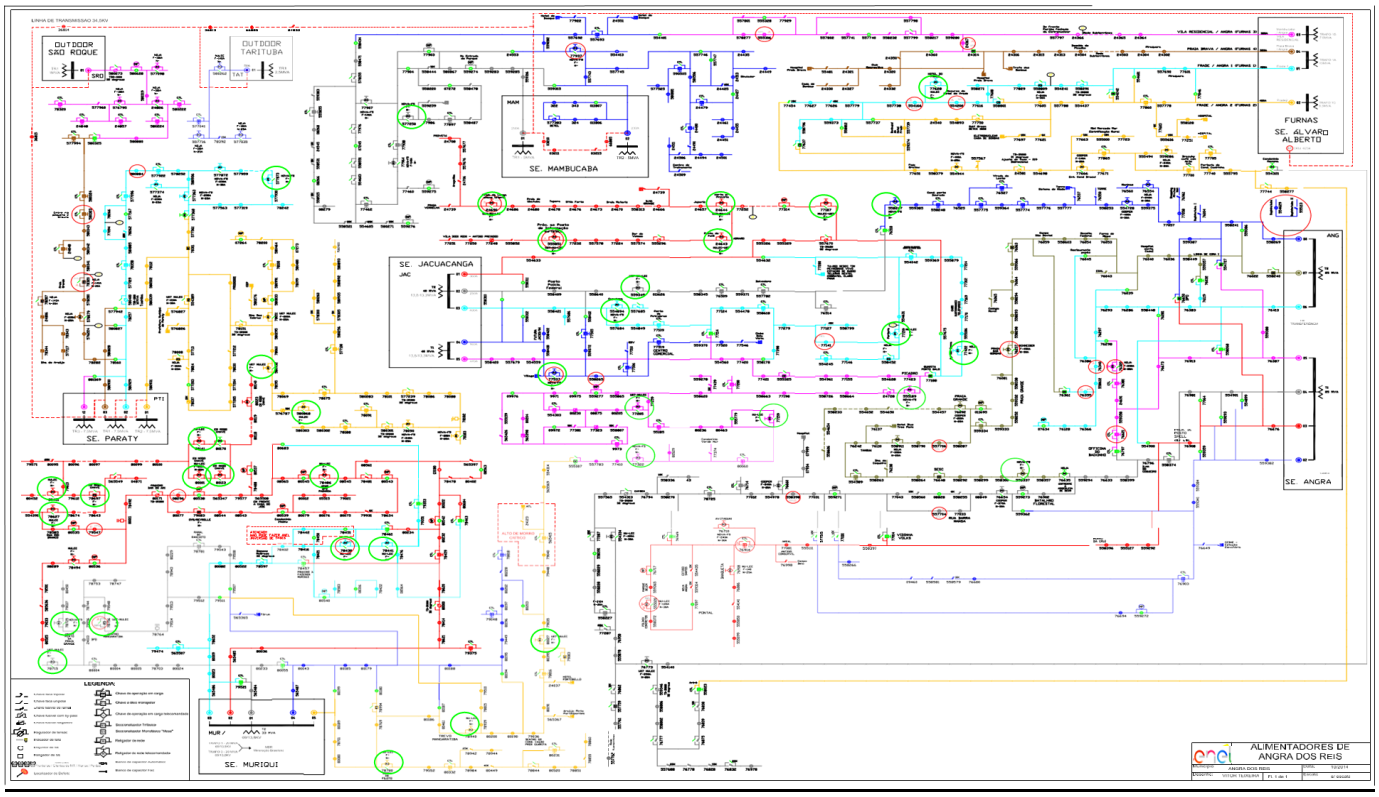


Diagrama Unifilar Resende

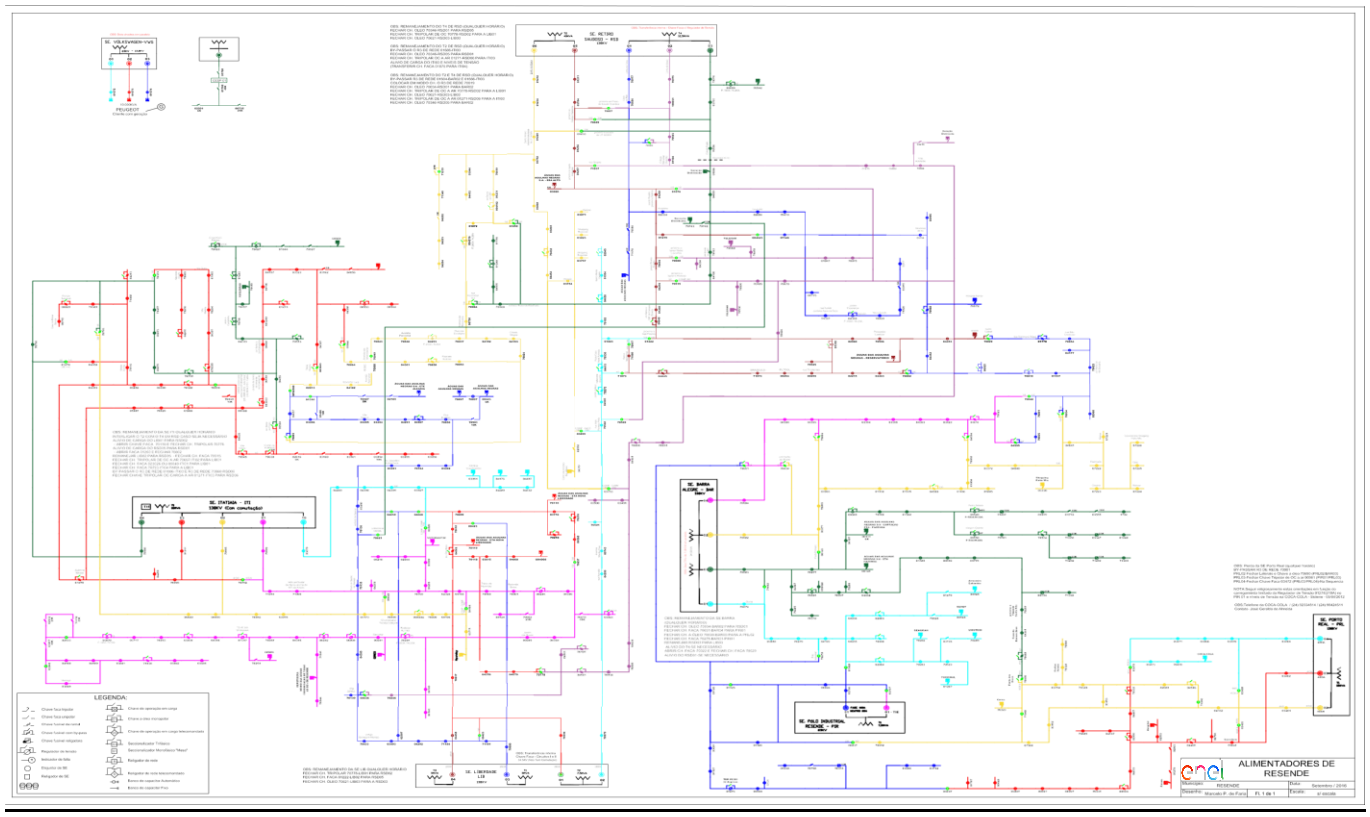

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas consequências em 120 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ABD	ABD	61	MAM	MAMBUCABA
2	ACU	AÇU	62	MAR	MARICÁ
3	ALC	ALCÂNTARA	63	MBU	MACABU
4	ALP	ALMEIDA PEREIRA	64	MIR	MIRACEMA
5	ANG	ANGRA DOS REIS	65	MOB	MOMBAÇA
6	ARA	ARARUAMA	66	MPA	MARIA PAULA
7	ARC	ARRAIAL DO CABO	67	MUR	MURIQUI
8	ARL	AREAL	68	NAT	NATIVIDADE
9	ARS	ARSENAL	69	NPA	NOVA PARADA ANGÉLICA
10	AVI	AUGUSTO VIEIRA	70	NSA	NOSSA SENHORA DA AJUDA
11	BAR	BARRA	71	NVS	NEVES
12	BAX	BACAXÁ	72	PAL	PALATINATO
13	BCL	BARCELOS	73	OUT	OUTEIRO
14	BGN	BINGEN	74	PAP	PAPUCAIA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
15	BJD	BOM JARDIM	75	PAR	PARADA ANGÉLICA
16	BOJ	BOM JESUS	76	PDR	PORTÃO DO ROSA
17	BRL	BARRA ALEGRE	77	PIN	PIRATININGA
18	BUE	BUENA	78	PNV	PONTE NOVA
19	BUZ	BÚZIOS	79	POC	PORTO DO CARRO
20	BXG	BAIXA GRANDE	80	POT	PONTINHA
21	CAB	CABIÚNAS	81	PRL	PORTO REAL
22	CAE	CAETÁ	82	PRM	PARADA MODELO
23	CAF	CABO FRIO	83	PTI	PARATI
24	CAM	CAMBUCI	84	PTM	PATRIMÔNIO
25	CAR	CARAPEBUS	85	QUI	QUISSAMÃ
26	CAS	CASIMIRO DE ABREU	86	RBN	RIO BONITO
27	CDM	CACHOEIRAS DE MACACU	87	RDC	RIO DA CIDADE
28	CED	CEDAEMA	88	RDO	RIO DAS OSTRAS
29	CEL	CAMPOS ELÍSEOS	89	ROL	ROCHA LEÃO
30	CESP	PALMITAL	90	RSD	RETIRO SAUDOSO
31	CMB	CONCEIÇÃO DE MACABU	91	SAF	SÃO FIDÉLIS
32	CQT	CONQUISTA	92	SAB	SATURNINO BRAGA
33	CRM	CARDOSO MOREIRA	93	SAP	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
34	CRZ	CRUZAMENTO	94	SAR	SANTA BÁRBARA
35	DIC	DISTRIBUIDORA DE CAMPOS	95	SCL	SANTA CLARA
36	EAR	ENTRONCAMENTO DE ARARUAMA	96	SCS	SANTA CRUZ DA SERRA
37	FAG	FAGUNDES	97	SEC	SECRETÁRIO
38	FAR	FAROL	98	SER	SERRINHA
39	FRL	FRANCO AMARAL	99	SEV	SEVERINA
40	GAB	GALO BRANCO	100	SJA	SILVA JARDIM
41	GOI	GOITACAZES	101	SJB	SÃO JOÃO DA BARRA
42	GUA	GUARUS	102	SLR	SÃO LOURENÇO
43	GXD	GUAXINDIBA	103	SPA	SÃO PEDRO DA ALDEIA
44	IBS	IMBOASSICA	104	SPT	SETE PONTES
45	ICA	ICARAÍ	105	SRO	SÃO ROQUE
46	IGB	IGUABA	106	TAG	TANGUÁ
47	ING	INGÁ	107	TAM	TAMOIOS
48	INO	INOÃ	108	TAP	TAPERA
49	ITA	ITAMARATI	109	TAT	TARITUBA
50	ITB	ITAMBI	110	TER	TERESÓPOLIS
51	ITC	ITAOCARA	111	TOC	TOCOS
52	ITI	ITATIAIA	112	TRB	TROMBETAS
53	ITL	ITALVA	113	TRM	TRAJANO DE MORAES
54	ITO	ITAORNA	114	URU	URURAÍ
55	ITP	ITAIPAVA	115	VAS	VALÃO SECO
56	ITR	ITAPERUNA	116	VDP	VENDA DAS PEDRAS
57	JAC	JACUACANGA	117	VIN	VILA NOVA
58	LIB	LIBERDADE	118	VIV	VILA VERDE
59	MAC	MACAÉ	119	VPA	VAL DE PALMAS
60	MAL	MARTINS LAJE	120	ZSL	ZONA SUL

3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 62 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ANGRA DOS REIS	32	MANGARATIBA
2	APERIBÉ	33	MARICÁ
3	ARARUAMA	34	MIRACEMA
4	AREAL	35	NATIVIDADE
5	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	36	NITERÓI
6	ARRAIAL DO CABO	37	NOVA FRIBURGO
7	BOM JARDIM	38	PARAÍBA DO SUL
8	BOM JESUS DO ITABAPOANA	39	PARATY
9	CABO FRIO	40	PETRÓPOLIS
10	CACHOEIRAS DE MACACU	41	PORCIÚNCULA
11	CAMBUCÍ	42	PORTO REAL
12	CAMPOS DOS GOYTACAZES	43	QUISSAMÃ
13	CANTAGALO	44	RESENDE
14	CARAPEBUS	45	RIO BONITO
15	CARDOSO MOREIRA	46	RIO DAS OSTRAS
16	CASIMIRO ABREU	47	SANTA MARIA MADALENA
17	CONCEIÇÃO DE MACABU	48	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
18	CORDEIRO	49	SÃO FIDÉLIS
19	DUAS BARRAS	50	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
20	DUQUE DE CAXIAS	51	SÃO GONÇALO
21	GUAPIMIRIM	52	SÃO JOÃO DA BARRA
22	IGUABA GRANDE	53	SÃO JOSÉ DE UBÁ
23	ITABORAÍ	54	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
24	ITALVA	55	SÃO PEDRO DA ALDEIA
25	ITAOCARA	56	SAQUAREMA
26	ITAPERUNA	57	SILVA JARDIM
27	ITATIAIA	58	TANGUÁ
28	LAJE DO MURIAÉ	59	TERESÓPOLIS
29	MACAÉ	60	TRAJANO DE MORAIS
30	MACUCO	61	TRÊS RIOS
31	MAGÉ	62	VARRE-SAI

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03350254	10/12/2025 06:29:08	11/12/2025 23:44:27	MAGÉ	PMR	2.119,00	24.788,44	Necessário poda de árvore sobre a rede MT. Causa Original: Vegetação.
BA03349568	09/12/2025 21:50:15	12/12/2025 21:21:00	SERRANA	RDC	613,00	23.753,32	Árvore caída na carga da fusível 66773. BT partida no TR PE67800. Condutor partido próximo ao TR P869730. B1 quebrada e condutor partido próximo ao TR PE67759. Equipe não conseguiu chegar ao circuito devido árvores sobre a via, impossibilitando passagem do carro. Causa Original: Árvore tombada.
0027251989	09/12/2025 13:33:41	11/12/2025 19:00:00	SERRANA	RDC	350,00	18.703,51	Localizado árvore tombada, fechado a fuse-saver PE66189, nas fases ABC. Necessário poda no circuito, feito a retirada da árvore e descolada a rede MT XLPE a distância. Causa Original: Árvore tombada.
BA03351220	10/12/2025 22:26:35	12/12/2025 12:35:50	MACAÉ	CMB	2.098,00	17.296,87	Localizado galho sobre a rede MT MC479988, ponto MC06492 GLV solto sobre estrutura. Ponto MC23454 condutor sobre estrutura. Poste 11/400 duplo TE quebrado sustenta uma B1. Causa Original: Galho / Folha.
BA03350158	10/12/2025 05:26:37	11/12/2025 13:03:21	MAGÉ	RDC	3.222,00	13.430,92	Localizado vegetação por cima da rede, necessária poda. Á jusante da CTL e na fusível MG83197. Pista fechada sem acesso por causa da vegetação. Causa Original: Vegetação.
BA03350002	10/12/2025 03:39:46	12/12/2025 00:39:59	MAGÉ	PAR	2.367,00	13.079,90	Localizado condutor partido nas fases A e B, cabo 2AL e árvore tombada próximo do transformador MG86668. Causa Original: Árvore tombada.
BA03349520	09/12/2025 20:47:41	11/12/2025 19:09:59	LAGOS	TAM / BUZ	11.845,00	11.091,91	Localizado vegetação sobre a rede a rede de MT à jusante da SEC CF634356. Sem possiblidade de abri jumper para diminuir a afetação. Causa Original: Vegetação.
0027262747	11/12/2025 18:27:00	12/12/2025 10:13:51	SÃO GONÇALO	PDR	436,00	6.880,44	Recuperado jump de MT na fase próximo ao religador SG187345, 07 postes após o religador conexão partida. cabo 336 alimentador triplo. Causa Original: Jump Partido.
BA03349796	10/12/2025 00:14:21	10/12/2025 04:29:00	SUL	ITI	1.202,00	4.826,39	Retirada de galhos da rede. Circuito radial, com 2 religadores. Causa Original: Galho / Folha.
BA03350478	10/12/2025 07:14:00	10/12/2025 22:57:39	SUL	ITI	492,00	4.660,49	Localizado árvore por cima da rede. Apoio da defesa civil . Causa Original: Árvore tombada.
BA03351952	11/12/2025 16:21:01	12/12/2025 11:43:10	CAMPOS	NAT	1.404,00	4.281,52	Localizados galhos dentro da fusível it12751. Causa Original: Galho / Folha.
BA03348516	08/12/2025 18:59:31	09/12/2025 18:26:29	CAMPOS	NAT	977,00	2.789,31	Localizado árvore tombada + MT I436640 partida. Foi retirado arvore tombado e reparado condutor partido no ponto i443192. Causa original: Árvore tombada.
BA03350146	10/12/2025 05:19:28	10/12/2025 15:40:01	NITERÓI	SLR	926,00	2.518,99	Identificado galho sobre a rede à jusante do RD NI30123. Causa Original: Vegetação.
0027250993	11/12/2025 09:07:14	12/12/2025 01:20:00	NITERÓI	INO	136,00	2.204,94	Localizado galho na fusível NI800215 substituído 1 elo 10K nas fase A. Causa Original: Galho / Folha.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	as	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento


Dispositivo	Quantidade
Base Fusível	1558
Chave Unipolar	114
Disjuntor Média	173
Jumper	49
Religadora Automática	880
Total Geral	**2774**

Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.
Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 08 a 14 de Dezembro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípica.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

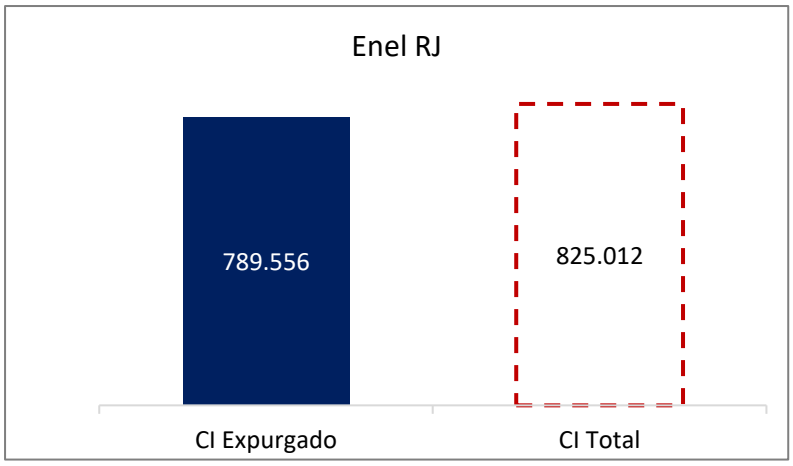


Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 789.556 (96% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentado uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.


Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

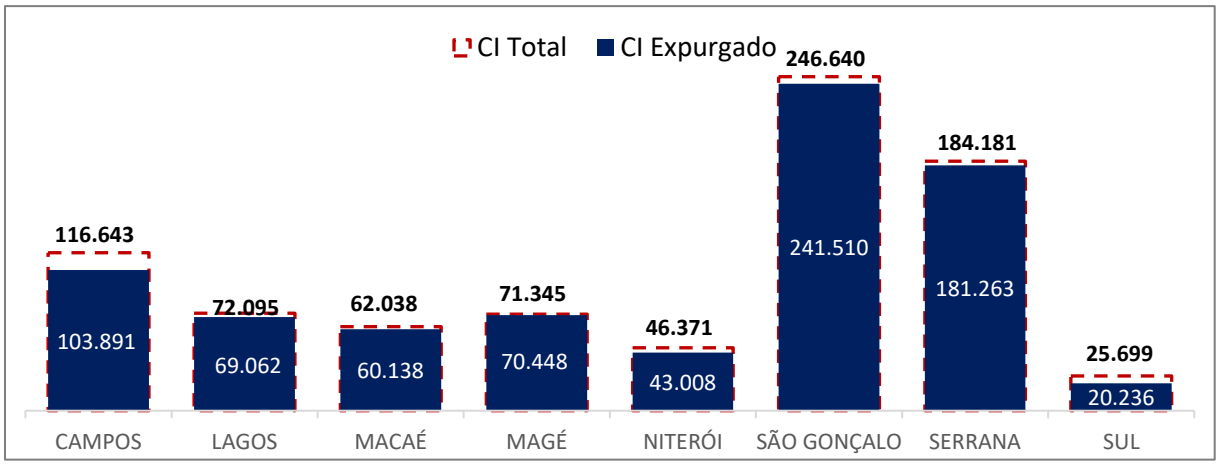

As Regionais Campos, São Goçalo e Serrana foram as mais afetadas, representando 67% (526.664 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.


Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 2.302.532,38 CHI (96% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

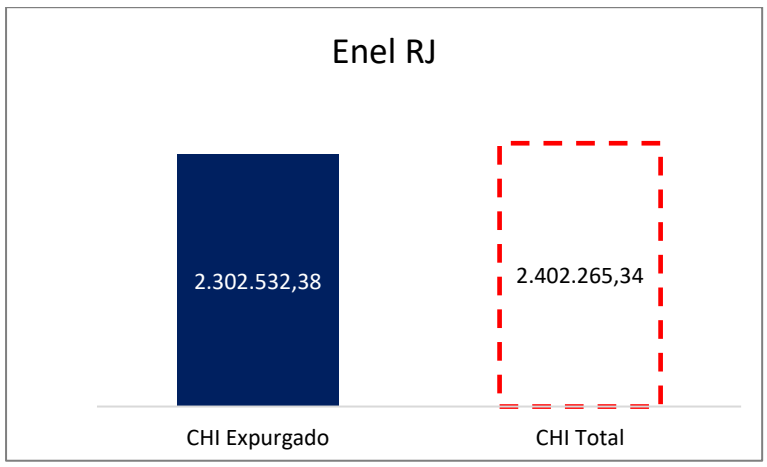

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

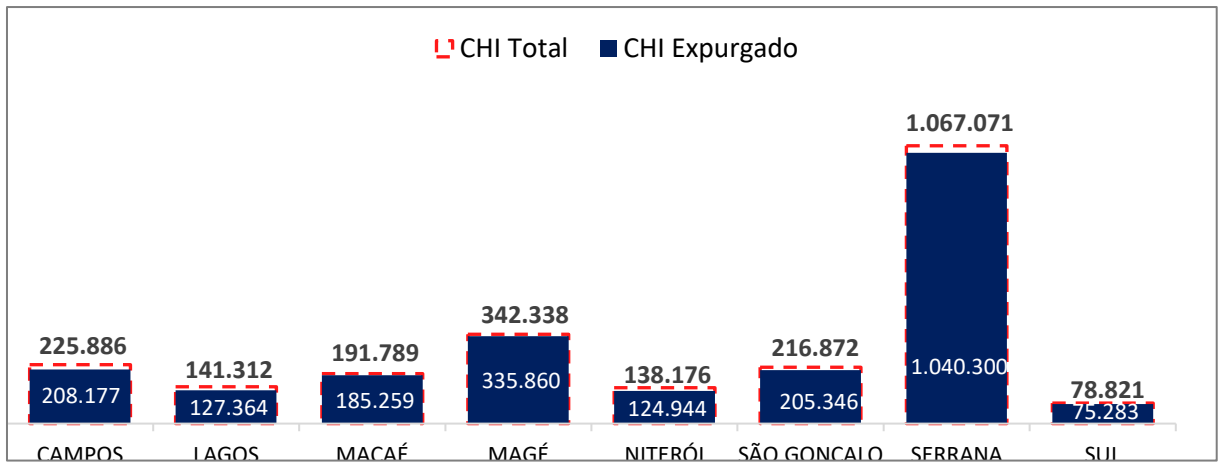

As Regionais Magé e Serrana foram as que sofreram os maiores impactos, representando 60% (1.376.160) da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

Relatório: ISE 18 - 12/2025 – RJ	Evento:	ISE 18 - 12/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
				08/12/2025 00:00:00	14/12/2025 23:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
Regionais Campos, Lagos, Macaé, Magé, Niterói, São Gonçalo, Serrana e Sul.					
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR	UNIDADE
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento			672	min
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento			31	min
3	Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.			88	min
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento			62	-
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento			120	-
6	Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis			08/12/2025 14:01	dd/mm/aaaa hh:mm
7	Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis			15/12/2025 03:56	dd/mm/aaaa hh:mm
8	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis			2.302.532,38	hora
9	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis			789.556	-
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)			10,42	hora
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis			76,67	hora

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 3.862 atendimentos realizados por 2.209 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 2.209 equipes trabalharam no atendimento de 3.872 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	08/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	13/12/2025	14/12/2025
CAMPOS	USUAL	51	50	51	47	50	47	42
CAMPOS	ADICIONAL	35	33	39	38	33	27	20
CAMPOS	TOTAL	86	83	90	85	83	74	62
LAGOS	USUAL		41	40	42			
LAGOS	ADICIONAL		17	50	47			
LAGOS	TOTAL		58	90	89			
MACAÉ	USUAL			49	49			
MACAÉ	ADICIONAL			71	85			
MACAÉ	TOTAL			120	134			
MAGÉ	USUAL		25	30	30			
MAGÉ	ADICIONAL		0	16	42			
MAGÉ	TOTAL		25	46	72			
NITERÓI	USUAL			30	32			
NITERÓI	ADICIONAL			15	21			
NITERÓI	TOTAL			45	53			
SERRANA	USUAL	40	40	40	40	40	40	
SERRANA	ADICIONAL	11	34	129	113	101	61	
SERRANA	TOTAL	51	74	169	153	141	101	
SUL	USUAL			24	24			
SUL	ADICIONAL			17	27			
SUL	TOTAL			41	51			
SÃO GONÇALO	USUAL			7	31	22		
SÃO GONÇALO	ADICIONAL			25	14	34		
SÃO GONÇALO	TOTAL			32	45	56		

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	08/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	13/12/2025	14/12/2025
CAMPOS	Tempo de Preparação (Min.)	180	367	318	475	422	309	374
CAMPOS	Tempo de Deslocamento (Min.)	35	30	29	26	28	28	30
CAMPOS	Tempo de Execução (Min.)	59	54	76	76	45	50	71
LAGOS	Tempo de Preparação (Min.)		563	383	419			
LAGOS	Tempo de Deslocamento (Min.)		36	32	30			
LAGOS	Tempo de Execução (Min.)		68	58	56			
MACAÉ	Tempo de Preparação (Min.)			463	664			
MACAÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)			28	25			
MACAÉ	Tempo de Execução (Min.)			127	164			
MAGÉ	Tempo de Preparação (Min.)		356	1010	1079			
MAGÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)		28	28	26			
MAGÉ	Tempo de Execução (Min.)		77	71	63			
NITERÓI	Tempo de Preparação (Min.)			486	486			
NITERÓI	Tempo de Deslocamento (Min.)			28	29			
NITERÓI	Tempo de Execução (Min.)			67	51			
SERRANA	Tempo de Preparação (Min.)	475	1015	1290	991	1064	909	
SERRANA	Tempo de Deslocamento (Min.)	42	35	37	36	38	35	
SERRANA	Tempo de Execução (Min.)	95	108	119	152	166	119	
SUL	Tempo de Preparação (Min.)			275	296			
SUL	Tempo de Deslocamento (Min.)			25	29			
SUL	Tempo de Execução (Min.)			54	55			
SÃO GONÇALO	Tempo de Preparação (Min.)			792	923	978		
SÃO GONÇALO	Tempo de Deslocamento (Min.)			29	32	32		
SÃO GONÇALO	Tempo de Execução (Min.)			75	80	115		

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas



O DIA

BRASIL

Ciclone extratropical traz temporais e risco de granizo para o Sul do país

Região está em alerta máximo, segundo o Inmet; Efeitos podem chegar a SP, RJ, MG e parte do Centro-Oeste

Em razão da condição climática, a terça-feira amanheceu bastante chuvosa na cidade de São Paulo. Na segunda-feira, já foram registrados transtornos em razão das precipitações que continuam atingindo a capital nesta terça. São esperadas precipitações fortes com intensas rajadas de vento entre 60km/h e 70km/h, principalmente no período da tarde.

Segundo a Climatempo, a combinação do ciclone com a frente fria gera muitas áreas de instabilidade que espalham nuvens carregadas, com potencial para provocar chuva forte em pouco tempo, muitos raios e ventania nos Estados da região Sul do Brasil, em parte do Sudeste e também do Centro-Oeste.

Além dos três Estados do Sul e de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, na região Sudeste, e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, também podem ser impactados. Para essas localidades, porém, não há alerta vermelho do Inmet.

O dia
Data: 09/12/2025

https://odia.ig.com.br/brasil/2025/12/7176882-ciclone-extratropical-traz-temporais-e-risco-de-granizo-para-o-sul-do-pais.html



ERRE JOTA

INEA e INMET emitem aviso para temporais no RJ

A Região Metropolitana do Rio de Janeiro entrou em estado de atenção devido à previsão de pancadas de chuva moderada a forte nas próximas horas. O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) emitiu alerta para possível elevação dos níveis dos rios em municípios como Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, São João de Meriti, **Niterói, São Gonçalo**, Rio das Flores e Magé, em razão das precipitações previstas.

No município do Rio, a Prefeitura divulgou aviso meteorológico informando que áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão e à aproximação de uma frente fria influenciarão o tempo entre o fim da manhã desta terça-feira (09) e a tarde de quarta (10). Há previsão de **chuvas moderadas a fortes, raios e rajadas de vento entre 40 km/h e 76 km/h**. O Alerta Rio reforça que há risco associado ao evento e orienta a população a acompanhar as atualizações nos canais oficiais.

ERRE JOTA
Data: 09/12/2025

https://errejotanoticias.com.br/inea-e-inmet-emitem-aviso-para-temporais-no-rj/

EXTRA | 100 ANOS DE GLOBO | Casos de Polícia

Tempo no Rio: formação de ciclone no RS pode causar vendaval, raios e chuva forte

Previsão é de que temperaturas fiquem estáveis, com máxima prevista de 33 graus

Por Extra — Rio de Janeiro

09/12/2025 11h39 · Atualizado há 2 dias

A formação de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul associada a uma frente fria coloca o Rio de Janeiro em alerta para a ocorrência de vendaval, raios e chuva forte, na tarde desta terça-feira. A previsão para a cidade é de que as temperaturas permaneçam estáveis, com máxima prevista de 33 graus.

Extra
Data: 09/12/2025

https://extra.globo.com/rio/casos-de-policia/noticia/2025/12/tempo-no-rio-formacao-de-ciclone-no-rs-pode-causar-vendaval-raios-e-chuva-forte.ghtml

O DIA

RIO DE JANEIRO

Ventos fortes causam transtornos no Rio; veja a previsão do tempo

Serra de Teresópolis chegou a ser interditada devido a queda de árvores

A BR-116, na Serra de Teresópolis, foi totalmente interditada, às 6h35, devido a queda de árvores por causa dos ventos fortes. Segundo a Ecovias Rio Minas, concessionária que administra o trecho, as rajadas chegaram a 105 km/h. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a via foi liberada, em ambos os sentidos, às 11h10.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo para tempestade para a porção Noroeste do estado, Região Serrana e Sul e Costa Verde, com ventos que podem chegar até 100 km/h. No Norte, Região dos Lagos e Região Metropolitana, o alerta é de perigo potencial, com ventos que podem chegar a 60 km/h

O dia
Data: 10/12/2025

https://extra.globo.com/rio/casos-de-policia/noticia/2025/12/tempo-no-rio-formacao-de-ciclone-no-rs-pode-causar-vendaval-raios-e-chuva-forte.ghtml

REGISTRO POLO MAGÉ



Registro Polo Magé - BA03350748 - Cachoeira de Macacú
Data: 10/12/2025



Registro Polo Magé - 0027265681 - Suruí
Data: 10/12/2025



Registro Polo Magé - 0027268507 - Parada Modelo
Data: 10/12/2025



Registro Polo Magé - 0027271709 - Parada Angélica
Data: 10/12/2025



Registro Polo Magé – 0027266953 - Magé
Data: 11/12/2025



Registro Polo Magé – 0027266953 - Magé
Data: 11/12/2025



Registro Polo Magé - 0027265591 - Santa Cruz da Serra
Data: 11/12/2025



Registro Polo Magé - DT27267505 - Magé
Data: 11/12/2025




Registro Polo Magé - 0003356216 - Cachoeira de Macacú
Data: 11/12/2025

REGISTRO POLO MAGÉ



Registro Polo Magé - 0027276271 - Cachoeira de Macacú
Data: 11/12/2025

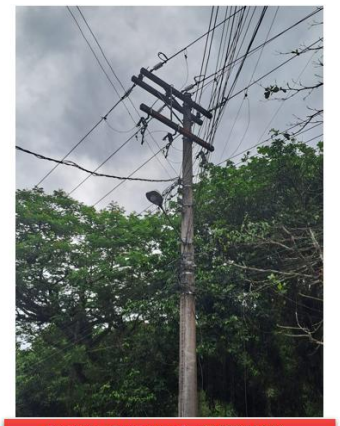

Registro Polo Magé - 0027273883 - Cachoeira de Macacú
Data: 11/12/2025



Registro Polo Magé - BA03352516 - Santa Cruz da Serra
Data: 11/12/2025




Registro Polo Magé - 0027269865 - Magé
Data: 11/12/2025



Registro Polo Magé - 0027259123 - Santa Cruz da Serra
Data: 11/12/2025



https://www.otempo.com.br/tempo/2025/12/10/sao-goncalo-deve-ter-um-dia-com-pancadas-fortes-e-rapidas-nesta-quarta-feira-10

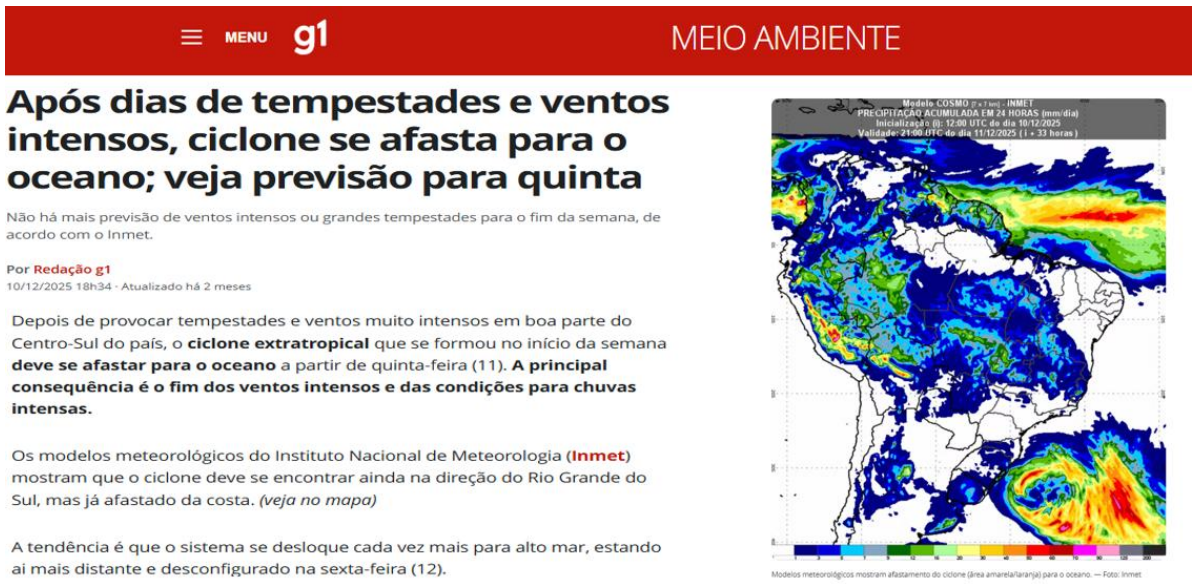

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2025/12/10/apos-dias-de-tempestades-e-ventos-intensos-ciclone-se-afasta-para-o-oceano-veja-previsao-para-quinta.ghtml



https://atribunarj.com.br/materia/ventania-surpreende-moradores-de-niteroi-nas-primeiras-horas-da-manha



https://www.instagram.com/reel/DSFNFZvkUJz/



https://www.instagram.com/p/DSFt5iDDnUa/

REGISTRO POLO NITERÓI

São Lourenço– 10/12/25
27321739



São Lourenço– 10/12/25
27321739



São Lourenço– 10/12/25
27321739



Defesa Civil alerta para ventos de até 74 km/h até quinta-feira

09/12/2025 10:18:00 - Jornalista: Genimarta Oliveira



https://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/defesa-civil-alerta-para-ventos-de-ate-74-kmh-ate-quinta-feira

REGISTRO POLO MACAÉ

São Bento - 10/12/25
27232461



Andorinhas – 11/12/25
BA03352158



O TEMPO > Previsão do Tempo

INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Campos dos Goytacazes e Região até terça-feira (9)

INMET emite alerta de perigo potencial para Campos dos Goytacazes e região

08 de dezembro de 2025 | 10:42

https://www.otempo.com.br/tempo/2025/12/8/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-campos-dos-goytacazes-e-regiao-ate-terca-feira-9

O TEMPO > Previsão do Tempo

Campos dos Goytacazes deve ter um dia de céu muito nublado com tempestades localizadas nesta quarta-feira (10)

Campos dos goytacazes terá temperaturas variando entre 19°C e 33°C.

10 de dezembro de 2025 | 00:43

https://www.otempo.com.br/tempo/2025/12/10/campos-dos-goytacazes-deve-ter-um-dia-de-ceu-muito-nublado-com-tempestades-localizadas-nesta-quarta-feira-10

O TEMPO > Previsão do Tempo

INMET emite alerta amarelo de tempestade com risco de granizo em Campos dos Goytacazes e região até domingo (14)

INMET emite alerta de perigo potencial para Campos dos Goytacazes e região

13 de dezembro de 2025 | 10:37

https://www.otempo.com.br/tempo/2025/12/13/inmet-emite-alerta-amarelo-de-tempestade-com-risco-de-granizo-em-campos-dos-goytacazes-e-regiao-ate-domingo-14

REGISTRO POLO CAMPOS

27208723 – 08/12/2025



27209595 – 08/12/2025



BA03348424 – 08/12/2025



27219299 – 09/12/2025




DT27220867 – 09/12/2025



REGISTRO POLO CAMPOS

27233145 – 10/12/2025

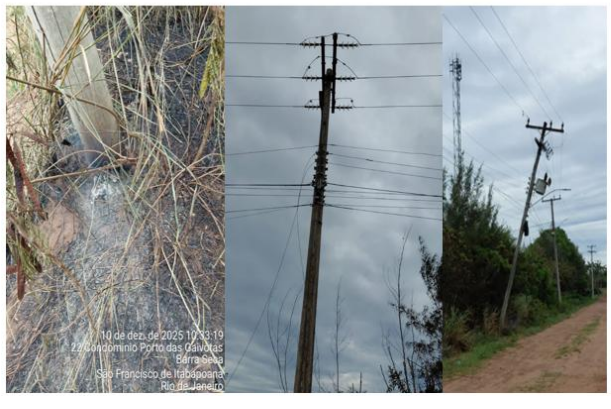

27230255 – 10/12/2025




27233145 – 11/12/2025



27230255 – 11/12/2025



27268309 – 12/12/2025

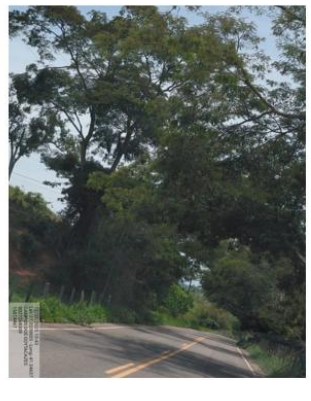

27255331 – 12/12/2025



27269051 – 13/12/2025



REGISTRO POLO CAMPOS


27280631 – 13/12/2025



BA03353570 – 13/12/2025



27263795 – 13/12/2025

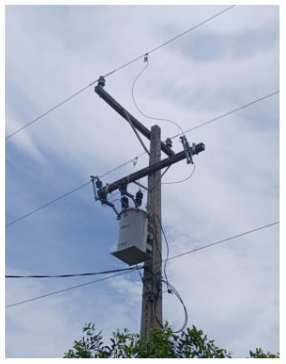

27283555 – 14/12/2025



BA03354218 – 14/12/2025



REGISTRO POLO NOROESTE



Tapera-10/12/25
BA03349806



Colonia-11/12/25
0027252085

REGISTRO POLO NOROESTE



Macuco -12/12/25
0027268949



Ipituna -13/12/25
BA03353390

REGISTRO POLO LAGOS









INC – 27221189 – 09/12/2025 – CF46657 (POC06)







INC – 27229001 – 10/12/2025 – CF44888 (CAF09)

REGISTRO POLO LAGOS







INC – 27251969 – 11/12/2025 – SG59107 (SJA02)

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Corrêas 08/12/2025
BA03348524







Bairro: Santa Rita 09/12/2025
27525491



REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Quebra Frascos 10/12/2025
BA03349916





Bairro: São Lourenço 11/12/2025
27229843



Bairro: Morin 12/12/2025
27270725





REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Agua Quente 13/12/2025
27278583



REGISTRO POLO SUL

Paraty – 10/12/2026
0027235493




Mangaratiba – 10/12/2025
0027249027



REGISTRO POLO SUL

Paraty – 11/12/2026
0027261909

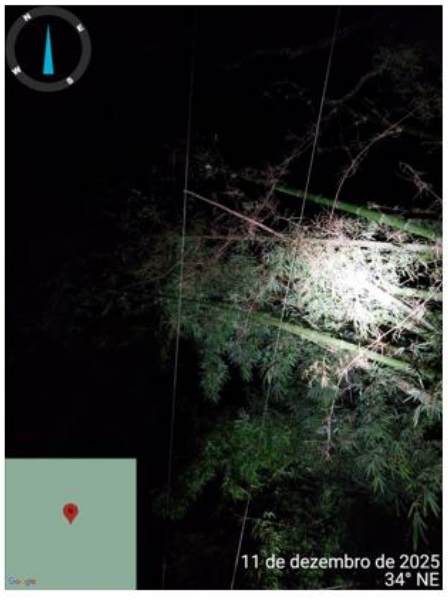

Mangaratiba – 11/12/2025
0027249027



7 ANEXOS

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

Relatório: ISE 18 - 12/2025 – RJ	Evento: ISE 18 - 12/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
			08/12/2025 00:00:00	14/12/2025 23:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Regionais Campos, Lagos, Macaé, Magé, Niterói, São Gonçalo, Serrana e Sul.				

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	**TOTAL CHI**	**TOTAL CI**	**LIMITE CHI**
5.197	789.556	825.012	461.878,63

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027211323	1	3	08/12/2025 14:01:34	08/12/2025 18:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,62	Trafo BT	
2	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027211357	1	3	08/12/2025 14:04:48	08/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,42	Trafo BT	
3	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027211391	1	3	08/12/2025 14:07:09	08/12/2025 15:27:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	1,35	Trafo BT	
4	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027211445	1	3	08/12/2025 14:13:57	09/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	10,43	Trafo BT	
5	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027211497	1	3	08/12/2025 14:20:20	09/12/2025 03:21:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22978	39,04	Trafo BT	
6	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027211537	1	3	08/12/2025 14:25:46	08/12/2025 16:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	79	22978	146,46	Ch. Fusivel	Base Fusivel
7	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027211607	1	3	08/12/2025 14:33:49	08/12/2025 18:44:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	22978	171,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
8	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027211797	1	3	08/12/2025 14:50:59	08/12/2025 18:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	22978	195,22	Ch. Fusivel	Base Fusivel
9	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027211821	1	3	08/12/2025 14:54:32	09/12/2025 14:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	23,86	Trafo BT	
10	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03348332	1	3	08/12/2025 14:54:50	08/12/2025 17:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	54493	300,84	Religador	Religadora Automática
11	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03348332	1	3	08/12/2025 14:54:50	08/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	168	54493	658,47	Religador	Religadora Automática
12	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03348332	1	3	08/12/2025 14:54:50	08/12/2025 23:41:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	54493	833,26	Chave Faca	Chave Unipolar
13	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027211835	1	3	08/12/2025 14:57:17	08/12/2025 20:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	10037	20,98	Trafo BT	
14	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03348340	1	3	08/12/2025 14:58:37	08/12/2025 16:57:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	615	54493	1.216,85	Religador	Religadora Automática
15	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027211863	1	3	08/12/2025 15:00:16	09/12/2025 00:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	22978	47,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
16	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027211865	1	3	08/12/2025 15:00:21	09/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	38,82	Trafo BT	
17	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027211913	1	3	08/12/2025 15:05:38	08/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	6,74	Trafo BT	
18	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027213865	1	3	08/12/2025 15:09:15	09/12/2025 03:33:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	12,41	Trafo BT	
19	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027211947	1	3	08/12/2025 15:09:22	09/12/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54493	55,71	Trafo BT	
20	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027211999	1	3	08/12/2025 15:15:04	08/12/2025 19:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	18592	153,96	TRAMO_MT	Jumper
21	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	BA03348370	1	3	08/12/2025 15:15:44	08/12/2025 16:18:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	18592	375,80	Religador	Religadora Automática
22	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03348380	1	3	08/12/2025 15:17:36	08/12/2025 15:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	123	18592	13,12	Religador	Religadora Automática
23	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027212061	1	3	08/12/2025 15:20:19	08/12/2025 18:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	54493	430,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
24	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	BA03348376	1	3	08/12/2025 15:26:49	08/12/2025 17:05:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	54493	239,64	Religador	Religadora Automática
25	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348390	1	3	08/12/2025 15:27:04	08/12/2025 17:05:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	10028	58,91	Religador	Religadora Automática
26	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348390	1	3	08/12/2025 15:27:04	08/12/2025 17:06:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	10028	82,47	Religador	Religadora Automática
27	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 17:24:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	18592	17,50	Religador	Religadora Automática
28	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	18592	14,25	Religador	Religadora Automática
29	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 17:48:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	237	18592	554,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
30	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 17:49:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	18592	49,46	Religador	Religadora Automática
31	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 19:06:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	18592	113,12	Religador	Religadora Automática
32	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 19:43:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	18592	8,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
33	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	18592	293,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
34	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348392	1	3	08/12/2025 15:27:52	08/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	10028	662,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
35	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027212133	1	3	08/12/2025 15:28:12	08/12/2025 18:37:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,16	Trafo BT	
36	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027212135	1	3	08/12/2025 15:28:22	08/12/2025 18:40:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,20	Trafo BT	
37	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027213379	1	3	08/12/2025 15:28:38	08/12/2025 19:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	163	18592	718,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
38	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027212201	1	3	08/12/2025 15:34:48	09/12/2025 04:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	22757	642,33	Ch. Fusivel	Base Fusivel
39	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027212201	1	3	08/12/2025 15:34:48	09/12/2025 04:40:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22757	13,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
40	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027212201	1	3	08/12/2025 15:34:48	09/12/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	175	22757	2.363,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
41	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027212263	1	3	08/12/2025 15:40:39	08/12/2025 22:29:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	79	22978	538,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
42	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027212263	1	3	08/12/2025 15:40:39	08/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	22978	252,43	Ch. Fusivel	Base Fusivel
43	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027217565	1	3	08/12/2025 15:44:19	09/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	45	54493	401,76	Ch. Fusivel	Base Fusivel
44	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027212361	1	3	08/12/2025 15:48:21	08/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	103	54493	535,00	Trafo BT	
45	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027212395	1	3	08/12/2025 15:50:19	08/12/2025 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	48	10028	177,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
46	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027222457	1	3	08/12/2025 15:54:52	09/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	22978	180,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
47	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 15:55:33	08/12/2025 18:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29284	89,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
48	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 15:55:33	08/12/2025 16:49:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	29284	41,43	Religador	Religadora Automática
49	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 15:55:33	08/12/2025 18:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	29284	313,61	Religador	Religadora Automática
50	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 15:55:33	08/12/2025 18:46:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	29284	187,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
51	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 15:55:33	08/12/2025 21:12:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	92	29284	486,37	Religador	Religadora Automática
52	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 15:55:33	09/12/2025 21:07:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	116,76	Chave Faca	Chave Unipolar
53	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027212463	1	3	08/12/2025 15:56:58	09/12/2025 12:49:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	7	10028	146,08	Trafo BT	
54	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027212791	1	3	08/12/2025 16:01:49	09/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	21,11	Trafo BT	
55	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027212517	1	3	08/12/2025 16:03:21	08/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	29284	27,49	TRAMO_MT	Jumper
56	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027212527	1	3	08/12/2025 16:04:06	08/12/2025 22:50:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	29284	223,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
57	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027212567	1	3	08/12/2025 16:08:35	09/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40890	89,76	Trafo BT	
58	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027213057	1	3	08/12/2025 16:12:00	09/12/2025 11:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22757	78,67	Trafo BT	
59	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027212603	1	3	08/12/2025 16:12:14	09/12/2025 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	41705	667,12	Trafo BT	
60	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027212617	1	3	08/12/2025 16:12:47	09/12/2025 08:03:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54493	95,05	Trafo BT	
61	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027212673	1	3	08/12/2025 16:16:05	09/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	8,73	Trafo BT	
62	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027212677	1	3	08/12/2025 16:16:32	08/12/2025 17:21:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,08	Trafo BT	
63	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027212683	1	3	08/12/2025 16:17:03	08/12/2025 20:52:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,58	Trafo BT	
64	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027212719	1	3	08/12/2025 16:19:44	09/12/2025 01:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	22757	1.285,25	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
65	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027212769	1	3	08/12/2025 16:23:43	08/12/2025 17:58:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,59	Trafo BT	
66	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027212813	1	3	08/12/2025 16:28:22	09/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	28	23487	472,10	Trafo BT	
67	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027212821	1	3	08/12/2025 16:28:55	08/12/2025 18:00:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	1,53	Trafo BT	
68	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027212823	1	3	08/12/2025 16:28:59	08/12/2025 18:19:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	18592	35,13	Trafo BT	
69	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027212893	1	3	08/12/2025 16:34:54	08/12/2025 22:55:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	6,35	Trafo BT	
70	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027222127	1	3	08/12/2025 16:40:30	09/12/2025 15:34:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	54493	824,64	Trafo BT	
71	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027213079	1	3	08/12/2025 16:42:41	08/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	657	54493	1.284,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
72	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027212965	1	3	08/12/2025 16:43:01	09/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	54493	453,56	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
73	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027212975	1	3	08/12/2025 16:44:26	09/12/2025 13:49:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	21,09	Trafo BT	
74	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027212985	1	3	08/12/2025 16:44:49	09/12/2025 02:05:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22978	28,03	Trafo BT	
75	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027213045	1	3	08/12/2025 16:50:00	09/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	18592	19,17	TRAMO_MT	Jumper
76	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027213075	1	3	08/12/2025 16:53:25	08/12/2025 18:56:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	90147	14,40	Trafo BT	
77	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027213087	1	3	08/12/2025 16:55:19	09/12/2025 06:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	40890	344,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
78	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027213097	1	3	08/12/2025 16:56:49	09/12/2025 03:02:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22978	20,20	Trafo BT	
79	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03348340	1	3	08/12/2025 16:57:26	08/12/2025 18:38:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	54493	85,99	Religador	Religadora Automática
80	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03348340	1	3	08/12/2025 16:57:26	08/12/2025 18:38:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	54493	131,52	Religador	Religadora Automática
81	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03348340	1	3	08/12/2025 16:57:26	08/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	54493	86,28	Religador	Religadora Automática
82	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027214723	1	3	08/12/2025 16:58:28	08/12/2025 21:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	154	54493	663,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
83	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027213175	1	3	08/12/2025 17:03:44	09/12/2025 11:21:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	18,29	Trafo BT	
84	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348470	1	3	08/12/2025 17:05:16	08/12/2025 17:10:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	10028	2,88	Religador	Religadora Automática
85	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027213201	1	3	08/12/2025 17:06:46	09/12/2025 01:34:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	8,47	Trafo BT	
86	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027213233	1	3	08/12/2025 17:10:02	09/12/2025 10:28:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10028	34,61	Trafo BT	
87	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348390	1	3	08/12/2025 17:10:11	10/12/2025 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	10028	1.337,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
88	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027213279	1	3	08/12/2025 17:16:02	08/12/2025 21:37:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,35	Trafo BT	
89	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027213293	1	3	08/12/2025 17:16:42	08/12/2025 20:00:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,73	Trafo BT	
90	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027213367	1	3	08/12/2025 17:27:33	08/12/2025 20:58:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	20495	94,81	Trafo BT	
91	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027213439	1	3	08/12/2025 17:36:14	08/12/2025 19:48:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	2,21	Trafo BT	
92	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027213497	1	3	08/12/2025 17:41:48	08/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	29749	479,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
93	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027213499	1	3	08/12/2025 17:42:10	08/12/2025 20:49:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	6,23	Trafo BT	
94	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027213545	1	3	08/12/2025 17:45:11	09/12/2025 13:02:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22978	38,57	Trafo BT	
95	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027214281	1	3	08/12/2025 17:46:06	08/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	194	10028	578,44	Ch. Fusivel	Base Fusivel
96	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027213075	1	3	08/12/2025 17:50:00	08/12/2025 18:56:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	90147	65,75		
97	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	0027213675	1	3	08/12/2025 17:58:31	09/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	18592	91,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
98	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03348332	1	3	08/12/2025 18:01:33	08/12/2025 18:16:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	54493	31,72	Religador	Religadora Automática
99	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027213747	1	3	08/12/2025 18:06:54	09/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	9,88	Trafo BT	
100	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027213769	1	3	08/12/2025 18:08:42	09/12/2025 09:57:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	18592	47,45	Trafo BT	
101	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027213853	1	3	08/12/2025 18:13:58	08/12/2025 23:51:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	22978	196,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
102	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027213851	1	3	08/12/2025 18:17:52	08/12/2025 19:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,60	Trafo BT	
103	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027213911	1	3	08/12/2025 18:22:38	09/12/2025 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	41,78	Trafo BT	
104	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027213989	1	3	08/12/2025 18:28:52	08/12/2025 20:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	1,73	Trafo BT	
105	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027218539	1	3	08/12/2025 18:32:16	09/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	18592	394,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
106	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027214045	1	3	08/12/2025 18:32:44	08/12/2025 20:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10037	19,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
107	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027214109	1	3	08/12/2025 18:38:38	08/12/2025 21:43:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,09	Trafo BT	
108	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027214213	1	3	08/12/2025 18:46:09	08/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	3,73	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
109	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027214235	1	3	08/12/2025 18:47:56	08/12/2025 23:21:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	4,56	Trafo BT	
110	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	BA03348556	1	3	08/12/2025 18:50:00	08/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	20495	20,00	Ch. Fusível	Base Fusível
111	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027214275	1	3	08/12/2025 18:52:40	09/12/2025 03:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	18592	132,36	FUSIBLE_LS	Base Fusível
112	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027214307	1	3	08/12/2025 18:55:45	09/12/2025 01:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	41705	118,03	Ch. Fusível	Base Fusível
113	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027215101	1	3	08/12/2025 18:58:06	08/12/2025 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	58068	600,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
114	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	08/12/2025 18:59:31	08/12/2025 21:05:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	18592	85,85	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
115	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	08/12/2025 18:59:31	08/12/2025 21:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	18592	93,57	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
116	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	08/12/2025 18:59:31	08/12/2025 21:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	603	18592	1.567,30	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
117	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	08/12/2025 18:59:31	08/12/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	155	18592	556,67	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
118	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	08/12/2025 18:59:31	09/12/2025 15:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	18592	20,01	Religador	Religadora Automática
119	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348516	1	3	08/12/2025 18:59:31	08/12/2025 21:05:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	10028	104,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
120	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03348520	1	3	08/12/2025 19:02:10	08/12/2025 22:44:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	211	6808	783,51	Religador	Religadora Automática
121	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03348520	1	3	08/12/2025 19:02:10	08/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	401	6808	1.923,69	Religador	Religadora Automática
122	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027214399	1	3	08/12/2025 19:03:15	08/12/2025 20:53:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	5,53	Trafo BT	
123	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027214401	1	3	08/12/2025 19:03:16	09/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	33,56	Trafo BT	
124	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027214439	1	3	08/12/2025 19:06:24	09/12/2025 01:07:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	6,02	Trafo BT	
125	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03348526	1	3	08/12/2025 19:06:25	08/12/2025 22:24:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	429	41705	1.417,01	Religador	Religadora Automática
126	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03348526	1	3	08/12/2025 19:06:25	08/12/2025 22:43:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	175	41705	632,04	Religador	Religadora Automática
127	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03348526	1	3	08/12/2025 19:06:25	08/12/2025 23:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	234	41705	1.141,27	Religador	Religadora Automática
128	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03348526	1	3	08/12/2025 19:06:25	08/12/2025 23:59:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	874	41705	4.271,19	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
129	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03348526	1	3	08/12/2025 19:06:25	09/12/2025 00:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	41705	655,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
130	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027214449	1	3	08/12/2025 19:06:29	08/12/2025 20:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	548	21507	936,32	Ch. Fusível	Base Fusível
131	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348524	1	3	08/12/2025 19:06:55	08/12/2025 22:11:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	236	41705	725,77	Religador	Religadora Automática
132	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348524	1	3	08/12/2025 19:06:55	08/12/2025 22:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	355	41705	1.284,41	Religador	Religadora Automática
133	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027214525	1	3	08/12/2025 19:11:18	08/12/2025 20:24:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	1,23	Trafo BT	
134	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027214575	1	3	08/12/2025 19:14:19	09/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	20495	50,83	Ch. Fusível	Base Fusível
135	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027214577	1	3	08/12/2025 19:14:24	09/12/2025 00:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	10,28	Trafo BT	
136	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027214615	1	3	08/12/2025 19:16:24	08/12/2025 21:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	2,18	Trafo BT	
137	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027214627	1	3	08/12/2025 19:17:48	09/12/2025 06:01:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	21,46	Trafo BT	
138	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027214643	1	3	08/12/2025 19:18:57	09/12/2025 10:38:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	58068	245,27	Trafo BT	
139	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027214647	1	3	08/12/2025 19:19:14	09/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	21507	297,77	Trafo BT	
140	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027214709	1	3	08/12/2025 19:25:03	08/12/2025 22:01:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,61	Trafo BT	
141	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027214711	1	3	08/12/2025 19:25:07	08/12/2025 22:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,78	Trafo BT	
142	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027212201	1	3	08/12/2025 19:27:48	09/12/2025 04:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22757	26,13		
143	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027212201	1	3	08/12/2025 19:27:48	09/12/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22757	9,62		
144	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027214767	1	3	08/12/2025 19:31:13	09/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	54493	305,66	Ch. Fusível	Base Fusível
145	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027214867	1	3	08/12/2025 19:37:54	09/12/2025 10:13:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	14,59	Trafo BT	
146	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027218517	1	3	08/12/2025 19:41:34	09/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	54493	513,39	Ch. Fusível	Base Fusível
147	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027215133	1	3	08/12/2025 20:00:26	08/12/2025 22:54:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	23487	231,67	FUSIBLE_LS	Base Fusível
148	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027215159	1	3	08/12/2025 20:01:54	09/12/2025 00:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	23487	222,82	Ch. Fusível	Base Fusível
149	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03348560	1	3	08/12/2025 20:08:31	09/12/2025 01:55:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	21507	329,62	Religador	Religadora Automática
150	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03348560	1	3	08/12/2025 20:08:31	09/12/2025 01:55:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	149	21507	861,63	Religador	Religadora Automática
151	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03348564	1	3	08/12/2025 20:11:01	08/12/2025 20:15:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	507	21507	36,48	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
152	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03348564	1	3	08/12/2025 20:11:01	08/12/2025 21:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	359	21507	371,27	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
153	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03348564	1	3	08/12/2025 20:11:01	08/12/2025 23:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	345	21507	1.042,28	Religador	Religadora Automática
154	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027215323	1	3	08/12/2025 20:15:23	09/12/2025 03:13:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	6,97	Trafo BT	
155	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027215385	1	3	08/12/2025 20:15:48	08/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	34	10028	59,05	Ch. Fusível	Base Fusível
156	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027215337	1	3	08/12/2025 20:16:41	09/12/2025 10:07:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	13,84	Trafo BT	
157	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03348340	1	3	08/12/2025 20:22:32	08/12/2025 22:17:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	54493	9,61	Ch. Fusível	Base Fusível
158	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027215591	1	3	08/12/2025 20:42:59	09/12/2025 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	6808	330,58	Ch. Fusível	Base Fusível
159	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027215613	1	3	08/12/2025 20:45:30	08/12/2025 23:35:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,83	Trafo BT	
160	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027215647	1	3	08/12/2025 20:48:00	09/12/2025 02:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	26703	201,25	Trafo BT	
161	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027213367	1	3	08/12/2025 20:48:00	08/12/2025 20:58:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	20495	1,37		
162	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027219715	1	3	08/12/2025 20:49:37	09/12/2025 12:41:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	15,86	Trafo BT	
163	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027215689	1	3	08/12/2025 20:51:56	09/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	6808	519,44	Ch. Fusível	Base Fusível
164	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03348424	1	3	08/12/2025 20:58:44	08/12/2025 21:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	29284	10,20	Religador	Religadora Automática
165	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027215817	1	3	08/12/2025 21:00:51	09/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	27,64	Trafo BT	
166	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027215879	1	3	08/12/2025 21:06:54	08/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	0,88	Trafo BT	
167	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027216077	1	3	08/12/2025 21:28:08	09/12/2025 01:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	7,96	Trafo BT	
168	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027216089	1	3	08/12/2025 21:28:09	09/12/2025 01:34:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,11	Trafo BT	
169	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027216107	1	3	08/12/2025 21:28:23	08/12/2025 23:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	1,99	Trafo BT	
170	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027216119	1	3	08/12/2025 21:29:28	09/12/2025 00:03:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,57	Trafo BT	
171	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027215385	1	3	08/12/2025 21:29:33	08/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	10028	0,51		
172	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027216187	1	3	08/12/2025 21:32:41	09/12/2025 03:02:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	11,00	Trafo BT	
173	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027216369	1	3	08/12/2025 21:42:07	09/12/2025 00:23:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,70	Trafo BT	
174	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027216461	1	3	08/12/2025 21:50:25	08/12/2025 23:56:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,11	Trafo BT	
175	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027216789	1	3	08/12/2025 22:27:20	08/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	41705	13,61	Ch. Fusível	Base Fusível
176	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027218791	1	3	08/12/2025 22:32:19	09/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	279	54493	2.779,23	Ch. Fusível	Base Fusível
177	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027216865	1	3	08/12/2025 22:32:59	09/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	29284	64,35	Ch. Fusível	Base Fusível
178	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027216917	1	3	08/12/2025 22:42:03	09/12/2025 04:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,93	Trafo BT	
179	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027216955	1	3	08/12/2025 22:46:18	09/12/2025 08:07:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	90147	1.308,84	Ch. Fusível	Base Fusível
180	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027217047	1	3	08/12/2025 22:57:01	09/12/2025 08:59:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	10,04	Trafo BT	
181	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027217133	1	3	08/12/2025 23:10:11	09/12/2025 13:03:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	54493	583,32	Trafo BT	
182	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027217277	1	3	08/12/2025 23:33:02	09/12/2025 16:11:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	16,63	Trafo BT	
183	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027217441	1	3	09/12/2025 00:00:10	09/12/2025 08:53:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	8,88	Trafo BT	
184	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027217565	1	3	09/12/2025 00:05:00	09/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	54493	2,92		
185	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03348670	1	3	09/12/2025 00:10:00	09/12/2025 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23487	2,47	Ch. Fusível	Base Fusível
186	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027217483	1	3	09/12/2025 00:11:18	09/12/2025 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	54493	380,43	Ch. Fusível	Base Fusível
187	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027217543	1	3	09/12/2025 00:30:25	09/12/2025 02:05:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	90147	1,59	TRAMO_MT	Jumper
188	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03348678	1	3	09/12/2025 01:04:54	09/12/2025 04:34:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	437	22757	1.527,31	Religador	Religadora Automática
189	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03348688	1	3	09/12/2025 01:39:57	09/12/2025 03:33:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	40506	55,02	Religador	Religadora Automática
190	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348690	1	3	09/12/2025 01:42:03	09/12/2025 02:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	225	41705	170,88	Religador	Religadora Automática
191	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348690	1	3	09/12/2025 01:42:03	09/12/2025 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	249	41705	655,49	Religador	Religadora Automática
192	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348690	1	3	09/12/2025 01:42:03	09/12/2025 12:37:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	41705	1.157,46	Religador	Religadora Automática
193	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027217767	1	3	09/12/2025 01:54:02	09/12/2025 06:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	58068	421,45	Ch. Fusível	Base Fusível
194	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027217775	1	3	09/12/2025 01:58:25	09/12/2025 12:30:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	10,53	Trafo BT	
195	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027217823	1	3	09/12/2025 02:28:18	09/12/2025 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	21507	37,20	Ch. Fusível	Base Fusível
196	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027217839	1	3	09/12/2025 02:35:09	09/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	69428	55,74	Trafo BT	
197	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027217841	1	3	09/12/2025 02:35:15	09/12/2025 10:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	214	69428	1.750,34	Ch. Fusível	Base Fusível
198	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:38:53	09/12/2025 02:44:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1949	37300	177,58	Religador	Religadora Automática
199	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:38:53	09/12/2025 02:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1751	37300	211,09	Religador	Religadora Automática
200	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:38:53	09/12/2025 02:51:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	37300	53,75	Religador	Religadora Automática
201	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:38:53	09/12/2025 03:56:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	201	37300	260,57	Religador	Religadora Automática
202	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:38:53	09/12/2025 03:56:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	541	37300	701,35	Religador	Religadora Automática
203	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027217873	1	3	09/12/2025 02:41:21	09/12/2025 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	45576	1,56	Ch. Fusível	Base Fusível
204	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027217859	1	3	09/12/2025 02:41:27	09/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	7,64	Trafo BT	
205	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027217883	1	3	09/12/2025 02:47:03	09/12/2025 04:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	69428	27,72	Ch. Fusível	Base Fusível
206	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:57:13	09/12/2025 03:02:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1287	37300	113,69	Religador	Religadora Automática
207	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:57:13	09/12/2025 03:06:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	655	37300	99,89	Religador	Religadora Automática
208	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:57:13	09/12/2025 03:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	37300	1,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
209	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:57:13	09/12/2025 03:19:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	37300	100,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
210	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:57:13	09/12/2025 03:57:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	786	37300	784,91	Religador	Religadora Automática
211	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 02:57:13	09/12/2025 03:57:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	965	37300	963,66	Religador	Religadora Automática
212	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027242183	1	3	09/12/2025 03:02:42	10/12/2025 18:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	37300	197,36	Trafo BT	
213	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03348716	1	3	09/12/2025 03:02:48	09/12/2025 03:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	939	21507	49,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
214	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03348716	1	3	09/12/2025 03:02:48	09/12/2025 03:07:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	610	21507	50,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
215	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03348716	1	3	09/12/2025 03:02:48	09/12/2025 03:08:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	715	21507	65,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
216	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03348716	1	3	09/12/2025 03:02:48	09/12/2025 05:17:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	482	21507	1.082,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
217	383	12	2025	13075	RDCD2	RDC	BA03348716	1	3	09/12/2025 03:02:48	09/12/2025 05:38:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	21507	292,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
218	383	12	2025	13075	RDCD2	RDC	BA03348716	1	3	09/12/2025 03:02:48	09/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	21507	895,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
219	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027217959	1	3	09/12/2025 03:14:57	09/12/2025 10:41:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	14,87	Trafo BT	
220	383	12	2025	13021	AVID4	AVI	0027217971	1	3	09/12/2025 03:27:44	09/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	37300	182,54	Ch. Fusível	Base Fusível
221	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027217883	1	3	09/12/2025 03:31:00	09/12/2025 04:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	69428	24,00		
222	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 03:44:21	09/12/2025 03:54:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1942	37300	333,38	Religador	Religadora Automática
223	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 03:44:21	09/12/2025 04:01:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	37300	1,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
224	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 03:44:21	09/12/2025 04:01:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	37300	75,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
225	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 03:45:39	09/12/2025 03:50:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	69428	1,42	Religador	Religadora Automática
226	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 03:45:39	09/12/2025 05:03:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	69428	163,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
227	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 03:45:39	09/12/2025 05:03:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	69428	408,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
228	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 03:45:39	09/12/2025 08:59:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	69428	20,90	Religador	Religadora Automática
229	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 03:45:39	09/12/2025 15:22:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	69428	11,61	Religador	Religadora Automática
230	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 03:45:39	09/12/2025 15:22:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	69428	92,86	Religador	Religadora Automática
231	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03348688	1	3	09/12/2025 03:52:43	09/12/2025 04:10:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40506	0,30	Religador	Religadora Automática
232	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03348688	1	3	09/12/2025 03:52:43	09/12/2025 08:49:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	40506	138,60	Religador	Religadora Automática
233	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027218005	1	3	09/12/2025 03:57:27	09/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	29749	280,32	Ch. Fusível	Base Fusível
234	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 04:00:48	09/12/2025 04:21:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	37300	75,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
235	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	BA03348710	1	3	09/12/2025 04:00:48	09/12/2025 04:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	173	37300	60,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
236	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03348734	1	3	09/12/2025 04:19:23	09/12/2025 05:44:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	565	54493	804,81	Religador	Religadora Automática
237	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027218075	1	3	09/12/2025 04:42:50	09/12/2025 12:55:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	8,21	Trafo BT	
238	383	12	2025	13075	RDCD4	RDC	0027218093	1	3	09/12/2025 04:48:36	09/12/2025 12:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21507	152,13	Ch. Fusível	Base Fusível
239	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027218099	1	3	09/12/2025 04:50:39	09/12/2025 11:56:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22978	7,10	Trafo BT	
240	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027218113	1	3	09/12/2025 04:58:00	09/12/2025 10:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	41705	96,00	FUSIBLE_LS	Base Fusível
241	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348674	1	3	09/12/2025 05:00:00	09/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	41705	5,50	Ch. Fusível	Base Fusível
242	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027218145	1	3	09/12/2025 05:26:59	09/12/2025 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	41705	388,40	Ch. Fusível	Base Fusível
243	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027218477	1	3	09/12/2025 05:42:55	09/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	15565	148,42	Ch. Fusível	Base Fusível
244	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027218211	1	3	09/12/2025 05:45:12	09/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	5,08	Trafo BT	
245	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027218213	1	3	09/12/2025 05:45:38	09/12/2025 10:27:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	22757	37,55	Trafo BT	
246	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027218225	1	3	09/12/2025 05:48:59	09/12/2025 09:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	120	58068	460,03	Ch. Fusível	Base Fusível
247	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027218251	1	3	09/12/2025 05:56:22	09/12/2025 07:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	23487	181,70	FUSIBLE_LS	Base Fusível
248	383	12	2025	13075	RDCD2	RDC	0027218257	1	3	09/12/2025 05:59:25	09/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	21507	238,54	FUSIBLE_LS	Base Fusível
249	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027218261	1	3	09/12/2025 06:00:29	09/12/2025 14:52:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	8,87	Trafo BT	
250	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027218263	1	3	09/12/2025 06:00:31	09/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10028	15,32	Trafo BT	
251	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027218267	1	3	09/12/2025 06:03:00	09/12/2025 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	10028	123,67	Trafo BT	
252	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027218295	1	3	09/12/2025 06:11:22	09/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	58068	113,70	Ch. Fusível	Base Fusível
253	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027218301	1	3	09/12/2025 06:12:29	09/12/2025 14:01:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	45576	632,81	Ch. Fusível	Base Fusível
254	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027218323	1	3	09/12/2025 06:14:00	09/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	27	54493	223,20	Trafo BT	
255	383	12	2025	13075	RDCD4	RDC	0027218317	1	3	09/12/2025 06:14:09	09/12/2025 10:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	21507	617,18	Ch. Fusível	Base Fusível
256	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027218327	1	3	09/12/2025 06:15:16	09/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	15565	131,85	Ch. Fusível	Base Fusível
257	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 06:16:28	09/12/2025 06:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	444	69428	42,43	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
258	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027218389	1	3	09/12/2025 06:27:55	09/12/2025 08:17:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,82	Trafo BT	
259	383	12	2025	13021	AVID2	AVI	0027218403	1	3	09/12/2025 06:31:33	09/12/2025 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	1,39	Trafo BT	
260	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027218433	1	3	09/12/2025 06:37:20	09/12/2025 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	41705	65,13	FUSIBLE_LS	Base Fusível
261	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027218455	1	3	09/12/2025 06:41:49	09/12/2025 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	45576	115,91	Ch. Fusível	Base Fusível
262	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027218485	1	3	09/12/2025 06:47:23	09/12/2025 23:06:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	69428	81,63	Trafo BT	
263	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	0027218515	1	3	09/12/2025 06:52:49	09/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	37300	96,74	Ch. Fusível	Base Fusível
264	383	12	2025	13075	RDCD2	RDC	0027218257	1	3	09/12/2025 07:00:52	09/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	0,49		
265	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027218601	1	3	09/12/2025 07:06:23	09/12/2025 09:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	22978	44,53	Ch. Fusível	Base Fusível
266	383	12	2025	13075	RDCD3	RDC	0027218639	1	3	09/12/2025 07:12:06	09/12/2025 08:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21507	24,93	Ch. Fusível	Base Fusível
267	383	12	2025	13075	RDCD3	RDC	0027218639	1	3	09/12/2025 07:12:06	09/12/2025 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	21507	110,10	Ch. Fusível	Base Fusível
268	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027218667	1	3	09/12/2025 07:14:32	10/12/2025 09:52:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	58068	53,27	Ch. Fusível	Base Fusível
269	383	12	2025	13052	ITR09	ITR	0027218679	1	3	09/12/2025 07:17:03	09/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	5,13	Trafo BT	
270	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027218685	1	3	09/12/2025 07:17:29	09/12/2025 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	18592	98,99	Ch. Fusível	Base Fusível
271	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027218697	1	3	09/12/2025 07:19:02	09/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	15565	59,79	FUSIBLE_LS	Base Fusível
272	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027218699	1	3	09/12/2025 07:19:10	09/12/2025 09:30:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	34425	4,37	Ch. Fusível	Base Fusível
273	383	12	2025	13075	RDCD2	RDC	0027218755	1	3	09/12/2025 07:26:38	09/12/2025 18:05:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	82	21507	873,41	Trafo BT	
274	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027218815	1	3	09/12/2025 07:33:22	09/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	454	40441	1.374,36	Ch. Fusível	Base Fusível
275	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027218871	1	3	09/12/2025 07:38:26	09/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	1,36	Trafo BT	
276	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027218911	1	3	09/12/2025 07:42:37	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	40506	2.227,99	Trafo BT	
277	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027216955	1	3	09/12/2025 07:45:18	09/12/2025 08:07:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	90147	0,37		
278	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027219043	1	3	09/12/2025 07:58:50	09/12/2025 13:06:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	146	54493	748,82	Ch. Fusível	Base Fusível
279	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027219105	1	3	09/12/2025 08:03:41	09/12/2025 09:37:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,57	Trafo BT	
280	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027219113	1	3	09/12/2025 08:04:31	09/12/2025 08:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	0,95	Trafo BT	
281	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027219139	1	3	09/12/2025 08:06:54	09/12/2025 11:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	3,69	Trafo BT	
282	383	12	2025	13075	RDCD3	RDC	0027218639	1	3	09/12/2025 08:10:49	09/12/2025 08:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	0,33		
283	383	12	2025	13075	RDCD3	RDC	0027218639	1	3	09/12/2025 08:10:49	09/12/2025 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	4,60		
284	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027219269	1	3	09/12/2025 08:13:54	09/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22978	2,35	Ch. Fusível	Base Fusível
285	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027219239	1	3	09/12/2025 08:15:43	09/12/2025 09:03:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	0,80	Trafo BT	
286	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027219253	1	3	09/12/2025 08:16:00	09/12/2025 11:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,97	Trafo BT	
287	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027219245	1	3	09/12/2025 08:16:07	09/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	41705	53,88	Ch. Fusível	Base Fusível
288	383	12	2025	13031	CEL16	CEL	0027219279	1	3	09/12/2025 08:18:13	09/12/2025 10:11:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	1,88	Trafo BT	
289	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027219299	1	3	09/12/2025 08:19:38	09/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	20495	402,71	Trafo BT	
290	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027219329	1	3	09/12/2025 08:22:19	09/12/2025 11:57:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	7,17	Trafo BT	
291	383	12	2025	13067	PRM04	PRM	0027219341	1	3	09/12/2025 08:23:20	09/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15565	29,22	Trafo BT	
292	383	12	2025	13075	RDCD3	RDC	0027219359	1	3	09/12/2025 08:25:28	09/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	32,46	Ch. Fusível	Base Fusível
293	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027219379	1	3	09/12/2025 08:27:08	09/12/2025 10:11:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,74	Trafo BT	
294	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027219413	1	3	09/12/2025 08:30:48	10/12/2025 08:18:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	40441	1.094,40	Trafo BT	
295	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03348688	1	3	09/12/2025 08:31:55	09/12/2025 08:49:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40506	0,30	Religador	Religadora Automática
296	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027219461	1	3	09/12/2025 08:35:13	09/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	41705	166,43	Ch. Fusível	Base Fusível
297	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027219517	1	3	09/12/2025 08:42:16	09/12/2025 10:57:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,26	Trafo BT	
298	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348856	1	3	09/12/2025 08:44:44	09/12/2025 09:59:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	18592	95,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
299	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03348856	1	3	09/12/2025 08:44:44	09/12/2025 13:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	18592	766,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
300	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027219639	1	3	09/12/2025 08:56:16	09/12/2025 11:44:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,80	Trafo BT	
301	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027219729	1	3	09/12/2025 09:04:03	09/12/2025 15:19:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	6,26	Trafo BT	
302	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	0027219787	1	3	09/12/2025 09:08:45	12/12/2025 01:47:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	37300	8.404,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
303	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	0027219789	1	3	09/12/2025 09:09:00	09/12/2025 15:16:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	6,13	Trafo BT	
304	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027219799	1	3	09/12/2025 09:10:41	09/12/2025 10:25:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	2,51	Trafo BT	
305	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027218815	1	3	09/12/2025 09:11:41	09/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	40441	147,19		
306	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027219835	1	3	09/12/2025 09:13:34	09/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	15,82	Ch. Fusível	Base Fusível
307	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027218539	1	3	09/12/2025 09:15:16	09/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	51	18592	55,02		
308	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027219871	1	3	09/12/2025 09:17:01	09/12/2025 19:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	40890	41,73	Ch. Fusível	Base Fusível
309	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027219875	1	3	09/12/2025 09:17:15	09/12/2025 13:18:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	4,02	Trafo BT	
310	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027219885	1	3	09/12/2025 09:17:43	09/12/2025 11:30:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,21	Trafo BT	
311	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027218477	1	3	09/12/2025 09:20:00	09/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	15565	45,00		
312	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027219957	1	3	09/12/2025 09:22:45	09/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	7,12	Ch. Fusível	Base Fusível
313	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027219971	1	3	09/12/2025 09:23:29	09/12/2025 13:19:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,94	Trafo BT	
314	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	0027219983	1	3	09/12/2025 09:24:15	09/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	37300	235,77	Ch. Fusível	Base Fusível
315	383	12	2025	13021	AVID7	AVI	0027219983	1	3	09/12/2025 09:24:15	09/12/2025 12:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	37300	54,39	Ch. Fusível	Base Fusível
316	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027220013	1	3	09/12/2025 09:26:43	09/12/2025 11:53:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	2,44	Trafo BT	
317	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027220033	1	3	09/12/2025 09:28:00	09/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54493	11,07	Trafo BT	
318	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027220043	1	3	09/12/2025 09:28:37	09/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22978	34,09	Ch. Fusível	Base Fusível
319	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027220047	1	3	09/12/2025 09:29:06	09/12/2025 11:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	22978	5,64	Trafo BT	
320	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027220049	1	3	09/12/2025 09:29:22	09/12/2025 11:20:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	1,85	Trafo BT	
321	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027220051	1	3	09/12/2025 09:29:22	09/12/2025 12:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,81	Trafo BT	
322	383	12	2025	13021	AVID2	AVI	0027217761	1	3	09/12/2025 09:29:25	09/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	1,51	Trafo BT	
323	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	BA03348900	1	3	09/12/2025 09:30:00	09/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	20495	105,00	Ch. Fusível	Base Fusível
324	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027218295	1	3	09/12/2025 09:38:42	09/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	58068	20,57		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
325	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027220199	1	3	09/12/2025 09:43:53	09/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	2,19	Trafo BT	
326	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027220251	1	3	09/12/2025 09:47:34	09/12/2025 12:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	2,72	Trafo BT	
327	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03348892	1	3	09/12/2025 09:50:08	09/12/2025 12:05:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	40506	65,48	Religador	Religadora Automática
328	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027221013	1	3	09/12/2025 09:50:56	09/12/2025 11:16:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	10930	48,70	Ch. Fusível	Base Fusível
329	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027220321	1	3	09/12/2025 09:53:25	09/12/2025 13:56:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	4,05	Trafo BT	
330	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027220331	1	3	09/12/2025 09:54:40	09/12/2025 11:49:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,92	Trafo BT	
331	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027220409	1	3	09/12/2025 10:00:32	09/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,41	Trafo BT	
332	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027220413	1	3	09/12/2025 10:00:56	09/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21507	22,45	Trafo BT	
333	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027220481	1	3	09/12/2025 10:05:36	09/12/2025 20:14:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	10,15	Trafo BT	
334	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027220493	1	3	09/12/2025 10:06:00	09/12/2025 14:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	37300	215,05	Trafo BT	
335	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027220515	1	3	09/12/2025 10:07:41	09/12/2025 11:23:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	1,26	Trafo BT	
336	383	12	2025	13091	TRB06	TRB	0027251005	1	3	09/12/2025 10:11:30	11/12/2025 14:41:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	52,50	Trafo BT	
337	383	12	2025	13091	TRB06	TRB	0027242731	1	3	09/12/2025 10:12:30	11/12/2025 13:04:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	58068	559,61	Trafo BT	
338	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027220661	1	3	09/12/2025 10:17:26	10/12/2025 12:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	45576	130,05	Trafo BT	
339	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027220693	1	3	09/12/2025 10:19:48	09/12/2025 12:58:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,64	Trafo BT	
340	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027220747	1	3	09/12/2025 10:25:54	09/12/2025 13:03:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	5,25	Trafo BT	
341	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027220749	1	3	09/12/2025 10:26:04	09/12/2025 11:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,39	Trafo BT	
342	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027220817	1	3	09/12/2025 10:32:14	09/12/2025 22:49:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	12,29	Trafo BT	
343	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	DT27220867	1	3	09/12/2025 10:36:00	10/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	30,07	Trafo BT	
344	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027220863	1	3	09/12/2025 10:36:18	09/12/2025 20:46:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	10,18	Trafo BT	
345	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027220865	1	3	09/12/2025 10:36:25	10/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	15565	33,14	Ch. Fusível	Base Fusível
346	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027222551	1	3	09/12/2025 10:39:23	09/12/2025 14:14:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,58	Trafo BT	
347	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027220929	1	3	09/12/2025 10:41:32	09/12/2025 23:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	12,94	Trafo BT	
348	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027221011	1	3	09/12/2025 10:47:14	10/12/2025 00:51:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	26703	140,68	Trafo BT	
349	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03348724	1	3	09/12/2025 10:47:53	09/12/2025 10:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	448	69428	29,99	Religador	Religadora Automática
350	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027221023	1	3	09/12/2025 10:48:10	09/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	41705	113,65	Ch. Fusível	Base Fusível
351	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027221059	1	3	09/12/2025 10:52:01	09/12/2025 13:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24509	5,77	Trafo BT	
352	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027221069	1	3	09/12/2025 10:52:29	09/12/2025 16:46:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	69428	17,68	Trafo BT	
353	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027221013	1	3	09/12/2025 10:54:11	09/12/2025 11:16:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	106	10930	40,07		
354	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027221139	1	3	09/12/2025 10:56:54	10/12/2025 04:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	371	29749	6.636,37	Ch. Fusível	Base Fusível
355	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027221167	1	3	09/12/2025 10:59:11	09/12/2025 14:42:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,72	Trafo BT	
356	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027221191	1	3	09/12/2025 11:00:44	09/12/2025 15:56:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	4,92	Trafo BT	
357	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027221235	1	3	09/12/2025 11:04:35	09/12/2025 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	4,47	Trafo BT	
358	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027218433	1	3	09/12/2025 11:05:24	09/12/2025 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	41705	2,88		
359	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027221283	1	3	09/12/2025 11:09:00	09/12/2025 14:20:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	196	20495	626,60	Trafo BT	
360	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027221297	1	3	09/12/2025 11:10:22	09/12/2025 17:39:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	6,49	Trafo BT	
361	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027221703	1	3	09/12/2025 11:15:21	09/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	22757	269,05	Ch. Fusível	Base Fusível
362	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027221395	1	3	09/12/2025 11:18:41	09/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	28	23487	121,95	Trafo BT	
363	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027221407	1	3	09/12/2025 11:20:12	09/12/2025 16:48:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	5,47	Trafo BT	
364	383	12	2025	13069	BCL02	BCL	0027221425	1	3	09/12/2025 11:22:53	10/12/2025 08:33:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	42,36	Trafo BT	
365	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027221479	1	3	09/12/2025 11:28:15	09/12/2025 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	58068	116,24	Ch. Fusível	Base Fusível
366	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027221507	1	3	09/12/2025 11:30:45	09/12/2025 14:21:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	2,85	Trafo BT	
367	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027221515	1	3	09/12/2025 11:31:21	09/12/2025 17:19:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	11,60	Trafo BT	
368	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027221525	1	3	09/12/2025 11:32:17	09/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	6808	83,50	Ch. Fusível	Base Fusível
369	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027219939	1	3	09/12/2025 11:35:00	09/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10037	0,42		
370	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027221575	1	3	09/12/2025 11:36:45	09/12/2025 16:49:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	5,20	Trafo BT	
371	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027221595	1	3	09/12/2025 11:38:16	09/12/2025 18:03:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	19,26	Trafo BT	
372	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027218301	1	3	09/12/2025 11:40:13	09/12/2025 14:01:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	45576	2,35		
373	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027221631	1	3	09/12/2025 11:42:11	09/12/2025 15:31:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,83	Trafo BT	
374	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027221651	1	3	09/12/2025 11:43:41	09/12/2025 21:46:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	10,04	Trafo BT	
375	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027221687	1	3	09/12/2025 11:48:05	09/12/2025 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	10028	82,62	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
376	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03348690	1	3	09/12/2025 11:49:18	09/12/2025 12:36:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	484	41705	383,44	Religador	Religadora Automática
377	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027221479	1	3	09/12/2025 11:50:54	09/12/2025 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	58068	20,92		
378	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027221733	1	3	09/12/2025 11:51:52	09/12/2025 15:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	4,09	Trafo BT	
379	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027221755	1	3	09/12/2025 11:52:57	10/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	45576	2.646,99	Ch. Fusível	Base Fusível
380	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027221771	1	3	09/12/2025 11:54:37	09/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	2,42	Trafo BT	
381	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027221789	1	3	09/12/2025 11:56:32	09/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	224	23487	740,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
382	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027221875	1	3	09/12/2025 12:03:56	09/12/2025 14:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	41705	79,96	Ch. Fusível	Base Fusível
383	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027221885	1	3	09/12/2025 12:04:59	09/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	23487	37,50	Ch. Fusível	Base Fusível
384	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027221899	1	3	09/12/2025 12:06:30	09/12/2025 13:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22978	3,52	Ch. Fusível	Base Fusível
385	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027221933	1	3	09/12/2025 12:08:41	09/12/2025 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	41705	45,35	Ch. Fusível	Base Fusível
386	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027221935	1	3	09/12/2025 12:09:00	09/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	8	21507	52,80	Trafo BT	
387	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027222009	1	3	09/12/2025 12:17:46	09/12/2025 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	15565	98,71	Ch. Fusível	Base Fusível
388	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027222055	1	3	09/12/2025 12:21:41	09/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	23487	337,92	FUSIBLE_LS	Base Fusível
389	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027222087	1	3	09/12/2025 12:25:24	09/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	1,91	Trafo BT	
390	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027222095	1	3	09/12/2025 12:26:01	09/12/2025 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	23487	315,37	FUSIBLE_LS	Base Fusível
391	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027222107	1	3	09/12/2025 12:27:04	09/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	15565	1.149,21	Ch. Fusível	Base Fusível
392	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03348996	1	3	09/12/2025 12:32:12	09/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	37300	22,17	Ch. Fusível	Base Fusível
393	383	12	2025	13092	URU01	URU	BA03349006	1	3	09/12/2025 12:40:13	09/12/2025 14:26:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	10037	134,27	Religador	Religadora Automática
394	383	12	2025	13092	URU01	URU	BA03349006	1	3	09/12/2025 12:40:13	09/12/2025 20:04:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	10037	887,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
395	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03349006	1	3	09/12/2025 12:40:13	09/12/2025 21:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	193	40890	1.696,47	Chave Faca	Chave Unipolar
396	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027222251	1	3	09/12/2025 12:41:35	09/12/2025 14:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	41705	70,08	Ch. Fusível	Base Fusível
397	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03349014	1	3	09/12/2025 12:51:12	09/12/2025 15:00:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	23487	178,47	Religador	Religadora Automática
398	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03349018	1	3	09/12/2025 12:53:54	09/12/2025 15:12:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	781	40441	1.807,15	Religador	Religadora Automática
399	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027222361	1	3	09/12/2025 12:53:58	09/12/2025 16:45:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,85	Trafo BT	
400	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027222373	1	3	09/12/2025 12:54:28	09/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	21507	194,25	FUSIBLE_LS	Base Fusível
401	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027222381	1	3	09/12/2025 12:54:51	09/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	58068	68,15	Ch. Fusível	Base Fusível
402	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	09/12/2025 12:55:34	09/12/2025 14:21:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	18592	46,03	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
403	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	09/12/2025 12:55:34	09/12/2025 15:08:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	18592	4,42	Chave Faca	Chave Unipolar
404	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	BA03348516	1	3	09/12/2025 12:55:34	09/12/2025 17:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	18592	35,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
405	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348516	1	3	09/12/2025 12:55:34	09/12/2025 18:26:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	10028	275,76	Chave Faca	Chave Unipolar
406	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027222403	1	3	09/12/2025 12:55:55	09/12/2025 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	41705	28,94	Trafo BT	
407	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027222467	1	3	09/12/2025 13:01:34	09/12/2025 18:36:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,59	Trafo BT	
408	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027222503	1	3	09/12/2025 13:06:53	09/12/2025 14:19:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,21	Trafo BT	
409	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027222505	1	3	09/12/2025 13:07:03	09/12/2025 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	40441	133,91	Ch. Fusível	Base Fusível
410	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027222509	1	3	09/12/2025 13:07:44	09/12/2025 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	41705	92,00	Ch. Fusível	Base Fusível
411	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027222579	1	3	09/12/2025 13:13:25	09/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	45576	323,61	FUSIBLE_LS	Base Fusível
412	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027222623	1	3	09/12/2025 13:18:47	09/12/2025 20:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29284	68,87	Ch. Fusível	Base Fusível
413	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03349040	1	3	09/12/2025 13:20:08	09/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	10028	149,19	Ch. Fusível	Base Fusível
414	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027222643	1	3	09/12/2025 13:20:37	09/12/2025 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	41705	98,28	Ch. Fusível	Base Fusível
415	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03349040	1	3	09/12/2025 13:20:49	09/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	10028	37,12	Ch. Fusível	Base Fusível
416	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027222693	1	3	09/12/2025 13:22:17	09/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	21507	11,18	Ch. Fusível	Base Fusível
417	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027222745	1	3	09/12/2025 13:29:16	09/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	371	58068	1.303,03	Chave Faca	Chave Unipolar
418	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027251989	1	3	09/12/2025 13:33:41	11/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	350	21507	18.703,51	Ch. Fusível	Base Fusível
419	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027222809	1	3	09/12/2025 13:35:34	09/12/2025 14:17:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	90147	26,84	Ch. Fusível	Base Fusível
420	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027222817	1	3	09/12/2025 13:36:50	11/12/2025 14:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	21507	243,10	Trafo BT	
421	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027222837	1	3	09/12/2025 13:38:19	09/12/2025 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,91	Trafo BT	
422	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027222839	1	3	09/12/2025 13:38:22	09/12/2025 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	9,78	Trafo BT	
423	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	BA03349054	1	3	09/12/2025 13:43:55	09/12/2025 15:19:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	26703	216,13	Chave Faca	Chave Unipolar
424	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027222933	1	3	09/12/2025 13:45:08	09/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	2,41	Trafo BT	
425	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027222953	1	3	09/12/2025 13:46:55	09/12/2025 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	4,24	Trafo BT	
426	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027222973	1	3	09/12/2025 13:47:57	09/12/2025 18:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	26703	307,72	Ch. Fusível	Base Fusível
427	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027222373	1	3	09/12/2025 13:50:41	09/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	21507	2,62		
428	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027223005	1	3	09/12/2025 13:51:18	09/12/2025 15:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	3,76	Trafo BT	
429	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027223021	1	3	09/12/2025 13:53:33	09/12/2025 16:38:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	90147	22,02	Trafo BT	
430	383	12	2025	13084	FAR03	FAR	0027223023	1	3	09/12/2025 13:53:39	10/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	20495	49,42	Ch. Fusível	Base Fusível
431	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027223037	1	3	09/12/2025 13:54:59	09/12/2025 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	10028	27,67	Ch. Fusível	Base Fusível
432	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027223057	1	3	09/12/2025 13:56:30	09/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	21507	166,42	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
433	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	BA03349074	1	3	09/12/2025 14:01:00	10/12/2025 01:00:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	18592	32,95	Ch. Fusível	Base Fusível
434	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027223181	1	3	09/12/2025 14:11:00	09/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	3,23	Ch. Fusível	Base Fusível
435	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027223205	1	3	09/12/2025 14:12:20	10/12/2025 01:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	105	24509	1.233,17	Trafo BT	
436	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027223211	1	3	09/12/2025 14:13:24	09/12/2025 19:38:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	22978	10,83	Trafo BT	
437	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027223229	1	3	09/12/2025 14:15:47	09/12/2025 15:00:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	2,23	Trafo BT	
438	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027223249	1	3	09/12/2025 14:17:15	09/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,38	Trafo BT	
439	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027223291	1	3	09/12/2025 14:20:49	09/12/2025 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	25976	180,56	Ch. Fusível	Base Fusível
440	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027223299	1	3	09/12/2025 14:21:46	09/12/2025 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	29284	57,37	Ch. Fusível	Base Fusível
441	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027223325	1	3	09/12/2025 14:25:19	09/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	306	21507	788,89	Ch. Fusível	Base Fusível
442	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027223339	1	3	09/12/2025 14:27:44	09/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	26703	475,10	Ch. Fusível	Base Fusível
443	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027223415	1	3	09/12/2025 14:33:44	09/12/2025 18:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	35	58068	143,07	Trafo BT	
444	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027223423	1	3	09/12/2025 14:34:11	09/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40506	17,08	Trafo BT	
445	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027223427	1	3	09/12/2025 14:34:39	09/12/2025 21:38:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	23487	77,62	Trafo BT	
446	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027223457	1	3	09/12/2025 14:36:59	09/12/2025 16:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	2,07	Trafo BT	
447	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027223475	1	3	09/12/2025 14:38:09	10/12/2025 01:46:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	90147	222,71	Trafo BT	
448	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027223481	1	3	09/12/2025 14:38:36	09/12/2025 19:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	41705	76,33	Ch. Fusível	Base Fusível
449	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027223485	1	3	09/12/2025 14:39:04	10/12/2025 02:28:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	11,83	Trafo BT	
450	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027223503	1	3	09/12/2025 14:41:16	09/12/2025 18:11:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,51	Trafo BT	
451	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027223597	1	3	09/12/2025 14:52:59	09/12/2025 17:41:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,81	Trafo BT	
452	383	12	2025	13091	TRB07	TRB	0027223627	1	3	09/12/2025 14:56:53	09/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	58068	28,21	Trafo BT	
453	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027223639	1	3	09/12/2025 14:57:26	10/12/2025 11:41:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	29749	207,29	Trafo BT	
454	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027223647	1	3	09/12/2025 14:57:54	09/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	58068	172,67	Ch. Fusível	Base Fusível
455	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027223649	1	3	09/12/2025 14:58:03	10/12/2025 10:05:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	19,12	Trafo BT	
456	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027223673	1	3	09/12/2025 14:59:52	09/12/2025 16:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	1,52	Trafo BT	
457	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027232767	1	3	09/12/2025 15:00:17	10/12/2025 10:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	50	24509	967,14	Trafo BT	
458	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027223681	1	3	09/12/2025 15:00:27	09/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	40441	97,39	Trafo BT	
459	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027223687	1	3	09/12/2025 15:01:41	09/12/2025 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54493	3,68	Trafo BT	
460	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027223691	1	3	09/12/2025 15:01:54	09/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	58068	318,87	Ch. Fusível	Base Fusível
461	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027223699	1	3	09/12/2025 15:02:26	10/12/2025 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	90147	139,01	Ch. Fusível	Base Fusível
462	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027222579	1	3	09/12/2025 15:05:00	09/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45576	0,75		
463	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027223749	1	3	09/12/2025 15:09:31	09/12/2025 16:48:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,66	Trafo BT	
464	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027223769	1	3	09/12/2025 15:11:35	09/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	40441	64,42	Trafo BT	
465	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027223787	1	3	09/12/2025 15:14:07	09/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	18592	88,32	Ch. Fusível	Base Fusível
466	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027223795	1	3	09/12/2025 15:15:43	11/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	21507	814,48	Ch. Fusível	Base Fusível
467	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	BA03349098	1	3	09/12/2025 15:20:00	09/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	45576	74,00	Ch. Fusível	Base Fusível
468	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027223843	1	3	09/12/2025 15:20:07	09/12/2025 22:59:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	7,66	Trafo BT	
469	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027223853	1	3	09/12/2025 15:21:12	09/12/2025 20:46:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	96	90147	521,12	Trafo BT	
470	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027223871	1	3	09/12/2025 15:23:23	10/12/2025 15:31:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	48,28	Trafo BT	
471	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027223911	1	3	09/12/2025 15:27:27	09/12/2025 17:49:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	4,73	Trafo BT	
472	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027223927	1	3	09/12/2025 15:28:00	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	21507	252,67	Trafo BT	
473	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027266337	1	3	09/12/2025 15:28:35	09/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21507	23,57	Trafo BT	
474	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027223933	1	3	09/12/2025 15:29:24	09/12/2025 21:56:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	6,45	Trafo BT	
475	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027223989	1	3	09/12/2025 15:36:54	09/12/2025 19:27:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24509	7,70	Trafo BT	
476	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027224033	1	3	09/12/2025 15:45:04	11/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22757	156,75	Trafo BT	
477	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027224035	1	3	09/12/2025 15:45:18	09/12/2025 19:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	15565	358,52	FUSIBLE_LS	Base Fusível
478	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027224051	1	3	09/12/2025 15:47:54	10/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	29749	377,46	Trafo BT	
479	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027224065	1	3	09/12/2025 15:50:00	10/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	43,33	Trafo BT	
480	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027224061	1	3	09/12/2025 15:50:13	09/12/2025 22:00:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	102	24509	629,99	Trafo BT	
481	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027224077	1	3	09/12/2025 15:52:17	09/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	119	21507	253,30	Ch. Fusível	Base Fusível
482	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027224125	1	3	09/12/2025 15:57:07	09/12/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	20495	128,28	Ch. Fusível	Base Fusível
483	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027224127	1	3	09/12/2025 15:57:19	09/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	5,88	Trafo BT	
484	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027224129	1	3	09/12/2025 15:57:19	10/12/2025 01:25:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,48	Trafo BT	
485	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027224135	1	3	09/12/2025 15:57:51	09/12/2025 21:17:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	36	10028	191,56	Trafo BT	
486	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027224147	1	3	09/12/2025 15:59:41	09/12/2025 20:56:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,95	Trafo BT	
487	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027222933	1	3	09/12/2025 16:00:00	09/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	45576	11,50		
488	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027224185	1	3	09/12/2025 16:03:40	11/12/2025 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	6808	746,39	Ch. Fusível	Base Fusível
489	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027224219	1	3	09/12/2025 16:07:57	09/12/2025 18:11:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,06	Trafo BT	
490	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027265697	1	3	09/12/2025 16:08:28	11/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	29749	1.763,20	Trafo BT	
491	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027224241	1	3	09/12/2025 16:10:49	09/12/2025 22:47:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	6,61	Trafo BT	
492	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027226695	1	3	09/12/2025 16:11:00	09/12/2025 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	54493	0,55		
493	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027224245	1	3	09/12/2025 16:11:00	09/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	25976	343,18	Trafo BT	
494	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027224255	1	3	09/12/2025 16:12:55	11/12/2025 15:17:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21507	141,24	Trafo BT	
495	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027224275	1	3	09/12/2025 16:14:43	09/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	41705	42,79	Trafo BT	
496	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027224279	1	3	09/12/2025 16:15:27	10/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	40441	915,36	Trafo BT	
497	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027224295	1	3	09/12/2025 16:17:05	10/12/2025 02:04:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	40441	156,56	Trafo BT	
498	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027224327	1	3	09/12/2025 16:20:10	09/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	331	90147	385,25	Ch. Fusível	Base Fusível
499	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027224343	1	3	09/12/2025 16:22:50	09/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	58068	105,91	Trafo BT	
500	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027222643	1	3	09/12/2025 16:24:06	09/12/2025 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	41705	14,58		
501	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027224363	1	3	09/12/2025 16:25:01	10/12/2025 12:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	20,13	Trafo BT	
502	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027224369	1	3	09/12/2025 16:26:13	09/12/2025 20:15:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	21	26703	80,32	Trafo BT	
503	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027224377	1	3	09/12/2025 16:27:36	10/12/2025 11:52:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	19,42	Trafo BT	
504	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027224385	1	3	09/12/2025 16:27:49	10/12/2025 12:05:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	19,64	Trafo BT	
505	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027224411	1	3	09/12/2025 16:30:49	09/12/2025 23:38:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	90147	342,04	Trafo BT	
506	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027224433	1	3	09/12/2025 16:33:44	09/12/2025 22:01:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	5,47	Trafo BT	
507	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027224501	1	3	09/12/2025 16:42:02	09/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	4,63	Trafo BT	
508	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027224505	1	3	09/12/2025 16:42:05	10/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	25976	29,86	Trafo BT	
509	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027224511	1	3	09/12/2025 16:42:35	09/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	18,87	Trafo BT	
510	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027224539	1	3	09/12/2025 16:47:17	10/12/2025 05:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	12,95	Trafo BT	
511	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027224553	1	3	09/12/2025 16:48:55	09/12/2025 20:45:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,94	Trafo BT	
512	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027224557	1	3	09/12/2025 16:49:01	09/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	29284	91,19	Ch. Fusível	Base Fusível
513	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027224603	1	3	09/12/2025 16:54:17	09/12/2025 19:41:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	29284	100,41	Trafo BT	
514	383	12	2025	13091	TRB07	TRB	0027223627	1	3	09/12/2025 16:56:00	09/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	58068	212,80		
515	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349172	1	3	09/12/2025 17:01:58	10/12/2025 03:14:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	22757	1.603,93	FUSIBLE_LS	Base Fusível
516	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349172	1	3	09/12/2025 17:01:58	10/12/2025 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	22757	1.860,49	FUSIBLE_LS	Base Fusível
517	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027224663	1	3	09/12/2025 17:02:50	09/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	15565	1,70	Trafo BT	
518	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027224723	1	3	09/12/2025 17:10:24	10/12/2025 14:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	20495	494,73	Trafo BT	
519	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	BA03349190	1	3	09/12/2025 17:25:06	09/12/2025 17:29:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1640	37300	117,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
520	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027234715	1	3	09/12/2025 17:25:42	10/12/2025 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	6808	546,46	Ch. Fusível	Base Fusível
521	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027224871	1	3	09/12/2025 17:26:36	09/12/2025 23:35:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	6,15	Trafo BT	
522	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027224881	1	3	09/12/2025 17:27:37	10/12/2025 16:08:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	22,68	Trafo BT	
523	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027224077	1	3	09/12/2025 17:30:44	09/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	21507	23,41		
524	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027224913	1	3	09/12/2025 17:32:20	10/12/2025 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	355	40506	6.334,78	Ch. Fusível	Base Fusível
525	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027224917	1	3	09/12/2025 17:32:42	10/12/2025 00:38:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,10	Trafo BT	
526	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027224925	1	3	09/12/2025 17:33:27	09/12/2025 19:11:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,64	Trafo BT	
527	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027225011	1	3	09/12/2025 17:43:09	09/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	34425	190,11	Trafo BT	
528	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027225019	1	3	09/12/2025 17:43:53	09/12/2025 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	287	90147	1.201,17	Ch. Fusível	Base Fusível
529	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027225061	1	3	09/12/2025 17:48:43	10/12/2025 02:46:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	8,96	Trafo BT	
530	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027225073	1	3	09/12/2025 17:50:03	10/12/2025 01:04:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	7,24	Trafo BT	
531	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027225083	1	3	09/12/2025 17:51:17	09/12/2025 22:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,95	Trafo BT	
532	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027225091	1	3	09/12/2025 17:52:28	09/12/2025 20:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	54493	417,47	Ch. Fusível	Base Fusível
533	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027225093	1	3	09/12/2025 17:52:40	10/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	350	21507	3.046,94	Ch. Fusível	Base Fusível
534	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027225139	1	3	09/12/2025 17:57:19	10/12/2025 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	23487	2.153,03	FUSIBLE_LS	Base Fusível
535	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027225157	1	3	09/12/2025 18:00:36	09/12/2025 23:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	56298	312,11	Trafo BT	
536	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027225221	1	3	09/12/2025 18:08:22	10/12/2025 09:34:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	15,44	Trafo BT	
537	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027225237	1	3	09/12/2025 18:10:29	09/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	400	29749	1.330,11	TRAMO_MT	Jumper
538	383	12	2025	13027	BUZ04	BUZ	0027225249	1	3	09/12/2025 18:11:37	10/12/2025 19:25:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	75,69	Trafo BT	
539	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027225265	1	3	09/12/2025 18:13:47	09/12/2025 21:52:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,65	Trafo BT	
540	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027225293	1	3	09/12/2025 18:16:44	11/12/2025 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	179,08	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
541	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027225295	1	3	09/12/2025 18:16:53	10/12/2025 17:55:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	23,64	Trafo BT	
542	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027225319	1	3	09/12/2025 18:19:27	10/12/2025 17:00:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	20495	884,94	Ch. Fusível	Base Fusível
543	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027225331	1	3	09/12/2025 18:20:53	10/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15565	59,71	Trafo BT	
544	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027225349	1	3	09/12/2025 18:22:49	10/12/2025 09:56:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	15,56	Trafo BT	
545	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027225373	1	3	09/12/2025 18:24:56	10/12/2025 08:58:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	14,57	Trafo BT	
546	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027225391	1	3	09/12/2025 18:26:19	10/12/2025 05:55:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	11,49	Trafo BT	
547	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027225393	1	3	09/12/2025 18:26:26	09/12/2025 20:23:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15765	5,86	Trafo BT	
548	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027225421	1	3	09/12/2025 18:29:07	09/12/2025 22:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	56298	163,72	Trafo BT	
549	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027225425	1	3	09/12/2025 18:29:16	09/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	58068	42,11	Trafo BT	
550	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027225431	1	3	09/12/2025 18:29:35	09/12/2025 23:19:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	4,83	Trafo BT	
551	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027225437	1	3	09/12/2025 18:29:52	09/12/2025 21:47:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,29	Trafo BT	
552	383	12	2025	13031	CEL08	CEL	0027225447	1	3	09/12/2025 18:31:27	09/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	261	45576	646,19	Ch. Fusível	Base Fusível
553	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027225473	1	3	09/12/2025 18:34:16	09/12/2025 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	56298	10,46	Trafo BT	
554	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027225475	1	3	09/12/2025 18:34:42	10/12/2025 05:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	22757	22,68	Trafo BT	
555	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027225477	1	3	09/12/2025 18:34:52	09/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	29284	203,19	Ch. Fusível	Base Fusível
556	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027225477	1	3	09/12/2025 18:34:52	09/12/2025 21:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	29284	46,24	Ch. Fusível	Base Fusível
557	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027225497	1	3	09/12/2025 18:37:43	09/12/2025 20:47:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,17	Trafo BT	
558	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027225547	1	3	09/12/2025 18:43:24	09/12/2025 22:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	3,71	Ch. Fusível	Base Fusível
559	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027225579	1	3	09/12/2025 18:46:33	10/12/2025 14:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	20,14	Trafo BT	
560	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027225595	1	3	09/12/2025 18:47:53	10/12/2025 05:01:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	32	20495	327,48	Trafo BT	
561	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027225597	1	3	09/12/2025 18:48:15	10/12/2025 00:25:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	5,62	Trafo BT	
562	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027225631	1	3	09/12/2025 18:51:22	10/12/2025 01:14:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	6,39	Trafo BT	
563	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027225633	1	3	09/12/2025 18:51:22	09/12/2025 20:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	22757	217,66	Ch. Fusível	Base Fusível
564	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027225649	1	3	09/12/2025 18:53:12	09/12/2025 21:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	428	56298	1.054,31	Ch. Fusível	Base Fusível
565	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027225653	1	3	09/12/2025 18:53:24	09/12/2025 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,36	Trafo BT	
566	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027225667	1	3	09/12/2025 18:54:27	10/12/2025 09:37:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	29,45	Trafo BT	
567	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027225693	1	3	09/12/2025 18:56:20	10/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	58068	667,14	Trafo BT	
568	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027225709	1	3	09/12/2025 18:57:41	10/12/2025 05:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	22978	64,63	Ch. Fusível	Base Fusível
569	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027225747	1	3	09/12/2025 19:01:49	10/12/2025 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	80	56298	624,24	Trafo BT	
570	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027225753	1	3	09/12/2025 19:03:06	10/12/2025 00:53:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,85	Trafo BT	
571	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027225835	1	3	09/12/2025 19:16:12	09/12/2025 21:04:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41705	28,93	FUSIBLE_LS	Base Fusível
572	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027225841	1	3	09/12/2025 19:17:16	09/12/2025 23:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	24	29035	103,09	Trafo BT	
573	383	12	2025	13067	PRM05	PRM	0027225861	1	3	09/12/2025 19:20:00	09/12/2025 22:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	3,63	Trafo BT	
574	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027225865	1	3	09/12/2025 19:20:16	10/12/2025 11:13:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	15,89	Trafo BT	
575	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027225867	1	3	09/12/2025 19:20:17	11/12/2025 12:12:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	40,87	Trafo BT	
576	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027225893	1	3	09/12/2025 19:25:28	10/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	21507	2.834,26	FUSIBLE_LS	Base Fusível
577	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027225907	1	3	09/12/2025 19:28:08	11/12/2025 14:11:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	85,43	Trafo BT	
578	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027225917	1	3	09/12/2025 19:29:22	09/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	164	45576	425,40	FUSIBLE_LS	Base Fusível
579	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027225927	1	3	09/12/2025 19:31:00	09/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	2,33	Trafo BT	
580	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027225953	1	3	09/12/2025 19:36:50	09/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	21507	16,21	Ch. Fusível	Base Fusível
581	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027225949	1	3	09/12/2025 19:38:11	10/12/2025 05:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	22757	176,05	Ch. Fusível	Base Fusível
582	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027225955	1	3	09/12/2025 19:38:43	09/12/2025 22:47:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,14	Trafo BT	
583	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027224369	1	3	09/12/2025 19:40:00	09/12/2025 20:15:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	26703	0,59		
584	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027225983	1	3	09/12/2025 19:45:16	11/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	22757	562,42	Ch. Fusível	Base Fusível
585	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027225983	1	3	09/12/2025 19:45:17	11/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22757	687,40	Ch. Fusível	Base Fusível
586	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027225989	1	3	09/12/2025 19:46:48	10/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	116	56298	644,19	Trafo BT	
587	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027226003	1	3	09/12/2025 19:47:43	10/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	21507	369,90	Ch. Fusível	Base Fusível
588	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027226009	1	3	09/12/2025 19:48:49	09/12/2025 20:42:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	40441	101,30	Ch. Fusível	Base Fusível
589	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027226031	1	3	09/12/2025 19:51:57	09/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	54493	72,80	Ch. Fusível	Base Fusível
590	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027226043	1	3	09/12/2025 19:53:15	10/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	12,61	Trafo BT	
591	383	12	2025	13031	CEL21	CEL	0027226073	1	3	09/12/2025 19:57:40	09/12/2025 23:26:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	3,47	Trafo BT	
592	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027226081	1	3	09/12/2025 19:59:46	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	41705	184,02	Trafo BT	
593	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027226101	1	3	09/12/2025 20:04:07	10/12/2025 19:00:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	58068	1.468,12	Ch. Fusível	Base Fusível
594	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027226101	1	3	09/12/2025 20:04:07	10/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	58068	904,33	Ch. Fusível	Base Fusível
595	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027226101	1	3	09/12/2025 20:04:07	10/12/2025 22:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	58068	590,66	Ch. Fusível	Base Fusível
596	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027226107	1	3	09/12/2025 20:06:58	10/12/2025 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	31,83	Trafo BT	
597	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027225633	1	3	09/12/2025 20:10:00	09/12/2025 20:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	22757	1,87		
598	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027226131	1	3	09/12/2025 20:10:34	09/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	3,07	Ch. Fusível	Base Fusível
599	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027226175	1	3	09/12/2025 20:20:16	10/12/2025 08:15:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	23,83	Trafo BT	
600	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	BA03349514	1	3	09/12/2025 20:24:44	09/12/2025 20:30:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	330	32784	29,06	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
601	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	BA03349514	1	3	09/12/2025 20:31:20	09/12/2025 21:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	364	32784	252,78	Chave Faca	Chave Unipolar
602	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	BA03349514	1	3	09/12/2025 20:31:20	09/12/2025 22:10:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	190	32784	312,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
603	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	BA03349514	1	3	09/12/2025 20:31:20	10/12/2025 07:43:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	32784	1.568,08	Chave Faca	Chave Unipolar
604	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027226253	1	3	09/12/2025 20:36:00	10/12/2025 08:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	11,60	Trafo BT	
605	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027226255	1	3	09/12/2025 20:36:26	10/12/2025 01:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	4,78	Trafo BT	
606	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027226275	1	3	09/12/2025 20:39:28	09/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	69428	27,60	FUSIBLE_LS	Base Fusível
607	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027226281	1	3	09/12/2025 20:41:03	10/12/2025 03:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	6,90	Trafo BT	
608	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	DT27226299	1	3	09/12/2025 20:43:00	09/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	74	47293	230,63	Trafo BT	
609	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027226293	1	3	09/12/2025 20:43:25	10/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	12,55	Trafo BT	
610	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027226309	1	3	09/12/2025 20:44:35	11/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	85	69428	2.699,34	Ch. Fusível	Base Fusível
611	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027226311	1	3	09/12/2025 20:44:57	10/12/2025 08:54:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	12,15	Trafo BT	
612	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027226319	1	3	09/12/2025 20:45:40	09/12/2025 22:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	15565	156,24	FUSIBLE_LS	Base Fusível
613	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027226321	1	3	09/12/2025 20:46:09	10/12/2025 05:59:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	9,23	Trafo BT	
614	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 21:01:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	32784	8,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
615	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 21:01:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	517	47293	122,50	Religador	Religadora Automática
616	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 20:56:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	225	47293	33,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
617	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 21:01:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2102	47293	486,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
618	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 21:01:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	47293	2,84	Religador	Religadora Automática
619	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 21:13:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	47293	44,49	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
620	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	09/12/2025 22:00:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	47293	88,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
621	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 20:47:41	10/12/2025 18:13:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	47293	2.808,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
622	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027226329	1	3	09/12/2025 20:48:28	09/12/2025 22:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	359	22757	781,02	Ch. Fusível	Base Fusível
623	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027226373	1	3	09/12/2025 20:53:47	10/12/2025 12:11:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	15,30	Trafo BT	
624	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027226397	1	3	09/12/2025 20:56:01	10/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	113	29749	1.730,75	Ch. Fusível	Base Fusível
625	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027226397	1	3	09/12/2025 20:56:01	10/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	29749	342,46	Ch. Fusível	Base Fusível
626	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	09/12/2025 20:56:59	09/12/2025 21:06:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22757	2,11	Religador	Religadora Automática
627	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	09/12/2025 20:56:59	09/12/2025 21:27:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	246	22757	124,64	Religador	Religadora Automática
628	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	09/12/2025 20:56:59	09/12/2025 22:33:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	426	22757	685,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
629	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	09/12/2025 20:56:59	09/12/2025 23:13:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	332	22757	752,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
630	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	09/12/2025 20:56:59	10/12/2025 16:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	22757	2.059,78	Chave Faca	Chave Unipolar
631	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027224501	1	3	09/12/2025 21:00:00	09/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	45576	12,00		
632	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027226483	1	3	09/12/2025 21:04:07	10/12/2025 15:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	41705	2.468,14	Ch. Fusível	Base Fusível
633	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027226485	1	3	09/12/2025 21:04:19	10/12/2025 19:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	58068	2.500,61	Ch. Fusível	Base Fusível
634	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027226495	1	3	09/12/2025 21:05:52	10/12/2025 17:19:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	58068	1.719,34	Ch. Fusível	Base Fusível
635	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027226497	1	3	09/12/2025 21:06:03	10/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22757	214,42	Ch. Fusível	Base Fusível
636	383	12	2025	13069	POT01	POT	BA03350760	1	3	09/12/2025 21:07:00	10/12/2025 14:36:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	25976	734,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
637	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027226509	1	3	09/12/2025 21:07:31	10/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	38035	1.396,51	Ch. Fusível	Base Fusível
638	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027226559	1	3	09/12/2025 21:12:24	10/12/2025 18:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23487	21,36	Ch. Fusível	Base Fusível
639	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027226563	1	3	09/12/2025 21:13:14	10/12/2025 11:51:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24509	29,27	Trafo BT	
640	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027226565	1	3	09/12/2025 21:13:49	10/12/2025 11:26:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	14,22	Trafo BT	
641	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027225917	1	3	09/12/2025 21:15:00	09/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	45576	3,33		
642	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027226575	1	3	09/12/2025 21:15:01	09/12/2025 23:54:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	2,66	Trafo BT	
643	383	12	2025	13090	TER06	TER	BA03349552	1	3	09/12/2025 21:15:12	10/12/2025 17:41:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	547	41705	11.177,94	Religador	Religadora Automática
644	383	12	2025	13090	TER06	TER	BA03349552	1	3	09/12/2025 21:15:12	10/12/2025 19:41:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	41705	1.593,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
645	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027226579	1	3	09/12/2025 21:15:54	10/12/2025 13:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	32,50	Trafo BT	
646	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027226581	1	3	09/12/2025 21:16:05	10/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	32784	96,39	Trafo BT	
647	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027226593	1	3	09/12/2025 21:17:46	10/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	15565	344,46	Ch. Fusível	Base Fusível
648	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027226613	1	3	09/12/2025 21:21:24	11/12/2025 16:42:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	43,35	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
649	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027226275	1	3	09/12/2025 21:22:00	09/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	69428	34,20		
650	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027226635	1	3	09/12/2025 21:22:53	10/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41705	245,90	Ch. Fusivel	Base Fusivel
651	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027226641	1	3	09/12/2025 21:23:00	10/12/2025 06:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	24509	70,40	Trafo BT	
652	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027226655	1	3	09/12/2025 21:24:51	10/12/2025 03:52:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	6,46	Trafo BT	
653	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027223197	1	3	09/12/2025 21:25:52	10/12/2025 12:30:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	21507	1.748,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
654	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027223197	1	3	09/12/2025 21:25:52	10/12/2025 13:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	21507	374,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
655	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027226669	1	3	09/12/2025 21:25:58	10/12/2025 12:01:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	14,60	Trafo BT	
656	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	0027226693	1	3	09/12/2025 21:30:49	10/12/2025 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	29749	1.285,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
657	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027226699	1	3	09/12/2025 21:31:29	10/12/2025 23:46:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	52,51	Trafo BT	
658	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03349520	1	3	09/12/2025 21:35:04	09/12/2025 21:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	32784	6,74	Religador	Religadora Automática
659	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 21:35:04	09/12/2025 21:46:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	517	47293	101,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
660	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 21:35:04	09/12/2025 21:43:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2876	47293	382,67	Religador	Religadora Automática
661	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 21:35:04	09/12/2025 21:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2102	47293	383,03	Religador	Religadora Automática
662	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 21:35:04	09/12/2025 21:46:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	47293	2,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
663	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03349520	1	3	09/12/2025 21:35:04	10/12/2025 00:04:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	225	47293	559,31	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
664	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	BA03349564	1	3	09/12/2025 21:37:33	09/12/2025 22:25:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	251	16998	201,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
665	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	BA03349564	1	3	09/12/2025 21:37:33	09/12/2025 23:17:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	388	16998	646,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
666	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	BA03349564	1	3	09/12/2025 21:37:33	10/12/2025 03:55:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	366	16998	2.305,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
667	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027226741	1	3	09/12/2025 21:38:06	11/12/2025 14:02:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	58068	1.413,97	Trafo BT	
668	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027224433	1	3	09/12/2025 21:40:00	09/12/2025 22:01:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	69428	9,45		
669	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027226769	1	3	09/12/2025 21:41:47	10/12/2025 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	41705	119,69	Ch. Fusivel	Base Fusivel
670	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027226769	1	3	09/12/2025 21:41:47	10/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	41705	5,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
671	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027226769	1	3	09/12/2025 21:41:47	10/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	41705	29,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
672	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027226811	1	3	09/12/2025 21:47:42	10/12/2025 11:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	242	41705	3.365,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
673	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027226825	1	3	09/12/2025 21:48:36	11/12/2025 11:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	41705	1.233,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
674	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03349552	1	3	09/12/2025 21:48:45	09/12/2025 23:03:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	41705	80,67	Religador	Religadora Automática
675	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03349552	1	3	09/12/2025 21:48:45	10/12/2025 14:18:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	41705	395,87	Religador	Religadora Automática
676	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03349552	1	3	09/12/2025 21:48:45	12/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	41705	311,77	Religador	Religadora Automática
677	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	09/12/2025 21:50:15	11/12/2025 14:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	21507	5.337,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
678	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	09/12/2025 21:50:15	11/12/2025 17:55:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	21507	6.700,24	Religador	Religadora Automática
679	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	09/12/2025 21:50:15	11/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	97	21507	4.590,93	Chave Faca	Chave Unipolar
680	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	09/12/2025 21:50:15	12/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21507	1.019,92	Chave Faca	Chave Unipolar
681	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	09/12/2025 21:50:15	12/12/2025 21:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	21507	429,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
682	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027226853	1	3	09/12/2025 21:51:30	10/12/2025 08:14:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	31,17	Trafo BT	
683	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027232479	1	3	09/12/2025 21:52:41	10/12/2025 14:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	58068	131,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel
684	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027226877	1	3	09/12/2025 21:53:38	10/12/2025 15:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	58068	231,01	Trafo BT	
685	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027226895	1	3	09/12/2025 21:55:42	10/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	29749	807,63	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
686	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027227007	1	3	09/12/2025 22:05:37	11/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	41705	1.102,41	Ch. Fusivel	Base Fusivel
687	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027227019	1	3	09/12/2025 22:06:30	11/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	21507	593,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
688	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027227021	1	3	09/12/2025 22:06:38	10/12/2025 17:19:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	23487	3.957,78	Religador	Religadora Automática
689	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027227021	1	3	09/12/2025 22:06:38	10/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23487	19,31	Religador	Religadora Automática
690	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027227021	1	3	09/12/2025 22:06:38	10/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	23487	623,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
691	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027227025	1	3	09/12/2025 22:07:16	10/12/2025 13:50:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	21507	1.367,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
692	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027227027	1	3	09/12/2025 22:07:36	10/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	21507	2.083,31	Ch. Fusivel	Base Fusivel
693	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227037	1	3	09/12/2025 22:07:58	11/12/2025 15:22:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	123,72	Trafo BT	
694	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027227141	1	3	09/12/2025 22:08:54	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	23487	4.885,09	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
695	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	09/12/2025 22:10:02	09/12/2025 23:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	732	21507	1.296,05	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
696	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	09/12/2025 22:10:02	10/12/2025 00:25:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	21507	235,07	Religador	Religadora Automática
697	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	09/12/2025 22:10:02	10/12/2025 19:51:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	21507	1.366,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
698	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	09/12/2025 22:10:02	12/12/2025 08:22:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	21507	4.598,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
699	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	09/12/2025 22:10:02	13/12/2025 02:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21507	1.453,92	Religador	Religadora Automática
700	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027227071	1	3	09/12/2025 22:10:10	10/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	37300	333,27	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
701	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027234785	1	3	09/12/2025 22:10:45	10/12/2025 15:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	275	40441	4.822,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
702	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027227135	1	3	09/12/2025 22:14:27	11/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	58068	953,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
703	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027227147	1	3	09/12/2025 22:15:10	10/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,08	Trafo BT	
704	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027227161	1	3	09/12/2025 22:16:04	10/12/2025 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	23487	684,56	Ch. Fusivel	Base Fusivel
705	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027227165	1	3	09/12/2025 22:16:19	10/12/2025 00:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	15765	246,79	Ch. Fusivel	Base Fusivel
706	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027227199	1	3	09/12/2025 22:17:47	10/12/2025 10:46:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	58068	2.818,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
707	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027226509	1	3	09/12/2025 22:18:00	10/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	38035	715,30		
708	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027227237	1	3	09/12/2025 22:19:50	10/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	21507	2.752,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
709	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027230197	1	3	09/12/2025 22:21:16	11/12/2025 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	41705	243,77	Ch. Fusivel	Base Fusivel
710	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027227265	1	3	09/12/2025 22:21:58	10/12/2025 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	29749	938,42	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
711	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027249899	1	3	09/12/2025 22:22:49	09/12/2025 23:30:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	21507	66,23	Ch. Fusivel	Base Fusivel
712	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027227273	1	3	09/12/2025 22:23:08	09/12/2025 23:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	29749	32,37	Trafo BT	
713	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027227281	1	3	09/12/2025 22:24:24	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	37300	1.319,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
714	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027227297	1	3	09/12/2025 22:25:04	10/12/2025 18:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	58068	1.222,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
715	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027227319	1	3	09/12/2025 22:27:29	11/12/2025 19:04:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	66	29749	2.944,92	Trafo BT	
716	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027227353	1	3	09/12/2025 22:30:39	10/12/2025 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	40441	1.390,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
717	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027227385	1	3	09/12/2025 22:33:39	11/12/2025 17:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	21507	1.713,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
718	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027227389	1	3	09/12/2025 22:34:23	11/12/2025 10:50:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	41705	507,66	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
719	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03349648	1	3	09/12/2025 22:34:45	10/12/2025 05:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	566	58068	3.917,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
720	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03349648	1	3	09/12/2025 22:34:45	10/12/2025 05:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	578	58068	4.000,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
721	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03349648	1	3	09/12/2025 22:34:45	10/12/2025 17:23:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	58068	1.429,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
722	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027227411	1	3	09/12/2025 22:36:00	10/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	250	40506	3.141,67	Ch. Fusivel	Base Fusivel
723	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027227413	1	3	09/12/2025 22:36:33	10/12/2025 05:47:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	7,18	Trafo BT	
724	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027227471	1	3	09/12/2025 22:41:07	10/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21507	362,96	Ch. Fusivel	Base Fusivel
725	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027227495	1	3	09/12/2025 22:42:46	10/12/2025 10:08:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	41705	708,18	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
726	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027227835	1	3	09/12/2025 22:43:58	10/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	58068	1.111,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel
727	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027224225	1	3	09/12/2025 22:44:00	10/12/2025 04:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	29749	189,19	Trafo BT	
728	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027227515	1	3	09/12/2025 22:44:51	10/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	69428	157,37	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
729	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027227521	1	3	09/12/2025 22:45:03	10/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	29035	611,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
730	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027227535	1	3	09/12/2025 22:45:42	11/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	29749	1.035,12	Trafo BT	
731	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027227561	1	3	09/12/2025 22:47:26	10/12/2025 04:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	47	29749	284,14	Trafo BT	
732	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027227567	1	3	09/12/2025 22:47:35	10/12/2025 03:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	192	37300	919,73	Ch. Fusivel	Base Fusivel
733	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027227575	1	3	09/12/2025 22:48:53	10/12/2025 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	58068	192,60	Trafo BT	
734	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027227823	1	3	09/12/2025 22:50:12	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	58068	716,78	Trafo BT	
735	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027227601	1	3	09/12/2025 22:51:07	11/12/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	41705	1.018,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
736	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027227613	1	3	09/12/2025 22:51:51	11/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	41705	2.471,17	Ch. Fusivel	Base Fusivel
737	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027227613	1	3	09/12/2025 22:51:51	11/12/2025 10:33:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	41705	214,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
738	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027227613	1	3	09/12/2025 22:51:51	11/12/2025 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	41705	108,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
739	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227623	1	3	09/12/2025 22:52:31	11/12/2025 14:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	39,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
740	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027227637	1	3	09/12/2025 22:53:35	11/12/2025 09:31:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40506	173,15	Trafo BT	
741	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027227647	1	3	09/12/2025 22:55:09	11/12/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	55	40506	1.819,45	Trafo BT	
742	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027227655	1	3	09/12/2025 22:56:01	10/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	41,47	Trafo BT	
743	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027227659	1	3	09/12/2025 22:56:30	10/12/2025 09:24:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	20,95	Trafo BT	
744	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227673	1	3	09/12/2025 22:58:36	10/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	41705	633,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
745	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227673	1	3	09/12/2025 22:58:36	10/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	41705	58,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
746	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227673	1	3	09/12/2025 22:58:36	10/12/2025 18:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	41705	99,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
747	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027227689	1	3	09/12/2025 23:00:22	10/12/2025 13:05:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	20495	1.832,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
748	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027227693	1	3	09/12/2025 23:01:49	12/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	41705	2.888,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
749	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	BA03349698	1	3	09/12/2025 23:02:21	10/12/2025 01:49:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	27399	465,84	Religador	Religadora Automática
750	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	BA03349698	1	3	09/12/2025 23:02:21	10/12/2025 01:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	766	27399	2.117,78	Chave Faca	Chave Unipolar
751	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	BA03349698	1	3	09/12/2025 23:02:21	10/12/2025 02:29:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	27399	86,11	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
752	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	BA03349698	1	3	09/12/2025 23:02:21	10/12/2025 06:01:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	236	27399	1.648,20	Chave Faca	Chave Unipolar
753	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027227709	1	3	09/12/2025 23:04:55	10/12/2025 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	383	40506	5.554,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
754	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03349704	1	3	09/12/2025 23:05:38	09/12/2025 23:09:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	589	41705	34,69	Religador	Religadora Automática
755	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03349704	1	3	09/12/2025 23:05:38	10/12/2025 04:14:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	961	41705	4.949,95	Religador	Religadora Automática
756	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03349704	1	3	09/12/2025 23:05:38	10/12/2025 13:26:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	41705	86,09	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
757	383	12	2025	13091	TRB07	TRB	0027227731	1	3	09/12/2025 23:07:10	11/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	58068	304,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
758	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227737	1	3	09/12/2025 23:07:48	11/12/2025 16:50:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	41705	83,42	Ch. Fusivel	Base Fusivel
759	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027227795	1	3	09/12/2025 23:11:56	10/12/2025 09:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22757	20,54	TRAMO_MT	Jumper
760	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227803	1	3	09/12/2025 23:15:53	10/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	41705	2.049,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
761	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027227807	1	3	09/12/2025 23:15:59	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40441	213,67	Trafo BT	
762	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027227853	1	3	09/12/2025 23:24:15	10/12/2025 02:04:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	40441	48,01	Trafo BT	
763	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027227859	1	3	09/12/2025 23:25:02	10/12/2025 02:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	39122	632,08	TRAMO_MT	Jumper
764	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027229103	1	3	09/12/2025 23:26:00	10/12/2025 02:03:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	201	40441	526,68	Ch. Fusivel	Base Fusivel
765	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027227873	1	3	09/12/2025 23:26:39	10/12/2025 03:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	29284	100,14	TRAMO_MT	Jumper
766	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027227875	1	3	09/12/2025 23:26:47	10/12/2025 12:53:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	37300	13,44	TRAMO_MT	Jumper
767	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03349744	1	3	09/12/2025 23:27:53	10/12/2025 00:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	146	29749	92,67	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
768	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03349744	1	3	09/12/2025 23:27:53	10/12/2025 00:53:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1386	29749	1.970,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
769	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03349744	1	3	09/12/2025 23:27:53	10/12/2025 00:56:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	230	29749	341,04	Religador	Religadora Automática
770	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03349744	1	3	09/12/2025 23:27:53	10/12/2025 03:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	29749	50,01	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
771	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03349750	1	3	09/12/2025 23:29:39	10/12/2025 03:07:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	149	21507	540,33	Religador	Religadora Automática
772	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03349750	1	3	09/12/2025 23:29:39	10/12/2025 05:13:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	21507	326,23	Religador	Religadora Automática
773	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03349752	1	3	09/12/2025 23:30:11	09/12/2025 23:34:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	483	21507	31,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
774	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03349752	1	3	09/12/2025 23:30:11	10/12/2025 03:55:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	21507	296,55	Religador	Religadora Automática
775	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03349752	1	3	09/12/2025 23:30:11	10/12/2025 08:06:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	21507	679,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
776	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027227915	1	3	09/12/2025 23:31:53	10/12/2025 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	58068	1.203,91	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
777	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	09/12/2025 23:32:06	10/12/2025 00:57:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	307	37300	434,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
778	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	09/12/2025 23:32:06	10/12/2025 02:21:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	352	37300	994,01	Religador	Religadora Automática
779	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	09/12/2025 23:32:06	10/12/2025 23:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	37300	3.064,86	Chave Faca	Chave Unipolar
780	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027227515	1	3	09/12/2025 23:35:00	10/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	69428	3,25		
781	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03349762	1	3	09/12/2025 23:37:45	10/12/2025 05:00:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	38035	354,77	Religador	Religadora Automática
782	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027228071	1	3	09/12/2025 23:38:52	10/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	147	23487	1.509,53	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
783	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027227967	1	3	09/12/2025 23:39:34	11/12/2025 10:07:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	34,47	Trafo BT	
784	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227969	1	3	09/12/2025 23:39:35	11/12/2025 12:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	41705	1.364,94	Ch. Fusivel	Base Fusivel
785	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027227971	1	3	09/12/2025 23:39:36	10/12/2025 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,76	Trafo BT	
786	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027227975	1	3	09/12/2025 23:39:40	10/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	41705	917,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
787	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027227989	1	3	09/12/2025 23:42:00	10/12/2025 09:35:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	9,90	Trafo BT	
788	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027227991	1	3	09/12/2025 23:42:27	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	23487	561,36	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
789	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027227995	1	3	09/12/2025 23:42:59	10/12/2025 10:27:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	204	21507	2.190,73	Ch. Fusivel	Base Fusivel
790	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027227995	1	3	09/12/2025 23:42:59	10/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	21507	987,02	Ch. Fusivel	Base Fusivel
791	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027228029	1	3	09/12/2025 23:49:33	10/12/2025 18:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	23487	304,65	Ch. Fusivel	Base Fusivel
792	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027228033	1	3	09/12/2025 23:50:17	10/12/2025 19:15:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	23487	388,30	Ch. Fusivel	Base Fusivel
793	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027228033	1	3	09/12/2025 23:50:17	10/12/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23487	45,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
794	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	BA03349774	1	3	09/12/2025 23:50:32	10/12/2025 03:25:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	374	23487	1.338,92	Religador	Religadora Automática
795	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027228035	1	3	09/12/2025 23:50:49	10/12/2025 04:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	117	29749	583,73	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
796	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027228037	1	3	09/12/2025 23:51:53	11/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	41,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
797	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027228041	1	3	09/12/2025 23:52:24	10/12/2025 22:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	22,48	Trafo BT	
798	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027228047	1	3	09/12/2025 23:53:06	10/12/2025 06:43:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	371	40506	2.537,02	Ch. Fusivel	Base Fusivel
799	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	09/12/2025 23:59:18	10/12/2025 00:23:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	117	21507	47,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
800	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027228075	1	3	10/12/2025 00:00:01	10/12/2025 18:28:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	18,47	Trafo BT	
801	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027228077	1	3	10/12/2025 00:00:24	10/12/2025 05:49:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	266	40506	1.545,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
802	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027228099	1	3	10/12/2025 00:05:50	10/12/2025 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	34425	58,43	Trafo BT	
803	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027228105	1	3	10/12/2025 00:07:42	10/12/2025 03:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	38035	479,79	Ch. Fusivel	Base Fusivel
804	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03349788	1	3	10/12/2025 00:08:26	10/12/2025 12:57:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	17445	1.333,40	Religador	Religadora Automática
805	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03349788	1	3	10/12/2025 00:08:26	10/12/2025 14:31:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	427	17445	6.145,00	Religador	Religadora Automática
806	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03349788	1	3	10/12/2025 00:08:26	10/12/2025 16:28:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	17445	228,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
807	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027228117	1	3	10/12/2025 00:11:33	11/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	82	40441	3.045,55	Trafo BT	
808	383	12	2025	13056	QUI03	QUI	0027228125	1	3	10/12/2025 00:12:55	10/12/2025 03:34:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	6,71	Trafo BT	
809	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03349796	1	3	10/12/2025 00:14:21	10/12/2025 03:15:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	22414	24,22	Religador	Religadora Automática
810	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03349796	1	3	10/12/2025 00:14:21	10/12/2025 04:14:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	282	22414	1.129,33	Religador	Religadora Automática
811	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03349796	1	3	10/12/2025 00:14:21	10/12/2025 04:16:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	910	22414	3.672,61	Religador	Religadora Automática
812	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027228133	1	3	10/12/2025 00:15:29	10/12/2025 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	50171	109,47	Ch. Fusivel	Base Fusivel
813	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027228137	1	3	10/12/2025 00:15:55	11/12/2025 00:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	47293	381,62	Trafo BT	
814	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027228147	1	3	10/12/2025 00:16:24	10/12/2025 09:52:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	19,21	Trafo BT	
815	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027228151	1	3	10/12/2025 00:17:00	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	58068	407,17	Trafo BT	
816	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027235315	1	3	10/12/2025 00:19:49	11/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	32	40506	1.207,03	Trafo BT	
817	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027228161	1	3	10/12/2025 00:20:06	10/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	68634	196,63	Ch. Fusivel	Base Fusivel
818	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027228167	1	3	10/12/2025 00:20:50	10/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	216	40506	4.101,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
819	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027247591	1	3	10/12/2025 00:22:11	11/12/2025 02:38:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	47293	551,73	Trafo BT	
820	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027228189	1	3	10/12/2025 00:24:41	10/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	8,09	Trafo BT	
821	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027228217	1	3	10/12/2025 00:30:14	10/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	197	39122	393,23	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
822	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03349806	1	3	10/12/2025 00:30:47	10/12/2025 00:41:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	191	17445	34,11	Religador	Religadora Automática
823	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03349806	1	3	10/12/2025 00:30:47	10/12/2025 04:57:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	125	17445	555,17	Religador	Religadora Automática
824	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03349806	1	3	10/12/2025 00:30:47	10/12/2025 05:18:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	17445	292,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
825	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03349806	1	3	10/12/2025 00:30:47	10/12/2025 06:16:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	352	17445	2.027,81	Chave Faca	Chave Unipolar
826	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03349806	1	3	10/12/2025 00:30:47	10/12/2025 00:37:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1038	23022	113,89	Religador	Religadora Automática
827	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027228227	1	3	10/12/2025 00:31:03	10/12/2025 03:58:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	6,91	Trafo BT	
828	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027228253	1	3	10/12/2025 00:34:00	10/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	29,37	Trafo BT	
829	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027228243	1	3	10/12/2025 00:34:01	10/12/2025 05:55:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	16,07	Trafo BT	
830	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027228245	1	3	10/12/2025 00:34:20	10/12/2025 04:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	58864	514,94	Ch. Fusivel	Base Fusivel
831	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027228249	1	3	10/12/2025 00:34:26	11/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	141,70	Trafo BT	
832	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027228259	1	3	10/12/2025 00:35:00	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	58068	308,33	Trafo BT	
833	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03349810	1	3	10/12/2025 00:37:35	10/12/2025 00:40:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	502	65189	25,24	Religador	Religadora Automática
834	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03349810	1	3	10/12/2025 00:37:35	10/12/2025 02:53:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	193	65189	437,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
835	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03349810	1	3	10/12/2025 00:37:35	10/12/2025 02:54:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	501	65189	1.146,32	Religador	Religadora Automática
836	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027228273	1	3	10/12/2025 00:38:14	11/12/2025 20:20:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	29749	611,87	Trafo BT	
837	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03349820	1	3	10/12/2025 00:38:15	10/12/2025 00:45:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1512	29749	182,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
838	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03349820	1	3	10/12/2025 00:38:15	10/12/2025 00:46:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	29749	23,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
839	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03349820	1	3	10/12/2025 00:38:15	10/12/2025 00:47:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1402	29749	218,09	Religador	Religadora Automática
840	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027228277	1	3	10/12/2025 00:38:39	10/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21507	358,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
841	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027228281	1	3	10/12/2025 00:38:49	10/12/2025 13:00:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	12,36	Trafo BT	
842	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027228287	1	3	10/12/2025 00:40:37	10/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	331	90147	548,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
843	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027228305	1	3	10/12/2025 00:43:19	11/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	34425	772,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
844	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027228307	1	3	10/12/2025 00:43:20	10/12/2025 17:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	41705	1.294,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
845	383	12	2025	13037	GAB02	GAB	0027228315	1	3	10/12/2025 00:43:39	11/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	27,77	Trafo BT	
846	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03349826	1	3	10/12/2025 00:43:43	10/12/2025 00:46:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	29749	8,48	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
847	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03349826	1	3	10/12/2025 00:43:43	10/12/2025 00:47:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1402	29749	90,35	Religador	Religadora Automática
848	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03349832	1	3	10/12/2025 00:45:35	10/12/2025 05:17:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	41705	1.099,37	Religador	Religadora Automática
849	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03349832	1	3	10/12/2025 00:45:35	10/12/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	41705	356,34	Religador	Religadora Automática
850	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03349832	1	3	10/12/2025 00:45:35	11/12/2025 02:39:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	459	41705	11.891,16	Religador	Religadora Automática
851	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027228355	1	3	10/12/2025 00:46:36	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	23487	5.422,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
852	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027228369	1	3	10/12/2025 00:49:15	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	279	58068	4.234,99	Ch. Fusivel	Base Fusivel
853	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03349552	1	3	10/12/2025 00:49:19	10/12/2025 00:55:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	976	41705	94,35	Religador	Religadora Automática
854	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03349762	1	3	10/12/2025 00:49:20	10/12/2025 00:59:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	38035	52,08	Religador	Religadora Automática
855	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027228413	1	3	10/12/2025 00:54:46	10/12/2025 02:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	15565	89,31	Ch. Fusivel	Base Fusivel
856	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	0027228419	1	3	10/12/2025 00:56:02	11/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	58864	306,79	Trafo BT	
857	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 01:12:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2252	17445	378,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
858	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 01:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	390	17445	322,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
859	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 02:21:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	597	17445	794,84	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
860	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 02:30:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	210	17445	310,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
861	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 04:01:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	17445	283,57	Religador	Religadora Automática
862	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 07:32:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	125	17445	813,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
863	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 08:05:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17445	42,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
864	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 08:06:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	17445	56,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
865	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 01:02:02	10/12/2025 22:47:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	17445	174,04	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
866	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027228443	1	3	10/12/2025 01:03:52	11/12/2025 06:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	40441	1.447,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
867	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 01:08:06	10/12/2025 05:30:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	282	58068	1.232,34	Religador	Religadora Automática
868	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 01:08:06	10/12/2025 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	58068	265,39	Chave Faca	Chave Unipolar
869	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 01:08:06	10/12/2025 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	58068	371,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
870	383	12	2025	13044	IBS05	IBS	0027228457	1	3	10/12/2025 01:09:24	10/12/2025 03:16:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35506	10,58	Trafo BT	
871	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027228469	1	3	10/12/2025 01:14:48	10/12/2025 04:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	40506	125,63	Trafo BT	
872	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027228471	1	3	10/12/2025 01:15:19	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	41705	877,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
873	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027228475	1	3	10/12/2025 01:15:37	10/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	317	40441	4.513,99	Ch. Fusivel	Base Fusivel
874	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027228487	1	3	10/12/2025 01:21:05	10/12/2025 15:49:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	29749	390,74	Trafo BT	
875	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	0027228491	1	3	10/12/2025 01:23:24	10/12/2025 02:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	279	34448	435,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
876	383	12	2025	13084	FAR03	FAR	0027223023	1	3	10/12/2025 01:25:00	10/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	20495	2,50		
877	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027228513	1	3	10/12/2025 01:31:47	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	21507	550,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
878	383	12	2025	13074	RBN02	RBN	0027228515	1	3	10/12/2025 01:32:07	10/12/2025 08:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	91	19645	595,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
879	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027228533	1	3	10/12/2025 01:34:54	10/12/2025 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	58068	54,31	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
880	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027228533	1	3	10/12/2025 01:34:54	10/12/2025 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	9,22	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
881	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027228533	1	3	10/12/2025 01:34:54	11/12/2025 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	121	58068	4.039,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
882	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027228537	1	3	10/12/2025 01:35:40	11/12/2025 17:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	40506	1.525,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
883	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027228543	1	3	10/12/2025 01:38:48	10/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	15565	991,20	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
884	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349906	1	3	10/12/2025 01:42:22	10/12/2025 07:47:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40506	6,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
885	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349906	1	3	10/12/2025 01:42:22	11/12/2025 20:36:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	40506	1.201,46	Religador	Religadora Automática
886	383	12	2025	13070	PDR06	PDR	BA03349910	1	3	10/12/2025 01:43:20	10/12/2025 03:31:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	34448	162,47	Religador	Religadora Automática
887	383	12	2025	13070	PDR06	PDR	BA03349910	1	3	10/12/2025 01:43:20	10/12/2025 08:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	252	34448	1.814,05	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
888	383	12	2025	13055	TAP01	TAP	BA03349914	1	3	10/12/2025 01:45:00	10/12/2025 06:59:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	17445	677,04	Religador	Religadora Automática
889	383	12	2025	13055	TAP01	TAP	BA03349914	1	3	10/12/2025 01:45:00	10/12/2025 08:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	17445	32,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
890	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027228217	1	3	10/12/2025 01:47:00	10/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	39122	2,15		
891	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027228575	1	3	10/12/2025 01:49:07	10/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23487	232,72	Ch. Fusivel	Base Fusivel
892	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027228577	1	3	10/12/2025 01:49:34	10/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	268	29749	2.123,60	Ch. Fusivel	Base Fusivel
893	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03349916	1	3	10/12/2025 01:52:04	10/12/2025 13:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	58068	1.613,82	Religador	Religadora Automática
894	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03349916	1	3	10/12/2025 01:52:04	10/12/2025 19:14:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	58068	225,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
895	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03349916	1	3	10/12/2025 01:52:04	11/12/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	58068	2.628,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
896	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03349916	1	3	10/12/2025 01:52:04	11/12/2025 19:35:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	41,72	Chave Faca	Chave Unipolar
897	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027228589	1	3	10/12/2025 01:56:11	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	38,06	Trafo BT	
898	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027228597	1	3	10/12/2025 01:58:52	10/12/2025 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	41705	724,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
899	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027228603	1	3	10/12/2025 01:59:08	10/12/2025 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	40441	953,55	Ch. Fusivel	Base Fusivel
900	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027228607	1	3	10/12/2025 02:00:31	11/12/2025 14:25:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40506	145,67	Trafo BT	
901	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027228609	1	3	10/12/2025 02:01:53	10/12/2025 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	25976	248,56	Ch. Fusivel	Base Fusivel
902	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	10/12/2025 02:10:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2061	40441	265,07	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
903	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	10/12/2025 02:12:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	600	40441	89,17	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
904	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	10/12/2025 02:12:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	263	40441	41,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
905	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	10/12/2025 02:12:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1004	40441	157,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
906	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	10/12/2025 06:34:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	234	40441	1.056,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
907	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	10/12/2025 09:56:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	361	40441	2.845,68	Chave Faca	Chave Unipolar
908	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 02:03:14	11/12/2025 11:05:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	40441	363,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
909	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03349934	1	3	10/12/2025 02:04:18	10/12/2025 04:48:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	735	40441	2.013,70	Religador	Religadora Automática
910	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	BA03350054	1	3	10/12/2025 02:04:28	10/12/2025 05:13:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	422	17445	1.330,24	Religador	Religadora Automática
911	383	12	2025	17209	MPA02	MPA	0027228619	1	3	10/12/2025 02:04:42	10/12/2025 10:46:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	8,69	Trafo BT	
912	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027228627	1	3	10/12/2025 02:06:00	10/12/2025 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	40441	2.695,33	Ch. Fusivel	Base Fusivel
913	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027228635	1	3	10/12/2025 02:11:06	10/12/2025 14:10:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	23,97	Trafo BT	
914	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027228645	1	3	10/12/2025 02:13:23	10/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	58068	851,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
915	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027228649	1	3	10/12/2025 02:14:05	10/12/2025 06:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	3,92	Trafo BT	
916	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027228651	1	3	10/12/2025 02:14:28	10/12/2025 03:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	56298	201,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
917	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03349942	1	3	10/12/2025 02:15:26	10/12/2025 03:01:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	912	6808	696,92	Religador	Religadora Automática
918	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	BA03349648	1	3	10/12/2025 02:16:16	10/12/2025 05:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	58068	497,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
919	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03350160	1	3	10/12/2025 02:17:05	10/12/2025 06:21:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	119	11915	485,55	Religador	Religadora Automática
920	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03350160	1	3	10/12/2025 02:17:05	10/12/2025 07:35:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	174	11915	922,92	Religador	Religadora Automática
921	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03350160	1	3	10/12/2025 02:17:05	10/12/2025 10:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	11915	230,89	Chave Faca	Chave Unipolar
922	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03350160	1	3	10/12/2025 02:17:05	10/12/2025 11:58:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	11915	58,17	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
923	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027227971	1	3	10/12/2025 02:18:00	10/12/2025 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	56298	1,05		
924	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03349942	1	3	10/12/2025 02:20:55	10/12/2025 03:01:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	423	6808	284,58	Religador	Religadora Automática
925	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03349942	1	3	10/12/2025 02:20:55	10/12/2025 04:39:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	6808	397,18	Religador	Religadora Automática
926	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03349942	1	3	10/12/2025 02:20:55	11/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	6808	2.756,72	Religador	Religadora Automática
927	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027228705	1	3	10/12/2025 02:27:40	13/12/2025 05:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	21507	1.282,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
928	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027228727	1	3	10/12/2025 02:33:00	10/12/2025 09:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	20,40	Trafo BT	
929	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027228723	1	3	10/12/2025 02:33:24	11/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	37	21507	978,40	Trafo BT	
930	383	12	2025	13064	PAL01	PAL	0027228725	1	3	10/12/2025 02:33:50	12/12/2025 03:55:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	49,37	Trafo BT	
931	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027228735	1	3	10/12/2025 02:34:26	11/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	6808	998,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
932	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027226641	1	3	10/12/2025 02:35:00	10/12/2025 06:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	24509	198,00		
933	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027228749	1	3	10/12/2025 02:43:11	10/12/2025 08:46:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32980	18,15	Trafo BT	
934	383	12	2025	17188	ARS02	ARS	0027228751	1	3	10/12/2025 02:44:18	10/12/2025 10:31:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	34030	537,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
935	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	10/12/2025 02:48:19	10/12/2025 04:33:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	21507	182,35	Chave Faca	Chave Unipolar
936	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027228763	1	3	10/12/2025 02:50:19	10/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	21507	1.836,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
937	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027228773	1	3	10/12/2025 02:52:38	10/12/2025 14:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	21507	1.352,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
938	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027228773	1	3	10/12/2025 02:52:38	11/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	21507	4.411,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
939	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03349976	1	3	10/12/2025 03:00:33	10/12/2025 03:16:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	375	29749	101,87	Religador	Religadora Automática
940	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 03:07:54	10/12/2025 05:11:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	528	40506	1.090,32	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
941	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 03:07:54	10/12/2025 05:12:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1975	40506	4.108,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
942	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03349744	1	3	10/12/2025 03:12:13	10/12/2025 03:15:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1297	29749	78,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
943	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027228823	1	3	10/12/2025 03:14:21	11/12/2025 11:10:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	58068	2.746,72	TRAMO_MT	Jumper
944	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027228823	1	3	10/12/2025 03:14:21	11/12/2025 11:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	58068	2.526,74	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
945	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027228823	1	3	10/12/2025 03:14:21	11/12/2025 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	58068	3.373,90	Ch. Fusivel	Base Fusivel
946	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027228823	1	3	10/12/2025 03:14:21	11/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	58068	1.052,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
947	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027228831	1	3	10/12/2025 03:16:05	10/12/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	32980	706,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
948	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027228831	1	3	10/12/2025 03:16:05	10/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	32980	554,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
949	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027228833	1	3	10/12/2025 03:20:06	10/12/2025 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	56298	69,95	Trafo BT	
950	383	12	2025	13031	CEL08	CEL	0027228835	1	3	10/12/2025 03:20:23	11/12/2025 14:29:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	45576	1.476,32	Trafo BT	
951	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027228837	1	3	10/12/2025 03:20:26	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	30	69428	949,78	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
952	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027228849	1	3	10/12/2025 03:27:13	11/12/2025 02:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	15765	2.444,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
953	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027228851	1	3	10/12/2025 03:27:36	10/12/2025 11:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21507	161,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
954	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 03:35:01	10/12/2025 09:40:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	559	58068	3.409,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
955	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 03:35:01	10/12/2025 12:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	58068	163,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
956	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03350000	1	3	10/12/2025 03:36:47	10/12/2025 09:42:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	58068	944,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
957	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03350000	1	3	10/12/2025 03:36:47	10/12/2025 09:52:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	58068	500,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
958	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027228875	1	3	10/12/2025 03:38:20	10/12/2025 05:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	69428	136,21	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
959	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 03:39:46	10/12/2025 04:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	560	69428	640,27	Religador	Religadora Automática
960	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027228879	1	3	10/12/2025 03:40:05	10/12/2025 07:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	69428	443,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
961	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027228885	1	3	10/12/2025 03:43:29	10/12/2025 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	37300	176,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
962	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027227575	1	3	10/12/2025 03:46:00	10/12/2025 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	123	58068	131,20		
963	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027228895	1	3	10/12/2025 03:46:01	10/12/2025 23:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	41705	1.384,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
964	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027228897	1	3	10/12/2025 03:46:02	10/12/2025 10:29:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	973	41705	6.549,10	TRAMO_MT	Jumper
965	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027228897	1	3	10/12/2025 03:46:02	10/12/2025 10:32:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	41705	60,92	Religador	Religadora Automática
966	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 03:48:13	10/12/2025 04:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	69428	9,02	Religador	Religadora Automática
967	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 03:48:13	10/12/2025 18:03:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	69428	1.282,73	Religador	Religadora Automática
968	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027228907	1	3	10/12/2025 03:49:31	11/12/2025 14:43:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	104,72	Trafo BT	
969	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027228909	1	3	10/12/2025 03:50:19	12/12/2025 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	23487	419,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
970	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027228917	1	3	10/12/2025 03:52:36	11/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	69428	2.023,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
971	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027228933	1	3	10/12/2025 03:56:00	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	50171	91,47	Trafo BT	
972	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03349806	1	3	10/12/2025 03:56:13	10/12/2025 04:18:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	23022	13,19	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
973	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03349806	1	3	10/12/2025 03:56:13	10/12/2025 07:40:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	23022	373,50	Chave Faca	Chave Unipolar
974	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03349806	1	3	10/12/2025 03:56:13	10/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	23022	1.144,49	Religador	Religadora Automática
975	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 04:00:11	10/12/2025 04:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1663	40506	188,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
976	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 04:00:11	10/12/2025 04:07:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1037	40506	127,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
977	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 04:00:11	10/12/2025 04:08:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	757	40506	105,77	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
978	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 04:00:11	10/12/2025 06:04:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	380	40506	784,49	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
979	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 04:00:11	10/12/2025 04:05:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	684	40506	65,36	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
980	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027228951	1	3	10/12/2025 04:02:05	10/12/2025 05:47:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	32784	192,74	Ch. Fusivel	Base Fusível
981	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027228953	1	3	10/12/2025 04:02:36	10/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	170	37300	1.253,47	Ch. Fusivel	Base Fusível
982	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027228953	1	3	10/12/2025 04:02:36	10/12/2025 16:30:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	37300	748,18	Ch. Fusivel	Base Fusível
983	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	0027228957	1	3	10/12/2025 04:05:23	10/12/2025 09:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	275	28083	1.364,08	FUSIBLE_LS	Base Fusível
984	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	BA03350048	1	3	10/12/2025 04:08:07	10/12/2025 04:12:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	69428	16,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
985	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	BA03350048	1	3	10/12/2025 04:08:07	10/12/2025 05:17:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	69428	205,79	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
986	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027228981	1	3	10/12/2025 04:10:45	10/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	69428	910,32	Ch. Fusivel	Base Fusível
987	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027228985	1	3	10/12/2025 04:11:32	10/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	200	39122	1.261,56	FUSIBLE_LS	Base Fusível
988	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 04:13:32	10/12/2025 05:08:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	32784	146,37	Chave Faca	Chave Unipolar
989	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 04:13:32	10/12/2025 05:54:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	32784	60,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
990	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 04:13:32	11/12/2025 04:32:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	32784	850,87	Religador	Religadora Automática
991	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027228991	1	3	10/12/2025 04:14:28	10/12/2025 13:20:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	241	6808	2.194,77	Ch. Fusivel	Base Fusível
992	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027228991	1	3	10/12/2025 04:14:28	10/12/2025 14:06:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	6808	483,14	Ch. Fusivel	Base Fusível
993	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027228991	1	3	10/12/2025 04:14:28	11/12/2025 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	6808	276,76	Ch. Fusivel	Base Fusível
994	383	12	2025	13028	CAF09	CAF	0027229001	1	3	10/12/2025 04:16:51	10/12/2025 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	54032	162,58	Ch. Fusivel	Base Fusível
995	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027243159	1	3	10/12/2025 04:16:59	11/12/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	282	69428	7.252,18	Ch. Fusivel	Base Fusível
996	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027243159	1	3	10/12/2025 04:16:59	11/12/2025 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	69428	441,44	Ch. Fusivel	Base Fusível
997	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027229011	1	3	10/12/2025 04:17:25	10/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	40441	306,29	Ch. Fusivel	Base Fusível
998	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027229013	1	3	10/12/2025 04:19:37	10/12/2025 07:36:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,28	Trafo BT	
999	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027229017	1	3	10/12/2025 04:21:36	10/12/2025 09:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	37300	730,25	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1000	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03349796	1	3	10/12/2025 04:22:00	10/12/2025 04:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22414	0,23	Ch. Fusivel	Base Fusível
1001	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027229031	1	3	10/12/2025 04:24:23	10/12/2025 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	21507	67,58	Ch. Fusivel	Base Fusível
1002	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027229073	1	3	10/12/2025 04:29:55	10/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	45576	632,74	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1003	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027228875	1	3	10/12/2025 04:30:00	10/12/2025 05:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	69428	2,40		
1004	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027229087	1	3	10/12/2025 04:33:39	10/12/2025 18:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	122	52844	1.739,21	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1005	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027229117	1	3	10/12/2025 04:39:56	10/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	37300	127,77	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1006	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027229389	1	3	10/12/2025 04:41:29	10/12/2025 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	19645	231,01	Ch. Fusivel	Base Fusível
1007	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	BA03350110	1	3	10/12/2025 04:46:05	10/12/2025 04:53:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1295	35506	166,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1008	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	BA03350110	1	3	10/12/2025 04:46:05	10/12/2025 04:54:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	970	35506	134,45	Religador	Religadora Automática
1009	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	BA03350110	1	3	10/12/2025 04:46:05	10/12/2025 05:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	757	35506	919,97	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1010	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	BA03350110	1	3	10/12/2025 04:46:05	10/12/2025 04:55:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	732	55307	114,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1011	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027238965	1	3	10/12/2025 04:47:00	10/12/2025 23:52:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	17445	76,37	Trafo BT	
1012	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027229153	1	3	10/12/2025 04:47:03	10/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	34425	475,94	Ch. Fusivel	Base Fusível
1013	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03350116	1	3	10/12/2025 04:50:06	10/12/2025 04:53:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	291	69428	15,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1014	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03350116	1	3	10/12/2025 04:50:06	10/12/2025 05:48:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1601	69428	1.570,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1015	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03350116	1	3	10/12/2025 04:50:06	10/12/2025 13:30:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	69428	442,45	Chave Faca	Chave Unipolar
1016	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 04:50:11	10/12/2025 04:58:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	29749	23,19	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1017	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 04:50:11	10/12/2025 04:59:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1139	29749	172,75	Religador	Religadora Automática
1018	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 04:50:11	10/12/2025 05:00:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	263	29749	45,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1019	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027229173	1	3	10/12/2025 04:51:13	10/12/2025 11:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	40441	113,27	Trafo BT	
1020	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027229185	1	3	10/12/2025 04:54:11	10/12/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	15565	318,26	Ch. Fusivel	Base Fusível
1021	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027229201	1	3	10/12/2025 04:55:21	10/12/2025 09:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	68634	444,24	Ch. Fusivel	Base Fusível
1022	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027229207	1	3	10/12/2025 04:55:41	11/12/2025 13:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	69428	416,96	Ch. Fusivel	Base Fusível
1023	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027229217	1	3	10/12/2025 04:57:35	10/12/2025 05:26:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	15565	12,98	Ch. Fusivel	Base Fusível
1024	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:06:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	863	40441	117,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1025	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:07:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1004	40441	151,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1026	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:03:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	847	40441	71,29	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1027	383	12	2025	13064	PAL01	PAL	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:02:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	892	40506	60,21	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1028	383	12	2025	13064	PAL01	PAL	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:03:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2255	40506	189,80	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1029	383	12	2025	13064	PAL01	PAL	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:04:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	642	40506	69,19	Religador	Religadora Automática
1030	383	12	2025	13064	PAL02	PAL	BA03350124	1	3	10/12/2025 04:58:14	10/12/2025 05:04:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	328	40506	35,35	Religador	Religadora Automática
1031	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027229229	1	3	10/12/2025 04:59:16	10/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	15565	140,52	Ch. Fusivel	Base Fusível
1032	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027229233	1	3	10/12/2025 04:59:21	10/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	34425	592,52	Ch. Fusivel	Base Fusível
1033	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027229249	1	3	10/12/2025 05:03:19	10/12/2025 09:19:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1212	29749	5.174,90	Ch. Fusivel	Base Fusível
1034	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027229249	1	3	10/12/2025 05:03:19	10/12/2025 17:54:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	29749	732,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
1035	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027229251	1	3	10/12/2025 05:04:04	10/12/2025 05:26:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	15565	24,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
1036	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027229261	1	3	10/12/2025 05:04:42	10/12/2025 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	17445	30,56	Trafo BT	
1037	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027229265	1	3	10/12/2025 05:06:45	10/12/2025 05:26:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	15565	18,53	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1038	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027229269	1	3	10/12/2025 05:06:51	10/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	350	21507	2.030,87	Ch. Fusivel	Base Fusível
1039	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027229279	1	3	10/12/2025 05:08:48	10/12/2025 10:49:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	25976	28,37	Trafo BT	
1040	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027229281	1	3	10/12/2025 05:08:50	11/12/2025 10:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	6808	1.048,30	Ch. Fusivel	Base Fusível
1041	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027229283	1	3	10/12/2025 05:09:04	10/12/2025 16:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	203	6808	2.385,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
1042	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03349934	1	3	10/12/2025 05:10:14	10/12/2025 06:24:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	504	40441	621,88	Religador	Religadora Automática
1043	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027229289	1	3	10/12/2025 05:11:27	10/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	54032	297,12	Ch. Fusivel	Base Fusível
1044	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	0027229291	1	3	10/12/2025 05:11:30	10/12/2025 13:12:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	29749	96,20	Trafo BT	
1045	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:11:45	10/12/2025 05:15:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1288	29749	90,52	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1046	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:11:45	10/12/2025 05:17:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1528	29749	158,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1047	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:11:45	10/12/2025 13:17:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	29749	825,60	Ch. Fusivel	Base Fusível
1048	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:11:45	10/12/2025 14:27:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	29749	1.491,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1049	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027229297	1	3	10/12/2025 05:12:08	11/12/2025 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	302	37300	6.406,76	Ch. Fusivel	Base Fusível
1050	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027229301	1	3	10/12/2025 05:12:31	10/12/2025 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	284	69428	1.587,95	Ch. Fusivel	Base Fusível
1051	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	0027248025	1	3	10/12/2025 05:13:11	11/12/2025 06:00:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	24,79	Trafo BT	
1052	383	12	2025	13066	PAR10	PAR	0027229311	1	3	10/12/2025 05:13:45	11/12/2025 18:13:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	69428	1.257,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
1053	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	0027229319	1	3	10/12/2025 05:14:32	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	29749	940,62	Ch. Fusivel	Base Fusível
1054	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027229323	1	3	10/12/2025 05:14:59	11/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	34425	544,51	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1055	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027229327	1	3	10/12/2025 05:15:23	11/12/2025 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	41705	1.534,83	Trafo BT	
1056	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027229333	1	3	10/12/2025 05:15:58	11/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	34425	1.002,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
1057	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027229345	1	3	10/12/2025 05:19:09	10/12/2025 08:07:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	40441	101,06	Trafo BT	
1058	383	12	2025	13082	SLR16	SLR	BA03350146	1	3	10/12/2025 05:19:28	10/12/2025 06:36:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	29097	464,50	Religador	Religadora Automática
1059	383	12	2025	13082	SLR16	SLR	BA03350146	1	3	10/12/2025 05:19:28	10/12/2025 15:10:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	29097	2.029,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1060	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027229361	1	3	10/12/2025 05:19:58	10/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	22757	403,20	Ch. Fusivel	Base Fusível
1061	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027229365	1	3	10/12/2025 05:20:40	10/12/2025 16:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	29749	316,65	Trafo BT	
1062	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 05:20:49	10/12/2025 05:27:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	578	40506	66,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1063	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 05:20:49	10/12/2025 05:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	528	40506	72,01	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1064	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 05:20:49	10/12/2025 06:23:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1801	40506	1.890,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1065	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 05:20:49	10/12/2025 23:51:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	174	40506	3.222,00	Religador	Religadora Automática
1066	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027228027	1	3	10/12/2025 05:21:00	12/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	23	21507	1.379,62	Trafo BT	
1067	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027229375	1	3	10/12/2025 05:21:05	10/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	17445	200,16	Ch. Fusivel	Base Fusível
1068	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027229381	1	3	10/12/2025 05:21:27	10/12/2025 09:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22651	3,99	Ch. Fusivel	Base Fusível
1069	383	12	2025	13031	CEL21	CEL	0027229383	1	3	10/12/2025 05:22:47	11/12/2025 06:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	45576	375,55	Ch. Fusivel	Base Fusível
1070	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027229387	1	3	10/12/2025 05:23:28	11/12/2025 01:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	32784	179,93	Ch. Fusivel	Base Fusível
1071	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027229397	1	3	10/12/2025 05:24:08	10/12/2025 10:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	69428	1.126,49	Ch. Fusivel	Base Fusível
1072	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 05:26:37	10/12/2025 05:31:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2154	15565	159,16	Religador	Religadora Automática
1073	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 05:26:37	10/12/2025 05:31:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	15565	6,02	Religador	Religadora Automática
1074	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 05:26:37	10/12/2025 05:31:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	15565	9,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1075	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 05:26:37	10/12/2025 05:32:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	316	15565	31,25	Religador	Religadora Automática
1076	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 05:26:37	10/12/2025 08:36:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	15565	85,52	Religador	Religadora Automática
1077	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 05:26:37	11/12/2025 10:09:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	207	15565	5.943,31	Religador	Religadora Automática
1078	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027229415	1	3	10/12/2025 05:26:44	10/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	212	15765	3.898,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
1079	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 05:27:11	10/12/2025 18:03:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	296	69428	3.730,50	Religador	Religadora Automática
1080	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 05:27:11	11/12/2025 04:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	217	69428	5.081,78	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1081	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 05:27:11	11/12/2025 23:30:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	69428	1.177,48	Religador	Religadora Automática
1082	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 05:27:11	12/12/2025 00:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	69428	691,40	Religador	Religadora Automática
1083	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 05:27:11	12/12/2025 00:39:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	69428	129,64	Religador	Religadora Automática
1084	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027229437	1	3	10/12/2025 05:31:12	11/12/2025 11:05:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	59,15	Trafo BT	
1085	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027229451	1	3	10/12/2025 05:32:27	10/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	56298	19,80	Ch. Fusível	Base Fusível
1086	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027229451	1	3	10/12/2025 05:32:27	10/12/2025 09:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	56298	77,86	Ch. Fusível	Base Fusível
1087	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:33:31	10/12/2025 08:14:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	29749	160,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1088	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:33:31	10/12/2025 08:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1079	29749	2.959,16	Religador	Religadora Automática
1089	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:33:31	10/12/2025 13:57:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	29749	1.387,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1090	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027229621	1	3	10/12/2025 05:33:31	10/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	56108	320,22	Ch. Fusível	Base Fusível
1091	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:33:32	10/12/2025 13:51:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1288	29749	10.698,63	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1092	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 05:33:32	11/12/2025 05:07:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	224	29749	5.277,00	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1093	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027229461	1	3	10/12/2025 05:34:43	10/12/2025 10:20:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	35595	119,15	Ch. Fusível	Base Fusível
1094	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027229467	1	3	10/12/2025 05:34:55	10/12/2025 20:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	32784	1.406,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1095	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027229475	1	3	10/12/2025 05:37:54	10/12/2025 15:05:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40506	37,85	Trafo BT	
1096	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027229485	1	3	10/12/2025 05:39:30	11/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	33,34	Trafo BT	
1097	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	BA03350170	1	3	10/12/2025 05:39:44	10/12/2025 05:44:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	69428	14,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1098	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	BA03350170	1	3	10/12/2025 05:39:44	10/12/2025 06:53:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	69428	278,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1099	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027229493	1	3	10/12/2025 05:40:10	10/12/2025 11:25:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27399	17,27	Trafo BT	
1100	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027250241	1	3	10/12/2025 05:40:52	11/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	41705	6.863,47	Ch. Fusível	Base Fusível
1101	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027229499	1	3	10/12/2025 05:41:22	10/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	45576	137,72	Ch. Fusível	Base Fusível
1102	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027229513	1	3	10/12/2025 05:43:35	10/12/2025 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	26703	130,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1103	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027229521	1	3	10/12/2025 05:44:09	10/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	15565	381,07	Ch. Fusível	Base Fusível
1104	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027229523	1	3	10/12/2025 05:44:45	11/12/2025 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	31,84	Trafo BT	
1105	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027229531	1	3	10/12/2025 05:45:11	12/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	29749	1.249,93	Trafo BT	
1106	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027229537	1	3	10/12/2025 05:45:20	10/12/2025 16:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	28083	21,86	Trafo BT	
1107	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	BA03350202	1	3	10/12/2025 05:46:14	10/12/2025 05:59:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	12341	47,17	TRAMO_MT	Jumper
1108	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	BA03350202	1	3	10/12/2025 05:46:14	10/12/2025 05:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4994	12341	1.100,07	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1109	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 05:46:53	10/12/2025 05:52:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1735	41705	151,81	Religador	Religadora Automática
1110	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 05:46:53	10/12/2025 05:53:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	41705	7,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1111	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 05:46:53	10/12/2025 11:02:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	41705	1.497,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1112	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 05:46:53	10/12/2025 13:43:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	41705	1.310,92	Religador	Religadora Automática
1113	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 05:46:53	10/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	41705	845,45	Chave Faca	Chave Unipolar
1114	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 05:47:14	10/12/2025 05:51:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1782	32784	130,68	Religador	Religadora Automática
1115	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 05:47:14	10/12/2025 05:51:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3973	32784	291,35	Religador	Religadora Automática
1116	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 05:47:14	10/12/2025 05:52:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1319	32784	118,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1117	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 05:47:14	10/12/2025 05:53:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	191	32784	19,37	Religador	Religadora Automática
1118	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 05:47:14	10/12/2025 06:20:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	32784	81,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1119	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027229557	1	3	10/12/2025 05:48:07	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	21507	1.455,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1120	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027229565	1	3	10/12/2025 05:48:45	10/12/2025 10:14:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,43	Trafo BT	
1121	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027229583	1	3	10/12/2025 05:50:03	10/12/2025 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	69428	1.185,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1122	383	12	2025	13093	VDP10	VDP	0027229581	1	3	10/12/2025 05:50:03	10/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	50171	76,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1123	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027229601	1	3	10/12/2025 05:51:15	11/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	23487	182,40	Ch. Fusível	Base Fusível
1124	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027229589	1	3	10/12/2025 05:51:23	10/12/2025 10:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,33	Trafo BT	
1125	383	12	2025	13071	POC07	POC	BA03350506	1	3	10/12/2025 05:51:23	10/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	68634	8,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1126	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03349934	1	3	10/12/2025 05:52:30	10/12/2025 06:24:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	40441	122,30	Religador	Religadora Automática
1127	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027229607	1	3	10/12/2025 05:53:54	10/12/2025 21:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	20495	174,00	Ch. Fusível	Base Fusível
1128	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027229617	1	3	10/12/2025 05:54:33	10/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	279	54493	1.373,84	Ch. Fusível	Base Fusível
1129	383	12	2025	13045	ING05	ING	0027229635	1	3	10/12/2025 05:55:58	10/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	212	38302	1.003,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1130	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027247885	1	3	10/12/2025 05:56:10	12/12/2025 07:06:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	23487	688,32	Trafo BT	
1131	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027228649	1	3	10/12/2025 05:59:00	10/12/2025 06:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	39122	6,33		
1132	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027232819	1	3	10/12/2025 05:59:00	10/12/2025 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	17445	450,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1133	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	BA03350202	1	3	10/12/2025 05:59:20	10/12/2025 07:56:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	308	12341	602,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1134	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	BA03350202	1	3	10/12/2025 05:59:20	10/12/2025 14:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	12341	17,36	TRAMO_MT	Jumper
1135	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027229659	1	3	10/12/2025 05:59:36	11/12/2025 15:51:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	67,74	Trafo BT	
1136	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027241327	1	3	10/12/2025 06:00:00	11/12/2025 13:04:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	21507	807,88	Trafo BT	
1137	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027229665	1	3	10/12/2025 06:00:07	12/12/2025 16:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	37300	2.271,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1138	383	12	2025	13031	CEL21	CEL	0027229671	1	3	10/12/2025 06:01:13	10/12/2025 08:30:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	2,48	Trafo BT	
1139	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027229673	1	3	10/12/2025 06:01:15	12/12/2025 04:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	29749	835,13	Trafo BT	
1140	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 06:02:09	10/12/2025 10:10:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	40506	356,18	Chave Faca	Chave Unipolar
1141	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 06:02:09	10/12/2025 14:35:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	788	40506	6.738,06	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1142	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027229705	1	3	10/12/2025 06:03:00	11/12/2025 18:01:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	41705	395,65	Trafo BT	
1143	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027229713	1	3	10/12/2025 06:03:35	10/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	41705	165,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1144	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03350116	1	3	10/12/2025 06:04:02	10/12/2025 07:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1068	69428	1.015,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1145	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03350116	1	3	10/12/2025 06:04:02	10/12/2025 07:01:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	466	69428	445,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1146	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03350116	1	3	10/12/2025 06:04:02	10/12/2025 11:18:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	69428	350,71	Religador	Religadora Automática
1147	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027229721	1	3	10/12/2025 06:04:14	10/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	437	58068	1.425,83	Ch. Fusível	Base Fusível
1148	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027229723	1	3	10/12/2025 06:04:22	10/12/2025 19:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	41705	528,42	Ch. Fusível	Base Fusível
1149	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027229727	1	3	10/12/2025 06:04:40	10/12/2025 10:24:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	4,33	Trafo BT	
1150	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027229733	1	3	10/12/2025 06:05:10	11/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	41705	1.271,57	Ch. Fusível	Base Fusível
1151	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03350210	1	3	10/12/2025 06:05:42	10/12/2025 09:09:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	185	56108	567,80	Religador	Religadora Automática
1152	383	12	2025	13031	CEL21	CEL	0027229735	1	3	10/12/2025 06:05:55	10/12/2025 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	152	45576	874,21	Ch. Fusível	Base Fusível
1153	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03350212	1	3	10/12/2025 06:07:22	10/12/2025 07:48:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	353	40441	595,59	Religador	Religadora Automática
1154	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027229759	1	3	10/12/2025 06:08:00	10/12/2025 07:39:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	392	32784	599,11	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1155	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027229759	1	3	10/12/2025 06:08:00	10/12/2025 07:39:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1557	32784	2.379,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1156	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027229769	1	3	10/12/2025 06:09:13	10/12/2025 11:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	23022	581,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1157	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027229775	1	3	10/12/2025 06:09:37	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	9,84	Trafo BT	
1158	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	BA03350222	1	3	10/12/2025 06:09:47	10/12/2025 08:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	25133	266,00	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1159	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	BA03350222	1	3	10/12/2025 06:09:47	10/12/2025 08:44:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25133	2,59	Religador	Religadora Automática
1160	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	BA03350222	1	3	10/12/2025 06:09:47	10/12/2025 08:44:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	25133	302,61	Religador	Religadora Automática
1161	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	BA03350222	1	3	10/12/2025 06:09:47	10/12/2025 10:36:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	297	25133	1.318,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1162	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	BA03350218	1	3	10/12/2025 06:09:48	10/12/2025 08:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	179	25133	424,23	Chave Faca	Chave Unipolar
1163	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027229785	1	3	10/12/2025 06:09:55	11/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	69428	4.346,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1164	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027229787	1	3	10/12/2025 06:10:17	10/12/2025 11:09:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,99	Trafo BT	
1165	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027231131	1	3	10/12/2025 06:11:10	10/12/2025 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	11915	397,48	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1166	383	12	2025	13082	SLR08	SLR	BA03350224	1	3	10/12/2025 06:11:37	10/12/2025 08:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1004	29097	2.168,64	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1167	383	12	2025	13082	SLR08	SLR	BA03350224	1	3	10/12/2025 06:11:37	10/12/2025 09:01:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	397	29097	1.122,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1168	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027229811	1	3	10/12/2025 06:11:51	10/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	41705	962,16	Ch. Fusível	Base Fusível
1169	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027229819	1	3	10/12/2025 06:12:16	10/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	17445	748,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1170	383	12	2025	16391	NVS07	NVS	0027229821	1	3	10/12/2025 06:12:39	10/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	219	25133	848,08	Ch. Fusível	Base Fusível
1171	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027229823	1	3	10/12/2025 06:13:02	10/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	40506	1.265,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1172	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027229825	1	3	10/12/2025 06:13:06	10/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	58068	960,54	Ch. Fusível	Base Fusível
1173	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027229829	1	3	10/12/2025 06:13:18	10/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	195	69428	720,53	Religador	Religadora Automática
1174	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350234	1	3	10/12/2025 06:13:32	10/12/2025 06:20:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	31314	9,23	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1175	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350234	1	3	10/12/2025 06:13:32	10/12/2025 06:20:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	925	31314	109,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1176	383	12	2025	17209	MPA03	MPA	BA03350234	1	3	10/12/2025 06:13:32	10/12/2025 06:20:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	696	27618	82,36	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1177	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027229843	1	3	10/12/2025 06:14:04	11/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	6808	1.344,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1178	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027229847	1	3	10/12/2025 06:14:29	10/12/2025 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	210	32784	1.079,81	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1179	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027229865	1	3	10/12/2025 06:15:41	10/12/2025 15:12:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	40441	107,43	Trafo BT	
1180	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027229867	1	3	10/12/2025 06:15:45	10/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	68634	179,32	Trafo BT	
1181	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	0027238275	1	3	10/12/2025 06:15:53	11/12/2025 13:30:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	69428	5.562,50	TRAMO_MT	Jumper
1182	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027229871	1	3	10/12/2025 06:15:54	10/12/2025 12:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	29749	487,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1183	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	BA03350234	1	3	10/12/2025 06:16:06	10/12/2025 06:20:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3648	27618	275,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1184	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 06:18:14	10/12/2025 06:29:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1063	22757	191,04	Religador	Religadora Automática
1185	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027229905	1	3	10/12/2025 06:18:33	10/12/2025 12:38:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	6,33	Trafo BT	
1186	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027229907	1	3	10/12/2025 06:18:43	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	69428	1.434,40	Ch. Fusível	Base Fusível
1187	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027229915	1	3	10/12/2025 06:19:14	10/12/2025 13:06:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	13,56	Trafo BT	
1188	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03349520	1	3	10/12/2025 06:19:43	10/12/2025 06:36:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1750	47293	497,78	Chave Faca	Chave Unipolar

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1189	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03349520	1	3	10/12/2025 06:19:43	10/12/2025 09:31:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	912	47293	2.921,44	Religador	Religadora Automática
1190	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03349520	1	3	10/12/2025 06:19:43	10/12/2025 18:40:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	214	47293	2.641,59	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1191	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027229945	1	3	10/12/2025 06:22:08	10/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	175	69428	2.968,78	Ch. Fusível	Base Fusível
1192	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027229979	1	3	10/12/2025 06:24:52	10/12/2025 13:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	23022	236,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1193	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027229989	1	3	10/12/2025 06:25:46	10/12/2025 10:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	69428	746,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1194	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027229991	1	3	10/12/2025 06:26:22	10/12/2025 08:07:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	99	40441	167,01	Trafo BT	
1195	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	0027229995	1	3	10/12/2025 06:26:38	10/12/2025 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	31314	7,80	Trafo BT	
1196	383	12	2025	17189	ZSL06	ZSL	0027229999	1	3	10/12/2025 06:26:45	11/12/2025 04:36:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	31314	66,48	Trafo BT	
1197	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027267995	1	3	10/12/2025 06:26:57	12/12/2025 17:27:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	228	41705	13.453,58	Trafo BT	
1198	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027230005	1	3	10/12/2025 06:27:03	10/12/2025 08:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56298	8,26	Trafo BT	
1199	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027230007	1	3	10/12/2025 06:27:09	10/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	170	34425	574,74	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1200	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027230017	1	3	10/12/2025 06:27:47	10/12/2025 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	28083	17,56	Trafo BT	
1201	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027230025	1	3	10/12/2025 06:28:25	11/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	69428	1.975,66	Ch. Fusível	Base Fusível
1202	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 06:28:51	10/12/2025 10:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	15565	290,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1203	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 06:28:51	11/12/2025 10:08:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	15565	525,68	Ch. Fusível	Base Fusível
1204	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	10/12/2025 06:28:51	11/12/2025 10:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	222	15565	6.292,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1205	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 06:29:08	10/12/2025 14:20:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	15565	463,95	Religador	Religadora Automática
1206	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 06:29:08	11/12/2025 23:44:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	15565	866,30	Ch. Fusível	Base Fusível
1207	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 06:29:08	11/12/2025 23:44:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	15565	5.445,70	Ch. Fusível	Base Fusível
1208	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027230319	1	3	10/12/2025 06:29:11	10/12/2025 11:51:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	72	17445	386,20	Ch. Fusível	Base Fusível
1209	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027230049	1	3	10/12/2025 06:30:11	10/12/2025 09:27:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,95	Trafo BT	
1210	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027230055	1	3	10/12/2025 06:30:46	10/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	118	34425	922,83	Ch. Fusível	Base Fusível
1211	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027229771	1	3	10/12/2025 06:32:23	11/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	17445	857,34	Ch. Fusível	Base Fusível
1212	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027230101	1	3	10/12/2025 06:33:14	10/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	5,11	Ch. Fusível	Base Fusível
1213	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027230097	1	3	10/12/2025 06:33:27	10/12/2025 10:27:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	22757	425,37	Ch. Fusível	Base Fusível
1214	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027230107	1	3	10/12/2025 06:33:55	10/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	178	54375	922,88	Ch. Fusível	Base Fusível
1215	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027230113	1	3	10/12/2025 06:34:23	11/12/2025 16:43:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15765	68,30	Trafo BT	
1216	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027230121	1	3	10/12/2025 06:35:20	10/12/2025 09:32:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	29284	73,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1217	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350270	1	3	10/12/2025 06:35:58	10/12/2025 10:39:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	31314	685,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1218	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350270	1	3	10/12/2025 06:35:58	10/12/2025 11:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	756	31314	3.504,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1219	383	12	2025	17209	MPA03	MPA	BA03350270	1	3	10/12/2025 06:35:58	10/12/2025 06:47:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	696	27618	128,57	Religador	Religadora Automática
1220	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027268905	1	3	10/12/2025 06:36:15	12/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22414	193,19	Trafo BT	
1221	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027230143	1	3	10/12/2025 06:36:20	10/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	20700	319,28	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1222	383	12	2025	17189	ZSL09	ZSL	0027230149	1	3	10/12/2025 06:36:37	10/12/2025 14:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	31314	1.192,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1223	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027230831	1	3	10/12/2025 06:37:57	10/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	17445	235,42	Ch. Fusível	Base Fusível
1224	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027230187	1	3	10/12/2025 06:38:26	12/12/2025 11:39:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	69428	2.067,83	Ch. Fusível	Base Fusível
1225	383	12	2025	13082	SLR08	SLR	BA03350224	1	3	10/12/2025 06:38:32	10/12/2025 08:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	29097	303,86	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1226	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027230205	1	3	10/12/2025 06:38:57	11/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	41705	2.340,47	Ch. Fusível	Base Fusível
1227	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027230211	1	3	10/12/2025 06:38:59	10/12/2025 08:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	57156	1,87	Trafo BT	
1228	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027231495	1	3	10/12/2025 06:39:08	10/12/2025 13:56:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	554	40441	4.035,27	Ch. Fusível	Base Fusível
1229	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027231495	1	3	10/12/2025 06:39:08	10/12/2025 16:08:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	579	40441	5.490,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1230	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027230217	1	3	10/12/2025 06:39:15	11/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	90	58068	2.753,63	Trafo BT	
1231	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027230221	1	3	10/12/2025 06:39:25	11/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	69428	2.267,49	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1232	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027229159	1	3	10/12/2025 06:40:57	10/12/2025 22:31:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	17445	1.029,80	Religador	Religadora Automática
1233	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027230239	1	3	10/12/2025 06:41:06	10/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	303	68634	3.175,95	Ch. Fusível	Base Fusível
1234	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027230241	1	3	10/12/2025 06:41:15	10/12/2025 08:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	20700	104,07	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1235	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027230251	1	3	10/12/2025 06:41:51	11/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	40506	658,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1236	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027230253	1	3	10/12/2025 06:42:22	12/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	41705	3.129,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1237	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027230255	1	3	10/12/2025 06:42:33	11/12/2025 03:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	29284	484,71	Trafo BT	
1238	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350270	1	3	10/12/2025 06:42:47	10/12/2025 06:47:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	31314	2,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1239	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350270	1	3	10/12/2025 06:42:47	10/12/2025 09:31:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	31314	64,84	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1240	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03350270	1	3	10/12/2025 06:42:47	10/12/2025 19:17:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	31314	691,56	Chave Faca	Chave Unipolar
1241	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027230257	1	3	10/12/2025 06:42:49	10/12/2025 11:59:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	23022	396,31	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1242	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027230267	1	3	10/12/2025 06:43:07	10/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40506	4,70	Ch. Fusível	Base Fusível
1243	383	12	2025	13046	INO02	INO	0027230271	1	3	10/12/2025 06:43:34	11/12/2025 02:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	54375	511,09	Trafo BT	
1244	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027230283	1	3	10/12/2025 06:44:43	10/12/2025 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	22757	420,41	Chave Faca	Chave Unipolar
1245	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027230317	1	3	10/12/2025 06:46:09	10/12/2025 20:47:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	45576	98,21	Trafo BT	
1246	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 06:46:20	10/12/2025 07:07:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1801	40506	647,36	Religador	Religadora Automática
1247	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	0027230327	1	3	10/12/2025 06:46:29	10/12/2025 11:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	34030	48,25	Ch. Fusível	Base Fusível
1248	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027230359	1	3	10/12/2025 06:48:38	10/12/2025 08:32:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	3,47	Trafo BT	
1249	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027230363	1	3	10/12/2025 06:48:52	10/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	23022	590,82	Ch. Fusível	Base Fusível
1250	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027230367	1	3	10/12/2025 06:49:13	11/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	41705	477,54	Ch. Fusível	Base Fusível
1251	383	12	2025	13044	IBS05	IBS	0027230369	1	3	10/12/2025 06:49:16	10/12/2025 11:42:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35506	24,43	Trafo BT	
1252	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027230373	1	3	10/12/2025 06:49:50	10/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	54493	80,56	Ch. Fusível	Base Fusível
1253	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027230373	1	3	10/12/2025 06:49:50	10/12/2025 10:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	54493	7,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1254	383	12	2025	13044	IBS01	IBS	0027230377	1	3	10/12/2025 06:50:29	10/12/2025 11:02:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	4,20	Trafo BT	
1255	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027230385	1	3	10/12/2025 06:51:10	10/12/2025 12:19:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	5,48	Trafo BT	
1256	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027230387	1	3	10/12/2025 06:51:12	11/12/2025 00:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	47293	466,11	TRAMO_MT	Jumper
1257	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027230389	1	3	10/12/2025 06:51:25	10/12/2025 14:35:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	22651	61,93	Ch. Fusível	Base Fusível
1258	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027230393	1	3	10/12/2025 06:51:33	10/12/2025 09:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	626	58068	1.862,87	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1259	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027230395	1	3	10/12/2025 06:51:49	10/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	69428	1.513,45	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1260	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027230395	1	3	10/12/2025 06:51:49	10/12/2025 18:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	69428	1.145,27	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1261	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	0027238567	1	3	10/12/2025 06:53:22	10/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	424	29097	4.216,21	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1262	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	10/12/2025 06:53:47	10/12/2025 10:18:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	357	37300	1.218,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1263	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027230443	1	3	10/12/2025 06:53:49	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	58068	527,62	Trafo BT	
1264	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	0027230467	1	3	10/12/2025 06:55:38	10/12/2025 09:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	60685	147,73	Ch. Fusível	Base Fusível
1265	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027230471	1	3	10/12/2025 06:55:49	11/12/2025 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	60685	745,66	Trafo BT	
1266	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	11/12/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	63705	1.532,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1267	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	11/12/2025 02:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	63705	116,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1268	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	11/12/2025 02:37:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	63705	374,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1269	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	11/12/2025 16:20:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	63705	467,78	Chave Faca	Chave Unipolar
1270	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	12/12/2025 02:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	63705	217,74	Ch. Fusível	Base Fusível
1271	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	12/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	63705	884,74	Ch. Fusível	Base Fusível
1272	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	10/12/2025 06:56:06	12/12/2025 05:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	63705	608,60	Ch. Fusível	Base Fusível
1273	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027230481	1	3	10/12/2025 06:56:11	10/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	37300	496,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1274	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027230487	1	3	10/12/2025 06:56:14	10/12/2025 12:31:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	5,58	Trafo BT	
1275	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027230489	1	3	10/12/2025 06:56:19	11/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	111,18	Trafo BT	
1276	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027230493	1	3	10/12/2025 06:56:42	10/12/2025 20:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	69428	755,35	Ch. Fusível	Base Fusível
1277	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027230507	1	3	10/12/2025 06:57:33	10/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	37300	641,00	Ch. Fusível	Base Fusível
1278	383	12	2025	17189	ZSL06	ZSL	0027230523	1	3	10/12/2025 06:59:08	10/12/2025 12:28:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	10,99	Trafo BT	
1279	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027230531	1	3	10/12/2025 06:59:48	10/12/2025 12:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	17445	152,23	Ch. Fusível	Base Fusível
1280	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027230539	1	3	10/12/2025 07:00:14	10/12/2025 18:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	23487	220,92	Ch. Fusível	Base Fusível
1281	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03350290	1	3	10/12/2025 07:00:22	10/12/2025 10:47:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	300	21507	1.134,75	Religador	Religadora Automática
1282	383	12	2025	17189	ZSL01	ZSL	0027230551	1	3	10/12/2025 07:00:57	11/12/2025 02:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	39,65	Trafo BT	
1283	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027230557	1	3	10/12/2025 07:01:28	11/12/2025 03:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	41705	102,04	Trafo BT	
1284	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027230559	1	3	10/12/2025 07:01:53	10/12/2025 08:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	240	29749	250,73	TRAMO_MT	Jumper
1285	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	10/12/2025 07:02:38	10/12/2025 07:11:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	742	37300	112,12	Religador	Religadora Automática
1286	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	10/12/2025 07:02:38	10/12/2025 10:18:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	471	37300	1.534,28	Religador	Religadora Automática
1287	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027230575	1	3	10/12/2025 07:02:53	11/12/2025 09:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	69428	2.285,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1288	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	0027230577	1	3	10/12/2025 07:03:12	10/12/2025 09:51:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	2,80	Trafo BT	
1289	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027230583	1	3	10/12/2025 07:03:34	10/12/2025 19:18:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	34425	416,42	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1290	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027230589	1	3	10/12/2025 07:03:47	10/12/2025 09:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,95	Trafo BT	
1291	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027229513	1	3	10/12/2025 07:03:58	10/12/2025 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	26703	57,25		
1292	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027230607	1	3	10/12/2025 07:04:42	10/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	56108	11,52	Ch. Fusível	Base Fusível
1293	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027230609	1	3	10/12/2025 07:04:51	10/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	58068	92,61	Trafo BT	
1294	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027230669	1	3	10/12/2025 07:05:01	10/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	12341	76,66	Ch. Fusível	Base Fusível
1295	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027230739	1	3	10/12/2025 07:05:16	10/12/2025 08:54:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	60685	117,81	Ch. Fusível	Base Fusível
1296	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027230739	1	3	10/12/2025 07:05:16	10/12/2025 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	60685	289,74	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1297	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027230641	1	3	10/12/2025 07:06:53	10/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	11915	472,61	Ch. Fusivel	Base Fusível
1298	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027230663	1	3	10/12/2025 07:08:08	10/12/2025 08:46:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	1,64	Trafo BT	
1299	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 07:08:12	10/12/2025 09:15:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	17445	174,34	Religador	Religadora Automática
1300	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 07:08:12	10/12/2025 09:18:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	17445	148,07	Religador	Religadora Automática
1301	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 07:08:12	10/12/2025 10:15:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	566	17445	1.764,98	Religador	Religadora Automática
1302	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 07:08:12	10/12/2025 11:28:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	17445	538,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1303	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 07:08:12	10/12/2025 12:34:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	17445	723,37	Religador	Religadora Automática
1304	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 07:08:12	10/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	17445	494,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1305	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027230665	1	3	10/12/2025 07:08:41	10/12/2025 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	23022	833,33	Ch. Fusivel	Base Fusível
1306	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027230673	1	3	10/12/2025 07:08:53	10/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	37300	383,43	Ch. Fusivel	Base Fusível
1307	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027230687	1	3	10/12/2025 07:09:39	10/12/2025 10:46:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,62	Trafo BT	
1308	383	12	2025	13045	ING10	ING	0027230695	1	3	10/12/2025 07:10:00	10/12/2025 16:31:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	368	38302	3.446,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1309	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027230697	1	3	10/12/2025 07:10:13	12/12/2025 10:40:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	69428	1.442,36	Trafo BT	
1310	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	BA03350308	1	3	10/12/2025 07:10:18	10/12/2025 10:22:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	197	23487	632,42	Religador	Religadora Automática
1311	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	BA03350308	1	3	10/12/2025 07:10:18	10/12/2025 12:06:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	23487	202,24	Religador	Religadora Automática
1312	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027230715	1	3	10/12/2025 07:11:21	10/12/2025 15:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	58068	340,65	Ch. Fusivel	Base Fusível
1313	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027230731	1	3	10/12/2025 07:12:10	11/12/2025 11:24:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47293	197,49	Trafo BT	
1314	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349172	1	3	10/12/2025 07:13:56	10/12/2025 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	22757	107,46	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1315	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03350478	1	3	10/12/2025 07:14:00	10/12/2025 12:25:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	292	22414	1.514,99	Chave Faca	Chave Unipolar
1316	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03350478	1	3	10/12/2025 07:14:00	10/12/2025 22:57:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	22414	3.145,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1317	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027230801	1	3	10/12/2025 07:14:44	10/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	37300	328,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
1318	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027240847	1	3	10/12/2025 07:15:06	11/12/2025 11:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	119	41705	3.393,29	Ch. Fusivel	Base Fusível
1319	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027230811	1	3	10/12/2025 07:15:16	11/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	139	15765	4.725,38	Trafo BT	
1320	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027230815	1	3	10/12/2025 07:15:22	11/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	72,15	Trafo BT	
1321	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027230819	1	3	10/12/2025 07:15:30	10/12/2025 15:04:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	23,44	Trafo BT	
1322	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027230821	1	3	10/12/2025 07:15:34	11/12/2025 02:51:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25133	19,60	Trafo BT	
1323	383	12	2025	17189	ZSL01	ZSL	0027230887	1	3	10/12/2025 07:16:13	10/12/2025 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	31314	1,58	Ch. Fusivel	Base Fusível
1324	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027230825	1	3	10/12/2025 07:16:23	10/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23022	67,80	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1325	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027230829	1	3	10/12/2025 07:16:36	10/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	24480	145,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
1326	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027230847	1	3	10/12/2025 07:17:08	10/12/2025 09:40:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	318	90147	757,72	Ch. Fusivel	Base Fusível
1327	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027230853	1	3	10/12/2025 07:17:20	10/12/2025 10:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	3,59	Trafo BT	
1328	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027230855	1	3	10/12/2025 07:17:22	11/12/2025 08:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	25,61	Trafo BT	
1329	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027230869	1	3	10/12/2025 07:18:11	10/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	6808	1.576,96	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1330	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027230873	1	3	10/12/2025 07:18:40	12/12/2025 08:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	98,68	Trafo BT	
1331	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027230875	1	3	10/12/2025 07:18:43	11/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	15765	139,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
1332	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027230905	1	3	10/12/2025 07:20:25	10/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	6808	571,33	Ch. Fusivel	Base Fusível
1333	383	12	2025	13076	RDO05	RDO	0027230923	1	3	10/12/2025 07:21:57	10/12/2025 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	57156	129,21	Trafo BT	
1334	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027230925	1	3	10/12/2025 07:22:02	10/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22651	2,88	Trafo BT	
1335	383	12	2025	13042	ICA13	ICA	0027236739	1	3	10/12/2025 07:22:28	10/12/2025 23:11:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	83	45691	1.312,69	Trafo BT	
1336	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027230963	1	3	10/12/2025 07:22:51	10/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	31314	175,01	Ch. Fusivel	Base Fusível
1337	383	12	2025	13031	CEL01	CEL	0027230969	1	3	10/12/2025 07:23:11	10/12/2025 12:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	45576	964,49	TRAMO_MT	Jumper
1338	383	12	2025	13042	ICA10	ICA	0027230973	1	3	10/12/2025 07:23:16	10/12/2025 10:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	45691	259,16	Ch. Fusivel	Base Fusível
1339	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027230979	1	3	10/12/2025 07:23:23	10/12/2025 11:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	4,10	Trafo BT	
1340	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027230985	1	3	10/12/2025 07:23:29	10/12/2025 15:43:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	17445	708,69	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1341	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027267529	1	3	10/12/2025 07:24:00	12/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	29749	408,80	Trafo BT	
1342	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027231093	1	3	10/12/2025 07:24:23	10/12/2025 12:08:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23022	4,74	Ch. Fusivel	Base Fusível
1343	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027231027	1	3	10/12/2025 07:25:00	10/12/2025 11:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	54493	18,83	Trafo BT	
1344	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027231019	1	3	10/12/2025 07:25:42	11/12/2025 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	50171	722,86	Trafo BT	
1345	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027231043	1	3	10/12/2025 07:27:11	10/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	31314	702,63	Ch. Fusivel	Base Fusível
1346	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027231051	1	3	10/12/2025 07:27:18	12/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	69428	2.862,34	Trafo BT	
1347	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027231061	1	3	10/12/2025 07:27:47	10/12/2025 09:43:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,26	Trafo BT	
1348	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027231063	1	3	10/12/2025 07:27:56	10/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	45576	1.206,32	Ch. Fusivel	Base Fusível
1349	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027231067	1	3	10/12/2025 07:28:11	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	34425	590,39	Ch. Fusivel	Base Fusível
1350	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03350330	1	3	10/12/2025 07:28:24	10/12/2025 12:48:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1769	40506	9.434,67	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1351	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03350330	1	3	10/12/2025 07:28:24	11/12/2025 01:10:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40506	17,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1352	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027231071	1	3	10/12/2025 07:28:28	11/12/2025 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	40,55	Trafo BT	
1353	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027229625	1	3	10/12/2025 07:30:04	12/12/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	29749	1.680,13	Trafo BT	
1354	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	BA03350332	1	3	10/12/2025 07:30:34	10/12/2025 15:40:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	588	58068	4.804,29	Religador	Religadora Automática
1355	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027231127	1	3	10/12/2025 07:30:55	10/12/2025 13:37:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	6,10	Trafo BT	
1356	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027231137	1	3	10/12/2025 07:31:19	10/12/2025 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	17445	407,34	Ch. Fusivel	Base Fusível
1357	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027231143	1	3	10/12/2025 07:31:29	10/12/2025 11:41:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	8,34	Trafo BT	
1358	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027231221	1	3	10/12/2025 07:34:26	10/12/2025 11:30:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	198	58068	777,70	Ch. Fusivel	Base Fusível
1359	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027231235	1	3	10/12/2025 07:35:09	10/12/2025 09:02:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	2,92	Trafo BT	
1360	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027231239	1	3	10/12/2025 07:35:16	10/12/2025 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	56108	39,13	Ch. Fusivel	Base Fusível
1361	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027231271	1	3	10/12/2025 07:36:48	10/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	198	40506	1.026,96	Ch. Fusivel	Base Fusível
1362	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027231275	1	3	10/12/2025 07:37:09	10/12/2025 15:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	7,93	Trafo BT	
1363	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027237753	1	3	10/12/2025 07:38:03	10/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	26703	1.067,10	Ch. Fusivel	Base Fusível
1364	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	BA03350348	1	3	10/12/2025 07:38:03	10/12/2025 08:04:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	236	26703	103,97	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1365	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027231313	1	3	10/12/2025 07:38:06	10/12/2025 14:06:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	11915	181,16	Ch. Fusivel	Base Fusível
1366	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027231313	1	3	10/12/2025 07:38:06	10/12/2025 14:10:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	11915	307,47	Religador	Religadora Automática
1367	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027231313	1	3	10/12/2025 07:38:06	10/12/2025 14:11:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	11915	668,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1368	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027231313	1	3	10/12/2025 07:38:06	10/12/2025 14:35:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	11915	347,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1369	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027231335	1	3	10/12/2025 07:38:45	10/12/2025 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	50171	5,05	Ch. Fusivel	Base Fusível
1370	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027229759	1	3	10/12/2025 07:39:22	10/12/2025 08:54:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	174	32784	219,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1371	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027248251	1	3	10/12/2025 07:39:28	11/12/2025 14:29:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	41705	154,19	Trafo BT	
1372	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027231345	1	3	10/12/2025 07:39:37	10/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	23022	35,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
1373	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027231351	1	3	10/12/2025 07:39:47	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	114	40441	5.738,41	Trafo BT	
1374	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027231355	1	3	10/12/2025 07:39:53	11/12/2025 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	69428	2.143,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
1375	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027266603	1	3	10/12/2025 07:42:14	12/12/2025 10:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	14	41705	708,35	Trafo BT	
1376	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027231423	1	3	10/12/2025 07:42:49	10/12/2025 08:47:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	60685	248,72	Religador	Religadora Automática
1377	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027231423	1	3	10/12/2025 07:42:49	10/12/2025 08:47:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5609	60685	6.065,51	Religador	Religadora Automática
1378	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027231423	1	3	10/12/2025 07:42:49	10/12/2025 08:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1736	60685	1.926,00	Religador	Religadora Automática
1379	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03350358	1	3	10/12/2025 07:44:48	10/12/2025 08:00:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2211	37300	584,07	Religador	Religadora Automática
1380	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03350358	1	3	10/12/2025 07:44:48	10/12/2025 09:34:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	229	37300	418,56	Religador	Religadora Automática
1381	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	0027231467	1	3	10/12/2025 07:45:12	11/12/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	69428	1.216,56	Trafo BT	
1382	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027231473	1	3	10/12/2025 07:45:23	10/12/2025 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	40506	770,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
1383	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027231475	1	3	10/12/2025 07:45:26	10/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	40890	26,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
1384	383	12	2025	13037	GAB08	GAB	0027231489	1	3	10/12/2025 07:46:04	10/12/2025 08:05:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	0,32	Trafo BT	
1385	383	12	2025	17189	ZSL08	ZSL	0027231509	1	3	10/12/2025 07:46:48	10/12/2025 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	4,41	Trafo BT	
1386	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027231519	1	3	10/12/2025 07:47:18	10/12/2025 14:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	17445	13,74	Trafo BT	
1387	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027231531	1	3	10/12/2025 07:47:44	10/12/2025 13:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	50171	120,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
1388	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027231557	1	3	10/12/2025 07:49:02	11/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	41705	492,74	Ch. Fusivel	Base Fusível
1389	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027231567	1	3	10/12/2025 07:49:26	10/12/2025 20:09:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	11915	86,39	Trafo BT	
1390	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027231571	1	3	10/12/2025 07:49:33	11/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	168	58068	4.341,26	Trafo BT	
1391	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027231595	1	3	10/12/2025 07:50:57	11/12/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	41705	1.773,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
1392	383	12	2025	13086	SPT09	SPT	0027231623	1	3	10/12/2025 07:51:36	11/12/2025 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	48029	877,83	Ch. Fusivel	Base Fusível
1393	383	12	2025	13082	SLR17	SLR	0027231663	1	3	10/12/2025 07:51:43	10/12/2025 19:32:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29097	11,68	TRAMO_MT	Jumper
1394	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 07:51:47	10/12/2025 23:51:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	16,00	Religador	Religadora Automática
1395	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	BA03350362	1	3	10/12/2025 07:52:22	10/12/2025 08:47:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	98	56298	89,37	TRAMO_MT	Jumper
1396	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 07:52:26	11/12/2025 08:35:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	158	15565	3.905,67	Religador	Religadora Automática
1397	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 07:52:26	11/12/2025 10:21:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	15565	2.754,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
1398	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 07:52:26	11/12/2025 17:10:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	15565	1.598,25	Religador	Religadora Automática
1399	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 07:52:26	11/12/2025 18:35:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	15565	34,72	Religador	Religadora Automática
1400	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 07:52:26	11/12/2025 18:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	15565	34,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1401	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 07:52:26	11/12/2025 18:37:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	15565	312,73	Ch. Fusivel	Base Fusível
1402	383	12	2025	13086	SPT02	SPT	0027231653	1	3	10/12/2025 07:53:38	11/12/2025 01:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	42	48029	741,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
1403	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027231657	1	3	10/12/2025 07:53:42	10/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	398	21507	1.899,12	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1404	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027229159	1	3	10/12/2025 07:53:43	10/12/2025 11:13:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	17445	226,33	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1405	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027229159	1	3	10/12/2025 07:53:43	10/12/2025 22:31:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	17445	1.097,27	Religador	Religadora Automática
1406	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027229159	1	3	10/12/2025 07:53:51	10/12/2025 11:13:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	17445	3,33	Religador	Religadora Automática
1407	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	10/12/2025 07:53:51	10/12/2025 20:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	21507	367,76	Chave Faca	Chave Unipolar
1408	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	10/12/2025 07:53:51	11/12/2025 19:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	21507	4.050,20	Chave Faca	Chave Unipolar
1409	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03348390	1	3	10/12/2025 07:54:02	10/12/2025 07:57:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	10028	4,75	Religador	Religadora Automática
1410	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027231669	1	3	10/12/2025 07:54:22	10/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	6808	537,08	Ch. Fusível	Base Fusível
1411	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027231709	1	3	10/12/2025 07:55:44	10/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	64	17445	340,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1412	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027231711	1	3	10/12/2025 07:55:50	11/12/2025 05:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	21,35	Trafo BT	
1413	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027231757	1	3	10/12/2025 07:57:37	11/12/2025 14:45:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	6808	1.447,25	Ch. Fusível	Base Fusível
1414	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03350384	1	3	10/12/2025 07:58:16	10/12/2025 09:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	10028	56,98	Chave Faca	Chave Unipolar
1415	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03350384	1	3	10/12/2025 07:58:16	10/12/2025 09:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	10028	79,92	Religador	Religadora Automática
1416	383	12	2025	13091	TRB06	TRB	0027231791	1	3	10/12/2025 07:58:35	12/12/2025 15:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	58068	1.157,95	Chave Faca	Chave Unipolar
1417	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027231779	1	3	10/12/2025 07:58:58	10/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	23487	334,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1418	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350854	1	3	10/12/2025 07:59:12	10/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	32784	618,57	Ch. Fusível	Base Fusível
1419	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03350392	1	3	10/12/2025 07:59:40	10/12/2025 13:07:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	41705	251,76	Religador	Religadora Automática
1420	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027231795	1	3	10/12/2025 07:59:52	10/12/2025 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	8,39	Trafo BT	
1421	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027231817	1	3	10/12/2025 08:00:37	10/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	4,99	Trafo BT	
1422	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027231829	1	3	10/12/2025 08:01:00	11/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	27,65	Trafo BT	
1423	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027231851	1	3	10/12/2025 08:01:34	10/12/2025 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	27399	157,18	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1424	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027231853	1	3	10/12/2025 08:01:55	10/12/2025 21:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	13,33	Trafo BT	
1425	383	12	2025	17189	ZSL06	ZSL	0027231861	1	3	10/12/2025 08:02:38	10/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	31314	393,37	Ch. Fusível	Base Fusível
1426	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027231899	1	3	10/12/2025 08:03:37	10/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	39122	13,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1427	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027231899	1	3	10/12/2025 08:03:37	10/12/2025 10:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	39122	2,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1428	383	12	2025	16394	CESP01	CESP	0027231887	1	3	10/12/2025 08:03:58	10/12/2025 14:10:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	63705	488,76	Ch. Fusível	Base Fusível
1429	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027231903	1	3	10/12/2025 08:04:28	10/12/2025 16:13:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	17445	32,61	TRAMO_MT	Jumper
1430	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027231911	1	3	10/12/2025 08:04:44	10/12/2025 16:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	20495	547,71	Trafo BT	
1431	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027233623	1	3	10/12/2025 08:05:47	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	18592	553,25	Ch. Fusível	Base Fusível
1432	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 08:06:05	10/12/2025 22:47:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17445	29,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1433	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027231989	1	3	10/12/2025 08:06:39	10/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45576	9,47	Ch. Fusível	Base Fusível
1434	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03350396	1	3	10/12/2025 08:06:48	10/12/2025 12:22:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	21507	336,54	Religador	Religadora Automática
1435	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027231963	1	3	10/12/2025 08:07:30	10/12/2025 14:44:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	6,61	Trafo BT	
1436	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 08:07:36	11/12/2025 03:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	40441	3.106,25	Religador	Religadora Automática
1437	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027231971	1	3	10/12/2025 08:07:57	10/12/2025 10:36:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	2,48	Trafo BT	
1438	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027232001	1	3	10/12/2025 08:10:04	10/12/2025 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	40506	1.626,15	Ch. Fusível	Base Fusível
1439	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350402	1	3	10/12/2025 08:11:20	10/12/2025 15:50:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	22414	114,79	Ch. Fusível	Base Fusível
1440	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027232041	1	3	10/12/2025 08:11:49	10/12/2025 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	27618	325,46	Ch. Fusível	Base Fusível
1441	383	12	2025	16394	RSD02	RSD	0027232043	1	3	10/12/2025 08:11:50	10/12/2025 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	14,51	Trafo BT	
1442	383	12	2025	13056	QUI02	QUI	0027232047	1	3	10/12/2025 08:12:12	10/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	6,80	Trafo BT	
1443	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027232075	1	3	10/12/2025 08:13:18	10/12/2025 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	1,16	Trafo BT	
1444	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027232101	1	3	10/12/2025 08:13:54	10/12/2025 11:07:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,89	Trafo BT	
1445	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027232107	1	3	10/12/2025 08:14:11	11/12/2025 00:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	50171	97,38	Trafo BT	
1446	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	0027232109	1	3	10/12/2025 08:14:13	10/12/2025 12:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	48029	70,45	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1447	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027232123	1	3	10/12/2025 08:14:59	11/12/2025 11:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	23487	3.375,09	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1448	383	12	2025	13045	ING10	ING	0027232133	1	3	10/12/2025 08:15:54	10/12/2025 11:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	38302	151,16	Ch. Fusível	Base Fusível
1449	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027232147	1	3	10/12/2025 08:16:27	10/12/2025 11:22:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	12341	43,33	Ch. Fusível	Base Fusível
1450	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	BA03350462	1	3	10/12/2025 08:17:27	10/12/2025 10:34:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40890	6,85	Ch. Fusível	Base Fusível
1451	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027232173	1	3	10/12/2025 08:17:52	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	40441	564,34	Ch. Fusível	Base Fusível
1452	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03350412	1	3	10/12/2025 08:18:18	10/12/2025 08:52:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2759	40441	1.561,90	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1453	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03350412	1	3	10/12/2025 08:18:18	10/12/2025 09:27:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1338	40441	1.536,47	Religador	Religadora Automática
1454	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03350412	1	3	10/12/2025 08:18:18	10/12/2025 09:42:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2900	40441	4.077,72	Chave Faca	Chave Unipolar
1455	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03350412	1	3	10/12/2025 08:18:18	10/12/2025 11:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	687	40441	1.931,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1456	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027232199	1	3	10/12/2025 08:19:15	11/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	122	58068	4.037,69	Trafo BT	
1457	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03350418	1	3	10/12/2025 08:19:24	10/12/2025 11:21:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	23022	377,20	Religador	Religadora Automática
1458	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03350418	1	3	10/12/2025 08:19:24	10/12/2025 14:00:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	23022	567,97	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1459	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027232241	1	3	10/12/2025 08:20:45	10/12/2025 09:58:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	1,63	Trafo BT	
1460	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027260397	1	3	10/12/2025 08:21:22	11/12/2025 18:36:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	40441	787,98	Trafo BT	
1461	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027232279	1	3	10/12/2025 08:22:12	11/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	41705	230,74	Ch. Fusível	Base Fusível
1462	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	BA03350546	1	3	10/12/2025 08:22:44	10/12/2025 10:57:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	32980	100,85	Ch. Fusível	Base Fusível
1463	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027232313	1	3	10/12/2025 08:23:00	10/12/2025 18:43:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	10,35	Trafo BT	
1464	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027232303	1	3	10/12/2025 08:23:18	10/12/2025 12:11:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	37300	60,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1465	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027232311	1	3	10/12/2025 08:23:39	10/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	15112	529,45	Trafo BT	
1466	383	12	2025	13076	RDO05	RDO	0027230923	1	3	10/12/2025 08:25:00	10/12/2025 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	1,53		
1467	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	0027232359	1	3	10/12/2025 08:25:18	10/12/2025 20:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	31314	1.206,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1468	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027232405	1	3	10/12/2025 08:26:28	11/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	69,12	Trafo BT	
1469	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027232437	1	3	10/12/2025 08:28:36	11/12/2025 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22757	44,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1470	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027232467	1	3	10/12/2025 08:29:40	11/12/2025 01:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	17445	273,14	Ch. Fusível	Base Fusível
1471	383	12	2025	13055	TAP01	TAP	BA03350434	1	3	10/12/2025 08:30:19	10/12/2025 12:30:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	17445	535,70	Religador	Religadora Automática
1472	383	12	2025	13053	ITI02	ITI	0027232491	1	3	10/12/2025 08:30:42	10/12/2025 12:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	4,17	Trafo BT	
1473	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027232501	1	3	10/12/2025 08:31:17	10/12/2025 17:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	23487	131,93	Ch. Fusível	Base Fusível
1474	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027232505	1	3	10/12/2025 08:31:19	10/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	12341	169,41	Ch. Fusível	Base Fusível
1475	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027232521	1	3	10/12/2025 08:32:09	10/12/2025 13:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	5,16	Trafo BT	
1476	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027232529	1	3	10/12/2025 08:32:22	12/12/2025 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	40506	939,63	Trafo BT	
1477	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	0027232575	1	3	10/12/2025 08:33:59	10/12/2025 15:28:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	55307	69,12	Trafo BT	
1478	383	12	2025	13066	PAR10	PAR	0027232585	1	3	10/12/2025 08:34:30	11/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	69428	887,16	Ch. Fusível	Base Fusível
1479	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027232613	1	3	10/12/2025 08:35:12	12/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	23487	943,44	Trafo BT	
1480	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027232629	1	3	10/12/2025 08:36:32	10/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	15565	254,91	Ch. Fusível	Base Fusível
1481	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027232637	1	3	10/12/2025 08:36:57	10/12/2025 17:08:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	8,53	Trafo BT	
1482	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027232655	1	3	10/12/2025 08:37:53	10/12/2025 14:05:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,46	Trafo BT	
1483	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027232661	1	3	10/12/2025 08:38:25	11/12/2025 09:38:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	189	58068	4.724,26	Trafo BT	
1484	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027234687	1	3	10/12/2025 08:38:27	10/12/2025 15:34:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	20,79	Trafo BT	
1485	383	12	2025	13042	ICA10	ICA	0027232665	1	3	10/12/2025 08:38:32	10/12/2025 11:11:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45691	2,56	Trafo BT	
1486	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027232669	1	3	10/12/2025 08:38:41	11/12/2025 10:10:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	76,61	Trafo BT	
1487	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027232689	1	3	10/12/2025 08:39:48	10/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	22757	185,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1488	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027266121	1	3	10/12/2025 08:40:23	12/12/2025 11:17:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	37300	404,99	Trafo BT	
1489	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027232703	1	3	10/12/2025 08:40:35	10/12/2025 12:34:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55307	11,67	Trafo BT	
1490	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027232705	1	3	10/12/2025 08:40:41	11/12/2025 20:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	71,08	Ch. Fusível	Base Fusível
1491	383	12	2025	13087	CAS04	CAS	0027232709	1	3	10/12/2025 08:40:48	10/12/2025 10:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16998	3,82	Trafo BT	
1492	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03350476	1	3	10/12/2025 08:41:44	10/12/2025 10:08:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	35595	1,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1493	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027232745	1	3	10/12/2025 08:42:08	10/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	20700	325,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1494	383	12	2025	13090	PNV05	PNV	0027232801	1	3	10/12/2025 08:43:49	11/12/2025 10:18:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	41705	25,57	Chave Faca	Chave Unipolar
1495	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027232799	1	3	10/12/2025 08:44:26	10/12/2025 16:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	7,62	Trafo BT	
1496	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027232817	1	3	10/12/2025 08:44:45	10/12/2025 12:08:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	6,78	Trafo BT	
1497	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027232831	1	3	10/12/2025 08:45:44	10/12/2025 10:11:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	29749	128,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1498	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027232925	1	3	10/12/2025 08:45:52	11/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	58068	31,82	Ch. Fusível	Base Fusível
1499	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027232861	1	3	10/12/2025 08:47:00	10/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	34425	554,85	Ch. Fusível	Base Fusível
1500	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027232861	1	3	10/12/2025 08:47:00	10/12/2025 20:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	34425	78,75	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1501	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	BA03350362	1	3	10/12/2025 08:47:24	10/12/2025 10:10:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	56298	320,06	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1502	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027232873	1	3	10/12/2025 08:47:37	11/12/2025 22:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	15565	380,90	Ch. Fusível	Base Fusível
1503	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027232889	1	3	10/12/2025 08:48:31	10/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	17445	482,27	TRAMO_MT	Jumper
1504	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027229279	1	3	10/12/2025 08:50:00	10/12/2025 10:49:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	25976	101,38		
1505	383	12	2025	13045	ING05	ING	0027229635	1	3	10/12/2025 08:50:20	10/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	38302	3,66		
1506	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027230963	1	3	10/12/2025 08:50:31	10/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	31314	0,65		
1507	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027268177	1	3	10/12/2025 08:51:04	12/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	192	37300	9.500,59	Ch. Fusível	Base Fusível
1508	383	12	2025	13066	PAR05	PAR	0027232965	1	3	10/12/2025 08:51:25	11/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	69428	564,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1509	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027232975	1	3	10/12/2025 08:51:39	10/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	24480	402,04	Ch. Fusível	Base Fusível
1510	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027232983	1	3	10/12/2025 08:51:51	11/12/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	113,16	Trafo BT	
1511	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 08:53:04	10/12/2025 09:15:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	352	32784	129,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1512	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03350080	1	3	10/12/2025 08:53:38	10/12/2025 09:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	32784	25,62	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1513	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027233021	1	3	10/12/2025 08:53:55	11/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	198	58068	5.590,47	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1514	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027230739	1	3	10/12/2025 08:54:01	10/12/2025 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	60685	26,23		
1515	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	0027233029	1	3	10/12/2025 08:54:19	10/12/2025 15:30:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	6,60	Trafo BT	
1516	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027233035	1	3	10/12/2025 08:54:31	10/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	3,68	Trafo BT	
1517	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027231423	1	3	10/12/2025 08:55:33	10/12/2025 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	517	60685	4.829,21	Chave Faca	Chave Unipolar
1518	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027233073	1	3	10/12/2025 08:55:56	10/12/2025 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	60685	326,48	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1519	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027233097	1	3	10/12/2025 08:57:44	10/12/2025 19:20:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22414	114,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1520	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027233105	1	3	10/12/2025 08:58:20	10/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	54032	306,69	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1521	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027233143	1	3	10/12/2025 09:00:12	10/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	37300	27,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1522	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027233145	1	3	10/12/2025 09:00:13	11/12/2025 01:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	48,84	Trafo BT	
1523	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027233147	1	3	10/12/2025 09:00:20	10/12/2025 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	21507	542,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1524	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027233157	1	3	10/12/2025 09:00:40	11/12/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	47293	722,60	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1525	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027233233	1	3	10/12/2025 09:00:54	11/12/2025 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	41705	31,10	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1526	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027233165	1	3	10/12/2025 09:01:03	10/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	69428	457,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1527	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027233171	1	3	10/12/2025 09:01:14	11/12/2025 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	63705	573,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1528	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027233191	1	3	10/12/2025 09:01:55	12/12/2025 11:16:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	55	29749	2.763,64	Trafo BT	
1529	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 09:02:37	10/12/2025 10:18:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	22757	120,76	Religador	Religadora Automática
1530	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 09:02:37	10/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	22757	172,20	Religador	Religadora Automática
1531	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 09:02:37	10/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	22757	536,47	Religador	Religadora Automática
1532	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 09:02:37	11/12/2025 17:52:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22757	98,50	Chave Faca	Chave Unipolar
1533	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027230847	1	3	10/12/2025 09:03:08	10/12/2025 09:40:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	90147	8,01		
1534	383	12	2025	13066	PAR02	PAR	0027233215	1	3	10/12/2025 09:03:42	10/12/2025 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	69428	567,30	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1535	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	DT27233237	1	3	10/12/2025 09:04:00	10/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	14	54493	69,07	Trafo BT	
1536	383	12	2025	13070	PDR02	PDR	0027233245	1	3	10/12/2025 09:05:20	12/12/2025 12:23:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34448	102,60	Trafo BT	
1537	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027233255	1	3	10/12/2025 09:05:44	10/12/2025 22:00:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	40441	193,77	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1538	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027233303	1	3	10/12/2025 09:09:02	11/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	40441	1.528,26	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1539	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027240497	1	3	10/12/2025 09:09:39	11/12/2025 15:09:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29749	119,96	Trafo BT	
1540	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03350458	1	3	10/12/2025 09:10:30	10/12/2025 19:51:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	462	40441	4.936,08	Religador	Religadora Automática
1541	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027233343	1	3	10/12/2025 09:10:47	10/12/2025 17:42:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	40441	93,84	Trafo BT	
1542	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027230925	1	3	10/12/2025 09:11:00	10/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	38	22651	40,53		
1543	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027233347	1	3	10/12/2025 09:11:05	10/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	15565	284,10	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1544	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027233365	1	3	10/12/2025 09:11:43	10/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	17445	309,23	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1545	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027233367	1	3	10/12/2025 09:11:46	11/12/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	41,61	Trafo BT	
1546	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027233369	1	3	10/12/2025 09:11:47	10/12/2025 10:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	2,41	Trafo BT	
1547	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027233375	1	3	10/12/2025 09:12:03	10/12/2025 13:18:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	4,10	Trafo BT	
1548	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027233421	1	3	10/12/2025 09:12:58	11/12/2025 23:24:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	58068	76,38	Trafo BT	
1549	383	12	2025	13066	PAR02	PAR	0027233397	1	3	10/12/2025 09:13:04	10/12/2025 16:41:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	69428	582,51	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1550	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027233419	1	3	10/12/2025 09:13:54	11/12/2025 10:47:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	51,12	Trafo BT	
1551	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027233435	1	3	10/12/2025 09:14:44	10/12/2025 14:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	47293	739,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1552	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027229759	1	3	10/12/2025 09:15:20	10/12/2025 12:40:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	32784	242,76	Chave Faca	Chave Unipolar
1553	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	0027233489	1	3	10/12/2025 09:16:33	10/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	208	29097	670,63	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1554	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027233493	1	3	10/12/2025 09:16:37	12/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	31	23487	1.789,41	Trafo BT	
1555	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027233531	1	3	10/12/2025 09:18:16	10/12/2025 11:38:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	2,34	Trafo BT	
1556	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03350472	1	3	10/12/2025 09:19:11	10/12/2025 15:12:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	179	40441	1.053,86	Chave Faca	Chave Unipolar
1557	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03350472	1	3	10/12/2025 09:19:11	10/12/2025 15:12:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	815	40441	4.802,16	Religador	Religadora Automática
1558	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027237531	1	3	10/12/2025 09:19:31	13/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	11915	306,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1559	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027233569	1	3	10/12/2025 09:19:49	10/12/2025 15:00:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	29749	85,06	Trafo BT	
1560	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027233571	1	3	10/12/2025 09:19:54	12/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	135	40506	7.447,73	Trafo BT	
1561	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027233587	1	3	10/12/2025 09:20:29	11/12/2025 12:49:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	27,48	Trafo BT	
1562	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027233639	1	3	10/12/2025 09:22:13	10/12/2025 13:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	20700	175,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1563	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027233595	1	3	10/12/2025 09:22:32	12/12/2025 10:39:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	29749	3.597,83	Trafo BT	
1564	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027233667	1	3	10/12/2025 09:23:38	11/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	29749	902,65	Trafo BT	
1565	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027233697	1	3	10/12/2025 09:25:29	11/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	98,23	Trafo BT	
1566	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027233703	1	3	10/12/2025 09:25:53	12/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	21507	925,97	Trafo BT	
1567	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027240061	1	3	10/12/2025 09:26:08	10/12/2025 20:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	63705	645,60	Trafo BT	
1568	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027233817	1	3	10/12/2025 09:30:00	10/12/2025 20:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	10,59	Trafo BT	
1569	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027233841	1	3	10/12/2025 09:31:26	11/12/2025 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	69428	1.329,69	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1570	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027233839	1	3	10/12/2025 09:31:26	12/12/2025 11:25:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	50	21507	2.494,71	Trafo BT	
1571	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027233873	1	3	10/12/2025 09:32:21	11/12/2025 17:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	31,83	Trafo BT	
1572	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03350358	1	3	10/12/2025 09:32:39	10/12/2025 11:05:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	264	37300	409,79	Religador	Religadora Automática
1573	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027233883	1	3	10/12/2025 09:32:43	10/12/2025 20:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	66	24509	704,31	Trafo BT	
1574	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027233885	1	3	10/12/2025 09:32:44	11/12/2025 12:00:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	29749	291,01	Trafo BT	
1575	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027233905	1	3	10/12/2025 09:33:20	11/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	69428	397,22	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1576	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027233915	1	3	10/12/2025 09:34:17	10/12/2025 12:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,67	Trafo BT	
1577	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027231239	1	3	10/12/2025 09:35:00	10/12/2025 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	56108	0,45		
1578	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	BA03350000	1	3	10/12/2025 09:35:01	10/12/2025 09:40:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	58068	18,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1579	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03350000	1	3	10/12/2025 09:35:01	10/12/2025 09:40:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	559	58068	55,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1580	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03350000	1	3	10/12/2025 09:35:01	10/12/2025 12:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	58068	55,78	Religador	Religadora Automática
1581	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027233941	1	3	10/12/2025 09:35:14	11/12/2025 06:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	32784	145,57	Trafo BT	
1582	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027233943	1	3	10/12/2025 09:35:19	10/12/2025 19:50:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	90147	522,96	TRAMO_MT	Jumper
1583	383	12	2025	13056	MAC05	MAC	0027233961	1	3	10/12/2025 09:36:11	10/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	55307	231,32	Trafo BT	
1584	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027233971	1	3	10/12/2025 09:36:38	10/12/2025 16:54:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	14,60	Trafo BT	
1585	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027233975	1	3	10/12/2025 09:36:43	10/12/2025 12:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	60685	182,91	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1586	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027233977	1	3	10/12/2025 09:36:44	10/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	60685	373,75	Trafo BT	
1587	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027234015	1	3	10/12/2025 09:37:00	10/12/2025 19:54:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	10,29	Trafo BT	
1588	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027234017	1	3	10/12/2025 09:37:50	12/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	37300	622,43	Trafo BT	
1589	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027234025	1	3	10/12/2025 09:38:04	10/12/2025 11:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	2,28	Trafo BT	
1590	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027228071	1	3	10/12/2025 09:38:41	10/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23487	0,27		
1591	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	0027234049	1	3	10/12/2025 09:39:36	11/12/2025 04:51:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29097	38,41	Trafo BT	
1592	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027234057	1	3	10/12/2025 09:40:05	11/12/2025 09:18:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	47,30	Trafo BT	
1593	383	12	2025	13089	TAG01	TAG	0027234075	1	3	10/12/2025 09:41:18	10/12/2025 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	140	12341	566,30	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1594	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027234113	1	3	10/12/2025 09:42:45	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	40506	226,35	Trafo BT	
1595	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027234117	1	3	10/12/2025 09:42:51	10/12/2025 13:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	56298	612,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1596	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027266185	1	3	10/12/2025 09:44:18	11/12/2025 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3,00	58068	109,28	Trafo BT	
1597	383	12	2025	13093	VDP09	VDP	0027234153	1	3	10/12/2025 09:45:04	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	31,25	Trafo BT	
1598	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027234165	1	3	10/12/2025 09:45:25	10/12/2025 17:09:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	7,41	Trafo BT	
1599	383	12	2025	13080	SAP01	SAP	0027234169	1	3	10/12/2025 09:45:28	10/12/2025 12:08:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,39	Trafo BT	
1600	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027234945	1	3	10/12/2025 09:45:41	10/12/2025 12:27:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	22414	45,82	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1601	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027234193	1	3	10/12/2025 09:46:39	10/12/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	21507	647,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1602	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027234213	1	3	10/12/2025 09:47:22	10/12/2025 12:07:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	2,34	Trafo BT	
1603	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027234235	1	3	10/12/2025 09:48:12	10/12/2025 12:40:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	2,87	Trafo BT	
1604	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027234255	1	3	10/12/2025 09:49:01	10/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	21507	2.247,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1605	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027234263	1	3	10/12/2025 09:49:31	10/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	35595	947,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1606	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027234269	1	3	10/12/2025 09:50:01	10/12/2025 14:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	43083	74,28	Trafo BT	
1607	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 10:01:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	702	20495	111,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1608	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 10:02:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	20495	20,21	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1609	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 10:37:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	205	20495	154,43	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1610	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 10:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	20495	45,32	Religador	Religadora Automática
1611	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 12:40:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	106	20495	298,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1612	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 10:01:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	886	20495	140,78	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1613	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03350504	1	3	10/12/2025 09:51:50	10/12/2025 10:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	622	20495	477,73	Religador	Religadora Automática
1614	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027234303	1	3	10/12/2025 09:52:10	10/12/2025 20:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	11,06	Trafo BT	
1615	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027234311	1	3	10/12/2025 09:52:50	10/12/2025 18:49:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	17445	134,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1616	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027234311	1	3	10/12/2025 09:52:50	11/12/2025 00:38:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	17445	177,16	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1617	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03378928	1	3	10/12/2025 09:53:00	10/12/2025 10:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	70	22978	42,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1618	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027234323	1	3	10/12/2025 09:53:00	10/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,37	Trafo BT	
1619	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027234319	1	3	10/12/2025 09:53:21	10/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	54493	5,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1620	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027234321	1	3	10/12/2025 09:53:27	10/12/2025 19:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	34425	272,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1621	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027270383	1	3	10/12/2025 09:53:38	12/12/2025 13:57:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	52,06	Trafo BT	
1622	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027230097	1	3	10/12/2025 09:53:50	10/12/2025 10:27:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22757	5,07		
1623	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027234361	1	3	10/12/2025 09:55:53	10/12/2025 21:45:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	267	39122	3.156,98	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1624	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027234389	1	3	10/12/2025 09:57:43	10/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	6,91	Trafo BT	
1625	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027234395	1	3	10/12/2025 09:58:16	10/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	37300	36,71	Ch. Fusível	Base Fusível
1626	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027234401	1	3	10/12/2025 09:58:29	11/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	69428	598,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1627	383	12	2025	13031	CEL11	CEL	0027234403	1	3	10/12/2025 09:58:43	12/12/2025 10:56:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	45576	1.664,54	Trafo BT	
1628	383	12	2025	13046	INO04	INO	0027234409	1	3	10/12/2025 09:59:15	11/12/2025 00:27:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	14,48	Trafo BT	
1629	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03350586	1	3	10/12/2025 10:00:00	10/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	26703	268,50	Ch. Fusível	Base Fusível
1630	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027236815	1	3	10/12/2025 10:00:00	12/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	49,33	Trafo BT	
1631	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03350520	1	3	10/12/2025 10:00:00	10/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	21507	15,33	Ch. Fusível	Base Fusível
1632	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 10:00:14	10/12/2025 10:06:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	655	40506	63,13	Religador	Religadora Automática
1633	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	BA03350036	1	3	10/12/2025 10:00:14	10/12/2025 10:10:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	787	40506	131,82	Religador	Religadora Automática
1634	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027240915	1	3	10/12/2025 10:01:59	11/12/2025 05:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	233	17445	4.547,45	Trafo BT	
1635	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	BA03350362	1	3	10/12/2025 10:02:36	10/12/2025 10:10:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	481	56298	63,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1636	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027234485	1	3	10/12/2025 10:02:56	10/12/2025 13:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23022	15,51	Ch. Fusível	Base Fusível
1637	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03350516	1	3	10/12/2025 10:04:53	10/12/2025 12:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	984	23022	2.045,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1638	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027234525	1	3	10/12/2025 10:06:05	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	69428	2.923,27	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1639	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027234527	1	3	10/12/2025 10:06:10	10/12/2025 11:07:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23022	2,03	Trafo BT	
1640	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027234553	1	3	10/12/2025 10:06:45	11/12/2025 04:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	18,85	Chave Faca	Chave Unipolar
1641	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027234591	1	3	10/12/2025 10:08:30	11/12/2025 15:21:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	25976	847,19	TRAMO_MT	Jumper
1642	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027234595	1	3	10/12/2025 10:08:32	11/12/2025 13:33:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	34	15765	932,03	Trafo BT	
1643	383	12	2025	13050	ITB02	ITB	0027234601	1	3	10/12/2025 10:08:55	11/12/2025 10:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	24,40	Trafo BT	
1644	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	BA03350670	1	3	10/12/2025 10:10:00	10/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	37300	5,00	Ch. Fusível	Base Fusível
1645	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	BA03350522	1	3	10/12/2025 10:10:36	10/12/2025 11:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	40506	138,27	Religador	Religadora Automática
1646	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	BA03350522	1	3	10/12/2025 10:10:36	10/12/2025 13:22:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	703	40506	2.243,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1647	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 10:11:07	10/12/2025 10:27:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	29749	83,99	Religador	Religadora Automática
1648	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 10:11:07	10/12/2025 12:48:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	29749	236,45	Religador	Religadora Automática
1649	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03350118	1	3	10/12/2025 10:11:08	10/12/2025 10:27:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	29749	16,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1650	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027234647	1	3	10/12/2025 10:11:17	10/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	9,56	Trafo BT	
1651	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027234655	1	3	10/12/2025 10:11:53	11/12/2025 02:56:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	16,74	Trafo BT	
1652	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	0027234667	1	3	10/12/2025 10:12:31	10/12/2025 13:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35506	15,89	Trafo BT	
1653	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027234673	1	3	10/12/2025 10:12:38	11/12/2025 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	40506	3.288,73	Ch. Fusível	Base Fusível
1654	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027243987	1	3	10/12/2025 10:13:01	11/12/2025 15:52:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	69428	1.690,05	Trafo BT	
1655	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027234693	1	3	10/12/2025 10:13:28	10/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	6808	906,79	Ch. Fusível	Base Fusível
1656	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027229823	1	3	10/12/2025 10:13:52	10/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	40506	1.604,16		
1657	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 10:14:09	10/12/2025 10:18:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1801	40506	128,57	Religador	Religadora Automática
1658	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027234727	1	3	10/12/2025 10:15:22	10/12/2025 17:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	7,11	Trafo BT	
1659	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027234781	1	3	10/12/2025 10:17:56	10/12/2025 14:15:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	29284	27,77	Ch. Fusível	Base Fusível
1660	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03350534	1	3	10/12/2025 10:18:43	10/12/2025 11:01:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1637	40506	1.172,27	Religador	Religadora Automática
1661	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03350534	1	3	10/12/2025 10:18:43	10/12/2025 11:02:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	40506	120,40	Religador	Religadora Automática
1662	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027234799	1	3	10/12/2025 10:19:25	11/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	25,84	Trafo BT	
1663	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	BA03350536	1	3	10/12/2025 10:19:25	10/12/2025 10:28:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	292	34030	41,93	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1664	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	BA03350536	1	3	10/12/2025 10:19:25	10/12/2025 10:28:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	333	34030	47,82	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1665	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	BA03350536	1	3	10/12/2025 10:19:25	10/12/2025 10:28:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	209	34030	31,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1666	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	BA03350536	1	3	10/12/2025 10:19:25	10/12/2025 10:29:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	821	34030	134,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1667	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	BA03350536	1	3	10/12/2025 10:19:25	10/12/2025 10:41:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	34030	28,19	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1668	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027234803	1	3	10/12/2025 10:19:31	10/12/2025 13:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	58068	561,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1669	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027234803	1	3	10/12/2025 10:19:31	10/12/2025 12:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	796	58068	1.983,15	Ch. Fusível	Base Fusível
1670	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027234819	1	3	10/12/2025 10:20:44	11/12/2025 10:08:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	41705	95,16	Trafo BT	
1671	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027234823	1	3	10/12/2025 10:21:19	10/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	41705	620,05	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1672	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027234839	1	3	10/12/2025 10:22:46	10/12/2025 12:05:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	22414	47,76	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1673	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027234859	1	3	10/12/2025 10:23:46	10/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	37300	131,32	Ch. Fusível	Base Fusível
1674	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027234903	1	3	10/12/2025 10:25:49	10/12/2025 15:47:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,37	Trafo BT	
1675	383	12	2025	13056	QUI02	QUI	0027234915	1	3	10/12/2025 10:26:32	10/12/2025 11:47:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	1,34	Trafo BT	
1676	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027234923	1	3	10/12/2025 10:26:57	11/12/2025 00:05:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	182	58068	2.482,08	Ch. Fusível	Base Fusível
1677	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027234923	1	3	10/12/2025 10:26:57	11/12/2025 02:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	58068	1.431,81	Ch. Fusível	Base Fusível
1678	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027234929	1	3	10/12/2025 10:27:22	11/12/2025 05:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29284	76,11	Ch. Fusível	Base Fusível
1679	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027234927	1	3	10/12/2025 10:27:22	10/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	12,88	Trafo BT	
1680	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027234931	1	3	10/12/2025 10:27:25	10/12/2025 21:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	6808	234,15	Ch. Fusível	Base Fusível
1681	383	12	2025	13031	CEL18	CEL	0027234935	1	3	10/12/2025 10:27:26	11/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	45576	942,99	Ch. Fusível	Base Fusível
1682	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027234949	1	3	10/12/2025 10:28:07	11/12/2025 11:27:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	24,99	Trafo BT	
1683	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027234963	1	3	10/12/2025 10:28:31	11/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	58068	475,06	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1684	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	468	52844	107,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1685	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	187	52844	42,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1686	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	472	52844	108,30	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1687	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3400	52844	780,11	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1688	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2859	52844	655,98	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1689	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4465	52844	1.024,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1690	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2143	52844	491,70	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1691	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	666	52844	152,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1692	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	873	52844	200,31	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1693	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3298	52844	756,71	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1694	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:09	10/12/2025 10:42:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2230	52844	511,66	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1695	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:10	10/12/2025 10:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	817	65189	166,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1696	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:10	10/12/2025 10:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2540	34448	516,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1697	383	12	2025	13070	PDR08	PDR	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:10	10/12/2025 10:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1097	34448	223,06	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1698	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	BA03350550	1	3	10/12/2025 10:29:10	10/12/2025 10:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3360	34448	683,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1699	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03350548	1	3	10/12/2025 10:29:30	10/12/2025 10:37:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	60685	29,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1700	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	BA03350548	1	3	10/12/2025 10:29:30	10/12/2025 10:37:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6142	60685	789,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1701	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	BA03350548	1	3	10/12/2025 10:29:30	10/12/2025 11:34:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	60685	62,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1702	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	BA03350548	1	3	10/12/2025 10:29:30	10/12/2025 14:26:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	60685	166,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1703	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027228471	1	3	10/12/2025 10:30:00	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	24,50		
1704	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027235009	1	3	10/12/2025 10:30:12	11/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	65189	814,41	Trafo BT	
1705	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027235031	1	3	10/12/2025 10:30:55	10/12/2025 23:56:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	13,43	Trafo BT	
1706	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027235037	1	3	10/12/2025 10:31:08	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	6808	70,96	Trafo BT	
1707	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027235061	1	3	10/12/2025 10:31:51	10/12/2025 19:39:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,13	Trafo BT	
1708	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027235081	1	3	10/12/2025 10:32:30	10/12/2025 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	69428	24,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1709	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027235137	1	3	10/12/2025 10:33:27	11/12/2025 07:26:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	20,89	Trafo BT	
1710	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027235139	1	3	10/12/2025 10:33:29	10/12/2025 13:05:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	2,53	Trafo BT	
1711	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027235173	1	3	10/12/2025 10:34:09	10/12/2025 14:18:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	3,74	Trafo BT	
1712	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027235191	1	3	10/12/2025 10:34:29	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	87	29749	2.690,50	Trafo BT	
1713	383	12	2025	13089	TAG01	TAG	BA03350552	1	3	10/12/2025 10:34:34	10/12/2025 10:39:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1228	12341	93,12	Religador	Religadora Automática
1714	383	12	2025	13089	TAG01	TAG	BA03350554	1	3	10/12/2025 10:34:34	10/12/2025 10:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1675	12341	117,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1715	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	BA03350554	1	3	10/12/2025 10:34:34	10/12/2025 10:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5302	12341	371,14	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1716	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027235245	1	3	10/12/2025 10:35:31	11/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	16998	24,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1717	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027235269	1	3	10/12/2025 10:36:03	12/12/2025 00:52:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	38,28	Trafo BT	
1718	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027235277	1	3	10/12/2025 10:36:14	10/12/2025 15:08:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,54	Trafo BT	
1719	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027235291	1	3	10/12/2025 10:36:28	10/12/2025 20:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	153	34425	1.439,56	Ch. Fusível	Base Fusível
1720	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027235319	1	3	10/12/2025 10:37:39	10/12/2025 22:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	238	69428	2.881,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1721	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027235321	1	3	10/12/2025 10:37:39	10/12/2025 17:28:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	6,85	Trafo BT	
1722	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027235369	1	3	10/12/2025 10:38:25	10/12/2025 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	255	45576	1.345,48	Ch. Fusível	Base Fusível
1723	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027235383	1	3	10/12/2025 10:38:59	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	24,35	Trafo BT	
1724	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027235397	1	3	10/12/2025 10:39:19	12/12/2025 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	37300	805,43	Trafo BT	
1725	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027235403	1	3	10/12/2025 10:39:24	10/12/2025 14:08:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	3,49	Trafo BT	
1726	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03350586	1	3	10/12/2025 10:39:26	10/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	26703	7,58		
1727	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027230449	1	3	10/12/2025 10:40:00	10/12/2025 10:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	37300	0,10		
1728	383	12	2025	13046	INO07	INO	0027235443	1	3	10/12/2025 10:40:24	10/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54375	3,23	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1729	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	BA03350536	1	3	10/12/2025 10:40:47	10/12/2025 12:57:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	292	34030	665,03	Religador	Religadora Automática
1730	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027235493	1	3	10/12/2025 10:41:39	10/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	39761	2.085,46	Ch. Fusível	Base Fusível
1731	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027235505	1	3	10/12/2025 10:42:24	12/12/2025 12:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	148,90	Trafo BT	
1732	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027235509	1	3	10/12/2025 10:42:43	10/12/2025 18:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	6808	144,49	Ch. Fusível	Base Fusível
1733	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027235533	1	3	10/12/2025 10:43:39	10/12/2025 18:58:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	8,24	Trafo BT	
1734	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027235545	1	3	10/12/2025 10:44:33	10/12/2025 13:05:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,36	Trafo BT	
1735	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027267123	1	3	10/12/2025 10:47:26	12/12/2025 11:30:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	164	40441	7.990,76	Trafo BT	
1736	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027235613	1	3	10/12/2025 10:48:19	12/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	94,72	Trafo BT	
1737	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 10:48:28	10/12/2025 11:18:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	15565	86,91	Religador	Religadora Automática
1738	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027235631	1	3	10/12/2025 10:49:23	11/12/2025 08:27:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	43,27	Trafo BT	
1739	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027235655	1	3	10/12/2025 10:49:59	10/12/2025 15:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	4,97	Trafo BT	
1740	383	12	2025	17188	ARS01	ARS	0027235663	1	3	10/12/2025 10:50:41	11/12/2025 13:04:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	26,23	Trafo BT	
1741	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03350290	1	3	10/12/2025 10:51:30	10/12/2025 10:55:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	300	21507	18,08	Religador	Religadora Automática
1742	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027235689	1	3	10/12/2025 10:52:32	10/12/2025 14:26:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	7,15	Trafo BT	
1743	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027235691	1	3	10/12/2025 10:52:33	11/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	23487	295,49	Ch. Fusível	Base Fusível
1744	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027235713	1	3	10/12/2025 10:53:32	10/12/2025 14:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	6,85	Trafo BT	
1745	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03350160	1	3	10/12/2025 10:53:42	10/12/2025 11:58:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	11915	29,31	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1746	383	12	2025	13056	SEV01	SEV	0027239935	1	3	10/12/2025 10:53:59	10/12/2025 18:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	55307	14,50	Ch. Fusível	Base Fusível
1747	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027235727	1	3	10/12/2025 10:54:15	11/12/2025 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	26,08	Trafo BT	
1748	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027244617	1	3	10/12/2025 10:54:17	10/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	41705	1.947,34	Ch. Fusível	Base Fusível
1749	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027235747	1	3	10/12/2025 10:54:31	11/12/2025 11:44:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	74,50	Trafo BT	
1750	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027236655	1	3	10/12/2025 10:54:31	10/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	370	17445	2.438,81	Ch. Fusível	Base Fusível
1751	383	12	2025	13076	RDO03	RDO	0027235755	1	3	10/12/2025 10:54:55	10/12/2025 14:28:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	3,56	Trafo BT	
1752	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027235761	1	3	10/12/2025 10:55:04	10/12/2025 12:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2602	2,01	Trafo BT	
1753	383	12	2025	13031	CEL08	CEL	0027235771	1	3	10/12/2025 10:55:28	10/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	45576	906,22	Ch. Fusível	Base Fusível
1754	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027235785	1	3	10/12/2025 10:56:17	11/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	32,90	Trafo BT	
1755	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027235795	1	3	10/12/2025 10:56:51	10/12/2025 23:40:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	12,73	Trafo BT	
1756	383	12	2025	13068	PIN03	PIN	0027235807	1	3	10/12/2025 10:57:35	10/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	45314	635,87	Ch. Fusível	Base Fusível
1757	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027235829	1	3	10/12/2025 10:58:12	10/12/2025 17:42:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	6,74	Trafo BT	
1758	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027235831	1	3	10/12/2025 10:58:13	10/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	56108	1,95	Trafo BT	
1759	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027235837	1	3	10/12/2025 10:58:42	10/12/2025 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	40441	77,15	Ch. Fusível	Base Fusível
1760	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027235845	1	3	10/12/2025 10:59:04	10/12/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	2,10	Trafo BT	
1761	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027235857	1	3	10/12/2025 10:59:36	10/12/2025 12:08:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	1,16	Trafo BT	
1762	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027235859	1	3	10/12/2025 10:59:38	10/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	6808	431,17	Ch. Fusível	Base Fusível
1763	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027232745	1	3	10/12/2025 11:00:00	10/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	20700	5,00		
1764	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027236879	1	3	10/12/2025 11:00:00	10/12/2025 19:25:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	8,43	Trafo BT	
1765	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027235869	1	3	10/12/2025 11:00:05	10/12/2025 16:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,37	Trafo BT	
1766	383	12	2025	13071	POC07	POC	BA03350506	1	3	10/12/2025 11:01:00	10/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	68634	8,70		
1767	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027235875	1	3	10/12/2025 11:01:15	10/12/2025 13:23:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	4,75	Trafo BT	
1768	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027235881	1	3	10/12/2025 11:01:27	10/12/2025 17:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	6,49	Trafo BT	
1769	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027235995	1	3	10/12/2025 11:04:04	10/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29749	4,60	Ch. Fusível	Base Fusível
1770	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027235921	1	3	10/12/2025 11:04:09	10/12/2025 16:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	5,23	Trafo BT	
1771	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027237469	1	3	10/12/2025 11:04:10	11/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23487	324,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1772	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027235931	1	3	10/12/2025 11:04:21	10/12/2025 15:06:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	4,03	Trafo BT	
1773	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027235947	1	3	10/12/2025 11:05:53	11/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	15765	71,80	Ch. Fusível	Base Fusível
1774	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027235949	1	3	10/12/2025 11:06:00	10/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	17445	35,10	Ch. Fusível	Base Fusível
1775	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027235955	1	3	10/12/2025 11:06:16	10/12/2025 16:55:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	5,82	Trafo BT	
1776	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	BA03350684	1	3	10/12/2025 11:08:00	10/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	15765	4,82	Ch. Fusível	Base Fusível
1777	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027235997	1	3	10/12/2025 11:08:09	10/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	22651	300,23	Ch. Fusível	Base Fusível
1778	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027236003	1	3	10/12/2025 11:08:35	11/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	69428	1.262,23	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1779	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027236005	1	3	10/12/2025 11:08:42	10/12/2025 14:35:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,44	Trafo BT	
1780	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027236011	1	3	10/12/2025 11:09:07	10/12/2025 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	22978	574,71	Ch. Fusível	Base Fusível
1781	383	12	2025	13031	CEL11	CEL	0027236021	1	3	10/12/2025 11:09:54	10/12/2025 21:35:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45576	10,43	Ch. Fusível	Base Fusível
1782	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03350384	1	3	10/12/2025 11:11:13	10/12/2025 15:19:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	10028	53,88	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1783	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027236071	1	3	10/12/2025 11:11:19	11/12/2025 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	69428	850,01	Ch. Fusível	Base Fusível
1784	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027236079	1	3	10/12/2025 11:11:41	10/12/2025 21:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	37300	64,73	Trafo BT	
1785	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03350384	1	3	10/12/2025 11:11:43	10/12/2025 15:19:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	10028	153,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1786	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027240849	1	3	10/12/2025 11:12:00	11/12/2025 09:24:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	58068	799,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1787	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027240849	1	3	10/12/2025 11:12:00	11/12/2025 11:24:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	193	58068	4.671,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1788	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027236093	1	3	10/12/2025 11:12:24	10/12/2025 14:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	9,45	Trafo BT	
1789	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027230257	1	3	10/12/2025 11:12:49	10/12/2025 11:59:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	76	23022	59,60		
1790	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027236111	1	3	10/12/2025 11:13:29	10/12/2025 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	28083	58,35	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1791	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027236121	1	3	10/12/2025 11:14:13	11/12/2025 03:01:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	60685	347,31	Trafo BT	
1792	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027236123	1	3	10/12/2025 11:14:21	11/12/2025 11:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	48,75	Trafo BT	
1793	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027236125	1	3	10/12/2025 11:14:27	12/12/2025 20:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	172,33	Trafo BT	
1794	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027236131	1	3	10/12/2025 11:14:35	10/12/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	11915	61,57	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1795	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027236201	1	3	10/12/2025 11:15:10	11/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	45576	25,88	TRAMO_MT	Jumper
1796	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027266189	1	3	10/12/2025 11:15:25	11/12/2025 20:34:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	6808	199,92	Trafo BT	
1797	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	0027236157	1	3	10/12/2025 11:15:41	10/12/2025 16:00:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	180	34448	855,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1798	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027236175	1	3	10/12/2025 11:16:48	10/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	7,44	Trafo BT	
1799	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027236199	1	3	10/12/2025 11:18:00	10/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	22978	176,00	Ch. Fusível	Base Fusível
1800	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027255945	1	3	10/12/2025 11:18:28	13/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	40441	2.118,34	Trafo BT	
1801	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 11:19:40	10/12/2025 16:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	22414	1.558,64	Religador	Religadora Automática
1802	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 11:19:40	10/12/2025 17:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	22414	66,58	Religador	Religadora Automática
1803	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 11:19:40	10/12/2025 23:31:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	22414	97,58	Religador	Religadora Automática
1804	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 11:19:40	11/12/2025 00:47:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	22414	498,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1805	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	BA03350756	1	3	10/12/2025 11:22:00	10/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	60685	5,10	Ch. Fusível	Base Fusível
1806	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027228099	1	3	10/12/2025 11:22:00	10/12/2025 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	34425	16,67		
1807	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350612	1	3	10/12/2025 11:22:01	10/12/2025 13:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1255	56298	2.927,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1808	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350612	1	3	10/12/2025 11:22:01	10/12/2025 14:13:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	331	56298	948,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1809	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027236297	1	3	10/12/2025 11:23:18	10/12/2025 12:56:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	22414	104,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1810	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027271747	1	3	10/12/2025 11:23:42	12/12/2025 20:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	58068	861,32	Trafo BT	
1811	383	12	2025	17188	ARS07	ARS	0027236341	1	3	10/12/2025 11:23:52	10/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	34030	6,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1812	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027236325	1	3	10/12/2025 11:24:33	11/12/2025 00:47:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	13,39	Trafo BT	
1813	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027236329	1	3	10/12/2025 11:24:53	11/12/2025 08:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	45576	4.738,91	Ch. Fusível	Base Fusível
1814	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	BA03350606	1	3	10/12/2025 11:24:58	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	29749	435,54	Ch. Fusível	Base Fusível
1815	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027236353	1	3	10/12/2025 11:26:02	10/12/2025 23:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17445	24,07	Trafo BT	
1816	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027236355	1	3	10/12/2025 11:26:05	11/12/2025 21:29:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	68,11	Trafo BT	
1817	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027236389	1	3	10/12/2025 11:27:00	10/12/2025 13:47:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	39761	42,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1818	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027236369	1	3	10/12/2025 11:27:29	11/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	21507	1.725,41	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1819	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027235831	1	3	10/12/2025 11:30:00	10/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	84	56108	119,00		
1820	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03349552	1	3	10/12/2025 11:30:53	10/12/2025 11:51:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	619	41705	216,13	Religador	Religadora Automática
1821	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03349552	1	3	10/12/2025 11:30:53	10/12/2025 14:18:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	41705	69,81	Religador	Religadora Automática
1822	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027236423	1	3	10/12/2025 11:31:39	11/12/2025 05:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	17,66	Trafo BT	
1823	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027236435	1	3	10/12/2025 11:31:56	10/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	58068	126,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1824	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027236441	1	3	10/12/2025 11:32:21	12/12/2025 03:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	37300	483,33	Trafo BT	
1825	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027236459	1	3	10/12/2025 11:32:55	10/12/2025 13:12:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	1,67	Trafo BT	
1826	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027230107	1	3	10/12/2025 11:33:29	10/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	54375	0,77		
1827	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	BA03350756	1	3	10/12/2025 11:33:40	10/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	60685	0,21		
1828	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	BA03350630	1	3	10/12/2025 11:34:14	10/12/2025 13:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56108	3,70	Ch. Fusível	Base Fusível
1829	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027236511	1	3	10/12/2025 11:34:54	10/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	9,92	Trafo BT	
1830	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	0027236529	1	3	10/12/2025 11:35:44	10/12/2025 15:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	4,34	Trafo BT	
1831	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027228627	1	3	10/12/2025 11:36:45	10/12/2025 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	40441	5,98		
1832	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03350636	1	3	10/12/2025 11:36:54	10/12/2025 15:42:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	424	17445	1.737,46	Religador	Religadora Automática
1833	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03350636	1	3	10/12/2025 11:36:54	11/12/2025 01:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	17445	1.367,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1834	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027236553	1	3	10/12/2025 11:37:36	10/12/2025 15:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	32980	274,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1835	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027236553	1	3	10/12/2025 11:37:36	10/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	32980	152,34	Ch. Fusível	Base Fusível
1836	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027236553	1	3	10/12/2025 11:37:36	10/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	32980	13,41	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1837	383	12	2025	17209	MPA16	MPA	0027236555	1	3	10/12/2025 11:37:45	10/12/2025 22:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	27618	497,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1838	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	0027236565	1	3	10/12/2025 11:38:00	12/12/2025 10:50:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	27618	236,01	Trafo BT	
1839	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027236579	1	3	10/12/2025 11:39:10	11/12/2025 13:07:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	25,48	Trafo BT	
1840	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027236585	1	3	10/12/2025 11:39:28	10/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	37300	308,93	Ch. Fusível	Base Fusível
1841	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027236585	1	3	10/12/2025 11:39:28	12/12/2025 00:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	37300	1.238,47	Ch. Fusível	Base Fusível
1842	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027236587	1	3	10/12/2025 11:39:40	10/12/2025 17:14:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,58	Trafo BT	
1843	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027236611	1	3	10/12/2025 11:40:37	12/12/2025 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40506	232,37	Trafo BT	
1844	383	12	2025	17209	MPA02	MPA	0027236615	1	3	10/12/2025 11:40:51	10/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	345	27618	1.231,36	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1845	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027236625	1	3	10/12/2025 11:41:11	10/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	3,23	Trafo BT	
1846	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027269709	1	3	10/12/2025 11:42:19	12/12/2025 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	93,66	Trafo BT	
1847	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027236653	1	3	10/12/2025 11:42:40	10/12/2025 13:05:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	1,38	Trafo BT	
1848	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027236661	1	3	10/12/2025 11:42:46	11/12/2025 09:17:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	60685	172,69	Trafo BT	
1849	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027236691	1	3	10/12/2025 11:44:30	11/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	45576	980,67	Ch. Fusível	Base Fusível
1850	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027236705	1	3	10/12/2025 11:45:04	11/12/2025 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	41705	2.629,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1851	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027236719	1	3	10/12/2025 11:45:20	11/12/2025 01:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	40506	168,81	Trafo BT	
1852	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027236725	1	3	10/12/2025 11:45:35	12/12/2025 11:04:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	47,31	Trafo BT	
1853	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027255723	1	3	10/12/2025 11:46:06	11/12/2025 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38035	76,60	Ch. Fusível	Base Fusível
1854	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027236747	1	3	10/12/2025 11:47:33	11/12/2025 10:52:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	23,09	Trafo BT	
1855	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027236769	1	3	10/12/2025 11:48:13	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54493	115,98	Trafo BT	
1856	383	12	2025	13079	SCS06	SCS	0027236771	1	3	10/12/2025 11:48:18	11/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34425	61,39	Trafo BT	
1857	383	12	2025	13068	PIN11	PIN	0027236775	1	3	10/12/2025 11:48:21	11/12/2025 11:13:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	45314	163,93	Trafo BT	
1858	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027236779	1	3	10/12/2025 11:48:40	11/12/2025 09:30:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	45314	889,36	Trafo BT	
1859	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027236783	1	3	10/12/2025 11:48:51	11/12/2025 06:06:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	36,58	Trafo BT	
1860	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027236807	1	3	10/12/2025 11:49:00	11/12/2025 09:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	60685	64,36	Trafo BT	
1861	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027236797	1	3	10/12/2025 11:49:28	10/12/2025 19:10:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	21507	455,46	Ch. Fusível	Base Fusível
1862	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027236797	1	3	10/12/2025 11:49:28	11/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	21507	413,88	Ch. Fusível	Base Fusível
1863	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027232303	1	3	10/12/2025 11:50:04	10/12/2025 12:11:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	37300	5,26	Ch. Fusível	Base Fusível
1864	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027236811	1	3	10/12/2025 11:50:08	10/12/2025 16:24:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54493	9,15	Trafo BT	
1865	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027236819	1	3	10/12/2025 11:51:00	10/12/2025 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	4,50	Trafo BT	
1866	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027236829	1	3	10/12/2025 11:51:43	12/12/2025 04:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	6808	82,11	Trafo BT	
1867	383	12	2025	13045	ING11	ING	BA03350674	1	3	10/12/2025 11:54:01	10/12/2025 11:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	399	38302	21,06	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1868	383	12	2025	13082	SLR14	SLR	BA03350674	1	3	10/12/2025 11:54:01	10/12/2025 11:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	946	29097	49,93	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1869	383	12	2025	13082	SLR14	SLR	BA03350674	1	3	10/12/2025 11:54:01	10/12/2025 11:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	29097	19,14	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1870	383	12	2025	13082	SLR14	SLR	BA03350674	1	3	10/12/2025 11:54:01	10/12/2025 14:19:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	29097	201,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1871	383	12	2025	13082	SLR14	SLR	BA03350674	1	3	10/12/2025 11:54:01	10/12/2025 14:19:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	189	29097	459,80	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1872	383	12	2025	13082	SLR14	SLR	BA03350674	1	3	10/12/2025 11:54:01	10/12/2025 21:19:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	29097	1.225,54	Religador	Religadora Automática
1873	383	12	2025	13079	SCS08	SCS	0027236871	1	3	10/12/2025 11:54:08	11/12/2025 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	34425	2.262,86	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1874	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027236907	1	3	10/12/2025 11:55:16	11/12/2025 11:14:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	23,32	Trafo BT	
1875	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027236909	1	3	10/12/2025 11:55:19	10/12/2025 18:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	22757	79,74	Trafo BT	
1876	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027236949	1	3	10/12/2025 11:58:06	10/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	11915	129,96	Ch. Fusível	Base Fusível
1877	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027232041	1	3	10/12/2025 11:59:09	10/12/2025 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	27618	0,33		
1878	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03349932	1	3	10/12/2025 12:01:53	10/12/2025 14:23:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	40441	274,28	Ch. Fusível	Base Fusível
1879	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027237017	1	3	10/12/2025 12:02:11	10/12/2025 17:03:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	5,01	Trafo BT	
1880	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027237041	1	3	10/12/2025 12:03:38	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	58068	202,58	Trafo BT	
1881	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027237079	1	3	10/12/2025 12:05:39	10/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	128	6808	542,61	Ch. Fusível	Base Fusível
1882	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	BA03350308	1	3	10/12/2025 12:06:16	10/12/2025 16:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	23487	108,29	Ch. Fusível	Base Fusível
1883	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027237091	1	3	10/12/2025 12:06:23	10/12/2025 22:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	77	57156	799,02	Trafo BT	
1884	383	12	2025	13068	PIN02	PIN	0027237103	1	3	10/12/2025 12:06:52	10/12/2025 14:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45314	4,90	Trafo BT	
1885	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027237145	1	3	10/12/2025 12:08:57	10/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16998	16,70	Trafo BT	
1886	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027237151	1	3	10/12/2025 12:09:06	10/12/2025 16:07:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	40441	75,45	Trafo BT	
1887	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 12:10:34	10/12/2025 13:06:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	182	54493	170,52	Religador	Religadora Automática
1888	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 12:10:34	10/12/2025 14:21:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	54493	58,75	Religador	Religadora Automática
1889	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027243119	1	3	10/12/2025 12:10:51	11/12/2025 10:59:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	58068	866,83	Trafo BT	
1890	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027237171	1	3	10/12/2025 12:10:54	11/12/2025 11:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	90147	23,08	Ch. Fusível	Base Fusível
1891	383	12	2025	13037	GAB01	GAB	0027237173	1	3	10/12/2025 12:11:17	11/12/2025 09:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	65189	1.226,49	Trafo BT	
1892	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027237183	1	3	10/12/2025 12:11:46	10/12/2025 14:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	15565	104,65	Trafo BT	
1893	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027237197	1	3	10/12/2025 12:12:41	11/12/2025 00:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	69428	958,93	Ch. Fusível	Base Fusível
1894	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027237197	1	3	10/12/2025 12:12:41	11/12/2025 17:07:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	69428	404,76	Ch. Fusível	Base Fusível
1895	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027234945	1	3	10/12/2025 12:13:22	10/12/2025 12:27:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	22414	7,49		
1896	383	12	2025	13031	CEL08	CEL	0027237209	1	3	10/12/2025 12:13:46	11/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	45576	716,07	Ch. Fusível	Base Fusível
1897	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027237221	1	3	10/12/2025 12:14:17	11/12/2025 00:09:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	58068	286,15	Trafo BT	
1898	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027237223	1	3	10/12/2025 12:14:18	10/12/2025 16:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	4,24	Trafo BT	
1899	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350612	1	3	10/12/2025 12:14:30	10/12/2025 13:19:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	321	56298	347,48	Chave Faca	Chave Unipolar
1900	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350612	1	3	10/12/2025 12:14:30	10/12/2025 15:31:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	56298	842,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1901	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027228475	1	3	10/12/2025 12:15:01	10/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	40441	13,00		
1902	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027237245	1	3	10/12/2025 12:15:38	10/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	32784	43,88	Ch. Fusível	Base Fusível
1903	383	12	2025	17187	ROL03	ROL	0027237307	1	3	10/12/2025 12:18:41	10/12/2025 15:54:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	3,59	Trafo BT	
1904	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03349916	1	3	10/12/2025 12:19:04	10/12/2025 13:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	58068	142,28	Religador	Religadora Automática
1905	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027237327	1	3	10/12/2025 12:19:30	10/12/2025 14:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	60685	148,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1906	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	BA03350786	1	3	10/12/2025 12:20:02	10/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23022	16,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1907	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027237343	1	3	10/12/2025 12:20:33	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	6808	177,94	Ch. Fusível	Base Fusível
1908	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027237369	1	3	10/12/2025 12:22:07	10/12/2025 16:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	37300	617,01	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1909	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03349752	1	3	10/12/2025 12:22:30	10/12/2025 14:51:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	21507	196,23	Chave Faca	Chave Unipolar
1910	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027237413	1	3	10/12/2025 12:23:51	10/12/2025 14:19:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,92	Trafo BT	
1911	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027237437	1	3	10/12/2025 12:25:37	10/12/2025 14:52:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,44	Trafo BT	
1912	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027237449	1	3	10/12/2025 12:25:47	10/12/2025 19:37:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	7,20	Trafo BT	
1913	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027237451	1	3	10/12/2025 12:25:50	10/12/2025 19:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	30376	89,23	Ch. Fusível	Base Fusível
1914	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027247965	1	3	10/12/2025 12:26:38	11/12/2025 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	56108	37,45	Trafo BT	
1915	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027229467	1	3	10/12/2025 12:26:45	10/12/2025 20:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	32784	7,64		
1916	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027237477	1	3	10/12/2025 12:26:50	10/12/2025 16:55:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	4,48	Trafo BT	
1917	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027228841	1	3	10/12/2025 12:27:00	11/12/2025 12:42:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	72,76	Trafo BT	
1918	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	BA03350744	1	3	10/12/2025 12:28:55	10/12/2025 15:20:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	676	60685	1.934,86	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1919	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027237529	1	3	10/12/2025 12:29:29	10/12/2025 13:02:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	1,10	Trafo BT	
1920	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03350608	1	3	10/12/2025 12:30:00	10/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	54493	23,00	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1921	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027237563	1	3	10/12/2025 12:31:21	11/12/2025 08:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	161	69428	3.149,29	Ch. Fusível	Base Fusível
1922	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027237565	1	3	10/12/2025 12:31:22	10/12/2025 13:52:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	1,35	Trafo BT	
1923	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027237567	1	3	10/12/2025 12:31:27	11/12/2025 10:21:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	60685	152,83	Trafo BT	
1924	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027237571	1	3	10/12/2025 12:31:34	10/12/2025 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	23022	85,60	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1925	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027237587	1	3	10/12/2025 12:32:43	11/12/2025 12:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	27618	943,33	Trafo BT	
1926	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	BA03350750	1	3	10/12/2025 12:34:10	10/12/2025 12:46:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	490	56108	99,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1927	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	BA03350750	1	3	10/12/2025 12:34:10	10/12/2025 12:46:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	56108	11,57	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1928	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03350750	1	3	10/12/2025 12:34:10	10/12/2025 12:46:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3976	28083	807,35	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1929	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03350750	1	3	10/12/2025 12:34:10	10/12/2025 13:27:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	198	28083	177,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1930	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03350750	1	3	10/12/2025 12:34:10	10/12/2025 13:29:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	803	28083	735,19	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1931	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027237617	1	3	10/12/2025 12:34:17	10/12/2025 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	18,02	Trafo BT	
1932	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027237619	1	3	10/12/2025 12:34:31	10/12/2025 15:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	3,27	Trafo BT	
1933	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	000381160	1	3	10/12/2025 12:34:42	10/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	27399	140,03	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1934	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027231475	1	3	10/12/2025 12:34:43	10/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	0,84		
1935	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027237633	1	3	10/12/2025 12:35:01	10/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	52844	11,75	Trafo BT	
1936	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027229745	1	3	10/12/2025 12:35:02	12/12/2025 10:09:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	21507	2.005,62	Trafo BT	
1937	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027237645	1	3	10/12/2025 12:35:31	10/12/2025 15:20:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	37300	57,62	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1938	383	12	2025	13070	PDR03	PDR	0027237659	1	3	10/12/2025 12:36:11	10/12/2025 17:00:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	34448	303,70	Ch. Fusível	Base Fusível
1939	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027237667	1	3	10/12/2025 12:36:19	11/12/2025 09:54:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40506	85,23	Trafo BT	
1940	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027255505	1	3	10/12/2025 12:39:00	11/12/2025 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	18592	218,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1941	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 12:40:56	10/12/2025 13:33:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	22757	83,02	Religador	Religadora Automática
1942	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027237741	1	3	10/12/2025 12:41:06	10/12/2025 20:53:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	24,60	Ch. Fusível	Base Fusível
1943	383	12	2025	13056	CAR01	CAR	0027237749	1	3	10/12/2025 12:41:36	10/12/2025 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	55307	13,92	Ch. Fusível	Base Fusível
1944	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027237765	1	3	10/12/2025 12:42:43	11/12/2025 22:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	33,45	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1945	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027237769	1	3	10/12/2025 12:42:55	10/12/2025 14:04:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	403	90147	547,41	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1946	383	12	2025	17188	ARS05	ARS	0027237775	1	3	10/12/2025 12:43:06	10/12/2025 18:06:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	34030	296,39	Ch. Fusível	Base Fusível
1947	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027237789	1	3	10/12/2025 12:43:38	10/12/2025 23:20:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	10,62	Trafo BT	
1948	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027237795	1	3	10/12/2025 12:43:55	10/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	40441	744,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1949	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027236297	1	3	10/12/2025 12:44:36	10/12/2025 12:56:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22414	0,20		
1950	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027237825	1	3	10/12/2025 12:46:10	11/12/2025 04:01:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54032	76,30	Trafo BT	
1951	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027237829	1	3	10/12/2025 12:46:18	10/12/2025 15:03:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,29	Trafo BT	
1952	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027237847	1	3	10/12/2025 12:47:18	10/12/2025 17:10:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	8,77	Trafo BT	
1953	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027237863	1	3	10/12/2025 12:48:02	10/12/2025 18:34:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,78	Trafo BT	
1954	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027237885	1	3	10/12/2025 12:49:20	11/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22978	79,03	Trafo BT	
1955	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027237887	1	3	10/12/2025 12:49:22	10/12/2025 18:31:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10930	17,11	Trafo BT	
1956	383	12	2025	13069	POT01	POT	BA03350760	1	3	10/12/2025 12:49:30	10/12/2025 14:36:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	182	25976	325,48	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1957	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	BA03350914	1	3	10/12/2025 12:50:00	10/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	24480	88,17	Ch. Fusível	Base Fusível
1958	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	0027246905	1	3	10/12/2025 12:51:09	11/12/2025 09:02:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	60685	60,58	Trafo BT	
1959	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027227875	1	3	10/12/2025 12:51:15	10/12/2025 14:17:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	37300	46,23	TRAMO_MT	Jumper
1960	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027243031	1	3	10/12/2025 12:52:22	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	75,38	Trafo BT	
1961	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	BA03350766	1	3	10/12/2025 12:52:47	10/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	37300	38,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1962	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027237937	1	3	10/12/2025 12:52:50	10/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	24480	47,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1963	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027237939	1	3	10/12/2025 12:52:51	10/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	45576	646,91	Ch. Fusível	Base Fusível
1964	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027237945	1	3	10/12/2025 12:53:10	10/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	20495	258,63	TRAMO_MT	Jumper
1965	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	BA03350772	1	3	10/12/2025 12:53:27	10/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	37300	5,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1966	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027237957	1	3	10/12/2025 12:53:57	10/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	22978	140,83	Ch. Fusível	Base Fusível
1967	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027237969	1	3	10/12/2025 12:54:45	11/12/2025 08:46:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	52844	754,52	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1968	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027237977	1	3	10/12/2025 12:55:16	10/12/2025 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	56108	39,98	Ch. Fusível	Base Fusível
1969	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027237999	1	3	10/12/2025 12:56:50	10/12/2025 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	32784	13,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1970	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	0027238031	1	3	10/12/2025 12:58:09	10/12/2025 18:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	65189	17,04	Trafo BT	
1971	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027238039	1	3	10/12/2025 12:59:04	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	56298	384,18	Trafo BT	
1972	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027218667	1	3	10/12/2025 12:59:12	10/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	58068	10,03	Ch. Fusível	Base Fusível
1973	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027238043	1	3	10/12/2025 12:59:16	10/12/2025 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	202	45314	547,87	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1974	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027238063	1	3	10/12/2025 13:00:06	10/12/2025 23:12:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	10,21	Trafo BT	
1975	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027238071	1	3	10/12/2025 13:00:46	11/12/2025 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	56298	597,96	Ch. Fusível	Base Fusível
1976	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027231345	1	3	10/12/2025 13:02:00	10/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23022	0,47		
1977	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027238113	1	3	10/12/2025 13:03:25	10/12/2025 16:05:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	3,03	Trafo BT	
1978	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027238157	1	3	10/12/2025 13:06:31	10/12/2025 15:14:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	20700	95,80	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1979	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027238177	1	3	10/12/2025 13:08:53	11/12/2025 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	18,19	Trafo BT	
1980	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03348378	1	3	10/12/2025 13:10:13	10/12/2025 15:43:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	759	17445	1.941,99	Religador	Religadora Automática
1981	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03348378	1	3	10/12/2025 13:10:13	10/12/2025 21:03:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	17445	434,29	Chave Faca	Chave Unipolar
1982	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03348378	1	3	10/12/2025 13:10:13	10/12/2025 14:17:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	217	16998	242,68	Religador	Religadora Automática
1983	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03348378	1	3	10/12/2025 13:10:13	10/12/2025 20:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	16998	459,72	Religador	Religadora Automática
1984	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027238205	1	3	10/12/2025 13:10:37	11/12/2025 12:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	23,31	Trafo BT	
1985	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027238269	1	3	10/12/2025 13:14:15	11/12/2025 12:11:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	22,96	Trafo BT	
1986	383	12	2025	13015	ALC07	ALC	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 14:27:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	258	58864	315,48	Religador	Religadora Automática
1987	383	12	2025	13015	ALC07	ALC	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 15:14:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	58864	93,93	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1988	383	12	2025	13015	ALC07	ALC	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 15:53:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	847	58864	2.240,79	Chave Faca	Chave Unipolar
1989	383	12	2025	13015	ALC07	ALC	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	58864	165,13	Religador	Religadora Automática
1990	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 13:19:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3922	52844	334,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1991	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 13:19:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	692	52844	59,01	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1992	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 13:19:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1460	52844	124,51	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1993	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	BA03350794	1	3	10/12/2025 13:14:34	10/12/2025 13:29:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1513	52844	374,05	Religador	Religadora Automática
1994	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	BA03350796	1	3	10/12/2025 13:15:00	10/12/2025 13:22:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	958	19645	117,89	Religador	Religadora Automática
1995	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	BA03350796	1	3	10/12/2025 13:15:00	10/12/2025 14:34:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	392	19645	521,58	Religador	Religadora Automática
1996	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027238295	1	3	10/12/2025 13:15:41	11/12/2025 14:46:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	22978	2.015,27	Trafo BT	
1997	383	12	2025	13068	PIN05	PIN	0027238303	1	3	10/12/2025 13:15:55	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45314	7,97	Trafo BT	
1998	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027236199	1	3	10/12/2025 13:18:00	10/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	163	22978	195,60		
1999	383	12	2025	13046	INO09	INO	0027238351	1	3	10/12/2025 13:18:33	10/12/2025 21:13:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	54375	498,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2000	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027238381	1	3	10/12/2025 13:19:41	10/12/2025 16:19:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	23022	188,39	Ch. Fusível	Base Fusível
2001	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03350800	1	3	10/12/2025 13:20:44	10/12/2025 14:43:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	18592	398,00	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2002	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03350800	1	3	10/12/2025 13:20:44	10/12/2025 14:43:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	332	54493	458,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2003	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027238429	1	3	10/12/2025 13:21:35	11/12/2025 09:22:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	20,01	Trafo BT	
2004	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027238465	1	3	10/12/2025 13:23:15	10/12/2025 17:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	25976	11,64	Trafo BT	
2005	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027238495	1	3	10/12/2025 13:24:49	10/12/2025 15:13:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	1,81	Trafo BT	
2006	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027238505	1	3	10/12/2025 13:25:35	10/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	11915	149,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2007	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027238551	1	3	10/12/2025 13:27:59	10/12/2025 15:07:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,67	Trafo BT	
2008	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027238553	1	3	10/12/2025 13:28:00	10/12/2025 22:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	26,57	Trafo BT	
2009	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027238555	1	3	10/12/2025 13:28:04	10/12/2025 15:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	15565	61,01	Trafo BT	
2010	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027238561	1	3	10/12/2025 13:28:26	10/12/2025 15:25:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	1,95	Trafo BT	
2011	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027234263	1	3	10/12/2025 13:29:36	10/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	125	35595	63,33		
2012	383	12	2025	13056	CAR01	CAR	0027237749	1	3	10/12/2025 13:30:00	10/12/2025 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	55307	0,93		
2013	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	BA03350914	1	3	10/12/2025 13:30:00	10/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	24480	5,00		
2014	383	12	2025	13079	SCS08	SCS	0027238583	1	3	10/12/2025 13:30:56	10/12/2025 15:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	34425	91,02	Ch. Fusível	Base Fusível
2015	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03350812	1	3	10/12/2025 13:31:29	10/12/2025 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	16998	48,60	Religador	Religadora Automática
2016	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03350812	1	3	10/12/2025 13:31:29	10/12/2025 19:48:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	915	16998	5.751,28	Chave Faca	Chave Unipolar
2017	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03350812	1	3	10/12/2025 13:31:29	11/12/2025 02:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	232	16998	3.099,20	Religador	Religadora Automática
2018	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	BA03350814	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 13:36:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2080	69428	175,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2019	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	BA03350814	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 13:38:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	635	69428	70,73	Religador	Religadora Automática
2020	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	BA03350814	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 13:40:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	69428	12,57	Religador	Religadora Automática
2021	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	BA03350814	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 15:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	738	69428	1.742,91	Chave Faca	Chave Unipolar
2022	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	BA03350814	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 17:02:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	69428	312,29	Religador	Religadora Automática
2023	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	BA03350814	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 21:24:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	69428	780,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2024	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027238591	1	3	10/12/2025 13:31:35	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	22757	114,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2025	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027238603	1	3	10/12/2025 13:32:13	10/12/2025 20:34:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,04	Trafo BT	
2026	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027238605	1	3	10/12/2025 13:32:37	10/12/2025 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	22978	242,41	Ch. Fusível	Base Fusível
2027	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027238609	1	3	10/12/2025 13:32:58	11/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	11,45	Trafo BT	
2028	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027238671	1	3	10/12/2025 13:36:30	10/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	45576	2.343,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2029	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027238697	1	3	10/12/2025 13:37:45	12/12/2025 05:25:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	221	40506	8.793,96	Trafo BT	
2030	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027239005	1	3	10/12/2025 13:38:13	10/12/2025 19:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	56108	356,74	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2031	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027238751	1	3	10/12/2025 13:40:52	10/12/2025 14:59:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	209	60685	274,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2032	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027238773	1	3	10/12/2025 13:43:15	10/12/2025 15:17:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	1,56	Trafo BT	
2033	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027238787	1	3	10/12/2025 13:44:04	11/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	28,10	Trafo BT	
2034	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027238799	1	3	10/12/2025 13:44:40	10/12/2025 16:45:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	60685	986,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2035	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027235713	1	3	10/12/2025 13:45:00	10/12/2025 14:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	38035	25,50		
2036	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	0027238807	1	3	10/12/2025 13:45:11	10/12/2025 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	35506	2,70	Trafo BT	
2037	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027234269	1	3	10/12/2025 13:46:00	10/12/2025 14:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	43083	11,34		
2038	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03350826	1	3	10/12/2025 13:47:02	10/12/2025 18:25:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	56108	167,07	Religador	Religadora Automática
2039	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03350826	1	3	10/12/2025 13:47:02	10/12/2025 18:27:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	56108	112,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2040	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	0027238837	1	3	10/12/2025 13:47:28	10/12/2025 18:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	34448	82,81	Ch. Fusível	Base Fusível
2041	383	12	2025	13050	ITB02	ITB	0027238849	1	3	10/12/2025 13:47:58	10/12/2025 16:44:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	2,94	Trafo BT	
2042	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027238853	1	3	10/12/2025 13:48:24	10/12/2025 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	20700	90,09	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2043	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027238861	1	3	10/12/2025 13:48:43	10/12/2025 15:40:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	1,87	Trafo BT	
2044	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	0027244479	1	3	10/12/2025 13:49:36	10/12/2025 21:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	60685	1.175,01	Ch. Fusível	Base Fusível
2045	383	12	2025	13086	SPT05	SPT	0027238879	1	3	10/12/2025 13:49:50	11/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	48029	514,65	Trafo BT	
2046	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027238903	1	3	10/12/2025 13:50:39	12/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	50,16	Trafo BT	
2047	383	12	2025	13058	MAR03	MAR	0027238913	1	3	10/12/2025 13:51:38	10/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	60685	17,67	Trafo BT	
2048	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027229775	1	3	10/12/2025 13:54:00	10/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	54493	149,10		
2049	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	0027238941	1	3	10/12/2025 13:54:04	10/12/2025 17:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	19645	41,20	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2050	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03349532	1	3	10/12/2025 13:54:24	10/12/2025 14:13:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	22757	29,92	Religador	Religadora Automática
2051	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027238953	1	3	10/12/2025 13:54:44	10/12/2025 16:03:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	4,30	Trafo BT	
2052	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03350838	1	3	10/12/2025 13:55:22	10/12/2025 14:01:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	412	29749	39,71	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2053	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	BA03350838	1	3	10/12/2025 13:55:22	10/12/2025 18:02:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	328	29749	1.352,91	Religador	Religadora Automática
2054	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027238961	1	3	10/12/2025 13:55:26	10/12/2025 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	15565	197,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2055	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027231495	1	3	10/12/2025 13:56:10	10/12/2025 16:08:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	40441	35,18		
2056	383	12	2025	17187	ROL01	ROL	BA03350846	1	3	10/12/2025 13:56:27	10/12/2025 14:18:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	32980	27,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2057	383	12	2025	13045	ING05	ING	0027238987	1	3	10/12/2025 13:57:45	11/12/2025 01:32:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	38302	81,03	Trafo BT	
2058	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	0027239009	1	3	10/12/2025 13:58:14	10/12/2025 19:42:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25133	5,73	Ch. Fusível	Base Fusível
2059	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027250813	1	3	10/12/2025 13:58:43	11/12/2025 12:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39122	137,03	Trafo BT	
2060	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027238997	1	3	10/12/2025 13:58:49	10/12/2025 16:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	58068	155,17	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2061	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03350472	1	3	10/12/2025 13:59:21	10/12/2025 14:49:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	571	40441	474,88	Chave Faca	Chave Unipolar
2062	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 13:59:48	10/12/2025 15:19:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	54493	64,73	Chave Faca	Chave Unipolar
2063	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 13:59:48	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	54493	361,12	Religador	Religadora Automática
2064	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 13:59:48	10/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	54493	84,41	Chave Faca	Chave Unipolar
2065	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03350418	1	3	10/12/2025 14:00:11	11/12/2025 17:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	23022	3.417,75	Religador	Religadora Automática
2066	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027239023	1	3	10/12/2025 14:00:14	10/12/2025 16:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	2,50	Trafo BT	
2067	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350824	1	3	10/12/2025 14:02:02	10/12/2025 15:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	56298	59,39	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2068	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027239043	1	3	10/12/2025 14:02:06	10/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	27618	199,69	Ch. Fusível	Base Fusível
2069	383	12	2025	13045	ING10	ING	0027230695	1	3	10/12/2025 14:02:18	10/12/2025 14:06:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	38302	8,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2070	383	12	2025	13045	ING10	ING	0027230695	1	3	10/12/2025 14:02:18	10/12/2025 16:31:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	38302	79,77		
2071	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	0027239055	1	3	10/12/2025 14:02:50	10/12/2025 16:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	60685	111,20	Ch. Fusível	Base Fusível
2072	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	0027239065	1	3	10/12/2025 14:03:17	10/12/2025 23:20:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29097	9,29	Trafo BT	
2073	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027239069	1	3	10/12/2025 14:03:35	10/12/2025 15:03:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	274	29749	274,00	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2074	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03350850	1	3	10/12/2025 14:06:58	10/12/2025 18:38:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	65189	144,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2075	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03350358	1	3	10/12/2025 14:07:30	10/12/2025 14:18:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2113	37300	386,80	Religador	Religadora Automática
2076	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03350358	1	3	10/12/2025 14:07:30	10/12/2025 16:30:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	264	37300	630,45	Religador	Religadora Automática
2077	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027239129	1	3	10/12/2025 14:07:37	10/12/2025 20:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	56298	565,28	Ch. Fusível	Base Fusível
2078	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03350850	1	3	10/12/2025 14:08:34	10/12/2025 14:50:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	445	65189	313,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2079	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03350850	1	3	10/12/2025 14:08:34	10/12/2025 18:38:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	65189	112,28		
2080	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 14:09:44	10/12/2025 14:37:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	450	41705	210,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2081	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03350182	1	3	10/12/2025 14:09:44	10/12/2025 14:53:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	41705	76,50	Religador	Religadora Automática
2082	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027224279	1	3	10/12/2025 14:10:00	10/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	1,25		
2083	383	12	2025	13058	MAR09	MAR	0027239169	1	3	10/12/2025 14:11:16	11/12/2025 13:14:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	8	60685	184,38	Trafo BT	
2084	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027239223	1	3	10/12/2025 14:14:47	11/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	54493	1.654,91	Ch. Fusível	Base Fusível
2085	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03350302	1	3	10/12/2025 14:14:52	10/12/2025 14:55:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	17445	90,70	Religador	Religadora Automática
2086	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027239227	1	3	10/12/2025 14:15:00	10/12/2025 21:57:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	23,14	Trafo BT	
2087	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027239349	1	3	10/12/2025 14:15:09	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	39122	629,18	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2088	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027239349	1	3	10/12/2025 14:15:09	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	39122	122,90	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2089	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03350846	1	3	10/12/2025 14:16:07	10/12/2025 21:35:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	32980	29,26	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2090	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03350846	1	3	10/12/2025 14:16:07	11/12/2025 18:52:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	32980	143,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2091	383	12	2025	16391	NVS01	NVS	0027239247	1	3	10/12/2025 14:16:22	11/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25133	43,79	Trafo BT	
2092	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	0027239875	1	3	10/12/2025 14:17:47	10/12/2025 15:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	179	31314	137,88	Trafo BT	
2093	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027239289	1	3	10/12/2025 14:18:57	10/12/2025 16:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	60685	142,38	Ch. Fusível	Base Fusível
2094	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027239293	1	3	10/12/2025 14:19:14	10/12/2025 17:29:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	3,17	Trafo BT	
2095	383	12	2025	13079	SCS06	SCS	0027239307	1	3	10/12/2025 14:20:16	12/12/2025 09:37:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	34425	1.342,04	Trafo BT	
2096	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027239319	1	3	10/12/2025 14:21:42	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	10028	113,45	Ch. Fusível	Base Fusível
2097	383	12	2025	13028	CAF08	CAF	0027239325	1	3	10/12/2025 14:21:52	10/12/2025 22:32:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54032	32,71	Trafo BT	
2098	383	12	2025	13076	RDO04	RDO	0027239337	1	3	10/12/2025 14:23:11	10/12/2025 17:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57156	8,99	Trafo BT	
2099	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027239347	1	3	10/12/2025 14:24:15	11/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	25133	2.150,95	Ch. Fusível	Base Fusível
2100	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027239355	1	3	10/12/2025 14:24:55	10/12/2025 16:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	4,80	Trafo BT	
2101	383	12	2025	16395	FAG03	FAG	0027239375	1	3	10/12/2025 14:26:06	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	22757	2.260,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2102	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027239389	1	3	10/12/2025 14:27:34	11/12/2025 11:40:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	21,21	Trafo BT	
2103	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 14:29:55	10/12/2025 19:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	15565	1.216,79	Religador	Religadora Automática
2104	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027237477	1	3	10/12/2025 14:30:00	10/12/2025 16:55:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	150	56108	363,42		
2105	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	BA03349648	1	3	10/12/2025 14:30:46	10/12/2025 17:22:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	58068	444,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2106	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03349648	1	3	10/12/2025 14:31:32	10/12/2025 17:23:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1144	58068	3.273,43	Ch. Fusível	Base Fusível
2107	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027239457	1	3	10/12/2025 14:31:43	10/12/2025 20:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	54493	599,91	Ch. Fusível	Base Fusível
2108	383	12	2025	16394	CESP01	CESP	BA03350868	1	3	10/12/2025 14:34:47	10/12/2025 15:54:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	63705	34,44	Ch. Fusível	Base Fusível
2109	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027239507	1	3	10/12/2025 14:35:26	11/12/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	11,58	Trafo BT	
2110	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027239513	1	3	10/12/2025 14:36:05	10/12/2025 20:52:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	44	55307	276,17	Trafo BT	
2111	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027239569	1	3	10/12/2025 14:38:39	10/12/2025 18:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	278	29035	997,17	Trafo BT	
2112	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027239571	1	3	10/12/2025 14:38:46	10/12/2025 19:11:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	16998	104,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2113	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027239579	1	3	10/12/2025 14:39:42	12/12/2025 05:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	115,47	Trafo BT	
2114	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027239581	1	3	10/12/2025 14:39:47	10/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22978	178,97	Ch. Fusível	Base Fusível
2115	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027239583	1	3	10/12/2025 14:39:50	10/12/2025 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	68634	112,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2116	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027224881	1	3	10/12/2025 14:40:00	10/12/2025 16:08:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	24509	28,04		
2117	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027239587	1	3	10/12/2025 14:40:17	10/12/2025 16:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	39122	74,44	Ch. Fusível	Base Fusível
2118	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027239591	1	3	10/12/2025 14:40:28	10/12/2025 17:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	50171	3,03	Trafo BT	
2119	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027240499	1	3	10/12/2025 14:40:42	10/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	38035	81,52	Ch. Fusível	Base Fusível
2120	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027239603	1	3	10/12/2025 14:41:10	10/12/2025 18:19:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,64	Trafo BT	
2121	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027239655	1	3	10/12/2025 14:45:32	11/12/2025 12:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22757	220,24	Ch. Fusível	Base Fusível
2122	383	12	2025	17187	CAS01	CAS	0027239673	1	3	10/12/2025 14:46:32	10/12/2025 21:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	32980	136,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2123	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027239679	1	3	10/12/2025 14:47:06	10/12/2025 17:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	37300	93,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2124	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027239697	1	3	10/12/2025 14:48:01	10/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	1,70	Trafo BT	
2125	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027239699	1	3	10/12/2025 14:48:14	11/12/2025 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	931	60685	23.969,63	Trafo BT	
2126	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027250093	1	3	10/12/2025 14:48:38	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	29749	3.455,23	Ch. Fusível	Base Fusível
2127	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027239717	1	3	10/12/2025 14:49:04	11/12/2025 08:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37300	71,13	Trafo BT	
2128	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027239723	1	3	10/12/2025 14:49:31	10/12/2025 18:01:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	60685	162,79	Ch. Fusível	Base Fusível
2129	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027239727	1	3	10/12/2025 14:49:41	12/12/2025 04:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	37300	532,54	Ch. Fusível	Base Fusível
2130	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027231495	1	3	10/12/2025 14:50:00	10/12/2025 15:01:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	571	40441	113,88	Chave Faca	Chave Unipolar
2131	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027239737	1	3	10/12/2025 14:51:25	11/12/2025 07:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	33,05	Trafo BT	
2132	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03350396	1	3	10/12/2025 14:51:38	10/12/2025 20:48:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	21507	469,79	Chave Faca	Chave Unipolar
2133	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027239743	1	3	10/12/2025 14:51:48	10/12/2025 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	22978	50,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2134	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	10/12/2025 14:53:54	10/12/2025 18:03:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	69428	28,42	Religador	Religadora Automática
2135	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027239789	1	3	10/12/2025 14:55:02	11/12/2025 04:08:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	13,22	Trafo BT	
2136	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027239803	1	3	10/12/2025 14:55:40	11/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	9,57	Trafo BT	
2137	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027239809	1	3	10/12/2025 14:56:19	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	23487	105,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2138	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03350878	1	3	10/12/2025 14:58:52	10/12/2025 15:47:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1937	21507	1.558,21	Religador	Religadora Automática
2139	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03350878	1	3	10/12/2025 14:58:52	10/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	21507	1.115,38	Chave Faca	Chave Unipolar
2140	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	0027239843	1	3	10/12/2025 14:59:08	12/12/2025 14:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	34448	332,72	Trafo BT	
2141	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027239847	1	3	10/12/2025 14:59:22	12/12/2025 05:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	58068	382,27	Trafo BT	
2142	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027239861	1	3	10/12/2025 15:00:14	10/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	18592	199,41	Ch. Fusível	Base Fusível
2143	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027239863	1	3	10/12/2025 15:00:15	11/12/2025 09:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	18,85	Trafo BT	
2144	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027239885	1	3	10/12/2025 15:01:41	11/12/2025 11:32:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	20,51	Trafo BT	
2145	383	12	2025	13056	CAR03	CAR	0027239909	1	3	10/12/2025 15:02:00	12/12/2025 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	84,13	Trafo BT	
2146	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027239901	1	3	10/12/2025 15:02:12	10/12/2025 18:01:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	40890	20,88	Ch. Fusível	Base Fusível
2147	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027239913	1	3	10/12/2025 15:02:49	11/12/2025 04:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39122	39,56	Trafo BT	
2148	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027239921	1	3	10/12/2025 15:03:44	11/12/2025 12:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	14	22757	300,10	Trafo BT	
2149	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027239925	1	3	10/12/2025 15:04:02	10/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	166	45576	1.150,84	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2150	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027240023	1	3	10/12/2025 15:04:52	11/12/2025 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22757	12,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2151	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027237571	1	3	10/12/2025 15:05:00	10/12/2025 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	23022	13,00		
2152	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 15:05:50	10/12/2025 15:19:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	54493	6,33	Religador	Religadora Automática
2153	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027240001	1	3	10/12/2025 15:08:25	11/12/2025 03:30:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	11	56108	135,97	Trafo BT	
2154	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027240043	1	3	10/12/2025 15:10:45	11/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	15565	538,47	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2155	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027231779	1	3	10/12/2025 15:11:00	10/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	23487	21,85		
2156	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027240051	1	3	10/12/2025 15:11:18	11/12/2025 17:23:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	52,42	Trafo BT	
2157	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027240063	1	3	10/12/2025 15:12:24	10/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	24480	93,01	Ch. Fusível	Base Fusível
2158	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	0027243271	1	3	10/12/2025 15:12:56	11/12/2025 03:43:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	17445	237,71	Ch. Fusível	Base Fusível
2159	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027238605	1	3	10/12/2025 15:13:00	10/12/2025 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22978	1,67		
2160	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027240093	1	3	10/12/2025 15:13:12	10/12/2025 19:25:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	20495	4,20	TRAMO_MT	Jumper

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2161	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	BA03350786	1	3	10/12/2025 15:13:29	10/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23022	8,08		
2162	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027240087	1	3	10/12/2025 15:13:55	11/12/2025 09:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	54,32	Trafo BT	
2163	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027240091	1	3	10/12/2025 15:14:15	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	26,26	Trafo BT	
2164	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027240113	1	3	10/12/2025 15:15:05	10/12/2025 20:01:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	4,77	Trafo BT	
2165	383	12	2025	13056	QUI03	QUI	0027240119	1	3	10/12/2025 15:15:19	10/12/2025 18:05:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	2,84	Trafo BT	
2166	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027240127	1	3	10/12/2025 15:15:48	10/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	15765	37,44	Trafo BT	
2167	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350894	1	3	10/12/2025 15:16:21	10/12/2025 15:24:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1192	56298	166,22	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2168	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350894	1	3	10/12/2025 15:16:21	10/12/2025 15:25:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	56298	25,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2169	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350894	1	3	10/12/2025 15:16:21	10/12/2025 15:31:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	321	56298	83,28	Religador	Religadora Automática
2170	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027240133	1	3	10/12/2025 15:16:38	10/12/2025 21:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,96	Trafo BT	
2171	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027240135	1	3	10/12/2025 15:16:45	11/12/2025 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	60685	66,53	Trafo BT	
2172	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027240143	1	3	10/12/2025 15:17:26	10/12/2025 17:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	21507	113,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2173	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027271231	1	3	10/12/2025 15:18:25	13/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	37300	4.546,60	Trafo BT	
2174	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027240163	1	3	10/12/2025 15:18:32	11/12/2025 08:41:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	60685	364,92	Ch. Fusível	Base Fusível
2175	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03378934	1	3	10/12/2025 15:20:00	10/12/2025 15:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	83	22978	31,82	Ch. Fusível	Base Fusível
2176	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027240183	1	3	10/12/2025 15:20:14	10/12/2025 16:47:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	4,35	Trafo BT	
2177	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027240235	1	3	10/12/2025 15:21:39	10/12/2025 22:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23487	22,82	Ch. Fusível	Base Fusível
2178	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027241017	1	3	10/12/2025 15:21:55	10/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	56108	117,12	Ch. Fusível	Base Fusível
2179	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027240209	1	3	10/12/2025 15:22:29	10/12/2025 22:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	35506	93,45	Trafo BT	
2180	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027240229	1	3	10/12/2025 15:24:19	10/12/2025 22:31:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	7,12	Trafo BT	
2181	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027240239	1	3	10/12/2025 15:25:38	10/12/2025 22:56:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	7,52	Trafo BT	
2182	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027240243	1	3	10/12/2025 15:25:44	11/12/2025 00:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	22978	62,56	Ch. Fusível	Base Fusível
2183	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027240245	1	3	10/12/2025 15:25:46	11/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	15565	152,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2184	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027240255	1	3	10/12/2025 15:26:02	11/12/2025 15:22:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	23,94	Trafo BT	
2185	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027240259	1	3	10/12/2025 15:26:34	10/12/2025 16:49:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	1,38	Trafo BT	
2186	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027240273	1	3	10/12/2025 15:27:25	10/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22757	92,61	Ch. Fusível	Base Fusível
2187	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027240279	1	3	10/12/2025 15:27:52	13/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	16998	223,61	Ch. Fusível	Base Fusível
2188	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027240287	1	3	10/12/2025 15:28:22	11/12/2025 01:57:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	10,48	Trafo BT	
2189	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027239743	1	3	10/12/2025 15:30:00	10/12/2025 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	22978	12,00		
2190	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027240317	1	3	10/12/2025 15:31:29	10/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	0,98	Trafo BT	
2191	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027240333	1	3	10/12/2025 15:32:53	11/12/2025 11:52:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	20,32	Trafo BT	
2192	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027240341	1	3	10/12/2025 15:33:42	11/12/2025 08:40:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	17,11	Trafo BT	
2193	383	12	2025	13082	SLR16	SLR	BA03350146	1	3	10/12/2025 15:35:54	10/12/2025 15:40:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	29097	24,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2194	383	12	2025	13086	SPT04	SPT	0027240381	1	3	10/12/2025 15:36:56	11/12/2025 09:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48029	17,94	Trafo BT	
2195	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027227835	1	3	10/12/2025 15:37:13	10/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	58068	9,80		
2196	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027240407	1	3	10/12/2025 15:38:20	10/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	325	60685	767,36	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2197	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03351022	1	3	10/12/2025 15:40:00	11/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	47293	1.028,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2198	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027240435	1	3	10/12/2025 15:40:06	11/12/2025 13:08:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	42,96	Trafo BT	
2199	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027240437	1	3	10/12/2025 15:40:11	10/12/2025 18:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	3,10	Trafo BT	
2200	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027240443	1	3	10/12/2025 15:40:37	11/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	29749	644,29	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2201	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027240461	1	3	10/12/2025 15:42:08	10/12/2025 17:54:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11915	2,21	Trafo BT	
2202	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027240489	1	3	10/12/2025 15:43:42	10/12/2025 16:46:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	1,04	Trafo BT	
2203	383	12	2025	17209	MPA15	MPA	0027240543	1	3	10/12/2025 15:44:21	10/12/2025 23:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	27618	8,08	Ch. Fusível	Base Fusível
2204	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	0027238941	1	3	10/12/2025 15:45:15	10/12/2025 17:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	19645	3,16	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2205	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	BA03350824	1	3	10/12/2025 15:45:49	10/12/2025 16:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	56298	20,59	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2206	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03350824	1	3	10/12/2025 15:45:49	10/12/2025 16:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1586	56298	816,35	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2207	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03350824	1	3	10/12/2025 15:45:49	10/12/2025 16:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4230	56298	2.177,28	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2208	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027240549	1	3	10/12/2025 15:45:59	10/12/2025 20:05:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	4,32	Trafo BT	
2209	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027240555	1	3	10/12/2025 15:46:57	10/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	22978	278,91	Ch. Fusível	Base Fusível
2210	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027240563	1	3	10/12/2025 15:47:40	10/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	0,74	Trafo BT	
2211	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027240575	1	3	10/12/2025 15:48:40	10/12/2025 19:00:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	22651	38,32	Ch. Fusível	Base Fusível
2212	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027240577	1	3	10/12/2025 15:48:54	10/12/2025 20:23:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	21507	197,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2213	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03350704	1	3	10/12/2025 15:55:07	10/12/2025 16:30:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	54493	28,98	Religador	Religadora Automática
2214	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027240647	1	3	10/12/2025 15:56:18	10/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	40890	53,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2215	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027240651	1	3	10/12/2025 15:56:28	11/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	41705	321,43	Ch. Fusível	Base Fusível
2216	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027240655	1	3	10/12/2025 15:56:49	10/12/2025 19:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	56108	225,32	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2217	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03350922	1	3	10/12/2025 15:57:02	10/12/2025 17:39:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	448	69428	767,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2218	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	0027240679	1	3	10/12/2025 15:57:41	10/12/2025 19:45:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	3,80	Trafo BT	
2219	383	12	2025	16395	FAG04	FAG	0027240703	1	3	10/12/2025 15:59:34	11/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	22757	181,57	Ch. Fusível	Base Fusível
2220	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027240705	1	3	10/12/2025 15:59:35	10/12/2025 21:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	11915	79,85	Ch. Fusível	Base Fusível
2221	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027240757	1	3	10/12/2025 16:03:32	10/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	218	22978	241,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2222	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027239587	1	3	10/12/2025 16:05:00	10/12/2025 16:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	39122	9,60		
2223	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027240809	1	3	10/12/2025 16:06:46	10/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	5,44	Trafo BT	
2224	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027240833	1	3	10/12/2025 16:08:32	11/12/2025 15:09:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	58068	92,09	Trafo BT	
2225	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027240835	1	3	10/12/2025 16:08:44	11/12/2025 14:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	22,57	Trafo BT	
2226	383	12	2025	13070	PDR02	PDR	0027240875	1	3	10/12/2025 16:10:56	11/12/2025 11:35:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	19,42	Trafo BT	
2227	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03350922	1	3	10/12/2025 16:12:33	10/12/2025 16:16:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2030	69428	118,98	Religador	Religadora Automática
2228	383	12	2025	13068	PIN06	PIN	0027240927	1	3	10/12/2025 16:13:53	11/12/2025 14:21:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	22,12	Trafo BT	
2229	383	12	2025	13070	PDR02	PDR	0027240937	1	3	10/12/2025 16:14:09	12/12/2025 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	46,70	Trafo BT	
2230	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027240947	1	3	10/12/2025 16:14:34	11/12/2025 09:20:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	77	58068	1.316,70	Trafo BT	
2231	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027240963	1	3	10/12/2025 16:15:33	10/12/2025 20:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	16998	88,01	Ch. Fusível	Base Fusível
2232	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027240965	1	3	10/12/2025 16:15:44	11/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	26,07	Trafo BT	
2233	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027240971	1	3	10/12/2025 16:16:16	11/12/2025 11:50:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	58,72	Trafo BT	
2234	383	12	2025	13093	VDP07	VDP	0027240987	1	3	10/12/2025 16:17:48	12/12/2025 08:27:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	50171	80,33	Trafo BT	
2235	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027241015	1	3	10/12/2025 16:19:58	11/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	15,33	Trafo BT	
2236	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	DT27241023	1	3	10/12/2025 16:20:00	10/12/2025 23:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54032	20,35	Trafo BT	
2237	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027239319	1	3	10/12/2025 16:20:00	10/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	10028	3,33		
2238	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027241025	1	3	10/12/2025 16:20:00	10/12/2025 19:20:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	56108	3,01	Trafo BT	
2239	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	0027238567	1	3	10/12/2025 16:20:00	10/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29097	5,00		
2240	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027241035	1	3	10/12/2025 16:21:17	11/12/2025 17:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	25,11	Ch. Fusível	Base Fusível
2241	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027232501	1	3	10/12/2025 16:21:49	10/12/2025 17:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	23487	10,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2242	383	12	2025	13070	PDR03	PDR	0027241059	1	3	10/12/2025 16:23:27	11/12/2025 16:25:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	24,03	Trafo BT	
2243	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027241077	1	3	10/12/2025 16:24:08	11/12/2025 09:59:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	17,59	Trafo BT	
2244	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027241091	1	3	10/12/2025 16:24:51	11/12/2025 00:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	25976	678,82	TRAMO_MT	Jumper
2245	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027241103	1	3	10/12/2025 16:25:29	11/12/2025 07:20:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	23022	44,75	Ch. Fusível	Base Fusível
2246	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027241103	1	3	10/12/2025 16:25:29	11/12/2025 07:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	23022	30,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2247	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	0027241111	1	3	10/12/2025 16:25:53	11/12/2025 12:03:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	27618	647,72	Trafo BT	
2248	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027241119	1	3	10/12/2025 16:26:40	12/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	93	29749	4.562,17	Trafo BT	
2249	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03350922	1	3	10/12/2025 16:26:49	10/12/2025 16:34:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	337	69428	44,56	Religador	Religadora Automática
2250	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03350922	1	3	10/12/2025 16:26:49	10/12/2025 17:18:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	448	69428	384,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2251	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03350922	1	3	10/12/2025 16:26:49	10/12/2025 18:23:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	350	69428	683,28	Religador	Religadora Automática
2252	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03350922	1	3	10/12/2025 16:26:49	10/12/2025 18:25:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	895	69428	1.764,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2253	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03350948	1	3	10/12/2025 16:30:00	10/12/2025 17:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	6808	17,85	Ch. Fusível	Base Fusível
2254	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027241173	1	3	10/12/2025 16:30:57	10/12/2025 18:25:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	1,92	Trafo BT	
2255	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	BA03350972	1	3	10/12/2025 16:33:00	10/12/2025 20:58:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	39761	79,54	Religador	Religadora Automática
2256	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027241213	1	3	10/12/2025 16:33:34	12/12/2025 05:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	41705	148,10	Trafo BT	
2257	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027241265	1	3	10/12/2025 16:37:03	10/12/2025 21:11:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	4,57	Trafo BT	
2258	383	12	2025	13015	ALC06	ALC	0027241285	1	3	10/12/2025 16:38:20	10/12/2025 22:10:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	5,53	Trafo BT	
2259	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027241287	1	3	10/12/2025 16:38:47	11/12/2025 10:45:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	54,35	Trafo BT	
2260	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027241303	1	3	10/12/2025 16:39:43	10/12/2025 22:02:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	40441	102,29	Trafo BT	
2261	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027241325	1	3	10/12/2025 16:40:42	11/12/2025 12:26:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	58068	98,82	Trafo BT	
2262	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027241395	1	3	10/12/2025 16:44:43	10/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	1,01	Trafo BT	
2263	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027232107	1	3	10/12/2025 16:47:00	11/12/2025 00:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	50171	15,37		
2264	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027241429	1	3	10/12/2025 16:47:09	10/12/2025 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32980	10,64	Trafo BT	
2265	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027241451	1	3	10/12/2025 16:48:50	11/12/2025 01:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,32	Trafo BT	
2266	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027241459	1	3	10/12/2025 16:49:38	10/12/2025 21:44:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,91	Trafo BT	
2267	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	0027241473	1	3	10/12/2025 16:51:12	10/12/2025 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17445	4,46	Trafo BT	
2268	383	12	2025	17189	ZSL02	ZSL	0027241489	1	3	10/12/2025 16:52:38	10/12/2025 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	31314	121,49	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2269	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227673	1	3	10/12/2025 16:53:15	10/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	41705	16,63		
2270	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027227673	1	3	10/12/2025 16:53:15	10/12/2025 18:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	41705	3,86		
2271	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027241507	1	3	10/12/2025 16:53:51	12/12/2025 23:41:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	40441	2.849,35	Trafo BT	
2272	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027241513	1	3	10/12/2025 16:54:13	12/12/2025 22:15:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	69428	266,76	Trafo BT	
2273	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027241519	1	3	10/12/2025 16:54:33	11/12/2025 12:40:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	19,76	Trafo BT	
2274	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027241521	1	3	10/12/2025 16:54:37	10/12/2025 20:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17445	3,68	Trafo BT	
2275	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 16:55:28	10/12/2025 17:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	22414	139,49	Religador	Religadora Automática
2276	383	12	2025	13090	TER05	TER	BA03351978	1	3	10/12/2025 16:56:00	13/12/2025 09:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	41705	194,05	Ch. Fusível	Base Fusível
2277	383	12	2025	13055	TAP01	TAP	0027241583	1	3	10/12/2025 16:59:01	11/12/2025 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	17445	249,60	Ch. Fusível	Base Fusível
2278	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	BA03350974	1	3	10/12/2025 16:59:02	10/12/2025 18:19:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	58068	136,71		
2279	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	BA03350974	1	3	10/12/2025 16:59:02	10/12/2025 19:06:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	470	58068	1.000,19	Religador	Religadora Automática
2280	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027241585	1	3	10/12/2025 16:59:05	11/12/2025 10:04:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	34,19	Trafo BT	
2281	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027240143	1	3	10/12/2025 17:00:00	10/12/2025 17:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	21507	108,55		
2282	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027241599	1	3	10/12/2025 17:00:07	11/12/2025 10:29:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	17,50	Trafo BT	
2283	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027241601	1	3	10/12/2025 17:00:28	13/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	40441	2.773,02	Trafo BT	
2284	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027241609	1	3	10/12/2025 17:01:08	11/12/2025 10:17:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	34,56	Trafo BT	
2285	383	12	2025	13056	MAC05	MAC	0027241615	1	3	10/12/2025 17:01:32	11/12/2025 16:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55307	71,47	Trafo BT	
2286	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03350966	1	3	10/12/2025 17:01:52	10/12/2025 19:20:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	41705	586,81	Religador	Religadora Automática
2287	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03350966	1	3	10/12/2025 17:01:52	10/12/2025 19:22:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	707	41705	1.654,97	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2288	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03349704	1	3	10/12/2025 17:01:53	10/12/2025 17:06:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	961	41705	68,87	Religador	Religadora Automática
2289	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03349704	1	3	10/12/2025 17:01:53	12/12/2025 07:09:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	41705	228,74	Chave Faca	Chave Unipolar
2290	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027266209	1	3	10/12/2025 17:02:48	12/12/2025 05:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	73,61	Trafo BT	
2291	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027241625	1	3	10/12/2025 17:03:03	11/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	58068	202,04	Trafo BT	
2292	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027241653	1	3	10/12/2025 17:05:00	11/12/2025 10:40:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	17,59	Trafo BT	
2293	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	BA03350990	1	3	10/12/2025 17:05:21	10/12/2025 17:49:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	39761	13,32	Ch. Fusível	Base Fusível
2294	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027241681	1	3	10/12/2025 17:07:22	10/12/2025 22:20:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	5,23	Trafo BT	
2295	383	12	2025	13027	BUZ04	BUZ	0027241705	1	3	10/12/2025 17:09:37	10/12/2025 19:47:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	2,64	Trafo BT	
2296	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027241713	1	3	10/12/2025 17:10:04	10/12/2025 22:12:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	203	40441	1.024,81	Ch. Fusível	Base Fusível
2297	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027241719	1	3	10/12/2025 17:10:31	10/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	20700	244,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2298	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027241727	1	3	10/12/2025 17:11:30	10/12/2025 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	6,45	Trafo BT	
2299	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027241729	1	3	10/12/2025 17:11:37	11/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	15565	16,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2300	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027241745	1	3	10/12/2025 17:12:43	11/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	45576	872,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2301	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027241747	1	3	10/12/2025 17:12:46	10/12/2025 19:31:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,31	Trafo BT	
2302	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027241755	1	3	10/12/2025 17:13:04	11/12/2025 16:03:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	22,84	Trafo BT	
2303	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027241761	1	3	10/12/2025 17:13:38	10/12/2025 19:15:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,03	Trafo BT	
2304	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027234193	1	3	10/12/2025 17:13:46	10/12/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	161	21507	378,98		
2305	383	12	2025	17189	ZSL01	ZSL	0027241767	1	3	10/12/2025 17:14:59	11/12/2025 10:37:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	31314	17,37	Trafo BT	
2306	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027229087	1	3	10/12/2025 17:15:00	10/12/2025 18:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	52844	3,13		
2307	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	BA03350972	1	3	10/12/2025 17:15:24	10/12/2025 20:58:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	39761	118,79	Religador	Religadora Automática
2308	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027241803	1	3	10/12/2025 17:16:44	11/12/2025 08:31:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	41705	243,95	Trafo BT	
2309	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027241821	1	3	10/12/2025 17:18:01	11/12/2025 16:35:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	23,29	Trafo BT	
2310	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027241829	1	3	10/12/2025 17:18:24	10/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	2,05	Trafo BT	
2311	383	12	2025	13058	MAR09	MAR	0027241861	1	3	10/12/2025 17:20:29	11/12/2025 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	60685	14,99	Ch. Fusível	Base Fusível
2312	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027241933	1	3	10/12/2025 17:21:37	10/12/2025 21:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	958	56298	4.173,42	Religador	Religadora Automática
2313	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027241933	1	3	10/12/2025 17:21:37	10/12/2025 22:54:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	331	56298	1.836,68	Religador	Religadora Automática
2314	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027241871	1	3	10/12/2025 17:21:41	10/12/2025 20:21:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	8,99	Trafo BT	
2315	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027241883	1	3	10/12/2025 17:23:11	10/12/2025 20:42:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	3,33	Trafo BT	
2316	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027241887	1	3	10/12/2025 17:23:18	10/12/2025 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	21507	283,07	Ch. Fusível	Base Fusível
2317	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027241899	1	3	10/12/2025 17:23:51	10/12/2025 19:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	17445	112,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2318	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03350984	1	3	10/12/2025 17:25:03	11/12/2025 02:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	58068	704,20	Religador	Religadora Automática
2319	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027229159	1	3	10/12/2025 17:25:42	10/12/2025 22:31:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	17445	351,71	Religador	Religadora Automática
2320	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027241927	1	3	10/12/2025 17:26:10	11/12/2025 10:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	58068	364,29	Ch. Fusível	Base Fusível
2321	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027242019	1	3	10/12/2025 17:26:16	11/12/2025 11:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	23487	536,37	Ch. Fusível	Base Fusível
2322	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027241931	1	3	10/12/2025 17:26:23	10/12/2025 23:39:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	6,22	Trafo BT	
2323	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027241935	1	3	10/12/2025 17:26:27	11/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40506	98,35	Trafo BT	
2324	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027241961	1	3	10/12/2025 17:27:56	11/12/2025 08:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	14,79	Trafo BT	
2325	383	12	2025	13068	PIN05	PIN	0027251355	1	3	10/12/2025 17:28:09	12/12/2025 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	45314	1.723,90	Trafo BT	
2326	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027264935	1	3	10/12/2025 17:29:21	12/12/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	32,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2327	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027240127	1	3	10/12/2025 17:30:00	10/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	109	15765	127,17		
2328	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027242011	1	3	10/12/2025 17:30:34	10/12/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	40441	825,57	Ch. Fusível	Base Fusível
2329	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027242017	1	3	10/12/2025 17:31:04	10/12/2025 22:41:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	5,17	Trafo BT	
2330	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027242025	1	3	10/12/2025 17:31:12	11/12/2025 10:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	17,37	Trafo BT	
2331	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027242031	1	3	10/12/2025 17:31:31	11/12/2025 10:56:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	18592	121,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2332	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 17:31:49	10/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	58068	115,91	Chave Faca	Chave Unipolar
2333	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027242297	1	3	10/12/2025 17:32:10	11/12/2025 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	443	40441	4.273,72	Ch. Fusível	Base Fusível
2334	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027242039	1	3	10/12/2025 17:32:40	11/12/2025 02:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	277	69428	2.365,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2335	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027242057	1	3	10/12/2025 17:34:22	11/12/2025 12:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	18,72	Trafo BT	
2336	383	12	2025	16389	NSA02	NSA	0027242101	1	3	10/12/2025 17:34:32	11/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	397	30376	3.079,84	Ch. Fusível	Base Fusível
2337	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027242063	1	3	10/12/2025 17:34:44	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	29749	1.483,11	Trafo BT	
2338	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027243381	1	3	10/12/2025 17:34:49	12/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40441	270,52	Trafo BT	
2339	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027242105	1	3	10/12/2025 17:36:54	12/12/2025 03:43:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23487	136,46	Trafo BT	
2340	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027242119	1	3	10/12/2025 17:37:39	10/12/2025 20:42:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	251	35595	773,64	Ch. Fusível	Base Fusível
2341	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027242127	1	3	10/12/2025 17:38:23	10/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	5,11	Trafo BT	
2342	383	12	2025	13015	ALC07	ALC	0027242131	1	3	10/12/2025 17:38:42	10/12/2025 18:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58864	3,02	Trafo BT	
2343	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027242139	1	3	10/12/2025 17:39:31	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	48,68	Trafo BT	
2344	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027242145	1	3	10/12/2025 17:39:48	11/12/2025 10:57:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	22651	1.141,74	Trafo BT	
2345	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027242149	1	3	10/12/2025 17:39:52	11/12/2025 01:13:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	7,56	Trafo BT	
2346	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027233883	1	3	10/12/2025 17:40:00	10/12/2025 20:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	39	24509	99,45		
2347	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027242171	1	3	10/12/2025 17:40:51	11/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	37300	158,19	Ch. Fusível	Base Fusível
2348	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027242175	1	3	10/12/2025 17:41:25	10/12/2025 18:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	1,19	Trafo BT	
2349	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027242195	1	3	10/12/2025 17:42:56	11/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29749	101,14	Trafo BT	
2350	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027242249	1	3	10/12/2025 17:46:03	12/12/2025 21:08:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11915	102,73	Trafo BT	
2351	383	12	2025	13079	SCS05	SCS	0027242273	1	3	10/12/2025 17:48:53	11/12/2025 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34425	40,56	Trafo BT	
2352	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027242277	1	3	10/12/2025 17:48:58	11/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	37300	265,64	Ch. Fusível	Base Fusível
2353	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027240647	1	3	10/12/2025 17:49:00	10/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	0,68		
2354	383	12	2025	16394	CESP01	CESP	0027242299	1	3	10/12/2025 17:49:52	13/12/2025 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	63705	3.243,30	Ch. Fusível	Base Fusível
2355	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027242301	1	3	10/12/2025 17:49:54	11/12/2025 04:45:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	20495	612,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2356	383	12	2025	13069	SJB01	SJB	0027242305	1	3	10/12/2025 17:50:16	11/12/2025 01:17:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,45	Trafo BT	
2357	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027242317	1	3	10/12/2025 17:51:17	10/12/2025 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	1,23	Trafo BT	
2358	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027242339	1	3	10/12/2025 17:52:33	10/12/2025 20:41:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	368	90147	1.035,31	Religador	Religadora Automática
2359	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027242345	1	3	10/12/2025 17:53:11	11/12/2025 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	20495	32,07	Trafo BT	
2360	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027242353	1	3	10/12/2025 17:53:27	12/12/2025 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	69428	167,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2361	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027242371	1	3	10/12/2025 17:54:41	10/12/2025 19:17:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	1,37	Trafo BT	
2362	383	12	2025	13056	SEV02	SEV	0027242385	1	3	10/12/2025 17:55:29	11/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	55307	243,87	Ch. Fusível	Base Fusível
2363	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027242387	1	3	10/12/2025 17:55:32	12/12/2025 12:51:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	41	40441	1.760,26	Trafo BT	
2364	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027242401	1	3	10/12/2025 17:56:27	10/12/2025 20:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	2,34	Trafo BT	
2365	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03351026	1	3	10/12/2025 17:56:31	10/12/2025 18:35:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	35595	0,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2366	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027242407	1	3	10/12/2025 17:56:46	11/12/2025 01:36:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	7,66	Trafo BT	
2367	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027242419	1	3	10/12/2025 17:57:28	11/12/2025 08:36:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	17445	58,59	Trafo BT	
2368	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027242423	1	3	10/12/2025 17:57:35	11/12/2025 16:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	32784	984,72	Trafo BT	
2369	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03351006	1	3	10/12/2025 17:57:56	10/12/2025 18:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	465	52844	23,77	Religador	Religadora Automática
2370	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03350526	1	3	10/12/2025 17:59:28	10/12/2025 19:27:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	252	6808	370,72	Religador	Religadora Automática
2371	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03351018	1	3	10/12/2025 18:00:00	10/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23487	1,67	Ch. Fusível	Base Fusível
2372	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027239005	1	3	10/12/2025 18:00:00	10/12/2025 19:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	56108	26,93		
2373	383	12	2025	13090	TER03	TER	0027242465	1	3	10/12/2025 18:00:00	11/12/2025 11:21:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	41705	104,15	Trafo BT	
2374	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027242469	1	3	10/12/2025 18:00:11	10/12/2025 21:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,10	Trafo BT	
2375	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03351006	1	3	10/12/2025 18:02:03	10/12/2025 18:32:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2238	52844	1.133,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2376	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03351006	1	3	10/12/2025 18:02:03	10/12/2025 19:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	52844	244,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2377	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027242497	1	3	10/12/2025 18:02:12	11/12/2025 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	34,99	Trafo BT	
2378	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027234823	1	3	10/12/2025 18:03:52	10/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	41705	1,69		
2379	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027242559	1	3	10/12/2025 18:05:09	10/12/2025 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	37300	40,53	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2380	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027230905	1	3	10/12/2025 18:06:18	10/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	6808	15,22		
2381	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027242593	1	3	10/12/2025 18:07:14	11/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	54032	105,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2382	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027266275	1	3	10/12/2025 18:07:24	12/12/2025 03:02:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	15112	1.185,26	Trafo BT	
2383	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351010	1	3	10/12/2025 18:07:30	10/12/2025 19:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	480	22414	428,00	Religador	Religadora Automática
2384	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351010	1	3	10/12/2025 18:07:30	11/12/2025 19:14:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22414	25,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2385	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027242601	1	3	10/12/2025 18:07:57	11/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	69428	481,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2386	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027242615	1	3	10/12/2025 18:08:38	13/12/2025 00:16:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	54,13	Trafo BT	
2387	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	BA03350974	1	3	10/12/2025 18:08:59	10/12/2025 19:06:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	58068	15,40		
2388	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027242645	1	3	10/12/2025 18:10:43	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	22978	433,61	TRAMO_MT	Jumper
2389	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027242647	1	3	10/12/2025 18:10:49	12/12/2025 22:26:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	41705	836,08	Trafo BT	
2390	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027219787	1	3	10/12/2025 18:11:46	12/12/2025 01:47:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	37300	4.234,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2391	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027242705	1	3	10/12/2025 18:14:55	13/12/2025 01:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	29749	2.771,14	Trafo BT	
2392	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027242725	1	3	10/12/2025 18:15:38	10/12/2025 21:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	23487	103,13	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2393	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027242755	1	3	10/12/2025 18:18:12	10/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	37300	603,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2394	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03350992	1	3	10/12/2025 18:18:30	11/12/2025 01:18:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	29284	1.022,97	Chave Faca	Chave Unipolar
2395	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027242777	1	3	10/12/2025 18:19:00	10/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	23487	50,05	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2396	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027242813	1	3	10/12/2025 18:21:30	12/12/2025 14:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	132,56	Trafo BT	
2397	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03350526	1	3	10/12/2025 18:21:52	10/12/2025 23:54:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	610	6808	3.378,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2398	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027242825	1	3	10/12/2025 18:22:23	10/12/2025 21:59:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,61	Trafo BT	
2399	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027242869	1	3	10/12/2025 18:26:06	10/12/2025 21:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	5,57	Trafo BT	
2400	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027242887	1	3	10/12/2025 18:27:20	11/12/2025 12:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22978	89,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2401	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027242895	1	3	10/12/2025 18:27:45	10/12/2025 20:40:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	39761	101,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2402	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027242895	1	3	10/12/2025 18:27:45	11/12/2025 01:09:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	39761	20,11	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2403	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027242939	1	3	10/12/2025 18:30:40	10/12/2025 22:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	304	41705	1.303,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2404	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03350984	1	3	10/12/2025 18:33:29	11/12/2025 02:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	58068	15,32	Religador	Religadora Automática
2405	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027242995	1	3	10/12/2025 18:35:41	10/12/2025 22:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	11,92	Trafo BT	
2406	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351030	1	3	10/12/2025 18:40:10	10/12/2025 19:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	32980	96,06	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2407	383	12	2025	13079	SCS06	SCS	0027243083	1	3	10/12/2025 18:40:57	11/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	34425	330,42	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2408	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027243093	1	3	10/12/2025 18:41:28	12/12/2025 17:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	47,01	Trafo BT	
2409	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	0027243103	1	3	10/12/2025 18:41:44	11/12/2025 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	58864	42,22	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2410	383	12	2025	16392	PAP02	PAP	0027243105	1	3	10/12/2025 18:41:49	11/12/2025 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	15765	265,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2411	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027243123	1	3	10/12/2025 18:42:00	10/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	60685	81,90	Trafo BT	
2412	383	12	2025	16394	LIB02	LIB	0027248663	1	3	10/12/2025 18:43:12	11/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	63705	1.502,82	Trafo BT	
2413	383	12	2025	13093	VDP07	VDP	BA03351034	1	3	10/12/2025 18:43:42	10/12/2025 23:52:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	50171	303,52	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2414	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027243143	1	3	10/12/2025 18:44:16	11/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	54375	102,75	Trafo BT	
2415	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027243163	1	3	10/12/2025 18:45:29	10/12/2025 23:23:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	4,63	Trafo BT	
2416	383	12	2025	13058	MAR05	MAR	0027243175	1	3	10/12/2025 18:45:55	11/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	47,64	Trafo BT	
2417	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027243239	1	3	10/12/2025 18:50:36	11/12/2025 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	58864	574,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2418	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027243243	1	3	10/12/2025 18:50:57	10/12/2025 19:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58864	0,70	Trafo BT	
2419	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027243251	1	3	10/12/2025 18:51:17	11/12/2025 10:06:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	15,25	Trafo BT	
2420	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027243253	1	3	10/12/2025 18:51:21	11/12/2025 08:39:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	13,81	Trafo BT	
2421	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027243263	1	3	10/12/2025 18:51:31	11/12/2025 13:25:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12777	18,56	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2422	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351042	1	3	10/12/2025 18:52:00	10/12/2025 20:09:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	641	22978	822,79	Religador	Religadora Automática
2423	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 18:52:14	10/12/2025 19:09:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1801	40506	526,29	Religador	Religadora Automática
2424	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027243295	1	3	10/12/2025 18:54:00	11/12/2025 19:34:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	32784	641,40	Trafo BT	
2425	383	12	2025	13090	TER05	TER	BA03351046	1	3	10/12/2025 18:54:21	10/12/2025 21:42:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	41705	89,82	Religador	Religadora Automática
2426	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027243317	1	3	10/12/2025 18:55:43	11/12/2025 04:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	37300	1.416,38	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2427	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027248083	1	3	10/12/2025 18:56:09	11/12/2025 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	170	34425	2.249,24	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2428	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03349832	1	3	10/12/2025 18:57:21	10/12/2025 19:00:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	335	41705	19,08	Religador	Religadora Automática
2429	383	12	2025	13044	IBS10	IBS	0027243373	1	3	10/12/2025 18:58:43	11/12/2025 23:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	35506	283,21	Trafo BT	
2430	383	12	2025	13055	TAP01	TAP	0027243375	1	3	10/12/2025 18:59:05	12/12/2025 14:24:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	17445	2.475,56	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2431	383	12	2025	13055	TAP01	TAP	0027243375	1	3	10/12/2025 18:59:05	12/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	17445	48,35	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2432	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027243387	1	3	10/12/2025 18:59:37	12/12/2025 10:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	6808	3.505,75	Trafo BT	
2433	383	12	2025	13027	BUZ04	BUZ	0027241705	1	3	10/12/2025 19:00:00	10/12/2025 19:47:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	113	32784	90,05		
2434	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027243407	1	3	10/12/2025 19:00:46	11/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	171	40441	1.080,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2435	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027243415	1	3	10/12/2025 19:01:38	11/12/2025 18:23:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	23,36	Trafo BT	
2436	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027243419	1	3	10/12/2025 19:01:58	11/12/2025 01:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39761	41,10	Trafo BT	
2437	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027243453	1	3	10/12/2025 19:04:24	11/12/2025 01:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	28083	25,51	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2438	383	12	2025	13088	TAM11	TAM	0027243457	1	3	10/12/2025 19:04:52	10/12/2025 21:31:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,45	Trafo BT	
2439	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027241025	1	3	10/12/2025 19:05:00	10/12/2025 19:20:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	56108	10,88		
2440	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027243471	1	3	10/12/2025 19:05:38	11/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	15565	995,59	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2441	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03351056	1	3	10/12/2025 19:06:13	10/12/2025 19:09:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	538	17445	28,84	Religador	Religadora Automática
2442	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03351056	1	3	10/12/2025 19:06:13	10/12/2025 19:46:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	180	17445	120,00	Chave Faca	Chave Unipolar
2443	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03351056	1	3	10/12/2025 19:06:13	10/12/2025 19:50:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	17445	8,03	Religador	Religadora Automática
2444	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03351056	1	3	10/12/2025 19:06:13	10/12/2025 19:09:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	224	23022	12,01	Religador	Religadora Automática
2445	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027243475	1	3	10/12/2025 19:06:20	11/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	23487	90,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2446	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027243485	1	3	10/12/2025 19:07:05	11/12/2025 17:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	18592	223,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2447	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027243501	1	3	10/12/2025 19:07:43	10/12/2025 20:22:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	1,25	Trafo BT	
2448	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027243515	1	3	10/12/2025 19:09:05	11/12/2025 10:03:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	29284	134,15	Trafo BT	
2449	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03351088	1	3	10/12/2025 19:10:00	10/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	21507	508,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2450	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027243537	1	3	10/12/2025 19:10:05	11/12/2025 13:53:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	18,73	Trafo BT	
2451	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	0027243541	1	3	10/12/2025 19:10:06	12/12/2025 00:25:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	29,26	Trafo BT	
2452	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027243543	1	3	10/12/2025 19:10:34	10/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	10028	13,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2453	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027243547	1	3	10/12/2025 19:10:56	12/12/2025 15:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	44,58	Trafo BT	
2454	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027243583	1	3	10/12/2025 19:13:38	10/12/2025 21:11:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,96	Trafo BT	
2455	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027243625	1	3	10/12/2025 19:16:35	11/12/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	22757	1.119,68	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2456	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027243625	1	3	10/12/2025 19:16:35	11/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	22757	251,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2457	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027243639	1	3	10/12/2025 19:17:02	11/12/2025 10:34:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	15,29	Trafo BT	
2458	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027243669	1	3	10/12/2025 19:19:06	12/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	63705	363,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2459	383	12	2025	13056	QUI03	QUI	0027243673	1	3	10/12/2025 19:19:07	11/12/2025 10:45:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	34	55307	524,73	Trafo BT	
2460	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027243671	1	3	10/12/2025 19:19:07	11/12/2025 04:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	20495	53,89	Trafo BT	
2461	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027243683	1	3	10/12/2025 19:20:08	11/12/2025 12:48:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	34,95	Trafo BT	
2462	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03349704	1	3	10/12/2025 19:20:30	10/12/2025 19:24:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	41705	17,50	Religador	Religadora Automática
2463	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03351064	1	3	10/12/2025 19:20:50	10/12/2025 22:29:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	18592	906,40	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2464	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03351064	1	3	10/12/2025 19:20:50	10/12/2025 23:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	332	54493	1.438,94	Religador	Religadora Automática
2465	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027241017	1	3	10/12/2025 19:21:00	10/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	56108	2,80		
2466	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027243711	1	3	10/12/2025 19:23:08	10/12/2025 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	1,03	Trafo BT	
2467	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027243727	1	3	10/12/2025 19:23:49	11/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	16,44	Trafo BT	
2468	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	BA03351072	1	3	10/12/2025 19:24:34	10/12/2025 19:28:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1601	37300	108,51	Religador	Religadora Automática
2469	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	BA03351072	1	3	10/12/2025 19:24:34	10/12/2025 20:05:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	37300	46,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2470	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	BA03351072	1	3	10/12/2025 19:24:34	10/12/2025 20:42:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	282	37300	364,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2471	383	12	2025	13093	VDP10	VDP	0027243735	1	3	10/12/2025 19:24:38	11/12/2025 13:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	18,57	Trafo BT	
2472	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03350966	1	3	10/12/2025 19:24:43	10/12/2025 20:06:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	41705	176,04	Chave Faca	Chave Unipolar
2473	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027243765	1	3	10/12/2025 19:26:12	11/12/2025 12:01:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	33,19	Trafo BT	
2474	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027243775	1	3	10/12/2025 19:26:43	11/12/2025 15:28:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	60,07	Trafo BT	
2475	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027230825	1	3	10/12/2025 19:27:29	10/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	23022	2,50	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2476	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027243793	1	3	10/12/2025 19:27:56	11/12/2025 10:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	30,75	Trafo BT	
2477	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027243797	1	3	10/12/2025 19:27:58	11/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	37300	1.088,14	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2478	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027230825	1	3	10/12/2025 19:28:00	10/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23022	0,20		
2479	383	12	2025	13028	CAF07	CAF	0027243801	1	3	10/12/2025 19:28:04	10/12/2025 22:25:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54032	8,85	Trafo BT	
2480	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027243807	1	3	10/12/2025 19:28:35	11/12/2025 23:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	40506	339,68	Trafo BT	
2481	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027243831	1	3	10/12/2025 19:30:40	10/12/2025 20:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58864	1,01	Trafo BT	
2482	383	12	2025	13050	ITB02	ITB	0027243843	1	3	10/12/2025 19:31:03	12/12/2025 08:39:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	37,14	Trafo BT	
2483	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027246683	1	3	10/12/2025 19:31:18	11/12/2025 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	54375	1.858,67	Trafo BT	
2484	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027243883	1	3	10/12/2025 19:33:27	10/12/2025 22:24:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,85	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2485	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027243885	1	3	10/12/2025 19:33:31	11/12/2025 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	37300	143,15	Trafo BT	
2486	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027243887	1	3	10/12/2025 19:33:42	12/12/2025 10:42:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	39,14	Trafo BT	
2487	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027243907	1	3	10/12/2025 19:36:08	10/12/2025 22:19:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	5,45	Trafo BT	
2488	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027243917	1	3	10/12/2025 19:37:01	10/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	90147	13,58	Trafo BT	
2489	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027244011	1	3	10/12/2025 19:37:20	11/12/2025 11:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	15,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2490	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027244003	1	3	10/12/2025 19:41:59	11/12/2025 08:58:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	13,28	Trafo BT	
2491	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027244027	1	3	10/12/2025 19:43:23	11/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	58068	246,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2492	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027244031	1	3	10/12/2025 19:43:30	11/12/2025 11:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34425	46,87	Trafo BT	
2493	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03351080	1	3	10/12/2025 19:43:54	10/12/2025 19:47:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	245	47293	16,40	Religador	Religadora Automática
2494	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03351080	1	3	10/12/2025 19:43:54	10/12/2025 19:49:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1421	47293	140,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2495	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03351080	1	3	10/12/2025 19:43:54	10/12/2025 21:04:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	732	47293	982,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2496	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03351080	1	3	10/12/2025 19:43:54	10/12/2025 19:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1441	47293	107,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2497	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03351080	1	3	10/12/2025 19:43:54	10/12/2025 19:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1263	47293	94,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2498	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03351080	1	3	10/12/2025 19:43:54	10/12/2025 19:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	180	47293	13,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2499	383	12	2025	17189	ZSL03	ZSL	0027244035	1	3	10/12/2025 19:44:29	11/12/2025 20:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	31314	2.160,13	Trafo BT	
2500	383	12	2025	13086	SPT09	SPT	0027244039	1	3	10/12/2025 19:44:33	11/12/2025 09:48:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	80	48029	1.125,51	Trafo BT	
2501	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027244055	1	3	10/12/2025 19:45:31	10/12/2025 20:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	3,67	Trafo BT	
2502	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027244073	1	3	10/12/2025 19:46:34	11/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	58068	727,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2503	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027244077	1	3	10/12/2025 19:46:43	11/12/2025 06:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	39122	545,00	Trafo BT	
2504	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03349860	1	3	10/12/2025 19:46:58	10/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	241	58068	233,10	Chave Faca	Chave Unipolar
2505	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027244083	1	3	10/12/2025 19:47:03	11/12/2025 16:24:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	138	11915	2.845,98	Trafo BT	
2506	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027244105	1	3	10/12/2025 19:47:55	10/12/2025 21:48:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,01	Trafo BT	
2507	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027240577	1	3	10/12/2025 19:48:03	10/12/2025 20:23:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	21507	2,98		
2508	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027244165	1	3	10/12/2025 19:49:31	10/12/2025 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	25976	177,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2509	383	12	2025	16389	NSA02	NSA	0027244255	1	3	10/12/2025 19:54:44	11/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	30376	30,51	Trafo BT	
2510	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027244257	1	3	10/12/2025 19:54:49	11/12/2025 09:50:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	13,93	Trafo BT	
2511	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027234159	1	3	10/12/2025 19:55:14	12/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	123	29749	3.945,77	Trafo BT	
2512	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03351120	1	3	10/12/2025 19:55:21	10/12/2025 20:23:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	0,94	Ch. Fusível	Base Fusível
2513	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027244355	1	3	10/12/2025 19:56:24	11/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22757	311,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2514	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027244301	1	3	10/12/2025 19:57:02	12/12/2025 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45576	113,50	Trafo BT	
2515	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027244305	1	3	10/12/2025 19:57:20	11/12/2025 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	230	37300	1.581,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2516	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027266225	1	3	10/12/2025 19:58:20	12/12/2025 06:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58068	139,44	Trafo BT	
2517	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027244331	1	3	10/12/2025 19:58:30	11/12/2025 10:10:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	14,20	Trafo BT	
2518	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027244341	1	3	10/12/2025 19:58:45	11/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37300	59,08	Trafo BT	
2519	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027244349	1	3	10/12/2025 19:59:07	11/12/2025 03:15:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,28	Trafo BT	
2520	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027277743	1	3	10/12/2025 19:59:38	13/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	29749	491,38	Trafo BT	
2521	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027244451	1	3	10/12/2025 20:00:27	11/12/2025 14:12:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	58068	18,19	Trafo BT	
2522	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027244485	1	3	10/12/2025 20:02:23	10/12/2025 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	56108	465,39	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2523	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027234931	1	3	10/12/2025 20:03:03	10/12/2025 20:31:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	6808	9,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2524	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027234931	1	3	10/12/2025 20:03:03	10/12/2025 21:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	6808	3,15		
2525	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027244499	1	3	10/12/2025 20:03:06	11/12/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21507	198,97	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2526	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027244511	1	3	10/12/2025 20:03:43	11/12/2025 08:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	37300	1.304,30	Ch. Fusível	Base Fusível
2527	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027244569	1	3	10/12/2025 20:05:39	11/12/2025 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22978	37,28	Ch. Fusível	Base Fusível
2528	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03350826	1	3	10/12/2025 20:06:41	10/12/2025 23:52:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	185	56108	695,55	Religador	Religadora Automática
2529	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03351100	1	3	10/12/2025 20:08:31	10/12/2025 21:51:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	929	56108	1.591,69	Religador	Religadora Automática
2530	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03351100	1	3	10/12/2025 20:08:31	10/12/2025 21:52:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	56108	286,55	Religador	Religadora Automática
2531	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03351100	1	3	10/12/2025 20:08:31	11/12/2025 00:24:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	56108	528,69	Religador	Religadora Automática
2532	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03351100	1	3	10/12/2025 20:08:31	11/12/2025 01:47:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	56108	282,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2533	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03351100	1	3	10/12/2025 20:08:31	11/12/2025 17:32:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	56108	470,96	Religador	Religadora Automática
2534	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351104	1	3	10/12/2025 20:11:54	10/12/2025 21:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	22978	207,46	TRAMO_MT	Jumper
2535	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351042	1	3	10/12/2025 20:13:56	10/12/2025 22:45:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	308	22978	777,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2536	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351042	1	3	10/12/2025 20:13:56	10/12/2025 23:28:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	22978	373,33	Religador	Religadora Automática
2537	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027244719	1	3	10/12/2025 20:15:24	12/12/2025 01:24:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	29,15	Trafo BT	
2538	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	0027244725	1	3	10/12/2025 20:15:42	11/12/2025 07:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	32980	158,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2539	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027244769	1	3	10/12/2025 20:18:25	11/12/2025 02:57:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	35595	73,16	Trafo BT	
2540	383	12	2025	13046	INO09	INO	0027244779	1	3	10/12/2025 20:19:01	11/12/2025 09:03:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	12,74	Trafo BT	
2541	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	0027244791	1	3	10/12/2025 20:20:07	11/12/2025 14:59:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	60685	111,95	Trafo BT	
2542	383	12	2025	13052	ITR09	ITR	0027247985	1	3	10/12/2025 20:20:20	11/12/2025 09:00:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	12,67	Trafo BT	
2543	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027259243	1	3	10/12/2025 20:20:20	11/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	21507	3.487,61	Ch. Fusível	Base Fusível
2544	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03350636	1	3	10/12/2025 20:20:24	10/12/2025 21:03:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1692	17445	1.229,05	Religador	Religadora Automática
2545	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027244807	1	3	10/12/2025 20:21:18	11/12/2025 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	15112	149,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2546	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 20:21:38	11/12/2025 00:04:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22414	3,71	Religador	Religadora Automática
2547	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027244831	1	3	10/12/2025 20:22:58	11/12/2025 04:30:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	52844	24,40	Trafo BT	
2548	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027244845	1	3	10/12/2025 20:24:25	11/12/2025 08:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	12341	148,92	Ch. Fusível	Base Fusível
2549	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027244845	1	3	10/12/2025 20:24:25	11/12/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	12341	931,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2550	383	12	2025	13037	GAB03	GAB	0027244849	1	3	10/12/2025 20:24:36	11/12/2025 16:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	65189	60,72	Trafo BT	
2551	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027244855	1	3	10/12/2025 20:24:54	10/12/2025 20:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	1,04	Trafo BT	
2552	383	12	2025	17189	ZSL06	ZSL	0027234039	1	3	10/12/2025 20:25:00	10/12/2025 20:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	31314	23,85		
2553	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	BA03351114	1	3	10/12/2025 20:26:34	10/12/2025 20:32:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	565	10028	51,79	Religador	Religadora Automática
2554	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03350636	1	3	10/12/2025 20:27:15	10/12/2025 20:37:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	17445	29,91	Religador	Religadora Automática
2555	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03350636	1	3	10/12/2025 20:27:15	11/12/2025 00:15:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	411	17445	1.563,63	Religador	Religadora Automática
2556	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027244891	1	3	10/12/2025 20:28:35	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	37300	337,71	Trafo BT	
2557	383	12	2025	13015	ALC15	ALC	0027244961	1	3	10/12/2025 20:32:26	10/12/2025 21:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58864	1,32	Trafo BT	
2558	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027244963	1	3	10/12/2025 20:32:42	11/12/2025 01:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	69428	52,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2559	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	BA03351122	1	3	10/12/2025 20:33:45	10/12/2025 23:22:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	24480	157,81	Religador	Religadora Automática
2560	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	BA03351122	1	3	10/12/2025 20:33:45	10/12/2025 23:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	24480	35,00	Religador	Religadora Automática
2561	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	BA03351122	1	3	10/12/2025 20:33:45	10/12/2025 23:38:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	24480	61,46	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2562	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	BA03351122	1	3	10/12/2025 20:33:45	11/12/2025 00:25:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	24480	212,68	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2563	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027244977	1	3	10/12/2025 20:34:23	11/12/2025 03:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	40506	488,39	Ch. Fusível	Base Fusível
2564	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	0027244989	1	3	10/12/2025 20:35:17	12/12/2025 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	31314	165,39	Trafo BT	
2565	383	12	2025	17184	CAM03	CAM	0027245025	1	3	10/12/2025 20:37:10	11/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	24480	72,74	Ch. Fusível	Base Fusível
2566	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027242339	1	3	10/12/2025 20:38:06	10/12/2025 20:41:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	90147	16,95	Religador	Religadora Automática
2567	383	12	2025	13037	GAB08	GAB	0027267191	1	3	10/12/2025 20:39:24	12/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	81	65189	3.996,81	TRAMO_MT	Jumper
2568	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027242339	1	3	10/12/2025 20:42:15	10/12/2025 20:46:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1328	90147	96,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2569	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027245087	1	3	10/12/2025 20:43:06	11/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	69428	409,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2570	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027245089	1	3	10/12/2025 20:43:24	11/12/2025 11:36:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	56108	312,67	Trafo BT	
2571	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027245095	1	3	10/12/2025 20:43:32	10/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	2,02	Trafo BT	
2572	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03351214	1	3	10/12/2025 20:48:00	10/12/2025 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	45576	24,93	Ch. Fusível	Base Fusível
2573	383	12	2025	13058	MAR07	MAR	0027273973	1	3	10/12/2025 20:48:17	12/12/2025 19:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	60685	1.956,30	Trafo BT	
2574	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027245191	1	3	10/12/2025 20:49:38	10/12/2025 21:28:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	0,65	Trafo BT	
2575	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027245193	1	3	10/12/2025 20:50:03	11/12/2025 13:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	16,43	Trafo BT	
2576	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027245195	1	3	10/12/2025 20:50:21	11/12/2025 12:52:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	16,03	Trafo BT	
2577	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027245199	1	3	10/12/2025 20:50:39	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	38,31	Trafo BT	
2578	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027245201	1	3	10/12/2025 20:50:40	11/12/2025 10:34:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	13,73	Trafo BT	
2579	383	12	2025	16391	NVS06	NVS	0027245219	1	3	10/12/2025 20:51:54	10/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	25133	273,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2580	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027245225	1	3	10/12/2025 20:52:17	11/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56108	6,13	Trafo BT	
2581	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027245233	1	3	10/12/2025 20:53:15	11/12/2025 14:19:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	17,43	Trafo BT	
2582	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027245249	1	3	10/12/2025 20:54:00	11/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	13,20	Trafo BT	
2583	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027245259	1	3	10/12/2025 20:55:44	11/12/2025 09:47:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	21507	617,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2584	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027240063	1	3	10/12/2025 20:56:00	10/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	24480	9,17		
2585	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027245283	1	3	10/12/2025 20:57:29	11/12/2025 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	56108	254,14	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2586	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03349980	1	3	10/12/2025 20:59:24	10/12/2025 21:04:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1801	40506	143,58	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2587	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027245327	1	3	10/12/2025 21:01:06	10/12/2025 22:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	27618	20,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2588	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027242595	1	3	10/12/2025 21:01:11	12/12/2025 02:12:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	29,18	Trafo BT	
2589	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027245349	1	3	10/12/2025 21:03:02	11/12/2025 11:30:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24480	14,46	Trafo BT	
2590	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027245363	1	3	10/12/2025 21:04:08	11/12/2025 12:26:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	60685	76,90	Trafo BT	
2591	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027245367	1	3	10/12/2025 21:04:39	11/12/2025 09:05:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	12,02	Trafo BT	
2592	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027245399	1	3	10/12/2025 21:06:17	11/12/2025 20:35:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	23,48	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2593	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027245403	1	3	10/12/2025 21:07:05	11/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	131	52844	508,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2594	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351144	1	3	10/12/2025 21:08:41	10/12/2025 22:17:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1006	22978	1.156,90	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2595	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351144	1	3	10/12/2025 21:08:41	10/12/2025 23:30:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	950	22978	2.246,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2596	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027245449	1	3	10/12/2025 21:09:42	11/12/2025 13:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	45314	932,23	Trafo BT	
2597	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027245451	1	3	10/12/2025 21:09:48	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	55307	262,90	Trafo BT	
2598	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027245471	1	3	10/12/2025 21:10:50	11/12/2025 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	24480	41,51	Ch. Fusível	Base Fusível
2599	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027245493	1	3	10/12/2025 21:11:41	11/12/2025 08:20:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	29284	178,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2600	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027245499	1	3	10/12/2025 21:11:56	11/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	24480	106,43	Ch. Fusível	Base Fusível
2601	383	12	2025	17189	ZSL03	ZSL	0027245507	1	3	10/12/2025 21:12:47	10/12/2025 23:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	31314	66,37	Ch. Fusível	Base Fusível
2602	383	12	2025	17189	ZSL02	ZSL	0027245509	1	3	10/12/2025 21:13:17	11/12/2025 21:12:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	81	31314	1.943,21	Trafo BT	
2603	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	BA03351072	1	3	10/12/2025 21:16:22	10/12/2025 21:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	285	37300	17,57	Ch. Fusível	Base Fusível
2604	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027245565	1	3	10/12/2025 21:17:44	11/12/2025 12:59:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	31,39	Trafo BT	
2605	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03350878	1	3	10/12/2025 21:18:55	10/12/2025 21:44:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	21507	123,50	Religador	Religadora Automática
2606	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027245581	1	3	10/12/2025 21:19:11	11/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	24480	971,43	Trafo BT	
2607	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	BA03351176	1	3	10/12/2025 21:19:16	11/12/2025 00:24:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	21507	878,43	Religador	Religadora Automática
2608	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03351160	1	3	10/12/2025 21:19:28	11/12/2025 00:11:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	22414	422,26	Religador	Religadora Automática
2609	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03351160	1	3	10/12/2025 21:19:28	11/12/2025 01:30:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	22414	468,63	Religador	Religadora Automática
2610	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03351160	1	3	10/12/2025 21:19:28	11/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	22414	234,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2611	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027245593	1	3	10/12/2025 21:19:57	11/12/2025 12:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22757	60,66	Trafo BT	
2612	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027245613	1	3	10/12/2025 21:21:30	11/12/2025 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	56108	452,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2613	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027245615	1	3	10/12/2025 21:21:37	11/12/2025 03:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	39761	229,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2614	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027255297	1	3	10/12/2025 21:24:07	11/12/2025 22:42:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	54375	1.644,48	Trafo BT	
2615	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027247365	1	3	10/12/2025 21:24:51	11/12/2025 19:40:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	44,51	Trafo BT	
2616	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 21:25:20	11/12/2025 00:10:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	15565	176,55	Religador	Religadora Automática
2617	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 21:25:20	11/12/2025 00:10:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	292	15565	805,51	Religador	Religadora Automática
2618	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 21:25:20	11/12/2025 08:35:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	15565	33,53	Religador	Religadora Automática
2619	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	10/12/2025 21:25:20	11/12/2025 08:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	562	15565	6.282,07	Chave Faca	Chave Unipolar
2620	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027245675	1	3	10/12/2025 21:26:08	12/12/2025 09:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	41705	471,06	Trafo BT	
2621	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027245679	1	3	10/12/2025 21:26:35	10/12/2025 23:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	15765	12,09	Trafo BT	
2622	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03351164	1	3	10/12/2025 21:29:56	10/12/2025 22:21:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	644	40506	549,19	Religador	Religadora Automática
2623	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03351164	1	3	10/12/2025 21:29:56	11/12/2025 00:54:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	406	40506	1.382,66	Religador	Religadora Automática
2624	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03351164	1	3	10/12/2025 21:29:56	11/12/2025 01:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	329	40506	1.332,82	Ch. Fusível	Base Fusível
2625	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03351164	1	3	10/12/2025 21:29:56	12/12/2025 00:07:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	40506	2.183,07	Ch. Fusível	Base Fusível
2626	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027245739	1	3	10/12/2025 21:30:34	11/12/2025 11:30:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	30376	503,88	Trafo BT	
2627	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027245745	1	3	10/12/2025 21:30:47	10/12/2025 23:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	1,79	Ch. Fusível	Base Fusível
2628	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027244485	1	3	10/12/2025 21:31:00	10/12/2025 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	56108	3,40		
2629	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027245805	1	3	10/12/2025 21:34:10	10/12/2025 22:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	726	19645	760,28	Ch. Fusível	Base Fusível
2630	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027247075	1	3	10/12/2025 21:34:10	11/12/2025 02:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	321	19645	1.459,66	Ch. Fusível	Base Fusível
2631	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	BA03351072	1	3	10/12/2025 21:36:08	11/12/2025 18:41:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	37300	4.913,26	Ch. Fusível	Base Fusível
2632	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	0027245825	1	3	10/12/2025 21:36:08	10/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	52844	0,19	Trafo BT	
2633	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027245841	1	3	10/12/2025 21:36:36	12/12/2025 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	32980	149,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2634	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027245843	1	3	10/12/2025 21:36:37	11/12/2025 11:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	14,34	Trafo BT	
2635	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027256709	1	3	10/12/2025 21:36:50	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	56108	349,34	Ch. Fusível	Base Fusível
2636	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027245861	1	3	10/12/2025 21:38:00	10/12/2025 23:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	185	54493	377,55	Trafo BT	
2637	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03351174	1	3	10/12/2025 21:38:49	10/12/2025 21:42:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	857	11915	55,23	Religador	Religadora Automática
2638	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03351174	1	3	10/12/2025 21:38:49	11/12/2025 01:54:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	11915	450,88	Religador	Religadora Automática
2639	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03351174	1	3	10/12/2025 21:38:49	11/12/2025 02:36:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	11915	1.125,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2640	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03351174	1	3	10/12/2025 21:38:49	11/12/2025 03:17:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	154	11915	868,52	TRAMO_MT	Jumper
2641	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027234693	1	3	10/12/2025 21:38:53	10/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	6808	3,43		
2642	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 21:42:00	10/12/2025 22:36:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	255	17445	232,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2643	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027245957	1	3	10/12/2025 21:44:31	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	34425	1.853,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2644	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027245985	1	3	10/12/2025 21:44:46	12/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	173,02	Ch. Fusível	Base Fusível
2645	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027245981	1	3	10/12/2025 21:45:37	11/12/2025 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	22414	54,12	Trafo BT	
2646	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 21:56:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	984	52844	172,20	Religador	Religadora Automática
2647	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 21:57:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1349	52844	259,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2648	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2402	52844	561,13	Religador	Religadora Automática
2649	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 21:49:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	52844	0,73	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2650	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 21:51:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3435	52844	325,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2651	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	52844	1,17	Religador	Religadora Automática
2652	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	BA03351180	1	3	10/12/2025 21:45:59	10/12/2025 21:49:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2123	20700	129,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2653	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027245987	1	3	10/12/2025 21:46:00	11/12/2025 13:23:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24480	15,62	Trafo BT	
2654	383	12	2025	13068	PIN11	PIN	0027245989	1	3	10/12/2025 21:46:01	11/12/2025 10:03:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	12,29	Trafo BT	
2655	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027245993	1	3	10/12/2025 21:46:09	11/12/2025 05:38:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	7,87	Trafo BT	
2656	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027246003	1	3	10/12/2025 21:47:01	11/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	10,43	Trafo BT	
2657	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027246013	1	3	10/12/2025 21:48:01	11/12/2025 10:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	21507	164,88	Trafo BT	
2658	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027246015	1	3	10/12/2025 21:48:13	11/12/2025 14:32:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	16,74	Trafo BT	
2659	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027246023	1	3	10/12/2025 21:48:48	10/12/2025 23:23:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	1,59	Trafo BT	
2660	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027246035	1	3	10/12/2025 21:49:02	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	38,37	Trafo BT	
2661	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027246067	1	3	10/12/2025 21:50:02	12/12/2025 09:10:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	35,34	Trafo BT	
2662	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027246083	1	3	10/12/2025 21:50:48	10/12/2025 22:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	152	25976	160,11	Ch. Fusível	Base Fusível
2663	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351186	1	3	10/12/2025 21:53:43	11/12/2025 00:10:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	169	22414	384,01	Religador	Religadora Automática
2664	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351186	1	3	10/12/2025 21:53:43	11/12/2025 04:16:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	22414	638,08	Religador	Religadora Automática
2665	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027246163	1	3	10/12/2025 21:54:06	11/12/2025 00:20:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	2,45	Trafo BT	
2666	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027229387	1	3	10/12/2025 21:55:00	11/12/2025 01:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	32784	3,47		
2667	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027246187	1	3	10/12/2025 21:55:09	13/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29749	262,07	Trafo BT	
2668	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027246213	1	3	10/12/2025 21:56:12	11/12/2025 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	24,83	Trafo BT	
2669	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027238553	1	3	10/12/2025 22:00:00	10/12/2025 22:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	32784	4,84		
2670	383	12	2025	13028	CAF08	CAF	0027239325	1	3	10/12/2025 22:00:00	10/12/2025 22:32:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	54032	28,21		
2671	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027246271	1	3	10/12/2025 22:00:00	11/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	40506	378,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2672	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027228137	1	3	10/12/2025 22:00:00	11/12/2025 00:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	47293	122,77		
2673	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027246273	1	3	10/12/2025 22:00:09	11/12/2025 11:48:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	13,81	Trafo BT	
2674	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03349754	1	3	10/12/2025 22:02:30	10/12/2025 23:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	352	37300	572,39	Chave Faca	Chave Unipolar
2675	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027246313	1	3	10/12/2025 22:02:42	11/12/2025 11:36:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	13,57	Trafo BT	
2676	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027246337	1	3	10/12/2025 22:03:39	11/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	4,69	Trafo BT	
2677	383	12	2025	17189	ZSL02	ZSL	0027248137	1	3	10/12/2025 22:04:48	11/12/2025 05:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	31314	52,17	Trafo BT	
2678	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	DT27246357	1	3	10/12/2025 22:05:00	10/12/2025 23:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	35506	2,30	Trafo BT	
2679	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027246369	1	3	10/12/2025 22:06:53	11/12/2025 00:21:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	170	54493	382,17	Trafo BT	
2680	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027246373	1	3	10/12/2025 22:07:33	11/12/2025 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	20700	409,41	Ch. Fusível	Base Fusível
2681	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027246377	1	3	10/12/2025 22:07:45	11/12/2025 10:53:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	12,76	Trafo BT	
2682	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027246435	1	3	10/12/2025 22:12:15	11/12/2025 09:08:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	10,94	Trafo BT	
2683	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027246459	1	3	10/12/2025 22:14:23	11/12/2025 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	5,43	Trafo BT	
2684	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027237939	1	3	10/12/2025 22:15:00	10/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	45576	10,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2685	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027246539	1	3	10/12/2025 22:20:32	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	17445	438,42	Ch. Fusível	Base Fusível
2686	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027246567	1	3	10/12/2025 22:22:29	11/12/2025 11:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	12,72	Trafo BT	
2687	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027246573	1	3	10/12/2025 22:23:24	11/12/2025 12:55:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	29749	581,63	Trafo BT	
2688	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027246597	1	3	10/12/2025 22:25:28	12/12/2025 18:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	58068	578,62	Ch. Fusível	Base Fusível
2689	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	10/12/2025 22:26:35	11/12/2025 01:30:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	579	11915	1.775,92	Religador	Religadora Automática
2690	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	10/12/2025 22:26:35	11/12/2025 16:47:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	11915	256,85	Religador	Religadora Automática
2691	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	10/12/2025 22:26:35	11/12/2025 21:52:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	11915	1.921,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2692	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	10/12/2025 22:26:35	11/12/2025 21:52:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	457	11915	10.708,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2693	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	10/12/2025 22:26:35	12/12/2025 12:35:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	11915	1.602,48	TRAMO_MT	Jumper
2694	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03351220	1	3	10/12/2025 22:26:35	11/12/2025 01:30:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	11915	27,60	Religador	Religadora Automática
2695	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027246623	1	3	10/12/2025 22:27:24	11/12/2025 16:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	50171	108,36	Trafo BT	
2696	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027246669	1	3	10/12/2025 22:31:09	11/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	16998	605,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2697	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	10/12/2025 22:31:10	10/12/2025 23:31:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	22414	319,03	Religador	Religadora Automática
2698	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027246673	1	3	10/12/2025 22:31:19	12/12/2025 08:38:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	34,12	Trafo BT	
2699	383	12	2025	13042	ICA03	ICA	0027246743	1	3	10/12/2025 22:35:21	10/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45691	1,24	Trafo BT	
2700	383	12	2025	13058	MAR01	MAR	0027246751	1	3	10/12/2025 22:38:05	11/12/2025 13:12:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	60685	786,96	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2701	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027246755	1	3	10/12/2025 22:38:16	11/12/2025 01:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	40890	60,81	Ch. Fusivel	Base Fusível
2702	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027246755	1	3	10/12/2025 22:38:16	11/12/2025 01:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	40890	9,94	Ch. Fusivel	Base Fusível
2703	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027246825	1	3	10/12/2025 22:44:06	11/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54493	57,99	Trafo BT	
2704	383	12	2025	13056	CAR03	CAR	0027246829	1	3	10/12/2025 22:44:20	11/12/2025 10:16:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	23,07	Trafo BT	
2705	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027246853	1	3	10/12/2025 22:45:44	11/12/2025 13:05:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	82	29749	1.174,38	Trafo BT	
2706	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027246893	1	3	10/12/2025 22:46:40	11/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	69428	384,22	Ch. Fusivel	Base Fusível
2707	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027246865	1	3	10/12/2025 22:47:19	11/12/2025 10:50:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	29749	108,53	Trafo BT	
2708	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027246881	1	3	10/12/2025 22:48:05	11/12/2025 04:10:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,38	Trafo BT	
2709	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027246897	1	3	10/12/2025 22:49:57	12/12/2025 12:13:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	69428	448,64	Trafo BT	
2710	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027246903	1	3	10/12/2025 22:50:57	11/12/2025 10:05:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	22,50	Trafo BT	
2711	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027246913	1	3	10/12/2025 22:51:52	11/12/2025 10:27:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	11,59	Trafo BT	
2712	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027246925	1	3	10/12/2025 22:52:42	11/12/2025 10:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	11,69	Trafo BT	
2713	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	DT27246939	1	3	10/12/2025 22:56:00	10/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	2,70	Trafo BT	
2714	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027246949	1	3	10/12/2025 22:56:48	11/12/2025 12:20:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	68634	93,76	Trafo BT	
2715	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027246989	1	3	10/12/2025 23:03:23	11/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	23487	528,07	Ch. Fusivel	Base Fusível
2716	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027236691	1	3	10/12/2025 23:05:00	11/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	45576	1,83		
2717	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027251517	1	3	10/12/2025 23:07:17	11/12/2025 08:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	34425	58,17	Trafo BT	
2718	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027247017	1	3	10/12/2025 23:09:41	11/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	4,34	Trafo BT	
2719	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027247023	1	3	10/12/2025 23:11:04	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	14,82	Trafo BT	
2720	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027247031	1	3	10/12/2025 23:11:43	11/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	106	34425	1.127,63	Ch. Fusivel	Base Fusível
2721	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027247035	1	3	10/12/2025 23:12:37	12/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	21507	155,16	Trafo BT	
2722	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027247037	1	3	10/12/2025 23:12:45	11/12/2025 04:30:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	5,30	Trafo BT	
2723	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027247059	1	3	10/12/2025 23:15:40	11/12/2025 09:24:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	10,15	Trafo BT	
2724	383	12	2025	13069	SJB01	SJB	BA03351256	1	3	10/12/2025 23:17:00	10/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	88	25976	19,07	TRAMO_MT	Jumper
2725	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027247073	1	3	10/12/2025 23:19:38	11/12/2025 00:45:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	2,85	Trafo BT	
2726	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027247083	1	3	10/12/2025 23:20:57	11/12/2025 13:27:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	14,11	Trafo BT	
2727	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027247085	1	3	10/12/2025 23:21:12	11/12/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	32980	435,48	Ch. Fusivel	Base Fusível
2728	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027247099	1	3	10/12/2025 23:24:52	13/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29749	244,34	Trafo BT	
2729	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027247147	1	3	10/12/2025 23:31:03	12/12/2025 07:33:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	64,08	Trafo BT	
2730	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027247149	1	3	10/12/2025 23:31:16	12/12/2025 11:47:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	145	37300	5.258,26	Trafo BT	
2731	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027247381	1	3	10/12/2025 23:33:41	11/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	69428	1.201,21	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2732	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027247209	1	3	10/12/2025 23:34:02	11/12/2025 03:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	68634	351,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
2733	383	12	2025	13031	CEL18	CEL	0027234935	1	3	10/12/2025 23:35:00	11/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	45576	8,33		
2734	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027247181	1	3	10/12/2025 23:35:44	11/12/2025 04:37:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	5,02	Trafo BT	
2735	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027247205	1	3	10/12/2025 23:40:29	11/12/2025 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	4,08	Trafo BT	
2736	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03351248	1	3	10/12/2025 23:49:39	10/12/2025 23:53:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	122	18592	7,93	Religador	Religadora Automática
2737	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027247265	1	3	10/12/2025 23:53:24	11/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	37300	134,90	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2738	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027247273	1	3	10/12/2025 23:54:10	11/12/2025 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	39761	30,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
2739	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 23:54:23	11/12/2025 00:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4295	17445	3.624,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2740	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 23:54:23	11/12/2025 00:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	113	17445	102,55	Religador	Religadora Automática
2741	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03349854	1	3	10/12/2025 23:54:23	11/12/2025 00:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	17445	128,86	Religador	Religadora Automática
2742	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027247285	1	3	10/12/2025 23:55:28	11/12/2025 08:26:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56108	25,57	Trafo BT	
2743	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03351100	1	3	10/12/2025 23:57:04	11/12/2025 00:22:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1094	56108	469,81	Religador	Religadora Automática
2744	383	12	2025	13068	PIN08	PIN	0027247479	1	3	10/12/2025 23:57:47	11/12/2025 04:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	45314	301,29	Ch. Fusivel	Base Fusível
2745	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027242039	1	3	10/12/2025 23:58:00	11/12/2025 02:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	69428	6,35		
2746	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027247305	1	3	10/12/2025 23:58:14	11/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	10,03	Trafo BT	
2747	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027247317	1	3	10/12/2025 23:59:48	11/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,34	Trafo BT	
2748	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03351248	1	3	10/12/2025 23:59:53	11/12/2025 00:26:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	122	18592	54,22	Chave Faca	Chave Unipolar
2749	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03351382	1	3	10/12/2025 23:59:57	11/12/2025 05:22:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	56108	767,71	Religador	Religadora Automática
2750	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03351382	1	3	10/12/2025 23:59:57	11/12/2025 07:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	56108	313,64	Religador	Religadora Automática
2751	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027248587	1	3	11/12/2025 00:00:47	12/12/2025 05:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	63705	1.281,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
2752	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027248587	1	3	11/12/2025 00:00:47	12/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	63705	37,65	Ch. Fusivel	Base Fusível
2753	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027247353	1	3	11/12/2025 00:02:23	11/12/2025 17:08:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	45314	803,48	Trafo BT	
2754	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027247357	1	3	11/12/2025 00:03:08	12/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27618	54,90	Trafo BT	
2755	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027249351	1	3	11/12/2025 00:03:27	11/12/2025 13:10:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	58068	1.442,44	Ch. Fusivel	Base Fusível
2756	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027249351	1	3	11/12/2025 00:03:27	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	58068	174,42	Ch. Fusivel	Base Fusível
2757	383	12	2025	13028	CAF10	CAF	0027247401	1	3	11/12/2025 00:13:54	11/12/2025 18:31:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	18,29	Trafo BT	
2758	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027247411	1	3	11/12/2025 00:16:37	12/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	133,56	Trafo BT	
2759	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027247419	1	3	11/12/2025 00:19:11	12/12/2025 03:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	25133	81,89	Trafo BT	
2760	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027247431	1	3	11/12/2025 00:22:19	11/12/2025 06:45:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	6,38	Trafo BT	
2761	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351278	1	3	11/12/2025 00:27:00	11/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	149	22651	280,62	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2762	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 00:33:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	702	20495	58,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2763	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 00:34:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	20495	10,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2764	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 00:56:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	20495	63,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2765	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 01:25:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	273	20495	258,29	Religador	Religadora Automática
2766	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 00:33:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	791	20495	66,14	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2767	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 00:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	20495	11,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2768	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03351268	1	3	11/12/2025 00:28:47	11/12/2025 02:49:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	622	20495	1.453,75	Religador	Religadora Automática
2769	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	BA03350340	1	3	11/12/2025 00:31:23	11/12/2025 01:22:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6351	45576	5.407,17	Religador	Religadora Automática
2770	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027247493	1	3	11/12/2025 00:37:32	11/12/2025 15:14:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	25	17445	365,20	Trafo BT	
2771	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 00:41:06	11/12/2025 03:09:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	22978	44,63	Religador	Religadora Automática
2772	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 00:41:06	11/12/2025 03:10:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	423	22978	1.052,80	Chave Faca	Chave Unipolar
2773	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 00:45:46	11/12/2025 00:58:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	22978	16,99	Religador	Religadora Automática
2774	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 00:45:46	11/12/2025 03:09:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	152	22978	365,05	Religador	Religadora Automática
2775	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 00:52:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	22978	22,84	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2776	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 00:52:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	22978	26,45	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2777	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 04:47:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	22978	281,21	Religador	Religadora Automática
2778	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 05:40:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	22978	127,66	Religador	Religadora Automática
2779	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 05:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	22978	363,94	Religador	Religadora Automática
2780	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 07:09:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	22978	108,67	Ch. Fusivel	Base Fusível
2781	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 09:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	22978	1.141,60	Religador	Religadora Automática
2782	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 13:56:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	22978	52,71	Religador	Religadora Automática
2783	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 15:48:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	22978	661,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
2784	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 16:15:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	22978	914,07	Chave Faca	Chave Unipolar
2785	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 16:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	22978	62,86	Chave Faca	Chave Unipolar
2786	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 16:35:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22978	15,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
2787	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 16:45:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	22978	1.439,35	Ch. Fusivel	Base Fusível
2788	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 16:52:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	22978	354,51	Ch. Fusivel	Base Fusível
2789	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 00:46:02	11/12/2025 14:49:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	22978	3.064,05	Ch. Fusivel	Base Fusível
2790	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027247509	1	3	11/12/2025 00:46:19	11/12/2025 09:41:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	8,92	Trafo BT	
2791	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351294	1	3	11/12/2025 00:48:40	11/12/2025 00:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	32980	17,70	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2792	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351294	1	3	11/12/2025 00:48:40	11/12/2025 01:01:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	273	32980	59,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2793	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351294	1	3	11/12/2025 00:48:40	11/12/2025 01:03:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	706	32980	169,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2794	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351294	1	3	11/12/2025 00:48:40	11/12/2025 01:10:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	675	32980	250,50	Religador	Religadora Automática
2795	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351294	1	3	11/12/2025 00:48:40	11/12/2025 01:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	371	32980	141,91	Religador	Religadora Automática
2796	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03351294	1	3	11/12/2025 00:48:40	11/12/2025 01:10:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	32980	2,23	Religador	Religadora Automática
2797	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	BA03351290	1	3	11/12/2025 00:48:44	11/12/2025 00:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1323	57156	182,28	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2798	383	12	2025	17187	ROL01	ROL	BA03351290	1	3	11/12/2025 00:48:44	11/12/2025 02:15:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	32980	20,24	Religador	Religadora Automática
2799	383	12	2025	17187	ROL03	ROL	BA03351290	1	3	11/12/2025 00:48:44	11/12/2025 00:57:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	544	32980	80,39	Religador	Religadora Automática
2800	383	12	2025	17187	ROL03	ROL	BA03351290	1	3	11/12/2025 00:48:44	11/12/2025 01:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	556	32980	228,58	Religador	Religadora Automática
2801	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351348	1	3	11/12/2025 00:48:51	11/12/2025 07:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	255	17445	1.791,66	Religador	Religadora Automática
2802	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027238609	1	3	11/12/2025 00:50:00	11/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	90	38035	15,00		
2803	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	0027249043	1	3	11/12/2025 00:50:28	11/12/2025 17:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	11915	48,58	Ch. Fusivel	Base Fusível
2804	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	0027247531	1	3	11/12/2025 00:54:14	11/12/2025 03:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	34448	106,39	Ch. Fusivel	Base Fusível
2805	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03350330	1	3	11/12/2025 00:55:40	11/12/2025 01:08:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	406	40506	85,82	Religador	Religadora Automática
2806	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027247547	1	3	11/12/2025 00:58:35	11/12/2025 02:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	80	35506	153,89	Ch. Fusivel	Base Fusível
2807	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027244963	1	3	11/12/2025 01:00:00	11/12/2025 01:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	69428	0,32		
2808	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027233157	1	3	11/12/2025 01:05:00	11/12/2025 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47293	4,00		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2809	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	0027247573	1	3	11/12/2025 01:08:09	11/12/2025 19:08:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	47293	846,50	Trafo BT	
2810	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027246373	1	3	11/12/2025 01:16:41	11/12/2025 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	20700	1,28		
2811	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03351302	1	3	11/12/2025 01:17:54	11/12/2025 17:23:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	41705	1.078,12	Religador	Religadora Automática
2812	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027247607	1	3	11/12/2025 01:19:56	12/12/2025 21:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	40506	578,88	Trafo BT	
2813	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027247619	1	3	11/12/2025 01:25:38	11/12/2025 22:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	72	65189	1.534,04	Trafo BT	
2814	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027247679	1	3	11/12/2025 01:27:49	11/12/2025 13:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	408	54375	4.727,25	TRAMO_MT	Jumper
2815	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	11/12/2025 01:40:13	11/12/2025 04:30:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	22414	104,73	Religador	Religadora Automática
2816	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027247665	1	3	11/12/2025 01:42:15	11/12/2025 08:44:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	32980	28,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2817	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027247675	1	3	11/12/2025 01:50:42	11/12/2025 17:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	43083	1.091,18	Trafo BT	
2818	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027247685	1	3	11/12/2025 01:56:13	11/12/2025 10:06:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	43	35506	351,21	Trafo BT	
2819	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027247591	1	3	11/12/2025 02:00:00	11/12/2025 02:38:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	47293	38,57		
2820	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027230205	1	3	11/12/2025 02:00:00	11/12/2025 03:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	41705	5,10	Ch. Fusível	Base Fusível
2821	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03351160	1	3	11/12/2025 02:01:11	11/12/2025 02:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	22414	48,06	Religador	Religadora Automática
2822	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03351160	1	3	11/12/2025 02:01:11	11/12/2025 02:51:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	22414	93,83	Religador	Religadora Automática
2823	383	12	2025	17189	ZSL01	ZSL	0027247727	1	3	11/12/2025 02:09:58	12/12/2025 02:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	31314	1.168,68	Trafo BT	
2824	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027247737	1	3	11/12/2025 02:15:15	11/12/2025 04:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	344	52844	812,70	Ch. Fusível	Base Fusível
2825	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027246337	1	3	11/12/2025 02:20:00	11/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	39122	6,67		
2826	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027242297	1	3	11/12/2025 02:20:00	11/12/2025 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	40441	90,10		
2827	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027251273	1	3	11/12/2025 02:24:38	11/12/2025 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	15565	1.310,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2828	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351182	1	3	11/12/2025 02:27:42	11/12/2025 03:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	17445	30,32	Religador	Religadora Automática
2829	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351182	1	3	11/12/2025 02:28:22	11/12/2025 03:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	17445	49,22	Religador	Religadora Automática
2830	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351182	1	3	11/12/2025 02:28:22	11/12/2025 17:36:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	17445	90,79	Chave Faca	Chave Unipolar
2831	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351182	1	3	11/12/2025 02:28:22	12/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	17445	651,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2832	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	BA03351340	1	3	11/12/2025 02:30:00	11/12/2025 03:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	29749	18,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2833	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027230475	1	3	11/12/2025 02:30:00	11/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	63705	7,67	Ch. Fusível	Base Fusível
2834	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027228035	1	3	11/12/2025 02:32:33	11/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	29749	162,08	Ch. Fusível	Base Fusível
2835	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027247767	1	3	11/12/2025 02:35:53	11/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	15565	142,83	Ch. Fusível	Base Fusível
2836	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027247767	1	3	11/12/2025 02:35:53	11/12/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	15565	203,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2837	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027248503	1	3	11/12/2025 02:39:54	12/12/2025 02:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	60685	1.332,95	TRAMO_MT	Jumper
2838	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027238071	1	3	11/12/2025 02:45:00	11/12/2025 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56298	1,00		
2839	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351346	1	3	11/12/2025 02:46:06	11/12/2025 16:58:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	17445	142,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2840	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027247209	1	3	11/12/2025 02:47:00	11/12/2025 03:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	68634	19,50		
2841	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03351342	1	3	11/12/2025 02:53:09	11/12/2025 03:18:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	371	32980	156,23	Religador	Religadora Automática
2842	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027248317	1	3	11/12/2025 03:02:33	11/12/2025 11:54:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	26,60	Trafo BT	
2843	383	12	2025	13086	SPT02	SPT	0027247847	1	3	11/12/2025 03:11:01	11/12/2025 10:39:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	48029	291,22	Ch. Fusível	Base Fusível
2844	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027247853	1	3	11/12/2025 03:12:22	11/12/2025 06:33:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	224	55307	750,96	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2845	383	12	2025	13068	PIN08	PIN	0027247479	1	3	11/12/2025 03:14:45	11/12/2025 04:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	45314	47,44		
2846	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 03:18:33	11/12/2025 04:52:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	22978	203,92	Religador	Religadora Automática
2847	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 03:18:33	11/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	22978	194,45	Religador	Religadora Automática
2848	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 03:18:33	11/12/2025 05:31:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	22978	166,33	Ch. Fusível	Base Fusível
2849	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351274	1	3	11/12/2025 03:18:33	11/12/2025 05:43:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	22978	249,57	Chave Faca	Chave Unipolar
2850	383	12	2025	13076	RDO04	RDO	0027247875	1	3	11/12/2025 03:30:28	11/12/2025 09:27:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	11,90	Trafo BT	
2851	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027243671	1	3	11/12/2025 03:35:00	11/12/2025 04:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	20495	4,30		
2852	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027247899	1	3	11/12/2025 03:46:04	11/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,65	Trafo BT	
2853	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027237825	1	3	11/12/2025 03:50:00	11/12/2025 04:01:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	138	54032	26,95		
2854	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027247911	1	3	11/12/2025 03:51:52	11/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56298	16,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2855	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027247911	1	3	11/12/2025 03:51:52	11/12/2025 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	56298	695,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2856	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027247919	1	3	11/12/2025 03:54:59	11/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	16998	365,76	Ch. Fusível	Base Fusível
2857	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027247925	1	3	11/12/2025 03:58:40	11/12/2025 16:14:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	56298	208,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2858	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027247933	1	3	11/12/2025 04:01:19	11/12/2025 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	21507	136,32	Ch. Fusível	Base Fusível
2859	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	11/12/2025 04:09:23	11/12/2025 04:16:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	22414	20,23	Religador	Religadora Automática
2860	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027248091	1	3	11/12/2025 04:14:17	11/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	273	52844	890,51	Ch. Fusível	Base Fusível
2861	383	12	2025	13037	GAB02	GAB	0027228315	1	3	11/12/2025 04:15:00	11/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	65189	7,75		
2862	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	11/12/2025 04:15:41	11/12/2025 04:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	395	69428	240,95	Religador	Religadora Automática
2863	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	11/12/2025 04:25:11	11/12/2025 04:30:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	269	22414	21,82	Religador	Religadora Automática
2864	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 04:30:11	11/12/2025 04:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	22414	28,40	Religador	Religadora Automática
2865	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 04:30:11	11/12/2025 05:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	22414	3,71	Religador	Religadora Automática
2866	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 04:30:11	11/12/2025 07:27:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	22414	62,03	Chave Faca	Chave Unipolar
2867	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 04:30:11	11/12/2025 21:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	22414	1.221,38	Religador	Religadora Automática
2868	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	11/12/2025 04:33:28	11/12/2025 19:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	22414	583,00	Chave Faca	Chave Unipolar
2869	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	0027243103	1	3	11/12/2025 04:36:29	11/12/2025 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58864	0,64		
2870	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027247995	1	3	11/12/2025 04:36:37	11/12/2025 09:27:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	4,85	Trafo BT	
2871	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027250397	1	3	11/12/2025 04:37:00	11/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	40441	120,90	Trafo BT	
2872	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027248011	1	3	11/12/2025 04:39:13	11/12/2025 07:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	205	21507	617,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2873	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351388	1	3	11/12/2025 04:40:54	11/12/2025 08:24:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1303	22651	4.857,29		
2874	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351388	1	3	11/12/2025 04:40:54	11/12/2025 11:16:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	22651	983,32		
2875	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027248031	1	3	11/12/2025 04:49:52	11/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	17445	590,13	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2876	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027248035	1	3	11/12/2025 04:51:52	12/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	22414	1.775,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2877	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027248039	1	3	11/12/2025 04:52:52	11/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	41,81	Trafo BT	
2878	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351388	1	3	11/12/2025 05:00:50	11/12/2025 05:12:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	753	22651	150,81	Religador	Religadora Automática
2879	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351388	1	3	11/12/2025 05:02:38	11/12/2025 07:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	357	22651	1.038,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2880	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027248065	1	3	11/12/2025 05:04:51	11/12/2025 16:32:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17445	22,92	Trafo BT	
2881	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027248075	1	3	11/12/2025 05:13:11	11/12/2025 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	24480	109,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2882	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027248109	1	3	11/12/2025 05:23:15	11/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	29284	24,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2883	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027255971	1	3	11/12/2025 05:24:54	12/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	69428	1.431,05	Ch. Fusível	Base Fusível
2884	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027248127	1	3	11/12/2025 05:26:39	11/12/2025 11:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54032	24,49	Trafo BT	
2885	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027248135	1	3	11/12/2025 05:28:45	11/12/2025 11:52:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	199	39761	1.272,22	Religador	Religadora Automática
2886	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027248149	1	3	11/12/2025 05:31:03	11/12/2025 17:04:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	47293	427,62	Trafo BT	
2887	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	0027248165	1	3	11/12/2025 05:36:03	12/12/2025 01:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	17445	794,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2888	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027248167	1	3	11/12/2025 05:36:13	11/12/2025 09:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	4,26	Trafo BT	
2889	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027250231	1	3	11/12/2025 05:36:53	11/12/2025 17:25:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	43083	82,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2890	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027252551	1	3	11/12/2025 05:37:05	11/12/2025 14:22:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11915	8,76	Trafo BT	
2891	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027248185	1	3	11/12/2025 05:38:13	11/12/2025 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	41705	686,91	Ch. Fusível	Base Fusível
2892	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027248189	1	3	11/12/2025 05:39:22	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	24480	15,03	Ch. Fusível	Base Fusível
2893	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027248195	1	3	11/12/2025 05:40:11	11/12/2025 10:38:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	4,98	Trafo BT	
2894	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027248197	1	3	11/12/2025 05:40:18	11/12/2025 08:41:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	3,02	Trafo BT	
2895	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027233941	1	3	11/12/2025 05:45:00	11/12/2025 06:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	112	32784	70,93		
2896	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027247853	1	3	11/12/2025 05:46:24	11/12/2025 06:33:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	55307	21,20		
2897	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	11/12/2025 05:48:33	11/12/2025 05:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	727	69428	66,04	Religador	Religadora Automática
2898	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03350002	1	3	11/12/2025 05:48:33	11/12/2025 05:54:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	69428	1,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2899	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027251969	1	3	11/12/2025 05:51:09	11/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	16998	69,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2900	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027253635	1	3	11/12/2025 05:51:12	11/12/2025 17:38:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	72	32980	848,42	Ch. Fusível	Base Fusível
2901	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	0027248245	1	3	11/12/2025 05:51:25	11/12/2025 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	101	28083	327,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2902	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027248247	1	3	11/12/2025 05:51:54	11/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	20,94	Trafo BT	
2903	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027247085	1	3	11/12/2025 05:52:05	11/12/2025 10:59:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	32980	163,94	Ch. Fusível	Base Fusível
2904	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027248259	1	3	11/12/2025 05:53:14	11/12/2025 19:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	13,78	Trafo BT	
2905	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027248263	1	3	11/12/2025 05:53:36	11/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	324	40506	844,56	Ch. Fusível	Base Fusível
2906	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027248265	1	3	11/12/2025 05:53:55	12/12/2025 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	23487	291,01	Ch. Fusível	Base Fusível
2907	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027248287	1	3	11/12/2025 05:54:29	11/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	23487	168,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2908	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027250777	1	3	11/12/2025 05:54:43	11/12/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	90147	1.474,97	Ch. Fusível	Base Fusível
2909	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027248319	1	3	11/12/2025 06:00:18	11/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	23487	55,96	Ch. Fusível	Base Fusível
2910	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	BA03351780	1	3	11/12/2025 06:00:44	11/12/2025 12:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	508	58068	3.432,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2911	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027248291	1	3	11/12/2025 06:00:49	11/12/2025 07:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	25133	210,60	Ch. Fusível	Base Fusível
2912	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027248293	1	3	11/12/2025 06:01:06	11/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	166	34425	605,62	Ch. Fusível	Base Fusível
2913	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027248303	1	3	11/12/2025 06:01:42	11/12/2025 10:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	17445	120,07	Ch. Fusível	Base Fusível
2914	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027248311	1	3	11/12/2025 06:02:54	11/12/2025 10:36:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	32784	86,68	Trafo BT	
2915	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027248321	1	3	11/12/2025 06:04:29	11/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	29749	349,23	Ch. Fusível	Base Fusível
2916	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027248335	1	3	11/12/2025 06:06:09	11/12/2025 11:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29749	37,79	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2917	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027248337	1	3	11/12/2025 06:06:14	11/12/2025 09:25:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	35506	488,53	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2918	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027248361	1	3	11/12/2025 06:09:24	11/12/2025 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	58068	425,92	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2919	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027248361	1	3	11/12/2025 06:09:24	11/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	189	58068	726,39	Ch. Fusível	Base Fusível
2920	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027248361	1	3	11/12/2025 06:09:24	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	58068	412,43	Ch. Fusível	Base Fusível
2921	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027248371	1	3	11/12/2025 06:10:24	12/12/2025 08:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	26,81	Trafo BT	
2922	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027248387	1	3	11/12/2025 06:12:15	11/12/2025 10:50:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	39761	78,78	Ch. Fusível	Base Fusível
2923	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027248419	1	3	11/12/2025 06:16:31	11/12/2025 19:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	17445	334,74	Ch. Fusível	Base Fusível
2924	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027248429	1	3	11/12/2025 06:17:39	11/12/2025 09:15:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,97	Trafo BT	
2925	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027248435	1	3	11/12/2025 06:17:58	11/12/2025 12:35:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	41705	370,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2926	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027248435	1	3	11/12/2025 06:17:58	11/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	41705	56,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2927	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027248439	1	3	11/12/2025 06:18:18	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	32980	584,82	Ch. Fusível	Base Fusível
2928	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027248439	1	3	11/12/2025 06:18:18	11/12/2025 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	32980	120,62	Ch. Fusível	Base Fusível
2929	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027248443	1	3	11/12/2025 06:18:52	11/12/2025 21:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	17445	44,76	Trafo BT	
2930	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027248447	1	3	11/12/2025 06:19:15	12/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	37300	767,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2931	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027248455	1	3	11/12/2025 06:20:12	11/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	17445	490,24	Ch. Fusível	Base Fusível
2932	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027248463	1	3	11/12/2025 06:22:01	11/12/2025 11:15:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	12777	406,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2933	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	0027248465	1	3	11/12/2025 06:22:27	12/12/2025 02:29:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	20,12	Trafo BT	
2934	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027248469	1	3	11/12/2025 06:22:58	11/12/2025 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	22414	221,96	Ch. Fusível	Base Fusível
2935	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 07:17:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1216	22978	1.094,06	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2936	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 07:49:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	267	22978	384,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2937	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 07:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	253	22978	368,96	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2938	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 10:23:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	22978	521,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2939	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 12:14:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	22978	668,17	Religador	Religadora Automática
2940	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 12:15:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	22978	674,38	Chave Faca	Chave Unipolar
2941	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 06:23:16	11/12/2025 15:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	22978	551,66	Ch. Fusível	Base Fusível
2942	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027248477	1	3	11/12/2025 06:23:34	13/12/2025 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	69428	460,27	Trafo BT	
2943	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027248487	1	3	11/12/2025 06:24:28	12/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	28,43	Trafo BT	
2944	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	0027248495	1	3	11/12/2025 06:25:59	12/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	28,07	Trafo BT	
2945	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027248497	1	3	11/12/2025 06:26:05	11/12/2025 10:32:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,10	Trafo BT	
2946	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027248511	1	3	11/12/2025 06:28:29	12/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	17445	245,54	Ch. Fusível	Base Fusível
2947	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027248555	1	3	11/12/2025 06:34:22	11/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	244	54032	917,58	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2948	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027248555	1	3	11/12/2025 06:34:22	11/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	54032	129,72	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2949	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027248561	1	3	11/12/2025 06:34:45	11/12/2025 13:50:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	2602	268,90	Ch. Fusível	Base Fusível
2950	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027248563	1	3	11/12/2025 06:34:52	11/12/2025 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	23022	9,44	Trafo BT	
2951	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027248565	1	3	11/12/2025 06:35:02	11/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	22757	65,33	Ch. Fusível	Base Fusível
2952	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027248571	1	3	11/12/2025 06:35:32	11/12/2025 12:34:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	5,99	Trafo BT	
2953	383	12	2025	13079	SCS06	SCS	0027248579	1	3	11/12/2025 06:35:54	11/12/2025 17:59:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34425	22,78	Trafo BT	
2954	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	0027248589	1	3	11/12/2025 06:36:35	12/12/2025 01:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	19,11	Trafo BT	
2955	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027248591	1	3	11/12/2025 06:36:39	11/12/2025 14:01:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	7,42	Trafo BT	
2956	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027248617	1	3	11/12/2025 06:39:06	12/12/2025 22:17:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	40506	2.140,63	Trafo BT	
2957	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027265225	1	3	11/12/2025 06:39:31	12/12/2025 12:49:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	30,17	Trafo BT	
2958	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027248621	1	3	11/12/2025 06:39:31	12/12/2025 01:11:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	18,53	Trafo BT	
2959	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027248623	1	3	11/12/2025 06:39:47	11/12/2025 10:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	383	40506	1.609,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2960	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027241103	1	3	11/12/2025 06:41:52	11/12/2025 07:20:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23022	0,64		
2961	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027248651	1	3	11/12/2025 06:42:02	11/12/2025 22:12:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	91	56298	1.411,13	Trafo BT	
2962	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027248653	1	3	11/12/2025 06:42:04	11/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	15765	392,28	Ch. Fusível	Base Fusível
2963	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027248657	1	3	11/12/2025 06:42:31	11/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	22414	208,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2964	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027248661	1	3	11/12/2025 06:43:01	11/12/2025 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	29035	395,25	Trafo BT	
2965	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027248667	1	3	11/12/2025 06:43:16	11/12/2025 19:50:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	52844	314,70	Trafo BT	
2966	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	11/12/2025 06:43:16	11/12/2025 07:26:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	22414	127,75	Religador	Religadora Automática
2967	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027248691	1	3	11/12/2025 06:45:46	11/12/2025 09:15:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	2,49	Trafo BT	
2968	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027248713	1	3	11/12/2025 06:47:18	11/12/2025 17:49:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	40441	1.081,84	Ch. Fusível	Base Fusível
2969	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027248713	1	3	11/12/2025 06:47:18	12/12/2025 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	40441	721,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2970	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027248727	1	3	11/12/2025 06:48:40	12/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	27,69	Trafo BT	
2971	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027248737	1	3	11/12/2025 06:49:52	11/12/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	50171	22,94	Ch. Fusível	Base Fusível
2972	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027248755	1	3	11/12/2025 06:51:07	11/12/2025 11:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	58068	256,56	Trafo BT	
2973	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027248761	1	3	11/12/2025 06:52:09	11/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	56108	155,95	Ch. Fusível	Base Fusível
2974	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027248789	1	3	11/12/2025 06:53:46	11/12/2025 10:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	3,84	Trafo BT	
2975	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027248807	1	3	11/12/2025 06:54:57	11/12/2025 09:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	486	29749	1.361,21	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2976	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027248811	1	3	11/12/2025 06:55:55	12/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	17445	666,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2977	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027248817	1	3	11/12/2025 06:56:20	11/12/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	6808	479,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2978	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027248833	1	3	11/12/2025 06:57:15	11/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22978	57,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2979	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03350158	1	3	11/12/2025 06:57:46	11/12/2025 12:26:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	15565	87,57	Chave Faca	Chave Unipolar
2980	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027248863	1	3	11/12/2025 06:58:36	14/12/2025 00:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40506	325,95	Trafo BT	
2981	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027274397	1	3	11/12/2025 07:00:57	13/12/2025 08:37:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	17445	1.686,48	Trafo BT	
2982	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027248891	1	3	11/12/2025 07:00:58	12/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	166	45576	3.400,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2983	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 07:01:29	11/12/2025 07:12:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	40890	3,44	Religador	Religadora Automática
2984	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 07:01:29	11/12/2025 09:43:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	40890	78,54	Religador	Religadora Automática
2985	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 07:01:29	11/12/2025 10:28:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	479	40890	1.651,35	Religador	Religadora Automática
2986	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 07:01:29	11/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	40890	328,69	Religador	Religadora Automática
2987	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027248899	1	3	11/12/2025 07:01:44	11/12/2025 10:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	443	40441	1.692,01	Ch. Fusível	Base Fusível
2988	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027248901	1	3	11/12/2025 07:01:57	11/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	47,15	Trafo BT	
2989	383	12	2025	17189	ZSL01	ZSL	0027248903	1	3	11/12/2025 07:01:59	11/12/2025 19:27:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	31314	981,00	Trafo BT	
2990	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027248919	1	3	11/12/2025 07:03:16	12/12/2025 23:45:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29749	162,80	Trafo BT	
2991	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027248939	1	3	11/12/2025 07:04:30	12/12/2025 11:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	69428	141,37	Trafo BT	
2992	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	BA03351414	1	3	11/12/2025 07:04:41	11/12/2025 07:14:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	56108	9,58	Religador	Religadora Automática
2993	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03351414	1	3	11/12/2025 07:04:41	11/12/2025 07:14:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	281	28083	47,22	Religador	Religadora Automática
2994	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027248943	1	3	11/12/2025 07:04:44	11/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	23022	38,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2995	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027248945	1	3	11/12/2025 07:04:45	11/12/2025 11:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	37300	132,40	Ch. Fusível	Base Fusível
2996	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027248951	1	3	11/12/2025 07:05:46	11/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45576	36,71	Trafo BT	
2997	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027248953	1	3	11/12/2025 07:05:48	12/12/2025 02:44:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25133	19,64	Trafo BT	
2998	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027248965	1	3	11/12/2025 07:06:38	12/12/2025 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	25,74	Trafo BT	
2999	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027248971	1	3	11/12/2025 07:06:46	12/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	57,77	Trafo BT	
3000	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027248977	1	3	11/12/2025 07:07:10	11/12/2025 11:57:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	4,83	Trafo BT	
3001	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027249001	1	3	11/12/2025 07:08:30	11/12/2025 14:15:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	7,12	Trafo BT	
3002	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027249003	1	3	11/12/2025 07:08:47	11/12/2025 11:56:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	9,59	Trafo BT	
3003	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027249007	1	3	11/12/2025 07:09:06	11/12/2025 12:01:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	9,76	Trafo BT	
3004	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027249021	1	3	11/12/2025 07:09:21	11/12/2025 09:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	28083	99,68	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3005	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027249027	1	3	11/12/2025 07:09:27	11/12/2025 10:25:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	35595	84,95	Ch. Fusível	Base Fusível
3006	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03351414	1	3	11/12/2025 07:09:34	11/12/2025 07:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	995	28083	225,81	Ch. Fusível	Base Fusível
3007	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03351414	1	3	11/12/2025 07:09:34	11/12/2025 17:52:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	28083	139,36	Religador	Religadora Automática
3008	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	DT27249025	1	3	11/12/2025 07:10:00	11/12/2025 08:20:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	2,35	Trafo BT	
3009	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027248075	1	3	11/12/2025 07:10:47	11/12/2025 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	24480	0,65		
3010	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027249045	1	3	11/12/2025 07:11:05	11/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	141	28083	443,95	Ch. Fusível	Base Fusível
3011	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027249057	1	3	11/12/2025 07:12:30	11/12/2025 14:35:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	7,38	Trafo BT	
3012	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027249109	1	3	11/12/2025 07:16:46	12/12/2025 05:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	37300	703,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3013	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027249113	1	3	11/12/2025 07:16:55	12/12/2025 09:05:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	51,64	Trafo BT	
3014	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027249119	1	3	11/12/2025 07:17:11	11/12/2025 09:38:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	2,35	Trafo BT	
3015	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027249133	1	3	11/12/2025 07:19:46	11/12/2025 15:51:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17445	8,52	Trafo BT	
3016	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027249135	1	3	11/12/2025 07:19:50	12/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	16998	647,60	Ch. Fusível	Base Fusível
3017	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027249137	1	3	11/12/2025 07:19:59	11/12/2025 15:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	56108	7,85	Ch. Fusível	Base Fusível
3018	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027249149	1	3	11/12/2025 07:22:04	11/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	56108	275,21	Ch. Fusível	Base Fusível
3019	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027249173	1	3	11/12/2025 07:23:13	11/12/2025 15:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	54493	153,24	Ch. Fusível	Base Fusível
3020	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027249183	1	3	11/12/2025 07:23:51	11/12/2025 17:25:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	20,06	Trafo BT	
3021	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	0027254637	1	3	11/12/2025 07:24:44	11/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	55307	20,35	Trafo BT	
3022	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027249211	1	3	11/12/2025 07:25:38	13/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	37300	1.266,67	Ch. Fusível	Base Fusível
3023	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027249211	1	3	11/12/2025 07:25:39	13/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	37300	55,07		
3024	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027249223	1	3	11/12/2025 07:26:41	11/12/2025 15:11:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	7,74	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3025	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027249289	1	3	11/12/2025 07:27:30	11/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	39122	2,21	Ch. Fusível	Base Fusível
3026	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027249237	1	3	11/12/2025 07:27:34	11/12/2025 12:52:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	10,83	Trafo BT	
3027	383	12	2025	13042	ICA09	ICA	0027249285	1	3	11/12/2025 07:29:51	11/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	45691	6,92	Chave Faca	Chave Unipolar
3028	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027249277	1	3	11/12/2025 07:30:37	12/12/2025 05:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	43,71	Trafo BT	
3029	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027249283	1	3	11/12/2025 07:31:03	11/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	17445	274,35	Ch. Fusível	Base Fusível
3030	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027249293	1	3	11/12/2025 07:31:42	11/12/2025 13:58:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	12,88	Trafo BT	
3031	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 07:31:49	11/12/2025 08:00:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	22414	84,82	Chave Faca	Chave Unipolar
3032	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 07:31:49	11/12/2025 11:12:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	22414	36,81	Religador	Religadora Automática
3033	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 07:31:49	11/12/2025 21:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	22414	153,30	Religador	Religadora Automática
3034	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027249317	1	3	11/12/2025 07:32:43	11/12/2025 16:57:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	9,41	Trafo BT	
3035	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027249321	1	3	11/12/2025 07:33:14	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	8,45	Trafo BT	
3036	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027249345	1	3	11/12/2025 07:34:39	11/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	17445	92,56	Trafo BT	
3037	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	BA03351440	1	3	11/12/2025 07:36:13	11/12/2025 07:39:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	458	20495	23,54	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3038	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	BA03351440	1	3	11/12/2025 07:36:13	11/12/2025 07:39:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	527	20495	30,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3039	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	BA03351440	1	3	11/12/2025 07:36:13	11/12/2025 07:49:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5162	20495	1.152,85	Religador	Religadora Automática
3040	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	BA03351440	1	3	11/12/2025 07:36:13	11/12/2025 07:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3278	20495	802,20	Religador	Religadora Automática
3041	383	12	2025	13084	FAR03	FAR	BA03351440	1	3	11/12/2025 07:36:13	11/12/2025 07:42:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	309	20495	31,16	Religador	Religadora Automática
3042	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	BA03351440	1	3	11/12/2025 07:36:13	11/12/2025 07:40:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	747	20495	53,74	Religador	Religadora Automática
3043	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027267349	1	3	11/12/2025 07:39:17	12/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	22757	958,07	Ch. Fusível	Base Fusível
3044	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027249411	1	3	11/12/2025 07:39:31	11/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	39761	136,14	Ch. Fusível	Base Fusível
3045	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027249415	1	3	11/12/2025 07:40:07	11/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	8,16	Trafo BT	
3046	383	12	2025	13015	ALC13	ALC	0027249431	1	3	11/12/2025 07:40:46	11/12/2025 09:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	58864	1,92	Ch. Fusível	Base Fusível
3047	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027236329	1	3	11/12/2025 07:41:00	11/12/2025 08:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	45576	10,50		
3048	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027249433	1	3	11/12/2025 07:41:21	12/12/2025 14:53:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	31,20	Trafo BT	
3049	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027249437	1	3	11/12/2025 07:42:01	11/12/2025 11:01:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	3,32	Trafo BT	
3050	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027249443	1	3	11/12/2025 07:42:25	11/12/2025 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	10930	65,52	Ch. Fusível	Base Fusível
3051	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027249509	1	3	11/12/2025 07:46:36	11/12/2025 14:19:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	6,55	Trafo BT	
3052	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027249515	1	3	11/12/2025 07:46:53	11/12/2025 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	15765	310,26	Trafo BT	
3053	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027249533	1	3	11/12/2025 07:49:18	11/12/2025 11:52:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15112	12,17	Trafo BT	
3054	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027249549	1	3	11/12/2025 07:50:16	11/12/2025 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	6808	25,54	Ch. Fusível	Base Fusível
3055	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027248263	1	3	11/12/2025 07:50:36	11/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	40506	20,36		
3056	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027249563	1	3	11/12/2025 07:50:47	12/12/2025 11:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	55,77	Trafo BT	
3057	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027249569	1	3	11/12/2025 07:51:07	11/12/2025 09:39:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	3,61	Trafo BT	
3058	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027250095	1	3	11/12/2025 07:52:54	11/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	37300	489,54	Ch. Fusível	Base Fusível
3059	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027249611	1	3	11/12/2025 07:53:42	12/12/2025 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	25,49	Trafo BT	
3060	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027249627	1	3	11/12/2025 07:54:17	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	24480	12,19	Ch. Fusível	Base Fusível
3061	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351348	1	3	11/12/2025 07:54:57	11/12/2025 11:22:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	17445	633,54	Chave Faca	Chave Unipolar
3062	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351348	1	3	11/12/2025 07:54:57	11/12/2025 15:12:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	17445	116,74	Religador	Religadora Automática
3063	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351348	1	3	11/12/2025 07:54:57	11/12/2025 17:31:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	17445	538,00	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3064	383	12	2025	13058	MAR01	MAR	0027249647	1	3	11/12/2025 07:55:35	11/12/2025 17:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	18,91	Trafo BT	
3065	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027249651	1	3	11/12/2025 07:55:45	11/12/2025 14:25:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	20495	142,74	Ch. Fusível	Base Fusível
3066	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027248555	1	3	11/12/2025 07:56:00	11/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	54032	4,80		
3067	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03351930	1	3	11/12/2025 07:57:34	12/12/2025 14:00:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	10028	30,05	Ch. Fusível	Base Fusível
3068	383	12	2025	13084	FAR03	FAR	0027249675	1	3	11/12/2025 07:57:50	11/12/2025 11:23:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,43	Trafo BT	
3069	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027249693	1	3	11/12/2025 07:58:28	11/12/2025 18:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	17445	32,88	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3070	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027249695	1	3	11/12/2025 07:58:35	12/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	25,36	Trafo BT	
3071	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027249703	1	3	11/12/2025 07:58:50	11/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	23022	59,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3072	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027249705	1	3	11/12/2025 07:59:05	11/12/2025 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	37300	881,51	Ch. Fusível	Base Fusível
3073	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 07:59:09	11/12/2025 08:32:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	11915	12,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3074	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027249707	1	3	11/12/2025 07:59:21	12/12/2025 08:59:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15112	75,00	Trafo BT	
3075	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027243625	1	3	11/12/2025 08:00:00	11/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22757	2,50		
3076	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027247381	1	3	11/12/2025 08:01:00	11/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	152	69428	288,80		
3077	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027249761	1	3	11/12/2025 08:02:00	11/12/2025 11:59:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	7,92	Trafo BT	
3078	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027249757	1	3	11/12/2025 08:02:36	11/12/2025 08:56:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	11915	10,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3079	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027249763	1	3	11/12/2025 08:02:40	13/12/2025 01:35:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17445	83,10	Trafo BT	
3080	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027248103	1	3	11/12/2025 08:03:00	11/12/2025 19:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	23,07	Trafo BT	
3081	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027249775	1	3	11/12/2025 08:03:01	11/12/2025 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	24480	14,00	Ch. Fusível	Base Fusível
3082	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027249827	1	3	11/12/2025 08:05:20	12/12/2025 10:13:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	26,13	Trafo BT	
3083	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027249831	1	3	11/12/2025 08:05:38	11/12/2025 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	2,76	Trafo BT	
3084	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027249833	1	3	11/12/2025 08:05:46	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23487	133,56	Ch. Fusível	Base Fusível
3085	383	12	2025	17184	CAM03	CAM	0027249877	1	3	11/12/2025 08:08:14	11/12/2025 09:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	1,84	Trafo BT	
3086	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027249891	1	3	11/12/2025 08:09:04	11/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	56108	23,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3087	383	12	2025	17184	CAM03	CAM	0027249901	1	3	11/12/2025 08:10:16	11/12/2025 13:10:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	5,00	Trafo BT	
3088	383	12	2025	13091	TRB07	TRB	0027249911	1	3	11/12/2025 08:11:01	11/12/2025 15:28:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	58068	153,26	Trafo BT	
3089	383	12	2025	17189	ZSL08	ZSL	0027249937	1	3	11/12/2025 08:12:04	12/12/2025 00:30:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	32,61	Trafo BT	
3090	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 08:12:19	11/12/2025 08:26:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	11915	34,20	Religador	Religadora Automática
3091	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 08:12:19	11/12/2025 08:26:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	11915	2,15	Religador	Religadora Automática
3092	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027249959	1	3	11/12/2025 08:13:24	11/12/2025 17:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	69428	28,97	Trafo BT	
3093	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027249963	1	3	11/12/2025 08:13:32	11/12/2025 14:12:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	11,97	Trafo BT	
3094	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027249969	1	3	11/12/2025 08:14:04	12/12/2025 11:50:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	58068	2.180,33	Trafo BT	
3095	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027269489	1	3	11/12/2025 08:16:05	12/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	85,20	Trafo BT	
3096	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	0027250011	1	3	11/12/2025 08:16:09	12/12/2025 10:51:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	26,59	Trafo BT	
3097	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027250039	1	3	11/12/2025 08:17:31	11/12/2025 09:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	2,41	Trafo BT	
3098	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027250089	1	3	11/12/2025 08:19:59	11/12/2025 11:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10930	3,60	Ch. Fusível	Base Fusível
3099	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027248737	1	3	11/12/2025 08:20:00	11/12/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	50171	2,33		
3100	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027250111	1	3	11/12/2025 08:21:00	11/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	41705	45,60	Ch. Fusível	Base Fusível
3101	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027250159	1	3	11/12/2025 08:23:37	11/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	17,38	Trafo BT	
3102	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027250195	1	3	11/12/2025 08:26:03	11/12/2025 19:06:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	10,68	Trafo BT	
3103	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027250203	1	3	11/12/2025 08:26:16	11/12/2025 17:08:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17445	8,70	Trafo BT	
3104	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027250223	1	3	11/12/2025 08:27:34	11/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29284	35,41	Ch. Fusível	Base Fusível
3105	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027250225	1	3	11/12/2025 08:27:43	12/12/2025 17:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	122	40441	4.073,34	Trafo BT	
3106	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027250233	1	3	11/12/2025 08:28:00	11/12/2025 23:12:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	29,49	Trafo BT	
3107	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027250239	1	3	11/12/2025 08:28:31	11/12/2025 11:17:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	40890	5,63	Trafo BT	
3108	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027250243	1	3	11/12/2025 08:28:43	11/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	7,02	Trafo BT	
3109	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027250245	1	3	11/12/2025 08:28:44	11/12/2025 09:10:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	0,70	Trafo BT	
3110	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027250247	1	3	11/12/2025 08:28:47	11/12/2025 13:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	9,51	Trafo BT	
3111	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027250283	1	3	11/12/2025 08:30:43	11/12/2025 11:09:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	60685	7,94	Trafo BT	
3112	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027250207	1	3	11/12/2025 08:31:53	11/12/2025 20:44:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15565	12,20	Chave Faca	Chave Unipolar
3113	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027259409	1	3	11/12/2025 08:32:05	11/12/2025 13:10:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	4,64	Trafo BT	
3114	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027250315	1	3	11/12/2025 08:32:24	11/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	69428	83,76	Trafo BT	
3115	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351480	1	3	11/12/2025 08:32:35	11/12/2025 09:03:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	11915	11,73	Chave Faca	Chave Unipolar
3116	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027250321	1	3	11/12/2025 08:32:36	12/12/2025 04:37:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	20,08	Trafo BT	
3117	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027250325	1	3	11/12/2025 08:32:43	11/12/2025 23:53:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	30,70	Trafo BT	
3118	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027250351	1	3	11/12/2025 08:33:00	11/12/2025 23:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	32784	560,47	Trafo BT	
3119	383	12	2025	13068	PIN06	PIN	0027250347	1	3	11/12/2025 08:33:27	12/12/2025 07:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45314	46,35	Trafo BT	
3120	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027250365	1	3	11/12/2025 08:34:34	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	34425	288,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3121	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027250369	1	3	11/12/2025 08:34:40	11/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	60685	32,36	Trafo BT	
3122	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027250383	1	3	11/12/2025 08:35:22	11/12/2025 12:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	4,33	Trafo BT	
3123	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027250419	1	3	11/12/2025 08:37:04	11/12/2025 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	17445	150,21	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3124	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027250449	1	3	11/12/2025 08:38:48	11/12/2025 09:31:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	0,89	Trafo BT	
3125	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027250469	1	3	11/12/2025 08:39:16	11/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	11,69	Trafo BT	
3126	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027250477	1	3	11/12/2025 08:39:22	11/12/2025 10:28:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	1,82	Trafo BT	
3127	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027246989	1	3	11/12/2025 08:40:00	11/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23487	2,33		
3128	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027257025	1	3	11/12/2025 08:41:06	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	22414	911,34	Trafo BT	
3129	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351500	1	3	11/12/2025 08:41:21	11/12/2025 09:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	17445	152,18	Religador	Religadora Automática
3130	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351500	1	3	11/12/2025 08:41:21	11/12/2025 13:00:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	17445	107,82	Religador	Religadora Automática
3131	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	BA03351500	1	3	11/12/2025 08:41:21	11/12/2025 14:55:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	166	17445	1.035,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3132	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027250519	1	3	11/12/2025 08:41:51	11/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56108	13,91	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3133	383	12	2025	13031	CEL21	CEL	0027250541	1	3	11/12/2025 08:42:49	13/12/2025 10:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45576	150,81	Trafo BT	
3134	383	12	2025	13031	CEL11	CEL	0027250615	1	3	11/12/2025 08:42:59	11/12/2025 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45576	3,42	Ch. Fusivel	Base Fusível
3135	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027250555	1	3	11/12/2025 08:43:24	12/12/2025 16:20:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	63,25	Trafo BT	
3136	383	12	2025	13049	ITAD1	ITA	0027248899	1	3	11/12/2025 08:43:49	11/12/2025 10:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	106	40441	224,51		
3137	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027250571	1	3	11/12/2025 08:44:28	11/12/2025 12:47:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	22414	300,23	Ch. Fusivel	Base Fusível
3138	383	12	2025	13021	AVID5	AVI	0027250573	1	3	11/12/2025 08:44:30	11/12/2025 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	37300	20,17	Ch. Fusivel	Base Fusível
3139	383	12	2025	17184	SAFO2	SAF	0027250581	1	3	11/12/2025 08:44:59	11/12/2025 16:37:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	7,87	Trafo BT	
3140	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027250619	1	3	11/12/2025 08:46:50	11/12/2025 19:05:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	17445	92,81	Ch. Fusivel	Base Fusível
3141	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027250633	1	3	11/12/2025 08:48:05	11/12/2025 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	16998	8,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
3142	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027244073	1	3	11/12/2025 08:48:37	11/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	58068	1,71		
3143	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027250661	1	3	11/12/2025 08:49:01	11/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	2,37	Trafo BT	
3144	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	0027248245	1	3	11/12/2025 08:49:37	11/12/2025 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28083	0,27		
3145	383	12	2025	13074	RBN04	RBN	0027250671	1	3	11/12/2025 08:49:53	12/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	26,50	Trafo BT	
3146	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027240849	1	3	11/12/2025 08:50:51	11/12/2025 11:24:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	58068	186,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3147	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027250705	1	3	11/12/2025 08:51:17	11/12/2025 14:20:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	22414	241,74	Ch. Fusivel	Base Fusível
3148	383	12	2025	13015	ALC05	ALC	0027250715	1	3	11/12/2025 08:51:48	12/12/2025 19:34:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58864	138,87	Trafo BT	
3149	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	BA03351516	1	3	11/12/2025 08:52:43	11/12/2025 17:12:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29284	249,91	Religador	Religadora Automática
3150	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03351516	1	3	11/12/2025 08:52:43	11/12/2025 17:12:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	29284	924,66	Religador	Religadora Automática
3151	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027250777	1	3	11/12/2025 08:54:53	11/12/2025 14:50:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	90147	325,60	Ch. Fusivel	Base Fusível
3152	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027250777	1	3	11/12/2025 08:54:53	11/12/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	90147	24,41		
3153	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03352150	1	3	11/12/2025 08:55:00	11/12/2025 09:33:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	17445	55,47	Ch. Fusivel	Base Fusível
3154	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027250785	1	3	11/12/2025 08:55:20	11/12/2025 14:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	114	56108	592,17	Trafo BT	
3155	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351524	1	3	11/12/2025 08:56:02	11/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	278	11915	365,88	Religador	Religadora Automática
3156	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351524	1	3	11/12/2025 08:56:02	11/12/2025 11:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	11915	34,49	Religador	Religadora Automática
3157	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351524	1	3	11/12/2025 08:56:02	11/12/2025 12:42:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	11915	1.073,66	Chave Faca	Chave Unipolar
3158	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351524	1	3	11/12/2025 08:56:02	11/12/2025 15:13:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	11915	207,36	Religador	Religadora Automática
3159	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027250793	1	3	11/12/2025 08:56:02	11/12/2025 13:06:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	8,33	Trafo BT	
3160	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027250795	1	3	11/12/2025 08:56:15	11/12/2025 11:52:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	2,94	Trafo BT	
3161	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027250839	1	3	11/12/2025 08:58:14	11/12/2025 10:18:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,34	Trafo BT	
3162	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027250841	1	3	11/12/2025 08:58:29	12/12/2025 03:33:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	18,58	Trafo BT	
3163	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027250911	1	3	11/12/2025 08:59:15	11/12/2025 12:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	24509	3,69	Ch. Fusivel	Base Fusível
3164	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027250867	1	3	11/12/2025 08:59:24	11/12/2025 11:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,83	Trafo BT	
3165	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027250877	1	3	11/12/2025 08:59:50	12/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	41705	64,51	Ch. Fusivel	Base Fusível
3166	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	0027250893	1	3	11/12/2025 09:00:25	11/12/2025 14:02:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	32980	70,41	Ch. Fusivel	Base Fusível
3167	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027248337	1	3	11/12/2025 09:01:00	11/12/2025 09:25:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35506	0,41		
3168	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027250901	1	3	11/12/2025 09:01:00	11/12/2025 09:50:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	0,82	Trafo BT	
3169	383	12	2025	13045	ING10	ING	0027250933	1	3	11/12/2025 09:03:00	11/12/2025 13:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38302	4,02	Trafo BT	
3170	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027250941	1	3	11/12/2025 09:03:27	12/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	69428	934,45	Trafo BT	
3171	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027250945	1	3	11/12/2025 09:04:02	12/12/2025 13:03:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	27,99	Trafo BT	
3172	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351532	1	3	11/12/2025 09:05:28	11/12/2025 19:06:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	11915	1.432,18	Chave Faca	Chave Unipolar
3173	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03351532	1	3	11/12/2025 09:05:28	11/12/2025 19:06:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	11915	90,14	Chave Faca	Chave Unipolar
3174	383	12	2025	13046	INO02	INO	0027250993	1	3	11/12/2025 09:07:14	12/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	54375	2.204,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3175	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027250995	1	3	11/12/2025 09:07:15	12/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	348	45576	6.047,95	Ch. Fusivel	Base Fusível
3176	383	12	2025	17189	ZSL04	ZSL	0027251003	1	3	11/12/2025 09:07:33	12/12/2025 08:04:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	31314	803,22	Trafo BT	
3177	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027251011	1	3	11/12/2025 09:07:54	12/12/2025 17:28:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	32,34	Trafo BT	
3178	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	BA03351536	1	3	11/12/2025 09:08:38	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22978	3,05	Ch. Fusivel	Base Fusível
3179	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027251029	1	3	11/12/2025 09:08:53	11/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	17445	217,60	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3180	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027251031	1	3	11/12/2025 09:08:57	11/12/2025 20:55:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	35,35	Trafo BT	
3181	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027251033	1	3	11/12/2025 09:09:02	11/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	69428	375,06	Ch. Fusivel	Base Fusível
3182	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03351542	1	3	11/12/2025 09:09:41	11/12/2025 11:27:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	453	41705	1.043,91	Religador	Religadora Automática
3183	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03351542	1	3	11/12/2025 09:09:41	11/12/2025 14:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	41705	115,26	Religador	Religadora Automática
3184	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027247899	1	3	11/12/2025 09:10:00	11/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29284	1,25		
3185	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027251061	1	3	11/12/2025 09:10:46	11/12/2025 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21507	156,08	Ch. Fusivel	Base Fusível
3186	383	12	2025	13021	AVID5	AVI	0027251065	1	3	11/12/2025 09:10:57	12/12/2025 15:29:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	30,31	Trafo BT	
3187	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027248807	1	3	11/12/2025 09:10:57	11/12/2025 09:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29749	8,01		
3188	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027251073	1	3	11/12/2025 09:11:33	12/12/2025 06:00:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	47293	1.353,55	Trafo BT	
3189	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027251077	1	3	11/12/2025 09:11:44	11/12/2025 16:06:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	6,92	Trafo BT	
3190	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027251091	1	3	11/12/2025 09:12:34	11/12/2025 12:41:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39761	13,94	Trafo BT	
3191	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027251123	1	3	11/12/2025 09:13:44	11/12/2025 17:16:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	8,04	Trafo BT	
3192	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027251137	1	3	11/12/2025 09:15:15	12/12/2025 07:14:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	22757	615,51	Trafo BT	
3193	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027251143	1	3	11/12/2025 09:15:27	11/12/2025 21:19:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	12,07	Trafo BT	
3194	383	12	2025	13049	ITAD1	ITA	BA03351582	1	3	11/12/2025 09:15:30	11/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	40441	47,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
3195	383	12	2025	13079	SCS10	SCS	0027251159	1	3	11/12/2025 09:16:10	12/12/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	26,18	Trafo BT	
3196	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027251175	1	3	11/12/2025 09:17:02	12/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	50171	27,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
3197	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027251179	1	3	11/12/2025 09:17:14	11/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	63705	3,64	Ch. Fusivel	Base Fusível
3198	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027251187	1	3	11/12/2025 09:18:07	12/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	26,53	Trafo BT	
3199	383	12	2025	13021	AVID2	AVI	0027251195	1	3	11/12/2025 09:18:49	11/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	37300	1.450,76	Ch. Fusivel	Base Fusível
3200	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027251207	1	3	11/12/2025 09:18:59	12/12/2025 11:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	41705	285,45	Trafo BT	
3201	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027251241	1	3	11/12/2025 09:20:37	11/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28083	13,65	Trafo BT	
3202	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027251267	1	3	11/12/2025 09:21:34	11/12/2025 11:19:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	3,92	Trafo BT	
3203	383	12	2025	13049	ITAD4	ITA	0027251269	1	3	11/12/2025 09:21:36	12/12/2025 23:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40441	154,43	Trafo BT	
3204	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027251285	1	3	11/12/2025 09:22:26	11/12/2025 19:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	97	25976	952,51	Trafo BT	
3205	383	12	2025	13027	BUZD4	BUZ	0027251293	1	3	11/12/2025 09:22:43	11/12/2025 13:10:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	3,79	Trafo BT	
3206	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027251297	1	3	11/12/2025 09:22:57	12/12/2025 00:50:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	15,47	Trafo BT	
3207	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027267223	1	3	11/12/2025 09:23:32	12/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	34030	192,09	Trafo BT	
3208	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027265059	1	3	11/12/2025 09:23:36	12/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	21507	531,42	Trafo BT	
3209	383	12	2025	13049	ITAD1	ITA	BA03351582	1	3	11/12/2025 09:24:14	11/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	40441	12,91		
3210	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027249021	1	3	11/12/2025 09:25:00	11/12/2025 09:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	28083	1,30		
3211	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027251339	1	3	11/12/2025 09:25:15	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	414	26703	895,27	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3212	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027251359	1	3	11/12/2025 09:26:07	11/12/2025 12:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	56108	3,28	Ch. Fusivel	Base Fusível
3213	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027251361	1	3	11/12/2025 09:26:19	12/12/2025 09:07:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	47,38	Trafo BT	
3214	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027251385	1	3	11/12/2025 09:27:28	11/12/2025 12:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	5,32	Trafo BT	
3215	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027251393	1	3	11/12/2025 09:27:58	11/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	4,03	Trafo BT	
3216	383	12	2025	13080	ITCD4	ITC	0027251397	1	3	11/12/2025 09:28:07	11/12/2025 17:23:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	7,93	Trafo BT	
3217	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027251449	1	3	11/12/2025 09:30:54	12/12/2025 08:29:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	22,98	Trafo BT	
3218	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027251565	1	3	11/12/2025 09:31:00	11/12/2025 18:30:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	43083	8,99	Ch. Fusivel	Base Fusível
3219	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027251463	1	3	11/12/2025 09:31:34	11/12/2025 16:02:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	11	17445	71,66	Trafo BT	
3220	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027251469	1	3	11/12/2025 09:32:07	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	8,93	Trafo BT	
3221	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027251475	1	3	11/12/2025 09:32:20	12/12/2025 14:23:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	28,85	Trafo BT	
3222	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	0027251479	1	3	11/12/2025 09:32:32	12/12/2025 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	48029	50,05	Trafo BT	
3223	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027251499	1	3	11/12/2025 09:33:33	11/12/2025 19:26:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	63705	741,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
3224	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027251503	1	3	11/12/2025 09:33:41	11/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	17	18592	30,12	Trafo BT	
3225	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03351568	1	3	11/12/2025 09:33:48	11/12/2025 10:18:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	17445	136,03	Religador	Religadora Automática
3226	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03351568	1	3	11/12/2025 09:33:48	11/12/2025 12:56:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	17445	352,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3227	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03351568	1	3	11/12/2025 09:33:48	11/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	401	17445	1.431,57	Religador	Religadora Automática
3228	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027251535	1	3	11/12/2025 09:34:00	12/12/2025 11:49:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	47293	105,02	Trafo BT	
3229	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027251525	1	3	11/12/2025 09:34:01	11/12/2025 13:53:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	4,32	Trafo BT	
3230	383	12	2025	13053	ITD3	ITI	0027251553	1	3	11/12/2025 09:35:03	11/12/2025 16:45:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	14,34	Trafo BT	
3231	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027251665	1	3	11/12/2025 09:35:56	11/12/2025 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	46	17445	209,35	Ch. Fusivel	Base Fusível
3232	383	12	2025	13068	PIN06	PIN	0027251571	1	3	11/12/2025 09:36:03	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	1,07	Trafo BT	
3233	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027251575	1	3	11/12/2025 09:36:13	11/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	40890	576,95	Ch. Fusivel	Base Fusível
3234	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 09:52:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	491	29035	122,61	Religador	Religadora Automática
3235	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 09:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	29035	22,38	Religador	Religadora Automática
3236	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 09:53:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	29035	15,07	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3237	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 09:41:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1374	29035	109,54	Religador	Religadora Automática
3238	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 09:52:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	29035	25,22	Religador	Religadora Automática
3239	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 10:36:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	29035	312,69	Ch. Fusivel	Base Fusível
3240	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	BA03351574	1	3	11/12/2025 09:37:04	11/12/2025 17:28:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	29035	1.846,58	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3241	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027251617	1	3	11/12/2025 09:38:00	11/12/2025 12:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	5,73	Trafo BT	
3242	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027251607	1	3	11/12/2025 09:38:01	12/12/2025 09:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	48,10	Trafo BT	
3243	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027251619	1	3	11/12/2025 09:38:42	11/12/2025 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	8,44	Trafo BT	
3244	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027251625	1	3	11/12/2025 09:38:53	12/12/2025 01:36:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	47293	239,32	Trafo BT	
3245	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027251627	1	3	11/12/2025 09:39:00	11/12/2025 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	1,00	Trafo BT	
3246	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03351576	1	3	11/12/2025 09:39:22	11/12/2025 13:01:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	910	22414	3.067,21	Religador	Religadora Automática
3247	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	0027251645	1	3	11/12/2025 09:39:51	11/12/2025 17:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11915	7,77	Trafo BT	
3248	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027251673	1	3	11/12/2025 09:40:56	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	21507	62,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
3249	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027251681	1	3	11/12/2025 09:41:13	12/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	37300	163,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
3250	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027251707	1	3	11/12/2025 09:42:08	11/12/2025 10:38:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	2,84	Trafo BT	
3251	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027251751	1	3	11/12/2025 09:42:37	11/12/2025 13:27:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,74	Trafo BT	
3252	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027251719	1	3	11/12/2025 09:43:05	11/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	5,53	Trafo BT	
3253	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027251725	1	3	11/12/2025 09:43:26	14/12/2025 01:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	180	41705	11.440,70	Ch. Fusivel	Base Fusível
3254	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027260409	1	3	11/12/2025 09:43:45	11/12/2025 20:30:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	55307	53,87	Trafo BT	
3255	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027251767	1	3	11/12/2025 09:43:52	12/12/2025 22:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	110,61	Trafo BT	
3256	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027251769	1	3	11/12/2025 09:43:53	11/12/2025 12:05:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	4,73	Trafo BT	
3257	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027245719	1	3	11/12/2025 09:45:00	11/12/2025 10:07:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	0,74		
3258	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027251811	1	3	11/12/2025 09:45:36	11/12/2025 15:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	11,45	Trafo BT	
3259	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027251823	1	3	11/12/2025 09:46:07	11/12/2025 21:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	90147	1.036,68	Trafo BT	
3260	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027251843	1	3	11/12/2025 09:47:21	12/12/2025 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	14,99	Trafo BT	
3261	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027251845	1	3	11/12/2025 09:47:44	12/12/2025 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	18592	29,19	Trafo BT	
3262	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027251849	1	3	11/12/2025 09:47:58	12/12/2025 11:49:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	78,10	Trafo BT	
3263	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03351590	1	3	11/12/2025 09:48:14	11/12/2025 11:24:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	198	10930	316,80	Religador	Religadora Automática
3264	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027251881	1	3	11/12/2025 09:49:58	11/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	4,33	Trafo BT	
3265	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03351596	1	3	11/12/2025 09:50:28	11/12/2025 09:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	0,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3266	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03351596	1	3	11/12/2025 09:50:28	11/12/2025 09:54:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	444	29284	26,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3267	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03351596	1	3	11/12/2025 09:50:28	11/12/2025 09:55:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1564	29284	135,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3268	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03351596	1	3	11/12/2025 09:50:28	11/12/2025 09:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	417	29284	62,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3269	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03351596	1	3	11/12/2025 09:50:28	11/12/2025 09:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	29284	79,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3270	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027251905	1	3	11/12/2025 09:51:28	11/12/2025 15:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	10,42	Trafo BT	
3271	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027251921	1	3	11/12/2025 09:52:15	11/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,13	Trafo BT	
3272	383	12	2025	13035	EAR06	EAR	0027251933	1	3	11/12/2025 09:52:33	11/12/2025 17:07:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	39122	65,25	Trafo BT	
3273	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027251937	1	3	11/12/2025 09:52:35	11/12/2025 12:00:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	43083	98,07	Ch. Fusivel	Base Fusível
3274	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027251953	1	3	11/12/2025 09:53:32	12/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	11915	95,10	Ch. Fusivel	Base Fusível
3275	383	12	2025	13046	INO10	INO	BA03351606	1	3	11/12/2025 09:54:01	11/12/2025 09:57:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	604	54375	31,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3276	383	12	2025	13046	INO10	INO	BA03351606	1	3	11/12/2025 09:54:01	11/12/2025 09:57:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3064	54375	173,63	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3277	383	12	2025	13046	INO10	INO	BA03351606	1	3	11/12/2025 09:54:01	11/12/2025 11:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	358	54375	513,43	Religador	Religadora Automática
3278	383	12	2025	13046	INO10	INO	BA03351606	1	3	11/12/2025 09:54:01	11/12/2025 11:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	54375	187,13	Religador	Religadora Automática
3279	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 09:54:53	11/12/2025 10:27:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	40890	9,92	Religador	Religadora Automática
3280	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 09:54:53	11/12/2025 14:44:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	40890	135,05	Religador	Religadora Automática
3281	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 09:54:53	11/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	10,59	Ch. Fusivel	Base Fusível
3282	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027252061	1	3	11/12/2025 09:59:03	12/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	41705	25,35	Trafo BT	
3283	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	BA03351494	1	3	11/12/2025 09:59:30	11/12/2025 10:21:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	40890	12,75	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3284	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	BA03351494	1	3	11/12/2025 09:59:30	11/12/2025 10:33:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40890	0,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3285	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027252079	1	3	11/12/2025 10:00:33	12/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	30,99	Trafo BT	
3286	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027252085	1	3	11/12/2025 10:00:42	11/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	6,32	Trafo BT	
3287	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03351616	1	3	11/12/2025 10:02:36	11/12/2025 10:16:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	23487	45,37	Religador	Religadora Automática
3288	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	BA03351616	1	3	11/12/2025 10:02:36	11/12/2025 10:16:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	685	22757	160,21	Religador	Religadora Automática
3289	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027254105	1	3	11/12/2025 10:02:38	11/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	39761	84,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
3290	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027252127	1	3	11/12/2025 10:03:01	11/12/2025 15:54:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	31314	755,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
3291	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027252127	1	3	11/12/2025 10:03:01	12/12/2025 04:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	31314	962,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
3292	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027252131	1	3	11/12/2025 10:03:15	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	15565	704,80	Trafo BT	
3293	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027252157	1	3	11/12/2025 10:04:31	12/12/2025 09:50:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	47,53	Trafo BT	
3294	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351538	1	3	11/12/2025 10:05:10	11/12/2025 21:19:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	17445	1.505,64	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3295	383	12	2025	13076	RDO03	RDO	0027252171	1	3	11/12/2025 10:05:14	11/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	57156	109,30	Trafo BT	
3296	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027252173	1	3	11/12/2025 10:05:19	12/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	31,33	Trafo BT	
3297	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027252265	1	3	11/12/2025 10:07:08	11/12/2025 11:58:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	63705	1,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
3298	383	12	2025	13076	RDO03	RDO	0027252209	1	3	11/12/2025 10:07:25	12/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	41	57156	1.183,93	Trafo BT	
3299	383	12	2025	13042	ICA11	ICA	0027252245	1	3	11/12/2025 10:10:02	12/12/2025 07:04:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45691	20,90	Trafo BT	
3300	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027252261	1	3	11/12/2025 10:10:33	11/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	3,16	Trafo BT	
3301	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027252271	1	3	11/12/2025 10:10:55	12/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	17445	779,63	Ch. Fusivel	Base Fusível
3302	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027234525	1	3	11/12/2025 10:11:00	11/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	69428	1,45		
3303	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027252357	1	3	11/12/2025 10:11:03	12/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15565	14,48	Ch. Fusivel	Base Fusível
3304	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03351628	1	3	11/12/2025 10:12:42	11/12/2025 12:05:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	182	54493	340,95	Religador	Religadora Automática
3305	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03351628	1	3	11/12/2025 10:12:42	11/12/2025 14:23:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	54493	112,87	Religador	Religadora Automática
3306	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027252293	1	3	11/12/2025 10:13:05	11/12/2025 15:37:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,40	Trafo BT	
3307	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027248387	1	3	11/12/2025 10:13:13	11/12/2025 10:50:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	39761	3,09		
3308	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027252301	1	3	11/12/2025 10:13:20	11/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	249	37300	1.355,67	Ch. Fusivel	Base Fusível
3309	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	0027264999	1	3	11/12/2025 10:13:24	12/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	91,77	Trafo BT	
3310	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027252341	1	3	11/12/2025 10:14:00	12/12/2025 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	27399	248,27	Trafo BT	
3311	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027248873	1	3	11/12/2025 10:14:00	11/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	1,87	Trafo BT	
3312	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027252329	1	3	11/12/2025 10:14:40	11/12/2025 18:06:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	23,59	Trafo BT	
3313	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027252363	1	3	11/12/2025 10:16:01	12/12/2025 09:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	24	58068	556,79	Trafo BT	
3314	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027252381	1	3	11/12/2025 10:16:54	11/12/2025 12:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,20	Trafo BT	
3315	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027252401	1	3	11/12/2025 10:17:54	11/12/2025 13:32:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	3,24	Trafo BT	
3316	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027252411	1	3	11/12/2025 10:18:20	11/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	19,06	Trafo BT	
3317	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027252415	1	3	11/12/2025 10:18:21	12/12/2025 01:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	223	29749	3.295,38	Ch. Fusivel	Base Fusível
3318	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027252417	1	3	11/12/2025 10:18:23	11/12/2025 19:34:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	9,27	Trafo BT	
3319	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027252445	1	3	11/12/2025 10:20:03	12/12/2025 10:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	47,72	Trafo BT	
3320	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027266669	1	3	11/12/2025 10:20:46	12/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	21507	514,46	Trafo BT	
3321	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027252463	1	3	11/12/2025 10:20:57	11/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	25976	206,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
3322	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027252473	1	3	11/12/2025 10:21:34	13/12/2025 05:56:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	77	40506	3.355,83	Trafo BT	
3323	383	12	2025	13066	PAR10	PAR	0027252495	1	3	11/12/2025 10:22:55	12/12/2025 11:30:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	50,25	Trafo BT	
3324	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351642	1	3	11/12/2025 10:23:18	11/12/2025 11:01:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	22414	124,62	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3325	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351642	1	3	11/12/2025 10:23:18	11/12/2025 11:33:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	22414	96,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3326	383	12	2025	17189	ZSL01	ZSL	0027252503	1	3	11/12/2025 10:23:19	11/12/2025 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	31314	28,91	Trafo BT	
3327	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027265215	1	3	11/12/2025 10:24:36	12/12/2025 14:32:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	28,13	Trafo BT	
3328	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027252541	1	3	11/12/2025 10:25:07	11/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	21507	166,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
3329	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027252553	1	3	11/12/2025 10:25:35	11/12/2025 16:18:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	26703	653,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3330	383	12	2025	13068	PIN05	PIN	0027252563	1	3	11/12/2025 10:26:02	11/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45314	0,97	Trafo BT	
3331	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027252565	1	3	11/12/2025 10:26:03	13/12/2025 10:34:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	45576	192,58	Trafo BT	
3332	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027252573	1	3	11/12/2025 10:26:42	11/12/2025 13:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	23487	122,09	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3333	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027252573	1	3	11/12/2025 10:26:50	11/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	23487	230,26	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3334	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027252589	1	3	11/12/2025 10:27:39	11/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	30376	2,75	Trafo BT	
3335	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027248435	1	3	11/12/2025 10:28:08	11/12/2025 11:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	3,51	Ch. Fusivel	Base Fusível
3336	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027252603	1	3	11/12/2025 10:28:10	11/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	21507	1.084,13	Ch. Fusivel	Base Fusível
3337	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027252609	1	3	11/12/2025 10:29:20	11/12/2025 14:25:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,94	Trafo BT	
3338	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027252613	1	3	11/12/2025 10:29:23	12/12/2025 08:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	22,08	Trafo BT	
3339	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	BA03351652	1	3	11/12/2025 10:29:29	11/12/2025 11:19:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	927	24480	780,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3340	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027252621	1	3	11/12/2025 10:29:41	12/12/2025 00:44:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	28,50	Trafo BT	
3341	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027252623	1	3	11/12/2025 10:29:42	12/12/2025 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	35,34	Trafo BT	
3342	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027252625	1	3	11/12/2025 10:29:44	11/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	4,17	Trafo BT	
3343	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027252681	1	3	11/12/2025 10:30:32	11/12/2025 19:15:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	8,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
3344	383	12	2025	17188	ARS07	ARS	0027252665	1	3	11/12/2025 10:30:59	11/12/2025 16:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	34030	37,10	Trafo BT	
3345	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027252687	1	3	11/12/2025 10:31:40	12/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	58068	368,25	Trafo BT	
3346	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027252693	1	3	11/12/2025 10:31:48	11/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	22414	174,37	Trafo BT	
3347	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027252717	1	3	11/12/2025 10:33:28	11/12/2025 15:34:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,02	Trafo BT	
3348	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027252729	1	3	11/12/2025 10:33:47	12/12/2025 10:09:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	23,59	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3349	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027252763	1	3	11/12/2025 10:35:25	12/12/2025 09:05:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	77	22757	1.733,14	Trafo BT	
3350	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027252771	1	3	11/12/2025 10:35:35	11/12/2025 18:35:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	7,99	Trafo BT	
3351	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027252791	1	3	11/12/2025 10:37:05	12/12/2025 13:33:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	26,93	Trafo BT	
3352	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027252795	1	3	11/12/2025 10:37:16	12/12/2025 01:35:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	14,97	Trafo BT	
3353	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027252799	1	3	11/12/2025 10:37:32	13/12/2025 13:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	50,91	Trafo BT	
3354	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027252803	1	3	11/12/2025 10:37:37	13/12/2025 12:27:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	49,83	Trafo BT	
3355	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027252815	1	3	11/12/2025 10:37:56	11/12/2025 12:39:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	2,02	Trafo BT	
3356	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	BA03351640	1	3	11/12/2025 10:39:00	11/12/2025 10:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25133	0,22	Ch. Fusível	Base Fusível
3357	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027252851	1	3	11/12/2025 10:39:35	11/12/2025 13:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,64	Trafo BT	
3358	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027252869	1	3	11/12/2025 10:40:27	11/12/2025 20:42:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	10,03	Trafo BT	
3359	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	0027252893	1	3	11/12/2025 10:41:39	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	6,81	Trafo BT	
3360	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	11/12/2025 10:42:24	11/12/2025 10:53:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	22978	22,23	Religador	Religadora Automática
3361	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027257473	1	3	11/12/2025 10:43:05	11/12/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	12,90	Trafo BT	
3362	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027252937	1	3	11/12/2025 10:43:09	11/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	63705	32,91	Trafo BT	
3363	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027252941	1	3	11/12/2025 10:43:18	12/12/2025 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	24,41	Trafo BT	
3364	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027252943	1	3	11/12/2025 10:43:24	11/12/2025 16:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	17,26	Trafo BT	
3365	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027253229	1	3	11/12/2025 10:43:25	11/12/2025 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22978	4,33	Ch. Fusível	Base Fusível
3366	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027253047	1	3	11/12/2025 10:48:36	11/12/2025 13:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	3,16	Trafo BT	
3367	383	12	2025	13076	RDO03	RDO	0027268505	1	3	11/12/2025 10:49:27	12/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	57156	420,95	Trafo BT	
3368	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027259259	1	3	11/12/2025 10:49:53	11/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	41705	1.008,84	Ch. Fusível	Base Fusível
3369	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	0027253091	1	3	11/12/2025 10:50:51	12/12/2025 14:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	27,44	Trafo BT	
3370	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027253113	1	3	11/12/2025 10:52:02	12/12/2025 00:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	68	90147	956,50	Trafo BT	
3371	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027253175	1	3	11/12/2025 10:53:23	11/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	23487	758,11	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3372	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027253185	1	3	11/12/2025 10:53:36	11/12/2025 14:06:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,21	Trafo BT	
3373	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027253181	1	3	11/12/2025 10:53:40	11/12/2025 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	5,09	Trafo BT	
3374	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027249761	1	3	11/12/2025 10:55:00	11/12/2025 11:59:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	90147	44,14		
3375	383	12	2025	13070	PDR08	PDR	0027253221	1	3	11/12/2025 10:55:05	11/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	34448	269,85	Ch. Fusível	Base Fusível
3376	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	BA03352002	1	3	11/12/2025 10:56:51	11/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	22978	106,17	Ch. Fusível	Base Fusível
3377	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027253257	1	3	11/12/2025 10:56:55	11/12/2025 18:11:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	7,25	Trafo BT	
3378	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027253259	1	3	11/12/2025 10:56:55	12/12/2025 22:07:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	11,18	Trafo BT	
3379	383	12	2025	13056	QUI02	QUI	0027253325	1	3	11/12/2025 10:57:43	13/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	59,54	Trafo BT	
3380	383	12	2025	13038	GOI04	GOI	0027253271	1	3	11/12/2025 10:57:55	11/12/2025 14:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	24509	321,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3381	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027253327	1	3	11/12/2025 10:58:46	11/12/2025 18:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	39761	22,36	Trafo BT	
3382	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027253299	1	3	11/12/2025 10:59:26	11/12/2025 17:53:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	40441	103,48	Trafo BT	
3383	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027238039	1	3	11/12/2025 11:00:00	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	126	56298	73,50		
3384	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027248317	1	3	11/12/2025 11:00:00	11/12/2025 11:54:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	35595	53,59		
3385	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027253349	1	3	11/12/2025 11:00:27	12/12/2025 10:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	23,73	Trafo BT	
3386	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027253361	1	3	11/12/2025 11:00:43	12/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	27,74	Trafo BT	
3387	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027242601	1	3	11/12/2025 11:01:00	11/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	69428	0,63		
3388	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027253433	1	3	11/12/2025 11:02:20	11/12/2025 13:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	20495	243,10	Ch. Fusível	Base Fusível
3389	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027253379	1	3	11/12/2025 11:02:22	11/12/2025 13:10:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	63705	76,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3390	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027253381	1	3	11/12/2025 11:02:35	11/12/2025 14:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	3,81	Trafo BT	
3391	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027253387	1	3	11/12/2025 11:02:46	11/12/2025 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	17445	12,96	Ch. Fusível	Base Fusível
3392	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027253401	1	3	11/12/2025 11:03:00	13/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	48,45	Trafo BT	
3393	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027253409	1	3	11/12/2025 11:04:15	11/12/2025 19:57:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	55307	488,58	Ch. Fusível	Base Fusível
3394	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027253423	1	3	11/12/2025 11:04:39	12/12/2025 05:59:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	18,92	Trafo BT	
3395	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027253425	1	3	11/12/2025 11:04:49	11/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29284	54,78	Ch. Fusível	Base Fusível
3396	383	12	2025	13015	ALC07	ALC	BA03351720	1	3	11/12/2025 11:05:00	11/12/2025 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	58864	36,60	Ch. Fusível	Base Fusível
3397	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027253443	1	3	11/12/2025 11:05:39	12/12/2025 16:37:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	54493	59,07	Ch. Fusível	Base Fusível
3398	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027253451	1	3	11/12/2025 11:05:46	11/12/2025 21:57:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	10,87	Trafo BT	
3399	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027267617	1	3	11/12/2025 11:05:50	12/12/2025 23:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	55307	1.875,24	Trafo BT	
3400	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027251503	1	3	11/12/2025 11:06:00	11/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	26	18592	6,07		
3401	383	12	2025	13082	SLR05	SLR	0027253519	1	3	11/12/2025 11:06:47	11/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29097	10,39	TRAMO_MT	Jumper
3402	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027253475	1	3	11/12/2025 11:07:06	11/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	41705	312,14	Ch. Fusível	Base Fusível
3403	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027253491	1	3	11/12/2025 11:08:32	11/12/2025 12:56:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	3,59	Trafo BT	
3404	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027253583	1	3	11/12/2025 11:09:06	11/12/2025 14:00:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	22757	213,90	Ch. Fusível	Base Fusível
3405	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027253525	1	3	11/12/2025 11:09:57	11/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56108	15,50	Trafo BT	
3406	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027249533	1	3	11/12/2025 11:10:00	11/12/2025 11:52:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	94	15112	66,97		
3407	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027238333	1	3	11/12/2025 11:10:00	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	38035	451,00	Trafo BT	
3408	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027253537	1	3	11/12/2025 11:10:14	11/12/2025 18:59:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	7,82	Trafo BT	
3409	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027253565	1	3	11/12/2025 11:11:11	11/12/2025 16:34:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,38	Trafo BT	
3410	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027253571	1	3	11/12/2025 11:11:44	11/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	3,61	Trafo BT	
3411	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027253585	1	3	11/12/2025 11:12:44	12/12/2025 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	36,08	Trafo BT	
3412	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027253637	1	3	11/12/2025 11:14:04	11/12/2025 15:04:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	10028	173,17	Ch. Fusível	Base Fusível
3413	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027253637	1	3	11/12/2025 11:14:04	11/12/2025 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10028	3,85	Ch. Fusível	Base Fusível
3414	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027253647	1	3	11/12/2025 11:14:34	11/12/2025 16:50:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	5,60	Trafo BT	
3415	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027253651	1	3	11/12/2025 11:14:45	12/12/2025 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	31,35	Trafo BT	
3416	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	0027241227	1	3	11/12/2025 11:15:00	11/12/2025 11:55:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	34030	30,83		
3417	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027253743	1	3	11/12/2025 11:15:12	12/12/2025 14:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	20495	187,34	Ch. Fusível	Base Fusível
3418	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027253671	1	3	11/12/2025 11:16:00	12/12/2025 10:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	68,40	Trafo BT	
3419	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027253701	1	3	11/12/2025 11:18:12	13/12/2025 21:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	58,31	Trafo BT	
3420	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027253713	1	3	11/12/2025 11:18:48	12/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	55307	606,36	Trafo BT	
3421	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027253725	1	3	11/12/2025 11:19:31	12/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	63705	291,59	Ch. Fusível	Base Fusível
3422	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027253735	1	3	11/12/2025 11:19:50	12/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37300	146,34	Trafo BT	
3423	383	12	2025	13079	SCS05	SCS	0027253739	1	3	11/12/2025 11:19:53	12/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	31,17	Trafo BT	
3424	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027251339	1	3	11/12/2025 11:19:56	11/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	26703	1,00		
3425	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027249293	1	3	11/12/2025 11:20:00	11/12/2025 13:58:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	25976	7,91		
3426	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351702	1	3	11/12/2025 11:20:07	11/12/2025 11:58:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	22651	34,11	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3427	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351702	1	3	11/12/2025 11:20:07	11/12/2025 14:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	22651	267,01	CONS_MT	Disjuntor Média
3428	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027253763	1	3	11/12/2025 11:20:35	11/12/2025 18:14:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	6,89	Trafo BT	
3429	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027253771	1	3	11/12/2025 11:21:07	11/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	3,81	Trafo BT	
3430	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027263143	1	3	11/12/2025 11:21:54	11/12/2025 15:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	15565	321,30	Ch. Fusível	Base Fusível
3431	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03351706	1	3	11/12/2025 11:23:01	11/12/2025 13:20:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	58864	419,61	Religador	Religadora Automática
3432	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03351706	1	3	11/12/2025 11:23:01	11/12/2025 13:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	58864	226,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3433	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03351706	1	3	11/12/2025 11:23:01	11/12/2025 14:51:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	58864	452,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3434	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027253815	1	3	11/12/2025 11:24:00	11/12/2025 17:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,08	Trafo BT	
3435	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027262395	1	3	11/12/2025 11:24:06	13/12/2025 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	23487	678,28	Trafo BT	
3436	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3798	52844	277,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3437	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3938	52844	287,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3438	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	472	52844	34,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3439	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1026	52844	74,95	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3440	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2859	52844	208,87	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3441	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4119	52844	300,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3442	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2143	52844	156,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3443	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	873	52844	63,78	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3444	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3298	52844	240,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3445	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:34	11/12/2025 11:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2238	52844	163,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3446	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:35	11/12/2025 11:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	817	65189	45,84	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3447	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:35	11/12/2025 11:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2540	34448	142,52	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3448	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:35	11/12/2025 11:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1584	34448	88,88	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3449	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:25:35	11/12/2025 11:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3588	34448	201,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3450	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027253859	1	3	11/12/2025 11:26:06	11/12/2025 12:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	56108	55,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3451	383	12	2025	13046	INO04	INO	0027253877	1	3	11/12/2025 11:26:35	11/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	5,72	Trafo BT	
3452	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027253879	1	3	11/12/2025 11:26:52	12/12/2025 09:46:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	22,33	Trafo BT	
3453	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027253907	1	3	11/12/2025 11:27:26	11/12/2025 16:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	15565	328,49	Ch. Fusível	Base Fusível
3454	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	0027253935	1	3	11/12/2025 11:28:12	11/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	34448	224,72	Ch. Fusível	Base Fusível
3455	383	12	2025	17189	ZSL10	ZSL	0027253941	1	3	11/12/2025 11:28:20	11/12/2025 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	31314	386,39	Ch. Fusível	Base Fusível
3456	383	12	2025	13068	PIN07	PIN	0027253973	1	3	11/12/2025 11:29:16	12/12/2025 04:40:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	45314	446,95	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3457	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027253975	1	3	11/12/2025 11:29:19	11/12/2025 16:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	155	22651	799,58	Trafo BT	
3458	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027254017	1	3	11/12/2025 11:30:34	12/12/2025 05:21:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	17,86	Trafo BT	
3459	383	12	2025	17189	ZSL09	ZSL	0027254021	1	3	11/12/2025 11:30:48	12/12/2025 04:37:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	31314	1.026,22	Trafo BT	
3460	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03351674	1	3	11/12/2025 11:31:04	11/12/2025 11:34:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	47293	4,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3461	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027254035	1	3	11/12/2025 11:31:22	12/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	16,98	Trafo BT	
3462	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027254045	1	3	11/12/2025 11:31:37	11/12/2025 15:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40506	12,76	Trafo BT	
3463	383	12	2025	16394	LIB02	LIB	0027254049	1	3	11/12/2025 11:32:15	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	6,46	Trafo BT	
3464	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027254051	1	3	11/12/2025 11:32:26	11/12/2025 14:49:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,29	Trafo BT	
3465	383	12	2025	13031	CEL08	CEL	0027254099	1	3	11/12/2025 11:32:49	11/12/2025 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45576	2,04	Ch. Fusível	Base Fusível
3466	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027254091	1	3	11/12/2025 11:34:28	11/12/2025 21:49:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	10930	358,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3467	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027254095	1	3	11/12/2025 11:34:46	11/12/2025 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	28083	235,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3468	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:15:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3330	52844	2.270,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3469	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	468	52844	802,23	Religador	Religadora Automática
3470	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:19:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1349	52844	996,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3471	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1075	52844	1.842,73	Religador	Religadora Automática
3472	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:19:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1514	52844	2.632,26	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3473	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	472	52844	631,43	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3474	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:08:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	717	52844	399,73	Religador	Religadora Automática
3475	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:19:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	180	52844	132,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3476	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	52844	221,13	Religador	Religadora Automática
3477	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2859	52844	4.900,80	Religador	Religadora Automática
3478	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:12:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1973	52844	1.236,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3479	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	52844	186,64	Religador	Religadora Automática
3480	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1858	52844	3.184,92	Religador	Religadora Automática
3481	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:13:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1486	52844	954,76	Religador	Religadora Automática
3482	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	657	52844	1.126,21	Religador	Religadora Automática
3483	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	873	52844	1.496,47	Religador	Religadora Automática
3484	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	538	52844	348,65	Religador	Religadora Automática
3485	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	898	52844	1.539,32	Religador	Religadora Automática
3486	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:19:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	538	52844	935,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3487	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 13:32:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1324	52844	2.594,67	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3488	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:29:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1053	52844	959,40	Religador	Religadora Automática
3489	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:47	11/12/2025 12:30:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1185	52844	1.105,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3490	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:48	11/12/2025 11:55:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	817	65189	284,59	Religador	Religadora Automática
3491	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:48	11/12/2025 11:57:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2540	34448	950,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3492	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:48	11/12/2025 11:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1584	34448	505,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3493	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:48	11/12/2025 11:55:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2500	34448	870,83	Religador	Religadora Automática
3494	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:34:48	11/12/2025 11:57:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1088	34448	407,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3495	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1392	65189	417,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3496	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 13:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1531	65189	2.173,59	Religador	Religadora Automática
3497	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 12:02:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1142	34448	503,11	Religador	Religadora Automática
3498	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 16:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	449	34448	2.238,02	Chave Faca	Chave Unipolar
3499	383	12	2025	13070	PDR02	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 16:40:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3004	34448	15.225,27	Religador	Religadora Automática
3500	383	12	2025	13070	PDR03	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 13:00:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1119	34448	1.578,41	Religador	Religadora Automática
3501	383	12	2025	13070	PDR03	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 13:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1892	34448	2.686,11	Religador	Religadora Automática
3502	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:47:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1344	34448	265,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3503	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 13:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2203	34448	3.127,65	Religador	Religadora Automática
3504	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:54:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1774	34448	546,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3505	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:59:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3908	34448	1.557,77	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3506	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 12:04:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	675	34448	317,06	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3507	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 12:24:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	34448	63,50	Religador	Religadora Automática
3508	383	12	2025	13070	PDR06	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:48:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2106	34448	456,89	Religador	Religadora Automática
3509	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:51:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	34448	32,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3510	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3115	34448	935,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3511	383	12	2025	13070	PDR08	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:47:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2003	34448	396,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3512	383	12	2025	13070	PDR10	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 11:35:55	11/12/2025 11:51:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	34448	21,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3513	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027254141	1	3	11/12/2025 11:37:04	12/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	84	37300	2.160,11	Trafo BT	
3514	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027254157	1	3	11/12/2025 11:37:51	11/12/2025 15:15:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	29035	587,70	Ch. Fusível	Base Fusível
3515	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027254157	1	3	11/12/2025 11:37:51	11/12/2025 15:18:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	29035	213,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3516	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027254157	1	3	11/12/2025 11:37:51	11/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	29035	199,94	Ch. Fusível	Base Fusível
3517	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027254159	1	3	11/12/2025 11:37:53	11/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	40890	830,54	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3518	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027254167	1	3	11/12/2025 11:38:05	11/12/2025 18:24:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	13,54	Trafo BT	
3519	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351642	1	3	11/12/2025 11:38:06	11/12/2025 11:45:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	22414	9,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3520	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027254291	1	3	11/12/2025 11:41:42	12/12/2025 06:01:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40441	146,62	Trafo BT	
3521	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027254327	1	3	11/12/2025 11:42:13	13/12/2025 13:25:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40506	198,90	Trafo BT	
3522	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027254371	1	3	11/12/2025 11:43:24	11/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	56108	28,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3523	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027254383	1	3	11/12/2025 11:43:51	11/12/2025 14:25:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	102	63705	274,98	Trafo BT	
3524	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027254389	1	3	11/12/2025 11:43:54	11/12/2025 17:26:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	5,70	Trafo BT	
3525	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027251969	1	3	11/12/2025 11:46:00	11/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	16998	4,00		
3526	383	12	2025	17188	ARS10	ARS	0027254607	1	3	11/12/2025 11:46:33	11/12/2025 15:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	34030	130,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3527	383	12	2025	13068	PIN02	PIN	0027254509	1	3	11/12/2025 11:46:43	11/12/2025 17:39:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	5,87	Trafo BT	
3528	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027254525	1	3	11/12/2025 11:47:00	11/12/2025 14:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	7,25	Trafo BT	
3529	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027253817	1	3	11/12/2025 11:47:30	11/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	239	23487	1.463,88	Ch. Fusível	Base Fusível
3530	383	12	2025	13082	SLR10	SLR	0027254563	1	3	11/12/2025 11:48:24	12/12/2025 08:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29097	21,06	Trafo BT	
3531	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027254577	1	3	11/12/2025 11:49:01	13/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	47	29749	1.943,44	Trafo BT	
3532	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027248135	1	3	11/12/2025 11:49:19	11/12/2025 11:52:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	158	39761	7,94		
3533	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027261831	1	3	11/12/2025 11:49:20	12/12/2025 01:26:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	63705	40,85	Trafo BT	
3534	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	BA03351750	1	3	11/12/2025 11:50:44	11/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	21507	36,95	Ch. Fusível	Base Fusível
3535	383	12	2025	16391	NVS08	NVS	0027254675	1	3	11/12/2025 11:50:45	11/12/2025 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	25133	8,87	Ch. Fusível	Base Fusível
3536	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03351734	1	3	11/12/2025 11:51:21	11/12/2025 12:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	913	68634	747,14	Religador	Religadora Automática
3537	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03351734	1	3	11/12/2025 11:51:21	11/12/2025 13:00:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	68634	184,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3538	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027254629	1	3	11/12/2025 11:53:28	11/12/2025 15:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40890	14,34	Trafo BT	
3539	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027254639	1	3	11/12/2025 11:53:46	12/12/2025 17:36:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24480	89,16	Ch. Fusível	Base Fusível
3540	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027254651	1	3	11/12/2025 11:54:21	11/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	38035	97,60	Trafo BT	
3541	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027247085	1	3	11/12/2025 11:56:05	11/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	32980	68,99	Ch. Fusível	Base Fusível
3542	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027254695	1	3	11/12/2025 11:56:19	11/12/2025 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	23487	179,13	Ch. Fusível	Base Fusível
3543	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027254713	1	3	11/12/2025 11:56:58	11/12/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	191	27399	576,29	Ch. Fusível	Base Fusível
3544	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03352262	1	3	11/12/2025 11:57:20	12/12/2025 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	32980	329,61	Ch. Fusível	Base Fusível
3545	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027254735	1	3	11/12/2025 11:57:52	11/12/2025 14:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	31314	652,14	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3546	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027250383	1	3	11/12/2025 12:00:00	11/12/2025 12:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	50171	29,36		
3547	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027254855	1	3	11/12/2025 12:03:24	12/12/2025 11:36:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	47,12	Trafo BT	
3548	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027254883	1	3	11/12/2025 12:04:42	11/12/2025 16:48:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	4,73	Trafo BT	
3549	383	12	2025	13079	SCS10	SCS	0027254965	1	3	11/12/2025 12:05:27	11/12/2025 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	34425	3,88	Chave Faca	Chave Unipolar
3550	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027254961	1	3	11/12/2025 12:05:29	11/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	5,74	Ch. Fusível	Base Fusível
3551	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027254897	1	3	11/12/2025 12:05:46	12/12/2025 23:11:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	11,10	Trafo BT	
3552	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027254901	1	3	11/12/2025 12:06:06	11/12/2025 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	3,35	Trafo BT	
3553	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027230367	1	3	11/12/2025 12:06:22	11/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	41705	3,36		
3554	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027254909	1	3	11/12/2025 12:06:43	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	222	40441	863,15	Ch. Fusível	Base Fusível
3555	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027254913	1	3	11/12/2025 12:07:13	12/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	674	58068	9.748,10	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3556	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027254919	1	3	11/12/2025 12:07:20	11/12/2025 18:45:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	13,26	Trafo BT	
3557	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027254925	1	3	11/12/2025 12:07:44	11/12/2025 16:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	9,38	Trafo BT	
3558	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027254969	1	3	11/12/2025 12:10:39	11/12/2025 15:29:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	35595	82,92	Ch. Fusível	Base Fusível
3559	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027251029	1	3	11/12/2025 12:11:00	11/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	17445	50,03		
3560	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027254981	1	3	11/12/2025 12:11:26	11/12/2025 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	1,13	Trafo BT	
3561	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027254991	1	3	11/12/2025 12:12:03	11/12/2025 19:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	195	29284	1.332,34	Ch. Fusível	Base Fusível
3562	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027255007	1	3	11/12/2025 12:13:00	13/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	23487	2.559,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3563	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027255019	1	3	11/12/2025 12:13:57	11/12/2025 17:16:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23487	20,15	Trafo BT	
3564	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027255083	1	3	11/12/2025 12:17:34	11/12/2025 20:59:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	8,70	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3565	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03351674	1	3	11/12/2025 12:17:48	11/12/2025 14:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	190	47293	324,69	Chave Faca	Chave Unipolar
3566	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027255097	1	3	11/12/2025 12:18:29	12/12/2025 08:52:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	20,57	Trafo BT	
3567	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027255101	1	3	11/12/2025 12:18:34	11/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	39761	311,46	Ch. Fusivel	Base Fusível
3568	383	12	2025	13042	ICA09	ICA	0027255147	1	3	11/12/2025 12:18:50	11/12/2025 15:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	45691	3,61	Ch. Fusivel	Base Fusível
3569	383	12	2025	13016	ANG05	ANG	0027255117	1	3	11/12/2025 12:19:06	11/12/2025 16:09:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	3,84	Trafo BT	
3570	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027255129	1	3	11/12/2025 12:19:52	12/12/2025 08:56:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	20,62	Trafo BT	
3571	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027248943	1	3	11/12/2025 12:20:00	11/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23022	3,50		
3572	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027255143	1	3	11/12/2025 12:20:26	12/12/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	19,66	Trafo BT	
3573	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027255145	1	3	11/12/2025 12:20:27	11/12/2025 15:18:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	2,97	Trafo BT	
3574	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027255149	1	3	11/12/2025 12:20:47	12/12/2025 04:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	16,24	Trafo BT	
3575	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027255171	1	3	11/12/2025 12:21:37	12/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	25976	106,95	Ch. Fusivel	Base Fusível
3576	383	12	2025	13045	ING05	ING	0027255191	1	3	11/12/2025 12:22:53	11/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38302	15,81	Trafo BT	
3577	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	BA03351754	1	3	11/12/2025 12:23:18	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	223	18592	359,40	Religador	Religadora Automática
3578	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	BA03351754	1	3	11/12/2025 12:23:18	11/12/2025 17:05:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	18592	399,43	Religador	Religadora Automática
3579	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027248817	1	3	11/12/2025 12:23:43	11/12/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	6808	11,70		
3580	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027255211	1	3	11/12/2025 12:23:53	11/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	5,27	Trafo BT	
3581	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027255229	1	3	11/12/2025 12:24:44	12/12/2025 01:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	55307	297,57	Ch. Fusivel	Base Fusível
3582	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027255341	1	3	11/12/2025 12:26:45	11/12/2025 15:31:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,08	Trafo BT	
3583	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027255309	1	3	11/12/2025 12:28:29	11/12/2025 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	37300	203,68	Ch. Fusivel	Base Fusível
3584	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027255325	1	3	11/12/2025 12:29:15	12/12/2025 00:54:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	24480	633,09	Ch. Fusivel	Base Fusível
3585	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027255355	1	3	11/12/2025 12:29:39	11/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	38035	191,98	Ch. Fusivel	Base Fusível
3586	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027255355	1	3	11/12/2025 12:29:39	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	151	38035	755,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
3587	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027255331	1	3	11/12/2025 12:29:44	12/12/2025 07:39:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	20495	153,32	Chave Faca	Chave Unipolar
3588	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03351762	1	3	11/12/2025 12:29:53	11/12/2025 14:19:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	860	22757	1.568,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3589	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027235727	1	3	11/12/2025 12:30:00	11/12/2025 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	50171	3,87		
3590	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027255363	1	3	11/12/2025 12:30:30	11/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	6,16	Trafo BT	
3591	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027255375	1	3	11/12/2025 12:31:00	11/12/2025 17:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	4,83	Trafo BT	
3592	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027255373	1	3	11/12/2025 12:31:10	12/12/2025 01:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	26,76	Trafo BT	
3593	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027255389	1	3	11/12/2025 12:32:03	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	69428	34,66	Ch. Fusivel	Base Fusível
3594	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027233021	1	3	11/12/2025 12:32:08	11/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	58068	6,58		
3595	383	12	2025	16394	LIB03	LIB	0027255397	1	3	11/12/2025 12:32:29	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	63705	4,46	Trafo BT	
3596	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027255407	1	3	11/12/2025 12:32:37	12/12/2025 06:35:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	90147	252,59	Trafo BT	
3597	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027255405	1	3	11/12/2025 12:32:37	11/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	12341	619,81	Ch. Fusivel	Base Fusível
3598	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027245957	1	3	11/12/2025 12:33:28	11/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	34425	5,77		
3599	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027255439	1	3	11/12/2025 12:33:50	11/12/2025 15:59:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	3,43	Trafo BT	
3600	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027255455	1	3	11/12/2025 12:35:01	11/12/2025 18:08:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	5,56	Trafo BT	
3601	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027255483	1	3	11/12/2025 12:36:56	11/12/2025 15:46:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	3,15	Trafo BT	
3602	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027255491	1	3	11/12/2025 12:37:26	11/12/2025 15:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,23	Trafo BT	
3603	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027255519	1	3	11/12/2025 12:38:18	12/12/2025 21:17:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	15565	97,95	Trafo BT	
3604	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027255549	1	3	11/12/2025 12:39:43	11/12/2025 15:27:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	57156	415,54	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3605	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027255613	1	3	11/12/2025 12:45:03	11/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	10,75	Trafo BT	
3606	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	BA03351780	1	3	11/12/2025 12:45:50	11/12/2025 22:59:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	58068	880,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3607	383	12	2025	16388	CAB02	CAB	0027255641	1	3	11/12/2025 12:46:47	11/12/2025 16:07:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	3,34	Trafo BT	
3608	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027269579	1	3	11/12/2025 12:47:00	12/12/2025 13:18:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17445	98,12	Ch. Fusivel	Base Fusível
3609	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027269579	1	3	11/12/2025 12:47:00	12/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	17445	1.675,07	Ch. Fusivel	Base Fusível
3610	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027255647	1	3	11/12/2025 12:47:14	11/12/2025 18:40:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	5,88	Trafo BT	
3611	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027255655	1	3	11/12/2025 12:47:40	11/12/2025 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	69428	72,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
3612	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027255661	1	3	11/12/2025 12:47:52	11/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	47293	229,78	Ch. Fusivel	Base Fusível
3613	383	12	2025	16393	BRL02	BRL	0027255669	1	3	11/12/2025 12:48:47	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	23022	15,93	Ch. Fusivel	Base Fusível
3614	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027255689	1	3	11/12/2025 12:49:56	11/12/2025 19:02:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	24509	12,41	Ch. Fusivel	Base Fusível
3615	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027249651	1	3	11/12/2025 12:49:56	11/12/2025 14:25:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	20495	109,36		
3616	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027252851	1	3	11/12/2025 12:50:00	11/12/2025 13:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	56298	9,37		
3617	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027245987	1	3	11/12/2025 12:50:00	11/12/2025 13:23:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24480	0,55		
3618	383	12	2025	16393	BJI002	BJI	0027249703	1	3	11/12/2025 12:55:00	11/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23022	2,50		
3619	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03351636	1	3	11/12/2025 12:56:31	11/12/2025 15:14:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40890	6,91	Religador	Religadora Automática
3620	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027255809	1	3	11/12/2025 12:56:37	12/12/2025 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	17,39	Trafo BT	
3621	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	BA03351788	1	3	11/12/2025 12:57:29	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	56108	194,68	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3622	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027255851	1	3	11/12/2025 12:58:38	12/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	25976	48,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
3623	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027255855	1	3	11/12/2025 12:58:54	11/12/2025 19:45:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	6,77	Trafo BT	
3624	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027255869	1	3	11/12/2025 13:00:03	11/12/2025 21:51:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	23487	523,05	Religador	Religadora Automática
3625	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027255869	1	3	11/12/2025 13:00:03	11/12/2025 22:23:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	449	23487	4.218,73	Chave Faca	Chave Unipolar
3626	383	12	2025	17189	ZSL09	ZSL	0027255871	1	3	11/12/2025 13:00:12	12/12/2025 12:09:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	46,32	Trafo BT	
3627	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027255875	1	3	11/12/2025 13:00:39	11/12/2025 15:21:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	2,35	Trafo BT	
3628	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027255889	1	3	11/12/2025 13:01:02	11/12/2025 16:53:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	288	56298	1.118,16	Ch. Fusivel	Base Fusível
3629	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:03:23	11/12/2025 13:07:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	415	65189	30,32	Religador	Religadora Automática
3630	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:03:23	11/12/2025 13:07:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1392	65189	101,69	Religador	Religadora Automática
3631	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:03:23	11/12/2025 14:22:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1774	34448	2.343,16	TRAMO_MT	Jumper
3632	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:03:23	11/12/2025 14:23:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3986	34448	5.340,13	Religador	Religadora Automática
3633	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:03:23	11/12/2025 14:25:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	675	34448	919,69	Religador	Religadora Automática
3634	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:03:23	11/12/2025 13:07:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4577	34448	334,38	Religador	Religadora Automática
3635	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027255931	1	3	11/12/2025 13:03:24	11/12/2025 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	21507	298,39	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3636	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027255951	1	3	11/12/2025 13:04:11	12/12/2025 08:54:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54375	59,51	Trafo BT	
3637	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027255963	1	3	11/12/2025 13:04:43	12/12/2025 03:57:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	29,77	Trafo BT	
3638	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027255975	1	3	11/12/2025 13:05:31	11/12/2025 16:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	29284	135,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
3639	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027255999	1	3	11/12/2025 13:06:37	12/12/2025 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	23	41705	489,28	Trafo BT	
3640	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027256009	1	3	11/12/2025 13:07:08	13/12/2025 05:06:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	40,00	Trafo BT	
3641	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027256021	1	3	11/12/2025 13:07:49	11/12/2025 17:13:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	56108	36,81	Ch. Fusivel	Base Fusível
3642	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027256659	1	3	11/12/2025 13:08:20	11/12/2025 19:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	39761	43,13	Trafo BT	
3643	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	BA03351812	1	3	11/12/2025 13:10:24	11/12/2025 14:30:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	570	90147	758,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3644	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	BA03351872	1	3	11/12/2025 13:12:04	11/12/2025 15:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	58068	74,67	TRAMO_MT	Jumper
3645	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027256107	1	3	11/12/2025 13:13:13	11/12/2025 16:25:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,20	Trafo BT	
3646	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027256109	1	3	11/12/2025 13:13:14	11/12/2025 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	7,49	Trafo BT	
3647	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027256119	1	3	11/12/2025 13:13:34	12/12/2025 10:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	21,14	Trafo BT	
3648	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027256141	1	3	11/12/2025 13:15:13	11/12/2025 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	3,05	Trafo BT	
3649	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027256161	1	3	11/12/2025 13:15:42	11/12/2025 18:00:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	9,50	Trafo BT	
3650	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027256181	1	3	11/12/2025 13:16:13	11/12/2025 17:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29035	9,43	Trafo BT	
3651	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03351820	1	3	11/12/2025 13:16:31	11/12/2025 15:33:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	68634	367,93	Religador	Religadora Automática
3652	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027256199	1	3	11/12/2025 13:16:51	11/12/2025 22:56:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	32784	299,42	Trafo BT	
3653	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027256217	1	3	11/12/2025 13:17:48	11/12/2025 22:09:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	8,86	Trafo BT	
3654	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027256617	1	3	11/12/2025 13:18:46	11/12/2025 18:23:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	10,14	Trafo BT	
3655	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027256255	1	3	11/12/2025 13:19:35	13/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	41705	185,87	Trafo BT	
3656	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027256261	1	3	11/12/2025 13:19:46	12/12/2025 04:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22978	45,32	Trafo BT	
3657	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027256297	1	3	11/12/2025 13:22:10	13/12/2025 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	2602	404,64	Trafo BT	
3658	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027256311	1	3	11/12/2025 13:22:45	11/12/2025 17:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	4,50	Trafo BT	
3659	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027256337	1	3	11/12/2025 13:23:51	11/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	1,54	Trafo BT	
3660	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027256353	1	3	11/12/2025 13:24:18	11/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	28083	191,60	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3661	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027256359	1	3	11/12/2025 13:24:44	11/12/2025 15:14:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	1,83	Trafo BT	
3662	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027256369	1	3	11/12/2025 13:25:15	11/12/2025 16:12:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,79	Trafo BT	
3663	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027256387	1	3	11/12/2025 13:25:55	11/12/2025 22:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	29284	84,46	Trafo BT	
3664	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027256393	1	3	11/12/2025 13:26:27	12/12/2025 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	56,18	Trafo BT	
3665	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027256401	1	3	11/12/2025 13:26:52	11/12/2025 15:33:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	39761	18,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
3666	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027256401	1	3	11/12/2025 13:26:59	11/12/2025 15:28:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	39761	24,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
3667	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027256417	1	3	11/12/2025 13:28:32	11/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	41705	105,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
3668	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027256421	1	3	11/12/2025 13:28:56	11/12/2025 16:35:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	3,10	Trafo BT	
3669	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03351832	1	3	11/12/2025 13:29:05	11/12/2025 15:12:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	265	17445	457,42	Religador	Religadora Automática
3670	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03351832	1	3	11/12/2025 13:29:05	11/12/2025 16:08:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	992	17445	2.639,82	Religador	Religadora Automática
3671	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03351832	1	3	11/12/2025 13:29:05	11/12/2025 16:17:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	492	17445	1.381,29	Religador	Religadora Automática
3672	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03351832	1	3	11/12/2025 13:29:05	12/12/2025 01:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	17445	873,74	Ch. Fusivel	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3673	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027256441	1	3	11/12/2025 13:29:40	11/12/2025 17:34:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,08	Trafo BT	
3674	383	12	2025	13093	VDP10	VDP	0027243735	1	3	11/12/2025 13:30:00	11/12/2025 13:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	50171	7,25		
3675	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027253725	1	3	11/12/2025 13:30:00	12/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	63705	73,00		
3676	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027256461	1	3	11/12/2025 13:30:22	11/12/2025 18:15:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	4,74	Trafo BT	
3677	383	12	2025	13086	SPT06	SPT	0027256473	1	3	11/12/2025 13:31:26	11/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	48029	457,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3678	383	12	2025	13015	ALC06	ALC	0027257147	1	3	11/12/2025 13:31:47	11/12/2025 16:05:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	58864	12,78	Trafo BT	
3679	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027251575	1	3	11/12/2025 13:32:07	11/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	40890	1,45		
3680	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027256535	1	3	11/12/2025 13:34:46	12/12/2025 15:14:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	25,66	Trafo BT	
3681	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027256545	1	3	11/12/2025 13:35:12	12/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	49,83	Trafo BT	
3682	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027256553	1	3	11/12/2025 13:36:04	12/12/2025 05:56:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	32,67	Trafo BT	
3683	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027256575	1	3	11/12/2025 13:36:52	12/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	21507	267,19	Trafo BT	
3684	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027256583	1	3	11/12/2025 13:37:07	11/12/2025 19:17:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	43083	96,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3685	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027256585	1	3	11/12/2025 13:37:10	12/12/2025 17:27:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	27,84	Trafo BT	
3686	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027256583	1	3	11/12/2025 13:37:15	11/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	43083	160,83	Ch. Fusível	Base Fusível
3687	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027256595	1	3	11/12/2025 13:37:42	11/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	40890	106,79	Ch. Fusível	Base Fusível
3688	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027256851	1	3	11/12/2025 13:38:22	11/12/2025 13:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58864	0,78	Trafo BT	
3689	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03350846	1	3	11/12/2025 13:38:28	11/12/2025 18:39:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	32980	20,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3690	383	12	2025	13069	POT02	POT	BA03351800	1	3	11/12/2025 13:38:52	11/12/2025 18:07:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	25976	129,80	TRAMO_MT	Jumper
3691	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027255549	1	3	11/12/2025 13:39:43	11/12/2025 15:27:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	57156	42,93		
3692	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027256649	1	3	11/12/2025 13:40:19	11/12/2025 17:25:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22414	41,34	Ch. Fusível	Base Fusível
3693	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027253637	1	3	11/12/2025 13:40:52	11/12/2025 15:04:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	10028	36,44		
3694	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027253637	1	3	11/12/2025 13:40:52	11/12/2025 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	10028	7,01		
3695	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03351798	1	3	11/12/2025 13:41:21	11/12/2025 14:36:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	65189	19,40	Religador	Religadora Automática
3696	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351702	1	3	11/12/2025 13:42:09	11/12/2025 14:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	22651	21,95	CONS_MT	Disjuntor Média
3697	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027256685	1	3	11/12/2025 13:42:58	12/12/2025 17:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	56108	220,00	Ch. Fusível	Base Fusível
3698	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027256689	1	3	11/12/2025 13:43:07	11/12/2025 19:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	6,25	Trafo BT	
3699	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027256693	1	3	11/12/2025 13:43:29	11/12/2025 15:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	2,21	Trafo BT	
3700	383	12	2025	13079	SCS01	SCS	0027256697	1	3	11/12/2025 13:43:39	12/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	25,44	Trafo BT	
3701	383	12	2025	13093	VDP08	VDP	0027256711	1	3	11/12/2025 13:44:15	12/12/2025 13:12:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	23,47	Trafo BT	
3702	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	BA03350550	1	3	11/12/2025 13:44:58	11/12/2025 13:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4490	58864	518,84	Religador	Religadora Automática
3703	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03350550	1	3	11/12/2025 13:44:58	11/12/2025 13:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	817	65189	94,41	Religador	Religadora Automática
3704	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 13:44:58	11/12/2025 13:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2344	52844	270,86	Religador	Religadora Automática
3705	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 13:44:58	11/12/2025 13:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3682	34448	425,48	Religador	Religadora Automática
3706	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 13:44:58	11/12/2025 13:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3588	34448	414,61	Religador	Religadora Automática
3707	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027256743	1	3	11/12/2025 13:45:52	11/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	29749	68,15	Ch. Fusível	Base Fusível
3708	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027256745	1	3	11/12/2025 13:45:57	11/12/2025 19:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	5,81	Trafo BT	
3709	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027256749	1	3	11/12/2025 13:46:17	12/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	17445	908,02	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3710	383	12	2025	13047	CSSECO2	SEC	0027256787	1	3	11/12/2025 13:48:16	13/12/2025 13:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	23487	336,90	Trafo BT	
3711	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027256795	1	3	11/12/2025 13:48:48	12/12/2025 01:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	11,37	Ch. Fusível	Base Fusível
3712	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027273155	1	3	11/12/2025 13:49:47	12/12/2025 16:35:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	26,76	Trafo BT	
3713	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027251665	1	3	11/12/2025 13:51:00	11/12/2025 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	17445	11,70		
3714	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03351842	1	3	11/12/2025 13:51:12	11/12/2025 14:07:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	335	2602	92,87	Religador	Religadora Automática
3715	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03351842	1	3	11/12/2025 13:51:12	11/12/2025 14:27:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	2602	64,02	Religador	Religadora Automática
3716	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03351842	1	3	11/12/2025 13:51:12	11/12/2025 15:11:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	537	2602	721,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3717	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	BA03351848	1	3	11/12/2025 13:52:27	11/12/2025 16:50:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	27399	199,19	Ch. Fusível	Base Fusível
3718	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027265705	1	3	11/12/2025 13:54:49	12/12/2025 05:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22651	15,67	Ch. Fusível	Base Fusível
3719	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027256893	1	3	11/12/2025 13:54:50	11/12/2025 16:11:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	24480	6,84	Ch. Fusível	Base Fusível
3720	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027265705	1	3	11/12/2025 13:54:51	12/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	22651	374,06	Ch. Fusível	Base Fusível
3721	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027265705	1	3	11/12/2025 13:54:55	12/12/2025 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	22651	339,20	Ch. Fusível	Base Fusível
3722	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027248031	1	3	11/12/2025 13:55:00	11/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17445	5,50		
3723	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	0027253091	1	3	11/12/2025 13:57:00	12/12/2025 14:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	52844	608,33		
3724	383	12	2025	16391	NVS03	NVS	0027257017	1	3	11/12/2025 14:02:31	11/12/2025 18:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	177	25133	750,73	Ch. Fusível	Base Fusível
3725	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03351762	1	3	11/12/2025 14:02:40	11/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	22757	56,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3726	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03351762	1	3	11/12/2025 14:02:53	11/12/2025 14:18:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	245	22757	62,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3727	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03351762	1	3	11/12/2025 14:02:53	11/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	22757	49,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3728	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027257031	1	3	11/12/2025 14:03:24	13/12/2025 20:43:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	164,03	Trafo BT	
3729	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027257061	1	3	11/12/2025 14:04:55	11/12/2025 17:06:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	3,02	Trafo BT	
3730	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027257073	1	3	11/12/2025 14:05:23	11/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	38035	38,72	Ch. Fusível	Base Fusível
3731	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027239223	1	3	11/12/2025 14:05:25	11/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	54493	13,31		
3732	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027257103	1	3	11/12/2025 14:07:32	11/12/2025 16:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	37300	140,26	Ch. Fusível	Base Fusível
3733	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027257119	1	3	11/12/2025 14:08:56	11/12/2025 20:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	17445	30,51	Trafo BT	
3734	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027257337	1	3	11/12/2025 14:08:57	11/12/2025 19:20:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	239	23487	1.240,14	Religador	Religadora Automática
3735	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03351418	1	3	11/12/2025 14:09:02	11/12/2025 14:43:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	40890	10,39	Religador	Religadora Automática
3736	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0003381134	1	3	11/12/2025 14:09:58	11/12/2025 20:18:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	52844	448,71	Chave Faca	Chave Unipolar
3737	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027257135	1	3	11/12/2025 14:09:58	11/12/2025 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	22978	102,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3738	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03351898	1	3	11/12/2025 14:10:00	11/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	18592	3,00	Ch. Fusível	Base Fusível
3739	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027257143	1	3	11/12/2025 14:10:58	11/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	23487	85,83	Ch. Fusível	Base Fusível
3740	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027257179	1	3	11/12/2025 14:12:34	13/12/2025 14:38:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	145,27	Trafo BT	
3741	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027252553	1	3	11/12/2025 14:12:39	11/12/2025 14:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	219	26703	12,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3742	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027252553	1	3	11/12/2025 14:12:39	11/12/2025 16:18:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	26703	476,70		
3743	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03350254	1	3	11/12/2025 14:13:41	11/12/2025 17:10:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	262	15565	771,01	Religador	Religadora Automática
3744	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027257195	1	3	11/12/2025 14:13:44	13/12/2025 09:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	19645	86,78	Trafo BT	
3745	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027257227	1	3	11/12/2025 14:15:00	11/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	20495	137,50	Trafo BT	
3746	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	0027257221	1	3	11/12/2025 14:15:05	13/12/2025 08:05:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48029	41,83	Trafo BT	
3747	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027257233	1	3	11/12/2025 14:15:52	12/12/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	32980	272,62	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3748	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027257239	1	3	11/12/2025 14:16:01	13/12/2025 16:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	50,38	Trafo BT	
3749	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027257241	1	3	11/12/2025 14:16:09	12/12/2025 09:07:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68634	75,41	Trafo BT	
3750	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	0027257243	1	3	11/12/2025 14:16:13	12/12/2025 12:40:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	29035	761,95	Trafo BT	
3751	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027257253	1	3	11/12/2025 14:16:49	12/12/2025 15:04:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	24,79	Trafo BT	
3752	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027257259	1	3	11/12/2025 14:16:55	11/12/2025 20:40:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	6,40	Trafo BT	
3753	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027254713	1	3	11/12/2025 14:17:00	11/12/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	27399	3,42		
3754	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027257265	1	3	11/12/2025 14:17:20	11/12/2025 15:45:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	22414	25,05	Ch. Fusível	Base Fusível
3755	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027257277	1	3	11/12/2025 14:17:41	11/12/2025 18:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	4,07	Trafo BT	
3756	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027257319	1	3	11/12/2025 14:19:11	12/12/2025 10:29:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68634	60,50	Trafo BT	
3757	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027257331	1	3	11/12/2025 14:19:45	11/12/2025 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	31314	358,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3758	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027257333	1	3	11/12/2025 14:19:50	12/12/2025 10:01:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	19,70	Trafo BT	
3759	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027257937	1	3	11/12/2025 14:21:12	11/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	34030	1.235,84	TRAMO_MT	Jumper
3760	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027257381	1	3	11/12/2025 14:22:06	12/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	23487	409,30	Trafo BT	
3761	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027257401	1	3	11/12/2025 14:23:34	11/12/2025 20:39:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	29284	175,23	Ch. Fusível	Base Fusível
3762	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027257411	1	3	11/12/2025 14:23:55	11/12/2025 19:15:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	56298	345,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3763	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027257417	1	3	11/12/2025 14:24:12	12/12/2025 11:05:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	20,69	Trafo BT	
3764	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027257423	1	3	11/12/2025 14:24:28	11/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	39761	236,97	Ch. Fusível	Base Fusível
3765	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027257429	1	3	11/12/2025 14:24:48	11/12/2025 16:12:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35595	7,17	Trafo BT	
3766	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027257467	1	3	11/12/2025 14:27:19	11/12/2025 17:28:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	173	27618	521,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3767	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027267551	1	3	11/12/2025 14:27:44	12/12/2025 11:48:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	21,35	Trafo BT	
3768	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027257491	1	3	11/12/2025 14:28:58	11/12/2025 18:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	37300	395,96	Ch. Fusível	Base Fusível
3769	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027254157	1	3	11/12/2025 14:29:00	11/12/2025 15:18:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29035	0,83		
3770	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027257493	1	3	11/12/2025 14:29:07	11/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	58068	76,84	Ch. Fusível	Base Fusível
3771	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027257499	1	3	11/12/2025 14:29:42	11/12/2025 18:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	4,25	Trafo BT	
3772	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027257511	1	3	11/12/2025 14:30:44	11/12/2025 21:53:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29035	14,77	Trafo BT	
3773	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027255661	1	3	11/12/2025 14:31:00	11/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47293	0,65		
3774	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027257589	1	3	11/12/2025 14:33:41	11/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	41705	58,77	Ch. Fusível	Base Fusível
3775	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027257617	1	3	11/12/2025 14:35:19	11/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	16998	27,48	Ch. Fusível	Base Fusível
3776	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	DT27260479	1	3	11/12/2025 14:37:00	11/12/2025 17:48:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,19	Trafo BT	
3777	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027257675	1	3	11/12/2025 14:38:33	11/12/2025 16:32:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,89	Trafo BT	
3778	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027257677	1	3	11/12/2025 14:38:43	11/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	3,71	Trafo BT	
3779	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027257683	1	3	11/12/2025 14:39:02	12/12/2025 07:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	90147	17,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3780	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027254909	1	3	11/12/2025 14:40:00	11/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	40441	12,00		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3781	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027257707	1	3	11/12/2025 14:40:39	11/12/2025 20:25:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	5,75	Trafo BT	
3782	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027257741	1	3	11/12/2025 14:42:38	12/12/2025 16:37:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	25,91	Trafo BT	
3783	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027262081	1	3	11/12/2025 14:42:43	11/12/2025 20:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	63705	226,74	TRAMO_MT	Jumper
3784	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027257749	1	3	11/12/2025 14:42:48	12/12/2025 15:02:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	24,34	Trafo BT	
3785	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027257767	1	3	11/12/2025 14:43:24	11/12/2025 21:14:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23022	6,52	Trafo BT	
3786	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027257473	1	3	11/12/2025 14:45:00	11/12/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	29284	5,07		
3787	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03351938	1	3	11/12/2025 14:45:00	11/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	22651	18,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3788	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	BA03351880	1	3	11/12/2025 14:45:07	11/12/2025 22:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	24480	348,19	Religador	Religadora Automática
3789	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027257817	1	3	11/12/2025 14:46:36	12/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	21507	391,02	Trafo BT	
3790	383	12	2025	13070	PDR08	PDR	0027257831	1	3	11/12/2025 14:47:06	11/12/2025 20:58:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	34448	1.045,97	Chave Faca	Chave Unipolar
3791	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03351892	1	3	11/12/2025 14:49:39	11/12/2025 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23487	2,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3792	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027257883	1	3	11/12/2025 14:50:07	12/12/2025 13:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22757	88,93	Trafo BT	
3793	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027257911	1	3	11/12/2025 14:51:37	11/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	34030	56,76	Ch. Fusível	Base Fusível
3794	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027251719	1	3	11/12/2025 14:52:00	11/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	69428	6,90		
3795	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027257967	1	3	11/12/2025 14:54:26	12/12/2025 14:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	23,94	Trafo BT	
3796	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027257969	1	3	11/12/2025 14:54:34	12/12/2025 15:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	17445	563,28	Trafo BT	
3797	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027257979	1	3	11/12/2025 14:55:31	11/12/2025 22:10:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	52844	101,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3798	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027255331	1	3	11/12/2025 14:56:39	11/12/2025 15:58:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	20495	51,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3799	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027255331	1	3	11/12/2025 14:56:39	11/12/2025 16:52:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	20495	216,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3800	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027255331	1	3	11/12/2025 14:56:39	12/12/2025 07:39:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	20495	601,80	Chave Faca	Chave Unipolar
3801	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	BA03351888	1	3	11/12/2025 14:58:05	11/12/2025 17:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	27618	227,56	Religador	Religadora Automática
3802	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027258013	1	3	11/12/2025 14:58:36	11/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22978	330,78	Ch. Fusível	Base Fusível
3803	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03351894	1	3	11/12/2025 14:58:53	11/12/2025 15:25:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	41705	0,87	Ch. Fusível	Base Fusível
3804	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027258031	1	3	11/12/2025 14:59:55	14/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	40441	2.760,07	Trafo BT	
3805	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351346	1	3	11/12/2025 15:06:09	11/12/2025 16:58:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	17445	265,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3806	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027258133	1	3	11/12/2025 15:06:59	11/12/2025 16:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	1,53	Trafo BT	
3807	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027258169	1	3	11/12/2025 15:08:37	12/12/2025 11:19:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	20,19	Trafo BT	
3808	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03351944	1	3	11/12/2025 15:10:00	11/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29749	0,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3809	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351906	1	3	11/12/2025 15:12:49	11/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	17445	39,25	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3810	383	12	2025	13058	MAR09	MAR	0027259039	1	3	11/12/2025 15:13:27	12/12/2025 14:02:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	22,83	Trafo BT	
3811	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027259051	1	3	11/12/2025 15:14:47	11/12/2025 17:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	1,77	Trafo BT	
3812	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027259055	1	3	11/12/2025 15:15:05	11/12/2025 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	54493	140,40	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3813	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027259071	1	3	11/12/2025 15:16:06	12/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	8,73	Trafo BT	
3814	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027259085	1	3	11/12/2025 15:18:04	11/12/2025 23:03:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	7,76	Trafo BT	
3815	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027259087	1	3	11/12/2025 15:18:07	12/12/2025 11:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	19,70	Trafo BT	
3816	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027259097	1	3	11/12/2025 15:18:35	12/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	20700	168,96	Ch. Fusível	Base Fusível
3817	383	12	2025	13091	TRB06	TRB	0027231791	1	3	11/12/2025 15:20:16	12/12/2025 15:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	58068	3.305,27	Chave Faca	Chave Unipolar
3818	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027259117	1	3	11/12/2025 15:20:54	12/12/2025 01:41:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	20,70	Trafo BT	
3819	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027259121	1	3	11/12/2025 15:21:03	12/12/2025 00:17:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	47293	393,29	Trafo BT	
3820	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027259143	1	3	11/12/2025 15:22:14	11/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22978	42,78	Ch. Fusível	Base Fusível
3821	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027259147	1	3	11/12/2025 15:22:47	12/12/2025 03:10:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	34030	365,87	Ch. Fusível	Base Fusível
3822	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027259155	1	3	11/12/2025 15:23:22	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27399	19,83	Trafo BT	
3823	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027259165	1	3	11/12/2025 15:23:49	14/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	40441	3.757,39	Trafo BT	
3824	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027259181	1	3	11/12/2025 15:24:45	11/12/2025 22:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	7,45	Trafo BT	
3825	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027257493	1	3	11/12/2025 15:25:00	11/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	58068	6,25		
3826	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027259207	1	3	11/12/2025 15:26:07	12/12/2025 08:57:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	17,53	Trafo BT	
3827	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03351914	1	3	11/12/2025 15:26:36	12/12/2025 01:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	58864	429,69	Religador	Religadora Automática
3828	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027259221	1	3	11/12/2025 15:26:54	11/12/2025 17:16:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40441	10,96	Trafo BT	
3829	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027259235	1	3	11/12/2025 15:27:46	11/12/2025 17:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	2,40	Trafo BT	
3830	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027266857	1	3	11/12/2025 15:30:00	12/12/2025 08:22:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	16,87	Trafo BT	
3831	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027257423	1	3	11/12/2025 15:30:14	11/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	39761	93,30		
3832	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	BA03350550	1	3	11/12/2025 15:30:37	11/12/2025 15:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3451	58864	205,14	Religador	Religadora Automática
3833	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	BA03350550	1	3	11/12/2025 15:30:37	11/12/2025 15:36:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	807	58864	73,75	Religador	Religadora Automática
3834	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03350550	1	3	11/12/2025 15:30:37	11/12/2025 15:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	817	65189	48,57	Religador	Religadora Automática
3835	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	BA03350550	1	3	11/12/2025 15:30:37	11/12/2025 15:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2344	52844	139,34	Religador	Religadora Automática
3836	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 15:30:37	11/12/2025 15:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3682	34448	218,87	Religador	Religadora Automática
3837	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	BA03350550	1	3	11/12/2025 15:30:37	11/12/2025 15:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3588	34448	213,29	Religador	Religadora Automática
3838	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027259273	1	3	11/12/2025 15:30:47	12/12/2025 14:08:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	22,62	Trafo BT	
3839	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027259319	1	3	11/12/2025 15:33:49	11/12/2025 20:39:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	5,09	Trafo BT	
3840	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027259361	1	3	11/12/2025 15:36:24	13/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45576	134,28	Trafo BT	
3841	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027259367	1	3	11/12/2025 15:36:28	13/12/2025 01:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	68,18	Trafo BT	
3842	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 16:34:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	851	58864	821,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3843	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 15:42:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	718	65189	69,41	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3844	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 15:44:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1258	65189	163,54	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3845	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 15:48:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1121	65189	221,71	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3846	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 16:34:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2510	65189	2.422,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3847	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 16:34:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1392	65189	1.343,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3848	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 16:58:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1423	65189	1.950,30	Religador	Religadora Automática
3849	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:36:32	11/12/2025 16:34:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4577	34448	4.416,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3850	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027259387	1	3	11/12/2025 15:37:22	12/12/2025 01:59:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	10,38	Trafo BT	
3851	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 15:39:13	11/12/2025 16:45:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	436	11915	480,08	Religador	Religadora Automática
3852	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027259411	1	3	11/12/2025 15:39:41	12/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	21,14	Trafo BT	
3853	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027259415	1	3	11/12/2025 15:40:12	12/12/2025 09:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	17,88	Trafo BT	
3854	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027247925	1	3	11/12/2025 15:40:40	11/12/2025 16:14:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	56298	15,30		
3855	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	0027264199	1	3	11/12/2025 15:40:41	12/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	50171	591,26	Ch. Fusível	Base Fusível
3856	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027259447	1	3	11/12/2025 15:42:06	12/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	18,88	Trafo BT	
3857	383	12	2025	13082	SLR01	SLR	0027259451	1	3	11/12/2025 15:42:29	11/12/2025 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	425	29097	1.894,91	Ch. Fusível	Base Fusível
3858	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03350600	1	3	11/12/2025 15:44:36	11/12/2025 16:24:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	186	22414	123,33	Religador	Religadora Automática
3859	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027259493	1	3	11/12/2025 15:45:47	12/12/2025 03:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	17445	72,52	Ch. Fusível	Base Fusível
3860	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027249443	1	3	11/12/2025 15:47:00	11/12/2025 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10930	1,28		
3861	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:47:55	11/12/2025 16:53:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1128	65189	1.239,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3862	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	BA03351928	1	3	11/12/2025 15:47:55	11/12/2025 18:58:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	65189	412,89	Religador	Religadora Automática
3863	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027259601	1	3	11/12/2025 15:53:34	11/12/2025 19:52:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,99	Trafo BT	
3864	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027259607	1	3	11/12/2025 15:54:28	11/12/2025 21:01:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,12	Trafo BT	
3865	383	12	2025	13045	ING06	ING	0027259675	1	3	11/12/2025 15:59:44	12/12/2025 13:51:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38302	43,74	Trafo BT	
3866	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027259681	1	3	11/12/2025 16:00:17	12/12/2025 07:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	69428	47,94	Trafo BT	
3867	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027242849	1	3	11/12/2025 16:02:01	13/12/2025 15:15:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22757	47,22	Ch. Fusível	Base Fusível
3868	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	BA03352002	1	3	11/12/2025 16:05:00	11/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	22978	25,50		
3869	383	12	2025	17209	MPA16	MPA	0027259789	1	3	11/12/2025 16:10:29	11/12/2025 20:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	27618	256,67	Ch. Fusível	Base Fusível
3870	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351402	1	3	11/12/2025 16:11:31	11/12/2025 16:20:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	641	22978	100,96	Religador	Religadora Automática
3871	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027259799	1	3	11/12/2025 16:12:03	14/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	57,80	Trafo BT	
3872	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027259853	1	3	11/12/2025 16:14:48	12/12/2025 12:58:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	20,73	Trafo BT	
3873	383	12	2025	13046	INO03	INO	DT27596095	1	3	11/12/2025 16:15:35	12/12/2025 12:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	54375	202,57	TRAMO_MT	Jumper
3874	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027259873	1	3	11/12/2025 16:15:46	11/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	26703	219,55	Ch. Fusível	Base Fusível
3875	383	12	2025	13082	SLR08	SLR	BA03351948	1	3	11/12/2025 16:16:04	11/12/2025 16:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1401	29097	77,05	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3876	383	12	2025	13082	SLR08	SLR	BA03351948	1	3	11/12/2025 16:16:04	11/12/2025 21:03:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	29097	881,41	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3877	383	12	2025	13093	VDP09	VDP	0027234153	1	3	11/12/2025 16:17:00	11/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	50171	27,23		
3878	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027259905	1	3	11/12/2025 16:17:36	11/12/2025 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22414	3,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3879	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027259965	1	3	11/12/2025 16:20:20	12/12/2025 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	17,16	Trafo BT	
3880	383	12	2025	13037	GAB06	GAB	0027259975	1	3	11/12/2025 16:20:38	12/12/2025 10:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	65189	610,51	Trafo BT	
3881	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 16:21:01	11/12/2025 19:57:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	637	22978	2.300,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3882	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027260623	1	3	11/12/2025 16:21:15	11/12/2025 23:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	41705	921,97	Ch. Fusível	Base Fusível
3883	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 16:21:43	11/12/2025 19:57:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22978	14,40	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3884	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027259991	1	3	11/12/2025 16:22:03	12/12/2025 09:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	16,76	Trafo BT	
3885	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027260017	1	3	11/12/2025 16:24:05	12/12/2025 06:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	17445	177,00	Ch. Fusível	Base Fusível
3886	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03351352	1	3	11/12/2025 16:24:30	11/12/2025 17:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	186	22414	112,99	Chave Faca	Chave Unipolar
3887	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027260081	1	3	11/12/2025 16:27:30	11/12/2025 23:44:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	7,28	Trafo BT	
3888	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027260155	1	3	11/12/2025 16:28:12	11/12/2025 19:17:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	2,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3889	383	12	2025	13082	SLR14	SLR	0027260103	1	3	11/12/2025 16:28:34	11/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	29097	80,38	Trafo BT	
3890	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027260115	1	3	11/12/2025 16:29:28	12/12/2025 19:48:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	27,32	Trafo BT	
3891	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027260129	1	3	11/12/2025 16:31:12	12/12/2025 10:17:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	17,77	Trafo BT	
3892	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027260145	1	3	11/12/2025 16:32:42	11/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	34425	407,69	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3893	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027260147	1	3	11/12/2025 16:32:49	12/12/2025 09:47:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	34,48	Trafo BT	
3894	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027260165	1	3	11/12/2025 16:33:42	12/12/2025 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	15565	478,17	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3895	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027260181	1	3	11/12/2025 16:34:46	12/12/2025 10:51:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	54,81	Trafo BT	
3896	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027260201	1	3	11/12/2025 16:36:36	12/12/2025 10:37:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	41705	270,21	Trafo BT	
3897	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027260215	1	3	11/12/2025 16:36:59	12/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	20,22	Trafo BT	
3898	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027260259	1	3	11/12/2025 16:39:33	12/12/2025 02:14:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	9,58	Trafo BT	
3899	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03350418	1	3	11/12/2025 16:40:36	11/12/2025 17:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	724	17445	643,56	Religador	Religadora Automática
3900	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03350418	1	3	11/12/2025 16:40:36	11/12/2025 17:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	224	23022	199,11	Religador	Religadora Automática
3901	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027256109	1	3	11/12/2025 16:41:00	11/12/2025 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	153	35595	43,35		
3902	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027260293	1	3	11/12/2025 16:43:14	11/12/2025 22:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	5,72	Trafo BT	
3903	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027260307	1	3	11/12/2025 16:44:47	12/12/2025 21:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	57,80	Trafo BT	
3904	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027255405	1	3	11/12/2025 16:45:00	11/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	12341	15,75		
3905	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	0027260311	1	3	11/12/2025 16:45:08	11/12/2025 19:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	52844	223,43	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3906	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027260315	1	3	11/12/2025 16:45:15	12/12/2025 10:11:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	27399	104,60	Trafo BT	
3907	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027256353	1	3	11/12/2025 16:49:47	11/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	28083	5,26		
3908	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027260691	1	3	11/12/2025 16:50:04	11/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	257	26703	727,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3909	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027260691	1	3	11/12/2025 16:50:04	11/12/2025 19:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	26703	464,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3910	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027262749	1	3	11/12/2025 16:51:42	12/12/2025 11:59:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	38,27	Trafo BT	
3911	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	DT27642473	1	3	11/12/2025 16:52:34	11/12/2025 22:27:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	15565	479,95	Religador	Religadora Automática
3912	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027260421	1	3	11/12/2025 16:53:26	12/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	22414	343,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3913	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027260437	1	3	11/12/2025 16:54:00	12/12/2025 12:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	19,39	Trafo BT	
3914	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027260451	1	3	11/12/2025 16:54:43	11/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56298	27,35	Trafo BT	
3915	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027260473	1	3	11/12/2025 16:55:57	11/12/2025 21:28:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	4,53	Trafo BT	
3916	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027228035	1	3	11/12/2025 16:56:35	11/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	29749	72,28	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3917	383	12	2025	16394	BAR04	BAR	0027260495	1	3	11/12/2025 16:57:11	11/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	3,14	Trafo BT	
3918	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027260523	1	3	11/12/2025 16:59:14	11/12/2025 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	344	52844	1.810,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3919	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027260527	1	3	11/12/2025 16:59:16	12/12/2025 22:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	29,70	Trafo BT	
3920	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027260617	1	3	11/12/2025 16:59:51	12/12/2025 10:29:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	17,49	Trafo BT	
3921	383	12	2025	13056	MAC07	MAC	0027260647	1	3	11/12/2025 17:01:54	11/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	2,94	Trafo BT	
3922	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027260649	1	3	11/12/2025 17:02:02	12/12/2025 01:26:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	52844	92,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3923	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027260665	1	3	11/12/2025 17:03:07	13/12/2025 11:55:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	42,88	Trafo BT	
3924	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027260679	1	3	11/12/2025 17:04:06	12/12/2025 17:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	24,90	Trafo BT	
3925	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027261027	1	3	11/12/2025 17:05:12	12/12/2025 02:27:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	18,76	Trafo BT	
3926	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027261035	1	3	11/12/2025 17:05:12	12/12/2025 15:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	22,23	Trafo BT	
3927	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027261597	1	3	11/12/2025 17:09:09	11/12/2025 18:22:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	43083	41,76	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3928	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027261601	1	3	11/12/2025 17:09:26	11/12/2025 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,38	Trafo BT	
3929	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027261621	1	3	11/12/2025 17:10:15	12/12/2025 15:34:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	22,40	Trafo BT	
3930	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027261651	1	3	11/12/2025 17:12:02	13/12/2025 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	21507	201,51	Trafo BT	
3931	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027261657	1	3	11/12/2025 17:12:42	11/12/2025 22:18:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	5,10	Trafo BT	
3932	383	12	2025	13015	ALC06	ALC	0027261659	1	3	11/12/2025 17:12:43	11/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	58864	75,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3933	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027261701	1	3	11/12/2025 17:14:19	12/12/2025 05:05:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	25976	82,95	Trafo BT	
3934	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027261721	1	3	11/12/2025 17:15:14	12/12/2025 11:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	37,20	Trafo BT	
3935	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027261739	1	3	11/12/2025 17:15:54	13/12/2025 04:50:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	35,58	Trafo BT	
3936	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027261757	1	3	11/12/2025 17:16:36	11/12/2025 22:48:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22651	16,61	Trafo BT	
3937	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03351832	1	3	11/12/2025 17:16:53	11/12/2025 20:41:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1468	17445	5.004,25	Religador	Religadora Automática
3938	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03351832	1	3	11/12/2025 17:16:53	12/12/2025 01:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	17445	123,52	Religador	Religadora Automática
3939	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03351832	1	3	11/12/2025 17:16:53	11/12/2025 20:41:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	16998	20,45	Religador	Religadora Automática
3940	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03352004	1	3	11/12/2025 17:17:09	11/12/2025 17:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	0,23	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3941	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027261767	1	3	11/12/2025 17:17:40	11/12/2025 21:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	17445	27,62	Trafo BT	
3942	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03352158	1	3	11/12/2025 17:18:57	12/12/2025 16:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	17445	910,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3943	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03352158	1	3	11/12/2025 17:18:57	12/12/2025 18:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	17445	75,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3944	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027261787	1	3	11/12/2025 17:19:04	12/12/2025 12:09:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	18,84	Trafo BT	
3945	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027261809	1	3	11/12/2025 17:20:21	12/12/2025 01:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	222	40441	1.911,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3946	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027230253	1	3	11/12/2025 17:21:15	11/12/2025 20:30:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	212	41705	667,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3947	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027230253	1	3	11/12/2025 17:21:15	12/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	41705	191,06		
3948	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027261829	1	3	11/12/2025 17:21:51	11/12/2025 23:33:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	35595	80,60	Trafo BT	
3949	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027261833	1	3	11/12/2025 17:22:24	12/12/2025 12:15:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	37,78	Trafo BT	
3950	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027261849	1	3	11/12/2025 17:23:00	11/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	24480	20,58	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3951	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027261853	1	3	11/12/2025 17:23:43	12/12/2025 16:31:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	23,13	Trafo BT	
3952	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027261857	1	3	11/12/2025 17:24:00	12/12/2025 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	44,97	Trafo BT	
3953	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027261879	1	3	11/12/2025 17:26:38	11/12/2025 18:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	2,37	Trafo BT	
3954	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027261909	1	3	11/12/2025 17:27:30	11/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	198	39761	998,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3955	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027261909	1	3	11/12/2025 17:27:33	11/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	39761	97,48	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3956	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027266851	1	3	11/12/2025 17:29:23	12/12/2025 07:58:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	14,48	Trafo BT	
3957	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027261929	1	3	11/12/2025 17:29:26	11/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43083	3,02	Trafo BT	
3958	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027261949	1	3	11/12/2025 17:30:42	12/12/2025 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	40441	266,99	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3959	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027261959	1	3	11/12/2025 17:31:16	11/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	29749	198,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3960	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03352184	1	3	11/12/2025 17:33:57	11/12/2025 17:38:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	23022	9,47	Religador	Religadora Automática
3961	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03352184	1	3	11/12/2025 17:33:57	11/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	23022	593,42	Religador	Religadora Automática
3962	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03352184	1	3	11/12/2025 17:33:57	12/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	23022	436,38	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3963	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03352184	1	3	11/12/2025 17:33:57	12/12/2025 06:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	23022	178,28	Religador	Religadora Automática
3964	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03352184	1	3	11/12/2025 17:33:57	12/12/2025 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	23022	738,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3965	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027262007	1	3	11/12/2025 17:34:13	11/12/2025 23:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22414	33,48	Trafo BT	
3966	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	0027262037	1	3	11/12/2025 17:35:11	11/12/2025 23:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55307	16,89	Trafo BT	
3967	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027256803	1	3	11/12/2025 17:36:00	12/12/2025 05:19:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	23,47	Trafo BT	
3968	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027266391	1	3	11/12/2025 17:36:01	12/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	58068	646,79	Trafo BT	
3969	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027262083	1	3	11/12/2025 17:38:39	12/12/2025 04:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	37300	66,54	Trafo BT	
3970	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027262091	1	3	11/12/2025 17:39:37	12/12/2025 01:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,37	Trafo BT	
3971	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027262097	1	3	11/12/2025 17:40:02	11/12/2025 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	1,58	Trafo BT	
3972	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027262101	1	3	11/12/2025 17:40:09	11/12/2025 22:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	29284	102,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3973	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027262107	1	3	11/12/2025 17:40:26	13/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	15565	1.311,19	Trafo BT	
3974	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027262125	1	3	11/12/2025 17:41:42	11/12/2025 19:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	40890	41,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3975	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027262141	1	3	11/12/2025 17:42:19	12/12/2025 09:00:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	15,30	Trafo BT	
3976	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027262143	1	3	11/12/2025 17:42:20	11/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	6,04	Trafo BT	
3977	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027262205	1	3	11/12/2025 17:47:00	12/12/2025 02:42:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,92	Trafo BT	
3978	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027262207	1	3	11/12/2025 17:48:10	12/12/2025 14:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	20,20	Trafo BT	
3979	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027262209	1	3	11/12/2025 17:48:13	11/12/2025 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	21507	47,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3980	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027262251	1	3	11/12/2025 17:50:12	11/12/2025 18:59:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	3,46	Trafo BT	
3981	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027262283	1	3	11/12/2025 17:52:15	12/12/2025 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	24480	17,51	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3982	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027262285	1	3	11/12/2025 17:52:16	11/12/2025 21:45:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	3,89	Trafo BT	
3983	383	12	2025	13086	SPT05	SPT	0027262329	1	3	11/12/2025 17:54:40	12/12/2025 19:53:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48029	25,98	Trafo BT	
3984	383	12	2025	16395	FAG04	FAG	0027262337	1	3	11/12/2025 17:54:55	11/12/2025 22:01:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	4,12	Trafo BT	
3985	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027262367	1	3	11/12/2025 17:55:08	12/12/2025 00:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	39122	6,80	TRAMO_MT	Jumper
3986	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027262379	1	3	11/12/2025 17:57:15	12/12/2025 13:02:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	15112	305,49	Trafo BT	
3987	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027262391	1	3	11/12/2025 17:58:28	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	4,03	Trafo BT	
3988	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027262405	1	3	11/12/2025 17:59:42	12/12/2025 10:18:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22414	48,96	Trafo BT	
3989	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027262411	1	3	11/12/2025 17:59:58	12/12/2025 13:51:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	19,86	Trafo BT	
3990	383	12	2025	13028	CAF10	CAF	0027247401	1	3	11/12/2025 18:00:00	11/12/2025 18:31:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	54032	17,14		
3991	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	BA03352034	1	3	11/12/2025 18:02:26	11/12/2025 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	24480	2,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3992	383	12	2025	13070	PDR08	PDR	0027262437	1	3	11/12/2025 18:03:29	11/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	34448	131,47	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3993	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027260649	1	3	11/12/2025 18:04:11	12/12/2025 01:26:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	52844	471,59		
3994	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027262443	1	3	11/12/2025 18:04:13	12/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	17,76	Trafo BT	
3995	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027262459	1	3	11/12/2025 18:05:52	12/12/2025 09:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	15,13	Trafo BT	
3996	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027262461	1	3	11/12/2025 18:06:08	12/12/2025 17:18:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	23,21	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3997	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027262641	1	3	11/12/2025 18:07:03	12/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	23487	466,88	Ch. Fusível	Base Fusível
3998	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027262467	1	3	11/12/2025 18:07:11	12/12/2025 02:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	17,19	Trafo BT	
3999	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027262471	1	3	11/12/2025 18:07:18	12/12/2025 00:07:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	6,01	Trafo BT	
4000	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027262475	1	3	11/12/2025 18:07:34	12/12/2025 00:42:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	35595	46,09	Trafo BT	
4001	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027262481	1	3	11/12/2025 18:07:39	11/12/2025 20:07:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	2,00	Trafo BT	
4002	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027262517	1	3	11/12/2025 18:09:52	12/12/2025 17:50:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	41705	307,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4003	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027262517	1	3	11/12/2025 18:09:54	12/12/2025 16:58:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	41705	1.072,29	Chave Faca	Chave Unipolar
4004	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027262517	1	3	11/12/2025 18:09:54	12/12/2025 17:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	41705	165,91	Ch. Fusível	Base Fusível
4005	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027262547	1	3	11/12/2025 18:12:20	12/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	32,92	Trafo BT	
4006	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027262581	1	3	11/12/2025 18:15:22	11/12/2025 23:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	5,51	Trafo BT	
4007	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027262589	1	3	11/12/2025 18:15:53	12/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	58068	241,39	Trafo BT	
4008	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	0027262607	1	3	11/12/2025 18:17:02	12/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	18,48	Trafo BT	
4009	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027254371	1	3	11/12/2025 18:18:00	11/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	56108	0,53		
4010	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027262629	1	3	11/12/2025 18:18:41	11/12/2025 22:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	52844	351,78	Ch. Fusível	Base Fusível
4011	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027262645	1	3	11/12/2025 18:20:05	12/12/2025 01:27:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	7,13	Trafo BT	
4012	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027262655	1	3	11/12/2025 18:20:35	11/12/2025 21:23:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	23487	15,28	Trafo BT	
4013	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027262695	1	3	11/12/2025 18:24:04	11/12/2025 21:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	29284	78,37	Ch. Fusível	Base Fusível
4014	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027262705	1	3	11/12/2025 18:24:49	12/12/2025 16:34:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	39761	310,34	TRAMO_MT	Jumper
4015	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027262717	1	3	11/12/2025 18:25:41	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	24480	375,05	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4016	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	0027262747	1	3	11/12/2025 18:27:00	12/12/2025 10:13:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	436	34448	6.880,44	Ch. Fusível	Base Fusível
4017	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	0027262743	1	3	11/12/2025 18:27:10	12/12/2025 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	28083	280,45	Trafo BT	
4018	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027253409	1	3	11/12/2025 18:27:14	12/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	55307	975,79	Ch. Fusível	Base Fusível
4019	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027257227	1	3	11/12/2025 18:30:00	11/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	6,00		
4020	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027253921	1	3	11/12/2025 18:32:13	12/12/2025 17:44:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	76	32784	1.764,02	Trafo BT	
4021	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027262817	1	3	11/12/2025 18:33:58	12/12/2025 00:27:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	5,89	Trafo BT	
4022	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027257411	1	3	11/12/2025 18:34:40	11/12/2025 19:15:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	56298	0,69		
4023	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027262835	1	3	11/12/2025 18:34:59	12/12/2025 10:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	2602	31,02	Trafo BT	
4024	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027262843	1	3	11/12/2025 18:35:50	11/12/2025 21:01:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,43	Trafo BT	
4025	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	0027262881	1	3	11/12/2025 18:37:56	12/12/2025 19:52:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	34030	227,25	Trafo BT	
4026	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	0027262897	1	3	11/12/2025 18:38:49	12/12/2025 05:30:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	55307	271,69	Trafo BT	
4027	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027262937	1	3	11/12/2025 18:42:46	12/12/2025 03:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34425	17,51	Trafo BT	
4028	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027262959	1	3	11/12/2025 18:43:53	11/12/2025 21:06:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	2,38	Trafo BT	
4029	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027262963	1	3	11/12/2025 18:44:04	12/12/2025 20:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	52,09	Trafo BT	
4030	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027262979	1	3	11/12/2025 18:44:44	11/12/2025 20:54:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,17	Trafo BT	
4031	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027255689	1	3	11/12/2025 18:45:00	11/12/2025 19:02:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24509	0,86		
4032	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027263013	1	3	11/12/2025 18:46:35	12/12/2025 13:04:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	47293	585,38	Trafo BT	
4033	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027263017	1	3	11/12/2025 18:46:46	13/12/2025 02:07:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	31,34	Trafo BT	
4034	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027263287	1	3	11/12/2025 18:47:00	11/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	22757	1.070,68	Ch. Fusível	Base Fusível
4035	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027263125	1	3	11/12/2025 18:51:42	11/12/2025 23:39:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	43083	14,41	Trafo BT	
4036	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027263141	1	3	11/12/2025 18:52:49	14/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	116,24	Trafo BT	
4037	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027263155	1	3	11/12/2025 18:53:42	13/12/2025 08:41:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	37,80	Trafo BT	
4038	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027263161	1	3	11/12/2025 18:53:49	13/12/2025 11:08:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	40,24	Trafo BT	
4039	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027263225	1	3	11/12/2025 18:57:39	12/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	28083	57,49	Ch. Fusível	Base Fusível
4040	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027263225	1	3	11/12/2025 18:57:39	12/12/2025 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28083	86,43	Ch. Fusível	Base Fusível
4041	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027263243	1	3	11/12/2025 18:58:27	11/12/2025 19:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35595	1,13	Trafo BT	
4042	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03352056	1	3	11/12/2025 18:58:35	11/12/2025 21:40:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	568	47293	1.536,76	Chave Faca	Chave Unipolar
4043	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	0027263263	1	3	11/12/2025 18:59:40	12/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	52844	648,13	Ch. Fusível	Base Fusível
4044	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027263275	1	3	11/12/2025 19:00:20	12/12/2025 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	37300	402,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4045	383	12	2025	13015	ALC13	ALC	0027263293	1	3	11/12/2025 19:00:53	12/12/2025 10:53:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	15,88	Trafo BT	
4046	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027263299	1	3	11/12/2025 19:01:18	12/12/2025 17:42:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	45,37	Trafo BT	
4047	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027263317	1	3	11/12/2025 19:02:28	11/12/2025 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	4,42	Trafo BT	
4048	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:02:47	11/12/2025 19:06:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	677	35595	43,82	Religador	Religadora Automática
4049	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:02:47	11/12/2025 19:16:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	755	35595	167,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4050	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:02:47	11/12/2025 19:06:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1263	35595	81,74	Religador	Religadora Automática
4051	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:02:47	11/12/2025 19:16:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	35595	15,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4052	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:02:47	11/12/2025 19:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	262	35595	65,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4053	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027263345	1	3	11/12/2025 19:03:52	12/12/2025 11:35:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	33,06	Trafo BT	
4054	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027263383	1	3	11/12/2025 19:06:14	13/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	39,56	Trafo BT	
4055	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027263397	1	3	11/12/2025 19:06:40	12/12/2025 11:07:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	16,01	Trafo BT	
4056	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 19:09:46	11/12/2025 19:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	11915	32,85	Religador	Religadora Automática
4057	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 19:09:46	11/12/2025 19:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	11915	2,07	Religador	Religadora Automática
4058	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027263451	1	3	11/12/2025 19:11:06	12/12/2025 12:41:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	68634	1.067,57	Trafo BT	
4059	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027263453	1	3	11/12/2025 19:11:11	12/12/2025 09:44:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	29,12	Trafo BT	
4060	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027263465	1	3	11/12/2025 19:12:10	12/12/2025 11:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	16,77	Trafo BT	
4061	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027263477	1	3	11/12/2025 19:12:35	12/12/2025 14:32:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	19,34	Trafo BT	
4062	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027263505	1	3	11/12/2025 19:14:26	12/12/2025 10:09:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	14,91	Trafo BT	
4063	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027263537	1	3	11/12/2025 19:16:37	12/12/2025 01:01:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	5,75	Trafo BT	
4064	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:18:13	12/12/2025 01:50:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	35595	13,08	Chave Faca	Chave Unipolar
4065	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03352078	1	3	11/12/2025 19:18:13	12/12/2025 01:50:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1263	35595	8.252,30	Chave Faca	Chave Unipolar
4066	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027263571	1	3	11/12/2025 19:19:32	11/12/2025 22:28:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	3,15	Trafo BT	
4067	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027263577	1	3	11/12/2025 19:19:43	11/12/2025 22:45:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	56298	17,12	Trafo BT	
4068	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027263597	1	3	11/12/2025 19:20:53	12/12/2025 02:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	24480	130,84	Ch. Fusível	Base Fusível
4069	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027263639	1	3	11/12/2025 19:23:11	12/12/2025 13:03:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2602	17,68	Trafo BT	
4070	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027263671	1	3	11/12/2025 19:25:48	12/12/2025 16:22:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	20,94	Trafo BT	
4071	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 19:27:05	11/12/2025 21:47:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	11915	173,45	Religador	Religadora Automática
4072	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 19:27:05	11/12/2025 22:53:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	11915	223,65	Religador	Religadora Automática
4073	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 19:27:05	12/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	11915	22,19	Religador	Religadora Automática
4074	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03351220	1	3	11/12/2025 19:27:05	11/12/2025 21:47:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	11915	21,09	Religador	Religadora Automática
4075	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027263697	1	3	11/12/2025 19:28:54	12/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	39,37	Trafo BT	
4076	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027263743	1	3	11/12/2025 19:32:39	12/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	38,91	Trafo BT	
4077	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027263747	1	3	11/12/2025 19:32:51	12/12/2025 09:14:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	13,70	Trafo BT	
4078	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027263753	1	3	11/12/2025 19:33:14	12/12/2025 16:13:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	20,67	Trafo BT	
4079	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027263765	1	3	11/12/2025 19:34:01	12/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	31,33	Trafo BT	
4080	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03352116	1	3	11/12/2025 19:35:00	11/12/2025 20:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2328	32784	2.948,15	Religador	Religadora Automática
4081	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03352116	1	3	11/12/2025 19:35:00	11/12/2025 20:34:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	654	32784	646,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4082	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03352116	1	3	11/12/2025 19:35:00	11/12/2025 20:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8260	32784	10.460,37	Religador	Religadora Automática
4083	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03352116	1	3	11/12/2025 19:35:00	12/12/2025 01:11:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	32784	415,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4084	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03352116	1	3	11/12/2025 19:35:00	12/12/2025 03:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	32784	376,61	Ch. Fusível	Base Fusível
4085	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027263793	1	3	11/12/2025 19:35:56	14/12/2025 03:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	55,62	Trafo BT	
4086	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027263795	1	3	11/12/2025 19:36:03	12/12/2025 16:50:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	20495	318,58	Ch. Fusível	Base Fusível
4087	383	12	2025	17188	ARS10	ARS	0027263805	1	3	11/12/2025 19:36:41	12/12/2025 13:29:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	17,89	Trafo BT	
4088	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027263817	1	3	11/12/2025 19:37:54	12/12/2025 12:45:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	34,26	Trafo BT	
4089	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027263853	1	3	11/12/2025 19:39:24	12/12/2025 11:13:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	31,15	Trafo BT	
4090	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	DT27263893	1	3	11/12/2025 19:40:00	11/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	4,08	Trafo BT	
4091	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027263889	1	3	11/12/2025 19:40:48	11/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	3,07	Trafo BT	
4092	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027263919	1	3	11/12/2025 19:41:29	13/12/2025 10:06:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	38,41	Trafo BT	
4093	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027263921	1	3	11/12/2025 19:41:33	12/12/2025 03:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29284	15,31	Ch. Fusível	Base Fusível
4094	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027263987	1	3	11/12/2025 19:44:08	12/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15565	32,20	Trafo BT	
4095	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027264019	1	3	11/12/2025 19:45:00	11/12/2025 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	0,97	Trafo BT	
4096	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027264055	1	3	11/12/2025 19:46:05	12/12/2025 07:19:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,56	Trafo BT	
4097	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	0027264109	1	3	11/12/2025 19:48:06	11/12/2025 22:12:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	28083	7,20	Trafo BT	
4098	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027264205	1	3	11/12/2025 19:49:53	11/12/2025 21:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	290	21507	575,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4099	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	0027264217	1	3	11/12/2025 19:52:11	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	52844	44,74	Ch. Fusível	Base Fusível
4100	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027264227	1	3	11/12/2025 19:53:17	12/12/2025 16:26:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	20,55	Trafo BT	
4101	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03352130	1	3	11/12/2025 19:55:19	12/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	52844	120,70	Ch. Fusível	Base Fusível
4102	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027264261	1	3	11/12/2025 19:56:34	14/12/2025 00:19:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	157,16	Trafo BT	
4103	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027264305	1	3	11/12/2025 19:59:30	12/12/2025 12:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	44	40441	738,83	Trafo BT	
4104	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027264307	1	3	11/12/2025 19:59:40	12/12/2025 04:36:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	270	40441	2.323,73	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4105	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027269337	1	3	11/12/2025 20:00:50	11/12/2025 23:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	7,07	Trafo BT	
4106	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 20:01:07	11/12/2025 20:28:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	308	22978	139,20	Chave Faca	Chave Unipolar
4107	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 20:01:07	11/12/2025 21:12:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	22978	137,42	Religador	Religadora Automática
4108	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 20:01:07	11/12/2025 23:24:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	22978	145,75	Religador	Religadora Automática
4109	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 20:01:07	12/12/2025 01:47:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	22978	704,11	Religador	Religadora Automática
4110	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 20:01:07	12/12/2025 11:42:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	22978	203,91	Ch. Fusível	Base Fusível
4111	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	11/12/2025 20:01:07	12/12/2025 11:43:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	22978	628,03	Chave Faca	Chave Unipolar
4112	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027264325	1	3	11/12/2025 20:01:44	12/12/2025 12:10:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	16,15	Trafo BT	
4113	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03351568	1	3	11/12/2025 20:02:42	11/12/2025 20:11:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	23022	12,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4114	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027264339	1	3	11/12/2025 20:03:08	12/12/2025 08:43:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	32980	481,27	Trafo BT	
4115	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03351832	1	3	11/12/2025 20:08:24	11/12/2025 20:41:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	16998	126,56	Religador	Religadora Automática
4116	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027264425	1	3	11/12/2025 20:11:39	12/12/2025 04:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,19	Trafo BT	
4117	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027264427	1	3	11/12/2025 20:11:44	12/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	40	29749	832,18	Trafo BT	
4118	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027264431	1	3	11/12/2025 20:12:15	12/12/2025 10:41:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	14,49	Trafo BT	
4119	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027264435	1	3	11/12/2025 20:12:30	12/12/2025 11:31:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40506	61,24	Trafo BT	
4120	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027264459	1	3	11/12/2025 20:14:46	12/12/2025 02:16:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	6,03	Trafo BT	
4121	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027264467	1	3	11/12/2025 20:15:59	12/12/2025 11:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	45,22	Trafo BT	
4122	383	12	2025	13070	PDR08	PDR	0027257831	1	3	11/12/2025 20:17:06	11/12/2025 20:58:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	34448	2,76		
4123	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03352218	1	3	11/12/2025 20:18:00	11/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	15565	4,40	Ch. Fusível	Base Fusível
4124	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027264575	1	3	11/12/2025 20:28:12	12/12/2025 23:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	19645	53,79	Trafo BT	
4125	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	0027264583	1	3	11/12/2025 20:28:27	12/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	199	27618	867,47	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4126	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027264587	1	3	11/12/2025 20:29:00	12/12/2025 13:57:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	17,48	Trafo BT	
4127	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	0027253935	1	3	11/12/2025 20:30:00	11/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	34448	7,33		
4128	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	0027264595	1	3	11/12/2025 20:30:18	12/12/2025 02:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	34030	55,78	Ch. Fusível	Base Fusível
4129	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027241759	1	3	11/12/2025 20:31:35	13/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	21507	509,55	Trafo BT	
4130	383	12	2025	13089	TAG01	TAG	0027264713	1	3	11/12/2025 20:41:19	12/12/2025 12:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	15,71	Trafo BT	
4131	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027264733	1	3	11/12/2025 20:42:00	13/12/2025 02:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	59,70	Trafo BT	
4132	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027264731	1	3	11/12/2025 20:42:28	11/12/2025 22:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	56108	190,26	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4133	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027268123	1	3	11/12/2025 20:47:29	12/12/2025 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	13,68	Trafo BT	
4134	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027264765	1	3	11/12/2025 20:47:41	11/12/2025 22:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	2,11	Trafo BT	
4135	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027264771	1	3	11/12/2025 20:48:47	12/12/2025 10:05:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	27	41705	358,64	Trafo BT	
4136	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027262717	1	3	11/12/2025 20:50:00	11/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	24480	1,17		
4137	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027264791	1	3	11/12/2025 20:50:31	12/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	15565	1.229,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4138	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027264799	1	3	11/12/2025 20:51:30	12/12/2025 02:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29284	61,25	Ch. Fusível	Base Fusível
4139	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027264809	1	3	11/12/2025 20:52:02	12/12/2025 19:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	12341	133,00	Trafo BT	
4140	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027266737	1	3	11/12/2025 20:54:43	12/12/2025 08:53:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	11,97	Trafo BT	
4141	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027252463	1	3	11/12/2025 20:55:00	11/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25976	0,92		
4142	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027264849	1	3	11/12/2025 20:58:54	12/12/2025 05:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	17445	173,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4143	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03352134	1	3	11/12/2025 20:59:02	11/12/2025 21:12:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	308	22978	70,75	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4144	383	12	2025	13037	GAB02	GAB	0027264871	1	3	11/12/2025 21:00:25	12/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	65189	173,94	Trafo BT	
4145	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027264893	1	3	11/12/2025 21:03:30	12/12/2025 09:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	55307	161,52	Ch. Fusível	Base Fusível
4146	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027269767	1	3	11/12/2025 21:05:23	12/12/2025 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32980	69,30	Trafo BT	
4147	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027264905	1	3	11/12/2025 21:05:56	12/12/2025 03:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	109	22651	655,94	Trafo BT	
4148	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027264911	1	3	11/12/2025 21:07:10	12/12/2025 06:51:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	65189	19,47	Trafo BT	
4149	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027264917	1	3	11/12/2025 21:07:50	13/12/2025 10:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	74,97	Trafo BT	
4150	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349568	1	3	11/12/2025 21:10:00	12/12/2025 17:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	21507	1.257,37	Ch. Fusível	Base Fusível
4151	383	12	2025	13037	GAB04	GAB	0027264943	1	3	11/12/2025 21:12:01	13/12/2025 09:25:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	65189	72,44	Trafo BT	
4152	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027264965	1	3	11/12/2025 21:14:50	12/12/2025 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	310	22414	1.137,53	Ch. Fusível	Base Fusível
4153	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027264991	1	3	11/12/2025 21:17:41	12/12/2025 02:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22414	74,97	Ch. Fusível	Base Fusível
4154	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	DT27264995	1	3	11/12/2025 21:18:00	12/12/2025 00:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	55307	136,67	Trafo BT	
4155	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027265035	1	3	11/12/2025 21:24:32	12/12/2025 13:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	15,97	Trafo BT	
4156	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027265041	1	3	11/12/2025 21:25:13	12/12/2025 10:06:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58068	50,73	Trafo BT	
4157	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027265069	1	3	11/12/2025 21:25:37	12/12/2025 09:07:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	39761	210,50	Ch. Fusível	Base Fusível
4158	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027265065	1	3	11/12/2025 21:28:22	12/12/2025 14:56:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	17,47	Trafo BT	
4159	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03352208	1	3	11/12/2025 21:34:00	11/12/2025 22:30:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	10037	15,90	Ch. Fusível	Base Fusível
4160	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03352208	1	3	11/12/2025 21:34:00	11/12/2025 22:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	10037	4,67	Ch. Fusível	Base Fusível
4161	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351492	1	3	11/12/2025 21:35:43	12/12/2025 10:52:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	17445	146,13	Religador	Religadora Automática
4162	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351492	1	3	11/12/2025 21:35:43	12/12/2025 10:52:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	17445	1.142,44	Religador	Religadora Automática
4163	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351492	1	3	11/12/2025 21:35:43	12/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	152	17445	2.100,85	Religador	Religadora Automática
4164	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03351492	1	3	11/12/2025 21:35:43	12/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	17445	283,81	Religador	Religadora Automática
4165	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	0027265127	1	3	11/12/2025 21:38:01	14/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	34448	624,30	Trafo BT	
4166	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027265129	1	3	11/12/2025 21:38:19	12/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	105	39761	510,45	Ch. Fusível	Base Fusível
4167	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027265139	1	3	11/12/2025 21:39:19	12/12/2025 07:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	24480	649,39	Trafo BT	
4168	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027265169	1	3	11/12/2025 21:43:07	12/12/2025 16:33:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	40441	169,51	Trafo BT	
4169	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027265171	1	3	11/12/2025 21:43:10	12/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	11,61	Trafo BT	
4170	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027265223	1	3	11/12/2025 21:50:34	12/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22414	16,66	Ch. Fusível	Base Fusível
4171	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027265227	1	3	11/12/2025 21:51:16	13/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	49,15	Trafo BT	
4172	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	0027265245	1	3	11/12/2025 21:54:40	12/12/2025 03:32:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	11,25	Trafo BT	
4173	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03352188	1	3	11/12/2025 21:55:20	12/12/2025 01:43:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	32980	19,01	Religador	Religadora Automática
4174	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027265255	1	3	11/12/2025 21:58:12	13/12/2025 04:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	29749	1.669,07	Trafo BT	
4175	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027265265	1	3	11/12/2025 21:59:26	12/12/2025 12:07:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	14,13	Trafo BT	
4176	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027266689	1	3	11/12/2025 22:06:33	12/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	20	21507	271,15	Trafo BT	
4177	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027254159	1	3	11/12/2025 22:10:00	11/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	1,00		
4178	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027265461	1	3	11/12/2025 22:21:32	12/12/2025 00:23:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	2,04	Trafo BT	
4179	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027265485	1	3	11/12/2025 22:25:51	12/12/2025 06:26:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	8,01	Trafo BT	
4180	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027265507	1	3	11/12/2025 22:32:24	12/12/2025 04:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	52844	355,05	Ch. Fusível	Base Fusível
4181	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	0027265537	1	3	11/12/2025 22:36:42	12/12/2025 21:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	22,62	Trafo BT	
4182	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	0027265541	1	3	11/12/2025 22:37:08	12/12/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	35506	321,18	Trafo BT	
4183	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03351914	1	3	11/12/2025 22:37:48	11/12/2025 22:42:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	566	58864	43,86	Religador	Religadora Automática
4184	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03351914	1	3	11/12/2025 22:37:48	12/12/2025 01:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	58864	426,18	Religador	Religadora Automática
4185	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	0027265571	1	3	11/12/2025 22:44:31	13/12/2025 02:56:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	19645	56,40	Trafo BT	
4186	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027265599	1	3	11/12/2025 22:49:03	12/12/2025 08:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	200	29749	2.016,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4187	383	12	2025	13044	IBS05	IBS	0027265611	1	3	11/12/2025 22:52:09	12/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	13,63	Trafo BT	
4188	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	0027265617	1	3	11/12/2025 22:52:25	12/12/2025 12:43:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35506	69,22	Trafo BT	
4189	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027265633	1	3	11/12/2025 22:55:09	12/12/2025 14:03:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	15,14	Trafo BT	
4190	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03352134	1	3	11/12/2025 23:00:40	11/12/2025 23:24:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	423	22978	167,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4191	383	12	2025	13076	RDO04	RDO	0027265659	1	3	11/12/2025 23:01:53	12/12/2025 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	11,49	Trafo BT	
4192	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027265677	1	3	11/12/2025 23:06:18	12/12/2025 10:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	41705	376,73	Trafo BT	
4193	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027265695	1	3	11/12/2025 23:13:26	12/12/2025 13:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	14,16	Trafo BT	
4194	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027265731	1	3	11/12/2025 23:25:00	12/12/2025 12:52:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	23487	794,14	Ch. Fusível	Base Fusível
4195	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027265741	1	3	11/12/2025 23:28:16	12/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	29749	336,14	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4196	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027259873	1	3	11/12/2025 23:30:46	11/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26703	0,32		
4197	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027265767	1	3	11/12/2025 23:40:33	12/12/2025 00:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	1,30	Trafo BT	
4198	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	0027265799	1	3	11/12/2025 23:48:03	12/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	10,03	Trafo BT	
4199	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027266743	1	3	11/12/2025 23:50:54	12/12/2025 08:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	8,38	Trafo BT	
4200	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027265815	1	3	11/12/2025 23:53:30	12/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	40441	623,12	Ch. Fusível	Base Fusível
4201	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027249135	1	3	11/12/2025 23:56:00	12/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16998	13,30		
4202	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027265853	1	3	12/12/2025 00:08:00	13/12/2025 16:13:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	68	58864	2.725,78	Trafo BT	
4203	383	12	2025	13089	TAG01	TAG	0027265861	1	3	12/12/2025 00:10:22	12/12/2025 02:13:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	2,05	Trafo BT	
4204	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027265887	1	3	12/12/2025 00:14:52	12/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	3,75	Ch. Fusível	Base Fusível
4205	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	0027265931	1	3	12/12/2025 00:22:47	13/12/2025 08:52:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	64,99	Trafo BT	
4206	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027265933	1	3	12/12/2025 00:23:28	12/12/2025 02:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	604	40506	1.253,64	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4207	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027265933	1	3	12/12/2025 00:23:28	12/12/2025 04:56:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	40506	122,66	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4208	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027265933	1	3	12/12/2025 00:23:28	13/12/2025 15:15:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	40506	1.749,23	Ch. Fusível	Base Fusível
4209	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027256795	1	3	12/12/2025 00:25:00	12/12/2025 01:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,77		
4210	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	0027266033	1	3	12/12/2025 00:57:30	12/12/2025 18:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	65189	54,03	Trafo BT	
4211	383	12	2025	13086	SPT06	SPT	0027266061	1	3	12/12/2025 01:13:51	12/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	48029	341,84	Ch. Fusível	Base Fusível
4212	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03352244	1	3	12/12/2025 01:15:23	12/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	21507	1.145,55	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4213	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027266087	1	3	12/12/2025 01:22:17	12/12/2025 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	50171	309,22	Ch. Fusível	Base Fusível
4214	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027259387	1	3	12/12/2025 01:30:00	12/12/2025 01:59:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	58864	33,39		
4215	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027264799	1	3	12/12/2025 01:48:00	12/12/2025 02:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	29284	15,38		
4216	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027265933	1	3	12/12/2025 02:28:00	12/12/2025 04:56:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	2,47		
4217	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027265933	1	3	12/12/2025 02:28:00	13/12/2025 15:15:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	40506	331,16		
4218	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027263921	1	3	12/12/2025 02:30:00	12/12/2025 03:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29284	1,70		
4219	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027266327	1	3	12/12/2025 02:37:41	12/12/2025 15:01:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	29749	123,97	Trafo BT	
4220	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027266383	1	3	12/12/2025 03:36:05	12/12/2025 14:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	10,83	Trafo BT	
4221	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027266433	1	3	12/12/2025 04:22:14	12/12/2025 12:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	21507	75,71	Ch. Fusível	Base Fusível
4222	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027261701	1	3	12/12/2025 04:35:00	12/12/2025 05:05:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	25976	0,51		
4223	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027266449	1	3	12/12/2025 04:39:15	12/12/2025 12:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	22978	257,70	Ch. Fusível	Base Fusível
4224	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027266479	1	3	12/12/2025 04:49:19	12/12/2025 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	29284	164,98	Trafo BT	
4225	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027266485	1	3	12/12/2025 04:52:02	12/12/2025 08:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	273	52844	909,85	Ch. Fusível	Base Fusível
4226	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027266533	1	3	12/12/2025 05:17:39	12/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	25976	735,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4227	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027266545	1	3	12/12/2025 05:17:53	12/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	7,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4228	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027266537	1	3	12/12/2025 05:19:23	12/12/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	233	52844	623,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4229	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027266539	1	3	12/12/2025 05:20:11	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	21507	606,27	Ch. Fusível	Base Fusível
4230	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027266551	1	3	12/12/2025 05:24:21	12/12/2025 07:22:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	29284	64,87	Trafo BT	
4231	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027266563	1	3	12/12/2025 05:30:16	13/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	40506	2.448,24	Trafo BT	
4232	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027266573	1	3	12/12/2025 05:33:15	13/12/2025 05:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	48,69	Trafo BT	
4233	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027267269	1	3	12/12/2025 05:39:48	12/12/2025 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	25	20495	158,83	Trafo BT	
4234	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027264461	1	3	12/12/2025 05:41:00	14/12/2025 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	131	40441	5.947,40	Trafo BT	
4235	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027267483	1	3	12/12/2025 05:49:21	13/12/2025 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	41705	297,11	Ch. Fusível	Base Fusível
4236	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027266687	1	3	12/12/2025 06:00:52	12/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	40441	1.377,52	Ch. Fusível	Base Fusível
4237	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027266703	1	3	12/12/2025 06:05:38	12/12/2025 15:30:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	9,42	Trafo BT	
4238	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	12/12/2025 06:05:43	12/12/2025 06:10:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1439	22978	111,52	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4239	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03351286	1	3	12/12/2025 06:05:43	12/12/2025 06:12:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1963	22978	218,11	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4240	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:09:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1218	58864	74,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4241	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:10:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	748	58864	49,87	Religador	Religadora Automática
4242	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:10:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	58864	16,54	Religador	Religadora Automática
4243	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1424	52844	172,46	Religador	Religadora Automática
4244	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:15:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	52844	9,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4245	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:10:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1678	52844	129,11	Religador	Religadora Automática
4246	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:11:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	635	52844	55,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4247	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	BA03352314	1	3	12/12/2025 06:06:08	12/12/2025 06:11:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	52844	7,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4248	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027266719	1	3	12/12/2025 06:07:51	13/12/2025 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	20,65	Trafo BT	
4249	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027266731	1	3	12/12/2025 06:10:54	12/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	50171	226,46	Ch. Fusível	Base Fusível
4250	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027266739	1	3	12/12/2025 06:13:03	12/12/2025 14:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	8,17	Trafo BT	
4251	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 06:13:26	12/12/2025 07:12:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	22978	252,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4252	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 06:13:26	12/12/2025 07:13:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	22978	222,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4253	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 06:13:26	12/12/2025 07:24:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	950	22978	1.126,54	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4254	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 06:13:26	12/12/2025 07:30:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	297	22978	381,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4255	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 06:13:26	12/12/2025 07:47:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	22978	110,11	Religador	Religadora Automática
4256	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 06:13:26	12/12/2025 09:17:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	22978	517,47	Ch. Fusível	Base Fusível
4257	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027266775	1	3	12/12/2025 06:20:13	14/12/2025 11:49:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	53,48	Trafo BT	
4258	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027266817	1	3	12/12/2025 06:25:52	13/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	98	29749	3.975,75	Trafo BT	
4259	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027266845	1	3	12/12/2025 06:28:40	12/12/2025 13:21:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	58864	701,85	Religador	Religadora Automática
4260	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027266847	1	3	12/12/2025 06:28:54	12/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	6808	46,92	Ch. Fusível	Base Fusível
4261	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027266909	1	3	12/12/2025 06:38:57	14/12/2025 11:44:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	40441	955,75	Trafo BT	
4262	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027266913	1	3	12/12/2025 06:39:48	12/12/2025 09:16:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,61	Trafo BT	
4263	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027266939	1	3	12/12/2025 06:42:25	12/12/2025 14:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	40890	183,16	Ch. Fusível	Base Fusível
4264	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027266959	1	3	12/12/2025 06:45:28	12/12/2025 10:09:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	3,40	Trafo BT	
4265	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027266975	1	3	12/12/2025 06:47:45	12/12/2025 08:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,33	Trafo BT	
4266	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027266983	1	3	12/12/2025 06:49:10	13/12/2025 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	21507	39,93	Trafo BT	
4267	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027267005	1	3	12/12/2025 06:54:01	12/12/2025 14:20:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	7,45	Trafo BT	
4268	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027268147	1	3	12/12/2025 06:54:37	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	22978	80,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4269	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027267045	1	3	12/12/2025 06:58:48	12/12/2025 10:46:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	41705	15,16	Trafo BT	
4270	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027267075	1	3	12/12/2025 07:01:00	12/12/2025 17:02:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	10,02	Trafo BT	
4271	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 07:14:13	12/12/2025 07:19:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	654	22757	56,50	Religador	Religadora Automática
4272	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 07:14:13	12/12/2025 09:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	426	22757	1.034,35	Religador	Religadora Automática
4273	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 07:14:13	12/12/2025 14:03:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	205	22757	1.399,98	Religador	Religadora Automática
4274	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 07:14:13	12/12/2025 15:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	22757	529,45	Religador	Religadora Automática
4275	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 07:14:13	12/12/2025 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	22757	201,17	Ch. Fusível	Base Fusível
4276	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 07:14:13	13/12/2025 21:27:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	22757	3.974,36	Chave Faca	Chave Unipolar
4277	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027267167	1	3	12/12/2025 07:16:40	13/12/2025 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	98,42	Trafo BT	
4278	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027267169	1	3	12/12/2025 07:17:28	12/12/2025 15:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	29749	201,30	Trafo BT	
4279	383	12	2025	13069	SJB02	SJB	0027267187	1	3	12/12/2025 07:19:52	12/12/2025 10:22:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,05	Trafo BT	
4280	383	12	2025	13093	VDP07	VDP	0027240987	1	3	12/12/2025 07:20:00	12/12/2025 08:27:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	50171	7,91		
4281	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027267193	1	3	12/12/2025 07:20:50	12/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	23487	93,67	Ch. Fusível	Base Fusível
4282	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027267237	1	3	12/12/2025 07:25:06	12/12/2025 16:54:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	9,48	Trafo BT	
4283	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027286293	1	3	12/12/2025 07:25:25	14/12/2025 16:11:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	58068	283,84	Trafo BT	
4284	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027267299	1	3	12/12/2025 07:33:59	12/12/2025 10:33:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	58068	20,96	Trafo BT	
4285	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 07:34:38	12/12/2025 07:46:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	223	22978	45,34	Religador	Religadora Automática
4286	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 07:34:38	12/12/2025 08:01:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	22978	33,01	Religador	Religadora Automática
4287	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027265599	1	3	12/12/2025 07:40:00	12/12/2025 08:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29749	11,10		
4288	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027267361	1	3	12/12/2025 07:40:51	12/12/2025 20:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	22757	193,29	Ch. Fusível	Base Fusível
4289	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027267383	1	3	12/12/2025 07:43:24	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	25	29284	56,92	Trafo BT	
4290	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027267427	1	3	12/12/2025 07:47:57	12/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	21507	68,20	Trafo BT	
4291	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 07:50:42	12/12/2025 07:59:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	22978	3,84	Religador	Religadora Automática
4292	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 07:50:42	12/12/2025 08:24:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	22978	9,46	Ch. Fusível	Base Fusível
4293	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03352322	1	3	12/12/2025 07:50:42	12/12/2025 08:55:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	180	22978	195,50	Ch. Fusível	Base Fusível
4294	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027267491	1	3	12/12/2025 07:54:54	12/12/2025 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	41705	17,01	Ch. Fusível	Base Fusível
4295	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027267585	1	3	12/12/2025 08:01:57	12/12/2025 15:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	7,36	Trafo BT	
4296	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027267619	1	3	12/12/2025 08:04:39	12/12/2025 11:55:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	3,85	Trafo BT	
4297	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027267621	1	3	12/12/2025 08:04:49	13/12/2025 10:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	26,35	Trafo BT	
4298	383	12	2025	13033	BOI01	BOI	0027267765	1	3	12/12/2025 08:13:19	12/12/2025 11:55:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	3,70	Trafo BT	
4299	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027267787	1	3	12/12/2025 08:14:45	12/12/2025 11:52:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22757	7,27	Trafo BT	
4300	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027267829	1	3	12/12/2025 08:17:09	14/12/2025 10:37:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40506	151,03	Trafo BT	
4301	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027267831	1	3	12/12/2025 08:17:11	12/12/2025 13:42:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	5,43	Trafo BT	
4302	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027267889	1	3	12/12/2025 08:20:42	12/12/2025 09:47:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	1,44	Trafo BT	
4303	383	12	2025	13015	ALC01	ALC	0027267923	1	3	12/12/2025 08:22:08	13/12/2025 00:41:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	58864	212,26	Trafo BT	
4304	383	12	2025	13015	ALC13	ALC	0027267945	1	3	12/12/2025 08:23:41	13/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	58864	451,90	Trafo BT	
4305	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03352316	1	3	12/12/2025 08:26:13	12/12/2025 08:31:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1457	40441	123,44	Religador	Religadora Automática
4306	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027267993	1	3	12/12/2025 08:26:31	12/12/2025 10:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,92	Trafo BT	
4307	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027268021	1	3	12/12/2025 08:27:58	14/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	21507	200,14	Trafo BT	
4308	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027268039	1	3	12/12/2025 08:28:51	12/12/2025 13:00:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	9,06	Trafo BT	
4309	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027268215	1	3	12/12/2025 08:31:30	12/12/2025 11:10:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	54493	79,30	Ch. Fusível	Base Fusível
4310	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027268215	1	3	12/12/2025 08:31:30	12/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	7,81	Ch. Fusível	Base Fusível
4311	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027268251	1	3	12/12/2025 08:41:01	13/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	21507	1.132,66	Ch. Fusível	Base Fusível
4312	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027268279	1	3	12/12/2025 08:42:01	13/12/2025 11:55:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	27,23	Trafo BT	
4313	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027271295	1	3	12/12/2025 08:47:02	13/12/2025 08:11:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	23,41	Trafo BT	
4314	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027268537	1	3	12/12/2025 09:00:04	12/12/2025 14:21:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,36	Trafo BT	
4315	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352406	1	3	12/12/2025 09:02:18	12/12/2025 09:38:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	413	54493	252,50	Religador	Religadora Automática
4316	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352406	1	3	12/12/2025 09:02:18	12/12/2025 10:42:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	54493	119,86	Religador	Religadora Automática
4317	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027268587	1	3	12/12/2025 09:04:35	13/12/2025 09:20:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	24,26	Trafo BT	
4318	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027268619	1	3	12/12/2025 09:06:38	12/12/2025 10:27:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,35	Trafo BT	
4319	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027261681	1	3	12/12/2025 09:09:00	12/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	24509	0,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4320	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027270685	1	3	12/12/2025 09:09:30	13/12/2025 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	168	58068	3.697,40	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4321	383	12	2025	13037	GAB06	GAB	0027268675	1	3	12/12/2025 09:09:41	12/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	65189	2,51	Ch. Fusível	Base Fusível
4322	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027268695	1	3	12/12/2025 09:11:32	13/12/2025 14:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	50171	610,56	Trafo BT	
4323	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027268699	1	3	12/12/2025 09:11:45	12/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	8,14	Trafo BT	
4324	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027286741	1	3	12/12/2025 09:12:26	14/12/2025 10:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58864	196,15	Trafo BT	
4325	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027268721	1	3	12/12/2025 09:12:46	12/12/2025 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	4,57	Trafo BT	
4326	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027266633	1	3	12/12/2025 09:13:35	12/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	206	25976	646,90	Trafo BT	
4327	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027268813	1	3	12/12/2025 09:20:09	12/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	650	40506	2.165,04	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4328	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027268875	1	3	12/12/2025 09:25:16	13/12/2025 12:52:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	27,45	Trafo BT	
4329	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027268897	1	3	12/12/2025 09:26:24	12/12/2025 14:00:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	9,14	Trafo BT	
4330	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027267383	1	3	12/12/2025 09:31:00	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	8	29284	3,87		
4331	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027269687	1	3	12/12/2025 09:33:58	12/12/2025 18:15:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	25976	347,72	Ch. Fusível	Base Fusível
4332	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027269005	1	3	12/12/2025 09:34:17	13/12/2025 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	28,56	Trafo BT	
4333	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027266845	1	3	12/12/2025 09:35:25	12/12/2025 13:21:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	476	58864	1.793,73	Religador	Religadora Automática
4334	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027269037	1	3	12/12/2025 09:37:06	12/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	15,90	Ch. Fusível	Base Fusível
4335	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027274601	1	3	12/12/2025 09:38:00	13/12/2025 05:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	39,76	Trafo BT	
4336	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027269063	1	3	12/12/2025 09:39:44	13/12/2025 07:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	22,17	Trafo BT	
4337	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027276227	1	3	12/12/2025 09:43:00	13/12/2025 04:46:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	19,06	Trafo BT	
4338	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027269139	1	3	12/12/2025 09:44:42	12/12/2025 14:45:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,01	Trafo BT	
4339	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	0027269151	1	3	12/12/2025 09:46:23	13/12/2025 17:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	52844	1.182,17	Trafo BT	
4340	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027269175	1	3	12/12/2025 09:47:33	12/12/2025 14:51:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,07	Trafo BT	
4341	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027281035	1	3	12/12/2025 09:47:54	13/12/2025 15:17:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	29,50	Trafo BT	
4342	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027269205	1	3	12/12/2025 09:48:26	12/12/2025 17:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	7,64	Ch. Fusível	Base Fusível
4343	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027269033	1	3	12/12/2025 09:48:32	13/12/2025 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	59,57	Trafo BT	
4344	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	BA03352416	1	3	12/12/2025 09:49:40	12/12/2025 12:49:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22978	3,00	Ch. Fusível	Base Fusível
4345	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027269209	1	3	12/12/2025 09:50:17	12/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10930	6,74	Trafo BT	
4346	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027269219	1	3	12/12/2025 09:50:52	12/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,57	Trafo BT	
4347	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027269223	1	3	12/12/2025 09:50:54	14/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	41705	148,96	Trafo BT	
4348	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027269229	1	3	12/12/2025 09:51:24	12/12/2025 12:21:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,50	Trafo BT	
4349	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027268147	1	3	12/12/2025 09:55:01	12/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22978	0,50		
4350	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027269303	1	3	12/12/2025 09:56:35	13/12/2025 12:29:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	53,10	Trafo BT	
4351	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027269315	1	3	12/12/2025 09:57:59	12/12/2025 17:01:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,06	Trafo BT	
4352	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027269599	1	3	12/12/2025 09:59:13	12/12/2025 12:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	2,41	Trafo BT	
4353	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027269699	1	3	12/12/2025 09:59:52	12/12/2025 19:35:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,60	Trafo BT	
4354	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027269351	1	3	12/12/2025 10:00:46	12/12/2025 12:19:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,32	Trafo BT	
4355	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027269363	1	3	12/12/2025 10:01:19	12/12/2025 16:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	6,69	Trafo BT	
4356	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027269431	1	3	12/12/2025 10:08:06	13/12/2025 09:38:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	23,50	Trafo BT	
4357	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027269433	1	3	12/12/2025 10:08:15	12/12/2025 17:35:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	14,92	Trafo BT	
4358	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	0027269459	1	3	12/12/2025 10:09:42	12/12/2025 22:01:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	11,86	Trafo BT	
4359	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027269465	1	3	12/12/2025 10:10:00	12/12/2025 18:33:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	8,39	Trafo BT	
4360	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	0027269479	1	3	12/12/2025 10:11:30	13/12/2025 00:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	14,35	Trafo BT	
4361	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027269495	1	3	12/12/2025 10:12:56	12/12/2025 12:44:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	2,52	Trafo BT	
4362	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027269503	1	3	12/12/2025 10:13:44	13/12/2025 10:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	24	23487	578,11	Trafo BT	
4363	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027269575	1	3	12/12/2025 10:20:19	12/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	145	41705	373,82	Ch. Fusível	Base Fusível
4364	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027269603	1	3	12/12/2025 10:22:11	13/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	24,30	Ch. Fusível	Base Fusível
4365	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027269637	1	3	12/12/2025 10:24:29	14/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	41705	1.298,13	Trafo BT	
4366	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027266731	1	3	12/12/2025 10:24:51	12/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	50171	0,59		
4367	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	0027269667	1	3	12/12/2025 10:27:46	12/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	19645	90,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4368	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027269681	1	3	12/12/2025 10:28:31	12/12/2025 13:17:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,81	Trafo BT	
4369	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027269731	1	3	12/12/2025 10:32:06	13/12/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	29284	113,72	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4370	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027269781	1	3	12/12/2025 10:36:00	12/12/2025 20:18:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,71	Trafo BT	
4371	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027269797	1	3	12/12/2025 10:37:00	12/12/2025 14:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	84	58068	350,00	Trafo BT	
4372	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352358	1	3	12/12/2025 10:42:00	12/12/2025 15:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	22757	229,52	Religador	Religadora Automática
4373	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027269873	1	3	12/12/2025 10:42:44	12/12/2025 12:28:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,76	Trafo BT	
4374	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	0027269903	1	3	12/12/2025 10:44:47	13/12/2025 17:53:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	52844	93,42	Trafo BT	
4375	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027269901	1	3	12/12/2025 10:44:47	12/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	21507	51,78	Trafo BT	
4376	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027269907	1	3	12/12/2025 10:44:55	12/12/2025 11:47:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40890	8,34	Trafo BT	
4377	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027269961	1	3	12/12/2025 10:49:12	12/12/2025 14:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,92	Trafo BT	
4378	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027270419	1	3	12/12/2025 10:50:16	12/12/2025 20:03:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	18,44	Trafo BT	
4379	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027269977	1	3	12/12/2025 10:50:19	14/12/2025 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	29749	1.237,33	Trafo BT	
4380	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027270003	1	3	12/12/2025 10:52:23	12/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	3,88	Trafo BT	
4381	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	BA03352556	1	3	12/12/2025 10:53:00	12/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	20495	3,35	Ch. Fusível	Base Fusível
4382	383	12	2025	13093	VDP09	VDP	0027270031	1	3	12/12/2025 10:55:31	13/12/2025 07:53:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	20,97	Trafo BT	
4383	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027270041	1	3	12/12/2025 10:57:21	13/12/2025 01:06:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	14,16	Trafo BT	
4384	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027271895	1	3	12/12/2025 10:58:26	12/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	54493	392,78	Ch. Fusível	Base Fusível
4385	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027270071	1	3	12/12/2025 11:00:24	12/12/2025 16:24:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	5,39	Trafo BT	
4386	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027270095	1	3	12/12/2025 11:01:48	13/12/2025 10:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40506	69,11	Trafo BT	
4387	383	12	2025	13089	TAG01	TAG	0027270115	1	3	12/12/2025 11:03:32	13/12/2025 14:27:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	27,39	Trafo BT	
4388	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027270117	1	3	12/12/2025 11:03:38	12/12/2025 17:23:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	6,34	Trafo BT	
4389	383	12	2025	13015	ALC13	ALC	0027270131	1	3	12/12/2025 11:04:38	12/12/2025 21:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	58864	641,05	Ch. Fusível	Base Fusível
4390	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027270135	1	3	12/12/2025 11:04:48	12/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29749	25,68	Trafo BT	
4391	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027270153	1	3	12/12/2025 11:05:48	13/12/2025 10:40:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	25133	495,12	Trafo BT	
4392	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027270191	1	3	12/12/2025 11:09:30	12/12/2025 22:50:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40890	70,11	Trafo BT	
4393	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027270227	1	3	12/12/2025 11:12:35	12/12/2025 16:28:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	5,27	Trafo BT	
4394	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	0027270269	1	3	12/12/2025 11:16:22	13/12/2025 08:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	34448	1.357,48	Trafo BT	
4395	383	12	2025	13037	GAB04	GAB	0027270285	1	3	12/12/2025 11:18:13	12/12/2025 13:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	65189	79,39	Ch. Fusível	Base Fusível
4396	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027270309	1	3	12/12/2025 11:20:51	13/12/2025 10:05:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	22,74	Trafo BT	
4397	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027270325	1	3	12/12/2025 11:21:52	12/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,14	Trafo BT	
4398	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027270355	1	3	12/12/2025 11:23:31	12/12/2025 15:45:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	13,11	Trafo BT	
4399	383	12	2025	13074	RBN02	RBN	0027270395	1	3	12/12/2025 11:26:42	12/12/2025 20:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	19645	318,78	Trafo BT	
4400	383	12	2025	13015	ALC14	ALC	0027270417	1	3	12/12/2025 11:27:28	13/12/2025 10:54:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	23,45	Trafo BT	
4401	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027270427	1	3	12/12/2025 11:28:06	12/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	6,03	Trafo BT	
4402	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027270479	1	3	12/12/2025 11:31:29	12/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	8,18	Trafo BT	
4403	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027270521	1	3	12/12/2025 11:35:56	12/12/2025 14:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	2,75	Trafo BT	
4404	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03351952	1	3	12/12/2025 11:38:16	12/12/2025 11:42:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	22978	8,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4405	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027270567	1	3	12/12/2025 11:39:40	12/12/2025 17:18:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,65	Trafo BT	
4406	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027279139	1	3	12/12/2025 11:43:52	13/12/2025 08:13:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	20,49	Trafo BT	
4407	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027270611	1	3	12/12/2025 11:43:58	13/12/2025 08:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	20,82	Trafo BT	
4408	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027270635	1	3	12/12/2025 11:46:11	13/12/2025 10:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	47	29749	1.067,54	Trafo BT	
4409	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027270649	1	3	12/12/2025 11:47:22	14/12/2025 06:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	42,81	Trafo BT	
4410	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027270679	1	3	12/12/2025 11:48:37	14/12/2025 13:54:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	150,30	Trafo BT	
4411	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027270709	1	3	12/12/2025 11:51:14	13/12/2025 05:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	17,93	Trafo BT	
4412	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027270721	1	3	12/12/2025 11:53:32	12/12/2025 22:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	22978	366,90	Ch. Fusível	Base Fusível
4413	383	12	2025	13090	TER05	TER	DT27596657	1	3	12/12/2025 11:53:45	14/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	41705	1.258,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4414	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03352316	1	3	12/12/2025 11:56:07	12/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1239	40441	286,69	Religador	Religadora Automática
4415	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027257253	1	3	12/12/2025 12:00:00	12/12/2025 15:04:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	24509	205,99		
4416	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027270799	1	3	12/12/2025 12:01:37	12/12/2025 17:53:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,86	Trafo BT	
4417	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027270809	1	3	12/12/2025 12:02:46	12/12/2025 19:02:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	6,99	Trafo BT	
4418	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027270837	1	3	12/12/2025 12:04:43	13/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	27,92	Trafo BT	
4419	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027270851	1	3	12/12/2025 12:06:41	12/12/2025 20:06:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,00	Trafo BT	
4420	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027270853	1	3	12/12/2025 12:06:42	13/12/2025 09:11:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	21,08	Trafo BT	
4421	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027270891	1	3	12/12/2025 12:09:18	12/12/2025 22:22:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	10,21	Trafo BT	
4422	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	0027270905	1	3	12/12/2025 12:10:26	13/12/2025 18:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	29,84	Trafo BT	
4423	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027270879	1	3	12/12/2025 12:11:00	12/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21507	14,45	Trafo BT	
4424	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027270933	1	3	12/12/2025 12:13:01	12/12/2025 17:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,61	Trafo BT	
4425	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027270935	1	3	12/12/2025 12:13:05	12/12/2025 19:29:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	7,27	Trafo BT	
4426	383	12	2025	13070	PDR06	PDR	0027270973	1	3	12/12/2025 12:16:41	13/12/2025 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34448	46,88	Trafo BT	
4427	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027270977	1	3	12/12/2025 12:17:59	12/12/2025 19:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	7,36	Trafo BT	
4428	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027270989	1	3	12/12/2025 12:18:37	12/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	15,38	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4429	383	12	2025	16395	FAG03	FAG	0027271017	1	3	12/12/2025 12:21:19	14/12/2025 03:02:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	38,69	Trafo BT	
4430	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027271019	1	3	12/12/2025 12:21:33	12/12/2025 20:22:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	8,02	Trafo BT	
4431	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	0027271055	1	3	12/12/2025 12:24:23	13/12/2025 19:20:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	30,94	Trafo BT	
4432	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027271099	1	3	12/12/2025 12:25:00	13/12/2025 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	12341	209,00	Trafo BT	
4433	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027271075	1	3	12/12/2025 12:25:25	12/12/2025 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	58068	261,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4434	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027271083	1	3	12/12/2025 12:26:40	13/12/2025 20:44:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	58864	549,07	Trafo BT	
4435	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027271109	1	3	12/12/2025 12:28:42	12/12/2025 15:41:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,21	Trafo BT	
4436	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352534	1	3	12/12/2025 12:30:19	12/12/2025 13:08:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	0,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4437	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352534	1	3	12/12/2025 12:30:19	12/12/2025 15:59:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	54493	327,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4438	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352534	1	3	12/12/2025 12:30:19	12/12/2025 15:59:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	54493	20,91	Chave Faca	Chave Unipolar
4439	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352534	1	3	12/12/2025 12:30:19	13/12/2025 15:31:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	54493	135,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4440	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027271127	1	3	12/12/2025 12:30:35	12/12/2025 14:16:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,76	Trafo BT	
4441	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027271133	1	3	12/12/2025 12:31:43	12/12/2025 17:30:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29749	24,92	Trafo BT	
4442	383	12	2025	13038	GOI04	GOI	0027271171	1	3	12/12/2025 12:37:09	13/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	24509	22,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4443	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03352530	1	3	12/12/2025 12:41:32	12/12/2025 21:08:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	18592	718,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4444	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027271249	1	3	12/12/2025 12:45:26	14/12/2025 13:08:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	48,38	Trafo BT	
4445	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027271313	1	3	12/12/2025 12:49:46	13/12/2025 10:43:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	50171	43,81	Trafo BT	
4446	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027271319	1	3	12/12/2025 12:49:55	12/12/2025 18:47:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	5,97	Trafo BT	
4447	383	12	2025	13015	ALC01	ALC	0027271365	1	3	12/12/2025 12:53:47	13/12/2025 03:19:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	58864	735,92	Trafo BT	
4448	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027271375	1	3	12/12/2025 12:54:46	12/12/2025 14:56:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	21507	30,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4449	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027271377	1	3	12/12/2025 12:55:11	13/12/2025 17:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	57,36	Trafo BT	
4450	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027271401	1	3	12/12/2025 12:57:37	12/12/2025 16:56:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,98	Trafo BT	
4451	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027271425	1	3	12/12/2025 13:00:42	13/12/2025 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	296	40441	3.523,88	Religador	Religadora Automática
4452	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027271445	1	3	12/12/2025 13:03:54	12/12/2025 16:59:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	3,92	Trafo BT	
4453	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03352584	1	3	12/12/2025 13:08:42	12/12/2025 15:28:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	131	21507	305,45	Religador	Religadora Automática
4454	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03352584	1	3	12/12/2025 13:08:42	12/12/2025 16:17:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	21507	463,46	Religador	Religadora Automática
4455	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03352584	1	3	12/12/2025 13:08:42	12/12/2025 16:54:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	21507	187,86	Chave Faca	Chave Unipolar
4456	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03352584	1	3	12/12/2025 13:08:42	12/12/2025 16:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	21507	271,20	Chave Faca	Chave Unipolar
4457	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352534	1	3	12/12/2025 13:08:47	12/12/2025 15:59:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	54493	82,32		
4458	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03352534	1	3	12/12/2025 13:08:47	12/12/2025 15:59:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	54493	11,38		
4459	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027271551	1	3	12/12/2025 13:17:25	12/12/2025 23:02:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	19,49	Trafo BT	
4460	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027271571	1	3	12/12/2025 13:19:14	12/12/2025 20:50:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	18592	67,73	Trafo BT	
4461	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027266939	1	3	12/12/2025 13:20:00	12/12/2025 14:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40890	0,70		
4462	383	12	2025	13070	PDR09	PDR	0027271583	1	3	12/12/2025 13:20:59	13/12/2025 09:40:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	20,33	Trafo BT	
4463	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027271639	1	3	12/12/2025 13:25:37	12/12/2025 21:11:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	7,77	Trafo BT	
4464	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027271661	1	3	12/12/2025 13:27:26	12/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	40506	82,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4465	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027271705	1	3	12/12/2025 13:31:10	12/12/2025 15:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	4,16	Trafo BT	
4466	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027271785	1	3	12/12/2025 13:39:00	13/12/2025 08:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	38,13	Trafo BT	
4467	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027271787	1	3	12/12/2025 13:39:21	12/12/2025 16:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,17	Trafo BT	
4468	383	12	2025	13069	POT06	POT	BA03352572	1	3	12/12/2025 13:43:14	12/12/2025 15:38:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	602	25976	1.154,67	Religador	Religadora Automática
4469	383	12	2025	13069	POT06	POT	BA03352572	1	3	12/12/2025 13:43:14	12/12/2025 15:39:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	25976	13,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4470	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027271833	1	3	12/12/2025 13:43:38	12/12/2025 18:36:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	4,88	Trafo BT	
4471	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027271837	1	3	12/12/2025 13:43:49	12/12/2025 21:52:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	24,44	Trafo BT	
4472	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027271855	1	3	12/12/2025 13:46:17	14/12/2025 03:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	75,39	Trafo BT	
4473	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027271893	1	3	12/12/2025 13:49:55	12/12/2025 21:03:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,22	Trafo BT	
4474	383	12	2025	13070	PDR01	PDR	0027239843	1	3	12/12/2025 14:01:00	12/12/2025 14:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	130	34448	65,00		
4475	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027272025	1	3	12/12/2025 14:03:04	13/12/2025 09:59:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	19,94	Trafo BT	
4476	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027272055	1	3	12/12/2025 14:07:22	12/12/2025 17:42:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,59	Trafo BT	
4477	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027272061	1	3	12/12/2025 14:07:53	13/12/2025 08:34:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	18,44	Trafo BT	
4478	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027272117	1	3	12/12/2025 14:16:34	14/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	6808	188,90	Trafo BT	
4479	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027272131	1	3	12/12/2025 14:18:02	12/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	23487	203,52	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4480	383	12	2025	13070	PDR02	PDR	0027240937	1	3	12/12/2025 14:20:00	12/12/2025 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	34448	22,80		
4481	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027272237	1	3	12/12/2025 14:28:07	13/12/2025 09:33:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	19,09	Trafo BT	
4482	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027272253	1	3	12/12/2025 14:29:50	12/12/2025 21:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	13,35	Trafo BT	
4483	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027272261	1	3	12/12/2025 14:31:09	12/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	21507	34,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4484	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027272271	1	3	12/12/2025 14:32:00	12/12/2025 19:57:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	5,42	Trafo BT	
4485	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027272287	1	3	12/12/2025 14:34:38	13/12/2025 02:01:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	20700	206,04	Trafo BT	
4486	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027272297	1	3	12/12/2025 14:35:27	12/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	40441	1.033,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4487	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027272301	1	3	12/12/2025 14:35:45	13/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22978	53,14	Trafo BT	
4488	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027271075	1	3	12/12/2025 14:37:01	12/12/2025 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	58068	32,26		
4489	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027272341	1	3	12/12/2025 14:38:22	13/12/2025 16:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	23487	181,84	Trafo BT	
4490	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027272343	1	3	12/12/2025 14:38:24	14/12/2025 13:10:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	46,54	Trafo BT	
4491	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027272375	1	3	12/12/2025 14:41:01	13/12/2025 00:10:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	9,50	Trafo BT	
4492	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027272385	1	3	12/12/2025 14:41:27	14/12/2025 15:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	41705	97,82	Trafo BT	
4493	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027272387	1	3	12/12/2025 14:41:37	13/12/2025 10:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40441	118,54	Trafo BT	
4494	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027272471	1	3	12/12/2025 14:48:29	14/12/2025 10:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	87,03	Trafo BT	
4495	383	12	2025	13015	ALC16	ALC	0027272485	1	3	12/12/2025 14:49:43	13/12/2025 10:35:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	19,76	Trafo BT	
4496	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027272543	1	3	12/12/2025 14:54:42	12/12/2025 18:01:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,11	Trafo BT	
4497	383	12	2025	17188	ARS04	ARS	0027272547	1	3	12/12/2025 14:54:52	12/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	34030	195,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4498	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027272627	1	3	12/12/2025 15:03:21	12/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29284	15,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4499	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027272631	1	3	12/12/2025 15:03:36	12/12/2025 17:20:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	6,83	Trafo BT	
4500	383	12	2025	17188	ARS11	ARS	0027272707	1	3	12/12/2025 15:10:19	13/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	25,66	Trafo BT	
4501	383	12	2025	17209	MPA13	MPA	BA03352482	1	3	12/12/2025 15:13:52	12/12/2025 17:17:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	27618	351,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4502	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027272805	1	3	12/12/2025 15:19:47	12/12/2025 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58864	0,11	Trafo BT	
4503	383	12	2025	13074	RBN04	RBN	0027272811	1	3	12/12/2025 15:19:58	13/12/2025 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	19645	26,63	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4504	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027272817	1	3	12/12/2025 15:20:23	12/12/2025 16:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	40441	168,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4505	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027272839	1	3	12/12/2025 15:22:17	12/12/2025 17:11:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	1,83	Trafo BT	
4506	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027272845	1	3	12/12/2025 15:23:08	14/12/2025 12:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	40441	1.627,11	Trafo BT	
4507	383	12	2025	13015	ALC05	ALC	0027272859	1	3	12/12/2025 15:24:45	13/12/2025 20:57:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	29,54	Trafo BT	
4508	383	12	2025	13037	GAB01	GAB	0027272865	1	3	12/12/2025 15:25:12	12/12/2025 18:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	65189	6,89	Trafo BT	
4509	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027272921	1	3	12/12/2025 15:29:52	14/12/2025 08:50:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23487	165,40	Trafo BT	
4510	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027272931	1	3	12/12/2025 15:31:10	12/12/2025 16:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	58068	4,77	Trafo BT	
4511	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027279757	1	3	12/12/2025 15:32:04	13/12/2025 10:24:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	18,88	Trafo BT	
4512	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	0027272943	1	3	12/12/2025 15:32:24	12/12/2025 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	52844	44,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4513	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027273147	1	3	12/12/2025 15:35:57	12/12/2025 20:02:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	605	58864	2.687,38	Religador	Religadora Automática
4514	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027273017	1	3	12/12/2025 15:37:51	12/12/2025 19:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	54493	35,02	Trafo BT	
4515	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027273039	1	3	12/12/2025 15:40:03	12/12/2025 18:19:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,66	Trafo BT	
4516	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027273079	1	3	12/12/2025 15:46:15	12/12/2025 18:49:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	20495	39,80	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4517	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	BA03352628	1	3	12/12/2025 15:47:07	12/12/2025 17:22:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	20495	70,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4518	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027273099	1	3	12/12/2025 15:48:30	12/12/2025 18:09:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,35	Trafo BT	
4519	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027273137	1	3	12/12/2025 15:51:51	12/12/2025 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	58864	0,85	Trafo BT	
4520	383	12	2025	13093	VDP01	VDP	0027273169	1	3	12/12/2025 15:54:45	13/12/2025 18:31:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	26,61	Trafo BT	
4521	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027272261	1	3	12/12/2025 15:55:32	12/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	21507	1,48		
4522	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027273215	1	3	12/12/2025 15:58:05	12/12/2025 18:30:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	5,08	Trafo BT	
4523	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03352638	1	3	12/12/2025 16:00:00	12/12/2025 19:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	65189	3,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4524	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027273287	1	3	12/12/2025 16:03:10	12/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22978	0,95	Trafo BT	
4525	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027273309	1	3	12/12/2025 16:06:08	12/12/2025 20:06:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,01	Trafo BT	
4526	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027273317	1	3	12/12/2025 16:06:53	13/12/2025 06:05:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26703	41,94	Trafo BT	
4527	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03349594	1	3	12/12/2025 16:09:24	12/12/2025 21:57:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	21507	823,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4528	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027250877	1	3	12/12/2025 16:11:34	12/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	41705	57,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4529	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027273385	1	3	12/12/2025 16:12:20	12/12/2025 18:36:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	2,41	Trafo BT	
4530	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027273431	1	3	12/12/2025 16:15:56	14/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40506	277,88	Trafo BT	
4531	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027273449	1	3	12/12/2025 16:18:56	13/12/2025 10:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	91	23487	1.691,18	Trafo BT	
4532	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027273487	1	3	12/12/2025 16:19:44	12/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	58068	339,23	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4533	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027273487	1	3	12/12/2025 16:19:44	13/12/2025 06:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	14,59	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4534	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027273557	1	3	12/12/2025 16:28:47	12/12/2025 20:14:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	7,53	Trafo BT	
4535	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027273567	1	3	12/12/2025 16:30:14	13/12/2025 00:52:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	8,37	Trafo BT	
4536	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027273577	1	3	12/12/2025 16:30:52	13/12/2025 00:01:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	15,01	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4537	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027273611	1	3	12/12/2025 16:31:36	14/12/2025 10:46:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	84,48	Trafo BT	
4538	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027273615	1	3	12/12/2025 16:32:39	13/12/2025 09:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	16,98	Trafo BT	
4539	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027273625	1	3	12/12/2025 16:33:15	12/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22757	9,73	TRAMO_MT	Jumper
4540	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027278693	1	3	12/12/2025 16:34:40	14/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	82,18	Trafo BT	
4541	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027273653	1	3	12/12/2025 16:36:50	14/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	29749	423,86	Trafo BT	
4542	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027273675	1	3	12/12/2025 16:37:15	13/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	21507	320,95	Trafo BT	
4543	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027273679	1	3	12/12/2025 16:37:54	12/12/2025 20:30:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	344	52844	1.336,34	Ch. Fusível	Base Fusível
4544	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027273691	1	3	12/12/2025 16:38:46	12/12/2025 16:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	0,41	Trafo BT	
4545	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027273781	1	3	12/12/2025 16:47:06	12/12/2025 18:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	54493	219,54	Ch. Fusível	Base Fusível
4546	383	12	2025	13037	GAB01	GAB	0027273789	1	3	12/12/2025 16:48:31	13/12/2025 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	23,01	Trafo BT	
4547	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027273807	1	3	12/12/2025 16:51:34	12/12/2025 19:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,36	Trafo BT	
4548	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027273823	1	3	12/12/2025 16:52:37	12/12/2025 18:27:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,59	Trafo BT	
4549	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	BA03352428	1	3	12/12/2025 16:54:02	12/12/2025 16:59:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40890	0,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4550	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	BA03352628	1	3	12/12/2025 16:54:31	12/12/2025 17:22:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	20495	75,82	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4551	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027269687	1	3	12/12/2025 17:00:18	12/12/2025 18:15:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	25976	2,51		
4552	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027273933	1	3	12/12/2025 17:04:51	13/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	17,17	Trafo BT	
4553	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03352686	1	3	12/12/2025 17:08:00	12/12/2025 17:16:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	396	21507	55,00	Religador	Religadora Automática
4554	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03352686	1	3	12/12/2025 17:08:00	12/12/2025 18:20:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	21507	87,16	Religador	Religadora Automática
4555	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027273993	1	3	12/12/2025 17:11:15	13/12/2025 12:42:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	23487	2.206,04	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4556	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027273991	1	3	12/12/2025 17:11:15	13/12/2025 15:30:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	20495	89,26	Ch. Fusível	Base Fusível
4557	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027273997	1	3	12/12/2025 17:11:37	13/12/2025 00:31:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	7,33	Trafo BT	
4558	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027274001	1	3	12/12/2025 17:12:05	13/12/2025 09:09:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	15,96	Trafo BT	
4559	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027275097	1	3	12/12/2025 17:12:53	12/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	50171	529,06	Ch. Fusível	Base Fusível
4560	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027274019	1	3	12/12/2025 17:13:59	12/12/2025 21:19:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	4,10	Trafo BT	
4561	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027274073	1	3	12/12/2025 17:20:00	13/12/2025 08:36:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	15,28	Trafo BT	
4562	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027274069	1	3	12/12/2025 17:20:10	13/12/2025 13:59:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	20,65	Trafo BT	
4563	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027274077	1	3	12/12/2025 17:20:58	12/12/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	20700	125,61	Ch. Fusível	Base Fusível
4564	383	12	2025	13093	VDP10	VDP	0027274093	1	3	12/12/2025 17:23:16	13/12/2025 13:02:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	301	50171	5.915,82	Trafo BT	
4565	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027274103	1	3	12/12/2025 17:24:31	13/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	52844	1.935,59	Ch. Fusível	Base Fusível
4566	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027274115	1	3	12/12/2025 17:25:35	14/12/2025 02:08:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	32,71	Trafo BT	
4567	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027274123	1	3	12/12/2025 17:26:34	13/12/2025 01:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	26703	566,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4568	383	12	2025	13041	GXD02	GXD	0027274185	1	3	12/12/2025 17:33:42	13/12/2025 19:35:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	52,06	Trafo BT	
4569	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027274187	1	3	12/12/2025 17:34:00	13/12/2025 09:28:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	15,91	Trafo BT	
4570	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027274161	1	3	12/12/2025 17:36:00	13/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	20700	756,00	Trafo BT	
4571	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027274235	1	3	12/12/2025 17:39:53	13/12/2025 00:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	6,34	Trafo BT	
4572	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	0027272943	1	3	12/12/2025 17:40:00	12/12/2025 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	52844	4,40		
4573	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027274247	1	3	12/12/2025 17:41:00	12/12/2025 21:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	40890	58,67	Trafo BT	
4574	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027274249	1	3	12/12/2025 17:41:29	12/12/2025 20:51:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,16	Trafo BT	
4575	383	12	2025	13037	GAB06	GAB	0027274289	1	3	12/12/2025 17:47:31	13/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	18,54	Trafo BT	
4576	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027274367	1	3	12/12/2025 17:56:48	13/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	41705	456,96	Ch. Fusível	Base Fusível
4577	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	0027274377	1	3	12/12/2025 17:57:45	13/12/2025 23:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	29,88	Trafo BT	
4578	383	12	2025	13015	ALC15	ALC	0027274385	1	3	12/12/2025 17:58:13	13/12/2025 09:08:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	15,17	Trafo BT	
4579	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027274387	1	3	12/12/2025 17:58:28	13/12/2025 00:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22978	6,11	Ch. Fusível	Base Fusível
4580	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027274417	1	3	12/12/2025 18:01:57	13/12/2025 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22978	49,45	Trafo BT	
4581	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027274421	1	3	12/12/2025 18:02:18	13/12/2025 04:07:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	10,08	Trafo BT	
4582	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027274443	1	3	12/12/2025 18:04:57	13/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	24,42	Trafo BT	
4583	383	12	2025	13015	ALC01	ALC	0027274461	1	3	12/12/2025 18:06:29	13/12/2025 19:21:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	25,25	Trafo BT	
4584	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027274463	1	3	12/12/2025 18:06:38	13/12/2025 20:09:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	12341	52,08	Trafo BT	
4585	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027274465	1	3	12/12/2025 18:06:44	13/12/2025 11:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	17,80	Trafo BT	
4586	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027274481	1	3	12/12/2025 18:07:28	12/12/2025 20:42:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29284	25,89	Ch. Fusível	Base Fusível
4587	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	0027274489	1	3	12/12/2025 18:08:11	13/12/2025 08:56:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	50171	1.881,26	Ch. Fusível	Base Fusível
4588	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027274493	1	3	12/12/2025 18:08:21	14/12/2025 10:36:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40441	202,35	Trafo BT	
4589	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027274511	1	3	12/12/2025 18:09:53	13/12/2025 23:19:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	29,16	Trafo BT	
4590	383	12	2025	13037	GAB02	GAB	0027264871	1	3	12/12/2025 18:10:00	12/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	65189	2,92		
4591	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027274541	1	3	12/12/2025 18:13:24	12/12/2025 20:18:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	2,09	Trafo BT	
4592	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027276459	1	3	12/12/2025 18:17:56	12/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	90147	193,64	Trafo BT	
4593	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027274587	1	3	12/12/2025 18:19:50	12/12/2025 20:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	90147	154,53	Trafo BT	
4594	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027274617	1	3	12/12/2025 18:22:05	12/12/2025 22:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,97	Trafo BT	
4595	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	0027274625	1	3	12/12/2025 18:23:10	13/12/2025 15:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	21,55	Trafo BT	
4596	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	BA03352720	1	3	12/12/2025 18:25:45	12/12/2025 18:31:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6307	90147	637,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4597	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	BA03352720	1	3	12/12/2025 18:25:45	12/12/2025 18:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4192	90147	485,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4598	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027274669	1	3	12/12/2025 18:27:45	12/12/2025 20:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	3,44	Trafo BT	
4599	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027274667	1	3	12/12/2025 18:27:45	13/12/2025 17:20:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	40890	205,99	Ch. Fusível	Base Fusível
4600	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027274691	1	3	12/12/2025 18:29:35	13/12/2025 04:46:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	10,29	Trafo BT	
4601	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027273079	1	3	12/12/2025 18:29:48	12/12/2025 18:49:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	20495	1,68		
4602	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	BA03352740	1	3	12/12/2025 18:30:00	12/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	90147	19,00	Ch. Fusível	Base Fusível
4603	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03352774	1	3	12/12/2025 18:30:00	13/12/2025 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	40441	48,33	Ch. Fusível	Base Fusível
4604	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027264809	1	3	12/12/2025 18:30:00	12/12/2025 19:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	12341	18,67		
4605	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	0027274787	1	3	12/12/2025 18:38:13	14/12/2025 04:17:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	65189	1.548,02	Trafo BT	
4606	383	12	2025	16395	FAG03	FAG	0027274819	1	3	12/12/2025 18:40:18	13/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	22757	1.023,48	Trafo BT	
4607	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027274843	1	3	12/12/2025 18:42:27	12/12/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	152	22978	361,13	Ch. Fusível	Base Fusível
4608	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027274859	1	3	12/12/2025 18:44:24	13/12/2025 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	136	22978	953,36	Ch. Fusível	Base Fusível
4609	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027274871	1	3	12/12/2025 18:44:58	13/12/2025 15:40:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	20,92	Trafo BT	
4610	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	BA03352790	1	3	12/12/2025 18:46:23	12/12/2025 19:39:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	513	90147	452,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4611	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027274897	1	3	12/12/2025 18:48:00	13/12/2025 09:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	40890	188,43	Trafo BT	
4612	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027274935	1	3	12/12/2025 18:50:36	13/12/2025 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24509	29,38	Trafo BT	
4613	383	12	2025	13090	TER05	TER	DT27596857	1	3	12/12/2025 18:54:34	14/12/2025 13:42:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	42,80	Ch. Fusível	Base Fusível
4614	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027275075	1	3	12/12/2025 18:59:06	12/12/2025 22:19:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,35	Trafo BT	
4615	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027275105	1	3	12/12/2025 19:00:30	13/12/2025 11:02:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	16,04	Trafo BT	
4616	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03352760	1	3	12/12/2025 19:04:18	12/12/2025 19:08:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	796	54493	60,36	Religador	Religadora Automática
4617	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027275209	1	3	12/12/2025 19:06:32	13/12/2025 06:29:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	173	22978	1.969,89	Trafo BT	
4618	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027275237	1	3	12/12/2025 19:07:00	13/12/2025 07:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	12,35	Trafo BT	
4619	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027275273	1	3	12/12/2025 19:10:53	13/12/2025 09:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	27,65	Trafo BT	
4620	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027275303	1	3	12/12/2025 19:11:22	13/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22978	5,81	TRAMO_MT	Jumper
4621	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027275299	1	3	12/12/2025 19:14:07	13/12/2025 08:50:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40890	40,83	Trafo BT	
4622	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027275311	1	3	12/12/2025 19:16:05	12/12/2025 23:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,70	Trafo BT	
4623	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027275317	1	3	12/12/2025 19:16:10	12/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	192	22757	524,27	Ch. Fusível	Base Fusível
4624	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027275331	1	3	12/12/2025 19:17:44	13/12/2025 11:25:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	48,39	Trafo BT	
4625	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027275471	1	3	12/12/2025 19:31:55	12/12/2025 20:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	22978	41,12	Ch. Fusível	Base Fusível
4626	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027276449	1	3	12/12/2025 19:32:22	12/12/2025 22:26:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	5,81	Trafo BT	
4627	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027275495	1	3	12/12/2025 19:33:08	14/12/2025 03:28:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	31,92	Trafo BT	
4628	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027275509	1	3	12/12/2025 19:33:58	13/12/2025 11:53:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	16,32	Trafo BT	
4629	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027275517	1	3	12/12/2025 19:34:14	14/12/2025 02:29:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	30,92	Trafo BT	
4630	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027275559	1	3	12/12/2025 19:38:32	14/12/2025 09:50:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	38,21	Trafo BT	
4631	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027275699	1	3	12/12/2025 19:53:38	12/12/2025 23:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40890	30,19	Trafo BT	
4632	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027278289	1	3	12/12/2025 19:57:37	13/12/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22978	479,39	Ch. Fusível	Base Fusível
4633	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027275739	1	3	12/12/2025 19:58:13	13/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22978	58,75	Ch. Fusível	Base Fusível
4634	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027275885	1	3	12/12/2025 20:12:58	13/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22757	125,31	Ch. Fusível	Base Fusível
4635	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03352804	1	3	12/12/2025 20:13:32	13/12/2025 00:07:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	6808	558,26	Religador	Religadora Automática
4636	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03352804	1	3	12/12/2025 20:13:32	13/12/2025 01:45:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	6808	371,01	Religador	Religadora Automática
4637	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03352804	1	3	12/12/2025 20:13:32	13/12/2025 02:47:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	399	6808	2.621,76	Chave Faca	Chave Unipolar
4638	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027274481	1	3	12/12/2025 20:15:28	12/12/2025 20:42:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	29284	2,74		
4639	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027275919	1	3	12/12/2025 20:16:02	13/12/2025 03:13:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	22757	528,28	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4640	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027275919	1	3	12/12/2025 20:16:02	13/12/2025 19:49:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	22757	1.555,34	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4641	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027275931	1	3	12/12/2025 20:18:36	13/12/2025 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	41705	426,47	Ch. Fusível	Base Fusível
4642	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027275971	1	3	12/12/2025 20:23:59	14/12/2025 11:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	58068	428,22	Trafo BT	
4643	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027276113	1	3	12/12/2025 20:37:43	12/12/2025 23:16:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,64	Trafo BT	
4644	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027276127	1	3	12/12/2025 20:38:44	13/12/2025 01:50:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,20	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4645	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027276157	1	3	12/12/2025 20:41:12	13/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	6808	294,60	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4646	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027276157	1	3	12/12/2025 20:41:12	13/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	6808	192,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4647	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027276193	1	3	12/12/2025 20:44:33	13/12/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	175	22978	3.104,65	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4648	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027276195	1	3	12/12/2025 20:44:47	13/12/2025 12:39:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	31,81	Trafo BT	
4649	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027276221	1	3	12/12/2025 20:47:11	13/12/2025 08:45:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	11	41705	131,70	Trafo BT	
4650	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027276259	1	3	12/12/2025 20:51:34	13/12/2025 12:47:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	15,93	Trafo BT	
4651	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027276329	1	3	12/12/2025 21:00:48	12/12/2025 22:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	54493	91,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4652	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027276411	1	3	12/12/2025 21:12:39	13/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18592	14,29	Trafo BT	
4653	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027276427	1	3	12/12/2025 21:14:37	13/12/2025 12:51:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	22978	265,42	Trafo BT	
4654	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027276439	1	3	12/12/2025 21:16:38	12/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22757	55,43	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4655	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027276441	1	3	12/12/2025 21:16:53	14/12/2025 10:43:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	112,35	Trafo BT	
4656	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027276713	1	3	12/12/2025 22:03:16	12/12/2025 23:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	90147	1,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4657	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027276933	1	3	12/12/2025 22:46:10	13/12/2025 08:51:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	10028	20,18	Trafo BT	
4658	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027276935	1	3	12/12/2025 22:46:33	13/12/2025 11:30:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	12,73	Trafo BT	
4659	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027276981	1	3	12/12/2025 22:54:01	13/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	54493	42,40	Trafo BT	
4660	383	12	2025	13092	URU01	URU	BA03352944	1	3	12/12/2025 23:00:00	12/12/2025 23:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10037	0,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4661	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027277011	1	3	12/12/2025 23:00:25	13/12/2025 09:46:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	40506	107,76	Trafo BT	
4662	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027277101	1	3	12/12/2025 23:23:44	13/12/2025 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	176	22757	2.447,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4663	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027277203	1	3	12/12/2025 23:49:47	14/12/2025 08:41:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40441	131,46	Trafo BT	
4664	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027277255	1	3	13/12/2025 00:05:27	13/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	22757	190,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4665	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027277273	1	3	13/12/2025 00:10:23	13/12/2025 08:53:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	8,72	Trafo BT	
4666	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027277291	1	3	13/12/2025 00:17:10	13/12/2025 09:26:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,15	Trafo BT	
4667	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027274123	1	3	13/12/2025 00:25:32	13/12/2025 01:43:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	519	26703	671,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4668	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027274123	1	3	13/12/2025 00:25:32	13/12/2025 01:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	26703	127,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4669	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027277351	1	3	13/12/2025 00:40:15	13/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	1,58	Trafo BT	
4670	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027277369	1	3	13/12/2025 00:45:24	13/12/2025 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	295	21507	598,44	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4671	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352948	1	3	13/12/2025 00:46:40	13/12/2025 01:52:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	582	22757	640,85	Religador	Religadora Automática
4672	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03352948	1	3	13/12/2025 00:46:40	13/12/2025 03:12:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	22757	70,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4673	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027277385	1	3	13/12/2025 00:52:14	13/12/2025 11:05:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	10,22	Trafo BT	
4674	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03353022	1	3	13/12/2025 01:01:00	13/12/2025 02:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	8,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4675	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03353028	1	3	13/12/2025 02:47:08	13/12/2025 02:50:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2264	21507	117,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4676	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03353028	1	3	13/12/2025 02:47:08	13/12/2025 04:20:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	203	21507	316,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4677	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03353028	1	3	13/12/2025 02:47:08	13/12/2025 06:02:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	482	21507	1.572,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4678	383	12	2025	13034	DIC11	DIC	0027277781	1	3	13/12/2025 02:48:22	13/12/2025 12:22:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90147	38,28	Trafo BT	
4679	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03353060	1	3	13/12/2025 03:09:25	13/12/2025 05:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	21507	173,29	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4680	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03353060	1	3	13/12/2025 03:09:25	13/12/2025 07:27:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	21507	692,79	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4681	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03353060	1	3	13/12/2025 03:09:25	13/12/2025 09:14:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	21507	455,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4682	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	BA03353060	1	3	13/12/2025 03:09:25	14/12/2025 17:27:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	21507	1.110,89	Chave Faca	Chave Unipolar
4683	383	12	2025	16395	FAG03	FAG	0027277923	1	3	13/12/2025 03:13:45	13/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22757	7,77	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4684	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03353078	1	3	13/12/2025 03:25:28	13/12/2025 08:05:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	40506	135,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4685	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027277947	1	3	13/12/2025 03:30:12	13/12/2025 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23487	67,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4686	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027277957	1	3	13/12/2025 03:32:40	13/12/2025 11:46:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	24,68	Trafo BT	
4687	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027278089	1	3	13/12/2025 04:10:03	13/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23487	28,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4688	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027278183	1	3	13/12/2025 05:01:17	14/12/2025 15:13:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	41705	205,20	Trafo BT	
4689	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	DT27602407	1	3	13/12/2025 05:07:00	13/12/2025 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	58068	53,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4690	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027278235	1	3	13/12/2025 05:16:07	13/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	29749	281,68	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4691	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027278259	1	3	13/12/2025 05:19:55	14/12/2025 14:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	65,97	Trafo BT	
4692	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027278277	1	3	13/12/2025 05:24:45	13/12/2025 08:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	58068	118,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4693	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027278309	1	3	13/12/2025 05:29:57	13/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	23487	140,02	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4694	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027278347	1	3	13/12/2025 05:40:45	13/12/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	54493	173,48	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4695	383	12	2025	13038	GOI04	GOI	0027278369	1	3	13/12/2025 05:44:27	13/12/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	24509	360,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4696	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027278373	1	3	13/12/2025 05:44:44	14/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	58068	369,05	Trafo BT	
4697	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027278377	1	3	13/12/2025 05:45:08	13/12/2025 12:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	40506	201,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4698	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027278411	1	3	13/12/2025 05:53:51	14/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	29749	1.673,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4699	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027278459	1	3	13/12/2025 06:03:15	13/12/2025 11:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,56	Trafo BT	
4700	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027278549	1	3	13/12/2025 06:29:20	13/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	54493	770,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4701	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027278565	1	3	13/12/2025 06:32:18	13/12/2025 10:16:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	7,47	Trafo BT	
4702	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027278583	1	3	13/12/2025 06:34:32	13/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	16,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4703	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027278583	1	3	13/12/2025 06:34:32	13/12/2025 10:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	41705	278,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4704	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027278591	1	3	13/12/2025 06:35:41	13/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	16,91	Trafo BT	
4705	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027278633	1	3	13/12/2025 06:41:30	13/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	59	23487	136,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4706	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027278647	1	3	13/12/2025 06:44:59	13/12/2025 17:56:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	6808	503,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4707	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027278695	1	3	13/12/2025 06:52:07	13/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,88	Trafo BT	
4708	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027278739	1	3	13/12/2025 06:58:21	13/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	54493	41,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4709	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027286867	1	3	13/12/2025 07:07:59	14/12/2025 12:16:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	29,15	Trafo BT	
4710	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027278801	1	3	13/12/2025 07:09:20	14/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	27,51	Trafo BT	
4711	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027278835	1	3	13/12/2025 07:12:46	14/12/2025 01:24:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	18,19	Trafo BT	
4712	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027278837	1	3	13/12/2025 07:13:25	13/12/2025 09:24:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,19	Trafo BT	
4713	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027278839	1	3	13/12/2025 07:13:29	13/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	54493	310,60	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4714	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027278923	1	3	13/12/2025 07:23:41	13/12/2025 09:08:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	3,50	Trafo BT	
4715	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027278931	1	3	13/12/2025 07:24:20	13/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40890	6,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4716	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027278939	1	3	13/12/2025 07:24:57	13/12/2025 23:02:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	31,26	Trafo BT	
4717	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027278963	1	3	13/12/2025 07:29:12	13/12/2025 16:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	22978	368,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4718	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027279001	1	3	13/12/2025 07:34:00	13/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	5,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4719	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027279005	1	3	13/12/2025 07:34:26	13/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	18,80	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4720	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027279019	1	3	13/12/2025 07:39:19	13/12/2025 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	22978	24,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4721	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027279023	1	3	13/12/2025 07:39:37	13/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	6808	266,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4722	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027279067	1	3	13/12/2025 07:44:24	13/12/2025 09:43:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	90147	11,89	Trafo BT	
4723	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027279079	1	3	13/12/2025 07:46:20	13/12/2025 10:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	5,94	Trafo BT	
4724	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027279093	1	3	13/12/2025 07:48:25	13/12/2025 23:54:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54493	64,42	Trafo BT	
4725	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027279103	1	3	13/12/2025 07:50:00	13/12/2025 12:30:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22978	4,67	Trafo BT	
4726	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027279141	1	3	13/12/2025 07:55:17	15/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	21507	2.241,41	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4727	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 07:57:50	13/12/2025 10:10:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	18592	103,75	Religador	Religadora Automática
4728	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 07:57:50	13/12/2025 10:25:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	18592	83,41	Religador	Religadora Automática
4729	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 07:57:50	13/12/2025 16:36:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	18592	354,11	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4730	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027279191	1	3	13/12/2025 08:00:55	13/12/2025 12:35:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	10037	22,91	Trafo BT	
4731	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027279263	1	3	13/12/2025 08:09:56	15/12/2025 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	58068	534,10	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4732	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027283645	1	3	13/12/2025 08:13:28	13/12/2025 20:58:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	12,76	Trafo BT	
4733	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027279307	1	3	13/12/2025 08:14:56	14/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	6808	194,26	Trafo BT	
4734	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027279341	1	3	13/12/2025 08:20:16	14/12/2025 13:45:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40506	88,27	Trafo BT	
4735	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027279455	1	3	13/12/2025 08:29:45	13/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	21507	406,12	Trafo BT	
4736	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027275931	1	3	13/12/2025 08:30:11	13/12/2025 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	41705	3,65		
4737	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027279571	1	3	13/12/2025 08:38:28	15/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	25	41705	1.233,97	Trafo BT	
4738	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027279573	1	3	13/12/2025 08:38:35	14/12/2025 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	41705	114,36	Trafo BT	
4739	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03353300	1	3	13/12/2025 08:45:35	13/12/2025 11:18:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	41705	251,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4740	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03353300	1	3	13/12/2025 08:45:35	13/12/2025 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	41705	241,89	Religador	Religadora Automática
4741	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027279657	1	3	13/12/2025 08:47:27	13/12/2025 10:10:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	1,38	Trafo BT	
4742	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027279707	1	3	13/12/2025 08:51:54	14/12/2025 12:11:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	27,32	Trafo BT	
4743	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027279763	1	3	13/12/2025 08:56:06	13/12/2025 16:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	20495	540,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4744	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027282381	1	3	13/12/2025 08:59:20	14/12/2025 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	40506	180,94	Trafo BT	
4745	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 09:03:20	13/12/2025 09:10:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	22978	30,58	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4746	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 09:03:20	13/12/2025 09:10:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	22978	78,71	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4747	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 09:03:20	13/12/2025 09:11:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	780	22978	102,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4748	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 09:03:20	13/12/2025 10:31:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	460	22978	673,77	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4749	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 09:03:20	13/12/2025 10:31:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1247	22978	1.826,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4750	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027279871	1	3	13/12/2025 09:06:05	14/12/2025 13:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	28,74	Trafo BT	
4751	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027279883	1	3	13/12/2025 09:07:00	14/12/2025 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23487	112,47	Trafo BT	
4752	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027273993	1	3	13/12/2025 09:11:05	13/12/2025 12:42:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	3,53		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4753	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027279943	1	3	13/12/2025 09:15:38	13/12/2025 11:08:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	1,88	Trafo BT	
4754	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027279969	1	3	13/12/2025 09:20:10	13/12/2025 20:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	22,79	Trafo BT	
4755	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027279981	1	3	13/12/2025 09:21:35	13/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	40890	3,28	Ch. Fusível	Base Fusível
4756	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027279989	1	3	13/12/2025 09:22:06	13/12/2025 12:05:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,72	Trafo BT	
4757	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027280011	1	3	13/12/2025 09:24:43	13/12/2025 17:28:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	18592	24,20	Trafo BT	
4758	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027279001	1	3	13/12/2025 09:35:00	13/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	1,17		
4759	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027280183	1	3	13/12/2025 09:40:57	13/12/2025 22:11:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	12,52	Trafo BT	
4760	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027280207	1	3	13/12/2025 09:43:59	13/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	4,87	Trafo BT	
4761	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027280209	1	3	13/12/2025 09:44:00	13/12/2025 13:14:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,51	Trafo BT	
4762	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027280229	1	3	13/12/2025 09:45:59	13/12/2025 13:27:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,69	Trafo BT	
4763	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027280255	1	3	13/12/2025 09:50:10	14/12/2025 11:48:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	51,95	Trafo BT	
4764	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027280315	1	3	13/12/2025 09:54:59	13/12/2025 12:29:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,57	Trafo BT	
4765	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027288737	1	3	13/12/2025 10:01:12	14/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	33,98	Ch. Fusível	Base Fusível
4766	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027280383	1	3	13/12/2025 10:03:37	13/12/2025 14:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	23487	40,86	Ch. Fusível	Base Fusível
4767	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027280409	1	3	13/12/2025 10:06:40	13/12/2025 12:01:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	1,91	Trafo BT	
4768	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027280465	1	3	13/12/2025 10:13:36	13/12/2025 13:07:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	5,81	Trafo BT	
4769	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027280475	1	3	13/12/2025 10:13:53	13/12/2025 14:35:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,36	Trafo BT	
4770	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027277369	1	3	13/12/2025 10:14:22	13/12/2025 13:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	350	21507	1.304,53	Ch. Fusível	Base Fusível
4771	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027280491	1	3	13/12/2025 10:15:18	13/12/2025 13:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	10028	7,36	Ch. Fusível	Base Fusível
4772	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027280515	1	3	13/12/2025 10:17:35	13/12/2025 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	22978	55,35	Ch. Fusível	Base Fusível
4773	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027280521	1	3	13/12/2025 10:18:53	13/12/2025 12:01:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	1,71	Trafo BT	
4774	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027280533	1	3	13/12/2025 10:20:20	14/12/2025 09:32:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	23,21	Trafo BT	
4775	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027280549	1	3	13/12/2025 10:22:20	13/12/2025 14:26:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40506	16,29	Trafo BT	
4776	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027280591	1	3	13/12/2025 10:26:46	13/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	6808	567,20	Ch. Fusível	Base Fusível
4777	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 10:35:04	13/12/2025 11:04:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	22978	66,04	Chave Faca	Chave Unipolar
4778	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353316	1	3	13/12/2025 10:35:04	13/12/2025 21:24:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	22978	1.298,97	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4779	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027280663	1	3	13/12/2025 10:36:51	13/12/2025 12:41:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	2,08	Trafo BT	
4780	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027280695	1	3	13/12/2025 10:38:55	14/12/2025 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	220	29749	3.872,31	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4781	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027280741	1	3	13/12/2025 10:45:35	13/12/2025 19:03:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	8,29	Trafo BT	
4782	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027280751	1	3	13/12/2025 10:46:27	13/12/2025 12:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	1,51	Trafo BT	
4783	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027280801	1	3	13/12/2025 10:51:21	13/12/2025 13:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,72	Trafo BT	
4784	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027280825	1	3	13/12/2025 10:54:07	13/12/2025 16:00:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	5,10	Trafo BT	
4785	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027289819	1	3	13/12/2025 10:56:19	15/12/2025 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	41,81	Trafo BT	
4786	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027280883	1	3	13/12/2025 11:00:22	13/12/2025 14:07:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,12	Trafo BT	
4787	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027280903	1	3	13/12/2025 11:02:03	13/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	21507	287,95	Ch. Fusível	Base Fusível
4788	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027281055	1	3	13/12/2025 11:17:30	13/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	1,71	TRAMO_MT	Jumper
4789	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027281081	1	3	13/12/2025 11:20:28	14/12/2025 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	21507	418,42	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4790	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027281085	1	3	13/12/2025 11:21:02	14/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	35,65	Trafo BT	
4791	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027281111	1	3	13/12/2025 11:25:10	13/12/2025 21:47:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	10,37	Trafo BT	
4792	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 11:31:55	13/12/2025 11:45:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	18592	10,89	Religador	Religadora Automática
4793	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 11:31:55	13/12/2025 13:49:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	18592	59,66	Religador	Religadora Automática
4794	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 11:31:55	13/12/2025 16:36:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	18592	40,67	Ch. Fusível	Base Fusível
4795	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03353402	1	3	13/12/2025 11:33:28	13/12/2025 12:27:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	286	41705	257,96	Religador	Religadora Automática
4796	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027281203	1	3	13/12/2025 11:37:37	13/12/2025 15:46:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,14	Trafo BT	
4797	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027281229	1	3	13/12/2025 11:41:37	14/12/2025 12:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	25,21	Trafo BT	
4798	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027281231	1	3	13/12/2025 11:41:52	13/12/2025 13:58:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,27	Trafo BT	
4799	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03353406	1	3	13/12/2025 11:42:54	13/12/2025 13:50:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	58068	6,39	Religador	Religadora Automática
4800	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03353406	1	3	13/12/2025 11:42:54	13/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	58068	112,60	Religador	Religadora Automática
4801	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03353406	1	3	13/12/2025 11:42:54	13/12/2025 17:30:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	58068	330,50	Ch. Fusível	Base Fusível
4802	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03353408	1	3	13/12/2025 11:43:07	13/12/2025 16:54:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	185	23487	959,74	Religador	Religadora Automática
4803	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03353408	1	3	13/12/2025 11:43:07	13/12/2025 23:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	23487	417,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4804	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027281263	1	3	13/12/2025 11:47:25	14/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	58068	2.135,72	Ch. Fusível	Base Fusível
4805	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027281275	1	3	13/12/2025 11:49:23	13/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	41705	204,89	Ch. Fusível	Base Fusível
4806	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027281299	1	3	13/12/2025 11:51:39	13/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	18592	8,95	Ch. Fusível	Base Fusível
4807	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03353438	1	3	13/12/2025 11:55:00	13/12/2025 12:18:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	22978	2,31	Ch. Fusível	Base Fusível
4808	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027281399	1	3	13/12/2025 12:00:48	13/12/2025 16:27:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,44	Trafo BT	
4809	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027281521	1	3	13/12/2025 12:15:12	13/12/2025 20:27:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	54493	82,08	Trafo BT	
4810	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027281529	1	3	13/12/2025 12:15:34	14/12/2025 06:22:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	18,12	Trafo BT	
4811	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027281549	1	3	13/12/2025 12:18:56	13/12/2025 16:05:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	265	58068	999,71	Ch. Fusível	Base Fusível
4812	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027281277	1	3	13/12/2025 12:28:08	14/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	106	23487	1.805,30	Trafo BT	
4813	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027281645	1	3	13/12/2025 12:29:28	15/12/2025 10:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	46,44	Trafo BT	
4814	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027281653	1	3	13/12/2025 12:29:59	13/12/2025 18:10:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	24509	51,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4815	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03353448	1	3	13/12/2025 12:32:15	13/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	0,80	Ch. Fusível	Base Fusível
4816	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027281673	1	3	13/12/2025 12:32:48	13/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	41705	196,46	Ch. Fusível	Base Fusível
4817	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027281677	1	3	13/12/2025 12:32:51	13/12/2025 19:15:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	6,71	Trafo BT	
4818	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027280849	1	3	13/12/2025 12:35:31	14/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	23,91	Trafo BT	
4819	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027281749	1	3	13/12/2025 12:39:56	13/12/2025 19:41:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	7,03	Trafo BT	
4820	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03353570	1	3	13/12/2025 12:40:00	13/12/2025 14:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	8,12	Ch. Fusível	Base Fusível
4821	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027282089	1	3	13/12/2025 12:40:32	13/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	182	58068	1.636,38	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4822	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027282089	1	3	13/12/2025 12:40:32	14/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	58068	22,49	Ch. Fusível	Base Fusível
4823	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027281765	1	3	13/12/2025 12:40:41	14/12/2025 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	23,31	Trafo BT	
4824	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03353468	1	3	13/12/2025 12:42:15	13/12/2025 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	22757	38,80	Religador	Religadora Automática
4825	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027281851	1	3	13/12/2025 12:45:32	14/12/2025 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	21507	130,42	Ch. Fusível	Base Fusível
4826	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027281839	1	3	13/12/2025 12:47:58	13/12/2025 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	21507	52,01	Trafo BT	
4827	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027281853	1	3	13/12/2025 12:48:23	13/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	40441	213,39	Ch. Fusível	Base Fusível
4828	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027281867	1	3	13/12/2025 12:49:34	14/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	21507	30,01	Ch. Fusível	Base Fusível
4829	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027281869	1	3	13/12/2025 12:49:35	13/12/2025 20:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1183	40441	8.644,12	Religador	Religadora Automática
4830	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027281871	1	3	13/12/2025 12:49:40	13/12/2025 18:23:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	11,13	Trafo BT	
4831	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027281263	1	3	13/12/2025 12:50:54	13/12/2025 13:30:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	58068	11,27	Chave Faca	Chave Unipolar
4832	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027281263	1	3	13/12/2025 12:50:54	14/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	58068	30,82	Ch. Fusível	Base Fusível
4833	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03353478	1	3	13/12/2025 12:51:24	13/12/2025 13:41:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	301	22978	249,58	Religador	Religadora Automática
4834	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03353478	1	3	13/12/2025 12:51:24	13/12/2025 14:12:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	22978	155,38	Religador	Religadora Automática
4835	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027281891	1	3	13/12/2025 12:51:31	15/12/2025 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21507	153,67	Trafo BT	
4836	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027281893	1	3	13/12/2025 12:51:38	13/12/2025 16:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	22757	301,10	Ch. Fusível	Base Fusível
4837	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027280253	1	3	13/12/2025 12:53:00	14/12/2025 17:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	58068	171,60	Trafo BT	
4838	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027281979	1	3	13/12/2025 12:58:58	14/12/2025 12:27:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	23,47	Trafo BT	
4839	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027281983	1	3	13/12/2025 12:59:39	13/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	21507	354,48	Ch. Fusível	Base Fusível
4840	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027282021	1	3	13/12/2025 13:02:41	13/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	41705	164,85	Ch. Fusível	Base Fusível
4841	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027271373	1	3	13/12/2025 13:11:00	13/12/2025 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	1,80	Trafo BT	
4842	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027282153	1	3	13/12/2025 13:11:09	13/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	1,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4843	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03353536	1	3	13/12/2025 13:15:34	13/12/2025 15:05:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	480	22757	880,80	Religador	Religadora Automática
4844	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03353536	1	3	13/12/2025 13:15:34	13/12/2025 16:17:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	22757	127,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4845	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03353536	1	3	13/12/2025 13:15:34	13/12/2025 17:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	22757	797,16	Chave Faca	Chave Unipolar
4846	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03353500	1	3	13/12/2025 13:16:30	13/12/2025 18:03:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	315	10028	1.505,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4847	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027282193	1	3	13/12/2025 13:17:12	13/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	23487	1.225,13	Ch. Fusível	Base Fusível
4848	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027282257	1	3	13/12/2025 13:22:28	13/12/2025 16:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	191	58068	599,26	Ch. Fusível	Base Fusível
4849	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027279809	1	3	13/12/2025 13:23:18	14/12/2025 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	13,80	Trafo BT	
4850	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027282451	1	3	13/12/2025 13:25:19	13/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	41705	132,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4851	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027282301	1	3	13/12/2025 13:25:36	13/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	23487	382,35	Ch. Fusível	Base Fusível
4852	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027282303	1	3	13/12/2025 13:25:39	13/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	22978	71,04	Ch. Fusível	Base Fusível
4853	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03353512	1	3	13/12/2025 13:25:43	13/12/2025 19:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	40506	164,87	Religador	Religadora Automática
4854	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027282305	1	3	13/12/2025 13:25:44	13/12/2025 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	23487	384,31	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4855	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	BA03353518	1	3	13/12/2025 13:26:02	13/12/2025 15:56:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	29749	280,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4856	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	BA03353518	1	3	13/12/2025 13:26:02	13/12/2025 15:56:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	181	29749	453,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4857	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 13:26:59	13/12/2025 13:49:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	18592	17,56	Religador	Religadora Automática
4858	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027282317	1	3	13/12/2025 13:27:30	14/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	22,37	Trafo BT	
4859	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027282353	1	3	13/12/2025 13:29:17	13/12/2025 20:15:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	6,77	Trafo BT	
4860	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027282365	1	3	13/12/2025 13:29:39	13/12/2025 14:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	287	24509	331,72	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4861	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027282383	1	3	13/12/2025 13:30:44	14/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	41705	406,28	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4862	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027282399	1	3	13/12/2025 13:31:40	13/12/2025 17:29:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40890	15,86	Trafo BT	
4863	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027282405	1	3	13/12/2025 13:32:46	13/12/2025 16:31:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	90147	133,73	Trafo BT	
4864	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027282413	1	3	13/12/2025 13:33:27	13/12/2025 17:25:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	3,86	Trafo BT	
4865	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027241601	1	3	13/12/2025 13:36:00	13/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	0,73		
4866	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03353468	1	3	13/12/2025 13:37:18	13/12/2025 20:54:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	22757	487,82	Chave Faca	Chave Unipolar
4867	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027282481	1	3	13/12/2025 13:38:51	14/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	29,19	Trafo BT	
4868	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027282491	1	3	13/12/2025 13:39:36	14/12/2025 10:48:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	21,15	Trafo BT	
4869	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027282501	1	3	13/12/2025 13:40:08	13/12/2025 14:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	1,26	Trafo BT	
4870	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027282505	1	3	13/12/2025 13:41:04	14/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	23487	2.405,60	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4871	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027282517	1	3	13/12/2025 13:41:45	13/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	23487	129,85	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4872	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027282523	1	3	13/12/2025 13:42:20	13/12/2025 17:08:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,44	Trafo BT	
4873	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027282593	1	3	13/12/2025 13:50:06	13/12/2025 19:43:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	5,89	Trafo BT	
4874	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027282595	1	3	13/12/2025 13:50:17	13/12/2025 18:55:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	30	29749	152,63	Trafo BT	
4875	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027282609	1	3	13/12/2025 13:51:38	14/12/2025 02:22:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	21507	3.176,69	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4876	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03353530	1	3	13/12/2025 13:53:01	13/12/2025 15:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	41705	5,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4877	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03353530	1	3	13/12/2025 13:53:29	13/12/2025 15:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	41705	16,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4878	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03353616	1	3	13/12/2025 13:59:00	13/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22978	1,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4879	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027282665	1	3	13/12/2025 13:59:09	13/12/2025 17:21:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	3,37	Trafo BT	
4880	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027282709	1	3	13/12/2025 14:06:38	13/12/2025 22:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	21507	322,91	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4881	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:08:06	13/12/2025 14:15:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29284	0,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4882	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:08:06	13/12/2025 14:15:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	0,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4883	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027282739	1	3	13/12/2025 14:09:59	14/12/2025 15:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	41705	305,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4884	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027282365	1	3	13/12/2025 14:10:00	13/12/2025 14:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24509	1,45		
4885	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027282741	1	3	13/12/2025 14:10:07	14/12/2025 21:40:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	31,51	Trafo BT	
4886	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027282753	1	3	13/12/2025 14:11:27	13/12/2025 15:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,16	Trafo BT	
4887	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:14:31	13/12/2025 15:21:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	29284	203,49	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4888	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027282801	1	3	13/12/2025 14:14:43	13/12/2025 18:42:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	29284	424,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4889	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027278839	1	3	13/12/2025 14:15:02	13/12/2025 16:58:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	54493	16,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4890	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027278839	1	3	13/12/2025 14:15:02	14/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	54493	26,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4891	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027278839	1	3	13/12/2025 14:15:07	13/12/2025 16:58:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54493	8,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4892	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027282823	1	3	13/12/2025 14:17:43	13/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	10037	244,51	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4893	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027282823	1	3	13/12/2025 14:17:43	14/12/2025 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10037	20,24	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4894	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027282865	1	3	13/12/2025 14:20:52	14/12/2025 10:06:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	58068	612,43	Trafo BT	
4895	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027282871	1	3	13/12/2025 14:21:24	13/12/2025 16:59:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	238	58068	626,80	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4896	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027282871	1	3	13/12/2025 14:21:24	13/12/2025 21:04:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	58068	228,22	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4897	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:24:22	13/12/2025 17:25:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29284	12,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4898	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:24:22	13/12/2025 15:20:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	29284	93,03	Religador	Religadora Automática
4899	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:24:22	13/12/2025 17:25:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	29284	480,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4900	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03353566	1	3	13/12/2025 14:24:22	13/12/2025 18:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	29284	172,92	Chave Faca	Chave Unipolar
4901	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027282193	1	3	13/12/2025 14:38:47	13/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	23487	15,41		
4902	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027283047	1	3	13/12/2025 14:40:14	13/12/2025 22:49:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	8,16	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4903	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027283071	1	3	13/12/2025 14:40:45	13/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	3,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4904	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027283177	1	3	13/12/2025 14:49:35	13/12/2025 19:39:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	29284	570,43	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4905	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03353602	1	3	13/12/2025 14:55:40	13/12/2025 16:57:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	29284	56,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4906	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027285281	1	3	13/12/2025 14:55:52	14/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	54493	145,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4907	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027283171	1	3	13/12/2025 14:56:48	13/12/2025 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	23487	140,05	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4908	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03353612	1	3	13/12/2025 15:06:44	13/12/2025 16:49:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	26703	8,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4909	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03353612	1	3	13/12/2025 15:06:44	13/12/2025 15:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1906	29284	135,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4910	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03353612	1	3	13/12/2025 15:06:44	13/12/2025 16:20:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	363	29284	447,50	Religador	Religadora Automática
4911	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03353612	1	3	13/12/2025 15:06:44	13/12/2025 16:49:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	350	29284	600,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4912	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03353612	1	3	13/12/2025 15:06:44	13/12/2025 19:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	182	29284	801,61	Religador	Religadora Automática
4913	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03353612	1	3	13/12/2025 15:06:44	13/12/2025 16:49:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	8,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4914	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027283329	1	3	13/12/2025 15:12:14	14/12/2025 02:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,50	Trafo BT	
4915	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027283333	1	3	13/12/2025 15:12:16	13/12/2025 17:39:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,46	Trafo BT	
4916	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027283369	1	3	13/12/2025 15:19:47	13/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	24509	312,77	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4917	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027283375	1	3	13/12/2025 15:21:21	13/12/2025 21:09:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29284	23,20	Trafo BT	
4918	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027283405	1	3	13/12/2025 15:25:19	14/12/2025 10:23:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58068	75,89	Trafo BT	
4919	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03353406	1	3	13/12/2025 15:43:37	13/12/2025 15:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	58068	0,72	Religador	Religadora Automática
4920	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027283555	1	3	13/12/2025 15:45:29	14/12/2025 11:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	20,11	Trafo BT	
4921	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027283571	1	3	13/12/2025 15:47:23	13/12/2025 17:08:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,35	Trafo BT	
4922	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027283583	1	3	13/12/2025 15:49:12	14/12/2025 11:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	29749	156,55	Trafo BT	
4923	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027283599	1	3	13/12/2025 15:51:29	13/12/2025 19:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	29284	377,28	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4924	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027283601	1	3	13/12/2025 15:51:35	13/12/2025 23:31:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,66	Trafo BT	
4925	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027283617	1	3	13/12/2025 15:53:17	14/12/2025 09:33:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	29284	212,11	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4926	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027283631	1	3	13/12/2025 15:54:07	13/12/2025 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	23487	17,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4927	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027283673	1	3	13/12/2025 16:00:31	13/12/2025 19:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	3,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4928	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027281869	1	3	13/12/2025 16:10:14	13/12/2025 16:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	40441	36,49	Religador	Religadora Automática
4929	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027281869	1	3	13/12/2025 16:10:14	13/12/2025 20:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	205	40441	812,37	Religador	Religadora Automática
4930	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027283757	1	3	13/12/2025 16:13:30	14/12/2025 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	17,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4931	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027283775	1	3	13/12/2025 16:15:11	13/12/2025 19:41:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,44	Trafo BT	
4932	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027283817	1	3	13/12/2025 16:21:10	13/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	41705	33,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4933	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027283823	1	3	13/12/2025 16:21:55	14/12/2025 11:28:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	19,11	Trafo BT	
4934	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027283827	1	3	13/12/2025 16:22:33	14/12/2025 00:09:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29284	70,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4935	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027283879	1	3	13/12/2025 16:33:20	15/12/2025 01:21:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29749	131,22	Trafo BT	
4936	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027283927	1	3	13/12/2025 16:40:45	14/12/2025 09:39:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	16,97	Trafo BT	
4937	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027283967	1	3	13/12/2025 16:46:38	13/12/2025 22:05:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	15,96	Trafo BT	
4938	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027283975	1	3	13/12/2025 16:47:22	14/12/2025 14:17:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	21,50	Trafo BT	
4939	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027283977	1	3	13/12/2025 16:47:25	13/12/2025 23:32:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	6,75	Trafo BT	
4940	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027284019	1	3	13/12/2025 16:57:15	14/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	20,09	Trafo BT	
4941	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027284067	1	3	13/12/2025 17:04:49	13/12/2025 20:04:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	5,99	Trafo BT	
4942	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027284077	1	3	13/12/2025 17:06:30	13/12/2025 18:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,12	Trafo BT	
4943	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	13/12/2025 17:06:39	14/12/2025 14:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	18592	43,45	Religador	Religadora Automática
4944	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027284081	1	3	13/12/2025 17:08:19	14/12/2025 16:12:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	23,07	Trafo BT	
4945	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027284123	1	3	13/12/2025 17:14:00	13/12/2025 22:03:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	4,82	Trafo BT	
4946	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027284139	1	3	13/12/2025 17:16:38	13/12/2025 22:58:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	10028	849,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4947	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027284173	1	3	13/12/2025 17:21:21	13/12/2025 22:03:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	18592	14,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4948	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027284183	1	3	13/12/2025 17:22:11	14/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	40506	680,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4949	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027284199	1	3	13/12/2025 17:23:51	14/12/2025 14:12:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	10	23487	208,09	Trafo BT	
4950	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027284231	1	3	13/12/2025 17:28:38	13/12/2025 19:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	1,60	Trafo BT	
4951	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027282823	1	3	13/12/2025 17:30:00	13/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	10037	8,00		
4952	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03353406	1	3	13/12/2025 17:30:03	13/12/2025 18:18:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	58068	1,61	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4953	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027282517	1	3	13/12/2025 17:33:00	13/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23487	3,92		
4954	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027284283	1	3	13/12/2025 17:36:41	14/12/2025 10:14:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	49,88	Trafo BT	
4955	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027284295	1	3	13/12/2025 17:38:34	13/12/2025 22:04:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	29284	22,16	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4956	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027284323	1	3	13/12/2025 17:42:29	14/12/2025 09:23:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	29749	235,37	Trafo BT	
4957	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027265159	1	3	13/12/2025 17:43:00	15/12/2025 05:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	41705	35,33	Trafo BT	
4958	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027291155	1	3	13/12/2025 17:45:38	15/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	79,31	Trafo BT	
4959	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027286063	1	3	13/12/2025 17:53:49	14/12/2025 16:50:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	22,94	Trafo BT	
4960	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027284391	1	3	13/12/2025 17:57:59	13/12/2025 19:06:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,15	Trafo BT	
4961	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027284393	1	3	13/12/2025 17:58:06	13/12/2025 23:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,43	Trafo BT	
4962	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027284413	1	3	13/12/2025 18:00:34	14/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	51,98	Trafo BT	
4963	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027282801	1	3	13/12/2025 18:02:37	13/12/2025 18:42:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	29284	63,41		
4964	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027284515	1	3	13/12/2025 18:17:24	14/12/2025 10:18:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	16,02	Trafo BT	
4965	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027284587	1	3	13/12/2025 18:28:44	14/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	23487	164,44	Trafo BT	
4966	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027283673	1	3	13/12/2025 18:30:31	13/12/2025 19:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29284	1,15		
4967	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027284613	1	3	13/12/2025 18:34:07	13/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22978	11,79	Trafo BT	
4968	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027284629	1	3	13/12/2025 18:36:48	14/12/2025 02:31:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29284	47,45	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4969	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027284651	1	3	13/12/2025 18:39:32	13/12/2025 21:48:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,16	Trafo BT	
4970	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027284657	1	3	13/12/2025 18:39:48	13/12/2025 21:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	2,54	Trafo BT	
4971	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027284659	1	3	13/12/2025 18:40:13	13/12/2025 22:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	18592	83,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4972	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027284685	1	3	13/12/2025 18:45:26	14/12/2025 09:42:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	14,96	Trafo BT	
4973	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027284703	1	3	13/12/2025 18:47:57	14/12/2025 00:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	5,67	Trafo BT	
4974	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027284705	1	3	13/12/2025 18:47:59	13/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	25976	22,25	Ch. Fusível	Base Fusível
4975	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027284721	1	3	13/12/2025 18:49:18	14/12/2025 05:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	29284	86,36	Trafo BT	
4976	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027286581	1	3	13/12/2025 18:58:44	14/12/2025 10:04:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	15,10	Trafo BT	
4977	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027284777	1	3	13/12/2025 18:58:53	15/12/2025 03:17:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	40441	226,22	Trafo BT	
4978	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027284795	1	3	13/12/2025 19:01:13	13/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,98	Trafo BT	
4979	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027284799	1	3	13/12/2025 19:01:28	14/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	22,48	Trafo BT	
4980	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027284813	1	3	13/12/2025 19:02:25	14/12/2025 04:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	23487	1.115,36	Religador	Religadora Automática
4981	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027284919	1	3	13/12/2025 19:15:21	14/12/2025 08:30:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	13,25	Trafo BT	
4982	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027284957	1	3	13/12/2025 19:22:11	13/12/2025 21:57:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	2,60	Trafo BT	
4983	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027285113	1	3	13/12/2025 19:50:16	15/12/2025 19:15:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	47,42	Trafo BT	
4984	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027285153	1	3	13/12/2025 19:52:52	14/12/2025 07:30:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22757	255,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4985	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027285135	1	3	13/12/2025 19:55:32	13/12/2025 22:49:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	90147	130,24	Ch. Fusível	Base Fusível
4986	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027285169	1	3	13/12/2025 19:59:19	14/12/2025 05:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22757	37,91	Ch. Fusível	Base Fusível
4987	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027282383	1	3	13/12/2025 20:00:00	14/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	41705	176,92		
4988	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027285205	1	3	13/12/2025 20:07:40	14/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	240	23487	3.409,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4989	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027285205	1	3	13/12/2025 20:07:40	14/12/2025 10:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	23487	456,38	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4990	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03354120	1	3	13/12/2025 20:11:44	13/12/2025 20:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29284	1,42	Ch. Fusível	Base Fusível
4991	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027285287	1	3	13/12/2025 20:18:00	14/12/2025 01:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	5,42	Trafo BT	
4992	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027285343	1	3	13/12/2025 20:26:30	14/12/2025 10:58:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	14,53	Trafo BT	
4993	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027285459	1	3	13/12/2025 20:53:34	15/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	29749	279,96	Trafo BT	
4994	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027285463	1	3	13/12/2025 20:53:46	13/12/2025 23:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,91	Trafo BT	
4995	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027281983	1	3	13/12/2025 21:20:41	13/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	21507	12,56		
4996	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027285581	1	3	13/12/2025 21:38:25	14/12/2025 05:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29284	31,57	Ch. Fusível	Base Fusível
4997	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027285581	1	3	13/12/2025 21:38:25	14/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	29284	238,32	Ch. Fusível	Base Fusível
4998	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027285601	1	3	13/12/2025 21:46:11	14/12/2025 03:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	5,30	Trafo BT	
4999	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027284659	1	3	13/12/2025 21:50:00	13/12/2025 22:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	18592	1,27		
5000	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027285641	1	3	13/12/2025 22:00:21	14/12/2025 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	23487	375,70	Trafo BT	
5001	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027285649	1	3	13/12/2025 22:03:31	13/12/2025 23:55:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	26703	70,83	Ch. Fusível	Base Fusível
5002	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027283047	1	3	13/12/2025 22:10:54	13/12/2025 22:49:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,65		
5003	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027285695	1	3	13/12/2025 22:17:27	14/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	15,04	Trafo BT	
5004	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027285759	1	3	13/12/2025 22:38:58	14/12/2025 08:59:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40890	41,40	Trafo BT	
5005	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027285795	1	3	13/12/2025 22:50:50	14/12/2025 03:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,67	Trafo BT	
5006	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027285847	1	3	13/12/2025 23:07:14	15/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	21507	164,18	Trafo BT	
5007	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	0027285969	1	3	13/12/2025 23:56:05	14/12/2025 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,48	Trafo BT	
5008	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027286033	1	3	14/12/2025 01:26:15	14/12/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	29284	815,23	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5009	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027286055	1	3	14/12/2025 01:34:07	14/12/2025 09:34:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	8,01	Trafo BT	
5010	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027286137	1	3	14/12/2025 03:15:27	14/12/2025 08:38:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	5,39	Trafo BT	
5011	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027286233	1	3	14/12/2025 05:07:06	14/12/2025 09:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	18592	31,99	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5012	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027286335	1	3	14/12/2025 06:03:38	14/12/2025 11:39:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	5,59	Trafo BT	
5013	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027286399	1	3	14/12/2025 06:33:35	14/12/2025 10:07:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	3,56	Trafo BT	
5014	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027286401	1	3	14/12/2025 06:36:23	14/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	18592	38,94	Ch. Fusível	Base Fusível
5015	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027286501	1	3	14/12/2025 06:59:01	14/12/2025 09:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	2,83	Ch. Fusível	Base Fusível
5016	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027286583	1	3	14/12/2025 07:20:54	14/12/2025 10:05:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	5,48	Trafo BT	
5017	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027286683	1	3	14/12/2025 07:43:59	14/12/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	10037	76,70	Ch. Fusível	Base Fusível
5018	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027286685	1	3	14/12/2025 07:44:46	14/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10037	9,25	Ch. Fusível	Base Fusível
5019	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027286699	1	3	14/12/2025 07:48:18	14/12/2025 08:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29284	1,97	Trafo BT	
5020	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027286705	1	3	14/12/2025 07:50:36	14/12/2025 10:17:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	20495	24,46	Ch. Fusível	Base Fusível
5021	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027286759	1	3	14/12/2025 08:00:14	14/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	90147	2,00	Ch. Fusível	Base Fusível
5022	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027286771	1	3	14/12/2025 08:04:19	14/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	8,52	Trafo BT	
5023	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027286789	1	3	14/12/2025 08:11:50	14/12/2025 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	27,68	Ch. Fusível	Base Fusível
5024	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027286817	1	3	14/12/2025 08:18:01	14/12/2025 09:57:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	1,66	Trafo BT	
5025	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027286859	1	3	14/12/2025 08:26:12	14/12/2025 18:18:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,87	Trafo BT	
5026	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027286891	1	3	14/12/2025 08:31:49	14/12/2025 14:38:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	12,21	Trafo BT	
5027	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027286927	1	3	14/12/2025 08:36:34	14/12/2025 10:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,21	Trafo BT	
5028	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027286943	1	3	14/12/2025 08:38:04	14/12/2025 11:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,77	Trafo BT	
5029	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027287015	1	3	14/12/2025 08:46:46	15/12/2025 12:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	29284	463,88	Ch. Fusível	Base Fusível
5030	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027287015	1	3	14/12/2025 08:46:46	16/12/2025 18:44:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29284	289,85	Ch. Fusível	Base Fusível
5031	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027287115	1	3	14/12/2025 08:59:58	14/12/2025 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	7,03	Ch. Fusível	Base Fusível
5032	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027287151	1	3	14/12/2025 09:05:33	14/12/2025 13:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40890	12,30	Trafo BT	
5033	383	12	2025	13034	DIC09	DIC	0027287157	1	3	14/12/2025 09:06:28	14/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	90147	87,42	Ch. Fusível	Base Fusível
5034	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027287231	1	3	14/12/2025 09:17:28	14/12/2025 12:58:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	54493	7,36	Ch. Fusível	Base Fusível
5035	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027287259	1	3	14/12/2025 09:23:46	14/12/2025 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	29284	82,43	Chave Faca	Chave Unipolar
5036	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027287345	1	3	14/12/2025 09:40:15	14/12/2025 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	25976	1,09	Trafo BT	
5037	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027287475	1	3	14/12/2025 10:03:36	14/12/2025 14:55:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	9,73	Trafo BT	
5038	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027287515	1	3	14/12/2025 10:10:11	14/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29284	19,76	Ch. Fusível	Base Fusível
5039	383	12	2025	13092	URU01	URU	BA03355014	1	3	14/12/2025 10:19:00	14/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	10037	103,87	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5040	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027287607	1	3	14/12/2025 10:32:14	14/12/2025 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	26703	16,48	Ch. Fusível	Base Fusível
5041	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027287617	1	3	14/12/2025 10:36:17	14/12/2025 19:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,33	Trafo BT	
5042	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03353278	1	3	14/12/2025 10:53:28	14/12/2025 11:40:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	110	18592	86,50	Religador	Religadora Automática
5043	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027287841	1	3	14/12/2025 11:07:30	14/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	54493	107,63	Ch. Fusível	Base Fusível
5044	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027287953	1	3	14/12/2025 11:24:43	14/12/2025 14:20:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	5,85	Trafo BT	
5045	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03354982	1	3	14/12/2025 11:25:00	14/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	29284	14,00	Ch. Fusível	Base Fusível
5046	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027287959	1	3	14/12/2025 11:25:08	14/12/2025 12:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	4,51	Trafo BT	
5047	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027287971	1	3	14/12/2025 11:26:59	14/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	22978	73,99	TRAMO_MT	Jumper
5048	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027288017	1	3	14/12/2025 11:33:36	14/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	9,94	Trafo BT	
5049	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027288065	1	3	14/12/2025 11:43:07	14/12/2025 15:11:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,47	Trafo BT	
5050	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027288089	1	3	14/12/2025 11:46:14	14/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	82	29284	333,15	Ch. Fusível	Base Fusível
5051	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027288119	1	3	14/12/2025 11:50:44	14/12/2025 15:47:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,94	Trafo BT	
5052	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03355002	1	3	14/12/2025 12:01:54	14/12/2025 13:07:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	556	54493	608,97	Religador	Religadora Automática
5053	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027288189	1	3	14/12/2025 12:02:46	14/12/2025 16:49:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,77	Trafo BT	
5054	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027288215	1	3	14/12/2025 12:07:13	14/12/2025 14:39:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,53	Trafo BT	
5055	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027288225	1	3	14/12/2025 12:08:35	14/12/2025 14:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	149	29284	306,57	Trafo BT	
5056	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03355010	1	3	14/12/2025 12:16:04	14/12/2025 22:34:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	18592	875,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5057	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027288325	1	3	14/12/2025 12:21:02	14/12/2025 14:32:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,19	Trafo BT	
5058	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027288337	1	3	14/12/2025 12:22:43	15/12/2025 09:48:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	21,43	Trafo BT	
5059	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027288423	1	3	14/12/2025 12:31:07	14/12/2025 18:50:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	6,32	Trafo BT	
5060	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027289633	1	3	14/12/2025 12:37:12	14/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,13	Trafo BT	
5061	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027288513	1	3	14/12/2025 12:44:31	14/12/2025 14:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,32	Trafo BT	
5062	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03355026	1	3	14/12/2025 12:46:08	14/12/2025 12:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	418	22978	23,11	Religador	Religadora Automática
5063	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03355026	1	3	14/12/2025 12:46:08	14/12/2025 13:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	22978	11,36	Chave Faca	Chave Unipolar
5064	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03355026	1	3	14/12/2025 12:46:08	14/12/2025 15:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	22978	99,41	Chave Faca	Chave Unipolar
5065	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027288961	1	3	14/12/2025 12:46:19	15/12/2025 18:03:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	22978	790,85	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5066	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027288553	1	3	14/12/2025 12:49:05	14/12/2025 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	64	22978	226,04	Ch. Fusível	Base Fusível
5067	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03355026	1	3	14/12/2025 12:56:10	14/12/2025 14:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	22978	70,87	Religador	Religadora Automática
5068	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03355026	1	3	14/12/2025 12:56:10	14/12/2025 14:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	368	22978	685,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5069	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355038	1	3	14/12/2025 12:58:15	14/12/2025 14:54:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	54493	194,42	Religador	Religadora Automática
5070	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355038	1	3	14/12/2025 12:58:15	14/12/2025 16:31:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	54493	575,64	Religador	Religadora Automática
5071	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355038	1	3	14/12/2025 12:58:15	14/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	54493	517,35	Ch. Fusível	Base Fusível
5072	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027288641	1	3	14/12/2025 13:02:25	15/12/2025 09:02:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	20,00	Trafo BT	
5073	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027288701	1	3	14/12/2025 13:14:08	14/12/2025 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	18592	26,82	Ch. Fusível	Base Fusível
5074	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03355042	1	3	14/12/2025 13:14:34	14/12/2025 14:48:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	277	18592	435,51	Chave Faca	Chave Unipolar
5075	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03355042	1	3	14/12/2025 13:14:34	14/12/2025 15:37:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	18592	21,42	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5076	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03355042	1	3	14/12/2025 13:21:21	14/12/2025 16:19:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	783	18592	2.330,95	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5077	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027288771	1	3	14/12/2025 13:29:25	14/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54493	50,06	Trafo BT	
5078	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027288923	1	3	14/12/2025 13:45:53	14/12/2025 21:54:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	90147	56,98	Trafo BT	
5079	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027289029	1	3	14/12/2025 13:57:26	14/12/2025 17:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,85	Trafo BT	
5080	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027289081	1	3	14/12/2025 14:01:06	14/12/2025 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	70	22978	194,72	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5081	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027289129	1	3	14/12/2025 14:05:03	14/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	54493	27,99	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5082	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027289173	1	3	14/12/2025 14:08:40	14/12/2025 17:46:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	9	22978	32,74	Trafo BT	
5083	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027289191	1	3	14/12/2025 14:10:00	15/12/2025 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	43,25	Trafo BT	
5084	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027289219	1	3	14/12/2025 14:14:20	14/12/2025 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,73	Trafo BT	
5085	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027289241	1	3	14/12/2025 14:17:46	15/12/2025 14:03:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	20495	213,80	Trafo BT	
5086	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03355098	1	3	14/12/2025 14:23:00	14/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	12,47	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5087	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027289293	1	3	14/12/2025 14:23:27	14/12/2025 17:35:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	6,40	Trafo BT	
5088	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027289307	1	3	14/12/2025 14:25:34	14/12/2025 18:24:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	11,92	Trafo BT	
5089	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03355090	1	3	14/12/2025 14:27:47	14/12/2025 16:43:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29284	9,04	Religador	Religadora Automática
5090	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355090	1	3	14/12/2025 14:27:47	14/12/2025 16:43:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29284	9,02	Religador	Religadora Automática
5091	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355090	1	3	14/12/2025 14:27:47	14/12/2025 16:43:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	29284	99,39	Religador	Religadora Automática
5092	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355090	1	3	14/12/2025 14:27:47	14/12/2025 16:43:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	29284	413,38	Religador	Religadora Automática
5093	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355090	1	3	14/12/2025 14:27:47	14/12/2025 16:43:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	229	29284	517,29	Religador	Religadora Automática
5094	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355090	1	3	14/12/2025 14:27:47	14/12/2025 18:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	29284	162,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5095	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027289411	1	3	14/12/2025 14:37:56	14/12/2025 17:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	20495	53,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5096	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027289481	1	3	14/12/2025 14:47:19	14/12/2025 22:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	15,21	Trafo BT	
5097	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027289525	1	3	14/12/2025 14:51:44	14/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	54493	112,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5098	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03355114	1	3	14/12/2025 14:54:32	14/12/2025 16:56:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	168	29284	342,63	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5099	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027289543	1	3	14/12/2025 14:54:49	14/12/2025 17:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	54493	87,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5100	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027289561	1	3	14/12/2025 14:56:26	14/12/2025 18:47:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	3,86	Trafo BT	
5101	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03355118	1	3	14/12/2025 14:57:58	14/12/2025 15:45:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	353	29284	278,77	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5102	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027289605	1	3	14/12/2025 15:02:52	14/12/2025 18:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	22978	69,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5103	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 15:03:13	14/12/2025 17:29:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	29284	346,72	Religador	Religadora Automática
5104	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 15:03:13	14/12/2025 17:42:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	29284	183,08	Religador	Religadora Automática
5105	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 15:03:13	14/12/2025 18:21:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	29284	72,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5106	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 15:03:13	14/12/2025 20:03:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29284	44,99	Religador	Religadora Automática
5107	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 15:03:13	14/12/2025 20:23:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	5,34	Religador	Religadora Automática
5108	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 15:03:13	15/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	29284	371,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5109	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027289619	1	3	14/12/2025 15:05:28	14/12/2025 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	26703	53,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5110	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027290911	1	3	14/12/2025 15:06:59	14/12/2025 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	22978	377,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5111	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027290911	1	3	14/12/2025 15:06:59	15/12/2025 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	22978	253,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5112	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027289647	1	3	14/12/2025 15:08:38	14/12/2025 17:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,24	Trafo BT	
5113	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027289679	1	3	14/12/2025 15:12:23	15/12/2025 03:29:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	12,28	Trafo BT	
5114	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	BA03355150	1	3	14/12/2025 15:15:21	15/12/2025 02:36:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	40890	1.067,34	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5115	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	BA03355150	1	3	14/12/2025 15:15:21	15/12/2025 03:59:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	40890	1.745,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5116	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027289719	1	3	14/12/2025 15:18:48	14/12/2025 16:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,56	Trafo BT	
5117	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03355158	1	3	14/12/2025 15:21:19	14/12/2025 15:49:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2201	26703	1.046,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5118	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03355158	1	3	14/12/2025 15:21:19	14/12/2025 15:50:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	896	26703	431,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5119	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03355158	1	3	14/12/2025 15:21:19	14/12/2025 15:50:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	368	26703	179,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5120	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355226	1	3	14/12/2025 15:24:00	14/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	29284	11,47	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5121	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	BA03355164	1	3	14/12/2025 15:25:01	14/12/2025 15:32:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	426	26703	52,90	Religador	Religadora Automática
5122	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027289773	1	3	14/12/2025 15:27:18	14/12/2025 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	29284	25,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5123	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027289787	1	3	14/12/2025 15:29:47	15/12/2025 04:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	29284	220,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5124	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027289795	1	3	14/12/2025 15:31:26	15/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29284	41,79	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5125	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	BA03355170	1	3	14/12/2025 15:42:01	14/12/2025 16:55:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	675	40890	831,00	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5126	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	BA03355170	1	3	14/12/2025 15:42:01	14/12/2025 17:43:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	222	40890	450,41	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5127	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	BA03355170	1	3	14/12/2025 15:42:01	15/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	40890	455,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5128	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355038	1	3	14/12/2025 15:43:00	14/12/2025 16:31:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	54493	80,75	Religador	Religadora Automática
5129	383	12	2025	13040	ABD01	ABD	0027289887	1	3	14/12/2025 15:46:49	14/12/2025 19:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	26703	125,59	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5130	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027289903	1	3	14/12/2025 15:48:50	15/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	29284	277,05	Trafo BT	
5131	383	12	2025	13092	URU01	URU	BA03355184	1	3	14/12/2025 15:58:17	14/12/2025 16:02:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	10037	0,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5132	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03355184	1	3	14/12/2025 15:58:17	14/12/2025 16:02:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	176	40890	11,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5133	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03355184	1	3	14/12/2025 15:58:17	14/12/2025 16:02:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	40890	0,88	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5134	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03355184	1	3	14/12/2025 15:58:17	14/12/2025 19:29:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	40890	28,22	Religador	Religadora Automática
5135	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03355184	1	3	14/12/2025 15:58:17	14/12/2025 19:30:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	40890	14,14	Religador	Religadora Automática
5136	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027289983	1	3	14/12/2025 16:01:32	14/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	10037	182,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5137	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027289991	1	3	14/12/2025 16:04:11	14/12/2025 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	11,69	Trafo BT	
5138	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027289995	1	3	14/12/2025 16:04:20	15/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	29284	304,56	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5139	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027289999	1	3	14/12/2025 16:04:23	14/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	10028	179,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5140	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027290029	1	3	14/12/2025 16:08:54	15/12/2025 01:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	10930	513,10	Trafo BT	
5141	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027290037	1	3	14/12/2025 16:10:11	14/12/2025 18:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	26703	167,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5142	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027290049	1	3	14/12/2025 16:11:27	15/12/2025 18:21:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	29284	1.386,67	Trafo BT	
5143	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027290073	1	3	14/12/2025 16:15:43	15/12/2025 11:49:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40890	78,22	Trafo BT	
5144	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	BA03351930	1	3	14/12/2025 16:25:00	14/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	10028	0,25	CONS_MT	Disjuntor Média
5145	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027290869	1	3	14/12/2025 16:34:25	14/12/2025 19:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	26703	123,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5146	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027290193	1	3	14/12/2025 16:34:32	14/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	10037	85,68	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5147	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027290527	1	3	14/12/2025 16:38:43	14/12/2025 19:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	190	26703	580,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5148	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027290221	1	3	14/12/2025 16:40:51	14/12/2025 18:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	214	26703	400,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5149	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027290263	1	3	14/12/2025 16:47:47	14/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	138	26703	189,10	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5150	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027290303	1	3	14/12/2025 16:52:59	15/12/2025 08:24:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	31,05	Trafo BT	
5151	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03355214	1	3	14/12/2025 16:59:27	14/12/2025 17:40:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	783	18592	541,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5152	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027290369	1	3	14/12/2025 17:01:45	15/12/2025 03:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	29284	60,52	Chave Faca	Chave Unipolar
5153	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027290377	1	3	14/12/2025 17:02:02	15/12/2025 14:48:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	10028	87,12	Trafo BT	
5154	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027290383	1	3	14/12/2025 17:03:10	15/12/2025 09:19:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	16,27	Trafo BT	
5155	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027290419	1	3	14/12/2025 17:07:40	14/12/2025 19:49:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	5,40	Trafo BT	
5156	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027290595	1	3	14/12/2025 17:36:15	15/12/2025 01:16:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,67	Trafo BT	
5157	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027290635	1	3	14/12/2025 17:40:50	14/12/2025 21:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	111	40890	399,91	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5158	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027290677	1	3	14/12/2025 17:43:44	15/12/2025 05:44:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	12,01	Trafo BT	
5159	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027290683	1	3	14/12/2025 17:45:12	14/12/2025 21:44:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,98	Trafo BT	
5160	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027288829	1	3	14/12/2025 17:50:00	14/12/2025 17:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	21	18592	3,01		
5161	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027290771	1	3	14/12/2025 17:58:43	15/12/2025 10:26:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	16,46	Trafo BT	
5162	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027290777	1	3	14/12/2025 17:59:48	14/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	90147	660,94	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5163	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027290835	1	3	14/12/2025 18:10:07	14/12/2025 21:46:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	18592	25,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5164	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027290835	1	3	14/12/2025 18:10:07	15/12/2025 18:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	18592	49,44	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5165	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027290835	1	3	14/12/2025 18:10:07	16/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	18592	45,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5166	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027290867	1	3	14/12/2025 18:14:55	15/12/2025 11:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	16,80	Trafo BT	
5167	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027290901	1	3	14/12/2025 18:16:52	14/12/2025 22:35:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	4,32	Trafo BT	
5168	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027290951	1	3	14/12/2025 18:23:58	14/12/2025 22:02:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,64	Trafo BT	
5169	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027290959	1	3	14/12/2025 18:27:11	15/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	54493	44,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5170	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027292551	1	3	14/12/2025 18:34:04	15/12/2025 15:33:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	41,99	Trafo BT	
5171	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027291059	1	3	14/12/2025 18:41:04	15/12/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	20495	147,10	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5172	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03355126	1	3	14/12/2025 18:43:05	14/12/2025 18:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	233	29284	60,45	Religador	Religadora Automática
5173	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027291079	1	3	14/12/2025 18:44:52	15/12/2025 00:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	29284	123,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5174	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027291143	1	3	14/12/2025 18:52:01	15/12/2025 02:14:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	14,75	Trafo BT	
5175	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027291255	1	3	14/12/2025 19:09:08	15/12/2025 00:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	29284	577,28	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5176	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027292511	1	3	14/12/2025 19:20:29	15/12/2025 08:56:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	13,60	Trafo BT	
5177	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027287515	1	3	14/12/2025 19:35:00	14/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	29284	4,67		
5178	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027291419	1	3	14/12/2025 19:35:31	15/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	18592	57,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5179	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027291451	1	3	14/12/2025 19:39:44	15/12/2025 00:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	22978	72,16	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5180	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027292513	1	3	14/12/2025 19:48:39	15/12/2025 08:02:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	12,23	Trafo BT	
5181	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027291501	1	3	14/12/2025 19:51:11	14/12/2025 23:52:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	8,03	Trafo BT	
5182	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027291517	1	3	14/12/2025 19:55:50	15/12/2025 11:10:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	30,49	Trafo BT	
5183	383	12	2025	13040	ABD01	ABD	0027291533	1	3	14/12/2025 19:59:59	14/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	26703	22,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5184	383	12	2025	13040	ABD01	ABD	0027291533	1	3	14/12/2025 19:59:59	15/12/2025 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	26703	148,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5185	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027291561	1	3	14/12/2025 20:07:52	15/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24509	55,11	Ch. Fusível	Base Fusível
5186	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027289619	1	3	14/12/2025 20:10:00	14/12/2025 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	77	26703	19,25		
5187	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027291599	1	3	14/12/2025 20:16:34	15/12/2025 00:51:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	10930	151,39	Trafo BT	
5188	383	12	2025	13069	BCL02	BCL	0027291721	1	3	14/12/2025 20:30:08	15/12/2025 13:59:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	34,98	Trafo BT	
5189	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027291863	1	3	14/12/2025 20:44:34	14/12/2025 22:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	4,25	Trafo BT	
5190	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027291945	1	3	14/12/2025 21:02:06	15/12/2025 08:33:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,53	Trafo BT	
5191	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03355368	1	3	14/12/2025 21:05:25	14/12/2025 22:29:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	20495	18,16	Religador	Religadora Automática
5192	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03355368	1	3	14/12/2025 21:05:25	14/12/2025 22:29:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	344	20495	483,03	Religador	Religadora Automática
5193	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03355368	1	3	14/12/2025 21:05:25	15/12/2025 13:36:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	20495	214,77	DS_MAN_LS	Religadora Automática
5194	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03355368	1	3	14/12/2025 21:05:25	15/12/2025 13:36:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	20495	644,50	Chave Faca	Chave Unipolar
5195	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03355368	1	3	14/12/2025 21:05:25	14/12/2025 22:29:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	622	20495	873,39	Religador	Religadora Automática
5196	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027292003	1	3	14/12/2025 21:15:14	14/12/2025 23:53:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	2,64	Trafo BT	
5197	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027292125	1	3	14/12/2025 21:57:16	15/12/2025 03:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	11,96	Trafo BT	

ANEXO II Laudo meteorológico

Laudo Meteorológico de Evento Climático - ENEL RJ – 08/12/2025 a 14/12/2025.

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento de 08/12/2025 a 14/12/2025 na Área de Atuação da ENEL-RJ

SUMÁRIO

1. **DESCRIÇÃO**
2. **ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
3. **CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
4. **EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
5. **CONCLUSÃO**
6. **REFERÊNCIAS**
7. **RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/RJ no período de 08 a 14/12/2025 foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Rio de Janeiro. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

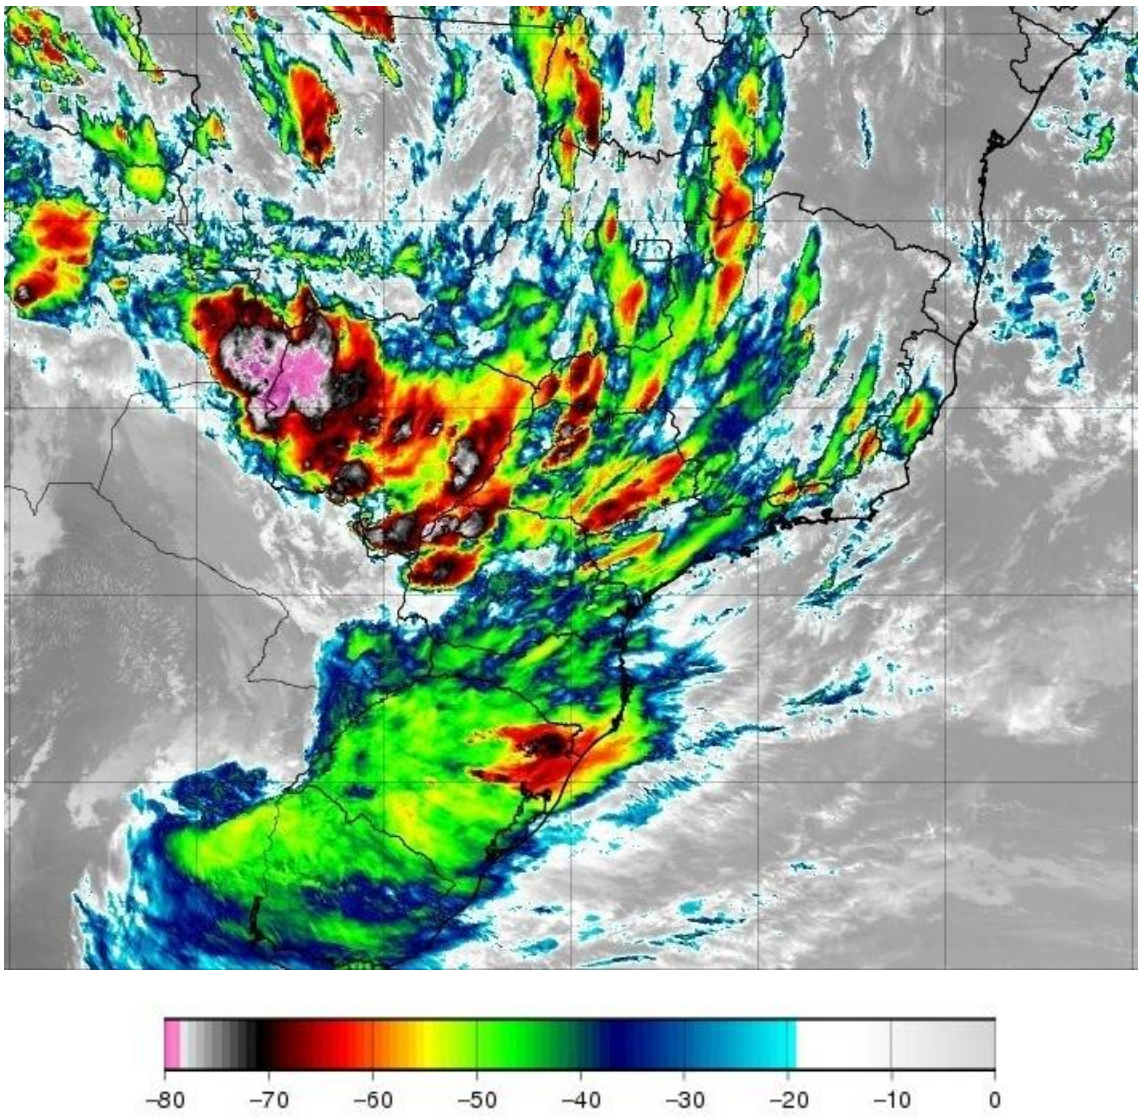



Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 08/12/2025. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.


Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -50°C equivalente à altura de 12 km.


2. ABRANGÊNCIA


A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas, precipitação e rajadas de vento (Figuras 2, 3 e 4).

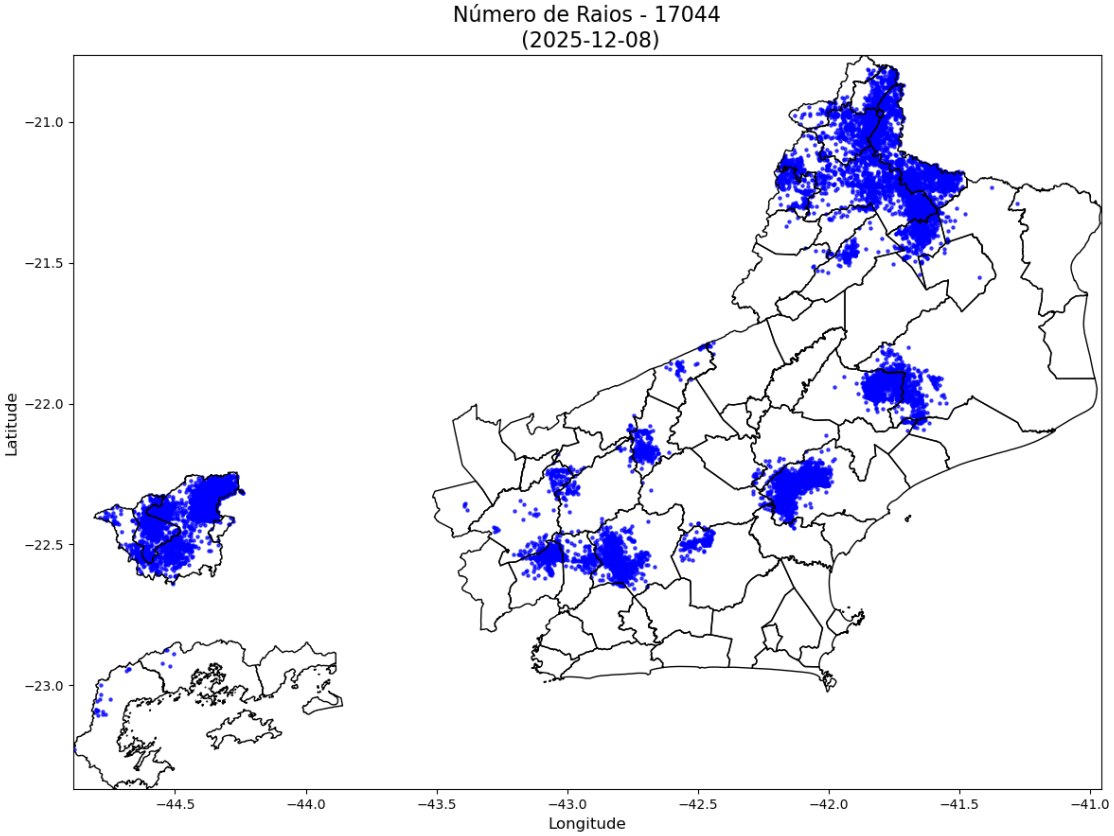

Número de Raios - 17044
(2025-12-08)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

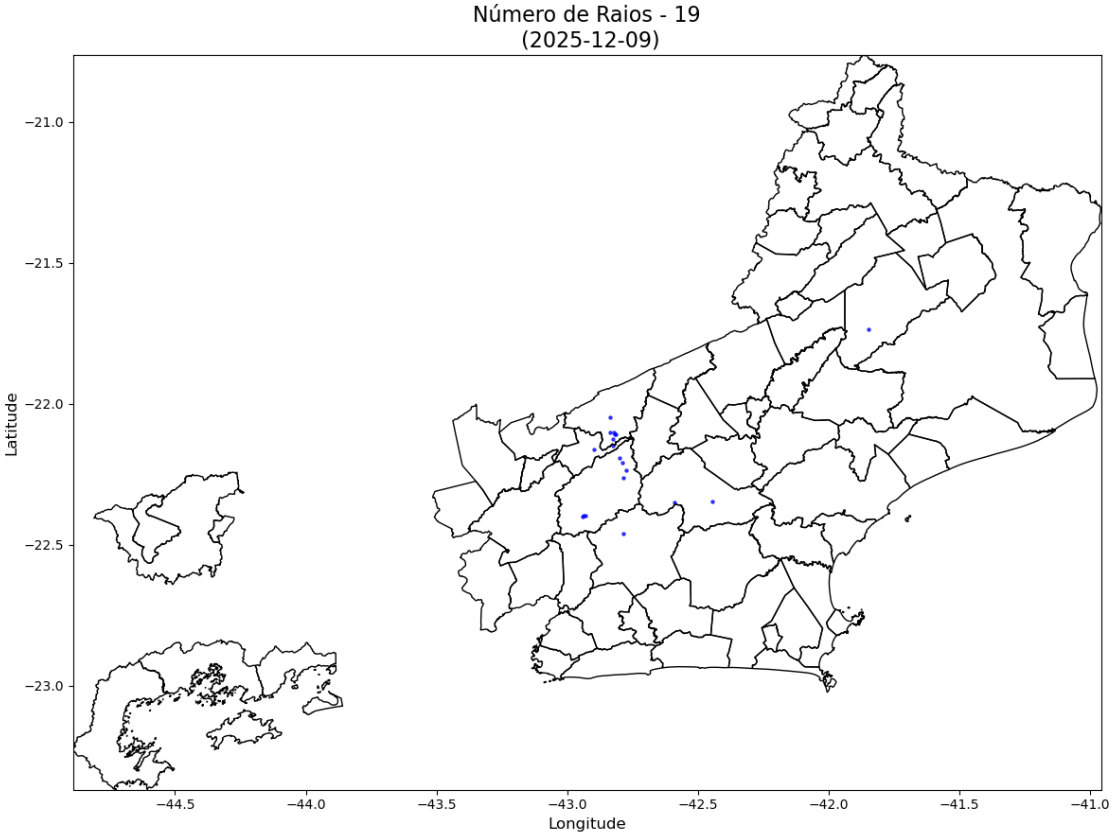
Número de Raios - 19
(2025-12-09)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

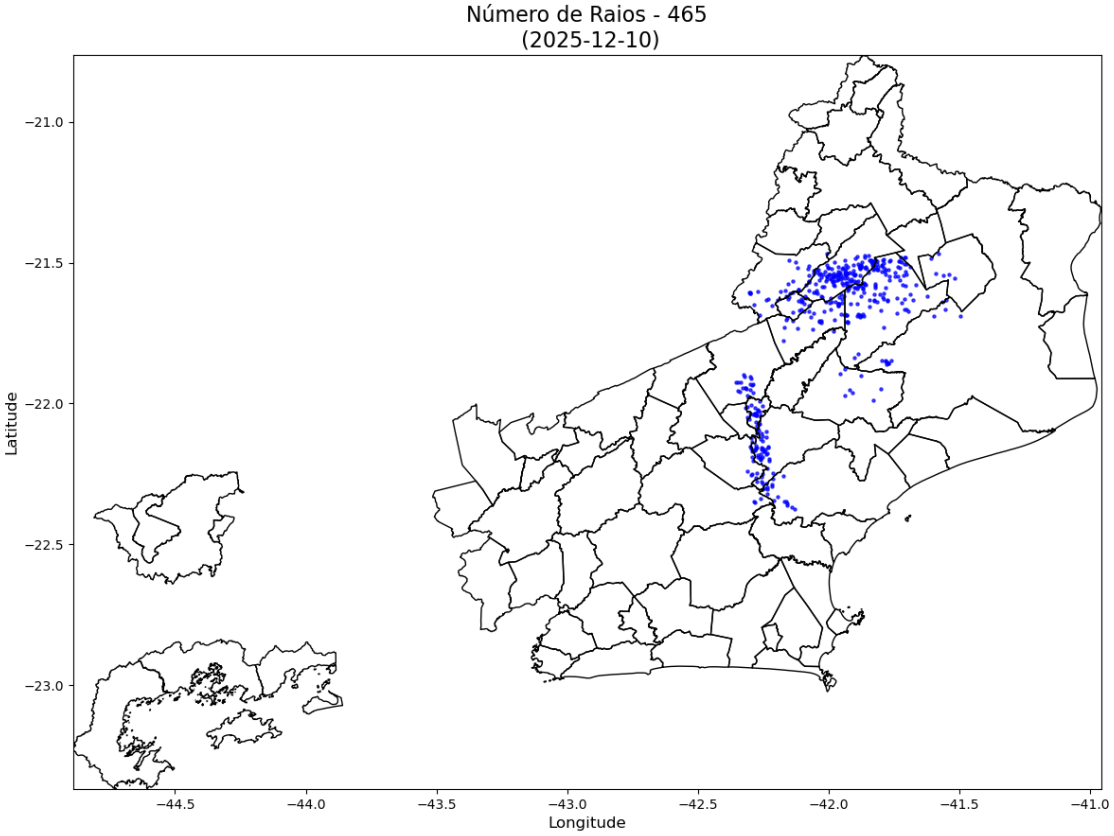
Número de Raios - 465
(2025-12-10)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

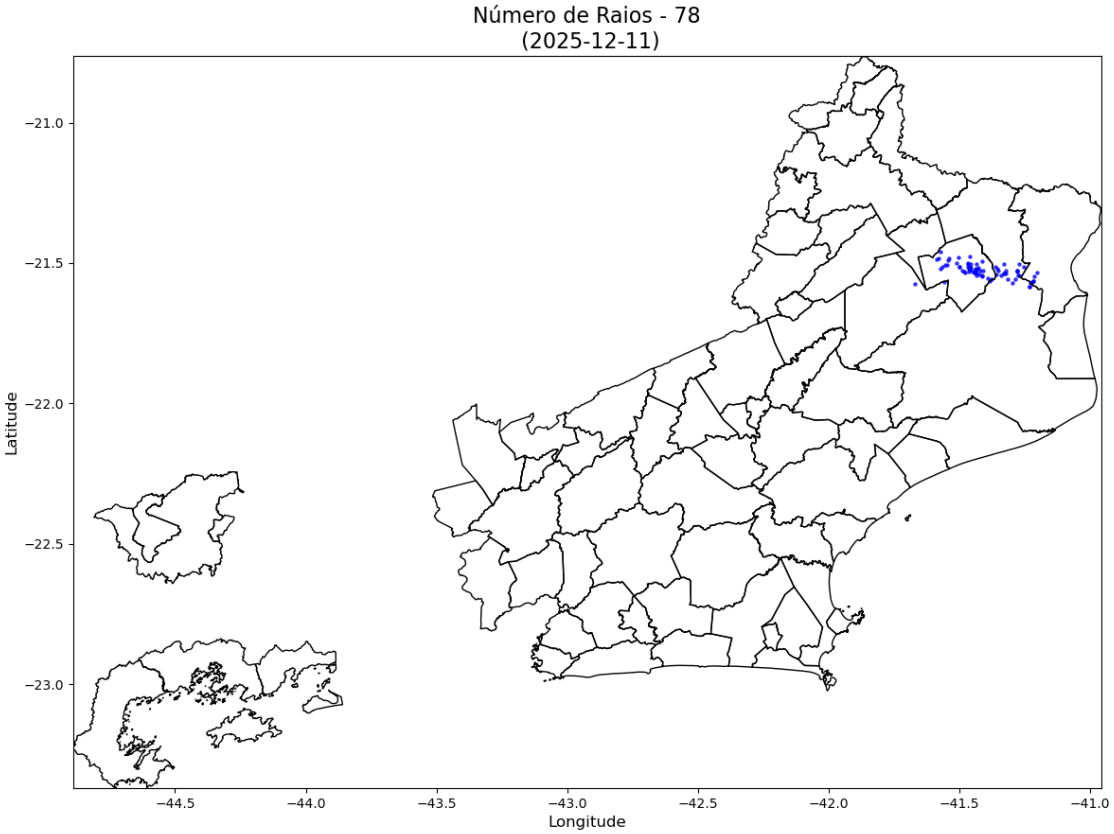
Número de Raios - 78
(2025-12-11)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

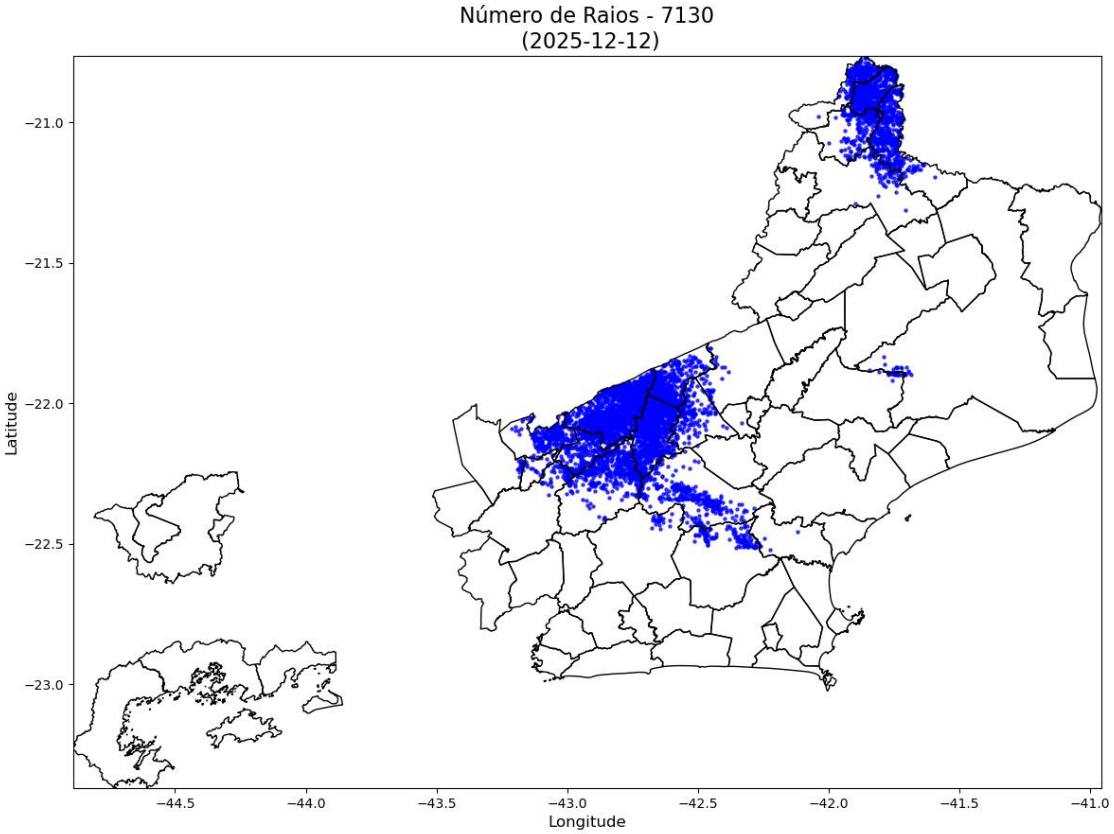
Número de Raios - 7130
(2025-12-12)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

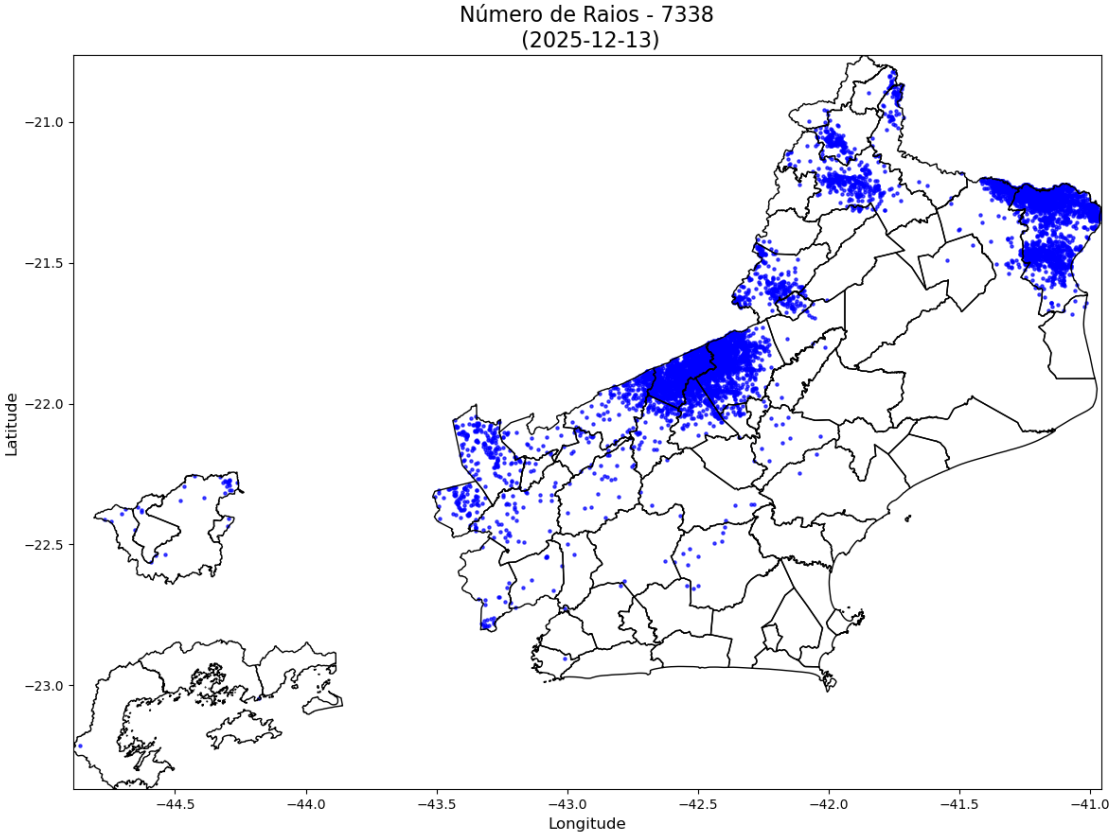
Número de Raios - 7338
(2025-12-13)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

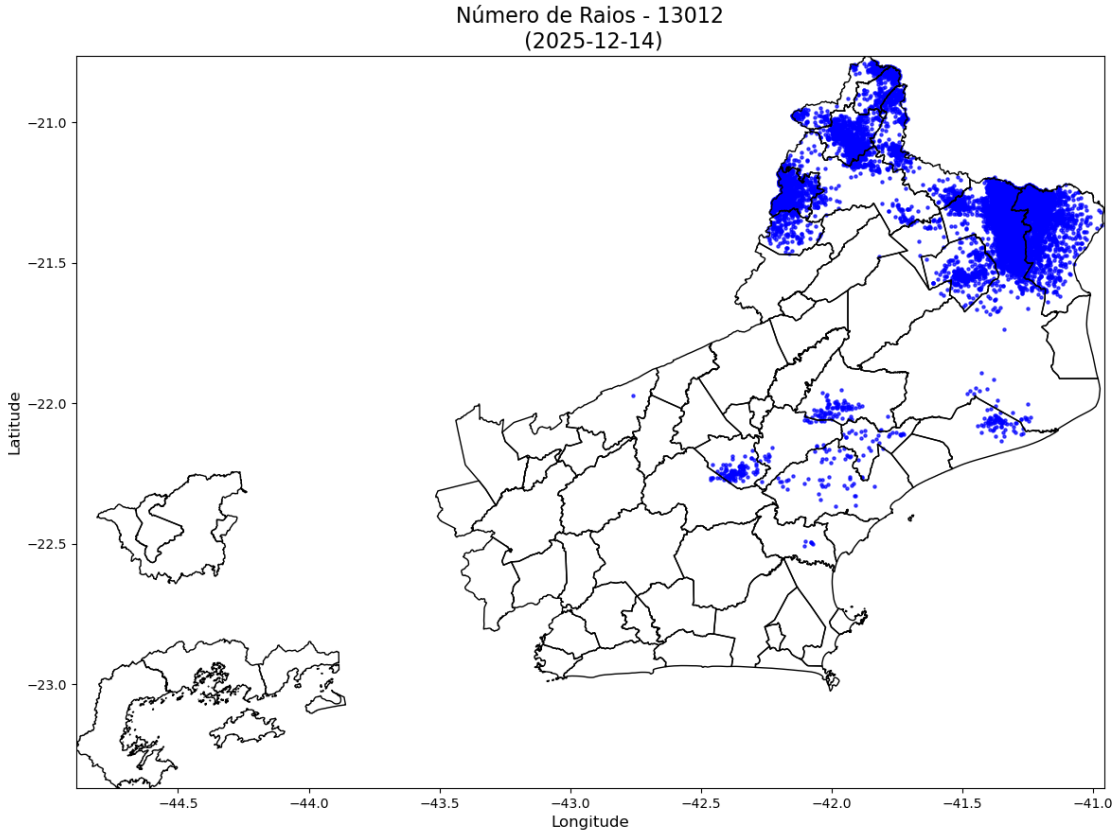
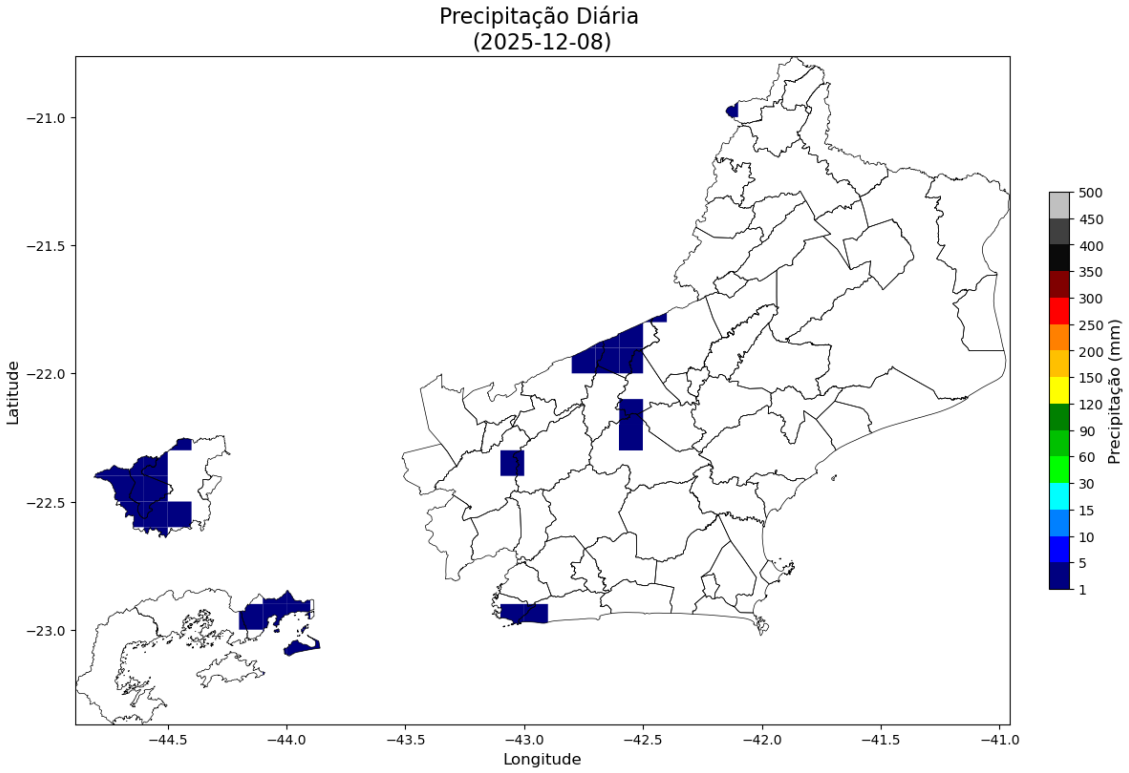
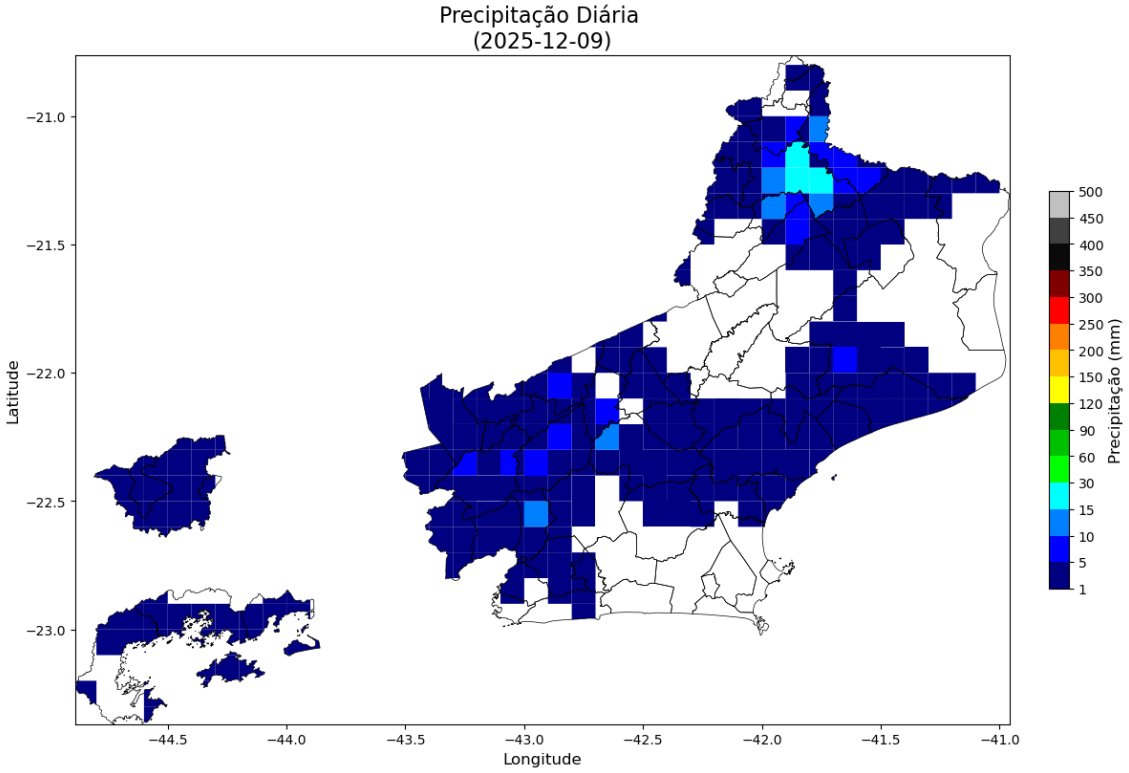
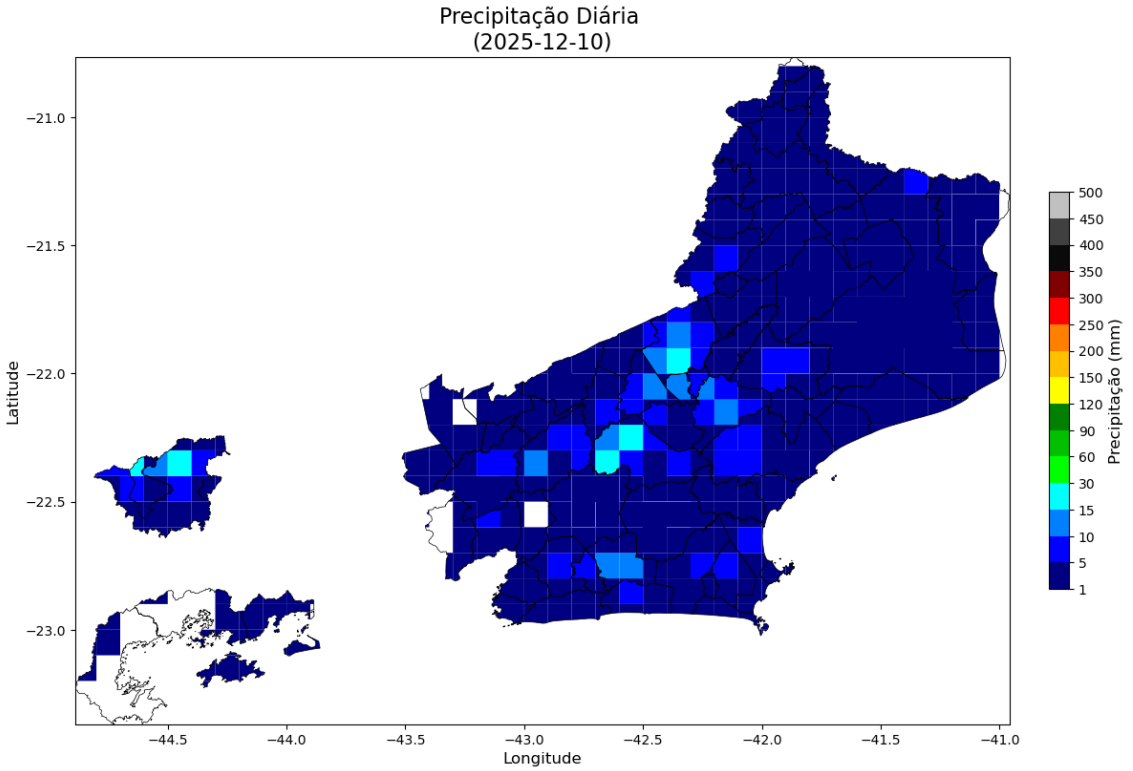
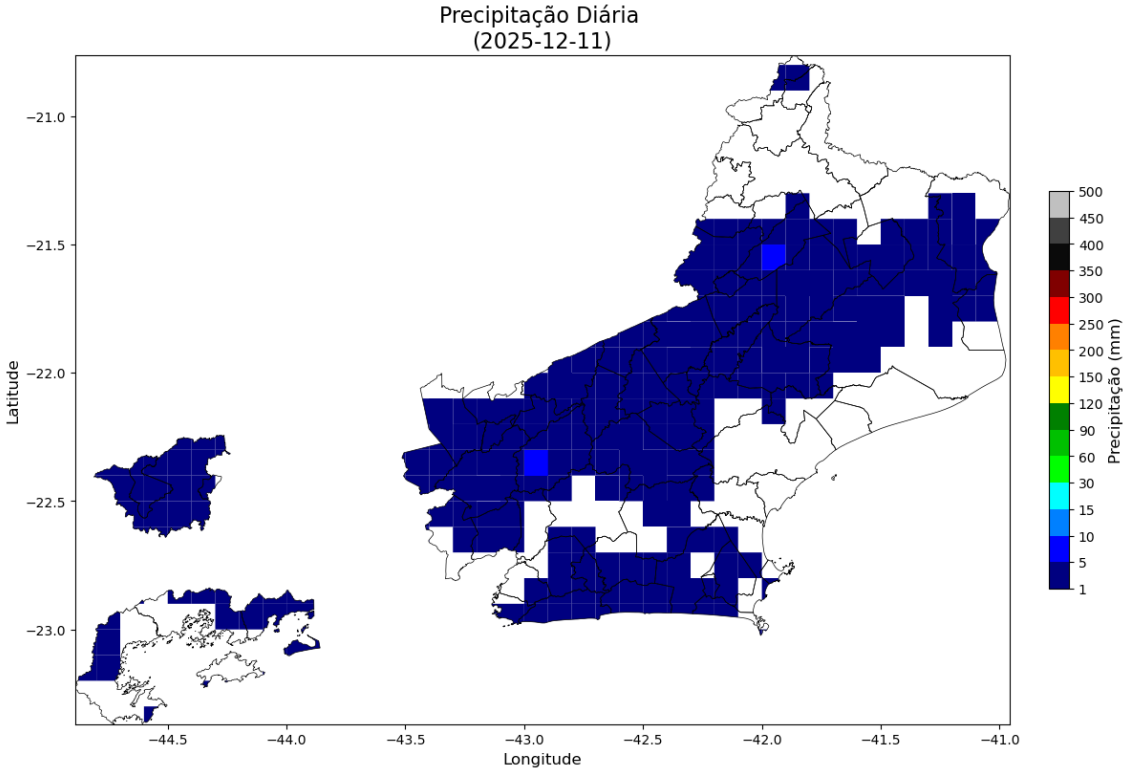



Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias 08 a 14/12.



Precipitação Diária
(2025-12-08)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1


Precipitação Diária
(2025-12-09)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1


Precipitação Diária
(2025-12-10)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1


Precipitação Diária
(2025-12-11)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

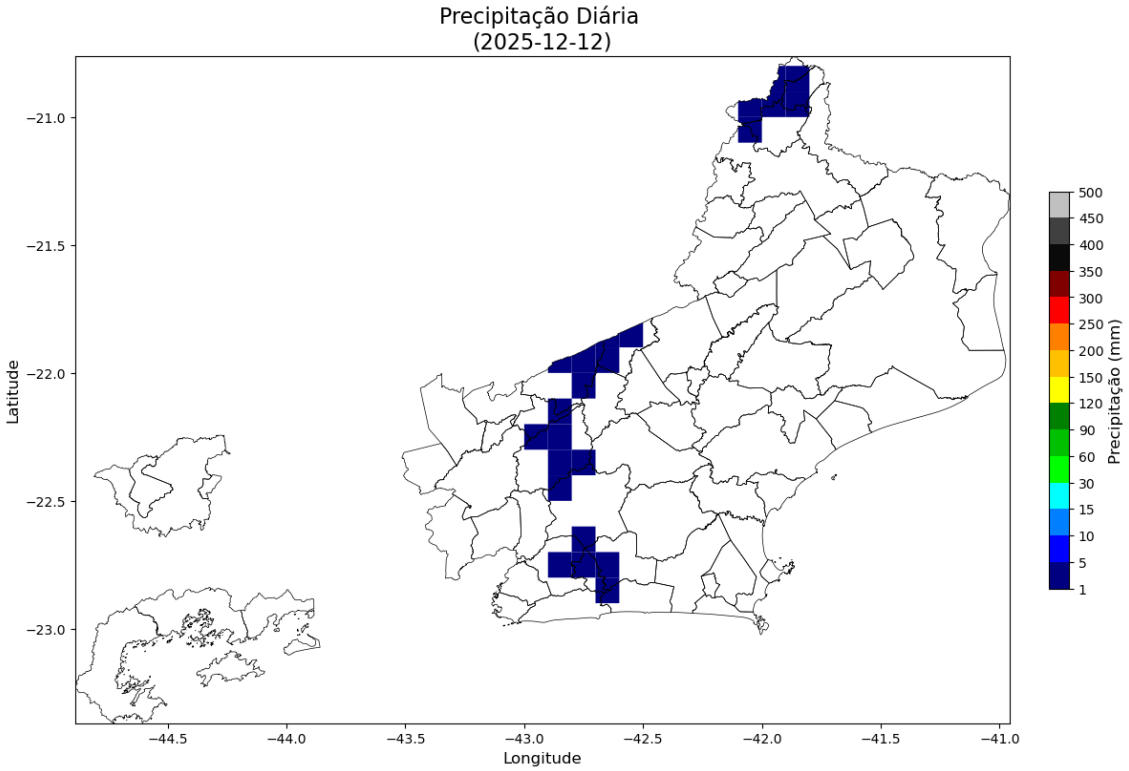
Precipitação Diária
(2025-12-12)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

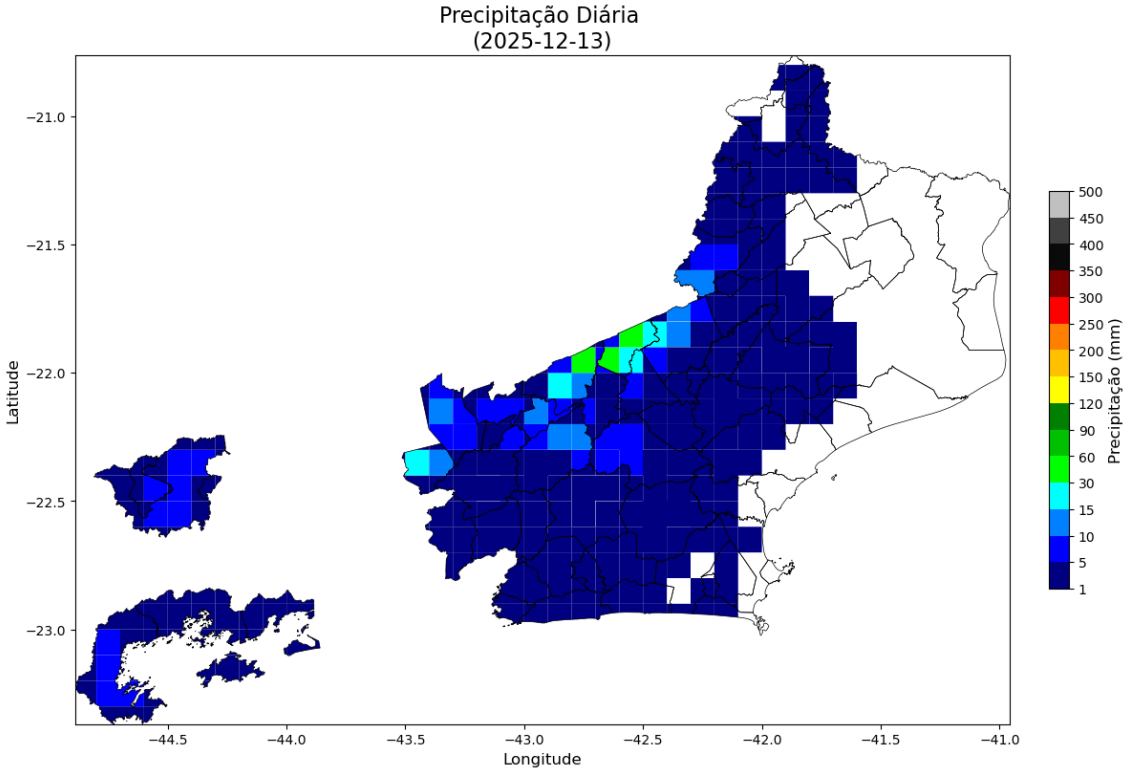
Precipitação Diária
(2025-12-13)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

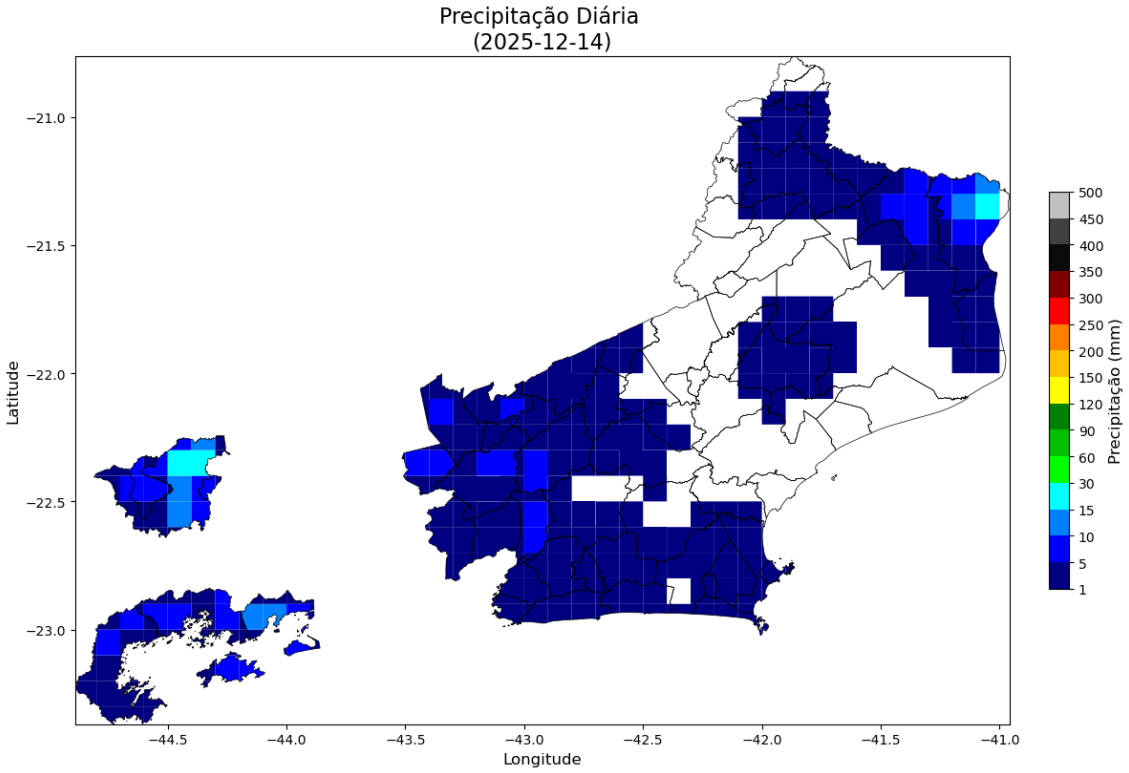
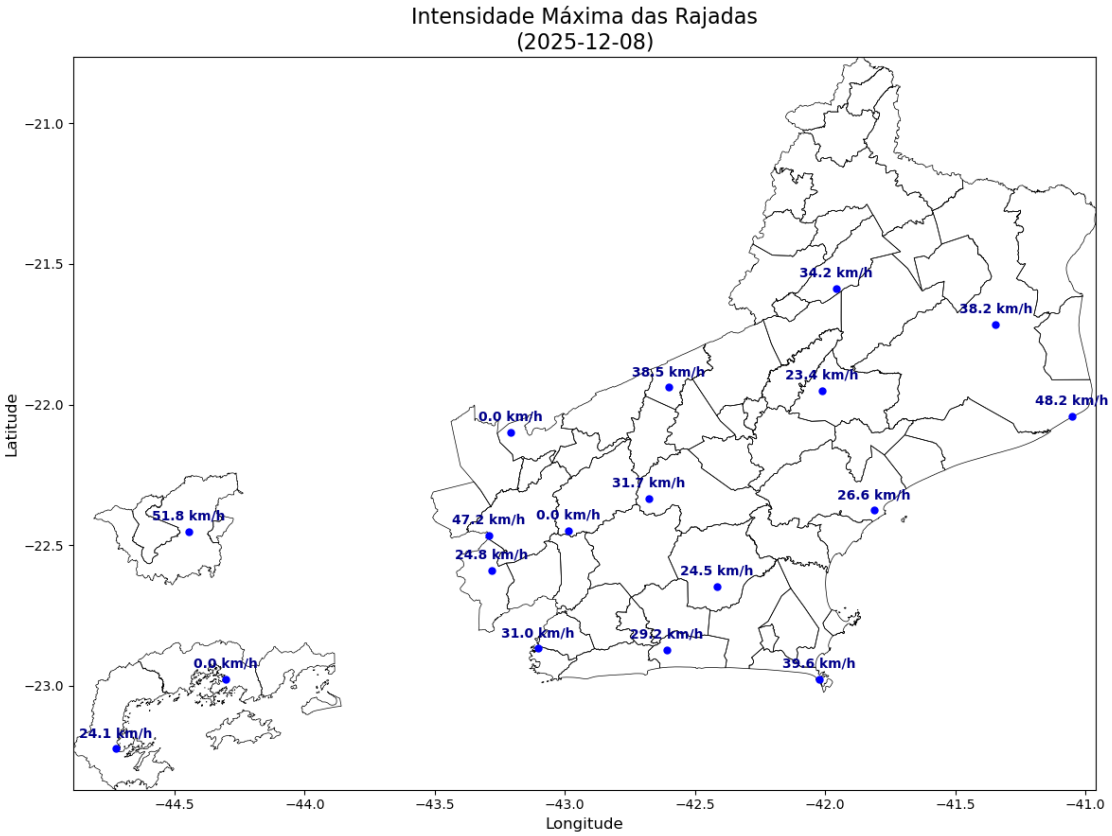
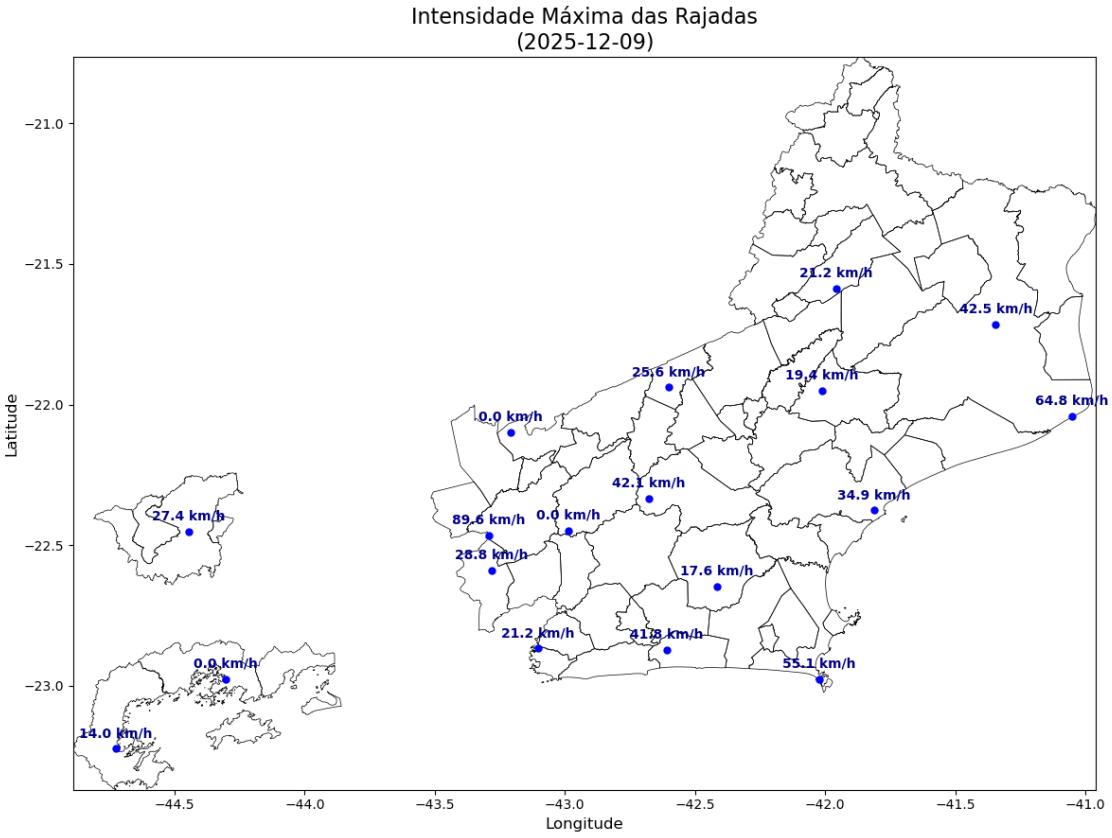
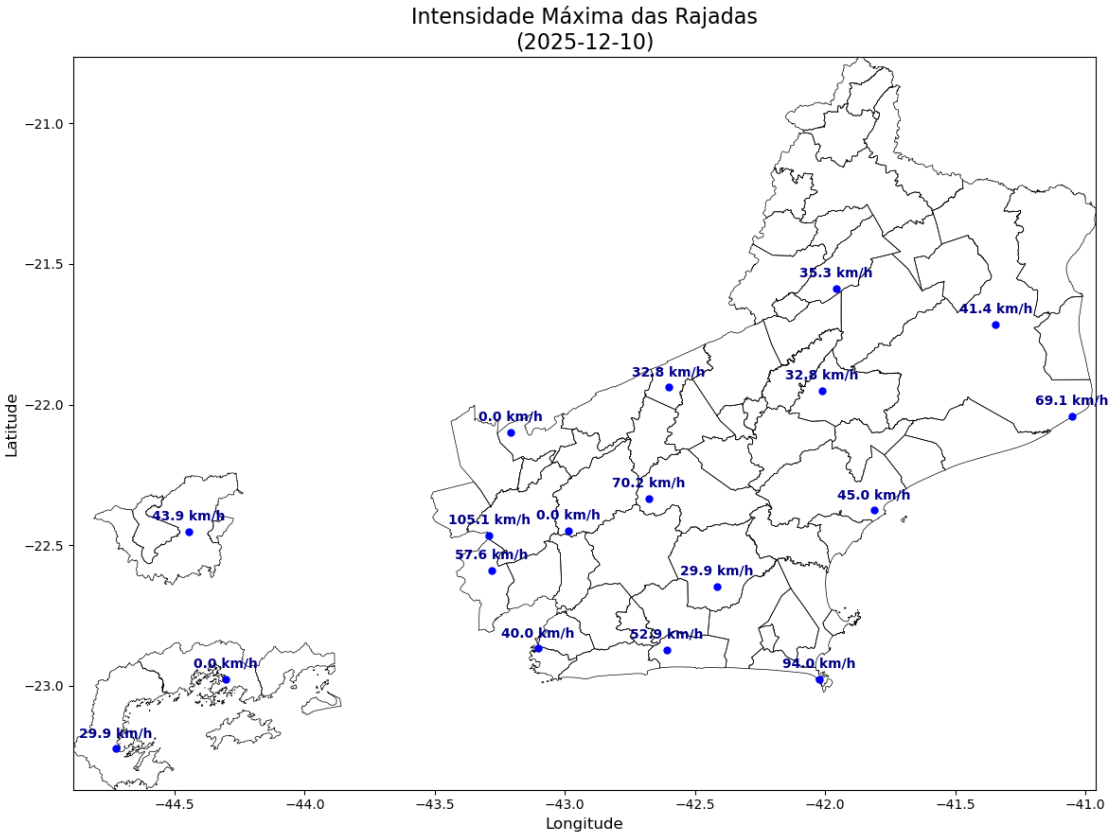
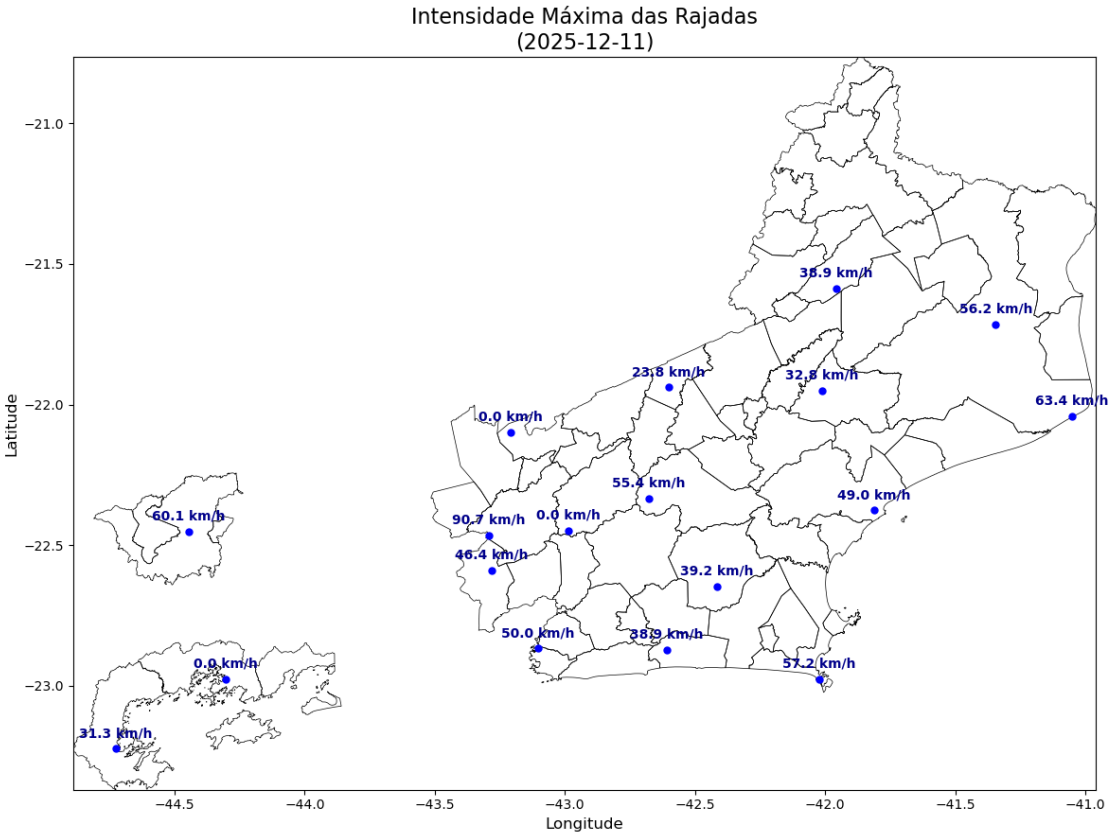



Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 08 a 14/12.



Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-08)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
34.2 km/h
38.2 km/h
38.5 km/h
23.4 km/h
48.2 km/h
0.0 km/h
31.7 km/h
26.6 km/h
51.8 km/h
47.2 km/h
0.0 km/h
24.8 km/h
24.5 km/h
31.0 km/h
29.2 km/h
39.6 km/h
0.0 km/h
24.1 km/h


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-09)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
21.2 km/h
42.5 km/h
25.6 km/h
19.4 km/h
64.8 km/h
0.0 km/h
42.1 km/h
34.9 km/h
27.4 km/h
89.6 km/h
0.0 km/h
28.8 km/h
17.6 km/h
21.2 km/h
41.8 km/h
55.1 km/h
0.0 km/h
14.0 km/h


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-10)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
35.3 km/h
41.4 km/h
32.8 km/h
32.8 km/h
69.1 km/h
0.0 km/h
70.2 km/h
45.0 km/h
43.9 km/h
105.1 km/h
0.0 km/h
57.6 km/h
29.9 km/h
40.0 km/h
52.9 km/h
94.0 km/h
0.0 km/h
29.9 km/h


Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-11)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
38.9 km/h
56.2 km/h
23.8 km/h
32.8 km/h
63.4 km/h
0.0 km/h
55.4 km/h
49.0 km/h
60.1 km/h
90.7 km/h
0.0 km/h
46.4 km/h
39.2 km/h
50.0 km/h
38.9 km/h
57.2 km/h
0.0 km/h
31.3 km/h

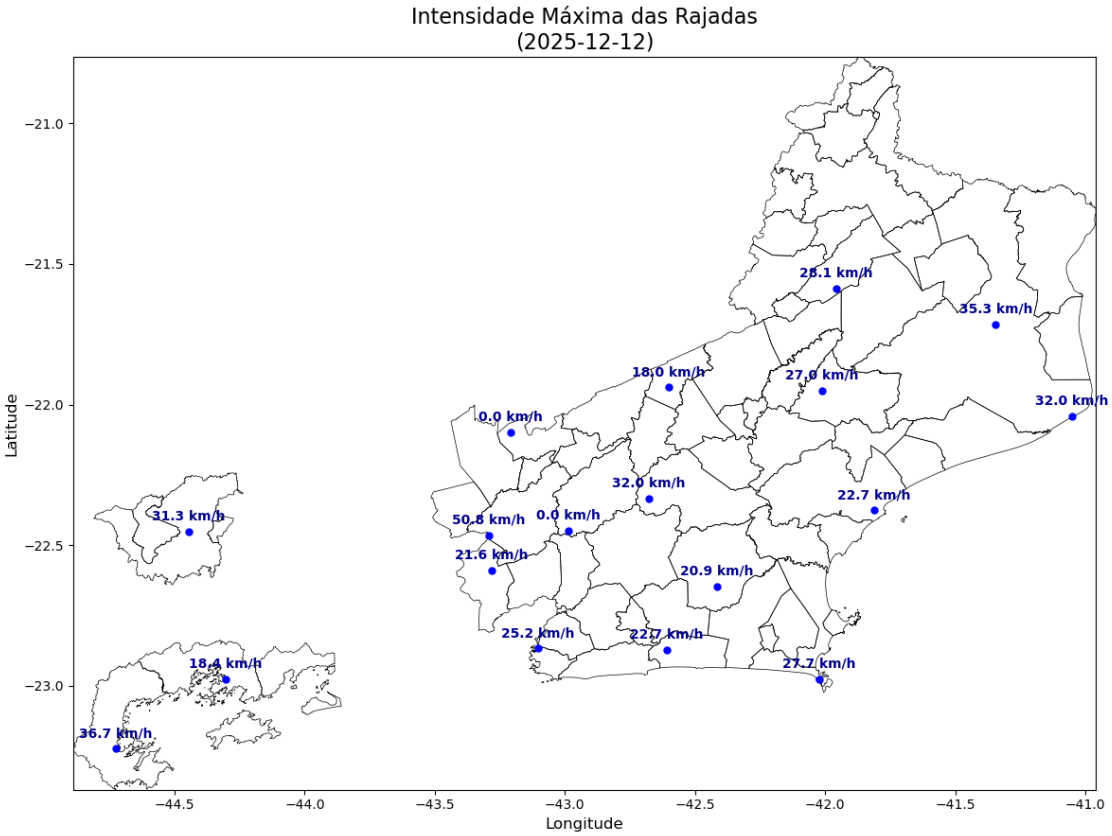
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-12)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
28.1 km/h
35.3 km/h
18.0 km/h
27.0 km/h
32.0 km/h
0.0 km/h
32.0 km/h
22.7 km/h
31.3 km/h
50.8 km/h
0.0 km/h
21.6 km/h
20.9 km/h
25.2 km/h
22.7 km/h
27.7 km/h
18.4 km/h
36.7 km/h

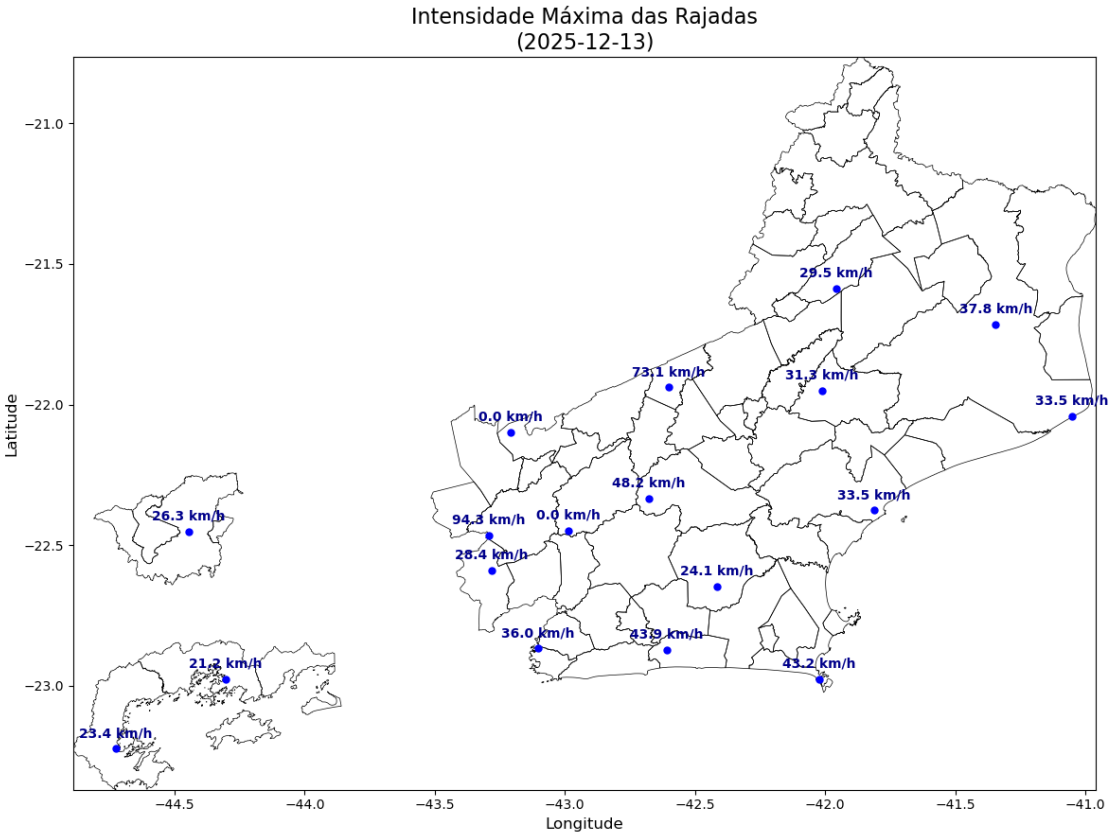
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-13)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
29.5 km/h
37.8 km/h
73.1 km/h
31.3 km/h
33.5 km/h
0.0 km/h
48.2 km/h
33.5 km/h
26.3 km/h
94.3 km/h
0.0 km/h
28.4 km/h
24.1 km/h
36.0 km/h
43.9 km/h
43.2 km/h
21.2 km/h
23.4 km/h

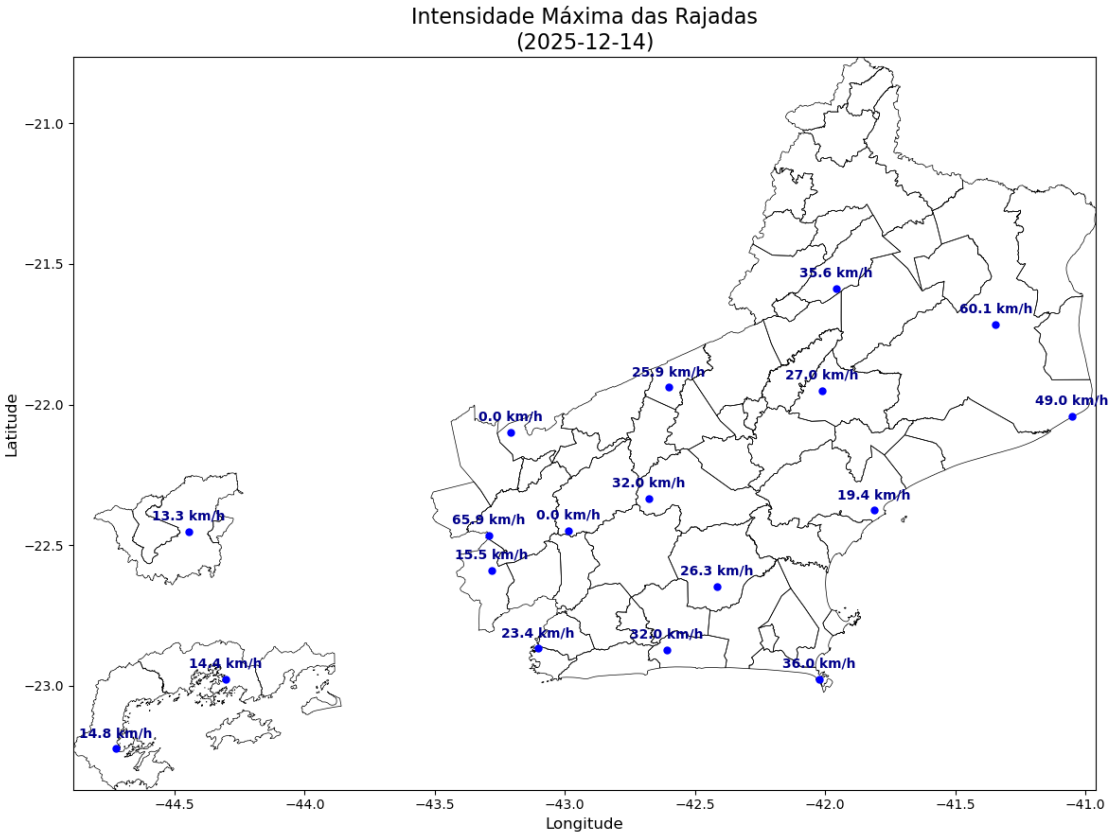


Figura 3 – Mapas de rajadas registradas para os dias 08 a 14/12.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National

Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 106 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados tempestade violenta, capaz de arrancar árvores e derrubá-los sobre a rede elétrica.
3. Houve registro de chuvas moderadas a fortes atingindo até 60 mm durante o período.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 45.2186 descargas na área de concessão.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Rio de Janeiro no período, conforme mostrado na Figura 4.



Figura 4 – Evidências de tempestade no período no estado do Rio de Janeiro [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes e chuvas fortes durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 5) são mostrados na Tabela 1.

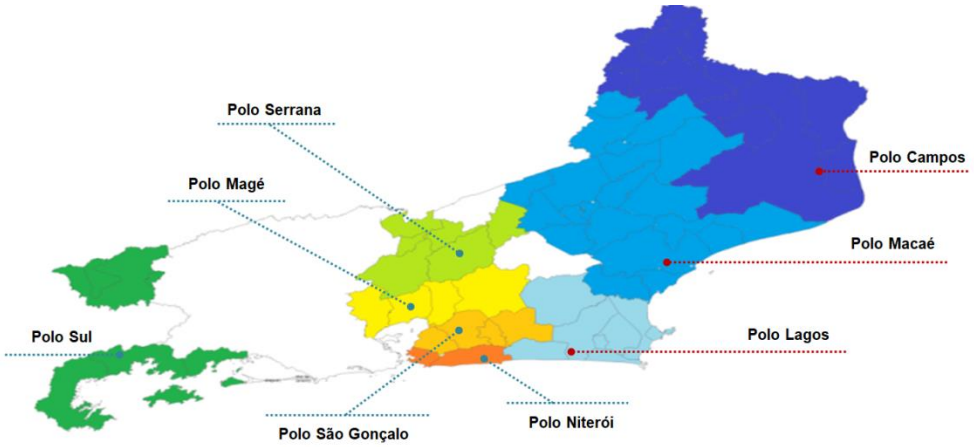


Figura 5 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 08/12/2025 a 14/12/2025.

Número/Código Evento	2025-017/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	017/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	04h00min 08/12 - 20h00min 14/12
Niterói	00h00min 08/12 - 22h00min 14/12
São Gonçalo	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Magé	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Serrana	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Lagos	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Macaé	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Campos	02h00min 08/12 - 23h00min 14/12

6. REFERÊNCIAS

[1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.weather.gov>. Accesso em: 08/05/2016.
[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
[4] O Dia em: https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2025/12/7177478-ventos-fortes-provocam-fechamento-da-serra-de-teresopolis-veja-a-previsao-do-tempo.html

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



_____

Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico