Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 19 - 12/2025 – RJ

Sumário

1 Introdução 2
2 Definições 2
3 Descrição do evento 3
3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ 5
3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ 9
3.3 Subestações afetadas 14
3.4 Municípios afetados 15
4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 16
4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema 17
4.2 Clientes afetados e impactos globais 18
4.3 Síntese das informações técnicas do evento 20
4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis 20
5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento 20
5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços 20
5.2 Tempos médios de atendimento 21
6 Evidências do evento 22
6.1 Matérias jornalísticas 22
7 ANEXOS 44
ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis
ANEXO II Laudo meteorológico

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

> *187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:*
>
> *a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
>
> *b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
>
> ***c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;***
>
> *d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
>
> *e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
>
> *f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
>
> *g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
>
> *h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
>
> *i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ , entre os dias *15 e 20 de Dezembro de 2025*. Trata-se de evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou

b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 – Cálculo do CHI_{limite} para avaliação ISE

onde:
N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2024 ($\boldsymbol{N}$)

  Em outubro de 2024 foram faturadas 2.639.884 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.639.884^{0,35}$$

$$461.878{,}63\ CHI$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 19 - 12/2025 – RJ refere-se a evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 15/12/2025 a 20/12/2025. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 1.863.215,29 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 461.878,63.

Entre os dias 15 a 20 de Dezembro de 2025, um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuaram sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

Código único do evento:	ISE 19 - 12/2025 – RJ
COBRADE:	1.3.1.2 TIPO
Quantidade de interrupções associadas:	5.033
Código único do Relatório:	ISE 19 - 12/2025 – RJ

Este cenário foi atestado pelo Grupo Climatempo, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 15 a 20 de Dezembro de 2025

Número/Código Evento	2025-017/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	017/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	04h00min 08/12 - 20h00min 14/12
Niterói	00h00min 08/12 - 22h00min 14/12
São Gonçalo	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Magé	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Serrana	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Lagos	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Macaé	00h00min 08/12 - 23h00min 14/12
Campos	02h00min 08/12 - 23h00min 14/12

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora

Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1.

A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
15/12/2025	CAMPOS/MACAÉ/SERRANA/	ACU/ALP/ARL/BCL/BGN/BJD/BOJ/BUE/BXG/CAB/CAE/CAM/CAR/CMB/CRM/CRZ/DIC/	529	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/		
		OUT/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SJA/TAP/TER/TRB/TRM/		
		URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/		
16/12/2025	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/MAGÉ/NITERÓI/SÃO GONÇALO/SERRANA/	ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/	770	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		CAS/CED/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/		
		MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAR/SCL/		
		SEC/SER/SEV/SJA/SPA/TAM/TAP/TER/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/PAR/AVI/CEL/		
		PRM/SCS/CDM/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/TAG/NVS/ITB/SPT/PAP/		
17/12/2025	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/MAGÉ/NITERÓI/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL	ABD/ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/	2082	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/		
		ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/		
		SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SJB/SPA/TAM/TAP/TER/TOC/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/		
		VPA/CQT/PAR/AVI/CEL/PRM/SCS/CDM/NPA/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/		
		SLR/JAC/MUR/TAG/ING/PTM/NVS/ZSL/INO/ITB/MAR/BAR/MAM/PRL/ICA/SPT/CESP/RSD/		
		ANG/PTI/PIN/ITO/MAL/MAL/TAT/PAP/SRO/LIB/ANG-FURNAS/		

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
18/12/2025	CAMPOS/LAGOS/SERRANA/SUL	ACU/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAE/CAF/CED/CRM/DIC/EAR/FAR/	681	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		FRL/GOI/GUA/IGB/ITA/ITL/ITP/ITR/MOB/NAT/PAL/PNV/OUT/POC/POT/RDC/SAB/SAR/SCL/		
		SEC/SER/SJA/SPA/TAM/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/PRL/		
		CESP/RSD/ANG/PTI/ITO/MAL/TAT/LIB/		
19/12/2025	CAMPOS/LAGOS/SERRANA/SUL	ABD/ACU/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAF/CED/CRM/DIC/EAR/FAG/	571	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		FAR/FRL/GOI/GUA/IGB/ITA/ITL/ITP/ITR/MOB/NAT/PAL/PNV/OUT/POC/POT/RDC/SAB/SAR/		
		SCL/SEC/SER/SJA/SJB/SPA/TAM/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/		
20/12/2025	CAMPOS/LAGOS/SERRANA/	ACU/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAF/CRM/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/	400	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
		GUA/IGB/ITA/ITL/ITP/ITR/MOB/NAT/PAL/PNV/OUT/POC/POT/RDC/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SJA/		
		SJB/SPA/TAM/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/MAL/		

3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ

Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 19 - 12/2025 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geoelétricos das regionais afetadas.

Mapa Geolétrico Campos

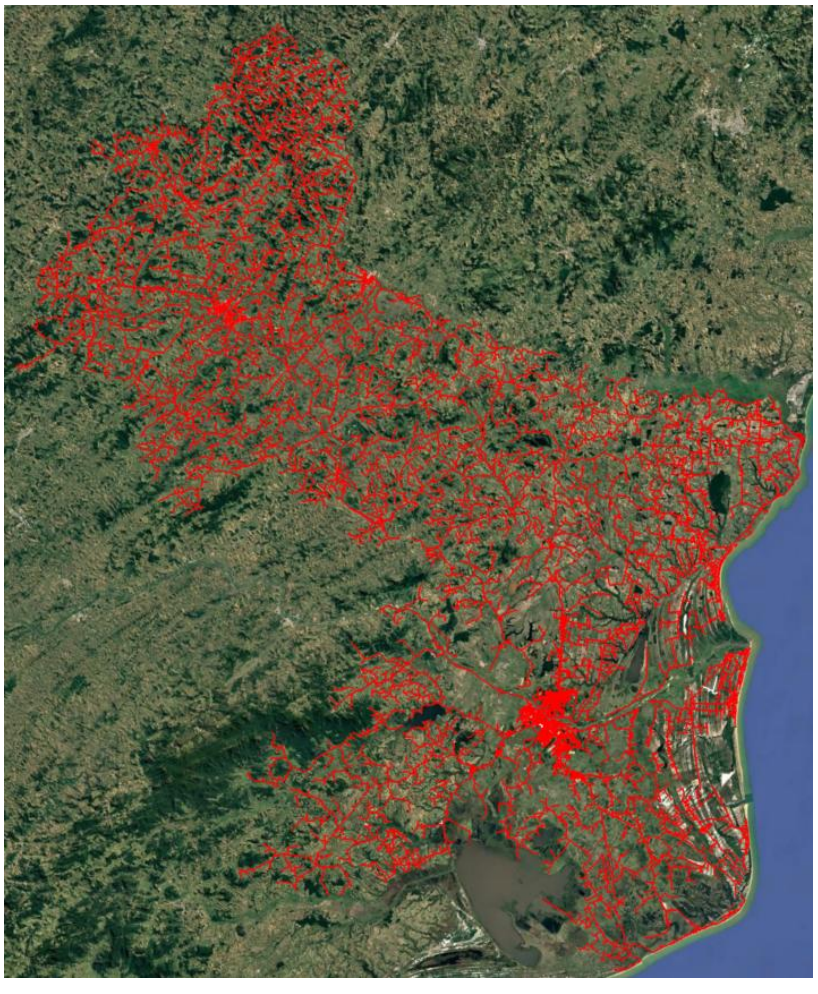

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Lagos

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Macaé

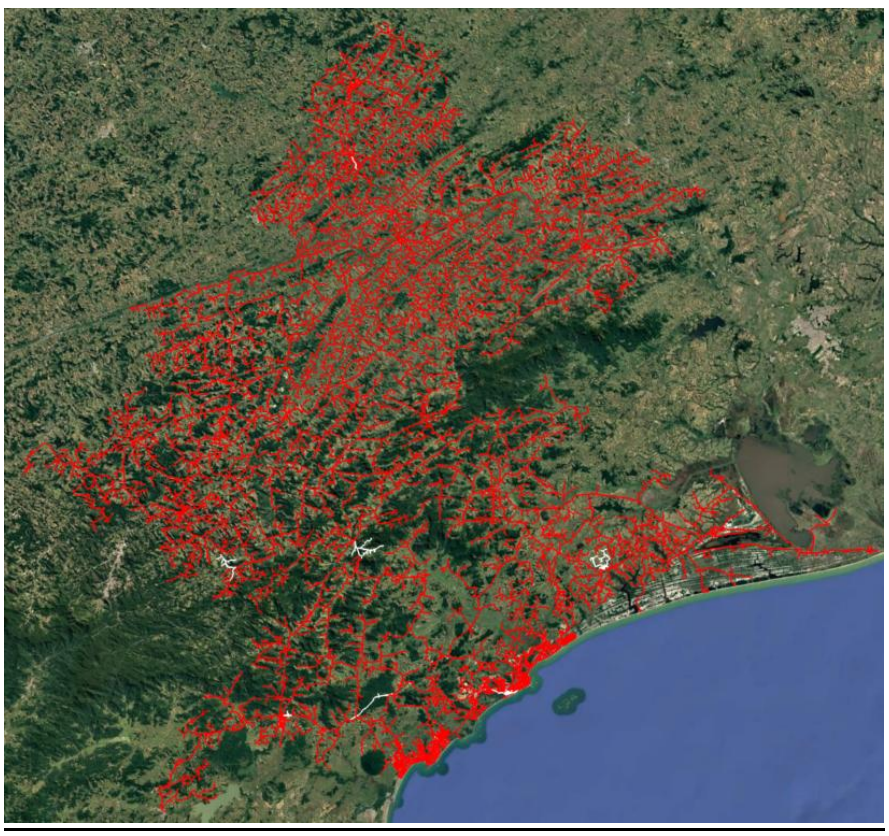

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Magé

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Sul

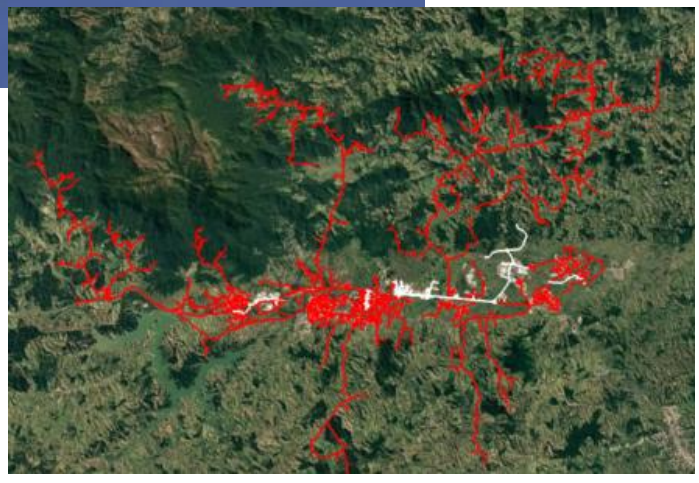

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico São Gonçalo

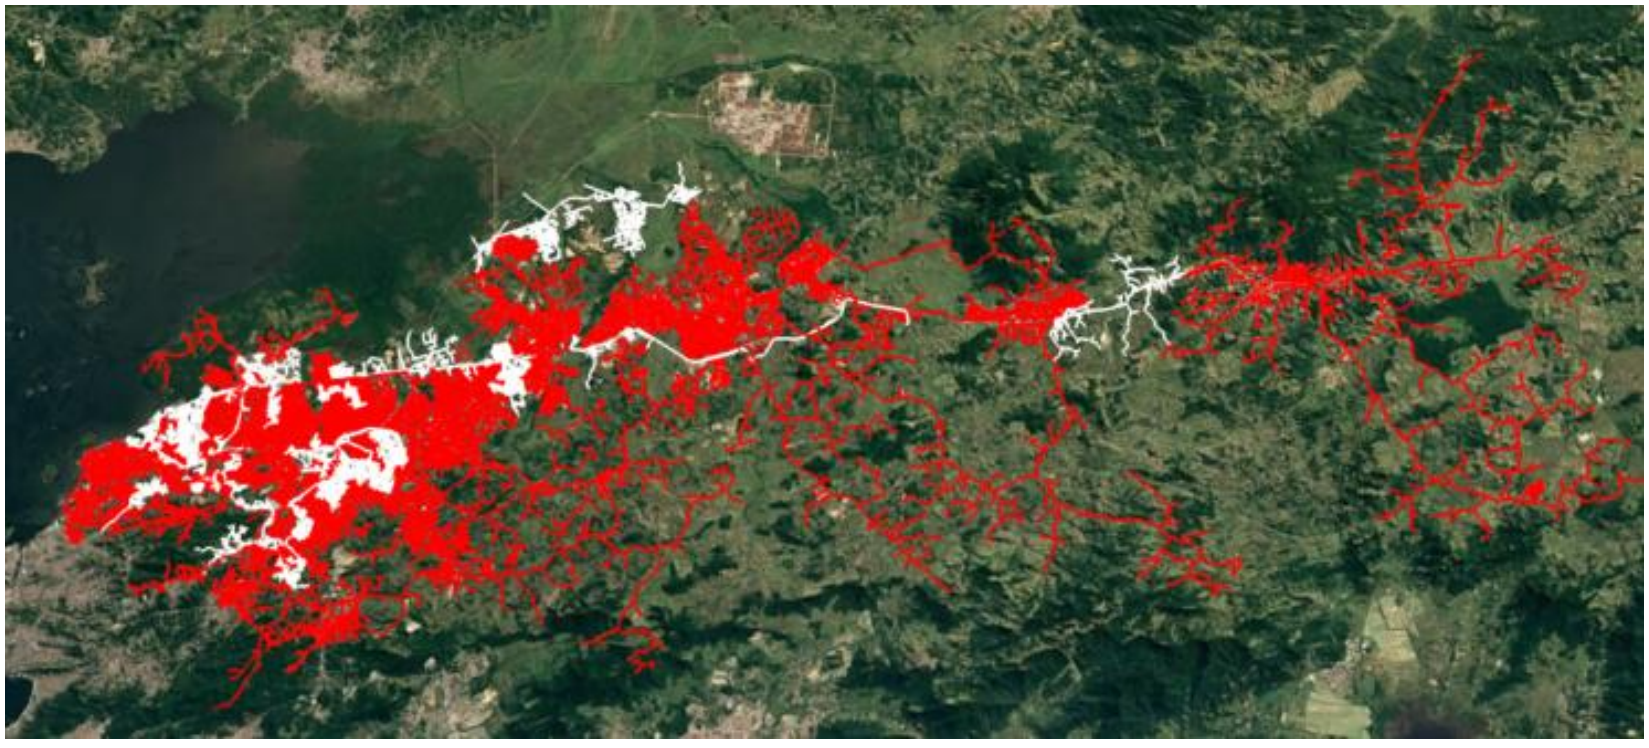

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Serrana

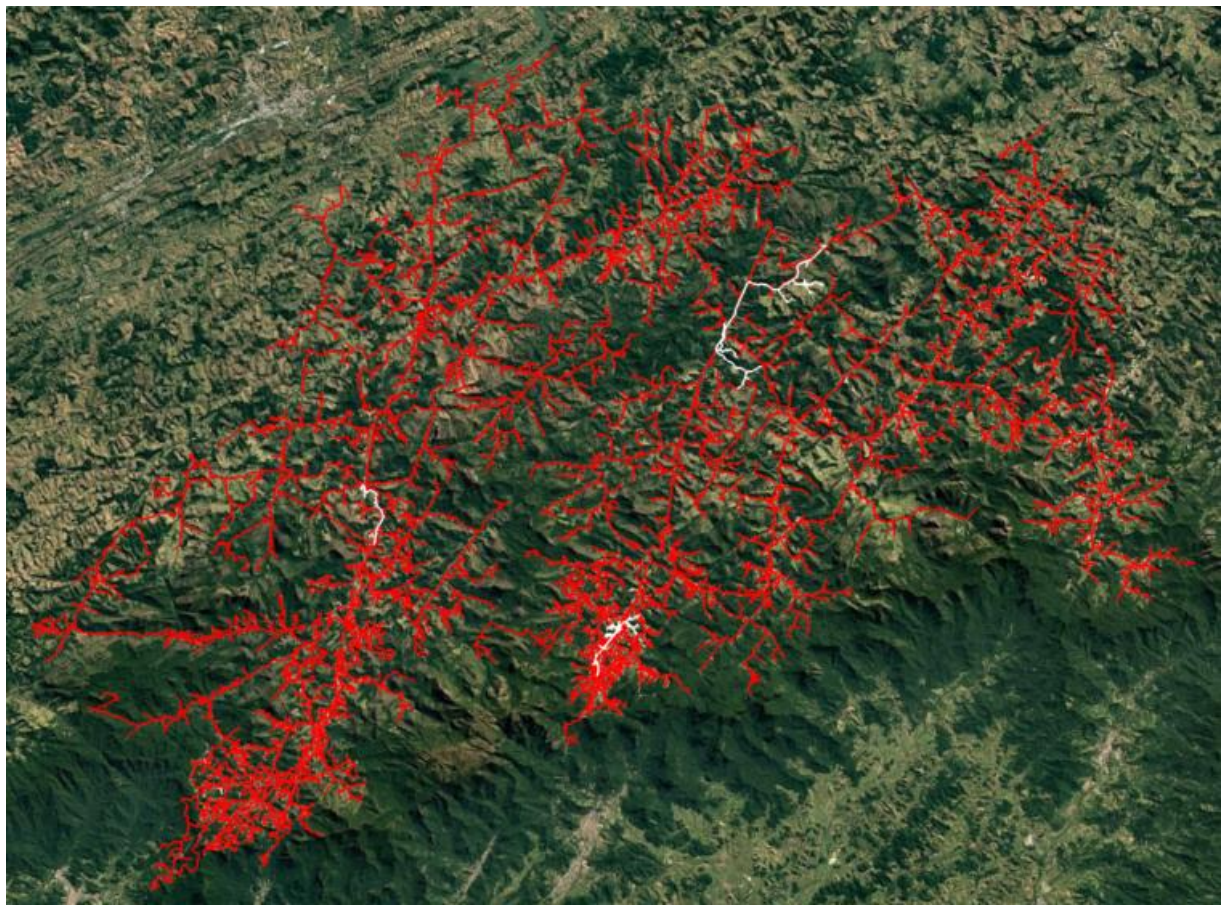

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Niterói

3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ

Além do mapa geoelétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas

Diagrama Unifilar Campos

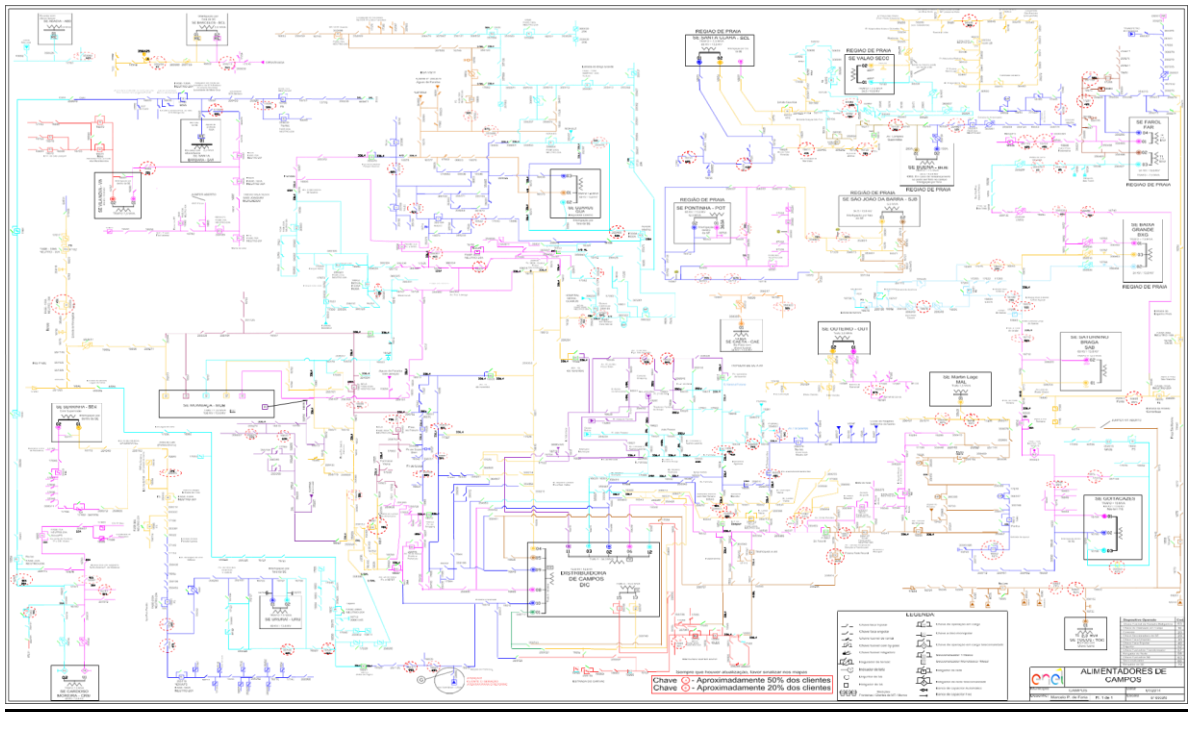

Diagrama Unifilar Lagos

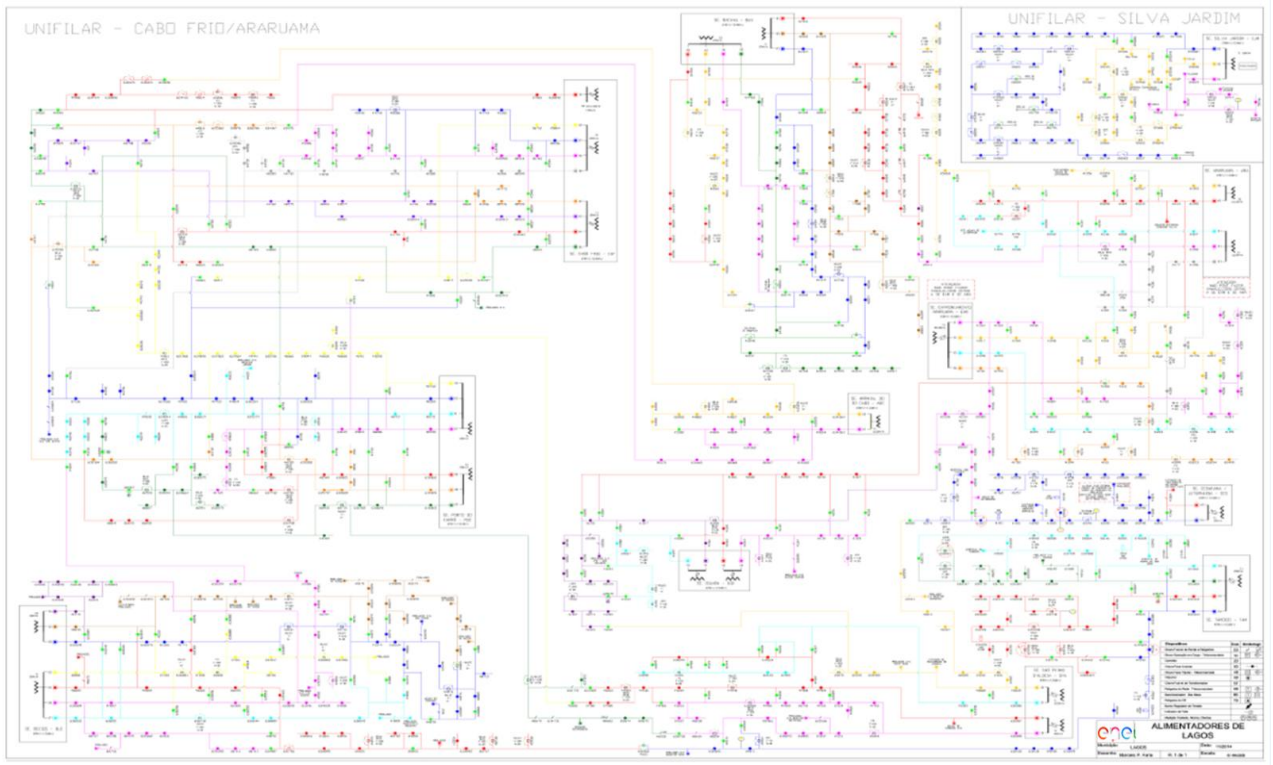

Diagrama Unifilar Macaé

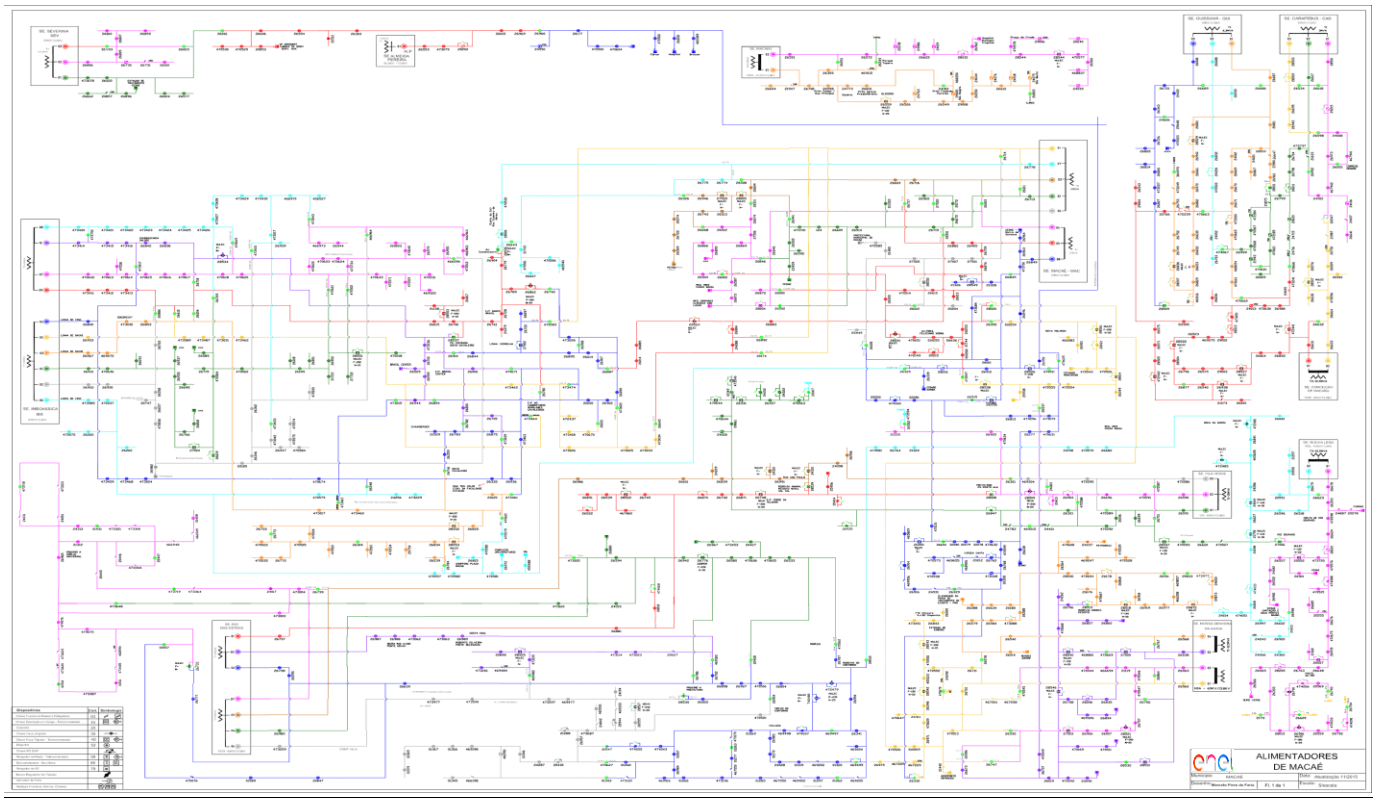

Diagrama Unifilar Magé

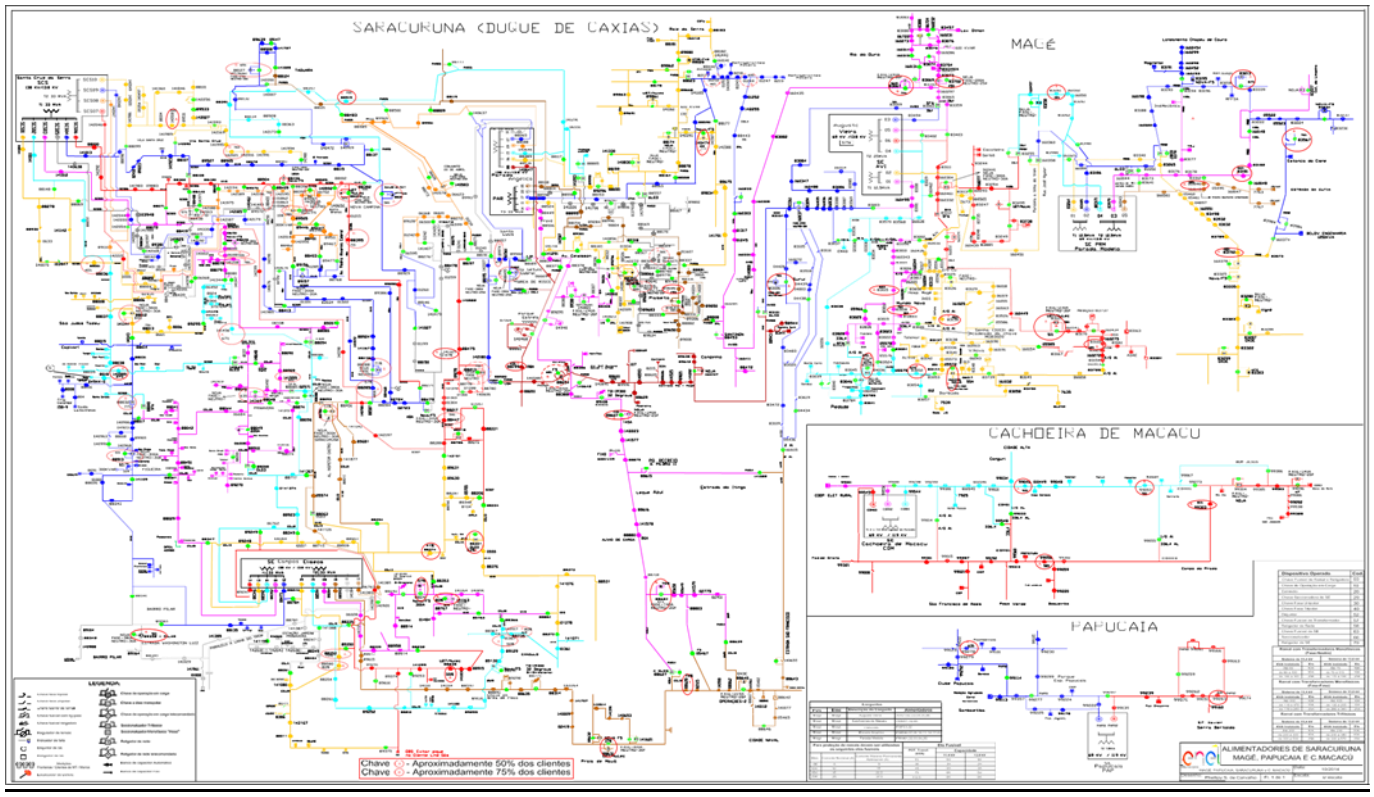

Diagrama Unifilar Niterói

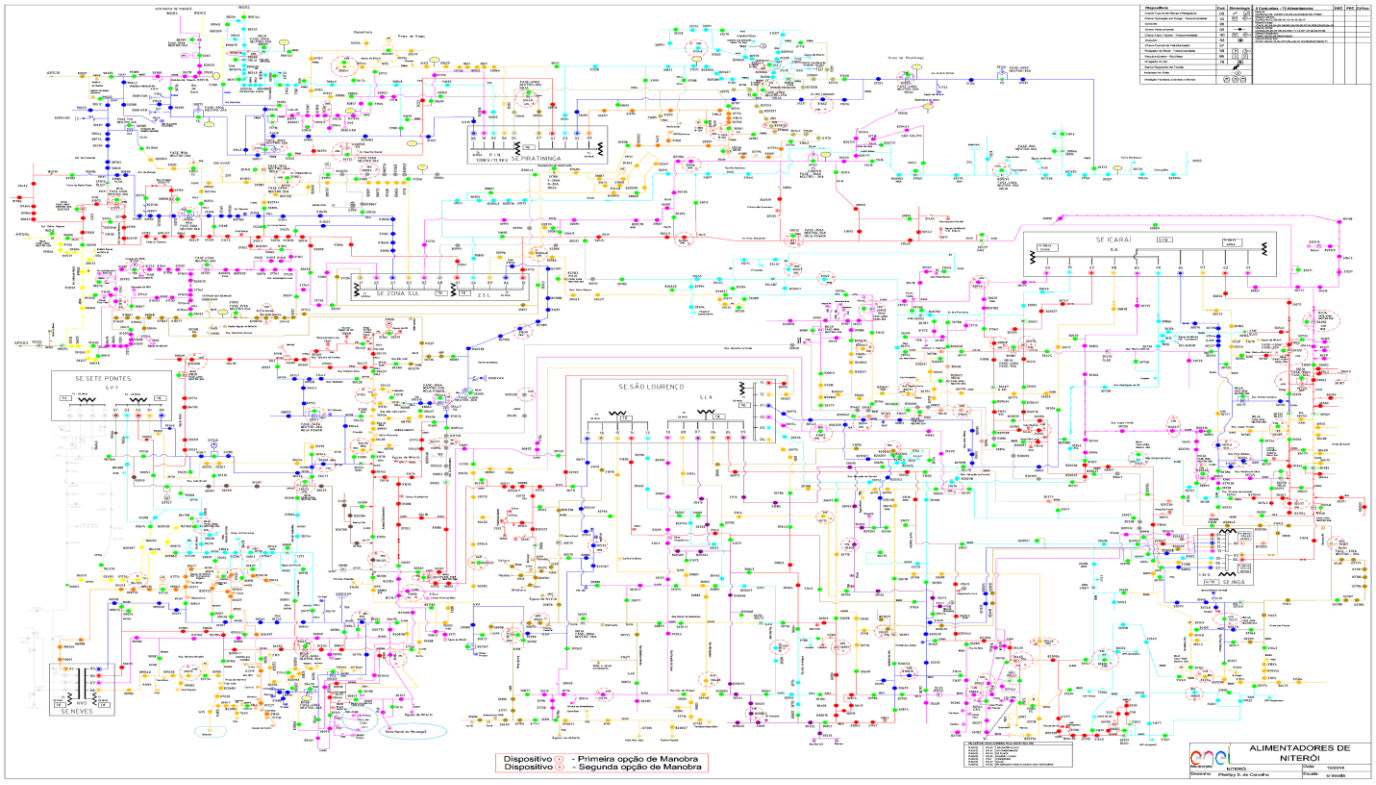

Diagrama Unifilar São Gonçalo

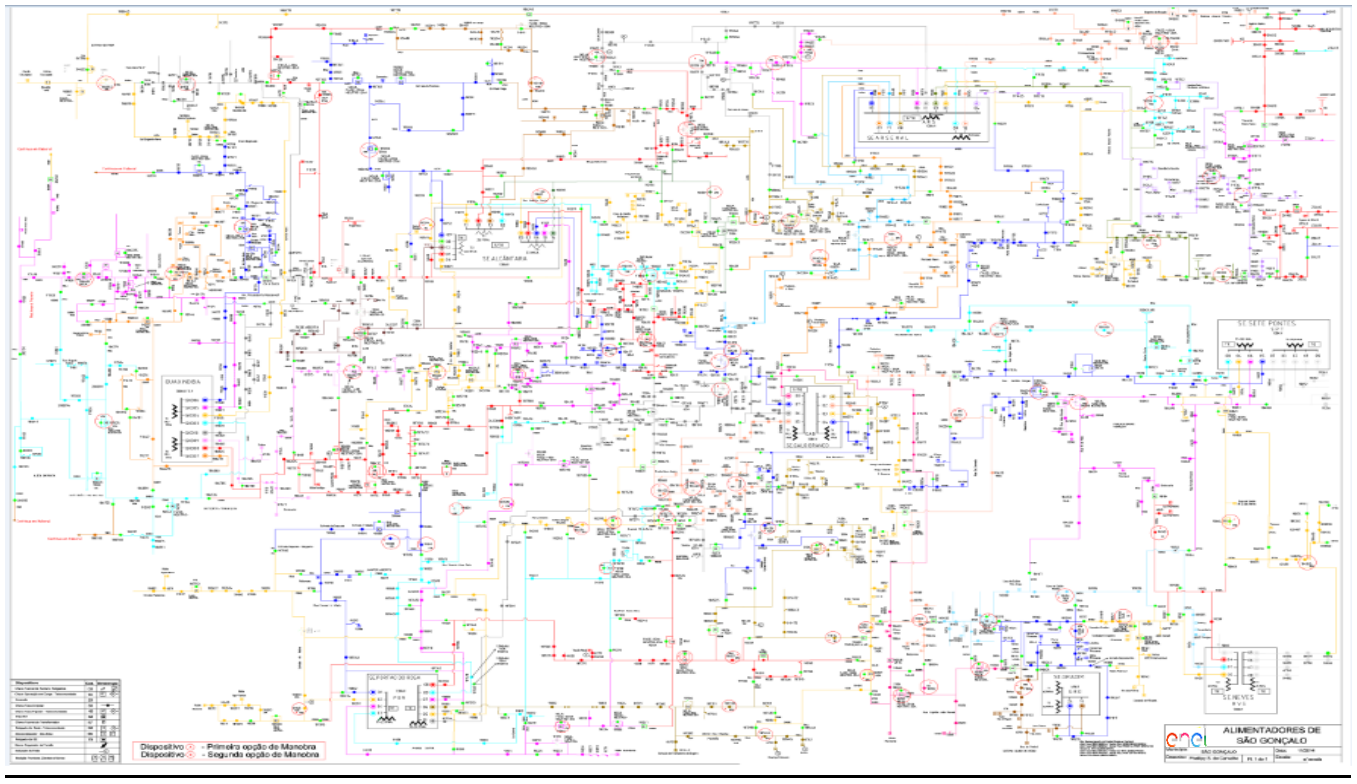

Diagrama Unifilar Serrana

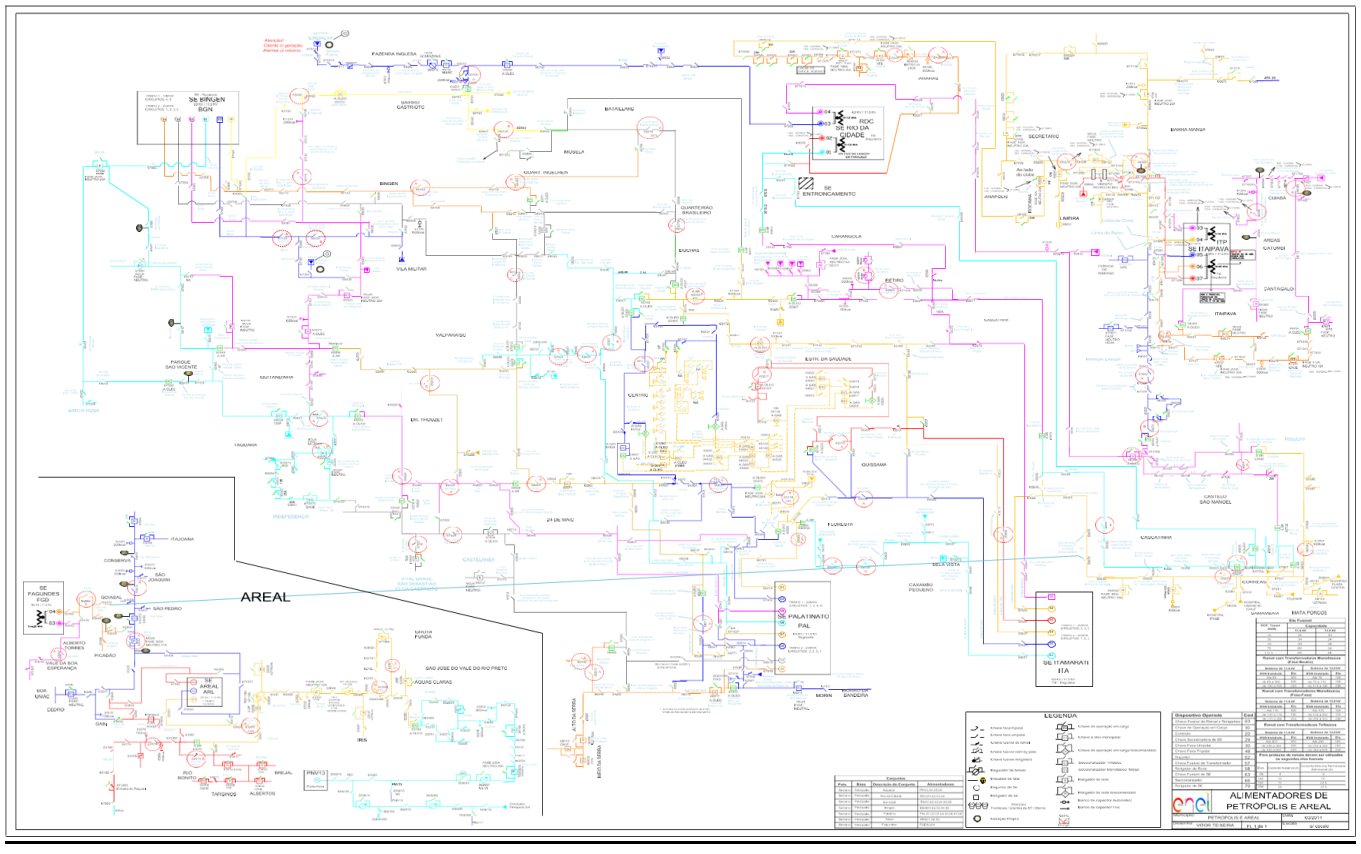

Diagrama Unifilar Angra dos Reis

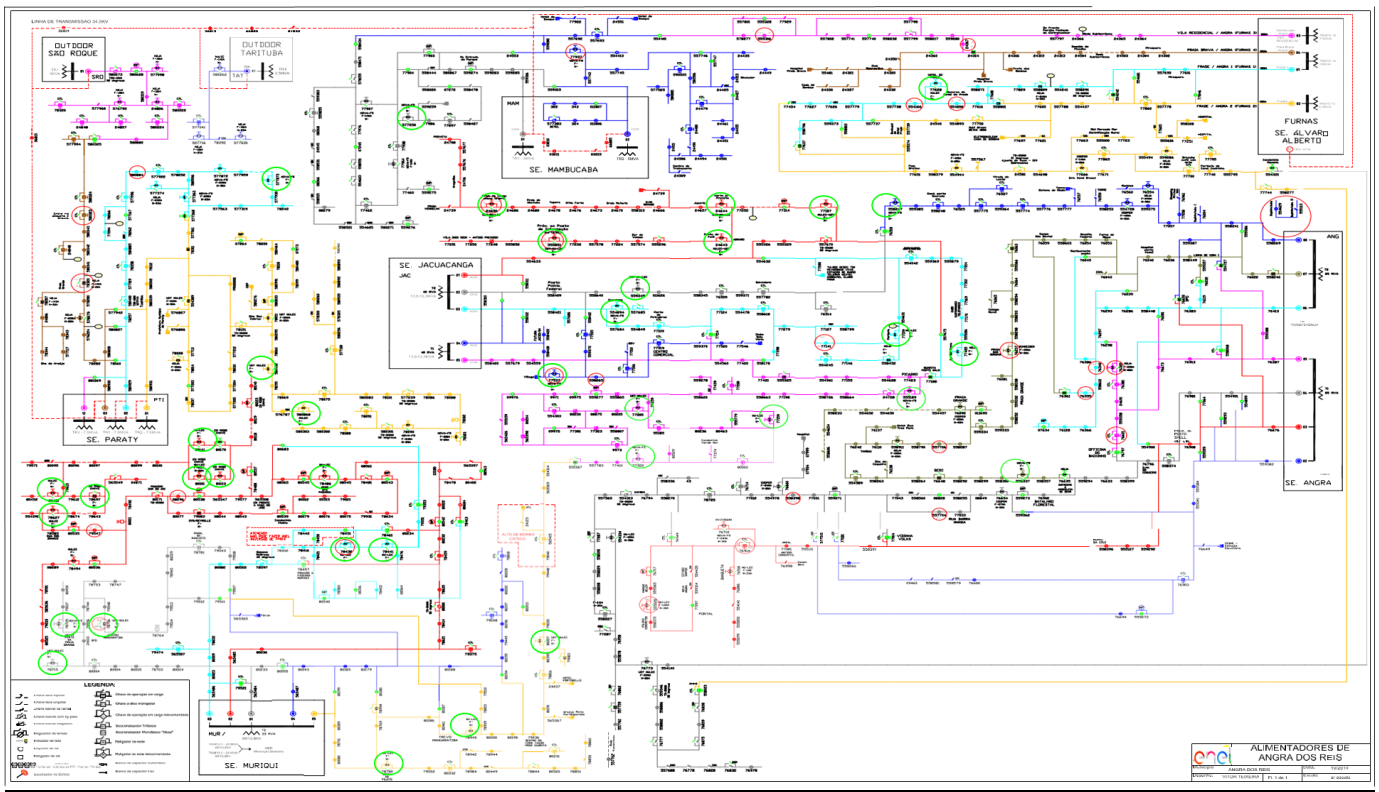

Diagrama Unifilar Resende

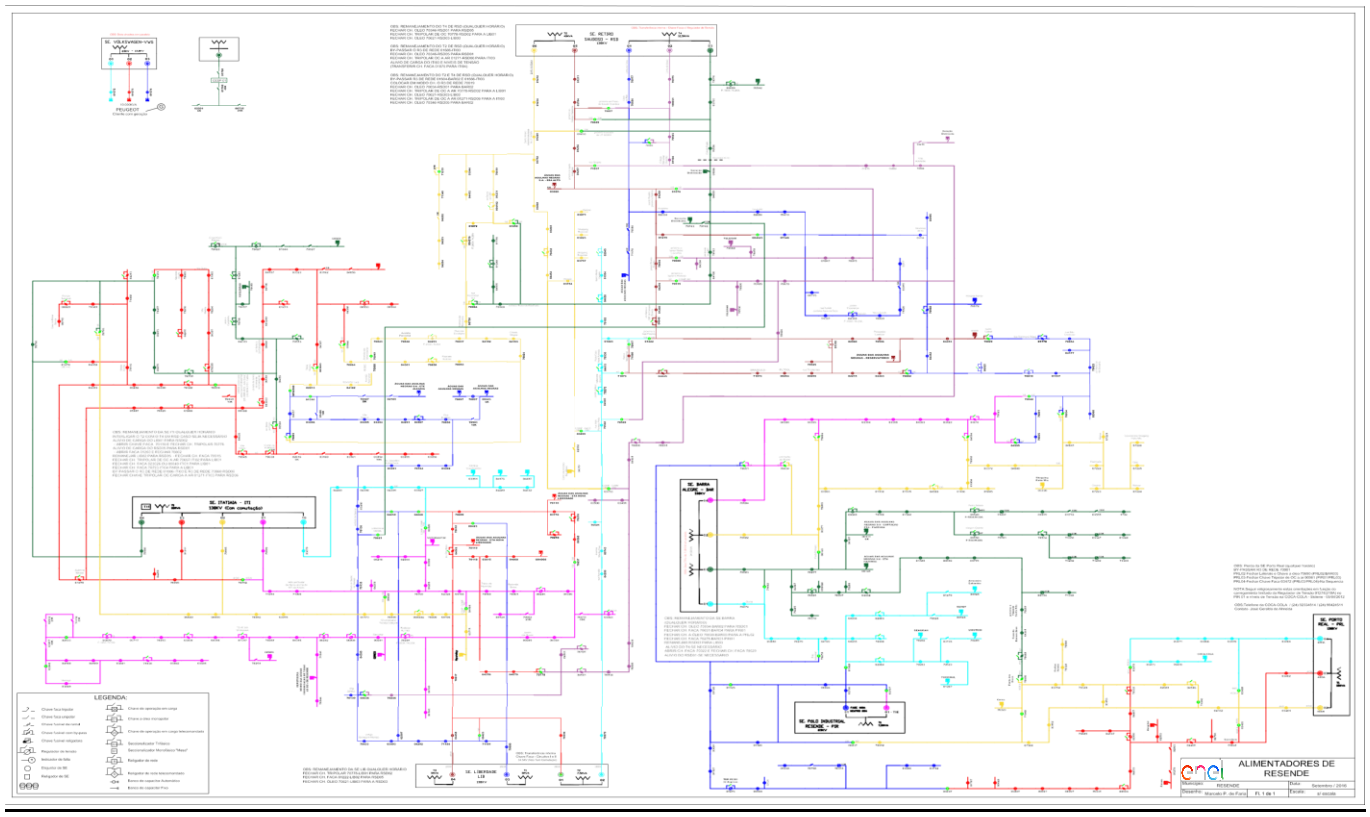

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas consequências em 121 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ABD	ABD	62	MAM	MAMBUCABA
2	ACU	AÇU	63	MAR	MARICÁ
3	ALC	ALCÂNTARA	64	MBU	MACABU
4	ALP	ALMEIDA PEREIRA	65	MIR	MIRACEMA
5	ANG	ANGRA DOS REIS	66	MOB	MOMBAÇA
6	ANG-FURNAS	ANGRA-FURNAS	67	MPA	MARIA PAULA
7	ARA	ARARUAMA	68	MUR	MURIQUI
8	ARC	ARRAIAL DO CABO	69	NAT	NATIVIDADE
9	ARL	AREAL	70	NPA	NOVA PARADA ANGÉLICA
10	ARS	ARSENAL	71	NSA	NOSSA SENHORA DA AJUDA
11	AVI	AUGUSTO VIEIRA	72	NVS	NEVES
12	BAR	BARRA	73	OUT	OUTEIRO
13	BAX	BACAXÁ	74	PAL	PALATINATO
14	BCL	BARCELOS	75	PAP	PAPUCAIA
15	BGN	BINGEN	76	PAR	PARADA ANGÉLICA
16	BJD	BOM JARDIM	77	PDR	PORTÃO DO ROSA
17	BOJ	BOM JESUS	78	PIN	PIRATININGA
18	BRL	BARRA ALEGRE	79	PNV	PONTE NOVA
19	BUE	BUENA	80	POC	PORTO DO CARRO
20	BUZ	BÚZIOS	81	POT	PONTINHA
21	BXG	BAIXA GRANDE	82	PRL	PORTO REAL
22	CAB	CABIÚNAS	83	PRM	PARADA MODELO
23	CAE	CAETÁ	84	PTI	PARATI
24	CAF	CABO FRIO	85	PTM	PATRIMÔNIO
25	CAM	CAMBUCI	86	QUI	QUISSAMÃ
26	CAR	CARAPEBUS	87	RBN	RIO BONITO
27	CAS	CASIMIRO DE ABREU	88	RDC	RIO DA CIDADE
28	CDM	CACHOEIRAS DE MACACU	89	RDO	RIO DAS OSTRAS
29	CED	CEDAEMA	90	ROL	ROCHA LEÃO
30	CEL	CAMPOS ELÍSEOS	91	RSD	RETIRO SAUDOSO
31	CESP	PALMITAL	92	SAB	SATURNINO BRAGA
32	CMB	CONCEIÇÃO DE MACABU	93	SAF	SÃO FIDÉLIS
33	CQT	CONQUISTA	94	SAP	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
34	CRM	CARDOSO MOREIRA	95	SAR	SANTA BÁRBARA
35	CRZ	CRUZAMENTO	96	SCL	SANTA CLARA
36	DIC	DISTRIBUIDORA DE CAMPOS	97	SCS	SANTA CRUZ DA SERRA
37	EAR	ENTRONCAMENTO DE ARARUAMA	98	SEC	SECRETÁRIO
38	FAG	FAGUNDES	99	SER	SERRINHA
39	FAR	FAROL	100	SEV	SEVERINA
40	FRL	FRANCO AMARAL	101	SJA	SILVA JARDIM

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
41	GAB	GALO BRANCO	102	SJB	SÃO JOÃO DA BARRA
42	GOI	GOITACAZES	103	SLR	SÃO LOURENÇO
43	GUA	GUARUS	104	SPA	SÃO PEDRO DA ALDEIA
44	GXD	GUAXINDIBA	105	SPT	SETE PONTES
45	IBS	IMBOASSICA	106	SRO	SÃO ROQUE
46	ICA	ICARAÍ	107	TAG	TANGUÁ
47	IGB	IGUABA	108	TAM	TAMOIOS
48	ING	INGÁ	109	TAP	TAPERA
49	INO	INOÃ	110	TAT	TARITUBA
50	ITA	ITAMARATI	111	TER	TERESÓPOLIS
51	ITB	ITAMBI	112	TOC	TOCOS
52	ITC	ITAOCARA	113	TRB	TROMBETAS
53	ITI	ITATIAIA	114	TRM	TRAJANO DE MORAES
54	ITL	ITALVA	115	URU	URURAÍ
55	ITO	ITAORNA	116	VAS	VALÃO SECO
56	ITP	ITAIPAVA	117	VDP	VENDA DAS PEDRAS
57	ITR	ITAPERUNA	118	VIN	VILA NOVA
58	JAC	JACUACANGA	119	VIV	VILA VERDE
59	LIB	LIBERDADE	120	VPA	VAL DE PALMAS
60	MAC	MACAÉ	121	ZSL	ZONA SUL
61	MAL	MARTINS LAJE			

3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 62 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ANGRA DOS REIS	32	MANGARATIBA
2	APERIBÉ	33	MARICÁ
3	ARARUAMA	34	MIRACEMA
4	AREAL	35	NATIVIDADE
5	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	36	NITERÓI
6	ARRAIAL DO CABO	37	NOVA FRIBURGO
7	BOM JARDIM	38	PARAÍBA DO SUL
8	BOM JESUS DO ITABAPOANA	39	PARATY
9	CABO FRIO	40	PETRÓPOLIS
10	CACHOEIRAS DE MACACU	41	PORCIÚNCULA
11	CAMBUCÍ	42	PORTO REAL
12	CAMPOS DOS GOYTACAZES	43	QUISSAMÃ
13	CANTAGALO	44	RESENDE
14	CARAPEBUS	45	RIO BONITO
15	CARDOSO MOREIRA	46	RIO DAS OSTRAS
16	CASIMIRO ABREU	47	SANTA MARIA MADALENA
17	CONCEIÇÃO DE MACABU	48	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
18	CORDEIRO	49	SÃO FIDÉLIS
19	DUAS BARRAS	50	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
20	DUQUE DE CAXIAS	51	SÃO GONÇALO
21	GUAPIMIRIM	52	SÃO JOÃO DA BARRA
22	IGUABA GRANDE	53	SÃO JOSÉ DE UBÁ
23	ITABORAÍ	54	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
24	ITALVA	55	SÃO PEDRO DA ALDEIA
25	ITAOCARA	56	SAQUAREMA
26	ITAPERUNA	57	SILVA JARDIM
27	ITATIAIA	58	TANGUÁ
28	LAJE DO MURIAÉ	59	TERESÓPOLIS
29	MACAÉ	60	TRAJANO DE MORAIS
30	MACUCO	61	TRÊS RIOS
31	MAGÉ	62	VARRE-SAI

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03357638	17/12/2025 04:34:38	17/12/2025 09:24:30	SUL	ITO	5.016,00	37.610,69	Defeito entre AN80245 E AN81044. Causa original: Árvore tombada.
BA03357688	17/12/2025 03:52:26	18/12/2025 15:24:00	SUL	MUR	7.145,00	34.132,46	Defeito entre os RDs AN554334 e AN559451, pendente partido na AN76969. Localizado 30 metros de cabo 2AL partidos na fase C, próximos dos pontos AN55610 e AN76846. Inspecionando o trecho entre a CTL AN559061 e RD AN554944. Causa Original: Árvore tombada.
BA03357592	17/12/2025 09:42:25	18/12/2025 01:35:00	SÃO GONÇALO	GXD ARS	5.041,00	13.392,03	Localizado vegetação pegando na rede a jusante do Secc TE61043, ás 15h30mim localizado galho sobre a rede MT a jusante da CU TE70831. Causa Original: Vegetação.
BA03357994	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 16:25:00	SERRANA	ITA	1.947,00	10.897,43	Localizado isolador tombado na fase B, próximo do transformador CF49239. Localizado ponto na fase C da RG DAT da CTL CF637484.Localizado vegetações sobre a rede ao longo da SEC CF634356. Causa Original: Árvore tombada.
BA03358102	17/12/2025 22:03:33	18/12/2025 03:06:09	LAGOS	TAM	14.273,00	10.669,46	Foi encontrado isolador quebrado próximo ao transformador CP15822. Causa Original: Galho / Folha.
BA03358128	17/12/2025 06:45:21	17/12/2025 15:33:51	MACAÉ	IBS	5.097,00	8.275,66	Localizado isolador quebrado na fase A, próximo do ponto MG89028. Localizado vegetação sobre a rede próximo do ponto G103946. Causa Original: Galho / Folha.
BA03357428	17/12/2025 22:20:28	18/12/2025 04:18:14	MACAÉ	ITC	7.327,00	7.339,20	Cabo partido energizado no solo à montante do transformador PE67608 - PE109 - 24 999099311. Causa Original: Vegetação.

BA03357072	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 20:55:50	MAGÉ	CDM	1.854,00	7.234,34	Localizado regulador de tensão I442517. Proteção: 50A. Causa Original: Galho / Folha.
BA03359420	15/12/2025 10:03:33	15/12/2025 16:31:01	CAMPOS	ITR	685,00	6.889,28	Localizado condutor partido a montante do transformador PE65669 e pendente partido da fusível PE872310. Proteção: N/S. Fechado o alimentador PAL06 normalizando 1100 clientes. Fechado a CTL de encontro normalizando 1472 clientes. Fechado CTL 872453 normalizando 387 clientes. Fechado CTL PE872412 normalizando 1.042 clientes. Causa Original: Vegetação.
0027318385	18/12/2025 10:02:00	18/12/2025 18:00:00	CAMPOS	SAR	223,00	3.561,94	Chave fusível 871134 aberta, efetuado troca de elo 6K. Causa Original: Vegetação.
BA03357998	17/12/2025 09:47:26	17/12/2025 13:55:15	NITERÓI	MAR	8.606,00	3.307,88	Abertura de emergência devido a condutor partido AN559860. Causa Original: Árvore tombada.
0027321305	19/12/2025 19:52:03	20/12/2025 11:17:31	MAGÉ	CDM	142,00	3.148,18	Localizado vegetação sobre a rede a montante da CTL PE873426. Proteção: SIR. Fechado o RD PE66237 normalizando 113 clientes. Fechado a CTL PE873426 normalizando 29 clientes. Obs.: O religador desarmou falhado. 106. Obsd02: Atender pela manhã picadão e porteiras fechadas sem contato com os cliente. Causa Original: Vegetação.
0027333507	17/12/2025 18:20:48	19/12/2025 03:20:00	SÃO GONÇALO	GXD	135,00	2.485,24	Foi renovado 01 elo de 6k no transformador 87778 ID APR 10188934. Causa Original: Vegetação.
BA03358172	17/12/2025 18:04:27	17/12/2025 23:58:10	NITERÓI	INO	7.466,00	1.613,38	Na Fusível intermediária, substituído elo de k nas fases A/B/C. Causa Original: Galho / Folha.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	as	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento

Dispositivo	Quantidade
Base Fusível	1289
Chave Automática	1
Chave Unipolar	122
Disjuntor Média	252
Jumper	48
Religadora Automática	866
Total Geral	**2578**

Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.
Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 15 a 20 de Dezembro de 2025, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípica.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

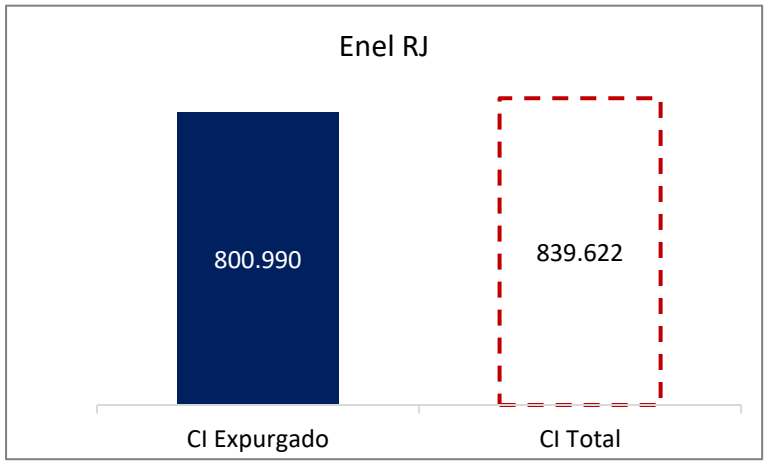

Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 800.990 (95% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentado uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.

Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

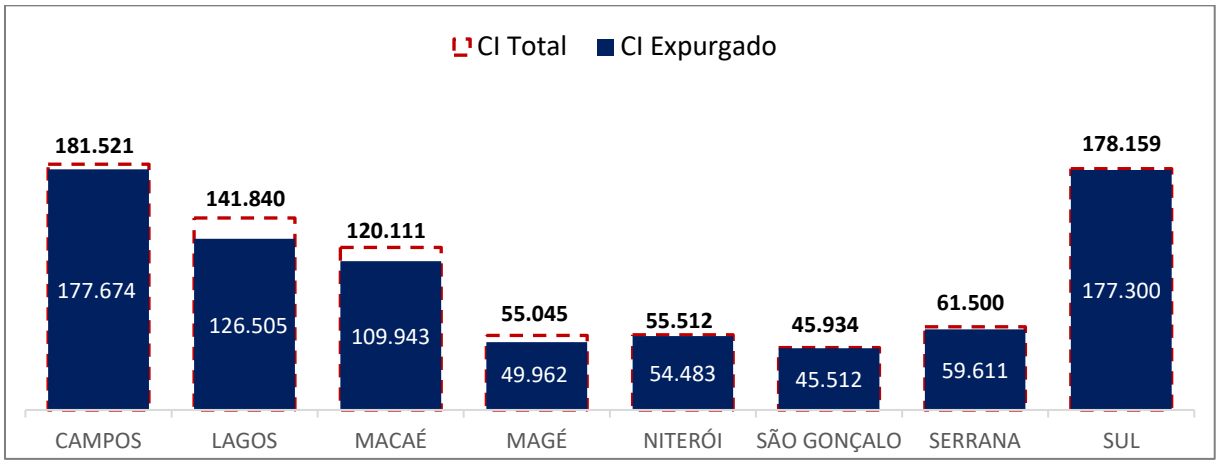

As Regionais Campos, Lagos e Sul foram as mais afetadas, representando 60% (481.479 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 1.863.215,29 CHI (96% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

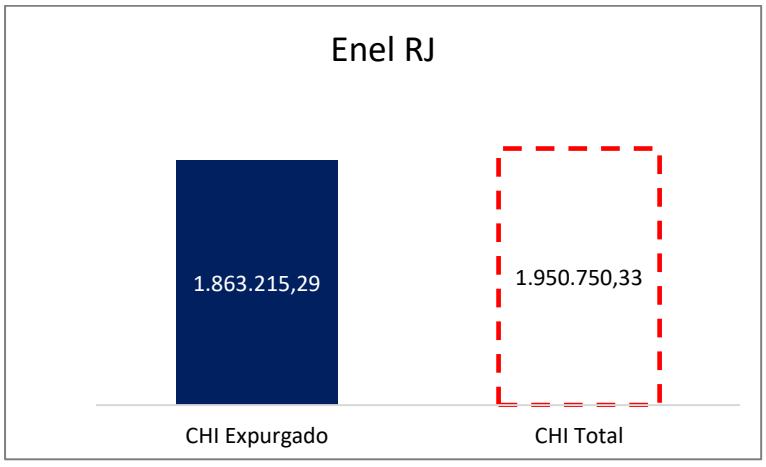

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

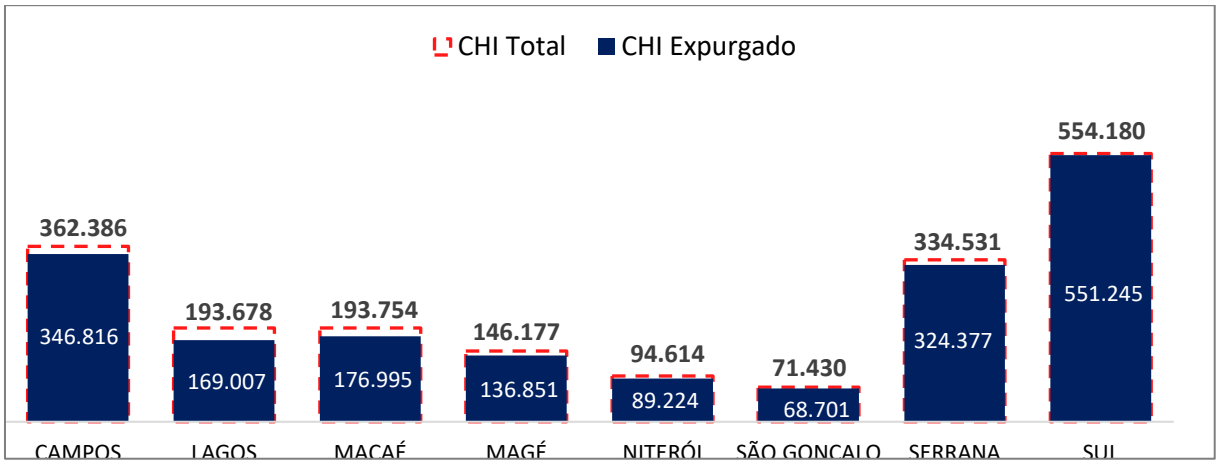

As Regionais Campos, Serrana e Sul foram as que sofreram os maiores impactos, representando 66% (1.22.437) da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

Relatório: ISE 19 - 12/2025 – RJ		Evento: ISE 19 - 12/2025 – RJ		Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
					15/12/2025 00:00:00	20/12/2025 23:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Regionais Campos, Lagos, Macaé, Magé, Niterói, São Gonçalo, Serrana e Sul.						
ITEM	DESCRIÇÃO				VALOR	UNIDADE
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento				596	min
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento				33	min
3	Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.				86	min
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento				62	-
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento				121	-
6	Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis				15/12/2025 04:17	dd/mm/aaaa hh:mm
7	Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis				20/12/2025 21:38	dd/mm/aaaa hh:mm
8	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis				1.863.215,29	hora
9	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis				800.990	-
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)				8,92	hora
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis				146,56	hora

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 3.637 atendimentos realizados por 2.165 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 2.165 equipes trabalharam no atendimento de 3.639 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	20/12/2025
CAMPOS	USUAL	47	51	46	51	49	50
CAMPOS	ADICIONAL	42	43	66	80	58	31
CAMPOS	TOTAL	89	94	112	131	107	81
LAGOS	USUAL		43	40	42	43	42
LAGOS	ADICIONAL		14	52	54	62	33
LAGOS	TOTAL		57	92	96	105	75
MACAÉ	USUAL	49	49	49			
MACAÉ	ADICIONAL	44	61	77			
MACAÉ	TOTAL	93	110	126			
MAGÉ	USUAL		29	30			
MAGÉ	ADICIONAL		0	6			
MAGÉ	TOTAL		29	36			
NITERÓI	USUAL			31			
NITERÓI	ADICIONAL			22			
NITERÓI	TOTAL			53			
SERRANA	USUAL	40	40	40	40	40	40
SERRANA	ADICIONAL	35	34	42	61	49	30
SERRANA	TOTAL	75	74	82	101	89	70
SUL	USUAL			24	24		
SUL	ADICIONAL			27	20		
SUL	TOTAL			51	44		
SÃO GONÇALO	USUAL		19	17			
SÃO GONÇALO	ADICIONAL		31	26			
SÃO GONÇALO	TOTAL		50	43			

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	20/12/2025
CAMPOS	Tempo de Preparação (Min.)	550	552	754	613	699	661
CAMPOS	Tempo de Deslocamento (Min.)	32	31	36	33	28	32
CAMPOS	Tempo de Execução (Min.)	70	120	153	124	119	89
LAGOS	Tempo de Preparação (Min.)		387	378	382	402	444
LAGOS	Tempo de Deslocamento (Min.)		34	34	32	34	34
LAGOS	Tempo de Execução (Min.)		42	49	43	70	54
MACAÉ	Tempo de Preparação (Min.)	418	664	529			
MACAÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)	27	29	31			
MACAÉ	Tempo de Execução (Min.)	60	122	98			
MAGÉ	Tempo de Preparação (Min.)		612	848			
MAGÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)		26	32			
MAGÉ	Tempo de Execução (Min.)		65	61			
NITERÓI	Tempo de Preparação (Min.)			395			
NITERÓI	Tempo de Deslocamento (Min.)			28			
NITERÓI	Tempo de Execução (Min.)			74			
SERRANA	Tempo de Preparação (Min.)	792	716	908	606	612	656
SERRANA	Tempo de Deslocamento (Min.)	39	41	40	35	36	41
SERRANA	Tempo de Execução (Min.)	68	96	102	120	90	77
SUL	Tempo de Preparação (Min.)			932	678		
SUL	Tempo de Deslocamento (Min.)			32	31		
SUL	Tempo de Execução (Min.)			70	50		
SÃO GONÇALO	Tempo de Preparação (Min.)		475	497			
SÃO GONÇALO	Tempo de Deslocamento (Min.)		35	30			
SÃO GONÇALO	Tempo de Execução (Min.)		108	99			

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

A TRIBUNA

Terca-Feira, 03 de Fevereiro de 2026

Chuvas mantêm estado do Rio em nível elevado de atenção

Os volumes de chuva acumulados nas últimas 24 horas reforçam o cenário de alerta. Petrópolis lidera os registros, com 121,6 milímetros, seguida por Duque de Caxias (102,6 mm), Magé (82,8 mm), Teresópolis (71,0 mm) e Guapimirim (56,7 mm). O mapa de Monitoramento do Risco Hidrológico da Defesa Civil indica grande parte do território fluminense em nível alto de atenção, orientando ações em campo e o envio de alertas à população.

A tribuna
Data: 18/12/2025

https://atribunarj.com.br/materia/chuvas-mantem-estado-do-rio-em-nivel-elevado-de-atencao

DIÁRIO doRIO

Abastecimento é impactado por chuvas em municípios da Região Metropolitana e interior do RJ

As fortes chuvas desta quarta-feira (17/12) provocaram a interrupção do abastecimento de água em áreas da Região Metropolitana e do interior do Rio de Janeiro,

Por **Quintino Gomes Freire** - 17 de dezembro de 2025

Na **Baixada Fluminense**, a **Cedae** precisou paralisar o **Sistema Acari** e a **Estação de Tratamento de Água (ETA) Japeri** para controle da qualidade da água captada nos mananciais. Com isso, houve suspensão do abastecimento em bairros de **Belford Roxo**, **Duque de Caxias**, **Japeri**, **Nova Iguaçu** e **Queimados**. Também tiveram a operação interrompida a **ETA Taquara**, em Duque de Caxias, e as Unidades de Tratamento **Santo Aleixo** e **Piabetá**, que abastecem áreas de **Magé**, todas sob gestão da **Águas do Rio**.

Diário do rio
Data: 17/12/2025

https://diariodorio.com/abastecimento-e-impactado-por-chuvas-em-municipios-da-regiao-metropolitana-e-interior-do-rj/

OTEMPO

Magé deve ter um dia com raios e trovões nesta terça-feira (16)

Magé terá temperaturas variando entre 18°C e 37°C.

16 de dezembro de 2025 | 00:43

Magé (RJ) deve ter um dia com pancadas intensas nesta terça-feira (16). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 18°C e 37°C, com alta probabilidade de pancadas intensas ao longo do dia.

OTEMPO
Data: 16/12/2025

https://www.otempo.com.br/tempo/2025/12/16/mage-deve-ter-um-dia-com-raios-e-trovoes-nesta-terca-feira-16

REGISTRO POLO MAGÉ

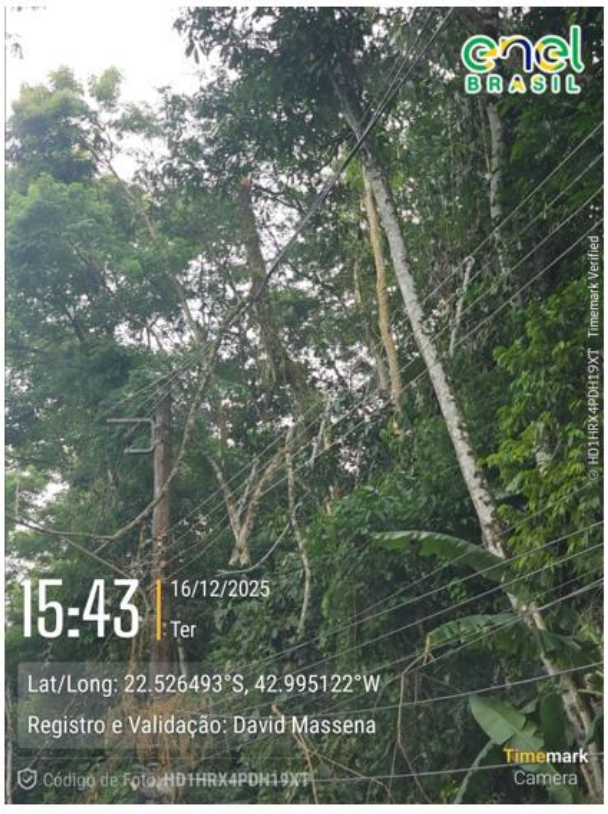

Registro Polo Magé - 0027303563 - Parada Modelo
Data: 16/12/2025

Registro Polo Magé - Caxias
Data: 16/12/2025

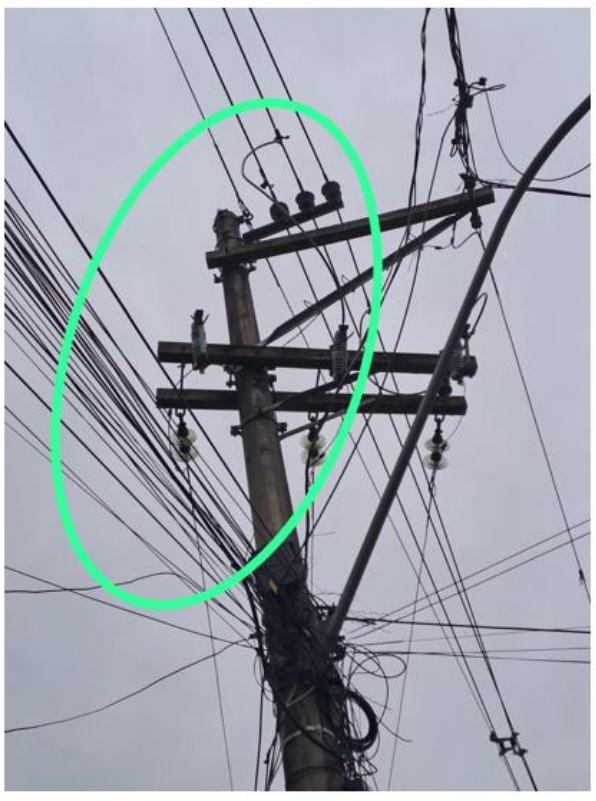

Registro Polo Magé - 0027293817 - Santa Cruz da Serra
Data: 16/12/2025

REGISTRO POLO MAGÉ

Registro Polo Magé - 0027336669 - Parada Modelo
Data: 17/12/2025

Registro Polo Magé - 0027336669 - Parada Modelo
Data: 17/12/2025

Registro Polo Magé - 0027339321 - Santa Cruz da Serra
Data: 17/12/2025

Registro Polo Magé - 0027292495 - Parada Modelo
Data: 17/12/2025

Registro Polo Magé - BA03355570 - Parada Modelo
Data: 17/12/2025

Defesa Civil informa que há previsão de pancadas isoladas de chuva

18/12/2025 14:28:00 - Jornalista: Equipe Secom

https://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/defesa-civil-informa-que-ha-previsao-de-pancadas-isoladas-de-chuva

REGISTRO POLO MACAÉ

Emburo– 15/12/25
BA03355402

Cidade Praiana– 16/12/25
BA03357082

Santo Antônio do Imbé– 17/12/25
27304405

Chuvas provocam deslizamento, alagamentos e quedas de árvores em Campos

RJ-228 teve liberação parcial após deslizamento; Defesa Civil segue monitorando áreas de risco.

Por Renato Filho, g1 — Campos dos Goytacazes
17/12/2025 20h03 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2025/12/17/chuvas-provocam-deslizamento-alagamentos-e-quedas-de-arvores-em-campos.ghtml

O TEMPO > Previsão do Tempo

INMET emite alerta amarelo de chuvas intensas com risco de corte de energia em Campos dos Goytacazes e Região até segunda-feira (19)

INMET emite alerta de perigo potencial para Campos dos Goytacazes e região

19 de janeiro de 2026 | 14:59

https://www.otempo.com.br/tempo/2026/1/19/inmet-emite-alerta-amarelo-de-chuvas-intensas-com-risco-de-corte-de-energia-em-campos-dos-goytacazes-e-regiao-ate-segunda-feira-19

REGISTRO POLO CAMPOS

27289903 – 15/12/2025

BA03355574 – 15/12/2025

REGISTRO POLO CAMPOS

27294511 – 16/12/2025

0027303529 – 16/12/2025

27308033 – 17/12/2025

DT27323313 – 17/12/2025

27327449 – 17/12/2025

27319717 – 17/12/2025

REGISTRO POLO CAMPOS

BA03358998 – 18/12/2025

27328361 – 18/12/2025

27338039 – 19/12/2025

27336003 – 19/12/2025

27346419 – 19/12/2025

27353531 – 20/12/2025

27352083 – 20/12/2025

https://www.instagram.com/reel/DSgYV4EDvoI/?igsh=ZWdhZTVoaTZ5b3d5

REGISTRO POLO NOROESTE

Cordeiro -17/12/25
0027307695

Bom Jardim -18/12/25
0027307795

REGISTRO POLO NOROESTE

Pádua -19/12/25
0027355563

Laranjais-20/12/25
BA03362224

São Sebastião do Alto -15/12/25
BA03356184

Portela -16/12/25
0027306323

Jornal ATRIBUNA – Niterói – 17/12/25

https://atribunarj.com.br/materia/comite-de-chuvas-e-acionado-no-estado-do-rio

Atribuna – Niterói – 17/12/25

https://atribunarj.com.br/materia/temporal-coloca-leste-fluminense-e-capital-em-alerta-nesta-quarta-feira

REGISTRO POLO NITERÓI

Marica– 17/12/2025
BA03357998

Marica– 17/12/2025
BA03357998

Marica– 17/12/2025
BA03357998

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

NECESSÁRIO SUBSTITUIÇÃO DE POSTE EMENDA DE BT PARTIDA, ARVORE TOMBADA

Data: 17/12/2025 – OSM 27322291

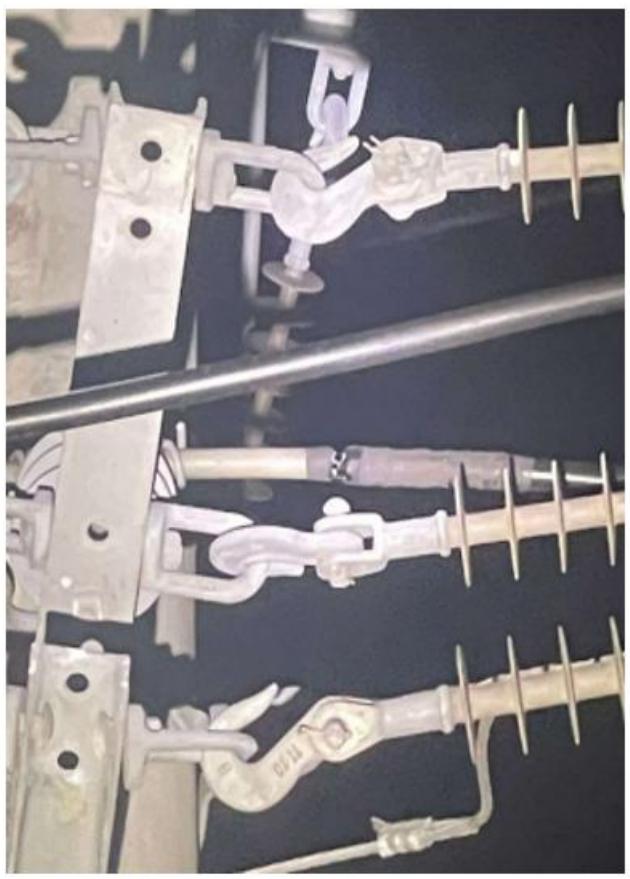

Necessário equipe de linha viva para reparar jumper partido em chave faca SG35087 -

OSM: BA03357318
Data: 17/12/2025

Frente fria traz temporais para SP e RJ e deixa tempo instável em todo o país; veja previsão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acumulados de chuva podem superar os 100 milímetros diários entre terça e quarta-feira (17).

Por Júlia Carvalho, g1
16/12/2025 00h01 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2025/12/16/frente-fria-traz-temporais-para-sp-e-rj-e-deixa-tempo-instavel-em-todo-o-pais-veja-previsao.ghtml

Rio tem previsão de mais chuva nesta quinta; tempo melhora no final de semana

Climatempo indica instabilidade até sexta-feira (19) e elevação gradual das temperaturas, com sol predominando no domingo (21).

Por g1 Rio
18/12/2025 00h01 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/12/18/rio-tem-previsao-de-mais-chuva-nesta-quinta-tempo-melhora-no-final-de-semana.ghtml

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

INC – 27304021 – 16/12/2025 – AR41309 (CED04)

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

INC - BA03355864 – 16/12/2025 – SG59150 (SJA01)

INC – 27311187 – 16/12/2025 – CF46525 (SPA05)

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

INC – 27322983 – 17/12/2025 – SG59129 (SJA02)

INC - BA03358704 – 18/12/2025 - AR77359 (BAX09)

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

INC – 27347423 – 19/12/2025 – CF46602 (SPA05)

INC – 27346777 – 19/12/2025 – AR41947 (ARA05)

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

INC – 27356573 – 20/12/2025 – CF638764 (BUZ07)

INC - BA03362000 – 20/12/2025 – AR42606 (BAX05)

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

INC – 27360553 – 20/12/2025 – AR42648 (BAX03)

Equipe aguardando chuva -
INC – 27317377 – 17/12/2025
(TAM02)

Equipe aguardando chuva -
INC – 27336145 – 18/12/2025
(CAF01)

Temporal provoca quedas de árvores e faz rio transbordar em Angra dos Reis

Segundo a Defesa Civil, volume de chuva registrado foi de 160 milímetros em 24h no bairro Serra D'Água e ventos chegaram a 77 km/h.

Por g1 Sul do Rio e Costa Verde

17/12/2025 09h09 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2025/12/17/temporal-provoca-quedas-de-arvores-e-faz-rio-transbordar-em-angra-dos-reis.ghtml

REGISTRO POLO SUL

Mangaratiba – 17/12/2026
BA03357681

Mangaratiba – 17/12/2025
BA03357808

Angra dos Reis – 17/12/2025
0027325851

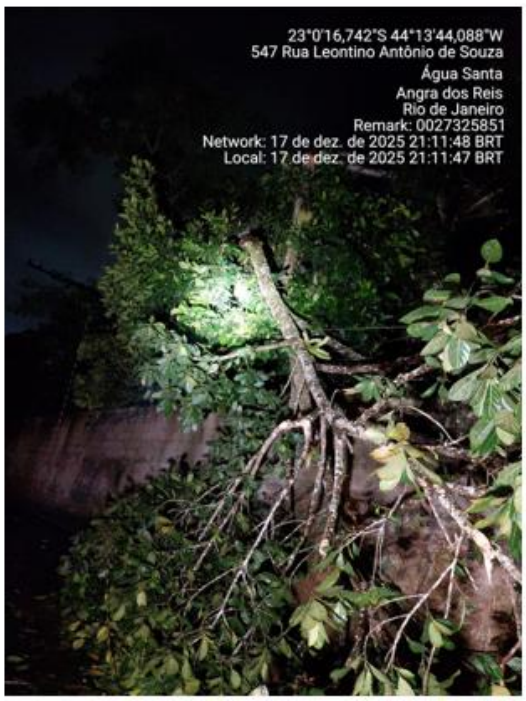

REGISTRO POLO SUL

Paraty – 18/12/2026
BA03357681

Angra dos Reis – 17/12/2025
BA03357532

Paraty – 17/12/2025
BA03357682

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Soledade 15/12/2025
27294435

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Moura Brasil 16/12/2025
27312041

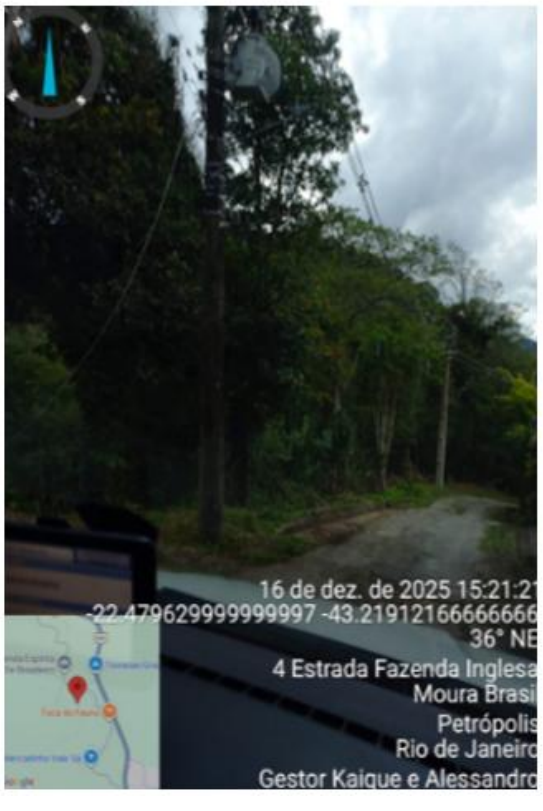

Bairro: Fazenda Inglesa 17/12/2025
BA03358068

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Santa Rosa 18/12/2025
27346115

Bairro: Posse 19/12/2025
27353131

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Bemposta 20/12/2025
27362919

7 ANEXOS

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

Relatório: ISE 19 - 12/2025 – RJ	Evento: ISE 19 - 12/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
			15/12/2025 00:00:00	20/12/2025 23:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Regionais Campos, Lagos, Macaé, Magé, Niterói, São Gonçalo, Serrana e Sul.				

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	**TOTAL CHI**	**TOTAL CI**	**LIMITE CHI**
5.197	800.990	1.863.215,29	461.878,63

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027292751	1	3	15/12/2025 04:17:03	15/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	18592	3.340,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03355574	1	3	15/12/2025 04:20:00	15/12/2025 13:44:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	40890	611,63	Ch. Fusível	Base Fusível
3	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027292843	1	3	15/12/2025 05:07:42	15/12/2025 13:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40890	17,14	Ch. Fusível	Base Fusível
4	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027292849	1	3	15/12/2025 05:10:27	15/12/2025 11:32:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	6,38	Trafo BT	
5	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027292923	1	3	15/12/2025 05:45:35	15/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	29284	177,35	Ch. Fusível	Base Fusível
6	383	12	2025	17184	CAM03	CAM	0027292949	1	3	15/12/2025 06:03:13	15/12/2025 08:35:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24480	2,54	Trafo BT	
7	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027292975	1	3	15/12/2025 06:14:21	15/12/2025 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	75	23022	259,56	FUSIBLE_LS	Base Fusível
8	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027292977	1	3	15/12/2025 06:15:01	15/12/2025 10:20:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	4,08	Trafo BT	
9	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03355606	1	3	15/12/2025 06:20:36	15/12/2025 10:17:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	23022	410,92	Chave Faca	Chave Unipolar
10	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03355606	1	3	15/12/2025 06:20:36	15/12/2025 12:51:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	23022	182,58	Religador	Religadora Automática
11	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03355606	1	3	15/12/2025 06:20:36	15/12/2025 12:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	23022	614,76	Ch. Fusível	Base Fusível
12	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027293019	1	3	15/12/2025 06:23:43	15/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	12,60	Trafo BT	
13	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027293025	1	3	15/12/2025 06:24:41	15/12/2025 15:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	17,81	Ch. Fusível	Base Fusível
14	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027293035	1	3	15/12/2025 06:27:50	15/12/2025 19:03:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	32980	528,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
15	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027293039	1	3	15/12/2025 06:28:08	15/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	50	22978	180,72	Trafo BT	
16	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027293043	1	3	15/12/2025 06:29:14	15/12/2025 06:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23022	1,49	Trafo BT	
17	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027293065	1	3	15/12/2025 06:31:46	15/12/2025 10:26:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	23022	11,73	Trafo BT	
18	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027293071	1	3	15/12/2025 06:34:41	15/12/2025 15:36:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29284	90,27	FUSIBLE_LS	Base Fusível
19	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027293089	1	3	15/12/2025 06:42:03	15/12/2025 13:36:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	13,83	Trafo BT	
20	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027293099	1	3	15/12/2025 06:43:40	15/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	7,84	Trafo BT	
21	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	0027293121	1	3	15/12/2025 06:47:52	15/12/2025 08:08:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	1,35	Trafo BT	
22	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027293133	1	3	15/12/2025 06:50:18	15/12/2025 10:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	56108	14,11	Ch. Fusível	Base Fusível
23	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027293147	1	3	15/12/2025 06:55:11	15/12/2025 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	10037	7,86	Ch. Fusível	Base Fusível
24	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027293173	1	3	15/12/2025 06:58:05	15/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10037	36,10	FUSIBLE_LS	Base Fusível
25	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027293185	1	3	15/12/2025 07:00:56	15/12/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	6,07	Ch. Fusível	Base Fusível
26	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027293191	1	3	15/12/2025 07:01:49	15/12/2025 15:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	54493	32,39	Trafo BT	
27	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027293245	1	3	15/12/2025 07:14:33	16/12/2025 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	20495	684,29	Trafo BT	
28	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027293273	1	3	15/12/2025 07:19:33	16/12/2025 19:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	18592	36,08	Trafo BT	
29	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027293343	1	3	15/12/2025 07:28:06	15/12/2025 09:56:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,47	Trafo BT	
30	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027293351	1	3	15/12/2025 07:28:49	15/12/2025 13:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	17445	72,64	Ch. Fusível	Base Fusível
31	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027293369	1	3	15/12/2025 07:33:43	15/12/2025 09:27:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	3,80	Trafo BT	
32	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027293383	1	3	15/12/2025 07:36:11	15/12/2025 17:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	22978	185,51	Ch. Fusível	Base Fusível
33	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027293391	1	3	15/12/2025 07:36:49	15/12/2025 16:02:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	8,42	Trafo BT	
34	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027293417	1	3	15/12/2025 07:40:24	15/12/2025 11:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54493	10,93	Ch. Fusível	Base Fusível
35	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027293477	1	3	15/12/2025 07:48:28	15/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	17445	35,48	Ch. Fusível	Base Fusível
36	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027293489	1	3	15/12/2025 07:49:59	15/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	4,50	Trafo BT	
37	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027293501	1	3	15/12/2025 07:50:22	15/12/2025 18:06:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	30376	61,63	Trafo BT	
38	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027293511	1	3	15/12/2025 07:51:38	16/12/2025 16:04:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	26703	128,85	Chave Faca	Chave Unipolar
39	383	12	2025	13080	SAP01	SAP	0027293557	1	3	15/12/2025 07:56:09	15/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56108	1,40	Ch. Fusível	Base Fusível
40	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027293539	1	3	15/12/2025 07:56:58	15/12/2025 11:00:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	40890	24,42	FUSIBLE_LS	Base Fusível
41	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027293569	1	3	15/12/2025 08:00:31	15/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	1,66	TRAMO_MT	Jumper
42	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027293577	1	3	15/12/2025 08:02:16	15/12/2025 11:33:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	3,52	Trafo BT	
43	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027293581	1	3	15/12/2025 08:02:25	15/12/2025 12:04:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	4,03	Trafo BT	
44	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027293621	1	3	15/12/2025 08:07:13	15/12/2025 10:14:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	56108	33,89	Trafo BT	
45	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027293657	1	3	15/12/2025 08:10:51	15/12/2025 13:59:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,82	Trafo BT	
46	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027293693	1	3	15/12/2025 08:13:21	15/12/2025 10:10:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	1,95	Trafo BT	
47	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027293713	1	3	15/12/2025 08:14:04	15/12/2025 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22978	3,90	Ch. Fusível	Base Fusível
48	383	12	2025	13044	IBS01	IBS	0027293709	1	3	15/12/2025 08:14:16	15/12/2025 09:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	1,66	Trafo BT	
49	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027293739	1	3	15/12/2025 08:17:26	15/12/2025 11:45:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,47	Trafo BT	
50	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027293741	1	3	15/12/2025 08:17:32	15/12/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	17445	116,78	Ch. Fusível	Base Fusível
51	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027293743	1	3	15/12/2025 08:17:35	16/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	27,79	Trafo BT	
52	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027293765	1	3	15/12/2025 08:20:11	15/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	17445	294,46	Ch. Fusível	Base Fusível
53	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027293803	1	3	15/12/2025 08:22:59	15/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	10028	250,61	FUSIBLE_LS	Base Fusível
54	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027293805	1	3	15/12/2025 08:23:14	15/12/2025 11:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,31	Trafo BT	
55	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027293831	1	3	15/12/2025 08:26:52	16/12/2025 00:48:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	16,36	Trafo BT	
56	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027293847	1	3	15/12/2025 08:28:41	15/12/2025 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26703	23,95	Trafo BT	
57	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027293873	1	3	15/12/2025 08:31:38	15/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	29284	28,92	Ch. Fusível	Base Fusível
58	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027293887	1	3	15/12/2025 08:32:47	15/12/2025 14:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	100	56108	546,83	Trafo BT	
59	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027293939	1	3	15/12/2025 08:37:15	15/12/2025 12:55:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,30	Trafo BT	
60	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027293941	1	3	15/12/2025 08:37:23	15/12/2025 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	16998	58,55	Ch. Fusível	Base Fusível
61	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027293947	1	3	15/12/2025 08:37:57	15/12/2025 16:00:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	7,37	Trafo BT	
62	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027293969	1	3	15/12/2025 08:41:47	15/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	55307	125,28	Ch. Fusível	Base Fusível
63	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027294045	1	3	15/12/2025 08:50:29	15/12/2025 13:29:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	4,65	Trafo BT	
64	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027294053	1	3	15/12/2025 08:51:08	15/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	107	28083	845,06	Trafo BT	
65	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	DT27666633	1	3	15/12/2025 08:51:54	15/12/2025 11:53:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	17445	112,21	Ch. Fusível	Base Fusível
66	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027294065	1	3	15/12/2025 08:52:27	15/12/2025 10:11:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,31	Trafo BT	
67	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027294077	1	3	15/12/2025 08:53:10	15/12/2025 11:57:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,08	Trafo BT	
68	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027294085	1	3	15/12/2025 08:53:43	15/12/2025 12:36:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	3,71	Trafo BT	
69	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027292975	1	3	15/12/2025 09:05:00	15/12/2025 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	76	23022	46,87		
70	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027294189	1	3	15/12/2025 09:05:55	15/12/2025 11:36:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,51	Trafo BT	
71	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 09:06:41	15/12/2025 09:30:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	56108	67,12	Religador	Religadora Automática
72	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 09:06:41	15/12/2025 10:13:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	56108	282,43	Religador	Religadora Automática
73	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 09:06:41	15/12/2025 10:15:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	56108	27,45	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
74	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 09:06:41	15/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	56108	26,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
75	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 09:06:41	15/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	56108	59,99	Ch. Fusível	Base Fusível
76	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 09:06:41	15/12/2025 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	56108	24,22	Ch. Fusível	Base Fusível
77	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027294197	1	3	15/12/2025 09:06:47	16/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	26703	113,21	Ch. Fusível	Base Fusível
78	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027294203	1	3	15/12/2025 09:07:24	15/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	1,88	Trafo BT	
79	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027294277	1	3	15/12/2025 09:12:27	15/12/2025 14:59:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	22978	219,93	Ch. Fusível	Base Fusível
80	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027294277	1	3	15/12/2025 09:12:27	15/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22978	9,96	Ch. Fusível	Base Fusível
81	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027294283	1	3	15/12/2025 09:12:45	15/12/2025 14:29:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	10,55	Trafo BT	
82	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027294307	1	3	15/12/2025 09:14:22	16/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	29,26	Trafo BT	
83	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027294379	1	3	15/12/2025 09:20:38	15/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	23022	340,56	Ch. Fusível	Base Fusível
84	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027294415	1	3	15/12/2025 09:23:37	15/12/2025 10:38:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16964	2,48	Trafo BT	
85	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027294429	1	3	15/12/2025 09:24:29	15/12/2025 13:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,86	Trafo BT	
86	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355660	1	3	15/12/2025 09:25:01	15/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	3,75	Ch. Fusível	Base Fusível
87	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027294433	1	3	15/12/2025 09:25:08	15/12/2025 10:56:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	1,53	Trafo BT	
88	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355662	1	3	15/12/2025 09:25:59	15/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	2,07	Ch. Fusível	Base Fusível
89	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027294471	1	3	15/12/2025 09:28:12	15/12/2025 10:53:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	1,42	Trafo BT	
90	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027294473	1	3	15/12/2025 09:28:15	15/12/2025 14:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	10,01	Trafo BT	
91	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03355658	1	3	15/12/2025 09:30:00	15/12/2025 16:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	29284	41,90	Ch. Fusível	Base Fusível
92	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027294511	1	3	15/12/2025 09:31:52	16/12/2025 02:06:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	49,74	Ch. Fusível	Base Fusível
93	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027294511	1	3	15/12/2025 09:31:52	16/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	25,97	Ch. Fusível	Base Fusível
94	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	0027294527	1	3	15/12/2025 09:33:13	15/12/2025 13:35:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	4,04	Trafo BT	
95	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027294405	1	3	15/12/2025 09:37:12	15/12/2025 12:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	54493	174,66	Ch. Fusível	Base Fusível
96	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027294587	1	3	15/12/2025 09:39:12	16/12/2025 04:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	18,55	Trafo BT	
97	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027294633	1	3	15/12/2025 09:43:10	15/12/2025 11:20:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	28083	3,25	Trafo BT	
98	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	0027294659	1	3	15/12/2025 09:46:00	15/12/2025 17:48:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	8,04	Trafo BT	
99	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027294679	1	3	15/12/2025 09:46:30	15/12/2025 13:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17445	13,37	Ch. Fusível	Base Fusível
100	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	0027294733	1	3	15/12/2025 09:51:12	17/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	11915	116,29	Ch. Fusível	Base Fusível
101	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027294761	1	3	15/12/2025 09:54:44	15/12/2025 11:35:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23022	1,68	Trafo BT	
102	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027294789	1	3	15/12/2025 09:56:29	15/12/2025 20:28:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	10,54	Trafo BT	
103	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027294845	1	3	15/12/2025 09:59:59	15/12/2025 15:16:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	5,28	Trafo BT	
104	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	BA03355694	1	3	15/12/2025 10:03:33	15/12/2025 10:07:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1478	40506	87,04	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
105	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	BA03355694	1	3	15/12/2025 10:03:33	15/12/2025 10:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	387	40506	66,54	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
106	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	BA03355694	1	3	15/12/2025 10:03:33	15/12/2025 16:31:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1037	40506	6.696,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
107	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03355740	1	3	15/12/2025 10:06:00	15/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28083	0,57	Ch. Fusível	Base Fusível
108	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027294957	1	3	15/12/2025 10:07:39	16/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	21507	134,36	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
109	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027293847	1	3	15/12/2025 10:10:00	15/12/2025 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	26703	180,60		
110	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03355740	1	3	15/12/2025 10:10:00	15/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28083	1,00		
111	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027295021	1	3	15/12/2025 10:10:48	15/12/2025 15:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,75	Trafo BT	
112	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027295025	1	3	15/12/2025 10:11:26	15/12/2025 11:52:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	1,69	Trafo BT	
113	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027295053	1	3	15/12/2025 10:13:26	15/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	1,36	Trafo BT	
114	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027295057	1	3	15/12/2025 10:13:47	16/12/2025 03:01:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	16,80	Trafo BT	
115	383	12	2025	13044	IBS01	IBS	0027299433	1	3	15/12/2025 10:17:31	16/12/2025 01:10:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	35506	134,00	Trafo BT	
116	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027295109	1	3	15/12/2025 10:18:17	15/12/2025 16:17:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,98	Trafo BT	
117	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027295127	1	3	15/12/2025 10:19:43	16/12/2025 05:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	40506	528,87	Trafo BT	
118	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027295147	1	3	15/12/2025 10:21:37	15/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	6,81	Trafo BT	
119	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027295155	1	3	15/12/2025 10:22:08	15/12/2025 17:26:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	7,08	Trafo BT	
120	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027295163	1	3	15/12/2025 10:22:56	16/12/2025 05:48:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	19,43	Trafo BT	
121	383	12	2025	13056	MAC05	MAC	0027295191	1	3	15/12/2025 10:25:59	16/12/2025 13:20:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	26,90	Trafo BT	
122	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027293765	1	3	15/12/2025 10:35:00	15/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17445	0,67		
123	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027295327	1	3	15/12/2025 10:37:54	15/12/2025 13:53:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,26	Trafo BT	
124	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027295329	1	3	15/12/2025 10:38:25	15/12/2025 19:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	8,96	Trafo BT	
125	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027295349	1	3	15/12/2025 10:39:38	15/12/2025 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	56108	24,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
126	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027295357	1	3	15/12/2025 10:40:20	15/12/2025 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	303	29749	1.907,22	Ch. Fusivel	Base Fusível
127	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027295363	1	3	15/12/2025 10:40:28	16/12/2025 13:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	26,71	Trafo BT	
128	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027295377	1	3	15/12/2025 10:41:14	15/12/2025 19:54:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11915	9,22	Trafo BT	
129	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027295397	1	3	15/12/2025 10:42:05	15/12/2025 12:12:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	1,51	Trafo BT	
130	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027295407	1	3	15/12/2025 10:43:08	15/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	41705	34,22	Ch. Fusivel	Base Fusível
131	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	BA03355738	1	3	15/12/2025 10:45:00	15/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	0,58	Ch. Fusivel	Base Fusível
132	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027295429	1	3	15/12/2025 10:45:03	15/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	16998	11,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
133	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027295441	1	3	15/12/2025 10:46:06	15/12/2025 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	50	17445	339,08	Ch. Fusivel	Base Fusível
134	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027295541	1	3	15/12/2025 10:54:52	16/12/2025 14:45:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	27,85	Trafo BT	
135	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027295555	1	3	15/12/2025 10:56:10	15/12/2025 19:09:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	24,66	Trafo BT	
136	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027295647	1	3	15/12/2025 11:03:33	15/12/2025 18:02:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11915	6,98	Trafo BT	
137	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027293477	1	3	15/12/2025 11:05:00	15/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	17445	7,33		
138	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027295663	1	3	15/12/2025 11:05:07	15/12/2025 16:51:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	5,77	Trafo BT	
139	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027295687	1	3	15/12/2025 11:08:16	15/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	173	40506	192,41	Ch. Fusivel	Base Fusível
140	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027295695	1	3	15/12/2025 11:08:18	15/12/2025 21:14:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	10,10	Trafo BT	
141	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027295709	1	3	15/12/2025 11:10:09	15/12/2025 14:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	23022	145,39	Ch. Fusivel	Base Fusível
142	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027295741	1	3	15/12/2025 11:12:42	15/12/2025 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	3,92	Trafo BT	
143	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027295831	1	3	15/12/2025 11:20:39	15/12/2025 12:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	17445	154,35	Ch. Fusivel	Base Fusível
144	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027295845	1	3	15/12/2025 11:21:37	16/12/2025 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	34,78	Trafo BT	
145	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027295855	1	3	15/12/2025 11:22:37	15/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	55307	129,27	Ch. Fusivel	Base Fusível
146	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	BA03355744	1	3	15/12/2025 11:22:45	15/12/2025 11:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	10930	5,44	Ch. Fusivel	Base Fusível
147	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027295881	1	3	15/12/2025 11:26:44	15/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	22978	26,05	Ch. Fusivel	Base Fusível
148	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027295895	1	3	15/12/2025 11:28:50	15/12/2025 14:37:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,15	Trafo BT	
149	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027295943	1	3	15/12/2025 11:32:39	15/12/2025 16:50:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	5,29	Trafo BT	
150	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027295953	1	3	15/12/2025 11:34:27	16/12/2025 10:04:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	22,50	Trafo BT	
151	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027295979	1	3	15/12/2025 11:37:20	15/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	23022	255,93	Ch. Fusivel	Base Fusível
152	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027296017	1	3	15/12/2025 11:41:10	16/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	22,06	Trafo BT	
153	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027296031	1	3	15/12/2025 11:42:10	15/12/2025 14:38:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	2,95	Trafo BT	
154	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027295349	1	3	15/12/2025 11:43:00	15/12/2025 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	56108	0,32		
155	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027296089	1	3	15/12/2025 11:47:16	16/12/2025 06:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	229	23022	4.334,72	Ch. Fusivel	Base Fusível
156	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027296109	1	3	15/12/2025 11:49:35	16/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	23,76	Trafo BT	
157	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	BA03356116	1	3	15/12/2025 12:00:00	15/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29284	6,67	Ch. Fusivel	Base Fusível
158	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355774	1	3	15/12/2025 12:07:06	15/12/2025 13:46:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	244	54493	405,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
159	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355774	1	3	15/12/2025 12:07:06	15/12/2025 14:23:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	228	54493	517,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
160	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355774	1	3	15/12/2025 12:07:06	15/12/2025 17:55:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	54493	191,86	Religador	Religadora Automática
161	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 12:15:39	15/12/2025 12:19:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3002	23022	209,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
162	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 12:15:39	15/12/2025 12:20:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	437	23022	37,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
163	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 12:15:39	15/12/2025 12:20:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	494	23022	42,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
164	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 12:15:39	15/12/2025 12:28:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	23022	69,94	Religador	Religadora Automática
165	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 12:15:39	15/12/2025 12:25:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	504	23022	82,32	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
166	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	BA03355804	1	3	15/12/2025 12:15:52	15/12/2025 12:33:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	948	55307	270,97	TRAMO_MT	Jumper
167	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027296363	1	3	15/12/2025 12:17:24	16/12/2025 12:30:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	72,66	Trafo BT	
168	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027296443	1	3	15/12/2025 12:22:32	15/12/2025 16:01:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,65	Trafo BT	
169	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027296449	1	3	15/12/2025 12:22:56	17/12/2025 01:15:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22978	110,64	Trafo BT	
170	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027295831	1	3	15/12/2025 12:25:39	15/12/2025 12:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	17445	2,25		
171	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027296535	1	3	15/12/2025 12:28:03	16/12/2025 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	17445	97,35	Trafo BT	
172	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355796	1	3	15/12/2025 12:28:47	15/12/2025 12:38:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	330	23022	53,17	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
173	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027296615	1	3	15/12/2025 12:33:01	16/12/2025 00:13:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	11,68	Trafo BT	
174	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027296621	1	3	15/12/2025 12:33:16	15/12/2025 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	3,56	Trafo BT	
175	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027296629	1	3	15/12/2025 12:33:39	16/12/2025 11:51:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54493	116,51	Trafo BT	
176	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027293969	1	3	15/12/2025 12:40:00	15/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	55307	85,00		
177	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027296691	1	3	15/12/2025 12:40:12	15/12/2025 16:44:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	41705	4,06	Trafo BT	
178	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027296703	1	3	15/12/2025 12:41:48	15/12/2025 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	15,26	Trafo BT	
179	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027296757	1	3	15/12/2025 12:47:17	16/12/2025 11:31:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	40890	159,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
180	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027296769	1	3	15/12/2025 12:48:50	15/12/2025 17:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,14	Trafo BT	
181	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027296809	1	3	15/12/2025 12:53:41	15/12/2025 18:21:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	30376	16,39	Trafo BT	
182	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	BA03355868	1	3	15/12/2025 13:00:00	15/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	56108	215,83	Ch. Fusivel	Base Fusível
183	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027296929	1	3	15/12/2025 13:03:40	15/12/2025 17:53:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	4,83	Trafo BT	
184	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027296931	1	3	15/12/2025 13:04:18	15/12/2025 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	56108	351,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
185	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027296963	1	3	15/12/2025 13:07:53	16/12/2025 10:55:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	21,79	Trafo BT	
186	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027296981	1	3	15/12/2025 13:10:23	16/12/2025 11:35:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23487	89,65	Trafo BT	
187	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027297011	1	3	15/12/2025 13:11:00	16/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	44,30	Trafo BT	
188	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027297063	1	3	15/12/2025 13:15:45	15/12/2025 22:53:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	9,63	Trafo BT	
189	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027297093	1	3	15/12/2025 13:17:44	15/12/2025 15:34:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,28	Trafo BT	
190	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027297105	1	3	15/12/2025 13:18:57	15/12/2025 16:27:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	3,14	Trafo BT	
191	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027297225	1	3	15/12/2025 13:29:45	16/12/2025 12:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	32980	281,45	Ch. Fusivel	Base Fusível
192	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	DT27299459	1	3	15/12/2025 13:30:00	15/12/2025 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	41705	4,83	Trafo BT	
193	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027297267	1	3	15/12/2025 13:33:11	15/12/2025 19:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	6,42	Trafo BT	
194	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027297365	1	3	15/12/2025 13:42:53	15/12/2025 20:50:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,13	Trafo BT	
195	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027297371	1	3	15/12/2025 13:43:51	15/12/2025 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	141	21507	256,50	Ch. Fusivel	Base Fusível
196	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027297415	1	3	15/12/2025 13:48:12	15/12/2025 16:14:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,43	Trafo BT	
197	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	BA03355860	1	3	15/12/2025 13:52:37	15/12/2025 14:02:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	201	20495	33,89	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
198	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	BA03355860	1	3	15/12/2025 13:52:37	15/12/2025 15:00:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	733	20495	830,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
199	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	BA03355860	1	3	15/12/2025 13:52:37	15/12/2025 15:01:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	284	20495	325,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
200	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	BA03355860	1	3	15/12/2025 13:52:37	15/12/2025 15:01:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	20495	161,08	Religador	Religadora Automática
201	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027297451	1	3	15/12/2025 13:52:41	15/12/2025 16:08:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,26	Trafo BT	
202	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027297493	1	3	15/12/2025 13:57:52	15/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	16998	64,57	Ch. Fusivel	Base Fusível
203	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027297497	1	3	15/12/2025 13:58:01	15/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	10,60	Trafo BT	
204	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027297505	1	3	15/12/2025 13:58:45	15/12/2025 18:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,34	Trafo BT	
205	383	12	2025	13056	QUI02	QUI	0027297541	1	3	15/12/2025 14:01:31	15/12/2025 21:26:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	7,42	Trafo BT	
206	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027297545	1	3	15/12/2025 14:01:45	16/12/2025 02:08:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	12,11	Trafo BT	
207	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027297561	1	3	15/12/2025 14:02:42	15/12/2025 16:42:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	131	22978	347,99	Trafo BT	
208	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027297571	1	3	15/12/2025 14:03:03	16/12/2025 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	20,90	Trafo BT	
209	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027297589	1	3	15/12/2025 14:04:06	16/12/2025 10:58:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	20,91	Trafo BT	
210	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027297657	1	3	15/12/2025 14:08:31	15/12/2025 19:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	32980	502,08	Ch. Fusivel	Base Fusível
211	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027297701	1	3	15/12/2025 14:12:38	15/12/2025 15:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	0,89	Trafo BT	
212	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03355964	1	3	15/12/2025 14:20:00	15/12/2025 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	25976	1,47	TRAMO_MT	Jumper
213	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027298039	1	3	15/12/2025 14:22:56	15/12/2025 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	24480	84,10	Ch. Fusivel	Base Fusível
214	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027297797	1	3	15/12/2025 14:23:15	15/12/2025 19:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	111	40890	580,44	Ch. Fusivel	Base Fusível
215	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027297825	1	3	15/12/2025 14:25:38	15/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	9,24	Trafo BT	
216	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	0027297831	1	3	15/12/2025 14:26:59	16/12/2025 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	39,65	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
217	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027297859	1	3	15/12/2025 14:29:37	16/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	21,34	Trafo BT	
218	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	BA03355860	1	3	15/12/2025 14:29:52	15/12/2025 15:06:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	201	20495	121,21	Religador	Religadora Automática
219	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027297879	1	3	15/12/2025 14:30:52	15/12/2025 21:35:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	14,16	Ch. Fusível	Base Fusível
220	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027293071	1	3	15/12/2025 14:32:04	15/12/2025 15:36:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	5,35		
221	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027297895	1	3	15/12/2025 14:32:19	16/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	23487	464,77	Trafo BT	
222	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03355886	1	3	15/12/2025 14:34:00	15/12/2025 14:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	276	18592	18,40	Religador	Religadora Automática
223	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03355886	1	3	15/12/2025 14:34:00	15/12/2025 14:37:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	796	54493	42,01	Religador	Religadora Automática
224	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027297923	1	3	15/12/2025 14:34:57	16/12/2025 13:42:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	22978	809,16	Trafo BT	
225	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027297925	1	3	15/12/2025 14:35:01	15/12/2025 17:33:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	2,98	Trafo BT	
226	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027297947	1	3	15/12/2025 14:36:31	15/12/2025 17:25:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	2,82	Trafo BT	
227	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027297963	1	3	15/12/2025 14:37:35	16/12/2025 03:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17445	78,04	Ch. Fusível	Base Fusível
228	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027297993	1	3	15/12/2025 14:40:19	16/12/2025 12:28:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	21,81	Trafo BT	
229	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027297999	1	3	15/12/2025 14:40:36	15/12/2025 19:03:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	4,39	Trafo BT	
230	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027298121	1	3	15/12/2025 14:47:31	16/12/2025 00:55:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	10,13	Trafo BT	
231	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027298151	1	3	15/12/2025 14:48:26	15/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	70	30376	293,49	FUSIBLE_LS	Base Fusível
232	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027298175	1	3	15/12/2025 14:49:45	15/12/2025 17:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,39	Trafo BT	
233	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 14:53:14	15/12/2025 15:19:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	23022	147,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
234	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027298211	1	3	15/12/2025 14:53:20	15/12/2025 16:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	41705	146,47	Ch. Fusível	Base Fusível
235	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027298215	1	3	15/12/2025 14:53:40	17/12/2025 00:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	21507	237,11	Trafo BT	
236	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355910	1	3	15/12/2025 14:54:07	15/12/2025 15:02:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	747	23022	101,68	Religador	Religadora Automática
237	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355910	1	3	15/12/2025 14:54:07	15/12/2025 15:04:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2255	23022	393,37	Religador	Religadora Automática
238	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03355910	1	3	15/12/2025 14:54:07	15/12/2025 15:02:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	816	23022	111,07	Religador	Religadora Automática
239	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027298231	1	3	15/12/2025 14:54:24	15/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	1,93	Trafo BT	
240	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027298261	1	3	15/12/2025 14:57:11	15/12/2025 16:23:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,45	Trafo BT	
241	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 15:03:35	15/12/2025 15:19:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	747	23022	198,16	Religador	Religadora Automática
242	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355934	1	3	15/12/2025 15:05:06	15/12/2025 15:18:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2255	23022	509,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
243	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 15:05:12	15/12/2025 15:18:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2255	23022	505,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
244	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355938	1	3	15/12/2025 15:07:44	15/12/2025 16:12:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	262	54493	283,98	Chave Faca	Chave Unipolar
245	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355938	1	3	15/12/2025 15:07:44	15/12/2025 17:57:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	54493	268,51	Religador	Religadora Automática
246	383	12	2025	13044	IBS03	IBS	0027298431	1	3	15/12/2025 15:10:09	15/12/2025 18:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	3,40	Trafo BT	
247	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027298479	1	3	15/12/2025 15:14:45	16/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	54493	1.473,55	Ch. Fusível	Base Fusível
248	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355934	1	3	15/12/2025 15:20:06	15/12/2025 15:34:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	330	23022	77,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
249	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027298603	1	3	15/12/2025 15:23:59	15/12/2025 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	54493	232,07	Ch. Fusível	Base Fusível
250	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027292751	1	3	15/12/2025 15:25:23	15/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	18592	22,92		
251	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03355934	1	3	15/12/2025 15:26:34	15/12/2025 20:25:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	23022	44,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
252	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027298649	1	3	15/12/2025 15:26:45	15/12/2025 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	2,84	Trafo BT	
253	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03355934	1	3	15/12/2025 15:26:51	15/12/2025 15:55:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	482	23022	229,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
254	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03355934	1	3	15/12/2025 15:26:51	15/12/2025 20:25:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	23022	64,64	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
255	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027298709	1	3	15/12/2025 15:31:10	15/12/2025 18:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	23022	54,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
256	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027298709	1	3	15/12/2025 15:31:11	15/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	54	23022	124,94	Ch. Fusível	Base Fusível
257	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027299001	1	3	15/12/2025 15:31:51	15/12/2025 16:26:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1038	90147	939,97	Ch. Fusível	Base Fusível
258	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027298725	1	3	15/12/2025 15:32:06	15/12/2025 16:15:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	54493	23,87	Ch. Fusível	Base Fusível
259	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027298785	1	3	15/12/2025 15:34:54	15/12/2025 19:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,28	Trafo BT	
260	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027298841	1	3	15/12/2025 15:38:44	15/12/2025 18:15:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	2,62	Trafo BT	
261	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027298869	1	3	15/12/2025 15:40:15	16/12/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	19,78	Trafo BT	
262	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027298927	1	3	15/12/2025 15:41:34	15/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22757	1,22	Ch. Fusível	Base Fusível
263	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027298901	1	3	15/12/2025 15:42:14	15/12/2025 23:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	56108	32,98	Ch. Fusível	Base Fusível
264	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03355974	1	3	15/12/2025 15:43:56	15/12/2025 19:19:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	23022	473,81	Religador	Religadora Automática
265	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03355974	1	3	15/12/2025 15:43:56	15/12/2025 19:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	23022	367,97	Religador	Religadora Automática
266	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03355974	1	3	15/12/2025 15:43:56	16/12/2025 12:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23022	103,43	Chave Faca	Chave Unipolar
267	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	0027298959	1	3	15/12/2025 15:46:11	16/12/2025 01:45:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55307	29,98	Trafo BT	
268	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027298975	1	3	15/12/2025 15:47:23	16/12/2025 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	26703	38,02	Ch. Fusível	Base Fusível
269	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027299021	1	3	15/12/2025 15:50:58	15/12/2025 23:32:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,69	Trafo BT	
270	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027299033	1	3	15/12/2025 15:51:19	16/12/2025 20:32:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	57,38	Trafo BT	
271	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027299063	1	3	15/12/2025 15:53:17	15/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	2,95	Trafo BT	
272	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027299097	1	3	15/12/2025 15:56:43	16/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	10,39	Trafo BT	
273	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027299121	1	3	15/12/2025 15:58:32	16/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	20,44	Trafo BT	
274	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027299145	1	3	15/12/2025 15:59:31	15/12/2025 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10028	3,28	Trafo BT	
275	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027298039	1	3	15/12/2025 16:00:00	15/12/2025 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	24480	8,23		
276	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027299161	1	3	15/12/2025 16:00:15	15/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56108	4,83	Trafo BT	
277	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	BA03355992	1	3	15/12/2025 16:02:09	15/12/2025 16:05:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29284	1,90	Religador	Religadora Automática
278	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03355992	1	3	15/12/2025 16:02:09	15/12/2025 16:05:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	29284	7,03	Religador	Religadora Automática
279	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03355992	1	3	15/12/2025 16:02:09	15/12/2025 18:42:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	29284	554,55	Religador	Religadora Automática
280	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027299183	1	3	15/12/2025 16:02:41	16/12/2025 14:37:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	22,58	Trafo BT	
281	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027299187	1	3	15/12/2025 16:03:15	15/12/2025 20:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	20495	830,01	Ch. Fusível	Base Fusível
282	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027299201	1	3	15/12/2025 16:04:42	15/12/2025 20:49:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,75	Trafo BT	
283	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027299223	1	3	15/12/2025 16:06:10	15/12/2025 19:32:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	23022	209,96	Ch. Fusível	Base Fusível
284	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027299257	1	3	15/12/2025 16:08:02	15/12/2025 23:29:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	106	90147	779,75	Trafo BT	
285	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027299289	1	3	15/12/2025 16:10:52	16/12/2025 01:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22978	47,77	Ch. Fusível	Base Fusível
286	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027299305	1	3	15/12/2025 16:11:44	16/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	23,30	Trafo BT	
287	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	BA03356006	1	3	15/12/2025 16:12:21	15/12/2025 17:31:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	307	17445	403,11	Religador	Religadora Automática
288	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355774	1	3	15/12/2025 16:12:48	15/12/2025 17:01:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	110	54493	88,52	Religador	Religadora Automática
289	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355774	1	3	15/12/2025 16:12:48	15/12/2025 18:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	152	54493	272,42	Ch. Op. Carga	Chave Automática
290	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027293741	1	3	15/12/2025 16:13:00	15/12/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	17445	0,42		
291	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027299377	1	3	15/12/2025 16:15:32	16/12/2025 11:09:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24509	37,81	Trafo BT	
292	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027299435	1	3	15/12/2025 16:19:38	16/12/2025 11:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	15	41705	285,59	Trafo BT	
293	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027299461	1	3	15/12/2025 16:20:19	15/12/2025 20:02:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,70	Trafo BT	
294	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027299499	1	3	15/12/2025 16:22:03	15/12/2025 21:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	10037	5,16	Ch. Fusível	Base Fusível
295	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027295357	1	3	15/12/2025 16:25:57	15/12/2025 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	29749	27,78		
296	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027299583	1	3	15/12/2025 16:28:28	15/12/2025 19:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	24480	72,65	Ch. Fusível	Base Fusível
297	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027299001	1	3	15/12/2025 16:28:31	15/12/2025 20:46:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	230	90147	990,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
298	383	12	2025	13080	SAP01	SAP	0027299585	1	3	15/12/2025 16:28:42	16/12/2025 14:23:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56108	87,68	Trafo BT	
299	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027298709	1	3	15/12/2025 16:29:00	15/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	59	23022	79,65		
300	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027298709	1	3	15/12/2025 16:29:00	15/12/2025 18:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	23022	27,48		
301	383	12	2025	13056	QUI03	QUI	0027299635	1	3	15/12/2025 16:30:58	15/12/2025 18:45:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	2,24	Trafo BT	
302	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03355954	1	3	15/12/2025 16:32:00	15/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	2,97	Ch. Fusível	Base Fusível
303	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027299651	1	3	15/12/2025 16:32:08	16/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	70	22978	1.537,51	Trafo BT	
304	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03356034	1	3	15/12/2025 16:32:43	15/12/2025 16:40:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	56108	2,64	Religador	Religadora Automática
305	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	BA03356034	1	3	15/12/2025 16:32:43	15/12/2025 19:37:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	56108	185,03	Religador	Religadora Automática
306	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027299711	1	3	15/12/2025 16:35:24	16/12/2025 13:20:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6808	20,76	Trafo BT	
307	383	12	2025	13076	RDO03	RDO	0027299729	1	3	15/12/2025 16:37:02	16/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57156	22,15	Trafo BT	
308	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027299733	1	3	15/12/2025 16:37:06	16/12/2025 10:07:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	17,51	Trafo BT	
309	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027299749	1	3	15/12/2025 16:38:23	15/12/2025 21:22:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	4,73	Trafo BT	
310	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027299803	1	3	15/12/2025 16:42:04	15/12/2025 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	53	23022	205,76	FUSIBLE_LS	Base Fusível
311	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027299825	1	3	15/12/2025 16:44:05	15/12/2025 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	56108	38,39	Ch. Fusível	Base Fusível
312	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027299869	1	3	15/12/2025 16:49:30	16/12/2025 23:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	58	21507	1.781,08	Trafo BT	
313	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027299911	1	3	15/12/2025 16:53:02	15/12/2025 23:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	22978	61,99	Ch. Fusível	Base Fusível
314	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 16:55:29	15/12/2025 16:59:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	56108	12,24	Religador	Religadora Automática
315	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027293803	1	3	15/12/2025 16:58:00	15/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	10028	0,73		
316	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027292923	1	3	15/12/2025 16:58:35	15/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	0,61		
317	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027300015	1	3	15/12/2025 16:59:56	15/12/2025 21:53:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,90	Trafo BT	
318	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027297493	1	3	15/12/2025 17:00:00	15/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	16998	15,00		
319	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027300037	1	3	15/12/2025 17:00:44	16/12/2025 08:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	28083	60,95	Ch. Fusível	Base Fusível
320	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027300047	1	3	15/12/2025 17:01:41	15/12/2025 18:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	10028	43,17	FUSIBLE_LS	Base Fusível
321	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03355692	1	3	15/12/2025 17:03:59	15/12/2025 17:27:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	0,39	TRAMO_MT	Jumper
322	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 17:12:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	460	54493	62,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
323	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 17:28:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	664	54493	261,54	Chave Faca	Chave Unipolar
324	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 17:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	54493	21,45	Chave Faca	Chave Unipolar

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
325	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 18:58:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	894	54493	1.702,08	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
326	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 19:11:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	383	54493	810,05	Religador	Religadora Automática
327	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 21:50:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	54493	166,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
328	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 23:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	279	54493	1.898,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
329	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 23:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1585	54493	10.786,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
330	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	15/12/2025 23:57:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	54493	309,58	Religador	Religadora Automática
331	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	16/12/2025 00:29:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	117	54493	867,46	Religador	Religadora Automática
332	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	16/12/2025 12:55:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	54493	1.072,03	Religador	Religadora Automática
333	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:04:41	16/12/2025 15:34:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	54493	2.339,45	Religador	Religadora Automática
334	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027300085	1	3	15/12/2025 17:05:46	15/12/2025 22:53:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	56108	52,17	Ch. Fusivel	Base Fusivel
335	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027300137	1	3	15/12/2025 17:08:54	15/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	23022	39,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
336	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027300137	1	3	15/12/2025 17:08:54	15/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	23022	28,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
337	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027300145	1	3	15/12/2025 17:09:23	15/12/2025 21:36:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,44	Trafo BT	
338	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027300195	1	3	15/12/2025 17:12:07	15/12/2025 20:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	75	56108	228,04	Trafo BT	
339	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027293035	1	3	15/12/2025 17:12:49	15/12/2025 19:03:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	416	32980	766,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
340	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027300215	1	3	15/12/2025 17:14:01	15/12/2025 21:20:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,11	Trafo BT	
341	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027300221	1	3	15/12/2025 17:14:25	16/12/2025 13:39:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	20,42	Trafo BT	
342	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027300255	1	3	15/12/2025 17:17:09	16/12/2025 13:55:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	20,64	Trafo BT	
343	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027300293	1	3	15/12/2025 17:19:43	16/12/2025 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	19,65	Trafo BT	
344	383	12	2025	13090	TER01	TER	DT27300319	1	3	15/12/2025 17:21:00	15/12/2025 18:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	41705	115,20	Trafo BT	
345	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:23:41	15/12/2025 17:30:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	56108	6,38	Religador	Religadora Automática
346	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:23:41	15/12/2025 17:30:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1289	28083	144,30	Religador	Religadora Automática
347	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027300387	1	3	15/12/2025 17:27:25	16/12/2025 08:11:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	14,73	Trafo BT	
348	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027300399	1	3	15/12/2025 17:28:14	16/12/2025 16:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	46,09	Trafo BT	
349	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027300439	1	3	15/12/2025 17:31:52	15/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17445	2,94	Trafo BT	
350	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027300443	1	3	15/12/2025 17:32:21	16/12/2025 17:20:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	228	35506	5.425,70	Trafo BT	
351	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:32:27	15/12/2025 23:53:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	607	54493	3.857,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
352	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	15/12/2025 17:32:27	16/12/2025 08:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	54493	851,75	Religador	Religadora Automática
353	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027300475	1	3	15/12/2025 17:35:52	15/12/2025 20:54:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,32	Trafo BT	
354	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03356120	1	3	15/12/2025 17:38:41	15/12/2025 19:54:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	40506	65,52	Religador	Religadora Automática
355	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027300495	1	3	15/12/2025 17:39:47	15/12/2025 21:26:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	3,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel
356	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	15/12/2025 17:46:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	28083	3,42	Religador	Religadora Automática
357	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	15/12/2025 17:47:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	28083	6,82	Religador	Religadora Automática
358	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	15/12/2025 20:58:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	28083	225,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
359	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	15/12/2025 21:40:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	28083	346,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
360	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	15/12/2025 22:49:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	28083	159,13	Religador	Religadora Automática
361	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	16/12/2025 02:19:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	28083	138,05	Religador	Religadora Automática
362	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	15/12/2025 17:41:59	16/12/2025 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	28083	87,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
363	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027300533	1	3	15/12/2025 17:42:17	16/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	23,30	Trafo BT	
364	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	BA03356126	1	3	15/12/2025 17:43:48	15/12/2025 19:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	56108	122,27	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
365	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	BA03356126	1	3	15/12/2025 17:43:48	15/12/2025 21:22:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	51	56108	186,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
366	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	BA03356126	1	3	15/12/2025 17:43:48	15/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56108	8,54	Chave Faca	Chave Unipolar
367	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03356126	1	3	15/12/2025 17:43:48	15/12/2025 21:22:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	56108	91,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
368	383	12	2025	17184	CAM03	CAM	BA03356126	1	3	15/12/2025 17:43:48	15/12/2025 19:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	605	24480	1.174,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
369	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027300567	1	3	15/12/2025 17:44:11	16/12/2025 11:16:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	17,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel
370	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03356092	1	3	15/12/2025 17:45:44	15/12/2025 19:15:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	23022	38,86	Religador	Religadora Automática
371	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03356092	1	3	15/12/2025 17:45:44	16/12/2025 00:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	23022	777,49	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
372	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027300579	1	3	15/12/2025 17:46:57	15/12/2025 20:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	28083	113,99	Ch. Fusivel	Base Fusivel
373	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03356092	1	3	15/12/2025 17:47:59	15/12/2025 18:13:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	404	23022	169,90	Religador	Religadora Automática
374	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027300607	1	3	15/12/2025 17:49:54	16/12/2025 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	28083	698,73	Ch. Fusivel	Base Fusivel
375	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027300641	1	3	15/12/2025 17:53:22	18/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	138,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
376	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027300647	1	3	15/12/2025 17:54:00	16/12/2025 10:16:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	40890	327,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
377	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027300651	1	3	15/12/2025 17:54:24	16/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	44,19	Trafo BT	
378	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027300663	1	3	15/12/2025 17:55:27	17/12/2025 02:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	21507	2.843,21	Trafo BT	
379	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03356130	1	3	15/12/2025 17:56:51	15/12/2025 19:52:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	18592	65,80	Religador	Religadora Automática
380	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03356130	1	3	15/12/2025 17:56:51	15/12/2025 21:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	18592	204,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
381	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03356132	1	3	15/12/2025 17:56:57	15/12/2025 18:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	29284	210,88	Religador	Religadora Automática
382	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03356132	1	3	15/12/2025 17:56:57	15/12/2025 19:39:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	29284	54,79	Religador	Religadora Automática
383	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03356132	1	3	15/12/2025 17:56:57	15/12/2025 20:24:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	29284	19,70	Ch. Fusivel	Base Fusivel
384	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03356132	1	3	15/12/2025 17:56:57	16/12/2025 09:13:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29284	91,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
385	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03355654	1	3	15/12/2025 17:57:50	15/12/2025 18:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	56108	71,96	Religador	Religadora Automática
386	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027300707	1	3	15/12/2025 17:59:06	16/12/2025 16:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	22,20	Trafo BT	
387	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355938	1	3	15/12/2025 18:00:23	15/12/2025 19:26:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	156	54493	224,12	Chave Faca	Chave Unipolar
388	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027300717	1	3	15/12/2025 18:00:38	16/12/2025 08:51:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	14,84	Trafo BT	
389	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027300719	1	3	15/12/2025 18:00:39	15/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	56108	23,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
390	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027300721	1	3	15/12/2025 18:01:03	16/12/2025 01:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	7,12	Trafo BT	
391	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027300733	1	3	15/12/2025 18:01:39	16/12/2025 06:15:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	12,24	Trafo BT	
392	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027300745	1	3	15/12/2025 18:02:30	16/12/2025 02:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16998	17,72	Trafo BT	
393	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027300755	1	3	15/12/2025 18:02:53	16/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	18592	205,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
394	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027302971	1	3	15/12/2025 18:07:00	16/12/2025 13:02:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	10028	132,51	Trafo BT	
395	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027298603	1	3	15/12/2025 18:10:00	15/12/2025 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	54493	12,83		
396	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027300843	1	3	15/12/2025 18:11:13	15/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	10028	22,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
397	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	DT27301065	1	3	15/12/2025 18:15:00	15/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	8	41705	3,33	Trafo BT	
398	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027300897	1	3	15/12/2025 18:16:35	16/12/2025 06:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	12,11	Trafo BT	
399	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027300909	1	3	15/12/2025 18:18:02	16/12/2025 12:11:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	17,89	Trafo BT	
400	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027300915	1	3	15/12/2025 18:18:24	15/12/2025 22:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	149	28083	617,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
401	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027300935	1	3	15/12/2025 18:20:31	16/12/2025 11:21:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	51,03	Trafo BT	
402	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	BA03356150	1	3	15/12/2025 18:22:26	15/12/2025 18:42:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29284	10,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
403	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03356150	1	3	15/12/2025 18:22:26	15/12/2025 18:42:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	111	29284	37,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
404	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03356150	1	3	15/12/2025 18:22:26	15/12/2025 18:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	312	29284	39,17	Religador	Religadora Automática
405	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027300993	1	3	15/12/2025 18:26:08	16/12/2025 10:03:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	31,24	Trafo BT	
406	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027300995	1	3	15/12/2025 18:26:25	16/12/2025 11:32:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23022	34,20	Trafo BT	
407	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027301023	1	3	15/12/2025 18:27:39	16/12/2025 00:01:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	40890	395,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
408	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027301023	1	3	15/12/2025 18:27:39	16/12/2025 03:10:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	40890	993,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
409	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027301033	1	3	15/12/2025 18:28:47	15/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	56108	20,41	Ch. Fusivel	Base Fusivel
410	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027301083	1	3	15/12/2025 18:32:36	17/12/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	63,25	Trafo BT	
411	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027301113	1	3	15/12/2025 18:37:16	16/12/2025 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	21507	674,63	Trafo BT	
412	383	12	2025	13056	MAC07	MAC	0027301117	1	3	15/12/2025 18:37:33	16/12/2025 03:23:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	8,77	Trafo BT	
413	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027301189	1	3	15/12/2025 18:44:44	15/12/2025 22:40:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	20495	39,22	Trafo BT	
414	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027301219	1	3	15/12/2025 18:47:17	16/12/2025 09:48:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	15,02	Trafo BT	
415	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027301225	1	3	15/12/2025 18:47:43	16/12/2025 09:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	56108	102,23	Ch. Fusivel	Base Fusivel
416	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027301277	1	3	15/12/2025 18:51:30	15/12/2025 20:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	11915	40,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
417	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355774	1	3	15/12/2025 18:51:55	15/12/2025 19:17:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	54493	99,17	Religador	Religadora Automática
418	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027304323	1	3	15/12/2025 18:53:51	16/12/2025 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	40890	371,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
419	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027299223	1	3	15/12/2025 18:54:36	15/12/2025 19:32:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	23022	2,54		
420	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027301347	1	3	15/12/2025 18:56:48	16/12/2025 11:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	16,62	Trafo BT	
421	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027301349	1	3	15/12/2025 18:56:48	15/12/2025 23:14:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,29	Trafo BT	
422	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027301383	1	3	15/12/2025 19:00:06	16/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	28083	356,63	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
423	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027301389	1	3	15/12/2025 19:00:36	16/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	16,82	Trafo BT	
424	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027304149	1	3	15/12/2025 19:01:48	16/12/2025 23:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	20495	1.773,41	Trafo BT	
425	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027301421	1	3	15/12/2025 19:02:52	16/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	40441	437,06	Ch. Fusivel	Base Fusivel
426	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027297797	1	3	15/12/2025 19:05:00	15/12/2025 19:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	40890	7,47		
427	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027301451	1	3	15/12/2025 19:05:47	16/12/2025 11:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	16,24	Trafo BT	
428	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027301535	1	3	15/12/2025 19:15:10	16/12/2025 10:01:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	14,77	Trafo BT	
429	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027301547	1	3	15/12/2025 19:15:43	15/12/2025 23:05:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,83	Trafo BT	
430	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027301557	1	3	15/12/2025 19:18:04	16/12/2025 06:34:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	22,56	Trafo BT	
431	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03356184	1	3	15/12/2025 19:20:18	15/12/2025 21:44:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	28083	288,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
432	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03356184	1	3	15/12/2025 19:20:18	16/12/2025 15:18:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	28083	619,01	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
433	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355938	1	3	15/12/2025 19:20:34	15/12/2025 19:26:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	54493	22,96	Chave Faca	Chave Unipolar
434	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027301577	1	3	15/12/2025 19:21:12	16/12/2025 06:09:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	21507	540,65	Trafo BT	
435	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027301587	1	3	15/12/2025 19:22:21	16/12/2025 16:04:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	20,71	Trafo BT	
436	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356200	1	3	15/12/2025 19:25:20	15/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	342	11915	26,60	Religador	Religadora Automática
437	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356200	1	3	15/12/2025 19:25:20	15/12/2025 23:53:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	11915	98,22	Religador	Religadora Automática
438	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356200	1	3	15/12/2025 19:25:20	16/12/2025 12:05:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	11915	16,67	Religador	Religadora Automática
439	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027301033	1	3	15/12/2025 19:25:47	15/12/2025 20:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	56108	7,44		
440	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027301617	1	3	15/12/2025 19:25:55	15/12/2025 23:01:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54493	17,99	Trafo BT	
441	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027301621	1	3	15/12/2025 19:26:22	16/12/2025 08:47:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	29284	213,60	Ch. Fusível	Base Fusível
442	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027301633	1	3	15/12/2025 19:27:44	16/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	16,79	Trafo BT	
443	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027303759	1	3	15/12/2025 19:32:32	16/12/2025 08:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	13,44	Trafo BT	
444	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027301695	1	3	15/12/2025 19:33:53	16/12/2025 00:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	22757	112,45	Trafo BT	
445	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027301699	1	3	15/12/2025 19:34:07	15/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	486	29749	938,66	FUSIBLE_LS	Base Fusível
446	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027301725	1	3	15/12/2025 19:37:12	15/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	21507	70,55	Ch. Fusível	Base Fusível
447	383	12	2025	16389	NSA01	NSA	0027301735	1	3	15/12/2025 19:38:22	15/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	30376	80,82	Ch. Fusível	Base Fusível
448	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027301739	1	3	15/12/2025 19:38:55	16/12/2025 14:35:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	18,94	Trafo BT	
449	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027301751	1	3	15/12/2025 19:39:46	16/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	17445	128,71	FUSIBLE_LS	Base Fusível
450	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027301761	1	3	15/12/2025 19:40:19	15/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	23022	5,39	Trafo BT	
451	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027301781	1	3	15/12/2025 19:42:36	15/12/2025 22:32:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,83	Trafo BT	
452	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027315843	1	3	15/12/2025 19:43:34	17/12/2025 00:29:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	28,76	Trafo BT	
453	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	0027301805	1	3	15/12/2025 19:45:04	16/12/2025 14:31:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	18,78	Trafo BT	
454	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027301883	1	3	15/12/2025 19:52:26	16/12/2025 19:32:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	23,66	Trafo BT	
455	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027301905	1	3	15/12/2025 19:54:13	16/12/2025 11:25:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	15,52	Trafo BT	
456	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027301907	1	3	15/12/2025 19:54:24	16/12/2025 07:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	23,59	Trafo BT	
457	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	BA03355400	1	3	15/12/2025 19:55:34	15/12/2025 20:39:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	28083	50,77	Religador	Religadora Automática
458	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	15/12/2025 19:55:34	15/12/2025 20:39:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	767	23022	564,38	Religador	Religadora Automática
459	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355938	1	3	15/12/2025 20:00:23	15/12/2025 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	54493	4,32	Religador	Religadora Automática
460	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027301277	1	3	15/12/2025 20:02:00	15/12/2025 20:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	11915	2,93		
461	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027302021	1	3	15/12/2025 20:06:51	16/12/2025 15:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	28083	96,25	Trafo BT	
462	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027302071	1	3	15/12/2025 20:10:40	15/12/2025 20:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56108	1,32	Trafo BT	
463	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027302083	1	3	15/12/2025 20:11:27	16/12/2025 11:18:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	15,11	Trafo BT	
464	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027302085	1	3	15/12/2025 20:11:30	15/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	56108	70,21	Ch. Fusível	Base Fusível
465	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027302085	1	3	15/12/2025 20:11:32	15/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	56108	11,23		
466	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027302095	1	3	15/12/2025 20:11:45	16/12/2025 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	56108	233,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
467	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027302111	1	3	15/12/2025 20:12:57	16/12/2025 12:17:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	56108	48,21	Trafo BT	
468	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03355938	1	3	15/12/2025 20:13:44	15/12/2025 21:08:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	385	54493	350,46	Religador	Religadora Automática
469	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027301683	1	3	15/12/2025 20:16:00	16/12/2025 01:22:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	5,11	Trafo BT	
470	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027302145	1	3	15/12/2025 20:16:05	16/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	28083	164,52	Ch. Fusível	Base Fusível
471	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027302145	1	3	15/12/2025 20:16:05	16/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	28083	20,65	Ch. Fusível	Base Fusível
472	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027302145	1	3	15/12/2025 20:16:05	16/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28083	41,46	Ch. Fusível	Base Fusível
473	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027302145	1	3	15/12/2025 20:16:05	16/12/2025 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	28083	83,66	Ch. Fusível	Base Fusível
474	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027302151	1	3	15/12/2025 20:16:22	16/12/2025 07:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	56108	76,84	Ch. Fusível	Base Fusível
475	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027302225	1	3	15/12/2025 20:20:11	16/12/2025 00:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22978	8,59	Ch. Fusível	Base Fusível
476	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027302211	1	3	15/12/2025 20:21:22	16/12/2025 06:09:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	9,80	Trafo BT	
477	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027302213	1	3	15/12/2025 20:21:25	16/12/2025 08:10:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	11,81	Trafo BT	
478	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027302217	1	3	15/12/2025 20:21:29	16/12/2025 09:00:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	25,30	Trafo BT	
479	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027299261	1	3	15/12/2025 20:24:19	16/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	17,26	Trafo BT	
480	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03356264	1	3	15/12/2025 20:29:31	15/12/2025 21:05:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	23022	13,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
481	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027303463	1	3	15/12/2025 20:30:39	16/12/2025 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	56108	1.706,97	Ch. Fusível	Base Fusível
482	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027302313	1	3	15/12/2025 20:34:39	16/12/2025 11:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	55307	121,25	Ch. Fusível	Base Fusível
483	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027302319	1	3	15/12/2025 20:35:14	16/12/2025 13:40:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	29284	17,09	Trafo BT	
484	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027302321	1	3	15/12/2025 20:35:59	17/12/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40506	177,40	Trafo BT	
485	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027297969	1	3	15/12/2025 20:37:00	17/12/2025 13:10:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	58068	81,10	Ch. Fusível	Base Fusível
486	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027302335	1	3	15/12/2025 20:39:32	16/12/2025 07:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	28083	42,90	Ch. Fusível	Base Fusível
487	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027302367	1	3	15/12/2025 20:45:22	16/12/2025 07:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	56108	220,37	Ch. Fusível	Base Fusível
488	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027304155	1	3	15/12/2025 20:46:23	16/12/2025 12:12:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	40890	154,30	Trafo BT	
489	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027302393	1	3	15/12/2025 20:48:28	15/12/2025 23:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	184	56108	458,57	FUSIBLE_LS	Base Fusível
490	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027302401	1	3	15/12/2025 20:49:11	16/12/2025 17:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	41,26	Trafo BT	
491	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027302403	1	3	15/12/2025 20:49:35	16/12/2025 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	56108	90,72	Ch. Fusível	Base Fusível
492	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027301699	1	3	15/12/2025 20:50:00	15/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29749	10,00		
493	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	DT27302565	1	3	15/12/2025 20:50:00	15/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55307	5,00	Trafo BT	
494	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027302443	1	3	15/12/2025 20:53:41	16/12/2025 03:54:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	29284	280,43	Ch. Fusível	Base Fusível
495	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027302463	1	3	15/12/2025 20:55:55	16/12/2025 04:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,03	Trafo BT	
496	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027303197	1	3	15/12/2025 20:56:20	16/12/2025 05:59:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	9,05	Trafo BT	
497	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027302471	1	3	15/12/2025 20:56:21	17/12/2025 03:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	30,29	Trafo BT	
498	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027302485	1	3	15/12/2025 20:59:40	16/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	17,06	Trafo BT	
499	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	BA03368302	1	3	15/12/2025 21:00:00	15/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22757	0,50	CONS_MT	Disjuntor Média
500	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027302515	1	3	15/12/2025 21:03:59	16/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	14	22757	214,20	Trafo BT	
501	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027302521	1	3	15/12/2025 21:06:35	17/12/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	68	40506	1.975,87	Trafo BT	
502	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356272	1	3	15/12/2025 21:06:38	16/12/2025 00:17:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	74	23487	235,40	Religador	Religadora Automática
503	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356272	1	3	15/12/2025 21:06:38	16/12/2025 01:55:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	23487	533,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
504	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356272	1	3	15/12/2025 21:06:38	16/12/2025 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	23487	560,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
505	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	BA03356236	1	3	15/12/2025 21:18:05	15/12/2025 23:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	90147	231,39	TRAMO_MT	Jumper
506	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027297879	1	3	15/12/2025 21:21:52	15/12/2025 21:35:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	0,46		
507	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027302623	1	3	15/12/2025 21:26:21	16/12/2025 17:31:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	20,09	Trafo BT	
508	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027302691	1	3	15/12/2025 21:40:03	16/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	22757	1.012,75	Ch. Fusível	Base Fusível
509	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027302703	1	3	15/12/2025 21:41:55	16/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	19,84	Ch. Fusível	Base Fusível
510	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027303645	1	3	15/12/2025 21:43:10	16/12/2025 05:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	17445	500,32	TRAMO_MT	Jumper
511	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027302745	1	3	15/12/2025 21:47:40	16/12/2025 01:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	4,03	Trafo BT	
512	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027302747	1	3	15/12/2025 21:47:43	16/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	56108	5,41	Trafo BT	
513	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027302803	1	3	15/12/2025 21:53:59	16/12/2025 03:53:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	17445	11,97	Trafo BT	
514	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027302819	1	3	15/12/2025 21:57:00	16/12/2025 17:24:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	19,46	Trafo BT	
515	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027302393	1	3	15/12/2025 22:02:00	15/12/2025 23:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	118	56108	149,47		
516	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027302869	1	3	15/12/2025 22:08:23	16/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	35,33	Trafo BT	
517	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027303721	1	3	15/12/2025 22:08:50	16/12/2025 09:55:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	11,77	Trafo BT	
518	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027302909	1	3	15/12/2025 22:16:03	16/12/2025 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	23487	61,86	Ch. Fusível	Base Fusível
519	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027302961	1	3	15/12/2025 22:25:42	16/12/2025 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	28083	34,95	Trafo BT	
520	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027303009	1	3	15/12/2025 22:33:53	16/12/2025 12:54:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	14,34	Trafo BT	
521	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027307049	1	3	15/12/2025 22:34:25	16/12/2025 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	40890	75,13	Ch. Fusível	Base Fusível
522	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027303061	1	3	15/12/2025 22:40:24	16/12/2025 01:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	23487	284,16	FUSIBLE_LS	Base Fusível
523	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027303123	1	3	15/12/2025 22:49:40	17/12/2025 04:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	29,79	Trafo BT	
524	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03356098	1	3	15/12/2025 22:54:33	16/12/2025 01:16:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	358	20495	845,78	Chave Faca	Chave Unipolar
525	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027303285	1	3	15/12/2025 23:08:27	16/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	22757	72,18	Ch. Fusível	Base Fusível
526	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027303233	1	3	15/12/2025 23:16:26	16/12/2025 01:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	187	22978	460,38	Ch. Fusível	Base Fusível
527	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027300843	1	3	15/12/2025 23:26:13	15/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	10028	2,40		
528	383	12	2025	13056	QUI02	QUI	0027303263	1	3	15/12/2025 23:30:28	17/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	48	55307	1.423,63	Ch. Fusível	Base Fusível
529	383	12	2025	13044	IBS04	IBS	0027303307	1	3	15/12/2025 23:45:07	16/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	375	35506	405,52	Ch. Fusível	Base Fusível
530	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027303379	1	3	16/12/2025 00:06:38	16/12/2025 09:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	23022	260,72	Ch. Fusível	Base Fusível
531	383	12	2025	13044	IBS04	IBS	0027303307	1	3	16/12/2025 00:31:00	16/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35506	0,32		
532	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	16/12/2025 00:33:59	16/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	54493	61,40	Religador	Religadora Automática
533	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	0027301421	1	3	16/12/2025 01:17:00	16/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40441	24,70		
534	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027303535	1	3	16/12/2025 01:18:02	16/12/2025 04:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	197	22757	623,72	FUSIBLE_LS	Base Fusível
535	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:00:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	1100	22978	294,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
536	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:17:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	5141	22978	2.850,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
537	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:17:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	6326	22978	3.507,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
538	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:17:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	2433	22978	1.348,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
539	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:01:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	475	22978	138,94	Religador	Religadora Automática
540	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:02:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	935	22978	290,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
541	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 01:44:10	16/12/2025 02:17:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	3384	22978	1.876,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
542	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03356432	1	3	16/12/2025 01:48:41	16/12/2025 01:53:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	454	18592	34,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
543	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03356432	1	3	16/12/2025 01:48:41	16/12/2025 01:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	783	18592	78,52	Religador	Religadora Automática
544	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	BA03356432	1	3	16/12/2025 01:48:41	16/12/2025 01:55:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	219	18592	23,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
545	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027303603	1	3	16/12/2025 01:50:55	16/12/2025 06:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	494	58068	2.429,52	FUSIBLE_LS	Base Fusível
546	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	BA03356370	1	3	16/12/2025 02:07:13	16/12/2025 02:17:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	69000	537	22978	91,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
547	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 03:26:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	750	25976	948,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
548	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 03:30:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	25976	418,26	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
549	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 04:30:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	25976	4,65	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
550	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 04:30:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	25976	16,28	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
551	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 04:30:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	308	25976	716,53	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
552	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 06:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25976	4,08	Chave Faca	Chave Unipolar
553	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	BA03356378	1	3	16/12/2025 02:11:05	16/12/2025 09:22:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	25976	1.142,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
554	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027303233	1	3	16/12/2025 02:17:27	16/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	22978	1.241,66	Ch. Fusível	Base Fusível
555	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027303233	1	3	16/12/2025 02:17:27	16/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	22978	1.274,95	Ch. Fusível	Base Fusível
556	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027299289	1	3	16/12/2025 02:17:27	16/12/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22978	39,21	Ch. Fusível	Base Fusível
557	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03356398	1	3	16/12/2025 02:20:27	16/12/2025 08:13:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	22978	253,20	Religador	Religadora Automática
558	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027303653	1	3	16/12/2025 02:22:51	16/12/2025 17:20:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	14,97	Trafo BT	
559	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356406	1	3	16/12/2025 02:26:42	16/12/2025 05:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	473	22978	1.466,04	Religador	Religadora Automática
560	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356406	1	3	16/12/2025 02:26:42	16/12/2025 06:04:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	22978	290,00	Religador	Religadora Automática
561	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356406	1	3	16/12/2025 02:26:42	16/12/2025 06:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	22978	413,58	Chave Faca	Chave Unipolar
562	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03356408	1	3	16/12/2025 02:31:20	16/12/2025 12:09:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	232	58068	2.235,96	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
563	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03356408	1	3	16/12/2025 02:31:20	16/12/2025 18:38:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	346	58068	5.578,48	Religador	Religadora Automática
564	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356102	1	3	16/12/2025 02:43:45	16/12/2025 02:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	28083	2,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
565	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027293511	1	3	16/12/2025 02:47:42	16/12/2025 16:04:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26703	13,28	Chave Faca	Chave Unipolar
566	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027303699	1	3	16/12/2025 02:53:33	16/12/2025 05:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	26703	417,01	Ch. Fusível	Base Fusível
567	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03356436	1	3	16/12/2025 03:54:05	16/12/2025 05:19:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	333	16998	472,95	Religador	Religadora Automática
568	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03356436	1	3	16/12/2025 03:54:05	16/12/2025 06:11:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	202	16998	463,03	Religador	Religadora Automática
569	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03356436	1	3	16/12/2025 03:54:05	16/12/2025 13:07:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	16998	516,40	Chave Faca	Chave Unipolar
570	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027303603	1	3	16/12/2025 04:10:31	16/12/2025 06:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	58068	36,28		
571	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027303813	1	3	16/12/2025 04:12:18	16/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	224	23487	2.362,08	FUSIBLE_LS	Base Fusível
572	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03356450	1	3	16/12/2025 04:31:24	16/12/2025 10:37:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	40890	48,84	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
573	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03356450	1	3	16/12/2025 04:31:24	16/12/2025 17:02:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	40890	50,08	Religador	Religadora Automática
574	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027303699	1	3	16/12/2025 04:49:00	16/12/2025 05:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	26703	18,20		
575	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027336767	1	3	16/12/2025 05:18:32	17/12/2025 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	65,62	Trafo BT	
576	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027303925	1	3	16/12/2025 05:20:55	16/12/2025 09:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	41705	315,81	Ch. Fusível	Base Fusível
577	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027303927	1	3	16/12/2025 05:21:24	16/12/2025 18:28:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	13,12	Trafo BT	
578	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03356466	1	3	16/12/2025 05:24:23	16/12/2025 07:09:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	610	6808	1.071,06	Religador	Religadora Automática
579	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027303941	1	3	16/12/2025 05:26:52	16/12/2025 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	45,41	Trafo BT	
580	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027303957	1	3	16/12/2025 05:33:51	16/12/2025 12:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	23022	227,59	Ch. Fusível	Base Fusível
581	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027303965	1	3	16/12/2025 05:35:26	16/12/2025 08:43:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	238	41705	745,60	Ch. Fusível	Base Fusível
582	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027303965	1	3	16/12/2025 05:35:26	16/12/2025 09:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	41705	90,81	Ch. Fusível	Base Fusível
583	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027318475	1	3	16/12/2025 05:39:50	17/12/2025 03:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	28083	22,15	Ch. Fusível	Base Fusível
584	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027303979	1	3	16/12/2025 05:41:10	17/12/2025 01:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	21507	138,46	Trafo BT	
585	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027303987	1	3	16/12/2025 05:42:59	16/12/2025 14:47:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	9,07	Trafo BT	
586	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027303991	1	3	16/12/2025 05:43:17	16/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	6808	257,00	Ch. Fusível	Base Fusível
587	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027304005	1	3	16/12/2025 05:44:39	16/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	24480	119,16	Ch. Fusível	Base Fusível
588	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027304015	1	3	16/12/2025 05:48:09	16/12/2025 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	202	22757	730,06	FUSIBLE_LS	Base Fusível
589	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027304023	1	3	16/12/2025 05:51:09	16/12/2025 14:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	54493	42,57	Ch. Fusível	Base Fusível
590	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027304035	1	3	16/12/2025 05:54:30	16/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	22978	348,97	Ch. Fusível	Base Fusível
591	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027304051	1	3	16/12/2025 06:00:20	16/12/2025 09:45:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,75	Trafo BT	
592	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027304115	1	3	16/12/2025 06:18:47	16/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	54493	4,69	Ch. Fusível	Base Fusível
593	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027304117	1	3	16/12/2025 06:19:21	17/12/2025 10:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	54493	989,71	Trafo BT	
594	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027304121	1	3	16/12/2025 06:20:45	16/12/2025 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	29284	262,50	Trafo BT	
595	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027300815	1	3	16/12/2025 06:25:00	17/12/2025 10:13:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	22757	333,74	Trafo BT	
596	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027304161	1	3	16/12/2025 06:27:46	16/12/2025 20:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	27,09	Trafo BT	
597	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027312299	1	3	16/12/2025 06:41:00	16/12/2025 20:06:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	13,43	Trafo BT	
598	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027304207	1	3	16/12/2025 06:41:29	17/12/2025 19:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	32980	184,63	Ch. Fusível	Base Fusível
599	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027304211	1	3	16/12/2025 06:42:07	16/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	54493	30,09	Trafo BT	
600	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027304219	1	3	16/12/2025 06:43:12	16/12/2025 13:03:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	6,33	Trafo BT	
601	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027304227	1	3	16/12/2025 06:45:38	16/12/2025 10:02:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,28	Trafo BT	
602	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027304239	1	3	16/12/2025 06:49:26	16/12/2025 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	32980	20,46	Ch. Fusível	Base Fusível
603	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027304243	1	3	16/12/2025 06:50:21	16/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	56108	25,97	Ch. Fusível	Base Fusível
604	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027304257	1	3	16/12/2025 06:52:39	16/12/2025 08:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	56108	10,44	Ch. Fusível	Base Fusível
605	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027304299	1	3	16/12/2025 07:02:12	16/12/2025 09:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	76	56108	179,61	Ch. Fusível	Base Fusível
606	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027304345	1	3	16/12/2025 07:09:23	16/12/2025 22:08:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	40506	419,51	Trafo BT	
607	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027302335	1	3	16/12/2025 07:10:00	16/12/2025 07:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	28083	0,87		
608	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027304351	1	3	16/12/2025 07:10:43	16/12/2025 15:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	8,47	Trafo BT	
609	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027304359	1	3	16/12/2025 07:12:42	16/12/2025 11:44:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	20495	31,72	Trafo BT	
610	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027304365	1	3	16/12/2025 07:13:35	16/12/2025 16:49:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,59	Trafo BT	
611	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027304371	1	3	16/12/2025 07:14:50	16/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	3,25	Trafo BT	
612	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027304387	1	3	16/12/2025 07:16:33	16/12/2025 12:15:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	4,99	Trafo BT	
613	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027304391	1	3	16/12/2025 07:18:29	16/12/2025 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	13,08	Trafo BT	
614	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027304397	1	3	16/12/2025 07:19:45	16/12/2025 16:44:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	9,41	Trafo BT	
615	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027304401	1	3	16/12/2025 07:19:57	16/12/2025 12:19:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10028	9,99	Trafo BT	
616	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027304405	1	3	16/12/2025 07:20:28	18/12/2025 14:46:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	11915	388,03	Ch. Fusível	Base Fusível
617	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027304417	1	3	16/12/2025 07:20:58	17/12/2025 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	24,82	Trafo BT	
618	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027304429	1	3	16/12/2025 07:21:56	16/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	23022	31,27	Ch. Fusível	Base Fusível
619	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027304435	1	3	16/12/2025 07:22:27	16/12/2025 08:50:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	2,92	Trafo BT	
620	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027304447	1	3	16/12/2025 07:23:59	16/12/2025 09:54:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	2,50	Trafo BT	
621	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027304449	1	3	16/12/2025 07:24:01	16/12/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	21507	125,72	Ch. Fusível	Base Fusível
622	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027304451	1	3	16/12/2025 07:24:05	16/12/2025 19:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	12,08	Trafo BT	
623	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027304471	1	3	16/12/2025 07:28:00	16/12/2025 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,67	Trafo BT	
624	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027304477	1	3	16/12/2025 07:29:45	16/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	4,92	Trafo BT	
625	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027304573	1	3	16/12/2025 07:31:15	16/12/2025 10:18:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1380	40506	3.846,37	Religador	Religadora Automática
626	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027304573	1	3	16/12/2025 07:31:15	16/12/2025 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	40506	324,93	Chave Faca	Chave Unipolar
627	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027304519	1	3	16/12/2025 07:36:55	16/12/2025 12:14:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,62	Trafo BT	
628	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027304525	1	3	16/12/2025 07:37:36	16/12/2025 13:50:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	24480	665,09	Ch. Fusível	Base Fusível
629	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027304529	1	3	16/12/2025 07:37:49	16/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	11915	56,81	Ch. Fusível	Base Fusível
630	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027304531	1	3	16/12/2025 07:38:06	16/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	22978	46,19	Ch. Fusível	Base Fusível
631	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027304541	1	3	16/12/2025 07:39:00	16/12/2025 16:20:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	8,69	Trafo BT	
632	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027304577	1	3	16/12/2025 07:43:31	16/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22757	61,01	Ch. Fusível	Base Fusível
633	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027304591	1	3	16/12/2025 07:44:46	16/12/2025 12:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	56108	148,50	Ch. Fusível	Base Fusível
634	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027304605	1	3	16/12/2025 07:46:20	16/12/2025 17:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	9,23	Trafo BT	
635	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027307965	1	3	16/12/2025 07:46:28	16/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	23022	209,53	Ch. Fusível	Base Fusível
636	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027304711	1	3	16/12/2025 07:55:39	16/12/2025 08:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	0,54	Trafo BT	
637	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027304729	1	3	16/12/2025 07:57:38	16/12/2025 17:43:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	80	28083	780,80	Trafo BT	
638	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027304735	1	3	16/12/2025 07:58:37	16/12/2025 11:23:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,42	Trafo BT	
639	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356524	1	3	16/12/2025 07:59:41	16/12/2025 09:55:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	710	11915	1.365,76	Religador	Religadora Automática
640	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356524	1	3	16/12/2025 07:59:41	16/12/2025 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	11915	2.735,03	Religador	Religadora Automática
641	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356524	1	3	16/12/2025 07:59:49	16/12/2025 09:55:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	11915	103,76		
642	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356524	1	3	16/12/2025 07:59:49	16/12/2025 10:23:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	11915	115,32	Chave Faca	Chave Unipolar
643	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356524	1	3	16/12/2025 07:59:49	16/12/2025 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	11915	506,39	Religador	Religadora Automática
644	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027302403	1	3	16/12/2025 08:00:00	16/12/2025 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56108	0,17		
645	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027304771	1	3	16/12/2025 08:01:45	16/12/2025 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	9,54	Trafo BT	
646	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027304807	1	3	16/12/2025 08:04:13	17/12/2025 06:20:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	22978	66,80	Trafo BT	
647	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027304833	1	3	16/12/2025 08:05:50	16/12/2025 11:46:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	17445	7,36	Trafo BT	
648	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027304847	1	3	16/12/2025 08:06:00	17/12/2025 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	29,13	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
649	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027304845	1	3	16/12/2025 08:06:17	16/12/2025 13:53:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	28083	185,23	FUSIBLE_LS	Base Fusível
650	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027304845	1	3	16/12/2025 08:06:17	16/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	28083	24,79	FUSIBLE_LS	Base Fusível
651	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027304849	1	3	16/12/2025 08:06:35	16/12/2025 10:40:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57156	7,67	Trafo BT	
652	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027304877	1	3	16/12/2025 08:09:53	16/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,50	Trafo BT	
653	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027316095	1	3	16/12/2025 08:09:55	18/12/2025 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	21507	141,00	Trafo BT	
654	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027317239	1	3	16/12/2025 08:10:08	17/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	31,50	Trafo BT	
655	383	12	2025	13056	MAC01	MAC	0027304913	1	3	16/12/2025 08:12:37	17/12/2025 07:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	23,25	Trafo BT	
656	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027304939	1	3	16/12/2025 08:15:12	16/12/2025 11:56:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	3,69	Trafo BT	
657	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027304997	1	3	16/12/2025 08:17:39	16/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	5,37	Ch. Fusível	Base Fusível
658	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027305005	1	3	16/12/2025 08:18:17	16/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	4,39	Ch. Fusível	Base Fusível
659	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027305007	1	3	16/12/2025 08:18:27	16/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	6,86	Trafo BT	
660	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027300647	1	3	16/12/2025 08:20:00	16/12/2025 10:16:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	40890	19,49		
661	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027305055	1	3	16/12/2025 08:20:25	16/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23487	12,47	Ch. Fusível	Base Fusível
662	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356566	1	3	16/12/2025 08:23:31	16/12/2025 09:47:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	201	28083	280,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
663	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356566	1	3	16/12/2025 08:23:31	16/12/2025 10:23:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	28083	13,99	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
664	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356566	1	3	16/12/2025 08:23:31	16/12/2025 10:48:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	28083	62,82	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
665	383	12	2025	17187	ROL03	ROL	0027305083	1	3	16/12/2025 08:25:42	16/12/2025 11:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	32980	9,82	Ch. Fusível	Base Fusível
666	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027304257	1	3	16/12/2025 08:26:00	16/12/2025 08:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	56108	0,73		
667	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027305099	1	3	16/12/2025 08:26:40	16/12/2025 17:15:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,81	Trafo BT	
668	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027305107	1	3	16/12/2025 08:26:56	16/12/2025 10:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	2,10	Trafo BT	
669	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027305137	1	3	16/12/2025 08:30:21	17/12/2025 02:15:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	17,75	Trafo BT	
670	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027305143	1	3	16/12/2025 08:30:40	17/12/2025 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	50,58	Trafo BT	
671	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027305145	1	3	16/12/2025 08:30:46	16/12/2025 18:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	29,81	Trafo BT	
672	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027305147	1	3	16/12/2025 08:30:52	16/12/2025 14:50:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	6,32	Trafo BT	
673	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027305155	1	3	16/12/2025 08:31:34	16/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	17445	45,92	Ch. Fusível	Base Fusível
674	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027305159	1	3	16/12/2025 08:32:06	16/12/2025 21:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	8	24480	102,12	Trafo BT	
675	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027311463	1	3	16/12/2025 08:32:39	16/12/2025 20:04:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	11,53	Trafo BT	
676	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027305257	1	3	16/12/2025 08:38:25	16/12/2025 10:35:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	3,89	Trafo BT	
677	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027305325	1	3	16/12/2025 08:41:55	16/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	21507	288,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
678	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027305339	1	3	16/12/2025 08:43:14	16/12/2025 16:10:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	7,45	Trafo BT	
679	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	BA03356596	1	3	16/12/2025 08:44:59	16/12/2025 09:19:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	174	56108	101,31	Religador	Religadora Automática
680	383	12	2025	13044	IBS03	IBS	0027305523	1	3	16/12/2025 08:55:56	17/12/2025 08:55:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	24,00	Trafo BT	
681	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027305577	1	3	16/12/2025 08:58:14	16/12/2025 11:43:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,76	Trafo BT	
682	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027305575	1	3	16/12/2025 08:58:19	16/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	32980	400,93	Ch. Fusível	Base Fusível
683	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027305583	1	3	16/12/2025 08:58:56	16/12/2025 12:02:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	3,06	Trafo BT	
684	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305571	1	3	16/12/2025 08:58:59	16/12/2025 10:44:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	1,77	Trafo BT	
685	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027304299	1	3	16/12/2025 09:00:00	16/12/2025 09:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	56108	4,80		
686	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027305653	1	3	16/12/2025 09:05:47	16/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,90	Trafo BT	
687	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03357138	1	3	16/12/2025 09:06:28	16/12/2025 23:06:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	29284	112,01	FUSIBLE_LS	Base Fusível
688	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	0027305679	1	3	16/12/2025 09:08:21	16/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17445	7,03	Trafo BT	
689	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027305703	1	3	16/12/2025 09:09:56	16/12/2025 20:06:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	10,95	Trafo BT	
690	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027312409	1	3	16/12/2025 09:10:37	16/12/2025 19:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	28083	20,75	Trafo BT	
691	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027299305	1	3	16/12/2025 09:11:00	16/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	55307	315,83		
692	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027305719	1	3	16/12/2025 09:11:46	16/12/2025 12:32:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	3,34	Trafo BT	
693	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027305735	1	3	16/12/2025 09:12:46	16/12/2025 16:28:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22757	29,03	Trafo BT	
694	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027305741	1	3	16/12/2025 09:13:30	16/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	27,07	Trafo BT	
695	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027305745	1	3	16/12/2025 09:13:34	16/12/2025 16:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	29284	105,56	Ch. Fusível	Base Fusível
696	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027305767	1	3	16/12/2025 09:15:00	16/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	5,33	Trafo BT	
697	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027305797	1	3	16/12/2025 09:17:34	16/12/2025 10:58:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	1,67	Trafo BT	
698	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027305801	1	3	16/12/2025 09:18:04	16/12/2025 10:04:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32980	3,84	Trafo BT	
699	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027305829	1	3	16/12/2025 09:19:32	16/12/2025 11:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,56	Trafo BT	
700	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03356716	1	3	16/12/2025 09:20:00	16/12/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	54493	16,80	FUSIBLE_LS	Base Fusível
701	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027305833	1	3	16/12/2025 09:20:19	16/12/2025 12:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22757	11,78	Ch. Fusível	Base Fusível
702	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027305897	1	3	16/12/2025 09:25:44	16/12/2025 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	56108	118,74	Ch. Fusível	Base Fusível
703	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305947	1	3	16/12/2025 09:30:49	16/12/2025 20:48:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	25	28083	282,42	Trafo BT	
704	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027306001	1	3	16/12/2025 09:34:05	16/12/2025 11:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	2,18	Trafo BT	
705	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305999	1	3	16/12/2025 09:34:05	16/12/2025 12:08:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	2,57	Trafo BT	
706	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 09:36:58	16/12/2025 09:42:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29284	2,77	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
707	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027306049	1	3	16/12/2025 09:38:51	16/12/2025 14:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	10,20	Trafo BT	
708	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03356732	1	3	16/12/2025 09:40:00	16/12/2025 11:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	6808	1,70	Ch. Fusível	Base Fusível
709	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027306109	1	3	16/12/2025 09:44:53	17/12/2025 09:32:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	47,59	Trafo BT	
710	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027306145	1	3	16/12/2025 09:47:39	16/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17445	7,37	Trafo BT	
711	383	12	2025	13052	ITR09	ITR	0027306201	1	3	16/12/2025 09:53:27	16/12/2025 18:35:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	17,42	Trafo BT	
712	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027294511	1	3	16/12/2025 09:55:16	16/12/2025 11:25:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	4,51	Ch. Fusível	Base Fusível
713	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027318349	1	3	16/12/2025 09:56:00	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40441	251,20	Trafo BT	
714	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027306233	1	3	16/12/2025 09:56:12	16/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	55307	236,69	Ch. Fusível	Base Fusível
715	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03356716	1	3	16/12/2025 09:59:00	16/12/2025 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	54493	0,15		
716	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 09:59:50	16/12/2025 14:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29284	127,91	FUSIBLE_LS	Base Fusível
717	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 09:59:50	16/12/2025 11:12:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	29284	58,28	Religador	Religadora Automática
718	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 09:59:50	16/12/2025 14:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	8,53	FUSIBLE_LS	Base Fusível
719	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 09:59:50	16/12/2025 19:41:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	29284	309,97	Chave Faca	Chave Unipolar
720	383	12	2025	17184	CAM03	CAM	0027306323	1	3	16/12/2025 10:03:28	17/12/2025 18:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	32,49	Trafo BT	
721	383	12	2025	13056	MAC05	MAC	0027306333	1	3	16/12/2025 10:04:11	17/12/2025 12:00:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	55307	492,88	Trafo BT	
722	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027306341	1	3	16/12/2025 10:04:23	16/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	7,26	Trafo BT	
723	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027306369	1	3	16/12/2025 10:06:25	17/12/2025 02:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	15,90	Trafo BT	
724	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027306409	1	3	16/12/2025 10:09:05	16/12/2025 21:31:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54493	11,37	Trafo BT	
725	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027306441	1	3	16/12/2025 10:11:45	17/12/2025 13:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	58068	486,37	Trafo BT	
726	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 10:13:29	16/12/2025 12:02:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	29284	320,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
727	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03356636	1	3	16/12/2025 10:13:29	16/12/2025 13:05:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	29284	91,57	Religador	Religadora Automática
728	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027306457	1	3	16/12/2025 10:13:44	16/12/2025 14:49:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	9,18	Trafo BT	
729	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027306469	1	3	16/12/2025 10:14:37	16/12/2025 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	55307	313,52	TRAMO_MT	Jumper
730	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027306471	1	3	16/12/2025 10:14:43	16/12/2025 11:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	1,18	Trafo BT	
731	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027319463	1	3	16/12/2025 10:27:50	17/12/2025 13:59:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	40506	440,48	Trafo BT	
732	383	12	2025	13074	RBN04	RBN	BA03356660	1	3	16/12/2025 10:28:38	16/12/2025 11:56:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	19645	32,32	Religador	Religadora Automática
733	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027306659	1	3	16/12/2025 10:30:26	16/12/2025 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	22,73	Trafo BT	
734	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027306711	1	3	16/12/2025 10:34:14	17/12/2025 10:05:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	18592	70,54	Trafo BT	
735	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356566	1	3	16/12/2025 10:34:40	16/12/2025 10:48:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	201	28083	47,85	Religador	Religadora Automática
736	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356566	1	3	16/12/2025 10:34:40	16/12/2025 11:13:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	439	28083	281,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
737	383	12	2025	13044	IBS03	IBS	0027306717	1	3	16/12/2025 10:34:51	16/12/2025 20:15:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	9,68	Trafo BT	
738	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027306737	1	3	16/12/2025 10:36:01	18/12/2025 09:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	94,60	Trafo BT	
739	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027306741	1	3	16/12/2025 10:36:13	16/12/2025 20:33:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	9,95	Trafo BT	
740	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027306761	1	3	16/12/2025 10:37:35	16/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	18592	485,37	Trafo BT	
741	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027306771	1	3	16/12/2025 10:38:16	16/12/2025 20:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	90147	48,31	Trafo BT	
742	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027306805	1	3	16/12/2025 10:40:48	17/12/2025 01:08:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	14,46	Trafo BT	
743	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03356690	1	3	16/12/2025 10:41:56	16/12/2025 10:44:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	52844	48,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
744	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356690	1	3	16/12/2025 10:41:56	16/12/2025 10:45:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1390	52844	90,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
745	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356690	1	3	16/12/2025 10:41:56	16/12/2025 10:48:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1855	52844	206,63	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
746	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356690	1	3	16/12/2025 10:41:56	16/12/2025 10:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	607	52844	76,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
747	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356690	1	3	16/12/2025 10:41:56	16/12/2025 10:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	622	52844	100,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
748	383	12	2025	13041	GXD11	GXD	BA03356690	1	3	16/12/2025 10:41:56	16/12/2025 10:45:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	928	52844	60,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
749	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027306845	1	3	16/12/2025 10:43:45	16/12/2025 16:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23022	6,18	Trafo BT	
750	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027306875	1	3	16/12/2025 10:46:46	16/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	40890	34,85	Ch. Fusível	Base Fusível
751	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027306963	1	3	16/12/2025 10:49:24	16/12/2025 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	5,63	Ch. Fusível	Base Fusível
752	383	12	2025	17188	ARS07	ARS	0027306965	1	3	16/12/2025 10:53:34	16/12/2025 14:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	34030	239,32	Ch. Fusível	Base Fusível
753	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027306987	1	3	16/12/2025 10:55:33	17/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22757	371,96	Ch. Fusível	Base Fusível
754	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027306991	1	3	16/12/2025 10:55:34	17/12/2025 11:02:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	24,12	Trafo BT	
755	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027306997	1	3	16/12/2025 10:55:53	16/12/2025 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	23022	70,19	Ch. Fusível	Base Fusível
756	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027306999	1	3	16/12/2025 10:56:07	17/12/2025 00:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28083	13,33	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
757	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027307037	1	3	16/12/2025 10:58:00	16/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	10037	12,80	Trafo BT	
758	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027304429	1	3	16/12/2025 10:58:00	16/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	23022	3,47		
759	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356708	1	3	16/12/2025 10:58:48	16/12/2025 11:06:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	371	52844	50,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
760	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356708	1	3	16/12/2025 10:58:48	16/12/2025 12:07:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	652	52844	750,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
761	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	DT27296597	1	3	16/12/2025 11:00:00	16/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,50	Trafo BT	
762	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356666	1	3	16/12/2025 11:01:30	16/12/2025 11:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	28083	62,87	Religador	Religadora Automática
763	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03356666	1	3	16/12/2025 11:01:30	16/12/2025 12:31:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	28083	126,96	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
764	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027307121	1	3	16/12/2025 11:05:34	16/12/2025 21:28:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	10,39	Trafo BT	
765	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	BA03356714	1	3	16/12/2025 11:06:07	16/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	32980	66,27	Ch. Fusível	Base Fusível
766	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027307133	1	3	16/12/2025 11:06:35	16/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	28083	49,98	Ch. Fusível	Base Fusível
767	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027307181	1	3	16/12/2025 11:09:53	16/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	8,59	Trafo BT	
768	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027305325	1	3	16/12/2025 11:10:07	16/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	21507	5,49		
769	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027307215	1	3	16/12/2025 11:11:35	16/12/2025 17:14:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	12,08	Trafo BT	
770	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027307223	1	3	16/12/2025 11:12:03	16/12/2025 18:12:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	7,00	Trafo BT	
771	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027307329	1	3	16/12/2025 11:13:59	16/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	65189	7,43	Ch. Fusível	Base Fusível
772	383	12	2025	13056	CAR01	CAR	0027307267	1	3	16/12/2025 11:14:47	17/12/2025 03:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	55307	82,79	Trafo BT	
773	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027307273	1	3	16/12/2025 11:15:06	16/12/2025 16:40:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	5,42	Trafo BT	
774	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	0027307331	1	3	16/12/2025 11:18:40	16/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	48029	54,08	FUSIBLE_LS	Base Fusível
775	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027307365	1	3	16/12/2025 11:21:51	16/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	40441	1.664,61	Ch. Fusível	Base Fusível
776	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027307373	1	3	16/12/2025 11:23:02	16/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	5,20	Trafo BT	
777	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027307383	1	3	16/12/2025 11:23:54	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	24,60	Trafo BT	
778	383	12	2025	13086	SPT06	SPT	0027307415	1	3	16/12/2025 11:25:57	17/12/2025 07:19:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	48029	39,79	Trafo BT	
779	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027307425	1	3	16/12/2025 11:27:07	16/12/2025 21:36:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	10,15	Trafo BT	
780	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356708	1	3	16/12/2025 11:27:31	16/12/2025 13:33:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	371	52844	779,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
781	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027307431	1	3	16/12/2025 11:27:57	17/12/2025 10:33:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	46,20	Trafo BT	
782	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	0027307447	1	3	16/12/2025 11:29:18	17/12/2025 08:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	29035	638,35	Trafo BT	
783	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027304359	1	3	16/12/2025 11:30:00	16/12/2025 11:44:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	20495	8,04		
784	383	12	2025	13070	PDR03	PDR	0027307519	1	3	16/12/2025 11:34:41	17/12/2025 02:59:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	15,42	Trafo BT	
785	383	12	2025	13037	GAB15	GAB	BA03356736	1	3	16/12/2025 11:35:33	16/12/2025 16:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	65189	485,90	Ch. Fusível	Base Fusível
786	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027307547	1	3	16/12/2025 11:36:31	17/12/2025 10:38:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	23,03	Trafo BT	
787	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	0027307549	1	3	16/12/2025 11:36:42	19/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	70,22	Trafo BT	
788	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03356750	1	3	16/12/2025 11:38:00	16/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	32784	56,40	Ch. Fusível	Base Fusível
789	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027307609	1	3	16/12/2025 11:41:10	17/12/2025 11:38:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	23,95	Trafo BT	
790	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027307617	1	3	16/12/2025 11:41:28	17/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	105	29284	2.543,68	Trafo BT	
791	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	0027307625	1	3	16/12/2025 11:42:00	16/12/2025 23:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	65189	92,67	Trafo BT	
792	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027307629	1	3	16/12/2025 11:42:28	16/12/2025 19:52:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	8,17	Trafo BT	
793	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027307635	1	3	16/12/2025 11:42:39	17/12/2025 13:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	17445	812,51	Ch. Fusível	Base Fusível
794	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027307651	1	3	16/12/2025 11:43:39	17/12/2025 03:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	15,64	Trafo BT	
795	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027307669	1	3	16/12/2025 11:45:12	17/12/2025 03:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	56298	371,52	Trafo BT	
796	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027307735	1	3	16/12/2025 11:48:38	16/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	56108	29,52	Ch. Fusível	Base Fusível
797	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356708	1	3	16/12/2025 11:50:33	16/12/2025 13:32:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	382	52844	650,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
798	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027307763	1	3	16/12/2025 11:51:23	16/12/2025 20:37:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	56108	61,36	Trafo BT	
799	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027307781	1	3	16/12/2025 11:52:34	17/12/2025 08:35:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	20,71	Trafo BT	
800	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027307795	1	3	16/12/2025 11:53:21	17/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	23022	465,55	Ch. Fusível	Base Fusível
801	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027307841	1	3	16/12/2025 11:56:09	16/12/2025 16:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	40890	205,48	Ch. Fusível	Base Fusível
802	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027312491	1	3	16/12/2025 11:57:50	16/12/2025 20:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	28083	75,78	Ch. Fusível	Base Fusível
803	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027307881	1	3	16/12/2025 11:58:14	16/12/2025 23:00:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	11,04	Trafo BT	
804	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	BA03356764	1	3	16/12/2025 12:00:00	16/12/2025 12:27:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	20495	23,55	Ch. Fusível	Base Fusível
805	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03356756	1	3	16/12/2025 12:03:17	16/12/2025 18:20:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	55307	62,90	Chave Faca	Chave Unipolar
806	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027307975	1	3	16/12/2025 12:04:14	17/12/2025 10:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57156	67,64	Trafo BT	
807	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027307973	1	3	16/12/2025 12:04:14	17/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	23022	31,86	Trafo BT	
808	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027308007	1	3	16/12/2025 12:07:27	16/12/2025 16:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23022	101,03	FUSIBLE_LS	Base Fusível
809	383	12	2025	13093	VDP08	VDP	0027308019	1	3	16/12/2025 12:09:16	16/12/2025 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	5,03	Trafo BT	
810	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027310741	1	3	16/12/2025 12:10:21	16/12/2025 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	22978	20,87	Ch. Fusível	Base Fusível
811	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027308061	1	3	16/12/2025 12:11:41	16/12/2025 16:01:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,83	Trafo BT	
812	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027308077	1	3	16/12/2025 12:13:07	16/12/2025 17:30:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,30	Trafo BT	
813	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	BA03356764	1	3	16/12/2025 12:13:38	16/12/2025 12:27:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	20495	18,52		
814	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	0027308111	1	3	16/12/2025 12:17:11	16/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	10,43	Trafo BT	
815	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027308121	1	3	16/12/2025 12:18:04	16/12/2025 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6808	2,83	Trafo BT	
816	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	16/12/2025 12:18:41	16/12/2025 12:55:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	54493	1,86	Religador	Religadora Automática
817	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	16/12/2025 12:18:41	16/12/2025 15:34:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	54493	9,78	Religador	Religadora Automática
818	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027308137	1	3	16/12/2025 12:19:18	16/12/2025 17:31:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	5,20	Trafo BT	
819	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027301751	1	3	16/12/2025 12:20:00	16/12/2025 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	17445	5,15		
820	383	12	2025	13056	MAC01	MAC	0027308155	1	3	16/12/2025 12:21:24	17/12/2025 07:49:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	19,47	Trafo BT	
821	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027308159	1	3	16/12/2025 12:21:41	17/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	42,94	Trafo BT	
822	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03356772	1	3	16/12/2025 12:23:32	16/12/2025 12:29:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3734	29284	392,07	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
823	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	0027308197	1	3	16/12/2025 12:25:25	17/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	21,83	Trafo BT	
824	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027308235	1	3	16/12/2025 12:29:26	17/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	68634	680,58	Trafo BT	
825	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027308241	1	3	16/12/2025 12:29:47	16/12/2025 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	88	56108	196,85	Ch. Fusível	Base Fusível
826	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03356776	1	3	16/12/2025 12:30:00	16/12/2025 12:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	6808	0,45	Ch. Fusível	Base Fusível
827	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03356788	1	3	16/12/2025 12:31:08	16/12/2025 12:36:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	721	10930	65,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
828	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03356788	1	3	16/12/2025 12:31:08	16/12/2025 12:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	195	10930	24,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
829	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03356788	1	3	16/12/2025 12:31:08	16/12/2025 13:02:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	613	10930	324,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
830	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03356788	1	3	16/12/2025 12:31:08	16/12/2025 12:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4553	29284	569,13	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
831	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03356788	1	3	16/12/2025 12:31:08	16/12/2025 12:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	0,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
832	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027308269	1	3	16/12/2025 12:31:30	16/12/2025 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	27399	992,66	Ch. Fusível	Base Fusível
833	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027308297	1	3	16/12/2025 12:35:01	16/12/2025 15:33:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	2,97	Trafo BT	
834	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027308335	1	3	16/12/2025 12:39:07	16/12/2025 17:29:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,84	Trafo BT	
835	383	12	2025	13056	QUI02	QUI	0027308343	1	3	16/12/2025 12:40:27	16/12/2025 19:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	6,45	Trafo BT	
836	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027308367	1	3	16/12/2025 12:43:40	16/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	2,21	Trafo BT	
837	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027308387	1	3	16/12/2025 12:46:15	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26703	90,92	Trafo BT	
838	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	BA03356708	1	3	16/12/2025 12:46:57	16/12/2025 13:33:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	512	52844	401,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
839	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027308407	1	3	16/12/2025 12:47:27	16/12/2025 16:08:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22757	10,04	Trafo BT	
840	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027308425	1	3	16/12/2025 12:48:31	16/12/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	3,82	Trafo BT	
841	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027307049	1	3	16/12/2025 12:52:00	16/12/2025 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	1,47		
842	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027308519	1	3	16/12/2025 12:55:58	16/12/2025 23:01:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	10,08	Trafo BT	
843	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027308573	1	3	16/12/2025 13:00:52	16/12/2025 15:11:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	4,37	Trafo BT	
844	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027308613	1	3	16/12/2025 13:06:12	16/12/2025 17:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	4,43	Trafo BT	
845	383	12	2025	13087	CAS04	CAS	0027308615	1	3	16/12/2025 13:06:16	16/12/2025 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	16998	2,16	Ch. Fusível	Base Fusível
846	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305705	1	3	16/12/2025 13:06:26	16/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	28083	29,79	Ch. Fusível	Base Fusível
847	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305705	1	3	16/12/2025 13:06:26	16/12/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28083	3,53	Ch. Fusível	Base Fusível
848	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027308669	1	3	16/12/2025 13:12:14	16/12/2025 22:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	18,79	Trafo BT	
849	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027308675	1	3	16/12/2025 13:12:29	16/12/2025 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	23022	30,74	Ch. Fusível	Base Fusível
850	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027308689	1	3	16/12/2025 13:13:36	16/12/2025 19:18:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	12,15	Trafo BT	
851	383	12	2025	13033	CRZ01	CRZ	0027308697	1	3	16/12/2025 13:14:09	17/12/2025 00:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	18592	22,49	Ch. Fusível	Base Fusível
852	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027308731	1	3	16/12/2025 13:17:31	16/12/2025 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	4,91	Trafo BT	
853	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027308751	1	3	16/12/2025 13:19:13	16/12/2025 16:38:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57156	13,28	Trafo BT	
854	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027308757	1	3	16/12/2025 13:19:34	16/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	1,34	Trafo BT	
855	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027308825	1	3	16/12/2025 13:23:51	17/12/2025 07:45:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	18,35	Trafo BT	
856	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03356812	1	3	16/12/2025 13:23:53	16/12/2025 17:45:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	29284	942,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
857	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027308835	1	3	16/12/2025 13:24:29	16/12/2025 19:36:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27618	18,58	Trafo BT	
858	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027308869	1	3	16/12/2025 13:26:15	16/12/2025 19:45:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	74	68634	468,32	Trafo BT	
859	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027308901	1	3	16/12/2025 13:27:44	17/12/2025 04:38:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	15,18	Trafo BT	
860	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027308907	1	3	16/12/2025 13:28:15	16/12/2025 20:34:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	7,10	Trafo BT	
861	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027308915	1	3	16/12/2025 13:28:50	17/12/2025 11:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	21,88	Trafo BT	
862	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027308927	1	3	16/12/2025 13:29:25	16/12/2025 18:07:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	9,27	Trafo BT	
863	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027309019	1	3	16/12/2025 13:38:05	16/12/2025 17:38:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,00	Trafo BT	
864	383	12	2025	13093	VDP10	VDP	0027309059	1	3	16/12/2025 13:42:27	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	22,29	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
865	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027309075	1	3	16/12/2025 13:43:28	17/12/2025 12:07:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	22,41	Trafo BT	
866	383	12	2025	13015	ALCD1	ALC	0027309089	1	3	16/12/2025 13:44:04	17/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	58864	1.094,34	Trafo BT	
867	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027309167	1	3	16/12/2025 13:44:56	16/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	6,92	TRAMO_MT	Jumper
868	383	12	2025	13090	TER05	TER	DT27309117	1	3	16/12/2025 13:46:00	16/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	41705	142,67	Trafo BT	
869	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027309129	1	3	16/12/2025 13:48:05	17/12/2025 09:27:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	39,32	Trafo BT	
870	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027309177	1	3	16/12/2025 13:50:46	16/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	20495	600,29	Ch. Fusivel	Base Fusivel
871	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027309191	1	3	16/12/2025 13:52:21	17/12/2025 13:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	58068	308,02	Trafo BT	
872	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027309237	1	3	16/12/2025 13:58:22	16/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	5,19	Trafo BT	
873	383	12	2025	13093	VDP08	VDP	0027309241	1	3	16/12/2025 13:58:37	16/12/2025 15:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	50171	8,47	Trafo BT	
874	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027309257	1	3	16/12/2025 14:00:00	16/12/2025 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	3,97	Trafo BT	
875	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027309269	1	3	16/12/2025 14:01:08	16/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	10930	56,24	Trafo BT	
876	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027309303	1	3	16/12/2025 14:06:07	16/12/2025 17:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	68	65189	233,33	Trafo BT	
877	383	12	2025	13098	VPA04	VPA	BA03355400	1	3	16/12/2025 14:08:57	16/12/2025 14:20:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	28083	13,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
878	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	16/12/2025 14:08:57	16/12/2025 14:19:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	931	23022	163,44	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
879	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	16/12/2025 14:08:57	16/12/2025 14:20:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3765	23022	729,99	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
880	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	BA03355400	1	3	16/12/2025 14:08:57	16/12/2025 14:23:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	330	23022	79,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
881	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027309341	1	3	16/12/2025 14:09:16	16/12/2025 22:44:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	8,59	Trafo BT	
882	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027309345	1	3	16/12/2025 14:09:30	17/12/2025 11:53:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	21,74	Trafo BT	
883	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027309349	1	3	16/12/2025 14:09:46	17/12/2025 11:31:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	17445	235,05	Ch. Fusivel	Base Fusivel
884	383	12	2025	13087	CAS04	CAS	0027309389	1	3	16/12/2025 14:14:01	17/12/2025 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	16998	525,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
885	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027309393	1	3	16/12/2025 14:14:20	17/12/2025 10:38:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	20,40	Trafo BT	
886	383	12	2025	16389	NSA01	NSA	0027309441	1	3	16/12/2025 14:18:11	16/12/2025 22:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	8,18	Trafo BT	
887	383	12	2025	13028	CAF08	CAF	0027309443	1	3	16/12/2025 14:18:25	17/12/2025 09:58:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	54032	157,33	Ch. Fusivel	Base Fusivel
888	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	DT27596995	1	3	16/12/2025 14:20:00	16/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	18592	13,50	Ch. Fusivel	Base Fusivel
889	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027309503	1	3	16/12/2025 14:23:51	16/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	54493	2,44	Ch. Fusivel	Base Fusivel
890	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027313429	1	3	16/12/2025 14:23:51	16/12/2025 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	83	56108	199,41	Ch. Fusivel	Base Fusivel
891	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027309509	1	3	16/12/2025 14:24:15	16/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	8,54	Trafo BT	
892	383	12	2025	13074	RBN03	RBN	0027309519	1	3	16/12/2025 14:26:00	17/12/2025 10:26:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	19645	40,03	Trafo BT	
893	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	BA03356826	1	3	16/12/2025 14:27:00	16/12/2025 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	23022	1,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
894	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027312157	1	3	16/12/2025 14:28:39	16/12/2025 16:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	115	29284	200,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
895	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027308757	1	3	16/12/2025 14:30:00	16/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	0,33		
896	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027309597	1	3	16/12/2025 14:32:08	16/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	52844	191,97	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
897	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027304771	1	3	16/12/2025 14:35:28	16/12/2025 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,98		
898	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03356852	1	3	16/12/2025 14:36:25	16/12/2025 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	695	11915	643,84	Religador	Religadora Automática
899	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03356086	1	3	16/12/2025 14:37:51	16/12/2025 15:34:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	54493	53,69	Religador	Religadora Automática
900	383	12	2025	16389	NSA03	NSA	0027309643	1	3	16/12/2025 14:39:49	17/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	30376	803,41	Trafo BT	
901	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027309651	1	3	16/12/2025 14:40:13	17/12/2025 03:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	65189	51,19	Trafo BT	
902	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027309725	1	3	16/12/2025 14:45:54	16/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24480	2,07	Trafo BT	
903	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027309737	1	3	16/12/2025 14:46:57	17/12/2025 09:50:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	19,06	Trafo BT	
904	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027309767	1	3	16/12/2025 14:50:12	16/12/2025 18:37:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,79	Trafo BT	
905	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027309801	1	3	16/12/2025 14:53:23	16/12/2025 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	5,69	Trafo BT	
906	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027309829	1	3	16/12/2025 14:56:47	16/12/2025 18:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	23487	118,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
907	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027309853	1	3	16/12/2025 14:59:25	17/12/2025 05:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	56298	384,62	Trafo BT	
908	383	12	2025	13093	VDP08	VDP	0027309859	1	3	16/12/2025 15:00:03	16/12/2025 17:36:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	2,60	Trafo BT	
909	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	BA03356740	1	3	16/12/2025 15:00:21	16/12/2025 18:36:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29749	3,61	Chave Faca	Chave Unipolar
910	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027309885	1	3	16/12/2025 15:01:09	16/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	98	38035	275,79	Ch. Fusivel	Base Fusivel
911	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027309889	1	3	16/12/2025 15:01:23	16/12/2025 22:23:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,38	Trafo BT	
912	383	12	2025	16388	CAB02	CAB	0027309903	1	3	16/12/2025 15:02:51	16/12/2025 19:54:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	4,86	Trafo BT	
913	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027309919	1	3	16/12/2025 15:04:21	17/12/2025 09:17:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	36,45	Trafo BT	
914	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027309939	1	3	16/12/2025 15:05:46	16/12/2025 16:30:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	90147	19,72	Trafo BT	
915	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027310097	1	3	16/12/2025 15:16:52	16/12/2025 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	5,77	Trafo BT	
916	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027310127	1	3	16/12/2025 15:18:37	16/12/2025 17:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	344	52844	736,06	Ch. Fusivel	Base Fusivel
917	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027310135	1	3	16/12/2025 15:18:58	17/12/2025 06:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	14,99	Trafo BT	
918	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	BA03356892	1	3	16/12/2025 15:20:00	16/12/2025 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	56108	5,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
919	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027310235	1	3	16/12/2025 15:25:07	17/12/2025 20:09:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	40506	1.005,90	Trafo BT	
920	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027310245	1	3	16/12/2025 15:26:08	19/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	114,46	Ch. Fusivel	Base Fusivel
921	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027335141	1	3	16/12/2025 15:26:58	18/12/2025 07:36:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	40,15	Trafo BT	
922	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027310273	1	3	16/12/2025 15:27:04	17/12/2025 12:10:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	20,72	Trafo BT	
923	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	0027318765	1	3	16/12/2025 15:27:42	17/12/2025 09:07:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	17,66	Trafo BT	
924	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027310295	1	3	16/12/2025 15:28:13	17/12/2025 05:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	28,79	Trafo BT	
925	383	12	2025	13037	GAB09	GAB	BA03356908	1	3	16/12/2025 15:35:57	16/12/2025 20:51:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	358	65189	1.885,57	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
926	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03356918	1	3	16/12/2025 15:36:08	17/12/2025 11:54:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	32980	81,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
927	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	0027310401	1	3	16/12/2025 15:37:32	16/12/2025 19:14:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	3,61	Trafo BT	
928	383	12	2025	13015	ALC06	ALC	0027310405	1	3	16/12/2025 15:37:38	16/12/2025 16:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	1,11	Trafo BT	
929	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027310409	1	3	16/12/2025 15:37:47	16/12/2025 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	54493	21,50	Ch. Fusivel	Base Fusivel
930	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	0027310427	1	3	16/12/2025 15:38:37	16/12/2025 17:07:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	50171	179,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
931	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027310471	1	3	16/12/2025 15:42:15	17/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	40890	157,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
932	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027310481	1	3	16/12/2025 15:42:37	17/12/2025 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	14,79	Trafo BT	
933	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	0027310483	1	3	16/12/2025 15:42:39	17/12/2025 11:09:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	19,45	Trafo BT	
934	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027310501	1	3	16/12/2025 15:44:15	16/12/2025 21:41:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	5,96	Trafo BT	
935	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03356930	1	3	16/12/2025 15:44:24	16/12/2025 18:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	54032	77,30	Ch. Fusivel	Base Fusivel
936	383	12	2025	17209	MPA02	MPA	0027310505	1	3	16/12/2025 15:44:26	16/12/2025 21:27:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27618	11,44	Trafo BT	
937	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027310511	1	3	16/12/2025 15:45:26	16/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	22978	20,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
938	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027310511	1	3	16/12/2025 15:45:26	16/12/2025 17:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	22978	50,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
939	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027310561	1	3	16/12/2025 15:49:27	16/12/2025 22:47:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,97	Trafo BT	
940	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027311517	1	3	16/12/2025 15:51:38	16/12/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	28083	14,89	Trafo BT	
941	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027310597	1	3	16/12/2025 15:51:57	17/12/2025 10:46:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	217	17445	4.104,43	Trafo BT	
942	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027310613	1	3	16/12/2025 15:53:31	16/12/2025 21:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	10,88	Trafo BT	
943	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027310623	1	3	16/12/2025 15:54:50	16/12/2025 19:53:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40890	15,91	Trafo BT	
944	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027311549	1	3	16/12/2025 15:55:38	16/12/2025 19:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	3,97	Trafo BT	
945	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027310655	1	3	16/12/2025 15:58:11	16/12/2025 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	3,46	Trafo BT	
946	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027310677	1	3	16/12/2025 15:59:56	16/12/2025 22:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,67	Trafo BT	
947	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027310711	1	3	16/12/2025 16:02:00	16/12/2025 19:23:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	3,37	Trafo BT	
948	383	12	2025	16388	CAB01	CAB	0027310705	1	3	16/12/2025 16:02:41	16/12/2025 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	5,21	Trafo BT	
949	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027310709	1	3	16/12/2025 16:02:55	16/12/2025 19:14:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	24480	12,75	Trafo BT	
950	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027310713	1	3	16/12/2025 16:02:58	16/12/2025 19:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	28083	13,87	Trafo BT	
951	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027309939	1	3	16/12/2025 16:03:00	16/12/2025 16:30:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	90147	14,11		
952	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027308007	1	3	16/12/2025 16:03:00	16/12/2025 16:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23022	2,33		
953	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	16/12/2025 16:05:53	16/12/2025 18:45:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	23487	209,70	Religador	Religadora Automática
954	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	16/12/2025 16:05:53	17/12/2025 01:10:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	23487	1.016,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
955	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	16/12/2025 16:05:53	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	23487	246,82	Religador	Religadora Automática
956	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	16/12/2025 16:05:53	17/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	23487	501,65	Chave Faca	Chave Unipolar
957	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027310747	1	3	16/12/2025 16:06:20	17/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	59,79	Trafo BT	
958	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305705	1	3	16/12/2025 16:08:00	16/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	28083	0,85		
959	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027305705	1	3	16/12/2025 16:08:00	16/12/2025 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28083	0,50		
960	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	16/12/2025 16:09:32	16/12/2025 16:15:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	493	23487	48,48	Religador	Religadora Automática
961	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027310773	1	3	16/12/2025 16:09:33	16/12/2025 18:45:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	7,82	Trafo BT	
962	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	0027310823	1	3	16/12/2025 16:11:55	16/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	55307	2,05	Trafo BT	
963	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356972	1	3	16/12/2025 16:12:42	16/12/2025 18:16:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	23487	92,70	Religador	Religadora Automática
964	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356972	1	3	16/12/2025 16:12:42	16/12/2025 19:31:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	448	23487	1.484,87	Religador	Religadora Automática
965	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027310839	1	3	16/12/2025 16:12:59	16/12/2025 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	37300	151,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
966	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027310847	1	3	16/12/2025 16:13:24	18/12/2025 02:19:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	36	15765	1.227,75	Trafo BT	
967	383	12	2025	13015	ALC06	ALC	0027310405	1	3	16/12/2025 16:14:00	16/12/2025 16:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	58864	12,50		
968	383	12	2025	16393	BJD01	BJD	0027308675	1	3	16/12/2025 16:18:00	16/12/2025 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	23022	9,00		
969	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027310909	1	3	16/12/2025 16:18:06	16/12/2025 18:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,20	Trafo BT	
970	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027307615	1	3	16/12/2025 16:23:00	16/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	0,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
971	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027310989	1	3	16/12/2025 16:26:36	16/12/2025 21:34:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	27618	25,66	Trafo BT	
972	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027310997	1	3	16/12/2025 16:27:27	17/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	23487	331,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
973	383	12	2025	13075	RDCD2	RDC	BA03357078	1	3	16/12/2025 16:29:00	16/12/2025 18:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	21507	45,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
974	383	12	2025	13056	QUID2	QUI	0027311009	1	3	16/12/2025 16:29:19	16/12/2025 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	55307	65,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
975	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027311013	1	3	16/12/2025 16:29:21	16/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	123	23487	913,58	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
976	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027311013	1	3	16/12/2025 16:29:21	17/12/2025 00:01:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	101	23487	760,56	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
977	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027311019	1	3	16/12/2025 16:29:47	16/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	1,75	Trafo BT	
978	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027311039	1	3	16/12/2025 16:30:58	16/12/2025 23:39:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	30376	42,84	Trafo BT	
979	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027311049	1	3	16/12/2025 16:31:10	16/12/2025 23:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	15565	337,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
980	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027311105	1	3	16/12/2025 16:35:00	17/12/2025 09:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	90147	137,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
981	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027313429	1	3	16/12/2025 16:37:00	16/12/2025 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56108	0,18		
982	383	12	2025	13075	RDCD1	RDC	0027311127	1	3	16/12/2025 16:37:27	16/12/2025 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	21507	466,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
983	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03356812	1	3	16/12/2025 16:39:11	16/12/2025 17:06:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	29284	6,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
984	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027308269	1	3	16/12/2025 16:40:00	16/12/2025 17:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	27399	8,05		
985	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027310511	1	3	16/12/2025 16:40:00	16/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	22978	2,75		
986	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027310511	1	3	16/12/2025 16:40:00	16/12/2025 17:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22978	1,02		
987	383	12	2025	13093	VDP08	VDP	0027308019	1	3	16/12/2025 16:40:00	16/12/2025 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	50171	4,13		
988	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027311165	1	3	16/12/2025 16:40:40	17/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	56108	149,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
989	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027311175	1	3	16/12/2025 16:41:09	17/12/2025 01:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	105	38035	959,61	Trafo BT	
990	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027311183	1	3	16/12/2025 16:41:51	16/12/2025 17:56:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	56108	8,70	Trafo BT	
991	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027311187	1	3	16/12/2025 16:42:05	16/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	38035	198,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
992	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027311193	1	3	16/12/2025 16:42:33	16/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	56108	23,66	Ch. Fusivel	Base Fusivel
993	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03357004	1	3	16/12/2025 16:42:36	16/12/2025 17:54:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1289	56298	1.536,06	Religador	Religadora Automática
994	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03357004	1	3	16/12/2025 16:42:36	16/12/2025 18:59:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	237	56298	539,70	Religador	Religadora Automática
995	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03357004	1	3	16/12/2025 16:42:36	16/12/2025 18:59:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	56298	130,36	Religador	Religadora Automática
996	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03357004	1	3	16/12/2025 16:42:36	16/12/2025 18:59:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	56298	6,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
997	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	0027310427	1	3	16/12/2025 16:45:00	16/12/2025 17:07:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	50171	2,27		
998	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027311537	1	3	16/12/2025 16:45:53	16/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	1,40	Trafo BT	
999	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027311239	1	3	16/12/2025 16:46:37	16/12/2025 20:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	58864	30,72	Trafo BT	
1000	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027311323	1	3	16/12/2025 16:51:02	17/12/2025 00:21:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	7,51	Trafo BT	
1001	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027311347	1	3	16/12/2025 16:52:46	16/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	52	23487	201,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1002	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027311379	1	3	16/12/2025 16:54:51	16/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	126	40441	199,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1003	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027311381	1	3	16/12/2025 16:54:51	16/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	2,92	Trafo BT	
1004	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027311405	1	3	16/12/2025 16:56:00	16/12/2025 23:59:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	7,06	Trafo BT	
1005	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027311429	1	3	16/12/2025 16:57:06	17/12/2025 10:03:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	17,10	Trafo BT	
1006	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027311431	1	3	16/12/2025 16:57:13	17/12/2025 12:16:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	19,33	Trafo BT	
1007	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027311451	1	3	16/12/2025 16:58:36	16/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23487	234,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1008	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027311459	1	3	16/12/2025 16:59:21	16/12/2025 20:11:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	9,62	Trafo BT	
1009	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027311479	1	3	16/12/2025 17:01:08	17/12/2025 12:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15565	58,54	Trafo BT	
1010	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027311535	1	3	16/12/2025 17:05:08	17/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40441	405,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1011	383	12	2025	13074	RBN02	RBN	0027311565	1	3	16/12/2025 17:08:00	17/12/2025 00:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	7,82	Trafo BT	
1012	383	12	2025	13074	RBN02	RBN	0027311577	1	3	16/12/2025 17:08:59	16/12/2025 18:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	19645	24,74	Trafo BT	
1013	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027309303	1	3	16/12/2025 17:10:00	16/12/2025 17:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	0,37		
1014	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027309885	1	3	16/12/2025 17:10:00	16/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	38035	62,67		
1015	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027311593	1	3	16/12/2025 17:11:14	17/12/2025 00:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	17445	153,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1016	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03357130	1	3	16/12/2025 17:11:54	16/12/2025 22:42:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	5,51	Religador	Religadora Automática
1017	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03357130	1	3	16/12/2025 17:11:54	18/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	40506	1.288,39	CONS_MT	Disjuntor Média
1018	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027311613	1	3	16/12/2025 17:12:26	16/12/2025 22:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	135	41705	676,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1019	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027311617	1	3	16/12/2025 17:12:49	17/12/2025 00:45:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6808	7,54	Trafo BT	
1020	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027311623	1	3	16/12/2025 17:13:02	16/12/2025 22:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	41705	68,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1021	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027311623	1	3	16/12/2025 17:13:02	17/12/2025 17:07:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	41705	263,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1022	383	12	2025	16391	NVS01	NVS	0027311627	1	3	16/12/2025 17:13:13	16/12/2025 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	25133	74,68	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1023	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027311661	1	3	16/12/2025 17:14:22	17/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	8,76	Trafo BT	
1024	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027311665	1	3	16/12/2025 17:14:31	16/12/2025 19:10:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,93	Trafo BT	
1025	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027311677	1	3	16/12/2025 17:15:03	16/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	34425	86,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1026	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027311695	1	3	16/12/2025 17:15:51	16/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	237	23487	1.043,39	Religador	Religadora Automática
1027	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027311753	1	3	16/12/2025 17:18:51	17/12/2025 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	15765	1.543,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1028	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027311779	1	3	16/12/2025 17:19:52	17/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	40441	437,48	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1029	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027311811	1	3	16/12/2025 17:21:48	17/12/2025 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	15565	136,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1030	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027311813	1	3	16/12/2025 17:21:48	17/12/2025 19:24:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	22757	234,46	Trafo BT	
1031	383	12	2025	13041	GXD09	GXD	0027311815	1	3	16/12/2025 17:21:51	16/12/2025 21:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	52844	37,67	Trafo BT	
1032	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027311825	1	3	16/12/2025 17:22:18	17/12/2025 03:35:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	23487	122,61	Chave Faca	Chave Unipolar
1033	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027311825	1	3	16/12/2025 17:22:18	17/12/2025 08:51:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	15,48	Chave Faca	Chave Unipolar
1034	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027311829	1	3	16/12/2025 17:22:24	17/12/2025 11:05:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	17,71	Trafo BT	
1035	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027311833	1	3	16/12/2025 17:23:00	16/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	5,23	Trafo BT	
1036	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03357046	1	3	16/12/2025 17:24:49	16/12/2025 17:28:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1197	55307	78,80	Religador	Religadora Automática
1037	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027293511	1	3	16/12/2025 17:25:20	18/12/2025 17:23:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	26703	239,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1038	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027311857	1	3	16/12/2025 17:25:44	16/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	191	27399	713,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1039	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027311893	1	3	16/12/2025 17:29:01	17/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	23487	771,26	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1040	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027311967	1	3	16/12/2025 17:34:26	16/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	12,52	Trafo BT	
1041	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	0027311979	1	3	16/12/2025 17:35:14	16/12/2025 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	0,89	Trafo BT	
1042	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027311183	1	3	16/12/2025 17:37:00	16/12/2025 17:56:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	56108	2,27		
1043	383	12	2025	13056	SEV01	SEV	0027312009	1	3	16/12/2025 17:37:17	16/12/2025 19:49:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55307	6,59	Trafo BT	
1044	383	12	2025	13074	RBN03	RBN	0027312023	1	3	16/12/2025 17:38:54	17/12/2025 01:58:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	8,33	Trafo BT	
1045	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357272	1	3	16/12/2025 17:39:00	16/12/2025 21:55:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	403	45576	1.721,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1046	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027312029	1	3	16/12/2025 17:39:14	16/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	5,85	Trafo BT	
1047	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	BA03357286	1	3	16/12/2025 17:39:31	16/12/2025 19:53:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	16998	299,08	Chave Faca	Chave Unipolar
1048	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	BA03357286	1	3	16/12/2025 17:39:31	17/12/2025 01:19:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	16998	160,92	Chave Faca	Chave Unipolar
1049	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	BA03357286	1	3	16/12/2025 17:39:31	17/12/2025 01:32:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	16998	757,44	Chave Faca	Chave Unipolar
1050	383	12	2025	13075	RDCD4	RDC	0027312041	1	3	16/12/2025 17:40:06	17/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	21507	1.358,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1051	383	12	2025	13075	RDCD4	RDC	0027312041	1	3	16/12/2025 17:40:08	17/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	21507	398,05	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1052	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027312045	1	3	16/12/2025 17:41:30	17/12/2025 11:02:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	17,35	Trafo BT	
1053	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	BA03357068	1	3	16/12/2025 17:42:15	16/12/2025 17:46:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	552	23022	34,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1054	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027312049	1	3	16/12/2025 17:42:17	17/12/2025 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,63		
1055	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027310839	1	3	16/12/2025 17:44:00	16/12/2025 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	37300	6,80		
1056	383	12	2025	13033	CRZ02	CRZ	0027312081	1	3	16/12/2025 17:45:18	17/12/2025 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	18592	42,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1057	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 17:46:45	16/12/2025 22:05:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	216	15765	930,12	Religador	Religadora Automática
1058	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 17:46:45	16/12/2025 23:23:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	15765	532,92	Religador	Religadora Automática
1059	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 17:46:45	17/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	15765	8,22	Chave Faca	Chave Unipolar
1060	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027312129	1	3	16/12/2025 17:47:37	16/12/2025 21:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	56298	180,68	Trafo BT	
1061	383	12	2025	13075	RDCD3	RDC	BA03357050	1	3	16/12/2025 17:50:00	16/12/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	21507	52,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1062	383	12	2025	16389	NSA02	NSA	0027312207	1	3	16/12/2025 17:53:36	16/12/2025 21:03:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	3,17	Trafo BT	
1063	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	0027312259	1	3	16/12/2025 17:59:00	16/12/2025 22:02:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	48029	8,12	Trafo BT	
1064	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027312269	1	3	16/12/2025 17:59:47	16/12/2025 23:35:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	11,21	Trafo BT	
1065	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027312291	1	3	16/12/2025 18:02:08	17/12/2025 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	15,90	Trafo BT	
1066	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 18:02:45	16/12/2025 21:07:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	658	15765	2.026,64	Religador	Religadora Automática
1067	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 18:02:45	16/12/2025 22:05:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	223	15765	900,80	Religador	Religadora Automática
1068	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 18:02:45	16/12/2025 22:05:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	536	15765	2.165,14	Religador	Religadora Automática
1069	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 18:02:45	16/12/2025 23:23:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	15765	662,54		
1070	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357072	1	3	16/12/2025 18:02:45	17/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	15765	7,95		
1071	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027312295	1	3	16/12/2025 18:03:17	16/12/2025 19:14:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	1,19	Trafo BT	
1072	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027312309	1	3	16/12/2025 18:04:25	16/12/2025 22:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	138	28083	548,74	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1073	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027312313	1	3	16/12/2025 18:04:28	17/12/2025 00:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	6,84	Trafo BT	
1074	383	12	2025	13056	MAC06	MAC	0027312319	1	3	16/12/2025 18:04:52	18/12/2025 15:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	45,74	Trafo BT	
1075	383	12	2025	13074	RBN03	RBN	0027312331	1	3	16/12/2025 18:05:46	17/12/2025 03:29:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	9,39	Trafo BT	
1076	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027311187	1	3	16/12/2025 18:10:00	16/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	38035	38,67		
1077	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027309597	1	3	16/12/2025 18:10:31	16/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	52844	4,12		
1078	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027312449	1	3	16/12/2025 18:12:21	17/12/2025 00:44:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	19645	222,19	Trafo BT	
1079	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	BA03357106	1	3	16/12/2025 18:12:40	16/12/2025 18:16:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	529	17445	31,30	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1080	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027312465	1	3	16/12/2025 18:13:08	17/12/2025 10:22:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32980	48,47	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1081	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027312469	1	3	16/12/2025 18:13:28	17/12/2025 00:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	21507	102,28	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1082	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027312481	1	3	16/12/2025 18:13:48	16/12/2025 22:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	40441	382,48	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1083	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	517	47293	29,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1084	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1444	47293	886,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1085	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:45:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	47293	113,11	Religador	Religadora Automática
1086	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 19:28:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1151	47293	1.426,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1087	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 19:29:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3256	47293	4.091,71	Religador	Religadora Automática
1088	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 19:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2158	47293	2.729,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1089	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:17:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1074	47293	59,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1090	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:17:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	314	47293	17,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1091	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	47293	0,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1092	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:36:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1016	47293	381,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1093	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:38:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	731	47293	294,84	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1094	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:44:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	47293	115,45	Religador	Religadora Automática
1095	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 18:45:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1494	47293	786,01	Religador	Religadora Automática
1096	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03357104	1	3	16/12/2025 18:14:05	16/12/2025 19:26:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	403	47293	483,15	Religador	Religadora Automática
1097	383	12	2025	13074	RBN04	RBN	0027312489	1	3	16/12/2025 18:14:07	17/12/2025 04:17:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	19645	20,13	Trafo BT	
1098	383	12	2025	16392	PAP02	PAP	0027312493	1	3	16/12/2025 18:14:17	17/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	15765	569,52	Trafo BT	
1099	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027312557	1	3	16/12/2025 18:16:09	16/12/2025 21:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	3,09	Trafo BT	
1100	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027312601	1	3	16/12/2025 18:17:32	16/12/2025 22:01:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	10028	156,76	Trafo BT	
1101	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027312627	1	3	16/12/2025 18:18:49	17/12/2025 02:37:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	8,31	Trafo BT	
1102	383	12	2025	13074	RBN04	RBN	0027312637	1	3	16/12/2025 18:19:29	16/12/2025 19:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	19645	5,35	Trafo BT	
1103	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027312649	1	3	16/12/2025 18:19:48	17/12/2025 01:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	56298	265,91	Trafo BT	
1104	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03357114	1	3	16/12/2025 18:21:10	16/12/2025 20:00:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	22757	430,44	Religador	Religadora Automática
1105	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03357114	1	3	16/12/2025 18:21:10	16/12/2025 22:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	370	22757	1.473,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1106	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03357114	1	3	16/12/2025 18:21:10	16/12/2025 23:05:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	316	22757	1.499,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1107	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03357114	1	3	16/12/2025 18:21:10	17/12/2025 01:03:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	22757	1.040,22	Chave Faca	Chave Unipolar
1108	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027312675	1	3	16/12/2025 18:21:14	17/12/2025 07:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23022	25,88	Trafo BT	
1109	383	12	2025	13087	SIA03	SIA	0027312681	1	3	16/12/2025 18:21:28	16/12/2025 22:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	3,66	Trafo BT	
1110	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	0027312689	1	3	16/12/2025 18:21:47	16/12/2025 21:01:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	105	52844	280,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1111	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	0027312689	1	3	16/12/2025 18:21:47	17/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	52844	174,11	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1112	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03356756	1	3	16/12/2025 18:22:16	16/12/2025 18:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	55307	5,54	Religador	Religadora Automática
1113	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027312869	1	3	16/12/2025 18:28:51	16/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23022	3,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1114	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	BA03357128	1	3	16/12/2025 18:31:53	16/12/2025 18:50:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	307	17445	95,60	Religador	Religadora Automática
1115	383	12	2025	17209	MPA02	MPA	0027312853	1	3	16/12/2025 18:32:25	17/12/2025 09:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27618	30,22	Trafo BT	
1116	383	12	2025	13076	RDO04	RDO	0027312881	1	3	16/12/2025 18:34:03	17/12/2025 12:08:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	17,58	Trafo BT	
1117	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027312929	1	3	16/12/2025 18:36:43	17/12/2025 20:27:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	25,84	Trafo BT	
1118	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027312933	1	3	16/12/2025 18:36:59	16/12/2025 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,18	Trafo BT	
1119	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027312957	1	3	16/12/2025 18:37:36	17/12/2025 13:00:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	18,37	Trafo BT	
1120	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027312959	1	3	16/12/2025 18:37:40	16/12/2025 23:30:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	90147	53,68	Trafo BT	
1121	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027313005	1	3	16/12/2025 18:40:42	16/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	166	17445	496,06	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1122	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027313035	1	3	16/12/2025 18:42:17	17/12/2025 08:53:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68634	70,91	Trafo BT	
1123	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027313085	1	3	16/12/2025 18:44:27	16/12/2025 22:11:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	3,46	Trafo BT	
1124	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027313091	1	3	16/12/2025 18:44:40	16/12/2025 20:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	29284	56,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1125	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027313093	1	3	16/12/2025 18:44:49	16/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	17445	105,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1126	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027313097	1	3	16/12/2025 18:44:52	17/12/2025 04:18:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	23022	9,55	Trafo BT	
1127	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027313107	1	3	16/12/2025 18:45:29	17/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	17,99	Trafo BT	
1128	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027313123	1	3	16/12/2025 18:46:06	16/12/2025 20:32:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	1,77	Trafo BT	
1129	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027313143	1	3	16/12/2025 18:47:22	17/12/2025 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	24480	12,55	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1130	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027313155	1	3	16/12/2025 18:48:06	16/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	69428	330,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1131	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027313169	1	3	16/12/2025 18:49:18	16/12/2025 23:20:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,52	Trafo BT	
1132	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027313183	1	3	16/12/2025 18:50:03	18/12/2025 12:29:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11915	41,66	Trafo BT	
1133	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027313189	1	3	16/12/2025 18:50:30	17/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	29284	730,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1134	383	12	2025	13037	GAB06	GAB	0027313225	1	3	16/12/2025 18:52:19	17/12/2025 01:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	6,58	Trafo BT	
1135	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027313277	1	3	16/12/2025 18:56:23	17/12/2025 01:29:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	17445	39,30	Trafo BT	
1136	383	12	2025	13015	ALC04	ALC	0027313281	1	3	16/12/2025 18:56:30	17/12/2025 11:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	58864	441,78	Trafo BT	
1137	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027313309	1	3	16/12/2025 18:58:23	17/12/2025 01:31:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	6,55	Trafo BT	
1138	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03357138	1	3	16/12/2025 18:58:55	16/12/2025 19:28:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	29284	67,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1139	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	BA03357138	1	3	16/12/2025 18:58:55	16/12/2025 23:06:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	29284	82,54	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1140	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357138	1	3	16/12/2025 18:58:55	16/12/2025 19:09:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	29284	5,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1141	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027313331	1	3	16/12/2025 18:59:30	16/12/2025 21:48:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,81	Trafo BT	
1142	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027313357	1	3	16/12/2025 19:01:20	17/12/2025 01:18:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	6,29	Trafo BT	
1143	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027313385	1	3	16/12/2025 19:02:42	17/12/2025 08:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	13,71	Trafo BT	
1144	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027313387	1	3	16/12/2025 19:02:47	16/12/2025 21:15:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	2,20	Trafo BT	
1145	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027313399	1	3	16/12/2025 19:03:25	17/12/2025 01:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	47	23022	312,22	Trafo BT	
1146	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027317547	1	3	16/12/2025 19:03:25	17/12/2025 05:00:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	23022	59,69	Trafo BT	
1147	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027313427	1	3	16/12/2025 19:04:00	17/12/2025 13:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32980	56,28	Trafo BT	
1148	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027313415	1	3	16/12/2025 19:04:17	16/12/2025 23:34:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23022	4,50	Trafo BT	
1149	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027308835	1	3	16/12/2025 19:06:00	16/12/2025 19:36:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27618	1,50		
1150	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027313487	1	3	16/12/2025 19:08:03	16/12/2025 21:18:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,18	Trafo BT	
1151	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027313503	1	3	16/12/2025 19:08:45	17/12/2025 18:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	58864	164,57	Trafo BT	
1152	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027313511	1	3	16/12/2025 19:09:31	17/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	22757	535,77	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1153	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03357088	1	3	16/12/2025 19:10:13	16/12/2025 21:11:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	29749	159,71	Chave Faca	Chave Unipolar
1154	383	12	2025	13080	MIR03	MIR	0027311193	1	3	16/12/2025 19:10:54	16/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	56108	7,28		
1155	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027313529	1	3	16/12/2025 19:11:49	17/12/2025 09:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	65	23022	904,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1156	383	12	2025	13093	VDP01	VDP	0027313549	1	3	16/12/2025 19:13:15	16/12/2025 20:39:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	1,43	Trafo BT	
1157	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03357202	1	3	16/12/2025 19:19:48	16/12/2025 19:24:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	258	6808	22,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1158	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027313651	1	3	16/12/2025 19:20:18	17/12/2025 01:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	21507	163,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1159	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027313701	1	3	16/12/2025 19:24:00	16/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56108	9,73	Trafo BT	
1160	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027313705	1	3	16/12/2025 19:24:59	18/12/2025 10:32:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	39,12	Trafo BT	
1161	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027313719	1	3	16/12/2025 19:26:11	16/12/2025 21:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	149	54493	292,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1162	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027313727	1	3	16/12/2025 19:26:38	17/12/2025 09:24:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40890	41,90	Trafo BT	
1163	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356798	1	3	16/12/2025 19:29:41	16/12/2025 19:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	537	22978	38,78	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1164	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356798	1	3	16/12/2025 19:29:41	16/12/2025 19:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	585	22978	42,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1165	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03356798	1	3	16/12/2025 19:29:41	16/12/2025 19:36:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	660	22978	74,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1166	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027313765	1	3	16/12/2025 19:30:00	17/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	12,00	Trafo BT	
1167	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027313805	1	3	16/12/2025 19:33:27	17/12/2025 00:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	56108	116,36	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1168	383	12	2025	16388	CAB02	CAB	0027314069	1	3	16/12/2025 19:34:17	16/12/2025 22:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	473	16964	1.479,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1169	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03357224	1	3	16/12/2025 19:37:01	16/12/2025 21:35:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	473	22978	937,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1170	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03357224	1	3	16/12/2025 19:37:01	16/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	187	22978	461,21	Religador	Religadora Automática
1171	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027299241	1	3	16/12/2025 19:37:03	16/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	89	54493	256,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1172	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027313843	1	3	16/12/2025 19:37:41	16/12/2025 22:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	23022	230,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1173	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027313883	1	3	16/12/2025 19:40:50	17/12/2025 09:43:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	14,04	Trafo BT	
1174	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027313887	1	3	16/12/2025 19:41:12	16/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	233	39122	461,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1175	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027313897	1	3	16/12/2025 19:41:53	18/12/2025 10:52:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	39,18	Trafo BT	
1176	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	BA03357282	1	3	16/12/2025 19:42:00	16/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	69428	0,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1177	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	0027314045	1	3	16/12/2025 19:50:26	18/12/2025 01:59:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	30,15	Trafo BT	
1178	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027314079	1	3	16/12/2025 19:53:51	16/12/2025 21:24:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	1,51	Trafo BT	
1179	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357232	1	3	16/12/2025 19:54:15	16/12/2025 21:06:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	658	15765	793,26	Religador	Religadora Automática
1180	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03357232	1	3	16/12/2025 19:54:15	16/12/2025 21:57:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	536	15765	1.097,46	Religador	Religadora Automática
1181	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027314155	1	3	16/12/2025 20:00:53	17/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	12,49	Trafo BT	
1182	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027314169	1	3	16/12/2025 20:02:25	17/12/2025 02:08:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,11	Trafo BT	
1183	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027314171	1	3	16/12/2025 20:02:39	17/12/2025 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	380	15765	2.738,22	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1184	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027319237	1	3	16/12/2025 20:02:41	17/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	117	29749	2.568,77	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1185	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027314199	1	3	16/12/2025 20:04:53	16/12/2025 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54493	7,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1186	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027314245	1	3	16/12/2025 20:06:46	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	14,89	Trafo BT	
1187	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027314251	1	3	16/12/2025 20:06:53	17/12/2025 18:41:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	22,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1188	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027311239	1	3	16/12/2025 20:07:00	16/12/2025 20:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	58864	6,00		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1189	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027314337	1	3	16/12/2025 20:09:38	18/12/2025 16:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	69428	133,12	Trafo BT	
1190	383	12	2025	17209	MPA16	MPA	0027314377	1	3	16/12/2025 20:11:06	16/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	160	27618	450,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1191	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	0027314397	1	3	16/12/2025 20:11:54	16/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	47293	283,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1192	383	12	2025	13093	VDP01	VDP	0027314401	1	3	16/12/2025 20:11:59	17/12/2025 03:18:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	50171	78,13	Trafo BT	
1193	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027314427	1	3	16/12/2025 20:13:00	16/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,78	Trafo BT	
1194	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027311857	1	3	16/12/2025 20:20:00	16/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	27399	4,17		
1195	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027314547	1	3	16/12/2025 20:21:10	17/12/2025 11:02:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	65189	58,76	Trafo BT	
1196	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027314555	1	3	16/12/2025 20:21:40	16/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,14		
1197	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027314555	1	3	16/12/2025 20:21:40	16/12/2025 22:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	5,04	Trafo BT	
1198	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027314569	1	3	16/12/2025 20:23:01	16/12/2025 20:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	52844	10,44	Trafo BT	
1199	383	12	2025	16388	CAB02	CAB	0027314707	1	3	16/12/2025 20:29:18	17/12/2025 11:54:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16964	30,85	Trafo BT	
1200	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027314729	1	3	16/12/2025 20:30:44	17/12/2025 02:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	12,54	Trafo BT	
1201	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	BA03357276	1	3	16/12/2025 20:31:31	16/12/2025 21:15:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1033	50171	762,70	Religador	Religadora Automática
1202	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	BA03357276	1	3	16/12/2025 20:31:31	16/12/2025 21:45:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	50171	199,55	Religador	Religadora Automática
1203	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027314745	1	3	16/12/2025 20:31:59	18/12/2025 01:06:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	34030	1.057,04	Trafo BT	
1204	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027314759	1	3	16/12/2025 20:33:06	17/12/2025 00:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	38035	25,82	Trafo BT	
1205	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027314779	1	3	16/12/2025 20:34:28	17/12/2025 04:57:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	8,39	Trafo BT	
1206	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027314805	1	3	16/12/2025 20:36:10	18/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	17445	146,15	Trafo BT	
1207	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027314821	1	3	16/12/2025 20:37:31	17/12/2025 02:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	11,95	Trafo BT	
1208	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027314823	1	3	16/12/2025 20:37:38	17/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	13,87	Trafo BT	
1209	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027314841	1	3	16/12/2025 20:39:14	19/12/2025 13:50:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	40890	1.825,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1210	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027314843	1	3	16/12/2025 20:39:18	17/12/2025 06:18:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28083	19,31	Trafo BT	
1211	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027314893	1	3	16/12/2025 20:42:04	17/12/2025 03:08:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	45576	38,69	Trafo BT	
1212	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027304529	1	3	16/12/2025 20:45:00	16/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	11915	3,25		
1213	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027314935	1	3	16/12/2025 20:45:00	17/12/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	12,08	Trafo BT	
1214	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027314939	1	3	16/12/2025 20:45:08	16/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	23022	5,00	Trafo BT	
1215	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027314971	1	3	16/12/2025 20:46:52	17/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	21507	340,89	Trafo BT	
1216	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027314993	1	3	16/12/2025 20:48:42	17/12/2025 00:10:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	3,36	Trafo BT	
1217	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027315007	1	3	16/12/2025 20:49:10	17/12/2025 09:41:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	12,88	Trafo BT	
1218	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027311695	1	3	16/12/2025 20:50:19	16/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23487	1,66		
1219	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027315045	1	3	16/12/2025 20:53:06	17/12/2025 09:23:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	12,51	Trafo BT	
1220	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027315049	1	3	16/12/2025 20:53:07	16/12/2025 22:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	69428	23,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1221	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027315115	1	3	16/12/2025 20:59:38	17/12/2025 02:53:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	11,79	Trafo BT	
1222	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027315117	1	3	16/12/2025 20:59:39	16/12/2025 23:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	23022	12,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1223	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027313719	1	3	16/12/2025 21:02:00	16/12/2025 21:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	54493	1,83		
1224	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027315173	1	3	16/12/2025 21:05:21	17/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	25133	136,52	Trafo BT	
1225	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	DT27315181	1	3	16/12/2025 21:06:00	16/12/2025 22:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	47293	73,60	Trafo BT	
1226	383	12	2025	13044	IBS01	IBS	0027315179	1	3	16/12/2025 21:06:41	17/12/2025 06:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35506	45,78	Trafo BT	
1227	383	12	2025	13031	CEL11	CEL	0027315191	1	3	16/12/2025 21:07:17	17/12/2025 05:30:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	45576	58,73	Trafo BT	
1228	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027313005	1	3	16/12/2025 21:10:00	16/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	205	17445	102,50		
1229	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	0027315361	1	3	16/12/2025 21:12:55	17/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	13,03	Trafo BT	
1230	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027313155	1	3	16/12/2025 21:15:00	16/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	69428	2,33		
1231	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03357114	1	3	16/12/2025 21:15:07	16/12/2025 21:39:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	321	22757	130,99	Religador	Religadora Automática
1232	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027315447	1	3	16/12/2025 21:17:33	17/12/2025 13:14:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	40506	79,75	Trafo BT	
1233	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	BA03357318	1	3	16/12/2025 21:17:40	16/12/2025 21:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3332	65189	222,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1234	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03357318	1	3	16/12/2025 21:17:40	16/12/2025 21:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2319	65189	154,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1235	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027315531	1	3	16/12/2025 21:20:04	16/12/2025 22:36:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	1,28	Trafo BT	
1236	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027315541	1	3	16/12/2025 21:20:47	17/12/2025 13:11:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	31,70	Trafo BT	
1237	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03357320	1	3	16/12/2025 21:20:53	16/12/2025 23:07:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	388	56298	688,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1238	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03357320	1	3	16/12/2025 21:20:53	16/12/2025 23:07:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	431	56298	767,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1239	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027315559	1	3	16/12/2025 21:22:23	18/12/2025 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	20495	302,08	Trafo BT	
1240	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027315577	1	3	16/12/2025 21:23:33	16/12/2025 22:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	12341	232,23	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1241	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027315589	1	3	16/12/2025 21:23:56	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34030	39,87	Trafo BT	
1242	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027293511	1	3	16/12/2025 21:29:07	16/12/2025 21:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	771	26703	72,17	Chave Faca	Chave Unipolar
1243	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027315705	1	3	16/12/2025 21:29:16	17/12/2025 09:09:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	11,67	Trafo BT	
1244	383	12	2025	13070	PDR04	PDR	0027315731	1	3	16/12/2025 21:31:01	17/12/2025 08:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	10,95	Trafo BT	
1245	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	0027314397	1	3	16/12/2025 21:32:00	16/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	199	47293	225,53		
1246	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	0027312309	1	3	16/12/2025 21:33:00	16/12/2025 22:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	28083	1,50		
1247	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027315825	1	3	16/12/2025 21:37:30	17/12/2025 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	344	52844	1.017,67	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1248	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027315853	1	3	16/12/2025 21:39:06	17/12/2025 03:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,19	Trafo BT	
1249	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027315869	1	3	16/12/2025 21:41:01	17/12/2025 10:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	39,15	Trafo BT	
1250	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027312933	1	3	16/12/2025 21:42:57	16/12/2025 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	56298	2,02		
1251	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	DT27315951	1	3	16/12/2025 21:46:00	17/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	57,70	Trafo BT	
1252	383	12	2025	13079	SCS10	SCS	0027315975	1	3	16/12/2025 21:47:36	18/12/2025 04:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	34425	246,46	Trafo BT	
1253	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027299241	1	3	16/12/2025 21:48:00	16/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54493	2,10		
1254	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357272	1	3	16/12/2025 21:48:01	16/12/2025 21:55:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	634	45576	77,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1255	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027316007	1	3	16/12/2025 21:50:08	17/12/2025 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	56298	158,88	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1256	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027316043	1	3	16/12/2025 21:51:59	17/12/2025 11:59:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	14,13	Trafo BT	
1257	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027316045	1	3	16/12/2025 21:52:09	18/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	35,13	Trafo BT	
1258	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027316067	1	3	16/12/2025 21:53:38	17/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	65189	2.110,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1259	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027316087	1	3	16/12/2025 21:55:20	17/12/2025 00:43:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	2,80	Trafo BT	
1260	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027316129	1	3	16/12/2025 21:59:18	17/12/2025 06:18:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	16,62	Trafo BT	
1261	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	0027316173	1	3	16/12/2025 22:02:17	18/12/2025 04:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	34448	1.306,28	Trafo BT	
1262	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027316235	1	3	16/12/2025 22:08:16	17/12/2025 02:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	15765	1.530,76	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1263	383	12	2025	13044	IBS03	IBS	0027316259	1	3	16/12/2025 22:10:29	17/12/2025 09:55:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	11,76	Trafo BT	
1264	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027316263	1	3	16/12/2025 22:10:33	17/12/2025 00:43:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,55	Trafo BT	
1265	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027315049	1	3	16/12/2025 22:19:00	16/12/2025 22:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	122	69428	81,33		
1266	383	12	2025	13089	TAG03	TAG	0027315577	1	3	16/12/2025 22:20:00	16/12/2025 22:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	12341	16,69		
1267	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027316351	1	3	16/12/2025 22:22:06	17/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	3,13	Trafo BT	
1268	383	12	2025	17188	ARS11	ARS	0027316353	1	3	16/12/2025 22:22:52	17/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	34030	102,92	Trafo BT	
1269	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027316361	1	3	16/12/2025 22:23:37	17/12/2025 05:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	27399	496,27	Trafo BT	
1270	383	12	2025	17209	MPA16	MPA	0027314377	1	3	16/12/2025 22:25:00	16/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	27618	0,58		
1271	383	12	2025	13015	ALC09	ALC	0027316373	1	3	16/12/2025 22:25:26	18/12/2025 03:55:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	29,50	Trafo BT	
1272	383	12	2025	13037	GAB11	GAB	BA03357336	1	3	16/12/2025 22:28:24	16/12/2025 23:05:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1477	65189	919,43	Religador	Religadora Automática
1273	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027335877	1	3	16/12/2025 22:29:06	19/12/2025 11:05:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	29284	727,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1274	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027335877	1	3	16/12/2025 22:29:06	19/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	345,91	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1275	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027314555	1	3	16/12/2025 22:30:00	16/12/2025 22:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	47293	19,17		
1276	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027316429	1	3	16/12/2025 22:31:06	18/12/2025 18:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	45576	2.205,75	Trafo BT	
1277	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	0027316467	1	3	16/12/2025 22:31:08	17/12/2025 23:50:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	52844	1.190,13	Trafo BT	
1278	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027316479	1	3	16/12/2025 22:35:49	17/12/2025 04:05:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,50	Trafo BT	
1279	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027316515	1	3	16/12/2025 22:40:15	17/12/2025 08:08:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	9,47	Trafo BT	
1280	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027316551	1	3	16/12/2025 22:46:37	17/12/2025 08:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	69	56108	674,34	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1281	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	0027307625	1	3	16/12/2025 22:47:00	16/12/2025 23:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	65189	12,00		
1282	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027316563	1	3	16/12/2025 22:47:49	17/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	23487	107,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1283	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027316587	1	3	16/12/2025 22:50:28	17/12/2025 00:54:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,06	Trafo BT	
1284	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027316783	1	3	16/12/2025 22:54:05	17/12/2025 01:28:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,57	Trafo BT	
1285	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03356130	1	3	16/12/2025 22:57:41	17/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	2,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1286	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	BA03356130	1	3	16/12/2025 22:57:50	17/12/2025 01:09:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	2,20	Religador	Religadora Automática
1287	383	12	2025	16391	NVS01	NVS	BA03357318	1	3	16/12/2025 23:05:28	17/12/2025 01:32:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1564	25133	3.830,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1288	383	12	2025	13037	GAB08	GAB	0027316679	1	3	16/12/2025 23:08:15	17/12/2025 03:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	65189	52,39	Trafo BT	
1289	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	0027316699	1	3	16/12/2025 23:11:02	17/12/2025 08:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	9,45	Trafo BT	
1290	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027316757	1	3	16/12/2025 23:19:03	17/12/2025 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	29749	204,81	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1291	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027316763	1	3	16/12/2025 23:20:00	17/12/2025 09:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	19645	116,80	Trafo BT	
1292	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027316761	1	3	16/12/2025 23:20:04	17/12/2025 00:25:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	75	56108	82,23	Trafo BT	
1293	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027316765	1	3	16/12/2025 23:20:35	17/12/2025 05:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	296	56108	1.758,32	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1294	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027316801	1	3	16/12/2025 23:27:33	17/12/2025 17:18:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	6808	35,70	Trafo BT	
1295	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027316819	1	3	16/12/2025 23:29:28	17/12/2025 01:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	56108	75,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1296	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027316839	1	3	16/12/2025 23:32:57	17/12/2025 12:34:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	13,03	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1297	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027308263	1	3	16/12/2025 23:40:00	16/12/2025 23:46:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	85	56298	9,28		
1298	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027313143	1	3	16/12/2025 23:46:22	17/12/2025 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	24480	6,47		
1299	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027316907	1	3	16/12/2025 23:47:35	18/12/2025 13:57:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	38,16	Trafo BT	
1300	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027314759	1	3	17/12/2025 00:00:00	17/12/2025 00:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	100	38035	85,44		
1301	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027316977	1	3	17/12/2025 00:10:02	17/12/2025 02:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	50171	249,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1302	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027312049	1	3	17/12/2025 00:20:00	17/12/2025 00:41:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	1,06		
1303	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027317009	1	3	17/12/2025 00:23:30	17/12/2025 08:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	27399	174,82	Trafo BT	
1304	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 00:27:15	17/12/2025 01:15:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2841	56108	2.289,37	TRAMO_MT	Jumper
1305	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 00:27:15	17/12/2025 01:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	670	56108	552,19	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1306	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 00:27:15	17/12/2025 01:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1468	56108	1.243,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1307	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 00:27:15	17/12/2025 02:23:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	318	56108	616,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1308	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 00:27:15	17/12/2025 05:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	56108	539,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1309	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	BA03357426	1	3	17/12/2025 00:28:16	17/12/2025 02:20:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	56108	100,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1310	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	BA03357426	1	3	17/12/2025 00:28:16	17/12/2025 03:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	164	56108	431,14	Religador	Religadora Automática
1311	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	BA03357426	1	3	17/12/2025 00:28:16	17/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	56108	2.353,79	Chave Faca	Chave Unipolar
1312	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027336087	1	3	17/12/2025 00:29:11	18/12/2025 14:05:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	69428	1.128,02	Trafo BT	
1313	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03357432	1	3	17/12/2025 00:37:42	17/12/2025 08:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	40890	176,81	Religador	Religadora Automática
1314	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03357432	1	3	17/12/2025 00:37:42	17/12/2025 09:58:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	40890	1.288,92	Religador	Religadora Automática
1315	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03357432	1	3	17/12/2025 00:37:42	17/12/2025 14:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	40890	420,83	Chave Faca	Chave Unipolar
1316	383	12	2025	13044	IBS05	IBS	0027317053	1	3	17/12/2025 00:40:13	17/12/2025 03:24:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	35506	60,30	Trafo BT	
1317	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027317083	1	3	17/12/2025 00:50:44	17/12/2025 09:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	20495	45,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1318	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03357444	1	3	17/12/2025 00:59:54	17/12/2025 05:15:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	285	54493	1.212,83	Religador	Religadora Automática
1319	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03357444	1	3	17/12/2025 00:59:54	17/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	54493	238,59	Religador	Religadora Automática
1320	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03357444	1	3	17/12/2025 00:59:54	17/12/2025 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	54493	170,06	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1321	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03357444	1	3	17/12/2025 00:59:54	18/12/2025 11:41:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	54493	6.382,96	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1322	383	12	2025	17188	ARS11	ARS	0027316353	1	3	17/12/2025 01:00:00	17/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	84	34030	42,00		
1323	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027318385	1	3	17/12/2025 01:10:29	17/12/2025 16:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	220	29284	3.448,56	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1324	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027318385	1	3	17/12/2025 01:10:29	18/12/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	113,38	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1325	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027317137	1	3	17/12/2025 01:13:09	17/12/2025 06:18:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	5,10	Trafo BT	
1326	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027317145	1	3	17/12/2025 01:15:05	17/12/2025 02:48:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	56108	46,53	Trafo BT	
1327	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027317151	1	3	17/12/2025 01:17:08	17/12/2025 08:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	40890	271,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1328	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 01:21:17	17/12/2025 02:13:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1770	56108	1.528,59	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1329	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027317173	1	3	17/12/2025 01:23:42	17/12/2025 09:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47293	55,34	Trafo BT	
1330	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03357454	1	3	17/12/2025 01:27:12	17/12/2025 03:36:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	63705	71,32	Religador	Religadora Automática
1331	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03357454	1	3	17/12/2025 01:27:12	17/12/2025 07:24:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	135	63705	802,88	Religador	Religadora Automática
1332	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03357454	1	3	17/12/2025 01:27:12	17/12/2025 18:49:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	63705	1.320,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1333	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	BA03357428	1	3	17/12/2025 01:33:48	17/12/2025 05:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	150	56108	569,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1334	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027317189	1	3	17/12/2025 01:36:02	17/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	10,90	Trafo BT	
1335	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	BA03357608	1	3	17/12/2025 01:36:23	17/12/2025 03:46:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2596	43083	5.609,52	Chave Faca	Chave Unipolar
1336	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	BA03357608	1	3	17/12/2025 01:36:23	17/12/2025 03:46:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1597	43083	3.464,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1337	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027317203	1	3	17/12/2025 01:38:59	17/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	22978	1.223,59	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1338	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027317203	1	3	17/12/2025 01:38:59	17/12/2025 19:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	22978	1.643,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1339	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 01:54:44	17/12/2025 10:08:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	40890	74,12	Religador	Religadora Automática
1340	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 01:54:44	17/12/2025 10:08:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	40890	280,02	Religador	Religadora Automática
1341	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 01:54:44	17/12/2025 10:08:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	171	40890	1.408,33	Religador	Religadora Automática
1342	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 01:54:44	17/12/2025 21:35:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40890	59,05	Religador	Religadora Automática
1343	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 01:54:44	17/12/2025 22:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	40890	587,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1344	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 01:54:44	17/12/2025 22:54:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	40890	944,49	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1345	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027317233	1	3	17/12/2025 01:54:54	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	15565	238,04	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1346	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 04:27:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	9,66	Religador	Religadora Automática
1347	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 02:08:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	448	29284	44,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1348	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 02:21:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1945	29284	608,35	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1349	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 04:27:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	29284	94,10	Chave Faca	Chave Unipolar
1350	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 04:27:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	534	29284	1.290,20	Religador	Religadora Automática
1351	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 02:08:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	29284	3,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1352	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 02:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	466	29284	84,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1353	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 02:02:16	17/12/2025 02:21:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	353	29284	110,41	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1354	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027317255	1	3	17/12/2025 02:09:17	17/12/2025 16:15:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	28,21	Trafo BT	
1355	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027317257	1	3	17/12/2025 02:11:21	19/12/2025 05:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	26	43083	1.334,52	Trafo BT	
1356	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027317259	1	3	17/12/2025 02:14:09	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	40890	648,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1357	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027317261	1	3	17/12/2025 02:14:26	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	90147	135,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1358	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027317267	1	3	17/12/2025 02:17:09	17/12/2025 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	56108	358,96	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1359	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027317275	1	3	17/12/2025 02:23:03	17/12/2025 05:40:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	141	40890	463,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1360	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357500	1	3	17/12/2025 02:24:00	17/12/2025 04:10:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	22651	79,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1361	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357500	1	3	17/12/2025 02:24:00	17/12/2025 13:13:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	22651	302,91	Chave Faca	Chave Unipolar
1362	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027317285	1	3	17/12/2025 02:27:34	18/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22651	213,78	Trafo BT	
1363	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03357520	1	3	17/12/2025 02:39:33	17/12/2025 09:33:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	422	39761	2.909,81	Religador	Religadora Automática
1364	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027317327	1	3	17/12/2025 02:45:50	17/12/2025 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	32980	35,97	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1365	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	BA03357532	1	3	17/12/2025 02:51:32	17/12/2025 04:21:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	43083	280,40	Chave Faca	Chave Unipolar
1366	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	BA03357532	1	3	17/12/2025 02:51:32	17/12/2025 04:22:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	43083	16,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1367	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	BA03357532	1	3	17/12/2025 02:51:32	17/12/2025 10:14:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	43083	191,81	Religador	Religadora Automática
1368	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	BA03357532	1	3	17/12/2025 02:51:32	17/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	43083	70,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1369	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 02:53:11	17/12/2025 02:57:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	310	22651	20,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1370	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 02:53:11	17/12/2025 15:40:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	22651	1.661,47	Religador	Religadora Automática
1371	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 02:53:11	17/12/2025 02:58:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	174	2602	15,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1372	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	17/12/2025 02:57:40	17/12/2025 03:53:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	23487	57,73	Religador	Religadora Automática
1373	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03356958	1	3	17/12/2025 02:57:40	17/12/2025 05:16:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	191	23487	440,57	Religador	Religadora Automática
1374	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357542	1	3	17/12/2025 02:58:02	17/12/2025 13:23:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	131	2602	1.365,75	Religador	Religadora Automática
1375	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357542	1	3	17/12/2025 02:58:02	17/12/2025 18:50:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1318	2602	20.922,15	Chave Faca	Chave Unipolar
1376	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357542	1	3	17/12/2025 02:58:02	17/12/2025 19:09:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	174	2602	2.818,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1377	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027317361	1	3	17/12/2025 02:58:46	17/12/2025 09:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	22757	95,02	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1378	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027309651	1	3	17/12/2025 03:00:00	17/12/2025 03:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	65189	18,20		
1379	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027317377	1	3	17/12/2025 03:01:52	17/12/2025 12:10:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	27,43	Trafo BT	
1380	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357548	1	3	17/12/2025 03:04:36	17/12/2025 03:08:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	836	12777	56,66	Religador	Religadora Automática
1381	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357546	1	3	17/12/2025 03:04:37	17/12/2025 03:08:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4822	12777	274,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1382	383	12	2025	13051	ITO03	ITO	BA03357546	1	3	17/12/2025 03:04:37	17/12/2025 03:07:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	927	12777	46,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1383	383	12	2025	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03357546	1	3	17/12/2025 03:04:37	17/12/2025 03:07:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	12777	26,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1384	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027317659	1	3	17/12/2025 03:08:08	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	54493	95,68	Trafo BT	
1385	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	BA03357556	1	3	17/12/2025 03:11:03	17/12/2025 03:16:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	29284	7,12	Religador	Religadora Automática
1386	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03357556	1	3	17/12/2025 03:11:03	17/12/2025 03:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1932	29284	148,12	Religador	Religadora Automática
1387	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027317399	1	3	17/12/2025 03:11:33	17/12/2025 14:18:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,12	Trafo BT	
1388	383	12	2025	13037	GAB08	GAB	0027316679	1	3	17/12/2025 03:14:00	17/12/2025 03:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	65189	25,33		
1389	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357562	1	3	17/12/2025 03:14:31	17/12/2025 03:19:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1025	12777	79,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1390	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357562	1	3	17/12/2025 03:14:31	17/12/2025 03:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	557	12777	81,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1391	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357562	1	3	17/12/2025 03:14:31	17/12/2025 03:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1931	12777	281,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1392	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357562	1	3	17/12/2025 03:14:31	17/12/2025 03:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2917	12777	425,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1393	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 03:20:19	17/12/2025 03:27:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	335	2602	40,57	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1394	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 03:20:19	17/12/2025 03:27:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	107	2602	13,61	Religador	Religadora Automática
1395	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 03:20:19	17/12/2025 15:42:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	537	2602	6.638,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1396	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027323969	1	3	17/12/2025 03:27:57	17/12/2025 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	39761	1.256,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1397	383	12	2025	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:29:03	17/12/2025 03:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12777	0,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1398	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027317465	1	3	17/12/2025 03:29:25	17/12/2025 03:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12777	1,28	Trafo BT	
1399	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027317443	1	3	17/12/2025 03:29:30	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	54493	288,30	Trafo BT	
1400	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027317467	1	3	17/12/2025 03:30:52	17/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	94	12777	29,98	Trafo BT	
1401	383	12	2025	13051	ITO03	ITO	BA03357584	1	3	17/12/2025 03:32:45	17/12/2025 20:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12777	17,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1402	383	12	2025	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03357584	1	3	17/12/2025 03:32:45	17/12/2025 09:24:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12777	5,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1403	383	12	2025	13041	13P	GXD	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 06:19:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1140	52844	3.060,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1404	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 06:09:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	719	52844	1.815,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1405	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 06:15:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1481	52844	3.876,52	Religador	Religadora Automática
1406	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 06:28:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	763	52844	2.158,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1407	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 03:41:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	34030	0,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1408	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 03:42:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	34030	4,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1409	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 06:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	34030	304,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1410	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	BA03357592	1	3	17/12/2025 03:38:25	17/12/2025 06:28:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	768	34030	2.172,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1411	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027320025	1	3	17/12/2025 03:39:58	17/12/2025 09:49:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	6,16	Trafo BT	
1412	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027317503	1	3	17/12/2025 03:44:27	17/12/2025 17:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47293	98,88	Trafo BT	
1413	383	12	2025	13051	ITO03	ITO	BA03357584	1	3	17/12/2025 03:45:51	17/12/2025 08:09:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	12777	628,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1414	383	12	2025	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03357584	1	3	17/12/2025 03:45:51	17/12/2025 09:24:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	528	12777	2.983,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1415	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027319027	1	3	17/12/2025 03:49:59	17/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	39761	210,01	Ch. Fusível	Base Fusível
1416	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027317529	1	3	17/12/2025 03:52:09	17/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	232	39761	1.557,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1417	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027317657	1	3	17/12/2025 03:52:14	17/12/2025 11:04:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	10037	360,33	Ch. Fusível	Base Fusível
1418	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 03:52:26	17/12/2025 03:56:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	43083	23,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1419	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 03:52:26	17/12/2025 05:41:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	553	43083	1.008,30	Religador	Religadora Automática
1420	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357620	1	3	17/12/2025 03:52:26	17/12/2025 03:55:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1025	12777	56,94	Religador	Religadora Automática
1421	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027317535	1	3	17/12/2025 03:53:13	17/12/2025 13:10:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	18,58	Trafo BT	
1422	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027317551	1	3	17/12/2025 03:55:08	17/12/2025 08:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28083	29,99	Ch. Fusível	Base Fusível
1423	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027317553	1	3	17/12/2025 03:57:06	17/12/2025 09:57:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	12,00	Trafo BT	
1424	383	12	2025	13051	ITO03	ITO	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:57:09	17/12/2025 05:45:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	12777	554,37	Ch. Fusível	Base Fusível
1425	383	12	2025	13051	ITO03	ITO	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:57:09	17/12/2025 06:24:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	477	12777	1.173,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1426	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:57:09	17/12/2025 05:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	427	39761	618,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1427	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:57:09	17/12/2025 05:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1798	39761	2.537,68	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1428	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:57:09	17/12/2025 05:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	39761	453,68	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1429	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 03:57:09	17/12/2025 05:33:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	39761	85,52	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1430	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357638	1	3	17/12/2025 03:58:06	17/12/2025 10:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2956	12777	18.856,82	Religador	Religadora Automática
1431	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357638	1	3	17/12/2025 03:58:06	17/12/2025 10:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1503	12777	9.612,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1432	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357638	1	3	17/12/2025 03:58:06	17/12/2025 20:27:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	553	12777	9.117,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1433	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 10:31:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	12777	19,57	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1434	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 11:45:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	12777	85,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1435	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:00:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	12777	176,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1436	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:12:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	12777	437,81	Chave Faca	Chave Unipolar
1437	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	12777	10.698,50	Chave Faca	Chave Unipolar
1438	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4111	12777	67.041,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1439	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 11:49:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	12777	31,34	Chave Faca	Chave Unipolar
1440	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:14:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	12777	731,34	Religador	Religadora Automática
1441	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	729	12777	11.888,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1442	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 20:22:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	582	12777	9.530,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1443	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 03:59:36	17/12/2025 21:43:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	12777	1.028,74	Religador	Religadora Automática
1444	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027316765	1	3	17/12/2025 04:00:35	17/12/2025 05:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	56108	7,64		
1445	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027317577	1	3	17/12/2025 04:02:02	17/12/2025 14:59:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	10,96	Ch. Fusível	Base Fusível
1446	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357646	1	3	17/12/2025 04:02:54	17/12/2025 04:06:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4880	22651	261,62	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1447	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357646	1	3	17/12/2025 04:02:54	17/12/2025 04:06:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1516	22651	88,43	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1448	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027317583	1	3	17/12/2025 04:07:12	17/12/2025 05:35:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	25976	187,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1449	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027317587	1	3	17/12/2025 04:07:55	18/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	39761	1.040,17	Ch. Fusível	Base Fusível
1450	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 04:09:25	17/12/2025 05:33:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	39761	36,64	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1451	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027317601	1	3	17/12/2025 04:10:22	17/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	63705	335,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1452	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357660	1	3	17/12/2025 04:11:53	17/12/2025 04:18:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	29284	3,18	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1453	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357660	1	3	17/12/2025 04:11:53	17/12/2025 04:18:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	466	29284	53,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1454	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027317613	1	3	17/12/2025 04:14:08	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	50171	637,75	Trafo BT	
1455	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357500	1	3	17/12/2025 04:17:46	17/12/2025 13:13:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	22651	401,49	Chave Faca	Chave Unipolar
1456	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 04:19:01	17/12/2025 04:25:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	168	29284	17,22	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1457	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 04:19:01	17/12/2025 04:28:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	298	29284	49,42	Religador	Religadora Automática
1458	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027317623	1	3	17/12/2025 04:23:14	17/12/2025 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	37300	177,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1459	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 04:24:04	17/12/2025 05:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	391	43083	612,57	Religador	Religadora Automática
1460	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 04:24:04	17/12/2025 05:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	43083	563,57	Religador	Religadora Automática
1461	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027317629	1	3	17/12/2025 04:24:59	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	196	10028	1.290,39	Ch. Fusível	Base Fusível
1462	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357660	1	3	17/12/2025 04:25:16	17/12/2025 06:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	168	29284	323,26	Chave Faca	Chave Unipolar
1463	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027317631	1	3	17/12/2025 04:26:42	17/12/2025 11:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	54493	66,19	Trafo BT	
1464	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:26:47	17/12/2025 06:18:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	536	35595	996,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1465	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:26:47	17/12/2025 04:32:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4578	22651	434,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1466	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:26:47	17/12/2025 04:32:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1471	22651	149,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1467	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:26:47	17/12/2025 04:45:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1516	22651	477,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1468	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027317635	1	3	17/12/2025 04:28:00	18/12/2025 06:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39761	156,60	Trafo BT	
1469	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 04:28:38	17/12/2025 05:11:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	43083	377,21	Religador	Religadora Automática
1470	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 04:28:38	17/12/2025 05:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	145	43083	216,13	Religador	Religadora Automática
1471	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 04:28:38	17/12/2025 14:08:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	409	43083	3.950,14	Religador	Religadora Automática
1472	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027317649	1	3	17/12/2025 04:30:30	17/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	5,82	Trafo BT	
1473	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03357682	1	3	17/12/2025 04:32:10	17/12/2025 08:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	360	39761	1.459,80	Religador	Religadora Automática
1474	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03357682	1	3	17/12/2025 04:32:10	17/12/2025 08:36:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	189	39761	768,28	Religador	Religadora Automática
1475	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027317655	1	3	17/12/2025 04:33:33	17/12/2025 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	39761	123,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1476	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:43:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	35595	1,75	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1477	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:43:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1570	35595	196,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1478	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:44:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	550	35595	76,24	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1479	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:44:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	35595	8,69	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1480	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	35595	16,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1481	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 06:17:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	599	35595	1.010,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1482	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 06:17:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	231	35595	391,87	Religador	Religadora Automática
1483	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 12:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35595	7,63	Religador	Religadora Automática
1484	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4578	22651	691,79	Religador	Religadora Automática
1485	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357672	1	3	17/12/2025 04:35:57	17/12/2025 04:45:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1471	22651	238,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1486	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03357688	1	3	17/12/2025 04:37:12	17/12/2025 09:17:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	659	35595	3.075,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1487	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03357688	1	3	17/12/2025 04:37:12	17/12/2025 09:24:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	392	35595	1.877,03	Religador	Religadora Automática
1488	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03357688	1	3	17/12/2025 04:37:12	17/12/2025 09:24:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5872	35595	28.117,09	Religador	Religadora Automática
1489	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03357688	1	3	17/12/2025 04:37:12	17/12/2025 09:24:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	222	35595	1.063,01	Religador	Religadora Automática
1490	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03357690	1	3	17/12/2025 04:37:37	17/12/2025 04:40:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5701	43083	300,89	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1491	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03357690	1	3	17/12/2025 04:37:37	17/12/2025 04:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	43083	1,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1492	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03357690	1	3	17/12/2025 04:37:37	17/12/2025 07:17:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	290	43083	772,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1493	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027317665	1	3	17/12/2025 04:38:13	17/12/2025 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	78	24480	628,92	Ch. Fusível	Base Fusível
1494	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03357694	1	3	17/12/2025 04:41:25	17/12/2025 04:53:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	697	39761	144,24	Religador	Religadora Automática
1495	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03357694	1	3	17/12/2025 04:41:25	17/12/2025 04:54:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	140	39761	31,23	Religador	Religadora Automática
1496	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03357694	1	3	17/12/2025 04:41:25	17/12/2025 09:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	39761	1.045,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1497	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03357694	1	3	17/12/2025 04:41:25	17/12/2025 10:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	39761	811,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1498	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	BA03357694	1	3	17/12/2025 04:41:25	17/12/2025 04:53:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	39761	10,35	Religador	Religadora Automática
1499	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	BA03357696	1	3	17/12/2025 04:41:45	17/12/2025 07:58:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	40890	757,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1500	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027317677	1	3	17/12/2025 04:42:04	17/12/2025 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	39761	608,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1501	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027321529	1	3	17/12/2025 04:44:55	17/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	35595	204,19	Ch. Fusível	Base Fusível
1502	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 04:51:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	35595	1,45	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1503	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 06:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	35595	132,67	TRAMO_MT	Jumper
1504	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 06:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	35595	188,86	TRAMO_MT	Jumper
1505	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 06:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	281	35595	438,59	TRAMO_MT	Jumper
1506	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 06:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1668	35595	2.603,47	TRAMO_MT	Jumper
1507	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 04:51:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2181	35595	225,98	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1508	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 04:52:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	35595	0,68		
1509	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 06:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	456	35595	711,74	TRAMO_MT	Jumper
1510	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 07:04:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	109	35595	252,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1511	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 04:52:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	211	22651	23,91		
1512	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357702	1	3	17/12/2025 04:45:28	17/12/2025 14:40:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4367	22651	43.342,48	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1513	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027317693	1	3	17/12/2025 04:46:05	17/12/2025 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	24480	86,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1514	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 04:52:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	426	45576	26,03	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1515	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 04:52:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2439	45576	149,05	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1516	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 04:53:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1001	45576	82,58	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1517	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 04:54:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	397	45576	42,68	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1518	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 04:55:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	45576	21,93	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1519	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 10:13:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	45576	904,82	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1520	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 14:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	45576	434,28	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1521	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	BA03357712	1	3	17/12/2025 04:48:29	17/12/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	45576	10,21	Chave Faca	Chave Unipolar
1522	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027317737	1	3	17/12/2025 04:48:45	17/12/2025 07:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	58068	53,54	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1523	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027317737	1	3	17/12/2025 04:48:45	17/12/2025 07:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	58068	448,87	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1524	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027317701	1	3	17/12/2025 04:49:20	17/12/2025 17:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	29284	1.517,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1525	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027317707	1	3	17/12/2025 04:49:59	17/12/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	39761	1.442,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1526	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027317721	1	3	17/12/2025 04:52:23	18/12/2025 09:31:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	15765	1.489,92	Trafo BT	
1527	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 04:54:21	17/12/2025 13:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	310	22651	2.587,55	Religador	Religadora Automática
1528	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 04:55:00	17/12/2025 09:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	520	22651	2.331,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1529	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 04:55:00	17/12/2025 13:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	22651	660,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1530	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 04:55:00	17/12/2025 13:12:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22651	49,72	Chave Faca	Chave Unipolar
1531	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 04:55:00	17/12/2025 13:12:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	269	22651	2.231,58	Chave Faca	Chave Unipolar
1532	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	BA03357608	1	3	17/12/2025 04:55:05	17/12/2025 18:55:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	275	43083	3.851,99	Chave Faca	Chave Unipolar
1533	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	BA03357722	1	3	17/12/2025 04:55:22	17/12/2025 05:59:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	69428	159,38	Religador	Religadora Automática
1534	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	BA03357722	1	3	17/12/2025 04:55:22	17/12/2025 05:59:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	491	69428	521,69	Religador	Religadora Automática
1535	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	BA03357722	1	3	17/12/2025 04:55:22	17/12/2025 05:59:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	556	69428	590,75	Religador	Religadora Automática
1536	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	BA03357722	1	3	17/12/2025 04:55:22	17/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	69428	453,13	Religador	Religadora Automática
1537	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027317745	1	3	17/12/2025 04:55:49	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	34425	545,73	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1538	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03357728	1	3	17/12/2025 04:56:49	17/12/2025 06:29:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	29284	34,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1539	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03357728	1	3	17/12/2025 04:56:49	17/12/2025 11:14:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	225	29284	1.415,94	Religador	Religadora Automática
1540	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03357482	1	3	17/12/2025 04:58:09	17/12/2025 05:06:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	0,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1541	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 04:58:09	17/12/2025 05:06:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2518	29284	343,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1542	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 04:58:09	17/12/2025 05:06:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	651	29284	88,79	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1543	383	12	2025	13079	SCS05	SCS	0027317753	1	3	17/12/2025 04:58:40	17/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	34425	290,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1544	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03357738	1	3	17/12/2025 05:02:11	17/12/2025 07:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	212	43083	441,02	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1545	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03357738	1	3	17/12/2025 05:02:11	17/12/2025 07:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	43083	484,70	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1546	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03357738	1	3	17/12/2025 05:02:11	17/12/2025 08:11:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	204	43083	642,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1547	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03357738	1	3	17/12/2025 05:02:11	17/12/2025 08:30:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1723	43083	5.975,46	Chave Faca	Chave Unipolar
1548	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:02:11	17/12/2025 05:06:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2710	22651	203,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1549	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:02:11	17/12/2025 09:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	22651	102,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1550	383	12	2025	13086	SPT06	SPT	0027317801	1	3	17/12/2025 05:09:25	18/12/2025 08:22:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	48029	299,40	Trafo BT	
1551	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027317805	1	3	17/12/2025 05:09:48	17/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	28,68	Trafo BT	
1552	383	12	2025	13031	CEL11	CEL	0027315191	1	3	17/12/2025 05:10:00	17/12/2025 05:30:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	45576	12,75		
1553	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027317833	1	3	17/12/2025 05:11:09	17/12/2025 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	28,53	Trafo BT	
1554	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027317851	1	3	17/12/2025 05:11:36	19/12/2025 03:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	46,67	Trafo BT	
1555	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027317813	1	3	17/12/2025 05:12:26	17/12/2025 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	22651	387,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1556	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027317813	1	3	17/12/2025 05:12:26	18/12/2025 15:07:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	22651	2.814,53	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1557	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027317827	1	3	17/12/2025 05:14:50	17/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	39761	124,55	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1558	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:15:20	17/12/2025 08:04:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	627	22651	1.763,96	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1559	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:15:20	17/12/2025 09:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1470	22651	6.144,19	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1560	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:15:20	17/12/2025 09:27:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1653	22651	6.935,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1561	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:15:20	17/12/2025 09:27:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1057	22651	4.442,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1562	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357538	1	3	17/12/2025 05:15:20	17/12/2025 13:11:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	22651	95,22	Religador	Religadora Automática
1563	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027317863	1	3	17/12/2025 05:17:00	17/12/2025 15:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	10028	603,74	Religador	Religadora Automática
1564	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027317863	1	3	17/12/2025 05:17:00	17/12/2025 16:43:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	315	10028	3.605,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1565	383	12	2025	13082	SLR16	SLR	0027317857	1	3	17/12/2025 05:20:47	17/12/2025 17:50:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	29097	312,56	Trafo BT	
1566	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 05:21:36	17/12/2025 22:34:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	43083	9.104,53	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1567	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027317881	1	3	17/12/2025 05:27:33	17/12/2025 11:31:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1452	22651	8.800,73	TRAMO_MT	Jumper
1568	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 05:27:37	17/12/2025 05:31:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	427	39761	25,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1569	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03357570	1	3	17/12/2025 05:27:37	17/12/2025 05:31:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2111	39761	124,31	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1570	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027317889	1	3	17/12/2025 05:28:03	17/12/2025 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	39761	283,72	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1571	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027317889	1	3	17/12/2025 05:28:05	17/12/2025 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	39761	117,48		
1572	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	BA03357532	1	3	17/12/2025 05:28:12	17/12/2025 05:32:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	327	43083	25,62	Religador	Religadora Automática
1573	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027317911	1	3	17/12/2025 05:29:49	17/12/2025 06:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	23022	81,52	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1574	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	0027317913	1	3	17/12/2025 05:30:28	17/12/2025 12:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	52844	179,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1575	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027317923	1	3	17/12/2025 05:32:59	17/12/2025 14:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	69428	102,85	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1576	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027317927	1	3	17/12/2025 05:33:45	17/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	80	24480	248,33	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1577	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027317933	1	3	17/12/2025 05:34:19	18/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	58	35595	1.803,49	Trafo BT	
1578	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027317939	1	3	17/12/2025 05:35:02	17/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	43083	726,72	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1579	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027333533	1	3	17/12/2025 05:35:10	17/12/2025 20:30:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	41705	805,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1580	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027333533	1	3	17/12/2025 05:35:10	18/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	41705	775,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1581	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027317943	1	3	17/12/2025 05:35:35	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	37300	243,46	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1582	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027317945	1	3	17/12/2025 05:35:36	17/12/2025 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	4,21	Trafo BT	
1583	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027317955	1	3	17/12/2025 05:36:31	17/12/2025 10:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	11915	114,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1584	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027317959	1	3	17/12/2025 05:37:04	17/12/2025 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	35595	272,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1585	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027317963	1	3	17/12/2025 05:37:19	17/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	47293	34,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1586	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027317987	1	3	17/12/2025 05:39:31	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	24480	231,27	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1587	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027317997	1	3	17/12/2025 05:41:31	17/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	56108	113,47	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1588	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027318003	1	3	17/12/2025 05:42:23	17/12/2025 17:50:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	459	35595	5.567,80	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1589	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027318013	1	3	17/12/2025 05:43:49	17/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22414	17,08	Trafo BT	
1590	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027318015	1	3	17/12/2025 05:44:01	17/12/2025 11:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	6808	532,53	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1591	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027318425	1	3	17/12/2025 05:44:06	17/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	26703	7,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1592	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027318029	1	3	17/12/2025 05:45:29	17/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	313	24480	910,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1593	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027318035	1	3	17/12/2025 05:47:37	17/12/2025 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	43083	110,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1594	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027318037	1	3	17/12/2025 05:48:26	17/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	35595	187,46	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1595	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027318041	1	3	17/12/2025 05:48:43	17/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	195	29284	1.190,42	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1596	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027318045	1	3	17/12/2025 05:49:01	17/12/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96,00	43083	878,37	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1597	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027318047	1	3	17/12/2025 05:49:15	17/12/2025 07:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	148	26703	260,85	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1598	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027318057	1	3	17/12/2025 05:51:00	17/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	18592	20,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1599	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027318059	1	3	17/12/2025 05:51:15	18/12/2025 14:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22651	225,84	Trafo BT	
1600	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027318083	1	3	17/12/2025 05:52:53	17/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	113	69428	1.859,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1601	383	12	2025	13068	PIN09	PIN	0027318085	1	3	17/12/2025 05:53:19	17/12/2025 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	45314	742,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1602	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027318091	1	3	17/12/2025 05:53:45	17/12/2025 08:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	26703	272,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1603	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027318119	1	3	17/12/2025 05:58:17	17/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	40441	300,50	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1604	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027318125	1	3	17/12/2025 05:59:18	18/12/2025 09:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	40890	792,52	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1605	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027318133	1	3	17/12/2025 06:00:48	17/12/2025 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	35595	468,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1606	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027318139	1	3	17/12/2025 06:01:56	17/12/2025 15:25:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	40890	469,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1607	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027318139	1	3	17/12/2025 06:01:56	18/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40890	28,30	Religador	Religadora Automática
1608	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027318139	1	3	17/12/2025 06:01:58	17/12/2025 15:25:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	40890	131,57		
1609	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027318141	1	3	17/12/2025 06:02:25	17/12/2025 11:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	68634	228,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1610	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027318143	1	3	17/12/2025 06:02:30	18/12/2025 01:34:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	19,53	Trafo BT	
1611	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027318147	1	3	17/12/2025 06:02:38	17/12/2025 10:08:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	54493	69,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1612	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027318149	1	3	17/12/2025 06:03:12	17/12/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	43083	480,96	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1613	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027318155	1	3	17/12/2025 06:04:12	17/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	23487	707,25	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1614	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027318161	1	3	17/12/2025 06:05:22	18/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	20495	124,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1615	383	12	2025	13082	SLR08	SLR	BA03357788	1	3	17/12/2025 06:05:41	17/12/2025 08:08:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	29097	377,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1616	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027318181	1	3	17/12/2025 06:06:46	17/12/2025 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	1,77	Trafo BT	
1617	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027318183	1	3	17/12/2025 06:06:53	17/12/2025 16:44:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	35595	3.327,54	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1618	383	12	2025	13082	SLR16	SLR	0027318189	1	3	17/12/2025 06:07:04	17/12/2025 09:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	154	29097	484,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1619	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03357454	1	3	17/12/2025 06:08:10	17/12/2025 07:03:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	357	63705	331,61	Religador	Religadora Automática
1620	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03357796	1	3	17/12/2025 06:08:20	17/12/2025 08:08:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	22978	86,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1621	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027318215	1	3	17/12/2025 06:10:51	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	35595	1.125,04	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1622	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	17/12/2025 06:15:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	182	29284	9,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1623	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	17/12/2025 10:41:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	364	29284	1.633,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1624	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	17/12/2025 18:00:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	29284	1.698,80	Religador	Religadora Automática
1625	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	17/12/2025 21:27:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29284	152,51	Religador	Religadora Automática
1626	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 03:12:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	29284	1.133,86	Ch. Fusível	Base Fusível
1627	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 07:26:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	29284	1.059,92	Chave Faca	Chave Unipolar
1628	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 08:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29284	236,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1629	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 10:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	29284	508,60	Chave Faca	Chave Unipolar
1630	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 11:33:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	29284	586,92	Ch. Fusível	Base Fusível
1631	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 14:14:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	29284	1.698,22	Ch. Fusível	Base Fusível
1632	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357802	1	3	17/12/2025 06:12:17	18/12/2025 16:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	169,79	Ch. Fusível	Base Fusível
1633	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027318237	1	3	17/12/2025 06:12:27	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	201	45314	1.130,79	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1634	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027318245	1	3	17/12/2025 06:14:11	17/12/2025 17:22:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	11,15	Trafo BT	
1635	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027318253	1	3	17/12/2025 06:15:32	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	20495	177,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1636	383	12	2025	13041	GXD10	GXD	0027318263	1	3	17/12/2025 06:15:41	17/12/2025 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	52844	2,37	Ch. Fusível	Base Fusível
1637	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027318259	1	3	17/12/2025 06:16:48	17/12/2025 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	39761	351,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1638	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027318259	1	3	17/12/2025 06:16:48	17/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	39761	30,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1639	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03357796	1	3	17/12/2025 06:16:51	17/12/2025 08:07:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	22978	68,49	Religador	Religadora Automática
1640	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03357796	1	3	17/12/2025 06:16:51	17/12/2025 08:08:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	419	22978	779,11	Religador	Religadora Automática
1641	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027318261	1	3	17/12/2025 06:17:08	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	8	56108	41,72	Trafo BT	
1642	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027318265	1	3	17/12/2025 06:17:39	17/12/2025 16:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	39761	234,06	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1643	383	12	2025	17189	ZSL10	ZSL	0027318275	1	3	17/12/2025 06:18:09	17/12/2025 10:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	31314	45,69	Trafo BT	
1644	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357808	1	3	17/12/2025 06:18:22	17/12/2025 10:39:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	35595	100,27	Religador	Religadora Automática
1645	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357808	1	3	17/12/2025 06:18:22	17/12/2025 13:48:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	207	35595	1.552,56	Religador	Religadora Automática
1646	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357808	1	3	17/12/2025 06:18:22	17/12/2025 14:49:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	306	35595	2.606,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1647	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027318293	1	3	17/12/2025 06:20:38	17/12/2025 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	190	90147	1.099,99	Ch. Fusível	Base Fusível
1648	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027318299	1	3	17/12/2025 06:20:52	17/12/2025 14:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	15565	259,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1649	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 06:21:34	17/12/2025 06:43:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	29284	10,42	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1650	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 06:21:34	17/12/2025 14:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	29284	559,59	Religador	Religadora Automática
1651	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 06:21:34	17/12/2025 19:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	29284	330,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1652	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 06:21:34	17/12/2025 19:34:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	29284	541,86	Chave Faca	Chave Unipolar
1653	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 06:21:34	18/12/2025 15:24:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	66,10	TRAMO_MT	Jumper
1654	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 06:21:34	18/12/2025 15:24:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	33,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1655	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	0027318305	1	3	17/12/2025 06:21:58	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	35595	58,40	Ch. Fusível	Base Fusível
1656	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027318317	1	3	17/12/2025 06:23:05	17/12/2025 09:26:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	6,10	Trafo BT	
1657	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027318331	1	3	17/12/2025 06:24:50	17/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	45576	722,78	Ch. Fusível	Base Fusível
1658	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027318335	1	3	17/12/2025 06:25:17	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22414	43,72	Trafo BT	
1659	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027318363	1	3	17/12/2025 06:28:08	17/12/2025 18:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	355	35595	4.194,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1660	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03357812	1	3	17/12/2025 06:29:16	17/12/2025 16:36:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	11915	536,45	Religador	Religadora Automática
1661	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027318379	1	3	17/12/2025 06:29:42	17/12/2025 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	4,51	Trafo BT	
1662	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	BA03357868	1	3	17/12/2025 06:30:00	17/12/2025 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	43083	81,33	Ch. Fusível	Base Fusível
1663	383	12	2025	13068	PIN07	PIN	0027318401	1	3	17/12/2025 06:31:40	17/12/2025 09:42:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	160	45314	507,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1664	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027318423	1	3	17/12/2025 06:34:15	17/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22414	10,36	Ch. Fusível	Base Fusível
1665	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027339245	1	3	17/12/2025 06:35:33	18/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	39761	505,03	Ch. Fusível	Base Fusível
1666	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027318453	1	3	17/12/2025 06:37:23	17/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54493	14,84	Trafo BT	
1667	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027318465	1	3	17/12/2025 06:38:55	17/12/2025 12:22:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	69428	371,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1668	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027318467	1	3	17/12/2025 06:38:59	17/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	43083	337,96	Ch. Fusível	Base Fusível
1669	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027318483	1	3	17/12/2025 06:40:41	17/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	111	20495	368,74	Ch. Fusível	Base Fusível
1670	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027318487	1	3	17/12/2025 06:41:06	17/12/2025 09:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	69428	390,22	Ch. Fusível	Base Fusível
1671	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027318489	1	3	17/12/2025 06:41:10	17/12/2025 23:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	15565	1.808,00	Ch. Fusível	Base Fusível
1672	383	12	2025	13074	RBN04	RBN	0027318501	1	3	17/12/2025 06:42:21	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	19645	7,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1673	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027318513	1	3	17/12/2025 06:43:47	17/12/2025 08:53:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,16	Trafo BT	
1674	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027318517	1	3	17/12/2025 06:44:44	18/12/2025 19:33:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	24509	184,08	Trafo BT	
1675	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027318559	1	3	17/12/2025 06:44:57	17/12/2025 14:47:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	39122	233,35	TRAMO_MT	Jumper
1676	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027319723	1	3	17/12/2025 06:45:18	17/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	128	25976	1.802,03	Ch. Fusível	Base Fusível
1677	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03357836	1	3	17/12/2025 06:45:21	17/12/2025 08:37:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	291	69428	541,83	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1678	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03357836	1	3	17/12/2025 06:45:21	17/12/2025 10:35:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	69428	753,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1679	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03357836	1	3	17/12/2025 06:45:21	17/12/2025 11:21:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	336	69428	1.545,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1680	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	BA03357836	1	3	17/12/2025 06:45:21	17/12/2025 15:33:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	587	69428	5.170,49	Religador	Religadora Automática
1681	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027318531	1	3	17/12/2025 06:45:44	17/12/2025 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	41705	241,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1682	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027318543	1	3	17/12/2025 06:46:56	17/12/2025 10:50:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,05	Trafo BT	
1683	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027318551	1	3	17/12/2025 06:47:10	17/12/2025 13:08:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	12,72	Trafo BT	
1684	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027318569	1	3	17/12/2025 06:48:13	17/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	55307	70,77	Trafo BT	
1685	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027318589	1	3	17/12/2025 06:49:24	17/12/2025 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23022	4,26	Trafo BT	
1686	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027318593	1	3	17/12/2025 06:50:06	17/12/2025 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	39761	335,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1687	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	0027333507	1	3	17/12/2025 06:50:27	18/12/2025 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	52844	2.485,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1688	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027318599	1	3	17/12/2025 06:50:34	17/12/2025 14:07:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	7,28	Trafo BT	
1689	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027318601	1	3	17/12/2025 06:50:34	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	41705	808,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1690	383	12	2025	13042	ICA13	ICA	0027318611	1	3	17/12/2025 06:51:01	18/12/2025 11:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	45691	2.211,16	Ch. Fusível	Base Fusível
1691	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027318627	1	3	17/12/2025 06:51:26	17/12/2025 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	38035	3,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1692	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027318645	1	3	17/12/2025 06:54:15	17/12/2025 10:40:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,77	Trafo BT	
1693	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027318663	1	3	17/12/2025 06:56:19	17/12/2025 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	37300	124,01	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1694	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027318685	1	3	17/12/2025 06:56:20	17/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	43083	3,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1695	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027318675	1	3	17/12/2025 06:56:52	17/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	31314	1.181,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1696	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027318681	1	3	17/12/2025 06:57:07	17/12/2025 13:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	6,96	Trafo BT	
1697	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027318743	1	3	17/12/2025 06:58:28	18/12/2025 11:58:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	45576	1.595,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1698	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027318735	1	3	17/12/2025 06:59:07	17/12/2025 13:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	40441	776,76	Ch. Fusível	Base Fusível
1699	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027318707	1	3	17/12/2025 06:59:46	18/12/2025 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28083	121,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1700	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027318711	1	3	17/12/2025 06:59:53	17/12/2025 14:00:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	18592	42,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1701	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	DT27337059	1	3	17/12/2025 07:00:00	18/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	30,33	Trafo BT	
1702	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027318733	1	3	17/12/2025 07:01:44	18/12/2025 13:19:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	39761	636,32	Ch. Fusível	Base Fusível
1703	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027318737	1	3	17/12/2025 07:02:04	17/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	11,97	Trafo BT	
1704	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357808	1	3	17/12/2025 07:05:18	17/12/2025 11:02:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	35595	35,52	Religador	Religadora Automática
1705	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357808	1	3	17/12/2025 07:05:18	17/12/2025 11:02:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	35595	418,38	Religador	Religadora Automática
1706	383	12	2025	13037	GAB12	GAB	0027318791	1	3	17/12/2025 07:08:19	17/12/2025 12:44:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65189	5,60	Trafo BT	
1707	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027318793	1	3	17/12/2025 07:08:55	18/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	22	43083	605,03	Trafo BT	
1708	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027318795	1	3	17/12/2025 07:08:55	17/12/2025 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	40441	1.551,15	Ch. Fusível	Base Fusível
1709	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027318799	1	3	17/12/2025 07:09:11	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	39761	1.139,03	Ch. Fusível	Base Fusível
1710	383	12	2025	13079	SCS03	SCS	0027318809	1	3	17/12/2025 07:10:07	17/12/2025 13:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	34425	253,92	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1711	383	12	2025	13044	IBS02	IBS	0027318817	1	3	17/12/2025 07:11:02	18/12/2025 08:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	50,60	Trafo BT	
1712	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027318819	1	3	17/12/2025 07:11:12	17/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	41705	875,88	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1713	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027346459	1	3	17/12/2025 07:11:37	19/12/2025 04:39:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	38	22651	1.727,87	Trafo BT	
1714	383	12	2025	17189	ZSL10	ZSL	0027319427	1	3	17/12/2025 07:13:37	17/12/2025 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	31314	675,92	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1715	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027318859	1	3	17/12/2025 07:14:48	17/12/2025 08:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	15765	89,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1716	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027318859	1	3	17/12/2025 07:14:48	17/12/2025 11:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	324	15765	1.237,68	Ch. Fusível	Base Fusível
1717	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027318863	1	3	17/12/2025 07:15:00	17/12/2025 13:11:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	11,89	Trafo BT	
1718	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027318875	1	3	17/12/2025 07:15:59	17/12/2025 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	22414	344,41	Ch. Fusível	Base Fusível
1719	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027319475	1	3	17/12/2025 07:16:25	17/12/2025 17:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	182	45576	1.924,90	Ch. Fusível	Base Fusível
1720	383	12	2025	13093	VDP10	VDP	0027318887	1	3	17/12/2025 07:16:57	17/12/2025 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	50171	90,03	Ch. Fusível	Base Fusível
1721	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027318941	1	3	17/12/2025 07:17:58	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	34425	183,61	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1722	383	12	2025	13042	ICA12	ICA	0027319011	1	3	17/12/2025 07:18:01	17/12/2025 11:37:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	45691	164,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1723	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027318913	1	3	17/12/2025 07:19:27	17/12/2025 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	24480	23,16	Ch. Fusível	Base Fusível
1724	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027318923	1	3	17/12/2025 07:20:10	17/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	69428	590,11	Ch. Fusível	Base Fusível
1725	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027318925	1	3	17/12/2025 07:20:31	17/12/2025 09:34:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	2,23	Trafo BT	
1726	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027318927	1	3	17/12/2025 07:20:45	17/12/2025 12:18:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,96	Trafo BT	
1727	383	12	2025	13079	SCS08	SCS	0027320009	1	3	17/12/2025 07:20:48	17/12/2025 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	181	34425	1.620,55	TRAMO_MT	Jumper
1728	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027318937	1	3	17/12/2025 07:21:28	17/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	69428	605,30	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1729	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027318975	1	3	17/12/2025 07:22:21	17/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	63705	5,46	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1730	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027318955	1	3	17/12/2025 07:22:32	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	14,25	Trafo BT	
1731	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027318977	1	3	17/12/2025 07:22:52	18/12/2025 14:01:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	11915	61,27	Trafo BT	
1732	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027318981	1	3	17/12/2025 07:23:16	17/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	69428	23,67	Trafo BT	
1733	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027318987	1	3	17/12/2025 07:23:37	17/12/2025 11:04:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	32980	22,14	Trafo BT	
1734	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027318989	1	3	17/12/2025 07:23:39	18/12/2025 01:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	29749	235,16	Trafo BT	
1735	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027318991	1	3	17/12/2025 07:23:42	17/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	24480	232,10	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1736	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027318993	1	3	17/12/2025 07:23:46	17/12/2025 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	15565	81,13	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1737	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027320549	1	3	17/12/2025 07:24:03	18/12/2025 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	29749	2.668,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1738	383	12	2025	17188	ARS04	ARS	0027319007	1	3	17/12/2025 07:24:44	18/12/2025 08:09:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34030	74,22	Trafo BT	
1739	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027319009	1	3	17/12/2025 07:24:47	17/12/2025 07:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	0,94	Trafo BT	
1740	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027319021	1	3	17/12/2025 07:25:50	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	40441	214,76	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1741	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027319025	1	3	17/12/2025 07:26:17	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	160	37300	703,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1742	383	12	2025	17188	ARS04	ARS	0027319029	1	3	17/12/2025 07:26:48	18/12/2025 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	34030	886,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1743	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027319031	1	3	17/12/2025 07:26:55	17/12/2025 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	41705	265,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1744	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027319037	1	3	17/12/2025 07:27:18	17/12/2025 12:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	69428	600,41	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1745	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027319037	1	3	17/12/2025 07:27:18	17/12/2025 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	69428	79,54	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1746	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027319041	1	3	17/12/2025 07:27:39	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	39761	109,71	TRAMO_MT	Jumper
1747	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027319041	1	3	17/12/2025 07:27:39	17/12/2025 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	39761	48,27	TRAMO_MT	Jumper
1748	383	12	2025	13049	ITA01	ITA	BA03357880	1	3	17/12/2025 07:27:46	17/12/2025 09:39:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	419	40441	921,57	Religador	Religadora Automática
1749	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027319043	1	3	17/12/2025 07:27:59	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	4,03	Trafo BT	
1750	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027319045	1	3	17/12/2025 07:27:59	17/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	221	69428	707,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1751	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03357884	1	3	17/12/2025 07:28:08	17/12/2025 07:31:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	494	37300	29,50	Religador	Religadora Automática
1752	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03357884	1	3	17/12/2025 07:28:08	17/12/2025 07:31:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	655	37300	41,48	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1753	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03357884	1	3	17/12/2025 07:28:08	17/12/2025 07:32:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	37300	0,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1754	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	BA03357884	1	3	17/12/2025 07:28:08	17/12/2025 09:47:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	37300	613,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1755	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027319053	1	3	17/12/2025 07:28:59	17/12/2025 17:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	9,55	Trafo BT	
1756	383	12	2025	13086	SPT06	SPT	0027319061	1	3	17/12/2025 07:29:21	17/12/2025 13:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	48029	19,23	Trafo BT	
1757	383	12	2025	17188	ARS05	ARS	0027319063	1	3	17/12/2025 07:29:22	17/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	34030	338,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1758	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027319067	1	3	17/12/2025 07:29:46	17/12/2025 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	37300	60,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1759	383	12	2025	13079	SCS07	SCS	0027319071	1	3	17/12/2025 07:29:51	17/12/2025 13:04:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	34425	948,88	TRAMO_MT	Jumper
1760	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	0027319077	1	3	17/12/2025 07:30:22	17/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	50171	271,51	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1761	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027319085	1	3	17/12/2025 07:30:31	17/12/2025 10:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22414	9,52	Trafo BT	
1762	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027319093	1	3	17/12/2025 07:31:09	18/12/2025 04:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	45576	620,43	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1763	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027319111	1	3	17/12/2025 07:32:00	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	6,80	Trafo BT	
1764	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027319105	1	3	17/12/2025 07:32:13	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28083	6,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1765	383	12	2025	13031	CEL05	CEL	0027319107	1	3	17/12/2025 07:32:36	18/12/2025 09:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	45576	1.872,98	Trafo BT	
1766	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027319109	1	3	17/12/2025 07:32:38	17/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	56108	371,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1767	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027319109	1	3	17/12/2025 07:32:38	17/12/2025 16:04:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	28083	59,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1768	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027319109	1	3	17/12/2025 07:32:38	17/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	28083	674,11	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1769	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027319127	1	3	17/12/2025 07:33:55	17/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	20495	276,95	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1770	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027319141	1	3	17/12/2025 07:34:45	17/12/2025 09:44:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,16	Trafo BT	
1771	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027319151	1	3	17/12/2025 07:35:22	18/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	37300	526,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1772	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027319165	1	3	17/12/2025 07:36:17	17/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	41705	105,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1773	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027319173	1	3	17/12/2025 07:36:39	17/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	208	69428	670,28	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1774	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027319173	1	3	17/12/2025 07:36:39	17/12/2025 10:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	69428	19,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1775	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027319187	1	3	17/12/2025 07:38:05	17/12/2025 18:18:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	10,68	Trafo BT	
1776	383	12	2025	13068	PIN10	PIN	BA03357888	1	3	17/12/2025 07:38:06	17/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	180	45314	965,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1777	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027319225	1	3	17/12/2025 07:39:56	17/12/2025 21:40:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	14,01	Trafo BT	
1778	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027314155	1	3	17/12/2025 07:40:00	17/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	15765	65,83		
1779	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027319229	1	3	17/12/2025 07:40:02	18/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35595	95,33	Trafo BT	
1780	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027319235	1	3	17/12/2025 07:40:48	18/12/2025 08:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	40506	317,24	Trafo BT	
1781	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027319243	1	3	17/12/2025 07:41:46	17/12/2025 11:51:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,16	Trafo BT	
1782	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027325801	1	3	17/12/2025 07:42:12	17/12/2025 21:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	343	39761	4.612,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1783	383	12	2025	17188	ARS11	ARS	0027319257	1	3	17/12/2025 07:42:15	17/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	34030	91,94	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1784	383	12	2025	13058	MAR03	MAR	0027319265	1	3	17/12/2025 07:42:51	17/12/2025 12:16:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	4,55	Trafo BT	
1785	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027322879	1	3	17/12/2025 07:43:21	18/12/2025 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	41705	174,03	Trafo BT	
1786	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03357902	1	3	17/12/2025 07:43:36	17/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	32784	684,29	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1787	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027321877	1	3	17/12/2025 07:44:53	17/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	29284	60,22	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1788	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027319325	1	3	17/12/2025 07:45:16	17/12/2025 15:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	23487	466,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1789	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03357942	1	3	17/12/2025 07:45:28	18/12/2025 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	43083	2.541,23	CONS_MT	Disjuntor Média
1790	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027319339	1	3	17/12/2025 07:46:37	17/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	45576	304,93	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1791	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027319343	1	3	17/12/2025 07:46:46	17/12/2025 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	9,57	Trafo BT	
1792	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	BA03357908	1	3	17/12/2025 07:47:51	17/12/2025 10:26:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	34425	105,58	Religador	Religadora Automática
1793	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	BA03357908	1	3	17/12/2025 07:47:51	17/12/2025 11:03:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	670	34425	2.181,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1794	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027319361	1	3	17/12/2025 07:48:32	17/12/2025 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	50171	300,61	Trafo BT	
1795	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027319369	1	3	17/12/2025 07:50:25	18/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	40506	375,92	Trafo BT	
1796	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027319371	1	3	17/12/2025 07:50:38	17/12/2025 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	236	69428	398,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1797	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	0027319405	1	3	17/12/2025 07:51:44	18/12/2025 09:16:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	50,84	Trafo BT	
1798	383	12	2025	13045	ING08	ING	0027319429	1	3	17/12/2025 07:54:08	18/12/2025 09:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	38302	3.062,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1799	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027319441	1	3	17/12/2025 07:55:42	17/12/2025 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	275	40441	546,79	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1800	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027319449	1	3	17/12/2025 07:56:03	17/12/2025 10:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	91	17445	259,27	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1801	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027319467	1	3	17/12/2025 07:56:45	17/12/2025 10:37:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,68	Trafo BT	
1802	383	12	2025	13045	ING06	ING	0027319469	1	3	17/12/2025 07:56:53	17/12/2025 14:24:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	112	38302	724,14	Trafo BT	
1803	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027319475	1	3	17/12/2025 07:57:07	17/12/2025 17:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	45576	39,59		
1804	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027319491	1	3	17/12/2025 07:58:34	17/12/2025 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	56108	63,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1805	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027319511	1	3	17/12/2025 07:59:14	17/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10028	2,04	Trafo BT	
1806	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027319513	1	3	17/12/2025 07:59:19	17/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	22757	94,98	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1807	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027319515	1	3	17/12/2025 07:59:26	18/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	37300	331,66	Trafo BT	
1808	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027319517	1	3	17/12/2025 07:59:31	18/12/2025 08:41:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	24,69	Trafo BT	
1809	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027319521	1	3	17/12/2025 07:59:35	17/12/2025 15:10:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	7,19	Trafo BT	
1810	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	0027330233	1	3	17/12/2025 07:59:49	17/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	439	32980	6.293,67	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1811	383	12	2025	17188	ARS03	ARS	0027319537	1	3	17/12/2025 08:00:09	17/12/2025 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	34030	180,81	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1812	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027326163	1	3	17/12/2025 08:01:00	18/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	75,95	Trafo BT	
1813	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027318237	1	3	17/12/2025 08:01:00	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	45314	3,82		
1814	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027319559	1	3	17/12/2025 08:01:23	18/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	34425	428,96	Trafo BT	
1815	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027319563	1	3	17/12/2025 08:01:39	17/12/2025 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	20,12	Trafo BT	
1816	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027319571	1	3	17/12/2025 08:01:59	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	45	21507	253,51	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1817	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027320717	1	3	17/12/2025 08:03:10	17/12/2025 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	10037	203,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1818	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	BA03358046	1	3	17/12/2025 08:03:34	17/12/2025 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	224	43083	580,28	Chave Faca	Chave Unipolar
1819	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027319601	1	3	17/12/2025 08:03:37	17/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	199	69428	949,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1820	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027319617	1	3	17/12/2025 08:04:24	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	9,43	Trafo BT	
1821	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027319623	1	3	17/12/2025 08:04:59	17/12/2025 09:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	1,73	Trafo BT	
1822	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027319625	1	3	17/12/2025 08:05:01	17/12/2025 13:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	5,04	Trafo BT	
1823	383	12	2025	13079	SCS10	SCS	0027319643	1	3	17/12/2025 08:06:27	18/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	34425	2.203,55	Trafo BT	
1824	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027319677	1	3	17/12/2025 08:07:40	17/12/2025 13:57:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	5,83	Trafo BT	
1825	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027319759	1	3	17/12/2025 08:08:20	17/12/2025 14:32:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23487	19,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1826	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027319687	1	3	17/12/2025 08:08:25	17/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	69428	228,33	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1827	383	12	2025	13046	INO09	INO	0027319693	1	3	17/12/2025 08:09:02	17/12/2025 12:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54375	11,60	Trafo BT	
1828	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027319695	1	3	17/12/2025 08:09:11	17/12/2025 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	56108	12,38	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1829	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027319699	1	3	17/12/2025 08:09:21	17/12/2025 13:14:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	5,08	Trafo BT	
1830	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027319707	1	3	17/12/2025 08:09:47	17/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10028	1,51	Trafo BT	
1831	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027319711	1	3	17/12/2025 08:10:11	17/12/2025 10:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	41705	142,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1832	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027319711	1	3	17/12/2025 08:10:11	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	41705	898,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1833	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	0027319719	1	3	17/12/2025 08:10:27	17/12/2025 10:06:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	23022	3,88	Trafo BT	
1834	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027319725	1	3	17/12/2025 08:11:20	17/12/2025 11:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56108	6,56	Trafo BT	
1835	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027319735	1	3	17/12/2025 08:12:15	17/12/2025 11:32:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,34	Trafo BT	
1836	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027319753	1	3	17/12/2025 08:12:45	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	151	45576	672,58	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1837	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027319755	1	3	17/12/2025 08:12:46	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54493	19,72	Trafo BT	
1838	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027319771	1	3	17/12/2025 08:13:16	17/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	39761	10,01	Trafo BT	
1839	383	12	2025	13044	IBS08	IBS	0027319791	1	3	17/12/2025 08:13:48	17/12/2025 13:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	5,72	Trafo BT	
1840	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027319795	1	3	17/12/2025 08:14:16	17/12/2025 15:18:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	7,08	Trafo BT	
1841	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	0027319809	1	3	17/12/2025 08:15:44	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	4,40	Trafo BT	
1842	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027319815	1	3	17/12/2025 08:15:53	17/12/2025 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	39761	56,30	Ch. Fusível	Base Fusível
1843	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027335125	1	3	17/12/2025 08:16:23	18/12/2025 11:23:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35506	108,46	Trafo BT	
1844	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027319955	1	3	17/12/2025 08:18:17	17/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	43083	3,03	Ch. Fusível	Base Fusível
1845	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	BA03357934	1	3	17/12/2025 08:18:44	17/12/2025 17:01:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	481	22414	4.190,18	Religador	Religadora Automática
1846	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027319867	1	3	17/12/2025 08:18:47	17/12/2025 17:09:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	21507	291,71	Ch. Fusível	Base Fusível
1847	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027319867	1	3	17/12/2025 08:18:47	17/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	9,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1848	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027319871	1	3	17/12/2025 08:19:00	18/12/2025 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	34425	2.469,13	Ch. Fusível	Base Fusível
1849	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 08:19:49	17/12/2025 08:24:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2041	37300	157,04	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1850	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 08:19:49	17/12/2025 08:25:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	718	37300	73,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1851	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 08:19:49	17/12/2025 08:26:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1195	37300	127,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1852	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 08:19:49	17/12/2025 08:26:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	493	37300	54,37	Religador	Religadora Automática
1853	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 08:19:49	17/12/2025 10:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	37300	114,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1854	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027313035	1	3	17/12/2025 08:20:00	17/12/2025 08:53:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	68634	27,11		
1855	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027319907	1	3	17/12/2025 08:20:18	17/12/2025 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	37300	36,64	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1856	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027333659	1	3	17/12/2025 08:20:37	17/12/2025 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	19,92	Trafo BT	
1857	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027319921	1	3	17/12/2025 08:20:51	17/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	31314	75,65	Ch. Fusível	Base Fusível
1858	383	12	2025	13031	CEL21	CEL	0027319925	1	3	17/12/2025 08:20:54	18/12/2025 22:10:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	37,83	Trafo BT	
1859	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027319959	1	3	17/12/2025 08:21:47	18/12/2025 01:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54032	17,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1860	383	12	2025	13046	INO04	INO	0027319949	1	3	17/12/2025 08:22:00	17/12/2025 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	1,93	Trafo BT	
1861	383	12	2025	13068	PIN02	PIN	0027315803	1	3	17/12/2025 08:22:00	17/12/2025 18:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	45314	580,00	Trafo BT	
1862	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027319941	1	3	17/12/2025 08:22:13	18/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	34425	1.855,26	Trafo BT	
1863	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027319947	1	3	17/12/2025 08:22:26	17/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	153	43083	452,79	Ch. Fusível	Base Fusível
1864	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027319965	1	3	17/12/2025 08:23:14	18/12/2025 14:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	21507	763,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1865	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027319967	1	3	17/12/2025 08:23:14	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	5,95	Trafo BT	
1866	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027319971	1	3	17/12/2025 08:23:22	18/12/2025 19:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	104,33	Ch. Fusível	Base Fusível
1867	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027319975	1	3	17/12/2025 08:24:07	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	7,79	Trafo BT	
1868	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	BA03357948	1	3	17/12/2025 08:24:28	17/12/2025 10:54:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	498	10028	1.246,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1869	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	BA03357948	1	3	17/12/2025 08:24:28	17/12/2025 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1284	10028	3.285,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1870	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	BA03357948	1	3	17/12/2025 08:24:28	17/12/2025 10:58:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	10028	429,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1871	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027319987	1	3	17/12/2025 08:24:40	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	69428	217,47	Ch. Fusível	Base Fusível
1872	383	12	2025	17189	ZSL05	ZSL	BA03357952	1	3	17/12/2025 08:24:43	17/12/2025 08:29:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	980	31314	80,31	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1873	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	BA03357952	1	3	17/12/2025 08:24:43	17/12/2025 08:28:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1968	27618	125,19	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1874	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	BA03357952	1	3	17/12/2025 08:24:43	17/12/2025 11:28:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	213	27618	650,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1875	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	BA03357952	1	3	17/12/2025 08:24:43	17/12/2025 12:00:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	27618	464,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1876	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	BA03357952	1	3	17/12/2025 08:24:43	17/12/2025 12:13:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	27618	702,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1877	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027320007	1	3	17/12/2025 08:25:32	17/12/2025 11:40:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	40506	700,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1878	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027320017	1	3	17/12/2025 08:26:13	17/12/2025 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	264	69428	601,85	Ch. Fusível	Base Fusível
1879	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03357960	1	3	17/12/2025 08:26:26	17/12/2025 08:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	335	23487	34,99	Religador	Religadora Automática
1880	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03357960	1	3	17/12/2025 08:26:26	17/12/2025 10:41:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	23487	155,12	Religador	Religadora Automática
1881	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03357960	1	3	17/12/2025 08:26:26	17/12/2025 10:56:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	484	23487	1.207,45	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1882	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03357960	1	3	17/12/2025 08:26:26	17/12/2025 12:00:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	239	23487	854,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1883	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027320029	1	3	17/12/2025 08:26:55	17/12/2025 11:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	3,29	Trafo BT	
1884	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027320073	1	3	17/12/2025 08:27:31	17/12/2025 13:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	21507	76,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1885	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027320091	1	3	17/12/2025 08:28:31	17/12/2025 15:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	45576	83,90	Ch. Fusível	Base Fusível
1886	383	12	2025	13046	INO05	INO	0027320095	1	3	17/12/2025 08:28:39	17/12/2025 11:59:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	3,51	Trafo BT	
1887	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027320109	1	3	17/12/2025 08:29:07	17/12/2025 17:54:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	9,42	Trafo BT	
1888	383	12	2025	13093	VDP09	VDP	0027320121	1	3	17/12/2025 08:29:38	17/12/2025 16:24:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	7,92	Trafo BT	
1889	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027320131	1	3	17/12/2025 08:29:56	17/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	23487	403,84	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1890	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	0027316699	1	3	17/12/2025 08:30:00	17/12/2025 08:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	34448	4,03		
1891	383	12	2025	13074	RBN05	RBN	0027316763	1	3	17/12/2025 08:30:00	17/12/2025 09:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	19645	7,93		
1892	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027319919	1	3	17/12/2025 08:30:03	17/12/2025 22:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	37300	2.591,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1893	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027320147	1	3	17/12/2025 08:30:25	17/12/2025 13:12:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56108	4,70	Trafo BT	
1894	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027320153	1	3	17/12/2025 08:30:27	17/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	23487	187,31	Ch. Fusível	Base Fusível
1895	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027320165	1	3	17/12/2025 08:31:16	18/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	43083	872,51	Ch. Fusível	Base Fusível
1896	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	BA03357968	1	3	17/12/2025 08:32:11	17/12/2025 09:48:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	20700	43,05	Religador	Religadora Automática
1897	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	BA03357968	1	3	17/12/2025 08:32:11	17/12/2025 09:48:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	20700	165,86	Religador	Religadora Automática
1898	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	BA03357968	1	3	17/12/2025 08:32:11	17/12/2025 10:36:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	20700	163,92	Religador	Religadora Automática
1899	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027320203	1	3	17/12/2025 08:32:54	17/12/2025 13:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	47293	31,91	Trafo BT	
1900	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027320209	1	3	17/12/2025 08:33:08	17/12/2025 15:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	37300	202,43	Ch. Fusível	Base Fusível
1901	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027317657	1	3	17/12/2025 08:34:00	17/12/2025 11:04:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	10037	175,74		
1902	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027320221	1	3	17/12/2025 08:34:21	17/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	27399	7,71	Trafo BT	
1903	383	12	2025	13080	SAP03	SAP	0027320253	1	3	17/12/2025 08:35:12	17/12/2025 10:25:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	1,84	Trafo BT	
1904	383	12	2025	13068	PIN10	PIN	BA03357888	1	3	17/12/2025 08:35:27	17/12/2025 09:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	256	45314	109,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1905	383	12	2025	13068	PIN10	PIN	BA03357888	1	3	17/12/2025 08:35:27	17/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	45314	692,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1906	383	12	2025	13070	PDR07	PDR	0027320255	1	3	17/12/2025 08:35:39	17/12/2025 14:16:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	5,69	Trafo BT	
1907	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027320257	1	3	17/12/2025 08:35:43	17/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	8,21	Trafo BT	
1908	383	12	2025	13045	ING08	ING	0027320295	1	3	17/12/2025 08:36:41	17/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	38302	999,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1909	383	12	2025	13046	INO10	INO	0027334753	1	3	17/12/2025 08:37:15	18/12/2025 11:39:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	54,07	Trafo BT	
1910	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027320279	1	3	17/12/2025 08:37:17	18/12/2025 09:36:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	24,99	Trafo BT	
1911	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027320307	1	3	17/12/2025 08:38:43	17/12/2025 13:31:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	60685	190,07	Ch. Fusível	Base Fusível
1912	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027320309	1	3	17/12/2025 08:39:05	17/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	60685	278,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1913	383	12	2025	13068	PIN07	PIN	0027320317	1	3	17/12/2025 08:39:28	18/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	45314	540,94	Trafo BT	
1914	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03357778	1	3	17/12/2025 08:39:28	17/12/2025 13:55:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	10037	405,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1915	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03357778	1	3	17/12/2025 08:39:28	17/12/2025 18:40:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	10037	250,26	Religador	Religadora Automática
1916	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03357778	1	3	17/12/2025 08:39:28	17/12/2025 21:22:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	10037	1.526,43	Chave Faca	Chave Unipolar
1917	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03357778	1	3	17/12/2025 08:39:28	17/12/2025 22:32:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	10037	736,04	Chave Faca	Chave Unipolar
1918	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027320337	1	3	17/12/2025 08:39:59	18/12/2025 13:29:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22651	172,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1919	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027320347	1	3	17/12/2025 08:40:21	17/12/2025 12:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	15765	503,21	Ch. Fusível	Base Fusível
1920	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027320415	1	3	17/12/2025 08:40:47	17/12/2025 10:45:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	273	15765	569,28	Ch. Fusível	Base Fusível
1921	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027320353	1	3	17/12/2025 08:40:52	18/12/2025 02:46:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	35595	162,87	Trafo BT	
1922	383	12	2025	17187	VIV03	VIV	0027320365	1	3	17/12/2025 08:41:00	17/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	8,32	Trafo BT	
1923	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027320359	1	3	17/12/2025 08:41:06	18/12/2025 08:53:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	28	37300	677,96	Trafo BT	
1924	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027320371	1	3	17/12/2025 08:41:34	18/12/2025 08:55:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	37300	96,93	Trafo BT	
1925	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027320385	1	3	17/12/2025 08:42:33	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	5,62	Trafo BT	
1926	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027320395	1	3	17/12/2025 08:43:02	18/12/2025 18:49:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	34,11	Trafo BT	
1927	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027313189	1	3	17/12/2025 08:46:00	17/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	29284	7,60		
1928	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027320453	1	3	17/12/2025 08:46:14	18/12/2025 14:26:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90147	118,70	Trafo BT	
1929	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027320451	1	3	17/12/2025 08:46:15	17/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	31,69	Trafo BT	
1930	383	12	2025	13058	MAR01	MAR	0027320459	1	3	17/12/2025 08:46:25	17/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	341	60685	645,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1931	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027320463	1	3	17/12/2025 08:46:36	17/12/2025 14:19:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	5,55	Trafo BT	
1932	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027320467	1	3	17/12/2025 08:46:47	17/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	69428	532,72	Ch. Fusível	Base Fusível
1933	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027320533	1	3	17/12/2025 08:48:25	17/12/2025 19:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	22414	461,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1934	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027320539	1	3	17/12/2025 08:48:33	18/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	29749	1.538,28	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1935	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027320551	1	3	17/12/2025 08:48:56	17/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	1,60	Trafo BT	
1936	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03358070	1	3	17/12/2025 08:49:00	17/12/2025 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	37300	21,22	TRAMO_MT	Jumper
1937	383	12	2025	13067	PRM04	PRM	0027320565	1	3	17/12/2025 08:49:56	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	388	15565	1.035,10	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1938	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027320583	1	3	17/12/2025 08:50:39	17/12/2025 14:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	125	15765	656,98	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1939	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027320607	1	3	17/12/2025 08:51:27	17/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	98	54375	324,30	Ch. Fusível	Base Fusível
1940	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027320615	1	3	17/12/2025 08:51:43	17/12/2025 10:40:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	1,81	Trafo BT	
1941	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027320617	1	3	17/12/2025 08:51:43	18/12/2025 09:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	29284	24,36	Trafo BT	
1942	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027320637	1	3	17/12/2025 08:52:33	17/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	22978	164,82	Ch. Fusível	Base Fusível
1943	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027320639	1	3	17/12/2025 08:52:36	18/12/2025 07:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	11915	44,51	Ch. Fusível	Base Fusível
1944	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03357994	1	3	17/12/2025 08:53:19	17/12/2025 08:56:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	880	40441	51,82	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1945	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03357994	1	3	17/12/2025 08:53:19	17/12/2025 15:36:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	238	40441	1.599,03	Religador	Religadora Automática
1946	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	BA03357994	1	3	17/12/2025 08:53:19	17/12/2025 20:02:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	829	40441	9.246,57	Religador	Religadora Automática
1947	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027320657	1	3	17/12/2025 08:54:09	17/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	54375	468,43	TRAMO_MT	Jumper
1948	383	12	2025	13093	VDP05	VDP	0027320669	1	3	17/12/2025 08:54:26	17/12/2025 13:55:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	50171	10,03	Trafo BT	
1949	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03357992	1	3	17/12/2025 08:54:29	17/12/2025 08:58:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2563	54375	173,71	Religador	Religadora Automática
1950	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03357992	1	3	17/12/2025 08:54:29	17/12/2025 08:59:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	468	54375	35,88	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1951	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03357992	1	3	17/12/2025 08:54:29	17/12/2025 08:59:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	319	54375	26,41	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1952	383	12	2025	13031	CEL12	CEL	0027320693	1	3	17/12/2025 08:54:55	18/12/2025 21:11:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	45576	1.704,94	Trafo BT	
1953	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027320697	1	3	17/12/2025 08:55:06	18/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	37300	51,16	Ch. Fusivel	Base Fusível
1954	383	12	2025	17184	CAM02	CAM	0027320699	1	3	17/12/2025 08:55:08	17/12/2025 12:41:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	3,77	Trafo BT	
1955	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027320705	1	3	17/12/2025 08:55:27	17/12/2025 22:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	13,86	Trafo BT	
1956	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	BA03357986	1	3	17/12/2025 08:55:31	17/12/2025 09:26:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	31314	490,76	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1957	383	12	2025	13037	GAB07	GAB	0027320763	1	3	17/12/2025 08:57:36	17/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	65189	4,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
1958	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027320755	1	3	17/12/2025 08:58:06	17/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	244	58068	495,73	Ch. Fusivel	Base Fusível
1959	383	12	2025	13050	ITB01	ITB	0027320757	1	3	17/12/2025 08:58:10	17/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	20700	75,94	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1960	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027320769	1	3	17/12/2025 08:58:24	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	21507	144,95	Ch. Fusivel	Base Fusível
1961	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027320781	1	3	17/12/2025 08:58:43	17/12/2025 10:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	24509	47,50	Ch. Fusivel	Base Fusível
1962	383	12	2025	13080	MIR04	MIR	0027320787	1	3	17/12/2025 08:58:58	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	3,02	Trafo BT	
1963	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027320789	1	3	17/12/2025 08:58:59	17/12/2025 12:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	37300	427,20	Ch. Fusivel	Base Fusível
1964	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	BA03357976	1	3	17/12/2025 08:59:03	17/12/2025 10:53:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	393	52844	751,50	TRAMO_MT	Jumper
1965	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027320809	1	3	17/12/2025 08:59:24	17/12/2025 16:57:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	57156	55,74	Trafo BT	
1966	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027312291	1	3	17/12/2025 09:00:00	17/12/2025 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54032	2,80		
1967	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027317173	1	3	17/12/2025 09:00:00	17/12/2025 09:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	47293	12,04		
1968	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027320839	1	3	17/12/2025 09:00:26	17/12/2025 12:45:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	3,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
1969	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027320843	1	3	17/12/2025 09:00:30	17/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	9,98	Trafo BT	
1970	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027335019	1	3	17/12/2025 09:01:47	18/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	25,72	Trafo BT	
1971	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027320877	1	3	17/12/2025 09:02:05	17/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	56298	219,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
1972	383	12	2025	17209	MPA16	MPA	0027320883	1	3	17/12/2025 09:02:18	17/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	27618	604,32	Ch. Fusivel	Base Fusível
1973	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027320907	1	3	17/12/2025 09:03:01	17/12/2025 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	45314	140,77	Ch. Fusivel	Base Fusível
1974	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027321003	1	3	17/12/2025 09:03:06	17/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	196	37300	806,54	Ch. Fusivel	Base Fusível
1975	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027320923	1	3	17/12/2025 09:03:27	17/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	37300	38,87	Ch. Fusivel	Base Fusível
1976	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	0027320931	1	3	17/12/2025 09:03:33	17/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	143	24480	432,46	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1977	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	0027320945	1	3	17/12/2025 09:03:58	18/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	105	43083	2.828,06	Trafo BT	
1978	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027320949	1	3	17/12/2025 09:04:26	17/12/2025 10:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	1,63	Trafo BT	
1979	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027319027	1	3	17/12/2025 09:05:00	17/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	39761	15,75		
1980	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027320967	1	3	17/12/2025 09:05:17	17/12/2025 16:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	15565	533,50	Ch. Fusivel	Base Fusível
1981	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027320973	1	3	17/12/2025 09:05:33	17/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	69428	255,56	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1982	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027320985	1	3	17/12/2025 09:06:21	17/12/2025 23:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	40890	185,17	Trafo BT	
1983	383	12	2025	13021	AVI01	AVI	0027320991	1	3	17/12/2025 09:06:48	17/12/2025 11:58:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	37300	105,70	Ch. Fusivel	Base Fusível
1984	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 09:10:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5783	60685	351,80	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1985	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 09:14:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	792	60685	101,42	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1986	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 09:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	631	60685	107,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1987	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 10:44:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	60685	187,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1988	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 10:51:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	917	60685	1.587,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1989	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 17:41:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	60685	420,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1990	383	12	2025	13058	MAR03	MAR	BA03357998	1	3	17/12/2025 09:07:16	17/12/2025 10:51:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	319	60685	552,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1991	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027321051	1	3	17/12/2025 09:09:45	17/12/2025 13:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	4,80	Trafo BT	
1992	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027321067	1	3	17/12/2025 09:10:00	17/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	885	60685	2.950,00	Trafo BT	
1993	383	12	2025	13046	INO07	INO	0027321079	1	3	17/12/2025 09:10:53	17/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	54375	191,06	Ch. Fusivel	Base Fusível
1994	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027321089	1	3	17/12/2025 09:11:07	18/12/2025 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	37300	795,14	Ch. Fusivel	Base Fusível
1995	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027321097	1	3	17/12/2025 09:11:33	17/12/2025 13:47:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	54375	183,88	Trafo BT	
1996	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027321107	1	3	17/12/2025 09:11:59	18/12/2025 11:08:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	57	39761	1.478,56	Trafo BT	
1997	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027321121	1	3	17/12/2025 09:12:00	18/12/2025 03:24:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	18,20	Trafo BT	
1998	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027321115	1	3	17/12/2025 09:12:48	17/12/2025 12:30:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	41705	193,98	Ch. Fusivel	Base Fusível
1999	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027321115	1	3	17/12/2025 09:12:48	17/12/2025 13:16:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	41705	32,44	Ch. Fusivel	Base Fusível
2000	383	12	2025	13074	RBN02	RBN	0027321117	1	3	17/12/2025 09:12:51	17/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	19645	8,04	Trafo BT	
2001	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027321133	1	3	17/12/2025 09:13:20	17/12/2025 11:20:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	2,12	Trafo BT	
2002	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027335135	1	3	17/12/2025 09:13:34	18/12/2025 11:16:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	26,05	Trafo BT	
2003	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027321173	1	3	17/12/2025 09:14:28	17/12/2025 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	36,88	Trafo BT	
2004	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027321187	1	3	17/12/2025 09:15:24	17/12/2025 16:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	20700	15,09	Ch. Fusivel	Base Fusível
2005	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027321193	1	3	17/12/2025 09:15:55	18/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	69428	495,29	Ch. Fusivel	Base Fusível
2006	383	12	2025	13034	DIC11	DIC	DT27321251	1	3	17/12/2025 09:16:00	17/12/2025 10:52:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,60	Trafo BT	
2007	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027321201	1	3	17/12/2025 09:16:05	17/12/2025 10:35:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	50171	173,76	Ch. Fusivel	Base Fusível
2008	383	12	2025	13093	VDP02	VDP	0027321201	1	3	17/12/2025 09:16:05	17/12/2025 10:57:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	50171	95,09	Ch. Fusivel	Base Fusível
2009	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027321207	1	3	17/12/2025 09:16:09	17/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	37300	107,06	Ch. Fusivel	Base Fusível
2010	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027321223	1	3	17/12/2025 09:16:21	17/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	69428	8,93	Trafo BT	
2011	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	0027321257	1	3	17/12/2025 09:17:29	17/12/2025 17:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	37300	350,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2012	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027321261	1	3	17/12/2025 09:17:53	18/12/2025 09:45:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	21507	3.962,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
2013	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027321263	1	3	17/12/2025 09:17:55	17/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	1,53	Trafo BT	
2014	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027321277	1	3	17/12/2025 09:18:37	17/12/2025 22:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	40890	485,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
2015	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027321283	1	3	17/12/2025 09:18:48	17/12/2025 14:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	15565	258,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
2016	383	12	2025	13031	CEL18	CEL	0027321299	1	3	17/12/2025 09:19:33	18/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	45576	316,57	Trafo BT	
2017	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027321305	1	3	17/12/2025 09:19:47	18/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	15765	3.148,18	Ch. Fusivel	Base Fusível
2018	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03358006	1	3	17/12/2025 09:20:23	17/12/2025 11:04:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	179	40441	309,42	Religador	Religadora Automática
2019	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03358006	1	3	17/12/2025 09:20:23	17/12/2025 11:04:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	815	40441	1.414,48	Religador	Religadora Automática
2020	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027321321	1	3	17/12/2025 09:20:34	18/12/2025 18:23:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	37300	528,78	Trafo BT	
2021	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03357992	1	3	17/12/2025 09:21:27	17/12/2025 11:06:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	54375	549,06	Chave Faca	Chave Unipolar
2022	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027321339	1	3	17/12/2025 09:21:28	17/12/2025 11:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	12341	17,14	Ch. Fusivel	Base Fusível
2023	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027321347	1	3	17/12/2025 09:21:53	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	184	10028	607,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
2024	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027321349	1	3	17/12/2025 09:21:58	17/12/2025 17:37:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	8,26	Trafo BT	
2025	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027321351	1	3	17/12/2025 09:22:00	17/12/2025 21:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	22651	679,57	Ch. Fusivel	Base Fusível
2026	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027321351	1	3	17/12/2025 09:22:00	17/12/2025 23:35:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	22651	327,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2027	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027321375	1	3	17/12/2025 09:23:11	17/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	39761	45,27	Ch. Fusivel	Base Fusível
2028	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027321381	1	3	17/12/2025 09:23:27	18/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	11915	48,22	Ch. Fusivel	Base Fusível
2029	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027321391	1	3	17/12/2025 09:23:36	17/12/2025 10:47:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	2,79	Trafo BT	
2030	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	DT27323757	1	3	17/12/2025 09:24:00	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	41	90147	133,93	Trafo BT	
2031	383	12	2025	13046	INO05	INO	0027321413	1	3	17/12/2025 09:24:01	17/12/2025 12:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	54375	234,62	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2032	383	12	2025	13082	SLR16	SLR	0027322413	1	3	17/12/2025 09:24:26	17/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	29097	269,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
2033	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027321433	1	3	17/12/2025 09:25:00	19/12/2025 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	37300	146,45	Ch. Fusivel	Base Fusível
2034	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027319513	1	3	17/12/2025 09:25:00	17/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	189	22757	157,50		
2035	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027321439	1	3	17/12/2025 09:25:21	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	8,08	Trafo BT	
2036	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027321449	1	3	17/12/2025 09:25:40	17/12/2025 11:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	54493	27,67	Trafo BT	
2037	383	12	2025	13037	GAB10	GAB	BA03358016	1	3	17/12/2025 09:25:47	17/12/2025 09:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1238	65189	104,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2038	383	12	2025	16391	NVS01	NVS	BA03358016	1	3	17/12/2025 09:25:47	17/12/2025 09:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	628	25133	52,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2039	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	BA03358016	1	3	17/12/2025 09:25:47	17/12/2025 09:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4400	25133	370,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2040	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	BA03358016	1	3	17/12/2025 09:25:47	17/12/2025 10:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	25133	13,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2041	383	12	2025	16391	NVS04	NVS	BA03358016	1	3	17/12/2025 09:25:47	17/12/2025 09:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	281	25133	23,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2042	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027321481	1	3	17/12/2025 09:26:56	17/12/2025 12:10:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27399	8,17	Trafo BT	
2043	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03358022	1	3	17/12/2025 09:27:13	17/12/2025 09:30:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3410	69428	181,87	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2044	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027321489	1	3	17/12/2025 09:27:32	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	56108	78,77	Ch. Fusivel	Base Fusível
2045	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03358022	1	3	17/12/2025 09:27:45	17/12/2025 09:30:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1982	69428	104,06	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2046	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03358022	1	3	17/12/2025 09:27:45	17/12/2025 09:32:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	448	69428	32,23	Religador	Religadora Automática
2047	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03358022	1	3	17/12/2025 09:27:45	17/12/2025 09:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1693	69428	154,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2048	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	BA03358022	1	3	17/12/2025 09:27:45	17/12/2025 11:19:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	337	69428	626,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2049	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	BA03358016	1	3	17/12/2025 09:27:46	17/12/2025 10:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	25133	117,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2050	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027321517	1	3	17/12/2025 09:27:47	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	69428	14,07	Ch. Fusivel	Base Fusível
2051	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027321541	1	3	17/12/2025 09:29:31	17/12/2025 14:20:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	119	39761	576,52	Ch. Fusivel	Base Fusível
2052	383	12	2025	13080	SAP04	SAP	0027321549	1	3	17/12/2025 09:29:53	17/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	56108	9,50	Ch. Fusivel	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2053	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027321569	1	3	17/12/2025 09:30:23	17/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	1,83	Trafo BT	
2054	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 09:30:32	17/12/2025 13:14:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	22651	85,98	Religador	Religadora Automática
2055	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027321589	1	3	17/12/2025 09:31:21	17/12/2025 17:23:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	7,87	Trafo BT	
2056	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027321595	1	3	17/12/2025 09:31:26	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	21507	254,90	Ch. Fusível	Base Fusível
2057	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027321601	1	3	17/12/2025 09:31:40	17/12/2025 11:40:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,14	Trafo BT	
2058	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027321603	1	3	17/12/2025 09:32:03	17/12/2025 14:14:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	4,71	Trafo BT	
2059	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027321635	1	3	17/12/2025 09:32:41	17/12/2025 10:43:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	1,18	Trafo BT	
2060	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027321663	1	3	17/12/2025 09:33:56	17/12/2025 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	54493	3,70	Trafo BT	
2061	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	0027321669	1	3	17/12/2025 09:34:13	18/12/2025 22:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	43083	293,30	Trafo BT	
2062	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027321673	1	3	17/12/2025 09:34:16	18/12/2025 12:58:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	69428	1.370,21	Trafo BT	
2063	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027321675	1	3	17/12/2025 09:34:22	18/12/2025 07:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	22,18	Trafo BT	
2064	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	0027321699	1	3	17/12/2025 09:35:15	18/12/2025 07:46:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29097	22,20	Trafo BT	
2065	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027321747	1	3	17/12/2025 09:37:26	17/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	69428	18,55	Trafo BT	
2066	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027321755	1	3	17/12/2025 09:37:38	17/12/2025 17:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	38,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2067	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027325923	1	3	17/12/2025 09:38:00	18/12/2025 09:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	16998	144,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2068	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027321779	1	3	17/12/2025 09:38:48	17/12/2025 20:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	56108	42,05	Trafo BT	
2069	383	12	2025	13046	INO05	INO	0027321783	1	3	17/12/2025 09:38:58	17/12/2025 17:00:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54375	36,77	Trafo BT	
2070	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027321797	1	3	17/12/2025 09:39:21	18/12/2025 11:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	60685	78,88	Trafo BT	
2071	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027321841	1	3	17/12/2025 09:41:13	18/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	15,81	Trafo BT	
2072	383	12	2025	13068	PIN05	PIN	0027321855	1	3	17/12/2025 09:41:46	17/12/2025 17:10:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	45314	709,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2073	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027319371	1	3	17/12/2025 09:42:00	17/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	69428	9,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2074	383	12	2025	13093	VDP01	VDP	0027321873	1	3	17/12/2025 09:42:00	18/12/2025 05:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	50171	217,62	Trafo BT	
2075	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 09:42:25	17/12/2025 09:47:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	757	6808	69,18	Religador	Religadora Automática
2076	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 09:42:25	17/12/2025 13:21:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	6808	448,92	Religador	Religadora Automática
2077	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 09:42:25	17/12/2025 14:45:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	6808	40,44	Religador	Religadora Automática
2078	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 09:42:25	17/12/2025 16:15:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1653	6808	10.831,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2079	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 09:42:25	17/12/2025 16:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	6808	201,41	Chave Faca	Chave Unipolar
2080	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 09:42:25	18/12/2025 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	6808	1.301,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2081	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027328511	1	3	17/12/2025 09:42:47	18/12/2025 11:06:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	50,78	Trafo BT	
2082	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027321881	1	3	17/12/2025 09:43:35	18/12/2025 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	22757	93,03	Trafo BT	
2083	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027321891	1	3	17/12/2025 09:44:49	19/12/2025 09:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43083	238,27	Trafo BT	
2084	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027321915	1	3	17/12/2025 09:45:43	18/12/2025 10:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	23487	295,43	Trafo BT	
2085	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027321921	1	3	17/12/2025 09:46:07	17/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	18,80	Trafo BT	
2086	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027321925	1	3	17/12/2025 09:46:11	17/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	37300	58,38	Ch. Fusível	Base Fusível
2087	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027321935	1	3	17/12/2025 09:46:33	18/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	21507	216,46	Trafo BT	
2088	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03358052	1	3	17/12/2025 09:47:26	17/12/2025 09:50:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1615	43083	88,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2089	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03358052	1	3	17/12/2025 09:47:26	17/12/2025 10:44:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2067	43083	1.952,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2090	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	BA03358052	1	3	17/12/2025 09:47:26	17/12/2025 13:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	305	43083	1.259,73	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2091	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027321953	1	3	17/12/2025 09:47:28	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	407	23487	2.730,52	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2092	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027321957	1	3	17/12/2025 09:47:37	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	4,08	Trafo BT	
2093	383	12	2025	13031	CEL10	CEL	0027322011	1	3	17/12/2025 09:49:54	18/12/2025 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	45576	345,02	Trafo BT	
2094	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027322021	1	3	17/12/2025 09:50:25	17/12/2025 14:08:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	72	26703	309,70	Trafo BT	
2095	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03358054	1	3	17/12/2025 09:51:53	17/12/2025 15:50:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	177	54493	1.058,21	Ch. Fusível	Base Fusível
2096	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027322073	1	3	17/12/2025 09:51:59	17/12/2025 22:45:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	12,90	Trafo BT	
2097	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027322089	1	3	17/12/2025 09:52:00	17/12/2025 15:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,35	Trafo BT	
2098	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03358054	1	3	17/12/2025 09:52:27	17/12/2025 15:50:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	322	54493	1.922,07	Ch. Fusível	Base Fusível
2099	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	BA03357608	1	3	17/12/2025 09:53:23	17/12/2025 18:55:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	213	43083	1.924,57	Chave Faca	Chave Unipolar
2100	383	12	2025	16394	LIB03	LIB	0027322093	1	3	17/12/2025 09:53:25	17/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	8,44	Trafo BT	
2101	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027322103	1	3	17/12/2025 09:53:48	17/12/2025 11:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	24480	34,91	Ch. Fusível	Base Fusível
2102	383	12	2025	13093	VDP07	VDP	0027322105	1	3	17/12/2025 09:53:50	17/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	1,94	Trafo BT	
2103	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027322111	1	3	17/12/2025 09:54:05	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	2,10	Trafo BT	
2104	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027339373	1	3	17/12/2025 09:54:27	18/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	25,93	Trafo BT	
2105	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027322119	1	3	17/12/2025 09:54:50	17/12/2025 12:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	23487	88,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2106	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027322129	1	3	17/12/2025 09:55:26	17/12/2025 11:38:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,72	Trafo BT	
2107	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027322147	1	3	17/12/2025 09:56:24	18/12/2025 01:42:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	15,77	Trafo BT	
2108	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027322189	1	3	17/12/2025 09:59:17	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	15,02	Trafo BT	
2109	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027322211	1	3	17/12/2025 09:59:56	17/12/2025 17:50:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	56298	345,24	Trafo BT	
2110	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027322215	1	3	17/12/2025 09:59:59	17/12/2025 12:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,53	Trafo BT	
2111	383	12	2025	13034	DIC11	DIC	DT27321251	1	3	17/12/2025 10:00:00	17/12/2025 10:52:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	90147	60,71		
2112	383	12	2025	17187	CAS01	CAS	BA03358064	1	3	17/12/2025 10:00:01	17/12/2025 15:48:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	32980	696,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2113	383	12	2025	17187	CAS01	CAS	BA03358064	1	3	17/12/2025 10:00:01	17/12/2025 16:54:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	691	32980	4.769,24	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2114	383	12	2025	17187	CAS01	CAS	BA03358064	1	3	17/12/2025 10:00:01	17/12/2025 17:09:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	216	32980	1.547,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2115	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03358068	1	3	17/12/2025 10:03:25	17/12/2025 10:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	923	29749	55,12	Religador	Religadora Automática
2116	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03358068	1	3	17/12/2025 10:03:25	17/12/2025 12:54:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	396	29749	1.128,71	Religador	Religadora Automática
2117	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03358068	1	3	17/12/2025 10:03:25	17/12/2025 13:09:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	329	29749	1.023,01	Religador	Religadora Automática
2118	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	BA03358068	1	3	17/12/2025 10:03:25	17/12/2025 17:29:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	29749	587,34	Chave Faca	Chave Unipolar
2119	383	12	2025	13076	RDO04	RDO	0027322281	1	3	17/12/2025 10:04:13	17/12/2025 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57156	7,36	Trafo BT	
2120	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027322291	1	3	17/12/2025 10:04:28	17/12/2025 12:11:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	2,12	Trafo BT	
2121	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027322307	1	3	17/12/2025 10:04:56	18/12/2025 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	29,45	Trafo BT	
2122	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027322311	1	3	17/12/2025 10:04:58	17/12/2025 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	39761	750,79	Ch. Fusível	Base Fusível
2123	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027322321	1	3	17/12/2025 10:05:35	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	16998	203,70	TRAMO_MT	Jumper
2124	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027322325	1	3	17/12/2025 10:05:43	17/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,24	Trafo BT	
2125	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027322337	1	3	17/12/2025 10:06:49	18/12/2025 17:52:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	15565	508,09	Trafo BT	
2126	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027322351	1	3	17/12/2025 10:07:45	18/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	41705	1.172,05	Ch. Fusível	Base Fusível
2127	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027322353	1	3	17/12/2025 10:07:52	17/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29284	7,48	Trafo BT	
2128	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027334959	1	3	17/12/2025 10:09:43	18/12/2025 22:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	36,15	Trafo BT	
2129	383	12	2025	13086	SPT01	SPT	0027322385	1	3	17/12/2025 10:10:07	17/12/2025 14:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	48029	334,52	Ch. Fusível	Base Fusível
2130	383	12	2025	13087	CAS04	CAS	0027322397	1	3	17/12/2025 10:10:56	17/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	16998	194,19	Ch. Fusível	Base Fusível
2131	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027322399	1	3	17/12/2025 10:11:17	17/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	6,46	Trafo BT	
2132	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027322411	1	3	17/12/2025 10:11:56	17/12/2025 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	15565	331,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2133	383	12	2025	13093	VDP01	VDP	0027322449	1	3	17/12/2025 10:13:43	17/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	50171	408,39	Ch. Fusível	Base Fusível
2134	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027322451	1	3	17/12/2025 10:13:47	18/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15765	50,87	Trafo BT	
2135	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027322469	1	3	17/12/2025 10:14:47	17/12/2025 15:06:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56108	4,86	Trafo BT	
2136	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027322491	1	3	17/12/2025 10:16:33	18/12/2025 11:52:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	51,19	Trafo BT	
2137	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027322493	1	3	17/12/2025 10:16:44	19/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	69428	3.317,20	Trafo BT	
2138	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027322523	1	3	17/12/2025 10:18:19	17/12/2025 12:20:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	69428	24,36	Ch. Fusível	Base Fusível
2139	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	BA03358016	1	3	17/12/2025 10:19:08	17/12/2025 11:22:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	25133	169,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2140	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027322647	1	3	17/12/2025 10:20:29	18/12/2025 12:40:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29749	26,34	TRAMO_MT	Jumper
2141	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357620	1	3	17/12/2025 10:21:48	17/12/2025 11:28:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	12777	28,70	Religador	Religadora Automática
2142	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357620	1	3	17/12/2025 10:21:48	18/12/2025 15:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	249	12777	7.230,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2143	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	BA03358084	1	3	17/12/2025 10:22:27	17/12/2025 13:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	566	16998	1.699,26	Religador	Religadora Automática
2144	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027322621	1	3	17/12/2025 10:22:40	18/12/2025 06:31:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	20,15	Trafo BT	
2145	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027322633	1	3	17/12/2025 10:23:26	18/12/2025 08:13:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	43,66	Trafo BT	
2146	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027322659	1	3	17/12/2025 10:24:42	17/12/2025 16:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	5,97	Trafo BT	
2147	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027322681	1	3	17/12/2025 10:25:58	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	15765	427,06	Ch. Fusível	Base Fusível
2148	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027322687	1	3	17/12/2025 10:26:13	17/12/2025 14:25:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	3,98	Trafo BT	
2149	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	BA03358086	1	3	17/12/2025 10:27:00	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	31314	276,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2150	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027322709	1	3	17/12/2025 10:27:25	17/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	5,54	Trafo BT	
2151	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027322711	1	3	17/12/2025 10:27:34	18/12/2025 17:58:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	54493	945,37	Ch. Fusível	Base Fusível
2152	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027322729	1	3	17/12/2025 10:28:27	18/12/2025 00:59:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	14,52	Trafo BT	
2153	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03358090	1	3	17/12/2025 10:28:38	17/12/2025 14:12:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	371	28083	1.385,17	Religador	Religadora Automática
2154	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03358090	1	3	17/12/2025 10:28:38	17/12/2025 16:09:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	28083	255,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2155	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027322741	1	3	17/12/2025 10:29:28	17/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	26703	111,33	Ch. Fusível	Base Fusível
2156	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027322747	1	3	17/12/2025 10:29:43	17/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	26703	352,88	Ch. Fusível	Base Fusível
2157	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027322765	1	3	17/12/2025 10:30:45	17/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	35595	394,20	Ch. Fusível	Base Fusível
2158	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027322771	1	3	17/12/2025 10:30:53	17/12/2025 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,24	Trafo BT	
2159	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027322773	1	3	17/12/2025 10:30:54	17/12/2025 14:33:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,05	Trafo BT	
2160	383	12	2025	13016	ANG05	ANG	0027322775	1	3	17/12/2025 10:30:56	17/12/2025 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	5,28	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2161	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	BA03358092	1	3	17/12/2025 10:31:58	17/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	191	22651	1.935,57	Religador	Religadora Automática
2162	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027322833	1	3	17/12/2025 10:32:49	17/12/2025 14:38:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	4,09	Trafo BT	
2163	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03358094	1	3	17/12/2025 10:32:59	17/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	263	40506	556,76	Ch. Fusível	Base Fusível
2164	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027322835	1	3	17/12/2025 10:33:05	17/12/2025 14:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	13,87	Ch. Fusível	Base Fusível
2165	383	12	2025	16391	NVS01	NVS	0027322867	1	3	17/12/2025 10:34:28	18/12/2025 10:23:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25133	23,81	Trafo BT	
2166	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027322877	1	3	17/12/2025 10:34:44	17/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	145	41705	1.196,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2167	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027330153	1	3	17/12/2025 10:35:50	17/12/2025 22:10:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	11,58	Trafo BT	
2168	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027322909	1	3	17/12/2025 10:36:19	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	27399	41,37	Trafo BT	
2169	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027322929	1	3	17/12/2025 10:37:51	17/12/2025 12:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	17445	13,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2170	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027322957	1	3	17/12/2025 10:39:57	17/12/2025 13:32:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	41705	43,02	Ch. Fusível	Base Fusível
2171	383	12	2025	13047	CSSECO2	SEC	0027328155	1	3	17/12/2025 10:40:08	18/12/2025 04:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	263	23487	4.668,32	Chave Faca	Chave Unipolar
2172	383	12	2025	13047	CSSECO2	SEC	0027328155	1	3	17/12/2025 10:40:08	18/12/2025 04:25:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	23487	1.225,02	Chave Faca	Chave Unipolar
2173	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 10:52:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1444	47293	280,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2174	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	517	47293	194,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2175	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 10:52:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1067	47293	207,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2176	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	299	47293	112,62	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2177	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:49:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	338	47293	387,48	Religador	Religadora Automática
2178	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:49:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	415	47293	479,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2179	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:50:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	856	47293	994,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2180	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:50:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	480	47293	559,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2181	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:54:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1428	47293	1.756,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2182	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:56:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1931	47293	2.461,49	Chave Faca	Chave Unipolar
2183	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 14:35:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	47293	888,39	Religador	Religadora Automática
2184	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 10:47:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	630	47293	76,65	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2185	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 10:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	731	47293	97,67	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2186	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 10:48:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1016	47293	145,91	Religador	Religadora Automática
2187	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 10:52:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1094	47293	212,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2188	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	47293	118,27	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2189	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	882	47293	332,22	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2190	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 11:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	400	47293	460,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2191	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 12:43:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	47293	149,57	Religador	Religadora Automática
2192	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03358102	1	3	17/12/2025 10:40:21	17/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	47293	752,49	Chave Faca	Chave Unipolar
2193	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027322983	1	3	17/12/2025 10:41:21	17/12/2025 20:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	16998	237,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2194	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027323047	1	3	17/12/2025 10:42:03	20/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	72,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2195	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027322989	1	3	17/12/2025 10:42:06	18/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	29284	217,19	Ch. Fusível	Base Fusível
2196	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027322997	1	3	17/12/2025 10:42:34	17/12/2025 14:25:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	11,16	Trafo BT	
2197	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027323029	1	3	17/12/2025 10:43:26	17/12/2025 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,51	Trafo BT	
2198	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027323031	1	3	17/12/2025 10:43:30	17/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	296	56108	1.610,73	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2199	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027323053	1	3	17/12/2025 10:44:30	17/12/2025 17:57:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57156	21,63	Trafo BT	
2200	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027323075	1	3	17/12/2025 10:45:26	17/12/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	1,83	Trafo BT	
2201	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027323083	1	3	17/12/2025 10:45:51	18/12/2025 10:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	47,10	Trafo BT	
2202	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027323099	1	3	17/12/2025 10:46:44	18/12/2025 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	15565	91,33	Ch. Fusível	Base Fusível
2203	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027323119	1	3	17/12/2025 10:47:20	17/12/2025 16:39:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	5,87	Trafo BT	
2204	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	0027323121	1	3	17/12/2025 10:47:22	18/12/2025 11:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	11915	149,96	Ch. Fusível	Base Fusível
2205	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027323171	1	3	17/12/2025 10:47:34	18/12/2025 11:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	41705	24,41	Ch. Fusível	Base Fusível
2206	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358106	1	3	17/12/2025 10:48:02	17/12/2025 12:39:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	426	23022	792,72	Religador	Religadora Automática
2207	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358106	1	3	17/12/2025 10:48:02	17/12/2025 18:20:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	23022	415,19	Chave Faca	Chave Unipolar
2208	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027323169	1	3	17/12/2025 10:48:58	17/12/2025 13:11:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	4,75	Trafo BT	
2209	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027323185	1	3	17/12/2025 10:49:58	18/12/2025 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	56108	1.440,88	Ch. Fusível	Base Fusível
2210	383	12	2025	13047	CSSECO2	SEC	0027323191	1	3	17/12/2025 10:50:12	18/12/2025 19:43:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	98,68	Trafo BT	
2211	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027323215	1	3	17/12/2025 10:52:21	17/12/2025 17:15:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	6,38	Trafo BT	
2212	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027323231	1	3	17/12/2025 10:52:51	17/12/2025 13:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	140	45576	415,68	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2213	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027327629	1	3	17/12/2025 10:54:17	18/12/2025 12:57:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	78,14	Trafo BT	
2214	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027325963	1	3	17/12/2025 10:54:28	18/12/2025 19:21:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	29749	421,79	Chave Faca	Chave Unipolar
2215	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027323281	1	3	17/12/2025 10:55:04	18/12/2025 12:46:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	25,86	Trafo BT	
2216	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027323299	1	3	17/12/2025 10:55:39	17/12/2025 16:18:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	5,38	Trafo BT	
2217	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	BA03358054	1	3	17/12/2025 10:55:43	17/12/2025 15:47:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	54493	694,74	Ch. Fusível	Base Fusível
2218	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027323307	1	3	17/12/2025 10:55:50	19/12/2025 07:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	44,60	Ch. Fusível	Base Fusível
2219	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027323339	1	3	17/12/2025 10:57:43	18/12/2025 00:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	90147	572,10	Trafo BT	
2220	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027323343	1	3	17/12/2025 10:57:52	18/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	37300	35,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2221	383	12	2025	17187	ROL03	ROL	0027323393	1	3	17/12/2025 11:00:19	17/12/2025 12:53:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	1,88	Trafo BT	
2222	383	12	2025	13066	PAR01	PAR	0027318981	1	3	17/12/2025 11:02:00	17/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	69428	11,40		
2223	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027323441	1	3	17/12/2025 11:02:45	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	6,91	Trafo BT	
2224	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027323385	1	3	17/12/2025 11:03:30	17/12/2025 20:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	58	43083	572,75	Trafo BT	
2225	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027323479	1	3	17/12/2025 11:04:27	18/12/2025 15:54:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	40506	259,55	Ch. Fusível	Base Fusível
2226	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	BA03358128	1	3	17/12/2025 11:04:47	17/12/2025 11:24:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3517	35506	1.147,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2227	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	BA03358128	1	3	17/12/2025 11:04:47	17/12/2025 15:27:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1241	35506	5.437,65	Religador	Religadora Automática
2228	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	BA03358128	1	3	17/12/2025 11:04:47	17/12/2025 16:03:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	339	35506	1.690,10	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2229	383	12	2025	17187	CAS01	CAS	0027323499	1	3	17/12/2025 11:05:43	17/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	7,81	Trafo BT	
2230	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027323511	1	3	17/12/2025 11:06:31	17/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	3,89	Trafo BT	
2231	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	17/12/2025 11:11:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	38035	9,68	Religador	Religadora Automática
2232	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	17/12/2025 11:12:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	38035	3,92	Religador	Religadora Automática
2233	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	17/12/2025 13:48:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	38035	94,66	Religador	Religadora Automática
2234	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	17/12/2025 13:51:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	38035	206,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2235	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	17/12/2025 13:52:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	38035	182,56	Religador	Religadora Automática
2236	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	17/12/2025 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	38035	203,85	Religador	Religadora Automática
2237	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 11:06:41	18/12/2025 02:26:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	38035	61,35	Chave Faca	Chave Unipolar
2238	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027323521	1	3	17/12/2025 11:07:08	17/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	63705	25,19	Trafo BT	
2239	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027323597	1	3	17/12/2025 11:09:21	18/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	69428	332,87	Ch. Fusível	Base Fusível
2240	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 11:09:30	17/12/2025 11:13:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4180	22651	261,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2241	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 11:09:30	17/12/2025 11:13:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	228	22651	14,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2242	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358132	1	3	17/12/2025 11:10:33	17/12/2025 11:20:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1505	55307	240,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2243	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358132	1	3	17/12/2025 11:10:33	17/12/2025 11:20:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	593	55307	100,65	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2244	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358132	1	3	17/12/2025 11:10:33	17/12/2025 11:22:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	291	55307	59,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2245	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358132	1	3	17/12/2025 11:10:33	17/12/2025 11:23:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	565	55307	118,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2246	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	BA03358132	1	3	17/12/2025 11:10:33	17/12/2025 11:20:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2643	55307	422,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2247	383	12	2025	13045	ING08	ING	0027320295	1	3	17/12/2025 11:10:41	17/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	38302	5,91		
2248	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027323621	1	3	17/12/2025 11:11:00	17/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	3,65	Trafo BT	
2249	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027323629	1	3	17/12/2025 11:11:33	17/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28083	3,39	Trafo BT	
2250	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027323631	1	3	17/12/2025 11:11:33	17/12/2025 17:14:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	31314	1.106,24	Ch. Fusível	Base Fusível
2251	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027323631	1	3	17/12/2025 11:11:33	18/12/2025 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	31314	1.387,07	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2252	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027323645	1	3	17/12/2025 11:11:55	18/12/2025 04:50:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	47293	141,15	Trafo BT	
2253	383	12	2025	13074	RBN03	RBN	0027323655	1	3	17/12/2025 11:12:11	17/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	19645	135,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2254	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027323711	1	3	17/12/2025 11:14:25	18/12/2025 23:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45314	72,55	Trafo BT	
2255	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027323747	1	3	17/12/2025 11:16:53	17/12/2025 17:18:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	37300	12,04	Trafo BT	
2256	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027323767	1	3	17/12/2025 11:18:03	18/12/2025 12:53:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	43083	204,76	Trafo BT	
2257	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027323793	1	3	17/12/2025 11:18:55	18/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54493	26,70	Trafo BT	
2258	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027323801	1	3	17/12/2025 11:19:24	17/12/2025 15:31:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	4,20	Trafo BT	
2259	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027323825	1	3	17/12/2025 11:20:00	18/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	29749	666,67	Trafo BT	
2260	383	12	2025	13056	MAC08	MAC	0027324313	1	3	17/12/2025 11:20:00	17/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	103	55307	360,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2261	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027323821	1	3	17/12/2025 11:20:13	17/12/2025 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,90	Trafo BT	
2262	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 11:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1313	28083	98,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2263	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 11:26:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1209	28083	114,86	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2264	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 11:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	477	28083	48,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2265	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 11:40:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	181	28083	59,98	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2266	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 11:40:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	241	28083	79,86	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2267	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 11:40:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	461	28083	154,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2268	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 13:14:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	881	28083	1.668,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2269	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 13:27:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1665	28083	3.529,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2270	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 14:09:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	28083	109,95	Chave Faca	Chave Unipolar
2271	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 11:20:39	17/12/2025 15:07:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	28083	166,26	Religador	Religadora Automática
2272	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027323839	1	3	17/12/2025 11:20:51	17/12/2025 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	7,90	Trafo BT	
2273	383	12	2025	17189	ZSL10	ZSL	0027323841	1	3	17/12/2025 11:20:55	17/12/2025 14:55:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	31314	7,15	Trafo BT	
2274	383	12	2025	13037	GAB02	GAB	0027323843	1	3	17/12/2025 11:20:56	18/12/2025 09:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	65189	44,54	Trafo BT	
2275	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027323909	1	3	17/12/2025 11:22:00	17/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	90147	4,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2276	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027323853	1	3	17/12/2025 11:22:19	18/12/2025 01:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	16998	123,85	Ch. Fusível	Base Fusível
2277	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	0027323863	1	3	17/12/2025 11:22:33	17/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15565	0,71	Trafo BT	
2278	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027323883	1	3	17/12/2025 11:23:16	18/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	24,20	Trafo BT	
2279	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027323891	1	3	17/12/2025 11:23:25	19/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	158,33	Trafo BT	
2280	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	BA03358088	1	3	17/12/2025 11:24:35	17/12/2025 13:34:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	577	58068	1.251,29	Religador	Religadora Automática
2281	383	12	2025	13015	ALC04	ALC	0027313281	1	3	17/12/2025 11:25:00	17/12/2025 11:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	58864	9,82		
2282	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027323917	1	3	17/12/2025 11:25:02	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	2,25	Trafo BT	
2283	383	12	2025	13056	ALP01	ALP	BA03358154	1	3	17/12/2025 11:25:16	17/12/2025 15:00:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	55307	312,21	Religador	Religadora Automática
2284	383	12	2025	13076	RDO04	RDO	0027323925	1	3	17/12/2025 11:25:40	18/12/2025 00:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	12,65	Trafo BT	
2285	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027323951	1	3	17/12/2025 11:27:26	17/12/2025 14:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	3,34	Trafo BT	
2286	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	0027323961	1	3	17/12/2025 11:27:54	18/12/2025 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	17445	1.180,73	Ch. Fusível	Base Fusível
2287	383	12	2025	13067	PRM03	PRM	0027323971	1	3	17/12/2025 11:28:33	18/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	15565	791,73	Trafo BT	
2288	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027323973	1	3	17/12/2025 11:28:34	17/12/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	68634	17,26	Ch. Fusível	Base Fusível
2289	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027323975	1	3	17/12/2025 11:28:36	18/12/2025 09:41:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	22,21	Trafo BT	
2290	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027323985	1	3	17/12/2025 11:29:14	19/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	37300	1.581,43	Trafo BT	
2291	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027324001	1	3	17/12/2025 11:29:41	17/12/2025 17:44:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	40441	293,42	Trafo BT	
2292	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027321261	1	3	17/12/2025 11:30:01	18/12/2025 09:45:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	111,28		
2293	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358164	1	3	17/12/2025 11:30:10	17/12/2025 16:59:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	40890	65,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2294	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027323243	1	3	17/12/2025 11:30:19	17/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	43083	10,76		
2295	383	12	2025	13046	INO07	INO	0027324029	1	3	17/12/2025 11:31:33	18/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	54375	1.049,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2296	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027324043	1	3	17/12/2025 11:32:37	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	11,58	Trafo BT	
2297	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027324045	1	3	17/12/2025 11:32:45	18/12/2025 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	54493	37,58	Ch. Fusível	Base Fusível
2298	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 11:32:59	17/12/2025 12:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	37300	40,12	Ch. Fusível	Base Fusível
2299	383	12	2025	13021	AVI08	AVI	BA03357940	1	3	17/12/2025 11:32:59	17/12/2025 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	37300	10,20	Religador	Religadora Automática
2300	383	12	2025	13056	CAR01	CAR	0027324055	1	3	17/12/2025 11:33:48	17/12/2025 23:24:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	76	55307	900,33	Trafo BT	
2301	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027324067	1	3	17/12/2025 11:34:08	18/12/2025 04:52:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	17,31	Trafo BT	
2302	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027324075	1	3	17/12/2025 11:34:27	17/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	11915	29,54	Ch. Fusível	Base Fusível
2303	383	12	2025	13056	SEV02	SEV	0027324089	1	3	17/12/2025 11:35:26	18/12/2025 10:00:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	55307	358,81	Ch. Fusível	Base Fusível
2304	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358172	1	3	17/12/2025 11:35:29	17/12/2025 11:45:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1035	54375	165,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2305	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358172	1	3	17/12/2025 11:35:29	17/12/2025 12:59:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	521	54375	733,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2306	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027324093	1	3	17/12/2025 11:35:34	18/12/2025 11:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	6808	634,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2307	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027324099	1	3	17/12/2025 11:35:44	18/12/2025 10:35:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	38035	115,00	Trafo BT	
2308	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358172	1	3	17/12/2025 11:35:50	17/12/2025 11:41:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2316	54375	210,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2309	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358172	1	3	17/12/2025 11:35:50	17/12/2025 11:42:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1034	54375	123,22	Religador	Religadora Automática
2310	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358172	1	3	17/12/2025 11:35:50	17/12/2025 11:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2246	54375	320,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2311	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358172	1	3	17/12/2025 11:35:50	17/12/2025 11:47:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	314	54375	59,49	Religador	Religadora Automática
2312	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027324109	1	3	17/12/2025 11:35:52	17/12/2025 16:06:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	352	16964	1.587,62	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2313	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027324145	1	3	17/12/2025 11:37:43	17/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	291	10037	1.223,57	Ch. Fusível	Base Fusível
2314	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027324153	1	3	17/12/2025 11:38:02	17/12/2025 13:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,10	Trafo BT	
2315	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027317259	1	3	17/12/2025 11:40:00	17/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	40890	280,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2316	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358176	1	3	17/12/2025 11:40:06	17/12/2025 13:41:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	40890	167,96	Religador	Religadora Automática
2317	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027324177	1	3	17/12/2025 11:40:08	18/12/2025 03:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	24509	962,55	Trafo BT	
2318	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027324183	1	3	17/12/2025 11:40:19	17/12/2025 14:55:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	3,25	Trafo BT	
2319	383	12	2025	13015	ALC15	ALC	0027324199	1	3	17/12/2025 11:41:06	17/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58864	7,63	Trafo BT	
2320	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027324221	1	3	17/12/2025 11:41:47	17/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	32980	9,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2321	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027322765	1	3	17/12/2025 11:42:00	17/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	35595	24,80		
2322	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027324227	1	3	17/12/2025 11:42:10	17/12/2025 17:38:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	5,93	Trafo BT	
2323	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027324235	1	3	17/12/2025 11:42:50	18/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	41705	180,43	Ch. Fusível	Base Fusível
2324	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027324235	1	3	17/12/2025 11:42:51	18/12/2025 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	41705	75,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2325	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358182	1	3	17/12/2025 11:42:55	17/12/2025 11:52:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	55307	12,52		
2326	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358182	1	3	17/12/2025 11:42:55	17/12/2025 17:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	204	55307	1.252,39	Religador	Religadora Automática
2327	383	12	2025	13046	INO09	INO	0027324237	1	3	17/12/2025 11:43:00	17/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	4,95	Trafo BT	
2328	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027324245	1	3	17/12/2025 11:43:08	17/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	3,61	Trafo BT	
2329	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027324257	1	3	17/12/2025 11:43:34	17/12/2025 16:31:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17445	4,81	Trafo BT	
2330	383	12	2025	13046	INO05	INO	0027324267	1	3	17/12/2025 11:43:49	17/12/2025 18:12:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54375	12,96	Trafo BT	
2331	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027324283	1	3	17/12/2025 11:44:00	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	56298	33,20	Trafo BT	
2332	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027324345	1	3	17/12/2025 11:45:55	17/12/2025 16:09:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,40	Trafo BT	
2333	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	BA03358188	1	3	17/12/2025 11:46:01	17/12/2025 14:57:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	28083	111,90	Religador	Religadora Automática
2334	383	12	2025	13098	VPA03	VPA	BA03358188	1	3	17/12/2025 11:46:01	17/12/2025 16:28:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	28083	136,42	Religador	Religadora Automática
2335	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027324401	1	3	17/12/2025 11:48:39	17/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	7,02	Trafo BT	
2336	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027324415	1	3	17/12/2025 11:49:15	18/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	24,18	Trafo BT	
2337	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027324433	1	3	17/12/2025 11:49:47	18/12/2025 05:24:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	17,57	Trafo BT	
2338	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357638	1	3	17/12/2025 11:50:06	17/12/2025 17:51:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	12777	24,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2339	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358200	1	3	17/12/2025 11:51:09	17/12/2025 20:32:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	41705	677,84	Religador	Religadora Automática
2340	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358200	1	3	17/12/2025 11:51:09	17/12/2025 23:31:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	41705	151,70	Religador	Religadora Automática
2341	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358200	1	3	17/12/2025 11:51:09	18/12/2025 00:43:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	41705	296,22	Religador	Religadora Automática
2342	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358200	1	3	17/12/2025 11:51:09	18/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	24,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2343	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358200	1	3	17/12/2025 11:51:09	18/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	41705	416,17	Ch. Fusível	Base Fusível
2344	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027324457	1	3	17/12/2025 11:51:15	17/12/2025 19:58:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	85	56108	690,46	Trafo BT	
2345	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358182	1	3	17/12/2025 11:52:33	17/12/2025 12:00:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	233	55307	30,81	Religador	Religadora Automática
2346	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027324509	1	3	17/12/2025 11:54:05	17/12/2025 15:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	3,85	Trafo BT	
2347	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027324517	1	3	17/12/2025 11:54:42	17/12/2025 12:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	0,74	Trafo BT	
2348	383	12	2025	13046	INO08	INO	0027324553	1	3	17/12/2025 11:56:48	17/12/2025 17:54:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	54375	537,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2349	383	12	2025	13056	MAC01	MAC	BA03358208	1	3	17/12/2025 11:57:09	17/12/2025 12:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3236	55307	1.340,24	Religador	Religadora Automática
2350	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358176	1	3	17/12/2025 11:57:14	17/12/2025 12:38:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	40890	15,20	Religador	Religadora Automática
2351	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358176	1	3	17/12/2025 11:57:14	17/12/2025 13:53:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	40890	220,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2352	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358176	1	3	17/12/2025 11:57:14	17/12/2025 16:54:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	40890	118,72	Religador	Religadora Automática
2353	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027324557	1	3	17/12/2025 11:57:22	18/12/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	22757	668,42	Ch. Fusível	Base Fusível
2354	383	12	2025	13076	RDO01	RDO	0027324575	1	3	17/12/2025 11:58:02	17/12/2025 15:39:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57156	14,73	Trafo BT	
2355	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027326369	1	3	17/12/2025 11:58:30	18/12/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	23487	367,22	Ch. Fusível	Base Fusível
2356	383	12	2025	13045	ING10	ING	DT27695963	1	3	17/12/2025 11:59:10	17/12/2025 12:03:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	234	38302	15,66	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2357	383	12	2025	17189	ZSL06	ZSL	DT27695963	1	3	17/12/2025 11:59:10	17/12/2025 12:03:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	447	31314	29,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2358	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 12:04:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	485	29097	39,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2359	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 12:05:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	589	29097	58,57	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2360	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 14:51:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	175	29097	501,23	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2361	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 15:02:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	416	29097	1.269,49	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2362	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 17:03:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	29097	162,21	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2363	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 19:53:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	207	29097	1.635,99	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2364	383	12	2025	13082	SLR11	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 11:59:19	17/12/2025 12:03:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3202	29097	206,35	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2365	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027324649	1	3	17/12/2025 12:01:28	17/12/2025 21:41:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	23022	125,61	Ch. Fusível	Base Fusível
2366	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 12:01:47	17/12/2025 12:04:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	47293	3,58	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2367	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 12:01:47	17/12/2025 12:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	367	47293	225,40	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2368	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 12:01:47	17/12/2025 12:39:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	384	47293	243,52	Chave Faca	Chave Unipolar
2369	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 12:01:47	17/12/2025 12:39:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	145	47293	92,24	Religador	Religadora Automática
2370	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 12:01:47	17/12/2025 12:56:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	628	47293	569,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2371	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 12:01:47	17/12/2025 12:58:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	47293	89,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2372	383	12	2025	13021	AVI07	AVI	0027321003	1	3	17/12/2025 12:03:00	17/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	37300	4,47		
2373	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027324681	1	3	17/12/2025 12:03:10	17/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	43083	675,66	Ch. Fusível	Base Fusível
2374	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027324683	1	3	17/12/2025 12:03:14	18/12/2025 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	41705	359,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2375	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027324693	1	3	17/12/2025 12:03:41	17/12/2025 17:01:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,97	Trafo BT	
2376	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027320717	1	3	17/12/2025 12:04:00	17/12/2025 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	10037	3,00		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2377	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027324711	1	3	17/12/2025 12:04:21	18/12/2025 12:40:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	24,60	Trafo BT	
2378	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027324751	1	3	17/12/2025 12:05:26	18/12/2025 16:43:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	28,63	Trafo BT	
2379	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027324761	1	3	17/12/2025 12:05:50	18/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	23022	466,96	Ch. Fusível	Base Fusível
2380	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027324773	1	3	17/12/2025 12:06:36	17/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	43083	465,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2381	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027324775	1	3	17/12/2025 12:06:38	17/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	21507	290,57	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2382	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027324881	1	3	17/12/2025 12:06:50	18/12/2025 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	21507	19,22	Ch. Fusível	Base Fusível
2383	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027324789	1	3	17/12/2025 12:07:05	17/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	22414	133,05	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2384	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027324811	1	3	17/12/2025 12:08:08	17/12/2025 14:55:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	6808	264,36	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2385	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358214	1	3	17/12/2025 12:08:31	17/12/2025 12:15:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	55307	28,50	Religador	Religadora Automática
2386	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358214	1	3	17/12/2025 12:08:31	17/12/2025 12:17:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	55307	4,29	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2387	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358214	1	3	17/12/2025 12:08:31	17/12/2025 12:17:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1265	55307	186,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2388	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358214	1	3	17/12/2025 12:08:31	17/12/2025 14:45:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	455	55307	1.193,62	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2389	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358214	1	3	17/12/2025 12:08:31	17/12/2025 15:41:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	55307	24,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2390	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358214	1	3	17/12/2025 12:08:31	17/12/2025 15:41:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	55307	3,56	Religador	Religadora Automática
2391	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027324833	1	3	17/12/2025 12:08:32	18/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	43083	214,72	Trafo BT	
2392	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027324853	1	3	17/12/2025 12:08:57	18/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	38035	94,74	Ch. Fusível	Base Fusível
2393	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027324853	1	3	17/12/2025 12:08:57	18/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	38035	71,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2394	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027324861	1	3	17/12/2025 12:09:07	18/12/2025 08:35:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15765	61,30	Trafo BT	
2395	383	12	2025	13082	SLR01	SLR	0027324863	1	3	17/12/2025 12:09:09	17/12/2025 14:52:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	29097	43,46	Trafo BT	
2396	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027324871	1	3	17/12/2025 12:09:33	17/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	13,52	Trafo BT	
2397	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	0027324895	1	3	17/12/2025 12:10:33	17/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28083	3,07	Trafo BT	
2398	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027324907	1	3	17/12/2025 12:11:22	18/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	43083	155,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2399	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027323973	1	3	17/12/2025 12:11:57	17/12/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	68634	17,21		
2400	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027324915	1	3	17/12/2025 12:11:58	18/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	16998	160,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2401	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027334257	1	3	17/12/2025 12:12:16	17/12/2025 22:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	10,07	Trafo BT	
2402	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027324925	1	3	17/12/2025 12:12:20	18/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	12777	918,44	Ch. Fusível	Base Fusível
2403	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027324975	1	3	17/12/2025 12:13:43	17/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	41705	187,33	Ch. Fusível	Base Fusível
2404	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027324981	1	3	17/12/2025 12:13:55	18/12/2025 12:01:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	47,58	Trafo BT	
2405	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027325015	1	3	17/12/2025 12:15:03	17/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	32980	405,95	Ch. Fusível	Base Fusível
2406	383	12	2025	13044	IBS05	IBS	BA03358208	1	3	17/12/2025 12:15:08	17/12/2025 12:19:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4250	35506	331,74	Religador	Religadora Automática
2407	383	12	2025	13056	MAC01	MAC	BA03358208	1	3	17/12/2025 12:15:08	17/12/2025 12:19:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1877	55307	146,51	Religador	Religadora Automática
2408	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027325019	1	3	17/12/2025 12:15:20	18/12/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25133	24,33	Trafo BT	
2409	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027325021	1	3	17/12/2025 12:15:23	18/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	99	40506	2.969,37	Trafo BT	
2410	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027325041	1	3	17/12/2025 12:16:35	17/12/2025 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,51	Trafo BT	
2411	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027325045	1	3	17/12/2025 12:16:50	18/12/2025 04:35:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	58068	407,72	Ch. Fusível	Base Fusível
2412	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027325045	1	3	17/12/2025 12:16:50	18/12/2025 16:18:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	58068	1.008,80	CONS_MT	Disjuntor Média
2413	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027325047	1	3	17/12/2025 12:17:04	17/12/2025 16:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	37300	284,62	Ch. Fusível	Base Fusível
2414	383	12	2025	13021	AVI03	AVI	0027325047	1	3	17/12/2025 12:17:04	18/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	37300	127,94	Ch. Fusível	Base Fusível
2415	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027325051	1	3	17/12/2025 12:17:12	18/12/2025 10:05:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	21,80	Trafo BT	
2416	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027325073	1	3	17/12/2025 12:18:08	18/12/2025 08:20:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	20,05	Trafo BT	
2417	383	12	2025	13087	CAS04	CAS	0027325077	1	3	17/12/2025 12:18:14	17/12/2025 20:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16998	17,33	Trafo BT	
2418	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027329849	1	3	17/12/2025 12:19:23	18/12/2025 10:12:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	22651	2.451,84	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2419	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	0027325109	1	3	17/12/2025 12:20:01	18/12/2025 09:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	139	35506	2.914,33	Trafo BT	
2420	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027325115	1	3	17/12/2025 12:20:10	19/12/2025 03:07:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	69428	892,07	Trafo BT	
2421	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357718	1	3	17/12/2025 12:20:23	17/12/2025 12:26:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1734	35595	188,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2422	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03357718	1	3	17/12/2025 12:20:23	17/12/2025 12:26:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	473	35595	51,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2423	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027325121	1	3	17/12/2025 12:20:23	17/12/2025 17:12:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	32980	53,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2424	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027325139	1	3	17/12/2025 12:20:40	17/12/2025 14:24:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	6,21	Trafo BT	
2425	383	12	2025	13079	SCS05	SCS	0027325143	1	3	17/12/2025 12:20:41	18/12/2025 15:35:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	34425	544,91	Trafo BT	
2426	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357718	1	3	17/12/2025 12:21:10	17/12/2025 12:27:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	489	35595	50,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2427	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027326171	1	3	17/12/2025 12:21:57	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	45314	426,83	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2428	383	12	2025	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03357596	1	3	17/12/2025 12:22:08	17/12/2025 22:58:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	12777	5.614,01	Chave Faca	Chave Unipolar
2429	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027325169	1	3	17/12/2025 12:22:18	17/12/2025 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	113	17445	658,60	Ch. Fusível	Base Fusível
2430	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357596	1	3	17/12/2025 12:22:19	17/12/2025 17:56:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	12777	77,95	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2431	383	12	2025	13046	INO03	INO	BA03358222	1	3	17/12/2025 12:22:48	17/12/2025 12:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4629	54375	371,61	Religador	Religadora Automática
2432	383	12	2025	13046	INO07	INO	BA03358222	1	3	17/12/2025 12:22:48	17/12/2025 12:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3314	54375	266,04	Religador	Religadora Automática
2433	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027325193	1	3	17/12/2025 12:22:55	18/12/2025 08:23:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22757	80,02	Trafo BT	
2434	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:24:25	17/12/2025 12:45:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,35	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2435	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:24:25	17/12/2025 18:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	195	29284	1.105,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2436	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:24:25	18/12/2025 16:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	252	29284	7.125,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2437	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027325233	1	3	17/12/2025 12:24:30	18/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39761	94,03	Trafo BT	
2438	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027325249	1	3	17/12/2025 12:24:56	17/12/2025 14:47:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	32784	59,35	Trafo BT	
2439	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03358224	1	3	17/12/2025 12:25:56	17/12/2025 12:29:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	21507	5,44	Religador	Religadora Automática
2440	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03358224	1	3	17/12/2025 12:25:56	17/12/2025 15:14:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	240	21507	672,40	Religador	Religadora Automática
2441	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027325301	1	3	17/12/2025 12:26:16	17/12/2025 15:59:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	3,55	Trafo BT	
2442	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027322321	1	3	17/12/2025 12:26:35	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	16998	1,22		
2443	383	12	2025	13066	PAR09	PAR	0027325335	1	3	17/12/2025 12:27:08	17/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	69428	258,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2444	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027325337	1	3	17/12/2025 12:27:24	18/12/2025 00:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	41705	814,23	Ch. Fusível	Base Fusível
2445	383	12	2025	13046	INO10	INO	0027325339	1	3	17/12/2025 12:27:34	18/12/2025 06:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	17,81	Trafo BT	
2446	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:33:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	4,33	Religador	Religadora Automática
2447	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:30:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	668	29284	699,17	Ch. Fusível	Base Fusível
2448	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:32:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	899	29284	961,18	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2449	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:33:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	934	29284	1.011,05	Religador	Religadora Automática
2450	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:32:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	353	29284	377,42	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2451	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:33:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	29284	256,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2452	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:34:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	29284	38,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2453	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 12:28:10	17/12/2025 13:35:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	29284	31,31	Religador	Religadora Automática
2454	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027325355	1	3	17/12/2025 12:28:13	18/12/2025 09:35:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	21,12	Trafo BT	
2455	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027325361	1	3	17/12/2025 12:28:26	18/12/2025 09:55:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	55307	1.329,90	Trafo BT	
2456	383	12	2025	13058	MAR06	MAR	0027325371	1	3	17/12/2025 12:29:08	17/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	2,51	Trafo BT	
2457	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027325385	1	3	17/12/2025 12:29:49	17/12/2025 16:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	242	41705	1.021,17	Ch. Fusível	Base Fusível
2458	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027325387	1	3	17/12/2025 12:29:49	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	22651	531,05	Trafo BT	
2459	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027330719	1	3	17/12/2025 12:30:02	17/12/2025 23:20:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	63705	411,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2460	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027330719	1	3	17/12/2025 12:30:02	18/12/2025 19:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	63705	467,99	Ch. Fusível	Base Fusível
2461	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027325411	1	3	17/12/2025 12:30:37	17/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	10,82	Trafo BT	
2462	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027325417	1	3	17/12/2025 12:30:42	18/12/2025 13:03:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	24,54	Trafo BT	
2463	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027338417	1	3	17/12/2025 12:31:00	18/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	55307	130,60	Trafo BT	
2464	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027325429	1	3	17/12/2025 12:31:17	17/12/2025 13:52:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	1,35	Trafo BT	
2465	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027318057	1	3	17/12/2025 12:32:00	17/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	18592	0,30		
2466	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027325447	1	3	17/12/2025 12:32:16	17/12/2025 15:48:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	3,27	Trafo BT	
2467	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358230	1	3	17/12/2025 12:32:39	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	90	56298	176,02	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2468	383	12	2025	13021	AVI06	AVI	0027325467	1	3	17/12/2025 12:33:24	17/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	37300	27,33	Trafo BT	
2469	383	12	2025	16395	FAG04	FAG	0027325489	1	3	17/12/2025 12:33:59	17/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	22757	291,62	Ch. Fusível	Base Fusível
2470	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027333313	1	3	17/12/2025 12:34:01	18/12/2025 00:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	37300	570,39	Ch. Fusível	Base Fusível
2471	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027325501	1	3	17/12/2025 12:34:11	17/12/2025 16:06:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17445	3,54	Trafo BT	
2472	383	12	2025	16388	CAB02	CAB	0027325525	1	3	17/12/2025 12:35:16	17/12/2025 16:58:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	16964	78,97	Ch. Fusível	Base Fusível
2473	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027325541	1	3	17/12/2025 12:36:37	17/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24480	3,22	Trafo BT	
2474	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027325555	1	3	17/12/2025 12:37:28	17/12/2025 16:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,27	Trafo BT	
2475	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027319571	1	3	17/12/2025 12:38:00	17/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	21507	28,93		
2476	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027326575	1	3	17/12/2025 12:38:06	17/12/2025 16:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	39761	92,69	Ch. Fusível	Base Fusível
2477	383	12	2025	13037	GAB05	GAB	0027325569	1	3	17/12/2025 12:39:00	18/12/2025 13:22:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	65189	98,93	Trafo BT	
2478	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027325571	1	3	17/12/2025 12:39:01	18/12/2025 00:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	142	90147	1.614,07	Trafo BT	
2479	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027325577	1	3	17/12/2025 12:39:21	17/12/2025 19:43:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	7,07	Trafo BT	
2480	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027318215	1	3	17/12/2025 12:40:00	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	35595	8,33		
2481	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	BA03358226	1	3	17/12/2025 12:40:00	17/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	208	22757	242,67	Ch. Fusível	Base Fusível
2482	383	12	2025	13038	GOI04	GOI	0027325623	1	3	17/12/2025 12:41:20	17/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	82	24509	408,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2483	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027325627	1	3	17/12/2025 12:41:29	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	10037	24,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2484	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027325641	1	3	17/12/2025 12:42:20	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	27399	37,94	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2485	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027318559	1	3	17/12/2025 12:42:23	17/12/2025 14:47:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	39122	279,95	TRAMO_MT	Jumper
2486	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027325643	1	3	17/12/2025 12:42:28	17/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	3,13	Trafo BT	
2487	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027325697	1	3	17/12/2025 12:45:28	17/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16998	5,32	Ch. Fusivel	Base Fusível
2488	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027325701	1	3	17/12/2025 12:46:06	18/12/2025 12:14:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	23,48	Trafo BT	
2489	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027325717	1	3	17/12/2025 12:46:54	17/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	26703	220,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
2490	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027325731	1	3	17/12/2025 12:47:30	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	4,54	Trafo BT	
2491	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027334999	1	3	17/12/2025 12:47:33	17/12/2025 23:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	90147	621,48	Ch. Fusivel	Base Fusível
2492	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027325747	1	3	17/12/2025 12:48:38	18/12/2025 07:05:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	18,28	Trafo BT	
2493	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027325785	1	3	17/12/2025 12:49:56	18/12/2025 08:00:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	16998	19,18	Ch. Fusivel	Base Fusível
2494	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027325785	1	3	17/12/2025 12:49:56	18/12/2025 17:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	16998	28,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
2495	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027330007	1	3	17/12/2025 12:51:02	18/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	22414	292,79	Ch. Fusivel	Base Fusível
2496	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027325819	1	3	17/12/2025 12:51:26	17/12/2025 20:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	111	20495	837,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
2497	383	12	2025	13046	INO05	INO	0027325837	1	3	17/12/2025 12:52:31	17/12/2025 16:17:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54375	20,52	Trafo BT	
2498	383	12	2025	13046	INO01	INO	0027325839	1	3	17/12/2025 12:52:36	17/12/2025 15:59:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	3,11	Trafo BT	
2499	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027325843	1	3	17/12/2025 12:52:40	18/12/2025 03:08:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	14,27	Trafo BT	
2500	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027325851	1	3	17/12/2025 12:53:12	17/12/2025 23:52:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	292	22651	3.208,43	Ch. Fusivel	Base Fusível
2501	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027325859	1	3	17/12/2025 12:53:36	18/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	37300	702,63	Trafo BT	
2502	383	12	2025	13034	DIC10	DIC	0027325863	1	3	17/12/2025 12:54:00	17/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	90147	191,90	Trafo BT	
2503	383	12	2025	17209	MPA01	MPA	0027325869	1	3	17/12/2025 12:54:16	18/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	27618	138,07	Trafo BT	
2504	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027325887	1	3	17/12/2025 12:54:37	17/12/2025 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	26703	375,66	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2505	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027325925	1	3	17/12/2025 12:56:55	17/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	21507	76,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
2506	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	BA03358252	1	3	17/12/2025 12:57:38	17/12/2025 14:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	513	90147	777,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2507	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	0027325953	1	3	17/12/2025 12:57:49	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	7,07	Trafo BT	
2508	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027325955	1	3	17/12/2025 12:58:08	19/12/2025 08:19:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	43,35	Trafo BT	
2509	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027325967	1	3	17/12/2025 12:58:57	17/12/2025 19:58:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	6,99	Trafo BT	
2510	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027325991	1	3	17/12/2025 12:59:38	18/12/2025 13:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	97,76	Ch. Fusivel	Base Fusível
2511	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027326025	1	3	17/12/2025 13:02:05	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	13,40	Trafo BT	
2512	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027326035	1	3	17/12/2025 13:02:22	18/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	39761	297,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
2513	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027326043	1	3	17/12/2025 13:03:07	18/12/2025 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	62,24	Trafo BT	
2514	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027326047	1	3	17/12/2025 13:03:18	17/12/2025 18:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	45314	533,50	Ch. Fusivel	Base Fusível
2515	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027326055	1	3	17/12/2025 13:03:46	17/12/2025 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	5,74	Trafo BT	
2516	383	12	2025	13079	SCS03	SCS	0027318809	1	3	17/12/2025 13:03:49	17/12/2025 13:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	34425	0,45		
2517	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027326103	1	3	17/12/2025 13:04:32	17/12/2025 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	40441	127,27	Ch. Fusivel	Base Fusível
2518	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027326077	1	3	17/12/2025 13:05:14	17/12/2025 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	25976	72,23	Ch. Fusivel	Base Fusível
2519	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027333061	1	3	17/12/2025 13:06:38	17/12/2025 17:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	25976	406,80	Trafo BT	
2520	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027326107	1	3	17/12/2025 13:07:50	18/12/2025 16:30:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34030	27,38	Trafo BT	
2521	383	12	2025	13044	IBS07	IBS	BA03358262	1	3	17/12/2025 13:08:09	17/12/2025 19:08:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	35506	108,06	Religador	Religadora Automática
2522	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027326127	1	3	17/12/2025 13:08:12	18/12/2025 04:45:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	15,62	Trafo BT	
2523	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 13:08:19	17/12/2025 14:35:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	434	40890	633,88	Religador	Religadora Automática
2524	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027326131	1	3	17/12/2025 13:08:48	18/12/2025 12:11:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	23,04	Trafo BT	
2525	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027326139	1	3	17/12/2025 13:09:02	17/12/2025 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22757	92,39	Ch. Fusivel	Base Fusível
2526	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027326143	1	3	17/12/2025 13:09:04	17/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	10037	42,92	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2527	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	0027326179	1	3	17/12/2025 13:11:55	18/12/2025 02:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	15565	207,76	Ch. Fusivel	Base Fusível
2528	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027326243	1	3	17/12/2025 13:12:10	18/12/2025 03:08:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	13,93	Ch. Fusivel	Base Fusível
2529	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027326243	1	3	17/12/2025 13:12:10	18/12/2025 03:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	40890	240,32	Ch. Fusivel	Base Fusível
2530	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 13:13:33	17/12/2025 13:19:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	22651	7,10	Religador	Religadora Automática
2531	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 13:13:33	17/12/2025 13:19:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	717	22651	69,71	Religador	Religadora Automática
2532	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 13:13:33	17/12/2025 14:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	799	22651	1.135,91	Religador	Religadora Automática
2533	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 13:13:33	17/12/2025 14:39:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	248	22651	354,50	Religador	Religadora Automática
2534	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	BA03357718	1	3	17/12/2025 13:13:33	17/12/2025 14:39:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1223	22651	1.755,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2535	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027326215	1	3	17/12/2025 13:14:01	17/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	16998	68,66	Ch. Fusivel	Base Fusível
2536	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027335197	1	3	17/12/2025 13:14:04	18/12/2025 11:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	28	30376	627,64	Trafo BT	
2537	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027326227	1	3	17/12/2025 13:14:16	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	41705	43,52	Trafo BT	
2538	383	12	2025	13076	RDO05	RDO	0027326235	1	3	17/12/2025 13:14:53	17/12/2025 15:09:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	1,91	Trafo BT	
2539	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027326241	1	3	17/12/2025 13:15:14	18/12/2025 13:29:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	24,24	Trafo BT	
2540	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027326251	1	3	17/12/2025 13:15:31	19/12/2025 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	39761	200,37	Ch. Fusivel	Base Fusível
2541	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027319697	1	3	17/12/2025 13:15:50	17/12/2025 14:42:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	24480	14,36	Ch. Fusivel	Base Fusível
2542	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 13:15:57	17/12/2025 14:35:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	40890	23,91	Religador	Religadora Automática
2543	383	12	2025	13055	TRM02	TRM	0027319523	1	3	17/12/2025 13:16:19	17/12/2025 23:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	17445	269,86	Ch. Fusivel	Base Fusível
2544	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027326323	1	3	17/12/2025 13:19:01	17/12/2025 15:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	18592	19,80	Ch. Fusivel	Base Fusível
2545	383	12	2025	13058	MAR02	MAR	0027326333	1	3	17/12/2025 13:19:11	18/12/2025 12:09:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	22,84	Trafo BT	
2546	383	12	2025	13050	ITB04	ITB	0027326345	1	3	17/12/2025 13:19:57	18/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	20700	213,34	TRAMO_MT	Jumper
2547	383	12	2025	13068	PIN02	PIN	0027326353	1	3	17/12/2025 13:20:20	18/12/2025 01:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	81	45314	997,20	Ch. Fusivel	Base Fusível
2548	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027326363	1	3	17/12/2025 13:21:24	18/12/2025 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10037	256,04	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2549	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027326365	1	3	17/12/2025 13:21:25	19/12/2025 08:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	26703	172,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
2550	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03358286	1	3	17/12/2025 13:22:27	17/12/2025 14:27:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3054	15765	3.286,44	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2551	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	BA03358286	1	3	17/12/2025 13:22:27	17/12/2025 14:29:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	258	15765	289,32	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2552	383	12	2025	16392	CDM02	CDM	BA03358286	1	3	17/12/2025 13:22:27	17/12/2025 14:29:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15765	1,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2553	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	BA03358286	1	3	17/12/2025 13:22:27	17/12/2025 14:29:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4482	15765	5.026,07	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2554	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027326387	1	3	17/12/2025 13:22:38	17/12/2025 19:47:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23022	6,41	Trafo BT	
2555	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027326389	1	3	17/12/2025 13:22:43	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	1,91	Trafo BT	
2556	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027326391	1	3	17/12/2025 13:22:48	18/12/2025 01:19:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	11,94	Trafo BT	
2557	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 13:23:32	17/12/2025 15:42:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	131	2602	302,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2558	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 13:28:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	10930	11,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2559	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 13:28:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1192	10930	97,68	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2560	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 13:32:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	10930	26,51	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2561	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 13:32:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1056	29284	142,85	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2562	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 13:32:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	667	29284	95,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2563	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 15:12:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	582	29284	1.057,14	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2564	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 15:12:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1567	29284	2.846,28	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2565	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:24:00	17/12/2025 16:01:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	331	29284	867,04	Religador	Religadora Automática
2566	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03358284	1	3	17/12/2025 13:24:16	17/12/2025 15:18:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	403	41705	767,38	Religador	Religadora Automática
2567	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03358284	1	3	17/12/2025 13:24:16	17/12/2025 15:18:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	41705	103,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2568	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03358284	1	3	17/12/2025 13:24:16	17/12/2025 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	41705	359,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2569	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03358284	1	3	17/12/2025 13:24:16	18/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	41705	1.768,95	Religador	Religadora Automática
2570	383	12	2025	13090	TER06	TER	BA03358284	1	3	17/12/2025 13:24:16	17/12/2025 15:21:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	618	41705	1.205,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2571	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027326427	1	3	17/12/2025 13:25:04	18/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	10028	134,99	Trafo BT	
2572	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 13:25:07	17/12/2025 13:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	623	47293	51,05	Religador	Religadora Automática
2573	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027326439	1	3	17/12/2025 13:25:49	17/12/2025 13:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55307	0,94	Trafo BT	
2574	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027326445	1	3	17/12/2025 13:25:55	17/12/2025 17:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	47293	176,87	Ch. Fusivel	Base Fusível
2575	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027326449	1	3	17/12/2025 13:26:05	18/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15112	43,63	Trafo BT	
2576	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027326461	1	3	17/12/2025 13:26:44	17/12/2025 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	24509	463,17	Ch. Fusivel	Base Fusível
2577	383	12	2025	16392	CDM01	CDM	0027326499	1	3	17/12/2025 13:28:15	17/12/2025 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	15765	12,56	Trafo BT	
2578	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027326505	1	3	17/12/2025 13:28:24	17/12/2025 19:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	32980	126,81	Ch. Fusivel	Base Fusível
2579	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027326505	1	3	17/12/2025 13:28:24	18/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	32980	1.067,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
2580	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027326519	1	3	17/12/2025 13:29:02	17/12/2025 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	5,90	Trafo BT	
2581	383	12	2025	17209	MPA05	MPA	0027326547	1	3	17/12/2025 13:30:06	17/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	27618	297,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2582	383	12	2025	13080	SAP05	SAP	0027326589	1	3	17/12/2025 13:31:32	17/12/2025 16:22:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	56108	156,46	Ch. Fusivel	Base Fusível
2583	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	BA03358318	1	3	17/12/2025 13:31:41	17/12/2025 15:16:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	34000	1639	29284	2.874,17	Religador	Religadora Automática
2584	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03358318	1	3	17/12/2025 13:31:41	17/12/2025 14:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	34000	354	29284	244,95	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2585	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03358318	1	3	17/12/2025 13:31:41	17/12/2025 14:14:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	34000	1365	29284	972,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2586	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03358318	1	3	17/12/2025 13:31:41	17/12/2025 14:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	34000	361	29284	282,38	Religador	Religadora Automática
2587	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03358318	1	3	17/12/2025 13:31:41	17/12/2025 14:20:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	34000	459	29284	373,96	Religador	Religadora Automática
2588	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	BA03358318	1	3	17/12/2025 13:31:41	17/12/2025 15:16:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	34000	200	29284	350,72	Religador	Religadora Automática
2589	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027326593	1	3	17/12/2025 13:31:50	17/12/2025 15:36:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54032	6,21	Trafo BT	
2590	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027326597	1	3	17/12/2025 13:32:04	17/12/2025 14:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	2,70	Trafo BT	
2591	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027326599	1	3	17/12/2025 13:32:07	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,96	Trafo BT	
2592	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027326605	1	3	17/12/2025 13:32:27	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	20495	38,47	Ch. Fusivel	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2593	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027326625	1	3	17/12/2025 13:33:19	19/12/2025 04:23:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	22651	932,10	Trafo BT	
2594	383	12	2025	13056	CAR02	CAR	0027326629	1	3	17/12/2025 13:33:38	19/12/2025 19:20:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	5,78	Trafo BT	
2595	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027326645	1	3	17/12/2025 13:34:46	18/12/2025 15:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	25,79	Trafo BT	
2596	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 13:35:37	17/12/2025 14:02:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2849	47293	1.269,39	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2597	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 13:35:37	17/12/2025 14:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	47293	86,44	Religador	Religadora Automática
2598	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 13:35:37	17/12/2025 14:21:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	47293	198,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2599	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	BA03358212	1	3	17/12/2025 13:35:37	17/12/2025 16:06:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	47293	141,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2600	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:35:57	17/12/2025 13:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	10930	10,40	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2601	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:35:57	17/12/2025 13:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1056	29284	56,03	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2602	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:35:57	17/12/2025 15:12:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	667	29284	1.078,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2603	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027326701	1	3	17/12/2025 13:37:02	19/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	39,55	Trafo BT	
2604	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027326707	1	3	17/12/2025 13:37:28	17/12/2025 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	16998	31,46	Ch. Fusível	Base Fusível
2605	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 13:37:41	17/12/2025 14:45:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	6808	139,43	Religador	Religadora Automática
2606	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027326725	1	3	17/12/2025 13:38:50	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	39761	3.928,91	Chave Faca	Chave Unipolar
2607	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027326727	1	3	17/12/2025 13:38:53	18/12/2025 12:09:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	29749	1.193,37	TRAMO_MT	Jumper
2608	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027326731	1	3	17/12/2025 13:39:17	18/12/2025 10:43:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	42,15	Trafo BT	
2609	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027326733	1	3	17/12/2025 13:39:26	17/12/2025 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	2,02	Trafo BT	
2610	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027326751	1	3	17/12/2025 13:40:06	17/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	43083	2,58	Ch. Fusível	Base Fusível
2611	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027326741	1	3	17/12/2025 13:40:06	17/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	38035	95,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2612	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:42:48	17/12/2025 15:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	10930	297,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2613	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:42:48	17/12/2025 15:12:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	717	29284	1.077,69	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2614	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 13:42:48	17/12/2025 15:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	339	29284	513,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2615	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027327959	1	3	17/12/2025 13:43:00	17/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	121	26703	488,03	Ch. Fusível	Base Fusível
2616	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027326803	1	3	17/12/2025 13:43:23	18/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	62,83	Trafo BT	
2617	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027326823	1	3	17/12/2025 13:43:55	18/12/2025 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	35595	151,21	Trafo BT	
2618	383	12	2025	13056	CAR01	CAR	0027326825	1	3	17/12/2025 13:44:23	18/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	106	55307	1.211,26	Trafo BT	
2619	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027326845	1	3	17/12/2025 13:45:19	17/12/2025 22:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	22757	324,17	Ch. Fusível	Base Fusível
2620	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027326845	1	3	17/12/2025 13:45:19	17/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	22757	376,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2621	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027326847	1	3	17/12/2025 13:45:22	17/12/2025 18:36:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	56298	145,42	Trafo BT	
2622	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027326853	1	3	17/12/2025 13:45:27	18/12/2025 06:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	40890	600,40	Ch. Fusível	Base Fusível
2623	383	12	2025	13084	FAR03	FAR	0027327161	1	3	17/12/2025 13:46:40	17/12/2025 23:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	20495	69,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2624	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03357482	1	3	17/12/2025 13:48:24	17/12/2025 23:38:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	39,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2625	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 13:48:24	17/12/2025 19:07:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	29284	889,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2626	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 13:48:24	17/12/2025 23:52:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	29284	453,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2627	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027326909	1	3	17/12/2025 13:48:29	17/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	54032	137,29	Trafo BT	
2628	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027335917	1	3	17/12/2025 13:48:29	18/12/2025 21:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	29284	2.245,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2629	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:48:38	17/12/2025 14:48:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	35595	76,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2630	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:48:38	17/12/2025 16:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	35595	323,88	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2631	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027326917	1	3	17/12/2025 13:49:01	18/12/2025 03:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	14,13	Trafo BT	
2632	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 13:49:22	17/12/2025 14:08:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1445	43083	451,56	Religador	Religadora Automática
2633	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357620	1	3	17/12/2025 13:49:22	17/12/2025 14:08:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4210	12777	1.315,63	Religador	Religadora Automática
2634	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027326933	1	3	17/12/2025 13:49:50	19/12/2025 09:20:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	43,51	Trafo BT	
2635	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027327083	1	3	17/12/2025 13:50:42	17/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	58068	143,10	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2636	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027327083	1	3	17/12/2025 13:50:42	18/12/2025 02:05:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	301	58068	3.686,00	CONS_MT	Disjuntor Média
2637	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027326981	1	3	17/12/2025 13:51:15	18/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	69	58068	1.907,56	Trafo BT	
2638	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027326987	1	3	17/12/2025 13:51:31	17/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	10,17	Trafo BT	
2639	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027327015	1	3	17/12/2025 13:52:32	18/12/2025 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	20495	575,18	Trafo BT	
2640	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027327019	1	3	17/12/2025 13:52:38	17/12/2025 18:43:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	4,84	Trafo BT	
2641	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027327021	1	3	17/12/2025 13:52:39	17/12/2025 17:33:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	3,68	Trafo BT	
2642	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027327025	1	3	17/12/2025 13:53:12	18/12/2025 13:08:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	23,25	Trafo BT	
2643	383	12	2025	13079	SCS03	SCS	0027327053	1	3	17/12/2025 13:54:32	17/12/2025 16:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	34425	11,21	Trafo BT	
2644	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03358130	1	3	17/12/2025 13:55:29	17/12/2025 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	38035	161,90	Religador	Religadora Automática
2645	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027327099	1	3	17/12/2025 13:56:24	18/12/2025 00:42:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	26703	474,10	Ch. Fusível	Base Fusível
2646	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027323951	1	3	17/12/2025 13:57:00	17/12/2025 14:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	17445	48,45		
2647	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027327119	1	3	17/12/2025 13:57:41	18/12/2025 09:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	90147	598,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2648	383	12	2025	13093	VDP03	VDP	0027327121	1	3	17/12/2025 13:57:47	17/12/2025 20:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	6,59	Trafo BT	
2649	383	12	2025	13046	INO07	INO	0027327125	1	3	17/12/2025 13:57:49	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	54375	303,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2650	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03358314	1	3	17/12/2025 13:58:00	17/12/2025 15:13:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	194	17445	245,09	Religador	Religadora Automática
2651	383	12	2025	13055	TAP02	TAP	BA03358314	1	3	17/12/2025 13:58:00	17/12/2025 15:14:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	544	17445	689,67	Religador	Religadora Automática
2652	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03358314	1	3	17/12/2025 13:58:00	17/12/2025 15:03:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	505	17445	547,93	Religador	Religadora Automática
2653	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027327153	1	3	17/12/2025 13:58:15	17/12/2025 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	23022	76,62	Ch. Fusível	Base Fusível
2654	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027327201	1	3	17/12/2025 13:58:36	17/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	21507	9,69	TRAMO_MT	Jumper
2655	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027327173	1	3	17/12/2025 13:58:53	17/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22757	93,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2656	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:06	17/12/2025 14:14:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	35595	29,77	Religador	Religadora Automática
2657	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:02:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4334	35595	264,86	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2658	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:15:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	949	35595	262,03	Religador	Religadora Automática
2659	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:16:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	35595	18,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2660	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:16:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	358	35595	104,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2661	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:17:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	372	35595	111,19	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2662	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 20:26:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	349	35595	2.253,67	Ch. Fusível	Base Fusível
2663	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:03:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1748	35595	135,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2664	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:07:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	489	35595	67,92	Religador	Religadora Automática
2665	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03358308	1	3	17/12/2025 13:59:07	17/12/2025 14:03:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3151	35595	244,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2666	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027327181	1	3	17/12/2025 13:59:43	18/12/2025 06:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	16,39	Trafo BT	
2667	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027319111	1	3	17/12/2025 14:00:00	17/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	34425	8,33		
2668	383	12	2025	13021	AVI02	AVI	0027327197	1	3	17/12/2025 14:00:43	18/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	37300	21,65	Trafo BT	
2669	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027327231	1	3	17/12/2025 14:02:15	17/12/2025 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	58068	86,55	Ch. Fusível	Base Fusível
2670	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027335449	1	3	17/12/2025 14:03:41	18/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	20495	510,97	Ch. Fusível	Base Fusível
2671	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027327253	1	3	17/12/2025 14:03:53	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25976	3,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2672	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027327253	1	3	17/12/2025 14:03:53	17/12/2025 17:44:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	25976	106,69	Ch. Fusível	Base Fusível
2673	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027327261	1	3	17/12/2025 14:04:19	17/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	56298	66,66	Trafo BT	
2674	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03358320	1	3	17/12/2025 14:04:25	17/12/2025 14:13:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2231	11915	342,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2675	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03358320	1	3	17/12/2025 14:04:25	17/12/2025 14:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	642	11915	103,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2676	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03358320	1	3	17/12/2025 14:04:25	17/12/2025 16:17:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	11915	153,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2677	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03358320	1	3	17/12/2025 14:04:25	17/12/2025 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	237	11915	563,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2678	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	BA03358320	1	3	17/12/2025 14:04:25	17/12/2025 17:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	11915	33,60	Ch. Fusível	Base Fusível
2679	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	BA03358320	1	3	17/12/2025 14:04:25	17/12/2025 14:15:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	127	55307	23,11	Religador	Religadora Automática
2680	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	BA03358322	1	3	17/12/2025 14:04:46	17/12/2025 14:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4573	17445	384,89	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2681	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	0027327287	1	3	17/12/2025 14:05:46	18/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	77,71	Trafo BT	
2682	383	12	2025	13079	SCS05	SCS	0027327331	1	3	17/12/2025 14:09:32	17/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	34425	15,68	Trafo BT	
2683	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027327339	1	3	17/12/2025 14:09:47	17/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	56108	171,10	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2684	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027327385	1	3	17/12/2025 14:11:55	18/12/2025 08:42:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	32980	37,01	Trafo BT	
2685	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027335275	1	3	17/12/2025 14:13:04	18/12/2025 20:02:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17445	59,63	Trafo BT	
2686	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027327417	1	3	17/12/2025 14:15:54	18/12/2025 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	19,75	Trafo BT	
2687	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03358400	1	3	17/12/2025 14:16:27	17/12/2025 15:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	189	35595	178,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2688	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027327449	1	3	17/12/2025 14:18:11	18/12/2025 01:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	20495	583,72	Trafo BT	
2689	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027336421	1	3	17/12/2025 14:18:29	18/12/2025 11:25:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	42,25	Trafo BT	
2690	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027327455	1	3	17/12/2025 14:18:33	17/12/2025 16:11:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	1,89	Trafo BT	
2691	383	12	2025	13068	PIN04	PIN	0027326171	1	3	17/12/2025 14:20:00	17/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	45314	0,33		
2692	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027327481	1	3	17/12/2025 14:20:37	18/12/2025 09:49:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	35506	506,57	Trafo BT	
2693	383	12	2025	13068	PIN07	PIN	0027327487	1	3	17/12/2025 14:21:02	18/12/2025 12:03:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	21,71	Trafo BT	
2694	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027327495	1	3	17/12/2025 14:21:14	18/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	10028	39,29	Ch. Fusível	Base Fusível
2695	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358176	1	3	17/12/2025 14:22:06	17/12/2025 15:25:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	212	40890	225,25	Religador	Religadora Automática
2696	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027327511	1	3	17/12/2025 14:23:35	18/12/2025 16:33:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	52,32	Trafo BT	
2697	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027327523	1	3	17/12/2025 14:24:00	18/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	20,77	Trafo BT	
2698	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027327521	1	3	17/12/2025 14:24:26	17/12/2025 15:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	23487	64,51	Ch. Fusível	Base Fusível
2699	383	12	2025	13068	PIN11	PIN	BA03358332	1	3	17/12/2025 14:24:43	17/12/2025 19:14:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	268	45314	1.293,99	Chave Faca	Chave Unipolar
2700	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027318155	1	3	17/12/2025 14:25:00	17/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	23487	22,75		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2701	383	12	2025	13066	PAR03	PAR	0027327539	1	3	17/12/2025 14:26:05	17/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	69428	90,06	Ch. Fusível	Base Fusível
2702	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027327547	1	3	17/12/2025 14:26:21	18/12/2025 08:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	57156	108,49	Trafo BT	
2703	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027327549	1	3	17/12/2025 14:26:24	17/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	40441	62,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2704	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027327553	1	3	17/12/2025 14:26:53	18/12/2025 02:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	16998	34,86	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2705	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027335943	1	3	17/12/2025 14:27:17	19/12/2025 00:06:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29284	302,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2706	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027335943	1	3	17/12/2025 14:27:17	19/12/2025 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	29284	624,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2707	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027327567	1	3	17/12/2025 14:27:32	18/12/2025 12:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	21,89	Trafo BT	
2708	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027327577	1	3	17/12/2025 14:28:05	18/12/2025 13:35:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	15765	370,03	Trafo BT	
2709	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027327579	1	3	17/12/2025 14:28:23	17/12/2025 17:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	22978	2,68	Trafo BT	
2710	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027327587	1	3	17/12/2025 14:28:42	17/12/2025 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	56108	40,08	Ch. Fusível	Base Fusível
2711	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027327589	1	3	17/12/2025 14:28:49	17/12/2025 20:56:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	6,46	Trafo BT	
2712	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027335951	1	3	17/12/2025 14:29:11	18/12/2025 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	227	26703	6.234,24	Ch. Fusível	Base Fusível
2713	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027327601	1	3	17/12/2025 14:29:30	18/12/2025 13:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	40441	914,88	Trafo BT	
2714	383	12	2025	13021	AVI04	AVI	0027333659	1	3	17/12/2025 14:30:33	17/12/2025 14:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	37300	3,32		
2715	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027327621	1	3	17/12/2025 14:32:18	17/12/2025 18:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	23022	147,13	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2716	383	12	2025	17189	ZSL11	ZSL	0027323631	1	3	17/12/2025 14:35:09	17/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	247	31314	534,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2717	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027327673	1	3	17/12/2025 14:36:02	17/12/2025 18:05:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	41705	150,26	Ch. Fusível	Base Fusível
2718	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027327681	1	3	17/12/2025 14:36:20	18/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	22757	208,42	Ch. Fusível	Base Fusível
2719	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027327685	1	3	17/12/2025 14:36:36	17/12/2025 17:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	3,24	Trafo BT	
2720	383	12	2025	13021	AVI05	AVI	0027321925	1	3	17/12/2025 14:37:28	17/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	37300	48,76	Ch. Fusível	Base Fusível
2721	383	12	2025	13080	MIR01	MIR	0027327693	1	3	17/12/2025 14:37:54	17/12/2025 20:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	6,26	Trafo BT	
2722	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03358400	1	3	17/12/2025 14:39:00	17/12/2025 15:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	35595	5,10		
2723	383	12	2025	13086	SPT07	SPT	0027327705	1	3	17/12/2025 14:39:09	18/12/2025 09:26:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48029	18,79	Trafo BT	
2724	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 14:39:40	17/12/2025 16:08:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	463	54493	683,31	Religador	Religadora Automática
2725	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 14:39:40	17/12/2025 16:14:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	961	54493	1.518,91	Chave Faca	Chave Unipolar
2726	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 14:39:40	17/12/2025 16:15:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1988	54493	3.186,32	Religador	Religadora Automática
2727	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 14:39:40	17/12/2025 16:17:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	54493	201,60	Chave Faca	Chave Unipolar
2728	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027327713	1	3	17/12/2025 14:39:53	18/12/2025 09:26:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	18,77	Trafo BT	
2729	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027327715	1	3	17/12/2025 14:39:55	17/12/2025 16:20:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29749	10,07	Trafo BT	
2730	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	BA03358356	1	3	17/12/2025 14:42:16	17/12/2025 15:29:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	779	29284	618,66	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2731	383	12	2025	13094	VIN03	VIN	BA03358356	1	3	17/12/2025 14:42:16	17/12/2025 15:31:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	385	29284	312,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2732	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 14:43:03	17/12/2025 19:46:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	220	40890	1.112,96	Religador	Religadora Automática
2733	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 14:43:03	17/12/2025 20:26:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	214	40890	1.224,62	Religador	Religadora Automática
2734	383	12	2025	16394	BAR01	BAR	0027327831	1	3	17/12/2025 14:44:13	18/12/2025 01:58:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	63705	11,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2735	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027327807	1	3	17/12/2025 14:44:47	17/12/2025 17:36:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	2,86	Trafo BT	
2736	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027327873	1	3	17/12/2025 14:48:44	17/12/2025 22:55:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	8,12	Trafo BT	
2737	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358182	1	3	17/12/2025 14:48:47	17/12/2025 14:52:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	55307	9,53	Religador	Religadora Automática
2738	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	BA03358182	1	3	17/12/2025 14:48:47	17/12/2025 17:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	55307	234,19	Religador	Religadora Automática
2739	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 14:49:22	17/12/2025 15:46:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	131	6808	124,20	Religador	Religadora Automática
2740	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027327905	1	3	17/12/2025 14:50:23	17/12/2025 16:45:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	17445	1,92	Trafo BT	
2741	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027327921	1	3	17/12/2025 14:50:51	18/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	23,74	Trafo BT	
2742	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	BA03357466	1	3	17/12/2025 14:50:52	17/12/2025 19:39:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	40890	86,72	Religador	Religadora Automática
2743	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027327931	1	3	17/12/2025 14:51:08	18/12/2025 09:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20700	19,06	Trafo BT	
2744	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358146	1	3	17/12/2025 14:52:45	17/12/2025 15:07:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	151	28083	36,79	Religador	Religadora Automática
2745	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027327975	1	3	17/12/2025 14:52:57	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	23022	705,06	Ch. Fusível	Base Fusível
2746	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027327983	1	3	17/12/2025 14:53:21	17/12/2025 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	91	23022	396,84	Ch. Fusível	Base Fusível
2747	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027327983	1	3	17/12/2025 14:53:21	18/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	101	23022	2.485,69	Ch. Fusível	Base Fusível
2748	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027332393	1	3	17/12/2025 14:53:43	17/12/2025 21:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	26703	136,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2749	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358372	1	3	17/12/2025 14:54:10	17/12/2025 17:41:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	151	28083	420,74	Religador	Religadora Automática
2750	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027328057	1	3	17/12/2025 14:56:56	18/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	39761	63,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2751	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027328085	1	3	17/12/2025 14:57:50	17/12/2025 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	23022	85,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2752	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027328093	1	3	17/12/2025 14:58:17	18/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	63,84	Trafo BT	
2753	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027328095	1	3	17/12/2025 14:58:22	17/12/2025 19:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	54493	153,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2754	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027328099	1	3	17/12/2025 14:58:29	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	20,03	Trafo BT	
2755	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027328125	1	3	17/12/2025 14:59:13	17/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	0,68	Trafo BT	
2756	383	12	2025	13087	SJA03	SJA	0027325697	1	3	17/12/2025 14:59:19	17/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	16998	2,57		
2757	383	12	2025	13068	PIN02	PIN	0027337291	1	3	17/12/2025 14:59:21	18/12/2025 08:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	45314	196,10	Trafo BT	
2758	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027328135	1	3	17/12/2025 14:59:50	17/12/2025 16:55:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	25976	1,93	Trafo BT	
2759	383	12	2025	13037	GAB04	GAB	0027328149	1	3	17/12/2025 15:00:17	17/12/2025 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	76	65189	242,84	Trafo BT	
2760	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027328153	1	3	17/12/2025 15:00:30	18/12/2025 04:07:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	13,11	Trafo BT	
2761	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027328163	1	3	17/12/2025 15:00:51	18/12/2025 02:02:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	11,02	Trafo BT	
2762	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027328173	1	3	17/12/2025 15:01:14	18/12/2025 10:12:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	18592	57,57	Trafo BT	
2763	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 15:01:48	17/12/2025 16:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	29284	214,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2764	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027328191	1	3	17/12/2025 15:02:13	17/12/2025 20:54:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	47293	381,44	Ch. Fusível	Base Fusível
2765	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	0027328209	1	3	17/12/2025 15:03:16	18/12/2025 20:43:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	45576	1.067,86	Trafo BT	
2766	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027328219	1	3	17/12/2025 15:03:47	17/12/2025 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	29284	123,37	Ch. Fusível	Base Fusível
2767	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027324109	1	3	17/12/2025 15:03:54	17/12/2025 15:39:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	647	16964	379,39	Religador	Religadora Automática
2768	383	12	2025	17209	MPA15	MPA	0027328267	1	3	17/12/2025 15:03:58	18/12/2025 03:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	27618	25,83	Ch. Fusível	Base Fusível
2769	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03358056	1	3	17/12/2025 15:04:11	17/12/2025 15:35:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	926	52844	479,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2770	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027328283	1	3	17/12/2025 15:07:24	17/12/2025 19:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	39761	409,60	Ch. Fusível	Base Fusível
2771	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027328305	1	3	17/12/2025 15:08:20	18/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	23,78	Trafo BT	
2772	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027328309	1	3	17/12/2025 15:08:22	17/12/2025 18:30:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,36	Trafo BT	
2773	383	12	2025	13040	ABD01	ABD	BA03358380	1	3	17/12/2025 15:08:47	17/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	26703	17,43	Ch. Fusível	Base Fusível
2774	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027328355	1	3	17/12/2025 15:10:56	17/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	20495	279,71	Ch. Fusível	Base Fusível
2775	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027328361	1	3	17/12/2025 15:11:24	18/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29284	424,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2776	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027328379	1	3	17/12/2025 15:12:16	18/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	19,21	Trafo BT	
2777	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027328391	1	3	17/12/2025 15:13:11	17/12/2025 17:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	56108	312,12	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2778	383	12	2025	13080	ITC04	ITC	0027328391	1	3	17/12/2025 15:13:11	18/12/2025 03:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	56108	572,86	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2779	383	12	2025	13079	SCS09	SCS	0027328409	1	3	17/12/2025 15:14:12	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	34425	384,77	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2780	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027328417	1	3	17/12/2025 15:14:30	17/12/2025 20:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	95	11915	502,71	Ch. Fusível	Base Fusível
2781	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027328433	1	3	17/12/2025 15:15:06	17/12/2025 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	6,15	Trafo BT	
2782	383	12	2025	13076	RDO07	RDO	0027328441	1	3	17/12/2025 15:15:16	17/12/2025 16:47:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	1,54	Trafo BT	
2783	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027328473	1	3	17/12/2025 15:17:46	17/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	18592	33,93	Ch. Fusível	Base Fusível
2784	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027328477	1	3	17/12/2025 15:17:55	18/12/2025 14:11:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	45,78	Trafo BT	
2785	383	12	2025	16394	RSD05	RSD	0027328489	1	3	17/12/2025 15:19:11	18/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	42,96	Trafo BT	
2786	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027328493	1	3	17/12/2025 15:19:22	18/12/2025 08:57:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	26703	88,15	Trafo BT	
2787	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027328495	1	3	17/12/2025 15:19:31	17/12/2025 21:14:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,92	Trafo BT	
2788	383	12	2025	13056	QLI03	QLI	0027328499	1	3	17/12/2025 15:20:27	18/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	55307	744,97	Trafo BT	
2789	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027328535	1	3	17/12/2025 15:23:24	18/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	35595	3.268,98	TRAMO_MT	Jumper
2790	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027328541	1	3	17/12/2025 15:23:49	19/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	135,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2791	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027328547	1	3	17/12/2025 15:24:04	17/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23022	15,30	Ch. Fusível	Base Fusível
2792	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027328547	1	3	17/12/2025 15:24:04	17/12/2025 20:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23022	5,45	Ch. Fusível	Base Fusível
2793	383	12	2025	13086	SPT01	SPT	0027328553	1	3	17/12/2025 15:24:37	18/12/2025 02:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	48029	881,35	Ch. Fusível	Base Fusível
2794	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027320153	1	3	17/12/2025 15:25:00	17/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	23487	6,42		
2795	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027328563	1	3	17/12/2025 15:25:12	17/12/2025 21:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	5,70	Trafo BT	
2796	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027328571	1	3	17/12/2025 15:25:34	17/12/2025 23:54:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29284	76,32	Ch. Fusível	Base Fusível
2797	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027328577	1	3	17/12/2025 15:25:48	17/12/2025 18:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	141	22651	442,27	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2798	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	0027328579	1	3	17/12/2025 15:25:54	17/12/2025 22:25:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	35506	84,00	Trafo BT	
2799	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027328581	1	3	17/12/2025 15:26:04	17/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23022	1,13	Trafo BT	
2800	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027328589	1	3	17/12/2025 15:26:30	17/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	40441	305,10	Trafo BT	
2801	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027328591	1	3	17/12/2025 15:26:41	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	23022	118,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2802	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027328603	1	3	17/12/2025 15:27:41	17/12/2025 17:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	10930	40,53	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2803	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027328607	1	3	17/12/2025 15:27:47	17/12/2025 17:37:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	4,33	Trafo BT	
2804	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03358314	1	3	17/12/2025 15:29:24	17/12/2025 17:12:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	17445	179,49	Religador	Religadora Automática
2805	383	12	2025	13055	TAP03	TAP	BA03358314	1	3	17/12/2025 15:29:24	17/12/2025 17:28:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	401	17445	797,88	Religador	Religadora Automática
2806	383	12	2025	13080	ITC01	ITC	0027323031	1	3	17/12/2025 15:31:00	17/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	56108	3,90		
2807	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:35:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2044	22978	146,49	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2808	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:35:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	22978	18,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2809	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:36:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	688	22978	56,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2810	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:36:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	367	22978	34,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2811	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:37:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	22978	6,05	Religador	Religadora Automática
2812	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:38:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	22978	120,70	Religador	Religadora Automática
2813	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 15:38:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	598	22978	77,41	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2814	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:31:08	17/12/2025 16:39:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	22978	17,00	Religador	Religadora Automática
2815	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027328675	1	3	17/12/2025 15:33:46	18/12/2025 05:29:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	25976	724,43	TRAMO_MT	Jumper
2816	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03358090	1	3	17/12/2025 15:34:15	17/12/2025 16:09:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	371	28083	218,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2817	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027344847	1	3	17/12/2025 15:34:45	18/12/2025 23:37:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45576	32,05	Trafo BT	
2818	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027328757	1	3	17/12/2025 15:39:49	17/12/2025 21:40:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	57156	30,07	TRAMO_MT	Jumper
2819	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027328763	1	3	17/12/2025 15:40:04	17/12/2025 22:02:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	29284	605,44	Ch. Fusível	Base Fusível
2820	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027328789	1	3	17/12/2025 15:42:31	17/12/2025 23:55:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	56108	188,91	Trafo BT	
2821	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	BA03358434	1	3	17/12/2025 15:45:07	17/12/2025 15:48:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1474	16964	78,20	Religador	Religadora Automática
2822	383	12	2025	13041	GXD03	GXD	BA03358432	1	3	17/12/2025 15:45:30	17/12/2025 15:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2011	52844	176,52	Religador	Religadora Automática
2823	383	12	2025	13041	GXD05	GXD	BA03358432	1	3	17/12/2025 15:45:30	17/12/2025 15:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	350	52844	30,72	Religador	Religadora Automática
2824	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:50:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	207	22978	14,66	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2825	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:50:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1546	22978	121,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2826	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:51:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	398	22978	34,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2827	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:52:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1293	22978	135,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2828	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	367	22978	42,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2829	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1012	22978	127,34	Religador	Religadora Automática
2830	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:55:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	245	22978	37,43	Religador	Religadora Automática
2831	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 15:55:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	22978	20,29	Religador	Religadora Automática
2832	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 15:46:08	17/12/2025 16:39:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	22978	205,40	Chave Faca	Chave Unipolar
2833	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	BA03358440	1	3	17/12/2025 15:46:17	17/12/2025 16:10:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	32980	0,81	Ch. Fusível	Base Fusível
2834	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027328841	1	3	17/12/2025 15:46:25	18/12/2025 00:00:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	8,24	Trafo BT	
2835	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027328853	1	3	17/12/2025 15:47:08	18/12/2025 14:53:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	29284	1.155,03	Trafo BT	
2836	383	12	2025	16392	PAP01	PAP	0027383075	1	3	17/12/2025 15:47:28	23/12/2025 18:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	146,56	Trafo BT	
2837	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027328857	1	3	17/12/2025 15:47:51	18/12/2025 16:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	47293	123,31	Trafo BT	
2838	383	12	2025	16392	PAP02	PAP	0027328861	1	3	17/12/2025 15:47:52	18/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15765	46,40	Trafo BT	
2839	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027317963	1	3	17/12/2025 15:48:09	17/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47293	1,45	Ch. Fusível	Base Fusível
2840	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 15:52:44	17/12/2025 15:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	582	29284	41,23	Religador	Religadora Automática
2841	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 15:52:44	17/12/2025 16:03:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	544	29284	100,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2842	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 15:52:44	17/12/2025 16:05:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	477	29284	98,45	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2843	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 15:52:44	17/12/2025 16:28:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	182	29284	109,05	Religador	Religadora Automática
2844	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 15:52:44	17/12/2025 16:29:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	364	29284	222,95	Religador	Religadora Automática
2845	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027328923	1	3	17/12/2025 15:53:18	17/12/2025 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	22651	687,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2846	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027328935	1	3	17/12/2025 15:54:43	18/12/2025 12:48:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	20,90	Trafo BT	
2847	383	12	2025	13070	PDR03	PDR	0027328961	1	3	17/12/2025 15:56:26	17/12/2025 21:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	34448	361,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2848	383	12	2025	17187	VIV04	VIV	0027328983	1	3	17/12/2025 15:57:12	18/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	32980	24,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2849	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027328985	1	3	17/12/2025 15:57:15	17/12/2025 22:40:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	29284	188,21	Ch. Fusível	Base Fusível
2850	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358106	1	3	17/12/2025 15:57:20	17/12/2025 16:02:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1848	23022	167,35	Religador	Religadora Automática
2851	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027328991	1	3	17/12/2025 15:57:26	18/12/2025 17:18:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	76,07	Trafo BT	
2852	383	12	2025	13058	MAR09	MAR	0027328997	1	3	17/12/2025 15:57:59	18/12/2025 09:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	17,13	Trafo BT	
2853	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	BA03358454	1	3	17/12/2025 15:58:00	17/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23487	10,17	Ch. Fusível	Base Fusível
2854	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027323219	1	3	17/12/2025 15:58:38	17/12/2025 19:42:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	612	6808	2.285,31	Chave Faca	Chave Unipolar
2855	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027334427	1	3	17/12/2025 15:59:04	19/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	20495	1.248,40	Ch. Fusível	Base Fusível
2856	383	12	2025	13079	SCS04	SCS	0027329011	1	3	17/12/2025 15:59:21	17/12/2025 17:51:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	121	34425	226,40	Ch. Fusível	Base Fusível
2857	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03357812	1	3	17/12/2025 15:59:30	17/12/2025 17:44:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	436	11915	759,73	Religador	Religadora Automática
2858	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03357812	1	3	17/12/2025 15:59:30	17/12/2025 17:44:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	595	11915	1.044,06	Religador	Religadora Automática
2859	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03357812	1	3	17/12/2025 15:59:30	17/12/2025 18:40:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	11915	383,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2860	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03357812	1	3	17/12/2025 15:59:30	17/12/2025 18:40:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	11915	24,13	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2861	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027315589	1	3	17/12/2025 16:00:00	17/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	34030	6,67		
2862	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358450	1	3	17/12/2025 16:02:58	17/12/2025 16:19:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1848	23022	512,31	Chave Faca	Chave Unipolar
2863	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027334539	1	3	17/12/2025 16:03:12	18/12/2025 11:30:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	39761	700,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2864	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027329079	1	3	17/12/2025 16:03:37	18/12/2025 13:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	148	22651	3.233,39	Ch. Fusível	Base Fusível
2865	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027329085	1	3	17/12/2025 16:03:48	18/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	45576	471,61	Trafo BT	
2866	383	12	2025	13093	VDP01	VDP	0027329135	1	3	17/12/2025 16:05:54	17/12/2025 19:51:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	50171	105,31	Trafo BT	
2867	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027329137	1	3	17/12/2025 16:06:08	18/12/2025 14:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	67,84	Trafo BT	
2868	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027329141	1	3	17/12/2025 16:06:30	17/12/2025 20:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	24509	71,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2869	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027329145	1	3	17/12/2025 16:06:35	17/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	7,56	Trafo BT	
2870	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027329165	1	3	17/12/2025 16:07:23	19/12/2025 11:23:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	43,27	Trafo BT	
2871	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027329173	1	3	17/12/2025 16:08:17	17/12/2025 19:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	60685	168,67	Ch. Fusível	Base Fusível
2872	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027329175	1	3	17/12/2025 16:08:18	17/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	29284	128,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2873	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03358464	1	3	17/12/2025 16:08:26	17/12/2025 19:29:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1462	40506	4.888,36	Religador	Religadora Automática
2874	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027330989	1	3	17/12/2025 16:08:56	17/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	23022	207,82	Ch. Fusível	Base Fusível
2875	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027329205	1	3	17/12/2025 16:09:43	18/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	41705	306,78	Ch. Fusível	Base Fusível
2876	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	BA03358418	1	3	17/12/2025 16:12:33	17/12/2025 17:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	43083	17,18	Chave Faca	Chave Unipolar
2877	383	12	2025	13093	VDP12	VDP	0027329289	1	3	17/12/2025 16:13:35	17/12/2025 18:50:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	2,61	Trafo BT	
2878	383	12	2025	13042	ICA01	ICA	0027329309	1	3	17/12/2025 16:15:16	18/12/2025 11:59:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45691	39,46	Trafo BT	
2879	383	12	2025	13056	MAC02	MAC	0027329319	1	3	17/12/2025 16:15:59	17/12/2025 19:48:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	3,54	Trafo BT	
2880	383	12	2025	13098	VPA01	VPA	BA03358090	1	3	17/12/2025 16:16:01	17/12/2025 17:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	253	28083	249,42	Religador	Religadora Automática
2881	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	BA03358090	1	3	17/12/2025 16:16:01	17/12/2025 17:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	938	28083	924,71	Religador	Religadora Automática
2882	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027329321	1	3	17/12/2025 16:16:06	18/12/2025 05:07:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	12,86	Trafo BT	
2883	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027329335	1	3	17/12/2025 16:16:47	18/12/2025 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	22,47	Trafo BT	
2884	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027338319	1	3	17/12/2025 16:16:50	18/12/2025 16:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22414	73,71	Trafo BT	
2885	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027329339	1	3	17/12/2025 16:16:56	18/12/2025 08:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	16,04	Trafo BT	
2886	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027329365	1	3	17/12/2025 16:17:22	17/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	54493	40,82	Ch. Fusível	Base Fusível
2887	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027329363	1	3	17/12/2025 16:17:27	18/12/2025 00:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	10037	310,06	Ch. Fusível	Base Fusível
2888	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027329385	1	3	17/12/2025 16:17:33	19/12/2025 21:16:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	105,97	Trafo BT	
2889	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 16:17:58	17/12/2025 16:58:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	204	54493	139,00	Chave Faca	Chave Unipolar
2890	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 16:17:58	17/12/2025 17:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	54493	168,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2891	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 16:17:58	17/12/2025 19:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	54493	104,52	Chave Faca	Chave Unipolar
2892	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 16:17:58	17/12/2025 20:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	54493	219,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2893	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027327755	1	3	17/12/2025 16:17:58	17/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	98	54493	721,99	Chave Faca	Chave Unipolar
2894	383	12	2025	16388	CAB01	CAB	0027329407	1	3	17/12/2025 16:18:24	17/12/2025 20:49:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16964	4,52	Trafo BT	
2895	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027329447	1	3	17/12/2025 16:19:58	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	35595	231,00	Trafo BT	
2896	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027329461	1	3	17/12/2025 16:20:39	18/12/2025 07:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	23022	448,22	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2897	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03358568	1	3	17/12/2025 16:22:10	17/12/2025 17:56:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5025	15565	7.894,83	TRAMO_MT	Jumper
2898	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	BA03358568	1	3	17/12/2025 16:22:10	17/12/2025 17:57:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	907	15565	1.438,35	Religador	Religadora Automática
2899	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027329503	1	3	17/12/2025 16:22:56	17/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	22757	30,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2900	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027329519	1	3	17/12/2025 16:23:30	18/12/2025 08:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54375	48,47	Trafo BT	
2901	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027329535	1	3	17/12/2025 16:24:04	18/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	39761	392,68	Trafo BT	
2902	383	12	2025	13056	MAC04	MAC	0027329547	1	3	17/12/2025 16:24:39	17/12/2025 18:17:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	1,88	Trafo BT	
2903	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027329603	1	3	17/12/2025 16:27:14	18/12/2025 15:54:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	23,45	Trafo BT	
2904	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027329605	1	3	17/12/2025 16:27:15	19/12/2025 12:01:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	43,57	Trafo BT	
2905	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027329629	1	3	17/12/2025 16:28:40	17/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	18592	71,56	Ch. Fusível	Base Fusível
2906	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358106	1	3	17/12/2025 16:29:47	17/12/2025 17:34:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1848	23022	2.003,54	Religador	Religadora Automática
2907	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027329681	1	3	17/12/2025 16:30:15	18/12/2025 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	69428	779,60	Trafo BT	
2908	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027329687	1	3	17/12/2025 16:30:36	17/12/2025 18:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	26703	315,03	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2909	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027329689	1	3	17/12/2025 16:30:37	20/12/2025 04:34:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	120,13	Trafo BT	
2910	383	12	2025	13068	PIN03	PIN	0027329695	1	3	17/12/2025 16:31:16	18/12/2025 09:41:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	45314	17,16	Trafo BT	
2911	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027333307	1	3	17/12/2025 16:32:48	18/12/2025 14:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	12777	893,28	Ch. Fusível	Base Fusível
2912	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027333307	1	3	17/12/2025 16:32:48	18/12/2025 14:22:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	12777	371,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2913	383	12	2025	13080	ITC02	ITC	0027329735	1	3	17/12/2025 16:33:34	18/12/2025 00:26:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56108	7,88	Trafo BT	
2914	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027329739	1	3	17/12/2025 16:33:38	18/12/2025 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	18,46	Ch. Fusível	Base Fusível
2915	383	12	2025	13034	DIC09	DIC	0027329765	1	3	17/12/2025 16:34:16	17/12/2025 20:45:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	90147	221,95	Trafo BT	
2916	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027313503	1	3	17/12/2025 16:35:00	17/12/2025 18:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	58864	47,67		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2917	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027327587	1	3	17/12/2025 16:35:00	17/12/2025 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	56108	6,00		
2918	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027329831	1	3	17/12/2025 16:35:24	18/12/2025 16:15:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	35595	236,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2919	383	12	2025	13066	PAR02	PAR	0027329785	1	3	17/12/2025 16:35:27	18/12/2025 12:32:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	39,91	Trafo BT	
2920	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027329795	1	3	17/12/2025 16:35:56	18/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	41705	416,04	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2921	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027329813	1	3	17/12/2025 16:36:33	17/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	303	60685	1.885,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2922	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027329819	1	3	17/12/2025 16:36:36	18/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15765	18,06	Trafo BT	
2923	383	12	2025	13076	RDO02	RDO	0027329847	1	3	17/12/2025 16:37:34	17/12/2025 19:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57156	11,28	Trafo BT	
2924	383	12	2025	13066	PAR04	PAR	0027329871	1	3	17/12/2025 16:39:00	18/12/2025 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	80,20	Trafo BT	
2925	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027327839	1	3	17/12/2025 16:39:00	18/12/2025 17:08:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	29284	465,21	Trafo BT	
2926	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027329903	1	3	17/12/2025 16:40:37	18/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	35595	2.447,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2927	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027329907	1	3	17/12/2025 16:40:49	18/12/2025 06:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	41705	80,42	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2928	383	12	2025	13087	CAS04	CAS	0027329927	1	3	17/12/2025 16:40:56	17/12/2025 19:59:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	16998	3,31	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2929	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 16:41:38	17/12/2025 17:44:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	245	22978	258,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2930	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027318183	1	3	17/12/2025 16:41:43	17/12/2025 16:44:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	200	35595	10,11	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2931	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357660	1	3	17/12/2025 16:42:29	17/12/2025 19:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	29284	200,10	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2932	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027329941	1	3	17/12/2025 16:42:57	18/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	83	17445	1.766,59	Trafo BT	
2933	383	12	2025	13015	ALC15	ALC	0027329959	1	3	17/12/2025 16:43:57	18/12/2025 08:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58864	15,56	Trafo BT	
2934	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03358494	1	3	17/12/2025 16:44:25	17/12/2025 17:44:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	436	11915	433,34	Chave Faca	Chave Unipolar
2935	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03358494	1	3	17/12/2025 16:44:25	17/12/2025 18:40:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	11915	276,27	Religador	Religadora Automática
2936	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03358494	1	3	17/12/2025 16:44:25	17/12/2025 18:40:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	11915	17,39	Religador	Religadora Automática
2937	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027330009	1	3	17/12/2025 16:47:23	17/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	2,21	Trafo BT	
2938	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03358508	1	3	17/12/2025 16:50:00	17/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	25976	2,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2939	383	12	2025	13068	PIN02	PIN	0027330041	1	3	17/12/2025 16:50:03	18/12/2025 09:53:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45314	34,11	Trafo BT	
2940	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027330047	1	3	17/12/2025 16:50:40	19/12/2025 08:46:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22651	239,55	Trafo BT	
2941	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03357702	1	3	17/12/2025 16:51:26	17/12/2025 16:59:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	35595	0,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2942	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027330085	1	3	17/12/2025 16:52:50	18/12/2025 03:01:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	29284	375,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2943	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027327959	1	3	17/12/2025 16:53:00	17/12/2025 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	265	26703	229,67		
2944	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03357432	1	3	17/12/2025 16:54:07	18/12/2025 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	40890	376,35	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2945	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	BA03358504	1	3	17/12/2025 16:54:11	17/12/2025 16:57:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	22978	6,00	Religador	Religadora Automática
2946	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	BA03358504	1	3	17/12/2025 16:54:11	17/12/2025 19:55:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	22978	295,88	Alimentador	Disjuntor Média
2947	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027330135	1	3	17/12/2025 16:56:04	18/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	29284	89,20	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2948	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027330141	1	3	17/12/2025 16:56:08	18/12/2025 15:34:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	22,63	Trafo BT	
2949	383	12	2025	13041	GXD06	GXD	0027330149	1	3	17/12/2025 16:56:24	17/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	284	52844	1.082,04	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2950	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027330151	1	3	17/12/2025 16:56:36	18/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	40,11	Trafo BT	
2951	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027330273	1	3	17/12/2025 16:57:24	17/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	22651	16,17	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2952	383	12	2025	13055	TRM01	TRM	0027330177	1	3	17/12/2025 16:57:49	18/12/2025 07:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	17445	1.142,40	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2953	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03358176	1	3	17/12/2025 16:59:48	18/12/2025 10:07:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	40890	205,62	Chave Faca	Chave Unipolar
2954	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027330223	1	3	17/12/2025 16:59:57	18/12/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29749	82,92	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2955	383	12	2025	13086	SPT04	SPT	0027325735	1	3	17/12/2025 17:00:00	18/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	48029	785,33	Trafo BT	
2956	383	12	2025	13066	PAR13	PAR	0027330249	1	3	17/12/2025 17:00:48	18/12/2025 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	69428	87,68	Trafo BT	
2957	383	12	2025	13066	PAR11	PAR	0027330279	1	3	17/12/2025 17:02:40	18/12/2025 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	69428	458,59	Trafo BT	
2958	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027330297	1	3	17/12/2025 17:03:01	18/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	26703	20,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2959	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027330299	1	3	17/12/2025 17:03:02	17/12/2025 20:16:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	3,22	Trafo BT	
2960	383	12	2025	13031	CEL08	CEL	0027330303	1	3	17/12/2025 17:03:12	18/12/2025 22:36:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	45576	59,12	Trafo BT	
2961	383	12	2025	13093	VDP06	VDP	0027330323	1	3	17/12/2025 17:04:00	17/12/2025 20:07:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50171	3,06	Trafo BT	
2962	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027330319	1	3	17/12/2025 17:04:54	18/12/2025 11:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	17,95	Trafo BT	
2963	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027330327	1	3	17/12/2025 17:05:11	17/12/2025 22:47:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	39761	5,71	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2964	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027341257	1	3	17/12/2025 17:06:57	18/12/2025 23:42:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	30,59	Trafo BT	
2965	383	12	2025	13089	TAG02	TAG	0027330383	1	3	17/12/2025 17:07:53	18/12/2025 11:02:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12341	17,91	Trafo BT	
2966	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 17:08:04	17/12/2025 18:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	29284	89,13	Religador	Religadora Automática
2967	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027330391	1	3	17/12/2025 17:08:14	18/12/2025 11:09:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	18,03	Trafo BT	
2968	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357542	1	3	17/12/2025 17:09:11	17/12/2025 18:07:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	92	2602	89,80	Chave Faca	Chave Unipolar
2969	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357542	1	3	17/12/2025 17:09:11	17/12/2025 18:50:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	2602	65,69	Chave Faca	Chave Unipolar
2970	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027330417	1	3	17/12/2025 17:09:24	17/12/2025 21:01:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	7,73	Trafo BT	
2971	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027330421	1	3	17/12/2025 17:09:37	17/12/2025 22:54:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	25976	51,74	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2972	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	BA03358418	1	3	17/12/2025 17:10:04	17/12/2025 17:14:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	456	43083	32,17	Religador	Religadora Automática
2973	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027330425	1	3	17/12/2025 17:10:04	18/12/2025 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	43083	851,01	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2974	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027334255	1	3	17/12/2025 17:10:06	18/12/2025 01:35:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	16,84	Trafo BT	
2975	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027322747	1	3	17/12/2025 17:10:36	17/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	26703	9,90		
2976	383	12	2025	13066	NPA02	NPA	0027330457	1	3	17/12/2025 17:11:39	19/12/2025 05:26:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	69428	1.341,39	Trafo BT	
2977	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027330459	1	3	17/12/2025 17:11:40	17/12/2025 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	1,68	Trafo BT	
2978	383	12	2025	13067	PRM01	PRM	BA03358520	1	3	17/12/2025 17:12:00	17/12/2025 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	15565	0,73	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2979	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	0027323907	1	3	17/12/2025 17:14:00	18/12/2025 13:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	52844	438,90	Trafo BT	
2980	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027330499	1	3	17/12/2025 17:14:03	17/12/2025 20:57:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,72	Trafo BT	
2981	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027330509	1	3	17/12/2025 17:14:27	17/12/2025 20:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	29284	449,60	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2982	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:14:47	17/12/2025 17:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	22978	18,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2983	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:14:47	17/12/2025 17:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	258	22978	21,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2984	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:14:47	17/12/2025 17:47:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1503	22978	821,64	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2985	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:14:47	17/12/2025 17:59:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	688	22978	516,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2986	383	12	2025	13031	CEL15	CEL	0027330551	1	3	17/12/2025 17:15:44	18/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	45576	49,46	Trafo BT	
2987	383	12	2025	17209	MPA15	MPA	0027330567	1	3	17/12/2025 17:16:43	17/12/2025 18:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	27618	18,75	Trafo BT	
2988	383	12	2025	13066	NPA01	NPA	0027330573	1	3	17/12/2025 17:16:53	18/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	69428	100,62	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2989	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027330575	1	3	17/12/2025 17:16:56	17/12/2025 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	60685	0,88	Trafo BT	
2990	383	12	2025	17209	MPA03	MPA	0027330581	1	3	17/12/2025 17:17:24	18/12/2025 14:42:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	21,43	Trafo BT	
2991	383	12	2025	13046	INO05	INO	BA03358530	1	3	17/12/2025 17:17:56	17/12/2025 21:14:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	614	54375	2.423,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2992	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027330585	1	3	17/12/2025 17:17:57	18/12/2025 14:45:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	21,45	Trafo BT	
2993	383	12	2025	13046	INO05	INO	BA03358530	1	3	17/12/2025 17:18:18	17/12/2025 19:44:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	563	54375	1.368,09	Religador	Religadora Automática
2994	383	12	2025	13046	INO05	INO	BA03358530	1	3	17/12/2025 17:18:18	17/12/2025 21:50:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	207	54375	940,70	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2995	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027330617	1	3	17/12/2025 17:19:23	18/12/2025 10:55:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	69428	17,61	Trafo BT	
2996	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027330629	1	3	17/12/2025 17:20:04	18/12/2025 15:41:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	44,70	Trafo BT	
2997	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027330635	1	3	17/12/2025 17:20:14	17/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	10028	139,38	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2998	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027330661	1	3	17/12/2025 17:21:08	18/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	12777	33,30	Trafo BT	
2999	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358522	1	3	17/12/2025 17:22:24	17/12/2025 20:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	403	56298	1.159,30	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3000	383	12	2025	13056	QUI01	QUI	0027330693	1	3	17/12/2025 17:22:50	17/12/2025 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	55307	281,05	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3001	383	12	2025	13055	MBU01	MBU	0027330703	1	3	17/12/2025 17:22:59	18/12/2025 03:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	17445	274,41	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3002	383	12	2025	13015	ALC12	ALC	0027331477	1	3	17/12/2025 17:24:12	17/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	193	58864	822,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3003	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027330723	1	3	17/12/2025 17:24:21	17/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	885	60685	157,09	Trafo BT	
3004	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027330725	1	3	17/12/2025 17:24:22	18/12/2025 06:00:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	91	17445	1.147,33	Trafo BT	
3005	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027330729	1	3	17/12/2025 17:24:28	18/12/2025 16:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	47293	117,46	Trafo BT	
3006	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027330745	1	3	17/12/2025 17:25:06	18/12/2025 12:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	58,16	Trafo BT	
3007	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027330807	1	3	17/12/2025 17:27:43	17/12/2025 23:55:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	39761	116,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3008	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027330843	1	3	17/12/2025 17:28:53	18/12/2025 09:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29035	49,16	Trafo BT	
3009	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03358606	1	3	17/12/2025 17:29:57	17/12/2025 20:31:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22651	3,03	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3010	383	12	2025	13084	ACU111	ACU	BA03358550	1	3	17/12/2025 17:32:23	17/12/2025 17:44:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	20495	1,88	Religador	Religadora Automática
3011	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	BA03358550	1	3	17/12/2025 17:32:23	17/12/2025 17:36:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	666	20495	50,13	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3012	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03358550	1	3	17/12/2025 17:32:23	17/12/2025 17:37:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1224	20495	104,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3013	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03358550	1	3	17/12/2025 17:32:23	17/12/2025 17:37:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1343	20495	114,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3014	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027330921	1	3	17/12/2025 17:33:44	18/12/2025 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	18,67	Trafo BT	
3015	383	12	2025	17187	VIV01	VIV	0027330923	1	3	17/12/2025 17:33:52	18/12/2025 01:32:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	7,97	Trafo BT	
3016	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358556	1	3	17/12/2025 17:34:55	17/12/2025 18:08:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1598	23022	901,98	Religador	Religadora Automática
3017	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358556	1	3	17/12/2025 17:34:55	17/12/2025 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	23022	116,16	Religador	Religadora Automática
3018	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358556	1	3	17/12/2025 17:34:55	17/12/2025 19:44:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	23022	101,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3019	383	12	2025	16393	BJD02	BJD	BA03358556	1	3	17/12/2025 17:34:55	17/12/2025 20:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	23022	259,57	Chave Faca	Chave Unipolar
3020	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027330955	1	3	17/12/2025 17:34:55	17/12/2025 23:36:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	6,02	Trafo BT	
3021	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	BA03358608	1	3	17/12/2025 17:35:00	17/12/2025 18:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	39761	82,80	TRAMO_MT	Jumper
3022	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027331007	1	3	17/12/2025 17:37:37	18/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	43083	97,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3023	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027331015	1	3	17/12/2025 17:37:58	18/12/2025 02:00:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	16,74	Trafo BT	
3024	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027331025	1	3	17/12/2025 17:38:17	18/12/2025 09:11:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	15,55	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3025	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	BA03358564	1	3	17/12/2025 17:38:54	17/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	827	58864	221,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3026	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027331061	1	3	17/12/2025 17:39:18	19/12/2025 02:28:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	32,82	Trafo BT	
3027	383	12	2025	13044	IBS09	IBS	0027331077	1	3	17/12/2025 17:40:04	18/12/2025 10:11:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35506	16,53	Trafo BT	
3028	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027331117	1	3	17/12/2025 17:42:10	18/12/2025 01:39:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	7,95	Trafo BT	
3029	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027340331	1	3	17/12/2025 17:42:37	18/12/2025 19:23:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	25,68	Trafo BT	
3030	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027331169	1	3	17/12/2025 17:44:16	17/12/2025 17:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	0,26	Trafo BT	
3031	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027331171	1	3	17/12/2025 17:44:17	17/12/2025 20:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	40441	725,08	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3032	383	12	2025	13076	RDO06	RDO	0027331189	1	3	17/12/2025 17:45:07	18/12/2025 10:11:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57156	16,44	Trafo BT	
3033	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027331265	1	3	17/12/2025 17:49:38	19/12/2025 10:07:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	118	43083	4.754,29	Trafo BT	
3034	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027331331	1	3	17/12/2025 17:50:04	18/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	23487	464,62	Ch. Fusível	Base Fusível
3035	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027331303	1	3	17/12/2025 17:50:55	17/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	3,30	Trafo BT	
3036	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027331307	1	3	17/12/2025 17:51:34	18/12/2025 13:58:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	20,12	Trafo BT	
3037	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027331311	1	3	17/12/2025 17:51:53	18/12/2025 02:44:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	17,74	Trafo BT	
3038	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357596	1	3	17/12/2025 17:51:57	17/12/2025 17:56:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	12777	0,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3039	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027331319	1	3	17/12/2025 17:52:00	18/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	17,38	Trafo BT	
3040	383	12	2025	13056	CAR01	CAR	0027331333	1	3	17/12/2025 17:52:48	18/12/2025 04:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	10,55	Trafo BT	
3041	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027331349	1	3	17/12/2025 17:53:39	18/12/2025 19:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	885	60685	22.368,87	Trafo BT	
3042	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:53:39	17/12/2025 19:17:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	367	22978	515,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3043	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027331359	1	3	17/12/2025 17:54:17	18/12/2025 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	21507	286,18	Trafo BT	
3044	383	12	2025	17189	ZSL03	ZSL	BA03358572	1	3	17/12/2025 17:54:47	17/12/2025 18:01:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1387	31314	150,64	Religador	Religadora Automática
3045	383	12	2025	17189	ZSL03	ZSL	BA03358572	1	3	17/12/2025 17:54:47	17/12/2025 18:02:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	483	31314	61,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3046	383	12	2025	17189	ZSL03	ZSL	BA03358572	1	3	17/12/2025 17:54:47	17/12/2025 23:11:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	193	31314	1.017,75	Chave Faca	Chave Unipolar
3047	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:54:57	17/12/2025 18:34:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1561	22978	1.021,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3048	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:54:57	17/12/2025 18:45:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	22978	191,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3049	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:54:57	17/12/2025 19:18:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	22978	1.334,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3050	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:54:57	17/12/2025 20:25:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	245	22978	615,63	Religador	Religadora Automática
3051	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 17:54:57	17/12/2025 20:27:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	22978	315,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3052	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027331385	1	3	17/12/2025 17:56:12	18/12/2025 15:14:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	21,31	Trafo BT	
3053	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027331397	1	3	17/12/2025 17:56:52	18/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	95	41705	2.237,46	Trafo BT	
3054	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027331409	1	3	17/12/2025 17:57:12	18/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	18,05	Trafo BT	
3055	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027331417	1	3	17/12/2025 17:57:41	19/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	39761	348,31	Trafo BT	
3056	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 17:58:12	17/12/2025 19:18:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	12777	5,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3057	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 17:58:20	17/12/2025 18:06:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	12777	1,96	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3058	383	12	2025	13037	GAB04	GAB	BA03358574	1	3	17/12/2025 17:58:35	17/12/2025 18:03:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	999	65189	78,53	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3059	383	12	2025	13037	GAB04	GAB	BA03358574	1	3	17/12/2025 17:58:35	17/12/2025 21:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	195	65189	606,07	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3060	383	12	2025	13037	GAB04	GAB	BA03358574	1	3	17/12/2025 17:58:35	17/12/2025 22:20:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	65189	655,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3061	383	12	2025	16392	PAP02	PAP	0027312493	1	3	17/12/2025 18:00:00	17/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	15765	59,00		
3062	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027331491	1	3	17/12/2025 18:01:41	18/12/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	22757	40,33	Ch. Fusível	Base Fusível
3063	383	12	2025	13044	IBS06	IBS	0027331507	1	3	17/12/2025 18:03:11	18/12/2025 10:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35506	33,45	Trafo BT	
3064	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027331513	1	3	17/12/2025 18:03:15	17/12/2025 22:46:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	29284	94,47	Trafo BT	
3065	383	12	2025	13066	PAR06	PAR	BA03358580	1	3	17/12/2025 18:04:13	18/12/2025 00:37:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	427	69428	2.796,97	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3066	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027331557	1	3	17/12/2025 18:04:27	17/12/2025 23:58:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	191	16964	1.126,00	Chave Faca	Chave Unipolar
3067	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027331593	1	3	17/12/2025 18:06:10	18/12/2025 10:58:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	16,87	Trafo BT	
3068	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 18:20:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1936	29284	449,04	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3069	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 18:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	29284	10,80	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3070	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 18:25:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	1,23	Religador	Religadora Automática
3071	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 18:20:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	353	29284	81,88	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3072	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 18:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	29284	65,08	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3073	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 20:08:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29284	18,30	Ch. Fusível	Base Fusível
3074	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 21:13:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	29284	81,07	TRAMO_MT	Jumper
3075	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 21:57:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	15,35	Chave Faca	Chave Unipolar
3076	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 18:06:44	17/12/2025 21:57:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	29284	92,13	Chave Faca	Chave Unipolar
3077	383	12	2025	13041	GXD12	GXD	0027331601	1	3	17/12/2025 18:06:45	18/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	191	52844	1.602,01	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3078	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027331613	1	3	17/12/2025 18:07:20	17/12/2025 23:45:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	69	23022	388,39	Ch. Fusível	Base Fusível
3079	383	12	2025	16393	BRL01	BRL	0027331613	1	3	17/12/2025 18:07:20	17/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	23022	314,11	Ch. Fusível	Base Fusível
3080	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 18:07:46	17/12/2025 18:50:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	2602	64,91	Religador	Religadora Automática
3081	383	12	2025	17187	VIV02	VIV	0027331625	1	3	17/12/2025 18:08:32	18/12/2025 08:55:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32980	29,55	Trafo BT	
3082	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027331675	1	3	17/12/2025 18:08:42	18/12/2025 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	32784	25,09	Ch. Fusível	Base Fusível
3083	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	BA03358650	1	3	17/12/2025 18:10:03	17/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	21507	81,55	Ch. Fusível	Base Fusível
3084	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027319031	1	3	17/12/2025 18:10:55	17/12/2025 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	41705	6,76		
3085	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027331669	1	3	17/12/2025 18:11:20	18/12/2025 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23487	64,06	Ch. Fusível	Base Fusível
3086	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027331669	1	3	17/12/2025 18:11:20	18/12/2025 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23487	39,43	Ch. Fusível	Base Fusível
3087	383	12	2025	13066	NPA05	NPA	0027331649	1	3	17/12/2025 18:11:20	18/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	69428	695,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3088	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027331659	1	3	17/12/2025 18:11:53	18/12/2025 00:43:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	6,53	Trafo BT	
3089	383	12	2025	17188	ARS01	ARS	0027331687	1	3	17/12/2025 18:13:08	17/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34030	10,34	Trafo BT	
3090	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	0027331715	1	3	17/12/2025 18:14:44	19/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	86,51	Trafo BT	
3091	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027331733	1	3	17/12/2025 18:16:04	19/12/2025 10:26:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	40,17	Trafo BT	
3092	383	12	2025	13055	MBU02	MBU	0027335159	1	3	17/12/2025 18:17:08	18/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	17445	75,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3093	383	12	2025	13068	PIN05	PIN	0027356507	1	3	17/12/2025 18:17:32	18/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	45314	114,16	Trafo BT	
3094	383	12	2025	17187	ROL02	ROL	0027331761	1	3	17/12/2025 18:17:49	18/12/2025 11:27:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32980	17,16	Trafo BT	
3095	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027331767	1	3	17/12/2025 18:18:02	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	26703	94,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3096	383	12	2025	17209	MPA02	MPA	BA03358594	1	3	17/12/2025 18:18:23	17/12/2025 18:21:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1166	27618	68,66	Religador	Religadora Automática
3097	383	12	2025	17209	MPA02	MPA	BA03358594	1	3	17/12/2025 18:18:23	17/12/2025 20:15:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	337	27618	659,77	Religador	Religadora Automática
3098	383	12	2025	13046	INO07	INO	0027331835	1	3	17/12/2025 18:18:29	18/12/2025 10:59:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54375	50,04	Trafo BT	
3099	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027331943	1	3	17/12/2025 18:19:09	18/12/2025 14:07:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	19,80	Trafo BT	
3100	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027331953	1	3	17/12/2025 18:19:50	18/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	47293	554,36	Ch. Fusível	Base Fusível
3101	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	BA03358650	1	3	17/12/2025 18:20:00	17/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	21507	2,08		
3102	383	12	2025	13068	PIN01	PIN	0027326047	1	3	17/12/2025 18:20:18	17/12/2025 18:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	45314	3,61		
3103	383	12	2025	13031	CEL03	CEL	0027331965	1	3	17/12/2025 18:20:48	19/12/2025 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	75	45576	2.474,00	Trafo BT	
3104	383	12	2025	13079	SCS10	SCS	0027331973	1	3	17/12/2025 18:21:17	19/12/2025 08:22:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34425	38,02	Trafo BT	
3105	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	027332001	1	3	17/12/2025 18:22:05	18/12/2025 01:00:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	22414	53,13	Ch. Fusível	Base Fusível
3106	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027331991	1	3	17/12/2025 18:22:16	18/12/2025 03:17:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	150	35595	1.337,25	Trafo BT	
3107	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027336095	1	3	17/12/2025 18:22:16	18/12/2025 18:09:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	150	35595	3.567,96	Trafo BT	
3108	383	12	2025	17184	SAF02	SAF	027332021	1	3	17/12/2025 18:24:08	18/12/2025 09:12:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24480	29,63	Trafo BT	
3109	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 18:47:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1457	29284	526,14	Religador	Religadora Automática
3110	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 18:48:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	477	29284	178,88	Religador	Religadora Automática
3111	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 19:25:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	546	29284	543,12	Religador	Religadora Automática
3112	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 21:27:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	29284	235,63	Religador	Religadora Automática
3113	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 22:18:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	3,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3114	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 22:19:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	3,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3115	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 22:37:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	4,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3116	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 22:40:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	12,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3117	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 23:25:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	29284	274,40	Ch. Fusível	Base Fusível
3118	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	17/12/2025 23:25:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	9,99	Ch. Fusível	Base Fusível
3119	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	18/12/2025 16:12:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	43,53	Chave Faca	Chave Unipolar
3120	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 18:26:04	18/12/2025 16:13:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	21,79	Ch. Fusível	Base Fusível
3121	383	12	2025	13067	PRM02	PRM	027335947	1	3	17/12/2025 18:26:51	18/12/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	89	15565	1.783,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3122	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	027332075	1	3	17/12/2025 18:27:16	18/12/2025 05:37:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	11,17	Trafo BT	
3123	383	12	2025	13046	INO05	INO	BA03358530	1	3	17/12/2025 18:28:57	17/12/2025 20:39:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	257	54375	558,12	Chave Faca	Chave Unipolar
3124	383	12	2025	13046	INO05	INO	BA03358530	1	3	17/12/2025 18:28:57	18/12/2025 03:25:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	54375	1.010,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3125	383	12	2025	13031	CEL04	CEL	027318737	1	3	17/12/2025 18:30:00	17/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	45576	12,50		
3126	383	12	2025	13056	MAC03	MAC	027324527	1	3	17/12/2025 18:30:00	17/12/2025 18:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	81	55307	28,80		
3127	383	12	2025	13046	INO05	INO	BA03358530	1	3	17/12/2025 18:30:11	17/12/2025 19:06:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	556	54375	337,62	Religador	Religadora Automática
3128	383	12	2025	17184	SAF01	SAF	027332129	1	3	17/12/2025 18:30:25	17/12/2025 21:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	24480	52,42	Ch. Fusível	Base Fusível
3129	383	12	2025	13056	MAC07	MAC	027347335	1	3	17/12/2025 18:30:46	19/12/2025 07:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	36,85	Trafo BT	
3130	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	027332145	1	3	17/12/2025 18:30:58	18/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	22651	634,22	Ch. Fusível	Base Fusível
3131	383	12	2025	13098	VPA02	VPA	027332153	1	3	17/12/2025 18:31:03	18/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	28083	89,84	Ch. Fusível	Base Fusível
3132	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	027332155	1	3	17/12/2025 18:31:12	18/12/2025 14:18:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	19,79	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3133	383	12	2025	16394	CESP01	CESP	0027332163	1	3	17/12/2025 18:31:22	19/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	63705	439,30	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3134	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027332185	1	3	17/12/2025 18:33:09	18/12/2025 12:48:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	18,26	Trafo BT	
3135	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357542	1	3	17/12/2025 18:33:52	17/12/2025 20:33:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	335	2602	670,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3136	383	12	2025	13066	PAR12	PAR	0027332191	1	3	17/12/2025 18:34:01	18/12/2025 08:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	69428	27,67	Trafo BT	
3137	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027332199	1	3	17/12/2025 18:34:43	19/12/2025 03:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	66,28	Trafo BT	
3138	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027332205	1	3	17/12/2025 18:35:03	17/12/2025 23:23:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,81	Trafo BT	
3139	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027332211	1	3	17/12/2025 18:35:25	18/12/2025 15:29:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	498	41705	10.411,24	Chave Faca	Chave Unipolar
3140	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027332211	1	3	17/12/2025 18:35:25	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	108	41705	2.528,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3141	383	12	2025	13080	ITC03	ITC	0027332215	1	3	17/12/2025 18:35:31	17/12/2025 20:15:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56108	4,98	Trafo BT	
3142	383	12	2025	13082	SLR02	SLR	BA03357860	1	3	17/12/2025 18:35:41	17/12/2025 18:50:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	588	29097	142,75	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3143	383	12	2025	13037	GAB06	GAB	0027333137	1	3	17/12/2025 18:37:09	17/12/2025 23:30:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	65189	136,89	Trafo BT	
3144	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027332253	1	3	17/12/2025 18:38:26	18/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	20,69	Trafo BT	
3145	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027332255	1	3	17/12/2025 18:38:27	18/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	54493	163,45	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3146	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027332261	1	3	17/12/2025 18:38:41	17/12/2025 23:15:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	20495	60,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3147	383	12	2025	16394	LIB02	LIB	0027332277	1	3	17/12/2025 18:39:41	18/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	20,59	Trafo BT	
3148	383	12	2025	13015	ALC10	ALC	0027332287	1	3	17/12/2025 18:40:15	17/12/2025 22:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	58864	187,05	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3149	383	12	2025	16392	CDM03	CDM	0027336955	1	3	17/12/2025 18:41:33	19/12/2025 04:00:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	15765	133,28	Trafo BT	
3150	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027332317	1	3	17/12/2025 18:41:39	17/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	22978	95,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3151	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 18:41:41	17/12/2025 19:18:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	22978	35,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3152	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027332325	1	3	17/12/2025 18:41:53	18/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22651	18,22	Trafo BT	
3153	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03358622	1	3	17/12/2025 18:42:05	18/12/2025 01:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	23487	679,65	Religador	Religadora Automática
3154	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03358622	1	3	17/12/2025 18:42:05	18/12/2025 04:14:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	191	23487	1.822,09	Religador	Religadora Automática
3155	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03358622	1	3	17/12/2025 18:42:05	18/12/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	23487	200,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3156	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027332329	1	3	17/12/2025 18:42:16	18/12/2025 17:11:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	22,48	Trafo BT	
3157	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 18:42:18	17/12/2025 18:51:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	688	22978	108,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3158	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358624	1	3	17/12/2025 18:43:19	18/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	6808	91,11	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3159	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027329363	1	3	17/12/2025 18:43:23	18/12/2025 00:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	10037	17,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3160	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027332429	1	3	17/12/2025 18:44:04	17/12/2025 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15112	5,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3161	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027332359	1	3	17/12/2025 18:44:21	18/12/2025 12:57:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	21507	109,29	Trafo BT	
3162	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027332369	1	3	17/12/2025 18:44:51	18/12/2025 00:10:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	43083	358,42	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3163	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027332375	1	3	17/12/2025 18:44:54	17/12/2025 22:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	25976	20,79	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3164	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027332379	1	3	17/12/2025 18:45:10	18/12/2025 11:05:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	16,34	Trafo BT	
3165	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027332389	1	3	17/12/2025 18:45:35	18/12/2025 00:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	141	60685	818,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3166	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027332399	1	3	17/12/2025 18:46:23	18/12/2025 10:35:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	15,82	Trafo BT	
3167	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027332401	1	3	17/12/2025 18:46:30	18/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	21,39	Trafo BT	
3168	383	12	2025	13064	PAL02	PAL	0027332413	1	3	17/12/2025 18:47:31	18/12/2025 17:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	40506	432,72	Trafo BT	
3169	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027340339	1	3	17/12/2025 18:47:35	18/12/2025 23:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	28,47	Trafo BT	
3170	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027332417	1	3	17/12/2025 18:47:35	18/12/2025 14:58:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	20,18	Trafo BT	
3171	383	12	2025	13086	SPT06	SPT	0027332461	1	3	17/12/2025 18:49:59	18/12/2025 09:18:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48029	14,47	Trafo BT	
3172	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03358494	1	3	17/12/2025 18:50:06	17/12/2025 19:57:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	11915	83,68	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3173	383	12	2025	13032	CMB01	CMB	BA03358494	1	3	17/12/2025 18:50:06	18/12/2025 17:35:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	11915	728,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3174	383	12	2025	13032	CMB02	CMB	BA03358494	1	3	17/12/2025 18:50:06	17/12/2025 19:57:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	11915	10,18	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3175	383	12	2025	17209	MPA16	MPA	0027332479	1	3	17/12/2025 18:51:39	18/12/2025 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27618	15,69	Trafo BT	
3176	383	12	2025	13058	MAR04	MAR	0027329813	1	3	17/12/2025 18:53:33	17/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	60685	59,11		
3177	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027332525	1	3	17/12/2025 18:54:57	18/12/2025 13:02:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	18,13	Trafo BT	
3178	383	12	2025	13074	RBN01	RBN	0027332539	1	3	17/12/2025 18:55:41	17/12/2025 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	19645	851,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3179	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027332553	1	3	17/12/2025 18:56:50	18/12/2025 10:47:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	25976	63,35	Trafo BT	
3180	383	12	2025	13070	PDR05	PDR	0027332563	1	3	17/12/2025 18:57:30	18/12/2025 22:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34448	27,49	Trafo BT	
3181	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027332567	1	3	17/12/2025 18:57:51	18/12/2025 10:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54493	15,94	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3182	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027328155	1	3	17/12/2025 18:59:08	18/12/2025 04:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	23487	745,26	Chave Faca	Chave Unipolar
3183	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03358828	1	3	17/12/2025 19:00:41	18/12/2025 00:55:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	63705	136,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3184	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027332605	1	3	17/12/2025 19:01:16	18/12/2025 01:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	22978	13,65	Trafo BT	
3185	383	12	2025	13080	MIR02	MIR	0027327339	1	3	17/12/2025 19:05:00	17/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	56108	4,25		
3186	383	12	2025	13056	MAC05	MAC	0027332645	1	3	17/12/2025 19:05:26	18/12/2025 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55307	15,24	Trafo BT	
3187	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027332655	1	3	17/12/2025 19:05:48	18/12/2025 17:04:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	21,97	Trafo BT	
3188	383	12	2025	13050	ITB03	ITB	0027332683	1	3	17/12/2025 19:07:57	18/12/2025 12:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	20700	880,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3189	383	12	2025	13032	CMB03	CMB	0027332685	1	3	17/12/2025 19:08:02	17/12/2025 21:01:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11915	1,89	Trafo BT	
3190	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027332701	1	3	17/12/2025 19:08:53	18/12/2025 10:00:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	14,87	Trafo BT	
3191	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027332707	1	3	17/12/2025 19:09:32	18/12/2025 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	12,85	Trafo BT	
3192	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	BA03358416	1	3	17/12/2025 19:09:32	17/12/2025 19:17:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	688	22978	96,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3193	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	BA03358612	1	3	17/12/2025 19:11:00	17/12/2025 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	41705	25,67	TRAMO_MT	Jumper
3194	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027332739	1	3	17/12/2025 19:12:13	18/12/2025 07:02:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	54375	627,24	Trafo BT	
3195	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027332815	1	3	17/12/2025 19:13:24	18/12/2025 09:00:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	21507	13,78	Chave Faca	Chave Unipolar
3196	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027332751	1	3	17/12/2025 19:13:26	18/12/2025 15:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	40,15	Trafo BT	
3197	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027332763	1	3	17/12/2025 19:13:52	17/12/2025 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	23487	254,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3198	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027336083	1	3	17/12/2025 19:14:36	19/12/2025 08:45:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	37,51	Trafo BT	
3199	383	12	2025	13070	PDR02	PDR	DT27617793	1	3	17/12/2025 19:17:25	18/12/2025 11:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	427	34448	6.977,89	Chave Faca	Chave Unipolar
3200	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027332835	1	3	17/12/2025 19:19:51	18/12/2025 16:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	21,37	Trafo BT	
3201	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027332863	1	3	17/12/2025 19:20:47	18/12/2025 04:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	40890	61,86	Trafo BT	
3202	383	12	2025	13053	ITI04	ITI	0027332893	1	3	17/12/2025 19:21:00	17/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	3,32	Trafo BT	
3203	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027332877	1	3	17/12/2025 19:21:25	18/12/2025 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	56298	74,91	Trafo BT	
3204	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027332885	1	3	17/12/2025 19:21:37	17/12/2025 23:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	9,25	Trafo BT	
3205	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027332887	1	3	17/12/2025 19:21:37	17/12/2025 21:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38035	10,29	Trafo BT	
3206	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027332895	1	3	17/12/2025 19:21:53	18/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	29284	605,67	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3207	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357642	1	3	17/12/2025 19:22:19	17/12/2025 21:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	12777	7,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3208	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027328355	1	3	17/12/2025 19:24:26	17/12/2025 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	188	20495	236,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3209	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 19:24:34	17/12/2025 22:28:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	2602	420,32	Religador	Religadora Automática
3210	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	BA03357578	1	3	17/12/2025 19:24:34	19/12/2025 16:11:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	2602	1.656,74	Religador	Religadora Automática
3211	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027325963	1	3	17/12/2025 19:25:14	18/12/2025 19:21:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	124	29749	2.967,63	Chave Faca	Chave Unipolar
3212	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	BA03358646	1	3	17/12/2025 19:25:30	17/12/2025 19:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	867	48029	46,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3213	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027332961	1	3	17/12/2025 19:26:49	18/12/2025 03:40:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	54493	106,90	Trafo BT	
3214	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027332975	1	3	17/12/2025 19:27:22	18/12/2025 11:39:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	32,41	Trafo BT	
3215	383	12	2025	13042	ICA12	ICA	0027332991	1	3	17/12/2025 19:29:26	18/12/2025 15:40:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	45691	1.513,23	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3216	383	12	2025	16393	BJD03	BJD	0027328547	1	3	17/12/2025 19:30:00	17/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23022	1,00		
3217	383	12	2025	17184	SAF03	SAF	0027334139	1	3	17/12/2025 19:30:05	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	24480	1.239,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3218	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027333029	1	3	17/12/2025 19:32:07	18/12/2025 17:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22978	67,09	Trafo BT	
3219	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	BA03358646	1	3	17/12/2025 19:33:10	17/12/2025 20:18:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	353	48029	267,69	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3220	383	12	2025	13042	ICA05	ICA	0027333101	1	3	17/12/2025 19:37:13	17/12/2025 22:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	45691	37,52	Trafo BT	
3221	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027333119	1	3	17/12/2025 19:38:16	18/12/2025 16:00:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	20,36	Trafo BT	
3222	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027333125	1	3	17/12/2025 19:38:54	18/12/2025 15:03:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	60685	38,81	Trafo BT	
3223	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027333149	1	3	17/12/2025 19:40:17	18/12/2025 17:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	22,02	Trafo BT	
3224	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027333155	1	3	17/12/2025 19:41:31	19/12/2025 10:50:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	39,15	Trafo BT	
3225	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027333175	1	3	17/12/2025 19:44:02	17/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	41705	105,45	Trafo BT	
3226	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027333185	1	3	17/12/2025 19:44:46	17/12/2025 23:05:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	90147	153,97	Trafo BT	
3227	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027333191	1	3	17/12/2025 19:45:02	18/12/2025 13:08:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	17,39	Trafo BT	
3228	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027333193	1	3	17/12/2025 19:45:06	17/12/2025 22:22:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22757	55,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3229	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027333211	1	3	17/12/2025 19:46:52	18/12/2025 14:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	19,11	Trafo BT	
3230	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027333215	1	3	17/12/2025 19:46:58	18/12/2025 00:29:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	22757	127,30	Trafo BT	
3231	383	12	2025	16393	BJD04	BJD	0027333219	1	3	17/12/2025 19:47:14	17/12/2025 22:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	11	23022	33,69	Trafo BT	
3232	383	12	2025	13093	VDP08	VDP	0027333229	1	3	17/12/2025 19:47:45	18/12/2025 09:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	50171	28,21	Trafo BT	
3233	383	12	2025	13042	ICA09	ICA	0027336431	1	3	17/12/2025 19:49:28	18/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	45691	1.141,74	Trafo BT	
3234	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027333251	1	3	17/12/2025 19:49:40	18/12/2025 13:56:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	18,12	Trafo BT	
3235	383	12	2025	13058	MAR08	MAR	0027333263	1	3	17/12/2025 19:51:10	18/12/2025 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	60685	328,19	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3236	383	12	2025	16388	CAB03	CAB	0027331557	1	3	17/12/2025 19:52:42	17/12/2025 23:58:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	118	16964	482,75	Chave Faca	Chave Unipolar
3237	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027333287	1	3	17/12/2025 19:53:39	17/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22651	4,42	Trafo BT	
3238	383	12	2025	17184	CAM01	CAM	0027333315	1	3	17/12/2025 19:55:27	17/12/2025 22:25:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24480	2,51	Trafo BT	
3239	383	12	2025	16389	NSA04	NSA	0027333333	1	3	17/12/2025 19:56:52	18/12/2025 11:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30376	15,92	Trafo BT	
3240	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027333415	1	3	17/12/2025 19:58:55	18/12/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	72	22651	925,30	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3241	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027333371	1	3	17/12/2025 20:00:18	18/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	33,99	Trafo BT	
3242	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027333395	1	3	17/12/2025 20:02:11	18/12/2025 16:07:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	40,17	Trafo BT	
3243	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027333397	1	3	17/12/2025 20:02:22	18/12/2025 02:55:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	6,88	Trafo BT	
3244	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027333429	1	3	17/12/2025 20:04:01	18/12/2025 15:22:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	29284	135,17	Trafo BT	
3245	383	12	2025	13086	SPT08	SPT	0027333447	1	3	17/12/2025 20:05:31	18/12/2025 19:57:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	48029	23,87	Trafo BT	
3246	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027333451	1	3	17/12/2025 20:05:49	19/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	23487	2.308,96	Trafo BT	
3247	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027333489	1	3	17/12/2025 20:09:16	19/12/2025 11:22:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	39,22	Trafo BT	
3248	383	12	2025	13068	PIN05	PIN	DT27689341	1	3	17/12/2025 20:09:55	17/12/2025 21:54:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	723	45314	1.260,83	Religador	Religadora Automática
3249	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027327231	1	3	17/12/2025 20:15:15	17/12/2025 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	58068	1,00		
3250	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027333573	1	3	17/12/2025 20:16:05	18/12/2025 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	14,25	Trafo BT	
3251	383	12	2025	13069	POT01	POT	BA03358688	1	3	17/12/2025 20:16:34	17/12/2025 20:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1427	25976	268,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3252	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03358688	1	3	17/12/2025 20:16:34	17/12/2025 20:25:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	945	25976	145,95	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3253	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03358688	1	3	17/12/2025 20:16:34	17/12/2025 20:26:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	864	25976	144,96	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3254	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03358688	1	3	17/12/2025 20:16:34	17/12/2025 20:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4110	25976	774,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3255	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027333581	1	3	17/12/2025 20:16:51	19/12/2025 12:22:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	80,19	Trafo BT	
3256	383	12	2025	13042	ICA09	ICA	BA03358682	1	3	17/12/2025 20:19:43	17/12/2025 20:35:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	45691	73,52	Religador	Religadora Automática
3257	383	12	2025	13042	ICA09	ICA	BA03358682	1	3	17/12/2025 20:19:43	18/12/2025 01:22:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	866	45691	4.377,15	Religador	Religadora Automática
3258	383	12	2025	13042	ICA13	ICA	BA03358682	1	3	17/12/2025 20:19:43	17/12/2025 20:35:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1114	45691	284,38	Religador	Religadora Automática
3259	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027333637	1	3	17/12/2025 20:21:59	18/12/2025 07:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	23487	150,15	Chave Faca	Chave Unipolar
3260	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027333639	1	3	17/12/2025 20:22:48	18/12/2025 04:38:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	185	12777	1.529,85	Ch. Fusível	Base Fusível
3261	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	027335701	1	3	17/12/2025 20:24:19	18/12/2025 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	35595	777,36	Ch. Fusível	Base Fusível
3262	383	12	2025	13050	ITB02	ITB	0027333665	1	3	17/12/2025 20:25:26	18/12/2025 04:48:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	20700	125,66	Trafo BT	
3263	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027333677	1	3	17/12/2025 20:26:05	18/12/2025 09:47:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	10930	80,19	Trafo BT	
3264	383	12	2025	13046	INO03	INO	0027333751	1	3	17/12/2025 20:30:45	18/12/2025 11:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54375	15,23	Trafo BT	
3265	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027334011	1	3	17/12/2025 20:33:39	18/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	12777	69,70	Trafo BT	
3266	383	12	2025	13069	BCL02	BCL	0027333825	1	3	17/12/2025 20:37:49	18/12/2025 19:11:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	45,12	Trafo BT	
3267	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027333833	1	3	17/12/2025 20:38:39	18/12/2025 11:28:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	14,84	Trafo BT	
3268	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027333871	1	3	17/12/2025 20:43:30	18/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54032	103,65	Trafo BT	
3269	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027333883	1	3	17/12/2025 20:45:30	18/12/2025 21:51:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	25,09	Trafo BT	
3270	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	17/12/2025 20:45:58	17/12/2025 22:06:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	921	56298	1.234,91	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3271	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	17/12/2025 20:45:58	17/12/2025 22:57:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	56298	321,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3272	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	17/12/2025 20:45:58	18/12/2025 01:21:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	56298	22,99	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3273	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	17/12/2025 20:45:58	18/12/2025 01:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	56298	19,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3274	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	17/12/2025 20:45:58	18/12/2025 06:05:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	491	56298	4.576,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3275	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	17/12/2025 20:45:58	18/12/2025 09:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	56298	38,34	Ch. Fusível	Base Fusível
3276	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 20:47:20	17/12/2025 20:54:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	29284	25,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3277	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	0027333971	1	3	17/12/2025 20:56:08	18/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	25133	120,52	Trafo BT	
3278	383	12	2025	16394	RSD02	RSD	0027333999	1	3	17/12/2025 20:57:07	18/12/2025 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	63705	13,80	TRAMO_MT	Jumper
3279	383	12	2025	16391	NVS02	NVS	BA03358994	1	3	17/12/2025 20:57:08	18/12/2025 12:26:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25133	15,50	TRAMO_MT	Jumper
3280	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027333979	1	3	17/12/2025 20:57:13	18/12/2025 22:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	12777	153,98	Trafo BT	
3281	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	027334087	1	3	17/12/2025 20:58:49	17/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	1,56	Trafo BT	
3282	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 20:59:46	18/12/2025 01:50:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	154	29284	745,23	Chave Faca	Chave Unipolar
3283	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	17/12/2025 20:59:46	18/12/2025 16:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	29284	1.437,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3284	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03358828	1	3	17/12/2025 21:00:49	18/12/2025 00:55:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	63705	54,85		
3285	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027334037	1	3	17/12/2025 21:01:22	18/12/2025 11:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	28,35	Trafo BT	
3286	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027334043	1	3	17/12/2025 21:01:34	18/12/2025 10:36:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	13,58	Trafo BT	
3287	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027334059	1	3	17/12/2025 21:03:21	18/12/2025 15:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	36,36	Trafo BT	
3288	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027334093	1	3	17/12/2025 21:07:03	19/12/2025 07:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43083	69,26	Trafo BT	
3289	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027334099	1	3	17/12/2025 21:08:09	18/12/2025 01:06:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,97	Trafo BT	
3290	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027334105	1	3	17/12/2025 21:08:17	18/12/2025 09:17:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	12,15	Trafo BT	
3291	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	0027334125	1	3	17/12/2025 21:09:21	18/12/2025 09:38:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52844	24,98	Trafo BT	
3292	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027334133	1	3	17/12/2025 21:10:26	18/12/2025 05:15:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35595	40,44	Trafo BT	
3293	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03358918	1	3	17/12/2025 21:12:54	18/12/2025 14:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22651	51,45	Ch. Fusível	Base Fusível
3294	383	12	2025	13041	13P	GXD	0027334161	1	3	17/12/2025 21:13:43	19/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52844	39,57	Trafo BT	
3295	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027334165	1	3	17/12/2025 21:14:01	19/12/2025 11:55:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22651	270,80	Trafo BT	
3296	383	12	2025	13090	TER02	TER	0027334173	1	3	17/12/2025 21:15:02	19/12/2025 11:02:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	37,79	Trafo BT	
3297	383	12	2025	13069	BCL02	BCL	0027334207	1	3	17/12/2025 21:19:01	18/12/2025 18:40:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	21,36	Trafo BT	
3298	383	12	2025	13041	GXD04	GXD	DT27618257	1	3	17/12/2025 21:20:53	18/12/2025 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	52844	1.032,54	Ch. Fusível	Base Fusível
3299	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027334241	1	3	17/12/2025 21:22:14	18/12/2025 08:57:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	11,58	Trafo BT	
3300	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	DT27334289	1	3	17/12/2025 21:27:00	17/12/2025 23:59:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,54	Trafo BT	
3301	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027334293	1	3	17/12/2025 21:28:48	18/12/2025 15:47:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	18,32	Trafo BT	
3302	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027334295	1	3	17/12/2025 21:29:52	18/12/2025 15:12:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	17,70	Trafo BT	
3303	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027330421	1	3	17/12/2025 21:32:57	17/12/2025 22:54:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	25976	10,88		
3304	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	027332763	1	3	17/12/2025 21:35:52	17/12/2025 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23487	2,46		
3305	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027332375	1	3	17/12/2025 21:39:54	17/12/2025 22:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	25976	0,55		
3306	383	12	2025	13041	GXD01	GXD	0027334347	1	3	17/12/2025 21:41:04	18/12/2025 08:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	52844	692,93	Ch. Fusível	Base Fusível
3307	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027328763	1	3	17/12/2025 21:41:18	17/12/2025 22:02:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	29284	33,49		
3308	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027334373	1	3	17/12/2025 21:45:04	18/12/2025 10:27:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	12777	203,38	Ch. Fusível	Base Fusível
3309	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027334373	1	3	17/12/2025 21:45:04	18/12/2025 19:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	12777	236,30	Ch. Fusível	Base Fusível
3310	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027334433	1	3	17/12/2025 21:54:51	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	32784	130,86	Trafo BT	
3311	383	12	2025	17188	ARS06	ARS	0027334455	1	3	17/12/2025 21:56:54	18/12/2025 07:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	34030	157,36	Trafo BT	
3312	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027334477	1	3	17/12/2025 21:58:43	18/12/2025 11:53:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	27,82	Trafo BT	
3313	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027334485	1	3	17/12/2025 21:59:37	19/12/2025 08:35:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	34,60	Trafo BT	
3314	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027334503	1	3	17/12/2025 22:01:50	18/12/2025 02:51:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,83	Trafo BT	
3315	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027332317	1	3	17/12/2025 22:02:00	17/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	22978	0,93		
3316	383	12	2025	13084	ACU111	ACU	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	17/12/2025 22:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	20495	3,00	Religador	Religadora Automática
3317	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	17/12/2025 22:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	666	20495	222,00	Religador	Religadora Automática
3318	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	18/12/2025 01:26:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1224	20495	4.134,06	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3319	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	18/12/2025 01:26:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1420	20495	4.796,05	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3320	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	18/12/2025 01:45:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	20495	326,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3321	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	17/12/2025 22:21:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	277	20495	82,10	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3322	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	17/12/2025 22:24:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	366	20495	125,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3323	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	17/12/2025 22:36:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	634	20495	344,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3324	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	18/12/2025 03:06:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	20495	312,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3325	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	BA03358736	1	3	17/12/2025 22:03:33	17/12/2025 22:36:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	527	20495	286,04	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3326	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	027332205	1	3	17/12/2025 22:10:00	17/12/2025 23:23:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	10930	43,09		
3327	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027334577	1	3	17/12/2025 22:13:50	18/12/2025 10:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	25976	12,44	TRAMO_MT	Jumper
3328	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03358722	1	3	17/12/2025 22:15:19	17/12/2025 23:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	295	12777	322,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3329	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03358722	1	3	17/12/2025 22:15:19	18/12/2025 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	12777	808,38	Religador	Religadora Automática
3330	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03358722	1	3	17/12/2025 22:15:19	18/12/2025 15:27:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	231	12777	3.973,91	Religador	Religadora Automática
3331	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027334585	1	3	17/12/2025 22:16:26	18/12/2025 03:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	10,55	Trafo BT	
3332	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03358740	1	3	17/12/2025 22:20:28	18/12/2025 04:18:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	818	40506	4.877,55	Religador	Religadora Automática
3333	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	17/12/2025 22:34:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	937	43083	203,28	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3334	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	17/12/2025 22:34:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1581	43083	342,99	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3335	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	17/12/2025 22:39:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1367	43083	408,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3336	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	17/12/2025 22:39:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2022	43083	604,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3337	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	17/12/2025 22:44:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	43083	0,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3338	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	18/12/2025 00:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	43083	148,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3339	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	18/12/2025 02:15:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	43083	803,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3340	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	18/12/2025 02:18:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	225	43083	888,06	Ch. Fusível	Base Fusível
3341	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03357620	1	3	17/12/2025 22:21:14	17/12/2025 22:34:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4011	12777	870,16	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3342	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027334625	1	3	17/12/2025 22:23:36	18/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	43083	1.360,97	Ch. Fusível	Base Fusível
3343	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027334641	1	3	17/12/2025 22:25:15	18/12/2025 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	68634	158,77	Ch. Fusível	Base Fusível
3344	383	12	2025	13069	POT05	POT	BA03358674	1	3	17/12/2025 22:32:47	17/12/2025 23:08:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1901	25976	1.132,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3345	383	12	2025	13069	POT05	POT	BA03358674	1	3	17/12/2025 22:32:47	18/12/2025 00:17:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	25976	165,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3346	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027330327	1	3	17/12/2025 22:39:35	17/12/2025 22:47:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	39761	0,67		
3347	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	17/12/2025 22:40:55	17/12/2025 23:25:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	1,48	Ch. Fusível	Base Fusível
3348	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027334743	1	3	17/12/2025 22:46:12	18/12/2025 09:33:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	10,79	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3349	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358758	1	3	17/12/2025 22:47:17	18/12/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	47293	5,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3350	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027334755	1	3	17/12/2025 22:48:47	18/12/2025 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	26,21	Trafo BT	
3351	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	BA03358040	1	3	17/12/2025 22:50:10	18/12/2025 01:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	6808	10,46	Ch. Fusível	Base Fusível
3352	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:09:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	431	56298	139,12	Religador	Religadora Automática
3353	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:09:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	787	56298	254,03	Religador	Religadora Automática
3354	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	405	56298	135,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3355	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:11:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	56298	56,67	Religador	Religadora Automática
3356	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:11:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	577	56298	205,48	Religador	Religadora Automática
3357	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1529	56298	574,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3358	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:13:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	56298	21,80	Religador	Religadora Automática
3359	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 22:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	56298	7,41	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3360	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 22:55:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1912	56298	167,30	Religador	Religadora Automática
3361	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:08:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	163	56298	50,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3362	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:09:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	631	56298	196,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3363	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 22:50:21	17/12/2025 23:11:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	921	56298	327,98	Religador	Religadora Automática
3364	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03358762	1	3	17/12/2025 22:55:17	18/12/2025 00:11:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	29284	30,31	Religador	Religadora Automática
3365	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03358762	1	3	17/12/2025 22:55:17	18/12/2025 00:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	29284	53,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3366	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03358762	1	3	17/12/2025 22:55:17	18/12/2025 00:45:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	5,51	Ch. Fusível	Base Fusível
3367	383	12	2025	13016	ANG03	ANG	0027334815	1	3	17/12/2025 23:02:06	19/12/2025 07:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	32,73	Trafo BT	
3368	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027334851	1	3	17/12/2025 23:09:31	18/12/2025 02:05:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26703	8,79	Trafo BT	
3369	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027334857	1	3	17/12/2025 23:10:30	18/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	79	25976	657,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3370	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358200	1	3	17/12/2025 23:13:46	17/12/2025 23:31:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	41705	22,77	Religador	Religadora Automática
3371	383	12	2025	13069	SJB02	SJB	0027334871	1	3	17/12/2025 23:14:24	18/12/2025 08:23:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	18,29	Trafo BT	
3372	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358748	1	3	17/12/2025 23:14:53	17/12/2025 23:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	921	56298	304,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3373	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027334887	1	3	17/12/2025 23:19:08	18/12/2025 03:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	426	25976	1.715,83	Religador	Religadora Automática
3374	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027330807	1	3	17/12/2025 23:19:51	17/12/2025 23:55:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	39761	10,21		
3375	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03358758	1	3	17/12/2025 23:20:00	18/12/2025 00:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	47293	9,92		
3376	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027334917	1	3	17/12/2025 23:28:32	18/12/2025 11:10:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	11,70	Trafo BT	
3377	383	12	2025	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	0027334957	1	3	17/12/2025 23:41:18	18/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	12777	173,74	Trafo BT	
3378	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027334961	1	3	17/12/2025 23:42:38	18/12/2025 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	6,37	Trafo BT	
3379	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	DT27334289	1	3	17/12/2025 23:46:00	17/12/2025 23:59:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	38035	4,22		
3380	383	12	2025	13028	CAF03	CAF	0027334969	1	3	17/12/2025 23:48:55	18/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	54032	248,87	Ch. Fusível	Base Fusível
3381	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027334971	1	3	17/12/2025 23:49:04	19/12/2025 09:10:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	66,71	Trafo BT	
3382	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027335035	1	3	18/12/2025 00:06:02	18/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	39761	79,21	Trafo BT	
3383	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027335037	1	3	18/12/2025 00:08:36	18/12/2025 16:50:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	16,70	Trafo BT	
3384	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03358770	1	3	18/12/2025 00:11:19	18/12/2025 07:41:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	22414	1.013,55	Religador	Religadora Automática
3385	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	BA03358770	1	3	18/12/2025 00:11:19	18/12/2025 07:41:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	147	22414	1.103,64	Religador	Religadora Automática
3386	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027335071	1	3	18/12/2025 00:22:35	18/12/2025 13:47:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	24509	53,67	Trafo BT	
3387	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 00:31:44	18/12/2025 00:46:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	29284	6,48	Religador	Religadora Automática
3388	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 00:31:44	18/12/2025 00:46:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	29284	45,85	Religador	Religadora Automática
3389	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03358776	1	3	18/12/2025 00:33:56	18/12/2025 01:48:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	185	29284	230,58	Religador	Religadora Automática
3390	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03358776	1	3	18/12/2025 00:33:56	18/12/2025 03:23:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	29284	70,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3391	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	BA03358740	1	3	18/12/2025 00:34:17	18/12/2025 04:18:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	644	40506	2.403,73	Religador	Religadora Automática
3392	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027335101	1	3	18/12/2025 00:35:48	18/12/2025 14:20:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	13,74	Trafo BT	
3393	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03358704	1	3	18/12/2025 00:43:56	18/12/2025 01:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	56298	131,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3394	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027335191	1	3	18/12/2025 01:09:48	18/12/2025 17:46:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	49,85	Trafo BT	
3395	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027335209	1	3	18/12/2025 01:17:30	18/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	39761	464,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3396	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027335225	1	3	18/12/2025 01:25:18	18/12/2025 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	40506	76,61	Trafo BT	
3397	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03358622	1	3	18/12/2025 01:49:40	18/12/2025 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	23487	230,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3398	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027335269	1	3	18/12/2025 01:49:52	18/12/2025 07:44:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	5,91	Trafo BT	
3399	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03358722	1	3	18/12/2025 01:56:11	18/12/2025 11:37:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	12777	368,07	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3400	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03358722	1	3	18/12/2025 01:56:11	18/12/2025 11:37:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	295	12777	2.860,27	Chave Faca	Chave Unipolar
3401	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027335289	1	3	18/12/2025 02:02:55	18/12/2025 17:54:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	10028	1.331,66	Ch. Fusível	Base Fusível
3402	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 02:07:22	18/12/2025 03:23:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	1,28	Religador	Religadora Automática
3403	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 02:07:22	18/12/2025 03:23:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	29284	66,40	Religador	Religadora Automática
3404	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 02:07:22	18/12/2025 03:41:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	29284	287,45	Religador	Religadora Automática
3405	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027327681	1	3	18/12/2025 02:30:21	18/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22757	1,99		
3406	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027335319	1	3	18/12/2025 02:31:32	18/12/2025 08:48:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	90147	314,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3407	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027335319	1	3	18/12/2025 02:31:32	18/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	90147	236,09	Ch. Fusível	Base Fusível
3408	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027326243	1	3	18/12/2025 02:41:41	18/12/2025 03:08:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	40890	4,41		
3409	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027326243	1	3	18/12/2025 02:41:41	18/12/2025 03:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	40890	3,22		
3410	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027335375	1	3	18/12/2025 03:00:30	18/12/2025 10:38:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	24509	30,52	Trafo BT	
3411	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027335377	1	3	18/12/2025 03:03:15	18/12/2025 10:02:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	6,99	Trafo BT	
3412	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027320549	1	3	18/12/2025 03:06:16	18/12/2025 04:37:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	365	29749	556,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3413	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 03:14:02	18/12/2025 04:49:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	54493	346,50	Religador	Religadora Automática
3414	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 03:14:02	18/12/2025 07:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	54493	158,10	Religador	Religadora Automática
3415	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 03:14:02	18/12/2025 07:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	54493	558,00	Religador	Religadora Automática
3416	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027321121	1	3	18/12/2025 03:15:00	18/12/2025 03:24:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	78	56298	12,03		
3417	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027335393	1	3	18/12/2025 03:17:07	18/12/2025 22:38:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	29749	154,88	Trafo BT	
3418	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03358776	1	3	18/12/2025 03:29:59	18/12/2025 03:50:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	29284	62,15	Chave Faca	Chave Unipolar
3419	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 03:50:59	18/12/2025 04:14:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	29284	73,34	Religador	Religadora Automática
3420	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027333639	1	3	18/12/2025 04:01:40	18/12/2025 04:38:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	12777	4,35		
3421	383	12	2025	13034	DIC09	DIC	0027335431	1	3	18/12/2025 04:06:56	19/12/2025 03:38:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	23,53	Trafo BT	
3422	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027334183	1	3	18/12/2025 04:14:28	18/12/2025 19:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	257	12777	3.823,02	TRAMO_MT	Jumper
3423	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03358776	1	3	18/12/2025 04:14:59	18/12/2025 05:22:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	29284	51,44	Chave Faca	Chave Unipolar
3424	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03358776	1	3	18/12/2025 04:14:59	18/12/2025 05:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	29284	188,64	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3425	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 04:21:56	18/12/2025 05:22:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	29284	46,12	Religador	Religadora Automática
3426	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027335469	1	3	18/12/2025 04:30:15	18/12/2025 10:58:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	35595	356,29	Religador	Religadora Automática
3427	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027326369	1	3	18/12/2025 04:30:20	18/12/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	0,16		
3428	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027335557	1	3	18/12/2025 04:41:54	18/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	40890	192,65	Ch. Fusível	Base Fusível
3429	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027335525	1	3	18/12/2025 04:46:33	19/12/2025 11:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	30,32	Trafo BT	
3430	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027335533	1	3	18/12/2025 04:50:08	18/12/2025 12:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	7,94	Trafo BT	
3431	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027335537	1	3	18/12/2025 04:51:50	18/12/2025 09:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	20495	418,61	Ch. Fusível	Base Fusível
3432	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027335571	1	3	18/12/2025 05:01:19	19/12/2025 03:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	22,71	Trafo BT	
3433	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027335573	1	3	18/12/2025 05:01:39	18/12/2025 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23487	191,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3434	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027335597	1	3	18/12/2025 05:19:45	18/12/2025 12:01:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	6,70	Trafo BT	
3435	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027335605	1	3	18/12/2025 05:22:05	18/12/2025 21:45:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	18592	147,49	Trafo BT	
3436	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027335609	1	3	18/12/2025 05:23:17	18/12/2025 13:33:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	18592	49,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3437	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	BA03358848	1	3	18/12/2025 05:28:21	18/12/2025 06:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1700	63705	1.244,78	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3438	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	BA03358848	1	3	18/12/2025 05:28:21	18/12/2025 06:14:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	991	63705	755,09	Religador	Religadora Automática
3439	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	BA03358848	1	3	18/12/2025 05:28:21	18/12/2025 11:28:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	63705	432,52	Religador	Religadora Automática
3440	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	BA03358848	1	3	18/12/2025 05:28:21	18/12/2025 14:46:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	63705	223,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3441	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027335667	1	3	18/12/2025 05:33:21	18/12/2025 21:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	38035	915,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3442	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03358854	1	3	18/12/2025 05:40:18	19/12/2025 14:00:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	231	47293	7.470,80	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3443	383	12	2025	13038	GOI04	GOI	0027335683	1	3	18/12/2025 05:41:32	18/12/2025 09:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	24509	290,05	Ch. Fusível	Base Fusível
3444	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027335685	1	3	18/12/2025 05:41:46	18/12/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	39761	380,95	Ch. Fusível	Base Fusível
3445	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027335687	1	3	18/12/2025 05:42:01	18/12/2025 12:26:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	13,48	Trafo BT	
3446	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027335733	1	3	18/12/2025 05:53:14	18/12/2025 08:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	54032	144,43	Ch. Fusível	Base Fusível
3447	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027335733	1	3	18/12/2025 05:53:14	18/12/2025 08:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	54032	227,63	Ch. Fusível	Base Fusível
3448	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027335763	1	3	18/12/2025 06:01:09	19/12/2025 14:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	97,49	Ch. Fusível	Base Fusível
3449	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027335777	1	3	18/12/2025 06:03:20	19/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22651	63,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3450	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027335787	1	3	18/12/2025 06:04:10	18/12/2025 10:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	90147	196,47	Trafo BT	
3451	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027324045	1	3	18/12/2025 06:05:00	18/12/2025 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	54493	0,25		
3452	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027335821	1	3	18/12/2025 06:12:34	18/12/2025 09:51:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	7,28	Trafo BT	
3453	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027335825	1	3	18/12/2025 06:14:28	18/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	25976	473,30	TRAMO_MT	Jumper
3454	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027335827	1	3	18/12/2025 06:14:49	18/12/2025 18:08:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	29284	261,60	Trafo BT	
3455	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027335839	1	3	18/12/2025 06:17:57	18/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	18592	28,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3456	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027335875	1	3	18/12/2025 06:23:20	18/12/2025 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	12777	352,14	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3457	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027335907	1	3	18/12/2025 06:26:43	19/12/2025 09:23:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	26,95	Trafo BT	
3458	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027318125	1	3	18/12/2025 06:33:00	18/12/2025 09:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	2,77		
3459	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027335971	1	3	18/12/2025 06:35:08	18/12/2025 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,25	Trafo BT	
3460	383	12	2025	13025	BGN05	BGN	0027335993	1	3	18/12/2025 06:37:27	19/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	30,51	Trafo BT	
3461	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027336047	1	3	18/12/2025 06:42:27	18/12/2025 10:34:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	3,87	Trafo BT	
3462	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027336067	1	3	18/12/2025 06:44:51	18/12/2025 16:53:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	10,15	Trafo BT	
3463	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027336071	1	3	18/12/2025 06:44:56	18/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	63705	89,26	Ch. Fusivel	Base Fusível
3464	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027342235	1	3	18/12/2025 06:45:00	19/12/2025 12:13:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24509	88,45	Trafo BT	
3465	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027336073	1	3	18/12/2025 06:45:02	18/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	5,58	Trafo BT	
3466	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027336079	1	3	18/12/2025 06:45:41	18/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	6,48	Trafo BT	
3467	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027336129	1	3	18/12/2025 06:56:38	18/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	7,56	Trafo BT	
3468	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027336145	1	3	18/12/2025 06:59:20	18/12/2025 21:56:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	14,95	Trafo BT	
3469	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027336147	1	3	18/12/2025 06:59:43	19/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	98,51	Ch. Fusivel	Base Fusível
3470	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027336161	1	3	18/12/2025 07:01:26	18/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	10028	104,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
3471	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027336183	1	3	18/12/2025 07:06:10	18/12/2025 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	56298	24,38	Ch. Fusivel	Base Fusível
3472	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027336187	1	3	18/12/2025 07:07:02	18/12/2025 12:13:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	5,11	Trafo BT	
3473	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027336203	1	3	18/12/2025 07:09:13	18/12/2025 11:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	18592	165,22	Ch. Fusivel	Base Fusível
3474	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027336213	1	3	18/12/2025 07:10:51	18/12/2025 13:24:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29035	31,12	Trafo BT	
3475	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027336223	1	3	18/12/2025 07:11:37	18/12/2025 18:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	54032	126,56	Trafo BT	
3476	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027336227	1	3	18/12/2025 07:11:59	18/12/2025 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	41705	280,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
3477	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027336241	1	3	18/12/2025 07:13:05	18/12/2025 12:32:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22757	15,95	Trafo BT	
3478	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027336245	1	3	18/12/2025 07:13:25	18/12/2025 13:24:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	6,19	Trafo BT	
3479	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027336243	1	3	18/12/2025 07:13:25	22/12/2025 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	40890	725,54	Ch. Fusivel	Base Fusível
3480	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027336259	1	3	18/12/2025 07:14:26	18/12/2025 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	4,48	Trafo BT	
3481	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027336291	1	3	18/12/2025 07:18:51	18/12/2025 11:45:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	202	47293	899,07	Ch. Fusivel	Base Fusível
3482	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027336291	1	3	18/12/2025 07:18:51	18/12/2025 13:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	47293	404,36	Ch. Fusivel	Base Fusível
3483	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027335733	1	3	18/12/2025 07:19:00	18/12/2025 08:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	54032	3,60		
3484	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027335733	1	3	18/12/2025 07:19:00	18/12/2025 08:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	54032	9,67		
3485	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027336299	1	3	18/12/2025 07:20:23	18/12/2025 20:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	13,40	Trafo BT	
3486	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027336305	1	3	18/12/2025 07:20:48	18/12/2025 14:46:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	7,42	Trafo BT	
3487	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027341637	1	3	18/12/2025 07:29:58	19/12/2025 01:41:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	36,39	Trafo BT	
3488	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027336365	1	3	18/12/2025 07:30:26	18/12/2025 12:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	29035	50,26	Ch. Fusivel	Base Fusível
3489	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027336377	1	3	18/12/2025 07:31:21	18/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	6,29	Trafo BT	
3490	383	12	2025	13084	FAR04	FAR	0027336385	1	3	18/12/2025 07:32:35	18/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	20495	61,53	Ch. Fusivel	Base Fusível
3491	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027336411	1	3	18/12/2025 07:35:12	18/12/2025 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	112	6808	316,96	Ch. Fusivel	Base Fusível
3492	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027336417	1	3	18/12/2025 07:35:32	19/12/2025 02:07:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	18,54	Trafo BT	
3493	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027336423	1	3	18/12/2025 07:36:40	18/12/2025 11:15:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	47293	21,88	Trafo BT	
3494	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027336425	1	3	18/12/2025 07:37:26	18/12/2025 18:02:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	10,42	Trafo BT	
3495	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027336465	1	3	18/12/2025 07:41:04	18/12/2025 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	43083	700,38	Ch. Fusivel	Base Fusível
3496	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027336485	1	3	18/12/2025 07:43:44	18/12/2025 09:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23487	50,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
3497	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027336517	1	3	18/12/2025 07:46:49	18/12/2025 15:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	41705	31,35	Trafo BT	
3498	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027336537	1	3	18/12/2025 07:48:25	19/12/2025 09:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	26,01	Trafo BT	
3499	383	12	2025	16394	CESP01	CESP	0027336567	1	3	18/12/2025 07:50:32	18/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	14,32	Trafo BT	
3500	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027336589	1	3	18/12/2025 07:53:02	18/12/2025 14:11:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	6,31	Trafo BT	
3501	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027336609	1	3	18/12/2025 07:54:29	18/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	22978	68,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
3502	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027336611	1	3	18/12/2025 07:54:45	18/12/2025 09:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	3,31	Trafo BT	
3503	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027336635	1	3	18/12/2025 07:55:43	19/12/2025 23:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39761	39,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
3504	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	BA03359324	1	3	18/12/2025 07:59:00	19/12/2025 11:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	20495	135,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
3505	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027336681	1	3	18/12/2025 08:01:17	18/12/2025 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	20495	93,95	Ch. Fusivel	Base Fusível
3506	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 08:03:28	18/12/2025 08:08:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	54493	23,20	Religador	Religadora Automática
3507	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 08:03:28	18/12/2025 13:27:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	54493	156,41	Religador	Religadora Automática
3508	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 08:03:28	18/12/2025 16:10:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	54493	162,26	Religador	Religadora Automática
3509	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 08:03:28	18/12/2025 16:15:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	54493	278,91	Ch. Fusivel	Base Fusível
3510	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 08:03:28	18/12/2025 16:29:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	54493	8,43	Ch. Fusivel	Base Fusível
3511	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 08:03:28	18/12/2025 16:29:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	54493	25,32	Ch. Fusivel	Base Fusível
3512	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027348251	1	3	18/12/2025 08:06:26	19/12/2025 13:48:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	29,70	Trafo BT	
3513	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027350251	1	3	18/12/2025 08:09:08	19/12/2025 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29284	52,40	Ch. Fusivel	Base Fusível
3514	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027336795	1	3	18/12/2025 08:10:05	18/12/2025 11:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	21507	25,27	Trafo BT	
3515	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027336813	1	3	18/12/2025 08:10:39	19/12/2025 08:54:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	29284	1.063,21	Trafo BT	
3516	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027336835	1	3	18/12/2025 08:13:15	19/12/2025 12:30:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	12777	311,17	Ch. Fusivel	Base Fusível
3517	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027336847	1	3	18/12/2025 08:14:20	18/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	54493	69,40	Ch. Fusivel	Base Fusível
3518	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027336853	1	3	18/12/2025 08:14:42	18/12/2025 10:23:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	4,30	Trafo BT	
3519	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027336909	1	3	18/12/2025 08:16:35	18/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	38035	29,89	Ch. Fusivel	Base Fusível
3520	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027336999	1	3	18/12/2025 08:19:01	18/12/2025 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41705	34,40	Ch. Fusivel	Base Fusível
3521	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027336943	1	3	18/12/2025 08:20:25	18/12/2025 14:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54032	24,05	Trafo BT	
3522	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027336957	1	3	18/12/2025 08:20:56	19/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	27,90	Trafo BT	
3523	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027336989	1	3	18/12/2025 08:22:49	18/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	54493	15,81	Ch. Fusivel	Base Fusível
3524	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027337011	1	3	18/12/2025 08:24:34	18/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	38035	54,62	Trafo BT	
3525	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027337023	1	3	18/12/2025 08:25:31	18/12/2025 14:11:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	5,76	Trafo BT	
3526	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027337027	1	3	18/12/2025 08:25:53	19/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	35595	66,14	Ch. Fusivel	Base Fusível
3527	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027340341	1	3	18/12/2025 08:26:47	19/12/2025 09:54:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29284	152,80	Trafo BT	
3528	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027337083	1	3	18/12/2025 08:29:40	19/12/2025 11:51:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	27,36	Trafo BT	
3529	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027337085	1	3	18/12/2025 08:29:42	18/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43083	7,34	Trafo BT	
3530	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027337091	1	3	18/12/2025 08:30:01	19/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2602	26,83	Trafo BT	
3531	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	18/12/2025 08:35:18	18/12/2025 08:39:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	477	29284	31,14	Chave Faca	Chave Unipolar
3532	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03357802	1	3	18/12/2025 08:35:18	18/12/2025 08:39:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	802	29284	52,35	Chave Faca	Chave Unipolar
3533	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03358916	1	3	18/12/2025 08:35:18	18/12/2025 09:45:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	309	29284	363,42	Religador	Religadora Automática
3534	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03358916	1	3	18/12/2025 08:35:18	18/12/2025 09:49:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1279	29284	1.574,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3535	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	BA03358916	1	3	18/12/2025 08:35:18	18/12/2025 11:06:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	235	29284	592,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3536	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	0027337155	1	3	18/12/2025 08:35:47	19/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	6808	58,81	Trafo BT	
3537	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027337157	1	3	18/12/2025 08:36:00	18/12/2025 20:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	26703	46,80	Ch. Fusivel	Base Fusível
3538	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027337157	1	3	18/12/2025 08:36:00	19/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	26703	53,47	Ch. Fusivel	Base Fusível
3539	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027337191	1	3	18/12/2025 08:40:30	18/12/2025 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	23487	411,19	Ch. Fusivel	Base Fusível
3540	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027337223	1	3	18/12/2025 08:42:59	18/12/2025 13:20:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,62	Trafo BT	
3541	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027337245	1	3	18/12/2025 08:44:52	18/12/2025 16:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	38035	172,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
3542	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027336031	1	3	18/12/2025 08:47:16	18/12/2025 10:57:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	2,17	Trafo BT	
3543	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027337277	1	3	18/12/2025 08:47:19	18/12/2025 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22978	19,73	Trafo BT	
3544	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027337283	1	3	18/12/2025 08:47:25	18/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	10037	115,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
3545	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027337297	1	3	18/12/2025 08:48:18	18/12/2025 20:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	32784	292,36	Trafo BT	
3546	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027337309	1	3	18/12/2025 08:48:48	18/12/2025 12:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54493	16,55	Trafo BT	
3547	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027337319	1	3	18/12/2025 08:49:12	18/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	22757	201,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
3548	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027337321	1	3	18/12/2025 08:49:26	18/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16998	99,23	Ch. Fusivel	Base Fusível
3549	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027330223	1	3	18/12/2025 08:50:00	18/12/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29749	3,00		
3550	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027337329	1	3	18/12/2025 08:50:23	19/12/2025 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	2602	164,96	Trafo BT	
3551	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027335537	1	3	18/12/2025 08:51:50	18/12/2025 09:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	20495	2,05		
3552	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027337389	1	3	18/12/2025 08:53:58	19/12/2025 06:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	41705	150,15	Ch. Fusivel	Base Fusível
3553	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027337391	1	3	18/12/2025 08:54:12	18/12/2025 14:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	23487	163,10	Ch. Fusivel	Base Fusível
3554	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027337439	1	3	18/12/2025 08:55:31	18/12/2025 12:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	123	43083	468,39	Ch. Fusivel	Base Fusível
3555	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027348255	1	3	18/12/2025 08:57:36	19/12/2025 12:11:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	27,23	Trafo BT	
3556	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027337459	1	3	18/12/2025 08:59:20	18/12/2025 17:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	54032	552,93	Trafo BT	
3557	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027337473	1	3	18/12/2025 09:00:50	19/12/2025 07:25:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	22,40	Trafo BT	
3558	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027337479	1	3	18/12/2025 09:01:19	19/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	25,98	Trafo BT	
3559	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027337483	1	3	18/12/2025 09:01:26	18/12/2025 12:10:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	6,30	Trafo BT	
3560	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 09:09:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	768	27399	87,47	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3561	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 09:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	742	27399	100,17	Religador	Religadora Automática
3562	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 11:27:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	27399	171,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3563	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 16:06:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	241	27399	1.705,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3564	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 09:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	559	38035	75,46	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3565	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 09:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1137	38035	153,49	Religador	Religadora Automática
3566	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 09:10:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1819	38035	256,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3567	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	BA03358924	1	3	18/12/2025 09:02:22	18/12/2025 09:11:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	207	38035	31,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3568	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027337541	1	3	18/12/2025 09:05:46	18/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	6,65	Trafo BT	
3569	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027337603	1	3	18/12/2025 09:06:55	18/12/2025 18:30:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	12777	65,72	Ch. Fusível	Base Fusível
3570	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027337603	1	3	18/12/2025 09:06:55	18/12/2025 18:36:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12777	9,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3571	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027337611	1	3	18/12/2025 09:09:07	19/12/2025 12:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	82,14	Trafo BT	
3572	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027337613	1	3	18/12/2025 09:09:08	19/12/2025 09:18:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29284	144,89	Trafo BT	
3573	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027337651	1	3	18/12/2025 09:11:31	18/12/2025 12:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	3,38	Trafo BT	
3574	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027337663	1	3	18/12/2025 09:11:50	20/12/2025 10:43:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	24509	49,53	Trafo BT	
3575	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027337673	1	3	18/12/2025 09:13:23	18/12/2025 12:32:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	3,32	Trafo BT	
3576	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027337695	1	3	18/12/2025 09:14:25	18/12/2025 16:00:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	21507	60,84	Ch. Fusível	Base Fusível
3577	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027337725	1	3	18/12/2025 09:15:59	18/12/2025 14:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	9,60	Trafo BT	
3578	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027337741	1	3	18/12/2025 09:16:37	18/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	11,45	Trafo BT	
3579	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027337743	1	3	18/12/2025 09:16:52	18/12/2025 13:53:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	4,60	Trafo BT	
3580	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027337745	1	3	18/12/2025 09:16:55	18/12/2025 10:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	90147	50,45	Ch. Fusível	Base Fusível
3581	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027337753	1	3	18/12/2025 09:17:34	18/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22414	8,12	Trafo BT	
3582	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027337775	1	3	18/12/2025 09:18:33	18/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	15,72	Trafo BT	
3583	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027326043	1	3	18/12/2025 09:20:00	18/12/2025 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	32784	25,67		
3584	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027337811	1	3	18/12/2025 09:20:23	18/12/2025 11:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	2,53	Trafo BT	
3585	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027337825	1	3	18/12/2025 09:21:00	18/12/2025 11:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	2,63	Trafo BT	
3586	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027338071	1	3	18/12/2025 09:22:43	18/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	40890	58,73	Ch. Fusível	Base Fusível
3587	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027337847	1	3	18/12/2025 09:22:51	18/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	16998	35,86	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3588	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027315559	1	3	18/12/2025 09:25:00	18/12/2025 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	20495	60,08		
3589	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027337887	1	3	18/12/2025 09:25:25	18/12/2025 14:25:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	25976	89,97	Trafo BT	
3590	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027337939	1	3	18/12/2025 09:28:40	18/12/2025 11:58:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,49	Trafo BT	
3591	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027337959	1	3	18/12/2025 09:30:21	18/12/2025 21:06:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,60	Trafo BT	
3592	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027337985	1	3	18/12/2025 09:32:06	19/12/2025 00:24:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	14,88	Trafo BT	
3593	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027338021	1	3	18/12/2025 09:34:11	18/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	63705	32,58	Trafo BT	
3594	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027338027	1	3	18/12/2025 09:34:36	18/12/2025 22:48:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	22414	887,01	Ch. Fusível	Base Fusível
3595	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027338027	1	3	18/12/2025 09:34:36	19/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22414	57,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3596	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027338039	1	3	18/12/2025 09:35:16	18/12/2025 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	20495	266,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3597	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027338039	1	3	18/12/2025 09:35:16	19/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	20495	450,31	Ch. Fusível	Base Fusível
3598	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027324099	1	3	18/12/2025 09:40:00	18/12/2025 10:35:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	38035	19,52		
3599	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027338113	1	3	18/12/2025 09:40:49	18/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	39122	53,02	Trafo BT	
3600	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027338115	1	3	18/12/2025 09:40:57	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,32	Trafo BT	
3601	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027338123	1	3	18/12/2025 09:41:18	18/12/2025 15:52:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,19	Trafo BT	
3602	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027338125	1	3	18/12/2025 09:41:21	18/12/2025 12:07:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	98	20495	237,92	Ch. Fusível	Base Fusível
3603	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027329849	1	3	18/12/2025 09:42:48	18/12/2025 10:12:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22651	2,00		
3604	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027338169	1	3	18/12/2025 09:43:21	18/12/2025 20:53:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	11,18	Trafo BT	
3605	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027338171	1	3	18/12/2025 09:43:33	18/12/2025 19:50:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	10,11	Trafo BT	
3606	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027338177	1	3	18/12/2025 09:43:59	18/12/2025 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	11,43	Trafo BT	
3607	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027338265	1	3	18/12/2025 09:44:43	18/12/2025 13:40:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	12777	31,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3608	383	12	2025	13034	DIC09	DIC	0027338205	1	3	18/12/2025 09:45:07	18/12/2025 12:37:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	90147	40,30	Trafo BT	
3609	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027338229	1	3	18/12/2025 09:46:27	19/12/2025 04:03:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	18,28	Trafo BT	
3610	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027338277	1	3	18/12/2025 09:49:29	18/12/2025 21:55:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	12,10	Trafo BT	
3611	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027338341	1	3	18/12/2025 09:54:56	18/12/2025 16:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	12,21	Trafo BT	
3612	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027338351	1	3	18/12/2025 09:55:31	18/12/2025 12:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	22978	25,91	Ch. Fusível	Base Fusível
3613	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027338365	1	3	18/12/2025 09:56:17	18/12/2025 13:28:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	3,53	Trafo BT	
3614	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027338385	1	3	18/12/2025 09:58:12	18/12/2025 16:51:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	13,79	Trafo BT	
3615	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027338401	1	3	18/12/2025 09:59:42	19/12/2025 10:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	24,45	Trafo BT	
3616	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027338409	1	3	18/12/2025 10:00:14	18/12/2025 14:57:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	9,91	Trafo BT	
3617	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027338437	1	3	18/12/2025 10:02:00	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	444	40441	3.537,20	Trafo BT	
3618	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027338499	1	3	18/12/2025 10:06:05	18/12/2025 12:42:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	16998	13,07	Ch. Fusível	Base Fusível
3619	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027338523	1	3	18/12/2025 10:07:06	18/12/2025 11:21:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,25	Trafo BT	
3620	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027338531	1	3	18/12/2025 10:07:33	18/12/2025 12:13:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,10	Trafo BT	
3621	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027338541	1	3	18/12/2025 10:08:01	19/12/2025 08:39:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	22,53	Trafo BT	
3622	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027338561	1	3	18/12/2025 10:09:54	18/12/2025 12:30:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,34	Trafo BT	
3623	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027338623	1	3	18/12/2025 10:15:06	18/12/2025 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43083	29,24	Trafo BT	
3624	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027338627	1	3	18/12/2025 10:15:21	18/12/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,38	Trafo BT	
3625	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027338671	1	3	18/12/2025 10:17:44	18/12/2025 12:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	2,07	Trafo BT	
3626	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027338675	1	3	18/12/2025 10:17:53	18/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	6,70	Trafo BT	
3627	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03359000	1	3	18/12/2025 10:20:00	18/12/2025 20:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	12777	40,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3628	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027338773	1	3	18/12/2025 10:23:27	18/12/2025 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	10037	62,65	Ch. Fusível	Base Fusível
3629	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027337745	1	3	18/12/2025 10:25:00	18/12/2025 10:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	90147	17,60		
3630	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027338827	1	3	18/12/2025 10:26:57	19/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	33	21507	480,18	Trafo BT	
3631	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027338847	1	3	18/12/2025 10:28:12	18/12/2025 17:46:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	102	29749	745,54	Trafo BT	
3632	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027338851	1	3	18/12/2025 10:28:25	19/12/2025 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	32,69	Trafo BT	
3633	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027338857	1	3	18/12/2025 10:29:00	18/12/2025 14:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	4,43	Trafo BT	
3634	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027334433	1	3	18/12/2025 10:30:00	18/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	120	32784	60,00		
3635	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027338885	1	3	18/12/2025 10:30:36	18/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	54493	390,88	Ch. Fusível	Base Fusível
3636	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027332567	1	3	18/12/2025 10:30:51	18/12/2025 10:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	54493	1,16		
3637	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027338895	1	3	18/12/2025 10:31:38	18/12/2025 17:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	6,80	Trafo BT	
3638	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027338931	1	3	18/12/2025 10:33:42	18/12/2025 15:16:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	9,43	Trafo BT	
3639	383	12	2025	13033	BOJ02	BOJ	0027338947	1	3	18/12/2025 10:35:25	18/12/2025 13:19:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	2,74	Trafo BT	
3640	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	0027338973	1	3	18/12/2025 10:36:19	19/12/2025 11:50:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	25,24	Trafo BT	
3641	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027326449	1	3	18/12/2025 10:40:00	18/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	15112	42,58		
3642	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	DT27339013	1	3	18/12/2025 10:40:00	18/12/2025 16:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	35595	188,80	Trafo BT	
3643	383	12	2025	13084	BXG01	BXG	BA03358998	1	3	18/12/2025 10:41:45	18/12/2025 21:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	20495	819,06	Ch. Fusível	Base Fusível
3644	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027339061	1	3	18/12/2025 10:42:25	18/12/2025 12:44:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	2,03	Trafo BT	
3645	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027339101	1	3	18/12/2025 10:44:58	19/12/2025 05:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	18,80	Trafo BT	
3646	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027339153	1	3	18/12/2025 10:49:07	18/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	39761	322,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3647	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027339181	1	3	18/12/2025 10:51:05	18/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	5,15	Trafo BT	
3648	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027339227	1	3	18/12/2025 10:54:40	18/12/2025 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	54032	78,49	Trafo BT	
3649	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027339271	1	3	18/12/2025 10:58:04	18/12/2025 15:31:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	9,11	Trafo BT	
3650	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027339285	1	3	18/12/2025 10:58:21	19/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	40506	893,90	Trafo BT	
3651	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027339291	1	3	18/12/2025 10:59:01	18/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	1,85	Trafo BT	
3652	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027319723	1	3	18/12/2025 10:59:42	18/12/2025 16:34:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	25976	5,58	Ch. Fusível	Base Fusível
3653	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027339341	1	3	18/12/2025 11:02:08	19/12/2025 10:36:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22651	70,72	Trafo BT	
3654	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027339367	1	3	18/12/2025 11:04:06	18/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	47293	100,36	Ch. Fusível	Base Fusível
3655	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027322351	1	3	18/12/2025 11:04:08	18/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	1,70	Ch. Fusível	Base Fusível
3656	383	12	2025	13016	ANG05	ANG	0027339401	1	3	18/12/2025 11:07:26	18/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	5,04	Trafo BT	
3657	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027339463	1	3	18/12/2025 11:11:55	18/12/2025 14:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	3,14	Trafo BT	
3658	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027339485	1	3	18/12/2025 11:13:13	18/12/2025 13:17:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,07	Trafo BT	
3659	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027339535	1	3	18/12/2025 11:16:50	19/12/2025 10:04:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	22,79	Trafo BT	
3660	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027339569	1	3	18/12/2025 11:20:28	18/12/2025 14:27:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	3,12	Trafo BT	
3661	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027339575	1	3	18/12/2025 11:20:53	18/12/2025 16:52:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	5,53	Trafo BT	
3662	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027339649	1	3	18/12/2025 11:26:42	18/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	9,42	Trafo BT	
3663	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 11:29:22	18/12/2025 11:41:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	54493	56,68	Religador	Religadora Automática
3664	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027339691	1	3	18/12/2025 11:30:00	18/12/2025 19:06:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	7,61	Trafo BT	
3665	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027347055	1	3	18/12/2025 11:30:39	19/12/2025 06:15:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	18,75	Trafo BT	
3666	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027339709	1	3	18/12/2025 11:30:59	18/12/2025 14:56:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,43	Trafo BT	
3667	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027339723	1	3	18/12/2025 11:31:42	18/12/2025 22:56:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	32784	479,54	Trafo BT	
3668	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027352223	1	3	18/12/2025 11:32:10	19/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	103,86	Ch. Fusível	Base Fusível
3669	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027339789	1	3	18/12/2025 11:36:17	18/12/2025 22:54:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	11,30	Trafo BT	
3670	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027339793	1	3	18/12/2025 11:36:24	18/12/2025 16:46:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	5,17	Trafo BT	
3671	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027339835	1	3	18/12/2025 11:39:34	19/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	22757	81,04	Ch. Fusível	Base Fusível
3672	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027338071	1	3	18/12/2025 11:40:00	18/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	40890	7,00		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3673	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358832	1	3	18/12/2025 11:42:42	18/12/2025 12:14:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	145	41705	75,92	Chave Faca	Chave Unipolar
3674	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027336665	1	3	18/12/2025 11:43:00	18/12/2025 12:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	23487	4,40	Ch. Fusível	Base Fusível
3675	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027339825	1	3	18/12/2025 11:43:01	20/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	29284	1.804,97	Trafo BT	
3676	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027339885	1	3	18/12/2025 11:43:14	19/12/2025 11:50:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	48,24	Trafo BT	
3677	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027339927	1	3	18/12/2025 11:45:20	19/12/2025 11:31:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	29284	23,78	Ch. Fusível	Base Fusível
3678	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027339937	1	3	18/12/2025 11:46:29	18/12/2025 13:29:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	5,15	Trafo BT	
3679	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027339947	1	3	18/12/2025 11:47:22	18/12/2025 17:02:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,26	Trafo BT	
3680	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	DT27618853	1	3	18/12/2025 11:47:37	19/12/2025 01:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39761	13,74	Ch. Fusível	Base Fusível
3681	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027339957	1	3	18/12/2025 11:47:47	18/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	40506	253,71	Ch. Fusível	Base Fusível
3682	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027339965	1	3	18/12/2025 11:48:03	19/12/2025 08:38:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	39761	20,85	Trafo BT	
3683	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027339993	1	3	18/12/2025 11:49:31	19/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	25,17	Trafo BT	
3684	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027340003	1	3	18/12/2025 11:50:27	18/12/2025 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	11,58	Trafo BT	
3685	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027340049	1	3	18/12/2025 11:53:27	19/12/2025 06:10:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	18,28	Trafo BT	
3686	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027340079	1	3	18/12/2025 11:56:01	18/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	11,80	Trafo BT	
3687	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027340083	1	3	18/12/2025 11:56:23	18/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	2,56	Trafo BT	
3688	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027340127	1	3	18/12/2025 12:00:08	18/12/2025 20:44:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	8,74	Trafo BT	
3689	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027340177	1	3	18/12/2025 12:03:13	18/12/2025 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	5,03	Trafo BT	
3690	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027340183	1	3	18/12/2025 12:03:42	18/12/2025 15:18:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	6,51	Trafo BT	
3691	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027340185	1	3	18/12/2025 12:03:51	18/12/2025 15:08:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,08	Trafo BT	
3692	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027340189	1	3	18/12/2025 12:04:18	19/12/2025 11:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	46,26	Trafo BT	
3693	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027340207	1	3	18/12/2025 12:06:31	18/12/2025 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	22978	10,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3694	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027340213	1	3	18/12/2025 12:07:52	18/12/2025 16:01:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	7,79	Trafo BT	
3695	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027340215	1	3	18/12/2025 12:07:56	19/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	15,37	Trafo BT	
3696	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027338885	1	3	18/12/2025 12:10:00	18/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	54493	4,83		
3697	383	12	2025	13069	POT06	POT	DT27340071	1	3	18/12/2025 12:10:00	18/12/2025 14:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	25976	63,80	Trafo BT	
3698	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027340243	1	3	18/12/2025 12:10:06	20/12/2025 16:35:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	25976	104,86	Ch. Fusível	Base Fusível
3699	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027330151	1	3	18/12/2025 12:12:00	18/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	0,80		
3700	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027340291	1	3	18/12/2025 12:14:31	18/12/2025 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,41	Trafo BT	
3701	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	0027340313	1	3	18/12/2025 12:15:40	19/12/2025 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58068	49,14	Trafo BT	
3702	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027340315	1	3	18/12/2025 12:16:03	19/12/2025 12:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	54493	47,70	Ch. Fusível	Base Fusível
3703	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027340325	1	3	18/12/2025 12:16:45	19/12/2025 03:36:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	15,33	Trafo BT	
3704	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027339367	1	3	18/12/2025 12:17:00	18/12/2025 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	47293	32,87		
3705	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358832	1	3	18/12/2025 12:17:41	18/12/2025 15:15:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	41705	308,10	Chave Faca	Chave Unipolar
3706	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027340333	1	3	18/12/2025 12:18:07	18/12/2025 14:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,62	Trafo BT	
3707	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027340359	1	3	18/12/2025 12:21:00	18/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	41705	253,70	Ch. Fusível	Base Fusível
3708	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027340369	1	3	18/12/2025 12:21:45	18/12/2025 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	406	56298	1.179,09	Ch. Fusível	Base Fusível
3709	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027340397	1	3	18/12/2025 12:24:52	18/12/2025 22:27:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	10,04	Trafo BT	
3710	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027340405	1	3	18/12/2025 12:26:00	18/12/2025 13:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	25976	132,00	Ch. Fusível	Base Fusível
3711	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03358824	1	3	18/12/2025 12:28:59	18/12/2025 12:32:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	469	54493	23,97	Religador	Religadora Automática
3712	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027340461	1	3	18/12/2025 12:31:17	18/12/2025 21:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	9,33	Trafo BT	
3713	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027340497	1	3	18/12/2025 12:35:15	19/12/2025 06:51:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	18,27	Trafo BT	
3714	383	12	2025	13090	TER03	TER	0027340535	1	3	18/12/2025 12:39:50	19/12/2025 11:50:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	23,18	Trafo BT	
3715	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027332325	1	3	18/12/2025 12:40:00	18/12/2025 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	22651	2,50		
3716	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027340541	1	3	18/12/2025 12:40:22	18/12/2025 22:21:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	9,69	Trafo BT	
3717	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	0027340557	1	3	18/12/2025 12:42:25	19/12/2025 13:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	24,37	Trafo BT	
3718	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027340559	1	3	18/12/2025 12:42:30	18/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	3,96	Trafo BT	
3719	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027340565	1	3	18/12/2025 12:42:46	18/12/2025 17:00:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	8,59	Trafo BT	
3720	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027340581	1	3	18/12/2025 12:43:54	18/12/2025 22:42:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	9,97	Trafo BT	
3721	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027340583	1	3	18/12/2025 12:44:00	19/12/2025 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	24,67	Trafo BT	
3722	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027332417	1	3	18/12/2025 12:45:00	18/12/2025 14:58:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	20495	84,59		
3723	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027340591	1	3	18/12/2025 12:45:22	18/12/2025 21:04:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	8,32	Trafo BT	
3724	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027340595	1	3	18/12/2025 12:45:42	18/12/2025 20:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	20495	321,71	Trafo BT	
3725	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027340597	1	3	18/12/2025 12:45:51	21/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	140,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3726	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027340601	1	3	18/12/2025 12:45:56	19/12/2025 16:12:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	27,45	Trafo BT	
3727	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027340605	1	3	18/12/2025 12:46:49	19/12/2025 01:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	295	22651	3.609,73	Ch. Fusível	Base Fusível
3728	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027340627	1	3	18/12/2025 12:49:37	18/12/2025 18:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29284	37,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3729	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027340631	1	3	18/12/2025 12:49:47	19/12/2025 10:13:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	21,40	Trafo BT	
3730	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027340667	1	3	18/12/2025 12:53:27	18/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	8,44	Trafo BT	
3731	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027348349	1	3	18/12/2025 12:55:00	19/12/2025 10:32:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	21,62	Trafo BT	
3732	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027340709	1	3	18/12/2025 12:58:37	18/12/2025 14:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	29749	97,25	Ch. Fusível	Base Fusível
3733	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03359130	1	3	18/12/2025 13:00:36	18/12/2025 13:46:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	190	26703	146,46	Religador	Religadora Automática
3734	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03359130	1	3	18/12/2025 13:00:36	18/12/2025 13:46:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	412	26703	317,58	Religador	Religadora Automática
3735	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027340749	1	3	18/12/2025 13:03:48	18/12/2025 22:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	22414	76,56	Ch. Fusível	Base Fusível
3736	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027340769	1	3	18/12/2025 13:09:25	18/12/2025 16:21:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	3,20	Trafo BT	
3737	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027340783	1	3	18/12/2025 13:11:04	18/12/2025 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,70	Trafo BT	
3738	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027340709	1	3	18/12/2025 13:15:37	18/12/2025 14:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	29749	71,70		
3739	383	12	2025	13034	DIC09	DIC	0027340805	1	3	18/12/2025 13:15:43	19/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	90147	18,24	Ch. Fusível	Base Fusível
3740	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027340833	1	3	18/12/2025 13:18:44	18/12/2025 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	40441	30,38	Trafo BT	
3741	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027338661	1	3	18/12/2025 13:19:00	19/12/2025 08:12:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	18,89	Trafo BT	
3742	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027338113	1	3	18/12/2025 13:20:00	18/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	39122	52,50		
3743	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027340847	1	3	18/12/2025 13:20:10	18/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	3,99	Trafo BT	
3744	383	12	2025	13069	CAE01	CAE	0027340893	1	3	18/12/2025 13:23:47	18/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	4,21	Trafo BT	
3745	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	BA03359130	1	3	18/12/2025 13:28:48	18/12/2025 13:41:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	169	26703	34,60	Religador	Religadora Automática
3746	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027340941	1	3	18/12/2025 13:29:43	18/12/2025 14:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	150	10028	185,71	Ch. Fusível	Base Fusível
3747	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027333871	1	3	18/12/2025 13:30:00	18/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	54032	22,50		
3748	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027340953	1	3	18/12/2025 13:31:50	18/12/2025 15:31:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,00	Trafo BT	
3749	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027341001	1	3	18/12/2025 13:38:03	18/12/2025 21:42:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,08	Trafo BT	
3750	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027341029	1	3	18/12/2025 13:41:00	18/12/2025 18:29:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	4,80	Trafo BT	
3751	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027341051	1	3	18/12/2025 13:43:40	18/12/2025 17:41:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,96	Trafo BT	
3752	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027341157	1	3	18/12/2025 13:44:43	18/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	490	32784	1.308,98	Ch. Fusível	Base Fusível
3753	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027337391	1	3	18/12/2025 13:46:20	18/12/2025 14:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	23487	19,87		
3754	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027341077	1	3	18/12/2025 13:47:25	18/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	10037	3,71	Ch. Fusível	Base Fusível
3755	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027341081	1	3	18/12/2025 13:47:34	18/12/2025 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	22414	193,92	Ch. Fusível	Base Fusível
3756	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027341129	1	3	18/12/2025 13:51:30	18/12/2025 19:43:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	40890	111,55	Trafo BT	
3757	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03359040	1	3	18/12/2025 13:52:46	18/12/2025 18:30:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	35595	9,25	Chave Faca	Chave Unipolar
3758	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027341143	1	3	18/12/2025 13:52:48	18/12/2025 20:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	47293	313,62	Ch. Fusível	Base Fusível
3759	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027341147	1	3	18/12/2025 13:53:16	18/12/2025 16:22:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,49	Trafo BT	
3760	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027341153	1	3	18/12/2025 13:53:41	18/12/2025 17:34:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,69	Trafo BT	
3761	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027341165	1	3	18/12/2025 13:54:55	19/12/2025 08:24:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	18,49	Trafo BT	
3762	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03359168	1	3	18/12/2025 13:55:56	18/12/2025 14:04:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	554	27399	78,64	Religador	Religadora Automática
3763	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03359168	1	3	18/12/2025 13:56:06	18/12/2025 14:04:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1642	27399	228,51	Religador	Religadora Automática
3764	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027341191	1	3	18/12/2025 13:56:45	18/12/2025 17:42:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,76	Trafo BT	
3765	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027341203	1	3	18/12/2025 13:58:10	18/12/2025 18:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	8,40	Trafo BT	
3766	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027341209	1	3	18/12/2025 13:58:42	19/12/2025 01:57:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	11,98	Trafo BT	
3767	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027341251	1	3	18/12/2025 14:03:11	18/12/2025 20:47:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	13,48	Trafo BT	
3768	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027341263	1	3	18/12/2025 14:04:09	18/12/2025 18:11:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	8,25	Trafo BT	
3769	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027341265	1	3	18/12/2025 14:04:17	19/12/2025 08:42:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	55,90	Trafo BT	
3770	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027341303	1	3	18/12/2025 14:08:15	18/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	50	54493	138,96	Ch. Fusível	Base Fusível
3771	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027334373	1	3	18/12/2025 14:12:08	18/12/2025 19:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	12777	80,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3772	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027341373	1	3	18/12/2025 14:14:53	18/12/2025 23:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,32	Trafo BT	
3773	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359264	1	3	18/12/2025 14:15:00	20/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	23487	666,25	Ch. Fusível	Base Fusível
3774	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359264	1	3	18/12/2025 14:15:01	20/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	23487	563,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3775	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027341395	1	3	18/12/2025 14:18:46	18/12/2025 15:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	130	35595	180,34	Ch. Fusível	Base Fusível
3776	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03359256	1	3	18/12/2025 14:20:00	18/12/2025 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	21507	16,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3777	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027341421	1	3	18/12/2025 14:20:02	18/12/2025 19:43:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	5,39	Trafo BT	
3778	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027341445	1	3	18/12/2025 14:21:37	19/12/2025 10:16:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40441	79,66	Trafo BT	
3779	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03359228	1	3	18/12/2025 14:23:00	18/12/2025 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	41705	52,00	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3780	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027341493	1	3	18/12/2025 14:25:42	18/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	8,07	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3781	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359198	1	3	18/12/2025 14:26:47	18/12/2025 14:30:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1870	12777	104,41	Religador	Religadora Automática
3782	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359198	1	3	18/12/2025 14:26:47	18/12/2025 14:30:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1936	12777	122,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3783	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03359198	1	3	18/12/2025 14:26:47	18/12/2025 14:32:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	12777	0,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3784	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	BA03359198	1	3	18/12/2025 14:26:47	18/12/2025 14:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	12777	10,36	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3785	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027341511	1	3	18/12/2025 14:26:57	18/12/2025 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	1,58	Trafo BT	
3786	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027341565	1	3	18/12/2025 14:31:02	18/12/2025 17:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	6,73	Trafo BT	
3787	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027341569	1	3	18/12/2025 14:31:03	18/12/2025 16:13:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	1,71	Trafo BT	
3788	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027346511	1	3	18/12/2025 14:31:30	19/12/2025 09:45:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35595	76,92	Trafo BT	
3789	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027341619	1	3	18/12/2025 14:35:53	18/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	5,80	Trafo BT	
3790	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027341631	1	3	18/12/2025 14:37:26	19/12/2025 08:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	18,13	Trafo BT	
3791	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03359040	1	3	18/12/2025 14:39:35	18/12/2025 18:31:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35595	3,86	Chave Faca	Chave Unipolar
3792	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	DT27341665	1	3	18/12/2025 14:40:00	18/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	80	54493	120,00	Trafo BT	
3793	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027332211	1	3	18/12/2025 14:40:00	18/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	41705	226,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3794	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027341679	1	3	18/12/2025 14:42:45	19/12/2025 08:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	22651	453,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3795	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027341679	1	3	18/12/2025 14:42:45	19/12/2025 08:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22651	163,99	Ch. Fusível	Base Fusível
3796	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027341685	1	3	18/12/2025 14:43:00	19/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58068	52,47	Trafo BT	
3797	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027341689	1	3	18/12/2025 14:43:30	19/12/2025 17:08:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	26,42	Trafo BT	
3798	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027340369	1	3	18/12/2025 14:43:58	18/12/2025 15:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	56298	2,14		
3799	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027341731	1	3	18/12/2025 14:49:14	19/12/2025 09:19:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15112	55,51	Trafo BT	
3800	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 14:49:35	18/12/2025 14:58:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	185	29284	26,62	Chave Faca	Chave Unipolar
3801	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	BA03357482	1	3	18/12/2025 14:49:35	18/12/2025 16:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	29284	46,38	Ch. Fusível	Base Fusível
3802	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027341757	1	3	18/12/2025 14:51:10	18/12/2025 23:35:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	8,73	Trafo BT	
3803	383	12	2025	13090	TER01	TER	0027341763	1	3	18/12/2025 14:51:45	19/12/2025 01:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	41705	32,76	Trafo BT	
3804	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027341765	1	3	18/12/2025 14:51:56	18/12/2025 21:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22978	70,41	Ch. Fusível	Base Fusível
3805	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027341771	1	3	18/12/2025 14:52:53	19/12/2025 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	58,24	Trafo BT	
3806	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027341789	1	3	18/12/2025 14:55:00	18/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29749	30,42	Trafo BT	
3807	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027341821	1	3	18/12/2025 14:56:54	19/12/2025 09:54:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	22651	531,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3808	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027341825	1	3	18/12/2025 14:58:08	18/12/2025 20:18:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	5,33	Trafo BT	
3809	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027339227	1	3	18/12/2025 15:00:00	18/12/2025 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	101	54032	82,48		
3810	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027341855	1	3	18/12/2025 15:01:30	19/12/2025 09:16:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	91,27	Trafo BT	
3811	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027341863	1	3	18/12/2025 15:02:42	18/12/2025 16:48:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	3,54	Trafo BT	
3812	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027341877	1	3	18/12/2025 15:03:59	19/12/2025 09:14:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	54,52	Trafo BT	
3813	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027342309	1	3	18/12/2025 15:07:43	18/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	47293	224,53	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3814	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027341955	1	3	18/12/2025 15:11:39	20/12/2025 07:46:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	40,58	Trafo BT	
3815	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	0027341957	1	3	18/12/2025 15:11:44	19/12/2025 11:49:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	41,26	Trafo BT	
3816	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027341973	1	3	18/12/2025 15:13:02	19/12/2025 03:06:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68634	47,55	Trafo BT	
3817	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027342003	1	3	18/12/2025 15:17:03	19/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2602	23,55	Trafo BT	
3818	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	0027342019	1	3	18/12/2025 15:19:49	18/12/2025 17:55:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	2,59	Trafo BT	
3819	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027342033	1	3	18/12/2025 15:20:44	19/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	352	35595	3.222,36	Ch. Fusível	Base Fusível
3820	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027342069	1	3	18/12/2025 15:22:28	18/12/2025 16:52:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,50	Trafo BT	
3821	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03359246	1	3	18/12/2025 15:24:47	18/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	58068	27,61	Ch. Fusível	Base Fusível
3822	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	BA03359244	1	3	18/12/2025 15:24:54	18/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	7,26	Ch. Fusível	Base Fusível
3823	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027342111	1	3	18/12/2025 15:25:46	18/12/2025 17:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	43083	35,53	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3824	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027342141	1	3	18/12/2025 15:28:22	19/12/2025 10:53:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	19,42	Trafo BT	
3825	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027342161	1	3	18/12/2025 15:30:13	18/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	40441	24,13	Trafo BT	
3826	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027342191	1	3	18/12/2025 15:32:40	18/12/2025 18:15:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	2,72	Trafo BT	
3827	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359236	1	3	18/12/2025 15:33:11	18/12/2025 22:16:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	29035	436,67	Ch. Fusível	Base Fusível
3828	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027342213	1	3	18/12/2025 15:34:47	18/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	1,34	Trafo BT	
3829	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027342231	1	3	18/12/2025 15:36:24	18/12/2025 18:19:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,73	Trafo BT	
3830	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027341157	1	3	18/12/2025 15:38:19	18/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	32784	11,67		
3831	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027337319	1	3	18/12/2025 15:39:33	18/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22757	2,77		
3832	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	BA03359216	1	3	18/12/2025 15:43:06	18/12/2025 17:43:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	154	54032	308,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3833	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027342349	1	3	18/12/2025 15:44:36	18/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12777	3,26	Ch. Fusível	Base Fusível
3834	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027328857	1	3	18/12/2025 15:45:00	18/12/2025 16:27:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	47293	22,73		
3835	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03358832	1	3	18/12/2025 15:48:10	18/12/2025 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	145	41705	16,51	Religador	Religadora Automática
3836	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027342357	1	3	18/12/2025 15:48:24	19/12/2025 17:22:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	51,13	Trafo BT	
3837	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027342411	1	3	18/12/2025 15:52:31	18/12/2025 17:46:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,89	Trafo BT	
3838	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027342417	1	3	18/12/2025 15:52:46	18/12/2025 18:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	2,40	Trafo BT	
3839	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027342479	1	3	18/12/2025 15:59:21	18/12/2025 22:14:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	40890	187,71	Trafo BT	
3840	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03358924	1	3	18/12/2025 16:00:36	18/12/2025 16:06:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	27399	7,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3841	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027342493	1	3	18/12/2025 16:01:41	20/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	10037	594,61	Ch. Fusível	Base Fusível
3842	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	DT27341815	1	3	18/12/2025 16:06:00	19/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	39761	297,70	Trafo BT	
3843	383	12	2025	13064	PAL06	PAL	0027339957	1	3	18/12/2025 16:10:01	18/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	40506	2,91		
3844	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027342595	1	3	18/12/2025 16:10:56	19/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	9,32	Trafo BT	
3845	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03359260	1	3	18/12/2025 16:12:00	18/12/2025 16:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	47293	47,33	Ch. Fusível	Base Fusível
3846	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027342657	1	3	18/12/2025 16:18:36	19/12/2025 15:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	39122	181,54	Trafo BT	
3847	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027342665	1	3	18/12/2025 16:20:08	19/12/2025 02:22:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	10,03	Trafo BT	
3848	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027342677	1	3	18/12/2025 16:22:31	19/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	43083	582,16	Ch. Fusível	Base Fusível
3849	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027342697	1	3	18/12/2025 16:25:49	18/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	1,99	Trafo BT	
3850	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027342111	1	3	18/12/2025 16:28:00	18/12/2025 17:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	43083	7,10		
3851	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027342715	1	3	18/12/2025 16:28:16	18/12/2025 18:46:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	2,30	Trafo BT	
3852	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027342729	1	3	18/12/2025 16:29:18	18/12/2025 17:42:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40441	4,88	Trafo BT	
3853	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027330729	1	3	18/12/2025 16:30:00	18/12/2025 16:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	0,80		
3854	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027342761	1	3	18/12/2025 16:32:58	19/12/2025 04:59:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	35595	111,98	Trafo BT	
3855	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027342777	1	3	18/12/2025 16:34:56	18/12/2025 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,08	Trafo BT	
3856	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027336101	1	3	18/12/2025 16:35:26	18/12/2025 17:39:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	22651	2,14		
3857	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027342805	1	3	18/12/2025 16:36:40	19/12/2025 11:09:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	37,10	Trafo BT	
3858	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027342809	1	3	18/12/2025 16:37:09	18/12/2025 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	5,80	Trafo BT	
3859	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	BA03358924	1	3	18/12/2025 16:37:24	18/12/2025 16:41:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	312	27399	19,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3860	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	BA03359272	1	3	18/12/2025 16:38:20	18/12/2025 19:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	24509	131,75	Ch. Fusível	Base Fusível
3861	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027342845	1	3	18/12/2025 16:40:29	18/12/2025 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	24509	142,19	Ch. Fusível	Base Fusível
3862	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027342845	1	3	18/12/2025 16:40:29	19/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	24509	291,38	Ch. Fusível	Base Fusível
3863	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027342865	1	3	18/12/2025 16:41:35	19/12/2025 09:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	25976	49,82	Trafo BT	
3864	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027342879	1	3	18/12/2025 16:43:17	19/12/2025 12:20:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	19,62	Trafo BT	
3865	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027293511	1	3	18/12/2025 16:44:07	18/12/2025 17:23:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	26703	25,94	Ch. Fusível	Base Fusível
3866	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027342909	1	3	18/12/2025 16:46:26	19/12/2025 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	19,64	Trafo BT	
3867	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027342907	1	3	18/12/2025 16:46:26	19/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	7,39	Trafo BT	
3868	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027342921	1	3	18/12/2025 16:47:38	18/12/2025 20:10:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	3,38	Trafo BT	
3869	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027342941	1	3	18/12/2025 16:49:11	19/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	29035	78,12	Trafo BT	
3870	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027342961	1	3	18/12/2025 16:50:59	18/12/2025 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	5,40	Ch. Fusível	Base Fusível
3871	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027342955	1	3	18/12/2025 16:51:52	18/12/2025 23:43:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	6,86	Trafo BT	
3872	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027342965	1	3	18/12/2025 16:53:25	19/12/2025 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	29,33	Trafo BT	
3873	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027314251	1	3	18/12/2025 16:55:28	18/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	0,08	CONS_MT	Disjuntor Média
3874	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027342985	1	3	18/12/2025 16:56:41	19/12/2025 00:47:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,84	Trafo BT	
3875	383	12	2025	16387	JAC04	JAC	0027342987	1	3	18/12/2025 16:56:58	19/12/2025 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22651	62,90	Trafo BT	
3876	383	12	2025	13053	ITI03	ITI	0027342989	1	3	18/12/2025 16:57:16	19/12/2025 01:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	22414	66,63	Ch. Fusível	Base Fusível
3877	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	0027343073	1	3	18/12/2025 17:12:19	18/12/2025 22:53:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	5,69	Trafo BT	
3878	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027343075	1	3	18/12/2025 17:12:46	18/12/2025 21:21:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,15	Trafo BT	
3879	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027343095	1	3	18/12/2025 17:15:35	19/12/2025 13:31:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	20,27	Trafo BT	
3880	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027343103	1	3	18/12/2025 17:15:47	19/12/2025 17:30:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	48,51	Trafo BT	
3881	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027343115	1	3	18/12/2025 17:17:23	19/12/2025 12:16:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	37,97	Trafo BT	
3882	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027343153	1	3	18/12/2025 17:23:12	19/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	18,61	Trafo BT	
3883	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027343155	1	3	18/12/2025 17:23:39	19/12/2025 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	12777	39,78	Trafo BT	
3884	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027343159	1	3	18/12/2025 17:24:03	19/12/2025 08:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	68634	92,30	Trafo BT	
3885	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027343173	1	3	18/12/2025 17:25:18	19/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	8,08	Trafo BT	
3886	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027343195	1	3	18/12/2025 17:27:59	19/12/2025 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12777	54,20	Trafo BT	
3887	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027343245	1	3	18/12/2025 17:32:23	18/12/2025 21:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	3,90	Trafo BT	
3888	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027348385	1	3	18/12/2025 17:38:36	19/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	95,12	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3889	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027343315	1	3	18/12/2025 17:40:00	18/12/2025 22:47:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,13	Trafo BT	
3890	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027343311	1	3	18/12/2025 17:40:11	19/12/2025 00:40:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,01	Trafo BT	
3891	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027343319	1	3	18/12/2025 17:40:55	18/12/2025 23:54:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	12,45	Trafo BT	
3892	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027343321	1	3	18/12/2025 17:41:16	18/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	63705	109,30	Ch. Fusivel	Base Fusível
3893	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027343331	1	3	18/12/2025 17:42:56	18/12/2025 20:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	68634	219,97	Ch. Fusivel	Base Fusível
3894	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027343331	1	3	18/12/2025 17:42:56	19/12/2025 02:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	68634	71,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
3895	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027343331	1	3	18/12/2025 17:42:56	18/12/2025 20:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	68634	9,17	Ch. Fusivel	Base Fusível
3896	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027343369	1	3	18/12/2025 17:47:41	19/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	18,21	Trafo BT	
3897	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027343383	1	3	18/12/2025 17:48:58	19/12/2025 15:01:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	42,43	Trafo BT	
3898	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027343389	1	3	18/12/2025 17:49:25	18/12/2025 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	223	29284	355,25	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3899	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027340359	1	3	18/12/2025 17:52:00	18/12/2025 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	41705	3,45		
3900	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027343409	1	3	18/12/2025 17:52:17	18/12/2025 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	9,26	Trafo BT	
3901	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027335943	1	3	18/12/2025 17:57:13	19/12/2025 00:06:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	6,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3902	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027343503	1	3	18/12/2025 17:57:58	18/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	209	18592	982,42	Trafo BT	
3903	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027343527	1	3	18/12/2025 17:59:17	19/12/2025 13:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	19,67	Trafo BT	
3904	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027736223	1	3	18/12/2025 18:00:00	18/12/2025 18:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	161	54032	112,61		
3905	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027342309	1	3	18/12/2025 18:01:33	18/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	47293	34,76		
3906	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027343627	1	3	18/12/2025 18:02:34	19/12/2025 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	17,91	Trafo BT	
3907	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027343635	1	3	18/12/2025 18:02:47	18/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29749	31,08	Ch. Fusivel	Base Fusível
3908	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027343635	1	3	18/12/2025 18:02:47	18/12/2025 21:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29749	26,04	Ch. Fusivel	Base Fusível
3909	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027343671	1	3	18/12/2025 18:03:36	19/12/2025 21:16:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24509	54,44	Trafo BT	
3910	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027343749	1	3	18/12/2025 18:05:55	19/12/2025 03:52:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54032	29,32	Trafo BT	
3911	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027343767	1	3	18/12/2025 18:06:32	18/12/2025 23:38:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	5,54	Trafo BT	
3912	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027343851	1	3	18/12/2025 18:12:04	19/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	27,30	Trafo BT	
3913	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027339745	1	3	18/12/2025 18:15:00	18/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	56298	5,50		
3914	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027343939	1	3	18/12/2025 18:15:22	18/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	2,24	Ch. Fusivel	Base Fusível
3915	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	DT27619049	1	3	18/12/2025 18:15:28	19/12/2025 18:09:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12777	23,90	Ch. Fusivel	Base Fusível
3916	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027343909	1	3	18/12/2025 18:16:15	19/12/2025 01:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	40890	651,34	Ch. Fusivel	Base Fusível
3917	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027343917	1	3	18/12/2025 18:16:29	19/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22651	16,73	Trafo BT	
3918	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359314	1	3	18/12/2025 18:18:45	18/12/2025 18:23:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1419	12777	118,25	Religador	Religadora Automática
3919	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359314	1	3	18/12/2025 18:18:45	18/12/2025 18:24:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	413	12777	40,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3920	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359314	1	3	18/12/2025 18:18:45	18/12/2025 18:25:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	526	12777	57,71	Religador	Religadora Automática
3921	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359314	1	3	18/12/2025 18:18:45	18/12/2025 18:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1247	12777	140,63	Religador	Religadora Automática
3922	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359314	1	3	18/12/2025 18:18:45	18/12/2025 18:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	689	12777	84,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3923	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	BA03359314	1	3	18/12/2025 18:18:45	18/12/2025 21:24:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	476	12777	1.471,10	Chave Faca	Chave Unipolar
3924	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027343945	1	3	18/12/2025 18:19:53	19/12/2025 12:07:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	12777	1.173,96	Trafo BT	
3925	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027343949	1	3	18/12/2025 18:20:01	19/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	21,42	Trafo BT	
3926	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027343971	1	3	18/12/2025 18:22:40	18/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	29284	192,69	Ch. Fusivel	Base Fusível
3927	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027343997	1	3	18/12/2025 18:26:46	18/12/2025 23:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22978	4,84	Ch. Fusivel	Base Fusível
3928	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027344073	1	3	18/12/2025 18:34:29	18/12/2025 21:53:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	6,62	Trafo BT	
3929	383	12	2025	13084	BXG03	BXG	0027344075	1	3	18/12/2025 18:34:33	19/12/2025 09:22:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	14,79	Trafo BT	
3930	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027344103	1	3	18/12/2025 18:37:38	18/12/2025 20:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22414	2,17	Trafo BT	
3931	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027344119	1	3	18/12/2025 18:38:46	18/12/2025 21:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	10028	111,29	Trafo BT	
3932	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027344125	1	3	18/12/2025 18:39:27	19/12/2025 12:55:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	22651	164,46	Trafo BT	
3933	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027344173	1	3	18/12/2025 18:44:30	19/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	21,59	Trafo BT	
3934	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027344203	1	3	18/12/2025 18:47:41	19/12/2025 11:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	16,26	Trafo BT	
3935	383	12	2025	13069	BCL02	BCL	0027344207	1	3	18/12/2025 18:48:00	18/12/2025 20:27:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	3,32	Trafo BT	
3936	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027346971	1	3	18/12/2025 18:48:22	19/12/2025 09:36:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	12777	710,37	Ch. Fusivel	Base Fusível
3937	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027346971	1	3	18/12/2025 18:48:22	19/12/2025 10:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	12777	161,61	Ch. Fusivel	Base Fusível
3938	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027344241	1	3	18/12/2025 18:50:51	19/12/2025 09:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	14,80	Trafo BT	
3939	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027344243	1	3	18/12/2025 18:50:55	19/12/2025 11:19:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	12777	1.235,50	Ch. Fusivel	Base Fusível
3940	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027344243	1	3	18/12/2025 18:50:55	19/12/2025 16:21:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	12777	172,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
3941	383	12	2025	13028	CAF03	CAF	0027344289	1	3	18/12/2025 18:57:35	19/12/2025 03:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	8,71	Trafo BT	
3942	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027337011	1	3	18/12/2025 19:00:00	18/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	38035	6,67		
3943	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027344331	1	3	18/12/2025 19:03:49	19/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	47,87	Trafo BT	
3944	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027344343	1	3	18/12/2025 19:04:34	19/12/2025 10:07:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	12777	255,86	Trafo BT	
3945	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027344397	1	3	18/12/2025 19:09:09	19/12/2025 03:18:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	8,16	Trafo BT	
3946	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027344423	1	3	18/12/2025 19:11:30	19/12/2025 10:03:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	14,86	Trafo BT	
3947	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027344471	1	3	18/12/2025 19:18:24	19/12/2025 17:42:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	44,81	Trafo BT	
3948	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027344479	1	3	18/12/2025 19:19:17	19/12/2025 13:05:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	22414	302,13	Ch. Fusivel	Base Fusível
3949	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027329831	1	3	18/12/2025 19:23:42	18/12/2025 20:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	35595	24,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
3950	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027344513	1	3	18/12/2025 19:24:50	19/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43083	27,17	Trafo BT	
3951	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027344557	1	3	18/12/2025 19:28:05	19/12/2025 06:23:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24509	32,77	Trafo BT	
3952	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027344593	1	3	18/12/2025 19:33:47	19/12/2025 10:19:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	29,51	Trafo BT	
3953	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027344599	1	3	18/12/2025 19:35:00	20/12/2025 07:36:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	29284	396,19	Ch. Fusivel	Base Fusível
3954	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027344679	1	3	18/12/2025 19:44:02	18/12/2025 22:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	185	22757	443,90	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3955	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027335667	1	3	18/12/2025 19:47:06	18/12/2025 21:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38035	3,87		
3956	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	0027344725	1	3	18/12/2025 19:49:18	19/12/2025 09:21:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	40,63	Trafo BT	
3957	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027344743	1	3	18/12/2025 19:50:49	19/12/2025 02:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	7,11	Trafo BT	
3958	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027344781	1	3	18/12/2025 19:54:37	19/12/2025 00:34:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40890	14,00	Trafo BT	
3959	383	12	2025	13069	POT02	POT	BA03359436	1	3	18/12/2025 19:55:12	18/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	25976	28,08	Ch. Fusivel	Base Fusível
3960	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027344795	1	3	18/12/2025 19:55:54	19/12/2025 14:18:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	18,37	Trafo BT	
3961	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03359354	1	3	18/12/2025 19:57:39	18/12/2025 20:00:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	858	68634	47,67	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3962	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03359354	1	3	18/12/2025 19:57:39	18/12/2025 20:01:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	428	68634	27,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3963	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03359354	1	3	18/12/2025 19:57:39	18/12/2025 20:04:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3780	68634	429,45	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3964	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03359354	1	3	18/12/2025 19:57:39	18/12/2025 20:44:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	323	68634	250,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3965	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03359354	1	3	18/12/2025 19:57:39	18/12/2025 22:08:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	409	68634	889,23	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3966	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03359354	1	3	18/12/2025 19:57:39	18/12/2025 23:04:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	68634	121,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3967	383	12	2025	13091	TRB04	TRB	0027344805	1	3	18/12/2025 19:58:06	20/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	58068	75,06	Trafo BT	
3968	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027344833	1	3	18/12/2025 20:00:01	19/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	56298	82,50	Trafo BT	
3969	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027344837	1	3	18/12/2025 20:00:24	19/12/2025 21:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	43083	276,94	Trafo BT	
3970	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027343331	1	3	18/12/2025 20:00:25	19/12/2025 02:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	68634	79,32		
3971	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027344857	1	3	18/12/2025 20:01:53	19/12/2025 10:08:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	28,21	Trafo BT	
3972	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027344861	1	3	18/12/2025 20:02:00	19/12/2025 18:52:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	22,84	Trafo BT	
3973	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027341143	1	3	18/12/2025 20:03:47	18/12/2025 20:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	47293	21,58		
3974	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027344895	1	3	18/12/2025 20:04:41	19/12/2025 06:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	21,31	Trafo BT	
3975	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027344959	1	3	18/12/2025 20:09:56	19/12/2025 12:40:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	16,51	Trafo BT	
3976	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03359366	1	3	18/12/2025 20:13:54	18/12/2025 23:21:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	304	39761	952,70	Religador	Religadora Automática
3977	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	BA03359366	1	3	18/12/2025 20:13:54	18/12/2025 23:21:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	707	39761	2.215,66	Religador	Religadora Automática
3978	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027345007	1	3	18/12/2025 20:16:04	19/12/2025 04:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	38035	41,49	Ch. Fusivel	Base Fusível
3979	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027345103	1	3	18/12/2025 20:32:03	20/12/2025 09:50:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	37,31	Trafo BT	
3980	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027345115	1	3	18/12/2025 20:33:58	19/12/2025 11:53:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	15,33	Trafo BT	
3981	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027345167	1	3	18/12/2025 20:38:16	19/12/2025 00:20:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,70	Trafo BT	
3982	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027345185	1	3	18/12/2025 20:40:08	19/12/2025 11:57:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	15,28	Trafo BT	
3983	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027345199	1	3	18/12/2025 20:42:17	19/12/2025 10:19:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	13,62	Trafo BT	
3984	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027345205	1	3	18/12/2025 20:43:04	19/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	15,78	Trafo BT	
3985	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027345227	1	3	18/12/2025 20:47:43	19/12/2025 02:08:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	10,68	Trafo BT	
3986	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027337847	1	3	18/12/2025 20:51:00	18/12/2025 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	16998	1,93		
3987	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027345297	1	3	18/12/2025 20:58:45	20/12/2025 05:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	20495	163,33	Trafo BT	
3988	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027345311	1	3	18/12/2025 21:00:27	19/12/2025 11:33:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29284	58,19	Trafo BT	
3989	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027345317	1	3	18/12/2025 21:01:17	19/12/2025 12:51:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	15,84	Trafo BT	
3990	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027345321	1	3	18/12/2025 21:02:03	19/12/2025 09:13:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	125	29749	1.523,68	Trafo BT	
3991	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	BA03359394	1	3	18/12/2025 21:03:38	19/12/2025 15:23:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	205	23487	3.756,45	Religador	Religadora Automática
3992	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	BA03359394	1	3	18/12/2025 21:03:38	19/12/2025 15:23:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	248	22757	4.544,39	Religador	Religadora Automática
3993	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	BA03359394	1	3	18/12/2025 21:03:38	19/12/2025 15:23:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	437	22757	8.011,67	Religador	Religadora Automática
3994	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027345347	1	3	18/12/2025 21:06:12	19/12/2025 01:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29284	29,84	Ch. Fusivel	Base Fusível
3995	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027345367	1	3	18/12/2025 21:08:10	18/12/2025 23:32:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26703	9,63	Trafo BT	
3996	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027345405	1	3	18/12/2025 21:10:31	19/12/2025 00:13:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	15112	18,25	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3997	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027345431	1	3	18/12/2025 21:13:32	20/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	35,94	Trafo BT	
3998	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027345453	1	3	18/12/2025 21:16:27	19/12/2025 11:35:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	28,63	Trafo BT	
3999	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027348965	1	3	18/12/2025 21:17:34	19/12/2025 11:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	14,05	Trafo BT	
4000	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027345471	1	3	18/12/2025 21:19:31	19/12/2025 04:43:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	14,78	Trafo BT	
4001	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027345481	1	3	18/12/2025 21:21:44	19/12/2025 03:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	29035	1.012,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4002	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027345487	1	3	18/12/2025 21:24:03	19/12/2025 14:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	17,20	Trafo BT	
4003	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027345509	1	3	18/12/2025 21:29:28	19/12/2025 09:00:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	11,52	Trafo BT	
4004	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027344679	1	3	18/12/2025 21:30:00	18/12/2025 22:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22757	0,63		
4005	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027345539	1	3	18/12/2025 21:35:46	19/12/2025 23:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29284	51,24	Ch. Fusível	Base Fusível
4006	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027345547	1	3	18/12/2025 21:38:27	19/12/2025 14:56:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	23487	190,28	Trafo BT	
4007	383	12	2025	13048	ITL03	ITL	0027345563	1	3	18/12/2025 21:41:03	19/12/2025 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	10028	217,52	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4008	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027343971	1	3	18/12/2025 21:41:37	18/12/2025 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	29284	3,90	Ch. Fusível	Base Fusível
4009	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027342479	1	3	18/12/2025 21:48:00	18/12/2025 22:14:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	0,45		
4010	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027345609	1	3	18/12/2025 21:49:53	19/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	38035	154,08	Ch. Fusível	Base Fusível
4011	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:02:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1302	47293	270,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4012	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:02:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	517	47293	110,01	Religador	Religadora Automática
4013	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 21:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	47293	79,05	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4014	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:01:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5675	47293	1.078,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4015	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:02:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	47293	22,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4016	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:03:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	299	47293	69,02	Religador	Religadora Automática
4017	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 21:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1094	47293	90,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4018	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:01:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	400	47293	78,11	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4019	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	18/12/2025 22:02:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1196	47293	254,48	Religador	Religadora Automática
4020	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	19/12/2025 00:27:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	47293	171,04	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4021	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	19/12/2025 07:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	47293	75,74	Religador	Religadora Automática
4022	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:50:03	19/12/2025 13:46:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	131	47293	2.088,25	Religador	Religadora Automática
4023	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	18/12/2025 21:58:31	18/12/2025 22:02:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	225	47293	16,12	Religador	Religadora Automática
4024	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027345777	1	3	18/12/2025 22:06:52	19/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	426	56298	1.300,25	Ch. Fusível	Base Fusível
4025	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	19/12/2025 00:03:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	54493	73,78	Religador	Religadora Automática
4026	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	19/12/2025 22:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	54493	2.544,59	Religador	Religadora Automática
4027	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	19/12/2025 22:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	54493	630,39	Chave Faca	Chave Unipolar
4028	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	20/12/2025 08:36:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	54493	2.275,59	Religador	Religadora Automática
4029	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	20/12/2025 10:54:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	54493	698,75	Religador	Religadora Automática
4030	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	20/12/2025 12:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	54493	387,28	Religador	Religadora Automática
4031	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	18/12/2025 22:07:27	20/12/2025 12:51:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	54493	154,92	Ch. Fusível	Base Fusível
4032	383	12	2025	13034	DIC03	DIC	0027345787	1	3	18/12/2025 22:09:00	19/12/2025 02:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	90147	314,17	Trafo BT	
4033	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027345799	1	3	18/12/2025 22:09:48	19/12/2025 02:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22978	98,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4034	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03359424	1	3	18/12/2025 22:12:44	19/12/2025 00:36:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40506	2,39	Religador	Religadora Automática
4035	383	12	2025	13064	PAL05	PAL	BA03359424	1	3	18/12/2025 22:12:44	19/12/2025 06:42:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	40506	238,08	Religador	Religadora Automática
4036	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359432	1	3	18/12/2025 22:16:09	18/12/2025 22:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	560	29035	172,98	Religador	Religadora Automática
4037	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359434	1	3	18/12/2025 22:24:08	18/12/2025 22:31:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	526	29035	66,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4038	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359434	1	3	18/12/2025 22:24:08	18/12/2025 22:32:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	433	29035	62,42	Religador	Religadora Automática
4039	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359434	1	3	18/12/2025 22:24:08	18/12/2025 22:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	213	29035	38,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4040	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027345969	1	3	18/12/2025 22:25:50	19/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	38035	45,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4041	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027345985	1	3	18/12/2025 22:26:29	19/12/2025 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	15,16	Trafo BT	
4042	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027345993	1	3	18/12/2025 22:26:38	19/12/2025 09:56:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	11,49	Trafo BT	
4043	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359432	1	3	18/12/2025 22:33:41	19/12/2025 00:11:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	433	29035	704,59	Religador	Religadora Automática
4044	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027345437	1	3	18/12/2025 22:39:00	18/12/2025 22:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	204	18592	20,46		
4045	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027346115	1	3	18/12/2025 22:39:23	19/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	29749	261,84	Ch. Fusível	Base Fusível
4046	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027346115	1	3	18/12/2025 22:39:23	19/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29749	18,09	Ch. Fusível	Base Fusível
4047	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03359446	1	3	18/12/2025 22:41:53	18/12/2025 22:45:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1614	32784	90,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4048	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03359446	1	3	18/12/2025 22:41:53	18/12/2025 22:45:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	383	32784	23,83	Religador	Religadora Automática
4049	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03359446	1	3	18/12/2025 22:41:53	18/12/2025 22:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	757	32784	53,41	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4050	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03359446	1	3	18/12/2025 22:41:53	19/12/2025 02:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	563	32784	2.073,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4051	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027346189	1	3	18/12/2025 22:48:59	19/12/2025 01:41:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	2,87	Trafo BT	
4052	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027346259	1	3	18/12/2025 23:01:11	19/12/2025 15:16:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	16,26	Trafo BT	
4053	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027318161	1	3	18/12/2025 23:03:40	18/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	20495	2,76		
4054	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027346277	1	3	18/12/2025 23:05:17	19/12/2025 03:56:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	105	32784	509,48	Trafo BT	
4055	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027346345	1	3	18/12/2025 23:18:23	19/12/2025 06:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	40441	942,09	Ch. Fusível	Base Fusível
4056	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359464	1	3	18/12/2025 23:25:53	19/12/2025 03:36:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	23487	280,28	Religador	Religadora Automática
4057	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359464	1	3	18/12/2025 23:25:53	21/12/2025 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	23487	950,33	Religador	Religadora Automática
4058	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03359466	1	3	18/12/2025 23:29:33	19/12/2025 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	47293	163,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4059	383	12	2025	13034	DIC07	DIC	0027346393	1	3	18/12/2025 23:30:07	19/12/2025 01:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,17	Trafo BT	
4060	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027346407	1	3	18/12/2025 23:34:36	19/12/2025 05:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32784	30,01	Trafo BT	
4061	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027346419	1	3	18/12/2025 23:43:34	19/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	25976	125,58	Trafo BT	
4062	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027346455	1	3	18/12/2025 23:54:31	19/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	13,09	Trafo BT	
4063	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027346483	1	3	19/12/2025 00:03:59	19/12/2025 13:33:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	13,49	Trafo BT	
4064	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027346495	1	3	19/12/2025 00:06:08	19/12/2025 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	256	56298	699,16	Ch. Fusível	Base Fusível
4065	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027346517	1	3	19/12/2025 00:11:16	19/12/2025 19:38:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22757	58,36	Trafo BT	
4066	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027310245	1	3	19/12/2025 00:15:08	19/12/2025 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,41		
4067	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027346531	1	3	19/12/2025 00:15:15	19/12/2025 08:55:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	8,67	Trafo BT	
4068	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	BA03359432	1	3	19/12/2025 00:15:47	19/12/2025 00:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	433	29035	158,89	Religador	Religadora Automática
4069	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027345777	1	3	19/12/2025 00:20:00	19/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	56298	1,67		
4070	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027346573	1	3	19/12/2025 00:20:05	19/12/2025 03:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	20495	331,43	Ch. Fusível	Base Fusível
4071	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359516	1	3	19/12/2025 00:35:07	19/12/2025 04:18:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	40890	253,70	Religador	Religadora Automática
4072	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027347081	1	3	19/12/2025 00:40:31	19/12/2025 18:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	137	41705	2.448,84	Trafo BT	
4073	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027346667	1	3	19/12/2025 00:43:47	19/12/2025 06:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	41705	60,04	Trafo BT	
4074	383	12	2025	13069	POT06	POT	0027346691	1	3	19/12/2025 00:52:18	19/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,63	Trafo BT	
4075	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027351783	1	3	19/12/2025 01:02:00	19/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	42,65	Trafo BT	
4076	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027346777	1	3	19/12/2025 01:09:30	19/12/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	459	29035	1.610,33	Ch. Fusível	Base Fusível
4077	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359394	1	3	19/12/2025 01:17:35	19/12/2025 01:21:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1116	23487	74,71	Chave Faca	Chave Unipolar
4078	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359394	1	3	19/12/2025 01:17:35	19/12/2025 01:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	23487	8,90	Religador	Religadora Automática
4079	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03359394	1	3	19/12/2025 01:17:35	19/12/2025 01:21:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	267	22757	17,87	Chave Faca	Chave Unipolar
4080	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359532	1	3	19/12/2025 01:17:56	19/12/2025 01:21:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1116	23487	66,96	Religador	Religadora Automática
4081	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359532	1	3	19/12/2025 01:17:56	19/12/2025 01:24:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	23487	20,83	Religador	Religadora Automática
4082	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359532	1	3	19/12/2025 01:17:56	19/12/2025 04:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	23487	315,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4083	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	BA03359532	1	3	19/12/2025 01:17:56	19/12/2025 01:21:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	267	22757	16,02	Religador	Religadora Automática
4084	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03359530	1	3	19/12/2025 01:23:32	19/12/2025 01:27:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	47293	0,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4085	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03359530	1	3	19/12/2025 01:23:32	19/12/2025 01:26:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1639	47293	92,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4086	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03359530	1	3	19/12/2025 01:23:32	19/12/2025 01:27:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	320	47293	20,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4087	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027346729	1	3	19/12/2025 01:24:15	19/12/2025 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	41705	142,76	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4088	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	DT27346743	1	3	19/12/2025 01:34:00	19/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	8,80	Trafo BT	
4089	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	DT27346763	1	3	19/12/2025 01:39:00	19/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,35	Trafo BT	
4090	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027346831	1	3	19/12/2025 02:34:14	20/12/2025 22:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	132,84	Ch. Fusível	Base Fusível
4091	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027346835	1	3	19/12/2025 02:39:26	19/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	21507	798,32	Ch. Fusível	Base Fusível
4092	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027345007	1	3	19/12/2025 02:40:00	19/12/2025 04:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	38035	32,30		
4093	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027346919	1	3	19/12/2025 02:46:54	19/12/2025 10:19:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	23487	1.260,34	Religador	Religadora Automática
4094	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027346919	1	3	19/12/2025 02:46:54	19/12/2025 12:23:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	23487	393,75	Religador	Religadora Automática
4095	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027346859	1	3	19/12/2025 02:51:58	19/12/2025 07:17:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41705	17,70	Ch. Fusível	Base Fusível
4096	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027346573	1	3	19/12/2025 03:03:36	19/12/2025 03:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	20495	8,54		
4097	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027346777	1	3	19/12/2025 03:16:00	19/12/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29035	7,00		
4098	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027343749	1	3	19/12/2025 03:20:00	19/12/2025 03:52:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	86	54032	46,42		
4099	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027347289	1	3	19/12/2025 03:20:54	19/12/2025 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	22757	264,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4100	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027346881	1	3	19/12/2025 03:21:32	19/12/2025 06:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	32784	3,22	Ch. Fusível	Base Fusível
4101	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03359576	1	3	19/12/2025 03:43:18	19/12/2025 04:59:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	129	40441	164,58	Religador	Religadora Automática
4102	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03359576	1	3	19/12/2025 03:43:18	19/12/2025 06:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1371	40441	4.266,09	Religador	Religadora Automática
4103	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03359576	1	3	19/12/2025 03:43:18	19/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	40441	483,08	Chave Faca	Chave Unipolar
4104	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359516	1	3	19/12/2025 03:45:03	19/12/2025 12:12:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	40890	718,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4105	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359516	1	3	19/12/2025 03:45:03	19/12/2025 13:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	40890	695,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4106	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027346957	1	3	19/12/2025 04:24:35	19/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	29749	473,17	Ch. Fusível	Base Fusível
4107	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	DT27346763	1	3	19/12/2025 04:30:00	19/12/2025 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	56298	16,00		
4108	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359394	1	3	19/12/2025 04:31:43	19/12/2025 07:52:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	23487	317,17	Religador	Religadora Automática
4109	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359394	1	3	19/12/2025 04:31:43	19/12/2025 07:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	23487	687,94	Religador	Religadora Automática
4110	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027347027	1	3	19/12/2025 04:35:00	19/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	13,92	Trafo BT	
4111	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359624	1	3	19/12/2025 04:50:25	19/12/2025 08:18:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	40890	478,02	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4112	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359624	1	3	19/12/2025 04:50:25	19/12/2025 09:04:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	40890	50,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4113	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027347073	1	3	19/12/2025 04:54:22	19/12/2025 12:37:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40441	61,74	Trafo BT	
4114	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03359614	1	3	19/12/2025 04:57:51	19/12/2025 05:33:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	632	47293	379,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4115	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027348857	1	3	19/12/2025 05:14:20	20/12/2025 18:02:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	29284	2.097,79	Ch. Fusível	Base Fusível
4116	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027347149	1	3	19/12/2025 05:20:40	19/12/2025 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	47293	204,96	Ch. Fusível	Base Fusível
4117	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	BA03359646	1	3	19/12/2025 05:26:06	19/12/2025 08:52:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	202	22757	694,71	Religador	Religadora Automática
4118	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	BA03359646	1	3	19/12/2025 05:26:06	19/12/2025 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	22757	165,93	Religador	Religadora Automática
4119	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027347227	1	3	19/12/2025 05:39:23	19/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	5,84	Trafo BT	
4120	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027347245	1	3	19/12/2025 05:44:39	19/12/2025 10:33:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	32784	19,23	Trafo BT	
4121	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	BA03359662	1	3	19/12/2025 05:48:51	19/12/2025 05:52:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3232	39122	189,43	Religador	Religadora Automática
4122	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	BA03359662	1	3	19/12/2025 05:48:51	19/12/2025 05:52:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	421	39122	28,89	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4123	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	BA03359662	1	3	19/12/2025 05:48:51	19/12/2025 08:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	39122	702,38	Religador	Religadora Automática
4124	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	BA03359662	1	3	19/12/2025 05:48:51	19/12/2025 12:21:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	372	39122	2.433,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4125	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	BA03359662	1	3	19/12/2025 05:48:51	19/12/2025 05:52:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	27399	9,79	Religador	Religadora Automática
4126	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027347269	1	3	19/12/2025 05:52:00	19/12/2025 13:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	98	38035	741,53	Ch. Fusível	Base Fusível
4127	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	BA03359672	1	3	19/12/2025 05:55:07	19/12/2025 08:51:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	24509	406,52	Religador	Religadora Automática
4128	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	BA03359672	1	3	19/12/2025 05:55:07	19/12/2025 08:53:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	24509	309,72	Religador	Religadora Automática
4129	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	BA03359672	1	3	19/12/2025 05:55:07	19/12/2025 12:06:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	24509	154,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4130	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027347303	1	3	19/12/2025 06:00:19	19/12/2025 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	56298	143,75	Ch. Fusível	Base Fusível
4131	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03359412	1	3	19/12/2025 06:00:53	19/12/2025 07:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	47293	83,67	Religador	Religadora Automática
4132	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027347313	1	3	19/12/2025 06:03:05	20/12/2025 14:17:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	23487	161,21	Trafo BT	
4133	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027347321	1	3	19/12/2025 06:05:34	19/12/2025 15:44:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56298	57,88	Trafo BT	
4134	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027347327	1	3	19/12/2025 06:07:37	19/12/2025 16:45:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68634	42,55	Trafo BT	
4135	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027347423	1	3	19/12/2025 06:08:09	19/12/2025 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	190	38035	886,19	Ch. Fusível	Base Fusível
4136	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027347337	1	3	19/12/2025 06:09:37	19/12/2025 11:35:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	10,88	Trafo BT	
4137	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027347345	1	3	19/12/2025 06:13:08	19/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	25976	752,23	Ch. Fusível	Base Fusível
4138	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027347353	1	3	19/12/2025 06:14:14	19/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	68634	72,10	Ch. Fusível	Base Fusível
4139	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027347389	1	3	19/12/2025 06:20:55	19/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	22757	97,68	Ch. Fusível	Base Fusível
4140	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027347393	1	3	19/12/2025 06:21:34	21/12/2025 12:54:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	109,09	Trafo BT	
4141	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027347401	1	3	19/12/2025 06:23:31	19/12/2025 11:34:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	41705	331,48	Ch. Fusível	Base Fusível
4142	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027347401	1	3	19/12/2025 06:23:31	19/12/2025 16:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	10,39	Ch. Fusível	Base Fusível
4143	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027347425	1	3	19/12/2025 06:26:32	19/12/2025 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	38035	443,24	Ch. Fusível	Base Fusível
4144	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027353043	1	3	19/12/2025 06:28:39	19/12/2025 17:00:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	68634	505,21	Ch. Fusível	Base Fusível
4145	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027353233	1	3	19/12/2025 06:28:39	19/12/2025 17:01:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	10,54	Trafo BT	
4146	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027347485	1	3	19/12/2025 06:35:10	19/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	115	39122	335,10	TRAMO_MT	Jumper
4147	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027347477	1	3	19/12/2025 06:37:14	19/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	11,76	Trafo BT	
4148	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359702	1	3	19/12/2025 06:52:21	19/12/2025 09:17:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	16998	86,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4149	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359702	1	3	19/12/2025 06:52:21	19/12/2025 09:17:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	430	16998	1.036,90	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4150	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359702	1	3	19/12/2025 06:52:21	19/12/2025 09:17:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1966	16998	4.740,79	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4151	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359702	1	3	19/12/2025 06:52:21	19/12/2025 10:41:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	16998	233,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4152	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027347601	1	3	19/12/2025 06:54:05	19/12/2025 11:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	358	27399	1.816,95	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4153	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027347649	1	3	19/12/2025 06:58:35	19/12/2025 15:33:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	8,59	Trafo BT	
4154	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027347651	1	3	19/12/2025 06:59:33	19/12/2025 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	56298	434,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4155	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027347661	1	3	19/12/2025 07:01:13	19/12/2025 15:13:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	8,21	Trafo BT	
4156	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027347695	1	3	19/12/2025 07:04:11	19/12/2025 10:26:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,38	Trafo BT	
4157	383	12	2025	13064	PAL01	PAL	0027347699	1	3	19/12/2025 07:04:48	19/12/2025 14:41:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40506	15,23	Trafo BT	
4158	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027348367	1	3	19/12/2025 07:07:02	19/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	40441	867,23	Ch. Fusível	Base Fusível
4159	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027347731	1	3	19/12/2025 07:07:57	19/12/2025 10:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	68634	216,65	Ch. Fusível	Base Fusível
4160	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027347739	1	3	19/12/2025 07:09:13	19/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	54032	542,11	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4161	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027347743	1	3	19/12/2025 07:09:44	19/12/2025 12:59:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	5,84	Trafo BT	
4162	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027347767	1	3	19/12/2025 07:14:28	19/12/2025 10:26:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	68634	51,18	Trafo BT	
4163	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027347803	1	3	19/12/2025 07:19:46	19/12/2025 14:42:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	7,37	Trafo BT	
4164	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027347805	1	3	19/12/2025 07:19:59	19/12/2025 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	82	29749	724,36	Trafo BT	
4165	383	12	2025	17185	CED04	CED	BA03359716	1	3	19/12/2025 07:21:23	19/12/2025 11:16:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	38035	101,76	Religador	Religadora Automática
4166	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359718	1	3	19/12/2025 07:21:56	19/12/2025 07:25:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	134	40890	7,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4167	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359718	1	3	19/12/2025 07:21:56	19/12/2025 09:02:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	40890	279,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4168	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359718	1	3	19/12/2025 07:21:56	20/12/2025 19:20:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	40890	899,32	Religador	Religadora Automática
4169	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027347831	1	3	19/12/2025 07:23:54	19/12/2025 10:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	683	47293	2.084,29	Ch. Fusível	Base Fusível
4170	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027347837	1	3	19/12/2025 07:26:30	19/12/2025 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	29035	95,84	Trafo BT	
4171	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027347845	1	3	19/12/2025 07:27:56	19/12/2025 11:55:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	4,47	Trafo BT	
4172	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027347863	1	3	19/12/2025 07:29:00	19/12/2025 18:58:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	47293	126,50	Trafo BT	
4173	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027347919	1	3	19/12/2025 07:34:04	19/12/2025 16:49:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	9,25	Trafo BT	
4174	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027338661	1	3	19/12/2025 07:35:00	19/12/2025 08:12:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	68634	25,03		
4175	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027347947	1	3	19/12/2025 07:37:36	19/12/2025 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	29284	208,13	Ch. Fusível	Base Fusível
4176	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027347961	1	3	19/12/2025 07:39:55	19/12/2025 12:22:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	4,71	Trafo BT	
4177	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027349371	1	3	19/12/2025 07:41:47	20/12/2025 12:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41705	461,66	Ch. Fusível	Base Fusível
4178	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027347995	1	3	19/12/2025 07:42:40	19/12/2025 10:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	25976	11,95	Trafo BT	
4179	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027348007	1	3	19/12/2025 07:44:12	19/12/2025 11:46:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	8,06	Trafo BT	
4180	383	12	2025	16395	FAG04	FAG	0027348155	1	3	19/12/2025 07:47:54	19/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	22757	157,36	Ch. Fusível	Base Fusível
4181	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027348043	1	3	19/12/2025 07:49:01	19/12/2025 16:35:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	56298	140,37	Trafo BT	
4182	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359732	1	3	19/12/2025 07:51:18	19/12/2025 10:36:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	191	23487	527,16	Chave Faca	Chave Unipolar
4183	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	BA03359732	1	3	19/12/2025 07:51:18	19/12/2025 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	23487	102,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4184	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027348079	1	3	19/12/2025 07:51:49	19/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	166	21507	1.613,47	Ch. Fusível	Base Fusível
4185	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027349497	1	3	19/12/2025 07:52:31	19/12/2025 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	41705	190,11	Ch. Fusível	Base Fusível
4186	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027348089	1	3	19/12/2025 07:52:45	20/12/2025 15:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	63,21	Trafo BT	
4187	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027348111	1	3	19/12/2025 07:55:46	19/12/2025 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	29284	62,77	Ch. Fusível	Base Fusível
4188	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027348123	1	3	19/12/2025 07:57:00	19/12/2025 10:58:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	54032	24,16	Trafo BT	
4189	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027348135	1	3	19/12/2025 07:57:06	19/12/2025 11:17:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,35	Trafo BT	
4190	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027348161	1	3	19/12/2025 07:59:53	19/12/2025 09:17:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	1,29	Trafo BT	
4191	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027348167	1	3	19/12/2025 08:00:27	19/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	3,98	Trafo BT	
4192	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027348193	1	3	19/12/2025 08:02:25	19/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	54493	81,52	Ch. Fusível	Base Fusível
4193	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027348211	1	3	19/12/2025 08:03:24	19/12/2025 13:32:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	5,48	Trafo BT	
4194	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027348217	1	3	19/12/2025 08:03:36	19/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	4,38	Trafo BT	
4195	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027348223	1	3	19/12/2025 08:03:41	19/12/2025 09:48:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	1,75	Trafo BT	
4196	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027348287	1	3	19/12/2025 08:08:27	19/12/2025 13:17:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	5,16	Trafo BT	
4197	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027348293	1	3	19/12/2025 08:08:37	19/12/2025 15:30:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	14,74	Trafo BT	
4198	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027348303	1	3	19/12/2025 08:09:09	20/12/2025 10:22:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	26,23	Trafo BT	
4199	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027348341	1	3	19/12/2025 08:10:33	19/12/2025 10:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	10037	2,81	Ch. Fusível	Base Fusível
4200	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	0027348361	1	3	19/12/2025 08:11:27	19/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	56298	105,80	Ch. Fusível	Base Fusível
4201	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027348413	1	3	19/12/2025 08:13:20	19/12/2025 23:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32784	77,89	Trafo BT	
4202	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027348423	1	3	19/12/2025 08:13:27	19/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	54032	21,98	Trafo BT	
4203	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	0027348433	1	3	19/12/2025 08:13:46	19/12/2025 16:43:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	29035	59,45	Trafo BT	
4204	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027343159	1	3	19/12/2025 08:15:00	19/12/2025 08:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	68634	13,33		
4205	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027348461	1	3	19/12/2025 08:16:13	19/12/2025 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	54493	54,69	Ch. Fusível	Base Fusível
4206	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027328453	1	3	19/12/2025 08:16:40	19/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	6,64		
4207	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027348471	1	3	19/12/2025 08:17:12	19/12/2025 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	47293	100,17	Ch. Fusível	Base Fusível
4208	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027348471	1	3	19/12/2025 08:17:12	19/12/2025 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	47293	857,01	Ch. Fusível	Base Fusível
4209	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027348483	1	3	19/12/2025 08:17:45	19/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	20495	45,56	Ch. Fusível	Base Fusível
4210	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027348653	1	3	19/12/2025 08:30:58	19/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	4,30	Trafo BT	
4211	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027347601	1	3	19/12/2025 08:32:00	19/12/2025 11:58:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	27399	175,61		
4212	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027348669	1	3	19/12/2025 08:32:23	19/12/2025 17:35:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29035	18,11	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4213	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027348673	1	3	19/12/2025 08:32:53	20/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	40441	1.522,60	Trafo BT	
4214	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027348697	1	3	19/12/2025 08:34:37	20/12/2025 02:32:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	35,93	Trafo BT	
4215	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027347485	1	3	19/12/2025 08:35:10	19/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	39122	43,87		
4216	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027348709	1	3	19/12/2025 08:35:24	19/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	56298	277,90	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4217	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027348807	1	3	19/12/2025 08:41:18	19/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	32784	70,11	Ch. Fusível	Base Fusível
4218	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027348815	1	3	19/12/2025 08:41:47	19/12/2025 13:46:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	10,16	Trafo BT	
4219	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027353185	1	3	19/12/2025 08:45:49	19/12/2025 17:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	40890	189,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4220	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027348897	1	3	19/12/2025 08:48:39	19/12/2025 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,94	Trafo BT	
4221	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027348957	1	3	19/12/2025 08:48:53	19/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22757	9,26	Ch. Fusível	Base Fusível
4222	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027348919	1	3	19/12/2025 08:51:17	19/12/2025 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	47293	184,00	Ch. Fusível	Base Fusível
4223	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027347149	1	3	19/12/2025 08:52:00	19/12/2025 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	47293	31,73		
4224	383	12	2025	13025	BGN06	BGN	0027348937	1	3	19/12/2025 08:52:25	20/12/2025 11:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	26,28	Trafo BT	
4225	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	DT27348953	1	3	19/12/2025 08:53:00	19/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	40441	178,20	Trafo BT	
4226	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027357569	1	3	19/12/2025 08:56:51	20/12/2025 17:55:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	29284	428,78	Ch. Fusível	Base Fusível
4227	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027349041	1	3	19/12/2025 09:00:15	19/12/2025 11:34:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	5,14	Trafo BT	
4228	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027349051	1	3	19/12/2025 09:00:57	19/12/2025 20:16:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	11,26	Trafo BT	
4229	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027340341	1	3	19/12/2025 09:01:00	19/12/2025 09:54:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	1,79		
4230	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027349059	1	3	19/12/2025 09:01:23	19/12/2025 11:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	40506	18,40	Trafo BT	
4231	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027349073	1	3	19/12/2025 09:02:40	19/12/2025 22:23:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	119	32784	1.587,49	Trafo BT	
4232	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027349111	1	3	19/12/2025 09:05:51	20/12/2025 10:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	40890	51,17	Ch. Fusível	Base Fusível
4233	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027349239	1	3	19/12/2025 09:13:31	19/12/2025 10:14:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	1,01	Trafo BT	
4234	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027348079	1	3	19/12/2025 09:15:06	19/12/2025 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	21507	8,33		
4235	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027349277	1	3	19/12/2025 09:16:22	19/12/2025 11:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,88	Trafo BT	
4236	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03359970	1	3	19/12/2025 09:17:00	19/12/2025 13:53:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	54032	82,84	Ch. Fusível	Base Fusível
4237	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027349301	1	3	19/12/2025 09:17:58	19/12/2025 13:59:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	54032	84,41	Trafo BT	
4238	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027347739	1	3	19/12/2025 09:25:13	19/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	54032	24,83		
4239	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027349403	1	3	19/12/2025 09:27:35	19/12/2025 20:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	22,45	Trafo BT	
4240	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027341701	1	3	19/12/2025 09:28:00	20/12/2025 12:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	27,28	Trafo BT	
4241	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027349419	1	3	19/12/2025 09:28:00	19/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,53	Trafo BT	
4242	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027349431	1	3	19/12/2025 09:28:57	19/12/2025 20:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	11,26	Trafo BT	
4243	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027349439	1	3	19/12/2025 09:29:15	19/12/2025 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	376	56298	825,63	Ch. Fusível	Base Fusível
4244	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027349441	1	3	19/12/2025 09:29:18	19/12/2025 16:58:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	7,48	Trafo BT	
4245	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027349445	1	3	19/12/2025 09:29:30	19/12/2025 23:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	14,19	Trafo BT	
4246	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027349459	1	3	19/12/2025 09:30:40	21/12/2025 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23487	125,97	Trafo BT	
4247	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027349461	1	3	19/12/2025 09:30:45	20/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	24,99	Trafo BT	
4248	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027349493	1	3	19/12/2025 09:33:57	19/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	2,60	Trafo BT	
4249	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027349525	1	3	19/12/2025 09:36:12	19/12/2025 17:40:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	25976	427,52	Trafo BT	
4250	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027349571	1	3	19/12/2025 09:39:36	19/12/2025 15:58:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	12,62	Trafo BT	
4251	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027349621	1	3	19/12/2025 09:43:33	19/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	29284	79,57	Ch. Fusível	Base Fusível
4252	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027349639	1	3	19/12/2025 09:45:40	19/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54493	11,14	Trafo BT	
4253	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027349691	1	3	19/12/2025 09:46:34	19/12/2025 16:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	16998	91,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4254	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027349659	1	3	19/12/2025 09:46:36	19/12/2025 12:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	6,35	Trafo BT	
4255	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027349687	1	3	19/12/2025 09:49:05	19/12/2025 21:06:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	90147	361,04	Trafo BT	
4256	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	BA03359784	1	3	19/12/2025 09:51:02	19/12/2025 15:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	15112	16,56	Religador	Religadora Automática
4257	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	BA03359784	1	3	19/12/2025 09:51:37	19/12/2025 10:00:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	15112	4,74	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4258	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	BA03359784	1	3	19/12/2025 09:51:37	19/12/2025 10:22:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	15112	131,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4259	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	BA03359784	1	3	19/12/2025 09:51:37	19/12/2025 15:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	15112	341,69	Religador	Religadora Automática
4260	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	BA03359784	1	3	19/12/2025 09:51:37	19/12/2025 10:22:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	450	15112	233,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4261	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027349725	1	3	19/12/2025 09:52:05	19/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	118	21507	172,90	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4262	383	12	2025	13028	CAF08	CAF	0027349731	1	3	19/12/2025 09:52:51	20/12/2025 08:43:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	22,85	Trafo BT	
4263	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027349739	1	3	19/12/2025 09:53:26	19/12/2025 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	23487	364,70	Ch. Fusível	Base Fusível
4264	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027349741	1	3	19/12/2025 09:53:27	20/12/2025 13:27:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	55,13	Trafo BT	
4265	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027349753	1	3	19/12/2025 09:54:16	19/12/2025 11:34:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	1,67	Trafo BT	
4266	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027349763	1	3	19/12/2025 09:55:08	21/12/2025 08:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	46,40	Trafo BT	
4267	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027348807	1	3	19/12/2025 09:55:18	19/12/2025 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	32784	6,62		
4268	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027349777	1	3	19/12/2025 09:56:44	19/12/2025 15:20:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26703	16,18	Trafo BT	
4269	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027349799	1	3	19/12/2025 09:58:16	19/12/2025 16:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	6,98	Trafo BT	
4270	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027347731	1	3	19/12/2025 10:00:00	19/12/2025 10:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	68634	2,80		
4271	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027349817	1	3	19/12/2025 10:00:17	19/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	7,00		
4272	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027349817	1	3	19/12/2025 10:00:17	19/12/2025 17:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	56298	73,06	Trafo BT	
4273	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027349815	1	3	19/12/2025 10:00:17	19/12/2025 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	25976	46,16	Ch. Fusível	Base Fusível
4274	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027349823	1	3	19/12/2025 10:01:00	20/12/2025 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	38035	76,17	Ch. Fusível	Base Fusível
4275	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027349843	1	3	19/12/2025 10:02:20	19/12/2025 15:51:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	17,46	Trafo BT	
4276	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027347319	1	3	19/12/2025 10:03:00	19/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	0,45		
4277	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359810	1	3	19/12/2025 10:09:41	19/12/2025 11:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	491	16998	755,19	Religador	Religadora Automática
4278	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359810	1	3	19/12/2025 10:09:42	19/12/2025 10:21:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	643	16998	131,10	Religador	Religadora Automática
4279	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027349949	1	3	19/12/2025 10:12:25	19/12/2025 20:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	10,06	Trafo BT	
4280	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027349955	1	3	19/12/2025 10:12:40	19/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	18592	24,47	Ch. Fusível	Base Fusível
4281	383	12	2025	13040	ABD01	ABD	0027349991	1	3	19/12/2025 10:15:03	20/12/2025 13:42:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	27,46	Trafo BT	
4282	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027350119	1	3	19/12/2025 10:17:56	20/12/2025 00:05:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	23487	1.957,51	Religador	Religadora Automática
4283	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027350119	1	3	19/12/2025 10:17:56	20/12/2025 04:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	23487	1.211,24	Religador	Religadora Automática
4284	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027350037	1	3	19/12/2025 10:18:35	20/12/2025 03:41:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	47293	486,87	Trafo BT	
4285	383	12	2025	17185	CED04	CED	0027350041	1	3	19/12/2025 10:18:51	19/12/2025 13:08:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,83	Trafo BT	
4286	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027350075	1	3	19/12/2025 10:20:55	19/12/2025 12:09:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	1,81	Trafo BT	
4287	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027350115	1	3	19/12/2025 10:23:19	19/12/2025 14:28:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,08	Trafo BT	
4288	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03359750	1	3	19/12/2025 10:27:38	19/12/2025 10:31:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	47293	9,45	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4289	383	12	2025	13069	SJB02	SJB	0027350167	1	3	19/12/2025 10:28:23	19/12/2025 12:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	3,72	Trafo BT	
4290	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	DT27349539	1	3	19/12/2025 10:30:00	19/12/2025 14:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	54493	257,83	Trafo BT	
4291	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027350219	1	3	19/12/2025 10:31:01	19/12/2025 12:49:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,31	Trafo BT	
4292	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027350277	1	3	19/12/2025 10:34:34	20/12/2025 11:35:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	25,02	Trafo BT	
4293	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027350279	1	3	19/12/2025 10:34:41	19/12/2025 16:30:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58068	23,71	Trafo BT	
4294	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027355733	1	3	19/12/2025 10:39:37	20/12/2025 02:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22757	146,01	Ch. Fusível	Base Fusível
4295	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03359828	1	3	19/12/2025 10:40:18	19/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	41705	24,80	Ch. Fusível	Base Fusível
4296	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027350409	1	3	19/12/2025 10:42:25	19/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	22978	9,38	Ch. Fusível	Base Fusível
4297	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027350411	1	3	19/12/2025 10:42:28	20/12/2025 03:05:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	16,38	Trafo BT	
4298	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027350435	1	3	19/12/2025 10:43:18	20/12/2025 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22757	127,98	TRAMO_MT	Jumper
4299	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027349439	1	3	19/12/2025 10:45:00	19/12/2025 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	56298	5,60		
4300	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027357573	1	3	19/12/2025 10:45:01	20/12/2025 09:28:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	22,72	Trafo BT	
4301	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027349725	1	3	19/12/2025 10:50:21	19/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	21507	3,46		
4302	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027350519	1	3	19/12/2025 10:51:52	19/12/2025 14:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16998	22,04	Ch. Fusível	Base Fusível
4303	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027350553	1	3	19/12/2025 10:55:20	20/12/2025 04:42:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	17,79	Trafo BT	
4304	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027350641	1	3	19/12/2025 11:01:42	19/12/2025 13:48:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,77	Trafo BT	
4305	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03359750	1	3	19/12/2025 11:02:09	19/12/2025 13:59:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	47293	749,65	Chave Faca	Chave Unipolar
4306	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027350657	1	3	19/12/2025 11:02:51	19/12/2025 15:57:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54493	14,71	Ch. Fusível	Base Fusível
4307	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027350665	1	3	19/12/2025 11:03:08	19/12/2025 15:37:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	4,57	Trafo BT	
4308	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027350677	1	3	19/12/2025 11:04:10	19/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	6,36	Trafo BT	
4309	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027350699	1	3	19/12/2025 11:05:53	19/12/2025 15:02:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,94	Trafo BT	
4310	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027348919	1	3	19/12/2025 11:06:00	19/12/2025 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	47293	9,58		
4311	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03359856	1	3	19/12/2025 11:07:50	19/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	54493	4,35	Ch. Fusível	Base Fusível
4312	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027348385	1	3	19/12/2025 11:11:00	19/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	4,45		
4313	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027350779	1	3	19/12/2025 11:12:00	19/12/2025 13:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,46	Trafo BT	
4314	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	BA03359828	1	3	19/12/2025 11:15:23	19/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	41705	4,94		
4315	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03359880	1	3	19/12/2025 11:16:58	19/12/2025 12:01:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	241	6808	177,40	Religador	Religadora Automática
4316	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03359880	1	3	19/12/2025 11:16:58	19/12/2025 13:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	6808	233,75	Religador	Religadora Automática
4317	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03359880	1	3	19/12/2025 11:16:58	19/12/2025 13:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	317	6808	748,47	Religador	Religadora Automática
4318	383	12	2025	13024	CQT03	CQT	BA03359880	1	3	19/12/2025 11:16:58	19/12/2025 15:07:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	6808	123,05	Religador	Religadora Automática
4319	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027350863	1	3	19/12/2025 11:17:40	19/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	2,71	Trafo BT	
4320	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027350865	1	3	19/12/2025 11:17:48	20/12/2025 09:37:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	22,32	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4321	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027350875	1	3	19/12/2025 11:18:23	19/12/2025 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,86	Trafo BT	
4322	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027350895	1	3	19/12/2025 11:19:00	20/12/2025 13:11:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	25,87	Trafo BT	
4323	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027347345	1	3	19/12/2025 11:23:39	19/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	94	25976	213,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4324	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027339841	1	3	19/12/2025 11:25:27	19/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	29284	56,61	Ch. Fusível	Base Fusível
4325	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027350969	1	3	19/12/2025 11:28:10	20/12/2025 09:18:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	21,83	Trafo BT	
4326	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027351001	1	3	19/12/2025 11:29:32	19/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	11,02	Trafo BT	
4327	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027351075	1	3	19/12/2025 11:30:09	19/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	5,08	Ch. Fusível	Base Fusível
4328	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027351107	1	3	19/12/2025 11:36:43	20/12/2025 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	33,11	Trafo BT	
4329	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027351109	1	3	19/12/2025 11:36:45	19/12/2025 19:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	7,65	Trafo BT	
4330	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027351141	1	3	19/12/2025 11:39:12	19/12/2025 13:14:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18592	1,58	Trafo BT	
4331	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027349497	1	3	19/12/2025 11:40:00	19/12/2025 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	41705	19,80		
4332	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03359810	1	3	19/12/2025 11:41:58	19/12/2025 11:56:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	16998	3,13	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4333	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027351245	1	3	19/12/2025 11:48:13	19/12/2025 22:18:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	47293	115,58	Trafo BT	
4334	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027351321	1	3	19/12/2025 11:53:03	20/12/2025 05:59:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	68634	126,78	Trafo BT	
4335	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027351347	1	3	19/12/2025 11:55:23	19/12/2025 19:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	22,69	Trafo BT	
4336	383	12	2025	13047	CSSECO2	SEC	0027351359	1	3	19/12/2025 11:56:22	19/12/2025 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	23487	315,20	Ch. Fusível	Base Fusível
4337	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027351441	1	3	19/12/2025 12:02:48	19/12/2025 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	6808	335,54	Ch. Fusível	Base Fusível
4338	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027351443	1	3	19/12/2025 12:02:49	19/12/2025 17:32:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	5,49	Trafo BT	
4339	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027354643	1	3	19/12/2025 12:02:54	20/12/2025 08:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	38035	99,86	Trafo BT	
4340	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027351455	1	3	19/12/2025 12:03:11	19/12/2025 15:09:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	3,11	Trafo BT	
4341	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027349955	1	3	19/12/2025 12:03:40	19/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18592	0,19		
4342	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027351471	1	3	19/12/2025 12:04:19	20/12/2025 03:33:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	15,48	Trafo BT	
4343	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027351497	1	3	19/12/2025 12:07:02	20/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	22757	1.087,43	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4344	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027351503	1	3	19/12/2025 12:08:09	20/12/2025 12:21:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	24,22	Trafo BT	
4345	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	BA03359926	1	3	19/12/2025 12:08:25	19/12/2025 17:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	54493	36,28	Ch. Fusível	Base Fusível
4346	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027351517	1	3	19/12/2025 12:09:10	19/12/2025 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	192	56298	649,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4347	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027351551	1	3	19/12/2025 12:13:58	19/12/2025 18:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15112	12,27	Trafo BT	
4348	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027351603	1	3	19/12/2025 12:18:17	20/12/2025 07:41:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	54032	19,39	Trafo BT	
4349	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027351639	1	3	19/12/2025 12:22:50	19/12/2025 15:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	32784	69,72	Ch. Fusível	Base Fusível
4350	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027351639	1	3	19/12/2025 12:22:50	19/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	32784	286,72	Ch. Fusível	Base Fusível
4351	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027351651	1	3	19/12/2025 12:23:24	19/12/2025 21:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	17,75	Trafo BT	
4352	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027346115	1	3	19/12/2025 12:25:05	19/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	29749	56,32	Ch. Fusível	Base Fusível
4353	383	12	2025	13034	DIC06	DIC	0027351707	1	3	19/12/2025 12:30:23	19/12/2025 14:56:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	4,86	Trafo BT	
4354	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027351741	1	3	19/12/2025 12:35:00	19/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	7,83	Trafo BT	
4355	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027351769	1	3	19/12/2025 12:38:27	19/12/2025 17:27:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	9,64	Trafo BT	
4356	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027351771	1	3	19/12/2025 12:38:36	19/12/2025 18:41:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	6,05	Trafo BT	
4357	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027351783	1	3	19/12/2025 12:40:00	19/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	29284	116,25		
4358	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027351791	1	3	19/12/2025 12:40:24	20/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	56298	608,37	Trafo BT	
4359	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027351907	1	3	19/12/2025 12:56:00	20/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	16,57	Trafo BT	
4360	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027351919	1	3	19/12/2025 12:56:41	20/12/2025 01:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	40441	968,91	Ch. Fusível	Base Fusível
4361	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027351943	1	3	19/12/2025 13:01:20	20/12/2025 16:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	27,61	Trafo BT	
4362	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027351981	1	3	19/12/2025 13:07:31	19/12/2025 17:55:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	4,80	Trafo BT	
4363	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 13:12:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	919	47293	69,95	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4364	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 13:13:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	549	47293	44,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4365	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 14:11:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	97	47293	101,69	Religador	Religadora Automática
4366	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 13:13:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	901	47293	82,84	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4367	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 14:11:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3523	47293	3.693,28	Religador	Religadora Automática
4368	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 14:49:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	239	47293	402,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4369	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03359978	1	3	19/12/2025 13:08:25	19/12/2025 14:57:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	378	47293	686,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4370	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027352023	1	3	19/12/2025 13:12:26	19/12/2025 16:46:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	7,14	Trafo BT	
4371	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027352033	1	3	19/12/2025 13:13:19	19/12/2025 17:59:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,77	Trafo BT	
4372	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027352407	1	3	19/12/2025 13:17:23	20/12/2025 01:12:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	11,91	Trafo BT	
4373	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027352083	1	3	19/12/2025 13:17:25	20/12/2025 11:19:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	44,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4374	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027357393	1	3	19/12/2025 13:17:37	20/12/2025 12:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	70,82	Trafo BT	
4375	383	12	2025	17186	MOB02	MOB	0027352113	1	3	19/12/2025 13:20:56	20/12/2025 09:11:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	39,68	Trafo BT	
4376	383	12	2025	16395	FAG04	FAG	0027352133	1	3	19/12/2025 13:23:13	19/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22757	28,74	Ch. Fusível	Base Fusível
4377	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027352145	1	3	19/12/2025 13:25:01	19/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68634	24,25	Trafo BT	
4378	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027352189	1	3	19/12/2025 13:29:13	21/12/2025 08:25:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	42,94	Trafo BT	
4379	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027352191	1	3	19/12/2025 13:29:17	20/12/2025 23:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	40441	302,66	Trafo BT	
4380	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	BA03359990	1	3	19/12/2025 13:32:00	19/12/2025 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	40441	1.720,32	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4381	383	12	2025	13047	ITP05	ITP	0027352247	1	3	19/12/2025 13:35:29	19/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23487	27,38	Ch. Fusível	Base Fusível
4382	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027352283	1	3	19/12/2025 13:38:34	19/12/2025 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	58068	112,10	Trafo BT	
4383	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027352291	1	3	19/12/2025 13:39:14	20/12/2025 06:18:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	16,65	Trafo BT	
4384	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027352293	1	3	19/12/2025 13:39:22	19/12/2025 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	56298	40,72	Trafo BT	
4385	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027352319	1	3	19/12/2025 13:42:12	20/12/2025 01:49:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	12,12	Trafo BT	
4386	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027352665	1	3	19/12/2025 13:42:57	20/12/2025 12:13:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	22,51	Trafo BT	
4387	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027352353	1	3	19/12/2025 13:46:38	19/12/2025 17:42:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	29284	303,08	Ch. Fusível	Base Fusível
4388	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027352365	1	3	19/12/2025 13:48:03	20/12/2025 06:16:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	16,48	Trafo BT	
4389	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027348193	1	3	19/12/2025 13:50:00	19/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	54493	6,00		
4390	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027352397	1	3	19/12/2025 13:50:57	19/12/2025 15:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	39122	238,07	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4391	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027352413	1	3	19/12/2025 13:52:28	20/12/2025 10:45:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	20,89	Trafo BT	
4392	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027352435	1	3	19/12/2025 13:54:15	21/12/2025 11:41:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	45,79	Trafo BT	
4393	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027352443	1	3	19/12/2025 13:54:27	19/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	83	22978	312,01	Trafo BT	
4394	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027314841	1	3	19/12/2025 13:55:49	19/12/2025 14:00:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	40890	0,59	Ch. Fusível	Base Fusível
4395	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027352515	1	3	19/12/2025 13:58:56	21/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	21507	225,09	Ch. Fusível	Base Fusível
4396	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027352533	1	3	19/12/2025 14:00:51	19/12/2025 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	25976	58,40	TRAMO_MT	Jumper
4397	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027352591	1	3	19/12/2025 14:07:01	19/12/2025 17:00:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	41705	81,02	Ch. Fusível	Base Fusível
4398	383	12	2025	13090	PNV04	PNV	0027352591	1	3	19/12/2025 14:07:01	19/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	3,72	Ch. Fusível	Base Fusível
4399	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027352639	1	3	19/12/2025 14:10:39	20/12/2025 00:10:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	10,00	Trafo BT	
4400	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027352653	1	3	19/12/2025 14:11:24	20/12/2025 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54032	129,36		
4401	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027352653	1	3	19/12/2025 14:11:24	20/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	54032	319,34	Trafo BT	
4402	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027352659	1	3	19/12/2025 14:11:55	19/12/2025 18:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41705	68,56	Ch. Fusível	Base Fusível
4403	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027352697	1	3	19/12/2025 14:15:00	20/12/2025 13:36:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	23,36	Trafo BT	
4404	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027351359	1	3	19/12/2025 14:15:13	19/12/2025 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23487	1,53		
4405	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027352695	1	3	19/12/2025 14:15:23	20/12/2025 09:30:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	19,24	Trafo BT	
4406	383	12	2025	13049	ITA03	ITA	0027352751	1	3	19/12/2025 14:19:34	20/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	84	40441	2.072,61	Trafo BT	
4407	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027352755	1	3	19/12/2025 14:20:34	19/12/2025 18:06:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,76	Trafo BT	
4408	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027352767	1	3	19/12/2025 14:21:13	20/12/2025 12:03:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	21,70	Trafo BT	
4409	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027352773	1	3	19/12/2025 14:22:08	19/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	6808	62,29	Ch. Fusível	Base Fusível
4410	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	19/12/2025 14:22:11	19/12/2025 14:36:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	54493	9,37	Religador	Religadora Automática
4411	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027357579	1	3	19/12/2025 14:23:15	20/12/2025 10:17:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	19,90	Trafo BT	
4412	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027352833	1	3	19/12/2025 14:26:56	20/12/2025 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	68,55	Trafo BT	
4413	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027352839	1	3	19/12/2025 14:27:44	19/12/2025 21:28:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	7,01	Trafo BT	
4414	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027342657	1	3	19/12/2025 14:30:00	19/12/2025 15:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	39122	14,57		
4415	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027328453	1	3	19/12/2025 14:31:53	19/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,39	Ch. Fusível	Base Fusível
4416	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027352925	1	3	19/12/2025 14:35:47	20/12/2025 05:19:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	14,73	Trafo BT	
4417	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027352929	1	3	19/12/2025 14:36:01	19/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	22978	19,60	Ch. Fusível	Base Fusível
4418	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027353317	1	3	19/12/2025 14:36:41	20/12/2025 08:44:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	36,27	Trafo BT	
4419	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027352997	1	3	19/12/2025 14:42:39	20/12/2025 13:06:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	67,17	Trafo BT	
4420	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027353009	1	3	19/12/2025 14:45:00	19/12/2025 16:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29284	5,90	Ch. Fusível	Base Fusível
4421	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027349815	1	3	19/12/2025 14:50:00	19/12/2025 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	60	25976	18,00		
4422	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	0027353073	1	3	19/12/2025 14:50:43	19/12/2025 17:04:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	2,22	Trafo BT	
4423	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027353079	1	3	19/12/2025 14:51:29	20/12/2025 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	39,28	Trafo BT	
4424	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027353115	1	3	19/12/2025 14:56:45	20/12/2025 00:41:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,74	Trafo BT	
4425	383	12	2025	13028	CAF03	CAF	BA03360016	1	3	19/12/2025 14:56:58	19/12/2025 15:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	54032	5,81	Ch. Fusível	Base Fusível
4426	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027353131	1	3	19/12/2025 14:57:31	21/12/2025 16:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22757	546,24	Ch. Fusível	Base Fusível
4427	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	0027353145	1	3	19/12/2025 14:58:46	20/12/2025 12:22:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	21,40	Trafo BT	
4428	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027353157	1	3	19/12/2025 14:59:30	19/12/2025 22:29:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	7,50	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4429	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027353161	1	3	19/12/2025 14:59:34	20/12/2025 12:16:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	10930	106,37	Trafo BT	
4430	383	12	2025	13071	POC04	POC	0027347353	1	3	19/12/2025 15:00:00	19/12/2025 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	68634	3,00		
4431	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027328453	1	3	19/12/2025 15:00:00	19/12/2025 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,05		
4432	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027353169	1	3	19/12/2025 15:00:39	19/12/2025 23:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	8,84	Trafo BT	
4433	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027353225	1	3	19/12/2025 15:07:26	19/12/2025 19:15:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,14	Trafo BT	
4434	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027353235	1	3	19/12/2025 15:08:35	20/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	40890	333,71	Ch. Fusivel	Base Fusível
4435	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027353297	1	3	19/12/2025 15:15:57	19/12/2025 19:23:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	4,12	Trafo BT	
4436	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	BA03360032	1	3	19/12/2025 15:17:11	19/12/2025 21:47:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	390	47293	2.534,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
4437	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027353319	1	3	19/12/2025 15:17:46	20/12/2025 15:13:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	23,93	Trafo BT	
4438	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03360026	1	3	19/12/2025 15:19:00	19/12/2025 15:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	22978	9,20	Chave Faca	Chave Unipolar
4439	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	BA03360026	1	3	19/12/2025 15:19:00	19/12/2025 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	22978	372,87	Ch. Fusivel	Base Fusível
4440	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027353333	1	3	19/12/2025 15:19:12	20/12/2025 10:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	23487	214,10	Ch. Fusivel	Base Fusível
4441	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027353373	1	3	19/12/2025 15:22:24	19/12/2025 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	54493	49,39	Ch. Fusivel	Base Fusível
4442	383	12	2025	13022	BAXD7	BAX	0027353389	1	3	19/12/2025 15:23:50	20/12/2025 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	22,54	Trafo BT	
4443	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027347401	1	3	19/12/2025 15:24:01	19/12/2025 16:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	41705	88,52	Ch. Fusivel	Base Fusível
4444	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	DT27353427	1	3	19/12/2025 15:25:00	19/12/2025 21:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	47293	332,27	Trafo BT	
4445	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027353411	1	3	19/12/2025 15:25:24	20/12/2025 16:56:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	25,51	Trafo BT	
4446	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027353443	1	3	19/12/2025 15:28:54	19/12/2025 21:05:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	27399	73,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
4447	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	BA03360134	1	3	19/12/2025 15:29:02	20/12/2025 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	22978	47,20	TRAMO_MT	Jumper
4448	383	12	2025	13022	BAXD8	BAX	0027353475	1	3	19/12/2025 15:32:15	20/12/2025 00:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	56298	147,26	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4449	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027353485	1	3	19/12/2025 15:32:46	20/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	21,12	Trafo BT	
4450	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027353493	1	3	19/12/2025 15:33:29	20/12/2025 10:40:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	40890	382,45	Ch. Fusivel	Base Fusível
4451	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027353493	1	3	19/12/2025 15:33:29	20/12/2025 14:30:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	40890	252,48	Ch. Fusivel	Base Fusível
4452	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027351741	1	3	19/12/2025 15:40:00	19/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	54032	33,33		
4453	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027353585	1	3	19/12/2025 15:43:08	19/12/2025 20:59:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	5,27	Trafo BT	
4454	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	19/12/2025 15:45:40	19/12/2025 16:02:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	54493	10,62	Religador	Religadora Automática
4455	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027353597	1	3	19/12/2025 15:46:29	21/12/2025 09:32:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	41,76	Trafo BT	
4456	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027353613	1	3	19/12/2025 15:47:39	19/12/2025 21:07:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	10,66	Trafo BT	
4457	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027353649	1	3	19/12/2025 15:49:31	20/12/2025 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	9,67	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4458	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027353637	1	3	19/12/2025 15:50:50	19/12/2025 19:32:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	3,70	Trafo BT	
4459	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027353673	1	3	19/12/2025 15:54:00	20/12/2025 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	39122	335,03	Trafo BT	
4460	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027353675	1	3	19/12/2025 15:54:54	20/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22757	25,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
4461	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027353679	1	3	19/12/2025 15:55:20	19/12/2025 18:02:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	2,11	Trafo BT	
4462	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027353697	1	3	19/12/2025 15:57:01	19/12/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	26703	271,96	Chave Faca	Chave Unipolar
4463	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027353721	1	3	19/12/2025 15:58:55	19/12/2025 20:02:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	54032	195,21	Ch. Fusivel	Base Fusível
4464	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027353733	1	3	19/12/2025 15:59:35	20/12/2025 03:20:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	11,35	Trafo BT	
4465	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027357905	1	3	19/12/2025 16:05:27	20/12/2025 12:17:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	20,19	Trafo BT	
4466	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027353803	1	3	19/12/2025 16:06:58	19/12/2025 22:01:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	5,91	Trafo BT	
4467	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027353809	1	3	19/12/2025 16:07:19	19/12/2025 23:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29284	50,01	Ch. Fusivel	Base Fusível
4468	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027353833	1	3	19/12/2025 16:09:57	19/12/2025 23:05:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	6,93	Trafo BT	
4469	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027353891	1	3	19/12/2025 16:15:38	19/12/2025 20:33:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	4,30	Trafo BT	
4470	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	0027348433	1	3	19/12/2025 16:20:00	19/12/2025 16:43:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	29035	15,94		
4471	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027355917	1	3	19/12/2025 16:20:57	20/12/2025 12:15:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	47293	3.643,43	Ch. Fusivel	Base Fusível
4472	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027353941	1	3	19/12/2025 16:22:39	19/12/2025 22:28:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	6,09	Trafo BT	
4473	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027353955	1	3	19/12/2025 16:25:34	19/12/2025 19:23:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24509	8,88	Trafo BT	
4474	383	12	2025	13061	NAT01	NAT	0027353997	1	3	19/12/2025 16:29:24	19/12/2025 17:47:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22978	2,59	Trafo BT	
4475	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027353009	1	3	19/12/2025 16:30:00	19/12/2025 16:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29284	0,22		
4476	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027354009	1	3	19/12/2025 16:30:02	19/12/2025 18:59:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	2,49	Trafo BT	
4477	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027354013	1	3	19/12/2025 16:30:36	19/12/2025 22:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	6808	43,56	Ch. Fusivel	Base Fusível
4478	383	12	2025	13022	BAXD2	BAX	0027354017	1	3	19/12/2025 16:31:15	20/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	12,98	Trafo BT	
4479	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027354049	1	3	19/12/2025 16:35:34	19/12/2025 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	27399	1,52	Trafo BT	
4480	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027354073	1	3	19/12/2025 16:38:32	19/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	41705	77,16	Ch. Fusivel	Base Fusível
4481	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027354073	1	3	19/12/2025 16:38:32	20/12/2025 12:41:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	20,05	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4482	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027339841	1	3	19/12/2025 16:40:00	19/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	29284	16,50		
4483	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027354113	1	3	19/12/2025 16:42:24	20/12/2025 04:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	34,13	Trafo BT	
4484	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027354133	1	3	19/12/2025 16:43:29	19/12/2025 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	22757	125,16	Trafo BT	
4485	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027352353	1	3	19/12/2025 16:45:00	19/12/2025 17:42:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	29284	32,75		
4486	383	12	2025	16395	FAG04	FAG	0027354157	1	3	19/12/2025 16:46:46	19/12/2025 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22757	24,27	Ch. Fusivel	Base Fusível
4487	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03360080	1	3	19/12/2025 16:50:22	19/12/2025 18:17:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	54493	71,12	Chave Faca	Chave Unipolar
4488	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03360080	1	3	19/12/2025 16:50:22	19/12/2025 19:11:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	54493	63,40	Religador	Religadora Automática
4489	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03360080	1	3	19/12/2025 16:50:22	19/12/2025 21:33:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	133	54493	628,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4490	383	12	2025	13022	BAXD7	BAX	0027349817	1	3	19/12/2025 17:00:00	19/12/2025 17:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	56298	10,86		
4491	383	12	2025	13022	BAXD2	BAX	0027354235	1	3	19/12/2025 17:01:20	20/12/2025 03:43:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	32,09	Trafo BT	
4492	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027353185	1	3	19/12/2025 17:02:12	20/12/2025 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40890	18,26	Ch. Fusivel	Base Fusível
4493	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027354249	1	3	19/12/2025 17:03:46	19/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	11,87	Trafo BT	
4494	383	12	2025	13035	EAR06	EAR	0027354257	1	3	19/12/2025 17:04:20	19/12/2025 21:58:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	4,90	Trafo BT	
4495	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027354275	1	3	19/12/2025 17:06:19	20/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	23487	244,51	Ch. Fusivel	Base Fusível
4496	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027354279	1	3	19/12/2025 17:06:45	19/12/2025 22:30:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	5,40	Trafo BT	
4497	383	12	2025	13088	TAM11	TAM	0027354299	1	3	19/12/2025 17:09:47	19/12/2025 21:51:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	47293	28,20	Trafo BT	
4498	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027348669	1	3	19/12/2025 17:10:00	19/12/2025 17:35:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	29035	24,37		
4499	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027354341	1	3	19/12/2025 17:15:00	19/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54032	13,25	Trafo BT	
4500	383	12	2025	13022	BAXD7	BAX	BA03360132	1	3	19/12/2025 17:18:00	19/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	56298	27,75	Ch. Fusivel	Base Fusível
4501	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027354357	1	3	19/12/2025 17:18:01	20/12/2025 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	85,50	Trafo BT	
4502	383	12	2025	13064	PAL08	PAL	0027354363	1	3	19/12/2025 17:18:32	20/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	18,19	Trafo BT	
4503	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027354417	1	3	19/12/2025 17:24:11	20/12/2025 12:27:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90147	76,23	Trafo BT	
4504	383	12	2025	13022	BAXD7	BAX	BA03360132	1	3	19/12/2025 17:25:57	19/12/2025 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	56298	0,48		
4505	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027354465	1	3	19/12/2025 17:31:33	20/12/2025 11:30:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	17,98	Trafo BT	
4506	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027354473	1	3	19/12/2025 17:32:59	20/12/2025 13:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	19,69	Trafo BT	
4507	383	12	2025	13028	CAF10	CAF	0027354501	1	3	19/12/2025 17:35:13	19/12/2025 19:49:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	54032	94,23	Trafo BT	
4508	383	12	2025	13084	SAB02	SAB	0027354503	1	3	19/12/2025 17:35:23	20/12/2025 02:12:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	8,62	Trafo BT	
4509	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027354513	1	3	19/12/2025 17:36:00	20/12/2025 09:00:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38035	61,66	Trafo BT	
4510	383	12	2025	17186	MOB06	MOB	0027354537	1	3	19/12/2025 17:38:23	20/12/2025 07:59:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	14,34	Trafo BT	
4511	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027354561	1	3	19/12/2025 17:40:56	20/12/2025 05:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	11,63	Trafo BT	
4512	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027354567	1	3	19/12/2025 17:41:47	20/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	23,80	Trafo BT	
4513	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027352659	1	3	19/12/2025 17:44:00	19/12/2025 18:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	41705	3,75		
4514	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027354585	1	3	19/12/2025 17:44:14	20/12/2025 05:43:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	35,96	Trafo BT	
4515	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027354591	1	3	19/12/2025 17:45:26	19/12/2025 20:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	26703	392,85	Ch. Fusivel	Base Fusível
4516	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027359033	1	3	19/12/2025 17:45:50	20/12/2025 13:21:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40890	333,20	Ch. Fusivel	Base Fusível
4517	383	12	2025	13022	BAXD6	BAX	BA03360102	1	3	19/12/2025 17:51:13	19/12/2025 20:25:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	428	56298	1.102,22	Ch. Fusivel	Base Fusível
4518	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027354657	1	3	19/12/2025 17:52:11	19/12/2025 19:30:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	20495	6,55	Trafo BT	
4519	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027354711	1	3	19/12/2025 17:57:03	20/12/2025 15:25:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	21,48	Trafo BT	
4520	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027354717	1	3	19/12/2025 17:57:32	19/12/2025 19:29:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	3,05	Trafo BT	
4521	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027354727	1	3	19/12/2025 17:59:41	19/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,67	Trafo BT	
4522	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027354731	1	3	19/12/2025 18:00:28	20/12/2025 15:02:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	54032	546,78	Trafo BT	
4523	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027354745	1	3	19/12/2025 18:02:54	20/12/2025 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29749	22,24	Trafo BT	
4524	383	12	2025	17186	SER01	SER	BA03359718	1	3	19/12/2025 18:06:39	19/12/2025 18:09:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	159	40890	8,61	Chave Faca	Chave Unipolar
4525	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027354801	1	3	19/12/2025 18:08:37	20/12/2025 14:24:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	15112	141,91	Trafo BT	
4526	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027354803	1	3	19/12/2025 18:08:38	20/12/2025 16:50:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	22,70	Trafo BT	
4527	383	12	2025	13022	BAXD2	BAX	0027354815	1	3	19/12/2025 18:09:35	20/12/2025 00:56:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,77	Trafo BT	
4528	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027347027	1	3	19/12/2025 18:10:00	19/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	27399	23,33		
4529	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027354849	1	3	19/12/2025 18:14:00	20/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	20,60	Trafo BT	
4530	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027354855	1	3	19/12/2025 18:14:22	20/12/2025 02:42:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	54032	127,12	Trafo BT	
4531	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027354869	1	3	19/12/2025 18:15:37	20/12/2025 05:38:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	22,75	Trafo BT	
4532	383	12	2025	13087	SIA01	SIA	0027354875	1	3	19/12/2025 18:16:47	19/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	16998	120,82	Ch. Fusivel	Base Fusível
4533	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027354895	1	3	19/12/2025 18:20:29	20/12/2025 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54032	104,05	Trafo BT	
4534	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027354933	1	3	19/12/2025 18:26:29	20/12/2025 06:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	23487	1.011,93	Ch. Fusivel	Base Fusível
4535	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027354953	1	3	19/12/2025 18:29:38	20/12/2025 00:28:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	5,99	Trafo BT	
4536	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027354969	1	3	19/12/2025 18:30:59	19/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	18592	112,24	Ch. Fusivel	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4537	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027354969	1	3	19/12/2025 18:30:59	20/12/2025 09:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	18592	222,00	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4538	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027358027	1	3	19/12/2025 18:31:17	20/12/2025 17:18:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	22,79	Trafo BT	
4539	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027354975	1	3	19/12/2025 18:32:09	20/12/2025 05:34:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	11,04	Trafo BT	
4540	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027354981	1	3	19/12/2025 18:32:54	19/12/2025 22:20:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	3,79	Trafo BT	
4541	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027354983	1	3	19/12/2025 18:32:55	20/12/2025 12:51:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22757	18,31	Trafo BT	
4542	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027354991	1	3	19/12/2025 18:33:29	19/12/2025 21:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,13	Trafo BT	
4543	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027355017	1	3	19/12/2025 18:36:20	19/12/2025 22:59:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	4,39	Trafo BT	
4544	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027355019	1	3	19/12/2025 18:37:11	19/12/2025 23:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	29284	96,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4545	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027355021	1	3	19/12/2025 18:37:14	20/12/2025 03:57:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	9,34	Trafo BT	
4546	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027355091	1	3	19/12/2025 18:45:30	20/12/2025 12:28:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	17,72	Trafo BT	
4547	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	19/12/2025 18:48:11	19/12/2025 19:08:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	54493	12,65	Religador	Religadora Automática
4548	383	12	2025	13035	EAR06	EAR	0027355115	1	3	19/12/2025 18:48:16	19/12/2025 20:51:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,05	Trafo BT	
4549	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	19/12/2025 18:58:11	19/12/2025 19:07:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	54493	7,53	Religador	Religadora Automática
4550	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027355189	1	3	19/12/2025 18:58:43	19/12/2025 20:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	1,94	Trafo BT	
4551	383	12	2025	13092	URU02	URU	0027355217	1	3	19/12/2025 19:01:22	19/12/2025 23:55:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	10037	269,38	Trafo BT	
4552	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027355241	1	3	19/12/2025 19:03:49	20/12/2025 05:08:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	20,15	Trafo BT	
4553	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027355249	1	3	19/12/2025 19:04:32	19/12/2025 22:29:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,41	Trafo BT	
4554	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027355269	1	3	19/12/2025 19:06:22	20/12/2025 15:41:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	20,59	Trafo BT	
4555	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027355287	1	3	19/12/2025 19:07:41	19/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	58068	11,49	Trafo BT	
4556	383	12	2025	13052	ITR01	ITR	0027355301	1	3	19/12/2025 19:10:28	19/12/2025 23:39:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	4,48	Trafo BT	
4557	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027355321	1	3	19/12/2025 19:13:49	20/12/2025 16:46:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	21,55	Trafo BT	
4558	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027355325	1	3	19/12/2025 19:14:00	20/12/2025 02:28:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	7,24	Trafo BT	
4559	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027355367	1	3	19/12/2025 19:19:57	20/12/2025 16:26:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68634	63,32	Trafo BT	
4560	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027355375	1	3	19/12/2025 19:20:29	20/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	41705	15,48	Trafo BT	
4561	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027355377	1	3	19/12/2025 19:20:44	21/12/2025 02:52:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	21507	378,41	Trafo BT	
4562	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027355381	1	3	19/12/2025 19:20:55	19/12/2025 21:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,15	Trafo BT	
4563	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027355385	1	3	19/12/2025 19:21:15	20/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40441	96,87	Trafo BT	
4564	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027355393	1	3	19/12/2025 19:21:58	20/12/2025 13:32:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	18,17	Trafo BT	
4565	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027355409	1	3	19/12/2025 19:23:57	20/12/2025 00:13:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,82	Trafo BT	
4566	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027358041	1	3	19/12/2025 19:25:25	20/12/2025 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	15,83	Trafo BT	
4567	383	12	2025	17186	MOB04	MOB	0027355421	1	3	19/12/2025 19:25:38	21/12/2025 06:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	34,87	Trafo BT	
4568	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027355453	1	3	19/12/2025 19:30:52	20/12/2025 08:48:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	13,29	Trafo BT	
4569	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027355459	1	3	19/12/2025 19:32:00	20/12/2025 05:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	9,93	Trafo BT	
4570	383	12	2025	13094	VAS01	VAS	0027355497	1	3	19/12/2025 19:36:49	20/12/2025 02:54:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,30	Trafo BT	
4571	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027355501	1	3	19/12/2025 19:36:53	20/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	325	68634	1.804,38	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4572	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027358815	1	3	19/12/2025 19:38:56	20/12/2025 12:15:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	16,62	Trafo BT	
4573	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027350119	1	3	19/12/2025 19:48:28	20/12/2025 00:05:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	23487	235,20	Religador	Religadora Automática
4574	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027355581	1	3	19/12/2025 19:48:41	20/12/2025 14:05:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10930	54,84	Trafo BT	
4575	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027355593	1	3	19/12/2025 19:50:10	20/12/2025 10:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	29,42	Trafo BT	
4576	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027355605	1	3	19/12/2025 19:51:57	20/12/2025 14:02:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	18,18	Trafo BT	
4577	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03360378	1	3	19/12/2025 19:52:03	19/12/2025 19:57:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	207	21507	20,01	Religador	Religadora Automática
4578	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03360378	1	3	19/12/2025 19:52:03	19/12/2025 22:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	21507	267,37	Chave Faca	Chave Unipolar
4579	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027355619	1	3	19/12/2025 19:55:20	19/12/2025 22:36:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	68634	53,83	Trafo BT	
4580	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027352293	1	3	19/12/2025 20:00:00	19/12/2025 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	56298	66,60		
4581	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027355651	1	3	19/12/2025 20:02:19	20/12/2025 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	235	23487	970,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4582	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027355665	1	3	19/12/2025 20:03:40	20/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	23487	506,03	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4583	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027355671	1	3	19/12/2025 20:04:07	20/12/2025 14:06:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	18,04	Trafo BT	
4584	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03360378	1	3	19/12/2025 20:06:08	20/12/2025 09:49:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	178	21507	2.442,21	Chave Faca	Chave Unipolar
4585	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	BA03360378	1	3	19/12/2025 20:06:08	20/12/2025 09:52:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	21507	399,45	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4586	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027355703	1	3	19/12/2025 20:06:28	20/12/2025 12:02:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	15,94	Trafo BT	
4587	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027348575	1	3	19/12/2025 20:15:00	21/12/2025 00:19:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	28,07	Trafo BT	
4588	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	0027355795	1	3	19/12/2025 20:16:13	20/12/2025 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	20,03	Trafo BT	
4589	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027354591	1	3	19/12/2025 20:25:26	19/12/2025 20:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	26703	1,55		
4590	383	12	2025	13028	CAF03	CAF	0027355891	1	3	19/12/2025 20:32:50	19/12/2025 21:51:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54032	6,59	Trafo BT	
4591	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027355905	1	3	19/12/2025 20:34:32	20/12/2025 09:38:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	13,06	Trafo BT	
4592	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027355913	1	3	19/12/2025 20:37:45	20/12/2025 21:02:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	24,42	Trafo BT	
4593	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027355915	1	3	19/12/2025 20:37:52	20/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40506	99,21	Trafo BT	
4594	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03361126	1	3	19/12/2025 20:40:50	19/12/2025 22:15:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	16998	96,19	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4595	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03361126	1	3	19/12/2025 20:40:50	19/12/2025 22:33:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	430	16998	810,79	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4596	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03361126	1	3	19/12/2025 20:40:50	19/12/2025 22:33:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1995	16998	3.761,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4597	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027355941	1	3	19/12/2025 20:44:44	19/12/2025 22:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	1,29	Trafo BT	
4598	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027355943	1	3	19/12/2025 20:45:11	20/12/2025 04:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	7,80	Trafo BT	
4599	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027354875	1	3	19/12/2025 20:55:00	19/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16998	6,42		
4600	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027356033	1	3	19/12/2025 20:58:41	20/12/2025 01:11:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,22	Trafo BT	
4601	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	0027356117	1	3	19/12/2025 21:08:57	20/12/2025 23:39:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	26,51	Trafo BT	
4602	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027356125	1	3	19/12/2025 21:10:52	20/12/2025 13:31:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23487	32,70	Trafo BT	
4603	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027356143	1	3	19/12/2025 21:13:55	20/12/2025 09:45:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	12,53	Trafo BT	
4604	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	DT27356171	1	3	19/12/2025 21:20:00	20/12/2025 16:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	29284	230,40	Trafo BT	
4605	383	12	2025	13025	BGN04	BGN	0027356195	1	3	19/12/2025 21:26:12	20/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	29749	183,65	Trafo BT	
4606	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027356239	1	3	19/12/2025 21:33:54	20/12/2025 00:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	68634	136,24	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4607	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027356261	1	3	19/12/2025 21:38:07	20/12/2025 06:05:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	8,46	Trafo BT	
4608	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027356301	1	3	19/12/2025 21:46:17	19/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,73	Trafo BT	
4609	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027356347	1	3	19/12/2025 21:53:18	20/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26703	65,58	Trafo BT	
4610	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027358777	1	3	19/12/2025 22:01:55	21/12/2025 12:17:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	38,25	Trafo BT	
4611	383	12	2025	13040	GUA02	GUA	0027356407	1	3	19/12/2025 22:04:51	21/12/2025 00:56:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	26703	188,06	Trafo BT	
4612	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	BA03361542	1	3	19/12/2025 22:08:15	20/12/2025 00:39:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	22757	260,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4613	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027356421	1	3	19/12/2025 22:09:45	20/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	54493	487,69	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4614	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027356445	1	3	19/12/2025 22:11:49	20/12/2025 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	6808	14,88	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4615	383	12	2025	13064	PAL04	PAL	0027356487	1	3	19/12/2025 22:16:42	21/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	28,22	Trafo BT	
4616	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027356573	1	3	19/12/2025 22:38:22	20/12/2025 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	32784	79,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4617	383	12	2025	16395	FAG03	FAG	0027356577	1	3	19/12/2025 22:39:02	20/12/2025 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	22757	581,41	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4618	383	12	2025	13091	TRB08	TRB	0027356581	1	3	19/12/2025 22:39:18	19/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	3,28	Trafo BT	
4619	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027356583	1	3	19/12/2025 22:41:51	21/12/2025 01:29:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	26,80	Trafo BT	
4620	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03361554	1	3	19/12/2025 22:59:36	20/12/2025 00:57:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	58068	149,02	Chave Faca	Chave Unipolar
4621	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03361554	1	3	19/12/2025 22:59:36	20/12/2025 00:57:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	490	58068	964,62	Religador	Religadora Automática
4622	383	12	2025	13091	TRB03	TRB	BA03361554	1	3	19/12/2025 22:59:36	20/12/2025 01:29:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	58068	30,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4623	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027356703	1	3	19/12/2025 23:08:35	20/12/2025 11:04:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	11,94	Trafo BT	
4624	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027355019	1	3	19/12/2025 23:10:00	19/12/2025 23:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29284	1,60		
4625	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027356721	1	3	19/12/2025 23:15:39	20/12/2025 13:20:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	14,08	Trafo BT	
4626	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	BA03361564	1	3	19/12/2025 23:16:32	20/12/2025 00:56:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	171	39122	285,28	Religador	Religadora Automática
4627	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	BA03361564	1	3	19/12/2025 23:16:32	20/12/2025 10:38:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	39122	1.773,33	Religador	Religadora Automática
4628	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	BA03361564	1	3	19/12/2025 23:16:32	20/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	39122	127,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4629	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027356731	1	3	19/12/2025 23:19:55	20/12/2025 01:40:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,34	Trafo BT	
4630	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027356239	1	3	19/12/2025 23:26:00	20/12/2025 00:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	68634	279,50		
4631	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027356763	1	3	19/12/2025 23:26:20	20/12/2025 12:25:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	25,96	Trafo BT	
4632	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027353475	1	3	19/12/2025 23:29:00	20/12/2025 00:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	56298	7,17		
4633	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027356773	1	3	19/12/2025 23:29:02	20/12/2025 12:13:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	12,75	Trafo BT	
4634	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027355501	1	3	20/12/2025 00:05:00	20/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68634	1,08		
4635	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027356881	1	3	20/12/2025 00:19:17	20/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	10,35	Trafo BT	
4636	383	12	2025	13052	ITR07	ITR	0027356885	1	3	20/12/2025 00:20:50	20/12/2025 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	17,64	Trafo BT	
4637	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027356891	1	3	20/12/2025 00:22:28	20/12/2025 08:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	7,88	Trafo BT	
4638	383	12	2025	13034	DIC05	DIC	0027356925	1	3	20/12/2025 00:35:59	21/12/2025 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	27,40	Trafo BT	
4639	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03361702	1	3	20/12/2025 00:38:00	20/12/2025 01:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	10037	14,85	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4640	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027356933	1	3	20/12/2025 00:41:00	20/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47293	66,38	Trafo BT	
4641	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027356937	1	3	20/12/2025 00:42:31	20/12/2025 06:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26703	17,02	Trafo BT	
4642	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027356943	1	3	20/12/2025 00:43:37	20/12/2025 16:51:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22757	96,75	Trafo BT	
4643	383	12	2025	13092	URU02	URU	BA03361702	1	3	20/12/2025 00:47:02	20/12/2025 01:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	10037	3,60		
4644	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027356969	1	3	20/12/2025 00:57:47	20/12/2025 11:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	22978	131,78	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4645	383	12	2025	13069	POT01	POT	BA03361754	1	3	20/12/2025 01:21:02	20/12/2025 01:28:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1427	25976	171,24	Religador	Religadora Automática
4646	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03361754	1	3	20/12/2025 01:21:02	20/12/2025 01:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	25976	9,91	Religador	Religadora Automática
4647	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03361754	1	3	20/12/2025 01:21:02	20/12/2025 01:32:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	375	25976	73,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4648	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03361754	1	3	20/12/2025 01:21:02	20/12/2025 01:32:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1162	25976	227,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4649	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03361754	1	3	20/12/2025 01:21:02	20/12/2025 05:06:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	700	25976	2.626,94	Chave Faca	Chave Unipolar
4650	383	12	2025	13069	POT03	POT	BA03361754	1	3	20/12/2025 01:21:02	20/12/2025 06:08:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	365	25976	1.750,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4651	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027357107	1	3	20/12/2025 01:42:53	20/12/2025 11:18:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	54032	249,64	Trafo BT	
4652	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027357135	1	3	20/12/2025 01:52:27	20/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	68634	215,88	Ch. Fusível	Base Fusível
4653	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027357167	1	3	20/12/2025 02:10:18	20/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	9,66	Trafo BT	
4654	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03361770	1	3	20/12/2025 02:19:26	20/12/2025 04:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	40441	116,74	Religador	Religadora Automática
4655	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03361770	1	3	20/12/2025 02:19:26	20/12/2025 04:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1418	40441	2.399,18	Religador	Religadora Automática
4656	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03361770	1	3	20/12/2025 02:19:26	20/12/2025 05:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	40441	176,43	Religador	Religadora Automática
4657	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03361770	1	3	20/12/2025 02:19:26	20/12/2025 13:30:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40441	33,58	Religador	Religadora Automática
4658	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03361772	1	3	20/12/2025 02:28:53	20/12/2025 04:07:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	68634	18,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4659	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03361772	1	3	20/12/2025 02:28:53	20/12/2025 05:58:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	150	68634	524,62	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4660	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027345297	1	3	20/12/2025 03:30:00	20/12/2025 05:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	20495	141,64		
4661	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027357265	1	3	20/12/2025 03:57:16	20/12/2025 10:40:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	6,71	Trafo BT	
4662	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027357303	1	3	20/12/2025 04:33:00	20/12/2025 16:53:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	56298	86,43	Trafo BT	
4663	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027357323	1	3	20/12/2025 04:45:38	20/12/2025 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	16998	416,13	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4664	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027357325	1	3	20/12/2025 04:47:50	20/12/2025 09:08:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	4,35	Trafo BT	
4665	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027357367	1	3	20/12/2025 05:24:10	20/12/2025 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	16998	29,65	Ch. Fusível	Base Fusível
4666	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027357367	1	3	20/12/2025 05:24:10	20/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	16998	370,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4667	383	12	2025	13028	CAF05	CAF	0027357373	1	3	20/12/2025 05:27:44	20/12/2025 14:36:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	9,15	Trafo BT	
4668	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027357377	1	3	20/12/2025 05:31:10	20/12/2025 16:48:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	11,29	Trafo BT	
4669	383	12	2025	16395	FAG03	FAG	0027357409	1	3	20/12/2025 05:42:43	21/12/2025 00:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	22757	219,66	Ch. Fusível	Base Fusível
4670	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027357413	1	3	20/12/2025 05:43:06	21/12/2025 02:01:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	47293	426,34	Trafo BT	
4671	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027357415	1	3	20/12/2025 05:44:17	20/12/2025 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	68634	969,91	Ch. Fusível	Base Fusível
4672	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027357425	1	3	20/12/2025 05:50:02	20/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	22,33	Trafo BT	
4673	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027357435	1	3	20/12/2025 05:53:06	20/12/2025 08:39:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,78	Trafo BT	
4674	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027357437	1	3	20/12/2025 05:53:15	20/12/2025 23:30:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	17,62	Trafo BT	
4675	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027352365	1	3	20/12/2025 06:05:00	20/12/2025 06:16:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	39122	8,21		
4676	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027357457	1	3	20/12/2025 06:06:22	20/12/2025 14:50:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	8,73	Trafo BT	
4677	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027357459	1	3	20/12/2025 06:08:52	21/12/2025 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	27,89	Trafo BT	
4678	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027357481	1	3	20/12/2025 06:16:14	20/12/2025 21:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23487	15,15	Ch. Fusível	Base Fusível
4679	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 06:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	20495	7,82	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4680	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 07:48:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	702	20495	1.050,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4681	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 07:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	291	20495	310,40	Religador	Religadora Automática
4682	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 07:23:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	20495	125,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4683	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 07:24:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	370	20495	402,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4684	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 07:53:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	20495	22,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4685	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 06:19:10	20/12/2025 07:53:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	20495	149,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4686	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027357491	1	3	20/12/2025 06:19:22	20/12/2025 14:13:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	7,90	Trafo BT	
4687	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03361900	1	3	20/12/2025 06:22:34	20/12/2025 06:25:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1522	29284	82,44	Religador	Religadora Automática
4688	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03361900	1	3	20/12/2025 06:22:34	20/12/2025 06:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1251	29284	74,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4689	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03361900	1	3	20/12/2025 06:22:34	20/12/2025 08:33:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	29284	30,61	Religador	Religadora Automática
4690	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03361900	1	3	20/12/2025 06:22:34	20/12/2025 10:51:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	29284	71,80	Religador	Religadora Automática
4691	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027357511	1	3	20/12/2025 06:27:49	20/12/2025 12:08:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	5,68	Trafo BT	
4692	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	BA03361900	1	3	20/12/2025 06:29:12	20/12/2025 06:37:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	363	29284	52,03	Religador	Religadora Automática
4693	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027357523	1	3	20/12/2025 06:30:32	20/12/2025 16:20:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	29284	108,12	Ch. Fusível	Base Fusível
4694	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027357555	1	3	20/12/2025 06:36:07	20/12/2025 08:37:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,02	Trafo BT	
4695	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	DT27357563	1	3	20/12/2025 06:39:00	20/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	92	38035	461,53	Trafo BT	
4696	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03361954	1	3	20/12/2025 06:41:01	20/12/2025 06:44:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4453	68634	247,39	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4697	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03361954	1	3	20/12/2025 06:41:01	20/12/2025 06:44:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1107	68634	72,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4698	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03361954	1	3	20/12/2025 06:41:01	20/12/2025 09:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	349	68634	840,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4699	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03361954	1	3	20/12/2025 06:41:01	20/12/2025 11:34:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	68634	361,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4700	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03361954	1	3	20/12/2025 06:41:01	20/12/2025 06:44:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	981	68634	54,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4701	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027357639	1	3	20/12/2025 06:51:18	20/12/2025 15:41:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	17,67	Trafo BT	
4702	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027357965	1	3	20/12/2025 07:00:00	20/12/2025 13:32:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	723	68634	4.724,81	Ch. Fusível	Base Fusível
4703	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027357693	1	3	20/12/2025 07:01:12	20/12/2025 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	13,15	Trafo BT	
4704	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027357705	1	3	20/12/2025 07:02:55	20/12/2025 17:34:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	10,53	Trafo BT	
4705	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027357717	1	3	20/12/2025 07:05:04	20/12/2025 18:43:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	11,64	Trafo BT	
4706	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027357721	1	3	20/12/2025 07:05:29	20/12/2025 12:13:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	6808	10,26	Trafo BT	
4707	383	12	2025	13034	DIC15	DIC	0027357769	1	3	20/12/2025 07:16:53	21/12/2025 13:27:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	30,18	Trafo BT	
4708	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027357791	1	3	20/12/2025 07:19:48	20/12/2025 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	239	32784	490,75	Ch. Fusível	Base Fusível
4709	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027357823	1	3	20/12/2025 07:28:31	20/12/2025 10:58:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	54493	77,01	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4710	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027357847	1	3	20/12/2025 07:31:15	20/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	8,63	Trafo BT	
4711	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027357891	1	3	20/12/2025 07:35:50	20/12/2025 17:31:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	41705	138,99	Trafo BT	
4712	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027357897	1	3	20/12/2025 07:37:10	20/12/2025 15:51:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	39122	82,34	Trafo BT	
4713	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027357959	1	3	20/12/2025 07:43:35	20/12/2025 12:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	4,39	Trafo BT	
4714	383	12	2025	13033	FRL01	FRL	0027358015	1	3	20/12/2025 07:51:23	20/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	18592	110,20	Ch. Fusível	Base Fusível
4715	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03361986	1	3	20/12/2025 07:52:07	20/12/2025 10:37:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	197	54493	542,24	Religador	Religadora Automática
4716	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027358047	1	3	20/12/2025 07:54:34	20/12/2025 20:13:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	40890	270,95	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4717	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027358047	1	3	20/12/2025 07:54:34	21/12/2025 15:20:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40890	31,43	Ch. Fusível	Base Fusível
4718	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03361954	1	3	20/12/2025 07:57:43	20/12/2025 09:05:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	68634	58,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4719	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027358079	1	3	20/12/2025 07:58:11	20/12/2025 09:32:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	25976	14,15	Ch. Fusível	Base Fusível
4720	383	12	2025	13047	ITP04	ITP	0027358081	1	3	20/12/2025 07:58:26	20/12/2025 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	192	23487	462,61	Ch. Fusível	Base Fusível
4721	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027358083	1	3	20/12/2025 07:58:34	20/12/2025 10:46:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,80	Trafo BT	
4722	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027358099	1	3	20/12/2025 08:00:51	20/12/2025 18:19:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	10,32	Trafo BT	
4723	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027358111	1	3	20/12/2025 08:01:45	20/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	9,28	Trafo BT	
4724	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027358119	1	3	20/12/2025 08:02:59	20/12/2025 16:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	8,84	Trafo BT	
4725	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027358127	1	3	20/12/2025 08:03:28	20/12/2025 10:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	260	39122	587,31	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4726	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027358143	1	3	20/12/2025 08:05:37	20/12/2025 11:01:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,93	Trafo BT	
4727	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027358147	1	3	20/12/2025 08:05:46	21/12/2025 13:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	56298	496,47	Trafo BT	
4728	383	12	2025	13084	ACU113	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 08:08:32	20/12/2025 08:12:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	702	20495	43,10	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4729	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027358203	1	3	20/12/2025 08:10:48	20/12/2025 12:01:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,85	Trafo BT	
4730	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027358211	1	3	20/12/2025 08:12:25	20/12/2025 16:04:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	23,63	Trafo BT	
4731	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027358215	1	3	20/12/2025 08:12:58	20/12/2025 10:19:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,10	Trafo BT	
4732	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027358273	1	3	20/12/2025 08:18:00	20/12/2025 11:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,02	Trafo BT	
4733	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027358279	1	3	20/12/2025 08:18:21	20/12/2025 22:51:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40890	43,63	Trafo BT	
4734	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027358283	1	3	20/12/2025 08:18:22	20/12/2025 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22978	11,78	Trafo BT	
4735	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027358285	1	3	20/12/2025 08:18:43	20/12/2025 17:25:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	26703	555,41	Trafo BT	
4736	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027358319	1	3	20/12/2025 08:22:22	20/12/2025 12:20:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	3,97	Trafo BT	
4737	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027358331	1	3	20/12/2025 08:23:52	20/12/2025 10:36:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	2,21	Trafo BT	
4738	383	12	2025	13038	GOI03	GOI	0027358359	1	3	20/12/2025 08:25:56	20/12/2025 11:37:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	3,19	Trafo BT	
4739	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027358381	1	3	20/12/2025 08:28:55	20/12/2025 12:00:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	20495	232,91	Trafo BT	
4740	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027358403	1	3	20/12/2025 08:30:52	20/12/2025 14:04:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	11,11	Trafo BT	
4741	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027358407	1	3	20/12/2025 08:31:01	21/12/2025 06:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	56298	301,23	Trafo BT	
4742	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027358439	1	3	20/12/2025 08:34:29	21/12/2025 09:40:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	50,20	Trafo BT	
4743	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027358459	1	3	20/12/2025 08:36:37	20/12/2025 18:18:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68634	38,78	Trafo BT	
4744	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027358481	1	3	20/12/2025 08:39:05	20/12/2025 11:27:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	2,80	Trafo BT	
4745	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027358495	1	3	20/12/2025 08:41:04	21/12/2025 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6808	25,33	Trafo BT	
4746	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027352083	1	3	20/12/2025 08:41:08	20/12/2025 11:19:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29284	5,28		
4747	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027352083	1	3	20/12/2025 08:41:08	21/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	29,31		
4748	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027358541	1	3	20/12/2025 08:45:17	20/12/2025 20:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	36,54	Trafo BT	
4749	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027337663	1	3	20/12/2025 08:46:00	20/12/2025 10:43:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	24509	7,84		
4750	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027348303	1	3	20/12/2025 08:47:00	20/12/2025 10:22:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	1,60		
4751	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027357791	1	3	20/12/2025 08:49:00	20/12/2025 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	32784	3,40		
4752	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027358595	1	3	20/12/2025 08:51:41	20/12/2025 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,14		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4753	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027358595	1	3	20/12/2025 08:51:41	20/12/2025 18:29:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,62	Trafo BT	
4754	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027358611	1	3	20/12/2025 08:53:12	20/12/2025 11:31:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54493	7,93	Trafo BT	
4755	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027357823	1	3	20/12/2025 08:57:10	20/12/2025 10:58:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	54493	6,07		
4756	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027358653	1	3	20/12/2025 08:57:38	20/12/2025 15:28:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	6,51	Trafo BT	
4757	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027358655	1	3	20/12/2025 08:57:41	20/12/2025 13:07:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	4,17	Trafo BT	
4758	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027358669	1	3	20/12/2025 08:58:43	21/12/2025 00:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	31,14	Trafo BT	
4759	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027358685	1	3	20/12/2025 08:59:33	20/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	3,17	Trafo BT	
4760	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027358693	1	3	20/12/2025 09:00:16	20/12/2025 13:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	23487	174,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4761	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027358705	1	3	20/12/2025 09:01:35	21/12/2025 06:31:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	21,49	Trafo BT	
4762	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027358709	1	3	20/12/2025 09:01:54	20/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	1,27	Trafo BT	
4763	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027358719	1	3	20/12/2025 09:02:14	20/12/2025 11:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	56298	214,86	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4764	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027358719	1	3	20/12/2025 09:02:14	21/12/2025 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	56298	448,88	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4765	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 09:02:33	20/12/2025 12:29:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	20495	547,40	TRAMO_MT	Jumper
4766	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	BA03361894	1	3	20/12/2025 09:02:33	20/12/2025 12:29:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	20495	55,16	TRAMO_MT	Jumper
4767	383	12	2025	13087	SIA02	SIA	0027358739	1	3	20/12/2025 09:03:20	20/12/2025 17:07:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	19	16998	153,47	Trafo BT	
4768	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027358743	1	3	20/12/2025 09:03:27	20/12/2025 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	7,69	Trafo BT	
4769	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027358763	1	3	20/12/2025 09:04:36	20/12/2025 23:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	14,51	Trafo BT	
4770	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027358809	1	3	20/12/2025 09:09:41	20/12/2025 09:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	10037	1,17	Trafo BT	
4771	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027358851	1	3	20/12/2025 09:13:14	20/12/2025 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	7,83	Trafo BT	
4772	383	12	2025	13069	BCL01	BCL	0027358079	1	3	20/12/2025 09:14:11	20/12/2025 09:32:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	25976	18,35		
4773	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027358861	1	3	20/12/2025 09:14:35	20/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	40441	2.908,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4774	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027358893	1	3	20/12/2025 09:19:34	21/12/2025 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	25,76	Trafo BT	
4775	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027358895	1	3	20/12/2025 09:19:39	20/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	41705	11,70	Ch. Fusível	Base Fusível
4776	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027358915	1	3	20/12/2025 09:22:09	20/12/2025 11:56:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	2,57	Trafo BT	
4777	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027358919	1	3	20/12/2025 09:22:25	20/12/2025 14:47:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	5,41	Trafo BT	
4778	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027358923	1	3	20/12/2025 09:23:09	20/12/2025 11:44:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	4,72	Trafo BT	
4779	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027358929	1	3	20/12/2025 09:23:20	20/12/2025 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	41705	73,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4780	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027358945	1	3	20/12/2025 09:24:42	20/12/2025 22:11:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	12,78	Trafo BT	
4781	383	12	2025	13090	TER05	TER	0027358959	1	3	20/12/2025 09:26:04	21/12/2025 03:04:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	17,64	Trafo BT	
4782	383	12	2025	13049	ITA05	ITA	0027358981	1	3	20/12/2025 09:28:01	21/12/2025 04:57:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40441	58,45	Trafo BT	
4783	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027358985	1	3	20/12/2025 09:28:23	21/12/2025 10:50:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21507	50,73	Trafo BT	
4784	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03362000	1	3	20/12/2025 09:33:18	20/12/2025 10:13:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	282	56298	186,67	Religador	Religadora Automática
4785	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027356933	1	3	20/12/2025 09:34:00	20/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	96	47293	57,60		
4786	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027359079	1	3	20/12/2025 09:38:05	21/12/2025 06:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	41,06	Trafo BT	
4787	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027359101	1	3	20/12/2025 09:39:55	20/12/2025 15:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	11,36	Trafo BT	
4788	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027359131	1	3	20/12/2025 09:43:24	20/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	22757	21,11	Ch. Fusível	Base Fusível
4789	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027359141	1	3	20/12/2025 09:43:46	21/12/2025 01:19:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	47293	155,92	Trafo BT	
4790	383	12	2025	13052	ITR10	ITR	0027359151	1	3	20/12/2025 09:44:34	20/12/2025 13:40:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	3,93	Trafo BT	
4791	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027359153	1	3	20/12/2025 09:44:40	20/12/2025 17:18:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	7,56	Trafo BT	
4792	383	12	2025	13069	POT05	POT	0027359157	1	3	20/12/2025 09:45:05	20/12/2025 12:51:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,11	Trafo BT	
4793	383	12	2025	13094	BUE01	BUE	0027359197	1	3	20/12/2025 09:50:46	20/12/2025 17:42:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	7,86	Trafo BT	
4794	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027359201	1	3	20/12/2025 09:51:12	21/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	21507	496,58	Ch. Fusível	Base Fusível
4795	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027359201	1	3	20/12/2025 09:51:12	21/12/2025 12:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	21507	835,35	Ch. Fusível	Base Fusível
4796	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	BA03362036	1	3	20/12/2025 09:52:00	20/12/2025 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	40441	2,60	Ch. Fusível	Base Fusível
4797	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027359243	1	3	20/12/2025 09:57:21	20/12/2025 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10028	3,88	Trafo BT	
4798	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027359247	1	3	20/12/2025 09:57:34	20/12/2025 12:10:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,21	Trafo BT	
4799	383	12	2025	13094	BUE02	BUE	0027359249	1	3	20/12/2025 09:57:53	20/12/2025 19:05:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	9,12	Trafo BT	
4800	383	12	2025	13087	SIA01	SIA	0027357367	1	3	20/12/2025 10:07:00	20/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	16998	1,47		
4801	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027359367	1	3	20/12/2025 10:12:12	20/12/2025 13:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	3,19	Trafo BT	
4802	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027359387	1	3	20/12/2025 10:13:48	21/12/2025 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	17,94	Trafo BT	
4803	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027359435	1	3	20/12/2025 10:18:34	21/12/2025 00:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	23487	101,43	Trafo BT	
4804	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027359447	1	3	20/12/2025 10:19:57	21/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	41705	533,60	Ch. Fusível	Base Fusível
4805	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027359477	1	3	20/12/2025 10:23:32	21/12/2025 02:59:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	16,61	Trafo BT	
4806	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027359479	1	3	20/12/2025 10:23:33	20/12/2025 13:25:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10930	6,06	Trafo BT	
4807	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027359503	1	3	20/12/2025 10:28:17	20/12/2025 20:29:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29284	30,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4808	383	12	2025	13064	PAL07	PAL	0027359515	1	3	20/12/2025 10:29:20	21/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	14,68	Trafo BT	
4809	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027353333	1	3	20/12/2025 10:30:12	20/12/2025 10:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	23487	8,68		
4810	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027359551	1	3	20/12/2025 10:30:51	21/12/2025 08:20:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	29284	480,36		
4811	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027359551	1	3	20/12/2025 10:30:51	21/12/2025 08:40:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	29284	1.750,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4812	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027359527	1	3	20/12/2025 10:31:07	20/12/2025 23:30:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	12,99	Trafo BT	
4813	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027350119	1	3	20/12/2025 10:36:20	20/12/2025 17:43:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	262	23487	1.864,42	Religador	Religadora Automática
4814	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027359607	1	3	20/12/2025 10:40:53	21/12/2025 05:32:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	18,86	Trafo BT	
4815	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027359663	1	3	20/12/2025 10:47:13	21/12/2025 12:40:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	25,88	Trafo BT	
4816	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027359675	1	3	20/12/2025 10:48:00	20/12/2025 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	12,87	Trafo BT	
4817	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027359673	1	3	20/12/2025 10:48:26	20/12/2025 22:05:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22757	45,13	Trafo BT	
4818	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027359691	1	3	20/12/2025 10:50:03	21/12/2025 04:27:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22757	17,63	Trafo BT	
4819	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027359693	1	3	20/12/2025 10:50:05	20/12/2025 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	2,80	Trafo BT	
4820	383	12	2025	13069	SJB01	SJB	0027359703	1	3	20/12/2025 10:51:54	20/12/2025 15:50:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	9,94	Trafo BT	
4821	383	12	2025	13052	ITR05	ITR	0027359705	1	3	20/12/2025 10:52:01	20/12/2025 14:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	7,82	Trafo BT	
4822	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027359725	1	3	20/12/2025 10:54:52	20/12/2025 13:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,05	Trafo BT	
4823	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027359735	1	3	20/12/2025 10:56:27	21/12/2025 10:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	23,57	Trafo BT	
4824	383	12	2025	13084	SAB01	SAB	0027359753	1	3	20/12/2025 10:57:46	21/12/2025 16:19:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20495	88,06	Trafo BT	
4825	383	12	2025	13091	TRB01	TRB	0027359757	1	3	20/12/2025 10:58:35	21/12/2025 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58068	21,52	Trafo BT	
4826	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027354895	1	3	20/12/2025 11:00:00	20/12/2025 11:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	54032	28,70		
4827	383	12	2025	13038	GOI04	GOI	0027359785	1	3	20/12/2025 11:01:48	20/12/2025 15:42:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	4,68	Trafo BT	
4828	383	12	2025	13061	NAT02	NAT	0027359805	1	3	20/12/2025 11:04:50	20/12/2025 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	3,15	Trafo BT	
4829	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027359829	1	3	20/12/2025 11:09:59	20/12/2025 21:07:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	9,96	Trafo BT	
4830	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027359843	1	3	20/12/2025 11:11:06	20/12/2025 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	4,61	Trafo BT	
4831	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027359857	1	3	20/12/2025 11:12:47	21/12/2025 11:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	23,85	Trafo BT	
4832	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027359913	1	3	20/12/2025 11:17:50	20/12/2025 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68634	15,21	Trafo BT	
4833	383	12	2025	13061	NAT05	NAT	0027359925	1	3	20/12/2025 11:19:10	20/12/2025 16:11:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	4,88	Trafo BT	
4834	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027359931	1	3	20/12/2025 11:19:31	20/12/2025 23:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	12,50	Trafo BT	
4835	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027359941	1	3	20/12/2025 11:21:09	20/12/2025 15:08:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	3,79	Trafo BT	
4836	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027359949	1	3	20/12/2025 11:23:13	20/12/2025 23:30:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	12,12	Trafo BT	
4837	383	12	2025	16395	ARL05	ARL	0027359955	1	3	20/12/2025 11:23:47	21/12/2025 02:00:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22757	29,23	Trafo BT	
4838	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027354567	1	3	20/12/2025 11:25:00	20/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	10028	24,33		
4839	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027359981	1	3	20/12/2025 11:27:48	21/12/2025 11:12:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23487	47,51	Ch. Fusível	Base Fusível
4840	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027359981	1	3	20/12/2025 11:27:48	21/12/2025 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	23487	179,92	Ch. Fusível	Base Fusível
4841	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027357847	1	3	20/12/2025 11:30:00	20/12/2025 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	27399	8,67		
4842	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027359995	1	3	20/12/2025 11:30:01	21/12/2025 12:48:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	50,61	Trafo BT	
4843	383	12	2025	13094	CRM01	CRM	0027360019	1	3	20/12/2025 11:31:42	20/12/2025 16:13:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,69	Trafo BT	
4844	383	12	2025	13040	GUA01	GUA	0027360035	1	3	20/12/2025 11:33:46	20/12/2025 18:04:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	6,52	Trafo BT	
4845	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027360041	1	3	20/12/2025 11:33:57	20/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,10	Trafo BT	
4846	383	12	2025	13084	FAR01	FAR	0027358381	1	3	20/12/2025 11:34:00	20/12/2025 12:00:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	20495	25,76		
4847	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027360045	1	3	20/12/2025 11:34:44	20/12/2025 23:48:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	12,23	Trafo BT	
4848	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027360055	1	3	20/12/2025 11:35:29	21/12/2025 04:53:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	25976	985,86	Trafo BT	
4849	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027360053	1	3	20/12/2025 11:35:29	20/12/2025 16:48:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	5,22	Trafo BT	
4850	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027360067	1	3	20/12/2025 11:35:58	20/12/2025 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	41705	37,57	Ch. Fusível	Base Fusível
4851	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027360087	1	3	20/12/2025 11:39:00	20/12/2025 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	20,03	Trafo BT	
4852	383	12	2025	13047	ITP06	ITP	0027360085	1	3	20/12/2025 11:39:03	21/12/2025 09:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	23487	110,86	Trafo BT	
4853	383	12	2025	13084	FAR02	FAR	0027360107	1	3	20/12/2025 11:43:21	21/12/2025 01:42:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20495	27,97	Trafo BT	
4854	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027360145	1	3	20/12/2025 11:48:20	21/12/2025 03:19:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	15,52	Trafo BT	
4855	383	12	2025	13034	DIC02	DIC	0027360161	1	3	20/12/2025 11:50:47	20/12/2025 16:56:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90147	20,40	Trafo BT	
4856	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027360165	1	3	20/12/2025 11:50:59	21/12/2025 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	15,98	Trafo BT	
4857	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027360171	1	3	20/12/2025 11:51:51	21/12/2025 09:28:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	21,61	Trafo BT	
4858	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027360183	1	3	20/12/2025 11:53:08	20/12/2025 22:04:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	90147	30,56	Trafo BT	
4859	383	12	2025	13075	RDC03	RDC	0027360205	1	3	20/12/2025 11:55:43	20/12/2025 23:04:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	21507	880,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4860	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027360219	1	3	20/12/2025 11:58:16	20/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	38035	30,54	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4861	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027360227	1	3	20/12/2025 11:59:12	20/12/2025 14:01:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,04	Trafo BT	
4862	383	12	2025	13091	TRB02	TRB	0027360241	1	3	20/12/2025 12:01:24	21/12/2025 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	49,68	Trafo BT	
4863	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027360247	1	3	20/12/2025 12:02:26	21/12/2025 00:09:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	12,11	Trafo BT	
4864	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027355581	1	3	20/12/2025 12:03:00	20/12/2025 14:05:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	10930	61,20		
4865	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027360257	1	3	20/12/2025 12:03:47	20/12/2025 20:19:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10028	16,52	Trafo BT	
4866	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027360269	1	3	20/12/2025 12:05:08	21/12/2025 11:33:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	23,48	Trafo BT	
4867	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027360283	1	3	20/12/2025 12:05:34	20/12/2025 15:57:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	3,86	Trafo BT	
4868	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027353161	1	3	20/12/2025 12:08:00	20/12/2025 12:16:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	10930	1,87		
4869	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027360357	1	3	20/12/2025 12:14:31	20/12/2025 20:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	7,79	Trafo BT	
4870	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027360359	1	3	20/12/2025 12:14:56	20/12/2025 18:14:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,00	Trafo BT	
4871	383	12	2025	17186	OUT01	OUT	0027353485	1	3	20/12/2025 12:15:00	20/12/2025 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	40890	4,17		
4872	383	12	2025	13035	EAR06	EAR	BA03362082	1	3	20/12/2025 12:17:16	20/12/2025 14:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	567	39122	1.036,98	Ch. Fusível	Base Fusível
4873	383	12	2025	13094	VAS02	VAS	0027360383	1	3	20/12/2025 12:19:03	20/12/2025 21:00:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29284	34,73	Ch. Fusível	Base Fusível
4874	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027360417	1	3	20/12/2025 12:25:31	20/12/2025 14:43:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	4,60	Trafo BT	
4875	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027360435	1	3	20/12/2025 12:27:14	20/12/2025 21:51:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	9,40	Trafo BT	
4876	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03359420	1	3	20/12/2025 12:31:03	20/12/2025 12:50:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	54493	83,82	Religador	Religadora Automática
4877	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027360465	1	3	20/12/2025 12:31:29	21/12/2025 02:03:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	15112	365,51	Trafo BT	
4878	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027360487	1	3	20/12/2025 12:36:01	20/12/2025 22:11:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	9,59	Trafo BT	
4879	383	12	2025	13047	CSSECD2	SEC	0027360495	1	3	20/12/2025 12:36:59	20/12/2025 23:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	23487	510,43	Ch. Fusível	Base Fusível
4880	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027359033	1	3	20/12/2025 12:37:50	20/12/2025 13:21:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40890	1,47		
4881	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027360511	1	3	20/12/2025 12:39:38	21/12/2025 12:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	23,50	Trafo BT	
4882	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027360525	1	3	20/12/2025 12:40:39	21/12/2025 08:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	19,59	Trafo BT	
4883	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027360531	1	3	20/12/2025 12:41:21	21/12/2025 08:47:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	20,10	Trafo BT	
4884	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027360553	1	3	20/12/2025 12:43:34	20/12/2025 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	56298	61,29	Ch. Fusível	Base Fusível
4885	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027360569	1	3	20/12/2025 12:45:18	20/12/2025 15:37:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	29035	189,81	Trafo BT	
4886	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027360571	1	3	20/12/2025 12:45:24	21/12/2025 05:28:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	16,72	Trafo BT	
4887	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027360585	1	3	20/12/2025 12:46:14	21/12/2025 08:13:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	68634	447,32	Trafo BT	
4888	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027360653	1	3	20/12/2025 12:53:24	21/12/2025 12:52:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	23,98	Trafo BT	
4889	383	12	2025	13094	VIN02	VIN	0027360681	1	3	20/12/2025 12:56:58	21/12/2025 14:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	25,53	Trafo BT	
4890	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027360711	1	3	20/12/2025 13:02:31	20/12/2025 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	18,12	Trafo BT	
4891	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027360741	1	3	20/12/2025 13:08:51	20/12/2025 22:13:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	9,08	Trafo BT	
4892	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027360777	1	3	20/12/2025 13:15:51	21/12/2025 08:56:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	39,36	Trafo BT	
4893	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027360801	1	3	20/12/2025 13:19:18	20/12/2025 15:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	2,31	Trafo BT	
4894	383	12	2025	13052	ITR02	ITR	0027360845	1	3	20/12/2025 13:24:27	20/12/2025 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	5,69	Trafo BT	
4895	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027360849	1	3	20/12/2025 13:25:31	20/12/2025 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	118	90147	765,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4896	383	12	2025	13038	TOC01	TOC	0027360853	1	3	20/12/2025 13:25:36	21/12/2025 15:18:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24509	77,63	Trafo BT	
4897	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027360863	1	3	20/12/2025 13:26:53	21/12/2025 14:27:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	32784	625,44	Trafo BT	
4898	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027360865	1	3	20/12/2025 13:27:32	21/12/2025 01:25:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40441	23,92	Trafo BT	
4899	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	DT27360869	1	3	20/12/2025 13:28:00	20/12/2025 16:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	3,45	Trafo BT	
4900	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027360923	1	3	20/12/2025 13:40:27	20/12/2025 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	10037	210,19	Ch. Fusível	Base Fusível
4901	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027360937	1	3	20/12/2025 13:42:32	21/12/2025 09:15:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	29284	743,05	Trafo BT	
4902	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027360945	1	3	20/12/2025 13:43:52	20/12/2025 15:33:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	3,65	Trafo BT	
4903	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027360967	1	3	20/12/2025 13:47:56	21/12/2025 01:38:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	32784	130,20	Trafo BT	
4904	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027360969	1	3	20/12/2025 13:48:07	20/12/2025 15:09:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26703	2,70	Trafo BT	
4905	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027361007	1	3	20/12/2025 13:52:56	21/12/2025 17:08:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90147	54,51	Trafo BT	
4906	383	12	2025	13078	SCL01	SCL	0027361009	1	3	20/12/2025 13:54:15	20/12/2025 16:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,19	Trafo BT	
4907	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027361019	1	3	20/12/2025 13:55:38	20/12/2025 17:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25976	7,49	Trafo BT	
4908	383	12	2025	13025	BGN03	BGN	0027361035	1	3	20/12/2025 13:57:26	21/12/2025 01:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	11,24	Trafo BT	
4909	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027361045	1	3	20/12/2025 13:58:40	21/12/2025 10:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	20,36	Trafo BT	
4910	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027361051	1	3	20/12/2025 13:58:54	20/12/2025 22:47:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	8,81	Trafo BT	
4911	383	12	2025	13069	POT03	POT	0027361059	1	3	20/12/2025 13:59:37	20/12/2025 16:15:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	2,27	Trafo BT	
4912	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027361087	1	3	20/12/2025 14:04:37	21/12/2025 10:43:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	56298	722,46	Trafo BT	
4913	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027361113	1	3	20/12/2025 14:07:14	20/12/2025 22:10:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	8,06	Trafo BT	
4914	383	12	2025	13091	TRB05	TRB	0027361127	1	3	20/12/2025 14:09:20	21/12/2025 10:31:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	58068	61,11	Trafo BT	
4915	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027361161	1	3	20/12/2025 14:13:49	21/12/2025 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41705	24,19	Trafo BT	
4916	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027361189	1	3	20/12/2025 14:17:23	20/12/2025 18:06:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	29284	64,95	Ch. Fusível	Base Fusível
4917	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027361203	1	3	20/12/2025 14:18:32	20/12/2025 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	10037	368,70	Ch. Fusível	Base Fusível
4918	383	12	2025	13084	BXG02	BXG	0027361215	1	3	20/12/2025 14:19:38	21/12/2025 10:47:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	20495	81,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4919	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027361223	1	3	20/12/2025 14:19:58	20/12/2025 17:23:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	3,06	Trafo BT	
4920	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	BA03361564	1	3	20/12/2025 14:21:37	20/12/2025 14:43:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39122	0,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4921	383	12	2025	13092	URU01	URU	0027361253	1	3	20/12/2025 14:24:07	20/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	10037	480,59	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4922	383	12	2025	16395	ARL04	ARL	0027351497	1	3	20/12/2025 14:25:23	20/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22757	1,58		
4923	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027361275	1	3	20/12/2025 14:26:23	20/12/2025 17:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22978	16,63	Ch. Fusível	Base Fusível
4924	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027361297	1	3	20/12/2025 14:28:14	20/12/2025 15:28:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	20495	58,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4925	383	12	2025	13052	ITR04	ITR	0027361311	1	3	20/12/2025 14:29:13	20/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54493	2,36	Trafo BT	
4926	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027361327	1	3	20/12/2025 14:30:00	21/12/2025 08:55:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	18,43	Trafo BT	
4927	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027361343	1	3	20/12/2025 14:30:53	21/12/2025 00:54:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	41705	540,47	Ch. Fusível	Base Fusível
4928	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027361343	1	3	20/12/2025 14:30:53	21/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	20,49	Ch. Fusível	Base Fusível
4929	383	12	2025	17186	MOB03	MOB	0027361393	1	3	20/12/2025 14:34:14	20/12/2025 20:17:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	40890	45,79	Trafo BT	
4930	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027361487	1	3	20/12/2025 14:45:14	21/12/2025 20:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	59	56298	1.729,45	Trafo BT	
4931	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	BA03362178	1	3	20/12/2025 14:46:43	20/12/2025 16:38:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	29284	108,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4932	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027360849	1	3	20/12/2025 14:49:44	20/12/2025 19:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	90147	513,87	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4933	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027360849	1	3	20/12/2025 14:51:22	20/12/2025 15:18:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1072	90147	490,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4934	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027361573	1	3	20/12/2025 14:55:46	21/12/2025 00:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	9,39	Trafo BT	
4935	383	12	2025	13090	TER04	TER	0027361641	1	3	20/12/2025 14:58:36	21/12/2025 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	26,32	Ch. Fusível	Base Fusível
4936	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027361609	1	3	20/12/2025 14:59:13	21/12/2025 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	15112	698,31	Trafo BT	
4937	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03362212	1	3	20/12/2025 15:00:06	20/12/2025 17:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41705	2,71	Ch. Fusível	Base Fusível
4938	383	12	2025	13034	DIC14	DIC	0027361655	1	3	20/12/2025 15:03:20	20/12/2025 19:22:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90147	4,32	Trafo BT	
4939	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027361695	1	3	20/12/2025 15:08:09	21/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	54493	128,23	Ch. Fusível	Base Fusível
4940	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027361715	1	3	20/12/2025 15:10:32	20/12/2025 15:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	0,76	Trafo BT	
4941	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027361719	1	3	20/12/2025 15:10:39	20/12/2025 16:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,51	Trafo BT	
4942	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027361807	1	3	20/12/2025 15:19:48	20/12/2025 17:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	21507	67,79	Ch. Fusível	Base Fusível
4943	383	12	2025	13069	POT02	POT	0027361809	1	3	20/12/2025 15:20:03	20/12/2025 17:08:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,80	Trafo BT	
4944	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027361813	1	3	20/12/2025 15:20:07	20/12/2025 18:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	271	90147	749,24	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4945	383	12	2025	17186	SER01	SER	0027361819	1	3	20/12/2025 15:20:36	21/12/2025 21:33:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	40890	211,47	Trafo BT	
4946	383	12	2025	13061	NAT03	NAT	0027362853	1	3	20/12/2025 15:25:09	20/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22978	3,58	Trafo BT	
4947	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027361873	1	3	20/12/2025 15:25:40	21/12/2025 11:08:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	40890	512,56	Ch. Fusível	Base Fusível
4948	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027361885	1	3	20/12/2025 15:27:00	20/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	10028	36,30	Ch. Fusível	Base Fusível
4949	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027361965	1	3	20/12/2025 15:35:40	20/12/2025 20:05:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	10028	837,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4950	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027361973	1	3	20/12/2025 15:37:12	21/12/2025 10:45:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	10930	1.033,35	Trafo BT	
4951	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03362204	1	3	20/12/2025 15:38:15	20/12/2025 18:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	435	41705	1.235,16	Religador	Religadora Automática
4952	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	BA03362204	1	3	20/12/2025 15:38:15	20/12/2025 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	335	41705	1.628,94	Religador	Religadora Automática
4953	383	12	2025	16395	ARL03	ARL	0027361995	1	3	20/12/2025 15:39:31	20/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	22757	62,25	Ch. Fusível	Base Fusível
4954	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027361997	1	3	20/12/2025 15:39:42	21/12/2025 00:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	8,89	Trafo BT	
4955	383	12	2025	13049	ITA04	ITA	0027362011	1	3	20/12/2025 15:41:15	21/12/2025 03:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	11,88	Trafo BT	
4956	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027362047	1	3	20/12/2025 15:44:38	21/12/2025 00:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	40890	287,85	Ch. Fusível	Base Fusível
4957	383	12	2025	17186	MOB05	MOB	0027362105	1	3	20/12/2025 15:49:34	21/12/2025 13:50:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40890	66,04	Ch. Fusível	Base Fusível
4958	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027362107	1	3	20/12/2025 15:50:03	20/12/2025 21:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	29284	302,42	Ch. Fusível	Base Fusível
4959	383	12	2025	13090	PNV02	PNV	0027362109	1	3	20/12/2025 15:50:13	20/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	41705	105,81	Ch. Fusível	Base Fusível
4960	383	12	2025	13064	PAL03	PAL	0027362133	1	3	20/12/2025 15:52:27	21/12/2025 03:12:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40506	11,34	Trafo BT	
4961	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027362151	1	3	20/12/2025 15:52:59	21/12/2025 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29749	18,83	Trafo BT	
4962	383	12	2025	13033	BOJ01	BOJ	0027362155	1	3	20/12/2025 15:53:05	21/12/2025 10:52:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18592	18,99	Trafo BT	
4963	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027362281	1	3	20/12/2025 16:03:44	20/12/2025 20:48:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	4,75	Trafo BT	
4964	383	12	2025	17186	OUT02	OUT	0027362327	1	3	20/12/2025 16:08:00	21/12/2025 17:51:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40890	25,73	Trafo BT	
4965	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027362399	1	3	20/12/2025 16:15:37	20/12/2025 17:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	1,61	Trafo BT	
4966	383	12	2025	16395	ARL01	ARL	0027363065	1	3	20/12/2025 16:16:06	20/12/2025 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	443	22757	1.985,38	Ch. Fusível	Base Fusível
4967	383	12	2025	13078	SCL02	SCL	0027362419	1	3	20/12/2025 16:17:07	20/12/2025 21:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	10930	103,29	Trafo BT	
4968	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	BA03362230	1	3	20/12/2025 16:22:02	20/12/2025 18:10:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29749	7,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4969	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	BA03362230	1	3	20/12/2025 16:22:02	20/12/2025 18:10:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	526	29749	953,37	Religador	Religadora Automática
4970	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	BA03362230	1	3	20/12/2025 16:22:02	21/12/2025 06:08:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	29749	371,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4971	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027362509	1	3	20/12/2025 16:23:39	21/12/2025 17:48:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	25,41	Trafo BT	
4972	383	12	2025	13069	POT01	POT	0027362511	1	3	20/12/2025 16:23:39	20/12/2025 18:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	25976	1,76	Trafo BT	
4973	383	12	2025	13090	TER04	TER	BA03362256	1	3	20/12/2025 16:25:00	21/12/2025 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41705	398,13	Ch. Fusivel	Base Fusível
4974	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03362234	1	3	20/12/2025 16:28:42	20/12/2025 20:19:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	169	54493	648,73	Religador	Religadora Automática
4975	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03362234	1	3	20/12/2025 16:28:42	20/12/2025 20:19:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	54493	767,72	Religador	Religadora Automática
4976	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03362234	1	3	20/12/2025 16:28:42	20/12/2025 22:28:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	54493	557,74	Religador	Religadora Automática
4977	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	BA03362234	1	3	20/12/2025 16:28:42	21/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	54493	23,85	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4978	383	12	2025	13049	ITA06	ITA	0027358861	1	3	20/12/2025 16:30:18	20/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	40441	7,65		
4979	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03362242	1	3	20/12/2025 16:30:20	20/12/2025 18:29:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	332	23487	661,51	Religador	Religadora Automática
4980	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	BA03362242	1	3	20/12/2025 16:30:20	20/12/2025 19:15:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	460	23487	1.267,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4981	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03362246	1	3	20/12/2025 16:33:37	20/12/2025 17:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	54493	17,41	Religador	Religadora Automática
4982	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03362246	1	3	20/12/2025 16:33:37	20/12/2025 17:32:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	171	54493	166,73	Religador	Religadora Automática
4983	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03362246	1	3	20/12/2025 16:33:37	21/12/2025 10:51:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	54493	475,96	Ch. Fusivel	Base Fusível
4984	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03362246	1	3	20/12/2025 16:33:37	21/12/2025 10:52:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	54493	348,05	Ch. Fusivel	Base Fusível
4985	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03362246	1	3	20/12/2025 16:33:37	21/12/2025 11:27:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	54493	264,65	Ch. Fusivel	Base Fusível
4986	383	12	2025	13052	ITR06	ITR	0027362651	1	3	20/12/2025 16:37:26	20/12/2025 23:46:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	7,15	Trafo BT	
4987	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027362671	1	3	20/12/2025 16:40:39	20/12/2025 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	54493	51,33	Ch. Fusivel	Base Fusível
4988	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	0027362691	1	3	20/12/2025 16:41:58	21/12/2025 01:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	12	54493	108,41	Trafo BT	
4989	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	0027362703	1	3	20/12/2025 16:42:27	20/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	336	29749	882,28	Ch. Fusivel	Base Fusível
4990	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027362709	1	3	20/12/2025 16:42:47	21/12/2025 00:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	8,17	Trafo BT	
4991	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027362733	1	3	20/12/2025 16:45:37	20/12/2025 21:36:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	4,85	Trafo BT	
4992	383	12	2025	13047	ITP03	ITP	0027362789	1	3	20/12/2025 16:50:37	21/12/2025 10:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23487	18,11	Trafo BT	
4993	383	12	2025	13075	RDC02	RDC	0027362799	1	3	20/12/2025 16:51:23	21/12/2025 09:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21507	17,01	Trafo BT	
4994	383	12	2025	13075	RDC04	RDC	0027362807	1	3	20/12/2025 16:52:23	21/12/2025 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	21507	140,99	Ch. Fusivel	Base Fusível
4995	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027362817	1	3	20/12/2025 16:54:14	20/12/2025 22:24:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	41705	203,52	Ch. Fusivel	Base Fusível
4996	383	12	2025	13090	PNV01	PNV	0027362817	1	3	20/12/2025 16:54:14	21/12/2025 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	41705	1.993,23	Ch. Fusivel	Base Fusível
4997	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027362815	1	3	20/12/2025 16:54:14	21/12/2025 10:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	53	29284	927,29	Trafo BT	
4998	383	12	2025	13033	BOJ03	BOJ	0027362821	1	3	20/12/2025 16:54:33	21/12/2025 11:21:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18592	36,89	Trafo BT	
4999	383	12	2025	13047	CSSEC02	SEC	0027362829	1	3	20/12/2025 16:55:55	21/12/2025 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	23487	929,88	Ch. Fusivel	Base Fusível
5000	383	12	2025	13024	CQT04	CQT	0027362867	1	3	20/12/2025 16:59:09	21/12/2025 14:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	44	6808	955,42	Ch. Fusivel	Base Fusível
5001	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027362871	1	3	20/12/2025 16:59:25	21/12/2025 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29284	85,59	Ch. Fusivel	Base Fusível
5002	383	12	2025	13094	CRM02	CRM	0027362871	1	3	20/12/2025 16:59:25	21/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	29284	520,19	Ch. Fusivel	Base Fusível
5003	383	12	2025	13052	ITR03	ITR	0027362881	1	3	20/12/2025 17:00:46	21/12/2025 03:50:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54493	10,82	Trafo BT	
5004	383	12	2025	13034	DIC08	DIC	0027362885	1	3	20/12/2025 17:01:05	21/12/2025 01:22:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	90147	192,23	Trafo BT	
5005	383	12	2025	13069	MAL01	MAL	0027362887	1	3	20/12/2025 17:01:10	20/12/2025 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	25976	33,38	Ch. Fusivel	Base Fusível
5006	383	12	2025	13075	RDC01	RDC	0027362905	1	3	20/12/2025 17:02:18	20/12/2025 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	21507	383,27	Ch. Fusivel	Base Fusível
5007	383	12	2025	16395	ARL02	ARL	0027362919	1	3	20/12/2025 17:03:06	20/12/2025 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	22757	409,25	Ch. Fusivel	Base Fusível
5008	383	12	2025	13048	ITL01	ITL	0027362961	1	3	20/12/2025 17:07:55	20/12/2025 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	10028	186,04	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5009	383	12	2025	13078	SCL03	SCL	0027362971	1	3	20/12/2025 17:08:35	21/12/2025 04:40:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	11,53	Trafo BT	
5010	383	12	2025	13025	BGN02	BGN	0027363003	1	3	20/12/2025 17:11:01	21/12/2025 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	97	29749	1.097,69	Trafo BT	
5011	383	12	2025	13084	ACU114	ACU	0027363023	1	3	20/12/2025 17:12:01	20/12/2025 21:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20495	3,96	Trafo BT	
5012	383	12	2025	13094	SAR01	SAR	0027363031	1	3	20/12/2025 17:12:20	21/12/2025 10:29:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	17,29	Trafo BT	
5013	383	12	2025	13061	NAT04	NAT	0027363041	1	3	20/12/2025 17:12:45	20/12/2025 20:25:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	22978	131,55	Ch. Fusivel	Base Fusível
5014	383	12	2025	13048	ITL02	ITL	0027363089	1	3	20/12/2025 17:15:55	20/12/2025 20:56:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	10028	18,38	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5015	383	12	2025	13049	ITA02	ITA	0027363229	1	3	20/12/2025 17:30:17	21/12/2025 03:35:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40441	10,09	Trafo BT	
5016	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	0027363245	1	3	20/12/2025 17:31:26	21/12/2025 10:45:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	17,24	Trafo BT	
5017	383	12	2025	13034	DIC13	DIC	0027361813	1	3	20/12/2025 17:40:19	20/12/2025 18:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	90147	1,71		
5018	383	12	2025	13090	TER06	TER	0027363427	1	3	20/12/2025 17:51:41	21/12/2025 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41705	33,98	Trafo BT	
5019	383	12	2025	13025	BGN01	BGN	0027363487	1	3	20/12/2025 17:58:11	21/12/2025 12:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29749	56,39	Trafo BT	
5020	383	12	2025	13078	SCL04	SCL	0027363507	1	3	20/12/2025 17:59:35	20/12/2025 20:20:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10930	2,35	Trafo BT	
5021	383	12	2025	13040	GUA04	GUA	0027363523	1	3	20/12/2025 18:00:38	21/12/2025 15:26:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	21,43	Trafo BT	
5022	383	12	2025	13040	GUA03	GUA	0027363545	1	3	20/12/2025 18:02:09	20/12/2025 20:19:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26703	2,28	Trafo BT	
5023	383	12	2025	13052	ITR08	ITR	BA03362246	1	3	20/12/2025 18:04:08	20/12/2025 18:20:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	209	54493	58,58	Religador	Religadora Automática
5024	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027361297	1	3	20/12/2025 18:04:49	20/12/2025 19:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	278	20495	388,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5025	383	12	2025	13084	ACU112	ACU	0027361297	1	3	20/12/2025 18:06:52	20/12/2025 19:28:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	20495	31,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5026	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027363673	1	3	20/12/2025 18:13:15	21/12/2025 13:34:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	19,36	Trafo BT	
5027	383	12	2025	13094	VIN04	VIN	DT27664051	1	3	20/12/2025 18:13:40	20/12/2025 19:40:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29284	21,82	Chave Faca	Chave Unipolar
5028	383	12	2025	17186	MOB01	MOB	0027363753	1	3	20/12/2025 18:21:33	21/12/2025 17:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40890	46,99	Trafo BT	
5029	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027363895	1	3	20/12/2025 18:43:27	21/12/2025 12:15:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	17,54	Trafo BT	
5030	383	12	2025	17186	SER02	SER	0027363923	1	3	20/12/2025 18:47:50	21/12/2025 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	40890	52,51	Ch. Fusivel	Base Fusível
5031	383	12	2025	13038	GOI02	GOI	0027363959	1	3	20/12/2025 18:50:58	20/12/2025 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	392	24509	843,02	Ch. Fusivel	Base Fusível
5032	383	12	2025	13038	GOI01	GOI	0027363963	1	3	20/12/2025 18:51:43	21/12/2025 12:15:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24509	17,39	Trafo BT	
5033	383	12	2025	13094	VIN01	VIN	0027335877	1	3	20/12/2025 18:53:52	20/12/2025 21:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	13,68	Ch. Fusivel	Base Fusível

ANEXO II Laudo meteorológico

Laudo Meteorológico de Evento Climático - ENEL RJ – 15/12/2025 a 20/12/2025.

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento de 15/12/2025 a 20/12/2025 na Área de Atuação da ENEL-RJ

SUMÁRIO

1. **DESCRIÇÃO**
2. **ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
3. **CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
4. **EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
5. **CONCLUSÃO**
6. **REFERÊNCIAS**
7. **RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/RJ no período de 15 a 20/12/2025 foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Rio de Janeiro. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

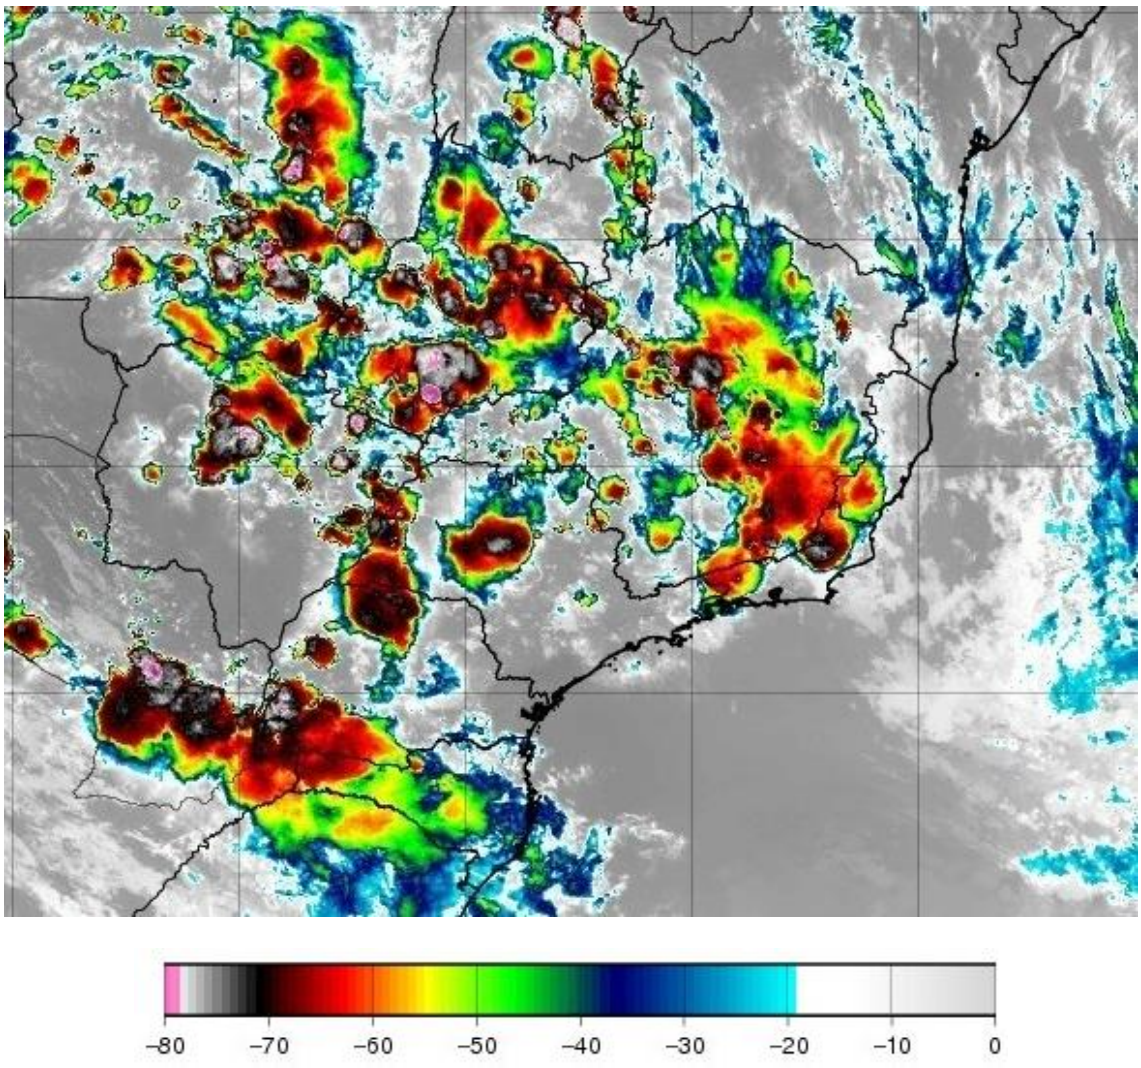

Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 15/12/2025. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -50°C equivalente à altura de 12 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas, precipitação e rajadas de vento (Figuras 2, 3 e 4).

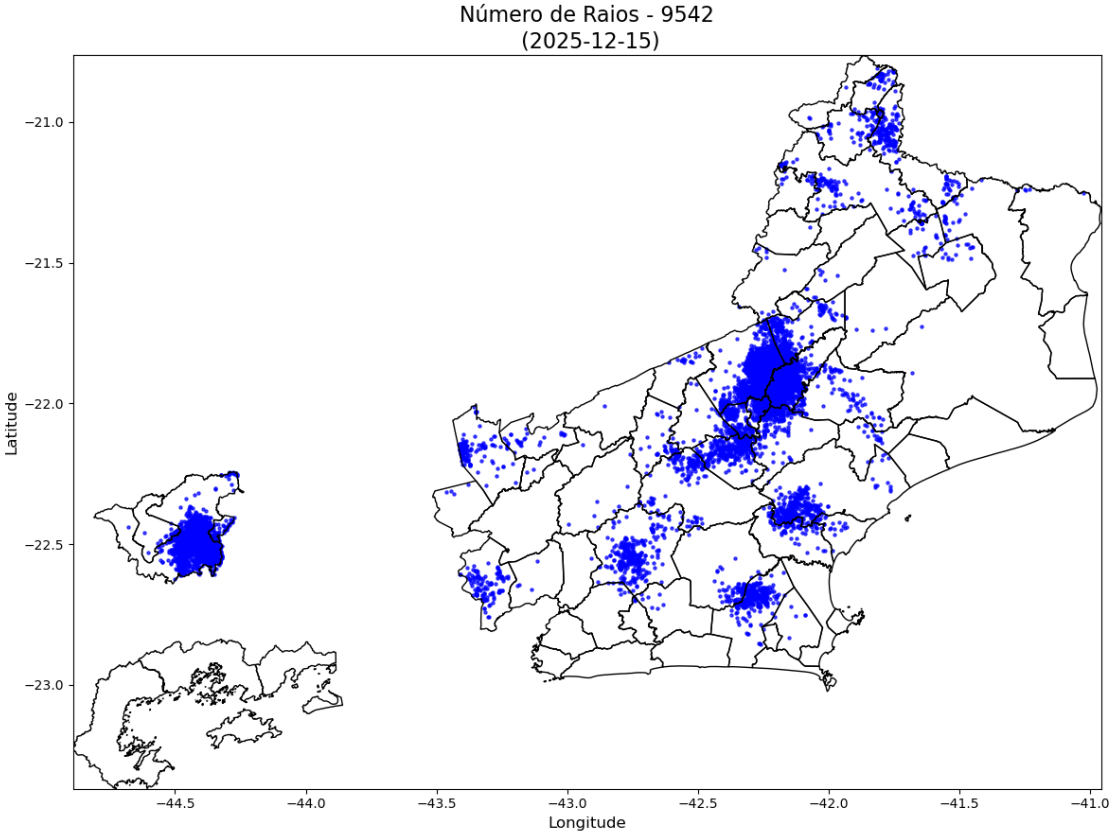
Número de Raios - 9542
(2025-12-15)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

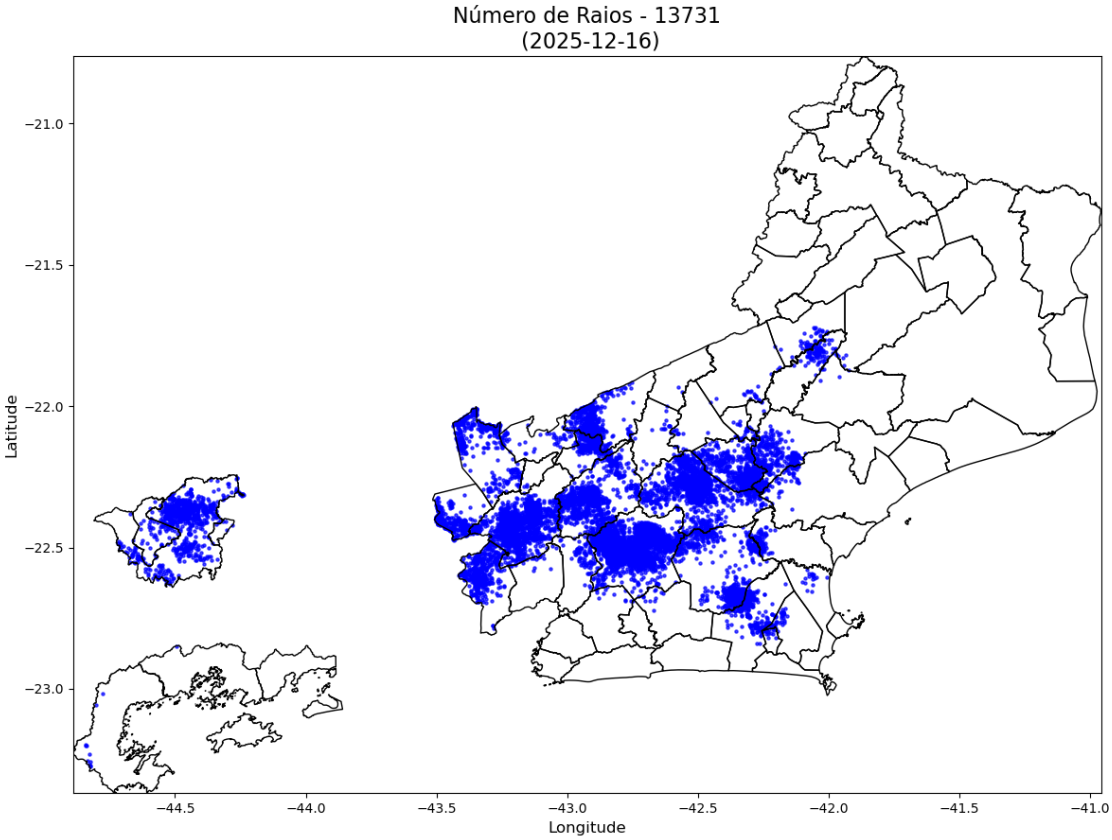
Número de Raios - 13731
(2025-12-16)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

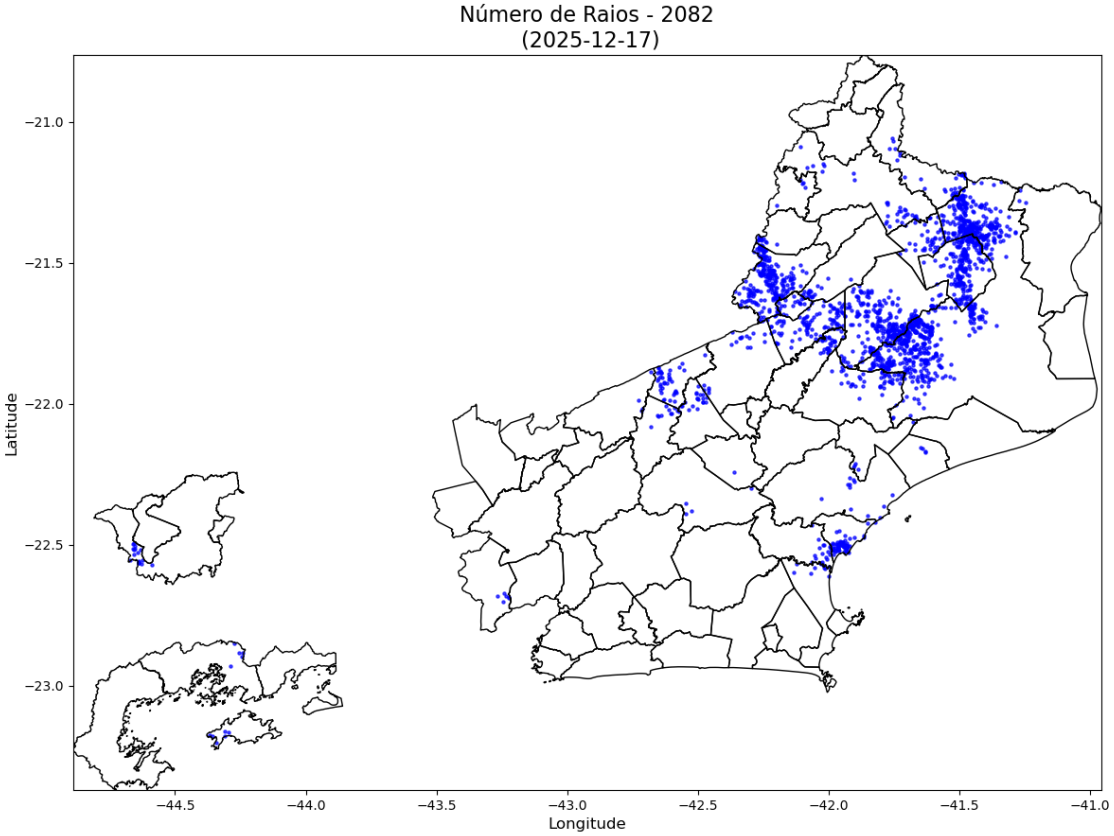
Número de Raios - 2082
(2025-12-17)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

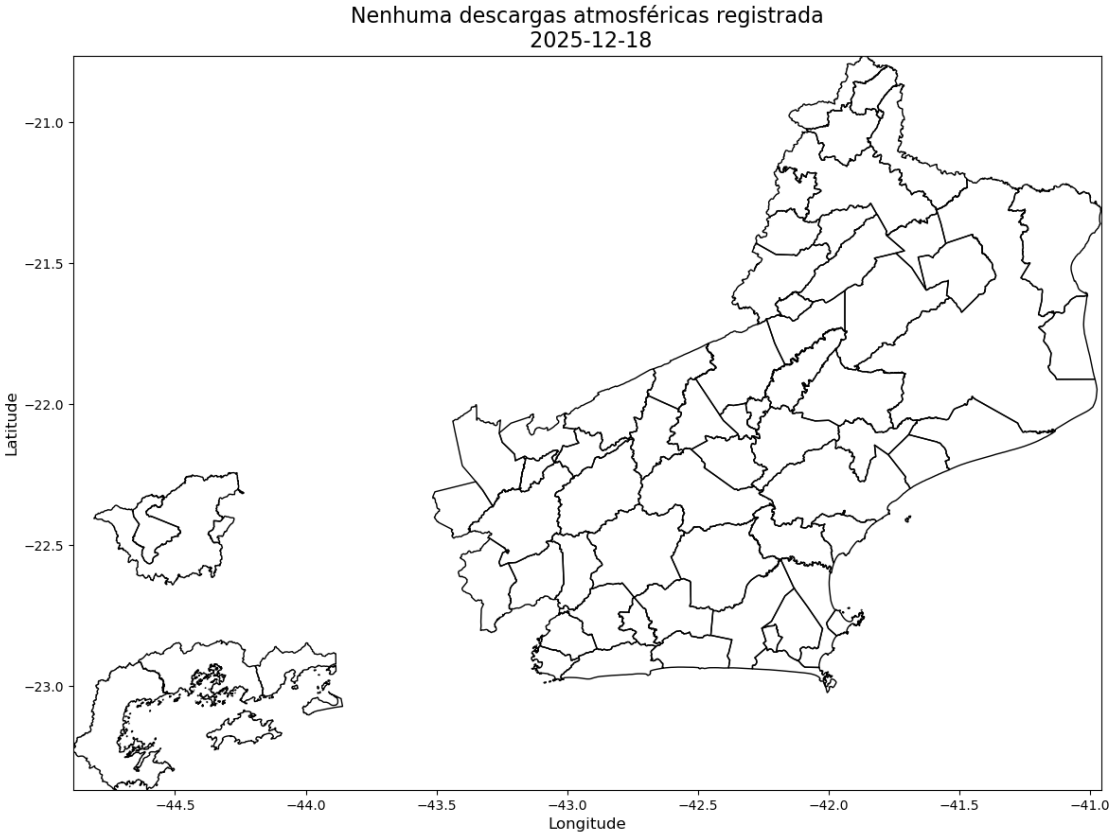
Nenhuma descargas atmosféricas registrada
2025-12-18
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
Latitude
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Longitude

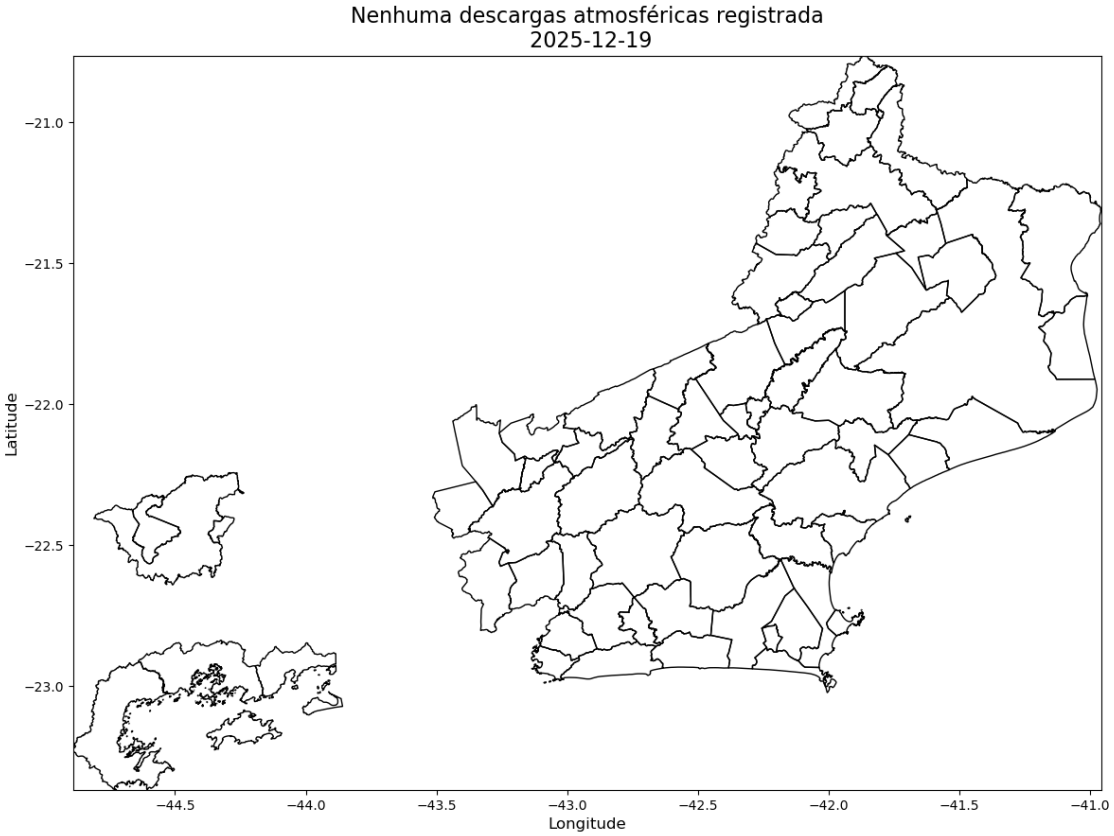
Nenhuma descargas atmosféricas registrada
2025-12-19
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
Latitude
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Longitude

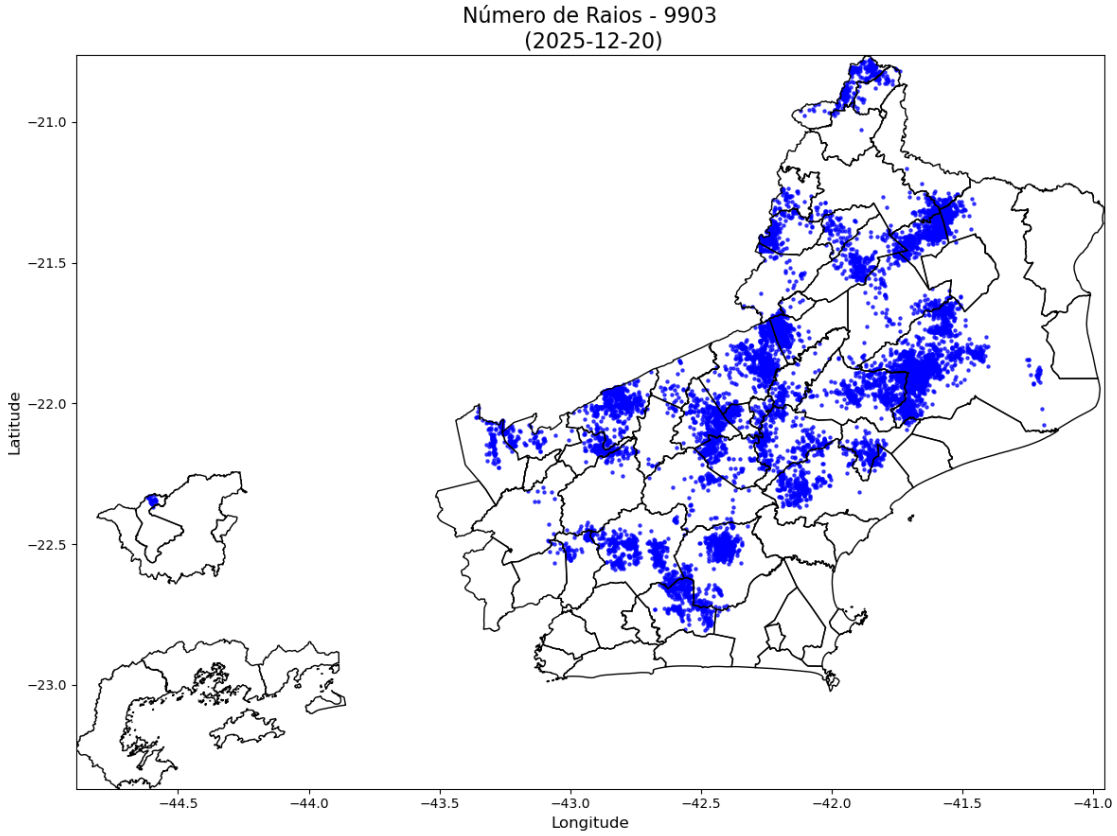

Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias 15 a 20/12.

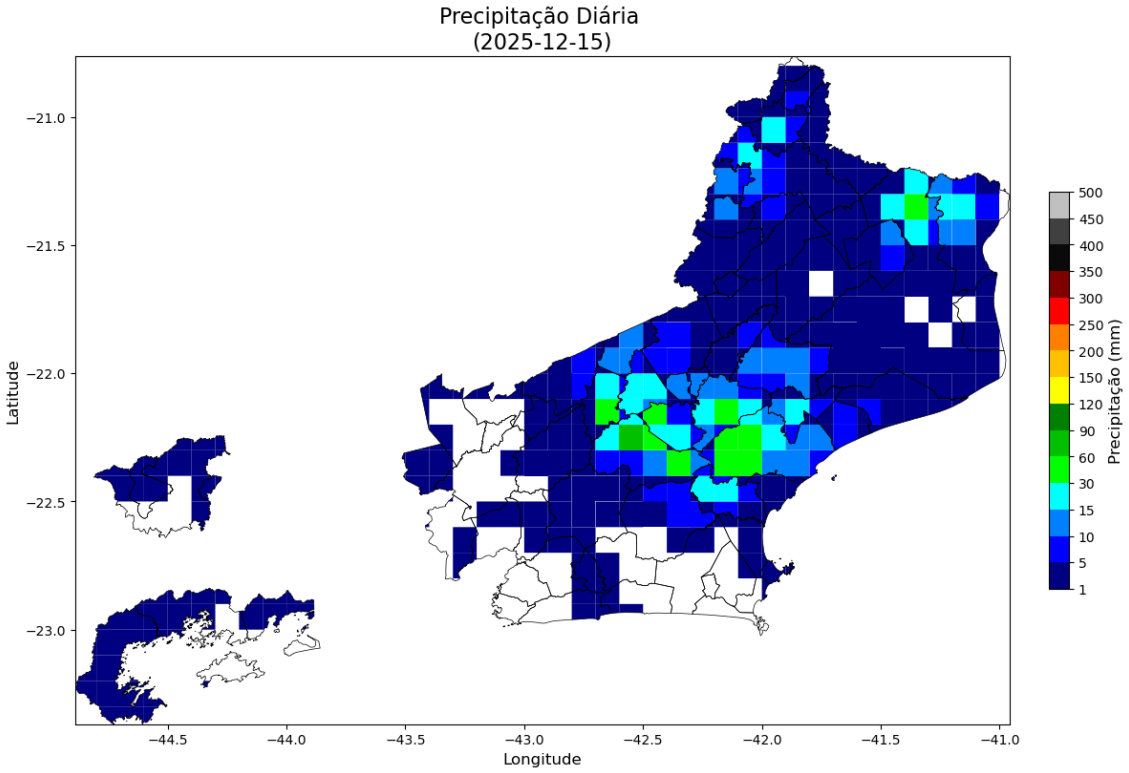
Precipitação Diária
(2025-12-15)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

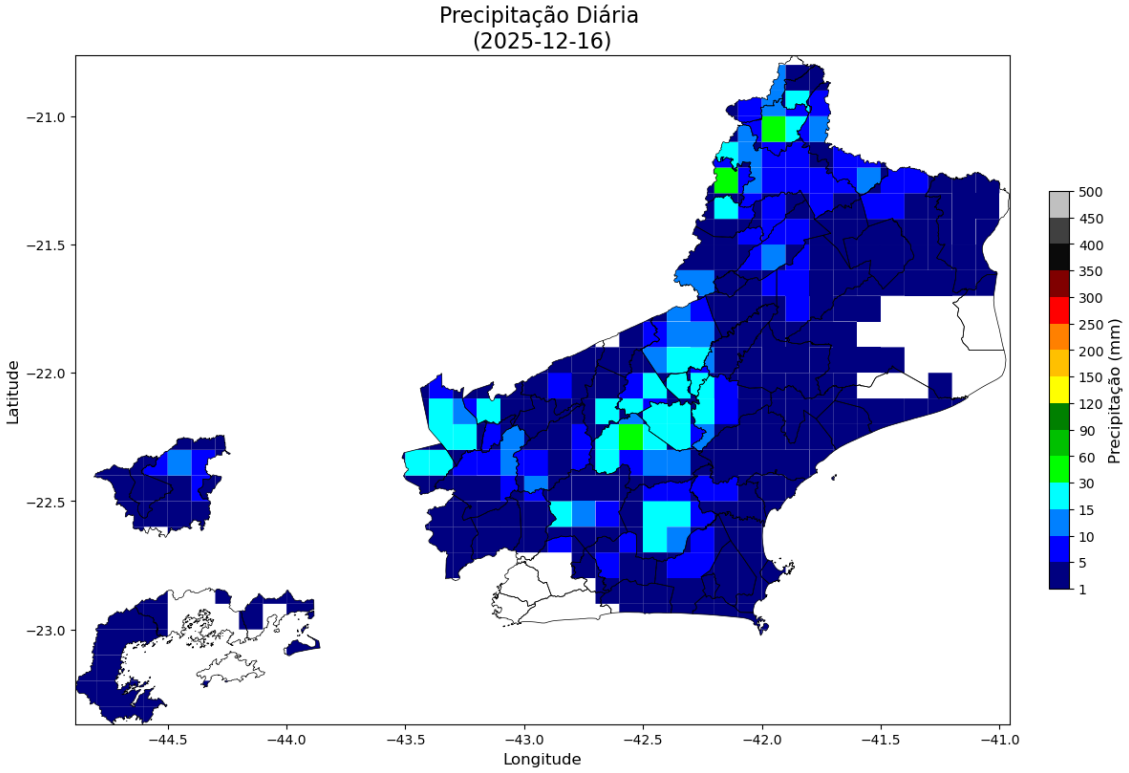
Precipitação Diária
(2025-12-16)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

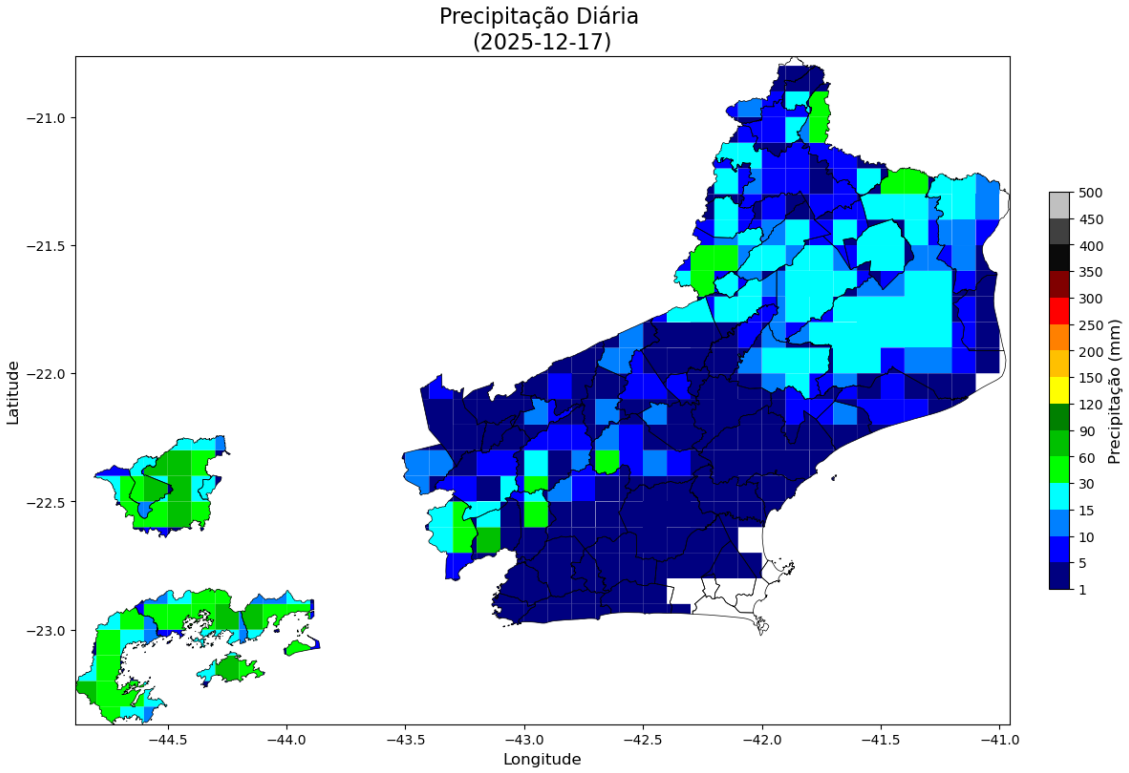
Precipitação Diária
(2025-12-17)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

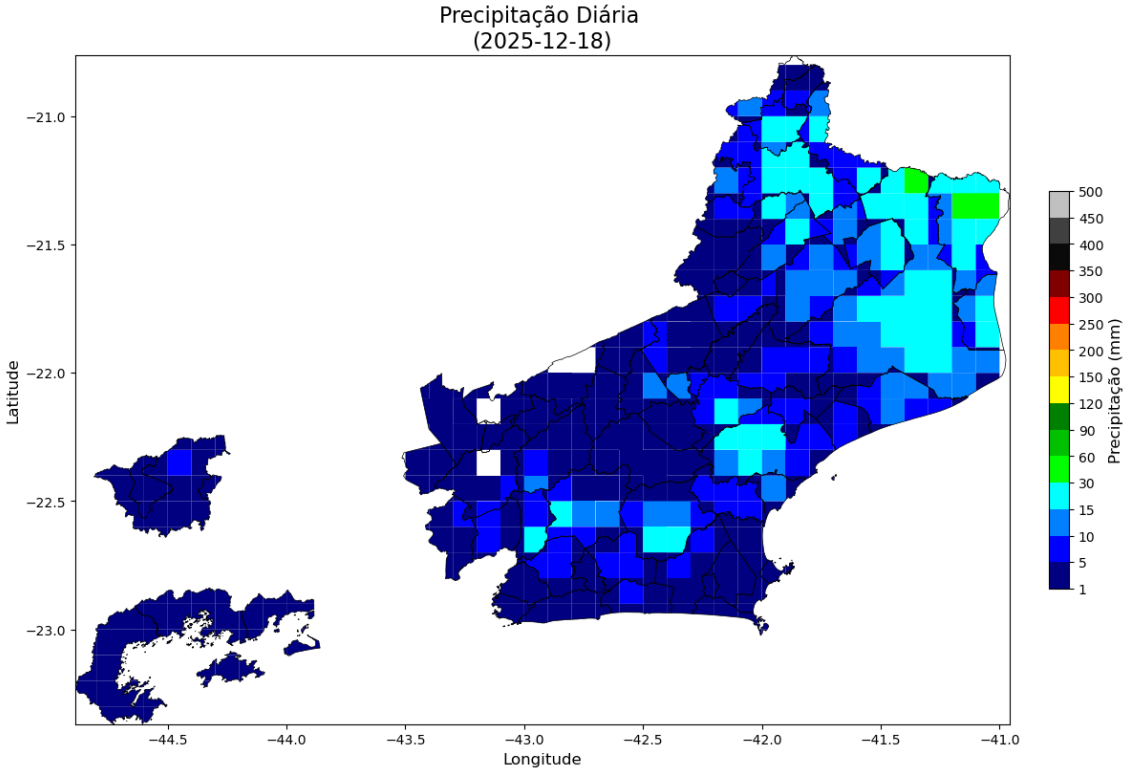
Precipitação Diária
(2025-12-18)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

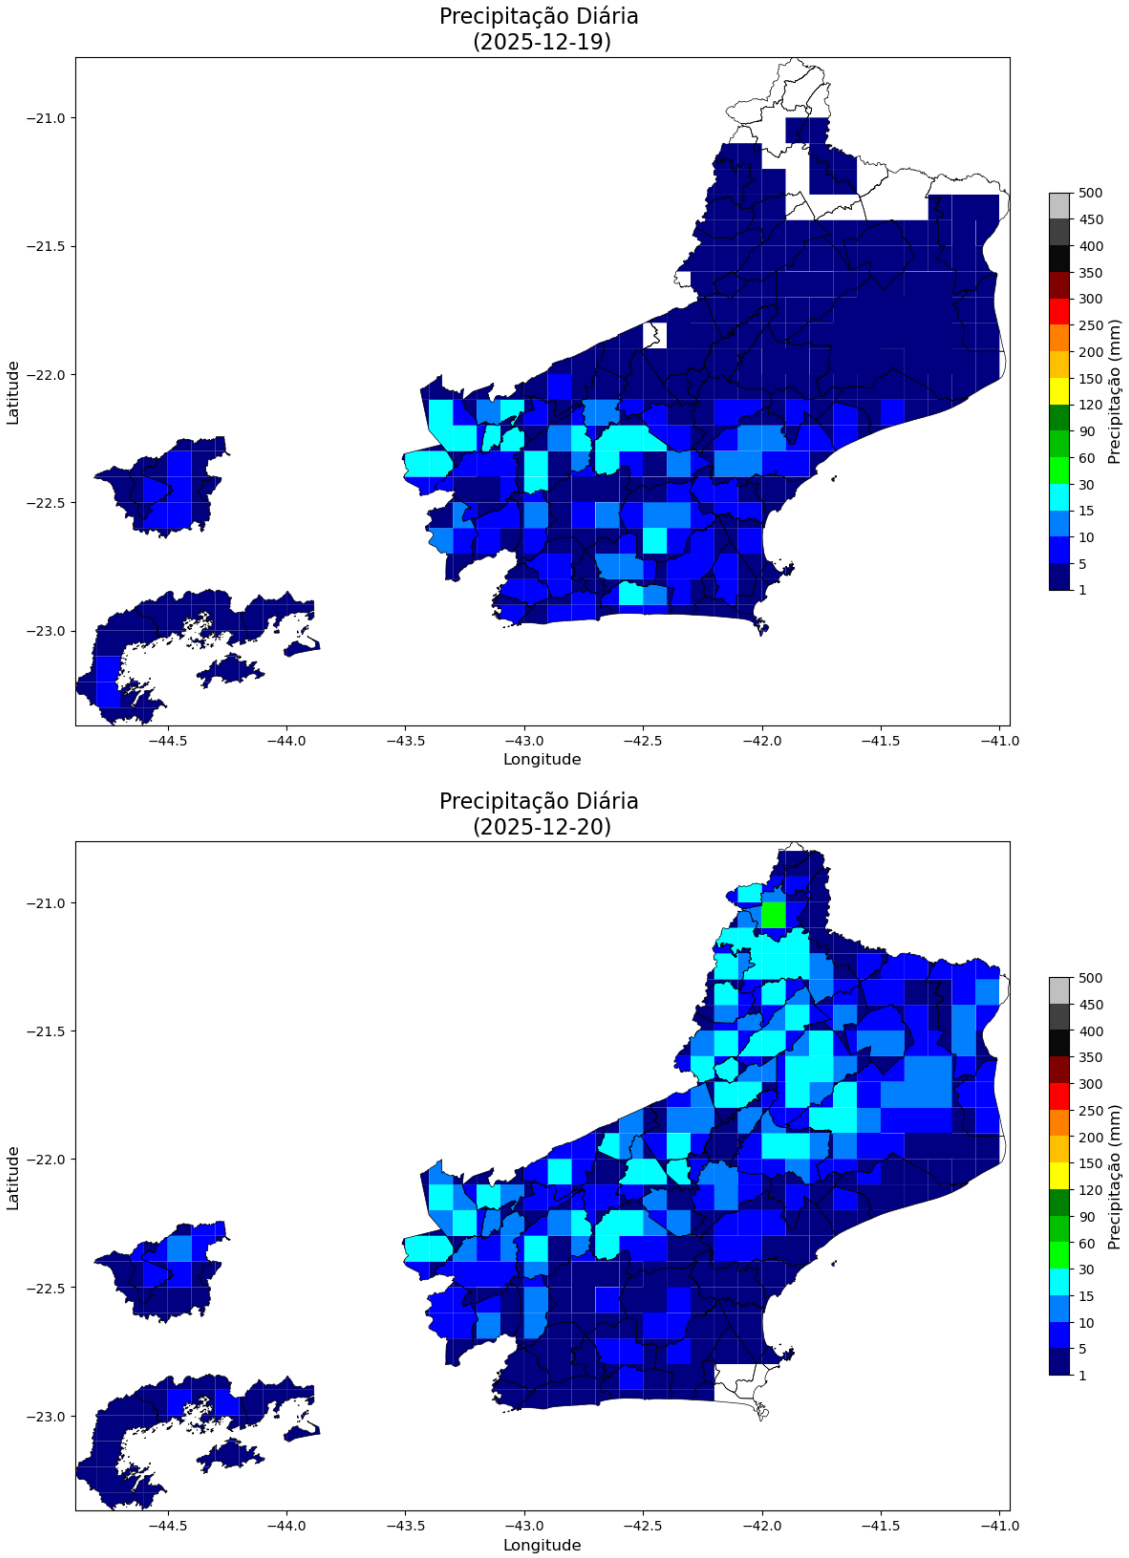

Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 15 a 20/12.

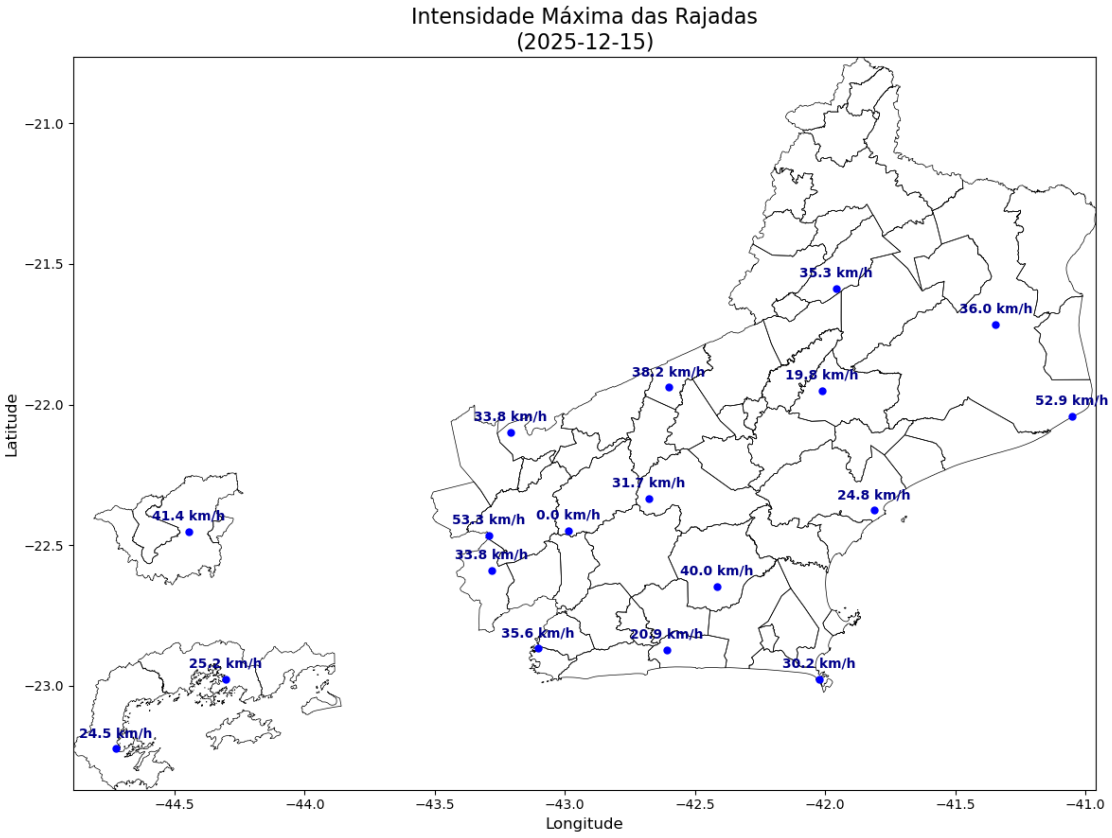
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-15)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
35.3 km/h
36.0 km/h
38.2 km/h
19.8 km/h
52.9 km/h
33.8 km/h
31.7 km/h
24.8 km/h
41.4 km/h
53.3 km/h
0.0 km/h
33.8 km/h
40.0 km/h
35.6 km/h
20.9 km/h
30.2 km/h
25.2 km/h
24.5 km/h

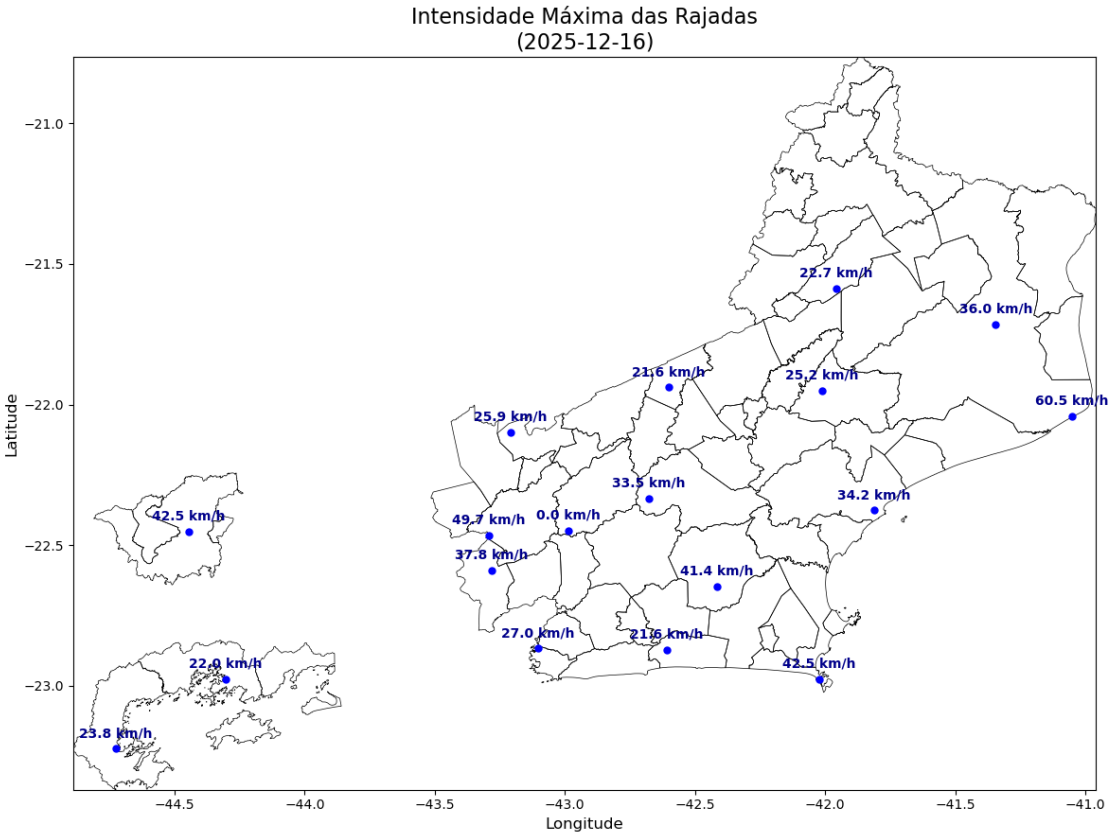
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-16)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
22.7 km/h
36.0 km/h
21.6 km/h
25.2 km/h
60.5 km/h
25.9 km/h
33.5 km/h
34.2 km/h
42.5 km/h
49.7 km/h
0.0 km/h
37.8 km/h
41.4 km/h
27.0 km/h
21.6 km/h
42.5 km/h
22.0 km/h
23.8 km/h

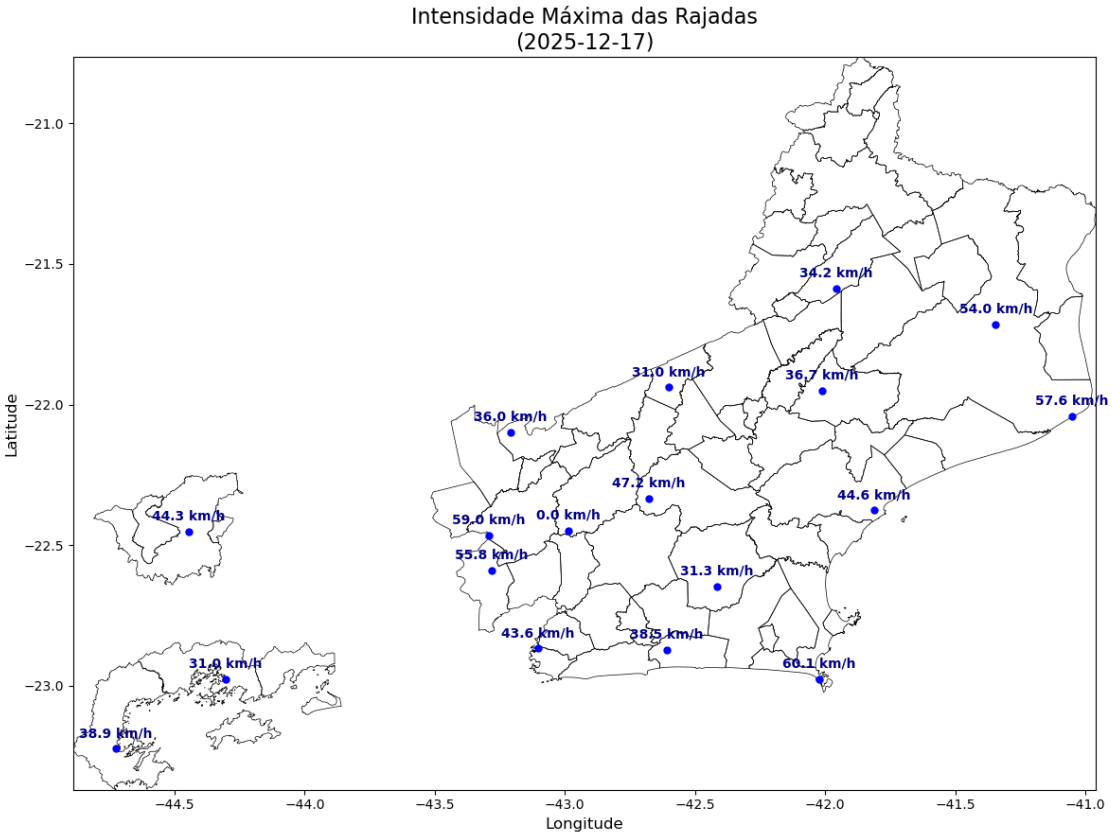
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-17)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
34.2 km/h
54.0 km/h
31.0 km/h
36.7 km/h
57.6 km/h
36.0 km/h
47.2 km/h
44.6 km/h
44.3 km/h
59.0 km/h
0.0 km/h
55.8 km/h
31.3 km/h
43.6 km/h
38.5 km/h
60.1 km/h
31.0 km/h
38.9 km/h

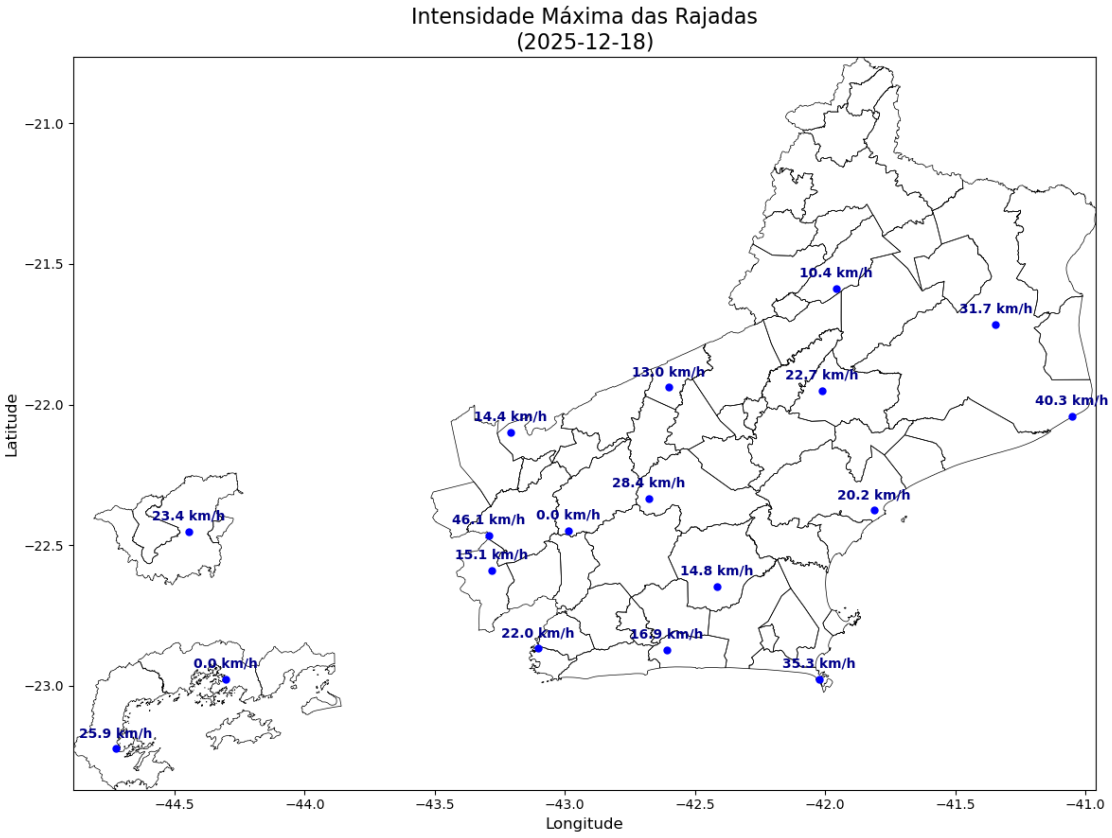
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-18)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
10.4 km/h
31.7 km/h
13.0 km/h
22.7 km/h
40.3 km/h
14.4 km/h
28.4 km/h
20.2 km/h
23.4 km/h
46.1 km/h
0.0 km/h
15.1 km/h
14.8 km/h
22.0 km/h
16.9 km/h
35.3 km/h
0.0 km/h
25.9 km/h

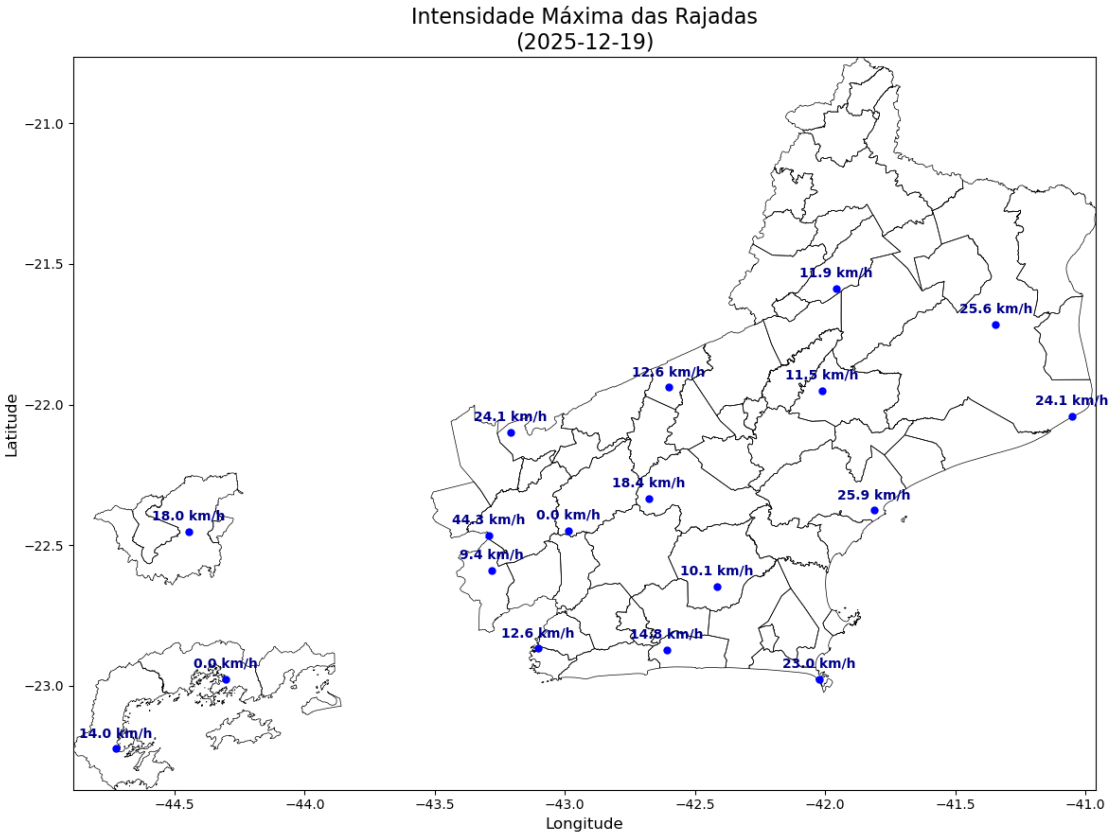
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-19)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
11.9 km/h
25.6 km/h
12.6 km/h
11.5 km/h
24.1 km/h
24.1 km/h
18.4 km/h
25.9 km/h
18.0 km/h
44.3 km/h
0.0 km/h
9.4 km/h
10.1 km/h
12.6 km/h
14.8 km/h
23.0 km/h
0.0 km/h
14.0 km/h

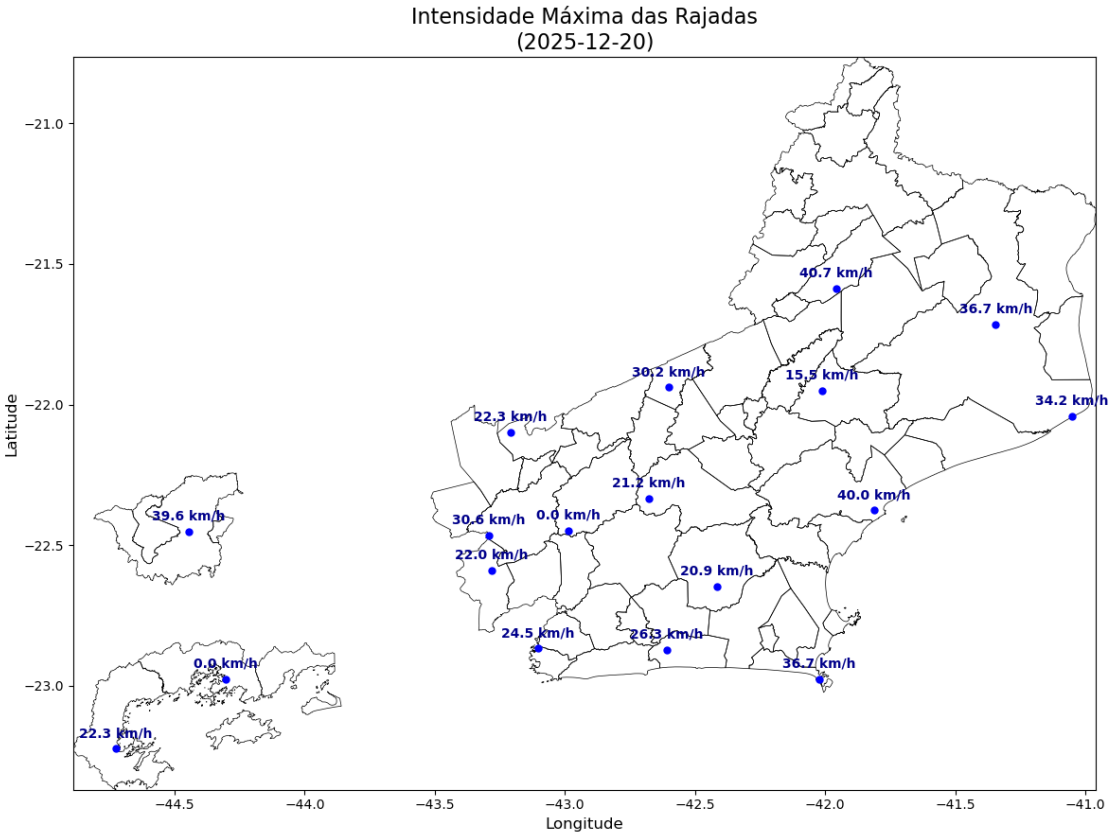

Figura 3 – Mapas de rajadas registradas para os dias 15 a 20/12.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National

Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 61 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento forte, capaz de arrancar árvores e derrubá-los sobre a rede elétrica.
3. Houve registro de chuvas fortes atingindo até 90 mm durante o período.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 32.258 descargas na área de concessão.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Rio de Janeiro no período, conforme mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Evidências de tempestade no período no estado do Rio de Janeiro [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes e chuvas fortes durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 5) são mostrados na Tabela 1.

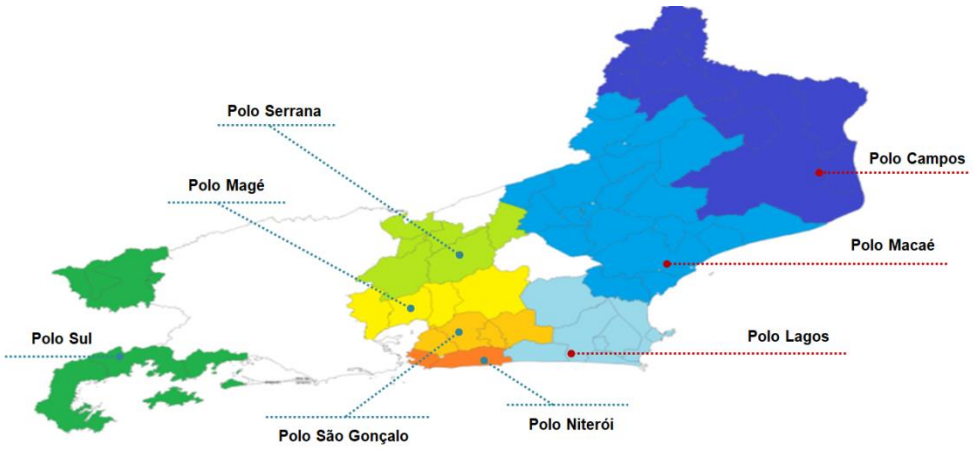

Figura 5 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 15/12/2025 a 20/12/2025.

Número/Código Evento	2025-018/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	018/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	01h00min 15/12 - 20h00min 20/12
Niterói	03h00min 15/12 - 22h00min 20/12
São Gonçalo	01h00min 15/12 - 23h00min 20/12
Magé	00h00min 15/12 - 23h00min 20/12
Serrana	00h00min 15/12 - 23h00min 20/12
Lagos	01h00min 15/12 - 23h00min 20/12
Macaé	03h00min 15/12 - 23h00min 20/12
Campos	00h00min 15/12 - 23h00min 20/12

6. REFERÊNCIAS

[1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.weather.gov>. Accesso em: 08/05/2016.
[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
[4] G1 em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/12/17/chuva-forte-no-grande-rio-afeta-trens-e-alaga-vias.ghtml

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico