Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 20 - 12/2025 – RJ

Sumário

1 Introdução 2
2 Definições 2
3 Descrição do evento 3
3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ 5
3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ 8
3.3 Subestações afetadas 11
3.4 Municípios afetados 13
4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico 13
4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema 14
4.2 Clientes afetados e impactos globais 15
4.3 Síntese das informações técnicas do evento 17
4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis 17
5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento 18
5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços 18
5.2 Tempos médios de atendimento 19
6 Evidências do evento 20
6.1 Matérias jornalísticas 20
7 ANEXOS 37
ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis
ANEXO II Laudo meteorológico

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

> *187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:*
>
> *a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
>
> *b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
>
> ***c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;***
>
> *d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
>
> *e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
>
> *f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
>
> *g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
>
> *h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
>
> *i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ , entre os dias *30 de Dezembro de 2025 até 05 Janeiro de 2026*. Trata-se de evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou

b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 – Cálculo do CHI_{limite} para avaliação ISE

onde:
N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2024 ($\boldsymbol{N}$)

  Em outubro de 2024 foram faturadas 2.639.884 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.639.884^{0,35}$$

$$461.878{,}63\ CHI$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 20 - 12/2025 – RJ refere-se a evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 30/12/2025 a 05/01/2026. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 1.178.814,00 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 461.878,63.

Entre os dias 30 de Dezembro de 2025 a 05 de Janeiro de 2026, um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

Código único do evento:	ISE 20 - 12/2025 – RJ
COBRADE:	1.3.1.2 TIPO
Quantidade de interrupções associadas:	5.700
Código único do Relatório:	ISE 20 - 12/2025 – RJ

Este cenário foi atestado pelo Grupo Climatempo, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 30 de Dezembro a 05 de Janeiro de 2026.

Número/Código Evento	2025-019/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	019/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	00h00min 30/12 - 22h00min 05/01
Niterói	00h00min 30/12 - 22h00min 05/01
São Gonçalo	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Magé	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Serrana	03h00min 30/12 - 22h00min 05/01
Lagos	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Macaé	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Campos	03h00min 30/12 - 23h00min 05/01

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora

Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1.
A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
30/12/2025	LAGOS/SUL/	ARA/ARC/BAX/BUZ/CAF/EAR/IGB/POC/SJA/SPA/TAM/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/LIB/	294	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
31/12/2025	LAGOS/SUL/	ARA/ARC/BAX/BUZ/CAF/EAR/IGB/POC/SJA/SPA/TAM/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/LIB/	400	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
01/01/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SERRANA/SUL/	ABD/ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BGN/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAF/CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAR/SCL/SEC/SER/SJA/SPA/TAM/TAP/TER/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/ITI/JAC/MUR/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/ANG-FURNAS/	791	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
02/01/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SPA/TAM/TAP/TER/TOC/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/MPA/GXD/JAC/MUR/TAG/PTM/NVS/ITB/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/ANG-FURNAS/	1.428	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
03/01/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SERRANA/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/CAS/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAG/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SPA/TAM/TAP/TER/TOC/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/LIB/ANG-FURNAS/	1.295	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
04/01/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SUL/	ABD/ACU/ALP/ARA/ARC/BAX/BCL/BJD/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/DIC/EAR/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITC/ITL/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/OUT/POC/POT/QUI/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SER/SEV/SJA/SPA/TAM/TAP/TOC/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/LIB/ANG-FURNAS/	856	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
05/01/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/	ACU/ALP/ARA/ARC/BAX/BCL/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/DIC/EAR/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITC/ITL/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/OUT/POC/POT/QUI/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SER/SEV/SJA/SPA/TAM/TAP/TOC/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/	636	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos

3.1 Mapa geoelétrico da ENEL RJ

Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 20 - 12/2025 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geoelétricos das regionais afetadas.

Mapa Geolétrico Campos

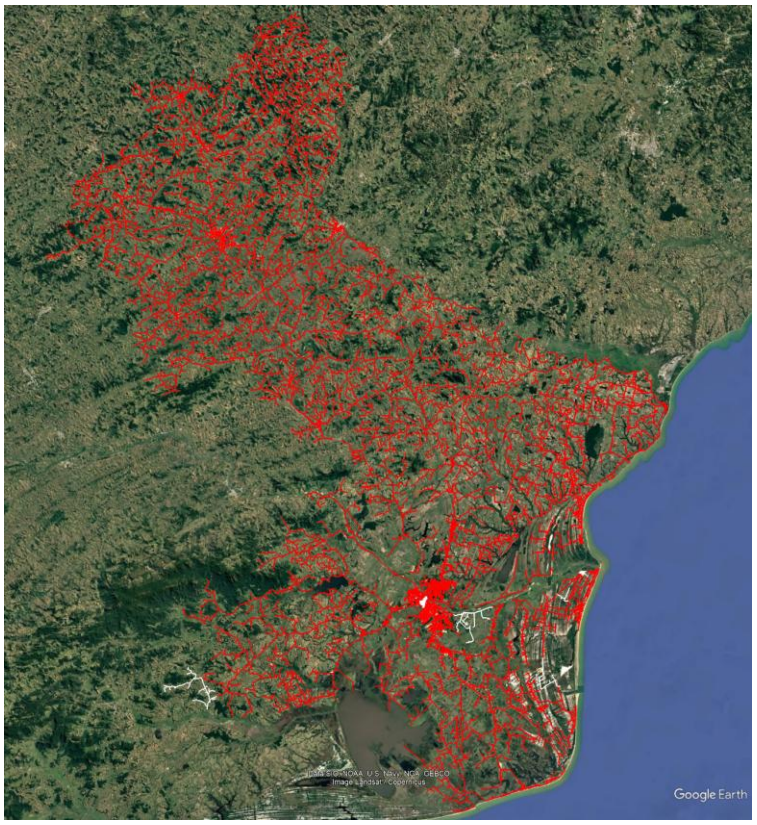

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Lagos

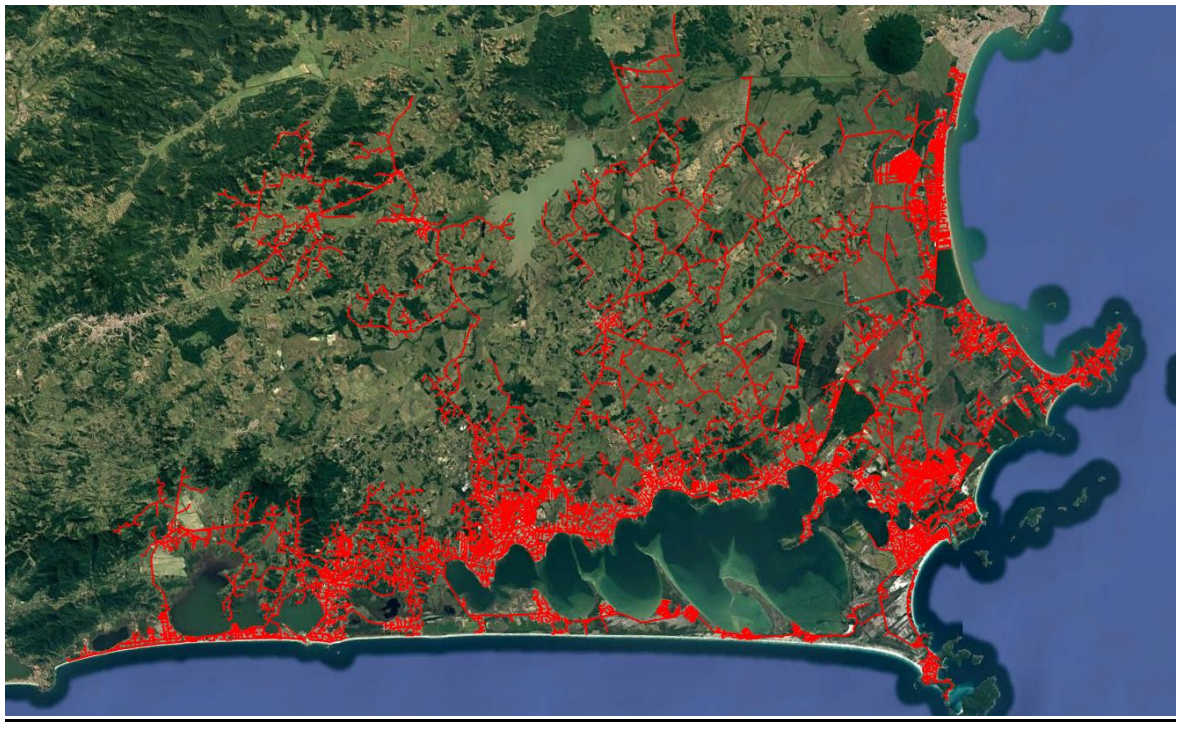

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Macaé

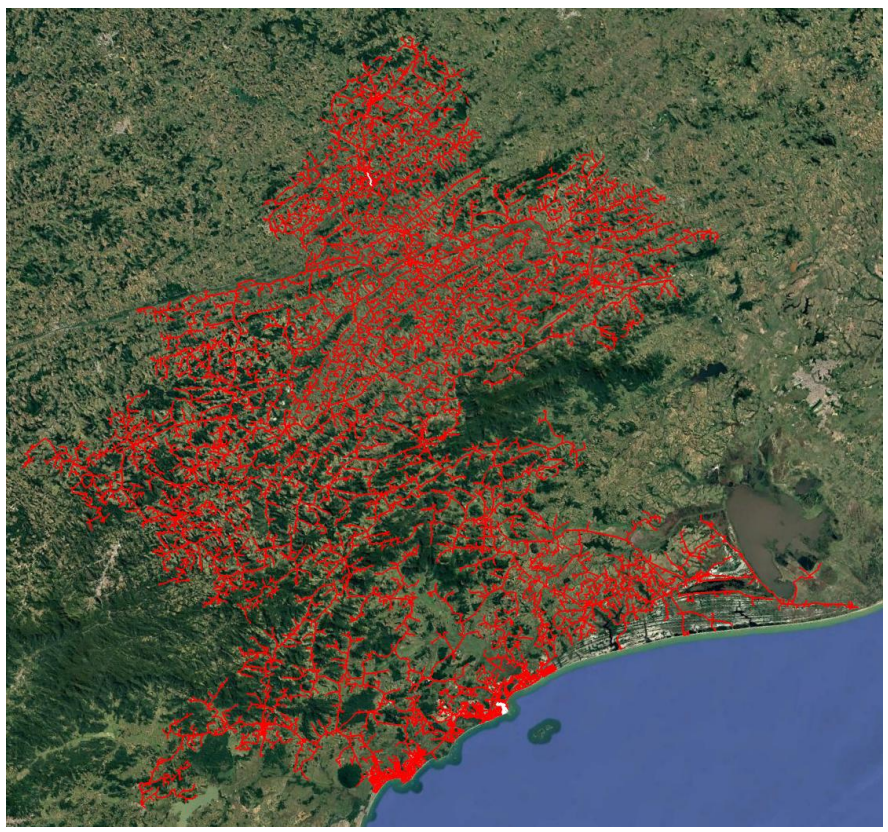

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico São Gonçalo

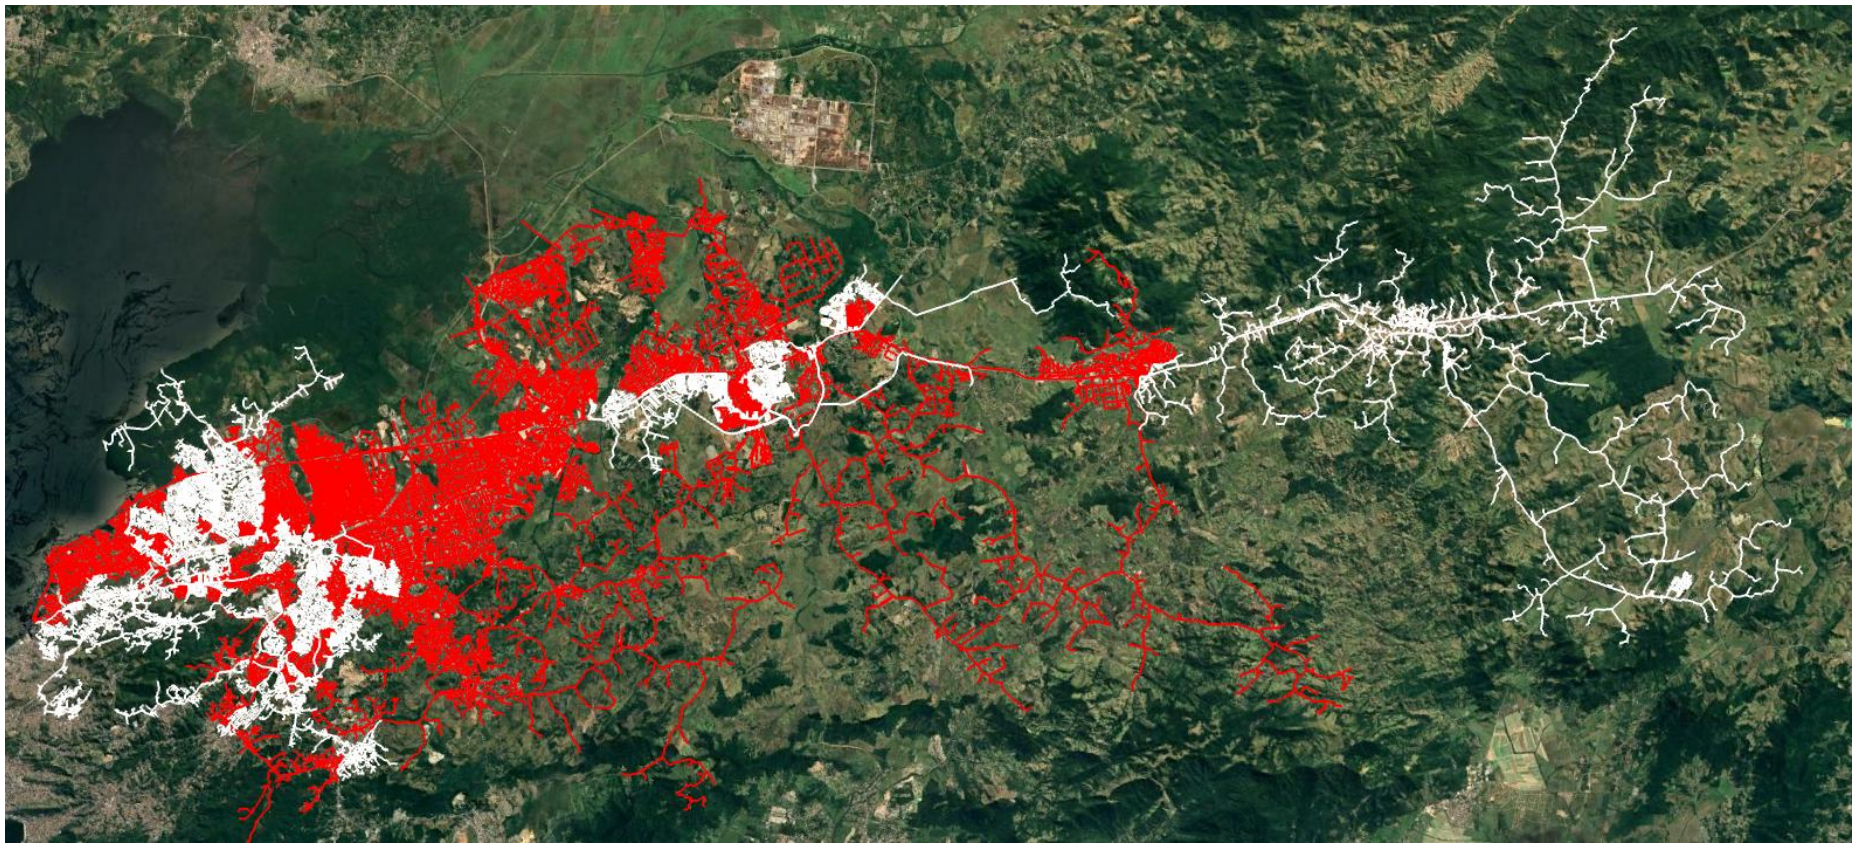

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Serrana

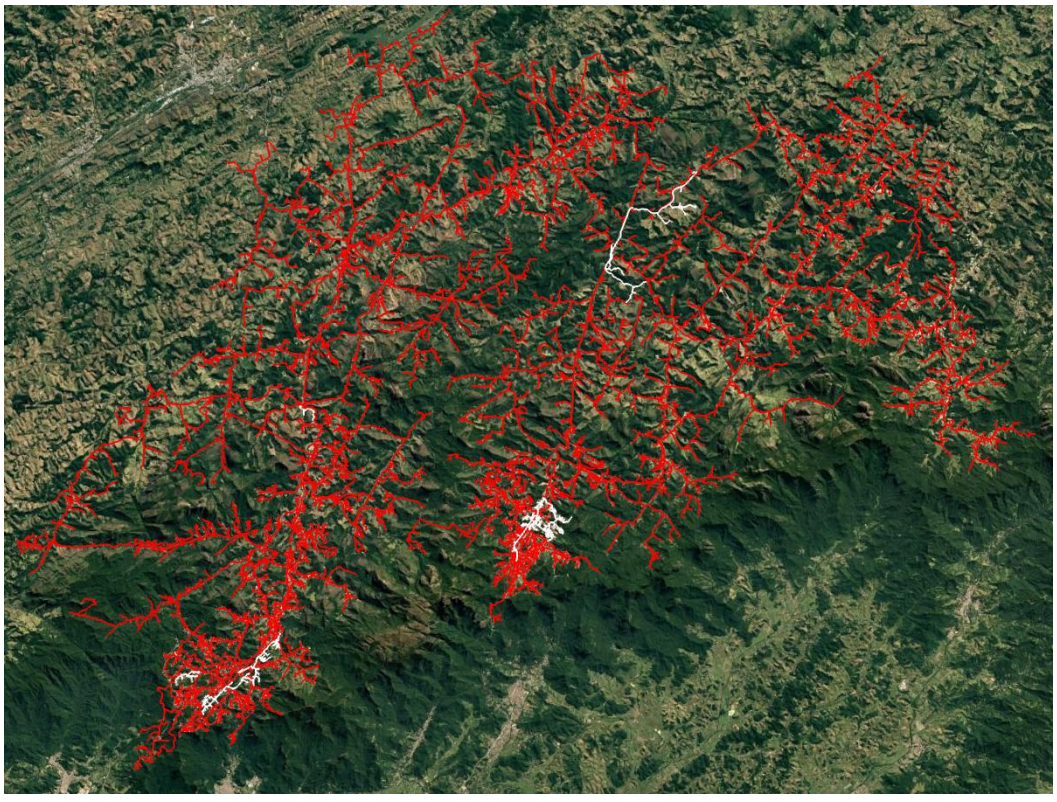

Área afetada
Área não afetada

Mapa Geolétrico Sul

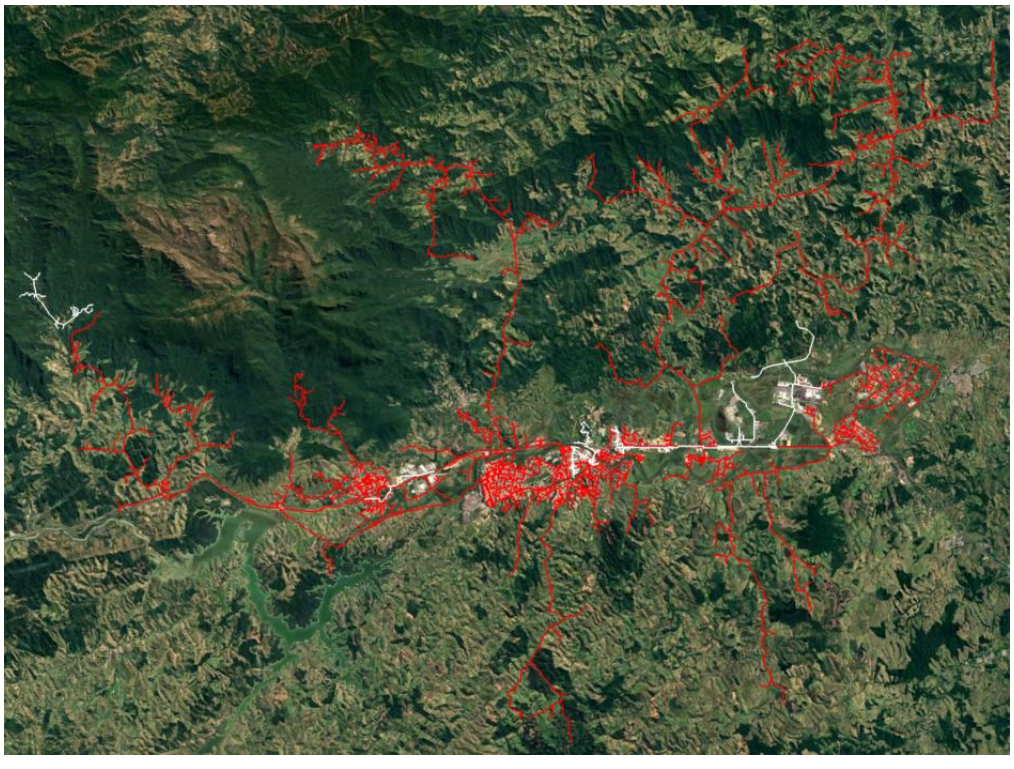

Área afetada
Área não afetada

3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ

Além do mapa geoelétrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas

Diagrama Unifilar Campos

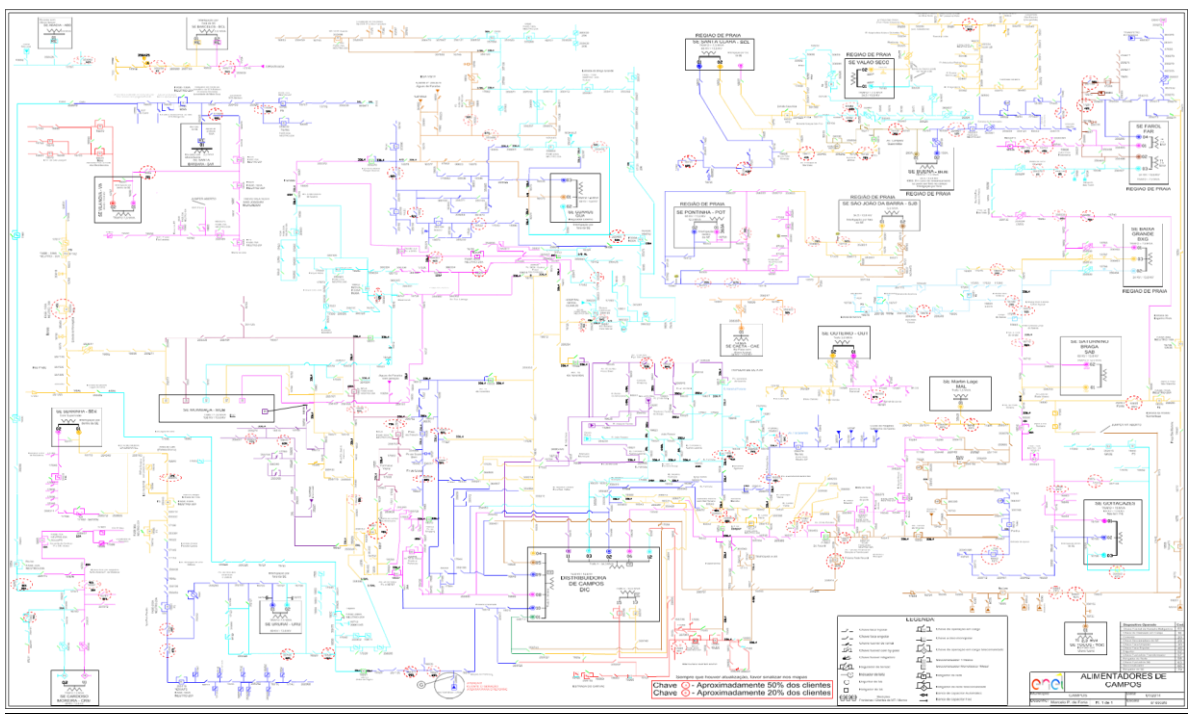

Diagrama Unifilar Lagos

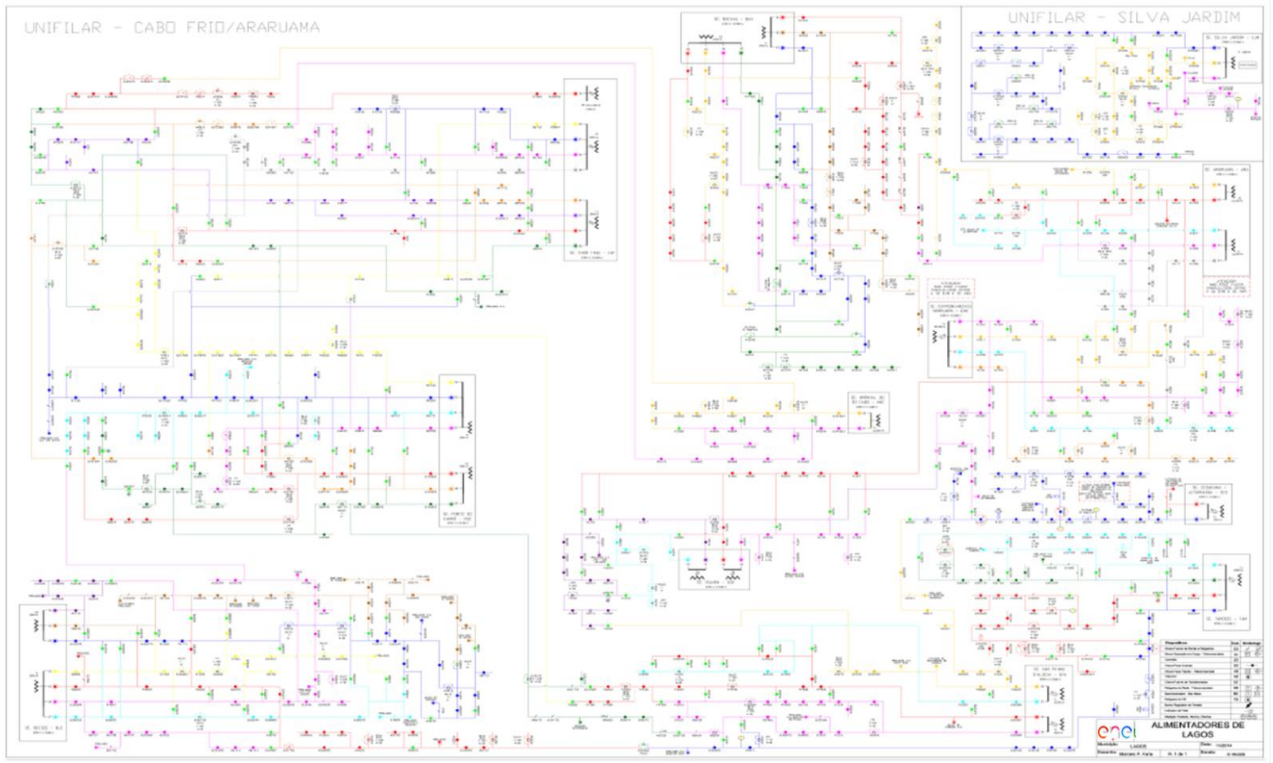

Diagrama Unifilar Macaé

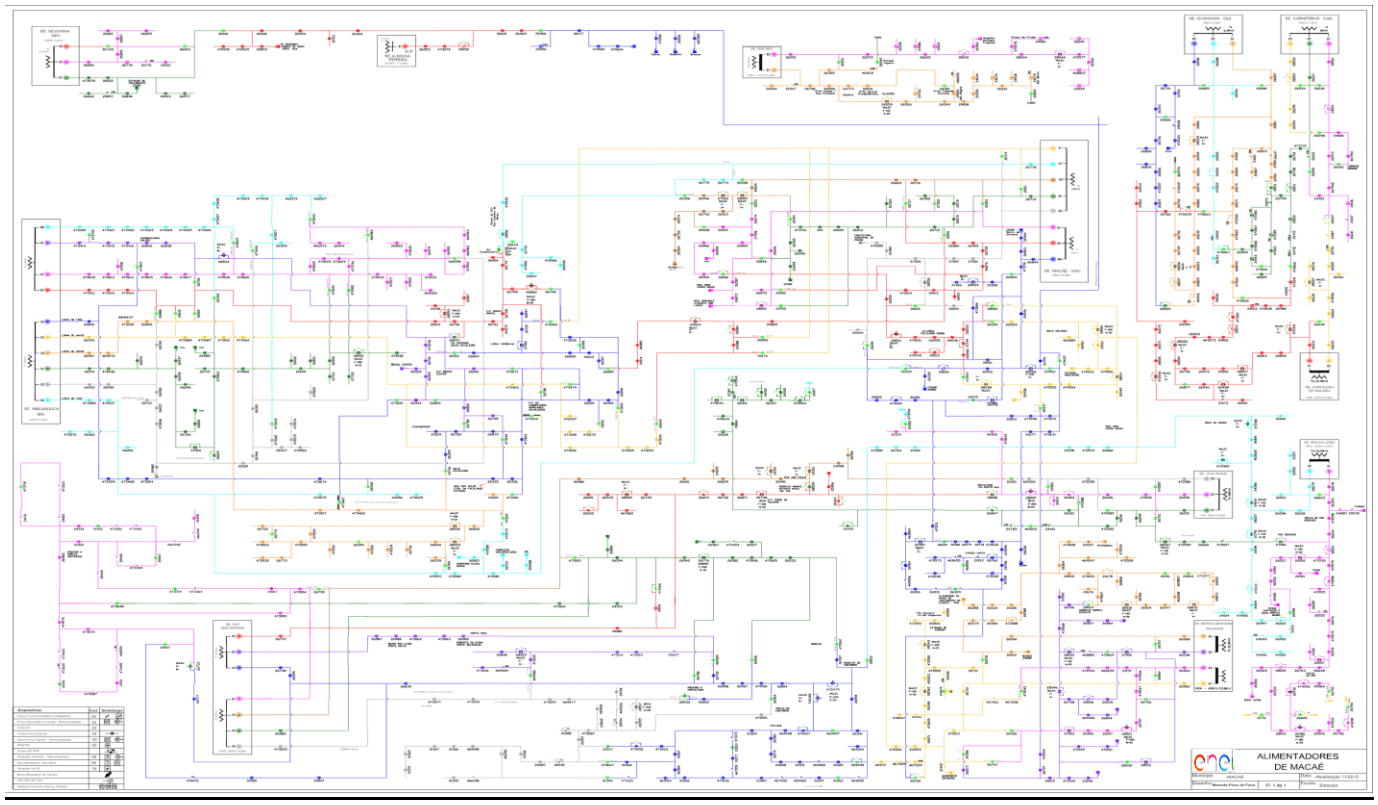

Diagrama Unifilar São Gonçalo

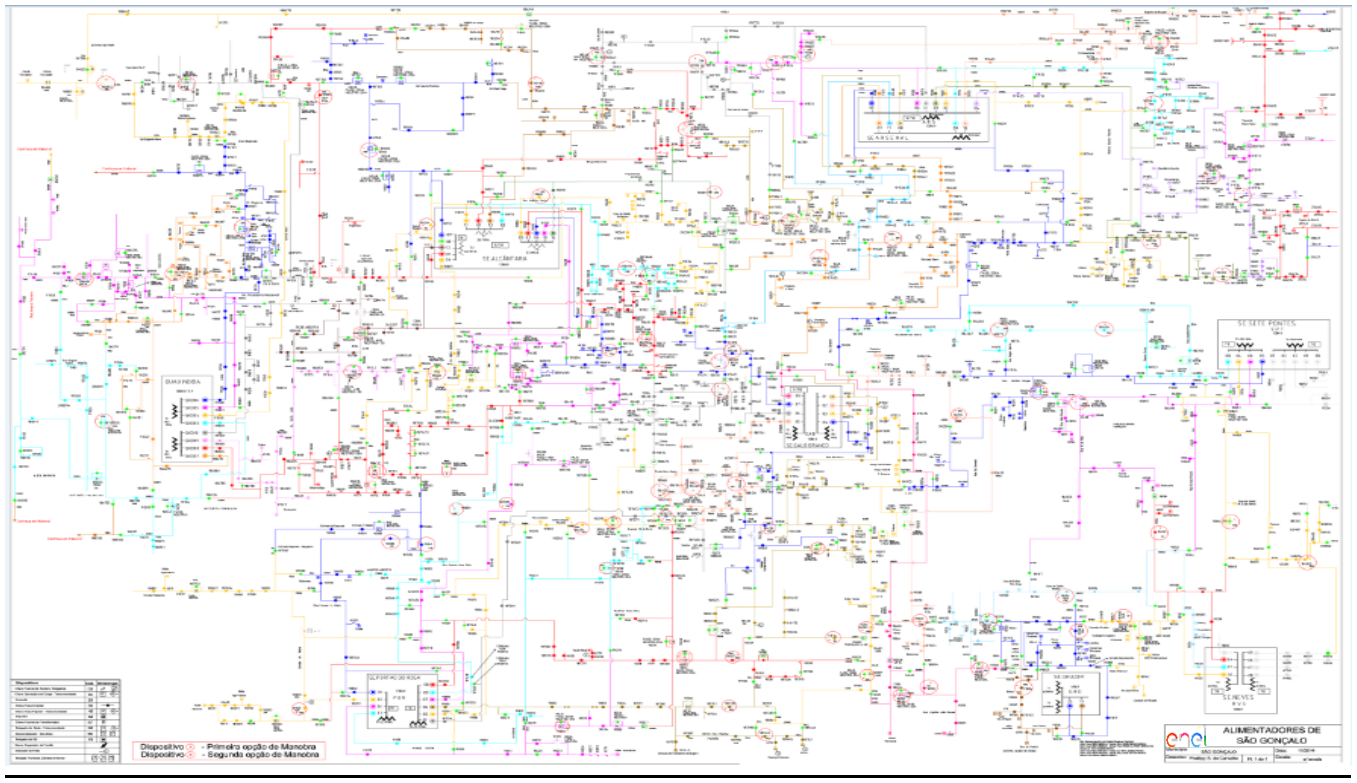

Diagrama Unifilar Serrana

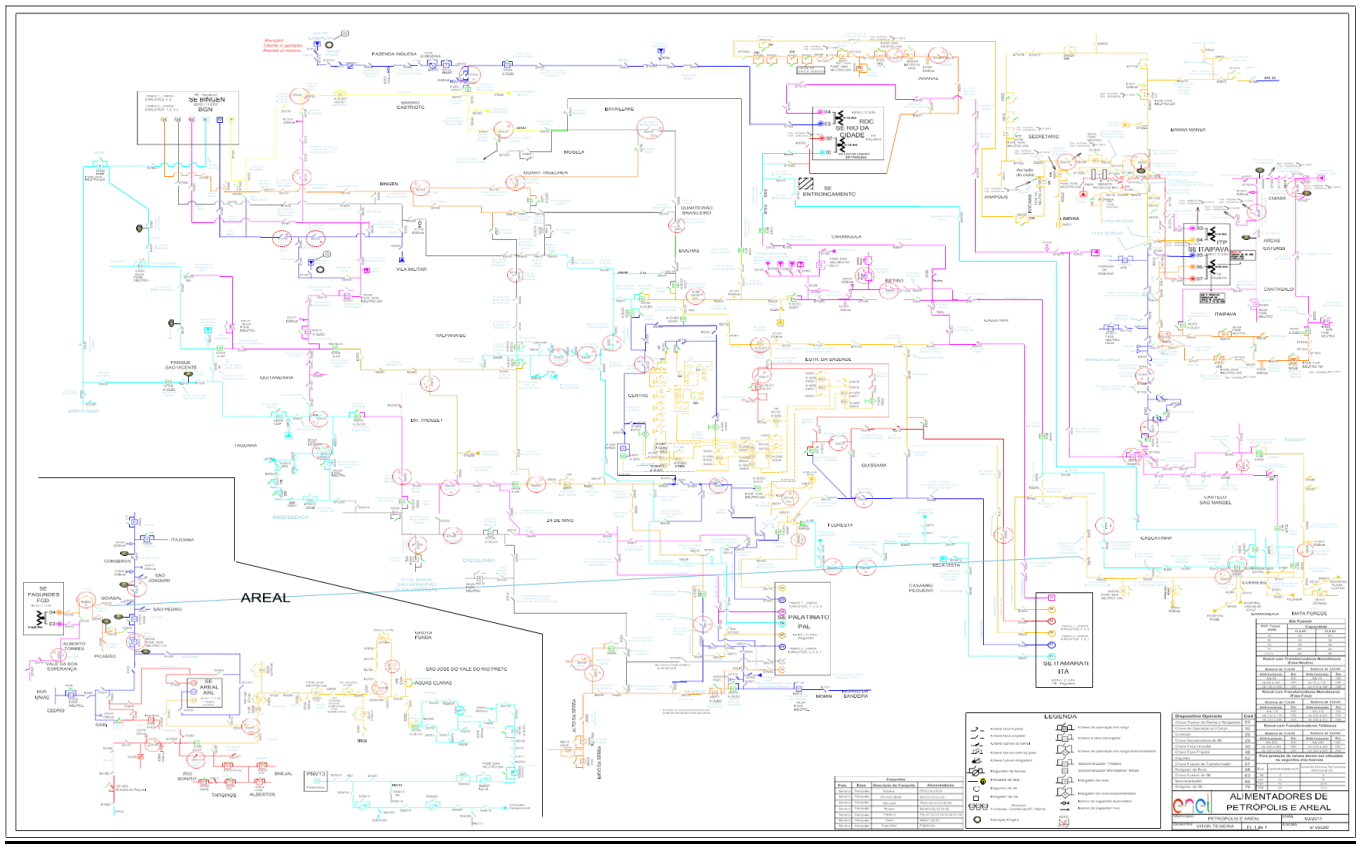

Diagrama Unifilar Angra dos Reis

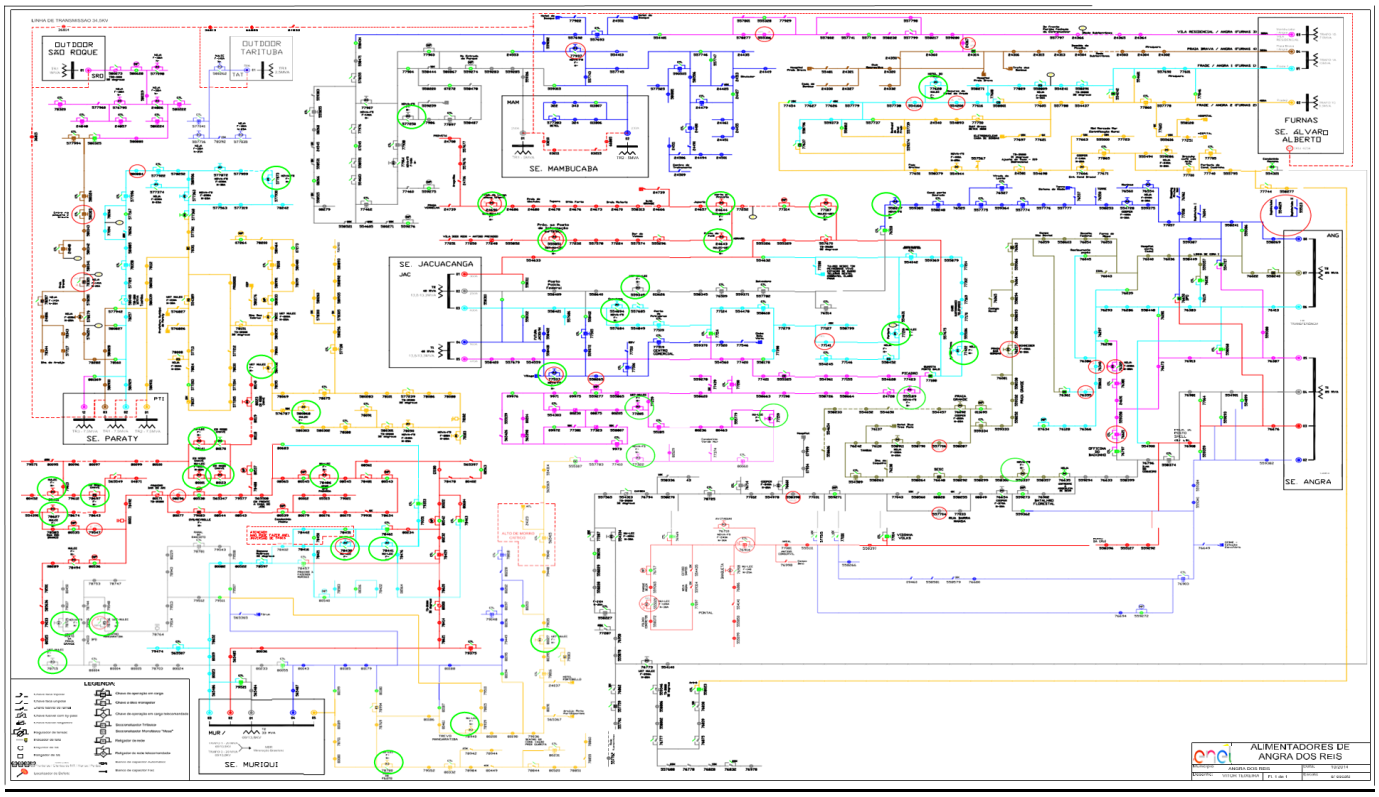

Diagrama Unifilar Resende

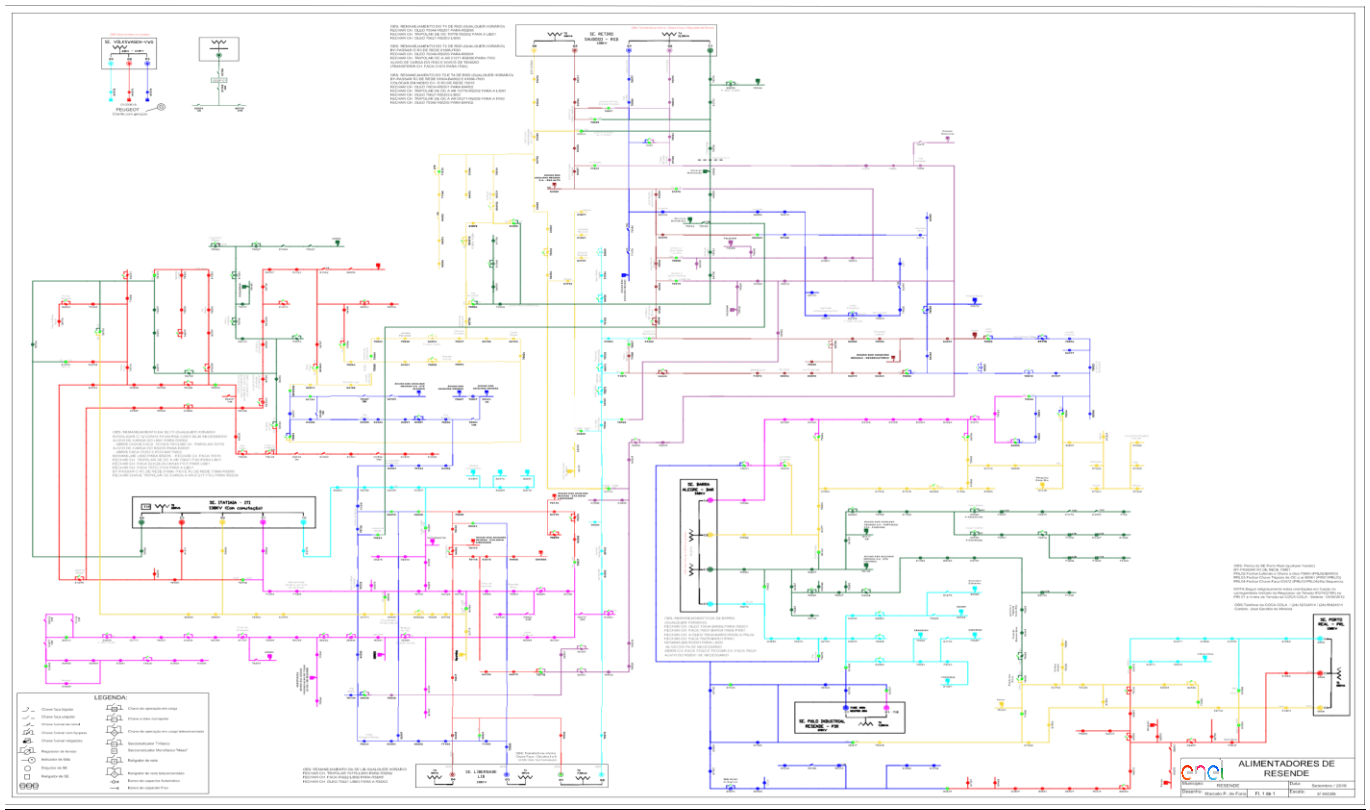

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, consequentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas consequências em 101 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ABD	ABD	52	LIB	LIBERDADE
2	ACU	AÇU	53	MAC	MACAÉ
3	ALC	ALCÂNTARA	54	MAM	MAMBUCABA
4	ALP	ALMEIDA PEREIRA	55	MBU	MACABU
5	ANG	ANGRA DOS REIS	56	MIR	MIRACEMA
6	ANG-FURNAS	ANGRA-FURNAS	57	MOB	MOMBAÇA
7	ARA	ARARUAMA	58	MPA	MARIA PAULA
8	ARC	ARRAIAL DO CABO	59	MUR	MURIQUI
9	ARL	AREAL	60	NAT	NATIVIDADE
10	ARS	ARSENAL	61	NSA	NOSSA SENHORA DA AJUDA
11	BAR	BARRA	62	NVS	NEVES
12	BAX	BACAXÁ	63	OUT	OUTEIRO
13	BCL	BARCELOS	64	PAL	PALATINATO
14	BGN	BINGEN	65	PDR	PORTÃO DO ROSA
15	BJD	BOM JARDIM	66	PNV	PONTE NOVA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
16	BOJ	BOM JESUS	67	POC	PORTO DO CARRO
17	BRL	BARRA ALEGRE	68	POT	PONTINHA
18	BUE	BUENA	69	PRL	PORTO REAL
19	BUZ	BÚZIOS	70	PTI	PARATI
20	BXG	BAIXA GRANDE	71	PTM	PATRIMÔNIO
21	CAB	CABIÚNAS	72	QUI	QUISSAMÃ
22	CAE	CAETÁ	73	RDC	RIO DA CIDADE
23	CAF	CABO FRIO	74	RDO	RIO DAS OSTRAS
24	CAM	CAMBUCI	75	ROL	ROCHA LEÃO
25	CAR	CARAPEBUS	76	RSD	RETIRO SAUDOSO
26	CAS	CASIMIRO DE ABREU	77	SAB	SATURNINO BRAGA
27	CED	CEDAEMA	78	SAF	SÃO FIDÉLIS
28	CMB	CONCEIÇÃO DE MACABU	79	SAP	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
29	CQT	CONQUISTA	80	SAR	SANTA BÁRBARA
30	CRM	CARDOSO MOREIRA	81	SCL	SANTA CLARA
31	CRZ	CRUZAMENTO	82	SEC	SECRETÁRIO
32	DIC	DISTRIBUIDORA DE CAMPOS	83	SER	SERRINHA
33	EAR	ENTRONCAMENTO DE ARARUAMA	84	SEV	SEVERINA
34	FAG	FAGUNDES	85	SJA	SILVA JARDIM
35	FAR	FAROL	86	SPA	SÃO PEDRO DA ALDEIA
36	FRL	FRANCO AMARAL	87	SRO	SÃO ROQUE
37	GAB	GALO BRANCO	88	TAG	TANGUÁ
38	GOI	GOITACAZES	89	TAM	TAMOIOS
39	GUA	GUARUS	90	TAP	TAPERA
40	GXD	GUAXINDIBA	91	TAT	TARITUBA
41	IBS	IMBOASSICA	92	TER	TERESÓPOLIS
42	IGB	IGUABA	93	TOC	TOCOS
43	ITA	ITAMARATI	94	TRB	TROMBETAS
44	ITB	ITAMBI	95	TRM	TRAJANO DE MORAES
45	ITC	ITAOCARA	96	URU	URURAÍ
46	ITI	ITATIAIA	97	VAS	VALÃO SECO
47	ITL	ITALVA	98	VDP	VENDA DAS PEDRAS
48	ITO	ITAORNA	99	VIN	VILA NOVA
49	ITP	ITAIPAVA	100	VIV	VILA VERDE
50	ITR	ITAPERUNA	101	VPA	VAL DE PALMAS
51	JAC	JACUACANGA			

3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 55 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ANGRA DOS REIS	29	MIRACEMA
2	APERIBÉ	30	NATIVIDADE
3	ARARUAMA	31	NOVA FRIBURGO
4	AREAL	32	PARAÍBA DO SUL
5	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	33	PARATY
6	ARRAIAL DO CABO	34	PETRÓPOLIS
7	BOM JARDIM	35	PORCIÚNCULA
8	BOM JESUS DO ITABAPOANA	36	PORTO REAL
9	CABO FRIO	37	QUISSAMÃ
10	CAMBUCÍ	38	RESENDE
11	CAMPOS DOS GOYTACAZES	39	RIO DAS OSTRAS
12	CANTAGALO	40	SANTA MARIA MADALENA
13	CARAPEBUS	41	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
14	CARDOSO MOREIRA	42	SÃO FIDÉLIS
15	CASIMIRO ABREU	43	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
16	CONCEIÇÃO DE MACABU	44	SÃO GONÇALO
17	CORDEIRO	45	SÃO JOÃO DA BARRA
18	DUAS BARRAS	46	SÃO JOSÉ DE UBÁ
19	IGUABA GRANDE	47	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
20	ITABORAÍ	48	SÃO PEDRO DA ALDEIA
21	ITALVA	49	SAQUAREMA
22	ITAOCARA	50	SILVA JARDIM
23	ITAPERUNA	51	TANGUÁ
24	ITATIAIA	52	TERESÓPOLIS
25	LAJE DO MURIAÉ	53	TRAJANO DE MORAIS
26	MACAÉ	54	TRÊS RIOS
27	MACUCO	55	VARRE-SAI
28	MANGARATIBA		

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.
Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03371796	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 16:55:00	SUL	ITO	7.062,00	24.781,29	Localizada MT partida e poda para ser realizada, após transitório no 3DGT1 - ITO - O ITO01 ficou fase A zerada C. Ao longo do alimentador 750-A. Causa Original: Vegetação
BA03371460	02/01/2026 19:35:48	04/01/2026 10:51:45	MACAÉ	TRM / VPA	19.037,00	15.010,97	Localizado condutor partido nas três fases à jusante da CU CG54648, equipe 122A se apresentou as 21:53. Necessário substituir 100 metros de cabo 4AL e fazer poda de grande porte. APR: ID10336749. Causa Original: Vegetação.
BA03371400	02/01/2026 19:23:52	02/01/2026 23:33:01	MACAÉ	VPA	2.471,00	7.442,97	Localizada rede trancada no ponto CG98046e feito podas. Defeito CG54393, isolar CTL CG540533 e fazer teste. Causa Original: Vegetação.
BA03370226	01/01/2026 17:11:36	02/01/2026 16:51:28	MACAÉ	VPA / ITC	7.530,00	7.266,52	Localizado galho eucalipto sobre a rede de mt CG54104 Proteção: NEUTRO. Bloco de cargas no G. Causa Original: Galho/Folha.
BA03371362	02/01/2026 18:36:00	02/01/2026 23:24:02	SÃO GONÇALO	GXD	14.884,00	6.804,08	Localizado coqueiro queimando na rede próximo ao ponto S232134. Causa Original: Galho/Folha.
BA03372734	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 19:57:31	SUL	ITO	6.211,00	6.014,13	Localizada vegetação tocando a rede à montante da fusesaver AN554370, feito poda à distância. Sem condições de remanejar carga para ANG09 devido ponto quente. Causa Original: Vegetação.
BA03371192	02/01/2026 16:20:30	03/01/2026 13:10:01	SUL	GXD	740,00	5.507,17	Vegetação sobre a rede a montante da chave AN77923). Proteção: 50N. Necessário poda. Gerada OSM para poda ao longo para inspeção. Causa Original: Vegetação.
BA03372396	03/01/2026 14:09:56	03/01/2026 18:10:01	SERRANA	PNV	1.489,00	4.992,68	Localizado 3 fases fora do isolador e vegetação próxima a rede. a montante do transformador O961422. Proteção: 51N. CTL te-964488 inserido no sge avarias. Gerado osm para linha viva refazer amarração. Causa Original: Vegetação.
BA03373900	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 15:31:35	CAMPOS	ITL	5.800,00	4.867,84	Localizado vegetação sobre a rede de mt a frente da faca it14598. Proteção: 50N. Causa Original: Vegetação.
0027499639	02/01/2026 20:03:17	03/01/2026 05:25:00	SERRANA	BGN	471,00	4.409,48	Na fusível PE67336, substituído 1 elo de 25k nas fases A/B/C. Na Fusível intermediária substituído elo de k nas fases A/B/C. Causa Original: Galho/Folha.
0027475181	01/01/2026 17:45:44	02/01/2026 02:42:16	LAGOS	CAF	796,00	4.041,66	Na fusível CF640687 substituídos 3 elos de 25k nas fases A/B/C. Causa Original: Vegetação.
BA03371616	02/01/2026 20:39:10	03/01/2026 16:03:15	CAMPOS	ITR	465,00	3.773,75	Localizado galho de grande porte a jusante do RD IT437675, somete equipe de poda com motopoda. Causa Original: Vegetação.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	as	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento

Dispositivo	Quantidade
Base Fusível	1384
Chave Unipolar	189
Disjuntor Média	323
Jumper	42
Religadora Automática	1012
Total Geral	**2950**

Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.
Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 30 de Dezembro de 2025 a 01 de Janiero de 2026, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípica.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

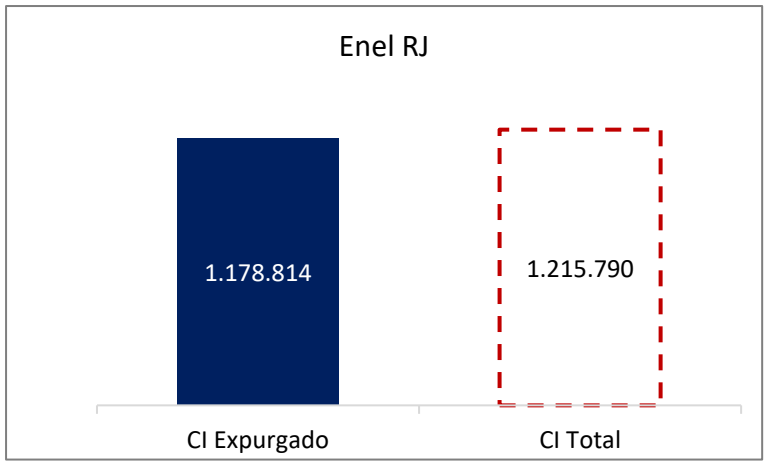

Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 1.178.814 (97% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentado uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.

Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

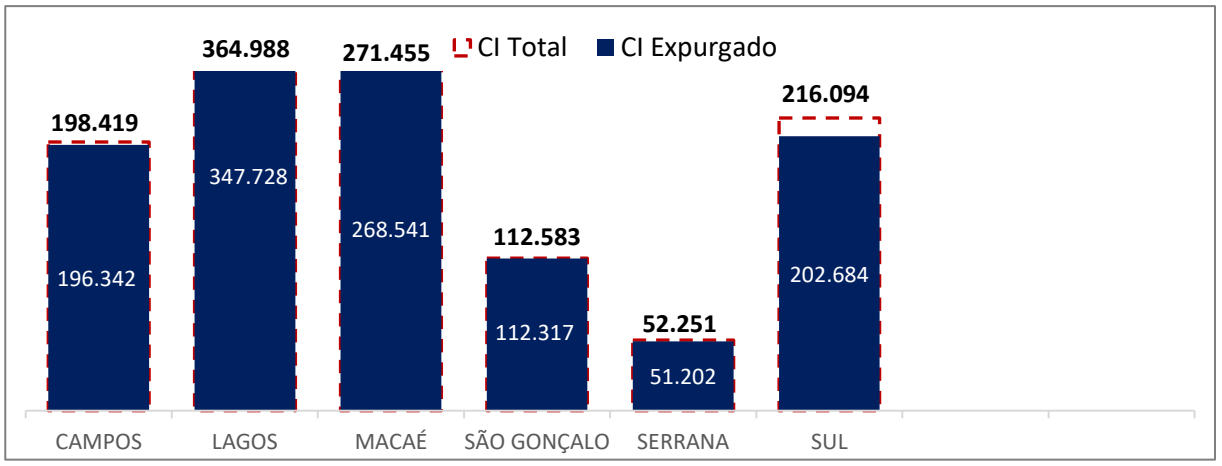

As Regionais Campos, Lagos, Macaé e Sul foram as mais afetadas, representando 86% (1.050.956 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.

Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 2.117.340,94 CHI (94% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

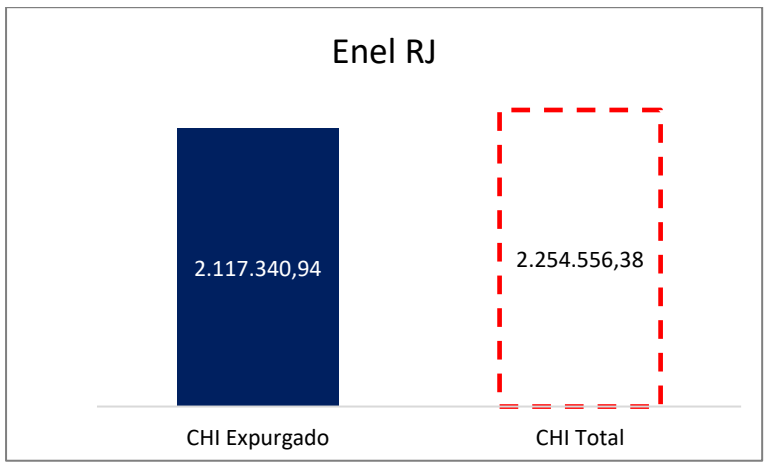

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

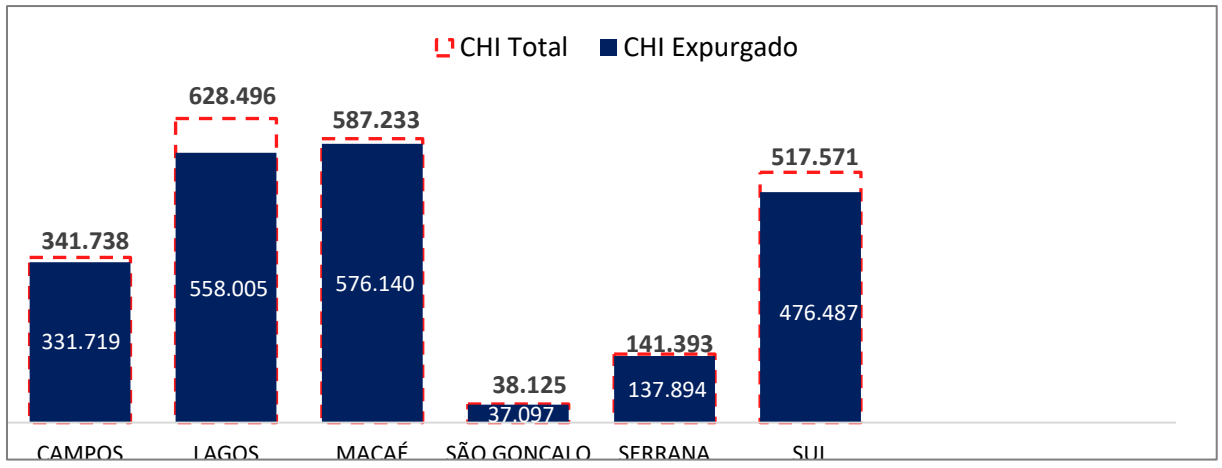

As Regionais Lagos, Macaé e Sul foram as que sofreram os maiores impactos, representando 76% (1.733.300 da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

Relatório: ISE 20 - 12/2025 – RJ		Evento: ISE 20 - 12/2025 – RJ		Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
					30/12/2025 00:00:00	05/01/2026 23:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
Regionais Campos, Lagos, Macaé, São Gonçalo, Serrana e Sul.						
ITEM	DESCRIÇÃO				VALOR	UNIDADE
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento				619	min
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento				34	min
3	Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.				71	min
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento				55	-
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento				101	-
6	Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis				30/12/2025 10:00	dd/mm/aaaa hh:mm
7	Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis				05/01/2026 23:25	dd/mm/aaaa hh:mm
8	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis				2.117.340,94	hora
9	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis				1.178.814	-
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)				9,16	hora
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis				97,90	hora

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 3.899 atendimentos realizados por 2.313 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 2.313 equipes trabalharam no atendimento de 3.904 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	30/12/2025	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026	05/01/2026
CAMPOS	USUAL			53	53	48	51	54
CAMPOS	ADICIONAL			37	29	60	46	41
CAMPOS	TOTAL			90	82	108	97	95
LAGOS	USUAL	44	45	45	42	30	20	24
LAGOS	ADICIONAL	79	80	57	83	54	47	73
LAGOS	TOTAL	123	125	102	125	84	67	97
MACAÉ	USUAL			48	48	48	48	48
MACAÉ	ADICIONAL			43	81	67	64	47
MACAÉ	TOTAL			91	129	115	112	95
SERRANA	USUAL			43	43	43		
SERRANA	ADICIONAL			12	43	17		
SERRANA	TOTAL			55	86	60		
SUL	USUAL	22	22	22	22	22	22	
SUL	ADICIONAL	23	34	32	24	24	29	
SUL	TOTAL	45	56	54	46	46	51	
SÃO GONÇALO	USUAL				29			
SÃO GONÇALO	ADICIONAL				48			
SÃO GONÇALO	TOTAL				77			

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	30/12/2025	31/12/2025	01/01/2026	02/01/2026	03/01/2026	04/01/2026	05/01/2026
CAMPOS	Tempo de Preparação (Min.)			417	430	839	586	427
CAMPOS	Tempo de Deslocamento (Min.)			32	30	33	31	31
CAMPOS	Tempo de Execução (Min.)			73	62	86	91	103
LAGOS	Tempo de Preparação (Min.)	500	424	684	624	788	714	598
LAGOS	Tempo de Deslocamento (Min.)	33	34	33	33	33	35	29
LAGOS	Tempo de Execução (Min.)	64	83	47	46	55	56	50
MACAÉ	Tempo de Preparação (Min.)			612	643	710	926	510
MACAÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)			36	39	36	36	31
MACAÉ	Tempo de Execução (Min.)			178	140	131	112	99
SERRANA	Tempo de Preparação (Min.)			387	340	396		
SERRANA	Tempo de Deslocamento (Min.)			41	38	41		
SERRANA	Tempo de Execução (Min.)			47	57	49		
SUL	Tempo de Preparação (Min.)	418	589	1056	827	767	767	
SUL	Tempo de Deslocamento (Min.)	28	29	32	39	33	36	
SUL	Tempo de Execução (Min.)	48	50	54	77	57	61	
SÃO GONÇALO	Tempo de Preparação (Min.)				468			
SÃO GONÇALO	Tempo de Deslocamento (Min.)				27			
SÃO GONÇALO	Tempo de Execução (Min.)				61			

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

Campos dos Goytacazes deve ter um dia com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas nesta quinta-feira (01)

Campos dos goytacazes terá temperaturas variando entre 23°C e 37°C.

01 de janeiro de 2026 | 00:48

https://www.otempo.com.br/tempo/2026/1/1/campos-dos-goytacazes-deve-ter-um-dia-com-muitas-nuvens-com-pancadas-de-chuva-e-trovoadas-nesta-quinta-feira-01

Primeiros dias de janeiro serão marcados por calor, chuvas e trovoadas em Campos

Climatempo prevê instabilidade até quarta-feira, com volumes elevados de chuva

GERAL POR OCINEI TRINDADE 3 DE JANEIRO DE 2026 - 10h09

https://j3news.com/2026/01/03/primeiros-dias-de-janeiro-serao-marcados-por-calor-chuvas-e-trovoadas-em-campos/

Início » Acidentes » Acidentes Urbanos » Chuvas causam alagamentos em Campos dos Goytacazes

Temporal alaga bairros de Campos e moradores apontam falha em bomba

05/01/2026 11:21

Facebook X LinkedIn Pinterest Reddit Telegram WhatsApp Copy Email

Chuvas causam alagamentos em Campos dos Goytacazes

https://www.noticias-do-brasil.news/acidentes/acidentes-urbanos/chuvas-causam-alagamentos-em-campos-dos-goytacazes.html

NORTE FLUMINENSE intertv BUSC

Chuvas provocam alagamentos em Campos e deixam moradores ilhados em alguns bairros

Defesa Civil segue em estado de atenção; moradores reclamam de água na altura do joelho e dificuldades de drenagem.

Por Yuri Campos, g1 — Campos dos Goytacazes
05/01/2026 11h54 · Atualizado há 2 meses

Ver resumo

https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2026/01/05/chuvas-provocam-alagamentos-em-campos-e-deixam-moradores-ilhados-em-alguns-bairros.ghtml

REGISTRO POLO CAMPOS

27470989 – 01/01/2026

27469867 – 01/01/2026

27477437 – 02/01/2026

BA03371992 – 03/01/2026

27506759 – 03/01/2026

27513747 – 04/01/2026

REGISTRO POLO CAMPOS

27512135 – 04/01/2026

27506795 – 04/01/2026

27519109 – 04/01/2026

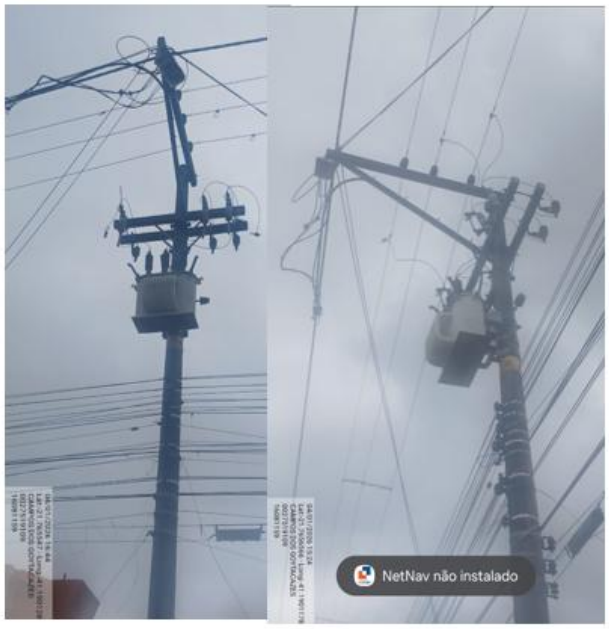

27521107 – 05/01/2026

27519887 – 05/01/2026

REGISTRO POLO CAMPOS

BA03373448 – 05/01/2026

Aviso Defesa Civil sobre pancadas de chuvas - 02/01/2025

02/01/2026 20:46:00 - Jornalista: Juliana Carvalho

Em caso de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275. **Foto:** Arquivo Secom

https://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/aviso-defesa-civil-sobre-pancadas-de-chuvas-02012025

Macaé segue em estado de atenção devido às chuvas intensas

05/01/2026 10:42:00 - Jornalista: Tatiana Gama

De acordo com dados da Secretaria Executiva de Defesa Civil, a condição é resultado da convergência de umidade sobre a região

https://www.macae.rj.gov.br/noticias/leitura/noticia/macae-segue-em-estado-de-atencao-devido-as-chuvas-intensas

Noticias R7 > Rio de Janeiro > Interior RJ > **RJ Record Interior RJ**

Mudança climática surpreende banhistas em Rio das Ostras (RJ)

A chuva, que se estendeu até o início da noite, pode continuar nos próximos dias

RJ RECORD INTERIOR RJ | Do R7
02/01/2026 - 19H16 (ATUALIZADO EM 02/01/2026 - 19H16)

https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/interior/rj-record-interior-rj/mudanca-climatica-surpreende-banhistas-em-rio-das-ostras-rj-02012026/

REGISTRO POLO MACAÉ

Portal do sana– 01/01/26
27475473

Centro Casimiro - 02/01/26
BA03371120

Palmital - 03/01/26
DT27508987

Macuca – 04/01/26
BA03372464

Bicda pequena– 05/01/26
27528745

REGISTRO POLO NOROESTE

Visconde de Imbé -02/01/26
BA03370654

Pádua -05/01/26
0027534657

Fazenda São Tome -03/01/26
BA03372372

Cantagalo -01/01/26
BA03371366

https://cor.rio/ultimo-dia-31-12-de-2025-podera-ter-chuva-e-promete-temperaturas-elevadas-na-cidade-do-rio/

Rio tem previsão de tempo abafado com chance de chuva no 1º dia do ano

De acordo com a Climatempo, a chuva deve voltar pela tarde e noite e a máxima prevista para a capital é de 38°C.

Por g1 Rio

01/01/2026 09h17 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2026/01/01/rio-previsao-tempo-primeiro-dia-ano.ghtml

Após chuva e bolsões d'água, Rio entra em estágio 2 de alerta

Cidade entrou em estágio 2 às 8h07 deste domingo. Houve registro de chuva muito forte na Tijuca, na Zona Norte do município, assim como na Barra da Tijuca, na estação do RioCentro, na Zona Sudoeste.

Por g1 Rio

04/01/2026 07h45 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2026/01/04/rio-registra-chuva-domingo.ghtml

REGISTRO POLO LAGOS

INC - 27448599 – 30/12/2025 - AR64321 (BAX08)

INC – 27452999 – 31/12/2025 - SG297002 (SJA01)

INC - 27448687 – 30/12/2025 – AR47008 – (BAX07)

REGISTRO POLO LAGOS

INC - BA03368352 – 30/12/2025 - CF638252 (TAM05)

INC – 27515417 – 03/01/2026 - F634081 (ARC02)

INC – 27474865 – 01/01/2026 - SG59426 (SJA02)

REGISTRO POLO LAGOS

INC – 27528047 – 05/01/2026 - CF49925 – (TAM04)

INC - BA03370006 – 01/01/2026 – SG79424 – (SJA01)

INC - 27520655 – 04/01/2026 – AR41358 (CED04)

O TEMPO ÚLTIMAS ELEIÇÕES 2026 CIDADES ESPORTE POLÍTICA BBB 26 ENTRETENIMENTO ECONOMIA CANAL O TEMPO MINAS S/A

O TEMPO | PREVISÃO DO TEMPO ENTRAR

tempo chuvoso durante o dia Foto: iStockphoto

São Gonçalo deve ter um dia de céu muito nublado com tempestades localizadas nesta sexta-feira (02)

São gonçalo terá temperaturas variando entre 27°C e 37°C.

02 de janeiro de 2026 | 00:45

Por O TEMPO SERVIÇOS

São gonçalo (RJ) deve ter um dia de céu muito nublado com tempestades localizadas nesta sexta-feira (02). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 27°C e 37°C, com alta probabilidade de céu muito nublado com tempestades localizadas ao longo do dia.

O TEMPO
Data: 02/01/2026

https://www.otempo.com.br/tempo/2026/1/2/sao-goncalo-deve-ter-um-dia-de-ceu-muito-nublado-com-tempestades-localizadas-nesta-sexta-feira-02

REGISTRO POLO SÃO GONÇALO

Necessário substitui cruzeta podre com risco de perder o alimentador GXD10 ponto SG96846 -4 - SG35175

OSM: DT27522499
Data: 02/01/2026

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Cuiabá 01/01/26
27473041

Bairro: Areal Sitio São Miguel 02/01/26
27482517

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro: Campo Limpo 03/01/26
27517963

Inmet emite alerta de tempestade para cidades do Sul do Rio e Costa Verde

Volume previsto é de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Previsão indica ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo.

Por g1 Sul do Rio e Costa Verde

30/12/2025 13h01 · Atualizado há 2 meses

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/noticia/2025/12/30/inmet-emite-alerta-de-tempestade-para-cidades-do-sul-do-rio-e-costa-verde.ghtml

gov.br Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações
Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade
Entrar com gov.br
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - Cemaden/MCTI
O que você procura?
Assuntos > Briefing CEMADEN-CENAD > 03/01/2026 - Briefing CEMADEN - CENAD

03/01/2026 - Briefing CEMADEN - CENAD

Publicado em 03/01/2026 10h10
Compartilhe:

https://www.gov.br/cemaden/pt-br/assuntos/briefing-cemaden-cenad/03-01-2026-briefing-cemaden-cenad

REGISTRO POLO SUL

Angra dos Reis – 30/12/25
BA03368072

Paraty– 31/12/25
0027464079

Resende – 31/12/2025
0027461651

REGISTRO POLO SUL

Mangaratiba – 01/01/26
BA03369848

Angra dos Reis – 02/01/2026
0027472969

Mangaratiba – 02/01/2026
DT27493493

Paraty – 02/01/26
0027491119

Angra dos Reis – 03/01/2026
0027507481

Itatiaia – 03/01/2026
Solicitação Defesa Civil

REGISTRO POLO SUL

Angra dos Reis – 04/01/26
27527495

Itatiaia – 04/01/2026
Solicitação Defesa Civil

Itatiaia – 04/01/2026
BA0337674

Paraty – 04/01/26
DT27529113

Paraty – 04/01/26
DT27529113

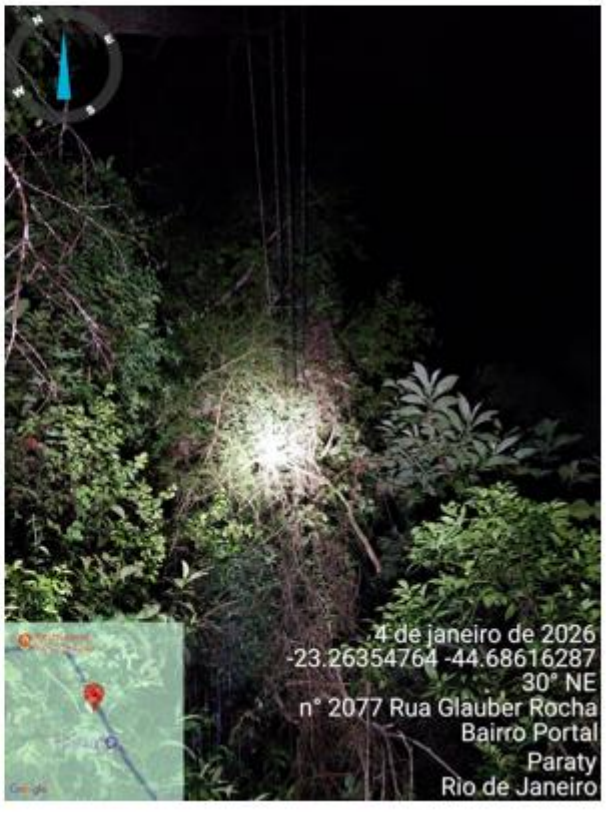

7 ANEXOS

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

Relatório: ISE 20 - 12/2025 – RJ	Evento: ISE 20 - 12/2025 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
			30/12/2025 00:00:00	05/01/2026 23:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Regionais Campos, Lagos, Macaé, São Gonçalo, Serrana e Sul.				

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	**TOTAL CHI**	**TOTAL CI**	**LIMITE CHI**
5.700	2.117.340,94	1.178.814	465.,564,46

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	0027446583	1	3	30/12/2025 10:00:18	31/12/2025 16:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	47293	428,0227778	Trafo BT	
2	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027446677	1	3	30/12/2025 10:07:11	31/12/2025 04:50:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	15112	74,91	Trafo BT	
3	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027446791	1	3	30/12/2025 10:13:31	30/12/2025 13:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	3,124722222	Trafo BT	
4	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027446821	1	3	30/12/2025 10:16:19	30/12/2025 16:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	13,01388889	Trafo BT	
5	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027446829	1	3	30/12/2025 10:17:22	30/12/2025 13:34:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,293055556	Trafo BT	
6	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027446859	1	3	30/12/2025 10:19:45	30/12/2025 16:38:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,320277778	Trafo BT	
7	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027446967	1	3	30/12/2025 10:28:58	31/12/2025 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	47293	1374,033333	Trafo BT	
8	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027446985	1	3	30/12/2025 10:30:01	30/12/2025 14:21:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,858611111	Trafo BT	
9	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027447191	1	3	30/12/2025 10:50:09	31/12/2025 15:35:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	28,75611111	Trafo BT	
10	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027447195	1	3	30/12/2025 10:50:19	30/12/2025 20:48:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	9,964166667	Trafo BT	
11	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027447257	1	3	30/12/2025 10:56:37	31/12/2025 16:47:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	29,84361111	Trafo BT	
12	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03368338	1	3	30/12/2025 11:01:12	30/12/2025 11:31:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1160	35595	579,0333334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
13	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03368338	1	3	30/12/2025 11:01:12	30/12/2025 11:31:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	222	35595	110,815	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
14	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03368338	1	3	30/12/2025 11:01:27	30/12/2025 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	237	35595	120,6725	Religador	Religadora Automática
15	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027447317	1	3	30/12/2025 11:02:27	31/12/2025 12:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	77,35333333	Trafo BT	
16	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:07:28	30/12/2025 11:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	106	47293	29,76833333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
17	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:07:28	30/12/2025 11:20:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1883	47293	402,7527779	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
18	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:07:28	30/12/2025 11:20:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	171	47293	36,57500001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
19	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:07:28	30/12/2025 11:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4213	47293	1183,150833	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
20	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03368338	1	3	30/12/2025 11:07:38	30/12/2025 11:29:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	755	35595	272,4291667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
21	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03368338	1	3	30/12/2025 11:07:38	30/12/2025 11:29:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	35595	25,25833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
22	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027463559	1	3	30/12/2025 11:11:35	31/12/2025 18:54:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	54032	1522,226667	Trafo BT	
23	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027447417	1	3	30/12/2025 11:12:52	30/12/2025 14:45:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	3,545555555	Trafo BT	
24	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027447507	1	3	30/12/2025 11:19:31	30/12/2025 18:25:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	47293	28,37222222	Trafo BT	
25	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027447515	1	3	30/12/2025 11:19:57	30/12/2025 17:59:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	6,666944444	Trafo BT	
26	383	12	2025	13053	ITD3	ITI	0027447555	1	3	30/12/2025 11:23:25	30/12/2025 16:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	4,973611111	Trafo BT	
27	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027447567	1	3	30/12/2025 11:24:02	31/12/2025 10:07:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	12777	113,6152778	Trafo BT	
28	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:24:30	30/12/2025 11:28:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1883	47293	121,8719443	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
29	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:24:30	30/12/2025 12:47:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	153	47293	210,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
30	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03368352	1	3	30/12/2025 11:24:30	31/12/2025 18:05:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	47293	552,345	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
31	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027447579	1	3	30/12/2025 11:25:35	30/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	1,073611111	Trafo BT	
32	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	0027447587	1	3	30/12/2025 11:26:19	30/12/2025 17:17:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	5,846388889	Trafo BT	
33	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027447623	1	3	30/12/2025 11:28:57	30/12/2025 14:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,484166667	Trafo BT	
34	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027447641	1	3	30/12/2025 11:30:12	30/12/2025 15:48:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	4,308888889	Trafo BT	
35	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027454071	1	3	30/12/2025 11:32:31	31/12/2025 16:10:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	28,6275	Trafo BT	
36	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027462933	1	3	30/12/2025 11:36:09	31/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	81	47293	2158,4475	Ch. Fusível	Base Fusível
37	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027447763	1	3	30/12/2025 11:38:23	31/12/2025 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	73,68083333	Trafo BT	
38	383	12	2025	13053	ITD3	ITI	0027447775	1	3	30/12/2025 11:40:07	30/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	3,664722222	Trafo BT	
39	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027447805	1	3	30/12/2025 11:41:58	30/12/2025 20:44:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	9,043055556	Trafo BT	
40	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027447819	1	3	30/12/2025 11:42:29	30/12/2025 14:44:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39122	12,10222222	Trafo BT	
41	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027447863	1	3	30/12/2025 11:46:08	30/12/2025 13:40:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	63705	156,1416667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
42	383	12	2025	16394	PRL04	PRL	0027447863	1	3	30/12/2025 11:46:08	30/12/2025 13:40:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	63705	188,5125	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
43	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027447889	1	3	30/12/2025 11:47:08	30/12/2025 14:37:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	68634	101,96	Trafo BT	
44	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027447925	1	3	30/12/2025 11:50:50	31/12/2025 08:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	20,89833333	Trafo BT	
45	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027447937	1	3	30/12/2025 11:52:48	30/12/2025 14:57:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,074166667	Trafo BT	
46	383	12	2025	16394	PRL04	PRL	0027447941	1	3	30/12/2025 11:53:38	30/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	0,318333333	Trafo BT	
47	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027448029	1	3	30/12/2025 12:07:15	30/12/2025 18:51:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39122	13,46055556	Trafo BT	
48	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027448081	1	3	30/12/2025 12:11:03	30/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	56298	88,3425		
49	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027448081	1	3	30/12/2025 12:11:03	30/12/2025 22:28:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	56298	267,6338889	Trafo BT	
50	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027448105	1	3	30/12/2025 12:13:55	30/12/2025 21:11:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	54032	582,2194444	Trafo BT	
51	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027448145	1	3	30/12/2025 12:18:37	31/12/2025 15:06:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	26,80111111	Trafo BT	
52	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027448147	1	3	30/12/2025 12:18:38	31/12/2025 03:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	32784	638,4838889	Ch. Fusível	Base Fusível
53	383	12	2025	13027	BUZ04	BUZ	0027448187	1	3	30/12/2025 12:21:54	30/12/2025 20:37:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	32784	57,84527778	Trafo BT	
54	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027448197	1	3	30/12/2025 12:22:43	30/12/2025 13:50:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	38035	7,3125	Trafo BT	
55	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027448219	1	3	30/12/2025 12:24:32	30/12/2025 14:50:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	2,438055556	Trafo BT	
56	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027448227	1	3	30/12/2025 12:25:12	30/12/2025 14:55:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,500277778	Trafo BT	
57	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	0027448233	1	3	30/12/2025 12:25:39	30/12/2025 23:07:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	10,705	Trafo BT	
58	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027448289	1	3	30/12/2025 12:32:08	30/12/2025 15:29:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	2,961111111	Trafo BT	
59	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027448355	1	3	30/12/2025 12:41:16	30/12/2025 19:36:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,914444444	Trafo BT	
60	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	BA03368562	1	3	30/12/2025 12:50:00	30/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	39122	46,66666667	Ch. Fusível	Base Fusível
61	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027448531	1	3	30/12/2025 13:05:49	30/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	38035	378,6627778	Ch. Fusível	Base Fusível
62	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027448569	1	3	30/12/2025 13:08:54	30/12/2025 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	4,685	Trafo BT	
63	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027448599	1	3	30/12/2025 13:12:27	30/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	140	56298	250,95	Ch. Fusível	Base Fusível
64	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	BA03368562	1	3	30/12/2025 13:13:00	30/12/2025 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39122	0,783333333		
65	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027448623	1	3	30/12/2025 13:15:38	30/12/2025 17:19:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	35595	61,05	Ch. Fusível	Base Fusível
66	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027448623	1	3	30/12/2025 13:15:45	30/12/2025 17:14:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	35595	633,2616667	Chave Faca	Chave Unipolar
67	383	12	2025	13053	ITD4	ITI	0027448633	1	3	30/12/2025 13:17:21	30/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	2,1275	Trafo BT	
68	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027448653	1	3	30/12/2025 13:19:58	30/12/2025 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	3,833888889	Trafo BT	
69	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027448665	1	3	30/12/2025 13:21:08	30/12/2025 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	47293	607,7888889	Ch. Fusível	Base Fusível
70	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027448671	1	3	30/12/2025 13:21:51	30/12/2025 16:10:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,806666667	Trafo BT	
71	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027447863	1	3	30/12/2025 13:33:18	30/12/2025 13:40:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	63705	1,534722222		
72	383	12	2025	16394	PRL04	PRL	0027447863	1	3	30/12/2025 13:33:18	30/12/2025 13:37:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	63705	8,666666681	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
73	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027448791	1	3	30/12/2025 13:41:55	30/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	2,269444444	Trafo BT	
74	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027448799	1	3	30/12/2025 13:42:43	30/12/2025 15:55:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	4,431666667	Trafo BT	
75	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	BA03368470	1	3	30/12/2025 13:48:00	30/12/2025 16:09:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	29035	47,07222222	Ch. Fusível	Base Fusível
76	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027448865	1	3	30/12/2025 13:52:00	31/12/2025 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	41,6	Trafo BT	
77	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027447863	1	3	30/12/2025 13:55:36	30/12/2025 14:04:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	63705	13,5111111	Chave Faca	Chave Unipolar
78	383	12	2025	16394	PRL04	PRL	0027447863	1	3	30/12/2025 13:55:36	30/12/2025 14:04:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	63705	14,07999999	Chave Faca	Chave Unipolar
79	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027448965	1	3	30/12/2025 14:05:53	31/12/2025 06:23:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	16,30083333	Trafo BT	
80	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027448981	1	3	30/12/2025 14:06:34	30/12/2025 20:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	6,538055556	Trafo BT	
81	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03368494	1	3	30/12/2025 14:08:00	30/12/2025 19:10:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	47293	352,5083333	Ch. Fusível	Base Fusível
82	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	BA03368460	1	3	30/12/2025 14:10:00	30/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	16998	212,6666667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
83	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027449041	1	3	30/12/2025 14:13:38	31/12/2025 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	47293	293,5838889	Trafo BT	
84	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027449075	1	3	30/12/2025 14:18:24	31/12/2025 09:31:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	38,44444444	Trafo BT	
85	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027449095	1	3	30/12/2025 14:21:36	30/12/2025 16:32:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	12777	17,48444444	Ch. Fusível	Base Fusível
86	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027449105	1	3	30/12/2025 14:22:59	30/12/2025 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	2,600277778	Trafo BT	
87	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:23:31	30/12/2025 14:26:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2192	43083	113,2533334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
88	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:23:31	30/12/2025 14:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	43083	5,68944444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
89	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:23:31	30/12/2025 14:27:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1043	43083	64,60805554	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
90	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027449113	1	3	30/12/2025 14:24:00	30/12/2025 19:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16998	10,46666667	Ch. Fusível	Base Fusível
91	383	12	2025	16394	BAR04	BAR	0027449173	1	3	30/12/2025 14:33:06	30/12/2025 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	3,563333333	Trafo BT	
92	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:36:34	30/12/2025 14:41:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	643	43083	48,93944443	Religador	Religadora Automática
93	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:36:34	30/12/2025 14:43:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2188	43083	237,6411109	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
94	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:36:34	30/12/2025 15:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	43083	2,742222222	Religador	Religadora Automática
95	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:36:34	30/12/2025 15:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	43083	67,18444444	Religador	Religadora Automática
96	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	BA03368512	1	3	30/12/2025 14:36:34	30/12/2025 15:32:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1043	43083	979,2611111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
97	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027449213	1	3	30/12/2025 14:37:00	30/12/2025 18:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	43083	16,06666667	Trafo BT	
98	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	0027449227	1	3	30/12/2025 14:39:07	31/12/2025 13:02:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	22,39472222	Trafo BT	
99	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027449253	1	3	30/12/2025 14:42:35	30/12/2025 16:10:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,458333333	Trafo BT	
100	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027449257	1	3	30/12/2025 14:42:36	31/12/2025 18:36:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	27,90194444	Trafo BT	
101	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027449301	1	3	30/12/2025 14:48:59	30/12/2025 16:42:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	1,883888889	Trafo BT	
102	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027449323	1	3	30/12/2025 14:51:33	30/12/2025 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	1,8075	Trafo BT	
103	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027449329	1	3	30/12/2025 14:51:41	30/12/2025 15:43:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	0,856666667	Trafo BT	
104	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027449353	1	3	30/12/2025 14:55:19	30/12/2025 16:22:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	1,456944445	Trafo BT	
105	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027454363	1	3	30/12/2025 15:03:04	31/12/2025 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	35595	134,1877778	Trafo BT	
106	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027449455	1	3	30/12/2025 15:05:46	30/12/2025 16:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	1,503888889	Trafo BT	
107	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027454177	1	3	30/12/2025 15:08:01	31/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43083	35,06611111	Trafo BT	
108	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027449483	1	3	30/12/2025 15:08:38	30/12/2025 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,489444445	Trafo BT	
109	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027449545	1	3	30/12/2025 15:13:10	30/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,363888889	Trafo BT	
110	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 15:14:29	30/12/2025 17:05:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	63705	60,90333333	Religador	Religadora Automática
111	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 15:14:29	30/12/2025 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	63705	343,1625	Religador	Religadora Automática
112	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 15:14:29	30/12/2025 22:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	63705	46,17833333	Religador	Religadora Automática
113	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 15:14:29	31/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	63705	1610,602778	Religador	Religadora Automática
114	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027449559	1	3	30/12/2025 15:14:52	31/12/2025 10:06:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	18,85916667	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
115	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027449563	1	3	30/12/2025 15:14:59	31/12/2025 11:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	19,80027778	Trafo BT	
116	383	12	2025	13028	CAF02	CAF	0027449591	1	3	30/12/2025 15:17:00	31/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54032	83,53333333	Trafo BT	
117	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027449601	1	3	30/12/2025 15:18:25	30/12/2025 21:58:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,665277778	Trafo BT	
118	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027449631	1	3	30/12/2025 15:21:41	30/12/2025 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	43083	12,97555556	Trafo BT	
119	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027449637	1	3	30/12/2025 15:22:27	30/12/2025 23:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	12777	75,6825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
120	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027449653	1	3	30/12/2025 15:24:41	30/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	119	68634	903,0447222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
121	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027449701	1	3	30/12/2025 15:31:47	31/12/2025 00:24:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	26,655	Trafo BT	
122	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027449719	1	3	30/12/2025 15:33:32	30/12/2025 16:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	0,724444444	Trafo BT	
123	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027449747	1	3	30/12/2025 15:36:20	30/12/2025 17:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,915555556	Trafo BT	
124	383	12	2025	13088	TAM01	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2456	47293	143,9488887	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
125	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8233	47293	482,545277	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
126	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3981	47293	233,330833	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
127	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1777	47293	104,1519443	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
128	383	12	2025	13088	TAM05	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3254	47293	190,7205552	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
129	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7041	47293	412,6808327	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
130	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5267	47293	308,7047217	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
131	383	12	2025	13088	TAM12	TAM	BA03368570	1	3	30/12/2025 15:36:25	30/12/2025 15:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3032	47293	177,7088886	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
132	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027449823	1	3	30/12/2025 15:43:19	30/12/2025 16:51:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29035	3,393333333	Trafo BT	
133	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027449851	1	3	30/12/2025 15:45:00	31/12/2025 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	17,95	Trafo BT	
134	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027449845	1	3	30/12/2025 15:45:07	30/12/2025 18:20:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	5,166666667	Trafo BT	
135	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027449885	1	3	30/12/2025 15:49:43	30/12/2025 22:48:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56298	41,88166667	Trafo BT	
136	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	0027450025	1	3	30/12/2025 16:04:12	30/12/2025 20:09:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	4,093333333	Trafo BT	
137	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027450083	1	3	30/12/2025 16:10:47	30/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	1,320277778	Trafo BT	
138	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027450127	1	3	30/12/2025 16:16:19	31/12/2025 21:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	28,84472222	Trafo BT	
139	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027450209	1	3	30/12/2025 16:25:36	30/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	2,573333333	Trafo BT	
140	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027450217	1	3	30/12/2025 16:26:07	31/12/2025 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	99	56298	1773,5575	Trafo BT	
141	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027450259	1	3	30/12/2025 16:31:19	31/12/2025 12:33:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	20,03611111	Trafo BT	
142	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027450301	1	3	30/12/2025 16:37:18	31/12/2025 18:09:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	25,53055556	Trafo BT	
143	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027448531	1	3	30/12/2025 16:41:03	30/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	38035	7,3425		
144	383	12	2025	13027	BUZ08	BUZ	BA03368612	1	3	30/12/2025 16:42:19	30/12/2025 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	32784	45,18527778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
145	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	BA03368598	1	3	30/12/2025 16:43:29	30/12/2025 18:28:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	214	63705	374,6188889	Religador	Religadora Automática
146	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027451041	1	3	30/12/2025 16:44:39	30/12/2025 18:24:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	1,66	Trafo BT	
147	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027451045	1	3	30/12/2025 16:44:57	30/12/2025 23:09:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	6,411388889	Trafo BT	
148	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027451089	1	3	30/12/2025 16:50:40	30/12/2025 20:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	3,705555555	Trafo BT	
149	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027451205	1	3	30/12/2025 17:11:13	30/12/2025 23:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	6,513055556	Trafo BT	
150	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027451323	1	3	30/12/2025 17:27:22	30/12/2025 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	43083	13,895	Trafo BT	
151	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 17:28:10	30/12/2025 17:33:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2014	22414	177,9033334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
152	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 17:28:10	30/12/2025 17:35:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	22414	3,857777781	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
153	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 17:28:10	30/12/2025 17:36:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	22414	19,37027778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
154	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027451357	1	3	30/12/2025 17:31:43	30/12/2025 19:10:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	43083	8,202777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
155	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	BA03368642	1	3	30/12/2025 17:33:37	30/12/2025 18:03:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35595	0,495277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
156	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027451409	1	3	30/12/2025 17:39:31	31/12/2025 00:04:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	6,411944445	Trafo BT	
157	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 17:40:28	30/12/2025 19:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	22414	266,11	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
158	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 17:40:28	30/12/2025 19:28:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1518	22414	2721,015	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
159	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 17:47:01	30/12/2025 19:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	340	22414	542,8666666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
160	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03368658	1	3	30/12/2025 17:50:53	30/12/2025 19:13:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	35595	282,8494444	Religador	Religadora Automática
161	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	BA03368658	1	3	30/12/2025 17:50:53	30/12/2025 19:37:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	306	35595	545,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
162	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027451497	1	3	30/12/2025 17:53:08	31/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	161	56298	3479,925556	Trafo BT	
163	383	12	2025	13035	EAR02	EAR	0027451557	1	3	30/12/2025 18:00:31	30/12/2025 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	39122	614,8633333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
164	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027451559	1	3	30/12/2025 18:00:50	31/12/2025 10:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	84,48888889	Trafo BT	
165	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027451583	1	3	30/12/2025 18:02:29	31/12/2025 14:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	33	47293	675,6841667	Trafo BT	
166	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027451589	1	3	30/12/2025 18:03:20	30/12/2025 18:28:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	2,101388889	Trafo BT	
167	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027451597	1	3	30/12/2025 18:05:37	31/12/2025 12:04:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	17,985	Trafo BT	
168	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027451617	1	3	30/12/2025 18:08:49	31/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	39122	139,7672222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
169	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 18:14:01	30/12/2025 19:21:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	421	22414	476,0808333	Religador	Religadora Automática
170	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027451667	1	3	30/12/2025 18:15:05	30/12/2025 22:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22414	17,99444444	Trafo BT	
171	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027451671	1	3	30/12/2025 18:15:22	31/12/2025 15:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	21,17722222	Trafo BT	
172	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027451699	1	3	30/12/2025 18:17:29	31/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	17,70861111	Trafo BT	
173	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027451729	1	3	30/12/2025 18:20:22	30/12/2025 20:06:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	1,774166667	Trafo BT	
174	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027458859	1	3	30/12/2025 18:22:40	01/01/2026 09:45:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	39,3775		
175	383	12	2025	13053	ITD3	ITI	0027451761	1	3	30/12/2025 18:24:53	31/12/2025 05:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22414	21,67055556	Trafo BT	
176	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027451767	1	3	30/12/2025 18:25:49	30/12/2025 20:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	2,401388889	Trafo BT	
177	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 23:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	39761	740,6447222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
178	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 23:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	39761	138,0833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
179	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 23:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	254	39761	1168,470556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
180	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 21:49:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	39761	76,92222222	Religador	Religadora Automática
181	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 23:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	172	39761	791,2477778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
182	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 21:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	39761	375,8888889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
183	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 21:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	39761	239,195	Religador	Religadora Automática
184	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 18:28:33	30/12/2025 23:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	39761	409,4247222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
185	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027451789	1	3	30/12/2025 18:29:29	31/12/2025 09:38:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	30,30111111	Trafo BT	
186	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 18:33:24	30/12/2025 19:21:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	22414	133,2833333	Religador	Religadora Automática
187	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027459697	1	3	30/12/2025 18:33:28	31/12/2025 08:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	47293	68,71111111	Trafo BT	
188	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 18:35:02	30/12/2025 19:21:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	22414	13,10416667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
189	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027451885	1	3	30/12/2025 18:44:37	30/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	291	27399	1456,859167	Ch. Fusivel	Base Fusivel
190	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027451899	1	3	30/12/2025 18:46:11	31/12/2025 14:40:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	59,72916667	Trafo BT	
191	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027451955	1	3	30/12/2025 18:52:23	31/12/2025 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	15112	429,9119444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
192	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027454273	1	3	30/12/2025 18:56:24	31/12/2025 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	16,72666667	Trafo BT	
193	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027452005	1	3	30/12/2025 18:58:23	31/12/2025 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	63705	76,10277778	Trafo BT	
194	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 19:03:36	30/12/2025 19:10:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	214	63705	25,97722224	Religador	Religadora Automática
195	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027452085	1	3	30/12/2025 19:04:14	31/12/2025 16:12:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	21,13111111	Trafo BT	
196	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	BA03368676	1	3	30/12/2025 19:04:37	30/12/2025 19:23:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3578	39761	1131,045556	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
197	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027452091	1	3	30/12/2025 19:10:35	30/12/2025 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	32784	48,00138889	Trafo BT	
198	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027452205	1	3	30/12/2025 19:13:48	31/12/2025 16:41:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	21,45638889	Trafo BT	
199	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027452213	1	3	30/12/2025 19:14:11	31/12/2025 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	56298	162,2163889	Trafo BT	
200	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 19:15:43	30/12/2025 22:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	168	63705	617,54	Religador	Religadora Automática
201	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027452241	1	3	30/12/2025 19:15:46	30/12/2025 20:52:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	1,616111111	Trafo BT	
202	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	BA03368634	1	3	30/12/2025 19:19:24	30/12/2025 19:27:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22414	0,141944444	Religador	Religadora Automática
203	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 19:20:46	30/12/2025 19:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1131	39761	66,91750004	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
204	383	12	2025	13035	EAR05	EAR	0027452327	1	3	30/12/2025 19:24:07	31/12/2025 06:08:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	10,73222222	Trafo BT	
205	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027452353	1	3	30/12/2025 19:26:35	31/12/2025 10:18:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	14,87111111	Trafo BT	
206	383	12	2025	13053	ITD4	ITI	0027452367	1	3	30/12/2025 19:27:37	31/12/2025 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	13,28972222	Trafo BT	
207	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027452371	1	3	30/12/2025 19:27:51	31/12/2025 01:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	200	63705	1197,166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
208	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027464063	1	3	30/12/2025 19:28:46	01/01/2026 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	47293	1301,729444		
209	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 19:29:17	30/12/2025 20:37:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1131	39761	1291,853333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
210	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027452453	1	3	30/12/2025 19:35:54	31/12/2025 08:34:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	56	56298	726,3977778	Trafo BT	
211	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027452455	1	3	30/12/2025 19:36:39	31/12/2025 10:37:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	22651	150,0916667	Trafo BT	
212	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03368676	1	3	30/12/2025 19:44:24	30/12/2025 19:54:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1181	39761	203,3944444	Religador	Religadora Automática
213	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027452527	1	3	30/12/2025 19:44:37	31/12/2025 12:54:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	17,15888889	Trafo BT	
214	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027452531	1	3	30/12/2025 19:45:10	31/12/2025 22:42:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68634	80,88666667	Trafo BT	
215	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027452567	1	3	30/12/2025 19:48:56	30/12/2025 23:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	173	35595	605,6922222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
216	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027452575	1	3	30/12/2025 19:50:28	31/12/2025 02:37:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,782777778	Trafo BT	
217	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027452593	1	3	30/12/2025 19:52:44	31/12/2025 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	15112	41,85555556		
218	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027452593	1	3	30/12/2025 19:52:44	31/12/2025 04:36:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	15112	43,65694444	Trafo BT	
219	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027452609	1	3	30/12/2025 19:56:41	31/12/2025 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	56298	267,1608333	Trafo BT	
220	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	0027452627	1	3	30/12/2025 19:58:51	30/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	178	35595	332,7116667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
221	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027452635	1	3	30/12/2025 19:59:53	31/12/2025 12:48:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	16,81194444	Trafo BT	
222	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027452701	1	3	30/12/2025 20:06:45	30/12/2025 22:34:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	2,469444444	Trafo BT	
223	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027452731	1	3	30/12/2025 20:09:10	31/12/2025 11:05:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	14,94555556	Trafo BT	
224	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027450127	1	3	30/12/2025 20:12:00	31/12/2025 21:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	27399	697,6666667		
225	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027452751	1	3	30/12/2025 20:13:12	31/12/2025 19:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	63705	343,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
226	383	12	2025	13027	BUZ04	BUZ	0027448187	1	3	30/12/2025 20:20:00	30/12/2025 20:37:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	172	32784	50,78777779		
227	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027452815	1	3	30/12/2025 20:21:35	31/12/2025 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	5,306944444	Trafo BT	
228	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027452817	1	3	30/12/2025 20:22:33	31/12/2025 10:04:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	27,38777778	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
229	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	0027452827	1	3	30/12/2025 20:24:15	31/12/2025 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	39761	90,8875	Trafo BT	
230	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027449653	1	3	30/12/2025 20:30:00	30/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68634	2,5		
231	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027452881	1	3	30/12/2025 20:32:40	31/12/2025 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	17,95555556	Trafo BT	
232	383	12	2025	13051	ITO03	ITO	0027452889	1	3	30/12/2025 20:33:32	31/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	12777	1363,76	Trafo BT	
233	383	12	2025	13071	POC08	POC	0027452915	1	3	30/12/2025 20:37:17	31/12/2025 08:33:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	11,93194444	Trafo BT	
234	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 20:37:39	30/12/2025 21:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	426	39761	260,8066666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
235	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 20:37:39	30/12/2025 21:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	723	39761	442,6366666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
236	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027452937	1	3	30/12/2025 20:39:07	31/12/2025 11:34:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	14,92916667	Trafo BT	
237	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027452967	1	3	30/12/2025 20:43:09	31/12/2025 03:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	56298	32,7375	Ch. Fusível	Base Fusível
238	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027452967	1	3	30/12/2025 20:43:09	31/12/2025 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	56298	260,4933333	Ch. Fusível	Base Fusível
239	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027452991	1	3	30/12/2025 20:46:11	01/01/2026 15:59:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	43,22583333		
240	383	12	2025	13087	SJA01	SJA	0027452999	1	3	30/12/2025 20:47:03	31/12/2025 02:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	16998	11,03166667	Ch. Fusível	Base Fusível
241	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027453051	1	3	30/12/2025 20:56:46	31/12/2025 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	22651	1478,923889	Trafo BT	
242	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027453053	1	3	30/12/2025 20:57:02	31/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	30,59888889	Trafo BT	
243	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027489447	1	3	30/12/2025 20:57:05	31/12/2025 19:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	54032	884,5958333	Trafo BT	
244	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027449653	1	3	30/12/2025 21:07:00	30/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	68634	252,3666667	Ch. Fusível	Base Fusível
245	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027453143	1	3	30/12/2025 21:08:24	31/12/2025 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	47293	55,24	Trafo BT	
246	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027453151	1	3	30/12/2025 21:09:41	31/12/2025 14:24:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	34,48277778	Trafo BT	
247	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 21:14:02	30/12/2025 22:03:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	39761	116,2822222	Religador	Religadora Automática
248	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 21:14:09	30/12/2025 22:13:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	311	39761	308,5811111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
249	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027453253	1	3	30/12/2025 21:22:49	31/12/2025 11:17:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	27,83277778	Trafo BT	
250	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027451885	1	3	30/12/2025 21:25:00	30/12/2025 23:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	27399	32,66666667		
251	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	0027452627	1	3	30/12/2025 21:25:00	30/12/2025 21:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	81	35595	35,1		
252	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027453271	1	3	30/12/2025 21:25:54	31/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	54032	108,5466667	Trafo BT	
253	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027453291	1	3	30/12/2025 21:30:07	31/12/2025 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68634	25,42944444	Trafo BT	
254	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027470075	1	3	30/12/2025 21:32:28	01/01/2026 10:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54032	186,7111111		
255	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 21:32:42	30/12/2025 21:49:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	39761	62,48805558	Religador	Religadora Automática
256	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027453351	1	3	30/12/2025 21:42:11	31/12/2025 09:39:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	11,94777778	Trafo BT	
257	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027453371	1	3	30/12/2025 21:48:00	31/12/2025 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	63705	7,866666667	Trafo BT	
258	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027453447	1	3	30/12/2025 21:55:10	31/12/2025 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	12,24722222	Trafo BT	
259	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027448081	1	3	30/12/2025 22:00:00	30/12/2025 22:28:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	0,477777778		
260	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027462921	1	3	30/12/2025 22:01:31	31/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	53,42416667	Trafo BT	
261	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027453881	1	3	30/12/2025 22:05:46	31/12/2025 02:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	4,417777778	Trafo BT	
262	383	12	2025	16394	BAR04	BAR	0027453931	1	3	30/12/2025 22:09:23	31/12/2025 10:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	35,55333333	Trafo BT	
263	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027453951	1	3	30/12/2025 22:11:53	31/12/2025 23:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	25,54611111	Trafo BT	
264	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 22:14:11	30/12/2025 22:22:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1363	39761	181,7333332	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
265	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027449637	1	3	30/12/2025 22:20:00	30/12/2025 23:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	12777	116		
266	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 22:21:41	30/12/2025 23:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	311	39761	222,2786111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
267	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027451589	1	3	30/12/2025 22:22:15	31/12/2025 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	13,14583333	Trafo BT	
268	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 22:22:48	30/12/2025 22:43:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	39761	48,27999998	Religador	Religadora Automática
269	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03368676	1	3	30/12/2025 22:26:13	30/12/2025 22:35:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	250	39761	38,68055556	Religador	Religadora Automática
270	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027454203	1	3	30/12/2025 22:43:19	31/12/2025 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39122	22,83416667	Trafo BT	
271	383	12	2025	13017	ARA01	ARA	0027454255	1	3	30/12/2025 22:49:25	31/12/2025 04:02:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	5,215833333	Trafo BT	
272	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027454281	1	3	30/12/2025 22:52:19	31/12/2025 09:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	22651	639,45	Chave Faca	Chave Unipolar
273	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027454285	1	3	30/12/2025 22:52:25	31/12/2025 03:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	12777	134,3625	Ch. Fusível	Base Fusível
274	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027454327	1	3	30/12/2025 22:56:48	31/12/2025 09:07:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	56298	101,825	Trafo BT	
275	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 22:59:37	31/12/2025 00:45:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	63705	86,485	Religador	Religadora Automática
276	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 22:59:37	31/12/2025 02:27:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	63705	141,9625	Religador	Religadora Automática
277	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 22:59:37	31/12/2025 02:45:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	63705	105,5833333	Ch. Fusível	Base Fusível
278	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 22:59:37	31/12/2025 02:56:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	63705	55,18722222	Ch. Fusível	Base Fusível
279	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 22:59:37	31/12/2025 03:06:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	63705	12,3475	Ch. Fusível	Base Fusível
280	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	30/12/2025 22:59:37	31/12/2025 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	63705	91,53833333	Religador	Religadora Automática
281	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027454375	1	3	30/12/2025 23:03:22	31/12/2025 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63705	12,88777778	Trafo BT	
282	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027454391	1	3	30/12/2025 23:04:41	31/12/2025 03:25:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	4,340833333	Trafo BT	
283	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027454463	1	3	30/12/2025 23:14:26	31/12/2025 04:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	14,47833333	Trafo BT	
284	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027454495	1	3	30/12/2025 23:22:04	31/12/2025 18:50:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	38,95222222	Trafo BT	
285	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027454529	1	3	30/12/2025 23:28:16	31/12/2025 06:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68634	26,14555556	Trafo BT	
286	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027454547	1	3	30/12/2025 23:30:13	31/12/2025 04:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39761	18,25222222	Trafo BT	
287	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027454549	1	3	30/12/2025 23:30:21	31/12/2025 14:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	14,8525	Trafo BT	
288	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027454565	1	3	30/12/2025 23:32:41	31/12/2025 01:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	564	29035	1375,376667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
289	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027451617	1	3	30/12/2025 23:38:00	31/12/2025 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	39122	10,4		
290	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	BA03368832	1	3	30/12/2025 23:41:06	30/12/2025 23:52:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2903	56298	566,085	Religador	Religadora Automática
291	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	BA03368832	1	3	30/12/2025 23:41:06	30/12/2025 23:52:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	719	56298	140,205	Religador	Religadora Automática
292	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027454693	1	3	30/12/2025 23:42:24	31/12/2025 12:19:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	12,61361111	Trafo BT	
293	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027454721	1	3	30/12/2025 23:44:39	31/12/2025 02:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	251	56298	720,9975	Ch. Fusível	Base Fusível
294	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027455007	1	3	30/12/2025 23:59:37	31/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	15,83972222	Trafo BT	
295	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027449701	1	3	31/12/2025 00:00:00	31/12/2025 00:24:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	56298	29,03055556		
296	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027455073	1	3	31/12/2025 00:10:39	31/12/2025 04:46:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	4,598333333	Trafo BT	
297	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	31/12/2025 00:11:43	31/12/2025 00:18:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	63705	3,932499997	Religador	Religadora Automática
298	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027455085	1	3	31/12/2025 00:13:01	01/01/2026 01:24:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	25,18472222		
299	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027455103	1	3	31/12/2025 00:16:29	31/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	47293	798,3152778	Ch. Fusível	Base Fusível
300	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027454707	1	3	31/12/2025 00:33:47	31/12/2025 05:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56298	32,185	Trafo BT	
301	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027455223	1	3	31/12/2025 00:37:00	31/12/2025 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	11,38333333	Trafo BT	
302	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027455229	1	3	31/12/2025 00:38:49	31/12/2025 02:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	29035	204,9719444	Ch. Fusível	Base Fusível
303	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027455235	1	3	31/12/2025 00:39:00	31/12/2025 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	22651	142,2	Trafo BT	
304	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027455233	1	3	31/12/2025 00:39:06	31/12/2025 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	101	22651	1163,015	Trafo BT	
305	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027455287	1	3	31/12/2025 00:50:17	01/01/2026 00:15:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	278	38035	6508,752222		
306	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027455317	1	3	31/12/2025 01:00:29	31/12/2025 16:32:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	15,53777778	Trafo BT	
307	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027455327	1	3	31/12/2025 01:05:50	31/12/2025 05:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	43083	948,1722222	FUSIBLE_LS	Base Fusível
308	383	12	2025	13053	ITI01	ITI	0027455337	1	3	31/12/2025 01:08:12	31/12/2025 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	22414	543,9866667	Ch. Fusível	Base Fusível
309	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027454565	1	3	31/12/2025 01:10:00	31/12/2025 01:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	29035	62,06666667		
310	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027455389	1	3	31/12/2025 01:28:56	31/12/2025 13:08:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	11,655	Trafo BT	
311	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027455447	1	3	31/12/2025 01:41:33	31/12/2025 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22651	88,48583333	Trafo BT	
312	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027454721	1	3	31/12/2025 01:45:00	31/12/2025 02:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	56298	4,333333333		
313	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03368548	1	3	31/12/2025 02:05:06	31/12/2025 02:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	63705	29,6111111	Religador	Religadora Automática
314	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027455637	1	3	31/12/2025 02:17:07	31/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	22651	47,78833333	Trafo BT	
315	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027455643	1	3	31/12/2025 02:19:09	31/12/2025 10:00:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	39761	176,7613889	Ch. Fusível	Base Fusível
316	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027455697	1	3	31/12/2025 02:41:13	31/12/2025 11:24:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	8,726666667	Trafo BT	
317	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2134	56298	170,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
318	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7227	56298	578,1600001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
319	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9346	56298	747,6800002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
320	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3285	56298	262,8000001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
321	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4366	56298	349,2800001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
322	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4639	56298	371,1200001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
323	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8656	56298	692,4800001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
324	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6206	56298	496,4800001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
325	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4038	56298	323,0400001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
326	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	BA03369020	1	3	31/12/2025 02:56:05	31/12/2025 03:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4209	56298	336,7200001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
327	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027454391	1	3	31/12/2025 03:00:00	31/12/2025 03:25:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	74	68634	30,99777777		
328	383	12	2025	16394	RSD03	RSD	0027457123	1	3	31/12/2025 03:05:32	31/12/2025 11:41:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	63705	43,0375	Trafo BT	
329	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027457213	1	3	31/12/2025 03:09:37	31/12/2025 08:36:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	5,4425	Trafo BT	
330	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027457501	1	3	31/12/2025 03:25:46	31/12/2025 07:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	701	56298	2538,009444	FUSIBLE_LS	Base Fusível
331	383	12	2025	16394	PRL03	PRL	0027457607	1	3	31/12/2025 03:33:17	31/12/2025 15:20:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	63705	11,78583333	Trafo BT	
332	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027466809	1	3	31/12/2025 03:47:25	01/01/2026 08:49:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	56298	1103,203333		
333	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027457751	1	3	31/12/2025 03:48:54	31/12/2025 14:24:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	10,60138889	Trafo BT	
334	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027457769	1	3	31/12/2025 03:50:25	31/12/2025 10:46:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	20,7925	Trafo BT	
335	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027457775	1	3	31/12/2025 03:50:59	31/12/2025 15:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12777	34,60083333	Trafo BT	
336	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027457835	1	3	31/12/2025 03:57:53	31/12/2025 23:41:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	68634	927,1402778	Trafo BT	
337	383	12	2025	13017	ARA03	ARA	0027457837	1	3	31/12/2025 03:58:01	31/12/2025 06:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	2,05	Trafo BT	
338	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027457905	1	3	31/12/2025 04:07:35	31/12/2025 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	5,540277778	Trafo BT	
339	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027452593	1	3	31/12/2025 04:15:00	31/12/2025 04:36:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	15112	11,88916666		
340	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027458081	1	3	31/12/2025 04:33:03	31/12/2025 12:56:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	22651	75,4525	Trafo BT	
341	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027458147	1	3	31/12/2025 04:45:32	31/12/2025 09:26:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	38035	698,4375	Ch. Fusível	Base Fusível
342	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027458177	1	3	31/12/2025 04:47:38	31/12/2025 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	380	32784	1895,988889	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
343	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027458227	1	3	31/12/2025 04:52:19	31/12/2025 22:27:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47293	123,095	Trafo BT	
344	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	BA03369040	1	3	31/12/2025 05:02:28	31/12/2025 10:46:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	478	27399	2741,595556	Religador	Religadora Automática
345	383	12	2025	16394	RSD01	RSD	0027458273	1	3	31/12/2025 05:02:43	31/12/2025 11:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	6,277222222	Trafo BT	
346	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	0027458311	1	3	31/12/2025 05:09:14	31/12/2025 13:53:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	8,73	Trafo BT	
347	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027458331	1	3	31/12/2025 05:15:25	31/12/2025 10:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16998	4,970833333	Trafo BT	
348	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027458333	1	3	31/12/2025 05:15:32	31/12/2025 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,924444445	Trafo BT	
349	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027458339	1	3	31/12/2025 05:18:35	31/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	56298	67,04444445	Trafo BT	
350	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027455327	1	3	31/12/2025 05:30:00	31/12/2025 05:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	43083	1,600000001		
351	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027458483	1	3	31/12/2025 05:42:49	31/12/2025 09:44:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	251	15112	1012,854722	Ch. Fusível	Base Fusível
352	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027448965	1	3	31/12/2025 05:43:00	31/12/2025 06:23:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	54032	32,74666667		
353	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027458493	1	3	31/12/2025 05:44:45	31/12/2025 11:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	39761	46,83333333	Ch. Fusível	Base Fusível
354	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027462995	1	3	31/12/2025 05:50:00	01/01/2026 12:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	32784	151,5833333		
355	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027458637	1	3	31/12/2025 06:10:29	31/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	32784	79,66138889	Trafo BT	
356	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027458701	1	3	31/12/2025 06:16:39	31/12/2025 11:02:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43083	23,79027778	Trafo BT	
357	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027457501	1	3	31/12/2025 06:23:46	31/12/2025 07:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	56298	4,577222221		
358	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027458755	1	3	31/12/2025 06:25:15	31/12/2025 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	17,15833333	Trafo BT	
359	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027458783	1	3	31/12/2025 06:28:30	31/12/2025 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	5,375	Trafo BT	
360	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027458823	1	3	31/12/2025 06:33:41	31/12/2025 12:36:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	6,051111111	Trafo BT	
361	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027458845	1	3	31/12/2025 06:36:07	31/12/2025 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	3,914722222	Trafo BT	
362	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027458917	1	3	31/12/2025 06:46:44	31/12/2025 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	8,054444444	Trafo BT	
363	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027458943	1	3	31/12/2025 06:50:37	31/12/2025 11:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	12777	25,44861111	Ch. Fusível	Base Fusível
364	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027459037	1	3	31/12/2025 07:04:52	31/12/2025 15:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	8,590277778	Trafo BT	
365	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027459049	1	3	31/12/2025 07:06:12	31/12/2025 11:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12777	13,63166667	Trafo BT	
366	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027459075	1	3	31/12/2025 07:09:14	31/12/2025 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	3,762777778	Trafo BT	
367	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027459079	1	3	31/12/2025 07:10:09	31/12/2025 09:58:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	2,798333333	Trafo BT	
368	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027459089	1	3	31/12/2025 07:12:00	01/01/2026 00:51:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	32784	370,9008333		
369	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03369112	1	3	31/12/2025 07:21:22	31/12/2025 12:50:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	32784	389,5533333	Chave Faca	Chave Unipolar
370	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03369112	1	3	31/12/2025 07:21:39	31/12/2025 09:49:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	32784	329,1188889	Religador	Religadora Automática
371	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	BA03369112	1	3	31/12/2025 07:21:39	31/12/2025 12:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	218	32784	1194,518889	Religador	Religadora Automática
372	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027459263	1	3	31/12/2025 07:32:02	31/12/2025 11:33:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	12,07333333	Trafo BT	
373	383	12	2025	13028	CAF03	CAF	0027459269	1	3	31/12/2025 07:32:41	31/12/2025 10:09:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	2,616388889	Trafo BT	
374	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027459405	1	3	31/12/2025 07:33:52	31/12/2025 22:25:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	47293	163,5516667	Trafo BT	
375	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027459375	1	3	31/12/2025 07:47:10	31/12/2025 23:46:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	15,99444444	Trafo BT	
376	383	12	2025	13060	MUR05	MUR	0027460315	1	3	31/12/2025 07:59:34	01/01/2026 11:01:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	35595	108,1333333		
377	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027459513	1	3	31/12/2025 07:59:41	31/12/2025 12:43:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	4,726666667	Trafo BT	
378	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027459611	1	3	31/12/2025 08:10:46	31/12/2025 10:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	12777	8,082222223	Trafo BT	
379	383	12	2025	13022	BAX02	BAX	0027505833	1	3	31/12/2025 08:11:47	03/01/2026 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	56298	495,6252778		
380	383	12	2025	17185	SPA02	SPA	0027458147	1	3	31/12/2025 08:13:07	31/12/2025 09:26:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38035	3,683333333		
381	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027459721	1	3	31/12/2025 08:18:08	31/12/2025 15:33:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38035	14,5	Trafo BT	
382	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027459773	1	3	31/12/2025 08:22:18	31/12/2025 13:32:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	38035	393,4266667	Ch. Fusível	Base Fusível
383	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027459783	1	3	31/12/2025 08:22:49	31/12/2025 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	3,239444444	Trafo BT	
384	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027459855	1	3	31/12/2025 08:30:11	31/12/2025 15:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	161	56298	1137,241389	Trafo BT	
385	383	12	2025	16394	LIB03	LIB	0027459877	1	3	31/12/2025 08:31:49	31/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	2,469722222	Trafo BT	
386	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027459883	1	3	31/12/2025 08:31:58	31/12/2025 11:53:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	3,353333333	Trafo BT	
387	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027459919	1	3	31/12/2025 08:34:34	31/12/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	12,02166667	Trafo BT	
388	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027459921	1	3	31/12/2025 08:35:00	31/12/2025 13:15:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	47293	42,095	Trafo BT	
389	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027459959	1	3	31/12/2025 08:38:23	01/01/2026 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	15112	295,1247222		
390	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027460035	1	3	31/12/2025 08:43:13	31/12/2025 11:00:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	2,293888889	Trafo BT	
391	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027460043	1	3	31/12/2025 08:43:47	31/12/2025 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35595	38,85138889	Trafo BT	
392	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027460087	1	3	31/12/2025 08:47:04	31/12/2025 17:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	9,0525	Trafo BT	
393	383	12	2025	17185	SPA04	SPA	0027460143	1	3	31/12/2025 08:52:04	01/01/2026 02:31:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	38035	176,5694444		
394	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027460161	1	3	31/12/2025 08:53:31	01/01/2026 09:09:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	121,3472222		
395	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027460169	1	3	31/12/2025 08:53:56	31/12/2025 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	6,434444445	Trafo BT	
396	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027460211	1	3	31/12/2025 08:56:26	01/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	39122	854,8544444		
397	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027460215	1	3	31/12/2025 08:56:59	31/12/2025 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	3,300277778	Trafo BT	
398	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027460237	1	3	31/12/2025 08:57:52	01/01/2026 00:27:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	68634	573,0683333		
399	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027458333	1	3	31/12/2025 09:00:00	31/12/2025 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	56298	9,533333337		
400	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027460285	1	3	31/12/2025 09:01:43	31/12/2025 20:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	11,07138889	Trafo BT	
401	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027460469	1	3	31/12/2025 09:14:08	31/12/2025 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	94	12777	314,6911111	Trafo BT	
402	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027460475	1	3	31/12/2025 09:14:59	01/01/2026 09:55:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	39761	123,4041667		
403	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027460539	1	3	31/12/2025 09:19:29	31/12/2025 13:53:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15112	4,568333333	Trafo BT	
404	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027460553	1	3	31/12/2025 09:19:46	31/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	22651	10,85277778	Trafo BT	
405	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027458339	1	3	31/12/2025 09:21:00	31/12/2025 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	56298	4,200000004		
406	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027460575	1	3	31/12/2025 09:21:05	31/12/2025 17:16:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	7,9175	Trafo BT	
407	383	12	2025	16394	RSD06	RSD	0027460627	1	3	31/12/2025 09:24:46	31/12/2025 12:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63705	3,370555556	Trafo BT	
408	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027460649	1	3	31/12/2025 09:26:47	31/12/2025 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	35595	57,30861111	Trafo BT	
409	383	12	2025	16387	JAC02	JAC	0027460661	1	3	31/12/2025 09:27:35	31/12/2025 18:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	22651	185,8055556	Trafo BT	
410	383	12	2025	13071	POC03	POC	0027460667	1	3	31/12/2025 09:28:03	01/01/2026 12:43:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	27,25277778		
411	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027460681	1	3	31/12/2025 09:29:22	31/12/2025 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	1,343888889	Trafo BT	
412	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027460687	1	3	31/12/2025 09:29:46	31/12/2025 11:43:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47293	6,685	Trafo BT	
413	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027460705	1	3	31/12/2025 09:31:23	31/12/2025 23:37:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	47293	70,5125	Trafo BT	
414	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027460707	1	3	31/12/2025 09:31:24	01/01/2026 09:35:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	24,06805556		
415	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027460739	1	3	31/12/2025 09:34:15	31/12/2025 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	43083	28,175	Trafo BT	
416	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027455637	1	3	31/12/2025 09:51:00	31/12/2025 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	112	22651	44,80000001		
417	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027461001	1	3	31/12/2025 09:58:00	31/12/2025 12:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12777	2,55	Trafo BT	
418	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027461015	1	3	31/12/2025 09:58:50	31/12/2025 13:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	56298	94,53888889	Trafo BT	
419	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027461045	1	3	31/12/2025 10:02:18	31/12/2025 11:45:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,721944444	Trafo BT	
420	383	12	2025	13035	EAR03	EAR	0027461051	1	3	31/12/2025 10:02:44	31/12/2025 15:08:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	5,096111111	Trafo BT	
421	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027461067	1	3	31/12/2025 10:04:03	31/12/2025 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56298	82,395	Trafo BT	
422	383	12	2025	13022	BAX01	BAX	0027461077	1	3	31/12/2025 10:05:39	31/12/2025 16:10:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	6,078611111	Trafo BT	
423	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027461115	1	3	31/12/2025 10:09:04	31/12/2025 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	6,215555555	Trafo BT	
424	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	BA03369242	1	3	31/12/2025 10:20:00	31/12/2025 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	32784	14,66666667	Ch. Fusível	Base Fusível
425	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027461243	1	3	31/12/2025 10:22:03	31/12/2025 14:22:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	8,023333333	Trafo BT	
426	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027461327	1	3	31/12/2025 10:29:00	01/01/2026 10:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	47,065		
427	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027461391	1	3	31/12/2025 10:33:52	31/12/2025 11:56:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	1,380555556	Trafo BT	
428	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027458701	1	3	31/12/2025 10:37:00	31/12/2025 11:02:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	43083	24,29555555		
429	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027461423	1	3	31/12/2025 10:38:26	31/12/2025 15:10:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	22651	22,65138889	Trafo BT	
430	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027461435	1	3	31/12/2025 10:39:59	31/12/2025 10:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22414	0,650833334	Trafo BT	
431	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027460553	1	3	31/12/2025 10:45:00	31/12/2025 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	22651	36,75		
432	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027461511	1	3	31/12/2025 10:46:48	01/01/2026 11:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	24,89416667		
433	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027461539	1	3	31/12/2025 10:49:35	31/12/2025 14:46:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	56298	35,61	Trafo BT	
434	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027461555	1	3	31/12/2025 10:52:19	31/12/2025 12:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	1,959722222	Trafo BT	
435	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027461557	1	3	31/12/2025 10:52:36	31/12/2025 11:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	39761	107,91	Ch. Fusível	Base Fusível
436	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027458493	1	3	31/12/2025 10:55:00	31/12/2025 11:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	39761	9,566666666		
437	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027461643	1	3	31/12/2025 11:00:15	31/12/2025 14:42:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15112	7,396666667	Trafo BT	
438	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027461687	1	3	31/12/2025 11:04:44	31/12/2025 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	3,837777778	Trafo BT	
439	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369232	1	3	31/12/2025 11:05:58	31/12/2025 11:09:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	647	39761	40,43749996	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
440	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369232	1	3	31/12/2025 11:05:58	31/12/2025 13:28:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39761	2,376388889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
441	383	12	2025	13028	CAF04	CAF	0027461815	1	3	31/12/2025 11:16:12	31/12/2025 14:03:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54032	11,17	Trafo BT	
442	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027461841	1	3	31/12/2025 11:17:51	31/12/2025 19:51:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	56298	171,0611111	Trafo BT	
443	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027461873	1	3	31/12/2025 11:20:16	31/12/2025 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	56298	400,1044444	Trafo BT	
444	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027461895	1	3	31/12/2025 11:22:21	01/01/2026 02:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	35595	2804,415		
445	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027461913	1	3	31/12/2025 11:24:47	01/01/2026 15:01:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	55,21666667		
446	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027461951	1	3	31/12/2025 11:26:45	31/12/2025 15:17:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,848333333	Trafo BT	
447	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027461959	1	3	31/12/2025 11:27:22	31/12/2025 15:00:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	3,551944444	Trafo BT	
448	383	12	2025	13053	ITD3	ITI	0027462083	1	3	31/12/2025 11:37:15	31/12/2025 22:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	22414	88,63333333	Ch. Fusível	Base Fusível
449	383	12	2025	13088	TAM10	TAM	0027462121	1	3	31/12/2025 11:40:31	31/12/2025 16:14:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	9,136111111	Trafo BT	
450	383	12	2025	16394	LIB01	LIB	0027462231	1	3	31/12/2025 11:51:46	31/12/2025 13:57:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63705	6,295	Trafo BT	
451	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027462241	1	3	31/12/2025 11:53:19	31/12/2025 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	209	39761	685,1136111	Ch. Fusível	Base Fusível
452	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027452527	1	3	31/12/2025 12:00:00	31/12/2025 12:54:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	15112	55,0525		
453	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027462367	1	3	31/12/2025 12:07:34	02/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	95,08111111		
454	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027462455	1	3	31/12/2025 12:18:51	01/01/2026 05:25:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	17,10416667		
455	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027469397	1	3	31/12/2025 12:20:36	31/12/2025 19:48:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	7,460833333	Trafo BT	
456	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027462477	1	3	31/12/2025 12:21:59	31/12/2025 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12777	9,150833333	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
457	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027447317	1	3	31/12/2025 12:22:00	31/12/2025 12:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	47293	40,81638889		
458	383	12	2025	13053	ITD3	ITI	0027462499	1	3	31/12/2025 12:24:44	31/12/2025 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	1,004444445	Trafo BT	
459	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027462543	1	3	31/12/2025 12:31:43	31/12/2025 16:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	3,588055556	Trafo BT	
460	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027462545	1	3	31/12/2025 12:31:52	01/01/2026 13:02:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	24,50888889		
461	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027462583	1	3	31/12/2025 12:38:22	31/12/2025 14:42:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	2,069166667	Trafo BT	
462	383	12	2025	13088	TAM08	TAM	0027462611	1	3	31/12/2025 12:42:00	01/01/2026 01:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	12,61666667		
463	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027462667	1	3	31/12/2025 12:50:00	31/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	4,166666667	Trafo BT	
464	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027462741	1	3	31/12/2025 12:59:41	31/12/2025 20:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56298	22,91583333	Trafo BT	
465	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027462757	1	3	31/12/2025 13:01:48	01/01/2026 11:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	22,18333333		
466	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369312	1	3	31/12/2025 13:01:52	31/12/2025 16:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	39761	43,86416667	TRAMO_MT	Jumper
467	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027462767	1	3	31/12/2025 13:03:30	31/12/2025 14:34:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68634	4,5725	Trafo BT	
468	383	12	2025	13028	CAF10	CAF	0027462825	1	3	31/12/2025 13:08:19	31/12/2025 14:51:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	94	54032	161,1316667	Trafo BT	
469	383	12	2025	13087	SJA02	SJA	0027462859	1	3	31/12/2025 13:12:37	01/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	16998	156,0280556		
470	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	0027463001	1	3	31/12/2025 13:29:23	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	90,02055556		
471	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027463003	1	3	31/12/2025 13:29:52	01/01/2026 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27399	21,58555556		
472	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027465021	1	3	31/12/2025 13:31:54	01/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	56298	768,2966667		
473	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03369330	1	3	31/12/2025 13:38:16	31/12/2025 14:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	63705	21,36444444	Ch. Fusível	Base Fusível
474	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03369328	1	3	31/12/2025 13:49:28	31/12/2025 14:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	63705	110,6355555	Ch. Fusível	Base Fusível
475	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027463143	1	3	31/12/2025 13:59:13	31/12/2025 16:15:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	2,275	Trafo BT	
476	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027463187	1	3	31/12/2025 14:09:19	31/12/2025 16:41:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	47293	348,91	Ch. Fusível	Base Fusível
477	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027463187	1	3	31/12/2025 14:09:19	31/12/2025 21:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	47293	61,82444444	Ch. Fusível	Base Fusível
478	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027463191	1	3	31/12/2025 14:09:36	31/12/2025 14:50:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	0,681388889	Trafo BT	
479	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027463273	1	3	31/12/2025 14:19:17	01/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	35595	249,4647222		
480	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027463289	1	3	31/12/2025 14:20:40	31/12/2025 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	1,405555555	Trafo BT	
481	383	12	2025	13053	ITD1	ITI	0027463305	1	3	31/12/2025 14:23:14	31/12/2025 16:20:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	22414	97,79166667	Ch. Fusível	Base Fusível
482	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027463353	1	3	31/12/2025 14:30:50	01/01/2026 00:40:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	10,15861111		
483	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	0027463359	1	3	31/12/2025 14:30:59	31/12/2025 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	1,483611111	Trafo BT	
484	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	0027463367	1	3	31/12/2025 14:31:48	01/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	54032	1588,2		
485	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027463413	1	3	31/12/2025 14:36:41	01/01/2026 21:00:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	56298	1580,54		
486	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	DT27463441	1	3	31/12/2025 14:40:00	31/12/2025 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	63705	0,833333333	Trafo BT	
487	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027463475	1	3	31/12/2025 14:43:42	02/01/2026 12:11:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	35595	272,805		
488	383	12	2025	16394	PRL02	PRL	0027463507	1	3	31/12/2025 14:48:59	31/12/2025 18:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	63705	72,00555555	Trafo BT	
489	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03369372	1	3	31/12/2025 15:03:23	31/12/2025 16:09:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	419	39761	464,8572222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
490	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03369372	1	3	31/12/2025 15:03:23	31/12/2025 16:26:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	39761	31,87416666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
491	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03369372	1	3	31/12/2025 15:03:23	31/12/2025 17:06:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	39761	28,69611111	Chave Faca	Chave Unipolar
492	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03369412	1	3	31/12/2025 15:10:09	31/12/2025 16:37:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	39761	5,821111111	Ch. Fusível	Base Fusível
493	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027463637	1	3	31/12/2025 15:11:14	01/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35595	66,93833333		
494	383	12	2025	13028	CAF08	CAF	0027463723	1	3	31/12/2025 15:20:54	01/01/2026 11:37:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54032	121,6533333		
495	383	12	2025	17185	SPA03	SPA	0027463725	1	3	31/12/2025 15:21:48	01/01/2026 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38035	16,97		
496	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03369402	1	3	31/12/2025 15:30:40	31/12/2025 16:01:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	63705	1,029444444	Ch. Fusível	Base Fusível
497	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027463909	1	3	31/12/2025 15:33:24	01/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	39,38666667		
498	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027463955	1	3	31/12/2025 15:35:23	31/12/2025 17:59:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	35595	19,19555556	Trafo BT	
499	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	BA03369408	1	3	31/12/2025 15:40:45	31/12/2025 16:24:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	63705	9,576666667	Ch. Fusível	Base Fusível
500	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027464069	1	3	31/12/2025 15:46:54	01/01/2026 13:42:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54032	21,93444444		
501	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	0027464079	1	3	31/12/2025 15:49:47	31/12/2025 18:59:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	39761	161,6133333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
502	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027464159	1	3	31/12/2025 16:05:13	31/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	39761	274,2830556	Ch. Fusível	Base Fusível
503	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027464191	1	3	31/12/2025 16:10:07	01/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12777	62,49416667		
504	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	DT27464205	1	3	31/12/2025 16:13:00	31/12/2025 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	12777	8,433333333	Trafo BT	
505	383	12	2025	13071	POC09	POC	0027464285	1	3	31/12/2025 16:29:25	31/12/2025 17:51:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68634	6,802777778	Trafo BT	
506	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	BA03369438	1	3	31/12/2025 16:33:00	31/12/2025 16:56:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1067	56298	425,9108334	Religador	Religadora Automática
507	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	BA03369438	1	3	31/12/2025 16:33:00	31/12/2025 16:56:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	976	56298	389,5866667	Religador	Religadora Automática
508	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027462667	1	3	31/12/2025 16:40:00	31/12/2025 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	56298	6,333333334		
509	383	12	2025	13027	BUZ01	BUZ	0027464373	1	3	31/12/2025 16:42:07	01/01/2026 17:00:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	32784	1045,103056		
510	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 16:43:21	31/12/2025 16:47:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1591	68634	103,8569446	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
511	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 16:43:21	31/12/2025 16:49:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1698	68634	161,7816668	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
512	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 16:43:21	31/12/2025 18:31:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1164	68634	2097,14	Chave Faca	Chave Unipolar
513	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 16:43:21	31/12/2025 16:49:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	908	68634	86,51222231	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
514	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027464443	1	3	31/12/2025 16:49:57	01/01/2026 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	47293	196,185		
515	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	0027464457	1	3	31/12/2025 16:51:29	31/12/2025 23:02:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56298	37,10333333	Trafo BT	
516	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027464481	1	3	31/12/2025 16:53:10	01/01/2026 13:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	20,81305556		
517	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	BA03369438	1	3	31/12/2025 16:56:42	31/12/2025 18:03:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	56298	232,9022222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
518	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027464559	1	3	31/12/2025 16:58:47	01/01/2026 18:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	25,275		
519	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027464583	1	3	31/12/2025 17:01:34	01/01/2026 15:55:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	22,89611111		
520	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027464781	1	3	31/12/2025 17:14:22	31/12/2025 22:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	22651	20,64222222	Ch. Fusível	Base Fusível
521	383	12	2025	13027	BUZ05	BUZ	0027464715	1	3	31/12/2025 17:18:02	31/12/2025 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	43	32784	151,9094444	Trafo BT	
522	383	12	2025	13060	MUR04	MUR	0027484647	1	3	31/12/2025 17:18:49	02/01/2026 18:37:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	98,60833333		
523	383	12	2025	13071	POC01	POC	0027464869	1	3	31/12/2025 17:34:05	01/01/2026 06:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	12,60638889		
524	383	12	2025	13071	POC02	POC	0027464869	1	3	31/12/2025 17:34:05	01/01/2026 06:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	68634	416,0108333		
525	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027464869	1	3	31/12/2025 17:34:05	01/01/2026 06:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	68634	302,5533333		
526	383	12	2025	13071	POC07	POC	0027464869	1	3	31/12/2025 17:34:05	01/01/2026 06:10:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68634	12,60638889		
527	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027464891	1	3	31/12/2025 17:36:47	01/01/2026 01:24:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	7,803333333		
528	383	12	2025	13088	TAM02	TAM	0027464897	1	3	31/12/2025 17:37:11	02/01/2026 00:33:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	61,89333333		
529	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027464907	1	3	31/12/2025 17:38:35	01/01/2026 02:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	47293	114,9236111		
530	383	12	2025	13088	TAM09	TAM	0027464911	1	3	31/12/2025 17:38:53	01/01/2026 02:24:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	8,759166667		
531	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 17:58:20	31/12/2025 21:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	68634	258,7069445	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
532	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 17:58:20	31/12/2025 21:06:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	385	68634	1206,0125	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
533	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 17:58:20	31/12/2025 21:06:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	475	68634	1490,840278	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
534	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 17:58:25	31/12/2025 18:37:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	68634	32,56944444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
535	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 17:58:25	31/12/2025 21:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	68634	535,4311111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
536	383	12	2025	13071	POC02	POC	BA03369426	1	3	31/12/2025 17:58:25	31/12/2025 21:05:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	359	68634	1119,780833	Chave Faca	Chave Unipolar
537	383	12	2025	13053	ITD4	ITI	0027465029	1	3	31/12/2025 17:58:38	31/12/2025 20:34:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22414	2,593888889	Trafo BT	
538	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	0027465053	1	3	31/12/2025 18:03:35	01/01/2026 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	22651	191,0444444		
539	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027465101	1	3	31/12/2025 18:11:41	01/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	39761	87,69138889		
540	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03369136	1	3	31/12/2025 18:13:45	31/12/2025 19:50:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	419	39761	677,2669444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
541	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027465135	1	3	31/12/2025 18:16:26	01/01/2026 01:31:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	14,49555556		
542	383	12	2025	13088	TAM06	TAM	0027465143	1	3	31/12/2025 18:18:18	01/01/2026 06:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	47293	393,635		
543	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027465183	1	3	31/12/2025 18:23:13	31/12/2025 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	39761	506,8883333	Ch. Fusível	Base Fusível
544	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027465183	1	3	31/12/2025 18:23:13	01/01/2026 15:10:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	39761	311,8458333		
545	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027465185	1	3	31/12/2025 18:23:18	01/01/2026 13:36:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39761	57,67833333		
546	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027465211	1	3	31/12/2025 18:27:12	01/01/2026 10:40:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22651	32,43055556		
547	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03369136	1	3	31/12/2025 18:32:50	31/12/2025 19:50:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	460	39761	594,2944445	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
548	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027465275	1	3	31/12/2025 18:37:40	01/01/2026 13:17:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39761	74,63		
549	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	DT27698151	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:44:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	29035	66,81527775	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
550	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:43:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1804	54032	132,7944443	Religador	Religadora Automática
551	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:43:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2543	54032	215,4486109	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
552	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:44:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	442	54032	44,81388887	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
553	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:45:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1024	54032	116,9066666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
554	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:46:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	543	54032	70,89166664	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
555	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 18:47:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3039	54032	412,7974999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
556	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 19:28:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	295	54032	241,9	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
557	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369498	1	3	31/12/2025 18:38:52	31/12/2025 20:18:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	466	54032	771,4888889	Religador	Religadora Automática
558	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027465371	1	3	31/12/2025 18:45:09	01/01/2026 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	29,66166667		
559	383	12	2025	13057	PTM01	PTM	BA03369136	1	3	31/12/2025 18:45:18	31/12/2025 19:49:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	447	39761	476,8	Religador	Religadora Automática
560	383	12	2025	13088	TAM04	TAM	0027465385	1	3	31/12/2025 18:46:04	01/01/2026 05:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	47293	323,3258333		
561	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	DT27698847	1	3	31/12/2025 18:49:19	31/12/2025 18:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	29035	62,60500002		
562	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369522	1	3	31/12/2025 18:49:19	31/12/2025 18:52:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2543	54032	149,7544444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
563	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369522	1	3	31/12/2025 18:49:19	31/12/2025 18:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	442	54032	41,99000001	Chave Faca	Chave Unipolar
564	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369522	1	3	31/12/2025 18:49:19	31/12/2025 20:36:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1024	54032	1837,511111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
565	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03369516	1	3	31/12/2025 18:49:43	31/12/2025 21:05:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	684	68634	1543,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
566	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03369516	1	3	31/12/2025 18:49:43	31/12/2025 21:14:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	986	68634	2386,393889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
567	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	DT27465477	1	3	31/12/2025 18:52:00	31/12/2025 19:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	63705	0,533333333	Trafo BT	
568	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	BA03369136	1	3	31/12/2025 18:52:55	31/12/2025 19:54:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1928	39761	1987,982222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
569	383	12	2025	17185	SPA05	SPA	0027465527	1	3	31/12/2025 18:56:29	31/12/2025 22:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	364	38035	1307,467778	Ch. Fusível	Base Fusível
570	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369542	1	3	31/12/2025 18:57:29	31/12/2025 19:00:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	647	39761	32,52972226	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
571	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03369544	1	3	31/12/2025 18:59:47	31/12/2025 20:47:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	466	68634	833,2338889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
572	383	12	2025	13071	POC06	POC	BA03369544	1	3	31/12/2025 18:59:47	31/12/2025 21:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	604	68634	1250,447778	Religador	Religadora Automática
573	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027465585	1	3	31/12/2025 18:59:55	01/01/2026 14:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	19,35138889		
574	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027478051	1	3	31/12/2025 19:03:57	02/01/2026 11:31:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	2602	1173,138611		
575	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	DT27698847	1	3	31/12/2025 19:08:32	31/12/2025 20:34:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	29035	943,8344445		
576	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369522	1	3	31/12/2025 19:08:32	31/12/2025 20:35:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	442	54032	640,4088889	Religador	Religadora Automática
577	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027493147	1	3	31/12/2025 19:09:24	31/12/2025 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	32784	11,53	Trafo BT	
578	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027471767	1	3	31/12/2025 19:10:31	01/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35595	47,98277778		
579	383	12	2025	13057	PTI02	PTI	0027465799	1	3	31/12/2025 19:12:30	01/01/2026 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	19,725		
580	383	12	2025	13017	ARA05	ARA	0027465817	1	3	31/12/2025 19:14:02	01/01/2026 02:22:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29035	14,27388889		
581	383	12	2025	13022	BAX05	BAX	0027465825	1	3	31/12/2025 19:14:21	31/12/2025 20:37:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56298	2,771111111	Trafo BT	
582	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	BA03369136	1	3	31/12/2025 19:14:35	31/12/2025 19:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	39761	54,36444444	Religador	Religadora Automática
583	383	12	2025	13057	TAT01	TAT	BA03369136	1	3	31/12/2025 19:14:35	31/12/2025 19:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	684	39761	422,56	Religador	Religadora Automática
584	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027466933	1	3	31/12/2025 19:16:32	31/12/2025 22:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	207	32784	743,36	FUSIBLE_LS	Base Fusível
585	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027465853	1	3	31/12/2025 19:16:51	01/01/2026 15:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	43083	1028,458333		
586	383	12	2025	13057	MAM02	MAM	0027465897	1	3	31/12/2025 19:19:06	01/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	39761	1549,355		
587	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027465905	1	3	31/12/2025 19:19:58	02/01/2026 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	38,08388889		
588	383	12	2025	13043	IGB04	IGB	0027465913	1	3	31/12/2025 19:20:15	31/12/2025 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	27399	279,5291667	Trafo BT	
589	383	12	2025	13027	BUZ07	BUZ	0027467073	1	3	31/12/2025 19:23:20	31/12/2025 21:52:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	32784	2,493888889	Trafo BT	
590	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027470037	1	3	31/12/2025 19:23:54	01/01/2026 13:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	15112	1485,384444		
591	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	0027465963	1	3	31/12/2025 19:24:29	31/12/2025 20:05:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	15112	39,97166667	Trafo BT	
592	383	12	2025	13043	IGB03	IGB	0027465971	1	3	31/12/2025 19:25:13	01/01/2026 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	459	27399	12735,5925		
593	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027465991	1	3	31/12/2025 19:25:54	01/01/2026 13:56:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39761	92,56944445		
594	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03369558	1	3	31/12/2025 19:26:55	31/12/2025 19:31:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	593	22651	45,62805556	Religador	Religadora Automática
595	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027466021	1	3	31/12/2025 19:27:27	31/12/2025 23:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	108	27399	402,39	Trafo BT	
596	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027466035	1	3	31/12/2025 19:28:34	02/01/2026 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	163	35595	5029,727222		
597	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	DT27466071	1	3	31/12/2025 19:29:00	31/12/2025 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	38035	63,46666667	Trafo BT	
598	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027466093	1	3	31/12/2025 19:30:00	02/01/2026 00:25:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	9	35595	260,33		
599	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027466113	1	3	31/12/2025 19:31:27	31/12/2025 21:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	43083	431,8116667	Ch. Fusível	Base Fusível
600	383	12	2025	16394	BAR03	BAR	0027467143	1	3	31/12/2025 19:32:04	01/01/2026 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	143	63705	1127,157778		
601	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	0027466153	1	3	31/12/2025 19:33:10	01/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35595	83,90277778		
602	383	12	2025	13035	EAR01	EAR	0027466169	1	3	31/12/2025 19:33:48	01/01/2026 03:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	7,97		
603	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027466177	1	3	31/12/2025 19:34:05	01/01/2026 10:20:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	14,78		
604	383	12	2025	13022	BAX10	BAX	0027466181	1	3	31/12/2025 19:34:17	01/01/2026 11:27:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	15,89333333		
605	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027466199	1	3	31/12/2025 19:34:54	31/12/2025 22:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	3,235	Trafo BT	
606	383	12	2025	16387	JAC03	JAC	BA03369558	1	3	31/12/2025 19:35:51	31/12/2025 19:51:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	593	22651	157,4744445	Religador	Religadora Automática
607	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369462	1	3	31/12/2025 19:38:04	31/12/2025 19:44:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	35595	0,108888889	Religador	Religadora Automática
608	383	12	2025	13035	EAR04	EAR	0027466277	1	3	31/12/2025 19:38:26	01/01/2026 13:14:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39122	17,60722222		
609	383	12	2025	13016	ANG07	ANG	0027466281	1	3	31/12/2025 19:38:28	01/01/2026 23:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	43083	225,4044444		
610	383	12	2025	13017	ARA02	ARA	0027466285	1	3	31/12/2025 19:38:39	31/12/2025 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	564	29035	1281,69	FUSIBLE_LS	Base Fusível
611	383	12	2025	16390	JAC01	JAC	0027466337	1	3	31/12/2025 19:40:31	01/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	80	2602	2225,977778		
612	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027466361	1	3	31/12/2025 19:41:21	02/01/2026 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	123	35595	3666,7325		
613	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027466361	1	3	31/12/2025 19:41:23	02/01/2026 01:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	35595	591,2055556		
614	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	0027466407	1	3	31/12/2025 19:42:58	01/01/2026 19:27:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	43083	284,82		
615	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027471067	1	3	31/12/2025 19:43:55	01/01/2026 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	28,56944444		
616	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027466433	1	3	31/12/2025 19:43:56	31/12/2025 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	190	38035	500,5444444	Ch. Fusível	Base Fusível
617	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027471069	1	3	31/12/2025 19:48:04	01/01/2026 09:45:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	32784	27,91444444		
618	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369136	1	3	31/12/2025 19:48:59	31/12/2025 21:00:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	549	39761	654,9875	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
619	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369136	1	3	31/12/2025 19:48:59	31/12/2025 21:01:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1211	39761	1456,2275	Religador	Religadora Automática
620	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	BA03369136	1	3	31/12/2025 19:49:57	31/12/2025 20:42:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	643	39761	563,3394444	Religador	Religadora Automática
621	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027466591	1	3	31/12/2025 19:50:44	01/01/2026 14:22:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	85	47293	1574,601389		
622	383	12	2025	13043	IGB01	IGB	0027466611	1	3	31/12/2025 19:52:19	02/01/2026 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27399	82,42277778		
623	383	12	2025	13057	PTM02	PTM	BA03369136	1	3	31/12/2025 19:54:11	31/12/2025 21:38:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	528	39761	920,0400001	Religador	Religadora Automática
624	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027467269	1	3	31/12/2025 19:56:52	01/01/2026 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	113	12777	561,4844444		
625	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027471597	1	3	31/12/2025 20:00:52	01/01/2026 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39761	35,53777778		
626	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027471865	1	3	31/12/2025 20:04:04	02/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	39,68222222		
627	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	BA03369626	1	3	31/12/2025 20:05:51	31/12/2025 21:49:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	289	15112	501,0136111	Religador	Religadora Automática
628	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	BA03369626	1	3	31/12/2025 20:05:51	31/12/2025 21:49:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	417	15112	722,9158333	Religador	Religadora Automática
629	383	12	2025	13019	ARC01	ARC	BA03369626	1	3	31/12/2025 20:06:39	31/12/2025 21:49:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	15112	51,60833333		
630	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	BA03369626	1	3	31/12/2025 20:06:39	31/12/2025 21:49:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	15112	56,76916667		
631	383	12	2025	13057	SRO01	SRO	0027466865	1	3	31/12/2025 20:08:07	01/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	225	39761	4019,5625		
632	383	12	2025	13022	BAX07	BAX	0027462741	1	3	31/12/2025 20:10:00	31/12/2025 20:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	56298	14,46666667		
633	383	12	2025	13016	ANG08	ANG	0027466953	1	3	31/12/2025 20:11:42	31/12/2025 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	139	43083	297,2283333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
634	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:15:45	31/12/2025 23:28:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	35595	1051,513333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
635	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:15:45	31/12/2025 23:28:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	402	35595	1288,745	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
636	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:15:45	31/12/2025 23:28:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	660	35595	2115,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
637	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:15:45	31/12/2025 20:22:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1730	35595	188,8583334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
638	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:15:45	31/12/2025 23:28:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	262	35595	839,9283334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
639	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:32	31/12/2025 23:34:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	35595	2161,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
640	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:32	01/01/2026 02:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1568	35595	10230,32889		
641	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:32	01/01/2026 02:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2032	35595	13274,60444		
642	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:32	01/01/2026 02:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	222	35595	1448,426667		
643	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:45	01/01/2026 02:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1546	35595	10094,09167		
644	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:45	01/01/2026 02:50:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	711	35595	4654,4825		
645	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:45	01/01/2026 02:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	266	35595	1744,442778		
646	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:17:45	01/01/2026 02:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	35595	919,2166667		
647	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027467061	1	3	31/12/2025 20:20:17	01/01/2026 13:08:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47293	16,80611111		
648	383	12	2025	13028	CAF01	CAF	BA03369522	1	3	31/12/2025 20:21:49	31/12/2025 20:25:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	387	54032	25,155	Religador	Religadora Automática
649	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027467121	1	3	31/12/2025 20:23:50	01/01/2026 00:20:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	574	32784	2260,125		
650	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027467121	1	3	31/12/2025 20:23:50	01/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	32784	633,7		
651	383	12	2025	13022	BAX09	BAX	0027467123	1	3	31/12/2025 20:23:58	01/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	56298	604,0222222		
652	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027471255	1	3	31/12/2025 20:26:13	02/01/2026 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	119	35595	3478,336944		
653	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027467177	1	3	31/12/2025 20:27:54	02/01/2026 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	43083	309,3466667		
654	383	12	2025	13016	ANG02	ANG	0027467273	1	3	31/12/2025 20:35:01	01/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43083	30,83277778		
655	383	12	2025	13035	EAR06	EAR	0027467369	1	3	31/12/2025 20:43:44	01/01/2026 09:16:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39122	62,76805556		
656	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027470681	1	3	31/12/2025 20:46:01	01/01/2026 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	54032	325,4436111		
657	383	12	2025	13028	CAF06	CAF	0027470681	1	3	31/12/2025 20:46:01	01/01/2026 11:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	54032	544,6561111		
658	383	12	2025	13057	PTI04	PTI	0027467457	1	3	31/12/2025 20:50:33	01/01/2026 19:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	39761	384,0441667		
659	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:51:26	01/01/2026 00:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	619	35595	2204,843611		
660	383	12	2025	13060	MUR06	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:51:26	01/01/2026 00:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	35595	249,3361111		
661	383	12	2025	13060	MUR02	MUR	BA03369644	1	3	31/12/2025 20:51:42	01/01/2026 00:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	35595	483,82		
662	383	12	2025	13043	IGB02	IGB	0027467513	1	3	31/12/2025 20:53:38	01/01/2026 03:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	27399	159,7466667		
663	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027471473	1	3	31/12/2025 20:53:39	02/01/2026 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	12777	164,635		
664	383	12	2025	13027	BUZ03	BUZ	0027455181	1	3	31/12/2025 21:00:00	01/01/2026 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	32784	70		
665	383	12	2025	16387	JAC05	JAC	0027471675	1	3	31/12/2025 21:01:26	01/01/2026 12:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	54	22651	858,435		
666	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027467603	1	3	31/12/2025 21:01:51	01/01/2026 10:56:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	29035	333,86		
667	383	12	2025	13027	BUZ06	BUZ	0027467633	1	3	31/12/2025 21:05:49	01/01/2026 10:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	32784	2301,688889		
668	383	12	2025	13017	ARA06	ARA	0027467705	1	3	31/12/2025 21:13:19	02/01/2026 02:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29035	29,06138889		
669	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027484311	1	3	31/12/2025 21:18:17	02/01/2026 14:28:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	35595	288,1472222		
670	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03369682	1	3	31/12/2025 21:29:49	31/12/2025 21:34:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2669	43083	191,2783333	DIS_MAN_EST	DIsjuntor Média
671	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03369682	1	3	31/12/2025 21:29:49	31/12/2025 23:01:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	577	43083	878,4825	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
672	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03369682	1	3	31/12/2025 21:29:49	31/12/2025 23:56:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	43083	242,605	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
673	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03369682	1	3	31/12/2025 21:29:49	01/01/2026 01:04:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	269	43083	962,9452778		
674	383	12	2025	13051	ITO01	ITO	0027471701	1	3	31/12/2025 21:31:39	01/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	12777	247,1975		
675	383	12	2025	13028	CAF03	CAF	0027467859	1	3	31/12/2025 21:32:06	01/01/2026 11:10:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54032	27,27722222		
676	383	12	2025	13022	BAX08	BAX	0027467901	1	3	31/12/2025 21:35:22	01/01/2026 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	56298	1327,266111		
677	383	12	2025	17185	SPA01	SPA	0027466433	1	3	31/12/2025 21:45:56	31/12/2025 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	38035	0,601111111		
678	383	12	2025	13016	ANG06	ANG	0027468029	1	3	31/12/2025 21:48:09	01/01/2026 16:33:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	43083	225,1366667		
679	383	12	2025	13022	BAX03	BAX	0027468115	1	3	31/12/2025 21:56:33	01/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56298	16,0575		
680	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027469159	1	3	31/12/2025 21:59:14	01/01/2026 15:19:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	39761	190,74		
681	383	12	2025	13057	PTI03	PTI	0027468173	1	3	31/12/2025 22:06:11	01/01/2026 01:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	39761	47,41777778		
682	383	12	2025	13027	BUZ02	BUZ	0027468201	1	3	31/12/2025 22:10:52	01/01/2026 01:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	32784	198,1222222		
683	383	12	2025	13022	BAX06	BAX	0027469135	1	3	31/12/2025 22:13:00	01/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	56298	410,85		
684	383	12	2025	13088	TAM03	TAM	0027468255	1	3	31/12/2025 22:22:12	01/01/2026 12:00:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47293	27,27444444		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
685	383	12	2025	13057	MAM01	MAM	0027468287	1	3	31/12/2025 22:27:04	01/01/2026 03:46:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39761	5,320277778		
686	383	12	2025	13071	POC06	POC	0027469405	1	3	31/12/2025 22:35:00	01/01/2026 05:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	482	68634	3365,966667		
687	383	12	2025	13060	MUR01	MUR	0027468349	1	3	31/12/2025 22:40:21	01/01/2026 05:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	198	35595	1407,945		
688	383	12	2025	13057	PTI01	PTI	0027464159	1	3	31/12/2025 22:41:00	31/12/2025 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	39761	17,15		
689	383	12	2025	13016	ANG04	ANG	0027468367	1	3	31/12/2025 22:45:20	02/01/2026 11:45:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43083	37,00777778		
690	383	12	2025	13019	ARC02	ARC	0027468475	1	3	31/12/2025 23:12:33	02/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	15112	173,9541667		
691	383	12	2025	13022	BAX04	BAX	0027461067	1	3	31/12/2025 23:15:00	31/12/2025 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	80	56298	44		
692	383	12	2025	13051	ITO02	ITO	0027468495	1	3	31/12/2025 23:23:43	01/01/2026 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	12777	1804,566667		
693	383	12	2025	13016	ANG09	ANG	BA03369682	1	3	31/12/2025 23:50:49	31/12/2025 23:56:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	577	43083	55,45611108	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
694	383	12	2025	13060	MUR03	MUR	0027468591	1	3	31/12/2025 23:58:10	01/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35595	12,03055556		
695	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 00:04:28	01/01/2026 01:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1301	56553	1919,697778	Ch. Fusível	Base Fusível
696	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 00:04:28	01/01/2026 04:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	56553	571,8475	Ch. Fusível	Base Fusível
697	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 00:04:49	01/01/2026 01:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	56553	44,09166666		
698	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 00:04:49	01/01/2026 04:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	56553	23,21666667		
699	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369742	1	3	01/01/2026 00:17:28	01/01/2026 00:21:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2034	56553	132,7750001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
700	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027468733	1	3	01/01/2026 00:43:00	01/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	10,53333333	Trafo BT	
701	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027468747	1	3	01/01/2026 00:46:31	02/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54265	238,3483333	Trafo BT	
702	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027468761	1	3	01/01/2026 00:49:43	01/01/2026 11:20:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	28	12837	294,5755556	Trafo BT	
703	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 00:55:08	01/01/2026 02:46:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	760	36025	1409,8	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
704	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 00:55:08	01/01/2026 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	36025	266,8936111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
705	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 00:55:08	01/01/2026 02:46:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	36025	133,56	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
706	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 01:02:24	01/01/2026 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	514	36025	897,0727777	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
707	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 01:02:24	01/01/2026 02:47:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	36025	460,7533333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
708	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027468841	1	3	01/01/2026 01:05:09	01/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	54265	295,1116667	Trafo BT	
709	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027468845	1	3	01/01/2026 01:07:00	01/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	36025	50,25	Trafo BT	
710	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027468865	1	3	01/01/2026 01:10:34	01/01/2026 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	193	43055	995,3438889	FUSIBLE_LS	Base Fusível
711	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	DT27553711	1	3	01/01/2026 01:30:00	01/01/2026 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	100	15135	50,00000001	Trafo BT	
712	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027468947	1	3	01/01/2026 01:32:01	01/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	36025	191,395	Trafo BT	
713	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 01:37:18	01/01/2026 02:52:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	530	56553	667,8	Chave Faca	Chave Unipolar
714	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 01:37:18	01/01/2026 04:30:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	56553	369,7777778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
715	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 01:40:01	01/01/2026 01:43:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	751	36025	49,02361103	Chave Faca	Chave Unipolar
716	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 01:40:01	01/01/2026 02:48:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	661	36025	757,7630555	Religador	Religadora Automática
717	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027469003	1	3	01/01/2026 01:44:00	01/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	14,53333333	Trafo BT	
718	383	1	2026	13028	CAF09	CAF	0027469055	1	3	01/01/2026 01:58:03	01/01/2026 12:26:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	58	54265	607,2116667	Trafo BT	
719	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027470097	1	3	01/01/2026 01:58:25	01/01/2026 07:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33079	17,92916667	Trafo BT	
720	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	DT27560147	1	3	01/01/2026 01:58:56	01/01/2026 02:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	267	43055	97,30666671	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
721	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027470095	1	3	01/01/2026 02:01:37	01/01/2026 07:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33079	17,71916667	Trafo BT	
722	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027469107	1	3	01/01/2026 02:02:55	01/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	36025	658,8472222	FUSIBLE_LS	Base Fusível
723	383	1	2026	13022	BAX06	BAX	0027469105	1	3	01/01/2026 02:08:28	02/01/2026 01:37:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	46,975	Trafo BT	
724	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	DT27560147	1	3	01/01/2026 02:20:15	01/01/2026 04:21:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	554	43055	1115,848333	Religador	Religadora Automática
725	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027469181	1	3	01/01/2026 02:26:44	01/01/2026 13:28:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	11,02333333	Trafo BT	
726	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027469189	1	3	01/01/2026 02:27:32	01/01/2026 14:04:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	56553	116,1888889	Trafo BT	
727	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 02:28:17	01/01/2026 02:47:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	751	36025	243,4491667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
728	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 02:30:25	01/01/2026 04:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	56553	257,1333333	Ch. Fusível	Base Fusível
729	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027469205	1	3	01/01/2026 02:33:08	02/01/2026 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43055	164,6555556	Trafo BT	
730	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	DT27564943	1	3	01/01/2026 02:36:10	01/01/2026 02:44:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	693	36025	95,86500002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
731	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027470921	1	3	01/01/2026 02:42:41	01/01/2026 15:53:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	294	36025	3874,266667	Ch. Fusível	Base Fusível
732	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 02:58:04	01/01/2026 03:15:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	530	56553	155,6138889	Chave Faca	Chave Unipolar
733	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	DT27560147	1	3	01/01/2026 03:10:36	01/01/2026 04:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	358	43055	391,9105555	Religador	Religadora Automática
734	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027469345	1	3	01/01/2026 03:15:07	01/01/2026 11:18:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	16,12722222	Trafo BT	
735	383	1	2026	13027	BUZ07	BUZ	0027469361	1	3	01/01/2026 03:23:51	01/01/2026 15:11:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	11,79833333	Trafo BT	
736	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027470083	1	3	01/01/2026 03:42:19	01/01/2026 07:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	8,389444445	Trafo BT	
737	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027469447	1	3	01/01/2026 04:02:31	02/01/2026 10:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	60,64944444	Trafo BT	
738	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	DT27560147	1	3	01/01/2026 04:21:57	01/01/2026 05:09:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	267	43055	209,9658333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
739	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	DT27560147	1	3	01/01/2026 04:32:06	01/01/2026 06:11:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	361	43055	595,7502778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
740	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03369732	1	3	01/01/2026 04:34:02	01/01/2026 05:09:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	56553	82,18666667	Chave Faca	Chave Unipolar
741	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027469543	1	3	01/01/2026 04:47:44	01/01/2026 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	8,121111111	Trafo BT	
742	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027469551	1	3	01/01/2026 04:54:56	01/01/2026 16:40:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	23,50888889	Trafo BT	
743	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027469621	1	3	01/01/2026 05:31:12	01/01/2026 12:43:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	7,200277778	Trafo BT	
744	383	1	2026	13028	CAF04	CAF	0027469817	1	3	01/01/2026 05:36:00	02/01/2026 16:10:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	54265	3042,575556	Trafo BT	
745	383	1	2026	13071	POC04	POC	BA03369800	1	3	01/01/2026 05:43:03	01/01/2026 05:58:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1845	68852	489,9500002	Chave Faca	Chave Unipolar
746	383	1	2026	13071	POC04	POC	BA03369800	1	3	01/01/2026 05:43:03	01/01/2026 06:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2575	68852	764,6319447	Religador	Religadora Automática
747	383	1	2026	13071	POC04	POC	BA03369800	1	3	01/01/2026 05:43:03	01/01/2026 06:01:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1002	68852	304,2183334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
748	383	1	2026	13071	POC04	POC	BA03369800	1	3	01/01/2026 05:43:03	01/01/2026 06:01:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	950	68852	293,9722223	Religador	Religadora Automática
749	383	1	2026	13071	POC04	POC	BA03369800	1	3	01/01/2026 05:43:03	01/01/2026 07:07:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	68852	63,0875	Chave Faca	Chave Unipolar
750	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03369800	1	3	01/01/2026 05:43:03	01/01/2026 06:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	425	68852	126,2013889	Religador	Religadora Automática
751	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027469659	1	3	01/01/2026 05:45:29	01/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	319	33079	1565,846944	Ch. Fusível	Base Fusível
752	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027469783	1	3	01/01/2026 06:14:40	01/01/2026 10:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	27536	320,0555556	Trafo BT	
753	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027469791	1	3	01/01/2026 06:14:54	01/01/2026 14:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	56553	540,6916667	Trafo BT	
754	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027469799	1	3	01/01/2026 06:17:49	02/01/2026 04:27:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	22,15472222	Trafo BT	
755	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027469915	1	3	01/01/2026 06:45:04	01/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	3,748888889	Trafo BT	
756	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027469925	1	3	01/01/2026 06:47:46	01/01/2026 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	187	56553	677,0438889	TRAMO_MT	Jumper
757	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027469949	1	3	01/01/2026 06:55:32	01/01/2026 19:03:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39903	36,42083333	Trafo BT	
758	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027470789	1	3	01/01/2026 07:01:23	01/01/2026 12:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	22778	238,9061111	FUSIBLE_LS	Base Fusível
759	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027469963	1	3	01/01/2026 07:01:56	01/01/2026 10:15:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	68	27536	219,2811111	Trafo BT	
760	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027469965	1	3	01/01/2026 07:02:00	01/01/2026 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	29284	154,1	Trafo BT	
761	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027469995	1	3	01/01/2026 07:10:00	02/01/2026 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	15135	85,65	Trafo BT	
762	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027470001	1	3	01/01/2026 07:12:00	01/01/2026 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	5,783333333	Trafo BT	
763	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027470055	1	3	01/01/2026 07:29:58	01/01/2026 10:53:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	3,391666667	Trafo BT	
764	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027470061	1	3	01/01/2026 07:33:15	01/01/2026 11:31:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	11,88833333	Trafo BT	
765	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027470071	1	3	01/01/2026 07:34:45	01/01/2026 19:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	56553	544,3166667	Trafo BT	
766	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027470117	1	3	01/01/2026 07:44:00	01/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	68852	99,56666667	Trafo BT	
767	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027470135	1	3	01/01/2026 07:48:19	02/01/2026 10:24:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43055	133,0430556	Trafo BT	
768	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027470137	1	3	01/01/2026 07:48:24	01/01/2026 16:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	33079	43,46388889	Trafo BT	
769	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027470161	1	3	01/01/2026 07:52:52	03/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	33079	968,1877778	Trafo BT	
770	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027470169	1	3	01/01/2026 07:56:33	01/01/2026 16:36:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	8,665	Trafo BT	
771	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027470177	1	3	01/01/2026 07:57:42	01/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	64	22778	674,4533333	Trafo BT	
772	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027470225	1	3	01/01/2026 08:07:26	01/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	56553	129,5311111	Ch. Fusível	Base Fusível
773	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027470259	1	3	01/01/2026 08:10:21	03/01/2026 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	33079	2265,010833	Trafo BT	
774	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027471607	1	3	01/01/2026 08:12:04	01/01/2026 15:05:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43055	13,78	Trafo BT	
775	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027470319	1	3	01/01/2026 08:16:07	02/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	68852	323,3786111	Trafo BT	
776	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027470451	1	3	01/01/2026 08:29:58	01/01/2026 11:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	2,983888889	Trafo BT	
777	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027470471	1	3	01/01/2026 08:32:59	01/01/2026 10:35:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	2,048055555	Trafo BT	
778	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027470505	1	3	01/01/2026 08:36:56	01/01/2026 09:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56553	1,671111111	Trafo BT	
779	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027470523	1	3	01/01/2026 08:40:17	01/01/2026 10:02:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	1,375277778	Trafo BT	
780	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	0027470533	1	3	01/01/2026 08:42:14	01/01/2026 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22315	0,996111111	Trafo BT	
781	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027470539	1	3	01/01/2026 08:43:05	03/01/2026 12:26:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	103,455	Trafo BT	
782	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027470573	1	3	01/01/2026 08:47:25	01/01/2026 16:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	7,373333333	Trafo BT	
783	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027470595	1	3	01/01/2026 08:48:00	01/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	54265	114,0333333	Trafo BT	
784	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027470603	1	3	01/01/2026 08:48:25	01/01/2026 10:56:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	39903	2,136388889	Ch. Fusível	Base Fusível
785	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027470593	1	3	01/01/2026 08:48:28	01/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	68852	256,9077778	Ch. Fusível	Base Fusível
786	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027470609	1	3	01/01/2026 08:50:39	02/01/2026 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	36025	285,2466667	Trafo BT	
787	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027470643	1	3	01/01/2026 08:52:36	01/01/2026 13:12:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	4,335833333	Trafo BT	
788	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027470667	1	3	01/01/2026 08:55:22	02/01/2026 14:48:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39903	89,6675	Trafo BT	
789	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027470731	1	3	01/01/2026 09:02:55	01/01/2026 15:10:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22778	6,124722222	Trafo BT	
790	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027470733	1	3	01/01/2026 09:03:25	02/01/2026 14:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	36025	1702,203333	Trafo BT	
791	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027470739	1	3	01/01/2026 09:03:45	01/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2606	2,9375	Trafo BT	
792	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027470745	1	3	01/01/2026 09:04:20	01/01/2026 23:41:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	14,62333333	Trafo BT	
793	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027492647	1	3	01/01/2026 09:05:22	03/01/2026 10:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	22778	2653,77	Ch. Fusível	Base Fusível
794	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027470771	1	3	01/01/2026 09:07:10	01/01/2026 22:48:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	27,37611111	Trafo BT	
795	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027484403	1	3	01/01/2026 09:08:51	02/01/2026 09:53:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	22778	272,2102778	Trafo BT	
796	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027470865	1	3	01/01/2026 09:17:14	01/01/2026 14:35:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,304166667	Trafo BT	
797	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027470879	1	3	01/01/2026 09:19:00	02/01/2026 15:19:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	15	36025	450,0541667	Trafo BT	
798	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027470883	1	3	01/01/2026 09:19:22	01/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	1,677222222	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
799	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027470927	1	3	01/01/2026 09:22:44	01/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	5,121111111	Trafo BT	
800	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027470923	1	3	01/01/2026 09:26:59	01/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	291	22778	2633,630833	Ch. Fusivel	Base Fusivel
801	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027470933	1	3	01/01/2026 09:27:00	01/01/2026 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	56553	160,8666667	Trafo BT	
802	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027470935	1	3	01/01/2026 09:27:16	01/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	63665	33,69777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
803	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027470935	1	3	01/01/2026 09:27:16	01/01/2026 19:00:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	63665	66,91611111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
804	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027484597	1	3	01/01/2026 09:50:48	02/01/2026 13:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	36025	164,12	Trafo BT	
805	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027471219	1	3	01/01/2026 09:56:58	01/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	2606	4,434444444	Trafo BT	
806	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027471261	1	3	01/01/2026 10:00:00	01/01/2026 10:46:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	241	43055	185,2352778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
807	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027471261	1	3	01/01/2026 10:00:00	01/01/2026 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	907	43055	2101,216667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
808	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027471259	1	3	01/01/2026 10:00:15	01/01/2026 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	33079	149,3375	Trafo BT	
809	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027481105	1	3	01/01/2026 10:07:47	02/01/2026 10:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	36025	98,79	Trafo BT	
810	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027469659	1	3	01/01/2026 10:10:00	01/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	33079	29		
811	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027471359	1	3	01/01/2026 10:10:23	01/01/2026 16:10:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	6,006388889	Trafo BT	
812	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027468761	1	3	01/01/2026 10:22:00	01/01/2026 11:20:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	48	12837	47,16		
813	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027471495	1	3	01/01/2026 10:28:31	01/01/2026 16:08:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	27536	62,40666667	Trafo BT	
814	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027471499	1	3	01/01/2026 10:29:13	01/01/2026 13:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	5,63	Trafo BT	
815	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027471503	1	3	01/01/2026 10:29:38	02/01/2026 11:03:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	24,57083333	Trafo BT	
816	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027471545	1	3	01/01/2026 10:32:54	03/01/2026 16:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	53,71833333	Trafo BT	
817	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027471569	1	3	01/01/2026 10:35:10	01/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	43055	24,13888889	Trafo BT	
818	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027471573	1	3	01/01/2026 10:35:25	02/01/2026 09:47:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	23,19527778	Trafo BT	
819	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027471619	1	3	01/01/2026 10:40:52	01/01/2026 12:16:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	36025	30,3525	Trafo BT	
820	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027471625	1	3	01/01/2026 10:41:28	01/01/2026 23:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	54265	247,8444444	Trafo BT	
821	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027471649	1	3	01/01/2026 10:44:12	02/01/2026 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	43055	161,16	Trafo BT	
822	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027471667	1	3	01/01/2026 10:45:54	01/01/2026 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	39903	41,23	Ch. Fusivel	Base Fusivel
823	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027471695	1	3	01/01/2026 10:47:24	01/01/2026 12:13:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	1,434444444	Trafo BT	
824	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027470789	1	3	01/01/2026 11:00:00	01/01/2026 12:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	22778	126,5333333		
825	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027471799	1	3	01/01/2026 11:01:29	03/01/2026 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	2606	504,4194444	Trafo BT	
826	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027471827	1	3	01/01/2026 11:05:56	01/01/2026 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	1,101111111	Trafo BT	
827	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027471869	1	3	01/01/2026 11:10:40	01/01/2026 13:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	22778	237,5111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
828	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027471893	1	3	01/01/2026 11:14:12	02/01/2026 08:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	43055	215,3	Trafo BT	
829	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027484677	1	3	01/01/2026 11:14:51	02/01/2026 15:45:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	28,51027778	Trafo BT	
830	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027471903	1	3	01/01/2026 11:15:35	01/01/2026 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	2,323611111	Trafo BT	
831	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027471921	1	3	01/01/2026 11:17:41	01/01/2026 16:45:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	5,465277778	Trafo BT	
832	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027471963	1	3	01/01/2026 11:22:36	01/01/2026 14:40:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	3,296111111	Trafo BT	
833	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027471977	1	3	01/01/2026 11:23:48	01/01/2026 21:48:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	39903	83,24444444	Trafo BT	
834	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027471985	1	3	01/01/2026 11:25:58	02/01/2026 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	36025	55,96777778	Trafo BT	
835	383	1	2026	13016	ANG03	ANG	BA03369864	1	3	01/01/2026 11:28:24	01/01/2026 11:44:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7345	43055	1989,270833	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
836	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	DT27553555	1	3	01/01/2026 11:30:00	01/01/2026 12:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	100	33079	65	Trafo BT	
837	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027472045	1	3	01/01/2026 11:39:00	01/01/2026 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	6,3	Trafo BT	
838	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027472067	1	3	01/01/2026 11:42:35	02/01/2026 12:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	24,40694444	Trafo BT	
839	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027472089	1	3	01/01/2026 11:43:38	02/01/2026 10:00:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	22,28222222	Trafo BT	
840	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027472103	1	3	01/01/2026 11:44:41	01/01/2026 14:23:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	2,646666667	Trafo BT	
841	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027471261	1	3	01/01/2026 11:51:00	01/01/2026 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	43055	20,53333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
842	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027472197	1	3	01/01/2026 12:00:23	02/01/2026 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	36025	363,7002778	Trafo BT	
843	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027472255	1	3	01/01/2026 12:06:28	02/01/2026 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	21,87555556	Trafo BT	
844	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	DT27472261	1	3	01/01/2026 12:07:00	01/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	86	17048	247,9666667	Trafo BT	
845	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027472271	1	3	01/01/2026 12:08:50	02/01/2026 01:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15135	13,82055556	Trafo BT	
846	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027472299	1	3	01/01/2026 12:13:43	01/01/2026 22:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	21,305	Trafo BT	
847	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027469189	1	3	01/01/2026 12:20:00	01/01/2026 14:04:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	56553	92,45555556		
848	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027472391	1	3	01/01/2026 12:26:37	02/01/2026 17:59:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	36025	620,4275	Trafo BT	
849	383	1	2026	13028	CAF04	CAF	BA03370100	1	3	01/01/2026 12:30:24	01/01/2026 17:37:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	54265	507,3475	TRAMO_MT	Jumper
850	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027472433	1	3	01/01/2026 12:34:31	04/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	61,59138889	Trafo BT	
851	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027472435	1	3	01/01/2026 12:34:38	02/01/2026 08:10:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	19,6025	Trafo BT	
852	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027484617	1	3	01/01/2026 12:36:21	03/01/2026 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	36025	138,7325	Trafo BT	
853	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	DT27556425	1	3	01/01/2026 12:56:21	01/01/2026 13:03:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	15135	16,31666665	Religador	Religadora Automática
854	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027472533	1	3	01/01/2026 12:56:40	01/01/2026 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	2,638888889	Trafo BT	
855	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027472545	1	3	01/01/2026 12:58:12	02/01/2026 11:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	63665	204,57	Ch. Fusivel	Base Fusivel
856	383	1	2026	16394	PRL02	PRL	0027472549	1	3	01/01/2026 12:58:37	01/01/2026 17:44:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63665	9,529444445	Trafo BT	
857	383	1	2026	16394	PRL02	PRL	0027472625	1	3	01/01/2026 13:09:32	01/01/2026 15:54:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	2,741666667	Trafo BT	
858	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027472631	1	3	01/01/2026 13:10:43	01/01/2026 14:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	41797	32,70638889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
859	383	1	2026	13027	BUZ02	BUZ	BA03369938	1	3	01/01/2026 13:13:00	01/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	33079	3,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
860	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027472711	1	3	01/01/2026 13:19:59	01/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	56553	36,17527778	Trafo BT	
861	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027472739	1	3	01/01/2026 13:24:28	02/01/2026 16:26:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54265	81,08916667	Trafo BT	
862	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027472743	1	3	01/01/2026 13:24:32	01/01/2026 17:00:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39903	14,40444444	Trafo BT	
863	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027472745	1	3	01/01/2026 13:24:38	02/01/2026 01:51:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	12,44916667	Trafo BT	
864	383	1	2026	13049	ITA03	ITA	0027472863	1	3	01/01/2026 13:41:13	01/01/2026 18:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	40472	396,7227778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
865	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027472879	1	3	01/01/2026 13:43:17	01/01/2026 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	119	22901	479,4047222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
866	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027472895	1	3	01/01/2026 13:45:40	01/01/2026 15:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	58162	416,1388889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
867	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027472969	1	3	01/01/2026 13:54:38	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12837	21,58944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
868	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03369974	1	3	01/01/2026 13:55:48	01/01/2026 18:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	22901	44,975	Religador	Religadora Automática
869	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03369974	1	3	01/01/2026 13:55:48	01/01/2026 18:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	22901	514,7138889	Religador	Religadora Automática
870	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03369974	1	3	01/01/2026 13:55:48	01/01/2026 18:55:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	22901	554,6916667	Religador	Religadora Automática
871	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027472979	1	3	01/01/2026 13:57:28	01/01/2026 16:10:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	2,211388889	Trafo BT	
872	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027472987	1	3	01/01/2026 13:58:29	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	29717	1783,668333	Trafo BT	
873	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	BA03369982	1	3	01/01/2026 13:59:25	01/01/2026 16:41:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	161	22901	434,2527778	DIS_MAN_EST	DisJuntor Média
874	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	BA03369982	1	3	01/01/2026 13:59:25	01/01/2026 17:22:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	22901	368,0566667	DIS_MAN_EST	DisJuntor Média
875	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	BA03369982	1	3	01/01/2026 13:59:25	01/01/2026 19:08:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	405	22901	2085,1875	TRAMO_MT	Jumper
876	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027473011	1	3	01/01/2026 14:02:55	01/01/2026 17:03:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,0025	Trafo BT	
877	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027473029	1	3	01/01/2026 14:08:14	01/01/2026 17:21:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,214166667	Trafo BT	
878	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027473041	1	3	01/01/2026 14:10:16	01/01/2026 16:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	249	23626	518,335	Ch. Fusivel	Base Fusivel
879	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027473041	1	3	01/01/2026 14:10:16	02/01/2026 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23626	154,9333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
880	383	1	2026	13047	ITP05	ITP	0027473043	1	3	01/01/2026 14:10:31	01/01/2026 16:00:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	23626	97,43166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
881	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027473059	1	3	01/01/2026 14:11:35	01/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	23626	245,7347222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
882	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027473063	1	3	01/01/2026 14:12:16	01/01/2026 21:26:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27536	14,46388889	Trafo BT	
883	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027473073	1	3	01/01/2026 14:13:12	01/01/2026 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	61	23626	383,08	Ch. Fusivel	Base Fusivel
884	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027473091	1	3	01/01/2026 14:15:23	01/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	23626	282,5919445	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
885	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027473117	1	3	01/01/2026 14:21:23	02/01/2026 12:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	21,91027778	Trafo BT	
886	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027473121	1	3	01/01/2026 14:22:04	01/01/2026 17:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	23626	170,3466667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
887	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027473125	1	3	01/01/2026 14:22:44	01/01/2026 21:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	28128	37,43888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
888	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027484261	1	3	01/01/2026 14:23:11	02/01/2026 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	51,06055556	Trafo BT	
889	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027473131	1	3	01/01/2026 14:23:21	01/01/2026 17:56:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	3,552777778	Trafo BT	
890	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03369994	1	3	01/01/2026 14:25:21	01/01/2026 18:43:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	55325	193,925	Religador	Religadora Automática
891	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03369994	1	3	01/01/2026 14:25:21	01/01/2026 20:17:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	55325	76,36777778	Religador	Religadora Automática
892	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03369994	1	3	01/01/2026 14:25:21	01/01/2026 20:17:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	55325	246,7266667	Religador	Religadora Automática
893	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027473165	1	3	01/01/2026 14:27:39	01/01/2026 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	22901	9,529166666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
894	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027473169	1	3	01/01/2026 14:28:00	01/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	23626	5,6	Trafo BT	
895	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027473171	1	3	01/01/2026 14:28:20	01/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	22901	170,9444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
896	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027473171	1	3	01/01/2026 14:28:20	01/01/2026 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22901	53,61111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
897	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	BA03370006	1	3	01/01/2026 14:30:03	01/01/2026 16:10:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	748	17048	1251,03	Religador	Religadora Automática
898	383	1	2026	13049	ITA03	ITA	0027472863	1	3	01/01/2026 14:30:48	01/01/2026 18:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	40472	677,8133333		
899	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027473185	1	3	01/01/2026 14:31:09	01/01/2026 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	15135	14,12833333	Trafo BT	
900	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027473189	1	3	01/01/2026 14:31:28	02/01/2026 18:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	55325	339,9066667	Trafo BT	
901	383	1	2026	13090	TER06	TER	0027473207	1	3	01/01/2026 14:34:33	01/01/2026 15:55:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	1,345277778	Trafo BT	
902	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027473215	1	3	01/01/2026 14:34:59	02/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68852	42,50055556	Trafo BT	
903	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027473249	1	3	01/01/2026 14:39:08	01/01/2026 17:40:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,018055555	Trafo BT	
904	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	BA03370014	1	3	01/01/2026 14:40:00	01/01/2026 17:15:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	565	17619	1468,372222	Religador	Religadora Automática
905	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	BA03370014	1	3	01/01/2026 14:40:00	01/01/2026 17:45:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	17619	371,6666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
906	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	BA03370014	1	3	01/01/2026 14:40:00	01/01/2026 19:00:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	17619	291,0033333	Chave Faca	Chave Unipolar
907	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027473257	1	3	01/01/2026 14:40:45	01/01/2026 16:37:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,952777778	Trafo BT	
908	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027473303	1	3	01/01/2026 14:44:32	02/01/2026 02:10:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	179	22901	2045,174444	Religador	Religadora Automática
909	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	0027473307	1	3	01/01/2026 14:47:51	01/01/2026 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	1,635833333	Trafo BT	
910	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027473311	1	3	01/01/2026 14:47:59	01/01/2026 15:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	41797	132,4713889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
911	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03370020	1	3	01/01/2026 14:48:02	01/01/2026 14:52:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1616	22901	121,2000001	DIS_MAN_EST	DisJuntor Média
912	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03370020	1	3	01/01/2026 14:48:02	01/01/2026 16:02:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1728	22901	2136	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
913	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027473329	1	3	01/01/2026 14:49:35	04/01/2026 01:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	116,4138889	Trafo BT	
914	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370028	1	3	01/01/2026 14:52:59	01/01/2026 16:08:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	10037	32,76	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
915	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370028	1	3	01/01/2026 14:52:59	01/01/2026 16:20:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	201	10037	292,3433333	Religador	Religadora Automática
916	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370028	1	3	01/01/2026 14:52:59	01/01/2026 16:38:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1483	10037	2618,730833	Chave Faca	Chave Unipolar
917	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027473357	1	3	01/01/2026 14:53:07	02/01/2026 08:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	17,11472222	Trafo BT	
918	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027473369	1	3	01/01/2026 14:55:45	01/01/2026 17:35:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	17048	69,23944444	Ch. Fusível	Base Fusível
919	383	1	2026	13022	BAX06	BAX	0027473377	1	3	01/01/2026 14:56:00	02/01/2026 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	25,16666667	Trafo BT	
920	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027473373	1	3	01/01/2026 14:56:04	01/01/2026 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	23626	209,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
921	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027470573	1	3	01/01/2026 14:57:00	01/01/2026 16:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	125	54265	151,7013889		
922	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	BA03370088	1	3	01/01/2026 15:00:08	01/01/2026 21:40:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	2606	867,8944444	Ch. Fusível	Base Fusível
923	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027473437	1	3	01/01/2026 15:04:33	01/01/2026 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	39903	1320,290833	Ch. Fusível	Base Fusível
924	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027473445	1	3	01/01/2026 15:06:31	01/01/2026 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	22901	235,5383333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
925	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027473531	1	3	01/01/2026 15:06:40	01/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	97	22901	280,2222222	Ch. Fusível	Base Fusível
926	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027473467	1	3	01/01/2026 15:08:48	03/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	100,7066667		
927	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027473467	1	3	01/01/2026 15:08:48	03/01/2026 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	33079	784,05	Trafo BT	
928	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027491043	1	3	01/01/2026 15:11:48	03/01/2026 13:25:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	92,44055556	Trafo BT	
929	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027474015	1	3	01/01/2026 15:12:03	01/01/2026 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	96	22901	652,72	Ch. Fusível	Base Fusível
930	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027473591	1	3	01/01/2026 15:20:16	01/01/2026 18:46:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	11328	357,6733333	Ch. Fusível	Base Fusível
931	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	BA03370078	1	3	01/01/2026 15:20:36	01/01/2026 16:03:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	340	56084	241,1166667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
932	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	BA03370078	1	3	01/01/2026 15:20:36	01/01/2026 16:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	893	56084	870,9230556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
933	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027473595	1	3	01/01/2026 15:20:37	01/01/2026 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	23007	9,825555556	Ch. Fusível	Base Fusível
934	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027473597	1	3	01/01/2026 15:21:01	01/01/2026 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	33110	178,6444444	Ch. Fusível	Base Fusível
935	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027473609	1	3	01/01/2026 15:22:35	01/01/2026 17:40:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	2,3	Trafo BT	
936	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027483151	1	3	01/01/2026 15:23:54	02/01/2026 10:51:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	38,93611111	Trafo BT	
937	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027473635	1	3	01/01/2026 15:23:58	01/01/2026 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	22901	94,92166667	Ch. Fusível	Base Fusível
938	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027473657	1	3	01/01/2026 15:25:57	02/01/2026 09:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29717	17,65083333	Trafo BT	
939	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027473671	1	3	01/01/2026 15:28:21	01/01/2026 17:09:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	1,678055556	Trafo BT	
940	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	01/01/2026 15:28:52	01/01/2026 15:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	33110	0,474444444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
941	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	01/01/2026 15:28:52	01/01/2026 15:33:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	33110	0,695000001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
942	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	01/01/2026 15:28:52	01/01/2026 15:33:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	632	33110	48,80444449	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
943	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027473681	1	3	01/01/2026 15:29:47	01/01/2026 16:31:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	2,043333333	Trafo BT	
944	383	1	2026	13088	TAM01	TAM	0027473729	1	3	01/01/2026 15:34:58	01/01/2026 19:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	3,659722222	Trafo BT	
945	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	01/01/2026 15:41:10	01/01/2026 17:33:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	1,874166667	Chave Faca	Chave Unipolar
946	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	01/01/2026 15:41:10	02/01/2026 14:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	33110	138,7166667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
947	383	1	2026	13064	PAL05	PAL	BA03370118	1	3	01/01/2026 15:42:40	01/01/2026 17:07:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	40480	41,15583333	Religador	Religadora Automática
948	383	1	2026	16394	RSD06	RSD	0027473829	1	3	01/01/2026 15:42:41	01/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	1,038611111	Trafo BT	
949	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027473831	1	3	01/01/2026 15:43:04	01/01/2026 21:36:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	5,889722222	Trafo BT	
950	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370122	1	3	01/01/2026 15:43:18	01/01/2026 17:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	38198	62,68888889	Religador	Religadora Automática
951	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370122	1	3	01/01/2026 15:43:18	01/01/2026 17:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	38198	118,2133333	Religador	Religadora Automática
952	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370122	1	3	01/01/2026 15:43:18	01/01/2026 17:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	38198	134,3333333	Religador	Religadora Automática
953	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370122	1	3	01/01/2026 15:43:18	01/01/2026 17:56:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	38198	13,35666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
954	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370122	1	3	01/01/2026 15:43:18	02/01/2026 03:32:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	38198	460,7958333	Chave Faca	Chave Unipolar
955	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027473841	1	3	01/01/2026 15:43:53	02/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	22901	172,6861111	Ch. Fusível	Base Fusível
956	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027473861	1	3	01/01/2026 15:47:53	01/01/2026 16:31:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	1,44	Trafo BT	
957	383	1	2026	13064	PAL04	PAL	0027473899	1	3	01/01/2026 15:53:13	02/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	40480	113,6783333	Trafo BT	
958	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027473919	1	3	01/01/2026 15:54:56	02/01/2026 01:31:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57405	19,21722222	Trafo BT	
959	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027473951	1	3	01/01/2026 15:57:38	01/01/2026 21:56:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	90301	329,0680556	Trafo BT	
960	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027473973	1	3	01/01/2026 15:58:34	01/01/2026 22:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	6,228611111	Trafo BT	
961	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03370140	1	3	01/01/2026 15:58:35	01/01/2026 17:19:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	47624	122,6225	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
962	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03370140	1	3	01/01/2026 15:58:35	01/01/2026 17:22:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	838	47624	1165,285555	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
963	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03370140	1	3	01/01/2026 15:58:35	01/01/2026 17:22:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	175	47624	245,4375	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
964	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03370140	1	3	01/01/2026 15:58:35	01/01/2026 17:49:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	391	47624	720,4175	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
965	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027472045	1	3	01/01/2026 15:59:00	01/01/2026 17:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	56553	119,9666667		
966	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027473977	1	3	01/01/2026 15:59:24	02/01/2026 17:38:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	25,65888889	Trafo BT	
967	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027473373	1	3	01/01/2026 15:59:53	01/01/2026 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23626	1,051944444		
968	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027474001	1	3	01/01/2026 16:01:44	02/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	39,27555556	Trafo BT	
969	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027474009	1	3	01/01/2026 16:02:01	01/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	35545	342,7186111	Ch. Fusível	Base Fusível
970	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027474413	1	3	01/01/2026 16:04:20	02/01/2026 12:49:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	20,75055556	Trafo BT	
971	383	1	2026	17186	MOB02	MOB	0027474039	1	3	01/01/2026 16:04:47	01/01/2026 19:46:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40992	11,09666667	Trafo BT	
972	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027474045	1	3	01/01/2026 16:05:17	02/01/2026 01:58:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	9,883888889	Trafo BT	
973	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027491351	1	3	01/01/2026 16:06:01	02/01/2026 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	17048	77,79888889	Trafo BT	
974	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027474065	1	3	01/01/2026 16:07:16	01/01/2026 21:34:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26374	5,458611111		
975	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027474065	1	3	01/01/2026 16:07:16	02/01/2026 00:31:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	26374	740,0555556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
976	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027474067	1	3	01/01/2026 16:07:22	03/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	33110	31,87722222	Trafo BT	
977	383	1	2026	13088	TAM08	TAM	0027474071	1	3	01/01/2026 16:08:09	02/01/2026 04:59:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	12,85111111	Trafo BT	
978	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027474075	1	3	01/01/2026 16:08:39	02/01/2026 05:10:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	13,03694444	Trafo BT	
979	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03370158	1	3	01/01/2026 16:11:34	01/01/2026 16:15:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	591	17048	35,95250004	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
980	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03370158	1	3	01/01/2026 16:11:34	01/01/2026 16:15:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	17048	11,13333334	Religador	Religadora Automática
981	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03370158	1	3	01/01/2026 16:11:34	01/01/2026 16:18:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1651	17048	179,3169446	Religador	Religadora Automática
982	383	1	2026	13056	MAC01	MAC	0027474107	1	3	01/01/2026 16:12:32	01/01/2026 17:51:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	1,655	Trafo BT	
983	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370146	1	3	01/01/2026 16:14:04	01/01/2026 17:12:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	338	41797	326,6394445	FUSIBLE_LS	Base Fusível
984	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027474469	1	3	01/01/2026 16:14:48	01/01/2026 23:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	39903	826,4	Ch. Fusível	Base Fusível
985	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027474469	1	3	01/01/2026 16:14:48	02/01/2026 14:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	39903	807,72	Ch. Fusível	Base Fusível
986	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027474125	1	3	01/01/2026 16:15:13	01/01/2026 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	5,159444444	Trafo BT	
987	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027491539	1	3	01/01/2026 16:15:58	02/01/2026 12:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56553	123,3033333	Trafo BT	
988	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027474135	1	3	01/01/2026 16:17:51	02/01/2026 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11328	42,205	Trafo BT	
989	383	1	2026	13025	BGN05	BGN	0027474155	1	3	01/01/2026 16:19:45	02/01/2026 12:27:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	20	29717	402,45	Trafo BT	
990	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027474161	1	3	01/01/2026 16:20:41	01/01/2026 22:27:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	6,114444444	Trafo BT	
991	383	1	2026	13049	ITA01	ITA	0027474191	1	3	01/01/2026 16:23:44	02/01/2026 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	40472	302,8166667	Ch. Fusível	Base Fusível
992	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027474199	1	3	01/01/2026 16:25:45	01/01/2026 19:36:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	11328	436,0405555	Ch. Fusível	Base Fusível
993	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027474211	1	3	01/01/2026 16:26:48	02/01/2026 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	24,52	Trafo BT	
994	383	1	2026	13049	ITA05	ITA	0027474221	1	3	01/01/2026 16:27:19	01/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	86	40472	605,8461111	Ch. Fusível	Base Fusível
995	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027474257	1	3	01/01/2026 16:29:38	01/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	2,506111111	Trafo BT	
996	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027474259	1	3	01/01/2026 16:29:47	01/01/2026 18:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	17619	49,73888889	Ch. Fusível	Base Fusível
997	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027474259	1	3	01/01/2026 16:29:47	01/01/2026 20:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17619	7,240555555	Ch. Fusível	Base Fusível
998	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027474271	1	3	01/01/2026 16:31:37	01/01/2026 17:54:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	1,376944444	Trafo BT	
999	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	BA03370340	1	3	01/01/2026 16:31:37	01/01/2026 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	62	38198	127,4961111	Ch. Fusível	Base Fusível
1000	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03370184	1	3	01/01/2026 16:35:18	01/01/2026 17:36:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	26883	293,36	Religador	Religadora Automática
1001	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03370184	1	3	01/01/2026 16:35:18	01/01/2026 18:46:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	26883	189,5633333	Religador	Religadora Automática
1002	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03370184	1	3	01/01/2026 16:35:18	02/01/2026 10:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	26883	694,5766667	Ch. Fusível	Base Fusível
1003	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03370184	1	3	01/01/2026 16:35:18	02/01/2026 17:30:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	26883	124,6013889	Chave Faca	Chave Unipolar
1004	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027474347	1	3	01/01/2026 16:39:43	01/01/2026 16:47:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	33079	0,958611112	Trafo BT	
1005	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	01/01/2026 16:43:45	01/01/2026 16:56:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	593	38198	127,6597222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1006	383	1	2026	13027	BUZ07	BUZ	0027474391	1	3	01/01/2026 16:44:39	01/01/2026 22:21:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	5,621111111	Trafo BT	
1007	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027495455	1	3	01/01/2026 16:44:45	02/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	53,175	Trafo BT	
1008	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027474865	1	3	01/01/2026 16:44:59	01/01/2026 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	17048	61,41972222	Ch. Fusível	Base Fusível
1009	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027474981	1	3	01/01/2026 16:47:34	01/01/2026 21:50:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	329	39136	1663,369167	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1010	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027474425	1	3	01/01/2026 16:48:38	02/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	23,18944444	Trafo BT	
1011	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027474427	1	3	01/01/2026 16:49:17	02/01/2026 08:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	31,49055556	Trafo BT	
1012	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027474435	1	3	01/01/2026 16:49:43	02/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	39136	1477,306111	Ch. Fusível	Base Fusível
1013	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 16:56:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	36025	11,08250002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1014	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 16:56:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	751	36025	58,2025001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1015	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 16:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	259	36025	25,6841667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1016	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 16:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	501	36025	49,68250007	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1017	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 16:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	691	36025	68,52416676	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1018	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 17:33:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	514	36025	354,2316667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1019	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 16:58:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	36025	7,140000009	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1020	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:52:05	01/01/2026 17:34:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	264	36025	184,6533333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1021	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027474473	1	3	01/01/2026 16:53:14	02/01/2026 10:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	39903	139,3022222	Ch. Fusível	Base Fusível
1022	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027484239	1	3	01/01/2026 16:57:13	02/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	43,09277778	Trafo BT	
1023	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 16:59:02	01/01/2026 17:35:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2198	36025	1330,400556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1024	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027472879	1	3	01/01/2026 17:00:17	01/01/2026 17:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	22901	65,58444445		
1025	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027470593	1	3	01/01/2026 17:01:00	01/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	78	68852	50,7		
1026	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027474597	1	3	01/01/2026 17:01:24	01/01/2026 22:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	120	17048	633,2	Ch. Fusível	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1027	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	0027474661	1	3	01/01/2026 17:05:21	03/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	36025	165,8433333	Trafo BT	
1028	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 17:05:28	01/01/2026 17:35:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	512	36025	252,7288889	Religador	Religadora Automática
1029	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 17:06:00	01/01/2026 17:35:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	329	36025	163,1291667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1030	383	1	2026	13033	BOJI01	BOJ	0027474679	1	3	01/01/2026 17:07:01	01/01/2026 18:47:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	1,677777778	Trafo BT	
1031	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	01/01/2026 17:07:28	01/01/2026 19:02:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38198	5,7375	TRAMO_MT	Jumper
1032	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	01/01/2026 17:07:28	02/01/2026 02:40:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38198	28,6625	Religador	Religadora Automática
1033	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	01/01/2026 17:07:28	02/01/2026 17:30:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	38198	48,78166667	Religador	Religadora Automática
1034	383	1	2026	13056	MAC06	MAC	0027474689	1	3	01/01/2026 17:07:44	02/01/2026 05:03:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	23,86111111	Trafo BT	
1035	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027474695	1	3	01/01/2026 17:08:08	02/01/2026 12:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	17048	19,70472222	Ch. Fusível	Base Fusível
1036	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027474695	1	3	01/01/2026 17:08:12	02/01/2026 12:50:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	17048	39,39833333	Ch. Fusível	Base Fusível
1037	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027473595	1	3	01/01/2026 17:09:00	01/01/2026 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	23007	4,55		
1038	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027474745	1	3	01/01/2026 17:11:33	02/01/2026 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	18,3575		
1039	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027474745	1	3	01/01/2026 17:11:33	02/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	33079	315,4775	Trafo BT	
1040	383	1	2026	13080	ITCD4	ITC	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	01/01/2026 17:16:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	56084	6,949166667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1041	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	01/01/2026 17:16:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2490	28128	186,0583333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1042	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	01/01/2026 17:17:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	997	28128	97,48444443	Religador	Religadora Automática
1043	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	01/01/2026 17:17:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	802	28128	83,98722225	Religador	Religadora Automática
1044	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	01/01/2026 19:07:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	266	28128	514,6361111	Religador	Religadora Automática
1045	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	01/01/2026 23:26:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	97	28128	605,4955556	Religador	Religadora Automática
1046	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	02/01/2026 00:49:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	162	28128	1236,375	Chave Faca	Chave Unipolar
1047	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	02/01/2026 01:31:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	306	28128	2551,785	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1048	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 17:11:36	02/01/2026 16:51:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	28128	354,9666667	Chave Faca	Chave Unipolar
1049	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027475219	1	3	01/01/2026 17:11:41	01/01/2026 23:29:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	90	17048	566,925	Ch. Fusível	Base Fusível
1050	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 17:17:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	820	12837	61,72777775	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1051	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 17:18:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1795	12837	154,5694442	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1052	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 17:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	12837	33,7211111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1053	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 17:43:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3335	12837	1703,629167	Religador	Religadora Automática
1054	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 17:59:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	12837	18,57333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1055	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 18:04:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	12837	23,115	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1056	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03370230	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 17:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	955	12837	135,5569444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1057	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03370230	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 19:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12837	2,115	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1058	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03370230	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 19:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12837	2,115	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1059	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03370230	1	3	01/01/2026 17:13:19	01/01/2026 19:21:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	508	12837	1088,672222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1060	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027474787	1	3	01/01/2026 17:14:54	02/01/2026 04:02:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	10,8	Trafo BT	
1061	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027474791	1	3	01/01/2026 17:15:00	01/01/2026 18:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	10037	21,45	Trafo BT	
1062	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027470931	1	3	01/01/2026 17:15:05	03/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	36025	1077,206944	Trafo BT	
1063	383	1	2026	13033	CRZ01	CRZ	0027474799	1	3	01/01/2026 17:15:38	01/01/2026 22:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	18602	16,81833333	Trafo BT	
1064	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027474849	1	3	01/01/2026 17:18:49	02/01/2026 01:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	17619	260,2508333	Ch. Fusível	Base Fusível
1065	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03370176	1	3	01/01/2026 17:20:00	01/01/2026 17:27:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	610	24439	78,28333342	Religador	Religadora Automática
1066	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027474867	1	3	01/01/2026 17:20:01	01/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	385	57405	1026,559722	Ch. Fusível	Base Fusível
1067	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027474867	1	3	01/01/2026 17:20:01	02/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	32	57405	613,3244444	Ch. Fusível	Base Fusível
1068	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03370248	1	3	01/01/2026 17:20:58	01/01/2026 18:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	271	28128	406,5752778	Religador	Religadora Automática
1069	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03370248	1	3	01/01/2026 17:20:58	01/01/2026 19:35:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	290	28128	649,5194445	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1070	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03370248	1	3	01/01/2026 17:20:58	01/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	28128	363,1261111	Ch. Fusível	Base Fusível
1071	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027474887	1	3	01/01/2026 17:21:10	01/01/2026 23:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	102	22901	586,2166667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1072	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027475027	1	3	01/01/2026 17:21:53	01/01/2026 18:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	57405	191,6008333	Ch. Fusível	Base Fusível
1073	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027475027	1	3	01/01/2026 17:21:53	01/01/2026 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	57405	111,8202778	Ch. Fusível	Base Fusível
1074	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027474009	1	3	01/01/2026 17:22:00	01/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	35545	179,6666667		
1075	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	0027474903	1	3	01/01/2026 17:22:48	03/01/2026 16:56:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	47,56805556	Trafo BT	
1076	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	BA03369982	1	3	01/01/2026 17:28:13	01/01/2026 19:08:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	168	22901	280,3266667	TRAMO_MT	Jumper
1077	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027474985	1	3	01/01/2026 17:29:09	02/01/2026 05:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	33110	87,1325	Ch. Fusível	Base Fusível
1078	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027474997	1	3	01/01/2026 17:30:51	02/01/2026 14:05:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	20,58416667	Trafo BT	
1079	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027475023	1	3	01/01/2026 17:31:58	01/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	41797	41,31166667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1080	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027475045	1	3	01/01/2026 17:33:24	01/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	2606	251,3633333	Ch. Fusível	Base Fusível
1081	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	DT27475043	1	3	01/01/2026 17:34:00	01/01/2026 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	90301	107,9833333	Trafo BT	
1082	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027475685	1	3	01/01/2026 17:34:23	02/01/2026 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	57405	127,3105556	Trafo BT	
1083	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027475073	1	3	01/01/2026 17:35:01	02/01/2026 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	32,43277778	Trafo BT	
1084	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370202	1	3	01/01/2026 17:35:45	01/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	36025	179,5916667	TRAMO_MT	Jumper
1085	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03370276	1	3	01/01/2026 17:36:04	02/01/2026 01:41:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	17619	832,5833333	Religador	Religadora Automática
1086	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03370276	1	3	01/01/2026 17:36:04	02/01/2026 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	296	17619	2436,737778	Religador	Religadora Automática
1087	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03370276	1	3	01/01/2026 17:36:04	02/01/2026 02:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	17619	485,3866667	Chave Faca	Chave Unipolar
1088	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03370276	1	3	01/01/2026 17:36:04	02/01/2026 16:17:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	17619	22,69583333	Religador	Religadora Automática
1089	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03370276	1	3	01/01/2026 17:36:04	02/01/2026 16:28:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	85	17619	1943,831944	Ch. Fusível	Base Fusível
1090	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:38:05	01/01/2026 19:39:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4315	17619	8742,669445	Alimentador	Disjuntor Média
1091	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:38:05	01/01/2026 19:41:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	671	17619	1380,209722	Religador	Religadora Automática
1092	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:38:05	01/01/2026 21:18:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	17619	833,2791667	Religador	Religadora Automática
1093	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:38:05	01/01/2026 23:36:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	17619	179,2	Religador	Religadora Automática
1094	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:38:05	02/01/2026 00:20:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	17619	536,8	Chave Faca	Chave Unipolar
1095	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:38:05	01/01/2026 19:41:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	189	28128	388,7625	Religador	Religadora Automática
1096	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027475161	1	3	01/01/2026 17:43:50	03/01/2026 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17048	92,03888889	Trafo BT	
1097	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03370096	1	3	01/01/2026 17:44:58	01/01/2026 22:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	33110	149,6183333	Religador	Religadora Automática
1098	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03370096	1	3	01/01/2026 17:44:58	01/01/2026 22:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	33110	418,61	Religador	Religadora Automática
1099	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03370096	1	3	01/01/2026 17:44:58	01/01/2026 23:14:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	33110	863,3255556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1100	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03370096	1	3	01/01/2026 17:44:58	02/01/2026 00:05:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	483	33110	3063,83	Chave Faca	Chave Unipolar
1101	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	01/01/2026 17:44:58	02/01/2026 02:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	8,6525	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1102	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027475181	1	3	01/01/2026 17:45:44	02/01/2026 00:00:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	54265	212,2922222	Ch. Fusível	Base Fusível
1103	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027475181	1	3	01/01/2026 17:45:44	02/01/2026 00:00:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	544	54265	3399,546667	Ch. Fusível	Base Fusível
1104	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027475233	1	3	01/01/2026 17:47:00	01/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40472	4,883333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1105	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027475193	1	3	01/01/2026 17:47:39	03/01/2026 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	136	43055	5377,326667	Ch. Fusível	Base Fusível
1106	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027475193	1	3	01/01/2026 17:47:39	03/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	43055	2990,4375	Ch. Fusível	Base Fusível
1107	383	1	2026	13064	PAL06	PAL	0027475231	1	3	01/01/2026 17:47:41	01/01/2026 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	40480	213,3147222	Ch. Fusível	Base Fusível
1108	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:47:56	01/01/2026 18:04:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	388	17619	105,0833334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1109	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027475215	1	3	01/01/2026 17:49:56	01/01/2026 20:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	28128	77,16222222	Ch. Fusível	Base Fusível
1110	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027475221	1	3	01/01/2026 17:50:08	01/01/2026 20:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	151	28128	387,2311111	Ch. Fusível	Base Fusível
1111	383	1	2026	13055	TAP01	TAP	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:51:35	01/01/2026 17:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	333	17619	29,6	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1112	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:51:35	01/01/2026 17:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	731	17619	64,97777778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1113	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:51:35	01/01/2026 17:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1148	17619	102,0444444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1114	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:51:35	01/01/2026 20:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	17619	103,7952778	Religador	Religadora Automática
1115	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:51:35	01/01/2026 20:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	724	17619	2031,021111	Religador	Religadora Automática
1116	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 17:51:35	02/01/2026 01:34:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	17619	640,1605556	Chave Faca	Chave Unipolar
1117	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027475267	1	3	01/01/2026 17:53:17	02/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	22901	209,4552778	Ch. Fusível	Base Fusível
1118	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027475275	1	3	01/01/2026 17:53:41	01/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	23007	56,10583333	Ch. Fusível	Base Fusível
1119	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027475283	1	3	01/01/2026 17:54:06	01/01/2026 22:16:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	39136	201,0966667	Ch. Fusível	Base Fusível
1120	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370300	1	3	01/01/2026 17:56:53	01/01/2026 18:03:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	274	12837	30,52055551	Religador	Religadora Automática
1121	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027475331	1	3	01/01/2026 17:58:10	01/01/2026 21:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	28128	125,9027778	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1122	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027475363	1	3	01/01/2026 17:58:24	01/01/2026 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	30441	163,7033333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1123	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027475363	1	3	01/01/2026 17:58:24	01/01/2026 20:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	30441	2,61	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1124	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027475359	1	3	01/01/2026 18:00:06	01/01/2026 21:16:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	29352	130,8888889	Ch. Fusível	Base Fusível
1125	383	1	2026	13080	ITCD3	ITC	0027476255	1	3	01/01/2026 18:01:08	01/01/2026 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	114	56084	453,8466667	Ch. Fusível	Base Fusível
1126	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027475393	1	3	01/01/2026 18:03:27	02/01/2026 08:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35545	44,2275	Trafo BT	
1127	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 18:04:06	01/01/2026 18:07:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1492	12837	82,47444444	Religador	Religadora Automática
1128	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03370232	1	3	01/01/2026 18:04:06	01/01/2026 18:08:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	12837	23,43666661	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1129	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027475409	1	3	01/01/2026 18:04:27	02/01/2026 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	17048	381,42	Ch. Fusível	Base Fusível
1130	383	1	2026	13080	SAP03	SAP	0027475423	1	3	01/01/2026 18:05:49	01/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	71	56084	99,61694445	Trafo BT	
1131	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027475427	1	3	01/01/2026 18:05:55	01/01/2026 20:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	11328	62,95138889	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1132	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027475431	1	3	01/01/2026 18:06:34	01/01/2026 20:21:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	24439	8,972222223	Trafo BT	
1133	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027475437	1	3	01/01/2026 18:07:12	02/01/2026 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	33110	388,5333333	Ch. Fusível	Base Fusível
1134	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027475465	1	3	01/01/2026 18:09:11	01/01/2026 22:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23048	8,627222222	Ch. Fusível	Base Fusível
1135	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027475473	1	3	01/01/2026 18:09:43	01/01/2026 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	17619	149,6227778	Ch. Fusível	Base Fusível
1136	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027475473	1	3	01/01/2026 18:09:45	01/01/2026 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	17619	149,6083333		
1137	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027475497	1	3	01/01/2026 18:11:07	02/01/2026 02:10:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	42	55325	335,3116667	Trafo BT	
1138	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027475499	1	3	01/01/2026 18:11:18	01/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	4,811666667	Trafo BT	
1139	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027475509	1	3	01/01/2026 18:11:58

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1141	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	0027475529	1	3	01/01/2026 18:13:15	02/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	12837	50,3375	Trafo BT	
1142	383	1	2026	13076	RDO04	RDO	0027475537	1	3	01/01/2026 18:14:14	03/01/2026 09:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	39,64611111	Trafo BT	
1143	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027475571	1	3	01/01/2026 18:16:48	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40472	17,22	Trafo BT	
1144	383	1	2026	16393	BRL01	BRL	0027475601	1	3	01/01/2026 18:19:07	02/01/2026 01:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	23048	146,6091667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1145	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027475617	1	3	01/01/2026 18:21:07	02/01/2026 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	39903	179,5913889	Trafo BT	
1146	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027475647	1	3	01/01/2026 18:23:56	01/01/2026 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	53	28128	190,8588889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1147	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03370176	1	3	01/01/2026 18:24:57	01/01/2026 18:28:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	415	56084	27,32083334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1148	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027491369	1	3	01/01/2026 18:25:03	02/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	17048	51,4975	Trafo BT	
1149	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03370312	1	3	01/01/2026 18:25:23	01/01/2026 20:31:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	964	28128	2030,023333	Religador	Religadora Automática
1150	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027475671	1	3	01/01/2026 18:26:11	01/01/2026 19:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	56084	1,113611111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1151	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 18:30:38	01/01/2026 20:29:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	17619	254,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1152	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370278	1	3	01/01/2026 18:30:38	01/01/2026 20:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	259	17619	514,6905555	Religador	Religadora Automática
1153	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027475733	1	3	01/01/2026 18:31:56	01/01/2026 19:53:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	1,353055555	Trafo BT	
1154	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027475737	1	3	01/01/2026 18:32:45	02/01/2026 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	103	39903	1248,445833	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1155	383	1	2026	16388	CAB01	CAB	0027475751	1	3	01/01/2026 18:35:22	01/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	190	16923	743,0055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1156	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027475759	1	3	01/01/2026 18:35:42	02/01/2026 06:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	44	36025	502,4555556	Trafo BT	
1157	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027475773	1	3	01/01/2026 18:38:11	02/01/2026 12:51:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39903	109,3483333	Trafo BT	
1158	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027475775	1	3	01/01/2026 18:38:12	02/01/2026 01:54:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	7,266944444	Trafo BT	
1159	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027475779	1	3	01/01/2026 18:38:48	02/01/2026 08:34:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29352	41,77666667	Trafo BT	
1160	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03370352	1	3	01/01/2026 18:38:56	01/01/2026 18:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	959	55325	287,4336111	Religador	Religadora Automática
1161	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03370352	1	3	01/01/2026 18:38:56	01/01/2026 21:45:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	55325	204,8016667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1162	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03370352	1	3	01/01/2026 18:38:56	01/01/2026 22:44:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	55325	216,7258333	Religador	Religadora Automática
1163	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03370352	1	3	01/01/2026 18:38:56	02/01/2026 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	55325	374,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1164	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	BA03370352	1	3	01/01/2026 18:38:56	01/01/2026 18:56:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	190	55325	55,10000001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1165	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	01/01/2026 18:40:09	01/01/2026 19:02:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	588	38198	222,9500001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1166	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03370176	1	3	01/01/2026 18:40:25	02/01/2026 00:25:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	49	24439	281,7227778	Religador	Religadora Automática
1167	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03370176	1	3	01/01/2026 18:40:25	02/01/2026 00:59:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	377	24439	2383,896667	Religador	Religadora Automática
1168	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027475811	1	3	01/01/2026 18:40:41	02/01/2026 03:12:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	8,533888889	Trafo BT	
1169	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027475851	1	3	01/01/2026 18:43:48	02/01/2026 06:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	11,80333333	Trafo BT	
1170	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03370352	1	3	01/01/2026 18:46:44	01/01/2026 18:57:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	171	55325	31,11250002	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1171	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027475889	1	3	01/01/2026 18:47:52	02/01/2026 08:40:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	13,87111111	Trafo BT	
1172	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027475895	1	3	01/01/2026 18:48:26	02/01/2026 07:53:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	13,07916667	Trafo BT	
1173	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027515417	1	3	01/01/2026 18:49:58	03/01/2026 17:30:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15135	46,66777778	Trafo BT	
1174	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027475923	1	3	01/01/2026 18:50:25	02/01/2026 05:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	40472	1183,229167	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1175	383	1	2026	13049	ITA03	ITA	0027475929	1	3	01/01/2026 18:51:09	01/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	265	40472	966,5875	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1176	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027475945	1	3	01/01/2026 18:52:45	01/01/2026 22:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	28128	65,4	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1177	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027475971	1	3	01/01/2026 18:54:38	02/01/2026 11:24:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	36025	49,49916667	Trafo BT	
1178	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027475981	1	3	01/01/2026 18:55:22	01/01/2026 22:47:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	3,876111111	Trafo BT	
1179	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027475995	1	3	01/01/2026 18:56:31	02/01/2026 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	39903	429,9691667	Trafo BT	
1180	383	1	2026	13080	SAP03	SAP	0027476009	1	3	01/01/2026 18:57:57	01/01/2026 19:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56084	0,6675	Trafo BT	
1181	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027476015	1	3	01/01/2026 18:58:25	01/01/2026 21:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	56084	29,07361111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1182	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	0027476025	1	3	01/01/2026 18:58:52	01/01/2026 21:00:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	24439	12,19333333	Trafo BT	
1183	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027476029	1	3	01/01/2026 18:59:12	03/01/2026 12:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	39136	1323,626667	Trafo BT	
1184	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027476081	1	3	01/01/2026 19:04:41	02/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	28128	500,7091667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1185	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027476089	1	3	01/01/2026 19:05:12	01/01/2026 21:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	55325	46,32	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1186	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027476129	1	3	01/01/2026 19:07:23	01/01/2026 22:36:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	59	24439	205,8936111	Trafo BT	
1187	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027476135	1	3	01/01/2026 19:07:57	02/01/2026 11:22:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	36025	1169,64	Trafo BT	
1188	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027476139	1	3	01/01/2026 19:08:31	02/01/2026 05:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	22901	21,54944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1189	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027476143	1	3	01/01/2026 19:08:36	01/01/2026 21:50:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	68852	81,03333334	Trafo BT	
1190	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	BA03370378	1	3	01/01/2026 19:12:00	02/01/2026 14:35:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	17048	77,56333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1191	383	1	2026	13075	RDC01	RDC	0027476183	1	3	01/01/2026 19:12:12	02/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	21467	726,7766667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1192	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027476199	1	3	01/01/2026 19:13:43	02/01/2026 14:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	19,72138889	Trafo BT	
1193	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027476207	1	3	01/01/2026 19:14:17	01/01/2026 22:46:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	23007	144,9919444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1194	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027476211	1	3	01/01/2026 19:14:33	01/01/2026 20:40:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	1,431666667	Trafo BT	
1195	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027476225	1	3	01/01/2026 19:15:31	01/01/2026 21:02:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	1,780555556	Trafo BT	
1196	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027476231	1	3	01/01/2026 19:16:05	02/01/2026 06:34:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	17048	440,9925	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1197	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027476231	1	3	01/01/2026 19:16:05	02/01/2026 13:37:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17048	110,1233333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1198	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027470401	1	3	01/01/2026 19:20:00	02/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	36025	270	Trafo BT	
1199	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027476291	1	3	01/01/2026 19:20:16	02/01/2026 11:27:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	16,12444444	Trafo BT	
1200	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027476307	1	3	01/01/2026 19:22:10	02/01/2026 02:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	28128	68,375	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1201	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027476315	1	3	01/01/2026 19:22:22	02/01/2026 06:33:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54265	44,76888889	Trafo BT	
1202	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027476319	1	3	01/01/2026 19:22:29	01/01/2026 22:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	69	17619	204,1825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1203	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03370384	1	3	01/01/2026 19:23:09	01/01/2026 22:13:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	40992	85,28333333	Religador	Religadora Automática
1204	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03370384	1	3	01/01/2026 19:23:09	01/01/2026 23:53:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	40992	257,1333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1205	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03370384	1	3	01/01/2026 19:23:09	02/01/2026 09:41:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	40992	986,5658333	Religador	Religadora Automática
1206	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027476331	1	3	01/01/2026 19:23:17	02/01/2026 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	15135	310,4291667	Trafo BT	
1207	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027476337	1	3	01/01/2026 19:24:23	02/01/2026 08:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	46	55325	583,1394444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1208	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027476349	1	3	01/01/2026 19:25:40	02/01/2026 03:38:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	8,211111111	Trafo BT	
1209	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027476373	1	3	01/01/2026 19:26:39	02/01/2026 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	17048	166,2283333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1210	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027476385	1	3	01/01/2026 19:26:59	03/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43055	203,5847222	Trafo BT	
1211	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027476395	1	3	01/01/2026 19:27:59	02/01/2026 14:33:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	19,09833333	Trafo BT	
1212	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027477001	1	3	01/01/2026 19:29:00	03/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	68852	854,7	Trafo BT	
1213	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027476427	1	3	01/01/2026 19:31:12	02/01/2026 14:46:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	38,51944444	Trafo BT	
1214	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027476439	1	3	01/01/2026 19:32:59	01/01/2026 23:32:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	3,998888889	Trafo BT	
1215	383	1	2026	13064	PAL03	PAL	0027476447	1	3	01/01/2026 19:33:45	02/01/2026 10:24:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40480	14,83833333	Trafo BT	
1216	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027476457	1	3	01/01/2026 19:34:34	01/01/2026 22:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	55	55325	186,4805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1217	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027479313	1	3	01/01/2026 19:35:20	01/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	55325	563,2	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1218	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027476477	1	3	01/01/2026 19:36:51	02/01/2026 05:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	17048	30,9075	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1219	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027476509	1	3	01/01/2026 19:39:07	02/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	2606	137,0883333	Trafo BT	
1220	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027476515	1	3	01/01/2026 19:39:40	02/01/2026 09:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	17619	161,8666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1221	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027476559	1	3	01/01/2026 19:42:24	01/01/2026 23:36:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	56084	7,807777778	Trafo BT	
1222	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027476567	1	3	01/01/2026 19:43:02	02/01/2026 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56553	47,13111111	Trafo BT	
1223	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027476573	1	3	01/01/2026 19:44:02	02/01/2026 12:46:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39903	85,20972222	Trafo BT	
1224	383	1	2026	13049	ITA06	ITA	0027476575	1	3	01/01/2026 19:44:03	02/01/2026 14:19:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40472	18,58277778	Trafo BT	
1225	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027476607	1	3	01/01/2026 19:44:06	02/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	189	36025	806,085	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1226	383	1	2026	13084	BXG03	BXG	BA03370394	1	3	01/01/2026 19:44:19	01/01/2026 19:48:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	20780	10,71944443	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1227	383	1	2026	13084	BXG03	BXG	BA03370394	1	3	01/01/2026 19:44:19	02/01/2026 01:14:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	307	20780	1688,670556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1228	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027476579	1	3	01/01/2026 19:44:23	02/01/2026 00:24:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	9,350555555	Trafo BT	
1229	383	1	2026	13028	CAF05	CAF	0027476585	1	3	01/01/2026 19:45:26	02/01/2026 00:24:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	92	54265	427,7488889	Trafo BT	
1230	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027476603	1	3	01/01/2026 19:46:17	03/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	2606	929,4866667	Trafo BT	
1231	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027476611	1	3	01/01/2026 19:46:55	02/01/2026 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	22901	184,8291667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1232	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	0027476625	1	3	01/01/2026 19:47:32	01/01/2026 23:53:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	4,095	Trafo BT	
1233	383	1	2026	13064	PAL07	PAL	0027476645	1	3	01/01/2026 19:49:11	02/01/2026 10:52:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40480	30,09833333	Trafo BT	
1234	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027476649	1	3	01/01/2026 19:49:24	02/01/2026 09:00:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	13,18722222	Trafo BT	
1235	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 19:51:21	01/01/2026 20:34:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1756	28128	1256,027778	Religador	Religadora Automática
1236	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 19:51:21	01/01/2026 20:34:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	280	28128	203,5444445	Religador	Religadora Automática
1237	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027476679	1	3	01/01/2026 19:53:00	02/01/2026 08:16:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	12,39888889	Trafo BT	
1238	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027484871	1	3	01/01/2026 19:54:04	02/01/2026 10:31:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	29,24444444	Trafo BT	
1239	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027476701	1	3	01/01/2026 19:54:45	01/01/2026 22:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	54	41797	165,825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1240	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	01/01/2026 19:56:43	02/01/2026 13:23:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	38198	104,63	Religador	Religadora Automática
1241	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03370414	1	3	01/01/2026 19:57:00	01/01/2026 21:20:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	29352	45,90666666	Religador	Religadora Automática
1242	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027476727	1	3	01/01/2026 19:58:04	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	39903	441,6766667	Trafo BT	
1243	383	1	2026	13057	TAT01	TAT	0027476747	1	3	01/01/2026 19:59:02	02/01/2026 10:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	14,21611111	Trafo BT	
1244	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027477437	1	3	01/01/2026 20:00:18	02/01/2026 00:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	26374	176,4666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1245	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027476789	1	3	01/01/2026 20:02:25	02/01/2026 09:41:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	27,30444444	Trafo BT	
1246	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027476799	1	3	01/01/2026 20:02:55	02/01/2026 08:48:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54265	38,27666667	Trafo BT	
1247	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	BA03369964	1	3	01/01/2026 20:03:04	01/01/2026 20:22:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1227	39903	400,1383335	Religador	Religadora Automática
1248	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027476809	1	3	01/01/2026 20:03:35	01/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	17619	18,72361111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1249	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027476817	1	3	01/01/2026 20:04:30	01/01/2026 23:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	46	23048	146,8166667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1250	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027476851	1	3	01/01/2026 20:06:00	02/01/2026 02:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	33079	42,23333333	Trafo BT	
1251	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027476849	1	3	01/01/2026 20:06:41	01/01/2026 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	56084	45,21611111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1252	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027476859	1	3	01/01/2026 20:07:15	02/01/2026 09:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	39903	1827,270833	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1253	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 20:07:38	01/01/2026 21:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	168	10037	180,6933334	Religador	Religadora Automática
1254	383	1	2026	13064	PAL06	PAL	0027476867	1	3	01/01/2026 20:07:43	02/01/2026 10:31:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40480	14,40444444	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1255	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027476871	1	3	01/01/2026 20:07:49	02/01/2026 04:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	17619	87,19722222	Ch. Fusível	Base Fusível
1256	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	0027476897	1	3	01/01/2026 20:09:50	02/01/2026 08:37:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	18602	24,90611111	Trafo BT	
1257	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03370414	1	3	01/01/2026 20:10:42	01/01/2026 20:36:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	197	29352	86,29694446	Religador	Religadora Automática
1258	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027476911	1	3	01/01/2026 20:10:47	01/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	24439	186,1383333	Ch. Fusível	Base Fusível
1259	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027476927	1	3	01/01/2026 20:13:22	02/01/2026 10:11:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	13,97666667	Trafo BT	
1260	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027476949	1	3	01/01/2026 20:14:35	01/01/2026 23:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	24439	135,1638889	Ch. Fusível	Base Fusível
1261	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027476953	1	3	01/01/2026 20:14:56	03/01/2026 12:36:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	40,35777778	Trafo BT	
1262	383	1	2026	13028	CAF10	CAF	0027475943	1	3	01/01/2026 20:16:27	03/01/2026 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	54265	2424,195	Trafo BT	
1263	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027476975	1	3	01/01/2026 20:17:37	02/01/2026 05:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	54265	2049,78	Ch. Fusível	Base Fusível
1264	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027476981	1	3	01/01/2026 20:17:45	02/01/2026 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	15,62083333	Trafo BT	
1265	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027476997	1	3	01/01/2026 20:18:54	02/01/2026 16:20:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	40,05277778	Trafo BT	
1266	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027477023	1	3	01/01/2026 20:21:06	02/01/2026 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	22901	179,305	Ch. Fusível	Base Fusível
1267	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027477047	1	3	01/01/2026 20:23:08	02/01/2026 09:40:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	39903	491,8122222	Ch. Fusível	Base Fusível
1268	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027477047	1	3	01/01/2026 20:23:13	02/01/2026 09:35:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	39903	237,71	Ch. Fusível	Base Fusível
1269	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027477053	1	3	01/01/2026 20:24:00	01/01/2026 22:46:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	2,377222222	Trafo BT	
1270	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027477061	1	3	01/01/2026 20:24:13	02/01/2026 01:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	120	26374	553,5666667	Ch. Fusível	Base Fusível
1271	383	1	2026	13080	MIR02	MIR	0027477071	1	3	01/01/2026 20:25:05	01/01/2026 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	56084	15,15694444	Ch. Fusível	Base Fusível
1272	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027477073	1	3	01/01/2026 20:25:14	02/01/2026 12:33:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	22901	32,27555556	Trafo BT	
1273	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027477153	1	3	01/01/2026 20:31:00	02/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39903	108,4	Trafo BT	
1274	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027477165	1	3	01/01/2026 20:32:17	02/01/2026 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22901	20,92388889	Trafo BT	
1275	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027477167	1	3	01/01/2026 20:32:21	02/01/2026 17:14:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33079	62,1075	Trafo BT	
1276	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370650	1	3	01/01/2026 20:36:51	02/01/2026 06:24:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	17619	225,3297222	Religador	Religadora Automática
1277	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370650	1	3	01/01/2026 20:36:51	02/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	17619	56,1575	Chave Faca	Chave Unipolar
1278	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370650	1	3	01/01/2026 20:36:51	02/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	17619	786,205	Chave Faca	Chave Unipolar
1279	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027477243	1	3	01/01/2026 20:37:12	02/01/2026 02:09:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	5,537777778	Trafo BT	
1280	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03369994	1	3	01/01/2026 20:38:00	02/01/2026 12:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55325	16,03444444	Ch. Fusível	Base Fusível
1281	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027477251	1	3	01/01/2026 20:38:27	02/01/2026 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	22778	624,3666667	Ch. Fusível	Base Fusível
1282	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027477259	1	3	01/01/2026 20:39:38	01/01/2026 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	385	29352	644,0194445	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1283	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027477305	1	3	01/01/2026 20:43:27	02/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	166	22901	1097,121667	Ch. Fusível	Base Fusível
1284	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027477319	1	3	01/01/2026 20:44:32	02/01/2026 14:06:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	27536	138,9844444	Trafo BT	
1285	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027477325	1	3	01/01/2026 20:44:40	02/01/2026 08:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	29352	81,70555556	Ch. Fusível	Base Fusível
1286	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027477335	1	3	01/01/2026 20:45:25	01/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	7	28128	15,70138889	Trafo BT	
1287	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027511643	1	3	01/01/2026 20:49:13	01/01/2026 22:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	2,992777777	Trafo BT	
1288	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03370428	1	3	01/01/2026 20:50:29	01/01/2026 22:14:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1637	18602	2281,796111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1289	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027477415	1	3	01/01/2026 20:52:41	02/01/2026 05:34:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	39903	60,83194444	Trafo BT	
1290	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027477435	1	3	01/01/2026 20:54:45	02/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22901	5,254166667	Trafo BT	
1291	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027477525	1	3	01/01/2026 20:55:00	01/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	647	29284	1779,25	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1292	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027477439	1	3	01/01/2026 20:55:24	02/01/2026 14:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	35,63333333	Trafo BT	
1293	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027477441	1	3	01/01/2026 20:55:40	02/01/2026 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	33079	944,2222222	Ch. Fusível	Base Fusível
1294	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027477441	1	3	01/01/2026 20:55:40	02/01/2026 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	33079	370,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1295	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027477441	1	3	01/01/2026 20:55:40	02/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	33079	180,5777778	Ch. Fusível	Base Fusível
1296	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027477469	1	3	01/01/2026 20:57:09	02/01/2026 03:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	17619	545,805	Ch. Fusível	Base Fusível
1297	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027477495	1	3	01/01/2026 21:00:00	02/01/2026 17:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	33079	163,8666667	Trafo BT	
1298	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027477507	1	3	01/01/2026 21:01:33	02/01/2026 04:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	17048	147,8166667	Ch. Fusível	Base Fusível
1299	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027481817	1	3	01/01/2026 21:02:55	02/01/2026 05:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	641	29284	5716,473611	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1300	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027475945	1	3	01/01/2026 21:03:00	01/01/2026 22:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28128	3,833333333		
1301	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027477549	1	3	01/01/2026 21:03:57	02/01/2026 03:49:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	6,762222222	Trafo BT	
1302	383	1	2026	13047	ITP05	ITP	0027477559	1	3	01/01/2026 21:04:34	02/01/2026 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	23626	187,2383333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1303	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027484363	1	3	01/01/2026 21:04:52	02/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	14,66888889	Trafo BT	
1304	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027476015	1	3	01/01/2026 21:05:00	01/01/2026 21:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	56084	4,8		
1305	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	BA03370446	1	3	01/01/2026 21:07:28	02/01/2026 01:23:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	22315	136,3022222	Religador	Religadora Automática
1306	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	BA03370446	1	3	01/01/2026 21:07:28	02/01/2026 02:25:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	22315	63,64666667	Chave Faca	Chave Unipolar
1307	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	BA03370446	1	3	01/01/2026 21:07:28	02/01/2026 05:58:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	22315	1866,939722	Ch. Fusível	Base Fusível
1308	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	BA03370446	1	3	01/01/2026 21:07:28	02/01/2026 06:00:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	34	22315	302,3261111	Chave Faca	Chave Unipolar
1309	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	BA03370446	1	3	01/01/2026 21:07:28	02/01/2026 06:19:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	200	22315	1839,166667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1310	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027477601	1	3	01/01/2026 21:08:48	02/01/2026 02:14:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	552	40992	2813,053333	Religador	Religadora Automática
1311	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027474161	1	3	01/01/2026 21:10:00	01/01/2026 22:27:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	47624	86,5975		
1312	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027477653	1	3	01/01/2026 21:11:36	02/01/2026 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	237	23626	744,18	Ch. Fusível	Base Fusível
1313	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027477671	1	3	01/01/2026 21:12:25	02/01/2026 03:47:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	6,583611111	Trafo BT	
1314	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027477689	1	3	01/01/2026 21:13:25	02/01/2026 00:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	34	22901	98,93055556	Ch. Fusível	Base Fusível
1315	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027478599	1	3	01/01/2026 21:13:40	02/01/2026 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	23626	554,7666667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1316	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027477719	1	3	01/01/2026 21:16:53	02/01/2026 17:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	17619	497,9652778	Ch. Fusível	Base Fusível
1317	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027477727	1	3	01/01/2026 21:17:25	02/01/2026 04:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	41797	36,29861111	Ch. Fusível	Base Fusível
1318	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027477753	1	3	01/01/2026 21:18:37	04/01/2026 02:06:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	52,80111111	Trafo BT	
1319	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027477775	1	3	01/01/2026 21:19:30	01/01/2026 22:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	29352	29	Ch. Fusível	Base Fusível
1320	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027476143	1	3	01/01/2026 21:20:00	01/01/2026 21:50:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	68852	11,75555556		
1321	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027477811	1	3	01/01/2026 21:21:03	02/01/2026 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	22901	5,2325	Ch. Fusível	Base Fusível
1322	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027477797	1	3	01/01/2026 21:21:10	01/01/2026 22:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	1,430555556	Trafo BT	
1323	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027475331	1	3	01/01/2026 21:23:00	01/01/2026 21:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28128	0,366666666		
1324	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027477827	1	3	01/01/2026 21:23:09	01/01/2026 23:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	29352	20,14166667	Ch. Fusível	Base Fusível
1325	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027477833	1	3	01/01/2026 21:23:48	02/01/2026 03:31:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	11328	257,355	Trafo BT	
1326	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027477851	1	3	01/01/2026 21:25:16	02/01/2026 11:04:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	13,64694444	Trafo BT	
1327	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027477869	1	3	01/01/2026 21:26:32	01/01/2026 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29352	5,846666667	Ch. Fusível	Base Fusível
1328	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027477869	1	3	01/01/2026 21:26:32	01/01/2026 22:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29352	6,246666666	Ch. Fusível	Base Fusível
1329	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027477873	1	3	01/01/2026 21:26:54	02/01/2026 00:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	385	57405	1046,665278	Ch. Fusível	Base Fusível
1330	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027477905	1	3	01/01/2026 21:28:31	02/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	12837	68,76555556	Trafo BT	
1331	383	1	2026	13064	PAL05	PAL	BA03370484	1	3	01/01/2026 21:29:09	02/01/2026 09:11:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	40480	339,4933333	Religador	Religadora Automática
1332	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027477959	1	3	01/01/2026 21:32:57	02/01/2026 11:10:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	13,62472222	Trafo BT	
1333	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027476849	1	3	01/01/2026 21:33:00	01/01/2026 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	56084	4,316666666		
1334	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027474065	1	3	01/01/2026 21:34:47	02/01/2026 00:31:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	296	26374	872,8711111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1335	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027477983	1	3	01/01/2026 21:35:19	02/01/2026 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	40992	18,49472222	Trafo BT	
1336	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027478001	1	3	01/01/2026 21:37:18	02/01/2026 02:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	23626	78,39833333	Ch. Fusível	Base Fusível
1337	383	1	2026	13040	ABD01	ABD	0027478005	1	3	01/01/2026 21:37:24	02/01/2026 10:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	26883	39,23	Ch. Fusível	Base Fusível
1338	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027478017	1	3	01/01/2026 21:38:07	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15135	13,86472222	Trafo BT	
1339	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027478025	1	3	01/01/2026 21:38:26	02/01/2026 01:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	38198	330,8311111	Trafo BT	
1340	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027484573	1	3	01/01/2026 21:38:30	02/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	21,69166667	Trafo BT	
1341	383	1	2026	13090	TER02	TER	0027478027	1	3	01/01/2026 21:38:37	01/01/2026 23:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	174	41797	302,7116667	Ch. Fusível	Base Fusível
1342	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027478029	1	3	01/01/2026 21:38:50	02/01/2026 11:30:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	13,86333333	Trafo BT	
1343	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027478031	1	3	01/01/2026 21:38:58	03/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	37,85055556	Trafo BT	
1344	383	1	2026	13091	TRB03	TRB	0027478041	1	3	01/01/2026 21:40:40	02/01/2026 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	85	58162	282,3888889	Ch. Fusível	Base Fusível
1345	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027478053	1	3	01/01/2026 21:41:40	02/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	39903	619,3333333	Trafo BT	
1346	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027478091	1	3	01/01/2026 21:44:14	02/01/2026 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	29352	415,17	Ch. Fusível	Base Fusível
1347	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	BA03370500	1	3	01/01/2026 21:44:58	01/01/2026 21:50:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3338	11924	309,6922223	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1348	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	BA03370500	1	3	01/01/2026 21:44:58	01/01/2026 21:51:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	873	11924	88,2699999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1349	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027478103	1	3	01/01/2026 21:45:04	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68852	38,49777778	Trafo BT	
1350	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027483429	1	3	01/01/2026 21:47:02	02/01/2026 11:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	278	39903	3896,478889	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1351	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027478135	1	3	01/01/2026 21:48:26	02/01/2026 03:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	147	56553	768,2383333	Ch. Fusível	Base Fusível
1352	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027478149	1	3	01/01/2026 21:49:34	02/01/2026 12:01:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	47624	56,77222222	Trafo BT	
1353	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	01/01/2026 21:59:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	189	15135	30,97500001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1354	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	01/01/2026 22:01:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2127	15135	408,8566668	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1355	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	02/01/2026 00:16:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	15135	19,56444445	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1356	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	02/01/2026 02:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	228	15135	984,2	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1357	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	02/01/2026 02:42:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	412	15135	2007,927778	Religador	Religadora Automática
1358	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	02/01/2026 02:49:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	15135	773,2777778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1359	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	02/01/2026 02:49:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	394	15135	1965,622222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1360	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:50:00	02/01/2026 02:50:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	861	15135	4316,719167	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1361	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027476817	1	3	01/01/2026 21:53:00	01/01/2026 23:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	23048	12,45		
1362	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027478351	1	3	01/01/2026 21:53:45	02/01/2026 02:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	211	23626	947,4486111	Religador	Religadora Automática
1363	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027478351	1	3	01/01/2026 21:53:45	02/01/2026 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	32	23626	267,3333333	Chave Faca	Chave Unipolar
1364	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027478231	1	3	01/01/2026 21:53:47	02/01/2026 13:53:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	15,99944444	Trafo BT	
1365	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027478237	1	3	01/01/2026 21:54:07	02/01/2026 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	23626	146,5302778	Ch. Fusível	Base Fusível
1366	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027477775	1	3	01/01/2026 21:55:00	01/01/2026 22:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29352	3,083333333		
1367	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027478301	1	3	01/01/2026 21:57:11	03/01/2026 12:15:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	38,30583333	Trafo BT	
1368	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027478319	1	3	01/01/2026 21:57:51	02/01/2026 01:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1369	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027478321	1	3	01/01/2026 21:58:06	02/01/2026 21:13:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	33110	372,1511111	Trafo BT	
1370	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027478327	1	3	01/01/2026 21:58:12	02/01/2026 07:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	15135	47,06666667	Trafo BT	
1371	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:58:13	02/01/2026 00:16:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	15135	4,617222222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1372	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:58:13	02/01/2026 02:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15135	4,179722222		
1373	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:58:13	02/01/2026 02:42:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	15135	28,42		
1374	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:58:13	02/01/2026 02:49:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	15135	1130,503056		
1375	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:58:13	02/01/2026 02:49:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	639	15135	3100,3925		
1376	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03370508	1	3	01/01/2026 21:58:13	02/01/2026 02:50:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	499	15135	2433,456667		
1377	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027478337	1	3	01/01/2026 21:58:31	02/01/2026 02:48:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,830555556	Trafo BT	
1378	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03370226	1	3	01/01/2026 22:04:24	01/01/2026 22:42:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	266	28128	169,2055556	Religador	Religadora Automática
1379	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03370510	1	3	01/01/2026 22:05:53	01/01/2026 22:35:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	184	22901	90,6711111	Religador	Religadora Automática
1380	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027478459	1	3	01/01/2026 22:06:14	02/01/2026 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	17619	81,565	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1381	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027478459	1	3	01/01/2026 22:06:14	02/01/2026 07:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17619	55,27666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1382	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027478479	1	3	01/01/2026 22:08:33	02/01/2026 20:48:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56553	135,995	Trafo BT	
1383	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027482575	1	3	01/01/2026 22:09:04	02/01/2026 10:16:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	26374	60,65694444	Trafo BT	
1384	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027476457	1	3	01/01/2026 22:10:34	01/01/2026 22:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	55325	9,486666665		
1385	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027492961	1	3	01/01/2026 22:12:37	02/01/2026 14:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	33079	529,8608333	Trafo BT	
1386	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027476607	1	3	01/01/2026 22:15:00	02/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	36025	7		
1387	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027478651	1	3	01/01/2026 22:17:10	02/01/2026 10:25:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	12,13944444	Trafo BT	
1388	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027483617	1	3	01/01/2026 22:21:04	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	29352	121,4888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1389	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027478717	1	3	01/01/2026 22:21:19	02/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	36025	57,57888889	Trafo BT	
1390	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027478737	1	3	01/01/2026 22:23:22	02/01/2026 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	17	41797	154,8794444	Trafo BT	
1391	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:24:20	02/01/2026 01:52:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	22778	225,9472222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1392	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027478751	1	3	01/01/2026 22:24:41	04/01/2026 03:33:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	155	17048	8237,044444	Trafo BT	
1393	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027478765	1	3	01/01/2026 22:25:00	01/01/2026 23:49:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	56084	21,2125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1394	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027478819	1	3	01/01/2026 22:27:34	01/01/2026 23:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	186	22901	143,9433333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1395	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03370532	1	3	01/01/2026 22:29:38	02/01/2026 01:13:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	890	55325	2430,688889	Chave Faca	Chave Unipolar
1396	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027478875	1	3	01/01/2026 22:30:32	02/01/2026 02:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	338	41797	1202,528889	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1397	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027478933	1	3	01/01/2026 22:30:39	02/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	23626	369,4358333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1398	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027478901	1	3	01/01/2026 22:32:00	01/01/2026 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	67	56084	87,1	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1399	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027478903	1	3	01/01/2026 22:32:08	03/01/2026 17:18:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	33079	427,7	Trafo BT	
1400	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027478925	1	3	01/01/2026 22:33:02	02/01/2026 10:25:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	11,87722222	Trafo BT	
1401	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027478985	1	3	01/01/2026 22:36:06	02/01/2026 02:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	23626	8,296666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1402	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027479033	1	3	01/01/2026 22:37:12	02/01/2026 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	11924	194,08	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1403	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027479041	1	3	01/01/2026 22:37:20	02/01/2026 13:43:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	15,10277778	Trafo BT	
1404	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370534	1	3	01/01/2026 22:38:01	01/01/2026 22:41:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	139	36025	7,451944439	Religador	Religadora Automática
1405	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370534	1	3	01/01/2026 22:38:01	02/01/2026 02:05:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	199	36025	687,9319444	Religador	Religadora Automática
1406	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370534	1	3	01/01/2026 22:38:01	02/01/2026 09:42:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	36025	143,9858333	Religador	Religadora Automática
1407	383	1	2026	13053	ITD1	ITI	BA03370446	1	3	01/01/2026 22:47:47	02/01/2026 00:19:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	415	22315	635,9875	Religador	Religadora Automática
1408	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 00:39:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	22778	239,6333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1409	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 06:34:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	272	22778	2112,533333	Chave Faca	Chave Unipolar
1410	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 00:39:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	944	22778	1740,106667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1411	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 00:40:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	722	22778	1343,321111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1412	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 00:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	815	22778	1541,481944	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1413	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 00:42:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	885	22778	1681,991667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1414	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 01:19:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	441	22778	1109,605	Religador	Religadora Automática
1415	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 01:46:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	400	22778	1184	Religador	Religadora Automática
1416	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 01:52:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	797	22778	2444,354722	Religador	Religadora Automática
1417	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	01/01/2026 22:48:28	02/01/2026 01:52:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2053	22778	6310,693889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1418	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027475219	1	3	01/01/2026 22:50:41	01/01/2026 23:29:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	17048	0,649166667		
1419	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027479303	1	3	01/01/2026 22:51:30	02/01/2026 01:15:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	246	33079	590,7416667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1420	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027479303	1	3	01/01/2026 22:51:30	02/01/2026 05:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	33079	224,675	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1421	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027479355	1	3	01/01/2026 22:55:37	02/01/2026 03:34:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	54457	27,92666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1422	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	01/01/2026 23:01:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3321	68852	174,3525002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1423	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	01/01/2026 23:02:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	671	68852	46,22444447	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1424	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	01/01/2026 23:02:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	384	68852	31,36000002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1425	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	02/01/2026 00:53:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	68852	99,92666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1426	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	02/01/2026 01:10:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1186	68852	2622,377778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1427	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	02/01/2026 04:52:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	68852	431,5922222	Chave Faca	Chave Unipolar
1428	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	02/01/2026 04:52:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	357	68852	2111,456667	Chave Faca	Chave Unipolar
1429	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 22:57:55	01/01/2026 23:01:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	927	68852	48,66750005	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1430	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027479447	1	3	01/01/2026 23:00:00	02/01/2026 13:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	14,90972222	Trafo BT	
1431	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027479497	1	3	01/01/2026 23:01:44	03/01/2026 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	56553	923,0466667	Trafo BT	
1432	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027479511	1	3	01/01/2026 23:02:23	02/01/2026 03:40:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	4,637777778	Trafo BT	
1433	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027479531	1	3	01/01/2026 23:03:00	02/01/2026 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	29352	18,9	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1434	383	1	2026	13071	POC02	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 23:06:54	02/01/2026 04:55:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	750	68852	4356,25	Chave Faca	Chave Unipolar
1435	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03370558	1	3	01/01/2026 23:06:54	02/01/2026 04:55:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	927	68852	5384,325	Chave Faca	Chave Unipolar
1436	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027479635	1	3	01/01/2026 23:07:50	03/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	47624	1839,647222	Trafo BT	
1437	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03370570	1	3	01/01/2026 23:11:52	01/01/2026 23:16:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2156	29284	152,1177776	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1438	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027479679	1	3	01/01/2026 23:12:33	02/01/2026 08:40:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	9,468611111	Trafo BT	
1439	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027479683	1	3	01/01/2026 23:13:37	02/01/2026 02:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	626	39136	2028,066111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1440	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027479741	1	3	01/01/2026 23:15:35	02/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23626	15,90694444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1441	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027479725	1	3	01/01/2026 23:16:10	02/01/2026 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	16,31388889	Trafo BT	
1442	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027479727	1	3	01/01/2026 23:16:41	02/01/2026 05:56:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	39903	59,9975	Trafo BT	
1443	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027479737	1	3	01/01/2026 23:18:17	02/01/2026 09:04:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	19,53944444	Trafo BT	
1444	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027479765	1	3	01/01/2026 23:21:21	02/01/2026 02:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	193	54457	581,0908334	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1445	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027482631	1	3	01/01/2026 23:24:20	02/01/2026 13:37:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56553	42,63583333	Trafo BT	
1446	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027479839	1	3	01/01/2026 23:29:02	02/01/2026 13:46:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	14,28305556	Trafo BT	
1447	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027479841	1	3	01/01/2026 23:29:17	02/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	38198	50,11944445	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1448	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027479841	1	3	01/01/2026 23:29:17	02/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	38198	163,5005556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1449	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027479867	1	3	01/01/2026 23:31:27	02/01/2026 05:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	294	36025	1879,395	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1450	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027479903	1	3	01/01/2026 23:34:35	03/01/2026 11:09:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	35,57833333	Trafo BT	
1451	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	BA03370584	1	3	01/01/2026 23:36:17	01/01/2026 23:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	820	56553	77,44444451	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1452	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	BA03370584	1	3	01/01/2026 23:36:17	01/01/2026 23:42:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1199	56553	132,2230557	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1453	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	BA03370584	1	3	01/01/2026 23:36:17	01/01/2026 23:44:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	775	56553	111,2986111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1454	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	BA03370584	1	3	01/01/2026 23:36:17	01/01/2026 23:51:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1428	56553	362,1566668	Religador	Religadora Automática
1455	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027483143	1	3	01/01/2026 23:36:21	02/01/2026 11:02:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	11,43277778	Trafo BT	
1456	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:37:33	02/01/2026 01:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	355	24439	490,2944444	Chave Faca	Chave Unipolar
1457	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027478901	1	3	01/01/2026 23:38:00	01/01/2026 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56084	0,2		
1458	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03370580	1	3	01/01/2026 23:38:41	02/01/2026 01:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	821	29284	1188,3975	Religador	Religadora Automática
1459	383	1	2026	13033	BOJ01	BOJ	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	7504	18602	979,6888886	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1460	383	1	2026	13033	BOJ01	BOJ	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	02/01/2026 00:08:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	69	18602	32,52583333	Religador	Religadora Automática
1461	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	2002	18602	261,3722221	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1462	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	5805	18602	757,8749998	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1463	383	1	2026	13033	CRZ01	CRZ	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	443	18602	57,83611109	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1464	383	1	2026	13033	CRZ02	CRZ	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	855	18602	111,625	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1465	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	1760	18602	229,7777777	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1466	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	02/01/2026 00:59:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	133	10037	176,0772222	Chave Faca	Chave Unipolar
1467	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	02/01/2026 01:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	35	10037	46,43333333	Chave Faca	Chave Unipolar
1468	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	166	10037	21,67222222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1469	383	1	2026	13052	ITR09	ITR	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	2113	54457	280,5594444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1470	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:40:30	01/01/2026 23:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	1159	29352	151,3138888	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1471	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027479983	1	3	01/01/2026 23:40:37	02/01/2026 02:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	69	56553	206,2908333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1472	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027480043	1	3	01/01/2026 23:42:01	02/01/2026 08:17:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	8,589166667	Trafo BT	
1473	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:32	02/01/2026 00:06:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	4805	10037	1497,558334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1474	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:32	02/01/2026 00:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	674	10037	224,2922223	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1475	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:32	02/01/2026 00:10:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	1722	10037	672,5366666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1476	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:32	02/01/2026 00:14:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	249	10037	113,2258333	Religador	Religadora Automática
1477	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:32	02/01/2026 00:15:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	1191	10037	564,7324999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1478	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:32	02/01/2026 00:18:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	972	10037	498,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1479	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:35	01/01/2026 23:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	6355	23007	1214,511111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1480	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:35	01/01/2026 23:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	2875	23007	549,4444444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1481	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:35	01/01/2026 23:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	6331	23007	1209,924444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1482	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:35	01/01/2026 23:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	2432	23007	464,7822222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1483	383	1	2026	13061	NAT05	NAT	BA03370176	1	3	01/01/2026 23:47:35	01/01/2026 23:59:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	4903	23007	937,0177776	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1484	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027480215	1	3	01/01/2026 23:48:21	02/01/2026 09:38:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	9,831111111	Trafo BT	
1485	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027482939	1	3	01/01/2026 23:58:45	02/01/2026 19:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	29284	553,5833333	Trafo BT	
1486	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03370582	1	3	02/01/2026 00:02:46	02/01/2026 00:05:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2123	56553	110,8677777	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1487	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	BA03370604	1	3	02/01/2026 00:06:00	02/01/2026 01:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	22901	19,83333333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1488	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03370600	1	3	02/01/2026 00:06:05	02/01/2026 00:51:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	56553	67,96138889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1489	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03370600	1	3	02/01/2026 00:06:05	02/01/2026 01:05:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1376	56553	1352,684444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1490	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03370600	1	3	02/01/2026 00:06:05	02/01/2026 01:05:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	565	56553	563,5875	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1491	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03370600	1	3	02/01/2026 00:06:05	02/01/2026 01:15:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	56553	107,5441667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1492	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027480821	1	3	02/01/2026 00:10:56	02/01/2026 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	39903	1399,933333	Ch. Fusível	Base Fusível
1493	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027477437	1	3	02/01/2026 00:15:00	02/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	26374	96,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1494	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027480879	1	3	02/01/2026 00:15:39	02/01/2026 09:38:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	54457	112,6533333	Ch. Fusível	Base Fusível
1495	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027480901	1	3	02/01/2026 00:16:48	03/01/2026 09:24:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	36025	298,0975	Trafo BT	
1496	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027480919	1	3	02/01/2026 00:17:43	02/01/2026 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	151	29284	597,1630556	Ch. Fusível	Base Fusível
1497	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027480929	1	3	02/01/2026 00:17:59	02/01/2026 09:54:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	9,615555556	Trafo BT	
1498	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027482905	1	3	02/01/2026 00:18:21	02/01/2026 10:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	28128	41,46222222	Trafo BT	
1499	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027491141	1	3	02/01/2026 00:21:35	02/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	2606	141,1222222	Trafo BT	
1500	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	BA03370620	1	3	02/01/2026 00:25:32	02/01/2026 00:30:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	783	36025	60,90000002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1501	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	BA03370620	1	3	02/01/2026 00:25:32	02/01/2026 00:31:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	813	36025	80,84833335	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1502	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	BA03370620	1	3	02/01/2026 00:25:32	02/01/2026 02:04:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1653	36025	2714,134167	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1503	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	BA03370620	1	3	02/01/2026 00:25:32	02/01/2026 02:04:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2309	36025	3806,643056	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1504	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	BA03370620	1	3	02/01/2026 00:25:32	02/01/2026 02:04:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	958	36025	1587,352778	Religador	Religadora Automática
1505	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027484299	1	3	02/01/2026 00:27:43	02/01/2026 12:19:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	48	36025	569,1066667	Trafo BT	
1506	383	1	2026	16393	BJD04	BJD	0027481213	1	3	02/01/2026 00:37:35	02/01/2026 10:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	65	23048	611,4513889	Ch. Fusível	Base Fusível
1507	383	1	2026	13022	BAX06	BAX	0027481215	1	3	02/01/2026 00:37:50	02/01/2026 07:53:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	7,266666667	Trafo BT	
1508	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027481239	1	3	02/01/2026 00:39:34	02/01/2026 11:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	21,44777778	Trafo BT	
1509	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027481273	1	3	02/01/2026 00:43:11	02/01/2026 08:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	10146	158,4858333	Ch. Fusível	Base Fusível
1510	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027492723	1	3	02/01/2026 00:43:12	02/01/2026 13:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	39,24	Trafo BT	
1511	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027475181	1	3	02/01/2026 00:43:58	02/01/2026 02:42:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	54265	429,8233333	Ch. Fusível	Base Fusível
1512	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	02/01/2026 00:46:17	02/01/2026 01:16:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1946	22778	975,7027778	Chave Faca	Chave Unipolar
1513	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	02/01/2026 00:46:17	02/01/2026 01:19:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	348	22778	192,27	Religador	Religadora Automática
1514	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	02/01/2026 00:46:17	02/01/2026 01:55:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	905	22778	1039,493056	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1515	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	02/01/2026 00:46:17	02/01/2026 01:56:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	22778	384,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1516	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027481399	1	3	02/01/2026 00:54:32	02/01/2026 16:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	54265	276,74	Trafo BT	
1517	383	1	2026	13043	IGB02	IGB	0027481467	1	3	02/01/2026 01:02:39	02/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	27536	111,3816667	Trafo BT	
1518	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027481475	1	3	02/01/2026 01:03:54	02/01/2026 07:00:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	54265	410,0708333	Ch. Fusível	Base Fusível
1519	383	1	2026	13022	BAX06	BAX	0027469105	1	3	02/01/2026 01:08:00	02/01/2026 01:37:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	56553	24,76388889		
1520	383	1	2026	13071	POC04	POC	0027481507	1	3	02/01/2026 01:08:36	02/01/2026 10:18:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	9,164722222	Trafo BT	
1521	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03370558	1	3	02/01/2026 01:17:27	02/01/2026 01:43:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	684	68852	301,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1522	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	BA03370640	1	3	02/01/2026 01:18:52	02/01/2026 01:24:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	56553	0,575	Religador	Religadora Automática
1523	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03370640	1	3	02/01/2026 01:18:52	02/01/2026 01:24:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1869	56553	179,1125001	Religador	Religadora Automática
1524	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03370640	1	3	02/01/2026 01:18:52	02/01/2026 01:27:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	603	56553	85,76000004	Chave Faca	Chave Unipolar
1525	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03370640	1	3	02/01/2026 01:18:52	02/01/2026 01:28:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3256	56553	527,2911116	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1526	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	BA03370640	1	3	02/01/2026 01:18:52	02/01/2026 01:27:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	736	56553	104,6755556	Chave Faca	Chave Unipolar
1527	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	BA03370640	1	3	02/01/2026 01:18:52	02/01/2026 01:28:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	716	56553	115,9522223	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1528	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027481617	1	3	02/01/2026 01:21:44	02/01/2026 10:50:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	9,476944445	Trafo BT	
1529	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027481669	1	3	02/01/2026 01:27:39	02/01/2026 12:09:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	10,69805556	Trafo BT	
1530	383	1	2026	13017	ARA05	ARA	0027493121	1	3	02/01/2026 01:27:49	02/01/2026 14:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29284	78,51833333	Trafo BT	
1531	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027481701	1	3	02/01/2026 01:33:59	02/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	28128	220,8063889	Ch. Fusível	Base Fusível
1532	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370654	1	3	02/01/2026 01:35:51	02/01/2026 14:08:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	17619	990,7038889	Chave Faca	Chave Unipolar
1533	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027482151	1	3	02/01/2026 01:36:03	02/01/2026 11:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	60	36025	582,95	Ch. Fusível	Base Fusível
1534	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027481739	1	3	02/01/2026 01:40:24	02/01/2026 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	41797	196,2733333	Ch. Fusível	Base Fusível
1535	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027516091	1	3	02/01/2026 01:46:03	03/01/2026 23:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	29284	969,4825	Trafo BT	
1536	383	1	2026	16387	JAC02	JAC	0027481785	1	3	02/01/2026 01:49:14	02/01/2026 06:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	22778	323,8688889	Ch. Fusível	Base Fusível
1537	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027481987	1	3	02/01/2026 01:56:00	02/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29284	85,33333333	Trafo BT	
1538	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027481475	1	3	02/01/2026 02:05:00	02/01/2026 07:00:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	54265	561,4183333		
1539	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	BA03370534	1	3	02/01/2026 02:09:33	02/01/2026 09:42:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	199	36025	1502,505278	Religador	Religadora Automática
1540	383	1	2026	13057	TAT01	TAT	BA03370666	1	3	02/01/2026 02:17:46	02/01/2026 04:26:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	39903	36,55944444	Religador	Religadora Automática
1541	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	BA03370668	1	3	02/01/2026 02:21:54	02/01/2026 03:10:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	236	36025	192,9955555	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1542	383	1	2026	13088	TAM12	TAM	0027481947	1	3	02/01/2026 02:39:06	02/01/2026 11:33:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	8,911944444	Trafo BT	
1543	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	02/01/2026 02:46:05	02/01/2026 06:34:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	22778	190,3194444	Chave Faca	Chave Unipolar
1544	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027481989	1	3	02/01/2026 02:46:19	02/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	26374	215,6488889	Trafo BT	
1545	383	1	2026	13090	TER02	TER	0027481991	1	3	02/01/2026 02:46:24	02/01/2026 09:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	41797	278,32	Ch. Fusível	Base Fusível
1546	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027481995	1	3	02/01/2026 02:47:47	02/01/2026 12:45:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	56553	149,3125	Trafo BT	
1547	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027482011	1	3	02/01/2026 02:50:45	02/01/2026 08:46:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	93	56553	551,0508333	Trafo BT	
1548	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027482029	1	3	02/01/2026 02:53:49	02/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	40992	88,6775	Ch. Fusível	Base Fusível
1549	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027482193	1	3	02/01/2026 03:03:07	02/01/2026 06:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	236	39136	892,4077778	Ch. Fusível	Base Fusível
1550	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027482193	1	3	02/01/2026 03:03:07	02/01/2026 06:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	317	39136	1235,683611	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1551	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027483061	1	3	02/01/2026 03:05:11	02/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	41797	1134,079722	Ch. Fusível	Base Fusível
1552	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027482097	1	3	02/01/2026 03:05:56	02/01/2026 06:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	17619	24,40888889	Ch. Fusível	Base Fusível
1553	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027482111	1	3	02/01/2026 03:11:00	02/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	39903	217,25	Trafo BT	
1554	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027478745	1	3	02/01/2026 03:11:07	02/01/2026 05:00:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	468	22778	856,7	Chave Faca	Chave Unipolar
1555	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03370694	1	3	02/01/2026 03:20:03	02/01/2026 03:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	29352	6,988333331	Ch. Fusível	Base Fusível
1556	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027482225	1	3	02/01/2026 03:43:23	02/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	39903	578,7852778	Ch. Fusível	Base Fusível
1557	383	1	2026	13064	PAL04	PAL	BA03370678	1	3	02/01/2026 03:47:00	02/01/2026 04:06:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	738	40480	238,0050001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1558	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370650	1	3	02/01/2026 03:51:07	02/01/2026 06:24:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	17619	5,118333333		
1559	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370650	1	3	02/01/2026 03:51:07	02/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	17619	11,48138889		
1560	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03370650	1	3	02/01/2026 03:51:07	02/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	17619	137,7766667		
1561	383	1	2026	13040	GUA02	GUA	0027482725	1	3	02/01/2026 04:00:01	02/01/2026 09:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	26883	16,39916667	Ch. Fusível	Base Fusível
1562	383	1	2026	13040	GUA02	GUA	0027482725	1	3	02/01/2026 04:00:10	02/01/2026 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	26883	218,5527778	Ch. Fusível	Base Fusível
1563	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027469799	1	3	02/01/2026 04:08:00	02/01/2026 04:27:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	33079	10,505		
1564	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027485555	1	3	02/01/2026 04:13:55	02/01/2026 10:52:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	38198	438,405	Trafo BT	
1565	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027482375	1	3	02/01/2026 04:14:02	02/01/2026 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	23626	247,2627778	Ch. Fusível	Base Fusível
1566	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027482387	1	3	02/01/2026 04:17:07	02/01/2026 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	126	36025	1406,755	Trafo BT	
1567	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03370716	1	3	02/01/2026 04:18:21	02/01/2026 04:26:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	660	29284	89,4666666	Religador	Religadora Automática
1568	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	BA03370716	1	3	02/01/2026 04:18:21	02/01/2026 04:25:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1249	54265	150,573889	Religador	Religadora Automática
1569	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	BA03370716	1	3	02/01/2026 04:18:21	02/01/2026 04:26:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4046	54265	548,4577774	Religador	Religadora Automática
1570	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027482411	1	3	02/01/2026 04:21:08	02/01/2026 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	55325	67,08666667	Ch. Fusível	Base Fusível
1571	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027482421	1	3	02/01/2026 04:23:43	02/01/2026 12:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	36025	25,56416667	Trafo BT	
1572	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027481817	1	3	02/01/2026 04:28:00	02/01/2026 05:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	29284	9		
1573	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027482507	1	3	02/01/2026 04:38:19	02/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	23007	175,9819444	Ch. Fusível	Base Fusível
1574	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027482517	1	3	02/01/2026 04:40:03	02/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	22901	619,4508333	Ch. Fusível	Base Fusível
1575	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027482533	1	3	02/01/2026 04:42:03	02/01/2026 08:57:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	4,2625	Trafo BT	
1576	383	1	2026	13033	CRZ02	CRZ	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:55:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	43	18602	2,675555558	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1577	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:56:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	85	10037	6,374999991	Religador	Religadora Automática
1578	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	12	10037	0,993333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1579	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:57:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	227	10037	21,69111111	Religador	Religadora Automática
1580	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:58:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	1133	10037	121,4827777	Religador	Religadora Automática
1581	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:58:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	350	10037	40,15277775	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1582	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	BA03370176	1	3	02/01/2026 04:51:58	02/01/2026 04:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	2412	10037	199,6599999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1583	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	BA03370626	1	3	02/01/2026 04:58:00	02/01/2026 09:07:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	24439	605,9811111	Religador	Religadora Automática
1584	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027478829	1	3	02/01/2026 04:58:52	02/01/2026 14:01:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	9,050277778	Trafo BT	
1585	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027475927	1	3	02/01/2026 04:58:52	02/01/2026 10:27:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	5,471388889	Trafo BT	
1586	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027483139	1	3	02/01/2026 04:58:52	02/01/2026 09:06:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,131388889	Trafo BT	
1587	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027477401	1	3	02/01/2026 04:58:52	02/01/2026 14:15:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	9,284444444	Trafo BT	
1588	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027477961	1	3	02/01/2026 04:59:00	02/01/2026 05:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	10037	4,2	Ch. Fusível	Base Fusível
1589	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03370630	1	3	02/01/2026 04:59:44	02/01/2026 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	24439	23,45777778	Religador	Religadora Automática
1590	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03370630	1	3	02/01/2026 04:59:44	02/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	271	24439	2666,037778	Chave Faca	Chave Unipolar
1591	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027482609	1	3	02/01/2026 05:13:31	02/01/2026 11:09:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	26883	47,50888889	Trafo BT	
1592	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027482623	1	3	02/01/2026 05:16:26	02/01/2026 10:39:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	5,384444444	Trafo BT	
1593	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027482635	1	3	02/01/2026 05:18:13	02/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	55325	44,35666667	Ch. Fusível	Base Fusível
1594	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027482637	1	3	02/01/2026 05:18:16	02/01/2026 09:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	56084	48,53444445	Ch. Fusível	Base Fusível
1595	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027482641	1	3	02/01/2026 05:19:02	02/01/2026 11:09:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	5,843611111	Trafo BT	
1596	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027495251	1	3	02/01/2026 05:23:28	03/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	**2,00**	**39.903,00**	**66,88**	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1597	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027482097	1	3	02/01/2026 05:27:00	02/01/2026 06:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	17619	2,1		
1598	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027476315	1	3	02/01/2026 05:30:00	02/01/2026 06:33:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	92	54265	97,98000001		
1599	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027482667	1	3	02/01/2026 05:31:46	02/01/2026 09:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	38198	78,66	Trafo BT	
1600	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027482675	1	3	02/01/2026 05:33:01	02/01/2026 07:47:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	2,246944444	Trafo BT	
1601	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027482679	1	3	02/01/2026 05:34:40	02/01/2026 11:19:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	5,744722222	Trafo BT	
1602	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027482685	1	3	02/01/2026 05:36:49	02/01/2026 08:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	209	29717	582,3552778	Ch. Fusível	Base Fusível
1603	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027482705	1	3	02/01/2026 05:40:28	02/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	149	54457	495,5077778	Ch. Fusível	Base Fusível
1604	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027482705	1	3	02/01/2026 05:40:28	02/01/2026 09:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	54457	96,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1605	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027482709	1	3	02/01/2026 05:40:56	02/01/2026 10:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	70	23626	316,2444445	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1606	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027482709	1	3	02/01/2026 05:40:56	02/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	23626	17,70333333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1607	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027482711	1	3	02/01/2026 05:41:38	02/01/2026 18:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	28128	433,7077778	Ch. Fusível	Base Fusível
1608	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027482719	1	3	02/01/2026 05:42:40	02/01/2026 10:27:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56084	4,749722222	Trafo BT	
1609	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027482755	1	3	02/01/2026 05:48:06	02/01/2026 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	22901	1329,23	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1610	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027482763	1	3	02/01/2026 05:49:35	02/01/2026 16:40:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	28128	119,2980556	Ch. Fusível	Base Fusível
1611	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027482763	1	3	02/01/2026 05:49:35	02/01/2026 16:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	28128	66,34166667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1612	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027482767	1	3	02/01/2026 05:49:58	02/01/2026 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	23626	33,36111111	Ch. Fusível	Base Fusível
1613	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027485627	1	3	02/01/2026 06:01:58	03/01/2026 11:26:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	55325	352,8666667	Ch. Fusível	Base Fusível
1614	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027485627	1	3	02/01/2026 06:01:58	03/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	55325	500,9427778	Ch. Fusível	Base Fusível
1615	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027482823	1	3	02/01/2026 06:03:42	02/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	29352	52,06833333	Ch. Fusível	Base Fusível
1616	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027482825	1	3	02/01/2026 06:03:46	02/01/2026 10:01:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	96	40472	380,3466667	Ch. Fusível	Base Fusível
1617	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027482825	1	3	02/01/2026 06:03:46	02/01/2026 17:23:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	40472	249,095	Ch. Fusível	Base Fusível
1618	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027510063	1	3	02/01/2026 06:03:48	03/01/2026 13:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	129	15135	4018,78	Trafo BT	
1619	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	0027482829	1	3	02/01/2026 06:03:50	02/01/2026 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	258	12837	865,0166667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1620	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	BA03371220	1	3	02/01/2026 06:05:38	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	38198	294,465	Ch. Fusível	Base Fusível
1621	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	BA03371220	1	3	02/01/2026 06:05:38	02/01/2026 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	38198	413,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1622	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027482193	1	3	02/01/2026 06:11:00	02/01/2026 06:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	39136	19,5		
1623	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027482193	1	3	02/01/2026 06:11:00	02/01/2026 06:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	39136	32,96666666		
1624	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027482865	1	3	02/01/2026 06:11:39	03/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	17619	912,7575	Ch. Fusível	Base Fusível
1625	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027482869	1	3	02/01/2026 06:11:40	02/01/2026 10:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	54457	18,48888889	Ch. Fusível	Base Fusível
1626	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027482871	1	3	02/01/2026 06:11:49	02/01/2026 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	17619	515,4555556	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1627	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	0027482891	1	3	02/01/2026 06:17:26	03/01/2026 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	55325	61,38555556	Ch. Fusível	Base Fusível
1628	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	0027482891	1	3	02/01/2026 06:17:26	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	55325	153,5472222	Ch. Fusível	Base Fusível
1629	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027482895	1	3	02/01/2026 06:18:40	02/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22901	82,13333333	Trafo BT	
1630	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027475737	1	3	02/01/2026 06:20:00	02/01/2026 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	39903	1,333333333		
1631	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027482915	1	3	02/01/2026 06:23:12	02/01/2026 11:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	5,413888889	Trafo BT	
1632	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027482917	1	3	02/01/2026 06:23:15	02/01/2026 08:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	68852	210,7875	Ch. Fusível	Base Fusível
1633	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027482927	1	3	02/01/2026 06:25:28	02/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	28128	145,4877778	Ch. Fusível	Base Fusível
1634	383	1	2026	13047	ITP05	ITP	0027482933	1	3	02/01/2026 06:26:12	02/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	23626	53,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1635	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027482935	1	3	02/01/2026 06:26:17	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	40472	91,115	Ch. Fusível	Base Fusível
1636	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027482941	1	3	02/01/2026 06:26:36	02/01/2026 10:28:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,028055555	Trafo BT	
1637	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027482955	1	3	02/01/2026 06:28:41	02/01/2026 10:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68852	15,55444444	Trafo BT	
1638	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027482957	1	3	02/01/2026 06:28:46	02/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	5,353888889	Trafo BT	
1639	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027482959	1	3	02/01/2026 06:29:16	02/01/2026 11:12:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	18602	14,15166667	Trafo BT	
1640	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027482965	1	3	02/01/2026 06:29:35	02/01/2026 13:25:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	6,929166667	Trafo BT	
1641	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027482969	1	3	02/01/2026 06:30:04	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	63665	487,4833333	Ch. Fusível	Base Fusível
1642	383	1	2026	16394	RSD03	RSD	0027482979	1	3	02/01/2026 06:30:14	02/01/2026 08:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	63665	2,296111111	Ch. Fusível	Base Fusível
1643	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027482975	1	3	02/01/2026 06:30:45	02/01/2026 19:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	28128	63,10416667	Ch. Fusível	Base Fusível
1644	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027482985	1	3	02/01/2026 06:32:06	02/01/2026 09:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	16	56084	48,70222222	Trafo BT	
1645	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027482993	1	3	02/01/2026 06:33:14	02/01/2026 16:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	28128	71,02277778	Ch. Fusível	Base Fusível
1646	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027470771	1	3	02/01/2026 06:34:29	02/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	9,517222222	Trafo BT	
1647	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027483035	1	3	02/01/2026 06:38:01	02/01/2026 10:38:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	4,014166667	Trafo BT	
1648	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027483041	1	3	02/01/2026 06:40:02	02/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	254	18602	1269,858889	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1649	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027483095	1	3	02/01/2026 06:44:25	02/01/2026 12:01:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	5,2925	Trafo BT	
1650	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027483107	1	3	02/01/2026 06:44:44	02/01/2026 10:10:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	380	22778	1302,661111	Ch. Fusível	Base Fusível
1651	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027483107	1	3	02/01/2026 06:44:44	02/01/2026 10:10:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	919	22778	3158,551944	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1652	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027483107	1	3	02/01/2026 06:44:44	02/01/2026 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	610	22778	2117,377778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1653	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027483109	1	3	02/01/2026 06:46:49	02/01/2026 11:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	23626	179,1586111	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1654	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027483117	1	3	02/01/2026 06:48:43	02/01/2026 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	40992	55,56638889	Ch. Fusível	Base Fusível
1655	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027483147	1	3	02/01/2026 06:52:58	02/01/2026 09:14:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	2,364444444	Trafo BT	
1656	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027483149	1	3	02/01/2026 06:53:27	02/01/2026 18:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	11,57583333	Trafo BT	
1657	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027483153	1	3	02/01/2026 06:53:58	03/01/2026 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	80	35545	2188,044444	Ch. Fusível	Base Fusível
1658	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	0027483155	1	3	02/01/2026 06:54:26	02/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	23626	54,81777778	Ch. Fusível	Base Fusível
1659	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	BA03370768	1	3	02/01/2026 06:55:54	02/01/2026 06:59:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1606	56553	86,54555559	Religador	Religadora Automática
1660	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027483181	1	3	02/01/2026 06:55:59	02/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	8,633888889	Trafo BT	
1661	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027483187	1	3	02/01/2026 06:56:00	02/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	22778	525,4	Trafo BT	
1662	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027483193	1	3	02/01/2026 06:57:00	02/01/2026 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	8	17619	107,7333333	Trafo BT	
1663	383	1	2026	13091	TRB04	TRB	0027483191	1	3	02/01/2026 06:57:00	02/01/2026 15:38:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	79	58162	687,2122222	Religador	Religadora Automática
1664	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027483203	1	3	02/01/2026 06:58:31	02/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	38198	73,45694445	Ch. Fusível	Base Fusível
1665	383	1	2026	16394	PRL03	PRL	0027483221	1	3	02/01/2026 06:59:26	02/01/2026 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	3,592777778	Trafo BT	
1666	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027483231	1	3	02/01/2026 07:01:32	03/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	39903	371,2511111	Ch. Fusível	Base Fusível
1667	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027507481	1	3	02/01/2026 07:02:57	03/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	43055	754,2516667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1668	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483243	1	3	02/01/2026 07:03:00	02/01/2026 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	28128	254,6	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1669	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027483257	1	3	02/01/2026 07:04:13	02/01/2026 08:23:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	29352	13,2	Trafo BT	
1670	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027483259	1	3	02/01/2026 07:04:16	02/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	7,095555556	Trafo BT	
1671	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483277	1	3	02/01/2026 07:05:14	02/01/2026 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	28128	89,80444444	Ch. Fusível	Base Fusível
1672	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027483293	1	3	02/01/2026 07:07:41	02/01/2026 12:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	11328	63,30805556	Ch. Fusível	Base Fusível
1673	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483315	1	3	02/01/2026 07:11:00	02/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	28128	93,8	Ch. Fusível	Base Fusível
1674	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370774	1	3	02/01/2026 07:13:10	02/01/2026 07:18:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	10037	1,046666666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1675	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370774	1	3	02/01/2026 07:13:10	02/01/2026 07:18:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1710	10037	164,825	Religador	Religadora Automática
1676	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	BA03370774	1	3	02/01/2026 07:13:10	02/01/2026 07:18:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2412	10037	210,3799999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1677	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027483355	1	3	02/01/2026 07:16:00	02/01/2026 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	44	29284	383,5333333	Trafo BT	
1678	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027483349	1	3	02/01/2026 07:16:02	02/01/2026 09:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	101	17048	240,6605556	Ch. Fusível	Base Fusível
1679	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027483353	1	3	02/01/2026 07:16:11	02/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	26374	51,74361111	Ch. Fusível	Base Fusível
1680	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027483361	1	3	02/01/2026 07:16:30	02/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	11924	28,40833333	Ch. Fusível	Base Fusível
1681	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027483367	1	3	02/01/2026 07:16:41	02/01/2026 15:26:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	8,163055555	Trafo BT	
1682	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027483369	1	3	02/01/2026 07:16:48	02/01/2026 10:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	6,166666667	Trafo BT	
1683	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027483391	1	3	02/01/2026 07:19:09	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	23007	37,6275	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1684	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483409	1	3	02/01/2026 07:21:28	02/01/2026 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	28128	60,72888889	Ch. Fusível	Base Fusível
1685	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	0027483415	1	3	02/01/2026 07:21:59	02/01/2026 11:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	3,700277778	Trafo BT	
1686	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027483417	1	3	02/01/2026 07:22:00	02/01/2026 14:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	7,117222222	Trafo BT	
1687	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483427	1	3	02/01/2026 07:22:31	02/01/2026 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	28128	32,74833333	Trafo BT	
1688	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027483465	1	3	02/01/2026 07:25:53	02/01/2026 15:25:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17048	15,97333333	Trafo BT	
1689	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027483471	1	3	02/01/2026 07:26:43	02/01/2026 15:01:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	56084	30,34222222	Trafo BT	
1690	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027483481	1	3	02/01/2026 07:27:14	02/01/2026 16:44:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	17619	353,115	Chave Faca	Chave Unipolar
1691	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027483481	1	3	02/01/2026 07:27:14	04/01/2026 16:37:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	17619	514,5475	Chave Faca	Chave Unipolar
1692	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027483565	1	3	02/01/2026 07:27:38	02/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	54457	292,7827778	Ch. Fusível	Base Fusível
1693	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027483565	1	3	02/01/2026 07:27:38	02/01/2026 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	54457	206,9344444	Ch. Fusível	Base Fusível
1694	383	1	2026	16387	JAC04	JAC	0027483503	1	3	02/01/2026 07:29:31	02/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22778	23,52416667	Trafo BT	
1695	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027483517	1	3	02/01/2026 07:30:40	02/01/2026 15:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	23626	343,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1696	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027483519	1	3	02/01/2026 07:30:48	02/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	3,736666667	Trafo BT	
1697	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027483547	1	3	02/01/2026 07:32:46	02/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	17619	160,755	Ch. Fusível	Base Fusível
1698	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027493043	1	3	02/01/2026 07:33:05	03/01/2026 12:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22778	175,655	Trafo BT	
1699	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027483589	1	3	02/01/2026 07:36:37	02/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29352	48,34583333	Ch. Fusível	Base Fusível
1700	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027483593	1	3	02/01/2026 07:37:12	02/01/2026 16:37:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	26883	99,03361111	Ch. Fusível	Base Fusível
1701	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483595	1	3	02/01/2026 07:37:14	02/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	28128	116,9505556	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1702	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027483597	1	3	02/01/2026 07:37:17	02/01/2026 11:28:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	3,85	Trafo BT	
1703	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	BA03370800	1	3	02/01/2026 07:40:00	02/01/2026 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	23626	292,5	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1704	383	1	2026	13052	ITR04	ITR	0027483627	1	3	02/01/2026 07:40:48	02/01/2026 09:33:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54457	1,882777778	Trafo BT	
1705	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370774	1	3	02/01/2026 07:42:20	02/01/2026 07:47:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1710	10037	154,375	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1706	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027483717	1	3	02/01/2026 07:46:59	02/01/2026 10:52:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	3,094722222	Trafo BT	
1707	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027483733	1	3	02/01/2026 07:48:28	02/01/2026 18:37:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	28128	173	Ch. Fusível	Base Fusível
1708	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	BA03370800	1	3	02/01/2026 07:50:00	02/01/2026 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	23626	78,83333333		
1709	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03370798	1	3	02/01/2026 07:50:00	02/01/2026 07:57:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1710	10037	226,1	Religador	Religadora Automática
1710	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027476337	1	3

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1711	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027483757	1	3	02/01/2026 07:50:40	02/01/2026 10:46:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	5,858333333	Trafo BT	
1712	383	1	2026	13075	RDC04	RDC	0027483777	1	3	02/01/2026 07:51:30	02/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	21467	44,55	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1713	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027483779	1	3	02/01/2026 07:51:40	02/01/2026 14:43:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	6,865277778	Trafo BT	
1714	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483791	1	3	02/01/2026 07:53:03	02/01/2026 17:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	28128	46,74583333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1715	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027482917	1	3	02/01/2026 07:54:00	02/01/2026 08:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	68852	1,233333333		
1716	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027484767	1	3	02/01/2026 07:54:14	02/01/2026 09:47:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	580	20780	1099,422222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1717	383	1	2026	13084	BXG03	BXG	0027484767	1	3	02/01/2026 07:54:14	02/01/2026 09:47:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	217	20780	411,3355556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1718	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483837	1	3	02/01/2026 07:55:58	02/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	8,233888889	Trafo BT	
1719	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027483883	1	3	02/01/2026 07:58:53	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	10146	158,6725	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1720	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027483901	1	3	02/01/2026 07:59:00	02/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	3,683333333	Trafo BT	
1721	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027481273	1	3	02/01/2026 08:00:00	02/01/2026 08:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	10146	0,8		
1722	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027483907	1	3	02/01/2026 08:00:15	02/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	22901	50,72083333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1723	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027483921	1	3	02/01/2026 08:01:00	02/01/2026 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	6,9	Trafo BT	
1724	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027483919	1	3	02/01/2026 08:01:12	02/01/2026 12:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	56084	14,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1725	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027483919	1	3	02/01/2026 08:01:12	02/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56084	21,96	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1726	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027483933	1	3	02/01/2026 08:02:22	02/01/2026 09:39:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	1,625833333	Trafo BT	
1727	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027483989	1	3	02/01/2026 08:03:12	02/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	10037	270,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1728	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027476859	1	3	02/01/2026 08:07:00	02/01/2026 09:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	39903	3,45		
1729	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027482125	1	3	02/01/2026 08:08:00	02/01/2026 08:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	24439	46,55	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1730	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027484041	1	3	02/01/2026 08:11:43	02/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	23007	196,9936111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1731	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027484049	1	3	02/01/2026 08:11:58	02/01/2026 19:52:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	11,67416667	Trafo BT	
1732	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027484057	1	3	02/01/2026 08:12:13	02/01/2026 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	7,992777778	Trafo BT	
1733	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027484061	1	3	02/01/2026 08:12:29	02/01/2026 18:32:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	23007	51,68333333	Trafo BT	
1734	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027484063	1	3	02/01/2026 08:12:38	03/01/2026 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	33079	593,9644444	Trafo BT	
1735	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027484071	1	3	02/01/2026 08:13:02	02/01/2026 16:59:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	8,771666667	Trafo BT	
1736	383	1	2026	13028	CAF10	CAF	0027484075	1	3	02/01/2026 08:13:06	02/01/2026 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	2,698333333	Trafo BT	
1737	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027484107	1	3	02/01/2026 08:14:26	02/01/2026 11:32:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	3,300833333	Trafo BT	
1738	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027484111	1	3	02/01/2026 08:14:55	02/01/2026 09:54:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	1,663611111	Trafo BT	
1739	383	1	2026	13040	GUA02	GUA	0027482725	1	3	02/01/2026 08:15:00	02/01/2026 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	26883	8,666666667		
1740	383	1	2026	13040	GUA02	GUA	0027482725	1	3	02/01/2026 08:15:00	02/01/2026 09:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	26883	2,433333333		
1741	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027484117	1	3	02/01/2026 08:15:39	02/01/2026 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	55325	498,9166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1742	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027484161	1	3	02/01/2026 08:18:21	02/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	5,194166667	Trafo BT	
1743	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 08:18:38	02/01/2026 09:59:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	11924	191,615	Religador	Religadora Automática
1744	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 08:18:38	02/01/2026 09:59:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	363	11924	610,1425	Religador	Religadora Automática
1745	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 08:18:38	02/01/2026 14:13:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	11924	135,9172222	Religador	Religadora Automática
1746	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 08:18:38	02/01/2026 15:02:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	11924	269,5333333	Religador	Religadora Automática
1747	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 08:18:38	02/01/2026 15:20:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	11924	168,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1748	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027484257	1	3	02/01/2026 08:20:10	02/01/2026 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	22778	64,8861111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1749	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027484257	1	3	02/01/2026 08:20:10	03/01/2026 10:26:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22778	26,10861111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1750	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027484197	1	3	02/01/2026 08:20:23	02/01/2026 12:42:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	4,362777778	Trafo BT	
1751	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027484217	1	3	02/01/2026 08:21:06	02/01/2026 14:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	5,931666667	Trafo BT	
1752	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027484229	1	3	02/01/2026 08:21:31	02/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28128	57,84833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1753	383	1	2026	13047	ITP05	ITP	0027484355	1	3	02/01/2026 08:27:57	02/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	6,700833333	Trafo BT	
1754	383	1	2026	13064	PAL06	PAL	0027484357	1	3	02/01/2026 08:28:00	02/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	116	40480	467,8666667	Trafo BT	
1755	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027484373	1	3	02/01/2026 08:29:11	02/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	38198	10,01361111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1756	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027484389	1	3	02/01/2026 08:29:44	02/01/2026 11:21:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	2,862777778	Trafo BT	
1757	383	1	2026	13071	POC03	POC	0027484447	1	3	02/01/2026 08:32:45	03/01/2026 16:37:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	32,08138889	Trafo BT	
1758	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027484459	1	3	02/01/2026 08:33:15	02/01/2026 18:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	17619	66,2375	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1759	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027484497	1	3	02/01/2026 08:34:53	02/01/2026 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	18602	6,405833334	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1760	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027484513	1	3	02/01/2026 08:35:43	02/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	2,988055556	Trafo BT	
1761	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 08:37:59	02/01/2026 08:41:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1167	41797	62,24000008	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1762	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 08:37:59	02/01/2026 08:41:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	41797	5,280000005	Religador	Religadora Automática
1763	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 08:37:59	02/01/2026 08:41:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	287	41797	18,81444443	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1764	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 08:37:59	02/01/2026 08:43:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1842	41797	158,105	Religador	Religadora Automática
1765	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027484567	1	3	02/01/2026 08:39:20	02/01/2026 11:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	55325	2,461111111	Trafo BT	
1766	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027484565	1	3	02/01/2026 08:39:20	02/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	56084	24,06666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1767	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027511571	1	3	02/01/2026 08:39:45	02/01/2026 21:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	33079	61,9375	Trafo BT	
1768	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027484587	1	3	02/01/2026 08:40:20	02/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	8,155555555	Trafo BT	
1769	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027484593	1	3	02/01/2026 08:40:34	02/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22901	6,490555556	Trafo BT	
1770	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027484607	1	3	02/01/2026 08:41:39	02/01/2026 14:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	5,855833333	Trafo BT	
1771	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027477049	1	3	02/01/2026 08:42:00	02/01/2026 09:01:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	20780	3,324999998		
1772	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027484631	1	3	02/01/2026 08:42:32	02/01/2026 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	10037	10,57333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1773	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027484633	1	3	02/01/2026 08:42:38	02/01/2026 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	23626	211,3805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1774	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027484689	1	3	02/01/2026 08:45:35	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	3,480555555		
1775	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027484689	1	3	02/01/2026 08:45:35	02/01/2026 10:55:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	2,162222222	Trafo BT	
1776	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:45:51	02/01/2026 08:49:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	173	41797	11,14888887	Religador	Religadora Automática
1777	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027484741	1	3	02/01/2026 08:46:06	02/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22778	3,065	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1778	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027484723	1	3	02/01/2026 08:46:48	02/01/2026 15:25:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	22901	92,98333333	Trafo BT	
1779	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027484727	1	3	02/01/2026 08:47:08	03/01/2026 05:46:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	63665	20,98611111	Trafo BT	
1780	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027484775	1	3	02/01/2026 08:49:41	03/01/2026 00:38:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	15,81805556	Trafo BT	
1781	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027484777	1	3	02/01/2026 08:49:43	02/01/2026 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29352	14,55222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1782	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027484789	1	3	02/01/2026 08:50:15	02/01/2026 10:44:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	3,815	Trafo BT	
1783	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027484803	1	3	02/01/2026 08:50:37	02/01/2026 20:54:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	12,05722222	Trafo BT	
1784	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027484815	1	3	02/01/2026 08:51:04	02/01/2026 15:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	58162	1331,904444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1785	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027484819	1	3	02/01/2026 08:51:08	02/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	7,814444444	Trafo BT	
1786	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027484835	1	3	02/01/2026 08:52:22	02/01/2026 10:02:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	1,171666667	Trafo BT	
1787	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:53:35	02/01/2026 11:44:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	321	41797	916,0983334	Chave Faca	Chave Unipolar
1788	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:53:35	02/01/2026 15:09:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	76	41797	475,6333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1789	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:53:35	02/01/2026 15:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	338	41797	2221,880556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1790	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:53:35	02/01/2026 20:08:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	41797	157,3677778	Religador	Religadora Automática
1791	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:53:35	02/01/2026 20:10:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	31	41797	349,8005556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1792	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 08:53:35	03/01/2026 23:43:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	41797	116,4816667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1793	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027484867	1	3	02/01/2026 08:54:08	02/01/2026 22:48:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	15135	764,6527778	Trafo BT	
1794	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027484875	1	3	02/01/2026 08:54:24	02/01/2026 13:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	4,476666667	Trafo BT	
1795	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 08:54:45	02/01/2026 11:15:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	377	41797	883,2272222	Chave Faca	Chave Unipolar
1796	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 08:54:45	02/01/2026 17:29:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	41797	771,55	Religador	Religadora Automática
1797	383	1	2026	13043	IGB02	IGB	0027481467	1	3	02/01/2026 08:55:00	02/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	75	27536	6,249999994		
1798	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027484905	1	3	02/01/2026 08:56:07	02/01/2026 12:11:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,250555555	Trafo BT	
1799	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027484953	1	3	02/01/2026 08:58:22	02/01/2026 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	22901	19,30277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1800	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027484981	1	3	02/01/2026 08:59:49	02/01/2026 15:32:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	6,541944445	Trafo BT	
1801	383	1	2026	13091	TRB05	TRB	0027484985	1	3	02/01/2026 08:59:54	02/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	6,001666667	Trafo BT	
1802	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027485013	1	3	02/01/2026 09:01:10	02/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	38198	98,78611111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1803	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027485025	1	3	02/01/2026 09:01:34	02/01/2026 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29352	11,42166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1804	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027485039	1	3	02/01/2026 09:02:01	02/01/2026 14:56:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	5,905833333	Trafo BT	
1805	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027485103	1	3	02/01/2026 09:06:03	02/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23048	5,2325		
1806	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027485103	1	3	02/01/2026 09:06:03	02/01/2026 14:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	23048	33,095	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1807	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027485143	1	3	02/01/2026 09:07:59	02/01/2026 18:23:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	20780	490,78	Trafo BT	
1808	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027485151	1	3	02/01/2026 09:08:13	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	1,363055555	Trafo BT	
1809	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027485179	1	3	02/01/2026 09:09:56	02/01/2026 12:13:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	3,064722222	Trafo BT	
1810	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027485185	1	3	02/01/2026 09:10:01	02/01/2026 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	18602	3,099444444	Trafo BT	
1811	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027483915	1	3	02/01/2026 09:11:09	02/01/2026 19:58:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	10,78611111	Trafo BT	
1812	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027485229	1	3	02/01/2026 09:11:55	02/01/2026 14:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	11924	28,34027778		
1813	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027481711	1	3	02/01/2026 09:12:00	02/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	56553	380,8166667	Trafo BT	
1814	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027485257	1	3	02/01/2026 09:13:55	02/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	3,768055555	Trafo BT	
1815	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027485269	1	3	02/01/2026 09:14:39	02/01/2026 19:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	11924	41,62333333	Trafo BT	
1816	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027485297	1	3	02/01/2026 09:17:01	02/01/2026 10:41:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	1,406388889	Trafo BT	
1817	383	1	2026	13091	TRB04	TRB	0027485337	1	3	02/01/2026 09:18:51	02/01/2026 13:11:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	58162	81,4625	Trafo BT	
1818	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03370882	1	3	02/01/2026 09:18:53	02/01/2026 10:58:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	22901	131,14	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1819	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03370882	1	3	02/01/2026 09:18:53	02/01/2026 12:12:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	148	22901	427,9255555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1820	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03370882	1	3	02/01/2026 09:18:53	02/01/2026 14:02:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	92	22901	434,7766667	Chave Faca	Chave Unipolar
1821	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	BA03370882	1	3	02/01/2026 09:18:53	02/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	22901	184,4013889	Chave Faca	Chave Unipolar
1822	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027485353	1	3	02/01/2026 09:19:23	02/01/2026 15:28:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	6,1575	Trafo BT	
1823	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027478969	1	3	02/01/2026 09:20:00	02/01/2026 10:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	334	54457	367,4	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1824	383	1	2026	17185	CED04	CED	BA03370172	1	3	02/01/2026 09:20:17	02/01/2026 13:23:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	38198	56,63777778	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1825	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027485373	1	3	02/01/2026 09:20:26	04/01/2026 01:27:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	40,125	Trafo BT	
1826	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027485409	1	3	02/01/2026 09:21:55	02/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	23007	10,27638889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1827	383	1	2026	13091	TRB03	TRB	0027485427	1	3	02/01/2026 09:22:26	02/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	3,585555556	Trafo BT	
1828	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027485431	1	3	02/01/2026 09:22:27	02/01/2026 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	1,759166667	Trafo BT	
1829	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	0027485557	1	3	02/01/2026 09:23:43	02/01/2026 19:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55325	10,20472222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1830	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027485525	1	3	02/01/2026 09:26:45	02/01/2026 17:03:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	7,608055556	Trafo BT	
1831	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027485537	1	3	02/01/2026 09:27:12	02/01/2026 19:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	9,841666667	Trafo BT	
1832	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	DT27752827	1	3	02/01/2026 09:28:07	02/01/2026 13:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	7,762777778	Trafo BT	
1833	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027485567	1	3	02/01/2026 09:28:19	02/01/2026 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	6,328055556	Trafo BT	
1834	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027485573	1	3	02/01/2026 09:28:35	02/01/2026 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1415	55325	7462,159722	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1835	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027485573	1	3	02/01/2026 09:28:35	02/01/2026 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	55325	17,92083333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1836	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027485593	1	3	02/01/2026 09:29:50	02/01/2026 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	333	38198	866,725	Trafo BT	
1837	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027475267	1	3	02/01/2026 09:30:00	02/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22901	1,5		
1838	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027485659	1	3	02/01/2026 09:34:42	02/01/2026 15:01:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	5,444722222	Trafo BT	
1839	383	1	2026	13049	ITA01	ITA	0027485679	1	3	02/01/2026 09:35:34	03/01/2026 00:35:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	560	40472	8402,8	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1840	383	1	2026	13092	URU01	URU	BA03370976	1	3	02/01/2026 09:36:12	02/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10146	26,36333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1841	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027485703	1	3	02/01/2026 09:37:33	02/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	17619	227,1058333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1842	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027485709	1	3	02/01/2026 09:37:35	02/01/2026 12:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	3,346388889	Trafo BT	
1843	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027485713	1	3	02/01/2026 09:37:40	02/01/2026 19:07:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	9,491111111	Trafo BT	
1844	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027485747	1	3	02/01/2026 09:39:36	03/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	27,00666667	Trafo BT	
1845	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027485751	1	3	02/01/2026 09:39:41	02/01/2026 18:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28128	54,33166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1846	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027485753	1	3	02/01/2026 09:39:49	02/01/2026 11:03:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	1,389722222	Trafo BT	
1847	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027485787	1	3	02/01/2026 09:41:27	02/01/2026 17:31:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	7,834444444	Trafo BT	
1848	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027485791	1	3	02/01/2026 09:41:36	02/01/2026 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	28128	72,23333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1849	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027490355	1	3	02/01/2026 09:41:52	02/01/2026 11:42:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	26374	2,009722222	Trafo BT	
1850	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027485795	1	3	02/01/2026 09:41:52	02/01/2026 12:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	24439	19,21333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1851	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027485809	1	3	02/01/2026 09:42:54	02/01/2026 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	5,485	Trafo BT	
1852	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027485813	1	3	02/01/2026 09:43:05	02/01/2026 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	55325	15,98888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1853	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027485841	1	3	02/01/2026 09:44:50	02/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6818	4,252777778	Trafo BT	
1854	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027478735	1	3	02/01/2026 09:45:00	02/01/2026 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	105	54457	75,25000001	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1855	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027483883	1	3	02/01/2026 09:45:00	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	10146	3		
1856	383	1	2026	13091	TRB04	TRB	0027483191	1	3	02/01/2026 09:46:37	02/01/2026 15:38:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	58162	11,74388889	Religador	Religadora Automática
1857	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027482225	1	3	02/01/2026 09:50:00	02/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	39903	0,25		
1858	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027483617	1	3	02/01/2026 09:50:00	02/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	0,666666667		
1859	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027485959	1	3	02/01/2026 09:51:22	02/01/2026 10:45:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	1,793333333	Trafo BT	
1860	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027492741	1	3	02/01/2026 09:51:29	03/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	29,97527778	Trafo BT	
1861	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027484767	1	3	02/01/2026 09:52:24	02/01/2026 19:50:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	20780	628,2325	Religador	Religadora Automática
1862	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	0027485979	1	3	02/01/2026 09:52:36	02/01/2026 15:11:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	10,62111111	Trafo BT	
1863	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027491619	1	3	02/01/2026 09:53:57	02/01/2026 17:53:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	7,986111111	Trafo BT	
1864	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	BA03370900	1	3	02/01/2026 09:53:59	02/01/2026 11:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	38198	118,3452778	Religador	Religadora Automática
1865	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	BA03370900	1	3	02/01/2026 09:53:59	02/01/2026 11:14:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	926	38198	1241,097222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1866	383	1	2026	13047	ITP05	ITP	0027486039	1	3	02/01/2026 09:55:21	02/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23626	12,48833333	Trafo BT	
1867	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027486047	1	3	02/01/2026 09:55:35	02/01/2026 13:38:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	3,717222222	Trafo BT	
1868	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027486107	1	3	02/01/2026 09:58:48	04/01/2026 06:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	99	47624	4402,53	Trafo BT	
1869	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 09:59:00	02/01/2026 10:33:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	20780	44,65499999	Chave Faca	Chave Unipolar
1870	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 09:59:00	02/01/2026 10:51:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	78	20780	68,72666666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1871	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 09:59:00	02/01/2026 12:33:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	20780	48,94611111	Religador	Religadora Automática
1872	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 09:59:00	02/01/2026 14:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	20780	25,4	Chave Faca	Chave Unipolar
1873	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 09:59:00	02/01/2026 10:33:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	559	20780	320,0274999	Chave Faca	Chave Unipolar
1874	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027486139	1	3	02/01/2026 10:00:25	02/01/2026 16:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20780	13,04222222	Trafo BT	
1875	383	1	2026	13034	DIC02	DIC	0027486143	1	3	02/01/2026 10:00:44	02/01/2026 17:08:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	7,1375	Trafo BT	
1876	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027486145	1	3	02/01/2026 10:00:53	02/01/2026 14:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	4,751944444	Trafo BT	
1877	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027491093	1	3	02/01/2026 10:01:07	02/01/2026 14:35:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23048	4,575277778	Trafo BT	
1878	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027495237	1	3	02/01/2026 10:01:10	02/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2606	7,980555556	Trafo BT	
1879	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027486163	1	3	02/01/2026 10:02:38	02/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	22901	39,35944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1880	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027486165	1	3	02/01/2026 10:02:53	02/01/2026 11:41:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	1,643611111	Trafo BT	
1881	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027478651	1	3	02/01/2026 10:03:00	02/01/2026 10:25:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	56553	24,78666668		
1882	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027486189	1	3	02/01/2026 10:04:19	02/01/2026 11:58:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	1,906388889	Trafo BT	
1883	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027486231	1	3	02/01/2026 10:06:43	02/01/2026 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22901	6,954722222	Trafo BT	
1884	383	1	2026	13044	IBS01	IBS	0027486261	1	3	02/01/2026 10:08:05	03/01/2026 10:25:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35545	48,56611111	Trafo BT	
1885	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027486263	1	3	02/01/2026 10:08:10	04/01/2026 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	42,94722222	Trafo BT	
1886	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027486287	1	3	02/01/2026 10:09:21	03/01/2026 12:16:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	52,22888889	Trafo BT	
1887	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027486337	1	3	02/01/2026 10:11:35	02/01/2026 12:49:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	5,28	Trafo BT	
1888	383	1	2026	13090	TER06	TER	BA03370912	1	3	02/01/2026 10:11:41	02/01/2026 11:52:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	203	41797	342,1677778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1889	383	1	2026	13090	TER06	TER	BA03370912	1	3	02/01/2026 10:11:41	02/01/2026 12:46:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	110	41797	282,975	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1890	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027486365	1	3	02/01/2026 10:12:46	02/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	7,120555556	Trafo BT	
1891	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027486395	1	3	02/01/2026 10:13:45	02/01/2026 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	96	40472	166,8	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1892	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027486397	1	3	02/01/2026 10:13:49	02/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	1,603055556	Trafo BT	
1893	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027486547	1	3	02/01/2026 10:20:58	02/01/2026 12:44:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	50	55325	119,2777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1894	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027486547	1	3	02/01/2026 10:20:58	02/01/2026 12:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	55325	58,66277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1895	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027482935	1	3	02/01/2026 10:25:00	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40472	1,083333333		
1896	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027486647	1	3	02/01/2026 10:26:43	02/01/2026 18:59:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11328	17,07944444	Trafo BT	
1897	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027486665	1	3	02/01/2026 10:27:20	02/01/2026 15:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	5,494444444	Trafo BT	
1898	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027486691	1	3	02/01/2026 10:28:35	02/01/2026 13:13:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	26374	16,52	Trafo BT	
1899	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	0027486703	1	3	02/01/2026 10:29:20	02/01/2026 17:22:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	117	24439	806,5525	Trafo BT	
1900	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027484689	1	3	02/01/2026 10:30:00	02/01/2026 10:55:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	50	56553	21,09722222		
1901	383	1	2026	13064	PAL02	PAL	0027486747	1	3	02/01/2026 10:30:34	02/01/2026 14:28:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40480	3,966666667	Trafo BT	
1902	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027486763	1	3	02/01/2026 10:31:12	02/01/2026 17:58:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	7,451111111	Trafo BT	
1903	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027485185	1	3	02/01/2026 10:32:00	02/01/2026 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18602	0,183333333		
1904	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 10:33:21	02/01/2026 10:51:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	20780	18,20805556		
1905	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 10:33:21	02/01/2026 12:33:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	20780	34,06138889		
1906	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03370928	1	3	02/01/2026 10:33:21	02/01/2026 14:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	20780	10,9825		
1907	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027483353	1	3	02/01/2026 10:35:00	02/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	26374	4		
1908	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	0027486835	1	3	02/01/2026 10:35:54	02/01/2026 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	17619	8,935	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1909	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027486863	1	3	02/01/2026 10:36:56	02/01/2026 20:55:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	10,30611111	Trafo BT	
1910	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027486875	1	3	02/01/2026 10:37:13	02/01/2026 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	56084	8,318888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1911	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027486951	1	3	02/01/2026 10:41:50	02/01/2026 16:37:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	5,924166667	Trafo BT	
1912	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027487021	1	3	02/01/2026 10:46:38	02/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	4,778888889	Trafo BT	
1913	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027487033	1	3	02/01/2026 10:47:58	02/01/2026 20:21:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24439	28,65583333	Trafo BT	
1914	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027487035	1	3	02/01/2026 10:48:10	03/01/2026 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	38198	128,9027778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1915	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027487055	1	3	02/01/2026 10:49:40	02/01/2026 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	41797	106,1444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1916	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027487057	1	3	02/01/2026 10:49:46	02/01/2026 18:41:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	7,864444444	Trafo BT	
1917	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027487083	1	3	02/01/2026 10:52:00	02/01/2026 15:34:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	4,706388889	Trafo BT	
1918	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027488141	1	3	02/01/2026 10:54:54	02/01/2026 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	56084	26,68333333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
1919	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027488689	1	3	02/01/2026 10:55:54	04/01/2026 04:38:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	41,70944444	Trafo BT	
1920	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027484587	1	3	02/01/2026 11:00:00	02/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	56553	126		
1921	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	BA03370982	1	3	02/01/2026 11:00:00	02/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	54457	26	TRAMO_MT	Jumper
1922	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027485813	1	3	02/01/2026 11:00:00	02/01/2026 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	55325	2,15		
1923	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027488985	1	3	02/01/2026 11:03:15	02/01/2026 12:23:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,333333333	Trafo BT	
1924	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027489671	1	3	02/01/2026 11:04:58	02/01/2026 15:14:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	4,161944444	Trafo BT	
1925	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027482927	1	3	02/01/2026 11:05:00	02/01/2026 12:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	28128	5		
1926	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027489949	1	3	02/01/2026 11:05:55	02/01/2026 13:13:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	2,128888889	Trafo BT	
1927	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	0027490135	1	3	02/01/2026 11:06:15	02/01/2026 19:57:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56084	26,58583333	Trafo BT	
1928	383	1	2026	13064	PAL06	PAL	0027491033	1	3	02/01/2026 11:09:42	02/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40480	4,171666667	Trafo BT	
1929	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027491089	1	3	02/01/2026 11:10:34	02/01/2026 19:12:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40472	8,031944444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1930	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027491039	1	3	02/01/2026 11:10:46	02/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	28128	304,2205556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1931	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	0027491051	1	3	02/01/2026 11:10:58	02/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22315	4,483888889	Trafo BT	
1932	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027491063	1	3	02/01/2026 11:12:40	02/01/2026 12:09:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	0,9475	Trafo BT	
1933	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027482667	1	3	02/01/2026 11:14:25	02/01/2026 13:03:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	38198	32,81	Trafo BT	
1934	383	1	2026	13034	DIC11	DIC	0027491103	1	3	02/01/2026 11:14:41	03/01/2026 08:52:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	43,26666667	Trafo BT	
1935	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027491119	1	3	02/01/2026 11:15:40	02/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	142	39903	1619,588889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1936	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027491137	1	3	02/01/2026 11:16:26	02/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	18602	3,452222222	Trafo BT	
1937	383	1	2026	13025	BGN03	BGN	0027491147	1	3	02/01/2026 11:16:55	02/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	340	29717	754,1388889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1938	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027491165	1	3	02/01/2026 11:17:31	03/01/2026 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	22901	154,2897222	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1939	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027491169	1	3	02/01/2026 11:17:53	02/01/2026 16:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	23048	53,18805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1940	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027491175	1	3	02/01/2026 11:18:09	04/01/2026 09:20:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	46,045	Trafo BT	
1941	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027491179	1	3	02/01/2026 11:18:30	02/01/2026 16:32:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	10,46555556	Trafo BT	
1942	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027477439	1	3	02/01/2026 11:20:00	02/01/2026 14:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	26374	98,79333334		
1943	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027491211	1	3	02/01/2026 11:21:01	02/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	26883	217,7630555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1944	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027491219	1	3	02/01/2026 11:21:24	03/01/2026 11:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	23,64888889	Trafo BT	
1945	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027491245	1	3	02/01/2026 11:23:40	02/01/2026 14:50:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	3,451666667	Trafo BT	
1946	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	0027491263	1	3	02/01/2026 11:24:56	02/01/2026 16:42:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	90301	79,5	Trafo BT	
1947	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027477265	1	3	02/01/2026 11:25:00	02/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	24439	0,833333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1948	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027477265	1	3	02/01/2026 11:25:00	02/01/2026 11:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	24439	5,599999999	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1949	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027494523	1	3	02/01/2026 11:26:29	03/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22901	12,55861111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1950	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027491287	1	3	02/01/2026 11:26:32	02/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22778	31,84666667	Trafo BT	
1951	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 11:28:34	02/01/2026 11:52:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	530	11924	212,5888889	Religador	Religadora Automática
1952	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027491335	1	3	02/01/2026 11:29:52	02/01/2026 16:25:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	5	56084	24,62638889	Trafo BT	
1953	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027482667	1	3	02/01/2026 11:30:00	02/01/2026 13:03:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	38198	109,4138889		
1954	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03391700	1	3	02/01/2026 11:31:00	02/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	56084	0,933333334	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1955	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027491231	1	3	02/01/2026 11:31:46	02/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	22778	297,5716667	Trafo BT	
1956	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027474745	1	3	02/01/2026 11:33:00	02/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	33079	0,800000001		
1957	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027491377	1	3	02/01/2026 11:35:18	02/01/2026 17:04:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	5,490277778	Trafo BT	
1958	383	1	2026	13069	CAE01	CAE	0027491379	1	3	02/01/2026 11:35:35	02/01/2026 14:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	26374	38,65694444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1959	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027491385	1	3	02/01/2026 11:36:12	03/01/2026 09:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	20780	198,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1960	383	1	2026	16388	CAB01	CAB	DT27491399	1	3	02/01/2026 11:37:00	02/01/2026 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16923	13,43333333	Trafo BT	
1961	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027491413	1	3	02/01/2026 11:38:12	02/01/2026 19:43:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	8,086666667	Trafo BT	
1962	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027491447	1	3	02/01/2026 11:40:58	02/01/2026 20:47:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	40992	63,72916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1963	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	BA03370964	1	3	02/01/2026 11:43:42	02/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	33079	133,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1964	383	1	2026	13090	TER06	TER	DT27491547	1	3	02/01/2026 11:47:00	02/01/2026 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	78	41797	391,3	Trafo BT	
1965	383	1	2026	13034	DIC05	DIC	0027491529	1	3	02/01/2026 11:47:06	02/01/2026 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	6,548333333	Trafo BT	
1966	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027491557	1	3	02/01/2026 11:48:28	02/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	4,358888889	Trafo BT	
1967	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027491647	1	3	02/01/2026 11:51:24	02/01/2026 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23626	7,56	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1968	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027491607	1	3	02/01/2026 11:51:50	02/01/2026 15:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	23626	45,31388889	Trafo BT	
1969	383	1	2026	13064	PAL04	PAL	0027491605	1	3	02/01/2026 11:51:50	02/01/2026 14:43:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40480	8,585833333	Trafo BT	
1970	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027491639	1	3	02/01/2026 11:53:40	02/01/2026 13:55:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	2,037222222	Trafo BT	
1971	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027492433	1	3	02/01/2026 11:55:08	02/01/2026 16:59:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	5,080277778	Trafo BT	
1972	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027491671	1	3	02/01/2026 11:56:13	04/01/2026 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	46,81305556	Trafo BT	
1973	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027491679	1	3	02/01/2026 11:57:20	02/01/2026 14:37:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	2,669444445	Trafo BT	
1974	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027491697	1	3	02/01/2026 11:59:11	04/01/2026 04:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	38198	121,1408333	Trafo BT	
1975	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027491705	1	3	02/01/2026 11:59:27	02/01/2026 13:33:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	1,565833333	Trafo BT	
1976	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	DT27491713	1	3	02/01/2026 12:00:00	02/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	29284	138	Trafo BT	
1977	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027491725	1	3	02/01/2026 12:00:41	02/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	6,310555556	Trafo BT	
1978	383	1	2026	16394	PRL02	PRL	0027491729	1	3	02/01/2026 12:01:27	02/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	3,975833333	Trafo BT	
1979	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027491803	1	3	02/01/2026 12:08:00	02/01/2026 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,666666667	Trafo BT	
1980	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027491823	1	3	02/01/2026 12:09:58	02/01/2026 14:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54457	2,383888889	Trafo BT	
1981	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027485025	1	3	02/01/2026 12:10:00	02/01/2026 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	0,666666667		
1982	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027491849	1	3	02/01/2026 12:12:32	02/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	56084	511,0111111	Trafo BT	
1983	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027491855	1	3	02/01/2026 12:13:09	03/01/2026 14:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	26,53083333	Trafo BT	
1984	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027491879	1	3	02/01/2026 12:13:54	02/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23626	4,435	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1985	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027491869	1	3	02/01/2026 12:14:03	03/01/2026 23:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	71,465	Trafo BT	
1986	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027491873	1	3	02/01/2026 12:14:09	02/01/2026 15:08:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	27536	11,64111111	Trafo BT	
1987	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027491875	1	3	02/01/2026 12:14:15	02/01/2026 18:20:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	6,108055555	Trafo BT	
1988	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027491885	1	3	02/01/2026 12:14:36	02/01/2026 16:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	3,762222222	Trafo BT	
1989	383	1	2026	13051	ITC02	ITC	0027491887	1	3	02/01/2026 12:14:57	02/01/2026 21:56:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	9,689166667	Trafo BT	
1990	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	02/01/2026 12:15:00	02/01/2026 14:46:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	641	33110	1620,661667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1991	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027491891	1	3	02/01/2026 12:15:45	02/01/2026 16:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	55325	4,020833333	Trafo BT	
1992	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027491907	1	3	02/01/2026 12:16:55	02/01/2026 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	0,968055556	Trafo BT	
1993	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03370974	1	3	02/01/2026 12:17:57	02/01/2026 14:00:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	187	43055	319,4583333	Religador	Religadora Automática
1994	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03370974	1	3	02/01/2026 12:17:57	02/01/2026 14:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	43055	53,05444444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1995	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03370974	1	3	02/01/2026 12:17:57	02/01/2026 15:28:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	43055	22,20361111	Religador	Religadora Automática
1996	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027491925	1	3	02/01/2026 12:18:55	02/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	41797	7,036111111	Trafo BT	
1997	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	BA03370970	1	3	02/01/2026 12:20:00	02/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	23626	32,66666666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
1998	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027491983	1	3	02/01/2026 12:23:55	03/01/2026 15:44:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	39903	191,3527778	Trafo BT	
1999	383	1	2026	13090	TER06	TER	0027492013	1	3	02/01/2026 12:26:43	02/01/2026 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	41797	7,464166666	Trafo BT	
2000	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027492035	1	3	02/01/2026 12:29:20	02/01/2026 16:48:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	8,622777778	Trafo BT	
2001	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	BA03370970	1	3	02/01/2026 12:30:00	02/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	23626	1		
2002	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027484565	1	3	02/01/2026 12:35:00	02/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56084	0,166666667		
2003	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027492111	1	3	02/01/2026 12:36:38	02/01/2026 13:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	1,299166667	Trafo BT	
2004	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027492121	1	3	02/01/2026 12:37:56	02/01/2026 19:29:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	6,863611111	Trafo BT	
2005	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027492139	1	3	02/01/2026 12:39:16	02/01/2026 19:02:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	6,394722222	Trafo BT	
2006	383	1	2026	13025	BGN03	BGN	0027491147	1	3	02/01/2026 12:41:03	02/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	29717	11,42166667		
2007	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027483547	1	3	02/01/2026 12:43:00	02/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	17619	4,7		
2008	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027492189	1	3	02/01/2026 12:44:16	02/01/2026 15:18:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	336	36025	863,8	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2009	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027522475	1	3	02/01/2026 12:44:51	05/01/2026 05:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	36025	847,4158333	Trafo BT	
2010	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027492199	1	3	02/01/2026 12:45:55	02/01/2026 16:41:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	29352	31,41333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2011	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027492199	1	3	02/01/2026 12:45:55	02/01/2026 16:41:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	7,853333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2012	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027492203	1	3	02/01/2026 12:46:06	02/01/2026 21:31:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	8,756111111	Trafo BT	
2013	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027492215	1	3	02/01/2026 12:47:03	02/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	28128	7,765	Trafo BT	
2014	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027492219	1	3	02/01/2026 12:48:00	02/01/2026 16:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	4,016666667	Trafo BT	
2015	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027492231	1	3	02/01/2026 12:48:33	02/01/2026 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22901	12,04833333	Trafo BT	
2016	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027492279	1	3	02/01/2026 12:53:54	02/01/2026 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	6818	200,1766667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2017	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027492281	1	3	02/01/2026 12:54:11	03/01/2026 00:03:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,15527778	Trafo BT	
2018	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027492283	1	3	02/01/2026 12:54:21	02/01/2026 14:37:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	3,422222222	Trafo BT	
2019	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483243	1	3	02/01/2026 12:57:00	02/01/2026 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28128	1,6		
2020	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027492315	1	3	02/01/2026 12:57:16	02/01/2026 14:57:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	2,004722222	Trafo BT	
2021	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027492341	1	3	02/01/2026 12:59:16	02/01/2026 17:54:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	10146	44,24	Trafo BT	
2022	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027492345	1	3	02/01/2026 12:59:46	02/01/2026 15:41:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	2,701111111	Trafo BT	
2023	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027484217	1	3	02/01/2026 13:00:00	02/01/2026 14:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	68852	80,85		
2024	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027492367	1	3	02/01/2026 13:01:58	04/01/2026 00:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33079	107,0016667	Trafo BT	
2025	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027482517	1	3	02/01/2026 13:04:13	02/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	22901	52,40972222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2026	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027492443	1	3	02/01/2026 13:09:53	02/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,668611111	Trafo BT	
2027	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027492459	1	3	02/01/2026 13:11:47	02/01/2026 19:07:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	56084	195,3966667	Trafo BT	
2028	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027492471	1	3	02/01/2026 13:13:01	02/01/2026 19:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29352	12,33055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2029	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03370818	1	3	02/01/2026 13:13:49	02/01/2026 13:37:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	530	11924	209,6444445	Religador	Religadora Automática
2030	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027492485	1	3	02/01/2026 13:14:06	02/01/2026 23:14:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	10,00222222	Trafo BT	
2031	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027492521	1	3	02/01/2026 13:19:27	02/01/2026 17:22:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	4,048611111	Trafo BT	
2032	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027474997	1	3	02/01/2026 13:20:00	02/01/2026 14:05:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	47624	19,125		
2033	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027492527	1	3	02/01/2026 13:20:19	02/01/2026 17:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	4,644722222	Trafo BT	
2034	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	BA03370998	1	3	02/01/2026 13:23:22	02/01/2026 14:35:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	17619	80,49305556		
2035	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	BA03370998	1	3	02/01/2026 13:23:22	02/01/2026 14:35:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	17048	68,47916667		
2036	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	BA03370998	1	3	02/01/2026 13:23:22	02/01/2026 16:35:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	219	17048	700,1916667	Religador	Religadora Automática
2037	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027492549	1	3	02/01/2026 13:24:52	02/01/2026 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	22901	163,3777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2038	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027492575	1	3	02/01/2026 13:29:59	02/01/2026 15:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	1,916944444	Trafo BT	
2039	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	BA03371000	1	3	02/01/2026 13:31:45	02/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	23007	173,775	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2040	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027482631	1	3	02/01/2026 13:33:00	02/01/2026 13:37:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	56553	3,240000003		
2041	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027492655	1	3	02/01/2026 13:38:49	04/01/2026 00:57:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	70,61666667	Trafo BT	
2042	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027492669	1	3	02/01/2026 13:40:27	02/01/2026 16:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23048	2,459166667	Trafo BT	
2043	383	1	2026	16387	JAC02	JAC	0027492687	1	3	02/01/2026 13:44:24	02/01/2026 14:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22778	1,026666667	Trafo BT	
2044	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027492689	1	3	02/01/2026 13:44:32	03/01/2026 12:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	22,70777778	Trafo BT	
2045	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027491211	1	3	02/01/2026 13:45:00	02/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	26883	23,91666667		
2046	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027492699	1	3	02/01/2026 13:45:38	02/01/2026 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	12	55325	40,07333333	Trafo BT	
2047	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 13:49:16	02/01/2026 13:58:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	321	41797	48,32833336	Chave Faca	Chave Unipolar
2048	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027492729	1	3	02/01/2026 13:49:56	03/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	24439	21,16777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2049	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027492739	1	3	02/01/2026 13:50:36	02/01/2026 16:50:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	3,006388889	Trafo BT	
2050	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027492745	1	3	02/01/2026 13:51:22	02/01/2026 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	2,687777778	Trafo BT	
2051	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027492779	1	3	02/01/2026 13:55:33	02/01/2026 16:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	11924	5,081666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2052	383	1	2026	13025	BGN06	BGN	0027492785	1	3	02/01/2026 13:55:58	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	29717	15,33611111	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2053	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027492787	1	3	02/01/2026 13:56:09	05/01/2026 10:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57405	137,895	Trafo BT	
2054	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027492793	1	3	02/01/2026 13:56:56	02/01/2026 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	145	39903	236,9944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2055	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027492823	1	3	02/01/2026 14:00:32	02/01/2026 18:05:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,090277778	Trafo BT	
2056	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03371012	1	3	02/01/2026 14:00:57	02/01/2026 14:04:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	910	33110	52,07222232	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2057	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03371012	1	3	02/01/2026 14:00:57	02/01/2026 15:57:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	33110	44,69666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2058	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03371012	1	3	02/01/2026 14:00:57	03/01/2026 01:12:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	97	33110	1085,564722	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2059	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03371012	1	3	02/01/2026 14:00:57	02/01/2026 14:04:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	74	33110	4,234444452	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2060	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027492853	1	3	02/01/2026 14:03:24	04/01/2026 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	38	22778	1698,346667	Trafo BT	
2061	383	1	2026	13089	TAG02	TAG	0027492883	1	3	02/01/2026 14:05:53	02/01/2026 19:20:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12290	5,249166667	Trafo BT	
2062	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027492889	1	3	02/01/2026 14:06:57	02/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	2,384166667	Trafo BT	
2063	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027492899	1	3	02/01/2026 14:07:00	02/01/2026 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54265	20,25	Trafo BT	
2064	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483595	1	3	02/01/2026 14:08:14	02/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28128	0,725555555		
2065	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03370654	1	3	02/01/2026 14:08:47	02/01/2026 14:26:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	17619	9,091666665	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2066	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027492917	1	3	02/01/2026 14:10:18	02/01/2026 22:17:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	8,123055556	Trafo BT	
2067	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027492929	1	3	02/01/2026 14:11:41	02/01/2026 20:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	11,61722222	Trafo BT	
2068	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027492935	1	3	02/01/2026 14:12:10	02/01/2026 15:54:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	1,709166667	Trafo BT	
2069	383	1	2026	13015	ALC14	ALC	0027492947	1	3	02/01/2026 14:14:05	02/01/2026 19:24:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58959	5,174166667	Trafo BT	
2070	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027483061	1	3	02/01/2026 14:19:24	02/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	41797	213,5466667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2071	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027493003	1	3	02/01/2026 14:19:27	02/01/2026 21:35:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	7,265277778	Trafo BT	
2072	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027485103	1	3	02/01/2026 14:20:00	02/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	23048	2,750000003	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2073	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027493049	1	3	02/01/2026 14:24:45	02/01/2026 16:05:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	37	17619	61,83111111	Trafo BT	
2074	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027485103	1	3	02/01/2026 14:25:00	02/01/2026 14:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23048	0,2		
2075	383	1	2026	13091	TRB03	TRB	0027493087	1	3	02/01/2026 14:28:56	02/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	1,684444444	Trafo BT	
2076	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027517697	1	3	02/01/2026 14:30:50	04/01/2026 08:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	17619	956,0972222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2077	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027493105	1	3	02/01/2026 14:31:04	02/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23007	1,315555555	Trafo BT	
2078	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027493111	1	3	02/01/2026 14:31:17	03/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	222	33079	2289,251667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2079	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027493111	1	3	02/01/2026 14:31:17	03/01/2026 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	33079	252,2861111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2080	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027493113	1	3	02/01/2026 14:31:19	02/01/2026 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	294	39136	757,9483333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2081	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027493125	1	3	02/01/2026 14:32:10	03/01/2026 06:00:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	15,47777778	Trafo BT	
2082	383	1	2026	13037	GAB15	GAB	0027493137	1	3	02/01/2026 14:33:58	03/01/2026 09:20:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	65323	75,13333333	Trafo BT	
2083	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027493155	1	3	02/01/2026 14:34:34	02/01/2026 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	22778	22,565	Trafo BT	
2084	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027493195	1	3	02/01/2026 14:36:50	02/01/2026 17:40:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	3,061944444	Trafo BT	
2085	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027493199	1	3	02/01/2026 14:36:59	02/01/2026 16:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	1,8975	Trafo BT	
2086	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371044	1	3	02/01/2026 14:37:13	02/01/2026 16:51:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	114	17619	255,645	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2087	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371044	1	3	02/01/2026 14:37:13	02/01/2026 18:02:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	17619	191,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2088	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027493247	1	3	02/01/2026 14:39:08	03/01/2026 10:45:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	41797	100,5125	Trafo BT	
2089	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027493257	1	3	02/01/2026 14:39:21	02/01/2026 16:41:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	56084	4,086666666	Trafo BT	
2090	383	1	2026	13091	TRB06	TRB	0027493263	1	3	02/01/2026 14:39:27	02/01/2026 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	15,41833333	Trafo BT	
2091	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027493313	1	3	02/01/2026 14:41:25	02/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	618	29284	3899,408333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2092	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027482763	1	3	02/01/2026 14:43:44	02/01/2026 16:40:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	28128	23,31333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2093	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 15:25:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	43055	23,89583334	Religador	Religadora Automática
2094	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 15:52:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	43055	36,1075	Religador	Religadora Automática
2095	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 15:55:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	270	43055	306,9	Religador	Religadora Automática
2096	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 16:30:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	43055	147,9916667	Religador	Religadora Automática
2097	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 16:32:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	43055	236,925	Chave Faca	Chave Unipolar
2098	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 16:56:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	145	43055	312,1527778	Chave Faca	Chave Unipolar
2099	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03371056	1	3	02/01/2026 14:46:57	02/01/2026 16:57:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	43055	63,13944445	Chave Faca	Chave Unipolar
2100	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	DT27493455	1	3	02/01/2026 14:49:00	02/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	15135	221,7166667	Trafo BT	
2101	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	74	52439	8,509999999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2102	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	4350	52439	500,25	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2103	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	42	52439	4,83	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2104	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:56:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	3332	52439	383,18	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2105	383	1	2026	13041	GXD05	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	103	52439	7,381666666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2106	383	1	2026	13041	GXD06	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	3277	52439	234,8516666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2107	383	1	2026	13041	GXD11	GXD	BA03371060	1	3	02/01/2026 14:49:19	02/01/2026 14:53:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	138000	1585	52439	113,5916666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2108	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027493679	1	3	02/01/2026 14:54:55	02/01/2026 18:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	495	47624	1675,4375	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2109	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 15:02:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	33079	4,866111107	Religador	Religadora Automática
2110	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 16:04:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	520	47624	599,8777777	Religador	Religadora Automática
2111	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 15:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3450	47624	291,3333334	Religador	Religadora Automática
2112	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 15:02:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1329	47624	170,1858332	Religador	Religadora Automática
2113	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 16:04:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	47624	13,84333333	Religador	Religadora Automática
2114	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 17:02:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	47624	146,1841667	Chave Faca	Chave Unipolar
2115	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 19:48:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	131	47624	639,935	Religador	Religadora Automática
2116	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	02/01/2026 21:03:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	47624	49,15777778	Chave Faca	Chave Unipolar
2117	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 14:55:08	03/01/2026 17:59:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47624	27,06472222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2118	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027486163	1	3	02/01/2026 15:00:15	02/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	22901	1,325		
2119	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	BA03371090	1	3	02/01/2026 15:02:16	02/01/2026 15:07:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3322	43055	283,2927779	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2120	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	BA03371090	1	3	02/01/2026 15:02:16	02/01/2026 15:13:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	43055	0,195277778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2121	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027493789	1	3	02/01/2026 15:07:29	02/01/2026 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	55325	39,17222222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2122	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027496217	1	3	02/01/2026 15:08:37	03/01/2026 01:55:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	38198	129,4166667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2123	383	1	2026	13071	POC02	POC	DT27493829	1	3	02/01/2026 15:09:00	02/01/2026 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	1,65	Trafo BT	
2124	383	1	2026	13041	13P	GXD	0027493823	1	3	02/01/2026 15:09:10	03/01/2026 03:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	52439	1072,758333	Trafo BT	
2125	383	1	2026	16391	NVS02	NVS	0027493827	1	3	02/01/2026 15:09:30	02/01/2026 17:25:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25181	4,529444444	Trafo BT	
2126	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027493835	1	3	02/01/2026 15:10:19	02/01/2026 22:54:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56084	15,48777778	Trafo BT	
2127	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	BA03371090	1	3	02/01/2026 15:13:20	02/01/2026 16:48:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	574	43055	907,3983333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2128	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	BA03371090	1	3	02/01/2026 15:13:20	02/01/2026 17:38:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	267	43055	647,2525	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2129	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	BA03371090	1	3	02/01/2026 15:13:20	02/01/2026 19:36:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	43055	434,3075	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2130	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027493875	1	3	02/01/2026 15:13:46	02/01/2026 16:38:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	1,415555556	Trafo BT	
2131	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027493885	1	3	02/01/2026 15:14:27	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	43055	63,33	Trafo BT	
2132	383	1	2026	13038	TOC01	TOC	0027493899	1	3	02/01/2026 15:15:44	02/01/2026 21:37:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	6,365555556	Trafo BT	
2133	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027493905	1	3	02/01/2026 15:16:53	03/01/2026 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	163	29284	2195,383611	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2134	383	1	2026	16393	BJD01	BJD	0027493923	1	3	02/01/2026 15:17:58	03/01/2026 06:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	23048	288,5044444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2135	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027493931	1	3	02/01/2026 15:18:19	02/01/2026 20:01:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	4,717222222	Trafo BT	
2136	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03370096	1	3	02/01/2026 15:18:56	02/01/2026 15:52:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	910	33110	502,5222221	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2137	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03370096	1	3	02/01/2026 15:18:56	02/01/2026 15:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	33110	40,41222222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2138	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	02/01/2026 15:18:56	02/01/2026 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	33110	0,306666666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2139	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	02/01/2026 15:18:56	02/01/2026 15:44:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	33110	3,879999999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2140	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	02/01/2026 15:18:56	02/01/2026 15:44:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	632	33110	272,4622221	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2141	383	1	2026	13017	ARA05	ARA	0027493963	1	3	02/01/2026 15:19:56	03/01/2026 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	11,50111111	Trafo BT	
2142	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027494011	1	3	02/01/2026 15:23:43	03/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	20,43805556	Trafo BT	
2143	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027494021	1	3	02/01/2026 15:23:58	03/01/2026 15:01:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	23,62583333	Trafo BT	
2144	383	1	2026	13070	PDR06	PDR	0027494035	1	3	02/01/2026 15:24:33	03/01/2026 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	34477	22,67416667	Trafo BT	
2145	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03371118	1	3	02/01/2026 15:24:54	02/01/2026 20:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	33110	24,30277778	Religador	Religadora Automática
2146	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03371118	1	3	02/01/2026 15:24:54	02/01/2026 20:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	33110	43,745	Religador	Religadora Automática
2147	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03371118	1	3	02/01/2026 15:24:54	02/01/2026 20:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	146	33110	709,6411111	Religador	Religadora Automática
2148	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03371118	1	3	02/01/2026 15:24:54	02/01/2026 22:18:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	33110	551,0666667	Religador	Religadora Automática
2149	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:25:06	02/01/2026 15:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6821	17048	553,2588884	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2150	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:25:06	02/01/2026 16:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	17048	45,02861111	Religador	Religadora Automática
2151	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:25:06	02/01/2026 19:02:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	541	17048	1957,668611	Religador	Religadora Automática
2152	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027494047	1	3	02/01/2026 15:25:27	03/01/2026 12:17:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	20,86361111	Trafo BT	
2153	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027494061	1	3	02/01/2026 15:26:29	02/01/2026 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	68	17048	332,6522222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2154	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	BA03371122	1	3	02/01/2026 15:26:29	02/01/2026 18:34:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1128	33110	3541,606667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2155	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371122	1	3	02/01/2026 15:26:29	02/01/2026 15:44:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	33110	2,086388889	Religador	Religadora Automática
2156	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027494071	1	3	02/01/2026 15:27:52	02/01/2026 16:37:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	1,168611111	Trafo BT	
2157	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027484819	1	3	02/01/2026 15:30:00	02/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	76	56553	88,66666666		
2158	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	0027494115	1	3	02/01/2026 15:31:36	02/01/2026 18:34:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	3,055555556	Trafo BT	
2159	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027494135	1	3	02/01/2026 15:32:53	02/01/2026 23:48:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	8,256111111	Trafo BT	
2160	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027483989	1	3	02/01/2026 15:32:56	02/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	10037	0,701111111		
2161	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027494155	1	3	02/01/2026 15:33:53	02/01/2026 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	83	56553	686,2947222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2162	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	02/01/2026 15:55:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1826	17048	538,1627776	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2163	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	02/01/2026 17:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	77	17048	181,1638889	Religador	Religadora Automática
2164	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	02/01/2026 19:00:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	483	17048	1636,565	Chave Faca	Chave Unipolar
2165	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	02/01/2026 22:15:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	333	17048	2208,0675	Religador	Religadora Automática
2166	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	02/01/2026 22:35:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	918	17048

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2167	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	03/01/2026 15:14:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	17048	1039,304444	Religador	Religadora Automática
2168	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	03/01/2026 16:37:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	72	17048	1800,26	Ch. Fusível	Base Fusível
2169	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 15:37:29	04/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	17048	99,62583333	Ch. Fusível	Base Fusível
2170	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027494183	1	3	02/01/2026 15:37:43	02/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	3,538055556	Trafo BT	
2171	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027494195	1	3	02/01/2026 15:38:40	04/01/2026 03:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	22778	2017,166667	Ch. Fusível	Base Fusível
2172	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027494211	1	3	02/01/2026 15:40:37	02/01/2026 21:10:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	5,503055556	Trafo BT	
2173	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371080	1	3	02/01/2026 15:41:05	02/01/2026 16:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	17619	9,765555556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2174	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027494225	1	3	02/01/2026 15:41:19	02/01/2026 20:38:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	4,949166667	Trafo BT	
2175	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027514153	1	3	02/01/2026 15:42:19	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	58	47624	1351,093889	Trafo BT	
2176	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027494325	1	3	02/01/2026 15:42:24	03/01/2026 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	24439	434,8033333	Ch. Fusível	Base Fusível
2177	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	BA03371130	1	3	02/01/2026 15:43:35	02/01/2026 16:55:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	322	38198	386,3105556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2178	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	BA03371130	1	3	02/01/2026 15:43:35	02/01/2026 17:20:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	38198	51,50222222	Religador	Religadora Automática
2179	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	BA03371130	1	3	02/01/2026 15:43:35	02/01/2026 23:16:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	339	38198	2560,203333	Religador	Religadora Automática
2180	383	1	2026	13093	VDP05	VDP	0027494309	1	3	02/01/2026 15:44:33	03/01/2026 04:40:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	50375	25,85611111	Trafo BT	
2181	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027494317	1	3	02/01/2026 15:44:55	02/01/2026 17:57:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	2,212222222	Trafo BT	
2182	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027494319	1	3	02/01/2026 15:45:05	02/01/2026 17:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	280	24439	480,2777778	Ch. Fusível	Base Fusível
2183	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027494319	1	3	02/01/2026 15:45:05	02/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	56	24439	181,9222222	Ch. Fusível	Base Fusível
2184	383	1	2026	13093	VDP10	VDP	0027494357	1	3	02/01/2026 15:47:00	02/01/2026 19:00:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50375	3,232777778	Trafo BT	
2185	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	0027494375	1	3	02/01/2026 15:48:00	03/01/2026 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	11924	857,6	Trafo BT	
2186	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027483409	1	3	02/01/2026 15:48:15	02/01/2026 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28128	0,458333334		
2187	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027494385	1	3	02/01/2026 15:49:00	02/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,183333333	Trafo BT	
2188	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027474211	1	3	02/01/2026 15:50:00	02/01/2026 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	56553	34		
2189	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027492779	1	3	02/01/2026 15:50:00	02/01/2026 16:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	11924	1,266666667		
2190	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027494427	1	3	02/01/2026 15:52:32	03/01/2026 09:12:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	17,3275	Trafo BT	
2191	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027491089	1	3	02/01/2026 15:53:38	02/01/2026 19:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	40472	357,57	TRAMO_MT	Jumper
2192	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027494453	1	3	02/01/2026 15:54:30	02/01/2026 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	7,516666667	Trafo BT	
2193	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03370276	1	3	02/01/2026 15:55:01	02/01/2026 16:02:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	438	17619	54,50666664	Religador	Religadora Automática
2194	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027495859	1	3	02/01/2026 15:55:34	02/01/2026 18:11:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	2,262222222	Trafo BT	
2195	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027494463	1	3	02/01/2026 15:55:39	03/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	30,73916667	Trafo BT	
2196	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027494465	1	3	02/01/2026 15:55:46	02/01/2026 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	336	36025	2039,706667	Ch. Fusível	Base Fusível
2197	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027507923	1	3	02/01/2026 15:55:51	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	39903	4615,908333	Ch. Fusível	Base Fusível
2198	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027494487	1	3	02/01/2026 15:57:18	03/01/2026 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	57	41797	525,065	Ch. Fusível	Base Fusível
2199	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027492279	1	3	02/01/2026 15:59:01	02/01/2026 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	6818	2,532777778		
2200	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027494517	1	3	02/01/2026 15:59:33	04/01/2026 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	17619	1109,9025	Ch. Fusível	Base Fusível
2201	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027468747	1	3	02/01/2026 16:00:00	02/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	54265	28,5		
2202	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03370096	1	3	02/01/2026 16:00:55	02/01/2026 20:08:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	33110	28,90611111	Chave Faca	Chave Unipolar
2203	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027495207	1	3	02/01/2026 16:01:00	02/01/2026 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	30441	191,95	Ch. Fusível	Base Fusível
2204	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027495207	1	3	02/01/2026 16:01:00	04/01/2026 12:00:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	30441	219,9305556	Ch. Fusível	Base Fusível
2205	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027494679	1	3	02/01/2026 16:06:02	02/01/2026 18:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	35545	2,632777778	Ch. Fusível	Base Fusível
2206	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	0027494649	1	3	02/01/2026 16:06:04	02/01/2026 18:25:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23626	4,641111111	Trafo BT	
2207	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	52439	3,155555556	Chave Faca	Chave Unipolar
2208	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:13:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	250	52439	27,22222226	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2209	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3592	52439	446,0066668	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2210	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 17:15:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	201	52439	228,9166667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2211	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:14:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3374	52439	418,9383335	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2212	383	1	2026	13041	GXD05	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	103	52439	8,554722226	Religador	Religadora Automática
2213	383	1	2026	13041	GXD06	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1128	52439	93,6866667	Religador	Religadora Automática
2214	383	1	2026	13041	GXD11	GXD	BA03371092	1	3	02/01/2026 16:07:18	02/01/2026 16:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1585	52439	131,6430556	Religador	Religadora Automática
2215	383	1	2026	13034	DIC13	DIC	0027494691	1	3	02/01/2026 16:07:26	02/01/2026 17:53:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	3,538888889	Trafo BT	
2216	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027494703	1	3	02/01/2026 16:08:06	03/01/2026 09:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22901	34,215	Trafo BT	
2217	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	02/01/2026 16:17:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	662	47624	93,0477778	Chave Faca	Chave Unipolar
2218	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	02/01/2026 16:18:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	47624	1,305	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2219	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	02/01/2026 19:22:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	929	47624	2986,476944	Chave Faca	Chave Unipolar
2220	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	02/01/2026 16:17:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2471	47624	347,3127778	Chave Faca	Chave Unipolar
2221	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	02/01/2026 16:18:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1987	47624	288,115	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2222	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	02/01/2026 20:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	601	47624	2626,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2223	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 16:09:29	03/01/2026 13:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	163	47624	3432,010278	CONS_MT	Disjuntor Média
2224	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	BA03371178	1	3	02/01/2026 16:10:37	02/01/2026 16:14:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	113	47624	6,560277792	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2225	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	BA03371178	1	3	02/01/2026 16:10:37	02/01/2026 16:14:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1145	47624	71,2444445	Religador	Religadora Automática
2226	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027494775	1	3	02/01/2026 16:11:51	03/01/2026 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	17048	482,1733333	Ch. Fusível	Base Fusível
2227	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027495403	1	3	02/01/2026 16:12:14	03/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	35,59222222	Trafo BT	
2228	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03371184	1	3	02/01/2026 16:14:36	02/01/2026 18:29:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	29352	17,92666667	Religador	Religadora Automática
2229	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03371184	1	3	02/01/2026 16:14:36	02/01/2026 18:29:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	29352	38,24055555	Religador	Religadora Automática
2230	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03371184	1	3	02/01/2026 16:14:36	02/01/2026 19:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	158	29352	498,7533333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2231	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03371184	1	3	02/01/2026 16:14:36	02/01/2026 19:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1370	29352	4324,633333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2232	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03371184	1	3	02/01/2026 16:14:36	02/01/2026 22:00:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	29352	115,3611111	Chave Faca	Chave Unipolar
2233	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03371184	1	3	02/01/2026 16:14:36	02/01/2026 22:00:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	29352	225,0516667	Religador	Religadora Automática
2234	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027494861	1	3	02/01/2026 16:14:50	02/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22778	0,752777778	Trafo BT	
2235	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027494863	1	3	02/01/2026 16:14:56	03/01/2026 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17048	79,80444444	Ch. Fusível	Base Fusível
2236	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	BA03371220	1	3	02/01/2026 16:15:00	02/01/2026 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	38198	1,333333333		
2237	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027495017	1	3	02/01/2026 16:18:55	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47624	22,68472222	Ch. Fusível	Base Fusível
2238	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	BA03371192	1	3	02/01/2026 16:20:30	02/01/2026 17:40:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	425	39903	569,3819445	Religador	Religadora Automática
2239	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	BA03371192	1	3	02/01/2026 16:20:30	02/01/2026 19:54:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	39903	335,3972222	Religador	Religadora Automática
2240	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	BA03371192	1	3	02/01/2026 16:20:30	03/01/2026 13:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	221	39903	4602,386389	Religador	Religadora Automática
2241	383	1	2026	16387	JAC04	JAC	0027495035	1	3	02/01/2026 16:22:58	04/01/2026 10:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	22778	339,0711111	Trafo BT	
2242	383	1	2026	13041	GXD01	GXD	BA03371194	1	3	02/01/2026 16:24:55	02/01/2026 16:30:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4755	52439	458,3291667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2243	383	1	2026	13041	GXD01	GXD	BA03371194	1	3	02/01/2026 16:24:55	02/01/2026 16:31:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	52439	14,35000001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2244	383	1	2026	13041	GXD01	GXD	BA03371194	1	3	02/01/2026 16:24:55	02/01/2026 18:35:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	52439	130,5833333	Religador	Religadora Automática
2245	383	1	2026	13041	GXD11	GXD	BA03371194	1	3	02/01/2026 16:24:55	02/01/2026 16:30:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2127	52439	205,0191667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2246	383	1	2026	13091	TRB05	TRB	0027499855	1	3	02/01/2026 16:25:32	03/01/2026 03:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	22,54888889	Trafo BT	
2247	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	BA03371162	1	3	02/01/2026 16:26:19	02/01/2026 16:36:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	272	90301	46,54222223	Chave Faca	Chave Unipolar
2248	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027495105	1	3	02/01/2026 16:26:23	02/01/2026 23:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	56084	82,61305556	Ch. Fusível	Base Fusível
2249	383	1	2026	13016	ANG03	ANG	0027495119	1	3	02/01/2026 16:27:21	03/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	23,3775	Trafo BT	
2250	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027495129	1	3	02/01/2026 16:27:59	03/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	44	6818	514,8122222	Ch. Fusível	Base Fusível
2251	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027495129	1	3	02/01/2026 16:28:00	03/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	6818	117	Ch. Fusível	Base Fusível
2252	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	BA03371196	1	3	02/01/2026 16:28:26	02/01/2026 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	245	39136	271,8138889	Ch. Fusível	Base Fusível
2253	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027495141	1	3	02/01/2026 16:28:33	02/01/2026 18:40:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	2,203333333	Trafo BT	
2254	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027495215	1	3	02/01/2026 16:31:18	02/01/2026 18:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	47624	240,81	Ch. Fusível	Base Fusível
2255	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027495223	1	3	02/01/2026 16:31:38	02/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	2,639444444	Trafo BT	
2256	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027477719	1	3	02/01/2026 16:32:00	02/01/2026 17:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	17619	22		
2257	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027495233	1	3	02/01/2026 16:32:11	02/01/2026 23:53:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	7,360277778	Trafo BT	
2258	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027486355	1	3	02/01/2026 16:33:39	02/01/2026 17:20:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29352	2,355833333		
2259	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027495315	1	3	02/01/2026 16:36:24	03/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	6	22901	120,36	Trafo BT	
2260	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027495373	1	3	02/01/2026 16:38:54	02/01/2026 19:29:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	2,841666667	Trafo BT	
2261	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027495377	1	3	02/01/2026 16:39:13	03/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	39	17048	676,5091667	Ch. Fusível	Base Fusível
2262	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027495437	1	3	02/01/2026 16:43:22	04/01/2026 00:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	63,42111111	Trafo BT	
2263	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027495449	1	3	02/01/2026 16:44:04	03/01/2026 09:41:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	16,95944444	Trafo BT	
2264	383	1	2026	13041	GXD01	GXD	BA03371194	1	3	02/01/2026 16:46:27	02/01/2026 18:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	52439	227,395	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2265	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371202	1	3	02/01/2026 16:48:10	02/01/2026 18:50:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	155	11924	316,4152778	Chave Faca	Chave Unipolar
2266	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371202	1	3	02/01/2026 16:48:10	02/01/2026 18:51:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	286	11924	585,8233333	Religador	Religadora Automática
2267	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027495517	1	3	02/01/2026 16:48:51	02/01/2026 23:26:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	6,628888889	Trafo BT	
2268	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027495561	1	3	02/01/2026 16:51:30	03/01/2026 16:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56084	47,31666667		
2269	383	1	2026	13049	ITA06	ITA	0027495579	1	3	02/01/2026 16:52:16	02/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40472	2,128888889	Trafo BT	
2270	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 16:54:41	03/01/2026 15:16:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	81	17048	1811,79	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2271	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027495615	1	3	02/01/2026 16:54:53	03/01/2026 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	41797	1430,864722	Ch. Fusível	Base Fusível
2272	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027495693	1	3	02/01/2026 16:59:42	02/01/2026 23:38:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	6,639722222	Trafo BT	
2273	383	1	2026	13037	GAB07	GAB	0027495695	1	3	02/01/2026 16:59:49	02/01/2026 19:29:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65323	2,5025	Trafo BT	
2274	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027495701	1	3	02/01/2026 17:00:15	03/01/2026 10:20:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	33110	156,0725	Ch. Fusível	Base Fusível
2275	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	0027495713	1	3	02/01/2026 17:01:05	02/01/2026 18:47:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	1,779444444	Trafo BT	
2276	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 17:01:39	02/01/2026 17:56:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	652	17048	592,4144445	Religador	Religadora Automática
2277	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027495741	1	3	02/01/2026 17:02:33	02/01/2026 22:44:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	5,698888889	Trafo BT	
2278	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027495777	1	3	02/01/2026 17:05:20	02/01/2026 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	38198	78,45555555	Ch. Fusível	Base Fusível
2279	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027495797	1	3	02/01/2026 17:06:50	04/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	44,21944444	Trafo BT	
2280	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027483733	1	3	02/01/2026 17:07:20	02/01/2026 18:37:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28128	2,996111111		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2281	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027495825	1	3	02/01/2026 17:09:53	03/01/2026 05:07:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	11,96416667	Trafo BT	
2282	383	1	2026	16395	ARL05	ARL	0027495877	1	3	02/01/2026 17:12:14	02/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	22901	270,1016667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2283	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027495901	1	3	02/01/2026 17:15:01	02/01/2026 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	138	41797	712,9616667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2284	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027495915	1	3	02/01/2026 17:16:29	03/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	16,80861111	Trafo BT	
2285	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027495949	1	3	02/01/2026 17:18:59	03/01/2026 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	28128	92,66805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2286	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027484459	1	3	02/01/2026 17:20:57	02/01/2026 18:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17619	2,67		
2287	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	BA03371196	1	3	02/01/2026 17:21:00	02/01/2026 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	39136	2,566666667		
2288	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027495977	1	3	02/01/2026 17:22:41	03/01/2026 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	11,95527778	Trafo BT	
2289	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370846	1	3	02/01/2026 17:22:59	02/01/2026 17:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	421	41797	231,9008334	Chave Faca	Chave Unipolar
2290	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027495987	1	3	02/01/2026 17:23:21	02/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	43055	596,3625	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2291	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027496023	1	3	02/01/2026 17:25:15	03/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	6818	107,4583333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2292	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	BA03371244	1	3	02/01/2026 17:25:57	02/01/2026 17:30:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	176	2606	11,92888888	Religador	Religadora Automática
2293	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	BA03371244	1	3	02/01/2026 17:25:57	02/01/2026 18:22:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	832	2606	790,4	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2294	383	1	2026	13027	BUZ07	BUZ	BA03372098	1	3	02/01/2026 17:27:02	03/01/2026 12:16:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	33079	4329,686111	TRAMO_MT	Jumper
2295	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027496063	1	3	02/01/2026 17:28:52	03/01/2026 09:51:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	16,38083333	Trafo BT	
2296	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027496537	1	3	02/01/2026 17:30:00	02/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	22901	184	Chave Faca	Chave Unipolar
2297	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027496077	1	3	02/01/2026 17:30:22	04/01/2026 00:04:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	30,57638889	Trafo BT	
2298	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027496083	1	3	02/01/2026 17:30:33	04/01/2026 11:19:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	41,81083333	Trafo BT	
2299	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371252	1	3	02/01/2026 17:31:47	02/01/2026 20:53:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	33110	235,0638889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2300	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371252	1	3	02/01/2026 17:31:47	03/01/2026 00:28:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	33110	686,9775	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2301	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371252	1	3	02/01/2026 17:31:47	03/01/2026 00:48:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	33110	291,3111111	Chave Faca	Chave Unipolar
2302	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371252	1	3	02/01/2026 17:31:47	03/01/2026 17:06:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	33110	542,3847222	Chave Faca	Chave Unipolar
2303	383	1	2026	13088	TAM12	TAM	0027496107	1	3	02/01/2026 17:32:04	03/01/2026 09:45:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	47624	1509,260833	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2304	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027496137	1	3	02/01/2026 17:34:08	03/01/2026 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	11924	70,92444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2305	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027496141	1	3	02/01/2026 17:34:14	02/01/2026 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	40472	22,14055555	Trafo BT	
2306	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027496163	1	3	02/01/2026 17:35:26	02/01/2026 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	38198	119,7688889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2307	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027496177	1	3	02/01/2026 17:36:11	03/01/2026 08:25:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	14,82416667	Trafo BT	
2308	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027496179	1	3	02/01/2026 17:36:16	03/01/2026 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	118	39903	1932,708889	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2309	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027495281	1	3	02/01/2026 17:37:00	04/01/2026 08:59:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	39903	354,4425	Trafo BT	
2310	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027496253	1	3	02/01/2026 17:40:45	04/01/2026 02:40:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	32,98944444	Trafo BT	
2311	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027496273	1	3	02/01/2026 17:42:33	03/01/2026 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	38198	592,8491667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2312	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027496313	1	3	02/01/2026 17:44:47	02/01/2026 20:15:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	2,514722222	Trafo BT	
2313	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027483203	1	3	02/01/2026 17:45:58	02/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	38198	31,20444445	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2314	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027496355	1	3	02/01/2026 17:47:25	02/01/2026 20:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	29352	71,79166666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2315	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	0027494375	1	3	02/01/2026 17:50:00	03/01/2026 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11924	49,53333333		
2316	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371252	1	3	02/01/2026 17:50:47	02/01/2026 18:09:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3299	33110	1035,519444	Religador	Religadora Automática
2317	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027496469	1	3	02/01/2026 17:53:27	04/01/2026 10:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	17048	203,7791667	Trafo BT	
2318	383	1	2026	13050	ITB01	ITB	0027496483	1	3	02/01/2026 17:54:23	03/01/2026 03:04:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	20627	45,85138889	Trafo BT	
2319	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027496503	1	3	02/01/2026 17:55:46	03/01/2026 09:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	15,45666667	Trafo BT	
2320	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	0027496509	1	3	02/01/2026 17:55:59	04/01/2026 11:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	63	17619	2627,1175	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2321	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	BA03370778	1	3	02/01/2026 17:57:01	02/01/2026 18:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17619	1,665555555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2322	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027496533	1	3	02/01/2026 17:57:26	02/01/2026 20:26:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	2,492222222	Trafo BT	
2323	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027496573	1	3	02/01/2026 18:00:23	03/01/2026 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	23,29361111	Trafo BT	
2324	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027496613	1	3	02/01/2026 18:02:05	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	68852	1594,680556	Trafo BT	
2325	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027496619	1	3	02/01/2026 18:02:19	03/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	41797	1434,604167	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2326	383	1	2026	13041	GXD03	GXD	0027496637	1	3	02/01/2026 18:04:14	03/01/2026 02:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	226	52439	1795,318889	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2327	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	BA03370778	1	3	02/01/2026 18:05:36	02/01/2026 18:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	17619	1,366666667		
2328	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027496675	1	3	02/01/2026 18:07:21	03/01/2026 22:26:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	28,31138889	Trafo BT	
2329	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	BA03371284	1	3	02/01/2026 18:08:20	02/01/2026 18:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	837	39903	51,61500008	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2330	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	BA03371284	1	3	02/01/2026 18:08:20	02/01/2026 19:16:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	218	39903	247,4905555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2331	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	BA03371284	1	3	02/01/2026 18:08:20	02/01/2026 19:58:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	227	39903	415,7252778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2332	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027496699	1	3	02/01/2026 18:08:51	03/01/2026 09:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	15,79027778	Trafo BT	
2333	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027496713	1	3	02/01/2026 18:10:32	02/01/2026 20:06:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56084	1,937222222	Trafo BT	
2334	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027496721	1	3	02/01/2026 18:10:47	03/01/2026 08:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	22901	232,3244444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2335	383	1	2026	13093	VDP02	VDP	0027500757	1	3	02/01/2026 18:10:50	02/01/2026 22:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	50375	585,5666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2336	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027484373	1	3	02/01/2026 18:11:00	02/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	38198	0,316666667		
2337	383	1	2026	13093	VDP02	VDP	0027496741	1	3	02/01/2026 18:12:03	02/01/2026 19:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	50375	233,09	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2338	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027496763	1	3	02/01/2026 18:13:33	03/01/2026 00:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	609	40472	3841,2675	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2339	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	0027496819	1	3	02/01/2026 18:16:17	03/01/2026 02:16:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	39903	1247,783333	Religador	Religadora Automática
2340	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	0027496819	1	3	02/01/2026 18:16:17	03/01/2026 09:22:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	106	39903	1600,541111	Religador	Religadora Automática
2341	383	1	2026	13075	RDC01	RDC	0027496873	1	3	02/01/2026 18:18:14	03/01/2026 06:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	21467	12,44611111	Trafo BT	
2342	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027496887	1	3	02/01/2026 18:18:44	03/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	47624	1004,017778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2343	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027496897	1	3	02/01/2026 18:18:54	03/01/2026 00:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	29352	46,94666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2344	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027496901	1	3	02/01/2026 18:19:00	02/01/2026 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	47624	467,7166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2345	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 18:20:33	03/01/2026 11:47:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	17048	17,45222222	Religador	Religadora Automática
2346	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	0027496935	1	3	02/01/2026 18:21:06	02/01/2026 21:33:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	196	24439	628,67	Trafo BT	
2347	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027497031	1	3	02/01/2026 18:24:48	03/01/2026 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	17,13666667	Trafo BT	
2348	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027497039	1	3	02/01/2026 18:25:02	03/01/2026 08:21:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	13,94861111	Trafo BT	
2349	383	1	2026	17188	ARS06	ARS	0027497045	1	3	02/01/2026 18:25:13	02/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	34022	12,98555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2350	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027497063	1	3	02/01/2026 18:26:07	03/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	43055	86,15694444	Trafo BT	
2351	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027497129	1	3	02/01/2026 18:29:32	03/01/2026 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	43055	615,7333333	Trafo BT	
2352	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027494183	1	3	02/01/2026 18:30:00	02/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	56553	16		
2353	383	1	2026	17188	ARS02	ARS	0027497169	1	3	02/01/2026 18:31:29	03/01/2026 09:16:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	34022	781,9855555	Trafo BT	
2354	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027497171	1	3	02/01/2026 18:31:37	03/01/2026 03:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	36025	171,4380556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2355	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027497243	1	3	02/01/2026 18:34:26	03/01/2026 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	20,79277778	Trafo BT	
2356	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 18:36:00	02/01/2026 19:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3592	52439	2157,195556	Chave Faca	Chave Unipolar
2357	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 18:36:00	02/01/2026 19:51:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	952	52439	1192,115555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2358	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 18:36:00	02/01/2026 19:12:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3374	52439	2026,274444	Chave Faca	Chave Unipolar
2359	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027497277	1	3	02/01/2026 18:37:30	03/01/2026 12:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	47624	1879,8	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2360	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	BA03371456	1	3	02/01/2026 18:39:00	02/01/2026 19:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	17048	3,15	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2361	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027497325	1	3	02/01/2026 18:40:06	04/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	27536	2480,565	Trafo BT	
2362	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03371120	1	3	02/01/2026 18:42:23	02/01/2026 23:06:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	92	17048	404,57	Religador	Religadora Automática
2363	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027497371	1	3	02/01/2026 18:42:24	03/01/2026 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	33079	892,6	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2364	383	1	2026	13053	ITD1	ITI	BA03371226	1	3	02/01/2026 18:44:00	02/01/2026 18:57:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2007	22315	454,9200002	Religador	Religadora Automática
2365	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027497437	1	3	02/01/2026 18:44:57	02/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40472	4,9175	Trafo BT	
2366	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027497445	1	3	02/01/2026 18:45:18	04/01/2026 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	33110	6986,425	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2367	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027497445	1	3	02/01/2026 18:45:18	04/01/2026 11:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	33110	246,51	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2368	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027497445	1	3	02/01/2026 18:45:18	04/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	33110	777,665	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2369	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371326	1	3	02/01/2026 18:45:49	02/01/2026 18:49:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	470	23626	26,76388891	Religador	Religadora Automática
2370	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371326	1	3	02/01/2026 18:45:49	02/01/2026 18:59:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	393	23626	92,79166667	Religador	Religadora Automática
2371	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371326	1	3	02/01/2026 18:45:49	02/01/2026 21:06:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	290	23626	678,1166667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2372	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371326	1	3	02/01/2026 18:45:49	03/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	23626	402,7769444	Religador	Religadora Automática
2373	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027498017	1	3	02/01/2026 18:45:54	03/01/2026 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	495	33110	7500,075	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2374	383	1	2026	13050	ITB02	ITB	0027497503	1	3	02/01/2026 18:47:55	03/01/2026 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	174	20627	1224,041667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2375	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027497513	1	3	02/01/2026 18:48:46	03/01/2026 11:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	156	33079	2650,006667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2376	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027497523	1	3	02/01/2026 18:49:15	03/01/2026 10:40:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	15,85861111	Trafo BT	
2377	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027497547	1	3	02/01/2026 18:49:44	02/01/2026 19:38:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	0,8175	Trafo BT	
2378	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	0027486835	1	3	02/01/2026 18:50:00	02/01/2026 19:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	17619	2,1		
2379	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 18:53:17	02/01/2026 19:15:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1360	15135	508,1111111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2380	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 18:53:17	02/01/2026 21:22:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	428	15135	1067,146667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2381	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 18:53:17	02/01/2026 21:23:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1421	15135	3554,078889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2382	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 18:53:17	02/01/2026 21:23:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3881	15135	9730,529445	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2383	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371202	1	3	02/01/2026 18:53:46	02/01/2026 19:20:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	11924	11	Chave Faca	Chave Unipolar
2384	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371202	1	3	02/01/2026 18:53:46	03/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	11924	2646,005556	Religador	Religadora Automática
2385	383	1	2026	17186	MOB04	MOB	0027497711	1	3	02/01/2026 18:55:52	04/01/2026 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	40992	210,4133333	Trafo BT	
2386	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371354	1	3	02/01/2026 18:58:56	02/01/2026 21:11:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	902	23048	1995,173889	Religador	Religadora Automática
2387	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 18:59:03	02/01/2026 19:13:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	258	15135	62,27833329	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2388	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371352	1	3	02/01/2026 18:59:34	04/01/2026 01:23:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	23048	6171,651111	Chave Faca	Chave Unipolar
2389	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027497825	1	3	02/01/2026 18:59:38	02/01/2026 22:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29352	18,93666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2390	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03371316	1	3	02/01/2026 19:00:00	02/01/2026 21:26:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	56084	46,53944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2391	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027497845	1	3	02/01/2026 19:00:12	02/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	5,326666667	Trafo BT	
2392	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027497909	1	3	02/01/2026 19:02:01	04/01/2026 11:35:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	81,12388889	Trafo BT	
2393	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03371316	1	3	02/01/2026 19:05:20	02/01/2026 21:26:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	56084	129,8305556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2394	383	1	2026	16394	PRL03

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2395	383	1	2026	13037	GAB10	GAB	0027498047	1	3	02/01/2026 19:07:00	02/01/2026 23:52:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	65323	28,56833333	Trafo BT	
2396	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027498083	1	3	02/01/2026 19:08:24	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	16,86	Trafo BT	
2397	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027498497	1	3	02/01/2026 19:08:43	02/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	60	21467	141,2833333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2398	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027498115	1	3	02/01/2026 19:09:34	03/01/2026 12:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	33,81444444	Trafo BT	
2399	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:09:38	02/01/2026 19:12:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	419	28128	21,76472226	Religador	Religadora Automática
2400	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:09:38	02/01/2026 19:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	802	28128	45,89222231	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2401	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:09:38	03/01/2026 01:10:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	363	28128	2183,445	Religador	Religadora Automática
2402	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:09:38	03/01/2026 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	483	28128	3182,701667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2403	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027498141	1	3	02/01/2026 19:10:14	03/01/2026 02:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	30441	91,55333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2404	383	1	2026	16394	PRL02	PRL	0027498149	1	3	02/01/2026 19:10:34	03/01/2026 09:17:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	63665	42,33166667	Trafo BT	
2405	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027496163	1	3	02/01/2026 19:11:00	02/01/2026 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38198	6,45		
2406	383	1	2026	16394	PRL04	PRL	0027506367	1	3	02/01/2026 19:12:23	03/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	51	63665	456,9741667	Trafo BT	
2407	383	1	2026	13015	ALC06	ALC	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	436	58959	26,16000002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2408	383	1	2026	13015	ALC07	ALC	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1761	58959	105,6600001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2409	383	1	2026	13015	ALC12	ALC	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	214	58959	12,84000001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2410	383	1	2026	13015	ALC15	ALC	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2012	58959	120,7200001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2411	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4333	52439	259,9800002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2412	383	1	2026	13041	GXD01	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4941	52439	296,4600003	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2413	383	1	2026	13041	GXD02	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2814	52439	168,8400002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2414	383	1	2026	13041	GXD03	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6254	52439	375,2400003	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2415	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6523	52439	391,3800004	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2416	383	1	2026	13041	GXD05	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4459	52439	267,5400002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2417	383	1	2026	13041	GXD06	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3277	52439	196,6200002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2418	383	1	2026	13041	GXD09	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1756	52439	105,3600001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2419	383	1	2026	13041	GXD10	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4868	52439	292,0800003	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2420	383	1	2026	13041	GXD11	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3755	52439	225,3000002	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2421	383	1	2026	13041	GXD12	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2362	52439	141,7200001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2422	383	1	2026	13070	PDR01	PDR	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:12:41	02/01/2026 19:16:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2539	34477	152,3400001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2423	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027498241	1	3	02/01/2026 19:13:23	03/01/2026 16:33:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	21,33416667	Trafo BT	
2424	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027498263	1	3	02/01/2026 19:13:49	02/01/2026 21:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	2,369722222	Trafo BT	
2425	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027498289	1	3	02/01/2026 19:14:35	03/01/2026 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	167	57405	3313,326389	Trafo BT	
2426	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027498311	1	3	02/01/2026 19:14:56	03/01/2026 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	6818	500,5733333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2427	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	02/01/2026 19:21:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1333	11924	93,30999993	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2428	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	02/01/2026 19:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	161	11924	13,37194445	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2429	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	02/01/2026 19:22:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	286	11924	26,69333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2430	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	02/01/2026 19:23:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	178	11924	20,51944442	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2431	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	03/01/2026 00:57:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	286	11924	1625,671667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2432	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	03/01/2026 00:59:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	243	11924	1386,3825	Chave Faca	Chave Unipolar
2433	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:16:50	02/01/2026 19:22:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1932	55325	180,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2434	383	1	2026	16394	PRL04	PRL	BA03372016	1	3	02/01/2026 19:17:44	03/01/2026 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	63665	515,24	TRAMO_MT	Jumper
2435	383	1	2026	16394	PRL04	PRL	BA03372016	1	3	02/01/2026 19:17:44	03/01/2026 06:03:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	63665	1292,133333	Chave Faca	Chave Unipolar
2436	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 19:18:03	02/01/2026 19:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	353	15135	22,06249998	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2437	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 19:18:03	02/01/2026 19:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	530	15135	33,12499997	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2438	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027498477	1	3	02/01/2026 19:18:16	04/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	28128	1555,068889	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2439	383	1	2026	13070	PDR06	PDR	0027498503	1	3	02/01/2026 19:18:53	02/01/2026 21:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	51	34477	127,5991667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2440	383	1	2026	13070	PDR06	PDR	0027498503	1	3	02/01/2026 19:18:53	02/01/2026 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	34477	2,518611111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2441	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03371390	1	3	02/01/2026 19:18:57	02/01/2026 19:59:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	28128	100,5316667	Religador	Religadora Automática
2442	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027498527	1	3	02/01/2026 19:19:33	03/01/2026 03:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	21467	62,72666667	Chave Faca	Chave Unipolar
2443	383	1	2026	17209	MPA01	MPA	0027498529	1	3	02/01/2026 19:19:38	03/01/2026 19:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27624	24,50888889	Trafo BT	
2444	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027498553	1	3	02/01/2026 19:20:36	03/01/2026 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	82	36025	580,0133333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2445	383	1	2026	13084	ACU112	ACU	0027498603	1	3	02/01/2026 19:22:56	03/01/2026 11:45:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	16,37583333	Trafo BT	
2446	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027498625	1	3	02/01/2026 19:23:44	03/01/2026 13:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	56553	623,1555556	Trafo BT	
2447	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	BA03371400	1	3	02/01/2026 19:23:52	02/01/2026 21:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	669	28128	1592,963333	Religador	Religadora Automática
2448	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	BA03371400	1	3	02/01/2026 19:23:52	02/01/2026 22:53:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	761	28128	2663,711389	Religador	Religadora Automática
2449	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:24:55	02/01/2026 22:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	93	56084	293,3375	Religador	Religadora Automática
2450	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:24:55	02/01/2026 22:33:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	115	28128	362,0263889	Religador	Religadora Automática
2451	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 19:24:55	02/01/2026 22:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	208	28128	656,0666667	Religador	Religadora Automática
2452	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	BA03371400	1	3	02/01/2026 19:27:13	02/01/2026 19:58:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	301	28128	154,7641667	Religador	Religadora Automática
2453	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	BA03371400	1	3	02/01/2026 19:27:13	02/01/2026 23:33:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	740	28128	3031,533333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2454	383	1	2026	16393	BJD01	BJD	BA03371412	1	3	02/01/2026 19:27:19	03/01/2026 06:28:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	23048	2678,13	Religador	Religadora Automática
2455	383	1	2026	16393	BJD01	BJD	BA03371412	1	3	02/01/2026 19:27:19	03/01/2026 06:29:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	23048	705,8311111	Religador	Religadora Automática
2456	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027498725	1	3	02/01/2026 19:27:37	03/01/2026 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	56084	100,7944444	Trafo BT	
2457	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03371432	1	3	02/01/2026 19:28:09	02/01/2026 20:01:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1908	28128	1072,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2458	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03371432	1	3	02/01/2026 19:28:09	02/01/2026 20:02:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	183	28128	105,0216667	Religador	Religadora Automática
2459	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03371432	1	3	02/01/2026 19:28:09	02/01/2026 20:03:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3712	28128	2171,52	Religador	Religadora Automática
2460	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03371432	1	3	02/01/2026 19:28:09	02/01/2026 21:55:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	176	28128	432,9111111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2461	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03371432	1	3	02/01/2026 19:28:09	03/01/2026 05:40:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	28128	10,21027778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2462	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371436	1	3	02/01/2026 19:28:47	02/01/2026 20:23:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	90	28128	82,5	Religador	Religadora Automática
2463	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371436	1	3	02/01/2026 19:28:47	03/01/2026 09:35:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	28128	1862,373333	Religador	Religadora Automática
2464	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:29:09	02/01/2026 19:34:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3592	52439	311,3066667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2465	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:29:09	02/01/2026 19:34:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3374	52439	292,4133333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2466	383	1	2026	13041	GXD06	GXD	BA03371384	1	3	02/01/2026 19:29:09	02/01/2026 19:32:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	378	52439	20,26499998	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2467	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027498809	1	3	02/01/2026 19:31:15	03/01/2026 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	17619	694,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2468	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027498811	1	3	02/01/2026 19:31:16	03/01/2026 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	55,79111111	Trafo BT	
2469	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027498857	1	3	02/01/2026 19:32:09	03/01/2026 06:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	11,30444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2470	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027498857	1	3	02/01/2026 19:32:20	03/01/2026 06:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29352	67,80833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2471	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03370858	1	3	02/01/2026 19:32:43	02/01/2026 20:07:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	684	41797	396,7200001	Religador	Religadora Automática
2472	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 19:34:25	02/01/2026 19:45:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1138	52439	204,2077778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2473	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 19:34:25	02/01/2026 19:46:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	320	52439	63,91111113	Religador	Religadora Automática
2474	383	1	2026	13041	13P	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 19:34:25	02/01/2026 19:49:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2134	52439	550,0977778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2475	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 19:34:25	02/01/2026 19:43:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	756	52439	117,6	Chave Faca	Chave Unipolar
2476	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 19:34:25	02/01/2026 19:45:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1489	52439	267,1927778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2477	383	1	2026	13041	GXD04	GXD	BA03371362	1	3	02/01/2026 19:34:25	02/01/2026 19:46:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1129	52439	225,486389	Religador	Religadora Automática
2478	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027498945	1	3	02/01/2026 19:35:10	03/01/2026 15:24:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	24439	455,7961111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2479	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03371372	1	3	02/01/2026 19:35:19	02/01/2026 23:00:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	26374	755,6358333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2480	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:44:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	17619	1,689999999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2481	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:44:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3761	17619	529,6741664	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2482	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:45:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	629	17619	105,7069444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2483	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:42:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	28128	9,316666667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2484	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:42:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	889	28128	96,30833334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2485	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:42:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1799	28128	194,8916667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2486	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 19:45:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	189	28128	31,7625	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2487	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 19:35:48	02/01/2026 20:24:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	42	28128	34,14833333	Religador	Religadora Automática
2488	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 19:36:40	02/01/2026 21:24:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	167	15135	299,2547222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2489	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027498995	1	3	02/01/2026 19:37:15	02/01/2026 23:20:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,721111111	Trafo BT	
2490	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027499007	1	3	02/01/2026 19:37:35	03/01/2026 12:36:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	41797	84,9	Trafo BT	
2491	383	1	2026	13093	VDP12	VDP	0027499013	1	3	02/01/2026 19:37:43	03/01/2026 00:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50375	5,021388889	Trafo BT	
2492	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	BA03371466	1	3	02/01/2026 19:38:17	02/01/2026 21:49:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	56084	462,6175	Religador	Religadora Automática
2493	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027499049	1	3	02/01/2026 19:39:24	03/01/2026 00:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	6818	416,1066667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2494	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027499053	1	3	02/01/2026 19:39:40	03/01/2026 11:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	23048	1039,866667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2495	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	BA03369964	1	3	02/01/2026 19:40:40	02/01/2026 19:43:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	549	39903	28,21249998	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2496	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027499073	1	3	02/01/2026 19:40:44	03/01/2026 17:10:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	43,00055556	Trafo BT	
2497	383	1	2026	13057	TAT01	TAT	0027499207	1	3	02/01/2026 19:41:10	03/01/2026 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	349	39903	4983,913889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2498	383	1	2026	13093	VDP02	VDP	0027499169	1	3	02/01/2026 19:44:38	03/01/2026 19:21:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50375	23,62166667	Trafo BT	
2499	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027499183	1	3	02/01/2026 19:45:09	02/01/2026 22:11:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	2,435	Trafo BT	
2500	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03371482	1	3	02/01/2026 19:46:04	02/01/2026 19:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	956	41797	137,5577777	Religador	Religadora Automática
2501	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03371482	1	3	02/01/2026 19:46:04	02/01/2026 19:56:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	533	41797	96,38416658	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2502	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03371482	1	3	02/01/2026 19:46:04	02/01/2026 22:28:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	194	41797	525,5244444	Religador	Religadora Automática
2503	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	BA03371486	1	3	02/01/2026 19:47:00	02/01/2026 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	17048	9,866666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2504	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 19:48:20	02/01/2026 19:52:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	459	17619	35,06250002	Religador	Religadora Automática
2505	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 19:48:20	02/01/2026 20:24:58	Interna-Não programada-

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2509	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027499263	1	3	02/01/2026 19:48:29	02/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	23626	51,68722222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2510	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027499265	1	3	02/01/2026 19:48:31	03/01/2026 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	302	28128	4159,966111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2511	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:50:19	02/01/2026 19:53:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	286	11924	16,52444441	Religador	Religadora Automática
2512	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:50:19	03/01/2026 01:00:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	178	11924	918,8261111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2513	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	BA03371388	1	3	02/01/2026 19:50:19	02/01/2026 19:54:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1932	55325	135,2399999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2514	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027499335	1	3	02/01/2026 19:51:20	03/01/2026 12:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	16,76111111	Trafo BT	
2515	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027499343	1	3	02/01/2026 19:51:33	02/01/2026 22:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	26883	50,5575	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2516	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027499347	1	3	02/01/2026 19:51:40	03/01/2026 10:06:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	14,24	Trafo BT	
2517	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027499367	1	3	02/01/2026 19:52:37	04/01/2026 05:25:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	33,54472222	Trafo BT	
2518	383	1	2026	13090	TER06	TER	0027499383	1	3	02/01/2026 19:53:09	03/01/2026 04:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	41797	211,94	Trafo BT	
2519	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027499405	1	3	02/01/2026 19:53:56	03/01/2026 16:27:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	20,55944444	Trafo BT	
2520	383	1	2026	13049	ITA01	ITA	0027499573	1	3	02/01/2026 19:55:48	03/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	560	40472	3492,533333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2521	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027499465	1	3	02/01/2026 19:56:14	03/01/2026 14:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	56553	1313,394444	Trafo BT	
2522	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 19:56:32	02/01/2026 20:16:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	459	17619	153,8925	Religador	Religadora Automática
2523	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 19:56:32	02/01/2026 20:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	314	17619	124,6405556	Religador	Religadora Automática
2524	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03371518	1	3	02/01/2026 19:58:16	02/01/2026 20:03:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	402	22901	34,28166668	Religador	Religadora Automática
2525	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03371518	1	3	02/01/2026 19:58:16	02/01/2026 20:03:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	518	22901	44,1738889	Religador	Religadora Automática
2526	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 19:58:21	02/01/2026 20:33:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	17619	48,43972223	Religador	Religadora Automática
2527	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03371518	1	3	02/01/2026 19:58:54	02/01/2026 20:04:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	597	22901	54,39333333	Religador	Religadora Automática
2528	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03371518	1	3	02/01/2026 19:58:54	03/01/2026 02:05:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	22901	250,6352778	Religador	Religadora Automática
2529	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03371518	1	3	02/01/2026 19:58:54	03/01/2026 03:43:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22901	85,22555556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2530	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	BA03371518	1	3	02/01/2026 19:58:54	03/01/2026 12:16:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	22901	244,375	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2531	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027499549	1	3	02/01/2026 19:59:06	03/01/2026 06:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	29717	10,18166667	Trafo BT	
2532	383	1	2026	17188	ARS06	ARS	0027497045	1	3	02/01/2026 20:00:00	02/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	34022	55		
2533	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027499591	1	3	02/01/2026 20:01:01	03/01/2026 10:35:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	55325	72,84027778	Trafo BT	
2534	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027499639	1	3	02/01/2026 20:03:17	03/01/2026 05:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	471	29717	4409,475833	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2535	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027499659	1	3	02/01/2026 20:03:31	03/01/2026 04:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	56084	39,87361111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2536	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:03:48	03/01/2026 09:48:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	17619	3916,85	Chave Faca	Chave Unipolar
2537	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:03:48	02/01/2026 20:24:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	975	28128	331,2291666	Religador	Religadora Automática
2538	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:03:48	03/01/2026 03:44:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	149	28128	1143,906111	Religador	Religadora Automática
2539	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:03:48	03/01/2026 05:24:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	28128	308,6325	Religador	Religadora Automática
2540	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:03:48	03/01/2026 22:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	28128	187,7244444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2541	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03371490	1	3	02/01/2026 20:03:53	02/01/2026 20:20:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	512	17619	138,9511111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2542	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 20:03:53	02/01/2026 20:20:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	17619	10,04138889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2543	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027499683	1	3	02/01/2026 20:05:11	02/01/2026 21:11:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	1,110277778	Trafo BT	
2544	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371532	1	3	02/01/2026 20:07:19	02/01/2026 21:42:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	385	23048	608,0861111	Religador	Religadora Automática
2545	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	0027499741	1	3	02/01/2026 20:07:33	02/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	38	11924	52,21833334	Trafo BT	
2546	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027499753	1	3	02/01/2026 20:08:23	03/01/2026 09:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	54265	828,3911111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2547	383	1	2026	13024	CQT03	CQT	0027499789	1	3	02/01/2026 20:10:25	03/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	72	6818	431,5	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2548	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027499799	1	3	02/01/2026 20:11:17	03/01/2026 19:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	39903	442,6630556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2549	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027499799	1	3	02/01/2026 20:11:17	03/01/2026 19:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	39903	116,9263889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2550	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027499799	1	3	02/01/2026 20:11:25	03/01/2026 19:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	39903	93,18333333		
2551	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027499799	1	3	02/01/2026 20:11:25	03/01/2026 19:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	39903	70,14916667		
2552	383	1	2026	13025	BGN06	BGN	BA03371552	1	3	02/01/2026 20:12:39	02/01/2026 23:07:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	29717	52,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2553	383	1	2026	13025	BGN06	BGN	BA03371552	1	3	02/01/2026 20:12:39	02/01/2026 23:07:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	398	29717	1157,074445	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2554	383	1	2026	13025	BGN06	BGN	BA03371552	1	3	02/01/2026 20:12:39	03/01/2026 00:34:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	286	29717	1247,118889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2555	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027499823	1	3	02/01/2026 20:13:01	02/01/2026 23:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56084	5,699444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2556	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027499835	1	3	02/01/2026 20:13:42	03/01/2026 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	28128	545,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2557	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03371370	1	3	02/01/2026 20:13:52	02/01/2026 22:35:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1014	28128	2394,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2558	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027499891	1	3	02/01/2026 20:16:06	02/01/2026 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	54457	10,955	Trafo BT	
2559	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027511295	1	3	02/01/2026 20:16:22	03/01/2026 15:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	84	56553	1622,086667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2560	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027499931	1	3	02/01/2026 20:17:08	03/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	40472	158,1922222	Trafo BT	
2561	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027499957	1	3	02/01/2026 20:17:48	03/01/2026 11:29:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	215	47624	3267,044444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2562	383	1	2026	13091	TRB08	TRB	0027499967	1	3	02/01/2026 20:18:22	03/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	27,38777778	Trafo BT	
2563	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027499997	1	3	02/01/2026 20:20:02	02/01/2026 22:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	55325	2,616111111	Trafo BT	
2564	383	1	2026	13044	IBS05	IBS	0027500011	1	3	02/01/2026 20:20:35	03/01/2026 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	20,24027778	Trafo BT	
2565	383	1	2026	13025	BGN04	BGN	0027500027	1	3	02/01/2026 20:21:10	03/01/2026 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29717	13,81388889	Trafo BT	
2566	383	1	2026	17188	ARS05	ARS	0027500089	1	3	02/01/2026 20:23:15	02/01/2026 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	73	34022	202,8791667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2567	383	1	2026	13050	ITB03	ITB	BA03371586	1	3	02/01/2026 20:24:00	02/01/2026 23:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	20627	6,166666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2568	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03371590	1	3	02/01/2026 20:24:10	02/01/2026 21:23:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	910	33110	899,3833333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2569	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03371590	1	3	02/01/2026 20:24:10	02/01/2026 21:23:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	33110	73,13666667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2570	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	02/01/2026 20:24:10	02/01/2026 21:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	33110	15,47555556	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2571	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	02/01/2026 20:24:10	02/01/2026 21:23:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	623	33110	612,6166667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2572	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:24:12	03/01/2026 02:51:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	28128	213,2166667	Religador	Religadora Automática
2573	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:24:12	03/01/2026 07:33:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	52	28128	579,9733333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2574	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	02/01/2026 20:24:12	03/01/2026 09:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	28128	65,81666667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2575	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	BA03371296	1	3	02/01/2026 20:25:46	02/01/2026 22:05:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	54265	18,28138889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2576	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03371490	1	3	02/01/2026 20:25:57	02/01/2026 20:31:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	512	17619	50,34666663	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2577	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027493313	1	3	02/01/2026 20:26:00	02/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29284	2,833333333		
2578	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027500253	1	3	02/01/2026 20:28:06	04/01/2026 00:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	38198	723,6233333	Trafo BT	
2579	383	1	2026	13093	VDP06	VDP	0027500281	1	3	02/01/2026 20:29:14	03/01/2026 08:06:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	50375	209,155	Trafo BT	
2580	383	1	2026	13050	ITB02	ITB	0027497503	1	3	02/01/2026 20:29:19	03/01/2026 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	20627	58,79194444		
2581	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027500285	1	3	02/01/2026 20:29:28	03/01/2026 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	36025	101,5533333	Trafo BT	
2582	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	0027500323	1	3	02/01/2026 20:30:24	02/01/2026 21:45:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	1,259722222	Trafo BT	
2583	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371592	1	3	02/01/2026 20:30:39	03/01/2026 01:08:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	37	17619	171,4641667	Religador	Religadora Automática
2584	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371600	1	3	02/01/2026 20:33:45	03/01/2026 17:33:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	83	17619	1742,008611	Religador	Religadora Automática
2585	383	1	2026	13049	ITA06	ITA	0027500417	1	3	02/01/2026 20:35:13	02/01/2026 23:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	40472	38,69583333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2586	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027505411	1	3	02/01/2026 20:35:13	03/01/2026 10:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	22901	26,92611111	Trafo BT	
2587	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027514903	1	3	02/01/2026 20:36:43	04/01/2026 01:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	38198	403,2661111	Trafo BT	
2588	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	0027500467	1	3	02/01/2026 20:37:03	03/01/2026 04:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	462	39903	3734,115	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2589	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	BA03371608	1	3	02/01/2026 20:37:07	03/01/2026 04:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	251	36025	1890,378611	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2590	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	BA03371608	1	3	02/01/2026 20:37:07	03/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	497	36025	7478,883611	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2591	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027507155	1	3	02/01/2026 20:38:53	03/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	26374	1345,1725	Trafo BT	
2592	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027500541	1	3	02/01/2026 20:39:04	03/01/2026 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	41797	228,5111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2593	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	BA03371616	1	3	02/01/2026 20:39:10	03/01/2026 00:38:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	54457	686,9011111	Religador	Religadora Automática
2594	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	BA03371616	1	3	02/01/2026 20:39:10	03/01/2026 02:56:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	198	54457	1243,715	Chave Faca	Chave Unipolar
2595	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	BA03371616	1	3	02/01/2026 20:39:10	03/01/2026 16:03:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	95	54457	1843,131944	Religador	Religadora Automática
2596	383	1	2026	13041	GXD03	GXD	0027513539	1	3	02/01/2026 20:39:30	03/01/2026 18:56:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	52439	1938,674167	Trafo BT	
2597	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:43:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	682	24439	37,50999996	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2598	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:51:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	24439	8,79277778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2599	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:51:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	427	24439	76,74138886	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2600	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	105	24439	20,3	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2601	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:51:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8535	24439	1531,558334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2602	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	331	24439	63,99333332	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2603	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	BA03371618	1	3	02/01/2026 20:40:41	02/01/2026 20:51:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5095	24439	917,1	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2604	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027500611	1	3	02/01/2026 20:41:02	03/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	289	39903	3559,356111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2605	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027500617	1	3	02/01/2026 20:41:07	03/01/2026 08:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	56084	238,2944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2606	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027500671	1	3	02/01/2026 20:42:43	02/01/2026 22:42:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	2,000833333	Trafo BT	
2607	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027500711	1	3	02/01/2026 20:43:39	03/01/2026 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	594	35545	7982,865	TRAMO_MT	Jumper
2608	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 20:46:04	02/01/2026 21:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2435	33110	573,5777779	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2609	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 20:46:04	02/01/2026 20:50:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3045	33110	243,6	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2610	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 20:46:04	02/01/2026 21:00:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1764	33110	415,5200001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2611	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 20:46:04	02/01/2026 21:27:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2556	33110	1773,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2612	383	1	2026	13093	VDP06	VDP	0027500791	1	3	02/01/2026 20:46:40	03/01/2026 09:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	50375	12,72	Trafo BT	
2613	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	0027498231	1	3	02/01/2026 20:46:46	02/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	16	22315	30,19555556	Trafo BT	
2614	383	1	2026	13037	GAB03	GAB	0027500813	1	3	02/01/2026 20:47:39	02/01/2026 23:48:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	65323	198,605	Trafo BT	
2615	383	1	2026	13088	TAM12	TAM	BA03371626	1	3	02/01/2026 20:47:42	03/01/2026 03:35:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	487	47624	3308,894444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2616	383	1	2026	17188	ARS11	ARS	0027500873	1	3	02/01/2026 20:49:37	03/01/2026 13:49:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	34022	51,01083333	Trafo BT	
2617	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027498497	1	3	02/01/2026 20:50:00	02/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	21467	2		
2618	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027500927	1	3	02/01/2026 20:51:34	03/01/2026 09:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	42	24439	512,0033333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2619	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027500939	1	3	02/01/2026 20:51:59	04/01/2026 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	28128	1913,085556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2620	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 20:52:40	02/01/2026 20:57:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	459	17619	37,3575	Religador	Religadora Automática
2621	383	1	2026	13055

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2623	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027500983	1	3	02/01/2026 20:54:17	03/01/2026 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	56084	42,8575	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2624	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027500987	1	3	02/01/2026 20:54:20	03/01/2026 10:42:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	13,79694444	Trafo BT	
2625	383	1	2026	13050	ITB02	ITB	0027501007	1	3	02/01/2026 20:56:13	03/01/2026 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	265	20627	1407,959722	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2626	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	02/01/2026 20:56:58	02/01/2026 21:03:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	200	47624	22,83333333	Chave Faca	Chave Unipolar
2627	383	1	2026	13015	ALC09	ALC	BA03371652	1	3	02/01/2026 20:57:58	02/01/2026 23:44:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1545	58959	4289,091667	Religador	Religadora Automática
2628	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027507225	1	3	02/01/2026 20:58:48	03/01/2026 12:09:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	39903	15,17222222	Trafo BT	
2629	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027501083	1	3	02/01/2026 20:59:36	03/01/2026 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	450	47624	7615,5	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2630	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027501127	1	3	02/01/2026 21:01:31	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	43055	107,8483333	Trafo BT	
2631	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027501129	1	3	02/01/2026 21:01:37	03/01/2026 14:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	56553	427,6597222	Trafo BT	
2632	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	02/01/2026 21:06:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1295	12837	101,8013889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2633	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	02/01/2026 21:07:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1588	12837	161,0055558	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2634	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 00:28:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	12837	13,75555556	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2635	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:04:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	12837	190,35	Religador	Religadora Automática
2636	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:17:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	274	12837	1168,457778	Religador	Religadora Automática
2637	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:20:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	816	12837	3511,066667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2638	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:20:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	12837	889,6338889	Religador	Religadora Automática
2639	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	12837	1355,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2640	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	92	12837	400,8133333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2641	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:23:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	415	12837	1810,091667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2642	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 21:01:52	03/01/2026 01:25:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1129	12837	4961,641389	Religador	Religadora Automática
2643	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027501181	1	3	02/01/2026 21:03:34	04/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	36,69055556	Trafo BT	
2644	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027501185	1	3	02/01/2026 21:03:42	03/01/2026 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	360	39136	2857,8	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2645	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027501207	1	3	02/01/2026 21:04:49	04/01/2026 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28128	226,3183333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2646	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027492549	1	3	02/01/2026 21:05:00	02/01/2026 21:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22901	1,5		
2647	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027501233	1	3	02/01/2026 21:05:46	03/01/2026 09:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	41797	173,1877778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2648	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027501277	1	3	02/01/2026 21:07:25	03/01/2026 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	41797	214,9125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2649	383	1	2026	13037	GAB10	GAB	0027501327	1	3	02/01/2026 21:09:54	03/01/2026 10:17:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65323	13,13333333	Trafo BT	
2650	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027501329	1	3	02/01/2026 21:09:57	04/01/2026 01:07:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33110	83,86833333	Trafo BT	
2651	383	1	2026	13093	VDP08	VDP	0027501393	1	3	02/01/2026 21:12:12	03/01/2026 00:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	50375	172,64	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2652	383	1	2026	13089	TAG03	TAG	0027501405	1	3	02/01/2026 21:12:24	03/01/2026 12:01:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12290	14,81361111	Trafo BT	
2653	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 21:12:31	02/01/2026 21:21:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6898	15135	1042,364444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2654	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371296	1	3	02/01/2026 21:12:31	02/01/2026 21:21:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1723	15135	260,3644442	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2655	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	02/01/2026 21:12:31	02/01/2026 22:29:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	210	54457	268,45	Religador	Religadora Automática
2656	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	02/01/2026 21:12:31	03/01/2026 00:04:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	837	54457	2396,8425	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2657	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	02/01/2026 21:12:31	03/01/2026 00:54:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	664	54457	2461,042222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2658	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	02/01/2026 21:12:31	03/01/2026 02:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	54457	1384,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2659	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	02/01/2026 21:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	468	17048	52,25999996	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2660	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	02/01/2026 21:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	758	17048	84,64333327	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2661	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 00:01:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	339	17048	954,0966666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2662	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 00:01:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1999	17048	5626,074444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2663	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 00:09:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	148	17048	434,2155555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2664	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 01:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	17048	12,04083333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2665	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 01:54:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	17048	46,93611111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2666	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 02:32:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	17048	117,2294444	Chave Faca	Chave Unipolar
2667	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 21:13:03	03/01/2026 12:53:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17048	31,35444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2668	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027501421	1	3	02/01/2026 21:13:09	03/01/2026 00:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	3,011944444	Trafo BT	
2669	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:13:55	03/01/2026 02:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2435	33110	13186,20139	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2670	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:13:55	02/01/2026 21:26:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1764	33110	362,1099999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2671	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027501449	1	3	02/01/2026 21:14:25	03/01/2026 15:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	17,95972222	Trafo BT	
2672	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027501473	1	3	02/01/2026 21:15:01	03/01/2026 12:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	17619	360,7933333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2673	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371690	1	3	02/01/2026 21:16:03	03/01/2026 01:34:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	695	12837	2996,415278	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2674	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027501499	1	3	02/01/2026 21:16:31	03/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	13,27472222	Trafo BT	
2675	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027501509	1	3	02/01/2026 21:16:57	03/01/2026 01:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	56084	15,20333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2676	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027501515	1	3	02/01/2026 21:17:04	03/01/2026 19:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	38198	179,3244444	Trafo BT	
2677	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	02/01/2026 22:10:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	24439	173,6838889	Religador	Religadora Automática
2678	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 09:31:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	24439	171,4183333	Religador	Religadora Automática
2679	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 09:31:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	24439	1469,3	Religador	Religadora Automática
2680	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 11:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	68	24439	991,1188889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2681	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 11:51:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	110	24439	1603,280556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2682	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 12:35:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	24439	30,61166667	Chave Faca	Chave Unipolar
2683	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 12:35:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	24439	107,1486111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2684	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:17:08	03/01/2026 12:35:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	24439	199,0083333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2685	383	1	2026	13064	PAL03	PAL	0027501537	1	3	02/01/2026 21:17:42	03/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40480	42,615	Trafo BT	
2686	383	1	2026	16389	NSA03	NSA	0027501539	1	3	02/01/2026 21:17:46	03/01/2026 00:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	30441	7,222777778	Trafo BT	
2687	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371690	1	3	02/01/2026 21:19:53	03/01/2026 01:36:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	483	12837	2064,02	Religador	Religadora Automática
2688	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027501607	1	3	02/01/2026 21:20:01	03/01/2026 11:49:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	55325	57,99444445	Trafo BT	
2689	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027501715	1	3	02/01/2026 21:20:12	03/01/2026 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	41797	7,33	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2690	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027501977	1	3	02/01/2026 21:21:57	03/01/2026 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	54457	8,768333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2691	383	1	2026	13093	VDP05	VDP	0027501709	1	3	02/01/2026 21:24:01	03/01/2026 02:44:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	50375	5,340277778	Trafo BT	
2692	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027501717	1	3	02/01/2026 21:24:43	03/01/2026 12:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22778	46,24583333	Trafo BT	
2693	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027501731	1	3	02/01/2026 21:25:52	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	31,13777778	Trafo BT	
2694	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	02/01/2026 21:26:29	02/01/2026 22:29:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	33110	4,196666667	Chave Faca	Chave Unipolar
2695	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	02/01/2026 21:26:29	03/01/2026 00:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	2,935	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2696	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	02/01/2026 21:26:29	03/01/2026 00:23:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	33110	14,75555556	Religador	Religadora Automática
2697	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	02/01/2026 21:26:29	03/01/2026 19:13:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	33110	130,695	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2698	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027501797	1	3	02/01/2026 21:29:52	03/01/2026 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	13,25222222	Trafo BT	
2699	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027501831	1	3	02/01/2026 21:31:36	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	11328	232,1	Trafo BT	
2700	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027501835	1	3	02/01/2026 21:31:42	03/01/2026 14:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	112	26374	1949,36	Trafo BT	
2701	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027501837	1	3	02/01/2026 21:31:56	03/01/2026 08:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	24439	459,9288889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2702	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	0027501839	1	3	02/01/2026 21:32:00	03/01/2026 16:50:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90301	77,24555556	Trafo BT	
2703	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03371726	1	3	02/01/2026 21:33:49	02/01/2026 21:36:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	54457	11,89527776	Religador	Religadora Automática
2704	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03371726	1	3	02/01/2026 21:33:49	02/01/2026 21:37:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	54457	1,627222218	Religador	Religadora Automática
2705	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03371726	1	3	02/01/2026 21:33:49	02/01/2026 21:37:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	672	54457	39,94666662	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2706	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	02/01/2026 21:35:12	02/01/2026 22:10:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	24439	314,3141666	Religador	Religadora Automática
2707	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03371730	1	3	02/01/2026 21:35:42	03/01/2026 01:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	102	54457	431,2616667	Religador	Religadora Automática
2708	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03371730	1	3	02/01/2026 21:35:42	03/01/2026 04:15:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	104	54457	692,9	Religador	Religadora Automática
2709	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03371730	1	3	02/01/2026 21:35:42	03/01/2026 04:15:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	152	54457	1012,953333	Chave Faca	Chave Unipolar
2710	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	02/01/2026 21:36:25	02/01/2026 22:07:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2808	54457	1470,3	Religador	Religadora Automática
2711	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027501951	1	3	02/01/2026 21:37:11	03/01/2026 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	22901	7,046944445	Trafo BT	
2712	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371734	1	3	02/01/2026 21:38:32	02/01/2026 21:44:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	290	23626	30,77222222	Religador	Religadora Automática
2713	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027501989	1	3	02/01/2026 21:39:14	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	17619	1380,46	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2714	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	02/01/2026 21:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	439	33110	106,0916667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2715	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	03/01/2026 07:17:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	788	33110	7586,688889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2716	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	03/01/2026 08:01:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	33110	870,6833333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2717	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	03/01/2026 08:19:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	33110	693,8569445	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2718	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	03/01/2026 00:12:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1764	33110	4512,9	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2719	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	03/01/2026 00:12:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2556	33110	6539,1	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2720	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	03/01/2026 00:12:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3045	33110	7790,125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2721	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	02/01/2026 21:46:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1853	33110	224,4188889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2722	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	02/01/2026 21:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3777	33110	912,7750003	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2723	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	02/01/2026 21:39:28	02/01/2026 22:46:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	630	33110	703,3250001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2724	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027502023	1	3	02/01/2026 21:40:11	03/01/2026 09:19:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35545	23,29555556	Trafo BT	
2725	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027502029	1	3	02/01/2026 21:40:18	03/01/2026 10:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	11924	216,665	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2726	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371532	1	3	02/01/2026 21:43:34	03/01/2026 00:58:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	241	23048	782,1788889	Chave Faca	Chave Unipolar
2727	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371532	1	3	02/01/2026 21:43:34	03/01/2026 02:43:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	23048	430,2866667	Religador	Religadora Automática
2728	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371532	1	3	02/01/2026 21:43:34	03/01/2026 19:41:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	23048	43,94333333	Religador	Religadora Automática
2729	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027502163	1	3	02/01/2026 21:43:41	03/01/2026 14:54:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	36025	429,4652778	Trafo BT	
2730	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	0027502213	1	3	02/01/2026 21:44:43	03/01/2026 06:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	56084	783,6155556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2731	383	1	2026	13015	ALC15	ALC	0027502215	1	3	02/01/2026 21:44:44	03/01/2026 11:52:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	58959	268,3802778	Trafo BT	
2732	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027511217	1	3	02/01/2026 21:45:14	03/01/2026 17:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	10037	959,0133333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2733	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371326	1	3	02/01/2026 21:45:16	02/01/2026 22:04:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	267	23626	86,40416668	Religador	Religadora Automática
2734	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	BA03371326	1	3	02/01/2026 21:45:16	03/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	23626	128,3144444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2735	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027507063	1	3	02/01/2026 21:47:00	03/01/2026 10:58:56	Interna-

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2737	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027508899	1	3	02/01/2026 21:48:26	03/01/2026 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	24439	37,72833333	Ch. Fusível	Base Fusível
2738	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027502337	1	3	02/01/2026 21:49:56	04/01/2026 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	38,18444444	Trafo BT	
2739	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027495207	1	3	02/01/2026 21:50:00	04/01/2026 12:00:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	30441	38,16944444		
2740	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027502365	1	3	02/01/2026 21:51:23	02/01/2026 23:09:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	1,299722222	Trafo BT	
2741	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027502401	1	3	02/01/2026 21:51:58	03/01/2026 00:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	29352	37,07555556	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2742	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027512527	1	3	02/01/2026 21:52:09	04/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	94	15135	3427,631667	Trafo BT	
2743	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027502417	1	3	02/01/2026 21:52:57	03/01/2026 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	627	54457	1693,4225	Ch. Fusível	Base Fusível
2744	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027502469	1	3	02/01/2026 21:55:32	03/01/2026 17:47:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	17619	476,92	Trafo BT	
2745	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	0027502479	1	3	02/01/2026 21:55:53	03/01/2026 02:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	22315	44,8675	Trafo BT	
2746	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03371760	1	3	02/01/2026 21:56:19	02/01/2026 22:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12837	0,695833333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2747	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03371760	1	3	02/01/2026 21:56:19	02/01/2026 22:38:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	636	12837	445,9066666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2748	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03371760	1	3	02/01/2026 21:56:19	02/01/2026 22:38:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	318	12837	224,2783333	Chave Faca	Chave Unipolar
2749	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03371760	1	3	02/01/2026 21:56:19	02/01/2026 22:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	518	12837	360,4416666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2750	383	1	2026	13037	GAB13	GAB	0027502487	1	3	02/01/2026 21:56:33	03/01/2026 03:15:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	65323	5,316388889	Trafo BT	
2751	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027517829	1	3	02/01/2026 21:56:42	04/01/2026 11:56:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39903	227,955	Trafo BT	
2752	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027502493	1	3	02/01/2026 21:56:49	03/01/2026 13:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	29352	159,5305556	Trafo BT	
2753	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03371764	1	3	02/01/2026 21:57:27	02/01/2026 22:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7624	39136	491,3244448	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2754	383	1	2026	13043	IGB02	IGB	BA03371764	1	3	02/01/2026 21:57:27	02/01/2026 22:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	27536	10,63333334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2755	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	BA03371764	1	3	02/01/2026 21:57:27	02/01/2026 22:01:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1818	27536	117,1600001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2756	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	02/01/2026 22:02:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	10037	0,913333333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2757	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	02/01/2026 22:02:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	10037	17,27722222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2758	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	02/01/2026 22:02:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1483	10037	123,1713887	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2759	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	03/01/2026 02:22:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	10037	215,9947222	Religador	Religadora Automática
2760	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	03/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	10037	152,3244444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2761	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	03/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	10037	361,7705556	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2762	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03371766	1	3	02/01/2026 21:57:34	03/01/2026 17:28:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	10037	175,69	Chave Faca	Chave Unipolar
2763	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027502545	1	3	02/01/2026 21:57:52	03/01/2026 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	41	23007	491,4077778	Ch. Fusível	Base Fusível
2764	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 21:58:07	03/01/2026 01:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	17619	15,65	Religador	Religadora Automática
2765	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	02/01/2026 21:58:07	03/01/2026 01:52:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	720	17619	2817	Religador	Religadora Automática
2766	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027491887	1	3	02/01/2026 21:59:43	02/01/2026 22:14:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	0,245	Trafo BT	
2767	383	1	2026	17209	MPA02	MPA	0027502559	1	3	02/01/2026 22:00:08	03/01/2026 11:48:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27624	27,62555556	Trafo BT	
2768	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027512013	1	3	02/01/2026 22:00:13	04/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	38198	254,3080556	Trafo BT	
2769	383	1	2026	13041	GXD06	GXD	0027502563	1	3	02/01/2026 22:00:18	03/01/2026 14:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52439	16,40027778	Trafo BT	
2770	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	02/01/2026 22:00:57	02/01/2026 23:14:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	12837	71,46888889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2771	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	BA03371778	1	3	02/01/2026 22:02:10	03/01/2026 09:06:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	116	56084	1284,023333	Religador	Religadora Automática
2772	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	BA03371778	1	3	02/01/2026 22:02:10	03/01/2026 09:42:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	54	56084	630,45	Religador	Religadora Automática
2773	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	BA03371778	1	3	02/01/2026 22:02:10	03/01/2026 11:06:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	56084	509,8925	Chave Faca	Chave Unipolar
2774	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	BA03371778	1	3	02/01/2026 22:02:10	03/01/2026 11:42:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	111	56084	1518,325833	Chave Faca	Chave Unipolar
2775	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027502619	1	3	02/01/2026 22:02:23	03/01/2026 12:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	105	24439	1497,329167	Ch. Fusível	Base Fusível
2776	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027502649	1	3	02/01/2026 22:03:10	03/01/2026 05:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	32	40992	237,7777778	Ch. Fusível	Base Fusível
2777	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027502715	1	3	02/01/2026 22:06:06	03/01/2026 10:09:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39903	60,29722222	Trafo BT	
2778	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027501589	1	3	02/01/2026 22:06:13	04/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	47624	2560,54	Trafo BT	
2779	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027502735	1	3	02/01/2026 22:07:11	04/01/2026 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	42,93027778	Trafo BT	
2780	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027502741	1	3	02/01/2026 22:07:26	03/01/2026 10:00:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	23626	700,8052778	Ch. Fusível	Base Fusível
2781	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027502741	1	3	02/01/2026 22:07:26	03/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23626	36,62833333	Ch. Fusível	Base Fusível
2782	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027502749	1	3	02/01/2026 22:07:51	03/01/2026 13:00:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	28128	29,76722222	Trafo BT	
2783	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027502757	1	3	02/01/2026 22:08:22	03/01/2026 11:12:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	13,07333333	Trafo BT	
2784	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027511019	1	3	02/01/2026 22:08:24	03/01/2026 11:58:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	13,83972222	Trafo BT	
2785	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	0027502849	1	3	02/01/2026 22:12:23	04/01/2026 14:58:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	40,76055556	Trafo BT	
2786	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027502861	1	3	02/01/2026 22:13:05	03/01/2026 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	11924	11,28194444	Trafo BT	
2787	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027502863	1	3	02/01/2026 22:13:08	03/01/2026 11:05:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	21467	38,60166667	Trafo BT	
2788	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:34:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1217	12837	4053,962222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2789	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:35:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1657	12837	5560,155556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2790	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:37:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	132	12837	446,7833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2791	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	523	12837	1781,686667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2792	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 02:34:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	12837	164,825	Religador	Religadora Automática
2793	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:12:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	436	12837	1295,404444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2794	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:13:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1148	12837	3434,752222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2795	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371796	1	3	02/01/2026 22:14:26	03/01/2026 01:14:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1202	12837	3607,335556	Religador	Religadora Automática
2796	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027515831	1	3	02/01/2026 22:14:28	03/01/2026 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	56553	210,9311111	Trafo BT	
2797	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03371818	1	3	02/01/2026 22:17:05	03/01/2026 00:09:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	18602	156,7533333	Religador	Religadora Automática
2798	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03371818	1	3	02/01/2026 22:17:05	03/01/2026 00:11:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	18602	444,9005556	Religador	Religadora Automática
2799	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03371856	1	3	02/01/2026 22:17:22	02/01/2026 22:24:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	979	29284	121,831111	Religador	Religadora Automática
2800	383	1	2026	13071	POC07	POC	BA03371812	1	3	02/01/2026 22:17:22	02/01/2026 22:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2311	68852	214,4094445	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2801	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	BA03371812	1	3	02/01/2026 22:17:22	02/01/2026 22:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4653	38198	431,6950002	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2802	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	BA03371812	1	3	02/01/2026 22:17:22	02/01/2026 22:23:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1733	38198	176,1883334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2803	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	BA03371812	1	3	02/01/2026 22:17:22	03/01/2026 01:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	38198	40,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2804	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027512635	1	3	02/01/2026 22:18:21	05/01/2026 03:34:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	88	38198	4687,393333	Trafo BT	
2805	383	1	2026	17187	ROL03	ROL	0027503075	1	3	02/01/2026 22:21:10	04/01/2026 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	37,74722222	Trafo BT	
2806	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03371838	1	3	02/01/2026 22:21:45	02/01/2026 22:24:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	258	15135	13,04333332	Religador	Religadora Automática
2807	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	BA03371838	1	3	02/01/2026 22:21:45	02/01/2026 22:25:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3415	54265	205,8486109	Religador	Religadora Automática
2808	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	BA03371838	1	3	02/01/2026 22:21:45	03/01/2026 01:45:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	199	54265	677,2633333	Religador	Religadora Automática
2809	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027503177	1	3	02/01/2026 22:21:49	03/01/2026 01:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23626	2,736388889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2810	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027503095	1	3	02/01/2026 22:21:59	04/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68852	106,9008333	Trafo BT	
2811	383	1	2026	13050	ITB03	ITB	0027503147	1	3	02/01/2026 22:23:46	03/01/2026 09:51:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20627	11,45638889	Trafo BT	
2812	383	1	2026	13041	13P	GXD	0027512325	1	3	02/01/2026 22:24:43	03/01/2026 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	52439	36,90944444	Trafo BT	
2813	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027509837	1	3	02/01/2026 22:26:32	04/01/2026 14:37:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	120,5716667	Trafo BT	
2814	383	1	2026	13037	GAB11	GAB	0027503203	1	3	02/01/2026 22:27:00	03/01/2026 04:18:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	72	65323	421,24	Trafo BT	
2815	383	1	2026	16391	NVS01	NVS	0027504313	1	3	02/01/2026 22:28:00	03/01/2026 00:11:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	754	25181	1299,812222	Ch. Fusível	Base Fusível
2816	383	1	2026	16391	NVS01	NVS	0027504313	1	3	02/01/2026 22:28:00	03/01/2026 00:14:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1235	25181	2196,927778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2817	383	1	2026	16391	NVS01	NVS	0027504313	1	3	02/01/2026 22:28:00	03/01/2026 02:48:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	363	25181	1574,714167	Chave Faca	Chave Unipolar
2818	383	1	2026	13043	IGB02	IGB	0027503253	1	3	02/01/2026 22:28:49	03/01/2026 05:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	27536	465,2622222	Ch. Fusível	Base Fusível
2819	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027506193	1	3	02/01/2026 22:29:34	03/01/2026 15:13:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	260	10037	4348,427778	Ch. Fusível	Base Fusível
2820	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027506193	1	3	02/01/2026 22:29:34	03/01/2026 15:14:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	10037	334,8888889	Ch. Fusível	Base Fusível
2821	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027506193	1	3	02/01/2026 22:29:34	03/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	10037	18,34055556	Ch. Fusível	Base Fusível
2822	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	02/01/2026 22:30:10	03/01/2026 01:53:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	604	90301	2045,546667	Religador	Religadora Automática
2823	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	02/01/2026 22:30:10	03/01/2026 02:50:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	90301	317,1038889	Religador	Religadora Automática
2824	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	02/01/2026 22:30:10	03/01/2026 03:01:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	391	90301	1765,799444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2825	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	02/01/2026 22:30:10	03/01/2026 04:04:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	90301	55,68888889	Chave Faca	Chave Unipolar
2826	383	1	2026	16391	NVS01	NVS	0027503521	1	3	02/01/2026 22:34:55	03/01/2026 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	25181	3,836111111	Trafo BT	
2827	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027503835	1	3	02/01/2026 22:35:00	03/01/2026 15:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	24439	406,4	Ch. Fusível	Base Fusível
2828	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03371874	1	3	02/01/2026 22:35:15	02/01/2026 22:56:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	41797	8,553333334	Chave Faca	Chave Unipolar
2829	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03371874	1	3	02/01/2026 22:35:15	02/01/2026 23:12:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	676	41797	414,2377778	Religador	Religadora Automática
2830	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027503587	1	3	02/01/2026 22:36:13	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	13,39638889	Trafo BT	
2831	383	1	2026	13071	POC07	POC	BA03371878	1	3	02/01/2026 22:36:29	03/01/2026 01:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2311	68852	5561,806667	Religador	Religadora Automática
2832	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027506209	1	3	02/01/2026 22:37:49	03/01/2026 13:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	38198	866,4791667	Chave Faca	Chave Unipolar
2833	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03371886	1	3	02/01/2026 22:39:04	02/01/2026 23:26:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12837	0,786944444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2834	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03371886	1	3	02/01/2026 22:39:04	02/01/2026 23:26:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	636	12837	503,3233333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2835	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03371886	1	3	02/01/2026 22:39:04	02/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	318	12837	269,9466666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2836	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	BA03371886	1	3	02/01/2026 22:39:04	02/01/2026 23:26:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	518	12837	407,6372222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2837	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027503741	1	3	02/01/2026 22:40:55	03/01/2026 10:19:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	55325	46,55444444	Trafo BT	
2838	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03371764	1	3	02/01/2026 22:41:52	03/01/2026 03:08:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	39136	289,3222222	Chave Faca	Chave Unipolar
2839	383	1	2026	13016	ANG03	ANG	0027503905	1	3	02/01/2026 22:46:50	03/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	17,71944444	Trafo BT	
2840	383	1	2026	13028	CAF04	CAF	0027503915	1	3	02/01/2026 22:47:15	03/01/2026 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	180	54265	1538,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2841	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	BA03371904	1	3	02/01/2026 22:48:20	02/01/2026 22:51:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5671	40992	318,2061112	TRAMO_MT	Jumper
2842	383	1	2026	13034	DIC15	DIC	0027504017	1	3	02/01/2026 22:50:48	03/01/2026 18:24:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	19,55361111	Trafo BT	
2843	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	BA03371878	1	3	02/01/2026 22:51:04	03/01/2026 00:59:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	301	38198	645,1433333	Religador	Religadora Automática
2844	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	BA03371878	1	3	02/01/2026 22:51:52	03/01/2026 00:59:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1256	38198	2667,255556	Religador	Religadora Automática
2845	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027504079	1	3	02/01/2026 22:54:07	03/01/2026 09:39:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	10146	96,8	Ch. Fusível	Base Fusível
2846	383	1	2026	13041	GXD06	GXD	0027504119	1	3	02/01/2026 22:54:24	03/01/2026 01:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	52439	2,293333333	Ch. Fusível	Base Fusível
2847	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03371686	1	3	02/01/2026 22:54:29	03/01/2026 00:01:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1226	17048	1377,547222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2848	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027504113	1	3	02/01/2026 22:54:56	02/01/2026 23:44:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	0,818888889	Trafo BT	
2849	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027507161	1	3	02/01/2026 22:57:19	03/01/2026 08:59:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	20,08333333	Trafo BT	
2850	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027508025	1	3	02/01/2026 22:59:53

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2851	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027504257	1	3	02/01/2026 23:02:39	04/01/2026 18:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	43,63916667	Trafo BT	
2852	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027504261	1	3	02/01/2026 23:02:59	03/01/2026 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	409	26883	2160,996944	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2853	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	02/01/2026 23:05:46	02/01/2026 23:29:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	269	23007	108,2725	TRAMO_MT	Jumper
2854	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	02/01/2026 23:05:46	02/01/2026 23:36:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2143	23007	1094,120556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2855	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	02/01/2026 23:05:46	02/01/2026 23:50:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	23007	14,8	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2856	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027504293	1	3	02/01/2026 23:06:09	03/01/2026 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	180	26883	1121,55	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2857	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027504311	1	3	02/01/2026 23:08:12	03/01/2026 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	23007	49,39333333	Trafo BT	
2858	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027506183	1	3	02/01/2026 23:08:32	03/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	26883	1342,933333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2859	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027504341	1	3	02/01/2026 23:10:59	03/01/2026 19:33:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	26374	488,9733333	Trafo BT	
2860	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03371924	1	3	02/01/2026 23:12:02	02/01/2026 23:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	468	29352	67,72999998	Chave Faca	Chave Unipolar
2861	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027504357	1	3	02/01/2026 23:12:37	03/01/2026 08:03:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	29284	79,6125	Trafo BT	
2862	383	1	2026	13041	GXD01	GXD	0027504361	1	3	02/01/2026 23:12:53	03/01/2026 03:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	52439	4,535277778	Trafo BT	
2863	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371924	1	3	02/01/2026 23:14:03	02/01/2026 23:17:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	358	29352	19,88888891	Religador	Religadora Automática
2864	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027495105	1	3	02/01/2026 23:17:23	02/01/2026 23:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56084	0,660277778		
2865	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371938	1	3	02/01/2026 23:17:30	03/01/2026 02:02:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	29352	349,3205556	Religador	Religadora Automática
2866	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371938	1	3	02/01/2026 23:17:30	03/01/2026 05:08:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	231	29352	1352,3125	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2867	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027504441	1	3	02/01/2026 23:18:27	03/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	20780	126,1808333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2868	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027504441	1	3	02/01/2026 23:18:27	03/01/2026 17:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	20780	349,1408333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2869	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027504447	1	3	02/01/2026 23:18:46	03/01/2026 05:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	29352	230,7772222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2870	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027504475	1	3	02/01/2026 23:22:17	03/01/2026 00:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	90301	57,14444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2871	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027504499	1	3	02/01/2026 23:23:45	03/01/2026 00:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	1,5875	Trafo BT	
2872	383	1	2026	13088	TAM12	TAM	BA03371136	1	3	02/01/2026 23:23:46	02/01/2026 23:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	659	47624	35,51277779	Chave Faca	Chave Unipolar
2873	383	1	2026	13015	ALC10	ALC	0027504501	1	3	02/01/2026 23:23:47	03/01/2026 04:31:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	58959	205,0555556	Trafo BT	
2874	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027504513	1	3	02/01/2026 23:24:55	03/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	28128	127,4319444	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2875	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027509141	1	3	02/01/2026 23:28:44	03/01/2026 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	30	20780	508,6333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2876	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027509141	1	3	02/01/2026 23:28:44	03/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	20780	1152,534444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2877	383	1	2026	13037	GAB13	GAB	0027504569	1	3	02/01/2026 23:29:06	03/01/2026 02:32:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	65323	116,2377778	Trafo BT	
2878	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027504585	1	3	02/01/2026 23:30:30	04/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	45	23048	1555,875	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2879	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027504587	1	3	02/01/2026 23:30:33	03/01/2026 04:52:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	5,370555556	Trafo BT	
2880	383	1	2026	13088	TAM12	TAM	0027504589	1	3	02/01/2026 23:30:36	03/01/2026 00:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	2,52	Trafo BT	
2881	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027504601	1	3	02/01/2026 23:31:14	03/01/2026 10:40:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68852	22,31611111	Trafo BT	
2882	383	1	2026	13034	DIC05	DIC	0027504603	1	3	02/01/2026 23:31:19	03/01/2026 12:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	12,52805556	Trafo BT	
2883	383	1	2026	13049	ITA06	ITA	0027504609	1	3	02/01/2026 23:32:32	03/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40472	22,91555556	Trafo BT	
2884	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027504615	1	3	02/01/2026 23:33:01	03/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	14,44972222	Trafo BT	
2885	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027504621	1	3	02/01/2026 23:34:01	03/01/2026 16:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	26883	103,8983333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2886	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027504623	1	3	02/01/2026 23:34:18	03/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	40992	417,3116667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2887	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	0027504625	1	3	02/01/2026 23:34:45	03/01/2026 03:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56084	8,675	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2888	383	1	2026	17209	MPA02	MPA	BA03371672	1	3	02/01/2026 23:35:19	02/01/2026 23:40:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1190	27624	97,18333319	Religador	Religadora Automática
2889	383	1	2026	17209	MPA02	MPA	BA03371672	1	3	02/01/2026 23:35:19	03/01/2026 01:02:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	340	27624	491,6777778	Religador	Religadora Automática
2890	383	1	2026	17209	MPA02	MPA	BA03371672	1	3	02/01/2026 23:35:19	03/01/2026 02:19:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	401	27624	1097,069167	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2891	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	BA03371296	1	3	02/01/2026 23:35:32	03/01/2026 00:25:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	54265	1,653888889	Chave Faca	Chave Unipolar
2892	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	BA03371296	1	3	02/01/2026 23:35:32	03/01/2026 00:25:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	54265	7,465000001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2893	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027504629	1	3	02/01/2026 23:35:38	03/01/2026 08:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	40992	215,5694444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2894	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027506095	1	3	02/01/2026 23:35:57	03/01/2026 08:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	291	27536	2594,9925	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2895	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027504653	1	3	02/01/2026 23:37:33	03/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	75	28128	978,0625	Trafo BT	
2896	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027504661	1	3	02/01/2026 23:38:00	03/01/2026 09:57:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	15	40992	154,9958333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2897	383	1	2026	16389	NSA03	NSA	0027504715	1	3	02/01/2026 23:42:47	03/01/2026 01:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	30441	8,136666667	Trafo BT	
2898	383	1	2026	13050	ITB04	ITB	0027505011	1	3	02/01/2026 23:44:31	03/01/2026 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20627	2,258055556	Trafo BT	
2899	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027504761	1	3	02/01/2026 23:44:34	03/01/2026 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	23048	433,5211111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2900	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	02/01/2026 23:45:58	03/01/2026 02:17:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	18602	416,4875	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2901	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	02/01/2026 23:45:58	03/01/2026 03:47:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	123	18602	495,4508333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2902	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	02/01/2026 23:45:58	03/01/2026 03:49:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	18602	405,6944444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2903	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	02/01/2026 23:45:58	03/01/2026 04:52:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	581	18602	2964,5525	Religador	Religadora Automática
2904	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	02/01/2026 23:45:58	03/01/2026 04:52:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	791	18602	4040,0325	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2905	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371976	1	3	02/01/2026 23:45:58	03/01/2026 04:44:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	269	23007	1337,751944	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2906	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027504245	1	3	02/01/2026 23:49:04	03/01/2026 06:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	255	35545	1619,745833	Trafo BT	
2907	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027504831	1	3	02/01/2026 23:49:42	03/01/2026 15:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	26374	397,625	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2908	383	1	2026	16391	NVS02	NVS	0027505613	1	3	02/01/2026 23:50:35	03/01/2026 04:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	47	25181	241,5930556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2909	383	1	2026	13037	GAB11	GAB	0027504855	1	3	02/01/2026 23:51:10	03/01/2026 09:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	65323	20,13611111	Trafo BT	
2910	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027502417	1	3	02/01/2026 23:54:00	03/01/2026 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	54457	21,18333333		
2911	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027504915	1	3	02/01/2026 23:55:47	03/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	41	56553	467,5480556	Trafo BT	
2912	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027504973	1	3	02/01/2026 23:57:00	03/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	18602	136,0333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2913	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027505025	1	3	02/01/2026 23:59:09	03/01/2026 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	21,0425	Trafo BT	
2914	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027504985	1	3	03/01/2026 00:02:22	03/01/2026 05:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	16,73166667	Trafo BT	
2915	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027493111	1	3	03/01/2026 00:04:51	03/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	33079	12,7925		
2916	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027507299	1	3	03/01/2026 00:05:18	04/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	108	68852	3788,46	Trafo BT	
2917	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03371992	1	3	03/01/2026 00:06:30	03/01/2026 00:59:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	162	29352	143,685	Religador	Religadora Automática
2918	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03371992	1	3	03/01/2026 00:06:30	03/01/2026 01:00:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	29352	31,36388889	Religador	Religadora Automática
2919	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03371992	1	3	03/01/2026 00:06:30	03/01/2026 01:01:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	29352	30,15833334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2920	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 00:08:20	03/01/2026 00:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	137	20780	18,72333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2921	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 00:08:20	03/01/2026 03:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	20780	235,165	Religador	Religadora Automática
2922	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 00:08:20	03/01/2026 03:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	225	20780	839,875	Religador	Religadora Automática
2923	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 00:08:20	03/01/2026 00:14:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	789	20780	85,475	Religador	Religadora Automática
2924	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 00:08:20	03/01/2026 00:15:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	95	20780	11,03055556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2925	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 00:08:20	03/01/2026 03:52:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	649	20780	2422,572778	Religador	Religadora Automática
2926	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027505053	1	3	03/01/2026 00:08:42	04/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	23007	108,565	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2927	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372006	1	3	03/01/2026 00:12:12	03/01/2026 00:17:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1111	29352	105,545	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2928	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372006	1	3	03/01/2026 00:12:12	03/01/2026 00:18:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1276	29352	136,8155555	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2929	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372006	1	3	03/01/2026 00:12:12	03/01/2026 00:19:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	511	29352	63,02333334	Religador	Religadora Automática
2930	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03372006	1	3	03/01/2026 00:12:12	03/01/2026 01:01:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	238	29352	193,6394445	Religador	Religadora Automática
2931	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03372002	1	3	03/01/2026 00:12:19	03/01/2026 02:11:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	18602	61,34555556	Religador	Religadora Automática
2932	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03372002	1	3	03/01/2026 00:12:19	03/01/2026 14:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	18602	1405,805556	Chave Faca	Chave Unipolar
2933	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03372002	1	3	03/01/2026 00:12:19	03/01/2026 14:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	18602	759,315	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2934	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03372002	1	3	03/01/2026 00:12:19	03/01/2026 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	48	18602	736,5466667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2935	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027505113	1	3	03/01/2026 00:14:47	04/01/2026 11:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	34,77027778	Trafo BT	
2936	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027505119	1	3	03/01/2026 00:15:30	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40472	12,74166667	Trafo BT	
2937	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	BA03372008	1	3	03/01/2026 00:15:37	03/01/2026 00:19:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8136	47624	571,7799987	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2938	383	1	2026	13088	TAM08	TAM	0027511723	1	3	03/01/2026 00:17:04	05/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	78	47624	5073,813333	Trafo BT	
2939	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027505199	1	3	03/01/2026 00:22:51	04/01/2026 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	43055	1409,790833	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2940	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027505283	1	3	03/01/2026 00:27:56	03/01/2026 14:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	14,35944444	Trafo BT	
2941	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027505309	1	3	03/01/2026 00:29:23	03/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	247	33079	2266,705278	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2942	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027505309	1	3	03/01/2026 00:29:23	03/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	33079	335,8391667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
2943	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027505323	1	3	03/01/2026 00:30:24	03/01/2026 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	145	26374	1267,783333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2944	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027498527	1	3	03/01/2026 00:30:58	03/01/2026 02:39:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	21467	42,92222222	Religador	Religadora Automática
2945	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027498527	1	3	03/01/2026 00:30:58	03/01/2026 02:45:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	21467	110,0594444	Religador	Religadora Automática
2946	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 00:32:18	03/01/2026 01:19:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	439	33110	342,1761111	TRAMO_MT	Jumper
2947	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 00:32:18	03/01/2026 01:19:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7147	33110	5570,689445	TRAMO_MT	Jumper
2948	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 00:32:18	03/01/2026 01:19:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5369	33110	4184,837223	TRAMO_MT	Jumper
2949	383	1	2026	16394	RSD06	RSD	0027505389	1	3	03/01/2026 00:34:15	03/01/2026 13:32:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63665	25,95611111	Trafo BT	
2950	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027505423	1	3	03/01/2026 00:36:44	03/01/2026 11:20:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26883	21,45555556	Trafo BT	
2951	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03372024	1	3	03/01/2026 00:40:50	03/01/2026 00:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	676	41797	200,7344444	Religador	Religadora Automática
2952	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027505499	1	3	03/01/2026 00:44:33	03/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	26883	101,8325	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2953	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 00:47:13	03/01/2026 00:51:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1341	26374	99,45749983	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2954	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 00:47:13	03/01/2026 00:52:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3617	26374	321,5111111	Religador	Religadora Automática
2955	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 00:47:13	03/01/2026 01:08:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	934	26374	330,2727777	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2956	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 00:47:13	03/01/2026 01:10:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	26374	4,348055554	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2957	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027505541	1	3	03/01/2026 00:50:50	03/01/2026 14:01:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	98	29352	1292,048333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2958	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027505541	1	3	03/01/2026 00:50:50	03/01/2026 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	29352	214,4444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2959	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027505553	1	3	03/01/2026 00:53:25	03/01/2026 17:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	39903	50,22916667	Trafo BT	
2960	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027505577	1	3	03/01/2026 00:57:11	03/01/2026 04:18:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	35545	6,720555556	Trafo BT	
2961	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027505581	1	3	03/01/2026 00:57:28	03/01/2026 17:44:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	109	26374	1829,504444	Trafo BT	
2962	383	1	2026	17184	CAM03	CAM	0027505587	1	3	03/01/2026 00:58:45	03/01/2026 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	24439	143	Ch. Fusivel	Base Fusivel
2963	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03371992	1	3	03/01/2026 01:01:21	03/01/2026 14:41:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	238	29352	3255,112778	Religador	Religadora Automática
2964	383	1	2026	13071	POC07	POC	BA03371878	1	3	03/01/2026

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
2965	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027505635	1	3	03/01/2026 01:05:22	03/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1401	10037	18321,18833	Religador	Religadora Automática
2966	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027505653	1	3	03/01/2026 01:08:07	03/01/2026 14:06:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	25,95333333	Trafo BT	
2967	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 01:09:19	03/01/2026 15:06:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	17619	460,5333333	Chave Faca	Chave Unipolar
2968	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 01:09:19	04/01/2026 12:38:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	17619	141,9566667	Religador	Religadora Automática
2969	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:11:16	03/01/2026 01:38:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	487	26374	223,8847223	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2970	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027505683	1	3	03/01/2026 01:12:50	03/01/2026 13:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	29352	286,0666667	Ch. Fusível	Base Fusível
2971	383	1	2026	13091	TRB08	TRB	0027505695	1	3	03/01/2026 01:14:00	03/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	10,43333333	Trafo BT	
2972	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027491887	1	3	03/01/2026 01:14:31	03/01/2026 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	9,108055556	Trafo BT	
2973	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:14:31	03/01/2026 01:27:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	26374	16,095	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2974	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:14:31	03/01/2026 01:38:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	860	26374	338,9833334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2975	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:14:31	03/01/2026 02:19:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	26374	11,89833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2976	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03371662	1	3	03/01/2026 01:14:56	03/01/2026 01:24:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	699	12837	111,6458333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2977	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372042	1	3	03/01/2026 01:23:25	03/01/2026 13:06:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	26374	199,0983333	Chave Faca	Chave Unipolar
2978	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 01:23:55	03/01/2026 07:15:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	439	33110	2571,808333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2979	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 01:23:55	03/01/2026 01:34:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3028	33110	534,1055556	TRAMO_MT	Jumper
2980	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 01:23:55	03/01/2026 01:35:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4491	33110	869,5075001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2981	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 01:23:55	03/01/2026 01:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1850	33110	504,1249999	Religador	Religadora Automática
2982	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 01:23:55	03/01/2026 07:12:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	33110	17,42	Religador	Religadora Automática
2983	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 01:23:55	03/01/2026 07:15:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3516	33110	20597,9	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2984	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372044	1	3	03/01/2026 01:26:20	03/01/2026 08:05:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	12837	172,77	Chave Faca	Chave Unipolar
2985	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372044	1	3	03/01/2026 01:26:20	03/01/2026 08:25:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	248	12837	1733,864444	Religador	Religadora Automática
2986	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	BA03372046	1	3	03/01/2026 01:30:02	03/01/2026 01:36:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	393	21467	40,39166671	Religador	Religadora Automática
2987	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027481347	1	3	03/01/2026 01:30:16	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	29284	566,8133333	Trafo BT	
2988	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027505787	1	3	03/01/2026 01:33:52	03/01/2026 08:12:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	24460	99,69166667	Ch. Fusível	Base Fusível
2989	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	BA03372024	1	3	03/01/2026 01:35:07	03/01/2026 01:48:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	676	41797	151,7244444	Religador	Religadora Automática
2990	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027505821	1	3	03/01/2026 01:37:35	03/01/2026 10:33:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	91	28128	812,4025	Ch. Fusível	Base Fusível
2991	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027505821	1	3	03/01/2026 01:37:35	03/01/2026 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	28128	520,9666667	Ch. Fusível	Base Fusível
2992	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:39:43	03/01/2026 01:46:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	375	26374	43,125	Religador	Religadora Automática
2993	383	1	2026	13027	BUZ02	BUZ	0027505847	1	3	03/01/2026 01:43:04	04/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	77	33079	2472,897778	Trafo BT	
2994	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027511659	1	3	03/01/2026 01:47:44	05/01/2026 11:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	113	15135	6479,168889	Trafo BT	
2995	383	1	2026	13017	ARA05	ARA	0027493963	1	3	03/01/2026 01:48:00	03/01/2026 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	29284	20,66666667		
2996	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027505887	1	3	03/01/2026 01:54:03	05/01/2026 09:46:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39903	335,215	Trafo BT	
2997	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:54:46	03/01/2026 02:16:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	233	26374	86,21000001	Religador	Religadora Automática
2998	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372030	1	3	03/01/2026 01:54:46	03/01/2026 02:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	142	26374	54,11777778	Religador	Religadora Automática
2999	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027505893	1	3	03/01/2026 01:54:57	03/01/2026 04:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	385	29352	1007,7375	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3000	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027505901	1	3	03/01/2026 01:55:53	03/01/2026 08:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	180	11328	1266,35	Chave Faca	Chave Unipolar
3001	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027505901	1	3	03/01/2026 01:55:53	03/01/2026 12:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29352	40,78888889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3002	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	BA03371904	1	3	03/01/2026 01:57:21	03/01/2026 11:03:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40992	9,103888889	Religador	Religadora Automática
3003	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 01:57:47	03/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2163	23007	2963,910833	TRAMO_MT	Jumper
3004	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027505923	1	3	03/01/2026 02:03:33	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	77	17619	765,4441667	Trafo BT	
3005	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027505947	1	3	03/01/2026 02:10:16	03/01/2026 07:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29352	10,69111111	Ch. Fusível	Base Fusível
3006	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027505965	1	3	03/01/2026 02:13:43	03/01/2026 22:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	31	28128	612,9130556	Trafo BT	
3007	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027511707	1	3	03/01/2026 02:17:25	05/01/2026 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	158	15135	7801,469444	Trafo BT	
3008	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372042	1	3	03/01/2026 02:20:18	03/01/2026 13:06:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	26374	118,3997222	Chave Faca	Chave Unipolar
3009	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	03/01/2026 02:25:35	03/01/2026 03:07:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	12837	9,803888888	TRAMO_MT	Jumper
3010	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	BA03372070	1	3	03/01/2026 02:27:38	03/01/2026 02:30:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	847	39903	47,05555561	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3011	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027509497	1	3	03/01/2026 02:30:06	03/01/2026 13:26:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	197	26374	2156,274444	TRAMO_MT	Jumper
3012	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	03/01/2026 02:33:42	03/01/2026 08:56:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	675	12837	4307,625	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3013	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027507371	1	3	03/01/2026 02:35:19	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	10037	112,9366667	Ch. Fusível	Base Fusível
3014	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027506061	1	3	03/01/2026 02:37:34	03/01/2026 15:17:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24460	25,32	Trafo BT	
3015	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027506073	1	3	03/01/2026 02:39:19	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	72	23048	888,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3016	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03371072	1	3	03/01/2026 02:41:24	03/01/2026 17:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	47624	1911,666667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3017	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027521487	1	3	03/01/2026 02:44:02	04/01/2026 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	30,76611111	Trafo BT	
3018	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371436	1	3	03/01/2026 02:51:56	03/01/2026 04:21:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	28128	49,39916667	Religador	Religadora Automática
3019	383	1	2026	13088	TAM08	TAM	0027506107	1	3	03/01/2026 02:52:44	03/01/2026 23:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	20,13777778	Trafo BT	
3020	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027506109	1	3	03/01/2026 02:55:05	03/01/2026 05:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	77	39136	218,0597222	Ch. Fusível	Base Fusível
3021	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027506111	1	3	03/01/2026 02:55:51	03/01/2026 13:03:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	32	11328	324,2933333	Ch. Fusível	Base Fusível
3022	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027506147	1	3	03/01/2026 03:01:50	03/01/2026 13:22:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	10,34166667	Trafo BT	
3023	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	03/01/2026 03:05:30	03/01/2026 04:41:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	12837	14,365	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3024	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	BA03372518	1	3	03/01/2026 03:09:49	03/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	47624	944,1802778	Ch. Fusível	Base Fusível
3025	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027506187	1	3	03/01/2026 03:12:14	03/01/2026 20:12:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	17,01194444	Trafo BT	
3026	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 03:13:33	03/01/2026 04:00:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	17619	53,20999999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3027	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 03:13:33	03/01/2026 04:00:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3624	17619	2835,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3028	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 03:13:33	03/01/2026 06:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	448	17619	1574,346667	Religador	Religadora Automática
3029	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 03:13:33	03/01/2026 07:39:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	17619	1076,085	Religador	Religadora Automática
3030	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03372002	1	3	03/01/2026 03:13:50	03/01/2026 11:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	18602	250,6694444	Religador	Religadora Automática
3031	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03372086	1	3	03/01/2026 03:20:04	03/01/2026 04:23:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	23007	122,3791667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3032	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03372086	1	3	03/01/2026 03:20:04	03/01/2026 04:37:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	265	23007	340,9666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3033	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03372086	1	3	03/01/2026 03:20:04	03/01/2026 05:11:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	252	23007	469,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3034	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03372086	1	3	03/01/2026 03:20:04	03/01/2026 10:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	411	23007	2827,794167	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3035	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03372090	1	3	03/01/2026 03:28:24	03/01/2026 03:36:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	56553	1,93277778	Chave Faca	Chave Unipolar
3036	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	03/01/2026 03:28:45	03/01/2026 03:36:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	73	54457	9,3886111	Chave Faca	Chave Unipolar
3037	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03372090	1	3	03/01/2026 03:29:14	03/01/2026 03:43:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	325	56553	77,0972222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3038	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027506253	1	3	03/01/2026 03:36:18	03/01/2026 11:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	10146	84,46166667	Ch. Fusível	Base Fusível
3039	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03372090	1	3	03/01/2026 03:36:30	03/01/2026 05:14:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	56553	130,8444444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3040	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03372090	1	3	03/01/2026 03:36:30	03/01/2026 06:13:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	347	56553	907,7905556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3041	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027506279	1	3	03/01/2026 03:42:46	03/01/2026 04:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	1,941111111	Trafo BT	
3042	383	1	2026	13027	BUZ02	BUZ	0027506305	1	3	03/01/2026 03:48:57	03/01/2026 15:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	33079	47,00333333	Trafo BT	
3043	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	03/01/2026 03:52:25	03/01/2026 04:37:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	18602	125,3083333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3044	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03371976	1	3	03/01/2026 03:52:25	03/01/2026 04:51:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	18602	98,97222222	Religador	Religadora Automática
3045	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03371684	1	3	03/01/2026 03:59:20	03/01/2026 05:02:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	54457	179,775	Religador	Religadora Automática
3046	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027506335	1	3	03/01/2026 04:02:51	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	320	15135	2864,8	Ch. Fusível	Base Fusível
3047	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027501185	1	3	03/01/2026 04:03:22	03/01/2026 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	39136	8,495000001		
3048	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:04:28	03/01/2026 04:10:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	56084	9,041666669	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3049	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:04:28	03/01/2026 04:09:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	28128	14,04222221	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3050	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:04:28	03/01/2026 04:10:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	28128	31,8888889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3051	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 06:08:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	18602	99,00722222	Religador	Religadora Automática
3052	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 06:30:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	260	18602	620,8222222	Religador	Religadora Automática
3053	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 06:31:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	203	18602	486,185	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3054	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 07:02:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	208	18602	605,8	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3055	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 07:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	18602	169,8	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3056	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 07:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	28	18602	105,9177778	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3057	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 04:07:34	03/01/2026 16:07:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	18602	731,5255556	Religador	Religadora Automática
3058	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027508121	1	3	03/01/2026 04:08:01	03/01/2026 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	23007	165,9594444	Ch. Fusível	Base Fusível
3059	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027510995	1	3	03/01/2026 04:10:00	04/01/2026 11:22:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	47624	156,0569444	Trafo BT	
3060	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027506369	1	3	03/01/2026 04:11:00	04/01/2026 01:47:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	21,6125	Trafo BT	
3061	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027506381	1	3	03/01/2026 04:13:34	04/01/2026 03:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24439	45,98111111	Trafo BT	
3062	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027506383	1	3	03/01/2026 04:13:42	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	339	36025	2634,595	Ch. Fusível	Base Fusível
3063	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:14:19	03/01/2026 04:21:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	56084	11,85749999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3064	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:14:19	03/01/2026 04:19:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1462	28128	122,2394444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3065	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:14:19	03/01/2026 04:19:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2970	28128	248,325	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3066	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:14:19	03/01/2026 04:20:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	28128	17,2561111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3067	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:14:19	03/01/2026 04:21:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	28128	41,81999998	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3068	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027516731	1	3	03/01/2026 04:18:32	04/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	54265	781,5377778	Trafo BT	
3069	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	03/01/2026 04:19:33	03/01/2026 09:08:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	90301	9,634444444	Ch. Fusível	Base Fusível
3070	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	03/01/2026 04:19:33	03/01/2026 14:11:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	90301	19,71666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3071	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027506407	1	3	03/01/2026 04:20:30	04/01/2026 10:20:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	40992	869,7905556	Ch. Fusível	Base Fusível
3072	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 04:21:46	03/01/2026 04:47:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28128	0,867777778	Religador	Religadora Automática
3073	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 04:21:46	03/01/2026 07:33:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	28128	83,04111111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3074	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 04:21:46	04/01/2026 10:51:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	28128	152,4986111	Chave Faca	Chave Unipolar
3075	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027506427	1	3	03/01/2026 04:23:17	03/01/2026 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	216	23007	1086,18	Ch. Fusível	Base Fusível
3076	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:25:53	03/01/2026 04:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	56084	7,491666664	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3077	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:25:53	03/01/2026 04:30:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	28128	26,42222221	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3078

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3079	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027493905	1	3	03/01/2026 04:28:49	03/01/2026 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29284	0,269722222		
3080	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027508681	1	3	03/01/2026 04:30:00	03/01/2026 14:10:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	24460	135,3877778	Religador	Religadora Automática
3081	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027506481	1	3	03/01/2026 04:30:21	03/01/2026 09:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	56553	347,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3082	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027501277	1	3	03/01/2026 04:32:42	03/01/2026 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	41797	1,076666667		
3083	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	03/01/2026 04:43:15	03/01/2026 10:15:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	12837	22,17333333	Chave Faca	Chave Unipolar
3084	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:43:54	03/01/2026 05:46:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	56084	96,4875	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3085	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 04:43:54	03/01/2026 05:46:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	328	28128	340,3	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3086	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027506533	1	3	03/01/2026 04:46:54	03/01/2026 10:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	73	54457	427,1716667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3087	383	1	2026	13071	POC01	POC	BA03372080	1	3	03/01/2026 04:52:48	03/01/2026 04:56:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1012	68852	57,34666664	Religador	Religadora Automática
3088	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03372080	1	3	03/01/2026 04:52:48	03/01/2026 04:57:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	611	68852	49,21944443	Religador	Religadora Automática
3089	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03372080	1	3	03/01/2026 04:52:48	03/01/2026 05:33:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1825	68852	1228,326389	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3090	383	1	2026	13071	POC06	POC	BA03372080	1	3	03/01/2026 04:52:48	03/01/2026 11:47:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	607	68852	4194,707222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3091	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 04:55:59	03/01/2026 08:02:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	83	20780	257,5305556	Religador	Religadora Automática
3092	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 05:01:04	03/01/2026 05:39:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	20780	54,94305556	Chave Faca	Chave Unipolar
3093	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 05:01:04	04/01/2026 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	20780	344,8222222	Chave Faca	Chave Unipolar
3094	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 05:02:38	03/01/2026 08:03:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	288	20780	867,52	Religador	Religadora Automática
3095	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 05:02:38	03/01/2026 11:54:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	230	20780	1577,288889	Religador	Religadora Automática
3096	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027506587	1	3	03/01/2026 05:03:26	04/01/2026 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	40,47611111	Trafo BT	
3097	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027506589	1	3	03/01/2026 05:04:23	03/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68852	15,70777778	Trafo BT	
3098	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027519071	1	3	03/01/2026 05:04:32	03/01/2026 17:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	28128	305,3866667	Ch. Fusível	Base Fusível
3099	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03371796	1	3	03/01/2026 05:08:32	03/01/2026 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	12837	82,42111111	Chave Faca	Chave Unipolar
3100	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371938	1	3	03/01/2026 05:13:18	03/01/2026 05:26:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	29352	3,787222223	Chave Faca	Chave Unipolar
3101	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371938	1	3	03/01/2026 05:13:40	03/01/2026 07:12:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	29352	33,60805555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3102	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371938	1	3	03/01/2026 05:13:40	03/01/2026 07:12:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	29352	108,9	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3103	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	BA03371938	1	3	03/01/2026 05:13:40	03/01/2026 07:12:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	29352	75,39833333	Ch. Fusível	Base Fusível
3104	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027506651	1	3	03/01/2026 05:16:21	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	7,7275	Trafo BT	
3105	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027506655	1	3	03/01/2026 05:17:33	03/01/2026 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	28128	33,4725	Ch. Fusível	Base Fusível
3106	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 05:18:50	03/01/2026 05:38:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	17619	22,7988889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3107	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 05:18:50	03/01/2026 05:38:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3624	17619	1215,046667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3108	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027506759	1	3	03/01/2026 05:22:50	03/01/2026 08:30:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	29352	65,51416667	Ch. Fusível	Base Fusível
3109	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027506759	1	3	03/01/2026 05:22:50	03/01/2026 09:00:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	7,242222222	Ch. Fusível	Base Fusível
3110	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027506759	1	3	03/01/2026 05:22:50	03/01/2026 09:48:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	8,845555556	Ch. Fusível	Base Fusível
3111	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027506759	1	3	03/01/2026 05:22:50	03/01/2026 10:50:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	29352	27,29027778	Ch. Fusível	Base Fusível
3112	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027506759	1	3	03/01/2026 05:22:50	04/01/2026 01:23:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	29352	60,0325	Ch. Fusível	Base Fusível
3113	383	1	2026	13044	IBS03	IBS	0027506683	1	3	03/01/2026 05:24:08	03/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	10,26444444	Trafo BT	
3114	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027506695	1	3	03/01/2026 05:25:00	04/01/2026 06:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	26374	400,2666667	Trafo BT	
3115	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027498857	1	3	03/01/2026 05:26:18	03/01/2026 06:50:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29352	2,803888889		
3116	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027506741	1	3	03/01/2026 05:34:58	03/01/2026 09:50:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	12837	115,005	Ch. Fusível	Base Fusível
3117	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027506747	1	3	03/01/2026 05:35:00	03/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	8,583333333	Trafo BT	
3118	383	1	2026	13017	ARA05	ARA	0027506751	1	3	03/01/2026 05:36:05	03/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,398611111	Trafo BT	
3119	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027506765	1	3	03/01/2026 05:38:37	03/01/2026 14:07:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54265	42,37777778	Trafo BT	
3120	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027506769	1	3	03/01/2026 05:39:27	03/01/2026 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	153	21467	447,6525	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3121	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027507675	1	3	03/01/2026 05:44:43	03/01/2026 11:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	176	54457	1039,231111	Ch. Fusível	Base Fusível
3122	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027506795	1	3	03/01/2026 05:45:02	03/01/2026 12:45:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	26374	28,04888889	Ch. Fusível	Base Fusível
3123	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027506795	1	3	03/01/2026 05:45:02	04/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	26374	215,2461111	Ch. Fusível	Base Fusível
3124	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	BA03372106	1	3	03/01/2026 05:49:43	03/01/2026 19:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	93	56084	1307,735	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3125	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 05:49:43	03/01/2026 08:53:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	28128	137,875	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3126	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 05:49:43	03/01/2026 16:32:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	28128	578,235	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3127	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 05:49:43	03/01/2026 17:43:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	28128	190,3777778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3128	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 05:49:43	03/01/2026 18:37:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	28128	1843,2	Chave Faca	Chave Unipolar
3129	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 05:49:43	03/01/2026 19:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	28128	970,255	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3130	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027506823	1	3	03/01/2026 05:51:21	03/01/2026 09:59:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	20780	156,8661111	Ch. Fusível	Base Fusível
3131	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027506843	1	3	03/01/2026 05:54:41	03/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	47624	18,26583333	Ch. Fusível	Base Fusível
3132	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027506865	1	3	03/01/2026 05:59:16	03/01/2026 11:39:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	24460	28,35555556	Ch. Fusível	Base Fusível
3133	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027506865	1	3	03/01/2026 05:59:18	03/01/2026 11:02:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	24460	5,0525	Ch. Fusível	Base Fusível
3134	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027506887	1	3	03/01/2026 06:03:44	03/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	207	28128	1091,12	Ch. Fusível	Base Fusível
3135	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027506899	1	3	03/01/2026 06:05:51	03/01/2026 11:41:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	15	41797	84,02083333	Trafo BT	
3136	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027506909	1	3	03/01/2026 06:08:09	03/01/2026 20:24:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	14,26805556	Trafo BT	
3137	383	1	2026	16395	ARL05	ARL	0027506911	1	3	03/01/2026 06:08:14	03/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22901	81,31444444	Ch. Fusível	Base Fusível
3138	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027507087	1	3	03/01/2026 06:09:00	03/01/2026 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	96	56084	225,6	Ch. Fusível	Base Fusível
3139	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027506931	1	3	03/01/2026 06:09:41	04/01/2026 15:30:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29352	66,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3140	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027506933	1	3	03/01/2026 06:09:45	03/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	189	47624	819,7875	Ch. Fusível	Base Fusível
3141	383	1	2026	13084	ACU112	ACU	0027506953	1	3	03/01/2026 06:11:38	03/01/2026 15:00:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	8,811666667	Trafo BT	
3142	383	1	2026	13033	CRZ02	CRZ	0027506967	1	3	03/01/2026 06:14:58	03/01/2026 18:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	18602	86,92055556	Ch. Fusível	Base Fusível
3143	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027506971	1	3	03/01/2026 06:15:42	03/01/2026 10:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	35	29352	152,425	Ch. Fusível	Base Fusível
3144	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027507529	1	3	03/01/2026 06:16:49	03/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	163	56084	619,8980556	Ch. Fusível	Base Fusível
3145	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027507821	1	3	03/01/2026 06:19:38	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	29352	253,5655556	Chave Faca	Chave Unipolar
3146	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027509593	1	3	03/01/2026 06:20:00	04/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	27536	217	Trafo BT	
3147	383	1	2026	13049	ITA06	ITA	0027511669	1	3	03/01/2026 06:20:06	03/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40472	11,66333333	Trafo BT	
3148	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507005	1	3	03/01/2026 06:20:28	03/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	20780	41,58888889	Trafo BT	
3149	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	03/01/2026 06:20:34	03/01/2026 07:17:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	24439	121,8844444	Religador	Religadora Automática
3150	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	03/01/2026 06:20:34	03/01/2026 07:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	401	24439	387,9675	Religador	Religadora Automática
3151	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03371694	1	3	03/01/2026 06:20:34	03/01/2026 07:19:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	24439	190,6588889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3152	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027507011	1	3	03/01/2026 06:21:19	03/01/2026 15:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	110	33079	985,7527778	Ch. Fusível	Base Fusível
3153	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027507035	1	3	03/01/2026 06:23:24	03/01/2026 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	53	54457	164,83	Ch. Fusível	Base Fusível
3154	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03372090	1	3	03/01/2026 06:25:39	03/01/2026 10:26:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	347	56553	1391,759167	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3155	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027507059	1	3	03/01/2026 06:25:51	03/01/2026 11:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	15,0075	Trafo BT	
3156	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027507083	1	3	03/01/2026 06:28:32	05/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	41,52444444	Trafo BT	
3157	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507099	1	3	03/01/2026 06:30:19	03/01/2026 09:38:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	42	20780	131,7516667	Ch. Fusível	Base Fusível
3158	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 06:31:40	03/01/2026 07:33:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28128	2,057777778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3159	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027507109	1	3	03/01/2026 06:31:42	03/01/2026 15:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	30	29352	257,65	Ch. Fusível	Base Fusível
3160	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027507139	1	3	03/01/2026 06:33:47	03/01/2026 16:40:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	10,115	Trafo BT	
3161	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027507171	1	3	03/01/2026 06:36:24	03/01/2026 11:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	332	54457	1646,72	Religador	Religadora Automática
3162	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027507187	1	3	03/01/2026 06:38:13	03/01/2026 18:19:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	39903	1144,748889	Ch. Fusível	Base Fusível
3163	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027507197	1	3	03/01/2026 06:38:41	03/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	26883	101,9608333	Ch. Fusível	Base Fusível
3164	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027512581	1	3	03/01/2026 06:39:00	04/01/2026 10:04:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	27536	576,065	Trafo BT	
3165	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507209	1	3	03/01/2026 06:39:20	03/01/2026 09:58:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	20780	86,18277778	Ch. Fusível	Base Fusível
3166	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507209	1	3	03/01/2026 06:39:20	03/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	20780	95,13333333	Ch. Fusível	Base Fusível
3167	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027507233	1	3	03/01/2026 06:41:15	04/01/2026 11:32:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	28,85611111	Trafo BT	
3168	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027507249	1	3	03/01/2026 06:42:57	03/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	28128	26,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3169	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027507267	1	3	03/01/2026 06:45:02	03/01/2026 14:05:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	125	29352	916,875	Ch. Fusível	Base Fusível
3170	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027507281	1	3	03/01/2026 06:46:10	03/01/2026 12:48:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	6818	452,9166667	Ch. Fusível	Base Fusível
3171	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027507281	1	3	03/01/2026 06:46:10	03/01/2026 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	37	6818	239,1638889	Ch. Fusível	Base Fusível
3172	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027507315	1	3	03/01/2026 06:48:26	04/01/2026 23:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	121,7191667	Trafo BT	
3173	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027507333	1	3	03/01/2026 06:49:21	04/01/2026 03:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	54457	202,6083333	Ch. Fusível	Base Fusível
3174	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027507335	1	3	03/01/2026 06:49:27	05/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	40992	386,2308333	Ch. Fusível	Base Fusível
3175	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027507335	1	3	03/01/2026 06:49:27	05/01/2026 14:30:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	40992	222,7444444	Ch. Fusível	Base Fusível
3176	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027507335	1	3	03/01/2026 06:49:27	07/01/2026 08:43:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40992	97,90055556	Ch. Fusível	Base Fusível
3177	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027507341	1	3	03/01/2026 06:49:37	03/01/2026 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	56084	10,26916667	Ch. Fusível	Base Fusível
3178	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027507345	1	3	03/01/2026 06:50:25	03/01/2026 20:04:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	31	90301	410,13	Trafo BT	
3179	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027507377	1	3	03/01/2026 06:52:57	03/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	112	17048	834,4933333	Ch. Fusível	Base Fusível
3180	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027507411	1	3	03/01/2026 06:56:32	03/01/2026 14:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	24439	165,7788889	Ch. Fusível	Base Fusível
3181	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027507433	1	3	03/01/2026 06:57:34	03/01/2026 08:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	56553	7,628888888	Ch. Fusível	Base Fusível
3182	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027507425	1	3	03/01/2026 06:57:50	03/01/2026 10:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	50	54457	180,9722222	Ch. Fusível	Base Fusível
3183	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 06:59:59	03/01/2026 09:38:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	23007	351,3416667	Chave Faca	Chave Unipolar
3184	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 06:59:59	03/01/2026 17:08:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	118	23007	1196,913333	Ch. Fusível	Base Fusível
3185	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 06:59:59	04/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	23007	29,66694444	Ch. Fusível	Base Fusível
3186	383	1	2026	13028	CAF04	CAF	0027503915	1	3	03/01/2026 07:00:00	03/01/2026 07:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	46	54265	15,33333334		
3187	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027507463	1	3	03/01/2026 07:01:19	03/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	170	68852	1186,269444	Ch. Fusível	Base Fusível
3188	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027516787	1	3	03/01/2026 07:03:05	04/01/2026 10:52:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	54265	222,6355556	Trafo BT	
3189	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027507487	1	3	03/01/2026 07:03:18	03/01/2026 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	23007	23,985	Ch. Fusível	Base Fusível
3190	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027507495	1	3	03/01/2026 07:04:03	03/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	56084	31,2975	Trafo BT	
3191	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027507505	1	3	03/01/2026 07

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3193	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027522539	1	3	03/01/2026 07:08:49	04/01/2026 16:23:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29352	199,5016667	Ch. Fusível	Base Fusível
3194	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027507553	1	3	03/01/2026 07:09:14	03/01/2026 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	24439	113,5811111	Ch. Fusível	Base Fusível
3195	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027507561	1	3	03/01/2026 07:09:31	03/01/2026 10:57:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,794166667	Trafo BT	
3196	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027507577	1	3	03/01/2026 07:10:36	03/01/2026 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	24439	60,01333333	Ch. Fusível	Base Fusível
3197	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027507581	1	3	03/01/2026 07:10:40	03/01/2026 10:53:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	3,720277778	Trafo BT	
3198	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027524325	1	3	03/01/2026 07:10:57	05/01/2026 01:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	39136	628,0125	Trafo BT	
3199	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027507601	1	3	03/01/2026 07:12:18	03/01/2026 16:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	24439	9,645	Ch. Fusível	Base Fusível
3200	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507603	1	3	03/01/2026 07:12:30	03/01/2026 11:26:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	4,255555556	Trafo BT	
3201	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027499507	1	3	03/01/2026 07:12:36	03/01/2026 23:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	33079	956,4	Ch. Fusível	Base Fusível
3202	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027507609	1	3	03/01/2026 07:12:36	04/01/2026 11:27:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	28,2425	Trafo BT	
3203	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027507611	1	3	03/01/2026 07:12:39	03/01/2026 17:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	11924	50,02916667	Ch. Fusível	Base Fusível
3204	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027507627	1	3	03/01/2026 07:15:19	03/01/2026 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	40	33110	436,4555556	Ch. Fusível	Base Fusível
3205	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507641	1	3	03/01/2026 07:16:01	03/01/2026 10:45:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,495555556	Trafo BT	
3206	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 07:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	768	18602	44,80000001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3207	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 07:20:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	18602	1,507777777	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3208	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 07:21:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	322	18602	24,3288889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3209	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 07:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	258	18602	20,78333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3210	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 07:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	18602	8,861111104	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3211	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 11:23:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	18602	640,9866667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3212	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 07:16:53	03/01/2026 11:24:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	18602	37,0725	Religador	Religadora Automática
3213	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	0027507671	1	3	03/01/2026 07:17:45	03/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	12837	14,24166667	Ch. Fusível	Base Fusível
3214	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027507679	1	3	03/01/2026 07:18:08	03/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	6818	19,45777778	Trafo BT	
3215	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027507703	1	3	03/01/2026 07:20:25	03/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	33110	47,97222222	Ch. Fusível	Base Fusível
3216	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027507705	1	3	03/01/2026 07:20:27	03/01/2026 07:40:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	17619	2,321666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3217	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027507715	1	3	03/01/2026 07:21:12	04/01/2026 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	28128	101,49	Ch. Fusível	Base Fusível
3218	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027507715	1	3	03/01/2026 07:21:12	04/01/2026 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	28128	338,3	Ch. Fusível	Base Fusível
3219	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027507735	1	3	03/01/2026 07:21:45	03/01/2026 15:18:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	15,89111111	Trafo BT	
3220	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027511597	1	3	03/01/2026 07:22:03	03/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	179	54457	1306,550833	Ch. Fusível	Base Fusível
3221	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027507761	1	3	03/01/2026 07:22:49	04/01/2026 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23007	36,23944444	Trafo BT	
3222	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027507775	1	3	03/01/2026 07:24:09	03/01/2026 12:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	30	54457	149,925	Ch. Fusível	Base Fusível
3223	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027507777	1	3	03/01/2026 07:24:14	03/01/2026 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	17619	347,0794444	Ch. Fusível	Base Fusível
3224	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027507781	1	3	03/01/2026 07:24:17	03/01/2026 16:45:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	60	28128	561,4	Trafo BT	
3225	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027507795	1	3	03/01/2026 07:26:02	03/01/2026 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	151	28128	425,2327778	Ch. Fusível	Base Fusível
3226	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027507797	1	3	03/01/2026 07:26:06	04/01/2026 12:36:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	29,16638889	Trafo BT	
3227	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027516595	1	3	03/01/2026 07:31:13	04/01/2026 03:36:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	105	29352	2108,808333	Ch. Fusível	Base Fusível
3228	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027516595	1	3	03/01/2026 07:31:13	04/01/2026 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29352	262,0175	Ch. Fusível	Base Fusível
3229	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03372136	1	3	03/01/2026 07:33:30	03/01/2026 08:30:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	33110	0,951388889	Ch. Fusível	Base Fusível
3230	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027507941	1	3	03/01/2026 07:35:39	03/01/2026 14:04:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	55	29352	356,3541667	Trafo BT	
3231	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027507945	1	3	03/01/2026 07:35:57	03/01/2026 17:26:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	13	28128	127,855	Trafo BT	
3232	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027507947	1	3	03/01/2026 07:36:04	03/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	104	24439	708,8177778	Ch. Fusível	Base Fusível
3233	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027509681	1	3	03/01/2026 07:37:07	03/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	127	24439	704,6030556	Ch. Fusível	Base Fusível
3234	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508007	1	3	03/01/2026 07:39:23	03/01/2026 18:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	28128	258,9863889	Ch. Fusível	Base Fusível
3235	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027508037	1	3	03/01/2026 07:41:56	04/01/2026 05:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54457	88,20444444	Trafo BT	
3236	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027508039	1	3	03/01/2026 07:41:57	03/01/2026 12:18:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	20780	4,602777778	Ch. Fusível	Base Fusível
3237	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027508097	1	3	03/01/2026 07:46:05	04/01/2026 09:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	39	20780	987,6425	Trafo BT	
3238	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027508105	1	3	03/01/2026 07:46:51	03/01/2026 11:20:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,563611111	Trafo BT	
3239	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508111	1	3	03/01/2026 07:47:29	03/01/2026 16:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	28128	151,4463889	Ch. Fusível	Base Fusível
3240	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027508119	1	3	03/01/2026 07:48:15	03/01/2026 12:34:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20780	14,30083333	Trafo BT	
3241	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027508741	1	3	03/01/2026 07:48:58	03/01/2026 16:32:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	8,721111111	Trafo BT	
3242	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027508165	1	3	03/01/2026 07:51:00	03/01/2026 11:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	54457	23,3	Ch. Fusível	Base Fusível
3243	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027508185	1	3	03/01/2026 07:51:58	03/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	45	23048	426,025	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3244	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027508189	1	3	03/01/2026 07:52:14	04/01/2026 13:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	54457	89,68333333	Ch. Fusível	Base Fusível
3245	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027508215	1	3	03/01/2026 07:53:59	04/01/2026 12:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	17048	197,9852778	Ch. Fusível	Base Fusível
3246	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027508235	1	3	03/01/2026 07:55:23	03/01/2026 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	4,326944444	Ch. Fusível	Base Fusível
3247	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03371996	1	3	03/01/2026 07:57:18	03/01/2026 08:02:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	20780	4,365000002	Religador	Religadora Automática
3248	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027508291	1	3	03/01/2026 07:59:42	04/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	66,01	Trafo BT	
3249	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027508303	1	3	03/01/2026 08:00:01	03/01/2026 13:23:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	17619	10,79833333	Ch. Fusível	Base Fusível
3250	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027506769	1	3	03/01/2026 08:00:49	03/01/2026 08:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	21467	1,139444445		
3251	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027508345	1	3	03/01/2026 08:01:54	03/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	41797	15,11	Ch. Fusível	Base Fusível
3252	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508351	1	3	03/01/2026 08:02:33	03/01/2026 13:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	48	28128	239,56	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3253	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027508357	1	3	03/01/2026 08:02:43	04/01/2026 09:47:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	51,49166667	Trafo BT	
3254	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027508371	1	3	03/01/2026 08:04:03	03/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	41797	98,6575	Ch. Fusível	Base Fusível
3255	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027508427	1	3	03/01/2026 08:05:49	03/01/2026 16:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	28128	69,62444444	Ch. Fusível	Base Fusível
3256	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508431	1	3	03/01/2026 08:06:59	03/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	28128	976,0333333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3257	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027508439	1	3	03/01/2026 08:07:34	03/01/2026 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	52	23007	153,7755556	Ch. Fusível	Base Fusível
3258	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027508453	1	3	03/01/2026 08:08:38	03/01/2026 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	10146	197,6977778	Ch. Fusível	Base Fusível
3259	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027508471	1	3	03/01/2026 08:09:49	03/01/2026 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10146	82,35027778	Ch. Fusível	Base Fusível
3260	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027508475	1	3	03/01/2026 08:09:54	03/01/2026 14:48:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	6,645	Trafo BT	
3261	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027506095	1	3	03/01/2026 08:10:00	03/01/2026 08:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	27536	0,7		
3262	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027508477	1	3	03/01/2026 08:10:08	06/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	29352	1939,946667	Trafo BT	
3263	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508495	1	3	03/01/2026 08:11:15	04/01/2026 00:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	28128	467,7458333	Ch. Fusível	Base Fusível
3264	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027508497	1	3	03/01/2026 08:11:19	04/01/2026 09:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	25,01138889	Trafo BT	
3265	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027508505	1	3	03/01/2026 08:12:05	03/01/2026 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	27536	722,2569444	Ch. Fusível	Base Fusível
3266	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027508541	1	3	03/01/2026 08:13:42	03/01/2026 13:09:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	4,922777778	Trafo BT	
3267	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027508551	1	3	03/01/2026 08:15:00	03/01/2026 18:53:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	10,64583333	Trafo BT	
3268	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027508575	1	3	03/01/2026 08:16:17	03/01/2026 11:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	54457	36,79805556	Ch. Fusível	Base Fusível
3269	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027508585	1	3	03/01/2026 08:17:41	03/01/2026 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	11924	12,12194444	Trafo BT	
3270	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027508591	1	3	03/01/2026 08:18:20	04/01/2026 10:25:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	33079	209,02	Trafo BT	
3271	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027508595	1	3	03/01/2026 08:18:25	03/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	92	30441	738,4277778	Ch. Fusível	Base Fusível
3272	383	1	2026	13064	PAL07	PAL	0027508601	1	3	03/01/2026 08:18:45	03/01/2026 11:12:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40480	2,891388889	Trafo BT	
3273	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027508605	1	3	03/01/2026 08:18:52	03/01/2026 12:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	34	54457	144,5755556	Ch. Fusível	Base Fusível
3274	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027508613	1	3	03/01/2026 08:19:41	03/01/2026 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	7,171944444	Trafo BT	
3275	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027508627	1	3	03/01/2026 08:20:03	04/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	38198	80,9975	Trafo BT	
3276	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508951	1	3	03/01/2026 08:21:05	03/01/2026 18:00:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	28128	270,5188889	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3277	383	1	2026	13049	ITA04	ITA	0027508655	1	3	03/01/2026 08:22:09	03/01/2026 11:07:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40472	8,25	Trafo BT	
3278	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027521323	1	3	03/01/2026 08:22:13	05/01/2026 05:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	15135	318,7041667	Trafo BT	
3279	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027508709	1	3	03/01/2026 08:25:30	03/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	99	54457	320,925	Ch. Fusível	Base Fusível
3280	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027508709	1	3	03/01/2026 08:25:30	03/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	54457	29,93333333	Ch. Fusível	Base Fusível
3281	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027509509	1	3	03/01/2026 08:26:33	03/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	33110	38,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3282	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027508733	1	3	03/01/2026 08:26:34	05/01/2026 01:45:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	41,31861111	Trafo BT	
3283	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027509821	1	3	03/01/2026 08:28:26	05/01/2026 03:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54265	172,5711111	Trafo BT	
3284	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508791	1	3	03/01/2026 08:29:55	03/01/2026 15:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	28128	123,8402778	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3285	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027475193	1	3	03/01/2026 08:30:00	03/01/2026 09:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	43055	45,83333334		
3286	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027475193	1	3	03/01/2026 08:30:00	03/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	43055	8,166666668		
3287	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027505901	1	3	03/01/2026 08:31:08	03/01/2026 12:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	29352	75,80416667		
3288	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027508801	1	3	03/01/2026 08:31:15	03/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	17048	64,58333334	Ch. Fusível	Base Fusível
3289	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027505901	1	3	03/01/2026 08:31:58	03/01/2026 08:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	11328	5,640555557		
3290	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027508833	1	3	03/01/2026 08:32:37	03/01/2026 14:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	6,006388889	Trafo BT	
3291	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027508845	1	3	03/01/2026 08:33:40	04/01/2026 01:41:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	17,13305556	Trafo BT	
3292	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027508853	1	3	03/01/2026 08:33:58	04/01/2026 10:58:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	26,41083333	Trafo BT	
3293	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027508863	1	3	03/01/2026 08:34:52	03/01/2026 12:35:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	15135	112,2644444	TRAMO_MT	Jumper
3294	383	1	2026	13091	TRB02	TRB	0027508877	1	3	03/01/2026 08:35:28	03/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	4,075555556	Trafo BT	
3295	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	0027508883	1	3	03/01/2026 08:35:44	03/01/2026 16:24:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	7,816111111	Trafo BT	
3296	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027527467	1	3	03/01/2026 08:36:42	05/01/2026 06:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	90,77666667		
3297	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027527467	1	3	03/01/2026 08:36:42	05/01/2026 06:34:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47624	321,7822222	Trafo BT	
3298	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027508919	1	3	03/01/2026 08:37:58	04/01/2026 11:03:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	8	17048	211,3777778	Trafo BT	
3299	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027508955	1	3	03/01/2026 08:41:01	05/01/2026 06:57:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	47624	416,49	Trafo BT	
3300	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027508965	1	3	03/01/2026 08:41:20	04/01/2026 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	32,29444444	Trafo BT	
3301	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	DT27508987	1	3	03/01/2026 08:42:00	03/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	33110	211,7	Trafo BT	
3302	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027496137	1	3	03/01/2026 08:45:00	03/01/2026 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	11924	2,55		
3303	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027505323	1	3	03/01/2026 08:45:00	03/01/2026 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	26374	1		
3304	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027509047	1	3	03/01/2026 08:47:10	04/01/2026 03:08:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	18,35305556	Trafo BT	
3305	383	1	2026	17186	MOB01	MOB	0027509053	1	3	03/01/2026 08:47:38	03/01/2026 19:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	10,54694444	Trafo BT	
3306	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027509067	1	3	03/01/2026 08:48:28	03/01/2026 12:29:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	3,681666667	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3307	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027506823	1	3	03/01/2026 08:49:33	03/01/2026 09:59:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	20780	2,316111111		
3308	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03372178	1	3	03/01/2026 08:50:00	03/01/2026 09:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	484	56553	201,6666666	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3309	383	1	2026	13076	RDO04	RDO	0027509093	1	3	03/01/2026 08:50:31	04/01/2026 13:13:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	28,38805556	Trafo BT	
3310	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027506933	1	3	03/01/2026 08:51:22	03/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	47624	1,643888889		
3311	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027509145	1	3	03/01/2026 08:52:07	04/01/2026 06:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	42,92944444	Trafo BT	
3312	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03371624	1	3	03/01/2026 08:52:26	03/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	65	33110	8,197222222	Chave Faca	Chave Unipolar
3313	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027509169	1	3	03/01/2026 08:53:33	03/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	56084	37,935	Ch. Fusível	Base Fusível
3314	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027509175	1	3	03/01/2026 08:54:16	03/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	56084	193,6311111	Ch. Fusível	Base Fusível
3315	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027509175	1	3	03/01/2026 08:54:16	03/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	56084	20,28666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3316	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027509199	1	3	03/01/2026 08:56:01	03/01/2026 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	63	24439	744,4325	Ch. Fusível	Base Fusível
3317	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027496179	1	3	03/01/2026 08:58:00	03/01/2026 09:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	168	39903	170,8		
3318	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027509295	1	3	03/01/2026 09:01:37	04/01/2026 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56084	50,91916667	Trafo BT	
3319	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027509317	1	3	03/01/2026 09:03:00	03/01/2026 18:58:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	19,85722222	Trafo BT	
3320	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027505635	1	3	03/01/2026 09:04:49	03/01/2026 09:50:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	10037	19,66611111	Religador	Religadora Automática
3321	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027505635	1	3	03/01/2026 09:04:49	03/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	10037	300,0969444		
3322	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027494427	1	3	03/01/2026 09:05:00	03/01/2026 09:12:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	60	35545	7,183333336		
3323	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027509393	1	3	03/01/2026 09:06:21	03/01/2026 13:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	54457	39,10833333	Ch. Fusível	Base Fusível
3324	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027509419	1	3	03/01/2026 09:07:51	04/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	17,03583333	Trafo BT	
3325	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027509449	1	3	03/01/2026 09:09:46	03/01/2026 15:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	5,936666667	Trafo BT	
3326	383	1	2026	17186	OUT01	OUT	0027509459	1	3	03/01/2026 09:10:08	03/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	40992	13,32444444	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3327	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027509461	1	3	03/01/2026 09:10:11	03/01/2026 16:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	28128	292,3413889	Ch. Fusível	Base Fusível
3328	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027509461	1	3	03/01/2026 09:10:11	03/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	28128	153,7936111	Ch. Fusível	Base Fusível
3329	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027509479	1	3	03/01/2026 09:11:21	04/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	18,14416667	Trafo BT	
3330	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	0027509485	1	3	03/01/2026 09:11:34	03/01/2026 20:35:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	20780	22,8	Trafo BT	
3331	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027509533	1	3	03/01/2026 09:14:57	03/01/2026 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	36025	4,601666667	Trafo BT	
3332	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027504623	1	3	03/01/2026 09:16:00	03/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40992	0,483333333		
3333	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027509565	1	3	03/01/2026 09:16:01	03/01/2026 11:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	6818	134,1816667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3334	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027509567	1	3	03/01/2026 09:16:07	03/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	18602	58,47083333	Ch. Fusível	Base Fusível
3335	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027509621	1	3	03/01/2026 09:16:11	03/01/2026 16:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	10146	6,963611111	Ch. Fusível	Base Fusível
3336	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027509589	1	3	03/01/2026 09:17:45	05/01/2026 13:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	52,57083333	Trafo BT	
3337	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027509645	1	3	03/01/2026 09:20:25	03/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	49	54457	407,9930556	Trafo BT	
3338	383	1	2026	13091	TRB02	TRB	0027509651	1	3	03/01/2026 09:21:11	03/01/2026 11:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	58162	4,093888889	Trafo BT	
3339	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027510787	1	3	03/01/2026 09:21:17	03/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	274	22778	610,6394445	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3340	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027509671	1	3	03/01/2026 09:23:25	05/01/2026 13:19:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	51,93916667	Trafo BT	
3341	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027514241	1	3	03/01/2026 09:24:04	03/01/2026 22:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	55325	226,0811111	Ch. Fusível	Base Fusível
3342	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027509697	1	3	03/01/2026 09:24:56	03/01/2026 14:03:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	9,276666667	Trafo BT	
3343	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	BA03372700	1	3	03/01/2026 09:26:00	04/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	39903	193,8666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3344	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027509741	1	3	03/01/2026 09:27:43	03/01/2026 15:37:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	6,169722222	Trafo BT	
3345	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027509745	1	3	03/01/2026 09:27:59	03/01/2026 17:37:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	8,157222222	Trafo BT	
3346	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027509747	1	3	03/01/2026 09:28:02	04/01/2026 00:34:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	15,11305556	Trafo BT	
3347	383	1	2026	13069	CAE01	CAE	0027510711	1	3	03/01/2026 09:29:23	03/01/2026 23:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	26374	486,5683333	Ch. Fusível	Base Fusível
3348	383	1	2026	13069	CAE01	CAE	0027510711	1	3	03/01/2026 09:29:23	04/01/2026 16:55:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	26374	282,98	Ch. Fusível	Base Fusível
3349	383	1	2026	17186	MOB02	MOB	0027509765	1	3	03/01/2026 09:29:26	03/01/2026 12:38:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	65	40992	204,9486111	Trafo BT	
3350	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027513109	1	3	03/01/2026 09:29:28	03/01/2026 20:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	61	28128	673,5755556	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3351	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027508345	1	3	03/01/2026 09:30:56	03/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	41797	1,034444444		
3352	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027509835	1	3	03/01/2026 09:33:54	03/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	6818	13,95166667	Ch. Fusível	Base Fusível
3353	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027509843	1	3	03/01/2026 09:34:22	03/01/2026 11:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	28128	46,79888889	Ch. Fusível	Base Fusível
3354	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027507529	1	3	03/01/2026 09:35:00	03/01/2026 10:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	64	56084	32		
3355	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027509855	1	3	03/01/2026 09:35:08	04/01/2026 05:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	28128	370,4577778	Ch. Fusível	Base Fusível
3356	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027520285	1	3	03/01/2026 09:36:13	04/01/2026 11:39:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	52,10222222	Trafo BT	
3357	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027509873	1	3	03/01/2026 09:36:23	03/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	101	33110	780,4213889	Ch. Fusível	Base Fusível
3358	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027509879	1	3	03/01/2026 09:36:44	05/01/2026 10:53:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	98,55333333	Trafo BT	
3359	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372208	1	3	03/01/2026 09:36:49	03/01/2026 11:10:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1259	33110	1969,985278	Religador	Religadora Automática
3360	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027509897	1	3	03/01/2026 09:37:40	03/01/2026 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	94	33110	802,6555556	Ch. Fusível	Base Fusível
3361	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372086	1	3	03/01/2026 09:38:22	03/01/2026 10:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1440	18602	828,4	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3362	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03372086	1	3	03/01/2026 09:38:22	03/01/2026 10:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1769	23007	1017,666389	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3363	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027509911	1	3	03/01/2026 09:39:08	03/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	6,681111111	Trafo BT	
3364	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027509919	1	3	03/01/2026 09:39:26	03/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	13,68555556	Trafo BT	
3365	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027505901	1	3	03/01/2026 09:39:34	03/01/2026 12:07:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	314	29352	775,3183334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3366	383	1	2026	17184	CAM03	CAM	0027505587	1	3	03/01/2026 09:40:00	03/01/2026 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	24439	0,25		
3367	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03372214	1	3	03/01/2026 09:41:39	03/01/2026 09:46:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2156	29284	164,0955555	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3368	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03372214	1	3	03/01/2026 09:41:39	03/01/2026 09:46:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1531	29284	134,3877776	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3369	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03372214	1	3	03/01/2026 09:41:39	03/01/2026 09:57:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	378	29284	99,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3370	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03372214	1	3	03/01/2026 09:41:39	03/01/2026 10:15:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	29284	77,99444445	Chave Faca	Chave Unipolar
3371	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	BA03372214	1	3	03/01/2026 09:41:39	03/01/2026 10:16:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2106	29284	1206,855	Religador	Religadora Automática
3372	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 09:42:58	03/01/2026 09:48:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	150	28128	13,41666669	Religador	Religadora Automática
3373	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03372216	1	3	03/01/2026 09:45:28	03/01/2026 12:17:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	28128	73,49083333	Chave Faca	Chave Unipolar
3374	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03372216	1	3	03/01/2026 09:45:28	03/01/2026 13:00:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	28128	322,355	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3375	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03372216	1	3	03/01/2026 09:45:28	03/01/2026 13:00:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	28128	68,4075	Ch. Fusível	Base Fusível
3376	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03372216	1	3	03/01/2026 09:45:28	03/01/2026 14:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	28128	4,458888889	Chave Faca	Chave Unipolar
3377	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027495449	1	3	03/01/2026 09:46:56	03/01/2026 15:01:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,239166667	Trafo BT	
3378	383	1	2026	16394	LIB03	LIB	0027509981	1	3	03/01/2026 09:47:09	03/01/2026 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	7,180833333	Trafo BT	
3379	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027509985	1	3	03/01/2026 09:47:21	03/01/2026 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28128	10,58833333	Ch. Fusível	Base Fusível
3380	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027509993	1	3	03/01/2026 09:47:55	04/01/2026 21:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	35,73472222	Trafo BT	
3381	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027510019	1	3	03/01/2026 09:49:02	03/01/2026 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	28128	36,145	Ch. Fusível	Base Fusível
3382	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027510289	1	3	03/01/2026 09:51:31	03/01/2026 14:18:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	4,456388889	Trafo BT	
3383	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374598	1	3	03/01/2026 09:52:19	03/01/2026 23:09:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	40992	39,84833333	Ch. Fusível	Base Fusível
3384	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03372226	1	3	03/01/2026 09:52:20	03/01/2026 12:13:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	55325	63,6375	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3385	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03372226	1	3	03/01/2026 09:52:20	03/01/2026 12:38:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	516	55325	1424,876667	Religador	Religadora Automática
3386	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03372226	1	3	03/01/2026 09:52:20	03/01/2026 13:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	55325	125,2333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3387	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03372226	1	3	03/01/2026 09:52:20	03/01/2026 13:31:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	55325	193,7444444	Ch. Fusível	Base Fusível
3388	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03372226	1	3	03/01/2026 09:52:20	03/01/2026 16:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	55325	350,955	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3389	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027510477	1	3	03/01/2026 09:53:33	04/01/2026 10:59:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	50,21111111	Trafo BT	
3390	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027510489	1	3	03/01/2026 09:54:07	03/01/2026 15:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	26883	11,96277778	Ch. Fusível	Base Fusível
3391	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027510491	1	3	03/01/2026 09:54:16	03/01/2026 21:54:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	11,99666667	Trafo BT	
3392	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027510503	1	3	03/01/2026 09:54:42	03/01/2026 11:59:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	2,073888889	Trafo BT	
3393	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027508121	1	3	03/01/2026 09:55:00	03/01/2026 10:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	23007	4,8		
3394	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027510531	1	3	03/01/2026 09:56:02	04/01/2026 10:31:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29352	147,5583333	Trafo BT	
3395	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027510533	1	3	03/01/2026 09:56:11	03/01/2026 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	22901	69,27222222	Ch. Fusível	Base Fusível
3396	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027507209	1	3	03/01/2026 09:58:09	03/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	20780	92,28333333		
3397	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027510575	1	3	03/01/2026 09:59:07	03/01/2026 15:52:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	5,881944444	Trafo BT	
3398	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	BA03372252	1	3	03/01/2026 10:00:00	03/01/2026 17:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22315	7,466666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3399	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027508899	1	3	03/01/2026 10:00:00	03/01/2026 10:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	24439	13,41666667		
3400	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 10:00:20	03/01/2026 15:11:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	173	17619	896,6205556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3401	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 10:00:20	03/01/2026 16:14:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	17619	698,4133333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3402	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 10:00:20	03/01/2026 20:00:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	229	17619	2290,826944	Chave Faca	Chave Unipolar
3403	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 10:00:20	03/01/2026 23:42:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	17619	1575,5	Religador	Religadora Automática
3404	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027507705	1	3	03/01/2026 10:00:22	04/01/2026 10:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	17619	169,1238889	Ch. Fusível	Base Fusível
3405	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027510605	1	3	03/01/2026 10:01:49	03/01/2026 22:52:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	60	55325	771,15	Trafo BT	
3406	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027510651	1	3	03/01/2026 10:05:07	03/01/2026 17:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	54457	76,42861111	Ch. Fusível	Base Fusível
3407	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027510667	1	3	03/01/2026 10:06:00	03/01/2026 13:03:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	2,950555556	Trafo BT	
3408	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027510669	1	3	03/01/2026 10:06:07	03/01/2026 11:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	1,464722222	Trafo BT	
3409	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027510683	1	3	03/01/2026 10:07:32	03/01/2026 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	55325	134,3666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3410	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027510689	1	3	03/01/2026 10:08:08	03/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	23007	48,37333333	Ch. Fusível	Base Fusível
3411	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	DT27510707	1	3	03/01/2026 10:09:00	03/01/2026 11:20:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	29352	41,98055555	Trafo BT	
3412	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027510709	1	3	03/01/2026 10:09:19	03/01/2026 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	58162	12,67972222	Trafo BT	
3413	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027510725	1	3	03/01/2026 10:10:20	03/01/2026 15:34:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	39903	16,20833333	Trafo BT	
3414	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027510729	1	3	03/01/2026 10:10:39	03/01/2026 13:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	24439	10,0675	Ch. Fusível	Base Fusível
3415	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03371854	1	3	03/01/2026 10:10:53	03/01/2026 14:11:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	90301	8,055555555	Ch. Fusível	Base Fusível
3416	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027510737	1	3	03/01/2026 10:11:25	03/01/2026 11:45:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	29352	39,27083333	Trafo BT	
3417	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027521195	1	3	03/01/2026 10:12:19	04/01/2026 12:28:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26374	105,1055556	Trafo BT	
3418	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027510835	1	3	03/01/2026 10:16:48	05/01/2026 10:32:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	48,25888889	Trafo BT	
3419	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027506209	1	3	03/01/2026 10:19:46	03/01/2026 13:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	257	38198	900,0711111	Chave Faca	Chave Unipolar
3420	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027510881	1	3	03/01/2026 10:19:59	04/01/2026 12:24:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54265	78,24916667	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3421	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027499799	1	3	03/01/2026 10:20:32	03/01/2026 19:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	39903	73,15111111		
3422	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027499799	1	3	03/01/2026 10:20:32	03/01/2026 19:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	39903	18,46222222		
3423	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027508025	1	3	03/01/2026 10:22:44	03/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	40992	4,96888889		
3424	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027510947	1	3	03/01/2026 10:23:43	03/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	6,604722222	Trafo BT	
3425	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027510975	1	3	03/01/2026 10:26:18	05/01/2026 09:55:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	47,49111111	Trafo BT	
3426	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027505889	1	3	03/01/2026 10:26:53	05/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	23048	2970,679444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3427	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027511011	1	3	03/01/2026 10:28:10	04/01/2026 09:24:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	45,88944444	Trafo BT	
3428	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027511017	1	3	03/01/2026 10:28:35	03/01/2026 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	24439	45,28333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3429	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027511031	1	3	03/01/2026 10:30:14	03/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	28128	76,94555555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3430	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027535347	1	3	03/01/2026 10:33:03	05/01/2026 11:27:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	48,91	Trafo BT	
3431	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027511153	1	3	03/01/2026 10:38:36	04/01/2026 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	17619	305,2333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3432	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027511159	1	3	03/01/2026 10:39:37	05/01/2026 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54265	126,2691667	Trafo BT	
3433	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027511167	1	3	03/01/2026 10:39:42	03/01/2026 17:39:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	6,988611111	Trafo BT	
3434	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027511195	1	3	03/01/2026 10:42:26	03/01/2026 15:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	36025	27,75666667	Trafo BT	
3435	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027511215	1	3	03/01/2026 10:43:34	03/01/2026 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	58	39903	180,2188889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3436	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027511229	1	3	03/01/2026 10:44:14	03/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	55325	20,38444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3437	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027508439	1	3	03/01/2026 10:46:00	03/01/2026 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	46	23007	14,56666667		
3438	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027511251	1	3	03/01/2026 10:46:01	04/01/2026 11:49:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	25,06	Trafo BT	
3439	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027511301	1	3	03/01/2026 10:49:30	03/01/2026 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	18602	85,34166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3440	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027511311	1	3	03/01/2026 10:50:10	03/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	11,66388889	Trafo BT	
3441	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027506209	1	3	03/01/2026 10:50:45	03/01/2026 13:49:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	38198	131,3766667	Chave Faca	Chave Unipolar
3442	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027511349	1	3	03/01/2026 10:54:23	04/01/2026 09:34:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	22,67055556	Trafo BT	
3443	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027511367	1	3	03/01/2026 10:56:21	03/01/2026 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	28128	24,64333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3444	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027511387	1	3	03/01/2026 10:57:25	03/01/2026 20:54:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	9,946666667	Trafo BT	
3445	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027511391	1	3	03/01/2026 10:57:32	03/01/2026 20:34:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	9,620555556	Trafo BT	
3446	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027511399	1	3	03/01/2026 10:59:02	04/01/2026 03:51:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	16,87027778	Trafo BT	
3447	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027511421	1	3	03/01/2026 11:01:02	03/01/2026 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	24439	9,565555555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3448	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027511435	1	3	03/01/2026 11:01:43	03/01/2026 17:46:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	6,748611111	Trafo BT	
3449	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027511443	1	3	03/01/2026 11:02:11	03/01/2026 23:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	24439	12,44694444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3450	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027511445	1	3	03/01/2026 11:02:16	04/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	54265	256,2511111	Trafo BT	
3451	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027511451	1	3	03/01/2026 11:02:40	03/01/2026 20:57:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	9,919444444	Trafo BT	
3452	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027511457	1	3	03/01/2026 11:03:49	03/01/2026 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	10146	144,8352778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3453	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027511467	1	3	03/01/2026 11:04:44	04/01/2026 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	47624	295,8433333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3454	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027511481	1	3	03/01/2026 11:06:18	03/01/2026 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	2,495	Trafo BT	
3455	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027517413	1	3	03/01/2026 11:06:22	04/01/2026 00:33:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	33110	1680,694444	TRAMO_MT	Jumper
3456	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	0027511517	1	3	03/01/2026 11:10:18	03/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	3,328333333	Trafo BT	
3457	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027511527	1	3	03/01/2026 11:10:45	03/01/2026 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54457	2,404166667	Trafo BT	
3458	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027511549	1	3	03/01/2026 11:12:03	04/01/2026 19:59:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	32,79472222	Trafo BT	
3459	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027511607	1	3	03/01/2026 11:17:17	03/01/2026 12:54:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29717	1,617222222	Trafo BT	
3460	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027518093	1	3	03/01/2026 11:22:25	03/01/2026 20:07:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	17048	201,1413889	Trafo BT	
3461	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027507821	1	3	03/01/2026 11:25:00	03/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29352	3,166666667		
3462	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027511717	1	3	03/01/2026 11:26:43	04/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	38198	141,3283333	Trafo BT	
3463	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027511739	1	3	03/01/2026 11:27:37	03/01/2026 15:08:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	3,674444444	Trafo BT	
3464	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027511777	1	3	03/01/2026 11:32:30	03/01/2026 16:54:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	5,37	Trafo BT	
3465	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372144	1	3	03/01/2026 11:32:41	03/01/2026 18:28:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	156	18602	1081,86	Chave Faca	Chave Unipolar
3466	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027511805	1	3	03/01/2026 11:34:50	03/01/2026 14:00:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,420833333	Trafo BT	
3467	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027511809	1	3	03/01/2026 11:35:17	03/01/2026 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	11924	26,89305556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3468	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027535355	1	3	03/01/2026 11:38:20	05/01/2026 14:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	50,79444444	Trafo BT	
3469	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	BA03372276	1	3	03/01/2026 11:38:54	03/01/2026 14:27:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	27536	50,635	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3470	383	1	2026	13090	TER02	TER	0027511849	1	3	03/01/2026 11:39:05	03/01/2026 14:52:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	3,224444444	Trafo BT	
3471	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027511855	1	3	03/01/2026 11:39:19	03/01/2026 15:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	24439	86,95138889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3472	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027511887	1	3	03/01/2026 11:39:46	03/01/2026 14:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54457	2,903888889	Chave Faca	Chave Unipolar
3473	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027511873	1	3	03/01/2026 11:40:00	03/01/2026 17:44:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	6,075277778	Trafo BT	
3474	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027511881	1	3	03/01/2026 11:40:53	03/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	28128	49,96055555	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3475	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027511891	1	3	03/01/2026 11:41:21	04/01/2026 12:38:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	43055	1671,891944	Trafo BT	
3476	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 11:41:31	03/01/2026 16:17:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	23007	142,6172222	Chave Faca	Chave Unipolar
3477	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 11:41:31	03/01/2026 17:05:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	23007	21,61666667	Religador	Religadora Automática
3478	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 11:41:31	03/01/2026 17:08:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	23007	32,72833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3479	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 11:41:31	04/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	23007	74,92416667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3480	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027511923	1	3	03/01/2026 11:44:10	03/01/2026 17:46:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	6,041111111	Trafo BT	
3481	383	1	2026	17186	OUT01	OUT	0027509459	1	3	03/01/2026 11:45:00	03/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	40992	2,25		
3482	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027511935	1	3	03/01/2026 11:46:13	04/01/2026 06:13:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	56084	36,91888889	Trafo BT	
3483	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027511937	1	3	03/01/2026 11:46:15	03/01/2026 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	2,0625	Trafo BT	
3484	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027516511	1	3	03/01/2026 11:48:08	03/01/2026 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	39903	72,18666667	Trafo BT	
3485	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03372288	1	3	03/01/2026 11:48:24	04/01/2026 11:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29352	46,52	TRAMO_MT	Jumper
3486	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027520475	1	3	03/01/2026 11:49:49	03/01/2026 13:28:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	1,65	Trafo BT	
3487	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027512001	1	3	03/01/2026 11:50:31	04/01/2026 09:19:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	21,48805556	Trafo BT	
3488	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03371590	1	3	03/01/2026 11:50:34	03/01/2026 11:55:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	702	33110	54,79500006	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3489	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03371590	1	3	03/01/2026 11:50:34	03/01/2026 11:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	33110	4,892222229	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3490	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	03/01/2026 11:50:34	03/01/2026 11:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	591	33110	39,07166672	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3491	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03371590	1	3	03/01/2026 11:50:34	03/01/2026 12:04:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	33110	2,102500001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3492	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027512005	1	3	03/01/2026 11:50:49	03/01/2026 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56084	5,069722222	Trafo BT	
3493	383	1	2026	13091	TRB04	TRB	0027512021	1	3	03/01/2026 11:52:19	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	58162	3,128055556	Trafo BT	
3494	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027512035	1	3	03/01/2026 11:53:37	03/01/2026 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	4,189722222	Trafo BT	
3495	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027512045	1	3	03/01/2026 11:54:20	03/01/2026 17:32:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	5,635555556	Trafo BT	
3496	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027512069	1	3	03/01/2026 11:55:38	03/01/2026 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	6,239444445	Trafo BT	
3497	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027512087	1	3	03/01/2026 11:57:15	03/01/2026 20:20:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	8,391111111	Trafo BT	
3498	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027512105	1	3	03/01/2026 11:58:12	03/01/2026 16:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	49	54457	219,52	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3499	383	1	2026	17186	MOB02	MOB	0027509765	1	3	03/01/2026 12:00:00	03/01/2026 12:38:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	40992	3,218055555		
3500	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027512135	1	3	03/01/2026 12:00:03	04/01/2026 21:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	20780	778,1475	Trafo BT	
3501	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027520039	1	3	03/01/2026 12:03:00	04/01/2026 17:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	15135	493	Trafo BT	
3502	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027526225	1	3	03/01/2026 12:03:20	05/01/2026 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	15135	367,2777778	Trafo BT	
3503	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027501473	1	3	03/01/2026 12:05:01	03/01/2026 12:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	17619	0,199722222		
3504	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027512183	1	3	03/01/2026 12:07:39	03/01/2026 16:10:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	41797	8,092777778	Trafo BT	
3505	383	1	2026	13038	GOI04	GOI	0027512197	1	3	03/01/2026 12:08:25	03/01/2026 21:53:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	9,745833333	Trafo BT	
3506	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027512199	1	3	03/01/2026 12:08:38	03/01/2026 15:24:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	3,270555556	Trafo BT	
3507	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372308	1	3	03/01/2026 12:09:47	03/01/2026 14:46:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	178	22901	464,3327778	Religador	Religadora Automática
3508	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027520251	1	3	03/01/2026 12:12:20	04/01/2026 11:16:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	23,06888889	Trafo BT	
3509	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027512253	1	3	03/01/2026 12:13:49	03/01/2026 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	23048	48,53055555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3510	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027512257	1	3	03/01/2026 12:14:19	04/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	33079	318,8525	Trafo BT	
3511	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027512269	1	3	03/01/2026 12:15:12	03/01/2026 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	28128	39,98666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3512	383	1	2026	16389	NSA03	NSA	0027512273	1	3	03/01/2026 12:15:30	03/01/2026 17:45:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	30441	16,50166667	Trafo BT	
3513	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027512275	1	3	03/01/2026 12:15:31	03/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	6818	2,741388889	Trafo BT	
3514	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027512293	1	3	03/01/2026 12:17:10	04/01/2026 04:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	16,37944444	Trafo BT	
3515	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027512295	1	3	03/01/2026 12:17:25	04/01/2026 14:25:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	26,13666667	Trafo BT	
3516	383	1	2026	17187	ROL03	ROL	BA03372464	1	3	03/01/2026 12:18:03	04/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	33110	279,0241667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3517	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027512305	1	3	03/01/2026 12:18:31	03/01/2026 19:18:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20780	13,99333333	Trafo BT	
3518	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027512313	1	3	03/01/2026 12:20:00	04/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	23	68852	598	Trafo BT	
3519	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027512327	1	3	03/01/2026 12:21:20	04/01/2026 10:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54457	43,82222222	Trafo BT	
3520	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027512401	1	3	03/01/2026 12:26:25	04/01/2026 13:39:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	25,21166667	Trafo BT	
3521	383	1	2026	17186	MOB02	MOB	0027512403	1	3	03/01/2026 12:26:40	03/01/2026 21:18:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	8,866944444	Trafo BT	
3522	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027512413	1	3	03/01/2026 12:28:15	04/01/2026 03:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23007	15,2625	Trafo BT	
3523	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027512431	1	3	03/01/2026 12:29:36	03/01/2026 19:33:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	7,063333333	Trafo BT	
3524	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027512447	1	3	03/01/2026 12:31:13	03/01/2026 14:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	1,729722222	Trafo BT	
3525	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027512451	1	3	03/01/2026 12:31:44	04/01/2026 12:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	33079	948,5233333	Trafo BT	
3526	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027512453	1	3	03/01/2026 12:31:51	04/01/2026 12:17:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	23,765	Trafo BT	
3527	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027512469	1	3	03/01/2026 12:32:36	03/01/2026 22:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	100	47624	954	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3528	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027512471	1	3	03/01/2026 12:33:00	04/01/2026 10:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	21,8	Trafo BT	
3529	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027512477	1	3	03/01/2026 12:33:46	03/01/2026 14:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	2,287222222	Trafo BT	
3530	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027516027	1	3	03/01/2026 12:34:27	03/01/2026 18:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	51	56553	282,6675	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3531	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027512489	1	3	03/01/2026 12:35:21	04/01/2026 05:31:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	33,86166667	Trafo BT	
3532	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027512491	1	3	03/01/2026 12:35:39	03/01/2026 16:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	24439	147,9833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3533	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027512499	1	3	03/01/2026 12:36:13	03/01/2026 16:20:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	55325	186,5694444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3534	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027516887	1	3	03/01/2026 12:39:00	03/01/2026 21:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56553	54,9	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3535	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	BA03372324	1	3	03/01/2026 12:40:16	03/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	33110	2,486666666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3536	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	0027512551	1	3	03/01/2026 12:41:30	03/01/2026 15:32:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	41797	11,42555556	Trafo BT	
3537	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027512559	1	3	03/01/2026 12:41:53	03/01/2026 20:03:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26883	14,71833333	Trafo BT	
3538	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027512593	1	3	03/01/2026 12:45:32	03/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	3,741111111	Trafo BT	
3539	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027510533	1	3	03/01/2026 12:45:39	03/01/2026 13:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22901	1,9175		
3540	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	BA03372316	1	3	03/01/2026 12:47:28	03/01/2026 12:53:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	702	33110	69,81000002	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3541	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03372316	1	3	03/01/2026 12:47:28	03/01/2026 12:53:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	33110	7,35888889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3542	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027512617	1	3	03/01/2026 12:47:56	04/01/2026 14:00:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	25,21611111	Trafo BT	
3543	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027512625	1	3	03/01/2026 12:48:41	03/01/2026 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	28128	65,43888889	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3544	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027512631	1	3	03/01/2026 12:49:03	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	29352	231,825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3545	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	BA03372330	1	3	03/01/2026 12:49:39	03/01/2026 12:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	253	22778	20,59138889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3546	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	BA03372330	1	3	03/01/2026 12:49:39	03/01/2026 12:55:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	858	22778	79,12666673	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3547	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	BA03372330	1	3	03/01/2026 12:49:39	03/01/2026 12:56:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3465	22778	368,6375003	Religador	Religadora Automática
3548	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	BA03372330	1	3	03/01/2026 12:49:39	03/01/2026 13:58:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1132	22778	1292,366667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3549	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	BA03372330	1	3	03/01/2026 12:49:39	03/01/2026 14:46:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	342	22778	665,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3550	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027508351	1	3	03/01/2026 12:50:00	03/01/2026 13:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	28128	2,000000001		
3551	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027512655	1	3	03/01/2026 12:50:50	03/01/2026 14:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	41797	1,752777778	Trafo BT	
3552	383	1	2026	13025	BGN06	BGN	0027512679	1	3	03/01/2026 12:52:51	03/01/2026 15:37:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	29717	41,10416667	Trafo BT	
3553	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027512693	1	3	03/01/2026 12:56:10	04/01/2026 10:45:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	56084	65,44416667	Trafo BT	
3554	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027512699	1	3	03/01/2026 12:56:43	04/01/2026 10:28:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	21,53138889	Trafo BT	
3555	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027512713	1	3	03/01/2026 12:58:18	03/01/2026 20:53:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	7,924444444	Trafo BT	
3556	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027512717	1	3	03/01/2026 12:58:24	03/01/2026 14:58:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23626	3,991666667	Trafo BT	
3557	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03372392	1	3	03/01/2026 12:58:25	03/01/2026 18:08:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	555	55325	2871,354167	Religador	Religadora Automática
3558	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027512737	1	3	03/01/2026 13:00:28	04/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	14,32555556	Trafo BT	
3559	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027512753	1	3	03/01/2026 13:02:25	03/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	24439	47,14305556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3560	383	1	2026	13034	DIC02	DIC	0027512789	1	3	03/01/2026 13:05:51	03/01/2026 21:38:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	8,539722222	Trafo BT	
3561	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03372342	1	3	03/01/2026 13:07:46	03/01/2026 13:10:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	43055	0,553055556	Religador	Religadora Automática
3562	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03372342	1	3	03/01/2026 13:07:46	03/01/2026 14:11:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	187	43055	197,9602778	Religador	Religadora Automática
3563	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03372342	1	3	03/01/2026 13:07:46	03/01/2026 14:44:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	43055	9,708333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3564	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03372342	1	3	03/01/2026 13:07:46	03/01/2026 15:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	43055	58,42055556	Chave Faca	Chave Unipolar
3565	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	DT27512841	1	3	03/01/2026 13:09:00	03/01/2026 15:02:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	28128	5,675	Trafo BT	
3566	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027512859	1	3	03/01/2026 13:11:20	03/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	68852	452,1111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3567	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027512911	1	3	03/01/2026 13:16:14	03/01/2026 22:20:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	9,068055556	Trafo BT	
3568	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027512917	1	3	03/01/2026 13:17:00	03/01/2026 17:09:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	3,87	Trafo BT	
3569	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027512935	1	3	03/01/2026 13:17:56	05/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	463	57405	16452,44778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3570	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	0027512937	1	3	03/01/2026 13:18:14	03/01/2026 22:59:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	9,694166667	Trafo BT	
3571	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027520113	1	3	03/01/2026 13:19:45	04/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	38198	336,0666667	Trafo BT	
3572	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027507947	1	3	03/01/2026 13:20:00	03/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	24439	1,083333333		
3573	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027512995	1	3	03/01/2026 13:23:33	04/01/2026 16:23:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	26,99944444	Trafo BT	
3574	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027513011	1	3	03/01/2026 13:24:45	03/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	54457	90,1125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3575	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027502493	1	3	03/01/2026 13:25:00	03/01/2026 13:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	14	29352	6,766666667		
3576	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027513039	1	3	03/01/2026 13:26:34	03/01/2026 17:32:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,098333333	Trafo BT	
3577	383	1	2026	13033	CRZ01	CRZ	0027513051	1	3	03/01/2026 13:28:22	04/01/2026 10:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	18602	146,9572222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3578	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	BA03372368	1	3	03/01/2026 13:28:50	03/01/2026 13:38:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1264	20780	212,071111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3579	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03372368	1	3	03/01/2026 13:28:50	03/01/2026 13:38:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	854	20780	143,2822222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3580	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	BA03372368	1	3	03/01/2026 13:28:50	03/01/2026 13:47:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	649	20780	199,2069444	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3581	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027513061	1	3	03/01/2026 13:29:39	03/01/2026 13:35:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	28128	2,936388888	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3582	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027522045	1	3	03/01/2026 13:32:58	05/01/2026 12:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	15135	802,1261111	Trafo BT	
3583	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027513105	1	3	03/01/2026 13:33:34	04/01/2026 11:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	29352	21,79055556	Trafo BT	
3584	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027513111	1	3	03/01/2026 13:34:23	04/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15135	14,92694444	Trafo BT	
3585	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027513115	1	3	03/01/2026 13:34:40	04/01/2026 10:36:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11328	42,05444444	Trafo BT	
3586	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027513119	1	3	03/01/2026 13:35:10	03/01/2026 16:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	161	28128	514,7527778	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3587	383	1	2026	13025	BGN01	BGN	0027513123	1	3	03/01/2026 13:35:12	03/01/2026 15:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29717	1,496666667	Trafo BT	
3588	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027513127	1	3	03/01/2026 13:35:25	03/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	29352	54,10416667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3589	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027513129	1	3	03/01/2026 13:35:46	04/01/2026 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	38198	155,8338889	Trafo BT	
3590	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027513143	1	3	03/01/2026 13:36:54	04/01/2026 13:26:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	23,82416667	Trafo BT	
3591	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027513151	1	3	03/01/2026 13:37:17	04/01/2026 10:56:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	21,32638889	Trafo BT	
3592	383	1	2026	13028	CAF10	CAF	0027513153	1	3	03/01/2026 13:37:23	04/01/2026 22:51:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	54265	830,7430556	Trafo BT	
3593	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027513157	1	3	03/01/2026 13:37:50	03/01/2026 14:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	84	10037	32,43333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3594	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027513165	1	3	03/01/2026 13:38:44	03/01/2026 18:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	10146	36,43555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3595	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027520475	1	3	03/01/2026 13:38:55	04/01/2026 10:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	21,17861111	Trafo BT	
3596	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027505541	1	3	03/01/2026 13:39:44	03/01/2026 14:01:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29352	1,476666667		
3597	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027510689	1	3	03/01/2026 13:40:00	03/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	23007	2		
3598	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027513187	1	3	03/01/2026 13:40:26	04/01/2026 08:48:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	19,12944444	Trafo BT	
3599	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027513207	1	3	03/01/2026 13:42:28	04/01/2026 11:34:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	21,8675	Trafo BT	
3600	383	1	2026	16394	RSD05	RSD	0027513215	1	3	03/01/2026 13:43:35	04/01/2026 08:33:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	18,82583333	Trafo BT	
3601	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027513247	1	3	03/01/2026 13:46:12	04/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	47624	188,07	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3602	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027513251	1	3	03/01/2026 13:46:37	05/01/2026 09:49:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	44,05083333	Trafo BT	
3603	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027513261	1	3	03/01/2026 13:47:51	04/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	33079	123,5125	Trafo BT	
3604	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027513279	1	3	03/01/2026 13:48:00	03/01/2026 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56084	16,9	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3605	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027513285	1	3	03/01/2026 13:48:35	04/01/2026 01:01:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	11,21833333	Trafo BT	
3606	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027513313	1	3	03/01/2026 13:51:50	04/01/2026 09:34:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	19,7125	Trafo BT	
3607	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	0027513317	1	3	03/01/2026 13:52:14	04/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	22,46277778	Trafo BT	
3608	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027513335	1	3	03/01/2026 13:53:22	03/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	75	22901	145,7916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3609	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027513349	1	3	03/01/2026 13:55:06	04/01/2026 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	24439	386,1066667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3610	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027493043	1	3	03/01/2026 13:55:29	03/01/2026 14:37:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22778	4,203333334	Trafo BT	
3611	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027501717	1	3	03/01/2026 13:55:29	04/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22778	90,22583333	Trafo BT	
3612	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027513371	1	3	03/01/2026 13:56:59	03/01/2026 16:44:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	41797	2,788333333	Trafo BT	
3613	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027513373	1	3	03/01/2026 13:57:05	03/01/2026 23:58:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	29352	80,12888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3614	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027513381	1	3	03/01/2026 13:57:22	03/01/2026 16:05:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	2,129444445	Trafo BT	
3615	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027513403	1	3	03/01/2026 13:59:48	03/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	2,17		
3616	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027507135	1	3	03/01/2026 14:01:24	04/01/2026 08:27:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	36,85388889	Trafo BT	
3617	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027513435	1	3	03/01/2026 14:03:13	04/01/2026 08:28:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	11328	220,99	Trafo BT	
3618	383	1	2026	13038	TOC01	TOC	0027513459	1	3	03/01/2026 14:05:58	03/01/2026 18:47:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	4,691666667	Trafo BT	
3619	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027513463	1	3	03/01/2026 14:06:12	03/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39136	44,48333333	Trafo BT	
3620	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372396	1	3	03/01/2026 14:09:56	03/01/2026 16:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	533	41797	1173,192222	Religador	Religadora Automática
3621	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372396	1	3	03/01/2026 14:09:56	03/01/2026 18:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	255	41797	1020,354167	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3622	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372396	1	3	03/01/2026 14:09:56	03/01/2026 18:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	697	41797	2788,968056	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3623	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027513511	1	3	03/01/2026 14:10:42	04/01/2026 09:41:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11328	39,02833333	Trafo BT	
3624	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03372400	1	3	03/01/2026 14:12:58	03/01/2026 14:17:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	99	55325	7,094999999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3625	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03372400	1	3	03/01/2026 14:12:58	03/01/2026 14:19:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	55325	1,979166668	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3626	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027513585	1	3	03/01/2026 14:19:43	04/01/2026 02:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	36025	631,9027778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3627	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027513587	1	3	03/01/2026 14:20:15	03/01/2026 20:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	12,99166667	Trafo BT	
3628	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027513613	1	3	03/01/2026 14:23:11	03/01/2026 15:45:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	1,364444445	Trafo BT	
3629	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027513639	1	3	03/01/2026 14:25:53	05/01/2026 00:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	34,38527778	Trafo BT	
3630	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	BA03372544	1	3	03/01/2026 14:30:00	04/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	23626	20,66666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3631	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027513677	1	3	03/01/2026 14:30:29	04/01/2026 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	17619	389,255	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3632	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027513713	1	3	03/01/2026 14:33:55	04/01/2026 10:11:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	10	33110	196,3333333	Trafo BT	
3633	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027513717	1	3	03/01/2026 14:35:02	03/01/2026 17:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	56084	2,832777778	Trafo BT	
3634	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027513735	1	3	03/01/2026 14:37:25	03/01/2026 17:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	102	29352	301,8916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3635	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027513735	1	3	03/01/2026 14:37:25	04/01/2026 14:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	29352	263,1902778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3636	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027513735	1	3	03/01/2026 14:37:25	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	29352	97,50555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3637	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027513735	1	3	03/01/2026 14:37:25	05/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	47,87638889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3638	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027513733	1	3	03/01/2026 14:37:25	04/01/2026 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29352	96,71527778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3639	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027513747	1	3	03/01/2026 14:38:55	04/01/2026 12:18:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	46	11328	996,6794445	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3640	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027513747	1	3	03/01/2026 14:38:55	04/01/2026 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	11328	1927,8875	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3641	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027513787	1	3	03/01/2026 14:44:09	03/01/2026 16:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	39903	1,864166667	Trafo BT	
3642	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027513795	1	3	03/01/2026 14:44:32	03/01/2026 16:22:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	1,631388889	Trafo BT	
3643	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027508595	1	3	03/01/2026 14:50:00	03/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	30441	7,5		
3644	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03372420	1	3	03/01/2026 14:50:20	03/01/2026 16:38:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4281	12837	7711,745833	Religador	Religadora Automática
3645	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	BA03372420	1	3	03/01/2026 14:50:20	03/01/2026 16:46:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	566	12837	1092,537222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3646	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372420	1	3	03/01/2026 14:50:20	03/01/2026 16:36:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3208	12837	5695,982222	Religador	Religadora Automática
3647	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372420	1	3	03/01/2026 14:50:20	03/01/2026 16:37:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2971	12837	5294,982222	Religador	Religadora Automática
3648	383	1	2026	13016	ANG03	ANG	0027513859	1	3	03/01/2026 14:52:29	03/01/2026 18:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	3,741944444	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3649	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027513875	1	3	03/01/2026 14:53:32	03/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21467	3,715555556	Trafo BT	
3650	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027520479	1	3	03/01/2026 14:54:49	04/01/2026 09:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	18,30305556	Trafo BT	
3651	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027508585	1	3	03/01/2026 15:00:00	03/01/2026 20:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	11924	5,416666667		
3652	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027513971	1	3	03/01/2026 15:00:40	03/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	43055	20,8	Trafo BT	
3653	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027513977	1	3	03/01/2026 15:00:59	04/01/2026 07:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	28128	112,4686111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3654	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027513977	1	3	03/01/2026 15:00:59	04/01/2026 07:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	28128	32,30055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3655	383	1	2026	13034	DIC15	DIC	0027513983	1	3	03/01/2026 15:01:39	04/01/2026 08:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	17,68916667	Trafo BT	
3656	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027513985	1	3	03/01/2026 15:02:04	04/01/2026 09:22:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	33079	311,7280556	Trafo BT	
3657	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027513989	1	3	03/01/2026 15:02:37	04/01/2026 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	25,37305556	Trafo BT	
3658	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372430	1	3	03/01/2026 15:04:04	03/01/2026 17:11:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	6818	19,11	Religador	Religadora Automática
3659	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372430	1	3	03/01/2026 15:04:04	03/01/2026 17:11:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	185	6818	392,8166667	Religador	Religadora Automática
3660	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372430	1	3	03/01/2026 15:04:04	04/01/2026 13:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	6818	44,01611111	Religador	Religadora Automática
3661	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027514009	1	3	03/01/2026 15:04:39	04/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	43055	1069,1425	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3662	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027514019	1	3	03/01/2026 15:05:08	05/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54457	152,7433333	Trafo BT	
3663	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027514023	1	3	03/01/2026 15:05:52	03/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	35545	12,20666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3664	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027511229	1	3	03/01/2026 15:10:00	03/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	55325	5,999999999		
3665	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027507577	1	3	03/01/2026 15:10:00	03/01/2026 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	24439	0,583333333		
3666	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 15:11:10	03/01/2026 16:07:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	45	18602	41,95	Religador	Religadora Automática
3667	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027514105	1	3	03/01/2026 15:13:02	04/01/2026 11:48:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	20,59666667	Trafo BT	
3668	383	1	2026	13080	MIR02	MIR	0027514115	1	3	03/01/2026 15:13:47	03/01/2026 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	5,936944445	Trafo BT	
3669	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027514131	1	3	03/01/2026 15:15:18	04/01/2026 07:06:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	15,85777778	Trafo BT	
3670	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027514133	1	3	03/01/2026 15:15:19	04/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	20,24472222	Trafo BT	
3671	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	0027514151	1	3	03/01/2026 15:16:49	03/01/2026 22:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	56084	56,95777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3672	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027514157	1	3	03/01/2026 15:17:19	04/01/2026 13:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	16	18602	348,9822222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3673	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027520705	1	3	03/01/2026 15:20:01	04/01/2026 20:42:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	55325	763,6777778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3674	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027514257	1	3	03/01/2026 15:23:51	04/01/2026 10:52:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	19,4725	Trafo BT	
3675	383	1	2026	13076	RDO03	RDO	0027514263	1	3	03/01/2026 15:24:24	04/01/2026 14:48:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	23,39361111	Trafo BT	
3676	383	1	2026	16387	JAC02	JAC	0027514281	1	3	03/01/2026 15:25:44	03/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	22778	3,713333333	Trafo BT	
3677	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027532859	1	3	03/01/2026 15:26:35	05/01/2026 18:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	102,4138889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3678	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027514299	1	3	03/01/2026 15:27:46	03/01/2026 18:22:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	2,907777778	Trafo BT	
3679	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 15:28:38	03/01/2026 16:34:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	278	54457	304,41	Religador	Religadora Automática
3680	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 15:28:38	04/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54457	26,02277778	Religador	Religadora Automática
3681	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 15:28:38	04/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	54457	234,205	Religador	Religadora Automática
3682	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	DT27514311	1	3	03/01/2026 15:29:00	04/01/2026 01:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	10,08333333	Trafo BT	
3683	383	1	2026	16389	NSA01	NSA	0027514339	1	3	03/01/2026 15:32:57	04/01/2026 11:50:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	20,29027778	Trafo BT	
3684	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027514361	1	3	03/01/2026 15:36:02	04/01/2026 00:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	33110	71,19555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3685	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027514365	1	3	03/01/2026 15:36:46	04/01/2026 09:38:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	18,03666667	Trafo BT	
3686	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027514375	1	3	03/01/2026 15:37:12	03/01/2026 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	98	22901	148,3066667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3687	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03372468	1	3	03/01/2026 15:37:26	03/01/2026 15:41:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	672	54457	43,86666659	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3688	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03372468	1	3	03/01/2026 15:37:26	03/01/2026 16:44:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	227	54457	252,4744444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3689	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03372468	1	3	03/01/2026 15:37:26	03/01/2026 18:20:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54457	2,713055556	Religador	Religadora Automática
3690	383	1	2026	13052	ITR06	ITR	BA03372468	1	3	03/01/2026 15:37:26	04/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54457	20,54277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3691	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372396	1	3	03/01/2026 15:37:32	03/01/2026 18:10:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	41797	10,16555556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3692	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027514369	1	3	03/01/2026 15:37:51	04/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	19,7025	Trafo BT	
3693	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03372108	1	3	03/01/2026 15:37:55	03/01/2026 15:43:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	737	18602	74,51888893	Religador	Religadora Automática
3694	383	1	2026	13064	PAL05	PAL	BA03372470	1	3	03/01/2026 15:38:22	03/01/2026 18:27:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	40480	2,825833333	Religador	Religadora Automática
3695	383	1	2026	13064	PAL05	PAL	BA03372470	1	3	03/01/2026 15:38:22	04/01/2026 09:52:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	40480	200,5361111	Religador	Religadora Automática
3696	383	1	2026	13064	PAL05	PAL	BA03372470	1	3	03/01/2026 15:38:22	04/01/2026 09:52:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40480	309,9194444	Religador	Religadora Automática
3697	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027514403	1	3	03/01/2026 15:41:18	04/01/2026 00:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	8,511666667	Trafo BT	
3698	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027511031	1	3	03/01/2026 15:45:00	03/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	28128	1,75		
3699	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027514437	1	3	03/01/2026 15:45:04	04/01/2026 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17619	39,56444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3700	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027525729	1	3	03/01/2026 15:46:08	04/01/2026 16:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	23007	689,6711111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3701	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027514459	1	3	03/01/2026 15:47:12	03/01/2026 19:20:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	33110	74,73666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3702	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027514459	1	3	03/01/2026 15:47:12	03/01/2026 19:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	33110	39,13333333	Chave Faca	Chave Unipolar
3703	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027514483	1	3	03/01/2026 15:49:12	04/01/2026 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	22901	61,08	Trafo BT	
3704	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027527685	1	3	03/01/2026 15:50:01	05/01/2026 11:09:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	86,66166667	Trafo BT	
3705	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027504761	1	3	03/01/2026 15:50:34	03/01/2026 16:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23048	0,573888889		
3706	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 15:51:58	03/01/2026 15:55:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3236	22901	195,0588887	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3707	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 15:51:58	03/01/2026 15:58:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	296	22901	33,87555551	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3708	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 15:51:58	03/01/2026 15:59:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	108	22901	12,92999999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3709	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 15:51:58	03/01/2026 15:59:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	548	22901	69,41333329	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3710	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 15:51:58	03/01/2026 16:00:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	207	22901	30,12999999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3711	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027512491	1	3	03/01/2026 15:55:00	03/01/2026 16:23:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	24439	8,494999999		
3712	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027507715	1	3	03/01/2026 15:57:02	04/01/2026 17:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	28128	25,23277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3713	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027517149	1	3	03/01/2026 15:57:39	03/01/2026 19:08:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,185833333	Trafo BT	
3714	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027514583	1	3	03/01/2026 15:57:46	03/01/2026 17:56:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	1,975	Trafo BT	
3715	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	0027514589	1	3	03/01/2026 15:58:36	04/01/2026 13:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	56084	21,22333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3716	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027514603	1	3	03/01/2026 16:00:09	04/01/2026 04:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	24,695	Trafo BT	
3717	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 16:00:43	03/01/2026 16:44:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1334	22901	977,8961112	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3718	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	BA03372482	1	3	03/01/2026 16:00:43	03/01/2026 17:33:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	174	22901	268,1533333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3719	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027512499	1	3	03/01/2026 16:00:56	03/01/2026 16:20:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55325	0,319444444		
3720	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027514619	1	3	03/01/2026 16:01:05	03/01/2026 20:51:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	4,8475	Trafo BT	
3721	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027514635	1	3	03/01/2026 16:02:24	04/01/2026 08:45:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	16,71027778	Trafo BT	
3722	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027514639	1	3	03/01/2026 16:03:19	04/01/2026 10:04:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	18,02444444	Trafo BT	
3723	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027514649	1	3	03/01/2026 16:03:50	03/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	33110	152,2111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3724	383	1	2026	13090	PNV01	PNV	0027514653	1	3	03/01/2026 16:03:57	03/01/2026 19:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	41797	103,4575	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3725	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03372496	1	3	03/01/2026 16:03:58	03/01/2026 17:01:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	372	17048	354,2266666	Religador	Religadora Automática
3726	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03372496	1	3	03/01/2026 16:03:58	03/01/2026 17:44:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	17048	43,485	Religador	Religadora Automática
3727	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03372496	1	3	03/01/2026 16:03:58	03/01/2026 21:06:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	17048	135,9825	Religador	Religadora Automática
3728	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027511809	1	3	03/01/2026 16:05:00	03/01/2026 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	11924	15,9		
3729	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	BA03372498	1	3	03/01/2026 16:05:00	03/01/2026 16:24:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	18602	105,3144444	Religador	Religadora Automática
3730	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027514665	1	3	03/01/2026 16:05:31	03/01/2026 17:02:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22778	0,9525	Trafo BT	
3731	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 16:05:56	03/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	74	24439	239,3488889	Religador	Religadora Automática
3732	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 16:05:56	03/01/2026 22:46:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	289	24439	1931,403056	Religador	Religadora Automática
3733	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027514683	1	3	03/01/2026 16:07:00	04/01/2026 02:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	54457	72,1	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3734	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027514689	1	3	03/01/2026 16:07:40	04/01/2026 07:59:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	15,85861111	Trafo BT	
3735	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027513403	1	3	03/01/2026 16:10:00	03/01/2026 16:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	0,516666667		
3736	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027514741	1	3	03/01/2026 16:11:50	03/01/2026 23:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	47	54457	335,3972222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3737	383	1	2026	13075	RDC04	RDC	0027514749	1	3	03/01/2026 16:12:18	04/01/2026 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	121	21467	1124,695	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3738	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027525125	1	3	03/01/2026 16:12:30	05/01/2026 00:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	33079	1010,341667	Trafo BT	
3739	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027514805	1	3	03/01/2026 16:15:27	03/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	22901	132,3075	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3740	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027514793	1	3	03/01/2026 16:16:21	04/01/2026 05:28:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	13,20861111	Trafo BT	
3741	383	1	2026	17187	ROL03	ROL	BA03372464	1	3	03/01/2026 16:17:00	04/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	21,38333333		
3742	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027509461	1	3	03/01/2026 16:18:00	03/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	28128	18,8		
3743	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027514807	1	3	03/01/2026 16:18:01	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	38198	249,6969444	Trafo BT	
3744	383	1	2026	13052	ITR04	ITR	0027514825	1	3	03/01/2026 16:19:11	04/01/2026 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	54457	98,77555556	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3745	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027514829	1	3	03/01/2026 16:19:32	03/01/2026 18:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	2,541111111	Trafo BT	
3746	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027514839	1	3	03/01/2026 16:20:07	04/01/2026 13:42:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	21,36694444	Trafo BT	
3747	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027514845	1	3	03/01/2026 16:20:39	04/01/2026 02:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	91	54457	952,9975	Trafo BT	
3748	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027509741	1	3	03/01/2026 16:21:14	04/01/2026 17:41:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	25,34138889	Trafo BT	
3749	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027518955	1	3	03/01/2026 16:23:01	04/01/2026 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	23626	286,7933333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3750	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027514875	1	3	03/01/2026 16:23:52	03/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	2,935555556	Trafo BT	
3751	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027514889	1	3	03/01/2026 16:24:33	04/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	22901	650,8608333	Trafo BT	
3752	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027514905	1	3	03/01/2026 16:26:27	04/01/2026 03:07:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22901	10,6775	Trafo BT	
3753	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027514915	1	3	03/01/2026 16:27:25	04/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	17619	342,8180556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3754	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027514937	1	3	03/01/2026 16:28:55	04/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	56553	130,0902778	Trafo BT	
3755	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027514941	1	3	03/01/2026 16:29:05	04/01/2026 23:22:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	30,89194444	Trafo BT	
3756	383	1	2026	17187	ROL01	ROL	BA03372320	1	3	03/01/2026 16:32:00	03/01/2026 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	33110	0,633333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3757	383	1	2026	16393	BJD04	BJD	0027514989	1	3	03/01/2026 16:32:49	04/01/2026 22:00:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	68	23048	2002,902222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3758	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027514997	1	3	03/01/2026 16:33:58	04/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	23626	102,905	Trafo BT	
3759	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027515003	1	3	03/01/2026 16:34:29	03/01/2026 21:42:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	5,133611111	Trafo BT	
3760	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027509873	1	3	03/01/2026 16:35:00	03/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	33110	3		
3761	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027515021	1	3	03/01/2026 16:37:09	04/01/2026 01:15:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	8,641111111	Trafo BT	
3762	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027515049	1	3	03/01/2026 16:39:13	03/01/2026 20:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	3,796388889	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3763	383	1	2026	13033	CRZ02	CRZ	0027515055	1	3	03/01/2026 16:39:33	04/01/2026 11:03:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	18602	36,79277778	Trafo BT	
3764	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	DT28065163	1	3	03/01/2026 16:40:23	03/01/2026 17:23:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	351	10037	250,965	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3765	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027515075	1	3	03/01/2026 16:40:47	03/01/2026 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	1,570277778	Trafo BT	
3766	383	1	2026	13064	PAL07	PAL	0027515077	1	3	03/01/2026 16:40:52	04/01/2026 10:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	82	40480	1420,718333	Trafo BT	
3767	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027515089	1	3	03/01/2026 16:42:15	04/01/2026 08:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	70	23626	1081,208333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3768	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027515123	1	3	03/01/2026 16:44:05	04/01/2026 13:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	54457	41,93055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3769	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027515153	1	3	03/01/2026 16:45:50	05/01/2026 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	11924	40,40277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3770	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027515169	1	3	03/01/2026 16:47:05	03/01/2026 17:23:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	10037	33,13499999	Trafo BT	
3771	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027515191	1	3	03/01/2026 16:47:53	03/01/2026 17:32:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	0,743055556	Trafo BT	
3772	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027515199	1	3	03/01/2026 16:48:08	03/01/2026 21:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	54457	97,31555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3773	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027515203	1	3	03/01/2026 16:48:20	03/01/2026 17:23:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	10037	6,520555555	Trafo BT	
3774	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027515213	1	3	03/01/2026 16:48:42	04/01/2026 08:54:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	16,09027778	Trafo BT	
3775	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027515227	1	3	03/01/2026 16:49:25	03/01/2026 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54457	1,509722222	Trafo BT	
3776	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 16:49:48	03/01/2026 23:43:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	17619	124,065	Chave Faca	Chave Unipolar
3777	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371490	1	3	03/01/2026 16:49:48	04/01/2026 12:46:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	17619	478,7866667	Chave Faca	Chave Unipolar
3778	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027515237	1	3	03/01/2026 16:49:59	04/01/2026 00:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	552	39903	4020,553333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3779	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 16:50:13	03/01/2026 17:12:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	348	54457	127,6966667	Religador	Religadora Automática
3780	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027515243	1	3	03/01/2026 16:50:20	03/01/2026 17:23:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	10037	48,67166667	Trafo BT	
3781	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027515255	1	3	03/01/2026 16:51:50	04/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	101	23626	1705,497222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3782	383	1	2026	13075	RDC02	RDC	0027515257	1	3	03/01/2026 16:52:00	04/01/2026 09:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	21467	32,56666667	Trafo BT	
3783	383	1	2026	13060	MUR06	MUR	0027515265	1	3	03/01/2026 16:52:20	04/01/2026 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	21,17777778	Trafo BT	
3784	383	1	2026	13075	RDC04	RDC	0027515295	1	3	03/01/2026 16:53:28	03/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	204	21467	974,2133334	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3785	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027515313	1	3	03/01/2026 16:54:54	04/01/2026 10:14:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	39903	311,85	Trafo BT	
3786	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03372750	1	3	03/01/2026 16:56:00	03/01/2026 17:55:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17619	5,985	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3787	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	BA03372814	1	3	03/01/2026 16:56:05	03/01/2026 17:44:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1127	23626	910,3655556	Chave Faca	Chave Unipolar
3788	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	BA03372814	1	3	03/01/2026 16:56:05	03/01/2026 20:52:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	23626	23,66833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3789	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027515331	1	3	03/01/2026 16:56:40	04/01/2026 07:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	207	29352	3047,5	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3790	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027515331	1	3	03/01/2026 16:56:40	04/01/2026 07:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	29352	193,5555556	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3791	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027515331	1	3	03/01/2026 16:56:40	04/01/2026 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	29352	45,66666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3792	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027515365	1	3	03/01/2026 16:58:27	04/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	41797	341,8008333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3793	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027515387	1	3	03/01/2026 17:00:19	04/01/2026 01:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	127	41797	1019,563056	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3794	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027514545	1	3	03/01/2026 17:02:22	04/01/2026 05:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23007	25,55444444	Trafo BT	
3795	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027515433	1	3	03/01/2026 17:03:52	03/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	232	23626	526,3822222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3796	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	0027515619	1	3	03/01/2026 17:15:30	04/01/2026 13:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	18602	339,575	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3797	383	1	2026	13049	ITA01	ITA	0027515735	1	3	03/01/2026 17:18:40	04/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40472	8,855555556	Trafo BT	
3798	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027520255	1	3	03/01/2026 17:20:11	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	73	29352	1581,443611	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3799	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027520255	1	3	03/01/2026 17:20:11	04/01/2026 19:18:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	29352	675,415	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3800	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372628	1	3	03/01/2026 17:20:40	03/01/2026 21:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	4,060833333	Religador	Religadora Automática
3801	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372628	1	3	03/01/2026 17:20:40	03/01/2026 22:04:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	99	29352	468,5725	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3802	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372628	1	3	03/01/2026 17:20:40	04/01/2026 00:52:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	141	29352	1061,925833	Religador	Religadora Automática
3803	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027515779	1	3	03/01/2026 17:21:06	03/01/2026 19:42:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	2,355	Trafo BT	
3804	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027515793	1	3	03/01/2026 17:21:33	04/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23626	10,64083333	Trafo BT	
3805	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027515813	1	3	03/01/2026 17:23:05	03/01/2026 20:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	17619	15,32638889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3806	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03372636	1	3	03/01/2026 17:23:55	03/01/2026 18:18:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	268	10037	244,0288889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3807	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03372636	1	3	03/01/2026 17:23:55	03/01/2026 23:05:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	10037	467,3088889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3808	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	03/01/2026 17:29:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1327	41797	101,7366668	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3809	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	03/01/2026 17:30:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	558	41797	53,01000002	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3810	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	04/01/2026 00:32:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	41797	156,6155556	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3811	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	04/01/2026 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	41797	109,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3812	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	04/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	41797	742,36	Chave Faca	Chave Unipolar
3813	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	04/01/2026 14:52:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	41797	1029,613333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3814	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	04/01/2026 15:17:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	41797	349,9066667	Chave Faca	Chave Unipolar
3815	383	1	2026	13090	PNV04	PNV	BA03372646	1	3	03/01/2026 17:25:12	04/01/2026 15:20:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	41797	65,78	Religador	Religadora Automática
3816	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027515843	1	3	03/01/2026 17:25:59	03/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	122	41797	191,1672222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3817	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027515851	1	3	03/01/2026 17:26:38	04/01/2026 00:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	17048	134,4555556	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3818	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027515851	1	3	03/01/2026 17:26:38	04/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	17048	92,89111111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3819	383	1	2026	13075	RDC01	RDC	0027515865	1	3	03/01/2026 17:26:48	04/01/2026 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	21467	146,16	Trafo BT	
3820	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0024752247	1	3	03/01/2026 17:29:01	03/01/2026 17:45:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57405	0,8375	Trafo BT	
3821	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027515907	1	3	03/01/2026 17:29:01	04/01/2026 06:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	29352	480,6894444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3822	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027515913	1	3	03/01/2026 17:29:29	05/01/2026 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	18602	217,4597222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
3823	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027473467	1	3	03/01/2026 17:30:00	03/01/2026 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	33079	72,83333334		
3824	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027515255	1	3	03/01/2026 17:30:01	04/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	23626	32,49944444		
3825	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03372658	1	3	03/01/2026 17:30:41	03/01/2026 17:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	493	29352	28,62138886	Religador	Religadora Automática
3826	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027516433	1	3	03/01/2026 17:30:50	03/01/2026 21:02:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	7,040555555	Trafo BT	
3827	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027515999	1	3	03/01/2026 17:32:23	03/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23626	5,126944444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3828	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03372666	1	3	03/01/2026 17:33:39	04/01/2026 01:36:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	28128	755,9688889	Religador	Religadora Automática
3829	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03372666	1	3	03/01/2026 17:33:39	04/01/2026 01:41:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	28128	268,4641667	Religador	Religadora Automática
3830	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027515993	1	3	03/01/2026 17:34:05	04/01/2026 06:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	71	18602	918,1680556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3831	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027516009	1	3	03/01/2026 17:35:20	04/01/2026 06:47:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22901	13,20888889	Trafo BT	
3832	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027513039	1	3	03/01/2026 17:37:40	03/01/2026 18:59:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	1,361111111	Trafo BT	
3833	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027512045	1	3	03/01/2026 17:37:40	03/01/2026 17:42:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	0,074722222	Trafo BT	
3834	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027515191	1	3	03/01/2026 17:37:40	03/01/2026 21:56:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,321111111	Trafo BT	
3835	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027516037	1	3	03/01/2026 17:38:02	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22901	18,36611111	Trafo BT	
3836	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	0027516041	1	3	03/01/2026 17:38:03	03/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	56	18602	281,82	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3837	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03372680	1	3	03/01/2026 17:38:34	03/01/2026 21:10:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	29352	70,56111111	Religador	Religadora Automática
3838	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03372680	1	3	03/01/2026 17:38:34	03/01/2026 22:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	29352	63,48666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3839	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027520321	1	3	03/01/2026 17:38:36	05/01/2026 00:49:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	29352	873,3044444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3840	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027516439	1	3	03/01/2026 17:40:31	04/01/2026 02:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	164	63665	1460,921111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3841	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027516127	1	3	03/01/2026 17:41:50	03/01/2026 23:50:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	6,148611111	Trafo BT	
3842	383	1	2026	13025	BGN06	BGN	0027516131	1	3	03/01/2026 17:42:02	04/01/2026 11:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	29717	382,4211111	Religador	Religadora Automática
3843	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027516135	1	3	03/01/2026 17:42:06	04/01/2026 06:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	12,54833333	Trafo BT	
3844	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 17:42:23	03/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	24439	61,82388889	Religador	Religadora Automática
3845	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 17:42:23	03/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	24439	315,6272222	Religador	Religadora Automática
3846	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 17:42:23	04/01/2026 01:16:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	124	24439	939,4377778	Religador	Religadora Automática
3847	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 17:42:23	04/01/2026 01:54:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	24439	622,9255556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3848	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 17:42:23	04/01/2026 01:54:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	24439	114,7727778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3849	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 17:42:23	04/01/2026 01:54:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	24439	984,1333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3850	383	1	2026	13091	TRB04	TRB	0027516159	1	3	03/01/2026 17:43:06	03/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	126	58162	602,49	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3851	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027516151	1	3	03/01/2026 17:43:06	04/01/2026 08:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	22901	121,4533333	Trafo BT	
3852	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027516177	1	3	03/01/2026 17:44:37	04/01/2026 08:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	15,23388889	Trafo BT	
3853	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027516223	1	3	03/01/2026 17:46:20	03/01/2026 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	28128	104,4555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3854	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027520939	1	3	03/01/2026 17:46:21	04/01/2026 14:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29352	306,4125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3855	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027516231	1	3	03/01/2026 17:46:31	04/01/2026 05:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23007	24,11611111	Trafo BT	
3856	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	BA03372692	1	3	03/01/2026 17:46:39	03/01/2026 19:52:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	285	11328	599,2125	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3857	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	BA03372692	1	3	03/01/2026 17:46:39	04/01/2026 01:21:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	101	11328	765,2994444	Religador	Religadora Automática
3858	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	BA03372692	1	3	03/01/2026 17:46:39	04/01/2026 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	11328	30,89	Chave Faca	Chave Unipolar
3859	383	1	2026	13057	TAT01	TAT	0027516555	1	3	03/01/2026 17:49:26	03/01/2026 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	349	39903	1893,712778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3860	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027516299	1	3	03/01/2026 17:49:47	04/01/2026 16:58:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	46,28722222	Trafo BT	
3861	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027511923	1	3	03/01/2026 17:50:10	03/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,663888889	Trafo BT	
3862	383	1	2026	13091	TRB01	TRB	0027516313	1	3	03/01/2026 17:51:31	04/01/2026 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	58162	2517,019722	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3863	383	1	2026	13080	MIR02	MIR	0027516325	1	3	03/01/2026 17:51:58	03/01/2026 20:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	56084	17,62055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3864	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027516327	1	3	03/01/2026 17:52:03	04/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	68852	419,3166667	Trafo BT	
3865	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	0027516367	1	3	03/01/2026 17:55:31	04/01/2026 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	17619	472,6197222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3866	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 17:55:47	03/01/2026 18:02:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	17619	25,5825	Religador	Religadora Automática
3867	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 17:55:47	03/01/2026 18:02:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	161	28128	16,94972222	Religador	Religadora Automática
3868	383	1	2026	16393	BJD01	BJD	0027516379	1	3	03/01/2026 17:56:29	04/01/2026 10:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	23048	321,2636111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3869	383	1	2026	13024	CQT03	CQT	0027516395	1	3	03/01/2026 17:57:37	04/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	6818	17,53972222	Trafo BT	
3870	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03372704	1	3	03/01/2026 17:57:44	03/01/2026 19:17:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	17619	322,7175	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3871	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03372704	1	3	03/01/2026 17:57:44	03/01/2026 19:17:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	28128	213,8169444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3872	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027507777	1	3	03/01/2026 18:00:14	03/01/2026 18:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	17619	28,01722222		
3873	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027516497	1	3	03/01/2026 18:03:12	03/01/2026 22:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	177	22901	775,26	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3874	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027516505	1	3	03/01/2026 18:03:53	04/01/2026 01:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	95	29284	750,6847222	Trafo BT	
3875	383	1	2026	13094	VIN01	V

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3877	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027516587	1	3	03/01/2026 18:09:43	03/01/2026 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	415	56553	2180,709722	Ch. Fusível	Base Fusível
3878	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027516621	1	3	03/01/2026 18:12:18	03/01/2026 21:13:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	3,012777778	Trafo BT	
3879	383	1	2026	13090	TER06	TER	0027516625	1	3	03/01/2026 18:12:34	04/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	41797	37,58111111	Ch. Fusível	Base Fusível
3880	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372724	1	3	03/01/2026 18:12:55	04/01/2026 01:56:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	29352	23,20333333	Ch. Fusível	Base Fusível
3881	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372724	1	3	03/01/2026 18:12:55	04/01/2026 01:57:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	29352	108,4455556	Ch. Fusível	Base Fusível
3882	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027524171	1	3	03/01/2026 18:13:39	04/01/2026 14:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	47624	1416,864167	Trafo BT	
3883	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027516643	1	3	03/01/2026 18:13:43	04/01/2026 02:13:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56553	23,99666667	Trafo BT	
3884	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027516653	1	3	03/01/2026 18:14:28	04/01/2026 02:44:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	8,503888889	Trafo BT	
3885	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027516665	1	3	03/01/2026 18:15:33	04/01/2026 23:16:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	29,01083333	Trafo BT	
3886	383	1	2026	13057	TAT01	TAT	0027516747	1	3	03/01/2026 18:15:36	04/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	45	39903	438,3	TRAMO_MT	Jumper
3887	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372728	1	3	03/01/2026 18:15:43	03/01/2026 19:29:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	288	26883	355,04	Religador	Religadora Automática
3888	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372728	1	3	03/01/2026 18:15:43	03/01/2026 20:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	130	26883	347,2805556	Religador	Religadora Automática
3889	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372730	1	3	03/01/2026 18:15:44	03/01/2026 20:42:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2386	6818	5825,153889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3890	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372730	1	3	03/01/2026 18:15:44	03/01/2026 20:43:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	259	6818	636,9241667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3891	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372730	1	3	03/01/2026 18:15:44	03/01/2026 20:44:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1597	6818	3961,890833	Religador	Religadora Automática
3892	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372730	1	3	03/01/2026 18:15:44	03/01/2026 21:33:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	6818	138,2733333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3893	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	BA03372730	1	3	03/01/2026 18:15:44	03/01/2026 21:33:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	611	6818	2017,318333	Chave Faca	Chave Unipolar
3894	383	1	2026	13044	IBS09	IBS	0027516669	1	3	03/01/2026 18:16:04	04/01/2026 00:52:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	6,599722222	Trafo BT	
3895	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027520437	1	3	03/01/2026 18:16:37	04/01/2026 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	29352	673,9413889	Ch. Fusível	Base Fusível
3896	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03372732	1	3	03/01/2026 18:17:01	03/01/2026 18:36:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	248	23007	81,08222225	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3897	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 18:22:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	844	12837	79,24222218	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3898	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 18:44:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	548	12837	250,4055555	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3899	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 18:46:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1218	12837	604,6016668	Religador	Religadora Automática
3900	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 18:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	356	12837	237,7288889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3901	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 19:09:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	274	12837	238,9127778	Religador	Religadora Automática
3902	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 19:55:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1589	12837	2611,698056	Religador	Religadora Automática
3903	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 19:56:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	12837	341,3305556	Religador	Religadora Automática
3904	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 19:57:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	313	12837	523,7533333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3905	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 18:17:07	03/01/2026 19:57:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	507	12837	848,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3906	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027516689	1	3	03/01/2026 18:17:07	05/01/2026 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	29352	1040,961111	Trafo BT	
3907	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027516711	1	3	03/01/2026 18:18:11	04/01/2026 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	24439	36,56055556	Ch. Fusível	Base Fusível
3908	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027516733	1	3	03/01/2026 18:18:39	05/01/2026 12:00:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	83,39	Trafo BT	
3909	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027516741	1	3	03/01/2026 18:19:14	04/01/2026 08:44:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	29352	358,2344444	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3910	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027516741	1	3	03/01/2026 18:19:14	04/01/2026 08:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	29352	532,6561111	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3911	383	1	2026	13052	ITR04	ITR	0027520019	1	3	03/01/2026 18:19:18	04/01/2026 09:07:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	59	54457	873,6588889	Trafo BT	
3912	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	BA03372742	1	3	03/01/2026 18:19:53	03/01/2026 21:52:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	23626	109,6366667	Religador	Religadora Automática
3913	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	BA03372742	1	3	03/01/2026 18:19:53	03/01/2026 21:52:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	140	23626	495,1333333	Religador	Religadora Automática
3914	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	BA03372742	1	3	03/01/2026 18:19:53	03/01/2026 23:48:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	23626	300,7888889	Religador	Religadora Automática
3915	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027523177	1	3	03/01/2026 18:21:22	04/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	56,28777778	Trafo BT	
3916	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	BA03372714	1	3	03/01/2026 18:25:12	03/01/2026 18:29:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	618	55325	40,85666661	Religador	Religadora Automática
3917	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027516881	1	3	03/01/2026 18:28:14	03/01/2026 21:27:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	2,983333333	Trafo BT	
3918	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027516883	1	3	03/01/2026 18:28:17	05/01/2026 15:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29352	179,2477778	Ch. Fusível	Base Fusível
3919	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027516899	1	3	03/01/2026 18:29:39	05/01/2026 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	29352	273,6241667	Ch. Fusível	Base Fusível
3920	383	1	2026	16395	FAG03	FAG	0027516905	1	3	03/01/2026 18:30:02	03/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	111	22901	499,4383333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3921	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	0027516985	1	3	03/01/2026 18:30:37	05/01/2026 05:27:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	12837	34,94805556	Ch. Fusível	Base Fusível
3922	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027516931	1	3	03/01/2026 18:32:01	04/01/2026 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	29352	405,0252778	Ch. Fusível	Base Fusível
3923	383	1	2026	13047	ITP04	ITP	0027516933	1	3	03/01/2026 18:32:09	04/01/2026 10:57:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	23626	114,9322222	Trafo BT	
3924	383	1	2026	16388	CAB02	CAB	0027516953	1	3	03/01/2026 18:33:14	03/01/2026 21:22:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	2,824722222	Trafo BT	
3925	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027516957	1	3	03/01/2026 18:33:22	03/01/2026 20:59:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	2,439166667	Trafo BT	
3926	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372732	1	3	03/01/2026 18:34:00	03/01/2026 20:04:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	18602	13,5575	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3927	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03372732	1	3	03/01/2026 18:34:00	03/01/2026 20:05:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1472	18602	2246,026667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3928	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	BA03372754	1	3	03/01/2026 18:35:31	04/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	17619	262,8966667	Ch. Fusível	Base Fusível
3929	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027516995	1	3	03/01/2026 18:35:34	03/01/2026 23:59:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	5,401388889	Trafo BT	
3930	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027517003	1	3	03/01/2026 18:35:58	04/01/2026 22:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	29352	610,5122222	Ch. Fusível	Base Fusível
3931	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027517003	1	3	03/01/2026 18:35:58	04/01/2026 23:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	57,23444444	Ch. Fusível	Base Fusível
3932	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027517051	1	3	03/01/2026 18:39:10	03/01/2026 22:25:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,770555556	Trafo BT	
3933	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027517055	1	3	03/01/2026 18:39:14	04/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	22,01277778	Trafo BT	
3934	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 18:40:48	03/01/2026 18:43:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	28128	9,196666672	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3935	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 18:40:48	03/01/2026 18:45:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	28128	8,401388885	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3936	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 18:40:48	03/01/2026 19:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	28128	68,98583333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3937	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 18:40:48	03/01/2026 20:26:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	28128	152,6366667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3938	383	1	2026	16395	ARL04	ARL	0027517095	1	3	03/01/2026 18:41:32	04/01/2026 04:10:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22901	9,480555556	Trafo BT	
3939	383	1	2026	13047	CSSECO2	SEC	0027518003	1	3	03/01/2026 18:43:22	03/01/2026 23:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	164	23626	797,1311111	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3940	383	1	2026	13047	CSSECO2	SEC	0027518003	1	3	03/01/2026 18:43:22	03/01/2026 23:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	200	23626	1002,111111	Ch. Fusível	Base Fusível
3941	383	1	2026	13047	CSSECO2	SEC	0027518003	1	3	03/01/2026 18:43:22	04/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	23626	211,5477778	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3942	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027517135	1	3	03/01/2026 18:44:48	04/01/2026 12:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	20780	973,4694445	Ch. Fusível	Base Fusível
3943	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027517151	1	3	03/01/2026 18:45:18	04/01/2026 12:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	63	29352	1125,285	Ch. Fusível	Base Fusível
3944	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027517159	1	3	03/01/2026 18:45:38	04/01/2026 06:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	11328	387,2411111	Ch. Fusível	Base Fusível
3945	383	1	2026	13016	ANG05	ANG	0027517157	1	3	03/01/2026 18:45:39	04/01/2026 08:56:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	43055	56,69666667	Trafo BT	
3946	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027510683	1	3	03/01/2026 18:46:00	03/01/2026 19:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	55325	2,85		
3947	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	0027517171	1	3	03/01/2026 18:46:57	05/01/2026 17:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	46,4675	Trafo BT	
3948	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027520375	1	3	03/01/2026 18:48:28	04/01/2026 13:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	27536	74,23555555	Trafo BT	
3949	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027517195	1	3	03/01/2026 18:49:17	03/01/2026 19:39:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	29352	5,036666667	Ch. Fusível	Base Fusível
3950	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027506931	1	3	03/01/2026 18:49:39	04/01/2026 15:30:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	29352	124,0733333		
3951	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03372774	1	3	03/01/2026 18:50:24	03/01/2026 20:24:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	187	43055	292,6030555	Religador	Religadora Automática
3952	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03372774	1	3	03/01/2026 18:50:24	03/01/2026 21:12:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	43055	78,06333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3953	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027520177	1	3	03/01/2026 18:50:53	04/01/2026 14:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	39	29352	753,4258333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3954	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027517211	1	3	03/01/2026 18:51:19	03/01/2026 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	39903	188,9077778	Ch. Fusível	Base Fusível
3955	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027517215	1	3	03/01/2026 18:51:41	05/01/2026 13:51:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	23007	85,985	Trafo BT	
3956	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027517237	1	3	03/01/2026 18:52:31	04/01/2026 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	18602	95,69888889	Ch. Fusível	Base Fusível
3957	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027517243	1	3	03/01/2026 18:52:43	04/01/2026 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	69	23007	399,3758333	Ch. Fusível	Base Fusível
3958	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027517251	1	3	03/01/2026 18:53:55	04/01/2026 20:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	11328	780,0416667	Trafo BT	
3959	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	BA03372786	1	3	03/01/2026 18:59:22	03/01/2026 23:24:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	23007	189,7255556	Religador	Religadora Automática
3960	383	1	2026	13047	ITP05	ITP	0027517313	1	3	03/01/2026 18:59:23	04/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	23626	68,70777778	Trafo BT	
3961	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027517315	1	3	03/01/2026 18:59:40	03/01/2026 21:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	164	29284	350,7777778	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3962	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027517321	1	3	03/01/2026 19:00:34	04/01/2026 02:06:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	11328	255,4	Chave Faca	Chave Unipolar
3963	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027517321	1	3	03/01/2026 19:00:34	04/01/2026 19:10:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	64	11328	1546,257778	Chave Faca	Chave Unipolar
3964	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027517323	1	3	03/01/2026 19:00:44	04/01/2026 12:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	24439	242,2622222	Ch. Fusível	Base Fusível
3965	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027517339	1	3	03/01/2026 19:01:57	03/01/2026 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	353	39136	782,7775	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3966	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 19:02:05	03/01/2026 19:37:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	348	54457	206,3833333	Religador	Religadora Automática
3967	383	1	2026	13040	GUA01	GUA	0027517345	1	3	03/01/2026 19:02:11	05/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	26883	481,7663889	Ch. Fusível	Base Fusível
3968	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027517351	1	3	03/01/2026 19:02:33	04/01/2026 18:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	22,99083333	Trafo BT	
3969	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027517361	1	3	03/01/2026 19:03:46	04/01/2026 00:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	22901	165,9911111	Ch. Fusível	Base Fusível
3970	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027517371	1	3	03/01/2026 19:04:17	05/01/2026 02:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	47624	156,2263889	Ch. Fusível	Base Fusível
3971	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027517389	1	3	03/01/2026 19:05:21	04/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	56084	80,80416667		
3972	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027517405	1	3	03/01/2026 19:06:53	04/01/2026 10:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	15,55638889	Trafo BT	
3973	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 19:06:56	03/01/2026 19:54:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	178	28128	141,2627778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3974	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 19:06:56	04/01/2026 01:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	28128	718,8777778	Chave Faca	Chave Unipolar
3975	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027517417	1	3	03/01/2026 19:07:57	03/01/2026 23:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	22901	277,3491667	Ch. Fusível	Base Fusível
3976	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372734	1	3	03/01/2026 19:08:07	03/01/2026 19:54:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	356	12837	278,0755556	Religador	Religadora Automática
3977	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027517429	1	3	03/01/2026 19:09:17	03/01/2026 21:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	151	28128	394,4036111	Ch. Fusível	Base Fusível
3978	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027517447	1	3	03/01/2026 19:10:17	04/01/2026 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	22901	373,415	Ch. Fusível	Base Fusível
3979	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027517463	1	3	03/01/2026 19:11:41	04/01/2026 08:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	109	39903	1499,325278	Ch. Fusível	Base Fusível
3980	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 19:11:45	03/01/2026 19:18:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	86	28128	9,006111114	Religador	Religadora Automática
3981	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 19:11:45	03/01/2026 19:18:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	889	28128	93,09805558	Religador	Religadora Automática
3982	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 19:11:45	03/01/2026 20:16:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	28128	51,54666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3983	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027517467	1	3	03/01/2026 19:12:02	04/01/2026 05:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	12837	265,6188889	Ch. Fusível	Base Fusível
3984	383	1	2026	13090	TER04	TER	0027518555	1	3	03/01/2026 19:14:31	04/01/2026 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	41797	217,2255556	Ch. Fusível	Base Fusível
3985	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027517577	1	3	03/01/2026 19:16:43	03/01/2026 21:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	2,288055556	Trafo BT	
3986	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03371460	1	3	03/01/2026 19:17:25	03/01/2026 19:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	243	17619	20,92499997	Religador	Religadora Automática
3987	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03371460	1	3	03/01/2026 19:17:25	03/01/2026 19:22:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	161	28128	13,86388887	Religador	Religadora Automática
3988	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372688	1	3	03/01/2026 19:17:46	03/01/2026 20:02:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	323

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
3991	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 19:18:31	03/01/2026 21:11:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	167	11924	313,8672222	Religador	Religadora Automática
3992	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 19:18:31	03/01/2026 21:11:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	363	11924	682,2383333	Religador	Religadora Automática
3993	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 19:18:31	03/01/2026 22:10:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	87	11924	249,0858333	Religador	Religadora Automática
3994	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027509199	1	3	03/01/2026 19:20:01	03/01/2026 20:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	24439	4,249166667		
3995	383	1	2026	13053	ITD1	ITI	0027517613	1	3	03/01/2026 19:20:23	04/01/2026 06:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	22315	87,01555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
3996	383	1	2026	16395	ARL01	ARL	0027517619	1	3	03/01/2026 19:20:33	04/01/2026 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	22901	382,9116667	Chave Faca	Chave Unipolar
3997	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027517643	1	3	03/01/2026 19:22:05	03/01/2026 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	1,298611111	Trafo BT	
3998	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	BA03372704	1	3	03/01/2026 19:22:39	03/01/2026 19:39:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	17619	68,7825	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3999	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03372704	1	3	03/01/2026 19:22:39	03/01/2026 19:39:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	161	28128	45,57194444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4000	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027517673	1	3	03/01/2026 19:24:28	03/01/2026 21:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	125	29352	311,5277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4001	383	1	2026	13064	PAL03	PAL	0027517691	1	3	03/01/2026 19:25:58	04/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	75	40480	1167,541667	Trafo BT	
4002	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027517731	1	3	03/01/2026 19:30:00	04/01/2026 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	97	39903	679	Trafo BT	
4003	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03372636	1	3	03/01/2026 19:31:44	03/01/2026 22:58:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	754	10037	2598,577222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4004	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027517751	1	3	03/01/2026 19:32:49	04/01/2026 06:53:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	11,34527778	Trafo BT	
4005	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027517789	1	3	03/01/2026 19:36:43	04/01/2026 00:16:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	9,313333333	Trafo BT	
4006	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027517795	1	3	03/01/2026 19:37:17	04/01/2026 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	28128	346,0508333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4007	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027517803	1	3	03/01/2026 19:38:00	05/01/2026 02:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	54265	122,5688889	Trafo BT	
4008	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027517811	1	3	03/01/2026 19:38:40	03/01/2026 22:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	243	12837	608,85	TRAMO_MT	Jumper
4009	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027517861	1	3	03/01/2026 19:44:32	05/01/2026 17:31:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	12837	91,55555556	Trafo BT	
4010	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027517889	1	3	03/01/2026 19:46:19	03/01/2026 21:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	38	28128	76,43277777	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4011	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027517935	1	3	03/01/2026 19:49:39	05/01/2026 00:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	36025	85,1175	Trafo BT	
4012	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03372496	1	3	03/01/2026 19:50:10	03/01/2026 21:02:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	398	17048	480,1427778	Religador	Religadora Automática
4013	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027511435	1	3	03/01/2026 19:52:49	04/01/2026 00:26:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	4,556388889	Trafo BT	
4014	383	1	2026	13090	PNV02	PNV	0027517963	1	3	03/01/2026 19:53:46	04/01/2026 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	41797	629,4005556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4015	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027517965	1	3	03/01/2026 19:53:53	04/01/2026 15:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	19,96861111	Trafo BT	
4016	383	1	2026	16393	BJD04	BJD	0027518145	1	3	03/01/2026 19:58:50	04/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	65	23048	1626,263889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4017	383	1	2026	13060	MUR04	MUR	0027518025	1	3	03/01/2026 19:59:35	04/01/2026 11:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	24	36025	375,3666667	Trafo BT	
4018	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027518033	1	3	03/01/2026 20:00:03	04/01/2026 18:13:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	39903	155,5302778	Trafo BT	
4019	383	1	2026	16395	ARL02	ARL	0027518057	1	3	03/01/2026 20:01:58	04/01/2026 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	22901	123,9455556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4020	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372688	1	3	03/01/2026 20:02:20	03/01/2026 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	29352	9,488888887		
4021	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03372688	1	3	03/01/2026 20:03:24	03/01/2026 20:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	29352	35,64	Religador	Religadora Automática
4022	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027518263	1	3	03/01/2026 20:12:09	03/01/2026 20:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	165	26883	101,3375	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4023	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027518263	1	3	03/01/2026 20:12:09	04/01/2026 08:25:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	26883	24,44444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4024	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027518155	1	3	03/01/2026 20:13:38	03/01/2026 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	68852	282,4383334	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4025	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027518157	1	3	03/01/2026 20:14:08	04/01/2026 01:06:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	4,866666667	Trafo BT	
4026	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027518181	1	3	03/01/2026 20:15:32	04/01/2026 11:07:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39903	44,60416667	Trafo BT	
4027	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027518189	1	3	03/01/2026 20:16:10	04/01/2026 23:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	29352	516,7472222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4028	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027518229	1	3	03/01/2026 20:17:43	04/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	12837	40,40944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4029	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027518229	1	3	03/01/2026 20:17:43	05/01/2026 10:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12837	38,38805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4030	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027518203	1	3	03/01/2026 20:17:53	04/01/2026 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	11924	48,80777778	Trafo BT	
4031	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027518205	1	3	03/01/2026 20:18:00	04/01/2026 05:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	41797	256,1666667	Trafo BT	
4032	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027518211	1	3	03/01/2026 20:18:06	04/01/2026 08:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	26374	50,72666667	Trafo BT	
4033	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027518231	1	3	03/01/2026 20:21:01	03/01/2026 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	234	47624	779,935	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4034	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027518237	1	3	03/01/2026 20:21:34	04/01/2026 06:21:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	9,9925	Trafo BT	
4035	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027518251	1	3	03/01/2026 20:22:10	04/01/2026 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	35,42777778	Trafo BT	
4036	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027518269	1	3	03/01/2026 20:23:42	04/01/2026 13:05:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	136	29352	2269,991111	Trafo BT	
4037	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027517211	1	3	03/01/2026 20:25:00	03/01/2026 21:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	30	39903	36,5		
4038	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 20:25:36	04/01/2026 02:37:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	28128	6,191111111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4039	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	03/01/2026 20:25:36	04/01/2026 13:44:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	177	28128	3064,46	Religador	Religadora Automática
4040	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027518293	1	3	03/01/2026 20:26:00	04/01/2026 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	17,8	Trafo BT	
4041	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027517339	1	3	03/01/2026 20:31:00	03/01/2026 21:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	39136	2,2		
4042	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027520155	1	3	03/01/2026 20:31:17	04/01/2026 13:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	16,86638889	Trafo BT	
4043	383	1	2026	13090	TER05	TER	0027518357	1	3	03/01/2026 20:31:29	04/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	41797	14,72527778	Trafo BT	
4044	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027518361	1	3	03/01/2026 20:32:02	04/01/2026 17:05:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	41,12888889	Trafo BT	
4045	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027515199	1	3	03/01/2026 20:32:08	03/01/2026 21:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	54457	3,982222221		
4046	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 20:34:33	03/01/2026 21:01:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	24439	137,87	Religador	Religadora Automática
4047	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027518381	1	3	03/01/2026 20:34:40	04/01/2026 05:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	36025	137,4222222	Trafo BT	
4048	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03372636	1	3	03/01/2026 20:37:48	03/01/2026 22:58:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	505	10037	1184,365278	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4049	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027484063	1	3	03/01/2026 20:40:00	03/01/2026 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	153	33079	102		
4050	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027518439	1	3	03/01/2026 20:40:47	05/01/2026 07:52:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	35,19305556	Trafo BT	
4051	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027518449	1	3	03/01/2026 20:41:37	05/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	18602	43,55638889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4052	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027518471	1	3	03/01/2026 20:43:40	04/01/2026 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	98	23007	1839,677778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4053	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	BA03372714	1	3	03/01/2026 20:43:54	03/01/2026 20:49:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	55325	0,810000001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4054	383	1	2026	13069	POT06	POT	0027518475	1	3	03/01/2026 20:44:19	04/01/2026 08:45:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	12,0175	Trafo BT	
4055	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027518485	1	3	03/01/2026 20:47:04	04/01/2026 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	16,79888889	Trafo BT	
4056	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027519515	1	3	03/01/2026 20:51:00	04/01/2026 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	748	36025	4974,2	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4057	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027518507	1	3	03/01/2026 20:51:11	04/01/2026 12:19:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	15,46888889	Trafo BT	
4058	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 20:51:24	03/01/2026 21:14:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	44	23007	16,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4059	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 20:51:24	04/01/2026 10:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	23007	1147,113333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4060	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 20:51:24	04/01/2026 11:30:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	23007	453,995	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4061	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 20:51:24	04/01/2026 12:10:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	23007	137,84	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4062	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03371948	1	3	03/01/2026 20:51:24	04/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	23007	205,53	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4063	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027518519	1	3	03/01/2026 20:53:18	04/01/2026 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	70	54457	264,4833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4064	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371600	1	3	03/01/2026 20:53:51	04/01/2026 12:51:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	17619	303,2611111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4065	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027518521	1	3	03/01/2026 20:53:52	03/01/2026 22:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	23007	31,76888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4066	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 20:54:35	03/01/2026 21:03:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	277	54457	42,47333335	Religador	Religadora Automática
4067	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027513735	1	3	03/01/2026 21:00:00	04/01/2026 02:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	553	29352	2765	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4068	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027518565	1	3	03/01/2026 21:02:14	04/01/2026 14:21:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22901	34,64277778	Trafo BT	
4069	383	1	2026	16395	FAG04	FAG	0027518569	1	3	03/01/2026 21:02:30	04/01/2026 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	22901	52,70833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4070	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	BA03372832	1	3	03/01/2026 21:02:59	03/01/2026 21:37:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	2606	51,02666667	Religador	Religadora Automática
4071	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	BA03372832	1	3	03/01/2026 21:02:59	04/01/2026 03:25:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	2606	248,7225	Chave Faca	Chave Unipolar
4072	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	BA03372832	1	3	03/01/2026 21:02:59	04/01/2026 03:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1492	2606	9549,214445	Chave Faca	Chave Unipolar
4073	383	1	2026	13075	RDC04	RDC	0027514749	1	3	03/01/2026 21:03:03	04/01/2026 01:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	21467	26,695		
4074	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372834	1	3	03/01/2026 21:03:06	03/01/2026 21:34:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	299	26883	155,48	Religador	Religadora Automática
4075	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372834	1	3	03/01/2026 21:03:06	04/01/2026 00:18:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	76	26883	247,7811111	Religador	Religadora Automática
4076	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372834	1	3	03/01/2026 21:03:06	04/01/2026 02:43:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	26883	158,9855556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4077	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372834	1	3	03/01/2026 21:03:06	04/01/2026 09:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	26883	184,975	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4078	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027518581	1	3	03/01/2026 21:03:43	04/01/2026 00:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	96	56084	285,2533333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4079	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027518607	1	3	03/01/2026 21:06:15	04/01/2026 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	18602	167,2125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4080	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027518621	1	3	03/01/2026 21:07:38	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	17,87277778	Trafo BT	
4081	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027518641	1	3	03/01/2026 21:10:24	04/01/2026 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23048	16,61	Trafo BT	
4082	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	BA03372842	1	3	03/01/2026 21:13:00	04/01/2026 03:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	30441	798,1	TRAMO_MT	Jumper
4083	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027518667	1	3	03/01/2026 21:15:19	04/01/2026 19:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	22,07805556	Trafo BT	
4084	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	03/01/2026 21:16:46	03/01/2026 22:32:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	56084	450,5377778	Religador	Religadora Automática
4085	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	03/01/2026 21:16:46	03/01/2026 22:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	56084	58,3	Religador	Religadora Automática
4086	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	03/01/2026 21:16:46	04/01/2026 13:05:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	56084	521,6933333	Religador	Religadora Automática
4087	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027518155	1	3	03/01/2026 21:19:07	03/01/2026 22:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68852	1,098055556		
4088	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027518691	1	3	03/01/2026 21:19:49	04/01/2026 13:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	49	23626	789,8663889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4089	383	1	2026	13047	ITP03	ITP	0027519299	1	3	03/01/2026 21:20:12	04/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	23626	133,2666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4090	383	1	2026	17186	MOB02	MOB	0027518699	1	3	03/01/2026 21:23:32	04/01/2026 08:26:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	11,05694444	Trafo BT	
4091	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027512169	1	3	03/01/2026 21:24:01	04/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	266	15135	1267,859444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4092	383	1	2026	13053	ITD1	ITI	0027518711	1	3	03/01/2026 21:24:56	04/01/2026 10:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22315	12,85111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4093	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027520401	1	3	03/01/2026 21:25:04	04/01/2026 06:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	67	56084	586,1755556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4094	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027519765	1	3	03/01/2026 21:25:31	04/01/2026 09:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	100	29352	1175,805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4095	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027518723	1	3	03/01/2026 21:26:33	04/01/2026 02:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	39136	1824,203333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4096	383	1	2026	13075	RDC03	RDC	0027518725	1	3	03/01/2026 21:26:34	04/01/2026 12:24:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	21467	14,96305556	Trafo BT	
4097	383	1	2026	13028	CAF09	CAF	0027523493	1	3	03/01/2026 21:27:40	04/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	54265	497,2055556	Trafo BT	
4098	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027518747	1	3	03/01/2026 21:33:12	04/01/2026 05:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	39903	16,39333333	Trafo BT	
4099	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027518751	1	3	03/01/2026 21:33:27	05/01/2026 04:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	30,55916667	Trafo BT	
4100	383	1	2026	13053	ITD4	ITI	0027519709	1	3	03/01/2026 21:33:54	03/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	65	22315	125,775	Trafo BT	
4101	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027518755	1	3	03/01/2026 21:33:59	04/01/2026 12:14:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	14,68194444	Trafo BT	
4102	383	1	2026	13057	PTI02	PTI	0027518775	1	3	03/01/2026 21:36:39	04/01/2026 14:09:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	16,54805556	Trafo BT	
4103	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027518783	1	3	03/01/2026 21:38:30	04/01/2026 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	35,71666667	Trafo BT	
4104	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027518787	1	3	03/01/2026 21:39:03	04/01/2026 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	87	56084	349,3775	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4105	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027518791	1	3	03/01/2026 21:39:25	04/01/2026 11:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	13,79305556	Trafo BT	
4106	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027518801	1	3	03/01/2026 21:40:10	05/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	41,99722222		
4107	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027518801	1	3	03/01/2026 21:40:10	05/01/2026 16:01:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	42,36111111	Trafo BT	
4108	383	1	2026	13038	TOC01	TOC	0027518813	1	3	03/01/2026 21:42:40	04/01/2026 09:45:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	12,04277778	Trafo BT	
4109	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027518817	1	3	03/01/2026 21:43:05	04/01/2026 03:37:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	5,906666667	Trafo BT	
4110	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027518827	1	3	03/01/2026 21:44:07	04/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	29352	37,19611111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4111	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027518831	1	3	03/01/2026 21:44:09	04/01/2026 14:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38198	32,995	Trafo BT	
4112	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027518843	1	3	03/01/2026 21:46:27	04/01/2026 18:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	20,60611111	Trafo BT	
4113	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	BA03372458	1	3	03/01/2026 21:46:37	03/01/2026 22:03:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	278	54457	77,76277775	Religador	Religadora Automática
4114	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	0027518855	1	3	03/01/2026 21:47:15	04/01/2026 12:27:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	14,66472222	Trafo BT	
4115	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027526783	1	3	03/01/2026 21:48:44	04/01/2026 22:32:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	27536	321,5477778	Trafo BT	
4116	383	1	2026	16387	JAC02	JAC	0027518881	1	3	03/01/2026 21:52:50	04/01/2026 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	252	22778	870,1	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4117	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027518883	1	3	03/01/2026 21:52:59	04/01/2026 11:22:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	13,5	Trafo BT	
4118	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03372858	1	3	03/01/2026 21:53:00	04/01/2026 00:16:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	56084	305,3155555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4119	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03372858	1	3	03/01/2026 21:53:00	04/01/2026 00:50:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	250	56084	738,3333333	Religador	Religadora Automática
4120	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03372858	1	3	03/01/2026 21:53:00	04/01/2026 01:38:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	56084	432,3361111	Chave Faca	Chave Unipolar
4121	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	BA03372858	1	3	03/01/2026 21:53:00	04/01/2026 03:12:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	88	56084	468,5022222	Chave Faca	Chave Unipolar
4122	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	BA03372834	1	3	03/01/2026 21:53:35	03/01/2026 22:02:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	299	26883	43,52111116	Religador	Religadora Automática
4123	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027513061	1	3	03/01/2026 21:54:38	05/01/2026 13:07:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	28128	196,1111111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4124	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027518909	1	3	03/01/2026 21:55:26	03/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	137	35545	215,9272222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4125	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027518919	1	3	03/01/2026 21:57:56	04/01/2026 13:31:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	15,56416667	Trafo BT	
4126	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027518925	1	3	03/01/2026 21:58:16	04/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	67	36025	872,9355556	Trafo BT	
4127	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027518963	1	3	03/01/2026 22:05:37	04/01/2026 06:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	63665	7,939722222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4128	383	1	2026	13025	BGN05	BGN	0027518967	1	3	03/01/2026 22:06:13	04/01/2026 10:25:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29717	12,32916667	Trafo BT	
4129	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027518973	1	3	03/01/2026 22:07:02	03/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	247	54265	382,7127778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4130	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	BA03372866	1	3	03/01/2026 22:07:10	03/01/2026 23:40:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1128	43055	1757,173333	Religador	Religadora Automática
4131	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	BA03372866	1	3	03/01/2026 22:07:10	04/01/2026 03:13:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	549	43055	2800,9675	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4132	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03372680	1	3	03/01/2026 22:07:45	03/01/2026 22:35:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	29352	9,394444447	Religador	Religadora Automática
4133	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027518979	1	3	03/01/2026 22:08:28	04/01/2026 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	17048	8,525555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4134	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027518983	1	3	03/01/2026 22:09:54	05/01/2026 12:28:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	38,30694444	Trafo BT	
4135	383	1	2026	13080	SAP03	SAP	BA03372870	1	3	03/01/2026 22:12:36	03/01/2026 23:38:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	571	56084	818,1161111	Religador	Religadora Automática
4136	383	1	2026	13080	SAP03	SAP	BA03372870	1	3	03/01/2026 22:12:36	04/01/2026 00:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	196	56084	475,1911111	Religador	Religadora Automática
4137	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027518003	1	3	03/01/2026 22:13:21	03/01/2026 23:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	23626	1,360833333		
4138	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027518003	1	3	03/01/2026 22:13:21	03/01/2026 23:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	32	23626	48,34666667		
4139	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	BA03371352	1	3	03/01/2026 22:17:11	04/01/2026 01:23:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	292	23048	905,7677778	Chave Faca	Chave Unipolar
4140	383	1	2026	16395	ARL03	ARL	0027519039	1	3	03/01/2026 22:19:30	04/01/2026 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	22901	3,258333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4141	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 22:20:05	04/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	11924	395,9625	Religador	Religadora Automática
4142	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 22:20:05	04/01/2026 13:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	11924	197,7986111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4143	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 22:20:10	03/01/2026 23:48:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	11924	35,2	Religador	Religadora Automática
4144	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027519029	1	3	03/01/2026 22:20:26	04/01/2026 11:27:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	13,1125	Trafo BT	
4145	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027519053	1	3	03/01/2026 22:22:57	05/01/2026 02:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	36025	526,6325	Trafo BT	
4146	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027519073	1	3	03/01/2026 22:25:58	04/01/2026 10:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	86	23048	1033,481111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4147	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027519079	1	3	03/01/2026 22:27:24	04/01/2026 16:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	11924	296,4266667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4148	383	1	2026	13053	ITD4	ITI	0027519083	1	3	03/01/2026 22:27:50	04/01/2026 02:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22315	3,961388889	Trafo BT	
4149	383	1	2026	13047	ITP06	ITP	0027519097	1	3	03/01/2026 22:29:27	04/01/2026 11:59:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23626	27,00277778	Trafo BT	
4150	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027519099	1	3	03/01/2026 22:30:07	04/01/2026 01:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	223	55325	575,6497222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4151	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027519109	1	3	03/01/2026 22:30:53	05/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	26374	1035,646667	Trafo BT	
4152	383	1	2026	13064	PAL05	PAL	0027519119	1	3	03/01/2026 22:32:03	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40480	16,46583333	Trafo BT	
4153	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027519121	1	3	03/01/2026 22:33:54	04/01/2026 22:42:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	40992	168,9994444	Trafo BT	
4154	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027521083	1	3	03/01/2026 22:37:07	04/01/2026 09:12:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	57405	275,21	Trafo BT	
4155	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027518231	1	3	03/01/2026 22:40:00	03/01/2026 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	47624	2,033333333		
4156	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027518189	1	3	03/01/2026 22:40:00	04/01/2026 23:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	49,6		
4157	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 22:49:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1589	12837	210,1011111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4158	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 22:49:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	356	12837	50,43333337	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4159	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 22:49:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	548	12837	77,6333334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4160	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 22:49:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1218	12837	172,5500001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4161	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 22:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	274	12837	43,91611114	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4162	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 23:49:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	206	12837	233,5811111	Religador	Religadora Automática
4163	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	03/01/2026 22:41:17	03/01/2026 23:49:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	820	12837	934,1166667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4164	383	1	2026	13047	CSSEC02	SEC	0027519205	1	3	03/01/2026 22:45:10	04/01/2026 04:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	23626	299,3027778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4165	383	1	2026	13024	CQT04	CQT	0027519233	1	3	03/01/2026 22:49:24	04/01/2026 06:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	94	6818	682,44	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4166	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	BA03372882	1	3	03/01/2026 22:49:54	04/01/2026 09:33:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	147	39903	1576,656667	Religador	Religadora Automática
4167	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	BA03372882	1	3	03/01/2026 22:49:54	04/01/2026 09:49:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	39903	109,9583333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4168	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027520525	1	3	03/01/2026 22:51:50	04/01/2026 16:57:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	18,09833333	Trafo BT	
4169	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027519259	1	3	03/01/2026 22:52:27	04/01/2026 12:37:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	24460	41,25416667	Trafo BT	
4170	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027519261	1	3	03/01/2026 22:52:40	04/01/2026 08:33:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24460	19,36388889	Trafo BT	
4171	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03372794	1	3	03/01/2026 22:57:45	03/01/2026 23:48:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	553	11924	464,6736111	Religador	Religadora Automática
4172	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027515169	1	3	03/01/2026 22:58:32	04/01/2026 04:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	10037	302,82	Trafo BT	
4173	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027515203	1	3	03/01/2026 22:58:32	04/01/2026 04:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	11	10037	62,41888889	Trafo BT	
4174	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027515243	1	3	03/01/2026 22:58:32	04/01/2026 04:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	87	10037	499,4766667	Trafo BT	
4175	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027498811	1	3	03/01/2026 23:00:00	03/01/2026 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	70	33079	29,16666666		
4176	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	0027519297	1	3	03/01/2026 23:00:35	04/01/2026 09:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22315	10,40694444	Trafo BT	
4177	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027484995	1	3	03/01/2026 23:01:17	04/01/2026 11:10:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	144	54265	1750,68	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4178	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027520121	1	3	03/01/2026 23:02:48	04/01/2026 15:07:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	36025	257,1555556	Trafo BT	
4179	383	1	2026	13044	IBS07	IBS	0027519317	1	3	03/01/2026 23:03:02	04/01/2026 00:55:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	1,873888889	Trafo BT	
4180	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027519329	1	3	03/01/2026 23:04:47	04/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	28128	14,58694444	Trafo BT	
4181	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027516091	1	3	03/01/2026 23:05:00	03/01/2026 23:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	29284	28,05		
4182	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027519337	1	3	03/01/2026 23:07:07	04/01/2026 03:54:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	4,782222222	Trafo BT	
4183	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	03/01/2026 23:09:18	04/01/2026 00:17:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	438	40992	499,0766667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4184	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	03/01/2026 23:09:18	04/01/2026 00:46:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	40992	115,1777778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4185	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	03/01/2026 23:09:18	04/01/2026 01:21:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	40992	13,18833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4186	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	03/01/2026 23:09:18	04/01/2026 09:23:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	40992	81,93777778	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4187	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	03/01/2026 23:09:18	04/01/2026 15:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40992	47,985	Religador	Religadora Automática
4188	383	1	2026	13016	ANG08	ANG	0027519371	1	3	03/01/2026 23:16:04	04/01/2026 11:59:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	43055	25,45777778	Trafo BT	
4189	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	BA03372896	1	3	03/01/2026 23:17:00	04/01/2026 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	15135	43,05	TRAMO_MT	Jumper
4190	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027519375	1	3	03/01/2026 23:17:26	04/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	37,41888889	Trafo BT	
4191	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	DT27519395	1	3	03/01/2026 23:22:00	04/01/2026 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	15	33079	62	Trafo BT	
4192	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027519393	1	3	03/01/2026 23:22:03	04/01/2026 10:34:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	11,20055556	Trafo BT	
4193	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027519409	1	3	03/01/2026 23:30:31	04/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	14,99138889	Trafo BT	
4194	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027519417	1	3	03/01/2026 23:31:06	05/01/2026 03:28:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	27,94972222	Trafo BT	
4195	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	BA03372500	1	3	03/01/2026 23:32:11	03/01/2026 23:39:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	723	24439	86,35833332	Religador	Religadora Automática
4196	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027519429	1	3	03/01/2026 23:33:08	05/01/2026 11:10:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	35,62083333	Trafo BT	
4197	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027519431	1	3	03/01/2026 23:33:22	04/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	4,443888889	Trafo BT	
4198	383	1	2026	16389	NSA03	NSA	0027519467	1	3	03/01/2026 23:45:03	04/01/2026 14:48:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	30441	45,1825	Trafo BT	
4199	383	1	2026	13092	URU01	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	03/01/2026 23:56:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	897	10146	88,45416667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4200	383	1	2026	13092	URU01	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	03/01/2026 23:58:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	664	10146	85,3977778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4201	383	1	2026	13092	URU01	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	04/01/2026 01:35:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1518	10146	2648,066667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4202	383	1	2026	13092	URU01	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	04/01/2026 01:36:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1421	10146	2507,670278	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4203	383	1	2026	13092	URU01	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	04/01/2026 01:37:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	239	10146	424,4241667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4204	383	1	2026	13092	URU02	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	03/01/2026 23:53:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3177	10146	164,1450001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4205	383	1	2026	13092	URU02	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	04/01/2026 01:34:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1689	10146	2916,809167	Religador	Religadora Automática
4206	383	1	2026	13092	URU02	URU	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	04/01/2026 01:34:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	439	10146	762,2747223	Religador	Religadora Automática
4207	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372902	1	3	03/01/2026 23:50:46	03/01/2026 23:53:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	532	40992	27,48666668	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4208	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027519519	1	3	03/01/2026 23:55:04	04/01/2026 11:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	11,73833333	Trafo BT	
4209	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027495437	1	3	04/01/2026 00:00:00	04/01/2026 00:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	33079	16,46666667		
4210	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03372928	1	3	04/01/2026 00:00:00	04/01/2026 01:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	26374	4,2	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4211	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027513129	1	3	04/01/2026 00:00:00	04/01/2026 01:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	38198	42,75		
4212	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027519563	1	3	04/01/2026 00:02:49	05/01/2026 14:07:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	38,07805556	Trafo BT	
4213	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027524949	1	3	04/01/2026 00:04:19	04/01/2026 21:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	33079	105,9736111	Trafo BT	
4214	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027492367	1	3	04/01/2026 00:15:00	04/01/2026 00:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	38	33079	17,1		
4215	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027519621	1	3	04/01/2026 00:19:17	04/01/2026 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	54265	77,77166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4216	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 00:20:15	04/01/2026 00:58:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	181	12837	114,8847222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4217	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 00:20:15	04/01/2026 03:12:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	12837	123,195	Religador	Religadora Automática
4218	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 00:20:15	04/01/2026 03:22:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	104	12837	316,4488889	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4219	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 00:20:15	04/01/2026 04:30:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	12837	200,4266667	Religador	Religadora Automática
4220	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 00:20:15	04/01/2026 04:41:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	56	12837	243,5066667	Religador	Religadora Automática
4221	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 00:20:15	04/01/2026 10:38:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	12837	237,1363889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4222	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027511467	1	3	04/01/2026 00:23:10	04/01/2026 01:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	47624	11,70833333		
4223	383	1	2026	13055	TAP01	TAP	0027519643	1	3	04/01/2026 00:25:49	04/01/2026 12:30:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	12,07694444	Trafo BT	
4224	383	1	2026	13034	DIC15	DIC	0027519653	1	3	04/01/2026 00:27:23	04/01/2026 07:39:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	7,204444445	Trafo BT	
4225	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027519655	1	3	04/01/2026 00:27:29	05/01/2026 02:02:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	25,57583333	Trafo BT	
4226	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027530525	1	3	04/01/2026 00:28:35	05/01/2026 21:28:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	44,99527778	Trafo BT	
4227	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027520119	1	3	04/01/2026 00:34:37	04/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	11,75638889	Trafo BT	
4228	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027519691	1	3	04/01/2026 00:40:56	04/01/2026 13:01:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	12,34888889	Trafo BT	
4229	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027519693	1	3	04/01/2026 00:41:29	04/01/2026 12:15:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	11,57361111	Trafo BT	
4230	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 01:25:23	04/01/2026 01:41:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	181	12837	48,11583333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4231	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027516127	1	3	04/01/2026 01:35:27	05/01/2026 05:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	28,27583333	Trafo BT	
4232	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027519821	1	3	04/01/2026 01:35:46	04/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	33110	67,23111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4233	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	0027519829	1	3	04/01/2026 01:38:41	04/01/2026 08:34:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	261	40992	1810,905	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4234	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027512169	1	3	04/01/2026 01:38:48	04/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	15135	2,08		
4235	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03372666	1	3	04/01/2026 01:41:41	04/01/2026 02:37:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	28128	22,24666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4236	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03372666	1	3	04/01/2026 01:41:41	04/01/2026 03:24:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	28128	81,88	Religador	Religadora Automática
4237	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03372666	1	3	04/01/2026 01:41:41	04/01/2026 05:54:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	28128	37,9275	Chave Faca	Chave Unipolar
4238	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03372666	1	3	04/01/2026 01:41:41	04/01/2026 08:07:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	28128	83,68027778	Chave Faca	Chave Unipolar
4239	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027519841	1	3	04/01/2026 01:46:42	04/01/2026 11:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	54265	775,0666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4240	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	04/01/2026 01:55:44	04/01/2026 02:28:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	515	40992	280,5319445	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4241	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027519859	1	3	04/01/2026 02:01:40	04/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	24	28128	343,3333333	Trafo BT	
4242	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	0027519867	1	3	04/01/2026 02:07:51	04/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	153	22315	311,4825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4243	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027519887	1	3	04/01/2026 02:13:32	05/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	110	11328	4008,522222	Trafo BT	
4244	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027519905	1	3	04/01/2026 02:22:29	04/01/2026 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	1,291944445	Trafo BT	
4245	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027520023	1	3	04/01/2026 03:02:05	04/01/2026 10:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	68852	459,4486111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4246	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027520037	1	3	04/01/2026 03:11:39	05/01/2026 13:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	17048	173,2138889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4247	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027520041	1	3	04/01/2026 03:13:34	04/01/2026 11:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	8,657222222	Trafo BT	
4248	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	04/01/2026 03:15:16	04/01/2026 09:53:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	56084	238,96	Religador	Religadora Automática
4249	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027511399	1	3	04/01/2026 03:16:00	04/01/2026 03:51:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	55325	2,9375		
4250	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027519905	1	3	04/01/2026 03:20:00	04/01/2026 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	56553	22		
4251	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027520067	1	3	04/01/2026 03:29:02	05/01/2026 03:04:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	23,59472222	Trafo BT	
4252	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 03:44:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	313	33110	23,6488889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4253	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 03:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	976	33110	79,70666672	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4254	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 04:18:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1399	33110	888,7536112	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4255	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 04:31:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1644	33110	1419,776667	Religador	Religadora Automática
4256	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 04:32:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	498	33110	436,58	Religador	Religadora Automática
4257	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 05:14:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	612	33110	964,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4258	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 05:18:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	576	33110	950,88	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4259	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 03:39:56	04/01/2026 07:58:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	455	33110	1963,198611	Chave Faca	Chave Unipolar
4260	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027516741	1	3	04/01/2026 03:44:27	04/01/2026 08:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29352	4,975833333		
4261	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027491697	1	3	04/01/2026 03:45:00	04/01/2026 04:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	79	38198	48,71666666		
4262	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027520115	1	3	04/01/2026 04:03:26	04/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	7,442777778	Trafo BT	
4263	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027520133	1	3	04/01/2026 04:17:57	04/01/2026 10:30:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	6,215	Trafo BT	
4264	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 04:19:27	04/01/2026 04:30:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	328	12837	60,49777777	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4265	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027484995	1	3	04/01/2026 04:28:06	04/01/2026 11:10:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	54265	67,10555556		
4266	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027520171	1	3	04/01/2026 04:41:58	04/01/2026 07:49:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	3,130833333	Trafo BT	
4267	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027520173	1	3	04/01/2026 04:46:12	04/01/2026 17:59:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	13,21888889	Trafo BT	
4268	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027520191	1	3	04/01/2026 05:10:16	04/01/2026 18:27:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	24460	66,4625	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4269	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027520191	1	3	04/01/2026 05:10:45	04/01/2026 18:21:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	24460	13,1825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4270	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03373134	1	3	04/01/2026 05:11:00	04/01/2026 10:10:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	18602	419,6966667	Chave Faca	Chave Unipolar
4271	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03373134	1	3	04/01/2026 05:11:00	04/01/2026 10:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	18602	16,17		
4272	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03373134	1	3	04/01/2026 05:11:00	04/01/2026 10:38:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	143	18602	781,0183333	Religador	Religadora Automática
4273	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 05:18:00	04/01/2026 05:40:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	335	33110	124,1361111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4274	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 05:18:00	04/01/2026 05:43:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	33110	1,676666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4275	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 05:18:00	04/01/2026 06:20:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	177	33110	185,2108333	Chave Faca	Chave Unipolar
4276	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 05:18:00	04/01/2026 07:03:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	33110	72,34222222	Chave Faca	Chave Unipolar
4277	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 05:18:00	04/01/2026 07:57:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	2,653611111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4278	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 05:18:00	04/01/2026 11:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	54	33110	318,6	Chave Faca	Chave Unipolar
4279	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027518979	1	3	04/01/2026 05:18:01	04/01/2026 06:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	12	17048	16,39666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4280	383	1	2026	13052	ITR10	ITR	0027520215	1	3	04/01/2026 05:29:57	04/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	91	54457	1076,909167	Trafo BT	
4281	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03372892	1	3	04/01/2026 05:30:55	04/01/2026 05:39:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	515	40992	75,67638886	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4282	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027520217	1	3	04/01/2026 05:39:22	04/01/2026 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	24439	90,17166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4283	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027520231	1	3	04/01/2026 05:53:00	05/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	29352	517,65	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4284	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027520233	1	3	04/01/2026 05:53:09	04/01/2026 08:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	472	54457	1169,642222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4285	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027520235	1	3	04/01/2026 05:53:47	04/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29352	34,6825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4286	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	0027520241	1	3	04/01/2026 05:55:01	04/01/2026 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	56084	9,232777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4287	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027520259	1	3	04/01/2026 06:00:47	04/01/2026 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	20,14055556	Trafo BT	
4288	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027506695	1	3	04/01/2026 06:02:00	04/01/2026 06:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	0,8		
4289	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027520263	1	3	04/01/2026 06:04:49	04/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	83	36025	532,8369444	Trafo BT	
4290	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027520267	1	3	04/01/2026 06:06:47	04/01/2026 19:20:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	17048	317,3533333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4291	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	BA03373040	1	3	04/01/2026 06:09:00	04/01/2026 06:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	63665	3,066666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4292	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027531047	1	3	04/01/2026 06:10:48	06/01/2026 05:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	93,64	Trafo BT	
4293	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	0027520293	1	3	04/01/2026 06:15:03	04/01/2026 09:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	56084	75,4975	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4294	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027520307	1	3	04/01/2026 06:19:09	04/01/2026 11:45:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	5,432777778	Trafo BT	
4295	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	BA03373006	1	3	04/01/2026 06:23:11	04/01/2026 06:26:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	285	54265	14,64583332	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4296	383	1	2026	13028	CAF09	CAF	BA03373006	1	3	04/01/2026 06:23:11	04/01/2026 06:26:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	231	54265	11,87083332	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4297	383	1	2026	13071	POC03	POC	BA03373006	1	3	04/01/2026 06:23:11	04/01/2026 06:26:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	25	68852	1,284722221	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4298	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	BA03373006	1	3	04/01/2026 06:25:19	04/01/2026 08:16:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	251	54265	466,3719445	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4299	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027520339	1	3	04/01/2026 06:29:05	05/01/2026 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	18,51527778	Trafo BT	
4300	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027520341	1	3	04/01/2026 06:30:06	05/01/2026 07:55:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	29352	330,4058333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4301	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027520345	1	3	04/01/2026 06:30:50	05/01/2026 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	23007	20,90277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4302	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027520369	1	3	04/01/2026 06:35:49	05/01/2026 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29352	217,2547222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4303	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027520371	1	3	04/01/2026 06:36:22	04/01/2026 15:31:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	8,925277778	Trafo BT	
4304	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027520377	1	3	04/01/2026 06:38:52	05/01/2026 08:19:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	36	17048	924,32	Trafo BT	
4305	383	1	2026	13069	BCL01	BCL	0027520379	1	3	04/01/2026 06:39:02	04/01/2026 11:26:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	4,797777778	Trafo BT	
4306	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027520381	1	3	04/01/2026 06:39:54	04/01/2026 11:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	5,101666667	Trafo BT	
4307	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027520387	1	3	04/01/2026 06:40:27	04/01/2026 09:31:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	5,707777778	Trafo BT	
4308	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027521397	1	3	04/01/2026 06:44:24	04/01/2026 15:39:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	23007	1071,166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4309	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027520409	1	3	04/01/2026 06:44:40	05/01/2026 22:18:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	12	17048	474,7433333	Trafo BT	
4310	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027520413	1	3	04/01/2026 06:45:22	04/01/2026 17:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	10037	32,08166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4311	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027520421	1	3	04/01/2026 06:47:05	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54265	15,64583333	Trafo BT	
4312	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 06:53:34	04/01/2026 07:29:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	738	17048	436,8549999	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4313	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 06:53:34	04/01/2026 07:31:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1088	17048	690,2755556	Religador	Religadora Automática
4314	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 06:53:34	04/01/2026 07:32:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4089	17048	2648,763333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4315	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 06:53:34	04/01/2026 07:33:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1073	17048	719,2080556	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4316	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 06:53:34	04/01/2026 07:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	47	17048	40,64194444		
4317	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 06:53:34	04/01/2026 07:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	529	17048	457,4380555		
4318	383	1	2026	13034	DIC02	DIC	0027520489	1	3	04/01/2026 06:59:37	04/01/2026 09:47:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	5,603888889	Trafo BT	
4319	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027520493	1	3	04/01/2026 07:01:07	04/01/2026 11:37:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28128	9,2	Trafo BT	
4320	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027520497	1	3	04/01/2026 07:01:56	04/01/2026 15:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	17619	24,55333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4321	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	BA03373030	1	3	04/01/2026 07:06:47	04/01/2026 08:31:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	516	54457	728,9933334	Religador	Religadora Automática
4322	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027514131	1	3	04/01/2026 07:10:28	04/01/2026 12:29:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	5,323333333	Trafo BT	
4323	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027520549	1	3	04/01/2026 07:10:31	04/01/2026 10:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	2,941388889	Trafo BT	
4324	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 07:11:22	04/01/2026 07:39:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	33110	1,876666667	Chave Faca	Chave Unipolar
4325	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 07:11:22	04/01/2026 10:17:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	41	33110	127,2822222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4326	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027520563	1	3	04/01/2026 07:12:33	04/01/2026 13:18:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	6,096666667	Trafo BT	
4327	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027520593	1	3	04/01/2026 07:20:21	04/01/2026 15:56:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	8,602222222	Trafo BT	
4328	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027520595	1	3	04/01/2026 07:20:27	04/01/2026 17:22:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	28128	70,20222222	Trafo BT	
4329	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027520631	1	3	04/01/2026 07:25:54	04/01/2026 10:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	17048	6,603333334	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4330	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027520655	1	3	04/01/2026 07:29:44	04/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	38198	75,89111111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4331	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027520661	1	3	04/01/2026 07:30:12	04/01/2026 11:07:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	3,625833333	Trafo BT	
4332	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	BA03373074	1	3	04/01/2026 07:31:00	04/01/2026 08:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	42	29352	34,29999999	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4333	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027520685	1	3	04/01/2026 07:34:07	04/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	47624	54,8825	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4334	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027520679	1	3	04/01/2026 07:34:31	04/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	28128	44,08861111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4335	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027520681	1	3	04/01/2026 07:34:46	05/01/2026 06:24:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	39903	91,32222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4336	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 07:36:57	04/01/2026 07:45:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	652	17048	92,36666663		
4337	383	1	2026	13051	PR.BRAVA	ANG-FURNA	0027520703	1	3	04/01/2026 07:37:45	04/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	12837	13,40833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4338	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027520719	1	3	04/01/2026 07:41:39	04/01/2026 11:42:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	4,015555556	Trafo BT	
4339	383	1	2026	17186	MOB02	MOB	0027520725	1	3	04/01/2026 07:42:05	04/01/2026 17:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40992	19,79722222	Trafo BT	
4340	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027520747	1	3	04/01/2026 07:44:00	04/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	55325	2,933333333	Trafo BT	
4341	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027520741	1	3	04/01/2026 07:44:07	04/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	36025	15,05888889	Trafo BT	
4342	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027520745	1	3	04/01/2026 07:44:17	04/01/2026 18:01:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	10,28527778	Trafo BT	
4343	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027520775	1	3	04/01/2026 07:48:20	04/01/2026 17:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	56553	112,7333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4344	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027520777	1	3	04/01/2026 07:48:25	04/01/2026 18:37:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28128	21,64888889	Trafo BT	
4345	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027520787	1	3	04/01/2026 07:50:18	04/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	47	55325	117,265	Trafo BT	
4346	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027520789	1	3	04/01/2026 07:50:19	05/01/2026 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	26,31138889	Trafo BT	
4347	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027520807	1	3	04/01/2026 07:52:58	04/01/2026 22:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	28128	56,60222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4348	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027520817	1	3	04/01/2026 07:53:47	04/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	33110	163,2433333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4349	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027520837	1	3	04/01/2026 07:58:09	04/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	38198	35,6475	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4350	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 07:59:25	04/01/2026 08:22:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	308	17048	119,1788889	Chave Faca	Chave Unipolar
4351	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 07:59:25	04/01/2026 13:13:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	221	17048	1156,443889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4352	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027522657	1	3	04/01/2026 08:00:46	04/01/2026 15:36:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	36025	37,95833333	Trafo BT	
4353	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	0027521583	1	3	04/01/2026 08:01:58	04/01/2026 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	186	40992	465,1033333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4354	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	BA03373022	1	3	04/01/2026 08:02:37	04/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	652	17048	4263,898889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4355	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027520869	1	3	04/01/2026 08:04:21	04/01/2026 13:30:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	5,443055555	Trafo BT	
4356	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	0027520503	1	3	04/01/2026 08:06:33	04/01/2026 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	55325	104,7416667	Trafo BT	
4357	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027520893	1	3	04/01/2026 08:08:24	05/01/2026 05:23:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	17048	42,49611111	Trafo BT	
4358	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027514041	1	3	04/01/2026 08:09:42	05/01/2026 15:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	155	17048	4820,370833	Trafo BT	
4359	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027520917	1	3	04/01/2026 08:11:05	04/01/2026 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	39136	12,82638889	Trafo BT	
4360	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	0027520919	1	3	04/01/2026 08:11:17	04/01/2026 23:01:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	14,84	Trafo BT	
4361	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027520925	1	3	04/01/2026 08:12:47	04/01/2026 11:26:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	3,236388889	Trafo BT	
4362	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	BA03373026	1	3	04/01/2026 08:12:51	04/01/2026 08:24:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1020	40992	194,6500001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4363	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027520929	1	3	04/01/2026 08:12:54	04/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	36025	19,80666667	Trafo BT	
4364	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027520935	1	3	04/01/2026 08:13:42	04/01/2026 20:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	40992	36,315	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4365	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027520943	1	3	04/01/2026 08:14:15	04/01/2026 13:24:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	5,175833333	Trafo BT	
4366	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027520957	1	3	04/01/2026 08:16:41	05/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	28	55325	794,8811111	Trafo BT	
4367	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027520963	1	3	04/01/2026 08:17:08	04/01/2026 22:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	54265	319,6488889	Trafo BT	
4368	383	1	2026	13080	MIR02	MIR	0027520969	1	3	04/01/2026 08:17:48	04/01/2026 16:35:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56084	16,57833333	Trafo BT	
4369	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027520999	1	3	04/01/2026 08:21:30	05/01/2026 11:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	54,48333333	Trafo BT	
4370	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027521041	1	3	04/01/2026 08:23:58	04/01/2026 12:04:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	29284	132,61	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4371	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027521041	1	3	04/01/2026 08:23:58	04/01/2026 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	29284	201,6461111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4372	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	BA03373070	1	3	04/01/2026 08:24:00	04/01/2026 09:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	37	54265	24,05	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4373	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027521061	1	3	04/01/2026 08:25:13	04/01/2026 17:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	8,646388889	Trafo BT	
4374	383	1	2026	16394	RSD02	RSD	0027521063	1	3	04/01/2026 08:25:26	04/01/2026 14:32:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	6,118333333	Trafo BT	
4375	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027521075	1	3	04/01/2026 08:25:53	04/01/2026 12:35:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68852	8,315	Trafo BT	
4376	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027521107	1	3	04/01/2026 08:29:39	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	32,50583333	Trafo BT	
4377	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027521109	1	3	04/01/2026 08:29:49	04/01/2026 16:08:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	7,641111111	Trafo BT	
4378	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027521123	1	3	04/01/2026 08:31:52	04/01/2026 12:04:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	3,537222222	Trafo BT	
4379	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027521125	1	3	04/01/2026 08:31:57	04/01/2026 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	6	23048	54,505	Trafo BT	
4380	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027521155	1	3	04/01/2026 08:37:43	04/01/2026 14:20:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	5,710555556	Trafo BT	
4381	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027521159	1	3	04/01/2026 08:37:54	04/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	94	12837	97,29000001	Trafo BT	
4382	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027521175	1	3	04/01/2026 08:39:45	04/01/2026 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	56084	6,216666666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4383	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027521177	1	3	04/01/2026 08:39:55	04/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17619	1,834722222		
4384	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	BA03373092	1	3	04/01/2026 08:40:56	04/01/2026 08:47:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3030	24439	320,6750004	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4385	383	1	2026	13084	BXG02	BXG	0027508097	1	3	04/01/2026 08:41:00	04/01/2026 09:05:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	17	20780	6,951111112		
4386	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027520217	1	3	04/01/2026 08:42:00	04/01/2026 09:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	20	24439	25		
4387	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027521223	1	3	04/01/2026 08:44:40	05/01/2026 00:15:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	57	22778	884,2441667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4388	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03372878	1	3	04/01/2026 08:45:18	04/01/2026 10:38:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	12837	90,85333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4389	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027521253	1	3	04/01/2026 08:48:55	04/01/2026 22:40:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	29352	277,3277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4390	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03373178	1	3	04/01/2026 08:50:06	04/01/2026 10:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	28128	1,481666667	TRAMO_MT	Jumper
4391	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027521285	1	3	04/01/2026 08:52:00	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	6,133333333	Trafo BT	
4392	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027516711	1	3	04/01/2026 08:53:00	04/01/2026 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	24439	3,7		
4393	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027521299	1	3	04/01/2026 08:53:09	04/01/2026 10:59:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	38198	65,23777778	Trafo BT	
4394	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027521317	1	3	04/01/2026 08:54:02	04/01/2026 13:20:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	8,876111111	Trafo BT	
4395	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027494517	1	3	04/01/2026 08:55:00	04/01/2026 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	17619	1,099999999		
4396	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027521345	1	3	04/01/2026 08:56:23	04/01/2026 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56553	46,90777778	Trafo BT	
4397	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027521693	1	3	04/01/2026 08:57:00	04/01/2026 10:13:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	56553	31,88194445	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4398	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027521369	1	3	04/01/2026 08:59:11	04/01/2026 22:52:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	13,88583333	Trafo BT	
4399	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027521389	1	3	04/01/2026 09:00:12	04/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	28	28128	158,5733333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4400	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027521395	1	3	04/01/2026 09:00:44	05/01/2026 16:02:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	62,05611111	Trafo BT	
4401	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027523017	1	3	04/01/2026 09:01:43	05/01/2026 02:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	35,34277778	Trafo BT	
4402	383	1	2026	13057	MAM01	MAM	0027524371	1	3	04/01/2026 09:02:55	04/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	1,451388889	Trafo BT	
4403	383	1	2026	13053	ITI04	ITI	0027521441	1	3	04/01/2026 09:03:32	04/01/2026 12:30:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22315	3,448611111	Trafo BT	
4404	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	BA03373118	1	3	04/01/2026 09:05:00	04/01/2026 10:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	47624	23,5	TRAMO_MT	Jumper
4405	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027521467	1	3	04/01/2026 09:06:34	04/01/2026 12:44:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,627777778	Trafo BT	
4406	383	1	2026	13044	IBS05	IBS	0027521471	1	3	04/01/2026 09:06:44	05/01/2026 00:59:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	15,8725	Trafo BT	
4407	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027521479	1	3	04/01/2026 09:08:16	05/01/2026 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	10146	258,4511111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4408	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027521483	1	3	04/01/2026 09:08:55	04/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	55325	27,31805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4409	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027521511	1	3	04/01/2026 09:12:13	04/01/2026 12:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	23048	32,2175	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4410	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027521517	1	3	04/01/2026 09:13:05	04/01/2026 18:20:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	9,123055556	Trafo BT	
4411	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027521527	1	3	04/01/2026 09:13:45	04/01/2026 12:52:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	3,6525	Trafo BT	
4412	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	BA03373404	1	3	04/01/2026 09:14:00	04/01/2026 20:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	38198	93,2	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4413	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027521535	1	3	04/01/2026 09:14:28	04/01/2026 13:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28128	28,25333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4414	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027521539	1	3	04/01/2026 09:14:48	04/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	10037	49,02333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4415	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027513733	1	3	04/01/2026 09:16:00	04/01/2026 09:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29352	1,4		
4416	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 09:16:22	04/01/2026 09:24:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	33110	0,534444444	Chave Faca	Chave Unipolar
4417	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027521573	1	3	04/01/2026 09:18:16	05/01/2026 16:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	15135	1994,72	Trafo BT	
4418	383	1	2026	13027	BUZ03	BUZ	0027501181	1	3	04/01/2026 09:20:00	04/01/2026 09:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	33079	24,16666666		
4419	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027521585	1	3	04/01/2026 09:20:25	04/01/2026 11:59:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	2,656388889	Trafo BT	
4420	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027521591	1	3	04/01/2026 09:20:53	05/01/2026 00:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	15,31861111	Trafo BT	
4421	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027521595	1	3	04/01/2026 09:21:04	04/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	38198	6,482222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4422	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027521601	1	3	04/01/2026 09:21:36	04/01/2026 16:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56084	7,256666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4423	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027532309	1	3	04/01/2026 09:23:23	05/01/2026 14:23:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	58,01777778	Trafo BT	
4424	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027521631	1	3	04/01/2026 09:25:45	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	11924	20,56666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4425	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	0027521641	1	3	04/01/2026 09:26:56	04/01/2026 20:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	17619	899,6777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4426	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027521647	1	3	04/01/2026 09:28:00	06/01/2026 02:28:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29352	123,0358333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4427	383	1	2026	13069	CAE01	CAE	0027510711	1	3	04/01/2026 09:28:34	04/01/2026 14:15:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	26374	162,4916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4428	383	1	2026	13069	CAE01	CAE	0027510711	1	3	04/01/2026 09:28:48	04/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	26374	15,68000001	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4429	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027510531	1	3	04/01/2026 09:30:00	04/01/2026 10:31:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	29352	21,56583333		
4430	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027521665	1	3	04/01/2026 09:31:10	04/01/2026 22:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	28128	264,8916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4431	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027521685	1	3	04/01/2026 09:32:39	04/01/2026 13:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	26	28128	90,285	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4432	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	BA03372964	1	3	04/01/2026 09:33:17	04/01/2026 09:48:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	33110	1,03	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4433	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027521727	1	3	04/01/2026 09:33:41	04/01/2026 11:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	47624	1,905277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4434	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027521763	1	3	04/01/2026 09:40:01	05/01/2026 03:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	36,46611111	Trafo BT	
4435	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027521775	1	3	04/01/2026 09:40:48	04/01/2026 15:32:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	5,858333333	Trafo BT	
4436	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027521787	1	3	04/01/2026 09:41:40	05/01/2026 03:45:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57405	36,13777778	Trafo BT	
4437	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027521797	1	3	04/01/2026 09:42:51	04/01/2026 13:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	24439	52,89916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4438	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027521803	1	3	04/01/2026 09:43:43	04/01/2026 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28128	60,62833333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4439	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027521811	1	3	04/01/2026 09:44:39	05/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	12837	193,535	Trafo BT	
4440	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027521847	1	3	04/01/2026 09:47:37	04/01/2026 11:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	1,789722222	Trafo BT	
4441	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027521849	1	3	04/01/2026 09:48:04	04/01/2026 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	31	17619	210,2488889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4442	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027521857	1	3	04/01/2026 09:49:09	04/01/2026 16:05:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	10146	420,6297222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4443	383	1	2026	13022	BAX06	BAX	0027521917	1	3	04/01/2026 09:54:39	04/01/2026 19:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	368	56553	3534,946667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4444	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027521175	1	3	04/01/2026 09:55:00	04/01/2026 10:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56084	0,6		
4445	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027521929	1	3	04/01/2026 09:56:08	04/01/2026 14:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	28128	4,831111111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4446	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027521941	1	3	04/01/2026 09:58:15	05/01/2026 15:30:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	29,53083333	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4447	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027521949	1	3	04/01/2026 09:58:36	04/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	5,856666667	Trafo BT	
4448	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	BA03373382	1	3	04/01/2026 10:00:00	04/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26883	3	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4449	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027521961	1	3	04/01/2026 10:00:00	04/01/2026 19:19:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	18,64888889	Trafo BT	
4450	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027501989	1	3	04/01/2026 10:02:00	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	22	17619	43,26666667		
4451	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027521981	1	3	04/01/2026 10:02:44	05/01/2026 00:36:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	38198	247,6711111	Trafo BT	
4452	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027522001	1	3	04/01/2026 10:05:11	05/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	39136	593,9266667	Trafo BT	
4453	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027523337	1	3	04/01/2026 10:05:25	05/01/2026 14:15:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	82	17619	2309,12	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4454	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	0027522019	1	3	04/01/2026 10:06:17	04/01/2026 12:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	18602	53,57222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4455	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027522033	1	3	04/01/2026 10:07:49	04/01/2026 21:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	2606	77,60472222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4456	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	BA03373138	1	3	04/01/2026 10:09:27	04/01/2026 13:25:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	42	56553	137,0483333	Chave Faca	Chave Unipolar
4457	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027522049	1	3	04/01/2026 10:09:28	04/01/2026 13:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	78	17619	280,1933333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4458	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027521215	1	3	04/01/2026 10:10:00	04/01/2026 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	54265	41,4	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4459	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027522065	1	3	04/01/2026 10:10:27	04/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	8,651666667	Trafo BT	
4460	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027522083	1	3	04/01/2026 10:11:52	04/01/2026 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	14,83777778	Trafo BT	
4461	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027522085	1	3	04/01/2026 10:12:10	04/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	28128	32,16111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4462	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027522091	1	3	04/01/2026 10:12:20	04/01/2026 21:18:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	11,10472222	Trafo BT	
4463	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 10:16:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	141	56553	7,480833334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4464	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 10:17:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	503	56553	35,76888891	Religador	Religadora Automática
4465	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 10:21:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1022	56553	139,3894445	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4466	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 12:34:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	43	56553	101,0858333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4467	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 14:41:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	644	56553	2870,987778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4468	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 10:21:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	376	56553	47,73111111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4469	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 10:27:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	134	56553	30,48500001	Religador	Religadora Automática
4470	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	BA03373146	1	3	04/01/2026 10:13:32	04/01/2026 11:26:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	206	56553	251,4344444	Religador	Religadora Automática
4471	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027521693	1	3	04/01/2026 10:16:44	04/01/2026 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	25	56553	199,2777778	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4472	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027522159	1	3	04/01/2026 10:17:57	05/01/2026 16:35:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	54457	60,57	Trafo BT	
4473	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027522201	1	3	04/01/2026 10:18:59	05/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	17048	485,6044444	Chave Faca	Chave Unipolar
4474	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027522169	1	3	04/01/2026 10:19:23	04/01/2026 16:02:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	5,7125	Trafo BT	
4475	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027514915	1	3	04/01/2026 10:20:00	04/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	17619	2,166666667		
4476	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	0027520241	1	3	04/01/2026 10:20:00	04/01/2026 10:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56084	0,2		
4477	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027522213	1	3	04/01/2026 10:23:04	04/01/2026 12:04:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	1,690833333	Trafo BT	
4478	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027522241	1	3	04/01/2026 10:26:02	06/01/2026 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	56,98277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4479	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027527733	1	3	04/01/2026 10:28:13	05/01/2026 11:19:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	24,85972222	Trafo BT	
4480	383	1	2026	13080	SAP03	SAP	BA03372870	1	3	04/01/2026 10:28:38	04/01/2026 13:13:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	75	56084	206,3125	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4481	383	1	2026	13057	TAT01	TAT	0027522269	1	3	04/01/2026 10:28:52	04/01/2026 15:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	349	39903	1582,908889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4482	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027522289	1	3	04/01/2026 10:30:44	04/01/2026 12:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	43055	2,171111111	Trafo BT	
4483	383	1	2026	13057	SRO01	SRO	0027522297	1	3	04/01/2026 10:31:25	05/01/2026 10:53:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	39903	170,5666667	Trafo BT	
4484	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03373144	1	3	04/01/2026 10:34:12	04/01/2026 13:33:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	40992	163,9916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4485	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03373134	1	3	04/01/2026 10:34:24	04/01/2026 10:38:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	18602	1,505	Religador	Religadora Automática
4486	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	BA03373134	1	3	04/01/2026 10:34:24	04/01/2026 10:39:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	18602	0,579444444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4487	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027522345	1	3	04/01/2026 10:34:38	04/01/2026 20:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	33110	111,7172222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4488	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027522367	1	3	04/01/2026 10:35:53	04/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	71	56553	383,5380555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4489	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027522381	1	3	04/01/2026 10:36:46	04/01/2026 16:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26883	6,153888889	TRAMO_MT	Jumper
4490	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027522395	1	3	04/01/2026 10:37:50	04/01/2026 12:13:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	23048	7,965277778	Trafo BT	
4491	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	DT27522397	1	3	04/01/2026 10:38:00	04/01/2026 11:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29352	1,65	Trafo BT	
4492	383	1	2026	13088	TAM12	TAM	0027522401	1	3	04/01/2026 10:38:58	05/01/2026 15:57:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	58,60277778	Trafo BT	
4493	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027522459	1	3	04/01/2026 10:45:50	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39903	120,9444444	Trafo BT	
4494	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027522463	1	3	04/01/2026 10:46:24	04/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	50	17619	161,3333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4495	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027522485	1	3	04/01/2026 10:51:02	05/01/2026 19:38:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	32,79666667	Trafo BT	
4496	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027522489	1	3	04/01/2026 10:51:21	04/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	35545	107,595	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4497	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027522491	1	3	04/01/2026 10:51:32	04/01/2026 16:26:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	5,5775	Trafo BT	
4498	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027522501	1	3	04/01/2026 10:52:11	05/01/2026 10:30:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	43055	70,9	Trafo BT	
4499	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027522509	1	3	04/01/2026 10:53:36	05/01/2026 12:20:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	55325	25,44194444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4500	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027519841	1	3	04/01/2026 10:58:00	04/01/2026 11:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	54265	4		
4501	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027522561	1	3	04/01/2026 10:58:20	04/01/2026 23:00:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	12,04138889	Trafo BT	
4502	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027522567	1	3	04/01/2026 10:58:52	05/01/2026 17:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	29352	122,4755556	Trafo BT	
4503	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027523469	1	3	04/01/2026 10:59:11	04/01/2026 16:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	12837	58,99972222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4504	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027523469	1	3	04/01/2026 10:59:11	04/01/2026 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12837	6,846944444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4505	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027523337	1	3	04/01/2026 11:00:00	05/01/2026 14:15:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	17	17619	463,2547222		
4506	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027512631	1	3	04/01/2026 11:00:00	04/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	29352	6		
4507	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	0027522601	1	3	04/01/2026 11:00:47	05/01/2026 10:05:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	43055	138,495	Trafo BT	
4508	383	1	2026	13017	ARA03	ARA	0027522611	1	3	04/01/2026 11:01:26	04/01/2026 16:26:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,423888889	Trafo BT	
4509	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	DT27522397	1	3	04/01/2026 11:02:00	04/01/2026 11:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	0,15		
4510	383	1	2026	17187	CAS03	CAS	0027522687	1	3	04/01/2026 11:08:02	05/01/2026 13:53:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	26,75944444	Trafo BT	
4511	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027522697	1	3	04/01/2026 11:09:08	04/01/2026 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	4,347777778	Trafo BT	
4512	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027521483	1	3	04/01/2026 11:10:55	04/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	55325	0,952777778		
4513	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027522719	1	3	04/01/2026 11:11:22	04/01/2026 18:24:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	7,218333333	Trafo BT	
4514	383	1	2026	13038	GOI04	GOI	0027522721	1	3	04/01/2026 11:11:25	04/01/2026 23:43:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	12,535	Trafo BT	
4515	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027522727	1	3	04/01/2026 11:12:30	04/01/2026 22:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	18602	22,25	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4516	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027522757	1	3	04/01/2026 11:15:52	04/01/2026 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	11328	75,21	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4517	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027517795	1	3	04/01/2026 11:17:00	04/01/2026 12:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	28128	4,9		
4518	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027522765	1	3	04/01/2026 11:17:07	05/01/2026 10:10:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2606	22,88888889	Trafo BT	
4519	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027522771	1	3	04/01/2026 11:18:09	05/01/2026 15:27:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	56,31055556	Trafo BT	
4520	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027522785	1	3	04/01/2026 11:19:20	04/01/2026 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	31	54265	77,84444445	Trafo BT	
4521	383	1	2026	16394	RSD03	RSD	0027522797	1	3	04/01/2026 11:21:03	04/01/2026 17:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63665	12,33166667	Trafo BT	
4522	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027522813	1	3	04/01/2026 11:21:41	04/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	0,805277778	Trafo BT	
4523	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	BA03373196	1	3	04/01/2026 11:22:38	04/01/2026 13:17:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	231	29352	442,4933333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4524	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	BA03373196	1	3	04/01/2026 11:22:38	04/01/2026 14:56:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	824	29352	2941,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4525	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	BA03373196	1	3	04/01/2026 11:22:38	04/01/2026 14:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	29352	318,2491667	Chave Faca	Chave Unipolar
4526	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027522873	1	3	04/01/2026 11:25:40	04/01/2026 14:15:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	171	33079	484,9275	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4527	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027522873	1	3	04/01/2026 11:25:40	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33079	29,57222222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4528	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027522897	1	3	04/01/2026 11:26:28	04/01/2026 17:50:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28128	12,79777778	Trafo BT	
4529	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027522905	1	3	04/01/2026 11:26:57	05/01/2026 09:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	22,4675	Trafo BT	
4530	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027522971	1	3	04/01/2026 11:30:33	04/01/2026 17:18:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	5,8	Trafo BT	
4531	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027522987	1	3	04/01/2026 11:31:02	04/01/2026 21:19:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56553	39,22222222	Trafo BT	
4532	383	1	2026	16394	BAR04	BAR	0027523003	1	3	04/01/2026 11:31:46	05/01/2026 07:29:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	63665	39,92388889	Trafo BT	
4533	383	1	2026	13084	ACU113	ACU	0027523015	1	3	04/01/2026 11:32:44	04/01/2026 18:12:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	6,657777778	Trafo BT	
4534	383	1	2026	13034	DIC15	DIC	0027523031	1	3	04/01/2026 11:33:14	04/01/2026 18:27:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	6,910555556	Trafo BT	
4535	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	0027523041	1	3	04/01/2026 11:33:37	06/01/2026 10:20:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	55325	93,555	Trafo BT	
4536	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027529657	1	3	04/01/2026 11:34:08	05/01/2026 13:37:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	54265	417,0177778	Trafo BT	
4537	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027520381	1	3	04/01/2026 11:38:15	04/01/2026 11:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	39136	7,879166666		
4538	383	1	2026	13080	ITC04	ITC	0027523095	1	3	04/01/2026 11:38:26	04/01/2026 23:21:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	11,72166667	Trafo BT	
4539	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	0027523099	1	3	04/01/2026 11:38:31	04/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	3,191388889	Trafo BT	
4540	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027523101	1	3	04/01/2026 11:38:36	05/01/2026 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	23007	49,21333333	Trafo BT	
4541	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027523125	1	3	04/01/2026 11:39:49	05/01/2026 10:43:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	23,05527778	Trafo BT	
4542	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373174	1	3	04/01/2026 11:40:00	05/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	29352	119,3333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4543	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373174	1	3	04/01/2026 11:40:00	06/01/2026 11:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29352	47,45	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4544	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027523131	1	3	04/01/2026 11:41:23	04/01/2026 14:55:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	3,236944444	Trafo BT	
4545	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027523211	1	3	04/01/2026 11:48:42	04/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	274	22778	1193,27	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4546	383	1	2026	13040	ABD01	ABD	0027523225	1	3	04/01/2026 11:49:44	04/01/2026 14:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	26883	69,76916666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4547	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027523257	1	3	04/01/2026 11:52:44	05/01/2026 04:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	16,37111111		
4548	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03373212	1	3	04/01/2026 11:53:00	04/01/2026 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	28128	1,066666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4549	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	DT27523269	1	3	04/01/2026 11:53:00	04/01/2026 12:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	0,75	Trafo BT	
4550	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027523261	1	3	04/01/2026 11:53:12	05/01/2026 16:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	28,21333333	Trafo BT	
4551	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027523279	1	3	04/01/2026 11:54:40	04/01/2026 13:43:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,818611111	Trafo BT	
4552	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027521685	1	3	04/01/2026 11:55:00	04/01/2026 13:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	28128	5,5		
4553	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027523363	1	3	04/01/2026 12:01:24	04/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	400	56553	790,6666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4554	383	1	2026	17186	OUT01	OUT	0027523365	1	3	04/01/2026 12:01:49	04/01/2026 12:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	40992	5,482500004	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4555	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027523385	1	3	04/01/2026 12:04:01	04/01/2026 18:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	23007	45,26472222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4556	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373270	1	3	04/01/2026 12:05:00	04/01/2026 17:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	39136	20,86666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4557	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027523431	1	3	04/01/2026 12:06:21	05/01/2026 17:43:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	59,25444444	Trafo BT	
4558	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373238	1	3	04/01/2026 12:06:35	04/01/2026 12:09:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	421	39136	22,10250002	Religador	Religadora Automática
4559	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373238	1	3	04/01/2026 12:06:35	04/01/2026 12:10:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	498	39136	35,68999999	Religador	Religadora Automática
4560	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373238	1	3	04/01/2026 12:06:35	04/01/2026 12:11:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	330	39136	27,31666666	DIS_MAN_LS	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4561	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373238	1	3	04/01/2026 12:06:35	04/01/2026 12:12:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	302	39136	28,10277781	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4562	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373238	1	3	04/01/2026 12:06:35	04/01/2026 15:06:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	538	39136	1612,206667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4563	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027523479	1	3	04/01/2026 12:08:40	04/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10037	5,522222222	Trafo BT	
4564	383	1	2026	13084	SAB02	SAB	0027523565	1	3	04/01/2026 12:11:36	05/01/2026 08:44:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	20,55555556	Trafo BT	
4565	383	1	2026	16394	RSD05	RSD	0027523583	1	3	04/01/2026 12:12:15	05/01/2026 01:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	13,0125	Trafo BT	
4566	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027522085	1	3	04/01/2026 12:16:00	04/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	28128	1,166666667		
4567	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027523779	1	3	04/01/2026 12:17:06	05/01/2026 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	39903	659,0566667	Ch. Fusível	Base Fusível
4568	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027523689	1	3	04/01/2026 12:17:07	04/01/2026 18:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	5,831388889	Trafo BT	
4569	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027523703	1	3	04/01/2026 12:18:01	04/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	230	39903	1195,936111	Ch. Fusível	Base Fusível
4570	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027498477	1	3	04/01/2026 12:18:16	04/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	28128	3,086666667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4571	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03373276	1	3	04/01/2026 12:20:10	04/01/2026 14:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	47624	3,994444444	Ch. Fusível	Base Fusível
4572	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027528481	1	3	04/01/2026 12:20:16	04/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	35545	615,7066667	Ch. Fusível	Base Fusível
4573	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027523801	1	3	04/01/2026 12:25:21	05/01/2026 13:00:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39903	24,59	Trafo BT	
4574	383	1	2026	13043	IGB02	IGB	0027523817	1	3	04/01/2026 12:26:00	04/01/2026 17:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	4,6	Trafo BT	
4575	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027523849	1	3	04/01/2026 12:29:29	04/01/2026 19:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	10037	20,22583333	Ch. Fusível	Base Fusível
4576	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027523863	1	3	04/01/2026 12:30:08	04/01/2026 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	5,114444444	Trafo BT	
4577	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027523877	1	3	04/01/2026 12:30:58	04/01/2026 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	24439	441,6711111	Ch. Fusível	Base Fusível
4578	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027523907	1	3	04/01/2026 12:32:47	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	15,95361111	Trafo BT	
4579	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027519621	1	3	04/01/2026 12:35:00	04/01/2026 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	58	54265	40,6		
4580	383	1	2026	13053	ITD4	ITI	BA03373258	1	3	04/01/2026 12:35:20	04/01/2026 14:21:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	690	22315	1221,108333	Religador	Religadora Automática
4581	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027523941	1	3	04/01/2026 12:36:32	04/01/2026 16:50:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	4,225555555	Trafo BT	
4582	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027523983	1	3	04/01/2026 12:39:21	05/01/2026 03:58:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	15,3125	Trafo BT	
4583	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027523987	1	3	04/01/2026 12:39:36	05/01/2026 14:37:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	22778	103,8822222	Trafo BT	
4584	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373270	1	3	04/01/2026 12:42:03	04/01/2026 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	39136	54,99	Ch. Fusível	Base Fusível
4585	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	BA03373270	1	3	04/01/2026 12:42:13	04/01/2026 17:16:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	39136	13,70583333	Ch. Fusível	Base Fusível
4586	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027532225	1	3	04/01/2026 12:42:20	05/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	56553	448,9277778	TRAMO_MT	Jumper
4587	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027524047	1	3	04/01/2026 12:43:20	06/01/2026 09:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	36025	179,3777778	Ch. Fusível	Base Fusível
4588	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027527639	1	3	04/01/2026 12:44:00	05/01/2026 12:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	11924	504	Ch. Fusível	Base Fusível
4589	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027524115	1	3	04/01/2026 12:46:23	04/01/2026 23:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	76	20780	778,5144444	Ch. Fusível	Base Fusível
4590	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	0027524179	1	3	04/01/2026 12:49:17	05/01/2026 19:47:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	30,96338889	Trafo BT	
4591	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027524193	1	3	04/01/2026 12:50:59	04/01/2026 18:01:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20780	10,34944444	Trafo BT	
4592	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	BA03371600	1	3	04/01/2026 12:51:49	04/01/2026 13:51:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17619	5,935	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4593	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	BA03373294	1	3	04/01/2026 12:52:01	04/01/2026 14:53:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	801	40992	1628,255	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4594	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	BA03373294	1	3	04/01/2026 12:52:01	04/01/2026 15:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	219	40992	671,5391667	Religador	Religadora Automática
4595	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027524211	1	3	04/01/2026 12:52:31	05/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	17048	48,24944444	Trafo BT	
4596	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027524459	1	3	04/01/2026 12:53:18	04/01/2026 21:15:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	346	36025	2895,635556	Religador	Religadora Automática
4597	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027524225	1	3	04/01/2026 12:53:36	05/01/2026 00:42:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	11,81611111	Trafo BT	
4598	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	BA03373138	1	3	04/01/2026 12:55:00	04/01/2026 13:25:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	259	56553	130,5072222	Chave Faca	Chave Unipolar
4599	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027524253	1	3	04/01/2026 12:56:10	04/01/2026 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	55325	69,13333333	Ch. Fusível	Base Fusível
4600	383	1	2026	17187	CAS03	CAS	0027524261	1	3	04/01/2026 12:57:16	05/01/2026 15:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	33110	161,3733333	Ch. Fusível	Base Fusível
4601	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027524271	1	3	04/01/2026 12:57:35	05/01/2026 10:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	53	27536	1120,434722	Trafo BT	
4602	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027524279	1	3	04/01/2026 12:58:32	05/01/2026 09:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38198	82,83111111	Trafo BT	
4603	383	1	2026	13076	RDO04	RDO	0027524313	1	3	04/01/2026 13:00:50	04/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57405	3,972222222	Trafo BT	
4604	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027524319	1	3	04/01/2026 13:01:22	04/01/2026 14:50:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	39136	234,6366667	Ch. Fusível	Base Fusível
4605	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027524321	1	3	04/01/2026 13:01:31	05/01/2026 20:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	38198	191,7483333	Trafo BT	
4606	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027524337	1	3	04/01/2026 13:02:08	05/01/2026 20:47:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	31,75638889	Trafo BT	
4607	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027524349	1	3	04/01/2026 13:02:32	04/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	47624	145,7133333	Ch. Fusível	Base Fusível
4608	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027524359	1	3	04/01/2026 13:02:47	04/01/2026 23:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	128	24439	1350,862222	Ch. Fusível	Base Fusível
4609	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027524375	1	3	04/01/2026 13:03:53	04/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	197	39136	430,4997222	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4610	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027524417	1	3	04/01/2026 13:06:04	04/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	11924	4,696666667	Ch. Fusível	Base Fusível
4611	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	DT27524463	1	3	04/01/2026 13:10:00	04/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	47624	274,5	Trafo BT	
4612	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027524469	1	3	04/01/2026 13:10:19	04/01/2026 20:36:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	304	15135	2258,551111	Religador	Religadora Automática
4613	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027524469	1	3	04/01/2026 13:10:19	04/01/2026 20:36:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	508	15135	3774,157778	Religador	Religadora Automática
4614	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03373322	1	3	04/01/2026 13:13:00	04/01/2026 15:51:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	425	17048	1125,895833	Religador	Religadora Automática
4615	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027524509	1	3	04/01/2026 13:13:20	05/01/2026 22:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	54457	202,1666667	Ch. Fusível	Base Fusível
4616	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03373510	1	3	04/01/2026 13:15:00	04/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	28128	17	Ch. Fusível	Base Fusível
4617	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027524583	1	3	04/01/2026 13:17:38	05/01/2026 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	47	27536	726,4372222	Trafo BT	
4618	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027524595	1	3	04/01/2026 13:18:44	04/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	452	68852	838,2088889	Ch. Fusível	Base Fusível
4619	383	1	2026	13040	ABD01	ABD	0027523225	1	3	04/01/2026 13:21:49	04/01/2026 14:14:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	26883	0,871111111		
4620	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027524653	1	3	04/01/2026 13:23:26	04/01/2026 20:21:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	6,973333333	Trafo BT	
4621	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027524661	1	3	04/01/2026 13:23:45	05/01/2026 12:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	38198	91,27	Trafo BT	
4622	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	04/01/2026 13:25:47	04/01/2026 13:54:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	56084	15,77583333	Religador	Religadora Automática
4623	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	04/01/2026 13:25:47	04/01/2026 14:59:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	13	56084	20,25472222	Chave Faca	Chave Unipolar
4624	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	04/01/2026 13:25:47	04/01/2026 15:52:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56084	4,895	Religador	Religadora Automática
4625	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	04/01/2026 13:25:47	04/01/2026 16:34:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	19	56084	59,65472222	Chave Faca	Chave Unipolar
4626	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	BA03372840	1	3	04/01/2026 13:25:47	05/01/2026 14:06:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	56084	49,34944444	Chave Faca	Chave Unipolar
4627	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027524819	1	3	04/01/2026 13:31:21	05/01/2026 19:12:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18602	29,69027778	Trafo BT	
4628	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027513261	1	3	04/01/2026 13:35:00	04/01/2026 14:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	62	33079	56,83333333		
4629	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027522463	1	3	04/01/2026 13:35:24	04/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	17619	3,28		
4630	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03373352	1	3	04/01/2026 13:35:28	04/01/2026 13:54:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	159	43055	49,20166667	Religador	Religadora Automática
4631	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	BA03373428	1	3	04/01/2026 13:37:00	04/01/2026 14:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	33	47624	19,25	Ch. Fusível	Base Fusível
4632	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027524923	1	3	04/01/2026 13:37:26	05/01/2026 19:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	17619	691,3672222	Ch. Fusível	Base Fusível
4633	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	0027524959	1	3	04/01/2026 13:38:43	05/01/2026 09:20:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	19,70305556	Trafo BT	
4634	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027527179	1	3	04/01/2026 13:40:23	04/01/2026 21:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	38198	300,4111111	Ch. Fusível	Base Fusível
4635	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027525003	1	3	04/01/2026 13:40:35	04/01/2026 18:38:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28128	9,923333333	Trafo BT	
4636	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027522757	1	3	04/01/2026 13:40:52	04/01/2026 14:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	11328	0,737777778		
4637	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027525067	1	3	04/01/2026 13:43:27	04/01/2026 15:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,809166667	Trafo BT	
4638	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027525073	1	3	04/01/2026 13:43:44	04/01/2026 15:32:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,815833333	Trafo BT	
4639	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027525113	1	3	04/01/2026 13:45:30	06/01/2026 02:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	73,38333333	Trafo BT	
4640	383	1	2026	13056	MAC01	MAC	0027525147	1	3	04/01/2026 13:47:43	04/01/2026 21:52:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	16,14888889	Trafo BT	
4641	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 13:51:58	04/01/2026 14:26:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	43055	18,7825	Religador	Religadora Automática
4642	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 13:51:58	04/01/2026 14:26:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	43055	6,355555555	Chave Faca	Chave Unipolar
4643	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 13:51:58	04/01/2026 14:35:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	491	43055	359,3847222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4644	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 13:51:58	04/01/2026 14:49:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	43055	31,515	Religador	Religadora Automática
4645	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 13:51:58	04/01/2026 15:40:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	145	43055	262,9736111	Religador	Religadora Automática
4646	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 13:51:58	04/01/2026 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	29	43055	60,91611111	Religador	Religadora Automática
4647	383	1	2026	16394	PRL02	PRL	0027525303	1	3	04/01/2026 13:55:57	04/01/2026 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	63665	63,01666667	Trafo BT	
4648	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027525323	1	3	04/01/2026 13:56:33	04/01/2026 16:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	19	24439	49,22583333	Trafo BT	
4649	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027525381	1	3	04/01/2026 13:59:33	04/01/2026 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	15135	27,495	Trafo BT	
4650	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027525395	1	3	04/01/2026 14:00:20	05/01/2026 16:24:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	26,39472222	Trafo BT	
4651	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027525399	1	3	04/01/2026 14:00:40	05/01/2026 05:20:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	15,33527778	Trafo BT	
4652	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	BA03373092	1	3	04/01/2026 14:01:19	04/01/2026 15:49:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	24439	209,1544445	Chave Faca	Chave Unipolar
4653	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027525447	1	3	04/01/2026 14:03:32	05/01/2026 00:55:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	10,87138889	Trafo BT	
4654	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027527131	1	3	04/01/2026 14:04:27	04/01/2026 19:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	496	54265	2666,413333	Ch. Fusível	Base Fusível
4655	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027525695	1	3	04/01/2026 14:04:41	04/01/2026 16:40:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	120	17048	312,0666667	Ch. Fusível	Base Fusível
4656	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03372106	1	3	04/01/2026 14:08:06	04/01/2026 14:34:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	28128	0,436388889	Religador	Religadora Automática
4657	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	0027525583	1	3	04/01/2026 14:12:31	06/01/2026 12:01:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33110	137,4508333	Trafo BT	
4658	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027525589	1	3	04/01/2026 14:13:15	04/01/2026 15:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17619	1,502777778	Trafo BT	
4659	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027525605	1	3	04/01/2026 14:14:12	06/01/2026 12:25:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	23007	46,18027778	Trafo BT	
4660	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027525613	1	3	04/01/2026 14:14:41	04/01/2026 16:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	220	39136	430,1611111	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4661	383	1	2026	13057	MAM02	MAM	0027527705	1	3	04/01/2026 14:15:24	05/01/2026 11:39:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	39903	64,225	Trafo BT	
4662	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027525629	1	3	04/01/2026 14:15:54	04/01/2026 20:19:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	6,053888889	Trafo BT	
4663	383	1	2026	13016	ANG09	ANG	0027525633	1	3	04/01/2026 14:16:35	04/01/2026 17:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	67	43055	189,1819444	Ch. Fusível	Base Fusível
4664	383	1	2026	17187	CAS03	CAS	0027525693	1	3	04/01/2026 14:20:11	06/01/2026 10:04:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	87,47722222	Trafo BT	
4665	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027534391	1	3	04/01/2026 14:21:33	05/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	22,64083333	Trafo BT	
4666	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03373528	1	3	04/01/2026 14:21:33	04/01/2026 15:41:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	564	11924	747,9266667	Religador	Religadora Automática
4667	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03373528	1	3	04/01/2026 14:21:33	04/01/2026 17:15:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	11924	153,4497222	Religador	Religadora Automática
4668	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027524319	1	3	04/01/2026 14:22:26	04/01/2026 14:50:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	39136	1,871111111		
4669	383	1	2026	13044	IBS09	IBS	0027525737	1	3	04/01/2026 14:23:50	04/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	35545	14,36111111	Trafo BT	
4670	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027525757	1	3	04/01/2026 14:25:20	05/01/2026 19:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	54457	86,98333333	Trafo BT	
4671	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03373422	1	3	04/01/2026 14:25:55	04/01/2026 14:29:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2884	12837	155,4155556	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4672	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03373422	1	3	04/01/2026 14:25:55	04/01/2026 15:20:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	12837	3,643333334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4673	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03373422	1	3	04/01/2026 14:25:55	04/01/2026 15:49:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	447	12837	621,0816667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4674	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027532013	1	3	04/01/2026 14:26:56	05/01/2026 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	17619	281,8977778	FUSIBLE_LS	Base Fusível

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4675	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027525779	1	3	04/01/2026 14:27:47	05/01/2026 09:38:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	19,18027778	Trafo BT	
4676	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027525791	1	3	04/01/2026 14:27:59	04/01/2026 19:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	24439	56,10305556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4677	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027515913	1	3	04/01/2026 14:29:00	05/01/2026 12:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	18602	22,5		
4678	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027525827	1	3	04/01/2026 14:30:06	06/01/2026 07:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	68852	1058,156667	Trafo BT	
4679	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027507335	1	3	04/01/2026 14:31:07	04/01/2026 16:26:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	40992	109,915	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4680	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027525851	1	3	04/01/2026 14:31:42	05/01/2026 18:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	39903	27,63833333	Trafo BT	
4681	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027527235	1	3	04/01/2026 14:33:08	04/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	56084	7,895555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4682	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027525951	1	3	04/01/2026 14:34:45	04/01/2026 19:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	17048	4,4875	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4683	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	0027525957	1	3	04/01/2026 14:34:51	04/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	39903	2,7525	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4684	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027517321	1	3	04/01/2026 14:35:58	04/01/2026 19:05:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	36	11328	161,93	Chave Faca	Chave Unipolar
4685	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	BA03373444	1	3	04/01/2026 14:38:58	04/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	1,034444445	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4686	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 16:15:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	496	29352	795,1155556	Religador	Religadora Automática
4687	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 16:15:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	519	29352	831,9858333	Religador	Religadora Automática
4688	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 16:17:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	29352	37,43888889	Religador	Religadora Automática
4689	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 16:24:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	140	29352	243,6777778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4690	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 17:11:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	67	29352	169,9194444	Religador	Religadora Automática
4691	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 19:12:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	29352	77,34055555	Religador	Religadora Automática
4692	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 20:25:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	29352	28,78055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4693	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 20:25:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	29352	86,41666666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4694	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 20:25:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29352	5,764166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4695	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 14:39:40	04/01/2026 20:25:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29352	51,89	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4696	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027525989	1	3	04/01/2026 14:42:32	05/01/2026 14:00:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	23,30722222	Trafo BT	
4697	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03373422	1	3	04/01/2026 14:43:40	04/01/2026 14:47:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	844	12837	50,64000005	Religador	Religadora Automática
4698	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03373422	1	3	04/01/2026 14:43:40	04/01/2026 14:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	107	12837	7,727777791	Religador	Religadora Automática
4699	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027526017	1	3	04/01/2026 14:44:58	04/01/2026 16:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	2,117222222	Trafo BT	
4700	383	1	2026	13071	POC04	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 14:49:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1899	68852	119,7425001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4701	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 14:51:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1097	68852	95,37805563	Religador	Religadora Automática
4702	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 16:58:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	341	68852	754,7466667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4703	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 17:20:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	606	68852	1563,648333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4704	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 19:13:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	579	68852	2580,088333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4705	383	1	2026	13071	POC09	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 14:49:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	426	68852	26,8616667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4706	383	1	2026	13071	POC09	POC	BA03373460	1	3	04/01/2026 14:46:06	04/01/2026 14:51:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68852	0,086944445	Religador	Religadora Automática
4707	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027526035	1	3	04/01/2026 14:46:36	05/01/2026 16:19:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	22778	25,55277778	Trafo BT	
4708	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	0027526073	1	3	04/01/2026 14:50:21	05/01/2026 14:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	22778	69,7325	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4709	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	BA03373472	1	3	04/01/2026 14:53:07	04/01/2026 15:03:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	199	33079	34,99083331	Religador	Religadora Automática
4710	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	BA03373472	1	3	04/01/2026 14:53:07	04/01/2026 16:14:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	441	33079	596,6974999	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4711	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	BA03373472	1	3	04/01/2026 14:53:07	04/01/2026 17:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33079	2,898055555	Religador	Religadora Automática
4712	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027497445	1	3	04/01/2026 14:53:54	04/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	33110	4,610000001	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4713	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027526157	1	3	04/01/2026 14:54:53	04/01/2026 21:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	11924	116,735	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4714	383	1	2026	13057	PTI03	PTI	0027526191	1	3	04/01/2026 14:55:50	06/01/2026 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39903	76,80555556	Trafo BT	
4715	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027526195	1	3	04/01/2026 14:55:58	05/01/2026 22:09:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	31,22805556	Trafo BT	
4716	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027526211	1	3	04/01/2026 14:57:16	04/01/2026 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	194	35545	422,7044444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4717	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 14:57:34	04/01/2026 15:01:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	68852	9,773888905	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4718	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 14:57:34	04/01/2026 16:27:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68852	1,494166667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4719	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 14:57:34	04/01/2026 16:37:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	969	68852	1612,308333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4720	383	1	2026	13071	POC09	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 14:57:34	04/01/2026 15:00:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1425	68852	72,83333344	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4721	383	1	2026	13071	POC09	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 14:57:34	04/01/2026 16:27:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	584	68852	872,5933334	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4722	383	1	2026	13071	POC09	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 14:57:34	04/01/2026 17:04:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	149	68852	316,2938889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4723	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027526247	1	3	04/01/2026 14:58:31	05/01/2026 02:24:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	56553	91,39777778	Trafo BT	
4724	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027526393	1	3	04/01/2026 15:00:08	04/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	132	68852	131,7066667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4725	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027526393	1	3	04/01/2026 15:00:08	04/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	145	68852	168,8444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4726	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027527309	1	3	04/01/2026 15:01:02	05/01/2026 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	47624	492,6555556	Trafo BT	
4727	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027521397	1	3	04/01/2026 15:02:00	04/01/2026 15:39:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	26	23007	16,45944445		
4728	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027526327	1	3	04/01/2026 15:02:14	04/01/2026 17:14:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90301	8,801111111	Trafo BT	
4729	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03373494	1	3	04/01/2026 15:04:01	04/01/2026 15:08:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1563	33110	113,7516668	Religador	Religadora Automática
4730	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03373494	1	3	04/01/2026 15:04:01	04/01/2026 15:08:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	386	33110	31,6305556	Religador	Religadora Automática
4731	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03373494	1	3	04/01/2026 15:04:01	04/01/2026 16:59:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	389	33110	749,4733333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4732	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03373494	1	3	04/01/2026 15:04:01	04/01/2026 17:48:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	379	33110	1037,196667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4733	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03373494	1	3	04/01/2026 15:04:01	04/01/2026 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	211	33110	1005,708056	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4734	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027521595	1	3	04/01/2026 15:05:04	04/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	38198	0,748888889		
4735	383	1	2026	13033	BOJ03	BOJ	0027526401	1	3	04/01/2026 15:05:54	06/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	18602	173,8066667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4736	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027526481	1	3	04/01/2026 15:12:56	05/01/2026 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	12,28444444	Trafo BT	
4737	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027526495	1	3	04/01/2026 15:13:59	05/01/2026 02:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	80	47624	881,3555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4738	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027526499	1	3	04/01/2026 15:14:19	04/01/2026 22:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	33110	14,02777778	Trafo BT	
4739	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027526511	1	3	04/01/2026 15:15:18	05/01/2026 10:28:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	19,21861111	Trafo BT	
4740	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027526513	1	3	04/01/2026 15:15:20	05/01/2026 11:53:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	20,63111111	Trafo BT	
4741	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027526529	1	3	04/01/2026 15:16:44	05/01/2026 12:53:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	21,61638889	Trafo BT	
4742	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027526563	1	3	04/01/2026 15:18:58	04/01/2026 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	29284	877,4911111	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4743	383	1	2026	13056	CAR01	CAR	0027524253	1	3	04/01/2026 15:19:00	04/01/2026 15:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	55325	1		
4744	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	BA03373506	1	3	04/01/2026 15:19:11	04/01/2026 16:18:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	316	57405	311,9622222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4745	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	BA03373506	1	3	04/01/2026 15:19:11	04/01/2026 23:26:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	57405	1040,604444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4746	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	BA03373506	1	3	04/01/2026 15:19:11	04/01/2026 23:35:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	297	57405	2454,375	Chave Faca	Chave Unipolar
4747	383	1	2026	13080	ITC03	ITC	0027526573	1	3	04/01/2026 15:19:49	04/01/2026 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	56084	46,69111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4748	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027521949	1	3	04/01/2026 15:20:00	04/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	39136	4,999999999		
4749	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027542965	1	3	04/01/2026 15:20:43	06/01/2026 09:56:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	127,7991667	Trafo BT	
4750	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	0027526591	1	3	04/01/2026 15:20:50	04/01/2026 20:19:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40992	14,91083333	Trafo BT	
4751	383	1	2026	16394	LIB03	LIB	0027526617	1	3	04/01/2026 15:22:55	04/01/2026 18:17:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	2,906944444	Trafo BT	
4752	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027521849	1	3	04/01/2026 15:24:04	04/01/2026 16:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	17619	27,19111111		
4753	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027526649	1	3	04/01/2026 15:24:56	05/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	28128	344,42	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4754	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027526673	1	3	04/01/2026 15:26:03	04/01/2026 19:43:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	306	57405	1312,4	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4755	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027526393	1	3	04/01/2026 15:27:00	04/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	68852	1,65		
4756	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027526393	1	3	04/01/2026 15:27:00	04/01/2026 16:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	68852	3,583333333		
4757	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027526277	1	3	04/01/2026 15:28:28	04/01/2026 21:42:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	142	35545	884,5022222	Trafo BT	
4758	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027523955	1	3	04/01/2026 15:30:00	05/01/2026 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	38198	204	Trafo BT	
4759	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027526757	1	3	04/01/2026 15:30:35	04/01/2026 18:39:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	209	35545	658,4080555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4760	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03373584	1	3	04/01/2026 15:30:42	05/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	47624	1524,288333	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4761	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03373584	1	3	04/01/2026 15:30:42	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	47624	229,395	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4762	383	1	2026	13016	ANG07	ANG	BA03373378	1	3	04/01/2026 15:31:29	04/01/2026 15:40:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	43055	5,114999997	Religador	Religadora Automática
4763	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027526781	1	3	04/01/2026 15:32:22	04/01/2026 17:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	17619	7,031666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4764	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027526789	1	3	04/01/2026 15:33:27	06/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	38	2606	1657,148333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4765	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027526791	1	3	04/01/2026 15:33:33	05/01/2026 02:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	11,24083333	Trafo BT	
4766	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027526817	1	3	04/01/2026 15:35:41	05/01/2026 03:52:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	12,28027778	Trafo BT	
4767	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027526825	1	3	04/01/2026 15:36:56	05/01/2026 00:15:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	24439	8,643055556	Trafo BT	
4768	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027526839	1	3	04/01/2026 15:38:38	05/01/2026 02:05:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	10,45583333	Trafo BT	
4769	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027526889	1	3	04/01/2026 15:41:51	04/01/2026 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	33079	83,50416667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4770	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027526923	1	3	04/01/2026 15:44:03	04/01/2026 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	63665	43,2575	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4771	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027526927	1	3	04/01/2026 15:44:09	05/01/2026 00:05:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	46	10146	384,1255556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4772	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027526931	1	3	04/01/2026 15:44:16	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	56553	280,7688889	Trafo BT	
4773	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027526951	1	3	04/01/2026 15:45:32	05/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	20,40777778	Trafo BT	
4774	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027526965	1	3	04/01/2026 15:46:00	06/01/2026 12:08:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	44,36694444	Trafo BT	
4775	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027526987	1	3	04/01/2026 15:50:04	04/01/2026 21:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	47624	1073,251111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4776	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027527015	1	3	04/01/2026 15:51:51	05/01/2026 03:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	24439	94,42	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4777	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027527021	1	3	04/01/2026 15:52:21	04/01/2026 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	234	57405	517,335	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4778	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027527049	1	3	04/01/2026 15:54:37	05/01/2026 10:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	38198	92,94861111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4779	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027527059	1	3	04/01/2026 15:55:10	05/01/2026 01:20:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	39903	103,6138889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4780	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027527069	1	3	04/01/2026 15:56:08	04/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	54457	33,33777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4781	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027527095	1	3	04/01/2026 15:57:34	04/01/2026 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	175	17619	497,0972222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4782	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373646	1	3	04/01/2026 15:59:35	04/01/2026 18:00:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	146	35545	294,0683333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4783	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373646	1	3	04/01/2026 15:59:35	04/01/2026 22:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	55	35545	343,0013889	Religador	Religadora Automática
4784	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027527175	1	3	04/01/2026 16:01:29	04/01/2026 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	194	39136	431,7038889	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4785	383	1	2026	17186	MOB06	MOB	0027527201	1	3	04/01/2026 16:03:37	04/01/2026 19:03:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40992	6,003333333	Trafo BT	
4786	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027527229	1	3	04/01/2026 16:06:09	05/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	23,8975	Trafo BT	
4787	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027527255	1	3	04/01/2026 16:07:57	05/01/2026 00:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	8,514166667	Trafo BT	
4788	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	04/01/2026 16:09:08	04/01/2026 18:42:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4789	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	0027527295	1	3	04/01/2026 16:11:08	04/01/2026 17:21:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	1,178055556	Trafo BT	
4790	383	1	2026	13076	RDO04	RDO	BA03373582	1	3	04/01/2026 16:14:05	04/01/2026 17:06:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	959	57405	837,7930556	Religador	Religadora Automática
4791	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027518229	1	3	04/01/2026 16:14:11	04/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	12837	0,527222222		
4792	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027527677	1	3	04/01/2026 16:14:51	04/01/2026 21:05:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	55325	53,25222222	Religador	Religadora Automática
4793	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027527677	1	3	04/01/2026 16:14:51	05/01/2026 14:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	246	55325	5375,578333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4794	383	1	2026	13057	PTI01	PTI	0027527373	1	3	04/01/2026 16:17:13	05/01/2026 15:30:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	39903	92,88	Trafo BT	
4795	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027527379	1	3	04/01/2026 16:17:33	04/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	28128	20,83	Ch. Fusível	Base Fusível
4796	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027527481	1	3	04/01/2026 16:23:57	06/01/2026 10:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	23007	209,3375	Ch. Fusível	Base Fusível
4797	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027528617	1	3	04/01/2026 16:25:47	04/01/2026 23:25:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	35545	34,97083333	Trafo BT	
4798	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027527943	1	3	04/01/2026 16:26:39	04/01/2026 21:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	138	30441	642,505	Religador	Religadora Automática
4799	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	BA03373422	1	3	04/01/2026 16:27:18	04/01/2026 16:31:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	699	12837	44,6583334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4800	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027527529	1	3	04/01/2026 16:27:47	05/01/2026 17:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	17619	74,66083333	Ch. Fusível	Base Fusível
4801	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	BA03373494	1	3	04/01/2026 16:27:54	04/01/2026 16:39:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1949	33110	379,513611	Chave Faca	Chave Unipolar
4802	383	1	2026	16389	NSA01	NSA	0027533507	1	3	04/01/2026 16:31:07	05/01/2026 12:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	97	30441	1905,861389	Trafo BT	
4803	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027527599	1	3	04/01/2026 16:33:18	04/01/2026 17:23:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	0,834722222	Trafo BT	
4804	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027527611	1	3	04/01/2026 16:34:17	05/01/2026 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	84	54265	673,0033333	Ch. Fusível	Base Fusível
4805	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373606	1	3	04/01/2026 16:34:47	04/01/2026 16:39:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1819	29352	146,5305555	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4806	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373606	1	3	04/01/2026 16:34:47	04/01/2026 16:40:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	894	29352	81,95000011	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4807	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373606	1	3	04/01/2026 16:34:47	04/01/2026 16:40:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	540	29352	53,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4808	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373606	1	3	04/01/2026 16:34:47	04/01/2026 17:50:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	470	29352	596,2472222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4809	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	BA03373606	1	3	04/01/2026 16:34:47	04/01/2026 16:39:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	479	29352	38,5861111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4810	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027533619	1	3	04/01/2026 16:38:00	05/01/2026 15:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	33110	137,1	Ch. Fusível	Base Fusível
4811	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027527679	1	3	04/01/2026 16:40:15	06/01/2026 08:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17048	80,625	Ch. Fusível	Base Fusível
4812	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027527699	1	3	04/01/2026 16:41:28	05/01/2026 02:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	18	24439	169,36	Ch. Fusível	Base Fusível
4813	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027527713	1	3	04/01/2026 16:42:36	04/01/2026 22:15:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	5,540555556	Trafo BT	
4814	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027527717	1	3	04/01/2026 16:42:44	05/01/2026 12:05:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17619	38,76333333	Trafo BT	
4815	383	1	2026	13088	TAM08	TAM	0027527725	1	3	04/01/2026 16:43:30	05/01/2026 16:59:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	24,27444444	Trafo BT	
4816	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027527731	1	3	04/01/2026 16:43:53	05/01/2026 07:09:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29284	43,2725	Trafo BT	
4817	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027527747	1	3	04/01/2026 16:45:08	05/01/2026 14:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	21,94777778	Trafo BT	
4818	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027527751	1	3	04/01/2026 16:45:40	04/01/2026 22:31:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	5,771944445	Trafo BT	
4819	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 16:46:42	04/01/2026 16:51:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	454	56084	38,46388892	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4820	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 16:46:42	04/01/2026 16:51:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	540	56084	45,75000004	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4821	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 16:46:42	04/01/2026 16:51:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	574	56084	50,22500001	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4822	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 16:46:42	04/01/2026 18:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	56084	63,7475	Chave Faca	Chave Unipolar
4823	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 16:46:42	04/01/2026 18:33:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	62	56084	110,5666667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4824	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027527773	1	3	04/01/2026 16:47:20	04/01/2026 23:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	24	39136	161,0666667	Ch. Fusível	Base Fusível
4825	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027508291	1	3	04/01/2026 16:50:00	04/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	63	54265	10,5		
4826	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027527825	1	3	04/01/2026 16:51:53	04/01/2026 20:06:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	3,245277778	Trafo BT	
4827	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027527877	1	3	04/01/2026 16:56:00	05/01/2026 13:55:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	2606	20,98472222	Trafo BT	
4828	383	1	2026	16394	PRL03	PRL	0027527883	1	3	04/01/2026 16:56:23	05/01/2026 05:24:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	12,46277778	Trafo BT	
4829	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	04/01/2026 16:56:50	04/01/2026 17:44:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	0,8025	Religador	Religadora Automática
4830	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	04/01/2026 16:56:50	04/01/2026 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	215	29352	405,5138889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4831	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	04/01/2026 16:56:50	05/01/2026 11:46:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	29352	470,625	Religador	Religadora Automática
4832	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027527935	1	3	04/01/2026 16:58:55	05/01/2026 13:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	20,48472222	Trafo BT	
4833	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027527941	1	3	04/01/2026 17:00:07	05/01/2026 10:27:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	17,44916667	Trafo BT	
4834	383	1	2026	13043	IGB01	IGB	0027527965	1	3	04/01/2026 17:02:00	05/01/2026 15:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	27536	1486,1	Trafo BT	
4835	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027527995	1	3	04/01/2026 17:03:26	04/01/2026 22:40:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	5,623888889	Trafo BT	
4836	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027528015	1	3	04/01/2026 17:04:36	04/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	10037	32,13	Ch. Fusível	Base Fusível
4837	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027528047	1	3	04/01/2026 17:05:12	05/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	47624	21,33	Ch. Fusível	Base Fusível
4838	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027528091	1	3	04/01/2026 17:10:41	06/01/2026 10:41:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17048	41,51527778	Trafo BT	
4839	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027528103	1	3	04/01/2026 17:11:24	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	11,31	Trafo BT	
4840	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027528107	1	3	04/01/2026 17:11:33	05/01/2026 10:53:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	17,70638889	Trafo BT	
4841	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027528119	1	3	04/01/2026 17:12:32	06/01/2026 01:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	64,24888889	Trafo BT	
4842	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027528129	1	3	04/01/2026 17:12:53	05/01/2026 09:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	41	12837	672,4797222	Ch. Fusível	Base Fusível
4843	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027528127	1	3	04/01/2026 17:12:53	05/01/2026 15:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	63665	262,8233333	Ch. Fusível	Base Fusível
4844	383	1	2026	13044	IBS09	IBS	0027543605	1	3	04/01/2026 17:12:54	06/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	35545	471,1833333	Trafo BT	
4845	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027530819	1	3	04/01/2026 17:13:57	05/01/2026 09:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	16,13416667	Trafo BT	
4846	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027528157	1	3	04/01/2026 17:15:49	04/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	12837	9,515277777	Ch. Fusível	Base Fusível
4847	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027528157	1	3	04/01/2026 17:15:49	04/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	12837	8,945555555	Ch. Fusível	Base Fusível
4848	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	0027528163	1	3	04/01/2026 17:16:14	04/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	11	56553	63,02388889	Trafo BT	
4849	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027528179	1	3	04/01/2026 17:17:54	05/01/2026 02:17:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29352	26,9675	Ch. Fusível	Base Fusível
4850	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027528181	1	3	04/01/2026 17:18:11	06/01/2026 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	33079	129,4544444	Trafo BT	
4851	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027524469	1	3	04/01/2026 17:18:31	04/01/2026 20:36:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	15135	59,27		
4852	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027524469	1	3	04/01/2026 17:18:31	04/01/2026 20:36:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	22	15135	72,44111111		
4853	383	1	2026	13071	POC07	POC	BA03373618	1	3	04/01/2026 17:19:59	04/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	148	68852	172,7077778	Ch. Fusível	Base Fusível
4854	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027528225	1	3	04/01/2026 17:22:16	05/01/2026 03:25:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	10,06055556	Trafo BT	
4855	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027528243	1	3	04/01/2026 17:23:24	05/01/2026 10:42:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	36025	69,29888889	Trafo BT	
4856	383	1	2026	13060	MUR05	MUR	0027528251	1	3	04/01/2026 17:23:45	05/01/2026 16:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	36025	499,125	Ch. Fusível	Base Fusível
4857	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	0027528259	1	3	04/01/2026 17:25:56	05/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	22315	19,06777778	Ch. Fusível	Base Fusível
4858	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027528275	1	3	04/01/2026 17:27:05	05/01/2026 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	17619	1829,779167	Ch. Fusível	Base Fusível
4859	383	1	2026	17186	OUT02	OUT	0027532619	1	3	04/01/2026 17:27:13	06/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	40992	1200,011944	Ch. Fusível	Base Fusível
4860	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	0027528285	1	3	04/01/2026 17:27:36	05/01/2026 01:04:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	43	22315	327,1583333	Ch. Fusível	Base Fusível
4861	383	1	2026	13033	BOJ01	BOJ	0027528299	1	3	04/01/2026 17:28:00	05/01/2026 09:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	16,33333333	Trafo BT	
4862	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027524459	1	3	04/01/2026 17:30:11	04/01/2026 21:15:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	36025	146,4125	Religador	Religadora Automática
4863	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373646	1	3	04/01/2026 17:31:06	04/01/2026 17:41:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	35545	5,794444442	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4864	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373646	1	3	04/01/2026 17:31:06	04/01/2026 18:00:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	112	35545	54,75555554		
4865	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373646	1	3	04/01/2026 17:31:06	04/01/2026 22:13:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	66	35545	310,9333333	Religador	Religadora Automática
4866	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027528325	1	3	04/01/2026 17:31:43	05/01/2026 10:38:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38198	34,23833333	Trafo BT	
4867	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027528351	1	3	04/01/2026 17:33:30	05/01/2026 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	9,941666667	Trafo BT	
4868	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027526673	1	3	04/01/2026 17:40:11	04/01/2026 19:43:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	133	57405	273,0933333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4869	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027528409	1	3	04/01/2026 17:40:25	05/01/2026 13:31:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	33079	913,4705556	Trafo BT	
4870	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03373656	1	3	04/01/2026 17:40:56	04/01/2026 18:50:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	428	23007	493,0322222	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4871	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	BA03373656	1	3	04/01/2026 17:40:56	04/01/2026 22:27:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	223	23007	1064,825	Religador	Religadora Automática
4872	383	1	2026	16387	JAC05	JAC	0027528425	1	3	04/01/2026 17:42:38	04/01/2026 20:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	4,745555556	Trafo BT	
4873	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027528429	1	3	04/01/2026 17:42:57	06/01/2026 09:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	33110	78,90166667	Ch. Fusível	Base Fusível
4874	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	0027528445	1	3	04/01/2026 17:44:20	04/01/2026 21:08:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	3,406666667	Trafo BT	
4875	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027541637	1	3	04/01/2026 17:45:28	06/01/2026 01:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	33	33110	1055,743333	Ch. Fusível	Base Fusível
4876	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027528473	1	3	04/01/2026 17:46:12	06/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	38198	560,8866667	Trafo BT	
4877	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027528483	1	3	04/01/2026 17:46:50	05/01/2026 09:13:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	15,44222222	Trafo BT	
4878	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027528495	1	3	04/01/2026 17:47:02	04/01/2026 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	59	39136	111,0838889	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4879	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	BA03373506	1	3	04/01/2026 17:49:17	04/01/2026 22:16:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	153	57405	681,4875	Ch. Fusível	Base Fusível
4880	383	1	2026	13034	DIC15	DIC	0027528539	1	3	04/01/2026 17:50:17	04/01/2026 20:51:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	3,018611111	Trafo BT	
4881	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03373664	1	3	04/01/2026 17:53:05	04/01/2026 19:32:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	92	28128	152,2088889	Religador	Religadora Automática
4882	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03373664	1	3	04/01/2026 17:53:05	04/01/2026 21:00:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	9	28128	28,095	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4883	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03373664	1	3	04/01/2026 17:53:05	04/01/2026 21:27:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	28128	46,45333333	Chave Faca	Chave Unipolar
4884	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027528575	1	3	04/01/2026 17:53:23	05/01/2026 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	17619	505,455	Ch. Fusível	Base Fusível
4885	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027527175	1	3	04/01/2026 17:55:00	04/01/2026 18:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	39136	1		
4886	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	BA03373674	1	3	04/01/2026 17:57:57	04/01/2026 19:28:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	22315	102,9633333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4887	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	BA03373674	1	3	04/01/2026 17:57:57	04/01/2026 20:15:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	22315	57,17361111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4888	383	1	2026	13053	ITI03	ITI	BA03373674	1	3	04/01/2026 17:57:57	05/01/2026 08:29:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	166	22315	2411,7494444	Religador	Religadora Automática
4889	383	1	2026	16394	PRL02	PRL	0027528629	1	3	04/01/2026 17:58:41	05/01/2026 03:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	63665	9,355277778	Trafo BT	
4890	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 18:00:41	04/01/2026 19:45:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	151	28128	263,5369444	Religador	Religadora Automática
4891	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 18:00:41	04/01/2026 19:46:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	164	28128	290,3711111	Religador	Religadora Automática
4892	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 18:00:41	04/01/2026 20:14:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	28128	84,78222222	Religador	Religadora Automática
4893	383	1	2026	13060	MUR01	MUR	0027528673	1	3	04/01/2026 18:02:05	05/01/2026 21:34:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	13	36025	358,0019444	Trafo BT	
4894	383	1	2026	13053	ITI01	ITI	0027528677	1	3	04/01/2026 18:02:31	04/01/2026 23:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	135	22315	766,0875	Ch. Fusível	Base Fusível
4895	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027529227	1	3	04/01/2026 18:02:41	04/01/2026 22:42:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	12837	74,50666667	Ch. Fusível	Base Fusível
4896	383	1	2026	16387	JAC02	JAC	0027528685	1	3	04/01/2026 18:03:12	05/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	22778	31,22666667	Trafo BT	
4897	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027528689	1	3	04/01/2026 18:03:19	05/01/2026 05:57:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	11,89777778	Trafo BT	
4898	383	1	2026	13060	MUR02	MUR	0027528713	1	3	04/01/2026 18:04:47	05/01/2026 18:29:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	36025	48,81166667	Trafo BT	
4899	383	1	2026	13057	PTM01	PTM	BA03373660	1	3	04/01/2026 18:06:12	04/01/2026 18:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	445	39903	334,2444444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4900	383	1	2026	13057	PTM02	PTM	BA03373660	1	3	04/01/2026 18:06:12	04/01/2026 18:51:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1457	39903	1094,368889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4901	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027528745	1	3	04/01/2026 18:06:33	05/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	91	33110	1916,2325	Ch. Fusível	Base Fusível
4902	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	BA03373688	1	3	04/01/2026 18:07:28	04/01/2026 22:15:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4903	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027527095	1	3	04/01/2026 18:10:00	04/01/2026 18:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	17619	8,866666666		
4904	383	1	2026	16394	BAR03	BAR	0027526923	1	3	04/01/2026 18:10:00	04/01/2026 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	63665	6		
4905	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03373692	1	3	04/01/2026 18:12:08	04/01/2026 20:38:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	28128	31,63694444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4906	383	1	2026	13017	ARA01	ARA	0027504257	1	3	04/01/2026 18:15:00	04/01/2026 18:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	61	29284	26,43333333		
4907	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	BA03373506	1	3	04/01/2026 18:16:04	04/01/2026 19:27:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	82	57405	98,03555555	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4908	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	BA03373506	1	3	04/01/2026 18:16:04	04/01/2026 22:15:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	81	57405	323,6625	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4909	383	1	2026	13084	FAR03	FAR	0027528955	1	3	04/01/2026 18:18:50	04/01/2026 21:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	33	20780	118,8916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4910	383	1	2026	13053	ITD4	ITI	0027528965	1	3	04/01/2026 18:19:45	04/01/2026 22:44:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	18	22315	79,515	Trafo BT	
4911	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027528157	1	3	04/01/2026 18:20:00	04/01/2026 19:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	50	12837	41,66666666		
4912	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027528157	1	3	04/01/2026 18:20:00	04/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	12837	31,5		
4913	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027528157	1	3	04/01/2026 18:20:00	04/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12837	1,666666667		
4914	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027529009	1	3	04/01/2026 18:23:15	05/01/2026 12:40:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	18,2925	Trafo BT	
4915	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 18:23:36	04/01/2026 18:30:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1575	68852	171,0625001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4916	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027529017	1	3	04/01/2026 18:24:14	05/01/2026 01:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57405	28,85777778	Trafo BT	
4917	383	1	2026	13034	DIC13	DIC	0027529023	1	3	04/01/2026 18:24:32	04/01/2026 19:25:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	263	90301	265,63	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4918	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027526757	1	3	04/01/2026 18:26:59	04/01/2026 18:39:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	226	35545	47,52277776	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4919	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027526757	1	3	04/01/2026 18:26:59	04/01/2026 19:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	29	35545	40,12472222	Religador	Religadora Automática
4920	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	BA03373700	1	3	04/01/2026 18:27:21	04/01/2026 20:17:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	501	56084	922,9533333	Religador	Religadora Automática
4921	383	1	2026	13080	MIR04	MIR	BA03373700	1	3	04/01/2026 18:27:21	04/01/2026 20:17:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	793	56084	1460,882222	Religador	Religadora Automática
4922	383	1	2026	17187	VIV04	VIV	0027529103	1	3	04/01/2026 18:30:06	06/01/2026 03:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	33110	98,745	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4923	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027529121	1	3	04/01/2026 18:31:45	05/01/2026 11:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	33110	85,52083333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4924	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027529195	1	3	04/01/2026 18:33:58	04/01/2026 23:15:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	12837	4,688333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4925	383	1	2026	13088	TAM03	TAM	0027529179	1	3	04/01/2026 18:36:30	05/01/2026 12:03:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	17,45111111	Trafo BT	
4926	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027529199	1	3	04/01/2026 18:38:01	05/01/2026 11:46:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	17619	120,0013889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4927	383	1	2026	13069	POT03	POT	BA03373714	1	3	04/01/2026 18:39:39	04/01/2026 20:35:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	233	26374	451,3727778	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4928	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027529259	1	3	04/01/2026 18:42:41	04/01/2026 20:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	24439	42,92666666	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4929	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027529267	1	3	04/01/2026 18:43:29	05/01/2026 09:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	9	24439	134,1775	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4930	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027529273	1	3	04/01/2026 18:43:42	05/01/2026 14:02:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	11328	38,62888889	Trafo BT	
4931	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027525791	1	3	04/01/2026 18:45:00	04/01/2026 19:34:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	24439	10,61666667		
4932	383	1	2026	13071	POC08	POC	BA03373482	1	3	04/01/2026 18:48:38	04/01/2026 19:22:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1575	68852	879,3750001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4933	383	1	2026	13051	ITO01	ITO	0027529361	1	3	04/01/2026 18:50:52	05/01/2026 15:54:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	12837	21,0575	Trafo BT	
4934	383	1	2026	13034	DIC05	DIC	0027529397	1	3	04/01/2026 18:54:14	05/01/2026 10:19:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	15,42	Trafo BT	
4935	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 18:54:16	04/01/2026 19:27:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	56084	10,015	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4936	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 18:54:16	04/01/2026 23:22:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	56084	17,86888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4937	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 18:54:16	04/01/2026 23:22:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	56084	8,938888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4938	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027521253	1	3	04/01/2026 18:54:50	04/01/2026 22:40:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	29352	131,8722222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4939	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027529435	1	3	04/01/2026 18:57:19	04/01/2026 23:56:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	26374	579,0011111	TRAMO_MT	Jumper
4940	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027529439	1	3	04/01/2026 18:57:26	06/01/2026 05:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	18	33110	620,87	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4941	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373722	1	3	04/01/2026 18:59:36	04/01/2026 22:36:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	29352	3,614722222	TRAMO_MT	Jumper
4942	383	1	2026	13034	DIC07	DIC	0027529483	1	3	04/01/2026 19:01:21	04/01/2026 23:44:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	4,723888889	Trafo BT	
4943	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027529491	1	3	04/01/2026 19:01:51	05/01/2026 10:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	40992	110,2675	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4944	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027529493	1	3	04/01/2026 19:02:19	05/01/2026 09:22:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24460	28,66111111	Trafo BT	
4945	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027529517	1	3	04/01/2026 19:03:40	07/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29352	200,8166667	Trafo BT	
4946	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027529539	1	3	04/01/2026 19:05:34	05/01/2026 00:07:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	5,037222222	Trafo BT	
4947	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03373734	1	3	04/01/2026 19:06:29	04/01/2026 21:08:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	144	12837	292,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4948	383	1	2026	13051	ITO03	ITO	BA03373734	1	3	04/01/2026 19:06:29	04/01/2026 21:13:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	492	12837	1038,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4949	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027529571	1	3	04/01/2026 19:08:08	05/01/2026 22:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	27,23111111	Trafo BT	
4950	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027529623	1	3	04/01/2026 19:12:21	04/01/2026 22:40:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	3,468055555	Trafo BT	
4951	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027529627	1	3	04/01/2026 19:12:33	04/01/2026 22:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	116	20780	377,87	Trafo BT	
4952	383	1	2026	13084	SAB02	SAB	0027529635	1	3	04/01/2026 19:13:27	05/01/2026 10:21:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	15,13222222	Trafo BT	
4953	383	1	2026	13028	CAF07	CAF	0027529639	1	3	04/01/2026 19:13:49	05/01/2026 08:47:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	13,56888889	Trafo BT	
4954	383	1	2026	13060	MUR03	MUR	0027529655	1	3	04/01/2026 19:15:52	05/01/2026 17:00:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	36025	21,7425	Trafo BT	
4955	383	1	2026	13038	TOC01	TOC	0027529667	1	3	04/01/2026 19:17:40	05/01/2026 08:19:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	13,03027778	Trafo BT	
4956	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027529675	1	3	04/01/2026 19:18:17	05/01/2026 11:40:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	16,36222222	Trafo BT	
4957	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	0027529689	1	3	04/01/2026 19:19:05	05/01/2026 10:54:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	15,58527778	Trafo BT	
4958	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	BA03373746	1	3	04/01/2026 19:20:11	04/01/2026 19:23:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	390	17048	20,15000001	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4959	383	1	2026	13080	MIR01	MIR	BA03373612	1	3	04/01/2026 19:21:03	04/01/2026 19:27:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	15	56084	1,649999998	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4960	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027529707	1	3	04/01/2026 19:21:06	05/01/2026 02:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	53	68852	370,0283333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4961	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027529715	1	3	04/01/2026 19:22:06	05/01/2026 11:52:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	23048	445,455	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4962	383	1	2026	13016	ANG02	ANG	0027529717	1	3	04/01/2026 19:22:10	05/01/2026 01:49:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	88	43055	568,5044444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4963	383	1	2026	13055	TAP01	TAP	BA03373748	1	3	04/01/2026 19:22:48	05/01/2026 00:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	17619	58,05861111	Religador	Religadora Automática
4964	383	1	2026	13055	TAP01	TAP	BA03373748	1	3	04/01/2026 19:22:48	05/01/2026 00:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	59	17619	311,4052778	Religador	Religadora Automática
4965	383	1	2026	13055	TAP01	TAP	BA03373748	1	3	04/01/2026 19:22:48	05/01/2026 00:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	66	17619	348,3516667	Religador	Religadora Automática
4966	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027529743	1	3	04/01/2026 19:23:53	05/01/2026 10:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	91	23048	1328,776944	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4967	383	1	2026	13051	ITO02	ITO	0027529747	1	3	04/01/2026 19:24:01	05/01/2026 13:28:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	12837	72,29	Trafo BT	
4968	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027541251	1	3	04/01/2026 19:28:58	05/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	54	68852	1458,93	Trafo BT	
4969	383	1	2026	16390	JAC01	JAC	0027529859	1	3	04/01/2026 19:31:29	05/01/2026 22:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	2606	106,5677778	Trafo BT	
4970	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027529865	1	3	04/01/2026 19:32:30	05/01/2026 02:22:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	6,840555556	Trafo BT	
4971	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	04/01/2026 19:36:37	06/01/2026 14:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29352	129,3191667	Religador	Religadora Automática
4972	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027529921	1	3	04/01/2026 19:39:10	05/01/2026 09:56:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	14,29666667	Trafo BT	
4973	383	1	2026	16389	NSA03	NSA	0027532223	1	3	04/01/2026 19:40:31	05/01/2026 10:40:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	136	30441	2039,66	Trafo BT	
4974	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027531717	1	3	04/01/2026 19:44:16	05/01/2026 14:05:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	18,35722222	Trafo BT	
4975	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027530001	1	3	04/01/2026 19:45:34	05/01/2026 21:03:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	25,30277778	Trafo BT	
4976	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027527131	1	3	04/01/2026 19:46:21	04/01/2026 22:52:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	61	54265	189,4219444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4977	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027527943	1	3	04/01/2026 19:48:19	04/01/2026 19:52:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	543	30441	35,89833338	Religador	Religadora Automática
4978	383	1	2026	16387	JAC03	JAC	BA03373774	1	3	04/01/2026 19:48:37	04/01/2026 22:41:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	252	22778	724,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4979	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027530045	1	3	04/01/2026 19:49:07	04/01/2026 22:50:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	317	39136	959,2772223	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
4980	383	1	2026	13028	CAF10	CAF	0027530053	1	3	04/01/2026 19:49:22	05/01/2026 09:16:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	13,4475	Trafo BT	
4981	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027530073	1	3	04/01/2026 19:51:16	05/01/2026 11:53:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	16,03416667	Trafo BT	
4982	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027527677	1	3	04/01/2026 19:54:59	05/01/2026 14:05:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	55325	127,2813889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4983	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027530145	1	3	04/01/2026 19:58:00	05/01/2026 21:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	24439	328,9	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4984	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	0027532053	1	3	04/01/2026 20:02:26	05/01/2026 10:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	19	17619	267,7627778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4985	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027530247	1	3	04/01/2026 20:07:44	05/01/2026 08:45:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	12,63583333	Trafo BT	
4986	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	BA03373122	1	3	04/01/2026 20:07:55	04/01/2026 22:04:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	10037	165,2541667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4987	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	BA03373786	1	3	04/01/2026 20:09:16	04/01/2026 21:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	24439	7,085555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4988	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027521345	1	3	04/01/2026 20:10:00	04/01/2026 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	21	56553	10,5		
4989	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027522345	1	3	04/01/2026 20:10:00	04/01/2026 20:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	33110	1,133333333		
4990	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027530281	1	3	04/01/2026 20:10:42	05/01/2026 00:20:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	4,167222222	Trafo BT	
4991	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027526187	1	3	04/01/2026 20:13:31	05/01/2026 21:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	33079	986,3641667	Trafo BT	
4992	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027530313	1	3	04/01/2026 20:15:10	05/01/2026 15:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	20780	56,28583333	Trafo BT	
4993	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 20:19:21	04/01/2026 20:32:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	79	28128	17,29222222	Chave Faca	Chave Unipolar
4994	383	1	2026	13057	PTI04	PTI	0027530373	1	3	04/01/2026 20:20:39	04/01/2026 23:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	130	39903	377,7583333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4995	383	1	2026	13016	ANG04	ANG	0027530387	1	3	04/01/2026 20:22:38	05/01/2026 03:08:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	43055	865,8844444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
4996	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027530443	1	3	04/01/2026 20:30:34	06/01/2026 00:08:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38198	55,28055556	Trafo BT	
4997	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027530457	1	3	04/01/2026 20:32:56	05/01/2026 11:36:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	15,06694444	Trafo BT	
4998	383	1	2026	16393	BJD04	BJD	0027530469	1	3	04/01/2026 20:34:42	05/01/2026 10:56:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23048	14,36416667	Trafo BT	
4999	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 20:37:09	05/01/2026 14:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	80	28128	1466,466667	Religador	Religadora Automática
5000	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 20:37:09	06/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	28128	220,2375	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5001	383	1	2026	13080	SAP03	SAP	0027530495	1	3	04/01/2026 20:39:17	04/01/2026 21:55:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	1,264722222	Trafo BT	
5002	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	BA03373802	1	3	04/01/2026 20:39:19	04/01/2026 21:12:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1038	24460	580,9916667	Religador	Religadora Automática
5003	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	BA03373802	1	3	04/01/2026 20:39:19	04/01/2026 21:46:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	431	24460	482,1213889	Religador	Religadora Automática
5004	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	BA03373802	1	3	04/01/2026 20:39:19	04/01/2026 22:50:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	607	24460	1323,428611	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5005	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027530507	1	3	04/01/2026 20:40:44	05/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23007	17,90444444	Trafo BT	
5006	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027530521	1	3	04/01/2026 20:42:55	05/01/2026 02:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	5,784722222	Trafo BT	
5007	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	BA03373804	1	3	04/01/2026 20:43:08	04/01/2026 20:48:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	31	55325	2,738333335	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5008	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027520705	1	3	04/01/2026 20:49:02	05/01/2026 12:06:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	55325	107,0883333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5009	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027520705	1	3	04/01/2026 20:49:02	05/01/2026 12:15:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	17	55325	262,5413889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5010	383	1	2026	13056	SEV02	SEV	0027520705	1	3	04/01/2026 20:49:02	05/01/2026 12:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	55325	31,43222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5011	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027520961	1	3	04/01/2026 20:50:00	04/01/2026 21:00:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	0,175		
5012	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027530577	1	3	04/01/2026 20:50:56	05/01/2026 15:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	74	55325	1411,015556	Trafo BT	
5013	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	04/01/2026 20:51:54	04/01/2026 21:25:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	399	29352	224,3266666	Religador	Religadora Automática
5014	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027530593	1	3	04/01/2026 20:53:37	05/01/2026 10:57:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	92	54265	1293,826667	Trafo BT	
5015	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027530599	1	3	04/01/2026 20:54:49	05/01/2026 10:06:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	23048	422,1777778	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5016	383	1	2026	16393	BJD02	BJD	0027530599	1	3	04/01/2026 20:54:49	05/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	13	23048	243,7897222	FUSIBLE_LS	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5017	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027532237	1	3	04/01/2026 20:55:32	05/01/2026 17:15:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	9	57405	182,9875	Trafo BT	
5018	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027530619	1	3	04/01/2026 20:58:02	05/01/2026 20:09:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	71	55325	1646,766111	Trafo BT	
5019	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027530621	1	3	04/01/2026 20:58:14	05/01/2026 21:42:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23007	24,74583333	Trafo BT	
5020	383	1	2026	17187	ROL03	ROL	0027530673	1	3	04/01/2026 21:14:16	05/01/2026 02:12:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	33110	109,3094444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5021	383	1	2026	17187	ROL03	ROL	0027530673	1	3	04/01/2026 21:14:16	05/01/2026 16:15:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	33110	228,3066667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5022	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027521369	1	3	04/01/2026 21:15:00	04/01/2026 22:52:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	29352	94,0888889		
5023	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027530687	1	3	04/01/2026 21:16:43	05/01/2026 22:13:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	24,94055556	Trafo BT	
5024	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027530715	1	3	04/01/2026 21:22:16	05/01/2026 12:08:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	14,76555556	Trafo BT	
5025	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	04/01/2026 21:25:10	05/01/2026 00:00:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	544	29352	1407,146667	Chave Faca	Chave Unipolar
5026	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	04/01/2026 21:25:10	05/01/2026 02:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	60	29352	317,8333333	Religador	Religadora Automática
5027	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	04/01/2026 21:25:10	05/01/2026 06:06:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	239	29352	2077,773056	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5028	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	04/01/2026 21:25:10	05/01/2026 11:58:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	29352	713,3991667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5029	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	04/01/2026 21:25:10	05/01/2026 15:13:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29352	35,62777778	Chave Faca	Chave Unipolar
5030	383	1	2026	13040	GUA02	GUA	0027530743	1	3	04/01/2026 21:31:10	05/01/2026 04:04:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26883	13,10111111	Trafo BT	
5031	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027530753	1	3	04/01/2026 21:32:30	05/01/2026 11:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	13,74166667	Trafo BT	
5032	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027520963	1	3	04/01/2026 21:40:00	04/01/2026 22:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	54265	15,5		
5033	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027530785	1	3	04/01/2026 21:41:04	05/01/2026 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	7,065555555	Trafo BT	
5034	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027530853	1	3	04/01/2026 21:50:25	05/01/2026 10:03:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	**1,00**	**26.374,00**	**12,22**	Trafo BT	
5035	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027530875	1	3	04/01/2026 21:52:43	05/01/2026 10:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	10	28128	127,3805556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5036	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027530879	1	3	04/01/2026 21:53:09	05/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	23,78083333	Trafo BT	
5037	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027530891	1	3	04/01/2026 21:54:29	05/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	154	17048	963,8261111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5038	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027530893	1	3	04/01/2026 21:54:57	05/01/2026 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	18,1175	Trafo BT	
5039	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027530903	1	3	04/01/2026 21:55:35	06/01/2026 09:44:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	11924	107,4283333	Trafo BT	
5040	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027530959	1	3	04/01/2026 22:07:15	04/01/2026 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	10037	1,795833333	Trafo BT	
5041	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027530973	1	3	04/01/2026 22:10:33	05/01/2026 10:27:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	12,27888889	Trafo BT	
5042	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027530985	1	3	04/01/2026 22:12:06	05/01/2026 09:28:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	11,2775	Trafo BT	
5043	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027523177	1	3	04/01/2026 22:15:00	04/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	33079	7,499999998		
5044	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	04/01/2026 22:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	687	35545	53,24249997	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5045	383	1	2026	13044	IBS04	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	04/01/2026 22:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3849	35545	505,7158333	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5046	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	04/01/2026 22:23:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	476	35545	36,88999998	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5047	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	04/01/2026 22:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	516	35545	67,79666666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5048	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	04/01/2026 22:26:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	570	35545	74,89166666	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5049	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	04/01/2026 22:51:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	35	35545	19,38611111	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5050	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	05/01/2026 01:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	920	35545	3375,122222	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5051	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	05/01/2026 02:47:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	258	35545	1156,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5052	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	BA03373854	1	3	04/01/2026 22:18:32	05/01/2026 03:23:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	121	35545	615,285	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5053	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027526225	1	3	04/01/2026 22:30:00	05/01/2026 00:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	42	15135	95,9		
5054	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	04/01/2026 22:32:44	04/01/2026 22:37:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	28128	12,86527777	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5055	383	1	2026	13044	IBS10	IBS	0027539155	1	3	04/01/2026 22:33:50	05/01/2026 17:31:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	35545	37,92944444	Trafo BT	
5056	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027531179	1	3	04/01/2026 22:38:57	05/01/2026 21:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	47624	158,7891667	Trafo BT	
5057	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027531199	1	3	04/01/2026 22:43:25	05/01/2026 02:24:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	26	57405	95,96166667	Trafo BT	
5058	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027524359	1	3	04/01/2026 22:55:00	04/01/2026 23:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	24439	15,71666667		
5059	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027531265	1	3	04/01/2026 22:56:19	05/01/2026 07:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	114	11924	928,4983333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5060	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027527611	1	3	04/01/2026 23:00:00	05/01/2026 00:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	54265	11,08333333		
5061	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027531335	1	3	04/01/2026 23:16:25	05/01/2026 05:15:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	5,9875	Trafo BT	
5062	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027530959	1	3	04/01/2026 23:30:00	04/01/2026 23:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	10	10037	4,166666668		
5063	383	1	2026	13034	DIC05	DIC	0027531377	1	3	04/01/2026 23:32:47	05/01/2026 09:40:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	20,26666667	Trafo BT	
5064	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027531437	1	3	04/01/2026 23:48:52	05/01/2026 15:34:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	15,75583333	Trafo BT	
5065	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 00:00:36	05/01/2026 08:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	40992	621,1333333	Religador	Religadora Automática
5066	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 00:00:36	05/01/2026 11:50:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	48	40992	568,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5067	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 00:00:36	05/01/2026 15:04:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	40992	105,4880556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5068	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 00:00:36	05/01/2026 15:07:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	40992	30,23388889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5069	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 00:00:36	05/01/2026 15:07:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	17	40992	256,9880556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5070	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027531447	1	3	05/01/2026 00:00:38	05/01/2026 03:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	38198	145,775	Trafo BT	
5071	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 00:11:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1322	10037	88,13333316	Religador	Religadora Automática
5072	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 00:11:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1708	10037	113,8666664	Religador	Religadora Automática
5073	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 00:13:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	57	10037	4,94	Religador	Religadora Automática
5074	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 00:13:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	440	10037	42,28888886	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5075	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 00:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	168	10037	18,01333332	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5076	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 01:38:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	385	10037	582,6333333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5077	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 01:39:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	54	10037	82,41	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5078	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 02:55:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	827	10037	2309,3975	Religador	Religadora Automática
5079	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 00:07:57	05/01/2026 15:31:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	10037	184,7266667	Chave Faca	Chave Unipolar
5080	383	1	2026	13034	DIC02	DIC	0027531513	1	3	05/01/2026 00:15:13	05/01/2026 08:30:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	8,255277778	Trafo BT	
5081	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027531517	1	3	05/01/2026 00:17:27	05/01/2026 11:17:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	21,99055556	Trafo BT	
5082	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027513639	1	3	05/01/2026 00:20:00	05/01/2026 00:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	47624	33,35		
5083	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027531527	1	3	05/01/2026 00:22:29	05/01/2026 03:19:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26883	8,8525	Trafo BT	
5084	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027531539	1	3	05/01/2026 00:28:06	05/01/2026 08:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	23	30441	177,0616667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5085	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027531541	1	3	05/01/2026 00:28:55	05/01/2026 08:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	13	29352	110,0847222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5086	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027531561	1	3	05/01/2026 00:37:33	05/01/2026 10:48:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	10,17888889	Trafo BT	
5087	383	1	2026	13035	EAR05	EAR	0027524325	1	3	05/01/2026 00:40:00	05/01/2026 01:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	19	39136	7,283333331		
5088	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027531565	1	3	05/01/2026 00:41:54	06/01/2026 01:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	119	15135	2891,898333	Trafo BT	
5089	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027531577	1	3	05/01/2026 00:45:44	05/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	38198	166,8533333	Trafo BT	
5090	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	BA03373918	1	3	05/01/2026 00:55:13	05/01/2026 00:59:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1018	54265	68,14944438	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5091	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027531587	1	3	05/01/2026 00:55:45	05/01/2026 02:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	303	54265	385,0625	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5092	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027531589	1	3	05/01/2026 00:56:09	06/01/2026 09:32:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26374	97,8	Trafo BT	
5093	383	1	2026	13080	SAP01	SAP	0027531603	1	3	05/01/2026 00:59:40	05/01/2026 02:23:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	307	56084	426,3888889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5094	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027531611	1	3	05/01/2026 01:03:49	05/01/2026 12:21:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	11,2975	Trafo BT	
5095	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027531633	1	3	05/01/2026 01:07:31	05/01/2026 07:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	168	29352	1070,953333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5096	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027531633	1	3	05/01/2026 01:07:31	05/01/2026 13:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	165	29352	2110,579167	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5097	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027521763	1	3	05/01/2026 01:09:00	05/01/2026 03:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	18	39136	49,5		
5098	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027523017	1	3	05/01/2026 01:30:00	05/01/2026 02:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	22	29284	26,4		
5099	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027531587	1	3	05/01/2026 01:40:00	05/01/2026 02:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54265	0,533333333		
5100	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027531699	1	3	05/01/2026 01:40:22	05/01/2026 06:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	160	55325	767,0222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5101	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027531713	1	3	05/01/2026 01:44:20	05/01/2026 08:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	35545	124,7	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5102	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	05/01/2026 01:48:27	05/01/2026 01:53:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2829	29352	222,3908334	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5103	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	05/01/2026 01:48:27	05/01/2026 01:56:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	544	29352	76,46222224	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5104	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	BA03373812	1	3	05/01/2026 01:48:27	05/01/2026 01:53:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	479	29352	37,65472224	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5105	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027531737	1	3	05/01/2026 01:51:57	05/01/2026 20:54:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	19,04833333	Trafo BT	
5106	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027531743	1	3	05/01/2026 01:59:06	05/01/2026 19:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	17,165	Trafo BT	
5107	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	BA03374280	1	3	05/01/2026 02:16:30	05/01/2026 14:38:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	23	38198	284,5291667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5108	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027531849	1	3	05/01/2026 02:18:04	05/01/2026 11:42:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	9,406944444	Trafo BT	
5109	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027537661	1	3	05/01/2026 02:39:48	05/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	54265	557,46	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5110	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027531903	1	3	05/01/2026 02:51:38	05/01/2026 11:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16923	16,94555556	Trafo BT	
5111	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03373990	1	3	05/01/2026 02:52:00	05/01/2026 06:42:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	376	28128	1442,586667	Religador	Religadora Automática
5112	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	BA03373990	1	3	05/01/2026 02:52:00	05/01/2026 06:43:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	43	28128	165,6694444	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5113	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027527421	1	3	05/01/2026 03:00:00	05/01/2026 03:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	29	56553	14,5		
5114	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027509821	1	3	05/01/2026 03:00:00	05/01/2026 03:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	32	54265	19,73333333		
5115	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027530891	1	3	05/01/2026 03:00:00	05/01/2026 04:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	8	17048	9,333333333		
5116	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027531963	1	3	05/01/2026 03:18:19	05/01/2026 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	191	56553	387,3586111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5117	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	05/01/2026 03:41:00	05/01/2026 05:13:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	1,533611111	Religador	Religadora Automática
5118	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	05/01/2026 03:41:00	05/01/2026 05:14:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	183	29352	284,8191667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5119	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	05/01/2026 03:41:00	05/01/2026 06:12:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	215	29352	543,95	Religador	Religadora Automática
5120	383	1	2026	13071	POC09	POC	0027532007	1	3	05/01/2026 03:51:15	05/01/2026 10:29:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	6,632777778	Trafo BT	
5121	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027532009	1	3	05/01/2026 03:53:44	05/01/2026 10:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	33	68852	209,6966667	Trafo BT	
5122	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027525161	1	3	05/01/2026 04:00:00	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	0,5		
5123	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027528103	1	3	05/01/2026 04:15:00	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	89	56553	22,24999999		
5124	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027523257	1	3	05/01/2026 04:15:00	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	25	56553	6,249999999		
5125	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027522989	1	3	05/01/2026 04:15:00	05/01/2026 04:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	27536	6,749999998		
5126	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027532041	1	3	05/01/2026 04:20:25	05/01/2026 08:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	15135	4,509722222	TRAMO_MT	Jumper
5127	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027532043	1	3	05/01/2026 04:27:09	06/01/2026 11:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	17048	313,975	Trafo BT	
5128	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027511159	1	3	05/01/2026 04:30:00	05/01/2026 04:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	54265	3,999999999		
5129	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027532055	1	3	05/01/2026 04:37:52	05/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	28128	28,80888889	Trafo BT	
5130	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027525399	1	3	05/01/2026 04:40:00	05/01/2026 05:20:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	138	54265	93,80166666		

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5131	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027532063	1	3	05/01/2026 04:42:15	05/01/2026 09:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	116	26374	533,1166667	TRAMO_MT	Jumper
5132	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027532071	1	3	05/01/2026 04:49:37	05/01/2026 07:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	129	39136	346,9741667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5133	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027532077	1	3	05/01/2026 04:50:27	05/01/2026 11:40:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17619	13,65388889	Trafo BT	
5134	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027532099	1	3	05/01/2026 04:59:25	05/01/2026 10:26:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	5,443611111	Trafo BT	
5135	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027521323	1	3	05/01/2026 05:00:00	05/01/2026 05:53:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	45	15135	40,475		
5136	383	1	2026	13044	IBS09	IBS	0027532123	1	3	05/01/2026 05:04:34	05/01/2026 11:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	81	35545	520,335	Trafo BT	
5137	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	BA03374034	1	3	05/01/2026 05:09:02	05/01/2026 05:17:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1779	56084	237,2000002	Chave Faca	Chave Unipolar
5138	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	BA03374034	1	3	05/01/2026 05:09:02	05/01/2026 05:52:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	241	56084	174,1225	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5139	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	BA03374034	1	3	05/01/2026 05:09:02	05/01/2026 07:05:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	313	56084	606,6113889	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5140	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	BA03374106	1	3	05/01/2026 05:12:56	05/01/2026 21:40:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	40992	16,46638889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5141	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027532165	1	3	05/01/2026 05:18:29	05/01/2026 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	24	56553	91,00666667	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5142	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027532181	1	3	05/01/2026 05:25:19	06/01/2026 05:39:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	29352	72,71583333	TRAMO_MT	Jumper
5143	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027510995	1	3	05/01/2026 05:30:00	05/01/2026 06:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	34	47624	19,26666667	Trafo BT	
5144	383	1	2026	13052	ITR05	ITR	0027532209	1	3	05/01/2026 05:41:59	05/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	48	54457	558,4133333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5145	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027532255	1	3	05/01/2026 05:59:22	05/01/2026 10:10:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	56084	12,575	Trafo BT	
5146	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027527467	1	3	05/01/2026 06:00:00	05/01/2026 06:34:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	47624	38,89722222		
5147	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027532257	1	3	05/01/2026 06:02:12	06/01/2026 09:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	17048	167,38	Trafo BT	
5148	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	BA03374052	1	3	05/01/2026 06:03:23	05/01/2026 07:24:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1151	29352	1563,121944	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5149	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027535059	1	3	05/01/2026 06:04:33	05/01/2026 12:06:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	6,031666667	Trafo BT	
5150	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027532273	1	3	05/01/2026 06:05:20	05/01/2026 11:12:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	5,113055555	Trafo BT	
5151	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027532283	1	3	05/01/2026 06:07:18	05/01/2026 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	30441	3,378333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5152	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027532299	1	3	05/01/2026 06:10:41	05/01/2026 11:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	5,355277778	Trafo BT	
5153	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027532311	1	3	05/01/2026 06:13:12	06/01/2026 09:18:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68852	108,32	Trafo BT	
5154	383	1	2026	17185	CED04	CED	0027532331	1	3	05/01/2026 06:18:02	05/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	172	38198	851,3044444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5155	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027532351	1	3	05/01/2026 06:22:38	05/01/2026 12:16:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	5,895555556	Trafo BT	
5156	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027532377	1	3	05/01/2026 06:28:18	05/01/2026 13:55:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	7,447222222	Trafo BT	
5157	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027532413	1	3	05/01/2026 06:28:22	05/01/2026 09:10:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	35545	67,60416667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5158	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027532413	1	3	05/01/2026 06:28:22	05/01/2026 09:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	35545	3,110555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5159	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027532381	1	3	05/01/2026 06:28:39	05/01/2026 11:58:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	5,501666667	Trafo BT	
5160	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027532393	1	3	05/01/2026 06:30:59	05/01/2026 17:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	23048	21,30055556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5161	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027532419	1	3	05/01/2026 06:34:00	06/01/2026 08:46:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57405	52,41277778	Trafo BT	
5162	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027532445	1	3	05/01/2026 06:38:00	05/01/2026 11:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	18602	10,03333333	Trafo BT	
5163	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027532443	1	3	05/01/2026 06:38:29	06/01/2026 10:21:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	27,72194444	Trafo BT	
5164	383	1	2026	13071	POC03	POC	0027532461	1	3	05/01/2026 06:40:24	06/01/2026 09:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	26,36	Trafo BT	
5165	383	1	2026	13022	BAX03	BAX	0027532477	1	3	05/01/2026 06:41:52	05/01/2026 11:08:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	4,439444444	Trafo BT	
5166	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027532497	1	3	05/01/2026 06:45:09	05/01/2026 13:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	14,395	Trafo BT	
5167	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027532519	1	3	05/01/2026 06:48:54	05/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	54457	3,851666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5168	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027532537	1	3	05/01/2026 06:51:02	05/01/2026 11:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	28128	9,798888889	Trafo BT	
5169	383	1	2026	17186	SER01	SER	0027532539	1	3	05/01/2026 06:51:16	06/01/2026 09:27:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	26,60833333	Trafo BT	
5170	383	1	2026	13080	MIR02	MIR	0027532545	1	3	05/01/2026 06:51:46	06/01/2026 00:19:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	56084	104,7983333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5171	383	1	2026	13080	MIR02	MIR	0027532545	1	3	05/01/2026 06:51:46	06/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	56084	35,13722222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5172	383	1	2026	13084	BXG01	BXG	0027532565	1	3	05/01/2026 06:56:10	05/01/2026 13:23:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20780	12,90111111	Trafo BT	
5173	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027532577	1	3	05/01/2026 06:57:43	05/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	88	10037	252,6822222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5174	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027532605	1	3	05/01/2026 07:02:00	05/01/2026 18:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	26374	35,8	Trafo BT	
5175	383	1	2026	16393	BRL02	BRL	0027532609	1	3	05/01/2026 07:03:32	05/01/2026 15:11:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	23048	8,140555555	Trafo BT	
5176	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027532631	1	3	05/01/2026 07:07:08	05/01/2026 19:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	69	56553	887,6466667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5177	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027532633	1	3	05/01/2026 07:07:15	05/01/2026 08:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	89	27536	134,6125	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5178	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 07:09:00	05/01/2026 11:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	458	40992	2183,133333	TRAMO_MT	Jumper
5179	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 07:09:00	05/01/2026 14:10:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	40992	56,16222222	Religador	Religadora Automática
5180	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027538115	1	3	05/01/2026 07:11:06	06/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	3	17048	104,445	Trafo BT	
5181	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027532659	1	3	05/01/2026 07:11:49	06/01/2026 19:55:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	36,72361111	Trafo BT	
5182	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	0027532667	1	3	05/01/2026 07:11:52	05/01/2026 21:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	55325	72,36666667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5183	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027532671	1	3	05/01/2026 07:13:55	05/01/2026 10:59:26	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,758611111	Trafo BT	
5184	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027532923	1	3	05/01/2026 07:16:00	05/01/2026 13:44:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	32	17619	206,9333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5185	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027532705	1	3	05/01/2026 07:18:01	05/01/2026 11:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	3,816388889	Trafo BT	
5186	383	1	2026	17186	OUT01	OUT	0027532729	1	3	05/01/2026 07:21:25	05/01/2026 14:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	40992	179,3625	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5187	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	0027532759	1	3	05/01/2026 07:23:27	05/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	14,10916667	Trafo BT	
5188	383	1	2026	13048	ITL03	ITL	0027532767	1	3	05/01/2026 07:24:20	05/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	10037	3,844444445	Trafo BT	
5189	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027532771	1	3	05/01/2026 07:24:52	06/01/2026 00:50:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	69	55325	1202,7275	Trafo BT	
5190	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027532805	1	3	05/01/2026 07:24:53	05/01/2026 09:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	24460	2,085277778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5191	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027532805	1	3	05/01/2026 07:24:53	05/01/2026 09:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	24460	11,84305556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5192	383	1	2026	13044	IBS07	IBS	0027532781	1	3	05/01/2026 07:25:27	05/01/2026 12:59:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	5,570833333	Trafo BT	
5193	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027532789	1	3	05/01/2026 07:26:42	05/01/2026 13:46:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	17619	50,57333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5194	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027532799	1	3	05/01/2026 07:27:38	05/01/2026 08:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	1,056111111	Trafo BT	
5195	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027532813	1	3	05/01/2026 07:28:54	05/01/2026 13:44:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	6,258055555	Trafo BT	
5196	383	1	2026	13038	GOI03	GOI	0027532827	1	3	05/01/2026 07:29:52	05/01/2026 10:01:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	2,533055556	Trafo BT	
5197	383	1	2026	13078	SCL03	SCL	0027532847	1	3	05/01/2026 07:32:13	06/01/2026 00:34:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	17,04583333	Trafo BT	
5198	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027532849	1	3	05/01/2026 07:33:01	05/01/2026 10:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	14	28128	45,49611111	Trafo BT	
5199	383	1	2026	13076	RDO01	RDO	0027532855	1	3	05/01/2026 07:34:11	05/01/2026 11:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	3,980277778	Trafo BT	
5200	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027532881	1	3	05/01/2026 07:36:12	05/01/2026 09:18:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40992	3,403888889	Trafo BT	
5201	383	1	2026	13034	DIC07	DIC	0027532883	1	3	05/01/2026 07:36:39	06/01/2026 05:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	21,5225	Trafo BT	
5202	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027532887	1	3	05/01/2026 07:37:00	05/01/2026 13:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	29	23007	173,5166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5203	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027532911	1	3	05/01/2026 07:39:20	05/01/2026 14:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	7,261111111	Trafo BT	
5204	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027532947	1	3	05/01/2026 07:43:58	05/01/2026 11:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	3,483888889	Trafo BT	
5205	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027532961	1	3	05/01/2026 07:44:53	06/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	32,50388889	Trafo BT	
5206	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027532963	1	3	05/01/2026 07:45:08	05/01/2026 21:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	52	39136	702,7511111	Trafo BT	
5207	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027532965	1	3	05/01/2026 07:45:26	06/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	21	17619	682,3483333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5208	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03374090	1	3	05/01/2026 07:46:56	05/01/2026 09:38:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	27	55325	50,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5209	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03374090	1	3	05/01/2026 07:46:56	05/01/2026 10:43:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	93	55325	274,0658333	Religador	Religadora Automática
5210	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	BA03374090	1	3	05/01/2026 07:46:56	05/01/2026 10:45:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	53	55325	157,6161111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5211	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027532977	1	3	05/01/2026 07:47:00	05/01/2026 14:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17048	12,96666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5212	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027533017	1	3	05/01/2026 07:51:30	05/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	15135	65,13333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5213	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027533037	1	3	05/01/2026 07:52:56	06/01/2026 04:38:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	54265	124,5483333	Trafo BT	
5214	383	1	2026	13052	ITR07	ITR	0027533069	1	3	05/01/2026 07:55:28	05/01/2026 22:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	4	54457	58,63555556	Trafo BT	
5215	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027533073	1	3	05/01/2026 07:55:42	05/01/2026 16:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	9,021666667	Trafo BT	
5216	383	1	2026	13084	FAR01	FAR	0027533107	1	3	05/01/2026 08:00:00	05/01/2026 16:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	48	20780	404,8	Trafo BT	
5217	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027533157	1	3	05/01/2026 08:05:20	05/01/2026 14:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	47624	24,71111111	Trafo BT	
5218	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027533211	1	3	05/01/2026 08:08:54	05/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	56084	25,18333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5219	383	1	2026	13071	POC09	POC	0027533413	1	3	05/01/2026 08:09:06	05/01/2026 11:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	68852	3,565	TRAMO_MT	Jumper
5220	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027533223	1	3	05/01/2026 08:09:39	05/01/2026 09:06:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40992	1,890555556	Trafo BT	
5221	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027536229	1	3	05/01/2026 08:11:00	05/01/2026 13:26:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	5,25	Trafo BT	
5222	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027533247	1	3	05/01/2026 08:11:10	05/01/2026 13:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	5,297222222	Trafo BT	
5223	383	1	2026	13092	URU02	URU	0027533251	1	3	05/01/2026 08:11:18	06/01/2026 11:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	10146	111,1133333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5224	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027531541	1	3	05/01/2026 08:16:00	05/01/2026 08:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	4	29352	2,733333333		
5225	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027533407	1	3	05/01/2026 08:22:48	05/01/2026 21:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	17048	39,86	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5226	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027533419	1	3	05/01/2026 08:23:22	05/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56553	15,66333333	Trafo BT	
5227	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027532165	1	3	05/01/2026 08:25:00	05/01/2026 09:06:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	99	56553	67,65		
5228	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027533891	1	3	05/01/2026 08:25:08	05/01/2026 13:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	29352	135,7377778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5229	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027533541	1	3	05/01/2026 08:28:00	05/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	57	39136	799,9	Trafo BT	
5230	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027533549	1	3	05/01/2026 08:28:58	07/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	52,01722222	Trafo BT	
5231	383	1	2026	13084	FAR04	FAR	0027533563	1	3	05/01/2026 08:29:55	05/01/2026 14:30:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	6,011111111	Trafo BT	
5232	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027533569	1	3	05/01/2026 08:30:22	06/01/2026 08:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	29352	660,1622222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5233	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	0027533575	1	3	05/01/2026 08:30:46	06/01/2026 11:19:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	11924	26,81361111	Trafo BT	
5234	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027535593	1	3	05/01/2026 08:32:00	05/01/2026 15:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	10	28128	68,33333333	Trafo BT	
5235	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027533617	1	3	05/01/2026 08:32:20	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	8,461111111	Trafo BT	
5236	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027533637	1	3	05/01/2026 08:33:16	05/01/2026 10:48:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	2,251666667	Trafo BT	
5237	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027533639	1	3	05/01/2026 08:33:25	05/01/2026 10:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	3,552777778	Trafo BT	
5238	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027539327	1	3	05/01/2026 08:33:48	06/01/2026 14:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38198	60,04	Trafo BT	
5239	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027533707	1	3	05/01/2026 08:36:41	05/01/2026 12:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	5	23007	19,02638889	Trafo BT	
5240	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027533719	1	3	05/01/2026 08:37:16	05/01/2026 16:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	29352	16,59111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5241	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	0027533751	1	3	05/01/2026 08:39:50	05/01/2026 11:10:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	2,515	Trafo BT	
5242	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027535545	1	3	05/01/2026 08:43:23	05/01/2026 11:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	2,443611111	Trafo BT	
5243	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027533803	1	3	05/01/2026 08:43:38	06/01/2026 17:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	54265	1172,02	Trafo BT	
5244	383	1	2026	13056	QUI01	QUI	0027533819	1	3	05/01/2026 08:44:42	06/01/2026 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	55325	27,505	Ch. Fusivel	Base Fusivel

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5245	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027533821	1	3	05/01/2026 08:44:43	05/01/2026 11:00:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	2,26	Trafo BT	
5246	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027533875	1	3	05/01/2026 08:47:09	05/01/2026 09:19:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	0,530833333	Trafo BT	
5247	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027533883	1	3	05/01/2026 08:47:50	05/01/2026 14:57:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	12,33111111	Trafo BT	
5248	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027532577	1	3	05/01/2026 08:48:00	05/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	102	10037	105,4		
5249	383	1	2026	13034	DIC02	DIC	0027533899	1	3	05/01/2026 08:48:49	05/01/2026 15:01:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	6,219444444	Trafo BT	
5250	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027533901	1	3	05/01/2026 08:48:55	05/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	16923	13,70277778	Trafo BT	
5251	383	1	2026	13052	ITR03	ITR	0027533911	1	3	05/01/2026 08:49:23	05/01/2026 11:12:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	2,381111111	Trafo BT	
5252	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027533917	1	3	05/01/2026 08:49:44	05/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	38198	40,86444444	Trafo BT	
5253	383	1	2026	13071	POC07	POC	0027533919	1	3	05/01/2026 08:49:56	05/01/2026 14:31:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	5,694722222	Trafo BT	
5254	383	1	2026	13034	DIC13	DIC	0027533953	1	3	05/01/2026 08:51:40	05/01/2026 10:54:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	4,083333333	Trafo BT	
5255	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027533959	1	3	05/01/2026 08:51:53	05/01/2026 13:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	29352	105,2466667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5256	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027533969	1	3	05/01/2026 08:52:14	05/01/2026 13:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	24439	75,93777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5257	383	1	2026	13069	CAE01	CAE	0027533995	1	3	05/01/2026 08:53:40	05/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	26374	22,63333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5258	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027534085	1	3	05/01/2026 08:58:26	06/01/2026 11:48:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	26,82777778	Trafo BT	
5259	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027534097	1	3	05/01/2026 08:59:13	06/01/2026 23:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	38,56305556	Trafo BT	
5260	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03374148	1	3	05/01/2026 08:59:46	05/01/2026 10:10:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	24	28128	28,2	Religador	Religadora Automática
5261	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03374148	1	3	05/01/2026 08:59:46	05/01/2026 10:43:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	68	28128	117,5455556	Religador	Religadora Automática
5262	383	1	2026	13098	VPA04	VPA	BA03374148	1	3	05/01/2026 08:59:46	05/01/2026 12:04:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	28128	67,63777778	Chave Faca	Chave Unipolar
5263	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027534135	1	3	05/01/2026 09:01:39	05/01/2026 23:41:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	14,66722222	Trafo BT	
5264	383	1	2026	13033	BOJ02	BOJ	0027534147	1	3	05/01/2026 09:02:07	05/01/2026 14:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	18602	23,19222222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5265	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027534149	1	3	05/01/2026 09:02:23	05/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	14	24439	102,1105556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5266	383	1	2026	13034	DIC11	DIC	0027534159	1	3	05/01/2026 09:03:19	06/01/2026 07:23:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	44,67944444	Trafo BT	
5267	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027534163	1	3	05/01/2026 09:03:33	05/01/2026 13:44:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	9,358333333	Trafo BT	
5268	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027534177	1	3	05/01/2026 09:04:36	05/01/2026 11:56:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	2,868333333	Trafo BT	
5269	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027534187	1	3	05/01/2026 09:05:07	05/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	1,581388889	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5270	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027534189	1	3	05/01/2026 09:05:14	05/01/2026 12:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	54457	3,112777778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5271	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027534255	1	3	05/01/2026 09:09:52	06/01/2026 02:35:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	18602	17,42277778	Trafo BT	
5272	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027534283	1	3	05/01/2026 09:11:20	05/01/2026 13:17:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	15135	20,47222222	Trafo BT	
5273	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027534285	1	3	05/01/2026 09:11:22	05/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	27	54265	116,385	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5274	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027534289	1	3	05/01/2026 09:11:37	05/01/2026 15:03:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	22	17619	128,8405556	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5275	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027534295	1	3	05/01/2026 09:11:48	05/01/2026 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	35545	84,2	Trafo BT	
5276	383	1	2026	17186	MOB04	MOB	0027534297	1	3	05/01/2026 09:12:11	06/01/2026 07:44:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	22,54416667	Trafo BT	
5277	383	1	2026	13034	DIC07	DIC	0027534319	1	3	05/01/2026 09:13:42	05/01/2026 10:16:51	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	1,0525	Trafo BT	
5278	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027534323	1	3	05/01/2026 09:14:06	05/01/2026 17:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	23007	52,39	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5279	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027535143	1	3	05/01/2026 09:15:53	05/01/2026 14:35:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	90301	21,32666667	Trafo BT	
5280	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027534377	1	3	05/01/2026 09:16:53	05/01/2026 12:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	92	17619	311,4455556	FUSIBLE_LS	Base Fusivel
5281	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027534395	1	3	05/01/2026 09:18:19	06/01/2026 13:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	57405	364,3647222	Trafo BT	
5282	383	1	2026	13084	SAB01	SAB	0027534413	1	3	05/01/2026 09:20:19	05/01/2026 13:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	3,844722222	Trafo BT	
5283	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027534419	1	3	05/01/2026 09:21:13	05/01/2026 23:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	29352	95,52472222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5284	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027534427	1	3	05/01/2026 09:22:18	06/01/2026 22:59:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	37,61166667	Trafo BT	
5285	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027534511	1	3	05/01/2026 09:27:10	06/01/2026 20:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	30	56553	1036,416667	Trafo BT	
5286	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027534517	1	3	05/01/2026 09:27:19	06/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	25,79472222	Trafo BT	
5287	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027534543	1	3	05/01/2026 09:28:28	05/01/2026 18:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54457	18,85111111	Trafo BT	
5288	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 09:30:06	05/01/2026 09:47:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	40992	20,74722223	Religador	Religadora Automática
5289	383	1	2026	17184	CAM01	CAM	0027534565	1	3	05/01/2026 09:30:09	05/01/2026 21:00:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	11,5	Trafo BT	
5290	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027534567	1	3	05/01/2026 09:30:16	05/01/2026 15:57:09	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	6,448055556	Trafo BT	
5291	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027534575	1	3	05/01/2026 09:30:47	05/01/2026 12:13:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	2,719722222	Trafo BT	
5292	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027534591	1	3	05/01/2026 09:31:41	05/01/2026 11:31:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	28	33110	55,94555555	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5293	383	1	2026	13043	IGB04	IGB	0027534671	1	3	05/01/2026 09:36:00	05/01/2026 11:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	1,916666667	Trafo BT	
5294	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027534657	1	3	05/01/2026 09:36:00	06/01/2026 02:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	14	24439	233,3333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5295	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027534679	1	3	05/01/2026 09:36:34	05/01/2026 22:23:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	12,78611111	Trafo BT	
5296	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027534687	1	3	05/01/2026 09:37:04	06/01/2026 09:46:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	55325	48,31722222	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5297	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027534705	1	3	05/01/2026 09:38:26	05/01/2026 10:53:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	1,245	Trafo BT	
5298	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027520789	1	3	05/01/2026 09:40:00	05/01/2026 10:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	47624	28,03333333		
5299	383	1	2026	13094	VIN03	VIN	0027534187	1	3	05/01/2026 09:40:00	05/01/2026 10:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	29352	5		
5300	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027534749	1	3	05/01/2026 09:41:38	05/01/2026 13:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	3,422777778	Trafo BT	
5301	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027534751	1	3	05/01/2026 09:41:41	05/01/2026 10:29:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	0,792777778	Trafo BT	
5302	383	1	2026	13038	TOC01	TOC	0027534757	1	3	05/01/2026 09:42:14	05/01/2026 12:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	24460	9,251111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5303	383	1	2026	13069	BCL02	BCL	0027534773	1	3	05/01/2026 09:43:18	05/01/2026 11:28:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,747777778	Trafo BT	
5304	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027534777	1	3	05/01/2026 09:43:44	06/01/2026 10:35:59	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57405	74,6125	Trafo BT	
5305	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027530875	1	3	05/01/2026 09:45:00	05/01/2026 10:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	28128	2,6		
5306	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03374192	1	3	05/01/2026 09:48:30	05/01/2026 11:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	29352	1,808333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5307	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027534875	1	3	05/01/2026 09:51:58	07/01/2026 18:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17048	113,4344444	Trafo BT	
5308	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	0027534903	1	3	05/01/2026 09:54:16	06/01/2026 04:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	17619	73,71555556	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5309	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027532707	1	3	05/01/2026 09:55:00	05/01/2026 10:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	29352	1,833333333		
5310	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027535003	1	3	05/01/2026 10:00:28	05/01/2026 14:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	4,408888889	Trafo BT	
5311	383	1	2026	13052	ITR08	ITR	0027535021	1	3	05/01/2026 10:01:22	05/01/2026 14:39:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	54457	4,642777778	Trafo BT	
5312	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027535043	1	3	05/01/2026 10:01:58	05/01/2026 11:48:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,767777778	Trafo BT	
5313	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027535053	1	3	05/01/2026 10:02:23	06/01/2026 03:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	34,88722222	Trafo BT	
5314	383	1	2026	13076	RDO06	RDO	0027535075	1	3	05/01/2026 10:03:49	05/01/2026 15:32:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57405	16,4125	Trafo BT	
5315	383	1	2026	13028	CAF05	CAF	0027535081	1	3	05/01/2026 10:03:56	05/01/2026 11:45:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	1,696111111	Trafo BT	
5316	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027535083	1	3	05/01/2026 10:04:12	05/01/2026 18:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	23048	57,84333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5317	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027535087	1	3	05/01/2026 10:04:21	05/01/2026 12:16:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	2,202222222	Trafo BT	
5318	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027535103	1	3	05/01/2026 10:05:46	05/01/2026 17:51:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	7,761388889	Trafo BT	
5319	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	BA03374262	1	3	05/01/2026 10:06:00	05/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	38198	3,466666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5320	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027535161	1	3	05/01/2026 10:09:34	06/01/2026 05:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	18,99055556	Trafo BT	
5321	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027526649	1	3	05/01/2026 10:10:00	05/01/2026 10:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	28128	3,833333334		
5322	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027535187	1	3	05/01/2026 10:11:03	05/01/2026 13:25:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	3,243333333	Trafo BT	
5323	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027535199	1	3	05/01/2026 10:11:41	05/01/2026 13:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	5,943888889	Trafo BT	
5324	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027535213	1	3	05/01/2026 10:12:11	05/01/2026 17:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	64	17619	494,7377778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5325	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027535255	1	3	05/01/2026 10:14:00	06/01/2026 15:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	15135	29,21666667	Trafo BT	
5326	383	1	2026	17184	SAF02	SAF	0027535281	1	3	05/01/2026 10:15:46	05/01/2026 20:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	23	24439	239,2894444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5327	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027535283	1	3	05/01/2026 10:15:49	05/01/2026 16:17:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	6,024722222	Trafo BT	
5328	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027535291	1	3	05/01/2026 10:16:21	05/01/2026 15:22:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	5,101111111	Trafo BT	
5329	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	BA03374226	1	3	05/01/2026 10:16:33	05/01/2026 11:39:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	238	29352	329,5638889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5330	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027543241	1	3	05/01/2026 10:16:49	06/01/2026 10:58:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	24,69722222	Trafo BT	
5331	383	1	2026	13022	BAX04	BAX	0027535297	1	3	05/01/2026 10:17:07	05/01/2026 12:34:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	2,286111111	Trafo BT	
5332	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027535333	1	3	05/01/2026 10:20:16	05/01/2026 12:29:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	2,159444444	Trafo BT	
5333	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	BA03373448	1	3	05/01/2026 10:23:22	05/01/2026 10:32:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	251	29352	38,83527778	Religador	Religadora Automática
5334	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027535363	1	3	05/01/2026 10:23:40	05/01/2026 22:08:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	29352	70,49333333	Trafo BT	
5335	383	1	2026	13052	ITR02	ITR	0027535405	1	3	05/01/2026 10:26:35	05/01/2026 16:16:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54457	5,839166667	Trafo BT	
5336	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027535409	1	3	05/01/2026 10:26:49	05/01/2026 15:57:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	5,516388889	Trafo BT	
5337	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027535421	1	3	05/01/2026 10:27:23	06/01/2026 14:38:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	13	47624	366,4266667	Trafo BT	
5338	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027535433	1	3	05/01/2026 10:27:52	05/01/2026 11:20:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	0,876388889	Trafo BT	
5339	383	1	2026	13056	QUI02	QUI	0027535447	1	3	05/01/2026 10:29:03	05/01/2026 16:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	6,065833333	Trafo BT	
5340	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027547821	1	3	05/01/2026 10:29:16	06/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	38198	90,53666667	Trafo BT	
5341	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027535471	1	3	05/01/2026 10:30:37	05/01/2026 13:34:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	3,071944444	Trafo BT	
5342	383	1	2026	13088	TAM04	TAM	0027535497	1	3	05/01/2026 10:31:59	06/01/2026 13:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	27,30027778	Trafo BT	
5343	383	1	2026	13069	BCL02	BCL	0027535519	1	3	05/01/2026 10:33:49	05/01/2026 12:45:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	4,383888889	Trafo BT	
5344	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027532013	1	3	05/01/2026 10:36:00	05/01/2026 12:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	27	17619	41,4		
5345	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	0027535609	1	3	05/01/2026 10:37:47	05/01/2026 13:57:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	6,667777778	Trafo BT	
5346	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027535631	1	3	05/01/2026 10:39:00	05/01/2026 14:00:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	56084	13,42555556	Trafo BT	
5347	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027535673	1	3	05/01/2026 10:42:12	05/01/2026 16:19:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	157	56553	883,8227778	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5348	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027534751	1	3	05/01/2026 10:42:34	05/01/2026 17:14:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	6,523888889	Trafo BT	
5349	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027535687	1	3	05/01/2026 10:43:55	05/01/2026 12:36:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	1,881111111	Trafo BT	
5350	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027535701	1	3	05/01/2026 10:45:30	05/01/2026 14:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	128	47624	536,5333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5351	383	1	2026	13094	CRM01	CRM	0027535713	1	3	05/01/2026 10:46:01	05/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	29352	53,0975	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5352	383	1	2026	17186	MOB01	MOB	0027535737	1	3	05/01/2026 10:46:51	05/01/2026 12:06:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	1,322222222	Trafo BT	
5353	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027535753	1	3	05/01/2026 10:47:42	05/01/2026 20:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	55325	65,25166667	Trafo BT	
5354	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027535755	1	3	05/01/2026 10:47:50	06/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	17048	51,07222222	Trafo BT	
5355	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	05/01/2026 10:48:00	05/01/2026 11:31:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	964	28128	705,3266667	Religador	Religadora Automática
5356	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	BA03373676	1	3	05/01/2026 10:48:00	05/01/2026 12:27:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	274	28128	454,3833333	Religador	Religadora Automática
5357	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027535759	1	3	05/01/2026 10:48:23	05/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	17619	5,026944444	Trafo BT	
5358	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027535795	1	3	05/01/2026 10:50:33	05/01/2026 12:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	68852	3,481666666	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5359	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027535813	1	3	05/01/2026 10:53:00	05/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	56084	24,75	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5360	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027535825	1	3	05/01/2026 10:54:00	05/01/2026 16:25:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	5,529444444	Trafo BT	
5361	383	1	2026	13092	URU01	URU	0027535905	1	3	05/01/2026 10:58:30	05/01/2026 16:53:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	10146	5,922222222	Trafo BT	
5362	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027535913	1	3	05/01/2026 10:58:54	05/01/2026 23:22:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	12,385	Trafo BT	
5363	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027535935	1	3	05/01/2026 10:59:15	05/01/2026 15:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	8	56084	39,83333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5364	383	1	2026	16393	BRL01	BRL	0027535937	1	3	05/01/2026 11:00:26	05/01/2026 17:13:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23048	6,218055556	Trafo BT	
5365	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027535969	1	3	05/01/2026 11:01:31	05/01/2026 12:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	120	26374	156,9666667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5366	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027535997	1	3	05/01/2026 11:03:17	07/01/2026 08:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	17048	318,1169444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5367	383	1	2026	17186	SER01	SER	BA03373894	1	3	05/01/2026 11:03:38	05/01/2026 11:41:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	70	40992	44,21666666	Religador	Religadora Automática
5368	383	1	2026	13098	VPA03	VPA	0027536029	1	3	05/01/2026 11:05:22	06/01/2026 10:32:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	7	28128	164,1325	Trafo BT	
5369	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027536033	1	3	05/01/2026 11:05:29	05/01/2026 15:37:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	4,534166667	Trafo BT	
5370	383	1	2026	17187	VIV02	VIV	0027536039	1	3	05/01/2026 11:05:53	05/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	5,735277778	Trafo BT	
5371	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027536045	1	3	05/01/2026 11:06:17	05/01/2026 15:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	36	56084	152,83	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5372	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027536057	1	3	05/01/2026 11:07:00	06/01/2026 00:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	13,58333333	Trafo BT	
5373	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027536099	1	3	05/01/2026 11:09:29	06/01/2026 03:58:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	8	47624	134,4688889	Trafo BT	
5374	383	1	2026	13078	SCL01	SCL	0027536107	1	3	05/01/2026 11:09:44	05/01/2026 16:54:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	50	11328	287,4166667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5375	383	1	2026	13052	ITR04	ITR	0027536113	1	3	05/01/2026 11:10:14	05/01/2026 12:28:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	368	54457	476,9688889	Religador	Religadora Automática
5376	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027536131	1	3	05/01/2026 11:10:46	06/01/2026 11:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	24,65388889	Trafo BT	
5377	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027536177	1	3	05/01/2026 11:14:17	05/01/2026 19:39:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	57405	25,25083333	Trafo BT	
5378	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027536191	1	3	05/01/2026 11:14:50	05/01/2026 16:20:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	23048	5,0925	Trafo BT	
5379	383	1	2026	17184	SAF03	SAF	0027536233	1	3	05/01/2026 11:17:00	05/01/2026 22:10:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24439	21,78888889	Trafo BT	
5380	383	1	2026	13094	BUE01	BUE	0027536249	1	3	05/01/2026 11:19:21	05/01/2026 15:06:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	3,785555555	Trafo BT	
5381	383	1	2026	13084	ACU114	ACU	0027536267	1	3	05/01/2026 11:20:00	05/01/2026 19:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	20780	16,33333333	Trafo BT	
5382	383	1	2026	13076	RDO07	RDO	0027536287	1	3	05/01/2026 11:22:03	05/01/2026 18:31:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	7,149166667	Trafo BT	
5383	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027536317	1	3	05/01/2026 11:24:22	06/01/2026 00:15:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	24439	12,85527778	Trafo BT	
5384	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	BA03374258	1	3	05/01/2026 11:27:46	05/01/2026 15:55:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	216	40992	964,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5385	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	BA03374258	1	3	05/01/2026 11:27:46	05/01/2026 17:21:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	40992	47,19777778	TRAMO_MT	Jumper
5386	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027536437	1	3	05/01/2026 11:31:58	05/01/2026 16:33:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	10,06666667	Trafo BT	
5387	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03373580	1	3	05/01/2026 11:32:23	05/01/2026 11:46:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	446	29352	103,695	Religador	Religadora Automática
5388	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027536501	1	3	05/01/2026 11:37:05	06/01/2026 07:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	28128	58,14583333	Trafo BT	
5389	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027536583	1	3	05/01/2026 11:42:43	05/01/2026 17:21:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	5,641666667	Trafo BT	
5390	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027536589	1	3	05/01/2026 11:42:55	06/01/2026 10:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	23,23472222	Trafo BT	
5391	383	1	2026	13076	RDO04	RDO	0027536615	1	3	05/01/2026 11:44:00	05/01/2026 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	2,75	Trafo BT	
5392	383	1	2026	13034	DIC10	DIC	BA03374276	1	3	05/01/2026 11:44:40	05/01/2026 12:32:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	90301	3,944444444	Religador	Religadora Automática
5393	383	1	2026	13034	DIC10	DIC	BA03374276	1	3	05/01/2026 11:44:40	05/01/2026 13:55:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	90301	30,52388889	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5394	383	1	2026	13034	DIC10	DIC	BA03374276	1	3	05/01/2026 11:44:40	05/01/2026 14:40:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	90301	2,9275	Chave Faca	Chave Unipolar
5395	383	1	2026	13034	DIC10	DIC	BA03374276	1	3	05/01/2026 11:44:40	05/01/2026 17:49:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	90301	6,076111111	Chave Faca	Chave Unipolar
5396	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027536643	1	3	05/01/2026 11:47:00	05/01/2026 18:18:55	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	6,531944444	Trafo BT	
5397	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027536655	1	3	05/01/2026 11:48:19	05/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	3,194722222	Trafo BT	
5398	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027536675	1	3	05/01/2026 11:49:24	05/01/2026 15:07:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	3,297777778	Trafo BT	
5399	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027535029	1	3	05/01/2026 11:49:45	05/01/2026 13:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	79	56084	138,5791667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5400	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 11:54:24	05/01/2026 13:15:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	686	10037	931,0544444	Chave Faca	Chave Unipolar
5401	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	BA03373900	1	3	05/01/2026 11:54:24	05/01/2026 15:31:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	141	10037	510,3808333	Chave Faca	Chave Unipolar
5402	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 11:55:00	05/01/2026 14:10:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40992	6,760833333		
5403	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	BA03374280	1	3	05/01/2026 11:56:24	05/01/2026 14:38:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	85	38198	229,9958333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5404	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027534391	1	3	05/01/2026 12:00:00	05/01/2026 13:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	138	54265	138		
5405	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03374284	1	3	05/01/2026 12:00:02	05/01/2026 14:35:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	141	11924	366,0516667	Religador	Religadora Automática
5406	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03374284	1	3	05/01/2026 12:00:02	06/01/2026 00:55:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	11924	38,76333333	Religador	Religadora Automática
5407	383	1	2026	13032	CMB01	CMB	BA03374284	1	3	05/01/2026 12:00:02	06/01/2026 15:59:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	2	11924	55,97333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5408	383	1	2026	13032	CMB02	CMB	BA03374284	1	3	05/01/2026 12:00:02	05/01/2026 14:35:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	11924	23,365	Religador	Religadora Automática
5409	383	1	2026	13071	POC02	POC	0027536793	1	3	05/01/2026 12:00:14	05/01/2026 15:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	3,162777778	Trafo BT	
5410	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027536811	1	3	05/01/2026 12:01:13	05/01/2026 19:23:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	33079	22,1025	Trafo BT	
5411	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027536813	1	3	05/01/2026 12:01:17	05/01/2026 18:10:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	6,156388889	Trafo BT	
5412	383	1	2026	16388	CAB03	CAB	0027536899	1	3	05/01/2026 12:08:15	05/01/2026 13:24:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	1,262777778	Trafo BT	
5413	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027536903	1	3	05/01/2026 12:08:30	06/01/2026 13:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38198	51,05	Trafo BT	
5414	383	1	2026	13040	GUA04	GUA	0027536911	1	3	05/01/2026 12:09:17	05/01/2026 17:18:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	5,154166667	Trafo BT	
5415	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027536917	1	3	05/01/2026 12:10:19	05/01/2026 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	21	33110	76,18916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5416	383	1	2026	13088	TAM01	TAM	0027536923	1	3	05/01/2026 12:10:48	06/01/2026 17:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	28,90333333	Trafo BT	
5417	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	BA03374258	1	3	05/01/2026 12:11:32	05/01/2026 15:55:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	40992	183,1511111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5418	383	1	2026	17186	MOB04	MOB	0027537019	1	3	05/01/2026 12:21:09	06/01/2026 08:24:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	40992	80,21111111	Trafo BT	
5419	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027537021	1	3	05/01/2026 12:21:20	05/01/2026 15:48:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	7	29352	24,11111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5420	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027537039	1	3	05/01/2026 12:22:58	06/01/2026 04:45:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	16,38277778	Trafo BT	
5421	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027537041	1	3	05/01/2026 12:23:07	05/01/2026 15:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	10037	16,82361111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5422	383	1	2026	17187	CAS01	CAS	0027537075	1	3	05/01/2026 12:26:02	06/01/2026 10:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33110	44,96555556	Trafo BT	
5423	383	1	2026	13035	EAR06	EAR	0027537107	1	3	05/01/2026 12:28:05	06/01/2026 05:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	33,73055556	Trafo BT	
5424	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027537137	1	3	05/01/2026 12:31:36	06/01/2026 12:17:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	23,76611111	Trafo BT	
5425	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027537147	1	3	05/01/2026 12:32:24	06/01/2026 14:52:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	78,99166667	Trafo BT	
5426	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027537149	1	3	05/01/2026 12:32:36	05/01/2026 21:34:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	55325	99,29333333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5427	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027537159	1	3	05/01/2026 12:33:37	05/01/2026 16:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	26	15135	90,29944445	Trafo BT	
5428	383	1	2026	17186	MOB01	MOB	0027537167	1	3	05/01/2026 12:34:21	06/01/2026 09:04:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	40992	40,98833333	Trafo BT	
5429	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027537187	1	3	05/01/2026 12:36:43	06/01/2026 15:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	52,77611111	Trafo BT	
5430	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027537191	1	3	05/01/2026 12:36:48	06/01/2026 00:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29284	24,44	Trafo BT	
5431	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027537199	1	3	05/01/2026 12:37:48	06/01/2026 00:37:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24460	23,98388889	Trafo BT	
5432	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027537205	1	3	05/01/2026 12:38:26	06/01/2026 11:54:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	23,26805556	Trafo BT	
5433	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	DT27537181	1	3	05/01/2026 12:39:00	05/01/2026 15:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	56553	57	Trafo BT	
5434	383	1	2026	13061	NAT02	NAT	0027537215	1	3	05/01/2026 12:39:07	05/01/2026 20:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	23007	81,01194444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5435	383	1	2026	13084	BXG01	BXG	0027537271	1	3	05/01/2026 12:44:42	05/01/2026 15:39:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	14	20780	40,67	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5436	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027537283	1	3	05/01/2026 12:45:08	05/01/2026 22:37:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	9,866111111	Trafo BT	
5437	383	1	2026	13071	POC09	POC	0027537321	1	3	05/01/2026 12:48:27	05/01/2026 20:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	68852	22,0775	Trafo BT	
5438	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027537323	1	3	05/01/2026 12:48:40	05/01/2026 16:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	3,205555556	Trafo BT	
5439	383	1	2026	13028	CAF09	CAF	0027537331	1	3	05/01/2026 12:49:26	05/01/2026 14:16:20	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	1,448333333	Trafo BT	
5440	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	0027537333	1	3	05/01/2026 12:49:38	05/01/2026 14:15:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	16	56084	23,00444444	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5441	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027537355	1	3	05/01/2026 12:49:46	05/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	17619	377,3033333	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5442	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027537337	1	3	05/01/2026 12:50:08	05/01/2026 13:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	0,797777778	Trafo BT	
5443	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027537377	1	3	05/01/2026 12:53:58	06/01/2026 08:54:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	20,00138889	Trafo BT	
5444	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027537393	1	3	05/01/2026 12:55:08	05/01/2026 17:14:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	4,326388889	Trafo BT	
5445	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027537407	1	3	05/01/2026 12:57:00	05/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	3,05	Trafo BT	
5446	383	1	2026	13087	SJA02	SJA	0027522201	1	3	05/01/2026 12:57:47	05/01/2026 16:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	34	17048	125,9227778	Chave Faca	Chave Unipolar
5447	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	05/01/2026 12:59:32	05/01/2026 13:12:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	756	29352	159,39	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5448	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	BA03373812	1	3	05/01/2026 12:59:32	05/01/2026 15:13:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	87	29352	193,72	Chave Faca	Chave Unipolar
5449	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027537431	1	3	05/01/2026 12:59:47	05/01/2026 16:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	28128	6,007222222	Trafo BT	
5450	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027537461	1	3	05/01/2026 13:03:00	06/01/2026 18:07:45	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	29,07916667	Trafo BT	
5451	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027543515	1	3	05/01/2026 13:04:19	06/01/2026 09:23:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	20,32527778	Trafo BT	
5452	383	1	2026	13056	MAC01	MAC	0027537473	1	3	05/01/2026 13:04:40	05/01/2026 17:07:24	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	55325	12,13666667	Trafo BT	
5453	383	1	2026	17186	MOB01	MOB	0027537493	1	3	05/01/2026 13:06:22	05/01/2026 15:52:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	2,771944445	Trafo BT	
5454	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027537501	1	3	05/01/2026 13:08:09	06/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	30	38198	783,425	Trafo BT	
5455	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027537515	1	3	05/01/2026 13:09:33	06/01/2026 13:29:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	24,33333333	Trafo BT	
5456	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027537541	1	3	05/01/2026 13:11:46	05/01/2026 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	4,353888889	Trafo BT	
5457	383	1	2026	16393	BJD04	BJD	BA03374314	1	3	05/01/2026 13:13:13	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	307	23048	1160,374722	Chave Faca	Chave Unipolar
5458	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03374320	1	3	05/01/2026 13:14:47	05/01/2026 15:09:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	18	29352	34,51	Religador	Religadora Automática
5459	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03374320	1	3	05/01/2026 13:14:47	05/01/2026 16:23:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	7	29352	22,04222222	Religador	Religadora Automática
5460	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03374320	1	3	05/01/2026 13:14:47	05/01/2026 16:23:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	139	29352	437,6955555	Religador	Religadora Automática
5461	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	BA03374320	1	3	05/01/2026 13:14:47	06/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	19	29352	460,8186111	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5462	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	BA03374322	1	3	05/01/2026 13:19:47	05/01/2026 15:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	4	90301	7,681111111	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5463	383	1	2026	13069	POT02	POT	0027537595	1	3	05/01/2026 13:20:51	06/01/2026 09:14:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	19,89277778	Trafo BT	
5464	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027537597	1	3	05/01/2026 13:20:52	06/01/2026 13:22:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	24,02472222	Trafo BT	
5465	383	1	2026	13034	DIC03	DIC	0027537603	1	3	05/01/2026 13:22:16	05/01/2026 22:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	40	90301	378,4888889	Trafo BT	
5466	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027537607	1	3	05/01/2026 13:22:25	06/01/2026 12:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38198	67,87916667	Ch. Fusivel	Base Fusivel
5467	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027537615	1	3	05/01/2026 13:23:04	05/01/2026 17:55:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	4,5325	Trafo BT	
5468	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027537623	1	3	05/01/2026 13:24:06	06/01/2026 14:06:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	24,7025	Trafo BT	
5469	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	05/01/2026 15:04:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	35	18602	57,68194444	Religador	Religadora Automática
5470	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	05/01/2026 15:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	18602	27,06666667	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5471	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	05/01/2026 22:47:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	11	18602	102,9111111	Religador	Religadora Automática
5472	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	06/01/2026 14:20:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	15	18602	373,675	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5473	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	06/01/2026 15:13:02	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	18602	206,3155556	Ch. Fusível	Base Fusível
5474	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	06/01/2026 18:45:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	26	18602	762,7894444	Religador	Religadora Automática
5475	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	06/01/2026 20:51:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	10	18602	314,2861111	Ch. Fusível	Base Fusível
5476	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	BA03374328	1	3	05/01/2026 13:25:40	07/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	5	18602	259,5277778	Ch. Fusível	Base Fusível
5477	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027537649	1	3	05/01/2026 13:25:41	06/01/2026 10:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	37	29284	761,7786111	Trafo BT	
5478	383	1	2026	13094	CRM02	CRM	0027537671	1	3	05/01/2026 13:28:02	05/01/2026 23:29:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	25	29352	250,7430556	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5479	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027520037	1	3	05/01/2026 13:29:06	05/01/2026 13:50:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	17048	1,759722222		
5480	383	1	2026	13028	CAF03	CAF	0027537703	1	3	05/01/2026 13:31:58	06/01/2026 01:41:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	24,33222222	Trafo BT	
5481	383	1	2026	13028	CAF03	CAF	0027543045	1	3	05/01/2026 13:31:58	06/01/2026 02:27:41	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	25,85722222	Trafo BT	
5482	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027537705	1	3	05/01/2026 13:32:20	06/01/2026 16:43:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	27,1925	Trafo BT	
5483	383	1	2026	13080	MIR03	MIR	0027537333	1	3	05/01/2026 13:36:00	05/01/2026 14:15:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	56084	7,98		
5484	383	1	2026	16393	BJD03	BJD	0027537791	1	3	05/01/2026 13:40:30	05/01/2026 18:18:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	2	23048	9,254444444	Trafo BT	
5485	383	1	2026	13061	NAT04	NAT	0027537793	1	3	05/01/2026 13:41:00	05/01/2026 16:16:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	78	23007	201,5	Ch. Fusível	Base Fusível
5486	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 13:44:15	05/01/2026 14:10:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	40992	2,596666667	Religador	Religadora Automática
5487	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027537879	1	3	05/01/2026 13:46:00	05/01/2026 18:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	21	24439	106,05	Ch. Fusível	Base Fusível
5488	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	DT27537857	1	3	05/01/2026 13:47:00	05/01/2026 21:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	73	56553	526,8166667	Trafo BT	
5489	383	1	2026	13094	VAS02	VAS	0027537855	1	3	05/01/2026 13:47:05	06/01/2026 04:09:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	14,37027778	Trafo BT	
5490	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027537887	1	3	05/01/2026 13:49:08	06/01/2026 10:59:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	1	17048	21,17277778	Trafo BT	
5491	383	1	2026	16389	NSA03	NSA	0027537893	1	3	05/01/2026 13:49:41	05/01/2026 17:40:37	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	30441	7,697777778	Trafo BT	
5492	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027537897	1	3	05/01/2026 13:49:53	06/01/2026 10:18:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	38198	20,47333333	Trafo BT	
5493	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027536045	1	3	05/01/2026 13:51:25	05/01/2026 15:21:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	20	56084	29,86111111	Ch. Fusível	Base Fusível
5494	383	1	2026	13027	BUZ02	BUZ	0027537929	1	3	05/01/2026 13:52:41	06/01/2026 11:13:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	33079	341,6488889	Trafo BT	
5495	383	1	2026	17185	SPA01	SPA	0027531577	1	3	05/01/2026 14:00:00	05/01/2026 14:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	85	38198	56,66666666		
5496	383	1	2026	13034	DIC15	DIC	0027538021	1	3	05/01/2026 14:02:27	05/01/2026 19:03:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	5,024166667	Trafo BT	
5497	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027538057	1	3	05/01/2026 14:07:13	06/01/2026 09:17:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	19,17388889	Trafo BT	
5498	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027538063	1	3	05/01/2026 14:07:56	05/01/2026 15:25:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	30441	2,594444444	Trafo BT	
5499	383	1	2026	13069	POT01	POT	0027538069	1	3	05/01/2026 14:08:30	06/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	66	26374	1761,65	Trafo BT	
5500	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027538077	1	3	05/01/2026 14:08:55	05/01/2026 20:36:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	6,451388889	Trafo BT	
5501	383	1	2026	13017	ARA02	ARA	0027538127	1	3	05/01/2026 14:13:02	05/01/2026 16:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	2,616111111	Trafo BT	
5502	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027538137	1	3	05/01/2026 14:14:55	05/01/2026 19:46:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	5,532777778	Trafo BT	
5503	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 14:17:04	05/01/2026 15:22:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	6	40992	6,513333334	Religador	Religadora Automática
5504	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 14:17:04	05/01/2026 15:22:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	40992	8,708888889	Religador	Religadora Automática
5505	383	1	2026	17186	MOB05	MOB	BA03374282	1	3	05/01/2026 14:17:04	05/01/2026 17:06:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	40992	8,461666667	Religador	Religadora Automática
5506	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027528275	1	3	05/01/2026 14:18:08	05/01/2026 14:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	17619	20,82777779		
5507	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027538181	1	3	05/01/2026 14:18:21	05/01/2026 23:23:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	3	56084	27,28083333	Trafo BT	
5508	383	1	2026	13044	IBS09	IBS	0027538285	1	3	05/01/2026 14:19:24	05/01/2026 15:36:35	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	38	35545	48,88277778	Ch. Fusível	Base Fusível
5509	383	1	2026	13044	IBS09	IBS	0027538285	1	3	05/01/2026 14:19:24	05/01/2026 19:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	115	35545	604,9	Ch. Fusível	Base Fusível
5510	383	1	2026	13078	SCL02	SCL	BA03374364	1	3	05/01/2026 14:19:46	05/01/2026 16:10:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	390	11328	720,6333333	Religador	Religadora Automática
5511	383	1	2026	13022	BAX05	BAX	0027538221	1	3	05/01/2026 14:21:25	06/01/2026 01:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	11,55972222	Trafo BT	
5512	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027544737	1	3	05/01/2026 14:24:24	06/01/2026 20:33:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	7	30441	211,0869444	Trafo BT	
5513	383	1	2026	13038	GOI01	GOI	0027538275	1	3	05/01/2026 14:26:43	06/01/2026 07:38:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24460	17,18916667	Trafo BT	
5514	383	1	2026	13052	ITR01	ITR	0027534543	1	3	05/01/2026 14:27:11	05/01/2026 18:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	76	54457	337,9677778		
5515	383	1	2026	13034	DIC06	DIC	0027538335	1	3	05/01/2026 14:32:00	06/01/2026 08:29:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	90301	35,90277778	Trafo BT	
5516	383	1	2026	13076	RDO05	RDO	0027538365	1	3	05/01/2026 14:34:12	05/01/2026 20:44:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	57405	6,1725	Trafo BT	
5517	383	1	2026	13048	ITL01	ITL	0027538367	1	3	05/01/2026 14:34:23	05/01/2026 20:12:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	11,25444444	Trafo BT	
5518	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027538407	1	3	05/01/2026 14:37:46	07/01/2026 13:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	33110	46,87055556	TRAMO_MT	Jumper
5519	383	1	2026	13088	TAM08	TAM	BA03374374	1	3	05/01/2026 14:38:08	05/01/2026 17:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	71	47624	215,2088889	Ch. Fusível	Base Fusível
5520	383	1	2026	17186	OUT01	OUT	0027538417	1	3	05/01/2026 14:38:42	06/01/2026 18:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	40992	82,065	Trafo BT	
5521	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	DT27538427	1	3	05/01/2026 14:39:00	07/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	99,7	Trafo BT	
5522	383	1	2026	13094	VIN04	VIN	0027538475	1	3	05/01/2026 14:43:15	07/01/2026 11:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	44,3125	Trafo BT	
5523	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027538989	1	3	05/01/2026 14:43:49	05/01/2026 19:18:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	55	17048	251,4569444	Ch. Fusível	Base Fusível
5524	383	1	2026	13080	SAP05	SAP	0027538497	1	3	05/01/2026 14:44:46	06/01/2026 10:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	6	56084	119,7233333	Ch. Fusível	Base Fusível
5525	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	0027538499	1	3	05/01/2026 14:44:50	05/01/2026 20:16:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	220	7	17619	38,745	Trafo BT	
5526	383	1	2026	13028	CAF02	CAF	0027537661	1	3	05/01/2026 14:45:00	05/01/2026 17:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	116	54265	299,6666667	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5527	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027538517	1	3	05/01/2026 14:46:34	05/01/2026 16:12:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	27536	2,877222222	Trafo BT	
5528	383	1	2026	13084	FAR02	FAR	0027538529	1	3	05/01/2026 14:47:37	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	20780	2,206388889	Trafo BT	
5529	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027538591	1	3	05/01/2026 14:52:38	05/01/2026 16:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	1,622777778	Trafo BT	
5530	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027535813	1	3	05/01/2026 14:55:00	05/01/2026 15:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	56084	1,833333333		
5531	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027538645	1	3	05/01/2026 14:58:24	06/01/2026 12:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	17048	107,6333333	Ch. Fusível	Base Fusível
5532	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027538649	1	3	05/01/2026 14:59:07	05/01/2026 16:41:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	1,708055555	Trafo BT	
5533	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027538655	1	3	05/01/2026 14:59:21	06/01/2026 03:05:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	12,105	Trafo BT	
5534	383	1	2026	13022	BAX08	BAX	0027538663	1	3	05/01/2026 14:59:59	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	56553	12,00166667	Trafo BT	
5535	383	1	2026	13088	TAM01	TAM	0027538671	1	3	05/01/2026 15:00:45	06/01/2026 12:18:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	63,91	Trafo BT	
5536	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027538687	1	3	05/01/2026 15:02:26	05/01/2026 16:31:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	2,976111111	Trafo BT	
5537	383	1	2026	13061	NAT03	NAT	0027538699	1	3	05/01/2026 15:02:46	05/01/2026 16:38:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	112	23007	177,7688889	Ch. Fusível	Base Fusível
5538	383	1	2026	13033	FRL01	FRL	0027535187	1	3	05/01/2026 15:04:34	06/01/2026 11:19:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	18602	20,24277778	Trafo BT	
5539	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027538721	1	3	05/01/2026 15:04:43	05/01/2026 16:19:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29284	1,24	Trafo BT	
5540	383	1	2026	13069	POT05	POT	0027538733	1	3	05/01/2026 15:05:54	06/01/2026 08:54:04	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	17,80277778	Trafo BT	
5541	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027538757	1	3	05/01/2026 15:08:27	05/01/2026 18:05:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	3	29352	8,8275	Ch. Fusível	Base Fusível
5542	383	1	2026	13094	VIN02	VIN	0027538807	1	3	05/01/2026 15:12:51	05/01/2026 17:17:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	29352	4,147777778	Trafo BT	
5543	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027538813	1	3	05/01/2026 15:14:39	06/01/2026 06:58:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	15,72861111	Trafo BT	
5544	383	1	2026	13038	TOC01	TOC	0027538839	1	3	05/01/2026 15:16:53	05/01/2026 19:12:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	8	24460	31,34888889	Ch. Fusível	Base Fusível
5545	383	1	2026	17185	SPA02	SPA	0027538929	1	3	05/01/2026 15:23:18	06/01/2026 02:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	17	38198	183,2316667	Trafo BT	
5546	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027538939	1	3	05/01/2026 15:24:00	05/01/2026 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	5	56084	8,666666666	Ch. Fusível	Base Fusível
5547	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	0027538949	1	3	05/01/2026 15:24:54	05/01/2026 21:43:07	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	12	29352	75,64333333	Ch. Fusível	Base Fusível
5548	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027538951	1	3	05/01/2026 15:24:55	05/01/2026 19:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17619	21,70833333	Ch. Fusível	Base Fusível
5549	383	1	2026	13094	SAR01	SAR	DT27538961	1	3	05/01/2026 15:25:00	05/01/2026 15:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	29352	0,75	Trafo BT	
5550	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027538963	1	3	05/01/2026 15:25:52	06/01/2026 12:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	2	17048	41,63777778	Ch. Fusível	Base Fusível
5551	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027538987	1	3	05/01/2026 15:27:43	05/01/2026 22:39:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	7,190277778	Trafo BT	
5552	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	0027538997	1	3	05/01/2026 15:28:07	06/01/2026 07:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	11	17619	173,2286111	Ch. Fusível	Base Fusível
5553	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027539001	1	3	05/01/2026 15:28:19	05/01/2026 19:56:58	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26374	4,4775	Trafo BT	
5554	383	1	2026	13069	POT02	POT	BA03374338	1	3	05/01/2026 15:29:12	05/01/2026 17:58:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	49	26374	122,2005556	Ch. Fusível	Base Fusível
5555	383	1	2026	13028	CAF03	CAF	0027543027	1	3	05/01/2026 15:31:30	06/01/2026 02:05:23	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	10,56472222	Trafo BT	
5556	383	1	2026	13094	BUE02	BUE	0027539055	1	3	05/01/2026 15:32:01	06/01/2026 02:30:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	10,97861111	Trafo BT	
5557	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027539069	1	3	05/01/2026 15:32:41	06/01/2026 11:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	11	29352	216,7580556	Ch. Fusível	Base Fusível
5558	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027539071	1	3	05/01/2026 15:32:42	06/01/2026 11:15:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	112	26374	2207,644444	Trafo BT	
5559	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027539073	1	3	05/01/2026 15:32:47	05/01/2026 22:17:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	90301	33,74444444	Trafo BT	
5560	383	1	2026	13055	TAP02	TAP	0027539093	1	3	05/01/2026 15:34:32	06/01/2026 02:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	7	17619	78,80444444	Ch. Fusível	Base Fusível
5561	383	1	2026	17186	MOB03	MOB	0027539103	1	3	05/01/2026 15:36:03	05/01/2026 20:32:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	40992	4,946111111	Trafo BT	
5562	383	1	2026	13038	GOI02	GOI	0027539107	1	3	05/01/2026 15:36:19	06/01/2026 10:11:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	24460	37,17777778	Trafo BT	
5563	383	1	2026	13048	ITL02	ITL	0027539147	1	3	05/01/2026 15:39:12	05/01/2026 17:33:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	10037	3,796666667	Trafo BT	
5564	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027539157	1	3	05/01/2026 15:39:46	07/01/2026 12:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	44,52055556	Trafo BT	
5565	383	1	2026	13028	CAF08	CAF	0027518801	1	3	05/01/2026 15:40:00	05/01/2026 16:01:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	35	54265	12,73611111		
5566	383	1	2026	13034	DIC14	DIC	0027539185	1	3	05/01/2026 15:41:52	05/01/2026 19:42:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	4,008055555	Trafo BT	
5567	383	1	2026	13069	POT03	POT	0027539209	1	3	05/01/2026 15:43:25	06/01/2026 12:11:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	26374	40,94611111	Trafo BT	
5568	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027539219	1	3	05/01/2026 15:44:36	06/01/2026 11:39:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	11924	79,65888889	Trafo BT	
5569	383	1	2026	13040	GUA03	GUA	0027539225	1	3	05/01/2026 15:44:54	05/01/2026 17:46:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	26883	2,029166667	Trafo BT	
5570	383	1	2026	13033	BOI02	BOI	0027518449	1	3	05/01/2026 15:45:00	05/01/2026 16:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	18602	5,000000001		
5571	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027539241	1	3	05/01/2026 15:46:12	05/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	30441	2,253333333	Trafo BT	
5572	383	1	2026	13078	SCL04	SCL	0027539287	1	3	05/01/2026 15:48:56	06/01/2026 03:50:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11328	12,03222222	Trafo BT	
5573	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027539297	1	3	05/01/2026 15:49:21	05/01/2026 17:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	356	39136	638,7233333	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5574	383	1	2026	13061	NAT01	NAT	0027534745	1	3	05/01/2026 15:50:38	05/01/2026 18:51:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	23007	6,012222222		
5575	383	1	2026	13035	EAR02	EAR	0027539319	1	3	05/01/2026 15:50:59	05/01/2026 17:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	1,650277778	Trafo BT	
5576	383	1	2026	13034	DIC13	DIC	0027539345	1	3	05/01/2026 15:52:18	05/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	90301	7,795	Trafo BT	
5577	383	1	2026	13094	VAS01	VAS	0027539347	1	3	05/01/2026 15:52:24	06/01/2026 10:37:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	4	29352	74,98888889	Trafo BT	
5578	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027539351	1	3	05/01/2026 15:52:58	06/01/2026 18:40:15	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	26,78805556	Trafo BT	
5579	383	1	2026	13094	VIN01	VIN	0027539433	1	3	05/01/2026 15:59:08	06/01/2026 16:15:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	29352	24,27333333	Trafo BT	
5580	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027539435	1	3	05/01/2026 15:59:11	06/01/2026 02:07:29	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	10,13833333	Trafo BT	
5581	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	DT27539377	1	3	05/01/2026 16:00:00	05/01/2026 19:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	54265	99	Trafo BT	
5582	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03374384	1	3	05/01/2026 16:00:00	05/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	3	11924	2,25	Ch. Fusível	Base Fusível
5583	383	1	2026	13017	ARA05	ARA	0027539465	1	3	05/01/2026 16:01:00	05/01/2026 20:56:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	346	29284	1701,166667	Trafo BT	
5584	383	1	2026	13043	IGB03	IGB	0027539487	1	3	05/01/2026 16:04:32	06/01/2026 06:27:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	27536	14,37444444	Trafo BT	
5585	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	BA03374384	1	3	05/01/2026 16:05:00	05/01/2026 16:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	11924	0,666666667		
5586	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027539497	1	3	05/01/2026 16:06:11	06/01/2026 12:34:31	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17048	20,47222222	Trafo BT	

Item	Agente	Mês_Competência	Ano_Competência	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Cód Tipo Interrupção	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restabilização	Fato Gerador	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
5587	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027539533	1	3	05/01/2026 16:10:27	05/01/2026 22:15:28	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	6,083611111	Trafo BT	
5588	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027539537	1	3	05/01/2026 16:10:45	06/01/2026 04:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	147	15135	1835,6625	Trafo BT	
5589	383	1	2026	13088	TAM09	TAM	0027539597	1	3	05/01/2026 16:16:05	06/01/2026 10:42:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	18,44666667	Trafo BT	
5590	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027539619	1	3	05/01/2026 16:17:41	06/01/2026 01:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	67	47624	639,0869444	Trafo BT	
5591	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027539647	1	3	05/01/2026 16:19:22	05/01/2026 18:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	706	56553	1337,085556	FUSIBLE_LS	Base Fusível
5592	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	0027545749	1	3	05/01/2026 16:20:21	06/01/2026 17:53:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	47624	127,7208333	Trafo BT	
5593	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027539679	1	3	05/01/2026 16:21:53	06/01/2026 01:38:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	9,273888889	Trafo BT	
5594	383	1	2026	13027	BUZ05	BUZ	0027539707	1	3	05/01/2026 16:23:53	06/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	46	33079	1101,022778	Trafo BT	
5595	383	1	2026	13019	ARC02	ARC	0027546429	1	3	05/01/2026 16:24:34	06/01/2026 22:14:34	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	16	15135	477,3333333	Trafo BT	
5596	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027530787	1	3	05/01/2026 16:25:00	06/01/2026 21:47:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	29,37777778	Trafo BT	
5597	383	1	2026	13087	SJA01	SJA	0027533073	1	3	05/01/2026 16:25:00	05/01/2026 16:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	81	17048	43,2		
5598	383	1	2026	13044	IBS08	IBS	0027537541	1	3	05/01/2026 16:26:58	05/01/2026 17:33:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	27	35545	29,715		
5599	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027539773	1	3	05/01/2026 16:27:27	07/01/2026 00:34:01	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	36	54265	1155,94	Trafo BT	
5600	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027537149	1	3	05/01/2026 16:29:23	05/01/2026 21:34:12	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	16	55325	81,28444444	Ch. Fusível	Base Fusível
5601	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027539793	1	3	05/01/2026 16:29:59	05/01/2026 21:46:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	47624	31,615	Trafo BT	
5602	383	1	2026	16389	NSA02	NSA	0027539795	1	3	05/01/2026 16:29:59	05/01/2026 20:53:54	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	4,398611111	Trafo BT	
5603	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027520267	1	3	05/01/2026 16:30:00	05/01/2026 21:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	20	17048	103,6666667	Ch. Fusível	Base Fusível
5604	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027520267	1	3	05/01/2026 16:30:00	05/01/2026 22:11:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17048	11,36666667	Ch. Fusível	Base Fusível
5605	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027520267	1	3	05/01/2026 16:30:00	06/01/2026 07:34:52	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	2	17048	30,16222222	Ch. Fusível	Base Fusível
5606	383	1	2026	13088	TAM10	TAM	BA03373584	1	3	05/01/2026 16:30:00	05/01/2026 17:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	12	47624	6,000000001		
5607	383	1	2026	17187	VIV03	VIV	0027531743	1	3	05/01/2026 16:30:00	05/01/2026 19:09:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	83	33110	219,95		
5608	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027539817	1	3	05/01/2026 16:32:13	05/01/2026 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	52	33110	119,4122222	Ch. Fusível	Base Fusível
5609	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027539869	1	3	05/01/2026 16:35:48	05/01/2026 19:22:19	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	2,775277778	Trafo BT	
5610	383	1	2026	13032	CMB03	CMB	0027539881	1	3	05/01/2026 16:36:31	06/01/2026 13:29:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	11924	20,87472222	Trafo BT	
5611	383	1	2026	16389	NSA02	NSA	0027539887	1	3	05/01/2026 16:37:19	05/01/2026 21:22:43	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	4,756666667	Trafo BT	
5612	383	1	2026	16389	NSA01	NSA	0027539945	1	3	05/01/2026 16:41:51	06/01/2026 04:11:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	97	30441	1115,2575	Trafo BT	
5613	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	BA03374448	1	3	05/01/2026 16:45:00	05/01/2026 17:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	17619	0,283333333	Ch. Fusível	Base Fusível
5614	383	1	2026	13080	SAP04	SAP	0027538939	1	3	05/01/2026 16:48:00	05/01/2026 17:08:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56084	0,333333333		
5615	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027549727	1	3	05/01/2026 16:50:14	06/01/2026 19:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	10	47624	261,6277778	Trafo BT	
5616	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027540037	1	3	05/01/2026 16:50:57	06/01/2026 12:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	38,36833333	Trafo BT	
5617	383	1	2026	13055	MBU02	MBU	0027540039	1	3	05/01/2026 16:50:58	06/01/2026 13:57:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	21,10055556	Trafo BT	
5618	383	1	2026	13055	TAP03	TAP	0027540071	1	3	05/01/2026 16:55:04	06/01/2026 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	40	17619	319,9555556	Ch. Fusível	Base Fusível
5619	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027540113	1	3	05/01/2026 16:58:42	05/01/2026 23:34:57	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	6,604166667	Trafo BT	
5620	383	1	2026	13071	POC08	POC	0027540129	1	3	05/01/2026 16:59:44	05/01/2026 18:15:13	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	1,258055555	Trafo BT	
5621	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	BA03374492	1	3	05/01/2026 17:00:00	05/01/2026 17:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17619	5	Ch. Fusível	Base Fusível
5622	383	1	2026	13056	QUI03	QUI	0027540169	1	3	05/01/2026 17:02:21	05/01/2026 20:34:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	3,536388889	Trafo BT	
5623	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027540219	1	3	05/01/2026 17:06:56	05/01/2026 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	2,134444444	Trafo BT	
5624	383	1	2026	13076	RDO04	RDO	0027540237	1	3	05/01/2026 17:08:51	06/01/2026 15:02:32	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	57405	87,57888889	Trafo BT	
5625	383	1	2026	13080	ITC02	ITC	0027540259	1	3	05/01/2026 17:11:07	05/01/2026 19:01:56	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56084	1,846944444	Trafo BT	
5626	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027540293	1	3	05/01/2026 17:13:27	05/01/2026 20:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	39136	115,7	Ch. Fusível	Base Fusível
5627	383	1	2026	13056	CAR02	CAR	0027540317	1	3	05/01/2026 17:16:06	05/01/2026 23:41:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	6,415	Trafo BT	
5628	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027540379	1	3	05/01/2026 17:22:19	06/01/2026 01:49:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	5	17619	42,22361111	Ch. Fusível	Base Fusível
5629	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	0027540413	1	3	05/01/2026 17:23:06	05/01/2026 18:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	1	55325	1,115	Ch. Fusível	Base Fusível
5630	383	1	2026	17185	SPA05	SPA	0027540401	1	3	05/01/2026 17:23:44	06/01/2026 16:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	3	38198	68,81333333	Ch. Fusível	Base Fusível
5631	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027540427	1	3	05/01/2026 17:26:44	05/01/2026 23:41:48	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	55325	12,50222222	Trafo BT	
5632	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027540451	1	3	05/01/2026 17:29:08	06/01/2026 00:20:39	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	6,858611111	Trafo BT	
5633	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027548983	1	3	05/01/2026 17:35:12	07/01/2026 00:00:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	20	15135	608,5611111	Trafo BT	
5634	383	1	2026	13088	TAM02	TAM	0027540537	1	3	05/01/2026 17:35:35	07/01/2026 02:25:17	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	47624	98,485	Trafo BT	
5635	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027540539	1	3	05/01/2026 17:35:46	06/01/2026 06:47:30	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	28128	13,19555556	Trafo BT	
5636	383	1	2026	13022	BAX09	BAX	0027539647	1	3	05/01/2026 17:50:00	05/01/2026 18:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	9	56553	3,45		
5637	383	1	2026	13071	POC01	POC	0027540637	1	3	05/01/2026 17:50:02	06/01/2026 23:30:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	24	68852	712,24	Trafo BT	
5638	383	1	2026	13056	MAC08	MAC	0027540663	1	3	05/01/2026 17:51:59	05/01/2026 21:43:18	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	3,855277778	Trafo BT	
5639	383	1	2026	13080	ITC01	ITC	0027540683	1	3	05/01/2026 17:55:09	05/01/2026 22:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	1	56084	4,580833333	Ch. Fusível	Base Fusível
5640	383	1	2026	13028	CAF06	CAF	0027540689	1	3	05/01/2026 17:55:25	06/01/2026 10:45:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	54265	33,65277778	Trafo BT	
5641	383	1	2026	16389	NSA04	NSA	0027540701	1	3	05/01/2026 17:58:22	05/01/2026 19:31:06	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	30441	1,545555556	Trafo BT	
5642	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027540725	1	3	05/01/2026 18:00:10	06/01/2026 04:37:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	21,22777778	Trafo BT	
5643	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027540733	1	3	05/01/2026 18:00:35	06/01/2026 02:49:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	8,807777778	Trafo BT	
5644	383	1	2026	13087	SJA03	SJA	0027539389	1	3	05/01/2026 18:00:49	05/01/2026 19:18:08	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	36	17048	46,39		
5645	383	1	2026	17184	CAM02	CAM	0027540751	1	3	05/01/2026 18:02:45	06/01/2026 01:33:36	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	24439	7,514166667	Trafo BT	
5646	383	1	2026	17187	VIV01	VIV	0027540795	1	3	05/01/2026 18:08:27	06/01/2026 13:04:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33110	18,93861111	Trafo BT	
5647	383	1	2026	16388	CAB02	CAB	0027540823	1	3	05/01/2026 18:11:43	06/01/2026 09:13:42	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	16923	15,03305556	Trafo BT	
5648	383	1	2026	16393	BRL01	BRL	BA03374490	1	3	05/01/2026 18:12:13	05/01/2026 19:06:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	265	23048	239,9722222	Religador	Religadora Automática
5649	383	1	2026	16393	BRL01	BRL	BA03374490	1	3	05/01/2026 18:12:13	05/01/2026 19:29:38	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	228	23048	294,1833333	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
5650	383	1	2026	16393	BRL01	BRL	BA03374490	1	3	05/01/2026 18:12:13	05/01/2026 19:58:53	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	64	23048	113,7777778	Chave Faca	Chave Unipolar
5651	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027540879	1	3	05/01/2026 18:17:23	05/01/2026 21:13:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	23	39136	67,31972222	Trafo BT	
5652	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027540899	1	3	05/01/2026 18:18:56	06/01/2026 00:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	6,601111111	Trafo BT	
5653	383	1	2026	17187	ROL02	ROL	0027539817	1	3	05/01/2026 18:20:13	05/01/2026 18:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	39	33110	19,35916666		
5654	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027540911	1	3	05/01/2026 18:20:19	06/01/2026 11:04:10	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	17619	16,73083333	Trafo BT	
5655	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027540921	1	3	05/01/2026 18:21:07	06/01/2026 06:10:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	58	56553	685,2538889	Trafo BT	
5656	383	1	2026	13044	IBS06	IBS	0027541001	1	3	05/01/2026 18:32:20	05/01/2026 22:35:40	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	3	35545	12,16666667	Trafo BT	
5657	383	1	2026	13087	CAS04	CAS	0027517751	1	3	05/01/2026 18:35:18	05/01/2026 20:55:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	39	17048	90,80500001	Trafo BT	
5658	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	0027532667	1	3	05/01/2026 18:36:06	05/01/2026 21:40:16	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	55325	18,41666667	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5659	383	1	2026	13056	SEV01	SEV	0027532667	1	3	05/01/2026 18:36:06	05/01/2026 21:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	55325	3,115	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
5660	383	1	2026	13056	ALP01	ALP	0027541085	1	3	05/01/2026 18:42:28	06/01/2026 09:33:33	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	55325	14,85138889	Trafo BT	
5661	383	1	2026	13098	VPA01	VPA	0027541093	1	3	05/01/2026 18:43:17	06/01/2026 11:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	1	28128	16,94527778	Trafo BT	
5662	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027541105	1	3	05/01/2026 18:44:26	05/01/2026 23:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	4,276111111	Trafo BT	
5663	383	1	2026	13055	TRM01	TRM	0027538951	1	3	05/01/2026 18:46:00	05/01/2026 19:02:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	6	17619	1,6		
5664	383	1	2026	13035	EAR04	EAR	0027541149	1	3	05/01/2026 18:49:16	06/01/2026 00:01:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	5,195555556	Trafo BT	
5665	383	1	2026	13055	MBU01	MBU	BA03374506	1	3	05/01/2026 18:51:03	05/01/2026 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	1	17619	0,399166667	Ch. Fusível	Base Fusível
5666	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027541187	1	3	05/01/2026 18:56:45	07/01/2026 01:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	54265	30,72083333	Trafo BT	
5667	383	1	2026	13035	EAR01	EAR	0027540219	1	3	05/01/2026 19:00:00	05/01/2026 19:15:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	39136	0,5		
5668	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027542355	1	3	05/01/2026 19:04:06	06/01/2026 00:20:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	33079	10,53	Trafo BT	
5669	383	1	2026	13098	VPA02	VPA	0027541257	1	3	05/01/2026 19:07:03	06/01/2026 10:43:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Arvore ou Vegetacao	15000	4	28128	62,39666667	Ch. Fusível	Base Fusível
5670	383	1	2026	13056	MAC04	MAC	0027535753	1	3	05/01/2026 19:16:33	05/01/2026 20:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	123	55325	103,4225		
5671	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027541319	1	3	05/01/2026 19:17:29	06/01/2026 03:29:11	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	8,195	Trafo BT	
5672	383	1	2026	17185	SPA03	SPA	0027541353	1	3	05/01/2026 19:22:32	06/01/2026 09:17:05	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	38198	27,81833333	Trafo BT	
5673	383	1	2026	13027	BUZ01	BUZ	0027541369	1	3	05/01/2026 19:24:32	06/01/2026 12:06:14	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	6	33079	100,17	Trafo BT	
5674	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027541491	1	3	05/01/2026 19:36:43	06/01/2026 10:54:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	12	39136	183,4566667	Trafo BT	
5675	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027542327	1	3	05/01/2026 19:38:53	05/01/2026 22:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	3,018611111	Trafo BT	
5676	383	1	2026	13056	MAC05	MAC	0027541537	1	3	05/01/2026 19:42:13	06/01/2026 05:09:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	55325	9,453888889	Trafo BT	
5677	383	1	2026	13055	TRM02	TRM	0027541545	1	3	05/01/2026 19:43:05	06/01/2026 09:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	10	17619	141,1527778	Ch. Fusível	Base Fusível
5678	383	1	2026	13076	RDO02	RDO	0027541587	1	3	05/01/2026 19:47:05	06/01/2026 03:55:50	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	57405	16,29166667	Trafo BT	
5679	383	1	2026	13044	IBS02	IBS	0027541661	1	3	05/01/2026 19:53:59	06/01/2026 03:43:25	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	35545	7,823888889	Trafo BT	
5680	383	1	2026	17184	SAF01	SAF	0027541679	1	3	05/01/2026 19:55:18	06/01/2026 09:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	15000	66	24439	907,17	Ch. Fusível	Base Fusível
5681	383	1	2026	17185	SPA04	SPA	0027541219	1	3	05/01/2026 20:02:13	05/01/2026 23:40:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	40	38198	145,1888889	TRAMO_MT	Jumper
5682	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	0027544459	1	3	05/01/2026 20:03:27	06/01/2026 10:02:03	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	13,97666667	Trafo BT	
5683	383	1	2026	13071	POC06	POC	0027541767	1	3	05/01/2026 20:06:40	06/01/2026 12:50:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	68852	83,61111111	Trafo BT	
5684	383	1	2026	13027	BUZ06	BUZ	0027541803	1	3	05/01/2026 20:11:01	06/01/2026 13:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	17,23305556	Trafo BT	
5685	383	1	2026	13022	BAX02	BAX	0027541879	1	3	05/01/2026 20:20:42	06/01/2026 00:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	56553	3,655	Trafo BT	
5686	383	1	2026	13028	CAF01	CAF	0027541887	1	3	05/01/2026 20:21:29	07/01/2026 06:16:47	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	5	54265	169,6083333	Trafo BT	
5687	383	1	2026	13027	BUZ08	BUZ	0027541917	1	3	05/01/2026 20:24:55	06/01/2026 10:11:21	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	13,77388889	Trafo BT	
5688	383	1	2026	13017	ARA06	ARA	0027541923	1	3	05/01/2026 20:25:39	06/01/2026 12:56:22	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	29284	66,04777778	Trafo BT	
5689	383	1	2026	13088	TAM05	TAM	0027541957	1	3	05/01/2026 20:29:16	07/01/2026 01:30:46	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	47624	29,025	Trafo BT	
5690	383	1	2026	13028	CAF04	CAF	0027542023	1	3	05/01/2026 20:40:44	06/01/2026 04:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	152	54265	1112,808889	Trafo BT	
5691	383	1	2026	13019	ARC01	ARC	0027542071	1	3	05/01/2026 20:45:15	06/01/2026 13:37:27	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	15135	67,48	Trafo BT	
5692	383	1	2026	13071	POC03	POC	0027542189	1	3	05/01/2026 20:57:59	06/01/2026 15:44:44	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	68852	18,77916667	Trafo BT	
5693	383	1	2026	13022	BAX07	BAX	0027542209	1	3	05/01/2026 21:02:24	06/01/2026 05:35:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	56553	17,08666667	Trafo BT	
5694	383	1	2026	13071	POC09	POC	0027542265	1	3	05/01/2026 21:11:21	06/01/2026 09:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	4	68852	47,24333333	Trafo BT	
5695	383	1	2026	13022	BAX10	BAX	0027532759	1	3	05/01/2026 21:18:00	05/01/2026 21:30:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	14	56553	2,800000002		
5696	383	1	2026	13027	BUZ07	BUZ	0027542381	1	3	05/01/2026 21:30:43	06/01/2026 11:37:49	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	33079	14,11833333	Trafo BT	
5697	383	1	2026	13035	EAR03	EAR	0027542579	1	3	05/01/2026 22:07:47	06/01/2026 10:07:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	1	39136	11,98694444	Trafo BT	
5698	383	1	2026	13022	BAX01	BAX	0027542663	1	3	05/01/2026 22:28:16	06/01/2026 11:00:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Descarga Atmosferica	220	2	56553	25,05777778	Trafo BT	
5699	383	1	2026	13088	TAM06	TAM	0027542703	1	3	05/01/2026 22:36:45	06/01/2026 11:42:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	220	2	47624	26,175	Trafo BT	
5700	383	1	2026	13071	POC01	POC	BA03374582	1	3	05/01/2026 22:38:00	05/01/2026 23:25:00	Interna-Não programada-Meio ambiente-Vento	15000	425	68852	332,9166666	FUSIBLE_LS	Base Fusível

ANEXO II Laudo meteorológico

Laudo Meteorológico de Evento Climático - ENEL RJ – 30/12/2025 a 05/01/2026.

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento de 30/12/2025 a 05/01/2026 na Área de Atuação da ENEL-RJ

SUMÁRIO

1. **DESCRIÇÃO**
2. **ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
3. **CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
4. **EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
5. **CONCLUSÃO**
6. **REFERÊNCIAS**
7. **RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/RJ no período de 30/12/2025 a 05/01/2026 foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Rio de Janeiro. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

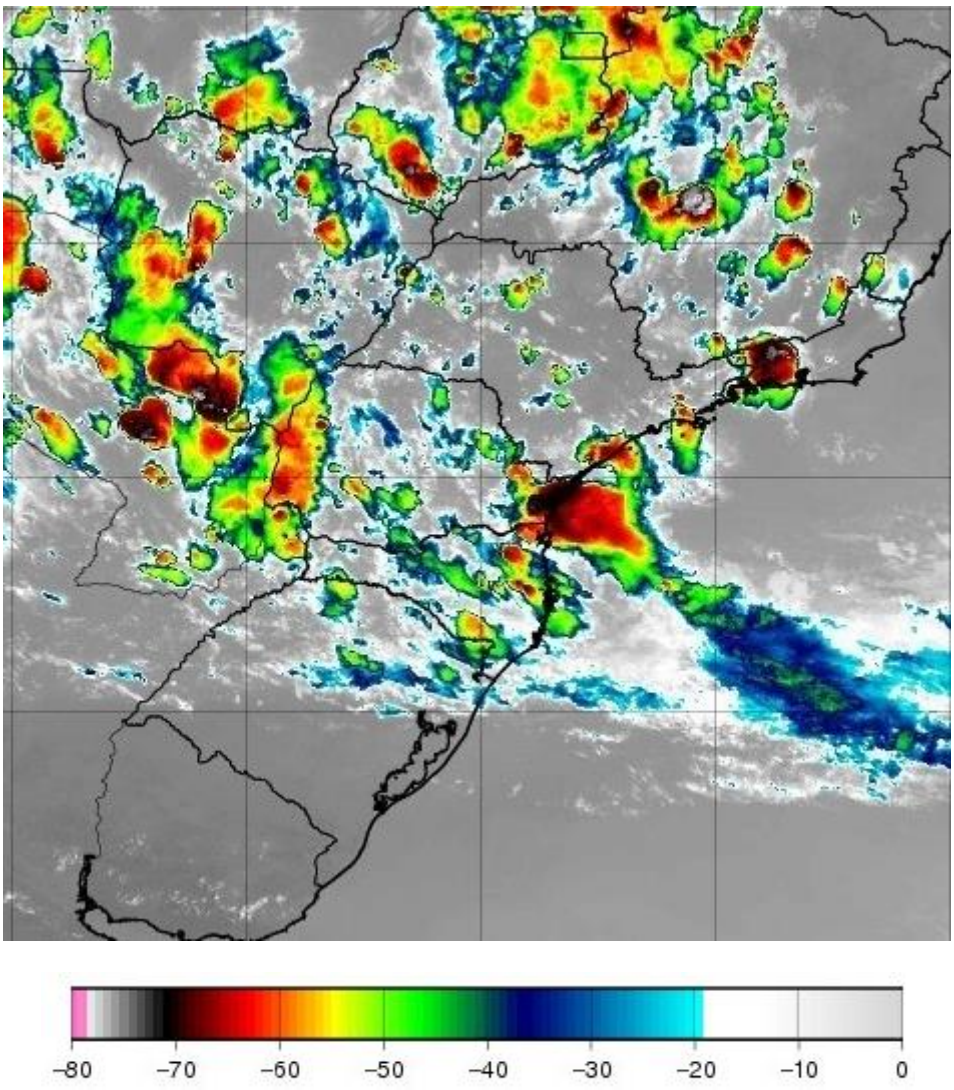

Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 30/12/2025. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -50°C equivalente à altura de 12 km.

2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas, precipitação e rajadas de vento (Figuras 2, 3 e 4).

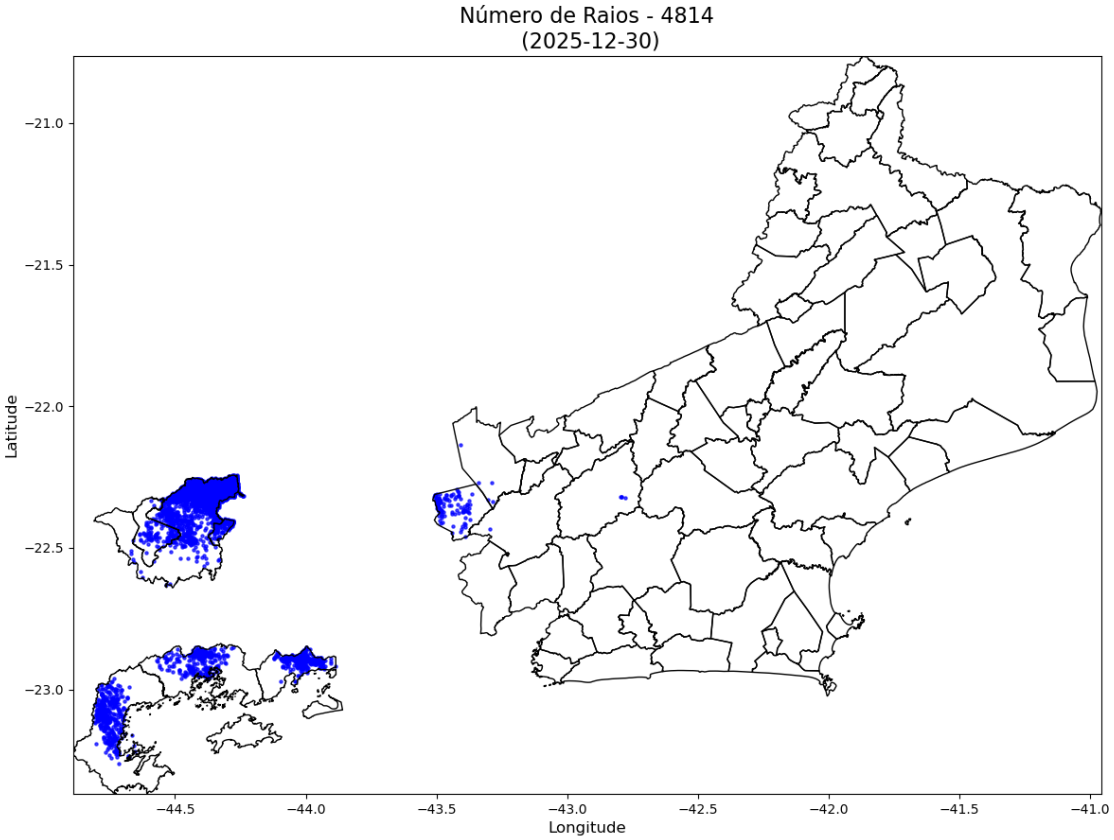
Número de Raios - 4814
(2025-12-30)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

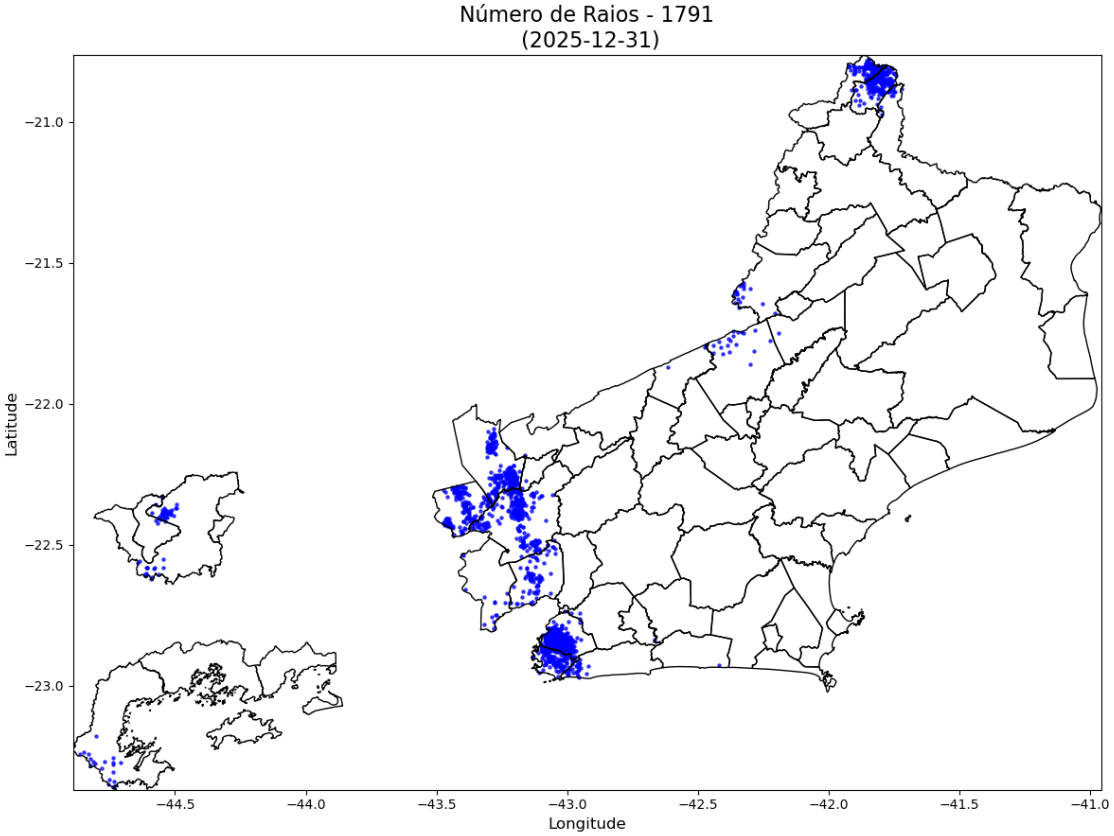
Número de Raios - 1791
(2025-12-31)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

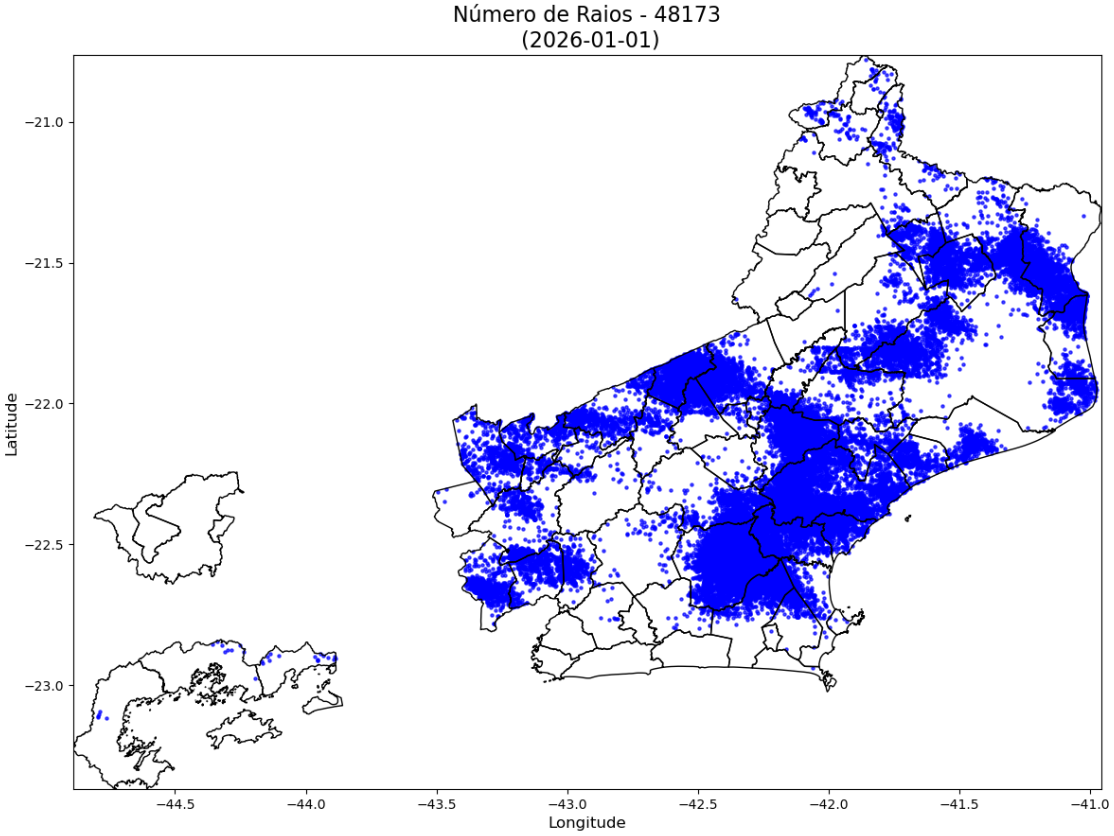
Número de Raios - 48173
(2026-01-01)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

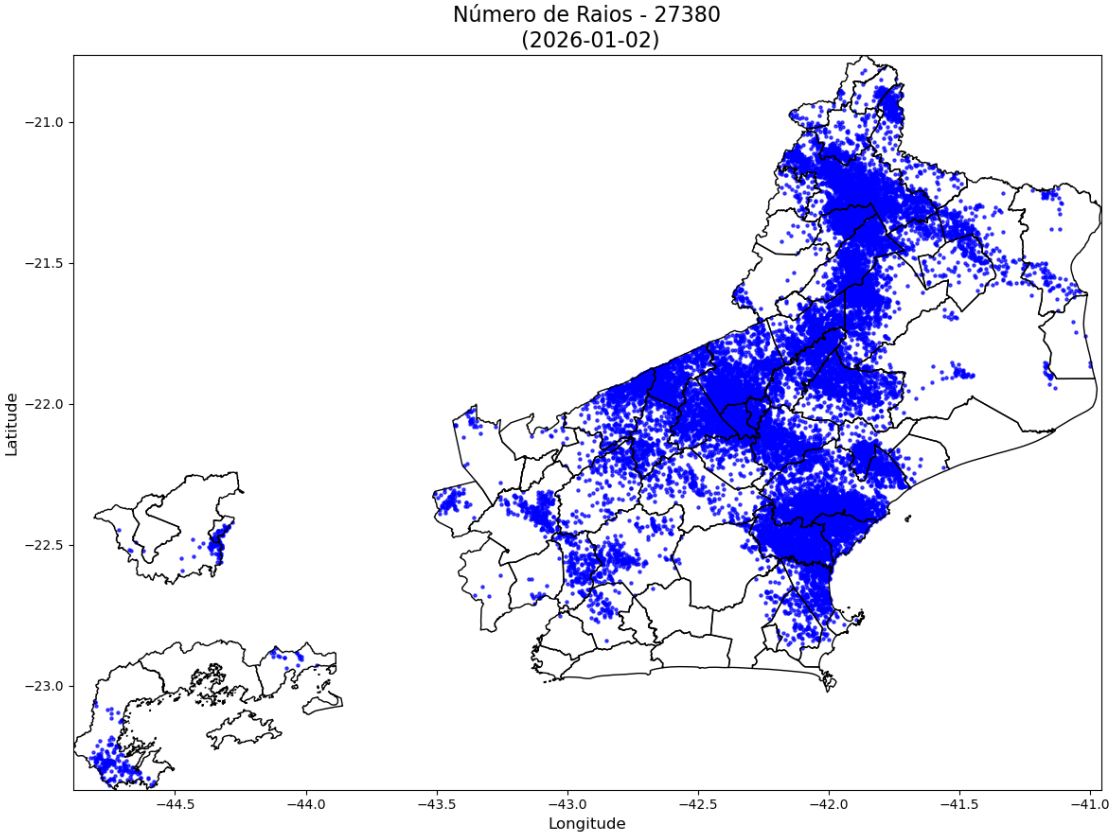
Número de Raios - 27380
(2026-01-02)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

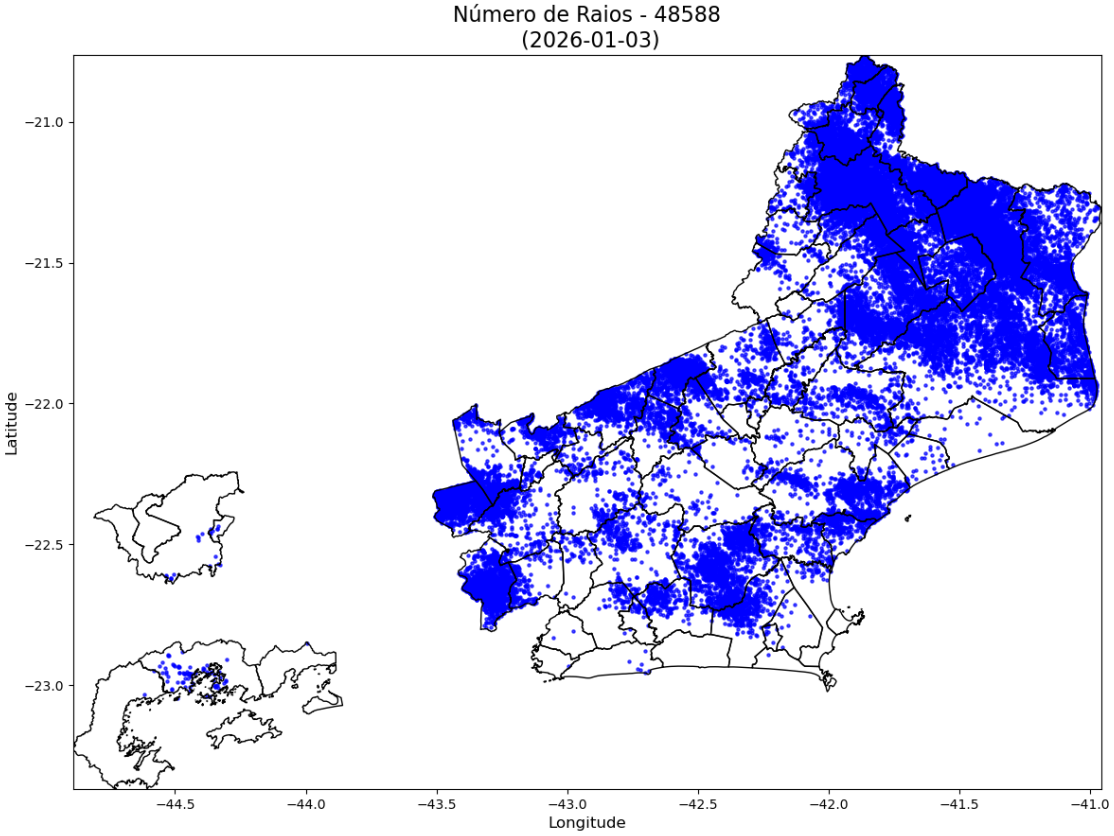
Número de Raios - 48588
(2026-01-03)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

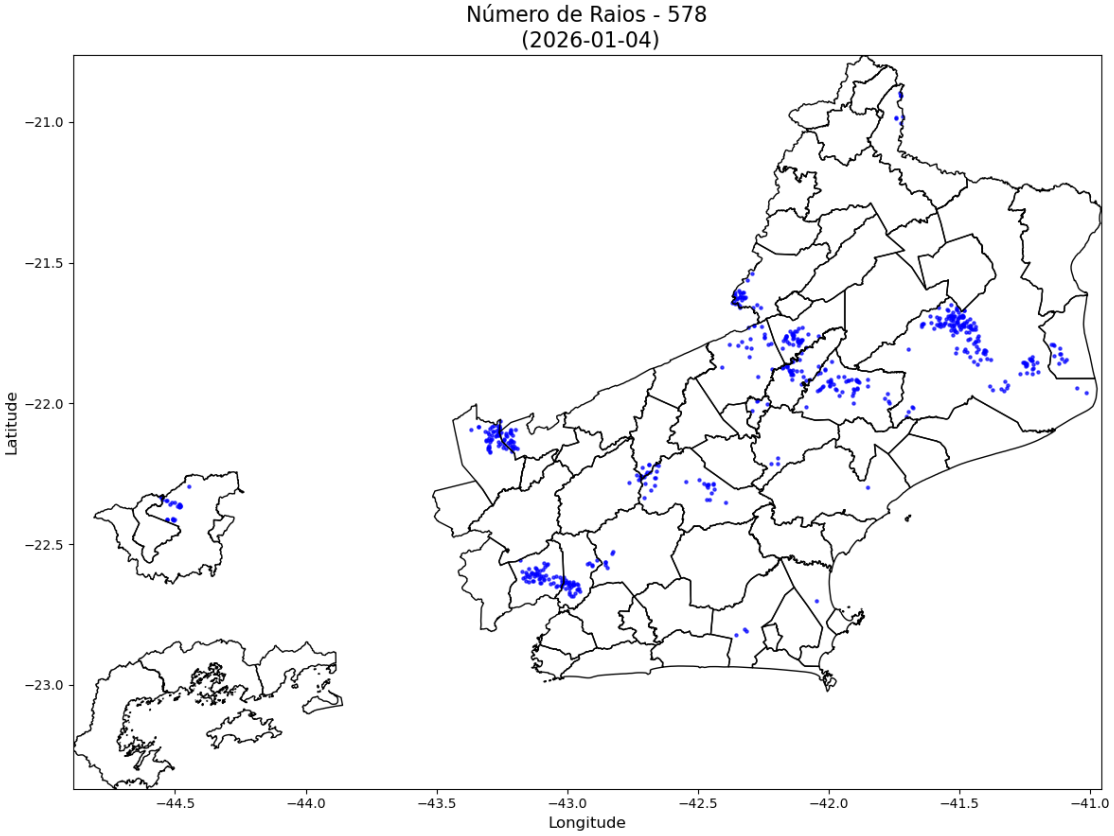
Número de Raios - 578
(2026-01-04)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0

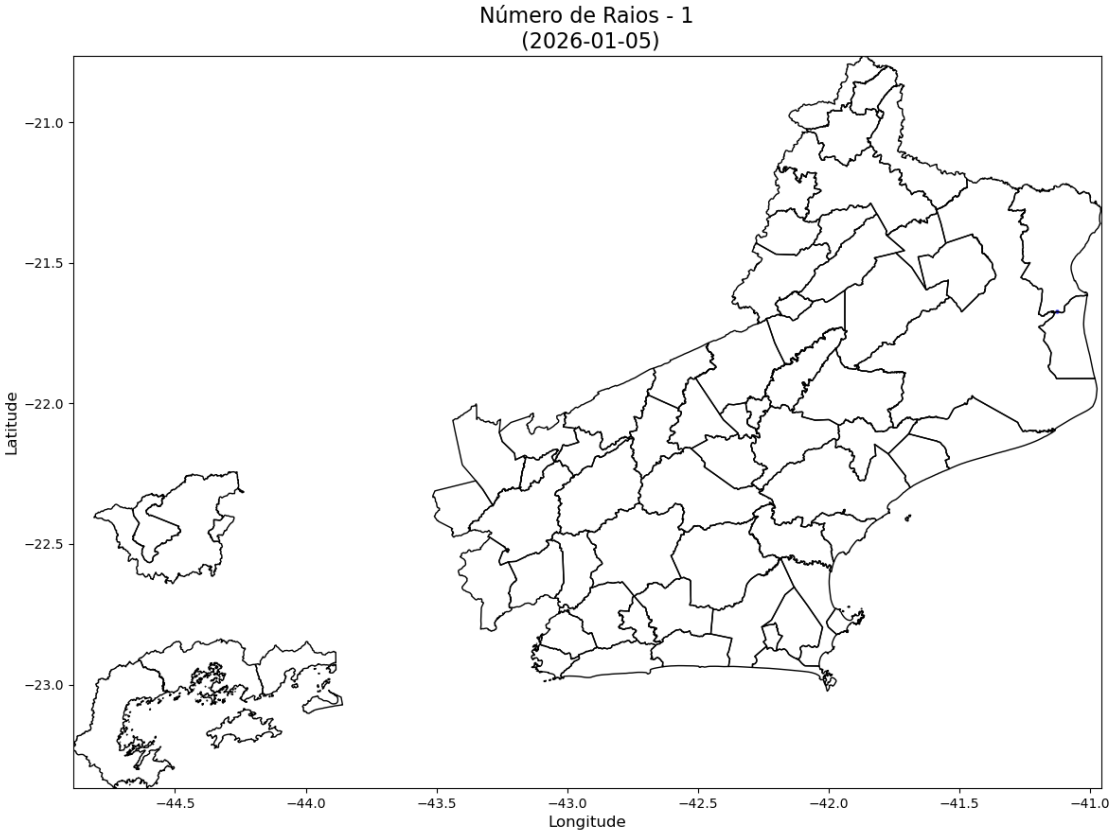

Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias 30/12/2025 a 05/01/2026.

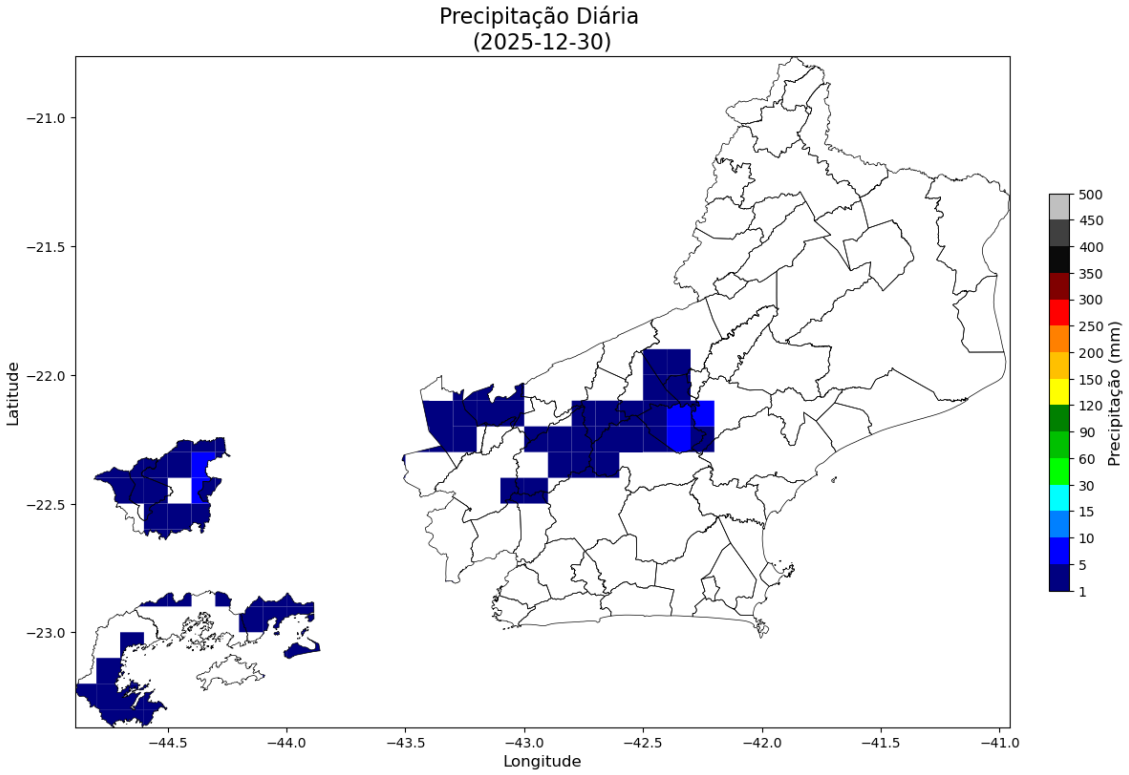
Precipitação Diária
(2025-12-30)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

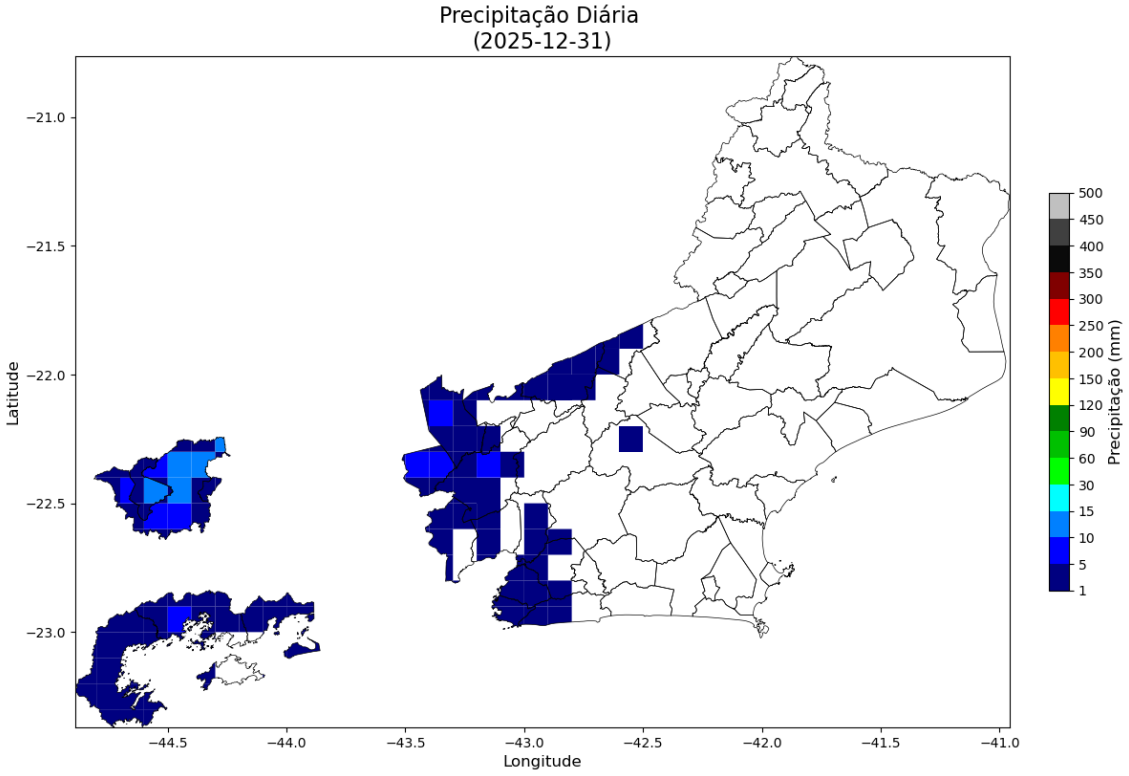
Precipitação Diária
(2025-12-31)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

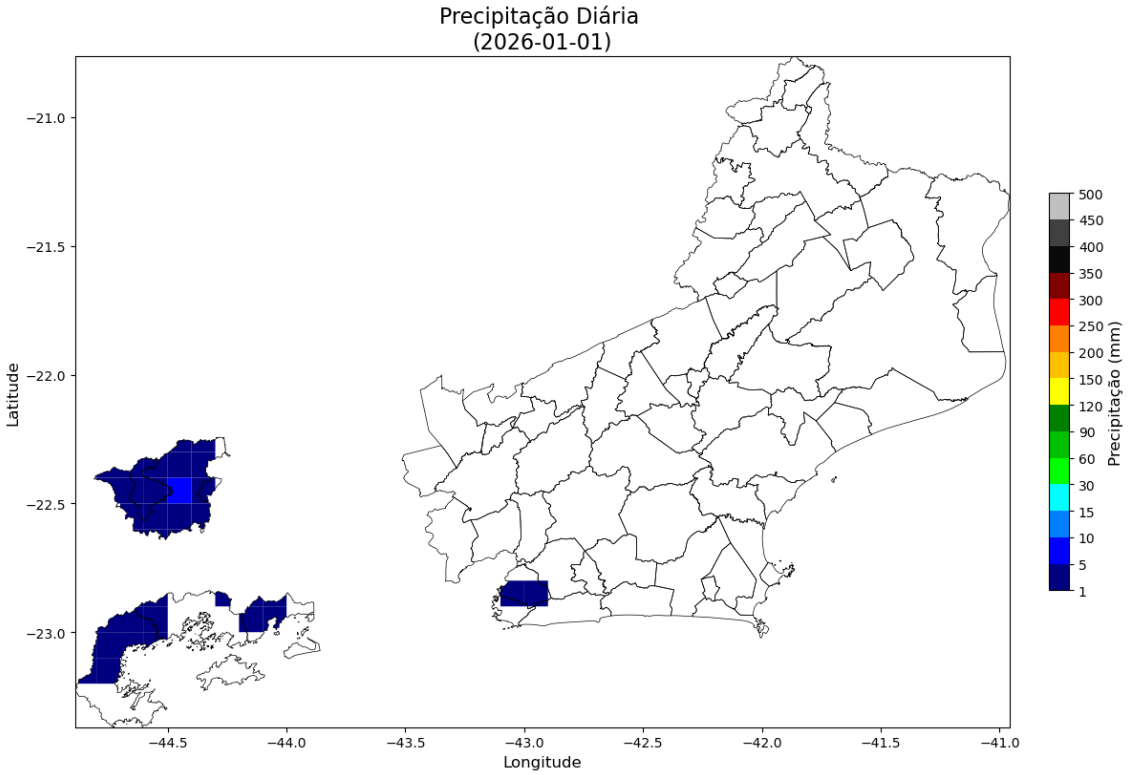
Precipitação Diária
(2026-01-01)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

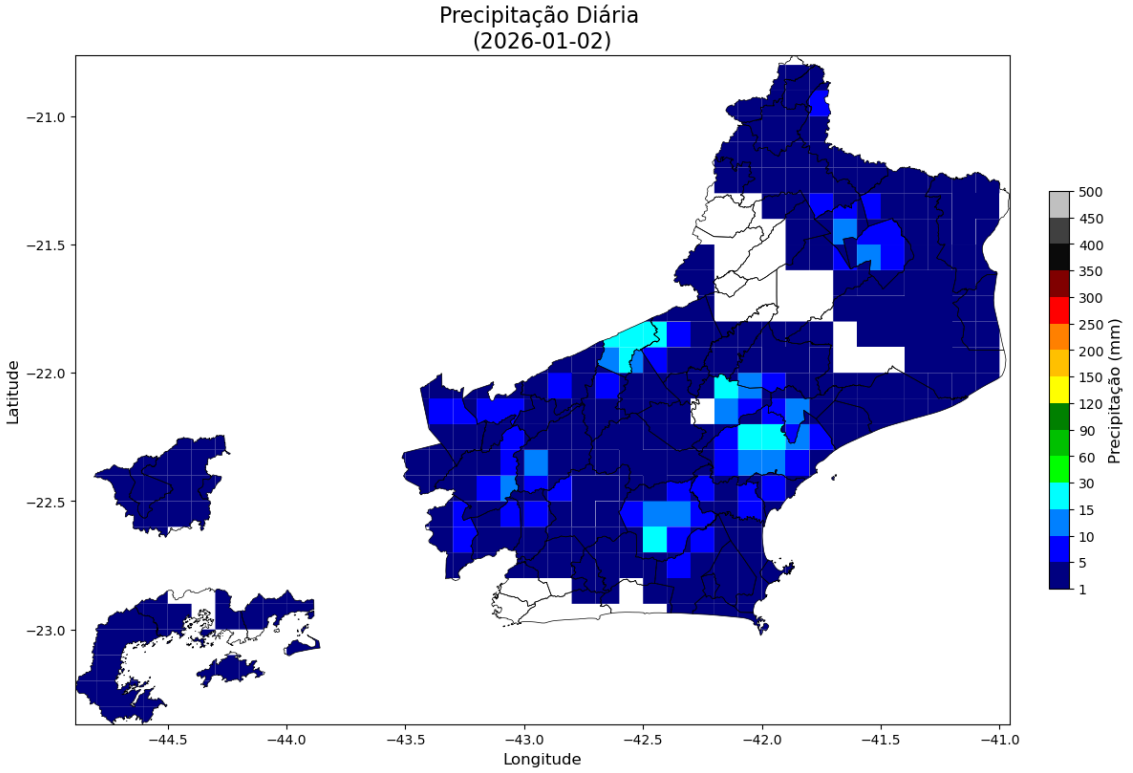
Precipitação Diária
(2026-01-02)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

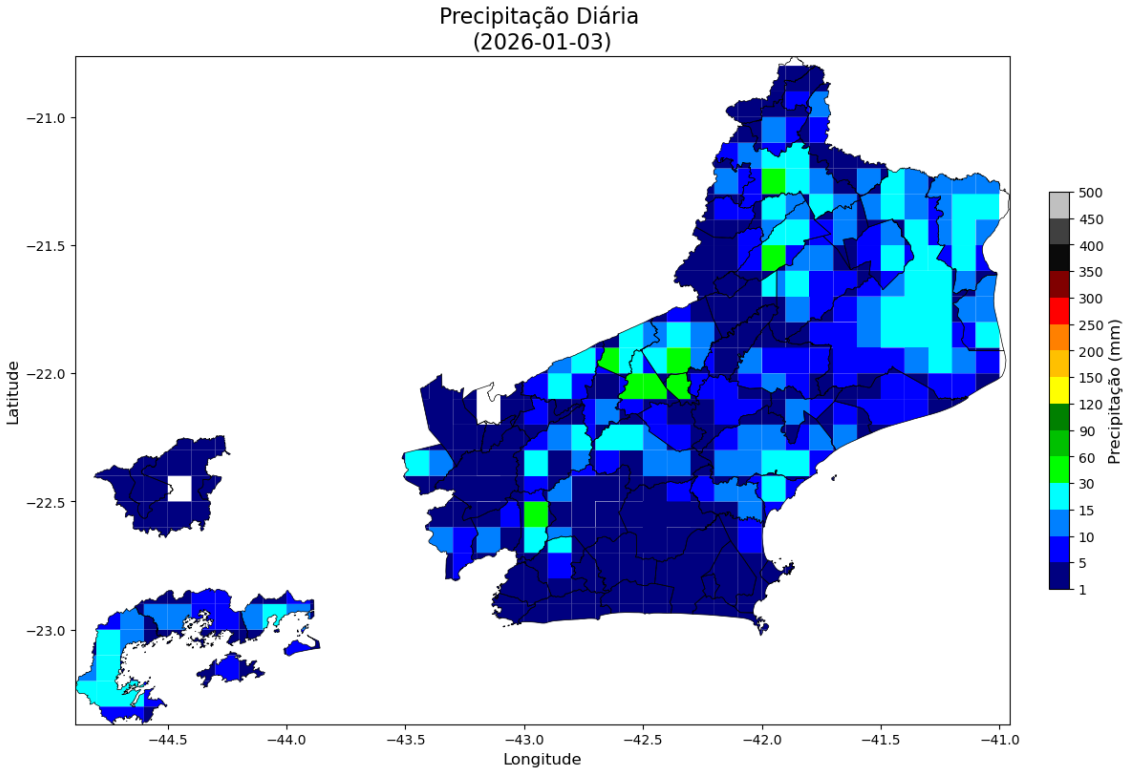
Precipitação Diária
(2026-01-03)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

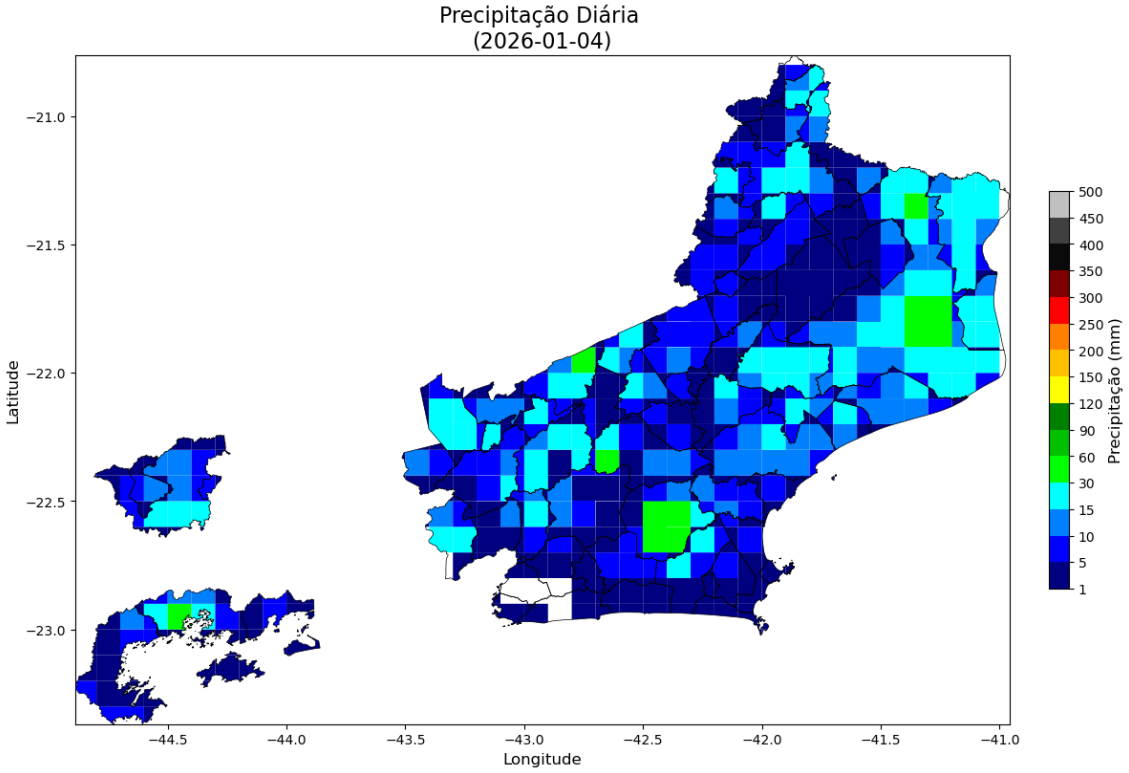
Precipitação Diária
(2026-01-04)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
Precipitação (mm)
500
450
400
350
300
250
200
150
120
90
60
30
15
10
5
1

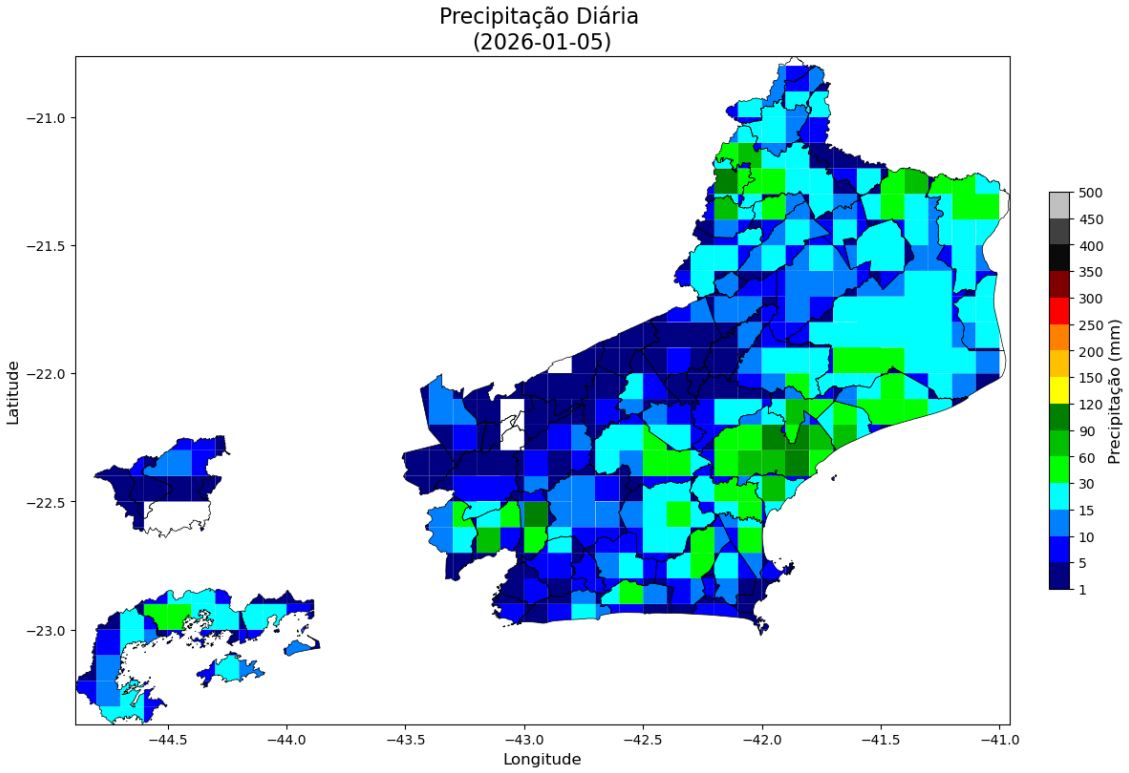

Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 30/12/2025 a 05/01/2026.

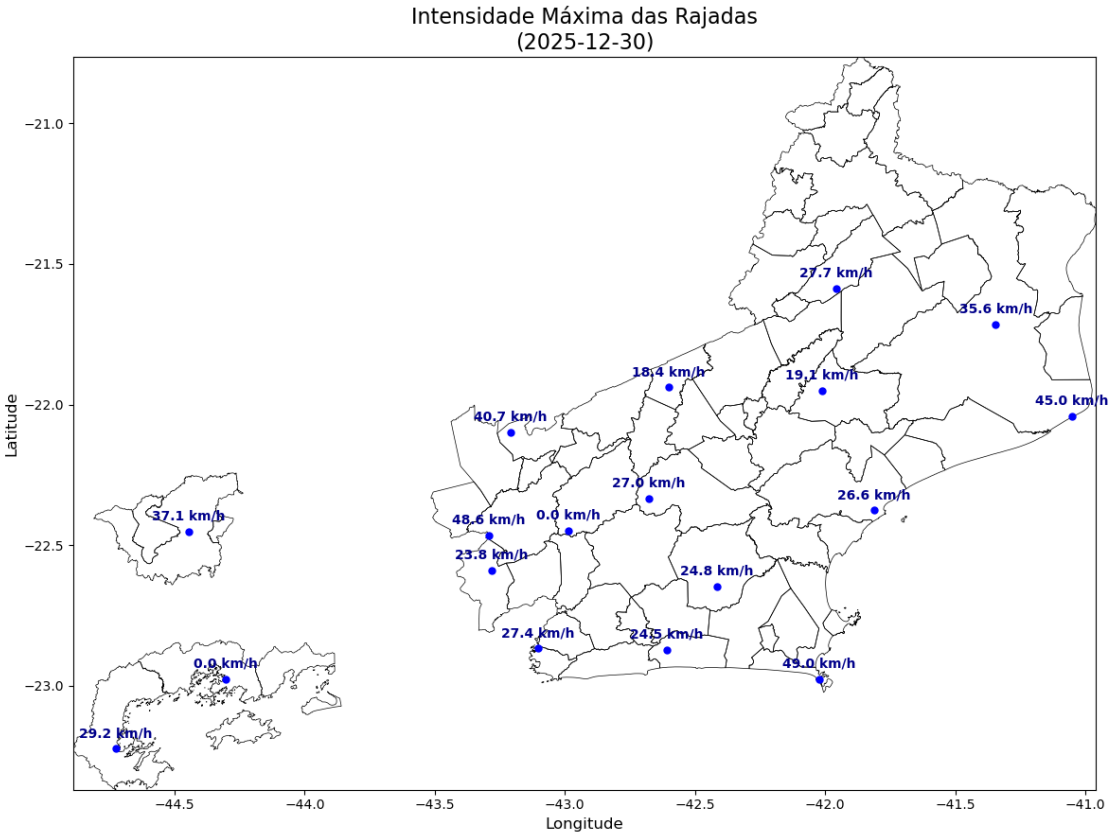
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-30)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
27.7 km/h
35.6 km/h
18.4 km/h
19.1 km/h
45.0 km/h
40.7 km/h
27.0 km/h
26.6 km/h
37.1 km/h
48.6 km/h
0.0 km/h
23.8 km/h
24.8 km/h
27.4 km/h
24.5 km/h
49.0 km/h
0.0 km/h
29.2 km/h

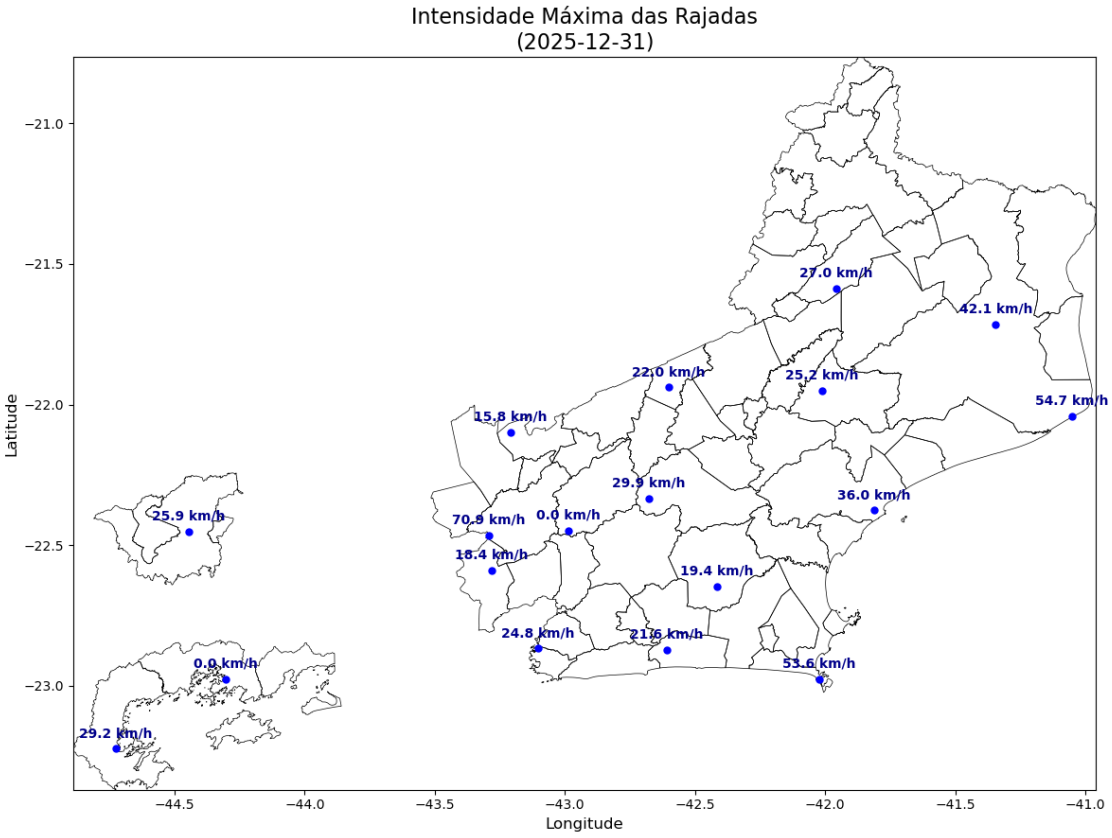
Intensidade Máxima das Rajadas
(2025-12-31)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
27.0 km/h
42.1 km/h
22.0 km/h
25.2 km/h
54.7 km/h
15.8 km/h
29.9 km/h
36.0 km/h
25.9 km/h
70.9 km/h
0.0 km/h
18.4 km/h
19.4 km/h
24.8 km/h
21.6 km/h
53.6 km/h
0.0 km/h
29.2 km/h

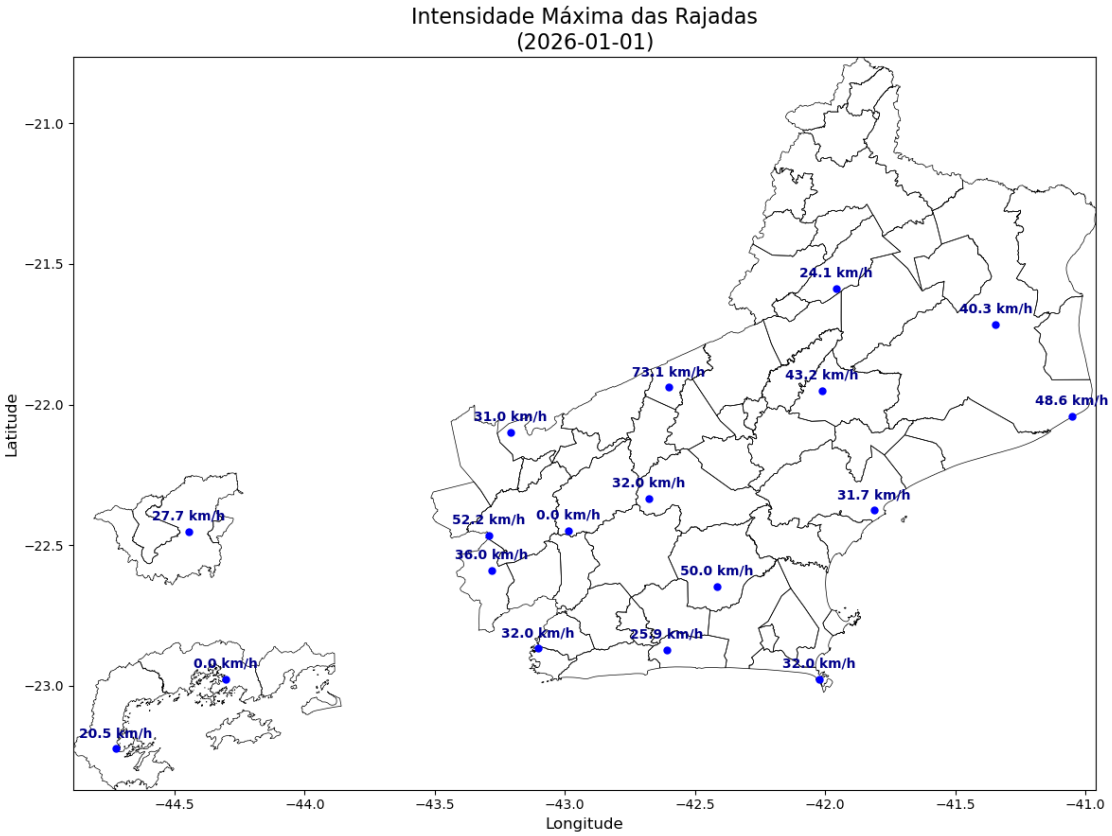
Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-01-01)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
24.1 km/h
40.3 km/h
73.1 km/h
43.2 km/h
48.6 km/h
31.0 km/h
32.0 km/h
31.7 km/h
27.7 km/h
52.2 km/h
0.0 km/h
36.0 km/h
50.0 km/h
32.0 km/h
25.9 km/h
32.0 km/h
0.0 km/h
20.5 km/h

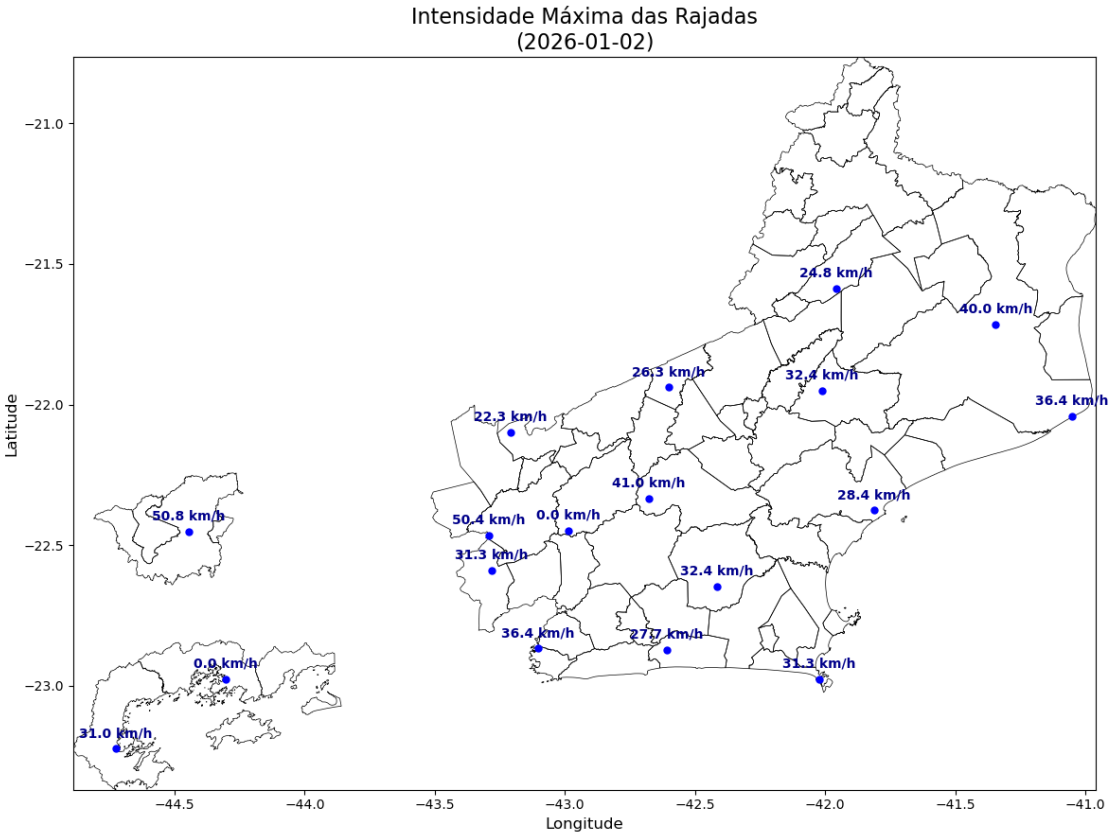
Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-01-02)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
24.8 km/h
40.0 km/h
26.3 km/h
32.4 km/h
36.4 km/h
22.3 km/h
41.0 km/h
28.4 km/h
50.8 km/h
50.4 km/h
0.0 km/h
31.3 km/h
32.4 km/h
36.4 km/h
27.7 km/h
31.3 km/h
0.0 km/h
31.0 km/h

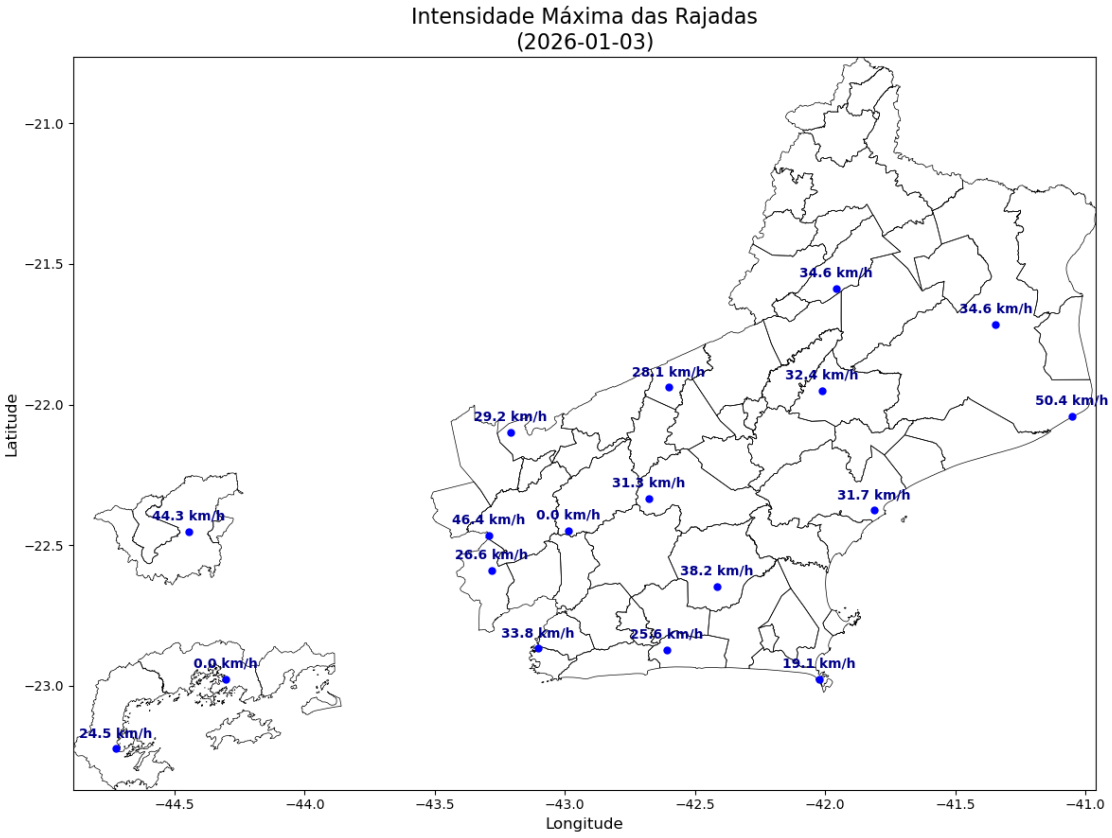
Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-01-03)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
34.6 km/h
34.6 km/h
28.1 km/h
32.4 km/h
50.4 km/h
29.2 km/h
31.3 km/h
31.7 km/h
44.3 km/h
46.4 km/h
0.0 km/h
26.6 km/h
38.2 km/h
33.8 km/h
25.6 km/h
19.1 km/h
0.0 km/h
24.5 km/h

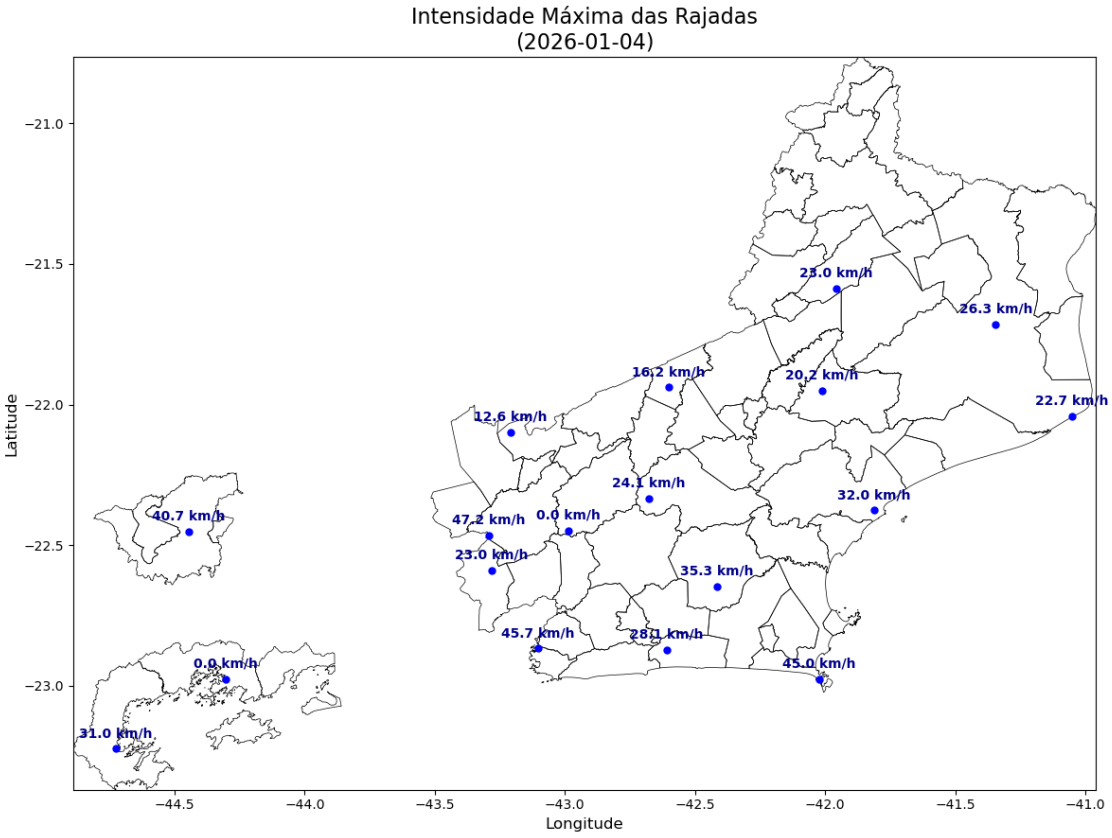
Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-01-04)
Latitude
Longitude
−21.0
−21.5
−22.0
−22.5
−23.0
−44.5
−44.0
−43.5
−43.0
−42.5
−42.0
−41.5
−41.0
23.0 km/h
26.3 km/h
16.2 km/h
20.2 km/h
22.7 km/h
12.6 km/h
24.1 km/h
32.0 km/h
40.7 km/h
47.2 km/h
0.0 km/h
23.0 km/h
35.3 km/h
45.7 km/h
28.1 km/h
45.0 km/h
0.0 km/h
31.0 km/h

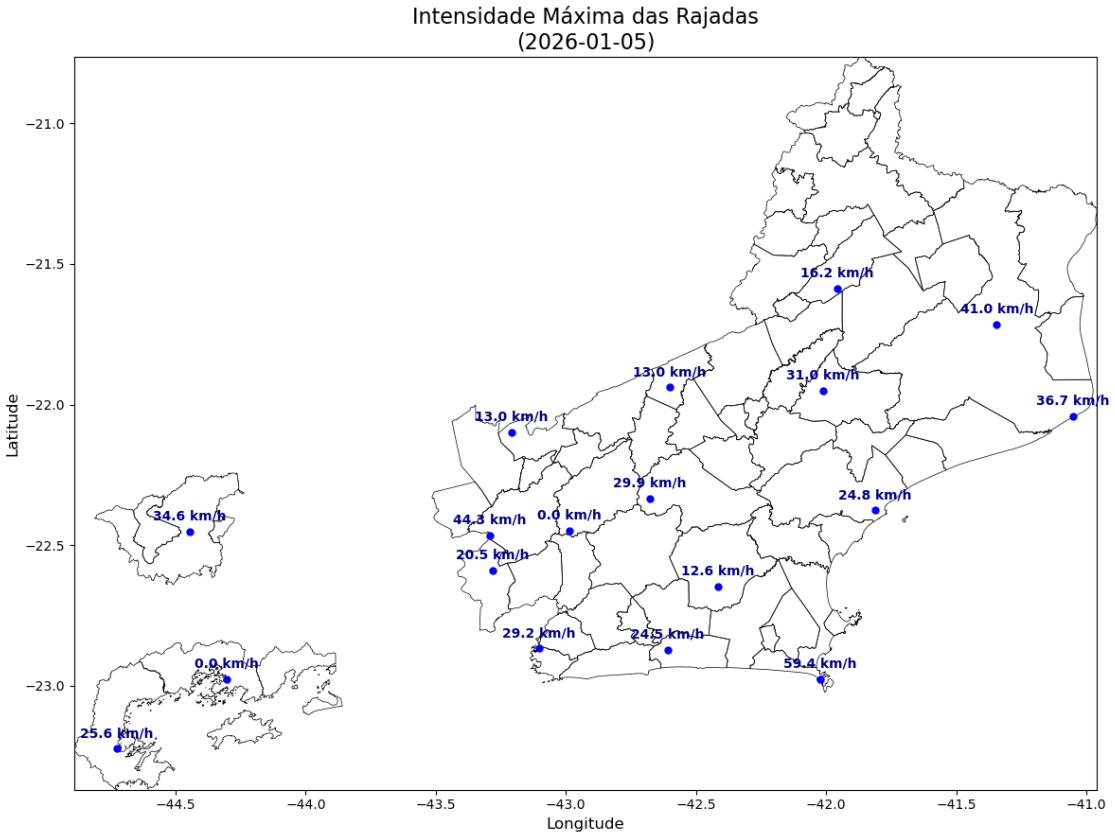

Figura 3 – Mapas de rajadas registradas para os dias 30/12/2025 a 05/01/2026.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National

Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 74 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados ventania, capaz de arrancar árvores e derrubá-los sobre a rede elétrica.
3. Houve registro de chuvas fortes atingindo até 120 mm durante o período.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta. Durante o evento foram registradas 131.325 descargas na área de concessão.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Rio de Janeiro no período, conforme mostrado na Figura 4.

Figura 4 – Evidências de tempestade no período no estado do Rio de Janeiro [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes e chuvas fortes durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 5) são mostrados na Tabela 1.

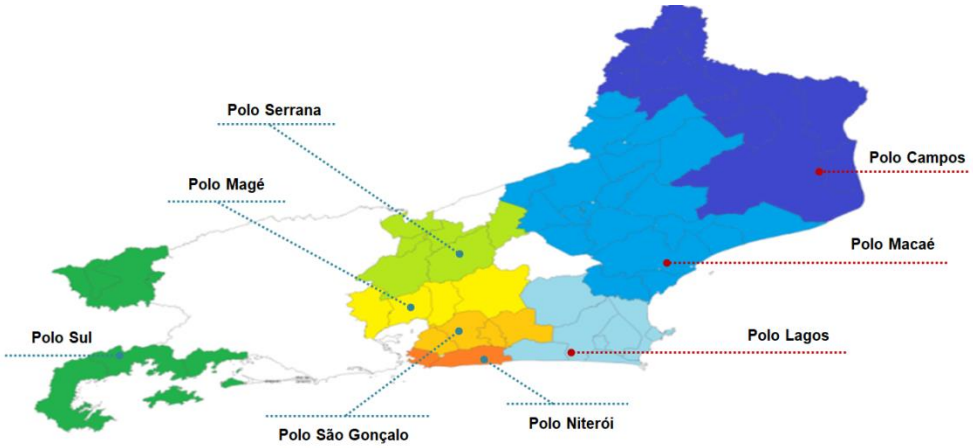

Figura 5 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 30/12/2025 a 05/01/2026.

Número/Código Evento	2025-019/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	019/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	00h00min 30/12 - 22h00min 05/01
Niterói	00h00min 30/12 - 22h00min 05/01
São Gonçalo	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Magé	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Serrana	03h00min 30/12 - 22h00min 05/01
Lagos	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Macaé	00h00min 30/12 - 23h00min 05/01
Campos	03h00min 30/12 - 23h00min 05/01

6. REFERÊNCIAS

[1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
[2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.weather.gov>. Accesso em: 08/05/2016.
[3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
[4] G1 em: https://oglobo.globo.com/rio/noticia/2025/12/31/rio-teve-chuva-muito-forte-na-ultima-madrugada-de-2025.ghtml

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico