



Relatório de Evento em Situação de Emergência - ISE

ISE 05 - 02/2026 – RJ

Sumário

1	Introdução.....	2
2	Definições.....	2
3	Descrição do evento.....	3
3.1	Mapa geoeletrico da ENEL RJ	5
3.2	Diagrama unifilar da ENEL RJ.....	9
3.3	Subestações afetadas	13
3.4	Municípios afetados	14
4	Descrição dos danos causados ao sistema elétrico	15
4.1	Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema	16
4.2	Clientes afetados e impactos globais	17
4.3	Síntese das informações técnicas do evento	19
4.4	Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis	20
5	Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento	20
5.1	Contingente de técnicos utilizados nos serviços	20
5.2	Tempos médios de atendimento	20
6	Evidências do evento	21
6.1	Matérias jornalísticas	21
7	ANEXOS.....	30
ANEXO I - Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis		
ANEXO II Laudo meteorológico		

1 Introdução

As concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica devem prover o serviço de forma adequada, buscando sempre a eficiência, conforme disposto na legislação e nos respectivos contratos de concessão. Dentre a legislação vigente, destacam-se os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, que consistem em documentos elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que normatizam e padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de energia elétrica.

O Módulo 8 destes procedimentos, mais especificamente em sua Seção 8.2, regulamenta a qualidade do serviço prestado pelas distribuidoras de energia elétrica, estabelecendo a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento a ocorrências emergenciais.

O referido regulamento prevê que, na apuração dos indicadores coletivos e individuais deverão ser consideradas todas as interrupções de longa duração que atingirem as unidades consumidoras, admitidas algumas exceções (denominadas expurgos), que podem ser encontradas no Item 187 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), transcrito abaixo:

187. Na apuração dos indicadores DEC e FEC não devem ser consideradas as seguintes situações:

- a) falha nas instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros;*
- b) interrupção decorrente de obras de interesse exclusivo do usuário e que afete somente sua unidade consumidora;*
- c) Interrupção em Situação de Emergência – ISE;**
- d) suspensão por inadimplemento do consumidor;*
- e) suspensão por deficiência técnica ou de segurança das instalações da unidade consumidora que não provoque interrupção em instalações de terceiros, previstas em regulamentação;*
- f) interrupção vinculada à programa de racionamento instituído pela União;*
- g) interrupção ocorrida em Dia Crítico;*
- h) interrupção oriunda de atuação de Esquema Regional de Alívio de Carga – ERAC estabelecido pelo ONS;*
- i) interrupção de origem externa ao sistema de distribuição. [grifos nossos]*

Para os casos de expurgo por Interrupção em Situação de Emergência (ISE), a alínea “h” do Item 228 do Módulo 8.2 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021) estabelece a obrigatoriedade das distribuidoras em disponibilizar, em seu sítio eletrônico, relatórios digitais com as evidências do evento que tenha gerado tais interrupções enquadradas na alínea “c” do Item 187 do mesmo.

Portanto, o objetivo deste relatório é apresentar as evidências, bem como outras informações relevantes do evento ocorrido na área de concessão da ENEL RJ, entre os dias *18 a 23 Fevereiro de 2026*. Trata-se de evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, acarretando em diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, ficando caracterizada a Situação de Emergência, conforme demonstrado a seguir.

Destaca-se que, para o entendimento completo das regras de apuração dos indicadores de continuidade e expurgos, faz-se necessário também a observação das regras contidas nos Módulos 1 e 6 do PRODIST. Todos os módulos destes procedimentos encontram-se disponíveis para consulta no site da ANEEL (www.aneel.gov.br) e as principais definições relacionadas ao tema estão contidas no item 2 deste documento.

2 Definições

Abaixo seguem as definições estabelecidas na **Seção 1.1 do Módulo 1 do PRODIST – Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021**

Evento

Acontecimento que afete as condições normais de funcionamento de uma rede elétrica, podendo gerar uma ou mais interrupções no fornecimento de energia.

DIC

Duração de interrupção individual por unidade consumidora.

FIC

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora.

Consumidor Hora Interrompido (CHI):

Somatório dos DICs dos consumidores atingidos por interrupção no fornecimento de energia, expresso em horas e centésimos de horas.

Interrupção em Situação de Emergência:

Interrupção originada no sistema de distribuição, resultante de Evento que comprovadamente impossibilite a atuação imediata da distribuidora e que não tenha sido por ela provocada ou agravada por esta e que seja:

- a) Decorrente de evento associado a Decreto de Declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública emitido por órgão competente; ou
- b) Decorrente de evento cuja soma do CHI (consumidor hora interrompido) das interrupções ocorridas no sistema de distribuição seja superior ao CHI_{limite} da distribuidora, calculado conforme equação a seguir:

$$CHI_{limite} = 2612 \times N^{0,35}$$

Equação 1 – Cálculo do CHI_{limite} para avaliação ISE

onde:
N – número de unidades consumidoras faturadas e atendidas em BT ou MT do mês de outubro do ano anterior ao período de apuração.

Seguindo esse regramento, demonstra-se abaixo o limite de CHI da Enel RJ.

CÁLCULO CHI PARA ENEL RJ

- Quantidade de unidades consumidoras faturadas em outubro de 2025 (*N*)

Em outubro de 2025 foram faturadas 2.700.521 unidades consumidoras.

- Valor limite CHI para Enel RJ

$$2612 \times 2.700.521$$

$$465.564,46 \text{ CHI}$$

3 Descrição do evento

O evento abordado neste Relatório ISE 05 - 02/2026 – RJ refere-se a evento classificado como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos, afetando a área de concessão da Enel RJ, no período de 18/02/2026 a 23/02/2026. Tal evento impossibilitou a ação imediata da distribuidora e diante do impacto ocasionado na rede de distribuição, detalhado a seguir, o evento registrou um total de 1.466.988,86 CHI. Portanto, conforme regras estabelecidas no PRODIST, as interrupções oriundas desse evento são classificadas como Interrupções em Situação de Emergência (ISE), pois a quantidade de CHI observada foi superior ao valor de 465.564,46.

Entre os dias 18 a 23 de fevereiro de 2026, um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuaram sobre o Rio de Janeiro, aumentando a força dos ventos e causando chuvas fortes com raios na região atendida pela Enel-RJ.

Importante destacar que, para fins de caracterização das interrupções decorrentes do evento, fez-se o uso da lista de Fatos Geradores definidas pelo Anexo II da seção 8.2 do Módulo 8 do PRODIST (Resolução Normativa ANEEL nº 956, de 7 de Dezembro 2021), tendo sido os expurgos restritos às ocorrências de causa Meio Ambiente.

Diante do exposto, para este evento a distribuidora atribuiu os seguintes registros:

Tabela 1 – Atribuições de Registros do Evento pela Distribuidora

Código único do evento:	ISE 05 - 02/2026 – RJ
COBRADE:	1.3.1.2 TIPO
Quantidade de interrupções associadas:	4.460
Código único do Relatório:	ISE 05 - 02/2026 – RJ

Este cenário foi atestado pelo Grupo Climatedo, empresa especializada em meteorologia. Apresenta-se no ANEXO II deste relatório o laudo meteorológico, na íntegra, e na Tabela 2 a seguir, uma síntese do parecer da empresa, abordando a classificação COBRADE (Código Brasileiro de Desastres) do evento, assim como o período da atipicidade climática vivenciada na área de concessão.

Tabela 2 – Resumo do laudo meteorológico do evento, ocorrido de 18 a 23 de Fevereiro de 2026.

Número/Código Evento	2026-005/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	005/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	01h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Niterói	00h00min 18/02 - 23h00min 21/02
São Gonçalo	02h00min 18/02 - 23h00min 21/02
Magé	00h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Serrana	03h00min 18/02 - 22h00min 23/02
Lagos	00h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Macaé	00h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Campos	02h00min 18/02 - 23h00min 23/02

Dito isso e, para demonstrar o vínculo territorial e temporal do evento climático, segue a tabela 3 abaixo, que apresenta o impacto sentido pela Distribuidora, distribuído por dia e de maneira a concatenar informações das regionais e subestações afetadas, quantidade de incidências, principais danos e/ou impedimentos, além de algumas evidências.

Tabela 3 – Impacto territorial e temporal do evento, sentido pela distribuidora


Os principais danos ocasionados pelo evento climático descrito neste relatório podem ser comprovados tanto pelo laudo meteorológico exposto no anexo II quanto pelas matérias jornalísticas e evidências das ocorrências atendidas pelos polos operacionais no item 6.1. A consequência das contingências pode apresentar reflexos em períodos posteriores aos eventos, muito em função das condições de instabilidade do solo no caso de grande volume de precipitação em curto espaço de tempo, alagamentos e com continuada chuva ao longo do período. Decorrente do supracitado, o impacto do evento na Rede de Distribuição poderá gerar uma fragilidade da mesma e que em período posterior mostrará este reflexo.

DIA	REGIONAIS AFETADAS	SUBESTAÇÕES AFETADAS	QTD INCIDÊNCIAS	PRINCIPAIS DANOS/ IMPEDIMENTOS
18/02/2026	LAGOS/MAGÉ/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL/	ARA/ARC/ARL/BAX/BGN/BUZ/CAF/EAR/IGB/ITA/ITP/PAL/PNV/POC/RDC/SEC/SPA/TAM/TER/TRB/CQT/PAR/AVI/CEL/PRM/SCS/CDM/NPA/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/GXD/JAC/MUR/TAG/PTM/NVS/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/PAP/SRO/LIB//	594	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
19/02/2026	LAGOS/MAGÉ/SÃO GONÇALO/SUL/	ARA/ARC/BAX/BUZ/CAF/EAR/IGB/POC/SJA/SPA/TAM/PAR/AVI/CEL/PRM/SCS/NPA/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/JAC/MUR/TAG/PTM/NVS/ITB/BAR/MAM/PRL/SPT/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/PAP/SRO/LIB/	652	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
20/02/2026	CAMPOS/LAGOS/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL/	ACU/ARA/ARC/ARL/BAX/BGN/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAF/CED/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAR/FRL/GUA/IGB/ITA/ITL/ITP/ITR/MOB/NAT/PAL/PNV/OUT/POC/POT/RDC/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SJA/SPA/TAM/TER/TOC/TRB/URU/VAS/VIN/CQT/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/JAC/MUR/TAG/PTM/NVS/ITB/BAR/MAM/PRL/SPT/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/LIB/	733	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
21/02/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SÃO GONÇALO/SERRANA/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/ARL/BAX/BCL/BGN/BJD/BOJ/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAF/CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAR/FRL/GUA/IBS/IGB/ITA/ITC/ITL/ITP/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/PAL/PNV/OUT/POC/POT/QUI/RDC/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SEC/SER/SEV/SJA/SPA/TAM/TAP/TER/TRB/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/CQT/ITI/VDP/ARS/ALC/GAB/PDR/RBN/MPA/GXD/JAC/MUR/TAG/PTM/NVS/ITB/BAR/MAM/SPT/RSD/ANG/PTI/ITO/TAT/SRO/LIB/	1.123	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
22/02/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/BAX/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAF/CAM/CAR/CAS/CE D/CMB/CRM/CRZ/DIC/EAR/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITC/ITL/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/POC/POT/QUI/RDO/ROL/SAF/SAP/SAR/SCL/SER/SJA/SPA/TAM/TAP/TOC/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/PRL/RSD/ANG/PTI/ITO/MAL/TAT/SRO/LIB/	668	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos
23/02/2026	CAMPOS/LAGOS/MACAÉ/SUL/	ACU/ALP/ARA/ARC/BAX/BCL/BJD/BOJ/BRL/BUE/BUZ/BXG/CAB/CAE/CAF/CAM/CAR/CAS/CED/CMB/CRM/DIC/EAR/FAR/FRL/GOI/GUA/IBS/IGB/ITC/ITL/ITR/MAC/MBU/MIR/MOB/NAT/NSA/OUT/POC/POT/QUI/RDO/ROL/SAF/SAP/SAB/SAR/SCL/SER/SJA/SPA/TAM/TAP/TRM/URU/VAS/VIN/VIV/VPA/ITI/JAC/MUR/PTM/BAR/MAM/PRL/CESP/RSD/ANG/PTI/ITO/MAL/SRO/LIB/	690	Queda de galhos e árvores/ tombamento de postes/ rompimento de cabos

3.1 Mapa geolétrico da ENEL RJ

Conforme destacado anteriormente, o evento ISE 05 - 02/2026 – RJ causou diversos impactos na rede de distribuição de energia elétrica, assim como, na operação de restabelecimento de energia nos locais afetados. Para demonstrar a dimensão do impacto observado pela Enel RJ, apresenta-se abaixo os mapas geolétricos das regionais afetadas.


Mapa Geolétrico Campos

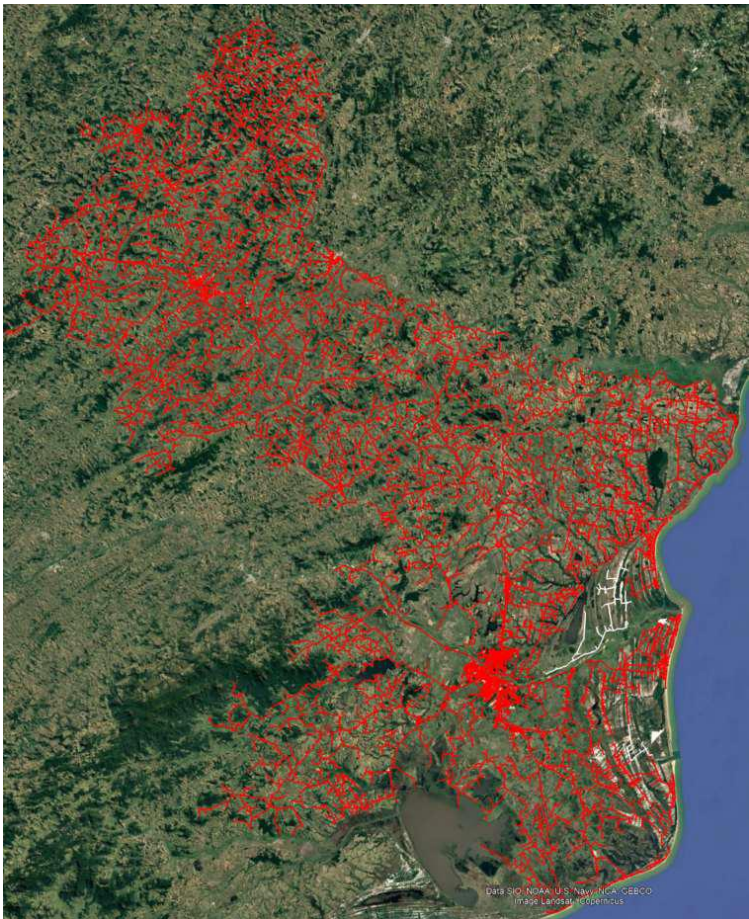

- Área afetada
- Área não afetada

Mapa Geolétrico Lagos


■ Área afetada
□ Área não afetada

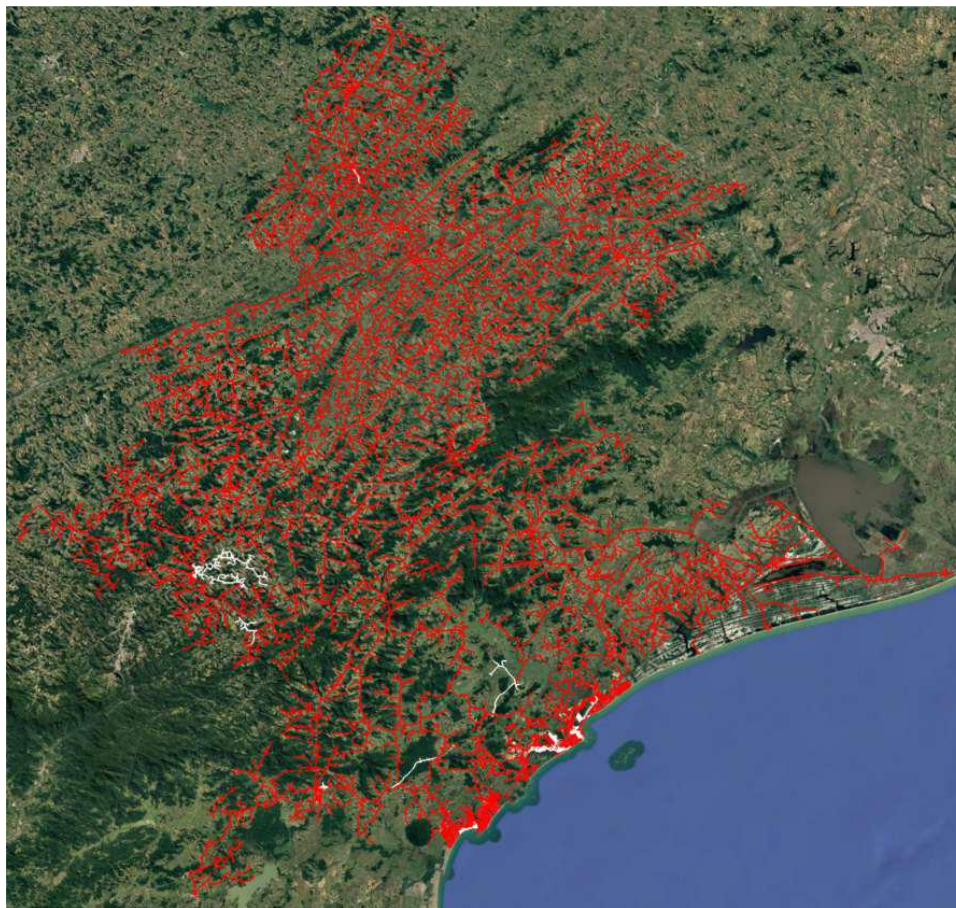Mapa Geolétrico Macaé

■ Área afetada
□ Área não afetada


Mapa Geolétrico Magé

■ Área afetada
□ Área não afetada

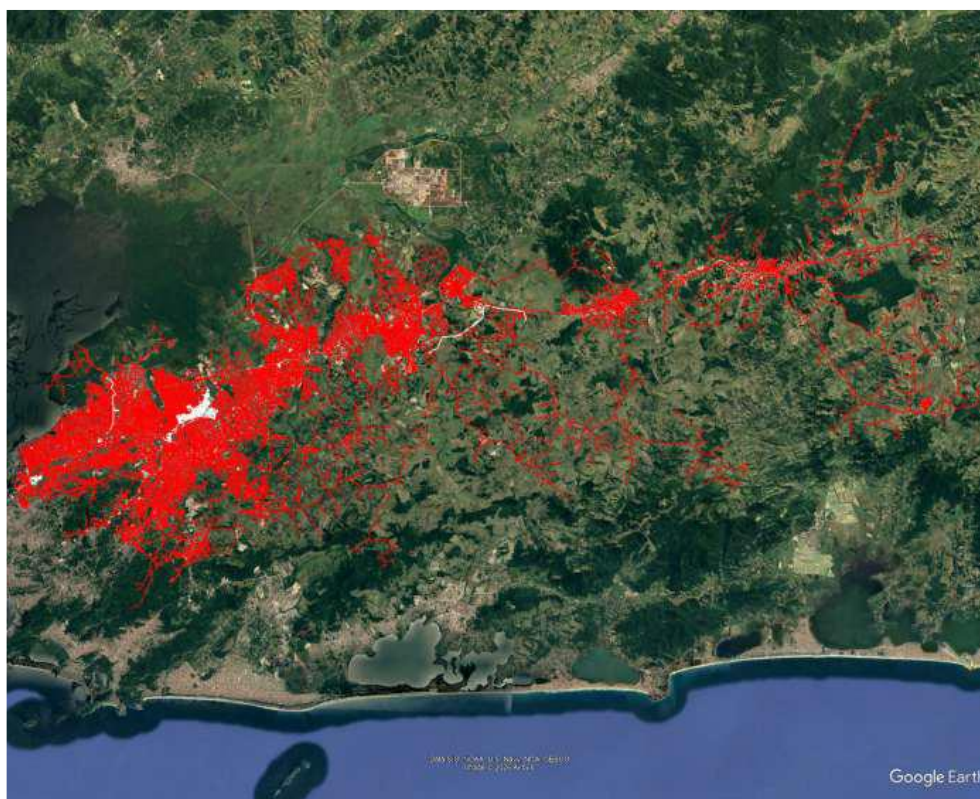Mapa Geolétrico São Gonçalo


■ Área afetada
□ Área não afetada

Mapa Geolétrico Serrana

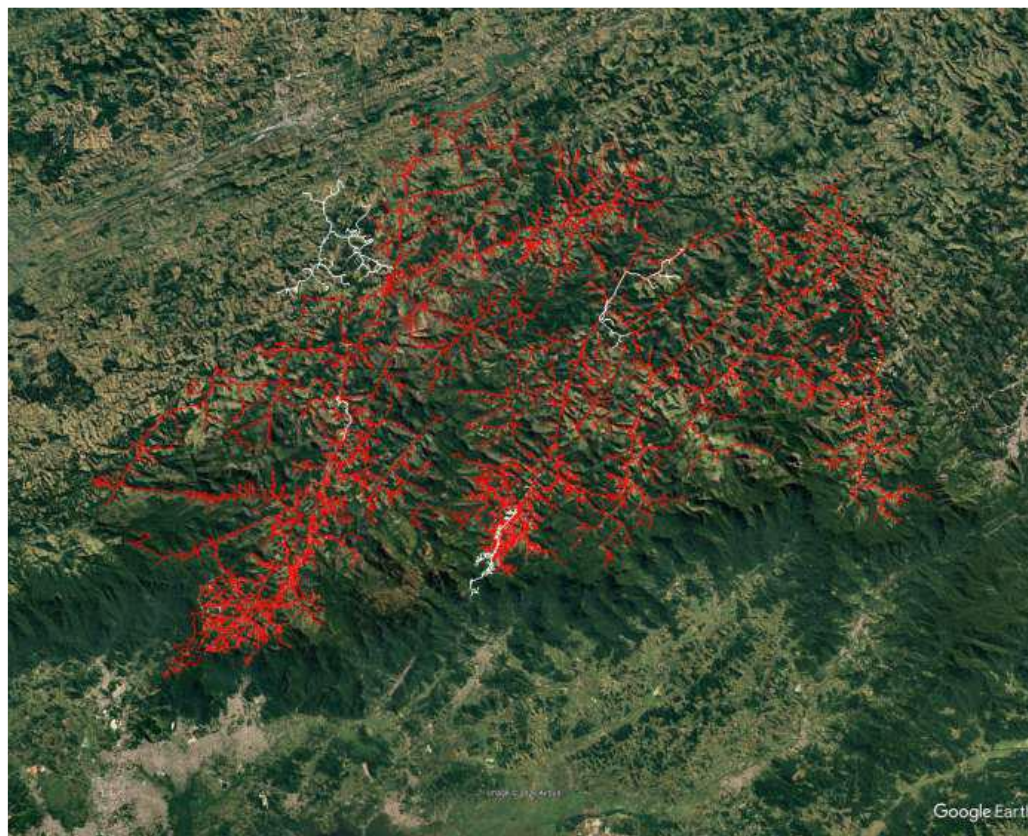

■ Área afetada
□ Área não afetada

Mapa Geolétrico Sul

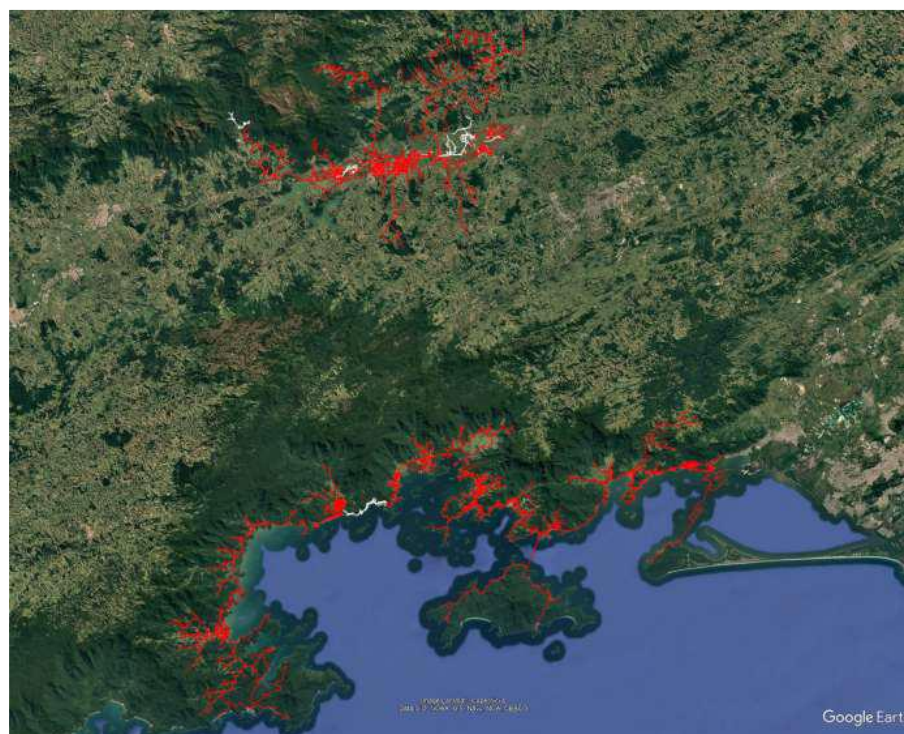

■ Área afetada
□ Área não afetada

3.2 Diagrama unifilar da ENEL RJ

Além do mapa geoeletrico apresentado anteriormente, segue ainda abaixo o diagrama unifilar da Enel RJ onde estão representadas todas as subestações relativas à Área de Concessão e a forma que estão conectadas ao sistema elétrico.

Figura 2 – Diagrama unifilar das regionais afetadas

Diagrama Unifilar Campos

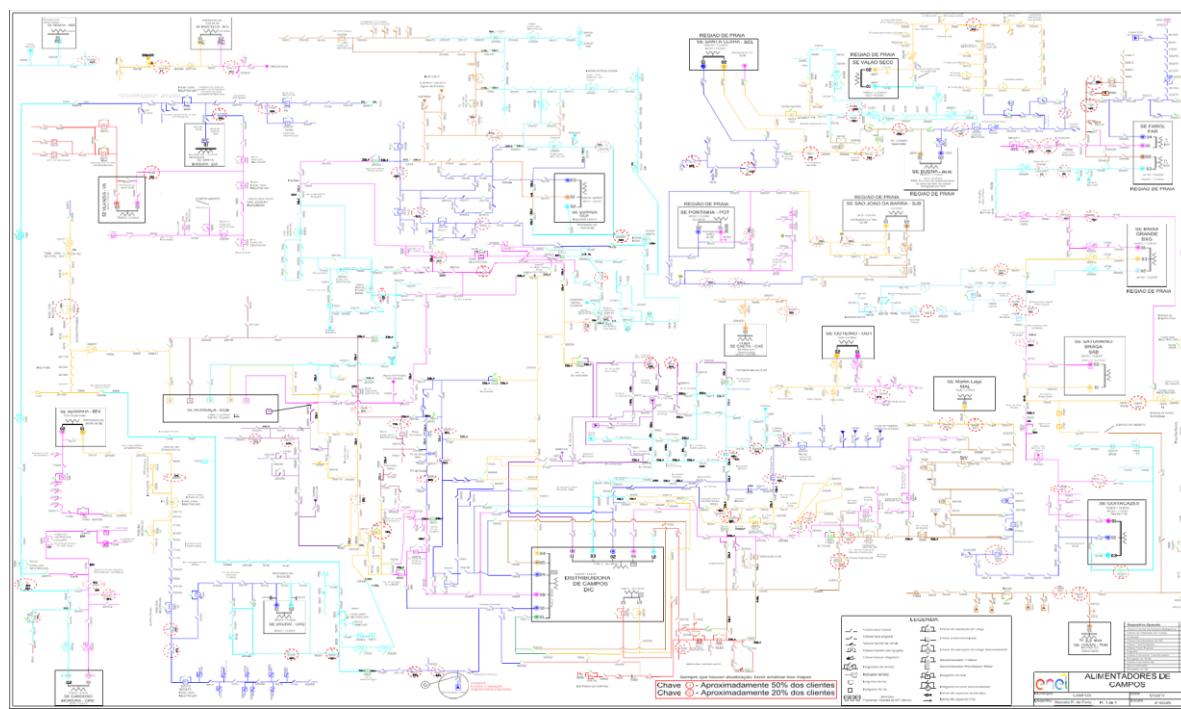


Diagrama Unifilar Lagos

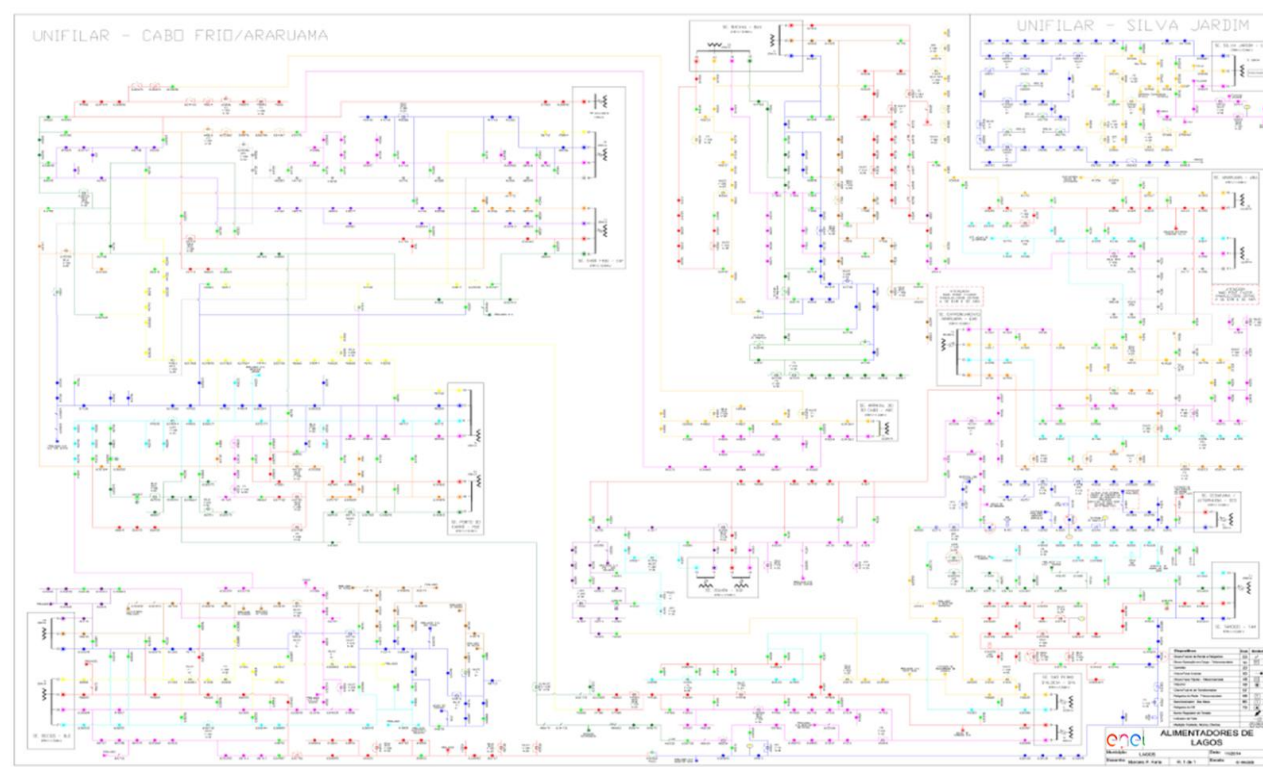


Diagrama Unifilar Macaé

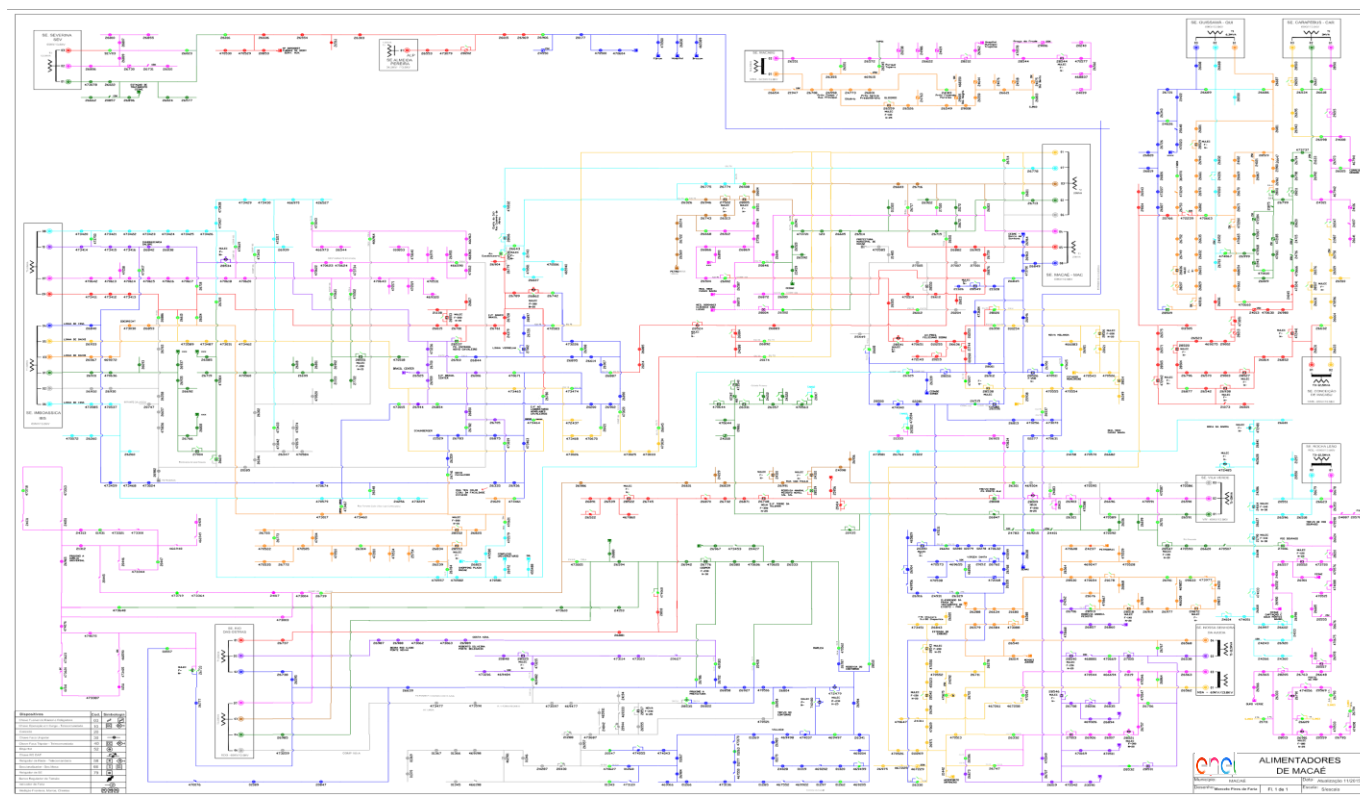


Diagrama Unifilar Magé

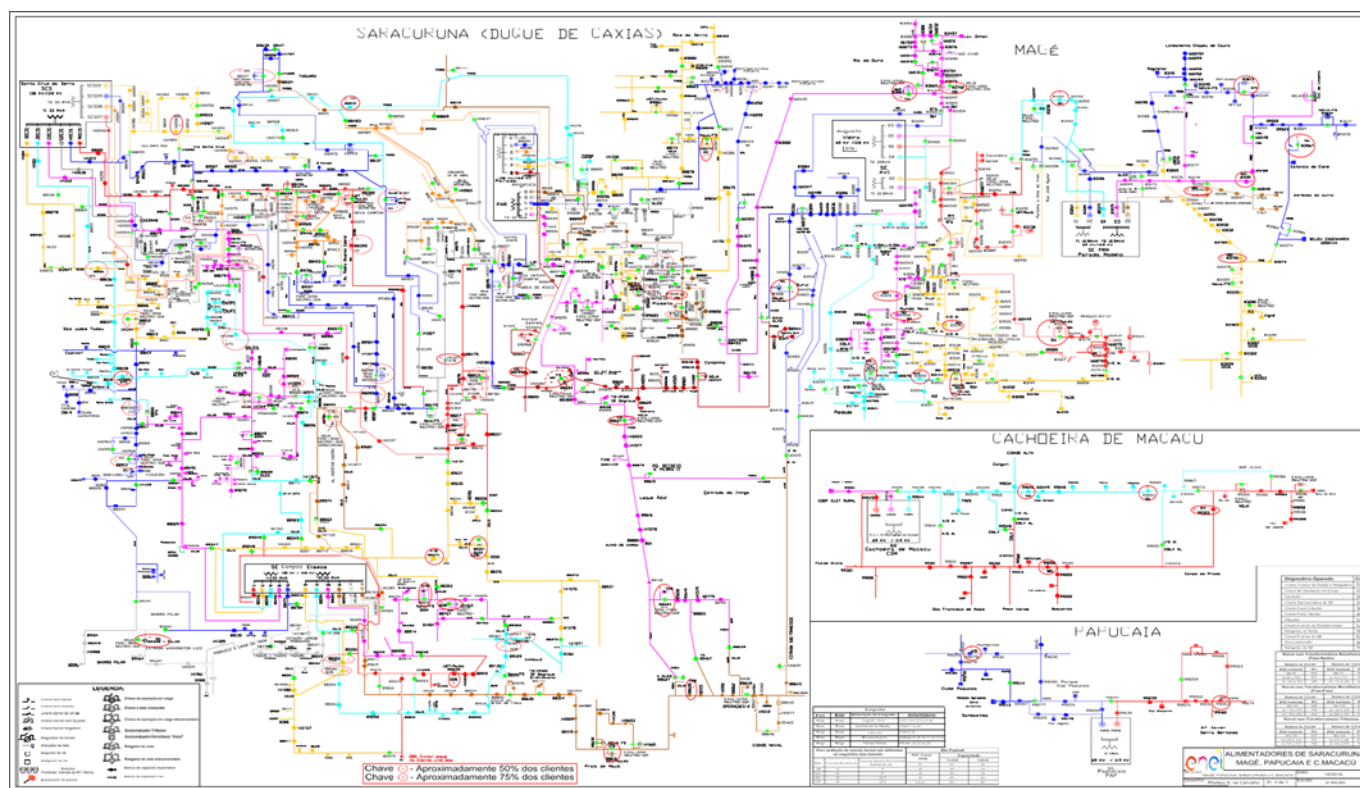


Diagrama Unifilar São Gonçalo

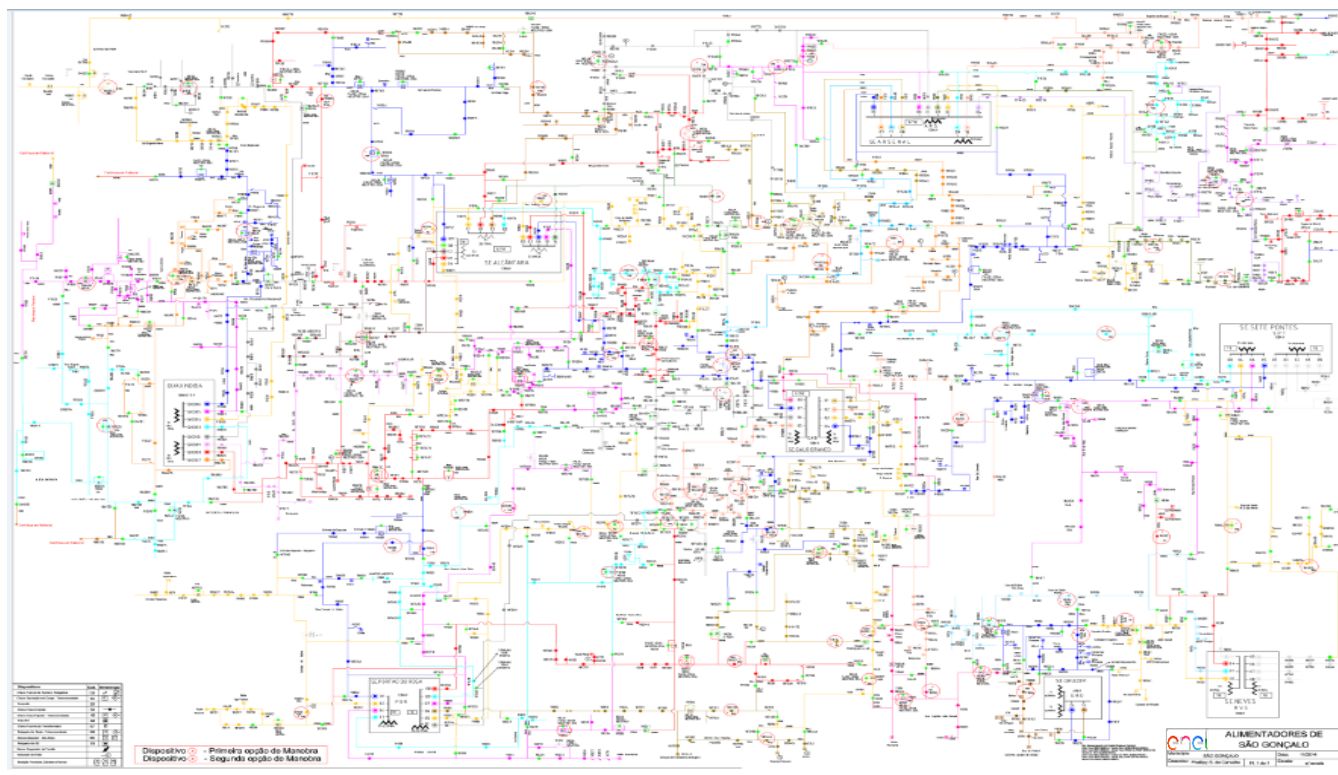


Diagrama Unifilar Serrana

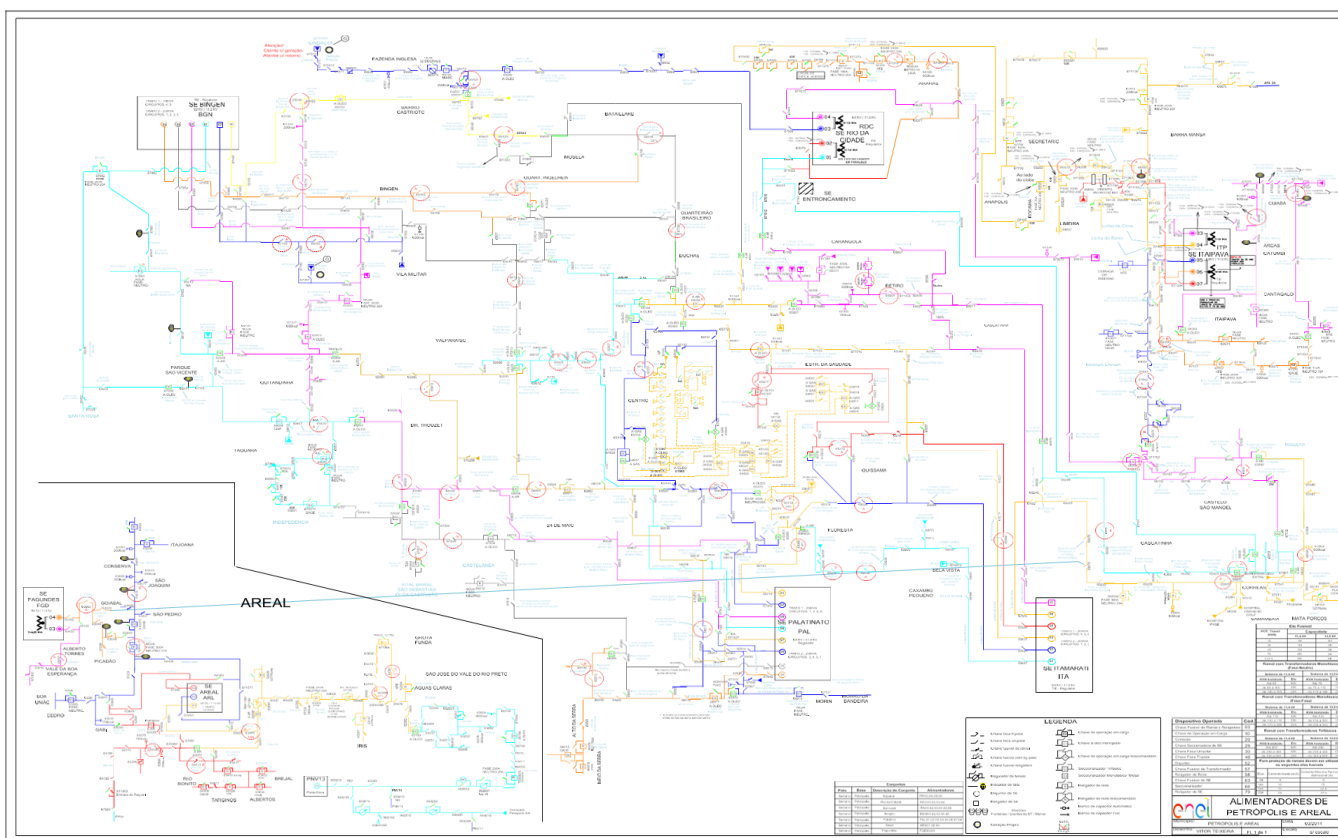


Diagrama Unifilar Angra dos Reis


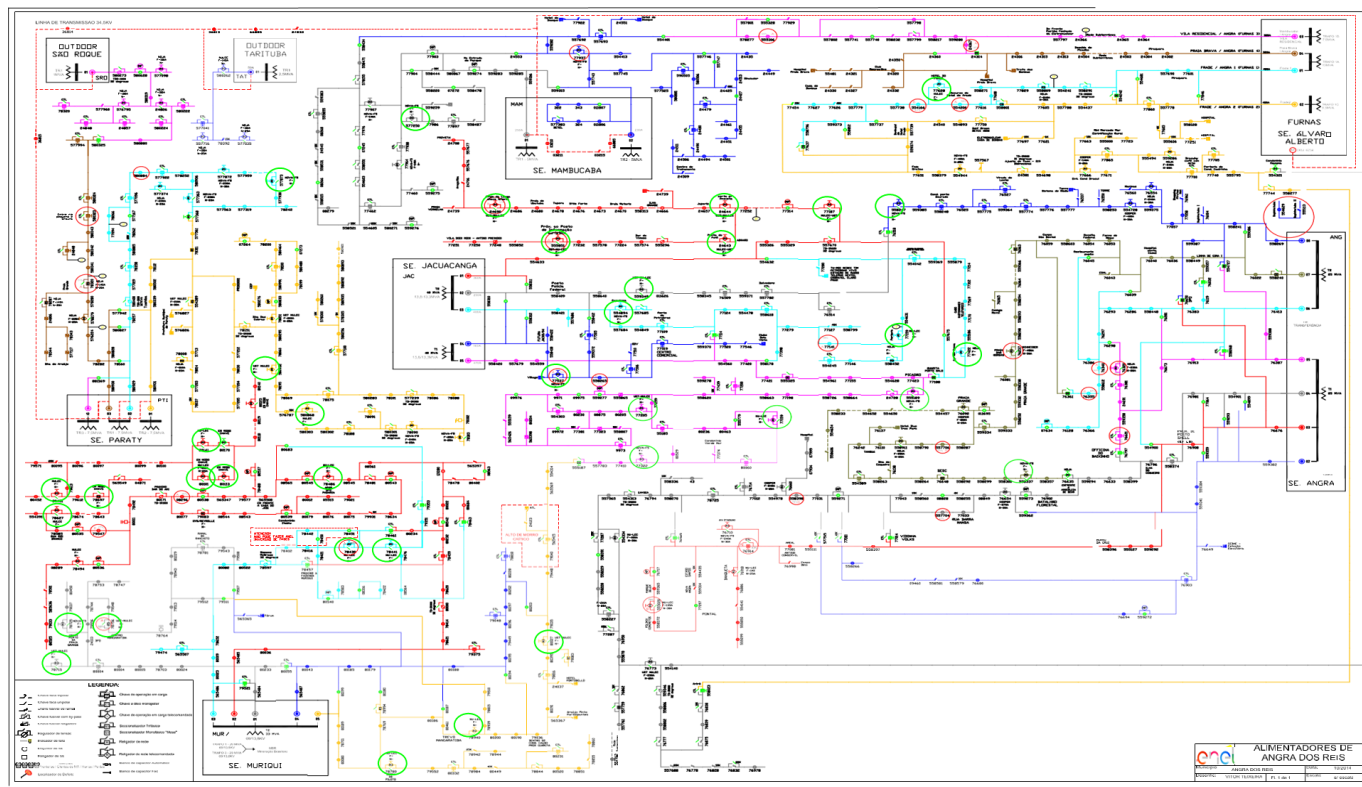


Diagrama Unifilar Resende

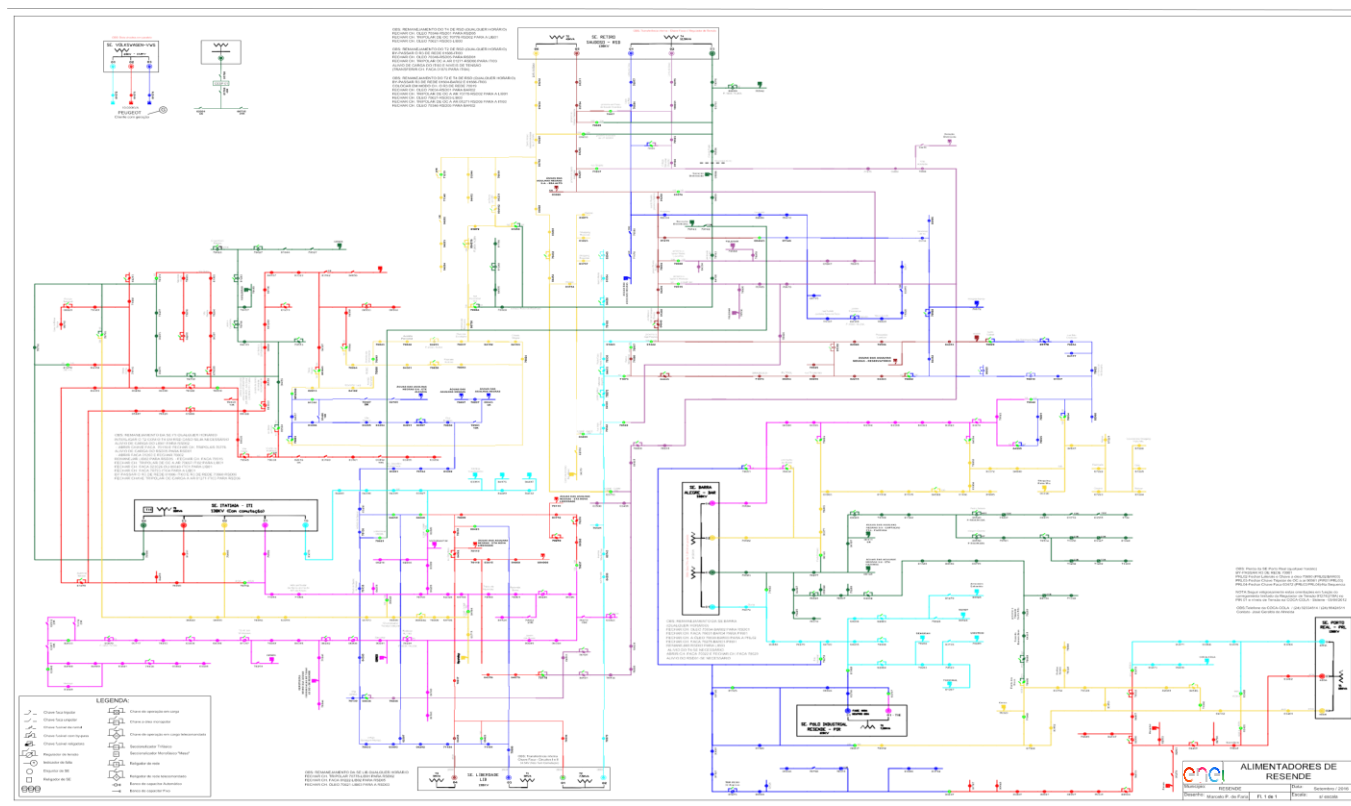

Devido a dimensão do sistema elétrico na Área de Concessão da Enel RJ e, conseqüentemente dificuldades quanto à escala e resolução das imagens, não é possível se demonstrar graficamente todos os elementos com riqueza de detalhes, contudo, a listagem das subestações e municípios afetados, pode ser consultada nas tabelas 4 e 5.

3.3 Subestações afetadas

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas da concessão da ENEL RJ, foram observadas consequências em 110 das 127 subestações da concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 4 – Subestações afetadas pelo evento

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
1	ACU	AÇU	56	MAM	MAMBUCABA
2	ALC	ALCÂNTARA	57	MBU	MACABU
3	ALP	ALMEIDA PEREIRA	58	MIR	MIRACEMA
4	ANG	ANGRA DOS REIS	59	MOB	MOMBAÇA
5	ARA	ARARUAMA	60	MPA	MARIA PAULA
6	ARC	ARRAIAL DO CABO	61	MUR	MURIQUI
7	ARL	AREAL	62	NAT	NATIVIDADE
8	ARS	ARSENAL	63	NPA	NOVA PARADA ANGÉLICA
9	AVI	AUGUSTO VIEIRA	64	NSA	NOSSA SENHORA DA AJUDA
10	BAR	BARRA	65	NVS	NEVES
11	BAX	BACAXÁ	66	OUT	OUTEIRO
12	BCL	BARCELOS	67	PAL	PALATINATO
13	BGN	BINGEN	68	PAP	PAPUCAIA
14	BJD	BOM JARDIM	69	PAR	PARADA ANGÉLICA
15	BOJ	BOM JESUS	70	PDR	PORTÃO DO ROSA
16	BRL	BARRA ALEGRE	71	PNV	PONTE NOVA
17	BUE	BUENA	72	POC	PORTO DO CARRO
18	BUZ	BÚZIOS	73	POT	PONTINHA
19	BXG	BAIXA GRANDE	74	PRL	PORTO REAL
20	CAB	CABIÚNAS	75	PRM	PARADA MODELO
21	CAE	CAETÁ	76	PTI	PARATI
22	CAF	CABO FRIO	77	PTM	PATRIMÔNIO
23	CAM	CAMBUCI	78	QUI	QUISSAMÃ
24	CAR	CARAPEBUS	79	RBN	RIO BONITO
25	CAS	CASIMIRO DE ABREU	80	RDC	RIO DA CIDADE
26	CDM	CACHOEIRAS DE MACACU	81	RDO	RIO DAS OSTRAS
27	CED	CEDAEMA	82	ROL	ROCHA LEÃO
28	CEL	CAMPOS ELÍSEOS	83	RSD	RETIRO SAUDOSO
29	CESP	PALMITAL	84	SAB	SATURNINO BRAGA
30	CMB	CONCEIÇÃO DE MACABU	85	SAF	SÃO FIDÉLIS
31	CQT	CONQUISTA	86	SAP	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
32	CRM	CARDOSO MOREIRA	87	SAR	SANTA BÁRBARA
33	CRZ	CRUZAMENTO	88	SCL	SANTA CLARA
34	DIC	DISTRIBUIDORA DE CAMPOS	89	SCS	SANTA CRUZ DA SERRA
35	EAR	ENTRONCAMENTO DE ARARUAMA	90	SEC	SECRETÁRIO
36	FAR	FAROL	91	SER	SERRINHA
37	FRL	FRANCO AMARAL	92	SEV	SEVERINA
38	GAB	GALO BRANCO	93	SJA	SILVA JARDIM
39	GOI	GOITACAZES	94	SPA	SÃO PEDRO DA ALDEIA

ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO	ID	SIGLA	SUBESTAÇÃO
40	GUA	GUARUS	95	SPT	SETE PONTES
41	GXD	GUAXINDIBA	96	SRO	SÃO ROQUE
42	IBS	IMBOASSICA	97	TAG	TANGUÁ
43	IGB	IGUABA	98	TAM	TAMOIOS
44	ITA	ITAMARATI	99	TAP	TAPERA
45	ITB	ITAMBI	100	TAT	TARITUBA
46	ITC	ITAOCARA	101	TER	TERESÓPOLIS
47	ITI	ITATIAIA	102	TOC	TOCOS
48	ITL	ITALVA	103	TRB	TROMBETAS
49	ITO	ITAORNA	104	TRM	TRAJANO DE MORAES
50	ITP	ITAIPAVA	105	URU	URURAI
51	ITR	ITAPERUNA	106	VAS	VALÃO SECO
52	JAC	JACUACANGA	107	VDP	VENDA DAS PEDRAS
53	LIB	LIBERDADE	108	VIN	VILA NOVA
54	MAC	MACAÉ	109	VIV	VILA VERDE
55	MAL	MARTINS LAJE	110	VPA	VAL DE PALMAS

3.4 Municípios afetados

Conforme previamente abordado, o evento em tela, impactou áreas de concessão da ENEL RJ, todavia, foram observadas consequências em 60 dos 67 municípios da área de concessão, conforme tabelas abaixo.

Tabela 5 – Municípios afetados pelo evento.

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
1	ANGRA DOS REIS	31	MAGÉ
2	APERIBÉ	32	MANGARATIBA
3	ARARUAMA	33	MIRACEMA
4	AREAL	34	NATIVIDADE
5	ARMAÇÃO DOS BÚZIOS	35	NITERÓI
6	ARRAIAL DO CABO	36	NOVA FRIBURGO
7	BOM JARDIM	37	PARATY
8	BOM JESUS DO ITABAPOANA	38	PETRÓPOLIS
9	CABO FRIO	39	PORCIÚNCULA
10	CACHOEIRAS DE MACACU	40	PORTO REAL
11	CAMBUCÍ	41	QUISSAMÃ
12	CAMPOS DOS GOYTACAZES	42	RESENDE
13	CANTAGALO	43	RIO BONITO
14	CARAPEBUS	44	RIO DAS OSTRAS
15	CARDOSO MOREIRA	45	SANTA MARIA MADALENA
16	CASIMIRO ABREU	46	SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
17	CONCEIÇÃO DE MACABU	47	SÃO FIDÉLIS
18	CORDEIRO	48	SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
19	DUAS BARRAS	49	SÃO GONÇALO

ID	MUNICÍPIO	ID	MUNICÍPIO
20	DUQUE DE CAXIAS	50	SÃO JOÃO DA BARRA
21	GUAPIMIRIM	51	SÃO JOSÉ DE UBÁ
22	IGUABA GRANDE	52	SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
23	ITABORAÍ	53	SÃO PEDRO DA ALDEIA
24	ITALVA	54	SAQUAREMA
25	ITAOCARA	55	SILVA JARDIM
26	ITAPERUNA	56	TANGUÁ
27	ITATIAIA	57	TERESÓPOLIS
28	LAJE DO MURIAÉ	58	TRAJANO DE MORAIS
29	MACAÉ	59	TRÊS RIOS
30	MACUCO	60	VARRE-SAI

4 Descrição dos danos causados ao sistema elétrico

O COBRADE (Classificação e Codificação Brasileira de Desastres) foi criado com o intuito de adequar a classificação brasileira à classificação utilizada pela ONU na classificação de desastres e nivelar o país aos demais organismos de gestão de desastres do mundo. Baseados nos dados analisados nos itens anteriores, podemos classificar o evento ocorrido sobre a área de concessão da ENEL RJ como Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

Ocorreram diversas atuações de equipamentos de proteção ao longo da rede da Enel RJ por diversos motivos associados às chuvas fortes, descargas atmosféricas e rajadas de vento.

Com a finalidade de ilustrar de forma detalhada os danos causados pelo evento, apresenta-se na tabela 6 os eventos que mais contribuíram para a formação do CHI.

Tabela 6 – Estrato dos principais impactos associados ao evento de ISE

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03467382	22/02/2026 22:02:15	23/02/2026 20:54:14	SUL	PTI	6.482,00	29.393,05	Localizado árvore de grande porte tombada. Proteção: 50N. CTL AN580962 by passada. Causa Original: Árvore tombada.
BA03466048	21/02/2026 13:11:43	22/02/2026 22:40:00	MACAÉ	VIV	26.500,00	16.483,07	Localizado galho sobre a rede de MT a jusante da chave faca MC477987. Árvore tombada na CU MC47798. Na ramal MC21807 MT partida. Causa Original: Galho/Folha.
BA03466512	21/02/2026 19:30:38	22/02/2026 20:00:00	SUL	PTI / SRO	7.609,00	16.362,03	Localizado galho seco à jusante da RD AN24826. Isolado o encapsulado AN78312 com para raio estourado, local fechado. Necessário inspecionar circuito da chave faca AN589144 e AN78082 pela amanhã devido ser local de mata fechada. Necessário inspecionar circuito do RD AN78320 até a CU AN589144 pela manhã, devido estrada fechada, árvore caída. Causa Original: Vegetação.
BA03463656	18/02/2026 18:53:32	19/02/2026 11:25:55	SÃO GONÇALO	GAB / PDR	6.391,00	11.025,87	Localizado vegetação sobre a rede de MT SG6492. Proteção: 51F. Causa Original: Vegetação.
BA03466458	21/02/2026 18:39:07	22/02/2026 07:40:32	SUL	PTM	2.506,00	9.494,05	Localizado árvore caída sobre a rede e cabo partido Proteção: Neutro. Cabo partido cond. Laranjeiras. Causa Original: Árvore tombada.

INCIDÊNCIA	INÍCIO	FIM	REGIONAL	SE	CLIENTES	CHI	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA / CAUSA / SOLUÇÃO
BA03463520	18/02/2026 16:23:05	18/02/2026 20:26:33	SERRANA	ITA	2.945,00	9.428,74	Localizado galho/folha a jusante do transformador PE69823. Proteção: Neutro. Causa Original: Galho/Folha.
BA03466158	21/02/2026 13:28:10	21/02/2026 16:55:09	MACAÉ	VIV	2.615,00	9.021,02	Localizados galhos sobre a rede MC477349. Proteção: 50N.Causa Original: Galho/Folha.
BA03466312	21/02/2026 17:06:00	22/02/2026 13:28:49	SERRANA	BGN	1.933,00	7.981,44	Localizado árvore de médio porte caída no picadão a jusante da CU PE-54451. Proteção: Neutro Temp. Causa Original: Árvore tombada.
0028058661	21/02/2026 20:08:13	23/02/2026 02:20:00	CAMPOS	ITR	192,00	5.494,14	Localizado árvore sobre a rede, transformador IT444316, próximo da pedreira do Arthur. Foi realizada poda porém chave não aceitou. Foi aberto a faca IT41768 e fusível IT11091, defeito provavelmente entre ELAS e a IT436595. Causa Original: Galho/Folha.
BA03466300	21/02/2026 17:00:44	21/02/2026 23:26:00	MACAÉ	SAP	8.430,00	4.350,48	Localizado bambuzal encostando sobre a rede de MT após a CU PD52700. Observação: Muita chuva e descarga atmosférica na localidade. Retirado vegetação no método a distância. Causa Original: Vegetação.
0028014169	18/02/2026 09:13:23	18/02/2026 13:17:00	LAGOS	BAX	784,00	3.183,26	Na fusesaver AR42775 nas fases ABC. Observação: Feito poda a distância e normalizado circuito. Causa Original: Vegetação.
0028017757	18/02/2026 16:13:05	19/02/2026 06:52:00	MAGÉ	AVI	124,00	1.698,40	Na fusível MG83216 substituído 01 elo de 25k nas fase A. Poste caído, pendente partido. Equipe realizando o pendente partido, cabo XLPE, OSM gerada para substituição do poste. Necessário 200M de cabo 4. Causa Original: Árvore tombada.
0028031909	19/02/2026 18:04:26	19/02/2026 22:50:00	MAGÉ	SCS	247,00	1.175,58	Na fusível MG140056, substituídos 3 elos de 10k nas fases AB. Pendente superior partido fase A-C. Feito poda a distância. Causa Original: Vegetação.

4.1 Equipamentos afetados e sua hierarquia de importância para o sistema

A fim de possibilitar melhor entendimento da importância dos equipamentos afetados na concessão da ENEL RJ durante período do Evento, apresenta-se na tabela 7 a hierarquia dos equipamentos da rede de distribuição.

Tabela 7 – Importância dos equipamentos para o sistema elétrico em termos de hierarquia.

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
1	DJ	Disjuntor
1	DM	Disjuntor Média
1	DI	Disjuntor Interligação
2	CF	Chave Faca Unipolar
2	CA	Chave Automática
2	CM	Chave Faca Multipolar
2	CH	Chave Unipolar
3	JP	Jumper
3	RA	Religadora Automática
3	RM	Religadora Monofásica
4	FS	Fuse Saver
4	as	Seccionalizador Automático
4	BF	Base Fusível
4	FF	Faca Fusível

Hierarquia	Sigla	Nome do Equipamento
4	CR	Chave Repetidora
5	EP	Entrada Primária
5	ET	Estação Transformadora

Adicionalmente, segue abaixo a tabela 8, que demonstra o detalhamento da quantidade e o total de equipamentos afetados.

Tabela 8 – Equipamentos afetados no período do evento

Dispositivo	Quantidade
Base Fusível	1110
Chave Unipolar	114
Disjuntor	5
Disjuntor Média	176
Estação Transformadora	1948
Jumper	31
Religadora Automática	748
Total Geral	4132


Vale ressaltar que, sempre que possível, nas operações em tempo real, são realizadas manobras tanto de forma automática, quanto manual, com a intenção de minimizar os impactos. Nesse sentido, além de as equipes avaliarem a possibilidade da recomposição total ou parcial, a Enel RJ possui em seu sistema elétrico: equipamentos automatizados, chaves repetidoras, religadores e equipamentos telecontrolados. Assim, na lista de interrupções apresentada na tabela 14 (anexo I), é possível identificar que muitas delas possuem mais de uma etapa, que o reflexo das recomposições realizadas para aquelas condições específicas dos problemas identificados, em função da normalização das unidades consumidoras afetadas.

Em demanda da melhoria contínua da qualidade de energia, a Enel busca por novos conceitos tecnológicos capazes de fornecer maior autonomia e controle do seu sistema de distribuição. Um desses conceitos é o Smart Grid ou redes elétricas inteligentes. Este recurso apresenta uma análise com o objetivo de reduzir o tempo de interrupção de energia nos consumidores, otimizando os indicadores de continuidade, melhorando a confiabilidade do sistema e garantindo o fornecimento para o maior número de clientes possível por meio da implantação de sistemas **Self-Healing** através de religadores telecomandados nas redes de média tensão. O conceito **Self Healing** possui a capacidade de detectar, isolar e se recompor automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto é possível devido aos agentes do sistema executarem ações pré-programadas de chaveamento com resposta imediata à falta ocorrida. Toda essa ação é realizada por métodos aplicados no sistema de microprocessamento para que todas as situações e soluções possíveis sejam avaliadas e aplicadas para a resolução rápida da problemática ocasionada pelas faltas.

4.2 Clientes afetados e impactos globais

Em análise ao número de clientes interrompidos – CI nas áreas afetadas da concessão da ENEL RJ, a figura abaixo apresenta a quantidade de clientes interrompidos totais e dos clientes expurgados pelo evento, evidenciando assim, atipicidade vivenciada entre os dias 18 a 23 de Fevereiro de 2026, intervalo este que, conforme laudo meteorológico emitido por empresa especializada, a referida concessão passou por um período de condições climáticas atípicas.

Figura 3 – CI Expurgado do evento x CI Total

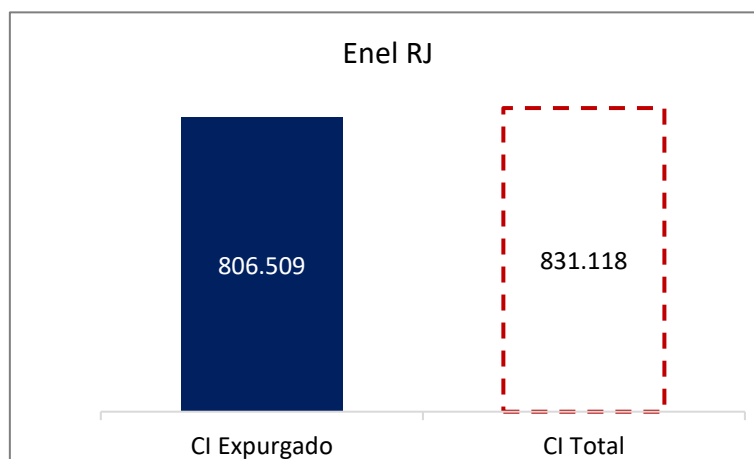


Na figura acima, a barra azul representa a quantidade de clientes interrompidos expurgada pelo evento e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade de clientes totais interrompidos simultaneamente no período do evento.

Observa-se que, o CI acumulado expurgado, resultante da somatória dos clientes interrompidos decorrente do evento, resultou em um montante de 806.509 (97% dos clientes interrompidos totais nesse período).

Na figura seguinte, é apresentado uma outra visão da quantidade de clientes interrompidos expurgada e total, segregada por Regional.


Figura 4 – CI Expurgado do evento x CI Total por Regional

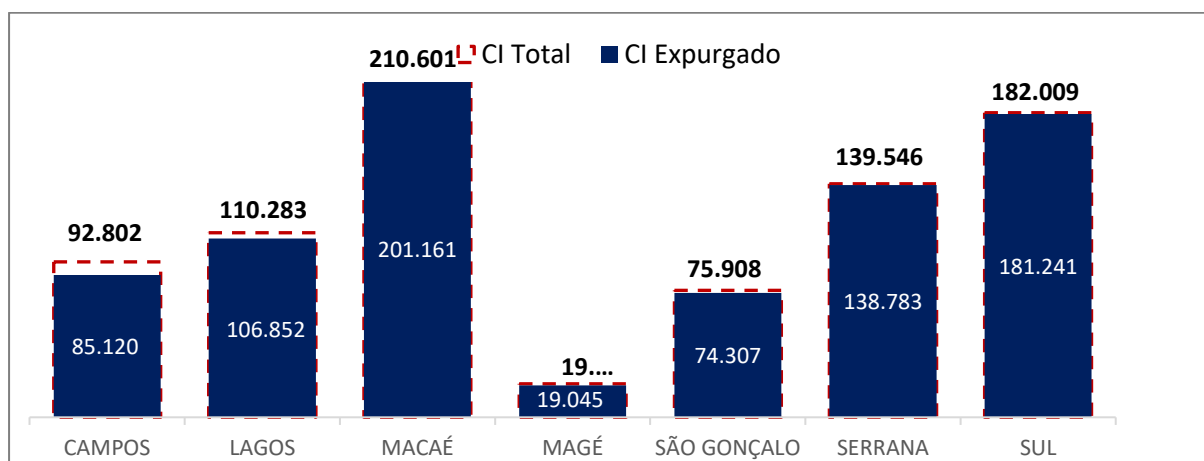

As Regionais Macaé, Serrana e Sul foram as mais afetadas, representando 65% (521.185 clientes interrompidos) da quantidade de CI expurgada total no evento.


Em termos de Consumidor Hora Interrompido – CHI, a figura abaixo representa o impacto do evento. O CHI acumulado expurgado, resultante da somatória das interrupções decorrentes do evento, foi de 1.466.988,86 CHI (96% do CHI Total no período). A barra azul, representa a quantidade de consumidor hora interrompido expurgada e a barra em linha vermelha tracejada, a quantidade total de consumidor hora interrompido simultaneamente no período do evento.

Figura 5 – CHI Expurgado do evento x CHI Total

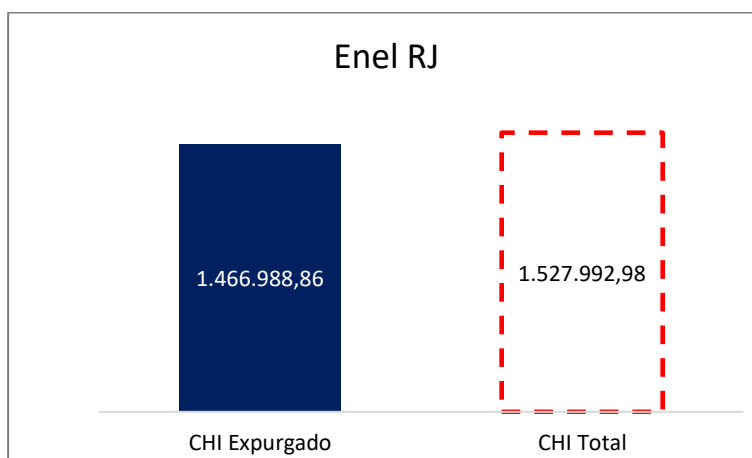

Na figura seguinte, são apresentados os valores expurgados e totais de Consumidor Hora Interrompido (CHI) durante o evento, segregado por Regional.

Figura 6 – CHI Expurgado do evento x CHI Total por Regional

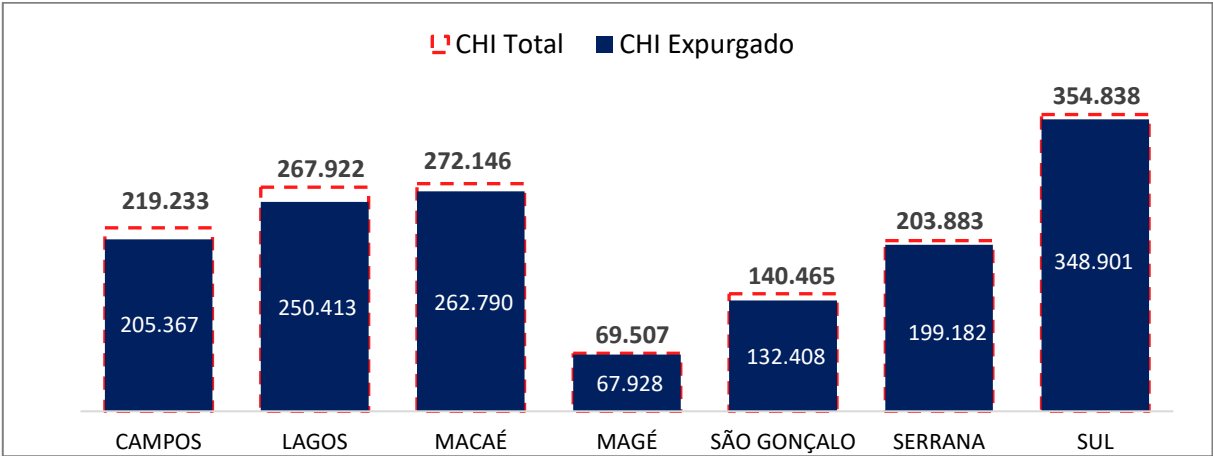

As Regionais Lagos, Macaé e Sul foram as que sofreram os maiores impactos, representando 59% (862.104 da quantidade de CHI expurgada total durante o evento.

4.3 Síntese das informações técnicas do evento

A tabela 9 apresenta uma síntese de informações relevantes a respeito do impacto do evento em tela e das interrupções decorrentes deste

Tabela 9 – Síntese de informações gerais do evento

Relatório: ISE 05 - 02/2026 – RJ		Evento: ISE 05 - 02/2026 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss) 18/02/2026 09:00:00	Fim (dd/mm/aaa ahh:mm:ss) 23/02/2026 22:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO PARA VERIFICAÇÃO DE EXPURGO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
Regionais Campos, Lagos, Macaé, Magé, São Gonçalo, Serrana e Sul.					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	UNIDADE		
1	Tempo Médio de Preparação das equipes durante os dias de evento	421	min		
2	Tempo Médio de Deslocamento das equipes durante os dias de evento	33	min		
3	Tempo Médio de Execução das obras durante os dias de evento.	72	min		
4	Quantidade de municípios afetados durante o período do evento	60	-		
5	Quantidade de subestações afetadas durante o período do evento	110	-		
6	Data e hora do início da primeira interrupção com causas expurgáveis	18/02/2026 09:05	dd/mm/aaa a hh:mm		
7	Data e hora do término da última interrupção com causas expurgáveis	24/02/2026 12:04	dd/mm/aaa a hh:mm		
8	Soma dos CHI das interrupções associadas ao evento e causas expurgáveis	1.466.988,86	hora		
9	Número de unidades consumidoras atingidas (CI) com causas expurgáveis	806.509,00	-		
10	Média da duração das interrupções com causas expurgáveis (CHI/CI)	7,25	hora		
11	Duração da interrupção mais longa com causas expurgáveis	56,71	hora		

4.4 Relação de ocorrências emergenciais expurgáveis

No anexo I, estão relacionadas todas as ocorrências emergenciais expurgadas em decorrências do evento em tela.

5 Relato técnico sobre a intervenção realizada para restabelecimento

Em qualquer evento de situação de emergência, a rede de distribuição registra ocorrências emergenciais que podem estar associadas ao meio ambiente (não gerenciáveis) ou relacionadas à operação do sistema (gerenciáveis). Nesse sentido, é importante destacar que, em qualquer situação, a ENEL RJ despacha suas equipes de forma eficiente sem distinção da causa raiz, uma vez que o fato gerador somente é confirmado in loco, incluindo as ocorrências sem serviços executados (por exemplo, defeito interno), que podem atrasar o atendimento de ocorrências com desligamentos.

Assim, a fim de agilizar o reestabelecimento do serviço, além das equipes de atendimento de emergência, foram mobilizadas as equipes extras. Neste cenário, durante o período do evento, foram totalizados 3.207 atendimentos realizados por 1.808 equipes.

Assim, adiante serão apresentadas, com maior nível de detalhes, as ações adotadas pela distribuidora

5.1 Contingente de técnicos utilizados nos serviços

Dentro da gestão da empresa destaca-se que, 1.808 equipes trabalharam no atendimento de 3.209 ocorrências emergenciais iniciadas no período do evento. Sendo que para o atendimento de algumas ocorrências fez-se necessária a alocação de mais de uma equipe. As Tabelas abaixo ilustram a quantidade de equipes normais e extras utilizadas durante o evento.

Tabela 10 – Contingente técnico utilizado durante o evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
CAMPOS	USUAL			52	51	48	51
CAMPOS	ADICIONAL			32	19	22	26
CAMPOS	TOTAL			84	70	70	77
LAGOS	USUAL	39	40	40	44	45	45
LAGOS	ADICIONAL	15	13	14	11	2	4
LAGOS	TOTAL	54	53	54	55	47	49
MACAÉ	USUAL				50	50	50
MACAÉ	ADICIONAL				36	33	56
MACAÉ	TOTAL				86	83	106
MAGÉ	USUAL	20	30				
MAGÉ	ADICIONAL	0	25				
MAGÉ	TOTAL	20	55				
SERRANA	USUAL	43		43	43		
SERRANA	ADICIONAL	17		66	18		
SERRANA	TOTAL	60		109	61		
SUL	USUAL	30	30	30	30	30	30
SUL	ADICIONAL	17	24	28	18	29	44
SUL	TOTAL	47	54	58	48	59	74
SÃO GONÇALO	USUAL	31	23	18	9		
SÃO GONÇALO	ADICIONAL	21	42	97	34		
SÃO GONÇALO	TOTAL	52	65	115	43		

5.2 Tempos médios de atendimento

Apresenta-se na tabela 11, informações a respeito dos tempos médios de atendimento das equipes de campo durante o evento, incluindo as ocorrências classificadas como situação de emergência.

Tabela - 11 – Tempos de atendimento registrados no período do evento.

DEPARTAMENTO	Atributo	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/02/2026	22/02/2026	23/02/2026
CAMPOS	Tempo de Preparação (Min.)			167	229	176	242
CAMPOS	Tempo de Deslocamento (Min.)			33	35	37	33
CAMPOS	Tempo de Execução (Min.)			68	49	52	50
LAGOS	Tempo de Preparação (Min.)	366	473	457	437	367	545
LAGOS	Tempo de Deslocamento (Min.)	34	36	32	33	36	32
LAGOS	Tempo de Execução (Min.)	50	48	51	69	48	68
MACAÉ	Tempo de Preparação (Min.)				600	351	533
MACAÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)				32	32	33
MACAÉ	Tempo de Execução (Min.)				103	72	58
MAGÉ	Tempo de Preparação (Min.)	581	498				
MAGÉ	Tempo de Deslocamento (Min.)	32	26				
MAGÉ	Tempo de Execução (Min.)	92	123				
SERRANA	Tempo de Preparação (Min.)	532		336	543		
SERRANA	Tempo de Deslocamento (Min.)	37		36	42		
SERRANA	Tempo de Execução (Min.)	122		65	86		
SUL	Tempo de Preparação (Min.)	231	354	383	423	421	550
SUL	Tempo de Deslocamento (Min.)	31	31	30	34	32	33
SUL	Tempo de Execução (Min.)	74	67	65	126	82	57
SÃO GONÇALO	Tempo de Preparação (Min.)	648	351	331	562		
SÃO GONÇALO	Tempo de Deslocamento (Min.)	29	28	31	33		
SÃO GONÇALO	Tempo de Execução (Min.)	80	76	73	114		

Conforme mostrado nas tabelas acima, o aumento de ocorrências no período do evento também trouxe um aumento nas parcelas dos tempos médios de atendimento (preparo, deslocamento e execução). Note-se ainda que, a parcela mais impactada foi o tempo médio de preparo (TMP), em função da quantidade de ocorrências que ficaram em tempo de espera.

6 Evidências do evento

Seguem no subitem abaixo as matérias jornalísticas que evidenciam a severidade e abrangência do evento relatado.

6.1 Matérias jornalísticas

 > [O TEMPO](#) > [Previsão do Tempo](#)

INMET emite alerta laranja de chuvas intensas com risco de alagamentos em Campos dos Goytacazes e Região até sábado (21)

INMET emite alerta de perigo para Campos dos Goytacazes e região


20 de fevereiro de 2026 | 10:42

<https://www.otempo.com.br/tempo/2026/2/20/inmet-emite-alerta-laranja-de-chuvas-intensas-com-risco-de-alagamentos-em-campos-dos-goytacazes-e-regiao-ate-sabado-21>

REGISTRO POLO CAMPOS



REGISTRO POLO CAMPOS

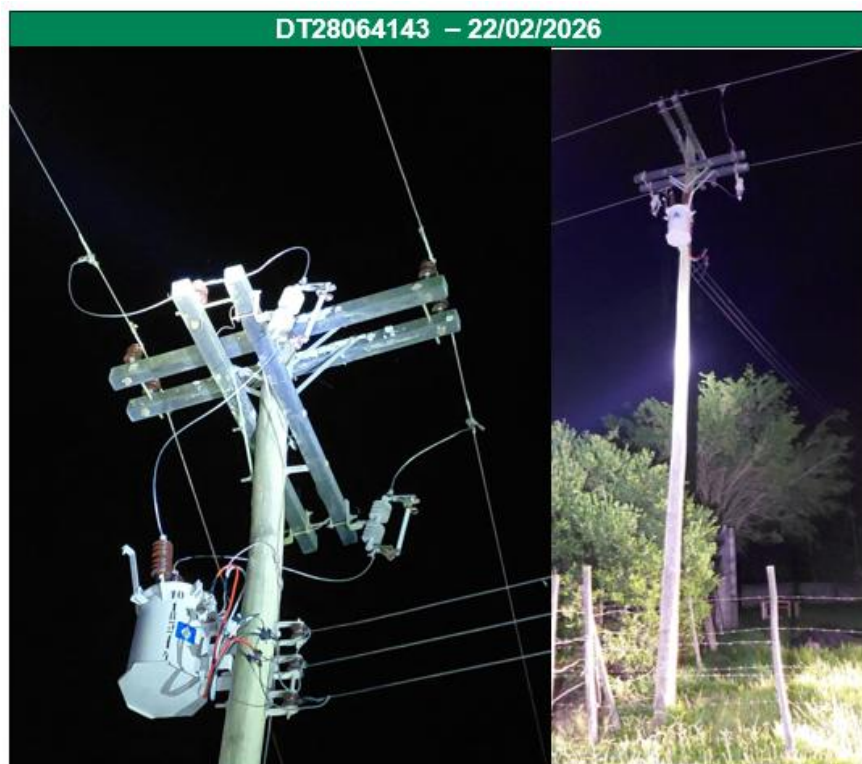

REGISTRO POLO MACAÉ

Bicuda Grande– 21/02/26
28052771



Vila Verde– 22/02/26
BA03466048



Nova Esperança – 23/02/26
DT28075209


REGISTRO POLO NOROESTE


São Fidelis -23/02/26
0028045055

Niterói

Noite de temporal em Niterói e São Gonçalo

João Alves | Publicado em: 19/02/2026 às 21:19



Compartilhe no Whatsapp!

A chuva que chegou no início da noite desta quinta-feira (19) trouxe junto da água o caos nas cidades de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Relatos mostram pontos alagados, trânsito intenso e até carros quase boiando no alto volume de água.

As pancadas tiveram início por volta das 20h, acompanhadas de raios e trovoadas no céu. Em Niterói, moradores registraram um intenso alagamento, que começou a se formar na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na Zona Norte do município, na altura da 78ª DP (Fonseca).



Foto: Grupo Enfoco

ENFOCO
Data: 19/02/2026

<https://enfoco.com.br/noticias/regiao/niteroi/temporal-niteroi-sao-goncalo/>


Chuva provoca 20 ocorrências e deixa regiões alagadas no RJ

Ilha do Governador lidera volume de chuva; motorista é socorrido em estado grave

Segundo a Defesa Civil estadual, **permanece alto o risco hidrológico** para o município de Guapimirim. As regiões da Baixada Fluminense, Capital, Metropolitana e Serrana estão sob risco moderado, com possibilidade de envio de novos alertas que podem variar de moderado a muito alto em todo o estado.

Em relação ao risco de deslizamento, segue vigente o alerta alto para Guapimirim. Há risco moderado para os municípios de Itaguaí, Seropédica, Nova Iguaçu, Magé, Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Rio Bonito e Tanguá, além de Niterói e São Gonçalo. Há possibilidade de novos alertas com variação de moderado a alto para todo o estado do Rio de Janeiro.

CNN
Data: 20/02/2026

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/rj/chuva-provoca-20-ocorrencias-e-deixa-regioes-alagadas-no-rj/>

O TEMPO | PREVISÃO DO TEMPO

Magé deve ter um dia com chuva em áreas específicas nesta quinta-feira (19)

Magé terá temperaturas variando entre 19°C e 33°C.

Magé (RJ) deve ter um dia de céu nublado com pancadas rápidas nesta quinta-feira (19). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 19°C e 33°C, com alta probabilidade de céu nublado com pancadas rápidas ao longo do dia.

Tempo
Data: 19/02/2026

<https://www.otempo.com.br/tempo/2026/2/19/mage-deve-ter-um-dia-com-chuva-em-areas-especificas-nesta-quinta-feira-19>



Chuva no RJ: Há riscos de alagamentos e deslizamentos, segundo alerta da Defesa Civil

por EcoSerrano | 20 de fevereiro de 2026 | 921 visualizações

Os dados oficiais apontam ainda Magé com 84,4 mm; Paty do Alferes com 68,0 mm; São Gonçalo com 66,6 mm; Petrópolis com 64,2 mm no mesmo período de 24 horas encerrado às 6h30. A imagem oficial divulgada pelo órgão confirma os principais acumulados por região. O volume em Guapimirim supera, em apenas um dia, a média histórica de chuva prevista para vários municípios em intervalos curtos, elevando o nível de atenção para transbordamento de rios e saturação do solo.

EcoSerrano
Data: 20/02/2026

<https://ecoserrano.com.br/clima-previsao-do-tempo/chuva-no-rj-ha-riscos-de-alagamentos-e-deslizamentos-segundo-alerta-da-defesa-civil/>

REGISTRO POLO MAGÉ



Registro Polo Magé - 0028014103 – Duque de Caxias
Data: 18/02/2026



Registro Polo Magé - 0028015043 - Parada Modelo
Data: 18/02/2026




Registro Polo Magé - 0028015043 - Parada Modelo
Data: 18/02/2026

REGISTRO POLO LAGOS



23/02/2026 - INC 28075139 - AR64472 – BAX05

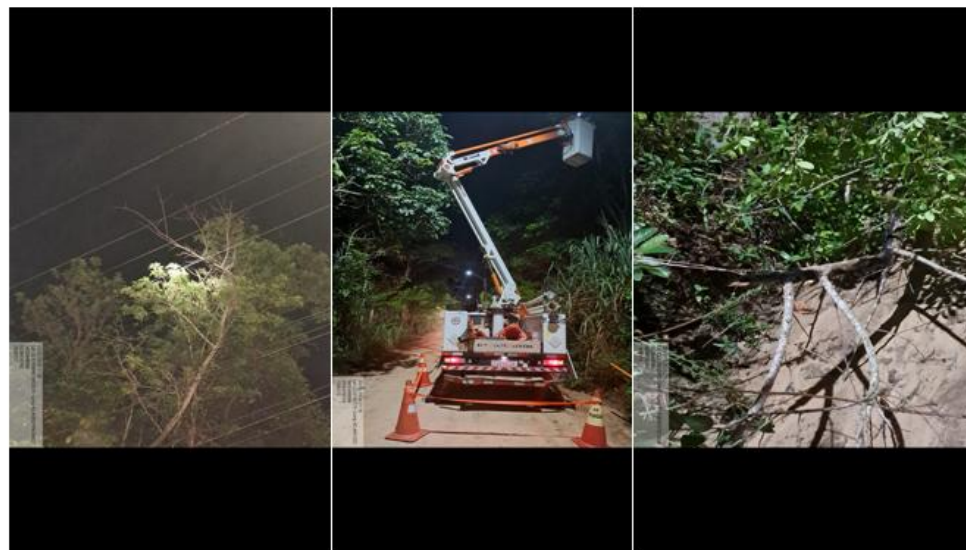

23/02/2026 - INC 28076743 - CF42629 – BAX01



23/02/2026 - INC 28083749 - CF631568 - TAM10

REGISTRO POLO SERRANA

Bairro Fischer 18/02/2026
BA03463326



Bairro Araras 20/02/2026
28038093



Bairro Salaco 21/02/2026
28037749




REGISTRO POLO SUL



Registro Polo Sul - BA03465776 – Porto do Frade
Data: 21/02/2026



Registro Polo Sul - 0028051335 – Patitiba
Data: 22/02/2026

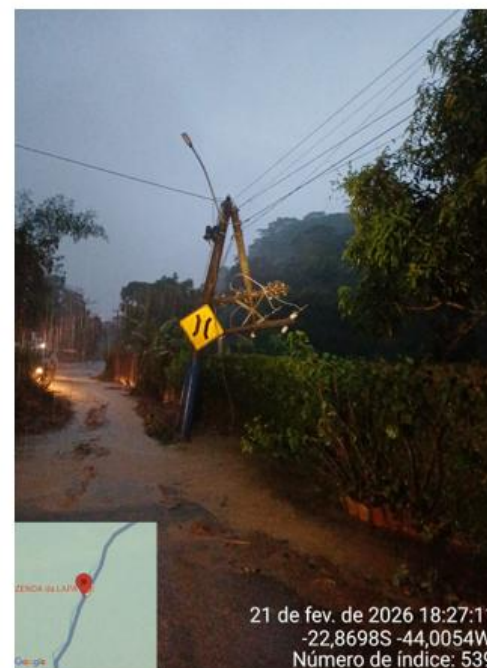

Registro Polo Sul - BA03466298 – Serra do Piloto
Data: 21/02/2026

7 ANEXOS

ANEXO I - Relação de ocorrências emergências expurgáveis

Tabela 12 – Tabela Resumo do evento.

Relatório: ISE 05 - 02/2026 – RJ	Evento: ISE 05 - 02/2026 – RJ	Período:	Início (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)	Fim (dd/mm/aaaa hh:mm:ss)
			18/02/2026 09:00:00	23/02/2026 22:59:59
ABRANGÊNCIA DO LAUDO METEOROLÓGICO				
Regionais Campos, Lagos, Macaé, Magé, São Gonçalo, Serrana e Sul.				

Segue abaixo a tabela resumo relativo às interrupções expurgadas por Situação de Emergência para o período do evento supracitado, bem como o limite de CHI da Distribuidora.

Tabela 13 – Tabela Resumo das interrupções versus limite CHI.

RESUMO			
TOTAL DE INTERRUPÇÕES	TOTAL CHI	TOTAL CI	LIMITE CHI
4.460	806.509,00	1.466.988,86	465.,564,46

Segue ainda a relação, na íntegra, a lista de interrupções com o devido detalhamento das informações.

Tabela 14 – Detalhamento das Interrupções Expurgadas.

Item	Agente	Es	Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Interru	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restauração	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
1	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028013615	1	3	18/02/2026 09:05:40	18/02/2026 10:42:10	Interna-Não	220	3	47707	4,83	Trafo BT	Estação Transformadora	
2	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028013617	1	3	18/02/2026 09:05:48	18/02/2026 12:50:21	Interna-Não	220	1	38336	3,74	Trafo BT	Estação Transformadora	
3	383	2	2026	13022	BAX03	BAX	0028014169	1	3	18/02/2026 09:13:23	18/02/2026 13:17:00	Interna-Não	15000	784	56586	3.183,26	Ch. Fusível	Base Fusível	
4	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028013701	1	3	18/02/2026 09:17:29	18/02/2026 14:00:09	Interna-Não	220	5	47707	23,56	Trafo BT	Estação Transformadora	
5	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028013705	1	3	18/02/2026 09:17:54	18/02/2026 14:53:29	Interna-Não	220	1	56586	5,59	Trafo BT	Estação Transformadora	
6	383	2	2026	13019	ARC02	ARC	0028013719	1	3	18/02/2026 09:19:23	18/02/2026 22:18:40	Interna-Não	220	2	15135	25,98	Trafo BT	Estação Transformadora	
7	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028013725	1	3	18/02/2026 09:20:51	18/02/2026 16:41:00	Interna-Não	220	3	29293	22,01	Trafo BT	Estação Transformadora	
8	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028013863	1	3	18/02/2026 09:34:20	18/02/2026 14:04:49	Interna-Não	220	1	56586	4,51	Trafo BT	Estação Transformadora	
9	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028013915	1	3	18/02/2026 09:40:30	18/02/2026 16:05:00	Interna-Não	220	56	39173	358,87	Trafo BT	Estação Transformadora	
10	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028013931	1	3	18/02/2026 09:43:25	18/02/2026 14:55:43	Interna-Não	220	1	47707	5,21	Trafo BT	Estação Transformadora	
11	383	2	2026	13022	BAX03	BAX	0028013987	1	3	18/02/2026 09:49:46	18/02/2026 20:55:08	Interna-Não	220	2	56586	22,18	Trafo BT	Estação Transformadora	
12	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028014029	1	3	18/02/2026 09:55:57	18/02/2026 16:23:38	Interna-Não	220	1	56586	6,46	Trafo BT	Estação Transformadora	
13	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028014033	1	3	18/02/2026 09:56:50	18/02/2026 12:51:00	Interna-Não	220	2	47707	5,81	Trafo BT	Estação Transformadora	
14	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028014063	1	3	18/02/2026 09:59:13	18/02/2026 20:39:36	Interna-Não	220	1	39173	10,67	Trafo BT	Estação Transformadora	
15	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028014073	1	3	18/02/2026 09:59:43	18/02/2026 13:40:21	Interna-Não	220	1	39173	3,68	Trafo BT	Estação Transformadora	
16	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028014085	1	3	18/02/2026 10:00:48	18/02/2026 22:47:20	Interna-Não	220	75	56586	958,17	Trafo BT	Estação Transformadora	
17	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028014143	1	3	18/02/2026 10:06:00	18/02/2026 11:53:00	Interna-Não	220	1	27542	1,78	Trafo BT	Estação Transformadora	
18	383	2	2026	13071	POC06	POC	0028014163	1	3	18/02/2026 10:08:03	18/02/2026 12:41:00	Interna-Não	220	1	68832	2,55	Trafo BT	Estação Transformadora	
19	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028014227	1	3	18/02/2026 10:16:58	18/02/2026 11:21:29	Interna-Não	220	1	68832	1,08	Trafo BT	Estação Transformadora	
20	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0728014229	1	3	18/02/2026 10:17:00	18/02/2026 16:50:00	Interna-Não	220	3	47707	19,65	Trafo BT	Estação Transformadora	
21	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028014245	1	3	18/02/2026 10:19:49	18/02/2026 12:57:11	Interna-Não	220	1	56586	2,62	Trafo BT	Estação Transformadora	
22	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028014309	1	3	18/02/2026 10:28:22	18/02/2026 15:50:05	Interna-Não	220	2	54297	10,72	Trafo BT	Estação Transformadora	
23	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028014383	1	3	18/02/2026 10:38:03	18/02/2026 12:22:12	Interna-Não	220	2	47707	3,47	Trafo BT	Estação Transformadora	
24	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028014401	1	3	18/02/2026 10:40:00	18/02/2026 21:47:48	Interna-Não	220	2	54297	22,26	Trafo BT	Estação Transformadora	
25	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028014143	1	3	18/02/2026 10:40:00	18/02/2026 11:53:00	Interna-Não	220	17	27542	20,68			
26	383	2	2026	13027	BUZ05	BUZ	0028014407	1	3	18/02/2026 10:40:39	18/02/2026 12:33:00	Interna-Não	220	8	33031	14,98	Trafo BT	Estação Transformadora	
27	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028014411	1	3	18/02/2026 10:40:58	18/02/2026 12:46:50	Interna-Não	220	1	47707	2,10	Trafo BT	Estação Transformadora	
28	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028014427	1	3	18/02/2026 10:42:51	18/02/2026 14:20:00	Interna-Não	220	1	33031	3,62	Trafo BT	Estação Transformadora	
29	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028014469	1	3	18/02/2026 10:47:37	18/02/2026 12:13:10	Interna-Não	220	1	68832	1,43	Trafo BT	Estação Transformadora	
30	383	2	2026	13022	BAX06	BAX	0028014487	1	3	18/02/2026 10:51:24	19/02/2026 02:20:00	Interna-Não	220	9	56586	139,29	Trafo BT	Estação Transformadora	
31	383	2	2026	13028	CAF05	CAF	0028014513	1	3	18/02/2026 10:54:49	18/02/2026 12:16:54	Interna-Não	220	3	54297	4,10	Trafo BT	Estação Transformadora	
32	383	2	2026	13053	IT01	IT	0028014577	1	3	18/02/2026 11:02:20	18/02/2026 16:00:28	Interna-Não	220	1	22395	4,97	Trafo BT	Estação Transformadora	
33	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028014593	1	3	18/02/2026 11:03:53	18/02/2026 16:25:10	Interna-Não	220	1	39883	5,35	Trafo BT	Estação Transformadora	
34	383	2	2026	13071	POC02	POC	0028014609	1	3	18/02/2026 11:04:00	18/02/2026 20:24:10	Interna-Não	220	1	68832	9,34	Trafo BT	Estação Transformadora	
35	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028014601	1	3	18/02/2026 11:04:26	18/02/2026 13:34:23	Interna-Não	220	1	47707	2,50	Trafo BT	Estação Transformadora	
36	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028014663	1	3	18/02/2026 11:12:39	18/02/2026 13:48:02	Interna-Não	220	2	68832	5,18	Trafo BT	Estação Transformadora	
37	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028014681	1	3	18/02/2026 11:15:13	18/02/2026 22:15:00	Interna-Não	220	1	27542	11,00	Trafo BT	Estação Transformadora	
38	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028014709	1	3	18/02/2026 11:18:46	18/02/2026 15:00:50	Interna-Não	220	1	47707	3,70	Trafo BT	Estação Transformadora	
39	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028014737	1	3	18/02/2026 11:21:25	18/02/2026 14:20:00	Interna-Não	220	1	39883	2,98	Trafo BT	Estação Transformadora	
40	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028014795	1	3	18/02/2026 11:29:24	18/02/2026 13:53:49	Interna-Não	220	1	56586	2,41	Trafo BT	Estação Transformadora	
41	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028014889	1	3	18/02/2026 11:39:00	18/02/2026 15:18:00	Interna-Não	220	1	68832	3,65	Trafo BT	Estação Transformadora	
42	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028014897	1	3	18/02/2026 11:41:12	18/02/2026 14:20:36	Interna-Não	220	1	33031	2,66	Trafo BT	Estação Transformadora	
43	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	0028014909	1	3	18/02/2026 11:43:13	18/02/2026 16:55:44	Interna-Não	220	1	47707	5,21	Trafo BT	Estação Transformadora	
44	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028014935	1	3	18/02/2026 11:46:35	18/02/2026 12:35:00	Interna-Não	220	14	35953	11,30	Trafo BT	Estação Transformadora	
45	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028014937	1	3	18/02/2026 11:47:34	18/02/2026 19:08:55	Interna-Não	220	121	22745	890,06	Trafo BT	Estação Transformadora	
46	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028014943	1	3	18/02/2026 11:47:58	19/02/2026 02:18:34	Interna-Não	15000	95	39883	1.378,45	Ch. Fusível	Base Fusível	
47	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028014943	1	3	18/02/2026 11:47:58	19/02/2026 09:50:19	Interna-Não	15000	7	39883	154,27	Ch. Fusível	Base Fusível	
48	383	2	2026	13053	IT01	IT	BA03463216	1	3	18/02/2026 11:48:57	18/02/2026 11:53:30	Interna-Não	15000	283	22395	21,46	Religador	Religadora Automática	
49	383	2	2026	13053	IT01	IT	BA03463216	1	3	18/02/2026 11:48:57	18/02/2026 11:53:30	Interna-Não	15000	916	22395	69,46	Religador	Religadora Automática	
50	383	2	2026	13051	ITO01	ITO	0028014967	1	3	18/02/2026 11:50:41	18/02/2026 16:30:00	Interna-Não	15000	19	12796	88,45	Ch. Fusível	Base Fusível	
51	383	2	2026	13035	EAR06	EAR	0028015033	1	3	18/02/2026 11:59:59	19/02/2026 12:00:00	Interna-Não	220	27	39173	648,01	Trafo BT	Estação Transformadora	
52	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028015057	1	3	18/02/2026 12:04:00	18/02/2026 15:15:00	Interna-Não	220	1	38336	3,18	Trafo BT	Estação Transformadora	
53	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028014245	1	3	18/02/2026 12:06:00	18/02/2026 12:57:11	Interna-Não	220	35	56586	29,86			
54	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028014935	1	3	18/02/2026 12:06:00	18/02/2026 12:35:00	Interna-Não	220	1	35953	0,48			
55	383	2	2026	13053	IT01	IT	BA03463358	1	3	18/02/2026 12:17:26	18/02/2026 13:31:00	Interna-Não	15000	137	22395	167,98	Ch. Fusível	Base Fusível	
56	383	2	2026	13027	BUZ03	BUZ	0028015199	1	3	18/02/2026 12:23:49	18/02/2026 15:52:43	Interna-Não	220	1	33031	3,48	Trafo BT	Estação Transformadora	
57	383	2	2026	13019	ARC02	ARC	0028015263	1	3	18/02/2026 12:28:25	20/02/2026 12:45:56	Interna-Não	15000	1	15135	48,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática	
58	383	2	2026	13027	BUZ06	BUZ	0028015241	1	3	18/02/2026 12:29:09	18/02/2026 15:52:18	Interna-Não	220	1	33031	3,39	Trafo BT	Estação Transformadora	
59	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028015253	1	3	18/02/2026 12:30:28	19/02/2026 00:21:25	Interna-Não	220	69	39173	817,59	Trafo BT	Estação Transformadora	
60	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028015319	1	3	18/02/2026 12:39:45	18/02/2026 15:15:53	Interna-Não	220	2	39883	5,20	Trafo BT	Estação Transformadora	
61	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028015321	1	3	18/02/2026 12:39:54	18/02/2026 16:37:37	Interna-Não	220	1	39173	3,96	Trafo BT	Estação Transformadora	
62	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028015323	1	3	18/02/2026 12:39:55	18/02/2026 13:51:53	Interna-Não	15000	25	39883	29,99	Ch. Fusível	Base Fusível</	

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
92	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028015793	1	3	18/02/2026 13:31:33	18/02/2026 18:18:00	Interna-Não	15000	15	15552	71,61	Ch. Fusível	Base Fusível
93	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028015799	1	3	18/02/2026 13:31:50	18/02/2026 21:22:31	Interna-Não	220	1	54297	7,84	Trafo BT	Estação Transformadora
94	383	2	2026	13090	TER03	TER	BA03463296	1	3	18/02/2026 13:35:01	18/02/2026 15:32:10	Interna-Não	15000	1461	41817	2.852,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
95	383	2	2026	13090	TER03	TER	BA03463296	1	3	18/02/2026 13:35:01	18/02/2026 17:22:21	Interna-Não	15000	47	41817	178,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
96	383	2	2026	13090	TER03	TER	BA03463296	1	3	18/02/2026 13:35:01	18/02/2026 18:04:42	Interna-Não	15000	54	41817	242,71	Religador	Religadora Automática
97	383	2	2026	13091	TRB01	TRB	0028015823	1	3	18/02/2026 13:36:29	18/02/2026 15:01:00	Interna-Não	15000	209	58142	294,40	Ch. Fusível	Base Fusível
98	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028015831	1	3	18/02/2026 13:37:14	18/02/2026 16:44:00	Interna-Não	220	1	34193	3,11	Trafo BT	Estação Transformadora
99	383	2	2026	13021	AVI07	AVI	0028015835	1	3	18/02/2026 13:37:21	18/02/2026 21:50:00	Interna-Não	220	8	37135	65,69	Trafo BT	Estação Transformadora
100	383	2	2026	13021	AVI07	AVI	0028015861	1	3	18/02/2026 13:40:08	18/02/2026 19:10:00	Interna-Não	15000	11	37135	60,48	Ch. Fusível	Base Fusível
101	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028015897	1	3	18/02/2026 13:43:28	18/02/2026 20:15:00	Interna-Não	220	1	56586	6,53		
102	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028015897	1	3	18/02/2026 13:43:28	18/02/2026 21:09:19	Interna-Não	220	1	56586	7,43	Trafo BT	Estação Transformadora
103	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028015905	1	3	18/02/2026 13:43:51	18/02/2026 17:20:00	Interna-Não	15000	275	58142	990,69	Ch. Fusível	Base Fusível
104	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028015909	1	3	18/02/2026 13:44:19	18/02/2026 16:15:30	Interna-Não	15000	40	15552	100,79	Ch. Fusível	Base Fusível
105	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028023595	1	3	18/02/2026 13:45:02	19/02/2026 00:10:00	Interna-Não	15000	27	41817	281,23	Ch. Fusível	Base Fusível
106	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028015915	1	3	18/02/2026 13:45:13	19/02/2026 08:59:00	Interna-Não	220	83	15552	1.596,07	Trafo BT	Estação Transformadora
107	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028015923	1	3	18/02/2026 13:46:06	18/02/2026 18:50:00	Interna-Não	15000	123	15552	622,99	FUSIBLE_LS	Base Fusível
108	383	2	2026	13090	TER01	TER	0028015929	1	3	18/02/2026 13:46:19	18/02/2026 17:10:00	Interna-Não	15000	71	41817	241,03	Ch. Fusível	Base Fusível
109	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028015951	1	3	18/02/2026 13:46:41	18/02/2026 17:40:00	Interna-Não	15000	186	58142	723,28	FUSIBLE_LS	Base Fusível
110	383	2	2026	13091	TRB01	TRB	0028015937	1	3	18/02/2026 13:46:43	18/02/2026 20:30:00	Interna-Não	15000	39	58142	262,13	Ch. Fusível	Base Fusível
111	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	DT28015955	1	3	18/02/2026 13:47:00	18/02/2026 16:00:00	Interna-Não	220	10	56586	22,17	Trafo BT	Estação Transformadora
112	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028015947	1	3	18/02/2026 13:47:00	19/02/2026 03:21:52	Interna-Não	220	4	39173	54,32	Trafo BT	Estação Transformadora
113	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028015957	1	3	18/02/2026 13:48:29	18/02/2026 15:57:00	Interna-Não	15000	156	58142	334,14	Ch. Fusível	Base Fusível
114	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028015961	1	3	18/02/2026 13:49:01	18/02/2026 23:13:22	Interna-Não	220	1	58142	9,41	Trafo BT	Estação Transformadora
115	383	2	2026	13022	BAX10	BAX	0028015971	1	3	18/02/2026 13:49:41	19/02/2026 01:30:15	Interna-Não	220	19	56586	221,85	Trafo BT	Estação Transformadora
116	383	2	2026	13035	EAR02	EAR	0028015987	1	3	18/02/2026 13:50:35	18/02/2026 15:17:10	Interna-Não	15000	138	39173	199,14	Ch. Fusível	Base Fusível
117	383	2	2026	13090	TER01	TER	0028016013	1	3	18/02/2026 13:52:34	18/02/2026 15:30:00	Interna-Não	15000	308	41817	500,16	Ch. Fusível	Base Fusível
118	383	2	2026	13090	TER02	TER	0028016019	1	3	18/02/2026 13:52:48	18/02/2026 16:50:00	Interna-Não	15000	42	41817	124,04	Ch. Fusível	Base Fusível
119	383	2	2026	13027	BUZ01	BUZ	DT28027289	1	3	18/02/2026 13:55:00	19/02/2026 13:18:00	Interna-Não	220	1	33031	23,38	Trafo BT	Estação Transformadora
120	383	2	2026	13016	ANG02	ANG	0028016065	1	3	18/02/2026 13:56:25	18/02/2026 19:15:00	Interna-Não	220	1	43001	5,31	Trafo BT	Estação Transformadora
121	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028016073	1	3	18/02/2026 13:56:51	18/02/2026 23:33:18	Interna-Não	220	28	56586	269,01	Trafo BT	Estação Transformadora
122	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028016075	1	3	18/02/2026 13:57:05	18/02/2026 17:00:00	Interna-Não	15000	100	58142	304,86	Ch. Fusível	Base Fusível
123	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028016075	1	3	18/02/2026 13:57:05	18/02/2026 17:20:00	Interna-Não	15000	78	58142	263,79	Ch. Fusível	Base Fusível
124	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 13:57:08	18/02/2026 16:22:04	Interna-Não	15000	350	41817	845,44	Religador	Religadora Automática
125	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 13:57:08	18/02/2026 16:41:49	Interna-Não	15000	407	41817	1.117,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
126	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028016085	1	3	18/02/2026 13:57:57	18/02/2026 20:30:59	Interna-Não	220	2	27542	13,10	Trafo BT	Estação Transformadora
127	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 13:58:55	18/02/2026 14:13:09	Interna-Não	15000	204	41817	48,39	Religador	Religadora Automática
128	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 13:58:55	18/02/2026 15:09:49	Interna-Não	15000	1826	41817	2.157,72	Religador	Religadora Automática
129	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 13:58:55	18/02/2026 18:49:25	Interna-Não	15000	252	41817	1.220,10	Religador	Religadora Automática
130	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 13:58:55	19/02/2026 17:11:20	Interna-Não	15000	13	41817	353,69	FUSIBLE_LS	Base Fusível
131	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028016121	1	3	18/02/2026 14:01:18	18/02/2026 17:53:00	Interna-Não	15000	16	58142	61,79	Ch. Fusível	Base Fusível
132	383	2	2026	13090	TER05	TER	0028016133	1	3	18/02/2026 14:02:12	18/02/2026 16:49:00	Interna-Não	15000	73	41817	202,94	Ch. Fusível	Base Fusível
133	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028016141	1	3	18/02/2026 14:03:18	18/02/2026 23:53:00	Interna-Não	220	2	39883	19,66	Trafo BT	Estação Transformadora
134	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028016163	1	3	18/02/2026 14:05:40	18/02/2026 17:43:51	Interna-Não	220	1	29293	3,64	Trafo BT	Estação Transformadora
135	383	2	2026	13060	MUROS	MUR	BA03463332	1	3	18/02/2026 14:06:09	18/02/2026 20:14:12	Interna-Não	15000	509	35953	3.122,29	Religador	Religadora Automática
136	383	2	2026	13091	TRB01	TRB	0028016169	1	3	18/02/2026 14:06:41	18/02/2026 21:38:00	Interna-Não	15000	230	58142	1.730,05	Ch. Fusível	Base Fusível
137	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028016175	1	3	18/02/2026 14:06:51	18/02/2026 17:28:00	Interna-Não	15000	30	15552	100,57	Ch. Fusível	Base Fusível
138	383	2	2026	13090	TER04	TER	BA03463338	1	3	18/02/2026 14:08:07	18/02/2026 17:11:31	Interna-Não	15000	1159	41817	3.542,68	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
139	383	2	2026	13090	TER04	TER	BA03463338	1	3	18/02/2026 14:08:07	18/02/2026 18:00:41	Interna-Não	15000	160	41817	620,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
140	383	2	2026	13022	BAX06	BAX	0028016197	1	3	18/02/2026 14:08:28	18/02/2026 17:13:00	Interna-Não	220	4	56586	12,30	Trafo BT	Estação Transformadora
141	383	2	2026	13091	TRB06	TRB	0028016219	1	3	18/02/2026 14:10:24	19/02/2026 03:00:00	Interna-Não	220	13	58142	166,75	Trafo BT	Estação Transformadora
142	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:13:14	18/02/2026 14:23:02	Interna-Não	15000	170	41817	27,77	Religador	Religadora Automática
143	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:13:14	18/02/2026 14:18:18	Interna-Não	15000	72	41817	6,08	Religador	Religadora Automática
144	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:13:14	18/02/2026 14:23:02	Interna-Não	15000	2849	41817	465,34	Religador	Religadora Automática
145	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:13:14	18/02/2026 14:24:45	Interna-Não	15000	350	41817	67,18	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
146	383	2	2026	13090	TER04	TER	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:13:14	18/02/2026 14:23:02	Interna-Não	15000	67	41817	10,94	Religador	Religadora Automática
147	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028016253	1	3	18/02/2026 14:13:37	18/02/2026 23:52:15	Interna-Não	220	1	39173	9,64	Trafo BT	Estação Transformadora
148	383	2	2026	13090	TER01	TER	0028016255	1	3	18/02/2026 14:13:43	19/02/2026 00:50:00	Interna-Não	15000	71	41817	752,94	Ch. Fusível	Base Fusível
149	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028016311	1	3	18/02/2026 14:14:53	19/02/2026 03:49:00	Interna-Não	15000	8	41817	108,55	Ch. Fusível	Base Fusível
150	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028016307	1	3	18/02/2026 14:17:16	18/02/2026 17:48:00	Interna-Não	15000	42	58142	147,51	Ch. Fusível	Base Fusível
151	383	2	2026	13090	TER03	TER	BA03463296	1	3	18/02/2026 14:17:50	18/02/2026 14:54:20	Interna-Não	15000	2299	41817	1.398,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
152	383	2	2026	13090	TER03	TER	BA03463296	1	3	18/02/2026 14:17:50	18/02/2026 14:56:59	Interna-Não	15000	417	41817	272,09	Religador	Religadora Automática

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
183	383	2	2026	16394	LIB01	LIB	0028015643	1	3	18/02/2026 14:41:21	18/02/2026 14:45:00	Interna-Não	15000	34	63610	2,07		
184	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028016681	1	3	18/02/2026 14:45:04	18/02/2026 17:35:00	Interna-Não	15000	35	63610	99,13	Ch. Fusível	Base Fusível
185	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:45:13	18/02/2026 14:49:02	Interna-Não	15000	170	41817	10,81	Religador	Religadora Automática
186	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	BA03463396	1	3	18/02/2026 14:45:13	18/02/2026 17:43:10	Interna-Não	15000	170	41817	504,19	Religador	Religadora Automática
187	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03463342	1	3	18/02/2026 14:45:13	18/02/2026 14:49:02	Interna-Não	15000	1310	41817	83,33	Religador	Religadora Automática
188	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03463396	1	3	18/02/2026 14:45:13	18/02/2026 17:45:10	Interna-Não	15000	1308	41817	3.879,31	Religador	Religadora Automática
189	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03463396	1	3	18/02/2026 14:45:13	19/02/2026 12:29:33	Interna-Não	15000	2	41817	43,48	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
190	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028016689	1	3	18/02/2026 14:45:30	18/02/2026 19:18:00	Interna-Não	220	1	29293	4,54	Trafo BT	Estação Transformadora
191	383	2	2026	13064	PAL07	PAL	0028016727	1	3	18/02/2026 14:48:50	19/02/2026 00:18:00	Interna-Não	220	3	40483	28,46	Trafo BT	Estação Transformadora
192	383	2	2026	13024	CQT04	CQT	BA03463404	1	3	18/02/2026 14:57:30	18/02/2026 20:37:20	Interna-Não	15000	633	6814	3.585,24	Chave Faca	Chave Unipolar
193	383	2	2026	13024	CQT04	CQT	BA03463404	1	3	18/02/2026 14:57:30	18/02/2026 20:45:33	Interna-Não	15000	197	6814	1.142,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
194	383	2	2026	13024	CQT04	CQT	BA03463404	1	3	18/02/2026 14:57:30	18/02/2026 21:29:00	Interna-Não	15000	65	6814	424,12	Religador	Religadora Automática
195	383	2	2026	16395	ARL05	ARL	0028016871	1	3	18/02/2026 15:01:17	18/02/2026 18:09:01	Interna-Não	15000	222	22866	694,61	Ch. Fusível	Base Fusível
196	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028016883	1	3	18/02/2026 15:02:25	19/02/2026 00:47:31	Interna-Não	220	1	54297	9,75	Trafo BT	Estação Transformadora
197	383	2	2026	13024	CQT03	CQT	0028016917	1	3	18/02/2026 15:06:26	18/02/2026 19:13:07	Interna-Não	15000	56	6814	230,24	Ch. Fusível	Base Fusível
198	383	2	2026	13024	CQT03	CQT	0028016917	1	3	18/02/2026 15:06:26	18/02/2026 19:40:00	Interna-Não	15000	18	6814	82,07	Ch. Fusível	Base Fusível
199	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028016919	1	3	18/02/2026 15:06:31	19/02/2026 15:40:00	Interna-Não	220	4	34193	98,23	Trafo BT	Estação Transformadora
200	383	2	2026	13053	IT003	IT	BA03463592	1	3	18/02/2026 15:11:32	18/02/2026 17:25:16	Interna-Não	15000	2	22395	4,46	Ch. Fusível	Base Fusível
201	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028016983	1	3	18/02/2026 15:12:15	19/02/2026 11:36:40	Interna-Não	15000	27	41817	550,99	Ch. Fusível	Base Fusível
202	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028016983	1	3	18/02/2026 15:12:15	20/02/2026 02:30:00	Interna-Não	15000	15	41817	529,44	Ch. Fusível	Base Fusível
203	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028018651	1	3	18/02/2026 15:19:00	19/02/2026 08:59:44	Interna-Não	220	3	56586	53,04	Trafo BT	Estação Transformadora
204	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028017063	1	3	18/02/2026 15:20:34	18/02/2026 20:55:00	Interna-Não	15000	54	41817	300,99	FUSIBLE_LS	Base Fusível
205	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 15:20:52	18/02/2026 16:01:45	Interna-Não	15000	312	41817	212,59	Chave Faca	Chave Unipolar
206	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 15:20:52	18/02/2026 16:12:34	Interna-Não	15000	410	41817	353,28	Religador	Religadora Automática
207	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 15:20:52	18/02/2026 16:55:58	Interna-Não	15000	410	41817	649,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
208	383	2	2026	13031	CEL18	CEL	0028017071	1	3	18/02/2026 15:22:03	19/02/2026 12:18:44	Interna-Não	220	4	45378	83,78	Trafo BT	Estação Transformadora
209	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028017091	1	3	18/02/2026 15:23:38	19/02/2026 03:25:00	Interna-Não	15000	13	41817	156,30	Ch. Fusível	Base Fusível
210	383	2	2026	13064	PAL03	PAL	0028017103	1	3	18/02/2026 15:25:12	18/02/2026 22:59:00	Interna-Não	15000	359	40483	2.715,24	Ch. Fusível	Base Fusível
211	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028013985	1	3	18/02/2026 15:26:13	20/02/2026 00:55:00	Interna-Não	220	31	35953	1.037,87	Trafo BT	Estação Transformadora
212	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028017131	1	3	18/02/2026 15:27:28	18/02/2026 17:12:43	Interna-Não	15000	119	34193	208,75	Ch. Fusível	Base Fusível
213	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028017147	1	3	18/02/2026 15:28:37	19/02/2026 04:20:00	Interna-Não	220	3	15552	38,57	Trafo BT	Estação Transformadora
214	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028017153	1	3	18/02/2026 15:29:02	18/02/2026 17:35:45	Interna-Não	220	1	22745	2,11	Trafo BT	Estação Transformadora
215	383	2	2026	13021	AVI08	AVI	0028017183	1	3	18/02/2026 15:32:26	18/02/2026 16:54:00	Interna-Não	220	2	37135	2,72	Trafo BT	Estação Transformadora
216	383	2	2026	16392	PAP01	PAP	0028017189	1	3	18/02/2026 15:32:54	18/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	1	15782	0,95	Trafo BT	Estação Transformadora
217	383	2	2026	13053	IT003	IT	0028017199	1	3	18/02/2026 15:33:15	18/02/2026 19:31:27	Interna-Não	15000	4	22395	15,88	Ch. Fusível	Base Fusível
218	383	2	2026	13031	CEL18	CEL	0028017225	1	3	18/02/2026 15:36:09	19/02/2026 09:30:00	Interna-Não	220	2	45378	35,80	Trafo BT	Estação Transformadora
219	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028017249	1	3	18/02/2026 15:38:02	19/02/2026 01:38:09	Interna-Não	220	1	35953	10,00	Trafo BT	Estação Transformadora
220	383	2	2026	13043	IGB03	IGB	0028017271	1	3	18/02/2026 15:40:28	18/02/2026 19:41:46	Interna-Não	220	1	27542	4,02	Trafo BT	Estação Transformadora
221	383	2	2026	13064	PAL05	PAL	0028017313	1	3	18/02/2026 15:42:04	19/02/2026 14:35:10	Interna-Não	220	1	40483	22,89	Trafo BT	Estação Transformadora
222	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028017541	1	3	18/02/2026 15:44:00	18/02/2026 18:00:00	Interna-Não	15000	138	39883	312,80	Ch. Fusível	Base Fusível
223	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028017381	1	3	18/02/2026 15:45:00	18/02/2026 21:14:06	Interna-Não	220	1	47707	5,48	Trafo BT	Estação Transformadora
224	383	2	2026	16395	ARL04	ARL	0028017363	1	3	18/02/2026 15:45:16	18/02/2026 17:50:00	Interna-Não	15000	17	22866	35,34	Ch. Fusível	Base Fusível
225	383	2	2026	16394	PRL03	PRL	0028017367	1	3	18/02/2026 15:45:20	18/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	1	63610	0,74	Trafo BT	Estação Transformadora
226	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	18/02/2026 15:45:24	18/02/2026 16:25:48	Interna-Não	15000	29	35953	19,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
227	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	18/02/2026 15:45:24	18/02/2026 16:41:10	Interna-Não	15000	237	35953	220,28	Chave Faca	Chave Unipolar
228	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	18/02/2026 15:45:24	18/02/2026 16:41:18	Interna-Não	15000	68	35953	63,35	Chave Faca	Chave Unipolar
229	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	18/02/2026 15:45:24	19/02/2026 01:15:02	Interna-Não	15000	280	35953	2.658,29		
230	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	18/02/2026 15:45:24	19/02/2026 17:05:58	Interna-Não	15000	1	35953	25,34		
231	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	18/02/2026 15:45:24	19/02/2026 20:28:00	Interna-Não	15000	2	35953	57,42		
232	383	2	2026	13053	IT001	IT	0028017457	1	3	18/02/2026 15:50:28	18/02/2026 18:00:00	Interna-Não	15000	5	22395	10,79	Ch. Fusível	Base Fusível
233	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028020029	1	3	18/02/2026 15:51:00	18/02/2026 20:15:00	Interna-Não	15000	114	39883	501,60	Ch. Fusível	Base Fusível
234	383	2	2026	13066	PAR09	PAR	0028017491	1	3	18/02/2026 15:52:29	18/02/2026 17:20:00	Interna-Não	15000	52	69081	75,85	Ch. Fusível	Base Fusível
235	383	2	2026	13066	NPA05	NPA	0028017493	1	3	18/02/2026 15:52:47	18/02/2026 19:57:00	Interna-Não	15000	155	69081	630,89	Ch. Fusível	Base Fusível
236	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	BA03463468	1	3	18/02/2026 15:54:35	18/02/2026 17:19:11	Interna-Não	15000	129	22745	181,89	Religador	Religadora Automática
237	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028017527	1	3	18/02/2026 15:55:27	19/02/2026 03:39:00	Interna-Não	220	28	35953	328,32	Trafo BT	Estação Transformadora
238	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	BA03463482	1	3	18/02/2026 16:00:54	18/02/2026 16:40:00	Interna-Não	15000	3	47707	1,96	TRAMO_MT	Jumper
239	383	2	2026	13066	PAR01	PAR	0028025479	1	3	18/02/2026 16:01:39	19/02/2026 13:05:20	Interna-Não	15000	37	69081	779,27	Ch. Fusível	Base Fusível
240	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028017641	1	3	18/02/2026 16:01:44	19/02/2026 14:40:00	Interna-Não	15000	1	37135	22,64	Ch. Fusível	Base Fusível
241	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	BA03463488	1	3	18/02/2026 16:02:24	18/02/2026 19:39:08	Interna-Não	15000	400	21516	1.444,89	Religador	Religadora Automática
242	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	BA03463488	1	3	18/02/2026 16:02:24	18/02/2026 23:12:32	Interna-Não	15000	79	21516	566,34	Religador	Religadora Automática
243	383	2	2026	13047	CSSEC02	SEC	0028017679	1	3	18/02/2026 16:04:45	19/02/2026 09:07:33	Interna-Não	220	1	23610	17,05	Trafo BT	Estação Transformadora
244	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	00280137											

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
274	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463534	1	3	18/02/2026 16:26:28	18/02/2026 18:38:32	Interna-Não	15000	367	40485	807,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
275	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463534	1	3	18/02/2026 16:26:28	19/02/2026 06:03:46	Interna-Não	15000	109	40485	1.484,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
276	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463534	1	3	18/02/2026 16:26:28	19/02/2026 06:21:04	Interna-Não	15000	27	40485	375,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
277	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028017947	1	3	18/02/2026 16:27:04	19/02/2026 09:08:50	Interna-Não	15000	2	37135	33,39	Ch. Fusível	Base Fusível
278	383	2	2026	13024	CQI03	CQT	0028017959	1	3	18/02/2026 16:28:18	19/02/2026 10:10:00	Interna-Não	15000	23	6814	406,98	Ch. Fusível	Base Fusível
279	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	BA03463510	1	3	18/02/2026 16:28:58	18/02/2026 19:22:25	Interna-Não	15000	789	40485	2.280,87	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
280	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	0028017997	1	3	18/02/2026 16:30:20	19/02/2026 05:45:00	Interna-Não	15000	35	21516	463,56	Ch. Fusível	Base Fusível
281	383	2	2026	13090	PMV01	PMV	0028018011	1	3	18/02/2026 16:32:38	19/02/2026 06:00:00	Interna-Não	15000	65	41817	874,65	Ch. Fusível	Base Fusível
282	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028018013	1	3	18/02/2026 16:33:01	19/02/2026 10:26:00	Interna-Não	220	1	56586	17,88	Trafo BT	Estação Transformadora
283	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463538	1	3	18/02/2026 16:33:57	18/02/2026 16:48:37	Interna-Não	15000	552	40485	134,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
284	383	2	2026	13049	ITA02	ITA	0028018025	1	3	18/02/2026 16:34:46	19/02/2026 11:30:00	Interna-Não	15000	26	40485	491,93	Ch. Fusível	Base Fusível
285	383	2	2026	13064	PAL05	PAL	BA03463498	1	3	18/02/2026 16:35:00	18/02/2026 20:00:29	Interna-Não	15000	1	40483	3,42	Religador	Religadora Automática
286	383	2	2026	13064	PAL05	PAL	BA03463498	1	3	18/02/2026 16:35:00	19/02/2026 09:48:07	Interna-Não	15000	27	40483	464,90	Religador	Religadora Automática
287	383	2	2026	13079	SCS06	SCS	0028018041	1	3	18/02/2026 16:36:27	19/02/2026 11:13:58	Interna-Não	220	2	34193	37,25	Trafo BT	Estação Transformadora
288	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028018057	1	3	18/02/2026 16:36:56	18/02/2026 19:45:19	Interna-Não	220	1	54297	3,14	Trafo BT	Estação Transformadora
289	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	BA03463478	1	3	18/02/2026 16:37:44	18/02/2026 17:40:00	Interna-Não	15000	313	38336	324,82	Ch. Fusível	Base Fusível
290	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03463542	1	3	18/02/2026 16:38:00	18/02/2026 16:41:18	Interna-Não	15000	1640	29749	90,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
291	383	2	2026	13079	SCS09	SCS	0028018087	1	3	18/02/2026 16:39:21	18/02/2026 17:40:00	Interna-Não	15000	13	34193	13,14	Ch. Fusível	Base Fusível
292	383	2	2026	13022	BAX06	BAX	0028016197	1	3	18/02/2026 16:40:00	18/02/2026 17:13:00	Interna-Não	220	60	56586	33,00		
293	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028018157	1	3	18/02/2026 16:41:01	19/02/2026 02:07:00	Interna-Não	15000	1	45378	9,43	Ch. Fusível	Base Fusível
294	383	2	2026	16395	ARL03	ARL	0028018143	1	3	18/02/2026 16:43:58	18/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	175	22866	484,26	Ch. Fusível	Base Fusível
295	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028018171	1	3	18/02/2026 16:44:38	19/02/2026 05:20:00	Interna-Não	15000	92	54297	1.158,23	Ch. Fusível	Base Fusível
296	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 16:44:55	18/02/2026 17:51:58	Interna-Não	15000	350	41817	391,12	Chave Faca	Chave Unipolar
297	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	BA03463548	1	3	18/02/2026 16:45:01	18/02/2026 16:50:02	Interna-Não	15000	446	37135	37,29	Religador	Religadora Automática
298	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	BA03463548	1	3	18/02/2026 16:45:01	18/02/2026 16:50:33	Interna-Não	15000	644	37135	59,39	Religador	Religadora Automática
299	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	BA03463548	1	3	18/02/2026 16:45:01	18/02/2026 17:48:26	Interna-Não	15000	341	37135	360,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
300	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	BA03463548	1	3	18/02/2026 16:45:01	18/02/2026 18:03:58	Interna-Não	15000	363	37135	477,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
301	383	2	2026	16392	CDM01	CDM	0028018179	1	3	18/02/2026 16:45:10	18/02/2026 18:40:00	Interna-Não	15000	3	15782	5,74	Ch. Fusível	Base Fusível
302	383	2	2026	13035	EAD04	EAD	0028018193	1	3	18/02/2026 16:46:00	18/02/2026 18:05:18	Interna-Não	220	1	39173	1,32	Trafo BT	Estação Transformadora
303	383	2	2026	13031	CEL08	CEL	0028018211	1	3	18/02/2026 16:46:51	19/02/2026 02:25:00	Interna-Não	220	4	45378	38,54	Trafo BT	Estação Transformadora
304	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463520	1	3	18/02/2026 16:48:56	18/02/2026 19:55:14	Interna-Não	15000	552	40485	1.713,96	Chave Faca	Chave Unipolar
305	383	2	2026	13066	NPA01	NPA	0028018225	1	3	18/02/2026 16:49:05	19/02/2026 10:00:00	Interna-Não	220	1	69081	17,18	Trafo BT	Estação Transformadora
306	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018243	1	3	18/02/2026 16:51:00	19/02/2026 00:31:00	Interna-Não	15000	83	69081	636,33	FUSIBLE_LS	Base Fusível
307	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 16:51:00	18/02/2026 16:55:05	Interna-Não	15000	280	41817	19,06	Chave Faca	Chave Unipolar
308	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463326	1	3	18/02/2026 16:51:00	19/02/2026 05:20:00	Interna-Não	15000	130	41817	1.622,83	Religador	Religadora Automática
309	383	2	2026	13031	CEL18	CEL	0028018251	1	3	18/02/2026 16:51:06	19/02/2026 10:10:00	Interna-Não	220	2	45378	34,63	Trafo BT	Estação Transformadora
310	383	2	2026	13079	SCS06	SCS	0028018255	1	3	18/02/2026 16:51:36	18/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	105	34193	539,70	Ch. Fusível	Base Fusível
311	383	2	2026	13031	CEL11	CEL	0028018295	1	3	18/02/2026 16:52:48	18/02/2026 22:50:00	Interna-Não	15000	6	45378	35,72	Ch. Fusível	Base Fusível
312	383	2	2026	13071	POC04	PCC	0028018281	1	3	18/02/2026 16:53:22	19/02/2026 02:13:56	Interna-Não	220	11	68832	102,77	Trafo BT	Estação Transformadora
313	383	2	2026	13066	PAR13	PAR	0028018283	1	3	18/02/2026 16:53:40	18/02/2026 23:02:00	Interna-Não	15000	1	69081	6,14	Ch. Fusível	Base Fusível
314	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028018307	1	3	18/02/2026 16:55:25	18/02/2026 23:55:00	Interna-Não	220	1	39883	6,99	Trafo BT	Estação Transformadora
315	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028018315	1	3	18/02/2026 16:55:47	19/02/2026 12:30:16	Interna-Não	220	3	15552	58,72	Trafo BT	Estação Transformadora
316	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	BA03463564	1	3	18/02/2026 16:57:27	18/02/2026 18:24:04	Interna-Não	15000	121	69081	174,68	Religador	Religadora Automática
317	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	BA03463564	1	3	18/02/2026 16:57:27	18/02/2026 18:24:24	Interna-Não	15000	647	69081	937,61	Religador	Religadora Automática
318	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	BA03463564	1	3	18/02/2026 16:57:27	20/02/2026 00:44:31	Interna-Não	15000	3	69081	95,33	Religador	Religadora Automática
319	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	BA03463564	1	3	18/02/2026 16:57:27	20/02/2026 04:44:31	Interna-Não	15000	6	69081	214,71	Ch. Fusível	Base Fusível
320	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03463542	1	3	18/02/2026 16:57:28	18/02/2026 18:27:20	Interna-Não	15000	1384	29749	2.072,92	TRAMO_MT	Jumper
321	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03463542	1	3	18/02/2026 16:57:28	18/02/2026 18:54:45	Interna-Não	15000	255	29749	498,45	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
322	383	2	2026	16394	RSD02	RSD	0028018337	1	3	18/02/2026 16:57:38	18/02/2026 18:10:00	Interna-Não	220	3	63610	3,62	Trafo BT	Estação Transformadora
323	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028016629	1	3	18/02/2026 17:00:00	18/02/2026 18:00:00	Interna-Não	15000	129	56586	129,00		
324	383	2	2026	13066	PAR06	PAR	0028018567	1	3	18/02/2026 17:00:15	18/02/2026 22:25:00	Interna-Não	15000	163	69081	882,24	Ch. Fusível	Base Fusível
325	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018393	1	3	18/02/2026 17:04:01	19/02/2026 01:27:00	Interna-Não	15000	16	69081	134,13	Ch. Fusível	Base Fusível
326	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018393	1	3	18/02/2026 17:04:01	19/02/2026 01:40:00	Interna-Não	15000	8	69081	68,80	FUSIBLE_LS	Base Fusível
327	383	2	2026	13021	AVI01	AVI	0028018415	1	3	18/02/2026 17:04:39	19/02/2026 02:15:00	Interna-Não	15000	240	37135	2.201,40	Ch. Fusível	Base Fusível
328	383	2	2026	16395	ARL01	ARL	0028018421	1	3	18/02/2026 17:04:59	18/02/2026 23:10:00	Interna-Não	15000	5	22866	30,42	Ch. Fusível	Base Fusível
329	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028018431	1	3	18/02/2026 17:05:57	18/02/2026 21:30:00	Interna-Não	15000	59	37135	259,65	Ch. Fusível	Base Fusível
330	383	2	2026	16395	ARL03	ARL	0028018433	1	3	18/02/2026 17:06:03	18/02/2026 21:44:22	Interna-Não	220	1	22866	4,64	Trafo BT	Estação Transformadora
331	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028018473	1	3	18/02/2026 17:09:53	19/02/2026 04:06:00	Interna-Não	15000	10	41817	109,35	Ch. Fusível	Base Fusível
332	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028018509	1	3	18/02/2026 17:12:13	18/02/2026 18:41:43	Interna-Não	220	1	39883	1,49	Trafo BT	Estação Transformadora
333	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018821	1	3	18/02/2026 17:13:04	18/02/2026 20:30:00	Interna-Não	15000	242	69081	794,30	FUSIBLE_LS	Base Fusível
334	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018821	1	3	18/02/2026 17:13:04	18/02/2026 20:40:00	Interna-Não	15000	255	69081	879,47	FUSIBLE_LS	Base Fusível
335	383																	

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
365	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028018949	1	3	18/02/2026 17:37:28	19/02/2026 00:33:00	Interna-Não	15000	1	12302	6,93	Ch. Fusível	Base Fusível
366	383	2	2026	16392	PAP01	PAP	0028018917	1	3	18/02/2026 17:37:55	18/02/2026 08:16:32	Interna-Não	220	1	15782	14,64	Trafo BT	Estação Transformadora
367	383	2	2026	13025	BGN02	BGN	0028018923	1	3	18/02/2026 17:38:08	19/02/2026 10:00:00	Interna-Não	15000	22	29749	360,02	Ch. Fusível	Base Fusível
368	383	2	2026	13021	AVI08	AVI	0028018961	1	3	18/02/2026 17:39:53	18/02/2026 21:10:28	Interna-Não	15000	116	37135	407,13	Ch. Fusível	Base Fusível
369	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028019045	1	3	18/02/2026 17:44:18	19/02/2026 02:35:00	Interna-Não	15000	1	41817	8,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
370	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028015793	1	3	18/02/2026 17:45:00	18/02/2026 18:18:00	Interna-Não	15000	8	15552	4,40		
371	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028018781	1	3	18/02/2026 17:46:43	19/02/2026 10:20:18	Interna-Não	15000	2	52314	33,12	Ch. Fusível	Base Fusível
372	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03463532	1	3	18/02/2026 17:49:25	18/02/2026 17:58:41	Interna-Não	15000	113	21516	17,45	Religador	Religadora Automática
373	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03463532	1	3	18/02/2026 17:49:25	18/02/2026 20:50:15	Interna-Não	15000	175	21516	527,43	Religador	Religadora Automática
374	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03463532	1	3	18/02/2026 17:49:25	18/02/2026 21:53:00	Interna-Não	15000	21	21516	85,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
375	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03463532	1	3	18/02/2026 17:49:25	19/02/2026 10:46:00	Interna-Não	15000	7	21516	118,60	Chave Faca	Chave Unipolar
376	383	2	2026	16395	ARL05	ARL	0028016871	1	3	18/02/2026 17:50:00	18/02/2026 18:09:01	Interna-Não	15000	2	22866	0,63		
377	383	2	2026	16394	PRL02	PRL	0028019115	1	3	18/02/2026 17:51:05	18/02/2026 21:53:50	Interna-Não	15000	388	63610	1.569,78	FUSIBLE_LS	Base Fusível
378	383	2	2026	13037	GAB03	GAB	0028019117	1	3	18/02/2026 17:51:17	19/02/2026 03:53:13	Interna-Não	15000	31	65239	311,00	Ch. Fusível	Base Fusível
379	383	2	2026	13037	GAB03	GAB	0028019117	1	3	18/02/2026 17:51:17	19/02/2026 15:57:29	Interna-Não	15000	6	65239	132,62	Ch. Fusível	Base Fusível
380	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	BA03463596	1	3	18/02/2026 17:53:25	19/02/2026 17:50:00	Interna-Não	15000	25	12302	598,58	Ch. Fusível	Base Fusível
381	383	2	2026	13066	PAR13	PAR	0028019189	1	3	18/02/2026 17:54:37	19/02/2026 09:40:00	Interna-Não	220	1	69081	15,76	Trafo BT	Estação Transformadora
382	383	2	2026	13035	EAP03	EAP	0028019233	1	3	18/02/2026 17:57:40	19/02/2026 04:35:03	Interna-Não	220	5	39173	53,12	Trafo BT	Estação Transformadora
383	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 17:58:06	18/02/2026 18:02:06	Interna-Não	15000	2313	65239	154,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
384	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 17:58:06	18/02/2026 18:02:35	Interna-Não	15000	1743	65239	130,24	Religador	Religadora Automática
385	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	BA03463616	1	3	18/02/2026 17:58:06	18/02/2026 18:02:35	Interna-Não	15000	2983	25125	222,90	Religador	Religadora Automática
386	383	2	2026	16391	NVS02	NVS	BA03463616	1	3	18/02/2026 17:58:06	18/02/2026 18:02:35	Interna-Não	15000	263	25125	19,65	Religador	Religadora Automática
387	383	2	2026	13093	VDP03	VDP	0028019241	1	3	18/02/2026 17:58:27	19/02/2026 04:22:54	Interna-Não	220	1	50539	10,41	Trafo BT	Estação Transformadora
388	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028019245	1	3	18/02/2026 17:58:29	18/02/2026 22:30:00	Interna-Não	15000	75	37135	339,40	Ch. Fusível	Base Fusível
389	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028019259	1	3	18/02/2026 17:59:14	18/02/2026 22:56:18	Interna-Não	220	1	54297	4,95	Trafo BT	Estação Transformadora
390	383	2	2026	17188	ARS07	ARS	0028019275	1	3	18/02/2026 18:00:04	19/02/2026 05:55:00	Interna-Não	15000	98	33960	1.167,72	Ch. Fusível	Base Fusível
391	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463626	1	3	18/02/2026 18:01:33	18/02/2026 18:41:12	Interna-Não	15000	375	52314	247,81	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
392	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463626	1	3	18/02/2026 18:01:33	18/02/2026 18:43:22	Interna-Não	15000	1702	52314	1.186,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
393	383	2	2026	13015	ALC09	ALC	0028019321	1	3	18/02/2026 18:01:49	19/02/2026 14:40:00	Interna-Não	220	10	58868	206,36	Trafo BT	Estação Transformadora
394	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028017757	1	3	18/02/2026 18:03:22	19/02/2026 06:47:00	Interna-Não	15000	51	37135	649,09		
395	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028017757	1	3	18/02/2026 18:03:22	19/02/2026 06:52:00	Interna-Não	15000	8	37135	102,48		
396	383	2	2026	13079	SCS08	SCS	0028019381	1	3	18/02/2026 18:04:00	18/02/2026 20:40:00	Interna-Não	220	1	34193	2,60	Trafo BT	Estação Transformadora
397	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	0028019373	1	3	18/02/2026 18:04:21	18/02/2026 23:47:00	Interna-Não	15000	74	12302	422,60	Ch. Fusível	Base Fusível
398	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028019375	1	3	18/02/2026 18:04:23	18/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	1	43001	1,43	Ch. Fusível	Base Fusível
399	383	2	2026	13021	AVI07	AVI	0028019377	1	3	18/02/2026 18:04:23	19/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000	5	37135	84,63	Ch. Fusível	Base Fusível
400	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028019401	1	3	18/02/2026 18:06:05	19/02/2026 10:00:00	Interna-Não	220	2	69081	31,80	Trafo BT	Estação Transformadora
401	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	18/02/2026 18:17:01	Interna-Não	15000	1743	65239	314,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
402	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	18/02/2026 19:43:52	Interna-Não	15000	790	65239	1.285,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
403	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	19/02/2026 03:16:27	Interna-Não	15000	34	65239	311,81	Religador	Religadora Automática
404	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	19/02/2026 03:16:36	Interna-Não	15000	782	65239	7.173,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
405	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	19/02/2026 04:23:27	Interna-Não	15000	19	65239	195,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
406	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	18/02/2026 18:14:16	Interna-Não	15000	1559	25125	209,60	Chave Faca	Chave Unipolar
407	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	18/02/2026 18:14:57	Interna-Não	15000	751	25125	109,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
408	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	18/02/2026 18:17:01	Interna-Não	15000	673	25125	121,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
409	383	2	2026	16391	NVS02	NVS	BA03463616	1	3	18/02/2026 18:06:12	18/02/2026 18:11:30	Interna-Não	15000	263	25125	23,23	Religador	Religadora Automática
410	383	2	2026	13041	GXD12	GXD	0028019451	1	3	18/02/2026 18:09:26	19/02/2026 02:20:00	Interna-Não	15000	199	52314	1.627,05	FUSIBLE_LS	Base Fusível
411	383	2	2026	13021	AVI04	AVI	0028019597	1	3	18/02/2026 18:16:35	19/02/2026 15:40:00	Interna-Não	15000	1	37135	21,39	Chave Faca	Chave Unipolar
412	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028023763	1	3	18/02/2026 18:16:51	19/02/2026 05:21:55	Interna-Não	220	27	40485	299,28	Trafo BT	Estação Transformadora
413	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028019599	1	3	18/02/2026 18:20:01	18/02/2026 21:37:17	Interna-Não	15000	110	45378	361,66	FUSIBLE_LS	Base Fusível
414	383	2	2026	17188	ARS07	ARS	0028019693	1	3	18/02/2026 18:20:33	19/02/2026 04:20:00	Interna-Não	15000	1	33960	9,99	Ch. Fusível	Base Fusível
415	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028019647	1	3	18/02/2026 18:22:38	19/02/2026 16:20:00	Interna-Não	220	12	27542	263,47	Trafo BT	Estação Transformadora
416	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028019717	1	3	18/02/2026 18:26:29	19/02/2026 00:07:53	Interna-Não	220	2	35953	11,38	Trafo BT	Estação Transformadora
417	383	2	2026	13017	ARA02	ARA	0028019719	1	3	18/02/2026 18:26:31	18/02/2026 20:07:58	Interna-Não	220	1	29293	1,69	Trafo BT	Estação Transformadora
418	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028019721	1	3	18/02/2026 18:26:34	19/02/2026 12:03:57	Interna-Não	220	1	33960	17,62	Trafo BT	Estação Transformadora
419	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028019839	1	3	18/02/2026 18:29:53	18/02/2026 22:57:00	Interna-Não	15000	100	69081	445,19	Ch. Fusível	Base Fusível
420	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028019781	1	3	18/02/2026 18:30:21	19/02/2026 04:30:00	Interna-Não	15000	38	15552	379,78	Ch. Fusível	Base Fusível
421	383	2	2026	13015	ALC15	ALC	0028019793	1	3	18/02/2026 18:30:54	19/02/2026 10:08:34	Interna-Não	220	1	58868	15,63	Trafo BT	Estação Transformadora
422	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028019849	1	3	18/02/2026 18:35:00	19/02/2026 06:30:00	Interna-Não	15000	1	41817	11,92	Ch. Fusível	Base Fusível
423	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 18:35:38	18/02/2026 20:23:52	Interna-Não	15000	81	41817	146,11	Religador	Religadora Automática
424	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 18:35:38	18/02/2026 21:30:35	Interna-Não	15000	64	41817	186,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
425	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 18:35:38	19/02/2026 12:18:00	Interna-Não	15000	59	41817	1.044,66	FUSIBLE_LS	Base Fusível
426	383	2	2026	1304														

Item	Agente	Es. Competên	o_Compêti	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
456	383	2	2026	13022	BAX01	BAX	0028020215	1	3	18/02/2026 19:06:27	19/02/2026 04:15:00	Interna-Não	220	1	56586	9,14	Trafo BT	Estação Transformadora
457	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028020227	1	3	18/02/2026 19:07:33	18/02/2026 22:38:22	Interna-Não	220	1	47707	3,51	Trafo BT	Estação Transformadora
458	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028020229	1	3	18/02/2026 19:07:41	18/02/2026 22:29:26	Interna-Não	220	1	43001	3,36	Trafo BT	Estação Transformadora
459	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	0028020231	1	3	18/02/2026 19:07:53	19/02/2026 11:23:40	Interna-Não	220	1	29749	16,26	Trafo BT	Estação Transformadora
460	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028020237	1	3	18/02/2026 19:08:28	19/02/2026 06:05:07	Interna-Não	220	1	29293	10,94	Trafo BT	Estação Transformadora
461	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028020029	1	3	18/02/2026 19:11:20	18/02/2026 20:15:00	Interna-Não	15000	33	39883	35,02		
462	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028020331	1	3	18/02/2026 19:11:36	18/02/2026 23:20:00	Interna-Não	15000	1	54297	4,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
463	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028019375	1	3	18/02/2026 19:12:00	18/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	4	43001	1,20		
464	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028020301	1	3	18/02/2026 19:13:04	19/02/2026 06:07:35	Interna-Não	15000	1	41817	10,91	Ch. Fusível	Base Fusível
465	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028020339	1	3	18/02/2026 19:16:07	19/02/2026 04:18:47	Interna-Não	220	5	54297	45,22	Trafo BT	Estação Transformadora
466	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028020413	1	3	18/02/2026 19:22:05	18/02/2026 20:40:00	Interna-Não	220	3	12796	3,90	Trafo BT	Estação Transformadora
467	383	2	2026	13031	CEL05	CEL	0028020423	1	3	18/02/2026 19:22:37	19/02/2026 13:10:00	Interna-Não	220	1	45378	17,79	Trafo BT	Estação Transformadora
468	383	2	2026	13025	BGN03	BGN	0028020433	1	3	18/02/2026 19:23:11	19/02/2026 00:45:00	Interna-Não	15000	397	29749	2.129,35	FUSIBLE_LS	Base Fusível
469	383	2	2026	13090	TER06	TER	BA03463324	1	3	18/02/2026 19:24:31	18/02/2026 20:10:16	Interna-Não	15000	422	41817	321,78	Chave Faca	Chave Unipolar
470	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028020457	1	3	18/02/2026 19:24:45	19/02/2026 03:08:00	Interna-Não	220	7	56586	54,05	Trafo BT	Estação Transformadora
471	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	0028020505	1	3	18/02/2026 19:29:06	18/02/2026 23:45:00	Interna-Não	15000	47	12302	200,46	Ch. Fusível	Base Fusível
472	383	2	2026	13031	CEL08	CEL	0028018853	1	3	18/02/2026 19:30:00	18/02/2026 20:12:00	Interna-Não	15000	7	45378	4,90		
473	383	2	2026	13091	TRB01	TRB	0028015937	1	3	18/02/2026 19:33:20	18/02/2026 20:30:00	Interna-Não	15000	4	58142	3,78		
474	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028020589	1	3	18/02/2026 19:35:38	19/02/2026 02:20:00	Interna-Não	15000	63	40485	424,58	Ch. Fusível	Base Fusível
475	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028020629	1	3	18/02/2026 19:39:25	19/02/2026 11:03:25	Interna-Não	220	1	15552	15,40	Trafo BT	Estação Transformadora
476	383	2	2026	13079	SCS08	SCS	0028020641	1	3	18/02/2026 19:40:00	19/02/2026 10:08:18	Interna-Não	220	3	34193	43,41	Trafo BT	Estação Transformadora
477	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028018847	1	3	18/02/2026 19:41:40	18/02/2026 20:45:00	Interna-Não	15000	12	39883	12,67		
478	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028020665	1	3	18/02/2026 19:42:24	19/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	1	15552	15,79	Trafo BT	Estação Transformadora
479	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028020667	1	3	18/02/2026 19:42:33	19/02/2026 11:09:13	Interna-Não	220	46	40485	710,44	Trafo BT	Estação Transformadora
480	383	2	2026	13021	AVI08	AVI	0028018859	1	3	18/02/2026 19:45:00	18/02/2026 20:10:00	Interna-Não	15000	78	37135	32,50		
481	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	0028020701	1	3	18/02/2026 19:45:06	19/02/2026 03:20:00	Interna-Não	15000	47	21516	356,34	Ch. Fusível	Base Fusível
482	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:45:15	18/02/2026 19:54:09	Interna-Não	15000	2498	40485	370,54	Religador	Religadora Automática
483	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:45:15	18/02/2026 19:54:09	Interna-Não	15000	1101	21516	163,31	Religador	Religadora Automática
484	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:45:15	18/02/2026 19:54:37	Interna-Não	15000	1510	21516	235,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
485	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:45:15	19/02/2026 08:51:32	Interna-Não	15000	2	21516	26,21	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
486	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:46:28	18/02/2026 19:54:09	Interna-Não	15000	2660	40485	340,63		
487	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:46:28	18/02/2026 19:54:09	Interna-Não	15000	919	21516	117,68		
488	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03463682	1	3	18/02/2026 19:46:28	18/02/2026 19:54:37	Interna-Não	15000	208	21516	28,25		
489	383	2	2026	13025	BGN06	BGN	0028020747	1	3	18/02/2026 19:47:33	19/02/2026 12:52:00	Interna-Não	220	1	29749	17,07	Trafo BT	Estação Transformadora
490	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028020827	1	3	18/02/2026 19:54:54	18/02/2026 23:35:00	Interna-Não	220	1	47707	3,67	Trafo BT	Estação Transformadora
491	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03463520	1	3	18/02/2026 19:59:04	18/02/2026 20:25:38	Interna-Não	15000	552	40485	244,41	Chave Faca	Chave Unipolar
492	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028020885	1	3	18/02/2026 19:59:43	19/02/2026 12:49:11	Interna-Não	220	1	54297	16,82	Trafo BT	Estação Transformadora
493	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028017063	1	3	18/02/2026 20:00:00	18/02/2026 20:55:00	Interna-Não	15000	16	41817	14,67		
494	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	0028020967	1	3	18/02/2026 20:05:53	18/02/2026 22:59:00	Interna-Não	220	16	2619	46,16	Trafo BT	Estação Transformadora
495	383	2	2026	13049	ITA02	ITA	0028020999	1	3	18/02/2026 20:08:35	19/02/2026 12:38:37	Interna-Não	220	2	40485	33,00	Trafo BT	Estação Transformadora
496	383	2	2026	13079	SCS08	SCS	0028019381	1	3	18/02/2026 20:10:00	18/02/2026 20:40:00	Interna-Não	220	14	34193	7,00		
497	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028021991	1	3	18/02/2026 20:11:13	18/02/2026 23:30:00	Interna-Não	15000	276	40485	914,40	Ch. Fusível	Base Fusível
498	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028021057	1	3	18/02/2026 20:13:37	19/02/2026 01:55:00	Interna-Não	220	2	56586	11,38	Trafo BT	Estação Transformadora
499	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028015897	1	3	18/02/2026 20:15:00	18/02/2026 21:09:19	Interna-Não	220	7	56586	6,34		
500	383	2	2026	13019	ARC01	ARC	0028021121	1	3	18/02/2026 20:19:38	19/02/2026 02:24:41	Interna-Não	220	1	15135	6,08	Trafo BT	Estação Transformadora
501	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028021129	1	3	18/02/2026 20:20:57	19/02/2026 10:40:00	Interna-Não	15000	6	12302	85,91	Ch. Fusível	Base Fusível
502	383	2	2026	13015	ALC14	ALC	0028021153	1	3	18/02/2026 20:21:57	19/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	10	58868	201,34	Trafo BT	Estação Transformadora
503	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028021163	1	3	18/02/2026 20:22:37	19/02/2026 00:00:00	Interna-Não	220	1	39883	3,62	Trafo BT	Estação Transformadora
504	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028021193	1	3	18/02/2026 20:25:55	18/02/2026 22:12:19	Interna-Não	220	1	47707	1,77	Trafo BT	Estação Transformadora
505	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	0028021261	1	3	18/02/2026 20:32:30	19/02/2026 12:04:39	Interna-Não	220	3	29749	46,61	Trafo BT	Estação Transformadora
506	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028021271	1	3	18/02/2026 20:33:12	19/02/2026 04:21:00	Interna-Não	220	1	56586	7,80		
507	383	2	2026	13047	ITP03	ITP	0028021549	1	3	18/02/2026 20:33:50	19/02/2026 04:55:00	Interna-Não	15000	62	23610	517,87	FUSIBLE_LS	Base Fusível
508	383	2	2026	13017	ARA02	ARA	0028021323	1	3	18/02/2026 20:35:02	19/02/2026 02:45:00	Interna-Não	15000	405	29293	2.497,28	Ch. Fusível	Base Fusível
509	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	BA03463382	1	3	18/02/2026 20:36:29	18/02/2026 22:39:30	Interna-Não	15000	14	35953	28,70	Religador	Religadora Automática
510	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	BA03463382	1	3	18/02/2026 20:36:29	19/02/2026 16:27:45	Interna-Não	15000	84	35953	1.667,77	Chave Faca	Chave Unipolar
511	383	2	2026	13088	TAM01	TAM	0028021413	1	3	18/02/2026 20:40:28	18/02/2026 23:58:47	Interna-Não	220	1	47707	3,31	Trafo BT	Estação Transformadora
512	383	2	2026	13037	GAB10	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 20:48:58	19/02/2026 04:23:27	Interna-Não	15000	253	65239	1.916,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
513	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	BA03463616	1	3	18/02/2026 20:48:58	19/02/2026 03:17:21	Interna-Não	15000	627	65239	4.058,61	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
514	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028021987	1	3	18/02/2026 20:54:42	19/02/2026 14:41:03	Interna-Não	15000	58	35953	1.030,81	Religador	Religadora Automática
515	383	2	2026	13064	PAL03	PAL	0028021713	1	3	18/02/2026 20:58:18	19/02/2026 11:15:03	Interna-Não	220	3	40483	42,84	Trafo BT	Estação Transformadora
516	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028033753	1	3	18/02/2026 21:00:14	19/02/2026 21:53:54	Interna-Não	220	1	21516	24,89	Trafo BT	Estação Transformadora
517	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028019893	1	3	18/02/2026 21:02:16	18/02/2026 22:08:57	Interna-Não	15000	90	39883	100,03		
518	383																	

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
547	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 21:59:47	19/02/2026 00:28:28	Interna-Não	15000	967	52314	2.396,28	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
548	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 21:59:47	19/02/2026 00:29:39	Interna-Não	15000	351	52314	876,72	Chave Faca	Chave Unipolar
549	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 21:59:47	19/02/2026 00:29:48	Interna-Não	15000	911	52314	2.277,75	Religador	Religadora Automática
550	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028022501	1	3	18/02/2026 22:03:58	19/02/2026 09:58:27	Interna-Não	220	1	40485	11,91	Trafo BT	Estação Transformadora
551	383	2	2026	13017	ARA05	ARA	0028022543	1	3	18/02/2026 22:05:51	19/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	1	29293	18,40	Trafo BT	Estação Transformadora
552	383	2	2026	13066	PAR13	PAR	0028018283	1	3	18/02/2026 22:08:00	18/02/2026 23:02:00	Interna-Não	15000	6	69081	5,40		
553	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028022625	1	3	18/02/2026 22:08:40	20/02/2026 09:52:35	Interna-Não	220	12	68832	428,78	Trafo BT	Estação Transformadora
554	383	2	2026	13021	AVI01	AVI	0028018415	1	3	18/02/2026 22:10:00	19/02/2026 02:15:00	Interna-Não	15000	5	37135	20,42		
555	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028019245	1	3	18/02/2026 22:10:00	18/02/2026 22:30:00	Interna-Não	15000	9	37135	3,00		
556	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028022687	1	3	18/02/2026 22:12:48	19/02/2026 18:07:00	Interna-Não	220	5	35953	99,52	Trafo BT	Estação Transformadora
557	383	2	2026	13041	13P	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 22:15:38	19/02/2026 00:04:03	Interna-Não	15000	319	52314	576,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
558	383	2	2026	13041	13P	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 22:15:38	19/02/2026 00:30:07	Interna-Não	15000	1	52314	2,24		
559	383	2	2026	13041	13P	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 22:15:38	19/02/2026 02:01:30	Interna-Não	15000	159	52314	598,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
560	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 22:15:38	19/02/2026 00:28:28	Interna-Não	15000	17	52314	37,64		
561	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 22:15:38	19/02/2026 00:29:39	Interna-Não	15000	9	52314	20,10		
562	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	BA03463804	1	3	18/02/2026 22:15:38	19/02/2026 00:29:48	Interna-Não	15000	15	52314	33,54		
563	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028022745	1	3	18/02/2026 22:17:14	19/02/2026 01:37:00	Interna-Não	220	1	39883	3,33	Trafo BT	Estação Transformadora
564	383	2	2026	13031	CEL10	CEL	0028022773	1	3	18/02/2026 22:19:10	19/02/2026 03:55:00	Interna-Não	220	3	45378	16,79	Trafo BT	Estação Transformadora
565	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028022795	1	3	18/02/2026 22:20:42	19/02/2026 12:57:00	Interna-Não	220	2	29293	19,21	Trafo BT	Estação Transformadora
566	383	2	2026	13090	TER05	TER	0028022833	1	3	18/02/2026 22:24:56	19/02/2026 13:55:00	Interna-Não	15000	303	41817	4.696,84	Ch. Fusível	Base Fusível
567	383	2	2026	17188	ARS05	ARS	0028022839	1	3	18/02/2026 22:25:21	19/02/2026 12:08:00	Interna-Não	220	2	33960	27,42	Trafo BT	Estação Transformadora
568	383	2	2026	16395	ARL03	ARL	BA03463808	1	3	18/02/2026 22:28:12	19/02/2026 16:45:48	Interna-Não	15000	184	22866	3.365,97	Religador	Religadora Automática
569	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	0028022899	1	3	18/02/2026 22:30:57	19/02/2026 03:04:00	Interna-Não	15000	1	29749	4,55	Ch. Fusível	Base Fusível
570	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028022891	1	3	18/02/2026 22:31:47	19/02/2026 01:48:39	Interna-Não	220	2	47707	6,56	Trafo BT	Estação Transformadora
571	383	2	2026	13088	TAM04	TAM	0028022943	1	3	18/02/2026 22:36:26	19/02/2026 01:34:08	Interna-Não	220	48	47707	142,16	Trafo BT	Estação Transformadora
572	383	2	2026	13070	PDRO6	PDOR	BA03463656	1	3	18/02/2026 22:38:14	19/02/2026 11:25:55	Interna-Não	15000	116	34367	1.484,19	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
573	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028022957	1	3	18/02/2026 22:39:15	19/02/2026 00:12:21	Interna-Não	15000	363	56586	563,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
574	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	0028022989	1	3	18/02/2026 22:44:27	19/02/2026 02:39:03	Interna-Não	220	1	39883	3,91	Trafo BT	Estação Transformadora
575	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028016141	1	3	18/02/2026 22:45:00	18/02/2026 23:53:00	Interna-Não	220	29	39883	32,87		
576	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028022995	1	3	18/02/2026 22:45:34	19/02/2026 03:05:04	Interna-Não	220	1	56586	4,32	Trafo BT	Estação Transformadora
577	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028023017	1	3	18/02/2026 22:47:05	19/02/2026 12:33:53	Interna-Não	220	1	38336	13,78	Trafo BT	Estação Transformadora
578	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028023041	1	3	18/02/2026 22:48:49	19/02/2026 04:30:00	Interna-Não	220	1	39883	5,69	Trafo BT	Estação Transformadora
579	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028023101	1	3	18/02/2026 22:55:51	19/02/2026 03:20:00	Interna-Não	220	1	27542	4,40	Trafo BT	Estação Transformadora
580	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	0028023425	1	3	18/02/2026 22:57:28	19/02/2026 04:20:57	Interna-Não	220	42	2619	226,44	Trafo BT	Estação Transformadora
581	383	2	2026	17188	ARS04	ARS	0028023147	1	3	18/02/2026 23:00:06	19/02/2026 15:31:00	Interna-Não	220	9	33960	148,64	Trafo BT	Estação Transformadora
582	383	2	2026	13037	GAB13	GAB	BA03463656	1	3	18/02/2026 23:01:55	18/02/2026 23:11:39	Interna-Não	15000	256	65239	41,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
583	383	2	2026	13070	PDRO8	PDOR	BA03463656	1	3	18/02/2026 23:01:55	18/02/2026 23:11:39	Interna-Não	15000	1519	34367	246,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
584	383	2	2026	16394	RSD05	RSD	0028023169	1	3	18/02/2026 23:03:06	19/02/2026 10:58:00	Interna-Não	220	1	63610	11,91	Trafo BT	Estação Transformadora
585	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	BA03463830	1	3	18/02/2026 23:12:49	18/02/2026 23:15:58	Interna-Não	15000	3214	58868	168,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
586	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	BA03463830	1	3	18/02/2026 23:12:49	19/02/2026 05:19:11	Interna-Não	15000	2	58868	12,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
587	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	BA03463830	1	3	18/02/2026 23:12:49	19/02/2026 05:19:11	Interna-Não	15000	249	58868	1.520,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
588	383	2	2026	13015	ALC09	ALC	BA03463830	1	3	18/02/2026 23:12:49	18/02/2026 23:15:58	Interna-Não	15000	891	58868	46,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
589	383	2	2026	13015	ALC15	ALC	BA03463830	1	3	18/02/2026 23:12:49	18/02/2026 23:15:58	Interna-Não	15000	603	58868	31,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
590	383	2	2026	13015	ALC06	ALC	0028023245	1	3	18/02/2026 23:13:55	19/02/2026 01:40:00	Interna-Não	15000	404	58868	983,63	Ch. Fusível	Base Fusível
591	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028023735	1	3	18/02/2026 23:14:32	19/02/2026 06:13:00	Interna-Não	220	1	39883	6,97	Trafo BT	Estação Transformadora
592	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028023305	1	3	18/02/2026 23:21:38	19/02/2026 01:59:57	Interna-Não	220	4	43001	10,55	Trafo BT	Estação Transformadora
593	383	2	2026	13043	IGB02	IGB	0028023485	1	3	18/02/2026 23:44:46	19/02/2026 07:02:00	Interna-Não	220	11	27542	80,16	Trafo BT	Estação Transformadora
594	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028023523	1	3	18/02/2026 23:53:32	19/02/2026 18:30:00	Interna-Não	220	12	54297	223,29	Trafo BT	Estação Transformadora
595	383	2	2026	13079	SCS07	SCS	0028023575	1	3	19/02/2026 00:16:07	19/02/2026 09:00:00	Interna-Não	15000	25	34193	218,28	Ch. Fusível	Base Fusível
596	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018393	1	3	19/02/2026 00:20:01	19/02/2026 01:27:00	Interna-Não	15000	3	69081	3,35		
597	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028018393	1	3	19/02/2026 00:20:01	19/02/2026 01:40:00	Interna-Não	15000	1	69081	1,33		
598	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028023649	1	3	19/02/2026 00:41:28	19/02/2026 09:25:00	Interna-Não	220	1	37135	8,73	Trafo BT	Estação Transformadora
599	383	2	2026	13037	GAB13	GAB	BA03463656	1	3	19/02/2026 00:42:40	19/02/2026 01:03:04	Interna-Não	15000	256	65239	87,04	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
600	383	2	2026	13070	PDRO8	PDOR	BA03463656	1	3	19/02/2026 00:42:40	19/02/2026 01:03:04	Interna-Não	15000	1519	34367	516,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
601	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028023665	1	3	19/02/2026 00:54:13	19/02/2026 17:08:00	Interna-Não	220	4	34193	64,92	Trafo BT	Estação Transformadora
602	383	2	2026	13041	GXD03	GXD	0028023707	1	3	19/02/2026 01:10:48	19/02/2026 08:14:29	Interna-Não	220	4	52314	28,25	Trafo BT	Estação Transformadora
603	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028023721	1	3	19/02/2026 01:15:07	19/02/2026 10:40:00	Interna-Não	15000	5	17024	47,07	Ch. Fusível	Base Fusível
604	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028023733	1	3	19/02/2026 01:26:36	19/02/2026 09:39:41	Interna-Não	220	2	50539	16,44	Trafo BT	Estação Transformadora
605	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028018281	1	3	19/02/2026 01:48:00	19/02/2026 02:13:56	Interna-Não	220	86	68832	37,17		
606	383	2	2026	13088	TAM04	TAM	0028023779	1	3	19/02/2026 01:49:35	19/02/2026 23:00:00	Interna-Não	220	48	47707	1.016,33	Trafo BT	Estação Transformadora
607	383	2	2026	13017	ARA02	ARA	0028021323	1	3	19/02/2026 01:52:00	19/02/2026 02:45:00	Interna-Não	15000	2,65	29293			
608	383	2	2026	13037	GAB08	GAB	0028023783	1	3	19/02/2026 01:54:43	19/02/2026 04:55:00	Interna-Não	220	1	65239	3,00	Trafo BT	

Item	Agente	Es	Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
638	383	2	2026	13015	ALC09	ALC	BA03463830	1	3	19/02/2026 05:44:11	19/02/2026 06:08:49	Interna-Não	15000		891	58868	365,80	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
639	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	BA03463830	1	3	19/02/2026 06:08:38	19/02/2026 06:15:15	Interna-Não	15000		90	58868	9,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
640	383	2	2026	13093	VDP06	VDP	0028024253	1	3	19/02/2026 06:18:56	19/02/2026 15:51:59	Interna-Não	220	3	50539	28,65	Trafo BT	Estação Transformadora	
641	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028024271	1	3	19/02/2026 06:23:12	19/02/2026 09:10:00	Interna-Não	15000		1	20595	2,78	Ch. Fusível	Base Fusível
642	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028024267	1	3	19/02/2026 06:23:24	19/02/2026 15:15:00	Interna-Não	15000		9	37135	79,74	Ch. Fusível	Base Fusível
643	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028024285	1	3	19/02/2026 06:26:15	19/02/2026 08:30:00	Interna-Não	15000		1	47707	2,06	Ch. Fusível	Base Fusível
644	383	2	2026	13089	TAG02	TAG	0028024319	1	3	19/02/2026 06:35:25	19/02/2026 09:10:28	Interna-Não	15000		1	12302	2,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
645	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028024333	1	3	19/02/2026 06:45:23	19/02/2026 13:52:44	Interna-Não	220	1	47707	7,12	Trafo BT	Estação Transformadora	
646	383	2	2026	13037	GAB03	GAB	0028024335	1	3	19/02/2026 06:46:00	19/02/2026 21:55:43	Interna-Não	220	1	65239	15,16	Trafo BT	Estação Transformadora	
647	383	2	2026	13066	NPA01	NPA	0028024345	1	3	19/02/2026 06:48:29	19/02/2026 10:16:00	Interna-Não	220	1	69081	3,46	Trafo BT	Estação Transformadora	
648	383	2	2026	13031	CEL08	CEL	0028024349	1	3	19/02/2026 06:50:37	19/02/2026 14:43:00	Interna-Não	220	1	45378	7,87	Trafo BT	Estação Transformadora	
649	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028024359	1	3	19/02/2026 06:52:31	19/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000		11	15552	45,37	Ch. Fusível	Base Fusível
650	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	0028024365	1	3	19/02/2026 06:54:02	19/02/2026 14:10:00	Interna-Não	220	1	65239	7,27	Trafo BT	Estação Transformadora	
651	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028024387	1	3	19/02/2026 06:57:14	19/02/2026 14:30:00	Interna-Não	220	10	69081	75,46	Trafo BT	Estação Transformadora	
652	383	2	2026	13021	AVI06	AVI	0028024423	1	3	19/02/2026 07:03:42	20/02/2026 09:19:00	Interna-Não	220	1	37135	26,25	Trafo BT	Estação Transformadora	
653	383	2	2026	13071	POC06	POC	0028024429	1	3	19/02/2026 07:04:57	19/02/2026 18:46:00	Interna-Não	220	82	68832	958,10	Trafo BT	Estação Transformadora	
654	383	2	2026	13031	CEL10	CEL	0028024445	1	3	19/02/2026 07:07:32	20/02/2026 10:15:00	Interna-Não	220	35	45378	949,36	Trafo BT	Estação Transformadora	
655	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028024455	1	3	19/02/2026 07:09:53	19/02/2026 12:01:00	Interna-Não	220	5	12302	24,26	Trafo BT	Estação Transformadora	
656	383	2	2026	13021	AVI02	AVI	0028024477	1	3	19/02/2026 07:16:26	19/02/2026 11:45:32	Interna-Não	220	1	37135	4,48	Trafo BT	Estação Transformadora	
657	383	2	2026	16394	PRL03	PRL	0028024495	1	3	19/02/2026 07:20:14	19/02/2026 10:18:00	Interna-Não	220	1	63610	2,96	Trafo BT	Estação Transformadora	
658	383	2	2026	13066	PAR01	PAR	0028024509	1	3	19/02/2026 07:20:59	20/02/2026 21:32:13	Interna-Não	220	1	69081	38,19	Trafo BT	Estação Transformadora	
659	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028024543	1	3	19/02/2026 07:21:52	19/02/2026 08:45:00	Interna-Não	15000		93	27542	128,86	Ch. Fusível	Base Fusível
660	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028024527	1	3	19/02/2026 07:22:34	19/02/2026 11:58:36	Interna-Não	220	1	68832	4,60	Trafo BT	Estação Transformadora	
661	383	2	2026	13021	AVI06	AVI	0028024547	1	3	19/02/2026 07:26:12	20/02/2026 12:10:00	Interna-Não	220	3	37135	86,19	Trafo BT	Estação Transformadora	
662	383	2	2026	17185	SPA04	SPA	0028024551	1	3	19/02/2026 07:26:46	19/02/2026 10:02:38	Interna-Não	220	33	38336	85,73	Trafo BT	Estação Transformadora	
663	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028024569	1	3	19/02/2026 07:28:40	19/02/2026 09:30:00	Interna-Não	15000		46	20595	93,02	Ch. Fusível	Base Fusível
664	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028024583	1	3	19/02/2026 07:29:55	19/02/2026 17:04:52	Interna-Não	15000		42	33960	402,46	Ch. Fusível	Base Fusível
665	383	2	2026	13086	SPT06	SPT	0028024591	1	3	19/02/2026 07:30:39	19/02/2026 09:20:00	Interna-Não	220	5	47938	9,11	Trafo BT	Estação Transformadora	
666	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028024593	1	3	19/02/2026 07:30:46	19/02/2026 10:36:06	Interna-Não	15000		9	68832	27,80	Ch. Fusível	Base Fusível
667	383	2	2026	17185	SPA04	SPA	0028024615	1	3	19/02/2026 07:35:37	20/02/2026 02:15:00	Interna-Não	220	5	38336	93,28	Trafo BT	Estação Transformadora	
668	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028034547	1	3	19/02/2026 07:36:27	20/02/2026 15:39:34	Interna-Não	220	45	54297	1.442,34	Trafo BT	Estação Transformadora	
669	383	2	2026	13086	SPT06	SPT	0028024657	1	3	19/02/2026 07:41:07	19/02/2026 09:30:00	Interna-Não	15000		22	47938	39,92	Ch. Fusível	Base Fusível
670	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028024669	1	3	19/02/2026 07:43:22	19/02/2026 12:54:34	Interna-Não	220	1	17024	5,19	Trafo BT	Estação Transformadora	
671	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028024671	1	3	19/02/2026 07:43:36	19/02/2026 10:08:47	Interna-Não	15000		202	43001	488,78	Ch. Fusível	Base Fusível
672	383	2	2026	13041	13P	GXD	0028024675	1	3	19/02/2026 07:44:26	19/02/2026 18:37:36	Interna-Não	220	1	52314	10,89	Trafo BT	Estação Transformadora	
673	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028024751	1	3	19/02/2026 07:52:00	19/02/2026 14:39:00	Interna-Não	220	1	56586	6,78	Trafo BT	Estação Transformadora	
674	383	2	2026	13079	SCS04	SCS	0028024783	1	3	19/02/2026 07:57:16	19/02/2026 12:49:18	Interna-Não	220	34	34193	165,49	Trafo BT	Estação Transformadora	
675	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028024801	1	3	19/02/2026 07:59:47	19/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	1	29293	2,34	Trafo BT	Estação Transformadora	
676	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028024821	1	3	19/02/2026 08:03:15	19/02/2026 13:17:59	Interna-Não	15000		10	37135	52,46	Ch. Fusível	Base Fusível
677	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028024821	1	3	19/02/2026 08:03:15	19/02/2026 17:35:00	Interna-Não	15000		9	37135	85,76	Ch. Fusível	Base Fusível
678	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028024821	1	3	19/02/2026 08:03:15	19/02/2026 21:30:00	Interna-Não	15000		36	37135	484,05	Ch. Fusível	Base Fusível
679	383	2	2026	13037	GAB08	GAB	0028024841	1	3	19/02/2026 08:05:47	19/02/2026 13:00:00	Interna-Não	15000		1	65239	4,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
680	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028024847	1	3	19/02/2026 08:06:56	19/02/2026 13:14:00	Interna-Não	220	2	52314	10,24	Trafo BT	Estação Transformadora	
681	383	2	2026	13017	ARA03	ARA	0028024861	1	3	19/02/2026 08:08:19	19/02/2026 11:58:12	Interna-Não	220	1	29293	3,83	Trafo BT	Estação Transformadora	
682	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028024881	1	3	19/02/2026 08:09:00	19/02/2026 15:02:00	Interna-Não	220	7	47707	48,18	Trafo BT	Estação Transformadora	
683	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028024871	1	3	19/02/2026 08:09:02	19/02/2026 13:03:41	Interna-Não	220	1	43001	4,91	Trafo BT	Estação Transformadora	
684	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028018651	1	3	19/02/2026 08:10:00	19/02/2026 08:59:44	Interna-Não	220	66	56586	54,71			
685	383	2	2026	13079	SCS04	SCS	0028024907	1	3	19/02/2026 08:11:57	19/02/2026 12:51:51	Interna-Não	220	1	34193	4,66	Trafo BT	Estação Transformadora	
686	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028014943	1	3	19/02/2026 08:13:57	19/02/2026 09:50:19	Interna-Não	15000		95	39883	152,58	Ch. Fusível	Base Fusível
687	383	2	2026	13031	CEL12	CEL	0028024997	1	3	19/02/2026 08:17:13	19/02/2026 16:34:58	Interna-Não	220	1	45378	8,30	Trafo BT	Estação Transformadora	
688	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	0028025013	1	3	19/02/2026 08:18:52	19/02/2026 11:02:01	Interna-Não	15000		7	12302	19,03	Ch. Fusível	Base Fusível
689	383	2	2026	16387	JAC04	JAC	0028025043	1	3	19/02/2026 08:20:56	19/02/2026 11:00:00	Interna-Não	220	2	22745	5,30	Trafo BT	Estação Transformadora	
690	383	2	2026	16394	RSD05	RSD	0028025045	1	3	19/02/2026 08:21:08	19/02/2026 13:10:00	Interna-Não	220	3	63610	14,44	Trafo BT	Estação Transformadora	
691	383	2	2026	13066	PAR13	PAR	0028025047	1	3	19/02/2026 08:21:13	20/02/2026 09:30:00	Interna-Não	220	1	69081	25,15	Trafo BT	Estação Transformadora	
692	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	0028025051	1	3	19/02/2026 08:21:22	19/02/2026 11:51:24	Interna-Não	220	1	25125	3,50	Trafo BT	Estação Transformadora	
693	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028025063	1	3	19/02/2026 08:22:26	19/02/2026 13:03:00	Interna-Não	220	2	27542	9,35	Trafo BT	Estação Transformadora	
694	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	0028025095	1	3	19/02/2026 08:25:50	19/02/2026 09:32:20	Interna-Não	15000		6	39883	6,65	Ch. Fusível	Base Fusível
695	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028025111	1	3	19/02/2026 08:28:01	19/02/2026 12:34:46	Interna-Não	220	1	52314	4,11	Trafo BT	Estação Transformadora	
696	383	2	2026	13015	ALC05	ALC	0028025127	1	3	19/02/2026 08:29:07	19/02/2026 13:57:00	Interna-Não	220	1	58868	5,46	Trafo BT	Estação Transformadora	
697	383	2	2026	13066	PAR10	PAR	0028025129	1	3	19/02/2026 08:29:12	20/02/2026 07:20:00	Interna-Não	220	25	69081	571,17	Trafo BT	Estação Transformadora	
698	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028025145	1	3	19/02/2026 08:30:52	19/02/2026 12:50:00	Interna-Não	220	2	37135	8,64	Trafo BT	Estação Transformadora	
699	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	0028025205	1											

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
729	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028025769	1	3	19/02/2026 09:24:38	19/02/2026 12:55:00	Interna-Não	220	1	45378	3,51	Trafo BT	Estação Transformadora
730	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028025773	1	3	19/02/2026 09:24:46	19/02/2026 11:45:54	Interna-Não	220	1	56586	2,35	Trafo BT	Estação Transformadora
731	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028025805	1	3	19/02/2026 09:28:32	19/02/2026 11:33:33	Interna-Não	15000	45	47707	93,76	Ch. Fusível	Base Fusível
732	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	BA03464218	1	3	19/02/2026 09:30:00	19/02/2026 10:10:00	Interna-Não	15000	143	20595	95,33	Chave Faca	Chave Unipolar
733	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028025835	1	3	19/02/2026 09:31:45	20/02/2026 00:19:08	Interna-Não	220	1	47707	14,79	Trafo BT	Estação Transformadora
734	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028024593	1	3	19/02/2026 09:32:46	19/02/2026 10:36:06	Interna-Não	15000	5	68832	5,28		
735	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	BA03464210	1	3	19/02/2026 09:33:05	19/02/2026 11:14:50	Interna-Não	15000	262	22745	444,31	Religador	Religadora Automdítica
736	383	2	2026	13071	POC06	POC	0028025871	1	3	19/02/2026 09:33:56	19/02/2026 18:13:19	Interna-Não	220	1	68832	8,66	Trafo BT	Estação Transformadora
737	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028025875	1	3	19/02/2026 09:34:31	19/02/2026 10:57:56	Interna-Não	220	1	50539	1,39	Trafo BT	Estação Transformadora
738	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028025893	1	3	19/02/2026 09:35:42	19/02/2026 11:06:22	Interna-Não	220	338	38336	510,76	Trafo BT	Estação Transformadora
739	383	2	2026	13066	PAR09	PAR	0028025897	1	3	19/02/2026 09:36:10	19/02/2026 16:10:40	Interna-Não	220	1	69081	6,57	Trafo BT	Estação Transformadora
740	383	2	2026	13037	GAB02	GAB	0028025945	1	3	19/02/2026 09:39:40	19/02/2026 17:42:00	Interna-Não	220	1	65239	8,04	Trafo BT	Estação Transformadora
741	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028024359	1	3	19/02/2026 09:44:00	19/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000	12	15552	15,20		
742	383	2	2026	16394	LIB01	LIB	0028025993	1	3	19/02/2026 09:44:04	19/02/2026 15:50:00	Interna-Não	220	1	63610	6,10	Trafo BT	Estação Transformadora
743	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	0028026021	1	3	19/02/2026 09:47:08	19/02/2026 11:09:00	Interna-Não	220	1	43001	1,36	Trafo BT	Estação Transformadora
744	383	2	2026	13015	ALC01	ALC	0028026035	1	3	19/02/2026 09:48:12	19/02/2026 12:06:46	Interna-Não	220	3	58868	6,93	Trafo BT	Estação Transformadora
745	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028026041	1	3	19/02/2026 09:48:23	19/02/2026 18:35:40	Interna-Não	220	1	47707	8,79	Trafo BT	Estação Transformadora
746	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	0028026067	1	3	19/02/2026 09:49:48	19/02/2026 15:40:00	Interna-Não	220	1	22745	5,84	Trafo BT	Estação Transformadora
747	383	2	2026	17188	ARS07	ARS	0028026095	1	3	19/02/2026 09:50:12	19/02/2026 11:34:00	Interna-Não	15000	1	33960	1,73	Ch. Fusível	Base Fusível
748	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	0028026083	1	3	19/02/2026 09:51:35	19/02/2026 11:58:48	Interna-Não	220	1	50539	2,12	Trafo BT	Estação Transformadora
749	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	0028021517	1	3	19/02/2026 09:53:00	19/02/2026 12:20:00	Interna-Não	220	1	58868	2,45	Trafo BT	Estação Transformadora
750	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028026129	1	3	19/02/2026 09:55:13	19/02/2026 17:47:26	Interna-Não	220	1	29293	7,87	Trafo BT	Estação Transformadora
751	383	2	2026	13017	ARA05	ARA	0028035957	1	3	19/02/2026 09:55:25	20/02/2026 06:07:01	Interna-Não	220	1	29293	20,19	Trafo BT	Estação Transformadora
752	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028026277	1	3	19/02/2026 09:56:58	19/02/2026 12:00:00	Interna-Não	15000	87	38336	178,40	Ch. Fusível	Base Fusível
753	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028026277	1	3	19/02/2026 09:56:58	19/02/2026 12:30:00	Interna-Não	15000	273	38336	696,30	Ch. Fusível	Base Fusível
754	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028026203	1	3	19/02/2026 10:00:36	19/02/2026 12:08:00	Interna-Não	15000	2	69081	4,25	Ch. Fusível	Base Fusível
755	383	2	2026	17188	ARS07	ARS	0028026211	1	3	19/02/2026 10:01:01	20/02/2026 03:07:06	Interna-Não	220	1	33960	17,10	Trafo BT	Estação Transformadora
756	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028026239	1	3	19/02/2026 10:03:50	19/02/2026 21:59:48	Interna-Não	220	1	29293	11,93	Trafo BT	Estação Transformadora
757	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028026251	1	3	19/02/2026 10:04:45	19/02/2026 20:18:00	Interna-Não	220	1	47707	10,22	Trafo BT	Estação Transformadora
758	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028026267	1	3	19/02/2026 10:06:00	19/02/2026 12:21:00	Interna-Não	220	4	35953	9,00	Trafo BT	Estação Transformadora
759	383	2	2026	13019	ARC02	ARC	0028026283	1	3	19/02/2026 10:06:44	20/02/2026 17:23:39	Interna-Não	220	1	15135	31,28	Trafo BT	Estação Transformadora
760	383	2	2026	13015	ALC13	ALC	0028026289	1	3	19/02/2026 10:07:06	19/02/2026 14:38:00	Interna-Não	220	2	58868	9,03	Trafo BT	Estação Transformadora
761	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028026301	1	3	19/02/2026 10:07:55	20/02/2026 11:31:00	Interna-Não	15000	8	15552	203,08	Ch. Fusível	Base Fusível
762	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028026327	1	3	19/02/2026 10:09:56	19/02/2026 12:36:00	Interna-Não	220	2	12302	4,87	Trafo BT	Estação Transformadora
763	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028026369	1	3	19/02/2026 10:14:06	19/02/2026 11:10:00	Interna-Não	220	1	39883	0,93	Trafo BT	Estação Transformadora
764	383	2	2026	13041	GXD03	GXD	0028026389	1	3	19/02/2026 10:15:24	19/02/2026 16:51:00	Interna-Não	220	8	52314	52,75	Trafo BT	Estação Transformadora
765	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028026431	1	3	19/02/2026 10:19:07	19/02/2026 14:02:19	Interna-Não	15000	11	39883	40,92	Ch. Fusível	Base Fusível
766	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03463366	1	3	19/02/2026 10:20:48	19/02/2026 13:00:20	Interna-Não	15000	191	35953	507,85	Chave Faca	Chave Unipolar
767	383	2	2026	13066	PAR01	PAR	0028026451	1	3	19/02/2026 10:21:08	20/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	3	69081	86,44	Trafo BT	Estação Transformadora
768	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	0003470258	1	3	19/02/2026 10:21:18	19/02/2026 19:36:42	Interna-Não	15000	144	22395	1.332,96	Chave Faca	Chave Unipolar
769	383	2	2026	13066	PAR01	PAR	0028025479	1	3	19/02/2026 10:24:03	19/02/2026 13:05:20	Interna-Não	15000	1	69081	2,69		
770	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	0028026481	1	3	19/02/2026 10:24:35	19/02/2026 14:50:00	Interna-Não	220	1	39883	4,42	Trafo BT	Estação Transformadora
771	383	2	2026	13031	CEL10	CEL	0028026499	1	3	19/02/2026 10:25:47	19/02/2026 15:40:38	Interna-Não	220	1	45378	5,25	Trafo BT	Estação Transformadora
772	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028026509	1	3	19/02/2026 10:26:32	19/02/2026 13:57:09	Interna-Não	220	1	69081	3,51	Trafo BT	Estação Transformadora
773	383	2	2026	13079	SCS08	SCS	0028026513	1	3	19/02/2026 10:27:20	19/02/2026 16:26:00	Interna-Não	220	1	34193	5,98	Trafo BT	Estação Transformadora
774	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028026551	1	3	19/02/2026 10:31:23	19/02/2026 12:33:00	Interna-Não	220	1	39883	2,03	Trafo BT	Estação Transformadora
775	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028026575	1	3	19/02/2026 10:33:11	19/02/2026 13:16:28	Interna-Não	220	2	39883	5,44	Trafo BT	Estação Transformadora
776	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028026593	1	3	19/02/2026 10:34:25	19/02/2026 12:21:00	Interna-Não	220	1	39883	1,78	Trafo BT	Estação Transformadora
777	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028026605	1	3	19/02/2026 10:35:38	19/02/2026 14:17:49	Interna-Não	220	1	54297	3,70	Trafo BT	Estação Transformadora
778	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	BA03464350	1	3	19/02/2026 10:39:12	20/02/2026 13:13:00	Interna-Não	15000	1	19691	26,56	Ch. Fusível	Base Fusível
779	383	2	2026	13043	IGB03	IGB	0028026699	1	3	19/02/2026 10:42:14	19/02/2026 13:20:00	Interna-Não	220	3	27542	7,89	Trafo BT	Estação Transformadora
780	383	2	2026	13016	ANG05	ANG	0028028285	1	3	19/02/2026 10:42:25	19/02/2026 17:15:00	Interna-Não	220	34	43001	222,46	Trafo BT	Estação Transformadora
781	383	2	2026	13031	CEL05	CEL	0028026727	1	3	19/02/2026 10:43:36	20/02/2026 04:20:00	Interna-Não	220	9	45378	158,46	Trafo BT	Estação Transformadora
782	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028026795	1	3	19/02/2026 10:48:51	20/02/2026 04:50:07	Interna-Não	15000	5	69081	90,11	Ch. Fusível	Base Fusível
783	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028025919	1	3	19/02/2026 10:51:00	19/02/2026 11:24:00	Interna-Não	15000	136	56586	74,80		
784	383	2	2026	13079	SCS10	SCS	0028026841	1	3	19/02/2026 10:52:49	20/02/2026 09:00:00	Interna-Não	220	1	34193	22,12	Trafo BT	Estação Transformadora
785	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028026863	1	3	19/02/2026 10:55:00	20/02/2026 05:25:43	Interna-Não	220	1	47707	18,51	Trafo BT	Estação Transformadora
786	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028026913	1	3	19/02/2026 10:59:23	19/02/2026 22:50:00	Interna-Não	220	1	29293	11,84	Trafo BT	Estação Transformadora
787	383	2	2026	13031	CEL12	CEL	0028026933	1	3	19/02/2026 11:00:30	19/02/2026 14:07:25	Interna-Não	220	1	45378	3,12	Trafo BT	Estação Transformadora
788	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028026203	1	3	19/02/2026 11:01:00	19/02/2026 12:08:00	Interna-Não	15000	10	69081	10,17		
789	383	2	2026	13089	TAG02	TAG	BA03464270	1	3	19/02/2026 11:03:19	19/02/2026 12:03:00	Interna-Não	15000	51	12302	50,73	Ch. Fusível	Base Fusível
790	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028026965	1	3	19/02/2026 11:04:19	19/02/2026 23:00:42	Interna-Não	220	2	47707	23,88	Trafo BT	Estação Transformadora
791	383	2	2026	13														

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
820	383	2	2026	13027	BLU06	BUZ	0028027671	1	3	19/02/2026 11:58:31	19/02/2026 13:21:10	Interna-Não	220	1	33031	1,38	Trafo BT	Estação Transformadora
821	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028027679	1	3	19/02/2026 11:59:14	19/02/2026 21:47:00	Interna-Não	15000	97	43001	950,22	FUSIBLE_LS	Base Fusível
822	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028026327	1	3	19/02/2026 12:06:00	19/02/2026 12:36:00	Interna-Não	220	37	12302	18,50		
823	383	2	2026	13060	MUR03	MLR	0028028149	1	3	19/02/2026 12:08:55	19/02/2026 14:29:00	Interna-Não	220	2	35953	4,67	Trafo BT	Estação Transformadora
824	383	2	2026	13066	PAR03	PAR	0028027779	1	3	19/02/2026 12:09:02	20/02/2026 10:10:00	Interna-Não	220	1	69081	22,02	Trafo BT	Estação Transformadora
825	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028024669	1	3	19/02/2026 12:11:00	19/02/2026 12:54:34	Interna-Não	220	47	17024	34,13		
826	383	2	2026	13027	BLU04	BLUZ	0028027827	1	3	19/02/2026 12:12:02	19/02/2026 17:12:44	Interna-Não	220	3	33031	15,03	Trafo BT	Estação Transformadora
827	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028038047	1	3	19/02/2026 12:12:48	19/02/2026 14:30:00	Interna-Não	220	7	45378	16,01	Trafo BT	Estação Transformadora
828	383	2	2026	13079	SCS10	SCS	0028027875	1	3	19/02/2026 12:16:06	20/02/2026 10:49:29	Interna-Não	220	1	34193	22,56	Trafo BT	Estação Transformadora
829	383	2	2026	13041	GXD04	GXD	0028027889	1	3	19/02/2026 12:17:17	19/02/2026 13:05:00	Interna-Não	15000	41	52314	32,61	FUSIBLE_LS	Base Fusível
830	383	2	2026	13066	PAR09	PAR	0028028035	1	3	19/02/2026 12:28:02	20/02/2026 16:20:00	Interna-Não	220	8	69081	222,93	Trafo BT	Estação Transformadora
831	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028028039	1	3	19/02/2026 12:28:12	19/02/2026 17:44:06	Interna-Não	220	1	56586	5,27	Trafo BT	Estação Transformadora
832	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	0028028073	1	3	19/02/2026 12:32:36	19/02/2026 14:10:00	Interna-Não	220	2	43001	3,25	Trafo BT	Estação Transformadora
833	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028028129	1	3	19/02/2026 12:37:01	19/02/2026 15:52:00	Interna-Não	220	1	47707	3,25	Trafo BT	Estação Transformadora
834	383	2	2026	13066	NPA05	NPA	0028028845	1	3	19/02/2026 12:37:25	20/02/2026 11:00:00	Interna-Não	220	30	69081	671,29	Trafo BT	Estação Transformadora
835	383	2	2026	13037	GAB01	GAB	0028022309	1	3	19/02/2026 12:39:00	19/02/2026 13:09:00	Interna-Não	220	38	65239	19,00		
836	383	2	2026	13079	SCS08	SCS	0028028195	1	3	19/02/2026 12:42:08	19/02/2026 15:20:00	Interna-Não	220	1	34193	2,63	Trafo BT	Estação Transformadora
837	383	2	2026	13060	MUR03	MLR	0028028207	1	3	19/02/2026 12:44:36	20/02/2026 06:19:16	Interna-Não	220	7	35953	123,04	Trafo BT	Estação Transformadora
838	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028042945	1	3	19/02/2026 12:45:29	20/02/2026 16:05:09	Interna-Não	220	5	12796	136,64	Trafo BT	Estação Transformadora
839	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	0028021845	1	3	19/02/2026 12:47:00	19/02/2026 12:56:27	Interna-Não	220	117	58868	18,43		
840	383	2	2026	16394	PRU02	PRL	0028028275	1	3	19/02/2026 12:55:03	19/02/2026 20:50:00	Interna-Não	220	1	63610	7,92	Trafo BT	Estação Transformadora
841	383	2	2026	13031	CEL10	CEL	0028028289	1	3	19/02/2026 12:55:50	20/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	1	45378	21,40	Trafo BT	Estação Transformadora
842	383	2	2026	13066	PAR06	PAR	0028028301	1	3	19/02/2026 12:56:49	20/02/2026 23:59:18	Interna-Não	220	3	69081	105,12	Trafo BT	Estação Transformadora
843	383	2	2026	13066	PAR05	PAR	0028028307	1	3	19/02/2026 12:57:27	19/02/2026 15:36:48	Interna-Não	220	2	69081	5,31	Trafo BT	Estação Transformadora
844	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	0028028319	1	3	19/02/2026 12:58:31	19/02/2026 18:05:35	Interna-Não	220	2	58868	10,24	Trafo BT	Estação Transformadora
845	383	2	2026	13067	PRM01	PRM	0028026421	1	3	19/02/2026 12:58:35	19/02/2026 17:55:00	Interna-Não	15000	30	15552	148,21	Ch. Fusível	Base Fusível
846	383	2	2026	13031	CEL10	CEL	0028028351	1	3	19/02/2026 13:01:13	19/02/2026 15:00:00	Interna-Não	220	1	45378	1,98	Trafo BT	Estação Transformadora
847	383	2	2026	13071	POC02	POC	0028028361	1	3	19/02/2026 13:01:45	20/02/2026 11:31:00	Interna-Não	220	2	68832	44,98	Trafo BT	Estação Transformadora
848	383	2	2026	13066	PAR06	PAR	0028028381	1	3	19/02/2026 13:04:03	20/02/2026 10:14:57	Interna-Não	220	1	69081	21,18	Trafo BT	Estação Transformadora
849	383	2	2026	17188	ARS06	ARS	0028028393	1	3	19/02/2026 13:06:14	19/02/2026 16:54:00	Interna-Não	220	1	33960	3,80	Trafo BT	Estação Transformadora
850	383	2	2026	13066	PAR04	PAR	0028028411	1	3	19/02/2026 13:08:43	19/02/2026 16:00:00	Interna-Não	220	1	69081	2,85	Trafo BT	Estação Transformadora
851	383	2	2026	13053	ITU03	ITU	0028028417	1	3	19/02/2026 13:09:02	19/02/2026 16:41:00	Interna-Não	220	1	22395	3,53	Trafo BT	Estação Transformadora
852	383	2	2026	13015	ALC16	ALC	0028028425	1	3	19/02/2026 13:09:53	19/02/2026 14:59:06	Interna-Não	220	1	58868	1,82	Trafo BT	Estação Transformadora
853	383	2	2026	13051	ITU02	ITO	0028028447	1	3	19/02/2026 13:11:16	19/02/2026 16:35:00	Interna-Não	15000	353	12796	1.198,63	Ch. Fusível	Base Fusível
854	383	2	2026	13041	GXD03	GXD	0028038521	1	3	19/02/2026 13:20:27	20/02/2026 10:00:00	Interna-Não	220	1	52314	20,66	Trafo BT	Estação Transformadora
855	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028028595	1	3	19/02/2026 13:29:47	20/02/2026 09:14:47	Interna-Não	220	1	47707	19,75	Trafo BT	Estação Transformadora
856	383	2	2026	17188	ARS10	ARS	0028028629	1	3	19/02/2026 13:33:39	19/02/2026 18:46:01	Interna-Não	220	1	33960	5,21	Trafo BT	Estação Transformadora
857	383	2	2026	13015	ALC15	ALC	0028020031	1	3	19/02/2026 13:34:00	19/02/2026 14:04:00	Interna-Não	220	17	58868	8,50		
858	383	2	2026	13093	VDP12	VDP	0028028685	1	3	19/02/2026 13:39:53	20/02/2026 09:58:02	Interna-Não	220	2	50539	40,61	Trafo BT	Estação Transformadora
859	383	2	2026	13053	ITU04	ITU	0028028693	1	3	19/02/2026 13:40:57	19/02/2026 21:44:47	Interna-Não	220	1	22395	8,06	Trafo BT	Estação Transformadora
860	383	2	2026	13031	CEL21	CEL	0028028707	1	3	19/02/2026 13:42:32	19/02/2026 20:09:05	Interna-Não	220	1	45378	6,44	Trafo BT	Estação Transformadora
861	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	BA03464370	1	3	19/02/2026 13:45:02	19/02/2026 14:53:03	Interna-Não	15000	1090	22745	1.235,64	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
862	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	BA03464370	1	3	19/02/2026 13:45:02	19/02/2026 15:27:16	Interna-Não	15000	5	22745	8,52	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
863	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028028731	1	3	19/02/2026 13:45:50	19/02/2026 23:20:12	Interna-Não	220	2	29293	19,15	Trafo BT	Estação Transformadora
864	383	2	2026	13016	ANG05	ANG	0028028733	1	3	19/02/2026 13:46:02	19/02/2026 16:10:00	Interna-Não	220	1	43001	2,40	Trafo BT	Estação Transformadora
865	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	0028028811	1	3	19/02/2026 13:54:08	19/02/2026 16:56:00	Interna-Não	220	1	12302	3,03	Trafo BT	Estação Transformadora
866	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028028843	1	3	19/02/2026 13:56:00	21/02/2026 05:40:00	Interna-Não	220	1	37135	39,73	Trafo BT	Estação Transformadora
867	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028024881	1	3	19/02/2026 13:56:00	19/02/2026 15:02:00	Interna-Não	220	17	47707	18,70		
868	383	2	2026	16394	BAR02	BAR	BA03464404	1	3	19/02/2026 14:00:00	19/02/2026 16:27:15	Interna-Não	15000	1	63610	2,45	Ch. Fusível	Base Fusível
869	383	2	2026	13021	AVI08	AVI	0028028869	1	3	19/02/2026 14:00:50	20/02/2026 13:17:35	Interna-Não	220	1	37135	23,28	Trafo BT	Estação Transformadora
870	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028028875	1	3	19/02/2026 14:01:54	19/02/2026 20:05:51	Interna-Não	220	2	29293	12,13	Trafo BT	Estação Transformadora
871	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028028895	1	3	19/02/2026 14:03:56	20/02/2026 16:52:10	Interna-Não	220	1	47707	26,80	Trafo BT	Estação Transformadora
872	383	2	2026	13050	ITU03	ITU	0028028915	1	3	19/02/2026 14:05:47	19/02/2026 16:33:00	Interna-Não	220	1	20595	2,45	Trafo BT	Estação Transformadora
873	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028028935	1	3	19/02/2026 14:08:23	20/02/2026 15:30:30	Interna-Não	220	1	47707	25,37	Trafo BT	Estação Transformadora
874	383	2	2026	13043	IGR04	IGR	0028028941	1	3	19/02/2026 14:09:08	19/02/2026 17:22:29	Interna-Não	220	1	27542	3,22	Trafo BT	Estação Transformadora
875	383	2	2026	13015	ALC04	ALC	0028028987	1	3	19/02/2026 14:13:28	20/02/2026 01:41:14	Interna-Não	220	1	58868	11,46	Trafo BT	Estação Transformadora
876	383	2	2026	13019	ARC01	ARC	0028028989	1	3	19/02/2026 14:13:33	19/02/2026 23:30:19	Interna-Não	220	1	15135	9,28	Trafo BT	Estação Transformadora
877	383	2	2026	13043	IGR04	IGR	0028028991	1	3	19/02/2026 14:13:54	19/02/2026 16:45:00	Interna-Não	220	1	27542	2,52	Trafo BT	Estação Transformadora
878	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028029033	1	3	19/02/2026 14:17:22	19/02/2026 18:06:00	Interna-Não	15000	447	47707	1.703,32	Ch. Fusível	Base Fusível
879	383	2	2026	16394	RSD02	RSD	0028029037	1	3	19/02/2026 14:18:49	19/02/2026 15:49:27	Interna-Não	220	3	63610	4,53	Trafo BT	Estação Transformadora
880	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028038047	1	3	19/02/2026 14:20:00	19/02/2026 14:30:00	Interna-Não	220	29	45378	4,83		
881	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028029057	1	3	19/02/2026 14:21:03	20/02/2026 14:29:58	Interna-Não	220	1	17024	24,15	Trafo BT	Estação Transformadora
882	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028029077											

Item	Agente	Es. Competên	o_Compêti	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
911	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	BA03464436	1	3	19/02/2026 15:01:47	19/02/2026 18:36:51	Interna-Não	15000	26	39883	93,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
912	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	BA03464436	1	3	19/02/2026 15:01:47	20/02/2026 00:05:57	Interna-Não	15000	72	39883	653,00	Chave Faca	Chave Unipolar
913	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028029537	1	3	19/02/2026 15:01:54	19/02/2026 15:54:40	Interna-Não	220	1	39883	0,88	Trafo BT	Estação Transformadora
914	383	2	2026	13021	AVI06	AVI	0028029549	1	3	19/02/2026 15:03:03	19/02/2026 16:20:00	Interna-Não	15000	14	37135	17,95	Ch. Fusível	Base Fusível
915	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028029569	1	3	19/02/2026 15:05:02	19/02/2026 18:52:29	Interna-Não	220	1	38336	3,79	Trafo BT	Estação Transformadora
916	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028029599	1	3	19/02/2026 15:07:31	20/02/2026 10:00:00	Interna-Não	220	1	20595	18,87	Trafo BT	Estação Transformadora
917	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028029605	1	3	19/02/2026 15:07:52	20/02/2026 19:05:12	Interna-Não	220	1	22745	27,96	Trafo BT	Estação Transformadora
918	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028029667	1	3	19/02/2026 15:10:26	19/02/2026 22:45:55	Interna-Não	15000	32	22745	242,92	Ch. Fusível	Base Fusível
919	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028029667	1	3	19/02/2026 15:10:26	20/02/2026 14:55:51	Interna-Não	15000	1	22745	23,76	Ch. Fusível	Base Fusível
920	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028029659	1	3	19/02/2026 15:14:05	21/02/2026 01:11:56	Interna-Não	220	1	56586	33,96	Trafo BT	Estação Transformadora
921	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028029687	1	3	19/02/2026 15:16:28	19/02/2026 17:35:00	Interna-Não	220	165	43001	380,97	Trafo BT	Estação Transformadora
922	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	BA03463382	1	3	19/02/2026 15:18:33	19/02/2026 17:08:22	Interna-Não	15000	5	35953	9,15	Ch. Fusível	Base Fusível
923	383	2	2026	13053	IT03	IT	BA03464490	1	3	19/02/2026 15:20:00	19/02/2026 16:10:00	Interna-Não	15000	1	22395	0,83	Ch. Fusível	Base Fusível
924	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	0028029745	1	3	19/02/2026 15:21:20	20/02/2026 05:21:37	Interna-Não	220	1	50539	14,00	Trafo BT	Estação Transformadora
925	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028029795	1	3	19/02/2026 15:25:19	19/02/2026 21:10:00	Interna-Não	15000	706	33031	4.055,77	Ch. Fusível	Base Fusível
926	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028029831	1	3	19/02/2026 15:27:13	19/02/2026 16:03:00	Interna-Não	220	2	22745	1,19	Trafo BT	Estação Transformadora
927	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028016919	1	3	19/02/2026 15:30:00	19/02/2026 15:40:00	Interna-Não	220	52	34193	8,67		
928	383	2	2026	13079	SCS10	SCS	0028029869	1	3	19/02/2026 15:30:19	20/02/2026 17:41:00	Interna-Não	220	7	34193	183,25	Trafo BT	Estação Transformadora
929	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028029897	1	3	19/02/2026 15:32:51	20/02/2026 03:13:42	Interna-Não	220	6	35953	70,08	Trafo BT	Estação Transformadora
930	383	2	2026	13021	AVI08	AVI	0028029951	1	3	19/02/2026 15:37:11	19/02/2026 16:39:01	Interna-Não	220	1	37135	1,03	Trafo BT	Estação Transformadora
931	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028030007	1	3	19/02/2026 15:43:03	20/02/2026 02:22:58	Interna-Não	220	1	35953	10,67	Trafo BT	Estação Transformadora
932	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028030025	1	3	19/02/2026 15:44:46	19/02/2026 18:07:20	Interna-Não	15000	9	52314	21,38	Ch. Fusível	Base Fusível
933	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028028129	1	3	19/02/2026 15:45:00	19/02/2026 15:52:00	Interna-Não	220	45	47707	5,25		
934	383	2	2026	13066	PAR01	PAR	0028030053	1	3	19/02/2026 15:46:40	19/02/2026 18:30:00	Interna-Não	220	13	69081	35,39	Trafo BT	Estação Transformadora
935	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028041761	1	3	19/02/2026 15:47:17	20/02/2026 13:50:00	Interna-Não	220	1	17024	22,05	Trafo BT	Estação Transformadora
936	383	2	2026	13016	ANG02	ANG	BA03464478	1	3	19/02/2026 15:51:41	19/02/2026 15:58:55	Interna-Não	15000	2850	43001	343,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
937	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	BA03464478	1	3	19/02/2026 15:51:41	19/02/2026 15:58:06	Interna-Não	15000	5351	43001	572,26	Religador	Religadora Automática
938	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	BA03464478	1	3	19/02/2026 15:51:41	19/02/2026 16:03:18	Interna-Não	15000	2160	43001	418,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
939	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	BA03464478	1	3	19/02/2026 15:51:41	19/02/2026 15:58:55	Interna-Não	15000	5811	43001	700,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
940	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	BA03464478	1	3	19/02/2026 15:51:41	19/02/2026 15:58:06	Interna-Não	15000	2561	43001	273,88	Religador	Religadora Automática
941	383	2	2026	13053	IT03	IT	0028028417	1	3	19/02/2026 15:52:00	19/02/2026 16:41:00	Interna-Não	220	84	22395	68,60		
942	383	2	2026	13015	ALC14	ALC	0028021153	1	3	19/02/2026 16:00:00	19/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	43	58868	21,50		
943	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028024065	1	3	19/02/2026 16:00:00	19/02/2026 16:10:00	Interna-Não	15000	1	37135	0,17		
944	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028019647	1	3	19/02/2026 16:00:00	19/02/2026 16:20:00	Interna-Não	220	50	27542	16,67		
945	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	0028030197	1	3	19/02/2026 16:01:13	19/02/2026 22:30:00	Interna-Não	15000	200	35953	1.295,94	Ch. Fusível	Base Fusível
946	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	0028030197	1	3	19/02/2026 16:01:13	19/02/2026 22:49:00	Interna-Não	15000	50	35953	339,82	Ch. Fusível	Base Fusível
947	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028028915	1	3	19/02/2026 16:03:00	19/02/2026 16:33:00	Interna-Não	220	4	20595	2,00		
948	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028030229	1	3	19/02/2026 16:03:43	20/02/2026 12:19:00	Interna-Não	15000	3	17024	60,76	Ch. Fusível	Base Fusível
949	383	2	2026	13067	PRM05	PRM	0028030357	1	3	19/02/2026 16:10:30	20/02/2026 10:28:00	Interna-Não	15000	1	15552	18,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
950	383	2	2026	13017	ARA05	ARA	0028022543	1	3	19/02/2026 16:15:00	19/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	40	29293	10,00		
951	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028030419	1	3	19/02/2026 16:15:24	19/02/2026 17:53:07	Interna-Não	15000	18	39883	29,32	Ch. Fusível	Base Fusível
952	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028030399	1	3	19/02/2026 16:18:48	19/02/2026 20:56:23	Interna-Não	220	1	39173	4,63	Trafo BT	Estação Transformadora
953	383	2	2026	13079	SCS10	SCS	0028030415	1	3	19/02/2026 16:20:12	20/02/2026 05:03:31	Interna-Não	220	1	34193	12,72	Trafo BT	Estação Transformadora
954	383	2	2026	13066	PAR04	PAR	0028030421	1	3	19/02/2026 16:20:30	20/02/2026 10:45:00	Interna-Não	220	1	69081	18,41	Trafo BT	Estação Transformadora
955	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028038087	1	3	19/02/2026 16:24:42	20/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	15	43001	361,33	Trafo BT	Estação Transformadora
956	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028030477	1	3	19/02/2026 16:24:48	19/02/2026 18:00:00	Interna-Não	220	1	38336	1,59	Trafo BT	Estação Transformadora
957	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	BA03464500	1	3	19/02/2026 16:28:52	19/02/2026 17:02:31	Interna-Não	15000	35	43001	19,63	Religador	Religadora Automática
958	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028030567	1	3	19/02/2026 16:30:26	19/02/2026 18:10:09	Interna-Não	15000	1	12796	1,66	Ch. Fusível	Base Fusível
959	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028030521	1	3	19/02/2026 16:30:32	20/02/2026 01:03:16	Interna-Não	220	1	47707	8,55	Trafo BT	Estação Transformadora
960	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	BA03463382	1	3	19/02/2026 16:31:16	20/02/2026 01:51:20	Interna-Não	15000	31	35953	289,37	Chave Faca	Chave Unipolar
961	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	0028030553	1	3	19/02/2026 16:33:57	20/02/2026 00:48:09	Interna-Não	220	1	47707	8,24	Trafo BT	Estação Transformadora
962	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	0028030559	1	3	19/02/2026 16:34:39	19/02/2026 23:54:07	Interna-Não	220	2	19691	14,65	Trafo BT	Estação Transformadora
963	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028030561	1	3	19/02/2026 16:34:47	19/02/2026 21:45:18	Interna-Não	220	33	56586	170,78	Trafo BT	Estação Transformadora
964	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028030575	1	3	19/02/2026 16:36:11	20/02/2026 05:11:51	Interna-Não	220	1	38336	12,59	Trafo BT	Estação Transformadora
965	383	2	2026	13071	POC06	POC	0028030591	1	3	19/02/2026 16:37:01	19/02/2026 02:11:38	Interna-Não	220	2	68832	19,15	Trafo BT	Estação Transformadora
966	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028023665	1	3	19/02/2026 16:40:00	19/02/2026 17:08:00	Interna-Não	220	43	34193	20,07		
967	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028030609	1	3	19/02/2026 16:40:21	19/02/2026 17:57:25	Interna-Não	220	1	47707	1,28	Trafo BT	Estação Transformadora
968	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	BA03464370	1	3	19/02/2026 16:45:30	19/02/2026 16:53:39	Interna-Não	15000	1095	22745	148,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
969	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	BA03464370	1	3	19/02/2026 16:45:30	19/02/2026 16:55:01	Interna-Não	15000	391	22745	62,02	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
970	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	BA03464370	1	3	19/02/2026 16:45:30	19/02/2026 17:10:49	Interna-Não	15000	1675	22745	706,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
971	383	2	2026	13016	ANG02	ANG	BA03464522	1	3	19/02/2026 16:45:58	19/02/2026 17:08:44	Interna-Não	15000	2850	43001	1.081,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
972	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	BA03464522	1	3	19/02/2026 16:45:58	19/02/2026 16:52:12	Interna-Não	15000	8318	43001	864		

Item	Agente	Es	Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atíngidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1002	383	2	2026		13016	ANG02	ANG	BA03464234	1	3	19/02/2026 17:15:02	19/02/2026 20:25:25	Interna-Não	15000	26	43001	82,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1003	383	2	2026		13016	ANG02	ANG	BA03464234	1	3	19/02/2026 17:15:02	20/02/2026 11:00:57	Interna-Não	15000	4	43001	71,06	Religador	Religadora Automática
1004	383	2	2026		13016	ANG02	ANG	BA03464234	1	3	19/02/2026 17:15:02	20/02/2026 11:02:04	Interna-Não	15000	1	43001	17,78	Chave Faca	Chave Unipolar
1005	383	2	2026		13016	ANG02	ANG	BA03464234	1	3	19/02/2026 17:15:02	20/02/2026 11:03:22	Interna-Não	15000	2	43001	35,61	Ch. Fusível	Base Fusível
1006	383	2	2026		13066	PAR04	PAR	0028031073	1	3	19/02/2026 17:16:59	20/02/2026 00:15:00	Interna-Não	15000	41	69081	285,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1007	383	2	2026		13087	SIA02	SIA	0028031131	1	3	19/02/2026 17:20:35	20/02/2026 05:00:00	Interna-Não	15000	71	17024	827,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1008	383	2	2026		17185	SPA04	SPA	0028031155	1	3	19/02/2026 17:22:03	19/02/2026 18:51:09	Interna-Não	220	1	38336	1,48	Trafo BT	Estação Transformadora
1009	383	2	2026		13057	SRO01	SRO	0028031161	1	3	19/02/2026 17:22:20	19/02/2026 22:43:00	Interna-Não	220	1	39883	5,34	Trafo BT	Estação Transformadora
1010	383	2	2026		13057	PTI02	PTI	0028031183	1	3	19/02/2026 17:23:25	20/02/2026 03:00:00	Interna-Não	220	1	39883	9,61	Trafo BT	Estação Transformadora
1011	383	2	2026		13027	BUZ08	BUZ	0028031231	1	3	19/02/2026 17:26:17	19/02/2026 22:14:00	Interna-Não	15000	134	33031	642,57	Ch. Fusível	Base Fusível
1012	383	2	2026		13086	SPT08	SPT	0028031265	1	3	19/02/2026 17:28:10	20/02/2026 14:02:28	Interna-Não	220	1	47938	20,57	Trafo BT	Estação Transformadora
1013	383	2	2026		13028	CAF01	CAF	0028031271	1	3	19/02/2026 17:28:24	20/02/2026 13:26:00	Interna-Não	220	3	54297	59,88	Trafo BT	Estação Transformadora
1014	383	2	2026		13060	MURO5	MUR	BA03464550	1	3	19/02/2026 17:28:41	19/02/2026 17:53:51	Interna-Não	15000	2	35953	0,84	Religador	Religadora Automática
1015	383	2	2026		13060	MURO5	MUR	BA03464550	1	3	19/02/2026 17:28:41	19/02/2026 19:19:46	Interna-Não	15000	67	35953	124,04	Religador	Religadora Automática
1016	383	2	2026		13060	MURO5	MUR	BA03464550	1	3	19/02/2026 17:28:41	19/02/2026 20:18:21	Interna-Não	15000	7	35953	19,79	Religador	Religadora Automática
1017	383	2	2026		13060	MURO5	MUR	BA03464550	1	3	19/02/2026 17:28:41	20/02/2026 10:30:36	Interna-Não	15000	5	35953	85,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1018	383	2	2026		13051	ITO02	ITO	0028031281	1	3	19/02/2026 17:28:48	20/02/2026 09:30:00	Interna-Não	15000	26	12796	416,52	Ch. Fusível	Base Fusível
1019	383	2	2026		13089	TAG02	TAG	0028031293	1	3	19/02/2026 17:29:08	19/02/2026 20:40:00	Interna-Não	220	1	12302	3,18	Trafo BT	Estação Transformadora
1020	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	0028031363	1	3	19/02/2026 17:32:20	20/02/2026 10:20:00	Interna-Não	15000	1	22745	16,79	Ch. Fusível	Base Fusível
1021	383	2	2026		13027	BUZ06	BUZ	BA03464556	1	3	19/02/2026 17:33:48	19/02/2026 18:35:40	Interna-Não	15000	471	33031	485,65	Religador	Religadora Automática
1022	383	2	2026		13015	ALC07	ALC	0028028319	1	3	19/02/2026 17:35:00	19/02/2026 18:05:35	Interna-Não	220	11	58868	5,61		
1023	383	2	2026		13067	PRM01	PRM	0028031647	1	3	19/02/2026 17:35:01	19/02/2026 23:40:00	Interna-Não	15000	142	15552	863,79	Ch. Fusível	Base Fusível
1024	383	2	2026		13071	POC01	POC	BA03464562	1	3	19/02/2026 17:39:45	19/02/2026 17:45:19	Interna-Não	15000	123	68832	11,41	Religador	Religadora Automática
1025	383	2	2026		13035	EARN4	EAR	0028031505	1	3	19/02/2026 17:41:43	20/02/2026 04:57:38	Interna-Não	220	2	39173	22,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1026	383	2	2026		13067	PRM02	PRM	0028031555	1	3	19/02/2026 17:44:21	20/02/2026 14:48:00	Interna-Não	15000	38	15552	800,31	Ch. Fusível	Base Fusível
1027	383	2	2026		13016	ANG05	ANG	BA03464576	1	3	19/02/2026 17:45:31	19/02/2026 17:49:21	Interna-Não	15000	3836	43001	245,08	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1028	383	2	2026		13016	ANG06	ANG	BA03464576	1	3	19/02/2026 17:45:31	19/02/2026 17:50:35	Interna-Não	15000	1170	43001	98,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1029	383	2	2026		13016	ANG06	ANG	BA03464576	1	3	19/02/2026 17:45:31	19/02/2026 17:51:00	Interna-Não	15000	282	43001	25,77	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1030	383	2	2026		13016	ANG06	ANG	BA03464576	1	3	19/02/2026 17:45:31	19/02/2026 17:55:09	Interna-Não	15000	1429	43001	229,43	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1031	383	2	2026		13067	PRM03	PRM	BA03464580	1	3	19/02/2026 17:48:02	19/02/2026 17:52:42	Interna-Não	15000	1180	15552	91,78	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1032	383	2	2026		13067	PRM03	PRM	BA03464580	1	3	19/02/2026 17:48:02	19/02/2026 17:53:16	Interna-Não	15000	869	15552	75,80	Religador	Religadora Automática
1033	383	2	2026		13067	PRM03	PRM	BA03464580	1	3	19/02/2026 17:48:02	19/02/2026 19:15:39	Interna-Não	15000	193	15552	281,83	Religador	Religadora Automática
1034	383	2	2026		13067	PRM03	PRM	BA03464580	1	3	19/02/2026 17:48:02	19/02/2026 20:45:00	Interna-Não	15000	118	15552	348,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1035	383	2	2026		13015	ALC09	ALC	0028031673	1	3	19/02/2026 17:52:10	20/02/2026 10:36:01	Interna-Não	220	1	58868	16,73	Trafo BT	Estação Transformadora
1036	383	2	2026		13016	ANG06	ANG	BA03464576	1	3	19/02/2026 17:54:32	19/02/2026 22:01:55	Interna-Não	15000	282	43001	1.162,70	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1037	383	2	2026		13079	SCS07	SCS	0028031743	1	3	19/02/2026 17:56:18	20/02/2026 21:26:34	Interna-Não	220	1	34193	27,50	Trafo BT	Estação Transformadora
1038	383	2	2026		13057	MAM01	MAM	0028031759	1	3	19/02/2026 17:58:01	20/02/2026 02:24:17	Interna-Não	15000	9	39883	75,94	Ch. Fusível	Base Fusível
1039	383	2	2026		13079	SCS01	SCS	0028031801	1	3	19/02/2026 17:59:32	20/02/2026 12:50:00	Interna-Não	220	1	34193	18,84	Trafo BT	Estação Transformadora
1040	383	2	2026		13028	CAF02	CAF	0028023523	1	3	19/02/2026 18:00:00	19/02/2026 18:30:00	Interna-Não	220	15	54297	7,50		
1041	383	2	2026		13066	PAR01	PAR	0028030053	1	3	19/02/2026 18:00:00	19/02/2026 18:30:00	Interna-Não	220	34	69081	17,00		
1042	383	2	2026		16392	PAP02	PAP	0028031819	1	3	19/02/2026 18:00:21	19/02/2026 22:30:42	Interna-Não	220	1	15782	4,51	Trafo BT	Estação Transformadora
1043	383	2	2026		13066	PAR12	PAR	0028031851	1	3	19/02/2026 18:01:31	20/02/2026 09:05:37	Interna-Não	220	1	69081	15,07	Trafo BT	Estação Transformadora
1044	383	2	2026		13066	NPA01	NPA	0028031889	1	3	19/02/2026 18:03:51	20/02/2026 00:52:00	Interna-Não	15000	104	69081	707,46	Ch. Fusível	Base Fusível
1045	383	2	2026		13079	SCS01	SCS	0028031909	1	3	19/02/2026 18:04:26	19/02/2026 22:50:00	Interna-Não	15000	247	34193	1.175,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1046	383	2	2026		13021	AVI07	AVI	0028031963	1	3	19/02/2026 18:06:55	20/02/2026 21:50:00	Interna-Não	220	1	37135	27,72	Trafo BT	Estação Transformadora
1047	383	2	2026		13041	13P	GXD	0028024675	1	3	19/02/2026 18:07:00	19/02/2026 18:37:36	Interna-Não	220	31	52314	15,81		
1048	383	2	2026		13088	TAM05	TAM	0028032021	1	3	19/02/2026 18:10:11	20/02/2026 11:19:28	Interna-Não	220	1	47707	17,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1049	383	2	2026		13016	ANG03	ANG	BA03464522	1	3	19/02/2026 18:11:02	19/02/2026 20:29:01	Interna-Não	15000	976	43001	2.244,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1050	383	2	2026		13067	PRM02	PRM	0028032039	1	3	19/02/2026 18:11:32	20/02/2026 06:00:00	Interna-Não	15000	54	15552	637,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1051	383	2	2026		16387	JAC05	JAC	0028032045	1	3	19/02/2026 18:12:08	20/02/2026 14:54:13	Interna-Não	220	1	22745	20,70	Trafo BT	Estação Transformadora
1052	383	2	2026		13016	ANG03	ANG	BA03464596	1	3	19/02/2026 18:12:12	19/02/2026 18:38:52	Interna-Não	15000	920	43001	408,89	Religador	Religadora Automática
1053	383	2	2026		13021	AVI06	AVI	0028032199	1	3	19/02/2026 18:19:17	20/02/2026 13:50:00	Interna-Não	220	1	37135	19,51	Trafo BT	Estação Transformadora
1054	383	2	2026		13066	PAR01	PAR	0028032223	1	3	19/02/2026 18:19:49	20/02/2026 12:48:31	Interna-Não	220	1	69081	18,48	Trafo BT	Estação Transformadora
1055	383	2	2026		13043	IGB03	IGB	0028032287	1	3	19/02/2026 18:21:47	19/02/2026 23:25:29	Interna-Não	15000	134	27542	678,26	Religador	Religadora Automática
1056	383	2	2026		13066	NPA05	NPA	BA03464610	1	3	19/02/2026 18:21:53	19/02/2026 18:26:39	Interna-Não	15000	685	69081	54,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1057	383	2	2026		13066	NPA05	NPA	BA03464610	1	3	19/02/2026 18:21:53	19/02/2026 20:03:30	Interna-Não	15000	652	69081	1.104,23	Religador	Religadora Automática
1058	383	2	2026		13041	GXD04	GXD	0028032327	1	3	19/02/2026 18:23:28	20/02/2026 10:42:16	Interna-Não	220	1	52314	16,31	Trafo BT	Estação Transformadora
1059	383	2	2026		13066	PAR06	PAR	BA03464614	1	3	19/02/2026 18:23:42	19/02/2026 20:08:28	Interna-Não	15000	436	69081	761,30	Religador	Religadora Automática
1060	383	2	2026		13035	EARN1	EAR	0028032357	1	3	19/02/2026 18:24:00	20/02/2026 15:39:31	Interna-Não	220	1	39173	21,26	Trafo BT	Estação Transformadora
1061	383	2	2026		13021	AVI06	AVI	0028032351	1	3	19/02/2026 18:24:15	19/02/2026 21:27:00	Interna-Não	15000	124	371			

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1093	383	2	2026	13067	PRM02	PRM	0028033205	1	3	19/02/2026 18:57:31	20/02/2026 09:31:00	Interna-Não	15000	38	15552	553,21	Ch. Fusível	Base Fusível
1094	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028033283	1	3	19/02/2026 18:59:17	20/02/2026 00:59:00	Interna-Não	15000	12	38336	71,94	Ch. Fusível	Base Fusível
1095	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028033283	1	3	19/02/2026 18:59:17	20/02/2026 03:10:00	Interna-Não	15000	15	38336	122,68	Ch. Fusível	Base Fusível
1096	383	2	2026	13093	VDP08	VDP	0028029441	1	3	19/02/2026 18:59:54	20/02/2026 09:27:07	Interna-Não	220	1	50539	14,45	Trafo BT	Estação Transformadora
1097	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028038045	1	3	19/02/2026 19:00:00	20/02/2026 11:15:00	Interna-Não	15000	82	50539	1.332,50	Ch. Fusível	Base Fusível
1098	383	2	2026	13066	PAR06	PAR	0028033321	1	3	19/02/2026 19:00:28	19/02/2026 23:02:00	Interna-Não	15000	133	69081	535,40	Ch. Fusível	Base Fusível
1099	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028033421	1	3	19/02/2026 19:03:39	20/02/2026 09:20:00	Interna-Não	220	1	56586	14,27	Trafo BT	Estação Transformadora
1100	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028033429	1	3	19/02/2026 19:03:59	20/02/2026 03:04:32	Interna-Não	220	4	39883	32,04	Trafo BT	Estação Transformadora
1101	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028033499	1	3	19/02/2026 19:05:54	20/02/2026 12:10:00	Interna-Não	220	3	12796	51,20	Trafo BT	Estação Transformadora
1102	383	2	2026	13066	NPA05	NPA	0028033503	1	3	19/02/2026 19:06:00	20/02/2026 14:20:00	Interna-Não	220	6	69081	115,40	Trafo BT	Estação Transformadora
1103	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028033521	1	3	19/02/2026 19:06:35	20/02/2026 04:15:00	Interna-Não	15000	67	20595	612,40	Ch. Fusível	Base Fusível
1104	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028039251	1	3	19/02/2026 19:07:12	20/02/2026 09:30:00	Interna-Não	15000	18	50539	258,84	Ch. Fusível	Base Fusível
1105	383	2	2026	13027	BLU06	BLU	BA03464562	1	3	19/02/2026 19:08:01	19/02/2026 20:14:23	Interna-Não	15000	778	33031	860,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1106	383	2	2026	13071	POC01	POC	BA03464562	1	3	19/02/2026 19:08:01	19/02/2026 19:17:32	Interna-Não	15000	721	68832	114,36	Religador	Religadora Automática
1107	383	2	2026	13071	POC01	POC	BA03464562	1	3	19/02/2026 19:08:01	19/02/2026 19:17:57	Interna-Não	15000	624	68832	103,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1108	383	2	2026	13041	GXD01	GXD	0028033573	1	3	19/02/2026 19:08:05	19/02/2026 20:51:00	Interna-Não	15000	77	52314	132,08	Ch. Fusível	Base Fusível
1109	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028033593	1	3	19/02/2026 19:08:33	20/02/2026 10:21:51	Interna-Não	220	1	56586	15,22	Trafo BT	Estação Transformadora
1110	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028033635	1	3	19/02/2026 19:09:57	20/02/2026 12:34:00	Interna-Não	220	9	17024	156,61	Trafo BT	Estação Transformadora
1111	383	2	2026	13066	PAR01	PAR	0028033641	1	3	19/02/2026 19:10:05	20/02/2026 05:50:00	Interna-Não	220	1	69081	10,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1112	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028033663	1	3	19/02/2026 19:11:20	20/02/2026 02:26:21	Interna-Não	15000	145	12796	1.051,29	TRAMO_MT	Jumper
1113	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028033685	1	3	19/02/2026 19:11:58	19/02/2026 21:04:00	Interna-Não	15000	72	20595	134,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1114	383	2	2026	13066	PAR13	PAR	0028041613	1	3	19/02/2026 19:14:14	20/02/2026 16:43:00	Interna-Não	220	4	69081	85,92	Trafo BT	Estação Transformadora
1115	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028033779	1	3	19/02/2026 19:15:24	20/02/2026 02:30:00	Interna-Não	15000	35	69081	253,52	Ch. Fusível	Base Fusível
1116	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028026251	1	3	19/02/2026 19:16:00	19/02/2026 20:18:00	Interna-Não	220	37	47707	38,23		
1117	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028033835	1	3	19/02/2026 19:16:55	20/02/2026 10:22:13	Interna-Não	15000	1	12796	15,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1118	383	2	2026	13031	CEL08	CEL	0028033861	1	3	19/02/2026 19:17:55	19/02/2026 21:41:07	Interna-Não	15000	164	45378	391,41	Ch. Fusível	Base Fusível
1119	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028033883	1	3	19/02/2026 19:18:51	19/02/2026 20:58:00	Interna-Não	15000	23	20595	38,01	Ch. Fusível	Base Fusível
1120	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028033885	1	3	19/02/2026 19:18:53	20/02/2026 04:09:56	Interna-Não	15000	550	39173	4.867,96	Religador	Religadora Automática
1121	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028033885	1	3	19/02/2026 19:18:53	20/02/2026 04:23:43	Interna-Não	15000	47	39173	426,79	Religador	Religadora Automática
1122	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	0028033891	1	3	19/02/2026 19:18:56	20/02/2026 15:58:15	Interna-Não	220	5	34367	103,28	Trafo BT	Estação Transformadora
1123	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028033931	1	3	19/02/2026 19:20:43	20/02/2026 12:33:19	Interna-Não	220	26	45378	447,46	Trafo BT	Estação Transformadora
1124	383	2	2026	13066	PAR04	PAR	0028033933	1	3	19/02/2026 19:20:52	19/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	194	69081	514,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1125	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028033959	1	3	19/02/2026 19:22:16	20/02/2026 01:10:00	Interna-Não	15000	25	69081	144,89	Ch. Fusível	Base Fusível
1126	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028033989	1	3	19/02/2026 19:23:56	20/02/2026 20:01:48	Interna-Não	220	15	47707	369,47	Trafo BT	Estação Transformadora
1127	383	2	2026	13031	CEL10	CEL	0028034025	1	3	19/02/2026 19:24:59	20/02/2026 09:49:00	Interna-Não	220	1	45378	14,40	Trafo BT	Estação Transformadora
1128	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028034055	1	3	19/02/2026 19:27:00	21/02/2026 11:35:00	Interna-Não	220	1	47707	40,13	Trafo BT	Estação Transformadora
1129	383	2	2026	13037	GAB08	GAB	0028034151	1	3	19/02/2026 19:32:01	20/02/2026 12:19:20	Interna-Não	220	4	65239	67,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1130	383	2	2026	13066	PAR04	PAR	0028034175	1	3	19/02/2026 19:32:30	20/02/2026 04:35:00	Interna-Não	15000	171	69081	1.546,12	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1131	383	2	2026	13066	PAR04	PAR	0028034189	1	3	19/02/2026 19:32:51	20/02/2026 01:37:00	Interna-Não	15000	95	69081	576,57	Ch. Fusível	Base Fusível
1132	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028034243	1	3	19/02/2026 19:35:49	20/02/2026 17:05:00	Interna-Não	220	18	39173	386,76	Trafo BT	Estação Transformadora
1133	383	2	2026	13093	VDP01	VDP	0028034255	1	3	19/02/2026 19:36:22	20/02/2026 03:11:07	Interna-Não	220	12	50539	90,95	Trafo BT	Estação Transformadora
1134	383	2	2026	13079	SCD01	SCS	0028034323	1	3	19/02/2026 19:38:41	20/02/2026 00:40:00	Interna-Não	15000	166	34193	833,64	Ch. Fusível	Base Fusível
1135	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03464704	1	3	19/02/2026 19:39:25	19/02/2026 19:42:27	Interna-Não	15000	1063	39883	53,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1136	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03464704	1	3	19/02/2026 19:39:25	19/02/2026 21:24:23	Interna-Não	15000	625	39883	1.093,40	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1137	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03464704	1	3	19/02/2026 19:39:25	20/02/2026 13:20:00	Interna-Não	15000	16	39883	282,82	Religador	Religadora Automática
1138	383	2	2026	13066	PAR11	PAR	0028034355	1	3	19/02/2026 19:40:03	19/02/2026 22:50:00	Interna-Não	15000	94	69081	297,59	Ch. Fusível	Base Fusível
1139	383	2	2026	13031	CEL21	CEL	0028034441	1	3	19/02/2026 19:44:37	20/02/2026 06:07:00	Interna-Não	220	1	45378	10,37	Trafo BT	Estação Transformadora
1140	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	0028034451	1	3	19/02/2026 19:44:47	20/02/2026 02:46:38	Interna-Não	220	1	50539	7,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1141	383	2	2026	13031	CEL15	CEL	0028034459	1	3	19/02/2026 19:45:03	20/02/2026 13:47:00	Interna-Não	220	1	45378	18,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1142	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028034487	1	3	19/02/2026 19:46:00	20/02/2026 00:02:09	Interna-Não	220	31	56586	132,34	Trafo BT	Estação Transformadora
1143	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028034483	1	3	19/02/2026 19:46:15	20/02/2026 02:03:00	Interna-Não	220	1	39883	6,28	Trafo BT	Estação Transformadora
1144	383	2	2026	13037	GAB08	GAB	0028034489	1	3	19/02/2026 19:46:26	20/02/2026 03:19:37	Interna-Não	220	1	65239	7,55	Trafo BT	Estação Transformadora
1145	383	2	2026	16387	JAC04	JAC	0028034529	1	3	19/02/2026 19:48:05	20/02/2026 06:33:24	Interna-Não	220	2	22745	21,51	Trafo BT	Estação Transformadora
1146	383	2	2026	13079	SCS09	SCS	0028034593	1	3	19/02/2026 19:52:42	21/02/2026 00:25:00	Interna-Não	220	1	34193	28,54	Trafo BT	Estação Transformadora
1147	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03464710	1	3	19/02/2026 19:54:11	19/02/2026 19:58:29	Interna-Não	15000	141	39883	10,11	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1148	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03464710	1	3	19/02/2026 19:54:11	19/02/2026 19:59:04	Interna-Não	15000	547	39883	44,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1149	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03464710	1	3	19/02/2026 19:54:11	19/02/2026 19:59:37	Interna-Não	15000	374	39883	33,87	Religador	Religadora Automática
1150	383	2	2026	13050	ITB02	ITB	0028034627	1	3	19/02/2026 19:55:06	20/02/2026 01:03:00	Interna-Não	15000	12	20595	61,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1151	383	2	2026	13050	ITB02	ITB	0028034627	1	3	19/02/2026 19:55:06	20/02/2026 19:20:00	Interna-Não	15000	1	20595	23,41	Ch. Fusível	Base Fusível
1152	383	2	2026	13079	SCS08	SCS	0028034631	1	3	19/02/2026 19:55:24	19/02/2026 22:15:00	Interna-Não	15000	106	34193	246,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1153	383	2	2026	13066	PAR03	PAR	0028034643	1	3	19/02/2026 19:55:58	20/02/2026 12:00:00	Interna-Não	220	1	69081	16,07	Trafo BT	

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1184	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	0028025317	1	3	19/02/2026 20:40:38	19/02/2026 20:51:00	Interna-Não	15000	24	37135	4,15		
1185	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	0028027067	1	3	19/02/2026 20:41:44	20/02/2026 00:21:27	Interna-Não	220	1	27618	3,66	Trafo BT	Estação Transformadora
1186	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028035239	1	3	19/02/2026 20:42:36	20/02/2026 00:20:00	Interna-Não	15000	151	34193	547,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1187	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	8A03464704	1	3	19/02/2026 20:44:42	19/02/2026 21:25:26	Interna-Não	15000	1063	39883	721,66	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1188	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028029795	1	3	19/02/2026 20:45:00	19/02/2026 21:10:00	Interna-Não	15000	17	33031	7,08		
1189	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	8A03464762	1	3	19/02/2026 20:45:39	19/02/2026 22:01:44	Interna-Não	15000	388	50539	492,01	Religador	Religadora Automática
1190	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	8A03464762	1	3	19/02/2026 20:45:39	19/02/2026 22:03:42	Interna-Não	15000	254	50539	330,41	Religador	Religadora Automática
1191	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	8A03464762	1	3	19/02/2026 20:45:39	20/02/2026 00:15:55	Interna-Não	15000	278	50539	974,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1192	383	2	2026	13079	SCS03	SCS	0028035259	1	3	19/02/2026 20:45:47	20/02/2026 00:20:00	Interna-Não	15000	67	34193	239,21	Ch. Fusível	Base Fusível
1193	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028040741	1	3	19/02/2026 20:52:52	20/02/2026 10:55:00	Interna-Não	220	63	54297	884,24	Trafo BT	Estação Transformadora
1194	383	2	2026	13050	ITB02	ITB	0028035399	1	3	19/02/2026 20:56:53	20/02/2026 05:12:13	Interna-Não	220	3	20595	24,77	Trafo BT	Estação Transformadora
1195	383	2	2026	13022	BAX03	BAX	0028035405	1	3	19/02/2026 20:57:21	20/02/2026 01:58:00	Interna-Não	15000	784	56586	3.928,49	Ch. Fusível	Base Fusível
1196	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028027679	1	3	19/02/2026 21:05:00	19/02/2026 21:47:00	Interna-Não	15000	9	43001	6,30		
1197	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028035535	1	3	19/02/2026 21:06:16	20/02/2026 02:24:27	Interna-Não	220	1	56586	5,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1198	383	2	2026	13021	AVI03	AVI	8A03465534	1	3	19/02/2026 21:06:42	20/02/2026 17:48:11	Interna-Não	15000	40	37135	827,66	Religador	Religadora Automática
1199	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028035543	1	3	19/02/2026 21:06:54	20/02/2026 14:30:00	Interna-Não	220	1	47707	17,38	Trafo BT	Estação Transformadora
1200	383	2	2026	13086	SPT06	SPT	0028035561	1	3	19/02/2026 21:08:45	20/02/2026 05:46:00	Interna-Não	15000	12	47938	103,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1201	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028035661	1	3	19/02/2026 21:14:52	20/02/2026 10:30:00	Interna-Não	220	2	39173	26,50	Trafo BT	Estação Transformadora
1202	383	2	2026	13066	PAR04	PAR	0028033933	1	3	19/02/2026 21:20:00	19/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	20	69081	13,33		
1203	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	0028035755	1	3	19/02/2026 21:22:55	20/02/2026 01:25:00	Interna-Não	15000	10	47938	40,35	Ch. Fusível	Base Fusível
1204	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028035917	1	3	19/02/2026 21:27:59	20/02/2026 00:04:00	Interna-Não	15000	21	39883	54,61	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1205	383	2	2026	13037	GAB03	GAB	0028035823	1	3	19/02/2026 21:29:32	20/02/2026 10:44:16	Interna-Não	220	4	65239	52,98	Trafo BT	Estação Transformadora
1206	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028035831	1	3	19/02/2026 21:30:07	20/02/2026 16:15:44	Interna-Não	220	6	20595	112,56	Trafo BT	Estação Transformadora
1207	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028035851	1	3	19/02/2026 21:32:57	19/02/2026 23:50:42	Interna-Não	220	1	35953	2,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1208	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028035877	1	3	19/02/2026 21:35:03	20/02/2026 06:40:39	Interna-Não	220	6	33031	54,56	Trafo BT	Estação Transformadora
1209	383	2	2026	16394	RSO03	RSO	0028035889	1	3	19/02/2026 21:36:24	19/02/2026 22:45:38	Interna-Não	15000	401	63610	462,71	Ch. Fusível	Base Fusível
1210	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	0028035915	1	3	19/02/2026 21:36:36	20/02/2026 08:24:00	Interna-Não	15000	22	43001	237,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1211	383	2	2026	13021	AVI02	AVI	0028035937	1	3	19/02/2026 21:38:53	20/02/2026 15:21:13	Interna-Não	220	1	37135	17,71	Trafo BT	Estação Transformadora
1212	383	2	2026	13041	GXD09	GXD	0028035949	1	3	19/02/2026 21:40:19	20/02/2026 09:20:00	Interna-Não	220	2	52314	23,32	Trafo BT	Estação Transformadora
1213	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	0028036001	1	3	19/02/2026 21:45:45	20/02/2026 08:50:00	Interna-Não	220	1	58868	11,07	Trafo BT	Estação Transformadora
1214	383	2	2026	13066	PAR12	PAR	0028036007	1	3	19/02/2026 21:46:54	20/02/2026 10:26:58	Interna-Não	220	1	69081	12,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1215	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	0028036019	1	3	19/02/2026 21:47:40	20/02/2026 10:42:50	Interna-Não	220	1	58868	12,92	Trafo BT	Estação Transformadora
1216	383	2	2026	13079	SCS04	SCS	0028036033	1	3	19/02/2026 21:48:05	20/02/2026 23:40:00	Interna-Não	220	1	34193	25,87	Trafo BT	Estação Transformadora
1217	383	2	2026	17209	MPA13	MPA	8A03464722	1	3	19/02/2026 21:48:45	19/02/2026 21:55:48	Interna-Não	15000	164	27618	19,27	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1218	383	2	2026	13021	AVI05	AVI	0028036053	1	3	19/02/2026 21:50:52	20/02/2026 09:50:00	Interna-Não	15000	21	37135	251,70	Ch. Fusível	Base Fusível
1219	383	2	2026	13086	SPT04	SPT	0028035091	1	3	19/02/2026 21:55:40	19/02/2026 23:00:00	Interna-Não	15000	91	47938	97,57		
1220	383	2	2026	13070	PDR03	PDR	0028040511	1	3	19/02/2026 21:58:49	20/02/2026 13:33:09	Interna-Não	220	1	34367	15,57	Trafo BT	Estação Transformadora
1221	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	0028037123	1	3	19/02/2026 22:01:31	20/02/2026 01:07:39	Interna-Não	220	1	27618	3,10	Trafo BT	Estação Transformadora
1222	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	0028036161	1	3	19/02/2026 22:03:31	20/02/2026 10:55:00	Interna-Não	220	1	47938	12,86	Trafo BT	Estação Transformadora
1223	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028036183	1	3	19/02/2026 22:06:04	20/02/2026 12:56:00	Interna-Não	15000	13	50539	192,82	Ch. Fusível	Base Fusível
1224	383	2	2026	13035	EAR05	EAR	0028036191	1	3	19/02/2026 22:08:58	19/02/2026 22:28:00	Interna-Não	220	2	39173	0,63	Trafo BT	Estação Transformadora
1225	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028036213	1	3	19/02/2026 22:12:33	20/02/2026 03:00:00	Interna-Não	15000	65	56586	311,40	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1226	383	2	2026	13027	BUZ10	BUZ	0028036245	1	3	19/02/2026 22:15:26	20/02/2026 06:12:00	Interna-Não	220	32	33031	254,17	Trafo BT	Estação Transformadora
1227	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	0028036315	1	3	19/02/2026 22:23:51	20/02/2026 09:36:48	Interna-Não	220	1	58868	11,22	Trafo BT	Estação Transformadora
1228	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028036339	1	3	19/02/2026 22:26:42	20/02/2026 03:50:00	Interna-Não	220	1	56586	5,39	Trafo BT	Estação Transformadora
1229	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	0028036365	1	3	19/02/2026 22:28:51	20/02/2026 12:59:37	Interna-Não	220	93	43001	1.349,69	Trafo BT	Estação Transformadora
1230	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028036427	1	3	19/02/2026 22:37:57	20/02/2026 12:57:41	Interna-Não	220	107	68832	1.533,19	Trafo BT	Estação Transformadora
1231	383	2	2026	13043	IGB03	IGB	0028032287	1	3	19/02/2026 22:40:47	19/02/2026 23:14:58	Interna-Não	15000	156	27542	88,88	Religador	Religadora Automática
1232	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028036465	1	3	19/02/2026 22:41:25	20/02/2026 10:36:00	Interna-Não	220	3	56586	35,73	Trafo BT	Estação Transformadora
1233	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028036473	1	3	19/02/2026 22:42:23	20/02/2026 03:53:40	Interna-Não	220	7	56586	36,32	Trafo BT	Estação Transformadora
1234	383	2	2026	13041	GXD12	GXD	0028036479	1	3	19/02/2026 22:42:53	20/02/2026 14:37:51	Interna-Não	220	10	52314	159,16	Trafo BT	Estação Transformadora
1235	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028036637	1	3	19/02/2026 22:51:39	20/02/2026 13:17:19	Interna-Não	15000	110	43001	1.587,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1236	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028036663	1	3	19/02/2026 22:54:14	20/02/2026 02:02:00	Interna-Não	220	94	43001	294,17	Trafo BT	Estação Transformadora
1237	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028036775	1	3	19/02/2026 23:15:06	20/02/2026 10:52:31	Interna-Não	220	1	47707	11,62	Trafo BT	Estação Transformadora
1238	383	2	2026	13028	CAF05	CAF	0028036793	1	3	19/02/2026 23:22:19	20/02/2026 03:45:00	Interna-Não	15000	143	54297	626,06	Ch. Fusível	Base Fusível
1239	383	2	2026	13028	CAF05	CAF	0028036793	1	3	19/02/2026 23:22:19	20/02/2026 12:50:00	Interna-Não	15000	112	54297	1.507,68	Ch. Fusível	Base Fusível
1240	383	2	2026	13041	GXD09	GXD	0028036885	1	3	19/02/2026 23:35:26	20/02/2026 04:09:00	Interna-Não	15000	44	52314	200,62	Ch. Fusível	Base Fusível
1241	383	2	2026	13051	ITO01	ITO	0028032623	1	3	19/02/2026 23:45:10	20/02/2026 00:16:46	Interna-Não	15000	10	12796	5,27		
1242	383	2	2026	13071	POC08	POC	0028037041	1	3	19/02/2026 23:55:05	20/02/2026 04:32:21	Interna-Não	220	9	68832	41,59	Trafo BT	Estação Transformadora
1243	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028029431	1	3	19/02/2026 23:55:05	20/02/2026 00:30:09	Interna-Não	15000	5	22745	2,92		
1244	383	2	2026	16394	RSO03	RSO	0028037043	1	3	19/02/2026 23:55:49	20/02/2026 02:35:00	Interna-Não	15000	115	63610	305,10	Ch. Fusível	Base Fusível
1245	383	2	2026	13037	GAB11	GAB</												

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1275	383	2	2026	13086	SPT06	SPT	0028035561	1	3	20/02/2026 02:13:49	20/02/2026 05:46:00	Interna-Não	15000	56	47938	198,04		
1276	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028035535	1	3	20/02/2026 02:16:00	20/02/2026 02:24:27	Interna-Não	220	10	56586	1,41		
1277	383	2	2026	13093	VDP01	VDP	0028034255	1	3	20/02/2026 02:38:00	20/02/2026 03:11:07	Interna-Não	220	25	50539	13,80		
1278	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028037553	1	3	20/02/2026 02:44:25	20/02/2026 08:09:00	Interna-Não	15000	300	21516	1.622,92	Ch. Fusível	Base Fusível
1279	383	2	2026	13049	ITA01	ITA	0028037573	1	3	20/02/2026 03:08:31	20/02/2026 10:18:00	Interna-Não	15000	89	40485	637,07	Ch. Fusível	Base Fusível
1280	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	0028037591	1	3	20/02/2026 03:20:22	20/02/2026 08:45:00	Interna-Não	15000	35	21516	189,37	Ch. Fusível	Base Fusível
1281	383	2	2026	13037	GAB06	GAB	0028037477	1	3	20/02/2026 03:28:24	20/02/2026 05:15:00	Interna-Não	15000	27	65239	47,97		
1282	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028037605	1	3	20/02/2026 03:32:00	20/02/2026 17:31:46	Interna-Não	15000	28	35953	391,89	Ch. Fusível	Base Fusível
1283	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	BA03464972	1	3	20/02/2026 03:33:13	20/02/2026 05:11:02	Interna-Não	15000	549	40485	895,02	Religador	Religadora Automática
1284	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	BA03464976	1	3	20/02/2026 03:38:15	20/02/2026 03:44:39	Interna-Não	15000	1544	40485	164,69	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1285	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028036339	1	3	20/02/2026 03:40:00	20/02/2026 03:50:00	Interna-Não	220	86	56586	14,33		
1286	383	2	2026	13047	ITP06	ITP	0028037621	1	3	20/02/2026 03:43:12	20/02/2026 12:28:00	Interna-Não	15000	18	23610	157,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1287	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	BA03464986	1	3	20/02/2026 03:51:30	20/02/2026 06:00:53	Interna-Não	15000	271	40485	584,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1288	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028033521	1	3	20/02/2026 04:00:35	20/02/2026 04:15:00	Interna-Não	15000	2	20595	0,48		
1289	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028037647	1	3	20/02/2026 04:05:54	20/02/2026 15:31:58	Interna-Não	220	26	40485	297,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1290	383	2	2026	13090	TER05	TER	0028037703	1	3	20/02/2026 04:45:07	20/02/2026 10:35:00	Interna-Não	15000	126	41817	734,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1291	383	2	2026	13075	RDC04	RDC	BA03464990	1	3	20/02/2026 05:02:12	20/02/2026 08:11:49	Interna-Não	15000	1162	21516	3.672,24	Religador	Religadora Automática
1292	383	2	2026	13090	TER06	TER	0028037749	1	3	20/02/2026 05:03:54	20/02/2026 07:20:39	Interna-Não	15000	178	41817	405,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1293	383	2	2026	13090	TER06	TER	0028037749	1	3	20/02/2026 05:03:54	20/02/2026 07:50:00	Interna-Não	15000	30	41817	83,05	Ch. Fusível	Base Fusível
1294	383	2	2026	13086	SPT05	SPT	0028037803	1	3	20/02/2026 05:23:01	20/02/2026 11:09:04	Interna-Não	220	3	47938	17,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1295	383	2	2026	13093	VDP09	VDP	0028037823	1	3	20/02/2026 05:33:35	20/02/2026 07:38:28	Interna-Não	15000	30	50539	62,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1296	383	2	2026	13093	VDP09	VDP	0028037823	1	3	20/02/2026 05:33:35	20/02/2026 09:26:00	Interna-Não	15000	102	50539	395,11	Ch. Fusível	Base Fusível
1297	383	2	2026	13047	ITP05	ITP	0028037827	1	3	20/02/2026 05:35:30	20/02/2026 09:20:35	Interna-Não	15000	123	23610	461,42	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1298	383	2	2026	13047	ITP05	ITP	0028037827	1	3	20/02/2026 05:35:30	20/02/2026 09:40:00	Interna-Não	15000	100	23610	407,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1299	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	0028037847	1	3	20/02/2026 05:46:50	20/02/2026 11:45:00	Interna-Não	15000	15	35953	89,54	Ch. Fusível	Base Fusível
1300	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	0028037847	1	3	20/02/2026 05:46:50	20/02/2026 12:30:00	Interna-Não	15000	9	35953	60,48	Ch. Fusível	Base Fusível
1301	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028037865	1	3	20/02/2026 05:56:02	20/02/2026 18:23:00	Interna-Não	15000	105	63610	1.307,19	Ch. Fusível	Base Fusível
1302	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028037911	1	3	20/02/2026 06:06:56	20/02/2026 10:22:00	Interna-Não	15000	40	50539	170,04	Ch. Fusível	Base Fusível
1303	383	2	2026	13051	ITO01	ITO	0028037947	1	3	20/02/2026 06:13:00	20/02/2026 11:48:00	Interna-Não	220	56	12796	312,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1304	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028037949	1	3	20/02/2026 06:13:22	21/02/2026 01:12:00	Interna-Não	220	1	47707	18,98	Trafo BT	Estação Transformadora
1305	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	0028037967	1	3	20/02/2026 06:19:45	20/02/2026 12:34:45	Interna-Não	220	2	39883	12,50	Trafo BT	Estação Transformadora
1306	383	2	2026	17209	MPA02	MPA	0028037993	1	3	20/02/2026 06:30:53	20/02/2026 11:20:08	Interna-Não	15000	457	27618	2.203,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1307	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028037995	1	3	20/02/2026 06:31:53	20/02/2026 22:01:41	Interna-Não	220	2	38336	30,99	Trafo BT	Estação Transformadora
1308	383	2	2026	13017	ARA03	ARA	0028038021	1	3	20/02/2026 06:39:15	20/02/2026 12:25:00	Interna-Não	220	12	29293	69,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1309	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028038051	1	3	20/02/2026 06:42:01	20/02/2026 12:27:00	Interna-Não	15000	1	21516	5,75	TRAMO_MT	Jumper
1310	383	2	2026	13053	IT01	IT	0028038043	1	3	20/02/2026 06:45:29	20/02/2026 10:56:00	Interna-Não	15000	137	22395	572,01	Ch. Fusível	Base Fusível
1311	383	2	2026	13041	GXD06	GXD	0028038065	1	3	20/02/2026 06:50:41	20/02/2026 10:33:01	Interna-Não	15000	12	52314	44,47	Ch. Fusível	Base Fusível
1312	383	2	2026	13037	GAB05	GAB	0028038067	1	3	20/02/2026 06:51:05	21/02/2026 02:06:21	Interna-Não	220	1	65239	19,25	Trafo BT	Estação Transformadora
1313	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028038079	1	3	20/02/2026 06:53:54	20/02/2026 15:30:00	Interna-Não	15000	216	40485	1.857,96	Ch. Fusível	Base Fusível
1314	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028038081	1	3	20/02/2026 06:54:17	20/02/2026 09:13:20	Interna-Não	15000	318	39173	736,97	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1315	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028041097	1	3	20/02/2026 06:58:00	20/02/2026 15:45:00	Interna-Não	220	64	39173	562,13	Trafo BT	Estação Transformadora
1316	383	2	2026	13090	PNV02	PNV	0028038093	1	3	20/02/2026 06:58:51	20/02/2026 10:05:00	Interna-Não	220	14	41817	43,44	Trafo BT	Estação Transformadora
1317	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028038095	1	3	20/02/2026 06:59:07	21/02/2026 07:40:00	Interna-Não	220	13	33031	320,86	Trafo BT	Estação Transformadora
1318	383	2	2026	13090	TER06	TER	0028037749	1	3	20/02/2026 07:00:19	20/02/2026 07:20:39	Interna-Não	15000	4	41817	1,36		
1319	383	2	2026	13037	GAB10	GAB	0028038101	1	3	20/02/2026 07:00:37	20/02/2026 08:50:00	Interna-Não	15000	33	65239	60,16	Ch. Fusível	Base Fusível
1320	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028042449	1	3	20/02/2026 07:00:53	21/02/2026 15:45:00	Interna-Não	15000	10	23007	327,35	Ch. Fusível	Base Fusível
1321	383	2	2026	16395	ARL02	ARL	0028038111	1	3	20/02/2026 07:03:34	20/02/2026 14:03:35	Interna-Não	220	3	22866	21,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1322	383	2	2026	13041	GXD01	GXD	0028038117	1	3	20/02/2026 07:04:19	21/02/2026 12:50:00	Interna-Não	220	51	52314	1.517,83	Trafo BT	Estação Transformadora
1323	383	2	2026	13015	ALC06	ALC	0028038125	1	3	20/02/2026 07:05:23	20/02/2026 09:55:00	Interna-Não	220	1	58868	2,83	Trafo BT	Estação Transformadora
1324	383	2	2026	13050	ITB02	ITB	0028038131	1	3	20/02/2026 07:05:44	20/02/2026 09:40:00	Interna-Não	15000	1	20595	2,57	Ch. Fusível	Base Fusível
1325	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	0028038129	1	3	20/02/2026 07:06:14	20/02/2026 12:09:36	Interna-Não	220	1	47938	5,06	Trafo BT	Estação Transformadora
1326	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028038145	1	3	20/02/2026 07:08:19	20/02/2026 12:42:19	Interna-Não	220	1	47707	5,57	Trafo BT	Estação Transformadora
1327	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028038161	1	3	20/02/2026 07:11:31	21/02/2026 00:15:08	Interna-Não	15000	21	39883	358,27	Ch. Fusível	Base Fusível
1328	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03465006	1	3	20/02/2026 07:14:26	20/02/2026 07:18:56	Interna-Não	15000	57	23007	4,28	Chave Faca	Chave Unipolar
1329	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03465006	1	3	20/02/2026 07:14:26	20/02/2026 08:45:20	Interna-Não	15000	397	23007	601,46	Religador	Religadora Automática
1330	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03465006	1	3	20/02/2026 07:14:26	20/02/2026 12:45:37	Interna-Não	15000	9	23007	49,68	Chave Faca	Chave Unipolar
1331	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028038195	1	3	20/02/2026 07:15:57	20/02/2026 12:15:00	Interna-Não	15000	10	10118	49,84	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1332	383	2	2026	13015	ALC09	ALC	0028038199	1	3	20/02/2026 07:16:09	20/02/2026 09:30:00	Interna-Não	220	1	58868	2,23	Trafo BT	Estação Transformadora
1333	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028038211	1	3	20/02/2026 07:16:42	20/02/2026 18:34:00	Interna-Não	220	19	68832	214,48	Trafo BT	Estação Transformadora
1334	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028038245	1	3	20/02/2026 07:18:44	20/02/2026 12:52:51	Interna-Não	15000	1	40485	5,57	Chave Faca	Chave Unipolar
1335	383	2	2026	13027	BUZ01	BUZ	0028038225	1	3	20/02/2026 07:19:03	20/02/2026 23:59:00	Interna-Não	220	32	33031	533,31	Trafo BT	Estação Transformadora
1336	383	2	2026	1														

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1366	383	2	2026	13034	DIC06	DIC	0028038717	1	3	20/02/2026 08:17:31	20/02/2026 11:15:52	Interna-Não	220	1	90276	2,97	Trafo BT	Estação Transformadora
1367	383	2	2026	13090	TER06	TER	0028038741	1	3	20/02/2026 08:18:56	20/02/2026 13:16:00	Interna-Não	15000	59	41817	292,12	Ch. Fusível	Base Fusível
1368	383	2	2026	13037	GAB10	GAB	0028038101	1	3	20/02/2026 08:20:00	20/02/2026 08:50:00	Interna-Não	15000	47	65239	23,50		
1369	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028038779	1	3	20/02/2026 08:23:25	20/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	2	39883	6,22	Trafo BT	Estação Transformadora
1370	383	2	2026	13061	NAT02	NAT	0028038801	1	3	20/02/2026 08:24:12	20/02/2026 11:24:00	Interna-Não	15000	31	23007	402,90	Ch. Fusível	Base Fusível
1371	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028038829	1	3	20/02/2026 08:26:40	20/02/2026 13:40:00	Interna-Não	15000	11	21516	57,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1372	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028038829	1	3	20/02/2026 08:26:40	21/02/2026 04:30:00	Interna-Não	15000	8	21516	160,44	Ch. Fusível	Base Fusível
1373	383	2	2026	13047	ITP06	ITP	0028038879	1	3	20/02/2026 08:29:14	20/02/2026 10:55:00	Interna-Não	15000	1	23610	2,43	Chave Faca	Chave Unipolar
1374	383	2	2026	13047	ITP06	ITP	0028038863	1	3	20/02/2026 08:30:59	20/02/2026 10:14:00	Interna-Não	15000	6	23610	10,30	Ch. Fusível	Base Fusível
1375	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028038875	1	3	20/02/2026 08:32:08	20/02/2026 09:31:19	Interna-Não	220	1	90276	0,99	Trafo BT	Estação Transformadora
1376	383	2	2026	13084	ACU114	ACU	0028038899	1	3	20/02/2026 08:33:46	20/02/2026 11:49:21	Interna-Não	220	1	20833	3,26	Trafo BT	Estação Transformadora
1377	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028038905	1	3	20/02/2026 08:34:53	20/02/2026 10:54:00	Interna-Não	15000	29	50539	67,24	Ch. Fusível	Base Fusível
1378	383	2	2026	13088	TAM04	TAM	0028038907	1	3	20/02/2026 08:35:18	20/02/2026 12:35:31	Interna-Não	220	1	47707	4,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1379	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028038909	1	3	20/02/2026 08:35:29	20/02/2026 15:02:40	Interna-Não	220	1	38336	6,45	Trafo BT	Estação Transformadora
1380	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028038927	1	3	20/02/2026 08:37:06	20/02/2026 14:31:31	Interna-Não	220	1	54297	5,91	Trafo BT	Estação Transformadora
1381	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028038081	1	3	20/02/2026 08:40:17	20/02/2026 09:13:20	Interna-Não	15000	1	39173	0,55		
1382	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	0028038973	1	3	20/02/2026 08:41:00	20/02/2026 13:52:32	Interna-Não	220	4	29749	20,77	Trafo BT	Estação Transformadora
1383	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 08:51:30	Interna-Não	15000	87	34367	13,82	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1384	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 11:06:58	Interna-Não	15000	103	34367	248,92	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1385	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 11:06:58	Interna-Não	15000	180	34367	435,00	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1386	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 13:21:49	Interna-Não	15000	140	34367	652,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1387	383	2	2026	13070	PDR04	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 08:48:21	Interna-Não	15000	100	34367	10,64	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1388	383	2	2026	13070	PDR07	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 08:51:30	Interna-Não	15000	2317	34367	368,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1389	383	2	2026	13070	PDR08	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 08:48:21	Interna-Não	15000	1423	34367	151,39	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1390	383	2	2026	13070	PDR08	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 08:41:58	20/02/2026 08:49:07	Interna-Não	15000	645	34367	76,86	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1391	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028038987	1	3	20/02/2026 08:43:06	20/02/2026 16:53:57	Interna-Não	220	1	68832	8,18	Trafo BT	Estação Transformadora
1392	383	2	2026	13052	ITR05	ITR	0028038989	1	3	20/02/2026 08:43:18	20/02/2026 12:07:00	Interna-Não	220	1	54456	3,39	Trafo BT	Estação Transformadora
1393	383	2	2026	13069	POT01	POT	0028039009	1	3	20/02/2026 08:44:16	20/02/2026 10:01:51	Interna-Não	220	2	26402	2,59	Trafo BT	Estação Transformadora
1394	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028039015	1	3	20/02/2026 08:44:24	20/02/2026 11:25:00	Interna-Não	15000	118	50539	315,85	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1395	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028039083	1	3	20/02/2026 08:50:06	20/02/2026 09:20:20	Interna-Não	220	1	90276	0,50	Trafo BT	Estação Transformadora
1396	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028039117	1	3	20/02/2026 08:52:00	20/02/2026 12:18:00	Interna-Não	220	1	35953	3,43	Trafo BT	Estação Transformadora
1397	383	2	2026	13028	CAF08	CAF	0028039119	1	3	20/02/2026 08:52:59	21/02/2026 02:38:42	Interna-Não	220	2	54297	35,52	Trafo BT	Estação Transformadora
1398	383	2	2026	17186	MOB06	MOB	0028039141	1	3	20/02/2026 08:55:05	20/02/2026 10:27:02	Interna-Não	220	1	40969	1,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1399	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028039153	1	3	20/02/2026 08:55:37	20/02/2026 10:31:16	Interna-Não	220	1	29293	1,59	Trafo BT	Estação Transformadora
1400	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	0028039159	1	3	20/02/2026 08:56:21	20/02/2026 16:44:00	Interna-Não	220	3	21516	23,38	Trafo BT	Estação Transformadora
1401	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028022625	1	3	20/02/2026 09:00:00	20/02/2026 09:52:35	Interna-Não	220	75	68832	65,73		
1402	383	2	2026	13034	DIC02	DIC	0028039243	1	3	20/02/2026 09:03:00	20/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000	47	90276	91,65	Ch. Fusível	Base Fusível
1403	383	2	2026	13041	13P	GWD	0028039257	1	3	20/02/2026 09:04:28	20/02/2026 12:44:25	Interna-Não	220	1	52314	3,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1404	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028039261	1	3	20/02/2026 09:04:37	20/02/2026 11:00:00	Interna-Não	220	1	29372	1,92	Trafo BT	Estação Transformadora
1405	383	2	2026	13071	POC06	POC	0028039265	1	3	20/02/2026 09:04:46	20/02/2026 10:58:52	Interna-Não	220	1	68832	1,90	Trafo BT	Estação Transformadora
1406	383	2	2026	13027	BUZ05	BUZ	0028039279	1	3	20/02/2026 09:05:29	20/02/2026 15:03:28	Interna-Não	220	1	33031	5,97	Trafo BT	Estação Transformadora
1407	383	2	2026	13050	ITB01	ITB	0028039353	1	3	20/02/2026 09:07:42	20/02/2026 11:40:00	Interna-Não	15000	1	20595	2,54	Chave Faca	Chave Unipolar
1408	383	2	2026	17186	MOB05	MOB	0028039311	1	3	20/02/2026 09:09:22	20/02/2026 12:00:00	Interna-Não	220	1	40969	2,84	Trafo BT	Estação Transformadora
1409	383	2	2026	13093	VDP08	VDP	0028029441	1	3	20/02/2026 09:10:00	20/02/2026 09:27:07	Interna-Não	220	28	50539	7,99		
1410	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028039319	1	3	20/02/2026 09:10:10	20/02/2026 11:44:59	Interna-Não	220	1	40969	2,58	Trafo BT	Estação Transformadora
1411	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	0028039329	1	3	20/02/2026 09:11:17	20/02/2026 14:20:00	Interna-Não	220	1	50539	5,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1412	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028039357	1	3	20/02/2026 09:13:05	20/02/2026 14:25:44	Interna-Não	15000	8	54456	41,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1413	383	2	2026	13040	GLA03	GUA	0028039377	1	3	20/02/2026 09:15:23	20/02/2026 11:20:14	Interna-Não	220	1	26848	2,08	Trafo BT	Estação Transformadora
1414	383	2	2026	13069	POT03	POT	0028039391	1	3	20/02/2026 09:16:09	20/02/2026 10:43:30	Interna-Não	220	1	26402	1,46	Trafo BT	Estação Transformadora
1415	383	2	2026	13037	GAB01	GAB	0028039403	1	3	20/02/2026 09:16:38	20/02/2026 12:48:11	Interna-Não	220	1	65239	3,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1416	383	2	2026	13049	ITA01	ITA	0028037573	1	3	20/02/2026 09:18:49	20/02/2026 10:18:00	Interna-Não	15000	25	40485	24,66		
1417	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028039455	1	3	20/02/2026 09:19:22	20/02/2026 12:30:00	Interna-Não	220	1	56586	3,18	Trafo BT	Estação Transformadora
1418	383	2	2026	13094	VIN01	VIN	0028039499	1	3	20/02/2026 09:23:10	20/02/2026 11:06:34	Interna-Não	220	1	29372	1,72	Trafo BT	Estação Transformadora
1419	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028039513	1	3	20/02/2026 09:23:43	21/02/2026 08:36:09	Interna-Não	220	1	68832	23,21	Trafo BT	Estação Transformadora
1420	383	2	2026	17188	ARS03	ARS	0028039519	1	3	20/02/2026 09:24:09	20/02/2026 11:57:51	Interna-Não	220	13	33960	33,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1421	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028036465	1	3	20/02/2026 09:26:00	20/02/2026 10:36:00	Interna-Não	220	30	56586	35,00		
1422	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028039541	1	3	20/02/2026 09:26:25	21/02/2026 07:50:00	Interna-Não	220	1	68832	22,39	Trafo BT	Estação Transformadora
1423	383	2	2026	13093	VDP11	VDP	0028039573	1	3	20/02/2026 09:28:27	20/02/2026 11:59:01	Interna-Não	220	418	50539	1.048,95	Trafo BT	Estação Transformadora
1424	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	0028039589	1	3	20/02/2026 09:29:20	20/02/2026 10:30:00	Interna-Não	15000	329	47707	332,66	Ch. Fusível	Base Fusível
1425	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028029599	1	3	20/02/2026 09:30:00	20/02/2026 10:00:00	Interna-Não	220	30	20595	15,00		
1426	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028039631	1	3	20/02/2026 09:30:09	20/02/2026 17:30:00	Interna-Não	15000	47	40485	375,88	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1427	383	2	2026	13022	BAX10	BAX	0028039609	1	3	20/02/2026 09:30:59	20/02/2026 15:18:30	Interna-Não						

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1457	383	2	2026	16395	ARL03	ARL	0028040119	1	3	20/02/2026 10:12:23	20/02/2026 16:46:04	Interna-Não	220	2	22866	13,12	Trafo BT	Estação Transformadora
1458	383	2	2026	13015	ALC13	ALC	0028040147	1	3	20/02/2026 10:14:26	20/02/2026 18:33:37	Interna-Não	220	2	58868	16,64	Trafo BT	Estação Transformadora
1459	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028043799	1	3	20/02/2026 10:14:44	20/02/2026 21:58:18	Interna-Não	15000	5	63610	58,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1460	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028030725	1	3	20/02/2026 10:15:00	20/02/2026 12:31:00	Interna-Não	15000	3	22745	6,80		
1461	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028040149	1	3	20/02/2026 10:15:20	21/02/2026 00:25:58	Interna-Não	220	1	52314	14,18	Trafo BT	Estação Transformadora
1462	383	2	2026	16394	RSD03	RSD	0028040189	1	3	20/02/2026 10:18:27	20/02/2026 15:18:00	Interna-Não	220	1	63610	4,99	Trafo BT	Estação Transformadora
1463	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028038701	1	3	20/02/2026 10:19:25	20/02/2026 10:31:39	Interna-Não	15000	219	58142	44,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1464	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028040261	1	3	20/02/2026 10:24:54	20/02/2026 16:14:20	Interna-Não	220	4	40485	23,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1465	383	2	2026	13037	GAB03	GAB	0028035823	1	3	20/02/2026 10:25:00	20/02/2026 10:44:16	Interna-Não	220	101	65239	32,43		
1466	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028043801	1	3	20/02/2026 10:26:43	20/02/2026 16:43:13	Interna-Não	220	4	40485	25,10	Trafo BT	Estação Transformadora
1467	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	BA03465150	1	3	20/02/2026 10:28:00	20/02/2026 12:11:00	Interna-Não	15000	188	54297	322,73	Ch. Fusível	Base Fusível
1468	383	2	2026	17188	ARS05	ARS	0028040305	1	3	20/02/2026 10:28:33	20/02/2026 15:30:35	Interna-Não	220	2	33960	10,07	Trafo BT	Estação Transformadora
1469	383	2	2026	13053	ITD04	ITD	0028040319	1	3	20/02/2026 10:29:37	20/02/2026 21:13:25	Interna-Não	220	1	22395	10,73	Trafo BT	Estação Transformadora
1470	383	2	2026	13078	SCL03	SCL	0028040325	1	3	20/02/2026 10:29:58	20/02/2026 19:41:32	Interna-Não	220	1	11327	9,19	Trafo BT	Estação Transformadora
1471	383	2	2026	13086	SPT05	SPT	0028037803	1	3	20/02/2026 10:30:00	20/02/2026 11:09:04	Interna-Não	220	53	47938	34,51		
1472	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028038905	1	3	20/02/2026 10:30:14	20/02/2026 10:54:00	Interna-Não	15000	1	50539	0,40		
1473	383	2	2026	13038	TOC01	TOC	0028040357	1	3	20/02/2026 10:32:46	20/02/2026 12:35:43	Interna-Não	220	23	24486	47,13	Trafo BT	Estação Transformadora
1474	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028040369	1	3	20/02/2026 10:34:17	22/02/2026 03:31:01	Interna-Não	220	3	47707	122,84	Trafo BT	Estação Transformadora
1475	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028040379	1	3	20/02/2026 10:34:45	20/02/2026 12:07:51	Interna-Não	220	50	17024	77,58	Trafo BT	Estação Transformadora
1476	383	2	2026	16394	LIB02	LIB	0028040405	1	3	20/02/2026 10:37:03	21/02/2026 08:28:29	Interna-Não	220	1	63610	21,86	Trafo BT	Estação Transformadora
1477	383	2	2026	13094	VIN02	VIN	0028040417	1	3	20/02/2026 10:37:48	20/02/2026 16:25:01	Interna-Não	220	1	29372	5,79	Trafo BT	Estação Transformadora
1478	383	2	2026	13035	EAP04	EAP	0028040425	1	3	20/02/2026 10:38:02	21/02/2026 02:02:21	Interna-Não	220	2	39173	30,81	Trafo BT	Estação Transformadora
1479	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028040479	1	3	20/02/2026 10:41:41	20/02/2026 12:31:09	Interna-Não	220	1	10118	1,82	Trafo BT	Estação Transformadora
1480	383	2	2026	13069	POT02	POT	0028040491	1	3	20/02/2026 10:42:33	20/02/2026 12:24:58	Interna-Não	220	1	26402	1,71	Trafo BT	Estação Transformadora
1481	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028040589	1	3	20/02/2026 10:49:46	20/02/2026 16:50:34	Interna-Não	220	8	38336	48,11	Trafo BT	Estação Transformadora
1482	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028040605	1	3	20/02/2026 10:50:32	20/02/2026 22:46:00	Interna-Não	220	1	29293	11,92	Trafo BT	Estação Transformadora
1483	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028038779	1	3	20/02/2026 10:52:00	20/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	21	39883	13,30		
1484	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028040673	1	3	20/02/2026 10:55:01	20/02/2026 12:12:22	Interna-Não	220	2	56586	2,58	Trafo BT	Estação Transformadora
1485	383	2	2026	13041	GXD02	GXD	0028040685	1	3	20/02/2026 10:55:52	20/02/2026 13:24:46	Interna-Não	220	1	52314	2,48	Trafo BT	Estação Transformadora
1486	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028046633	1	3	20/02/2026 10:56:26	21/02/2026 02:19:31	Interna-Não	220	1	35953	15,38	Trafo BT	Estação Transformadora
1487	383	2	2026	13064	PAL06	PAL	0028040697	1	3	20/02/2026 10:56:58	20/02/2026 12:59:01	Interna-Não	220	1	40483	2,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1488	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028040713	1	3	20/02/2026 10:58:10	20/02/2026 20:21:00	Interna-Não	220	23	33031	215,75	Trafo BT	Estação Transformadora
1489	383	2	2026	13015	ALC09	ALC	0028040719	1	3	20/02/2026 10:58:26	20/02/2026 18:33:00	Interna-Não	220	1	58868	7,58	Trafo BT	Estação Transformadora
1490	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028040751	1	3	20/02/2026 11:01:26	20/02/2026 11:55:20	Interna-Não	220	1	90276	0,90	Trafo BT	Estação Transformadora
1491	383	2	2026	13094	BUX02	BUX	0028040771	1	3	20/02/2026 11:04:00	20/02/2026 18:10:00	Interna-Não	220	1	29372	7,10	Trafo BT	Estação Transformadora
1492	383	2	2026	13091	TRB08	TRB	0028040803	1	3	20/02/2026 11:07:14	20/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	1	58142	6,71	Trafo BT	Estação Transformadora
1493	383	2	2026	13040	GUA01	GUA	0028040823	1	3	20/02/2026 11:10:36	20/02/2026 13:27:44	Interna-Não	15000	15	26848	34,28	Ch. Fusível	Base Fusível
1494	383	2	2026	13070	PDR06	PDR	0028040849	1	3	20/02/2026 11:13:42	20/02/2026 20:57:00	Interna-Não	220	1	34367	9,72	Trafo BT	Estação Transformadora
1495	383	2	2026	16395	ARL01	ARL	BA03465218	1	3	20/02/2026 11:14:31	20/02/2026 11:26:31	Interna-Não	15000	93	22866	18,60	Religador	Religadora Automática
1496	383	2	2026	16395	ARL01	ARL	BA03465218	1	3	20/02/2026 11:14:31	20/02/2026 18:13:17	Interna-Não	15000	111	22866	774,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1497	383	2	2026	17209	MPA16	MPA	0028040863	1	3	20/02/2026 11:16:17	20/02/2026 15:42:59	Interna-Não	220	3	27618	13,34	Trafo BT	Estação Transformadora
1498	383	2	2026	13091	TRB08	TRB	0028040873	1	3	20/02/2026 11:17:32	20/02/2026 18:00:00	Interna-Não	220	1	58142	6,71	Trafo BT	Estação Transformadora
1499	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028040953	1	3	20/02/2026 11:24:14	20/02/2026 13:50:01	Interna-Não	220	26	33031	63,17	Trafo BT	Estação Transformadora
1500	383	2	2026	13047	CSSEC02	SEC	0028040981	1	3	20/02/2026 11:26:59	20/02/2026 14:10:00	Interna-Não	15000	5	23610	13,58	Ch. Fusível	Base Fusível
1501	383	2	2026	17186	MOB04	MOB	BA03465160	1	3	20/02/2026 11:30:00	20/02/2026 13:32:10	Interna-Não	15000	1	40969	2,04	Ch. Fusível	Base Fusível
1502	383	2	2026	16395	ARL01	ARL	0028041017	1	3	20/02/2026 11:30:55	20/02/2026 23:00:00	Interna-Não	220	28	22866	321,57	Trafo BT	Estação Transformadora
1503	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028038195	1	3	20/02/2026 11:36:00	20/02/2026 12:15:00	Interna-Não	15000	1	10118	0,65		
1504	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028041089	1	3	20/02/2026 11:37:16	21/02/2026 11:35:19	Interna-Não	220	1	33031	23,97	Trafo BT	Estação Transformadora
1505	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028041093	1	3	20/02/2026 11:37:24	20/02/2026 15:04:39	Interna-Não	220	1	90276	3,45	Trafo BT	Estação Transformadora
1506	383	2	2026	13090	TER05	TER	BA03465152	1	3	20/02/2026 11:39:13	20/02/2026 15:00:00	Interna-Não	15000	103	41817	344,68	Ch. Fusível	Base Fusível
1507	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028039863	1	3	20/02/2026 11:42:01	20/02/2026 12:40:00	Interna-Não	15000	1	47707	0,97		
1508	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028041145	1	3	20/02/2026 11:42:03	20/02/2026 12:57:27	Interna-Não	220	1	27542	1,26	Trafo BT	Estação Transformadora
1509	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028041165	1	3	20/02/2026 11:43:39	20/02/2026 18:24:43	Interna-Não	220	1	47707	6,68	Trafo BT	Estação Transformadora
1510	383	2	2026	17186	MOB03	MOB	0028041201	1	3	20/02/2026 11:46:59	20/02/2026 14:18:57	Interna-Não	220	1	40969	2,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1511	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028034803	1	3	20/02/2026 11:50:00	20/02/2026 12:21:36	Interna-Não	220	38	20595	30,12		
1512	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028033635	1	3	20/02/2026 11:53:00	20/02/2026 12:34:00	Interna-Não	220	47	17024	20,01		
1513	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	0028041303	1	3	20/02/2026 11:55:28	20/02/2026 15:00:00	Interna-Não	220	2	21516	6,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1514	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028031271	1	3	20/02/2026 12:00:00	20/02/2026 13:26:00	Interna-Não	220	8	54297	11,47		
1515	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	0028041367	1	3	20/02/2026 12:02:23	21/02/2026 02:59:54	Interna-Não	15000	25	29372	373,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1516	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	0028041367	1	3	20/02/2026 12:02:23	21/02/2026 05:02:00	Interna-Não	15000	4	29372	67,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1517	383	2	2026	13037	GAB10	GAB	0028041385	1	3	20/02/2026 12:04:05	20/02/2026 14:04:03	Interna-Não	220	1	65239	2,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1518	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028041399	1	3	20/02/2026 12:05:22	20/02/2026 15:31:00	Interna-Não	220	1	23007	3,43	Trafo BT	Estação Transformadora
1519																		

Item	Agente	Es. Competên	o. Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1548	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	BA03465270	1	3	20/02/2026 13:03:32	20/02/2026 13:21:44	Interna-Não	15000	123	29293	37,31	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1549	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	BA03465270	1	3	20/02/2026 13:03:32	20/02/2026 15:25:22	Interna-Não	15000	82	29293	193,84	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1550	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	BA03465270	1	3	20/02/2026 13:03:42	20/02/2026 13:31:34	Interna-Não	15000	246	29293	114,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1551	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	BA03465270	1	3	20/02/2026 13:03:42	20/02/2026 15:25:22	Interna-Não	15000	54	29293	127,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1552	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	0028042001	1	3	20/02/2026 13:04:32	20/02/2026 21:07:13	Interna-Não	220	1	58868	8,04	Trafo BT	Estação Transformadora
1553	383	2	2026	13087	SJA02	SJA	0028042031	1	3	20/02/2026 13:05:27	20/02/2026 20:50:00	Interna-Não	15000	12	17024	92,91	Chave Faca	Chave Unipolar
1554	383	2	2026	13053	IT01	IT	0028042025	1	3	20/02/2026 13:08:38	20/02/2026 16:51:56	Interna-Não	15000	137	22395	509,87	Ch. Fusível	Base Fusível
1555	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028042047	1	3	20/02/2026 13:10:45	20/02/2026 17:29:36	Interna-Não	220	5	40485	21,57	Trafo BT	Estação Transformadora
1556	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	BA03465086	1	3	20/02/2026 13:11:57	20/02/2026 13:21:49	Interna-Não	15000	283	34367	46,54	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1557	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028042071	1	3	20/02/2026 13:13:40	20/02/2026 20:58:07	Interna-Não	220	2	33960	15,48	Trafo BT	Estação Transformadora
1558	383	2	2026	13035	EAR02	EAR	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:14:30	20/02/2026 13:19:49	Interna-Não	15000	1160	39173	102,79	Religador	Religadora Automática
1559	383	2	2026	13035	EAR02	EAR	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:14:30	20/02/2026 13:20:34	Interna-Não	15000	210	39173	21,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1560	383	2	2026	13035	EAR02	EAR	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:14:30	20/02/2026 14:53:22	Interna-Não	15000	127	39173	209,27	Chave Faca	Chave Unipolar
1561	383	2	2026	13035	EAR02	EAR	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:14:30	21/02/2026 18:40:00	Interna-Não	15000	56	39173	1.647,80	Religador	Religadora Automática
1562	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:14:30	20/02/2026 13:18:05	Interna-Não	15000	1056	38336	63,07	Religador	Religadora Automática
1563	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:14:30	20/02/2026 13:18:49	Interna-Não	15000	1308	38336	94,10	Religador	Religadora Automática
1564	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028042095	1	3	20/02/2026 13:15:46	20/02/2026 14:30:30	Interna-Não	220	2	90276	2,49	Trafo BT	Estação Transformadora
1565	383	2	2026	13070	PDR07	PDR	BA03465298	1	3	20/02/2026 13:20:54	20/02/2026 19:35:00	Interna-Não	15000	76	34367	473,86	Ch. Fusível	Base Fusível
1566	383	2	2026	13093	VDP09	VDP	0028042131	1	3	20/02/2026 13:21:00	20/02/2026 18:17:00	Interna-Não	220	3	50539	14,80	Trafo BT	Estação Transformadora
1567	383	2	2026	17188	ARS04	ARS	0028042163	1	3	20/02/2026 13:25:27	20/02/2026 15:35:00	Interna-Não	15000	229	33960	494,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1568	383	2	2026	17186	MOB04	MOB	0028042169	1	3	20/02/2026 13:25:58	20/02/2026 14:58:02	Interna-Não	220	5	40969	7,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1569	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028042175	1	3	20/02/2026 13:26:33	21/02/2026 10:55:00	Interna-Não	220	4	50539	85,90	Trafo BT	Estação Transformadora
1570	383	2	2026	13069	POT02	POT	0028042181	1	3	20/02/2026 13:27:34	20/02/2026 15:05:01	Interna-Não	220	1	26402	1,62	Trafo BT	Estação Transformadora
1571	383	2	2026	13084	ACU114	ACU	0028042197	1	3	20/02/2026 13:29:19	20/02/2026 19:45:00	Interna-Não	220	2	20833	12,52	Trafo BT	Estação Transformadora
1572	383	2	2026	13015	ALC16	ALC	0028042199	1	3	20/02/2026 13:29:22	20/02/2026 22:05:08	Interna-Não	220	1	58868	8,60	Trafo BT	Estação Transformadora
1573	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028040107	1	3	20/02/2026 13:30:00	20/02/2026 13:55:30	Interna-Não	220	33	20595	14,02		
1574	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03465304	1	3	20/02/2026 13:32:19	20/02/2026 14:54:26	Interna-Não	15000	356	39883	487,23	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1575	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03465304	1	3	20/02/2026 13:32:19	20/02/2026 15:55:32	Interna-Não	15000	83	39883	198,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1576	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03465304	1	3	20/02/2026 13:32:19	20/02/2026 16:17:04	Interna-Não	15000	7	39883	19,22	Ch. Fusível	Base Fusível
1577	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	BA03465304	1	3	20/02/2026 13:32:19	20/02/2026 18:18:35	Interna-Não	15000	352	39883	1.679,43	Chave Faca	Chave Unipolar
1578	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	BA03465304	1	3	20/02/2026 13:32:19	21/02/2026 12:46:29	Interna-Não	15000	12	39883	278,83	Religador	Religadora Automática
1579	383	2	2026	13028	CAF04	CAF	0028042247	1	3	20/02/2026 13:35:30	20/02/2026 15:06:23	Interna-Não	220	1	54297	1,51	Trafo BT	Estação Transformadora
1580	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03465294	1	3	20/02/2026 13:35:34	20/02/2026 13:38:49	Interna-Não	15000	235	38336	12,73	Religador	Religadora Automática
1581	383	2	2026	13052	ITR06	ITR	0028042259	1	3	20/02/2026 13:36:01	20/02/2026 14:58:45	Interna-Não	220	1	54456	1,38	Trafo BT	Estação Transformadora
1582	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03465314	1	3	20/02/2026 13:36:57	20/02/2026 16:19:49	Interna-Não	15000	29	38336	78,72	Religador	Religadora Automática
1583	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03465314	1	3	20/02/2026 13:36:57	20/02/2026 16:20:05	Interna-Não	15000	180	38336	489,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1584	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03465314	1	3	20/02/2026 13:36:57	21/02/2026 00:54:27	Interna-Não	15000	26	38336	293,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1585	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028042289	1	3	20/02/2026 13:39:18	20/02/2026 16:39:22	Interna-Não	220	1	39883	3,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1586	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028042305	1	3	20/02/2026 13:40:56	20/02/2026 15:10:00	Interna-Não	15000	237	40485	351,81	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1587	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03465326	1	3	20/02/2026 13:42:52	20/02/2026 15:20:19	Interna-Não	15000	26	23007	42,23	Religador	Religadora Automática
1588	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03465326	1	3	20/02/2026 13:42:52	20/02/2026 15:42:00	Interna-Não	15000	27	23007	53,61	Religador	Religadora Automática
1589	383	2	2026	13022	BAX03	BAX	0028042553	1	3	20/02/2026 13:43:00	20/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	1	56586	1,45	Trafo BT	Estação Transformadora
1590	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028042321	1	3	20/02/2026 13:43:45	20/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	6	58142	8,63	Trafo BT	Estação Transformadora
1591	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028042377	1	3	20/02/2026 13:50:29	21/02/2026 00:03:36	Interna-Não	220	3	43001	30,66	Trafo BT	Estação Transformadora
1592	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028042381	1	3	20/02/2026 13:50:55	21/02/2026 10:09:50	Interna-Não	220	1	54297	20,32	Trafo BT	Estação Transformadora
1593	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028044053	1	3	20/02/2026 13:53:04	21/02/2026 02:08:41	Interna-Não	220	2	38336	24,52	Trafo BT	Estação Transformadora
1594	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028042403	1	3	20/02/2026 13:53:25	20/02/2026 22:20:00	Interna-Não	15000	31	47707	261,73	Ch. Fusível	Base Fusível
1595	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028035543	1	3	20/02/2026 14:00:00	20/02/2026 14:30:00	Interna-Não	220	69	47707	34,50		
1596	383	2	2026	13064	PAL06	PAL	0028042461	1	3	20/02/2026 14:00:32	21/02/2026 11:25:39	Interna-Não	220	1	40483	21,42	Trafo BT	Estação Transformadora
1597	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	0028042485	1	3	20/02/2026 14:02:24	20/02/2026 15:35:46	Interna-Não	220	1	43001	1,56	Trafo BT	Estação Transformadora
1598	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028043055	1	3	20/02/2026 14:04:05	20/02/2026 15:40:00	Interna-Não	15000	39	54297	62,35	Ch. Fusível	Base Fusível
1599	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028042535	1	3	20/02/2026 14:07:11	20/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	1	50539	3,71	Trafo BT	Estação Transformadora
1600	383	2	2026	13041	GXD02	GXD	0028036479	1	3	20/02/2026 14:10:00	20/02/2026 14:37:51	Interna-Não	220	16	52314	7,43		
1601	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	0028042615	1	3	20/02/2026 14:15:27	20/02/2026 16:12:00	Interna-Não	220	2	39883	3,89	Trafo BT	Estação Transformadora
1602	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028042647	1	3	20/02/2026 14:17:53	20/02/2026 18:53:00	Interna-Não	220	3	40485	13,76	Trafo BT	Estação Transformadora
1603	383	2	2026	13034	DIC05	DIC	0028042659	1	3	20/02/2026 14:20:09	20/02/2026 16:15:29	Interna-Não	220	9	90276	17,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1604	383	2	2026	13047	CSSEC02	SEC	0028042663	1	3	20/02/2026 14:20:52	21/02/2026 01:15:00	Interna-Não	220	1	23610	10,90	Trafo BT	Estação Transformadora
1605	383	2	2026	13050	ITB01	ITB	0028042665	1	3	20/02/2026 14:21:05	20/02/2026 23:29:54	Interna-Não	220	1	20595	9,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1606	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028042675	1	3	20/02/2026 14:21:59	20/02/2026 19:18:00	Interna-Não	15000	49	38336	241,75	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1607	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028042697	1	3	20/02/2026 14:23:47	20/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	2	58142	4,21	Trafo BT	Estação Transformadora
1608	383	2	2026	13088	TAM01	TAM	0028042715	1	3	20/02/2026 14:25:32	20/02/2026 18:01:13	Interna-Não	220	1	47707	3,59	Trafo BT	Estação Transformadora
1609	383	2	2026	13028	CAF05	CAF	00280											

Item	Agente	Es. Competên	o_Compêti	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1639	383	2	2026	17185	SPA02	SPA	0028043261	1	3	20/02/2026 15:20:32	20/02/2026 23:12:00	Interna-Não	220	1	38336	7,86	Trafo BT	Estação Transformadora
1640	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028043055	1	3	20/02/2026 15:21:00	20/02/2026 15:40:00	Interna-Não	15000	3	54297	0,95		
1641	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	0028043279	1	3	20/02/2026 15:22:09	20/02/2026 16:09:18	Interna-Não	220	1	58868	0,79	Trafo BT	Estação Transformadora
1642	383	2	2026	16394	LIB01	LIB	0028043285	1	3	20/02/2026 15:22:50	20/02/2026 17:35:58	Interna-Não	15000	239	63610	530,31	Ch. Fusível	Base Fusível
1643	383	2	2026	16394	LIB03	LIB	0028043307	1	3	20/02/2026 15:24:39	20/02/2026 17:09:51	Interna-Não	15000	103	63610	180,59	Ch. Fusível	Base Fusível
1644	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028043321	1	3	20/02/2026 15:26:06	21/02/2026 03:08:00	Interna-Não	15000	9	38336	105,29	Ch. Fusível	Base Fusível
1645	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	0028042785	1	3	20/02/2026 15:27:00	20/02/2026 16:42:00	Interna-Não	15000	68	47938	85,00		
1646	383	2	2026	13061	NAT01	NAT	0028043369	1	3	20/02/2026 15:30:46	20/02/2026 21:05:03	Interna-Não	15000	26	23007	144,86	Ch. Fusível	Base Fusível
1647	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028043383	1	3	20/02/2026 15:31:31	21/02/2026 11:37:32	Interna-Não	220	1	47707	20,10	Trafo BT	Estação Transformadora
1648	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	BA03465420	1	3	20/02/2026 15:31:46	20/02/2026 16:35:16	Interna-Não	15000	707	27618	748,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1649	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	BA03465420	1	3	20/02/2026 15:31:46	20/02/2026 17:16:27	Interna-Não	15000	118	27618	205,88	Religador	Religadora Automática
1650	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	BA03465420	1	3	20/02/2026 15:31:46	20/02/2026 17:18:53	Interna-Não	15000	314	27618	560,58	Religador	Religadora Automática
1651	383	2	2026	13052	ITR09	ITR	0028043391	1	3	20/02/2026 15:31:48	20/02/2026 17:49:03	Interna-Não	220	63	54456	144,11	Trafo BT	Estação Transformadora
1652	383	2	2026	16394	LIB03	LIB	0028043441	1	3	20/02/2026 15:33:44	20/02/2026 17:30:00	Interna-Não	15000	1	63610	1,94	Ch. Fusível	Base Fusível
1653	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028043487	1	3	20/02/2026 15:39:07	20/02/2026 22:04:07	Interna-Não	220	27	40485	173,25	Trafo BT	Estação Transformadora
1654	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028043505	1	3	20/02/2026 15:39:44	21/02/2026 15:53:47	Interna-Não	220	2	54297	48,47	Trafo BT	Estação Transformadora
1655	383	2	2026	13071	POC02	POC	0028038299	1	3	20/02/2026 15:40:00	20/02/2026 16:00:00	Interna-Não	220	22	68832	7,33		
1656	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028043521	1	3	20/02/2026 15:41:02	21/02/2026 18:50:00	Interna-Não	15000	5	23007	135,75	Ch. Fusível	Base Fusível
1657	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	BA03465440	1	3	20/02/2026 15:41:36	20/02/2026 17:57:33	Interna-Não	15000	53	54456	120,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1658	383	2	2026	17185	SPA02	SPA	0028043529	1	3	20/02/2026 15:41:39	20/02/2026 18:08:58	Interna-Não	220	2	38336	4,91	Trafo BT	Estação Transformadora
1659	383	2	2026	17188	ARS05	ARS	0028043533	1	3	20/02/2026 15:42:10	20/02/2026 18:00:28	Interna-Não	220	2	33960	4,61	Trafo BT	Estação Transformadora
1660	383	2	2026	13022	BAX10	BAX	0028043539	1	3	20/02/2026 15:42:56	20/02/2026 23:30:00	Interna-Não	220	13	56586	101,20	Trafo BT	Estação Transformadora
1661	383	2	2026	16394	RSD06	RSD	0028045699	1	3	20/02/2026 15:44:54	21/02/2026 10:02:50	Interna-Não	220	37	63610	677,06	Trafo BT	Estação Transformadora
1662	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	20/02/2026 15:53:08	Interna-Não	15000	28	10011	3,78	Religador	Religadora Automática
1663	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	20/02/2026 19:09:17	Interna-Não	15000	10	10011	34,04	Religador	Religadora Automática
1664	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	20/02/2026 19:25:00	Interna-Não	15000	23	10011	84,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1665	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	20/02/2026 20:53:05	Interna-Não	15000	203	10011	1.042,24	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1666	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	20/02/2026 22:44:00	Interna-Não	15000	23	10011	160,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1667	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	21/02/2026 11:15:49	Interna-Não	15000	73	10011	1.424,45	Religador	Religadora Automática
1668	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	21/02/2026 13:00:02	Interna-Não	15000	2	10011	42,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1669	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	21/02/2026 18:00:00	Interna-Não	15000	3	10011	78,75	Religador	Religadora Automática
1670	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	20/02/2026 15:45:02	21/02/2026 23:45:00	Interna-Não	15000	7	10011	224,00	Ch. Fusível	Base Fusível
1671	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028043581	1	3	20/02/2026 15:46:11	20/02/2026 18:40:00	Interna-Não	15000	9	40969	26,07	Ch. Fusível	Base Fusível
1672	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028043587	1	3	20/02/2026 15:46:43	20/02/2026 19:25:52	Interna-Não	220	1	29372	3,65	Trafo BT	Estação Transformadora
1673	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	0028043279	1	3	20/02/2026 15:50:00	20/02/2026 16:09:18	Interna-Não	220	17	58868	5,47		
1674	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028043671	1	3	20/02/2026 15:52:31	20/02/2026 21:40:00	Interna-Não	15000	17	50539	98,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1675	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028043675	1	3	20/02/2026 15:52:51	20/02/2026 17:24:41	Interna-Não	220	1	27542	1,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1676	383	2	2026	16394	LIB01	LIB	0028043713	1	3	20/02/2026 15:56:19	21/02/2026 00:02:25	Interna-Não	220	2	63610	16,20	Trafo BT	Estação Transformadora
1677	383	2	2026	13064	PAL05	PAL	0028043723	1	3	20/02/2026 15:57:12	21/02/2026 15:30:00	Interna-Não	220	106	40483	2.495,95	Trafo BT	Estação Transformadora
1678	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028043771	1	3	20/02/2026 15:58:48	20/02/2026 17:55:00	Interna-Não	15000	107	12302	207,22	Ch. Fusível	Base Fusível
1679	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028043771	1	3	20/02/2026 15:58:48	20/02/2026 18:07:00	Interna-Não	15000	20	12302	42,73	Ch. Fusível	Base Fusível
1680	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028048891	1	3	20/02/2026 16:00:00	21/02/2026 10:21:00	Interna-Não	15000	17	54456	311,95	Ch. Fusível	Base Fusível
1681	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	0028043779	1	3	20/02/2026 16:01:39	21/02/2026 01:37:31	Interna-Não	15000	66	58868	633,45	Ch. Fusível	Base Fusível
1682	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028043811	1	3	20/02/2026 16:03:36	20/02/2026 18:52:51	Interna-Não	15000	34	10118	95,91	Ch. Fusível	Base Fusível
1683	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028043817	1	3	20/02/2026 16:03:54	21/02/2026 07:03:45	Interna-Não	220	1	47707	15,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1684	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028043819	1	3	20/02/2026 16:03:59	21/02/2026 08:46:50	Interna-Não	220	8	27542	133,71	Trafo BT	Estação Transformadora
1685	383	2	2026	13052	ITR05	ITR	0028043847	1	3	20/02/2026 16:05:51	21/02/2026 10:30:00	Interna-Não	15000	10	54456	184,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1686	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028043871	1	3	20/02/2026 16:07:35	21/02/2026 00:22:11	Interna-Não	220	1	39173	8,24	Trafo BT	Estação Transformadora
1687	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028044257	1	3	20/02/2026 16:07:46	20/02/2026 23:00:00	Interna-Não	15000	24	17024	164,89	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1688	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	0028043885	1	3	20/02/2026 16:08:15	21/02/2026 03:07:17	Interna-Não	220	4	29749	43,94	Trafo BT	Estação Transformadora
1689	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028043887	1	3	20/02/2026 16:08:25	20/02/2026 19:02:00	Interna-Não	15000	3	54456	8,68	Ch. Fusível	Base Fusível
1690	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028043887	1	3	20/02/2026 16:08:25	20/02/2026 19:42:00	Interna-Não	15000	47	54456	167,31	Ch. Fusível	Base Fusível
1691	383	2	2026	13064	PAL01	PAL	0028043907	1	3	20/02/2026 16:10:23	20/02/2026 17:25:00	Interna-Não	220	2	40483	2,49	Trafo BT	Estação Transformadora
1692	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028043965	1	3	20/02/2026 16:15:24	21/02/2026 14:30:00	Interna-Não	220	4	54456	88,97	Trafo BT	Estação Transformadora
1693	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028043979	1	3	20/02/2026 16:16:32	20/02/2026 21:20:42	Interna-Não	15000	14	54456	70,97	Ch. Fusível	Base Fusível
1694	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028043979	1	3	20/02/2026 16:16:32	20/02/2026 21:40:50	Interna-Não	15000	4	54456	21,62	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1695	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	BA03465462	1	3	20/02/2026 16:16:39	20/02/2026 16:19:56	Interna-Não	15000	174	29372	9,52	Religador	Religadora Automática
1696	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	BA03465462	1	3	20/02/2026 16:16:39	20/02/2026 20:17:45	Interna-Não	15000	316	29372	1.269,79	Religador	Religadora Automática
1697	383	2	2026	13094	CRM02	CRM	BA03465462	1	3	20/02/2026 16:16:39	20/02/2026 20:17:45	Interna-Não	15000	2	29372	8,04	Religador	Religadora Automática
1698	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	BA03465462	1	3	20/02/2026 16:16:39	20/02/2026 20:23:11	Interna-Não	15000	157	29372	645,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1699	383	2	2026	13094	VIN01	VIN	BA03465462	1	3	20/02/2026 16:16:39	20/02/2026 20:23:11	Interna-Não	15000	6	29372	24,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1700																		

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1730	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028044361	1	3	20/02/2026 16:52:24	21/02/2026 03:40:39	Interna-Não	220	5	47707	54,02	Trafo BT	Estação Transformadora
1731	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028044373	1	3	20/02/2026 16:53:04	20/02/2026 20:55:00	Interna-Não	220	1	22745	4,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1732	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028044389	1	3	20/02/2026 16:53:32	20/02/2026 18:15:27	Interna-Não	220	1	90276	1,37	Trafo BT	Estação Transformadora
1733	383	2	2026	13035	EAR03	EAR	0028044407	1	3	20/02/2026 16:56:02	20/02/2026 23:20:00	Interna-Não	220	1	39173	6,40	Trafo BT	Estação Transformadora
1734	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028044411	1	3	20/02/2026 16:56:08	21/02/2026 00:23:00	Interna-Não	220	9	47707	67,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1735	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	0028044413	1	3	20/02/2026 16:56:12	20/02/2026 18:41:42	Interna-Não	220	1	39883	1,76	Trafo BT	Estação Transformadora
1736	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028044423	1	3	20/02/2026 16:56:59	20/02/2026 22:23:24	Interna-Não	220	2	22745	10,88	Trafo BT	Estação Transformadora
1737	383	2	2026	13074	RBN02	RBN	0028044429	1	3	20/02/2026 16:57:46	21/02/2026 01:36:07	Interna-Não	220	1	19691	8,64	Trafo BT	Estação Transformadora
1738	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	0028044441	1	3	20/02/2026 16:58:50	20/02/2026 19:25:00	Interna-Não	15000	155	52314	377,60	Ch. Fusível	Base Fusível
1739	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03465526	1	3	20/02/2026 16:59:10	20/02/2026 21:29:39	Interna-Não	15000	190	21516	856,53	Religador	Religadora Automática
1740	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03465526	1	3	20/02/2026 16:59:10	21/02/2026 10:14:00	Interna-Não	15000	13	21516	224,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1741	383	2	2026	16394	PRL02	PRL	0028044449	1	3	20/02/2026 17:00:43	21/02/2026 10:39:00	Interna-Não	220	1	63610	17,64	Trafo BT	Estação Transformadora
1742	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028049033	1	3	20/02/2026 17:02:26	21/02/2026 08:10:00	Interna-Não	220	45	68832	680,68	Trafo BT	Estação Transformadora
1743	383	2	2026	13053	ITK03	IT	BA03465532	1	3	20/02/2026 17:05:51	20/02/2026 20:39:02	Interna-Não	15000	196	22395	696,40	Religador	Religadora Automática
1744	383	2	2026	13053	ITK03	IT	BA03465532	1	3	20/02/2026 17:05:51	21/02/2026 05:41:57	Interna-Não	15000	74	22395	932,52	Religador	Religadora Automática
1745	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	BA03470180	1	3	20/02/2026 17:07:04	20/02/2026 20:23:42	Interna-Não	15000	93	54456	304,78	Chave Fusa	Chave Unipolar
1746	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	BA03470180	1	3	20/02/2026 17:07:04	20/02/2026 20:24:20	Interna-Não	15000	298	54456	979,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1747	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	BA03470180	1	3	20/02/2026 17:07:04	20/02/2026 22:30:54	Interna-Não	15000	60	54456	323,83	Religador	Religadora Automática
1748	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	BA03470180	1	3	20/02/2026 17:07:04	20/02/2026 22:31:07	Interna-Não	15000	92	54456	496,88	Chave Faca	Chave Unipolar
1749	383	2	2026	13049	ITR04	ITA	0028044525	1	3	20/02/2026 17:08:03	21/02/2026 00:45:00	Interna-Não	220	2	40485	15,23	Trafo BT	Estação Transformadora
1750	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028044545	1	3	20/02/2026 17:09:52	21/02/2026 00:12:11	Interna-Não	15000	33	39883	232,27	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1751	383	2	2026	17186	MOB05	MOB	0028044597	1	3	20/02/2026 17:15:38	21/02/2026 08:58:17	Interna-Não	220	1	40969	15,38	Trafo BT	Estação Transformadora
1752	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028044611	1	3	20/02/2026 17:17:23	21/02/2026 13:18:55	Interna-Não	220	1	47707	20,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1753	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028044615	1	3	20/02/2026 17:17:36	20/02/2026 22:54:08	Interna-Não	220	1	40485	5,61	Trafo BT	Estação Transformadora
1754	383	2	2026	13090	PNV02	PNV	0028044617	1	3	20/02/2026 17:17:40	21/02/2026 07:22:21	Interna-Não	220	1	41817	14,08	Trafo BT	Estação Transformadora
1755	383	2	2026	13047	ITP06	ITP	0028044621	1	3	20/02/2026 17:18:22	21/02/2026 01:42:19	Interna-Não	220	1	23610	8,40	Trafo BT	Estação Transformadora
1756	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028044623	1	3	20/02/2026 17:18:23	20/02/2026 21:40:54	Interna-Não	15000	13	54456	56,88	Ch. Fusível	Base Fusível
1757	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	BA03465420	1	3	20/02/2026 17:19:42	20/02/2026 17:59:27	Interna-Não	15000	51	27618	33,79	Religador	Religadora Automática
1758	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	BA03465420	1	3	20/02/2026 17:19:42	20/02/2026 18:03:57	Interna-Não	15000	67	27618	49,41	Religador	Religadora Automática
1759	383	2	2026	13084	ACU113	ACU	DT28044639	1	3	20/02/2026 17:20:00	21/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	2	20833	43,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1760	383	2	2026	13016	ANG07	ANG	0028044653	1	3	20/02/2026 17:21:03	20/02/2026 18:52:00	Interna-Não	220	1	43001	1,52	Trafo BT	Estação Transformadora
1761	383	2	2026	13016	ANG02	ANG	0028044689	1	3	20/02/2026 17:24:43	21/02/2026 05:01:34	Interna-Não	220	4	43001	46,46	Trafo BT	Estação Transformadora
1762	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028044709	1	3	20/02/2026 17:27:32	21/02/2026 01:55:00	Interna-Não	15000	8	38336	67,66	Ch. Fusível	Base Fusível
1763	383	2	2026	13061	NAT02	NAT	0028042361	1	3	20/02/2026 17:30:00	20/02/2026 18:51:00	Interna-Não	220	3	23007	4,05		
1764	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	0028044851	1	3	20/02/2026 17:32:24	20/02/2026 20:12:00	Interna-Não	15000	1159	29749	3.082,94	Ch. Fusível	Base Fusível
1765	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	0028046065	1	3	20/02/2026 17:34:38	20/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	104	29749	459,97	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1766	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	0028046065	1	3	20/02/2026 17:34:38	21/02/2026 06:00:00	Interna-Não	15000	13	29749	161,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1767	383	2	2026	13047	ITP06	ITP	0028044793	1	3	20/02/2026 17:36:04	20/02/2026 20:33:00	Interna-Não	15000	53	23610	156,29	Ch. Fusível	Base Fusível
1768	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028044797	1	3	20/02/2026 17:36:53	21/02/2026 10:06:02	Interna-Não	220	1	47707	16,49	Trafo BT	Estação Transformadora
1769	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028044813	1	3	20/02/2026 17:38:55	21/02/2026 09:03:14	Interna-Não	220	1	43001	15,41	Trafo BT	Estação Transformadora
1770	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	0028044815	1	3	20/02/2026 17:39:09	20/02/2026 18:53:00	Interna-Não	15000	121	21516	148,93	Ch. Fusível	Base Fusível
1771	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028042535	1	3	20/02/2026 17:40:00	20/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	10	50539	1,67		
1772	383	2	2026	13090	TER03	TER	0028044865	1	3	20/02/2026 17:42:29	20/02/2026 18:51:53	Interna-Não	220	2	41817	2,31	Trafo BT	Estação Transformadora
1773	383	2	2026	13092	URU02	URU	0028044881	1	3	20/02/2026 17:44:11	21/02/2026 21:30:00	Interna-Não	15000	23	10118	638,56	Ch. Fusível	Base Fusível
1774	383	2	2026	13050	ITB02	ITB	0028034627	1	3	20/02/2026 17:46:33	20/02/2026 19:20:00	Interna-Não	15000	1	20595	1,56	Ch. Fusível	Base Fusível
1775	383	2	2026	13037	GAB02	GAB	0028044907	1	3	20/02/2026 17:47:04	21/02/2026 04:48:19	Interna-Não	220	2	65239	22,04	Trafo BT	Estação Transformadora
1776	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028044909	1	3	20/02/2026 17:47:39	21/02/2026 01:53:00	Interna-Não	15000	9	41817	72,80	Ch. Fusível	Base Fusível
1777	383	2	2026	13025	BGN03	BGN	BA03465562	1	3	20/02/2026 17:47:41	20/02/2026 17:56:28	Interna-Não	15000	1632	29749	238,91	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1778	383	2	2026	13025	BGN03	BGN	BA03465562	1	3	20/02/2026 17:47:41	20/02/2026 17:56:28	Interna-Não	15000	1676	29749	245,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1779	383	2	2026	13064	PAL07	PAL	BA03465562	1	3	20/02/2026 17:47:41	20/02/2026 17:55:45	Interna-Não	15000	1269	40483	170,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1780	383	2	2026	13064	PAL07	PAL	BA03465562	1	3	20/02/2026 17:47:41	20/02/2026 21:13:02	Interna-Não	15000	382	40483	1.307,39	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1781	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028044931	1	3	20/02/2026 17:48:44	20/02/2026 19:20:00	Interna-Não	15000	37	21516	56,28	Ch. Fusível	Base Fusível
1782	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028044939	1	3	20/02/2026 17:49:22	21/02/2026 05:21:08	Interna-Não	15000	35	63610	403,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1783	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028045011	1	3	20/02/2026 17:49:38	20/02/2026 21:10:00	Interna-Não	15000	32	40485	106,86	Ch. Fusível	Base Fusível
1784	383	2	2026	13070	PDR05	PDR	0028044985	1	3	20/02/2026 17:51:14	21/02/2026 13:00:01	Interna-Não	220	1	34367	19,15	Trafo BT	Estação Transformadora
1785	383	2	2026	13015	ALC03	ALC	0028045017	1	3	20/02/2026 17:52:20	21/02/2026 10:37:39	Interna-Não	220	5	58868	83,78	Trafo BT	Estação Transformadora
1786	383	2	2026	13064	PAL07	PAL	0028045049	1	3	20/02/2026 17:54:11	21/02/2026 00:19:34	Interna-Não	220	30	40483	192,69	Trafo BT	Estação Transformadora
1787	383	2	2026	13094	DIC14	DIC	0028045051	1	3	20/02/2026 17:54:13	20/02/2026 19:01:59	Interna-Não	220	3	90276	3,39	Trafo BT	Estação Transformadora
1788	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028045057	1	3	20/02/2026 17:54:35	21/02/2026 00:51:00	Interna-Não	15000	21	41817	145,75	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1789	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028043771	1	3	20/02/2026 17:55:00	20/02/2026 18:07:00	Interna-Não	15000	20	12302	4,00		
1790	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028045063	1	3	20/02/2026 17:55:07	20/02/2026 23:05:05	Interna-Não	15000	9	39173	46,49	Ch. Fusível	Base Fusível
1791	383	2	2026	13035														

Item	Agente	Es	Competên	o_Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1821	383	2	2026		13034	DIC15	DIC	0028045441	1	3	20/02/2026 18:28:17	21/02/2026 02:00:38	Interna-Não	220	14	90276	105,55	Trafo BT	Estação Transformadora
1822	383	2	2026		13033	CR002	CRZ	0028045443	1	3	20/02/2026 18:28:23	21/02/2026 14:53:45	Interna-Não	220	1	18664	20,42	Trafo BT	Estação Transformadora
1823	383	2	2026		13034	DIC14	DIC	0028045491	1	3	20/02/2026 18:33:53	20/02/2026 20:18:31	Interna-Não	220	1	90276	1,74	Trafo BT	Estação Transformadora
1824	383	2	2026		13017	ARA01	ARA	0028045495	1	3	20/02/2026 18:34:18	21/02/2026 02:30:26	Interna-Não	220	1	29293	7,94	Trafo BT	Estação Transformadora
1825	383	2	2026		13033	FRL01	FRL	BA03465590	1	3	20/02/2026 18:34:25	20/02/2026 18:58:49	Interna-Não	15000	97	18664	39,45	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1826	383	2	2026		17186	MOB06	MOB	0028045507	1	3	20/02/2026 18:34:44	21/02/2026 07:30:00	Interna-Não	15000	141	40969	1.821,88	Ch. Fusível	Base Fusível
1827	383	2	2026		17185	SPA04	SPA	0028045527	1	3	20/02/2026 18:36:23	21/02/2026 06:20:00	Interna-Não	220	1	38336	11,73	Trafo BT	Estação Transformadora
1828	383	2	2026		13037	GAB10	GAB	0028045529	1	3	20/02/2026 18:36:24	21/02/2026 17:00:00	Interna-Não	220	2	65239	44,79	Trafo BT	Estação Transformadora
1829	383	2	2026		13078	SCL01	SCL	0028045535	1	3	20/02/2026 18:37:38	20/02/2026 23:37:51	Interna-Não	220	1	11327	5,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1830	383	2	2026		13037	GAB01	GAB	0028045543	1	3	20/02/2026 18:37:57	21/02/2026 09:08:15	Interna-Não	220	1	65239	14,51	Trafo BT	Estação Transformadora
1831	383	2	2026		13052	ITR01	ITR	0028045557	1	3	20/02/2026 18:38:59	21/02/2026 02:37:53	Interna-Não	220	1	54456	7,98	Trafo BT	Estação Transformadora
1832	383	2	2026		17186	SER02	SER	0028045627	1	3	20/02/2026 18:40:52	21/02/2026 09:39:00	Interna-Não	15000	19	40969	284,41	Ch. Fusível	Base Fusível
1833	383	2	2026		13069	POT06	POT	0028045579	1	3	20/02/2026 18:41:08	20/02/2026 23:32:00	Interna-Não	220	1	26402	4,85	Trafo BT	Estação Transformadora
1834	383	2	2026		13094	CRM02	CRM	0028045581	1	3	20/02/2026 18:41:09	21/02/2026 00:00:18	Interna-Não	15000	41	29372	218,09	Ch. Fusível	Base Fusível
1835	383	2	2026		13069	POT02	POT	0028045587	1	3	20/02/2026 18:41:40	20/02/2026 20:09:39	Interna-Não	220	1	26402	1,47	Trafo BT	Estação Transformadora
1836	383	2	2026		17186	OUT02	OUT	0028045589	1	3	20/02/2026 18:41:45	21/02/2026 01:10:13	Interna-Não	220	2	40969	12,95	Trafo BT	Estação Transformadora
1837	383	2	2026		16395	ARL02	ARL	0028045591	1	3	20/02/2026 18:41:48	20/02/2026 22:39:00	Interna-Não	15000	21	22866	83,02	Ch. Fusível	Base Fusível
1838	383	2	2026		13051	ITO02	ITO	0028045645	1	3	20/02/2026 18:42:40	20/02/2026 20:30:32	Interna-Não	15000	1	12796	1,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1839	383	2	2026		13064	PAL08	PAL	0028045603	1	3	20/02/2026 18:43:15	21/02/2026 01:15:06	Interna-Não	220	1	40483	6,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1840	383	2	2026		13088	TAM02	TAM	0028045671	1	3	20/02/2026 18:49:19	21/02/2026 14:10:00	Interna-Não	220	3	47707	58,03	Trafo BT	Estação Transformadora
1841	383	2	2026		17186	MOB02	MOB	0028045685	1	3	20/02/2026 18:50:37	21/02/2026 01:11:10	Interna-Não	220	1	40969	6,34	Trafo BT	Estação Transformadora
1842	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	0028045689	1	3	20/02/2026 18:50:47	21/02/2026 00:50:00	Interna-Não	220	1	39883	5,99	Trafo BT	Estação Transformadora
1843	383	2	2026		13075	RDC03	RDC	0028045767	1	3	20/02/2026 18:54:49	20/02/2026 22:05:00	Interna-Não	15000	9	21516	28,53	Ch. Fusível	Base Fusível
1844	383	2	2026		13093	VDP05	VDP	0028045771	1	3	20/02/2026 18:57:58	21/02/2026 00:44:42	Interna-Não	220	1	50539	5,78	Trafo BT	Estação Transformadora
1845	383	2	2026		13033	FRL01	FRL	BA03465590	1	3	20/02/2026 18:58:13	20/02/2026 21:32:38	Interna-Não	15000	672	18664	1.729,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1846	383	2	2026		13087	SJA02	SJA	0028042031	1	3	20/02/2026 18:59:40	20/02/2026 20:35:20	Interna-Não	15000	33	17024	52,62	Chave Faca	Chave Unipolar
1847	383	2	2026		13087	SJA02	SJA	0028042031	1	3	20/02/2026 18:59:40	20/02/2026 20:50:00	Interna-Não	15000	5	17024	9,19		
1848	383	2	2026		13094	VIN03	VIN	0028045807	1	3	20/02/2026 19:00:19	20/02/2026 21:20:04	Interna-Não	15000	29	29372	67,55	Ch. Fusível	Base Fusível
1849	383	2	2026		13049	ITA04	ITA	0028045823	1	3	20/02/2026 19:01:05	21/02/2026 06:36:17	Interna-Não	220	2	40485	23,17	Trafo BT	Estação Transformadora
1850	383	2	2026		13064	PAL03	PAL	0028045863	1	3	20/02/2026 19:04:33	21/02/2026 01:57:51	Interna-Não	220	76	40483	523,51	Trafo BT	Estação Transformadora
1851	383	2	2026		13088	TAM05	TAM	0028045883	1	3	20/02/2026 19:06:12	21/02/2026 10:15:33	Interna-Não	220	1	47707	15,16	Trafo BT	Estação Transformadora
1852	383	2	2026		13015	ALC10	ALC	BA03465608	1	3	20/02/2026 19:07:42	21/02/2026 01:51:35	Interna-Não	15000	489	58868	3.291,65	Religador	Religadora Automática
1853	383	2	2026		17186	MOB06	MOB	0028045923	1	3	20/02/2026 19:10:34	21/02/2026 03:10:25	Interna-Não	220	1	40969	8,00	Trafo BT	Estação Transformadora
1854	383	2	2026		13090	PNV04	PNV	BA03465616	1	3	20/02/2026 19:12:47	20/02/2026 23:30:16	Interna-Não	15000	198	41817	849,69	Religador	Religadora Automática
1855	383	2	2026		13034	DIC14	DIC	0028045963	1	3	20/02/2026 19:15:14	21/02/2026 02:06:38	Interna-Não	220	1	90276	6,86	Trafo BT	Estação Transformadora
1856	383	2	2026		13041	GXD12	GXD	0028045999	1	3	20/02/2026 19:17:51	21/02/2026 09:49:39	Interna-Não	220	1	52314	14,53	Trafo BT	Estação Transformadora
1857	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	BA03465630	1	3	20/02/2026 19:18:18	20/02/2026 19:22:24	Interna-Não	15000	4065	22745	277,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1858	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	BA03465630	1	3	20/02/2026 19:18:18	20/02/2026 20:07:43	Interna-Não	15000	141	22745	116,13	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
1859	383	2	2026		13027	BUZ06	BUZ	0028046021	1	3	20/02/2026 19:19:33	21/02/2026 04:14:20	Interna-Não	220	107	33031	953,70	Trafo BT	Estação Transformadora
1860	383	2	2026		13035	EAR05	EAR	0028046039	1	3	20/02/2026 19:21:17	21/02/2026 02:07:19	Interna-Não	220	1	39173	6,77	Trafo BT	Estação Transformadora
1861	383	2	2026		13022	BAX09	BAX	0028046047	1	3	20/02/2026 19:21:55	21/02/2026 11:24:08	Interna-Não	220	2	56586	32,07	Trafo BT	Estação Transformadora
1862	383	2	2026		13037	GAB05	GAB	0028046051	1	3	20/02/2026 19:22:02	21/02/2026 03:13:03	Interna-Não	220	1	65239	7,85	Trafo BT	Estação Transformadora
1863	383	2	2026		13090	TER04	TER	0028046081	1	3	20/02/2026 19:23:30	21/02/2026 03:15:48	Interna-Não	15000	18	41817	141,69	Ch. Fusível	Base Fusível
1864	383	2	2026		16394	BAR03	BAR	0028046093	1	3	20/02/2026 19:24:53	21/02/2026 00:45:41	Interna-Não	15000	25	63610	133,67	Ch. Fusível	Base Fusível
1865	383	2	2026		13047	ITP06	ITP	0028046145	1	3	20/02/2026 19:28:43	21/02/2026 00:00:00	Interna-Não	15000	18	23610	81,38	Ch. Fusível	Base Fusível
1866	383	2	2026		13040	GLA03	GUA	0028046149	1	3	20/02/2026 19:29:14	21/02/2026 00:25:15	Interna-Não	220	46	26848	226,95	Trafo BT	Estação Transformadora
1867	383	2	2026		13090	PNV02	PNV	0028046173	1	3	20/02/2026 19:32:22	21/02/2026 06:19:43	Interna-Não	220	1	41817	10,79	Trafo BT	Estação Transformadora
1868	383	2	2026		13024	CQT04	CQT	0028046201	1	3	20/02/2026 19:36:15	20/02/2026 23:54:00	Interna-Não	15000	30	6814	128,87	Ch. Fusível	Base Fusível
1869	383	2	2026		16395	ARL02	ARL	0028046291	1	3	20/02/2026 19:37:56	21/02/2026 01:05:00	Interna-Não	15000	35	22866	190,79	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1870	383	2	2026		16394	BAR03	BAR	0028046261	1	3	20/02/2026 19:42:06	21/02/2026 06:41:00	Interna-Não	15000	20	63610	219,63	Ch. Fusível	Base Fusível
1871	383	2	2026		13060	MUROS	MUR	0028045525	1	3	20/02/2026 19:42:31	20/02/2026 20:28:35	Interna-Não	15000	1	35953	0,77		
1872	383	2	2026		13075	RDC01	RDC	0028046271	1	3	20/02/2026 19:44:58	21/02/2026 03:53:34	Interna-Não	220	2	21516	16,29	Trafo BT	Estação Transformadora
1873	383	2	2026		13090	PNV01	PNV	0028046281	1	3	20/02/2026 19:46:04	21/02/2026 01:52:28	Interna-Não	220	1	41817	6,11	Trafo BT	Estação Transformadora
1874	383	2	2026		13090	PNV04	PNV	0028046297	1	3	20/02/2026 19:48:02	21/02/2026 01:27:00	Interna-Não	15000	39	41817	220,33	Ch. Fusível	Base Fusível
1875	383	2	2026		13094	CRM02	CRM	0028049437	1	3	20/02/2026 19:48:04	21/02/2026 12:50:00	Interna-Não	220	2	29372	34,06	Trafo BT	Estação Transformadora
1876	383	2	2026		13015	ALC10	ALC	0028046301	1	3	20/02/2026 19:48:24	21/02/2026 14:15:50	Interna-Não	220	2	58868	36,91	Trafo BT	Estação Transformadora
1877	383	2	2026		13025	BGN05	BGN	0028046305	1	3	20/02/2026 19:48:34	20/02/2026 23:35:00	Interna-Não	220	2	29749	7,55	Trafo BT	Estação Transformadora
1878	383	2	2026		13088	TAM12	TAM	0028046317	1	3	20/02/2026 19:50:00	21/02/2026 22:09:27	Interna-Não	220	6	47707	157,94	Trafo BT	Estação Transformadora
1879	383	2	2026		13051	ITO01	ITO	0028046325	1	3	20/02/2026 19:51:11	20/02/2026 22:40:00	Interna-Não	15000	253	12796	711,84	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1880	383	2	2026		13092	URU02	URU	0028046343	1	3	20/02/2026 19:52:15	21/02/2026 10:02:45	Interna-Não	220	4	10118	56,70	Trafo BT	Estação Transformadora
1881	383	2	2026																

Item	Agente	Es. Competên	o. Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
1912	383	2	2026	13041	GXD01	GXD	0028046761	1	3	20/02/2026 20:44:43	21/02/2026 11:14:12	Interna-Não	220	2	52314	28,98	Trafo BT	Estação Transformadora
1913	383	2	2026	13024	CQT03	CQT	0028046775	1	3	20/02/2026 20:46:48	21/02/2026 09:45:50	Interna-Não	15000	9	6814	116,85	Ch. Fusível	Base Fusível
1914	383	2	2026	13024	CQT03	CQT	0028046775	1	3	20/02/2026 20:46:48	21/02/2026 10:05:58	Interna-Não	15000	3	6814	39,96	Ch. Fusível	Base Fusível
1915	383	2	2026	13024	CQT03	CQT	0028046775	1	3	20/02/2026 20:46:48	21/02/2026 10:30:00	Interna-Não	15000	6	6814	82,32	Ch. Fusível	Base Fusível
1916	383	2	2026	17186	MOB01	MOB	0028046781	1	3	20/02/2026 20:47:56	21/02/2026 01:48:38	Interna-Não	220	1	40969	5,01	Trafo BT	Estação Transformadora
1917	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028046797	1	3	20/02/2026 20:49:23	21/02/2026 05:00:34	Interna-Não	220	1	47707	8,19	Trafo BT	Estação Transformadora
1918	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028046815	1	3	20/02/2026 20:53:01	21/02/2026 02:47:00	Interna-Não	220	2	39883	11,80	Trafo BT	Estação Transformadora
1919	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028043979	1	3	20/02/2026 20:53:32	20/02/2026 21:20:42	Interna-Não	15000	2	54456	0,91		
1920	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	0028046857	1	3	20/02/2026 20:59:18	21/02/2026 22:30:00	Interna-Não	220	6	18664	153,07	Trafo BT	Estação Transformadora
1921	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	0028046863	1	3	20/02/2026 21:00:53	21/02/2026 04:57:00	Interna-Não	220	1	39883	7,94	Trafo BT	Estação Transformadora
1922	383	2	2026	13015	ALC10	ALC	BA03465608	1	3	20/02/2026 21:03:21	21/02/2026 01:51:35	Interna-Não	15000	56	58868	269,02	Religador	Religadora Automática
1923	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028046887	1	3	20/02/2026 21:04:13	21/02/2026 02:50:00	Interna-Não	220	1	39883	5,76	Trafo BT	Estação Transformadora
1924	383	2	2026	13071	POC02	POC	0028046889	1	3	20/02/2026 21:04:25	21/02/2026 08:42:26	Interna-Não	220	2	68832	23,27	Trafo BT	Estação Transformadora
1925	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028046895	1	3	20/02/2026 21:06:04	21/02/2026 01:46:00	Interna-Não	220	1	39883	4,67	Trafo BT	Estação Transformadora
1926	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028046901	1	3	20/02/2026 21:07:42	21/02/2026 03:55:23	Interna-Não	15000	23	40969	156,28	FUSIBLE_LS	Base Fusível
1927	383	2	2026	16394	LIB01	LIB	0028046909	1	3	20/02/2026 21:09:47	21/02/2026 09:45:00	Interna-Não	15000	33	63610	415,37	Ch. Fusível	Base Fusível
1928	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028046953	1	3	20/02/2026 21:18:36	21/02/2026 00:07:41	Interna-Não	15000	179	12796	504,43	Ch. Fusível	Base Fusível
1929	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028046961	1	3	20/02/2026 21:20:12	21/02/2026 07:46:00	Interna-Não	15000	3	63610	31,29	Ch. Fusível	Base Fusível
1930	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03465304	1	3	20/02/2026 21:22:23	20/02/2026 21:31:29	Interna-Não	15000	446	39883	67,64	Religador	Religadora Automática
1931	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	BA03465304	1	3	20/02/2026 21:22:23	20/02/2026 21:31:29	Interna-Não	15000	352	39883	53,39	Religador	Religadora Automática
1932	383	2	2026	13024	CQT04	CQT	0028046965	1	3	20/02/2026 21:22:28	21/02/2026 11:40:00	Interna-Não	15000	35	6814	500,23	Ch. Fusível	Base Fusível
1933	383	2	2026	13024	CQT04	CQT	0028046965	1	3	20/02/2026 21:22:28	21/02/2026 17:33:01	Interna-Não	15000	29	6814	585,10	Ch. Fusível	Base Fusível
1934	383	2	2026	13041	13P	GXD	0028046979	1	3	20/02/2026 21:24:18	21/02/2026 02:08:36	Interna-Não	220	1	52314	4,74	Trafo BT	Estação Transformadora
1935	383	2	2026	13041	13P	GXD	0028047005	1	3	20/02/2026 21:27:18	21/02/2026 10:51:30	Interna-Não	220	2	52314	26,81	Trafo BT	Estação Transformadora
1936	383	2	2026	13074	RBN01	RBN	0028047037	1	3	20/02/2026 21:35:59	21/02/2026 12:57:00	Interna-Não	220	3	19691	46,05	Trafo BT	Estação Transformadora
1937	383	2	2026	16394	LIB01	LIB	0028047043	1	3	20/02/2026 21:37:15	21/02/2026 14:03:09	Interna-Não	220	1	63610	16,43	Trafo BT	Estação Transformadora
1938	383	2	2026	13075	RDC04	RDC	0028047055	1	3	20/02/2026 21:38:49	21/02/2026 10:10:12	Interna-Não	220	1	21516	12,52	Trafo BT	Estação Transformadora
1939	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028047069	1	3	20/02/2026 21:40:49	21/02/2026 14:00:00	Interna-Não	220	5	41817	81,60	Trafo BT	Estação Transformadora
1940	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028039639	1	3	20/02/2026 21:43:00	20/02/2026 22:39:52	Interna-Não	220	5	35953	4,74		
1941	383	2	2026	13093	VDP09	VDP	0028047091	1	3	20/02/2026 21:45:23	21/02/2026 05:46:39	Interna-Não	220	1	50539	8,02	Trafo BT	Estação Transformadora
1942	383	2	2026	13041	13P	GXD	0028047111	1	3	20/02/2026 21:49:37	21/02/2026 06:05:19	Interna-Não	220	1	52314	8,26	Trafo BT	Estação Transformadora
1943	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028047117	1	3	20/02/2026 21:53:09	21/02/2026 12:13:59	Interna-Não	220	4	40485	57,39	Trafo BT	Estação Transformadora
1944	383	2	2026	13094	BUE02	BUE	0028047127	1	3	20/02/2026 21:54:58	21/02/2026 01:54:42	Interna-Não	220	2	29372	7,99	Trafo BT	Estação Transformadora
1945	383	2	2026	13017	ARA03	ARA	0028047143	1	3	20/02/2026 21:59:51	21/02/2026 15:05:50	Interna-Não	220	3	29293	51,30	Trafo BT	Estação Transformadora
1946	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028047145	1	3	20/02/2026 22:01:26	21/02/2026 12:53:57	Interna-Não	220	7	40485	104,13	Trafo BT	Estação Transformadora
1947	383	2	2026	13075	RDC04	RDC	0028047147	1	3	20/02/2026 22:01:54	21/02/2026 11:06:02	Interna-Não	220	1	21516	13,07	Trafo BT	Estação Transformadora
1948	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	0028048105	1	3	20/02/2026 22:05:42	21/02/2026 06:13:34	Interna-Não	220	3	43001	24,39	Trafo BT	Estação Transformadora
1949	383	2	2026	13084	FAR01	FAR	0028047239	1	3	20/02/2026 22:23:01	21/02/2026 02:27:34	Interna-Não	220	1	20833	4,08	Trafo BT	Estação Transformadora
1950	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028047241	1	3	20/02/2026 22:23:22	21/02/2026 01:31:00	Interna-Não	220	7	54297	21,89	Trafo BT	Estação Transformadora
1951	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	0028047299	1	3	20/02/2026 22:41:48	21/02/2026 05:37:41	Interna-Não	220	1	19691	6,93	Trafo BT	Estação Transformadora
1952	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028045063	1	3	20/02/2026 22:51:07	20/02/2026 23:05:05	Interna-Não	15000	10	39173	2,33		
1953	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028046633	1	3	20/02/2026 22:52:00	21/02/2026 02:19:31	Interna-Não	220	27	35953	93,38		
1954	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028042797	1	3	20/02/2026 22:53:00	21/02/2026 11:40:00	Interna-Não	220	41	54297	524,12	Trafo BT	Estação Transformadora
1955	383	2	2026	13078	SCL04	SCL	0028047347	1	3	20/02/2026 22:54:44	21/02/2026 00:57:20	Interna-Não	220	2	11327	4,09	Trafo BT	Estação Transformadora
1956	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028047361	1	3	20/02/2026 22:59:26	21/02/2026 00:20:08	Interna-Não	15000	134	12796	180,23	Ch. Fusível	Base Fusível
1957	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028042377	1	3	20/02/2026 23:02:00	21/02/2026 00:03:36	Interna-Não	220	3	43001	3,08		
1958	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028047377	1	3	20/02/2026 23:04:40	21/02/2026 00:43:34	Interna-Não	220	1	29293	1,65	Trafo BT	Estação Transformadora
1959	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028047379	1	3	20/02/2026 23:04:55	21/02/2026 07:42:21	Interna-Não	220	1	29372	8,62	Trafo BT	Estação Transformadora
1960	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028047383	1	3	20/02/2026 23:05:26	21/02/2026 01:49:58	Interna-Não	15000	64	22745	175,50	Ch. Fusível	Base Fusível
1961	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028047395	1	3	20/02/2026 23:08:42	21/02/2026 02:35:14	Interna-Não	220	1	12796	3,44	Trafo BT	Estação Transformadora
1962	383	2	2026	17186	OUT01	OUT	0028046549	1	3	20/02/2026 23:09:56	20/02/2026 23:45:30	Interna-Não	15000	20	40969	11,86		
1963	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03465304	1	3	20/02/2026 23:11:07	20/02/2026 23:17:57	Interna-Não	15000	2035	39883	231,76	Religador	Religadora Automática
1964	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	BA03465304	1	3	20/02/2026 23:11:07	20/02/2026 23:17:57	Interna-Não	15000	352	39883	40,09	Religador	Religadora Automática
1965	383	2	2026	17188	ARS06	ARS	BA03465708	1	3	20/02/2026 23:14:38	20/02/2026 23:21:02	Interna-Não	15000	220	33960	23,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1966	383	2	2026	17188	ARS06	ARS	BA03465708	1	3	20/02/2026 23:14:38	20/02/2026 23:21:55	Interna-Não	15000	285	33960	34,60	Religador	Religadora Automática
1967	383	2	2026	17188	ARS10	ARS	BA03465708	1	3	20/02/2026 23:14:38	21/02/2026 00:05:56	Interna-Não	15000	32	33960	27,36	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1968	383	2	2026	17209	MPA01	MPA	BA03465708	1	3	20/02/2026 23:14:38	20/02/2026 23:17:55	Interna-Não	15000	16	27618	0,88	Religador	Religadora Automática
1969	383	2	2026	17209	MPA16	MPA	BA03465708	1	3	20/02/2026 23:14:38	20/02/2026 23:17:55	Interna-Não	15000	1455	27618	79,62	Religador	Religadora Automática
1970	383	2	2026	17209	MPA16	MPA	BA03465708	1	3	20/02/2026 23:14:38	20/02/2026 23:21:22	Interna-Não	15000	221	27618	24,80	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
1971	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028047425	1	3	20/02/2026 23:16:22	21/02/2026 04:55:00	Interna-Não	15000	52	35953	293,48	Ch. Fusível	Base Fusível
1972	383	2	2026	13093	VDP09	VDP	0028041529	1	3	20/02/2026 23:20:00	21/02/2026 02:55:37	Interna-Não	220	52	50539	186,87		
1973	383	2	2026	13041	GXD04	GXD	0028047471	1	3	20/02/2026 23:25:31	21/02/2026 09:30:00	Interna-Não	220					

Item	Agente	Es. Competên	o_Compêti	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2003	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028047713	1	3	21/02/2026 00:32:20	21/02/2026 19:11:27	Interna-Não	220	1	33960	18,65	Trafo BT	Estação Transformadora
2004	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028047735	1	3	21/02/2026 00:35:17	21/02/2026 02:35:32	Interna-Não	15000	59	12796	118,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2005	383	2	2026	13091	TRB06	TRB	0028047765	1	3	21/02/2026 00:49:20	21/02/2026 15:04:53	Interna-Não	220	11	58142	156,85	Trafo BT	Estação Transformadora
2006	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028037949	1	3	21/02/2026 00:50:00	21/02/2026 01:12:00	Interna-Não	220	72	47707	26,40		
2007	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	21/02/2026 00:50:45	21/02/2026 01:18:17	Interna-Não	15000	28	10011	12,85	Religador	Religadora Automática
2008	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	BA03465444	1	3	21/02/2026 00:50:45	21/02/2026 01:30:22	Interna-Não	15000	259	10011	171,01	Religador	Religadora Automática
2009	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028047847	1	3	21/02/2026 01:00:00	21/02/2026 01:31:00	Interna-Não	220	88	54297	45,47		
2010	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	0028045033	1	3	21/02/2026 01:07:04	21/02/2026 03:10:45	Interna-Não	15000	109	52314	224,69	Ch. Fusível	Base Fusível
2011	383	2	2026	13034	DIC11	DIC	0028048153	1	3	21/02/2026 01:08:26	21/02/2026 08:49:37	Interna-Não	220	1	90276	7,69	Trafo BT	Estação Transformadora
2012	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03465526	1	3	21/02/2026 01:22:10	21/02/2026 02:01:29	Interna-Não	15000	190	21516	124,50	Religador	Religadora Automática
2013	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028047735	1	3	21/02/2026 01:32:17	21/02/2026 02:35:32	Interna-Não	15000	120	12796	126,50		
2014	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028047847	1	3	21/02/2026 01:32:24	21/02/2026 10:27:00	Interna-Não	15000	19	54297	169,29	Ch. Fusível	Base Fusível
2015	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	0028045033	1	3	21/02/2026 01:40:04	21/02/2026 03:10:45	Interna-Não	15000	46	52314	69,52		
2016	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028047869	1	3	21/02/2026 01:47:01	21/02/2026 12:10:00	Interna-Não	15000	14	40969	145,36	Ch. Fusível	Base Fusível
2017	383	2	2026	13078	SCL04	SCL	0028047957	1	3	21/02/2026 02:33:21	21/02/2026 05:15:57	Interna-Não	220	1	11327	2,71	Trafo BT	Estação Transformadora
2018	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028046901	1	3	21/02/2026 02:46:42	21/02/2026 03:55:23	Interna-Não	15000	5	40969	5,72		
2019	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028047981	1	3	21/02/2026 02:54:16	21/02/2026 05:30:00	Interna-Não	220	7	39173	18,17	Trafo BT	Estação Transformadora
2020	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	0028047989	1	3	21/02/2026 02:59:02	21/02/2026 11:18:00	Interna-Não	15000	2	39883	16,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2021	383	2	2026	13050	ITB02	ITB	0028047991	1	3	21/02/2026 03:00:36	21/02/2026 11:43:00	Interna-Não	15000	5	20595	43,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2022	383	2	2026	17209	MPA02	MPA	0028048001	1	3	21/02/2026 03:03:11	21/02/2026 11:08:00	Interna-Não	220	2	27618	16,16	Trafo BT	Estação Transformadora
2023	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	0028048003	1	3	21/02/2026 03:08:06	21/02/2026 08:44:52	Interna-Não	15000	19	29372	106,64	Ch. Fusível	Base Fusível
2024	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028048045	1	3	21/02/2026 03:26:00	21/02/2026 18:08:00	Interna-Não	220	19	27542	279,30	Trafo BT	Estação Transformadora
2025	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028051779	1	3	21/02/2026 03:28:18	21/02/2026 16:16:54	Interna-Não	220	1	41817	12,81	Trafo BT	Estação Transformadora
2026	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	BA03465776	1	3	21/02/2026 03:32:11	21/02/2026 03:35:51	Interna-Não	15000	1570	12796	95,94	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2027	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	BA03465776	1	3	21/02/2026 03:32:11	21/02/2026 03:37:15	Interna-Não	15000	1840	12796	155,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2028	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	BA03465776	1	3	21/02/2026 03:32:11	21/02/2026 03:37:44	Interna-Não	15000	1846	12796	170,75	Religador	Religadora Automática
2029	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	BA03465776	1	3	21/02/2026 03:32:11	21/02/2026 05:27:39	Interna-Não	15000	2	12796	3,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2030	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	BA03465776	1	3	21/02/2026 03:32:11	21/02/2026 16:03:00	Interna-Não	15000	2	12796	25,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2031	383	2	2026	13051	ITO01	ITO	0028048073	1	3	21/02/2026 03:43:42	21/02/2026 12:12:05	Interna-Não	220	11	12796	93,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2032	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	0028048089	1	3	21/02/2026 03:54:44	21/02/2026 15:15:00	Interna-Não	15000	37	21516	419,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2033	383	2	2026	13019	ARC02	ARC	0028048129	1	3	21/02/2026 04:16:24	21/02/2026 11:31:06	Interna-Não	220	100	15135	724,50	Trafo BT	Estação Transformadora
2034	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028049025	1	3	21/02/2026 04:21:29	21/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000	161	35953	1.069,35	Ch. Fusível	Base Fusível
2035	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	BA03465752	1	3	21/02/2026 04:30:08	21/02/2026 05:38:00	Interna-Não	15000	262	56586	296,35	Chave Faca	Chave Unipolar
2036	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028048163	1	3	21/02/2026 04:46:24	21/02/2026 09:00:00	Interna-Não	15000	183	58142	773,48	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2037	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	0028048191	1	3	21/02/2026 05:10:50	21/02/2026 11:05:00	Interna-Não	15000	32	29372	188,89	Ch. Fusível	Base Fusível
2038	383	2	2026	13064	PAL03	PAL	0028048195	1	3	21/02/2026 05:10:59	21/02/2026 13:36:34	Interna-Não	220	6	40483	50,56	Trafo BT	Estação Transformadora
2039	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028045971	1	3	21/02/2026 05:31:35	21/02/2026 09:10:00	Interna-Não	15000	52	40969	189,29	Ch. Fusível	Base Fusível
2040	383	2	2026	13041	GXD04	GXD	0028048217	1	3	21/02/2026 05:34:35	21/02/2026 16:10:00	Interna-Não	220	1	52314	10,59	Trafo BT	Estação Transformadora
2041	383	2	2026	17186	SER01	SER	BA03465794	1	3	21/02/2026 05:35:07	21/02/2026 06:10:15	Interna-Não	15000	4	40969	2,34	Ch. Fusível	Base Fusível
2042	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028048233	1	3	21/02/2026 05:46:40	21/02/2026 09:32:58	Interna-Não	220	1	10118	3,77	Trafo BT	Estação Transformadora
2043	383	2	2026	13053	IT03	ITI	0028048237	1	3	21/02/2026 05:49:53	21/02/2026 17:22:17	Interna-Não	15000	1	22395	11,54	Ch. Fusível	Base Fusível
2044	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028048241	1	3	21/02/2026 05:52:11	21/02/2026 17:46:41	Interna-Não	220	8	41817	95,27	Trafo BT	Estação Transformadora
2045	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028048261	1	3	21/02/2026 06:00:07	21/02/2026 10:03:00	Interna-Não	15000	34	41817	137,63	Ch. Fusível	Base Fusível
2046	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028048283	1	3	21/02/2026 06:07:55	21/02/2026 21:00:20	Interna-Não	220	1	33960	14,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2047	383	2	2026	17188	ARS04	ARS	0028048299	1	3	21/02/2026 06:12:26	21/02/2026 15:53:00	Interna-Não	220	2	33960	19,35	Trafo BT	Estação Transformadora
2048	383	2	2026	13091	TRB02	TRB	0028048307	1	3	21/02/2026 06:15:47	21/02/2026 16:15:00	Interna-Não	220	1	58142	9,99	Trafo BT	Estação Transformadora
2049	383	2	2026	13049	ITAD4	ITA	0028048331	1	3	21/02/2026 06:21:59	21/02/2026 15:20:00	Interna-Não	220	23	40485	206,24	Trafo BT	Estação Transformadora
2050	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028048343	1	3	21/02/2026 06:26:23	21/02/2026 10:24:08	Interna-Não	220	1	29293	3,96	Trafo BT	Estação Transformadora
2051	383	2	2026	13027	BUZ06	BUZ	0028048345	1	3	21/02/2026 06:27:22	21/02/2026 10:10:00	Interna-Não	220	8	33031	29,68	Trafo BT	Estação Transformadora
2052	383	2	2026	13017	ARA05	ARA	0028048367	1	3	21/02/2026 06:34:47	21/02/2026 09:30:43	Interna-Não	220	1	29293	2,93	Trafo BT	Estação Transformadora
2053	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028048375	1	3	21/02/2026 06:38:47	21/02/2026 11:26:00	Interna-Não	15000	28	40969	134,03	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2054	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028048385	1	3	21/02/2026 06:40:26	21/02/2026 08:02:52	Interna-Não	220	1	40969	1,37	Trafo BT	Estação Transformadora
2055	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028048387	1	3	21/02/2026 06:40:39	21/02/2026 10:20:06	Interna-Não	220	1	47707	3,66	Trafo BT	Estação Transformadora
2056	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028048397	1	3	21/02/2026 06:44:15	21/02/2026 12:47:31	Interna-Não	15000	1	38336	6,05	Ch. Fusível	Base Fusível
2057	383	2	2026	13091	TRB03	TRB	0028048163	1	3	21/02/2026 06:45:29	21/02/2026 09:00:00	Interna-Não	15000	3	58142	6,73		
2058	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028048409	1	3	21/02/2026 06:46:07	21/02/2026 15:59:00	Interna-Não	15000	9	23007	82,93	Ch. Fusível	Base Fusível
2059	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028048415	1	3	21/02/2026 06:47:46	21/02/2026 17:49:00	Interna-Não	15000	13	63610	143,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2060	383	2	2026	13049	ITAD4	ITA	0028048417	1	3	21/02/2026 06:48:00	21/02/2026 13:57:00	Interna-Não	220	2	40485	14,30	Trafo BT	Estação Transformadora
2061	383	2	2026	17186	MOB06	MOB	0028045507	1	3	21/02/2026 06:50:00	21/02/2026 07:30:00	Interna-Não	15000	3	40969	2,00		
2062	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	0028048433	1	3	21/02/2026 06:53:27	22/02/2026 13:56:00	Interna-Não	15000	1	19691	31,04	Ch. Fusível	Base Fusível
2063	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028048441	1	3	21/02/2026 06:55:07	21/02/2026 09:11:00	Interna-Não	15000	32	54456	72,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2064	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028048447	1	3									

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2094	383	2	2026	13047	ITP03	ITP	0028048835	1	3	21/02/2026 07:56:33	21/02/2026 11:46:01	Interna-Não	220	1	23610	3,82	Trafo BT	Estação Transformadora
2095	383	2	2026	13057	PTD04	PTI	0028048839	1	3	21/02/2026 07:57:14	21/02/2026 09:35:00	Interna-Não	220	14	39883	22,81	Trafo BT	Estação Transformadora
2096	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028048845	1	3	21/02/2026 07:57:57	22/02/2026 12:07:47	Interna-Não	220	1	35953	28,16	Trafo BT	Estação Transformadora
2097	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	8A03465824	1	3	21/02/2026 07:58:48	21/02/2026 12:35:50	Interna-Não	15000	35	43001	161,60	Chave Faca	Chave Unipolar
2098	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	0028048857	1	3	21/02/2026 07:59:52	21/02/2026 10:55:22	Interna-Não	220	1	29372	2,92	Trafo BT	Estação Transformadora
2099	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028047645	1	3	21/02/2026 08:00:00	21/02/2026 08:50:00	Interna-Não	220	165	33031	137,50		
2100	383	2	2026	13025	BGN06	BGN	0028048861	1	3	21/02/2026 08:00:09	21/02/2026 13:11:35	Interna-Não	220	2	29749	10,38	Trafo BT	Estação Transformadora
2101	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028051151	1	3	21/02/2026 08:01:39	21/02/2026 22:35:00	Interna-Não	15000	4	40969	58,22	Ch. Fusível	Base Fusível
2102	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028048893	1	3	21/02/2026 08:02:24	22/02/2026 01:04:38	Interna-Não	220	5	35953	85,19	Trafo BT	Estação Transformadora
2103	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028048905	1	3	21/02/2026 08:04:02	21/02/2026 10:50:46	Interna-Não	220	1	68832	2,78	Trafo BT	Estação Transformadora
2104	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028048939	1	3	21/02/2026 08:07:16	21/02/2026 13:37:55	Interna-Não	220	1	52314	5,51	Trafo BT	Estação Transformadora
2105	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028048945	1	3	21/02/2026 08:07:28	21/02/2026 10:00:00	Interna-Não	15000	436	40485	817,74	Ch. Fusível	Base Fusível
2106	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028048965	1	3	21/02/2026 08:10:23	21/02/2026 12:53:00	Interna-Não	15000	35	63610	164,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2107	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028048973	1	3	21/02/2026 08:11:33	22/02/2026 08:52:43	Interna-Não	220	1	47707	24,69	Trafo BT	Estação Transformadora
2108	383	2	2026	13019	ARC01	ARC	0028048997	1	3	21/02/2026 08:14:04	21/02/2026 16:54:06	Interna-Não	220	122	15135	1.057,40	Trafo BT	Estação Transformadora
2109	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028048999	1	3	21/02/2026 08:14:17	21/02/2026 10:34:35	Interna-Não	15000	373	35953	872,20	Chave Faca	Chave Unipolar
2110	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028048999	1	3	21/02/2026 08:14:17	21/02/2026 12:24:00	Interna-Não	15000	25	35953	104,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2111	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028049005	1	3	21/02/2026 08:14:46	21/02/2026 11:41:04	Interna-Não	220	1	29293	3,44	Trafo BT	Estação Transformadora
2112	383	2	2026	17186	SER01	SER	DT28049037	1	3	21/02/2026 08:17:00	21/02/2026 08:42:00	Interna-Não	220	3	40969	1,25	Trafo BT	Estação Transformadora
2113	383	2	2026	16395	ARL02	ARL	0028049043	1	3	21/02/2026 08:18:41	21/02/2026 11:49:01	Interna-Não	220	1	22866	3,51	Trafo BT	Estação Transformadora
2114	383	2	2026	13040	GUAD2	GUA	0028049045	1	3	21/02/2026 08:18:46	21/02/2026 09:45:39	Interna-Não	220	3	26848	4,34	Trafo BT	Estação Transformadora
2115	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	0028048003	1	3	21/02/2026 08:20:42	21/02/2026 08:44:52	Interna-Não	15000	7	29372	2,82		
2116	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028049069	1	3	21/02/2026 08:22:03	21/02/2026 10:40:00	Interna-Não	220	1	39883	2,30	Trafo BT	Estação Transformadora
2117	383	2	2026	13091	TRB05	TRB	0028049071	1	3	21/02/2026 08:22:15	21/02/2026 14:11:34	Interna-Não	220	1	58142	5,82	Trafo BT	Estação Transformadora
2118	383	2	2026	17188	ARS08	ARS	0028049075	1	3	21/02/2026 08:22:37	21/02/2026 11:56:00	Interna-Não	220	1	33960	3,56	Trafo BT	Estação Transformadora
2119	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028049077	1	3	21/02/2026 08:22:46	22/02/2026 10:23:54	Interna-Não	220	8	41817	208,15	Trafo BT	Estação Transformadora
2120	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028049091	1	3	21/02/2026 08:25:11	21/02/2026 10:55:00	Interna-Não	15000	3	10118	7,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2121	383	2	2026	13075	RDC04	RDC	0028049117	1	3	21/02/2026 08:27:29	22/02/2026 09:30:00	Interna-Não	220	1	21516	25,04	Trafo BT	Estação Transformadora
2122	383	2	2026	17188	ARS11	ARS	0028049119	1	3	21/02/2026 08:27:30	21/02/2026 15:39:11	Interna-Não	220	4	33960	28,78	Trafo BT	Estação Transformadora
2123	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028049129	1	3	21/02/2026 08:29:05	21/02/2026 15:25:09	Interna-Não	220	1	27542	6,93	Trafo BT	Estação Transformadora
2124	383	2	2026	13025	BGN06	BGN	0028049131	1	3	21/02/2026 08:29:25	21/02/2026 14:24:00	Interna-Não	220	8	29749	47,28	Trafo BT	Estação Transformadora
2125	383	2	2026	13052	ITR01	ITR	0028049173	1	3	21/02/2026 08:29:53	21/02/2026 10:00:00	Interna-Não	15000	1	54456	1,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2126	383	2	2026	17186	SER01	SER	DT28049037	1	3	21/02/2026 08:32:00	21/02/2026 08:42:00	Interna-Não	220	1	40969	0,17		
2127	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028049161	1	3	21/02/2026 08:32:07	22/02/2026 02:10:00	Interna-Não	220	10	47707	176,31	Trafo BT	Estação Transformadora
2128	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028049187	1	3	21/02/2026 08:35:00	21/02/2026 18:41:00	Interna-Não	220	2	41817	20,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2129	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028049181	1	3	21/02/2026 08:35:04	21/02/2026 22:30:00	Interna-Não	220	3	56586	41,75	Trafo BT	Estação Transformadora
2130	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028043819	1	3	21/02/2026 08:36:00	21/02/2026 08:46:50	Interna-Não	220	9	27542	1,63		
2131	383	2	2026	13022	BAX09	BAX	0028049191	1	3	21/02/2026 08:36:39	21/02/2026 16:48:04	Interna-Não	220	1	56586	8,19	Trafo BT	Estação Transformadora
2132	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	0028049209	1	3	21/02/2026 08:40:29	21/02/2026 10:25:00	Interna-Não	220	2	22745	3,48	Trafo BT	Estação Transformadora
2133	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	0028049221	1	3	21/02/2026 08:41:07	21/02/2026 20:00:00	Interna-Não	220	2	25125	22,63	Trafo BT	Estação Transformadora
2134	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028049243	1	3	21/02/2026 08:44:22	21/02/2026 13:20:21	Interna-Não	220	2	33031	9,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2135	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028049279	1	3	21/02/2026 08:47:00	22/02/2026 05:50:40	Interna-Não	220	15	68832	315,92	Trafo BT	Estação Transformadora
2136	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	8A03465858	1	3	21/02/2026 08:47:36	21/02/2026 11:20:00	Interna-Não	15000	69	41817	175,26	Religador	Religadora Automática
2137	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028049289	1	3	21/02/2026 08:48:36	21/02/2026 23:23:44	Interna-Não	220	1	54297	14,59	Trafo BT	Estação Transformadora
2138	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028049301	1	3	21/02/2026 08:51:11	21/02/2026 15:05:36	Interna-Não	220	5	43001	31,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2139	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028049305	1	3	21/02/2026 08:52:00	21/02/2026 12:41:10	Interna-Não	220	1	50539	3,82	Trafo BT	Estação Transformadora
2140	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028049323	1	3	21/02/2026 08:55:17	22/02/2026 00:30:00	Interna-Não	220	2	38336	31,16	Trafo BT	Estação Transformadora
2141	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028049325	1	3	21/02/2026 08:55:23	21/02/2026 11:56:49	Interna-Não	220	1	68832	3,02	Trafo BT	Estação Transformadora
2142	383	2	2026	13053	ITR01	ITR	0028052175	1	3	21/02/2026 08:57:37	22/02/2026 14:55:00	Interna-Não	15000	12	22395	359,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2143	383	2	2026	17209	MPA16	MPA	0028049347	1	3	21/02/2026 08:58:44	21/02/2026 17:48:37	Interna-Não	220	1	27618	8,83	Trafo BT	Estação Transformadora
2144	383	2	2026	13084	BXG01	BXG	0028049353	1	3	21/02/2026 08:59:16	21/02/2026 10:27:59	Interna-Não	220	1	20833	1,48	Trafo BT	Estação Transformadora
2145	383	2	2026	13041	GXD04	GXD	0028047471	1	3	21/02/2026 09:00:00	21/02/2026 09:30:00	Interna-Não	220	7	52314	3,50		
2146	383	2	2026	13022	BAX08	BAX	0028049363	1	3	21/02/2026 09:00:52	21/02/2026 22:15:00	Interna-Não	220	1	56586	13,24		
2147	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028049377	1	3	21/02/2026 09:01:46	21/02/2026 14:07:06	Interna-Não	220	1	20595	5,09	Trafo BT	Estação Transformadora
2148	383	2	2026	13022	BAX03	BAX	0028049393	1	3	21/02/2026 09:03:24	21/02/2026 12:40:19	Interna-Não	220	1	56586	3,62	Trafo BT	Estação Transformadora
2149	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028049395	1	3	21/02/2026 09:03:28	21/02/2026 13:43:00	Interna-Não	220	20	54297	93,18	Trafo BT	Estação Transformadora
2150	383	2	2026	13052	ITR07	ITR	0028049419	1	3	21/02/2026 09:05:59	21/02/2026 13:10:08	Interna-Não	220	2	54456	8,14	Trafo BT	Estação Transformadora
2151	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028049421	1	3	21/02/2026 09:06:06	21/02/2026 15:03:00	Interna-Não	220	1	39173	5,95	Trafo BT	Estação Transformadora
2152	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028052961	1	3	21/02/2026 09:06:06	21/02/2026 16:18:08	Interna-Não	220	1	39173	7,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2153	383	2	2026	13027	BUZ06	BUZ	8A03465866	1	3	21/02/2026 09:06:07	21/02/2026 10:09:49	Interna-Não	15000	550	33031	583,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2154	383	2	2026	13071	POC01	POC	8A03465866	1	3	21/02/2026 09:06:07	21/02/2026 09:10:07	Interna-Não	15000	302	68832	20,13	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2155	383	2	2026	13071	POC01	POC	8A03465866	1	3	21/02/2026 09:06:07	21/02/2026 10:21:47	Interna-Não	15000	72				

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2185	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028049813	1	3	21/02/2026 09:53:58	21/02/2026 13:18:00	Interna-Não	220	7	35953	23,80	Trafo BT	Estação Transformadora
2186	383	2	2026	17187	ROL02	ROL	0028049859	1	3	21/02/2026 10:01:33	21/02/2026 14:01:28	Interna-Não	220	1	33120	4,00	Trafo BT	Estação Transformadora
2187	383	2	2026	13034	DIC13	DIC	0028049861	1	3	21/02/2026 10:01:38	21/02/2026 11:14:13	Interna-Não	220	1	90276	1,21	Trafo BT	Estação Transformadora
2188	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028049869	1	3	21/02/2026 10:02:46	22/02/2026 16:10:48	Interna-Não	220	1	22745	30,13	Trafo BT	Estação Transformadora
2189	383	2	2026	13084	ACU113	ACU	BA03465936	1	3	21/02/2026 10:03:25	21/02/2026 15:28:00	Interna-Não	15000	15	20833	81,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2190	383	2	2026	13015	ALC03	ALC	0028045017	1	3	21/02/2026 10:05:00	21/02/2026 10:37:39	Interna-Não	220	25	58868	13,60		
2191	383	2	2026	16394	RSD02	RSD	0028049877	1	3	21/02/2026 10:05:11	21/02/2026 21:44:33	Interna-Não	220	1	63610	11,66	Trafo BT	Estação Transformadora
2192	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028049879	1	3	21/02/2026 10:05:15	21/02/2026 12:47:00	Interna-Não	220	1	39883	2,70	Trafo BT	Estação Transformadora
2193	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028049887	1	3	21/02/2026 10:06:21	21/02/2026 13:30:00	Interna-Não	220	1	39883	3,39	Trafo BT	Estação Transformadora
2194	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028048999	1	3	21/02/2026 10:07:45	21/02/2026 10:34:35	Interna-Não	15000	13	35953	5,81		
2195	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028048999	1	3	21/02/2026 10:07:45	21/02/2026 12:24:00	Interna-Não	15000	77	35953	174,85	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2196	383	2	2026	13033	CRZ01	CRZ	BA03465942	1	3	21/02/2026 10:07:48	21/02/2026 12:19:45	Interna-Não	15000	150	18664	329,87	Religador	Religadora Automática
2197	383	2	2026	13033	CRZ01	CRZ	BA03465942	1	3	21/02/2026 10:07:48	21/02/2026 13:45:00	Interna-Não	15000	67	18664	242,54	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2198	383	2	2026	13093	VDP10	VDP	0028049909	1	3	21/02/2026 10:08:09	22/02/2026 01:02:51	Interna-Não	220	60	50539	894,70	Trafo BT	Estação Transformadora
2199	383	2	2026	13015	ALC07	ALC	0028049911	1	3	21/02/2026 10:08:13	21/02/2026 12:31:43	Interna-Não	220	1	58868	2,39	Trafo BT	Estação Transformadora
2200	383	2	2026	13037	GAB02	GAB	0028049913	1	3	21/02/2026 10:08:17	22/02/2026 12:09:06	Interna-Não	220	4	65239	104,05	Trafo BT	Estação Transformadora
2201	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028049929	1	3	21/02/2026 10:08:44	21/02/2026 11:30:00	Interna-Não	15000	1	22745	1,35	Ch. Fusível	Base Fusível
2202	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028049923	1	3	21/02/2026 10:09:13	21/02/2026 13:50:00	Interna-Não	15000	1	17024	3,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2203	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028049927	1	3	21/02/2026 10:09:23	21/02/2026 12:27:49	Interna-Não	15000	7	40969	16,15	Ch. Fusível	Base Fusível
2204	383	2	2026	13037	GAB14	GAB	0028049939	1	3	21/02/2026 10:12:17	21/02/2026 16:05:41	Interna-Não	220	1	65239	5,89	Trafo BT	Estação Transformadora
2205	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	0028049941	1	3	21/02/2026 10:12:45	21/02/2026 20:16:47	Interna-Não	220	2	29372	20,13	Trafo BT	Estação Transformadora
2206	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	0028049947	1	3	21/02/2026 10:13:31	22/02/2026 04:17:51	Interna-Não	220	1	19691	18,07	Trafo BT	Estação Transformadora
2207	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028060811	1	3	21/02/2026 10:14:36	22/02/2026 08:46:56	Interna-Não	220	1	56586	22,54	Trafo BT	Estação Transformadora
2208	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028049969	1	3	21/02/2026 10:15:53	21/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	37	17649	230,71	Trafo BT	Estação Transformadora
2209	383	2	2026	13015	ALC14	ALC	0028049973	1	3	21/02/2026 10:16:24	21/02/2026 06:12:51	Interna-Não	220	2	58868	39,88	Trafo BT	Estação Transformadora
2210	383	2	2026	13078	SCL03	SCL	0028049977	1	3	21/02/2026 10:16:46	21/02/2026 11:07:52	Interna-Não	220	1	11327	0,85	Trafo BT	Estação Transformadora
2211	383	2	2026	13040	GUA01	GUA	0028049985	1	3	21/02/2026 10:17:56	21/02/2026 11:29:58	Interna-Não	220	1	26848	1,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2212	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	0028049995	1	3	21/02/2026 10:18:56	21/02/2026 12:51:32	Interna-Não	220	1	56078	2,54	Trafo BT	Estação Transformadora
2213	383	2	2026	13035	EAP03	EAP	0028050031	1	3	21/02/2026 10:22:38	21/02/2026 12:51:03	Interna-Não	220	1	39173	2,47	Trafo BT	Estação Transformadora
2214	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028050037	1	3	21/02/2026 10:22:56	21/02/2026 14:39:08	Interna-Não	220	1	56078	4,27	Trafo BT	Estação Transformadora
2215	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028050039	1	3	21/02/2026 10:23:07	21/02/2026 13:36:56	Interna-Não	220	1	47707	3,23	Trafo BT	Estação Transformadora
2216	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	0028048191	1	3	21/02/2026 10:25:00	21/02/2026 11:05:00	Interna-Não	15000	1	29372	0,67		
2217	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028050751	1	3	21/02/2026 10:25:27	21/02/2026 14:22:29	Interna-Não	15000	21	41817	82,96	Ch. Fusível	Base Fusível
2218	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028050751	1	3	21/02/2026 10:25:27	22/02/2026 14:00:00	Interna-Não	15000	3	41817	82,73	Ch. Fusível	Base Fusível
2219	383	2	2026	16389	NSA04	NSA	0028050061	1	3	21/02/2026 10:26:14	22/02/2026 06:32:00	Interna-Não	220	1	30438	20,10	Trafo BT	Estação Transformadora
2220	383	2	2026	13044	IBS08	IBS	0028050067	1	3	21/02/2026 10:27:14	21/02/2026 14:32:00	Interna-Não	220	1	35637	4,08	Trafo BT	Estação Transformadora
2221	383	2	2026	13056	MAC08	MAC	0028050075	1	3	21/02/2026 10:28:21	22/02/2026 08:19:01	Interna-Não	220	1	55157	21,84	Trafo BT	Estação Transformadora
2222	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028050081	1	3	21/02/2026 10:28:56	21/02/2026 12:25:00	Interna-Não	220	1	39883	1,93	Trafo BT	Estação Transformadora
2223	383	2	2026	17186	MOB06	MOB	0028050083	1	3	21/02/2026 10:29:17	21/02/2026 12:08:29	Interna-Não	220	1	40969	1,65	Trafo BT	Estação Transformadora
2224	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028050089	1	3	21/02/2026 10:29:55	22/02/2026 09:02:00	Interna-Não	15000	122	39883	2.749,24	Ch. Fusível	Base Fusível
2225	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028050089	1	3	21/02/2026 10:29:55	22/02/2026 09:53:00	Interna-Não	15000	6	39883	140,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2226	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028050089	1	3	21/02/2026 10:29:55	22/02/2026 10:25:00	Interna-Não	15000	31	39883	741,46	Ch. Fusível	Base Fusível
2227	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	0028043137	1	3	21/02/2026 10:30:00	21/02/2026 11:15:00	Interna-Não	220	3	19691	1,25		
2228	383	2	2026	13084	BWG02	BWG	BA03465982	1	3	21/02/2026 10:30:00	21/02/2026 14:00:00	Interna-Não	15000	3	20833	2,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2229	383	2	2026	17209	MPA02	MPA	0028048001	1	3	21/02/2026 10:30:00	21/02/2026 11:08:00	Interna-Não	220	46	27618	29,13		
2230	383	2	2026	13076	RDO02	RDO	0028050095	1	3	21/02/2026 10:31:42	21/02/2026 06:25:43	Interna-Não	220	2	57373	39,80	Trafo BT	Estação Transformadora
2231	383	2	2026	13044	IBS04	IBS	0028050105	1	3	21/02/2026 10:32:13	21/02/2026 14:44:14	Interna-Não	220	1	35637	4,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2232	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028050107	1	3	21/02/2026 10:32:22	21/02/2026 17:46:05	Interna-Não	220	9	40485	65,06	Trafo BT	Estação Transformadora
2233	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	0028050115	1	3	21/02/2026 10:33:42	22/02/2026 02:18:44	Interna-Não	220	2	25125	31,50	Trafo BT	Estação Transformadora
2234	383	2	2026	13051	ITC02	ITC	0028050149	1	3	21/02/2026 10:37:20	21/02/2026 15:20:00	Interna-Não	220	2	12796	9,42	Trafo BT	Estação Transformadora
2235	383	2	2026	13075	RDO02	RDO	0028050153	1	3	21/02/2026 10:37:33	21/02/2026 18:55:00	Interna-Não	15000	19	21516	157,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2236	383	2	2026	16395	ARL04	ARL	DT28050169	1	3	21/02/2026 10:38:00	21/02/2026 14:00:00	Interna-Não	220	1	22866	3,37	Trafo BT	Estação Transformadora
2237	383	2	2026	13088	TAM01	TAM	0028048501	1	3	21/02/2026 10:41:00	21/02/2026 11:20:00	Interna-Não	15000	4	47707	2,60		
2238	383	2	2026	16387	JAC04	JAC	0028050197	1	3	21/02/2026 10:43:29	21/02/2026 13:17:00	Interna-Não	220	1	22745	2,56	Trafo BT	Estação Transformadora
2239	383	2	2026	13033	BOJ02	BOJ	0028050217	1	3	21/02/2026 10:46:16	22/02/2026 14:59:12	Interna-Não	220	1	18664	28,22	Trafo BT	Estação Transformadora
2240	383	2	2026	13052	ITR07	ITR	0028050223	1	3	21/02/2026 10:47:12	21/02/2026 15:33:55	Interna-Não	220	1	54456	4,78	Trafo BT	Estação Transformadora
2241	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	0028050227	1	3	21/02/2026 10:47:43	21/02/2026 21:54:30	Interna-Não	220	3	2619	33,34	Trafo BT	Estação Transformadora
2242	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028050229	1	3	21/02/2026 10:48:25	21/02/2026 12:17:28	Interna-Não	220	2	39883	2,97	Trafo BT	Estação Transformadora
2243	383	2	2026	13074	RBN03	RBN	0028050235	1	3	21/02/2026 10:48:40	22/02/2026 03:09:44	Interna-Não	220	2	19691	3,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2244	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028050261	1	3	21/02/2026 10:52:14	21/02/2026 13:14:00	Interna-Não	15000	153	39883	361,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2245	383	2	2026	13056	QUJ01	QUJ	BA03465960	1	3	21/02/2026 10:55:37	21/02/2026 17:25:42	Interna-Não	15000	172	55157	1.118,24	FUSIBLE_LS	
2246	383	2	2026	13056	QUJ01	QUJ	BA03465960	1	3	21/02/2026 10:55:37	21/02/2026 17:40:17	Interna-Não	15000	2	55157			

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atíngidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2276	383	2	2026	13064	PAU08	PAL	0028050647	1	3	21/02/2026 11:37:39	21/02/2026 15:59:18	Interna-Não	220	2	40483	8,72	Trafo BT	Estação Transformadora
2277	383	2	2026	13044	IBS08	IBS	0028050681	1	3	21/02/2026 11:39:33	22/02/2026 03:08:27	Interna-Não	220	1	35637	15,48	Trafo BT	Estação Transformadora
2278	383	2	2026	13090	TER04	TER	0028050697	1	3	21/02/2026 11:41:14	22/02/2026 11:00:00	Interna-Não	220	2	41817	46,63	Trafo BT	Estação Transformadora
2279	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03465572	1	3	21/02/2026 11:41:24	21/02/2026 13:30:00	Interna-Não	15000	53	41817	95,93	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2280	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028050713	1	3	21/02/2026 11:43:47	21/02/2026 13:50:00	Interna-Não	220	1	35953	2,10	Trafo BT	Estação Transformadora
2281	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028047869	1	3	21/02/2026 11:45:00	21/02/2026 12:10:00	Interna-Não	15000	1	40969	0,42		
2282	383	2	2026	13047	ITP04	ITP	0028050735	1	3	21/02/2026 11:47:54	21/02/2026 17:08:23	Interna-Não	220	1	23610	5,34	Trafo BT	Estação Transformadora
2283	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	BA03465986	1	3	21/02/2026 11:48:20	21/02/2026 12:56:55	Interna-Não	15000	811	29749	927,02	Religador	Religadora Automática
2284	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	BA03465986	1	3	21/02/2026 11:48:20	21/02/2026 15:05:04	Interna-Não	15000	1147	29749	3.760,89	Religador	Religadora Automática
2285	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028050773	1	3	21/02/2026 11:52:32	21/02/2026 21:02:43	Interna-Não	220	1	56586	9,17	Trafo BT	Estação Transformadora
2286	383	2	2026	13076	RDO06	RDO	0028050789	1	3	21/02/2026 11:54:29	22/02/2026 03:48:00	Interna-Não	220	3	57373	47,68	Trafo BT	Estação Transformadora
2287	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028050819	1	3	21/02/2026 11:57:51	21/02/2026 13:55:12	Interna-Não	220	1	39883	1,96	Trafo BT	Estação Transformadora
2288	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028050261	1	3	21/02/2026 12:00:00	21/02/2026 13:14:00	Interna-Não	15000	6	39883	7,40		
2289	383	2	2026	13034	DIC08	DIC	0028050881	1	3	21/02/2026 12:01:34	21/02/2026 14:38:00	Interna-Não	15000	1	90276	2,61	Chave Faca	Chave Unipolar
2290	383	2	2026	13027	BUZ06	BUZ	0028050845	1	3	21/02/2026 12:01:54	21/02/2026 16:45:53	Interna-Não	220	65	33031	307,65	Trafo BT	Estação Transformadora
2291	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028050847	1	3	21/02/2026 12:02:03	21/02/2026 17:20:00	Interna-Não	220	3	43001	15,90	Trafo BT	Estação Transformadora
2292	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	0028049717	1	3	21/02/2026 12:04:12	21/02/2026 13:16:00	Interna-Não	15000	72	47938	86,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2293	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028049759	1	3	21/02/2026 12:05:00	21/02/2026 12:50:00	Interna-Não	15000	5	40969	3,75		
2294	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	0028050895	1	3	21/02/2026 12:07:39	22/02/2026 05:30:00	Interna-Não	15000	9	12302	156,35	Ch. Fusível	Base Fusível
2295	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	0028050909	1	3	21/02/2026 12:11:16	21/02/2026 16:21:09	Interna-Não	220	5	21516	20,82	Trafo BT	Estação Transformadora
2296	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028050911	1	3	21/02/2026 12:11:34	22/02/2026 05:17:00	Interna-Não	15000	1	40969	17,09	Ch. Fusível	Base Fusível
2297	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028050945	1	3	21/02/2026 12:12:10	21/02/2026 14:03:23	Interna-Não	15000	18	39883	33,36	Ch. Fusível	Base Fusível
2298	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028050915	1	3	21/02/2026 12:12:43	21/02/2026 16:41:38	Interna-Não	220	3	40485	13,45	Trafo BT	Estação Transformadora
2299	383	2	2026	16393	BID04	BID	0028050937	1	3	21/02/2026 12:13:24	21/02/2026 14:56:16	Interna-Não	220	1	23051	2,71	Trafo BT	Estação Transformadora
2300	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028050943	1	3	21/02/2026 12:14:26	21/02/2026 14:17:58	Interna-Não	220	1	68832	2,06	Trafo BT	Estação Transformadora
2301	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	0028051073	1	3	21/02/2026 12:14:43	22/02/2026 00:29:09	Interna-Não	220	1	29372	12,24	Trafo BT	Estação Transformadora
2302	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028049923	1	3	21/02/2026 12:15:00	21/02/2026 13:50:00	Interna-Não	15000	9	17024	14,25		
2303	383	2	2026	13040	GU401	GUA	0028050963	1	3	21/02/2026 12:17:20	21/02/2026 14:18:08	Interna-Não	220	2	26848	5,03	Trafo BT	Estação Transformadora
2304	383	2	2026	13034	DIC06	DIC	0028050977	1	3	21/02/2026 12:19:59	21/02/2026 18:04:12	Interna-Não	220	1	90276	4,74	Trafo BT	Estação Transformadora
2305	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	0028050981	1	3	21/02/2026 12:20:19	21/02/2026 15:53:04	Interna-Não	220	1	56078	3,55	Trafo BT	Estação Transformadora
2306	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028051005	1	3	21/02/2026 12:24:22	22/02/2026 00:41:00	Interna-Não	15000	59	47707	724,36	Ch. Fusível	Base Fusível
2307	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028051023	1	3	21/02/2026 12:27:25	21/02/2026 15:35:00	Interna-Não	220	17	50539	53,15	Trafo BT	Estação Transformadora
2308	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028051033	1	3	21/02/2026 12:28:44	21/02/2026 14:05:03	Interna-Não	220	1	40485	1,61	Trafo BT	Estação Transformadora
2309	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	0028051049	1	3	21/02/2026 12:32:26	22/02/2026 10:58:59	Interna-Não	220	1	56078	22,44	Trafo BT	Estação Transformadora
2310	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028051105	1	3	21/02/2026 12:32:46	21/02/2026 15:42:16	Interna-Não	220	2	39883	6,32	Trafo BT	Estação Transformadora
2311	383	2	2026	13052	ITR01	ITR	0028051055	1	3	21/02/2026 12:33:34	21/02/2026 13:57:56	Interna-Não	220	1	54456	1,41	Trafo BT	Estação Transformadora
2312	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	DT28051059	1	3	21/02/2026 12:34:00	21/02/2026 13:49:51	Interna-Não	220	36	29372	45,51	Trafo BT	Estação Transformadora
2313	383	2	2026	13056	ALP01	ALP	0028051079	1	3	21/02/2026 12:37:59	21/02/2026 17:54:00	Interna-Não	15000	62	55157	326,55	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2314	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028051089	1	3	21/02/2026 12:38:58	21/02/2026 21:00:00	Interna-Não	15000	3	40969	25,05	Ch. Fusível	Base Fusível
2315	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028051107	1	3	21/02/2026 12:41:00	21/02/2026 22:00:00	Interna-Não	220	20	38336	186,33	Trafo BT	Estação Transformadora
2316	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	0028051109	1	3	21/02/2026 12:41:38	21/02/2026 14:00:00	Interna-Não	15000	53	11327	69,22	Ch. Fusível	Base Fusível
2317	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028051141	1	3	21/02/2026 12:46:45	22/02/2026 09:30:21	Interna-Não	220	18	12302	373,08	Trafo BT	Estação Transformadora
2318	383	2	2026	13090	PNV02	PNV	0028051145	1	3	21/02/2026 12:47:01	22/02/2026 16:55:32	Interna-Não	15000	1	41817	28,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2319	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028051155	1	3	21/02/2026 12:48:55	21/02/2026 18:13:00	Interna-Não	220	1	54297	5,40	Trafo BT	Estação Transformadora
2320	383	2	2026	13053	ITR03	ITR	0028051173	1	3	21/02/2026 12:51:08	21/02/2026 17:00:00	Interna-Não	220	1	22395	4,15	Trafo BT	Estação Transformadora
2321	383	2	2026	13032	CMR02	CMB	BA03466018	1	3	21/02/2026 12:52:06	21/02/2026 14:43:41	Interna-Não	15000	181	11883	336,61	Chave Faca	Chave Unipolar
2322	383	2	2026	13032	CMR02	CMB	BA03466018	1	3	21/02/2026 12:52:06	21/02/2026 14:59:57	Interna-Não	15000	315	11883	671,21	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2323	383	2	2026	13032	CMR02	CMB	BA03466018	1	3	21/02/2026 12:52:06	21/02/2026 18:22:17	Interna-Não	15000	379	11883	2.085,66	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2324	383	2	2026	13088	TAM01	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 13:41:33	Interna-Não	15000	338	47707	273,97	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2325	383	2	2026	13088	TAM04	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 13:42:37	Interna-Não	15000	204	47707	168,98	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2326	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 12:59:54	Interna-Não	15000	74	47707	8,61	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2327	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 13:41:33	Interna-Não	15000	294	47707	238,30	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2328	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 13:42:01	Interna-Não	15000	386	47707	315,88	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2329	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 13:42:37	Interna-Não	15000	1151	47707	953,41	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2330	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 14:10:06	Interna-Não	15000	312	47707	401,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2331	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 14:21:12	Interna-Não	15000	100	47707	147,14	Religador	Religadora Automática
2332	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 17:49:22	Interna-Não	15000	375	47707	1.852,81	Chave Faca	Chave Unipolar
2333	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	BA03466026	1	3	21/02/2026 12:52:55	21/02/2026 17:49:36	Interna-Não	15000	394	47707	1.948,22	Chave Faca	Chave Unipolar
2334	383	2	2026	13093	VDP02	VDP	0028051209	1	3	21/02/2026 12:54:45	22/02/2026 02:13:18	Interna-Não	220	1	50539	13,31	Trafo BT	Estação Transformadora
2335	383	2	2026	13088	TAM01	TAM	0028051245	1	3	21/02/2026 12:58:00	22/02/2026 04:41:32	Interna-Não	220	2	47707	31,45	Trafo BT	Estação Transformadora
2336	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028051251	1	3	21/02/2026 12:58:31	22/02/2026 10:40:00	Interna-Não	15000	5	63610	108,46	Ch. Fusível	Base Fusível
2337	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028049395											

Item	Agente	Es. Competên	o_Competh	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Trafo	Dispositivo	Elemento Resp.
2367	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	0028051467	1	3	21/02/2026 13:22:09	21/02/2026 15:38:08	Interna-Não	220	1	29749	2,27	Trafo BT		Estação Transformadora
2368	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028051477	1	3	21/02/2026 13:24:02	22/02/2026 00:31:00	Interna-Não	15000	171	47707	1.900,85	Ch. Fusível		Base Fusível
2369	383	2	2026	17187	VIV04	VIV	0028051503	1	3	21/02/2026 13:26:11	22/02/2026 06:45:48	Interna-Não	15000	9	33120	155,94	Ch. Fusível		Base Fusível
2370	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028051511	1	3	21/02/2026 13:26:32	21/02/2026 14:58:30	Interna-Não	220	1	50539	1,53	Trafo BT		Estação Transformadora
2371	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466044	1	3	21/02/2026 13:27:17	21/02/2026 14:46:05	Interna-Não	15000	442	33120	580,49	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2372	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466044	1	3	21/02/2026 13:27:17	21/02/2026 14:46:05	Interna-Não	15000	2173	33120	2.853,87	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2373	383	2	2026	17187	ROL03	ROL	0028051525	1	3	21/02/2026 13:27:33	22/02/2026 11:15:00	Interna-Não	15000	12	33120	261,49	Ch. Fusível		Base Fusível
2374	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	BA03466074	1	3	21/02/2026 13:27:59	21/02/2026 13:37:55	Interna-Não	15000	504	43001	83,44	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2375	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	BA03466074	1	3	21/02/2026 13:27:59	21/02/2026 13:42:58	Interna-Não	15000	415	43001	103,63	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2376	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	BA03466074	1	3	21/02/2026 13:27:59	21/02/2026 16:13:14	Interna-Não	15000	760	43001	2.093,17	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2377	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 13:28:00	21/02/2026 13:35:26	Interna-Não	15000	234	33120	28,99	DIS_MAN_EST		Disjuntor Média
2378	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 13:28:00	21/02/2026 13:35:26	Interna-Não	15000	6580	33120	815,19	DIS_MAN_EST		Disjuntor Média
2379	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 13:28:00	21/02/2026 16:47:59	Interna-Não	15000	161	33120	536,62	DIS_MAN_EST		Disjuntor Média
2380	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 13:28:00	21/02/2026 19:49:58	Interna-Não	15000	494	33120	3.144,86	DIS_MAN_EST		Disjuntor Média
2381	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 13:28:00	21/02/2026 19:50:42	Interna-Não	15000	1397	33120	8.910,53	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2382	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466158	1	3	21/02/2026 13:28:10	21/02/2026 16:55:09	Interna-Não	15000	442	33120	1.524,78	Religador		Religadora Automática
2383	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466158	1	3	21/02/2026 13:28:10	21/02/2026 16:55:09	Interna-Não	15000	2173	33120	7.496,25	Religador		Religadora Automática
2384	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028049679	1	3	21/02/2026 13:29:00	21/02/2026 13:36:00	Interna-Não	220	24	27542	2,80			
2385	383	2	2026	13064	PAL03	PAL	0028051567	1	3	21/02/2026 13:30:58	21/02/2026 16:52:23	Interna-Não	220	1	40483	3,36	Trafo BT		Estação Transformadora
2386	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028051591	1	3	21/02/2026 13:33:11	21/02/2026 17:45:00	Interna-Não	15000	73	28123	306,38	FUSIBLE_LS		Base Fusível
2387	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028051609	1	3	21/02/2026 13:34:19	22/02/2026 12:51:00	Interna-Não	15000	18	54456	419,00	Ch. Fusível		Base Fusível
2388	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028051647	1	3	21/02/2026 13:36:07	22/02/2026 03:49:40	Interna-Não	15000	275	17024	3.912,10	Religador		Religadora Automática
2389	383	2	2026	13091	TRB05	TRB	0028051711	1	3	21/02/2026 13:37:36	21/02/2026 18:10:00	Interna-Não	15000	2	58142	9,08	Ch. Fusível		Base Fusível
2390	383	2	2026	13034	DKC05	DKC	0028051675	1	3	21/02/2026 13:37:44	21/02/2026 16:58:43	Interna-Não	220	1	90276	3,35	Trafo BT		Estação Transformadora
2391	383	2	2026	13032	CMB02	CMB	0028051691	1	3	21/02/2026 13:39:05	21/02/2026 16:22:36	Interna-Não	220	2	11883	5,45	Trafo BT		Estação Transformadora
2392	383	2	2026	16387	JAC04	JAC	0028051699	1	3	21/02/2026 13:39:47	21/02/2026 19:20:00	Interna-Não	220	8	22745	45,36	Trafo BT		Estação Transformadora
2393	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028051707	1	3	21/02/2026 13:40:02	21/02/2026 22:55:00	Interna-Não	15000	182	47707	1.683,40	Ch. Fusível		Base Fusível
2394	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028051731	1	3	21/02/2026 13:42:06	22/02/2026 01:31:00	Interna-Não	15000	73	47707	862,50	Ch. Fusível		Base Fusível
2395	383	2	2026	17186	MOB04	MOB	0028051737	1	3	21/02/2026 13:42:58	21/02/2026 15:21:44	Interna-Não	220	1	40969	1,65	Trafo BT		Estação Transformadora
2396	383	2	2026	17185	CED04	CED	BA03466096	1	3	21/02/2026 13:44:59	21/02/2026 17:24:09	Interna-Não	15000	66	38336	241,08	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2397	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028051761	1	3	21/02/2026 13:46:02	22/02/2026 12:12:44	Interna-Não	220	1	33960	22,45	Trafo BT		Estação Transformadora
2398	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028051769	1	3	21/02/2026 13:46:29	22/02/2026 01:12:09	Interna-Não	15000	10	38336	114,28	Ch. Fusível		Base Fusível
2399	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028051769	1	3	21/02/2026 13:46:29	23/02/2026 11:50:00	Interna-Não	15000	1	38336	46,06	Ch. Fusível		Base Fusível
2400	383	2	2026	13064	PAL03	PAL	0028051797	1	3	21/02/2026 13:48:35	21/02/2026 15:46:06	Interna-Não	220	4	40483	7,83	Trafo BT		Estação Transformadora
2401	383	2	2026	13032	CMB03	CMB	0028051827	1	3	21/02/2026 13:51:20	21/02/2026 22:45:00	Interna-Não	15000	134	11883	1.191,86	FUSIBLE_LS		Base Fusível
2402	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028051831	1	3	21/02/2026 13:51:42	21/02/2026 23:40:00	Interna-Não	15000	166	23007	1.627,63	Ch. Fusível		Base Fusível
2403	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	BA03465972	1	3	21/02/2026 13:52:00	21/02/2026 14:28:00	Interna-Não	15000	1	47938	0,60	Ch. Fusível		Base Fusível
2404	383	2	2026	13056	QUJ01	QUJ	BA03466108	1	3	21/02/2026 13:52:15	21/02/2026 14:55:46	Interna-Não	15000	13	55157	13,76	Religador		Religadora Automática
2405	383	2	2026	13056	QUJ01	QUJ	BA03466108	1	3	21/02/2026 13:52:15	21/02/2026 15:30:03	Interna-Não	15000	116	55157	189,08	Chave Faca		Chave Unipolar
2406	383	2	2026	17209	MPA16	MPA	0028051855	1	3	21/02/2026 13:53:12	22/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	1	27618	20,45	Trafo BT		Estação Transformadora
2407	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	0028051865	1	3	21/02/2026 13:53:57	22/02/2026 09:23:34	Interna-Não	220	4	29749	77,97	Trafo BT		Estação Transformadora
2408	383	2	2026	13092	URU02	URU	BA03466120	1	3	21/02/2026 13:54:40	21/02/2026 13:58:14	Interna-Não	15000	2675	10118	159,01	Religador		Religadora Automática
2409	383	2	2026	13092	URU02	URU	BA03466120	1	3	21/02/2026 13:54:40	21/02/2026 14:29:51	Interna-Não	15000	482	10118	282,64	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2410	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03466118	1	3	21/02/2026 13:55:13	21/02/2026 15:46:26	Interna-Não	15000	309	54456	572,77	Religador		Religadora Automática
2411	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03466118	1	3	21/02/2026 13:55:13	21/02/2026 17:05:00	Interna-Não	15000	28	54456	88,57	Religador		Religadora Automática
2412	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028051953	1	3	21/02/2026 13:58:39	21/02/2026 17:45:21	Interna-Não	15000	101	38336	381,61	Ch. Fusível		Base Fusível
2413	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028051961	1	3	21/02/2026 13:59:29	21/02/2026 19:03:00	Interna-Não	15000	25	23007	126,47	Ch. Fusível		Base Fusível
2414	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	BA03466392	1	3	21/02/2026 14:00:00	21/02/2026 17:58:42	Interna-Não	15000	467	54456	1.857,88	Religador		Religadora Automática
2415	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	BA03466392	1	3	21/02/2026 14:00:00	21/02/2026 18:00:17	Interna-Não	15000	672	54456	2.691,17	DIS_MAN_LS		Religadora Automática
2416	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	BA03466392	1	3	21/02/2026 14:00:00	21/02/2026 19:25:18	Interna-Não	15000	2599	54456	14.090,91	Chave Faca		Chave Unipolar
2417	383	2	2026	13027	BLU06	BLU	0028051969	1	3	21/02/2026 14:00:23	22/02/2026 12:13:00	Interna-Não	15000	6	33031	133,26	Ch. Fusível		Base Fusível
2418	383	2	2026	13061	NAT01	NAT	0028052259	1	3	21/02/2026 14:01:23	21/02/2026 17:11:01	Interna-Não	15000	255	23007	805,94	Ch. Fusível		Base Fusível
2419	383	2	2026	13061	NAT01	NAT	0028052259	1	3	21/02/2026 14:01:23	22/02/2026 13:25:15	Interna-Não	15000	80	23007	1.871,82	Ch. Fusível		Base Fusível
2420	383	2	2026	13084	FAR01	FAR	0028051989	1	3	21/02/2026 14:01:56	21/02/2026 17:19:32	Interna-Não	220	1	20833	3,29	Trafo BT		Estação Transformadora
2421	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028046677	1	3	21/02/2026 14:05:23	21/02/2026 15:00:00	Interna-Não	15000	4	41817	3,64			
2422	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028052355	1	3	21/02/2026 14:06:02	22/02/2026 09:14:00	Interna-Não	15000	65	38336	1.243,63	FUSIBLE_LS		Base Fusível
2423	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028055221	1	3	21/02/2026 14:06:08	21/02/2026 18:41:08	Interna-Não	15000	363	39883	1.663,75	Religador		Religadora Automática
2424	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028052041	1	3	21/02/2026 14:06:19	21/02/2026 23:26:00	Interna-Não	220	53	17649	494,39	Trafo BT		Estação Transformadora
2425	383	2	2026	13061	NAT05	NAT	0028052139	1	3	21/02/2026 14:11:35	21/02/2026 15:38:00	Interna-Não	15000	77	23007	110,90	Ch. Fusível		Base Fusível
2426	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028												

Item	Agente	Es. Competên	o. Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Interru	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Afetadas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2458	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466044	1	3	21/02/2026 14:46:07	21/02/2026 17:13:53	Interna-Não	15000	194	33120	477,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2459	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466044	1	3	21/02/2026 14:46:07	21/02/2026 21:15:26	Interna-Não	15000	171	33120	1.109,55	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2460	383	2	2026	13094	VIN03	VIN	0028052625	1	3	21/02/2026 14:46:38	21/02/2026 21:05:00	Interna-Não	15000	32	29372	201,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2461	383	2	2026	16391	NVS01	NVS	0028052665	1	3	21/02/2026 14:49:00	22/02/2026 06:04:05	Interna-Não	220	33	25125	503,30	Trafo BT	Estação Transformadora
2462	383	2	2026	13025	BGN05	BGN	0028052675	1	3	21/02/2026 14:49:48	21/02/2026 20:20:34	Interna-Não	220	1	29749	5,51	Trafo BT	Estação Transformadora
2463	383	2	2026	13061	NAT01	NAT	0028052677	1	3	21/02/2026 14:49:49	21/02/2026 22:18:00	Interna-Não	15000	30	23007	224,09	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2464	383	2	2026	13050	ITR02	ITR	0028052681	1	3	21/02/2026 14:50:00	21/02/2026 18:26:42	Interna-Não	220	1	20595	3,61	Trafo BT	Estação Transformadora
2465	383	2	2026	13080	MIR02	MIR	0028052689	1	3	21/02/2026 14:50:52	21/02/2026 23:43:24	Interna-Não	15000	185	56078	1.641,98	Ch. Fusível	Base Fusível
2466	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028052727	1	3	21/02/2026 14:52:36	21/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	74	38336	527,13	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2467	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028052797	1	3	21/02/2026 14:57:45	21/02/2026 19:10:59	Interna-Não	15000	15	23007	63,31	Ch. Fusível	Base Fusível
2468	383	2	2026	13052	ITR05	ITR	0028052809	1	3	21/02/2026 14:58:30	22/02/2026 09:45:00	Interna-Não	220	2	54456	37,55	Trafo BT	Estação Transformadora
2469	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028052811	1	3	21/02/2026 14:58:36	22/02/2026 01:26:30	Interna-Não	220	95	54456	994,18	Trafo BT	Estação Transformadora
2470	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028052843	1	3	21/02/2026 15:00:36	21/02/2026 18:11:06	Interna-Não	220	2	40485	6,35	Trafo BT	Estação Transformadora
2471	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028052857	1	3	21/02/2026 15:01:32	21/02/2026 21:53:55	Interna-Não	220	1	27542	6,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2472	383	2	2026	13033	BOI03	BOI	0028052863	1	3	21/02/2026 15:02:03	22/02/2026 00:45:00	Interna-Não	15000	259	18664	2.516,40	Ch. Fusível	Base Fusível
2473	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028062161	1	3	21/02/2026 15:03:04	22/02/2026 12:16:06	Interna-Não	220	2	40485	42,43	Trafo BT	Estação Transformadora
2474	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028052901	1	3	21/02/2026 15:04:19	21/02/2026 17:00:00	Interna-Não	220	10	22745	19,28	Trafo BT	Estação Transformadora
2475	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	0028052921	1	3	21/02/2026 15:05:00	23/02/2026 15:20:00	Interna-Não	220	1	11883	48,25	Trafo BT	Estação Transformadora
2476	383	2	2026	13092	URU02	URU	0028052963	1	3	21/02/2026 15:05:48	21/02/2026 19:39:09	Interna-Não	15000	247	10118	1.125,29	Ch. Fusível	Base Fusível
2477	383	2	2026	13092	URU02	URU	0028052963	1	3	21/02/2026 15:05:48	22/02/2026 01:24:06	Interna-Não	15000	1	10118	10,30	Ch. Fusível	Base Fusível
2478	383	2	2026	13092	URU02	URU	0028052963	1	3	21/02/2026 15:05:48	22/02/2026 11:35:38	Interna-Não	15000	50	10118	1.024,86	Ch. Fusível	Base Fusível
2479	383	2	2026	13061	NAT02	NAT	0028052939	1	3	21/02/2026 15:06:46	21/02/2026 20:55:00	Interna-Não	15000	34	23007	197,33	Ch. Fusível	Base Fusível
2480	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028052951	1	3	21/02/2026 15:07:54	21/02/2026 16:42:06	Interna-Não	15000	27	47707	42,39	Religador	Religadora Automática
2481	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028052951	1	3	21/02/2026 15:07:54	21/02/2026 17:01:50	Interna-Não	15000	306	47707	581,06	Religador	Religadora Automática
2482	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028052951	1	3	21/02/2026 15:07:54	21/02/2026 18:31:32	Interna-Não	15000	101	47707	342,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2483	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	BA03466194	1	3	21/02/2026 15:09:13	22/02/2026 10:57:47	Interna-Não	15000	20	56078	396,19	Religador	Religadora Automática
2484	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	BA03466194	1	3	21/02/2026 15:09:13	22/02/2026 10:57:47	Interna-Não	15000	80	56078	1.584,76	Religador	Religadora Automática
2485	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	BA03466194	1	3	21/02/2026 15:09:13	23/02/2026 00:45:00	Interna-Não	15000	47	56078	1.579,03	Religador	Religadora Automática
2486	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028052985	1	3	21/02/2026 15:10:50	21/02/2026 23:30:00	Interna-Não	220	1	39883	8,32	Trafo BT	Estação Transformadora
2487	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466200	1	3	21/02/2026 15:11:04	21/02/2026 16:23:53	Interna-Não	15000	1233	33120	1.496,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2488	383	2	2026	13033	BOI03	BOI	0028052993	1	3	21/02/2026 15:11:15	21/02/2026 17:04:01	Interna-Não	15000	161	18664	302,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2489	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 15:11:51	21/02/2026 15:22:25	Interna-Não	15000	514	56078	90,52	Religadora Automática	Religadora Automática
2490	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 15:11:51	21/02/2026 15:22:25	Interna-Não	15000	591	56078	104,08	Religador	Religadora Automática
2491	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 15:11:51	21/02/2026 16:48:16	Interna-Não	15000	124	56078	199,26	Religador	Religadora Automática
2492	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 16:41:58	Interna-Não	15000	491	10011	735,95	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2493	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 16:41:58	Interna-Não	15000	817	10011	1.224,59	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2494	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 16:54:33	Interna-Não	15000	58	10011	99,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2495	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 16:55:01	Interna-Não	15000	444	10011	762,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2496	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 17:38:42	Interna-Não	15000	1241	10011	3.033,56	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2497	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 17:38:57	Interna-Não	15000	36	10011	88,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2498	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 15:12:02	21/02/2026 17:38:57	Interna-Não	15000	169	10011	413,82	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2499	383	2	2026	13094	CRM02	CRM	BA03466206	1	3	21/02/2026 15:12:11	21/02/2026 16:08:44	Interna-Não	15000	110	29372	103,67	Religador	Religadora Automática
2500	383	2	2026	13094	CRM02	CRM	BA03466206	1	3	21/02/2026 15:12:11	21/02/2026 16:08:44	Interna-Não	15000	206	29372	194,15	Religador	Religadora Automática
2501	383	2	2026	13052	ITR04	ITR	0028053015	1	3	21/02/2026 15:13:12	21/02/2026 18:15:00	Interna-Não	15000	8	54456	24,24	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2502	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028053041	1	3	21/02/2026 15:15:01	22/02/2026 10:28:24	Interna-Não	220	1	54456	19,22	Trafo BT	Estação Transformadora
2503	383	2	2026	13084	SAB01	SAB	0028053043	1	3	21/02/2026 15:15:09	21/02/2026 23:30:00	Interna-Não	15000	80	20833	659,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2504	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028053065	1	3	21/02/2026 15:16:42	21/02/2026 20:42:54	Interna-Não	220	1	40969	5,44	Trafo BT	Estação Transformadora
2505	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028053067	1	3	21/02/2026 15:16:44	21/02/2026 21:05:00	Interna-Não	15000	47	33120	272,81	Ch. Fusível	Base Fusível
2506	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 15:17:34	21/02/2026 17:07:38	Interna-Não	15000	195	24467	357,72	Religador	Religadora Automática
2507	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 15:17:34	21/02/2026 17:08:41	Interna-Não	15000	740	24467	1.370,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2508	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 15:17:34	21/02/2026 17:09:34	Interna-Não	15000	22	24467	41,07	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2509	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 15:17:34	21/02/2026 17:27:57	Interna-Não	15000	20	24467	43,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2510	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 15:17:34	21/02/2026 18:35:57	Interna-Não	15000	50	24467	165,32	Religador	Religadora Automática
2511	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 15:17:34	22/02/2026 14:45:00	Interna-Não	15000	44	24467	1.032,12	Religador	Religadora Automática
2512	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028060425	1	3	21/02/2026 15:18:31	21/02/2026 23:59:00	Interna-Não	15000	74	38336	641,93	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2513	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028058879	1	3	21/02/2026 15:18:47	22/02/2026 13:50:00	Interna-Não	220	20	50539	450,41	Trafo BT	Estação Transformadora
2514	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028053089	1	3	21/02/2026 15:19:30	22/02/2026 13:28:00	Interna-Não	15000	63	17649	1.394,93	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2515	383	2	2026	13033	CRZ01	CRZ	0028053103	1	3	21/02/2026 15:20:19	21/02/2026 17:00:00	Interna-Não	220	1	18664	1,66	Trafo BT	Estação Transformadora
2516	383	2	2026	13041	GXD10	GXD	0028053113	1	3	21/02/2026 15:21:18	22/02/2026 12:30:59	Interna-Não	220	1	52314	21,16	Trafo BT	Estação Transformadora
2517	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466200	1	3	21/02/2026 15:24:20	22/02/2026 13:50:00	Interna-Não	15000	94	33120	2.108,21	Ch. Fusível	Base Fusível
2518	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466200	1	3	21/02/2026 15:24:2								

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2549	383	2	2026	13094	BUE01	BUE	0028053517	1	3	21/02/2026 15:54:23	21/02/2026 19:00:58	Interna-Não	220	1	29372	3,11	Trafo BT	Estação Transformadora
2550	383	2	2026	13084	FAR02	FAR	0028053543	1	3	21/02/2026 15:56:26	21/02/2026 18:19:52	Interna-Não	220	1	20833	2,39	Trafo BT	Estação Transformadora
2551	383	2	2026	13044	IBS08	IBS	0028053545	1	3	21/02/2026 15:56:30	22/02/2026 04:48:00	Interna-Não	220	262	35637	3.368,88	Trafo BT	Estação Transformadora
2552	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028053565	1	3	21/02/2026 15:57:58	22/02/2026 05:23:26	Interna-Não	220	1	63610	13,42	Trafo BT	Estação Transformadora
2553	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 16:09:42	Interna-Não	15000	236	56078	41,89	Religador	Religadora Automática
2554	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 16:10:58	Interna-Não	15000	515	56078	102,28	Religador	Religadora Automática
2555	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 19:06:34	Interna-Não	15000	26	56078	81,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2556	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 19:56:00	Interna-Não	15000	145	56078	572,63	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2557	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 20:31:00	Interna-Não	15000	140	56078	634,55	Chave Faca	Chave Unipolar
2558	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 21:33:00	Interna-Não	15000	151	56078	840,44	Chave Faca	Chave Unipolar
2559	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466244	1	3	21/02/2026 15:59:03	21/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	4	56078	24,06	Ch. Fusível	Base Fusível
2560	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466248	1	3	21/02/2026 15:59:08	21/02/2026 16:02:22	Interna-Não	15000	984	56078	53,03	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2561	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466248	1	3	21/02/2026 15:59:08	21/02/2026 16:05:14	Interna-Não	15000	1852	56078	188,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2562	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466248	1	3	21/02/2026 15:59:08	21/02/2026 16:25:43	Interna-Não	15000	454	56078	201,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2563	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466368	1	3	21/02/2026 15:59:08	21/02/2026 17:52:08	Interna-Não	15000	600	56078	1.130,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2564	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466368	1	3	21/02/2026 15:59:08	21/02/2026 22:51:41	Interna-Não	15000	112	56078	770,09	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2565	383	2	2026	13080	SAP01	SAP	0028053575	1	3	21/02/2026 15:59:19	21/02/2026 18:26:00	Interna-Não	15000	125	56078	305,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2566	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	BA03466250	1	3	21/02/2026 15:59:42	21/02/2026 16:07:02	Interna-Não	15000	80	56078	9,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2567	383	2	2026	17184	CAM01	CAM	BA03466250	1	3	21/02/2026 15:59:42	21/02/2026 16:05:06	Interna-Não	15000	314	24467	28,26	Religador	Religadora Automática
2568	383	2	2026	17184	CAM01	CAM	BA03466250	1	3	21/02/2026 15:59:42	21/02/2026 16:06:11	Interna-Não	15000	426	24467	46,03	Religador	Religadora Automática
2569	383	2	2026	17184	CAM01	CAM	BA03466250	1	3	21/02/2026 15:59:42	21/02/2026 16:07:02	Interna-Não	15000	363	24467	44,37	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2570	383	2	2026	13061	NAT05	NAT	0028053629	1	3	21/02/2026 16:02:25	21/02/2026 22:20:00	Interna-Não	15000	11	23007	69,22	Ch. Fusível	Base Fusível
2571	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028053641	1	3	21/02/2026 16:03:40	21/02/2026 18:51:26	Interna-Não	220	1	90276	2,80	Trafo BT	Estação Transformadora
2572	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03466260	1	3	21/02/2026 16:09:55	21/02/2026 18:47:19	Interna-Não	15000	7	21516	18,36	Religador	Religadora Automática
2573	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	BA03466260	1	3	21/02/2026 16:09:55	21/02/2026 23:58:04	Interna-Não	15000	196	21516	1.529,29	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2574	383	2	2026	17185	CEO04	CEB	BA03466274	1	3	21/02/2026 16:13:00	21/02/2026 17:23:00	Interna-Não	15000	9	38336	10,50	Ch. Fusível	Base Fusível
2575	383	2	2026	16388	CAB03	CAB	0028053763	1	3	21/02/2026 16:13:36	21/02/2026 20:54:32	Interna-Não	220	1	16994	4,68	Trafo BT	Estação Transformadora
2576	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	0028051349	1	3	21/02/2026 16:15:00	21/02/2026 17:14:00	Interna-Não	15000	9	17649	8,85		
2577	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	0028053783	1	3	21/02/2026 16:15:30	21/02/2026 20:50:00	Interna-Não	220	2	18664	9,15	Trafo BT	Estação Transformadora
2578	383	2	2026	13015	ALC14	ALC	0028053787	1	3	21/02/2026 16:15:52	22/02/2026 10:44:02	Interna-Não	220	1	58868	18,47	Trafo BT	Estação Transformadora
2579	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	0028053801	1	3	21/02/2026 16:17:06	22/02/2026 00:38:00	Interna-Não	15000	87	56078	726,30	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2580	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028053841	1	3	21/02/2026 16:18:16	22/02/2026 01:09:24	Interna-Não	220	2	54297	17,70	Trafo BT	Estação Transformadora
2581	383	2	2026	16393	BID02	BID	0028053847	1	3	21/02/2026 16:18:45	21/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	40	23051	127,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2582	383	2	2026	13053	ITR04	ITR	0028053865	1	3	21/02/2026 16:19:45	21/02/2026 22:54:50	Interna-Não	220	1	22395	6,58	Trafo BT	Estação Transformadora
2583	383	2	2026	16395	ARL04	ARL	0028053955	1	3	21/02/2026 16:24:57	22/02/2026 07:17:58	Interna-Não	220	1	22866	14,88	Trafo BT	Estação Transformadora
2584	383	2	2026	13084	SAB01	SAB	0028053961	1	3	21/02/2026 16:25:08	21/02/2026 01:04:40	Interna-Não	220	1	20833	8,66	Trafo BT	Estação Transformadora
2585	383	2	2026	13052	ITR05	ITR	0028053967	1	3	21/02/2026 16:25:22	21/02/2026 20:30:00	Interna-Não	15000	1	54456	4,08	Ch. Fusível	Base Fusível
2586	383	2	2026	13086	SPT08	SPT	0028053975	1	3	21/02/2026 16:25:46	22/02/2026 02:10:00	Interna-Não	15000	68	47938	662,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2587	383	2	2026	13052	ITR01	ITR	0028053979	1	3	21/02/2026 16:25:53	22/02/2026 08:44:36	Interna-Não	220	12	54456	195,74	Trafo BT	Estação Transformadora
2588	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028053987	1	3	21/02/2026 16:26:10	22/02/2026 05:05:43	Interna-Não	220	1	47707	12,66	Trafo BT	Estação Transformadora
2589	383	2	2026	13032	CMB02	CMB	BA03466108	1	3	21/02/2026 16:26:54	21/02/2026 17:30:08	Interna-Não	15000	315	11883	331,97	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2590	383	2	2026	13032	CMB03	CMB	BA03466108	1	3	21/02/2026 16:26:54	21/02/2026 17:29:52	Interna-Não	15000	1322	11883	1.387,37	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2591	383	2	2026	13032	CMB03	CMB	BA03466108	1	3	21/02/2026 16:26:54	21/02/2026 17:30:08	Interna-Não	15000	1345	11883	1.417,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2592	383	2	2026	13032	CMB03	CMB	BA03466108	1	3	21/02/2026 16:26:54	21/02/2026 17:30:40	Interna-Não	15000	480	11883	510,13	Religador	Religadora Automática
2593	383	2	2026	13056	QUI01	QUI	BA03466108	1	3	21/02/2026 16:26:54	21/02/2026 17:39:42	Interna-Não	15000	129	55157	156,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2594	383	2	2026	13069	POT05	POT	0028054061	1	3	21/02/2026 16:27:00	21/02/2026 19:17:30	Interna-Não	220	1	26402	2,84	Trafo BT	Estação Transformadora
2595	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	0028054063	1	3	21/02/2026 16:27:08	21/02/2026 19:06:04	Interna-Não	220	1	17649	2,65	Trafo BT	Estação Transformadora
2596	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	0028054013	1	3	21/02/2026 16:28:31	22/02/2026 13:41:51	Interna-Não	220	1	40485	21,22	Trafo BT	Estação Transformadora
2597	383	2	2026	17184	SAP03	SAP	0028054089	1	3	21/02/2026 16:29:11	22/02/2026 13:08:29	Interna-Não	220	4	24467	82,62	Trafo BT	Estação Transformadora
2598	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028059677	1	3	21/02/2026 16:29:36	21/02/2026 21:29:00	Interna-Não	15000	24	29372	119,76	Ch. Fusível	Base Fusível
2599	383	2	2026	13093	VDP06	VDP	0028054149	1	3	21/02/2026 16:34:10	22/02/2026 12:53:28	Interna-Não	220	1	50539	20,32	Trafo BT	Estação Transformadora
2600	383	2	2026	13016	ANG06	ANG	0028054157	1	3	21/02/2026 16:34:57	21/02/2026 18:02:00	Interna-Não	220	5	43001	7,25	Trafo BT	Estação Transformadora
2601	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028054197	1	3	21/02/2026 16:37:35	21/02/2026 23:30:00	Interna-Não	220	1	56586	6,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2602	383	2	2026	13080	ITC02	ITC	0028054215	1	3	21/02/2026 16:39:17	22/02/2026 00:10:00	Interna-Não	15000	35	56078	262,92	Ch. Fusível	Base Fusível
2603	383	2	2026	13016	ANG05	ANG	0028054227	1	3	21/02/2026 16:40:00	21/02/2026 17:52:00	Interna-Não	220	2	43001	2,40	Trafo BT	Estação Transformadora
2604	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028054233	1	3	21/02/2026 16:40:12	22/02/2026 00:20:00	Interna-Não	220	1	56586	7,66	Trafo BT	Estação Transformadora
2605	383	2	2026	13034	DIC15	DIC	0028054271	1	3	21/02/2026 16:41:28	21/02/2026 17:36:00	Interna-Não	220	1	90276	0,91	Trafo BT	Estação Transformadora
2606	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	0028063957	1	3	21/02/2026 16:41:36	22/02/2026 14:46:26	Interna-Não	220	1	47707	22,08	Trafo BT	Estação Transformadora
2607	383	2	2026	13048	ITL03	ITL	0028054321	1	3	21/02/2026 16:44:29	21/02/2026 23:33:00	Interna-Não	15000	34	10011	231,49	Ch. Fusível	Base Fusível
2608	383	2	2026	13093	VDP06	VDP	0028054335	1	3	21/02/2026 16:45:03	21/02/2026 23:42:00	Interna-Não	15000	55	50539	382,20	Ch. Fusível	Base Fusível
2609	383	2	2026	13070	PDR09	PDR	0028054341	1	3	21/02/2026 16:45:27	21/02/2026 22:09:00	Interna-Não	15000	76	34367	409,83	Chave Faca	Chave Unipolar

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2640	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03466312	1	3	21/02/2026 17:06:00	21/02/2026 18:11:29	Interna-Não	15000	19	29749	20,74	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2641	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03466312	1	3	21/02/2026 17:06:00	21/02/2026 18:11:29	Interna-Não	15000	255	29749	278,30	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2642	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03466312	1	3	21/02/2026 17:06:00	21/02/2026 18:57:41	Interna-Não	15000	1366	29749	2.542,66	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2643	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	0028054651	1	3	21/02/2026 17:06:40	22/02/2026 12:44:12	Interna-Não	15000	2	29372	39,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2644	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	0028054651	1	3	21/02/2026 17:06:40	23/02/2026 09:18:12	Interna-Não	15000	17	29372	683,27	Ch. Fusível	Base Fusível
2645	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	0028056565	1	3	21/02/2026 17:07:31	21/02/2026 22:59:00	Interna-Não	15000	15	35953	87,87	Chave Faca	Chave Unipolar
2646	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	0028054673	1	3	21/02/2026 17:08:59	22/02/2026 08:50:00	Interna-Não	15000	8	21516	125,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2647	383	2	2026	13075	RDC03	RDC	0028054673	1	3	21/02/2026 17:08:59	22/02/2026 11:15:00	Interna-Não	15000	7	21516	126,70	Ch. Fusível	Base Fusível
2648	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028054681	1	3	21/02/2026 17:09:28	22/02/2026 10:30:00	Interna-Não	15000	2	20595	34,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2649	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028051591	1	3	21/02/2026 17:11:08	21/02/2026 17:45:00	Interna-Não	15000	22	28123	12,42	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2650	383	2	2026	13071	POC01	POC	BA03466320	1	3	21/02/2026 17:11:51	21/02/2026 17:15:28	Interna-Não	15000	1009	68832	60,82	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2651	383	2	2026	13071	POC01	POC	BA03466320	1	3	21/02/2026 17:11:51	21/02/2026 17:23:00	Interna-Não	15000	1174	68832	218,17	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2652	383	2	2026	13071	POC06	POC	BA03466320	1	3	21/02/2026 17:11:51	21/02/2026 17:15:28	Interna-Não	15000	5838	68832	351,90	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2653	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:12:10	21/02/2026 17:24:14	Interna-Não	15000	92	28123	18,50	Religador	Religadora Automática
2654	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:12:10	21/02/2026 17:24:14	Interna-Não	15000	882	28123	177,38	Religador	Religadora Automática
2655	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:12:10	21/02/2026 17:24:42	Interna-Não	15000	48	28123	10,03	Religador	Religadora Automática
2656	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:12:10	21/02/2026 22:12:38	Interna-Não	15000	45	28123	225,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2657	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:12:10	21/02/2026 22:54:53	Interna-Não	15000	82	28123	468,38	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2658	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:12:10	21/02/2026 23:48:00	Interna-Não	15000	53	28123	349,65	Ch. Fusível	Base Fusível
2659	383	2	2026	13037	GAB12	GAB	BA03466324	1	3	21/02/2026 17:12:14	21/02/2026 17:18:16	Interna-Não	15000	411	65239	41,33	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2660	383	2	2026	13037	GAB15	GAB	BA03466324	1	3	21/02/2026 17:12:14	21/02/2026 17:18:16	Interna-Não	15000	1392	65239	139,97	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2661	383	2	2026	13070	PDR05	PDR	BA03466324	1	3	21/02/2026 17:12:14	21/02/2026 17:18:16	Interna-Não	15000	1208	34367	121,47	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2662	383	2	2026	13070	PDR07	PDR	BA03466324	1	3	21/02/2026 17:12:14	21/02/2026 17:18:16	Interna-Não	15000	1320	34367	132,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2663	383	2	2026	13069	POT06	POT	0028054711	1	3	21/02/2026 17:12:23	21/02/2026 20:48:15	Interna-Não	220	1	26402	3,60	Trafo BT	Estação Transformadora
2664	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	0028054719	1	3	21/02/2026 17:12:47	22/02/2026 09:11:01	Interna-Não	220	34	28123	543,00	Trafo BT	Estação Transformadora
2665	383	2	2026	13070	PDR01	PDR	0028054721	1	3	21/02/2026 17:13:03	22/02/2026 15:37:22	Interna-Não	220	39	34367	873,81	Trafo BT	Estação Transformadora
2666	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028052355	1	3	21/02/2026 17:13:20	22/02/2026 09:14:00	Interna-Não	15000	52	38336	832,58		
2667	383	2	2026	13056	ALP01	ALP	0028051079	1	3	21/02/2026 17:13:29	21/02/2026 17:54:00	Interna-Não	15000	1	55157	0,68		
2668	383	2	2026	13060	MUR06	MUR	0028054755	1	3	21/02/2026 17:14:21	22/02/2026 05:20:00	Interna-Não	15000	8	35953	96,75	Ch. Fusível	Base Fusível
2669	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466328	1	3	21/02/2026 17:15:19	21/02/2026 17:31:37	Interna-Não	15000	3604	17649	979,09	Alimentador	Disjuntor Média
2670	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466328	1	3	21/02/2026 17:15:19	21/02/2026 17:54:10	Interna-Não	15000	1662	17649	1.076,14	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2671	383	2	2026	13080	ITC02	ITC	0028054791	1	3	21/02/2026 17:15:54	22/02/2026 09:40:10	Interna-Não	15000	307	56078	5.036,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2672	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	0028054797	1	3	21/02/2026 17:16:21	21/02/2026 21:00:00	Interna-Não	220	2	34367	7,45	Trafo BT	Estação Transformadora
2673	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028054827	1	3	21/02/2026 17:18:08	21/02/2026 19:45:00	Interna-Não	15000	10	28123	24,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2674	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028054831	1	3	21/02/2026 17:18:36	21/02/2026 20:50:34	Interna-Não	15000	29	56078	102,45	Ch. Fusível	Base Fusível
2675	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028054835	1	3	21/02/2026 17:18:41	21/02/2026 22:04:00	Interna-Não	15000	359	68832	1.707,14	Ch. Fusível	Base Fusível
2676	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028054847	1	3	21/02/2026 17:19:29	21/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	73	56078	158,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2677	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466200	1	3	21/02/2026 17:19:50	21/02/2026 21:15:26	Interna-Não	15000	104	33120	408,37	Chave Faca	Chave Unipolar
2678	383	2	2026	13098	VPA03	VPA	BA03466332	1	3	21/02/2026 17:19:58	21/02/2026 17:23:15	Interna-Não	15000	946	28123	51,77	Religador	Religadora Automática
2679	383	2	2026	13098	VPA03	VPA	BA03466332	1	3	21/02/2026 17:19:58	21/02/2026 19:10:08	Interna-Não	15000	52	28123	95,48	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2680	383	2	2026	13098	VPA03	VPA	BA03466332	1	3	21/02/2026 17:19:58	22/02/2026 11:10:06	Interna-Não	15000	12	28123	214,03	Religador	Religadora Automática
2681	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028054887	1	3	21/02/2026 17:20:49	22/02/2026 13:50:00	Interna-Não	220	6	20595	122,92	Trafo BT	Estação Transformadora
2682	383	2	2026	13041	GXD05	GXD	0028054891	1	3	21/02/2026 17:21:01	21/02/2026 21:20:00	Interna-Não	15000	24	52314	95,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2683	383	2	2026	13064	PAL05	PAL	BA03466334	1	3	21/02/2026 17:22:20	22/02/2026 03:39:18	Interna-Não	15000	29	40483	298,20	Religador	Religadora Automática
2684	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	0028062817	1	3	21/02/2026 17:25:58	22/02/2026 10:18:25	Interna-Não	220	1	11883	16,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2685	383	2	2026	17186	OUT02	OUT	0028055009	1	3	21/02/2026 17:27:48	21/02/2026 07:48:00	Interna-Não	15000	7	40969	100,36	Ch. Fusível	Base Fusível
2686	383	2	2026	13037	GAB08	GAB	0028048745	1	3	21/02/2026 17:28:00	21/02/2026 17:58:00	Interna-Não	220	30	65239	15,00		
2687	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	0028055029	1	3	21/02/2026 17:29:40	21/02/2026 19:49:02	Interna-Não	15000	3	29372	6,97	Ch. Fusível	Base Fusível
2688	383	2	2026	13084	BWG01	BWG	0028055031	1	3	21/02/2026 17:29:48	21/02/2026 19:24:11	Interna-Não	220	1	20833	1,91	Trafo BT	Estação Transformadora
2689	383	2	2026	13037	GAB12	GAB	BA03466502	1	3	21/02/2026 17:31:00	21/02/2026 19:24:35	Interna-Não	15000	300	65239	567,92	Religador	Religadora Automática
2690	383	2	2026	13037	GAB15	GAB	BA03466502	1	3	21/02/2026 17:31:00	21/02/2026 20:35:09	Interna-Não	15000	687	65239	2.108,52	Religador	Religadora Automática
2691	383	2	2026	13037	GAB15	GAB	BA03466502	1	3	21/02/2026 17:31:00	22/02/2026 06:06:21	Interna-Não	15000	71	65239	893,83	Chave Faca	Chave Unipolar
2692	383	2	2026	13070	PDR05	PDR	BA03466502	1	3	21/02/2026 17:31:00	21/02/2026 19:23:30	Interna-Não	15000	722	34367	1.353,75	Chave Faca	Chave Unipolar
2693	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	0028055057	1	3	21/02/2026 17:31:17	22/02/2026 03:55:00	Interna-Não	15000	8	24467	83,16	Ch. Fusível	Base Fusível
2694	383	2	2026	13016	ANG07	ANG	0028055067	1	3	21/02/2026 17:31:40	22/02/2026 10:17:00	Interna-Não	15000	7	43001	117,29	Ch. Fusível	Base Fusível
2695	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028055069	1	3	21/02/2026 17:31:42	21/02/2026 18:44:00	Interna-Não	15000	202	43001	243,41	Ch. Fusível	Base Fusível
2696	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 17:31:57	21/02/2026 17:44:55	Interna-Não	15000	436	17649	94,22	Religador	Religadora Automática
2697	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 17:31:57	21/02/2026 17:47:46	Interna-Não	15000	849	17649	223,81	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2698	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 17:31:57	21/02/2026 17:49:34	Interna-Não	15000	424	17649	124,49	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2699	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 17:31:57	21/02/2026 17:50:05	Interna-Não	15000	345	17649	104,27	Religador	Religadora Automática
2700	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 17:31:57	21/02/20							

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2731	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 17:43:30	21/02/2026 18:08:27	Interna-Não	15000	1116	56078	464,07	Religador	Religadora Automática
2732	383	2	2026	13027	BLU205	BLUZ	0028060743	1	3	21/02/2026 17:44:26	22/02/2026 04:24:00	Interna-Não	220	2	33031	21,32	Trafo BT	Estação Transformadora
2733	383	2	2026	13071	POC03	POC	0028055373	1	3	21/02/2026 17:44:39	22/02/2026 11:20:33	Interna-Não	220	1	68832	17,60	Trafo BT	Estação Transformadora
2734	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466326	1	3	21/02/2026 17:44:54	21/02/2026 18:00:22	Interna-Não	15000	436	17649	112,39	Religador	Religadora Automática
2735	383	2	2026	13037	GAB11	GAB	0028047537	1	3	21/02/2026 17:45:00	21/02/2026 18:15:56	Interna-Não	220	34	65239	17,53		
2736	383	2	2026	13015	ALC16	ALC	0028055447	1	3	21/02/2026 17:46:08	22/02/2026 09:05:00	Interna-Não	15000	28	58868	428,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2737	383	2	2026	17209	MPA02	MPA	0028055451	1	3	21/02/2026 17:46:16	22/02/2026 13:49:32	Interna-Não	220	1	27618	20,05	Trafo BT	Estação Transformadora
2738	383	2	2026	13075	RDC02	RDC	0028055453	1	3	21/02/2026 17:46:23	21/02/2026 21:35:01	Interna-Não	15000	7	21516	26,67	Ch. Fusível	Base Fusível
2739	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	0028055517	1	3	21/02/2026 17:48:41	21/02/2026 21:15:09	Interna-Não	220	1	21516	3,44	Trafo BT	Estação Transformadora
2740	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466300	1	3	21/02/2026 17:49:41	21/02/2026 18:27:40	Interna-Não	15000	255	56078	161,43	Religador	Religadora Automática
2741	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466300	1	3	21/02/2026 17:49:41	21/02/2026 18:28:15	Interna-Não	15000	327	56078	210,19	Religador	Religadora Automática
2742	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466300	1	3	21/02/2026 17:49:41	21/02/2026 18:28:37	Interna-Não	15000	2528	56078	1.640,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2743	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466300	1	3	21/02/2026 17:49:41	21/02/2026 18:29:01	Interna-Não	15000	773	56078	506,74	Religador	Religadora Automática
2744	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466300	1	3	21/02/2026 17:49:41	21/02/2026 20:52:05	Interna-Não	15000	115	56078	349,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2745	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466300	1	3	21/02/2026 17:49:41	21/02/2026 23:26:00	Interna-Não	15000	217	56078	1.216,35	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2746	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028051155	1	3	21/02/2026 17:50:00	21/02/2026 18:13:00	Interna-Não	220	13	54297	4,98		
2747	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028055637	1	3	21/02/2026 17:53:58	21/02/2026 23:25:00	Interna-Não	15000	13	56078	71,72	Ch. Fusível	Base Fusível
2748	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 17:54:14	21/02/2026 17:59:20	Interna-Não	15000	1692	17649	143,82	Alimentador	Disjuntor Média
2749	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028052417	1	3	21/02/2026 17:54:35	21/02/2026 19:45:00	Interna-Não	15000	4	38336	7,36		
2750	383	2	2026	13016	ANG08	ANG	BA03466396	1	3	21/02/2026 17:54:47	21/02/2026 18:54:40	Interna-Não	15000	82	43001	81,84	Religador	Religadora Automática
2751	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	0028055685	1	3	21/02/2026 17:54:47	21/02/2026 20:00:00	Interna-Não	15000	147	22745	306,78	Ch. Fusível	Base Fusível
2752	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028055713	1	3	21/02/2026 17:56:31	21/02/2026 20:41:00	Interna-Não	15000	64	23051	175,45	Ch. Fusível	Base Fusível
2753	383	2	2026	13050	ITB04	ITB	0028055731	1	3	21/02/2026 17:57:36	22/02/2026 12:32:34	Interna-Não	220	6	20595	111,50	Trafo BT	Estação Transformadora
2754	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466404	1	3	21/02/2026 17:58:04	21/02/2026 18:03:11	Interna-Não	15000	2343	17649	199,81	Religador	Religadora Automática
2755	383	2	2026	17188	ARS01	ARS	0028055765	1	3	21/02/2026 17:58:17	22/02/2026 12:57:22	Interna-Não	220	3	33960	56,95	Trafo BT	Estação Transformadora
2756	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	BA03466194	1	3	21/02/2026 17:59:07	21/02/2026 19:46:18	Interna-Não	15000	467	54456	834,24	Religador	Religadora Automática
2757	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028053065	1	3	21/02/2026 18:00:00	21/02/2026 20:42:54	Interna-Não	220	19	40969	51,59		
2758	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 18:00:56	21/02/2026 20:39:48	Interna-Não	15000	60	17649	158,87	Religador	Religadora Automática
2759	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03466338	1	3	21/02/2026 18:00:56	21/02/2026 21:30:44	Interna-Não	15000	376	17649	1.314,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2760	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	BA03466418	1	3	21/02/2026 18:01:00	21/02/2026 18:36:31	Interna-Não	15000	440	22745	260,46	Religador	Religadora Automática
2761	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	BA03466418	1	3	21/02/2026 18:01:00	21/02/2026 18:36:31	Interna-Não	15000	264	22745	156,27	Religador	Religadora Automática
2762	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	BA03466418	1	3	21/02/2026 18:01:00	21/02/2026 18:28:02	Interna-Não	15000	345	2619	155,44	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2763	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	BA03466418	1	3	21/02/2026 18:01:00	21/02/2026 20:04:42	Interna-Não	15000	253	2619	521,60	Religador	Religadora Automática
2764	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	BA03466418	1	3	21/02/2026 18:01:00	21/02/2026 20:05:25	Interna-Não	15000	372	2619	771,38	Religador	Religadora Automática
2765	383	2	2026	16390	JAC01	JAC	BA03466418	1	3	21/02/2026 18:01:00	21/02/2026 20:06:13	Interna-Não	15000	1627	2619	3.395,46	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2766	383	2	2026	13086	SPT06	SPT	0028055839	1	3	21/02/2026 18:01:50	22/02/2026 15:30:12	Interna-Não	220	36	47938	773,02	Trafo BT	Estação Transformadora
2767	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	0028055867	1	3	21/02/2026 18:02:59	21/02/2026 21:58:00	Interna-Não	15000	9	50539	35,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2768	383	2	2026	13069	POT01	POT	0028055939	1	3	21/02/2026 18:05:10	21/02/2026 20:12:32	Interna-Não	220	1	26402	2,12	Trafo BT	Estação Transformadora
2769	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	BA03466392	1	3	21/02/2026 18:06:59	21/02/2026 19:46:18	Interna-Não	15000	467	54456	773,01	Religador	Religadora Automática
2770	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	BA03466392	1	3	21/02/2026 18:06:59	21/02/2026 19:46:18	Interna-Não	15000	147	56078	243,33	Religador	Religadora Automática
2771	383	2	2026	13057	TAT01	TAT	0028055221	1	3	21/02/2026 18:08:33	21/02/2026 18:16:51	Interna-Não	15000	14	39883	1,94	Religador	Religadora Automática
2772	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 18:10:03	22/02/2026 01:15:00	Interna-Não	15000	40	56078	283,30	Religador	Religadora Automática
2773	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 18:10:03	22/02/2026 02:58:00	Interna-Não	15000	11	56078	96,79	Religador	Religadora Automática
2774	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 18:10:03	22/02/2026 03:42:00	Interna-Não	15000	23	56078	219,25	Ch. Fusível	Base Fusível
2775	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	21/02/2026 20:14:13	Interna-Não	15000	105	17649	216,88	Religador	Religadora Automática
2776	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	21/02/2026 20:55:31	Interna-Não	15000	286	17649	787,61	Religador	Religadora Automática
2777	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	21/02/2026 21:05:00	Interna-Não	15000	59	17649	171,80	Religador	Religadora Automática
2778	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	21/02/2026 22:30:30	Interna-Não	15000	1	17649	4,34	Chave Fica	Chave Unipolar
2779	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	22/02/2026 13:16:37	Interna-Não	15000	9	17649	171,95	Ch. Fusível	Base Fusível
2780	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	22/02/2026 15:50:55	Interna-Não	15000	8	17649	173,42	Ch. Fusível	Base Fusível
2781	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	23/02/2026 16:25:00	Interna-Não	15000	78	17649	3.607,13	Ch. Fusível	Base Fusível
2782	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 18:10:17	23/02/2026 17:00:00	Interna-Não	15000	7	17649	327,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2783	383	2	2026	13071	POC02	POC	0028056049	1	3	21/02/2026 18:11:09	22/02/2026 12:00:00	Interna-Não	220	22	68832	391,91	Trafo BT	Estação Transformadora
2784	383	2	2026	13090	TER05	TER	0028056077	1	3	21/02/2026 18:11:49	21/02/2026 12:53:00	Interna-Não	220	14	41817	261,61	Trafo BT	Estação Transformadora
2785	383	2	2026	13055	TRM01	TRM	0028056105	1	3	21/02/2026 18:13:26	22/02/2026 08:26:57	Interna-Não	15000	17	17649	241,83	Ch. Fusível	Base Fusível
2786	383	2	2026	13041	13P	GXD	BA03466852	1	3	21/02/2026 18:15:00	22/02/2026 18:15:00	Interna-Não	15000	81	52314	1.881,23	Ch. Fusível	Base Fusível
2787	383	2	2026	13056	CAR01	CAR	0028056151	1	3	21/02/2026 18:16:54	22/02/2026 08:16:00	Interna-Não	220	1	55157	13,99	Trafo BT	Estação Transformadora
2788	383	2	2026	16393	BID04	BID	0028056171	1	3	21/02/2026 18:17:29	22/02/2026 14:57:00	Interna-Não	220	2	23051	41,32	Trafo BT	Estação Transformadora
2789	383	2	2026	16393	BID02	BID	0028056179	1	3	21/02/2026 18:17:50	22/02/2026 10:05:49	Interna-Não	15000	20	23051	315,99	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2790	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028056209	1	3	21/02/2026 18:19:21	22/02/2026 10:26:41	Interna-Não	15000	15	23051	241,83	Ch. Fusível	Base Fusível
2791	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028058923	1	3	21/02/2026 18:20:14	22/02/2026 03:34:00	Interna-Não	15000	73	4770			

Item	Agente	Es. Competên	o. Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2822	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	BA03466458	1	3	21/02/2026 18:44:44	22/02/2026 07:40:32	Interna-Não	15000	420	39883	5.430,60	Chave Faca	Chave Unipolar
2823	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	21/02/2026 20:06:54	Interna-Não	15000	759	33120	1.039,41	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2824	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	21/02/2026 20:28:10	Interna-Não	15000	155	33120	267,20	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2825	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	21/02/2026 19:49:17	Interna-Não	15000	4548	33120	4.892,89	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2826	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	21/02/2026 19:52:27	Interna-Não	15000	530	33120	598,16	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2827	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	21/02/2026 20:01:04	Interna-Não	15000	1233	33120	1.568,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2828	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	21/02/2026 20:28:10	Interna-Não	15000	1152	33120	1.985,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2829	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:44:44	22/02/2026 01:48:01	Interna-Não	15000	430	33120	3.033,53	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2830	383	2	2026	13032	CMR02	CMB	BA03466018	1	3	21/02/2026 18:45:02	21/02/2026 18:49:46	Interna-Não	15000	379	11883	29,90	TRAMO_MT	Jumper
2831	383	2	2026	13047	ITP06	ITP	0028056825	1	3	21/02/2026 18:45:07	22/02/2026 04:10:00	Interna-Não	15000	18	23610	169,47	Ch. Fusível	Base Fusível
2832	383	2	2026	13047	CSSEC02	SEC	0028056849	1	3	21/02/2026 18:45:57	22/02/2026 12:00:00	Interna-Não	15000	18	23610	310,21	Ch. Fusível	Base Fusível
2833	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	21/02/2026 20:06:54	Interna-Não	15000	670	33120	901,89		
2834	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	21/02/2026 20:28:10	Interna-Não	15000	287	33120	488,06		
2835	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	21/02/2026 19:49:17	Interna-Não	15000	2032	33120	2.138,68		
2836	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	21/02/2026 19:52:27	Interna-Não	15000	429	33120	474,16		
2837	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	21/02/2026 20:01:04	Interna-Não	15000	559	33120	698,13		
2838	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	21/02/2026 20:28:10	Interna-Não	15000	1021	33120	1.736,27		
2839	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	22/02/2026 01:32:52	Interna-Não	15000	3	33120	20,34	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2840	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	BA03466460	1	3	21/02/2026 18:46:08	22/02/2026 01:48:01	Interna-Não	15000	16	33120	112,50		
2841	383	2	2026	13070	PDR02	PDR	0028056901	1	3	21/02/2026 18:47:43	22/02/2026 16:15:00	Interna-Não	220	6	34367	128,73	Trafo BT	Estação Transformadora
2842	383	2	2026	16388	CAB03	CAB	0028056907	1	3	21/02/2026 18:47:50	22/02/2026 17:10:50	Interna-Não	220	1	16994	22,38	Trafo BT	Estação Transformadora
2843	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03466468	1	3	21/02/2026 18:51:40	21/02/2026 19:52:46	Interna-Não	15000	4	41817	4,07	Religador	Religadora Automática
2844	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	BA03466468	1	3	21/02/2026 18:51:40	21/02/2026 22:30:48	Interna-Não	15000	69	41817	252,00	Religador	Religadora Automática
2845	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466470	1	3	21/02/2026 18:52:05	21/02/2026 18:56:40	Interna-Não	15000	4791	40485	365,98	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2846	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466470	1	3	21/02/2026 18:52:05	21/02/2026 21:08:13	Interna-Não	15000	394	40485	893,94	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2847	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466470	1	3	21/02/2026 18:52:05	21/02/2026 21:56:32	Interna-Não	15000	109	40485	335,08	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2848	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	0028057031	1	3	21/02/2026 18:53:31	22/02/2026 02:43:00	Interna-Não	15000	30	17649	234,74	Ch. Fusível	Base Fusível
2849	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028057153	1	3	21/02/2026 18:58:32	22/02/2026 17:32:00	Interna-Não	220	2	68832	45,12	Trafo BT	Estação Transformadora
2850	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 18:59:00	22/02/2026 03:17:02	Interna-Não	15000	35	10011	290,52	Religador	Religadora Automática
2851	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 18:59:00	22/02/2026 05:56:46	Interna-Não	15000	66	10011	723,54	Religador	Religadora Automática
2852	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 18:59:00	22/02/2026 07:05:00	Interna-Não	15000	42	10011	508,20	Religador	Religadora Automática
2853	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	BA03466204	1	3	21/02/2026 18:59:00	23/02/2026 18:05:34	Interna-Não	15000	26	10011	1.224,85	Chave Faca	Chave Unipolar
2854	383	2	2026	17186	MOB01	MOB	0028060195	1	3	21/02/2026 19:00:03	22/02/2026 00:40:50	Interna-Não	220	2	40969	11,36	Trafo BT	Estação Transformadora
2855	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028061659	1	3	21/02/2026 19:01:27	22/02/2026 09:22:31	Interna-Não	220	2	68832	28,70	Trafo BT	Estação Transformadora
2856	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	BA03466476	1	3	21/02/2026 19:01:51	21/02/2026 19:05:28	Interna-Não	15000	7582	39883	457,03	DIS_MAN_AT	Disjuntor
2857	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	BA03466476	1	3	21/02/2026 19:01:51	21/02/2026 19:05:28	Interna-Não	15000	3614	39883	217,84	DIS_MAN_AT	Disjuntor
2858	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466476	1	3	21/02/2026 19:01:51	21/02/2026 19:05:28	Interna-Não	15000	1704	39883	102,71	DIS_MAN_AT	Disjuntor
2859	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	BA03466476	1	3	21/02/2026 19:01:51	21/02/2026 19:05:28	Interna-Não	15000	4191	39883	252,62	DIS_MAN_AT	Disjuntor
2860	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	BA03466476	1	3	21/02/2026 19:01:51	21/02/2026 19:05:28	Interna-Não	15000	1129	39883	68,05	DIS_MAN_AT	Disjuntor
2861	383	2	2026	17187	VIV04	VIV	0028057209	1	3	21/02/2026 19:02:00	22/02/2026 13:44:00	Interna-Não	15000	4	33120	74,80	Ch. Fusível	Base Fusível
2862	383	2	2026	16393	BID02	BID	0028053847	1	3	21/02/2026 19:05:45	21/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	6	23051	2,43		
2863	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028057311	1	3	21/02/2026 19:06:05	22/02/2026 16:33:00	Interna-Não	220	2	28123	42,90	Trafo BT	Estação Transformadora
2864	383	2	2026	17209	MPA16	MPA	0028057353	1	3	21/02/2026 19:07:29	22/02/2026 13:01:00	Interna-Não	220	44	27618	787,25	Trafo BT	Estação Transformadora
2865	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028057355	1	3	21/02/2026 19:07:33	21/02/2026 23:05:00	Interna-Não	15000	278	40485	1.100,18	Ch. Fusível	Base Fusível
2866	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466490	1	3	21/02/2026 19:07:36	21/02/2026 19:10:42	Interna-Não	15000	11325	40485	585,13	Religador	Religadora Automática
2867	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03466490	1	3	21/02/2026 19:07:36	21/02/2026 19:10:42	Interna-Não	15000	6218	21516	321,26	Religador	Religadora Automática
2868	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	BA03466208	1	3	21/02/2026 19:08:02	21/02/2026 19:42:54	Interna-Não	15000	70	24467	40,68	Religador	Religadora Automática
2869	383	2	2026	16394	LIB02	LIB	0028057399	1	3	21/02/2026 19:08:35	22/02/2026 11:40:00	Interna-Não	220	2	63610	33,05	Trafo BT	Estação Transformadora
2870	383	2	2026	16389	NSA03	NSA	0028057521	1	3	21/02/2026 19:08:43	21/02/2026 21:02:00	Interna-Não	220	1	30438	1,89	Trafo BT	Estação Transformadora
2871	383	2	2026	13027	BLU208	BLU2	0028057405	1	3	21/02/2026 19:08:50	22/02/2026 01:02:35	Interna-Não	220	1	33031	5,90	Trafo BT	Estação Transformadora
2872	383	2	2026	17188	ARS08	ARS	0028057423	1	3	21/02/2026 19:09:34	23/02/2026 01:05:37	Interna-Não	220	1	33960	29,93	Trafo BT	Estação Transformadora
2873	383	2	2026	13055	TRM01	TRM	0028057435	1	3	21/02/2026 19:09:49	22/02/2026 11:35:11	Interna-Não	15000	22	17649	361,30	FUSIBLE_LS	Base Fusível
2874	383	2	2026	13080	SAP01	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 19:16:21	Interna-Não	15000	965	56078	87,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2875	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 19:16:21	Interna-Não	15000	7921	56078	715,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2876	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 20:20:24	Interna-Não	15000	862	56078	998,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2877	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 20:46:59	Interna-Não	15000	91	56078	145,68	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2878	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 20:47:07	Interna-Não	15000	122	56078	195,57	Chave Faca	Chave Unipolar
2879	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 20:48:02	Interna-Não	15000	3883	56078	6.283,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2880	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03466494	1	3	21/02/2026 19:10:56	21/02/2026 21:09:16	Interna-Não	15000	72	56078	142,00	Religador	Religadora Automática
2881	383	2	2026	13025	BGN06	BGN	0028057471	1	3	21/02/2026 19:11:02	22/02/2026 13:03:11	Interna-Não	220	1	29749	17,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2882	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	0028057543	1	3	21/02/2026 19:11:35	22/02/2026 00:20:01	Interna-Não						

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
2913	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028058093	1	3	21/02/2026 19:31:56	21/02/2026 21:34:49	Interna-Não	15000	163	43001	333,83	Ch. Fusível	Base Fusível
2914	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028058105	1	3	21/02/2026 19:33:17	22/02/2026 05:24:00	Interna-Não	15000	19	41817	187,06	Ch. Fusível	Base Fusível
2915	383	2	2026	13090	TER05	TER	0028058113	1	3	21/02/2026 19:33:44	22/02/2026 19:00:00	Interna-Não	220	1	41817	23,44	Trafo BT	Estação Transformadora
2916	383	2	2026	13087	CAS04	CAS	0028058145	1	3	21/02/2026 19:34:38	21/02/2026 22:25:00	Interna-Não	15000	2	17024	5,68	Ch. Fusível	Base Fusível
2917	383	2	2026	13080	MIR02	MIR	BA03466240	1	3	21/02/2026 19:35:25	21/02/2026 19:39:38	Interna-Não	15000	1196	56078	84,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2918	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028058185	1	3	21/02/2026 19:37:03	22/02/2026 04:45:00	Interna-Não	15000	9	41817	82,19	Ch. Fusível	Base Fusível
2919	383	2	2026	13074	RBN04	RBN	BA03466522	1	3	21/02/2026 19:39:06	21/02/2026 22:18:31	Interna-Não	15000	21	19691	55,80	Religador	Religadora Automática
2920	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028058259	1	3	21/02/2026 19:40:43	22/02/2026 03:34:55	Interna-Não	220	1	63610	7,90	Trafo BT	Estação Transformadora
2921	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028058271	1	3	21/02/2026 19:41:06	22/02/2026 04:30:00	Interna-Não	220	5	27542	44,08	Trafo BT	Estação Transformadora
2922	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028058307	1	3	21/02/2026 19:44:03	22/02/2026 11:45:38	Interna-Não	220	1	41817	16,03	Trafo BT	Estação Transformadora
2923	383	2	2026	13052	ITR01	ITR	0028058321	1	3	21/02/2026 19:44:38	22/02/2026 09:27:00	Interna-Não	220	1	54456	13,71	Trafo BT	Estação Transformadora
2924	383	2	2026	16387	JAC04	JAC	0028058323	1	3	21/02/2026 19:44:39	22/02/2026 10:27:36	Interna-Não	220	11	22745	161,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2925	383	2	2026	13052	ITR04	ITR	0028058387	1	3	21/02/2026 19:48:38	21/02/2026 22:35:00	Interna-Não	15000	22	54456	61,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2926	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028058441	1	3	21/02/2026 19:48:40	22/02/2026 00:53:00	Interna-Não	15000	170	12302	862,28	Ch. Fusível	Base Fusível
2927	383	2	2026	13089	TAG03	TAG	0028058441	1	3	21/02/2026 19:48:40	22/02/2026 13:00:00	Interna-Não	15000	19	12302	326,59	Ch. Fusível	Base Fusível
2928	383	2	2026	13089	TAG01	TAG	0028049703	1	3	21/02/2026 19:50:00	21/02/2026 20:20:00	Interna-Não	220	3	12302	1,50		
2929	383	2	2026	17185	CED04	CED	DT28058405	1	3	21/02/2026 19:50:00	22/02/2026 04:30:00	Interna-Não	220	3	38336	26,00	Trafo BT	Estação Transformadora
2930	383	2	2026	13049	ITA03	ITA	0028058455	1	3	21/02/2026 19:53:37	22/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	54	40485	779,74	Trafo BT	Estação Transformadora
2931	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	0028058465	1	3	21/02/2026 19:54:19	22/02/2026 09:18:25	Interna-Não	220	2	10011	26,80	Trafo BT	Estação Transformadora
2932	383	2	2026	13024	CQT03	CQT	0028058489	1	3	21/02/2026 19:56:16	22/02/2026 12:19:33	Interna-Não	220	1	6814	16,39	Trafo BT	Estação Transformadora
2933	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028064657	1	3	21/02/2026 19:58:18	22/02/2026 16:06:00	Interna-Não	220	4	39883	80,51	Trafo BT	Estação Transformadora
2934	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028058517	1	3	21/02/2026 19:58:38	22/02/2026 11:06:36	Interna-Não	15000	4	23007	60,53	Ch. Fusível	Base Fusível
2935	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028058579	1	3	21/02/2026 20:03:14	21/02/2026 23:50:00	Interna-Não	15000	60	41817	226,77	Ch. Fusível	Base Fusível
2936	383	2	2026	13069	POT01	POT	0028058583	1	3	21/02/2026 20:03:21	21/02/2026 23:01:54	Interna-Não	220	1	26402	2,98	Trafo BT	Estação Transformadora
2937	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	BA03466534	1	3	21/02/2026 20:03:22	21/02/2026 21:56:40	Interna-Não	15000	424	50539	800,65	Religador	Religadora Automática
2938	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	BA03466534	1	3	21/02/2026 20:03:22	21/02/2026 22:24:57	Interna-Não	15000	660	50539	1.557,42	Religador	Religadora Automática
2939	383	2	2026	13093	VDP05	VDP	BA03466534	1	3	21/02/2026 20:03:22	21/02/2026 23:11:50	Interna-Não	15000	394	50539	1.237,60	Religador	Religadora Automática
2940	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03466312	1	3	21/02/2026 20:07:28	21/02/2026 21:14:33	Interna-Não	15000	6	29749	6,71	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2941	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	BA03466312	1	3	21/02/2026 20:07:28	22/02/2026 13:28:49	Interna-Não	15000	13	29749	225,63	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
2942	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028058661	1	3	21/02/2026 20:08:13	23/02/2026 00:30:55	Interna-Não	15000	23	54456	652,70	Ch. Fusível	Base Fusível
2943	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028058661	1	3	21/02/2026 20:08:13	23/02/2026 00:45:00	Interna-Não	15000	159	54456	4.549,48	Ch. Fusível	Base Fusível
2944	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028058661	1	3	21/02/2026 20:08:13	23/02/2026 01:20:00	Interna-Não	15000	10	54456	291,96	Chave Unipolar	
2945	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028058671	1	3	21/02/2026 20:09:58	22/02/2026 09:10:50	Interna-Não	220	1	40485	13,01	Trafo BT	Estação Transformadora
2946	383	2	2026	13090	PNV01	PNV	0028058719	1	3	21/02/2026 20:12:33	22/02/2026 13:17:03	Interna-Não	220	1	41817	17,07	Trafo BT	Estação Transformadora
2947	383	2	2026	16388	CAB01	CAB	0028057839	1	3	21/02/2026 20:13:15	21/02/2026 22:10:00	Interna-Não	15000	10	16994	19,46	Ch. Fusível	Base Fusível
2948	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028058777	1	3	21/02/2026 20:16:58	22/02/2026 09:47:00	Interna-Não	15000	6	54456	81,00	Ch. Fusível	Base Fusível
2949	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466542	1	3	21/02/2026 20:17:05	21/02/2026 20:22:55	Interna-Não	15000	2017	40485	196,10	Religador	Religadora Automática
2950	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466542	1	3	21/02/2026 20:17:05	21/02/2026 21:06:53	Interna-Não	15000	7525	40485	6.245,75	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2951	383	2	2026	13049	ITA04	ITA	BA03466542	1	3	21/02/2026 20:17:05	21/02/2026 21:07:47	Interna-Não	15000	1783	40485	1.506,63	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2952	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03466542	1	3	21/02/2026 20:17:05	21/02/2026 20:20:31	Interna-Não	15000	5268	21516	301,45	Religador	Religadora Automática
2953	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03466542	1	3	21/02/2026 20:17:05	21/02/2026 21:11:28	Interna-Não	15000	771	21516	698,83	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
2954	383	2	2026	13075	RDC01	RDC	BA03466542	1	3	21/02/2026 20:17:05	22/02/2026 03:45:55	Interna-Não	15000	201	21516	1.503,59	Religador	Religadora Automática
2955	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028058831	1	3	21/02/2026 20:20:48	22/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000	12	39883	175,84	Ch. Fusível	Base Fusível
2956	383	2	2026	13076	RDO04	RDO	0028058873	1	3	21/02/2026 20:22:00	22/02/2026 09:35:00	Interna-Não	220	2	57373	26,43	Trafo BT	Estação Transformadora
2957	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028058883	1	3	21/02/2026 20:22:06	22/02/2026 10:56:50	Interna-Não	220	9	47707	131,21	Trafo BT	Estação Transformadora
2958	383	2	2026	16395	ARL01	ARL	0028058891	1	3	21/02/2026 20:23:54	22/02/2026 21:49:52	Interna-Não	220	2	22866	50,87	Trafo BT	Estação Transformadora
2959	383	2	2026	13090	PNV04	PNV	0028058897	1	3	21/02/2026 20:24:24	22/02/2026 02:40:00	Interna-Não	15000	33	41817	206,58	Ch. Fusível	Base Fusível
2960	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	BA03466944	1	3	21/02/2026 20:25:48	22/02/2026 19:33:02	Interna-Não	15000	1	63610	23,12	Ch. Fusível	Base Fusível
2961	383	2	2026	13025	BGN01	BGN	0028058943	1	3	21/02/2026 20:26:41	22/02/2026 10:28:46	Interna-Não	220	1	29749	14,03	Trafo BT	Estação Transformadora
2962	383	2	2026	16395	ARL02	ARL	0028058951	1	3	21/02/2026 20:26:57	22/02/2026 00:46:06	Interna-Não	15000	86	22866	371,45	Ch. Fusível	Base Fusível
2963	383	2	2026	16395	ARL02	ARL	0028058951	1	3	21/02/2026 20:26:57	22/02/2026 02:31:00	Interna-Não	15000	62	22866	376,19	Ch. Fusível	Base Fusível
2964	383	2	2026	13090	TER06	TER	0028058965	1	3	21/02/2026 20:27:52	22/02/2026 17:10:00	Interna-Não	220	1	41817	20,70	Trafo BT	Estação Transformadora
2965	383	2	2026	13033	BOI01	BOI	0028058989	1	3	21/02/2026 20:29:04	22/02/2026 17:26:07	Interna-Não	220	1	18664	20,95	Trafo BT	Estação Transformadora
2966	383	2	2026	13070	POR02	POR	0028054797	1	3	21/02/2026 20:30:00	21/02/2026 21:00:00	Interna-Não	220	67	34367	33,50		
2967	383	2	2026	16387	JAC02	JAC	0028061063	1	3	21/02/2026 20:30:41	22/02/2026 12:34:00	Interna-Não	220	5	22745	80,28	Trafo BT	Estação Transformadora
2968	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028059021	1	3	21/02/2026 20:31:38	22/02/2026 11:20:18	Interna-Não	220	2	23051	29,62	Trafo BT	Estação Transformadora
2969	383	2	2026	13050	ITB03	ITB	0028059041	1	3	21/02/2026 20:32:14	22/02/2026 09:52:31	Interna-Não	220	1	20595	13,34	Trafo BT	Estação Transformadora
2970	383	2	2026	13093	VDP07	VDP	0028059053	1	3	21/02/2026 20:32:36	22/02/2026 02:24:00	Interna-Não	15000	56	50539	327,97	Ch. Fusível	Base Fusível
2971	383	2	2026	13049	ITA06	ITA	0028059065	1	3	21/02/2026 20:33:41	22/02/2026 13:54:57	Interna-Não	220	2	40485	34,71	Trafo BT	Estação Transformadora
2972	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	DT28059077	1	3	21/02/2026 20:34:00	22/02/2026 11:10:00	Interna-Não	220	57	33120	832,20	Trafo BT	Estação Transformadora
2973	383	2	2026	13055	TAP03	TAP	BA03466430	1	3	21/02/2026 20:34:40	21/02/2026 20:55:31	Interna-Não	15000	105	17649	36,49	Religador	Religadora Automática
29																		

Item	Agente	Es	Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atíngidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3004	383	2	2026		13043	IGB01	IGB	0028059405	1	3	21/02/2026 21:05:05	22/02/2026 05:15:00	Interna-Não	220	1	27542	8,17	Trafo BT	Estação Transformadora
3005	383	2	2026		16387	JAC05	JAC	0028059421	1	3	21/02/2026 21:07:01	22/02/2026 03:00:00	Interna-Não	15000	299	22745	1.759,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3006	383	2	2026		13049	ITA04	ITA	0028063811	1	3	21/02/2026 21:08:29	22/02/2026 14:40:14	Interna-Não	220	1	40485	17,53	Trafo BT	Estação Transformadora
3007	383	2	2026		13055	MBU02	MBU	0028059447	1	3	21/02/2026 21:09:18	22/02/2026 13:17:11	Interna-Não	220	1	17649	16,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3008	383	2	2026		13064	PAL	PAL	0028059455	1	3	21/02/2026 21:09:42	22/02/2026 15:25:11	Interna-Não	220	1	40483	18,26	Trafo BT	Estação Transformadora
3009	383	2	2026		13017	ARA06	ARA	0028059459	1	3	21/02/2026 21:10:05	22/02/2026 01:16:00	Interna-Não	220	1	29293	4,10	Trafo BT	Estação Transformadora
3010	383	2	2026		17187	VIV01	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 21:11:36	21/02/2026 21:14:43	Interna-Não	15000	1797	33120	93,34	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3011	383	2	2026		17187	VIV01	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 21:11:36	21/02/2026 21:16:27	Interna-Não	15000	74	33120	5,98	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3012	383	2	2026		17187	VIV02	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 21:11:36	21/02/2026 21:14:43	Interna-Não	15000	2478	33120	128,72	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3013	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	BA03466048	1	3	21/02/2026 21:11:36	21/02/2026 21:14:43	Interna-Não	15000	4924	33120	255,77	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3014	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	0028059487	1	3	21/02/2026 21:13:14	22/02/2026 04:10:10	Interna-Não	220	84	22745	583,71	Trafo BT	Estação Transformadora
3015	383	2	2026		17185	SPA05	SPA	0028053453	1	3	21/02/2026 21:15:00	21/02/2026 21:39:00	Interna-Não	220	379	38336	151,60		
3016	383	2	2026		13056	CAR02	CAR	0028059549	1	3	21/02/2026 21:16:44	22/02/2026 10:05:00	Interna-Não	220	1	55157	12,80	Trafo BT	Estação Transformadora
3017	383	2	2026		16387	JAC05	JAC	0028059555	1	3	21/02/2026 21:17:00	22/02/2026 05:35:00	Interna-Não	15000	275	22745	2.282,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3018	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03466504	1	3	21/02/2026 21:18:16	21/02/2026 23:28:38	Interna-Não	15000	704	39883	1.529,64	Religador	Religadora Automática
3019	383	2	2026		13057	SRO01	SRO	BA03466504	1	3	21/02/2026 21:18:16	21/02/2026 23:12:59	Interna-Não	15000	1	39883	1,91	Chave Faca	Chave Unipolar
3020	383	2	2026		13057	SRO01	SRO	BA03466504	1	3	21/02/2026 21:18:16	22/02/2026 16:26:51	Interna-Não	15000	25	39883	478,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3021	383	2	2026		13055	TRM02	TRM	0028059577	1	3	21/02/2026 21:18:27	22/02/2026 12:13:12	Interna-Não	15000	1	17649	14,91	Ch. Fusível	Base Fusível
3022	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	0028059585	1	3	21/02/2026 21:20:40	22/02/2026 03:53:59	Interna-Não	220	71	22745	465,42	Trafo BT	Estação Transformadora
3023	383	2	2026		16387	JAC05	JAC	0028059615	1	3	21/02/2026 21:23:36	22/02/2026 04:09:00	Interna-Não	15000	125	22745	844,58	Ch. Fusível	Base Fusível
3024	383	2	2026		13047	CSSEC02	SEC	0028059621	1	3	21/02/2026 21:24:08	22/02/2026 05:09:00	Interna-Não	15000	37	23610	286,67	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3025	383	2	2026		13017	ARA02	ARA	0028059639	1	3	21/02/2026 21:27:29	22/02/2026 11:42:04	Interna-Não	220	1	29293	14,24	Trafo BT	Estação Transformadora
3026	383	2	2026		17187	ROL02	ROL	BA03466536	1	3	21/02/2026 21:28:12	21/02/2026 23:30:00	Interna-Não	15000	29	33120	58,87	Religador	Religadora Automática
3027	383	2	2026		13032	CMB02	CMB	BA03466580	1	3	21/02/2026 21:29:28	21/02/2026 21:34:40	Interna-Não	15000	694	11883	60,15	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3028	383	2	2026		13032	CMB03	CMB	BA03466580	1	3	21/02/2026 21:29:28	21/02/2026 21:34:40	Interna-Não	15000	3011	11883	260,95	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3029	383	2	2026		13056	CAR02	CAR	BA03466580	1	3	21/02/2026 21:29:28	21/02/2026 21:35:10	Interna-Não	15000	1127	55157	107,06	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3030	383	2	2026		13056	QUI01	QUI	BA03466580	1	3	21/02/2026 21:29:28	21/02/2026 22:53:59	Interna-Não	15000	40	55157	56,34	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3031	383	2	2026		13056	QUI01	QUI	BA03466580	1	3	21/02/2026 21:29:28	21/02/2026 22:53:59	Interna-Não	15000	1891	55157	2.663,68	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3032	383	2	2026		13056	QUI01	QUI	BA03466580	1	3	21/02/2026 21:29:28	22/02/2026 13:31:07	Interna-Não	15000	3	55157	48,08	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3033	383	2	2026		17184	CAM01	CAM	0028059675	1	3	21/02/2026 21:31:43	22/02/2026 11:41:43	Interna-Não	220	1	24467	14,17	Trafo BT	Estação Transformadora
3034	383	2	2026		17185	SPA05	SPA	0028059707	1	3	21/02/2026 21:35:03	22/02/2026 14:56:58	Interna-Não	220	1	38336	17,37	Trafo BT	Estação Transformadora
3035	383	2	2026		13088	TAM04	TAM	0028059711	1	3	21/02/2026 21:35:21	22/02/2026 15:18:20	Interna-Não	220	1	47707	17,72	Trafo BT	Estação Transformadora
3036	383	2	2026		13015	ALC07	ALC	0028059717	1	3	21/02/2026 21:35:43	22/02/2026 10:52:53	Interna-Não	220	1	58868	13,29	Trafo BT	Estação Transformadora
3037	383	2	2026		13091	TRB01	TRB	0028059725	1	3	21/02/2026 21:36:26	22/02/2026 00:40:23	Interna-Não	220	1	58142	3,07	Trafo BT	Estação Transformadora
3038	383	2	2026		13098	VPA03	VPA	BA03466332	1	3	21/02/2026 21:36:55	21/02/2026 21:41:13	Interna-Não	15000	2144	28123	153,65	Religador	Religadora Automática
3039	383	2	2026		13098	VPA03	VPA	BA03466332	1	3	21/02/2026 21:36:55	21/02/2026 21:47:06	Interna-Não	15000	52	28123	8,83	Religador	Religadora Automática
3040	383	2	2026		13057	PTI04	PTI	0028059743	1	3	21/02/2026 21:38:23	22/02/2026 08:46:00	Interna-Não	15000	33	39883	367,19	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3041	383	2	2026		13057	PTI01	PTI	0028059753	1	3	21/02/2026 21:40:46	22/02/2026 17:39:47	Interna-Não	220	3	39883	59,95	Trafo BT	Estação Transformadora
3042	383	2	2026		13090	TER04	TER	0028059799	1	3	21/02/2026 21:46:09	22/02/2026 01:37:00	Interna-Não	15000	64	41817	246,24	Ch. Fusível	Base Fusível
3043	383	2	2026		13057	PTI04	PTI	BA03466552	1	3	21/02/2026 21:49:35	21/02/2026 21:58:49	Interna-Não	15000	997	39883	153,43	Religador	Religadora Automática
3044	383	2	2026		13028	CAF01	CAF	0028059823	1	3	21/02/2026 21:49:53	22/02/2026 16:20:00	Interna-Não	15000	6	54297	111,01	Ch. Fusível	Base Fusível
3045	383	2	2026		13090	PNV01	PNV	0028059833	1	3	21/02/2026 21:51:16	22/02/2026 18:18:00	Interna-Não	15000	19	41817	388,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3046	383	2	2026		13069	POT02	POT	0028059849	1	3	21/02/2026 21:56:06	21/02/2026 23:08:20	Interna-Não	220	1	26402	1,20	Trafo BT	Estação Transformadora
3047	383	2	2026		17188	ARS03	ARS	0028059851	1	3	21/02/2026 21:56:12	22/02/2026 21:09:35	Interna-Não	220	2	33960	46,45	Trafo BT	Estação Transformadora
3048	383	2	2026		13025	BGN04	BGN	0028059987	1	3	21/02/2026 21:58:37	22/02/2026 00:43:00	Interna-Não	15000	87	29749	238,36	Ch. Fusível	Base Fusível
3049	383	2	2026		13056	CAR01	CAR	0028059987	1	3	21/02/2026 21:58:42	22/02/2026 14:30:00	Interna-Não	15000	6	55157	99,13	Ch. Fusível	Base Fusível
3050	383	2	2026		13052	ITR04	ITR	0028058387	1	3	21/02/2026 22:00:00	21/02/2026 22:35:00	Interna-Não	15000	17	54456	9,92		
3051	383	2	2026		16395	ARL05	ARL	0028059893	1	3	21/02/2026 22:01:11	22/02/2026 11:34:28	Interna-Não	220	2	22866	27,11	Trafo BT	Estação Transformadora
3052	383	2	2026		13037	GAB15	GAB	BA03466502	1	3	21/02/2026 22:01:59	22/02/2026 06:06:21	Interna-Não	15000	128	65239	1.033,32	Chave Faca	Chave Unipolar
3053	383	2	2026		13070	PDR07	PDR	BA03466502	1	3	21/02/2026 22:01:59	22/02/2026 01:07:23	Interna-Não	15000	342	34367	1.056,78	Chave Faca	Chave Unipolar
3054	383	2	2026		13037	GAB12	GAB	0028059903	1	3	21/02/2026 22:02:03	22/02/2026 22:00:00	Interna-Não	220	3	65239	71,90	Trafo BT	Estação Transformadora
3055	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	21/02/2026 22:16:14	Interna-Não	15000	1473	21516	321,20	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3056	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	21/02/2026 23:27:43	Interna-Não	15000	203	21516	286,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3057	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	22/02/2026 00:00:48	Interna-Não	15000	526	21516	1.031,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3058	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	22/02/2026 00:06:43	Interna-Não	15000	486	21516	1.000,89	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3059	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	22/02/2026 00:43:58	Interna-Não	15000	716	21516	1.919,08	Religador	Religadora Automática
3060	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	22/02/2026 00:44:10	Interna-Não	15000	462	21516	1.239,83	Religador	Religadora Automática
3061	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	22/02/2026 00:48:44	Interna-Não	15000	323	21516	891,39	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3062	383	2	2026		13075	RDC02	RDC	BA03466608	1	3	21/02/2026 22:03:09	22/02/2026 14:00:00	Interna-Não	15000	28	21516	446,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3063	383	2	2026		13071	POC01	POC	0028059929	1	3	21/02/2026 22:05:2								

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3095	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466512	1	3	21/02/2026 23:33:28	22/02/2026 05:05:13	Interna-Não	15000	563	39883	3.112,92	Religador	Religadora Automática
3096	383	2	2026	13080	MIR04	MIR	BA03466202	1	3	21/02/2026 23:35:44	21/02/2026 23:56:47	Interna-Não	15000	1116	56078	391,53	Religador	Religadora Automática
3097	383	2	2026	13087	SJA01	SJA	BA03466646	1	3	21/02/2026 23:41:51	22/02/2026 01:44:41	Interna-Não	15000	124	17024	253,86	Religador	Religadora Automática
3098	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466504	1	3	21/02/2026 23:43:22	22/02/2026 04:40:42	Interna-Não	15000	704	39883	3.488,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3099	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03466504	1	3	21/02/2026 23:43:22	22/02/2026 04:10:48	Interna-Não	15000	1	39883	4,46	Chave Faca	Chave Unipolar
3100	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03466504	1	3	21/02/2026 23:43:22	22/02/2026 04:11:35	Interna-Não	15000	23	39883	102,82	Religador	Religadora Automática
3101	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	BA03466596	1	3	21/02/2026 23:47:20	22/02/2026 04:37:48	Interna-Não	15000	204	22745	987,59	Religador	Religadora Automática
3102	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028051005	1	3	21/02/2026 23:54:51	22/02/2026 00:41:00	Interna-Não	15000	29	47707	22,31		
3103	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028060947	1	3	22/02/2026 00:01:00	23/02/2026 03:00:00	Interna-Não	220	4	38336	107,93	Trafo BT	Estação Transformadora
3104	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028064177	1	3	22/02/2026 00:01:41	22/02/2026 13:34:03	Interna-Não	220	2	38336	27,08	Trafo BT	Estação Transformadora
3105	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028060403	1	3	22/02/2026 00:06:49	22/02/2026 15:20:17	Interna-Não	15000	50	54456	761,22	Ch. Fusível	Base Fusível
3106	383	2	2026	13080	ITC03	ITC	0028060413	1	3	22/02/2026 00:09:28	22/02/2026 09:30:52	Interna-Não	220	1	56078	9,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3107	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028054639	1	3	22/02/2026 00:15:00	23/02/2026 00:30:00	Interna-Não	220	97	56586	24,25		
3108	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028060441	1	3	22/02/2026 00:24:39	22/02/2026 08:56:10	Interna-Não	220	1	68832	8,53	Trafo BT	Estação Transformadora
3109	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028060453	1	3	22/02/2026 00:27:25	22/02/2026 02:33:06	Interna-Não	220	1	38336	2,09	Trafo BT	Estação Transformadora
3110	383	2	2026	13044	IBS08	IBS	BA03466666	1	3	22/02/2026 00:37:53	22/02/2026 02:09:56	Interna-Não	15000	1	35637	1,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3111	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028060473	1	3	22/02/2026 00:38:30	22/02/2026 04:33:00	Interna-Não	220	7	38336	27,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3112	383	2	2026	13035	EAP04	EAP	0028060475	1	3	22/02/2026 00:39:00	22/02/2026 11:15:00	Interna-Não	220	64	39173	678,40	Trafo BT	Estação Transformadora
3113	383	2	2026	13027	BUZ02	BUZ	0028060487	1	3	22/02/2026 00:52:19	22/02/2026 07:45:00	Interna-Não	15000	38	33031	261,37	Ch. Fusível	Base Fusível
3114	383	2	2026	13027	BUZ07	BUZ	0028060501	1	3	22/02/2026 00:58:06	22/02/2026 05:10:00	Interna-Não	15000	85	33031	356,86	Ch. Fusível	Base Fusível
3115	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028060527	1	3	22/02/2026 01:03:28	22/02/2026 15:24:52	Interna-Não	220	1	56078	14,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3116	383	2	2026	13022	BAX10	BAX	BA03466684	1	3	22/02/2026 01:11:22	22/02/2026 02:16:49	Interna-Não	15000	203	56586	221,44	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3117	383	2	2026	16394	RSD03	RSD	0028060547	1	3	22/02/2026 01:12:34	22/02/2026 06:12:38	Interna-Não	220	1	63610	5,00	Trafo BT	Estação Transformadora
3118	383	2	2026	13044	IBS08	IBS	BA03466666	1	3	22/02/2026 01:19:08	23/02/2026 01:23:31	Interna-Não	15000	6162	35637	450,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3119	383	2	2026	17187	ROL02	ROL	BA03466666	1	3	22/02/2026 01:19:08	22/02/2026 01:23:31	Interna-Não	15000	3	33120	0,22	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3120	383	2	2026	13071	POC03	POC	0028060645	1	3	22/02/2026 01:28:48	22/02/2026 02:35:00	Interna-Não	220	1	68832	1,10	Trafo BT	Estação Transformadora
3121	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	BA03466596	1	3	22/02/2026 01:40:50	22/02/2026 04:37:48	Interna-Não	15000	430	22745	1.268,26	Religador	Religadora Automática
3122	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	BA03466596	1	3	22/02/2026 01:41:31	22/02/2026 04:37:48	Interna-Não	15000	254	22745	746,27	Religador	Religadora Automática
3123	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028059399	1	3	22/02/2026 01:45:00	22/02/2026 02:40:00	Interna-Não	220	96	68832	88,00		
3124	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028049161	1	3	22/02/2026 01:45:00	22/02/2026 02:10:00	Interna-Não	220	67	47707	27,92		
3125	383	2	2026	13071	POC03	POC	0028060645	1	3	22/02/2026 01:50:00	22/02/2026 02:35:00	Interna-Não	220	46	68832	34,50		
3126	383	2	2026	13087	SJA01	SJA	0028060709	1	3	22/02/2026 01:51:24	22/02/2026 08:55:00	Interna-Não	220	97	17024	684,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3127	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	BA03466044	1	3	22/02/2026 01:51:42	22/02/2026 01:55:24	Interna-Não	15000	3399	33120	209,60	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3128	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	0028060715	1	3	22/02/2026 01:58:58	22/02/2026 11:03:23	Interna-Não	15000	6	10011	54,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3129	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	0028060715	1	3	22/02/2026 01:59:05	23/02/2026 10:57:15	Interna-Não	15000	4	10011	35,88	Ch. Fusível	Base Fusível
3130	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028059615	1	3	22/02/2026 02:25:00	22/02/2026 04:09:00	Interna-Não	15000	14	22745	24,27		
3131	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028060813	1	3	22/02/2026 02:54:58	22/02/2026 06:21:06	Interna-Não	220	9	54297	30,92	Trafo BT	Estação Transformadora
3132	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028060823	1	3	22/02/2026 03:00:08	22/02/2026 15:27:43	Interna-Não	15000	75	54456	934,48	Ch. Fusível	Base Fusível
3133	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466718	1	3	22/02/2026 03:19:35	22/02/2026 04:51:11	Interna-Não	15000	419	11327	639,67	Religador	Religadora Automática
3134	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466718	1	3	22/02/2026 03:19:35	22/02/2026 06:12:43	Interna-Não	15000	274	11327	790,64	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3135	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466718	1	3	22/02/2026 03:19:35	22/02/2026 06:27:11	Interna-Não	15000	111	11327	347,06	Religador	Religadora Automática
3136	383	2	2026	13017	ARA06	ARA	0028060075	1	3	22/02/2026 03:32:23	22/02/2026 04:04:00	Interna-Não	15000	23	29293	12,12		
3137	383	2	2026	13044	IBS08	IBS	0028053545	1	3	22/02/2026 03:50:00	22/02/2026 04:48:00	Interna-Não	220	16	35637	15,47		
3138	383	2	2026	13027	BUZ05	BUZ	0028060743	1	3	22/02/2026 03:55:00	22/02/2026 04:24:00	Interna-Não	220	5	33031	2,42		
3139	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028060473	1	3	22/02/2026 04:00:00	22/02/2026 04:33:00	Interna-Não	220	47	38336	25,85		
3140	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	0028060901	1	3	22/02/2026 04:14:58	23/02/2026 15:35:59	Interna-Não	15000	31	18664	351,86	Ch. Fusível	Base Fusível
3141	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028053987	1	3	22/02/2026 04:30:00	22/02/2026 05:05:43	Interna-Não	220	69	47707	41,07		
3142	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028060117	1	3	22/02/2026 04:44:00	23/02/2026 14:15:01	Interna-Não	15000	8	22745	268,14	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3143	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466740	1	3	22/02/2026 04:51:42	22/02/2026 04:56:47	Interna-Não	15000	419	11327	35,50	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3144	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 04:51:42	22/02/2026 04:56:47	Interna-Não	15000	2819	29372	238,83	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3145	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 04:51:42	22/02/2026 04:57:37	Interna-Não	15000	1291	29372	127,31	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3146	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 04:51:42	22/02/2026 05:00:04	Interna-Não	15000	327	29372	45,60	Religador	Religadora Automática
3147	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466740	1	3	22/02/2026 05:02:54	22/02/2026 06:27:35	Interna-Não	15000	419	11327	591,37	Chave Faca	Chave Unipolar
3148	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 05:02:54	22/02/2026 05:09:55	Interna-Não	15000	1337	29372	156,35	Religador	Religadora Automática
3149	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 05:02:54	22/02/2026 05:10:18	Interna-Não	15000	1482	29372	182,78	Religador	Religadora Automática
3150	383	2	2026	13076	RDO07	RDO	0028060959	1	3	22/02/2026 05:16:00	22/02/2026 08:25:00	Interna-Não	220	3	57373	9,45	Trafo BT	Estação Transformadora
3151	383	2	2026	13071	POC04	POC	0028049279	1	3	22/02/2026 05:20:00	23/02/2026 05:50:40	Interna-Não	220	30	68832	15,33		
3152	383	2	2026	13032	CMB03	CMB	0028060963	1	3	22/02/2026 05:24:01	22/02/2026 12:25:20	Interna-Não	220	2	11883	14,04	Trafo BT	Estação Transformadora
3153	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028060971	1	3	22/02/2026 05:26:11	22/02/2026 10:00:00	Interna-Não	15000	111	47707	506,56	Ch. Fusível	Base Fusível
3154	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 05:27:19	22/02/2026 06:20:54	Interna-Não	15000	127	29372	113,42	TRAMO_MT	Jumper
3155	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 05:27:19	22/02/2026 11:24:16	Interna-Não	15000	162	29372	963,76	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3156	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	BA034											

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3186	383	2	2026	13035	EAR03	EAR	0028061207	1	3	22/02/2026 06:45:55	22/02/2026 09:27:11	Interna-Não	15000	196	39173	526,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3187	383	2	2026	13035	EAR03	EAR	0028061207	1	3	22/02/2026 06:45:55	22/02/2026 09:36:00	Interna-Não	15000	2	39173	5,67	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3188	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028061229	1	3	22/02/2026 06:52:49	22/02/2026 15:15:26	Interna-Não	15000	4	54456	33,51	Ch. Fusível	Base Fusível
3189	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028061243	1	3	22/02/2026 06:54:40	22/02/2026 08:35:20	Interna-Não	15000	285	63610	478,17	Ch. Fusível	Base Fusível
3190	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028061245	1	3	22/02/2026 06:54:43	23/02/2026 15:58:02	Interna-Não	15000	37	23007	1.223,05	Ch. Fusível	Base Fusível
3191	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	0028061247	1	3	22/02/2026 06:54:46	22/02/2026 09:28:04	Interna-Não	15000	8	10011	20,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3192	383	2	2026	13027	BUZ05	BUZ	0028061253	1	3	22/02/2026 06:55:40	22/02/2026 09:46:00	Interna-Não	15000	16	33031	45,42	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3193	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028061269	1	3	22/02/2026 06:58:04	22/02/2026 10:00:00	Interna-Não	15000	5	17024	15,16	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3194	383	2	2026	13061	NAT05	NAT	0028061293	1	3	22/02/2026 07:01:49	22/02/2026 09:00:00	Interna-Não	220	3	23007	5,91	Trafo BT	Estação Transformadora
3195	383	2	2026	13080	SAP01	SAP	0028061297	1	3	22/02/2026 07:02:13	22/02/2026 10:47:23	Interna-Não	220	1	56078	3,75	Trafo BT	Estação Transformadora
3196	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028063313	1	3	22/02/2026 07:02:27	22/02/2026 12:39:41	Interna-Não	15000	3	40969	16,86	Ch. Fusível	Base Fusível
3197	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028061311	1	3	22/02/2026 07:07:45	22/02/2026 10:13:00	Interna-Não	15000	5	23007	15,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3198	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028061317	1	3	22/02/2026 07:08:25	22/02/2026 10:54:14	Interna-Não	220	1	47707	3,76	Trafo BT	Estação Transformadora
3199	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028061323	1	3	22/02/2026 07:09:44	22/02/2026 14:32:18	Interna-Não	220	7	33120	51,63	Trafo BT	Estação Transformadora
3200	383	2	2026	13027	BUZ02	BUZ	0028060487	1	3	22/02/2026 07:10:00	22/02/2026 07:45:00	Interna-Não	15000	2	33031	1,17		
3201	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	0028061329	1	3	22/02/2026 07:10:18	22/02/2026 09:56:00	Interna-Não	15000	122	33120	336,92	Ch. Fusível	Base Fusível
3202	383	2	2026	13019	ARC01	ARC	0028061351	1	3	22/02/2026 07:11:53	22/02/2026 14:18:00	Interna-Não	15000	1	15135	7,10	TRAMO_MT	Jumper
3203	383	2	2026	13053	ITR04	ITR	0028061349	1	3	22/02/2026 07:14:04	22/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	2	22395	8,53	Trafo BT	Estação Transformadora
3204	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028061381	1	3	22/02/2026 07:18:54	22/02/2026 21:47:14	Interna-Não	15000	16	22745	231,56	Ch. Fusível	Base Fusível
3205	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028061385	1	3	22/02/2026 07:19:00	23/02/2026 09:53:03	Interna-Não	220	1	38336	26,57	Trafo BT	Estação Transformadora
3206	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028061383	1	3	22/02/2026 07:19:20	22/02/2026 10:00:00	Interna-Não	15000	70	12796	187,44	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3207	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028061395	1	3	22/02/2026 07:21:09	23/02/2026 19:10:19	Interna-Não	15000	1	39883	35,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3208	383	2	2026	13052	ITR07	ITR	0028061397	1	3	22/02/2026 07:21:12	22/02/2026 10:01:00	Interna-Não	220	22	54456	58,59	Trafo BT	Estação Transformadora
3209	383	2	2026	13056	QUJ02	QUJ	0028061399	1	3	22/02/2026 07:21:25	22/02/2026 13:20:00	Interna-Não	15000	63	55157	376,51	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3210	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 07:30:40	Interna-Não	15000	356	29372	33,72	Religador	Religadora Automática
3211	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 09:18:50	Interna-Não	15000	567	29372	1.075,88	Religador	Religadora Automática
3212	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 10:23:54	Interna-Não	15000	331	29372	987,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3213	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 10:50:42	Interna-Não	15000	228	29372	781,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3214	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 10:51:15	Interna-Não	15000	471	29372	1.619,19	Chave Faca	Chave Unipolar
3215	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 10:53:23	Interna-Não	15000	182	29372	632,15	Religador	Religadora Automática
3216	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 10:54:01	Interna-Não	15000	201	29372	700,26	Religador	Religadora Automática
3217	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:24:59	22/02/2026 10:59:20	Interna-Não	15000	321	29372	1.146,77	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3218	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	0028061431	1	3	22/02/2026 07:26:38	22/02/2026 09:42:00	Interna-Não	15000	291	33120	656,53	Ch. Fusível	Base Fusível
3219	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	0028061471	1	3	22/02/2026 07:31:34	22/02/2026 09:30:00	Interna-Não	15000	219	33120	432,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3220	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:38:59	22/02/2026 07:42:49	Interna-Não	15000	385	11327	24,60	Religador	Religadora Automática
3221	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	BA03466740	1	3	22/02/2026 07:38:59	22/02/2026 07:52:00	Interna-Não	15000	419	11327	90,90	Religador	Religadora Automática
3222	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028061519	1	3	22/02/2026 07:39:02	22/02/2026 10:14:02	Interna-Não	220	1	33120	2,58	Trafo BT	Estação Transformadora
3223	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028061551	1	3	22/02/2026 07:44:21	22/02/2026 11:59:39	Interna-Não	220	1	33120	4,26	Trafo BT	Estação Transformadora
3224	383	2	2026	13094	VIN03	VIN	0028061567	1	3	22/02/2026 07:46:42	22/02/2026 10:37:05	Interna-Não	220	4	29372	11,36	29372	Estação Transformadora
3225	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028061571	1	3	22/02/2026 07:47:02	22/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	14	47707	140,69	Trafo BT	Estação Transformadora
3226	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028061575	1	3	22/02/2026 07:47:24	22/02/2026 12:45:00	Interna-Não	220	1	17649	4,96	Trafo BT	Estação Transformadora
3227	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466780	1	3	22/02/2026 07:48:48	22/02/2026 07:54:56	Interna-Não	15000	882	28123	90,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3228	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466780	1	3	22/02/2026 07:48:48	22/02/2026 07:55:12	Interna-Não	15000	48	28123	5,12	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3229	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466780	1	3	22/02/2026 07:48:48	22/02/2026 09:41:52	Interna-Não	15000	115	28123	216,71	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3230	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466780	1	3	22/02/2026 07:48:48	22/02/2026 11:43:00	Interna-Não	15000	53	28123	206,88	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3231	383	2	2026	13094	DKC03	DKC	0028061585	1	3	22/02/2026 07:48:53	22/02/2026 08:59:59	Interna-Não	220	1	90276	1,18	Trafo BT	Estação Transformadora
3232	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028067531	1	3	22/02/2026 07:49:51	23/02/2026 04:00:00	Interna-Não	220	1	33031	20,17	Trafo BT	Estação Transformadora
3233	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028061611	1	3	22/02/2026 07:52:23	22/02/2026 21:30:00	Interna-Não	220	1	54456	13,63	Trafo BT	Estação Transformadora
3234	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	0028061615	1	3	22/02/2026 07:52:54	22/02/2026 10:53:51	Interna-Não	220	1	11327	3,02	Trafo BT	Estação Transformadora
3235	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028061621	1	3	22/02/2026 07:53:20	23/02/2026 11:01:30	Interna-Não	220	1	54456	27,14	Trafo BT	Estação Transformadora
3236	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	0028061623	1	3	22/02/2026 07:53:25	22/02/2026 11:36:36	Interna-Não	220	27	56078	100,43	Trafo BT	Estação Transformadora
3237	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	0028061627	1	3	22/02/2026 07:53:38	22/02/2026 10:55:00	Interna-Não	15000	474	39883	1.432,80	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3238	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	BA03466780	1	3	22/02/2026 07:55:21	22/02/2026 09:41:52	Interna-Não	15000	12	28123	21,30	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3239	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028061649	1	3	22/02/2026 07:55:49	22/02/2026 19:03:00	Interna-Não	220	1	54456	11,12	Trafo BT	Estação Transformadora
3240	383	2	2026	13053	ITR04	ITR	0028061673	1	3	22/02/2026 07:59:37	22/02/2026 09:25:00	Interna-Não	220	3	22395	4,27	Trafo BT	Estação Transformadora
3241	383	2	2026	13080	MIR03	MIR	0028054597	1	3	22/02/2026 08:02:00	22/02/2026 09:55:00	Interna-Não	220	2	56078	3,77		
3242	383	2	2026	13080	MIR03	MIR	0028061717	1	3	22/02/2026 08:05:20	22/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	12	56078	26,93	Trafo BT	Estação Transformadora
3243	383	2	2026	16393	BRL01	BRL	0028061769	1	3	22/02/2026 08:09:27	22/02/2026 23:27:00	Interna-Não	15000	34	23051	519,94	Ch. Fusível	Base Fusível
3244	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028061785	1	3	22/02/2026 08:10:53	22/02/2026 17:17:52	Interna-Não	220	1	47707	9,12	Trafo BT	Estação Transformadora
3245	383	2	2026	17187	VIV04	VIV	0028061809	1	3	22/02/2026 08:12:11	22/02/2026 11:48:00	Interna-Não	15000	1	33120	3,60	Ch. Fusível	Base Fusível
3246	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028061817	1	3	22/02/2026 08:13:25	22/02/2026 14:05:00	Interna-Não	220	3	33120	17,58	Trafo BT	Estação Transformadora
3247	383	2																

Item	Agente	Es. Competên	o. Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3277	383	2	2026	13084	ACU114	ACU	0028062383	1	3	22/02/2026 09:07:11	22/02/2026 10:50:39	Interna-Não	220	1	20833	1,72	Trafo BT	Estação Transformadora
3278	383	2	2026	13022	BAW07	BAX	0028062439	1	3	22/02/2026 09:13:09	22/02/2026 11:13:34	Interna-Não	220	1	56586	2,01	Trafo BT	Estação Transformadora
3279	383	2	2026	17184	CAM01	CAM	0028062437	1	3	22/02/2026 09:13:09	22/02/2026 11:04:12	Interna-Não	220	1	24467	1,85	Trafo BT	Estação Transformadora
3280	383	2	2026	16393	BJD02	BJD	0028060005	1	3	22/02/2026 09:13:15	22/02/2026 15:30:27	Interna-Não	15000	40	23051	251,47	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3281	383	2	2026	17184	CAM01	CAM	0028062471	1	3	22/02/2026 09:16:03	22/02/2026 10:10:00	Interna-Não	220	1	24467	0,90	Trafo BT	Estação Transformadora
3282	383	2	2026	13056	QUI01	QUI	0028062507	1	3	22/02/2026 09:20:13	22/02/2026 15:01:08	Interna-Não	220	1	55157	5,68	Trafo BT	Estação Transformadora
3283	383	2	2026	13069	POT05	POT	0028062519	1	3	22/02/2026 09:20:48	22/02/2026 11:34:00	Interna-Não	15000	7	26402	15,54	Ch. Fusível	Base Fusível
3284	383	2	2026	13033	BOI03	BOI	0028062587	1	3	22/02/2026 09:28:40	22/02/2026 11:00:00	Interna-Não	15000	111	18664	168,97	Ch. Fusível	Base Fusível
3285	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028062591	1	3	22/02/2026 09:29:12	22/02/2026 13:19:00	Interna-Não	15000	16	39883	61,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3286	383	2	2026	17184	SAF02	SAF	0028056603	1	3	22/02/2026 09:29:56	22/02/2026 10:31:38	Interna-Não	15000	11	24467	11,31	Ch. Fusível	Base Fusível
3287	383	2	2026	17184	SAF02	SAF	0028056603	1	3	22/02/2026 09:29:56	22/02/2026 12:05:47	Interna-Não	15000	10	24467	25,98		
3288	383	2	2026	13056	CAR02	CAR	0028062613	1	3	22/02/2026 09:32:00	22/02/2026 13:12:21	Interna-Não	220	1	55157	3,67	Trafo BT	Estação Transformadora
3289	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028062649	1	3	22/02/2026 09:35:20	23/02/2026 01:37:00	Interna-Não	15000	5	23007	80,14	Ch. Fusível	Base Fusível
3290	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028062651	1	3	22/02/2026 09:35:54	22/02/2026 14:28:00	Interna-Não	220	10	22745	48,68	Trafo BT	Estação Transformadora
3291	383	2	2026	13032	CMB02	CMB	0028062675	1	3	22/02/2026 09:37:31	22/02/2026 14:56:59	Interna-Não	220	1	11883	5,32	Trafo BT	Estação Transformadora
3292	383	2	2026	13034	DIC15	DIC	0028062679	1	3	22/02/2026 09:38:33	22/02/2026 11:06:47	Interna-Não	220	1	90276	1,47	Trafo BT	Estação Transformadora
3293	383	2	2026	13084	ACU113	ACU	0028062701	1	3	22/02/2026 09:42:11	22/02/2026 13:18:52	Interna-Não	220	1	20833	3,61	Trafo BT	Estação Transformadora
3294	383	2	2026	17185	SPA05	SPA	0028062717	1	3	22/02/2026 09:43:07	22/02/2026 17:45:00	Interna-Não	220	2	38336	16,06	Trafo BT	Estação Transformadora
3295	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028062749	1	3	22/02/2026 09:47:50	22/02/2026 11:39:25	Interna-Não	220	1	47707	1,86	Trafo BT	Estação Transformadora
3296	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028062755	1	3	22/02/2026 09:48:41	22/02/2026 14:09:56	Interna-Não	15000	32	28123	139,33	Ch. Fusível	Base Fusível
3297	383	2	2026	13052	ITR10	ITR	0028062775	1	3	22/02/2026 09:51:38	22/02/2026 12:21:00	Interna-Não	15000	9	54456	22,40	Ch. Fusível	Base Fusível
3298	383	2	2026	13033	CR202	CRZ	0028062783	1	3	22/02/2026 09:52:13	23/02/2026 11:40:00	Interna-Não	220	1	18664	25,80	Trafo BT	Estação Transformadora
3299	383	2	2026	13098	VPA03	VPA	0028062801	1	3	22/02/2026 09:54:20	22/02/2026 13:10:00	Interna-Não	220	1	28123	3,26	Trafo BT	Estação Transformadora
3300	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466512	1	3	22/02/2026 09:55:29	22/02/2026 10:07:52	Interna-Não	15000	2017	39883	416,29	Chave Faca	Chave Unipolar
3301	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03466512	1	3	22/02/2026 09:55:29	22/02/2026 10:07:52	Interna-Não	15000	24	39883	4,95	Chave Faca	Chave Unipolar
3302	383	2	2026	16389	NSA02	NSA	0028062847	1	3	22/02/2026 09:59:04	22/02/2026 12:03:24	Interna-Não	220	15	30438	31,08	Trafo BT	Estação Transformadora
3303	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028051365	1	3	22/02/2026 10:00:00	22/02/2026 11:10:00	Interna-Não	220	38	47707	44,33		
3304	383	2	2026	13078	SCL01	SCL	0028062865	1	3	22/02/2026 10:00:57	22/02/2026 14:21:22	Interna-Não	220	1	11327	4,34	Trafo BT	Estação Transformadora
3305	383	2	2026	13052	ITR05	ITR	0028062887	1	3	22/02/2026 10:02:13	22/02/2026 11:23:23	Interna-Não	220	1	54456	1,35	Trafo BT	Estação Transformadora
3306	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028062889	1	3	22/02/2026 10:02:16	22/02/2026 15:42:25	Interna-Não	220	1	33120	5,67	Trafo BT	Estação Transformadora
3307	383	2	2026	13040	GUA03	GUA	0028062907	1	3	22/02/2026 10:04:41	22/02/2026 11:03:40	Interna-Não	220	1	26848	0,98	Trafo BT	Estação Transformadora
3308	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028062913	1	3	22/02/2026 10:05:00	22/02/2026 17:10:00	Interna-Não	220	4	39173	28,33	Trafo BT	Estação Transformadora
3309	383	2	2026	13027	BLU206	BLUZ	0028062925	1	3	22/02/2026 10:06:01	22/02/2026 14:05:01	Interna-Não	220	1	33031	3,98	Trafo BT	Estação Transformadora
3310	383	2	2026	13056	QUI03	QUI	0028062927	1	3	22/02/2026 10:06:08	22/02/2026 12:52:24	Interna-Não	220	1	55157	2,77	Trafo BT	Estação Transformadora
3311	383	2	2026	13027	BLU205	BLUZ	0028062935	1	3	22/02/2026 10:07:27	22/02/2026 10:54:32	Interna-Não	220	1	33031	0,78	Trafo BT	Estação Transformadora
3312	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028062945	1	3	22/02/2026 10:08:02	23/02/2026 13:25:00	Interna-Não	220	1	39883	27,28	Trafo BT	Estação Transformadora
3313	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466512	1	3	22/02/2026 10:12:53	22/02/2026 10:21:20	Interna-Não	15000	1955	39883	275,33	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3314	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466512	1	3	22/02/2026 10:12:53	22/02/2026 11:19:10	Interna-Não	15000	62	39883	68,49	Ch. Fusível	Base Fusível
3315	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03466512	1	3	22/02/2026 10:12:53	22/02/2026 10:21:20	Interna-Não	15000	24	39883	3,38	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3316	383	2	2026	13094	SAR01	SAR	0028062973	1	3	22/02/2026 10:13:52	22/02/2026 16:23:02	Interna-Não	220	2	29372	12,31	Trafo BT	Estação Transformadora
3317	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028062997	1	3	22/02/2026 10:16:54	22/02/2026 11:40:49	Interna-Não	220	629	47707	879,73	Trafo BT	Estação Transformadora
3318	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028061683	1	3	22/02/2026 10:18:57	22/02/2026 14:00:00	Interna-Não	15000	68	17024	250,52	Ch. Fusível	Base Fusível
3319	383	2	2026	13071	POC03	POC	0028055373	1	3	22/02/2026 10:20:00	22/02/2026 11:20:33	Interna-Não	220	63	68832	63,58		
3320	383	2	2026	13016	ANG02	ANG	0028063071	1	3	22/02/2026 10:24:43	23/02/2026 12:42:58	Interna-Não	220	1	43001	26,30	Trafo BT	Estação Transformadora
3321	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03466512	1	3	22/02/2026 10:25:53	22/02/2026 11:11:23	Interna-Não	15000	459	39883	348,08	Religador	Religadora Automática
3322	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03466512	1	3	22/02/2026 10:25:53	22/02/2026 11:02:30	Interna-Não	15000	1	39883	0,61	Chave Faca	Chave Unipolar
3323	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	BA03466512	1	3	22/02/2026 10:25:53	22/02/2026 11:02:30	Interna-Não	15000	23	39883	14,04	Chave Faca	Chave Unipolar
3324	383	2	2026	13078	SCL04	SCL	0028063109	1	3	22/02/2026 10:26:47	23/02/2026 00:34:49	Interna-Não	220	1	11327	14,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3325	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028061851	1	3	22/02/2026 10:29:55	22/02/2026 11:30:00	Interna-Não	15000	1	40969	1,00		
3326	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028063165	1	3	22/02/2026 10:33:12	23/02/2026 10:37:15	Interna-Não	220	1	54297	24,07	Trafo BT	Estação Transformadora
3327	383	2	2026	13052	ITR07	ITR	0028063181	1	3	22/02/2026 10:35:01	23/02/2026 09:39:53	Interna-Não	220	2	54456	46,16	Trafo BT	Estação Transformadora
3328	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028063193	1	3	22/02/2026 10:35:59	22/02/2026 13:05:40	Interna-Não	15000	127	23007	316,83	Ch. Fusível	Base Fusível
3329	383	2	2026	13094	VIN02	VIN	0028063205	1	3	22/02/2026 10:37:28	22/02/2026 18:14:10	Interna-Não	220	1	29372	7,61	Trafo BT	Estação Transformadora
3330	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	0028063215	1	3	22/02/2026 10:37:57	23/02/2026 10:13:58	Interna-Não	220	4	47707	94,40	Trafo BT	Estação Transformadora
3331	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03466948	1	3	22/02/2026 10:38:13	22/02/2026 10:47:04	Interna-Não	15000	309	54456	45,58	Religador	Religadora Automática
3332	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03466948	1	3	22/02/2026 10:38:13	22/02/2026 11:59:34	Interna-Não	15000	28	54456	37,96	Religador	Religadora Automática
3333	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028073329	1	3	22/02/2026 10:41:25	23/02/2026 15:55:00	Interna-Não	220	1	23007	29,23	Trafo BT	Estação Transformadora
3334	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	0028063243	1	3	22/02/2026 10:42:06	22/02/2026 17:05:00	Interna-Não	15000	10	18664	63,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3335	383	2	2026	13092	URU02	URU	0028063265	1	3	22/02/2026 10:44:47	22/02/2026 13:00:00	Interna-Não	220	3	10118	6,76	Trafo BT	Estação Transformadora
3336	383	2	2026	13056	ALP01	ALP	BA03466964	1	3	22/02/2026 10:49:54	22/02/2026 12:40:00	Interna-Não	15000	2	55157	3,67	TRAMO_MT	Jumper
3337	383	2	2026	13084	ACU114	ACU	0028063329	1	3	22/02/2026 10:51:49	22/02/2026 15:31:20	Interna-Não	220	1	20833	4,66	Trafo BT	Estação Transformadora
3338	383	2	2026	13032	CMB02	CMB	0028063331	1	3	22/02/2026 10:52:07								

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3368	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028063647	1	3	22/02/2026 11:30:31	22/02/2026 14:51:17	Interna-Não	220	1	43001	3,35	Trafo BT	Estação Transformadora
3369	383	2	2026	16393	BID04	BID	0028063653	1	3	22/02/2026 11:31:18	22/02/2026 13:53:31	Interna-Não	15000	5	23051	11,85	Ch. Fusível	Base Fusível
3370	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 11:36:41	22/02/2026 11:40:00	Interna-Não	15000	951	23007	52,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3371	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 11:36:41	22/02/2026 12:57:39	Interna-Não	15000	208	23007	280,68	Religador	Religadora Automática
3372	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 11:36:41	22/02/2026 15:22:45	Interna-Não	15000	211	23007	795,00	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3373	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 11:36:41	22/02/2026 20:52:56	Interna-Não	15000	116	23007	1.075,42	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3374	383	2	2026	13088	TAM12	TAM	0028052215	1	3	22/02/2026 11:43:00	22/02/2026 12:20:30	Interna-Não	220	32	47707	20,00		
3375	383	2	2026	13076	RDO02	RDO	0028063755	1	3	22/02/2026 11:47:17	22/02/2026 19:56:08	Interna-Não	220	1	57373	8,15	Trafo BT	Estação Transformadora
3376	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028063793	1	3	22/02/2026 11:51:48	22/02/2026 19:43:25	Interna-Não	15000	3	23051	23,58	Ch. Fusível	Base Fusível
3377	383	2	2026	16394	LIB03	LIB	0028063803	1	3	22/02/2026 11:52:29	22/02/2026 14:15:57	Interna-Não	220	1	63610	2,39	Trafo BT	Estação Transformadora
3378	383	2	2026	13084	ACU114	ACU	0028063855	1	3	22/02/2026 11:59:16	22/02/2026 15:03:30	Interna-Não	220	1	20833	3,07	Trafo BT	Estação Transformadora
3379	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028063881	1	3	22/02/2026 12:03:00	22/02/2026 15:00:00	Interna-Não	220	4	68832	11,80	Trafo BT	Estação Transformadora
3380	383	2	2026	13038	TOC01	TOC	BA03466996	1	3	22/02/2026 12:03:37	22/02/2026 15:12:43	Interna-Não	15000	17	24486	53,58	Ch. Fusível	Base Fusível
3381	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028063899	1	3	22/02/2026 12:06:03	22/02/2026 13:25:00	Interna-Não	15000	146	68832	192,11	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3382	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	BA03467000	1	3	22/02/2026 12:08:01	22/02/2026 14:50:19	Interna-Não	15000	172	18664	465,26	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3383	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	BA03467000	1	3	22/02/2026 12:08:01	22/02/2026 16:40:25	Interna-Não	15000	13	18664	59,02	Chave Faca	Chave Unipolar
3384	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	BA03467000	1	3	22/02/2026 12:08:01	22/02/2026 17:15:42	Interna-Não	15000	11	18664	56,41	Chave Faca	Chave Unipolar
3385	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	BA03467000	1	3	22/02/2026 12:08:01	22/02/2026 17:20:07	Interna-Não	15000	26	18664	135,24	Ch. Fusível	Base Fusível
3386	383	2	2026	13017	ARA05	ARA	0028063937	1	3	22/02/2026 12:11:19	22/02/2026 19:28:57	Interna-Não	220	2	29293	14,59	Trafo BT	Estação Transformadora
3387	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	BA03467004	1	3	22/02/2026 12:12:59	22/02/2026 13:39:33	Interna-Não	15000	166	43001	239,50	Religador	Religadora Automática
3388	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	BA03467004	1	3	22/02/2026 12:12:59	22/02/2026 12:12:59	Interna-Não	15000	148	43001	340,98	Religador	Religadora Automática
3389	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	BA03467004	1	3	22/02/2026 12:12:59	22/02/2026 16:11:15	Interna-Não	15000	80	43001	317,69	Religador	Religadora Automática
3390	383	2	2026	13035	EAR05	EAR	BA03466998	1	3	22/02/2026 12:16:53	22/02/2026 22:19:10	Interna-Não	15000	4	39173	40,15	Religador	Religadora Automática
3391	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028063989	1	3	22/02/2026 12:17:04	22/02/2026 14:00:00	Interna-Não	15000	144	39883	247,04	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3392	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028064003	1	3	22/02/2026 12:18:55	22/02/2026 16:55:00	Interna-Não	220	25	47707	115,03	Trafo BT	Estação Transformadora
3393	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	BA03467036	1	3	22/02/2026 12:19:00	22/02/2026 12:59:15	Interna-Não	15000	71	39173	47,63	Ch. Fusível	Base Fusível
3394	383	2	2026	13088	TAM01	TAM	0028064007	1	3	22/02/2026 12:19:26	23/02/2026 08:54:38	Interna-Não	220	1	47707	20,59	Trafo BT	Estação Transformadora
3395	383	2	2026	13052	ITR04	ITR	0028064015	1	3	22/02/2026 12:20:54	23/02/2026 11:07:05	Interna-Não	220	2	54456	45,54	Trafo BT	Estação Transformadora
3396	383	2	2026	13080	SAP03	SAP	0028064041	1	3	22/02/2026 12:25:43	22/02/2026 15:03:03	Interna-Não	220	1	56078	2,62	Trafo BT	Estação Transformadora
3397	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028064061	1	3	22/02/2026 12:27:39	22/02/2026 18:02:22	Interna-Não	15000	20	39883	111,57	Ch. Fusível	Base Fusível
3398	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028064065	1	3	22/02/2026 12:27:54	23/02/2026 10:36:00	Interna-Não	220	3	47707	66,40	Trafo BT	Estação Transformadora
3399	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028064085	1	3	22/02/2026 12:31:06	22/02/2026 12:16:00	Interna-Não	15000	49	23007	1.163,67	Ch. Fusível	Base Fusível
3400	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	0028064097	1	3	22/02/2026 12:34:33	22/02/2026 13:36:24	Interna-Não	220	1	29372	1,03	Trafo BT	Estação Transformadora
3401	383	2	2026	17186	SER01	SER	DT28064143	1	3	22/02/2026 12:41:00	22/02/2026 19:00:00	Interna-Não	220	2	40969	12,63	Trafo BT	Estação Transformadora
3402	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028064139	1	3	22/02/2026 12:41:04	22/02/2026 14:50:00	Interna-Não	15000	18	39883	38,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3403	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	0028064181	1	3	22/02/2026 12:44:43	23/02/2026 13:15:00	Interna-Não	220	120	10011	2.940,57	Trafo BT	Estação Transformadora
3404	383	2	2026	13040	GLA03	GUA	0028064201	1	3	22/02/2026 12:47:33	22/02/2026 14:32:33	Interna-Não	220	1	26848	1,75	Trafo BT	Estação Transformadora
3405	383	2	2026	13060	MUROS	MUR	BA03466298	1	3	22/02/2026 12:52:40	22/02/2026 13:31:07	Interna-Não	15000	225	35953	144,19	Religador	Religadora Automática
3406	383	2	2026	13060	MUROS	MUR	BA03466298	1	3	22/02/2026 12:52:40	22/02/2026 16:40:12	Interna-Não	15000	255	35953	967,02	Religador	Religadora Automática
3407	383	2	2026	13060	MUROS	MUR	BA03466298	1	3	22/02/2026 12:52:40	22/02/2026 17:16:33	Interna-Não	15000	50	35953	219,90	Religador	Religadora Automática
3408	383	2	2026	13027	BUZ01	BUZ	0028064243	1	3	22/02/2026 12:56:34	22/02/2026 23:18:12	Interna-Não	220	1	33031	10,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3409	383	2	2026	13098	VPA04	VPA	0028064241	1	3	22/02/2026 12:56:34	23/02/2026 11:08:25	Interna-Não	15000	8	28123	177,58	Ch. Fusível	Base Fusível
3410	383	2	2026	13098	VPA04	VPA	0028064241	1	3	22/02/2026 12:56:34	23/02/2026 11:18:32	Interna-Não	15000	10	28123	223,66	Ch. Fusível	Base Fusível
3411	383	2	2026	13022	BAX10	BAX	0028064257	1	3	22/02/2026 12:58:50	22/02/2026 14:53:07	Interna-Não	220	7	56586	13,33	Trafo BT	Estação Transformadora
3412	383	2	2026	13035	EAR06	EAR	BA03466998	1	3	22/02/2026 13:00:04	22/02/2026 22:03:01	Interna-Não	15000	190	39173	1.719,34	Chave Faca	Chave Unipolar
3413	383	2	2026	13035	EAR06	EAR	BA03466998	1	3	22/02/2026 13:00:04	22/02/2026 22:03:14	Interna-Não	15000	646	39173	5.848,09	Chave Faca	Chave Unipolar
3414	383	2	2026	13033	BOI02	BOI	0028064265	1	3	22/02/2026 13:00:28	22/02/2026 17:48:27	Interna-Não	220	8	18664	38,40	Trafo BT	Estação Transformadora
3415	383	2	2026	13061	NAT05	NAT	0028064273	1	3	22/02/2026 13:01:23	22/02/2026 15:40:20	Interna-Não	15000	48	23007	127,16	Ch. Fusível	Base Fusível
3416	383	2	2026	13088	TAM05	TAM	0028064291	1	3	22/02/2026 13:03:50	22/02/2026 18:46:16	Interna-Não	220	1	47707	5,71	Trafo BT	Estação Transformadora
3417	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028064309	1	3	22/02/2026 13:07:41	22/02/2026 19:28:35	Interna-Não	15000	29	23051	184,10	Ch. Fusível	Base Fusível
3418	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028064325	1	3	22/02/2026 13:12:27	22/02/2026 15:23:02	Interna-Não	220	1	56586	2,18	Trafo BT	Estação Transformadora
3419	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028064177	1	3	22/02/2026 13:15:00	22/02/2026 13:34:03	Interna-Não	220	18	38336	5,72		
3420	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028064347	1	3	22/02/2026 13:15:13	22/02/2026 22:23:34	Interna-Não	220	1	47707	9,14	Trafo BT	Estação Transformadora
3421	383	2	2026	13028	CAF04	CAF	0028064349	1	3	22/02/2026 13:15:45	22/02/2026 15:46:00	Interna-Não	15000	178	54297	445,74	Ch. Fusível	Base Fusível
3422	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	0028064369	1	3	22/02/2026 13:19:27	22/02/2026 15:42:49	Interna-Não	220	1	56586	2,39	Trafo BT	Estação Transformadora
3423	383	2	2026	13056	QUI02	QUI	0028064373	1	3	22/02/2026 13:21:05	22/02/2026 14:37:50	Interna-Não	220	1	55157	1,28	Trafo BT	Estação Transformadora
3424	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028064427	1	3	22/02/2026 13:27:58	22/02/2026 16:49:50	Interna-Não	220	1	47707	3,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3425	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028064467	1	3	22/02/2026 13:34:49	22/02/2026 23:18:51	Interna-Não	220	4	47707	38,94	Trafo BT	Estação Transformadora
3426	383	2	2026	13016	ANG05	ANG	0028064481	1	3	22/02/2026 13:36:58	23/02/2026 05:49:28	Interna-Não	220	2	43001	32,42	Trafo BT	Estação Transformadora
3427	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028064495	1	3	22/02/2026 13:39:55	22/02/2026 15:21:00	Interna-Não	15000	33	39883	55,60	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3428	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028064505	1	3	22/02/2026 13:41:51	22/02/2026 14:30:00	Interna-Não	15000	3	39883	2,41	Ch. Fusível	Base Fusível
3429	383	2	2026	13027														

Item	Agente	Es. Competên	o_Compêti	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3459	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028064567	1	3	22/02/2026 15:00:51	22/02/2026 15:35:00	Interna-Não	15000	2	39883	1,14	Ch. Fusível	Base Fusível
3460	383	2	2026	16394	RSD05	RSD	0028064995	1	3	22/02/2026 15:03:44	22/02/2026 17:30:00	Interna-Não	220	1	63610	2,44	Trafo BT	Estação Transformadora
3461	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	BA03467000	1	3	22/02/2026 15:06:23	22/02/2026 15:55:54	Interna-Não	15000	157	18664	129,57	Religador	Religadora Automática
3462	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	BA03467000	1	3	22/02/2026 15:06:23	22/02/2026 16:20:29	Interna-Não	15000	15	18664	18,52	Religador	Religadora Automática
3463	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028065035	1	3	22/02/2026 15:06:54	22/02/2026 17:33:00	Interna-Não	15000	40	39883	97,40	Ch. Fusível	Base Fusível
3464	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028065017	1	3	22/02/2026 15:09:37	22/02/2026 17:32:00	Interna-Não	15000	1	17024	2,37	Ch. Fusível	Base Fusível
3465	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028065019	1	3	22/02/2026 15:10:43	22/02/2026 20:34:37	Interna-Não	220	41	10118	221,33	Trafo BT	Estação Transformadora
3466	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028065053	1	3	22/02/2026 15:15:25	23/02/2026 00:03:10	Interna-Não	220	1	17024	8,80	Trafo BT	Estação Transformadora
3467	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028065509	1	3	22/02/2026 15:16:48	22/02/2026 21:45:09	Interna-Não	220	1	33120	6,47	Trafo BT	Estação Transformadora
3468	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028065075	1	3	22/02/2026 15:19:08	22/02/2026 16:50:10	Interna-Não	220	1	68832	1,52	Trafo BT	Estação Transformadora
3469	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028065091	1	3	22/02/2026 15:20:56	22/02/2026 17:17:00	Interna-Não	220	1	39883	1,93	Trafo BT	Estação Transformadora
3470	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028065095	1	3	22/02/2026 15:21:50	23/02/2026 00:42:11	Interna-Não	220	1	38336	9,34	Trafo BT	Estação Transformadora
3471	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028065107	1	3	22/02/2026 15:23:48	23/02/2026 18:16:18	Interna-Não	220	59	35953	169,62	Trafo BT	Estação Transformadora
3472	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	0028065111	1	3	22/02/2026 15:24:42	23/02/2026 10:47:00	Interna-Não	220	1	18664	19,37	Trafo BT	Estação Transformadora
3473	383	2	2026	13019	ARC01	ARC	0028065119	1	3	22/02/2026 15:25:23	22/02/2026 23:00:18	Interna-Não	220	2	15135	15,16	Trafo BT	Estação Transformadora
3474	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028065123	1	3	22/02/2026 15:26:21	22/02/2026 19:36:42	Interna-Não	220	7	35953	29,21	Trafo BT	Estação Transformadora
3475	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028065139	1	3	22/02/2026 15:29:47	22/02/2026 17:40:00	Interna-Não	220	248	39883	538,23	Trafo BT	Estação Transformadora
3476	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	0028065155	1	3	22/02/2026 15:32:19	23/02/2026 10:40:00	Interna-Não	220	1	24467	19,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3477	383	2	2026	17187	ROL03	ROL	0028065159	1	3	22/02/2026 15:33:12	22/02/2026 19:45:00	Interna-Não	15000	20	33120	83,93	Ch. Fusível	Base Fusível
3478	383	2	2026	17187	ROL03	ROL	0028065159	1	3	22/02/2026 15:33:12	22/02/2026 21:48:00	Interna-Não	15000	12	33120	74,96	Ch. Fusível	Base Fusível
3479	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 15:35:21	22/02/2026 15:38:23	Interna-Não	15000	36	23007	1,82	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3480	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 15:35:21	22/02/2026 15:41:24	Interna-Não	15000	463	23007	46,69	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3481	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 15:36:30	22/02/2026 15:43:06	Interna-Não	15000	472	23007	51,92	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3482	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 15:36:30	23/02/2026 15:43:28	Interna-Não	15000	419	23007	48,65	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3483	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028065195	1	3	22/02/2026 15:39:29	22/02/2026 17:43:00	Interna-Não	220	1	39883	2,06	Trafo BT	Estação Transformadora
3484	383	2	2026	16394	PRL03	PRL	0028065197	1	3	22/02/2026 15:40:27	23/02/2026 01:00:00	Interna-Não	220	1	63610	9,33	Trafo BT	Estação Transformadora
3485	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028065201	1	3	22/02/2026 15:41:19	22/02/2026 18:35:35	Interna-Não	15000	18	54456	52,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3486	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028065203	1	3	22/02/2026 15:41:24	22/02/2026 22:29:00	Interna-Não	15000	25	43001	169,83	Ch. Fusível	Base Fusível
3487	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028065229	1	3	22/02/2026 15:46:40	22/02/2026 16:42:00	Interna-Não	15000	234	22745	215,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3488	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 15:47:09	22/02/2026 17:16:57	Interna-Não	15000	36	23007	53,88	Religador	Religadora Automática
3489	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	BA03466988	1	3	22/02/2026 15:47:09	22/02/2026 18:44:29	Interna-Não	15000	463	23007	1.368,42	Religador	Religadora Automática
3490	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 15:49:29	22/02/2026 17:46:46	Interna-Não	15000	53	11883	103,60	Chave Faca	Chave Unipolar
3491	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 15:49:29	22/02/2026 17:46:46	Interna-Não	15000	55	11883	107,51	Chave Faca	Chave Unipolar
3492	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 15:49:29	22/02/2026 19:07:08	Interna-Não	15000	115	11883	378,83	Religador	Religadora Automática
3493	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 15:49:29	22/02/2026 20:16:00	Interna-Não	15000	46	11883	204,33	Ch. Fusível	Base Fusível
3494	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 15:49:29	22/02/2026 21:55:52	Interna-Não	15000	30	11883	183,19	Ch. Fusível	Base Fusível
3495	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 15:49:29	23/02/2026 09:50:00	Interna-Não	15000	115	11883	2.070,99	Ch. Fusível	Base Fusível
3496	383	2	2026	16394	PRL02	PRL	0028065253	1	3	22/02/2026 15:51:23	23/02/2026 10:50:00	Interna-Não	220	1	63610	18,98	Trafo BT	Estação Transformadora
3497	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028065255	1	3	22/02/2026 15:51:31	22/02/2026 19:51:13	Interna-Não	15000	480	17649	1.917,60	Religador	Religadora Automática
3498	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028065255	1	3	22/02/2026 15:51:31	22/02/2026 20:21:00	Interna-Não	15000	175	17649	785,99	Religador	Religadora Automática
3499	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028065255	1	3	22/02/2026 15:51:31	22/02/2026 23:00:42	Interna-Não	15000	1	17649	7,15	Religador	Religadora Automática
3500	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028065255	1	3	22/02/2026 15:51:31	22/02/2026 23:00:59	Interna-Não	15000	22	17649	157,47	Ch. Fusível	Base Fusível
3501	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028065263	1	3	22/02/2026 15:52:00	22/02/2026 19:01:00	Interna-Não	220	1	56586	3,15	Trafo BT	Estação Transformadora
3502	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028065271	1	3	22/02/2026 15:54:27	22/02/2026 18:56:35	Interna-Não	15000	2	17024	6,07	Ch. Fusível	Base Fusível
3503	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028065271	1	3	22/02/2026 15:54:27	23/02/2026 08:59:41	Interna-Não	15000	1	17024	17,09	Ch. Fusível	Base Fusível
3504	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028065277	1	3	22/02/2026 15:55:24	23/02/2026 03:35:36	Interna-Não	15000	6	28123	70,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3505	383	2	2026	13043	IGB02	IGB	0028065301	1	3	22/02/2026 15:58:09	23/02/2026 03:02:40	Interna-Não	220	1	27542	11,08	Trafo BT	Estação Transformadora
3506	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028071925	1	3	22/02/2026 15:59:00	23/02/2026 09:34:00	Interna-Não	15000	28	23007	492,33	Ch. Fusível	Base Fusível
3507	383	2	2026	13061	NAT03	NAT	0028066447	1	3	22/02/2026 15:59:22	23/02/2026 12:15:00	Interna-Não	220	1	23007	20,26	Trafo BT	Estação Transformadora
3508	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028065369	1	3	22/02/2026 16:01:09	22/02/2026 17:20:00	Interna-Não	15000	33	39883	43,37	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3509	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	0028065325	1	3	22/02/2026 16:02:52	22/02/2026 20:18:23	Interna-Não	220	1	39173	4,26	Trafo BT	Estação Transformadora
3510	383	2	2026	13080	ITC04	ITC	0028065349	1	3	22/02/2026 16:09:38	22/02/2026 18:47:34	Interna-Não	220	1	56078	2,63	Trafo BT	Estação Transformadora
3511	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028060263	1	3	22/02/2026 16:10:00	22/02/2026 16:55:00	Interna-Não	220	10	27542	7,50		
3512	383	2	2026	13078	SCL04	SCL	0028065357	1	3	22/02/2026 16:10:04	22/02/2026 19:23:33	Interna-Não	220	1	11327	3,22	Trafo BT	Estação Transformadora
3513	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028065359	1	3	22/02/2026 16:10:13	23/02/2026 14:55:10	Interna-Não	220	1	54456	22,75	Trafo BT	Estação Transformadora
3514	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028068123	1	3	22/02/2026 16:10:42	23/02/2026 06:32:52	Interna-Não	220	1	35953	14,37	Trafo BT	Estação Transformadora
3515	383	2	2026	13056	QUJ01	QUJ	0028065379	1	3	22/02/2026 16:12:41	23/02/2026 23:59:00	Interna-Não	15000	1	55157	7,77	Ch. Fusível	Base Fusível
3516	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 16:15:21	22/02/2026 16:49:14	Interna-Não	15000	1163	11883	656,77	Religador	Religadora Automática
3517	383	2	2026	13032	CMB02	CMB	BA03467158	1	3	22/02/2026 16:15:21	22/02/2026 16:49:14	Interna-Não	15000	192	11883	108,43	Religador	Religadora Automática
3518	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	BA03467200	1	3	22/02/2026 16:16:46	22/02/2026 16:42:14	Interna-Não	15000	2252	11883	955,85	Chave Faca	Chave Unipolar
3519	383	2	2026	13051	ITC02	ITO	0028065421	1	3	22/02/2026 16:17:25	23/02/2026 09:19:27	Interna-Não	220	1	12796	17,03	Trafo BT	Estação Transformadora
3520	383																	

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3550	383	2	2026	13098	VPA04	VPA	0028065755	1	3	22/02/2026 16:58:52	23/02/2026 06:42:00	Interna-Não	15000	31	28123	425,29	Ch. Fusível	Base Fusível
3551	383	2	2026	13095	EAR04	EAR	0028062913	1	3	22/02/2026 17:00:00	23/02/2026 17:10:00	Interna-Não	220	14	39173	2,33		
3552	383	2	2026	13094	BUE02	BUE	0028066541	1	3	22/02/2026 17:01:39	22/02/2026 20:54:25	Interna-Não	15000	26	29372	100,87	Ch. Fusível	Base Fusível
3553	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03467236	1	3	22/02/2026 17:08:08	23/02/2026 18:34:29	Interna-Não	15000	115	56078	165,50	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3554	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03467236	1	3	22/02/2026 17:08:08	23/02/2026 00:10:06	Interna-Não	15000	217	56078	1.544,20	Religador	Religadora Automática
3555	383	2	2026	13087	CAS04	CAS	0028065557	1	3	22/02/2026 17:08:38	23/02/2026 01:30:51	Interna-Não	15000	427	17024	3.574,11	Religador	Religadora Automática
3556	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03467194	1	3	22/02/2026 17:09:54	22/02/2026 20:11:18	Interna-Não	15000	427	47707	1.290,96	Chave Faca	Chave Unipolar
3557	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	0028065877	1	3	22/02/2026 17:12:51	22/02/2026 19:30:00	Interna-Não	220	3	39883	6,86	Trafo BT	Estação Transformadora
3558	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028065889	1	3	22/02/2026 17:14:10	22/02/2026 18:45:00	Interna-Não	220	1	39883	1,51	Trafo BT	Estação Transformadora
3559	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028065909	1	3	22/02/2026 17:16:45	23/02/2026 22:30:00	Interna-Não	15000	3	17024	15,66	Ch. Fusível	Base Fusível
3560	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	0028065913	1	3	22/02/2026 17:16:55	22/02/2026 20:35:54	Interna-Não	220	1	24467	3,32	Trafo BT	Estação Transformadora
3561	383	2	2026	13053	ITI01	ITI	0028069365	1	3	22/02/2026 17:17:36	23/02/2026 08:12:50	Interna-Não	15000	18	22395	268,57	Ch. Fusível	Base Fusível
3562	383	2	2026	13060	MUROS	MUR	0028065933	1	3	22/02/2026 17:18:52	23/02/2026 21:40:00	Interna-Não	15000	29	35953	126,21	Ch. Fusível	Base Fusível
3563	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028065937	1	3	22/02/2026 17:19:12	23/02/2026 02:01:00	Interna-Não	15000	8	23051	69,57	Ch. Fusível	Base Fusível
3564	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028066005	1	3	22/02/2026 17:20:04	22/02/2026 19:25:00	Interna-Não	15000	66	22745	137,43	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3565	383	2	2026	13016	ANG02	ANG	0028066311	1	3	22/02/2026 17:22:31	23/02/2026 23:25:00	Interna-Não	15000	60	43001	362,48	Ch. Fusível	Base Fusível
3566	383	2	2026	13034	DIC02	DIC	0028065967	1	3	22/02/2026 17:22:45	22/02/2026 18:20:46	Interna-Não	220	2	90276	1,93	Trafo BT	Estação Transformadora
3567	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028065969	1	3	22/02/2026 17:22:49	23/02/2026 11:12:00	Interna-Não	15000	4	17024	71,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3568	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028065989	1	3	22/02/2026 17:25:17	23/02/2026 08:10:45	Interna-Não	220	1	68832	14,76	Trafo BT	Estação Transformadora
3569	383	2	2026	13028	CAF06	CAF	0028065991	1	3	22/02/2026 17:25:25	23/02/2026 04:08:06	Interna-Não	220	1	54297	10,71	Trafo BT	Estação Transformadora
3570	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028067815	1	3	22/02/2026 17:25:48	24/02/2026 06:30:29	Interna-Não	15000	8	23007	296,62	Ch. Fusível	Base Fusível
3571	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028065999	1	3	22/02/2026 17:26:30	22/02/2026 20:56:49	Interna-Não	15000	22	43001	77,12	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3572	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028066007	1	3	22/02/2026 17:27:28	23/02/2026 11:31:00	Interna-Não	15000	2	38336	36,12	Ch. Fusível	Base Fusível
3573	383	2	2026	17187	CAS01	CAS	0028067287	1	3	22/02/2026 17:28:00	23/02/2026 10:45:56	Interna-Não	15000	15	33120	259,48	Ch. Fusível	Base Fusível
3574	383	2	2026	17187	CAS01	CAS	0028067287	1	3	22/02/2026 17:28:00	23/02/2026 10:48:29	Interna-Não	15000	5	33120	86,71	Ch. Fusível	Base Fusível
3575	383	2	2026	17187	CAS01	CAS	0028067287	1	3	22/02/2026 17:28:00	23/02/2026 10:48:37	Interna-Não	15000	12	33120	208,12	Ch. Fusível	Base Fusível
3576	383	2	2026	17187	CAS01	CAS	0028067287	1	3	22/02/2026 17:28:00	23/02/2026 19:35:36	Interna-Não	15000	1	33120	26,13	Ch. Fusível	Base Fusível
3577	383	2	2026	17184	SAF02	SAF	0028066019	1	3	22/02/2026 17:28:57	23/02/2026 00:42:58	Interna-Não	220	1	24467	7,23	Trafo BT	Estação Transformadora
3578	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028066029	1	3	22/02/2026 17:30:03	23/02/2026 11:08:16	Interna-Não	220	1	68832	17,64	Trafo BT	Estação Transformadora
3579	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	0028066037	1	3	22/02/2026 17:30:56	24/02/2026 17:30:00	Interna-Não	15000	39	22395	1.871,39	Ch. Fusível	Base Fusível
3580	383	2	2026	13056	ALP01	ALP	0028066041	1	3	22/02/2026 17:31:20	22/02/2026 19:51:12	Interna-Não	220	1	55157	2,33	Trafo BT	Estação Transformadora
3581	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028066057	1	3	22/02/2026 17:34:22	23/02/2026 10:20:37	Interna-Não	15000	275	22745	4.611,98	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3582	383	2	2026	13048	ITI01	ITL	BA03467248	1	3	22/02/2026 17:35:00	22/02/2026 22:32:26	Interna-Não	15000	29	10011	143,76	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3583	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	0028065035	1	3	22/02/2026 17:35:00	23/02/2026 02:24:00	Interna-Não	15000	12	39883	105,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3584	383	2	2026	13076	RDO07	RDO	0028066065	1	3	22/02/2026 17:35:32	23/02/2026 11:37:58	Interna-Não	220	2	57373	36,08	Trafo BT	Estação Transformadora
3585	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028066071	1	3	22/02/2026 17:36:59	23/02/2026 03:23:00	Interna-Não	15000	2	23051	19,53	Ch. Fusível	Base Fusível
3586	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028066089	1	3	22/02/2026 17:38:54	23/02/2026 01:37:00	Interna-Não	15000	1	17649	7,97	Ch. Fusível	Base Fusível
3587	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028066119	1	3	22/02/2026 17:42:06	23/02/2026 23:42:00	Interna-Não	15000	16	23051	95,97	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3588	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028066125	1	3	22/02/2026 17:43:31	22/02/2026 22:05:00	Interna-Não	220	1	17649	4,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3589	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028066171	1	3	22/02/2026 17:49:09	23/02/2026 12:37:58	Interna-Não	220	1	47707	18,81	Trafo BT	Estação Transformadora
3590	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	BA03467120	1	3	22/02/2026 17:51:14	22/02/2026 20:49:36	Interna-Não	15000	8	39883	23,78		
3591	383	2	2026	13080	ITC02	ITC	0028066185	1	3	22/02/2026 17:51:30	22/02/2026 22:12:43	Interna-Não	220	1	56078	4,35	Trafo BT	Estação Transformadora
3592	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028066207	1	3	22/02/2026 17:55:17	23/02/2026 01:08:53	Interna-Não	220	3	17024	21,68	Trafo BT	Estação Transformadora
3593	383	2	2026	13035	EAR06	EAR	0028066217	1	3	22/02/2026 17:56:49	22/02/2026 22:57:00	Interna-Não	220	1	39173	5,00	Trafo BT	Estação Transformadora
3594	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028066237	1	3	22/02/2026 18:01:44	23/02/2026 03:15:42	Interna-Não	220	1	17024	9,23	Trafo BT	Estação Transformadora
3595	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028066239	1	3	22/02/2026 18:01:48	23/02/2026 22:03:56	Interna-Não	220	1	54297	4,04	Trafo BT	Estação Transformadora
3596	383	2	2026	17184	SAF02	SAF	0028066255	1	3	22/02/2026 18:04:19	23/02/2026 09:02:31	Interna-Não	220	1	24467	14,97	Trafo BT	Estação Transformadora
3597	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028065019	1	3	22/02/2026 18:05:00	22/02/2026 20:34:37	Interna-Não	220	1	10118	2,49		
3598	383	2	2026	17184	SAF01	SAF	0028066273	1	3	22/02/2026 18:06:18	22/02/2026 23:05:22	Interna-Não	220	83	24467	413,71	Trafo BT	Estação Transformadora
3599	383	2	2026	13040	GLA04	GLA	0028066295	1	3	22/02/2026 18:08:52	22/02/2026 18:57:58	Interna-Não	220	1	26848	0,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3600	383	2	2026	16394	PRU02	PRL	0028067305	1	3	22/02/2026 18:12:28	22/02/2026 20:40:00	Interna-Não	15000	48	63610	118,03	Ch. Fusível	Base Fusível
3601	383	2	2026	17185	SPA04	SPA	0028066329	1	3	22/02/2026 18:14:00	23/02/2026 03:35:00	Interna-Não	220	1	38336	9,35	Trafo BT	Estação Transformadora
3602	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028066321	1	3	22/02/2026 18:14:19	23/02/2026 17:47:06	Interna-Não	15000	13	28123	306,10	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3603	383	2	2026	13056	QUI01	QUI	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:23:05	Interna-Não	69000	178	55157	14,39	Religador	Religadora Automática
3604	383	2	2026	13084	ACU112	ACU	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:24:25	Interna-Não	69000	670	20833	69,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3605	383	2	2026	13084	BXG01	BXG	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:23:06	Interna-Não	69000	876	20833	71,05	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3606	383	2	2026	13084	BXG01	BXG	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	23/02/2026 05:00:22	Interna-Não	69000	341	20833	3.649,46	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3607	383	2	2026	13084	BXG02	BXG	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:21:39	Interna-Não	69000	62	20833	3,53	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3608	383	2	2026	13084	BXG02	BXG	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:22:28	Interna-Não	69000	213	20833	15,03	Religador	Religadora Automática
3609	383	2	2026	13084	BXG02	BXG	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:22:52	Interna-Não	69000	790	20833	61,01	Religador	Religadora Automática
3610	383	2	2026	13084	BXG02	BXG	BA03467288	1	3	22/02/2026 18:18:14	22/02/2026 18:24:25	Interna-Não	69000	277	20833	28,55	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3611	383	2																

Item	Agente	Es_Competen	o_Competi	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3641	383	2	2026	13052	ITR04	ITR	0028066749	1	3	22/02/2026 18:49:12	23/02/2026 01:25:00	Interna-Não	220	1	54456	6,60	Trafo BT	Estação Transformadora
3642	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028066763	1	3	22/02/2026 18:49:51	23/02/2026 23:57:42	Interna-Não	220	1	29293	5,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3643	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028066765	1	3	22/02/2026 18:49:51	23/02/2026 12:42:00	Interna-Não	220	1	68832	17,87	Trafo BT	Estação Transformadora
3644	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028065263	1	3	22/02/2026 18:50:00	22/02/2026 19:01:00	Interna-Não	220	20	56586	3,67		
3645	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028066775	1	3	22/02/2026 18:50:29	22/02/2026 22:21:29	Interna-Não	15000	19	29372	66,82	Ch. Fusível	Base Fusível
3646	383	2	2026	17187	VIV01	VV	0028066777	1	3	22/02/2026 18:50:30	23/02/2026 00:38:00	Interna-Não	220	3	33120	17,38	Trafo BT	Estação Transformadora
3647	383	2	2026	13027	BLU06	BLZ	0028066833	1	3	22/02/2026 18:55:20	23/02/2026 01:28:28	Interna-Não	220	11	33031	72,07	Trafo BT	Estação Transformadora
3648	383	2	2026	13061	NAT01	NAT	0028066863	1	3	22/02/2026 18:57:24	23/02/2026 11:16:25	Interna-Não	15000	1	23007	16,32	Ch. Fusível	Base Fusível
3649	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	8A03467126	1	3	22/02/2026 18:58:59	23/02/2026 00:32:05	Interna-Não	15000	2	39883	11,10	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3650	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028066977	1	3	22/02/2026 19:07:34	23/02/2026 17:19:59	Interna-Não	220	1	54456	22,21	Trafo BT	Estação Transformadora
3651	383	2	2026	17187	VIV03	VV	0028067021	1	3	22/02/2026 19:10:32	23/02/2026 10:55:34	Interna-Não	220	1	33120	15,75	Trafo BT	Estação Transformadora
3652	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	0028067047	1	3	22/02/2026 19:11:50	23/02/2026 06:55:00	Interna-Não	220	2	39883	23,44	Trafo BT	Estação Transformadora
3653	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028067053	1	3	22/02/2026 19:12:19	23/02/2026 00:22:57	Interna-Não	220	1	27542	5,38	Trafo BT	Estação Transformadora
3654	383	2	2026	13028	CAF02	CAF	0028067081	1	3	22/02/2026 19:13:52	23/02/2026 01:01:07	Interna-Não	220	1	54297	5,79	Trafo BT	Estação Transformadora
3655	383	2	2026	17187	ROL02	ROL	0028067093	1	3	22/02/2026 19:17:02	22/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	4	33120	10,86	Ch. Fusível	Base Fusível
3656	383	2	2026	13087	SJA03	SJA	0028067107	1	3	22/02/2026 19:19:05	23/02/2026 03:35:00	Interna-Não	15000	31	17024	256,22	Ch. Fusível	Base Fusível
3657	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028067139	1	3	22/02/2026 19:22:07	22/02/2026 22:08:46	Interna-Não	220	1	56586	2,78		
3658	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028067139	1	3	22/02/2026 19:22:07	22/02/2026 22:22:00	Interna-Não	220	4	56586	11,99	Trafo BT	Estação Transformadora
3659	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028067149	1	3	22/02/2026 19:22:57	23/02/2026 00:30:00	Interna-Não	15000	8	43001	40,94	Ch. Fusível	Base Fusível
3660	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028067149	1	3	22/02/2026 19:22:57	23/02/2026 15:05:00	Interna-Não	15000	3	43001	59,10	Ch. Fusível	Base Fusível
3661	383	2	2026	13032	CMB01	CMB	0028067183	1	3	22/02/2026 19:26:42	23/02/2026 13:40:00	Interna-Não	220	2	11883	36,44	Trafo BT	Estação Transformadora
3662	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028065431	1	3	22/02/2026 19:30:00	22/02/2026 21:52:46	Interna-Não	15000	1	17649	2,38		
3663	383	2	2026	13094	BUE02	BUE	0028066541	1	3	22/02/2026 19:30:00	22/02/2026 20:54:25	Interna-Não	15000	1	29372	1,41		
3664	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	8A03466194	1	3	22/02/2026 19:30:52	23/02/2026 19:40:01	Interna-Não	15000	100	56078	15,25	Religador	Religadora Automática
3665	383	2	2026	13069	MAL01	MAL	0028067223	1	3	22/02/2026 19:33:03	22/02/2026 20:11:14	Interna-Não	220	1	26402	0,64	Trafo BT	Estação Transformadora
3666	383	2	2026	13060	MURO5	MUR	0028067243	1	3	22/02/2026 19:35:07	23/02/2026 01:13:34	Interna-Não	220	1	35953	5,64	Trafo BT	Estação Transformadora
3667	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028067259	1	3	22/02/2026 19:36:27	23/02/2026 12:23:54	Interna-Não	15000	4	23007	67,16	TRAMO_MT	Jumper
3668	383	2	2026	13076	RDO06	RDO	0028067285	1	3	22/02/2026 19:39:25	23/02/2026 00:54:00	Interna-Não	220	2	57373	10,49	Trafo BT	Estação Transformadora
3669	383	2	2026	13060	MURO5	MUR	0028067597	1	3	22/02/2026 19:40:35	23/02/2026 13:55:00	Interna-Não	15000	122	35953	2.225,31	Ch. Fusível	Base Fusível
3670	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028067325	1	3	22/02/2026 19:42:44	23/02/2026 13:19:31	Interna-Não	220	1	68832	17,61	Trafo BT	Estação Transformadora
3671	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028067333	1	3	22/02/2026 19:43:20	23/02/2026 10:11:21	Interna-Não	220	1	12796	14,47	Trafo BT	Estação Transformadora
3672	383	2	2026	13071	POC08	POC	0028067413	1	3	22/02/2026 19:52:20	22/02/2026 23:18:35	Interna-Não	220	6	68832	20,62	Trafo BT	Estação Transformadora
3673	383	2	2026	13055	TAP02	TAP	0028067417	1	3	22/02/2026 19:52:49	23/02/2026 16:41:58	Interna-Não	220	1	17649	20,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3674	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028067423	1	3	22/02/2026 19:53:19	23/02/2026 00:00:19	Interna-Não	220	1	39173	4,12	Trafo BT	Estação Transformadora
3675	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028067427	1	3	22/02/2026 19:54:17	23/02/2026 01:25:00	Interna-Não	15000	144	39883	793,72	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3676	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028067431	1	3	22/02/2026 19:54:41	22/02/2026 21:42:00	Interna-Não	15000	45	43001	80,49	Ch. Fusível	Base Fusível
3677	383	2	2026	13022	BAX10	BAX	0028067465	1	3	22/02/2026 19:58:25	23/02/2026 02:17:58	Interna-Não	220	4	56586	25,30	Trafo BT	Estação Transformadora
3678	383	2	2026	13053	IT01	IT	8A03467334	1	3	22/02/2026 20:00:20	23/02/2026 00:21:29	Interna-Não	15000	32	22395	139,28	Religador	Religadora Automática
3679	383	2	2026	13053	IT01	IT	8A03467334	1	3	22/02/2026 20:00:20	23/02/2026 00:21:29	Interna-Não	15000	43	22395	187,16	Religador	Religadora Automática
3680	383	2	2026	13053	IT01	IT	8A03467334	1	3	22/02/2026 20:00:20	23/02/2026 01:00:18	Interna-Não	15000	73	22395	364,96	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3681	383	2	2026	13053	IT01	IT	8A03467334	1	3	22/02/2026 20:00:20	23/02/2026 01:00:32	Interna-Não	15000	1526	22395	7.635,09	Chave Faca	Chave Unipolar
3682	383	2	2026	13053	IT01	IT	8A03467334	1	3	22/02/2026 20:00:20	23/02/2026 01:01:10	Interna-Não	15000	11	22395	55,15	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3683	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028067499	1	3	22/02/2026 20:01:04	23/02/2026 12:16:16	Interna-Não	220	1	54297	16,25	Trafo BT	Estação Transformadora
3684	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028067481	1	3	22/02/2026 20:01:07	23/02/2026 10:42:34	Interna-Não	220	1	68832	14,69	Trafo BT	Estação Transformadora
3685	383	2	2026	13035	EAR06	EAR	0028067483	1	3	22/02/2026 20:01:11	22/02/2026 23:40:00	Interna-Não	220	1	39173	3,65	Trafo BT	Estação Transformadora
3686	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028067485	1	3	22/02/2026 20:01:40	23/02/2026 04:51:06	Interna-Não	220	1	47707	8,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3687	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	8A03467342	1	3	22/02/2026 20:03:36	23/02/2026 09:49:04	Interna-Não	15000	7	39883	96,30	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
3688	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	8A03467342	1	3	22/02/2026 20:03:36	23/02/2026 09:59:58	Interna-Não	15000	283	39883	3.944,86	Religador	Religadora Automática
3689	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	8A03467342	1	3	22/02/2026 20:03:36	24/02/2026 22:23:50	Interna-Não	15000	4	39883	201,35	Chave Faca	Chave Unipolar
3690	383	2	2026	13094	CRM02	CRM	0028061027	1	3	22/02/2026 20:06:42	22/02/2026 21:25:00	Interna-Não	15000	8	29372	10,44	Ch. Fusível	Base Fusível
3691	383	2	2026	13052	ITR10	ITR	0028067549	1	3	22/02/2026 20:08:30	23/02/2026 10:38:51	Interna-Não	220	1	54456	14,51	Trafo BT	Estação Transformadora
3692	383	2	2026	13060	MURO5	MUR	0028067645	1	3	22/02/2026 20:21:54	24/02/2026 03:55:39	Interna-Não	220	2	35953	63,12	Trafo BT	Estação Transformadora
3693	383	2	2026	13060	MURO5	MUR	0028065933	1	3	22/02/2026 20:22:00	22/02/2026 21:20:00	Interna-Não	15000	215	35953	207,83	Ch. Fusível	Base Fusível
3694	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	0028067659	1	3	22/02/2026 20:22:36	22/02/2026 22:02:14	Interna-Não	220	17	39883	28,23	Trafo BT	Estação Transformadora
3695	383	2	2026	13016	ANG08	ANG	0028067685	1	3	22/02/2026 20:27:09	23/02/2026 01:10:00	Interna-Não	15000	133	43001	626,98	Ch. Fusível	Base Fusível
3696	383	2	2026	13056	QUI03	QUI	0028067689	1	3	22/02/2026 20:27:10	22/02/2026 23:00:37	Interna-Não	220	1	55157	2,56	Trafo BT	Estação Transformadora
3697	383	2	2026	17187	VIV01	VV	0028067707	1	3	22/02/2026 20:29:00	23/02/2026 02:37:00	Interna-Não	220	22	33120	134,93	Trafo BT	Estação Transformadora
3698	383	2	2026	13080	ITC01	ITC	0028067723	1	3	22/02/2026 20:30:45	22/02/2026 23:18:25	Interna-Não	220	1	56078	2,79	Trafo BT	Estação Transformadora
3699	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028067761	1	3	22/02/2026 20:36:56	22/02/2026 12:36:14	Interna-Não	220	1	38336	15,99	Trafo BT	Estação Transformadora
3700	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028067771	1	3	22/02/2026 20:38:07	23/02/2026 17:20:00	Interna-Não	220	1	39883	20,70	Trafo BT	Estação Transformadora
3701	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028067807	1	3	22/02/2026 20:45:25	23/02/2026 06:39:00	Interna-Não	15000	65	28123	643,05	Ch. Fusível	Base Fusível
3702	383	2	2026	13017	ARA02	ARA	0028065531	1	3	22/02/2026 20:50:00	22/02/20							

Item	Agente	Es. Competên	o. Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3732	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	BA03467372	1	3	22/02/2026 21:42:36	23/02/2026 02:28:56	Interna-Não	15000	6	39883	28,63	Religador	Religadora Automática
3733	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	BA03467372	1	3	22/02/2026 21:42:36	23/02/2026 11:11:17	Interna-Não	15000	20	39883	269,56	Religador	Religadora Automática
3734	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	BA03467372	1	3	22/02/2026 21:42:36	23/02/2026 14:07:30	Interna-Não	15000	6	39883	98,49	Ch. Fusível	Base Fusível
3735	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	BA03467382	1	3	22/02/2026 22:02:15	22/02/2026 23:58:25	Interna-Não	15000	2732	39883	5.289,46	Religador	Religadora Automática
3736	383	2	2026	13057	PTI04	PTI	BA03467382	1	3	22/02/2026 22:02:15	23/02/2026 20:54:14	Interna-Não	15000	1008	39883	23.049,32	Religador	Religadora Automática
3737	383	2	2026	13098	VPA03	VPA	0028068285	1	3	22/02/2026 22:04:07	23/02/2026 09:54:08	Interna-Não	220	3	28123	35,50	Trafo BT	Estação Transformadora
3738	383	2	2026	13022	BAX07	BAX	0028067139	1	3	22/02/2026 22:08:46	22/02/2026 22:22:00	Interna-Não	220	30	56586	6,62		
3739	383	2	2026	13080	ITC04	ITC	BA03467386	1	3	22/02/2026 22:15:11	22/02/2026 23:46:56	Interna-Não	15000	487	56078	744,70	Religador	Religadora Automática
3740	383	2	2026	13080	ITC04	ITC	BA03467386	1	3	22/02/2026 22:15:11	23/02/2026 02:22:33	Interna-Não	15000	24	56078	98,95	Religador	Religadora Automática
3741	383	2	2026	13080	ITC04	ITC	BA03467386	1	3	22/02/2026 22:15:11	23/02/2026 02:22:33	Interna-Não	15000	30	56078	123,68	Religador	Religadora Automática
3742	383	2	2026	13080	ITC04	ITC	BA03467386	1	3	22/02/2026 22:15:11	23/02/2026 12:12:00	Interna-Não	15000	20	56078	278,94	Ch. Fusível	Base Fusível
3743	383	2	2026	13080	ITC04	ITC	BA03467386	1	3	22/02/2026 22:15:11	23/02/2026 17:37:00	Interna-Não	15000	9	56078	174,27	Ch. Fusível	Base Fusível
3744	383	2	2026	13052	ITR05	ITR	0028068375	1	3	22/02/2026 22:19:07	23/02/2026 10:42:27	Interna-Não	15000	27	54456	334,50	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3745	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028068389	1	3	22/02/2026 22:20:38	23/02/2026 02:28:08	Interna-Não	220	1	27542	4,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3746	383	2	2026	13060	MUR02	MLR	0028068403	1	3	22/02/2026 22:23:54	23/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	1	35953	13,10	Trafo BT	Estação Transformadora
3747	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	BA03467392	1	3	22/02/2026 22:24:43	22/02/2026 22:39:32	Interna-Não	15000	259	22395	63,96	Religador	Religadora Automática
3748	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	BA03467392	1	3	22/02/2026 22:24:43	23/02/2026 00:15:29	Interna-Não	15000	531	22395	980,29	Religador	Religadora Automática
3749	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	BA03467392	1	3	22/02/2026 22:24:43	23/02/2026 00:16:05	Interna-Não	15000	1376	22395	2.554,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3750	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	BA03467392	1	3	22/02/2026 22:24:43	23/02/2026 00:16:41	Interna-Não	15000	321	22395	599,02	Religador	Religadora Automática
3751	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	BA03467392	1	3	22/02/2026 22:24:43	23/02/2026 01:02:12	Interna-Não	15000	171	22395	448,83	Religador	Religadora Automática
3752	383	2	2026	13053	ITI03	ITI	0028068413	1	3	22/02/2026 22:26:17	23/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	2	22395	23,79	Trafo BT	Estação Transformadora
3753	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028068417	1	3	22/02/2026 22:27:20	23/02/2026 04:40:54	Interna-Não	220	3	27542	18,68	Trafo BT	Estação Transformadora
3754	383	2	2026	13051	ITC02	ITO	0028068431	1	3	22/02/2026 22:28:20	23/02/2026 09:20:34	Interna-Não	15000	19	12796	206,54	Ch. Fusível	Base Fusível
3755	383	2	2026	16388	CAB03	CAB	0028068475	1	3	22/02/2026 22:38:33	23/02/2026 01:42:55	Interna-Não	220	1	16994	3,07	Trafo BT	Estação Transformadora
3756	383	2	2026	16394	PRL02	PLR	0028068491	1	3	22/02/2026 22:41:36	23/02/2026 16:59:00	Interna-Não	220	2	63610	36,58	Trafo BT	Estação Transformadora
3757	383	2	2026	13038	GOI03	GOI	0028068515	1	3	22/02/2026 22:48:15	23/02/2026 04:55:48	Interna-Não	220	53	24486	324,67	Trafo BT	Estação Transformadora
3758	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028068535	1	3	22/02/2026 22:51:37	23/02/2026 15:40:00	Interna-Não	15000	77	39883	1.294,09	Ch. Fusível	Base Fusível
3759	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028068541	1	3	22/02/2026 22:54:08	23/02/2026 07:46:42	Interna-Não	15000	3	56078	26,63	Ch. Fusível	Base Fusível
3760	383	2	2026	17187	ROL03	ROL	0028068553	1	3	22/02/2026 22:58:00	23/02/2026 09:46:24	Interna-Não	220	38	33120	410,65	Trafo BT	Estação Transformadora
3761	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028068629	1	3	22/02/2026 23:18:49	23/02/2026 16:29:54	Interna-Não	220	2	47707	34,37	Trafo BT	Estação Transformadora
3762	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	0028068639	1	3	22/02/2026 23:21:32	23/02/2026 18:00:00	Interna-Não	220	50	11327	932,06	Trafo BT	Estação Transformadora
3763	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028068641	1	3	22/02/2026 23:21:35	23/02/2026 17:00:00	Interna-Não	15000	10	39883	176,40	Ch. Fusível	Base Fusível
3764	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028068649	1	3	22/02/2026 23:26:08	23/02/2026 11:14:57	Interna-Não	220	1	47707	11,81	Trafo BT	Estação Transformadora
3765	383	2	2026	13094	CRM01	CRM	0028068659	1	3	22/02/2026 23:30:33	23/02/2026 01:10:45	Interna-Não	220	1	29372	1,67	Trafo BT	Estação Transformadora
3766	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028068669	1	3	22/02/2026 23:33:48	23/02/2026 10:55:29	Interna-Não	220	1	38336	11,36	Trafo BT	Estação Transformadora
3767	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03467236	1	3	22/02/2026 23:51:34	22/02/2026 23:55:30	Interna-Não	15000	3883	56078	254,55	Religador	Religadora Automática
3768	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	BA03467236	1	3	22/02/2026 23:51:34	23/02/2026 00:15:06	Interna-Não	15000	64	56078	25,10	Religador	Religadora Automática
3769	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028068745	1	3	22/02/2026 23:51:51	23/02/2026 16:46:00	Interna-Não	220	1	47707	16,90	Trafo BT	Estação Transformadora
3770	383	2	2026	13080	MIR03	MIR	0028068763	1	3	22/02/2026 23:58:59	23/02/2026 04:10:53	Interna-Não	220	2	56078	8,40	Trafo BT	Estação Transformadora
3771	383	2	2026	13094	CRM02	CRM	0028068799	1	3	23/02/2026 00:11:17	23/02/2026 01:13:00	Interna-Não	220	1	29372	1,03	Trafo BT	Estação Transformadora
3772	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:19:59	23/02/2026 00:37:17	Interna-Não	15000	772	56586	222,59	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3773	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:19:59	23/02/2026 00:49:19	Interna-Não	15000	333	56586	162,80	Ch. Fusível	Base Fusível
3774	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:19:59	23/02/2026 00:32:29	Interna-Não	15000	1492	56586	310,83	TRAMO_MT	Jumper
3775	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:19:59	23/02/2026 00:37:17	Interna-Não	15000	341	56586	98,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3776	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:19:59	23/02/2026 00:37:34	Interna-Não	15000	352	56586	103,16	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
3777	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:19:59	23/02/2026 00:49:19	Interna-Não	15000	62	56586	30,31	Ch. Fusível	Base Fusível
3778	383	2	2026	13069	POT02	POT	0028068867	1	3	23/02/2026 00:26:48	23/02/2026 02:55:00	Interna-Não	15000	123	26402	303,81	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3779	383	2	2026	16387	JAC03	JAC	0028068891	1	3	23/02/2026 00:27:43	23/02/2026 07:45:48	Interna-Não	15000	90	22745	657,12	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3780	383	2	2026	13053	ITI04	ITI	0028079453	1	3	23/02/2026 00:28:29	24/02/2026 12:20:00	Interna-Não	15000	179	22395	6.418,69	Ch. Fusível	Base Fusível
3781	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:32:29	23/02/2026 00:37:17	Interna-Não	15000	48	56586	3,84		
3782	383	2	2026	13022	BAX02	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:32:29	23/02/2026 00:49:19	Interna-Não	15000	24	56586	6,73		
3783	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:32:29	23/02/2026 00:37:17	Interna-Não	15000	22	56586	1,76		
3784	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:32:29	23/02/2026 00:37:34	Interna-Não	15000	12	56586	1,02		
3785	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	BA03467432	1	3	23/02/2026 00:32:29	23/02/2026 00:49:19	Interna-Não	15000	1	56586	0,28		
3786	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028066089	1	3	23/02/2026 00:40:00	23/02/2026 01:37:00	Interna-Não	15000	11	17649	10,45		
3787	383	2	2026	17187	VIM01	VIM	0028071201	1	3	23/02/2026 00:43:26	23/02/2026 18:08:00	Interna-Não	220	2	33120	34,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3788	383	2	2026	13087	CAS04	CAS	0028065557	1	3	23/02/2026 00:45:24	23/02/2026 01:30:51	Interna-Não	15000	2	17024	1,52		
3789	383	2	2026	13060	MUR01	MUR	0028068969	1	3	23/02/2026 00:51:28	23/02/2026 12:35:00	Interna-Não	220	1	35953	11,73	Trafo BT	Estação Transformadora
3790	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028068971	1	3	23/02/2026 00:51:58	23/02/2026 05:28:53	Interna-Não	15000	237	47707	1.093,82	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3791	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028068979	1	3	23/02/2026 00:54:32	23/02/2026 09:11:56	Interna-Não	15000	26	43001	215,54	Ch. Fusível	Base Fusível
3792	383	2	2026	13016	ANG09	ANG	0028068979	1	3	23/02/2026 00:54:32	23/02/2026 09:30:03	Interna-Não	15000	8	43001	68,74	Ch. Fusível	Base Fusível
3793	383	2	2026	16394	CESP01													

Item	Agente	Es. Competên	o_Competh	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atíngidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3823	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028069325	1	3	23/02/2026 05:54:10	23/02/2026 14:58:00	Interna-Não	15000	114	17649	1.033,28	Ch. Fusível	Base Fusível
3824	383	2	2026	13056	CAR01	CAR	0028069333	1	3	23/02/2026 05:56:51	23/02/2026 10:19:38	Interna-Não	220	1	55157	4,38	Trafo BT	Estação Transformadora
3825	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03467488	1	3	23/02/2026 06:03:41	23/02/2026 07:37:36	Interna-Não	15000	109	39883	170,62		
3826	383	2	2026	13057	PTI03	PTI	BA03467488	1	3	23/02/2026 06:03:41	23/02/2026 12:22:05	Interna-Não	15000	4	39883	25,23		
3827	383	2	2026	13033	FRL01	FRL	0028069359	1	3	23/02/2026 06:10:34	23/02/2026 10:05:15	Interna-Não	220	1	18664	3,91	Trafo BT	Estação Transformadora
3828	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028069385	1	3	23/02/2026 06:14:53	24/02/2026 05:20:00	Interna-Não	220	1	39883	23,09	Trafo BT	Estação Transformadora
3829	383	2	2026	13087	CAS04	CAS	0028069393	1	3	23/02/2026 06:19:00	23/02/2026 14:55:00	Interna-Não	15000	17	17024	146,20	Ch. Fusível	Base Fusível
3830	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	0028069401	1	3	23/02/2026 06:21:00	24/02/2026 06:18:46	Interna-Não	220	1	35953	23,96	Trafo BT	Estação Transformadora
3831	383	2	2026	13056	QUI01	QUI	0028069405	1	3	23/02/2026 06:22:44	23/02/2026 11:35:32	Interna-Não	220	6	55157	31,28	Trafo BT	Estação Transformadora
3832	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028069409	1	3	23/02/2026 06:24:20	23/02/2026 15:39:32	Interna-Não	220	1	54456	9,25	Trafo BT	Estação Transformadora
3833	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	0028069413	1	3	23/02/2026 06:25:38	23/02/2026 11:51:01	Interna-Não	220	1	47707	5,42	Trafo BT	Estação Transformadora
3834	383	2	2026	13035	EAR05	EAR	0028069437	1	3	23/02/2026 06:31:48	23/02/2026 10:56:34	Interna-Não	220	1	39173	4,41	Trafo BT	Estação Transformadora
3835	383	2	2026	16394	PRL03	PRL	0028069455	1	3	23/02/2026 06:41:20	23/02/2026 11:30:18	Interna-Não	15000	12	63610	57,79	Ch. Fusível	Base Fusível
3836	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	0028069505	1	3	23/02/2026 06:53:06	23/02/2026 10:17:00	Interna-Não	15000	8	17649	27,19	Ch. Fusível	Base Fusível
3837	383	2	2026	13069	POT06	POT	0028069555	1	3	23/02/2026 06:59:12	23/02/2026 12:51:55	Interna-Não	220	1	26402	5,88	Trafo BT	Estação Transformadora
3838	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	0028069557	1	3	23/02/2026 06:59:37	23/02/2026 17:45:42	Interna-Não	15000	10	24467	107,68	Ch. Fusível	Base Fusível
3839	383	2	2026	13016	ANG04	ANG	0028063787	1	3	23/02/2026 07:00:00	23/02/2026 18:04:00	Interna-Não	220	3	43001	33,20	Trafo BT	Estação Transformadora
3840	383	2	2026	13040	GUIA01	GUIA	0028069573	1	3	23/02/2026 07:01:25	23/02/2026 08:50:31	Interna-Não	220	1	26848	1,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3841	383	2	2026	13078	SCL02	SCL	0028069583	1	3	23/02/2026 07:05:33	23/02/2026 14:14:38	Interna-Não	220	3	11327	21,45	Trafo BT	Estação Transformadora
3842	383	2	2026	13048	ITL02	ITL	0028069607	1	3	23/02/2026 07:10:01	23/02/2026 16:20:31	Interna-Não	15000	9	10011	82,58	TRAMO_MT	Jumper
3843	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028069609	1	3	23/02/2026 07:10:14	23/02/2026 12:15:27	Interna-Não	220	1	35953	5,09	Trafo BT	Estação Transformadora
3844	383	2	2026	13057	MAM02	MAM	0028053781	1	3	23/02/2026 07:13:14	23/02/2026 17:35:00	Interna-Não	220	1	39883	10,39	Trafo BT	Estação Transformadora
3845	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028069635	1	3	23/02/2026 07:13:26	23/02/2026 09:52:46	Interna-Não	15000	8	28123	21,24	Ch. Fusível	Base Fusível
3846	383	2	2026	13016	ANG05	ANG	0028069643	1	3	23/02/2026 07:14:48	23/02/2026 14:00:00	Interna-Não	220	111	43001	749,62	Trafo BT	Estação Transformadora
3847	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	0028069659	1	3	23/02/2026 07:19:59	23/02/2026 09:18:00	Interna-Não	15000	12	29372	23,60	Ch. Fusível	Base Fusível
3848	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028069661	1	3	23/02/2026 07:20:00	23/02/2026 15:04:38	Interna-Não	220	1	47707	7,74	Trafo BT	Estação Transformadora
3849	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028069681	1	3	23/02/2026 07:24:24	23/02/2026 11:32:06	Interna-Não	220	1	33031	4,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3850	383	2	2026	13040	GUIA03	GUIA	0028069687	1	3	23/02/2026 07:25:50	23/02/2026 09:56:06	Interna-Não	220	1	26848	2,50	Trafo BT	Estação Transformadora
3851	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028069695	1	3	23/02/2026 07:26:40	23/02/2026 12:08:56	Interna-Não	15000	19	63610	89,38	Ch. Fusível	Base Fusível
3852	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028069695	1	3	23/02/2026 07:26:40	23/02/2026 12:15:00	Interna-Não	15000	2	63610	9,61		
3853	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028069697	1	3	23/02/2026 07:27:03	23/02/2026 11:16:59	Interna-Não	15000	3	40969	11,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3854	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028069705	1	3	23/02/2026 07:27:55	23/02/2026 11:00:00	Interna-Não	220	1	12796	3,53	Trafo BT	Estação Transformadora
3855	383	2	2026	13057	MAM01	MAM	0028069727	1	3	23/02/2026 07:32:08	24/02/2026 06:37:00	Interna-Não	220	2	39883	46,16	Trafo BT	Estação Transformadora
3856	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028069733	1	3	23/02/2026 07:32:31	23/02/2026 13:25:00	Interna-Não	220	1	17024	5,87	Trafo BT	Estação Transformadora
3857	383	2	2026	13061	NAT02	NAT	0028069767	1	3	23/02/2026 07:38:52	23/02/2026 12:01:26	Interna-Não	220	2	23007	8,75	Trafo BT	Estação Transformadora
3858	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028069773	1	3	23/02/2026 07:39:37	23/02/2026 12:14:24	Interna-Não	220	2	33120	9,16	Trafo BT	Estação Transformadora
3859	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028069787	1	3	23/02/2026 07:39:45	23/02/2026 10:20:00	Interna-Não	15000	1	56586	2,67	Ch. Fusível	Base Fusível
3860	383	2	2026	16393	BID03	BID	0028069777	1	3	23/02/2026 07:40:25	23/02/2026 09:43:43	Interna-Não	220	1	23051	2,05	Trafo BT	Estação Transformadora
3861	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028069799	1	3	23/02/2026 07:44:01	23/02/2026 12:00:24	Interna-Não	220	6	27542	25,64	Trafo BT	Estação Transformadora
3862	383	2	2026	16394	RSD03	RSD	0028069825	1	3	23/02/2026 07:47:34	23/02/2026 10:33:37	Interna-Não	15000	253	63610	700,18	Ch. Fusível	Base Fusível
3863	383	2	2026	13056	ALP01	ALP	0028069853	1	3	23/02/2026 07:50:20	23/02/2026 11:30:00	Interna-Não	15000	63	55157	230,65	TRAMO_MT	Jumper
3864	383	2	2026	13069	CAE01	CAE	0028069891	1	3	23/02/2026 07:54:15	23/02/2026 09:42:28	Interna-Não	220	1	26402	1,80	Trafo BT	Estação Transformadora
3865	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028069913	1	3	23/02/2026 07:56:13	23/02/2026 10:04:00	Interna-Não	15000	15	28123	31,95	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3866	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028070007	1	3	23/02/2026 08:03:17	23/02/2026 17:39:23	Interna-Não	220	1	28123	9,60	Trafo BT	Estação Transformadora
3867	383	2	2026	13038	GOI03	GOI	0028070045	1	3	23/02/2026 08:03:32	23/02/2026 12:00:39	Interna-Não	15000	82	24486	324,06	Ch. Fusível	Base Fusível
3868	383	2	2026	13016	ANG07	ANG	0028070011	1	3	23/02/2026 08:03:55	23/02/2026 10:30:00	Interna-Não	220	20	43001	48,69	Trafo BT	Estação Transformadora
3869	383	2	2026	13080	SAP04	SAP	0028070051	1	3	23/02/2026 08:07:45	23/02/2026 14:45:36	Interna-Não	15000	3	56078	19,89	Ch. Fusível	Base Fusível
3870	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028070113	1	3	23/02/2026 08:08:05	23/02/2026 11:14:08	Interna-Não	15000	1	54456	3,10	Ch. Fusível	Base Fusível
3871	383	2	2026	13034	DIK03	DIK	0028070069	1	3	23/02/2026 08:09:47	23/02/2026 09:28:13	Interna-Não	220	1	90276	1,31	Trafo BT	Estação Transformadora
3872	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028070085	1	3	23/02/2026 08:10:49	23/02/2026 11:18:49	Interna-Não	220	1	29372	3,13	Trafo BT	Estação Transformadora
3873	383	2	2026	13053	ITD04	ITD	0028070109	1	3	23/02/2026 08:12:07	23/02/2026 13:26:02	Interna-Não	220	1	22395	5,23	Trafo BT	Estação Transformadora
3874	383	2	2026	13061	NAT04	NAT	0028070129	1	3	23/02/2026 08:13:07	23/02/2026 11:52:08	Interna-Não	15000	6	23007	21,90	Ch. Fusível	Base Fusível
3875	383	2	2026	16393	BID04	BID	0028070133	1	3	23/02/2026 08:13:17	23/02/2026 15:38:17	Interna-Não	220	1	23051	7,42	Trafo BT	Estação Transformadora
3876	383	2	2026	13040	GUIA04	GUIA	0028070165	1	3	23/02/2026 08:15:17	23/02/2026 15:15:00	Interna-Não	220	1	26848	7,00	Trafo BT	Estação Transformadora
3877	383	2	2026	16394	BAR03	BAR	0028070169	1	3	23/02/2026 08:15:38	23/02/2026 16:50:00	Interna-Não	220	2	63610	17,15	Trafo BT	Estação Transformadora
3878	383	2	2026	13087	SIA02	SIA	0028070181	1	3	23/02/2026 08:17:09	23/02/2026 14:10:57	Interna-Não	220	18	17024	106,14	Trafo BT	Estação Transformadora
3879	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028069387	1	3	23/02/2026 08:20:15	23/02/2026 09:50:00	Interna-Não	15000	5	35953	7,48		
3880	383	2	2026	13088	TAM02	TAM	0028070225	1	3	23/02/2026 08:21:41	23/02/2026 12:16:15	Interna-Não	220	5	47707	19,55	Trafo BT	Estação Transformadora
3881	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028070237	1	3	23/02/2026 08:33:20	23/02/2026 13:26:04	Interna-Não	220	1	33120	5,05	Trafo BT	Estação Transformadora
3882	383	2	2026	13057	PTM02	PTM	0028068221	1	3	23/02/2026 08:23:32	24/02/2026 02:20:19	Interna-Não	15000	10	39883	179,46	Ch. Fusível	Base Fusível
3883	383	2	2026	13055	MBU02	MBU	0028070255	1	3	23/02/2026 08:25:34	23/02/2026 11:43:51	Interna-Não	220	1	17649	3,30	Trafo BT	Estação Transformadora
3884	383	2	2026	13094	VAS01	VAS	0028069659	1	3	23/02/2026 08:26:00	23/02/2026 09:18:00	Interna-Não	1500					

Item	Agente	Es	Competên	o_Compêti	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
3914	383	2	2026		13080	SAP01	SAP	0028070689	1	3	23/02/2026 09:02:47	23/02/2026 15:57:59	Interna-Não	220	2	56078	13,84	Trafo BT	Estação Transformadora
3915	383	2	2026		13038	GO01	GOI	0028070697	1	3	23/02/2026 09:03:29	23/02/2026 11:54:00	Interna-Não	220	1	24486	2,84	Trafo BT	Estação Transformadora
3916	383	2	2026		13087	SJA02	SJA	0028070701	1	3	23/02/2026 09:03:42	23/02/2026 16:20:19	Interna-Não	15000	38	17024	276,52	Ch. Fusível	Base Fusível
3917	383	2	2026		13087	SJA02	SJA	0028070701	1	3	23/02/2026 09:03:42	23/02/2026 16:30:28	Interna-Não	15000	5	17024	37,23	FUSIBLE_LS	Base Fusível
3918	383	2	2026		17186	MOB01	MOB	0028070713	1	3	23/02/2026 09:04:23	23/02/2026 11:21:37	Interna-Não	220	19	40969	43,46	Trafo BT	Estação Transformadora
3919	383	2	2026		13084	BXG01	BWG	0028070733	1	3	23/02/2026 09:06:12	23/02/2026 10:58:19	Interna-Não	220	1	20833	1,87	Trafo BT	Estação Transformadora
3920	383	2	2026		13098	VPA04	VPA	0028070741	1	3	23/02/2026 09:07:00	23/02/2026 19:27:31	Interna-Não	220	2	28123	20,68	Trafo BT	Estação Transformadora
3921	383	2	2026		13098	VPA01	VPA	0028070749	1	3	23/02/2026 09:07:38	23/02/2026 17:03:04	Interna-Não	220	40	28123	316,96	Trafo BT	Estação Transformadora
3922	383	2	2026		13038	GOI03	GOI	0028070777	1	3	23/02/2026 09:08:58	23/02/2026 13:07:29	Interna-Não	220	2	24486	7,95	Trafo BT	Estação Transformadora
3923	383	2	2026		13057	PTM02	PTM	0028070805	1	3	23/02/2026 09:10:53	24/02/2026 11:30:00	Interna-Não	15000	44	39883	1.158,02	Ch. Fusível	Base Fusível
3924	383	2	2026		16390	JAC01	JAC	0028070823	1	3	23/02/2026 09:12:14	24/02/2026 12:05:00	Interna-Não	15000	3	2619	80,64	Ch. Fusível	Base Fusível
3925	383	2	2026		17187	VIV02	VIV	0028070831	1	3	23/02/2026 09:13:31	23/02/2026 21:20:00	Interna-Não	15000	1	33120	12,11	TRAMO_MT	Jumper
3926	383	2	2026		13098	VPA01	VPA	0028069913	1	3	23/02/2026 09:15:13	23/02/2026 10:04:00	Interna-Não	15000	5	28123	4,07		
3927	383	2	2026		16393	BID03	BID	0028070873	1	3	23/02/2026 09:17:04	23/02/2026 16:58:17	Interna-Não	15000	29	23051	222,92	Ch. Fusível	Base Fusível
3928	383	2	2026		13076	RDO03	RDO	0028070883	1	3	23/02/2026 09:17:27	23/02/2026 12:38:31	Interna-Não	220	3	57373	10,05	Trafo BT	Estação Transformadora
3929	383	2	2026		13088	TAM08	TAM	0028070889	1	3	23/02/2026 09:17:39	23/02/2026 16:18:27	Interna-Não	220	1	47707	7,01	Trafo BT	Estação Transformadora
3930	383	2	2026		13069	POT06	POT	0028070909	1	3	23/02/2026 09:19:37	23/02/2026 17:40:00	Interna-Não	220	1	26402	8,34	Trafo BT	Estação Transformadora
3931	383	2	2026		13056	CAR01	CAR	0028069169	1	3	23/02/2026 09:20:13	23/02/2026 10:28:00	Interna-Não	15000	9	55157	10,17		
3932	383	2	2026		13055	TRM01	TRM	0028070931	1	3	23/02/2026 09:21:00	23/02/2026 17:44:50	Interna-Não	220	3	17649	25,19	Trafo BT	Estação Transformadora
3933	383	2	2026		13092	URU01	URU	0028070935	1	3	23/02/2026 09:22:16	23/02/2026 22:42:48	Interna-Não	220	1	10118	13,34	Trafo BT	Estação Transformadora
3934	383	2	2026		13016	ANG09	ANG	0028070987	1	3	23/02/2026 09:27:10	23/02/2026 17:57:24	Interna-Não	220	1	43001	8,50	Trafo BT	Estação Transformadora
3935	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	0028070989	1	3	23/02/2026 09:27:14	23/02/2026 12:19:09	Interna-Não	220	2	33120	5,73	Trafo BT	Estação Transformadora
3936	383	2	2026		16393	BID04	BID	0028071011	1	3	23/02/2026 09:28:50	23/02/2026 11:59:25	Interna-Não	220	1	23051	2,51	Trafo BT	Estação Transformadora
3937	383	2	2026		13035	EAR05	EAR	0028069437	1	3	23/02/2026 09:30:00	23/02/2026 10:56:34	Interna-Não	220	94	39173	135,62		
3938	383	2	2026		13016	ANG06	ANG	0028071031	1	3	23/02/2026 09:30:19	24/02/2026 19:26:04	Interna-Não	220	3	43001	101,79	Trafo BT	Estação Transformadora
3939	383	2	2026		13088	TAM09	TAM	0028071055	1	3	23/02/2026 09:32:01	23/02/2026 12:38:40	Interna-Não	220	1	47707	3,11	Trafo BT	Estação Transformadora
3940	383	2	2026		13027	BUZ06	BUZ	0028071079	1	3	23/02/2026 09:33:48	24/02/2026 03:54:13	Interna-Não	220	3	33031	55,02	Trafo BT	Estação Transformadora
3941	383	2	2026		13051	ITO02	ITO	0028076075	1	3	23/02/2026 09:34:05	24/02/2026 09:50:30	Interna-Não	220	16	12796	388,38	Trafo BT	Estação Transformadora
3942	383	2	2026		13056	QUI01	QUI	0028071115	1	3	23/02/2026 09:35:55	23/02/2026 13:02:36	Interna-Não	220	1	55157	3,44	Trafo BT	Estação Transformadora
3943	383	2	2026		17184	SAF02	SAF	0028071117	1	3	23/02/2026 09:36:13	23/02/2026 23:26:39	Interna-Não	220	1	24467	13,84	Trafo BT	Estação Transformadora
3944	383	2	2026		13048	ITL01	ITL	0028071169	1	3	23/02/2026 09:38:00	23/02/2026 11:50:00	Interna-Não	220	1	10011	2,20	Trafo BT	Estação Transformadora
3945	383	2	2026		13060	MUR02	MUR	0028071185	1	3	23/02/2026 09:41:02	24/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	1	35953	25,82	Trafo BT	Estação Transformadora
3946	383	2	2026		13016	ANG05	ANG	0028071229	1	3	23/02/2026 09:45:26	23/02/2026 14:00:00	Interna-Não	220	4	43001	16,97	Trafo BT	Estação Transformadora
3947	383	2	2026		13080	SAP03	SAP	0028071233	1	3	23/02/2026 09:45:32	23/02/2026 11:58:04	Interna-Não	220	14	56078	30,92	Trafo BT	Estação Transformadora
3948	383	2	2026		17184	SAF02	SAF	0028071469	1	3	23/02/2026 09:48:03	23/02/2026 16:39:19	Interna-Não	220	1	24467	6,85	Trafo BT	Estação Transformadora
3949	383	2	2026		13098	VPA01	VPA	BA03467554	1	3	23/02/2026 09:52:47	23/02/2026 11:45:24	Interna-Não	15000	716	28123	1.343,89	Religador	Religadora Automática
3950	383	2	2026		13098	VPA01	VPA	BA03467554	1	3	23/02/2026 09:52:47	23/02/2026 11:45:24	Interna-Não	15000	791	28123	1.484,66	Religador	Religadora Automática
3951	383	2	2026		13098	VPA01	VPA	BA03467554	1	3	23/02/2026 09:52:47	23/02/2026 12:08:06	Interna-Não	15000	743	28123	1.675,67	Religador	Religadora Automática
3952	383	2	2026		13055	MBU02	MBU	0028071325	1	3	23/02/2026 09:53:14	23/02/2026 13:43:30	Interna-Não	220	1	17649	3,84	Trafo BT	Estação Transformadora
3953	383	2	2026		13040	GUI02	GUA	0028071337	1	3	23/02/2026 09:54:13	23/02/2026 12:31:13	Interna-Não	220	1	26848	2,62	Trafo BT	Estação Transformadora
3954	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	0028071341	1	3	23/02/2026 09:54:52	23/02/2026 14:25:00	Interna-Não	15000	1	33120	4,50	Ch. Fusível	Base Fusível
3955	383	2	2026		16387	JAC05	JAC	0028071347	1	3	23/02/2026 09:55:13	23/02/2026 20:13:43	Interna-Não	220	2	22745	20,62	Trafo BT	Estação Transformadora
3956	383	2	2026		13057	PTM01	PTM	0028071353	1	3	23/02/2026 09:55:24	23/02/2026 17:55:00	Interna-Não	220	1	39883	7,99	Trafo BT	Estação Transformadora
3957	383	2	2026		16393	BID03	BID	0028071363	1	3	23/02/2026 09:56:32	23/02/2026 10:19:46	Interna-Não	220	1	23051	0,39	Trafo BT	Estação Transformadora
3958	383	2	2026		17185	CED04	CED	0028071407	1	3	23/02/2026 09:59:08	24/02/2026 22:22:00	Interna-Não	220	1	38336	36,38	Trafo BT	Estação Transformadora
3959	383	2	2026		17187	CAS01	CAS	0028071409	1	3	23/02/2026 09:59:17	23/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	5	33120	47,56	Ch. Fusível	Base Fusível
3960	383	2	2026		13060	MUR02	MUR	0028071415	1	3	23/02/2026 09:59:50	24/02/2026 19:39:18	Interna-Não	220	5	35953	168,29	Trafo BT	Estação Transformadora
3961	383	2	2026		13019	ARC01	ARC	0028071431	1	3	23/02/2026 10:01:13	24/02/2026 02:51:15	Interna-Não	220	80	15135	1.346,71	Trafo BT	Estação Transformadora
3962	383	2	2026		13051	ITO02	ITO	0028071439	1	3	23/02/2026 10:02:51	23/02/2026 17:30:00	Interna-Não	220	1	12796	1,79	Trafo BT	Estação Transformadora
3963	383	2	2026		13071	POC01	POC	0028071453	1	3	23/02/2026 10:05:35	23/02/2026 15:05:42	Interna-Não	220	2	68832	10,00	Trafo BT	Estação Transformadora
3964	383	2	2026		13071	POC07	POC	0028071459	1	3	23/02/2026 10:06:14	23/02/2026 15:21:47	Interna-Não	220	3	68832	15,78	Trafo BT	Estação Transformadora
3965	383	2	2026		13060	MUR02	MUR	0028071465	1	3	23/02/2026 10:06:40	24/02/2026 13:06:09	Interna-Não	220	2	35953	53,98	Trafo BT	Estação Transformadora
3966	383	2	2026		13053	ITR04	ITR	0028071471	1	3	23/02/2026 10:06:57	23/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	1	22395	5,05	Trafo BT	Estação Transformadora
3967	383	2	2026		13092	URU01	URU	0028071473	1	3	23/02/2026 10:06:58	23/02/2026 11:30:36	Interna-Não	220	1	10118	1,39	Trafo BT	Estação Transformadora
3968	383	2	2026		13048	ITL01	ITL	0028071487	1	3	23/02/2026 10:08:45	23/02/2026 12:03:13	Interna-Não	220	1	10011	1,91	Trafo BT	Estação Transformadora
3969	383	2	2026		13038	GOI03	GOI	0028070045	1	3	23/02/2026 10:10:31	23/02/2026 12:00:39	Interna-Não	15000	3	24486	5,51		
3970	383	2	2026		17184	CAM01	CAM	0028071501	1	3	23/02/2026 10:10:42	23/02/2026 21:40:35	Interna-Não	220	1	24467	11,50	Trafo BT	Estação Transformadora
3971	383	2	2026		17187	VIV02	VIV	0028071521	1	3	23/02/2026 10:12:41	24/02/2026 12:00:12	Interna-Não	220	1	33120	25,79	Trafo BT	Estação Transformadora
3972	383	2	2026		13057	PTI04	PTI	BA03467382	1	3	23/02/2026 10:16:21	23/02/2026 20:54:14	Interna-Não	15000	82	39883	871,77	Religador	Religadora Automática
3973	383	2	2026		13087	CAS04	CAS	0028071635	1	3	23/02/2026 10:22:57	24/02/2026 04:27:54	Interna-Não	220	1	17024	18,08	Trafo BT	Estação Transformadora
3974	383	2	2026		16394	LIB04	LIB	0028071641	1	3	23/02/2026 1								

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
4005	383	2	2026	13053	IT03	ITI	0028072141	1	3	23/02/2026 11:04:40	24/02/2026 13:14:30	Interna-Não	220	1	22395	26,16	Trafo BT	Estação Transformadora
4006	383	2	2026	13022	CMB03	CMB	0028072153	1	3	23/02/2026 11:05:28	23/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	1	11883	6,74	Trafo BT	Estação Transformadora
4007	383	2	2026	13057	SRO01	SRO	0028072155	1	3	23/02/2026 11:05:33	23/02/2026 12:55:00	Interna-Não	220	3	39883	5,47	Trafo BT	Estação Transformadora
4008	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	8A03467582	1	3	23/02/2026 11:06:36	23/02/2026 11:30:56	Interna-Não	15000	1	22745	0,41		
4009	383	2	2026	13061	NAT02	NAT	0028072173	1	3	23/02/2026 11:07:09	23/02/2026 14:09:00	Interna-Não	15000	35	23007	106,08	Ch. Fusível	Base Fusível
4010	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028072193	1	3	23/02/2026 11:09:05	23/02/2026 14:22:19	Interna-Não	220	1	47707	3,22	Trafo BT	Estação Transformadora
4011	383	2	2026	13056	QUJ01	QUJ	0028072209	1	3	23/02/2026 11:10:12	23/02/2026 14:24:20	Interna-Não	220	1	55157	3,24	Trafo BT	Estação Transformadora
4012	383	2	2026	16387	JAC05	JAC	0028072229	1	3	23/02/2026 11:11:36	24/02/2026 00:01:39	Interna-Não	220	1	22745	12,83	Trafo BT	Estação Transformadora
4013	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028072251	1	3	23/02/2026 11:13:02	23/02/2026 19:26:05	Interna-Não	220	81	47707	665,62	Trafo BT	Estação Transformadora
4014	383	2	2026	16389	NSA03	NSA	0028072263	1	3	23/02/2026 11:14:21	23/02/2026 14:03:51	Interna-Não	220	1	30438	2,82	Trafo BT	Estação Transformadora
4015	383	2	2026	17187	VIV04	VIV	8A03467592	1	3	23/02/2026 11:16:57	23/02/2026 17:29:31	Interna-Não	15000	3	33120	18,63	Ch. Fusível	Base Fusível
4016	383	2	2026	13055	TAP01	TAP	0028066655	1	3	23/02/2026 11:17:00	23/02/2026 11:38:48	Interna-Não	15000	3	17649	1,09		
4017	383	2	2026	13032	CMB02	CMB	0028072305	1	3	23/02/2026 11:18:05	23/02/2026 16:08:04	Interna-Não	220	1	11883	4,83	Trafo BT	Estação Transformadora
4018	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028072309	1	3	23/02/2026 11:18:13	23/02/2026 14:54:38	Interna-Não	220	14	35953	50,50	Trafo BT	Estação Transformadora
4019	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	0028072315	1	3	23/02/2026 11:18:48	23/02/2026 16:10:00	Interna-Não	220	2	47707	9,71	Trafo BT	Estação Transformadora
4020	383	2	2026	17185	SPA03	SPA	0028072329	1	3	23/02/2026 11:19:48	23/02/2026 13:15:59	Interna-Não	220	1	38336	1,94	Trafo BT	Estação Transformadora
4021	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028069799	1	3	23/02/2026 11:20:00	23/02/2026 12:00:24	Interna-Não	220	41	27542	27,61		
4022	383	2	2026	13069	BCL02	BCL	0028072333	1	3	23/02/2026 11:20:17	23/02/2026 13:41:53	Interna-Não	220	1	26402	2,36	Trafo BT	Estação Transformadora
4023	383	2	2026	13069	POT03	POT	0028072341	1	3	23/02/2026 11:20:54	23/02/2026 18:30:54	Interna-Não	220	1	26402	7,17	Trafo BT	Estação Transformadora
4024	383	2	2026	13034	DIC08	DIC	0028072367	1	3	23/02/2026 11:23:31	23/02/2026 12:53:03	Interna-Não	15000	1	90276	1,49	Chave Faca	Chave Unipolar
4025	383	2	2026	13076	RDO02	RDO	0028072369	1	3	23/02/2026 11:23:52	23/02/2026 14:26:58	Interna-Não	220	2	57373	6,10	Trafo BT	Estação Transformadora
4026	383	2	2026	13094	VAS02	VAS	0028072393	1	3	23/02/2026 11:25:42	23/02/2026 17:11:25	Interna-Não	220	1	29372	5,76	Trafo BT	Estação Transformadora
4027	383	2	2026	13022	BAX03	BAX	0028072417	1	3	23/02/2026 11:27:33	23/02/2026 17:48:27	Interna-Não	220	2	56586	12,70	Trafo BT	Estação Transformadora
4028	383	2	2026	13056	MAC01	MAC	0028072425	1	3	23/02/2026 11:27:59	23/02/2026 15:18:30	Interna-Não	220	1	55157	3,84	Trafo BT	Estação Transformadora
4029	383	2	2026	13080	ITC01	ITC	0028072441	1	3	23/02/2026 11:29:19	23/02/2026 20:34:27	Interna-Não	220	1	56078	9,09	Trafo BT	Estação Transformadora
4030	383	2	2026	17184	SAF02	SAF	0028077969	1	3	23/02/2026 11:29:34	23/02/2026 22:34:01	Interna-Não	220	1	24467	11,07	Trafo BT	Estação Transformadora
4031	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028069609	1	3	23/02/2026 11:30:00	23/02/2026 12:15:27	Interna-Não	220	2	35953	1,52		
4032	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	0028072509	1	3	23/02/2026 11:36:01	23/02/2026 14:39:32	Interna-Não	220	1	39173	3,06	Trafo BT	Estação Transformadora
4033	383	2	2026	13055	TRM01	TRM	0028072535	1	3	23/02/2026 11:39:12	23/02/2026 19:01:30	Interna-Não	220	1	17649	7,37	Trafo BT	Estação Transformadora
4034	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028072567	1	3	23/02/2026 11:43:26	23/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	1	35953	3,44	Trafo BT	Estação Transformadora
4035	383	2	2026	17186	MOB03	MOB	0028072585	1	3	23/02/2026 11:45:26	23/02/2026 13:27:59	Interna-Não	220	1	40969	1,71	Trafo BT	Estação Transformadora
4036	383	2	2026	16394	RSD05	RSD	0028075337	1	3	23/02/2026 11:46:56	23/02/2026 17:40:00	Interna-Não	220	2	63610	11,77	Trafo BT	Estação Transformadora
4037	383	2	2026	13088	TAM08	TAM	0028072611	1	3	23/02/2026 11:47:27	23/02/2026 15:07:56	Interna-Não	220	1	47707	3,34	Trafo BT	Estação Transformadora
4038	383	2	2026	13069	POT02	POT	0028072621	1	3	23/02/2026 11:48:28	23/02/2026 15:36:41	Interna-Não	220	1	26402	3,80	Trafo BT	Estação Transformadora
4039	383	2	2026	13055	TRM01	TRM	0028065837	1	3	23/02/2026 11:50:24	23/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	7	17649	41,95	Trafo BT	Estação Transformadora
4040	383	2	2026	13076	RDO02	RDO	0028072651	1	3	23/02/2026 11:51:16	23/02/2026 15:34:29	Interna-Não	220	1	57373	3,72	Trafo BT	Estação Transformadora
4041	383	2	2026	13056	MAC08	MAC	0028072675	1	3	23/02/2026 11:52:50	23/02/2026 14:58:47	Interna-Não	220	2	55157	6,20	Trafo BT	Estação Transformadora
4042	383	2	2026	17186	SER01	SER	0028072681	1	3	23/02/2026 11:53:10	23/02/2026 18:40:00	Interna-Não	15000	1	40969	6,78	Ch. Fusível	Base Fusível
4043	383	2	2026	13052	ITR02	ITR	0028072721	1	3	23/02/2026 11:56:45	24/02/2026 20:50:00	Interna-Não	220	2	54456	65,77	Trafo BT	Estação Transformadora
4044	383	2	2026	13080	ITC02	ITC	0028072745	1	3	23/02/2026 11:59:32	23/02/2026 17:39:07	Interna-Não	220	6	56078	33,96	Trafo BT	Estação Transformadora
4045	383	2	2026	16389	NSA02	NSA	0028072777	1	3	23/02/2026 12:03:48	23/02/2026 13:28:06	Interna-Não	220	3	30438	4,21	Trafo BT	Estação Transformadora
4046	383	2	2026	17185	SPA04	SPA	0028072811	1	3	23/02/2026 12:06:21	23/02/2026 15:41:47	Interna-Não	220	18	38336	64,63	Trafo BT	Estação Transformadora
4047	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	8A03467622	1	3	23/02/2026 12:15:01	23/02/2026 15:08:08	Interna-Não	15000	14	28123	40,39	Religador	Religadora Automática
4048	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	8A03467622	1	3	23/02/2026 12:15:01	23/02/2026 15:08:08	Interna-Não	15000	39	28123	112,53	Religador	Religadora Automática
4049	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	8A03467622	1	3	23/02/2026 12:15:01	23/02/2026 15:08:08	Interna-Não	15000	494	28123	1.425,33	Religador	Religadora Automática
4050	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	0028071067	1	3	23/02/2026 12:19:06	23/02/2026 15:38:10	Interna-Não	15000	4	54456	13,27	Ch. Fusível	Base Fusível
4051	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028072017	1	3	23/02/2026 12:20:00	23/02/2026 12:40:00	Interna-Não	220	19	33031	6,33		
4052	383	2	2026	13069	POT02	POT	0028072977	1	3	23/02/2026 12:22:26	23/02/2026 14:15:36	Interna-Não	15000	106	26402	199,93	Ch. Fusível	Base Fusível
4053	383	2	2026	13098	VPA02	VPA	0028069635	1	3	23/02/2026 12:24:59	23/02/2026 15:05:15	Interna-Não	15000	8	28123	21,37	Ch. Fusível	Base Fusível
4054	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028073017	1	3	23/02/2026 12:25:39	23/02/2026 14:20:00	Interna-Não	15000	85	90276	162,00	Ch. Fusível	Base Fusível
4055	383	2	2026	13034	DIC03	DIC	0028073025	1	3	23/02/2026 12:26:19	23/02/2026 15:14:37	Interna-Não	220	26	90276	72,93	Trafo BT	Estação Transformadora
4056	383	2	2026	13084	FAR01	FAR	0028073045	1	3	23/02/2026 12:27:39	23/02/2026 13:38:45	Interna-Não	220	1	20833	1,19	Trafo BT	Estação Transformadora
4057	383	2	2026	13076	RDO07	RDO	0028073051	1	3	23/02/2026 12:28:14	24/02/2026 08:26:22	Interna-Não	220	2	57373	39,94	Trafo BT	Estação Transformadora
4058	383	2	2026	13022	BAX04	BAX	0028073057	1	3	23/02/2026 12:28:51	23/02/2026 13:56:53	Interna-Não	220	1	56586	1,47	Trafo BT	Estação Transformadora
4059	383	2	2026	13076	RDO06	RDO	0028073059	1	3	23/02/2026 12:28:51	23/02/2026 14:36:00	Interna-Não	220	1	57373	2,12	Trafo BT	Estação Transformadora
4060	383	2	2026	13044	IBS05	IBS	0028073077	1	3	23/02/2026 12:31:08	23/02/2026 19:59:14	Interna-Não	220	12	35637	89,62	Trafo BT	Estação Transformadora
4061	383	2	2026	13034	DIC15	DIC	0028073085	1	3	23/02/2026 12:31:56	23/02/2026 17:23:57	Interna-Não	220	1	90276	4,87	Trafo BT	Estação Transformadora
4062	383	2	2026	13060	MUR05	MUR	0028073091	1	3	23/02/2026 12:32:28	24/02/2026 01:06:58	Interna-Não	15000	244	35953	3.068,30	Ch. Fusível	Base Fusível
4063	383	2	2026	13027	BUZ01	BUZ	0028073125	1	3	23/02/2026 12:35:40	23/02/2026 16:39:19	Interna-Não	220	1	33031	4,06	Trafo BT	Estação Transformadora
4064	383	2	2026	13060	MUR02	MUR	0028073143	1	3	23/02/2026 12:36:48	24/02/2026 15:56:17	Interna-Não	220	1	35953	27,32	Trafo BT	Estação Transformadora
4065	383	2	2026	13080	ITC01	ITC	0028073145	1	3	23/02/2026 12:37:00	23/02/2026 18:57:19	Interna-Não	220	1	56078	6,34	Trafo BT	Estação Transformadora
4066	383	2	2026	13056	MAC05	MAC	0028073205	1	3	23/02/2026 12:41:27	23/02/2026 16:15:48	Interna-Não	220	1	55157	3,57	Trafo BT	

Item	Agente	Es	Competên	o_Competh	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
4096	383	2	2026		13034	DIC13	DK	0028073571	1	3	23/02/2026 13:21:30	23/02/2026 15:49:09	Interna-Não	220	2	90276	4,92	Trafo BT	Estação Transformadora
4097	383	2	2026		13057	PTI02	PTI	0028075775	1	3	23/02/2026 13:21:41	24/02/2026 13:50:00	Interna-Não	220	9	39883	220,25	Trafo BT	Estação Transformadora
4098	383	2	2026		13016	ANG09	ANG	0028073609	1	3	23/02/2026 13:26:20	23/02/2026 16:24:25	Interna-Não	220	1	43001	2,97	Trafo BT	Estação Transformadora
4099	383	2	2026		13056	CAR02	CAR	0028073621	1	3	23/02/2026 13:27:49	23/02/2026 19:48:21	Interna-Não	220	52	55157	329,80	Trafo BT	Estação Transformadora
4100	383	2	2026		13057	PTI02	PTI	0028073655	1	3	23/02/2026 13:30:22	23/02/2026 15:14:10	Interna-Não	220	1	39883	1,73	Trafo BT	Estação Transformadora
4101	383	2	2026		13061	NAT02	NAT	0028073657	1	3	23/02/2026 13:30:31	23/02/2026 20:59:00	Interna-Não	15000	34	23007	254,14	Ch. Fusível	Base Fusível
4102	383	2	2026		13094	CRM02	CRM	0028073673	1	3	23/02/2026 13:31:58	23/02/2026 15:58:04	Interna-Não	220	1	29372	2,43	Trafo BT	Estação Transformadora
4103	383	2	2026		13048	ITL01	ITL	0028070411	1	3	23/02/2026 13:32:00	23/02/2026 13:40:00	Interna-Não	15000	2	10011	0,27		
4104	383	2	2026		13060	MUR05	MUR	0028073683	1	3	23/02/2026 13:33:28	23/02/2026 17:00:00	Interna-Não	220	5	35953	17,21	Trafo BT	Estação Transformadora
4105	383	2	2026		13071	POC06	POC	0028073739	1	3	23/02/2026 13:39:00	23/02/2026 16:56:45	Interna-Não	220	1	68832	3,30	Trafo BT	Estação Transformadora
4106	383	2	2026		17186	MOB04	MOB	0028073727	1	3	23/02/2026 13:39:21	23/02/2026 19:01:39	Interna-Não	220	1	40969	5,37	Trafo BT	Estação Transformadora
4107	383	2	2026		13094	CRM01	CRM	0028073731	1	3	23/02/2026 13:39:25	23/02/2026 16:46:30	Interna-Não	220	1	29372	3,12	Trafo BT	Estação Transformadora
4108	383	2	2026		16394	RSD02	RSD	0028073775	1	3	23/02/2026 13:42:41	23/02/2026 21:01:24	Interna-Não	220	2	63610	14,62	Trafo BT	Estação Transformadora
4109	383	2	2026		13094	CRM01	CRM	0028073779	1	3	23/02/2026 13:43:01	23/02/2026 16:45:00	Interna-Não	15000	1	29372	3,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4110	383	2	2026		13028	CAF02	CAF	DT28073789	1	3	23/02/2026 13:44:00	23/02/2026 15:00:00	Interna-Não	220	22	54297	27,87	Trafo BT	Estação Transformadora
4111	383	2	2026		13044	IBS05	IBS	0028073797	1	3	23/02/2026 13:45:11	23/02/2026 21:00:00	Interna-Não	220	3	35637	21,74	Trafo BT	Estação Transformadora
4112	383	2	2026		13087	SIA01	SIA	0028073805	1	3	23/02/2026 13:46:43	23/02/2026 16:10:00	Interna-Não	15000	2	17024	4,78	Ch. Fusível	Base Fusível
4113	383	2	2026		13017	ARA03	ARA	0028073833	1	3	23/02/2026 13:49:55	23/02/2026 19:53:26	Interna-Não	220	1	29293	6,06	Trafo BT	Estação Transformadora
4114	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	BA03467522	1	3	23/02/2026 13:56:44	23/02/2026 14:00:38	Interna-Não	15000	4	22745	0,26		
4115	383	2	2026		13022	BAX07	BAX	0028073901	1	3	23/02/2026 13:56:50	23/02/2026 19:43:56	Interna-Não	220	1	56586	5,79	Trafo BT	Estação Transformadora
4116	383	2	2026		13043	IGB02	IGB	0028080445	1	3	23/02/2026 13:58:19	24/02/2026 15:20:00	Interna-Não	220	1	27542	25,36	Trafo BT	Estação Transformadora
4117	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	0028073915	1	3	23/02/2026 13:58:21	23/02/2026 16:01:00	Interna-Não	220	1	39883	2,04	Trafo BT	Estação Transformadora
4118	383	2	2026		13034	DIC02	DK	0028073921	1	3	23/02/2026 13:59:34	23/02/2026 18:42:32	Interna-Não	220	1	90276	4,72	Trafo BT	Estação Transformadora
4119	383	2	2026		13052	ITR08	ITR	0028065359	1	3	23/02/2026 14:00:00	23/02/2026 14:55:10	Interna-Não	220	73	54456	67,12		
4120	383	2	2026		13060	MUR02	MUR	0028073955	1	3	23/02/2026 14:02:44	24/02/2026 15:10:00	Interna-Não	220	3	35953	75,36	Trafo BT	Estação Transformadora
4121	383	2	2026		16394	PRL03	PRL	0028073985	1	3	23/02/2026 14:06:08	24/02/2026 10:10:00	Interna-Não	220	2	63610	40,13	Trafo BT	Estação Transformadora
4122	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	0028073993	1	3	23/02/2026 14:06:54	24/02/2026 08:05:20	Interna-Não	220	89	33120	1.599,68	Trafo BT	Estação Transformadora
4123	383	2	2026		13016	ANG07	ANG	BA03467640	1	3	23/02/2026 14:09:02	23/02/2026 14:29:07	Interna-Não	15000	554	43001	185,44	Religador	Religadora Automática
4124	383	2	2026		13016	ANG07	ANG	BA03467640	1	3	23/02/2026 14:09:02	23/02/2026 15:20:45	Interna-Não	15000	5	43001	5,98	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4125	383	2	2026		13087	SIA02	SIA	0028074085	1	3	23/02/2026 14:10:00	23/02/2026 17:11:00	Interna-Não	15000	1	17024	3,02	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4126	383	2	2026		16389	NSA03	NSA	0028074045	1	3	23/02/2026 14:10:54	23/02/2026 15:00:00	Interna-Não	220	1	30438	0,82	Trafo BT	Estação Transformadora
4127	383	2	2026		17187	CAS01	CAS	0028074051	1	3	23/02/2026 14:11:28	23/02/2026 16:04:45	Interna-Não	15000	301	33120	568,30	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4128	383	2	2026		13080	ITC03	ITC	0028074081	1	3	23/02/2026 14:14:34	24/02/2026 12:07:12	Interna-Não	220	1	56078	21,88	Trafo BT	Estação Transformadora
4129	383	2	2026		17187	VIV01	VIV	0028074103	1	3	23/02/2026 14:17:02	24/02/2026 17:40:00	Interna-Não	220	6	33120	164,30	Trafo BT	Estação Transformadora
4130	383	2	2026		13034	DIC06	DK	0028074123	1	3	23/02/2026 14:18:35	23/02/2026 16:45:58	Interna-Não	220	1	90276	2,46	Trafo BT	Estação Transformadora
4131	383	2	2026		13016	ANG08	ANG	0028074125	1	3	23/02/2026 14:18:36	24/02/2026 01:02:58	Interna-Não	15000	212	43001	2.276,76	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4132	383	2	2026		13027	BUZ07	BUZ	0028074149	1	3	23/02/2026 14:20:03	24/02/2026 02:00:53	Interna-Não	220	1	33031	11,68	Trafo BT	Estação Transformadora
4133	383	2	2026		13051	ITC02	ITO	0028074209	1	3	23/02/2026 14:25:02	23/02/2026 21:56:00	Interna-Não	220	1	12796	7,52	Trafo BT	Estação Transformadora
4134	383	2	2026		13056	MAC07	MAC	0028074219	1	3	23/02/2026 14:26:04	24/02/2026 00:31:14	Interna-Não	220	2	55157	20,17	Trafo BT	Estação Transformadora
4135	383	2	2026		13094	SAR01	SAR	0028074231	1	3	23/02/2026 14:27:03	23/02/2026 18:26:00	Interna-Não	15000	16	29372	63,72	Ch. Fusível	Base Fusível
4136	383	2	2026		13057	PTI02	PTI	0028074233	1	3	23/02/2026 14:27:04	23/02/2026 15:30:00	Interna-Não	220	1	39883	1,05	Trafo BT	Estação Transformadora
4137	383	2	2026		13057	PTM01	PTM	0028074251	1	3	23/02/2026 14:30:09	23/02/2026 14:45:51	Interna-Não	15000	32	39883	8,37	Ch. Fusível	Base Fusível
4138	383	2	2026		13057	PTM01	PTM	0028074251	1	3	23/02/2026 14:30:09	23/02/2026 16:00:58	Interna-Não	15000	14	39883	21,19	Ch. Fusível	Base Fusível
4139	383	2	2026		13034	DIC05	DK	0028074269	1	3	23/02/2026 14:31:46	23/02/2026 17:38:14	Interna-Não	220	1	90276	3,11	Trafo BT	Estação Transformadora
4140	383	2	2026		13022	BAX01	BAX	0028074279	1	3	23/02/2026 14:32:35	24/02/2026 03:00:00	Interna-Não	15000	24	56586	298,97	Ch. Fusível	Base Fusível
4141	383	2	2026		17185	SPA01	SPA	0028074281	1	3	23/02/2026 14:32:37	24/02/2026 02:12:00	Interna-Não	220	75	38336	874,23	Trafo BT	Estação Transformadora
4142	383	2	2026		13035	EAR01	EAR	BA03467714	1	3	23/02/2026 14:33:29	23/02/2026 14:52:15	Interna-Não	15000	475	39173	148,57	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4143	383	2	2026		13035	EAR01	EAR	BA03467714	1	3	23/02/2026 14:33:29	23/02/2026 15:56:38	Interna-Não	15000	365	39173	505,83	Religador	Religadora Automática
4144	383	2	2026		13080	MIR04	MIR	0028076129	1	3	23/02/2026 14:36:00	24/02/2026 15:16:22	Interna-Não	220	1	56078	24,67	Trafo BT	Estação Transformadora
4145	383	2	2026		13035	EAR02	EAR	0028074333	1	3	23/02/2026 14:37:00	23/02/2026 16:19:00	Interna-Não	15000	132	39173	224,40	Ch. Fusível	Base Fusível
4146	383	2	2026		13057	PTI01	PTI	0028074339	1	3	23/02/2026 14:37:39	23/02/2026 16:35:00	Interna-Não	15000	144	39883	281,64	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4147	383	2	2026		16387	JAC05	JAC	0028074343	1	3	23/02/2026 14:37:58	23/02/2026 19:03:28	Interna-Não	220	1	22745	4,42	Trafo BT	Estação Transformadora
4148	383	2	2026		13017	ARA03	ARA	BA03467728	1	3	23/02/2026 14:39:33	23/02/2026 14:47:28	Interna-Não	15000	379	29293	50,01	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4149	383	2	2026		13035	EAR04	EAR	BA03467728	1	3	23/02/2026 14:39:33	23/02/2026 14:43:55	Interna-Não	15000	936	39173	68,12	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4150	383	2	2026		13035	EAR04	EAR	BA03467728	1	3	23/02/2026 14:39:33	23/02/2026 14:46:47	Interna-Não	15000	739	39173	89,09	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4151	383	2	2026		13035	EAR04	EAR	BA03467728	1	3	23/02/2026 14:39:33	23/02/2026 14:47:02	Interna-Não	15000	2086	39173	260,17	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4152	383	2	2026		13035	EAR04	EAR	BA03467728	1	3	23/02/2026 14:39:33	23/02/2026 14:47:28	Interna-Não	15000	5292	39173	698,25	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4153	383	2	2026		13035	EAR04	EAR	BA03467728	1	3	23/02/2026 14:39:33	23/02/2026 16:13:58	Interna-Não	15000	668	39173	1.051,17	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4154	383	2	2026		13035	EAR05	EAR	0028074361	1	3	23/02/2026 14:40:35	23/02/2026 18:10:00	Interna-Não	15000	233	39173	813,23	Ch. Fusível	Base Fusível
4155	383	2	2026		13035	EAR02	EAR	0028074645	1	3	23/02/2026 14:44:40	23/02/2026 23:21:00	Interna-Não	15000	114	39173	981,03	Ch. Fusível	Base Fusível
4156	383	2	2026</																

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
4187	383	2	2026	13043	IGB02	IGB	BA03467774	1	3	23/02/2026 15:12:33	23/02/2026 15:16:57	Interna-Não	15000	299	27542	21,93	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4188	383	2	2026	13043	IGB02	IGB	BA03467774	1	3	23/02/2026 15:12:33	23/02/2026 17:58:35	Interna-Não	15000	243	27542	672,44	Religador	Religadora Automática
4189	383	2	2026	13052	ITR04	ITR	0028074771	1	3	23/02/2026 15:14:03	24/02/2026 11:50:41	Interna-Não	220	1	54456	20,61	Trafo BT	Estação Transformadora
4190	383	2	2026	13038	GOI03	GOI	0028074775	1	3	23/02/2026 15:14:13	23/02/2026 21:36:51	Interna-Não	220	4	24486	25,51	Trafo BT	Estação Transformadora
4191	383	2	2026	17185	SPA01	SPA	0028074785	1	3	23/02/2026 15:14:36	24/02/2026 08:23:12	Interna-Não	220	1	38336	17,14	Trafo BT	Estação Transformadora
4192	383	2	2026	13033	BOJ01	BOJ	0028074789	1	3	23/02/2026 15:14:59	23/02/2026 16:30:00	Interna-Não	220	1	18664	1,25	Trafo BT	Estação Transformadora
4193	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028074823	1	3	23/02/2026 15:17:19	23/02/2026 21:52:31	Interna-Não	15000	70	27542	461,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4194	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028074881	1	3	23/02/2026 15:21:38	23/02/2026 18:00:14	Interna-Não	220	47	33120	124,24	Trafo BT	Estação Transformadora
4195	383	2	2026	13056	MAC04	MAC	0028074885	1	3	23/02/2026 15:21:54	24/02/2026 02:24:21	Interna-Não	220	1	55157	11,04	Trafo BT	Estação Transformadora
4196	383	2	2026	13035	EAR02	EAR	0028074901	1	3	23/02/2026 15:23:21	23/02/2026 17:40:00	Interna-Não	15000	343	39173	781,18	Ch. Fusível	Base Fusível
4197	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03467800	1	3	23/02/2026 15:28:03	23/02/2026 15:40:41	Interna-Não	15000	68	35953	14,32	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4198	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	0028081967	1	3	23/02/2026 15:29:19	24/02/2026 13:43:00	Interna-Não	15000	12	54456	266,74	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4199	383	2	2026	17187	VIV01	VIV	0028075715	1	3	23/02/2026 15:30:11	24/02/2026 19:53:10	Interna-Não	220	1	33120	28,38	Trafo BT	Estação Transformadora
4200	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	0028075001	1	3	23/02/2026 15:32:20	23/02/2026 19:26:05	Interna-Não	220	1	47707	3,90	Trafo BT	Estação Transformadora
4201	383	2	2026	13071	POC01	POC	0028075015	1	3	23/02/2026 15:33:33	24/02/2026 12:45:45	Interna-Não	220	2	68832	42,41	Trafo BT	Estação Transformadora
4202	383	2	2026	13017	ARA02	ARA	0028075031	1	3	23/02/2026 15:35:13	24/02/2026 16:00:00	Interna-Não	220	36	29293	878,87	Trafo BT	Estação Transformadora
4203	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028075045	1	3	23/02/2026 15:37:40	23/02/2026 23:50:00	Interna-Não	15000	207	29293	1.698,55	Ch. Fusível	Base Fusível
4204	383	2	2026	13060	MUR04	MUR	BA03467800	1	3	23/02/2026 15:40:22	23/02/2026 18:32:30	Interna-Não	15000	15	35953	43,03	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4205	383	2	2026	13087	SIA01	SIA	0028075107	1	3	23/02/2026 15:43:06	23/02/2026 19:21:00	Interna-Não	15000	24	17024	87,16	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4206	383	2	2026	13088	TAM09	TAM	0028075169	1	3	23/02/2026 15:48:49	24/02/2026 15:25:30	Interna-Não	220	1	47707	23,61	Trafo BT	Estação Transformadora
4207	383	2	2026	13071	POC07	POC	0028075457	1	3	23/02/2026 15:48:59	23/02/2026 21:10:00	Interna-Não	15000	112	68832	599,23	Ch. Fusível	Base Fusível
4208	383	2	2026	13040	GLU01	GUA	0028075245	1	3	23/02/2026 15:56:59	23/02/2026 21:01:26	Interna-Não	220	1	26848	5,07	Trafo BT	Estação Transformadora
4209	383	2	2026	13043	IGB03	IGB	0028075253	1	3	23/02/2026 15:57:22	24/02/2026 03:30:00	Interna-Não	220	27	27542	311,69	Trafo BT	Estação Transformadora
4210	383	2	2026	13098	VPA04	VPA	0028073361	1	3	23/02/2026 15:58:09	23/02/2026 17:25:09	Interna-Não	15000	1	28123	1,45		
4211	383	2	2026	13092	URU02	URU	0028075267	1	3	23/02/2026 15:58:31	23/02/2026 22:42:23	Interna-Não	220	1	10118	6,73	Trafo BT	Estação Transformadora
4212	383	2	2026	13053	ITK03	ITK	0028075271	1	3	23/02/2026 15:58:39	24/02/2026 10:20:00	Interna-Não	220	1	22395	18,36	Trafo BT	Estação Transformadora
4213	383	2	2026	13069	POT01	POT	0028075281	1	3	23/02/2026 15:59:27	23/02/2026 17:33:43	Interna-Não	220	1	26402	1,57	Trafo BT	Estação Transformadora
4214	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028075283	1	3	23/02/2026 15:59:34	23/02/2026 23:15:52	Interna-Não	220	10	54297	72,72	Trafo BT	Estação Transformadora
4215	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028075285	1	3	23/02/2026 15:59:38	23/02/2026 17:30:00	Interna-Não	15000	122	47707	183,75	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4216	383	2	2026	13057	PTI02	PTI	0028075291	1	3	23/02/2026 16:00:16	24/02/2026 02:20:00	Interna-Não	220	1	39883	10,33	Trafo BT	Estação Transformadora
4217	383	2	2026	16393	BID02	BID	0028075325	1	3	23/02/2026 16:02:23	23/02/2026 17:59:06	Interna-Não	220	5	23051	9,73	Trafo BT	Estação Transformadora
4218	383	2	2026	13035	EAR04	EAR	BA03467728	1	3	23/02/2026 16:03:32	23/02/2026 16:13:58	Interna-Não	15000	1675	39173	291,26	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4219	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028075365	1	3	23/02/2026 16:04:18	24/02/2026 11:30:00	Interna-Não	15000	10	27542	194,28	Ch. Fusível	Base Fusível
4220	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028075367	1	3	23/02/2026 16:04:28	24/02/2026 08:50:00	Interna-Não	15000	24	17024	402,21	Ch. Fusível	Base Fusível
4221	383	2	2026	13087	SIA03	SIA	0028075377	1	3	23/02/2026 16:04:53	24/02/2026 10:07:00	Interna-Não	15000	2	17024	36,07	Ch. Fusível	Base Fusível
4222	383	2	2026	13080	SAP05	SAP	0028075411	1	3	23/02/2026 16:07:56	24/02/2026 01:05:19	Interna-Não	220	1	56078	8,96	Trafo BT	Estação Transformadora
4223	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03467840	1	3	23/02/2026 16:09:59	23/02/2026 17:24:33	Interna-Não	15000	163	54456	202,57	Religador	Religadora Automática
4224	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03467840	1	3	23/02/2026 16:09:59	23/02/2026 17:50:58	Interna-Não	15000	49	54456	82,47	Religador	Religadora Automática
4225	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03467840	1	3	23/02/2026 16:09:59	23/02/2026 18:10:15	Interna-Não	15000	148	54456	296,66	Religador	Religadora Automática
4226	383	2	2026	13052	ITR08	ITR	BA03467840	1	3	23/02/2026 16:09:59	23/02/2026 18:28:00	Interna-Não	15000	34	54456	78,21	Chave Faca	Chave Unipolar
4227	383	2	2026	13069	POT06	POT	0028075451	1	3	23/02/2026 16:11:06	23/02/2026 19:26:34	Interna-Não	220	1	26402	3,26	Trafo BT	Estação Transformadora
4228	383	2	2026	13053	ITK01	ITK	0028075473	1	3	23/02/2026 16:12:14	24/02/2026 16:47:24	Interna-Não	220	1	22395	24,59	Trafo BT	Estação Transformadora
4229	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028075475	1	3	23/02/2026 16:12:17	23/02/2026 17:53:35	Interna-Não	220	1	47707	1,69	Trafo BT	Estação Transformadora
4230	383	2	2026	13035	EAR01	EAR	BA03467846	1	3	23/02/2026 16:16:11	23/02/2026 16:25:47	Interna-Não	15000	365	39173	58,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4231	383	2	2026	13017	ARA02	ARA	0028075513	1	3	23/02/2026 16:16:31	23/02/2026 18:32:04	Interna-Não	220	1	29293	2,26	Trafo BT	Estação Transformadora
4232	383	2	2026	13080	MIR02	MIR	0028075525	1	3	23/02/2026 16:18:19	23/02/2026 20:20:13	Interna-Não	220	1	56078	4,03	Trafo BT	Estação Transformadora
4233	383	2	2026	13044	IBS09	IBS	0028075597	1	3	23/02/2026 16:25:09	24/02/2026 01:26:47	Interna-Não	220	1	35637	9,03	Trafo BT	Estação Transformadora
4234	383	2	2026	13043	IGB01	IGB	0028075599	1	3	23/02/2026 16:26:00	24/02/2026 09:57:44	Interna-Não	220	1	27542	17,53	Trafo BT	Estação Transformadora
4235	383	2	2026	13057	PTI01	PTI	0028070745	1	3	23/02/2026 16:31:00	24/02/2026 16:00:00	Interna-Não	220	515	39883	12.093,92	Trafo BT	Estação Transformadora
4236	383	2	2026	16388	CAB02	CAB	0028075677	1	3	23/02/2026 16:34:28	24/02/2026 04:06:23	Interna-Não	220	7	16994	80,72	Trafo BT	Estação Transformadora
4237	383	2	2026	17187	CAS01	CAS	0028075689	1	3	23/02/2026 16:35:35	24/02/2026 13:05:00	Interna-Não	15000	4	33120	81,96	Ch. Fusível	Base Fusível
4238	383	2	2026	17186	MOR06	MOR	0028075707	1	3	23/02/2026 16:36:36	23/02/2026 19:12:10	Interna-Não	220	35	40969	90,75	Trafo BT	Estação Transformadora
4239	383	2	2026	13057	PTM01	PTM	0028075725	1	3	23/02/2026 16:38:08	24/02/2026 00:09:25	Interna-Não	15000	141	39883	1.060,52	Ch. Fusível	Base Fusível
4240	383	2	2026	13052	ITR01	ITR	0028075745	1	3	23/02/2026 16:39:52	24/02/2026 00:10:39	Interna-Não	220	7	54456	52,59	Trafo BT	Estação Transformadora
4241	383	2	2026	13048	ITL01	ITL	0028075773	1	3	23/02/2026 16:42:49	24/02/2026 01:15:00	Interna-Não	15000	196	10011	1.673,13	Ch. Fusível	Base Fusível
4242	383	2	2026	13069	MAL01	MAL	0028075783	1	3	23/02/2026 16:44:01	23/02/2026 20:17:49	Interna-Não	220	1	26402	3,56	Trafo BT	Estação Transformadora
4243	383	2	2026	17184	SAF02	SAF	0028075795	1	3	23/02/2026 16:45:43	24/02/2026 17:01:50	Interna-Não	220	1	24467	24,27	Trafo BT	Estação Transformadora
4244	383	2	2026	13022	BAX05	BAX	0028075809	1	3	23/02/2026 16:46:00	24/02/2026 22:28:00	Interna-Não	220	63	56586	1.871,10	Trafo BT	Estação Transformadora
4245	383	2	2026	13051	ITK02	ITO	0028075835	1	3	23/02/2026 16:46:26	24/02/2026 05:57:00	Interna-Não	15000	1	12796	13,18	Ch. Fusível	Base Fusível
4246	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028075821	1	3	23/02/2026 16:47:52	24/02/2026 15:44:00	Interna-Não	220	1	28123	22,94	Trafo BT	Estação Transformadora
4247	383	2	2026	13052	ITR01	ITR	0028079521	1	3	23/02/2026 16:49:59	24/02/2026 14:35:00	Interna-Não	220	46	54456	1.000,51	Trafo BT	Estação Transformadora
4248	383	2	2026															

Item	Agente	Es	Competên	o_Competh	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
4278	383	2	2026		13087	SJA02	SJA	0028076255	1	3	23/02/2026 17:37:55	24/02/2026 10:43:00	Interna-Não	15000	5	17024	85,42	Ch. Fusível	Base Fusível
4279	383	2	2026		16394	BAR02	BAR	0028076259	1	3	23/02/2026 17:38:30	25/02/2026 08:26:00	Interna-Não	15000	3	63610	116,38	Ch. Fusível	Base Fusível
4280	383	2	2026		16394	BAR03	BAR	0028076259	1	3	23/02/2026 17:38:30	25/02/2026 15:15:00	Interna-Não	15000	1	63610	45,61	Ch. Fusível	Base Fusível
4281	383	2	2026		13080	ITC03	ITC	0028076291	1	3	23/02/2026 17:41:54	24/02/2026 09:34:03	Interna-Não	220	1	56078	15,87	Trafo BT	Estação Transformadora
4282	383	2	2026		13069	BCL01	BCL	0028076307	1	3	23/02/2026 17:43:37	23/02/2026 22:50:43	Interna-Não	220	1	26402	5,12	Trafo BT	Estação Transformadora
4283	383	2	2026		16387	JAC03	JAC	0028076313	1	3	23/02/2026 17:44:16	24/02/2026 14:59:00	Interna-Não	15000	50	22745	1.062,28	Ch. Fusível	Base Fusível
4284	383	2	2026		16394	BAR02	BAR	0028076325	1	3	23/02/2026 17:46:59	23/02/2026 19:30:00	Interna-Não	15000	37	63610	63,53	Ch. Fusível	Base Fusível
4285	383	2	2026		13022	BAX10	BAX	0028076379	1	3	23/02/2026 17:53:00	23/02/2026 23:35:00	Interna-Não	220	85	56586	484,50	Trafo BT	Estação Transformadora
4286	383	2	2026		13044	IBS08	IBS	0028076381	1	3	23/02/2026 17:53:26	23/02/2026 23:20:12	Interna-Não	15000	77	35637	419,35	Ch. Fusível	Base Fusível
4287	383	2	2026		13060	MUR01	MUR	0028076405	1	3	23/02/2026 17:56:37	24/02/2026 14:15:00	Interna-Não	15000	267	35953	5.421,81	Ch. Fusível	Base Fusível
4288	383	2	2026		13061	NAT03	NAT	0028076407	1	3	23/02/2026 17:56:38	24/02/2026 00:45:00	Interna-Não	15000	108	23007	735,06	Ch. Fusível	Base Fusível
4289	383	2	2026		13035	EAR04	EAR	0028076411	1	3	23/02/2026 17:56:53	23/02/2026 22:00:00	Interna-Não	15000	11	39173	44,57	Ch. Fusível	Base Fusível
4290	383	2	2026		16393	BRL01	BRL	0028076421	1	3	23/02/2026 17:59:53	24/02/2026 12:30:28	Interna-Não	220	1	23051	18,51	Trafo BT	Estação Transformadora
4291	383	2	2026		13035	EAR03	EAR	0028076423	1	3	23/02/2026 18:00:10	23/02/2026 21:50:00	Interna-Não	15000	128	39173	490,31	Ch. Fusível	Base Fusível
4292	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	BA03467948	1	3	23/02/2026 18:00:15	23/02/2026 18:21:02	Interna-Não	15000	1408	33120	487,72	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4293	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	BA03467948	1	3	23/02/2026 18:00:15	23/02/2026 19:32:10	Interna-Não	15000	103	33120	157,79	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4294	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	BA03467948	1	3	23/02/2026 18:00:15	23/02/2026 20:20:19	Interna-Não	15000	847	33120	1.977,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4295	383	2	2026		17187	VIV03	VIV	BA03467948	1	3	23/02/2026 18:00:15	23/02/2026 20:49:04	Interna-Não	15000	318	33120	894,73	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4296	383	2	2026		17187	VIV01	VIV	0028076439	1	3	23/02/2026 18:01:02	23/02/2026 21:55:45	Interna-Não	15000	92	33120	359,90	Ch. Fusível	Base Fusível
4297	383	2	2026		13027	BUZ04	BUZ	0028076457	1	3	23/02/2026 18:02:10	24/02/2026 13:41:59	Interna-Não	220	1	33031	19,66	Trafo BT	Estação Transformadora
4298	383	2	2026		13053	IT01	IT	0028076471	1	3	23/02/2026 18:03:20	24/02/2026 09:50:00	Interna-Não	220	1	22395	15,78	Trafo BT	Estação Transformadora
4299	383	2	2026		13053	IT01	IT	0028076513	1	3	23/02/2026 18:05:29	23/02/2026 00:52:56	Interna-Não	15000	157	22395	1.066,16	Ch. Fusível	Base Fusível
4300	383	2	2026		17184	SAR02	SAR	0028076543	1	3	23/02/2026 18:07:44	23/02/2026 22:19:57	Interna-Não	220	1	24467	4,20	Trafo BT	Estação Transformadora
4301	383	2	2026		13088	TAM05	TAM	0028076567	1	3	23/02/2026 18:09:55	24/02/2026 15:21:00	Interna-Não	220	1	47707	21,18	Trafo BT	Estação Transformadora
4302	383	2	2026		13053	IT04	IT	0028076589	1	3	23/02/2026 18:12:12	24/02/2026 11:20:00	Interna-Não	220	1	22395	17,13	Trafo BT	Estação Transformadora
4303	383	2	2026		13016	ANG04	ANG	0028076601	1	3	23/02/2026 18:13:05	24/02/2026 03:51:06	Interna-Não	220	1	43001	9,63	Trafo BT	Estação Transformadora
4304	383	2	2026		13094	VIN01	VIN	0028076621	1	3	23/02/2026 18:15:43	23/02/2026 22:17:20	Interna-Não	220	1	29372	4,03	Trafo BT	Estação Transformadora
4305	383	2	2026		13051	IT001	ITO	0028076625	1	3	23/02/2026 18:15:56	23/02/2026 23:19:00	Interna-Não	220	1	12796	5,05	Trafo BT	Estação Transformadora
4306	383	2	2026		13087	CAS04	CAS	0028076627	1	3	23/02/2026 18:16:38	24/02/2026 11:30:00	Interna-Não	220	1	17024	17,22	Trafo BT	Estação Transformadora
4307	383	2	2026		13052	ITR03	ITR	BA03467974	1	3	23/02/2026 18:17:00	23/02/2026 19:04:13	Interna-Não	15000	467	54456	367,50	Religador	Religadora Automática
4308	383	2	2026		13052	ITR03	ITR	BA03467974	1	3	23/02/2026 18:17:00	23/02/2026 21:22:04	Interna-Não	15000	1781	54456	5.493,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4309	383	2	2026		13052	ITR03	ITR	BA03467974	1	3	23/02/2026 18:17:00	23/02/2026 21:40:56	Interna-Não	15000	672	54456	2.284,05	Religador	Religadora Automática
4310	383	2	2026		13052	ITR03	ITR	BA03467974	1	3	23/02/2026 18:17:00	23/02/2026 22:50:13	Interna-Não	15000	283	54456	1.288,67	Religador	Religadora Automática
4311	383	2	2026		17186	OUT02	OUT	0028076677	1	3	23/02/2026 18:22:04	24/02/2026 01:05:47	Interna-Não	15000	12	40969	80,74	Ch. Fusível	Base Fusível
4312	383	2	2026		13053	IT03	IT	0028076747	1	3	23/02/2026 18:23:56	24/02/2026 02:23:34	Interna-Não	15000	8	22395	63,95	Ch. Fusível	Base Fusível
4313	383	2	2026		13022	BAX01	BAX	0028076743	1	3	23/02/2026 18:26:09	23/02/2026 21:40:00	Interna-Não	15000	11	56586	35,54	Ch. Fusível	Base Fusível
4314	383	2	2026		13088	TAM02	TAM	0028076727	1	3	23/02/2026 18:26:18	24/02/2026 11:21:21	Interna-Não	220	1	47707	16,92	Trafo BT	Estação Transformadora
4315	383	2	2026		13017	ARA05	ARA	0028076759	1	3	23/02/2026 18:28:36	24/02/2026 01:30:00	Interna-Não	220	83	29293	582,94	Trafo BT	Estação Transformadora
4316	383	2	2026		13057	PTI01	PTI	0028076767	1	3	23/02/2026 18:30:14	23/02/2026 23:04:00	Interna-Não	220	4	39883	18,25	Trafo BT	Estação Transformadora
4317	383	2	2026		13044	IBS08	IBS	0028076783	1	3	23/02/2026 18:32:36	24/02/2026 02:59:29	Interna-Não	220	262	35637	2.213,39	Trafo BT	Estação Transformadora
4318	383	2	2026		13057	PTM01	PTM	0028076785	1	3	23/02/2026 18:32:47	24/02/2026 13:00:00	Interna-Não	15000	191	39883	3.524,64	Ch. Fusível	Base Fusível
4319	383	2	2026		13069	POT02	POT	0028076803	1	3	23/02/2026 18:35:17	23/02/2026 20:33:03	Interna-Não	220	1	26402	1,96	Trafo BT	Estação Transformadora
4320	383	2	2026		13035	EAR01	EAR	0028076805	1	3	23/02/2026 18:35:21	24/02/2026 13:36:18	Interna-Não	220	1	39173	19,02	Trafo BT	Estação Transformadora
4321	383	2	2026		13055	TRM02	TRM	0028076811	1	3	23/02/2026 18:36:51	23/02/2026 20:11:49	Interna-Não	15000	15	17649	23,74	Ch. Fusível	Base Fusível
4322	383	2	2026		13053	IT03	IT	BA03467976	1	3	23/02/2026 18:38:32	23/02/2026 20:36:59	Interna-Não	15000	73	22395	144,11	Chave Faca	Chave Unipolar
4323	383	2	2026		13053	IT03	IT	BA03467976	1	3	23/02/2026 18:38:32	23/02/2026 21:58:29	Interna-Não	15000	563	22395	1.876,20	Religador	Religadora Automática
4324	383	2	2026		13060	MUR04	MUR	BA03467800	1	3	23/02/2026 18:45:00	24/02/2026 08:56:56	Interna-Não	15000	298	35953	4.231,27	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4325	383	2	2026		13094	VAS01	VAS	0028076977	1	3	23/02/2026 18:52:05	24/02/2026 00:09:12	Interna-Não	220	1	29372	5,29	Trafo BT	Estação Transformadora
4326	383	2	2026		13052	ITR01	ITR	0028076983	1	3	23/02/2026 18:53:04	24/02/2026 11:40:00	Interna-Não	220	1	54456	16,78	Trafo BT	Estação Transformadora
4327	383	2	2026		13061	NAT03	NAT	0028077891	1	3	23/02/2026 18:54:20	24/02/2026 06:58:42	Interna-Não	15000	99	23007	1.098,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4328	383	2	2026		13060	MUR05	MUR	BA03467980	1	3	23/02/2026 18:55:26	23/02/2026 23:51:29	Interna-Não	15000	237	35953	1.169,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4329	383	2	2026		13060	MUR05	MUR	BA03467980	1	3	23/02/2026 18:55:40	23/02/2026 23:51:29	Interna-Não	15000	6	35953	29,58	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4330	383	2	2026		13080	SAP03	SAP	00280779497	1	3	23/02/2026 18:56:49	24/02/2026 11:40:02	Interna-Não	220	1	56078	16,72	Trafo BT	Estação Transformadora
4331	383	2	2026		13055	MBU01	MBU	0028077077	1	3	23/02/2026 19:03:31	24/02/2026 17:30:00	Interna-Não	15000	117	17649	2.625,64	Ch. Fusível	Base Fusível
4332	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03467988	1	3	23/02/2026 19:04:38	23/02/2026 20:39:41	Interna-Não	15000	1223	39883	1.937,44	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4333	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03467988	1	3	23/02/2026 19:04:38	23/02/2026 20:41:55	Interna-Não	15000	548	39883	888,52	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4334	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03467988	1	3	23/02/2026 19:04:38	23/02/2026 21:21:27	Interna-Não	15000	16	39883	36,48	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4335	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03467988	1	3	23/02/2026 19:04:38	23/02/2026 22:23:59	Interna-Não	15000	403	39883	1.338,97	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4336	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03467988	1	3	23/02/2026 19:04:38	23/02/2026 23:35:03	Interna-Não	15000	202	39883	910,40	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4337	383	2	2026		13057	PTI03	PTI	BA03467988	1	3									

Item	Agente	Es. Competên	o Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Internu	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CH	Dispositivo	Elemento Resp.
4369	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028077555	1	3	23/02/2026 19:42:22	23/02/2026 22:25:47	Interna-Não	15000	19	54297	51,75	Ch. Fusível	Base Fusível
4370	383	2	2026	13061	NAT02	NAT	0028077611	1	3	23/02/2026 19:48:32	23/02/2026 22:40:00	Interna-Não	15000	18	23007	22,86	Ch. Fusível	Base Fusível
4371	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	0028077621	1	3	23/02/2026 19:49:57	23/02/2026 21:47:15	Interna-Não	220	1	90276	1,96	Trafo BT	Estação Transformadora
4372	383	2	2026	17184	CAM02	CAM	0028076033	1	3	23/02/2026 19:50:00	23/02/2026 20:28:00	Interna-Não	15000	2	24467	1,27		
4373	383	2	2026	13044	IBS07	IBS	0028077669	1	3	23/02/2026 19:53:18	24/02/2026 09:33:28	Interna-Não	220	52	35637	710,81	Trafo BT	Estação Transformadora
4374	383	2	2026	13034	DIC06	DIC	0028077723	1	3	23/02/2026 19:56:25	23/02/2026 23:23:34	Interna-Não	220	2	90276	6,90	Trafo BT	Estação Transformadora
4375	383	2	2026	13088	TAM04	TAM	0028077785	1	3	23/02/2026 20:00:53	24/02/2026 10:37:00	Interna-Não	15000	38	47707	554,87	Ch. Fusível	Base Fusível
4376	383	2	2026	13051	ITO02	ITO	0028078629	1	3	23/02/2026 20:01:11	24/02/2026 02:46:00	Interna-Não	15000	1	12796	6,75	TRAMO_MT	Jumper
4377	383	2	2026	13027	BUZ06	BUZ	0028083813	1	3	23/02/2026 20:01:20	24/02/2026 23:46:57	Interna-Não	220	18	33031	499,68	Trafo BT	Estação Transformadora
4378	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028077797	1	3	23/02/2026 20:01:21	25/02/2026 00:27:00	Interna-Não	220	9	27542	255,85	Trafo BT	Estação Transformadora
4379	383	2	2026	17185	CED04	CED	0028077835	1	3	23/02/2026 20:04:00	24/02/2026 14:25:00	Interna-Não	15000	54	38336	990,90	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4380	383	2	2026	16393	BRL01	BRL	0028077857	1	3	23/02/2026 20:05:01	23/02/2026 23:11:00	Interna-Não	15000	33	23051	102,29	FUSIBLE_LS	Base Fusível
4381	383	2	2026	13092	URU01	URU	0028077881	1	3	23/02/2026 20:07:05	24/02/2026 09:52:46	Interna-Não	220	1	10118	13,76	Trafo BT	Estação Transformadora
4382	383	2	2026	13028	CAF01	CAF	0028074673	1	3	23/02/2026 20:10:00	23/02/2026 20:20:00	Interna-Não	220	48	54297	8,00		
4383	383	2	2026	16393	BRL01	BRL	0028077925	1	3	23/02/2026 20:10:27	24/02/2026 07:11:02	Interna-Não	220	1	23051	11,01	Trafo BT	Estação Transformadora
4384	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03468018	1	3	23/02/2026 20:11:50	23/02/2026 20:16:54	Interna-Não	15000	3168	17649	267,52	Alimentador	Disjuntor Média
4385	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03468018	1	3	23/02/2026 20:11:50	23/02/2026 20:17:44	Interna-Não	15000	657	17649	64,60	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4386	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03468018	1	3	23/02/2026 20:11:50	23/02/2026 20:19:00	Interna-Não	15000	339	17649	40,49	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4387	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03468018	1	3	23/02/2026 20:11:50	23/02/2026 20:19:55	Interna-Não	15000	436	17649	58,74	Alimentador	Disjuntor Média
4388	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03468018	1	3	23/02/2026 20:11:50	23/02/2026 20:23:17	Interna-Não	15000	696	17649	132,82	Religador	Religadora Automática
4389	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03468000	1	3	23/02/2026 20:12:25	23/02/2026 21:06:52	Interna-Não	15000	795	47707	721,46	Chave Faca	Chave Unipolar
4390	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03468000	1	3	23/02/2026 20:12:25	23/02/2026 21:08:56	Interna-Não	15000	541	47707	509,59	DIS_MAN_EST	Disjuntor Média
4391	383	2	2026	13053	ITR03	ITR	0028077965	1	3	23/02/2026 20:14:21	23/02/2026 23:33:01	Interna-Não	15000	165	22395	546,33	Ch. Fusível	Base Fusível
4392	383	2	2026	13032	CMB03	CMB	0028078001	1	3	23/02/2026 20:17:31	24/02/2026 02:25:00	Interna-Não	15000	21	11883	128,62	Ch. Fusível	Base Fusível
4393	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028078003	1	3	23/02/2026 20:17:40	24/02/2026 01:49:00	Interna-Não	220	1	28123	5,52	Trafo BT	Estação Transformadora
4394	383	2	2026	16394	BAR02	BAR	0028078223	1	3	23/02/2026 20:24:36	24/02/2026 06:00:42	Interna-Não	15000	38	63610	364,86	Ch. Fusível	Base Fusível
4395	383	2	2026	13055	MBU01	MBU	0028078103	1	3	23/02/2026 20:29:43	24/02/2026 11:39:00	Interna-Não	15000	114	17649	1.727,64	Ch. Fusível	Base Fusível
4396	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028078105	1	3	23/02/2026 20:30:15	24/02/2026 00:40:00	Interna-Não	220	31	29293	129,04	Trafo BT	Estação Transformadora
4397	383	2	2026	13055	TRM02	TRM	BA03468018	1	3	23/02/2026 20:31:17	23/02/2026 22:45:51	Interna-Não	15000	436	17649	977,85	Chave Faca	Chave Unipolar
4398	383	2	2026	13034	DIC05	DIC	0028078119	1	3	23/02/2026 20:31:27	24/02/2026 08:47:49	Interna-Não	220	1	90276	12,27	Trafo BT	Estação Transformadora
4399	383	2	2026	13017	ARA01	ARA	0028075045	1	3	23/02/2026 20:37:50	23/02/2026 23:50:00	Interna-Não	15000	2	29293	6,41		
4400	383	2	2026	17185	SPA04	SPA	0028078265	1	3	23/02/2026 20:46:18	24/02/2026 05:42:09	Interna-Não	220	1	38336	8,93	Trafo BT	Estação Transformadora
4401	383	2	2026	13044	IBS07	IBS	0028078289	1	3	23/02/2026 20:47:45	24/02/2026 00:54:25	Interna-Não	220	33	35637	135,67	Trafo BT	Estação Transformadora
4402	383	2	2026	17186	MOB06	MOB	0028078305	1	3	23/02/2026 20:50:31	24/02/2026 01:34:42	Interna-Não	220	1	40969	4,74	Trafo BT	Estação Transformadora
4403	383	2	2026	17187	VIV02	VIV	0028078309	1	3	23/02/2026 20:50:49	24/02/2026 00:50:00	Interna-Não	15000	122	33120	486,34	Ch. Fusível	Base Fusível
4404	383	2	2026	13098	VPA01	VPA	0028078313	1	3	23/02/2026 20:51:31	23/02/2026 23:52:17	Interna-Não	220	1	28123	3,01	Trafo BT	Estação Transformadora
4405	383	2	2026	17187	VIV03	VIV	0028079547	1	3	23/02/2026 20:59:00	24/02/2026 18:23:08	Interna-Não	220	2	33120	42,80	Trafo BT	Estação Transformadora
4406	383	2	2026	13043	IGB03	IGB	0028078409	1	3	23/02/2026 21:03:41	24/02/2026 17:45:13	Interna-Não	220	104	27542	2.151,99	Trafo BT	Estação Transformadora
4407	383	2	2026	13043	IGB04	IGB	0028078437	1	3	23/02/2026 21:05:42	24/02/2026 00:38:02	Interna-Não	220	1	27542	1,54	Trafo BT	Estação Transformadora
4408	383	2	2026	13044	IBS07	IBS	0028078473	1	3	23/02/2026 21:09:02	24/02/2026 01:58:36	Interna-Não	220	2	35637	9,65	Trafo BT	Estação Transformadora
4409	383	2	2026	13060	MUR03	MUR	0028078479	1	3	23/02/2026 21:10:00	24/02/2026 17:50:00	Interna-Não	220	3	35953	62,00	Trafo BT	Estação Transformadora
4410	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03468050	1	3	23/02/2026 21:10:29	23/02/2026 23:43:13	Interna-Não	15000	236	47707	600,75	Religador	Religadora Automática
4411	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03468050	1	3	23/02/2026 21:10:29	24/02/2026 01:50:02	Interna-Não	15000	169	47707	787,40	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4412	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03468050	1	3	23/02/2026 21:10:29	24/02/2026 03:15:00	Interna-Não	15000	29	47707	176,18	Religador	Religadora Automática
4413	383	2	2026	13038	GOI01	GOI	0028078545	1	3	23/02/2026 21:15:11	23/02/2026 23:26:05	Interna-Não	220	1	24486	2,18	Trafo BT	Estação Transformadora
4414	383	2	2026	13016	ANG03	ANG	0028078551	1	3	23/02/2026 21:16:14	24/02/2026 02:56:00	Interna-Não	220	1	43001	5,66	Trafo BT	Estação Transformadora
4415	383	2	2026	13034	DIC07	DIC	0028078597	1	3	23/02/2026 21:23:53	24/02/2026 00:26:18	Interna-Não	220	1	90276	3,04	Trafo BT	Estação Transformadora
4416	383	2	2026	13055	TAP01	TAP	0028078609	1	3	23/02/2026 21:25:03	24/02/2026 17:25:00	Interna-Não	15000	10	17649	199,99	Ch. Fusível	Base Fusível
4417	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028078647	1	3	23/02/2026 21:27:50	24/02/2026 16:06:40	Interna-Não	15000	1	33031	18,65	Ch. Fusível	Base Fusível
4418	383	2	2026	13087	SJA01	SJA	0028078637	1	3	23/02/2026 21:28:21	24/02/2026 00:09:43	Interna-Não	220	1	17024	2,69	Trafo BT	Estação Transformadora
4419	383	2	2026	13027	BUZ07	BUZ	0028078649	1	3	23/02/2026 21:28:51	24/02/2026 03:35:00	Interna-Não	15000	21	33031	128,15	Ch. Fusível	Base Fusível
4420	383	2	2026	13056	MAC08	MAC	0028078655	1	3	23/02/2026 21:29:54	24/02/2026 05:24:52	Interna-Não	220	1	55157	7,92	Trafo BT	Estação Transformadora
4421	383	2	2026	13027	BUZ08	BUZ	0028078661	1	3	23/02/2026 21:30:32	25/02/2026 02:30:29	Interna-Não	220	1	33031	29,00	Trafo BT	Estação Transformadora
4422	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	BA03468088	1	3	23/02/2026 21:30:35	24/02/2026 02:49:02	Interna-Não	15000	93	90276	493,60	Religador	Religadora Automática
4423	383	2	2026	13034	DIC14	DIC	BA03468088	1	3	23/02/2026 21:30:35	24/02/2026 05:39:30	Interna-Não	15000	163	90276	1.328,22	Chave Faca	Chave Unipolar
4424	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	BA03467992	1	3	23/02/2026 21:31:48	23/02/2026 22:41:10	Interna-Não	15000	336	47707	388,45		
4425	383	2	2026	13088	TAM03	TAM	BA03467992	1	3	23/02/2026 21:31:48	24/02/2026 01:57:37	Interna-Não	15000	204	47707	903,78	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4426	383	2	2026	13088	TAM06	TAM	0028078705	1	3	23/02/2026 21:35:08	24/02/2026 19:00:00	Interna-Não	220	8	47707	171,32	Trafo BT	Estação Transformadora
4427	383	2	2026	13088	TAM10	TAM	BA03468000	1	3	23/02/2026 21:38:26	23/02/2026 23:00:17	Interna-Não	15000	795	47707	1.084,51	Chave Faca	Chave Unipolar
4428	383	2	2026	13052	ITR03	ITR	BA03467974	1	3	23/02/2026 21:39:22	23/02/2026 22:40:47	Interna-Não	15000	2329	54456	2.383,99	DIS_MAN_LS	Religadora Automática
4429	383	2	2026	13038	GOI01	GOI	0028078741	1	3	23/02/2026 21:40:36	24/02/2026 10:11:22	Interna-Não	220	2	24486	25,03	Trafo BT	Estação Transformadora
4430	383	2</																



Item	Agente	ês_Competên	o_Competê	Código Conjunto	Alimentador	Subestação	Número Ordem Interrupção	Tipo Interru	Cód Motivo Expurgo	Data Hora Início Interrupção	Data Hora Restaurabilização	Fato Gerado	Nível Tensão	Qtd Consumidoras Atingidas	Núm Consumidores Conjunto	CHI	Dispositivo	Elemento Resp.
4460	383	2	2026	13056	QUI01	QUI	0028079205	1	3	23/02/2026 22:54:19	24/02/2026 12:04:27	Interna-Não	220	6	55157	79,01	Trafo BT	Estação Transformadora

ANEXO II Laudo meteorológico

**Laudo Meteorológico de Evento
Climático - ENEL RJ – 18/02/2026 a
23/02/2026.**

**Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento
de 18/02/2026 a 23/02/2026 na Área de Atuação
da ENEL-RJ**



SUMÁRIO

- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

1. DESCRIÇÃO

O evento que ocorreu na área de atuação da Enel/RJ no período de 18 a 23/02/2026 foi causado por um sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade atuando no estado do Rio de Janeiro. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-19 na Figura 1.

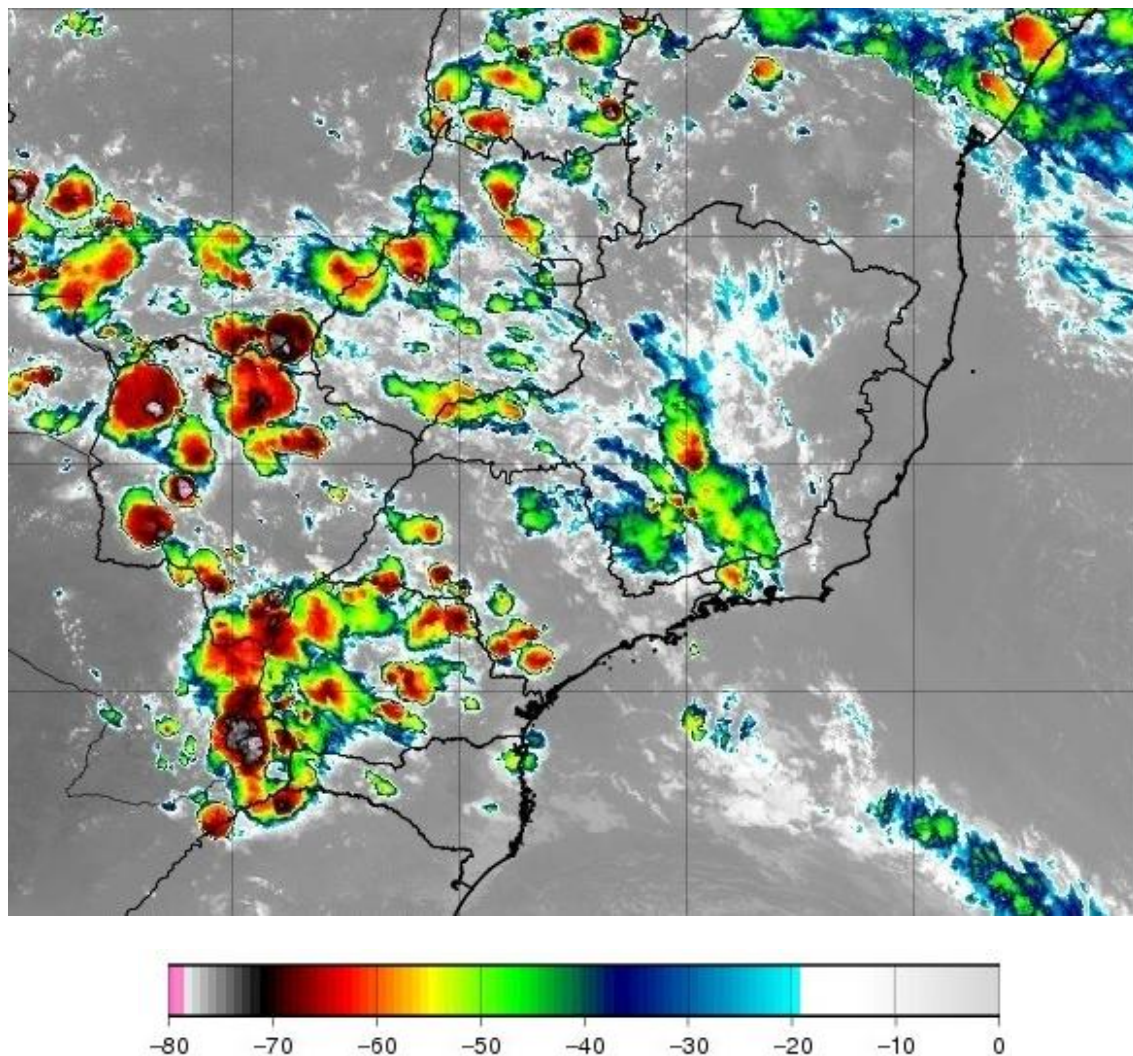


Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-19 às 21:00 UT do dia 18/02/2026. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.


Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem.

Na região, durante o período deste relatório, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -50°C equivalente à altura de 12 km.


2. ABRANGÊNCIA

A abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas, precipitação e rajadas de vento (Figuras 2, 3 e 4).


Número de Raios - 11015
(2026-02-18)

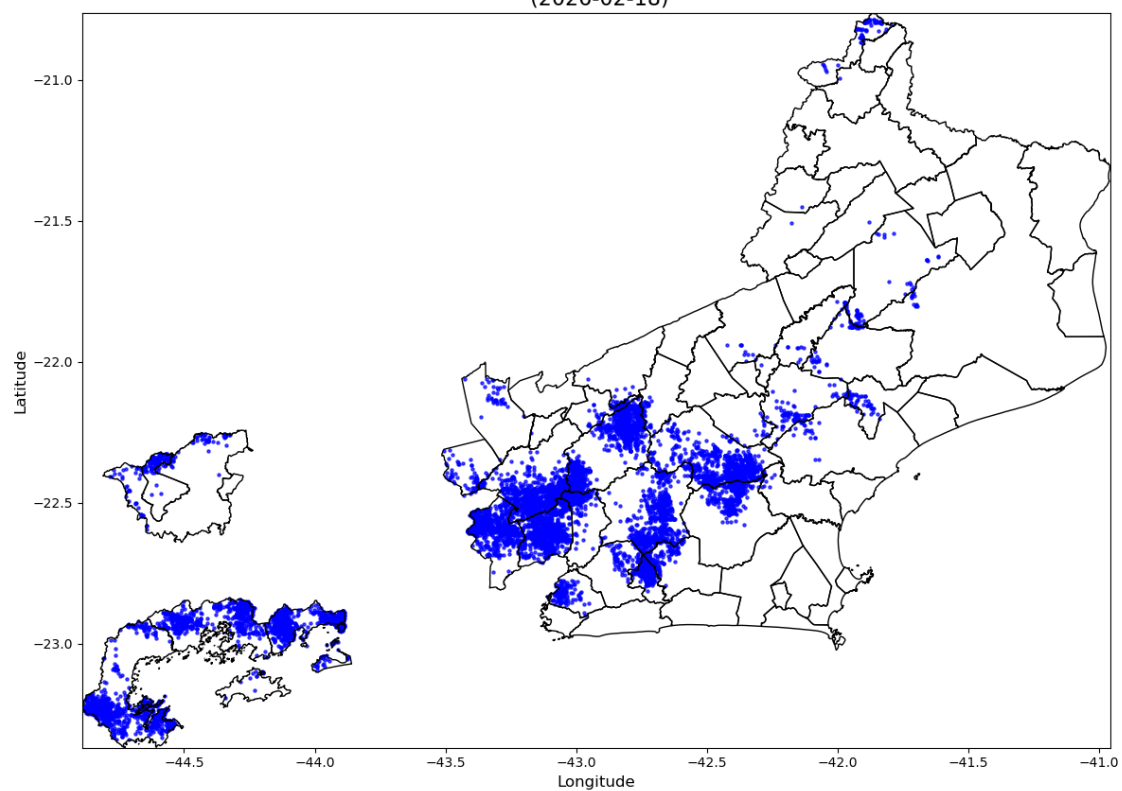


Número de Raios - 15839
(2026-02-19)

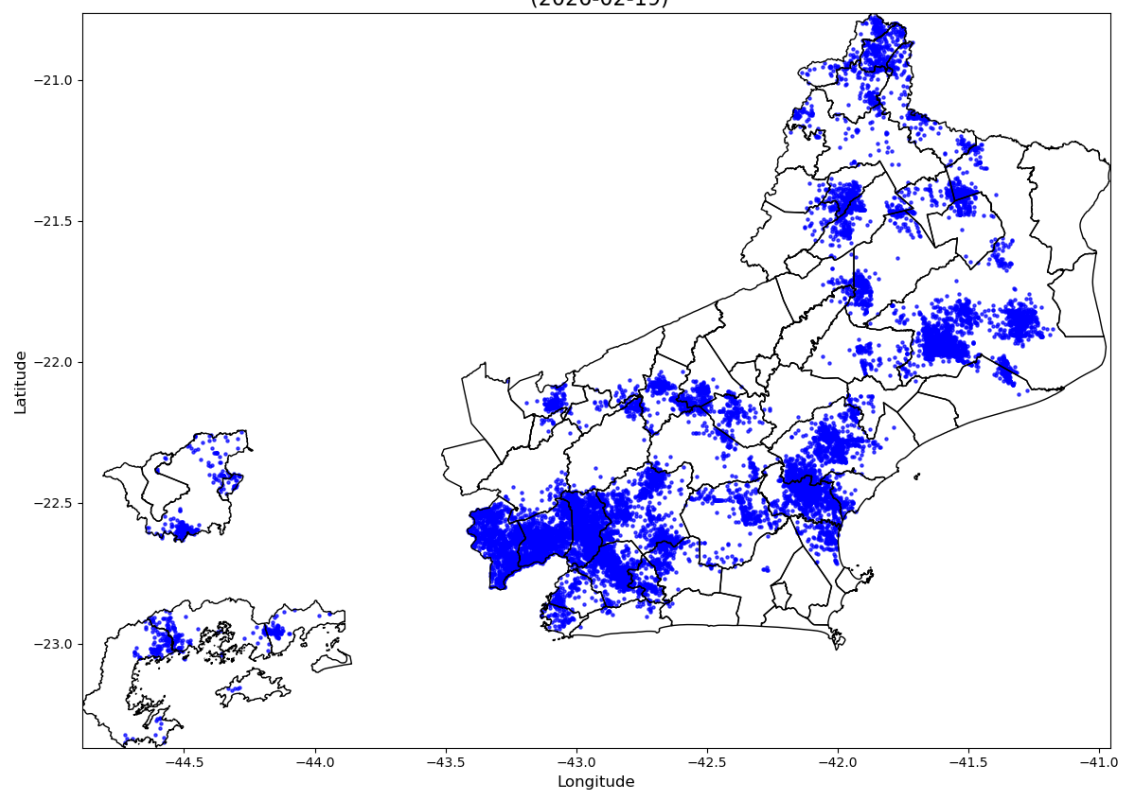


Número de Raios - 16983
(2026-02-20)

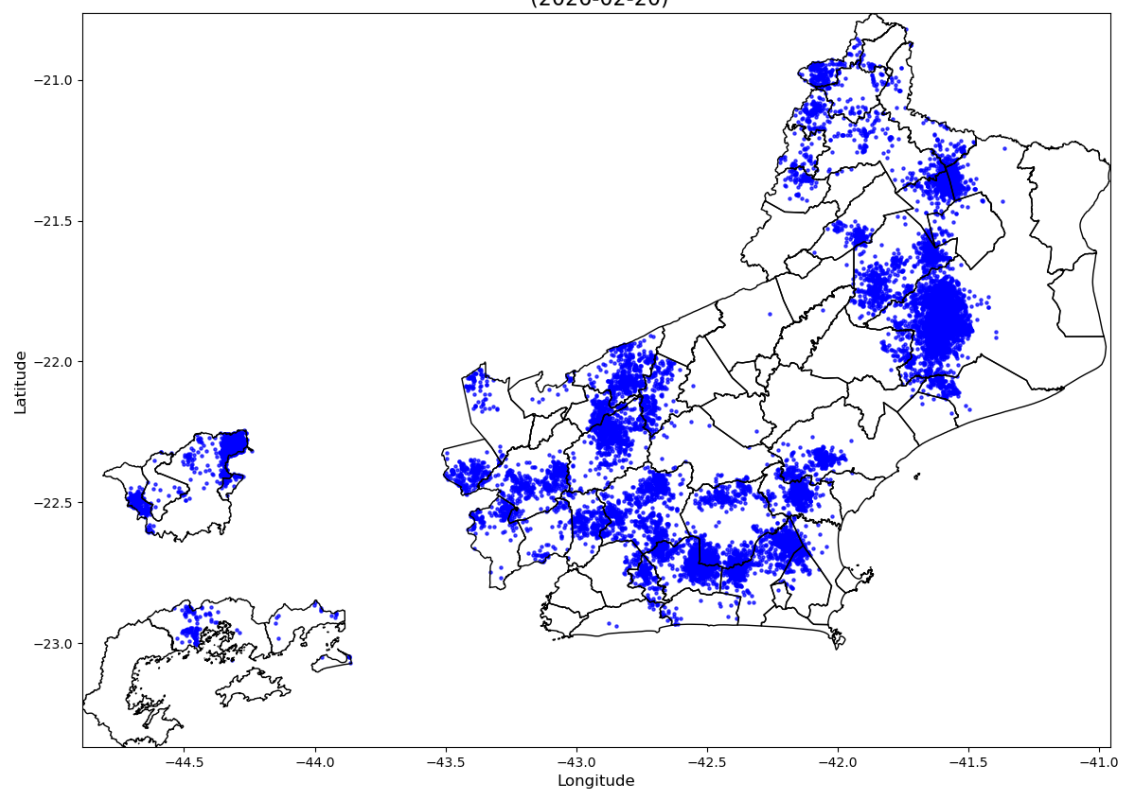

Número de Raios - 35318
(2026-02-21)

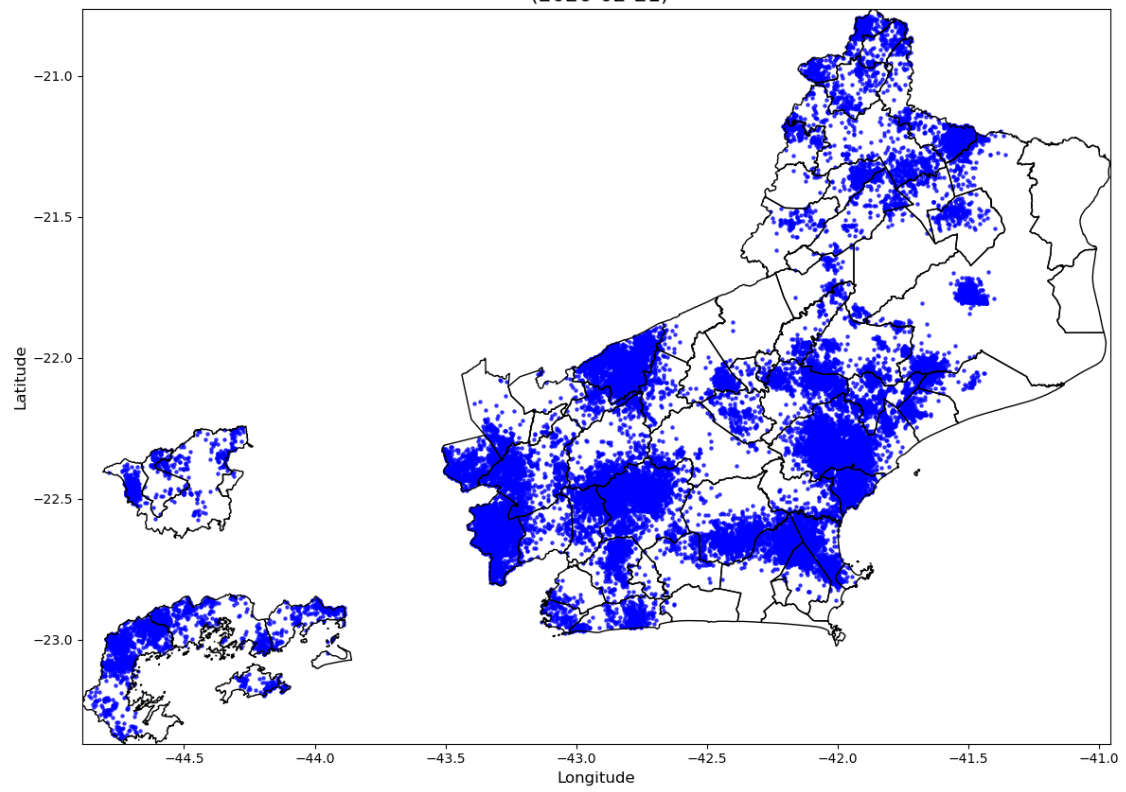

Número de Raios - 6736
(2026-02-22)

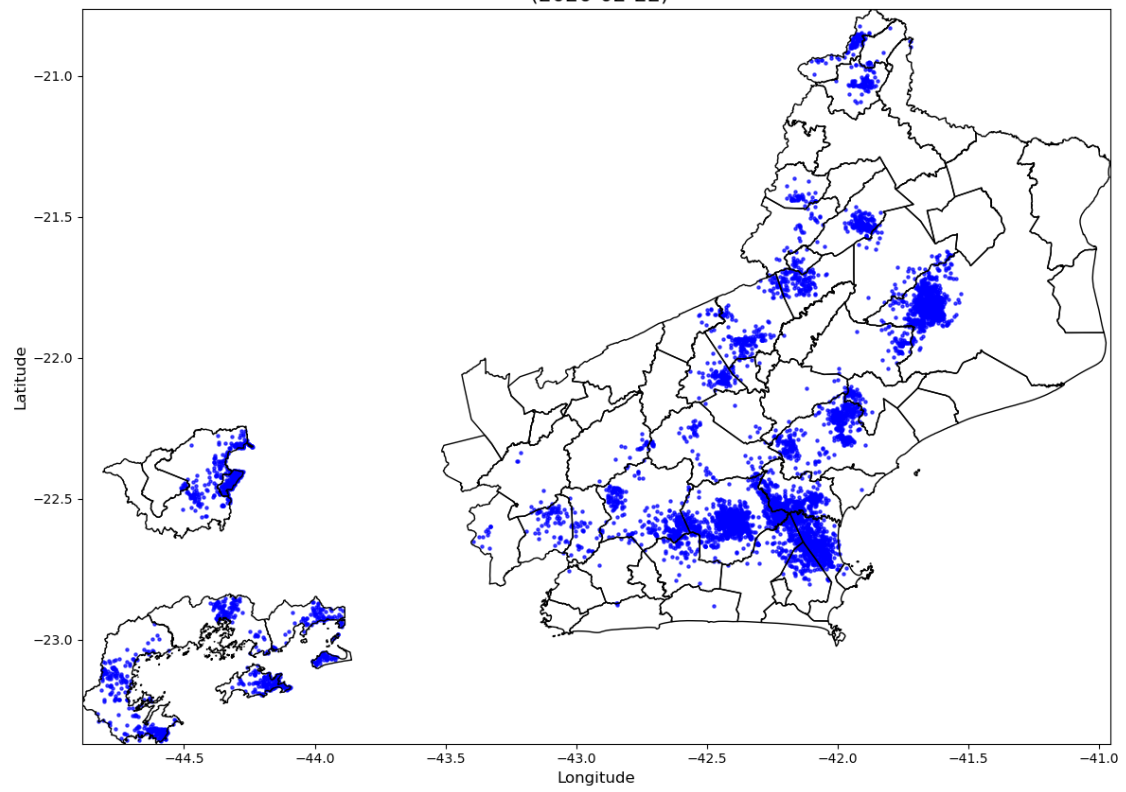

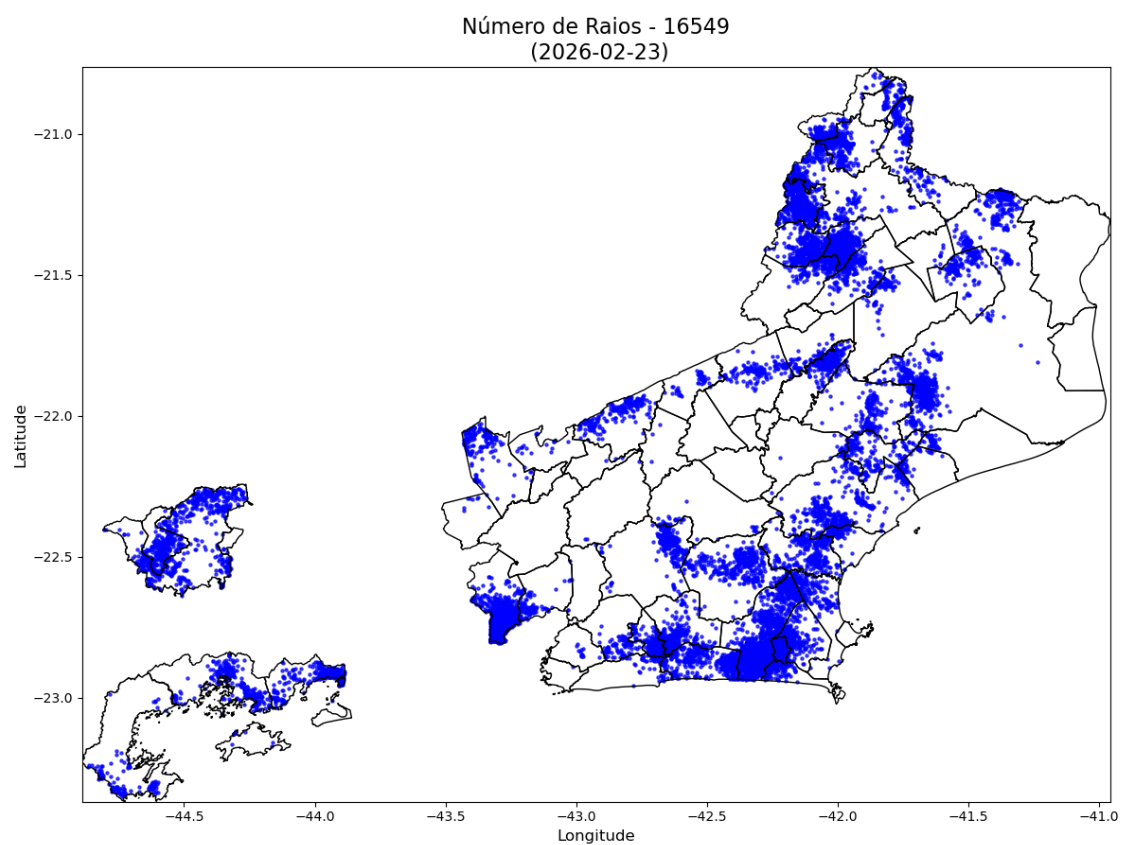
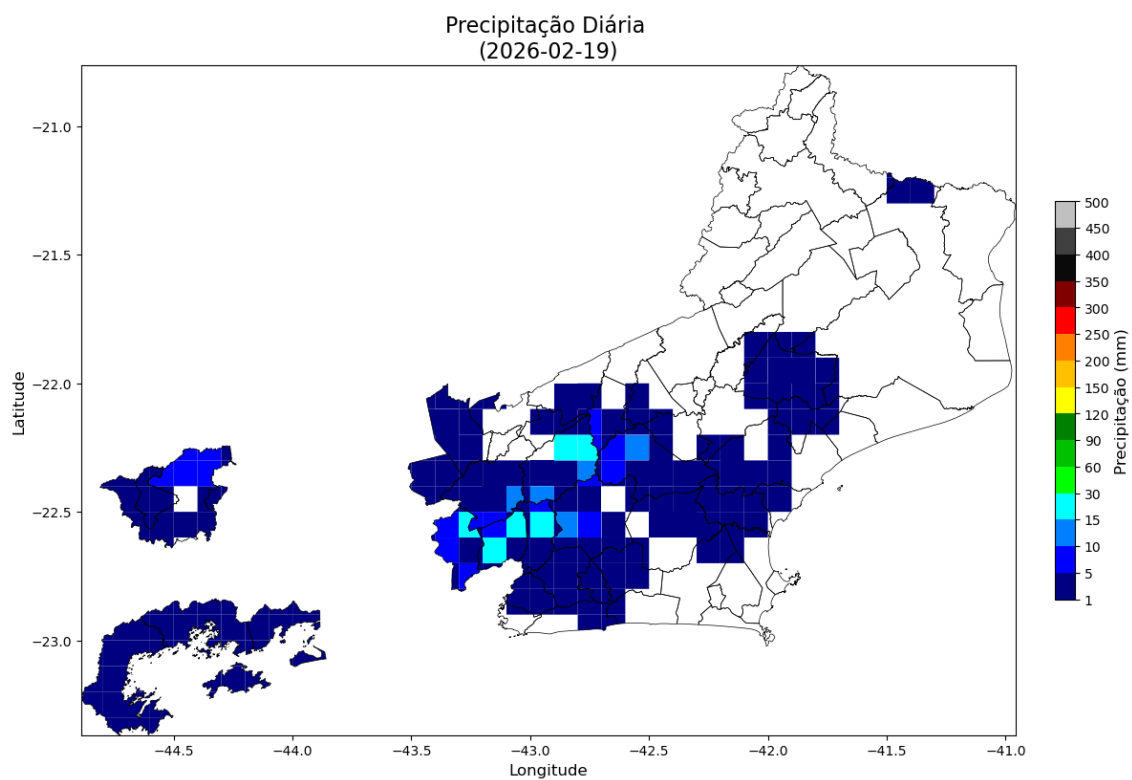
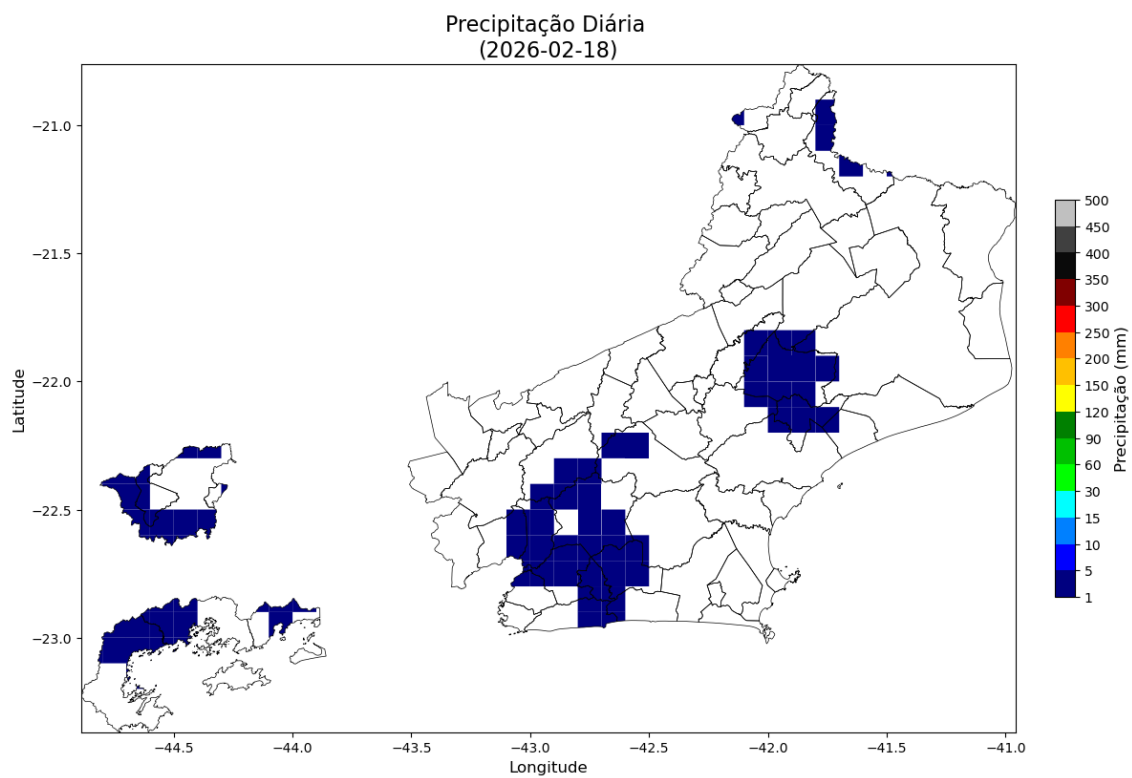
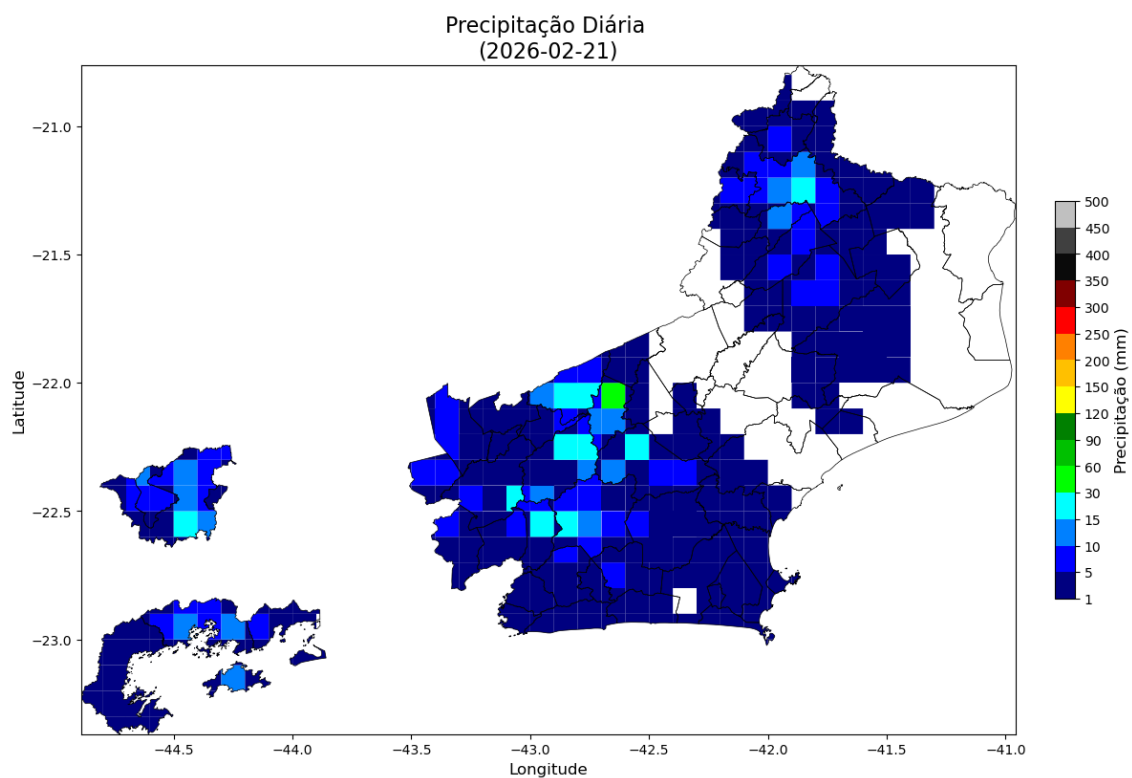
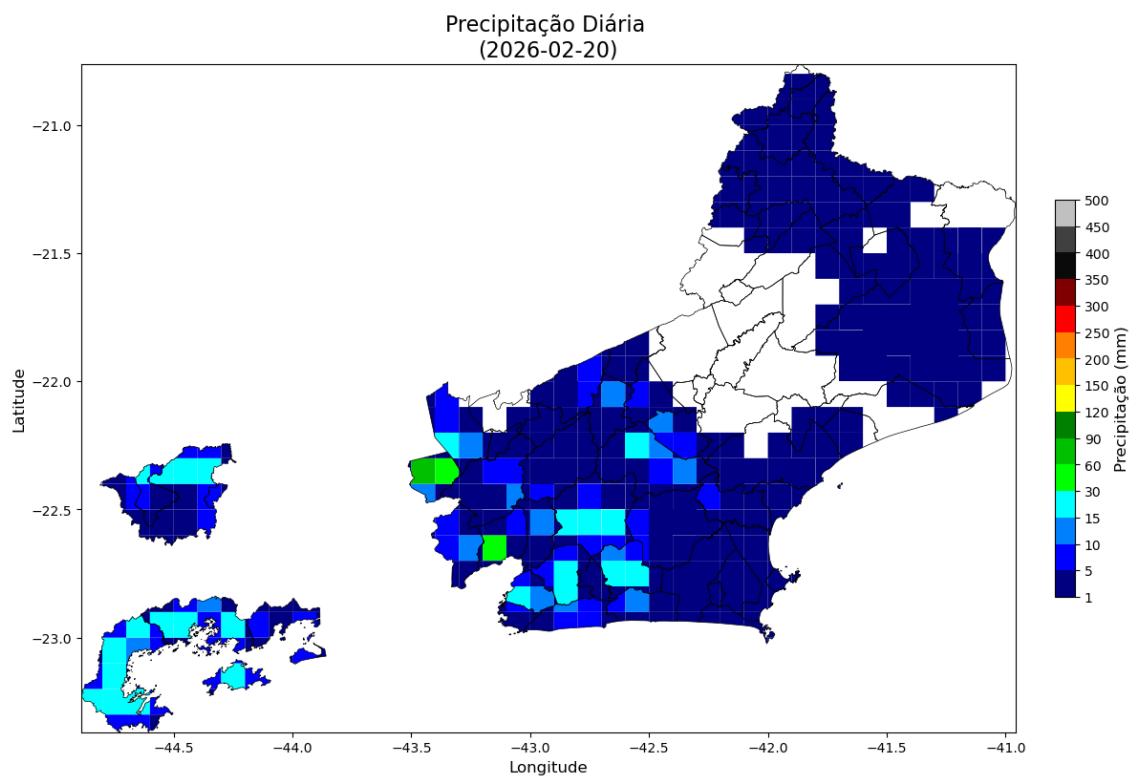


Figura 2 – Mapas de descargas atmosféricas para os dias 18 a 23/02.








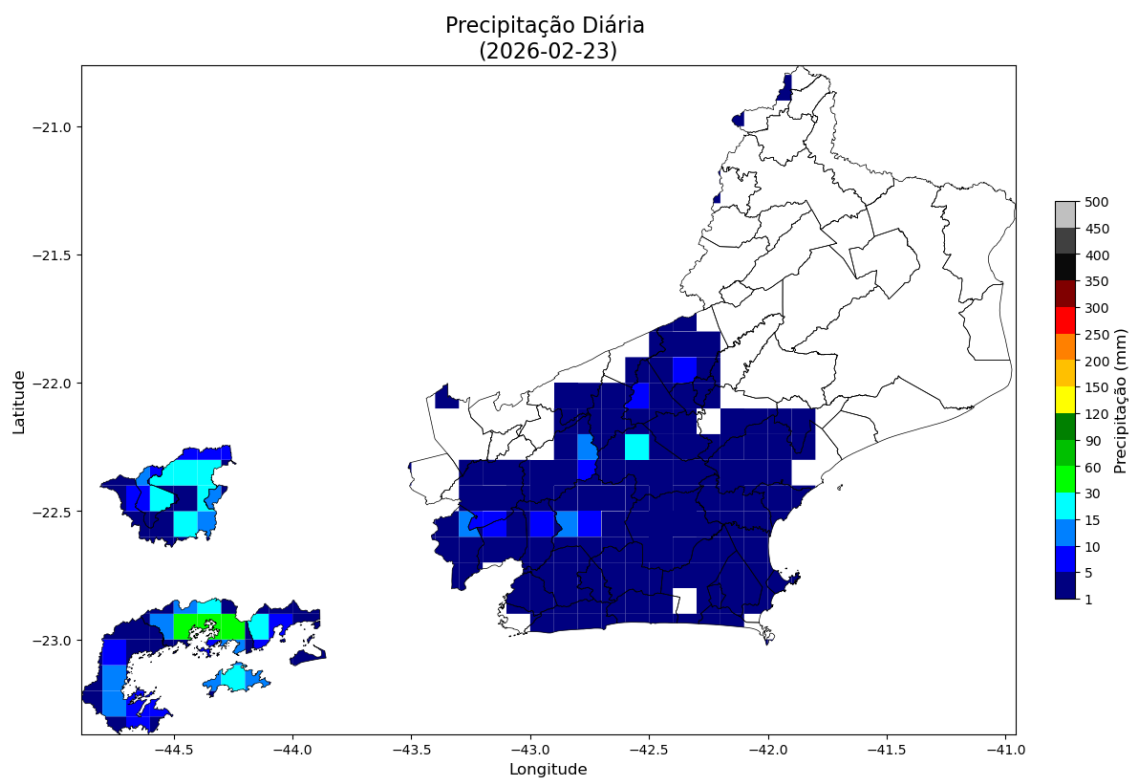


Figura 3 – Mapas de precipitação para os dias 18 a 23/02.


Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-02-18)

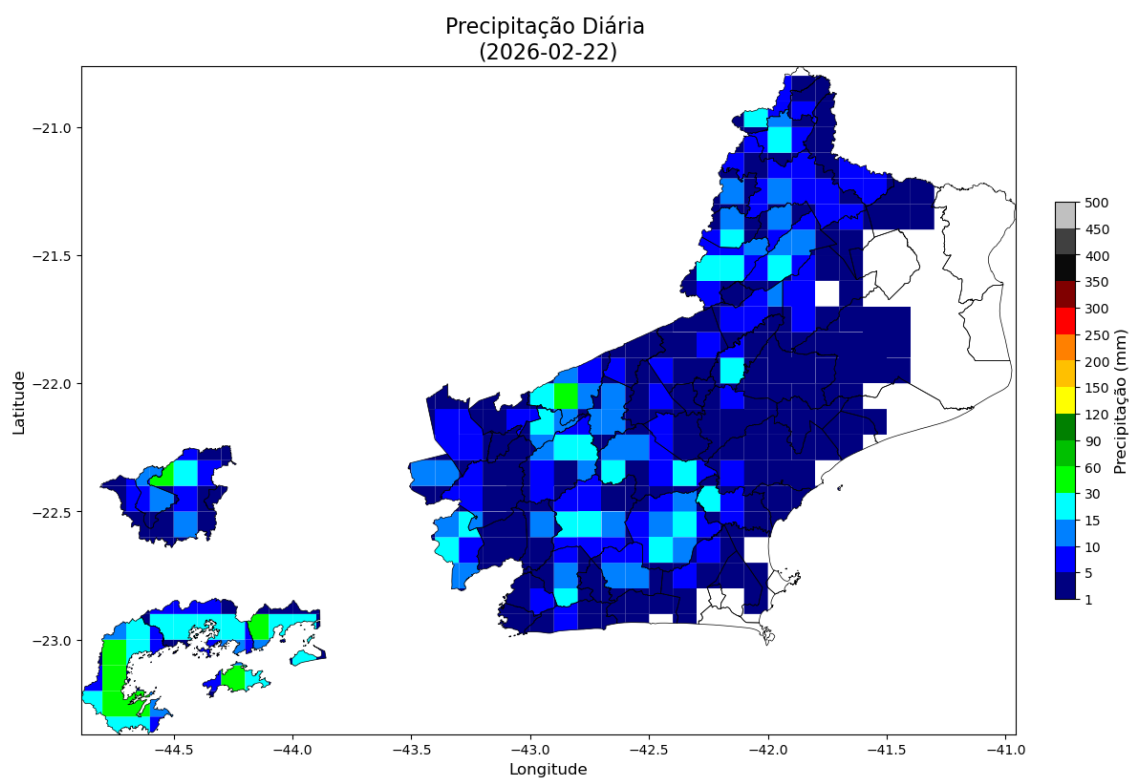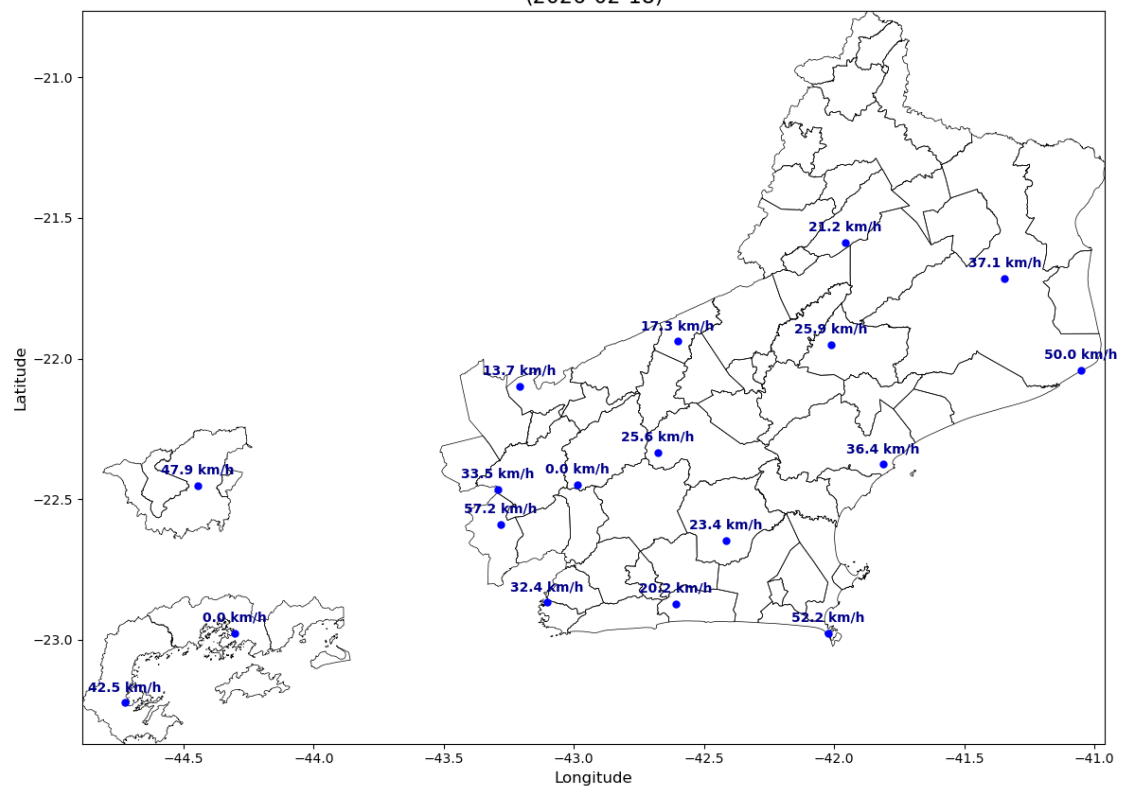


Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-02-19)

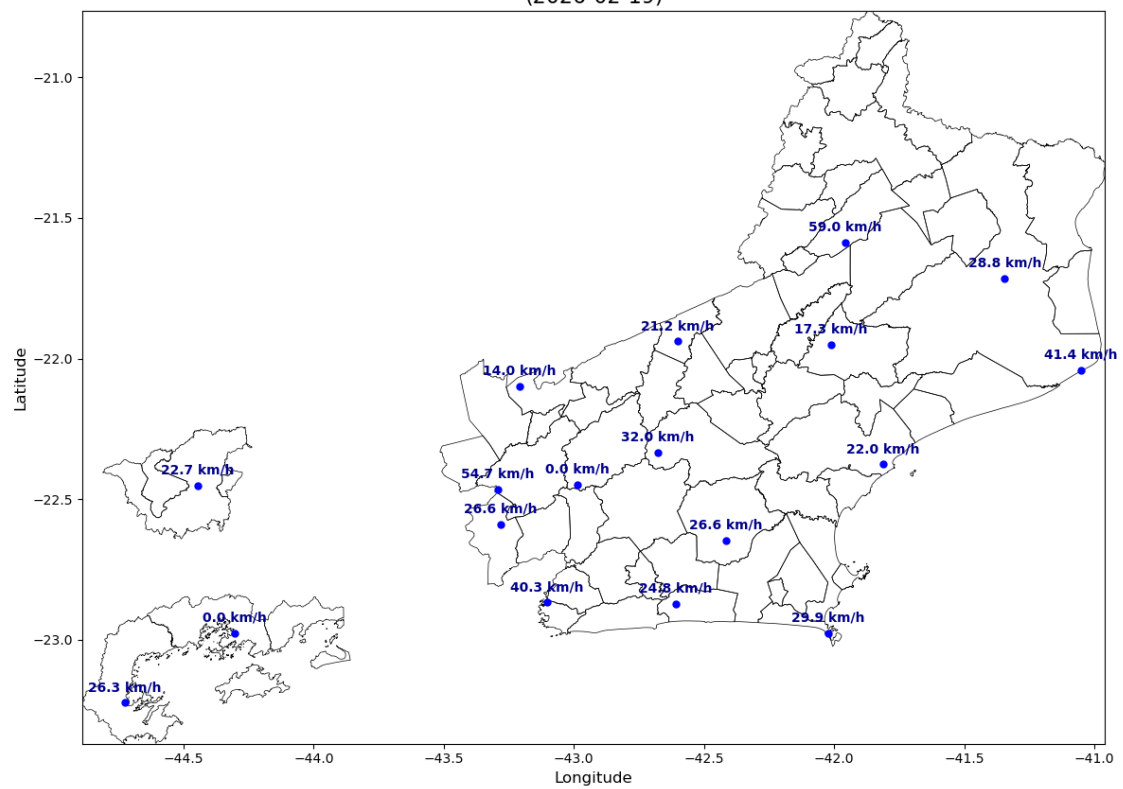


Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-02-20)

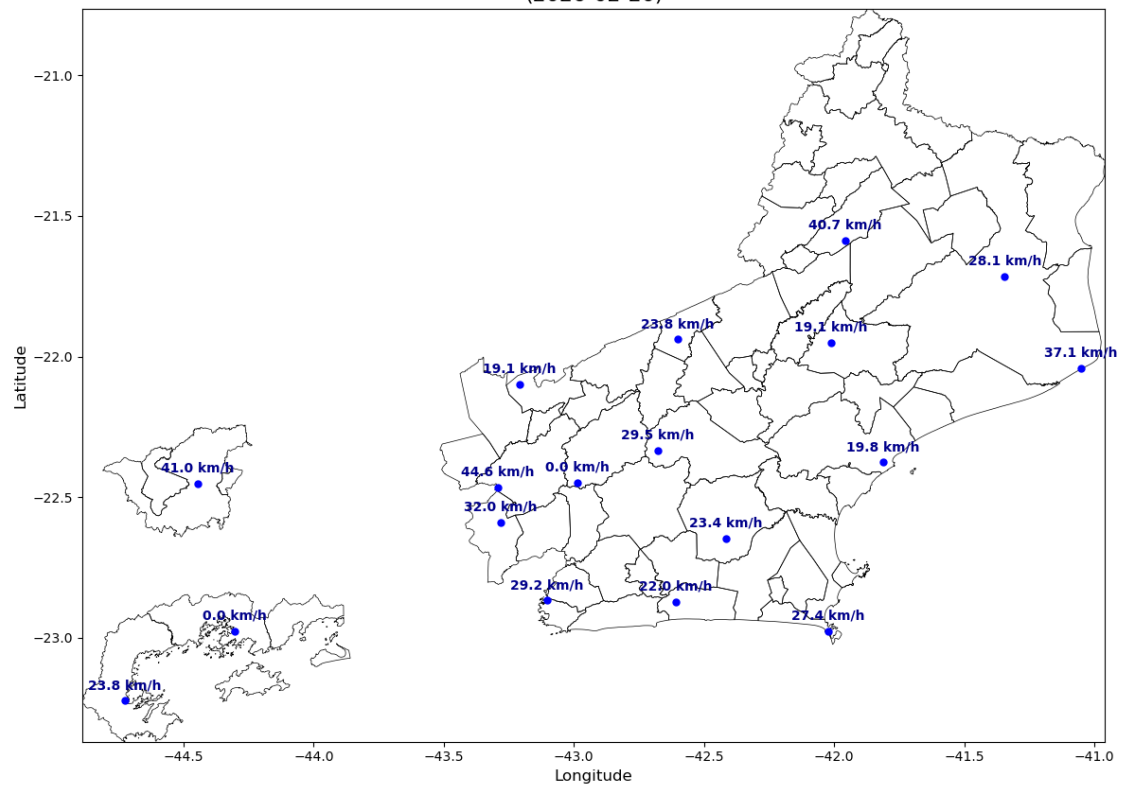

Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-02-21)

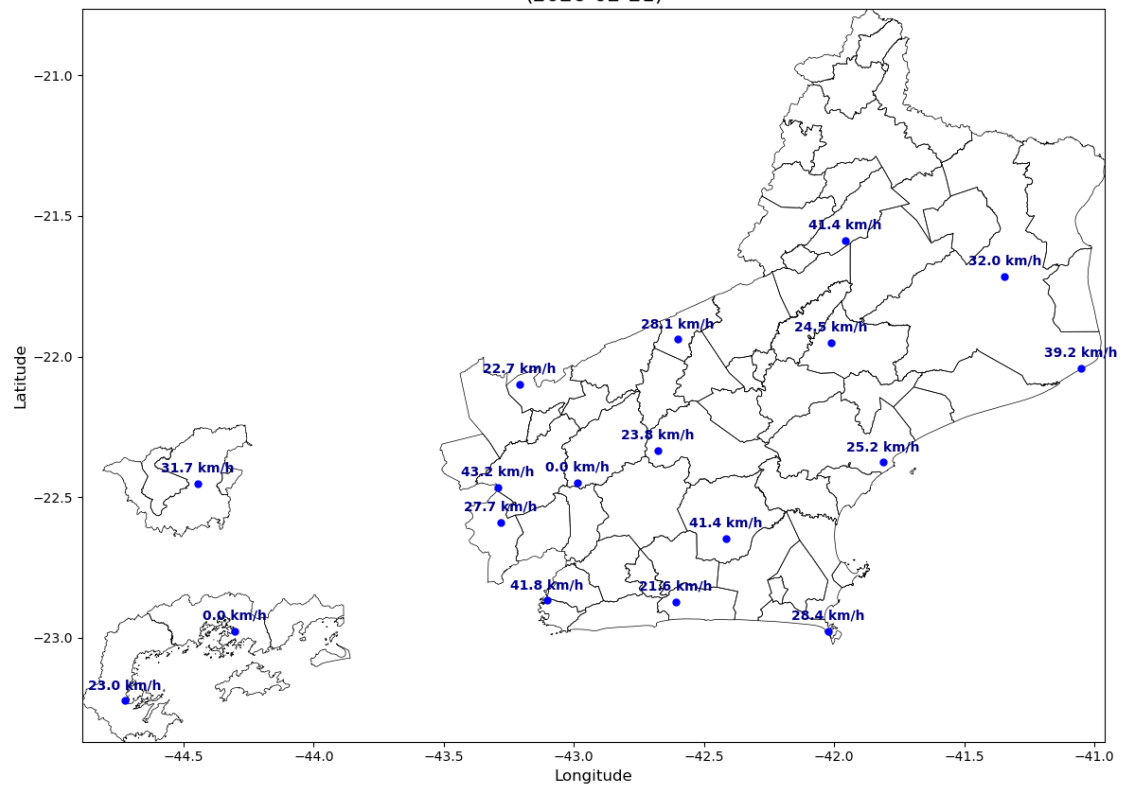

Intensidade Máxima das Rajadas
(2026-02-22)

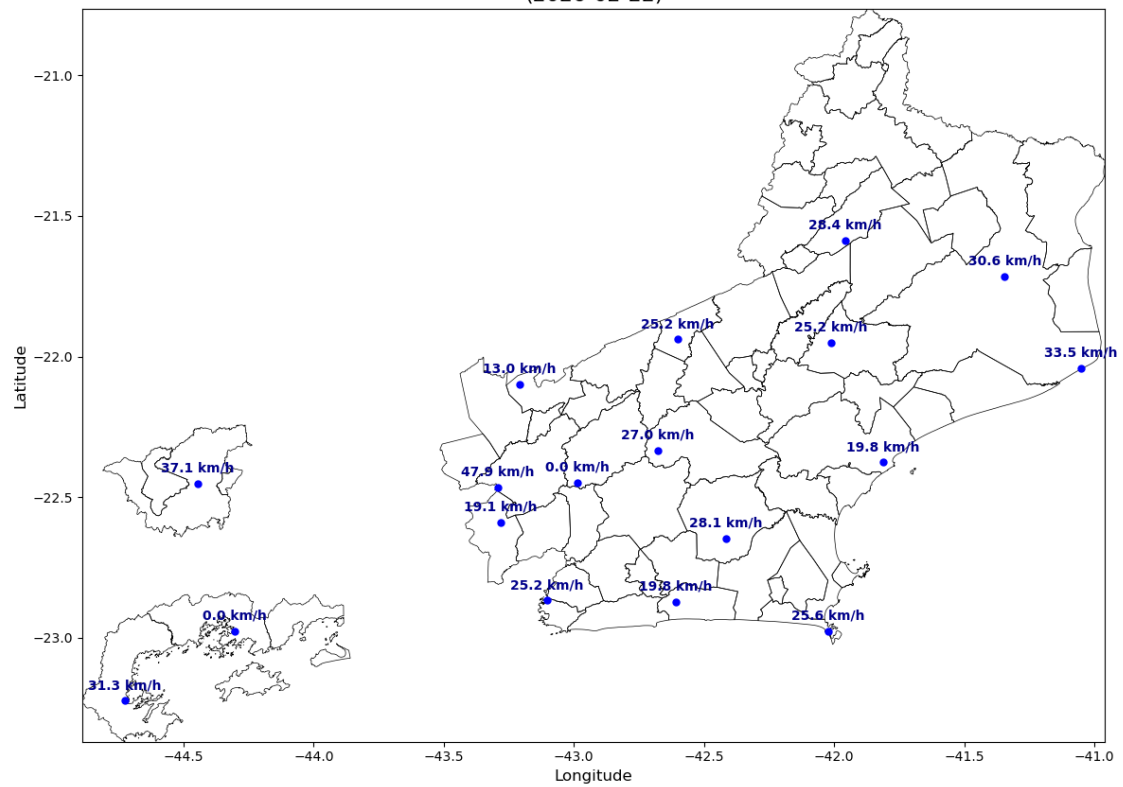

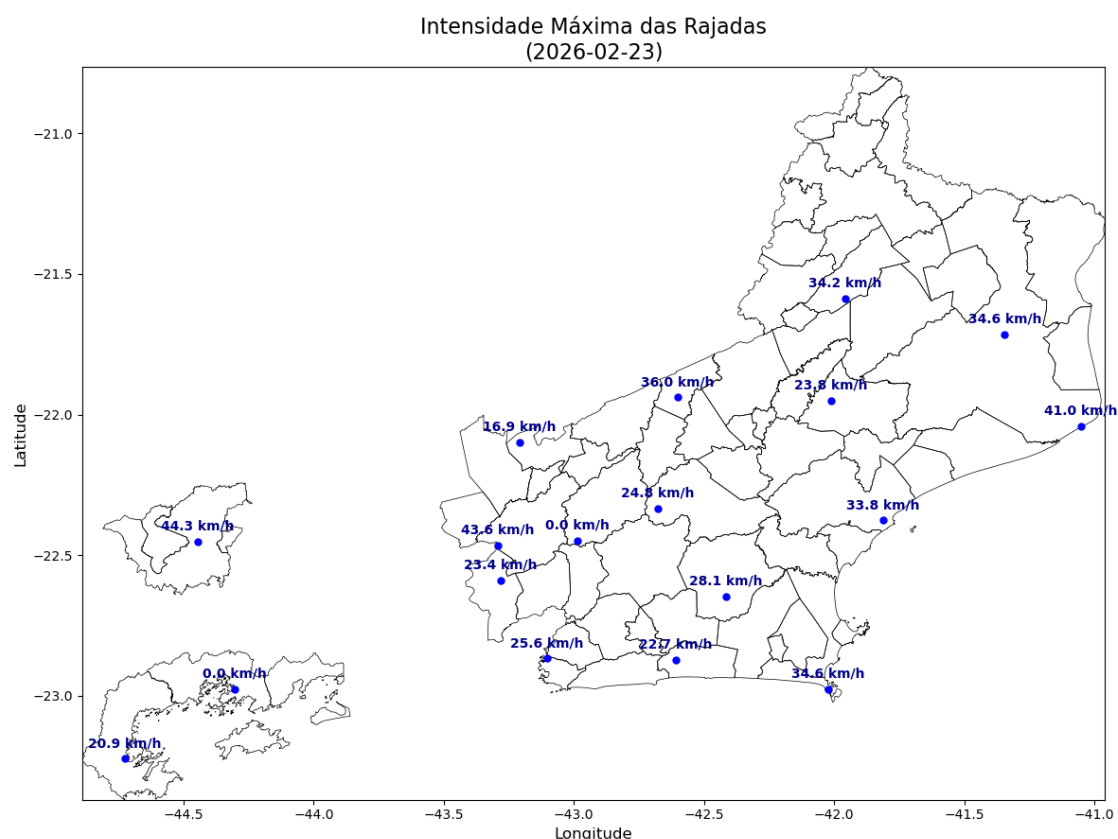


Figura 3 – Mapas de rajadas registradas para os dias 18 a 23/02.

3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadra em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National

Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 10 km no estado do Rio de Janeiro. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 59 km/h em diversos municípios da região. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento forte, capaz de arrancar árvores e derrubá-los sobre a rede elétrica.
3. Houve registro de chuvas fortes atingindo até 90 mm durante o período.
4. A atividade elétrica da tempestade foi alta. Durante o evento foram registradas 102.440 descargas na área de concessão.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade forte.

4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de chuvas e rajadas de vento no estado do Rio de Janeiro no período, conforme mostrado na Figura 4.

Temporal causa alagamentos em Nova Iguaçu e Paraty, no RJ; veja vídeos

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, 22 pessoas estão desalojadas; em Paraty, temporal causou enxurradas, quedas de árvores e pontos de deslizamento

Rafaela Cascardo, da CNN Brasil, no Rio de Janeiro

22/02/26 às 17:42 | Atualizado 22/02/26 às 17:42




Figura 4 – Evidências de tempestade no período no estado do Rio de Janeiro [4].

5. CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes e chuvas fortes durante o evento. Os detalhes do evento por regional (Figura 5) são mostrados na Tabela 1.

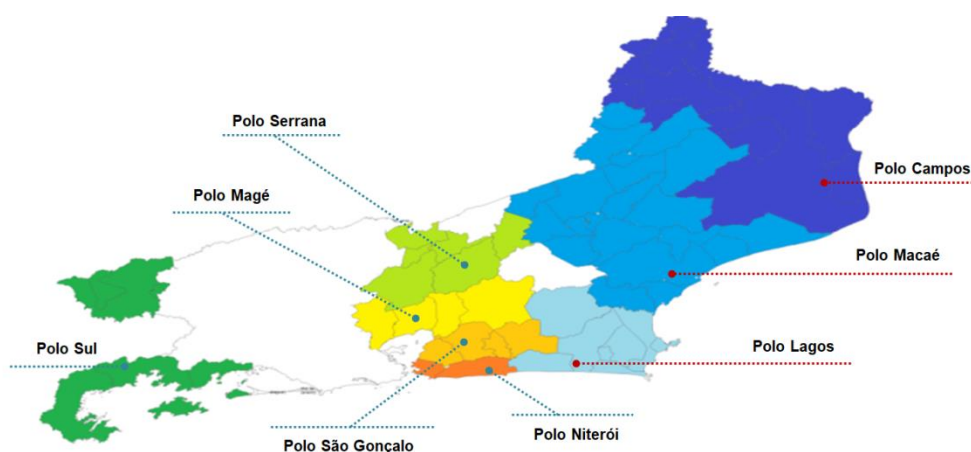


Figura 5 – Mapa das regionais.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 18/02/2026 a 23/02/2026.

Número/Código Evento	2026-005/ENEL RJ
Número/Código do Laudo	005/ENEL RJ
Descrição	Sistema frontal associado a uma banda de nebulosidade
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Abrangência (Regional)	Duração (Data/Horário BRT de Início e Término)
Sul	01h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Niterói	00h00min 18/02 - 23h00min 21/02
São Gonçalo	02h00min 18/02 - 23h00min 21/02
Magé	00h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Serrana	03h00min 18/02 - 22h00min 23/02
Lagos	00h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Macaé	00h00min 18/02 - 23h00min 23/02
Campos	02h00min 18/02 - 23h00min 23/02

6. REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDATDataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] CNN Brasil em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/sudeste/rj/temporal-causa-alagamentos-em-nova-iguacu-e-paraty-no-rj-veja-videos/>

7. RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior

