


VISTA SUPERIOR

CÓDIGO

6770755

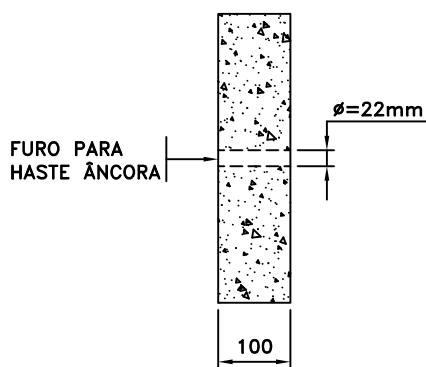

CORTE A-A'

NOTAS : 1 - O FURO DEVE SER CENTRAL;

2 - AS SUPERFÍCIES, INCLUSIVE A PARTE INTERNA DO FURO, DEVEM SER LISAS, ISENTAS DE BOLHAS DE AR OU FRAGMENTO DE BRITA;

3 - IDENTIFICAÇÃO : EM CADA BLOCO DEVEM SER GRAVADOS EM BAIXO RELEVO, NO LOCAL INDICADO, COM PROFUNDIDADE ENTRE 2mm E 5mm E ALTURA MÍNIMA DE 30mm :

- O NOME ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ
- O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE
- A DATA DE FABRICAÇÃO(DIA/MÊS/ANO)

4 - O BLOCO DEVE SUPORTAR, DEVIDAMENTE APOIADO, UM ESFORÇO MÍNIMO DE 3.200daN;

5 - ADMITE-SE UMA TOLERÂNCIA DE  $\pm 2\%$  NAS COTAS INDICADAS;

6 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS.

ESPECIFICAR : BLOCO DE CONCRETO ARMADO, 400x400x100mm PARA ESTAIAMENTO, CONFORME O DESENHO N° 310.10.3

BLOCO DE CONCRETO ARMADO  
PARA ESTAIAMENTO

PM-C



Edição				Verificação			
PEDRO PAULO	07	07	08	MARCOS	07	07	08
Desenho Substituído				Aprovação			
310.10.2	20	07	07	ROBERTO GENTIL	10	07	08
Objeto da Revisão							
ATUALIZAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS							

Desenho N°

310.10.3

Folha 1/1