



VISTA FRONTAL

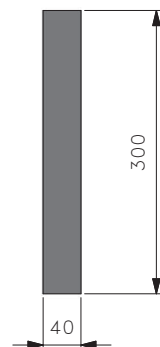

VISTA LATERAL

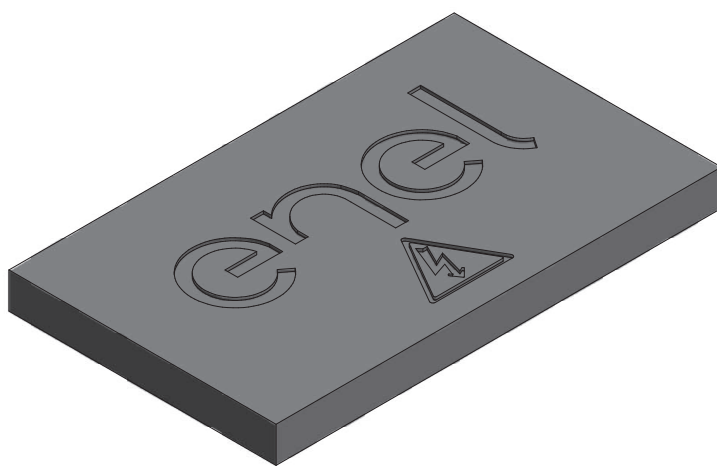

VISTA EM PERSPECTIVA

CÓDIGO
6809192

- NOTAS:
- 1 – A PLACA DEVE POSSUIR F_{ck} MÍNIMO DE 10 MPa;
 - 2 – A PROFUNDIDADE DA GRAVAÇÃO DEVE SER, NO MÍNIMO, 3mm;
 - 3 – UTILIZADA PARA PROTEÇÃO MECÂNICA DA TUBULAÇÃO DA REDE SUBTERRÂNEA;
 - 4 – A SIMBOLOGIA DO RAIOS (RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO) DEVE SER DE ACORDO COM A NBR – 13434;
 - 5 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ESPECIFICAR: PLACA DE PROTEÇÃO MECÂNICA PARA REDE DE MT E BT CONFORME DESENHO Nº 317.04.1 DO PADRÃO DE MATERIAL DA ENEL DISTRIBUIÇÃO CEARÁ.

PLACA DE PROTEÇÃO MECÂNICA
PARA REDE DE MT E BT

PM-C



Edição				Verificação			
MURILO LOURENÇO	24	10	17	EDGNEY HOLANDA	24	10	17
Desenho Substituído				Aprovação			
317.04.0	02	02	15	VANDERLEI ROBADEY	24	10	17
Objeto da Revisão							
INSERÇÃO DA LOGO ENEL							

Desenho Nº
317.04.1

Folha 1/1