


## ITEM 1

## ITEM2

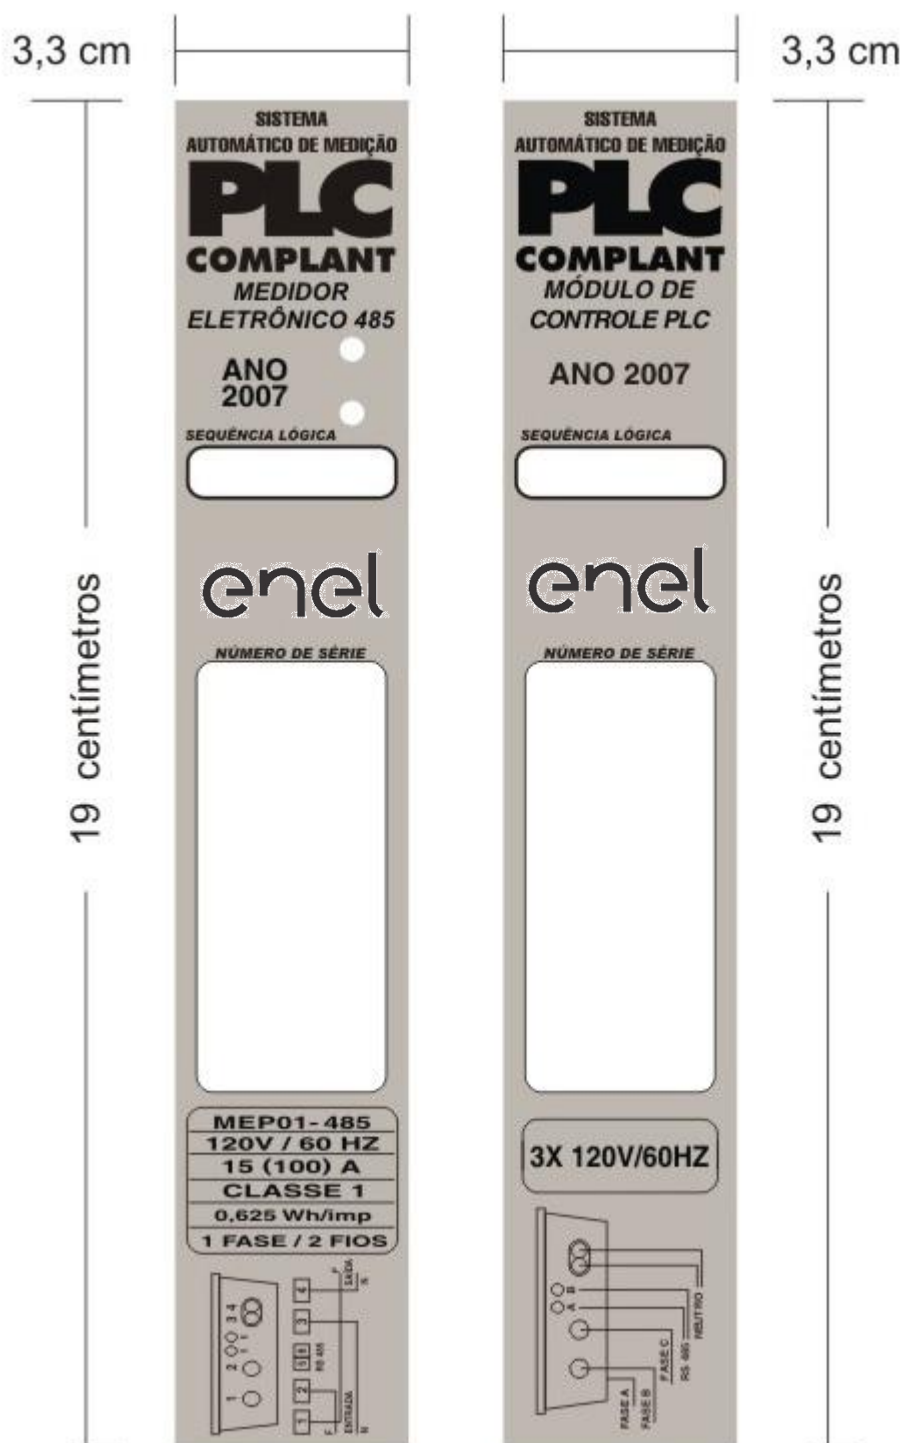

## Adesivos para Caixa Concentradora de Medição

PM-R



Edição  
Antônio Carlos Teixeira 19 03 08  
Desenho Substituído  
Objeto da Revisão


Verificação  
Guilherme E. Carneiro 19 03 08  
Aprovação  
Vanderlei Robadey 19 03 08

Desenho Nº

2220 R-01

Folha 1/3

### ITEM 3

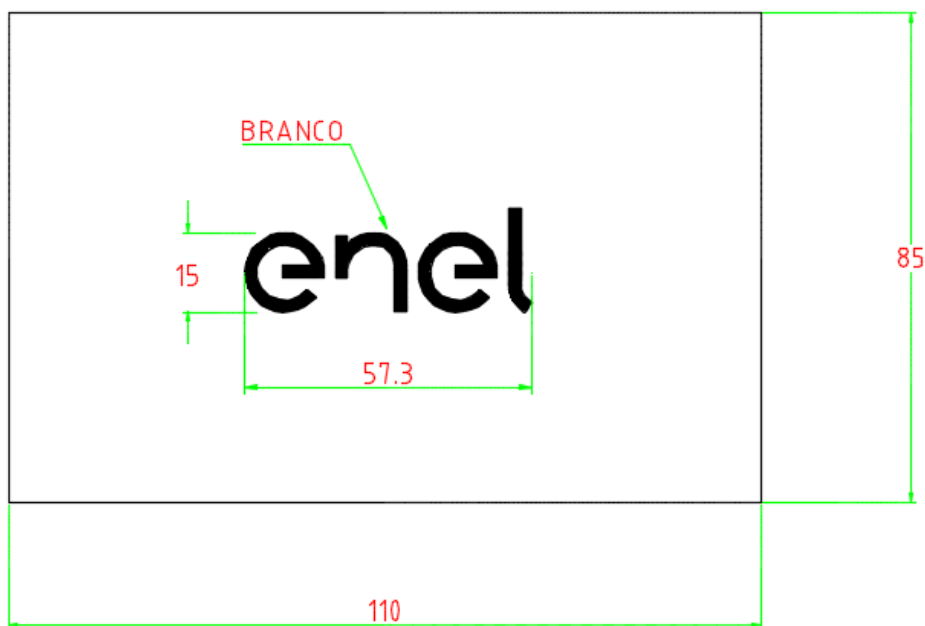

Item	Aplicação	Código
1	sobre o módulo de medição	6790486
2	sobre o módulo de controle	6790487
3	sobre a tampa da caixa	4591584

## 1 Material

### 1.1 Itens 1 e 2

Película vinílica auto-adesiva com espessura mínima de  $0,09 \pm 0,01$  mm, referência BR 6300-D da 3M ou similar.

### 1.2 Item 3

Fita de adesivo transferível para laminação constituída de filme adesivo 100% acrílico aplicado sobre papel kraft siliconizado em ambas as faces, referências 9767 e 9625 da 3M ou similar.

## 2 Características

### 2.1 Itens 1 e 2

- a) O material deve ser não propagador de chama, adequado para uso externo, resistente a raios ultravioletas e umidade. O código e a marca ou nome do fabricante devem constar no verso da película.

### Adesivos para Caixa Concentradora de Medição

PM-R



Edição			
Antônio Carlos Teixeira	19	03	08
Desenho Substituído			
Objeto da Revisão			

Verificação			
Guilherme E. Carneiro	19	03	08
Aprovação			
Vanderlei Robadey	19	03	08

Desenho Nº

**2220 R-01**

Folha 2/3

- b) A impressão dos símbolos e letras na película deve ser feita pelo processo de serigrafia utilizando tinta de base solvente com resistência a UV.

## 2.2 Item 3

- a) O material deve ser não propagador de chama, resistente ao calor e à umidade, adequado para uso interno e deve ter grande poder de adesão.
- b) A impressão dos símbolos e letras deve ser legível e indelével.
- c) O código e o nome ou marca do fabricante devem ser impressos no verso do papel de proteção.

## 3 Fornecimento

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado.

## 4 Embalagem

Em caixa de papelão com 200 unidades cada.

## 5 Garantia

O material deve ser garantido pelo período de 18 meses a partir da sua de entrada em operação ou 24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.



### Adesivos para Caixa Concentradora de Medição

PM-R

Edição  
Antônio Carlos Teixeira 19 03 08  
Desenho Substituído  
Objeto da Revisão

Verificação  
Guilherme E. Carneiro 19 03 08  
Aprovação  
Vanderlei Robadey 19 03 08

Desenho Nº

**2220 R-01**

Folha 3/3